


Vodič provjera za instalatera i korisnika

VRV 5 jedinica izbornik ogranka

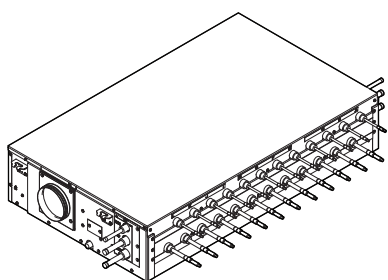

BS4A14AJV1B
BS6A14AJV1B
BS8A14AJV1B
BS10A14AJV1B
BS12A14AJV1B

Sadržaj

1	O ovom dokumentu	5
1.1	Značenje upozorenja i simbola	5
2	Opće mjere opreza	8
2.1	Za instalatera	8
2.1.1	Općenito.....	8
2.1.2	Mjesto postavljanja.....	9
2.1.3	Rashladno sredstvo — u slučaju R410A ili R32	9
2.1.4	Struja	11
3	Sigurnosne upute specifične za instalatera	13
3.1	Upute za opremu koja koristi rashladno sredstvo R32.....	17
Za korisnika		19
4	Sigurnosne upute za korisnika	20
4.1	Općenito	20
4.2	Upute za siguran rad	21
5	O sustavu	24
5.1	Raspored sustava.....	24
6	Prije korištenja	25
7	Održavanje i servisiranje	26
7.1	Mjere opreza za održavanje i servisiranje	26
7.2	Periodična provjera provjetravanog zatvorenog prostora	26
7.3	O rashladnom sredstvu	26
7.3.1	O osjetniku curenja rashladnog sredstva	27
8	Otklanjanje smetnji	28
8.1	Simptomi koji NISU neispravnost sustava.....	28
8.1.1	Simptom: šum	29
9	Premještanje	30
10	Zbrinjavanje otpada	31
Za instalatera		32
11	O pakiranju	33
11.1	Postupanje s uređajem.....	33
11.2	Raspakiranje jedinice.....	35
11.3	Za uklanjanje pribora.....	37
12	O jedinici i opcijama	38
12.1	Identifikacija	38
12.1.1	Identifikacijska naljepnica: BS jedinica	38
12.2	O rasponu rada	38
12.3	Raspored sustava.....	38
12.4	Kombiniranje jedinica i mogućnosti.....	39
12.4.1	Moguće opcije za BS jedinicu	39
13	Posebni zahtjevi za R32 jedinice	41
13.1	Minimalne udaljenosti instalacije	41
13.2	Zahtjevi za raspored sustava	41
13.3	Određivanje potrebnih sigurnosnih mjera.....	42
13.3.1	Pregledni prikaz: dijagram toka	46
13.4	Sigurnosne mjere	47
13.4.1	Bez sigurnosnih mjera.....	47
13.4.2	Vanjski alarm.....	47
13.4.3	Provjetravani zatvoreni prostori.....	48
13.4.4	Pregledni prikaz: dijagram toka	56
13.5	Kombinacije konfiguracija provjetravanih zatvorenih prostora	57
13.6	Kombinacije sigurnosnih mjera	58

14 Postavljanje jedinice	60
14.1 pripremi mjesta ugradnje.....	60
14.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljana jedinice.....	60
14.2 Moguće konfiguracije.....	64
14.3 Otvaranje i zatvaranje jedinice.....	65
14.3.1 O otvaranju jedinice.....	65
14.3.2 Za otvaranje jedinice.....	65
14.3.3 Za zatvaranje jedinice	66
14.4 Postavljanje jedinice.....	66
14.4.1 Za postavljanje jedinice	66
14.4.2 Spajanje cjevovoda za kondenzat.....	68
14.4.3 Za postavljanje cijevi odvoda kondenzata.....	69
14.5 Postavljanje ventilacijskih kanala	69
14.5.1 Postavljanje kanala	69
14.5.2 Ugradnja ploče za zatvaranje kanala	71
14.5.3 Za promjenu ulazne i izlazne strane zraka	71
15 Postavljanje cjevovoda	77
15.1 Ograničenja pri postavljanju	77
15.1.1 Ograničenja instalacije cjevovoda	78
15.2 Priprema cjevovoda rashladnog sredstva.....	79
15.2.1 Zahtjevi za cjevovod rashladnog sredstva.....	79
15.2.2 Materijal cijevi rashladnog sredstva	79
15.2.3 Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo.....	79
15.3 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo	80
15.3.1 Za spajanje cjevovoda rashladnog sredstva	80
15.3.2 Lemljenje kraja cijevi.....	81
15.3.3 Spajanje priključaka cijevi ogranka	82
15.4 Izoliranje cijevi rashladnog sredstva	82
16 Električna instalacija	84
16.1 O spajanju električnog ožičenja	84
16.1.1 Mjere opreza pri spajanju električnog ožičenja	84
16.1.2 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja.....	85
16.1.3 Smjernice pri spajanju električnog ožičenja.....	87
16.2 Spajanje električnog ožičenja.....	89
16.3 Za završetak električnog ožičenja.....	92
16.4 Podešavanja DIP sklopki	92
16.5 Za spajanje vanjskih izlaza	94
17 Konfiguracija	96
17.1 Podešavanja na mjestu ugradnje.....	96
17.1.1 O podešavanju sustava	96
17.1.2 Pristup komponentama podešavanja sustava	96
17.1.3 Komponente podešavanja sustava.....	96
17.1.4 Pristup modu 1 ili 2	97
17.1.5 Korištenje moda 1.....	98
17.1.6 Korištenje moda 2.....	99
17.1.7 Mod 1: postavke nadzora	100
17.1.8 Mod 2: lokalne postavke.....	100
17.1.9 Mod 2: podrazumijevane lokalne postavke	104
18 Puštanje u rad	105
18.1 Mjere opreza kod puštanja u rad	105
18.2 Popis provjera prije puštanja u rad	105
18.3 Pokusni rad BS jedinice	106
18.3.1 O pokusnom radu BS jedinice.....	106
18.3.2 O zahtjevima za protok zraka	107
18.3.3 O mjerenju protoka zraka	108
18.3.4 Popis provjera preduvjeta	109
18.3.5 Za izvođenje pokusnog rada BS jedinice	109
18.3.6 Otklanjanje smetnji tijekom pokusnog rada BS jedinice.....	110
18.4 Pokusni rad sustava.....	111
18.4.1 Popis provjera prije puštanja u rad	111
18.4.2 Pokusni rad sustava	111
19 Predaja korisniku	112
20 Otklanjanje smetnji	113
20.1 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka	113
20.1.1 Preduvjeti: Otklanjanje smetnji	113

20.1.2	Kodovi grešaka: Pregledni prikaz.....	113
21	Zbrinjavanje otpada	114
22	Tehnički podaci	115
22.1	Električna shema	115
23	Tumač kratica	120

1 O ovom dokumentu



UPOZORENJE

Sa sigurnošću utvrdite da instalacija, servisiranje, održavanje, popravci i primijenjeni materijali slijede upute iz Daikin (uključujući sve dokumente navedene u "Kompletu dokumentacije") i, dodatno, udovoljavaju važeće zakonske propise i da su ih izvršili samo ovlaštene osobe. U Europi i područjima gdje se primjenjuju IEC standardi, primjenjuje se standard EN/IEC 60335-2-40.

Ciljana publika

Ovlašteni instalateri + krajnji korisnici



INFORMACIJA

Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu od strane stručnjaka ili obučanih korisnika u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim dobrima ili za upotrebu u poslovne svrhe od strane laika.

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

▪ Opće mjere sigurnosti:

- Sigurnosne upute koje morate pročitati prije postavljanja
- Format: Papir (u kutiji BS jedinice)

▪ Priručnik za postavljanje BS jedinice i rukovanje:

- Upute za postavljanje i upotrebu
- Format: Papir (u kutiji BS jedinice)

▪ Vodič provjera za instalatera i korisnika:

- Priprema za instaliranje, referentni podaci,...
- Detaljne upute korak-po-korak i informacije kao podloga za osnovno i napredno korištenje
- Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Koristite funkciju traženja 🔍 da nađete svoj model.

Najnovija revizija isporučene dokumentacije objavljena je na regionalnoj . Daikin mrežnoj stranici dostupna je kod vašeg dobavljača.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevod originalnih uputa.

Podatci o tehničkom inženjerstvu

- **Podset** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnim Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).
- **Potpuni set** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na Daikin Business Portal (potrebna autentikacija).

1.1 Značenje upozorenja i simbola



OPASNOST

Označuje situaciju koja rezultira smrću ili teškom ozljedom.


OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po život.


OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama/oparinama zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.


OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.


UPOZORENJE

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrću ili teškom ozljedom.


UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL


A2L

UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.


OPREZ

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teškom ozljedom.


NAPOMENA

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati oštećenjem opreme ili imovine.


INFORMACIJA

Označuje korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Prije postavljanja, pročitajte priručnik za postavljanje i rukovanje, i list uputa za ožičenje.
	Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.
	Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.
	Jedinica sadrži dijelove koji se vrte. Budite pažljivi kada servisirate ili pregledavate jedinicu.

Simboli korišteni u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov slike ili referencu na nju. Primjer: "▲ Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov tablice ili referencu na nju. Primjer: "  Naslov tablice 1–3 " znači "Tablica 3 u poglavlju 1".

2 Opće mjere opreza

U ovom poglavlju

2.1	Za instalatera	8
2.1.1	Općenito	8
2.1.2	Mjesto postavljanja	9
2.1.3	Rashladno sredstvo — u slučaju R410A ili R32	9
2.1.4	Struja	11

2.1 Za instalatera

2.1.1 Općenito

Ako NISTE sigurni kako se uređaj instalira ili kako se njime rukuje, obratite se svom zastupniku.



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

- Tijekom i odmah nakon rada NE dodirujte cjevovod rashladnog sredstva ili vode te unutarnje dijelove. Mogli bi biti prevrući ili prehladni. Ostavite ih da se vrate na normalnu temperaturu. Ako ih MORATE dirati, nosite pritom zaštitne rukavice.
- NE dodirujte nikakva rashladna sredstva koja slučajno isteku.



UPOZORENJE

Nepravilno postavljanje ili pričvršćivanje opreme ili pribora može izazvati udar struje, kratki spoj, procurivanje, požar ili druga oštećenja opreme. Upotrebljavajte SAMO dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne dijelove koje je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin osim ako nije drugačije navedeno.



UPOZORENJE

Pobrinite se da postavljanje, testiranje i upotrijebljeni materijali udovoljavaju važećim zakonima (povrh uputa opisanih u dokumentaciji tvrtke Daikin).



UPOZORENJE

Rastrgajte i bacite plastične vrećice za pakiranje kako se nitko ne bi s njima igrao, a posebno djeca. **Moguća posljedica:** gušenje.



UPOZORENJE

Poduzmite odgovarajuće mjere kako uređaj ne bi postao sklonište malim životinjama. U kontaktu s električnim dijelovima male životinje mogu izazvati neispravnosti u radu, pojavu dima ili vatre.



OPREZ

Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, sigurnosne naočale...) prilikom instalacije, održavanja ili servisiranja sustava.



OPREZ

NE dodirujte ulaz zraka ni aluminijska krilca uređaja.

**OPREZ**

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču uređaja.
- NE sjedite i NE stojte na uređaju te se NE penjite na njega.

U skladu s važećim zakonima proizvođač će možda morati priložiti zapisnik koji sadrži barem informacije o održavanju, popravcima, rezultatima testova, razdobljima mirovanja,...

Također, na dostupnom mjestu uz proizvod MORA SE navesti barem sljedeće podatke:

- upute za isključivanje sustava u slučaju nužde
- naziv i adresu vatrogasaca, policije i bolnice
- naziv, adresu te brojeve dnevnih i noćnih telefona za dobivanje usluge

U Europi se u standardu EN378 nalaze potrebne smjernice za ovaj zapisnik.

2.1.2 Mjesto postavljanja

- Osigurajte dovoljno prostora oko uređaja za servisiranje i strujanje zraka.
- Uvjerite se da mjesto ugradnje može podnijeti težinu i vibracije uređaja.
- Osigurajte dobro prozračivanje prostora. NEMOJTE zapriječiti ni jedan otvor za provjetravanje.
- Pazite da je uređaj niveliran.

Uređaj NE instalirajte na sljedećim mjestima:

- U potencijalno eksplozivnom okruženju.
- Na mjestima gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove. Elektromagnetski valovi mogu poremetiti sustav upravljanja, i prouzročiti greške u radu uređaja.
- Na mjestima gdje postoji opasnost od požara zbog curenja zapaljivih plinova (primjer: razrjeđivač ili benzin), ugljičnih vlakana, zapaljive prašine.
- Na mjestima gdje nastaju korozivni plinovi (primjer: sumporovodik). Korozija bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova može prouzročiti propuštanje rashladnog sredstva.

2.1.3 Rashladno sredstvo — u slučaju R410A ili R32

Ako je primjenjivo. Za više informacija pogledajte priručnik za postavljanje ili referentni vodič za instalatera uređaja.

**OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE**

Ispumpavanje – Curenje rashladnog sredstva. Ako želite prepumpati sustav, a postoji curenje u krugu rashladnog sredstva:

- NEMOJTE koristiti funkciju automatskog ispumpavanja kojom možete sve rashladno sredstvo iz sustava skupiti u vanjsku jedinicu. **Moguća posljedica:** Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u kompresor tijekom rada.
- Koristite zasebni sustav sakupljanja tako da jedinica kompresora NE mora raditi.

**UPOZORENJE**

Tijekom testiranja NIKADA proizvod ne izlažite tlaku višem od maksimalnog dopuštenog (kao što je naznačeno na nazivnoj pločici uređaja).



UPOZORENJE

U slučaju istjecanja rashladnog sredstva poduzmite odgovarajuće mjere opreza. Ako negdje izlazi rashladni plin, odmah prozračite prostor. Mogući rizici:

- Prekomjerna koncentracija rashladnog sredstva u zatvorenom prostoru može dovesti do pomanjkanja kisika.
- Ako plinovito rashladno sredstvo dođe u dodir s plamenom, može doći do stvaranja otrovnog plina.



UPOZORENJE

UVIJEK prikupite otpadna rashladna sredstva. NEMOJTE ispuštati ih izravno u okoliš. Za vakuumiranje instalacije upotrijebite vakuumsku sisaljku.



UPOZORENJE

Pazite da u sustavu nema kisika. Rashladno sredstvo se može puniti TEK po završetku ispitivanja na nepropusnost i vakuumskog isušivanja.

Moguća posljedica: Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u kompresor tijekom rada.



NAPOMENA

- Da se izbjegne prekid rada kompresora, NEMOJTE puniti rashladno sredstvo preko navedene količine.
- Pri otvaranju rashladnog sustava, s rashladnim sredstvom se MORA postupati u skladu s važećim propisima.



NAPOMENA

Pobrinite se da cjevovod za rashladno sredstvo udovoljava važećim zakonima. U Europi vrijedi standard EN378.



NAPOMENA

Pazite da vanjske cijevi i priključci NE BUDU izloženi naprezanju.



NAPOMENA

Nakon spajanja svih cijevi, provedite ispitivanje na propuštanje plina. Svakako provjerite dušikom da li propušta plin.

- Ako je potrebno ponovno punjenje, pogledajte nazivnu pločicu ili oznaku punjenja rashladnog sredstva jedinice. Nazivna pločica sadrži tip i potrebnu količinu rashladnog sredstva.
- Bilo da je jedinica tvornički napunjena rashladnim sredstvom ili nije napunjena, u oba slučaja možda ćete morati napuniti dodatno rashladno sredstvo, ovisno o veličini cijevi i duljini cijevi sustava.
- Koristite SAMO alate isključivo za tip rashladnog sredstva koje je primijenjeno u sustavu, kako bi se zajamčio tlak i spriječio ulazak stranih tijela u sustav.
- Rashladno sredstvo puniti na slijedeći način:

Ako je	Tada
Prisutna je sifonska cijev (tj., čelična boca ima oznaku "Postavljen sifon za punjenje tekućine")	Puniti s bocom u uspravnom položaju. 

Ako je	Tada
Sifonska cijev NIJE prisutna	Punite s bocom okrenutom naglavce. 

- Spremnike s rashladnim sredstvom otvarajte polako.
- Punite rashladno sredstvo u tekućem obliku. Punjenje u plinovitom stanju može spriječiti normalan rad.

**OPREZ**

Pri dovršetku postupka punjenja rashladnog sredstva ili u stanci, odmah zatvorite ventil spremnika rashladnog sredstva. Ako ventil NIJE odmah zatvoren, preostali tlak može napuniti dodatno rashladno sredstvo. **Moguća posljedica:** Pogrešna količina rashladnog sredstva.

2.1.4 Struja

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

- Potpuno isključite napajanje prije skidanja poklopca s razvodne kutije, spajanja bilo kakvih elektroinstalacija ili dodirivanja električnih dijelova.
- Prije servisiranja odspojite napajanje, pričekajte više od 10 minute pa izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog strujnog kruga ili električnim komponentama. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli dodirnuti električne komponente. Lokaciju stezaljki potražite u shemi ožičenja.
- NE dodirujte električne komponente mokrim rukama.
- NE ostavljajte uređaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.

**UPOZORENJE**

Ako NIJE tvornički ugrađen, u fiksno ožičenje MORA se ugraditi glavni prekidač ili drugi uređaj za odspajanje kod kojega dolazi do razdvajanja kontakata na svim polovima, čime se jamči potpuno odspajanje propisano za prenaponsku kategoriju III.

**UPOZORENJE**

- Upotrebljavajte SAMO bakrene žice.
- Pobrinite se da ožičenje na mjestu ugradnje udovoljava nacionalnim zakonima o električnim instalacijama.
- Sva ožičenja MORAJU biti provedena u skladu sa shemom ožičenja koja se isporučuje s proizvodom.
- NIKADA ne stišćite višežilne kabele te se pobrinite da kabeli NE dolaze u dodir s cijevima i oštrim rubovima. Pazite da nema vanjskog naprezanja na priključne stezaljke.
- Obavezno instalirajte uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno ili nepravilno uzemljenje može prouzročiti strujni udar.
- Obavezno primijenite zaseban strujni krug. NIKADA ne dijelite izvor napajanja s nekim drugim uređajem.
- Provjerite jeste li postavili potrebne osigurače ili prekidače strujnog kruga.
- Obavezno instalirajte zaštitu od dozernog spoja. Propust da to učinite može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Pri postavljanju zaštite od dozernog spoja provjerite je li ona kompatibilna s inverterom (otporna na električne smetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo nepotrebno otvaranje zaštite od dozernog spoja.



UPOZORENJE

- Po završetku radova na elektrici provjerite jesu li sve električne komponente i priključak u razvodnoj kutiji dobro spojeni.
- Uvjerite se da su svi poklopci zatvoreni prije pokretanja uređaja.



OPREZ

- Prilikom spajanja voda električnog napajanja, spoj na uzemljenje izvedite prije izvršenja spojeva pod naponom.
- Prilikom isključivanja voda električnog napajanja, spojeve pod naponom odspojite prije odspajanja spoja na uzemljenje.
- Duljina vodiča između sidrenja električnog napojnog kabela i same redne stezaljke MORA biti takva da se vodiči pod naponom zategnu prije vodiča uzemljenja u slučaju da se naponski vodič izvuče iz obujmice sidrenja.



NAPOMENA

Mjere opreza kod polaganja naponskih vodova:



- NEMOJTE spajati žice različitih promjera na isti priključak za napajanje (nezategnutost u ožičenju može izazvati nenormalno zagrijavanje).
- Kada spajate žice jednakog promjera, spajajte ih prema gornjoj slici.
- Za ožičenje upotrijebite žicu namijenjenu za napajanje i čvrsto je spojite, a zatim osigurajte da se spriječi prenošenje naprezanja na razvodnu ploču.
- Upotrijebite odgovarajući odvijač za pritezanje vijaka priključka. Odvijač s malim vrhom će oštetiti glavu i onemogućiti pravilno pritezanje.
- Prejako zatezanje vijaka priključnice može ih slomiti.

Postavite strujne kabele najmanje 1 metar od televizora i radija da biste spriječili smetnje. Ovisno o radiovalovima, udaljenost od 1 metra možda NEĆE biti dovoljna.



NAPOMENA

Primjenjivo SAMO ako je napajanje trofazno, a kompresor ima ON/OFF (uklj./isklj.) način pokretanja.

Ako postoji mogućnost pogrešnog odabira faze nakon trenutnog nestanka struje i ako se struja UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE dok uređaj radi, priključite lokalno zaštitu od pogrešnog odabira faze. Rad proizvoda s pogrešnim odabirom faze može prouzročiti kvar kompresora i drugih dijelova.

3 Sigurnosne upute specifične za instalatera

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

Instalacija unutarnje jedinice (vidi "14 Postavljanje jedinice" [▶ 60])



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NE ostavljajte uređaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.



UPOZORENJE

Instalacija MORA biti u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na ovu R32 opremu. Više podataka potražite pod naslovom "13 Posebni zahtjevi za R32 jedinice" [▶ 41].



UPOZORENJE

Način učvršćivanja jedinice MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Vidi "14.4 Postavljanje jedinice" [▶ 66].



UPOZORENJE

Pridržavajte se dimenzija servisnog prostora u ovom priručniku kako biste ispravno instalirali jedinicu. Vidi "14.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja jedinice" [▶ 60].



UPOZORENJE

U slučaju da sigurnosne mjere zahtijevaju provjetravani prostor, poštujujte sljedeće:

- Da u kanalima nema instaliranih pomoćnih uređaja, koji mogu biti potencijalni izvor paljenja, (primjer: vrela površine s temperaturom većom od 700°C i električni rasklopni uređaji).
- Da se u kanalima koriste samo pomoćni uređaji (primjer: odsisni ventilator) koje je odobrio proizvođač.



UPOZORENJE

Ako se na provjetravani zatvoreni prostor primjenjuju sigurnosne mjere, tada BS jedinica mora imati svoj zasebni kanal i odsisni ventilator. NEMOJTE kombinirati ovaj kanal s kanalima za druge svrhe.



UPOZORENJE

NEMOJTE u kanale ugraditi uključene izvore paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).



UPOZORENJE

U slučaju da je jedinica ugrađena u hermetički zatvoreni spuštenu strop, potreban je otvor u spuštenu stropu u blizini jedinice.



UPOZORENJE

Uređaj treba skladišiti/instalirati na sljedeći način:

- na način da se spriječi mehaničko oštećenje.
- u dobro prozračenoj prostoriji bez stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).
- u prostoriji s dimenzijama navedenim u "13 Posebni zahtjevi za R32 jedinice" [▶ 41].



OPREZ

Uređaj NIJE dostupan široj javnosti. Postavite ga u čuvani prostor, zaštitite ga od lakog pristupa.

Ova jedinica prikladna je za instalaciju u komercijalnom i lakom industrijskom okruženju.



OPREZ

Ova oprema NIJE namijenjena za korištenje u stambenim prostorima i NEĆE jamčiti da će pružiti odgovarajuću zaštitu radio prijemu na takvim mjestima.



OPREZ

Ako metalni kanal za zrak prolazi kroz metalne odnosno žičane konstrukcije, ili metalnu ploču drvene konstrukcije, tada električki odvojite kanal od stjenki prolaza.

Instalacija cjevovoda rashladnog sredstva (vidi "15 Postavljanje cjevovoda" [► 77])



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA



UPOZORENJE

Lokalne cijevi MORAJU biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "15 Postavljanje cjevovoda" [► 77].



UPOZORENJE

U slučaju istjecanja rashladnog sredstva poduzmite odgovarajuće mjere opreza. Ako negdje izlazi rashladni plin, odmah prozračite prostor. Mogući rizici:

- Prekomjerna koncentracija rashladnog sredstva u zatvorenom prostoru može dovesti do pomanjkanja kisika.
- Ako plinovito rashladno sredstvo dođe u dodir s plamenom, može doći do stvaranja otrovnog plina.



UPOZORENJE

Tijekom testiranja NIKADA proizvod ne izlažite tlaku višem od maksimalnog dopuštenog (kao što je naznačeno na nazivnoj pločici uređaja).



UPOZORENJE

Savijeni čeonni razvodnik ili savijene cijevi ogranka mogu dovesti do curenja rashladnog sredstva. **Moguća posljedica:** gušenje i požar.

- NIKADA ne savijajte grane i cijevi razvodnika koje vire iz jedinice. One moraju ostati ravne.
- UVIJEK poduprite cijevi razvodnika i ogranaka na udaljenosti od 1 m od jedinice.



UPOZORENJE

Pregrijana izolacija može se zapaliti. **Moguća posljedica:** požar.

- Pri izvođenju radova tvrdog lemljenja razvodnika ili cijevi razvodnika, sve ostale cijevi i cijevi ogranaka potrebno je ohladiti tako da ih umotate u mokru krpu.

**OPREZ**

Položite cijevi rashladnog sredstava ili komponente na mjesto gdje nije vjerojatno da će biti izloženi bilo čemu što bi uzrokovalo koroziju komponenti koje sadrže rashladno sredstvo, osim ako su te komponente izrađene od materijala koji su sami po sebi otporni na koroziju ili su primjereno zaštićeni od korozije.

**OPREZ**

- NEMOJTE koristiti mineralna ulja na proširenom dijelu cijevi.
- NEMOJTE ponovno upotrebljavati cijevi od ranijih instalacija.
- Da se zajamči vijek trajanja, NIKADA uz ovu jedinicu nemojte ugraditi sušilo. Materijal za isušivanje se može otopiti i oštetiti sustav.

Električna instalacija (vidi "16 Električna instalacija" [▶ 84])**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA****OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

Prije izvođenja radova na jedinici, isključite sve izvore električnog napajanja spojenih na jedinicu.

**UPOZORENJE**

Električno ožičenje MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Vidi "16 Električna instalacija" [▶ 84].

**UPOZORENJE**

- Sve radove na ožičenju MORA obaviti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.

**UPOZORENJE**

- Ako je električno napajanje bez N-faze ili s pogrešnom N-fazom, to može oštetiti uređaj.
- Uspostavite dobar spoj na uzemljenje. NEMOJTE uzemljiti uređaj na cijevi komunalija, gromobran ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujne udare.
- Obavezno ugradite potrebne rastalne ili automatske osigurače.
- Učvrstite električno ožičenje kablskim vezicama da NE dođe u dodir s oštrim bridovima ili cjevovodom, naročito na visokotlačnoj strani.

**UPOZORENJE**

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

**UPOZORENJE**

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte višezilni kabel.



UPOZORENJE

NEMOJTE produžavati dovodni kabel ili kabel međupovezivanja pomoću spojnice za žice, stezaljki za žice, izolacijskih traka, produžnih kabela.

Takvo spajanje može izazvati pregrijavanje, udar struje ili požar.



UPOZORENJE

Upotrijebite tip prekidača s odvajanjem svih polova s najmanje 3 mm raspora između kontakata, koji pruža potpuno odvajanje pod nadnaponom kategorije III.



UPOZORENJE

Električne komponente smiju se zamijeniti samo dijelovima koje je naveo proizvođač uređaja. Zamjena drugim dijelovima može dovesti do paljenja rashladnog sredstva u slučaju curenja.



UPOZORENJE

Uređaj MORA biti instaliran u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.



OPREZ

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.



OPREZ

Pazite da NE priključite kabele između servisnog poklopca i razvodne kutije.

Puštanje sustava u rad (vidi "18 Puštanje u rad" [▶ 105])



UPOZORENJE

Puštanje u pogon MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "18 Puštanje u rad" [▶ 105].



OPREZ

NEMOJTE provoditi postupak ispitivanja dok radite na unutarnjoj jedinici(ama).

Dok provodite postupak ispitivanja, NE SAMO vanjska jedinica nego i vanjske jedinice će također raditi. Rad na unutarnjoj jedinici dok provodite postupak ispitivanja je opasan.



OPREZ

NEMOJTE gurati prste, šipke ili druge predmete u ulaz zraka (prigušna zaklopka).

Otklanjanje smetnji (vidi "20 Otklanjanje smetnji" [▶ 113])



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

**UPOZORENJE**

Spriječite opasnosti zbog nehotičnog resetiranja rastavne toplinske sklopke: napajanje ovog uređaja se NE SMIJE dovoditi putem vanjskog sklopnog uređaja, kao što je programator, niti priključiti na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

**UPOZORENJE**

- Kada obavljate pregled na razvodnoj kutiji jedinice, UVIJEK provjerite je li jedinica odvojena s električne mreže. Isključite odgovarajući prekidač.
- Ako je aktivirana sigurnosna naprava, zaustavite uređaj i pronađite zašto je sigurnosna naprava aktivirana prije nego je resetirate. NIKADA nemojte zaobilaziti sigurnosne uređaje i ne mijenjajte njihove vrijednosti s tvornički zadanih postavki. Ako ne možete pronaći uzrok problema, obratite se dobavljaču.

3.1 Upute za opremu koja koristi rashladno sredstvo R32

**A2L****UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.

**UPOZORENJE**

Uređaj treba skladišiti/instalirati na sljedeći način:

- na način da se spriječi mehaničko oštećenje.
- u dobro prozračenoj prostoriji bez stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).
- u prostoriji s dimenzijama navedenim u "[13 Posebni zahtjevi za R32 jedinice](#)" [▶ 41].

**UPOZORENJE**

Sa sigurnošću utvrdite da su instalacija, servisiranje, održavanje i popravci u skladu s uputama iz Daikin i s važećim zakonskim propisima (na primjer s nacionalnim pravilnikom za plinove) i da su ih izvršile SAMO ovlaštene osobe.

**UPOZORENJE**

- Poduzmite mjere da se izbjegnu prekomjerne vibracije ili pulsiranje cjevovoda rashladnog sredstva.
- Zaštitne zaštitne naprave, cjevovode i spojne elemente koliko god je moguće od štetnih utjecaja okoliša.
- Omogućite prostor za širenje i skupljanje dugih dionica cjevovoda.
- Projektirajte i ugradite cjevovode u rashladne sustave tako da umanjite vjerojatnost hidrauličkog udara koji bi oštetio sustav.
- Unutarnju opremu i cijevi čvrsto montirajte i zaštitite ih tako da ne može doći do slučajnog puknuća opreme ili cijevi u slučaju događaja kao što su premještanje namještaja ili radovi na obnovi.

**OPREZ**

NEMOJTE koristiti moguće izvore paljenja kada pretražujete jedinicu da biste otkrili curenje rashladnog sredstva.

**NAPOMENA**

- NEMOJTE ponovo koristiti spojeve i bakrene brtve koje su već bili korišteni.
- Spojevi u instalaciji napravljeni između dijelova rashladnog sustava trebaju biti dostupni u svrhu održavanja.

Pogledajte članak ["13.3 Određivanje potrebnih sigurnosnih mjera"](#) [▶ 42] da provjerite zadovoljava li vaš sustav sigurnosne zahtjeve R32.

Za korisnika

4 Sigurnosne upute za korisnika

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

U ovom poglavlju

4.1	Općenito	20
4.2	Upute za siguran rad.....	21

4.1 Općenito



UPOZORENJE

Ako NISTE sigurni kako se rukuje uređajem, obratite se instalateru.



UPOZORENJE

Uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili s nedostatnim iskustvom i znanjem, ako imaju nadzor ili dobivaju upute o uporabi od uređaja na siguran način i razumiju uključene rizike.

Djeca se NE SMIJU igrati s uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje NE SMIJU obavljati djeca bez nadzora.



UPOZORENJE

Da spriječite električni udar ili požar:

- NE ispirite uređaj vodom.
- NE rukujte uređajem mokrim rukama.
- NEMOJTE na uređaj stavljati nikakve predmete koji sadrže vodu.



OPREZ

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču uređaja.
- NE sjedite i NE stojte na uređaju te se NE penjite na njega.

- Uređaji su označeni sljedećim simbolom:



To znači da se električni i elektronički proizvodi NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Sustav NE pokušavajte rastaviti sami: rastavljanje sustava, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima MORATE prepustiti ovlaštenom instalateru koji će to obaviti u skladu s važećim zakonima.

Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje. Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Više informacija zatražite od svog instalatera ili nadležnih lokalnih tijela.

- Baterije su označene sljedećim simbolom:



To znači da se baterije NE SMIJU miješati s ostalim nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ako je ispod simbola otisnut kemijski simbol, taj kemijski simbol znači da baterija sadrži teške metale iznad određene koncentracije.

Moguće oznake kemikalija su: Pb: olovo (>0,004%).

Iskorištene baterije se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu. Osiguravanjem pravilnog odlaganja iskorištenih baterija pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

4.2 Upute za siguran rad



UPOZORENJE

NEMOJTE u kanale ugraditi uključene izvore paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).



UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



UPOZORENJE

Ova jedinica sadrži električne i vrela dijelove.



UPOZORENJE

Prije puštanja jedinice u rad, provjerite da je instalater pravilno izvršio instalaciju.



UPOZORENJE

NEMOJTE zapriječiti otvor ulaza zraka (prigušna zaklopka).



UPOZORENJE

Jedinica je iz sigurnosnih razloga opremljena sustavom za otkrivanje istjecanja rashladnog sredstva.

Da bi bio učinkovit, jedinica MORA nakon instaliranja cijelo vrijeme imati električno napajanje, osim nakratko tijekom servisiranja.

Održavanje i servisiranje (vidi "7 Održavanje i servisiranje" [▶ 26])



UPOZORENJE

NIKADA ne pregledavajte niti popravljajte uređaj sami. Pozovite stručnog servisera da obavi taj posao.



UPOZORENJE

Jedinica je iz sigurnosnih razloga opremljena sustavom za otkrivanje istjecanja rashladnog sredstva.

Da bi taj sustav bio učinkovit, jedinica MORA nakon instaliranja cijelo vrijeme imati električno napajanje, osim tijekom servisiranja.



UPOZORENJE

NIKADA ne mijenjajte osigurač s osiguračem pogrešne jakosti ili drugom žicom kada osigurač pregori. Upotreba žice ili bakrene žice može izazvati kvar uređaja ili požar.



UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.



UPOZORENJE

Morate biti oprezni s ljestvama kada radite na visini.



OPREZ

Nakon duže upotrebe, provjerite ima li oštećenja na postolju ili spojnicama uređaja. Ako je oštećeno, uređaj može pasti i uzrokovati povredu.



OPREZ

NEMOJTE gurati prste, šipke ili druge predmete u ulaz zraka (prigušna zaklopka).



OPREZ

Prije dodirivanja bilo koje priključne stezaljke, obavezno isključite sve sklopke električnog napajanja.

O rashladnom sredstvu (vidi "7.3 O rashladnom sredstvu" [▶ 26])



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.



UPOZORENJE

- Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijačem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.
- ISKLJUČITE sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.
- NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.



UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).

**UPOZORENJE**

Osjetnik istjecanja rashladnog sredstva R32 mora se zamijeniti nakon svake detekcije ili nakon isteka roka trajanja. Osjetnik smije zamijeniti SAMO ovlaštena osoba.

**UPOZORENJE**

Osjetnici u sustavu detekcije rashladnog sredstva smiju se zamijeniti samo osjetnicima koje je odredio proizvođač uređaja.

Otklanjanje smetnji (vidi "8 Otklanjanje smetnji" [▶ 28])

**UPOZORENJE**

U slučaju istjecanja rashladnog sredstva, sustavu je potrebna struja da riješi problem.

1. NEMOJTE isključiti električno napajanje.
2. Obratite se vašem trgovcu.

Moguća posljedica: Curenje rashladnog sredstva može dovesti do gušenja i požara.

U slučaju da se dogodi nešto drugo neobično (mirisi paljevine itd.):

1. Zaustavite rad.
2. Isključite električno napajanje
3. Obratite se vašem trgovcu.

Moguća posljedica: Ostavljanje jedinice da radi u takvim okolnostima može uzrokovati lom, strujni udar ili požar.

**UPOZORENJE**

Sa sigurnošću utvrdite da instalacija, servisiranje, održavanje, popravci i primijenjeni materijali slijede upute iz Daikin (uključujući sve dokumente navedene u "Kompletu dokumentacije") i, dodatno, udovoljavaju važeće zakonske propise i da su ih izvršili samo ovlaštene osobe. U Europi i područjima gdje se primjenjuju IEC standardi, primjenjuje se standard EN/IEC 60335-2-40.

5 O sustavu



UPOZORENJE

- NEMOJTE pokušavati sami rastaviti, popraviti, premjestiti, preinačiti ili ponovo postaviti klima uređaj, jer nepravilno rastavljanje ili postavljanje može prouzročiti udar struje ili požar. Obratite se vašem trgovcu.
- Ako slučajno procuri rashladno sredstvo, pazite da nema otvorenog plamena. Rashladno sredstvo je posve sigurno, nije otrovno, blago je zapaljivo, ali proizvodi otrovni plin ako slučajno procuri u prostoriju gdje ima zapaljivog plina od grijača, plinskog kuhala itd. Neka uvijek stručno osoblje servisa provjeri je li mjesto procurivanja popravljeno, prije ponovnog puštanja u rad.



UPOZORENJE

Jedinica je iz sigurnosnih razloga opremljena sustavom za otkrivanje istjecanja rashladnog sredstva.

Da bi bio učinkovit, jedinica MORA nakon instaliranja cijelo vrijeme imati električno napajanje, osim nakratko tijekom servisiranja.



NAPOMENA

NEMOJTE koristiti sustav klima uređaja za druge namjene. Kako biste izbjegli smanjenje kvalitete, jedinicu NEMOJTE upotrebljavati za rashlađivanje preciznih instrumenata, hrane, biljaka, životinja ili umjetnina.



NAPOMENA

Za buduće preinake ili proširenja vašeg sustava:


Cjelovit pregled dopuštenih kombinacija (za buduća proširenja sustava) može se naći u tehničkim podacima i treba ga proučiti. Obratite se svom instalateru da dobijete više informacija i profesionalnih savjeta.

5.1 Raspored sustava



INFORMACIJA

Sljedeća slika je primjer i NE MORA u potpunosti odgovarati izvedbi vašeg sustava.

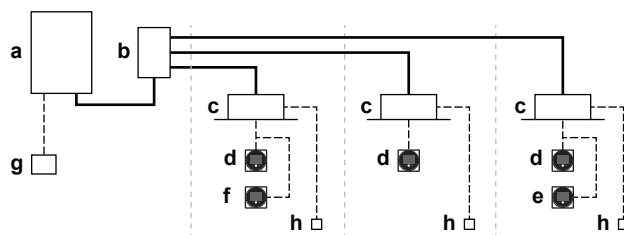

- a Vanjska jedinica s povratom topline
- b Izbornik ogranka (BS)
- c Unutarnja jedinica VRV izravnog širenja (DX)
- d Daljinski upravljač u **normalnom načinu rada**
- e Daljinski upravljač u **načinu rada 'samo alarm'**
- f Daljinski upravljač u **načinu nadzora** (obavezno u nekim situacijama)
- g Centralizirani upravljač (opcija)
- h Opcijska tiskana pločica (opcija)
- Cjevovod za rashladno sredstvo
- Ožičenja međupovezivanja i korisničkog sučelja

6 Prije korištenja

**OPREZ**

Vidi "4 Sigurnosne upute za korisnika" [▶ 20] za upoznavanje svih sigurnosnih uputa.

**NAPOMENA**

NIKADA ne pregledavajte niti popravljajte uređaj sami. Pozovite stručnog servisera da obavi taj posao.

**NAPOMENA**

Kako biste imali napajanje na grijaču kućišta radilice i zaštitili kompresor, **UKLJUČITE** napajanje 6 sati prije početka rada.

Ovaj priručnik za rad je za slijedeće sustave sa standardnim upravljanjem. Prije prvog puštanja u rad, od svog dobavljača zatražite priručnik za upotrebu koji odgovara tipu i marki Vašeg sustava. Ako Vaša instalacija ima posebno prilagođen sustav upravljanja, obratite se svom dobavljaču za upute o rukovanju koje odgovaraju Vašem sustavu.

7 Održavanje i servisiranje

U ovom poglavlju

7.1	Mjere opreza za održavanje i servisiranje.....	26
7.2	Periodična provjera provjetravanog zatvorenog prostora	26
7.3	O rashladnom sredstvu.....	26
7.3.1	O osjetniku curenja rashladnog sredstva	27

7.1 Mjere opreza za održavanje i servisiranje



OPREZ

Vidi "4 Sigurnosne upute za korisnika" [▶ 20] za upoznavanje svih sigurnosnih uputa.



NAPOMENA

NIKADA ne pregledavajte niti popravljajte uređaj sami. Pozovite stručnog servisera da obavi taj posao.

Na unutarnjoj jedinici mogu se nalaziti sljedeći specijalni simboli:

Simbol	Objašnjenje
	Prije servisiranja izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog kruga ili električnim komponentama.

7.2 Periodična provjera provjetravanog zatvorenog prostora

U slučaju da se provjetravani zatvoreni prostor koristi kao sigurnosna mjera za BS jedinicu, instalater ili serviser MORA periodično proveravati protok zraka kako bi potvrdio da još uvijek ispunjava zakonske zahtjeve.

7.3 O rashladnom sredstvu



OPREZ

Vidi "4 Sigurnosne upute za korisnika" [▶ 20] za upoznavanje svih sigurnosnih uputa.

Ovaj proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispuštajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GWP): 675

Ovisno o važećim propisima, mogu se zahtijevati periodične provjere curenja rashladnog sredstva. Obratite se svom instalateru za pojedinosti.



NAPOMENA

Važeći propisi o **fluoriranim stakleničkim plinovima** zahtijevaju da punjenje rashladnog sredstva jedinice bude izraženo i u težini i u ekvivalentu CO₂.

Formula za izračun količine ekvivalenta CO₂ u tonama: GWP vrijednost rashladnog sredstva × ukupna količina punjenja rashladnog sredstva [u kg]/1000

Obratite se svom instalateru za pojedinosti.

7.3.1 O osjetniku curenja rashladnog sredstva

**UPOZORENJE**

Osjetnik istjecanja rashladnog sredstva R32 mora se zamijeniti nakon svake detekcije ili nakon isteka roka trajanja. Osjetnik smije zamijeniti SAMO ovlaštena osoba.

**NAPOMENA**

Osjetnik istjecanja rashladnog sredstva R32 je poluvodički detektor koji može pogrešno detektirati tvari koje nisu R32 rashladno sredstvo. Izbjegavajte uporabu kemijskih tvari (npr. organska otapala, sprej za kosu, boje) u visokim koncentracijama, u neposrednoj blizini BS jedinice, jer to može prouzrokovati pogrešnu detekciju osjetnika curenja rashladnog sredstva R32.

**NAPOMENA**

Funkcionalnost sigurnosnih mjera automatski se povremeno provjerava. U slučaju neispravnosti, na korisničkom sučelju će se prikazati kôd pogreške.

**INFORMACIJA**

Osjetnik ima rok trajanja 10 godina. Korisničko sučelje prikazuje grešku "**CH-22**" 6 mjeseci prije kraja vijeka trajanja osjetnika i grešku "**CH-23**" nakon isteka vijeka trajanja osjetnika. Za više informacija pogledajte referentni vodič korisničkog sučelja i obratite se svom dobavljaču.

U slučaju detekcije curenja

- 1** Korisničko sučelje unutarnjih jedinica spojenih na BS jedinicu prikazuje grešku "**A0-20**".
- 2** Ako je primjenjivo, aktiviraju se sigurnosne mjere BS jedinice. One mogu biti sljedeće:
 - vanjski alarm emitira signal, ili
 - odsisni ventilator i zaklopka BS jedinice počinju raditi u slučaju provjetravanog zatvorenog prostora.
- 3** Odmah se obratite se vašem dobavljaču. Za više informacija, vidi priručnik za instalaciju vanjske jedinice.

**INFORMACIJA**

Za zaustavljanje alarma korisničkog sučelja pogledajte referentni vodič za rad, korisničkog sučelja.

8 Otklanjanje smetnji

Ako nastane jedan od slijedećih kvarova, poduzmite donje mjere i obratite se Vašem dobavljaču.



UPOZORENJE

U slučaju istjecanja rashladnog sredstva, sustavu je potrebna struja da riješi problem.

1. NEMOJTE isključiti električno napajanje.
2. Obratite se vašem trgovcu.

Moguća posljedica: Curenje rashladnog sredstva može dovesti do gušenja i požara.

U slučaju da se dogodi nešto drugo neobično (mirisi paljevine itd.):

1. Zaustavite rad.
2. Isključite električno napajanje
3. Obratite se vašem trgovcu.

Moguća posljedica: Ostavljanje jedinice da radi u takvim okolnostima može uzrokovati lom, strujni udar ili požar.

Sustav MORA popravljati kvalificirani serviser.

Kvar	Mjere
Ako sustav uopće ne radi.	Provjerite je li nestalo struje. Čekajte da struja dođe. Ako do nestanka struje dođe za vrijeme rada, sustav se automatski ponovo pokreće čim struja dođe.
	Provjerite je li pregorio osigurač ili je iskočila zaštitna sklopka. Ako je potrebno, promijenite osigurač ili ponovo uključite automatski osigurač.
	Ako problem ustraje, obratite se vašem instalateru
Ako dođe do curenja rashladnog sredstva (kôd greške <i>RD/CH</i>)	Sustav će poduzeti akcije. NEMOJTE isključiti električno napajanje.
	Obratite se vašem instalateru i prijavite kôd greške.
Ako se sigurnosna naprava kao osigurač, ili isklonik na odvođenju kroz uzemljenje često aktiviraju.	Sklopkom isključite glavno napajanje.
	Obratite se vašem instalateru
Ako voda curi iz jedinice.	Zaustavite rad jedinice.
	Obratite se vašem instalateru.
Ostale poteškoće	Obratite se vašem instalateru. Navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja (vjerojatno u jamstvenom listu).

Ako nakon provjera svih gornjih stavki, ne možete sami otkloniti problem, obratite se svom instalateru i navedite simptome, kompletan naziv modela uređaja (s brojem proizvođača, ako je moguće) i datum postavljanja.

8.1 Simptomi koji NISU neispravnost sustava

Slijedeći simptomi NISU znakovi neispravnosti sustava:

8.1.1 Simptom: šum

- Zvuk "zeen" se čuje odmah nakon uključivanja napajanja. Elektronski ekspanzioni ventil u BS jedinici počinje raditi i proizvodi šum. Jačina zvuka će se smanjiti nakon jedne minute.
- Čuje se stalni tihi šišteći zvuk kada je sustav u postupku hlađenja ili odmrzavanja. To je zvuk rashladnog sredstva koje teče kroz BS jedinicu.
- Šištanje potječe od 4-smjernog ventila u vanjskoj jedinici koje se čuje na početku ili odmah nakon prestanka rada ili odmrzavanja, ili pri prebacivanju s hlađenja na grijanje i obrnuto.

9 Premještanje

Obratite se svom prodavaču za uklanjanje i ponovno postavljanje cijele jedinice.
Preseljenje uređaja zahtijeva tehničku stručnost.

10 Zbrinjavanje otpada

Ovaj uređaj koristi fluorouglikovodik (HFC). Obratite se svom dobavljaču kada ga odbacujete. Zakon nalaže da sakupljate, prevozite i odbacujete rashladno sredstvo u skladu s propisima o "sakupljanju, zbrinjavanju i uništavanju fluorouglikovodika".



NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

Za instalatera

11 O pakiranju



NAPOMENA

Prije ugradnje provjerite ima li oštećenja na ambalaži i dijelovima. Sa sigurnošću utvrdite da je isporuka kompletna.

Imajte na umu sljedeće:

- Pri isporuci jedinica MORA biti pregledana u pogledu oštećenja i cjelovitosti. Svako oštećenje i nedostajanje dijelova MORA se odmah prijaviti otpremnikovu agentu za reklamacije.
- Dopremite zapakiranu jedinicu što bliže mjestu konačnog postavljanja da bi se spriječilo oštećenje prilikom transporta.
- Pripremite unaprijed putanju po kojoj će se jedinica dovesti do konačnog položaja za ugradnju.

U ovom poglavlju

11.1	Postupanje s uređajem	33
11.2	Raspakiranje jedinice	35
11.3	Za uklanjanje pribora	37

11.1 Postupanje s uređajem

- Za lakše ručno nošenje BS6~12A, odrežite samo dva srednja remena kako biste uklonili paletu dok jedinicu zadržite u kartonskom pakiranju.
- Kod rukovanja uređajem, treba uzeti u obzir sljedeće:



Lomljivo, pažljivo rukujte uređajem.



Držite jedinicu uspravno.



NEMOJTE stajati na jedinicu.




Prilikom rukovanja jedinicom koristite rukavice




NAPOMENA


Kada nosite jedinicu ili rukujete s njom, nikada je nemojte nagnjati više od 70 stupnjeva u bilo kojem smjeru.

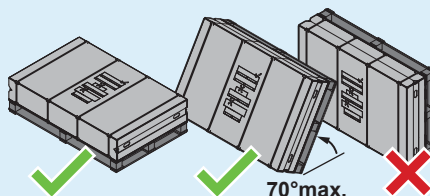


- Opcijski: Sve dok je BS6~12A jedinica učvršćena na paleti, možete koristiti viličara. Pomičite se polako tijekom transporta jedinice.

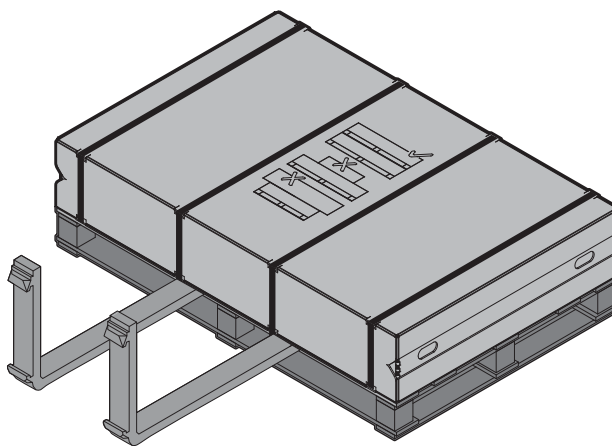

- Dižite jedinicu držeći je kroz izreze na kartonu. Za podizanje BS10~12A jedinica preporučuje se više o 2 osobe.

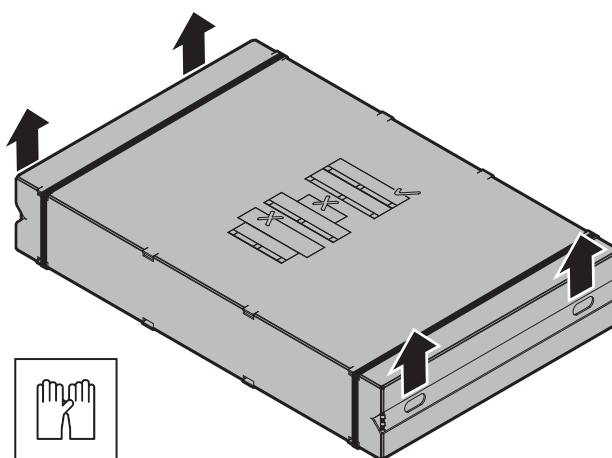


- Kada premještate jedinicu, nosite je polako.
- Nakon raspakiranja, podignite jedinicu držeći za nosače za vješanje. Nemojte primjenjivati silu na druge dijelove, posebno ne na cijevi za rashladno sredstvo i odvodne cijevi. Za podizanje BS10~12A jedinica preporučuje se više o 2 osobe.

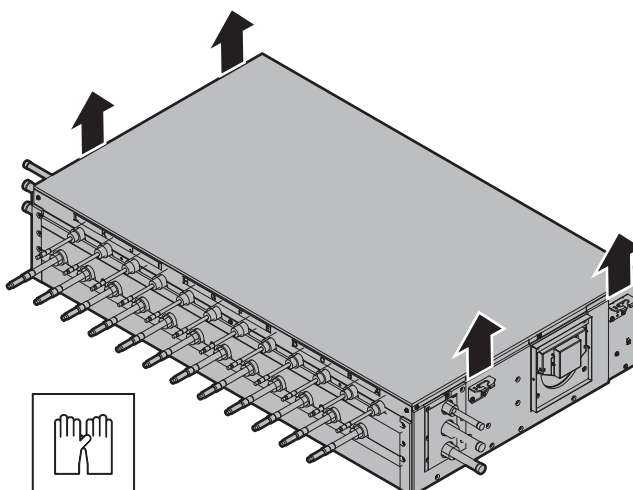


11.2 Raspakiravanje jedinice

Za BS4A

- 1 Prerežite i uklonite trake.

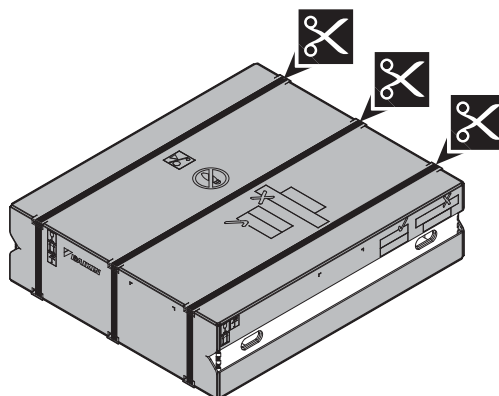


- 2 Uklonite dijelove kutije kako je prikazano na slici.

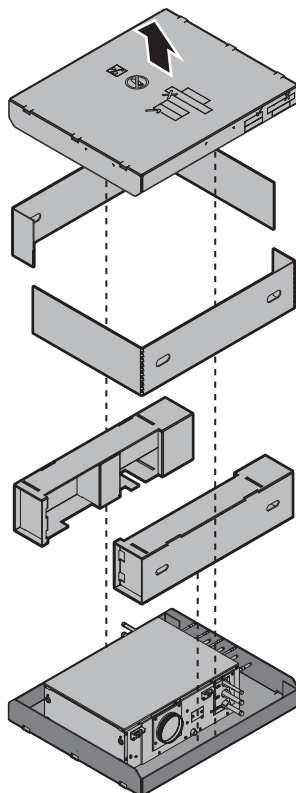


Za BS6~12A


- 1 Prerežite i uklonite unutarnje trake.

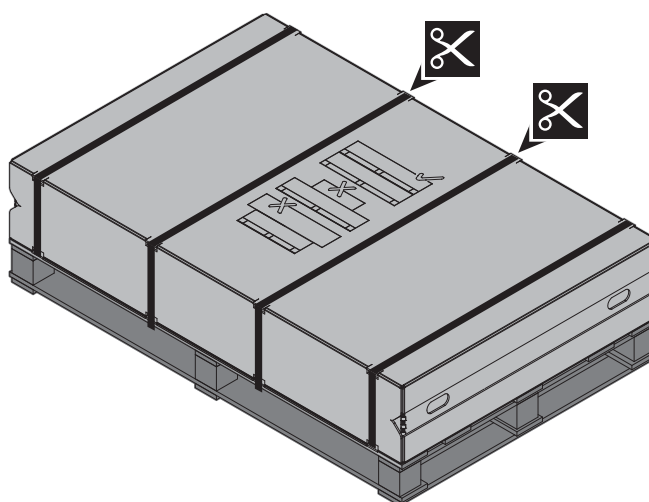


- 2 Uklonite paletu.
- 3 Prerežite i uklonite vanjske trake.

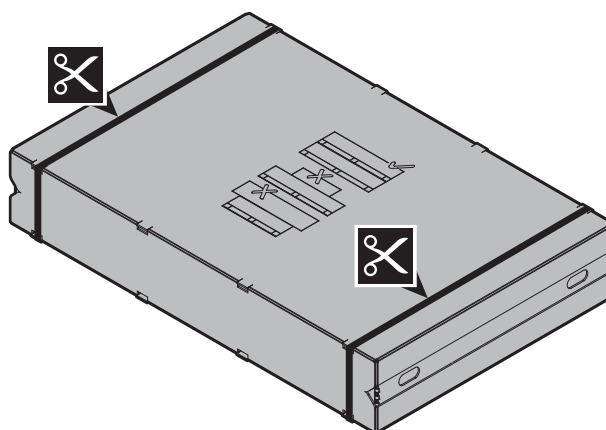

- 4 Uklonite dijelove kutije kako je prikazano na slici.

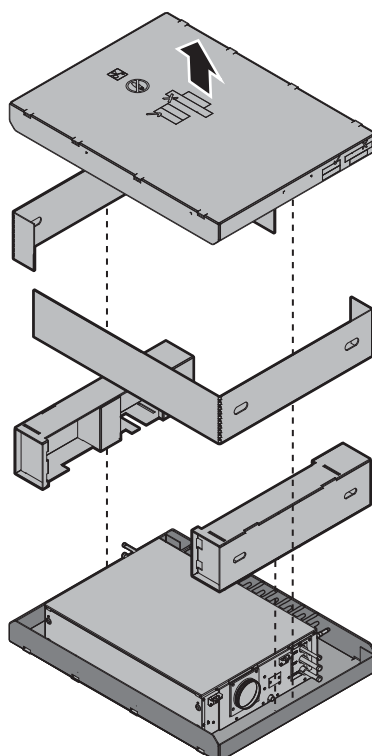

11.3 Za uklanjanje pribora

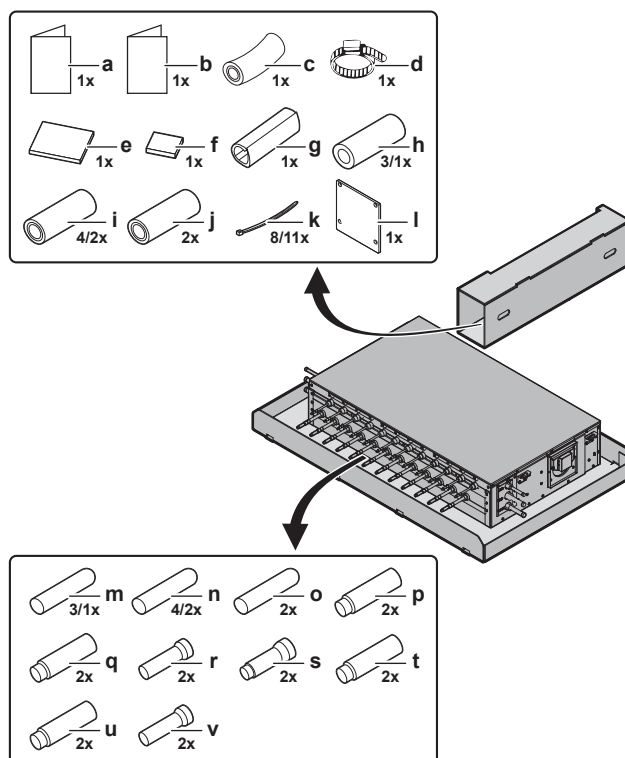

- a Priručnik za postavljanje i upotrebu
- b Opće mjere opreza
- c Cijev za odvod kondenzata
- d Metalna obujmica
- e Materijal za brtvljenje (veliki)
- f Materijal za brtvljenje (mali)
- g Materijal za brtvljenje (tanki list)
- h Izolacijska navlaka za završnu cijev $\varnothing 9,5$ mm (3x za BS4A, 1x za BS6~12A)
- i Izolacijska navlaka za završnu cijev $\varnothing 15,9$ mm (4x za BS4A, 2x za BS6~12A)
- j Izolacijska navlaka za završnu cijev $\varnothing 22,2$ mm
- k Kableske vezice (8x za BS4A, 11x za BS6~12A)
- l Ploča za zatvaranje kanala
- m Završna cijev $\varnothing 9,5$ mm (3x za BS4A, 1x za BS6~12A)
- n Završna cijev $\varnothing 15,9$ mm (4x za BS4A, 2x za BS6~12A)
- o Završna cijev $\varnothing 22,2$ mm
- p Redukcija razvodnika tekućine ($\varnothing 15,9 \rightarrow 9,5$ mm)
- q Redukcija razvodnika tekućine ($\varnothing 15,9 \rightarrow 12,7$ mm)
- r Proširenje razvodnika tekućine ($\varnothing 15,9 \rightarrow 19,1$ mm)
- s Redukcija razvodnika plina ($\varnothing 22,2 \rightarrow 12,7$ mm)
- t Redukcija razvodnika plina ($\varnothing 22,2 \rightarrow 15,9$ mm)
- u Redukcija razvodnika plina ($\varnothing 22,2 \rightarrow 19,1$ mm)
- v Proširenje razvodnika plina ($\varnothing 22,2 \rightarrow 28,6$ mm)

12 O jedinici i opcijama

U ovom poglavlju

12.1	Identifikacija.....	38
12.1.1	Identifikacijska naljepnica: BS jedinica	38
12.2	O rasponu rada	38
12.3	Raspored sustava.....	38
12.4	Kombiniranje jedinica i mogućnosti.....	39
12.4.1	Moguće opcije za BS jedinicu.....	39

12.1 Identifikacija




NAPOMENA

Ako istovremeno postavljate ili servisirate više jedinica, pazite da NE zamijenite servisne ploče između različitih modela.

12.1.1 Identifikacijska naljepnica: BS jedinica

Lokacija

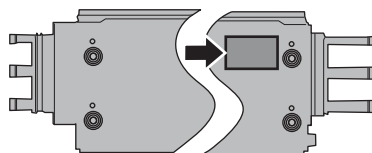

12.2 O rasponu rada



INFORMACIJA

Za radna ograničenja, pogledajte "14.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja jedinice" [▶ 60].

12.3 Raspored sustava




UPOZORENJE

Instalacija MORA biti u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na ovu R32 opremu. Više podataka potražite pod naslovom "13 Posebni zahtjevi za R32 jedinice" [▶ 41].



INFORMACIJA

Sljedeća slika je primjer i NE MORA u potpunosti odgovarati izvedbi vašeg sustava.

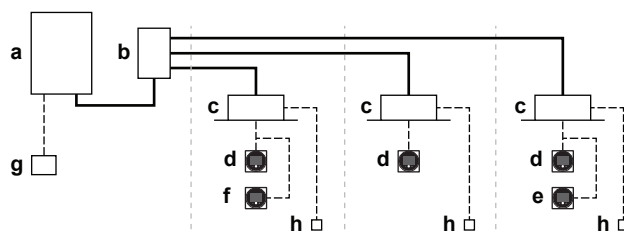

- a Vanjska jedinica s povratom topline
- b Izbornik ogranka (BS)
- c Unutarnja jedinica VRV izravnog širenja (DX)

- d** Daljinski upravljač u **normalnom načinu rada**
- e** Daljinski upravljač u **načinu rada 'samo alarm'**
- f** Daljinski upravljač u **načinu nadzora** (obavezno u nekim situacijama)
- g** Centralizirani upravljač (opcija)
- h** Opcijska tiskana pločica (opcija)
- Cjevovod za rashladno sredstvo
- Ožičenja međupovezivanja i korisničkog sučelja

12.4 Kombiniranje jedinica i mogućnosti



INFORMACIJA

Izvjese opcije možda NISU dostupne u vašoj zemlji.

12.4.1 Moguće opcije za BS jedinicu



INFORMACIJA

Sve mogućnosti navedene su u donjem popisu opcija. Više informacija pojedinoj opciji pogledajte u priručniku za instalaciju i rad opcije.

Komplet za spajanje kanala (EKBSDCK)

Ovaj komplet je potreban kada instalirate kanal na strani ulaza zraka. Vidi primjere u člancima "[14.2 Moguće konfiguracije](#)" [▶ 64] i "[14.5.1 Postavljanje kanala](#)" [▶ 69].


Ovaj se komplet može koristiti i za mjerenje protoka zraka. Vidi "[18.3.3 O mjerenju protoka zraka](#)" [▶ 108].

Spojni komplet (EKBSJK)

Ovaj komplet je potreban kada se spajate npr. sa FXMA200A i FXMA250A. Kada koristite spojni komplet, promijenite postavke DIP sklopke. Vidi "[16.4 Podešavanje DIP sklopki](#)" [▶ 92].

Komplet za odvod kondenzata (K-KDU303KVE)

- Samo ovaj izborni komplet za odvod može se koristiti na BS jedinici. NEMOJTE koristiti drugi komplet crpke za odvod kondenzata.
- NEMOJTE voditi ožičenje međupovezivanja BS jedinice zajedno sa žicom napajanja kompleta za odvod kondenzata.
- Provedite žicu napajanja i relejni svežanj kompleta za odvod kondenzata unutar BS jedinice kao što je prikazano na donjoj slici.
- Postavite feritnu jezgru na relejni svežanj kompleta za odvod kondenzata unutar razvodne kutije BS jedinice.

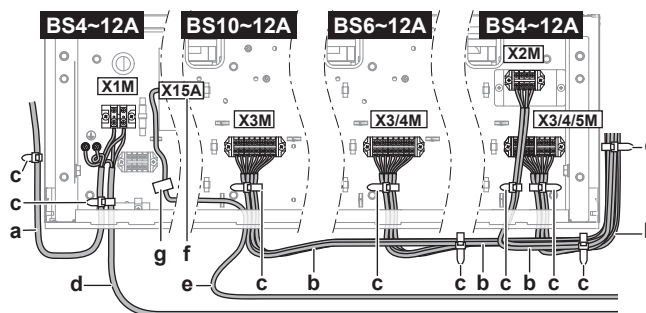

- a** Električno napajanje BS jedinice
- b** Spojno ožičenje
- c** Kabelska vezica

- d** Električno napajanje kompleta za odvod kondenzata
- e** Relejni svežanj kompleta za odvod kondenzata
- f** Relejna priključnica kompleta za odvod kondenzata
- g** Feritna jezgra

13 Posebni zahtjevi za R32 jedinice

U ovom poglavlju

13.1	Minimalne udaljenosti instalacije.....	41
13.2	Zahtjevi za raspored sustava	41
13.3	Određivanje potrebnih sigurnosnih mjera.....	42
13.3.1	Pregledni prikaz: dijagram toka	46
13.4	Sigurnosne mjere.....	47
13.4.1	Bez sigurnosnih mjera	47
13.4.2	Vanjski alarm	47
13.4.3	Provjetravani zatvoreni prostori	48
13.4.4	Pregledni prikaz: dijagram toka	56
13.5	Kombinacije konfiguracija provjetranih zatvorenih prostora	57
13.6	Kombinacije sigurnosnih mjera	58

13.1 Minimalne udaljenosti instalacije



NAPOMENA

- Cjevovod mora biti sigurno montiran i zaštićen od fizičkog oštećenja.
- Neka instalacija cjevovoda bude minimalne duljine.

13.2 Zahtjevi za raspored sustava

Sustav povrata topline VRV 5 koristi rashladno sredstvo R32, koje je razvrstano u razred A2L i blago je zapaljivo.

Da bi udovoljio zahtjevima poboljšane nepropusnosti rashladnih sustava IEC 60335-2-40, ovaj je sustav opremljen zapornim ventilima u BS jedinici i alarmom na daljinskom upravljaču.

Sigurnosne mjere koje su potrebne za BS jedinicu detaljnije su objašnjene u nastavku. Ako ih se pridržavate, dodatne sigurnosne mjere za BS jedinicu nisu potrebne. Pažljivo slijedite zahtjeve za instalaciju BS jedinice kako je objašnjeno u ovom priručniku. Slijedite zahtjeve za instalaciju opisane u priručnicima za instalaciju i rad vanjske i unutarnje jedinice kako biste osigurali da je cijeli sustav u skladu s propisima.

Postavljanje vanjske jedinice

Za postavljanje vanjske jedinice, pogledajte priručnik za postavljanje i rukovanje isporučen s vanjskom jedinicom.

Postavljanje unutarnje jedinice

Ograničenja površine prostorije vrijede za unutarnje jedinice. Pojednosti su objašnjene u priručniku za instalaciju i rad isporučenom s vanjskom jedinicom. Za postavljanje unutarnje jedinice, pogledajte priručnik za postavljanje i rukovanje isporučen s unutarnjom jedinicom. U vezi kompatibilnosti unutarnjih jedinica, pogledajte najnoviju inačicu knjige tehničkih podataka vanjske jedinice.

Zahtjevi daljinskog upravljača

Za instalaciju daljinskog upravljača, pogledajte upute za instalaciju i rad isporučene s daljinskim upravljačem. Za zahtjeve o tome gdje i kako koristiti daljinski upravljač i koji tip koristiti, pogledajte priručnik za instalaciju i rad isporučen s vanjskom jedinicom.

Postavljanje BS jedinice

Ovisno o veličini prostorije u kojoj je postavljena BS jedinica i ukupnoj količini rashladnog sredstva u sustavu, mogu biti potrebne druge sigurnosne mjere. Vidi "13.3 Određivanje potrebnih sigurnosnih mjera" [▶ 42]. Za ukupnu količinu rashladnog sredstva u sustavu, pogledajte priručnik za instalaciju i rad isporučen s vanjskom jedinicom.

U BS jedinici dostupan je priključak za vanjski izlaz. Taj SVS izlaz se može koristiti kada su potrebne dodatne protumjere ili kada je BS jedinica instalirana u prostoriji gdje je vanjski alarm dovoljna mjera sigurnosti. SVS izlaz je beznaponski kontakt na stezaljci X6M koja se zatvara u slučaju da se otkrije curenje rashladnog sredstva ili ako dođe do kvara ili odspajanja R32 osjetnika BS jedinice.

Za više podataka o SVS izlazu, pogledajte odlomak "16.5 Za spajanje vanjskih izlaza" [▶ 94].

Zahtjevi za cjevovod



OPREZ

Cijevi se MORAJU instalirati u skladu s uputama koje su date u "15 Postavljanje cjevovoda" [▶ 77]. Smiju se upotrijebiti samo mehanički spojevi (npr. tvrdo lemljeni + "holender" spojevi) koji su u skladu s najnovijom inačicom norme ISO14903.

Za spajanje cijevi ne smiju se koristiti niskotemperaturne legure za lemljenje.

Za cijevi instalirane u boravišnim prostorijama provjerite je li cjevovod zaštićen od slučajnih oštećenja. Cjevovod treba provjeravati sukladno postupku navedenom u priručniku za instalaciju i rad koji se isporučuje s vanjskom jedinicom.

13.3 Određivanje potrebnih sigurnosnih mjera

Korak 1 – Odrediti ukupnu količinu rashladnog sredstva u sustavu. Pogledajte upute za instalaciju i rad isporučene s vanjskom jedinicom.


Korak 2 – Odrediti površinu prostorije u koju se postavlja BS jedinica.

Površina prostorije može se odrediti tako da zidove, vrata i pregrade projicirate na pod i izračunate ograđenu površinu. Prostori povezani samo kroz spuštenu strop, kanalima ili sličnim vezama ne smatraju se jedinstvenim prostorom.

Ako pregrade između dviju soba na istom katu ispunjavaju donje zahtjeve, tada se prostorije smatraju jednom prostorijom, a površine im se mogu zbrajati. Na taj je način moguće povećati površinu prostorije koja se koristi pri određivanju potrebnih sigurnosnih mjera.

Jedan od sljedeća dva zahtjeva mora biti ispunjen kako bi se zbrajale površine prostorija.

- Prostorije na istom katu koje su povezane stalnim otvorom koji se proteže do poda i namijenjene je za prolaz ljudi mogu se smatrati jednom prostorijom.
- Prostorije na istom katu povezane s otvorima koji ispunjavaju sljedeće zahtjeve mogu se smatrati jedinstvenom prostorijom. Otvor se mora sastojati od dva dijela kako bi se omogućila cirkulacija zraka.

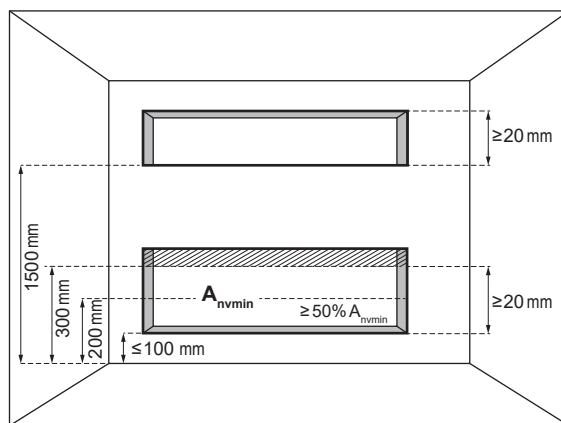

A_{nvmin} Minimalna površina prirodnog provjetravanja

Za donji otvor:



- To nije otvor prema van
- Otvor se ne može zatvoriti
- Otvor mora biti $\geq 0,012 \text{ m}^2$ (A_{nvmin})
- Površina svakog otvora preko 300 mm od poda ne ubraja se kada se određuje A_{nvmin}
- Najmanje 50% od A_{nvmin} je manje od 200 mm iznad poda
- Donji rub otvora je $\leq 100 \text{ mm}$ od poda
- Visina otvora je $\geq 20 \text{ mm}$

Za gornji otvor:

- To nije otvor prema van
- Otvor se ne može zatvoriti
- Otvor mora biti $\geq 0,006 \text{ m}^2$ (50% od A_{nvmin})
- Donji rub otvora mora biti $\geq 1500 \text{ mm}$ iznad poda
- Visina otvora je $\geq 20 \text{ mm}$

Napomena: Zahtjev za gornji otvor može se ispuniti spuštanim stropovima, ventilacijskim kanalima ili sličnim uređenjima koja omogućavaju protok zraka između povezanih prostorija.

Korak 3 – Upotrijebite donje grafove ili tablice da odredite potrebne sigurnosne mjere za BS jedinicu.

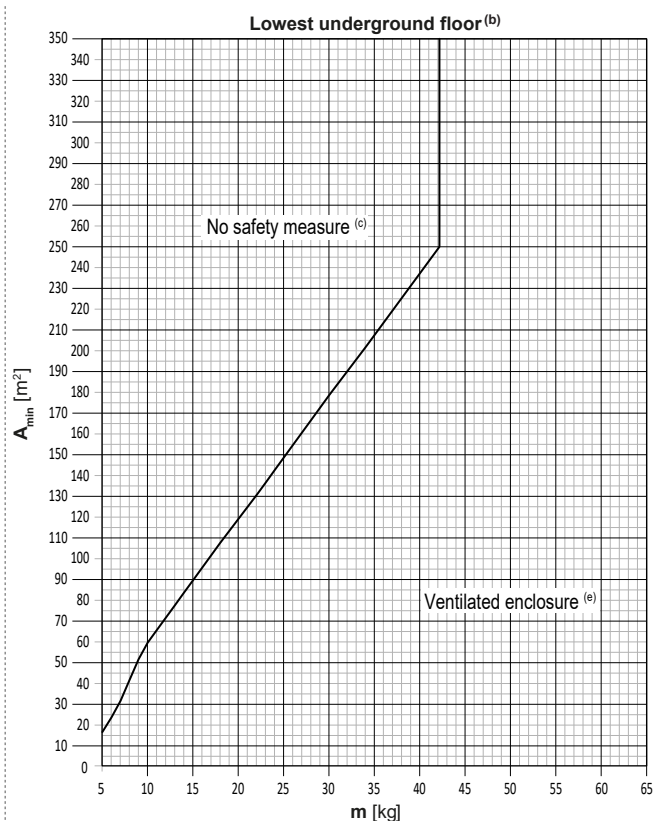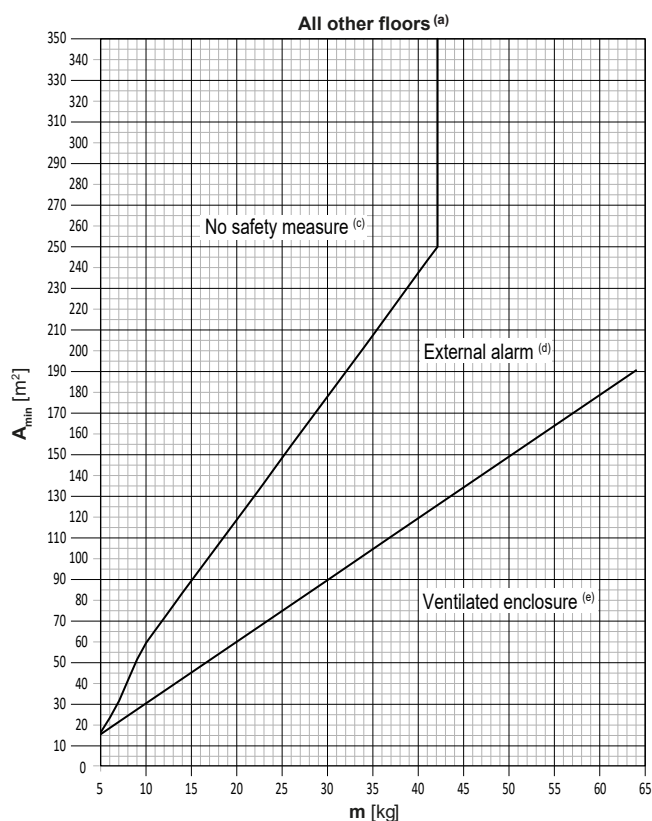

m [kg]	A_{min} [m ²]		
	All other floors (a)		Lowest under-ground floor (b)
	No safety measure (c)	External alarm (d)	No safety measure (c)
5	16	15	16
6	23	18	23
7	31	21	31
8	41	24	41
9	51	27	51
10	59	30	59
11	65	33	65
12	71	36	71
13	77	38	77
14	83	41	83
15	89	44	89
16	95	47	95
17	101	50	101
18	107	53	107
19	113	56	113
20	118	59	118
21	124	62	124
22	130	65	130
23	136	68	136
24	142	71	142
25	148	74	148
26	154	77	154
27	160	80	160
28	166	83	166
29	172	86	172
30	178	89	178
31	184	92	184
32	190	95	190
33	195	98	195
34	201	101	201

m [kg]	A_{min} [m ²]		
	All other floors (a)		Lowest under-ground floor (b)
	No safety measure (c)	External alarm (d)	No safety measure (c)
35	207	104	207
36	213	107	213
37	219	110	219
38	225	113	225
39	231	115	231
40	237	118	237
41	243	121	243
42	249	124	249
43	—	127	—
44	—	130	—
45	—	133	—
46	—	136	—
47	—	139	—
48	—	142	—
49	—	145	—
50	—	148	—
51	—	151	—
52	—	154	—
53	—	157	—
54	—	160	—
55	—	163	—
56	—	166	—
57	—	169	—
58	—	172	—
59	—	175	—
60	—	178	—
61	—	181	—
62	—	184	—
63	—	187	—
64	—	190	—

- m** Ukupno punjenje rashladnog sredstva u sustavu [kg]
 A_{min} Minimalna površina prostorije [m²]
(a) All other floors (=Svi ostali katovi)
(b) Lowest underground floor (=Najniži kat ispod zemlje)
(c) No safety measure (=Bez sigurnosne mjere)
(d) External alarm (=Vanjski alarm)
(e) Ventilated enclosure (=Provjetravani zatvoreni prostor)


Upotrijebite ukupnu količinu rashladnog sredstva u sustavu i površinu prostorije u kojoj je ugrađena BS jedinica kako biste provjerili koja je sigurnosna mjera potrebna.

Napomena: Napunjenost sustava iznad 42,2 kg nije dopušteno koristiti "Bez sigurnosne mjere" za BS jedinicu.

Napomena: Kada se ne traži sigurnosna mjera i sustav radi "Bez sigurnosne mjere", i dalje je dopuštena ugradnja vanjskog alarma ili provjetravanog zatvorenog prostora, ako se želi. Slijedite odgovarajuće upute kako je opisano u nastavku.

Napomena: Kada je kao mjera sigurnosti potreban vanjski alarm, dopuštena je i ugradnja provjetravanog zatvorenog prostora. Slijedite upute opisane u nastavku.

Koristite drugi grafikon (Lowest underground floor^(b)) u slučaju da je BS jedinica instalirana u najnižem podzemnom katu zgrade. Za ostale katove koristite prvi grafikon (All other floors^(a)).

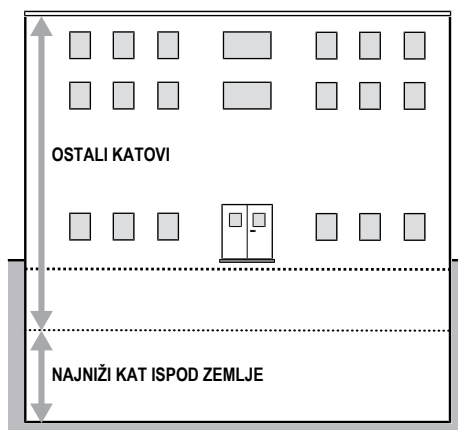

Grafikoni i tablica temelje se na visini postavljanja BS jedinice između 1,8 m i 2,2 m. Visina postavljanja je visina dna BS jedinice od poda. Pogledajte i "[14.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja jedinice](#)" [▶ 60].

Ako je visina postavljanja veća od 2,2 m, mogu se primijeniti različite granice sigurnosnih mjera. Da biste saznali koja je sigurnosna mjera potrebna u slučaju kada je visina instalacije veća od 2,2 m, pogledajte mrežni alat ([VRV Xpress](#)).



NAPOMENA

BS jedinice postavljene na zid ne smiju se instalirati niže od 1,8 m od najniže točke poda.

Primjer


Ukupna količina rashladnog sredstva u VRV sustavu je 20 kg. Sve BS jedinice postavljaju se u prostore koji ne pripadaju najnižem podzemnom katu zgrade. Prostor u koji je postavljena prva BS jedinica ima površinu od 125 m², prostor u koji je ugrađena druga BS jedinica ima površinu prostorije od 70 m² a prostor u koji je ugrađena treća BS jedinica ima površinu prostorije od 15 m².

- Na temelju grafikona za "All other floors" (Svi ostali katovi), ograničenja površine prostorije su sljedeća:

	A _{min}
"No safety measure" (Bez sigurnosnih mjera)	118 m ²
"External alarm" (Vanjski alarm)	59 m ²


- To znači da su potrebne sljedeće sigurnosne mjere:

BS jedinica	Površina prostorije	Potrebna sigurnosna mjera
1	$A=125 \text{ m}^2 \geq 118 \text{ m}^2$	Bez sigurnosnih mjera
2	$A=70 \text{ m}^2 \geq 59 \text{ m}^2$	Vanjski alarm
3	$A=15 \text{ m}^2 < 59 \text{ m}^2$	Provjetravani zatvoreni prostori

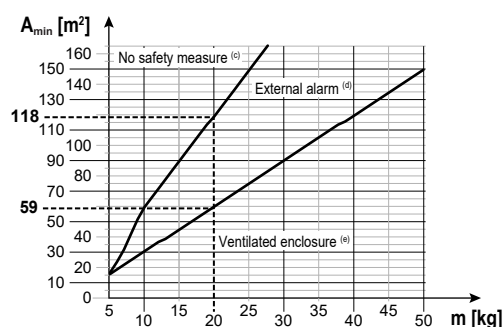

- m** Ukupno punjenje rashladnog sredstva u sustavu [kg]
A_{min} Minimalna površina prostorije [m²]
(a) All other floors (=Svi ostali katovi)
(b) Lowest underground floor (=Najniži kat ispod zemlje)
(c) No safety measure (=Bez sigurnosne mjere)
(d) External alarm (=Vanjski alarm)
(e) Ventilated enclosure (=Provjetravani zatvoreni prostor)

13.3.1 Pregledni prikaz: dijagram toka

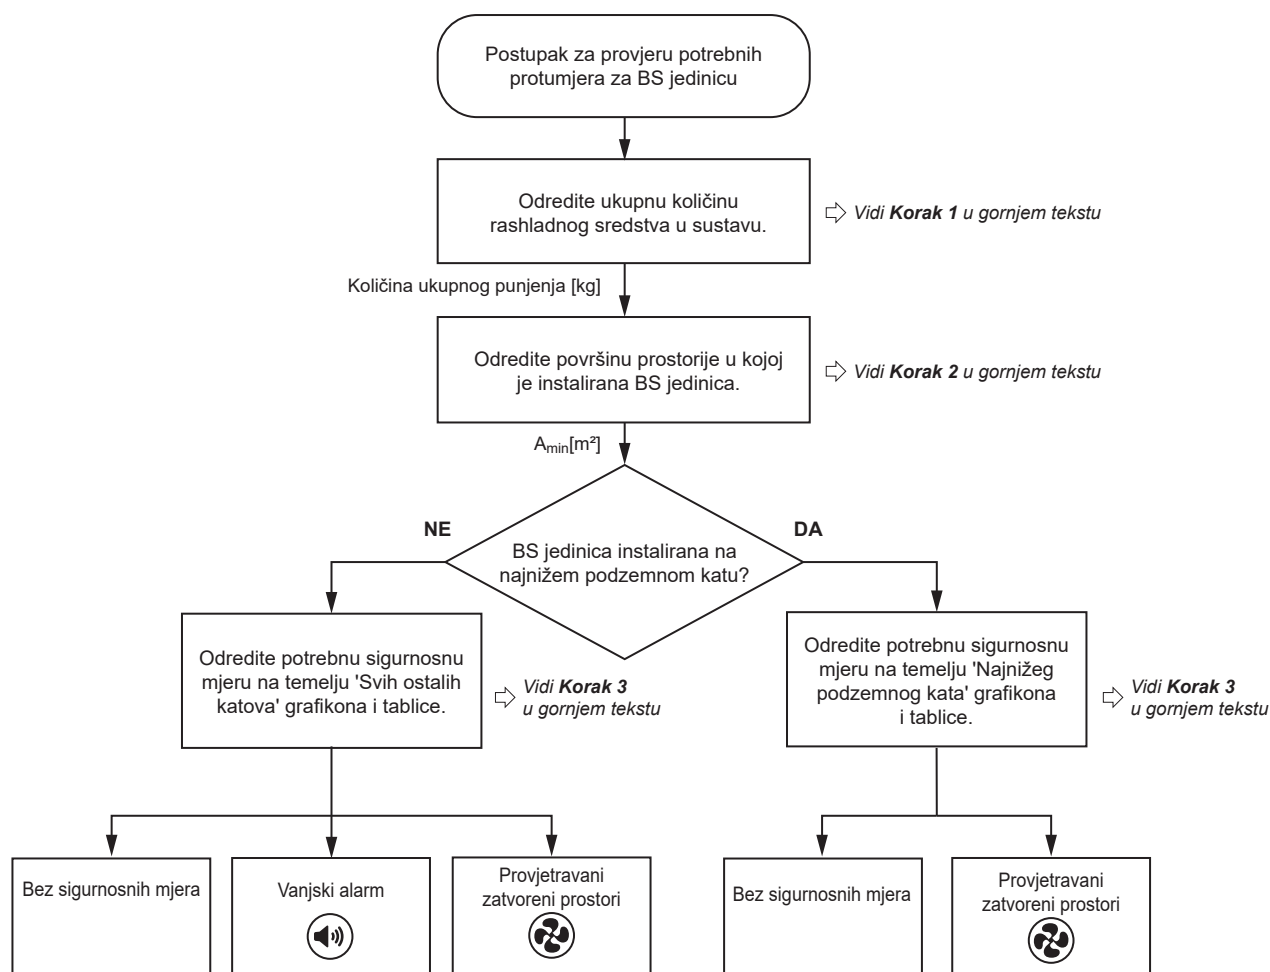

Napomena: Dijagram toka je pregledni prikaz. Uvijek pogledajte cijeli tekst naveden u ovom priručniku radi jasnog razumijevanja i detaljnog objašnjenja.

13.4 Sigurnosne mjere

13.4.1 Bez sigurnosnih mjera

Kada je površina prostorije dovoljno velika, nisu potrebne nikakve sigurnosne mjere. To također uključuje BS jedinicu postavljenu u najnižem podzemnom katu.

Priključak kanala mora se zamijeniti pločom za zatvaranje kanala, iz pribora (vidi "[14.5.2 Ugradnja ploče za zatvaranje kanala](#)" [► 71]).

Podešavanja na mjestu ugradnje

Bez sigurnosnih mjera		
Kôd	Opis	Vrijednost
[2-0] ^(a)	Oznaka klastera	0 (zadano): onemogućeno
[2-4] ^(b)	Sigurnosne mjere	0: onemogućeno

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

^(b) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

Napomena: Više podataka potražite pod naslovom "[17.1 Podešavanja na mjestu ugradnje](#)" [► 96].

Pokusni rad BS jedinice

Prije rukovanja BS jedinicom potrebno je izvršiti pokusni rad koji simulira curenje rashladnog sredstva. Za više pojedinosti vidi "[18.3 Pokusni rad BS jedinice](#)" [► 106].

13.4.2 Vanjski alarm

Sigurnosnu mjeru vanjskog alarma NEMOJTE koristiti u sljedećim slučajevima:

- BS jedinica se postavlja u najnižem podzemnom katu zgrade.
- BS jedinica se postavlja u zauzetom prostoru gdje je ljudima ograničeno kretanje.

Za mjeru sigurnosti vanjskog alarma, priključak kanala mora se zamijeniti pločom za zatvaranje kanala, iz pribora (vidi "[14.5.2 Ugradnja ploče za zatvaranje kanala](#)" [► 71]).

Krug vanjskog alarma (lokalna nabava) mora biti spojen na SVS izlaz BS jedinice, vidi "[16.5 Za spajanje vanjskih izlaza](#)" [► 94].

Taj alarmni sustav mora upozoravati zvučno i vizualno (npr. glasno zujanje i treptajuće svjetlo). Zvučni alarm cijelo vrijeme mora biti 15 dBA iznad razine pozadinskog zvuka.

Najmanje jedan alarm mora biti instaliran u boravišnom prostoru u kojem je ugrađena BS jedinica.

Za dolje navedene prostore, alarmni sustav mora se **dodatno** oglasiti upozorenjem na nadziranom mjestu s 24-satnim nadzorom:

- s prostorijama za spavanje.
- gdje je prisutan nekontrolirani broj ljudi.
- gdje imaju pristup osobe koje nisu upoznate s potrebnim mjerama sigurnosti i zaštite.

Za upozorenje na nadziranom mjestu, spojite nadzorni daljinski upravljač na sustav. Ovaj nadzorni daljinski upravljač može se spojiti na bilo koju unutarnju jedinicu

sustava i upozorit će na nadziranom mjestu u slučaju da se otkrije curenje rashladnog sredstva u bilo kojoj BS jedinici sustava. **Napomena:** Broj adrese za nadzorni daljinski upravljač mora biti dodijeljen BS jedinici. Vidi "[17.1 Podešavanja na mjestu ugradnje](#)" [▶ 96].

Kada R32 osjetnik u BS jedinici otkrije curenje rashladnog sredstva, zatvorit će se SVS izlaz i aktivirati alarm. Na daljinskim upravljačima spojenih unutarnjih jedinica prikazat će se poruka o grešci. Vidi "[20 Otklanjanje smetnji](#)" [▶ 113].

Podešavanja na mjestu ugradnje

Vanjski alarm		
Kôd	Opis	Vrijednost
[2-0] ^(a)	Oznaka klastera	0 (zadano): onemogućeno
[2-4] ^(b)	Sigurnosne mjere	1 (zadano): omogućeno
[2-7] ^(b)	Provjetravani zatvoreni prostori	0: onemogućeno

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

^(b) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

Napomena: Više podataka potražite pod naslovom "[17.1 Podešavanja na mjestu ugradnje](#)" [▶ 96].

Pokusni rad BS jedinice

Prije rukovanja BS jedinicom potrebno je izvršiti pokusni rad koji simulira curenje rashladnog sredstva. Za više pojedinosti vidi "[18.3 Pokusni rad BS jedinice](#)" [▶ 106].

13.4.3 Provjetravani zatvoreni prostori



UPOZORENJE

Ako se na provjetravani zatvoreni prostor primjenjuju sigurnosne mjere, tada BS jedinica mora imati svoj zasebni kanal i odsisni ventilator. NEMOJTE kombinirati ovaj kanal s kanalima za druge svrhe.


Provjetravani zatvoreni prostor je potreban kao sigurnosna mjera u slučaju da druge sigurnosne mjere (vidi "[13.4.1 Bez sigurnosnih mjera](#)" [▶ 47] i "[13.4.2 Vanjski alarm](#)" [▶ 47]) nisu dopuštene.

Za sigurnosnu mjeru provjetravanog zatvorenog prostora, MORAJU biti ugrađeni kanali i odsisni ventilator. Vidi "[14.5 Postavljanje ventilacijskih kanala](#)" [▶ 69] za ugradnju kanala (lokalna nabava) i "[16.5 Za spajanje vanjskih izlaza](#)" [▶ 94] za spajanje kruga odsisnog ventilatora (lokalna nabava) na BS jedinicu.

Napomena: Kao dodatna sigurnosna mjera, pomoću SVS izlaza može se ugraditi vanjski alarmni krug (lokalna nabava). Vidi "[16.5 Za spajanje vanjskih izlaza](#)" [▶ 94].

Kada R32 osjetnik u BS jedinici otkrije curenje rashladnog sredstva, on aktivira sigurnosne mjere. To uključuje otvaranje prigušne zaklopke jedinice kako bi se omogućilo ulazak zraka, aktiviranje izlaznog signala ventilatora za pokretanje odsisnog ventilatora i uklanjanje curenja rashladnog sredstva te prikaz poruke o pogrešci na daljinskim upravljačima spojenih unutarnjih jedinica.

Zaklopka prigušnika na ulazu zraka u BS jedinicu omogućuje izbor između tri vrste konfiguracija (vidi dolje).




a Prigušna zaklopka

Poštujte sljedeća pravila:

Kanali	Kanali za evakuaciju MORAJU imati izlaze izvan zgrade ili u drugu prostoriju čija je minimalna površina veća od vrijednosti navedene u donjem grafikonu ili tablici. Spriječite da nečistoća, prašina i male životinje mogu ući u kanal i dovesti do njegovog začepjenja. Primjer: Ugradite nepovratnu zaklopku, rešetku, filter ili drugu komponentu u odvodni kanal.
Odsisni ventilator	Odsisni ventilator mora imati oznaku CE i ne može djelovati kao izvor paljenja tijekom normalnog rada. Ovaj zahtjev je ispunjen ako motor ventilatora ima razred zaštite IP4X ili bolji.
Zamjenski zrak	Sa sigurnošću utvrdite da je dostupno dovoljno zamjenskog zraka za odsisavanje rashladnog sredstva. Protok zraka odsisavanja mora se održavati najmanje 6,5 sati. To se postiže osiguravanjem dovoljno velike zapremine zraka oko BS jedinice ili osiguravanjem dovoljno zamjenskog zraka oko BS jedinice (npr. prirodni otvori ili namjenski otvor na spušenom stropu).
Održavanje	Potreban je periodični pregled jedinice, tijekom kojeg se ponavlja pokusni rad (vidi " 18.3 Pokusni rad BS jedinice " [▶ 106]). Održavajte kanal za odsisavanje kako biste izbjegli nakupljanje prašine i prljavštine i ometanje puta protoka (vidi " 7.2 Periodična provjera provjetranog zatvorenog prostora " [▶ 26]).

U slučaju odzračivanja u drugu prostoriju, upotrijebite grafikon ili tablicu u nastavku kako biste odredili granicu minimalne površine prostora u koji se kanali odzračuju:

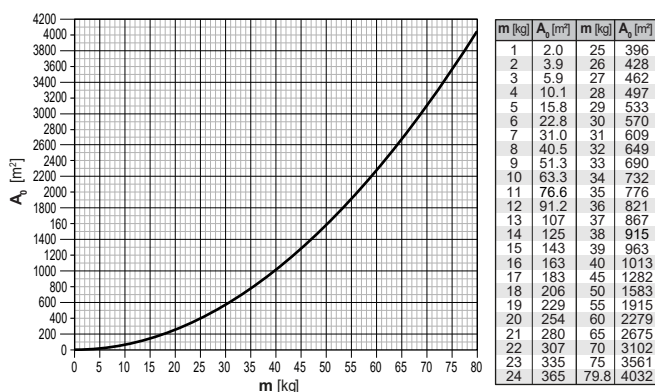

m Ukupno punjenje rashladnog sredstva u sustavu [kg]

A₀ Minimalna površina prostora u koji se kanali odzračuju: [m²]


Napomena: Izvedene vrijednosti zaokružite na više.

Grafikon i tablica temelje se na visini dna otvora kanala u drugu prostoriju između 1,8 m i 2,2 m. Visina dna otvora kanala je visina dna kanala do najniže točke poda.

Ako je visina dna otvora kanala veća od 2,2 m, može se primijeniti niže ograničenje minimalne površine prostorije u koji se kanali zatvorenog prostora odzračuju. Da biste saznali minimalnu površinu prostorije u slučaju da je dno otvora kanala više od 2,2 m, pogledajte mrežni alat ([VRV Xpress](#)).

Jedna BS jedinica – jedan odsisni ventilator

U najjednostavnijoj konfiguraciji, svaka BS jedinica u sustavu ima svoj vlastiti kanal za evakuaciju i vlastiti odsisni ventilator.




- a BS jedinica
- b Kanali
- c Odsisni ventilator

Odsisni ventilator mora biti spojen na BS jedinicu, pogledajte "[16.5 Za spajanje vanjskih izlaza](#)" [► 94].

Kako bi se odredila veličina ventilatora, izračunajte potreban kapacitet tlaka. Ukupni pad tlaka u odsisnom kanalu sastoji se od više dijelova: pada tlaka kojeg stvara BS jedinica i pada tlaka kojeg stvaraju komponente kanala.

Odaberite protok zraka za odsisavanje koji zadovoljava zakonske zahtjeve. To znači da je protok zraka iznad zakonski propisanog minimuma i stvara dovoljnu razliku tlaka unutar BS jedinice u usporedbi s tlakom okoline. Minimalni potreban protok zraka (AFR_{OUT}) je 18,8 m³/h, a pad tlaka koji stvara BS jedinica trebao bi dovesti do tlaka unutar BS jedinice ($P_{internal}$) koji je više od 20 Pa ispod tlaka okoline.




- a BS jedinica
- AFR_{OUT} Protok zraka
- $P_{internal}$ Unutarnji tlak

Prilikom projektiranja kanala za evakuaciju preporučuje se uzeti sigurnosnu granicu na ovim minimalnim vrijednostima kako bi se uzele u obzir tolerancije dijelova, prljavština i prašina koja se tijekom vremena nakuplja u kanalu, itd.

Napomena: Unutarnji tlak BS jedinice ne smije biti više od 350 Pa ispod tlaka okoline.

Zapišite pad tlaka koji stvaraju sve komponente u odsisnom kanalu za odabranu brzinu protoka zraka. Za BS jedinicu koristite krivulju koja predstavlja tlak na izlazu (P_{OUT}) u ovisnosti o protoku zraka (AFR_{OUT}). Pogledajte najnovije tehničke podatke za krivulje pada tlaka BS jedinice.




- a BS jedinica
- AFR_{OUT} Protok zraka
- P_{OUT} Izlazni tlak

Za pad tlaka uzrokovan drugim komponentama kanala za evakuaciju (kanali, lûkovi, itd.), koristite krivulje proizvođača.


Za odabir prikladnog ventilatora upotrijebite protok zraka i zbroj padova tlaka.

Primjer

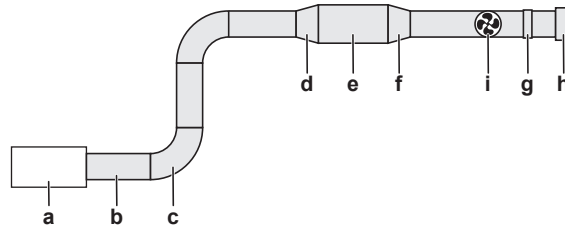


- a BS jedinica
b~h Kanali (kanal, lûk, redukcija, proširenje, nepovratna zaklopka, zidna rešetka, itd.)
i Odsisni ventilator

U ovom primjeru koristimo BS12A jedinicu. Koristite krivulju unutarnjeg tlaka unutar BS jedinice (P_{internal}) u ovisnosti o protoku zraka (AFR_{OUT}). Kada je odabran protok zraka od $115 \text{ m}^3/\text{h}$, tlak unutar BS jedinice je $42,9 \text{ Pa}$ ispod tlaka okoline. Dakle, ovaj protok zraka je iznad potrebnih $18,8 \text{ m}^3/\text{h}$, i tlak unutar BS jedinice je ispod tlaka okoline u rasponu od $20 \sim 350 \text{ Pa}$. Ovaj protok zraka od $115 \text{ m}^3/\text{h}$ koristimo za daljnje izračune.

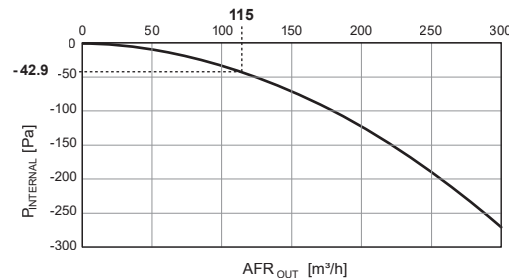


Napomena: Ove krivulje prikazuju unutarnji tlak BS jedinice u usporedbi s tlakom okoline od 101325 Pa .

Koristite krivulju izlaznog tlaka (P_{OUT}) u ovisnosti o protoku zraka (AFR_{OUT}) za BS jedinicu. Uz protok zraka od $115 \text{ m}^3/\text{h}$, rezultirajući pad tlaka koji stvara BS jedinica iznosi $47,5 \text{ Pa}$.

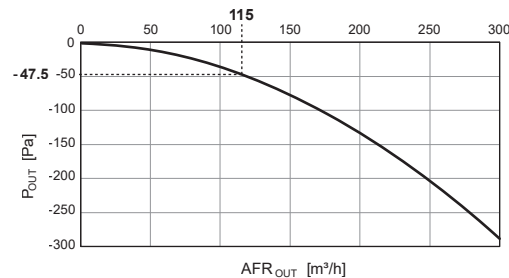

Koristite krivulje, s uputama za njihovo čitanje, proizvođača komponenti kako biste pronašli pad tlaka koji stvaraju sve komponente u kanalu. Možda će biti potrebna pretvorba jedinica. Imajte na umu da pad tlaka za kanale od proizvođača može biti naveden po jedinici duljine kanala (jedinice su na primjer Pa/m). Pomnožite ovu vrijednost s duljinom kanala da biste dobili ukupni pad tlaka.

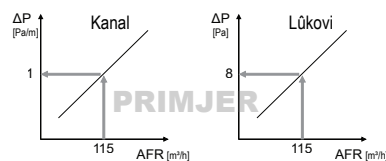

Zapišite pad tlaka svake komponente u preglednoj tablici. Zbrojite padove tlaka.

Nº	Simbol	Tip	AFR [m^3/h]	Duljina [m]	ΔP [Pa/m]	ΔP [Pa]
1	a	BS jedinica	115	-	-	47,5
2	b	Kanal	"	5	1	5
3	c	Lûk	"	-	-	8

Nº	Simbol	Tip	AFR [m³/h]	Duljina [m]	ΔP [Pa/m]	ΔP [Pa]
4	b	Kanal	"	10	1	10
5	c	Lûk	"	-	-	8
6	b	Kanal	"	2	1	2
7	d	Proširenje	"	-	-	4
8	e	Kanal	"	6	0,5	3
9	f	Redukcija	"	-	-	6
10	b	Kanal	"	2	1	2
11	b	Kanal	"	1	1	1
12	g	Nepovratna zaklopka	"	-	-	11
13	b	Kanal	"	1	1	1
14	h	Zidna rešetka	"	-	-	15
Ukupni pad tlaka (zbroj redaka 1 do 14)						123,5

Odaberite ventilator s potrebnim protokom od 115 m³/h i ukupnim porastom tlaka od 123,5 Pa.

Napomena: Za jednostavnu ugradnju preporučujemo korištenje rednih kanalnih ventilatora.

Dostupan je mrežni alat ([VRV Xpress](#)) za izračun potrebnog kapaciteta tlaka za odabir ispravne veličine ventilatora. Za izračun koristite samo ovaj mrežni alat.

Podešavanja na mjestu ugradnje

Jedna BS jedinica – jedan odsisni ventilator		
Kôd	Opis	Vrijednost
[2-0] ^(a)	Oznaka klastera	0 (zadano): onemogućeno
[2-4] ^(b)	Sigurnosne mjere	1 (zadano): omogućeno
[2-7] ^(b)	Provjetravani zatvoreni prostori	1 (zadano): omogućeno

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

^(b) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.


Napomena: Više podataka potražite pod naslovom "[17.1 Podešavanja na mjestu ugradnje](#)" [► 96].

Pokusni rad BS jedinice

Prije rukovanja BS jedinicom potrebno je izvršiti pokusni rad koji simulira curenje rashladnog sredstva. Za više pojedinosti vidi "[18.3 Pokusni rad BS jedinice](#)" [► 106].

Više BS jedinica u paraleli – jedan odsisni ventilator


U ovoj konfiguraciji, više paralelnih BS jedinica spojeno je na jedan odsisni ventilator. Svaka BS jedinica ima dobrobit od izravnog protoka zraka do odsisnog ventilatora. U slučaju curenja rashladnog sredstva u bilo kojoj BS jedinici, prigušna zaklopka te BS jedinice će se otvoriti i omogućiti izravnu evakuaciju zraka u odsisni ventilator. Prigušne zaklopke ostalih BS jedinica ostaju zatvorene.

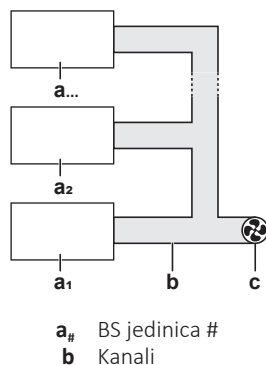

c Odsisni ventilator

Dovoljno je spojiti krug odsisnog ventilatora na samo jednu BS jedinicu klastera (=BS jedinice koje pripadaju istom kanalu i odsisnom ventilatoru) (vidi "16.5 Za spajanje vanjskih izlaza" [► 94]). Ako u klasteru postoje BS jedinice koje pripadaju različitim sustavima vanjske jedinice, krug ventilatora mora biti spojen na jednu BS jedinicu (u klasteru) svakog sustava vanjske jedinice.

Primjer

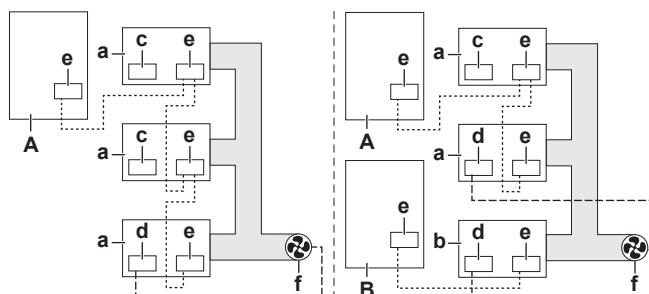

- a BS jedinica koja pripada vanjskoj jedinici A
- b BS jedinica koja pripada vanjskoj jedinici B
- c Izlazni priključak odsisnog ventilatora – NIJE spojen
- d Izlazni priključak odsisnog ventilatora – spojen
- e Priključnica ožičenja međusobnog spoja
- f Odsisni ventilator
- A Vanjska jedinica A
- B Vanjska jedinica B
- Spojno ožičenje
- Izlazno ožičenje odsisnog ventilatora

Dostupan je mrežni alat ([VRV Xpress](#)) za izračun potrebnog kapaciteta tlaka za odabir ispravne veličine ventilatora. Za izračun koristite samo ovaj mrežni alat.

Podešavanja na mjestu ugradnje

Više BS jedinica u paraleli – jedan odsisni ventilator		
Kôd	Opis	Vrijednost
[2-0] ^(a)	Oznaka klastera	1: omogućeno
[2-1] ^(a)	Broj klastera	# ^(b)
[2-2] ^(a)	Konfiguracija klastera	0 (zadano): paralelno
[2-4] ^(c)	Sigurnosne mjere	1 (zadano): omogućeno
[2-7] ^(c)	Provjetravani zatvoreni prostori	1 (zadano): omogućeno

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

^(b) Svakom klasteru u sustavu dodijelite jedinstveni broj klastera. Sve BS jedinice u istom klasteru MORAJU imati isti broj klastera.

^(c) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.


Napomena: Više podataka potražite pod naslovom "17.1 Podešavanja na mjestu ugradnje" [► 96].

Pokusni rad BS jedinice

Prije rukovanja BS jedinicom potrebno je izvršiti pokusni rad koji simulira curenje rashladnog sredstva. Za više pojedinosti vidi "18.3 Pokusni rad BS jedinice" [► 106].

Više BS jedinica u seriji – jedan odsisni ventilator


U ovoj konfiguraciji, više BS jedinica spojeno je u seriji na jedan odsisni ventilator. Zrak prolazi kroz svaku BS jedinicu do odsisnog ventilatora. U slučaju curenja rashladnog sredstva u bilo kojoj BS jedinici, prigušne zaklopke svih BS jedinica će se otvoriti i omogućiti evakuaciju zraka u odsisni ventilator.



- a** BS jedinica
b Kanali
c EKBSDCK
d Odsisni ventilator

Dovoljno je spojiti krug odsisnog ventilatora na samo jednu BS jedinicu klastera (pogledajte "[16.5 Za spajanje vanjskih izlaza](#)" [▶ 94]). Nije dopušteno u istom serijskom klasteru imati BS jedinice koje pripadaju različitim sustavima vanjskih jedinica.

Primjer

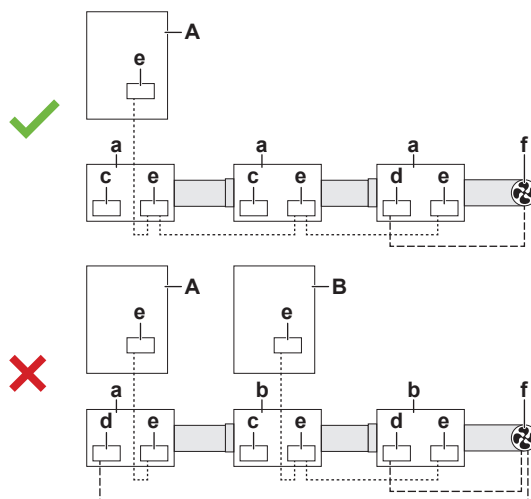

- a** BS jedinica koja pripada vanjskoj jedinici A
b BS jedinica koja pripada vanjskoj jedinici B
c Izlazni priključak odsisnog ventilatora – NIJE spojen
d Izlazni priključak odsisnog ventilatora – spojen
e Priključnica ožičenja međusobnog spoja
f Odsisni ventilator
A Vanjska jedinica A
B Vanjska jedinica B
 Spojno ožičenje
 ----- Izlazno ožičenje odsisnog ventilatora
 ✓ Dopušteno
 ✗ NIJE dopušteno

Opcijski komplet EKBSDCK potreban je svaki put kada se kanal spoji na ulaz zraka (strana zaklopke) BS jedinice.

Dostupan je mrežni alat ([VRV Xpress](#)) za izračun potrebnog kapaciteta tlaka za odabir ispravne veličine ventilatora. Za izračun koristite samo ovaj mrežni alat.

Podešavanja na mjestu ugradnje

Više BS jedinica u seriji – jedan odsisni ventilator		
Kôd	Opis	Vrijednost
[2-0] ^(a)	Oznaka klastera	1: omogućeno
[2-1] ^(a)	Broj klastera	# ^(b)
[2-2] ^(a)	Konfiguracija klastera	1: serija
[2-4] ^(c)	Sigurnosne mjere	1 (zadano): omogućeno
[2-7] ^(c)	Provjetravani zatvoreni prostori	1 (zadano): omogućeno

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

^(b) Svakom klasteru u sustavu dodijelite jedinstveni broj klastera. Sve BS jedinice u istom klasteru MORAJU imati isti broj klastera.


^(c) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

Napomena: Više podataka potražite pod naslovom "[17.1 Podešavanja na mjestu ugradnje](#)" [▶ 96].

Pokusni rad BS jedinice

Prije rukovanja BS jedinicom potrebno je izvršiti pokusni rad koji simulira curenje rashladnog sredstva. Za više pojedinosti vidi "[18.3 Pokusni rad BS jedinice](#)" [▶ 106].

13.4.4 Pregledni prikaz: dijagram toka

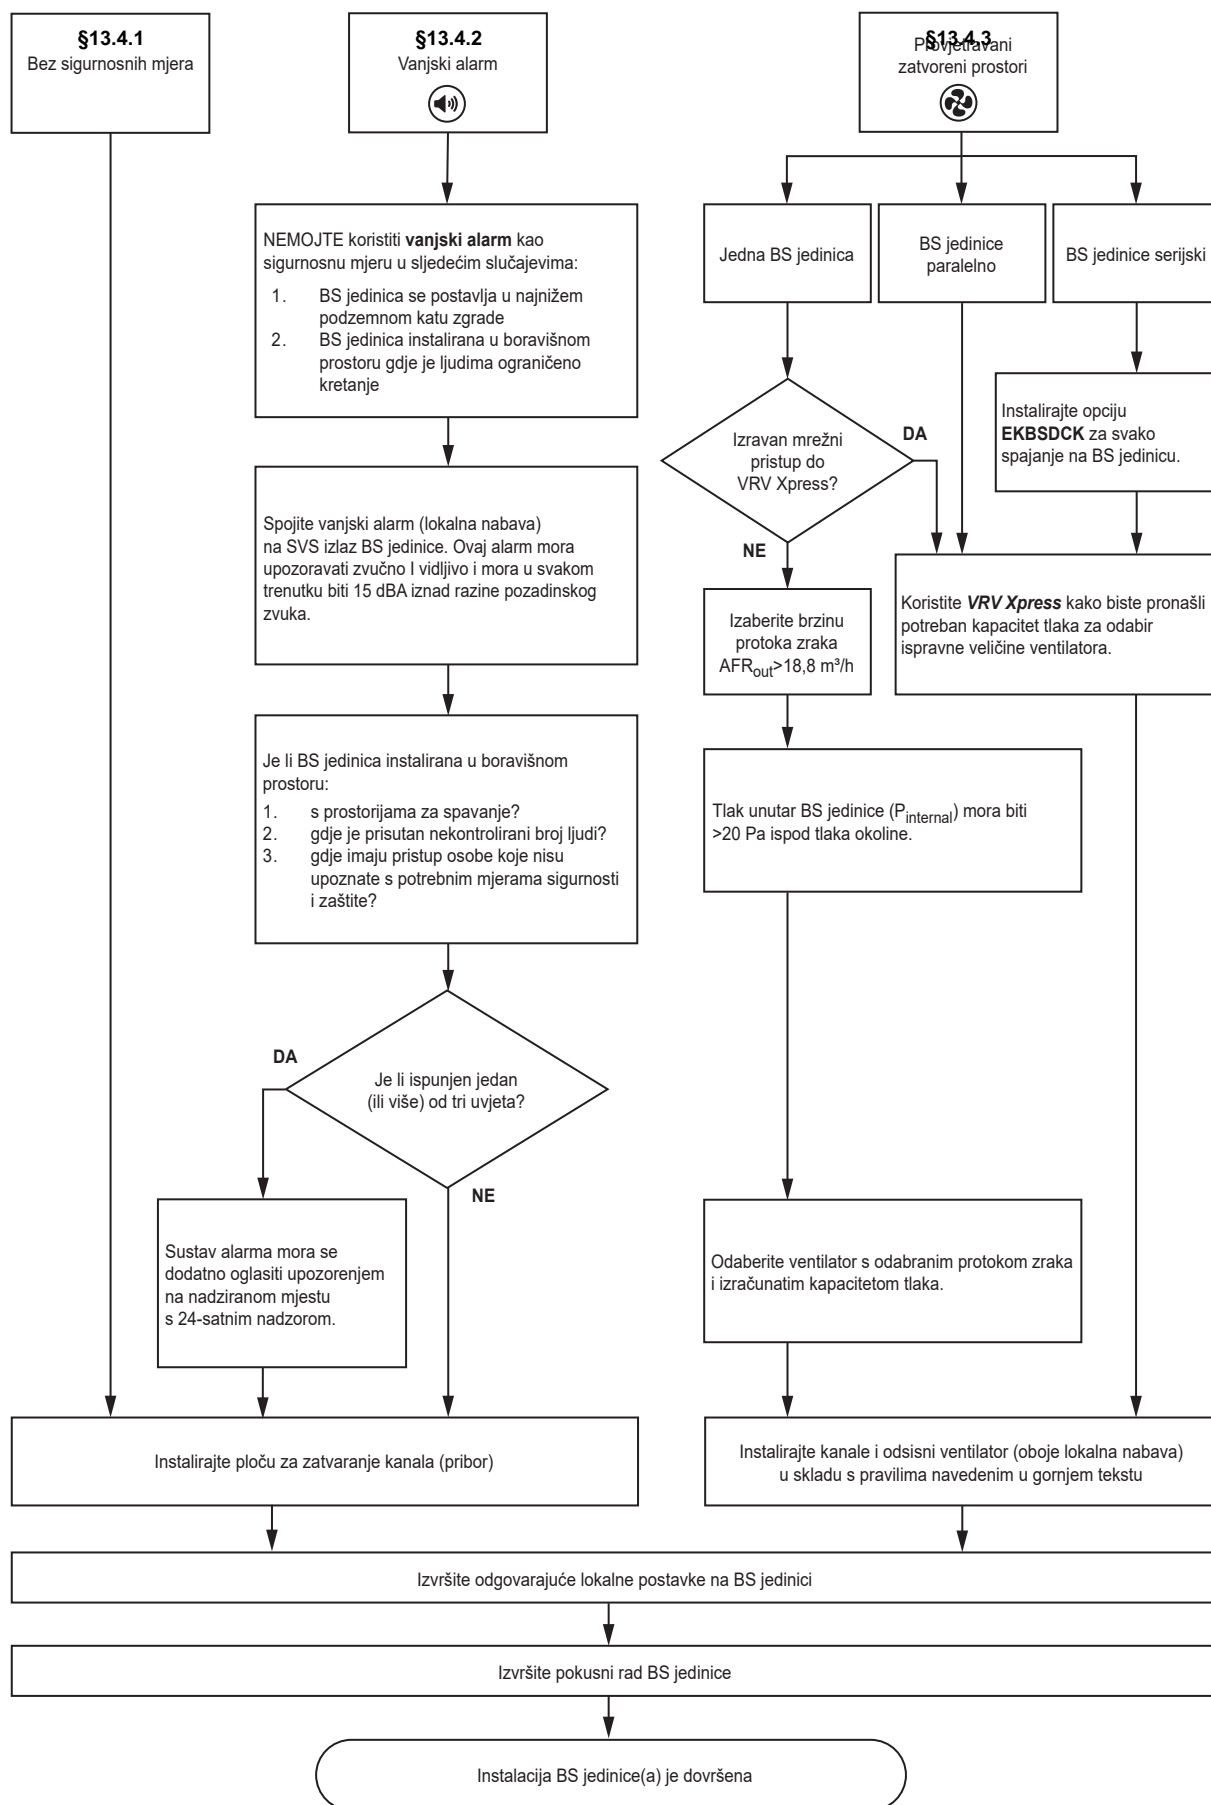


Napomena: Dijagram toka je pregledni prikaz. Uvijek pogledajte cijeli tekst naveden u ovom priručniku radi jasnog razumijevanja i detaljnog objašnjenja.

13.5 Kombinacije konfiguracija provjetravnih zatvorenih prostora

Moguće je kombinirati različite konfiguracije provjetravnih zatvorenih prostora (klastera) u istom sustavu. Da biste to učinili, svakom klasteru dodijelite jedinstvenu vrijednost klastera. Svim BS jedinicama u istom klasteru treba dodijeliti isti broj klastera.

Primjer

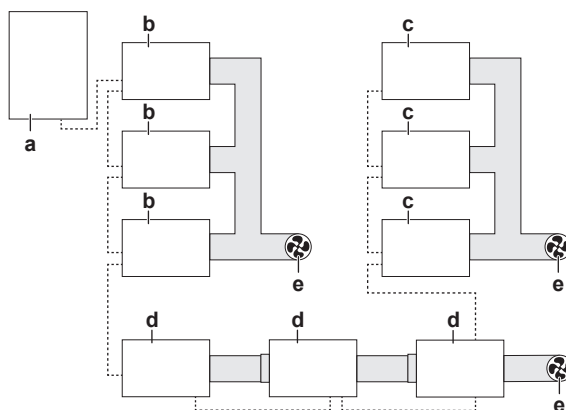

- a Vanjska jedinica
- b BS jedinica koja pripada klasteru 1
- c BS jedinica koja pripada klasteru 2
- d BS jedinica koja pripada klasteru 3
- e Odsisni ventilator
- Spojno ožičenje

Lokalne postavke gornjeg primjera

Kôd	Opis	Vrijednost ^(a)		
[2-0] ^(b)	Oznaka klastera	1: omogućeno		
[2-1] ^(b)	Broj klastera	1	2	3
[2-2] ^(b)	Konfiguracija klastera	0 (zadano): paralelno		1: serija
[2-4] ^(c)	Sigurnosne mjere	1 (zadano): omogućeno		
[2-7] ^(c)	Provjetravani zatvoreni prostori	1 (zadano): omogućeno		

^(a) Za klaster 1~3.


^(b) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

^(c) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

Napomena: Više podataka potražite pod naslovom "[17.1 Podešavanja na mjestu ugradnje](#)" [► 96].

Primjer

Nije dopušteno kombinirati paralelne i serijske konfiguracije unutar istog klastera.

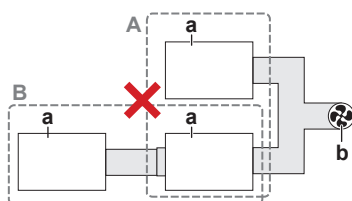

- a** BS jedinica
- b** Odsisni ventilator
- A** Paralelna konfiguracija
- B** Serijska konfiguracija
- ×** NIJE dopušteno


Pokusni rad BS jedinice

Prije rukovanja BS jedinicom potrebno je izvršiti pokusni rad koji simulira curenje rashladnog sredstva. Za više pojedinosti vidi "18.3 Pokusni rad BS jedinice" [▶ 106].

13.6 Kombinacije sigurnosnih mjera

Moguće je u istom sustavu kombinirati BS jedinice s različitim sigurnosnim mjerama (bez sigurnosnih mjera, vanjski alarm i provjetravani zatvoreni prostor).

Primjer

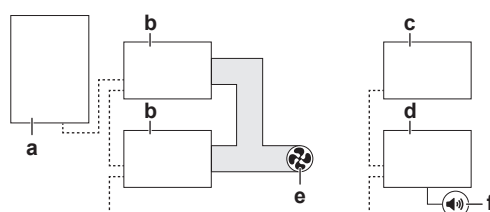

- a** Vanjska jedinica
- b** BS jedinica s provjetravanim zatvorenim prostorom kao sigurnosnom mjerom
- c** BS jedinica bez sigurnosnih mjera
- d** BS jedinica s vanjskim alarmom kao sigurnosnom mjerom
- e** Odsisni ventilator
- f** Vanjski alarm
- Ožičenje međupovezivanja

Podešavanja na mjestu ugradnje

BS jedinice (b) s provjetravanim zatvorenim prostorom kao sigurnosnom mjerom		
Kôd	Opis	Vrijednost
[2-0] ^(a)	Oznaka klastera	1: omogućeno
[2-1] ^(a)	Broj klastera	1
[2-2] ^(a)	Konfiguracija klastera	0 (zadano): paralelno
[2-4] ^(b)	Sigurnosne mjere	1 (zadano): omogućeno
[2-7] ^(b)	Provjetravani zatvoreni prostori	1 (zadano): omogućeno

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

^(b) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

BS jedinice (c) bez sigurnosnih mjera		
Kôd	Opis	Vrijednost
[2-0] ^(a)	Oznaka klastera	0 (zadano): onemogućeno
[2-4] ^(b)	Sigurnosne mjere	0: onemogućeno

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

^(b) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

BS jedinica (d) s vanjskim alarmom kao sigurnosnom mjerom		
Kôd	Opis	Vrijednost
[2-0] ^(a)	Oznaka klastera	0 (zadano): onemogućeno

BS jedinica (d) s vanjskim alarmom kao sigurnosnom mjerom		
Kôd	Opis	Vrijednost
[2-4] ^(b)	Sigurnosne mjere	1 (zadano): omogućeno
[2-7] ^(b)	Provjetravani zatvoreni prostori	0: onemogućeno

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

^(b) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

Napomena: Više podataka potražite pod naslovom "[17.1 Podešavanja na mjestu ugradnje](#)" [► 96].

Pokusni rad BS jedinice

Prije rukovanja BS jedinicom potrebno je izvršiti pokusni rad koji simulira curenje rashladnog sredstva. Za više pojedinosti vidi "[18.3 Pokusni rad BS jedinice](#)" [► 106].

14 Postavljanje jedinice



UPOZORENJE

Instalacija MORA biti u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju na ovu R32 opremu. Više podataka potražite pod naslovom "[13 Posebni zahtjevi za R32 jedinice](#)" [▶ 41].

U ovom poglavlju

14.1	pripremi mjesta ugradnje	60
14.1.1	Zahtjevi za mjesto postavljanja jedinice	60
14.2	Moguće konfiguracije	64
14.3	Otvaranje i zatvaranje jedinice	65
14.3.1	O otvaranju jedinice	65
14.3.2	Za otvaranje jedinice	65
14.3.3	Za zatvaranje jedinice	66
14.4	Postavljanje jedinice	66
14.4.1	Za postavljanje jedinice	66
14.4.2	Spajanje cjevovoda za kondenzat	68
14.4.3	Za postavljanje cijevi odvoda kondenzata	69
14.5	Postavljanje ventilacijskih kanala	69
14.5.1	Postavljanje kanala	69
14.5.2	Ugradnja ploče za zatvaranje kanala	71
14.5.3	Za promjenu ulazne i izlazne strane zraka	71

14.1 pripremi mjesta ugradnje



UPOZORENJE

Uređaj treba skladišiti/instalirati na sljedeći način:

- na način da se spriječi mehaničko oštećenje.
- u dobro prozračenoj prostoriji bez stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).
- u prostoriji s dimenzijama navedenim u "[13 Posebni zahtjevi za R32 jedinice](#)" [▶ 41].

Odaberite mjesto za instaliranje s dovoljno prostora za donošenje i odnošenje jedinice s mjesta.

Izbjegavajte ugradnju u okruženje s puno organskih otapala poput tinte i siloksana.

Jedinicu NE instalirajte na mjestima koja se često upotrebljavaju za rad. U slučaju građevinskih radova (npr. brušenje) gdje se stvara dosta prašine, jedinicu se MORA pokriti.

14.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja jedinice



OPREZ

Uređaj NIJE dostupan široj javnosti. Postavite ga u čuvani prostor, zaštitite ga od lakog pristupa.

Ova jedinica prikladna je za instalaciju u komercijalnom i lakom industrijskom okruženju.



OPREZ

Ova oprema NIJE namijenjena za korištenje u stambenim prostorima i NEĆE jamčiti da će pružiti odgovarajuću zaštitu radio prijemu na takvim mjestima.

**NAPOMENA**

Ako je oprema instalirana bliže od 30 m od stambene lokacije, profesionalni instalater MORA prije instalacije procijeniti EMC situaciju.

**NAPOMENA**

Instaliranje i svako održavanje zahtijevaju stručnjaka s relevantnim iskustvom u elektromagnetskoj kompatibilnosti za ugradnju specifičnih mjera za ublažavanje EMC definirane u korisničkim uputama.

**NAPOMENA**

Oprema opisana u ovom priručniku može prouzročiti elektronske šumove koje proizvodi energija radio-frekvencije. Oprema zadovoljava specifikacije namijenjene osiguravanju prihvatljive zaštite od takvih smetnji. Ipak, nema jamstva da se smetnje NECE javiti u određenim instalacijama.

Stoga se preporučuje postaviti opremu i sve električne žice na takav način da zadrže prikladnu udaljenosti od stereo opreme, osobnih računala, itd.

U prostorijama sa slabim prijemom trebate održati udaljenosti od 3 m ili više kako bi se izbjegle elektromagnetske smetnje druge opreme i koristite provodne cijevi za vodove napajanja i međuveze.

**INFORMACIJA**

Oprema ispunjava zahtjeve za komercijalnu i laku industriju kada je profesionalno instalirana i održavana.

**INFORMACIJA**

Razina zvučnog tlaka je niža od 70 dBA.

**INFORMACIJA**

Pročitajte također opće zahtjeve: za mjesto instaliranja. Vidi poglavlje "[2 Opće mjere opreza](#)" [▶ 8].

**INFORMACIJA**

Pročitajte također sljedeće zahtjeve:

- Potreban servisni prostor. Vidi dolje u ovoj temi.
- Zahtjevi za cjevovod rashladnog sredstva. Vidi "[15 Postavljanje cjevovoda](#)" [▶ 77].

Sigurnosne mjere se razlikuju ovisno o ukupnoj količini rashladnog sredstva u sustavu i o površini poda. Vidi "[13.3 Određivanje potrebnih sigurnosnih mjera](#)" [▶ 42].

BS jedinica je predviđena samo za unutarnju instalaciju. Uvijek poštujte sljedeće uvjete.

Uvjet ambijenta	Vrijednost
Unutarnja temperatura	5~32°C DB
Unutarnja vlaga	≤80%


Uređaj NE instalirajte na sljedećim mjestima:

- Na mjestima na kojima u atmosferi mogu nastati maglice mineralnih ulja, raspršene čestice ili pare. Plastični dijelovi se mogu oštetiti i prouzročiti procurivanje vode.
- Gdje ima kiselih ili lužnatih para.


- U vozilima ili plovilima.

NE preporučujemo postavljanje jedinice na sljedeća mjesta jer time možete skratiti vijek trajanja jedinice:


- Na mjestima gdje napon mnogo varira.
- **Propuštanje vode.** Pazite da u slučaju procurivanja, voda NE MOŽE oštetiti mjesto postavljanja i okolinu.
- **Šum.** Odaberite mjesto gdje buka rada jedinice ne ometa ljude koji borave u sobi. Kako biste izbjegli da buka rashladnog sredstva ometa ljude u prostoriji, držite najmanje 5 m cjevovoda između te prostorije i BS jedinice. Ako u prostoriji nema spuštenog stropa, preporučuje se dodati zvučnu izolaciju oko cjevovoda između BS jedinice i unutarnje jedinice ili zadržati veću duljinu između BS jedinice i unutarnje jedinice.

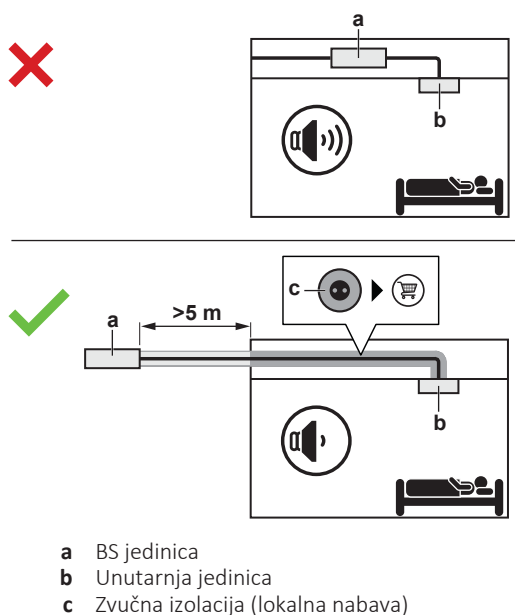

- **Odvod kondenzata.** Uvjerite se da kondenzirana voda može slobodno otjecati.
- **Duljina cijevi za kondenzat.** Neka cjevovod bude što je moguće kraći.
- **Dimenzija cijevi za odvod kondenzata.** Dimenzije cijevi moraju biti jednake ili veće od dimenzija spojne cijevi (vinilna cijev nazivnog promjera 20 mm i vanjskog promjera 26 mm).
- **Neugodan zadah.** Za sprječavanje da neugodni zadah i zrak ulaze u jedinicu kroz odvodnu cijev, možete ugraditi sifon.

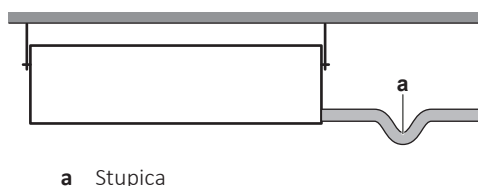


- **Amonijak.** Nemojte cjevovod za kondenzat priključivati izravno na kanalizaciju u kojoj se osjeti amonijak. Amonijak iz kanalizacije može ući u jedinicu kroz odvodnu cijev i uzrokovati koroziju.
- **Kombiniranje cijevi za odvod kondenzata.** Moguće je kombinirati cijevi za odvod kondenzata. Upotrijebite odvodne cijevi i T-spojeve odgovarajućeg promjera za radni kapacitet jedinica.

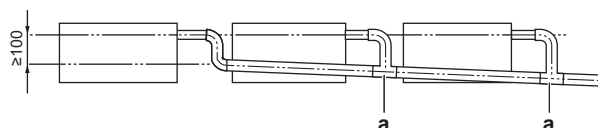


a T-spoj

- **Udaljenosti.** Poštujte sljedeće zahtjeve:

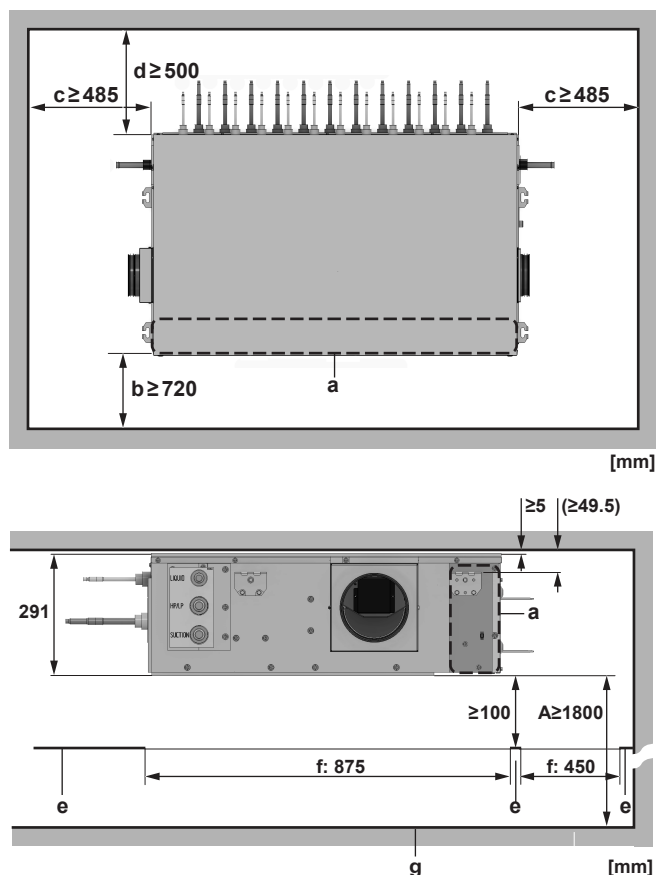

- A Minimalna udaljenost od poda
- a Razvodna kutija
- b Prostor za održavanje
- c Minimalni prostor za spajanje na cjevovod rashladnog sredstva koji dolazi iz vanjske jedinice, ili na cjevovod koji dolazi iz ili ide na drugu BS jedinicu, odvodne cijevi i kanale
- d Minimalni prostor za spajanje na cjevovod rashladnog sredstva do unutarnjih jedinica
- e Spušteni strop
- f Otvor na spušenom stropu
- g Površina poda

- **Čvrstoća stropa.** Provjerite je li strop dovoljno čvrst da podnese težinu jedinice. Ako postoji opasnost, pojačajte strop prije postavljanja uređaja.
 - Za postojeće stropove, koristite sidra.
 - Za nove stropove, upotrijebite udubljene umetke, udubljena sidra ili druge dijelove u lokalnoj nabavi.
- **Otvori na stropu.** Poštujte sljedeće veličine i položaje za stropne otvore:

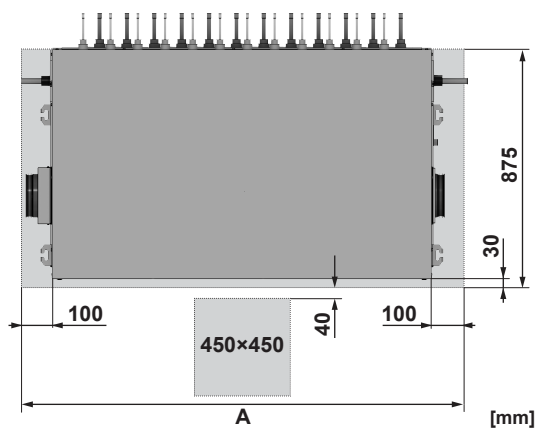


A Dimenzije otvora na stropu:

- 800 mm (BS4A)
- 1200 mm (BS6~8A)
- 1600 mm (BS10~12A)


14.2 Moguće konfiguracije


Cjevovod za rashladno sredstvo

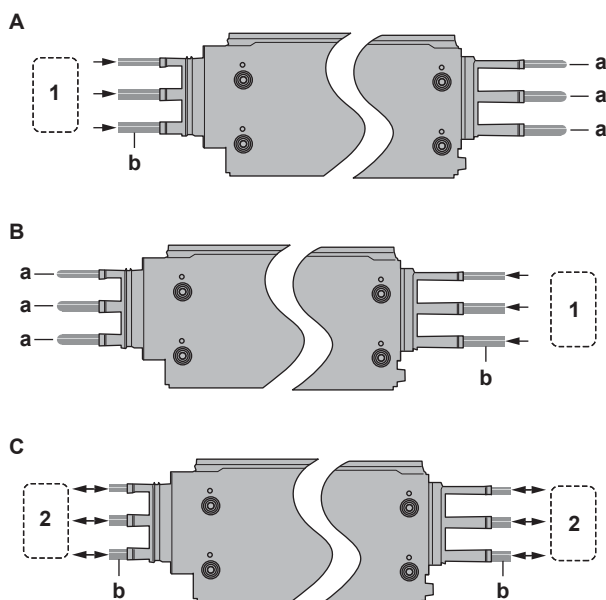

- A** Cjevovod za rashladno sredstvo spojen samo na lijevu stranu
B Cjevovod za rashladno sredstvo spojen samo na desnu stranu
C Cjevovod za rashladno sredstvo spojen na obje strane (prolazno)
1 Od vanjske ili od BS jedinice
2 Od vanjske ili od/prema BS jedinici
a Završne cijevi (pribor)
b Vanjski cjevovod (nije u isporuci)

Kanal

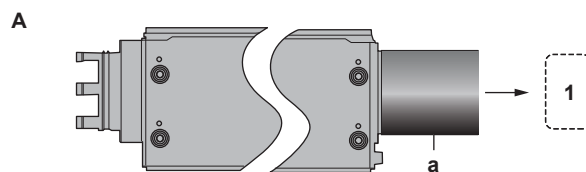

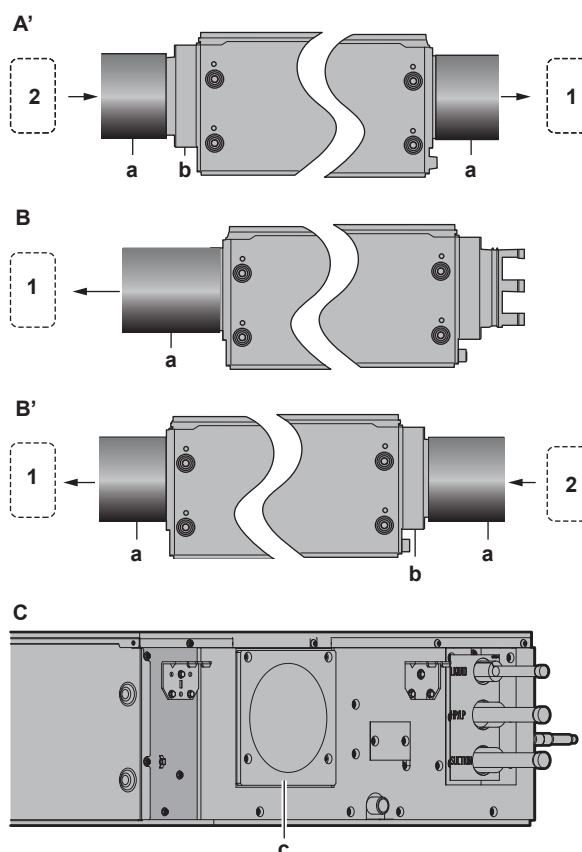

- A** Podrazumijevani protok. Kanalni priključak samo na strani izlaza zraka. (Podrazumijevana konfiguracija)
- A'** Podrazumijevani protok. Kanalni priključak na obje strane.
- B** Obrnuti protok. Kanalni priključak samo na strani izlaza zraka.
- B'** Obrnuti protok. Kanalni priključak na obje strane.
- C** Nije instalirano odsisno provjetranje.
- 1** Prema odsisnom ventilatoru ili drugoj BS jedinici
- 2** Od druge BS jedinice
- a** Kanal (lokalna nabava)
- b** EKBSDCK (opcijski komplet)
- c** Ploča za zatvaranje kanala (pribor)

U slučaju da treba obrnuti protok zraka, zamijenite stranu ulaza i izlaza zraka. Vidi "14.5.3 Za promjenu ulazne i izlazne strane zraka" [▶ 71].



INFORMACIJA

Neke opcije mogu zahtijevati dodatni servisni prostor. Prije postavljanja pogledajte u priručnik za postavljanje odabrane opcije.

14.3 Otvaranje i zatvaranje jedinice

14.3.1 O otvaranju jedinice

Neke situacije u kojima morate otvoriti jedinicu mogu biti:


- Pri spajanju električnog ožičenja.
- Prilikom održavanja ili servisiranja jedinice.

14.3.2 Za otvaranje jedinice




OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NE ostavljajte uređaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.

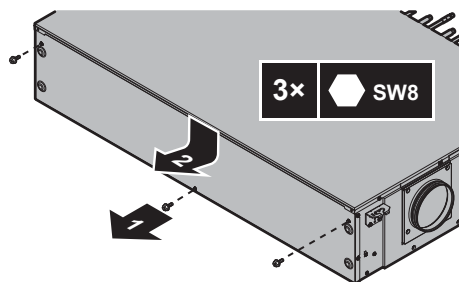

14.3.3 Za zatvaranje jedinice

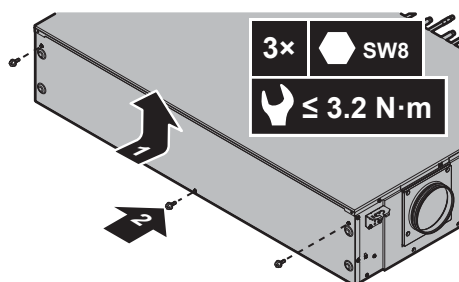

14.4 Postavljanje jedinice


14.4.1 Za postavljanje jedinice



INFORMACIJA

Dodatna opcijaska prema. Prilikom postavljanja dodatne opreme pročitajte priručnik za postavljanje dodatne opreme. Ovisno o uvjetima na licu mjesta, možda će biti jednostavnije najprije postaviti dodatnu opremu.


- 1 Ugradite četiri ovjesna vijka M8 ili M10 u stropnu ploču. Poštujte sljedeće razmake:

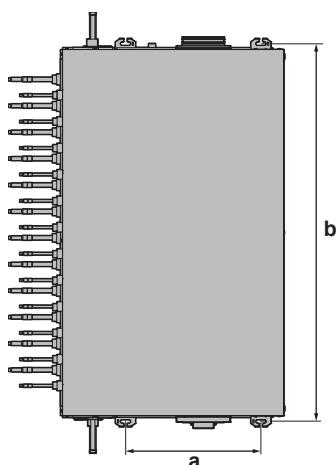

- a Razmak ovjesnih svornjaka (duljina): 513 mm
- b Razmak ovjesnih svornjaka (širina):
 - 630 mm (BS4A)
 - 1030 mm (BS6~8A)
 - 1430 mm (BS10~12A)

- 2 Stavite maticu, dvije podloške i dvostruku maticu na svaki vijak ovjesa. Ostavite dovoljno prostora za manevriranje s jedinicom između matice i dvostruke matice.

- 3 Postavite jedinicu tako da zakvačite držače za vješanje jedinice oko vijaka za ovjes, između dvije podloške.



- a Matica (lokalna nabava)
b Podloška (nije u isporuci)
c Nosač za vješanje
d Dvostruka matica (lokalna nabava)




- a Stropna ploča
b Sidreni svornjak
c Duga matica ili okretna kopča
d Ovjesni svornjak
e BS jedinica

- 4 Osigurajte jedinicu stezanjem matice i dvostruke matice.
- 5 Dovedite jedinicu u vodoravan položaj okretanjem dvostrukih matica, dugih matica ili navojnih čahura u sva četiri kuta. Upotrijebite libelu ili prozirnu vinilnu cijev napunjenu vodom da izmjerite visi li jedinica vodoravno. Dopušteno je odstupanje od najviše jedan stupanj u smjeru priključka za odvod kondenzata i dalje od razvodne kutije.





NAPOMENA

Ako je jedinica postavljena pod većim kutom od dopuštenog, iz nje može kapati voda.



- a Razina
b Vinilna cijev napunjena vodom

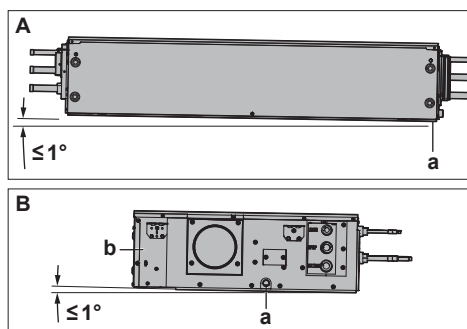

- a Priključak za odvod kondenzata


b Razvodna kutija

14.4.2 Spajanje cjevovoda za kondenzat

**NAPOMENA**


Nepravilno spajanje odvodne cijevi može uzrokovati curenja i oštećenje mjesta instalacije i okoline.

- 1 Crijevo za odvod navucite što je dalje moguće više preko odvodne cijevi.

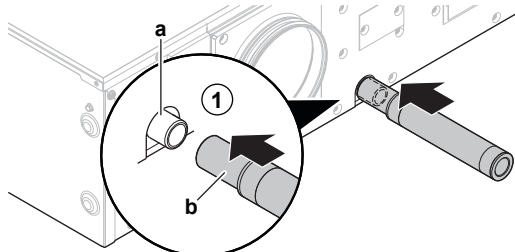


- a Spoj odvodne cijevi (pričvršćene na jedinicu)
b Crijevo za kondenzat (pripod)

- 2 Postavite metalnu obujmicu oko odvodnog crijeva, što bliže jedinici.
- 3 Zategnite metalnu obujmicu i njen vrh savijte tako da veliki, samoljepljivi brtveni jastučić (pripod) ne bude istisnut prema van kada se nanese.

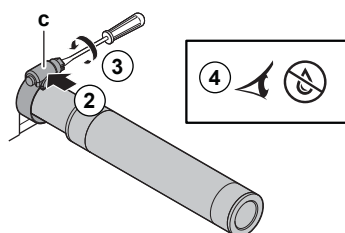


- c Metalna obujmica (pripod)

- 4 Provjerite da li se voda ispravno odvodi.
 - Otvorite okno za pregled uklanjanjem poklopca.

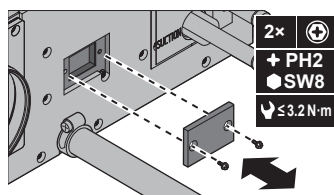


- Postupno dolijevajte vodu kroz okno za pregled.




- Provjerite da voda oteče kroz odvodno crijevo i provjerite da nigdje ne curi.
 - Zatvorite otvor za pregled.
- 5 Omotajte veliku samoljepljivu brtvenu oblogu (pripod) oko metalne obujmice i crijeva za odvod kondenzata.

Napomena: Počnite omatati od navojnog dijela metalne obujmice, obidite obujmicu i završite preklapajući svoju početnu točku.

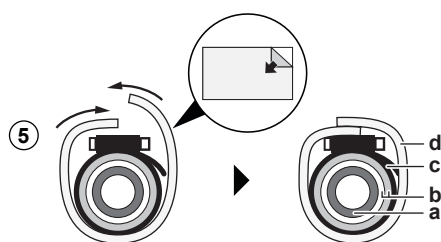

- a Spoj odvodne cijevi (pričvršćene na jedinicu)
- b Crijevo za kondenzat (pribor)
- c Metalna objemica (pribor)
- d Velika samoljepljiva brtvena obloga (pribor)


6 Spajanje cijevi za kondenzat na odvodno crijevo.

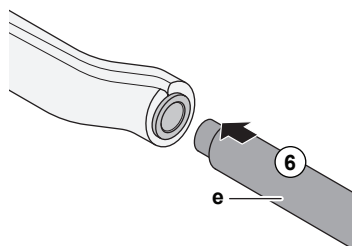

- e Cjevovod kondenzata (lokalna nabava)

14.4.3 Za postavljanje cijevi odvoda kondenzata

1 Ugradite odvodnu cijev s ovjesnim šipkama kao što je prikazano na slici.

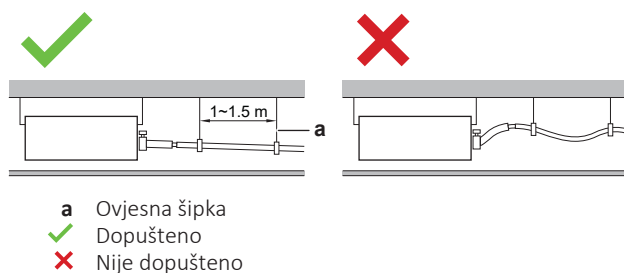

- a Ovjesna šipka
 - ✓ Dopusšteno
 - ✗ Nije dopušteno
- 2 Osigurajte da cijevi imaju pad (najmanje 1/100) da se spriječi zarobljavanje zraka u cijevima. Ako se ne može postići dovoljan pad odvoda, upotrijebite komplet za odvodnju (K-KDU303KVE).
 - 3 Izolirajte sve cijevi za odvod kondenzata unutar zgrade kako biste spriječili kondenzaciju.

14.5 Postavljanje ventilacijskih kanala

14.5.1 Postavljanje kanala

Kanali se nabavljaju lokalno.

Kanali su potrebni samo u slučaju da sigurnosne mjere zahtijevaju provjetravani prostor. Vidi "[13.4.3 Provjetravani zatvoreni prostori](#)" [▶ 48].



UPOZORENJE


NEMOJTE u kanale ugraditi uključene izvore paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijač).



OPREZ

Ako metalni kanal za zrak prolazi kroz metalne odnosno žičane konstrukcije, ili metalnu ploču drvene konstrukcije, tada električki odvojite kanal od stjenki prolaza.

- 1 Spojite izlaz zraka.
 - Postavite kanal od 160 mm na najmanje 1 m iznad priključka kanala jedinice.
 - Kanal pričvrstite na priključak s najmanje 3 vijka.
 - Za ostale priključke slijedite upute proizvođača kanala.
 - Prvi metar odvodnog kanala ugradite nakon jedinice tako da se nema nagib prema dolje.
 - Provjerite da spojevi s jedinicom ili bilo koji drugi priključci u sustavu ne propuštaju zrak.
- 2 U slučaju serijske konfiguracije: spojite dovod zraka.
 - Ugradite opcijski komplet EKBSDCK na prigušnu zaklopku. Vidi "[12.4.1 Moguće opcije za BS jedinicu](#)" [▶ 39].
 - Postavite kanal od 160 mm iznad opcijskog kompleta.
 - Kanal pričvrstite na opcijski komplet s najmanje 3 vijka.
 - Za ostale priključke slijedite upute proizvođača kanala.
 - Provjerite da spojevi s jedinicom ili bilo koji drugi priključci u sustavu ne propuštaju zrak.
- 3 Kanal izolirajte lokalno nabavljenom toplinskom izolacijom i pomoćnim brtvenim materijalom (protiv kapljica kondenzacije).
 - Izolirajte protiv toplinskih gubitaka najmanje prvi metar kanala staklenom vunom ili polietilenskom pjenom (lokalna nabava) minimalne debljine prema očekivanim uvjetima okoline. Vidi "[15.2 Priprema cjevovoda rashladnog sredstva](#)" [▶ 79].
 - Ako obje strane jedinice imaju kanal, izolirajte obje strane.
 - Ugradite materijal za brtvljenje iz pribora na kraj lokalno nabavljene izolacije izlaza zraka. Ugradite materijal za brtvljenje iz pribora ispod lokalno nabavljene izolacije. Napravite preklop od 50 mm. Ako je cijeli izlazni kanal toplinski izoliran od jedinice do vanjskog zida, materijal za brtvljenje iz pribora nije potreban.

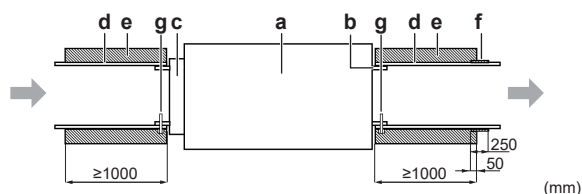

- a BS jedinica
- b Priključak kanala (izlaz zraka)
- c Opcijski komplet EKBSDCK (ulaz zraka)
- d Kanal (lokalna nabava)
- e Izolacija (lokalna nabava)
- f Materijal za brtvljenje (pribor)
- g Vijak (lokalna nabava)

- 4 Zaštitite kanale od obrnutog protoka zraka uslijed vjeta.
- 5 Spriječite da životinje, mrvice i prašina mogu ući u kanal.
- 6 Ako je potrebno, električno odvojite kanal i zid.
- 7 Po želji: postavite servisne otvore u kanale da se olakša održavanje.
- 8 Po želji: osigurati zvučnu izolaciju. Budući da se kanal koristi samo kada se otkrije curenje rashladnog sredstva, nije ga potrebno izolirati od buke. Međutim, kada se BS jedinica instalira u područjima osjetljivim na zvuk gdje se poduzimaju dodatne mjere, može se savjetovati i izolacija kanala.


14.5.2 Ugradnja ploče za zatvaranje kanala

Ploča za zatvaranje kanala dopuštena je samo ako nije potrebna sigurnosna mjera provjetravanja kućišta za BS jedinicu. To znači:


- kada nisu potrebne sigurnosne mjere, ili
- kada je potreban vanjski alarm.

Vidi "13.3 Određivanje potrebnih sigurnosnih mjera" [▶ 42].

- 1 Skinite kanalni priključak. Ne bacajte vijke.

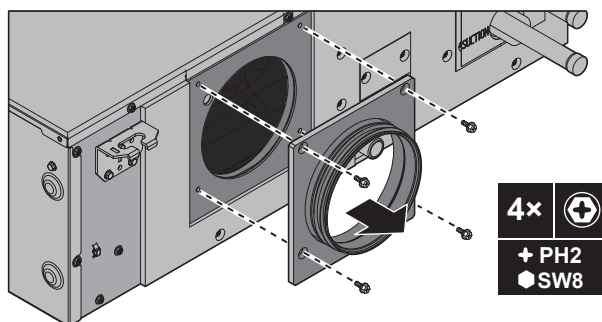


- 2 Ugradite ploču za zatvaranje kanala (pribor) koristeći ista 4 vijka.

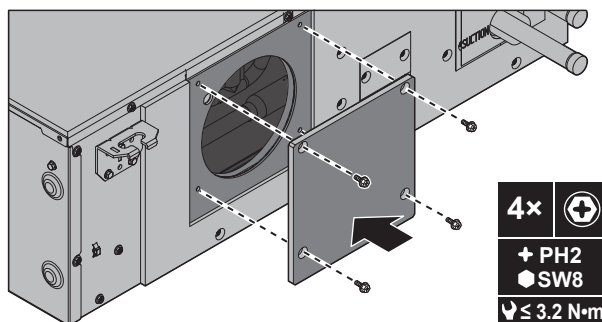


14.5.3 Za promjenu ulazne i izlazne strane zraka

Za spuštanje razvodne kutije

- 1 Otvorite BS jedinicu. Vidi "14.3.2 Za otvaranje jedinice" [▶ 65].
- 2 Uklonite četiri vijka.
- 3 Spremite vijke na sigurno mjesto.
- 4 Otpustite M8 vijke za dva okreta bez uklanjanja.

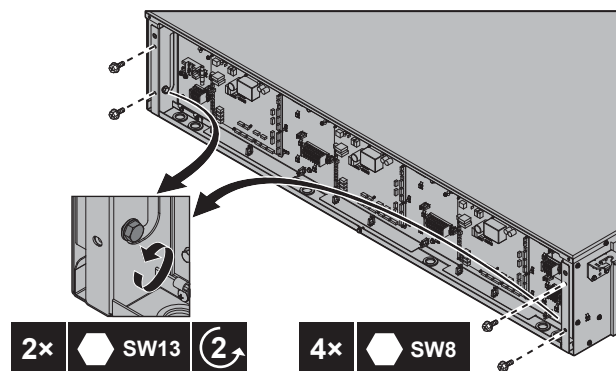


- 5 Podignite razvodnu kutiju, povucite je naprijed i spustite.

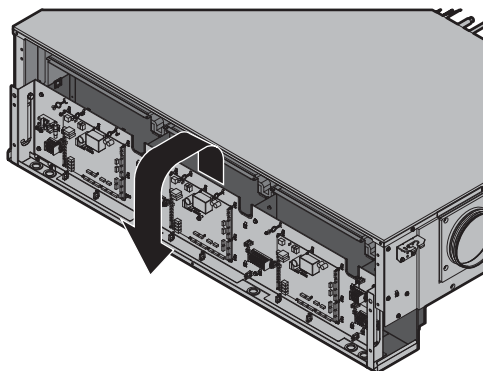


Uklanjanje prigušne zaklopke

- 1 Uklonite krajnju lijevu ploču za pričvršćivanje žice. Ona drži žicu zaklopke na mjestu.
 - Malo otpustite vijke bez uklanjanja.
 - Povucite i podignite ploču.

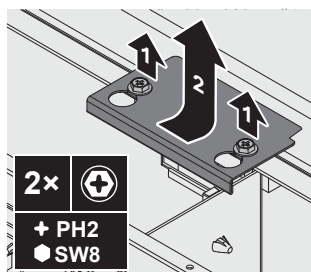


- 2 Otpustite žice prigušne zaklopke u razvodnoj kutiji:
 - Presijecite kablsku vezicu koja učvršćuje priključnicu.
 - Odsvojite žicu prigušne zaklopke iz priključnice.
 - Otpustite i uklonite vijak žice za uzemljenje zaklopke i odvojite žicu uzemljenja.
 - Spremite vijak na sigurno mjesto.

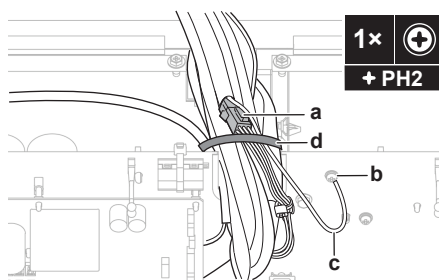

- a Priključnica
- b Vijak žice za uzemljenje
- c Žica uzemljenja zaklopke
- d Kablaska vezica


- 3 Prerežite kablске vezice koje pričvršćuju žicu zaklopke na cijev i vezicu koja žicu drži u svežnju.

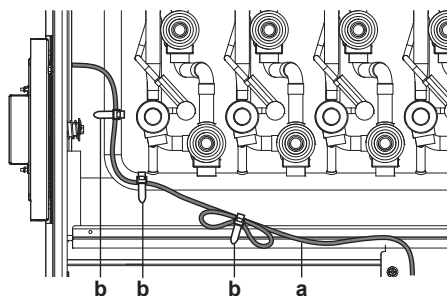

- a Žica zaklopke
- b Kabelska vezica

4 Uklonite prigušnu zaklopku:


- Uklonite četiri vijka.
- Spremite vijke na sigurno mjesto.
- Povucite zaklopku iz jedinice. Nemojte koristiti pretjeranu silu, jer žice na stražnjoj strani zaklopke mogu zapeti unutar jedinice.
- Pažljivo provucite žice iznutra prema van kroz mali otvor na metalnoj ploči jedinice. Pazite da ne oštetite konektor i spoj žice za uzemljenje.

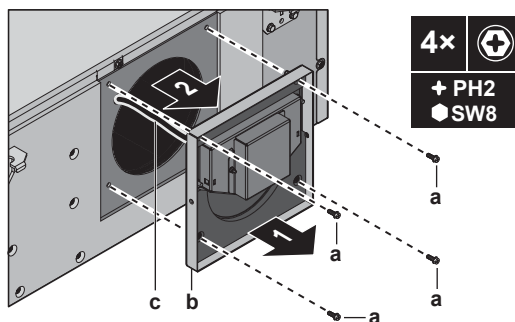

- a Vijak
- b Prigušna zaklopka
- c Žica zaklopke


Uklanjanje priključka kanala

- 1 Uklonite četiri vijka.
- 2 Spremite vijke na sigurno mjesto.
- 3 Povucite kanalni priključak iz jedinice.

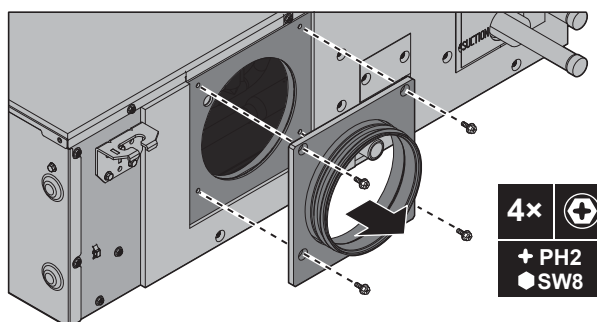

Za ugradnju kanalnog priključka


- 1 Postavite priključak kanala na drugu stranu jedinice.
- 2 Pričvrstite priključak kanala sa četiri vijka.

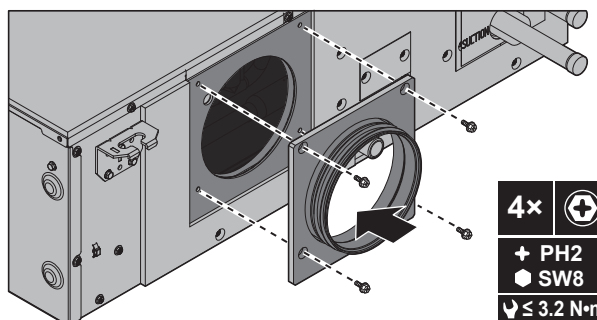

Za ugradnju prigušne zaklopke

- 1 Ugradite prigušnu zaklopku na drugu stranu jedinice:


- Pažljivo provucite žice izvana prema unutra kroz mali otvor na metalnoj ploči jedinice. Pazite da ne oštetite konektor i spoj žice za uzemljenje.
- Postavite zaklopku na jedinicu. Pazite da ne priklještite i ne oštetite žice između prigušne zaklopke i jedinice.
- Povlačite žice dok pjenasta izolacija ne uđe pravilno u mali otvor na metalnoj ploči jedinice. To čini spoj hermetičkim.
- Pričvrstite prigušnu zaklopku sa četiri vijka.

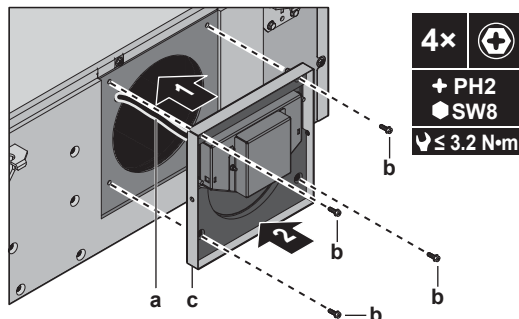

- a Žica zaklopke
b Vijak
c Prigušna zaklopka

2 Spojite žice prigušne zaklopke u razvodnoj kutiji:


- Spojite žicu zaklopke na priključnicu.
- Postavite žicu uzemljenja zaklopke i zategnite vijak žice za uzemljenje.
- Stavite kabelsku vezicu da se učvrsti priključnica. Obavezno pazite da žica i priključnica ne dodiruju oštre rubove.

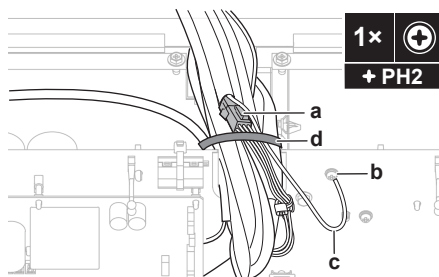

- a Priključnica
b Vijak žice za uzemljenje
c Žica uzemljenja zaklopke
d Kabelska vezica


3 Postavite krajnju lijevu ploču za pričvršćivanje žice. Ona drži žicu zaklopke na mjestu.

- Obnovite izolaciju ploče za pričvršćivanje ožičenja nanošenjem malog izolacijskog komada iz pribora na staru, spljoštenu izolaciju.

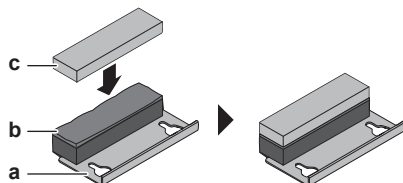


- a Ploča za pričvršćivanje žice
b Stara spljoštena izolacija
c Nova izolacija (pribor)

- Postavite žice što je moguće niže u otvor preko kojeg će se postaviti ploča za pričvršćivanje žice.


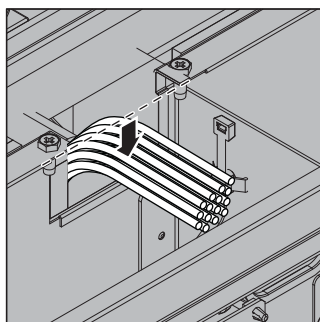


- Postavite ploču za pričvršćivanje žice preko vijaka i gurnite je na mjesto. Provjerite je li stražnja strana ispravno poravnata s izolacijom razvodne kutije, kako bi bila hermetički zatvorena.
- Stegnite dva vijka.

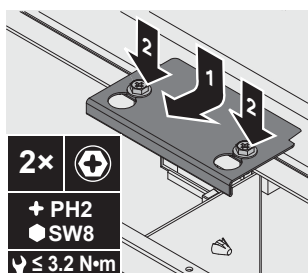

4 Pričvrstite žice prigušne zaklopke.


- Pričvrstite žicu zaklopke na cijev rashladnog sredstva, na naznačenim mjestima. Provjerite da je žica zategnuta, ali nemojte je pretjerano potezati.
- Ostavite 20 cm žice između učvršćenja na cijevi i ulaza u razvodnu kutiju kako biste mogli vratiti kutiju.
- Svežite žicu zaklopke u svežanj ako je potrebno.

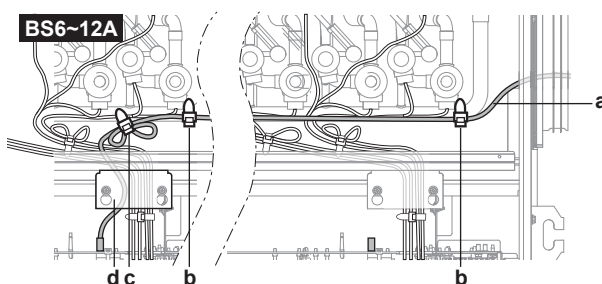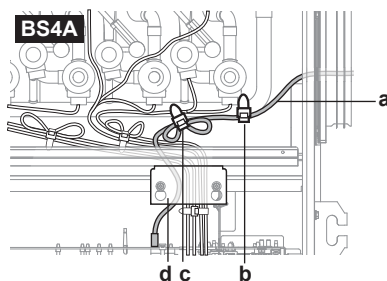


- a Žica zaklopke
- b Kabelska vezica za pričvršćenje žice na cjevovod (lokalna nabava)
- c Kabelska vezica za vezanje žice zaklopke u svežanj (lokalna nabava)
- d Krajnja lijeva ploča za pričvršćivanje žice

Za ponovno postavljanje razvodne kutije

- 1 Podignite razvodnu kutiju, gurnite je unatrag i malo spustite.

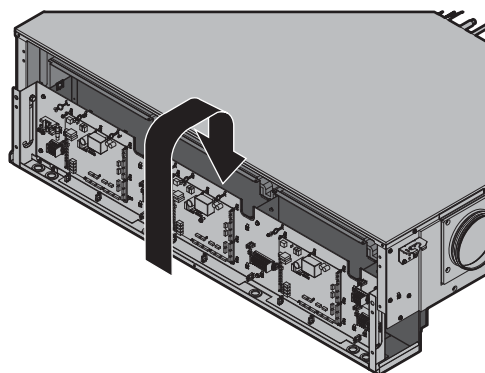

- 2** Ugradite i stegnite četiri vijka. Nije potrebno ponovno stegnuti vijke M8.

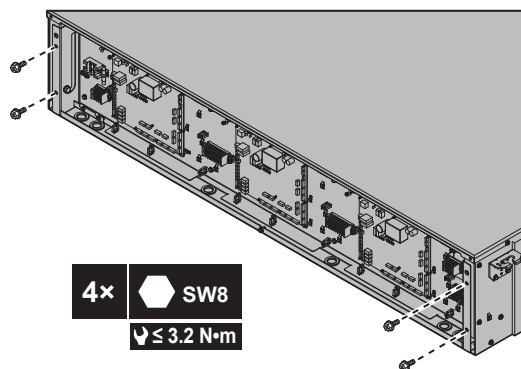

- 3** Zatvorite BS jedinicu. Vidi "[14.3.3 Za zatvaranje jedinice](#)" [[▶ 66](#)].

15 Postavljanje cjevovoda



OPREZ


Vidi "3 Sigurnosne upute specifične za instalatera" [▶ 13] kako biste sa sigurnošću utvrdili da ova instalacija zadovoljava sve sigurnosne odredbe.

U ovom poglavlju

15.1	Ograničenja pri postavljanju.....	77
15.1.1	Ograničenja instalacije cjevovoda	78
15.2	Priprema cjevovoda rashladnog sredstva	79
15.2.1	Zahtjevi za cjevovod rashladnog sredstva	79
15.2.2	Materijal cijevi rashladnog sredstva	79
15.2.3	Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo.....	79
15.3	Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo.....	80
15.3.1	Za spajanje cjevovoda rashladnog sredstva	80
15.3.2	Lemljenje kraja cijevi.....	81
15.3.3	Spajanje priključaka cijevi ogranka	82
15.4	Izoliranje cijevi rashladnog sredstva.....	82

15.1 Ograničenja pri postavljanju

Donja ilustracija i tablica pokazuju ograničenja instalacije.

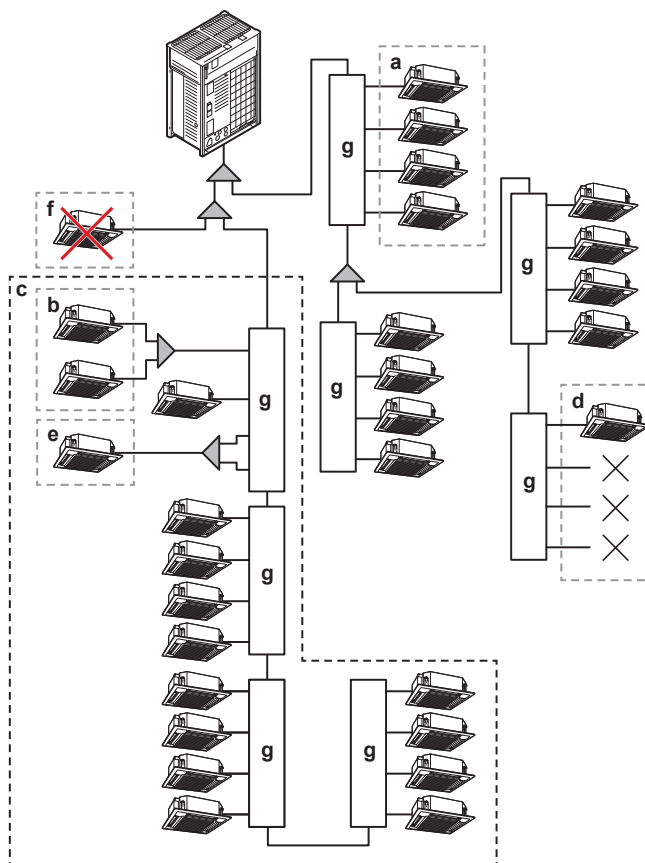


- a, b** Pogledajte donju tablicu.
- c** Maksimalno ograničenje od 16 nizvodnih priključaka BS jedinica u protoku rashladnog sredstva. Neiskorišteni priključci također se moraju računati. Npr. 16 priključaka=BS12A+BS4A ili BS8A+BS4A+BS4A
- d** Najmanje jedna unutarnja jedinica mora biti spojena na BS jedinicu (BS6~12A: uvijek počevši od jednog od prva četiri porta).
- e** Kombinirajte dva priključka kada je kapacitet unutarnje jedinice veći od 140. Pogledajte dolje u tablici.

- f** Unutarnje jedinice samo za hlađenje ne mogu se instalirati. Sve unutarnje jedinice moraju biti spojene na cijevi razvodnika BS jedinice
- g** BS jedinica

Opis	Model				
	BS4A	BS6A	BS8A	BS10A	BS12A
Maksimalni broj spojivih unutarnjih jedinica po BS jedinici (a)	20	30	40	50	60
Maksimalni broj spojivih unutarnjih jedinica po ogranku BS jedinice (b)	5				
Indeks maksimalnog kapaciteta spojivih unutarnjih jedinica po BS jedinici (a)	400	600	750		
Indeks maksimalnog kapaciteta spojivih unutarnjih jedinica po ogranku (b)	140				
Indeks maksimalnog kapaciteta spojivih unutarnjih jedinica po ogranku ako se kombiniraju 2 ogranka (e)	250				
Indeks maksimalnog kapaciteta unutarnjih jedinica spojenih na BS jedinice u protoku rashladnog sredstva (c)	750				
Maksimalni broj dopuštenih BS jedinica u protoku rashladnog sredstva (c)	4				
Maksimalni broj priključaka BS jedinica u protoku rashladnog sredstva (c)	16				
Maksimalan broj unutarnjih jedinica povezanih na BS jedinice u protoku rashladnog sredstva (c)	64				

15.1.1 Ograničenja instalacije cjevovoda

U slučaju modela **BS6A**, i **BS8A**, **BS10A** i **BS12A**: najmanje jedan od prva četiri porta BS jedinice MORA biti spojen. U slučaju da nijedan od prva četiri priključka nije povezan, prikazat će se 7-segmentni zaslon 'Err'.

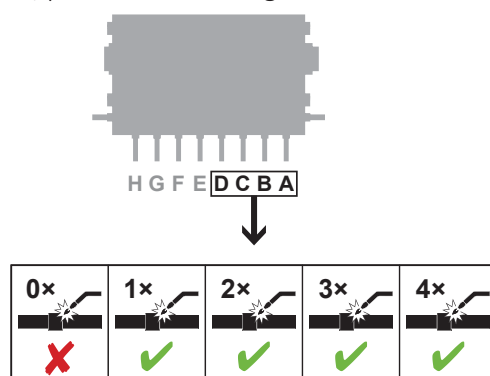

Model	Port ogranka cijevi											
	L	K	L	I	H	G	F	E	D	C	B	A
BS6A							slobodna uporaba		≥1 port MORA biti spojen			
BS8A					slobodna uporaba							
BS10A			slobodna uporaba									
BS12A	slobodna uporaba											

15.2 Priprema cjevovoda rashladnog sredstva

15.2.1 Zahtjevi za cjevovod rashladnog sredstva



NAPOMENA

Cjevovod i drugi dijelovi pod tlakom moraju biti prikladni za dano rashladno sredstvo. Za cjevovod rashladnog sredstva koristite bešavne bakrene cijevi deoksidirane fosforom kiselinom.



INFORMACIJA

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u članku "[2 Opće mjere opreza](#)" [► 8].

- Količina stranih materijala unutar cijevi (uključujući ulja iz proizvodnje) smije biti ≤30 mg/10 m.

15.2.2 Materijal cijevi rashladnog sredstva

Materijal cijevi

Bešavne bakrene deoksidirane fosforom kiselinom

Stupanj tvrdoće i debljina stijenke cijevi

Vanjski promjer (Ø)	Stupanj tvrdoće	Debljina (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Napušteno (O)	≥0,80 mm	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			
15,9 mm (5/8")	Napušteno (O)	≥0,99 mm	
19,1 mm (3/4")	Polu tvrdo (1/2H)	≥0,80 mm	
22,2 mm (7/8")			
28,6 mm (1 1/8")		≥0,99 mm	

^(a) Ovisno o važećim propisima i maksimalnom radnom tlaku jedinice (kao što je naznačeno na nazivnoj pločici jedinice), može biti potrebna veća debljina cijevi.


15.2.3 Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo

- Kao izolacijski materijal koristite polietilensku pjenu:
 - s toplinskom propusnosti između 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i 0,045 kcal/mh°C)
 - čija toplinska otpornost je najmanje 120°C
- Debljina izolacije:

Temperatura okoline	Vlažnost	Minimalna debljina
≤30°C	75% do 80% relativne vlage	15 mm
>30°C	≥80% relativne vlage	20 mm

15.3 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo

15.3.1 Za spajanje cjevovoda rashladnog sredstva

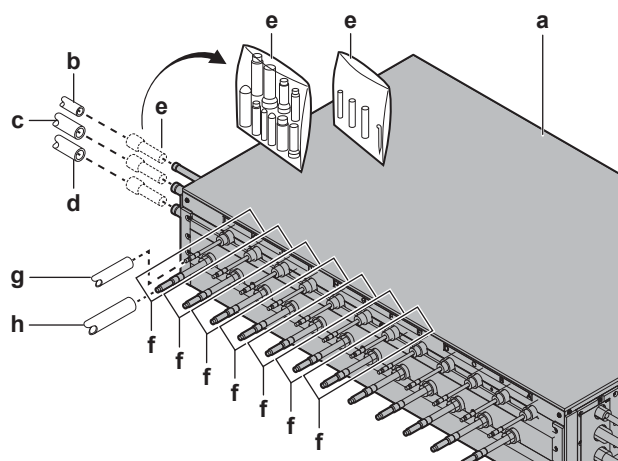

- a BS jedinica
- b Cjevovod tekuće faze (lokalna nabava)
- c Visoko-/nisko-tlačna cijev plinske faze (lokalna nabava)
- d Cjevovod usisa plinske faze (lokalna nabava)
- e Reducirajući spojevi i izolacijske navlake (pribor)
- f Set za spajanje unutarnje jedinice
- g Cjevovod tekuće faze (lokalna nabava)
- h Cjevovod plinske faze (lokalna nabava)



UPOZORENJE

Savijeni čeonik razvodnik ili savijene cijevi ogranka mogu dovesti do curenja rashladnog sredstva. **Moguća posljedica:** gušenje i požar.

- NIKADA ne savijajte grane i cijevi razvodnika koje vire iz jedinice. One moraju ostati ravne.
- UVIJEK poduprite cijevi razvodnika i ogranka na udaljenosti od 1 m od jedinice.

Preduvjet: Postavite unutarnje, vanjske i BS jedinice.

Preduvjet: Pročitajte upute u priručniku vanjske jedinice o tome kako instalirati cjevovod između vanjske jedinice i BS jedinice, o odabiru seta razvodnika rashladnog sredstva i instaliranju cjevovoda između seta razvodnika rashladnog sredstva i BS jedinice.


Preduvjet: Pročitajte upute u priručniku unutarnje jedinice o tome kako instalirati cjevovod između unutarnje jedinice i BS jedinice.

Preduvjet: Prilikom spajanja cijevi, poštujujte smjernice za savijanje i tvrdo lemljenje cijevi.

Preduvjet: Uklonite žuti papir omotan oko cijevi razvodnika kako biste izbjegli požar tijekom lemljenja.

- 1 Spojite cijevi razvodnika na odgovarajuće vanjske dovodne cijevi. Tip cijevi označen je na žutom papiru koji ste skinuli. Ako veličina dovodne cijevi ne odgovara veličini cijevi razvodnika BS jedinice upotrijebite reduksijski spoj (pribor). Promjeri cijevi razvodnika BS jedinice su:

- Cijev za tekućinu: 15,9 mm
 - Visoko-/nisko-tlačna cijev plina: 22,2 mm
 - Plinska cijev usisa: 22,2 mm
- 2 Ako je potrebno, izrežite cijevi ogranka kao što je prikazano na donjoj slici. Promjeri cijevi ogranka BS jedinice su navedeni na slici.

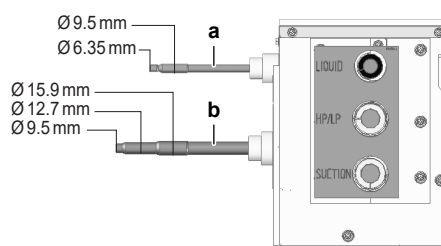

- a Cijev ogranka za tekućinu
b Cijev ogranka za plin

- 3 Spojite cijevi ogranka. Promjeri cijevi ogranka za tekućinu i plin koje se koriste ovise o razredu kapaciteta priključene unutarnje jedinice. Za informacije o tome koje ogranke cijevi spojiti, pogledajte "[Za postavljanje DIP sklopki kod povezivanja cijevi ogranka](#)" [► 93].
- 4 Ugradite završne cijevi (pribor) za neiskorištene cijevi razvodnika (kada BS jedinica nije spojena u protok rashladnog sredstva s drugom BS jedinicom) i neiskorištene cijevi ogranka (kada nijedna unutarnja jedinica nije spojena na taj priključak cijevi ogranka).

15.3.2 Lemljenje kraja cijevi




OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA




NAPOMENA

Mjere opreza pri spajanju vanjskih cijevi. Dodajte materijal za lemljenje kako je dolje prikazano.

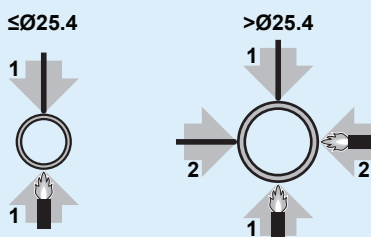

- Kod lemljenja, upuhujte dušik da se spriječi stvaranje velikih količina oksidirajućeg filma s unutarnje strane cjevovoda. Taj film štetno djeluje na ventile i kompresore u sustavu rashladnog sredstva te sprječava pravilan rad.
- Podesite tlak dušika pomoću reduksijskog ventila na 20 kPa (0,2 bar) (tj. tek toliko da se na koži može osjetiti strujanje).

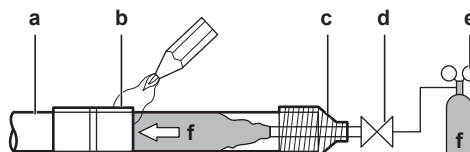

- a Cjevovod za rashladno sredstvo
b Dio na kojem se izvodi tvrdi lem
c Omotano trakom
d Ručni ventil

e Redukcijski ventil
f Dušik

- NEMOJTE upotrebljavati anti-oksidans pri tvrdom lemljenju na cjevovodu. Talog može začepiti cijevi i oštetiti opremu.
- NEMOJTE upotrebljavati fluks pri tvrdom lemljenju bakar-na-bakar na cjevovodu za rashladno sredstvo. Za tvrdi lem upotrijebite fosforno bakreno metalno punilo (BCuP) koje NE zahtijeva fluks.

Fluks izuzetno štetno djeluje na sustave cjevovoda rashladnog sredstva. Upotreba klornog fluksa može prouzročiti koroziju cijevi, a ako fluks sadrži fluor, može prouzročiti kvarenje maziva.

- Kada izvodite tvrdo lemljenje UVIJEK zaštitite okolne površine od topline (npr. izolacijskom pjenom).

15.3.3 Spajanje priključaka cijevi ogranka

Za uspostavljanje veze s npr. FXMA200A i FXMA250A, spojite grane sa spojnim kompletom EKBSJK. Moguće su samo sljedeće kombinacije. Npr.: nije moguće spojiti priključke B i C.

Model	Moguće kombinacije porta						
BS4A	A+B	C+D					
BS6A			E+F				
BS8A				G+H			
BS10A					I+J		
BS12A						K+L	

Napomena: Kada koristite spojni komplet, promijenite postavke DIP sklopke. Vidi "16.4 Podešavanja DIP sklopki" [▶ 92].


15.4 Izoliranje cijevi rashladnog sredstva

Po završetku ispitivanja na nepropusnost i vakuumske isušivanja, cjevovod se mora izolirati. Uzeti u obzir sljedeće točke:

Izoliranje završnih cijevi

U slučaju završnih cijevi: ugradite izolacijske navlake završnih cijevi (pribor). Možda će biti potrebna dodatna izolacija ovisno o uvjetima okoline. Pridržavajte se pravila za ukupnu minimalnu debljinu izolacije.


- 1 Pričvrstite izolacijsku navlaku na navlaku BS jedinice.
- 2 Nanesite traku da zatvorite šav tako da ne ulazi zrak.

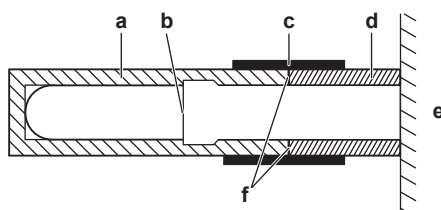

- a Izolacijska navlaka (pribor)
b Površina reza (samo cijevi ogranka)
c Traka (lokalna nabava)
d Izolacijska navlaka (učvršćena na BS jedinicu)
e BS jedinica
f Površina prijanjanja

Za izolaciju cijevi razvodnika i ogranaka (standardna izolacija)

Cijevi razvodnika i ogranaka MORAJU biti izolirane (lokalna nabava). Uvjerite se da je izolacija pravilno postavljena preko cijevi razvodnika i ogranaka jedinice kao što je prikazano na donjoj slici. Uvijek koristite traku (lokalna nabava) kako biste spriječili zračne procjepe u šavu između izolacijskih navlaka.

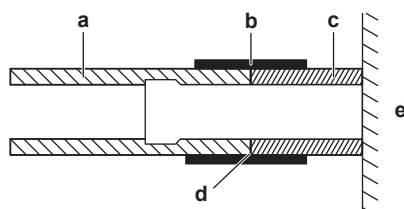


- a** Izolacijska navlaka (lokalna nabava)
- b** Traka (lokalna nabava)
- c** Izolacijska navlaka (BS jedinica)
- d** Površina prijanjanja
- e** BS jedinica

- 1** Postavite izolacijsku navlaku (a) preko cijevi i do izolacijske navlake (c) na BS jedinici.
- 2** Nanesite traku (b) da zatvorite šav.

Za izolaciju cijevi razvodnika i ogranaka (posebna izolacija)

Ovisno o uvjetima okoline (vidi "[15.2.3 Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo](#)" [► 79]), može biti potreban dodatni izolacijski materijal. Uvjerite se da je izolacija pravilno postavljena preko cijevi razvodnika i ogranaka jedinice kao što je prikazano na donjoj slici. Kako bi se izravnala razlika u debljini, preko izolacijske navlake koja izlazi iz jedinice mora se postaviti dodatna izolacijska navlaka. Uvijek koristite traku (lokalna nabava) kako biste spriječili zračne procjepe u šavu između izolacijskih navlaka.

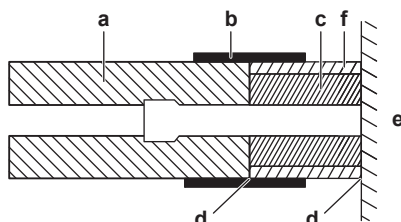

- a** Izolacijska navlaka (posebno debela)(lokalna nabava)
- b** Traka (lokalna nabava)
- c** Izolacijska navlaka (BS jedinica)
- d** Površina prijanjanja
- e** BS jedinica
- f** Izolacijska navlaka za izravnavanje debljine (lokalna nabava)

- 1** Postavite izolacijsku navlaku (a) preko cijevi i do izolacijske navlake (c) na BS jedinici.
- 2** Pričvrstite dodatni sloj izolacijske navlake (f) kako biste izravnali debljinu.
- 3** Nanesite traku (b) da zatvorite šav.

16 Električna instalacija



OPREZ

Vidi "3 Sigurnosne upute specifične za instalatera" [▶ 13] kako biste sa sigurnošću utvrdili da ova instalacija zadovoljava sve sigurnosne odredbe.

U ovom poglavlju

16.1	O spajanju električnog ožičenja.....	84
16.1.1	Mjere opreza pri spajanju električnog ožičenja	84
16.1.2	Specifikacije standardnih komponenti ožičenja	85
16.1.3	Smjernice pri spajanju električnog ožičenja	87
16.2	Spajanje električnog ožičenja	89
16.3	Za završetak električnog ožičenja.....	92
16.4	Podšavanje DIP sklopki	92
16.5	Za spajanje vanjskih izlaza	94

16.1 O spajanju električnog ožičenja

Tipičan postupak

Spajanje električnog ožičenja tipično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Utvrditi odgovara li sustav električnog napajanja električnim specifikacijama jedinica.
- 2 Spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu.
- 3 Spajanje električnog ožičenja na BS jedinice.
- 4 Spajanje električnog ožičenja na unutarnje jedinice.
- 5 Spajanje glavnog električnog napajanja.

16.1.1 Mjere opreza pri spajanju električnog ožičenja



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



UPOZORENJE

Uređaj MORA biti instaliran u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.



UPOZORENJE

- Sve radove na ožičenju MORA obaviti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.



UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte višezilni kabel.



UPOZORENJE

Upotrijebite tip prekidača s odvajanjem svih polova s najmanje 3 mm raspora između kontakata, koji pruža potpuno odvajanje pod nadnaponom kategorije III.

**UPOZORENJE**

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

**UPOZORENJE**

- Ako je električno napajanje bez N-faze ili s pogrešnom N-fazom, to može oštetiti uređaj.
- Uspostavite dobar spoj na uzemljenje. NEMOJTE uzemljiti uređaj na cijevi komunalija, gromobran ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujne udare.
- Obavezno ugradite potrebne rastalne ili automatske osigurače.
- Učvrstite električno ožičenje kabelskim vezicama da NE dođe u dodir s oštrim bridovima ili cjevovodom, naročito na visokotlačnoj strani.

**OPREZ**

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.

**INFORMACIJA**

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u poglavlju "opće mjere sigurnosti" u referentnom vodiču za instalatera i korisnika.

**UPOZORENJE**

NEMOJTE produžavati dovodni kabel ili kabel međupovezivanja pomoću spojnice za žice, stezaljki za žice, izolacijskih traka, produžnih kabela.

Takvo spajanje može izazvati pregrijavanje, udar struje ili požar.

16.1.2 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja

Vanjsko ožičenje se sastoji od:

- Ožičenje električnog napajanja (uključujući uzemljenje),
- Ožičenje međupovezivanja DIII između jedinica.

**NAPOMENA**

- Držite vodove električnog napajanja i međusobne veze odvojene jedne od drugih. Vod međuveze i vod električnog napajanja smiju se križati, ali NE smiju ići paralelno.
- Da se izbjegnu električne smetnje razmak između tih ožičenja treba UVIJEK biti najmanje 50 mm.

Komponenta		Model				
		BS4A	BS6A	BS8A	BS10A	BS12A
Kabel električnog napajanja	MCA ^(a)	0,5	0,6	0,8	1,0	1,1
	Napon	220-240 V				
	Faza	1~				
	Frekvencija	50 Hz				
	Presjek žice	Mora biti u skladu s nacionalnim propisima o električnim instalacijama. 3-žilni kabel Presjek žice na temelju nazivne struje, ali ne manje od 0,5 mm ² .				
Kabel za međuvezu	Napon	220-240 V				
	Presjek žice	Koristite samo žicu usklađenu s normom i s dvostrukom izolacijom i prikladnu za odgovarajući napon. 2-žilni kabel 0,75-1,5 mm ² ovisno o jakosti struje				
Preporučeni vanjski osigurač		6 A				
Strujna zaštitna sklopka - FID / prekidač na rezidualnu struju		U vod električnog napajanja, UVIJEK ugradite strujnu zaštitnu sklopku (FID) s trenutnim djelovanjem. Instalirana strujna zaštitna sklopka - FID MORA biti u skladu s lokalnim propisima o ožičenju.				

^(a) MCA=Minimalna jakost struje kruga. Navedene vrijednosti su maksimalne vrijednosti.

Ožičenje napajanja

Ožičenje električnog napajanja mora biti zaštićeno potrebnim sigurnosnim uređajima, tj. glavnim prekidačem, sa sporim osiguračem na svakoj fazi i s uzemljenom zaštitnom sklopkom sukladno važećim propisima.

Odabir i dimenzioniranje ožičenja treba izvršiti u skladu s važećim propisima na osnovi podataka navedenih u gornjoj tablici.

Ožičenje međupovezivanja


Ožičenje međusobnog povezivanja izvan jedinice treba biti omotano i položeno zajedno s vanjskim cjevovodom. Za više podataka pogledajte "[16.3 Za završetak električnog ožičenja](#)" [► 92].

Odabir i dimenzioniranje ožičenja treba izvršiti u skladu s važećim propisima na osnovi podataka navedenih u gornjoj tablici.

Specifikacije i ograničenja ožičenja međusobnog povezivanja ^(a)	
Najveća dopuštena dužina između BS jedinice i unutarnjih jedinica	1000 m
Maksimalna duljina ožičenja između BS jedinice i vanjske jedinice	1000 m
Maksimalna duljina ožičenja između BS jedinica	1000 m
Ukupna duljina ožičenja	2000 m

^(a) Ako ukupno ožičenje međusobnog povezivanja prelazi ove granice, može se pojaviti greška u komunikaciji.

Do 16 grananja je moguće spojiti za kabliranje od jedinice do jedinice. Nakon bilo kakvog grananja žice međusobnog povezivanja nisu dopuštena daljnja grananja.

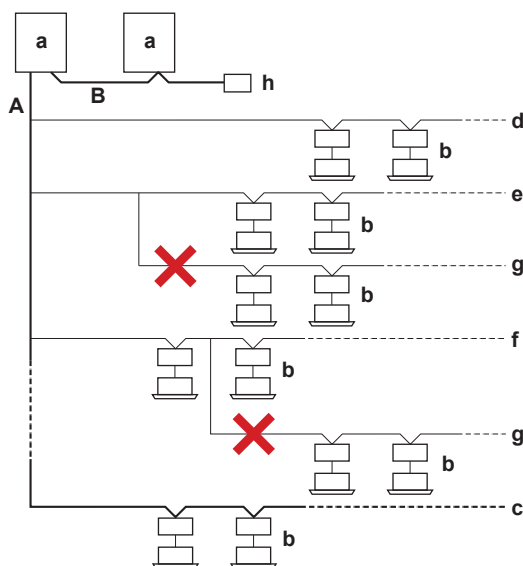

- a Vanjska jedinica
- b Unutarnja jedinica + BS jedinica
- c Glavni vod
- d Vod razvoda 1
- e Vod razvoda 2
- f Vod razvoda 3
- g Nakon razvoda nije dopušteno daljnje razvođenje
- h Središnje korisničko sučelje (itd. ...)
- A Ožičenje povezivanja vanjska/unutarnja
- B Ožičenje povezivanja glavna/podređena

16.1.3 Smjernice pri spajanju električnog ožičenja




NAPOMENA

Preporučujemo uporabu punih (jednožilnih) žica. Ako se koriste upletene žice, lagano usučite žičice vodiča kako biste učvrstili kraj vodiča ili za izravnu upotrebu u stezaljci ili za umetanje u okruglu stopicu na gnječenje.

Za pripremu instalacije vodiča od upletene žice


Postupak 1: Sukanje žice

- 1 Skinite izolaciju (20 mm) sa žica.
- 2 Malo usučite kraj vodiča da dobijete spoj "kao s punom žicom".





Postupak 2: Koristeći kabelsku stopicu s rupom za vijak (preporučeno)


- 1 Skinite izolaciju sa žica i malo usučite krajeve svake žice.
- 2 Na usukani vrh žice stavite okruglu kabelsku stopicu na gnječenje. Okrugli priključak postavite na žicu sve do pokrivenog dijela pa ga pričvrstite odgovarajućim alatom.



Za ugradnju žica primijenite sljedeće metode:

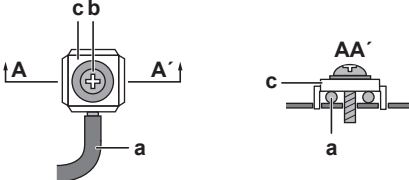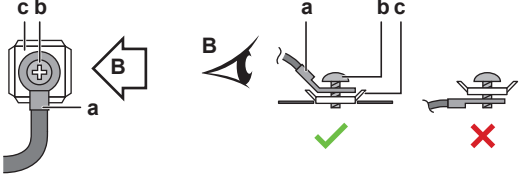Tip žice	Način postavljanja
Jednožilna žica Ili Upletena žica vodiča usukana za spoj "kao s punom žicom"	 a Žica s ušicom za vijak (puna žica ili usukana upletena žica) b Vijak c Ravna podloška
Upletena žica vodiča s okruglom kabelskom stopicom	 a Priključak b Vijak c Ravna podloška ✓ Dopušteno ✗ NIJE dopušteno

Za spajanje uzemljenja koristite sljedeću metodu:

Tip žice	Način postavljanja
Jednožilna žica Ili Upletena žica vodiča usukana za spoj "kao s punom žicom"	 a Žica s ušicom u smjeru kazaljke sata (puna žica ili usukana upletena žica) b Vijak c Opružna podloška d Ravna podloška e Čašasta podloška f Lim

Momenti stezanja

Stezaljka	Ožičenje	Dimenzija vijka	Moment sile stezanja (N•m)
X1M	Ožičenje napajanja	M4	1,32~1,62

Stezaljka	Ožičenje	Dimenzija vijka	Moment sile stezanja (N•m)
Vijak uzemljenja	Uzemljenje	M4	1,52~1,86
X2M~X5M	Prijenosno ožičenje	M3,5	0,79~0,97
X6M	Vanjski izlaz		

16.2 Spajanje električnog ožičenja



UPOZORENJE

NEMOJTE produžavati dovodni kabel ili kabel međupovezivanja pomoću spojnice za žice, stezaljki za žice, izolacijskih traka, produžnih kabela.


Takvo spajanje može izazvati pregrijavanje, udar struje ili požar.



NAPOMENA

- Slijedite shemu električnih vodova (isporučenu s jedinicom, nalazi se s unutarnje strane servisnog poklopca).
- Za upute o tome kako spojiti opcijску opremu, pogledajte priručnik za instalaciju isporučen s opcijskom opremom.
- Pazite dobro da električni vodovi NE ometaju pravilno vraćanje na mjesto servisnog poklopca.

- 1 Uklonite servisni poklopac. Vidi "14.3.2 Za otvaranje jedinice" [▶ 65].
- 2 Skinite izolaciju sa žica.




- a** Izolaciju skinite samo do ove točke
b Prekomjerno skidanje izolacije može dovesti do električnog udara ili kratkog spoja
 ✓ Dopušteno
 ✗ Nije dopušteno

- 3 Spojite ožičenje međupovezivanja na slijedeći način:
 - Spojite kontakte F1/F2 (**TO IN/D**) na **upravljačkoj tiskanoj pločici u razvodnoj kutiji vanjske jedinice** na kontakte F1/F2 (**Vanjska jedinica**) na rednim stezaljkama X2M prve BS jedinice. Također pogledajte priručnik za ugradnju isporučen s vanjskom jedinicom.
 - U slučaju više BS jedinica u sustavu koje su spojene na istu granu ožičenja međupovezivanja, spojite kontakte F1/F2 (**BS jedinica**) na rednim stezaljkama X2M prve BS jedinice na kontakte F1/F2 (**Vanjska jedinice**) na rednim stezaljkama X2M druge BS jedinice. Ponovite isti postupak za daljnje BS jedinice, pri čemu se svaki put kontakti F1/F2 (**BS jedinica**) na rednim stezaljkama X2M na n^{to} BS jedinici spajaju na kontakte F1/F2 (**Vanjska jedinica**) na rednim stezaljkama X2M na $(n+1)^{to}$ BS jedinici.
 - Spojite kontakte F1/F2 (**Unutarnja jedinica X**) na rednim stezaljkama X3M~X5M na odgovarajuće unutarnje jedinice:

U slučaju...	spojite...
jedne unutarnje jedinice gdje cijevi ogranka NISU u spoju	kontakte F1/F2 (Unutarnja jedinica X) na BS jedinici na kontakte F1/F2 odgovarajuće unutarnje jedinice.

U slučaju...	spojite...
više unutarnjih jedinica povezanih na istu granu	kontakte F1/F2 (Unutarnja jedinica X) na BS jedinici na kontakte F1/F2 prve unutarnje jedinice. Spojite kontakte F1/F2 na prvoj unutarnjoj jedinici na kontakte F1/F2 druge unutarnje jedinice, i tako dalje.
spojene cijevi ogranaka	jedan od dvaju kontakata F1/F2 (Unutarnja jedinica X) ogranaka koji su spojeni u BS jedinici na kontakte F1/F2 odgovarajuće unutarnje jedinice.


Primjer

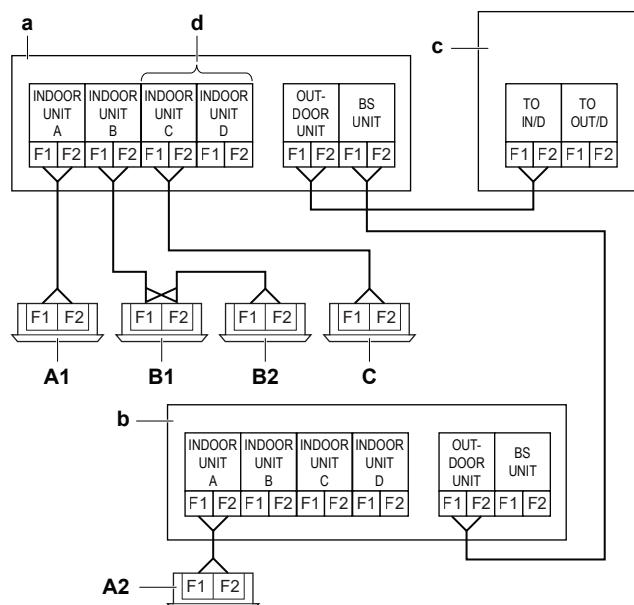

- a BS jedinica 1
- b BS jedinica 2
- c Vanjska jedinica
- d Kada su u spoju cijevi ogranaka C i D
- A1/A2** Unutarnja jedinica A spojena na cijev ogranaka A od BS jedinice 1 odnosno BS jedinice 2
- B1/B2** Unutarnje jedinice B1 i B2 spojene na istu granu B od BS jedinice 1
- C** Unutarnja jedinica C spojena na cijevi ogranaka C i D od BS jedinice 1. Kontakti F1/F2 unutarnje jedinice moraju biti spojeni samo na jedan od dvaju kontakata F1/F2 unutar BS jedinice 1.


Napomena: DIP sklopke svake upravljačke tiskane pločice u razvodnoj kutiji BS jedinice moraju se postaviti u skladu s ožičenjem međupovezivanja. Vidi "16.4 Podešavanja DIP sklopki" [▶ 92].

- 4 Električno napajanje spojite na sljedeći način. Žicu za uzemljenje potrebno je pričvrstiti na čašastu podlošku:



- a Strujni zaštitni prekidač - FID
- b Osigurač
- c Kabel električnog napajanja

- 5 Učvrstite kabele (kabele za napajanje i međupovezivanje) kabelskom vezicom na predviđene točke pričvršćivanja. Položite ožičenje prema donjoj ilustraciji.

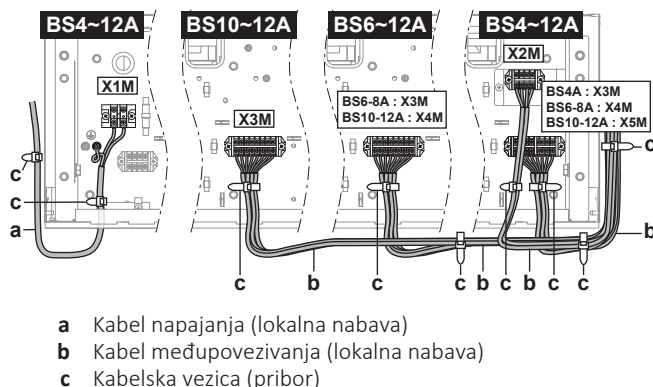


Upute


- Sa sigurnošću utvrdite da je duljina žice za uzemljenje između točke pričvršćivanja i stezaljke duža od duljine žica napajanja između točke učvršćivanja i stezaljke.



- Izrežite prerez u gumenoj čahuri gdje kabele ulaze u razvodnu kutiju.
- Pričvrstite kabele za vanjski omotač kabela, a NE za žice.
- NEMOJTE skidati vanjsku izolaciju kabela niže od točke pričvršćivanja.



- Ostavite dovoljno rezervnog kabela (dodatnih ± 20 cm) za sve kabele između točke učvršćenja unutar razvodne kutije i točke učvršćenja na strani BS jedinice. Ova rezerva kabela je potrebna za spuštanje razvodne kutije.

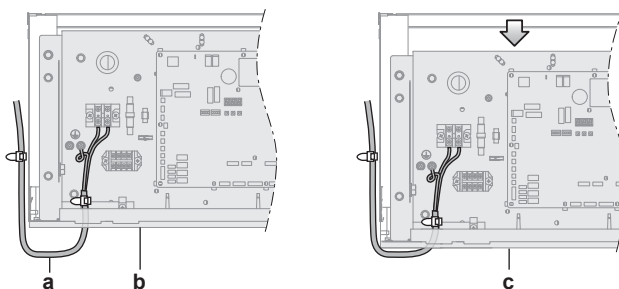

- a Rezerva kabela
b Razvodna kutija u gornjem položaju
c Razvodna kutija u donjem položaju

- 6 Ponovo učvrstite servisni poklopac. Vidi "14.3.3 Za zatvaranje jedinice" [▶ 66].



OPREZ

Pazite da NE priključite kabele između servisnog poklopca i razvodne kutije.


16.3 Za završetak električnog ožičenja

Nakon postavljanja ožičenja međupovezivanja, omotajte ga zajedno s postojećim cijevima za rashladno sredstvo pomoću završne trake, kao što je prikazano na donjoj slici.



16.4 Podešavanja DIP sklopki

DIP sklopke se nalaze na tiskanim pločicama A1P, A2P (BS6~12A) i A3P (BS10~12A).

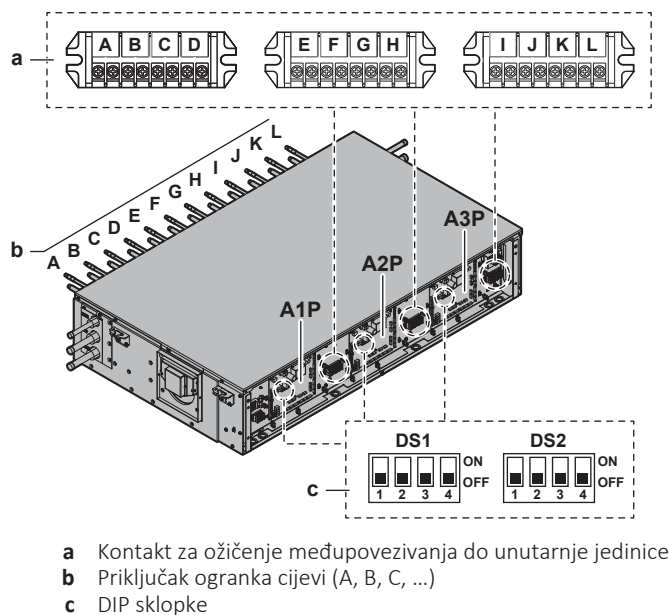

Napomena: Kada se javi greška *UR-53*, provjerite je li naziv modela vanjske jedinice REMA5+REYA8~20A7Y1B9 (pazite na '9' na kraju). Ako nije, obratite se svom dobavljaču za ažuriranje softvera vanjske jedinice.

Za postavljanje DIP sklopki za priključke cijevi ogranka na koje NISU spojene unutarnje jedinice

Postavka za priključke cijevi ogranka na koje NISU spojene unutarnje jedinice ^(a)												
	DS1 (A1P)				DS1 (A2P)				DS1 (A3P)			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
BS4A	A	B	C	D								
BS6A					E	F						
BS8A							G	H				
BS10A							I	L				
BS12A									K	L		
	Priključak ciljane cijevi ogranka											

^(a) **ON**=NIJE povezano / **OFF**=povezano (tvornički zadano)

Primjer	Prilikom spajanja unutarnje jedinice na priključke A i B cijevi ogranka, ali NE spajate unutarnju jedinicu na priključke C i D cijevi ogranka.	
----------------	--	--

Za postavljanje DIP sklopki kod povezivanja cijevi ogranka

To je potrebno za spajanje sa npr. FXMA200 i FXMA250.

Postavka kod povezivanja cijevi ogranka ^(a)						
	DS2 (A1P)		DS2 (A2P)		DS2 (A3P)	
	1	2	1	2	1	2
BS4A	A+B	C+D				
BS6A			E+F			
BS8A				G+H		
BS10A					I+J	
BS12A					K+L	
	Priključci ciljane cijevi ogranka					

^(a) **ON**=povezano / **OFF**=NIJE povezano (tvornički zadano)

Napomena: Kod povezivanja priključaka cijevi ogranka, moguće su SAMO kombinacije u gornjoj tablici. Npr.: NIJE moguće spojiti priključke B i C.

Primjer	Prilikom spajanja priključaka cijevi ogranka A i B.	
----------------	---	--

Primjeri


1.	Prilikom spajanja unutarnje jedinice na priključke A, B i D cijevi ogranka, ali NE spajate unutarnju jedinicu na priključak C cijevi ogranka.	
2.	Prilikom spajanja priključaka A i B cijevi ogranka. Spajanje unutarnje jedinice na spojene priključke A i B cijevi ogranka, također na priključak C cijevi ogranka, ali NE spajanje unutarnje jedinice na priključak D cijevi ogranka.	

16.5 Za spajanje vanjskih izlaza

FAN izlaz (odsisni ventilator)

Izlaz odsisnog FAN je kontakt na stezaljkama X6M koji se zatvara u slučaju kada je otkriveno curenje, ili kada postoji neispravnosti ili isključenost osjetnika za R32 u BS jedinici.

Izlaz FAN mora se koristiti kada je potreban provjetravani zatvoreni prostor (vidi "13.3 Određivanje potrebnih sigurnosnih mjera" [▶ 42]).



- a FAN stezaljke izlaza (1 i 2)
- b Kabel za krug odsisnog ventilatora


Odaberite dimenzije ožičenja u skladu s primjenjivim propisima na temelju podataka u donjoj napomeni:



NAPOMENA

Izlaz FAN ima ograničeni kapacitet od 220~240 V AC – 0,5 A.

NEMOJTE koristiti izlaz FAN za izravno napajanje ventilatora. Umjesto toga, koristite izlaz za napajanje releja koji upravlja krugom ventilatora.

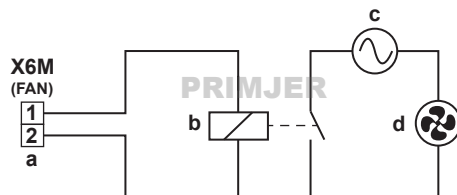


- a Stezaljka FAN izlaza
- b Releji
- c Napajanje odsisnog ventilatora
- d Odsisni ventilator

SVS izlaz (vanjski alarm)

Izlaz SVS je bez-naponski kontakt na stezaljci X6M koji se zatvara u slučaju da se otkrije curenje rashladnog sredstva u BS jedinici.

Izlaz SVS mora se koristiti kada je potreban vanjski alarm (vidi "13.3 Određivanje potrebnih sigurnosnih mjera" [▶ 42]).




- a SVS stezaljke izlaza (1 i 2)
- b Kabel za krug vanjskog alarma

**NAPOMENA**

Izlaz SVS je bez-naponski kontakt ograničenog kapaciteta od 220~240 V AC – 0,5 A.


NEMOJTE izravno koristiti SVS kontakt u krugu alarma. Umjesto toga, koristite SVS kontakt zajedno s napajanjem za relej koji upravlja krugom vanjskog alarma.

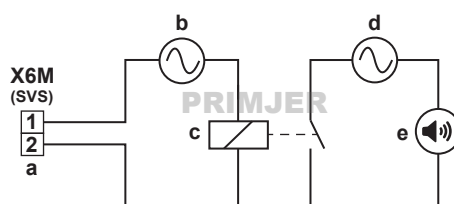

- a Stezaljka SVS izlaza
- b Električno napajanje releja
- c Releji
- d Napajanje vanjskog alarma
- e Vanjski alarm

Polaganje kabela

Položite kabel FAN ili SVS izlaza kako je dolje naznačeno. Ostavite ± 20 cm dodatne duljine kabela za spužtanje razvodne kutije.

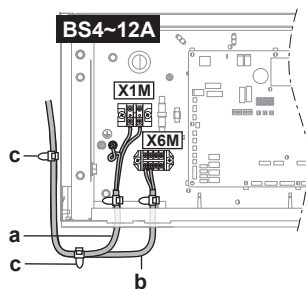

- a Kabel napajanja (lokalna nabava)
- b Izlazni kabel (FAN kabel prikazan)(lokalna nabava)
- c Kableska vezica (prijor)

17 Konfiguracija



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



INFORMACIJA


Važno je da instalater slijedom pročita sve podatke u ovom poglavlju i da shodno tomu podesi sustav.

17.1 Podešavanja na mjestu ugradnje

17.1.1 O podešavanju sustava

Da biste konfigurirali BS jedinicu, MORATE dati ulazne podatke glavnim tiskanim pločicama BS jedinice (A1P, A2P i A3P, ovisno o jedinici). To uključuje slijedeće lokalno podešavanje komponenti:

- Pritisnite tipke za davanje ulaza na tiskanu pločicu
- Predočnik za očitavanje povratnih podataka od tiskane pločice
- DIP sklopke

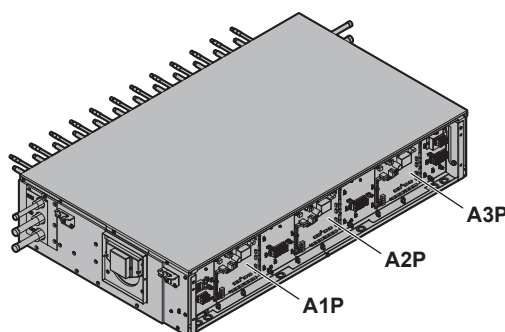

- A1P** Glavna tiskana pločica A1P
A2P Glavna tiskana pločica A2P (samo za BS6~12A)
A3P Glavna tiskana pločica A3P (samo za BS10~12A)

Napomena: Na svim glavnim tiskanim pločicama (A1P, A2P and A3P) iste BS jedinice, potrebno je izvršiti neka podešavanja na licu mjesta. Više podataka potražite pod naslovom "[17.1 Podešavanja na mjestu ugradnje](#)" [▶ 96].

Mod 1: – postavke nadzora

Mod 1 se može koristiti za nadzor trenutne situacije BS jedinice

Mod 2: – lokalne postavke

Mod 2 se koristi za mijenjanje postavki sustava na licu mjesta. Moguće je pregledati trenutnu vrijednost postavke i promijeniti trenutnu vrijednost na licu mjesta.


Općenito, nakon mijenjanja postavki može se uspostaviti normalan rad bez posebne intervencije.

17.1.2 Pristup komponentama podešavanja sustava

Vidi "[14.3.2 Za otvaranje jedinice](#)" [▶ 65].

17.1.3 Komponente podešavanja sustava


Lokacija 7-segmentnih predočnika i tipkala:

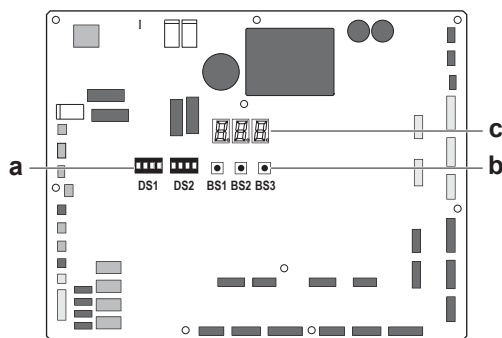

- BS1** MODE: za promjenu postavljenog načina rada
BS2 SET: za podešavanje na licu mjesta
BS3 RETURN: za postavke na mjestu ugradnje
DS1, DS2 DIP sklopke
a DIP sklopke
b Tipkala
c 7-segmentni predočnici

Tipkala

Koristite tipkala za lokalno podešavanje. Potisnim gumbima upravljajte izoliranim štapićem (npr. zatvorenom kemijskom olovkom) kako ne biste dodirivali dijelove pod naponom.



7-segmentni predočnici

Predočnik daje povratne podatke o lokalnim postavkama, koje se prikazuju kao [Mod-Postavka]=Vrijednost.

Primjer

	Opis
	Podrazumijevana situacija
	Način rada (mod) 1
	Način rada (mod) 2
	Postavka 8 (u načinu rada 2)
	Vrijednost 4 (u načinu rada 2)

17.1.4 Pristup modu 1 ili 2


Inicijalizacija: podrazumijevana situacija



NAPOMENA

Kako biste imali napajanje na grijaču kućišta radilice i zaštitili kompresor, **UKLJUČITE** napajanje 6 sati prije početka rada.

Uključite napajanje BS jedinice, vanjske jedinice i svih unutarnjih jedinica. Kada je komunikacija između BS jedinica, unutarnjih i vanjske(ih) jedinica uspostavljena i normalna, stanje 7-segmentnog predočnika će biti kao dolje (podrazumijevana situacija kao kada je isporučeno iz tvornice).

Stupanj	Prikaz
Spremnost za rad: prazan predočnik bez oznaka.	

Prikaz na 7-segmentnom predočniku:

	Isključeno
	Trepće
	Uključeno

Pristup

BS1 se koristi za prebacivanje između podrazumijevane situacije, moda 1 i moda 2.

Pristup	Akcija
Podrazumijevana situacija	
Način rada 1	- Pritisnite jedanput BS1. Prikaz na 7-segmentnom predočniku se mijenja u:  - Pritisnite BS1 jedan ili više puta za povratak na podrazumijevanu situaciju.
Način rada 2	- Držite pritisnuto BS1 najmanje 5 sekundi. Prikaz na 7-segmentnom predočniku se mijenja u:  - Pritisnite BS1 još jednom (kratko) za povratak na podrazumijevanu situaciju.



INFORMACIJA

Ako se zabunite usred postupka, pritisnite BS1 za povratak u početnu situaciju.

17.1.5 Korištenje moda 1

Mod 1 se koristi da se zadaju osnovne postavke i za nadzor stanja jedinice.

Što	Kako
Mijenjanje i pristup postavkama u modu 1	1 Pritisnite BS1 jedanput za izbor moda 1. 2 Pritisnite BS2 da izaberete traženu postavku. 3 Pritisnite BS3 jedanput za pristup vrijednosti odabrane postavke.
Prekid i povratak na početno stanje	Pritisnite BS1.

Primjer:

Provjera sadržaja parametra [1-2] (da biste saznali inačicu softvera).

[Mode-Setting]=Vrijednost u ovom slučaju definirana kao: Mode=1; Setting=2; Value=vrijednost koju želimo znati/vidjeti:

- 1 Sa sigurnošću utvrdite da je prikaz 7-segmentnog predočnika kao i tijekom podrazumijevane situacije (normalan rad).
- 2 Pritisnite jedanput BS1.

Rezultat: Pristupljeno je modu 1: 

- 3 Pritisnite BS2 dva puta.

Rezultat: Modu 1 pridružena je postavka 2: 

- 4 Pritisnite jedanput BS3. Zaslون prikazuje verziju softvera.

Rezultat: Modu 1 je pridružena i odabrana postavka 2, dobivena vrijednost je uočena informacija.

- 5 Pritisnite BS1 jedanput za izlaz iz moda 1.

17.1.6 Korištenje moda 2

Mod 2 se koristi za mijenjanje postavki BS jedinice na licu mjesta.

Što	Kako
Mijenjanje i pristup postavkama u modu 2	▪ Držite BS1 pritisnutu duže od pet sekundi da biste izabrali mod 2. ▪ Pritisnite BS2 da izaberete traženu postavku. ▪ Pritisnite BS3 jedanput za pristup vrijednosti odabrane postavke.
Prekid i povratak na početno stanje	Pritisnite BS1.
Mijenjanje vrijednosti izabrane postavke u modu 2	▪ Držite BS1 pritisnutu duže od pet sekundi da biste izabrali mod 2. ▪ Pritisnite BS2 da izaberete traženu postavku. ▪ Pritisnite BS3 jedanput za pristup vrijednosti odabrane postavke. ▪ Pritisnite BS2 za odabir tražene vrijednosti odabrane postavke. ▪ Pritisnite BS3 jedanput da potvrdite promjenu. ▪ Pritisnite ponovo BS3 za pokretanje operacije sa odabranom vrijednosti.

Primjer:

Provjera sadržaja parametra [2-7] (za uključivanje ili isključivanje funkcije provjetravanog prostora).

[Mode-Setting]=Vrijednost u ovom slučaju definirana je kao: Mode=2; Setting=7; Value=vrijednost koju želimo znati/promijeniti.

- 1 Sa sigurnošću utvrdite da je prikaz 7-segmentnog predočnika kao i tijekom podrazumijevane situacije (normalan rad).
- 2 Držite BS1 pritisnutu duže od pet sekundi.

Rezultat: Pristupljeno je modu 2: 

- 3 Pritisnite BS2 sedam puta (ili pritišćite BS2 dok se sedam ne pojavi na 7-segmentnom predočniku).

Rezultat: Modu 2 pridružena je postavka 7: 

- 4 Pritisnite jedanput BS3. Zaslom prikazuje stanje postavke (ovisno o trenutnoj situaciji na licu mjesta). U slučaju [2-7], podrazumijevana vrijednost je "1", što znači omogućena je funkcija provjetravanog prostora.

Rezultat: Modu 2 je pridružena i odabrana postavka 7, dobivena vrijednost je trenutna situacija postavke.

- 5 Za promjenu vrijednosti postavke, pritišćite BS2 sve dok se na 7-segmentnom pokazivaču ne pojavi tražena vrijednost.
- 6 Pritisnite BS3 jedanput da potvrdite promjenu.
- 7 Pritisnite BS3 za pokretanje operacije sukladno odabranoj postavci.
- 8 Pritisnite BS1 jedanput za izlaz iz moda 2.

17.1.7 Mod 1: postavke nadzora

[1-0]

Prikazuje preostali vijek trajanja osjetnika R32.

Preostali vijek trajanja prikazuje se u mjesecima u rasponu od 0 do 120.



INFORMACIJA

Osjetnik ima rok trajanja 10 godina. Korisničko sučelje prikazuje grešku "CH-22" 6 mjeseci prije kraja vijeka trajanja osjetnika i grešku "CH-23" nakon isteka vijeka trajanja osjetnika. Za više informacija pogledajte referentni vodič korisničkog sučelja i obratite se svom dobavljaču.

17.1.8 Mod 2: lokalne postavke

[2-0]

Postavka za definiranje pripada li BS jedinica klasteru ili ne.

U slučaju da BS jedinica pripada paralelnom ili serijskom klasteru, ova postavka mora biti postavljena na "1" kako bi se omogućila. Vidi "13.4.3 Provjetravani zatvoreni prostori" [▶ 48].

[2-0] ^(a)	Opis
0 (podrazumijevano)	Klaster onemogućen
1	Klaster omogućen

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

[2-1]

Postavka za definiranje broja klastera kojem pripada BS jedinica.

U slučaju da u sustavu postoji više klastera, sve BS jedinice koje pripadaju istom klasteru moraju imati isti broj klastera kao vrijednost za ovu postavku. BS jedinice koje pripadaju različitim klasterima moraju imati različit broj klastera.

[2-1] ^(a)	Opis
0 (zadano)~15	Broj klastera

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

[2-2]

Postavka za definiranje konfiguracije klastera kojem pripada BS jedinica.

To može biti paralelni ili serijski klaster. Ove postavke moraju biti konfigurirane za sve BS jedinice u istom klasteru i moraju biti iste vrijednosti. Vidi "[13.4.3 Provjetravani zatvoreni prostori](#)" [▶ 48].

[2-2]^(a)	Opis
0 (podrazumijevano)	Paralelni klaster
1	Serijski klaster

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

[2-3]

Postavka za simulaciju curenja rashladnog sredstva.

- Odaberite vrijednost "1" tijekom puštanja u rad BS jedinice. Time se aktiviraju sigurnosne mjere BS jedinice i potvrđuje da sigurnosne mjere rade kako je predviđeno i da su u skladu s važećim zakonima.
- Nakon potvrde, vratiti postavku na "0" i promijenite postavku [2-6] kako biste potvrdili završetak provjere puštanja u rad.

Vidi "[18.3.1 O pokusnom radu BS jedinice](#)" [▶ 106].

[2-3]^(a)	Simulira curenje rashladnog sredstva
0 (podrazumijevano)	ISKLUČENO
1	UKLJUČENO

^(a) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

[2-4]

Postavka za uključivanje ili isključivanje svih sigurnosnih mjera BS jedinice.

- Odaberite vrijednost "1" ako su potrebne sigurnosne mjere (provjetravani zatvoreni prostor ili vanjski alarm).
- Odaberite vrijednost "0" ako nisu potrebne sigurnosne mjere.

Vidi "[13.3 Određivanje potrebnih sigurnosnih mjera](#)" [▶ 42].

U slučaju "0", izlaz osjetnika R32 u BS jedinici bit će zanemaren i nema odgovora sustava u slučaju curenja rashladnog sredstva u BS jedinici.

[2-4]^(a)	Sigurnosne mjere
0	Onemogućiti
1 (podrazumijevano)	Omogućiti
2	Privremeno onemogućiti (24 sata ili do resetiranja napajanja)

^(a) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

[2-6]

Postavka za potvrdu završetka provjere puštanja u rad.

Nakon potvrde da sigurnosne mjere BS jedinice rade kako je predviđeno, ova postavka se mora promijeniti na "1".

Ista postavka je potrebna za sve BS jedinice, čak i ako nisu instalirane sigurnosne mjere. Pokusni rad vanjske jedinice provjerava imaju li sve BS sustava "1" kao vrijednost za ovu postavku. Ako nemaju, 7-segmentni predočnik vanjske jedinice pokazuje grešku.

[2-6] ^(a)	Provjera puštanja u rad
0 (podrazumijevano)	Nepotpuno
1	Dovršeno

^(a) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

[2-7]

Postavka koja omogućava ili isključuje sigurnosne mjere provjetravanog prostora BS jedinice.

- Odaberite vrijednost "1" ako je provjetravani zatvoreni prostor nužna sigurnosna mjera.
- Odaberite vrijednost "0" ako je potreban samo vanjski alarm.

Vidi "13.3 Određivanje potrebnih sigurnosnih mjera" [▶ 42].

[2-7] ^(a)	Provjetravani zatvoreni prostori
0	Onemogućiti
1 (podrazumijevano)	Omogućiti

^(a) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

[2-8]

Postavka za dodjelu vrijednosti adrese BS jedinici za nadzorni daljinski upravljač.


U slučaju da se u sustavu koriste nadzorni daljinski upravljači, potrebno je BS jedinici dodijeliti vrijednost adrese.

- Dodijelite različite adrese različitim BS jedinicama.
- Koristite adrese koje se NE koriste drugdje u sustavu (npr. unutarnje jedinice).
- Nemojte koristiti adresu 00. Nadzorni daljinski upravljač ne prikazuje greške iz BS jedinica s adresom 00.

[2-8] ^(a)	Opis
00~FF (adresa u HEX formatu)	Adresa za daljinski upravljač nadzornika

^(a) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

Primjer

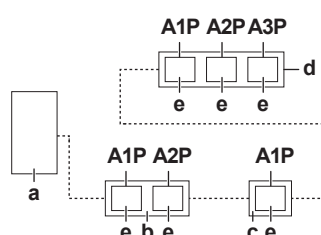

A1P Glavna tiskana pločica 1
A2P Glavna tiskana pločica 2
A3P Glavna tiskana pločica 3

a Vanjska jedinica
b BS8A jedinica
c BS4A jedinica
d BS12A jedinica
e Vrijednost adrese za daljinski upravljač nadzora dodijeljena glavnoj tiskanoj pločici
 Ožičenje međupovezivanja

Donja tablica prikazuje primjer dodijeljenih vrijednosti adrese:

BS	Glavna tiskana pločica	Vrijednost adrese (e)
BS12A	A1P	01
	A2P	-
	A3P	-
BS8A	A1P	02
	A2P	-
BS4A	A1P	03

[2-9]

Postavka za dodjelu vrijednosti adrese BS jedinici za postupanje s greškama.


Dodijelite istu adresu glavnim tiskanim pločicama (A1P, A2P and A3P) od 1 BS jedinice, a drugu adresu ostalim BS jedinicama.

**NAPOMENA**

Lokalna postavka [2-9] je obavezna za sve BS jedinice i mora se izvršiti na svim glavnim tiskanim pločicama (A1P, A2P and A3P) u BS jedinici.

[2-9] ^(a)	Opis
0 (zadano)~15	Adresa za obradu grešaka

^(a) Konfigurirajte SVE glavne tiskane pločice (A1P, A2P and A3P) od BS jedinice.

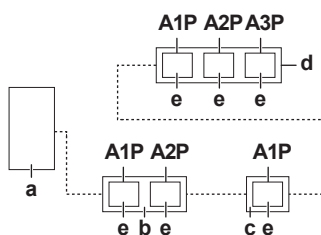Primjer

A1P Glavna tiskana pločica 1

A2P Glavna tiskana pločica 2

A3P Glavna tiskana pločica 3

a Vanjska jedinica

b BS8A jedinica

c BS4A jedinica

d BS12A jedinica

e Vrijednost adrese za rukovanje greškama dodijeljena glavnoj tiskanoj pločici

..... Ožičenje međupovezivanja

Donja tablica prikazuje primjer dodijeljenih vrijednosti adrese:

BS	Glavna tiskana pločica	Vrijednost adrese (e)
BS12A	A1P	1
	A2P	
	A3P	
BS8A	A1P	2
	A2P	
BS4A	A1P	3

[2-10]

Postavka za uključivanje ili isključivanje izlaza vanjskog alarma tijekom pokusnog rada BS jedinice.

Ova se postavka koristi samo tijekom pokusnog rada BS jedinice kada se provjetravani zatvoreni prostor koristi kao sigurnosna mjera BS jedinice, a vanjski alarm je dodan kao dodatna mjera. Tijekom pokusnog rada BS jedinice, koji se pokreće postavljanjem [2-3] na "1", aktivni su i vanjski ventilator i vanjski alarm. Da biste onemogućili vanjski alarm tijekom mjerenja protoka zraka, promijenite postavku [2-10] na "1".

Kada se završi pokusni rad BS jedinice (postavka [2-3] promijenjena u "0"), postavka [2-10] se automatski vraća na podrazumijevanu vrijednost "0".

[2-10]^(a)	Izlaz vanjskog alarma je prisilno ISKLJUČEN
0 (podrazumijevano)	Onemogućiti
1	Omogućiti

^(a) Konfigurirajte SAMO na KRAJNJOJ LIJEVOJ glavnoj tiskanoj pločici (A1P) od BS jedinice.

17.1.9 Mod 2: podrazumijevane lokalne postavke

Donja tablica prikazuje podrazumijevane lokalne postavke za A1P, A2P i A3P (A2P i A3P samo za BS10A i BS12A, A2P samo za BS6A i BS8A).

U slučaju pogrešnih lokalnih postavki tijekom procesa konfiguracije, preporučuje se vratiti na podrazumijevane lokalne postavke i zatim ponovno pokrenuti konfiguraciju.

Lokalne postavke	Opis	Vrijednost		
		A1P	A2P	A3P
[2-0]	Grupiranje BS jedinica u klaster	0	0	0
[2-1]	Broj klastera BS jedinice	0	0	0
[2-2]	Konfiguracija klastera BS jedinice	0	0	0
[2-3]	Simulira curenje rashladnog sredstva	0	0	0
[2-4]	Sigurnosne mjere BS jedinica	1	0	0
[2-6]	Završetak provjere puštanja u rad	0	1	1
[2-7]	Sigurnosna mjera provjetravani zatvoreni prostor	1	0	0
[2-8]	Vrijednost adrese BS jedinice za daljinski upravljač nadzornika	0	0	0
[2-9]	Vrijednost adrese BS jedinice za postupanje s greškom	0	0	0
[2-10]	Izlaz vanjskog alarma tijekom pokusnog rada BS jedinice	0	0	0

18 Puštanje u rad



OPREZ

Vidi "3 Sigurnosne upute specifične za instalatera" [► 13] kako biste sa sigurnošću utvrdili da puštanje u rad zadovoljava sve sigurnosne odredbe.



NAPOMENA

Opći popis provjera za puštanje u rad. Pored uputa za puštanje u rad u ovom poglavlju, dostupan je također i opći popis provjera za puštanje u rad na našem portalu Daikin Business Portal (potrebna je autorizacija).

Opći popis provjera za puštanje u rad je nadopuna uputama u ovom poglavlju i može služiti kao smjernica i predložak izvještaja tijekom puštanja u rad i primopredaje korisniku.

U ovom poglavlju

18.1	Mjere opreza kod puštanja u rad	105
18.2	Popis provjera prije puštanja u rad	105
18.3	Pokusni rad BS jedinice	106
18.3.1	O pokusnom radu BS jedinice	106
18.3.2	O zahtjevima za protok zraka	107
18.3.3	O mjerenju protoka zraka	108
18.3.4	Popis provjera preduvjeta	109
18.3.5	Za izvođenje pokusnog rada BS jedinice	109
18.3.6	Otklanjanje smetnji tijekom pokusnog rada BS jedinice	110
18.4	Pokusni rad sustava	111
18.4.1	Popis provjera prije puštanja u rad	111
18.4.2	Pokusni rad sustava	111

18.1 Mjere opreza kod puštanja u rad



NAPOMENA

Prije pokretanja sustava jedinica MORA biti priključena na napajanje najmanje 6 sati da se izbjegne kvar kompresora tijekom pokretanja.



NAPOMENA

UVIJEK prije rukovanja jedinicom završite cjevovod rashladnog sredstva. U PROTIVNOM, kompresor će se oštetiti.



INFORMACIJA

Tijekom prvog razdoblja rada jedinice potrebna snaga može biti viša od navedene na nazivnoj pločici jedinice. Ova pojava događa se zbog kompresora kojemu je za stabilan rad i stabilnu potrošnju električne energije potrebno vrijeme neprekidnog rada od 50 sati.

18.2 Popis provjera prije puštanja u rad

- 1 Nakon postavljanja jedinice, provjerite stavke navedene dolje.
- 2 Zatvorite jedinicu.
- 3 Uključite napajanje jedinice.



Pročitajte sve upute za postavljanje i rukovanje, opisane u **Referentnom vodiču za instalatera i korisnika**.

☐	BS jedinica je pravilno montirana.
☐	Vanjsko ožičenje izvedeno je prema uputama opisanim u ovom dokumentu, prema shemi ožičenja i prema važećim nacionalnim zakonima o električnim instalacijama.
☐	Odvodne cijevi pravilno instalirane, izolirane i odvod istječe nesmetano. Provjerite curi li negdje voda. Moguća posljedica: kondenzirana voda može kapati.
☐	NEMA nedostajućih ili zamijenjenih faza .
☐	Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su zategnuti.
☐	Osigurači, strujne sklopke ili zaštitne naprave Provjerite da osigurači, strujne zaštitne sklopke ili lokalno postavljene zaštitne naprave po jačini i tipu odgovaraju onima navedenim u poglavlju " 16.1.2 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja " [▶ 85]. Provjerite da niti osigurači niti zaštitne naprave nisu premošteni.
☐	Napon napajanja mora odgovarati naponu na identifikacijskoj naljepnici uređaja.
☐	NEMA olabavljenih spojeva niti oštećenih električnih dijelova u razvodnoj kutiji.
☐	U slučaju da nisu potrebne sigurnosne mjere, primjenjuju se sljedeće mjere: ▪ Nisu priložene nikakve sigurnosne mjere. ▪ Izvršene su ispravne postavke na mjestu ugradnje.
☐	U slučaju da je potreban vanjski alarm, primjenjuju se sljedeće sigurnosne mjere: ▪ Vanjski alarm je spojen i ima napajanje. ▪ Izvršene su ispravne postavke na mjestu ugradnje.
☐	U slučaju da je potreban provjetravani zatvoreni prostor, primjenjuju se sljedeće sigurnosne mjere: ▪ Kanali su pravilno instalirani i izolirani. ▪ Odsisni ventilator je spojen i ima napajanje. ▪ Ulaz zraka (prigušna zaklopka) nije začepljen. ▪ Izvršene su ispravne postavke na mjestu ugradnje.
☐	Također slijedite popis provjera vanjske jedinice. Pogledajte upute za instalaciju i rad isporučene s vanjskom jedinicom.

18.3 Pokusni rad BS jedinice

18.3.1 O pokusnom radu BS jedinice

Pokusni rad BS jedinice mora se izvesti na svim BS jedinicama u sustavu, prije pokusnog rada vanjske jedinice. Pokusni rad BS jedinice mora potvrditi da su potrebne sigurnosne mjere ispravno instalirane. Čak i kada nisu potrebne sigurnosne mjere, potrebno je izvršiti ovaj pokusni rad BS jedinice i potvrditi rezultat, jer pokusni rad vanjske jedinice provjerava ovu potvrdu za sve BS jedinice u sustavu.

Ovisno o sigurnosnoj mjeri i konfiguraciji BS jedinice, potrebno je izvršiti pokusni rad BS jedinice na određenoj BS jedinici sustava.


Napomena: Nemojte istodobno izvoditi pokusni rad BS jedinice na više od jedne BS jedinice.

- **Bez sigurnosne mjere:** sve BS jedinice bez sigurnosnih mjera.
- **Vanjski alarm:** sve BS jedinice s vanjskim alarmom.

- **Provjetravani zatvoreni prostor – jedna BS jedinica na konfiguraciju jednog odsisnog ventilatora:** sve BS jedinice s provjetravanim zatvorenim prostorom – konfiguracija jedan-na-jedan.
- **Provjetravani zatvoreni prostor – više BS jedinica na jedan odsisni ventilator, paralelna konfiguracija:** sve BS jedinice s provjetravanim zatvorenim prostorom – paralelna konfiguracija.
- **Provjetravani zatvoreni prostor – više BS jedinica na jedan odsisni ventilator, serijska konfiguracija:** samo jedna BS jedinica s provjetravanim zatvorenim prostorom – serijska konfiguracija. Savjet: izaberite BS jedinicu koja je najviše uzvodno, gdje je ulaz zraka (zaklopka) slobodan i možete mjeriti protok zraka.

Primjer

U donjem primjeru: promijenite postavku [2-3] za pokretanje pokusnog rada za sljedeće BS jedinice: a, b, d, e, f i g.

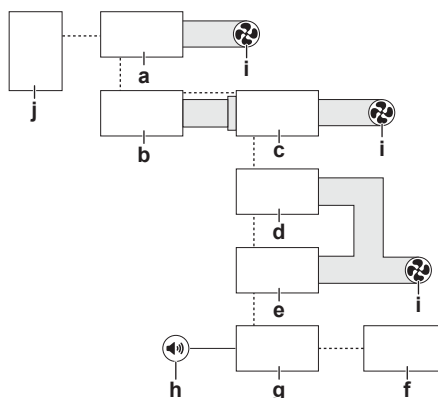

- a BS jedinica u konfiguraciji jedan na jedan
- b BS jedinica u serijskoj konfiguraciji
- c BS jedinica u serijskoj konfiguraciji
- d BS jedinica u paralelnoj konfiguraciji
- e BS jedinica u paralelnoj konfiguraciji
- f BS jedinica bez sigurnosnih mjera
- g BS jedinica s vanjskim alarmom
- h Vanjski alarm
- i Odsisni ventilator
- j Vanjska jedinica
- Spojno ožičenje

U slučaju da sigurnosne mjere zahtijevaju provjetravani zatvoreni prostor, pokusni rad BS jedinice mora uključivati mjerenje stvarnog protoka odsisnog zraka kako bi se potvrdilo da ispunjava zakonske zahtjeve.



NAPOMENA

Vrlo je važno da svi radovi na cjevovodu rashladnog sredstva budu napravljeni prije električnog napajanja jedinica (vanjskih BS ili unutarnjih). Kada se jedinice spoje na napon, ekspanzioni ventili se inicijaliziraju. To znači da se ventili zatvaraju.

Ako je bilo koji dio sustava već bio napajan, PRVO aktivirajte postavku [2-21] na vanjskoj jedinici kako biste ponovno otvorili ekspanzijske ventile, ONDA isključite jedinicu kako biste proveli probni rad BS jedinice.

18.3.2 O zahtjevima za protok zraka

Kada je potreban provjetravani zatvoreni prostor, primjenjuju se sljedeći zahtjevi:

- tlak unutar BS jedinice mora biti više od 20 Pa ispod tlaka okoline,
- minimalni protok zraka:


Model	Minimalni protok zraka [m³/h]
BS4A	90

Model	Minimalni protok zraka [m ³ /h]
BS6~8A	87
BS10~12A	77

Primjer

Jedinica BS12A s protokom zraka tijekom pokusnog rada od 115 m³/h. Graf pada tlaka pokazuje da to rezultira unutarnjim tlakom koji je 42,9 Pa ispod tlaka okoline. Oba zahtjeva su ispunjena:

- Tlak unutar BS jedinice je više od 20 Pa ispod tlaka okoline (42,9 Pa).
- Protok zraka veći je od 77 m³/h (115 m³/h).

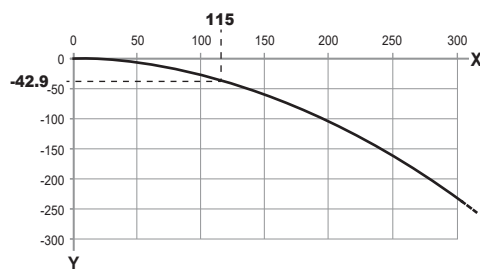

X Protok zraka [m³/h]
Y Unutarnji tlak ispod tlaka okoline [Pa]


Pogledajte najnovije tehničke podatke za krivulje pada tlaka BS jedinice.

18.3.3 O mjerenju protoka zraka

Na instalateru je da izmjeri protok zraka i pruži točne podatke. Savjetujemo dva načina u odjeljcima u nastavku, ali instalater je potpuno samostalan u pogledu načina mjerenja.

O mjerenju anemometrom s lopaticama


- Gdje: Izmjerite protok zraka na ulazu zraka (prigušna zaklopka) BS jedinice.
- Savjet: Upotrijebite komplet za spajanje kanala (EKBSDCK) i anemometar s lijevkom za vođenje cijelog protoka zraka kroz anemometar.
- Naknadni uvjet: Uklonite komplet nakon završetka mjerenja.

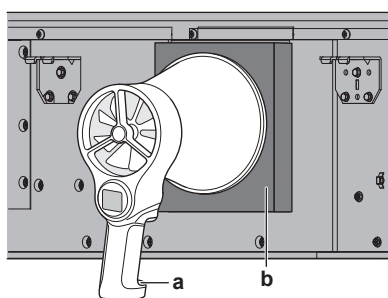

a Anemometar s lopaticama
b Komplet za spajanje kanala (EKBSDCK)

O mjerenju anemometrom s vrućom žicom

- Pažnja: U slučaju da trebate izbušiti rupe u kanalu, odaberite mjesto bez toplinske izolacije.
- Gdje: Izmjerite protok zraka u kanalu spojenom na izlaz zraka BS jedinice.
- Naknadni uvjet: Nakon završetka mjerenja pravilno zatvorite rupe.

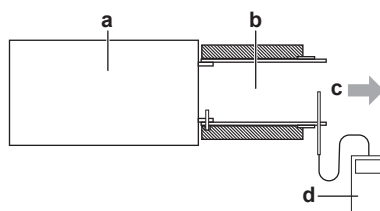

- a** BS jedinica
b Kanal za izlaz zraka
c Smjer strujanja zraka
d Anemometar s vrućom žicom

18.3.4 Popis provjera preduvjeta

Provjerite sljedeće stavke prije pokusnog rada BS jedinice.

☐	Pročitajte sve upute za postavljanje i rukovanje, opisane u Referentnom vodiču za instalatera i korisnika .
☐	BS jedinica je pravilno montirana.
☐	Vanjsko ožičenje izvedeno je prema uputama opisanim u ovom dokumentu, prema shemi ožičenja i prema važećim nacionalnim zakonima o električnim instalacijama.
☐	Odvodne cijevi pravilno instalirane, izolirane i odvod istječe nesmetano. Provjerite curi li negdje voda. Moguća posljedica: kondenzirana voda može kapati.
☐	NEMA nedostajućih ili zamijenjenih faza .
☐	Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su zategnuti.
☐	Osigurači, strujne sklopke ili zaštitne naprave Provjerite da osigurači, strujne zaštitne sklopke ili lokalno postavljene zaštitne naprave po jačini i tipu odgovaraju onima navedenim u poglavlju " 16.1.2 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja " [► 85]. Provjerite da niti osigurači niti zaštitne naprave nisu premošteni.
☐	Napon napajanja mora odgovarati naponu na identifikacijskoj naljepnici uređaja.
☐	NEMA olabavljenih spojeva niti oštećenih električnih dijelova u razvodnoj kutiji.
☐	U slučaju da nisu potrebne sigurnosne mjere, primjenjuju se sljedeće mjere: - Nisu priložene nikakve sigurnosne mjere. - Izvršene su ispravne postavke na mjestu ugradnje.
☐	U slučaju da je potreban vanjski alarm, primjenjuju se sljedeće sigurnosne mjere: - Vanjski alarm je spojen i ima napajanje. - Izvršene su ispravne postavke na mjestu ugradnje.
☐	U slučaju da je potreban provjetravani zatvoreni prostor, primjenjuju se sljedeće sigurnosne mjere: - Kanali su pravilno instalirani i izolirani. - Odsisni ventilator je spojen i ima napajanje. - Ulaz zraka (prigušna zaklopka) nije začepljen. - Izvršene su ispravne postavke na mjestu ugradnje.

18.3.5 Za izvođenje pokusnog rada BS jedinice

Više informacija o postavkama koje se koriste pogledajte u "[17.1.8 Mod 2: lokalne postavke](#)" [► 100].

Poštujte redoslijed naveden u odlomku ["18.3.1 O pokusnom radu BS jedinice"](#) [▶ 106]. Nemojte istodobno izvoditi pokusni rad na više od jedne BS jedinice.

Preduvjet: Radovi na cijevima rashladnog sredstva su dovršeni.

- 1 Promijenite postavku [2-3] u "1". Ova postavka simulira curenje rashladnog sredstva i aktivira sigurnosne mjere prema postavkama napravljenim na mjestu ugradnje. Pogledajte ["18.3.1 O pokusnom radu BS jedinice"](#) [▶ 106] kako biste provjerili koje jedinice trebaju promjenu postavki.
- 2 U slučaju konfiguracije s vanjskim alarmom, provjerite upozorava li vanjski alarm i zvučno (15 dBA iznad zvuka okoline) i vizualno.
- 3 U slučaju konfiguracije s provjetravanim zatvorenim prostorom, izmjerite protok zraka. Za više podataka pogledajte ["18.3.3 O mjerenju protoka zraka"](#) [▶ 108].
- 4 U svim konfiguracijama provjerite da nije aktivirana nijedna sigurnosna mjera koja nije namijenjena aktiviranju.
- 5 Promijenite postavku [2-3] u "0". Ta postavka deaktivira pokusni rad.
- 6 Promijenite postavku [2-6] u "1" za sve BS jedinice sustava, čak i one kod kojih pokusni rad nije bio aktiviran (npr. nizvodne BS jedinice u serijskoj konfiguraciji s provjetravanim zatvorenim prostorom). Ova postavka potvrđuje da sigurnosne mjere rade ispravno i - u slučaju provjetravanog prostora – potvrđuje da je protok odsisnog zraka u skladu sa zakonskim granicama.

18.3.6 Otklanjanje smetnji tijekom pokusnog rada BS jedinice

Simptom: Prigušna zaklopka se ne otvara

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Neppravilno podešavanje na mjestu ugradnje	Provjerite jesu li sve postavke na mjestu ugradnje ispravno napravljene. Kada su u paralelnoj ili serijskoj konfiguraciji, potrebno je ispravno izvršiti postavke na mjestu ugradnje svih BS jedinica u klasteru.
Žica prigušne zaklopke labava	Ponovo pričvrstite sve žice prigušne zaklopke.
Prigušna zaklopka blokirana	Uklonite predmete koji blokiraju protok.

Simptom: Odsisni ventilator se ne uključuje

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Neppravilno podešavanje na mjestu ugradnje	Provjerite jesu li sve postavke na mjestu ugradnje ispravno napravljene. Kada su u paralelnoj ili serijskoj konfiguraciji, potrebno je ispravno izvršiti postavke na mjestu ugradnje svih BS jedinica u klasteru.
Krug odsisnog ventilatora je prekinut	▪ Provjerite postoji li krug. ▪ Provjerite je li krug ispravno spojen. ▪ Provjerite je li uključeno električno napajanje kruga.

Simptom: Protok zraka je preslab

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Nepravilno podešavanje na mjestu ugradnje	Provjerite jesu li sve postavke na mjestu ugradnje ispravno napravljene. Kada su u paralelnoj ili serijskoj konfiguraciji, potrebno je ispravno izvršiti postavke na mjestu ugradnje svih BS jedinica u klasteru. ▪ Kada su u paralelnoj konfiguraciji: provjerite da se nisu otvorile zaklopke drugih BS jedinica u istom klasteru. ▪ Kada su u serijskoj konfiguraciji: provjerite jesu li otvorene sve prigušne zaklopke drugih BS jedinica u istom klasteru.
Protok blokiran	Uklonite predmete koji blokiraju protok.
Nepravilna veličina ventilatora	Provjerite je li veličina ventilatora prikladna. Prilagodite ako je potrebno.
Nepravilan broj okretaja ventilatora	Provjerite ima li ventilator različite postavke brzine. Po potrebi odaberite veću brzinu.

18.4 Pokusni rad sustava

18.4.1 Popis provjera prije puštanja u rad

Slijedite popis provjera vanjske jedinice. Pogledajte upute za instalaciju i rad isporučene s vanjskom jedinicom.

18.4.2 Pokusni rad sustava

**NAPOMENA**

NEMOJTE prekidati probni rad.

**INFORMACIJA**

- Provedite probni rad prema uputama u priručniku za vanjsku jedinicu.
- Probni rad je dovršen tek ako na korisničkom sučelju ili 7-segmentnom predočniku vanjske jedinice nema prikaza koda neispravnosti.
- Pogledajte u servisnom priručniku potpun popis kodova grešaka i detaljne smjernice za rješavanje problema za svaku grešku.

19 Predaja korisniku

Kada se završi pokusni rad i jedinica ispravno radi, korisniku obavezno objasnite sljedeće:

- Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite ga/je da je čuva za buduću upotrebu. Obavijestite korisnika/cu da cjelovitu dokumentaciju može pronaći na URL-u navedenom ranije u ovom priručniku.
- Objasnite korisniku kako se pravilno upravlja sustavom i što mora napraviti u slučaju problema.
- Objasnite korisniku da samo ovlašteni instalater smije obavljati održavanje jedinice.

20 Otklanjanje smetnji



OPREZ

Vidi "3 Sigurnosne upute specifične za instalatera" [▶ 13] kako biste sa sigurnošću utvrdili da otklanjanje smetnji zadovoljava sve sigurnosne odredbe.

20.1 Rješavanje problema na osnovi kodova grešaka

Ako BS jedinica naiđe na problem, korisničko sučelje unutarnje jedinice(a) spojene na BS jedinicu prikazuje kôd greške. Važno je razumjeti problem i poduzeti protumjere prije poništavanja koda greške. To treba obaviti ovlašteni instalater ili vaš lokalni dobavljač.

Ovo poglavlje daje vam pregled najčešćih kôdova grešaka i njihovih opisa kako se pojavljuju na korisničkom sučelju.



INFORMACIJA

U servisnom priručniku pogledajte:

- Cjelovit popis kodova grešaka
- Više smjernica za rješavanje problema za svaku pogrešku

20.1.1 Preduvjeti: Otklanjanje smetnji

- 1 Obavite temeljit vizualni pregled jedinice i potražite očite greške kao što su olabavljeni spojevi ili neispravno ožičenje.

20.1.2 Kodovi grešaka: Pregledni prikaz

U slučaju drugih grešaka, obratite se svom lokalnom dobavljaču.

Kôd	Opis
<i>RD-20</i>	Osjetnik R32 otkrio je istjecanje rashladnog sredstva u BS jedinici.
<i>RD/CH</i>	Sigurnosna greška sustava (otkriveno curenje)
<i>R3-01</i>	Nenormalnost odvoda vode iz BS jedinice (X15A je otvoren)
<i>CH-21</i>	Neispravnost R32 osjetnika BS jedinice
<i>CH-22</i>	Manje od 6 mjeseci prije kraja vijeka trajanja R32 osjetnika BS jedinice
<i>CH-23</i>	Kraj vijeka trajanja R32 osjetnika BS jedinice
<i>E1-15</i>	Neispravna tiskana pločica BS jedinice
<i>EA-27</i>	Neispravnost prigušne zaklopke BS jedinice
<i>F9</i>	Neispravnost elektroničkog ekspanzionog ventila u BS jedinici
<i>UA-60</i>	Neispravnost pomoćne/kondenzatora tiskane pločice BS jedinice
<i>UA-61</i>	Nema napajanja iz pomoćne/kondenzatora tiskane pločice BS jedinice
<i>UA-62</i>	Greška u napajanju BS jedinice

21 Zbrinjavanje otpada



NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.


22 Tehnički podaci

- **Podset** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnim Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).
- **Potpuni set** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na Daikin Business Portal (potrebna autentikacija).

22.1 Električna shema

Shema električnih vodova je isporučena s jedinicom, i nalazi se s unutarnje strane servisnog poklopca.

Za primijenjene dijelove i brojčane oznake, pogledajte shemu ožičenja na jedinici. Dijelovi su označeni arapskim brojevima u rastućem poretku za svaki dio i u donjem pregledu prikazani sa "*" u kodnoj oznaci dijela.

Simbol	Značenje	Simbol	Značenje
	Automatski osigurač		Zaštitno uzemljenje
			
			
	Spoj		Zaštitno uzemljenje (vijak)
	Priključnica		Ispravljač
	Uzemljenje		Konektor sklopke
	Vanjsko ožičenje		Konektor kratkog spoja
	Osigurač		Stezaljka
	Unutarnja jedinica		Redna stezaljka
	Vanjska jedinica		Stezaljka žice
	Prekidač na rezidualnu struju		

Simbol	Boja	Simbol	Boja
BLK	Crna	ORG	Narančasta
BLU	Plava	PNK	Ružičasta
BRN	Smeđa	PRP, PPL	Ljubičasta
GRN	Zelena	RED	Crvena
GRY	Siva	WHT	Bijela
		YLW	Žuta

Simbol	Značenje
A*P	Tiskana pločica (PCB)
BS*	Tipkalo uključeno/isključeno, sklopka rada
BZ, H*O	Zujalo
C*	Kondenzator

Simbol	Značenje
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Priključak, priključnica
D*, V*D	Dioda
DB*	Diodni most
DS*	DIP sklopka
E*H	Grijač
FU*, F*U, (za karakteristike, pogledajte tiskanu pločicu u vašoj jedinici)	Osigurač
FG*	Priključnica (uzemljenje okvira)
H*	Kabelski svežanj
H*P, LED*, V*L	Upravljačko svjetlo, svjetleća dioda
HAP	Svjetleća dioda (prikaz rada-zeleno)
HIGH VOLTAGE	Visoki napon
IES	Osjetnik 'Intelligent eye'
IPM*	Pametni modul napajanja
K*	Kontakt
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Magnetski relej
L	Faza
L*	Zavojnica
L*R	Reaktor
M*	Koračni motor
M*C	Motor kompresora
M*D	Prigušni motor
M*F	Motor ventilatora
M*P	Motor odvodne pumpe
M*S	Motor lamela
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Magnetski relej
N	Neutralna
n=*, N=*	Broj prolaza kroz feritnu jezgru
NE*	Funkcionalno uzemljenje
PAM	Modulacija amplitudom pulsa
PCB*	Tiskana pločica
PM*	Modul napajanja
PS	Uključivanje električnog napajanja

Simbol	Značenje
PTC*	PTC termistor
Q*	Bipolarni tranzistor s izoliranom upravljačkom elektrodom (IGBT)
Q*C	Automatski osigurač
Q*DI, KLM	Strujni zaštitni prekidač - FID
Q*L	Zaštita od preopterećenja
Q*M	Termo-sklopka
Q*R	Prekidač na rezidualnu struju
R*	Otpornik
R*T	Termistor
RC	Prijemnik
S*C	Sklopka ograničenja
S*L	Sklopka s plovkom
S*NG	Detektor curenja rashladnog sredstva
S*NPH	Osjetnik tlaka (visokog)
S*NPL	Osjetnik tlaka (niskog)
S*PH, HPS*	Tlačna sklopka (visoki)
S*PL	Tlačna sklopka (niski)
S*T	Termostat
S*RH	Osjetnik vlage
S*W, SW*	Sklopka rukovanja
SA*, F1S	Odvodnik prenapona
SEG*	7-segmentni predočnik
SR*, WLU	Prijemnik signala
SS*	Sklopka za odabir
SHEET METAL	Pločica učvršćenja redne stezaljke
T*R	Transformator
TC, TRC	Odašiljač
V*, R*V	Varistor
V*R	Diodni most bipolarnog tranzistora izoliranog prolaza (IGBT) modul napajanja
WRC	Bežični daljinski upravljač
X*	Stezaljka
X*M	Redna stezaljka (blok)
X*Y	Priključnica
Y*E	Vodič za zavojnicu elektroničkog ekspanzionog ventila
Y*R, Y*S	Svitak prekretnog elektromagnetskog ventila
Z*C	Feritna jezgra

Simbol	Značenje
ZF, Z*F	Filtar šuma

Legenda sheme ožičenja specifične BS jedinice

Simbol	Značenje
EVL	Elektronički ekspanzioni ventil (usis)
EVH	Elektronički ekspanzioni ventil (Visoko-/nisko-tlačni)
EVSC	Elektronički ekspanzioni ventil (pothlađivanje)
EVSG	Elektronički ekspanzioni ventil (zaporni ventil plina)
EVSL	Elektronički ekspanzioni ventil (zaporni ventil tekućine)
X15A	Priključnica (nenormalan signal kompleta za odvodnju)

Napomene

- Ova shema ožičenja odnosi se samo na BS jedinicu.
- Simboli:
: redne stezaljke
: priključnica
: vanjsko ožičenje
: stezaljka uzemljenja
- Za ožičenje rednih stezaljki na X2M ~ X6M (rad), pogledajte priručnik za instalaciju priložen uz proizvod.
- Za X15A (A1P), uklonite priključnicu kratkog spoja i spojite signal za zaustavljanje klima uređaja (opcijski proizvod), kada koristite komplet za odvod vode (opcijski proizvod). Za pojedinosti pogledajte priručnik za uporabu priložen uz komplet.
- Kapacitet kontakta je 220~240V AC-0,5A.
- Digitalni izlaz: maks. 220~240V AC-0,5A. Za korištenje ovog izlaza pogledajte priručnik za instalaciju.
- Tvorničke postavke DIP sklopke (DS1, DS2) su sljedeće:

Model	DS1, DS2 tvorničke postavke
BS4A	A1P DS1:  ON OFF DS2:  ON OFF
BS6A	A1P A2P DS1:  ON OFF DS2:  ON OFF DS1:  ON OFF DS2:  ON OFF
BS8A	A1P A2P DS1:  ON OFF DS2:  ON OFF DS1:  ON OFF DS2:  ON OFF

Model	DS1, DS2 tvorničke postavke			
BS10A	A1P, A2P		A3P	
	DS1	DS2	DS1	DS2
BS12A	A1P, A2P		A3P	
	DS1	DS2	DS1	DS2
Za podešavanje DIP sklopki (DS1~2) i tipki (BS1~3), pogledajte priručnik za instalaciju				

23 Tumač kratica

Zastupnik

Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlašteni instalater

Tehnički obučena osoba kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik

Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili rukuje proizvodom.

Važeći zakoni

Sve međunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili pravila koji su mjerodavni i važeći za određeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje

Kvalificirana tvrtka koja može obaviti ili koordinirati potreban servis proizvoda.

Priručnik za postavljanje

Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se uređaj postavlja, podešava i održava.

Priručnik za rukovanje

Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se rukuje uređajem.

Upute za održavanje

Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno (ako je bitno) kako se uređaj postavlja, podešava i/ili primjenjuje, održava i kako se njime rukuje.

Pribori

Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji su isporučeni s proizvodom i koje treba instalirati u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Opcionalna oprema

Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Lokalna nabava

Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

