


الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم
المضخة الحرارية VRV IV+

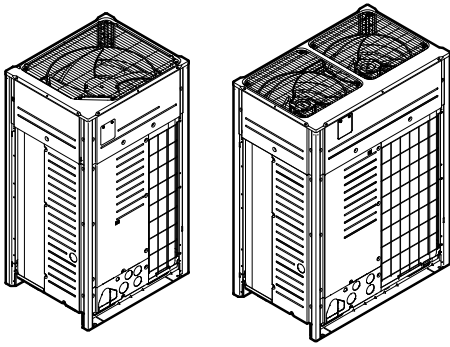

VRV IV⁺

RYYQ8U7Y1B*

RYYQ10U7Y1B*

RYYQ12U7Y1B*

RYYQ14U7Y1B*

RYYQ16U7Y1B*

RYYQ18U7Y1B*

RYYQ20U7Y1B*

RYMQ8U5/U7Y1B*

RYMQ10U5/U7Y1B*

RYMQ12U5/U7Y1B*

RYMQ14U5/U7Y1B*

RYMQ16U5/U7Y1B*

RYMQ18U5/U7Y1B*

RYMQ20U5/U7Y1B*

RXYQ8U5/U7Y1B*

RXYQ10U5/U7Y1B*

RXYQ12U5/U7Y1B*

RXYQ14U5/U7Y1B*

RXYQ16U5/U7Y1B*

RXYQ18U5/U7Y1B*

RXYQ20U5/U7Y1B*

جدول المحتويات

٦

١ نبذة عن الوثائق

٦ ١-١ نبذة عن هذه الوثيقة

٦ ٢-١ معاني التحذيرات والرموز

٨

٢ احتياطات السلامة العامة

٨ ١-٢ احتياطات لفني التركيب

٨ ١-١-٢ عام

٩ ٢-١-٢ مكان التركيب

٩ ٣-١-٢ غاز التبريد - في حالة النوع R410A أو R32

١١ ٤-١-٢ الأعمال الكهربائية

١٣

٣ تعليمات السلامة المحددة للمثبت

١٦

احتياطات للمستخدم

١٧

٤ تعليمات سلامة المستخدم

١٧ ١-٤ عام

١٨ ٢-٤ تعليمات التشغيل الآمن

٢٠

٥ نبذة عن النظام

٢١ ١-٥ مخطط النظام

٢٢

٦ واجهة المستخدم

٢٣

٧ التشغيل

٢٣ ١-٧ قبل التشغيل

٢٤ ٢-٧ المدى التشغيلي

٢٤ ٣-٧ تشغيل النظام

٢٤ ١-٣-٧ حول تشغيل النظام

٢٥ ٢-٣-٧ حول تشغيل التبريد، والتدفئة، والمروحة فقط والتشغيل التلقائي

٢٥ ٣-٣-٧ حول تشغيل التدفئة

٢٥ ٤-٣-٧ تشغيل النظام (بدون مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)

٢٦ ٥-٣-٧ تشغيل النظام (مع مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)

٢٧ ٤-٧ استخدام البرنامج الجاف

٢٧ ١-٤-٧ حول البرنامج الجاف

٢٧ ٢-٤-٧ استخدام البرنامج الجاف (بدون مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)

٢٧ ٣-٤-٧ استخدام البرنامج الجاف (مع مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)

٢٨ ٥-٧ تعديل اتجاه تدفق الهواء

٢٨ ١-٥-٧ حول قلاب تدفق الهواء

٢٩ ٦-٧ ضبط واجهة المستخدم الرئيسية

٢٩ ١-٦-٧ حول ضبط واجهة المستخدم الرئيسية

٢٩ ٢-٦-٧ لتعيين واجهة المستخدم الرئيسية (VRV DX وهيدرووكس)

٣٠ ٧-٧ حول أنظمة التحكم

٣١

٨ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

٣١ ١-٨ أنظمة التشغيل الرئيسية المتاحة

٣٢ ٢-٨ إعدادات الراحة المتوفرة

٣٣

٩ الصيانة والخدمة

٣٣ ١-٩ الصيانة بعد التوقف لفترة طويلة

٣٣ ٢-٩ الصيانة قبل التوقف لفترة طويلة

٣٤ ٣-٩ نبذة عن المبرد

٣٤ ٤-٩ خدمة ما بعد البيع والضمان

٣٤ ١-٤-٩ مدة الضمان

٣٤ ٢-٤-٩ الصيانة والفحص الموصى بهما

٣٥ ٣-٤-٩ دورات الصيانة والفحص الموصى بها

٣٥ ٤-٤-٩ دورات الصيانة والفحص المختصرة

٣٧

١٠ استكشاف المشكلات وحلها

٣٨ ١-١٠ أكواد الأخطاء: نظرة عامة

٤٠ ٢-١٠ الأعراض التي لا تعتبر مشكلات في النظام

٤٠ ١-٢-١٠ العرض: النظام لا يعمل

٤١ ٢-٢-١٠ العرض: لا يمكن التحويل بين التبريد/التدفئة

٤١ ٣-٢-١٠ العرض: تشغيل المروحة ممكن، لكن لا يتم تشغيل التبريد والتدفئة

٤١ ٤-٢-١٠ العرض: لا تتوافق قوة المروحة مع الضبط

٤١ ٥-٢-١٠ العرض: لا يتوافق اتجاه المروحة مع الإعداد

41	العَرَض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية).....	٦-٢-١٠
41	العَرَض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية).....	٧-٢-١٠
41	العَرَض: واجهة المستخدم يظهر عليها "U4" أو "U5" وتتوقف، لكنها تبدأ التشغيل مرة أخرى بعد دقائق قليلة.....	٨-٢-١٠
42	العَرَض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الداخلية).....	٩-٢-١٠
42	العَرَض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية).....	١٠-٢-١٠
42	العَرَض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الخارجية).....	١١-٢-١٠
42	العَرَض: خروج غبار من الوحدة.....	١٢-٢-١٠
42	العَرَض: إمكانية خروج روائح من الوحدات.....	١٣-٢-١٠
42	العَرَض: مروحة الوحدة الخارجية لا تدور.....	١٤-٢-١٠
42	العَرَض: يظهر على الشاشة "88".....	١٥-٢-١٠
42	العَرَض: الضاغط في الوحدة الخارجية لا يتوقف بعد تشغيل التدفئة لفترة قصيرة.....	١٦-٢-١٠
42	العَرَض: الجزء الداخلي للوحدة الداخلية ساخن حتى عند إيقاف الوحدة.....	١٧-٢-١٠
42	العَرَض: يمكن الشعور بهواء ساخن عند إيقاف الوحدة الداخلية.....	١٨-٢-١٠

43 ١١ النقل إلى مكان آخر

44 ١٢ الفك

45 ١٣ البيانات الفنية

45	متطلبات Eco Design.....	١-١٣
----	-------------------------	------

46 احتياطات لفني التركيب

47 ١٤ نبذة عن الصندوق

47	نبذة LOOP BY DAIKIN.....	١-١٤
48	تفريغ الوحدة الخارجية.....	٢-١٤
48	فك الملحقات من الوحدة الخارجية.....	٣-١٤
49	الأنابيب الملحقة: قطر الأنابيب.....	٤-١٤
50	إخراج دعامة النقل.....	٥-١٤

51 ١٥ عن الوحدات والخيارات

51	نظرة عامة: حول الوحدات والخيارات.....	١-١٥
51	علامة تعريف: الوحدة الخارجية.....	٢-١٥
52	حول الوحدة الخارجية.....	٣-١٥
52	مخطط النظام.....	٤-١٥
53	دمج الوحدات والخيارات.....	٥-١٥
53	حول دمج الوحدات والخيارات.....	١-٥-١٥
53	عمليات الدمج الممكنة للوحدات الداخلية.....	٢-٥-١٥
54	عمليات الدمج الممكنة للوحدات الخارجية.....	٣-٥-١٥
55	الخيارات الممكنة للوحدة الخارجية.....	٤-٥-١٥

57 ١٦ تركيب الوحدة

57	تجهيز مكان التركيب.....	١-١٦
57	متطلبات مكان التركيب للوحدة الخارجية.....	١-١-١٦
59	متطلبات مكان التركيب الإضافية للوحدة الخارجية في المناخات الباردة.....	٢-١-١٦
60	ضمان السلامة ضد تسرب غاز التبريد.....	٣-١-١٦
62	فتح الوحدة.....	٢-١٦
62	حول فتح الوحدة.....	١-٢-١٦
62	فتح الوحدة الخارجية.....	٢-٢-١٦
63	فتح صندوق المفاتيح بالوحدة الخارجية.....	٣-٢-١٦
63	تثبيت الوحدة الخارجية.....	٣-١٦
63	توفير هيكل التركيب.....	١-٣-١٦

65 ١٧ تثبيت الأنابيب

65	تجهيز أنابيب غاز التبريد.....	١-١٧
65	متطلبات أنابيب غاز التبريد.....	١-١-١٧
66	عازل أنابيب غاز التبريد.....	٢-١-١٧
66	تحديد حجم الأنابيب.....	٣-١-١٧
69	تحديد مجموعات تفريغ غاز التبريد.....	٤-١-١٧
70	حول طول الأنابيب.....	٥-١-١٧
71	طول الأنابيب: VRV DX فقط.....	٦-١-١٧
74	طول الأنابيب: VRV DX و هيدرووكس.....	٧-١-١٧
76	طول الأنابيب: VRV DX و RA DX.....	٨-١-١٧
77	طول الأنابيب: وحدة المعالجة الهوائية.....	٩-١-١٧
79	الوحدات الخارجية المتعددة: النماذج المتاحة.....	١٠-١-١٧
80	توصيل أنابيب غاز التبريد.....	٢-١٧
80	حول توصيل أنابيب غاز التبريد.....	١-٢-١٧
81	احتياطات لازمة عند توصيل أنابيب غاز التبريد.....	٢-٢-١٧
81	الوحدات الخارجية المتعددة: الفتحات القابلة للتعديل.....	٣-٢-١٧
82	تحديد مسار أنابيب غاز التبريد.....	٤-٢-١٧

82	توصيل أنابيب غاز التبريد إلى الوحدة الخارجية.....	٥٢-١٧
83	توصيل مجموعة الأنابيب متعددة التوصيلات.....	٦٢-١٧
83	توصيل مجموعة تفرع غاز التبريد.....	٧٢-١٧
84	الوقاية ضد التلوث.....	٨٢-١٧
85	لحام نهاية الأنابيب.....	٩٢-١٧
85	استخدام الصمام الحابس وفتحة الخدمة.....	١٠٢-١٧
87	إزالة الأنابيب الضيقة.....	١١٢-١٧
89	فحص أنابيب غاز التبريد.....	٣٠١٧
89	حول فحص أنابيب غاز التبريد.....	١٣-١٧
90	فحص أنابيب غاز التبريد: إرشادات عامة.....	٢٣-١٧
90	فحص أنابيب غاز التبريد: الإعداد.....	٣٣-١٧
91	إجراء اختبار التسرب.....	٤٣-١٧
91	إجراء التجفيف الفراغي.....	٥٣-١٧
92	عزل أنابيب غاز التبريد.....	٦٣-١٧
93	شحن مانع التبريد.....	٤٠١٧
93	احتياطات لازمة عند شحن غاز التبريد.....	١٤-١٧
93	حول شحن غاز التبريد.....	٢٤-١٧
94	لتحديد كمية المبرد الإضافية.....	٣٤-١٧
97	شحن غاز التبريد: المخطط.....	٤٤-١٧
99	شحن غاز التبريد.....	٥٤-١٧
101	الخطوة 6أ: شحن غاز التبريد تلقائياً.....	٦٤-١٧
103	الخطوة 6ب: شحن غاز التبريد يدوياً.....	٧٤-١٧
104	أكواد الخطأ عند شحن غاز التبريد.....	٨٤-١٧
104	فحوصات بعد شحن غاز التبريد.....	٩٤-١٧
105	تثبيت بطاقة الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري.....	١٠٤-١٧

106 التركيب الكهربى

106	حول توصيل الأسلاك الكهربائية.....	1-١٨
106	احتياطات لازمة عند توصيل الأسلاك الكهربائية.....	١-١٨
107	الأسلاك الميدانية: نظرة عامة.....	٢-١٨
108	حول الأسلاك الكهربائية.....	٣-١٨
109	إرشادات لعمل الفتحات القابلة للترع.....	٤-١٨
110	حول الالتزام بالمعايير الكهربائية.....	٥-١٨
111	متطلبات أجهزة السلامة.....	٦-١٨
112	تحديد مسار أسلاك التوصيل البيني وتثبيتها.....	٢٠١٨
113	لتوصيل أسلاك التوصيل البيني.....	٣٠١٨
115	لإنهاء توصيل أسلاك التوصيل البينية.....	٤٠١٨
115	تحديد مسار وتثبيت مصدر التيار الكهربائى.....	٥٠١٨
116	توصيل مصدر التيار الكهربائى.....	٦٠١٨
117	فحص مقاومة عزل الصاغط.....	٧٠١٨

119 التهيئة

119	نظرة عامة: التهيئة.....	١-١٩
119	تنفيذ إعدادات ميدان التركيب.....	٢-١٩
119	حول ضبط الإعدادات الميدانية.....	١٢-١٩
121	مكونات الإعدادات الميدانية.....	٢٢-١٩
121	الوصول إلى مكونات الإعدادات الميدانية.....	٣٢-١٩
122	الوصول إلى الوضع 1 أو 2.....	٤٢-١٩
122	استخدام الوضع 1.....	٥٢-١٩
123	استخدام الوضع 2.....	٦٢-١٩
124	الوضع 1: إعدادات الرصد.....	٧٢-١٩
127	الوضع 2: الإعدادات الميدانية.....	٨٢-١٩
134	توصيل مهايئ الكمبيوتر إلى الوحدة الخارجية.....	٩٢-١٩
134	توفير الطاقة والتشغيل الأمثل.....	٣٠١٩
134	أنظمة التشغيل الرئيسية المتاحة.....	١٣-١٩
135	إعدادات الراحة المتوفرة.....	٢٣-١٩
137	مثال: الوضع التلقائى أثناء التبريد.....	٣٣-١٩
138	مثال: الوضع التلقائى أثناء التدفئة.....	٤٣-١٩
139	استخدام وظيفة اكتشاف التسرب.....	٤٠١٩
139	حول اكتشاف التسرب التلقائى.....	١٤-١٩
139	إجراء اكتشاف التسرب يدوياً.....	٢٤-١٩

142 ٢٠. التجهيز

142	نظرة عامة: تجهيز التشغيل.....	١-٢٠
142	احتياطات لازمة عند تجهيز التشغيل.....	٢-٢٠
143	قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل.....	٣-٢٠
144	عن التشغيل التجريبى للنظام.....	٤-٢٠
145	لتشغيل الاختبار.....	٥-٢٠
146	تصحيح المشكلات بعد الإكمال غير العادي للتشغيل التجريبى.....	٦-٢٠
146	تشغيل الوحدة.....	٧-٢٠

147	٢١ التسليم للمستخدم
148	٢٢ الصيانة والخدمة
148	١-٢٢ احتياطات السلامة الخاصة بالصيانة
148	١-١-٢٢ الوقاية من الأخطار الكهربائية
149	٢-٢٢ حول تشغيل وضع الخدمة
149	١-٢-٢٢ استخدام وضع التفريغ
149	٢-٢-٢٢ استعادة غاز التبريد
150	٢٣ استكشاف المشكلات وحلها
150	١-٢٣ حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء
150	٢-٢٣ أكواد الأخطاء: نظرة عامة
156	٢٤ الفك
157	٢٥ البيانات الفنية
157	١-٢٥ مساحة الخدمة: الوحدة الخارجية
159	٢-٢٥ مخطط المواسير: الوحدة الخارجية
162	٣-٢٥ مخطط الأسلاك: الوحدة الخارجية
168	٢٦ مسرد المصطلحات

١ نبذة عن الوثائق

في هذا الفصل

6	1.1 نبذة عن هذه الوثيقة
6	1.2 معاني التحذيرات والرموز

١-١ نبذة عن هذه الوثيقة

الجمهور المستهدف

فنيو التركيب المعتمدون + المستخدمون النهائيون

معلومات



روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات الخفيفة أو المزارع أو لاستخدام الأشخاص العاديين له بشكل تجاري.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

- **احتياطات السلامة العامة:**
 - تعليمات السلامة التي يجب عليك قراءتها قبل التركيب
 - الشكل: ورق (في صندوق الوحدة الخارجية)
- **دليل تركيب وتشغيل الوحدة الخارجية:**
 - تعليمات التركيب والتشغيل
 - الشكل: ورق (في صندوق الوحدة الخارجية)
- **دليل مرجع المستخدم ومسؤول التركيب:**
 - إعداد التركيب، بيانات مرجعية، ...
 - تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق بالاستخدام الأساسي والمتقدم
 - الشكل: الملفات الرقمية على <https://www.daikin.eu>. استخدم خاصية البحث 🔍 لمعرفة الطراز الذي لديك.
- تجد أحدث إصدارات الوثائق المرفقة منشورة على الموقع الإلكتروني الإقليمي لشركة Daikin، ومتوفرة لدى الموزع المحلي الخاص بك.
- الوثائق الأصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية. واللغات الأخرى عبارة عن ترجمات للتعليمات الأصلية.

البيانات الهندسية الفنية

- تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات الفنية على الموقع الإلكتروني الإقليمي Daikin (يمكن الوصول إليه بشكل عام).
- تتوفر المجموعة الكاملة لأحدث البيانات الفنية على Daikin Business Portal (تلتزم المصادقة).

٢-١ معاني التحذيرات والرموز

خطر

يشير إلى وضع يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.



خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت صعقًا بالكهرباء.	
خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة بسبب الارتفاع الحاد في الحرارة أو البرودة.	
خطر: خطر الانفجار يشير إلى وضع قد يؤدي إلى حدوث انفجار.	
إنذار يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.	
تحذير: مادة قابلة للاشتعال	
تحذير يشير إلى وضع قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.	
إشعار يشير إلى وضع قد يؤدي إلى تلف التجهيزات أو الممتلكات.	
معلومات يشير إلى نصائح مفيدة أو معلومات إضافية.	

الرموز المستخدمة على الوحدة:

الرمز	الشرح
	قبل التركيب، اقرأ دليل التركيب والتشغيل، وورقة تعليمات توصيل الأسلاك.
	قبل إجراء مهام الصيانة والخدمة، اقرأ دليل الخدمة.
	لمزيد من المعلومات، راجع دليل التثبيت ومرجع المستخدم.
	تحتوي الوحدة على أجزاء دوارة. كن حذرًا عند صيانة الوحدة أو فحصها.

الرموز المستخدمة في المستندات:

الرمز	الشرح
	يشير إلى عنوان الشكل أو إشارة إليه. مثال: "الشكل 1-3" بالعنوان يعني "الشكل 3 في الفصل 1".
	يشير إلى عنوان الجدول أو إشارة إليه. مثال: "الجدول 1-3" بالعنوان يعني "الجدول 3 في الفصل 1".

احتياطات السلامة العامة

٢

في هذا الفصل

8	 احتياطات لفني التركيب	2.1
8	 عام	2.1.1
9	 مكان التركيب	2.1.2
9	 غاز التبريد - في حالة النوع R410A أو R32	2.1.3
11	 الأعمال الكهربائية	2.1.4

احتياطات لفني التركيب

١-٢

عام

١-١-٢

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تركيب الوحدة أو تشغيلها، فاتصل بالوكيل المحلي لديك.

خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة



- لا تلمس أنابيب غاز التبريد أو أنابيب المياه أو الأجزاء الداخلية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة، قد يكون الجو حارًا جدًا أو باردًا جدًا. اتركه بعض الوقت للعودة إلى درجة الحرارة العادية. وإذا كان لا بد من ملامستها، ارتد قفازات واقية.
- لا تلمس أي غاز تبريد تسرب دون قصد.

إنذار



قد يتسبب التركيب أو التثبيت غير الصحيح للجهاز أو الملحقات في وقوع صدمة كهربائية أو انقطاع التيار أو حدوث تسريب أو اندلاع حريق أو إلحاق أضرار أخرى للجهاز. استخدم فقط الملحقات والتجهيزات الاختيارية وقطع الغيار المصنوعة أو المعتمدة من Daikin ما لم ينص على خلاف ذلك.

إنذار



تأكد من التزام التركيب والتجريب والمواد المستعملة بالتشريعات المعمول بها (في الجزء العلوي من الإرشادات الميمنة في وثائق Daikin).

إنذار



مَرَق وارم أكياس التغليف البلاستيكية بعيدًا بحيث لا يتمكن أحد، ولا سيَّما الأطفال، من العبث بها. السبب المحتمل: الاختناق.

إنذار



واتخذ الإجراءات الكافية لمنع الحيوانات الصغيرة من استخدام الوحدة كمأوى. فقد تتسبب الحيوانات الصغيرة التي تلامس الأجزاء الكهربائية في حدوث أعطال، أو إطلاق دخان أو نشوب حريق.

تحذير



ارتدي تجهيزات الوقاية الشخصية (القفازات الواقية، نظارات السلامة، ...) عند تركيب النظام أو صيانته أو خدمته.

تحذير



لا تلمس مدخل الهواء أو الريش الألومنيوم الموجودة بالوحدة.

تحذير



- لا تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.
- لا تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.

إشعار

أفضل وضع لإنجاز الأعمال المطلوب تنفيذها في الوحدة الخارجية هو في ظروف الطقس الجاف لتجنب دخول مياه إليها.

قد يكون من الضروري وفقاً للتشريعات المعمول بها تقديم سجل تشغيل مع المنتج يحتوي على ما يلي بحد أدنى: معلومات بخصوص أعمال الصيانة والإصلاح ونتائج الاختبارات والفترات الاحتياطية وما إلى ذلك.

يتعين أيضاً تقديم المعلومات التالية في مكان يمكن الوصول إليه في المنتج:

- تعليمات لإغلاق النظام في حالة الطوارئ
 - اسم وعنوان قسم الإطفاء والشرطة والمستشفى
 - اسم وعنوان وأرقام الهاتف للحصول على الخدمة ليلاً ونهاراً
- في أوروبا، تقدم أنظمة EN378 الإرشادات اللازمة بشأن سجل التشغيل هذا.

مكان التركيب

٢-١-٢

- وفر مساحة كافية حول الوحدة للصيانة ودوران الهواء.
- تأكد من أن موقع التركيب يتحمل وزن الوحدة واهتزازها.
- تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية. لا تسد أي فتحة من فتحات التهوية.
- تأكد من استواء الوحدة.
- لا تركيب الوحدة في الأماكن التالية:
- في الأجواء المحتمل حدوث انفجار فيها.
- في الأماكن التي توجد فيها آلات تبعث منها موجات كهرومغناطيسية. فقد تعترض الموجات الكهرومغناطيسية نظام التحكم، وتتسبب في تعطل الجهاز.
- في الأماكن التي يوجد فيها خطر اندلاع حريق بسبب تسرب غازات قابلة للاشتعال (على سبيل المثال: التتر أو البنزين) أو ألياف كربون أو غبار قابل للاشتعال.
- في الأماكن التي يتم فيها إنتاج غاز أكال (مثال: غاز حامض الكبريت). قد يتسبب تآكل الأنابيب النحاسية أو الأجزاء الملحومة إلى تسرب غاز التبريد.

غاز التبريد - في حالة النوع R410A أو R32

٣-١-٢

إن أمكن. قم بالاطلاع على دليل التركيب أو الدليل المرجعي لفني التركيب الخاص بالجهاز للحصول على مزيد من المعلومات.

خطر: خطر الانفجار

التفريغ - في حالة تسرب مادة التبريد. إذا أردت تفريغ النظام، وكان هناك تسرب في دائرة مادة التبريد:

- لا تستخدم وظيفة التفريغ التلقائي للوحدة، والتي يمكنك استخدامها لتجميع كل مادة التبريد من النظام في الوحدة الخارجية. **السبب المحتمل:** الاحتراق الذاتي وانفجار الصاغط بسبب مرور الهواء في صاغط التشغيل.
- استخدم نظام استعادة مستقلاً حتى لا يضطر صاغط الوحدة إلى التشغيل.

إنذار

أثناء الاختبارات، تجنب مطلقاً الضغط على المنتج بأكثر من الحد الأقصى المسموح به للضغط (كما هو مبين على لوحة الوحدة).

إنذار

اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب غاز التبريد. إذا تسرب غاز التبريد، فقم بتهوية المنطقة المحيطة على الفور. المخاطر المحتملة:

- يُمكن أن تؤدي تراكيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص الأكسجين.
- قد ينتج غازاً ساماً إذا تعرض غاز التبريد لأي نار.

إنذار  أعد إصلاح المُبرد دائمًا. لا تطلقه في البيئة مباشرة. استخدم مضخة تفريغ لإخلاء الثبيت.

إنذار  تأكد من عدم وجود أي أكسجين في النظام. ولا ينبغي شحن مائع التبريد إلا بعد إجراء اختبار التسرب والتجفيف الفراغي.
السبب المحتمل: الاحتراق الذاتي وانفجار الصاغط بسبب مرور الأكسجين في الصاغط قيد التشغيل.

إشعار 

- لتجنب انهيار الصاغط، لا تقم بشحن كمية مُبرد أكثر من المحددة.
- يتعين التعامل مع المُبرد عند فتح نظام التبريد وفقًا للتشريعات السارية.

إشعار  تأكد من توافق تركيب أنابيب غاز التبريد مع التشريعات المعمول بها. في أوروبا، المعيار EN378 هو المعيار المعمول به.

إشعار  تأكد من عدم تعرض الأنابيب والوصلات المستخدمة في الميدان للضغط.

إشعار  بعد توصيل جميع المواسير، تأكد من عدم وجود تسرب للغاز. استخدم التتروجين لإجراء اكتشاف تسرب الغاز.

- في حالة تطلب الأمر إعادة الشحن، يرجى مراجعة اللوحة التعريفية أو ملصق شحن غاز التبريد الخاص بالوحدة. مبين عليها نوع المبرد والمقدار اللازم شحنه.
- سواء كانت الوحدة مشحونة في المصنع بغاز التبريد أو غير مشحونة، ففي كلا الحالتين قد تحتاج إلى شحن غاز تبريد إضافي، اعتمادًا على أحجام وأطوال أنابيب النظام.
- استخدم فقط الأدوات المخصصة حصريًا لنوع غاز التبريد المستخدم في النظام، وهذا لضمان مقاومة الضغط ومنع المواد الغريبة من الدخول إلى النظام.
- اشحن غاز التبريد السائل على النحو التالي:

في حالة	فعندئذٍ
وجود أنبوب سيفون (الأسطوانة مزودة بسيفون لملء السائل)	اشحن والأسطوانة في وضع عمودي. 
عدم وجود أنبوب سيفون	اشحن والأسطوانة في وضع مقلوب. 

- افتح اسطوانات سائل التبريد ببطء.
- اشحن غاز التبريد في شكل سائل. قد يؤدي شحنه في شكل غاز إلى إعاقة التشغيل العادي.

تحذير

بتعيين غلق صمام خزان التبريد فوراً عند اكتمال إجراء شحن غاز التبريد أو عند إيقافه مؤقتاً. وقد يتم شحن كمية إضافية من المبرد في حال عدم إغلاق الصمام في الحال. السبب المحتمل: كمية غير صحيحة من المبرد.

الأعمال الكهربائية

٤-١-٢

خطر: الموت صعباً بالكهرباء

- افصل كل مصادر التيار الكهربائي قبل إزالة غطاء صندوق المفاتيح الكهربائية أو توصيل الأسلاك الكهربائية أو لمس الأجزاء الكهربائية.
- افصل مصدر التيار الكهربائي لأكثر من 10 دقائق، وقم بقياس الجهد الكهربائي في أطراف مكثفات الدائرة الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة. يجب أن يكون الجهد الكهربائي أقل من 50 فولت من التيار المستمر قبل لمس المكونات الكهربائية. لمعرفة موقع الأطراف، انظر مخطط الأسلاك.
- تجنب لمس المكونات الكهربائية بأيدي مثبلة.
- لا تترك الوحدة دون رقيب عند إزالة غطاء الصيانة.

إنذار

إذا لم يتم تركيبه في المصنع، يجب تركيب مفتاح رئيسي أو أي وسيلة أخرى لفصل التيار الكهربائي في مجموعة الأسلاك المثبتة، مع وجود فصل تماس في جميع الأقطاب بما يوفر فصلاً كاملاً للتيار الكهربائي في حالة الجهد الكهربائي الزائد من الفئة الثالثة.

إنذار

- استخدم فقط أسلاكاً نحاسية.
- تأكد من توافق الأسلاك الداخلية مع قوانين الأسلاك الكهربائية الوطنية.
- يجب إجراء جميع التوصيلات الميدانية وفقاً لمخطط الأسلاك المرفق مع المنتج.
- تجنب مطلقاً الضغط على الكابلات المجمعة، وتأكد من أنها لا تلامس الأنابيب والحواف الحادة. وتأكد من عدم وجود ضغط خارجي على التوصيلات الطرفية.
- تأكد من تركيب الأسلاك الأرضية. تجنب تأريض الوحدة عبر توصيلها بأنبوب خاص بالمرافق أو ممتص للجهد الكهربائي الزائد أو هاتف أرضي، قد يسبب التأريض غير الكامل أو الخاطئ صدمة كهربائية.
- تأكد من استخدام دائرة طاقة مخصصة. وتجنب مطلقاً استخدام أي مصدر طاقة مشترك مع جهاز آخر.
- تأكد من تثبيت الصمامات أو قواطع الدائرة المطلوبة.
- تأكد من تركيب جهاز الحماية من التسريب الأرضي. قد يؤدي الإخفاق في ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق.
- عند تركيب جهاز الحماية من التسريب الأرضي، تأكد من توافقه مع المحول (المقاوم للوضوء الكهربائي عالية التردد) لتجنب الفتح غير الضروري لجهاز الحماية من التسريب الأرضي.

إنذار

- بعد الانتهاء من الأعمال الكهربائية، تأكد من أن كل المكونات الكهربائية والأطراف الموجودة داخل صندوق المفاتيح موصلة بصورة آمنة.
- تأكد من إغلاق جميع الأغشية قبل بدء تشغيل الوحدة.


تحذير

- عند توصيل مصدر الإمداد بالطاقة: قم بتوصيل الكابل الأرضي أولاً قبل إجراء التوصيلات الحاملة للتيار.
- عند إيقاف تشغيل مصدر الإمداد بالطاقة: قم بفصل الكابلات الحاملة للتيار أولاً قبل فصل التوصيل الأرضي.
- يجب أن يصل طول الموصلات بين تخفيف الجهد لمصدر الإمداد بالطاقة ومجموعة أطراف التوصيل نفسها مماثل للأسلاك الحاملة للتيار المربوطة أمام السلك الأرضي في حالة تراخي مصدر الإمداد بالطاقة من سلك تخفيف الجهد.

إشعار



الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند مد أسلاك الكهرباء:



- تجنب توصيل أسلاك ذات سمك مختلف في وصلة المجموعة الطرفية للطاقة (قد يتسبب الجهد في أسلاك الطاقة إلى ظهور درجة حرارة غير طبيعية).
- عند توصيل أسلاك بنفس السمك، قم بالإجراءات الموضحة في الشكل المبين أعلاه.
- بالنسبة للأسلاك، استخدم سلك الطاقة المخصص وقم بتوصيله بإحكام، ثم قم بتأمينه وتثبيتته لتجنب وقوع ضغط خارجي على اللوحة الطرفية.
- استخدم مفك براغي مناسب لتثبيت البراغي الطرفية. يؤدي استخدام مفك براغي برأس صغير إلى إلحاق الضرر بالرأس ويجعل عملية الربط بشكل صحيح مستحيلة.
- كما أن الإفراط في إحكام ربط المسامير الطرفية قد يؤدي إلى كسرها.

ركب الكابلات الكهربائية على بُعد متر واحد على الأقل من أجهزة التلفاز أو الراديو لمنع التشوش. وتبعاً لموجات الراديو، قد لا تكون مسافة المتر الواحد كافية.

إشعار



ينطبق ذلك فقط إذا كان التيار الكهربائي ثلاثي الطور، والضغوط يحتوي على وسيلة تشغيل/إيقاف تشغيل.

إذا كان هناك احتمال لانعكاس الطور بعد انقطاع لحظي للتيار الكهربائي ويحدث تشغيل وتوقف للتيار الكهربائي أثناء تشغيل المنتج، فقم بتركيب دارة وقاية من انعكاس الطور في مكان التركيب. قد يؤدي تشغيل المنتج مع الطور المنعكس إلى تعطل الضغوط وأجزاء أخرى.

تعليمات السلامة المحددة للمثبت

٣

احرص دائماً على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

إنذار

مَزَق وارم أكياس التغليف البلاستيكية بعيداً بحيث لا يتمكن أحد، ولا سيما الأطفال، من العبث بها. **السبب المحتمل:** الاختناق.



تحذير

لا يمكن لعامة الناس الوصول إلى الجهاز، قم بتركيبه في منطقة آمنة بشكل محمي من الوصول السهل. هذه الوحدة، كل من الداخلية والخارجية، مناسبة للتركيب في بيئة تجارية وبيئة صناعة خفيفة.



تحذير

يُمكن أن تؤدي تركيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص الأكسجين.



خطر: الموت صعقاً بالكهرباء

لا تترك الوحدة دون رقيب عند إزالة غطاء الصيانة.



خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة



خطر: الموت صعقاً بالكهرباء



إنذار

اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب غاز التبريد. إذا تسرب غاز التبريد، فقم بتهوية المنطقة المحيطة على الفور. المخاطر المحتملة:

- يُمكن أن تؤدي تركيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص الأكسجين.
- قد ينتج غازاً ساماً إذا تعرض غاز التبريد لأي نار.



إنذار

أعد إصلاح المُبرد دائماً. لا تطلقه في البيئة مباشرة. استخدم مضخة تفريغ لإخلاء الثيت.



إنذار

أثناء الاختبارات، تجنب مطلقاً الضغط على المنتج بأكثر من الحد الأقصى المسموح به للضغط (كما هو مبين على لوحة الوحدة).



تحذير

لا تصرف الغازات في الجو.



إنذار

أي غاز أو زيت متبقي داخل الصمام الحابس قد يخرج من الأنابيب الضيقة. قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات جيداً إلى تلف الممتلكات أو الإصابة الشخصية، وقد تتفاوت شدة ذلك بحسب الظروف.



إنذار 



لا تزل الأنابيب الضيقة مطلقاً بواسطة اللحام بالنحاس.
أي غاز أو زيت متبقي داخل الصمام الحابس قد يخرج من الأنابيب الضيقة.

إنذار 

- استخدم غاز التبريد R410A فقط. حيث إن المواد الأخرى قد تتسبب في حدوث انفجارات وحوادث.
- تحتوي R410A على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. وتبلغ قيمة احتمال الاحترار العالمي (GWP) الخاصة به 2087.5. لذا تجنب تنفيس تلك الغازات في الهواء.
- عند شحن المُبرد، احرص دائماً على استخدام القفازات الواقية ونظارات السلامة.

تحذير 

لا تدفع أو تضغ طول الكابل الزائد في الوحدة.

إنذار 

- إذا كان مصدر إمداد الطاقة يحتوي على طور سالب مفقود أو خطأ، فقد يتعطل الجهاز.
- قم بعمل تأريض جيد. تجنب تأريض الوحدة عبر توصيلها بأنبوب خاص بالمرافق أو ممتص للجهود الكهربائي الزائد أو هاتف أرضي، قد يسبب التأريض غير الكامل صدمات كهربائية.
- ركب المصاهر أو قواطع الدائرة المطلوبة.
- اربط الأسلاك الكهربائية بأربطة الكابلات حتى لا تلامس الكابلات الحواف الحادة أو الأنابيب، وبالأخص في جانب الضغط العالي.
- لا تركيب مكثف لتحسين الطور، لأن هذه الوحدة مجهزة بمحول. سيؤدي مكثف تحسين الطور إلى إضعاف الأداء وقد يسبب حوادث.

إنذار 

- يجب أن يوصل فني كهربائي مصرح له جميع الأسلاك ويجب عليه الالتزام بلوائح توصيل الأسلاك الوطنية.
- قم بتوصيل الوصلات الكهربائية بالوصلات السلكية الثابتة.
- يجب أن تكون جميع المكونات التي تم شراؤها من الموقع وجميع التركيبات الكهربائية متفقة مع القانون المعمول به.

إنذار 

استخدم دائماً كابل متعدد القلوب مع كابلات مصدر التيار الكهربائي.

إنذار 

لا تمدد مصدر إمداد الطاقة أو كابل الربط باستخدام موصلات الأسلاك أو مشابك توصيل الأسلاك أو الأسلاك المغلفة بأشرطة أو أسلاك التمديد.

قد يتسبب ذلك في تولد حرارة زائدة أو حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حريق.

تحذير

- عند توصيل مصدر الإمداد بالطاقة: قم بتوصيل الكابل الأرضي أولاً قبل إجراء التوصيلات الحاملة للتيار.
- عند إيقاف تشغيل مصدر الإمداد بالطاقة: قم بفصل الكابلات الحاملة للتيار أولاً قبل فصل التوصيل الأرضي.
- يجب أن يصل طول الموصلات بين تخفيف الجهد لمصدر الإمداد بالطاقة ومجموعة أطراف التوصيل نفسها مماثل للأسلاك الحاملة للتيار المربوطة أمام السلك الأرضي في حالة تراخي مصدر الإمداد بالطاقة من سلك تخفيف الجهد.

تحذير

لا تجري التشغيل التجريبي أثناء العمل على الوحدة (الوحدات) الداخلية.
عند إجراء التشغيل التجريبي، لن تعمل الوحدة الخارجية فقط، وإنما ستعمل الوحدة الداخلية المتصلة أيضاً. يعد العمل على أي وحدة داخلية أثناء إجراء التشغيل التجريبي أمراً خطيراً.

تحذير

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. لا تقم بإزالة وقاء المروحة. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

احتياطات للمستخدم

تعليمات سلامة المستخدم

احرص دائماً على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

في هذا الفصل

17	عام	4.1
18	تعليمات التشغيل الآمن	4.2

عام

١-٤

إنذار



إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تشغيل الوحدة، اتصل بعامل التركيب.

إنذار



يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تجاوزوا سن 8 سنوات والأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقرين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسنول عن سلامتهم بالإشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به.
لا يُسمح للأطفال العبث بالجهاز.
لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

إنذار



- لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق:
- تجنب شطف الوحدة.
- لا تُشغل الوحدة بأيدي مثقلة.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

تحذير



- لا تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.
- لا تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.

توضع الرموز التالية على الوحدات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية غير المصنفة. لا تحاول تفكيك النظام بنفسك: لا يصلح لأي شخص سوى عامل التركيب المعتمد القيام بمهمة تفكيك النظام ومعالجة المبرد وتغيير النفط وأجزاء أخرى، كما يجب أن تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها.

يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بعامل التثبيت أو الهيئة المحلية.

• توضع الرموز التالية على البطاريات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة. إذا تم طباعة رمز كيميائي تحت الرمز، فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية تحتوي على معدن ثقيل بتركيز معين.

الرموز الكيميائية المحتملة هي: الرصاص: السلك (<0.004%).

يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها. من خلال ضمان التخلص من بقايا البطاريات بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

تعليمات التشغيل الآمن

٢-٤

تحذير



- تجنب مطلقاً لمس الأجزاء الداخلية لوحدة التحكم.
- لا تُزل اللوحة الأمامية، حيث توجد بعض الأجزاء بالداخل من الخطر لمسها وقد تحدث مشكلات في الجهاز. لفحص وتعديل الأجزاء الداخلية، اتصل بالوكيل المحلي لديك.

تحذير



لا تشغل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

تحذير



إنّ تعريض جسمك لتدفق الهواء لوقت طويل ليس أمراً صحياً.

تحذير



لتجنب نقص الأكسجين، قم بتهوية الغرفة بشكل كافٍ إذا كان يتم استخدام جهاز مزود بموقد في نفس الوقت مع النظام.

تحذير



لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. لا تقم بإزالة وقاء المروحة. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

تحذير: انتبه إلى المروحة!



فمن الخطورة بمكان فحص الوحدة أثناء دوران المروحة. تأكد من إيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي قبل تنفيذ أي من أعمال الصيانة.

تحذير



بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير



تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرةً لتدفق الهواء.

تحذير



لا تلمس ريش المبادلات الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد تسبب جروحاً.

إنذار



تحتوي هذه الوحدة على أجزاء كهربائية وساخنة.

إنذار



قبل تشغيل الوحدة، تأكد من قيام فني التركيب بإنجاز التركيب بصورة صحيحة.

إنذار



يحظر لمس مخرج الهواء أو الريش الأفقية أثناء تشغيل القلاية الدوارة. حيث قد تتعرض الأصابع للإصابة أو قد تعطل الوحدة.

إنذار



تجنب مطلقاً استبدال أي منصهر بمنصهر ذي درجات أمبير خاطئة أو أسلاك أخرى عندما ينصهر المنصهر. حيث قد يتسبب استخدام السلك أو السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب حريق.

إنذار



- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.
- في حالة حدوث تسربات عَرَضِيَّة لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. ومائع التبريد نفسه آمن تماماً، وغير سام وغير قابل للاشتعال، لكنه يولد غازاً ساماً عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة يوجد بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، إلخ. واستعن دائماً بفنيي خدمة مؤهلين لتأكيد إصلاح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

إنذار



أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ.).
قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

إنذار



- غاز التبريد الموجود في النظام آمن ولا يتسرب عادةً. وإذا تسرب غاز التبريد في الغرفة، فإن تلامسه مع نار المصهرم أو السخان أو الموقد قد يسفر عن غاز ضار.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالبائع الذي اشترت منه الوحدة.
- لا تستخدم النظام إلا بعد أن يؤكد فني الخدمة إصلاح الجزء الذي تسرب منه غاز التبريد.

إنذار



تجنب مطلقاً فحص الوحدة أو صيانتها بنفسك. واطلب من فني خدمة مؤهل القيام بهذا العمل.

٥ نبذة عن النظام

يمكن استخدام جزء الوحدة الداخلية بنظام المضخة الحرارية VRV IV لاستعمالات التدفئة/التبريد. ويعتمد نوع الوحدة الداخلية التي يمكن استخدامها على طراز الوحدات الخارجية. بوجه عام، يمكن توصيل النوع التالي من الوحدات الداخلية بنظام المضخة الحرارية VRV IV (قائمة غير حصرية، تبعاً لعمليات الدمج بين طراز الوحدة الخارجية وطراز الوحدة الداخلية):

- الوحدات الداخلية VRV ذات التمدد المباشر (استعمالات هوائية هوائية).
 - الوحدات الداخلية RA ذات التمدد المباشر (استعمالات هوائية هوائية).
 - هيدروبوكس (استعمالات هوائية مائية): HXY080/125 فقط.
 - AHU (استعمالات هوائية هوائية): ينبغي تركيب أحد التركيبين التاليين:
 - مجموعة EKEXV + صندوق EKEQ،
 - مجموعة EKEXVA + صندوق EKEACBVE.
 - ستارة الهواء (استعمالات هوائية هوائية). انظر جدول الدمج في دفتر البيانات للحصول على مزيد من المعلومات.
- مسموح بدمج الوحدات الداخلية VRV ذات التمدد المباشر مع الوحدات RA ذات التمدد المباشر.
- مسموح بدمج الوحدات الداخلية VRV ذات التمدد المباشر مع وحدات هيدروبوكس.
- غير مسموح بدمج الوحدات الداخلية VRV ذات التمدد المباشر مع وحدة (وحدات) RA ذات التمدد المباشر ووحدة (وحدات) هيدروبوكس.
- في حالة استخدام AHU أو ستارة الهواء، لا يمكن توصيل هيدروبوكس.
- غير مسموح بتوصيل هيدروبوكس فقط بالوحدة الخارجية VRV IV ذات المضخة الحرارية.
- توصيل وحدة AHU بشكل ثنائي بالوحدة الخارجية VRV IV ذات المضخة الحرارية هو خيار مدعوم.
- توصيل وحدة AHU بشكل متعدد بالوحدة الخارجية VRV IV ذات المضخة الحرارية هو خيار مدعوم، حتى دمجها مع وحدة (وحدات) VRV الداخلية ذات التمدد المباشر.
- عمليات دمج وحدات فردية (تدفئة مستمرة/تدفئة غير مستمرة): توجد قيود.
- عمليات دمج وحدات متعددة (تدفئة مستمرة/تدفئة غير مستمرة): توجد قيود.
- لمزيد من المعلومات حول المواصفات، انظر البيانات الهندسية الفنية.

إنذار



- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.
- في حالة حدوث تسربات عَرَضِيَّة لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. وموانع التبريد نفسه آمن تماماً، وغير سام وغير قابل للاشتعال، لكنه يولد غازاً ساماً عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة يوجد بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، إلخ. واستعن دائماً بفتيحي خدمة مؤهلين لتأكيد إصلاح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

إشعار



تجنب استخدام النظام لأي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تدرج في الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد الأجهزة الدقيقة أو الأطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو الأعمال الفنية.

إشعار



للتعديلات أو التوسيعات المستقبلية للنظام: تتوفر نظرة كاملة عن عمليات الدمج المسموح بها (لتوسيعات الأنظمة في المستقبل) في البيانات الهندسية الفنية وينبغي الرجوع إليها. اتصل بفتيحي التركيب للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح المهنية.

في هذا الفصل

21 مخطط النظام 5.1

مخطط النظام

١-٥

يمكن أن تكون الوحدة الداخلية الخاصة بسلسلة المضخة الحرارية VRV IV واحدة من الطرازات التالية:


الطراز	الوصف
RYYQ	طراز التدفئة المستمرة الفردي.
RYMQ	طراز التدفئة المستمرة المتعدد.
RXYQ	طراز التدفئة غير المستمرة الفردي والمتعدد.

• وفقاً لنوع الوحدة الخارجية الذي يتم اختياره، قد تتوفر بعض الوظائف أو لا. وسوف تتم الإشارة طوال دليل التشغيل هذا عندما تكون هناك ميزات معينة تتوفر حصرياً في طرازات معينة أم لا.

معلومات



الشكل التوضيحي التالي يُعد مثالاً وقد لا يتطابق كلياً مع تخطيط النظام الخاص بك.

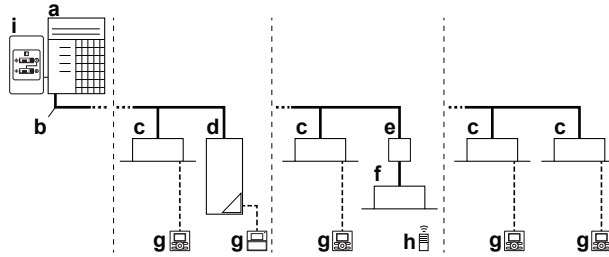

- a الوحدة الخارجية ذات المضخة الحرارية VRV IV
- b أنابيب غاز التبريد
- c الوحدة الداخلية ذات التمدد المباشر (VRV (DX
- d هيدروبوكس VRV LT (HXY080/125
- e صندوق التفرع (مطلوب لتوصيل الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشر Residential (RA) Air (SA) أو Sky Air (DX)
- f الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشر (Residential Air (DX) (RA)
- g واجهة المستخدم (تخصص تبعاً لنوع الوحدة الداخلية)
- h واجهة المستخدم (لاسلكية، تخصص تبعاً لنوع الوحدة الداخلية)
- i مفتاح التحكم عن بعد في التحويل بين التبريد/التدفئة

واجهة المستخدم ٦

تحذير



- تجنب مطلقاً لمس الأجزاء الداخلية لوحدة التحكم.
- لا تُزل اللوحة الأمامية، حيث توجد بعض الأجزاء بالداخل من الخطر لمسها وقد تحدث مشكلات في الجهاز. لفحص وتعديل الأجزاء الداخلية، اتصل بالوكيل المحلي لديك.

سيقدم دليل التشغيل هذا نظرة عامة غير حصرية للوظائف الرئيسية للنظام. يمكن العثور على معلومات مفصلة عن الإجراءات المطلوبة لتشغيل وظائف معينة في دليل التركيب والتشغيل الخاص بكل وحدة داخلية. ارجع إلى دليل التشغيل الخاص بواجهة المستخدم المركبة.

التشغيل

v

في هذا الفصل

23	 قبل التشغيل	7.1
24	 المدى التشغيلي	7.2
24	 تشغيل النظام	7.3
24	 حول تشغيل النظام	7.3.1
25	 حول تشغيل التبريد، والتدفئة، والمروحة فقط والتشغيل التلقائي	7.3.2
25	 حول تشغيل التدفئة	7.3.3
25	 تشغيل النظام (بدون مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)	7.3.4
26	 تشغيل النظام (مع مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)	7.3.5
27	 استخدام البرنامج الجاف	7.4
27	 حول البرنامج الجاف	7.4.1
27	 استخدام البرنامج الجاف (بدون مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)	7.4.2
27	 استخدام البرنامج الجاف (مع مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)	7.4.3
28	 تعديل اتجاه تدفق الهواء	7.5
28	 حول قلاية تدفق الهواء	7.5.1
29	 ضبط واجهة المستخدم الرئيسية	7.6
29	 حول ضبط واجهة المستخدم الرئيسية	7.6.1
29	 لتعيين واجهة المستخدم الرئيسية (VRV DX وهيدرووكس)	7.6.2
30	 حول أنظمة التحكم	7.7

قبل التشغيل

١-v

إنذار



تحتوي هذه الوحدة على أجزاء كهربائية وساخنة.

إنذار



قبل تشغيل الوحدة، تأكد من قيام فني التركيب بإنجاز التركيب بصورة صحيحة.

تحذير



- تجنب مطلقاً لمس الأجزاء الداخلية لوحدة التحكم.
- لا تزل اللوحة الأمامية، حيث توجد بعض الأجزاء بالداخل من الخطر لمسها وقد تحدث مشكلات في الجهاز. لفحص وتعديل الأجزاء الداخلية، اتصل بالوكيل المحلي لديك.

تحذير



لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. لا تقم بإزالة وقاء المروحة. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

تحذير



إنّ تعريض جسمك لتدفق الهواء لوقت طويل ليس أمراً صحياً.

تحذير



لتجنب نقص الأكسجين، قم بتهوية الغرفة بشكل كافٍ إذا كان يتم استخدام جهاز مزود بموقد في نفس الوقت مع النظام.

تحذير



لا تشغل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

إشعار



تجنب مطلقاً فحص أو خدمة الوحدة بنفسك. وطلب من فني خدمة مؤهل القيام بهذا العمل.

إشعار



قم بتوصيل التيار الكهربائي قبل 6 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

دليل التشغيل هذا خاص بالأنظمة التالية ذات التحكم القياسي. قبل بدء التشغيل، اتصل بالوكيل المحلي لديك لمعرفة نظام التشغيل الذي يتوافق مع نوع وماركة نظامك. إذا كان نوع التركيب لديك يحتوي على نظام تحكم مخصص، فاسأل الوكيل المحلي لديك عن نظام التشغيل الذي يتوافق مع نظامك.

أوضاع التشغيل (تبعاً لنوع الوحدة الداخلية):

- التدفئة والتبريد (هوائي هوائي).
- تشغيل المروحة فقط (هوائي هوائي).
- التدفئة والتبريد (هوائي مائي).

توجد وظائف مخصصة تبعاً لنوع الوحدة الداخلية، ارجع إلى دليل التركيب/التشغيل المخصص لمزيد من المعلومات.

المدى التشغيلي

٢-٧

استخدم النظام في نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل الآمن والفعال.

التدفئة	التبريد	
21~20 درجة مئوية جافة 20~15.5 درجة مئوية رطبة	5~43° مئوية جافة	درجة الحرارة الخارجية
15~27° مئوية جافة	21~32 درجة مئوية جافة 14~25°C درجة مئوية رطبة	درجة الحرارة الداخلية
80% ^(a) ≥		الرطوبة الداخلية

^(a) لتجنب التكثيف وتقطر الماء من الوحدة. إذا تجاوزت درجة الحرارة أو الرطوبة هذه الظروف، فقد يؤدي ذلك إلى تشغيل أجهزة السلامة وقد لا يتم تشغيل مكيف الهواء.

نطاق التشغيل الوارد أعلاه صالح فقط في حالة توصيل الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشر بنظام VRV IV.

نطاقات التشغيل الخاصة تكون صالحة في حالة استخدام وحدات هيدروبوكس أو AHU. ويمكن العثور عليها في دليل التركيب/التشغيل الخاص بكل وحدة. كما يمكن العثور على أحدث المعلومات في البيانات الهندسية الفنية.

تشغيل النظام

٣-٧

حول تشغيل النظام

١-٣-٧

- يختلف إجراء التشغيل حسب دمج الوحدة الخارجية وواجهة المستخدم.
- لحماية الوحدة، شغل مفتاح مصدر التيار الكهربائي الرئيسي قبل 6 ساعات من التشغيل.
- إذا تم إيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي أثناء التشغيل، فسوف يُعاد التشغيل تلقائياً بعد عودة التيار الكهربائي.

حول تشغيل التبريد، والتدفئة، والمروحة فقط والتشغيل التلقائي

- لا يمكن إجراء التحويل عن طريق واجهة المستخدم التي يظهر على شاشتها  "التحويل عن طريق تحكم مركزي" (ارجع إلى دليل تركيب وتشغيل واجهة المستخدم).
- عندما تومض الشاشة  "التحويل عن طريق تحكم مركزي"، ارجع إلى "١-٦-٧ حول ضبط واجهة المستخدم الرئيسية" [29].
- قد تبقى المروحة دائرة لمدة دقيقة واحدة بعد إيقاف تشغيل التدفئة.
- وقد يتعدل معدل تدفق الهواء تلقائياً تبعاً لدرجة حرارة الغرفة أو قد تتوقف المروحة فوراً. لا يُعد هذا عطلاً.

حول تشغيل التدفئة

قد يستغرق الأمر فترة للوصول إلى درجة الحرارة المحددة اللازمة لتشغيل التدفئة العام أطول من الفترة اللازمة لتشغيل التبريد.

يتم التشغيل التالي بهدف منع انخفاض قدرة التدفئة أو هبوب الهواء البارد.

تشغيل إزالة الصقيع

عند تشغيل التدفئة، يزداد تجمد الملف المبردّ بالهواء بالوحدة الخارجية بمرور الوقت، مما يعيق نقل الطاقة إلى ملف الوحدة الخارجية. وتنخفض قدرة التدفئة ويحتاج النظام إلى الانتقال إلى تشغيل إزالة الصقيع ليتمكن من إزالة الصقيع من ملف الوحدة الداخلية. أثناء عملية إزالة الصقيع ستتنخفض قدرة التدفئة في الوحدة الداخلية مؤقتاً حتى تكتمل عملية إزالة الصقيع. بعد إزالة الصقيع، ستسترد الوحدة قدرتها الكاملة على التدفئة.

في حالة	فعدنذ
تركيب الوحدة الخارجية RYMQ أو RYYQ	ستستمر الوحدة الداخلية في تشغيل التدفئة بمستوى منخفض أثناء تشغيل إزالة الصقيع. وسيضمن ذلك مستوى مقبول من الراحة بالداخل. وسيقوم أحد عناصر تخزين الحرارة في الوحدة الخارجية بتوفير الطاقة لإزالة الجليد من الملف المبردّ بالهواء بالوحدة الخارجية أثناء تشغيل إزالة الصقيع.
تركيب الوحدة الخارجية RXYQ	ستتوقف الوحدة الداخلية تشغيل المروحة، وستعكس دورة سائل التبريد وسيتم استخدام طاقة من داخل المبنى لإزالة الصقيع من ملف الوحدة الخارجية.

ستُظهر الوحدة الداخلية إشارة تشغيل إزالة الصقيع على الشاشة .

البداية الدافئة

لمنع هبوب رياح باردة من الوحدة الداخلية في بداية تشغيل التدفئة، سيتم إيقاف المروحة الداخلية تلقائياً. ويظهر  على شاشة واجهة المستخدم. وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل تشغيل المروحة. لا يُعد هذا عطلاً.

معلومات



- تنخفض قدرة التدفئة عندما تنخفض درجة الحرارة في الخارج. إذا حدث ذلك، فاستخدم جهاز تدفئة آخر مع الوحدة. (عند استخدام الوحدة مع أجهزة تخرج ناراً مكشوفة، فقم بتهوية الغرفة باستمرار). ولا تضع الأجهزة التي تخرج ناراً مكشوفة في الأماكن المعرضة لتدفق الهواء من الوحدة أو تحت الوحدة.
- يستغرق الأمر بعض الوقت لتدفئة الغرفة بعد الوقت الذي يتم فيه تشغيل الوحدة حيث تستخدم الوحدة نظاماً لتدوير الهواء الدافئ لتدفئة الغرفة بالكامل.
- إذا ارتفع الهواء الساخن إلى السقف، تاركاً المنطقة فوق الأرض باردة، نوصي باستخدام جهاز التدوير (المروحة الداخلية لتدوير الهواء). اتصل بالوكيل المحلي لديك للحصول على التفاصيل.

تشغيل النظام (بدون مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)

- 1 اضغط على زر محدد وضع التشغيل في واجهة المستخدم عدة مرات وحدد وضع التشغيل الذي تختاره.

❄️ عملية التبريد

☀️ عملية التدفئة

🌀 تشغيل المروحة فقط


2 اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.
النتيجة: يضيئ مصباح التشغيل ويبدأ النظام في التشغيل.

تشغيل النظام (مع مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)

٥-٣-٧

نظرة عامة عن مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل




- a مفتاح محدد المروحة فقط/تكييف الهواء
اضبط المفتاح على 🌀 لتشغيل المروحة فقط أو
على ☀️ لتشغيل التدفئة أو التبريد.
- b مفتاح التحويل بين التبريد/التدفئة
اضبط المفتاح على ❄️ للتبريد أو على ☀️ للتدفئة



ملاحظة: في حال استخدام مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة، فيلزم تبديل وضع مفتاح الحزمة المزدوجة (DIP) (DS1-1) في لوحة الدارة المطبوعة (PCB) الرئيسية إلى وضع التشغيل.

لبداء التشغيل

1 حدد وضع التشغيل بمفتاح التحويل بين التبريد/التدفئة على النحو التالي:

تشغيل المروحة فقط
🌀عملية التدفئة
☀️عملية التبريد
❄️

2 اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.
النتيجة: يضيئ مصباح التشغيل ويبدأ النظام في التشغيل.

لإيقاف التشغيل

3 اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم مرة أخرى.
النتيجة: ينطفئ مصباح التشغيل ويتوقف النظام عن التشغيل.

إشعار



لا توقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي مباشرة بعد توقف الوحدة، لكن انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل.

للتعديل

لبرمجة درجة الحرارة وسرعة المروحة واتجاه تدفق الهواء، ارجع إلى دليل تشغيل واجهة المستخدم.

٤-٧ استخدام البرنامج الجاف

١-٤-٧ حول البرنامج الجاف

- وظيفة هذا البرنامج هي خفض الرطوبة في الغرفة مع أقل انخفاض في درجة الحرارة (أقل تبريد للغرفة).
- يحدد الكمبيوتر الصغير تلقائيًا درجة الحرارة وسرعة المروحة (لا يمكن ضبطها بواسطة واجهة المستخدم).
- لا ينتقل النظام إلى وضع التشغيل إذا كان درجة حرارة الغرفة منخفضة ($>20^{\circ}$ مئوية).

٢-٤-٧ استخدام البرنامج الجاف (بدون مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)

بدء التشغيل

- 1 اضغط على زر محدد وضع التشغيل في واجهة المستخدم عدة مرات وحدد [🔹] (تشغيل البرنامج الجاف).
- 2 اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.
- 3 اضغط على زر تعديل اتجاه تدفق الهواء (فقط لأنظمة التدفق المزدوج، والتدفق المتعدد، والركنية، والمعلقة في السقف والمثبتة في الحائط). ارجع إلى "٥-٧ تعديل اتجاه تدفق الهواء" [28] للحصول على التفاصيل.

لإيقاف التشغيل

- 4 اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم مرة أخرى.
- النتيجة: ينطفئ مصباح التشغيل ويتوقف النظام عن التشغيل.

إشعار




لا توقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي مباشرة بعد توقف الوحدة، لكن انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل.

٣-٤-٧ استخدام البرنامج الجاف (مع مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة)

بدء التشغيل

- 1 حدد وضع تشغيل التبريد بمفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة.



- 2 اضغط على زر محدد وضع التشغيل في واجهة المستخدم عدة مرات وحدد [🔹] (تشغيل البرنامج الجاف).
- 3 اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم.
- النتيجة: يضيئ مصباح التشغيل ويبدأ النظام في التشغيل.
- 4 اضغط على زر تعديل اتجاه تدفق الهواء (فقط لأنظمة التدفق المزدوج، والتدفق المتعدد، والركنية، والمعلقة في السقف والمثبتة في الحائط). ارجع إلى "٥-٧ تعديل اتجاه تدفق الهواء" [28] للحصول على التفاصيل.

لإيقاف التشغيل

- 5 اضغط على زر تشغيل/إيقاف في واجهة المستخدم مرة أخرى.
النتيجة: ينطفئ مصباح التشغيل ويتوقف النظام عن التشغيل.

إشعار



لا توقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي مباشرةً بعد توقف الوحدة، لكن انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل.

تعديل اتجاه تدفق الهواء



0-V

ارجع إلى دليل تشغيل واجهة المستخدم.

حول قلابة تدفق الهواء

1-0-V

أنواع قلابة تدفق الهواء:

- الوحدات مزدوجة التدفق + متعددة التدفق 
- الوحدات الركنية 
- الوحدات المعلقة في السقف 
- الوحدات المثبتة في الحائط 

للحالات التالية، يتحكم كمبيوتر صغير في اتجاه تدفق الهواء والذي قد يكون مختلفًا عن الشاشة.

التدفئة	التبريد
■ عند بدء التشغيل. ■ عند تكون درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المحددة. ■ عند تشغيل إزالة الصقيع.	■ عند تكون درجة حرارة الغرفة أقل من درجة الحرارة المحددة.
■ عند التشغيل المستمر في اتجاه تدفق الهواء الأفقي. ■ عند تنفيذ التشغيل المستمر مع تدفق الهواء لأسفل في وقت التبريد بوحدة معلقة في السقف أو مثبتة في الحائط، قد يتحكم الكمبيوتر الصغير في اتجاه التدفق، وبعد ذلك سيتغير أيضًا مؤشر واجهة المستخدم.	

يمكن تعديل اتجاه تدفق الهواء بإحدى الطرق التالية:

- قلابة تدفق الهواء نفسها تُعدل وضعها.
- يمكن للمستخدم تثبيت اتجاه تدفق الهواء.
- الوضع التلقائي  والوضع المرغوب .

إنذار



يحظر لمس مخرج الهواء أو الريش الأفقية أثناء تشغيل القلابة الدوارة. حيث قد تتعرض الأصابع للإصابة أو قد تعطل الوحدة.

إشعار



- الحد المتحرك للقلابة قابل للتغير. اتصل بالوكيل المحلي لديك للحصول على التفاصيل. (فقط للوحدات مزدوجة التدفق، ومتعددة التدفق، والركنية، والمعلقة في السقف والمثبتة في الحائط).
- تجنب التشغيل في الاتجاه الأفقي □-□، حيث قد يتسبب في ترسب الندى أو الغبار على السقف أو القلابة.

ضبط واجهة المستخدم الرئيسية

٦-٧


حول ضبط واجهة المستخدم الرئيسية

١-٦-٧

معلومات



الشكل التوضيحي التالي يُعد مثالاً وقد لا يتطابق كلياً مع تخطيط النظام الخاص بك.

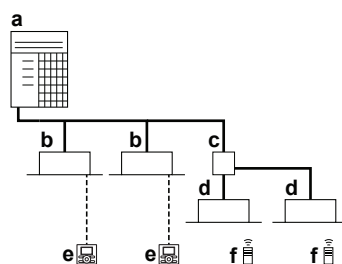

- a الوحدة الخارجية ذات المضخة الحرارية VRV
b الوحدة الداخلية ذات التمدد المباشر VRV (DX)
c صندوق التفريغ (مطلوب لتوصيل الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشر (RA) للهواء الداخلي (SA) أو الهواء الخارجي (DX))
d الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشر (RA) للهواء الداخلي (DX)
e واجهة المستخدم (تُخصص تبعاً لنوع الوحدة الداخلية)
f واجهة المستخدم (لاسلكية، تُخصص تبعاً لنوع الوحدة الداخلية)
- عند تركيب النظام كما هو موضح في الشكل أعلاه، من الضروري تخصيص إحدى واجهات المستخدم لتكون واجهة المستخدم الرئيسية.
- شاشات واجهات المستخدم الفرعية يظهر عليها (التحويل عن طريق تحكم مركزي) وواجهات المستخدم الفرعية تتبع تلقائياً وضع التشغيل الذي تحدده واجهة المستخدم الرئيسية.
- واجهة المستخدم الرئيسية وحدها هي التي يمكنها تحديد وضع التدفئة أو التبريد (الوحدة الرئيسية للتبريد/التدفئة).

يتم تحديد تخصيص الوحدة الداخلية الرئيسية على النحو التالي في حالات خاصة:

الحالة	الوصف
الوحدة الداخلية VRV DX مدموجة مع وحدة هيدروبوكس	يتم دائماً فرض وضع التشغيل بواسطة واجهة المستخدم الرئيسية الخاصة بالوحدة الداخلية VRV DX. ولا يمكن لوحدة هيدروبوكس تحديد وضع التشغيل (التبريد/التدفئة).
الوحدات الداخلية VRV DX مدموجة مع وحدة الوحدات الداخلية RA DX	يتم تحديد وضع التشغيل افتراضياً بواسطة واجهة المستخدم الرئيسية الخاصة بالوحدة الداخلية RA DX. اتصل بغني التركيب إذا كنت ترغب في معرفة نوع الوحدة الداخلية التي تم تخصيصها كوحدة رئيسية.

لتعيين واجهة المستخدم الرئيسية (VRV DX وهيدروبوكس)

٢-٦-٧

فقط في حالة توصيل الوحدات الداخلية VRV DX (وحدات هيدروبوكس) بنظام VRV
:IV

1 اضغط على زر محدد وضع التشغيل في واجهة المستخدم الرئيسية الحالية لمدة 4 ثوانٍ. إذا لم يتم تنفيذ هذا الإجراء حتى ذلك الوقت، فيمكن تنفيذ الإجراء على واجهة المستخدم التي يتم تشغيلها أول مرة.

النتيجة: تومض الشاشة التي يظهر عليها  (التحويل عن طريق تحكم مركزي) بكل واجهات المستخدم الفرعية الموصلة إلى الوحدة الخارجية نفسها.

2 اضغط على زر محدد وضع التشغيل بوحدة التحكم الذي ترغب في تعيينه ليكون واجهة المستخدم الرئيسية.

النتيجة: تم الانتهاء من التعيين. تم تعيين واجهة المستخدم هذه لتكون واجهة المستخدم الرئيسية وتختفي الشاشة التي يظهر عليها  (التحويل عن طريق تحكم مركزي). شاشات واجهات المستخدم الأخرى يظهر عليها  (التحويل عن طريق تحكم مركزي).

حول أنظمة التحكم

V-V

يوفر هذا النظام نظامي تحكم آخرين بجانب نظام التحكم الفردي (تتحكم واجهة مستخدم واحدة في وحدة داخلية واحدة). تأكد مما يلي إذا كانت وحدتك من نوع نظام التحكم التالي:

النوع	الوصف
نظام تحكم جماعي	تتحكم واجهة مستخدم واحدة فيما يصل إلى 16 وحدة داخلية. جميع الوحدات الداخلية مضبوطة بالتساوي.
نظام تحكم بواجهتي مستخدم	تتحكم واجهتا مستخدم اثنتين في وحدة داخلية واحدة (في حالة نظام التحكم الجماعي، مجموعة واحدة من الوحدات الداخلية). يتم تشغيل الوحدة بشكل فردي.

إشعار



اتصل بالوكيل المحلي لديك في حالة تغيير دمج أو إعداد أنظمة التحكم الجماعي وبواجهتي مستخدم.

توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

- التزم بالاحتياطات التالية لضمان تشغيل النظام بشكل سليم.
- اضبط مخرج الهواء بشكل سليم وتجنب تدفق الهواء المباشر إلى الموجودين بالغرفة.
- اضبط درجة حرارة الغرفة بشكل سليم للحصول على بيئة مريحة. تجنب الإفراط في التدفئة أو التبريد.
- امنع دخول أشعة الشمس المباشرة إلى الغرفة أثناء تشغيل التبريد باستخدام ستائر أو حواجز.
- قم بالتهوية كثيراً. ويتطلب الاستخدام لفترة طويلة اهتماماً خاصاً بالتهوية.
- ينبغي أن تبقى الأبواب والنوافذ مغلقة. إذا ظلت الأبواب والنوافذ مفتوحة، فسوف يخرج الهواء من الغرفة مما يسبب انخفاض أثر التبريد أو التدفئة.
- احرص على عدم التبريد أو التدفئة الزائدة. ولتوفير الطاقة، اضبط درجة الحرارة دائماً على مستوى متوسط.
- تجنب وضع الأجسام بجوار مدخل الهواء أو مخرجه في الوحدة. حيث إن ذلك قد يتسبب في انخفاض تأثير التدفئة/التبريد أو إيقاف التشغيل.
- افصل مفتاح مصدر التيار الكهربائي الرئيسي عن الوحدة عند عدم استخدامها لفترات طويلة. إذا كان المفتاح في وضع التشغيل، فإنه يستهلك كهرباء. قبل إعادة تشغيل الوحدة، شغل مفتاح مصدر التيار الكهربائي الرئيسي قبل 6 ساعات من التشغيل لضمان سلاسة التشغيل. (ارجع إلى "الصيانة" في دليل الوحدة الداخلية).
- عندما تعرض الشاشة (حان وقت تنظيف فلتير الهواء)، اطلب من فني خدمة مؤهل تنظيف الفلاتر. (ارجع إلى "الصيانة" في دليل الوحدة الداخلية).
- احتفظ بالوحدة الداخلية وواجهة المستخدم على بعد 1 متر على الأقل من أجهزة التلفاز والراديو والاستيريو والأجهزة الأخرى المشابهة. قد يتسبب عدم القيام بذلك في تشوش الصور أو تصورها.
- لا تضع أشياء تحت الوحدة الداخلية، حيث قد تتعرض للتلف بسبب المياه.
- قد يحدث تكاثف إذا كانت نسبة الرطوبة أعلى من 80% أو إذا انسد مخرج التصريف.
- نظام المضخة الحرارية مجهز بوظيفة متقدمة لتوفير الطاقة. يمكن أن يكون التركيز على توفير الطاقة أو على مستوى الراحة حسب الأولوية. يمكن تحديد مؤشرات عدة مما يؤدي إلى التوازن الأمثل بين استهلاك الطاقة والراحة للتطبيق الخاص.
- تتوفر عدة نماذج ويتم توضيحها بصورة أولية فيما يلي أدناه. اتصل بفني التركيب أو الوكيل المحلي لاستشارته أو لتعديل المعلومات حسب احتياجات المبنى الخاص بك.
- تتوفر معلومات مفصلة لفني التركيب في دليل التركيب. وإمكانه مساعدتك في تحقيق أفضل توازن بين استهلاك الطاقة والراحة.

في هذا الفصل

31	 أنظمة التشغيل الرئيسية المتاحة	8.1
32	 إعدادات الراحة المتوفرة	8.2

أنظمة التشغيل الرئيسية المتاحة

نظام التشغيل الأساسي

درجة حرارة مانع التبريد ثابتة ولا تعتمد على الحالة.

نظام التشغيل التلقائي

يتم ضبط درجة حرارة غاز التبريد تبعاً للظروف الخارجية المحيطة. وعلى هذا النحو يتم ضبط درجة حرارة غاز التبريد لتوافق الحمل المطلوب (المرتبط أيضاً بالظروف الخارجية المحيطة).

على سبيل المثال، عند تشغيل النظام في وضع التبريد، فإنك لا تحتاج إلى تبريد كثير في درجات الحرارة الخارجية المحيطة المنخفضة (على سبيل المثال، 25° مئوية) بنفس القدر

الذي تحتاجه في درجات الحرارة الخارجية المحيطة المرتفعة (على سبيل المثال 35° مئوية). باستخدام هذه الفكرة، يبدأ النظام تلقائياً بزيادة درجة حرارة غاز التبريد، بما يؤدي تلقائياً إلى خفض القدرة المبذولة وزيادة كفاءة النظام.

نظام التشغيل عالي الحساسية/الاقتصادي (تبريد/تدفئة)

يتم ضبط درجة حرارة غاز التبريد لأعلى/أقل (تبريد/تدفئة) مقارنة بالتشغيل الأساسي. وبؤرة الاهتمام في الوضع عالي الحساسية هو شعور العميل بالراحة. طريقة اختيار الوحدات الداخلية أمر مهم ويجب مراعاتها لأن القدرة المتاحة هنا ليست نفس القدرة المتاحة في نظام التشغيل الأساسي. للحصول على تفاصيل حول الاستعمالات عالية الحساسية، يرجى الاتصال بفني التركيب.

إعدادات الراحة المتوفرة

٢-٨

لكل وضع من الأوضاع الواردة أعلاه، يمكن اختيار مستوى راحة معين. يرتبط مستوى الراحة بالتوقيت والجهد (استهلاك الطاقة) الذي يتم بذله للوصول إلى درجة حرارة غرفة معينة عن طريق تغيير درجة حرارة غاز التبريد مؤقتاً إلى قيم مختلفة للوصول إلى درجات التكييف المطلوبة على نحو أسرع.

- نظام التشغيل القوي
- نظام التشغيل السريع
- نظام التشغيل الخفيف
- نظام التشغيل الاقتصادي

معلومات



ينبغي النظر في عمليات الدمج الخاصة بالوضع التلقائي مع استعمالات هيدروبوكس. وقد يكون أثر وظيفة توفير الطاقة ضئيلاً جداً عند احتياج درجات حرارة منخفضة/مرتفعة للمياه الخارجية (التبريد/التدفئة).

الصيانة والخدمة

٩

إنذار



تجنب مطلقاً استبدال أي منصهر بمنصهر ذي درجات أمبير خاطئة أو أسلاك أخرى عندما ينصهر المنصهر. حيث قد يتسبب استخدام السلك أو السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب حريق.

تحذير



لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. لا تقم بإزالة وقاء المروحة. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

تحذير



بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

إنذار



تجنب مطلقاً فحص الوحدة أو صيانتها بنفسك. واطلب من فني خدمة مؤهل القيام بهذا العمل.

إشعار



لا تُنظف لوحة تشغيل وحدة التحكم بقماش به بنزين أو تتر أو مادة كيميائية، إلخ، حيث قد يتغير لون اللوحة أو يتقشر طلاؤها. وإذا كانت متسخة للغاية، فانقع قطعة قماش في منظف متعادل مخفف بالماء، ثم اعصرها جيداً وبعدها نظف اللوحة. امسحها بقطعة قماش أخرى جافة.

في هذا الفصل

33	الصيانة بعد التوقف لفترة طويلة	9.1
33	الصيانة قبل التوقف لفترة طويلة	9.2
34	نبذة عن المبرد	9.3
34	خدمة ما بعد البيع والضمان	9.4
34	9.4.1 مدة الضمان	
34	9.4.2 الصيانة والفحص الموصى بهما	
35	9.4.3 دورات الصيانة والفحص الموصى بها	
35	9.4.4 دورات الصيانة والفحص المختصرة	

الصيانة بعد التوقف لفترة طويلة

١-٩

على سبيل المثال، في بداية الموسم.

- قم بفحص وإزالة كل ما يمكن أن يسد فتحات المداخل والمخارج بالوحدات الداخلية والوحدات الخارجية.
- نظف فلاتر الهواء وأغطية الوحدات الداخلية. اتصل بفني التركيب أو فني الصيانة لتنظيف فلاتر الهواء وأغطية الوحدات الداخلية. تتوفر إرشادات الصيانة وإجراءات التنظيف في دليل التركيب/التشغيل لكل الوحدات الداخلية. تأكد من إعادة تركيب فلاتر الهواء التي تم تنظيفها في نفس مكانها.
- قم بتشغيل مصدر التيار الكهربائي قبل 6 ساعات على الأقل من تشغيل النظام لضمان التشغيل السلس. بمجرد تشغيل مصدر التيار الكهربائي، تظهر شاشة واجهة المستخدم.

الصيانة قبل التوقف لفترة طويلة

٢-٩

على سبيل المثال، في نهاية الموسم.

- دَعِ الوحدات الداخلية تعمل في وضع المروحة فقط لمدة نصف يوم تقريباً بهدف تجفيف الأجزاء الداخلية للوحدات. ارجع إلى "٧-٢-٢ حول تشغيل التبريد، والتدفئة، والمروحة فقط والتشغيل التلقائي" [٢٥] لمعرفة تفاصيل عن تشغيل وضع المروحة فقط.
- أوقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي. عندئذٍ تختفي شاشة واجهة المستخدم.
- نظف فلاتر الهواء وأغطية الوحدات الداخلية. اتصل بفني التركيب أو فني الصيانة لتنظيف فلاتر الهواء وأغطية الوحدات الداخلية. تتوفر إرشادات الصيانة وإجراءات التنظيف في دليل التركيب/التشغيل لكل الوحدات الداخلية. تأكد من إعادة تركيب فلاتر الهواء التي تم تنظيفها في نفس مكانها.

نبذة عن المبرد

٣-٩

يحتوي هذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. لا تصرف الغازات في الجو.

نوع غاز التبريد: R410A

قيمة احتمال الإحترار العالمي (GWP): 2087.5

إشعار



يتطلب القانون ساري المفعول المعني بالغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ. صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكاربون 2 المعبر عنها بقيمة الطن: قيمة احتمالية الاحترار العالمي (GWP) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد [بالكيلوجرام]/1000
اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

إنذار



- غاز التبريد الموجود في النظام آمن ولا يتسرب عادةً. وإذا تسرب غاز التبريد في الغرفة، فإن تلامسه مع نار المضرم أو السخان أو الموقد قد يسفر عن غاز ضار.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالبائع الذي اشترت منه الوحدة.
- لا تستخدم النظام إلا بعد أن يؤكد فني الخدمة إصلاح الجزء الذي تسرب منه غاز التبريد.

خدمة ما بعد البيع والضمان

٤-٩

مدة الضمان

١-٤-٩

- يشتمل هذا المنتج على بطاقة ضمان تم ملؤها بواسطة الوكيل في وقت التركيب. ويجب على العميل مراجعة البطاقة المكتملة والاحتفاظ بها بعناية.
- إذا كان من الضروري إجراء إصلاحات على المنتج في فترة الضمان، فاتصل بالوكيل المحلي واحتفظ ببطاقة الضمان في متناول يدك.

الصيانة والفحص الموصى بهما

٢-٤-٩

نظراً لتجمع الغبار عند استخدام الوحدة لعدة أعوام، قد ينخفض أداء الوحدة إلى حد ما. وبما أن تفكيك وتنظيف دواخل الوحدات يتطلب خبرة فنية ولضمان أفضل صيانة ممكنة للوحدات، نوصي بإبرام عقد صيانة وفحص بالإضافة إلى أنشطة الصيانة العادية. ولدينا شبكة من الوكلاء يتمتعون بحق الوصول إلى مخزون دائم من المكونات الأساسية من أجل الحفاظ على تشغيل وحدتك لأطول فترة ممكنة. اتصل بالوكيل المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

عندما تطلب من الوكيل المحلي التدخل، عليك دائماً إبلاغه بما يلي:

- اسم طراز الوحدة بالكامل.
- رقم التصنيع (المبين على لوحة الوحدة).

- تاريخ التركيب.
- الأعراض أو العطل، وتفاصيل الخلل.

إنذار

- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.
- في حالة حدوث تسربات عَرَضِيَّة لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. وموانع التبريد نفسه آمن تماماً، وغير سام وغير قابل للاشتعال، لكنه يولد غازاً ساماً عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة يوجد بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، إلخ. واستعن دائماً بغنيي خدمة مؤهلين لتأكيد إصلاح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

دورات الصيانة والفحص الموصى بها

٣-٤-٩

كن على علم بأن دورات الصيانة والاستبدال المذكورة لا ترتبط بمدة الضمان على المكونات.

المكون	دورة الفحص	دورة الصيانة (الاستبدالات و/أو الإصلاحات)
المحرك الكهربائي	سنة واحدة	20,000 ساعة
لوحة الدوائر المطبوعة		25,000 ساعة
المبادل الحراري		5 سنوات
المستشعر (الترمسور، إلخ.)		5 سنوات
واجهة المستخدم والمفاتيح		25,000 ساعة
مجمع التصريف		8 سنوات
صمام التمدد		20,000 ساعة
صمام الملف اللولبي		20,000 ساعة

يفترض الجدول شروط الاستخدام التالية:

- الاستخدام العادي دون التشغيل والإيقاف المتكرر للوحدة. حسب الطراز، نوصي بعدم تشغيل الجهاز وإيقافه أكثر من 6 مرات / الساعة.
- من المفترض أن يكون تشغيل الوحدة 10 ساعات / اليوم و 2.500 ساعة / السنة.

إشعار

- يشير الجدول إلى المكونات الرئيسية. ارجع إلى عقد الصيانة والفحص لمزيد من التفاصيل.
- يشير الجدول إلى الفواصل الزمنية الموصى بها لدورات الصيانة. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للوحدة لأطول فترة ممكنة، قد تكون هناك حاجة لأعمال الصيانة قبل تلك الفترات. ويمكن استخدام الفواصل الزمنية الموصى بها للتخطيط المناسب للصيانة من حيث إدخال رسوم الصيانة والفحص في الميزانية. ووفقاً لمحتوى عقد الصيانة والفحص، قد تكون دورات الفحص والصيانة في الواقع أقصر من المدرجة في الجدول.

دورات الصيانة والفحص المختصرة

٤-٤-٩

مطلوب النظر في اختصار "دورة الصيانة" و "دورة الاستبدال" في الحالات التالية:

يتم استخدام الوحدة في الحالات التالية:

- تقلب الحرارة والرطوبة زيادة على المعتاد.
- ازدياد تقلب التيار الكهربائي (الجهد الكهربائي والتردد وتشويش الموجات، إلخ.) (لا يمكن استخدام الوحدة إذا كان تقلب التيار الكهربائي خارج النطاق المسموح به).
- تكرار الارتطامات والاهتزازات.

- احتمال وجود غبار أو ملح أو غاز ضار أو رذاذ زيت مثل حمض الكبريتوز وكبريتيد الهيدروجين في الهواء.
- تشغيل الجهاز وإيقافه بشكل متكرر أو إطالة وقت التشغيل (الأماكن المكيفة لمدة 24 ساعة في اليوم).

دورة الاستبدال الموصى بها للأجزاء البالية

المكون	دورة الفحص	دورة الصيانة (الاستبدالات و/أو الإصلاحات)
فلتر الهواء	سنة واحدة	5 سنوات
فلتر عالي الكفاءة		سنة واحدة
المنصهر		10 سنوات
سخان علبة المرافق		8 سنوات
الأجزاء الحاوية للضغط		في حالة التآكل، اتصل بالوكيل المحلي لديك.

إشعار



- يشير الجدول إلى المكونات الرئيسية. ارجع إلى عقد الصيانة والفحص لمزيد من التفاصيل.
- يشير الجدول إلى الفواصل الزمنية الموصى بها لدورات الاستبدال. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للوحدة لأطول فترة ممكنة، قد تكون هناك حاجة لأعمال الصيانة قبل تلك الفترات. ويمكن استخدام الفواصل الزمنية الموصى بها للتخطيط المناسب للصيانة من حيث إدخال رسوم الصيانة والفحص في الميزانية. اتصل بالوكيل المحلي لديك للحصول على التفاصيل.

معلومات



التلف الناتج عن تفكيك أو تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدات بواسطة أي شخص آخر بخلاف الوكلاء المعتمدين لدينا قد لا يتم تضمينه في الضمان.

١٠ استكشاف المشكلات وحلها

في حالة حدوث إحدى الأعطال التالية، اتخذ الإجراءات الموضحة أدناه واتصل بالوكيل الخاص بك.



إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

يجب إصلاح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.

الخطأ	الحل
في حال تحرك أحد أجهزة الأمان بشكل متكرر مثل الفيوز أو قاطع التيار أو قاطع تسرب الأرضي أو إن لم يعمل مفتاح التشغيل/الإيقاف "ON/OFF" بشكل جيد.	إيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي.
في حال تسرب الماء من الوحدة.	أوقف التشغيل.
مفتاح التشغيل لا يعمل بشكل جيد.	افصل مصدر الإمداد بالطاقة.
إذا كانت شاشة الريموت تشير إلى رقم الوحدة، يومض لمبة التشغيل ويظهر رمز العطل.	أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز العطل.

إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح باستثناء الحالات المذكورة أعلاه ولم يكن أي من الأعطال المذكورة أعلاه واضحاً، فتتحقق من الجهاز وفقاً للإجراءات التالية.

الخطأ	الإجراء
إذا كان النظام لا يعمل على الإطلاق.	- تحقق من عدم انقطاع التيار الكهربائي. وانتظر حتى عودة التيار الكهربائي. وإذا حدث انقطاع التيار الكهربائي أثناء التشغيل، فسيبدأ النظام في التشغيل تلقائياً مباشرة بعد عودة التيار الكهربائي. - تحقق من عدم انصهار المنصهر أو عمل قاطع التيار. وغير المنصهر أو أعد ضبط قاطع التيار إذا لزم الأمر.
إذا انتقل النظام إلى تشغيل المروحة فقط، لكنه بمجرد انتقاله إلى تشغيل التدفئة أو التبريد يتوقف النظام.	- تحقق من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء بالوحدة الخارجية أو الداخلية بأية عوائق. قم بإزالة أي عائق ووفر له تهوية جيدة. - تحقق مما إذا كانت شاشة واجهة المستخدم يظهر عليها  (حان وقت تنظيف فلتر الهواء). (ارجع إلى "٩ الصيانة والخدمة" 33] و "الصيانة" في دليل الوحدة الداخلية).

الخطأ	الإجراء
النظام يعمل لكنه التبريد أو التدفئة ليسا بالدرجة الكافية.	- تحقق من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء بالوحدة الخارجية أو الداخلية بأية عوائق. قم بإزالة أي عائق ووفر له تهوية جيدة. - تحقق من عدم انسداد فلتر الهواء (ارجع إلى "الصيانة" في دليل الوحدة الداخلية). - تحقق من إعداد درجة الحرارة. - تحقق من إعداد سرعة المروحة في واجهة المستخدم. - تحقق من عدم وجود أبواب أو نوافذ مفتوحة. أغلق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الهواء. - تحقق من عدم احتواء الغرفة على عدد كبير جداً من الأشخاص أثناء تشغيل التبريد. تحقق مما إذا كان مصدر الحرارة في الغرفة زائداً عن الحد. - تحقق من عدم دخول أشعة الشمس المباشرة إلى الغرفة. واستخدم ستائر أو حواجز. - تحقق من أن زاوية تدفق الهواء مناسبة.

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك، بعد التحقق من جميع العناصر المذكورة أعلاه، فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد الأعراض واسم الطراز الكامل للوحدة (مع رقم التصنيع إن أمكن) وتاريخ التثبيت.

في هذا الفصل

10.1	أكواد الأخطاء: نظرة عامة	38
10.2	الأعراض التي لا تعتبر مشكلات في النظام	40
10.2.1	العرض: النظام لا يعمل	40
10.2.2	العرض: لا يمكن التحويل بين التبريد والتدفئة	41
10.2.3	العرض: تشغيل المروحة ممكن، لكن لا يتم تشغيل التبريد والتدفئة	41
10.2.4	العرض: لا تتوافق قوة المروحة مع الضبط	41
10.2.5	العرض: لا يتوافق اتجاه المروحة مع الإعداد	41
10.2.6	العرض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية)	41
10.2.7	العرض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية)	41
10.2.8	العرض: واجهة المستخدم يظهر عليها "U4" أو "U5" وتتوقف، لكنها تبدأ التشغيل مرة أخرى بعد دقائق قليلة	41
10.2.9	العرض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الداخلية)	42
10.2.10	العرض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية)	42
10.2.11	العرض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الخارجية)	42
10.2.12	العرض: خروج غبار من الوحدة	42
10.2.13	العرض: إمكانية خروج روائح من الوحدات	42
10.2.14	العرض: مروحة الوحدة الخارجية لا تدور	42
10.2.15	العرض: يظهر على الشاشة "88"	42
10.2.16	العرض: الضاغط في الوحدة الخارجية لا يتوقف بعد تشغيل التدفئة لفترة قصيرة	42
10.2.17	العرض: الجزء الداخلي للوحدة الداخلية ساخن حتى عند إيقاف الوحدة	42
10.2.18	العرض: يمكن الشعور بهواء ساخن عند إيقاف الوحدة الداخلية	42

١-١٠ أكواد الأخطاء: نظرة عامة

في حالة ظهور أحد أكواد الأعطال على شاشة واجهة مستخدم الوحدة الداخلية، فاتصل بفني التركيب وأبلغه بأكود العطل، ونوع الوحدة، والرقم المسلسل (يمكنك العثور على هذه المعلومات على لوحة الوحدة).

يتم توفير قائمة بأكواد الأعطال للرجوع إليها. وبممكنك، تبعاً لمستوى كود العطل، إعادة ضبط الكود بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف. وإذا لم تتمكن من ذلك، فاستشر فني التركيب.

الكود الرئيسي	المحتويات
R0	تم تفعيل جهاز الحماية الخارجي
R1	فشل EEPROM (الداخلية)

الكود الرئيسي	المحتويات
A3	تعطل نظام التصريف (الداخلية)
A6	تعطل محرك المروحة (الداخلية)
A7	تعطل القلاب الدوارة (الداخلية)
A9	تعطل صمام التمدد (الداخلية)
AF	تعطل التصريف (الوحدة الداخلية)
AH	تعطل غرفة غبار الفلتر (الداخلية)
AJ	تعطل ضبط القدرة (الداخلية)
E1	تعطل النقل بين لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية ولوحة الدوائر المطبوعة الفرعية (الداخلية)
E4	تعطل ثرمستور المبادل الحراري (الداخلية؛ السائل)
E5	تعطل ثرمستور المبادل الحراري (الداخلية؛ الغاز)
E9	تعطل ثرمستور شغط الهواء (الداخلية)
EA	تعطل ثرمستور تفريغ الهواء (الداخلية)
EE	تعطل كاشف الحركة أو مستشعر درجة حرارة الأرض (الداخلية)
EJ	تعطل ثرمستور واجهة المستخدم (الداخلية)
E1	تعطل لوحة الدوائر المطبوعة (الخارجية)
E2	تم تفعيل كاشف تسرب التيار (الخارجية)
E3	تم تفعيل مفتاح الضغط المرتفع
E4	تعطل الضغط المنخفض (الخارجية)
E5	اكتشاف قفل الضاغط (الخارجية)
E7	تعطل محرك المروحة (الخارجية)
E9	تعطل صمام التمدد الإلكتروني (الخارجية)
F3	تعطل درجة حرارة التصريف (الخارجية)
F4	درجة حرارة الشغط غير عادية (الخارجية)
F6	اكتشاف الشحن الزائد لغاز التبريد
H3	تعطل مفتاح الضغط المرتفع
H4	تعطل مفتاح الضغط المنخفض
H7	خلل محرك المروحة (الخارجية)
H9	تعطل مستشعر درجة الحرارة المحيطة (الخارجية)
J1	تعطل مستشعر الضغط
J2	تعطل مستشعر التيار
J3	تعطل مستشعر درجة حرارة التفريغ (الخارجية)
J4	تعطل مستشعر درجة حرارة غاز المبادل الحراري (الخارجية)
J5	تعطل مستشعر درجة حرارة الشغط (الخارجية)
J6	تعطل مستشعر درجة حرارة إزالة الجليد (الخارجية)
J7	تعطل مستشعر درجة حرارة السائل (بعد HE للتبريد الدوني) (الخارجية)
J8	تعطل (ملف) مستشعر درجة حرارة السائل (الخارجية)

الكود الرئيسي	المحتويات
J9	تعطل مستشعر درجة حرارة الغاز (بعد HE للتبريد الدوني) (الخارجية)
J8	تعطل مستشعر الضغط المرتفع (S1NPH)
JC	تعطل مستشعر الضغط المنخفض (S1NPL)
L1	لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بـ INV غير طبيعية
L4	درجة حرارة الريش غير طبيعية
L5	خطأ في لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالمحول
L8	اكتشاف تجاوز تيار الضاغط
L9	قفل الضاغط (بدء التشغيل)
LC	النقل للوحدة الخارجية - المحول: مشكلة في النقل لـ INV
P1	جهد مصدر التيار الكهربائي غير متوازن لـ INV
P2	متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي
P4	تعطل ثرمستور الريش
P8	متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي
P9	متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي
PE	متعلقة بتشغيل الشحن التلقائي
PJ	تعطل ضبط القدرة (الخارجية)
U0	انخفاض غير طبيعي في الضغط المنخفض، خطأ في صمام التمدد
U1	تعطل انعكاس طور مصدر التيار الكهربائي
U2	نقص الجهد الكهربائي لـ INV
U3	لم يتم تنفيذ التشغيل التجريبي للنظام حتى الآن
U4	خطأ في توصيل الأسلاك بين الوحدات الداخلية والخارجية
U5	واجهة المستخدم غير طبيعية - الاتصال الداخلي
U6	خطأ في توصيل الأسلاك بين الوحدات الخارجية
U8	الاتصال بين واجهة المستخدم الرئيسية والفرعية غير طبيعي
U9	عدم تطابق النظام. دمج نوع خاطئ من الوحدات الداخلية. تعطل الوحدة الداخلية.
UR	تعطل توصيل بين الوحدات الداخلية أو عدم تطابق النوع
UC	ازدواج العنوان المركزي
UE	تعطل في جهاز التحكم المركزي في الاتصال - الوحدة الداخلية
UF	تعطل العنوان التلقائي (عدم التوافق)
UH	تعطل العنوان التلقائي (عدم التوافق)

٢-١٠ الأعراض التي لا تعتبر مشكلات في النظام

الأعراض التالية لا تشير إلى عطل في النظام:

١-٢-١٠ العَرَض: النظام لا يعمل

- لا يبدأ تشغيل مكيف الهواء مباشرةً بعد الضغط على زر التشغيل/الإيقاف في واجهة المستخدم. فإذا أضاء مصباح التشغيل، يكون النظام في حالته الطبيعية. ولمنع تجاوز

- الحمل في محرك الضاغط، يبدأ تشغيل مكيف الهواء بعد 5 دقائق من توصيله بمصدر التيار الكهربائي إذا كان قد تم فصله من مصدر التيار الكهربائي قبل ذلك مباشرة. ويحدث نفس التأخر في بدء التشغيل بعد استخدام زر محدد وضع التشغيل.
- إذا ظهرت إشارة "تحت تحكم المركزي" على واجهة المستخدم، فإن الضغط على زر التشغيل يجعل الشاشة تومض لثوانٍ قليلة. وتشير الشاشة الوامضة إلى أنه لا يمكن استخدام واجهة المستخدم.
- لا يبدأ تشغيل النظام مباشرةً بعد توصيله بمصدر التيار الكهربائي. انتظر لمدة دقيقة حتى يكون الكمبيوتر الصغير جاهزاً للتشغيل.

٢-٢-١٠ العَرَض: لا يمكن التحويل بين التبريد/التدفئة

- عندما يظهر على الشاشة  (التبديل خاضع للتحكم المركزي)، فإن هذا يوضح أنها واجهة مستخدم فرعية.
- عندما يتم تركيب مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة ويظهر على الشاشة  (التحويل عن طريق تحكم مركزي)، فهذا يكون بسبب التحكم في التحويل بين التبريد/التدفئة عن طريق مفتاح التحكم عن بُعد في التحويل بين التبريد/التدفئة. اسأل الموزع الخاص بك عن مكان تركيب مفتاح التحكم عن بُعد.

٣-٢-١٠ العَرَض: تشغيل المروحة ممكن، لكن لا يتم تشغيل التبريد والتدفئة

- مباشرةً بعد توصيل مصدر التيار الكهربائي. الكمبيوتر الصغير قيد التجهيز لبدء التشغيل ويجري فحصاً للتحقق من الاتصال مع الوحدة (الوحدات) الداخلية. يرجى الانتظار لمدة 12 دقيقة (بحد أقصى) حتى تنتهي هذه العملية.

٤-٢-١٠ العَرَض: لا تتوافق قوة المروحة مع الضغط

- لا تتغير سرعة المروحة حتى إذا تم الضغط على زر تعديل سرعة المروحة. أثناء تشغيل التدفئة، عندما تصل درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المحددة، تتوقف الوحدة الخارجية وتتقل الوحدة الداخلية إلى سرعة المروحة المنخفضة جداً. وهذا لمنع هبوب الهواء البارد بشكل مباشر على شاغلي الغرفة. لن تتغير سرعة المروحة حتى عندما يتم تشغيل وحدة داخلية أخرى في وضع التبريد، إذا تم الضغط على الزر.

٥-٢-١٠ العَرَض: لا يتوافق اتجاه المروحة مع الإعداد

- لا يتوافق اتجاه المروحة مع شاشة واجهة المستخدم. ولا يتحرك اتجاه المروحة بشكل دوار. وهذا بسبب التحكم في الوحدة عن طريق الكمبيوتر الصغير.

٦-٢-١٠ العَرَض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية)

- عندما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة أثناء تشغيل التبريد. إذا كان الجزء الداخلي من الوحدة الداخلية ملوئاً للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى تفاوت توزيع درجة الحرارة داخل الغرفة. من الضروري تنظيف الجزء الداخلي من الوحدة الداخلية. اسأل الوكيل عن التفاصيل الخاصة بتنظيف الوحدة. ويتطلب هذا التشغيل فني خدمة مؤهل.
- مباشرةً بعد توقف تشغيل التبريد وفي حالة انخفاض درجة حرارة الغرفة ونسبة الرطوبة. وهذا لأن غاز التبريد الدافئ يتدفق عائداً إلى الوحدة الداخلية ويولد البخار.

٧-٢-١٠ العَرَض: خروج ضباب أبيض من الوحدة (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية)

- عند تحويل النظام إلى تشغيل التدفئة بعد تشغيل إزالة الصقيع. تتحول الرطوبة التي يولدها إزالة الصقيع إلى بخار ويتم إخراجها من الوحدة.

٨-٢-١٠ العَرَض: واجهة المستخدم يظهر عليها "U4" أو "U5" وتتوقف، لكنها تبدأ التشغيل مرة أخرى بعد دقائق قليلة

- هذا بسبب تعرض واجهة المستخدم لتشويش من أجهزة كهربائية أخرى بخلاف مكيف الهواء. وهذا التشويش يمنع الاتصال بين الوحدات، مما يتسبب في توقفها. ويُعاد التشغيل تلقائياً عندما يتوقف التشويش. قد تساعد إعادة تعيين الطاقة في إزالة هذا الخطأ.

- ٩-٢-١٠ العَرَض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الداخلية)
- يُسمع صوت "زن" مباشرةً بعد توصيل مصدر إمداد الطاقة. صمام التمدد الإلكتروني داخل الوحدة الداخلية يبدأ في العمل ويحدث هذه الضوضاء. وسينخفض صوته في غضون دقيقة واحدة تقريباً.
 - يُسمع صوت "شاه" مستمر عندما يكون النظام في وضع تشغيل التبريد أو في وضع التوقف. وعندما تكون مضخة التصريف (ملحقات اختيارية) في وضع التشغيل، يُسمع صوت هذا الضجيج.
 - يُسمع صوت صرير "بيشي-بيشي" عندما يتوقف النظام بعد تشغيل التدفئة. وهذا الضجيج يحدث بسبب تمدد وانكماش الأجزاء البلاستيكية الناجمين عن تغير درجة الحرارة.
 - يُسمع صوت "ساه"، "كورو-كورو" منخفض أثناء توقف الوحدة. وعندما تكون وحدة داخلية أخرى في وضع التشغيل، يُسمع صوت هذا الضجيج. ولمنع بقاء الزيت وغاز التبريد في النظام، تستمر كمية صغيرة من غاز التبريد في التدفق.
- ١٠-٢-١٠ العَرَض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية)
- يُسمع صوت هسيس منخفض مستمر عندما يكون النظام في وضع تشغيل التبريد أو إزالة الصقيع. وهذا هو صوت غاز مائع التبريد الذي يتدفق خلال الوحدات الداخلية والخارجية.
 - صوت هسيس يُسمع عند بدء التشغيل أو مباشرةً بعد إيقاف التشغيل أو تشغيل إزالة الصقيع. وهذا هو ضجيج غاز التبريد الذي يحدث بسبب توقف التدفق أو تغير التدفق.
- ١١-٢-١٠ العَرَض: ضجيج مكيفات الهواء (الوحدة الخارجية)
- عندما تتغير نبرة ضجيج التشغيل. ويحدث هذا الضجيج بسبب تغير التردد
- ١٢-٢-١٠ العَرَض: خروج غبار من الوحدة
- عندما تُستخدم الوحدة لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا بسبب دخول غبار إلى الوحدة.
- ١٣-٢-١٠ العَرَض: إمكانية خروج روائح من الوحدات
- قد تمتص الوحدة روائح الغرف والأثاث والسجائر، إلخ. وبعد ذلك تُخرجها مرة أخرى.
- ١٤-٢-١٠ العَرَض: مروحة الوحدة الخارجية لا تدور
- أثناء التشغيل، يتم التحكم في سرعة المروحة بهدف تحسين تشغيل المنتج.
- ١٥-٢-١٠ العَرَض: يظهر على الشاشة "88"
- هذه هي الحالة مباشرةً بعد توصيل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي وهي تعني أن واجهة المستخدم في حالة طبيعية. ويستمر ذلك لمدة دقيقة واحدة.
- ١٦-٢-١٠ العَرَض: الضاغط في الوحدة الخارجية لا يتوقف بعد تشغيل التدفئة لفترة قصيرة
- هذا لمنع بقاء غاز التبريد في الضاغط. وستوقف الوحدة بعد 5 إلى 10 دقائق.
- ١٧-٢-١٠ العَرَض: الجزء الداخلي للوحدة الداخلية ساخن حتى عند إيقاف الوحدة
- هذا بسبب قيام سخان علبة المرافق بتسخين الضاغط بحيث يمكن بدء تشغيل الضاغط بسلاسة.
- ١٨-٢-١٠ العَرَض: يمكن الشعور بهواء ساخن عند إيقاف الوحدة الداخلية
- يتم تشغيل عدة وحدات داخلية مختلفة على نفس النظام. وعندما تكون وحدة أخرى قيد التشغيل، سيستمر تدفق بعض غاز التبريد من خلال الوحدة.

١١ النقل إلى مكان آخر

اتصل بالوكيل المحلي لديك لإزالة كامل الوحدة وإعادة تركيبها. حيث يتطلب نقل الوحدات خبرة فنية.

هذه الوحدة تستخدم الهيدروفلوروكربون. اتصل بالوكيل المحلي عند التخلص من هذه الوحدة. ويفرض القانون تجميع غاز التبريد ونقله والتخلص منه وفقًا للوائح "تجميع وتدمير مركبات الهيدروفلوروكربون".

إشعار



لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغيير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.

١٣ البيانات الفنية

في هذا الفصل

45 13.1 متطلبات Eco Design

١-١٣ متطلبات Eco Design

تابع الخطوات أدناه لمراجعة ملصق الطاقة - بيانات لوت 21 للوحدة والتركيبات الداخلية/الخارجية.

1 افتح صفحة الويب التالية: [/https://energylabel.daikin.eu](https://energylabel.daikin.eu)

2 للمتابعة، اختر:

- "تابع إلى أوروبا" للحصول على موقع ويب الدولي.
- "الدولة الأخرى" للحصول على الموقع ذي الصلة.

النتيجة: تم توجيهك إلى صفحة ويب "الكفاءة الموسمية Seasonal efficiency".

3 أسفل "تصميم بيئي - ملصق الطاقة لوت 21 Ener LOT21 - Eco Design"، انقر فوق "إنشاء بياناتك Generate your data".

النتيجة: يتم توجيهك إلى صفحة ويب "الكفاءة الموسمية Seasonal efficiency (LOT 21)".

4 اتبع التعليمات الموجودة في صفحة ويب لتحديد الوحدة الصحيحة.

النتيجة: عند الانتهاء من التحديد، يمكن عرض قاعدة بيانات LOT 21 بتنسيق PDF أو صفحة ويب HTML.

معلومات



يمكن مراجعة المستندات الأخرى (أدلة الاستخدام مثلاً...) من صفحة ويب الناتجة.

احتياطات لفني التركيب

١٤ نبذة عن الصندوق


ضع ما يلي في الاعتبار:

- عند التسليم، يجب فحص الوحدة للتأكد من اكتمالها وعدم وجود أي تلف بها. يجب الإبلاغ فوراً عن أي تلف أو أجزاء مفقودة للوكيل المسؤول عن المطالبات أثناء النقل.
- قرب الوحدة المعبأة قدر الإمكان من موضع التركيب النهائي لمنع حدوث تلف أثناء النقل.
- قم بتجهيز المسار بشكل مسبق بالطول الذي تريده لإحضار الوحدة إلى موضع التركيب النهائي.
- عند معالجة الوحدة، يُرجى أخذ ما يلي في الاعتبار:

■ أنها سهلة الكسر. 

■ اجعل الوحدة في وضع قائم لتجنب تلف الضاغط. 

- ارفع الوحدة ويفضل برافعة وحزامين بطول 8 م على الأقل كما هو موضح في الشكل أدناه. استخدم واقيات دائماً لمنع تلف الأحزمة وانتبه إلى موضع مركز جاذبية الوحدة.

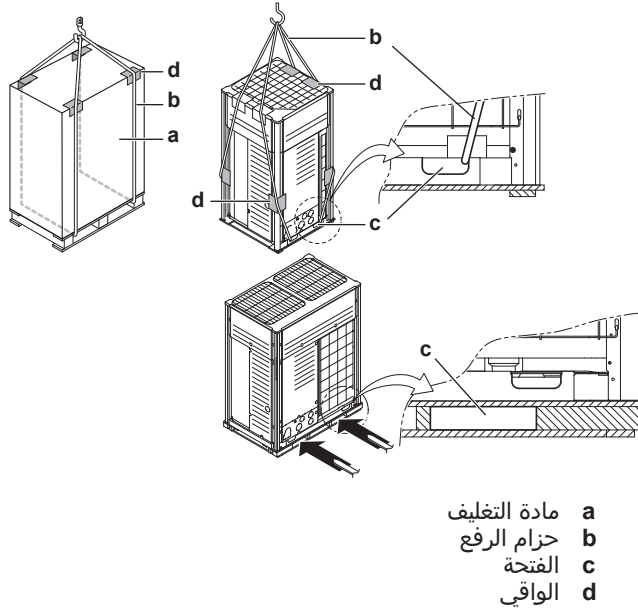

a مادة التغليف
b حزام الرفع
c الفتحة
d الواقي

إشعار



استخدم حزام رفع بعرض ≥ 20 ملم يكفي لتحمل وزن الوحدة.

- لا يمكن استعمال رافعة شوكية للنقل إلا إذا كانت الوحدة لا تزال على منصتها النقالة كما هو موضح بالشكل أعلاه.

في هذا الفصل

47	 نبذة LOOP BY DAIKIN	14.1
48	 تفريغ الوحدة الخارجية	14.2
48	 فك الملحقات من الوحدة الخارجية	14.3
49	 الأنابيب الملحقة: قطر الأنابيب	14.4
50	 إخراج دعامة النقل	14.5

LOOP BY DAIKIN نبذة

١-١٤

DAIKIN هي جزء من التزام Daikin الأكبر لتقليل الأثر البيئي. نرغب مع LOOP في إنشاء اقتصاد دائري للغازات التبريد. وتعد إعادة استخدام غاز التبريد المستخلص في وحدات VRV المنتج والمباعة في أوروبا أحد الإجراءات المنشودة لتحقيق هذا الأمر. لمزيد من

تفريغ الوحدة الخارجية

٢-١٤

إخراج مواد التغليف من الوحدة:


- احرص على عدم إتلاف الوحدة عند إزالة رقائق التغليف المعدنية باستعمال قاطع.
 - قم بإزالة المسامير الأربعة التي تثبت الوحدة في منصتها النقالة.
- ملاحظة: هذا المنتج غير مصمم لإعادة التعبئة. في حالة إعادة التعبئة، اتصل بالوكيل لديك.

إنذار


مَرَق وَّارم أكياس التغليف البلاستيكية بعيداً بحيث لا يتمكن أحد، ولا سَيِّما الأطفال، من العبث بها. السبب المحتمل: الاختناق.



5~12 HP

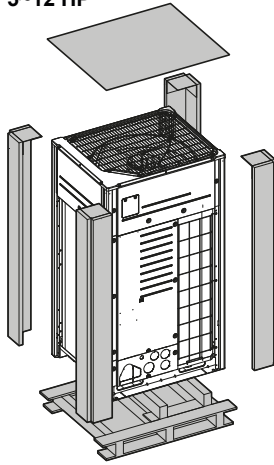


14~20 HP

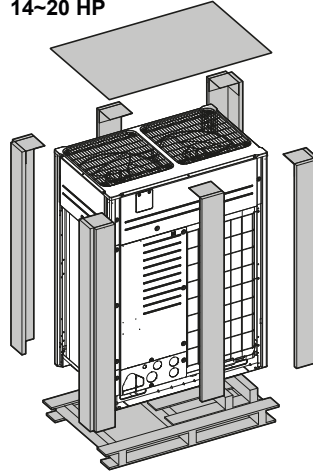


فك الملحقات من الوحدة الخارجية

٣-١٤


8~12 HP

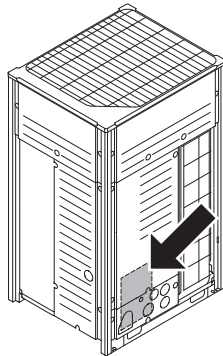

14~20 HP

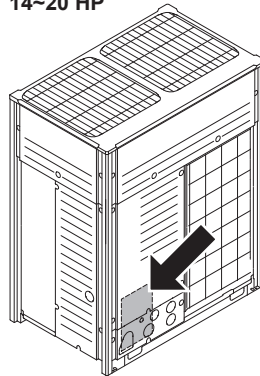





تأكد من توافر كل الملحقات في الوحدة.

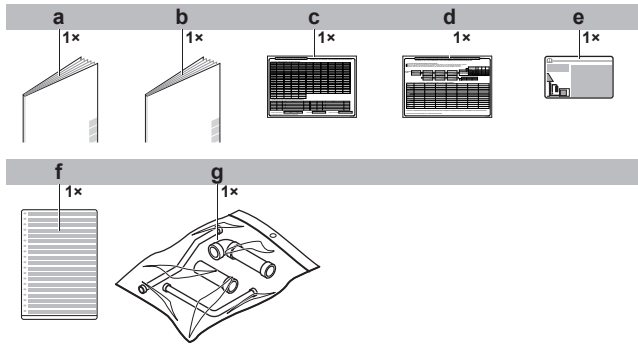

- a احتياطات السلامة العامة
b دليل التركيب ودليل التشغيل
c بطاقة شحن سائل التبريد الإضافي
d ملصق معلومات التركيب
e بطاقة الغازات المفطورة المسببة للاحتباس الحراري
f بطاقة الغازات المفطورة المسببة للاحتباس الحراري متعددة اللغات
g حقيبة ملحقات الأنابيب

الأنابيب الملحقة: قطر الأنابيب

٤-١٤

Øb	Øa	HP	الأنابيب الملحقة (ملم)
19.1	25.4	8	أنبوب الغاز ▪ التوصيل من الواجهة  ▪ التوصيل من الأسفل 
22.2		10	
28.6		12	
		14	
		16	
		18	
		20	
	9.5	8	أنبوب السائل ▪ التوصيل من الواجهة  ▪ التوصيل من الأسفل 
		10	
12.7	9.5	12	
	12.7	14	
		16	
15.9	12.7	18	أنبوب المعادل^(١) ▪ التوصيل من الواجهة  ▪ التوصيل من الأسفل 
		20	
	19.1	8	
		10	
22.2	19.1	12	
		14	
		16	
28.6	25.4	18	
		20	

فقط لطرازات RYMQ.

(١)

فقط لـ HP14~20


إشعار



إذا تم تشغيل الوحدة مع وجود دعامة النقل ملحقةً بها، فقد ينشأ عن ذلك اهتزاز أو ضجيج غير عادي.

يجب إزالة دعامة النقل المركبة فوق دعامة الضاغط لحماية الوحدة أثناء النقل. تابع كما هو موضح في الشكل والإجراء أدناه.

- 1 فك صمولة التثبيت برفق.
- 2 قم بإزالة دعامة النقل كما هو موضح في الشكل أدناه.
- 3 اربط صمولة التثبيت مرة أخرى.

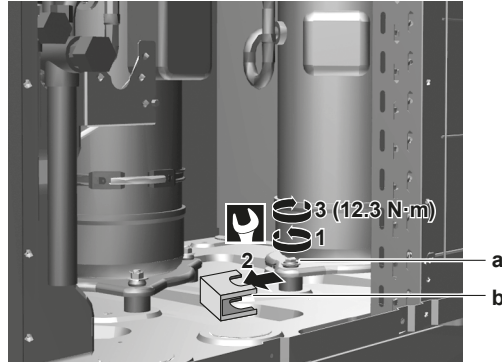

a صمولة
b دعامة النقل

١٥ عن الوحدات والخيارات

في هذا الفصل

51	 نظرة عامة: حول الوحدات والخيارات	15.1
51	 علامة تعريف: الوحدة الخارجية	15.2
52	 حول الوحدة الخارجية	15.3
52	 مخطط النظام	15.4
53	 دمج الوحدات والخيارات	15.5
53	 15.5.1 حول دمج الوحدات والخيارات	
53	 15.5.2 عمليات الدمج الممكنة للوحدات الداخلية	
54	 15.5.3 عمليات الدمج الممكنة للوحدات الخارجية	
55	 15.5.4 الخيارات الممكنة للوحدة الخارجية	

١-١٥ نظرة عامة: حول الوحدات والخيارات


يحتوي هذا الفصل على معلومات عن:

- تعريف الوحدة الخارجية
- مكان تركيب الوحدة الخارجية في مخطط النظام
- الوحدات الداخلية والخيارات التي يمكن دمج الوحدات الخارجية معها
- الوحدات الخارجية التي يجب استعمالها كوحدات مستقلة، والوحدات الخارجية التي يمكن دمجها


٢-١٥ علامة تعريف: الوحدة الخارجية

الموقع

5~12 HP

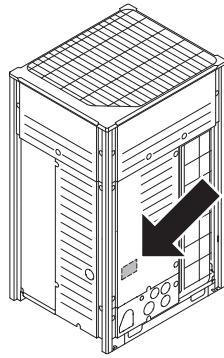

14~20 HP

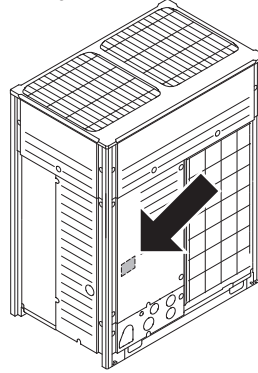

تعريف الطراز

مثال: R Y Y Q 18 U7 Y1 B [*]

الكود	الشرح
R	تبريد الهواء الخارجي
Y	Y = المضخة الحرارية (تدفئة مستمرة)
	X = المضخة الحرارية (لا تدفئة مستمرة)
Y	Y = وحدة زوجية فقط ^(١)
	M = وحدة متعددة فقط
Q	غاز التبريد R410A
18	فئة القدرة

الكود	الشرح
U7	تسلسل الطراز
Y1	مصدر التيار الكهربائي
B	السوق الأوروبية
[*]	تعريف بسيط لتغيير الطراز

(أ) بالنسبة للطراز RXYQ، لا يوجد قيد على استعماله كوحدة متعددة.

٣-١٥ حول الوحدة الخارجية

دليل التركيب هذا يخص نظام المضخة الحرارية VRV IV، الذي يُدار بمحول بالكامل. قائمة الطرازات:

الطراز	الوصف
RYYQ8~20 ^(أ)	طراز التدفئة المستمرة الفردي.
RYYQ22~54 ^(أ)	طراز التدفئة المستمرة المتعدد (يتكون من 2 أو 3 وحدات RYMQ).
RXYQ8~20	طراز التدفئة غير المستمرة الفردي.
RXYQ22~54	طراز التدفئة غير المستمرة المتعدد (يتكون من 2 أو 3 وحدات RXYQ).

(أ) توفر طرازات RYYQ راحة مستمرة أثناء تشغيل إزالة الصقيع.

تبعاً لنوع الوحدة الخارجية التي يتم اختيارها، سوف توجد أو لن توجد بعض الوظائف. وسوف تتم الإشارة إلى ذلك طوال دليل التركيب هذا ولغت انتباهكم إليه. وهناك ميزات معينة لا تتوفر إلا في طرازات معينة.

هذه الوحدات مصممة للتركيب الخارجي ومخصصة لاستعمالات المضخة الحرارية بما في ذلك الاستعمالات الهوائية الهوائية والاستعمالات الهوائية المائية.

هذه الوحدات (في الاستخدام الفردي لكل وحدة) لها قدرات تدفئة تتراوح من 25 إلى 63 كيلو واط وقدرات تبريد تتراوح من 22.4 إلى 56 كيلو واط. وفي الدمج المتعدد، يمكن أن تصل قدرة التدفئة حتى 168 كيلو واط وفي التبريد حتى 150 كيلو واط.

الوحدة الخارجية مصممة للعمل في وضع التدفئة في درجات حرارة محيطية تتراوح من -20° مئوية رطبة إلى 15.5° مئوية رطبة وفي وضع التبريد في درجات حرارة محيطية تتراوح من 5° مئوية جافة إلى 43° مئوية جافة.

U-لا يمكن دمج وحدات سلاسل مع T-وحدات سلاسل.

٤-١٥ مخطط النظام

معلومات




الشكل التوضيحي التالي يُعد مثالاً وقد لا يتطابق كلياً مع تخطيط النظام الخاص بك.

معلومات



ليس كل عمليات الدمج مسموحاً بها، ولمعرفة التوجيهات، انظر "٢-٥-١٥ عمليات الدمج الممكنة للوحدات الداخلية" [53].

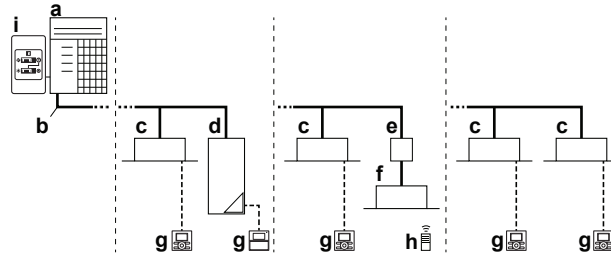

- a الوحدة الخارجية ذات المضخة الحرارية VRV IV
b أنابيب غاز التبريد
c الوحدة الداخلية ذات التمدد المباشر (VRV (DX
d هيدروبوكس (VRV LT (HXY080/125
e صندوق التفرع (مطلوب لتوصيل الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشر (RA) Residential (RA) أو (SA) Sky Air (DX)
f الوحدات الداخلية ذات التمدد المباشر (RA) Residential Air (DX) (RA)
g واجهة المستخدم (تخصص تبعاً لنوع الوحدة الداخلية)
h واجهة المستخدم (لاسلكية، تخصص تبعاً لنوع الوحدة الداخلية)
i مفتاح التحكم عن بعد في التحويل بين التبريد/التدفئة

دمج الوحدات والخيارات

0-10

معلومات



قد لا تتوفر خيارات معينة في دولتك.

حول دمج الوحدات والخيارات

10-0-10

إشعار



للتأكد من صحة إعداد النظام (الوحدة الخارجية + الوحدة (الوحدات) الداخلية)، يجب عليك الرجوع إلى أحدث البيانات الهندسية الفنية الخاصة بالمضخة الحرارية VRV IV.

يمكن دمج نظام المضخة الحرارية VRV IV مع أنواع مختلفة من الوحدات الداخلية وهو مصمم للاستخدام مع R410A فقط.

للتعرف على الوحدات المتاحة، يمكنك الرجوع إلى كتالوج المنتج الخاص بالطراز VRV IV.

يتم إعطاء لمحة عامة عن عمليات الدمج المسموح بها للوحدات الداخلية والوحدات الخارجية. ليست كل عمليات الدمج مسموحاً بها. وهي تخضع لقواعد معينة (الدمج بين الوحدات الخارجية والداخلية، واستخدام وحدة خارجية واحدة، واستخدام وحدة خارجية متعددة، وعمليات الدمج بين الوحدات الداخلية، إلخ). وهذه القواعد مذكورة في البيانات الهندسية الفنية.

عمليات الدمج الممكنة للوحدات الداخلية

10-0-2

بوجه عام، يمكن توصيل النوع التالي من الوحدات الداخلية بنظام المضخة الحرارية VRV IV. هذه القائمة غير حصرية وتعتمد على عمليات الدمج بين كل من طراز الوحدة الخارجية وطراز الوحدة الداخلية.

- الوحدات الداخلية VRV ذات التمدد المباشر (DX) (استعمالات هوائية هوائية).
- الوحدات الداخلية SA/RA (Sky Air/Residential Air) ذات التمدد المباشر (DX) (استعمالات هوائية هوائية). يُشار إليها أيضاً بالوحدات الداخلية RA DX.
- هيدروبوكس (استعمالات هوائية هوائية): سلسلة HXY080/125 فقط.
- AHU (استعمالات هوائية هوائية): ينبغي تركيب أحد التركيبين التاليين:
 - مجموعة EKEQ + صندوق EKEQ
 - مجموعة EKEQVA + صندوق EKEQCBVE.
- ستارة الهواء (استعمالات هوائية هوائية). انظر جدول الدمج في دفتر البيانات للحصول على مزيد من المعلومات.

الوحدات الخارجية المستقلة الممكنة

التدفئة المستمرة	التدفئة غير المستمرة
RYYQ8	RXYQ8
RYYQ10	RXYQ10
RYYQ12	RXYQ12
RYYQ14	RXYQ14
RYYQ16	RXYQ16
RYYQ18	RXYQ18
RYYQ20	RXYQ20

عمليات الدمج القياسية الممكنة للوحدات الخارجية

معلومات



U-لا يمكن مشاركة وحدات سلاسل نفس دائرة تبريد T-وحدات سلاسل. رغم ذلك، يمكن ربط U-وحدات سلاسل كهربيًا T-وحدات سلاسل عبر F1/F2.

- RXYQ22~54 يتكون من وحدتين أو 3 وحدات RXYQ8~20.
- RYYQ22~54 يتكون من وحدتين أو 3 وحدات RYMQ8~20.
- لا يمكن دمج وحدات RYYQ8~20.
- لا يمكن استعمال وحدات RYMQ8~20 كوحدة خارجية مستقلة.

التدفئة المستمرة	التدفئة غير المستمرة
$RYYQ22 = RYMQ10 + 12$	$RXYQ22 = RXYQ10 + 12$
$RYYQ24 = RYMQ8 + 16$	$RXYQ24 = RXYQ8 + 16$
$RYYQ26 = RYMQ12 + 14$	$RXYQ26 = RXYQ12 + 14$
$RYYQ28 = RYMQ12 + 16$	$RXYQ28 = RXYQ12 + 16$
$RYYQ30 = RYMQ12 + 18$	$RXYQ30 = RXYQ12 + 18$
$RYYQ32 = RYMQ16 + 16$	$RXYQ32 = RXYQ16 + 16$
$RYYQ34 = RYMQ16 + 18$	$RXYQ34 = RXYQ16 + 18$
$RYYQ36 = RYMQ16 + 20$	$RXYQ36 = RXYQ16 + 20$
$RYYQ38 = RYMQ8 + 10 + 20$	$RXYQ38 = RXYQ8 + 10 + 20$
$RYYQ40 = RYMQ10 + 12 + 18$	$RXYQ40 = RXYQ10 + 12 + 18$
$RYYQ42 = RYMQ10 + 16 + 16$	$RXYQ42 = RXYQ10 + 16 + 16$
$RYYQ44 = RYMQ12 + 16 + 16$	$RXYQ44 = RXYQ12 + 16 + 16$
$RYYQ46 = RYMQ14 + 16 + 16$	$RXYQ46 = RXYQ14 + 16 + 16$
$RYYQ48 = RYMQ16 + 16 + 16$	$RXYQ48 = RXYQ16 + 16 + 16$
$RYYQ50 = RYMQ16 + 16 + 18$	$RXYQ50 = RXYQ16 + 16 + 18$
$RYYQ52 = RYMQ16 + 18 + 18$	$RXYQ52 = RXYQ16 + 18 + 18$
$RYYQ54 = RYMQ18 + 18 + 18$	$RXYQ54 = RXYQ18 + 18 + 18$

	معلومات
ارجع إلى البيانات الهندسية الفنية لمعرفة أحدث أسماء الخيارات.	

مجموعة تفريغ غاز التبريد

الوصف	اسم الطراز
الأنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد	KHRQ22M29H
	KHRQ22M64H
	KHRQ22M75H
وصلة مجموعة غاز التبريد	KHRQ22M20T
	KHRQ22M29T9
	KHRQ22M64T
	KHRQ22M75T

لاختيار أفضل مجموعة تفريغ، يرجى الرجوع إلى "١٧-٤-١ تحديد مجموعات تفريغ غاز التبريد" [69].

مجموعة الأنابيب متعددة التوصيلات الخارجية

عدد الوحدات الخارجية	اسم الطراز
2	BHFQ22P1007
3	BHFQ22P1517

محدد التبريد/التدفئة

للتحكم في تشغيل التبريد أو التدفئة من موقع مركزي، يمكن توصيل الخيار التالي:

الوصف	اسم الطراز
مفتاح التحويل بين التبريد/التدفئة	KRC19-26A
PCB التحويل بين التبريد/التدفئة	BRP2A81
مع صندوق تثبيت اختياري للمفتاح	KJB111A

مهايئ التحكم الخارجي (DTA104A61/62)

لإجراء تشغيل معين مع وجود مدخل خارجي قادم من تحكم مركزي، يمكن استعمال مهايئ التحكم الخارجي. يمكن إعطاء إرشادات (جماعية أو فردية) للتشغيل منخفض الضجيج والتشغيل ذو الاستهلاك المحدود للطاقة.

كابل مهايئ الكمبيوتر (*EKPCAB)

يمكنك القيام بعدة إعدادات ميدانية لتجهيز التشغيل خلال واجهة مستخدم الكمبيوتر الشخصي. لهذا الخيار، مطلوب كابل *EKPCAB وهو كابل مخصص لتوصيل الوحدة الخارجية. برنامج واجهة المستخدم متاح في هذا الرابط <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads>.

مجموعة الشرائط الحرارية

للحفاظ على فتحات التصريف سالكة دون انسداد في المناخات الباردة ذات الرطوبة العالية، يمكنك تركيب مجموعة شرائط حرارية. وإذا قمت بذلك، فيجب عليك أيضاً تركيب مجموعة لوحات الدوائر المطبوعة الخاصة بالشرائط الحرارية.

الوصف	اسم الطراز
مجموعة الشرائط الحرارية للطراز الذي تبلغ قدرته 8 ~ 12 HP	EKBPH012TA
مجموعة الشرائط الحرارية للطراز الذي تبلغ قدرته 14 ~ 20 HP	EKBPH020TA

انظر أيضًا: "١٦-٢ متطلبات مكان التركيب الإضافية للوحدة الخارجية في المناخات الباردة" [59].

طلب لوحة الدوائر المطبوعة (EKR1AHTA)

لتمكين التحكم في استهلاك الطاقة بواسطة المدخلات الرقمية يجب عليك تركيب طلب لوحة الدوائر المطبوعة.

للاطلاع على تعليمات التركيب، راجع دليل تركيب طلب لوحة الدوائر المطبوعة والكتاب الملحق للمعدة الاختيارية.

١٦ تركيب الوحدة

في هذا الفصل

57	16.1 تجهيز مكان التركيب
57	16.1.1 متطلبات مكان التركيب للوحدة الخارجية
59	16.1.2 متطلبات مكان التركيب الإضافية للوحدة الخارجية في المناخات الباردة
60	16.1.3 ضمان السلامة ضد تسرب غاز التبريد
62	16.2 فتح الوحدة
62	16.2.1 حول فتح الوحدة
62	16.2.2 فتح الوحدة الخارجية
63	16.2.3 فتح صندوق المفاتيح بالوحدة الخارجية
63	16.3 تثبيت الوحدة الخارجية
63	16.3.1 توفير هيكل التركيب

١-١٦ تجهيز مكان التركيب

١-١-١٦ متطلبات مكان التركيب للوحدة الخارجية

- وفر مساحة كافية حول الوحدة للصيانة ودوران الهواء.
- تأكد من أن موقع التركيب يتحمل وزن الوحدة واهتزازها.
- تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية. لا تسد أي فتحة من فتحات التهوية.
- تأكد من استواء الوحدة.
- اختر مكانًا يمكن فيه تجنب المطر قدر الإمكان.
- اختر مكان الوحدة بحيث لا يتسبب الصوت الصادر عن الوحدة في إزعاج أحد، ويتم اختيار المكان وفقًا للتشريعات المعمول بها.
- لا تتركب الوحدة في الأماكن التالية:
- في الأجواء المحتمل حدوث انفجار فيها.
- في الأماكن التي توجد فيها آلات تنبعث منها موجات كهرومغناطيسية. فقد تعترض الموجات الكهرومغناطيسية نظام التحكم، وتتسبب في تعطل الجهاز.
- في الأماكن التي يوجد فيها خطر اندلاع حريق بسبب تسرب غازات قابلة للاشتعال (على سبيل المثال: التتر أو البنزين) أو ألياف كربون أو غبار قابل للاشتعال.
- في الأماكن التي يتم فيها إنتاج غاز أكال (مثال: غاز حامض الكبريت). قد يتسبب تآكل الأنابيب النحاسية أو الأجزاء الملحومة إلى تسرب غاز التبريد.
- في الأماكن التي قد يوجد فيها رذاذ أو رشاش أو بخار زيوت معدنية في الجو. قد تتلف الأجزاء البلاستيكية وتسقط أو تتسبب في تسرب المياه.

إشعار




هذا منتج من الفئة "أ". وفي أي بيئة محلية، قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تشويش على الراديو وفي هذه الحالة قد يطلب من المستخدم اتخاذ تدابير ملائمة.

إشعار



قد تتسبب المعدات الموضحة في هذا الدليل في حدوث ضوضاء إلكترونية ناتجة عن طاقة التردد اللاسلكي. يتوافق الجهاز مع المواصفات المصممة لتوفير حماية معقولة ضد هذا التداخل. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تثبيت معين. ولذلك يوصى بتركيب المعدات والأسلاك الكهربائية بطريقة تجعلهم يحافظون على مسافة مناسبة من أجهزة الأستريو وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وما إلى ذلك.

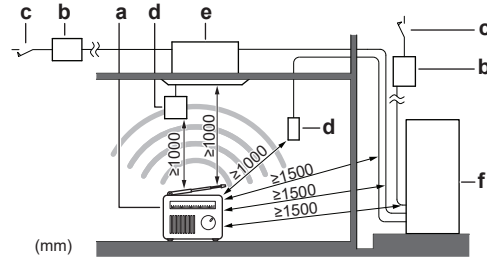

- a الكمبيوتر الشخصي أو الراديو
b منضهر
c واقى التسرب الأرضي
d واجهة المستخدم
e الوحدة الداخلية (لأغراض توضيحية فقط)
f الوحدة الخارجية

- في الأماكن ذات الاستقبال الضعيف، حافظ على مسافة 3 م أو أكثر لتجنب الاضطراب الكهرومغناطيسي للأجهزة الأخرى واستخدم أنابيب مجاري لخطوط الطاقة والإرسال.

تحذير



لا يمكن لعامة الناس الوصول إلى الجهاز، قم بتركيبه في منطقة آمنة بشكل محمي من الوصول السهل.
هذه الوحدة، كل من الداخلية والخارجية، مناسبة للتركيب في بيئة تجارية وبيئة صناعة خفيفة.


- عند التركيب، ضع في الاعتبار الرياح القوية أو الأعاصير أو الزلازل، حيث قد يؤدي التركيب الخاطئ إلى انقلاب الوحدة.
- تأكد من أنه في حالة حدوث تسرب للمياه، لا يحدث أي تلف لمكان التركيب أو الأماكن المحيطة به.
- عند تركيب الوحدة في غرفة صغيرة، اتخذ ما يلزم من تدابير لكيلا يتجاوز تركيز غاز التبريد حدود السلامة المسموح بها في حالة حدوث تسرب غاز التبريد، ارجع إلى "نبذة عن السلامة في مواجهة تسربات سائل التبريد" [60].

تحذير



يُمكن أن تؤدي تركيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص الأكسجين.


- تأكد من أن مدخل الهواء بالوحدة لا يتم وضعه قبالة اتجاه الرياح الرئيسي، حيث إن الرياح الأمامية ستحدث اضطراباً في تشغيل الوحدة. إذا لزم الأمر، استخدم حاجزاً لإعاقة الرياح.
 - تأكد من عدم تسبب المياه في أي تلف للموضع عن طريق إضافة مصارف للمياه في الأساسات ومنع انحباس المياه في المبنى.
 - التركيب بجانب البحر. تأكد من أن الوحدة الخارجية ليست معرضة لرياح البحر بشكل مباشر. وهذا لمنع التآكل الذي يحدث بسبب مستويات الأملاح المرتفعة في الهواء، مما قد يتسبب في تقصير عمر الوحدة.
 - ركّب الوحدة الخارجية بعيداً عن رياح البحر المباشرة.
- مثال: خلف البناء.

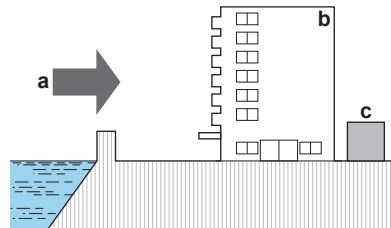

- a رياح البحر
b البناء
c الوحدة الخارجية

إذا كانت الوحدة الخارجية معرضة لرياح البحر المباشرة، فقم بتركيب سترة واقية ضد الرياح.

- ارتفاع الحاجز الواقي من الرياح ≤ 1.5 ضعف ارتفاع الوحدة الخارجية
- مراعاة متطلبات مساحة الخدمة عند تثبيت السترة الواقية.

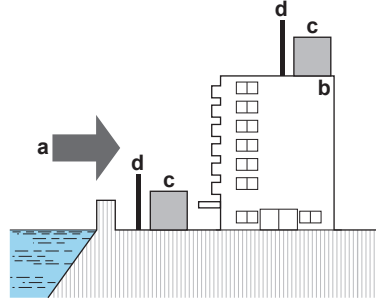

a رياح البحر
b البناء
c الوحدة الخارجية
d السترة الواقية

- تم أخذ جميع أطوال الأنابيب والمسافات في الاعتبار (انظر "٥-١-١٧ حول طول الأنابيب" [70]).

متطلبات مكان التركيب الإضافية للوحدة الخارجية في المناخات الباردة

٢-١-١٦


إشعار



عند تشغيل الوحدة في درجة حرارة محيطية خارجية منخفضة، تأكد من اتباع الإرشادات المبينة أدناه.

- لمنع التعرض للرياح والثلوج، قم بتركيب لوحة حاجز صد في جانب الهواء للوحدة الخارجية:

في المناطق التي تساقط فيها الثلوج بغزارة، من المهم جدًا اختيار مكان التركيب حيث لا يؤثر فيه الثلج على الوحدة. إذا كان من المحتمل حدوث تساقط جانبي للثلوج، فتأكد من أن ملف المبادل الحراري لا يتأثر بالثلوج. إذا لزم الأمر، قم بتركيب غطاء أو ساتر ضد الثلج وقاعدة للوحدة.

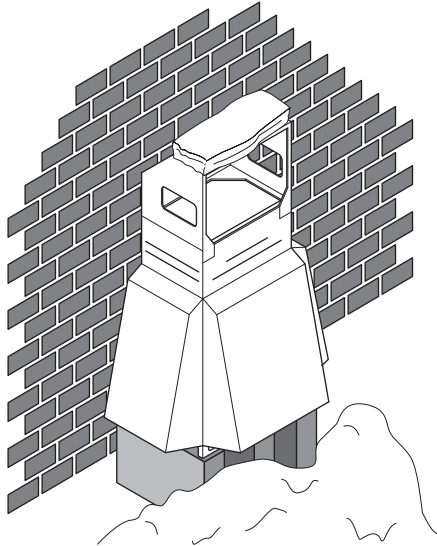

معلومات



للحصول على إرشادات حول كيفية تركيب غطاء الثلج، اتصل بالوكيل المحلي لديك.

إشعار




عند تركيب غطاء الثلج، لا تعرقل تدفق الهواء للوحدة.

إشعار



عند تشغيل الوحدة في درجة حرارة خارجية منخفضة مع ظروف الرطوبة العالية، تأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على فتحات التصريف بالوحدة سالكة دون انسداد باستخدام الأدوات المناسبة.

في التدفئة:

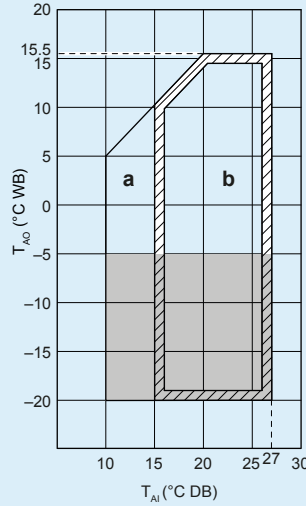

a نطاق تهيئة التشغيل

b نطاق التشغيل

T_{Ai} درجة الحرارة الداخلية المحيطة

T_{AO} درجة الحرارة الخارجية المحيطة

إذا كان من اللازم تشغيل الوحدة لمدة 5 أيام في هذه المنطقة ذات الرطوبة العالية (<90%)، توصي Daikin بتركيب مجموعة الشرائط الحرارية الاختيارية (EKBPH012TA) أو (EKBPH020TA) للحفاظ على فتحات التصريف سالكة دون انسداد.

ضمان السلامة ضد تسرب غاز التبريد


٣-١-١٦

حول السلامة ضد تسرب غاز التبريد

يجب على فني التركيب وأخصائي النظام ضمان السلامة ضد التسرب وفقاً للتشريعات أو المعايير المحلية. قد تكون المعايير التالية قابلة للتطبيق إذا لم تكن هناك تشريعات محلية. هذا النظام يستعمل R410A كغاز تبريد. وغاز R410A نفسه هو غاز تبريد آمن تماماً غير سام وغير قابل للاحتراق. ومع ذلك، يجب الحرص على ضمان تركيب النظام في غرفة تكون كبيرة بدرجة كافية. وهذا يضمن عدم تجاوز الحد الأقصى لتركيز غاز التبريد، وذلك في حالة حدوث، وهو بعيد الاحتمال، تسرب كبير في النظام وذلك وفقاً للتشريعات والمعايير المحلية المعمول بها.

حول الحد الأقصى للتركيز

الحد الأقصى لشحن مائع التبريد وحساب الحد الأقصى لتركيز مائع التبريد يتناسبان طردياً مع المساحة التي يشغلها البشر والتي قد يتسرب إليها. وحدة قياس التركيز هي kg/m^3 (الوزن في kg من غاز التبريد 1 m^3 من المساحة المشغولة). يلزم الامتثال للوائح والمعايير السارية محلياً للحد الأقصى من مستوى التركيز المسموح به.

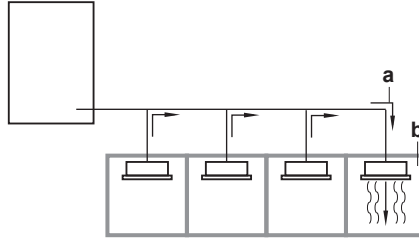

a اتجاه تدفق غاز التبريد
b الغرفة التي حدث فيها تسرب غاز التبريد (تدفق كل غاز التبريد من النظام)

انتبه بشكل خاص إلى بعض الأماكن مثل الطوابق التحتية وغيرها، التي يمكن أن يتراكم فيها غاز التبريد، حيث إن غاز التبريد أثقل من الهواء.

فحص الحد الأقصى للتركيز

افحص الحد الأقصى للتركيز وفقاً للخطوات من 1 إلى 4 أدناه واتخذ كل ما يلزم من إجراءات للالتزام بذلك.

1 احسب كمية غاز التبريد (كجم) التي تم شحنها في كل نظام على حدة.



الصيغة	A+B=C
A	كمية غاز الشحن في نظام الوحدة الواحدة (كمية غاز التبريد التي يتم شحن النظام بها قبل ترك المصنع)
B	كمية الشحن الإضافية (كمية غاز التبريد التي تمت إضافتها في مكان التركيب)
C	إجمالي كمية غاز التبريد (كجم) الموجودة في النظام

إشعار



إذا تم تقسيم مرفق تبريد واحد إلى نظامي تبريد منفصلين تمامًا، فاستخدم كمية غاز التبريد التي يتم بها شحن كل نظام على حدة.

2 احسب مساحة الغرفة (م³) التي يتم تركيب الوحدة الداخلية فيها. في مثل الحالة التالية، احسب حجم (E)، (D) باعتبارها غرفة واحدة أو باعتبارها الغرفة الأصغر.

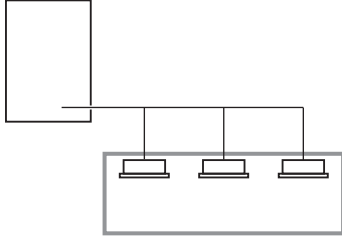D	حيث لا يوجد تقسيمات لغرف أصغر: 
E	حيث يوجد تقسيم للغرفة بها فتحة كبيرة بما فيه الكفاية تسمح بتدفق حر للهواء خروجاً ودخولاً. 

a فتحة بين الغرف. في حالة وجود فتحات فوق الباب وأسفله، حجم كل منها يساوي 0.15% أو أكثر من مساحة الأرضية.
b تقسيم الغرفة

3 احسب كثافة غاز التبريد باستخدام نتائج العمليات الحسابية التي تمت في الخطوات 1 و 2 أعلاه. إذا كانت نتيجة العملية الحسابية أعلاه تتجاوز الحد الأقصى للتركيز، فعندئذٍ يجب عمل فتحة تهوية إلى الغرفة المجاورة.

الصيغة	F/G≤H
F	إجمالي كمية غاز التبريد الموجودة في نظام التبريد
G	حجم (م³) أصغر غرفة تم فيها تركيب الوحدة الداخلية
H	الحد الأقصى للتركيز (كجم/م³)

4 احسب كثافة غاز التبريد التي تغطي مساحة الغرفة التي يتم فيها تركيب الوحدة الداخلية والغرفة المجاورة. ركب فتحات التهوية في أبواب الغرف المجاورة حتى تكون كثافة غاز التبريد أقل من الحد الأقصى للتركيز.

٢-١٦ فتح الوحدة

١-٢-١٦ حول فتح الوحدة

في أوقات معينة، ستحتاج لفتح الوحدة. مثال:

- عند توصيل الأسلاك الكهربائية
- عند إصلاح أو صيانة الوحدة

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء
لا تترك الوحدة دون رقيب عند إزالة غطاء الصيانة.



٢-٢-١٦ فتح الوحدة الخارجية

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء





خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة



8~12 HP

14~20 HP

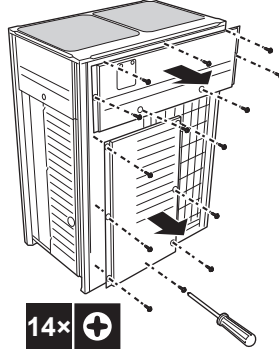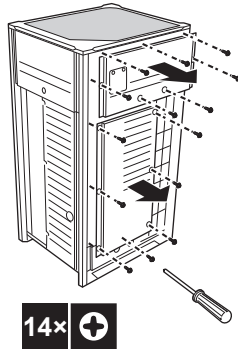


بعد فتح الألواح الأمامية، يمكن الوصول إلى صندوق المفاتيح. انظر "٢-٢-١٦ فتح صندوق المفاتيح بالوحدة الخارجية" [63].

لأغراض الخدمة، مطلوب الوصول إلى الأزرار الانضغاطية الموجودة على لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية PCB. للوصول إلى هذه الأزرار الانضغاطية، لا داعي لفتح غطاء صندوق المفاتيح. انظر "٢-٢-١٩ الوصول إلى مكونات الإعدادات الميدانية" [121].

إشعار




لا تستخدم قوة مفرطة عند فتح غطاء صندوق المفاتيح. فالقوة المفرطة قد تؤدي إلى تشوه الغطاء، مما يؤدي إلى دخول الماء، الأمر الذي يسبب عطلاً في المعدات.

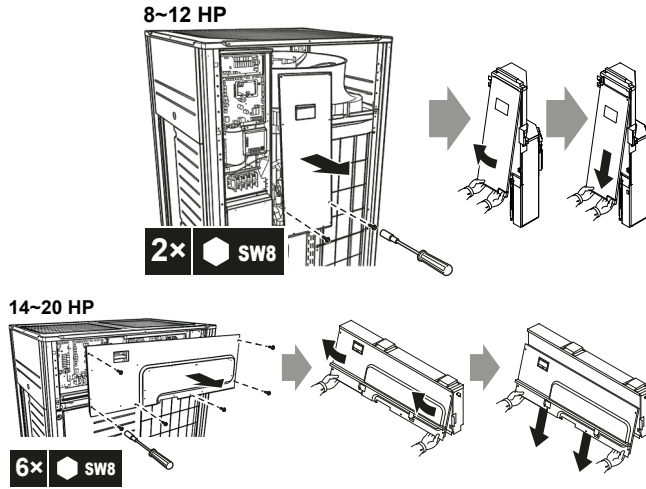

إشعار



عند إغلاق غطاء صندوق المفاتيح، تأكد من أن مادة منع التسرب على الجانب الخلفي السفلي من الغطاء غير محشورة وتميل نحو الداخل (انظر الشكل أدناه).



a غطاء صندوق المفاتيح
b الجانب الأمامي
c الكتلة الطرفية لمصدر التيار الكهربائي
d مادة منع التسرب
e قد يدخل غبار ورطوبة
غير مسموح به ✗
مسموح به ✓

تثبيت الوحدة الخارجية

٣-١٦

توفير هيكل التركيب

١-٣-١٦

تأكد من تركيب الوحدة بشكل مستو على قاعدة قوية بشكل كافٍ لمنع الاهتزاز والضجيج.

إشعار




- عند الحاجة إلى زيادة ارتفاع تركيب الوحدة، لا تستخدم حوامل لدعم الأركان فقط.
- الحوامل الموجودة أسفل الوحدة يجب أن يكون عرضها 100 مم على الأقل.

إشعار




يجب ألا يقل ارتفاع الأساس عن 150 ملم من الأرض. وفي المناطق التي تتساقط فيها الثلوج بغزارة، ينبغي زيادة هذا الارتفاع حتى يصل إلى متوسط مستوى الثلج المتوقع، تبعاً لمكان التركيب ووضعه.

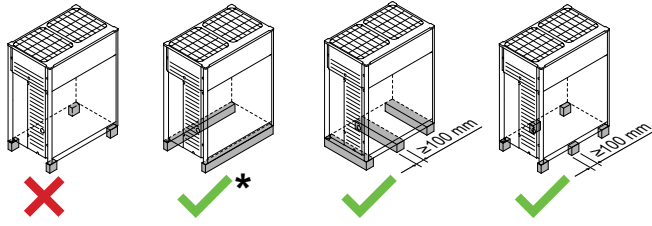

✗ غير مسموح به
✓ مسموح به (*) = التركيب المفضل


- التركيب المفضل يكون على أساس طولي صلب (دعامة من الصلب أو الإسمنت) والتأكد من أن القاعدة الموجودة أسفل الوحدة أكبر من المنطقة الرمادية اللون. يجب أن يكون الأساس أكبر من المنطقة المميزة باللون الرمادي.

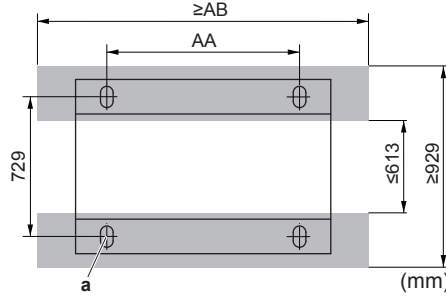

الحد الأدنى للأساس
a نقطة الربط (×4)

AB	AA	HP
992	766	12~8
1302	1076	20~14


- ثبت الوحدة في مكانها باستخدام أربع مسامير تثبيت M12. • من الأفضل ربط مسامير القاعدة حتى يظل طولها على ارتفاع 20 مم فوق سطح القاعدة.



إشعار



- جهاز قناة تصريف للمياه في جميع أنحاء الأساس لتصريف مياه الصرف من جميع أنحاء الوحدة. سيتجمد الماء الذي تم تصريفه من الوحدة الخارجية خلال عملية التدفئة وفي ظل وجود درجات الحرارة الخارجية سلبية. وإذا لم يتم الاعتناء بتصريف المياه، فإن المنطقة المحيطة بالوحدة قد تكون زلقة جداً.
- عند التركيب في بيئة تساعد على التآكل، استخدم صمولة مع فلكة بلاستيكية (a) لحماية جزء ربط صمولة من الصدأ.



١٧ تثبيت الأنابيب

في هذا الفصل

65	17.1 تجهيز أنابيب غاز التبريد
65	17.1.1 متطلبات أنابيب غاز التبريد
66	17.1.2 عزل أنابيب غاز التبريد
66	17.1.3 تحديد حجم الأنابيب
69	17.1.4 تحديد مجموعات تفرع غاز التبريد
70	17.1.5 حول طول الأنابيب
71	17.1.6 طول الأنابيب: VRV DX فقط
74	17.1.7 طول الأنابيب: VRV DX و هيدرووكس
76	17.1.8 طول الأنابيب: RA DX و VRV DX
77	17.1.9 طول الأنابيب: وحدة المعالجة الهوائية
79	17.1.10 الوحدات الخارجية المتعددة: النماذج المتاحة
80	17.2 توصيل أنابيب غاز التبريد
80	17.2.1 حول توصيل أنابيب غاز التبريد
81	17.2.2 احتياطات لازمة عند توصيل أنابيب غاز التبريد
81	17.2.3 الوحدات الخارجية المتعددة: الفتحات القابلة للزئ
82	17.2.4 تحديد مسار أنابيب غاز التبريد
82	17.2.5 توصيل أنابيب غاز التبريد إلى الوحدة الخارجية
83	17.2.6 توصيل مجموعة الأنابيب متعددة التوصيلات
83	17.2.7 توصيل مجموعة تفرع غاز التبريد
84	17.2.8 الوقاية ضد التلوث
85	17.2.9 لحام نهاية الأنابيب
85	17.2.10 استخدام الصمام الحابس وفتحة الخدمة
87	17.2.11 إزالة الأنابيب الضيقة
89	17.3 فحص أنابيب غاز التبريد
89	17.3.1 حول فحص أنابيب غاز التبريد
90	17.3.2 فحص أنابيب غاز التبريد: إرشادات عامة
90	17.3.3 فحص أنابيب غاز التبريد: الإعداد
91	17.3.4 إجراء اختبار التسرب
91	17.3.5 إجراء التجفيف الفراغي
92	17.3.6 عزل أنابيب غاز التبريد
93	17.4 شحن مانع التبريد
93	17.4.1 احتياطات لازمة عند شحن غاز التبريد
93	17.4.2 حول شحن غاز التبريد
94	17.4.3 لتحديد كمية المبرد الإضافية
97	17.4.4 شحن غاز التبريد: المخطط
99	17.4.5 شحن غاز التبريد
101	17.4.6 الخطوة 6أ: شحن غاز التبريد تلقائياً
103	17.4.7 الخطوة 6ب: شحن غاز التبريد يدوياً
104	17.4.8 أكواد الخطأ عند شحن غاز التبريد
104	17.4.9 فحوصات بعد شحن غاز التبريد
105	17.4.10 تثبيت بطاقة الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري

١-١٧ تجهيز أنابيب غاز التبريد

١-١-١٧ متطلبات أنابيب غاز التبريد

إشعار



يتطلب غاز التبريد R410A احتياطات صارمة للحفاظ على نظافة النظام وجفافه وإحكام إغلاقه.

- النظافة والجفاف: ينبغي منع المواد الغريبة (بما في ذلك الزيوت المعدنية أو الرطوبة) من الاختلاط في النظام.
- إحكام الإغلاق: لا يحتوي R410A على أي كلور، ولا يدمر طبقة الأوزون، ولا يقلل من حماية الأرض ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة. يمكن أن يساهم R410A في تأثير الصوتيات الزجاجية إذا تم إطلاقه في الهواء. ولذلك ينبغي أن نولي عناية خاصة بالتحقق من إحكام التركيب.

إشعار



قد تكون الأنابيب والأجزاء الحاوية للضغط مناسبة لغاز التبريد. استخدم النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك لأنابيب غاز التبريد.

- استخدم فقط النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك.
- يجب أن تكون المواد الغريبة داخل الأنابيب (بما في ذلك الزيوت الخاصة بالتركيب) ≥ 30 ملجم/10 م.
- درجة الصلابة: استخدم أنابيب بدرجة صلابة تتوافق مع قطر الأنبوب كما هو مدرج في الجدول أدناه.

الأنبوب Ø	درجة صلابة مادة الأنابيب
≥ 15.9 مم	O (ملدن)
≤ 19.1 مم	1/2H (نصف صلب)

- تم أخذ جميع أطوال الأنابيب والمسافات في الاعتبار (انظر "١٧-٥ حول طول الأنابيب" 70).

عازل أنابيب غاز التبريد

٢-١-١٧


- استخدم رغوة البولي إيثيلين كمادة عازلة:
- مع معدل انتقال حراري يتراوح بين 0.041 و 0.052 واط لكل متر كلفن (0.035 و 0.045 كيلو كالوري/متر.ساعة درجة مئوية)
- مع مقاومة الحرارة التي تبلغ على الأقل 120 درجة مئوية
- سمك العازل:

درجة الحرارة المحيطة	الرطوبة	أقل سمك
≥ 30 درجة مئوية	75% إلى 80% رطوبة نسبية	15 مم
< 30 درجة مئوية	$\leq 80\%$ رطوبة نسبية	20 مم

تحديد حجم الأنابيب

٣-١-١٧

حدد الحجم المناسب باستخدام الجداول التالية للتوصيلات إلى وحدات DX الداخلية، وAHU، وهيدروبوكس (الشكل المرجعي لغرض البيان فقط).

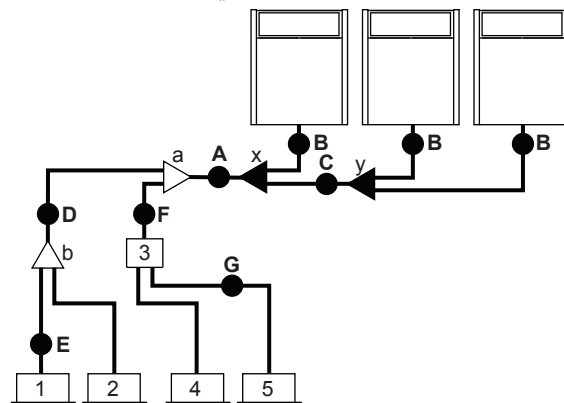

- 1، 2 الوحدة الداخلية VRV DX
- 3 صندوق محدد التفريع (*BP)
- 4، 5 الوحدة الداخلية RA DX
- A~G الأنابيب
- a، b مجموعة التفريع الداخلي
- x و y مجموعة التوصيلات المتعددة الخارجية

A، B، C: الأنابيب بين الوحدة الخارجية ومجموعة تفريع غاز التبريد (الأولى)

اختر من الجدول التالي وفقاً لنوع القدرة الإجمالية للوحدة الخارجية، الموصلة تازلياً.

نوع قدرة الوحدة الخارجية (HP)		حجم القطر الخارجي للأنبوب [مم]
		أنبوب الغاز
		أنبوب السائل
8		19.1
10		22.2
16~12		28.6
22~18		28.6
24		34.9
34~26		34.9
54~36		41.3

D: الأنابيب بين مجموعات تفريغ غاز التبريد

اختر من الجدول التالي وفقاً لنوع القدرة الإجمالية للوحدة الداخلية، الموصلة تنازلياً لا تدع أنابيب التوصيل تتجاوز حجم أنابيب غاز التبريد المختار حسب اسم طراز النظام العام.

مؤشر قدرة الوحدة الداخلية		حجم القطر الخارجي للأنبوب (مم)
		أنبوب الغاز
		أنبوب السائل
150>		15.9
x<200≥150		19.1
x<290≥200		22.2
x<420≥290		28.6
x<640≥420		34.9
x<920≥640		41.3
920≤		

مثال:


- القدرة الدنيا للأنبوب "E" = مؤشر قدرة الوحدة 1
- القدرة الدنيا للأنبوب "D" = مؤشر قدرة الوحدة 1 + مؤشر قدرة الوحدة 2

E: الأنابيب بين مجموعة تفريغ غاز التبريد والوحدة الداخلية

يجب أن يكون حجم الأنابيب الخاصة بالتوصيل المباشر إلى الوحدة الداخلية هو نفس حجم توصيل الوحدة الداخلية (في حال كانت الوحدة الداخلية من نوع VRV DX أو هيدروبوكس).

مؤشر قدرة الوحدة الداخلية		حجم القطر الخارجي للأنبوب (مم)
		أنبوب الغاز
		أنبوب السائل
50~15		12.7
140~63		15.9
200		19.1
250		22.2

- عندما يكون طول الأنبوب المكافئ بين الوحدات الخارجية والداخلية هو 90 م أو أكثر، يجب زيادة حجم الأنابيب الرئيسية (لكل من جانب الغاز وجانب السائل). وتبعاً لطول الأنابيب، قد تنخفض القدرة، لكن حتى في مثل هذه الحالة، لابد من زيادة حجم الأنابيب الرئيسية. يمكن العثور على مزيد من المواصفات في كتاب البيانات الهندسية الفنية.

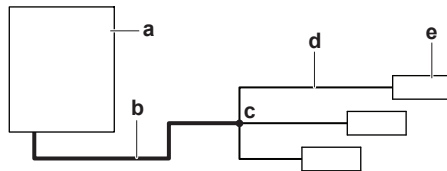

- a الوحدة الخارجية
b الأنابيب الرئيسية (تمديد إذا كان طول الأنابيب المعادلة ≤ 90 م)
c مجموعة تفريغ غاز التبريد الأولى
d الأنابيب بين مجموعة تفريغ غاز التبريد والوحدة الداخلية
e الوحدة الداخلية

ضبط الحجم		
فئة HP		حجم القطر الخارجي للأنبوب (مم)
		أنبوب الغاز أنبوب السائل
8		12.7 ← 9.5
		22.2 ← 19.1
10		^(a) 25.4 ← 22.2
		^(b) 28.6
12+14		15.9 ← 12.7
		^(a) 31.8 ← 28.6
16		19.1 ← 15.9
		^(b) 34.9
22~18		22.2 ← 19.1
		^(a) 38.1 ← 34.9
24		^(b) 41.3
34~26		
54~36		

^(a) إذا كان حجم الضبط غير متوفر، يجب عليك استخدام الحجم القياسي. فالمقاسات الأكبر من مقاس الضبط غير مسموح بها. ولكن حتى لو استخدمت المقاس العادي، مسموح بأن يكون طول الأنابيب المكافئ أكبر من 90 م.
^(b) غير مسموح بمقاس ضبط الأنابيب.

- يجب أن يكون سمك أنابيب غاز التبريد متوافقاً مع التشريعات المعمول بها. يجب أن يكون الحد الأدنى لسمك أنابيب R410A وفقاً للجدول أدناه.

Ø (قطر) الأنبوب (مم)	أدنى سمك t (مم)
6.4/9.5/12.7	0.80
15.9	0.99
19.1/22.2	0.80
28.6	0.99
34.9	1.21
41.3	1.43

- إذا لم تكن أحجام الأنابيب المطلوبة (الأحجام بالبوصة) متاحة، فإنه يُسمح أيضاً باستخدام أقطار أخرى (الأحجام بالمليمتر)، ما أخذ التالي في الاعتبار:
 - حدد حجم الأنبوب الأقرب إلى الحجم المطلوب.
 - استخدم المهايئات الملائمة للتبديل من الأنابيب المتاحة بحجم البوصة إلى المتاحة بحجم مم (تجهيز ميداني).
 - يجب تعديل حساب غاز التبريد الإضافي على النحو الوارد في "٣-٤-١٧" لتحديد كمية المبرد الإضافية" [94].

F: الأنابيب بين مجموعة تفريغ غاز التبريد وصندوق تحديد التفريغ (صندوق BP)

يجب أن يكون حجم الأنابيب الخاصة بالتوصيل المباشر في صندوق تحديد التفريغ (*BP) تبعاً للقدرة الإجمالية للوحدات الداخلية الموصلة (فقط في حال تم توصيل الوحدات الداخلية (RA DX)).

مؤشر القدرة الإجمالية للوحدات الداخلية الموصلة		حجم القطر الخارجي للأنبوب (ملم)
		أنبوب الغاز
		أنبوب السائل
62~20		12.7
149~63		9.5
208~150		19.1

مثال:

القدرة الدنيا للأنبوب "F" = [مؤشر قدرة الوحدة 4] + [مؤشر قدرة الوحدة 5]

G: الأنابيب بين صندوق تحديد التفريع (صندوق BP) والوحدة الداخلية RA DX

فقط في حالة توصيل الوحدات الداخلية RA DX.

مؤشر قدرة الوحدة الداخلية		حجم القطر الخارجي للأنبوب (ملم)
		أنبوب الغاز
		أنبوب السائل
30, 25, 20		9.5
50		12.7
60		9.5
71		15.9

تحديد مجموعات تفريع غاز التبريد

٤-١-١٧

مجموعات غاز التبريد

لنموذج الأنابيب، ارجع إلى "٣-١-١٧ تحديد حجم الأنابيب" [66].

- عند استخدام وصلات مجموعة غاز التبريد في التفريعة الأولى التي تُحسب من جانب الوحدة الخارجية، اختر من الجدول التالي وفقاً لقدرة الوحدة الخارجية (مثال: وصلة مجموعة غاز التبريد "a").

نوع قدرة الوحدة الخارجية (HP)	مجموعة تفريع المبرد
8+10	KHRQ22M29T9
22~12	KHRQ22M64T
54~24	KHRQ22M75T

- بالنسبة لوصلات مجموعات غاز التبريد بخلاف التفريعة الأولى (مثال: وصلة مجموعة غاز التبريد "ب")، حدد طراز مجموعة التفريع المناسب تبعاً لمؤشر القدرة الإجمالية لجميع الوحدات الداخلية التي تم توصيلها بعد تفريعة غاز التبريد.

مؤشر قدرة الوحدة الداخلية	مجموعة تفريع المبرد
200>	KHRQ22M20T
x<290≥200	KHRQ22M29T9
x<640≥290	KHRQ22M64T
640≤	KHRQ22M75T

- بالنسبة للأنابيب الرئيسية لمجموعة غاز التبريد، اختر من الجدول التالي وفقاً للقدرة الإجمالية لجميع الوحدات الداخلية التي تم توصيلها أسفل الأنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد.

مؤشر قدرة الوحدة الداخلية	مجموعة تفريع المبرد
200>	KHRQ22M29H
x<290≥200	
x<640≥290	KHRQ22M64H ^(a)

مؤشر قدرة الوحدة الداخلية	مجموعة تفرع المبرد
640≤	KHRQ22M75H

(a) إذا كان حجم الأنبوب الموجود فوق الأنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد يبلغ قطره 34.9 مم أو أكثر، فعندئذ يكون KHRQ22M75H مطلوباً.

معلومات



يمكن توصيل 8 تفرعات بحد أقصى بالرأس.

- كيفية اختيار مجموعة الأنابيب متعددة التوصيلات الخارجية. اختر من الجدول التالي وفقاً لعدد الوحدات الخارجية.

عدد الوحدات الخارجية	اسم مجموعة التفرع
2	BHFQ22P1007
3	BHFQ22P1517

طرازات RYYQ22~54، التي تتكون من وحدتين أو ثلاث وحدات RYMQ، تتطلب نظاماً ثلاثي الأنابيب. ويوجد أنبوب معادل إضافي لمثل هذه الوحدات (بالإضافة إلى أنابيب الغاز والسائل التقليدية). ولا يوجد الأنبوب المعادل هذا لوحدة RYYQ8~20 أو RXYQ8~54. يحتوي الجدول التالي على توصيلات الأنابيب المعادلة لوحدة RYMQ المختلفة.


RYMQ	Ø (قُطر) الأنبوب المعادل (مم)
8	19.1
16~10	22.2
18+20	28.6

تحديد قطر الأنبوب المعادل:

- في حالة وجود 3 وحدات متعددة: يجب الحفاظ على قطر التوصيل من الوحدة الخارجية إلى وصلة T.
- في حالة وجود وحدتين متعددتين: يجب أن يكون أنبوب التوصيل هو صاحب القطر الأكبر. لا يوجد مطلقاً توصيل بين الأنبوب المعادل والوحدات الداخلية.

مثال: (دمج متعدد حر)

RYMQ8+RYMQ12+RYMQ18. أكبر توصيلة هي Ø22.2 (RYMQ12); Ø28.6 (RYMQ18) و Ø19.1 (RYMQ8). يوضح الشكل التالي الأنبوب المعادل فقط.

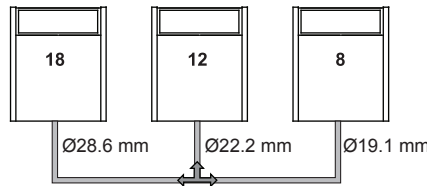

معلومات



الوصلات المصغرة أو وصلات T يتم تجهيزها ميدانياً.

إشعار



لا يمكن استخدام مجموعات تفرع غاز التبريد إلا مع R410A.

حول طول الأنابيب

0-1-1٧

تأكد من إجراء تركيب الأنابيب داخل نطاق الحد الأقصى من طول الأنابيب المسموح، وافرغ المستوى المسموح والطول المسموح بعد التفرع كما هو موضح أدناه. ستتم مناقشة الأنماط التالية:

- وحدات VRV DX الداخلية فقط.
- وحدات VRV DX الداخلية مدموجة مع وحدات هيدروبوكس
- وحدات VRV DX الداخلية مدموجة مع وحدات RA DX الداخلية.
- تصميم زوجي لوحدة AHU مع VRV.
- وحدات VRV DX الداخلية وAHU.

التعريفات

المصطلح	التعريف
طول الأنابيب الفعلي	طول الأنابيب بين الوحدتين ^(a) الخارجية والداخلية.
طول الأنابيب المكافئ ^(b)	طول الأنابيب بين الوحدتين ^(a) الخارجية والداخلية.
إجمالي طول الأنابيب	إجمالي طول الأنابيب من الوحدة الخارجية ^(a) إلى جميع الوحدات الداخلية.
H1	الفرق في الارتفاع بين الوحدات الخارجية والداخلية.
H2	الفرق في الارتفاع بين الوحدات الداخلية.
H3	الفرق في الارتفاع بين الوحدات الخارجية.
H4	الفرق في الارتفاع بين الوحدة الخارجية ووحدة التفرع.
H5	الفرق في الارتفاع بين وحدات التفرع.
H6	الفرق في الارتفاع بين وحدة التفرع والوحدة الداخلية RA DX.

^(a) إذا كان النظام عبارة عن تركيب خارجي متعدد: فمس طول من التفرع الخارجي الأول كما يُرى من الوحدة الداخلية.



^(b) افترض أن طول الأنابيب المكافئ لوصلة مجموعة غاز التبريد = 0.5 م والأنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد = 1 م (لأغراض حساب طول الأنابيب المكافئ، وليس لحساب شحن غاز التبريد).

طول الأنابيب: VRV DX فقط

٦-١-١٧

لنظام الذي يحتوي فقط على وحدات داخلية VRV DX:

ضبط النظام

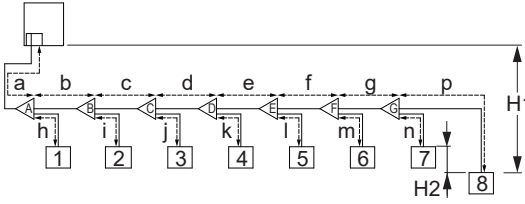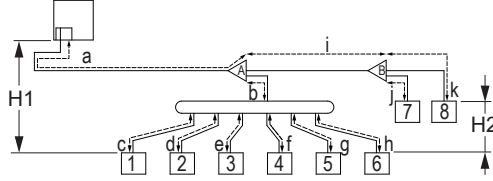الوصف	مثال
فردية خارجي تفرعة مع وصلة مجموعة غاز التبريد	المثال 1.1 
فردية خارجي تفرعة مع وصلة مجموعة غاز التبريد والأنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد	المثال 1.2 

مثال	الوصف
المثال 1.3	فردى خارجى تفريضة مع الأنبوب الرئيسى لمجموعة غاز التبريد
المثال 2.1	خارجى متعدد تفريضة مع وصلة مجموعة غاز التبريد
المثال 2.2	خارجى متعدد تفريضة مع وصلة مجموعة غاز التبريد والأنبوب الرئيسى لمجموعة غاز التبريد
المثال 2.3	خارجى متعدد تفريضة مع الأنبوب الرئيسى لمجموعة غاز التبريد
المثال 3	بتصميمات متعددة قياسية

1 الوحدة الداخلية
 <A> وصلة مجموعة غاز التبريد
 — الأنبوب الرئيسى لمجموعة غاز التبريد
 ◀ مجموعة الأنابيب متعددة التوصيلات الخارجية

الحد الأقصى للطول المسموح به

- بين الوحدات الخارجية والداخلية (تكوينات فردية/متعددة)

طول الأنابيب الفعلي 165 م/135 م النموذج 1.1 الوحدة 8: $a+b+c+d+e+f+g+p \leq 165$ م النموذج 1.2 الوحدة 6: $a+b+h \leq 165$ م الوحدة 8: $a+i+k \leq 165$ م النموذج 1.3 الوحدة 8: $a+i \leq 165$ م النموذج 2.1 الوحدة 8: $a+b+c+d+e+f+g+p \leq 135$ م	
الطول المكافئ	190 م/160 م
إجمالي طول الأنابيب 1000 م/500 م النموذج 1.1 الوحدة 8: $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p \leq 1000$ م النموذج 2.1 الوحدة 8: $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p \leq 500$ م	

• بين التفرعة الخارجية والوحدة الخارجية (فقط في حالة التثبيت الخارجي المتعدد)

طول الأنابيب الفعلي 10 م المثال 3 الوحدة 8: $10 \geq r, s, t$ م; $5 \geq u$ م	
الطول المكافئ	13 م

الحد الأقصى المسموح به لاختلاف الارتفاع

H1 $50 \geq$ م (40 م) (إذا كانت الوحدة الخارجية تقع أسفل الوحدات الداخلية) التمديد المشروط حتى 90 م متاح دون مجموعة خيارات إضافية: - إذا كان موقع الوحدة الخارجية أعلى من الوحدة الداخلية: يكون التمديد متاحاً حتى 90 م ويجب الوفاء بالشرطين التاليين: - ضبط حجم أنابيب السوائل (انظر جدول "ضبط الحجم" في "E: الأنابيب بين مجموعة تفرع غاز التبريد والوحدة الداخلية" [67]). - مطلوب توفير إعداد مخصص بالوحدة الخارجية (انظر [2-49] في "٢-١٩-٨ الوضع 2: الإعدادات الميدانية" [127]). - إذا كان موقع الوحدة الخارجية منخفض عن الوحدة الداخلية: يكون التمديد متاحاً حتى 90 م ويجب الوفاء بالشرط الستة التالية: - 40~60 م: أقل نسبة توصيل تم توصيلها: 80%. - 60~65 م: أقل نسبة توصيل تم توصيلها: 90%. - 65~80 م: أقل نسبة توصيل تم توصيلها: 100%. - 80~90 م: أقل نسبة توصيل تم توصيلها: 110%. - ضبط حجم أنابيب السوائل (انظر جدول "ضبط الحجم" في "E: الأنابيب بين مجموعة تفرع غاز التبريد والوحدة الداخلية" [67]). - مطلوب توفير إعداد مخصص بالوحدة الخارجية (انظر [2-35] في "٢-١٩-٨ الوضع 2: الإعدادات الميدانية" [127]).	
H2	$30 \geq$ م
H3	$5 \geq$ م

الحد الأقصى للطول المسموح به بعد التفريع


طول الأنبوب من مجموعة أدوات التفريع الأولى الخاصة بمائع التبريد إلى الوحدة الداخلية $40 \geq$ م.

المثال 1.1: الوحدة 8: $40 \geq b+c+d+e+f+g+p$ م

المثال 1.2: الوحدة 6: $40 \geq b+h$ م، الوحدة 8: $40 \geq i+k$ م

المثال 1.3: الوحدة 8: $40 \geq i$ م

ولكن يكون التمديد ممكنًا في حالة استيفاء جميع الشروط أدناه. في هذه الحالة، يمكن تمديد الحد حتى 90 م.

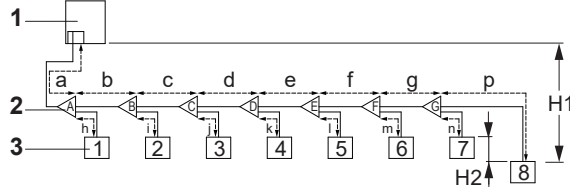

- 1 الوحدة الخارجية
2 وصلات مجموعة غاز التبريد (A~G)
3 الوحدات الداخلية (1~8)

الشروط:

a طول الأنابيب بين جميع الوحدات الداخلية إلى أقرب مجموعة تفريع يكون $40 \geq$ م.
مثال: z، i، h، ... ع $40 \geq$ م

- b من اللازم زيادة حجم أنابيب الغاز والسائل إذا كان طول الأنبوب بين مجموعة التفريعة الأولى والأخيرة أكثر من 40 م.
إذا كان حجم الأنبوب الزائد أكبر من حجم الأنابيب للأنبوب الرئيسي، يجب عندها زيادة حجم الأنابيب للأنبوب الرئيسي أيضًا.
زد حجم الأنابيب كالتالي:

$$9.5 \leftarrow 12.7; 12.7 \leftarrow 15.9; 15.9 \leftarrow 19.1; 19.1 \leftarrow 22.2; 22.2 \leftarrow 25.4; 25.4 \leftarrow 28.6; 28.6 \leftarrow 31.8; 31.8 \leftarrow 34.9; 34.9 \leftarrow 38.1$$

(i) إذا كان مقياس الضغط غير متوفر، يجب عليك استخدام المقياس العادي.
فالمقاسات الأكبر من مقياس الضغط غير مسموح بها. ولكن حتى لو استخدمت المقياس العادي، يمكنك زيادة أقصى طول مسموح به بعد التفريعة الأولى إذا تم استيفاء كل الشروط الأخرى.

مثال: الوحدة 8: $b+c+d+e+f+g+p \leq 90$ م و $b+c+d+e+f+g > 40$ م؛ قم بزيادة حجم الأنابيب b، c، d، e، f، g.

- c عند زيادة حجم الأنابيب (الخطوة ب)، يجب اعتبار طول الأنابيب مضاعفًا (باستثناء الأنبوب الرئيسي والأنابيب التي لم يتم زيادة حجمها).
يجب أن يكون طول الأنابيب الإجمالي واقع في نطاق الحدود (انظر الجدول أعلاه).

مثال: $a+b \times 2 + c \times 2 + d \times 2 + e \times 2 + f \times 2 + g \times 2 + h + i + j + k + l + m + n + p \leq 1000$ م (500 م).

d فرق طول الأنابيب بين أقرب وحدة داخلية (من التفريعة الأولى) إلى الوحدة الخارجية وأبعد وحدة داخلية إلى الوحدة الخارجية يكون $40 \geq$ م.
مثال: أبعد وحدة داخلية 8. أقرب وحدة داخلية هي رقم 1
 $40 \geq (a+h) - (a+b+c+d+e+f+g+p)$ م.

طول الأنابيب: VRV DX و هيدروبوكس

V-1-1V

للنظام الذي يحتوي على وحدات داخلية VRV DX وهيدروبوكس:

ضبط النظام

مثال	الوصف
النموذج 1	تفرعة مع وصلة مجموعة غاز التبريد
النموذج 2	تفرعة مع وصلة مجموعة غاز التبريد والأنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد
النموذج 3	تفرعة مع الأنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد

7~1
8
الوحدات الداخلية VRV DX
وحدة هيدروبوكس (HXY080/125)

الحد الأقصى للطول المسموح به

بين الوحدات الخارجية والداخلية.

135 م النموذج 1: $135 \geq a+b+c+d+e+f+g+p$ م $135 \geq a+b+c+d+k$ م النموذج 2: $135 \geq a+i+k$ م $135 \geq a+b+e$ م النموذج 3: $135 \geq a+i$ م $135 \geq a+d$ م	طول الأنابيب الفعلي
160 م	الطول المكافئ ^(a)
300 م النموذج 3: $300 \geq a+b+c+d+e+f+g+h+i$ م	إجمالي طول الأنابيب

^(a) افترض أن طول الأنابيب المكافئ لوصلة مجموعة غاز التبريد = 0.5 م والأنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد = 1 م (لأغراض حساب طول الأنابيب المكافئ، وليس لحساب شحن غاز التبريد).

أقصى فرق مسموح به في الارتفاع (على الوحدة الداخلية هيدروبوكس)

H1	$50 \geq$ م (40 م) (إذا كانت الوحدة الخارجية تقع أسفل الوحدات الداخلية)
H2	$15 \geq$ م

الحد الأقصى للطول المسموح به بعد التفريع

طول الأنبوب من مجموعة أدوات التفريع الأولى الخاصة بمائع التبريد إلى الوحدة الداخلية $40 \geq$ م.

المثال 1: الوحدة 8: $40 \geq b+c+d+e+f+g+p$ م

المثال 2: الوحدة 6: $40 \geq b+h$ م، الوحدة 8: $40 \geq i+k$ م


النموذج 3: الوحدة 8: $40 \geq i$ م، الوحدة 2: $40 \geq c$ م

طول الأنابيب: RA DX و VRV DX

A-1-17

للنظام الذي يحتوي على وحدات داخلية VRV DX ووحدات داخلية RA DX:

ضبط النظام

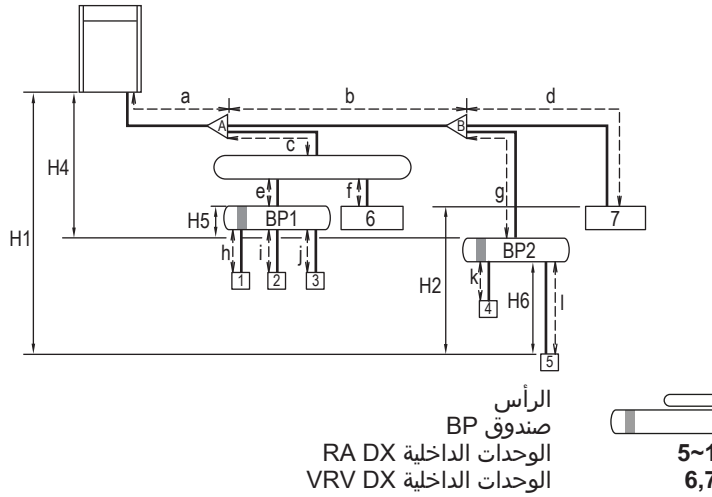

الحد الأقصى للطول المسموح به

بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية.

طول الأنابيب الفعلي	100 م مثال: $100 \geq a+b+g+l$
الطول المكافئ ^(a)	120 م
إجمالي طول الأنابيب	250 م مثال: $250 \geq a+b+d+g+l+k+c+e+f+h+i+j$

^(a) افترض أن طول الأنابيب المكافئ لوصلة مجموعة غاز التبريد = 0.5 م والأنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد = 1 م (لأغراض حساب طول الأنابيب المكافئ، وليس لحساب شحن غاز التبريد).

بين وحدة التفريع والوحدة الداخلية.

مؤشر قدرة الوحدة الداخلية	طول الأنابيب
60 >	2~15 مم
60	2~12 م
71	2~8 م

ملاحظة: أقصى طول مسموح به بين الوحدة الخارجية ومجموعة تفريع غاز التبريد الأولى $5 <$ م (ضجيج غاز التبريد من الوحدة الخارجية يمكن أن ينتقل).

مثال: $5 < a$ م

الحد الأقصى المسموح به لاختلاف الارتفاع

H1	$50 \geq$ م (40 م) (إذا كانت الوحدة الخارجية تقع أسفل الوحدات الداخلية)
H2	$15 \geq$ م
H4	$40 \geq$ م
H5	$15 \geq$ م
H6	$5 \geq$ م

الحد الأقصى للطول المسموح به بعد التفرع

طول الأنابيب من مجموعة أدوات التفرع الأولى الخاصة بمائع التبريد إلى الوحدة الداخلية $50 \geq$ م.

مثال: $50 \geq b+g+l$ م

إذا كان طول الأنابيب بين التفرعة الأولى ووحدة التفرع أو الوحدة الداخلية VRV DX أكثر من 20 م، فمن اللازم زيادة حجم أنابيب الغاز والسائل بين التفرعة الأولى ووحدة التفرع أو الوحدة الداخلية VRV DX. إذا كان قطر الأنابيب التي تم ضبط حجمها أكبر من قطر الأنابيب الموجودة قبل مجموعة التفرع الأولى، فإن هذه الأنابيب أيضاً تستلزم ضبطاً لحجم أنابيب السائل وأنابيب الغاز.

طول الأنابيب: وحدة المعالجة الهوائية

٩-١-١٧

التوصيل بوحدة معالجة هوائية واحدة فقط (تصميم زوجي)

الحد الأقصى للطول (الفعلي/المكافئ)	الأنبوب
50 م/ 55 م ^(a)	أطول أنبوب من الوحدة الخارجية أو آخر فرع من أنبوب الوحدة الخارجية المتعددة
10 م/ 13 م	في حالة الإعداد للوحدة الخارجية المتعددة: أطول أنبوب من الوحدة الخارجية إلى آخر فرع من أنبوب الوحدة الخارجية المتعددة
150 م ^(b)	إجمالي طول الأنابيب

^(a) الحد الأدنى المسموح به لطول الأنابيب هو 5 م.


^(b) يمكن استخدام ما يصل إلى ثلاثة تفرعات من الأنابيب في حال وجود AHU مع مبادل حراري متداخل.

التوصيل مع وحدات VRV DX الداخلية ووحدات المعالجة الهوائية (تصميم مختلط) والتوصيل مع وحدات المعالجة الهوائية فقط (تصميم متعدد)

معلومات



الشكل التوضيحي التالي يُعد مثالاً وقد لا يتطابق كلياً مع تخطيط النظام الخاص بك.

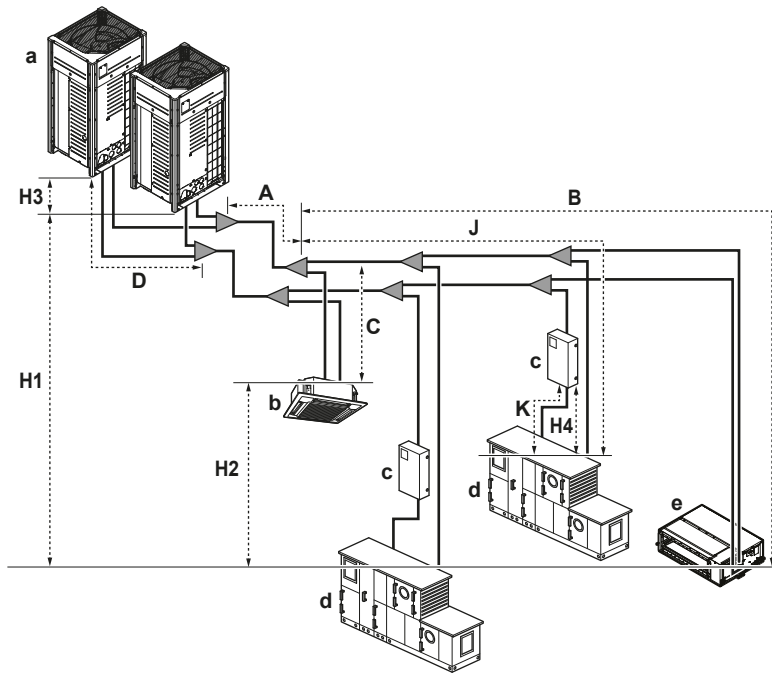

- a الوحدة الخارجية
b وحدة VRV DX الداخلية
c مجموعة EKEXV(A)
d وحدة المعالجة الهوائية (AHU)
e وحدة VRV DX الداخلية (المجرى الهوائي)

الأنبوب	الحد الأقصى للطول (الفعلي/المكافئ)
أطول أنبوب من الوحدة الخارجية أو آخر فرع من أنبوب الوحدة الخارجية المتعددة (A + [B, J])	165 متر/190 متر ^(a)
أطول أنبوب بعد أول تفرع (B, J)	40 م/—
في حالة الإعداد للوحدة الخارجية المتعددة: أطول أنبوب من الوحدة الخارجية إلى آخر فرع من أنبوب الوحدة الخارجية المتعددة (D)	10 م/13 م
إجمالي طول الأنابيب	1000 م/—

^(a) إذا كان طول الأنبوب المكافئ أكثر من 90 م، فقم بضبط حجم الأنبوب الرئيسي وفقاً لـ "١٧-١-١".
٣ تحديد حجم الأنابيب" ١ [66].

الفرق المسموح به في الارتفاع

المصطلح	التعريف	فرق الارتفاع [م]
H1	فرق الارتفاع بين الوحدات الخارجية والداخلية	50/40 ^(a)
H2	فرق الارتفاع بين الوحدات الداخلية	15
H3	فرق الارتفاع بين الوحدات الخارجية	5
H4	فرق الارتفاع بين مجموعات EKEXV(A) و وحدات AHU.	5

(a) فرق الارتفاع المسموح به هو 50 مترًا في حالة ضبط وضع الوحدة الخارجية أعلى من الوحدة الداخلية، و40 مترًا في حالة ما إذا كانت الوحدة الخارجية مضبوطة في وضع أدنى من الوحدة الداخلية. في حالة استخدام الوحدات الداخلية VRV DX فقط، فإن فرق الارتفاع المسموح به بين الوحدات الداخلية والخارجية يمكن تمديده إلى 90 مترًا، دون الحاجة إلى مجموعة خيارات إضافية. في هذه الحالة، تأكد أن جميع الشروط التالية متحققة:

الوحدة الخارجية في وضع أعلى من الوحدات الداخلية:

- ضبط حجم أنابيب السوائل (راجع "٣-١-١٧ تحديد حجم الأنابيب" [66] لمزيد من المعلومات)
- قم بتنشيط تركيب الوحدة الخارجية. راجع دليل الخدمة لمزيد من التفاصيل.


تركيب الوحدة الخارجية في وضع أدنى من الوحدات الداخلية:

- ضبط حجم أنابيب السوائل (راجع "٣-١-١٧ تحديد حجم الأنابيب" [66] لمزيد من المعلومات)
- قم بتنشيط تركيب الوحدة الخارجية. راجع دليل الخدمة لمزيد من التفاصيل.

الوحدات الخارجية المتعددة: النماذج المتاحة


١٠-١-١٧

- يجب تحديد مسار الأنابيب بين الوحدات الداخلية ليكون مستويًا أو إلى أعلى قليلًا لتجنب خطر احتباس الزيت في الأنابيب.

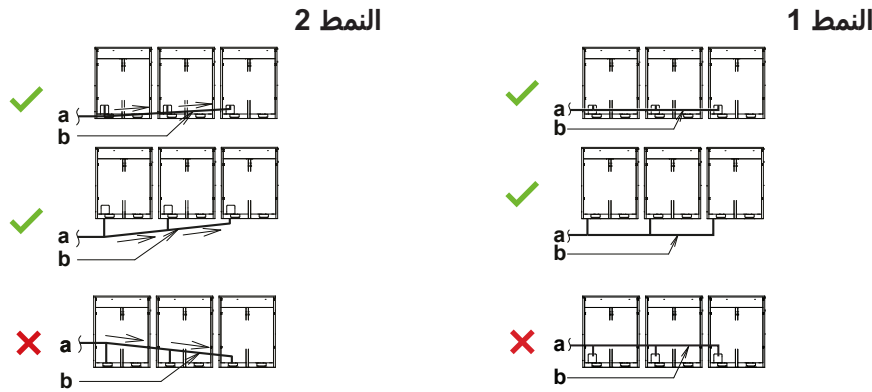

a إلى الوحدة الداخلية
b الأنابيب بين الوحدات الخارجية
✗ غير مسموح به (الزيت يتبقى في الأنابيب)
✓ مسموح به

- لتجنب خطر احتباس الزيت نحو أبعد وحدة خارجية، قم دائمًا بتوصيل الصمام الحابس والأنابيب بين الوحدات الخارجية على النحو الموضح في (✓) الاحتمالات الصحيحة بالشكل أدناه.

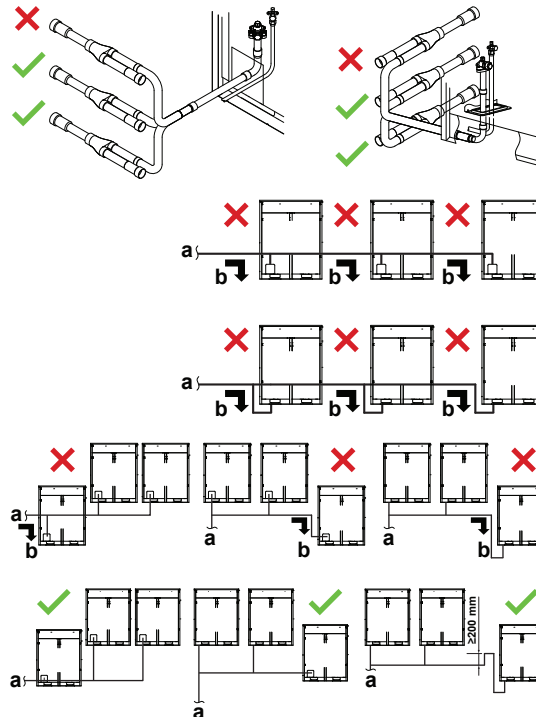

- a إلى الوحدة الداخلية
b يتجمع الزيت نحو أبعد وحدة خارجية عندما يتوقف النظام
غير مسموح به (الزيت يتبقى في الأنابيب)
مسموح به

▪ إذا كان طول الأنابيب بين الوحدات الخارجية يزيد عن 2 م، فقم بزيادة 200 ملم أو أكثر في خط الغاز بطول في حدود 2 م من المجموعة.


فعدنذ	في حالة
	$2 \geq$ م
	$2 <$ م

- a إلى الوحدة الداخلية
b الأنابيب بين الوحدات الخارجية

إشعار



هناك قيود على ترتيب توصيل أنابيب غاز التبريد بين الوحدات الخارجية أثناء التركيب في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية. قم بالتركيب وفقًا للقيود التالية. ويجب أن تفي قدرات الوحدات الخارجية "A" و "B" و "C" بشروط القيد التالية: $A \geq B \geq C$.



- a إلى الوحدات الداخلية
b مجموعة الأنابيب متعددة التوصيلات للوحدات الخارجية (التفرعة الأولى)
c مجموعة الأنابيب متعددة التوصيلات للوحدات الخارجية (التفرعة الثانية)

توصيل أنابيب غاز التبريد

٢-١٧

حول توصيل أنابيب غاز التبريد

١-٢-١٧

قبل توصيل أنابيب غاز التبريد، تأكد من أنه تم تثبيت الوحدات الخارجية والداخلية.

توصيل أنابيب غاز التبريد يشتمل على:

- تحديد مسار وتوصيل أنابيب غاز التبريد إلى الوحدة الخارجية
- حماية الوحدة الخارجية من التلوث
- توصيل أنابيب غاز التبريد إلى الوحدات الداخلية (انظر دليل تركيب الوحدات الداخلية)
- توصيل مجموعة الأنابيب متعددة التوصيلات
- توصيل مجموعة تفرع غاز التبريد
- مراعاة التوجيهات الخاصة بما يلي:
 - اللحام بالنحاس
 - استخدام صمامات حابسة
 - إزالة الأنابيب الضيقة

احتياطات لازمة عند توصيل أنابيب غاز التبريد

٢-٢-١٧

إشعار 

تأكد من توافق تركيب أنابيب غاز التبريد مع التشريعات المعمول بها. في أوروبا، المعيار EN378 هو المعيار المعمول به.

إشعار 

تأكد من عدم تعرض الأنابيب والوصلات المستخدمة في الميدان للضغط.

إنذار 

أثناء الاختبارات، تجنب مطلقاً الضغط على المنتج بأكثر من الحد الأقصى المسموح به للضغط (كما هو مبين على لوحة الوحدة).

إنذار 

اتخذ احتياطات كافية في حالة تسرب غاز التبريد. إذا تسرب غاز التبريد، فقم بتهوية المنطقة المحيطة على الفور. المخاطر المحتملة:

- يمكن أن تؤدي تركيزات الفريون الزائدة في غرفة مغلقة إلى نقص الأكسجين.
- قد ينتج غازاً ساماً إذا تعرض غاز التبريد لأي نار.

إنذار 

أعد إصلاح المبرد دائماً. لا تطلقه في البيئة مباشرة. استخدم مضخة تفريغ لإخلاء الثيت.



▪ استخدم فقط النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك.

إشعار 


بعد توصيل جميع المواسير، تأكد من عدم وجود تسرب للغاز. استخدم التروجين لإجراء اكتشاف تسرب الغاز.

الوحدات الخارجية المتعددة: الفتحات القابلة للנزع

٣-٢-١٧


الوصف	التوصيل
قم بإزالة الفتحات القابلة للنزع باللوح الأمامي للقيام بالتوصيل. 	توصيل أمامي
قم بإزالة الفتحات القابلة للنزع في الإطار السفلي وتحديد مسار الأنابيب ليكون تحت الجزء السفلي. 	توصيل من الأسفل

يمكن تركيب أنابيب غاز التبريد في صورة توصيل أمامي أو توصيل جانبي (عند إخراجها من الأسفل) على النحو الموضح في الشكل أدناه.

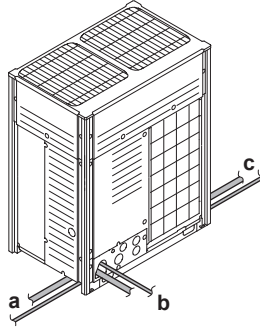

- a توصيل من الجانب الأيسر
- b التوصيل من الأمام
- c توصيل من الجانب الأيمن

ملاحظة: للتوصيلات الجانبية، أزل الفتحة القابلة للنزع من على اللوحة السفلية كما هو موضح أدناه:



- a الفتحة الكبيرة القابلة للنزع
- b مثقاب
- c نقاط للتقّب

إشعار



احتياطات لازمة عند عمل الفتحات القابلة للنزع:

- تجنب تلف مواد التغليف.
- بعد عمل الفتحات القابلة للنزع، نوصي بإزالة الحواف الخشنة وطلاء الحواف والمناطق المحيطة بالحواف باستخدام طلاء إصلاح لمنع الصدأ.
- عند تمرير الأسلاك الكهربائية من خلال الفتحات القابلة للنزع، لف الأسلاك بشريط واقٍ لمنع تلفها.

توصيل أنابيب غاز التبريد إلى الوحدة الخارجية

معلومات




يتم تجهيز جميع الأنابيب المحلية بين الوحدات ميدانياً باستثناء الأنابيب الملحقة.

إشعار



احتياطات لازمة عند توصيل الأنابيب الميداني. أضف مواد اللحام بالنحاس على النحو الموضح في الشكل.

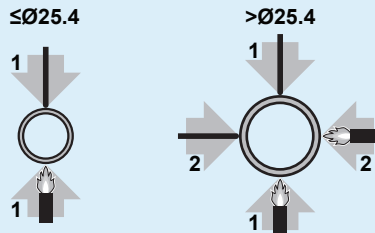

إشعار



- تأكد من استخدام الأنابيب الملحقة عند تنفيذ أعمال توصيل الأنابيب في مكان التركيب.
- تأكد من أن الأنابيب المركبة ميدانياً لا تلامس الأنابيب الأخرى أو اللوح السفلي أو اللوح الجانبي. وبشكل خاص بالنسبة للتوصيل السفلي والجانبي، تأكد من حماية الأنابيب باستخدام عازل مناسب، لمنع تلامسها مع الهيكل.

قم بتوصيل الصمامات الحابسة إلى الأنابيب الميدانية باستخدام الأنابيب الملحقة التي تم توريدها كملحقات مع الجهاز.

تقع مسؤولية التوصيلات بمجموعات التفرع على مسؤول التركيب (أنابيب الميدان).

توصيل مجموعة الأنابيب متعددة التوصيلات


٦-٢-١٧

إشعار




قد يؤدي التركيب غير الصحيح إلى تعطل الوحدة الخارجية.

- قم بتركيب الوصلات في وضع أفقي، بحيث يكون اتجاه بطاقة التنبيه (a) الملصقة بالوصلة إلى أعلى.
- تجنب إمالة الوصلة بأكثر من 7.5° (انظر الشكل A).
- تجنب تركيب الوصلة في وضع عمودي (انظر الشكل B).

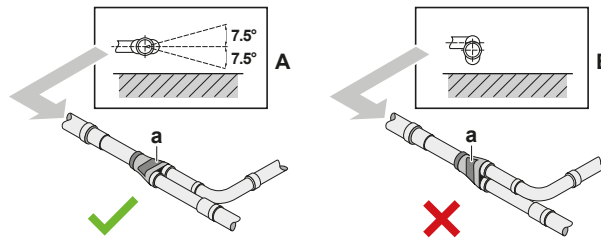

a بطاقة التنبيه
✗ غير مسموح به
✓ مسموح به


- تأكد من أن الطول الإجمالي للأنابيب الموصلة إلى الوصلة مستقيم تماماً لأكثر من 500 ملم. ولا يمكن ضمان جزء مستقيم بطول أكثر من 500 ملم إلا إذا تم توصيل أنابيب ميدانية مستقيمة بطول أكثر من 120 ملم.

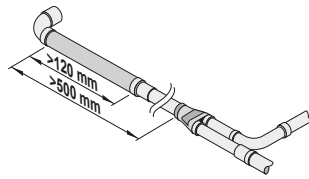

توصيل مجموعة تفرع غاز التبريد

٧-٢-١٧

- لتركيب مجموعة تفرع غاز التبريد، ارجع إلى دليل التركيب المقدم مع المجموعة.
- ثبت وصلة مجموعة غاز التبريد بحيث تتفرع إما أفقياً أو عمودياً.
- ثبت الأنبوب الرئيسي لمجموعة غاز التبريد بحيث يتفرع أفقياً.

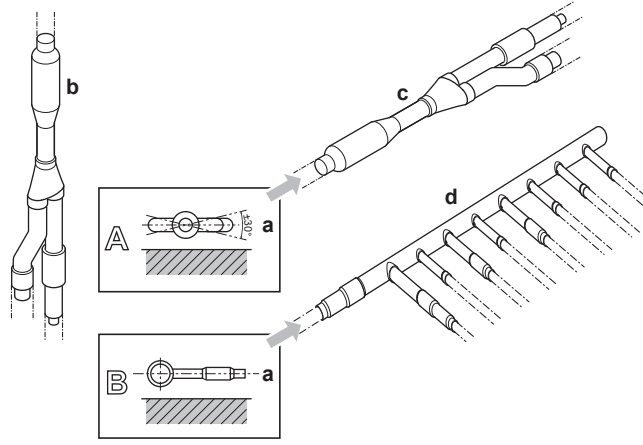

a سطح أفقي
b وصلة مجموعة غاز التبريد مثبتة عمودياً
c وصلة مجموعة غاز التبريد مثبتة أفقياً
d الرأس

الوقاية ضد التلوث


٨-٢-١٧

قم بحماية الأنابيب كما هو مبين في الجدول التالي لمنع الأوساخ أو السوائل أو الغبار من الدخول إلى الأنابيب.

الوحدة	مدة التركيب	طريقة الحماية
الوحدة الخارجية	< شهر واحد	ربط الأنابيب بإحكام
	> شهر واحد	ربط الأنابيب بإحكام أو تغليفها بأشرطة
الوحدة الداخلية	بغض النظر عن المدة	


قم بعزل الأنابيب وفتحات مأخذ الأسلاك باستخدام مادة منع التسرب (تجهيز ميداني) خلاف ذلك ستتخفض قدرة الوحدة وقد تدخل حيوانات صغيرة إلى الجهاز.

مثال: تمرير الأنابيب إلى الخارج من الأمام.




a احكم إغلاق الفتحة (المنطقة المميزة باللون الرمادي).

- استخدم الأنابيب النظيفة فقط.
- احتفظ بطرف الأنبوب لأسفل عند إزالة الحواف الخشنة.
- قم بتغطية طرف الأنبوب عند إدخاله من الجدار، لمنع دخول غبار و/أو أشياء إلى الأنبوب.

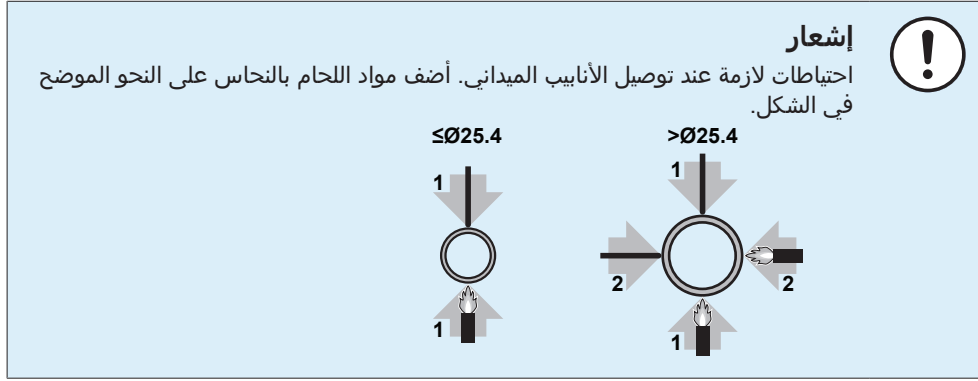

- عند اللحام، انفخ داخل الأنابيب بالنتروجين لمنع تكون كميات كبيرة من الطبقات المتأكسدة على الجانب الداخلي من الأنابيب. هذه الطبقات تؤثر سلباً على الصمامات والصواغط في نظام التبريد وتمنع التشغيل السليم.
- اضبط ضغط النتروجين على 20 كيلو باسكال (0.2 بار) (بما يكفي فقط للشعور به على الجلد) باستعمال صمام تخفيض الضغط.

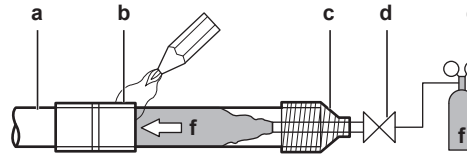

- a أنابيب غاز التبريد
- b الجزء الذي سيتم لحامه بالنحاس
- c الربط بشريط لاصق
- d صمام يدوي
- e صمام تخفيض الضغط
- f النتروجين

- لا تستخدم مواد مضادة للتأكسد عند لحام وصلات الأنابيب. قد تتسبب الفضلات في سد الأنابيب وتوقف الجهاز.
- لا تستخدم صهيرة لحام عند لحام أنابيب غاز التبريد النحاسية. استخدم سبيكة الحشو من الفسفور والنحاس (BCuP) الخاصة باللحام، التي لا تتطلب مساعد لحام.
- صهيرة اللحام لها تأثير ضار للغاية على أنظمة أنابيب غاز التبريد. على سبيل المثال، إذا تم استخدام مساعد لحام أساسه الكلور، فسوف يتسبب في تآكل الأنابيب، أو بشكل خاص، إذا تم استخدام مساعد لحام يحتوي على الفلور، فسوف يؤدي إلى تلف زيت التبريد.
- حافظ دائماً على الأسطح المحيطة (على سبيل المثال، رغوة العزل) من الحرارة عند اللحام.


استخدام الصمام الحابس وفتحة الخدمة

١٠-٢-١٧


التعامل مع الصمام الحابس

ضع الإرشادات التالية في الاعتبار:

- تأتي الصمامات الحابسة الغازية والسائلة مغلقة من المصنع.
- تأكد من فتح كل الصمامات الحابسة أثناء التشغيل.
- يوضح الشكل أدناه اسم كل جزء مطلوب في التعامل مع الصمام الحابس.




- a فتحة الخدمة وغطاء فتحة الخدمة
- b صمام الإغلاق

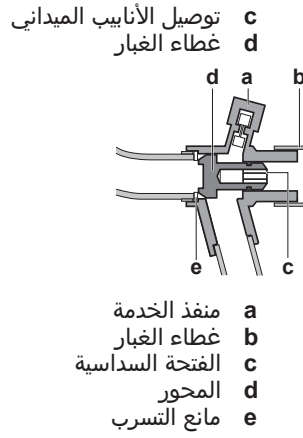

▪ لا تستخدم القوة المفرطة مع صمام الإغلاق. القيام بذلك قد ينجم عنه كسر هيكل الصمام.

فتح الصمام الحابس

- 1 قم بإزالة غطاء الصمام الحابس.
- 2 أدخل مفتاح ربط سداسي في الصمام الحابس وقم بتدوير الصمام الحابس عكس اتجاه عقارب الساعة.

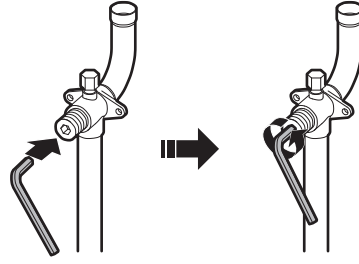

- 3 عندما لا يمكن تدوير الصمام الحابس لأي مدى إضافي، توقف عن تدويره.
- 4 قم بتركيب غطاء الصمام الحابس.

النتيجة: الصمام مفتوح الآن.

لفتح الصمام الحابس الذي يبلغ قطره 19.1~25.4 ملم بالكامل، قم بتدوير مفتاح الربط السداسي إلى أن يصل عزم الربط ما بين 27 و 33 نيوتن•متر.
العزم غير الكافي قد يتسبب في تسرب مائع التبريد وكسر غطاء صمام الإغلاق.


إشعار

انتبه إلى أن نطاق عزم الربط المذكور يسري على فتح الصمامات الحابسة فقط التي يبلغ قطرها 19.1 و 25.4.



إغلاق الصمام الحابس

- 1 قم بإزالة غطاء الصمام الحابس.
- 2 أدخل مفتاح ربط سداسي في الصمام الحابس وقم بتدوير الصمام الحابس في اتجاه عقارب الساعة.

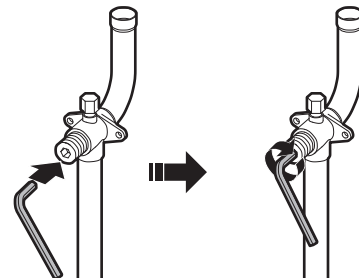


- 3 عندما لا يمكن تدوير الصمام الحابس لأي مدى إضافي، توقف عن تدويره.

4 قم بتركيب غطاء الصمام الحابس.
النتيجة: الصمام مغلق الآن.

التعامل مع غطاء الصمام الحابس

- يتم سد غطاء الصمام الحابس بمادة منع التسرب في المكان المشار إليه بالسهم. لا تتلفه.
- بعد التعامل مع الصمام الحابس، اربط غطاء الصمام الحابس بإحكام، وتأكد من عدم وجود تسريبات لسائل التبريد. ولمعرفة عزم الربط، ارجع إلى الجدول أدناه.



التعامل مع فتحة الخدمة

- استخدم دائماً خرطوم شحن مجهز بمسمار خافض للصمام، نظراً لأن فتحة الخدمة عبارة عن صمام من نوع "شريد".
- بعد التعامل مع فتحة الخدمة، تأكد من ربط غطاء فتحة الخدمة بإحكام. لمعرفة عزم إحكام الربط، راجع الجدول أدناه.
- تحقق من عدم وجود تسرب لغاز التبريد بعد ربط غطاء فتحة الخدمة.

عزم إحكام الربط

عزم الربط [نيوتن•متر] ^(a)		حجم الصمام الحابس [مم]	
منفذ الخدمة	مفتاح الربط السداسي	جسم الصمام	
14.7~10.7	4 مم	7~5	Ø9.5
		10~8	Ø12.7
	6 مم	16~14	Ø15.9
		21~19	Ø19.1
	8 مم		Ø25.4

^(a) عند الفتح أو الإغلاق.

إزالة الأنابيب الضيقة

١١-٢-١٧

إنذار

أي غاز أو زيت متبقي داخل الصمام الحابس قد يخرج من الأنابيب الضيقة. قد يؤدي عدم الالتزام بالإرشادات الواردة في الإجراءات التالية بشكل صحيح إلى حدوث تلفيات في الممتلكات أو إصابات للأشخاص، والتي قد تكون خطيرة حسب الظروف المحيطة.




استخدم الإجراء التالي لإزالة الأنابيب الضيقة:

- 1 تأكد أن الصمامات الحابسة مغلقة بالكامل.



- 2 وصل وحدة التفريغ/الاستعادة من خلال مُجمّع إلى فتحة خدمة كل الصمامات الحابسة.

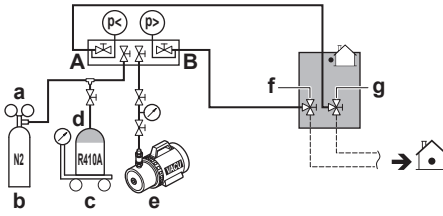

- a صمام خفض الضغط
b النيتروجين
c الموازين
d خزان غاز التبريد R410A (نظام السيفون)
e مضخة التفريغ
f الصمام الحابس لخط السائل
g الصمام الحابس لخط الغاز
A الصمام "A"
B الصمام "B"

3 قم باستعادة الغاز والزيت من الأنابيب الضيقة باستخدام وحدة الاستعادة.


تحذير

لا تصرف الغازات في الجو.



4 عند استعادة كل الغاز والزيت من الأنابيب الضيقة، افصل خرطوم الشحن وأغلق منافذ الخدمة.

5 اقطع الجزء السفلي من أنابيب الصمام الحابس لخطوط الغاز والسائل والمعادل بطول الخط الأسود. استخدم أداة مناسبة (على سبيل المثال، قاطع أنابيب).



إنذار




لا تزل الأنابيب الضيقة مطلقاً بواسطة اللحام بالنحاس.
أي غاز أو زيت متبقي داخل الصمام الحابس قد يخرج من الأنابيب الضيقة.

6 انتظر حتى ينتهي تصريف كل الزيت قبل متابعة توصيل الأنابيب الميدانية في حالة عدم اكتمال الاستعادة.

٣-١٧ فحص أنابيب غاز التبريد

١-٣-١٧ حول فحص أنابيب غاز التبريد

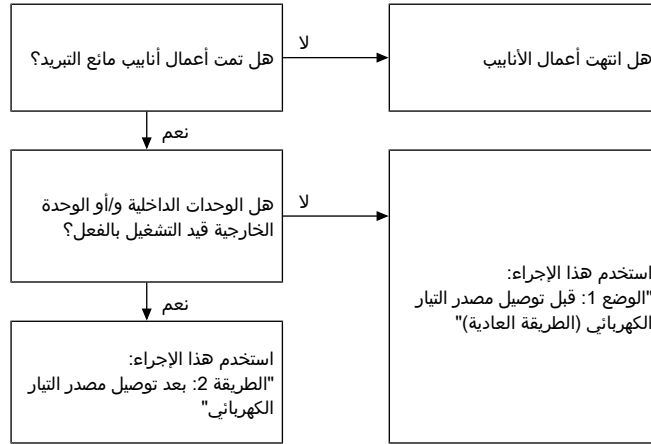

من المهم جداً الانتهاء من جميع أعمال توصيل أنابيب سائل التبريد قبل تشغيل الوحدات (الخارجية أو الداخلية). عند تشغيل الوحدات، ستبدأ صمامات التمدد في التهيئة. ويعني ذلك أن الصمامات سوف تغلق.

إشعار



ومن المستحيل إجراء اختبار التسرب والتجفيف الفراغي لأنابيب ميدان التركيب والوحدات الداخلية عندما تكون صمامات التمدد الميدانية مغلقة.

الطريقة 1: قبل توصيل مصدر التيار الكهربائي

إذا لم يتم تشغيل النظام حتى حينه، لا حاجة لإجراء خاص لأداء اختبار التسرب والتجفيف الهوائي.

الطريقة 2: بعد توصيل مصدر التيار الكهربائي

إذا تم تشغيل النظام بالفعل، فقم بتفعيل الإعداد [21-2] (ارجع إلى "٤-٢-١٩ الوصول إلى الوضع 1 أو 2" [122]). سيفتح هذا الإعداد صمامات التمدد الميدانية لتوفير مسار لأنابيب سائل التبريد ولجعل أداء اختبار التسرب والتجفيف الهوائي ممكناً.

خطر: خطر الموت صعباً بالكهرباء



إشعار



تأكد من تشغيل جميع الوحدات الداخلية الموصلة بالوحدة الخارجية.

إشعار



انتظر بتطبيق الإعداد [21-2] إلى أن يتم انتهاء تثبيت الوحدة الخارجية.

اختبار التسرب والتجفيف الهوائي

فحص أنابيب سائل التبريد يشتمل على:

▪ التحقق من عدم وجود أي تسرب في أنابيب سائل التبريد.

▪ أداء التجفيف الهوائي لإزالة كل الرطوبة أو الهواء أو النتروجين من أنابيب سائل التبريد.

إذا كان هناك احتمال وجود رطوبة في أنابيب غاز التبريد (على سبيل المثال، احتمال دخول مياه إلى الأنابيب)، فقم أولاً بتنفيذ إجراء التجفيف الهوائي أدناه حتى تتم إزالة كل الرطوبة.

تم اختبار جميع الأنابيب داخل الوحدة بواسطة المصنع للتأكد من عدم وجود تسرب.

يجب فحص أنابيب مانع التبريد المركبة فقط. لذلك، تأكد من أن جميع صمامات الإيقاف للوحدة الخارجية مغلقة بإحكام قبل إجراء اختبار التسرب أو التجفيف الفراغي.

إشعار



تأكد أن جميع صمامات الأنابيب الميدانية (التي يتم توريدها ميدانيًا) مفتوحة (وليس صمامات الإيقاف للوحدة الخارجية!) قبل أن تبدأ اختبار التسرب والتفريغ.

للحصول على مزيد من المعلومات حول حالة الصمامات، ارجع إلى "٣-١٧-٣ فحص أنابيب غاز التبريد: الإعداد" [90].

٢-٣-١٧ فحص أنابيب غاز التبريد: إرشادات عامة

٢-٣-١٧

وصِّل مضخة التفريغ من خلال مُجمِّع إلى فتحة خدمة جميع الصمامات الحابسة لزيادة الفعالية (ارجع إلى "٣-١٧-٣ فحص أنابيب غاز التبريد: الإعداد" [90]).

إشعار



استخدم مضخة تفريغ ذات مرحلتين مع صمام غير رجعي أو صمام ملف لولبي والتي يمكنها التفريغ حتى يصل مقياس الضغط إلى -100.7 كيلو باسكال (-1.007 بار).

إشعار



تأكد من عدم تدفق زيت المضخة في اتجاه معاكس في النظام أثناء إيقاف تشغيل المضخة.


إشعار



لا تنظف الهواء بموانع التبريد. استخدم مضخة تفريغ لإخلاء التثبيت.

٣-٣-١٧ فحص أنابيب غاز التبريد: الإعداد

٣-٣-١٧

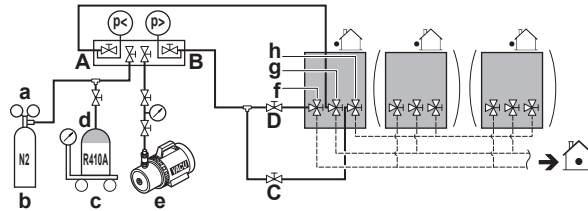

صمام خفض الضغط	a
التروجين	b
الموازين	c
خزان غاز التبريد R410A (نظام السيفون)	d
مضخة التفريغ	e
الصمام الحابس لخط السائل	f
الصمام الحابس لخط الغاز	g
الصمام الحابس لخط المعادل (فقط لـ RYMQ)	h
الصمام "A"	A
الصمام "B"	B
الصمام "C"	C
الصمام "D"	D

الصمام	الحالة
الصمام "A"	فتح
الصمام "B"	فتح
الصمام "C"	فتح
الصمام "D"	فتح
الصمام الحابس لخط السائل	إغلاق
الصمام الحابس لخط الغاز	إغلاق
الصمام الحابس لخط المعادل	إغلاق

إشعار

ينبغي اختبار التوصيلات إلى الوحدات الداخلية وجميع الوحدات الداخلية أيضاً من حيث التسرب والتفريغ. ابق أي صمامات أنابيب ميدانية (يتم توزيعها ميدانياً) ممكنة مفتوحة أيضاً. راجع دليل تركيب الوحدة الداخلية لمزيد من التفاصيل. ينبغي إجراء اختبار التسرب والتجفيف الفراغي قبل ضبط إمداد الطاقة للوحدة. إذا لم يحدث ذلك، فانظر أيضاً المخطط الموضح سابقاً في هذا الفصل (انظر "١٧-٣ حول فحص أنابيب غاز التبريد" [89]).

إجراء اختبار التسرب

٤-٣-١٧

يجب أن يفي اختبار التسرب بمواصفات المعيار EN378-2.

اختبار التسرب بالتفريغ

- 1 فرغ النظام من أنابيب السائل والغاز حتى يصل المقياس إلى التفريغ بمستوى من الضغط يعادل -100.7 كيلو باسكال (-1.007 بار) لأكثر من ساعتين.
- 2 بمجرد الوصول إلى هذا الحد، أوقف مضخة التفريغ وتحقق من عدم ارتفاع الضغط لمدة دقيقة واحدة على الأقل.
- 3 إذا ارتفع الضغط، فعندئذ يكون النظام إما يحتوي على رطوبة (انظر التجفيف الهوائي أدناه) أو به تسرب.

اختبار التسرب بالضغط

- 1 أوقف التفريغ بالضغط بغاز النتروجين إلى الحد الأدنى لمقياس الضغط وهو 0.2 ميجا باسكال (2 بار). تجنب مطلقاً ضبط مقياس الضغط على أعلى من الحد الأقصى لضغط تشغيل الوحدة، وهو 4.0 ميجا باسكال (40 بار).
- 2 اختبر لاكتشاف أي تسرب عن طريق وضع محلول اختبار فقاعي على جميع توصيلات الأنابيب.
- 3 قم بتفريغ غاز النتروجين بأكمله.

إشعار

احرص دائماً على استخدام محلول الاختبار الفقاعي الموصى به من تاجر الجملة. تجنب استخدام المياه مع الصابون:

- قد يتسبب الماء مع الصابون في كسر المكونات، مثل صواميل الاشتعال أو غطاء صمام الإغلاق.
- قد يحتوي الماء مع الصابون على أملاح تمتص الرطوبة وستتجمد عند تبريد الأنابيب.
- يحتوي الماء مع الصابون على الأمونيا التي قد تؤدي إلى تآكل وصلات الاشتعال (بين صامولة الاشتعال النحاسية ووصلة الاشتعال النحاسية).

إجراء التجفيف الفراغي

٥-٣-١٧

إشعار

ينبغي أيضاً فحص التوصيلات إلى الوحدات الداخلية وكل الوحدات الداخلية للتأكد من عدم وجود تسرب أو تفريغ. احتفظ أيضاً، إن وجد، بكل الصمامات الميدانية (المجهزة ميدانياً) إلى الوحدات الداخلية مفتوحة. ينبغي إجراء اختبار التسرب والتجفيف الهوائي قبل توصيل مصدر التيار الكهربائي بالوحدة. إذا لم يتم ذلك، فانظر "١٧-٣ حول فحص أنابيب غاز التبريد" [89] لمزيد من المعلومات.

لإزالة الرطوبة تماماً من النظام، تابع كالتالي:

- 1 فرغ النظام لمدة ساعتين على الأقل للوصول إلى درجة تفريغ مستهدفة تبلغ -100.7 كيلو باسكال (-1.007 بار) (5 تور مطلق).
- 2 تحقق عند إيقاف مضخة التفريغ من أن درجة التفريغ المستهدفة تظل كما هي لمدة ساعة واحدة على الأقل.
- 3 إذا لم تصل إلى درجة التفريغ المستهدفة في غضون ساعتين أو لم تظل درجة التفريغ كما هي لمدة ساعة واحدة، فقد تكون هناك رطوبة زائدة للغاية داخل

النظام. في تلك الحالة، أوقف التفريغ بالضغط بغاز التبريد إلى مقياس الضغط 0.05 ميغا باسكال (0.5 بار) وكرر الخطوات من 1 إلى 3 حتى تتم إزالة الرطوبة بالكامل.

- 4 تبعاً لما إذا كنت ترغب في القيام فوراً بشحن غاز التبريد من خلال منفذ شحن غاز التبريد أو الشحن المسبق أولاً لجزء من غاز التبريد من خلال خط السائل، قم إما بفتح الصمامات الحابسة بالوحدة الخارجية، أو احتفظ بها مغلقة. انظر "٢-٤-١٧ حول شحن غاز التبريد" [93] لمزيد من المعلومات.

معلومات



بعد فتح الصمام الحابس، من الممكن ألا يزيد الضغط الموجود في أنابيب غاز التبريد. وقد يكون ذلك بسبب، على سبيل المثال، الحالة المغلقة لصمام التمدد في دائرة الوحدة الخارجية، لكنها لا تعرض أي مشكلة للتشغيل الصحيح للوحدة.

عزل أنابيب غاز التبريد


٦-٣-١٧

بعد الانتهاء من اختبار التسرب والتجفيف الفراغي، يجب عزل الأنابيب. ضع النقاط التالية في اعتبارك:

- تأكد من عزل أنابيب التوصيل ومجموعات تفريغ غاز التبريد بالكامل.
- تأكد من عزل أنابيب السائل والغاز (لكل الوحدات).
- استخدم فوم بولي إيثيلين مقاوم للحرارة والذي يمكنه تحمل درجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية لأنابيب السائل وفوم بولي إيثيلين يمكنه تحمل درجة حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية لأنابيب الغاز.
- قم بتقوية العازل على أنابيب غاز التبريد حسب بيئة التركيب.

درجة الحرارة المحيطة	الرطوبة	أقل سمك
$30^{\circ}\geq$ درجة مئوية	75% إلى 80% رطوبة نسبية	15 مم
$30^{\circ}<$ درجة مئوية	$80\%\leq$ رطوبة نسبية	20 مم

- إذا كان هناك احتمال بأن التكاليف الموجودة على الصمام الحابس قد يدخل إلى الوحدة الداخلية من خلال فجوات في المادة العازلة والأنابيب بسبب وجود الوحدة الخارجية في مكان أعلى من الوحدة الداخلية، يمكن منع ذلك من خلال استخدام مانع تسرب على التوصيلات. انظر الشكل أدناه.

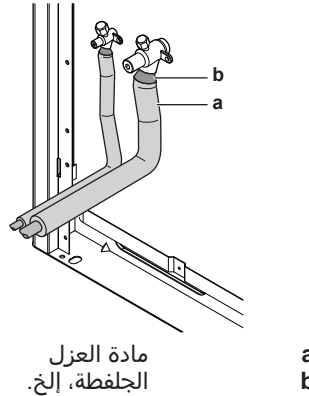

٤-١٧ شحن مائع التبريد

١٧-٤-١ احتياطات لازمة عند شحن غاز التبريد

إنذار 

- استخدم غاز التبريد R410A فقط. حيث إن المواد الأخرى قد تتسبب في حدوث انفجارات وحوادث.
- تحتوي R410A على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. وتبلغ قيمة احتمال الاحترار العالمي (GWP) الخاصة به 2087.5. لذا تجنب تنفيس تلك الغازات في الهواء.
- عند شحن المُبرّد، احرص دائماً على استخدام القفازات الواقية ونظارات السلامة.

إشعار 

إذا تم فصل التيار الكهربائي عن بعض الوحدات، فلا يمكن الانتهاء من إجراء الشحن بشكل صحيح.

إشعار 

في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية، قم بتوصيل التيار الكهربائي إلى كل الوحدات الخارجية.

إشعار 

قم بتوصيل التيار الكهربائي قبل 6 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

إشعار 

إذا تم إجراء التشغيل في غضون 12 دقيقة بعد تشغيل الوحدة (الوحدات) الداخلية والخارجية، فلن يتم تشغيل الضاغط قبل حدوث اتصال بطريقة صحيحة بين الوحدة (الوحدات) الخارجية والوحدة (الوحدات) الداخلية.

إشعار 

قبل بدء إجراءات الشحن، تحقق مما إذا كان مؤشر الشاشة سباعية القطع الخاصة بلوحة الدوائر المطبوعة للوحدة الخارجية A1P في وضع طبيعي (انظر "٤-٢-١٩ الوصول إلى الوضع 1 أو 2" 122). وإذا ظهر عليها أي كود عطل، فانظر "١-٢-٣ حل المشكلات بناء على أكواد الأخطاء" 150.

إشعار 

تأكد من التعرف على جميع الوحدات الداخلية الموصلة (انظر [10-1] و [38-1] و [39-1] في "٧-٢-١٩ الوضع 1: إعدادات الرصد" 124).

إشعار 

أغلق اللوحة الأمامية قبل تنفيذ أي عملية شحن لغاز التبريد. في حالة عدم تثبيت اللوحة الأمامية، لن تتمكن الوحدة من تحديد ما إذا كانت تعمل على نحو سليم أم لا بصورة صحيحة.

إشعار 

في حالة الصيانة وعدم احتواء النظام (الوحدة الخارجية + الأنابيب الميدانية + الوحدات الداخلية) على أي غاز تبريد أكثر من ذلك (على سبيل المثال بعد عملية استعادة غاز التبريد)، يجب شحن الوحدة بالكمية الأصلية من غاز التبريد (ارجع إلى لوحة الوحدة) عن طريق الشحن المسبق قبل بدء وظيفة الشحن التلقائي.

٢-٤-١٧ حول شحن غاز التبريد

بمجرد الانتهاء من التجفيف الهوائي، يمكن بدء شحن غاز التبريد الإضافي.
هناك طريقتان لشحن غاز التبريد الإضافي.

الطريقة	انظر
الشحن التلقائي	"١٧-٤-٦: الخطوة 6أ: شحن غاز التبريد تلقائيًا" [101]
الشحن اليدوي	"١٧-٤-٧: الخطوة 6ب: شحن غاز التبريد يدويًا" [103]

معلومات



من غير الممكن إضافة غاز تبريد باستخدام وظيفة شحن غاز التبريد التلقائي عندما تكون وحدات هيدروبوكس أو الوحدات الداخلية RA DX موصلة بالنظام.

لتسريع عملية شحن غاز التبريد، يوصى في حالة الأنظمة الأكبر بالشحن المسبق أولاً لجزء من غاز التبريد من خلال خط السائل قبل متابعة الشحن الفعلي التلقائي أو اليدوي. ويتم تضمين هذه الخطوة في الإجراء التالي (انظر "١٧-٤-٥: شحن غاز التبريد" [99]). ويمكن تخطي هذه الخطوة، لكن سيستغرق الشحن مدة أطول.

يوجد مخطط متاح يعطي نظرة عامة على الاحتمالات والإجراءات المطلوبة اتخاذها (انظر "١٧-٤-٤: شحن غاز التبريد: المخطط" [97]).

تحديد كمية المبرد الإضافية

٣-٤-١٧

معلومات



لعملية الشحن النهائية في معمل الاختبار، يُرجى الاتصال بالوكيل المحلي لديك.

إشعار



يجب أن يكون شحن غاز التبريد للنظام أقل من 100 كجم. وهذا يعني أنه في حال كان إجمالي شحن غاز التبريد المحسوب يساوي أو أكثر من 95 كجم، فعندئذٍ يجب عليك تقسيم النظام متعدد الوحدات الخارجية إلى أنظمة منفصلة أصغر حجماً، يحتوي كل منها على أقل من 95 كجم من شحن غاز التبريد. ولمعرفة شحن المصنع، ارجع إلى لوحة الوحدة.

Formula

$$R = [(X_1 \times 0.22.2) \times 0.37 + (X_2 \times 0.19.1) \times 0.26 + (X_3 \times 0.15.9) \times 0.18 + (X_4 \times 0.12.7) \times 0.12 + (X_5 \times 0.09.5) \times 0.059 + (X_6 \times 0.06.4) \times 0.022] + A + B + C$$

Additional refrigerant to be charged [in kg and rounded off to 1 decimal place] R

Total length [m] of liquid piping size at Øa X_{1...6}
Parameters A~C (see tables below) A~C

Parameter A

Parameter A			CR ^(b)	Piping length ^(a)
HP 20~16	HP 14~10	HP 8		
kg 0.5		kg 0	CR≤105%≥50%	m 30≥
kg 1.0		kg 0.5	CR≤130%>105%	
kg 0.5		kg 0	CR≤70%≥50%	m 30<
kg 1.0	kg 0.5	kg 0.3	CR≤85%>70%	
kg 1.5	kg 1.0	kg 0.7	CR≤105%>85%	
kg 2.0	kg 1.5	kg 1.2	CR≤130%>105%	

^(a) يعتبر طول الأنابيب المسافة من الوحدة الخارجية لأبعد وحدة داخلية.

^(b) الإجمالي CR = إجمالي نسبة توصيل قدرة الوحدة الداخلية

Parameter B

Parameter B	Model ^(a)
kg 1.4	RYYQ8~12
kg 1.7	RYYQ14
kg 1.2	RYYQ16
kg 2.0	RYYQ18 + RYYQ20

^(a) ONLY required for RYYQ8~20 models, NOT for RXYQ8~54 and RYYQ22~54


Parameter C

CR ^(a) < 100%	CR ^(a) ≥ 100%				Model
	Then C	If N ^(b)	Then C	If N ^(b)	
C=0 kg	C=0 kg	N<4	C=N×0.1 kg	N≥4	HP 8
		N<5		N≥5	HP 10
		N<6		N≥6	HP 12
		N<7		N≥7	HP 14
		N<8		N≥8	HP 16
		N<9		N≥9	HP 18
		N<10		N≥10	HP 20

^(a) الإجمالي CR = إجمالي نسبة توصيل قدرة الوحدة الداخلية

^(b) Number of VRV DX and RA DX indoor units connected to the outdoor unit

Parameter C – Example with multiple outdoor units

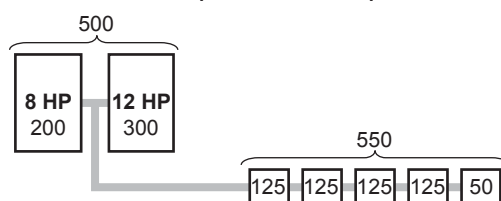

Action	#
:Determine the connection ratio Total outdoor unit capacity class = 500 Total indoor unit capacity class = 550 $CR \geq 100\% \Rightarrow$	1
:Determine parameter C N=5 HP: $N \geq 4 \Rightarrow C1 = N \times 0.1 = 5 \times 0.1 \text{ kg } 8$ HP: $N < 6 \Rightarrow C2 = 0 \text{ kg } 12$ $C = C1 + C2 = 0.5 \text{ kg} \Rightarrow$	2

الأنابيب بالمتري. عند استخدام الأنابيب بالمتري، استبدل عوامل الوزن في الصيغة بالعوامل من الجدول التالي:

الأنابيب بالبوصة		الأنابيب بالمتري	
الأنابيب	عامل الوزن	الأنابيب	عامل الوزن
قطر 6.4 ملم	0.022	قطر 6 ملم	0.018
قطر 9.5 ملم	0.059	قطر 10 ملم	0.065
قطر 12.7 ملم	0.12	قطر 12 ملم	0.097

الأنابيب بالبوصة		الأنابيب بالمتر	
الأنابيب	عامل الوزن	الأنابيب	عامل الوزن
قطر 15.9 ملم	0.18	قطر 15 ملم	0.16
		قطر 16 ملم	0.18
قطر 19.1 ملم	0.26	قطر 18 ملم	0.24
قطر 22.2 ملم	0.37	قطر 22 ملم	0.35

متطلبات نسبة التوصيل. عند تحديد الوحدات الداخلية، يجب أن تتوافق نسبة التوصيل مع المتطلبات التالية. لمزيد من المعلومات، انظر البيانات الهندسية الفنية. فالتركيبات الأخرى غير تلك المذكورة في الجدول غير مسموح بها.

الوحدات الداخلية	إجمالي CR ^(a)	CR حسب النوع ^(b)			
		VRV DX	RA DX	LT هيدروبوكس	AHU
VRV DX	130%~50	130%~50	—	—	—
VRV DX + RA DX	130%~80	130%~0	130%~0	—	—
RA DX	130%~80	—	130%~80	—	—
VRV DX + LT هيدروبوكس	130%~50	130%~50	—	80%~0	—
VRV DX + AHU EKEQ +) (EKEXV أو EKEACBV) E + (EKEXVA	110%~50	110%~50	—	—	60%~0
AHU فقط EKEQ +) (EKEXV زوجي + متعدد	110%~90	—	—	—	110%~90
AHU فقط EKEACBV) E + (EKEXVA زوجي + متعدد	110%~ ^(c) 75	—	—	—	110%~ ^(c) 75

^(a) الإجمالي CR = نسبة توصيل قدرة الوحدة الداخلية

^(b) CR حسب النوع = نسبة توصيل القدرة المسموح بها حسب نوع الوحدة الداخلية


^(c) قد يتم تطبيق قيود إضافية لنسبة التوصيل الأقل من 75% (65~110%). يرجى الرجوع إلى الدليل الخاص بـ EKEA+EKEXVA.

شحن غاز التبريد: المخطط

١٧-٤-٤

لمزيد من المعلومات، انظر "١٧-٤-٥ شحن غاز التبريد" [99].

الشحن المسبق لغاز التبريد

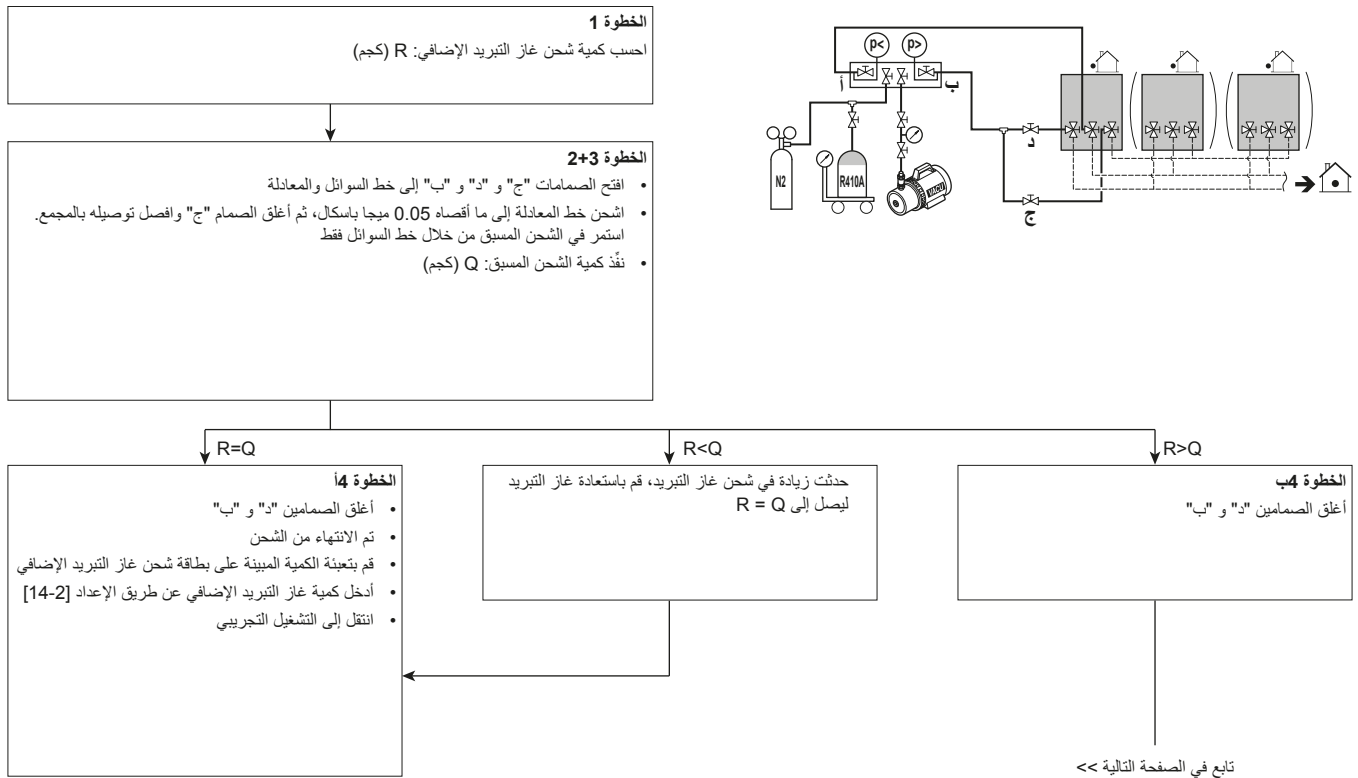

>> متابعة الصفحة السابقة

 $R > Q$

الخطوة 5

- بتوصيل الصمام A إلى منفذ شحن غاز التبريد (d)
- افتح جميع الصمامات الحابسة في الوحدة الخارجية

الخطوة 6

تابع الشحن التلقائي أو اليدوي

الشحن التلقائي

الخطوة 6 أ

- اضغط على BS2 لمرة واحدة: "BBB"
- اضغط على BS2 لأكثر من 5 ثوانٍ "EE" معادلة الضغط

تبعاً للظروف المحيطة، ستقرر الوحدة إجراء شحن تلقائي في وضع التدفئة أو التبريد.

<< تابع في الصفحة التالية <<

الشحن اليدوي

الخطوة 6 ب

قم بتفعيل الإعداد الميداني $1=[2-20]$
ستبدأ الوحدة عملية الشحن اليدوي لغاز التبريد.

- افتح الصمام A

- اشحن الكمية المتبقية من غاز التبريد P (كجم)

$$R=Q+P$$

- أغلق الصمام A


- اضغط على BS3 لإيقاف الشحن اليدوي

- انتهى الشحن

- قم بتعبئة الكمية المبينة على بطاقة شحن غاز التبريد الإضافي

- أدخل كمية غاز التبريد الإضافي عن طريق الإعداد [2-14]

- انتقل إلى التشغيل التجريبي

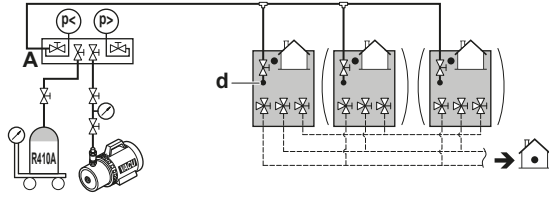



شحن غاز التبريد

١٧-٤-٥

اتبع الخطوات كما هو مبين أدناه وخذ في الاعتبار ما إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة الشحن التلقائي أم لا.

الشحن المسبق لغاز التبريد

1 احسب الكمية الإضافية من غاز التبريد التي يتم إضافتها باستخدام الصيغة الواردة في "١٧-٤-٣ لتحديد كمية المبرد الإضافية" [94].

2 الكمية الإضافية الأولى البالغة 10 كجم من غاز التبريد يمكن شحنها مسبقًا دون تشغيل الوحدة الخارجية.

في حالة	فعدنئ
كمية غاز التبريد الإضافي أقل من 10 كجم	نفذ الخطوات 3~4.


فَعْنَدْنِ	فِي حَالَة
نَفْذُ الْخَطَوَاتِ 3~6.	شَحْنُ غَازِ التَّبْرِيدِ الْإِضَافِيِّ أَكْبَرُ مِنْ 10 كَجَم

3 يمكن إجراء الشحن المسبق دون تشغيل الضاغط، عن طريق توصيل زجاجة غاز التبريد بفتحات الخدمة الخاصة بالصمامات الحابسة لخطوط السائل والمعادل (افتح الصمام "B"). وتأكد من إغلاق الصمام "A" وكل الصمامات الحابسة الخاصة بالوحدة الخارجية.

إشعار



أثناء الشحن المسبق، يتم شحن غاز التبريد من خلال خط السائل. أغلق الصمام "A" وافصل المجمع من خط الغاز. ويتم شحن خط المعادل فقط لإيقاف التفريغ. اشحنه إلى ما أقصاه 0.05 ميغا باسكال (0.5 بار)، ثم أغلق الصمام "C" وافصل توصيله بالمجمع. استمر في الشحن المسبق من خلال خط السائل فقط.

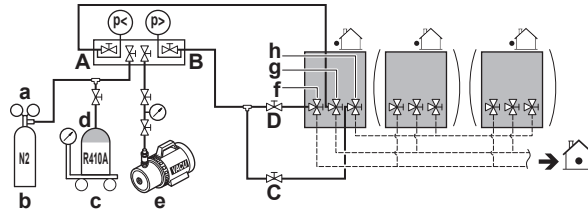

- a صمام خفض الضغط
- b التروجين
- c الموازين
- d خزان غاز التبريد R410A (نظام السيافون)
- e مضخة التفريغ
- f الصمام الحابس لخط السائل
- g الصمام الحابس لخط الغاز
- h الصمام الحابس لخط المعادل (فقط ل RYMQ)
- A الصمام "A"
- B الصمام "B"
- C الصمام "C"
- D الصمام "D"

4 نفذ أحد الإجراءات التالية:

فَعْنَدْنِ	فِي حَالَة	
أغلق الصمامين "D" و "B" وافصل توصيلة المجمع إلى خط السائل.	الوصول إلى كمية غاز التبريد الإضافية المحسوبة عن طريق إجراء الشحن المسبق	أ4
أغلق الصمامين "D" و "B" وافصل توصيلة المجمع إلى خط السائل، ونفذ الخطوات 5~6.	تعذر شحن كامل كمية غاز التبريد عن طريق الشحن المسبق	ب4


معلومات



إذا تم الوصول إلى إجمالي كمية غاز التبريد الإضافي في الخطوة 4 (عن طريق الشحن المسبق فقط)، فسجل كمية غاز التبريد التي أضيفت في بطاقة شحن غاز التبريد الإضافي المقدمة مع الوحدة وثبتها على الجانب الخلفي من اللوحة الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، أدخل كمية غاز التبريد الإضافي في النظام عن طريق الإعداد [2-14]. نفذ إجراء الاختبار كما هو مبين في "٢٠ التجهيز" [142].

شحن مائع التبريد

5 بعد الشحن المسبق، وصل الصمام "A" بمنفذ شحن غاز التبريد واشحن غاز التبريد الإضافي المتبقي من خلال هذا المنفذ. افتح جميع الصمامات الحابسة في الوحدة الخارجية. وعند هذه النقطة، يجب أن يظل الصمام "A" مغلقاً!

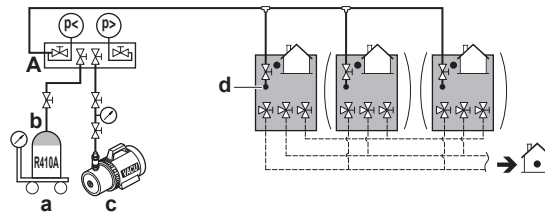

- a الموازين
b خزان غاز التبريد R410A (نظام الشفط)
c مضخة التفريغ
d منفذ شحن سائل التبريد
A الصمام "A"

معلومات



بالنسبة للنظام متعدد الوحدات الخارجية، لا يُشترط توصيل كل منافذ الشحن بخزان غاز التبريد.

سيتم شحن غاز التبريد بمعدل $22 \pm$ كجم في الساعة الواحدة عندما تكون درجة الحرارة الخارجية 30 درجة مئوية جافة أو بمعدل $6 \pm$ كجم عندما تكون درجة الحرارة الخارجية 0 درجة مئوية جافة.

إذا كنت بحاجة إلى التسريع في حالة النظام متعدد الوحدات الخارجية، فقم بتوصيل خزانات غاز التبريد بكل وحدة خارجية.

إشعار



- يتم توصيل منفذ شحن غاز التبريد بالأنابيب الموجودة داخل الوحدة. والأنابيب الداخلية بالوحدة يتم شحنها مسبقاً بغاز التبريد في المصنع، لهذا كن حذراً عند توصيل خرطوم الشحن.
- بعد إضافة غاز التبريد، لا تنسى إغلاق غطاء منفذ شحن غاز التبريد. وعزم الربط لهذا الغطاء هو 11.5 إلى 13.9 نيوتن•متر.
- لضمان التوزيع المنتظم لغاز التبريد، قد يستغرق الضاغط $10 \pm$ دقائق لبدء التشغيل بعد بدء تشغيل الوحدة. وليس هذا عطلاً.

6 تابع تنفيذ أحد الإجراءات التالية:

أ6	"١٧-٤-٦ الخطوة 6أ: شحن غاز التبريد تلقائياً" [101]
ب6	"١٧-٤-٦ الخطوة 6ب: شحن غاز التبريد يدوياً" [103]

معلومات



- بعد شحن غاز التبريد:
- سجّل كمية غاز التبريد الإضافي في بطاقة غاز التبريد الإضافي المقدمة مع الوحدة وثبتها على الجانب الخلفي من اللوحة الأمامية.
 - أدخل كمية غاز التبريد الإضافي في النظام عن طريق الإعداد [2-14].
 - نفذ إجراء الاختبار كما هو مبين في "٢٠ التجهيز" [142].

الخطوة 6أ: شحن غاز التبريد تلقائياً

١٧-٤-٦

معلومات



- هناك حدود لشحن غاز التبريد التلقائي كما هو موضح أدناه. وخارج هذه الحدود، لا يمكن للنظام تشغيل شحن غاز التبريد التلقائي:
- درجة الحرارة الخارجية: $0 \sim 43$ مئوية جافة.
 - درجة الحرارة الداخلية: $10 \sim 32$ مئوية جافة.
 - القدرة الإجمالية للوحدة الداخلية: $\leq 80\%$.

يمكن شحن الكمية المتبقية من شحن غاز التبريد الإضافي عن طريق تشغيل الوحدة الخارجية في وضع تشغيل الشحن التلقائي لغاز التبريد.

تبعاً لظروف التقييد المحيطة (انظر أعلاه)، ستقرر الوحدة تلقائياً وضع التشغيل الذي سيتم استخدامه لإكمال الشحن التلقائي لغاز التبريد: التبريد أو التدفئة. إذا تم استيفاء الشروط الواردة أعلاه، فسيتم تحديد تشغيل التبريد. وإذا كان العكس، فسيتم تحديد التدفئة.

الإجراء

1 تظهر شاشة خاملة (الافتراضي).

2 اضغط على BS2 once.

النتيجة: المؤشر "888".

3 اضغط على BS2 لأكثر من 5 ثوانٍ، وانتظر أثناء استعداد الوحدة للتشغيل. مؤشر شاشة سباعية القطع: "٤٥ ١" (يتم تنفيذ التحكم في الضغط):

ففي حالة	فبعدئذٍ
بدء تشغيل التدفئة	سيتم عرض المؤشر "٤٤٢" حتى "٤٤٣" (التحكم في بدء التشغيل؛ في انتظار تشغيل التدفئة المستقر).
بدء تشغيل التبريد	سيتم عرض المؤشر "٤٥٢" حتى "٤٥٣" (التحكم في بدء التشغيل؛ في انتظار تشغيل التبريد المستقر).

4 عندما يبدأ "٤٤٣" أو "٤٥٣" في الوميض (جاهز للشحن)، اضغط على BS2 في غضون 5 دقائق. افتح الصمام "A". إذا لم يتم الضغط على BS2 في غضون 5 دقائق، سيظهر كود العطل:

ففي حالة	فبعدئذٍ
تشغيل التدفئة	سيومض "٤٤٤". اضغط على BS2 لإعادة بدء الإجراء.
تشغيل التبريد	سيظهر كود العطل "P٢". اضغط على BS1 لإلغاء وإعادة بدء الإجراء.

التدفئة (الشاشة الوسطى سباعية القطع تشير إلى "٢")

سيستمر الشحن، ويعرض مؤشر الشاشة سباعية القطع بشكل متقطع قيمة الضغط المنخفض الحالية ومؤشر الحالة "٤٤٣".

عندما يتم شحن كمية غاز التبريد الإضافي المتبقية، أغلق الصمام "A" على الفور واضغط على BS3 لإيقاف عملية الشحن.

بعد الضغط على BS3، سيظهر كود النهاية "٤٤٤". عندما يتم الضغط على BS2، ستفحص الوحدة ما إذا كانت الظروف المحيطة ملائمة لتنفيذ التشغيل التجريبي.

لاستخدام وظيفة اكتشاف التسرب، مطلوب إجراء تشغيل تجريبي بما في ذلك فحص مفصل لحالة غاز التبريد. لمزيد من المعلومات، انظر "٢٠ التجهيز" [142].

ففي حالة	فبعدئذٍ
ظهور "٤٥ ١" أو "٤٥٢" أو "٤٥٣"	اضغط على BS1 لإنهاء إجراء وظيفة الشحن التلقائي. الظروف المحيطة ملائمة لتنفيذ التشغيل التجريبي.
ظهور "٤-٢" أو "٤-٣"	الظروف المحيطة غير ملائمة لتنفيذ التشغيل التجريبي. اضغط على BS1 لإنهاء إجراء الشحن التلقائي.

معلومات



في حالة ظهور أي كود عطل أثناء إجراء الشحن التلقائي هذا، فسوف تتوقف الوحدة ويظهر "٤٤٤" وامضاً. اضغط على BS2 لإعادة بدء الإجراء.

التبريد (الشاشة الوسطى سباعية القطع تشير إلى "٣")

سيستمر الشحن التلقائي، ويعرض مؤشر الشاشة سباعية القطع قيمة الضغط المنخفض الحالية ومؤشر الحالة "٤٥٣" بشكل متقطع.

إذا عرض مؤشر الشاشة سباعية القطع/واجهة المستخدم الخاصة بالوحدة الداخلية كود "PE"، فعندئذ يكون الشحن على وشك الانتهاء. عندما تتوقف الوحدة عن التشغيل، أغلق الصمام "A" على الفور وافحص ما إذا كان مؤشر الشاشة سباعية القطع/واجهة المستخدم الخاصة بالوحدة الداخلية تعرض "Pq" أم لا. يشير ذلك إلى الانتهاء بنجاح من الشحن التلقائي في برنامج التبريد.

معلومات



عندما تكون كمية الشحن قليلة، قد لا يظهر الكود "PE"، لكن بدلاً من ذلك سيظهر الكود "Pq" على الفور.
عندما يتم فعلاً شحن كمية غاز التبريد الإضافية (المحسوبة) المطلوبة قبل ظهور المؤشر "PE" "أو" "Pq"، أغلق الصمام "A" وانتظر حتى يظهر "Pq".

إذا حدث أثناء تشغيل التبريد للشحن التلقائي لغاز التبريد أن كانت الظروف المحيطة تتجاوز المسموح به لوضع التشغيل الحالي، فسوف تشير الوحدة على الشاشة سباعية القطع بالكود "E-2" إذا كانت درجة الحرارة الداخلية خارج النطاق أو بالكود "E-3" إذا كانت درجة الحرارة الخارجية خارج النطاق. في هذه الحالة، عند عدم الانتهاء من شحن غاز التبريد الإضافي، يجب تكرار الخطوة "٦-٤-١٧: شحن غاز التبريد تلقائياً" [101].

معلومات



- عند اكتشاف عطل أثناء الإجراء (على سبيل المثال في حالة انغلاق الصمام الحابس)، سيظهر كود العطل. في تلك الحالة، ارجع إلى "١-٢٣ حل المشكلات حسب أكواد الخطأ" [150] وأصلح العطل وفقاً لذلك. ويمكن إعادة ضبط العطل بالضغط على BS1. كما يمكن إعادة بدء الإجراء من "٦-٤-١٧: شحن غاز التبريد تلقائياً" [101].
- من الممكن إلغاء شحن غاز التبريد التلقائي بالضغط على BS1. وسوف تتوقف الوحدة وتعود إلى وضع الخمول.

نفذ إجراء الاختبار كما هو مبين في "٢٠ التجهيز" [142].

الخطوة 6: شحن غاز التبريد يدوياً

٧-٤-١٧

يمكن شحن الكمية المتبقية من شحن غاز التبريد الإضافي عن طريق تشغيل الوحدة الخارجية في وضع تشغيل الشحن اليدوي لغاز التبريد.

1 ضع في الاعتبار كل الاحتياطات الواردة في "١٩ التهيئة" [119] و "٢٠ التجهيز" [142].

2 شغل مصدر طاقة الوحدات الداخلية والوحدات الخارجية.

3 فعل إعداد الوحدة الخارجية [20-2]=1 لبدء تشغيل وضع الشحن اليدوي لغاز التبريد. ارجع إلى "٨-٢-١٩ الوضع 2: الإعدادات الميدانية" [127] للحصول على التفاصيل.

النتيجة: سيبدأ تشغيل الوحدة.

4 يمكن فتح الصمام "A". ويمكن أداء شحن غاز التبريد الإضافي المتبقي.

5 عندما تتم إضافة كمية غاز التبريد الإضافية المحسوبة المتبقية، أغلق الصمام "A" على الفور واضغط على BS3 لإيقاف عملية الشحن.

معلومات



ستتوقف تلقائياً عملية الشحن اليدوي لغاز التبريد في غضون 30 دقيقة. إذا لم يكتمل الشحن بعد 30 دقيقة، فقم بإجراء عملية شحن غاز التبريد الإضافي مرة أخرى.

6 نفذ إجراء الاختبار كما هو مبين في "٢٠ التجهيز" [142].

معلومات



- عند اكتشاف عطل أثناء الإجراء (على سبيل المثال في حالة انغلاق الصمام الحابس)، سيظهر كود العطل. في تلك الحالة، ارجع إلى "٨-٤-١٧ أكواد الخطأ عند شحن غاز التبريد" [104] وأصلح العطل وفقاً لذلك. ويمكن إعادة ضبط العطل بالضغط على BS3. كما يمكن إعادة بدء الإجراء من "٧-٤-١٧ الخطوة 6 ب: شحن غاز التبريد يدوياً" [103].
- من الممكن إلغاء شحن غاز التبريد اليدوي بالضغط على BS3. وسوف تتوقف الوحدة وتعود إلى وضع الخمول.

أكواد الخطأ عند شحن غاز التبريد

٨-٤-١٧

الكود	السبب	الحل
P2	ضغط منخفض غير معتاد في خط الشفط	أغلق الصمام "A" فوراً. واضغط على BS3 لإعادة الضبط. وتحقق من العناصر التالية قبل إعادة محاولة إجراء الشحن التلقائي: - تحقق من فتح الصمام الحابس لجانب الغاز بشكل صحيح. - تحقق من فتح صمام أسطوانة غاز التبريد. - تحقق من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء بالوحدة الداخلية.
P8	منع التجمد بالوحدة الداخلية	أغلق الصمام "A" فوراً. واضغط على BS3 لإعادة الضبط. وأعد محاولة إجراء الشحن التلقائي.
E-2	الوحدة الداخلية خارج نطاق درجة الحرارة اللازم لعملية اكتشاف التسرب	أعد المحاولة عندما تكون الظروف المحيطة مواتية.
E-3	الوحدة الخارجية خارج نطاق درجة الحرارة اللازم لعملية اكتشاف التسرب	أعد المحاولة عندما تكون الظروف المحيطة مواتية.
E-5	يشير إلى تركيب وحدة داخلية غير متوافقة مع وظيفة اكتشاف التسرب (على سبيل المثال، الوحدة الداخلية RA DX، هيدروبوكس، ...)	ارجع إلى المتطلبات لتتمكن من تنفيذ عملية اكتشاف التسرب.
كود عطل آخر	—	أغلق الصمام "A" فوراً. تأكد من كود العطل واتخذ الإجراء المقابل، "١-٢٣ حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء" [150].

فحوصات بعد شحن غاز التبريد

٩-٤-١٧

- هل كل الصمامات الحابسة مفتوحة؟
- هل تم تسجيل كمية غاز التبريد، التي تمت إضافتها، في بطاقة شحن غاز التبريد؟

إشعار



تأكد من فتح جميع الصمامات بعد الشحن (الشحن المسبق) بعد الشحن. التشغيل بينما تكون صمامات الإغلاق مغلقة سوف يتلف الصاغط.

تثبيت بطاقة الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري

١٧-٤-١٠

1 املأ الملصق كما يلي:

Contains fluorinated greenhouse gases

RXXX

GWP: XXX

1 = kg

2 = kg

1 + 2 = kg

GWP x kg / 1000 = tCO₂eq

f

- a إذا تم استلام ملصق تصنيفات الغازات الدفينة المفلورة مع الوحدة (انظر الملحقات)، يرجى نزع اللغة المستخدمة ولصقها على أ.
- b شحن المبرد الأساسي: انظر لوحة اسم الوحدة
- c كمية المبرد الإضافية التي تم شحنها
- d إجمالي شحن المبرد
- e كمية الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري من إجمالي شحن المبرد المعبر عنه
- f بالطن لثنائي أكسيد الكربون المكافئ.
- GWP = جهد الحمى العالمي

إشعار



يتطلب القانون ساري المفعول المعنى بالغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ. صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكاربون 2 المعبر عنها بقيمة الطن: قيمة احتمالية الاحترار العالمي (GWP) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد [بالكيلوجرام] / 1000 استخدم قيمة دالة احتمالية الاحترار العالمي المذكورة في بطاقة شحن المبرد.

2 قم بتثبيت الملصق داخل الوحدة الخارجية بجانب صمامات منع تسرب الغاز والسائل.

إشعار



هذا منتج من الفئة "أ". وفي أي بيئة محلية، قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تشويش على الراديو وفي هذه الحالة قد يطلب من المستخدم اتخاذ تدابير ملائمة.

في هذا الفصل

106	18.1	حول توصيل الأسلاك الكهربائية
106	18.1.1	احتياطات لازمة عند توصيل الأسلاك الكهربائية
107	18.1.2	الأسلاك الميدانية: نظرة عامة
108	18.1.3	حول الأسلاك الكهربائية
109	18.1.4	إرشادات لعمل الفتحات القابلة للنزع
110	18.1.5	حول الالتزام بالمعايير الكهربائية
111	18.1.6	متطلبات أجهزة السلامة
112	18.2	تحديد مسار أسلاك التوصيل البيني وتثبيتها
113	18.3	لتوصيل أسلاك التوصيل البيني
115	18.4	لإنهاء توصيل أسلاك التوصيل البينية
115	18.5	تحديد مسار وتثبيت مصدر التيار الكهربائي
116	18.6	توصيل مصدر التيار الكهربائي
117	18.7	فحص مقاومة عزل الضاغط

١-١٨ حول توصيل الأسلاك الكهربائية

١-١-١٨ احتياطات لازمة عند توصيل الأسلاك الكهربائية

خطر: خطر الموت صعبًا بالكهرباء



إنذار



- يجب أن يوصل فني كهربائي مصرح له جميع الأسلاك ويجب عليه الالتزام بلوائح توصيل الأسلاك الوطنية.
- قم بتوصيل الوصلات الكهربائية بالوصلات السلكية الثابتة.
- يجب أن تكون جميع المكونات التي تم شراؤها من الموقع وجميع التركيبات الكهربائية متفقة مع القانون المعمول به.

إنذار



استخدم دائمًا كابل متعدد القلوب مع كابلات مصدر التيار الكهربائي.

معلومات



يُرجى أيضًا قراءة الاحتياطات والمتطلبات الواردة في "٢ احتياطات السلامة العامة" [٨].

إنذار



- إذا كان مصدر إمداد الطاقة يحتوي على طور سالب مفقود أو خطأ، فقد يتعطل الجهاز.
- قم بعمل تأريض جيد. تجنب تأريض الوحدة عبر توصيلها بأنبوب خاص بالمرافق أو ممتص للجهد الكهربائي الزائد أو هاتف أرضي، قد يسبب التأريض غير الكامل صدمات كهربائية.
- ركب المصاهر أو قواطع الدائرة المطلوبة.
- اربط الأسلاك الكهربائية بأربطة الكابلات حتى لا تلامس الكابلات الحواف الحادة أو الأنابيب، وبالأخص في جانب الضغط العالي.
- لا تركيب مكثف لتحسين الطور، لأن هذه الوحدة مجهزة بمحول. سيؤدي مكثف تحسين الطور إلى إضعاف الأداء وقد يسبب حوادث.

إنذار

لا تمدد مصدر إمداد الطاقة أو كابل الربط باستخدام موصلات الأسلاك أو مشابك توصيل الأسلاك أو الأسلاك المغلفة بأشرطة أو أسلاك التمديد.
قد يتسبب ذلك فى تولد حرارة زائدة أو حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حريق.

تحذير

لا تدفع أو تضع طول الكابل الزائد فى الوحدة.

إشعار

يجب ألا تقل المسافة الواقعة بين كابلات الجهد الكهربائى العالى وكابلات الجهد الكهربائى المنخفض عن 50 ملم.

إشعار

لا تُشغل الوحدة إلا بعد الانتهاء من توصيل أنابيب غاز التبريد. حيث سيؤدي تشغيل الوحدة قبل أن تكون الأنابيب جاهزة إلى تعطل الضاغط.

إشعار

إذا كان مصدر التيار الكهربائى يحتوي على طور سالب مفقود أو خطأ، فسوف يتعطل الجهاز.

إشعار

لا تركيب مكثف لتحسين الطور ، لأن هذه الوحدة مجهزة بمحول. سيؤدي مكثف تحسين الطور إلى إضعاف الأداء وقد يسبب حوادث.

إشعار

تجنب مطلقاً إزالة أي ثرمستور أو مستشعر، إلخ. عند توصيل أسلاك التيار وأسلاك النقل. (إذا تم التشغيل دون ثرمستور، أو مستشعر، إلخ. فقد يتعطل الضاغط).

إشعار

- لا يعمل كاشف الوقاية من الطور المنعكس فى هذا المنتج إلا عندما يبدأ تشغيل المنتج. وبالتالي لا يتم اكتشاف الطور المنعكس أثناء التشغيل العادي للمنتج.
- كاشف الوقاية من الطور المنعكس مصمم لإيقاف المنتج في حالة حدوث اضطراب عند بدء تشغيل المنتج.
- استبدل اثنين من الأطوار الثلاثة (L1 و L2 و L3) خلال اضطراب الوقاية من الطور العكسي.

إشعار

ينطبق ذلك فقط إذا كان التيار الكهربائى ثلاثى الطور، والضاغط يحتوي على وسيلة تشغيل/ إيقاف تشغيل.
إذا كان هناك احتمال لانعكاس الطور بعد انقطاع لحظى للتيار الكهربائى ويحدث تشغيل وتوقف للتيار الكهربائى أثناء تشغيل المنتج، فقم بتركيب دائرة وقاية من انعكاس الطور في مكان التركيب. قد يؤدي تشغيل المنتج مع الطور المنعكس إلى تعطل الضاغط وأجزاء أخرى.

الأسلاك الميدانية: نظرة عامة

٢-١-١٨

تتكون الأسلاك الميدانية من:


- أسلاك الإمداد بالطاقة (بما في ذلك السلك الأرضي)،
- أسلاك التوصيل البينى بين علبة الاتصال والوحدة الخارجية،
- أسلاك التوصيل البينى RS-485 بين علبة الاتصال وجهاز الرصد.

مثال:

معلومات



الشكل التوضيحي التالي يُعد مثالاً وقد لا يتطابق كلياً مع تخطيط النظام الخاص بك.

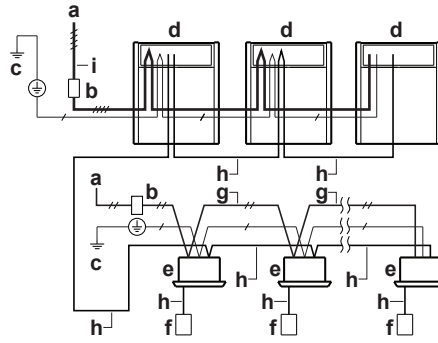

مصدر التيار الكهربائي الميداني (مع وقي التسرب الأرضي)
المفتاح الرئيسي
التوصيل الأرضي
الوحدة الخارجية
الوحدة الداخلية
واجهة المستخدم
أسلاك مصدر التيار الكهربائي الداخلية (كابل مغلف) (230 فولت)
أسلاك التوصيل البيني (كابل مغلف) (16 فولت)
أسلاك مصدر التيار الكهربائي الخارجية (كابل مغلف)
مصدر التيار الكهربائي 3N~50 هرتز
مصدر التيار الكهربائي 1~50 هرتز
أسلاك التأريض

a
b
c
d
e
f
g
h
i

حول الأسلاك الكهربائية

٣-١-١٨

من المهم إبقاء مصدر إمداد الطاقة وأسلاك التوصيل البيني منفصلين عن بعضهما البعض. ولتجنب أي تداخل كهربائي، فإن المسافة بين تلك الأسلاك ينبغي دائماً أن تكون 25 ملم على الأقل.

إشعار



- تأكد من الحفاظ على إبقاء خط الطاقة وخط التوصيل البيني بعيداً عن بعضهما البعض. يمكن أن يتم تمرير أسلاك التوصيل البيني وأسلاك إمدادات الطاقة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك بالتوازي.
- أسلاك التوصيل البيني وأسلاك إمدادات الطاقة لا ينبغي أن تلامس الأنابيب الداخلية (باستثناء أنبوب تبريد لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالمحول) وذلك لتجنب تلف الأسلاك بسبب ارتفاع حرارة الأنابيب.
- أغلق الغطاء بإحكام ورتب الأسلاك الكهربائية لكي تمنع فك الغطاء أو أي أجزاء أخرى.

ينبغي تغليف أسلاك التوصيل البيني الموجودة خارج الوحدة وتحديد مسارها مع الأنابيب الميدانية.

يمكن تحديد مسار الأنابيب الميدانية من الجانب الأمامي أو السفلي للوحدة (بحيث تتجه ناحية اليسار أو اليمين). راجع "٤-٢-١٧ تحديد مسار أنابيب غاز التبريد" [82].

- تأكد من الالتزام بالحدود الواردة أدناه. إذا خالفت الأسلاك بين الوحدات هذه الحدود، فقد يسبب ذلك عطلاً في الإرسال:

- أقصى طول للأسلاك: 1000 م

- إجمالي طول للأسلاك: 2000 م


- أقصى طول للأسلاك البينية بين الوحدات الخارجية: 30 م

- أسلاك التوصيل البيني إلى محدد التبريد/التدفئة: 500 م.

- أقصى عدد للتفرعات: 16.

أقصى عدد للأنظمة المنفصلة القابلة للتوصيل البيني: 10.

- متاح حتى 16 تفرعة للكابلات بين الوحدات. لا يُسمح بإجراء تفرع بعد التفرع (انظر الشكل أدناه).

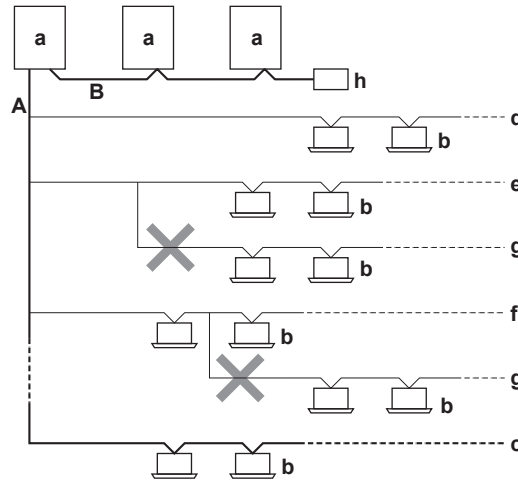

- a الوحدة الخارجية
b الوحدة الداخلية
c الخط الرئيسى
d الخط الفرعى 1
e الخط الفرعى 2
f الخط الفرعى 3
g غير مسموح باى تفرعة بعد تفرعة
h واجهة المستخدم المركزية (الخ...)
A أسلاك التوصيل البيني بين الوحدات الخارجية/الداخلية
B أسلاك التوصيل البيني الرئيسة/الفرعية

بالنسبة للأسلاك الواردة أعلاه، استخدم دائماً أسلاك الفينيل المعزولة داخل غلاف بحجم 0.75 إلى 1.25 ملم² أو استخدم كابلات (بسلكين داخليين). (مسموح بالكابلات ذات الثلاثة أسلاك الداخلية لواجهة مستخدم التحويل بين التبريد/التدفئة فقط).

إرشادات لعمل الفتحات القابلة للنزع

٤-١-١٨


قم بإزالة الفتحة القابلة للنزع بالطرق على نقاط التثبيت باستخدام مفك مسطح الرأس ومطرقة.

إشعار



احتياطات لازمة عند عمل الفتحات القابلة للنزع:

- تجنب إتلاف العلبة والأنابيب التحتية.
- بعد عمل الفتحات القابلة للنزع، نوصي بإزالة الحواف الخشنة وطلاء الحواف والمناطق المحيطة بالحواف باستخدام طلاء إصلاح لمنع الصدأ.
- عند تمرير الأسلاك الكهربائية من خلال الفتحات القابلة للنزع، لف الأسلاك بشريط واقى لمنع تلفها.

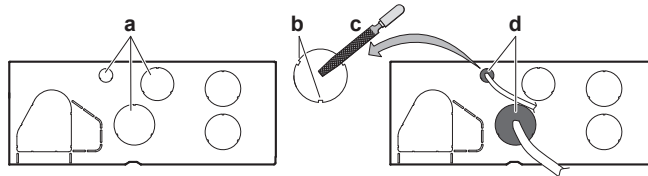

- a الفتحة القابلة للنزع
b الحواف الخشنة
c إزالة الحواف الخشنة
d إذا كانت هناك أية احتمالات لدخول حيوانات صغيرة إلى النظام من خلال الفتحات القابلة للنزع، فقم بسد تلك الفتحات بمواد حشو (يتم تجهيزها في الموقع)

هذا الجهاز يلتزم بالمعايير التالية:

- المعيار **EN/IEC 61000-3-11** شريطة أن تكون معاوقة النظام Z_{sys} أقل من أو تساوي Z_{max} فى نقطة الاتصال بين مصدر التيار الكهربائى الخاص بالمستخدم والنظام العام.
- المعيار **EN/IEC 61000-3-11** = المعيار الفنى الأوروبى / الدولى الذى يضع الحدود الخاصة بتغيرات الجهد الكهربائى و تقلبات الجهد الكهربائى والتقطع فى أنظمة الإمداد العامة منخفضة الجهد للأجهزة ذات التيار المقدر ≥ 75 أمبير.
- يتحمل فنى تركيب الجهاز أو مستخدم الجهاز مسئولية ضمان عدم توصيل الجهاز إلا بمصدر تيار كهربائى مزود بمعاوقة نظام Z_{sys} أقل من أو تساوي Z_{max} ، وذلك بالتشاور مع مشغل شبكة التوزيع إذا لزم الأمر.
- المعيار **EN/IEC 61000-3-12** شريطة أن يكون تيار قصر الدائرة S_{sc} أكبر من أو يساوي أقل قيمة S_{sc} فى نقطة الاتصال بين مصدر التيار الكهربائى الخاص بالمستخدم والنظام العام.
- المعيار **EN/IEC 61000-3-12** = المعيار الفنى الأوروبى / الدولى الذى يضع الحدود الخاصة بالتيارات التوافقية التى تنتجها الأجهزة التى يتم توصيلها بالأنظمة العامة منخفضة الجهد التى يكون تيار الدخل الخاص بها < 16 أمبير و ≥ 75 أمبير لكل طور.
- يتحمل فنى تركيب الجهاز أو مستخدم الجهاز مسئولية ضمان عدم توصيل الجهاز إلا بمصدر تيار كهربائى مزود بدائرة قصر S_{sc} أكبر من أو تساوي أقل قيمة S_{sc} ، وذلك بالتشاور مع مشغل شبكة التوزيع إذا لزم الأمر.

الموديل	$Z_{max}(\Omega)$	أقل قيمة S_{sc} (kVA)
RYYQ8/RYMQ8/RXYQ8	—	4050
RYYQ10/RYMQ10/RXYQ10	—	5535
RYYQ12/RYMQ12/RXYQ12	—	6038
RYYQ14/RYMQ14/RXYQ14	—	6793
RYYQ16/RYMQ16/RXYQ16	—	7547
RYYQ18/RYMQ18/RXYQ18	—	8805
RYYQ20/RYMQ20/RXYQ20	—	9812
RYYQ22/RXYQ22	—	11573
RYYQ24/RXYQ24	—	11597
RYYQ26/RXYQ26	—	12831
RYYQ28/RXYQ28	—	13585
RYYQ30/RXYQ30	—	14843
RYYQ32/RXYQ32	—	15094
RYYQ34/RXYQ34	—	16352
RYYQ36/RXYQ36	—	17359
RYYQ38/RXYQ38	—	19397
RYYQ40/RXYQ40	—	20378
RYYQ42/RXYQ42	—	20629
RYYQ44/RXYQ44	—	21132
RYYQ46/RXYQ46	—	21887
RYYQ48/RXYQ48	—	22641
RYYQ50/RXYQ50	—	23899

الموديل	$Z_{\max}(\Omega)$	أقل قيمة (S_{sc} (kVA)
RYYQ52/RXYQ52	—	25157
RYYQ54/RXYQ54	—	26415

معلومات



الوحدات المتعددة هي عمليات دمج قياسية.

متطلبات أجهزة السلامة

٦-١-١٨

يجب حماية مصدر إمداد الطاقة باستخدام أجهزة السلامة المطلوبة، أي مفتاح رئيسي، مصهر بطيء القطع على كل طور وجهاز أرضي للحماية من التسرب بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.

في حال التوصيل بخط مصدر إمداد الطاقة، ثبت دوماً جهاز الحماية من التيار المتبقي (RCD) الذي يقطع الدائرة الكهربائية على الفور عند حدوث تسريب. يجب أن يتوافق جهاز الحماية من التيار المتبقي مع اللوائح التنظيمية الوطنية الخاصة بالأسلاك الكهربائية.

بالنسبة لعمليات الدمج القياسية

ينبغي إجراء اختبار الأسلاك ومقاساتها بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها بناءً على المعلومات المذكورة في الجدول أدناه.

معلومات



الوحدات المتعددة هي عمليات دمج قياسية.

الطرز	أقل أمبير للدائرة الكهربائية	المنصهرات الموصى بها
RYYQ8/RYM8/RXYQ8	16.1 أمبير	20 أمبير
RYYQ10/RYM10/RXYQ10	22.0 أمبير	25 أمبير
RYYQ12/RYM12/RXYQ12	24.0 أمبير	32 أمبير
RYYQ14/RYM14/RXYQ14	27.0 أمبير	32 أمبير
RYYQ16/RYM16/RXYQ16	31.0 أمبير	40 أمبير
RYYQ18/RYM18/RXYQ18	35.0 أمبير	40 أمبير
RYYQ20/RYM20/RXYQ20	39.0 أمبير	50 أمبير
RYYQ22/RXYQ22	46.0 أمبير	63 أمبير
RYYQ24/RXYQ24	46.0 أمبير	63 أمبير
RYYQ26/RXYQ26	51.0 أمبير	63 أمبير
RYYQ28/RXYQ28	55.0 أمبير	63 أمبير
RYYQ30/RXYQ30	59.0 أمبير	80 أمبير
RYYQ32/RXYQ32	62.0 أمبير	80 أمبير
RYYQ34/RXYQ34	66.0 أمبير	80 أمبير
RYYQ36/RXYQ36	70.0 أمبير	80 أمبير
RYYQ38/RXYQ38	76.0 أمبير	100 أمبير
RYYQ40/RXYQ40	81.0 أمبير	100 أمبير
RYYQ42/RXYQ42	84.0 أمبير	100 أمبير
RYYQ44/RXYQ44	86.0 أمبير	100 أمبير

الطراز	أقل أمبير للدائرة الكهربائية	المنصهرات الموصى بها
RYYQ46/RXYQ46	89.0 أمبير	100 أمبير
RYYQ48/RXYQ48	93.0 أمبير	125 أمبير
RYYQ50/RXYQ50	97.0 أمبير	125 أمبير
RYYQ52/RXYQ52	101.0 أمبير	125 أمبير
RYYQ54/RXYQ54	105.0 أمبير	125 أمبير

لجميع الموديلات:

- الطور والتردد: 3N~ 50 هرتز
- الفولتية: 380~415 فولت
- قسم خط الإرسال: 0.75~1.25 مم²، أقصى طول هو 1000 م. إذا كان إجمالي أسلاك التوصيل البينى يزيد عن هذه الحدود، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث خطأ في الاتصال.


بالنسبة لعمليات الدمج غير القياسية

احسب قدرة المنصهر الموصى به.


الصيغة	المنصهر الموصى به
المنصهر الموصى به، عن طريق جمع أقل أمبير للدائرة الكهربائية لكل وحدة مستخدمة (وفقاً للجدول أعلاه)، واضرب الناتج في 1.1 وحدد القدرة التالية الأعلى للمنصهر الموصى به.	
مثال	ادمج RXYQ30 باستخدام RXYQ8، و RXYQ10، و RXYQ12. - أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة RXYQ8=16.1 أمبير - أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة RXYQ10=22.0 أمبير - أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة RXYQ12=24.0 أمبير بناءً على ذلك، يكون أقل أمبير للدائرة الكهربائية لوحدة $RXYQ30 = 16.1 + 22.0 + 24.0 = 62.1$ ضرب الناتج أعلاه في 1.1: $62.1 \times 1.1 = 68.3$ أمبير، عندئذٍ تكون قدرة المنصهر الموصى به هي 80 أمبير.

٢-١٨ تحديد مسار أسلاك التوصيل البينى وتثبيتها

يمكن تحديد مسار أسلاك التوصيل البينى من خلال الجانب الأمامى فقط. تثبتها في فتحة التثبيت العلوية.

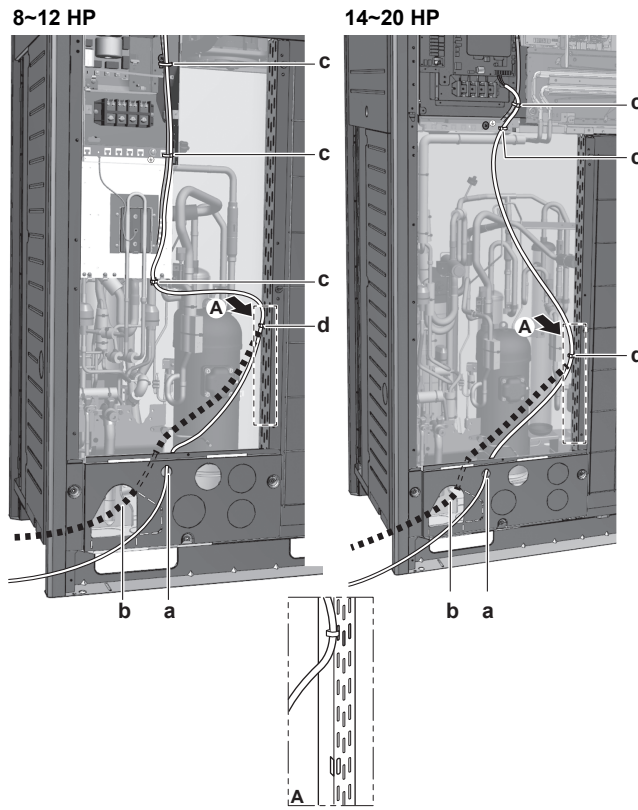

- a أسلاك التوصيل البيني (الاحتمال 1)
 b أسلاك التوصيل البيني (الاحتمال 2)
 c حزام تثبيت. تثبيتها في الأسلاك منخفضة الجهد المثبتة في المصنع.
 d حزام تثبيت.
 (a) يجب إزالة الفتحة القابلة للزحف. أغلق الفتحة لمنع دخول الحيوانات الصغيرة أو الأتربة.

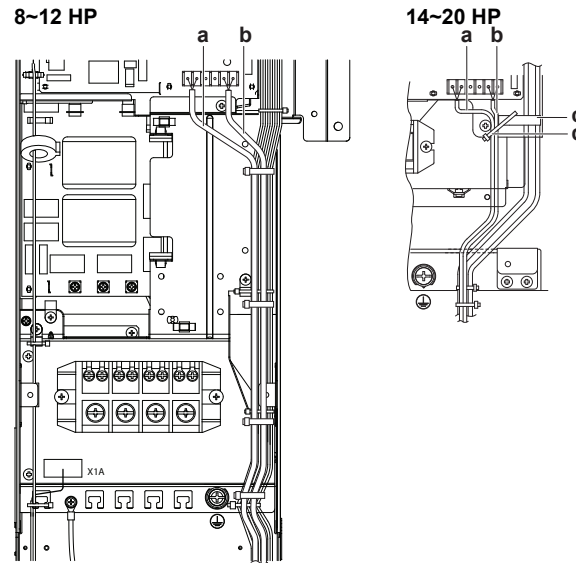

تثبيتها في السدادات البلاستيكية المشار إليها باستخدام مواد تثبيت تجهز ميدانياً.

- a الأسلاك بين الوحدات (الداخلية والخارجية) (F1/F2 متروكة)
 b أسلاك التوصيل البيني (Q1/Q2)
 c سدادة بلاستيكية
 d مشابك تثبيت مجهزة ميدانياً


لتوصيل أسلاك التوصيل البيني

٣-١٨

يجب توصيل الأسلاك من الوحدات الداخلية إلى أطراف (مدخل-مخرج) F1/F2 في لوحة الدوائر المطبوعة في الوحدة الخارجية.

متطلبات توصيل الوحدات الداخلية بالخارجية	
الجهد الكهربائى	220~240 فولت
التردد	50 هرتز
حجم السلك	استخدم فقط أسلاكًا متناسقة توفر عزلاً مزدوجاً وملائماً للجهد المستخدم
	كابل ثنائى القلب
	0.75 إلى 1.25 مم ²


في حالة تركيب وحدة خارجية فردية

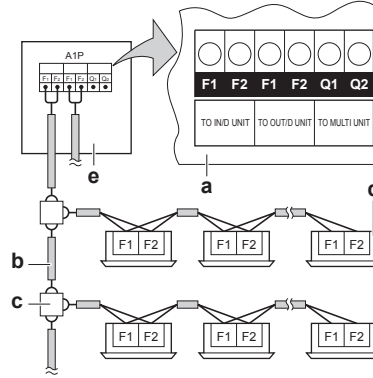

لوحة الدوائر المطبوعة بالوحدة الخارجية (A1P)
 استخدم موصل السلك المغلف (سلكين) (بدون قطبية)
 لوحة طرفية (تجهز ميدانياً)
 الوحدة الداخلية
 الوحدة الخارجية

a
b
c
d
e

في حالة تركيب وحدات خارجية متعددة

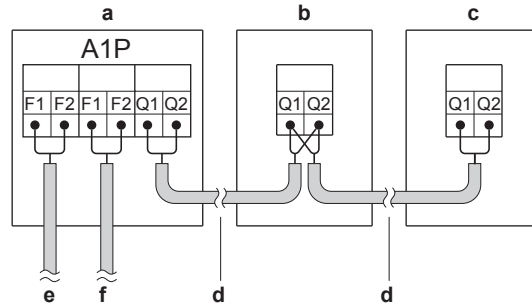

الوحدة "أ" (الوحدة الخارجية الرئيسية)
 الوحدة "ب" (وحدة خارجية فرعية)
 الوحدة "ج" (وحدة خارجية فرعية)
 التوصيل البيني الرئيسى/التابع (Q1/Q2)
 التوصيل البيني بين الوحدات الخارجية/الداخلية (F1/F2)
 الوحدة الخارجية نظام توصيل بيتى آخر (F1/F2)

a
b
c
d
e
f

معلومات



U-لا يمكن مشاركة وحدات سلاسل نفس دائرة تبريد T-وحدات سلاسل. رغم ذلك، يمكن ربط U-وحدات سلاسل كهربياً T-بوحدات سلاسل عبر F1/F2.


- يجب توصيل أسلاك التوصيل البيني بين الوحدات الخارجية في نفس نظام الأنابيب بأطراف Q1/Q2 (مخارج متعددة). حيث يؤدي توصيل الأسلاك بأطراف F1/F2 إلى تعطل النظام.
- يجب توصيل الأسلاك الخاصة بالأنظمة الأخرى بأطراف (مدخل-مخرج) F1/F2 الخاصة بلوحة الدوائر المطبوعة في الوحدة الخارجية التي تم توصيل الأسلاك البينية للوحدات الداخلية بها.
- الوحدة الأساسية هي الوحدة الخارجية التي تم توصيل الأسلاك البينية للوحدات الداخلية بها.

عزم الربط للمسامير الطرفية لأسلاك التوصيل البينى:

عزم الربط [نيوتن•متر]	حجم البرغى
0.96~0.8	M3.5 (A1P)

٤-١٨ لإنهاء توصيل أسلاك التوصيل البينية

بعد تركيب أسلاك التوصيل البينى، قُم بتغليفها مع أنابيب غاز التبريد في الموقع باستخدام شريط لصق تشطيب، على النحو الموضح في الرسم التوضيحي أدناه.

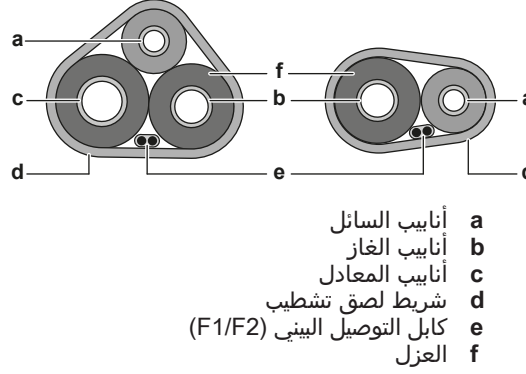

٥-١٨ تحديد مسار وتثبيت مصدر التيار الكهربائى

إنذار




لا تمدد مصدر إمداد الطاقة أو كابل الربط باستخدام موصلات الأسلاك أو مشابك توصيل الأسلاك أو الأسلاك المغلفة بأشرطة أو أسلاك التمديد. قد يتسبب ذلك في تولد حرارة زائدة أو حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حريق.

إشعار



عند تحديد مسار الأسلاك الأرضية، وفر خلوصاً 25 ملم أو أكثر بعيداً عن الأسلاك الرصاصية الخاصة بالضاغط. وقد يؤثر عدم الالتزام بهذا الإرشاد بشكل صحيح إلى التأثير سلباً على التشغيل الصحيح للوحدات الأخرى الموصلة بنفس الأسلاك الأرضية.


يمكن تحديد مسار أسلاك التيار الكهربائى من خلال الجانب الأمامى والأيسر. تثبتها في فتحة التثبيت السفلية.

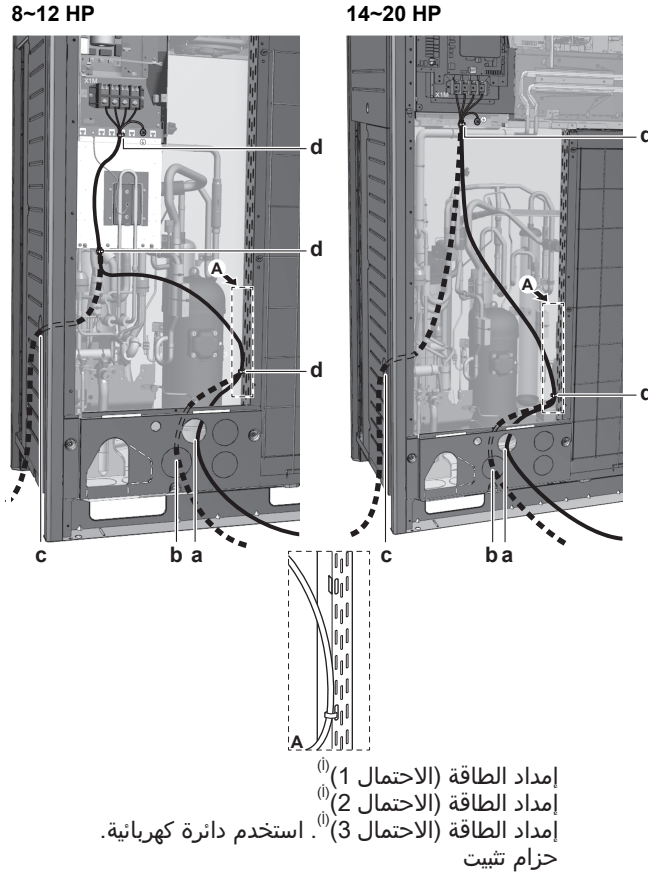

يجب إزالة الفتحة القابلة للزحف. أغلق الفتحة لتجنب دخول حيوانات صغيرة أو أوساخ. (i)

٦-١٨ توصيل مصدر التيار الكهربائى

يجب تثبيت مصدر إمداد الطاقة بالسنادة باستخدام مشبك تثبيت مجهزة ميدانيًا لمنع وقوع قوة خارجية على طرف التوصيل. يجب استخدام الأسلاك المخططة التي تمت تعريفها الخضراء والصفراء للتأريض فقط.

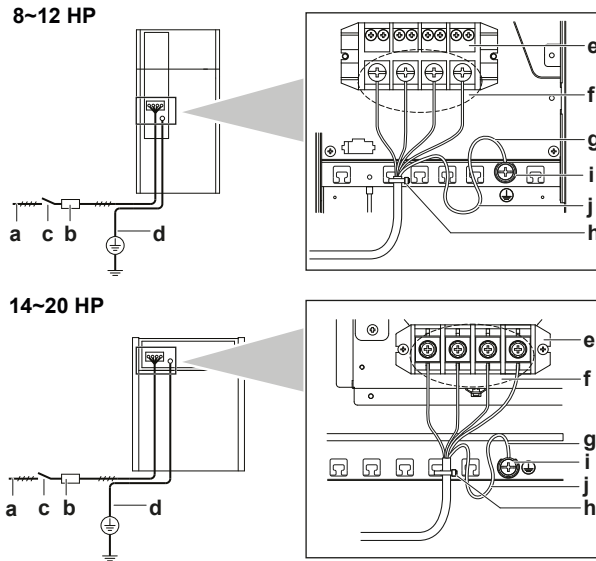

a مصدر التيار الكهربائى (3N~ 50 فولت - 415~380 هرتز)
b مصهر
c وافي التسرب الأرضى
d سلك التأريض
e الكتلة الطرفية لمصدر التيار الكهربائى
f توصيل كل سلك كهربائى: RED إلى L1 و WHT إلى L2 و BLK إلى L3 و BLU إلى N

g السلك الأرضى (GRN/YLW)
h حزام تثبيت
i حلقة قذح
j عند توصيل السلك الأرضى، يوصى بإجراء برّم السلك.

إشعار

تجنب مطلقاً توصيل مصدر التيار الكهربائى بمجموعة أطراف أسلاك النقل. وخلاف ذلك قد يتعطل النظام بأكمله.

معلومات

التركيب وتحديد المسار فى حالة استخدام محدد التبريد/التدفئة: ارجع إلى دليل تركيب محدد التبريد/التدفئة.

تحذير

- عند توصيل مصدر الإمداد بالطاقة: قم بتوصيل الكابل الأرضى أولاً قبل إجراء التوصيلات الحاملة للتيار.
- عند إيقاف تشغيل مصدر الإمداد بالطاقة: قم بفصل الكابلات الحاملة للتيار أولاً قبل فصل التوصيل الأرضى.
- يجب أن يصل طول الموصلات بين تخفيف الجهد لمصدر الإمداد بالطاقة ومجموعة أطراف التوصيل نفسها مماثل للأسلاك الحاملة للتيار المربوطة أمام السلك الأرضى فى حالة تراخى مصدر الإمداد بالطاقة من سلك تخفيف الجهد.

عزم الربط لمسامير الأطراف:


حجم المسمار	عزم الربط (نيوتن*متر)
M8 (مجموعة أطراف توصيل مصدر التيار الكهربائى)	7.3~5.5
M8 (الأرضى)	

إشعار

عند توصيل السلك الأرضى، وصل السلك بحيث يمر من الجزء المخصص للخروج من الفلكة الكأسية. قد يتسبب التآريض غير الكامل فى حدوث صدمة كهربية.

الوحدات الخارجية المتعددة

لتوصيل مصدر إمداد الطاقة الخاص بالوحدات الخارجية المتعددة ببعضهما، ينبغي استخدام وصلة اللسان الحلقى. لا يمكن استخدام أي كابل غير مغلف. فى هذه الحالة، فإن جلبة الحلقة المركبة افتراضياً ينبغي إزالتها. ينبغي توصيل كلا الكابلين بطرف مصدر التيار الكهربائى حسبما هو موضح أدناه:

**فحص مقاومة عزل الضاغط**

٧-١٨

إشعار

- إذا تراكم غاز التبريد، بعد التركيب، فى الضاغط، فقد تنخفض مقاومة العزل فى الأقطاب، ولكن إذا كانت عند 1 ميجا أوم على الأقل، فلن تتعطل الوحدة.
- استخدم جهازاً لاختبار عزل الجهد الكهربائى العالى سعة 500 فولت عند قياس العزل.
 - لا تستخدم جهاز اختبار عزل الجهد العالى مع الدوائر منخفضة الجهد.

1 قم بقياس مقاومة العزل عند الأقطاب.

ففى حالة	فعندئذ
1 ≤ ميجا أوم	مقاومة العزل جيدة. انتهى هذا الإجراء.
1 > ميجا أوم	مقاومة العزل غير جيدة. اذهب إلى الخطوة التالية.

- 2 شغل الطاقة واطرها لمدة 6 ساعات.
- النتيجة: سيخن الضاغط ويقوم بتبخير أي غاز تبريد بداخله.
- 3 قم بقياس مقاومة العزل مرة أخرى.

١٩ التهيئة

خطر: خطر الموت صعبًا بالكهرباء



معلومات



من المهم قيام فني التركيب بقراءة كل المعلومات الواردة في هذا الفصل بشكل متتالي وتهيئة النظام حسبما هو مطبق.

في هذا الفصل

119	نظرة عامة: التهيئة	19.1
119	تنفيذ إعدادات ميدان التركيب	19.2
119	حول ضبط الإعدادات الميدانية	19.2.1
121	مكونات الإعدادات الميدانية	19.2.2
121	الوصول إلى مكونات الإعدادات الميدانية	19.2.3
122	الوصول إلى الوضع 1 أو 2	19.2.4
122	استخدام الوضع 1	19.2.5
123	استخدام الوضع 2	19.2.6
124	الوضع 1: إعدادات الرصد	19.2.7
127	الوضع 2: الإعدادات الميدانية	19.2.8
134	توصيل مهابى الكمبيوتر إلى الوحدة الخارجية	19.2.9
134	توفير الطاقة والتشغيل الأمثل	19.3
134	أنظمة التشغيل الرئيسية المتاحة	19.3.1
135	إعدادات الراحة المتوفرة	19.3.2
137	مثال: الوضع التلقائى أثناء التبريد	19.3.3
138	مثال: الوضع التلقائى أثناء التدفئة	19.3.4
139	استخدام وظيفة اكتشاف التسرب	19.4
139	حول اكتشاف التسرب التلقائى	19.4.1
139	إجراء اكتشاف التسرب يدوياً	19.4.2

١-١٩ نظرة عامة: التهيئة

خطر: خطر الموت صعبًا بالكهرباء



معلومات



من المهم قيام فني التركيب بقراءة كل المعلومات الواردة في هذا الفصل بشكل متتالي وتهيئة النظام حسبما هو مطبق.

يبين هذا الفصل ما يجب عليك فعله ومعرفته لتهيئة النظام بعد تركيبه.

وهو يحتوي على معلومات حول:

- تنفيذ إعدادات الموقع
- توفير الطاقة والتشغيل الأمثل
- استخدام وظيفة اكتشاف التسرب

٢-١٩ تنفيذ إعدادات ميدان التركيب

١-٢-١٩ حول ضبط الإعدادات الميدانية

لمواصلة تهيئة نظام المضخة الحرارية VRV IV، مطلوب إعطاء بعض المدخلات إلى لوحة الدوائر المطبوعة الخاصة بالوحدة. وسيبيّن هذا الفصل مدى إمكانية الإدخال اليدوي عن

طريق تشغيل الأزرار الانضغاطية/مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة في لوحة الدوائر المطبوعة وقراءة النتائج من الشاشات سباعية القطع.

تنفذ الوحدة الخارجية الرئيسية الإعدادات.

بالإضافة إلى ضبط الإعدادات الميدانية، من الممكن أيضاً تأكيد معلومات التشغيل الحالي للوحدة.

الأزرار الانضغاطية ومفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة

العنصر	الوصف
الأزرار الانضغاطية	بتشغيل الأزرار الانضغاطية، من الممكن: - تنفيذ أعمال خاصة (شحن غاز التبريد التلقائي، التشغيل التجريبي، إلخ). - تنفيذ إعدادات ميدانية (تشغيل الطلب، خفض الضجيج، إلخ).
مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة	بتشغيل مفاتيح الحزمة المزدوجة المضمنة، من الممكن: - DS1 (1) محدد التبريد/التدفئة (ارجع إلى دليل مفتاح محدد التبريد/التدفئة). متوقف=غير مركب=إعداد المصنع. - DS1 (2~4) غير مستخدم. لا تغير إعداد المصنع. - DS2 (1~4) غير مستخدم. لا تغير إعداد المصنع.

انظر أيضاً:

- "٢-٢-١٩ مكونات الإعدادات الميدانية" [121]
- "٣-٢-١٩ الوصول إلى مكونات الإعدادات الميدانية" [121]

مهايئ الكمبيوتر

لنظام المضخة الحرارية VRV IV، يُمكن بدلاً من ذلك عمل عدة إعدادات ميدانية لتجهيز التشغيل من خلال واجهة كمبيوتر شخصي (لتحقيق ذلك، مطلوب توفر الخيار EKPCCAB*). يمكن لفني التركيب تجهيز التهيئة (خارج الموقع) على الكمبيوتر وبعد ذلك تحميل التهيئة إلى النظام.

الوضع 1 و 2

الوضع	الوصف
الوضع 1 (إعدادات الرصد)	يمكن استخدام الوضع 1 لرصد الحالة الحالية للوحدة الخارجية. يمكن مراقبة بعض محتويات إعداد ميدان التركيب أيضاً.
الوضع 2 (إعدادات الحقل)	يمكن استخدام الوضع 2 لتغيير الإعدادات الميدانية للنظام. يمكن الرجوع لقيمة إعداد ميدان التركيب الحالية وتغييرها. وبشكل عام يمكن استعادة التشغيل العادي بدون الحاجة إلى تدخل خاص بعد تغيير إعدادات ميدان التركيب. تُستخدم بعض إعدادات ميدان التركيب للتشغيل الخاص (مثل التشغيل لمرة واحدة، وإعدادات الاسترداد/التفريغ، وإعدادات إضافة مائع التبريد يدوياً، إلخ). في مثل هذه الحالة يلزم إيقاف التشغيل الخاص قبل التمكن من إعادة بدء التشغيل العادي. سيوضح هذا في الشرح أدناه.


انظر أيضاً:

- "٤-٢-١٩ الوصول إلى الوضع 1 أو 2" [122]
- "٥-٢-١٩ استخدام الوضع 1" [122]
- "٦-٢-١٩ استخدام الوضع 2" [123]
- "٧-٢-١٩ الوضع 1: إعدادات الرصد" [124]
- "٨-٢-١٩ الوضع 2: الإعدادات الميدانية" [127]

مكونات الإعدادات الميدانية

٢-٢-١٩

موقع الشاشات سباعية القطع والأزرار ومفاتيح الحزمة المزودة المضمنة:

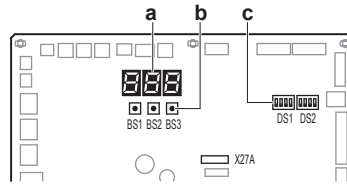


- | | |
|----------|-------------------------------------|
| BS1 | MODE: لتغيير الوضع المضبوط |
| BS2 | SET: لضبط الإعدادات الميدانية |
| BS3 | الرجوع: للإعدادات الميدانية |
| DS1، DS2 | مفاتيح الحزمة المزودة المضمنة (DIP) |
| a | الشاشات سباعية القطع |
| b | أزرار ضغط |
| c | مفاتيح الحزمة المزودة المضمنة (DIP) |

الوصول إلى مكونات الإعدادات الميدانية


٣-٢-١٩

ليس مطلوباً فتح صندوق المفاتيح بالكامل للوصول إلى الأزرار الانضغاطية في لوحة الدوائر المطبوعة وقراءة ما يظهر على الشاشة (الشاشات) سباعية القطع. للوصول إليها، يمكنك إزالة غطاء الفحص الأمامي باللوحة الأمامية (انظر الشكل). يمكنك الآن كشف غطاء الفحص الخاص باللوحة الأمامية بصندوق المفاتيح (انظر الشكل). كما يمكنك رؤية الأزرار الانضغاطية الثلاثة والشاشات سباعية القطع الثلاثة ومفاتيح الحزمة المزودة المضمنة.

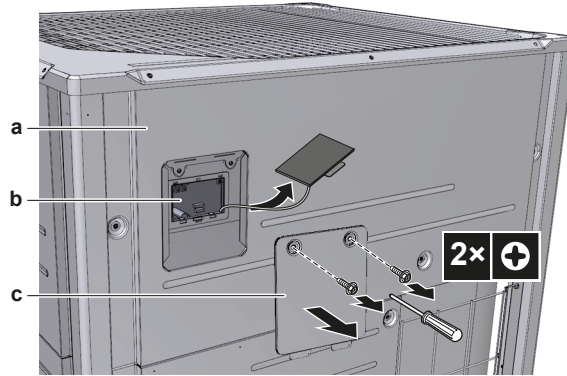

- | | |
|---|---|
| a | اللوحة الأمامية |
| b | لوحة الدوائر المطبوعة الرئيسية مع ثلاث شاشات سباعية القطع وثلاثة أزرار انضغاطية |
| c | غطاء صيانة صندوق المفاتيح |

شغل المفاتيح والأزرار الانضغاطية باستخدام عصا معزولة (مثل قلم حبر جاف مغطى) لتجنب لمس الأجزاء المكهربة.



تأكد من إعادة تركيب غطاء الفحص في غطاء صندوق المفاتيح وإغلاق غطاء الفحص باللوحة الأمامية بعد الانتهاء من المهمة. وأثناء تشغيل الوحدة، ينبغي أن تكون اللوحة الأمامية للوحدة مركبة في مكانها. ولا يزال من الممكن ضبط الإعدادات من خلال فتحة الفحص.

إشعار



تأكد من إغلاق كل اللوحات الخارجية، باستثناء غطاء الخدمة في صندوق المفاتيح، أثناء العمل.
أغلق غطاء صندوق المفاتيح بإحكام قبل تشغيل التيار الكهربائي.

بدء التشغيل: الوضع الافتراضي

إشعار



قم بتوصيل التيار الكهربائي قبل 6 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

شغل مصدر إمداد الطاقة الخاص بالوحدة الخارجية وجميع الوحدات الداخلية. عندما يتم الاتصال بين الوحدات الداخلية والوحدة (الوحدات) الخارجية ويكون في وضعه العادي، ستكون حالة مؤشر الشاشة سباعية القطع كما يلي أدناه (الوضع الافتراضي عند شحنها من المصنع).

المرحلة	الشاشة
عند تشغيل مصدر إمداد الطاقة: يومض كما هو موضح. يتم إجراء فحوصات أولية على مصدر إمداد الطاقة (8~10 دقيقة).	
في حالة عدم حدوث أي مشكلة: تُضاء كما هو موضح (1~2 دقائق).	
مستعد للتشغيل: مؤشر الشاشة الفارغة كما هو موضح.	

إيقاف
الوميض
تشغيل

في حالة وجود عطل، يتم عرض من كود العطل في واجهة مستخدم الوحدة الداخلية والشاشة سباعية القطع في الوحدة الخارجية. قم بحل رمز العطل وفقًا لذلك. ينبغي فحص أسلاك الاتصال أولاً.

الوصول

يستخدم BS1 للتبديل بين الوضع الافتراضي، والوضع 1، والوضع 2.

الوصول	الإجراء
الوضع الافتراضي	
الوضع 1	- اضغط على BS1 مرة واحدة. - مؤشر الشاشة سباعية القطع يتغير إلى: - اضغط على BS1 مرة أخرى للعودة إلى الوضع الافتراضي.
الوضع 2	- اضغط على BS1 لمدة خمس ثوانٍ على الأقل. - مؤشر الشاشة سباعية القطع يتغير إلى: - اضغط على BS1 مرة أخرى (لوقت قصير) للعودة إلى الوضع الافتراضي.

معلومات



إذا اختلط عليك الأمر في منتصف العملية، اضغط على BS1 للعودة إلى الوضع الافتراضي (لا يوجد مؤشر على الشاشات سباعية القطع: فراغ، انظر "٤-٢-١٩ الوصول إلى الوضع 1 أو 2" [122]).

استخدام الوضع 1

يستخدم الوضع 1 لضبط الإعدادات الأساسية ولرصد حالة الوحدة.

الطريقة	العامل
1 اضغط على BS1 مرة واحدة لتحديد الوضع 1. 2 اضغط على BS2 لتحديد الإعداد المطلوب. 3 اضغط على BS3 مرة واحدة للوصول إلى قيمة الإعداد المحدد.	تغيير الإعداد في الوضع 1 والوصول إليه
اضغط على BS1.	للإنهاء والعودة إلى الحالة الأولية

مثال:

فحص محتوى المَعْلَم [10-1] (لمعرفة عدد الوحدات الداخلية التي تم توصيلها بالنظام).
 $C=[A-B]$ في هذه الحالة تُعرّف على هذا النحو: أ=1؛ ب=10؛ ج= القيمة التي نرغب في معرفتها/مراقبتها:

- 1 تأكد من أن مؤشر الشاشة سباعية القطع في الوضع الافتراضي (التشغيل العادي).
- 2 اضغط على BS1 مرة واحدة.



النتيجة: تم الوصول إلى الوضع 1: 000

- 3 اضغط على BS2 10 مرات.



النتيجة: تم تعيين الوضع 1 الإعداد 10: 000

- 4 اضغط على BS3 مرة واحدة؛ القيمة الناتجة (تبعاً للوضع الميداني الفعلي)، هي عدد الوحدات الداخلية التي تكون موصلة بالنظام.

النتيجة: تم تعيين وتحديد الوضع 1 الإعداد 10، القيمة الناتجة هي المعلومات المرصودة

- 5 لمغادرة الوضع 1، اضغط على BS1 مرة واحدة.

استخدام الوضع 2

٦-٢-١٩

ينبغي استخدام الوحدة الرئيسية لإدخال الإعدادات الميدانية في الوضع 2.

يمكن استخدام الوضع 2 لضبط الإعدادات الميدانية للوحدة الخارجية والنظام.

الطريقة	العامل
■ اضغط على BS1 لأكثر من خمس ثوانٍ لتحديد الوضع 2. ■ اضغط على BS2 لتحديد الإعداد المطلوب. ■ اضغط على BS3 مرة واحدة للوصول إلى قيمة الإعداد المحدد.	تغيير الإعداد في الوضع 2 والوصول إليه
اضغط على BS1.	للإنهاء والعودة إلى الحالة الأولية
■ اضغط على BS1 لأكثر من خمس ثوانٍ لتحديد الوضع 2. ■ اضغط على BS2 لتحديد الإعداد المطلوب. ■ اضغط على BS3 مرة واحدة للوصول إلى قيمة الإعداد المحدد. ■ اضغط على BS2 لتحديد القيمة المطلوبة للإعداد المحدد. ■ اضغط على BS3 مرة واحدة لتأكيد التغيير. ■ اضغط على BS3 مرة أخرى لبدء التشغيل بالقيمة المختارة.	تغيير قيمة الإعداد المحدد في الوضع 2

مثال:

فحص محتوى المَعْلَم [2-18] (لتشيط أو إلغاء تشيط إعداد الضغط الساكن المرتفع لمروحة الوحدة الخارجية).

[الوضع-الضبط]=القيمة في هذه الحالة تُعرَّف على هذا النحو: الوضع=2؛ الضبط=7؛ القيمة= القيمة التي نرغب في معرفتها/تغييرها.

1 تأكد من أن مؤشر الشاشة سباعية القطع في نفس وضعه الافتراضي (التشغيل العادي).

2 اضغط على BS1 لأكثر من خمس ثوانٍ.

النتيجة: تم الوصول إلى الوضع 2: 2.2.2

3 اضغط على BS2 18 مرات.

النتيجة: تم تعيين الوضع 2 الإعداد 18: 2.2.2

4 اضغط على BS3 مرة واحدة. تعرض الشاشة حالة الإعداد (اعتماداً على الحالة الميدانية الفعلية). في الحالة [2-18]، تكون القيمة الافتراضية "0"، والتي تعني أن وظيفة الإطار الخارجي المزود بتهوية ملغية التشيط.

النتيجة: تم تعيين وتحديد الوضع 2 الإعداد 18، القيمة الناتجة هي وضع الإعداد الحالي.

5 لتغيير قيمة الإعداد، اضغط على BS2 حتى تظهر القيمة المطلوبة على مؤشر الشاشة سباعية القطع.

6 اضغط على BS3 مرة واحدة لتأكيد التغيير.

7 اضغط على BS3 لبدء التشغيل وفقاً للإعداد المختار.

8 اضغط على BS1 مرة واحدة للخروج من الوضع 2.

الوضع 1: إعدادات الرصد

٧-٢-١٩

[0-1]

يبين ما إذا كانت الوحدة التي تفحصها هي وحدة رئيسية أو فرعية 1 أو فرعية 2. مؤشرات رئيسية وفرعية 1 وفرعية 2 هي متعلقة بتهيئات الأنظمة ذات الوحدات الخارجية المتعددة. تخصيص الوحدة الخارجية لتكون رئيسية أو فرعية 1 أو فرعية 2 يتم تحديده بواسطة منطق الوحدة.

ينبغي استخدام الوحدة الرئيسية لإدخال الإعدادات الميدانية في الوضع 2.

[0-1]	الوصف
لا يوجد مؤشر	وضع غير محدد.
0	الوحدة الخارجية هي الوحدة الرئيسية.
1	الوحدة الخارجية هي الوحدة الفرعية 1.
2	الوحدة الخارجية هي الوحدة الفرعية 2.

[1-1]

يبين حالة التشغيل منخفض الضجيج.

يعمل التشغيل منخفض الضجيج على الحد من الصوت الناتج عن الوحدة مقارنة بظروف التشغيل العادية.

[1-1]	الوصف
0	الوحدة لا تعمل حالياً وفقاً لقيود خفض الضجيج.
1	الوحدة تعمل حالياً وفقاً لقيود خفض الضجيج.

يمكن ضبط التشغيل منخفض الضجيج في الوضع 2. هناك طريقتان لتفعيل التشغيل منخفض الضجيج في نظام الوحدة الخارجية.

- الطريقة الأولى هي تمكين التشغيل منخفض الضجيج التلقائي أثناء الليل عن طريق إعداد ميداني. ستعمل الوحدة في مستوى الضجيج المنخفض المحدد أثناء الأثر الزمنية المحددة.
- الطريقة الثانية هي تمكين التشغيل منخفض الضجيج بناءً على مُدخل خارجي. وهذا التشغيل يتطلب ملحقاً اختيارياً.

[2-1]

يبين حالة التشغيل ذو الاستهلاك المحدود للطاقة.

يؤدي الحد من استهلاك الطاقة إلى تقليل استهلاك الوحدة للطاقة مقارنة بظروف التشغيل العادية.

[2-1]	الوصف
0	الوحدة لا تعمل حالياً وفقاً لحدود استهلاك الطاقة.
1	الوحدة تعمل حالياً وفقاً لحدود استهلاك الطاقة.

يمكن ضبط الحد من استهلاك الطاقة في الوضع 2. هناك طريقتان لتفعيل الحد من استهلاك الطاقة في نظام الوحدة الخارجية.

- الطريقة الأولى هي تمكين الحد الإجباري من استهلاك الطاقة عن طريق إعداد ميداني. ستعمل الوحدة دائماً وفقاً للحد المحدد لاستهلاك الطاقة.
- الطريقة الثانية هي تمكين الحد من استهلاك الطاقة بناءً على مُدخل خارجي. وهذا التشغيل يتطلب ملحقاً اختيارياً.

[5-1] [6-1]

الرمز	يبين ...
[5-1]	وضع مَعْلَم T_e درجة حرارة التبخر المستهدفة الحالية
[6-1]	وضع مَعْلَم T_c درجة حرارة التكثف المستهدفة الحالية

للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح حول تأثير هذه الإعدادات، انظر "٣-١٩ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل" [134].

[10-1]

يبين العدد الإجمالي للوحدات الداخلية التي تم توصيلها.

قد يكون من الملائم التحقق مما إذا كان العدد الإجمالي للوحدات الداخلية التي تم تركيبها يطابق العدد الإجمالي للوحدات الداخلية التي يتعرف عليها النظام. في حالة عدم التطابق، يوصى بفحص مسار أسلاك الاتصال بين الوحدات الخارجية والداخلية (خط اتصال F1/F2).

[13-1]

يبين العدد الإجمالي للوحدات الخارجية التي تم توصيلها (في حالة الأنظمة ذات الوحدات الخارجية المتعددة).

قد يكون من الملائم التحقق مما إذا كان العدد الإجمالي للوحدات الخارجية التي تم تركيبها يطابق العدد الإجمالي للوحدات الخارجية التي يتعرف عليها النظام. في حالة عدم التطابق، يوصى بفحص مسار أسلاك الاتصال بين الوحدات الخارجية (خط اتصال Q1/Q2).

[17-1] [18-1] [19-1]

الرمز	يبين ...
[17-1]	كود العطل الأخير
[18-1]	كود العطل الأخير الثاني
[19-1]	كود العطل الأخير الثالث

عند حدوث إعادة ضبط لرموز الأعطال الأخيرة بالخطأ على واجهة المستخدم بالوحدة الداخلية، يمكن التحقق منها مرة أخرى من خلال إعدادات المراقبة هذه.

لمعرفة محتوى وسبب كود العطل، انظر "١-٢٣ حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء" [150]، حيث يتم توضيح معظم أكواد الأخطاء ذات الصلة. يمكن الرجوع للمعلومات التفصيلية بخصوص رموز الأعطال في دليل الصيانة الخاص بهذه الوحدة.

[29-1] [30-1] [31-1]

يبين كمية غاز التبريد المسربة التقديرية [كجم].

الرمز	بناءً على ...
[29-1]	عملية اكتشاف التسرب الأخيرة
[30-1]	عملية اكتشاف التسرب الأخيرة الثانية
[31-1]	عملية اكتشاف التسرب الأخيرة الثالثة

للتمكن من استخدام عملية اكتشاف التسرب، انظر "٤-١٩ استخدام وظيفة اكتشاف التسرب" [139].

[34-1]

يبين الأيام المتبقية حتى اكتشاف التسرب التلقائي التالي (إذا تم تفعيل وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي).

عندما يتم تفعيل وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي من خلال إعدادات الوضع 2، من الممكن أن ترى عدد الأيام التي في غضون سيم إجراء اكتشاف التسرب التلقائي. وتبعاً للإعداد الميداني الذي يتم اختياره، يمكن برمجة وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي لتكون مرة واحدة في المستقبل أو بصورة دائمة.

يعرض المؤشر الأيام المتبقية ويكون بين 0 و 365 يوماً.

[35-1] [36-1] [37-1]

يبين نتيجة ما يلي:

- [35-1]: آخر عملية اكتشاف التسرب التلقائي.
- [36-1]: عملية اكتشاف التسرب التلقائي الأخيرة الثانية.
- [37-1]: عملية اكتشاف التسرب التلقائي الأخيرة الثالثة.

عندما يتم تفعيل وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي من خلال إعدادات الوضع 2، من الممكن أن ترى النتيجة الأخيرة لعملية اكتشاف التسرب التلقائي.

[35-1] [36-1] [37-1]	الوصف
1	تشغيل عادي لعملية اكتشاف التسرب.
2	كانت ظروف التشغيل أثناء عملية اكتشاف التسرب غير مرضية (لم تكن درجة الحرارة المحيطة ضمن الحدود الموضوعة).
3	حدث عطل أثناء عملية اكتشاف التسرب.

في حالة	فبعدئذٍ يتم عرض كمية غاز التبريد المسربة التقديرية وفقاً لما يلي:
1=[35-1]	[29-1]
1=[36-1]	[30-1]
1=[37-1]	[31-1]

لمزيد من المعلومات، انظر "٤-١٩ استخدام وظيفة اكتشاف التسرب" [139].

[38-1] [39-1]

الرمز	يبين ...
[38-1]	عدد الوحدات الداخلية RA DX التي تم توصيلها بالنظام.

الرمز	يبيّن ...
[39-1]	عدد الوحدات الداخلية هيدروبوكس (HXY080/125) التي تم توصيلها بالنظام.

[40-1] [41-1]

الرمز	يبيّن ...
[40-1]	إعداد التبريد المريح الحالي
[41-1]	إعداد التدفئة المريحة الحالي

انظر "٣-١٩ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل" [134] للحصول على تفاصيل أكثر عن هذا الإعداد.

الوضع 2: الإعدادات الميدانية

٨-٢-١٩

[0-2]

إعداد تحديد التبريد/التدفئة.

يتم استخدام إعداد تحديد التبريد/التدفئة في حالة استخدام محدد التبريد/التدفئة الاختياري (BRP2A81 و KRC19-26A). وتبعاً لإعداد الوحدة الخارجية (إعداد وحدة خارجية واحدة أو إعداد وحدات خارجية متعددة)، ينبغي اختيار الإعداد الصحيح. ويمكن العثور على تفاصيل أكثر حول كيفية استخدام خيار محدد التبريد/التدفئة في دليل محدد التبريد/التدفئة.

[0-2]	الوصف
0 (الافتراضي)	كل وحدة خارجية واحدة يمكن أن تحدد تشغيل التبريد/التدفئة (بواسطة محدد التبريد/التدفئة إذا تم تركيبه)، أو عن طريق تحديد واجهة مستخدم الوحدة الداخلية الرئيسية (انظر الإعداد [83-2] ودليل التشغيل).
1	الوحدة الرئيسية تحدد تشغيل التبريد/التدفئة عندما تكون الوحدات الخارجية موصلة في عملية دمج متعددة الأنظمة ^(a) .
2	الوحدة التابعة تحدد تشغيل التبريد/التدفئة عندما تكون الوحدات الخارجية موصلة في عملية دمج متعددة الأنظمة ^(a) .

^(a) من الضروري استخدام مهايئ التحكم الخارجي الاختياري للوحدة الخارجية (DTA104A61/62). انظر الإرشادات المقدمة مع المهايئ لمزيد من التفاصيل.

[8-2]

درجة حرارة التبخر المستهدفة أثناء تشغيل التبريد.

[8-2]	درجة حرارة التبخر المستهدفة [درجة مئوية]
0 (الافتراضي)	تلقائي
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح حول تأثير هذه الإعدادات، انظر "٣-١٩ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل" [134].

[9-2]

درجة حرارة التكتف المستهدفة أثناء تشغيل التدفئة.

[9-2]	درجة حرارة التكثف المستهدفة (°مئوية)
0 (الافتراضي)	تلقائي
1	41
3	43
6	46

للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح حول تأثير هذه الإعدادات، انظر "٣-١٩ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل" [134].

[12-2]

قم بتمكين وظيفة الضجيج المنخفض و/أو الحد من استهلاك الطاقة عن طريق مهايئ التحكم الخارجي (DTA104A61/62).

إذا احتاج النظام إلى التشغيل في ظروف التشغيل منخفض الضجيج أو في ظروف الحد من استهلاك الطاقة عندما يتم إرسال إشارة خارجية إلى الوحدة، فعندئذٍ ينبغي تغيير هذا الإعداد. ولن يكون هذا الإعداد فعالاً إلا عندما يتم تركيب مهايئ التحكم الخارجي الاختياري (DTA104A61/62).

[12-2]	الوصف
0 (الافتراضي)	غير مفعّل.
1	مفعّل.

[14-2]

أدخل كمية غاز التبريد الإضافي التي تم شحنها.

إذا كنت تريد استخدام وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي، فعندئذٍ يجب إدخال إجمالي كمية شحن غاز التبريد الإضافية.

[14-2]	الكمية الإضافية التي تم شحنها (كجم)
0 (الافتراضي)	لا يوجد مدخل
1	$x < 5 > 0$
2	$x < 10 > 5$
3	$x < 15 > 10$
4	$x < 20 > 15$
5	$x < 25 > 20$
6	$x < 30 > 25$
7	$x < 35 > 30$
8	$x < 40 > 35$
9	$x < 45 > 40$
10	$x < 50 > 45$
11	$x < 55 > 50$
12	$x < 60 > 55$
13	$x < 65 > 60$
14	$x < 70 > 65$
15	$x < 75 > 70$
16	$x < 80 > 75$
17	$x < 85 > 80$

[14-2]	الكمية الإضافية التي تم شحنها (كجم)
18	$x < 90 > 85$
19	يتعذر استخدام الإعداد. يجب أن يكون إجمالي شحن غاز التبريد > 100 كجم.
20	
21	

- للحصول على تفاصيل بشأن إجراء الشحن، انظر "٢-٤-١٧ حول شحن غاز التبريد" [93].
- للحصول على تفاصيل بشأن حساب كمية شحن غاز التبريد الإضافية، انظر "٤-١٧-٤-٣ لتحديد كمية المبرد الإضافية" [94].
- للحصول على توجيهات بشأن إدخال كمية شحن غاز التبريد الإضافية ووظيفة اكتشاف التسرب، انظر "٤-١٩ استخدام وظيفة اكتشاف التسرب" [139].

[18-2]

إعداد الضغط الساكن المرتفع للمروحة.
زيادة الضغط الساكن الذي توفره مروحة الوحدة الخارجية، ينبغي تفعيل هذا الإعداد.
للحصول على تفاصيل حول هذا الإعداد، انظر المواصفات الفنية.

[18-2]	الوصف
0 (الافتراضي)	غير مفعّل.
1	مفعّل.

[20-2]

شحن غاز التبريد الإضافي اليدوي.
لإضافة كمية شحن غاز التبريد الإضافية بطريقة يدوية (دون وظيفة شحن غاز التبريد التلقائي)، ينبغي تطبيق الإعداد التالي. يمكن العثور على مزيد من الإرشادات بخصوص الطرق المختلفة لشحن غاز التبريد الإضافي في النظام في فصل "٢-٤-١٧ حول شحن غاز التبريد" [93].

[20-2]	الوصف
0 (الافتراضي)	غير مفعّل.
1	مفعّل. لإيقاف تشغيل شحن غاز التبريد الإضافي اليدوي (عندما يتم شحن كمية غاز التبريد الإضافية المطلوبة)، اضغط على BS3. إذا لم يتم إلغاء هذه الوظيفة بالضغط على BS3، فسوف يتوقف عمل الوحدة بعد 30 دقيقة. وإذا لم تكن الـ 30 دقيقة كافية لإضافة كمية غاز التبريد المطلوبة، فعندئذٍ يمكن إعادة تفعيل الوظيفة عن طريق تغيير الإعداد الميداني مرة أخرى.

[21-2]

وضع استعادة غاز التبريد/التفريغ.
لتحقيق مسار حر لاستعادة غاز التبريد من النظام أو لإزالة المواد المتبقية أو لتفريغ النظام، من الضروري تطبيق إعداد معين والذي سيفتح الصمامات المطلوبة في دائرة غاز التبريد بحيث يمكن إجراء استعادة غاز التبريد أو عملية التفريغ بصورة صحيحة.

[21-2]	الوصف
0 (الافتراضي)	غير مفعّل.

[21-2]	الوصف
1	مفعّل. لإيقاف وضع استعادة غاز التبريد/التفريغ، اضغط على BS3. إذا لم يتم الضغط على BS3، فسيبقى النظام في وضع استعادة غاز التبريد/التفريغ.

[22-2]

إعداد ومستوى الضجيج المنخفض التلقائي أثناء الليل.
عندما تقوم بتغيير هذا الإعداد، فإنك تفعل وظيفة التشغيل منخفض الضجيج التلقائي بالوحدة وتحدد مستوى التشغيل. وتبعاً للمستوى المختار، سيتم خفض مستوى الضجيج. ويتم تحديد أوقات بدء وإيقاف تشغيل هذه الوظيفة في الإعداد [26-2] و [27-2].

[22-2]	الوصف
0 (الافتراضي)	غير مفعّل
1	المستوى 1
2	المستوى 2
3	المستوى 3

[25-2]

مستوى التشغيل منخفض الضجيج عن طريق مهائئ التحكم الخارجي.
إذا احتاج النظام إلى التشغيل في ظروف تشغيل منخفضة الضجيج عندما يتم إرسال إشارة خارجية إلى الوحدة، فإن هذا الإعداد يحدد مستوى الضجيج المنخفض الذي سيتم تطبيقه. ولن يكون هذا الإعداد فعالاً إلا عندما يتم تركيب مهائئ التحكم الخارجي الاختياري (DTA104A61/62) وتفعيل الإعداد [12-2].

[25-2]	الوصف
1	المستوى 1
2 (الافتراضي)	المستوى 2
3	المستوى 3

[26-2]

وقت بدء التشغيل منخفض الضوضاء.
يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [22-2].

[26-2]	وقت بدء التشغيل منخفض الضوضاء التلقائي (تقريباً)
1	الساعة 20
2 (الافتراضي)	الساعة 22
3	الساعة 24

[27-2]

وقت إيقاف التشغيل منخفض الضوضاء.
يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [22-2].

[27-2]	وقت إيقاف التشغيل منخفض الضوضاء التلقائي (تقريباً)
1	الساعة 6
2	الساعة 7
3 (الافتراضي)	الساعة 8

[30-2]

مستوى الحد من استهلاك الطاقة (الخطوة 1) عن طريق مهائى التحكم الخارجى (DTA104A61/62).

إذا احتاج النظام إلى التشغيل في ظروف الحد من استهلاك الطاقة عندما يتم إرسال إشارة خارجية إلى الوحدة، فإن هذا الإعداد يحدد مستوى الحد من استهلاك الطاقة الذي سيتم تطبيقه للخطوة 1. ويكون المستوى وفقاً للجدول التالي.

[30-2]	الحد من استهلاك الطاقة (تقريباً)
1	60%
2	65%
3 (الافتراضي)	70%
4	75%
5	80%
6	85%
7	90%
8	95%

[31-2]

مستوى الحد من استهلاك الطاقة (الخطوة 2) عن طريق مهائى التحكم الخارجى (DTA104A61/62).

إذا احتاج النظام إلى التشغيل في ظروف الحد من استهلاك الطاقة عندما يتم إرسال إشارة خارجية إلى الوحدة، فإن هذا الإعداد يحدد مستوى الحد من استهلاك الطاقة الذي سيتم تطبيقه للخطوة 2. ويكون المستوى وفقاً للجدول التالي.

[31-2]	الحد من استهلاك الطاقة (تقريباً)
1 (الافتراضي)	40%
2	50%
3	55%

[32-2]

تشغيل الحد من استهلاك الطاقة الإجباري، طول الوقت، (لا يتطلب مهائى تحكم خارجي لأداء الحد من استهلاك الطاقة).

إذا احتاج النظام دائماً إلى التشغيل في ظروف الحد من استهلاك الطاقة، فإن هذا الإعداد يفعل ويحدد مستوى الحد من استهلاك الطاقة الذي سيتم تطبيقه باستمرار. ويكون المستوى وفقاً للجدول التالي.

[32-2]	مرجع التقييد
0 (الافتراضي)	الوظيفة غير فعّالة.
1	يتبع الإعداد [30-2].
2	يتبع الإعداد [31-2].

[35-2]

إعداد فرق الارتفاع.

[35-2]	الوصف
0	في حالة تركيب الوحدة الخارجية في أخفض موضع (تم تركيب الوحدات الداخلية في موضع أعلى من الوحدات الخارجية) وكان فرق الارتفاع بين الوحدة الداخلية الأعلى والوحدة الخارجية يزيد عن 40 م، فعندئذٍ ينبغي تغيير الإعداد [35-2] ليكون "0".
1 (الافتراضي)	—

هناك تغييرات/حدود أخرى تنطبق على الدائرة، وللحصول على مزيد من المعلومات، انظر "٦-١-١٧ طول الأنابيب: VRV DX فقط" 71].

[49-2]

إعداد فرق الارتفاع.

[49-2]	الوصف
0 (الافتراضي)	—
1	في حالة تركيب الوحدة الخارجية في أعلى موضع (تم تركيب الوحدات الداخلية في موضع أخفض من الوحدات الخارجية) وكان فرق الارتفاع بين الوحدة الداخلية الأخفض والوحدة الخارجية يزيد عن 50 م، فعندئذٍ يجب تغيير الإعداد [49-2] ليكون "1".

هناك تغييرات/حدود أخرى تنطبق على الدائرة، وللحصول على مزيد من المعلومات، انظر "٦-١-١٧ طول الأنابيب: VRV DX فقط" 71].

[81-2]

إعداد التبريد المريح.

يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [8-2].

[81-2]	إعداد التبريد المريح
0	نظام التشغيل الاقتصادي
1 (الافتراضي)	نظام التشغيل الخفيف
2	نظام التشغيل السريع
3	نظام التشغيل القوي

للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح حول تأثير هذه الإعدادات، انظر "٣-١٩ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل" 134].

[82-2]

إعداد التدفئة المريح.

يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [9-2].

[82-2]	إعداد التدفئة المريح
0	نظام التشغيل الاقتصادي
1 (الافتراضي)	نظام التشغيل الخفيف
2	نظام التشغيل السريع
3	نظام التشغيل القوي

للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح حول تأثير هذه الإعدادات، انظر "٣-١٩ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل" 134].

[83-2]

تخصيص واجهة المستخدم الرئيسية في حال استخدام الوحدات الداخلية VRV DX والوحدات الداخلية RA DX في نفس الوقت.
عن طريق تغيير الإعداد [83-2]، يمكنك السماح للوحدة الداخلية VRV DX لتكون محدد وضع التشغيل (مطلوب إيقاف تشغيل/تشغيل النظام بعد تطبيق هذا الإعداد).

[83-2]	الوصف
0	الوحدة الداخلية VRV DX لها حق تحديد الوضع.
1 (الافتراضي)	الوحدة الداخلية RA DX بها إعداد حق تحديد الوضع.

[85-2]

الفاصل الزمني لاكتشاف التسرب التلقائي.
يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [86-2].

[85-2]	الفاصل الزمني بين عمليات اكتشاف التسرب التلقائي (بالأيام)
0 (الافتراضي)	365
1	180
2	90
3	60
4	30
5	7
6	1

[86-2]

تفعيل اكتشاف التسرب التلقائي.

عندما تريد استخدام وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي، يجب عليك تفعيل هذا الإعداد.
بتفعيل الإعداد [86-2]، سيتم تنفيذ اكتشاف التسرب التلقائي تبعاً لإعداد القيمة المحددة.
ويخضع توقيت عملية اكتشاف تسرب غاز التبريد التلقائي التالية للإعداد [85-2]. وهذا يعني أنه سيتم تنفيذ اكتشاف التسرب التلقائي في غضون [85-2] يوماً.
في كل مرة يتم فيها تنفيذ وظيفة اكتشاف التسرب التلقائي، سيبقى النظام خاملاً إلى أن يتم إعادة تشغيله عن طريق طلب تشغيل الترموستات اليدوي أو عن طريق إجراء المجدول التالي.

[86-2]	الوصف
0 (الافتراضي)	لا توجد خطط لاكتشاف التسرب.
1	تم التخطيط لاكتشاف التسرب مرة واحدة في غضون [85-2] يوماً.
2	تم التخطيط لاكتشاف التسرب كل [85-2] يوماً.


[88-2]

تجميع معلومات مفصلة عن غاز التبريد أثناء التشغيل التجريبي لوظيفة الكشف عن التسرب. للحصول على تفاصيل أكثر، انظر "٢٠-٤ عن التشغيل التجريبي للنظام" [144].

[88-2]	الوصف
0 (الافتراضي)	مفعّل.
1	غير مفعّل.

توصيل مهائى الكمبيوتر إلى الوحدة الخارجية

٩-٢-١٩

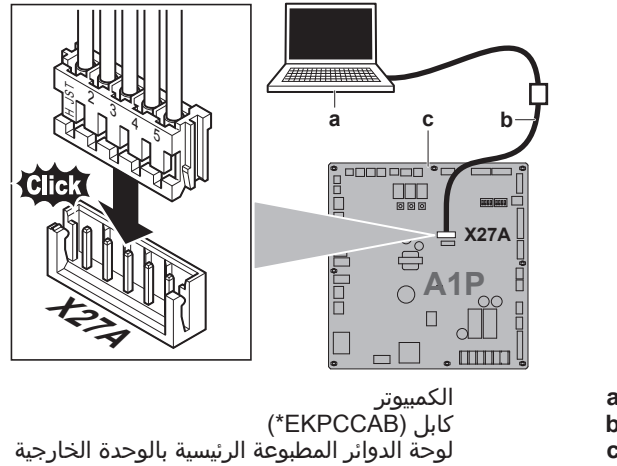

توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

٣-١٩

نظام المضخة الحرارية مجهز بوظيفة متقدمة لتوفير الطاقة. يمكن أن يكون التركيز على توفير الطاقة أو على مستوى الراحة حسب الأولوية. يمكن تحديد مؤشرات عدة مما يؤدي إلى التوازن الأمثل بين استهلاك الطاقة والراحة للتطبيق الخاص.

تتوفر عدة أنماط موضحة أدناه. عدّل المعلومات حسب احتياجات المبنى الخاص بك ولتحقيق أفضل توازن بين استهلاك الطاقة والراحة.

الاختلافات في أداء النظام لا تزال ممكنة بسبب ضوابط الوقاية للحفاظ على عمل الوحدة تحت ظروف سليمة، بغض النظر عن ضابط التحكم المحدد. ومع ذلك، فإن الهدف المقصود ثابت وسيتم استخدامه لتحقيق أفضل توازن بين استهلاك الطاقة والراحة، حسب نوع الاستعمال.

ينبغي توخي الحذر بشأن إجراءات الاختيار وإعدادات النظام، خصوصاً عند استعمال وحدات هيدرووكس. درجة الحرارة المطلوبة للمياه الخارجة من هيدرووكس لها الأولوية على التحكم في توفير الطاقة، لأن ذلك مرتبط بدرجة الحرارة المطلوبة للمياه.

أنظمة التشغيل الرئيسية المتاحة

١-٣-١٩

نظام التشغيل الأساسي

درجة حرارة مانع التبريد ثابتة ولا تعتمد على الحالة.

لتفعيل ذلك في...	غير...
تشغيل التبريد	2=[8-2]
تشغيل التدفئة	6=[9-2]

نظام التشغيل التلقائي

يتم ضبط درجة حرارة غاز التبريد تبعاً للظروف الخارجية المحيطة. وعلى هذا النحو يتم ضبط درجة حرارة غاز التبريد لتوافق الحمل المطلوب (المرتبط أيضاً بالظروف الخارجية المحيطة).

على سبيل المثال، عند تشغيل النظام في وضع التبريد، فإنك لا تحتاج إلى تبريد كثير في درجات الحرارة الخارجية المحيطة المنخفضة (على سبيل المثال، 25° مئوية) بنفس القدر الذي تحتاجه في درجات الحرارة الخارجية المحيطة المرتفعة (على سبيل المثال 35° مئوية). باستخدام هذه الفكرة، يبدأ النظام تلقائياً بزيادة درجة حرارة غاز التبريد، بما يؤدي تلقائياً إلى خفض القدرة المبذولة وزيادة كفاءة النظام.

على سبيل المثال، عند تشغيل النظام في وضع التدفئة، فإنك لا تحتاج إلى تدفئة كثيرة في درجات الحرارة الخارجية المحيطة المرتفعة (على سبيل المثال، 15 درجة مئوية) بنفس القدر الذي تحتاجه في درجات الحرارة الخارجية المحيطة المنخفضة (على سبيل المثال -5° مئوية).

درجة مئوية). باستخدام هذه الفكرة، يبدأ النظام تلقائياً بخفض درجة حرارة غاز التبريد، بما يؤدي تلقائياً إلى خفض القدرة المبذولة وزيادة كفاءة النظام.

لتفعيل ذلك في...	غير...
تشغيل التبريد	0=[8-2] (الافتراضي)
تشغيل التدفئة	0=[9-2] (الافتراضي)

نظام التشغيل عالي الحساسية/الاقتصادي (تبريد/تدفئة)

يتم ضبط درجة حرارة غاز التبريد لأعلى/أقل (تبريد/تدفئة) مقارنة بالتشغيل الأساسي. وبؤرة الاهتمام في الوضع عالي الحساسية هو شعور العميل بالراحة. طريقة اختيار الوحدات الداخلية أمر مهم ويجب مراعاتها لأن القدرة المتاحة هنا ليست نفس القدرة المتاحة في نظام التشغيل الأساسي. للحصول على تفاصيل حول الاستعمالات عالية الحساسية، يرجى الاتصال بالوكيل المحلي لديك.

لتفعيل ذلك في...	غير...
تشغيل التبريد	[2-8] إلى القيمة المناسبة، التي تتوافق مع متطلبات النظام المصمم مسبقاً الذي يحتوي على تقنية عالية الحساسية.
تشغيل التدفئة	[2-9] إلى القيمة المناسبة، التي تتوافق مع متطلبات النظام المصمم مسبقاً الذي يحتوي على تقنية عالية الحساسية.

[8-2]	درجة حرارة التبخر المستهدفة (درجة مئوية)
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

[9-2]	درجة حرارة التكثف المستهدفة (درجة مئوية)
1	41
3	43

إعدادات الراحة المتوفرة

٢-٣-١٩

لكل وضع من الأوضاع الواردة أعلاه، يمكن اختيار مستوى راحة معين. يرتبط مستوى الراحة بالتوقيت والجهد (استهلاك الطاقة) الذي يتم بذله للوصول إلى درجة حرارة غرفة معينة عن طريق تغيير درجة حرارة غاز التبريد مؤقتاً إلى قيم مختلفة للوصول إلى درجات التكيف المطلوبة على نحو أسرع.

نظام التشغيل القوي

يسمح بالزيادة (خلال تشغيل التدفئة) أو النقصان (خلال تشغيل التبريد) مقارنة بدرجة حرارة غاز التبريد المطلوبة، للوصول إلى درجة حرارة الغرفة المطلوبة على نحو سريع جداً. يسمح بالزيادة من لحظة بدء التشغيل.

عندما يصبح الطلب من الوحدات الداخلية معتدلاً أكثر يدخل النظام حينها في حالة ثبات تحددها طريقة التشغيل أعلاه.

لتفعيل ذلك في...	غير...
عملية التبريد	$3=[81-2]$ يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [8-2].
عملية التدفئة	$3=[82-2]$ يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [9-2].

نظام التشغيل السريع

يُسمح بالزيادة (خلال تشغيل التدفئة) أو النقصان (خلال تشغيل التبريد) مقارنة بدرجة حرارة غاز التبريد المطلوبة، للوصول إلى درجة حرارة الغرفة المطلوبة على نحو سريع جداً. يُسمح بالزيادة من لحظة بدء التشغيل.

عندما يصبح الطلب من الوحدات الداخلية معتدلاً أكثر يدخل النظام حينها في حالة ثبات تحددتها طريقة التشغيل أعلاه.

لتفعيل ذلك في...	غير...
عملية التبريد	$2=[81-2]$ يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [8-2].
عملية التدفئة	$2=[82-2]$ يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [9-2].

نظام التشغيل الخفيف

يُسمح بالزيادة (خلال تشغيل التدفئة) أو النقصان (خلال تشغيل التبريد) مقارنة بدرجة حرارة غاز التبريد المطلوبة، للوصول إلى درجة حرارة الغرفة المطلوبة على نحو سريع جداً. لا يُسمح بالزيادة من لحظة بدء التشغيل. يبدأ التشغيل تحت الظروف التي تحددها طريقة التشغيل أعلاه.

عندما يصبح الطلب من الوحدات الداخلية معتدلاً أكثر يدخل النظام حينها في حالة ثبات تحددتها طريقة التشغيل أعلاه.

ملاحظة: تختلف ظروف بدء التشغيل عن إعداد الراحة القوي وإعداد الراحة السريع.

لتفعيل ذلك في...	غير...
عملية التبريد	$1=[81-2]$ يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [8-2].
عملية التدفئة	$1=[82-2]$ يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [9-2].

التشغيل الاقتصادي


تبقى درجة حرارة مائع التبريد المستهدفة الأصلية التي تحددها طريقة التشغيل (انظر أعلاه) كما هي دون أي تصحيح، إلا لضوابط الوقاية.

لتفعيل ذلك في...	غير...
عملية التبريد	$0=[81-2]$ يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [8-2].

تفعيل ذلك في...	غير...
عملية التدفئة	0=[82-2] يُستعمل هذا الإعداد بالتزامن مع الإعداد [9-2].


مثال: الوضع التلقائي أثناء التبريد

٣-٣-١٩

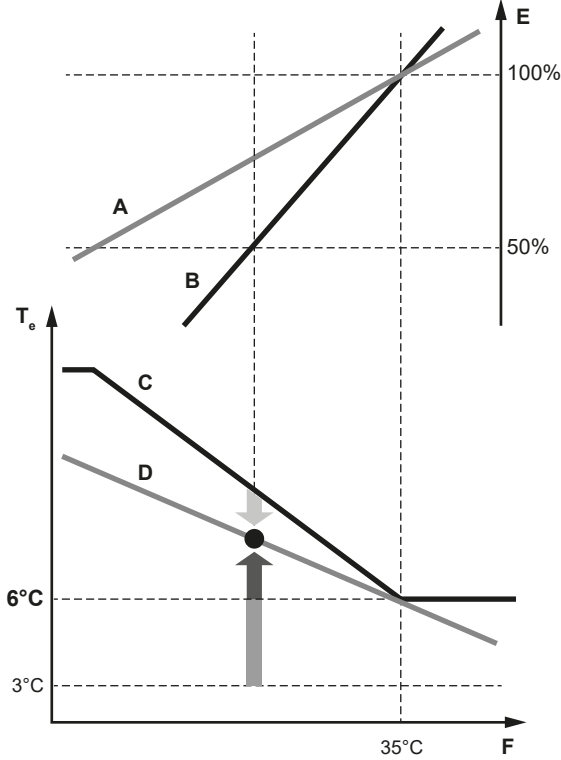


- A منحنى الحمل الفعلي
- B منحنى الحمل التقديري (القدرة الأولية في الوضع التلقائي)
- C القيمة المستهدفة التقديرية (قيمة درجة حرارة التبخير الأولية في الوضع التلقائي)
- D قيمة درجة حرارة التبخير المطلوبة
- E عامل الحمل
- F درجة حرارة الهواء الخارجي
- T_e درجة حرارة التبخير
- نظام التشغيل السريع
- نظام التشغيل القوي
- نظام التشغيل الخفيف

تطور درجة حرارة الغرفة:

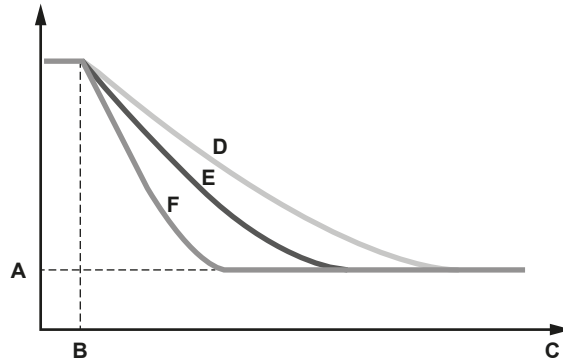


- A درجة الحرارة المضبوطة بالوحدة الداخلية
- B بداية التشغيل
- C وقت التشغيل
- D نظام التشغيل الخفيف
- E نظام التشغيل السريع
- F نظام التشغيل القوي

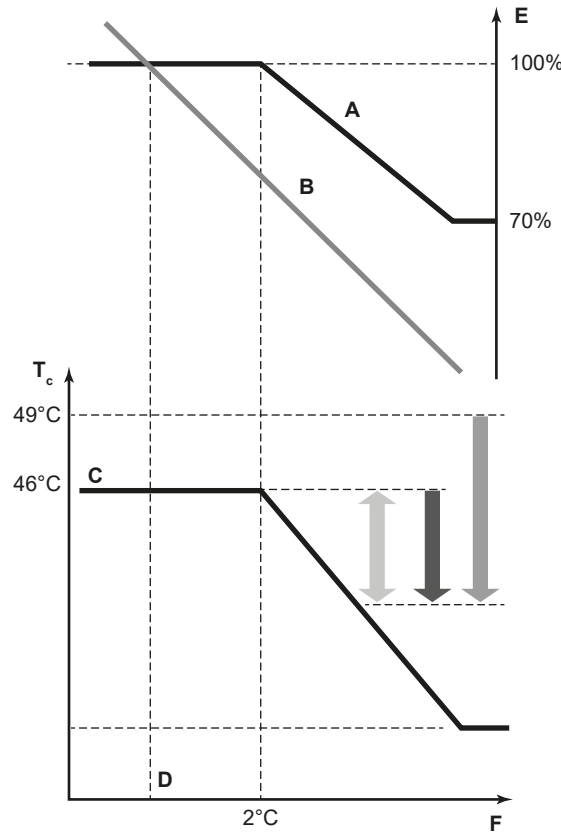

- A منحني الحمل التقديري (القدرة القصوى في الوضع التلقائي الافتراضي)
- B منحني الحمل
- C القيمة المستهدفة التقديرية (قيمة درجة حرارة التكنف الأولية في الوضع التلقائي)
- D درجة حرارة التصميم
- E عامل الحمل
- F درجة حرارة الهواء الخارجي
- T_c درجة حرارة التكنف
- نظام التشغيل السريع
- نظام التشغيل القوي
- نظام التشغيل الخفيف

تطور درجة حرارة الغرفة:

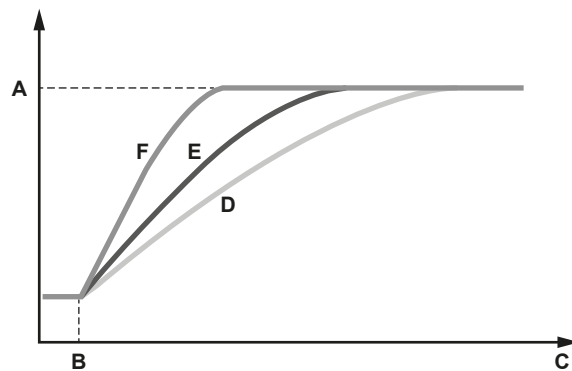

- A درجة الحرارة المضبوطة بالوحدة الداخلية
- B بداية التشغيل
- C وقت التشغيل
- D نظام التشغيل الخفيف
- E نظام التشغيل السريع
- F نظام التشغيل القوي

٤-١٩ استخدام وظيفة اكتشاف التسرب

١-٤-١٩ حول اكتشاف التسرب التلقائي

- لا تكون وظيفة اكتشاف التسرب (التلقائي) مفعلة في الوضع الافتراضي. ولا يمكن بدء عمل وظيفة اكتشاف التسرب (التلقائي) إل عند استيفاء كلا الشرطين التاليين:
- إدخال شحن غاز التبريد الإضافي في منطق النظام (انظر [2-14]).
 - تنفيذ التشغيل التجريبي للنظام (انظر "٢٠ التجهيز" [142]), بما في ذلك فحص مفصل لحالة غاز التبريد.
- يمكن تشغيل عملية اكتشاف التسرب تلقائيًا. وعن طريق تغيير المَعْلَم [2-85] إلى القيمة المختارة، يمكن اختيار الفاصل الزمني أو الوقت المنقضي حتى عملية اكتشاف التسرب التلقائي التالية. ويحدد المعلم [2-86] ما إذا كانت عملية اكتشاف التسرب يتم تنفيذها مرة واحدة (في غضون [2-85] يومًا) أو بشكل متقطع، مع الالتزام بفاصل زمني [2-85] يومًا.
- يتطلب توفر ميزة وظيفة اكتشاف التسرب إدخال كمية شحن غاز تبريد إضافي مباشرة بعد الانتهاء من الشحن. ويجب تنفيذ هذا الإدخال قبل أداء التشغيل التجريبي.

إشعار



إذا تم إدخال قيمة خاطئة لوزن غاز التبريد المشحون الإضافي، فسوف تنخفض دقة وظيفة اكتشاف التسرب.

معلومات



- يجب إدخال كمية شحن غاز التبريد الإضافي الموزونة والمسجلة بالفعل (وليس إجمالي كمية غاز التبريد الموجودة في النظام).
- لا تكون وظيفة اكتشاف التسرب متاحة عندما تكون وحدات هيدرووكس أو الوحدات الداخلية RA DX موصلة بالنظام.
- عندما يكون فرق الارتفاع بين الوحدات الداخلية $\leq 50/40$ م، فعندئذ لا يمكن استخدام وظيفة اكتشاف التسرب.

٢-٤-١٩ إجراء اكتشاف التسرب يدويًا

- عندما تكون وظيفة اكتشاف التسرب غير مطلوبة في البداية، لكن تظهر الحاجة لتفعيلها في وقت لاحق، يجب استيفاء الشروط التالية:
- مطلوب إدخال شحن غاز التبريد الإضافي في منطق النظام.
 - يجب إعادة التشغيل التجريبي للنظام.
- تنفيذ وظيفة اكتشاف التسرب مرة واحدة في الموقع يمكن أن يتم أيضًا عن طريق الإجراء التالي.

- 1 اضغط على BS2 مرة واحدة.
- 2 اضغط على BS2 مرة أخرى.
- 3 اضغط BS2 خمس ثواني.
- 4 ستبدأ وظيفة اكتشاف التسرب. لإيقاف عملية اكتشاف التسرب، اضغط على BS1.

النتيجة: إذا تم تنفيذ الاكتشاف اليدوي للتسرب، فإن نتيجة اكتشاف التسرب تظهر على الشاشة سبائية القطع في الوحدة الخارجية. الوحدات الداخلية في حالة مؤمنة (رمز تحكم مركزي). النتيجة تتطابق مع القائمة التالية. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً راجع الوضع 1 لمعرفة الكمية الدقيقة. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على BS1.

الشاشة	الكمية المسربة (كجم)
LO1	$x < 0.5 \geq 0$
LO2	$x < 1 \geq 0.5$
LO3	$x < 1.5 \geq 1$
LO4	$x < 2 \geq 1.5$

الشاشة	الكمية المسربة (كجم)
L05	$x < 2.5 \geq 2$
L06	$x < 3 \geq 2.5$
L07	$x < 3.5 \geq 3$
L08	$x < 4 \geq 3.5$
L09	$x < 4.5 \geq 4$
L10	$x < 5 \geq 4.5$
L11	$x < 5.5 \geq 5$
L12	$x < 6 \geq 5.5$
L13	$x < 6.5 \geq 6$
L14	$x < 7 \geq 6.5$
L15	$x < 7.5 \geq 7$
L16	$x < 8 \geq 7.5$
L17	$x < 8.5 \geq 8$
L18	$x < 9 \geq 8.5$
L19	$x < 9.5 \geq 9$
L20	$x < 10 \geq 9.5$
L21	$x \geq 10$

أكواد المعلومات:

الكود	الوصف
E-1	الوحدة غير مهيأة لتنفيذ عملية اكتشاف التسرب (ارجع إلى المتطلبات لتتمكن من تنفيذ عملية اكتشاف التسرب).
E-2	الوحدة الداخلية خارج نطاق درجة الحرارة اللازم لعملية اكتشاف التسرب.
E-3	الوحدة الخارجية خارج نطاق درجة الحرارة اللازم لعملية اكتشاف التسرب.
E-4	تمت ملاحظة وجود ضغط منخفض للغاية أثناء عملية اكتشاف التسرب. أعد بدء عملية اكتشاف التسرب.
E-5	يشير إلى تركيب وحدة داخلية غير متوافقة مع وظيفة اكتشاف التسرب (على سبيل المثال، الوحدة الداخلية RA DX، هيدروبوكس، ...).

نتيجة عملية اكتشاف التسرب مبنية في [1-35] و [1-29].

خطوات خلال اكتشاف التسرب:

الشاشة	الخطوات
E00	الإعداد ^(a)
E01	معادلة الضغط
E02	بدء التشغيل
E04	عملية اكتشاف التسرب
E06	وضع الاستعداد ^(b)
E07	الانتهاء من عملية اكتشاف التسرب

(a) إذا كانت درجة الحرارة الداخلية منخفضة للغاية، فسيبدأ أولاً تشغيل التدفئة.
(b) إذا كانت درجة الحرارة الداخلية أقل من 15° مئوية نتيجة لعملية اكتشاف التسرب وكانت درجة الحرارة الخارجية أقل من 20° مئوية، فسيبدأ تشغيل التدفئة للحفاظ على مستوى التدفئة المريح الأساسي.

إشعار



قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل. إلى جانب تعليمات التجهيز في هذا الباب، تتوفر أيضاً قائمة تحقق عامة خاصة بالتجهيز في Daikin Business Portal (المصادقة مطلوبة).
تعد قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل مكملية للتعليمات الواردة في هذا الفصل ويمكن استخدامها كإرشادات ونموذج إبلاغ أثناء التجهيز والتسليم للمستخدم.

في هذا الفصل

142	نظرة عامة: تجهيز التشغيل	20.1
142	احتياطات لازمة عند تجهيز التشغيل	20.2
143	قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل	20.3
144	عن التشغيل التجريبي للنظام	20.4
145	لتشغيل الاختبار	20.5
146	تصحيح المشكلات بعد الإكمال غير العادي للتشغيل التجريبي	20.6
146	تشغيل الوحدة	20.7

١-٢٠ نظرة عامة: تجهيز التشغيل

بعد التركيب وبمجرد تحديد إعدادات ميدان التركيب يلتزم القائم بالتركيب بالتحقق من سلامة التشغيل. ولهذا يجب إجراء تشغيل تجريبي وفقاً للإجراءات الموضحة أدناه.
يبين هذا الفصل ما يجب عليك فعله ومعرفته لتجهيز تشغيل النظام بعد تهيئته.
يتكون تجهيز التشغيل عادةً من المراحل التالية:
1 فحص "قائمة المراجعة قبل تجهيز التشغيل".
2 إجراء التشغيل التجريبي.
3 إذا لزم الأمر، تصحيح الأخطاء بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي غير الصحيح.
4 تشغيل النظام.

٢-٢٠ احتياطات لازمة عند تجهيز التشغيل

خطر: خطر الموت صعقاً بالكهرباء



خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة



تحذير

لا تجري التشغيل التجريبي أثناء العمل على الوحدة (الوحدات) الداخلية.
عند إجراء التشغيل التجريبي، لن تعمل الوحدة الخارجية فقط، وإنما ستعمل الوحدة الداخلية المتصلة أيضاً. يعد العمل على أي وحدة داخلية أثناء إجراء التشغيل التجريبي أمراً خطيراً.



تحذير

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. لا تقم بإزالة وقاء المروحة. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.



إشعار



التشغيل التجريبي متاح لدرجات الحرارة المحيطة بين -20° مئوية و 35° مئوية.

معلومات



أثناء فترة التشغيل الأولى للوحدة، قد تكون الطاقة المطلوبة أعلى من المحددة في بطاقة بيانات الوحدة. ويرجع السبب في هذه الظاهرة إلى الضاغط والذي يحتاج إلى فترة تشغيل متواصلة حتى 50 ساعة وذلك قبل الوصول إلى التشغيل السلس والاستهلاك المستقر للطاقة.

إشعار



قم بتوصيل التيار الكهربائي قبل 6 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

أثناء التشغيل التجريبي، سيبدأ تشغيل الوحدة الخارجية والوحدات الداخلية. تأكد من الانتهاء من تجهيزات جميع الوحدات الداخلية (الأنابيب الميدانية، الأسلاك الكهربائية، تطهير الهواء، ...). انظر دليل تركيب الوحدات الداخلية للحصول على التفاصيل.

قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل

٣-٢٠

1 بعد تثبيت الوحدة، تحقق من العناصر المدرجة أدناه.

2 أغلق الوحدة.

3 قم بتشغيل الوحدة.

☐	قراءة تعليمات التركيب والتشغيل بالكامل، كما هو موضح في الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم.
☐	التركيب تحقق من تركيب الوحدة بشكل صحيح، لتجنب الضجيج والاهتزاز غير الطبيعي أثناء بدء تشغيل الوحدة.
☐	دعامة النقل تحقق أن دعامة النقل للوحدة الخارجية منزوعة.
☐	الأسلاك الميدانية تأكد من توصيل الأسلاك الميدانية وفقاً للإرشادات المبينة في فصل "١٨ التركيب الكهربائي" [106]، ووفقاً لمخططات الأسلاك وكذلك لوائح الأسلاك الوطنية المعمول بها.
☐	جهد التيار الكهربائي تحقق من جهد مصدر الطاقة على لوحة الإمداد المحلية. يجب أن يتوافق الجهد مع الجهد الموجود على لوحة الوحدة.
☐	أسلاك التأريض تأكد من أنه تم توصيل الأسلاك الأرضية بشكل صحيح وأنه تم ربط الأطراف الأرضية بإحكام.
☐	اختبار عزل دائرة التيار الرئيسي باستخدام أداة اختبار كبيرة بقوة 500 فولت، تحقق من الحصول على مقاومة العزل بمعدل 2 ميغا أوم أو أكثر عن طريق توصيل جهد كهربائي بقوة 500 فولت تيار مستمر بين أطراف التيار الكهربائي والأرضي. وتجنب مطلقاً استخدام أداة الاختبار الكبيرة مع أسلاك التوصيل البيني.
☐	الصمامات، أو قواطع الدوائر، أو أجهزة الحماية تحقق أن المنصهرات أو قواطع الدوائر الكهربائية أو أجهزة الحماية المركبة في المكان هي من الحجم والنوع المحدد في فصل "١٨-٦ متطلبات أجهزة السلامة" [111]. تأكد من عدم تجاوز الصمامات أو جهاز الحماية.
☐	الأسلاك الداخلية تحقق بصرياً في صندوق المفاتيح وداخل الوحدة للتأكد من عدم وجود توصيلات غير مربوطة بإحكام أو مكونات كهربائية تالفة.
☐	حجم الأنابيب وعزل الأنابيب تأكد من تركيب الأنابيب بالأحجام الصحيحة ومن تنفيذ أعمال العزل بشكل صحيح.
☐	الصمامات الحابسة تأكد من أن الصمامات الحابسة مفتوحة في كلا جانبي السائل والغاز.
☐	المعدات التالفة افحص داخل الوحدة للتأكد من عدم وجود مكونات تالفة أو أنابيب مضغوطة.

☐	تسرب سائل التبريد افحص داخل الوحدة للتأكد من عدم تسرب غاز التبريد. وإذا كان هناك تسرب لغاز التبريد، فحاول إصلاح التسرب. وإذا لم تنجح عملية الإصلاح، فاتصل بالوكيل المحلي لديك. ولا تلمس أي غاز تبريد تسرب من توصيلات أنابيب غاز التبريد، حيث قد يعرضك ذلك للسعة الضيق.
☐	تسرب الزيت افحص الضاغط للتأكد من عدم تسرب الزيت. وإذا كان هناك تسرب للزيت، فحاول إصلاح التسرب. وإذا لم تنجح عملية الإصلاح، فاتصل بالوكيل المحلي لديك.
☐	مدخل/مخرج الهواء تأكد من أن مدخل ومخرج الهواء بالوحدة غير مسدود بورق أو ورق مقوى أو أي مادة أخرى.
☐	شحن غاز التبريد الإضافي يجب كتابة كمية غاز التبريد التي تتم إضافتها إلى الوحدة على لوحة "غاز التبريد المضاف" المضمنة وتثبيتها على الجانب الخلفي من الغطاء الأمامي.
☐	تاريخ التركيب والإعداد الميداني تأكد من تسجيل تاريخ التركيب على الملصق الموجود في الجانب الخلفي من اللوحة الأمامية العلوية وفقاً للمعيار EN60335-2-4 وتسجيل محتويات الإعداد (الإعدادات) الميدانية.

٤-٢٠ عن التشغيل التجريبي للنظام

	إشعار تأكد من إجراء التشغيل التجريبي للنظام بعد أول تركيب له. وخلاف ذلك، سيظهر كود العطل U3 على واجهة المستخدم ولا يمكن تنفيذ التشغيل العادي أو التشغيل التجريبي للوحدة الداخلية الفردية.
--	---

يشرح الإجراء أدناه التشغيل التجريبي للنظام بأكمله. يفحص هذا التشغيل العناصر التالية وقيمها:

- التحقق من عدم وجود خطأ في اتصال الأسلاك (فحص الاتصال بالوحدة (الوحدات) الداخلية).
- التحقق من فتح الصمامات الحابسة.
- تقدير طول الأنابيب.
- تجميع بيانات مرجعية لوظيفة اكتشاف التسرب. إذا كانت وظيفة اكتشاف التسرب مطلوبة، فإن هذا يحتاج إلى تنفيذ التشغيل التجريبي بما في ذلك فحص مفصل لحالة غاز التبريد. وإذا لم تكن وظيفة اكتشاف التسرب مطلوبة، فعندئذٍ يمكن للشغل التجريبي تخطي الفحص المفصل لحالة غاز التبريد. ويمكن تحديد ذلك بواسطة الإعداد [2-88].

	معلومات لا يمكن إجراء فحص حالة غاز التبريد خارج نطاق الحدود التالية: - درجة الحرارة الخارجية: 0~43° مئوية جافة - درجة الحرارة الداخلية: 20~32 درجة مئوية جافة
--	---

الوصف	القيمة [2-88]
سيتم تنفيذ التشغيل التجريبي بما في ذلك الفحص المفصل لحالة غاز التبريد. وبعد التشغيل التجريبي، ستكون الوحدة جاهزة لوظيفة اكتشاف التسرب (لتفاصيل أكثر، انظر "١٩-٤ استخدام وظيفة اكتشاف التسرب" [139]).	0
سيتم تنفيذ التشغيل التجريبي دون الفحص المفصل لحالة غاز التبريد. وبعد التشغيل التجريبي، لن تكون الوحدة جاهزة لوظيفة اكتشاف التسرب.	1

معلومات



- عندما تكون [88-2]=0، يمكن أن يستغرق وقت التشغيل التجريبي ما يصل إلى 4 ساعات.
- عندما تكون [88-2]=0 وتم إلغاء التشغيل التجريبي قبل نهايته، سيظهر كود التحذير U3 على واجهة المستخدم. ومن الممكن تشغيل النظام. ولن تكون وظيفة اكتشاف التسرب متاحة. وينصح بإعادة إجراء التشغيل التجريبي.
- إذا تم استخدام وظيفة الشحن التلقائي، تقوم الوحدة بإبلاغ المستخدم في حالة وجود ظروف محيطية غير ملائمة لتجميع بيانات مفصلة عن وضع غاز التبريد. وعندما يكون هذا هو الحال، فسوف تتخضع دقة عملية اكتشاف التسرب. وينصح في مثل هذه الحالة بإجراء التشغيل التجريبي مرة أخرى في وقت آخر أكثر ملاءمة. وإذا لم تظهر أي من معلومات "E-2" أو "E-3" أثناء إجراء الشحن التلقائي، فمن الممكن تجميع بيانات موثوق بها أثناء التشغيل التجريبي. انظر الحدود المحيطة في جدول المعلومات في "١٧-٧-٤ الخطوة 6: شحن غاز التبريد يدويًا" [103].

في حالة وجود وحدات هيدروبوكس أو الوحدات الداخلية RA DX في النظام، فلن يتم إجراء فحص طول الأنابيب وفحص حالة غاز التبريد.

في حالة وجود وحدات هيدروبوكس أو الوحدات الداخلية RA DX في النظام، فلن يتم إجراء فحص طول الأنابيب.

- لا يمكن التحقق من المشكلات التي تحدث في الوحدات الداخلية لكل وحدة على حدة. بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي، افحص الوحدات الداخلية واحدة تلو الأخرى عن طريق إجراء التشغيل العادي باستخدام واجهة المستخدم. ارجع إلى دليل تركيب الوحدة الداخلية لمزيد من التفاصيل (على سبيل المثال، هيدروبوكس) بخصوص التشغيل التجريبي الفردي.

معلومات



- قد يستغرق الأمر 10 دقائق لتحقيق حالة منتظمة لغاز التبريد قبل بدء تشغيل الضاغط.
- أثناء التشغيل التجريبي، قد يعلو صوت دوران غاز التبريد أو الصوت المغنطيسي لصمام الملف اللولبي وقد يتغير مؤشر الشاشة. هذه لا تمثل أعطالاً.

لتشغيل الاختبار

٥-٢٠

- 1 أغلق كل اللوحات الأمامية لمنع سوء التقدير (باستثناء غطاء فحص صندوق المفاتيح).
- 2 تأكد من ضبط جميع الإعدادات الميدانية التي تريدها؛ انظر "٢-١٩ تنفيذ إعدادات ميدان التركيب" [119].
- 3 شغّل مصدر التيار الكهربائي للوحدة الخارجية والوحدة (الوحدات) الداخلية الموصلة.

إشعار



قم بتوصيل التيار الكهربائي قبل 6 ساعات من التشغيل بهدف إيصال التيار الكهربائي إلى سخان علبة المرافق ولحماية الضاغط.

- 4 تأكد من أن الوضع الافتراضي (الخمول) موجود؛ انظر "٢-١٩ الوصول إلى الوضع 1 أو 2" [122]. اضغط على BS2 لمدة 5 ثوانٍ أو أكثر. سوف تبدأ الوحدة في التشغيل التجريبي.

النتيجة: يتم تلقائياً تنفيذ التشغيل التجريبي، وسيظهر "E1" على شاشة الوحدة الخارجية وسيظهر مؤشر "تشغيل تجريبي" و"تحت تحكم مركزي" على واجهة مستخدم الوحدة (الوحدات) الداخلية.

الخطوات أثناء إجراء التشغيل التجريبي الأوتوماتيكي للنظام:

الخطوة	الوصف
E01	التحكم قبل بدء التشغيل (معادلة الضغط)
E02	التحكم في بدء تشغيل التبريد

الخطوة	الوصف
٤٥٣	حالة تبريد مستقرة
٤٥٤	فحص الاتصال
٤٥٥	فحص الصمام الحابس
٤٥٦	فحص طول الأنابيب
٤٥٧	فحص كمية غاز التبريد
٤٥٨	في حالة $0=[88-2]$, فحص مفصل لحالة غاز التبريد
٤٥٩	تشغيل مضخة التصريف
٤١٥	إيقاف الوحدة

معلومات



أثناء التشغيل التجريبي، لا يمكن إيقاف تشغيل الوحدة من واجهة المستخدم. لإيقاف التشغيل، اضغط على BS3. سوف تتوقف الوحدة بعد ± 30 ثانية.

5 تحقق من نتائج التشغيل التجريبي على الشاشة سباعية القطع الخاصة بالوحدة الخارجية.

إكمال	الوصف
الإكمال العادي	لا يوجد مؤشر على الشاشة سباعية القطع (خمول).
الإكمال غير العادي	يوجد مؤشر عطل على الشاشة سباعية القطع. راجع "٦-٢٠ تصحيح المشكلات بعد الإكمال غير العادي للتشغيل التجريبي" [١٤٦] لاتخاذ إجراءات لإصلاح الخلل. عند اكتمال التشغيل التجريبي تمامًا، فسوف يكون التشغيل الطبيعي ممكنًا بعد 5 دقائق.

٦-٢٠ تصحيح المشكلات بعد الإكمال غير العادي للتشغيل التجريبي

لا يكتمل التشغيل التجريبي إلا عند عدم ظهور أي كود عطل على واجهة المستخدم أو الشاشة سباعية القطع بالوحدة الخارجية. في حالة عرض رمز عطل، أجر الإجراءات التصحيحية كما هو موضح في جدول رموز الأعطال. أجر التشغيل التجريبي مرة أخرى وتأكد من تصحيح الاضطراب بشكل سليم.

معلومات



ارجع إلى دليل تركيب الوحدة الداخلية لمعرفة تفاصيل أكواد الأعطال المتعلقة بالوحدات الداخلية.

٧-٢٠ تشغيل الوحدة

بمجرد تركيب الوحدة وانتهاء التشغيل التجريبي للوحدة الخارجية والوحدة (الوحدات) الداخلية، يمكن بدء تشغيل النظام.

لتشغيل الوحدة الداخلية، ينبغي تشغيل واجهة المستخدم بالوحدة الداخلية. ارجع إلى دليل تشغيل الوحدة الداخلية لمزيد من التفاصيل.

٢١ التسليم للمستخدم

بمجرد انتهاء التشغيل التجريبي وعمل الوحدة بشكل صحيح، يجب التأكد من توضيح التالي للمستخدم:

- احرص على أن يكون لدى المستخدم الوثيقة المطبوعة واطلب منه/منها الاحتفاظ بها للرجوع إليها مستقبلاً. أبلغ المستخدم أن بإمكانه/بإمكانها العثور على الوثيقة الكاملة على عنوان URL الموضح سابقاً في هذا الدليل.
- وضح للمستخدم طريقة التشغيل الصحيحة للنظام وما يجب فعله في حال حدوث مشكلات.
- وضح للمستخدم ما يجب القيام به لإصلاح الوحدة.

إشعار



يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد.
ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على الأقل كل سنة. ومع ذلك، قد تطالب القوانين المعمول بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.

إشعار



يتطلب القانون ساري المفعول المعني بالغازات المسببة للاحتباس الحراري أن يتم شحن الفريون الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.
صيغة لحساب كمية غاز ثنائي أكسيد لكرتون 2 المعبر عنها بقيمة الطن: قيمة احتمال الاحتراق العالمي (GWP) لمادة التبريد × إجمالي شحنة مادة التبريد [بالكيلوجرام] / 1000

في هذا الفصل

148	احتياطات السلامة الخاصة بالصيانة	22.1
148	الوقاية من الأخطار الكهربائية	22.1.1
149	حول تشغيل وضع الخدمة	22.2
149	استخدام وضع التفريغ	22.2.1
149	استعادة غاز التبريد	22.2.2

١-٢٢ احتياطات السلامة الخاصة بالصيانة

خطر: خطر الموت صعبًا بالكهرباء



خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة



إشعار: خطر تفريغ الكهرباء الساكنة





قبل تنفيذ أي من أعمال الصيانة أو الخدمة، المس جزءًا معدنيًا من الوحدة للتخلص من الكهرباء الساكنة ولحماية لوحة الدوائر المطبوعة.

١-١-٢٢ الوقاية من الأخطار الكهربائية

عند إجراء الخدمة لجهاز المحول:

- 1 لا تقم بأعمال كهربائية لمدة 10 دقائق بعد فصل التيار الكهربائي.
- 2 قم بقياس الجهد الكهربائي بين الأطراف في مجموعة أطراف التوصيل الخاصة بمصدر التيار الكهربائي باستخدام أداة اختبار وتأكد من أن مصدر التيار الكهربائي مفصول. بالإضافة إلى ذلك، قم بقياس النقاط الموضحة في الشكل أدناه، باستخدام أداة اختبار وتأكد من أن الجهد الكهربائي للمكثف في الدائرة الرئيسية أقل من 50 فولت تيار مستمر. إذا كان قياس الجهد الكهربائي لا يزال أعلى من 50 فولت تيار مستمر، فافصل المكثفات بحذر عن طريق استخدام قلم مخصص لتفريغ المكثف، لتجنب حدوث شرارة.

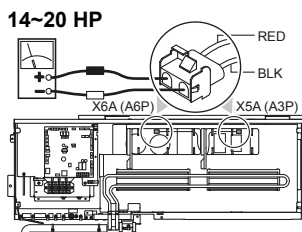

- 3 لمنع تلف لوحة الدوائر المطبوعة، المس جزءاً معدنيًا غير مطلي للتخلص من الكهرباء الساكنة قبل فصل الموصلات أو توصيلها.
 - 4 افصل موصلات التوصيل الخاصة بـ X1A, X2A محركات المراوح في الوحدة الخارجية قبل بدء الخدمة في جهاز المحول. احرص على عدم لمس الأجزاء المكهربة. (في حالة دوران أي مروحة بفعل الرياح القوية، فقد يؤدي ذلك إلى تخزين كهرباء في المكثف أو في الدائرة الرئيسية ويسبب صدمة كهربائية.)
 - 5 بعد الانتهاء من الخدمة، أعد توصيل موصلات التوصيل. وخلاف ذلك سيظهر كود العطل E7 على واجهة المستخدم أو على الشاشة سباعية القطع في الوحدة الخارجية ولن يتحقق التشغيل العادي.
- لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى مخطط الأسلاك الملصق على الجزء الخلفي من غطاء صندوق المفاتيح/غطاء الخدمة.
- انتبه إلى المروحة. فمن الخطورة بمكان فحص الوحدة أثناء دوران المروحة. تأكد من إيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي وإزالة المنصهرات من دائرة التحكم الموجودة في الوحدة الخارجية.

حول تشغيل وضع الخدمة

٢-٢٢

عملية استعادة غاز التبريد / عملية التفريغ متاحة من خلال تطبيق الإعدادات [2-21]. ارجع إلى "٢-١٩ تنفيذ إعدادات ميدان التركيب" [119] لمعرفة تفاصيل عن كيفية إعداد الوضع 2.

عند استخدام وضع التفريغ / الاستعادة، تحقق بعناية شديدة مما ينبغي تفريغه / استعادته قبل بدء التشغيل. انظر دليل تركيب الوحدة الداخلية للحصول على مزيد من المعلومات عن التفريغ والاستعادة.

استخدام وضع التفريغ

١-٢-٢٢

- 1 عندما تكون الوحدة في حالة توقف تام، اضبط الوحدة على [21-2]=1.
- النتيجة:** عند التأكد، ستكون صمامات تمدد الوحدات الداخلية والخارجية مفتوحة بالكامل. في تلك اللحظة، سيكون مؤشر الشاشة سباعية القطع $\equiv$ وتشير واجهة المستخدم الخاصة بجميع الوحدات الداخلية إلى "تجربة" (تشغيل تجريبي) و  (تحكم خارجي) وسيتم حظر التشغيل.
- 2 قم بتفريغ النظام باستخدام مضخة تفريغ.
- 3 اضغط على BS3 لإيقاف وضع التفريغ.

استعادة غاز التبريد

٢-٢-٢٢

ينبغي أن يتم ذلك بواسطة وحدة استعادة غاز التبريد. اتبع نفس الإجراء لطريقة التفريغ.

خطر: خطر الانفجار



التفريغ - في حالة تسرب مادة التبريد. إذا أردت تفريغ النظام، وكان هناك تسرب في دائرة مادة التبريد:

- لا تستخدم وظيفة التفريغ التلقائي للوحدة، والتي يمكنك استخدامها لجميع كل مادة التبريد من النظام في الوحدة الخارجية. **السبب المحتمل:** الاحتراق الذاتي وانفجار الضاغط بسبب مرور الهواء في ضاغط التشغيل.
- استخدم نظام استعادة مستقلاً حتى لا يضطر ضاغط الوحدة إلى التشغيل.

إشعار



تأكد من عدم استعادة أي زيت أثناء استعادة غاز التبريد. مثال: باستخدام فاصل زيت.

٢٣ استكشاف المشكلات وحلها

في هذا الفصل

- 23.1 حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء 150
- 23.2 أكواد الأخطاء: نظرة عامة 150

١-٢٣ حل المشكلات بناءً على أكواد الأخطاء

في حالة عرض رمز عطل، أجر الإجراءات التصحيحية كما هو موضح في جدول رموز الأعطال.

بعد تصحيح المشكلة، اضغط على BS3 لإعادة تعيين كود العطل وإعادة محاولة التشغيل. سوف يشير رمز العطل المعروض على الوحدة الخارجية لرمز العطل الأساسي ورمز ثانوي. يشير الرمز الثانوي إلى معلومات أكثر تفصيلاً عن رمز العطل. سوف يُعرض رمز العطل بشكل متقطع.

مثال:

الرمز	مثال
الرمز الأساسي	E3
الرمز الثانوي	-01

بفاصل زمني ثانية واحدة، ستبدل الشاشة بين الرمز الرئيسي والرمز الفرعي.

معلومات



راجع دليل الخدمة لمعرفة:

- القائمة الكاملة لرموز الخطأ
- دليل أكثر تفصيلاً لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لكل خطأ

٢-٢٣ أكواد الأخطاء: نظرة عامة

في حالة ظهور رموز خطأ أخرى، اتصل بالوكيل المحلي لديك.

الكود الرئيسي	الكود الفرعي			السبب	الحل
	الرئيسية	الفرعية 1	الفرعية 2		
E2	-01	-02	-03	تنشيط مكتشف التسرب الأرضي	إعادة تشغيل الوحدة. إذا تكرر حدوث المشكلة، اتصل بالوكيل المحلي لديك.
	-06	-07	-08	عطل مستشعر تسرب الأرضي: دائرة كهربية مفتوحة - A1P (X101A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.

الكود الرئيسي	الكود الفرعي			السبب	الحل
	الرئيسية	الفرعية 1	الفرعية 2		
E3	-01	-03	-05	تم تفعيل مفتاح الضغط المرتفع A1P (X2A , - (S1PH, S2PH) X3A)	تحقق من حالة الصمام الحابس أو وجود مشكلات في الأنابيب (الميدانية) أو تدفق الهواء فوق الملف المبرد بالهواء.
	-02	-04	-06	الشحن الزائد لغاز التبريد الصمام الحابس مغلق	افحص كمية غاز التبريد + أعد شحن الوحدة. افتح الصمامات الحابسة
	-13	-14	-15	الصمام الحابس مغلق (السائل)	افتح الصمام الحابس للسائل.
		-18		الشحن الزائد لغاز التبريد الصمام الحابس مغلق	افحص كمية غاز التبريد + أعد شحن الوحدة. افتح الصمامات الحابسة.
E4	-01	-02	-03	تعطل الضغط المنخفض: الصمام الحابس مغلق نقص غاز التبريد تعطل الوحدة الداخلية	افتح الصمامات الحابسة. افحص كمية غاز التبريد + أعد شحن الوحدة. افحص شاشة واجهة المستخدم أو أسلاك النقل بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية.
E9	-01	-05	-08	تعطل صمام التمدد الإلكتروني (الرئيسي) (Y1E) - A1P (X21A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	-04	-07	-10	تعطل صمام التمدد الإلكتروني (تبريد سائل) (Y3E) - A1P (X23A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	-03	-06	-09	تعطل صمام التمدد الإلكتروني (التبريد الدوني) (Y2E) - A1P (X22A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	-26	-27	-28	تعطل صمام التمدد الإلكتروني (وعاء التخزين) (Y4E) - A1P (X25A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
F3	-01	-03	-05	درجة حرارة التصريف مرتفعة للغاية (R21T/R22T): الصمام الحابس مغلق نقص غاز التبريد	افتح الصمامات الحابسة. افحص كمية غاز التبريد + أعد شحن الوحدة.
	-20	-21	-22	درجة حرارة الغطاء الخارجي للضاغط مرتفعة للغاية (R8T/R9T): الصمام الحابس مغلق نقص غاز التبريد	افتح الصمامات الحابسة. افحص كمية غاز التبريد + أعد شحن الوحدة.
F6		-02		الشحن الزائد لغاز التبريد الصمام الحابس مغلق	افحص كمية غاز التبريد + أعد شحن الوحدة. افتح الصمامات الحابسة.
H9	-01	-02	-03	عطل مستشعر درجة الحرارة المحيطة (R1T) - A1P (X18A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.

الكود الرئيسي	الكود الفرعي			السبب	الحل
	الرئيسية	الفرعية 1	الفرعية 2		
J3	- ١٥	-22	-28	عطل مستشعر درجة حرارة التصريف (R21T): دائرة كهربائية مفتوحة - A1P (X19A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	- ١٦	-23	-29	عطل مستشعر درجة حرارة التصريف (R21T): دائرة قصر - A1P (X19A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	- ١8	-24	-30	عطل مستشعر درجة حرارة التصريف (R22T): دائرة كهربائية مفتوحة - A1P (X19A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	- ١٩	-25	-3١	عطل مستشعر درجة حرارة التصريف (R22T): دائرة قصر - A1P (X19A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	-4٦	-4٩	-5١	عطل مستشعر درجة حرارة الغطاء الخارجي للضاغط (R8T): دائرة كهربائية مفتوحة - A1P (X19A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	-48	-50	-52	عطل مستشعر درجة حرارة الغطاء الخارجي للضاغط (R8T): دائرة قصر - A1P (X19A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	-38	-42	-44	عطل مستشعر درجة حرارة الغطاء الخارجي للضاغط (R9T): دائرة كهربائية مفتوحة - A1P (X19A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	-3٩	-43	-45	عطل مستشعر درجة حرارة الغطاء الخارجي للضاغط (R9T): دائرة قصر - A1P (X19A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
J5	-0١	-03	-05	عطل مستشعر درجة حرارة الشفط (R3T) - A1P (X30A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
J6	-0١	-02	-03	عطل مستشعر درجة حرارة إزالة الجليد (R7T) - A1P (X30A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
J٦	-06	-0٦	-08	عطل مستشعر درجة حرارة السائل (بعد HE للتبريد الدوني) (R5T) - A1P (X30A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
J8	-0١	-02	-03	عطل (ملف) مستشعر درجة حرارة السائل (R4T) - A1P (X30A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
J٩	-0١	-02	-03	عطل مستشعر درجة حرارة الغاز (بعد HE للتبريد الدوني) (R6T) - A1P (X30A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.

الكود الرئيسي	الكود الفرعي			السبب	الحل
	الرئيسية	الفرعية 1	الفرعية 2		
JA	-06	-08	-10	عطل مستشعر الضغط المرتفع (S1NPH): دائرة كهربائية مفتوحة - A1P (X32A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	-07	-09	-11	عطل مستشعر الضغط المرتفع (S1NPH): دائرة قصر - A1P (X32A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
JC	-06	-08	-10	عطل مستشعر الضغط المنخفض (S1NPL): دائرة كهربائية مفتوحة - A1P (X31A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
	-07	-09	-11	عطل مستشعر الضغط المنخفض (S1NPL): دائرة قصر - A1P (X31A)	افحص التوصيل في لوحة الدوائر المطبوعة أو المشغل الميكانيكي.
LC	-14			النقل للوحدة الخارجية - المحول: مشكلة في النقل لـ INV1 - A1P (X20A، X28A، X40A)	افحص التوصيل.
	-19			النقل للوحدة الخارجية - المحول: مشكلة في النقل لـ FAN1 - A1P (X20A، X28A، X40A)	افحص التوصيل.
	-24			النقل للوحدة الخارجية - المحول: مشكلة في النقل لـ FAN2 - A1P (X20A، X28A، X40A)	افحص التوصيل.
	-30			النقل للوحدة الخارجية - المحول: مشكلة في النقل لـ INV2 - A1P (X20A، X28A، X40A)	افحص التوصيل.
PI	-01	-02	-03	جهد مصدر التيار الكهربائي غير متوازن لـ INV1	تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق المحدد.
	-07	-08	-09	جهد مصدر التيار الكهربائي غير متوازن لـ INV2	تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق المحدد.
UI	-01	-05	-07	تعطل انعكاس طور مصدر التيار الكهربائي	صحح ترتيب الطور.
	-04	-06	-08	تعطل انعكاس طور مصدر التيار الكهربائي	صحح ترتيب الطور.
U2	-01	-08	-11	نقص الجهد الكهربائي لـ INV1	تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق المحدد.
	-02	-09	-12	فقدان طور التيار الكهربائي لـ INV1	تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق المحدد.
	-22	-25	-28	نقص الجهد الكهربائي لـ INV2	تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق المحدد.
	-23	-26	-29	فقدان طور التيار الكهربائي لـ INV2	تحقق مما إذا كان مصدر التيار الكهربائي ضمن النطاق المحدد.

الكود الرئيسي	الكود الفرعي			السبب	الحل
	الرئيسية	الفرعية 1	الفرعية 2		
U3		-02		مؤشر التحذير: لم يتم إجراء اكتشاف التسرب أو فحص كمية غاز التبريد (تشغيل النظام ممكن)	نفذ وظيفة الشحن التلقائي (انظر اليدوي)؛ الوحدة غير جاهزة لوظيفة اكتشاف التسرب.
		-03		كود العطل: لم يتم تنفيذ التشغيل التجريبي للنظام حتى الآن (تشغيل النظام غير ممكن)	نفذ التشغيل التجريبي للنظام.
		-01		الخطأ في توصيل الأسلاك إلى Q1/Q2 أو الداخلية - الخارجية	افحص أسلاك (Q1/Q2).
U4		-03		الخطأ في توصيل الأسلاك إلى Q1/Q2 أو الداخلية - الخارجية	افحص أسلاك (Q1/Q2).
		-04		نهاية غير طبيعية للتشغيل التجريبي للنظام	نفذ التشغيل التجريبي مرة أخرى.
		-01		تحذير: الخطأ في توصيل الأسلاك إلى Q1/Q2	افحص أسلاك Q1/Q2.
U6		-02		كود العطل: الخطأ في توصيل الأسلاك إلى Q1/Q2	افحص أسلاك Q1/Q2.
		-11		- توصيل عدد كبير للغاية من الوحدات الداخلية إلى خط F1/F2 line - سوء التوصيل بين الوحدات الخارجية والداخلية	تحقق من عدد الوحدات الداخلية والقدرة الإجمالية التي تم توصيلها.
		-01		عدم تطابق النظام. دمج نوع خطأ من الوحدات الداخلية (R410A، R407C، RA) هيدروبوكس، إلخ) عطل الوحدة الداخلية	تحقق من وجود عطل بأي من الوحدات الداخلية الأخرى وتأكد من أن دمج الوحدات الداخلية مسموح به.
U8		-03		عطل توصيل بين الوحدات الداخلية أو عدم تطابق النوع (R410A، R407C، RA) هيدروبوكس، إلخ)	تحقق من وجود عطل بأي من الوحدات الداخلية الأخرى وتأكد من أن دمج الوحدات الداخلية مسموح به.
		-18		عطل توصيل بين الوحدات الداخلية أو عدم تطابق النوع (R410A، R407C، RA) هيدروبوكس، إلخ)	تحقق من وجود عطل بأي من الوحدات الداخلية الأخرى وتأكد من أن دمج الوحدات الداخلية مسموح به.
		-31		خطأ في الدمج بين الوحدات (النظام المتعدد)	تأكد من توافق أنواع الوحدات.
UH		-49		خطأ في الدمج بين الوحدات (النظام المتعدد)	تأكد من توافق أنواع الوحدات.
		-01		تعطل العنوان التلقائي (عدم التوافق)	تحقق مما إذا كان عدد الوحدات الموصلة بأسلاك النقل يطابق عدد الوحدات الموصلة بالتيار الكهربائي (عن طريق وضع الرصد) أو انتظر حتى الانتهاء من التهيئة.

الكود الرئيسي	الكود الفرعي			السبب	الحل
	الرئيسية	الفرعية 1	الفرعية 2		
UF	-01			تعطل العنوان التلقائي (عدم التوافق)	تحقق مما إذا كان عدد الوحدات الموصلة بأسلاك النقل يطابق عدد الوحدات الموصلة بالتيار الكهربائي (عن طريق وضع الرصد) أو انتظر حتى الانتهاء من التهيئة.
	-05			الصمام الحابس مغلق أو خاطئ (أثناء التشغيل التجريبي للنظام)	افتح الصمامات الحابسة.
متعلقة بالشحن التلقائي					
P2	—			ضغط منخفض غير معتاد في خط الشفط	أغلق الصمام "A" فوراً. واضغط على BS1 لإعادة الضبط. وتحقق من العناصر التالية قبل إعادة محاولة إجراء الشحن التلقائي: - تحقق من فتح الصمام الحابس لجانب الغاز بشكل صحيح. - تحقق من فتح صمام أسطوانة غاز التبريد. - تحقق من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء بالوحدة الداخلية.
P8	—			منع التجمد بالوحدة الداخلية	أغلق الصمام "A" فوراً. واضغط على BS1 لإعادة الضبط. وأعد محاولة إجراء الشحن التلقائي.
PE	—			الشحن التلقائي على وشك الانتهاء	جهز لإيقاف الشحن التلقائي.
P9	—			انتهاء الشحن التلقائي	قم بإنهاء وضع الشحن التلقائي.
متعلقة بوظيفة اكتشاف التسرب					
E-1	—			الوحدة غير مجهزة لتنفيذ عملية اكتشاف التسرب	ارجع إلى المتطلبات لتتمكن من تنفيذ عملية اكتشاف التسرب.
E-2	—			الوحدة الداخلية خارج نطاق درجة الحرارة اللازم لعملية اكتشاف التسرب	أعد المحاولة عندما تكون الظروف المحيطة مواتية.
E-3	—			الوحدة الخارجية خارج نطاق درجة الحرارة اللازم لعملية اكتشاف التسرب	أعد المحاولة عندما تكون الظروف المحيطة مواتية.
E-4	—			لوحظ وجود ضغط منخفض للغاية أثناء عملية اكتشاف التسرب	أعد تشغيل عملية اكتشاف التسرب.
E-5	—			يشير إلى تركيب وحدة داخلية غير متوافقة مع وظيفة اكتشاف التسرب (على سبيل المثال، الوحدة الداخلية RA DX، هيدرووكس، ...)	ارجع إلى المتطلبات لتتمكن من تنفيذ عملية اكتشاف التسرب.

إشعار



لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغيير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقاً للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.

البيانات الفنية ٢٥

- تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات الفنية على الموقع الإلكتروني الإقليمي Daikin (يمكن الوصول إليه بشكل عام).
- تتوفر المجموعة الكاملة لأحدث البيانات الفنية على Daikin Business Portal (تتطلب المصادقة).


في هذا الفصل

157	مساحة الخدمة: الوحدة الخارجية.....	25.1
159	مخطط المواسير: الوحدة الخارجية.....	25.2
162	مخطط الأسلاك: الوحدة الخارجية.....	25.3

مساحة الخدمة: الوحدة الخارجية


١-٢٥

تأكد من أن المساحة حول الوحدة كافية للخدمة ومن توفر الحد الأدنى من المساحة اللازمة لمدخل الهواء ومخرج الهواء (ارجع إلى الشكل أدناه واختر أحد الاحتمالات).

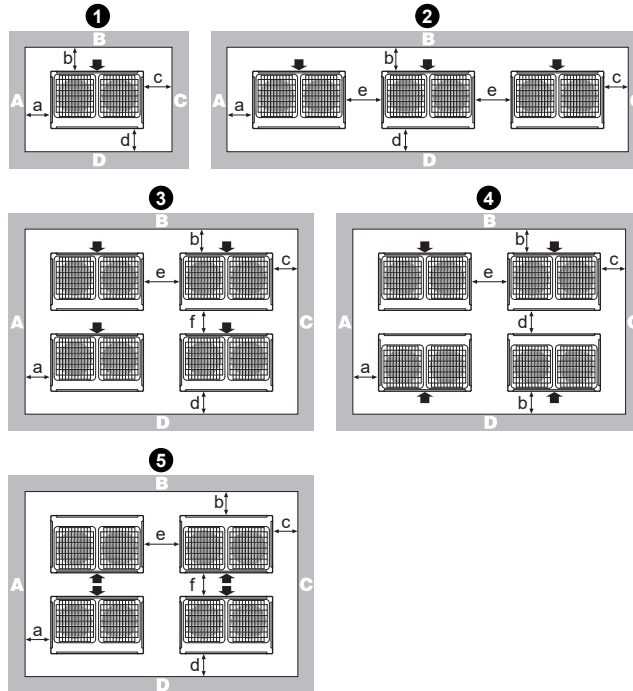

A+B	A+B+C+D		النموذج
	الاحتمال 2	الاحتمال 1	
a ≥ 200 مم b ≥ 300 مم	a ≥ 50 مم b ≥ 100 مم c ≥ 50 مم d ≥ 500 مم	a ≥ 10 مم b ≥ 300 مم c ≥ 10 مم d ≥ 500 مم	①
a ≥ 200 مم b ≥ 300 مم e ≥ 400 مم	a ≥ 50 مم b ≥ 100 مم c ≥ 50 مم d ≥ 500 مم e ≥ 100 مم	a ≥ 10 مم b ≥ 300 مم c ≥ 10 مم d ≥ 500 مم e ≥ 20 مم	②

A+B	A+B+C+D		النموذج
	الاحتمال 2	الاحتمال 1	
—	$a \geq 50$ مم $b \geq 100$ مم $c \geq 50$ مم $d \geq 500$ مم $e \geq 100$ مم $f \geq 500$ مم	$a \geq 10$ مم $b \geq 300$ مم $c \geq 10$ مم $d \geq 500$ مم $e \geq 20$ مم $f \geq 600$ مم	③
	$a \geq 50$ مم $b \geq 100$ مم $c \geq 50$ مم $d \geq 500$ مم $e \geq 100$ مم	$a \geq 10$ مم $b \geq 300$ مم $c \geq 10$ مم $d \geq 500$ مم $e \geq 20$ مم	④
—	$a \geq 50$ مم $b \geq 500$ مم $c \geq 50$ مم $d \geq 500$ مم $e \geq 100$ مم $f \geq 600$ مم	$a \geq 10$ مم $b \geq 500$ مم $c \geq 10$ مم $d \geq 500$ مم $e \geq 20$ مم $f \geq 900$ مم	⑤

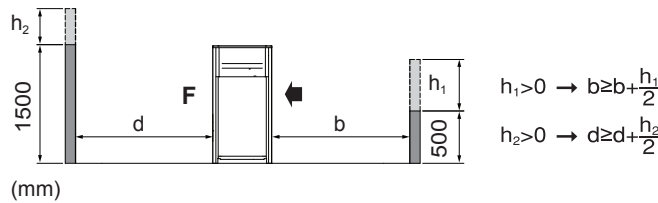

جوانب بطول موقع التركيب مع عوائق
 الجانب الأمامي
 جانب الشفط

ABCD
 F
 ➡

- في حالة ما إذا كان موقع التركيب يحتوي على عوائق في الجوانب A+B+C+D، فإن ارتفاعات الجدران بالجانبين A+C ليس لها أي تأثير على أبعاد مساحة الخدمة. ارجع إلى الشكل أعلاه لمعرفة تأثير ارتفاعات الجدران بالجانبين B+D على أبعاد مساحة الخدمة.
- في حالة ما إذا كان موقع التركيب يحتوي على عوائق في الجانبين A+B فقط، فإن ارتفاعات الجدران ليس لها أي تأثير على أي من أبعاد مساحة الخدمة المحددة.
- مساحة التركيب المطلوبة في هذه الرسومات هي لتشغيل التدفئة كامل الحمل دون النظر إلى تراكم الجليد المحتمل. إذا كان مكان التركيب في مناخ بارد، فعندئذٍ ينبغي أن تكون كل الأبعاد الواردة أعلاه $500 <$ مم لتجنب تراكم الجليد بين الوحدات الخارجية.

معلومات

يتم تحديد أبعاد مساحة الخدمة الواردة في الشكل أعلاه على أساس تشغيل التبريد في درجة حرارة محيطية 35° مئوية (الظروف العادية).



معلومات


يمكن العثور على مزيد من المواصفات في البيانات الهندسية الفنية.



مخطط المواسير: الوحدة الخارجية


٢-٢٥

Piping diagram: RYYQ8~12

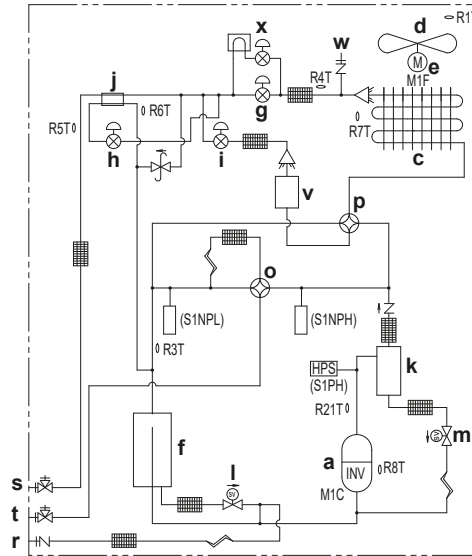

Solenoid valve, oil1 (Y3S)	m	Compressor (M1C)	a
Solenoid valve, oil2 (Y4S)	n	Compressor (M2C)	b
way valve, main (Y1S)-4	o	Heat exchanger	c
way valve, sub (Y5S)-4	p	Fan	d
Electrical component box	q	Fan motor (M1F, M2F)	e
Service port, refrigerant charge	r	Accumulator	f
Stop valve, liquid	s	Expansion valve, main (Y1E)	g
Stop valve, gas	t	Expansion valve, subcool heat exchanger (Y2E)	h
Stop valve, equalising gas	u	Expansion valve, storage vessel (Y4E)	i
Heat accumulation element	v	Subcool heat exchanger	j
Service port	w	Oil separator	k
Expansion valve, liquid cooling (Y3E)	x	Solenoid valve, oil accumulator (Y2S)	l

Piping diagram: RYYQ14~20

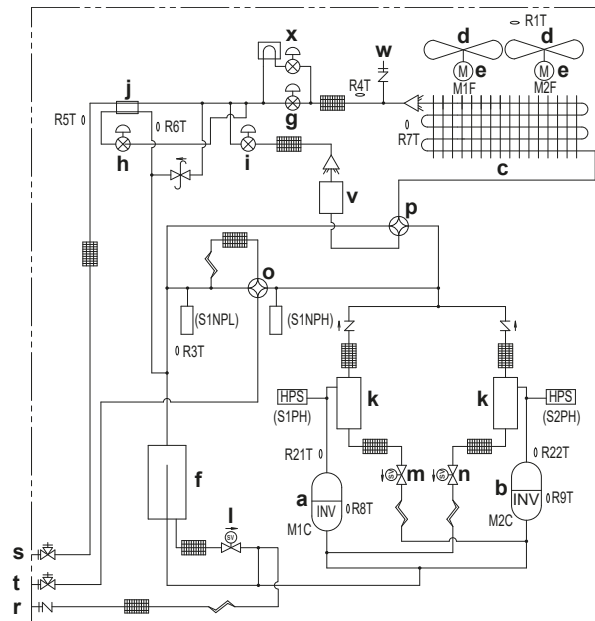


Solenoid valve, oil1 (Y3S)	m	Compressor (M1C)	a
Solenoid valve, oil2 (Y4S)	n	Compressor (M2C)	b
way valve, main (Y1S)-4	o	Heat exchanger	c

way valve, sub (Y5S)-4 **p**
 Electrical component box **q**
 Service port, refrigerant charge **r**
 Stop valve, liquid **s**
 Stop valve, gas **t**
 Stop valve, equalising gas **u**
 Heat accumulation element **v**
 Service port **w**
 Expansion valve, liquid cooling (Y3E) **x**

Fan **d**
 Fan motor (M1F, M2F) **e**
 Accumulator **f**
 Expansion valve, main (Y1E) **g**
 Expansion valve, subcool heat exchanger (Y2E) **h**
 Expansion valve, storage vessel (Y4E) **i**
 Subcool heat exchanger **j**
 Oil separator **k**
 Solenoid valve, oil accumulator (Y2S) **l**


Piping diagram: RYMQ8~12

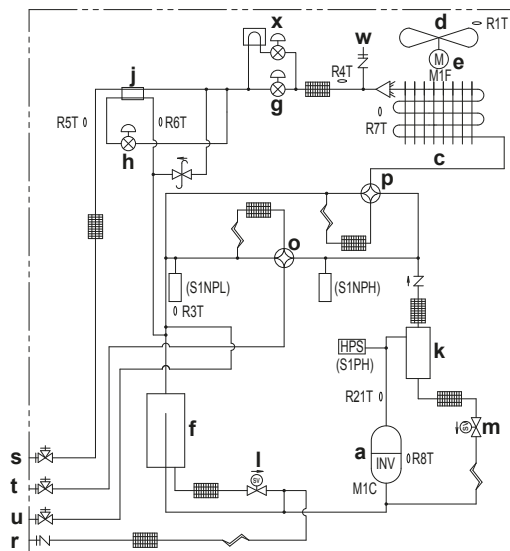

Solenoid valve, oil1 (Y3S) **m**
 Solenoid valve, oil2 (Y4S) **n**
 way valve, main (Y1S)-4 **o**
 way valve, sub (Y5S)-4 **p**
 Electrical component box **q**
 Service port, refrigerant charge **r**
 Stop valve, liquid **s**
 Stop valve, gas **t**
 Stop valve, equalising gas **u**
 Heat accumulation element **v**
 Service port **w**
 Expansion valve, liquid cooling (Y3E) **x**


Compressor (M1C) **a**
 Compressor (M2C) **b**
 Heat exchanger **c**
 Fan **d**
 Fan motor (M1F, M2F) **e**
 Accumulator **f**
 Expansion valve, main (Y1E) **g**
 Expansion valve, subcool heat exchanger (Y2E) **h**
 Expansion valve, storage vessel (Y4E) **i**
 Subcool heat exchanger **j**
 Oil separator **k**
 Solenoid valve, oil accumulator (Y2S) **l**

Piping diagram: RYMQ14~20

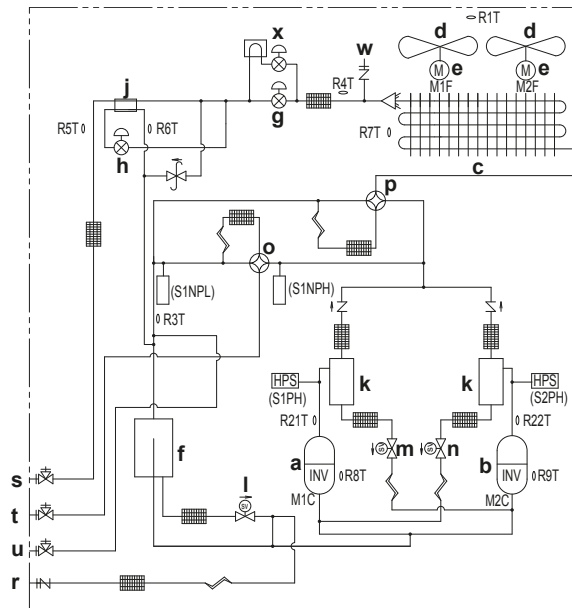

Solenoid valve, oil1 (Y3S)	m	Compressor (M1C)	a
Solenoid valve, oil2 (Y4S)	n	Compressor (M2C)	b
way valve, main (Y1S)-4	o	Heat exchanger	c
way valve, sub (Y5S)-4	p	Fan	d
Electrical component box	q	Fan motor (M1F, M2F)	e
Service port, refrigerant charge	r	Accumulator	f
Stop valve, liquid	s	Expansion valve, main (Y1E)	g
Stop valve, gas	t	Expansion valve, subcool heat exchanger (Y2E)	h
Stop valve, equalising gas	u	Expansion valve, storage vessel (Y4E)	i
Heat accumulation element	v	Subcool heat exchanger	j
Service port	w	Oil separator	k
Expansion valve, liquid cooling (Y3E)	x	Solenoid valve, oil accumulator (Y2S)	l


Piping diagram: RXYQ8~12

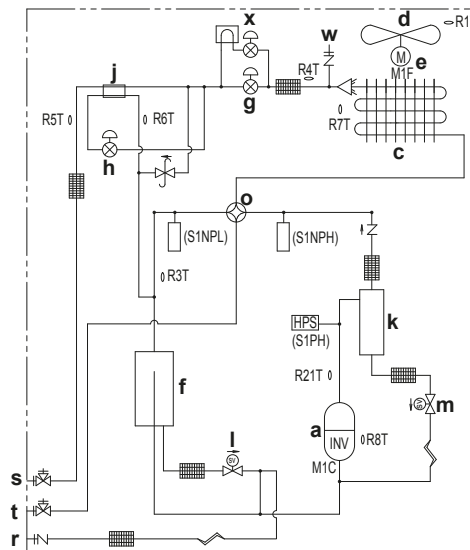

Solenoid valve, oil1 (Y3S)	m	Compressor (M1C)	a
Solenoid valve, oil2 (Y4S)	n	Compressor (M2C)	b
way valve, main (Y1S)-4	o	Heat exchanger	c
way valve, sub (Y5S)-4	p	Fan	d
Electrical component box	q	Fan motor (M1F, M2F)	e

Service port, refrigerant charge	r	Accumulator	f
Stop valve, liquid	s	Expansion valve, main (Y1E)	g
Stop valve, gas	t	Expansion valve, subcool heat exchanger (Y2E)	h
Stop valve, equalising gas	u	Expansion valve, storage vessel (Y4E)	i
Heat accumulation element	v	Subcool heat exchanger	j
Service port	w	Oil separator	k
Expansion valve, liquid cooling (Y3E)	x	Solenoid valve, oil accumulator (Y2S)	l

Piping diagram: RXYQ14~20

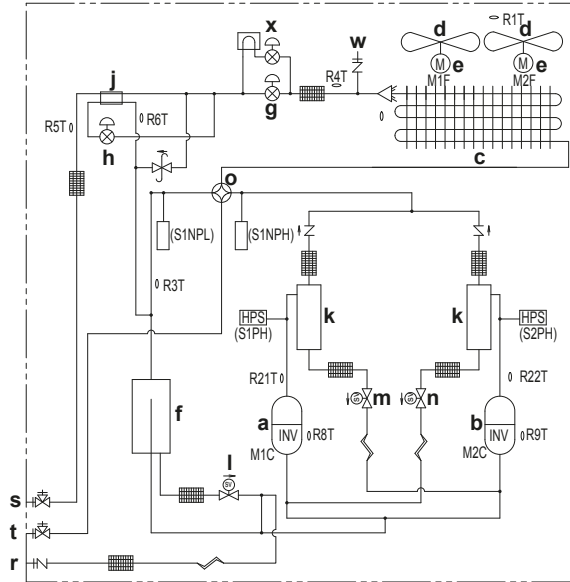

Solenoid valve, oil1 (Y3S)	m	Compressor (M1C)	a
Solenoid valve, oil2 (Y4S)	n	Compressor (M2C)	b
way valve, main (Y1S)-4	o	Heat exchanger	c
way valve, sub (Y5S)-4	p	Fan	d
Electrical component box	q	Fan motor (M1F, M2F)	e
Service port, refrigerant charge	r	Accumulator	f
Stop valve, liquid	s	Expansion valve, main (Y1E)	g
Stop valve, gas	t	Expansion valve, subcool heat exchanger (Y2E)	h
Stop valve, equalising gas	u	Expansion valve, storage vessel (Y4E)	i
Heat accumulation element	v	Subcool heat exchanger	j
Service port	w	Oil separator	k
Expansion valve, liquid cooling (Y3E)	x	Solenoid valve, oil accumulator (Y2S)	l

مخطط الأسلاك: الوحدة الخارجية

٣-٢٥

ارجع إلى ملصق مخطط الأسلاك الموجود على الوحدة. الاختصارات المستخدمة مدرجة أدناه:

معلومات



مخطط الأسلاك الموجود على الوحدة الخارجية هو فقط للوحدة الخارجية. بالنسبة للوحدة الداخلية أو المكونات الكهربائية الاختيارية، ارجع إلى مخطط الأسلاك الخاص بالوحدة الداخلية.

- 1 يتم تطبيق مخطط توصيل الأسلاك فقط على الوحدة الخارجية.
- 2 الرموز (انظر أدناه).

- 3 عند استخدام مهائى اختياري، راجع دليل التركيب الخاص بالمهائى الاختياري
- 4 لتوصيل الأسلاك بالنقل الداخلي/الخارجي F1-F2، النقل الخارجي - الخارجي F1-F2، النقل الخارجي المتعدد Q1-Q2، راجع دليل التركيب.
- 5 لكيفية استخدام مفتاح BS1~BS3 راجع ملصق "احتياطات الخدمة" على غطاء صندوق المكونات الكهربائية.
- 6 أثناء التشغيل، لا تقم بقطع الدائرة لحماية الأجهزة (S1PH).
- 7 فقط لطراز RYYQ
- 8 فقط لطراز RYYQ/RYSMQ
- 9 فقط لـ HP 12~8: الموصل is X1A (M1F) أبيض لكن الموصل X2A (M2F) أحمر.
- 9 فقط لـ HP 20~14: ألوان (أنظر أدناه).
- 10 ألوان (أنظر أدناه).

الرموز:

الأسلاك الميدانية	==■■■■==
مجموعة أطراف التوصيل	□□□□
موصل	⊞
طرفي	—○—
تأريض وقائي	⊕
التأريض الصامت	⊖
أسلاك التأريض	-----
امداد داخلي	-----
لوحة الدائرة المطبوعة	□
صندوق المفاتيح	□□□□
الخيار	□□□□

الألوان:

أسود	BLK
أحمر	RED
أزرق	BLU
أبيض	WHT
أخضر	GRN

دليل المصطلحات لمخطط توصيل الأسلاك HP 12~8:

لوحة الدوائر المطبوعة (الرئيسية)	A1P
لوحة الدوائر المطبوعة (مرشح الضجيج)	A2P
لوحة الدوائر المطبوعة (جهاز المحول)	A3P
لوحة الدوائر المطبوعة (المروحة)	A4P
لوحة الدائرة الكهربائية المطبوعة (ABC I/P) (خيار)	A5P
مفتاح زر الضغط (وضع، تعيين، تدوير)	BS1~BS3 (A1P)

مكثف	C* (A3P)
مفتاح الحزمة الخطية المزدوجة (DIP)	DS1, DS2 (A1P)
سخان علبة المرافق	E1HC
سخان مجمع التصريف (خيار)	E3H
مصهر (T 3.15 A / 250 V)	F1U, F2U (A1P)
مصهر ميداني	F3U
مصهر	F101U (A4P)
مصهر	F401U, F403U (A2P)
مصهر	F601U, (A3P)
مصباح دليلي (شاشة الخدمة باللون الأخضر)	HAP (A*P)
التتابع المغناطيسي	K3R (A3P)
مرحل مغناطيسي (Y1S)	K4R (A1P)
مرحل مغناطيسي (Y2S)	K5R (A1P)
مرحل مغناطيسي (E3H)	K6R (A1P)
مرحل مغناطيسي (E1HC)	K7R (A1P)
مرحل مغناطيسي (Y3S)	K9R (A1P)
مرحل مغناطيسي (Y5S)	K11R (A1P)
مفاعل	L1R
المحرك (الضاغط)	M1C
المحرك (المروحة)	M1F
إمداد طاقة التحويل	PS (A1P, A3P)
قاطع دائرة التسرب الأرضي (إمداد ميداني)	Q1DI
كاشف التيار لأرضي (إمداد ميداني)	Q1LD (A1P)
مقاوم (مستشعر التيار)	R24 (A4P)
مقاوم (مستشعر التيار)	R300 (A3P)
ترمستور (هواء)	R1T
ترمستور (المركم)	R3T
ترمستور (أنبوب سائل المبادل الحراري)	R4T
ترمستور (أنبوب سائل التبريد الفرعي)	R5T
ترمستور (المبادل الحراري، أنبوب غاز)	R6T
ترمستور (المبادل الحراري، مزيل الجليد)	R7T
ترمستور (جسم M1C)	R8T
ترمستور (M1C التفريغ)	R21T
جهاز استشعار الضغط (عالي)	S1NPH
مستشعر الضغط (المنخفض)	S1NPL

مفتاح الضغط (التفريغ)	S1PH
شاشة سبوعية القطع	SEG1~SEG3 (A1P)
مستشعر التيار	T1A
الدايود	V1D (A3P)
وحدة الطاقة	V1R (A3P, A4P)
وصلة	X*A
مجمع أطراف التوصيل (التحكم)	X1M (A1P)
مجمع أطراف التوصيل (إمداد الطاقة) (تجهيز اختياري)	X1M (A5P)
صمام التمدد الإلكتروني (الرئيسي)	Y1E
صمام التمدد الإلكتروني (الفرعية)	Y2E
صمام التمدد الإلكتروني (تبريد سائل)	Y3E
صمام التمدد الإلكتروني (وعاء التخزين)	Y4E
صمام الملف اللولبي (الرئيسي)	Y1S
صمام الملف اللولبي (عودة زيت المرمك)	Y2S
صمام الملف اللولبي (الزيت 1)	Y3S
صمام الملف اللولبي (التبريد الفرعي)	Y5S
مرشح الضجيج (قلب فرايت)	Z*C
مرشح الضجيج (مع ممتص التمورات)	Z*F (A2P, A5P)

موصل للملحقات الاختيارية:

موصل (سخان مجمع التصريف)	X10A
موصل (مهايئ الطاقة)	X37A
موصل (محدد تشغيل التبريد/التدفئة عن بُعد)	X66A

دليل المصطلحات لمخطط توصيل الأسلاك HP 20~14:

لوحة الدوائر المطبوعة (الرئيسية)	A1P
لوحة الدوائر المطبوعة (مرشح الضجيج)	A2P, A5P
لوحة الدوائر المطبوعة (جهاز المحول)	A3P, A6P
لوحة الدوائر المطبوعة (المروحة)	A4P, A7P
لوحة الدائرة الكهربائية المطبوعة (ABC I/P) (خيار)	A8P
مفتاح زر الضغط (وضع، تعيين، تدوير)	BS1~BS3 (A1P)
مكثف	C* (A3P, A6P)
مفتاح الحزمة الخطية المزدوجة (DIP)	DS1, DS2 (A1P)
سخان علبة المرافق	E1HC
سخان مجمع التصريف (خيار)	E3H

مصهر (T 3.15 A / 250 V)	F1U, F2U (A1P)
مصهر ميداني	F3U
مصهر	F101U (A4P, A7P)
مصهر	F401U, F403U (A2P, A5P)
مصهر	F601U, (A3P, A6P)
مصباح دليلي (شاشة الخدمة باللون الأخضر)	HAP (A*P)
التابع المغناطيسي	K3R (A3P, A6P)
مرحل مغناطيسي (Y4S)	K3R (A1P)
مرحل مغناطيسي (Y1S)	K4R (A1P)
مرحل مغناطيسي (Y2S)	K5R (A1P)
مرحل مغناطيسي (E3H)	K6R (A1P)
مرحل مغناطيسي (E1HC)	K7R (A1P)
مرحل مغناطيسي (E2HC)	K8R (A1P)
مرحل مغناطيسي (Y3S)	K9R (A1P)
مرحل مغناطيسي (Y5S)	K11R (A1P)
مفاعل	L1R, L2R
المحرك (الضاغط)	M1C, M2C
المحرك (المروحة)	M1F, M2F
إمداد طاقة التحويل	PS (A1P, A3P, A6P)
قاطع دائرة التسرب الأرضي (إمداد ميداني)	Q1DI
كاشف التيار لأرضي (إمداد ميداني)	Q1LD (A1P)
مقاوم (مستشعر التيار)	R24 (A4P, A7P)
مقاوم (مستشعر التيار)	R300 (A3P, A6P)
ترمستور (هواء)	R1T
ترمستور (المركم)	R3T
ترمستور (أنبوب سائل المبادل الحراري)	R4T
ترمستور (أنبوب سائل التبريد الفرعي)	R5T
ترمستور (المبادل الحراري، أنبوب غاز)	R6T
ترمستور (المبادل الحراري، مزيل الجليد)	R7T
جسم (M1C, M2C) ثرموستور	R8T, R9T
ترمستور (M1C، M2C) التفريغ	R21T, R22T

جهاز استشعار الضغط (عالي)	S1NPH
مستشعر الضغط (المنخفض)	S1NPL
مفتاح الضغط (التفريغ)	S1PH, S2PH
شاشة سباعية القطع	SEG1~SEG3 (A1P)
مستشعر التيار	T1A
الدايود	V1D (A3P)
وحدة الطاقة	V1R (A3P, A4P, A6P, A7P)
وصلة	X*A
مجمع أطراف التوصيل (التحكم)	X1M (A1P)
مجمع أطراف التوصيل (إمداد الطاقة) (تجهيز اختياري)	X1M (A8P)
صمام التمدد الإلكتروني (الرئيسي)	Y1E
صمام التمدد الإلكتروني (الفرعية)	Y2E
صمام التمدد الإلكتروني (تبريد سائل)	Y3E
صمام التمدد الإلكتروني (وعاء التخزين)	Y4E
صمام الملف اللولبي (الرئيسي)	Y1S
صمام الملف اللولبي (عودة زيت المرمك)	Y2S
صمام الملف اللولبي (الزيت 1)	Y3S
صمام الملف اللولبي (الزيت 2)	Y4S
صمام الملف اللولبي (التبريد الفرعي)	Y5S
مرشح الضجيج (قلب فرايت)	Z*C
مرشح الضجيج (مع ممتص التمورات)	Z*F (A2P)
موصل للملحقات الاختيارية:	
موصل (سخان مجمع التصريف)	X10A
موصل (مهايئ الطاقة)	X37A
موصل (محدد تشغيل التبريد/التدفئة عن بُعد)	X66A

٢٦ مسرد المصطلحات

الوكيل

موزع مبيعات المنتج.

فني التركيب المعتمد

شخص بمهارات فنية مؤهل لتركيب المنتج.

المستخدم

الشخص المالك للمنتج و/أو يشغل المنتج.

التشريعات المعمول بها

كل التوجيهات والقوانين والتشريعات و/أو النظم الدولية والأوروبية والوطنية والمحلية ذات الصلة والمعمول بها لمنتج أو مجال معين.

شركة الخدمة

شركة مؤهلة يمكنها أداء أو تنسيق الخدمة المطلوبة للمنتج.

دليل التثبيت

دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تركيب المنتج وتهيئته وصيانتته.

دليل التشغيل

دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تشغيل المنتج.

إرشادات الصيانة

دليل إرشادات مخصص لمنتج أو استعمال معين، يوضح كيفية تركيب وتهيئة وتشغيل وصيانة المنتج واستخداماته.

الملحقات

البطاقات والأدلة وأوراق المعلومات والتجهيزات التي يتم تسليمها مع المنتج والتي تحتاج إلى تركيبها وفقاً للإرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.

التجهيزات الاختيارية

التجهيزات التي تصنعها أو تعتمد عليها Daikin التي يمكن دمجها مع المنتج وفقاً للإرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.

إمداد داخلي

التجهيزات التي لا تصنعها Daikin التي يمكن دمجها مع المنتج وفقاً للإرشادات الواردة في الوثائق المصاحبة.

