




Referenční příručka pro instalační techniky

Nízkoteplotní split systém Daikin Altherma

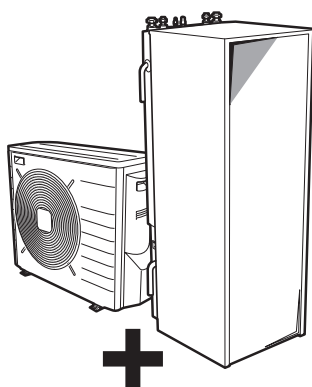

ERLQ004-006-008CA
EHVH/X04S18CB
EHVH/X08S18+26CB

Referenční příručka pro instalační techniky
Nízkoteplotní split systém Daikin Altherma

čeština

Obsah

1	Všeobecná bezpečnostní opatření	4
1.1	O této dokumentaci	4
1.1.1	Význam varování a symbolů	4
1.2	Pro instalační techniku	4
1.2.1	Obecně	4
1.2.2	Místo instalace	4
1.2.3	Chladivo	5
1.2.4	Solanka	5
1.2.5	Voda	5
1.2.6	Elektrická instalace	6
2	O této dokumentaci	6
2.1	O tomto dokumentu	6
2.2	Stručná referenční příručka pro techniky	7
3	Informace o skřini	7
3.1	Přehled: Informace o skřini	7
3.2	Venkovní jednotka	7
3.2.1	Odbalení venkovní jednotky	7
3.2.2	Odstranění příslušenství z venkovní jednotky	7
3.3	Vnitřní jednotka	8
3.3.1	Odbalení vnitřní jednotky	8
3.3.2	Vyjmutí veškerého příslušenství z vnitřní jednotky	8
4	Informace o jednotkách a volitelném příslušenství	9
4.1	Přehled: Informace o jednotkách a volitelném příslušenství	9
4.2	Označení	9
4.2.1	Identifikační štítek: Venkovní jednotka	9
4.2.2	Identifikační štítek: Vnitřní jednotka	9
4.3	Kombinace jednotek a volitelných možností	9
4.3.1	Možné volitelné možnosti pro venkovní jednotku	9
4.3.2	Možné volitelné možnosti pro vnitřní jednotku	10
4.3.3	Možné kombinace vnitřní a venkovní jednotky	11
5	Pokyny k použití	11
5.1	Přehled: Pokyny k použití	11
5.2	Nastavení systému prostorového vytápění/chlazení	11
5.2.1	Jedna místnost	11
5.2.2	Více místností – Jedna zóna teploty výstupní vody	13
5.2.3	Více místností – Dvě zóny teploty výstupní vody	15
5.3	Nastavení pomocného zdroje tepla pro prostorové vytápění	16
5.4	Nastavení teploty v nádrži teplé užitkové vody	18
5.4.1	Rozvržení systému – Integrovaná nádrž TUV	18
5.4.2	Výběr objemu a požadované teploty pro nádrž TUV	18
5.4.3	Nastavení a konfigurace – nádrž TUV	19
5.4.4	Čerpadlo TUV pro okamžitou dodávku teplé vody	19
5.4.5	Čerpadlo TUV pro dezinfekci	19
5.5	Nastavení měření energie	19
5.5.1	Vytvořené teplo	19
5.5.2	Spotřebovaná energie	20
5.5.3	Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou	20
5.5.4	Zdroj elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh	21
5.6	Nastavení řízení spotřeby energie	21
5.6.1	Trvalé omezení spotřeby energie	21
5.6.2	Omezení spotřeby energie aktivováno digitálními vstupy	21
5.6.3	Proces omezení proudu	22
5.7	Nastavení externího snímače teploty	22
6	Příprava	23
6.1	Přehled: Příprava	23
6.2	Příprava místa instalace	23
6.2.1	Požadavky na místo instalace pro venkovní jednotku	23

6.2.2	Doplňující požadavky na místo instalace pro venkovní jednotku v chladném podnebí	24
6.2.3	Požadavky na místo instalace pro vnitřní jednotku	24
6.3	Příprava chladivového potrubí	25
6.3.1	Požadavky na chladivové potrubí	25
6.3.2	Izolace chladivového potrubí	25
6.4	Příprava vodního potrubí	25
6.4.1	Požadavky na vodní okruh	25
6.4.2	Vzorec k výpočtu předtlakování expanzní nádoby	26
6.4.3	Kontrola objemu a průtoku vody	26
6.4.4	Změna předběžného tlaku expanzní nádoby	27
6.4.5	Kontrola objemu vody: Příklady	27
6.5	Příprava elektrické instalace	28
6.5.1	Informace o přípravě elektrické instalace	28
6.5.2	Informace o zdroji elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh	28
6.5.3	Přehled elektrických přípojek kromě vnějších ovladačů	28
6.5.4	Přehled elektrických přípojek pro vnější a vnitřní ovladače	28
7	Instalace	29
7.1	Přehled: Instalace	29
7.2	Přístup k vnitřním částem jednotek	29
7.2.1	Informace o přístupu k vnitřnímu prostoru jednotek	29
7.2.2	Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky	29
7.2.3	Otevření vnitřní jednotky	30
7.2.4	Otevření krytu rozváděcí skříňky vnitřní jednotky	30
7.3	Montáž venkovní jednotky	30
7.3.1	O montáži venkovní jednotky	30
7.3.2	Bezpečnostní opatření při montáži venkovní jednotky	30
7.3.3	Příprava instalační konstrukce	30
7.3.4	Instalace venkovní jednotky	31
7.3.5	Zajištění drenáže	32
7.3.6	Jak zabránit převrácení venkovní jednotky	32
7.4	Montáž vnitřní jednotky	33
7.4.1	Informace o montáži vnitřní jednotky	33
7.4.2	Bezpečnostní opatření při montáži vnitřní jednotky	33
7.4.3	Instalace vnitřní jednotky	33
7.5	Připojení potrubí chladiva	33
7.5.1	O připojení potrubí chladiva	33
7.5.2	Bezpečnostní upozornění pro připojování potrubí chladiva	33
7.5.3	Pokyny pro připojování potrubí chladiva	34
7.5.4	Pokyny pro ohýbání potrubí	34
7.5.5	Rozšiřování konců trubek	34
7.5.6	Pájení konců trubek	35
7.5.7	Použití uzavíracího ventilu se servisním vstupem	35
7.5.8	Připojení potrubí chladiva k venkovní jednotce	36
7.5.9	Připojení potrubí chladiva k vnitřní jednotce	36
7.6	Kontrola potrubí chladiva	36
7.6.1	Informace o kontrole potrubí chladiva	36
7.6.2	Bezpečnostní upozornění pro kontrolu potrubí chladiva	36
7.6.3	Kontrola těsnosti	36
7.6.4	Provedení podtlakového sušení	37
7.7	Plnění chladiva	37
7.7.1	O plnění chladiva	37
7.7.2	Bezpečnostní upozornění pro plnění chladiva	37
7.7.3	Stanovení množství chladiva pro doplnění	37
7.7.4	Stanovení množství chladiva pro doplnění	38
7.7.5	Doplnění chladiva	38
7.7.6	Připevnění štítku s označením fluorovaných skleníkových plynů	38
7.8	Připojení vodního potrubí	38
7.8.1	Informace o připojení vodního potrubí	38
7.8.2	Bezpečnostní opatření při připojování vodního potrubí	38
7.8.3	Připojení vodního potrubí	38
7.8.4	Připojení oběhového potrubí	39
7.8.5	Připojení přetlakového pojistného ventilu k odpadu	39

7.8.6	Plnění vodního okruhu	39	11.1	Přehled: údržba s servis	78
7.8.7	Naplnění nádrže teplé užitkové vody	40	11.2	Bezpečnostní opatření pro údržbu	78
7.8.8	Izolování vodního potrubí	40	11.2.1	Otevření vnitřní jednotky	78
7.9	Připojení elektrického vedení	40	11.3	Kontrolní seznam pro roční údržbu venkovní jednotky	78
7.9.1	Informace o připojování elektrického vedení	40	11.4	Kontrolní seznam pro každoroční údržbu vnitřní jednotky	78
7.9.2	Informace o splnění norem elektroinstalace	40	11.4.1	Vypuštění nádrže na teplou užitkovou vodu	79
7.9.3	Bezpečnostní upozornění pro připojení elektrické kabeláže	40	12 Odstraňování problémů	79	
7.9.4	Pokyny pro připojení elektrické kabeláže	40	12.1	Přehled: odstraňování problémů	79
7.9.5	Připojení elektrického vedení k venkovní jednotce	41	12.2	Bezpečnostní upozornění pro odstraňování poruch	79
7.9.6	Připojení elektroinstalace k vnitřní jednotce	41	12.3	Řešení problémů na základě příznaků	80
7.9.7	Připojení hlavního zdroje napájení	42	12.3.1	Příznak: Jednotka NETOPÍ nebo NECHLADÍ dle očekávání	80
7.9.8	Zapojení napájení záložního ohříváče	42	12.3.2	Příznak: Kompresor se NESPUSTÍ (prostorové vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody)	80
7.9.9	Připojení uživatelského rozhraní	43	12.3.3	Příznak: Čerpadlo je hlučné (kavitace)	80
7.9.10	Připojení uzavíracího ventilu	44	12.3.4	Příznak: Přetlakový pojistný ventil se otevře	80
7.9.11	Připojení elektroměrů	44	12.3.5	Příznak: Přetlakový pojistný ventil netěsní	81
7.9.12	Připojení čerpadla teplé užitkové vody	45	12.3.6	Příznak: Prostor NENÍ dostatečně vytápěn při nízkých venkovních teplotách	81
7.9.13	Připojení výstupu alarmu	45	12.3.7	Příznak: Tlak na kohoutu je dočasně nezvykle vysoký	81
7.9.14	Připojení výstupu zapnutí/vypnutí prostorového chlazení/topení	45	12.3.8	Příznak: Dekorační panely jsou vypouklé ven v důsledku nafouknuté nádrže	81
7.9.15	Připojení přepínače na externí zdroj tepla	45	12.3.9	Příznak: Funkce dezinfekce nádrže NENÍ dokončena správně (chyba AH)	81
7.9.16	Připojení digitálních vstupů pro měření spotřeby energie	45	12.4	Řešení problémů na chybových kódů	82
7.10	Dokončení instalace venkovní jednotky	46	12.4.1	Chybové kódy: Přehled	82
7.10.1	Dokončení instalace venkovní jednotky	46	13 Likvidace	84	
7.10.2	Uzavření venkovní jednotky	46	13.1	Přehled: Likvidace	84
7.11	Dokončení instalace vnitřní jednotky	46	13.2	Odčerpání chladiva	84
7.11.1	Upevnění krytu dálkového ovladače k vnitřní jednotce	46	13.3	Spuštění a vypnutí nuceného chlazení	84
7.11.2	Uzavření vnitřní jednotky	46	14 Technické údaje	85	
8 Konfigurace	46		14.1	Přehled: Technické údaje	85
8.1	Přehled: Konfigurace	46	14.2	Rozměry a servisní prostor	85
8.1.1	Připojení PC kabelu k rozváděcí skříňce	46	14.2.1	Rozměry a servisní prostor: venkovní jednotka	85
8.1.2	Přístup k nejčastěji používaným příkazům	47	14.2.2	Rozměry a servisní prostor: vnitřní jednotka	86
8.1.3	Zkopírování nastavení systému z prvního do druhého dálkového ovladače	47	14.3	Těžiště	88
8.1.4	Zkopírování jazykového nastavení z prvního do druhého dálkového ovladače	48	14.3.1	Těžiště: Venkovní jednotka	88
8.1.5	Rychlý průvodce: Nastavte rozvržení systému po prvním zapnutí	48	14.4	Součásti	89
8.2	Základní konfigurace	49	14.4.1	Součásti: Venkovní jednotka	89
8.2.1	Rychlý průvodce: Jazyk / čas a datum	49	14.4.2	Součásti: Rozváděcí skříňka (venkovní jednotka)	89
8.2.2	Rychlý průvodce: Standardní	49	14.4.3	Součásti: Vnitřní jednotka	89
8.2.3	Rychlý průvodce: Volitelné možnosti	51	14.4.4	Součásti: Rozváděcí skříňka (vnitřní jednotka)	90
8.2.4	Rychlý průvodce: Výkony (měření energie)	53	14.5	Schéma potrubního rozvodu	91
8.2.5	Ovládání prostorového vytápění/chlazení	53	14.5.1	Schéma potrubního rozvodu: Venkovní jednotka	91
8.2.6	Ovládání teplé užitkové vody	56	14.5.2	Schéma potrubního rozvodu: Vnitřní jednotka	92
8.2.7	Kontakt/číslo helpdesku	57	14.6	Schéma zapojení	93
8.3	Pokročilá konfigurace/optimalizace	57	14.6.1	Schéma zapojení: Venkovní jednotka	93
8.3.1	Prostorové vytápění/chlazení: pokročilé	57	14.6.2	Schéma zapojení: Vnitřní jednotka	96
8.3.2	Ovládání teplé užitkové vody: pokročilé	61	14.7	Technická specifikace	102
8.3.3	Nastavení zdroje tepla	65	14.7.1	Technická specifikace: venkovní jednotka	102
8.3.4	Nastavení systému	67	14.7.2	Technická specifikace: vnitřní jednotka	105
8.4	Struktura nabídky: přehled nastavení uživatele	72	14.8	Provozní rozsah	107
8.5	Struktura nabídky: přehled nastavení technika	73	14.8.1	Provozní rozsah: topení a chlazení	107
9 Uvedení do provozu	74		14.8.2	Provozní rozsah: teplá užitková voda	108
9.1	Přehled: Uvedení do provozu	74	14.9	Křivka externího statického tlaku (ESP)	109
9.2	Bezpečnostní upozornění při uvádění do provozu	74	14.9.1	Křivka externího statického tlaku (ESP): Venkovní jednotka	109
9.3	Kontrolní seznam před uvedením do provozu	74	15 Slovník pojmů	110	
9.4	Kontrolní seznam během uvedení do provozu	74	16 Tabulka provozních nastavení	111	
9.4.1	Kontrola minimálního průtoku vody	75			
9.4.2	Odvzdušnění	75			
9.4.3	Zkušební provoz	76			
9.4.4	Zkušební provoz akčního členu	76			
9.4.5	Vysoušení podkladu podlahového topení	76			
10 Předání uživateli	78				
11 Údržba a servis	78				

1 Všeobecná bezpečnostní opatření

1 Všeobecná bezpečnostní opatření

1.1 O této dokumentaci

- Původní dokumentace je napsána v angličtině. Ostatní jazyky jsou překlady.
- Bezpečnostní opatření popsaná v tomto dokumentu zahrnují velmi důležitá témata. Pečlivě je dodržujte.
- Instalace systému a všechny činnosti popsané v instalační příručce a instalační referenční příručce musí být provedeny autorizovaným instalačním technikem.

1.1.1 Význam varování a symbolů



NEBEZPEČÍ

Označuje situaci, která bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.



NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Označuje situaci, která může mít za následek usmrcení elektrickým proudem.



NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ

Označuje situaci, která může mít za následek popálení v důsledku extrémně vysokých nebo nízkých teplot.



VÝSTRAHA: HOŘLAVÝ MATERIÁL



VÝSTRAHA

Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



UPOZORNĚNÍ

Označuje situaci, která může mít za následek lehčí nebo střední zranění.



POZNÁMKA

Označuje situaci, která může mít za následek poškození zařízení nebo majetku.



INFORMACE

Označuje užitečné tipy nebo doplňující informace.

1.2 Pro instalačního technika

1.2.1 Obecně

Pokud si nejste jisti, jak jednotku instalovat nebo ovládat, kontaktujte svého prodejce.



POZNÁMKA

Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či příslušenství mohou způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat, netěsnosti, požár nebo jiné poškození zařízení. Používejte pouze příslušenství, volitelné vybavení a náhradní díly vyrobené nebo schválené Daikin.



VÝSTRAHA

Ujistěte se, že instalace, zkoušení a použité materiály odpovídají platným předpisům (nad pokyny popsanými v dokumentaci Daikin).



UPOZORNĚNÍ

Používejte adekvátní osobní ochranné pomůcky (ochranné rukavice, bezpečnostní brýle,...) při instalaci, údržbě nebo provádění servisu systému.



VÝSTRAHA

Roztrhněte a vyhoďte plastové obaly, aby si s nimi nikdo, zvláště děti, nehrál. Možné riziko: udušení.



NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ

- NEDOTÝKEJTE se rozvodů chladiva, vody ani vnitřních součástí během a bezprostředně po ukončení provozu. Mohou být příliš horké nebo studené. Poskytněte dostatek času, aby se u nich vyrovnala normální teplota. Pokud se jich musíte dotknout, používejte ochranné rukavice.
- NEDOTÝKEJTE se náhodně uniklého chladiva přímo.



VÝSTRAHA

Provedte přiměřená opatření, aby malá zvířata nemohla jednotku použít jako svůj úkryt. Malá zvířata mohou svým dotykem s elektrickými částmi způsobit poruchu, kouř nebo požár.



UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se přívodu vzduchu ani hliníkových lamel jednotky.



POZNÁMKA

- Na horní stranu (horní desku) jednotky NEPOKLÁDEJTE žádné předměty ani přístroje.
- Na horní stranu jednotky NESEDEJTE, NEVYLÉZEJTE, ani NESTOUPEJTE.



POZNÁMKA

Práce na venkovní jednotce je nejlépe provádět v suchém počasí, aby se zabránilo vniknutí vody.

Dle platných předpisů může být nutné k výrobku zavést knihu záznamů obsahující alespoň následující položky: informace o údržbě, opravách, výsledky zkoušek, dobu pohotovostního režimu, ...

Na přístupném místě musí být také u systému uvedeny následující informace:

- pokyny pro vypnutí systému v případě nouzového stavu
- název a adresa hasičské stanice, policie a nemocnice
- název, adresa a telefonní čísla nonstop servisu.

Pro tuto knihu záznamů poskytuje v Evropě nezbytné pokyny norma EN378.

1.2.2 Místo instalace

- Kolem jednotky ponechte dostatečný prostor pro účely servisu a zajištění potřebného oběhu vzduchu.
- Ujistěte se, že místo instalace vydrží hmotnost jednotky a vibrace.
- Zajistěte, aby prostor byl dobře odvětrán. NEBLOKUJTE otvory pro vstup a výstup vzduchu.
- Jednotka musí být vodorovná.

Jednotku NEINSTALUJTE na místa s následujícími vlastnostmi:

- Potenciálně výbušné ovzduší.
- V místech, kde je instalováno vybavení, jež vydává elektromagnetické vlnění. Elektromagnetické vlny by mohly rušit řídicí systém a způsobit poruchu funkce zařízení.

- V místech, kde hrozí nebezpečí požáru v důsledku úniku hořlavých plynů (příklad: ředidlo nebo benzín), kde se nachází uhlíková vlákna, hořlavý prach.
- V místech, kde vznikají koroze plyny (například oxid siřičitý nebo sírový). Koroze měděného potrubí nebo spájených dílů by mohla způsobit únik chladiva.

1.2.3 Chladivo

Pokud je to vhodné. Další informace o vašem použití viz instalační návod nebo referenční příručka pro instalačního technika.



POZNÁMKA

Ujistěte se, že potrubí rozvodu chladiva splňuje veškeré platné předpisy. V Evropě se toto řídí normou EN378.



POZNÁMKA

Ujistěte se, že potrubí na místě instalace a přípojky nejsou vystaveny namáhání.



VÝSTRAHA

Během zkoušek NIKDY netlakujte zařízení pomocí vyššího tlaku než je maximální přípustný tlak (viz typový štítek na jednotce).



VÝSTRAHA

Dávejte pozor na možné riziko požáru v případě úniku chladiva. Pokud dojde k úniku chladiva, ihned proveďte odvětrání místnosti. Možná rizika:

- Nadměrné koncentrace chladiva v ovzduší v uzavřené místnosti může vést k nedostatku kyslíku.
- Pokud se chladivo dostane do styku s ohněm, může vznikat jedovatý plyn.



VÝSTRAHA

Vždy chladivo zachyťte. NEVYPOUŠTĚJTE je přímo do prostředí. Použijte podtlakové čerpadlo pro odsátí instalace.



POZNÁMKA

Po připojení veškerého potrubí se ujistěte, že nedochází k žádnému úniku plynu. Použijte dusík pro detekci úniku plynu.



POZNÁMKA

- Aby nedošlo k poškození kompresoru, NEPLŇTE více chladiva než je stanovené množství.
- Pokud má být otevřen chladicí systém, musí být s chladivem zacházeno dle platných předpisů.



VÝSTRAHA

Ujistěte se, že v systému není žádný kyslík. Chladivo může být plněno pouze po provedení zkoušky těsnosti a podtlakového sušení.

- V případě, že je doplnění chladiva zapotřebí, zkontrolujte typový štítek jednotky. Je na něm uveden typ chladiva a potřebné množství náplně.
- Jednotka je z výroby naplněna chladivem a v závislosti na rozměru a délce potrubí mohou některé systémy vyžadovat dodatečnou náplň chladiva.
- Používejte výhradně nástroje pro typ chladiva použitý v tomto systému, aby se zajistila odolnost vůči tlaku a zabránilo se vniknutí cizích látek do systému.
- Naplňte kapalné chladivo následujícím způsobem:

Jestliže...	Pak...
Je přítomna přečerpávací (sifonová) hadice (tj. láhev musí být označena "hadice pro plnění kapaliny připojena" nebo podobným textem).	Plnění provádějte s lahví ve svislé poloze. 
NENÍ přítomna přečerpávací (sifonová) hadice	Plnění provádějte s lahví v obrácené poloze. 

- Tlakové láhve s chladivem otevírejte pomalu.
- Chladivo doplňujte v kapalné formě. Jeho přidání v plynném stavu může zabránit normálnímu provozu.



UPOZORNĚNÍ

Jakmile je postup plnění chladiva dokončen nebo při přerušení procesu ihned uzavřete ventil nádrže s chladivem. Pokud nedojde k okamžitému uzavření ventilu, může zbytkový tlak doplnit chladivo navíc. **Možný dopad:** Nesprávné množství chladiva.

1.2.4 Solanka

Pokud je to vhodné. Další informace o vašem použití viz instalační návod nebo referenční příručka pro instalačního technika.



VÝSTRAHA

Výběr solanky MUSÍ být v souladu s příslušnými předpisy.



VÝSTRAHA

Zajistěte náležitá bezpečnostní opatření v případě úniku solanky. Jestliže dojde k úniku solanky, odvětrejte ihned celý prostor a kontaktujte svého místního prodejce.



VÝSTRAHA

Teplota okolí uvnitř jednotky může být mnohem vyšší než v pokoji, např. 70°C. V případě úniku solanky mohou horké součásti uvnitř jednotky vytvořit nebezpečnou situaci.



VÝSTRAHA

Použití a instalace MUSÍ splňovat bezpečnostní opatření a opatření na ochranu životního prostředí stanovená v příslušné legislativě.

1.2.5 Voda

Pokud je to vhodné. Další informace o vašem použití viz instalační návod nebo referenční příručka pro instalačního technika.



POZNÁMKA

Kvalita vody musí odpovídat směrnici EU 98/83 EC.

2 O této dokumentaci

1.2.6 Elektrická instalace



NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před sundáním krytu rozváděcí skříňky, před prováděním jakéhokoliv připojení nebo před dotykem elektrických součástí vypněte přívod elektrické energie.
- Před prováděním servisu musí být přívod energie vypnut delší dobu než 1 minutu a změňte napětí na svorkách kondenzátorů hlavního okruhu nebo elektrických součástech. Napětí MUSÍ být nižší než 50 V (stejn.) než se budete moci dotknout elektrických součástí. Umístění svorek naleznete na schématu zapojení.
- NEDOTÝKEJTE se elektrických součástí mokřými prsty.
- NENECHÁVEJTE jednotku bez dozoru, když je demontovaný servisní kryt.



VÝSTRAHA

Pokud tomu tak NENÍ z výroby, do pevných přívodů musí být instalován hlavní vypínač nebo jiný prostředek k odpojení, vybavený možností odpojit všechny kontakty tak, aby při přepětí kategorie III došlo k úplnému odpojení.



VÝSTRAHA

- Používejte VÝHRADNĚ měděné vodiče.
- Ujistěte se, že místní elektrické zapojení splňuje veškeré platné předpisy.
- Všechny vodiče místní instalace musí být zapojeny v souladu se schématem zapojení, které je dodáváno s jednotkou.
- NIKDY kabelové svazky nesvírejte a ujistěte se, že kabely nepřijdou do kontaktu s potrubím a ostrými hranami. Zajistěte, aby na svorkovnici nepůsobily žádné vnější síly.
- Musí být zapojeno uzemnění. NEUZEMŇUJTE jednotku k potrubí užitkové vody, pohlcovači vlnových rázů ani k uzemnění telefonní linky. Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Použijte samostatný elektrický obvod. NIKDY nepoužívejte elektrický obvod sdílený jiným zařízením.
- Nainstalujte požadované pojistky nebo samočinné jističe.
- Nezapomeňte nainstalovat ochranu proti úniku. Pokud ji nepoužijete, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Při instalaci ochrany proti zemnímu spojení dbejte na to, aby tato ochrana byla kompatibilní s invertorem (odolnému proti vysokofrekvenčnímu elektrickému šumu), aby nedocházelo ke zbytečnému rozpojování této ochrany.



POZNÁMKA

Bezpečnostní opatření při pokládání elektrických vedení:

- Nepřipojujte kabeláž odlišné tloušťky k napájecí svorkovnici (průvės napájecího vedení může způsobit neobvyklé teplo).
- Při připojování vodičů stejného průměru postupujte podle následujícího obrázku.



- K zapojení použijte stanovený vodič a pevně ho připojte. Poté ho zajistěte před působením vnějších sil tak, aby nemohl být vytržen ze svorkovnice.
- K dotažení šroubů svorkovnice používejte odpovídající šroubovák. Šroubovák s malou hlavou může poškodit hlavu šroubu a znemožnit řádné dotažení šroubů.
- Přílišné dotažení šroubů svorkovnice je může poškodit.

Z důvodů zamezení rušení obrazu nebo vzniku šumu dbejte na to, aby byly napájecí kabely veden ve vzdálenosti nejméně 1 m od televizních a rozhlasových přijímačů. V závislosti na délce radiových vln může být vzdálenost 1 metru nedostatečná.



VÝSTRAHA

- Po dokončení elektrického zapojení se ujistěte, zda jsou všechny elektrické součásti a svorky uvnitř elektrické rozvodné skříňky bezpečně zapojeny.
- Před spuštěním jednotky se ujistěte, že jsou uzavřeny všechny kryty.



POZNÁMKA

Platí pouze v případě třífázového zdroje napájení a kompresor se spouští metodou ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.

Pokud existuje možnost záměny fází po krátkodobém výpadku proudu a napájení je vypnuto a opět zapnuto během provozu zařízení, připojte místní ochranný okruh proti záměně fází. Spuštění výrobku se zaměněnými fázemi může poškodit kompresor a další součásti.

2 O této dokumentaci

2.1 O tomto dokumentu

Určeno pro:

Autorizovaní instalační technici

Soubor dokumentace

Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní soubor se skládá z následujících částí:

- **Všeobecná bezpečnostní opatření:**
 - Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
 - Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)
- **Instalační návod pro vnitřní jednotku:**
 - Pokyny k instalaci
 - Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)
- **Instalační návod pro venkovní jednotku:**
 - Pokyny k instalaci
 - Formát: Papírový výtisk (ve skříni venkovní jednotky)

Referenční příručka pro instalační techniky:

- Příprava instalace, technické specifikace, osvědčené postupy, referenční údaje,...
- Formát: Soubory v digitální podobě naleznete na stránkách <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Dodatek k návodu pro volitelné vybavení:

- Doplňující informace o způsobu instalace volitelného vybavení
- Formát: Papírový výtisk (ve skříní vnitřní jednotky)+ Soubory v digitální podobě naleznete na stránkách <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho prodejce.

Původní dokumentace je napsána v angličtině. Ostatní jazyky jsou překlady.

2.2 Stručná referenční příručka pro techniky

Kapitola	Popis
Všeobecná bezpečnostní opatření	Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
O této dokumentaci	Jaká dokumentace pro techniky je k dispozici
Informace o skříní	Jak vybalit jednotky a odstranit příslušenství
Informace o jednotkách a volitelném příslušenství	• Jak jednotky identifikovat • Možné kombinace jednotek a možností
Pokyny k použití	Různá instalační nastavení systému
Příprava	Co dělat a co znát před příchodem na místo instalace
Instalace	Co dělat a co znát pro instalaci systému
Konfigurace	Co dělat a znát pro konfiguraci systému po jeho instalaci.
Uvedení do provozu	Co dělat a znát pro uvedení systému do provozu po jeho konfiguraci.
Předání uživateli	Co předat a vysvětlit uživateli
Údržba a servis	Jak jednotky udržívat a provádět servis
Odstraňování problémů	Co dělat v případě problémů
Likvidace	Jak systém likvidovat
Technické údaje	Specifikace systému
Slovník pojmů	Definice pojmů
Tabulka provozních nastavení	Tabulku musí vyplnit technik. Uchovejte pro budoucí použití. Poznámka: Existuje také tabulka nastavení technika v referenční příručce pro uživatele. Tuto tabulku musí vyplnit technik a předat uživateli.

3 Informace o skříní

3.1 Přehled: Informace o skříní

Tato kapitola popisuje, co musíte dělat po dodání krabic s venkovní jednotkou a vnitřní jednotkou na místo instalace.

Obsahuje následující informace:

- Vybalení a manipulaci s jednotkami



- Odstranění příslušenství z jednotek

Mějte na paměti následující:

- Při dodání musí být zkontrolováno, zda není jednotka poškozena. Jakékoliv poškození musí být okamžitě hlášeno likvidátorovi škod dopravce.
- Zabalenou jednotku dopravte co nejdříve ke konečnému místu instalace, aby nedošlo k jejímu poškození během dopravy.

3.2 Venkovní jednotka

3.2.1 Odbalení venkovní jednotky

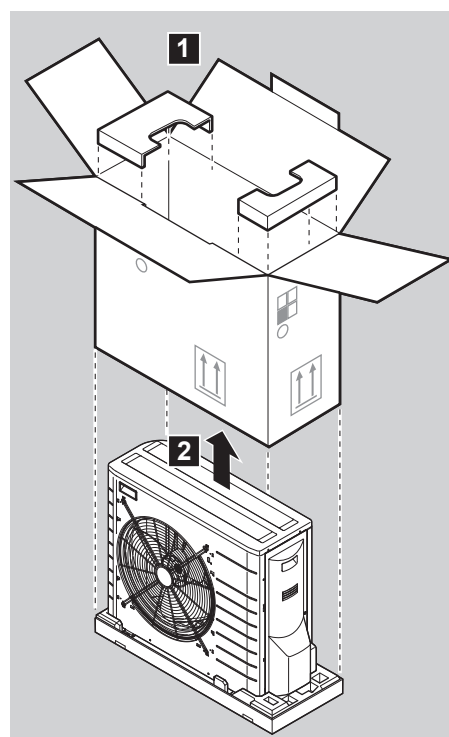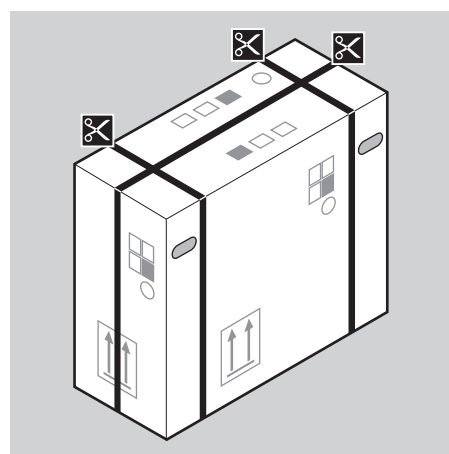

3.2.2 Odstranění příslušenství z venkovní jednotky


- 1 Zvedněte venkovní jednotku.

3 Informace o skřini



UPOZORNĚNÍ

S venkovní jednotkou manipulujte pouze následujícím způsobem:

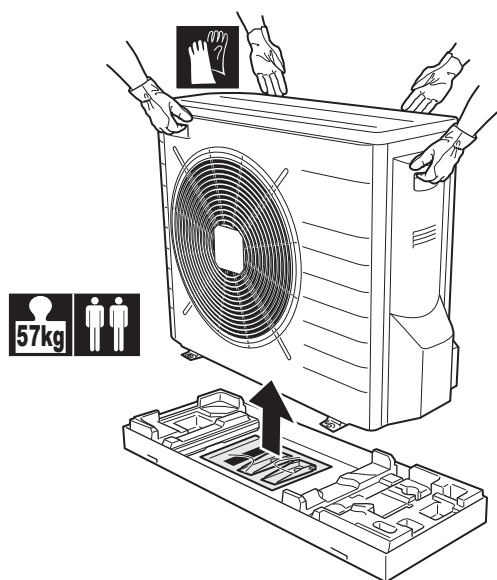


- 2 Odstraňte přední panel.
- 3 Vyšroubujte šrouby v přední části jednotky.
- 4 Stiskněte tlačítko na spodní straně přední desky.
- 5 Sejměte čelní desku.




VÝSTRAHA: Ostré okraje

Umístěte přední desku na horní část namísto dolní části. Dávejte pozor na prsty. Ve spodní části přední desky jsou ostré okraje.

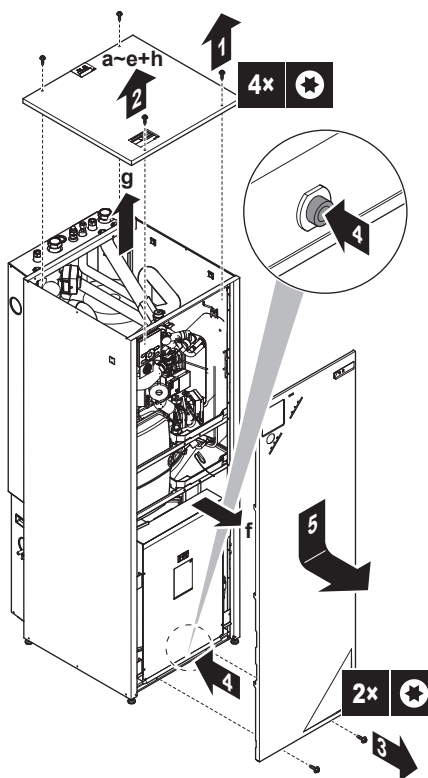


- 2 Odstraňte veškeré příslušenství na spodní straně sestavy.

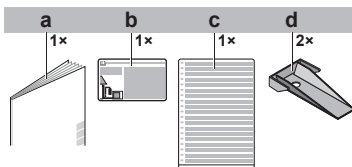


- a Instalační návod pro venkovní jednotku
- b Štítek pro označení fluorovaných skleníkových plynů
- c Vícejazyčný štítek pro označení fluorovaných skleníkových plynů
- d Montážní deska jednotky

3.3 Vnitřní jednotka

3.3.1 Odbalení vnitřní jednotky

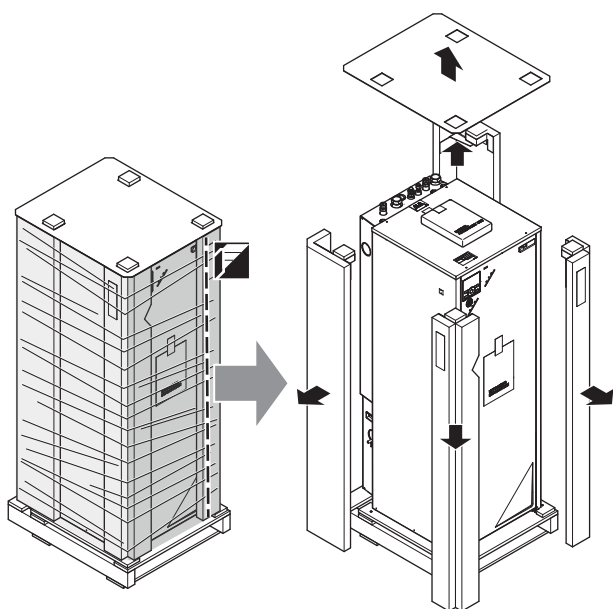

- 6 Odstraňte příslušenství.

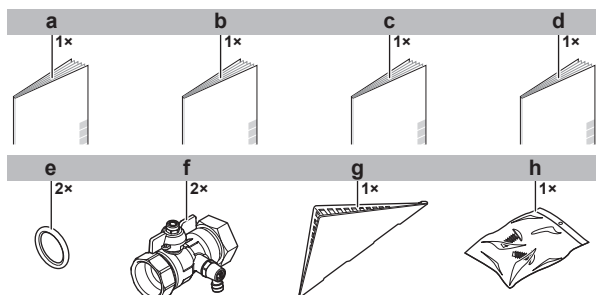

- a Všeobecná bezpečnostní opatření
- b Dodatek k návodu pro volitelné vybavení
- c Instalační návod pro vnitřní jednotku
- d Návod k obsluze
- e Těsnicí kroužek pro uzavírací ventil
- f Uzavírací ventil
- g Kryt uživatelského rozhraní
- h 2 šrouby pro upevnění uživatelského rozhraní.

- 7 Znovu nasadte horní a přední panel.

3.3.2 Vyjmutí veškerého příslušenství z vnitřní jednotky

- 1 Vyšroubujte šrouby v horní části jednotky.

4 Informace o jednotkách a volitelném příslušenství

4.1 Přehled: Informace o jednotkách a volitelném příslušenství

Obsahuje následující informace:

- Identifikace venkovní jednotky
- Identifikaci vnitřní jednotky
- Montáži venkovní a vnitřní jednotky
- Montáži volitelných možností na venkovní jednotku
- Montáži volitelných možností na vnitřní jednotku

4.2 Označení




POZNÁMKA

Při instalaci nebo servisu několika jednotek najednou zajistěte, aby NEDOŠLO k přehození servisních panelů mezi různými modely.

4.2.1 Identifikační štítek: Venkovní jednotka

Umístění

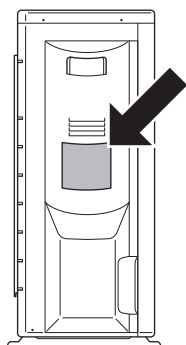


Označení modelu

Příklad: ER L Q 006 CA V3

Kód	Vysvětlení
ER	Evropské venkovní dvojité split tepelné čerpadlo
L	Nízká teplota vody – zóna teploty okolí: -10~-20°C
Q	Chladivo R410A
006	Třída výkonu
CA	Modelová řada
V3	Napájení

4.2.2 Identifikační štítek: Vnitřní jednotka

Umístění

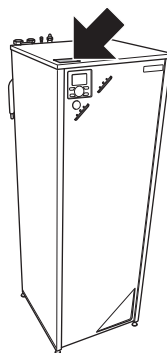

Označení modelu

Příklad: E HV H 04 S 18 CB 3V

Kód	Popis
E	Evropský model
HV	Vnitřní podlahová jednotka s integrovanou nádrží
H	H=Pouze topení X=Topení/chlazení
04	Třída výkonu
S	Materiál integrované nádrže: Nerezová ocel
18	Objem integrované nádrže
CB	Modelová řada
3V	Model se záložním ohřívacem

4.3 Kombinace jednotek a volitelných možností

4.3.1 Možné volitelné možnosti pro venkovní jednotku

Vana na kondenzát (EKDP008CA)

Vana na kondenzát je nutná k zachytávání kondenzátu z venkovní jednotky. Vana na kondenzát se skládá z následujících částí:

- Vana na kondenzát
- Montážní držáky

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro vanu na kondenzát.

Ohříváč vany na kondenzát (EKDPH008CA)

Ohříváč vany na kondenzát je nutný, aby nedocházelo k zamrznutí vany na kondenzát.

Doporučuje se nainstalovat tento doplněk v chladných oblastech s možnými nízkými teplotami okolí nebo silným sněžením.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro ohříváč vany na kondenzát.



INFORMACE

V případě, že je použit ohříváč vany na kondenzát, MUSÍ být propojka JP_DP na servisní kartě venkovní jednotky přefixována.

Po přefixování propojky MUSÍTE resetovat venkovní jednotku, aby se tato funkce aktivovala.

Nosníky ve tvaru U (EKFT008CA)

Nosníky ve tvaru U jsou montážní držáky na které lze nainstalovat venkovní jednotku.

4 Informace o jednotkách a volitelném příslušenství

Doporučuje se nainstalovat tento doplněk v chladných oblastech s možnými nízkými teplotami okolí nebo silným sněžením.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro venkovní jednotku.

4.3.2 Možné volitelné možnosti pro vnitřní jednotku

Uživatelské rozhraní (EKUCBL*)

Uživatelské rozhraní a možné doplňkové uživatelské rozhraní jsou k dispozici jako volitelná možnost.

Doplňkové uživatelské rozhraní může být připojeno:

- Aby bylo zajištěno:
 - ovládání v blízkosti vnitřní jednotky,
 - funkce pokojového termostatu v hlavním prostoru k vytápění.
- Jak získat rozhraní obsahující další jazyky.

K dispozici jsou následující uživatelská rozhraní:

- EKUCBL1 obsahuje následující jazyky: němčinu, francouzštinu, holandsčinu, italštinu.
- EKUCBL2 obsahuje následující jazyky: angličtinu, švédštinu, norštinu, finštinu.
- EKUCBL3 obsahuje následující jazyky: angličtinu, španělštinu, řečtinu, portugalštinu.
- EKUCBL4 obsahuje následující jazyky: angličtinu, turečtinu, polštinu, rumunštinu.
- EKUCBL5 obsahuje následující jazyky: němčinu, češtinu, slovinštinu, slovenštinu.
- EKUCBL6 obsahuje následující jazyky: angličtinu, chorvatštinu, maďarštinu, estonštinu.
- EKUCBL7 obsahuje následující jazyky: angličtinu, němčinu, ruštinu, dánštinu.

Jazyky mohou být na uživatelské rozhraní nahrány pomocí počítačového softwaru nebo zkopírovány z jednoho uživatelského rozhraní do druhého.

Pokyny k instalaci viz "7.9.9 Připojení uživatelského rozhraní" na stránce 43.

Zjednodušené uživatelské rozhraní (EKUCBS)

- Zjednodušené uživatelské rozhraní je možné použít pouze v kombinaci s hlavním uživatelským rozhraním.
- Zjednodušené uživatelské rozhraní se chová jako pokojový termostat a musí být nainstalováno v místnosti, kterou chcete ovládat.

Pokyny k instalaci viz návod k instalaci a obsluze pro zjednodušené uživatelské rozhraní.

Pokojevý termostat (EKRTWA, EKTR1, RTRNETA)

K vnitřní jednotce můžete připojit volitelný pokojový termostat. Tento termostat může být napevno zapojený (EKRTWA) nebo bezdrátový (EKTR1a RTRNETA). Termostat RTRNETA lze použít pouze v systémech pouze s topením.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro pokojový termostat a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.

Dálkový snímač pro bezdrátový termostat (EKRTETS)

Bezdrátový vnitřní teplotní snímač (EKRTETS) můžete použít pouze v kombinaci s bezdrátovým termostatem (EKTR1).

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro pokojový termostat a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.

Digitální I/O karta (EKRP1HB)

Digitální I/O karta je nutná k zajištění následujících signálů:

- Výstup alarmu
- Zapínání/vypínání výstupu prostorového topení/chlazení
- Přepínání na externí zdroj tepla
- Pouze pro modely EHVH/X11+16: Ovládací signál pro soupravu ohřívače spodní desky EKBPHTH16A.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro digitální I/O kartu a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.

Karta požadavků (EKRP1AHTA)

Aby bylo možné kontrolovat spotřebu energie a šetřit jí pomocí digitálních vstupů, musíte nainstalovat kartu požadavků.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro kartu požadavků a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.

Dálkový vnitřní snímač (KRCS01-1)

Jako výchozí možnost bude snímač vnitřního dálkového ovladače používán jako snímač pokojové teploty.

Jako volitelná možnost může být dálkový vnitřní snímač nainstalován, aby měřil pokojovou teplotu na jiném místě.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro dálkový vnitřní snímač a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.



INFORMACE

- Dálkový vnitřní snímač může být použit pouze v případě, že je dálkový ovladač nakonfigurován jako pokojový termostat.
- Můžete pouze připojit buď dálkový vnitřní snímač nebo dálkový venkovní snímač.

Dálkový venkovní snímač (EKRS01-1)

Jako výchozí možnost je snímač uvnitř venkovní jednotky použit k měření venkovní teploty.

Volitelně může být dálkový venkovní snímač nainstalován, aby měřil venkovní teplotu na jiném místě (např. aby se zabránilo přímému slunečnímu svitu) pro zlepšení chodu systému.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro dálkový venkovní snímač.



INFORMACE

Můžete pouze připojit buď dálkový vnitřní snímač nebo dálkový venkovní snímač.

PC konfigurator (EKPCAB)

Počítačový kabel umožňuje připojit rozváděcí skříňku vnitřní jednotky k počítači. Poskytuje možnost nahrát na dálkový ovladač soubory v různých jazycích a vnitřní parametry na vnitřní jednotku. Pro zajištění dostupných jazykových souborů kontaktujte svého místního prodejce.

Software a odpovídající provozní pokyny jsou k dispozici na stránkách <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads/>.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro PC kabel a "8 Konfigurace" na stránce 46.

Konvektor tepelného čerpadla (FWXV)

Pro zajištění prostorového vytápění/chlazení je možné použít konvektory tepelného čerpadla (FWXV).

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro konvektory tepelného čerpadla a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.

4.3.3 Možné kombinace vnitřní a venkovní jednotky

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka		
	ERLQ004CAV3	ERLQ006CAV3	ERLQ008CAV3
EHVH04S18CB3V	O	—	—
EHVX04S18CB3V	O	—	—
EHVH08S18CB3V	—	O	O
EHVX08S18CB3V	—	O	O
EHVH08S26CB9W	—	O	O
EHVX08S26CB9W	—	O	O

5 Pokyny k použití

5.1 Přehled: Pokyny k použití

Účelem pokynů k použití je poskytnout přehled o možnostech systému tepelného čerpadla Daikin.

**POZNÁMKA**

- Obrázky uvedené v těchto pokynech k použití slouží pouze jako ukázka NIKOLIV jako podrobná hydraulická schémata. Podrobné rozměry hydrauliky a vyvážení NENÍ znázorněno. Za ty nese odpovědnost technik provádějící instalaci.
- Více informací o nastavení konfigurace k optimalizaci provozu tepelného čerpadla naleznete v kapitole "8 Konfigurace" na stránce 46.

Tato kapitola obsahuje pokyny k použití pro:

- Nastavení systému prostorového vytápění/chlazení
- Nastavení pomocného zdroje tepla pro prostorové vytápění
- Nastavení teploty v nádrži teplé užitkové vody
- Nastavení měření energie
- Nastavení měření spotřeby energie
- Nastavení externího snímače teploty

5.2 Nastavení systému prostorového vytápění/chlazení

Systém tepelného čerpadla dodává výstupní vodu do topidel v jedné nebo více místnostech.

Vzhledem k tomu, že systém nabízí široké možnosti regulace teploty v každé místnosti, musíte nejprve odpovědět na následující otázky:

- Kolik místností je vyhříváno (nebo chlazeno) systémem tepelného čerpadla Daikin?
- Jaké typy tepelných zářičů jsou použity v každé místnosti a jaká je jejich požadovaná teplota výstupní vody?

Jakmile jsou požadavky na prostorové vytápění/chlazení vyjasněny, Daikin doporučuje postupovat dle pokynů k nastavení uvedených níže.


**POZNÁMKA**

Pokud je použit externí pokojový termostat, bude tento externí pokojový termostat ovládat protimrazovou ochranu místnosti. Protimrazová ochrana místnosti je však možná pouze pokud je zapnuto ovládání teploty výstupní vody na uživatelském rozhraní jednotky.

**INFORMACE**

V případě že je použit externí pokojový termostat a protimrazová ochrana místnosti musí být zaručena za všech okolností, musíte nastavit automatický nouzový provoz [A.5.1.2] na 1.

5.2.1 Jedna místnost

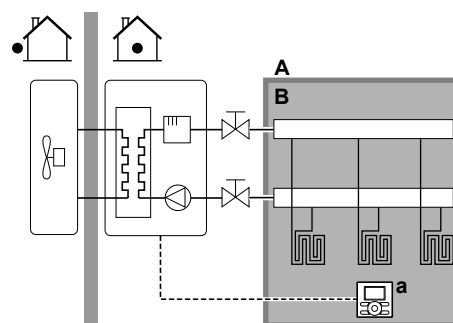Podlahové topení nebo radiátory – Napevno zapojený pokojový termostat**Nastavení**

A Hlavní zóna teploty výstupní vody

B Jedna samostatná místnost

a Dálkový ovladač použit jako pokojový termostat

- Podlahové topení nebo radiátory jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
- Pokojová teplota je regulována na dálkovém ovladači, který je použit jako pokojový termostat. Možné instalace:
 - Uživatelské rozhraní instalované v místnosti a používané jako pokojový termostat.
 - Uživatelské rozhraní instalované ve vnitřní jednotce a použité pro ovládání v blízkosti vnitřní jednotky + uživatelské rozhraní instalované v místnosti a použité jako pokojový termostat.

Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky:	2 (Ovl.pokoj.term.): Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty okolí na uživatelském rozhraní.
• #: [A.2.1.7]	
• Kód: [C-07]	
Počet zón teploty vody:	0 (1 zóna t.výst.v): Hlavní
• #: [A.2.1.8]	
• Kód: [7-02]	

Výhody


- Úspora nákladů. NEPOTŘEBUJETE další externí pokojový termostat.

5 Pokyny k použití

- **Nejvyšší úroveň komfortu a účinnosti.** Inteligentní funkce pokojového termostatu dokáže snížit nebo zvýšit požadovanou teplotu výstupní vody na základě skutečné pokojové teploty (modulace). Výsledkem je následující:
 - Stabilní pokojová teplota odpovídající požadované teplotě (vyšší komfort)
 - Méně cyklů ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (tišší, vyšší komfort a vyšší účinnost)
 - Nejnižší možná teplota výstupní vody (vyšší účinnost)
- **Snadnost.** Požadovanou pokojovou teplotu můžete snadno nastavit pomocí uživatelského rozhraní:
 - Pro vaše každodenní potřeby můžete použít přednastavené hodnoty a plány.
 - Chcete-li změnit každodenní nastavení, můžete dočasně potlačit přednastavené hodnoty a plány a použít režim dovolené...

Podlahové topení nebo radiátory – Bezdrátový pokojový termostat

Nastavení

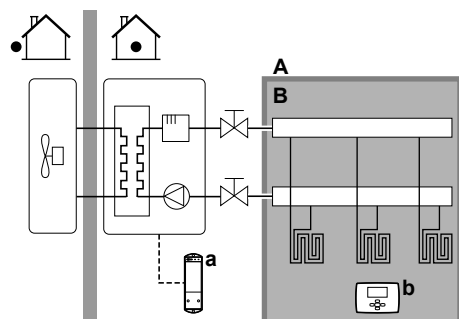

- A** Hlavní zóna teploty výstupní vody
B Jedna samostatná místnost
a Přijímač pro bezdrátový externí pokojový termostat
b Bezdrátový externí pokojový termostat

- Podlahové topení nebo radiátory jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
- Pokojová teplota je regulována bezdrátovým externím pokojovým termostatem (volitelné vybavení EKTR1).

Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: ▪ #: [A.2.1.7] ▪ Kód: [C-07]	1 (Ov.ext.po.term): Provozní režim jednotky je vybrán podle externího termostatu.
Počet zón teploty vody: ▪ #: [A.2.1.8] ▪ Kód: [7-02]	0 (1 zóna t.výst.v): Hlavní
Externí pokojový termostat pro hlavní zónu: ▪ #: [A.2.2.4] ▪ Kód: [C-05]	1 (Termo ZAP/VYP): Pokud použitý externí pokojový termostat nebo konvektor tepelného čerpadla může pouze odeslat stav termostatu ZAPNUTO/VYPNUTO.


Výhody

- **Bezdrátový.** Externí pokojový termostat Daikin je k dispozici v bezdrátové verzi.
- **Účinnost.** I když externí pokojový termostat pouze vysílá signály pro ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ, je speciálně navržen pro systém tepelného čerpadla.

- **Komfort.** V případě podlahového topení brání bezdrátový pokojový termostat kondenzaci na podlaze během chlazení měřením pokojové vlhkosti.

Konvektory pro tepelná čerpadla

Nastavení

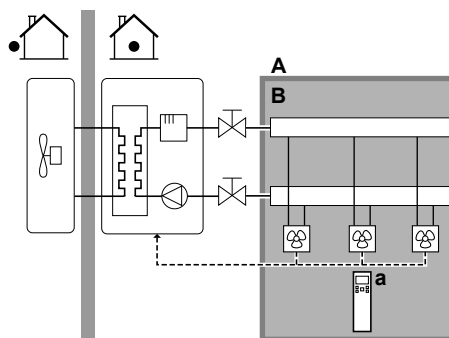

- A** Hlavní zóna teploty výstupní vody
B Jedna samostatná místnost
a Dálkový ovladač konvektorů tepelného čerpadla

- Podlahové topení nebo radiátory jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
- Požadovaná pokojová teplota je nastavena pomocí dálkového ovladače na konvektorech tepelného čerpadla.
- Signál požadavku na prostorové vytápění/chlazení je odeslán do jednoho digitálního vstupu vnitřní jednotky (X2M/1 a X2M/4).
- Signál režimu prostorového provozu je odeslán do konvektorů tepelného čerpadla jedním digitálním výstupem na vnitřní jednotce (X2M/32 a X2M/33).



INFORMACE

Při použití více konvektorů tepelného čerpadla se ujistěte, že každý přijímá infračervený signál z dálkového ovladače pro konvektory.

Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: ▪ #: [A.2.1.7] ▪ Kód: [C-07]	1 (Ov.ext.po.term): Provozní režim jednotky je vybrán podle externího termostatu.
Počet zón teploty vody: ▪ #: [A.2.1.8] ▪ Kód: [7-02]	0 (1 zóna t.výst.v): Hlavní
Externí pokojový termostat pro hlavní zónu: ▪ #: [A.2.2.4] ▪ Kód: [C-05]	1 (Termo ZAP/VYP): Pokud použitý externí pokojový termostat nebo konvektor tepelného čerpadla může pouze odeslat stav termostatu ZAPNUTO/VYPNUTO. Bez oddělení požadavku na topení nebo chlazení.


Výhody

- **Chlazení.** Konvektor tepelného čerpadla umožňuje kromě tepelného výkonu také vynikající chladicí výkon.
- **Účinnost.** Optimální účinnost vzhledem k funkci mezičlánku.
- **Stylový.**

Kombinace: Podlahové topení + konvektory tepelného čerpadla

- Prostorové vytápění je zajišťováno pomocí:
 - Podlahového topení
 - Konvektorů tepelného čerpadla
- Prostorové chlazení je zajišťováno pouze konvektory tepelného čerpadla. Podlahové topení je vypnuto uzavíracím ventilem.

Nastavení

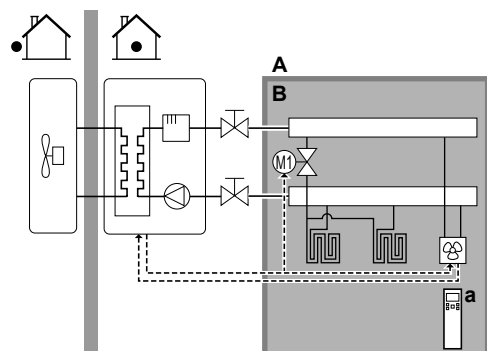

- A Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B Jedna samostatná místnost
- a Dálkový ovladač konvektorů tepelného čerpadla

- Konvektory tepelného čerpadla jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
- Uzavírací ventil (místní dodávka) je instalován před podlahové topení, aby se zabránilo kondenzaci na podlaze během chlazení.
- Požadovaná pokojová teplota je nastavena pomocí dálkového ovladače na konvektorech tepelného čerpadla.
- Signál požadavku na prostorové vytápění/chlazení je odeslán do jednoho digitálního vstupu vnitřní jednotky (X2M/1 a X2M/4).
- Signál režimu prostorového provozu je odeslán jedním digitálním výstupem (X2M/32 a X2M/33) na vnitřní jednotku do:
 - Konvektorů tepelného čerpadla
 - Uzavíracího ventilu

Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: #: [A.2.1.7] - Kód: [C-07]	1 (Ov.ext.po.term): Provozní režim jednotky je vybrán podle externího termostatu.
Počet zón teploty vody: #: [A.2.1.8] - Kód: [7-02]	0 (1 zóna t.výst.v): Hlavní
Externí pokojový termostat pro hlavní zónu: #: [A.2.2.4] - Kód: [C-05]	1 (Termo ZAP/VYP): Pokud použitý externí pokojový termostat nebo konvektor tepelného čerpadla může pouze odeslat stav termostatu ZAPNUTO/VYPNUTO. Bez oddělení požadavku na topení nebo chlazení.

Výhody

- Chlazení.** Konvektory tepelného čerpadla umožňují kromě tepelného výkonu také vynikající chladicí výkon.
- Účinnost.** Podlahové topení má nejlepší účinnost se zařízením Altherma LT.

- Komfort.** Kombinace těchto dvou typů topidel poskytuje:
 - Vynikající tepelný komfort podlahového topení
 - Vynikající chladicí komfort konvektorů tepelného čerpadla

5.2.2 Více místností – Jedna zóna teploty výstupní vody


Pokud je zapotřebí pouze jedna zóna teploty výstupní vody, protože je konstrukční teplota výstupní vody všech tepelných zářičů stejná, NEPOTŘEBUJETE stanici směšovací ventilů (úspora nákladů).

Příklad: Jestliže je systém tepelného čerpadla používán pro vyhřívání jednoho podlahového systému, kdy všechny místnosti mají stejnou tepelnou zářiče.

Podlahové topení nebo radiátory – Termostatické ventily

Pokud vyhříváte místnosti s podlahovým topením nebo radiátory, je velmi běžným způsobem regulovat teplotu v hlavní místnosti pomocí termostatu (za ten může sloužit dálkové ovládání nebo se může jednat o externí pokojový termostat), zatímco ostatní místnosti jsou regulovány takzvanými termostatickými ventily, které se otevírají nebo zavírají v závislosti na pokojové teplotě.

Nastavení

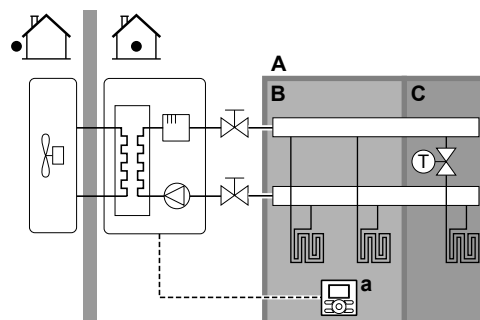

- A Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B Místnost 1
- C Místnost 2
- a Uživatelské rozhraní

- Podlahové topení v hlavní místnosti je přímo napojeno k vnitřní jednotce.
- Pokojová teplota v hlavní místnosti je regulována na dálkovém ovladači, který je použit jako termostat.
- Termostatický ventil je instalován před podlahové topení ve všech ostatních místnostech.



INFORMACE

Pamatujte na situace, kdy hlavní místnost může být vytápěna jiným zdrojem tepla. Příklad: krbová kamna.

Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: #: [A.2.1.7] - Kód: [C-07]	2 (Ovl.pokoj.term.): Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty okolí na uživatelském rozhraní.
Počet zón teploty vody: #: [A.2.1.8] - Kód: [7-02]	0 (1 zóna t.výst.v): Hlavní


Výhody

- Úspora nákladů.**
- Snadnost.** Stejná instalace jako pro jednu místnost, ale s termostatickými ventily.

5 Pokyny k použití

Podlahové topení nebo radiátory – Více externích pokojových termostátů

Nastavení

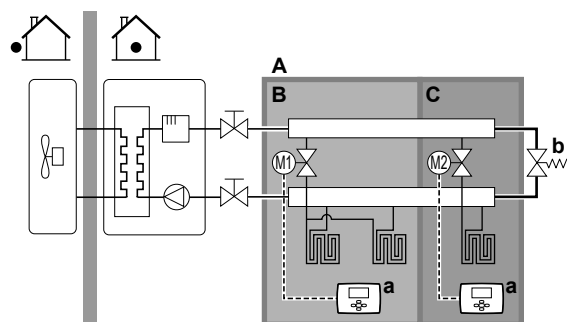

- A Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B Místnost 1
- C Místnost 2
- a Externí pokojový termostát
- b Obtokový ventil

- Pro každou místnost je instalován uzavírací ventil (místní dodávka), aby se zabránilo přívodu výstupní vody, pokud není požadavek na topení nebo chlazení.
- Obtokový ventil musí být instalován, aby byla umožněna recirkulace vody při uzavření všech uzavíracích ventilů. Aby byl zaručen spolehlivý provoz, zajistěte minimální průtok vody dle popisu v tabulce "Kontrola objemu a průtoku vody" v části "6.4 Příprava vodního potrubí" na stránce 25.
- O režimu prostorového vytápění/chlazení rozhoduje dálkový ovladač připojený k vnitřní jednotce. Pamatujte, že provozní režim na každém pokojovém termostatu musí být nastaven tak, aby odpovídal vnitřní jednotce.
- Pokojové termostaty jsou připojeny k uzavíracím ventilům, avšak NEMUSÍ být připojeny k vnitřní jednotce. Vnitřní jednotka bude vždy přivádět výstupní vodu, s možností naprogramovat plán výstupní vody.

Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky:	0 (Ov.dle tepl.v.v.): Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty výstupní vody.
• #: [A.2.1.7]	
• Kód: [C-07]	
Počet zón teploty vody:	0 (1 zóna t.výst.v.): Hlavní
• #: [A.2.1.8]	
• Kód: [7-02]	


Výhody

V porovnání s podlahovým topením nebo radiátory v jedné místnosti:

- Komfort.** Pro každou místnost můžete pomocí pokojových termostátů nastavit požadovanou pokojovou teplotu, včetně plánů.

Konvektory tepelného čerpadla

Nastavení

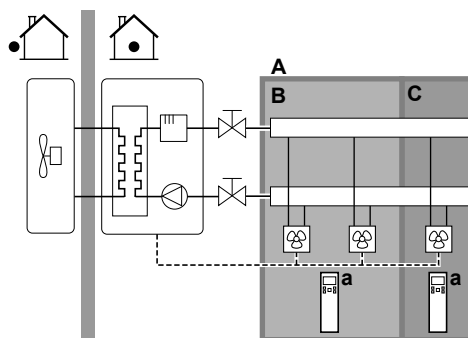

- A Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B Místnost 1
- C Místnost 2
- a Dálkový ovladač konvektorů tepelného čerpadla

- Požadovaná pokojová teplota je nastavena pomocí dálkového ovladače na konvektorech tepelného čerpadla.
- O režimu prostorového vytápění/chlazení rozhoduje dálkový ovladač připojený k vnitřní jednotce.
- Signály požadavku na topení nebo chlazení každého konvektoru tepelného čerpadla jsou paralelně připojeny k digitálnímu vstupu vnitřní jednotky (X2M/1 a X2M/4). Vnitřní jednotka bude zásobovat výstupní vodou o dané teplotě pouze v případě skutečného požadavku.



INFORMACE

Ke zvýšení komfortu a výkonu společnost Daikin doporučuje instalovat soupravu ventilů EKVHPC na každý konvektor tepelného čerpadla.

Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky:	1 (Ov.ext.po.term): Provozní režim jednotky je vybrán podle externího termostatu.
• #: [A.2.1.7]	
• Kód: [C-07]	
Počet zón teploty vody:	0 (1 zóna t.výst.v.): Hlavní
• #: [A.2.1.8]	
• Kód: [7-02]	


Výhody

V porovnání s konvektory tepelného čerpadla pro jednu místnost:

- Komfort.** Pro každou místnost můžete pomocí dálkového ovladače konvektorů tepelného čerpadla nastavit požadovanou pokojovou teplotu, včetně plánů.

Kombinace: Podlahové topení + konvektory tepelného čerpadla

Nastavení

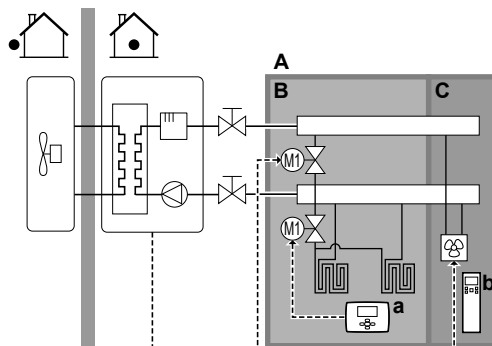

- A** Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B** Místnost 1
- C** Místnost 2
- a** Externí pokojový termostat
- b** Dálkový ovladač konvektorů tepelného čerpadla

- Pro každou místnost s konvektory tepelného čerpadla: konvektory jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
- Pro každou místnost s podlahovým topením: dva uzavírací ventily (místní dodávka) jsou instalovány před podlahové topení:
 - Uzavírací ventil k zabránění přívodu teplé vody v případě, že místnost nemá požadavek na topení
 - Uzavírací ventil k zabránění kondenzace na podlaze během chlazení místností s konvektory tepelného čerpadla.
- Pro každou místnost s konvektory tepelného čerpadla: Požadovaná pokojová teplota je nastavena pomocí dálkového ovladače na konvektorech tepelného čerpadla.
- Pro každou místnost s podlahovým topením: Požadovaná pokojová teplota je nastavena pomocí externího pokojového termostatu (napevno zapojeného nebo bezdrátového).
- O režimu prostorového vytápění/chlazení rozhoduje dálkový ovladač připojený k vnitřní jednotce. Pamatujte, že provozní režim na každém externím pokojovém termostatu a dálkovém ovladači konvektorů tepelného čerpadla musí být nastaven tak, aby odpovídal vnitřní jednotce.



INFORMACE

Ke zvýšení komfortu a výkonu společnost Daikin doporučuje instalovat soupravu ventilů EKVHPC na každý konvektor tepelného čerpadla.

Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky:	0 (Ov.dle tepl.v.v.): Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty výstupní vody.
#: [A.2.1.7] - Kód: [C-07]	
Počet zón teploty vody:	0 (1 zóna t.výst.v): Hlavní
#: [A.2.1.8] - Kód: [7-02]	

5.2.3 Více místností – Dvě zóny teploty výstupní vody

Jestliže jsou tepelné zářiče zvolené pro každou místnost navrženy pro různé teploty výstupní vody, můžete použít různé zóny teploty výstupní vody (maximálně 2).

V tomto dokumentu:

- Hlavní zóna = zóna s nejnižší konstrukční teplotou pro topení a nejvyšší konstrukční teplotou pro chlazení
- Doplňková zóna = Další zóna




UPOZORNĚNÍ

Pokud existuje více než jedna zóna teploty výstupní vody, musíte VŽDY nainstalovat stanici směšovacích ventilů do hlavní zóny za účelem snížení (v režimu topení) / zvýšení (v režimu chlazení) teploty výstupní vody pokud je obdržen požadavek z doplňkové zóny.

Typický příklad:

Místnost (zóna)	Tepelné zářiče: Konstrukční teplota
Obývací pokoj (hlavní zóna)	Podlahové topení: - V režimu topení: 35°C - V režimu chlazení: 20°C (pouze krátké ochlazení, skutečné chlazení není povoleno)
Ložnice (doplňková zóna)	Konvektory tepelného čerpadla: - V režimu topení: 45°C - V režimu chlazení: 12°C

Nastavení

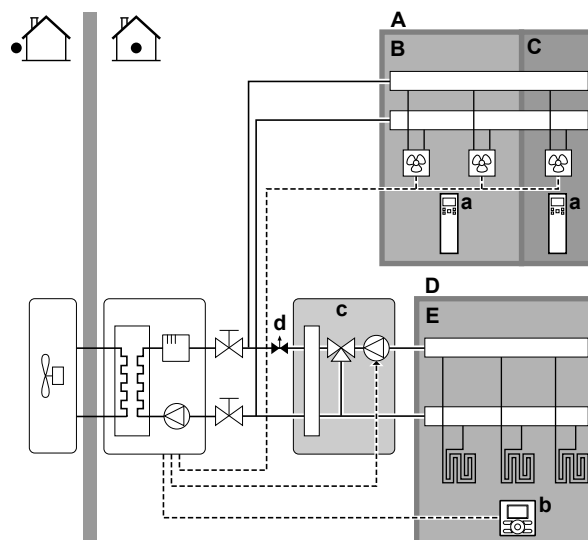

- A** Doplňková zóna teploty výstupní vody
- B** Místnost 1
- C** Místnost 2
- D** Hlavní zóna teploty výstupní vody
- E** Místnost 3
- a** Dálkový ovladač konvektorů tepelného čerpadla
- b** Uživatelské rozhraní
- c** Stanice směšovacích ventilů
- d** Ventil k regulaci tlaku



INFORMACE

Tlakový regulační ventil musí být instalován před stanicí směšovacích ventilů. Zaručí se tak správné vyvážení průtoku vody mezi hlavní zónou teploty výstupní vody a doplňkovou zónou teploty výstupní vody v souvislosti s požadovaným výkonem obou teplotních zón.

- Pro hlavní zónu:
 - Stanice směšovacích ventilů je instalována před podlahové topení.
 - Čerpadlo stanice směšovacích ventilů je ovládáno signálem zapnutí/vypnutí vnitřní jednotky (X2M/5 a X2M/7; signál uzavíracího ventilu s polohou normálně uzavřeno).
 - Pokojová teplota je regulována na dálkovém ovladači, který je použit jako pokojový termostat.

5 Pokyny k použití

- Pro doplňkovou zónu:
 - Konvektory tepelného čerpadla jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
 - Požadovaná pokojová teplota je nastavena pomocí dálkového ovladače na konvektorech tepelného čerpadla pro každou místnost.
 - Signály požadavku na topení nebo chlazení každého konvektoru tepelného čerpadla jsou paralelně připojeny k digitálnímu vstupu vnitřní jednotky (X2M/1 a X2M/4). Vnitřní jednotka bude zásobovat výstupní vodou o požadované teplotě pouze v případě skutečného požadavku.
- O režimu prostorového vytápění/chlazení rozhoduje dálkový ovladač připojený k vnitřní jednotce. Pamatujte, že provozní režim na každém dálkovém ovladači konvektorů tepelného čerpadla musí být nastaven tak, aby odpovídal vnitřní jednotce.

Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: #: [A.2.1.7] - Kód: [C-07]	2 (Ovl.pokoj.term.): Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty okolí na uživatelském rozhraní. Poznámka: - Hlavní místnost = dálkový ovladač použitý jako pokojový termostat - Ostatní místnosti = externí pokojový termostat
Počet zón teploty vody: #: [A.2.1.8] - Kód: [7-02]	1 (2 zóny t.výst.v): Hlavní + doplňková
V případě konvektorů tepelného čerpadla: Externí pokojový termostat pro doplňkovou zónu: #: [A.2.2.5] - Kód: [C-06]	1 (Termo ZAP/VYP): Pokud použitý externí pokojový termostat nebo konvektor tepelného čerpadla může pouze odeslat stav termostatu ZAPNUTO/VYPNUTO. Bez oddělení požadavku na topení nebo chlazení.
Výstup z uzavíracího ventilu	Nastaven tak, aby se řídil dle požadavku termostatu hlavní zóny.
Uzavírací ventil	Jestliže musí být hlavní zóna během režimu chlazení vypnuta, aby nedocházelo ke kondenzaci na podlaze, nastavte jej podle toho.
Na stanici směšovacích ventilů	Nastavte požadovanou teplotu výstupní vody pro topení a/nebo chlazení.

Výhody

- Komfort.**
 - Inteligentní funkce pokojového termostatu dokáže snížit nebo zvýšit požadovanou teplotu výstupní vody na základě skutečné pokojové teploty (modulace).
 - Kombinace těchto dvou systémů tepelných zařízení poskytuje vynikající tepelný komfort podlahového topení a skvělý chladicí komfort konvektorů tepelného čerpadla.

- Účinnost.**

- V závislosti na požadavku vnitřní jednotka zajišťuje různé teploty výstupní vody odpovídající konstrukční teplotě různých tepelných zařízení.
- Podlahové topení má nejlepší účinnost se zařízením Altherma LT.

5.3 Nastavení pomocného zdroje tepla pro prostorové vytápění

- Prostorové vytápění může být prováděno pomocí:
 - Vnitřní jednotky
 - Pomocného kotle (místní dodávka) připojeného k systému
- Pokud pokojový termostat požaduje topení, vnitřní jednotka nebo pomocný kotel zahájí provoz v závislosti na venkovní teplotě (stav přepnutí na externí zdroj tepla). Při vydání povolení pro pomocný kotel bude prostorové vytápění pomocí vnitřní jednotky vypnuto.
- Dvojčinný (bivalentní) provoz je k dispozici pouze u prostorového vytápění, NIKOLI pro ohřev teplé užitkové vody. Teplá užitková voda je vždy ohřívána pomocí nádrže TUV připojené k vnitřní jednotce.




INFORMACE


- Během provozu topení tepelného čerpadla je tepelné čerpadlo spuštěno za účelem dosažení požadované teploty nastavené na dálkovém ovladači. Je-li aktivní režim provozu závisející na počasí, teplota vody se stanoví automaticky podle venkovní teploty.
- Během provozu topení pomocného kotle je kotel spuštěn za účelem dosažení požadované teploty nastavené na dálkovém ovladači pomocného kotle.

Nastavení

- Pomocný kotel zapojte do systému následujícím způsobem:
Pouze pro EHBH/X

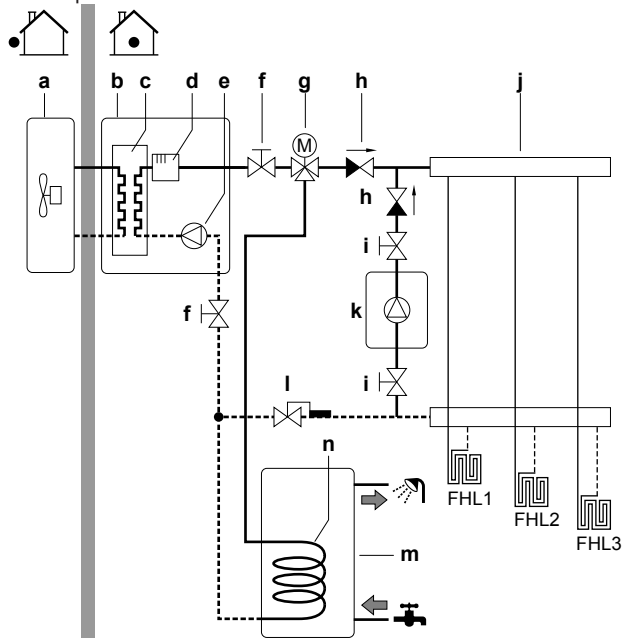

Pouze pro EHVH/X

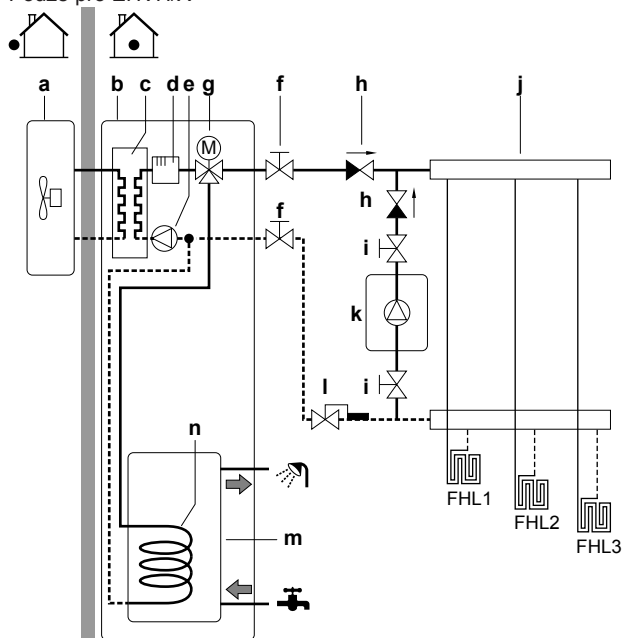

- a Venkovní jednotka
- b Vnitřní jednotka
- c Tepelný výměník
- d Záložní ohřivač
- e Čerpadlo
- f Uzavírací ventil
- g Motorem ovládaný 3cestný ventil (dodávaný s nádrží TUV)
- h Zpětný ventil (místní dodávka)
- i Uzavírací ventil (místní dodávka)
- j Kolektor (místní dodávka)
- k Pomocný kotel (místní dodávka)
- l Ventil Aquastat (místní dodávka)
- m Nádrž TUV (EHBH/X: volitelná)
- n Vlnutí tepelného výměníku
- FHL1...3 Podlahové topení



POZNÁMKA

- Ujistěte se, že pomocný kotel a jeho zapojení do systému odpovídá platné legislativě.
- Společnost Daikin NENESE odpovídá za následky chybné nebo nebezpečné instalace systému pomocného kotle.

- Následujícím způsobem s ujistěte, že teplota na zpětném vedení vody k tepelnému čerpadlu NEPŘEKRAČUJE 55°C:
- Nastavte požadovanou teplotu výstupní vody pomocí ovladače pomocného kotle na maximální teplotu 55°C.
- Nainstalujte ventil aquastat do zpětné větve vody tepelného čerpadla.
- Nastavte ventil aquastat tak, aby se uzavřel při teplotě vyšší než 55°C a otevřel při teplotě pod 55°C.
- Nainstalujte zpětné ventily.
- Ve vodním okruhu musí být zapojena jen jedna expanzní nádoba. Vnitřní jednotka je již vybavena předmontovanou expanzní nádobou.
- Nainstalujte digitální I/O kartu (volitelná EKR1HB).
- Připojte X1 a X2 (přepnutí na externí zdroj tepla) na kartě k termostatu pomocného kotle.
- Nastavení tepelných zařízení, viz ["5.2 Nastavení systému prostorového vytápění/chlazení"](#) na stránce 11.

Konfigurace

Přes dálkový ovladač (rychlý průvodce):

- Nastavte jako externí zdroj tepla použití bivalentního systému.
- Nastavte bivalentní teplotu a hysterezi.




POZNÁMKA

- Ujistěte se, že hystereze bivalentního provozu má dostatečný rozdíl teplot k prevenci častého přepínání mezi vnitřní jednotkou a pomocným kotlem.
- Vzhledem k tomu, že venkovní teplota je měřena vzduchovým termistorem venkovní jednotky, nainstalujte venkovní jednotku do stínu, aby NEBYLA ovlivněna nebo zapínána/vypínána v důsledku přímého slunečního záření.
- Časté přepínání může způsobit korozi pomocného kotle. Pro získání další informací se obraťte na výrobce kotle.

Přepínání na externí zdroj tepla na základě rozhodnutí pomocného kontaktu

- Možné pouze při kontrole pomocí externího pokojového termostatu A při jedné zóně teploty výstupní vody (viz ["5.2 Nastavení systému prostorového vytápění/chlazení"](#) na stránce 11).
- Pomocný kontakt může být:
 - Termostat venkovní teploty
 - Kontakt tarifu elektrické energie
 - Manuálně ovládaný kontakt
 - ...
- Nastavení: Připojte následující místní zapojení:

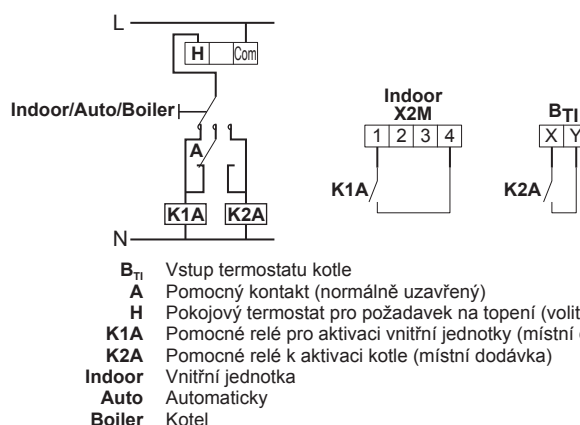

- B_{Ti} Vstup termostatu kotle
- A Pomocný kontakt (normálně uzavřený)
- H Pokojový termostat pro požadavek na topení (volitelný)
- K1A Pomocné relé pro aktivaci vnitřní jednotky (místní dodávka)
- K2A Pomocné relé k aktivaci kotle (místní dodávka)
- Indoor Vnitřní jednotka
- Auto Automaticky
- Boiler Kotel

5 Pokyny k použití



POZNÁMKA

- Ujistěte se, že pomocný kontakt má dostatečný rozdíl teplot nebo časovou prodlevu k prevenci častého přepínání mezi vnitřní jednotkou a pomocným kotlem.
- Pokud jako pomocný kontakt slouží termostat venkovní teploty, instalujte termostat do stínu tak, aby NEBYL ovlivněn ani zapínán či vypínán v důsledku přímého slunečního záření.
- Časté přepínání může způsobit korozi pomocného kotle. Pro získání další informací se obraťte na výrobce kotle.


5.4 Nastavení teploty v nádrži teplé užitkové vody

Nádrž TUV může být:

- Integrována do vnitřní jednotky
- Instalována samostatně jako doplněk

5.4.1 Rozvržení systému – Integrovaná nádrž TUV

Pouze pro EHVH/X.

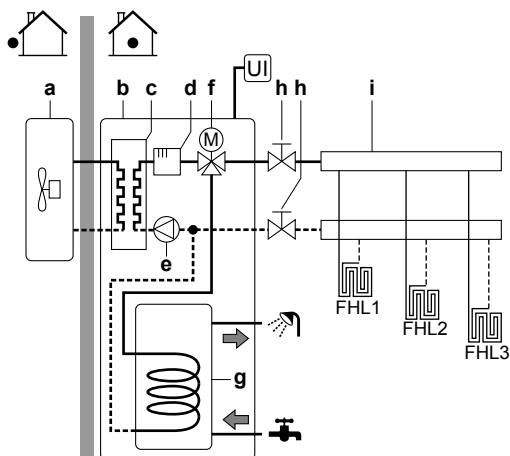

- a Venkovní jednotka
b Vnitřní jednotka
c Tepelný výměník
d Zásobní ohřívač
e Čerpadlo
f Motorem ovládaný 3cestný ventil
g Nádrž TUV
h Uzavírací ventil
i Kolektor (místní dodávka)
FHL1...3 Podlahové topení
UI Dálkový ovladač

5.4.2 Výběr objemu a požadované teploty pro nádrž TUV

Voda zdá být horká při teplotě 40°C. Proto je spotřeba TUV vždy vyjádřena jako ekvivalent objemu teplé vody při teplotě 40°C. Můžete však nastavit teplotu v nádrži TUV na vyšší teplotu (například 53°C). Ta je pak smísená se studenou vodou (například 15°C).

Výběr objemu a požadované teploty pro nádrž TUV se skládá z následujících kroků:

- Stanovení spotřeby TUV (ekvivalent objemu teplé vody při teplotě 40°C).
- Stanovení objemu a požadované teploty pro nádrž TUV.

Možné objemy nádrže TUV

Typ	Možné objemy
Integrovaná nádrž TUV	180 l 260 l
Samostatná nádrž TUV	150 l 200 l 300 l

Tipy pro úsporu energie

- Jestliže se spotřeba TUV v různých dnech liší, můžete naprogramovat týdenní plán s různými požadovanými teplotami nádrže TUV pro každý den.
- Čím nižší je teplota v nádrži TUV, tím úspornější je provoz. Výběrem větší nádrže TUV můžete snížit požadovanou teplotu v nádrži TUV.
- Tepelné čerpadlo samo dokáže ohřát teplou užitkovou vodu o maximální teplotě 55°C (50°C pokud je venkovní teplota nízká). Elektrický odpor integrovaný v tepelném čerpadle může tuto teplotu zvýšit. Tato činnost však spotřebovává více energie. Daikin doporučuje nastavit požadovanou teplotu v nádrži TUV nižší než 55°C, aby se tento elektrický odporový článek nevyužíval.
- Čím vyšší je venkovní teplota, tím lepší výkon bude mít tepelné čerpadlo.
 - Jestliže jsou ceny za elektrickou energii stejné během dne i noci, společnost Daikin doporučuje zahřívat nádrž TUV během dne.
 - Jestliže jsou ceny za elektrickou energii během noci nižší, společnost Daikin doporučuje zahřívat nádrž TUV během noci.
- Když tepelné čerpadlo ohřívá teplou užitkovou vodu, nemůže zajišťovat prostorové vytápění. Pokud potřebujete zároveň teplou užitkovou vodu a prostorové vytápění, společnost Daikin doporučuje ohřát teplou užitkovou vodu během noci, kdy je nižší požadavek na prostorové vytápění.

Stanovení spotřeby TUV

Odpovězte si na následující otázky a vypočítejte spotřebu TUV (ekvivalent objemu vody o teplotě 40°C) pomocí typických objemů vody:

Otázka	Typický objem vody
Kolik sprchování je zapotřebí za den?	1 sprchování = 10 min × 10 l/min = 100 l
Kolik koupelí je zapotřebí za den?	1 koupel = 150 l
Kolik vody je zapotřebí v kuchyňském dřezu za den?	1 puštění vody do dřezu = 2 min × 5 l/min = 10 l
Je potřeba jakákoliv další teplá užitková voda?	—

Příklad: Jestliže je spotřeba TUV pro rodinu (4 osoby) za den následující:

- 3 sprchování
- 1 koupel
- 3 použití vody v kuchyňském dřezu

Pak spotřeba TUV = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)= 480 l

Stanovení objemu a požadované teploty pro nádrž TUV

Vzorec	Příklad
$V_1 = V_2 + V_2 \times (T_2 - 40) / (40 - T_1)$	Jestliže: $V_2 = 180 \text{ l}$ $T_2 = 54^\circ\text{C}$ $T_1 = 15^\circ\text{C}$ Pak $V_1 = 280 \text{ l}$
$V_2 = V_1 \times (40 - T_1) / (T_2 - T_1)$	Jestliže: $V_1 = 480 \text{ l}$ $T_2 = 54^\circ\text{C}$ $T_1 = 15^\circ\text{C}$ Pak $V_2 = 307 \text{ l}$


- V_1 Spotřeba TUV (ekvivalent objemu teplé vody při teplotě 40°C)
 V_2 Požadovaný objem nádrže TUV v případě jednorázového ohřevu
 T_2 Teplota v nádrži TUV
 T_1 Teplota studené vody

5.4.3 Nastavení a konfigurace – nádrž TUV

- Při vysoké spotřebě TUV můžete ohřívat nádrž TUV několikrát během dne.
- Pro ohřátí nádrže TUV na požadovanou teplotu můžete použít následující zdroje energie:
 - Termodynamický cyklus tepelného čerpadla
 - Elektrický záložní ohřívač (pro integrovanou nádrž TUV)
 - Elektrický přídavný ohřívač (pro samostatnou nádrž TUV)
 - Solární panely
- Více informací o:
 - Optimalizaci spotřeby energie pro ohřev teplé užitkové vody, viz "8 Konfigurace" na stránce 46.
 - Připojení elektroinstalace samostatné nádrže TUV k vnitřní jednotce, viz instalační návod nádrže TUV.
 - Připojení vodního potrubí samostatné nádrže TUV k vnitřní jednotce, viz instalační návod nádrže TUV.

5.4.4 Čerpadlo TUV pro okamžitou dodávku teplé vody

Nastavení



- a Vnitřní jednotka
 b Nádrž TUV
 c Čerpadlo TUV (místní dodávka)
 f Sprcha (místní dodávka)
 g Studená voda
 h Výstup teplé užitkové vody
 i Oběhová přípojka


- Připojením čerpadla TUV může být na kohoutku okamžitě k dispozici teplá voda.
- Čerpadlo TUV a instalace jsou záležitostí místní dodávky a na odpovědnosti technika.
- Více informací o připojení oběhové přípojky:
 - pro integrovanou nádrž TUV, viz "7 Instalace" na stránce 29,
 - pro samostatnou nádrž TUV, viz instalační návod nádrže TUV.

Konfigurace

- Další informace, viz "8 Konfigurace" na stránce 46.
- Pomocí dálkového ovladače můžete naprogramovat plán ovládání čerpadla TUV. Více informací viz uživatelská referenční příručka.

5.4.5 Čerpadlo TUV pro dezinfekci

Nastavení

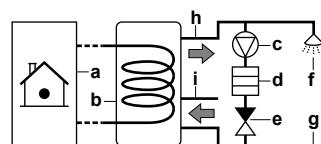

- a Vnitřní jednotka
 b Nádrž TUV
 c Čerpadlo TUV (místní dodávka)
 d Článek topení (místní dodávka)
 e Zpětný ventil (místní dodávka)
 f Sprcha (místní dodávka)
 g Studená voda
 h Výstup teplé užitkové vody
 i Oběhová přípojka

- Čerpadlo TUV je dodáváno místně a odpovědnost za jeho instalaci nese technik.
- Pro integrovanou nádrž TUV může být teplota v nádrži TUV nastavena na maximální hodnotu 60°C . Pokud platné předpisy vyžadují vyšší teplotu pro dezinfekci, můžete připojit čerpadlo TUV a topný článek, viz výše.
- Pokud platné předpisy vyžadují dezinfekci vodního potrubí až po kohout, můžete připojit čerpadlo TUV a topný článek (v případě potřeby) dle schématu výše.

Konfigurace

Vnitřní jednotka může ovládat provoz čerpadla TUV. Další informace, viz "8 Konfigurace" na stránce 46.

5.5 Nastavení měření energie

- Na dálkovém ovladači můžete zjistit následující údaje o energii:
 - Vytvořené teplo
 - Spotřebovaná energie
- Údaje o energii můžete zjistit:
 - Pro prostorové vytápění
 - Pro prostorové chlazení
 - Pro ohřev teplé užitkové vody
- Údaje o energii můžete zjistit:
 - Za měsíc
 - Za rok



INFORMACE

Vypočítané vytvořené teplo a spotřeba energie jsou odhadované, přesnost nelze zaručit.

5.5.1 Vytvořené teplo



INFORMACE

Snímače použité k výpočtu vytvořeného tepla jsou kalibrovány automaticky.

- Platí pro všechny modely.

5 Pokyny k použití

- Vytvořené teplo se vypočítá interně na základě následujících parametrů:
 - Teplota výstupní a vstupní vody
 - Průtok
- Spotřeba energie přídavného ohřívače (pokud je instalován) v nádrži teplé užitkové vody.
- Nastavení a konfigurace:
 - Žádné další dodatečné vybavení není zapotřebí.
 - Pouze v případě, že je v systému zařazen přídavný ohřívač, změřte jeho výkon (změření odporu) a nastavte výkon pomocí dálkového ovladače. **Příklad:** Pokud změříte odpor přídavného ohřívače 17,1 Ω, je výkon ohřívače 3100 W při 230 V.

5.5.2 Spotřebovaná energie

Ke stanovení spotřebované energie můžete použít následující metody:

- Výpočet
- Měření



INFORMACE

Nemůžete kombinovat výpočet spotřebované energie (například pro záložní ohřívač) a měření spotřebované energie (například pro venkovní jednotku). Pokud tak učiníte, budou údaje o energii neplatné.

Výpočet spotřebované energie

- Platí pouze pro EHBH/X04+08 a EHVH/X04+08.
- Spotřebovaná energie se vypočítá interně na základě následujících parametrů:
 - Skutečný příkon venkovní jednotky
 - Nastavený výkon záložního ohřívače a přídavného ohřívače
 - Napětí
- Nastavení a konfigurace: Pro získání přesných údajů o energii změřte výkon (měření odporu) a nastavte výkon pomocí dálkového ovladače pro:
 - Záložní ohřívač (krok 1 a krok 2)
 - Přídavný ohřívač

Měření spotřebované energie

- Platí pro všechny modely.
- Přednostní metoda vzhledem k vyšší přesnosti.
- Vyžaduje externí měřiče spotřeby elektřiny.
- Nastavení a konfigurace:
 - Specifikace každého typu měřicího zařízení viz ["14 Technické údaje" na stránce 85](#).
 - Při použití elektroměrů nastavte prostřednictvím dálkového ovladače počet impulzů/kWh pro každý elektroměr. Údaje o spotřebované energii pro modely EHVH/X11+16 a EHBH/X11+16 budou k dispozici pouze pokud je toto nastavení nakonfigurováno.



INFORMACE

Při měření spotřeby elektrické energie se ujistěte, že jsou elektroměry na VŠECH vstupech napájení systému.

5.5.3 Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou

Všeobecné pokyny

Jeden elektroměr pokrývající celý systém je dostatečný.


Nastavení

Připojte elektroměr k X5M/7 a X5M/8.

Typ elektroměru

V případě...	Použijte... elektroměr
- Jednofázová venkovní jednotka - Záložní ohřívač napájený jednofázovou sítí (tj. model záložního ohřívače *3V nebo *9W připojený k jednofázové síti)	Jednofázový
V ostatních případech (tj. třífázová venkovní jednotka a/ nebo záložní ohřívač *9W připojený k třífázové síti)	Třífázový

Příklad

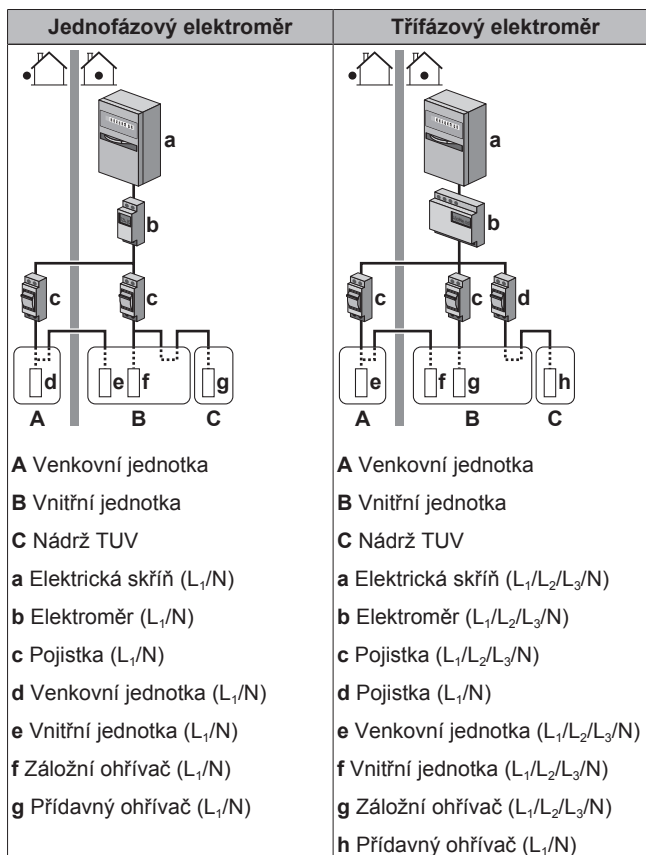

Výjimka

- Můžete použít druhý elektroměr, pokud:
 - Rozsah měření jednoho elektroměru je nedostatečný.
 - Elektroměr nelze jednoduše nainstalovat do elektrické skříně.
 - Jsou kombinovány 230 V a 400 V třífázové sítě (velmi nezvyklé), vzhledem k technickým omezením elektroměrů.
- Připojení a nastavení:
 - Připojte druhý elektroměr k X5M/9 a X5M/10.
 - Do softwaru jsou dodány údaje o spotřebě energie z obou měřičů, takže NEMUSÍTE nastavovat tento měřič, který řídí spotřebu energie. Na každém elektroměru musíte pouze nastavit počet impulzů.
- Příklad se dvěma elektroměry viz ["5.5.4 Zdroj elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh" na stránce 21](#).

5.5.4 Zdroj elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh

Všeobecné pokyny

- Elektroměr 1: Měří venkovní jednotku.
- Elektroměr 2: Měří ostatní části (tj. vnitřní jednotku, záložní ohřívač a volitelný přídatný ohřívač).

Nastavení


- Připojte elektroměr 1 k X5M/7 a X5M/8.
- Připojte elektroměr 2 k X5M/9 a X5M/10.

Typy elektroměrů

- Elektroměr 1: Jedno nebo třífázový elektroměr podle zdroje napájení venkovní jednotky.
- Elektroměr 2:
 - V případě jednofázové konfigurace záložního ohřívače použijte jednofázový elektroměr.
 - V ostatních případech použijte třífázový elektroměr.

Příklad

Jednofázová venkovní jednotka s třífázovým záložním ohřívačem:

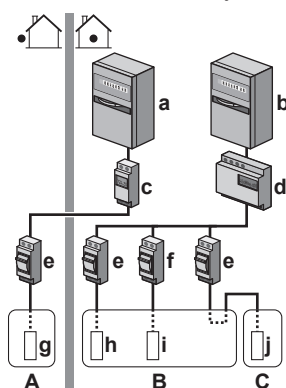

- A Venkovní jednotka
- B Vnitřní jednotka
- C Nádrž TUV
- a Elektrická skříň (L_1/N): Zdroj elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh
- b Elektrická skříň ($L_1/L_2/L_3/N$): Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou za kWh
- c Elektroměr (L_1/N)
- d Elektroměr ($L_1/L_2/L_3/N$)
- e Pojistka (L_1/N)
- f Pojistka ($L_1/L_2/L_3/N$)
- g Venkovní jednotka (L_1/N)
- h Vnitřní jednotka (L_1/N)
- i Záložní ohřívač ($L_1/L_2/L_3/N$)
- j Přídatný ohřívač (L_1/N)


5.6 Nastavení řízení spotřeby energie

- Řízení spotřeby energie:
 - Platí pouze pro EHBH/X04+08 a EHVH/X04+08.
 - Umožní vám omezit spotřebu elektrické energie celého systému (venkovní jednotka, vnitřní jednotka, záložní ohřívač a volitelný přídatný ohřívač).
 - Konfigurace: Pomocí dálkového ovladače nastavte úroveň omezení spotřeby energie a jak jí dosáhnout.
- Úroveň omezení spotřeby elektrické energie může být vyjádřena následovně:
 - Maximální provozní proud (A)
 - Maximální příkon (v kW)

- Úroveň omezení spotřeby elektrické energie může být aktivována následovně:
 - Trvale
 - Digitálními vstupy

5.6.1 Trvalé omezení spotřeby energie

Trvalé omezení spotřeby energie je užitečné opatření k zajištění maximální spotřeby energie nebo proudu systému. V některých zemích je maximální spotřeba energie pro prostorové vytápění a ohřev TUV omezena zákony.



- P_i Příkon
- t Čas
- DI Digitální vstup (pro omezení proudu)
- a Omezení proudu je aktivní
- b Skutečný příkon

Nastavení a konfigurace

- Žádné další dodatečné vybavení není zapotřebí.
- Nastavte řízení spotřeby energie v [A.6.3.1] pomocí uživatelského rozhraní (popis všech nastavení, viz "8 Konfigurace" na stránce 46):
 - Zvolte režim trvalého omezení
 - Zvolte typ omezení (příkon v kW nebo proud v A)
 - Nastavte požadovanou úroveň omezení proudu



POZNÁMKA

Při výběru požadované úrovně omezení proudu dodržujte následující pokyny:

- Nastavte minimální spotřebu energie na $\pm 3,6$ kW, aby byla zaručena funkce odmrazování. V opačném případě, pokud bude odmrazování několikrát přerušeno, tepelný výměník zamrzne.
- Nastavte minimální spotřebu energie na ± 3 kW, aby bylo zaručeno prostorové vytápění a ohřev TUV alespoň jedním elektrickým ohřívačem (záložní ohřívač, krok 1 nebo přídatný ohřívač).

5.6.2 Omezení spotřeby energie aktivováno digitálními vstupy



Omezení spotřeby energie (proudu) je také užitečné v kombinaci se systémem řízení spotřeby energie.

Příkon nebo proud celého systému Daikin je omezen dynamicky pomocí digitálních vstupů (maximálně ve čtyřech krocích). Každá úroveň omezení proudu je nastavena pomocí dálkového ovladače omezením některého z následujících parametrů:

- Proud (A)
- Příkon (kW)

Systém řízení energie (místní dodávka) rozhodne o aktivaci na určité úrovni omezení proudu. **Příklad:** Chcete-li omezit maximální spotřebu energie pro celý dům (osvětlení, domácí spotřebiče, prostorové vytápění...).

5 Pokyny k použití

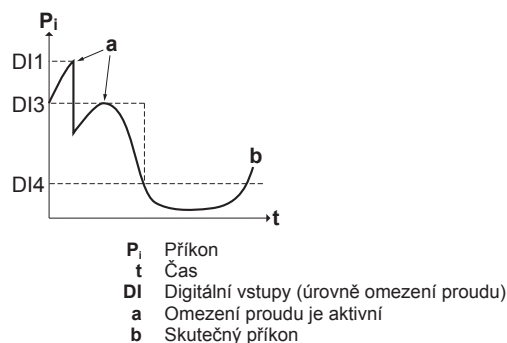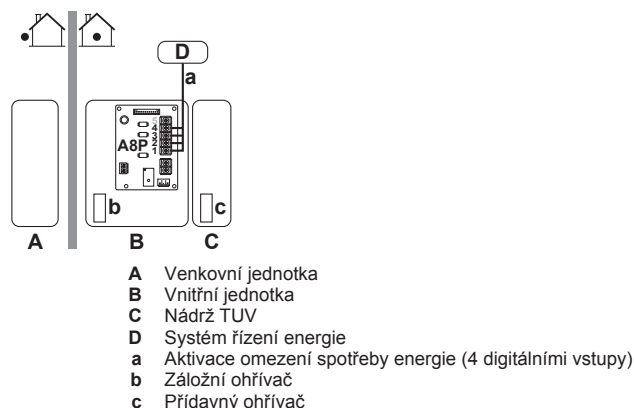

Nastavení

- Karta požadavků (volitelná EKR1AHTA) je zapotřebí.
- Pro aktivaci odpovídající úrovně omezení proudu jsou použity maximálně čtyři digitální vstupy:
 - DI1 = nejslabší omezení (nejvyšší spotřeba energie)
 - DI4 = nejsilnější omezení (nejnižší spotřeba energie)
- Specifikaci digitálních vstupů a místa připojení naleznete ve schématu zapojení.

Konfigurace

Nastavte řízení spotřeby energie v [A.6.3.1] pomocí uživatelského rozhraní (popis všech nastavení, viz "8 Konfigurace" na stránce 46):

- Zvolte aktivaci digitálními vstupy.
- Zvolte typ omezení (příkon v kW nebo proud v A).
- Nastavte požadovanou úroveň omezení pro každý digitální vstup.



INFORMACE

V případě, že je sepnutý více než 1 digitální vstup (zároveň), je priorita digitálního vstupu pevně daná: DI4 priorita > ... > DI1.

5.6.3 Proces omezení proudu

Venkovní jednotka má lepší účinnost než elektrické ohřivače. Proto jsou elektrické ohřivače omezeny a VYPNUTY jako první. Systém omezí spotřebu energie v následujícím pořadí:

- 1 Omezí určité elektrické ohřivače.

Pokud... má prioritu	Nastavte prioritu ohřivače přes uživatelské rozhraní na...
Ohřev teplé užitkové vody	Přídavný ohřivač. Výsledek: Záložní ohřivač je VYPNUT jako první.
Prostorové vytápění	Záložní ohřivač. Výsledek: Přídavný ohřivač je VYPNUT jako první.


- 2 VYPNE všechny elektrické ohřivače.
- 3 Omezí spotřebu venkovní jednotky.
- 4 VYPNE venkovní jednotku.

Příklad

Pokud je konfigurace následující:

- Omezení spotřeby elektrické energie NEUMOŽŇUJE současný provoz přídavného ohřivače a záložního ohřivače (krok 1 a krok 2).
- Priorita ohřivače = Přídavný ohřivač.

Spotřeba energie je tedy omezena následovně:

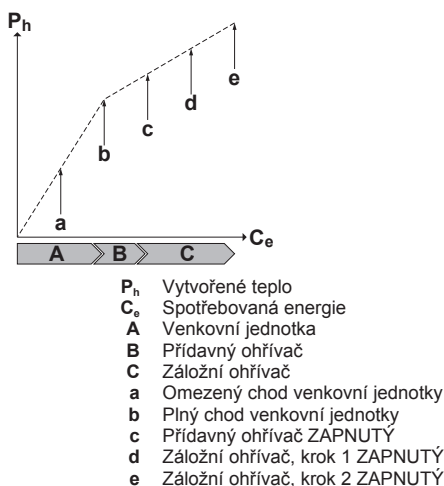

5.7 Nastavení externího snímače teploty

Můžete připojit jeden externí snímač teploty. Může měřit vnitřní nebo venkovní teplotu okolí. Společnost Daikin doporučuje použít externí snímač teploty v následujících případech:

Vnitřní teplota okolí

- Pro místnost ovládanou pokojovým termostatem se jako pokojový termostat používá dálkový ovladač a měří vnitřní teplotu okolí. Proto musí být dálkový ovladač instalovaný na místě:
 - kde lze změřit průměrnou teplotu v místnosti,
 - které NENÍ vystaveno přímým slunečním paprskům,
 - NENACHÁZÍ se v blízkosti zdroje tepla,
 - NENÍ vystaveno venkovnímu vzduchu či průvanu, například vlivem otevírání a zavírání dveří.
- Pokud tyto podmínky není možné zajistit, společnost Daikin doporučuje připojit dálkový vnitřní snímač (volitelná možnost, KRCS01-1).
- Nastavení: Pokyny k instalaci viz instalační návod dálkového vnitřního snímače.
- Konfigurace: Zvolte pokojový snímač [A.2.2.B].

Venkovní teplota okolí

- Venkovní teplota okolí se měří na venkovní jednotce. Proto musí být venkovní jednotka instalovaná v následujícím umístění:
 - na severní straně domu nebo v místě, kde se nachází větší tepelných zářičů,
 - kteří NENÍ vystaveno přímým slunečním paprskům,
- Pokud tyto podmínky NENÍ možné zajistit, společnost Daikin doporučuje připojit dálkový venkovní snímač (volitelná možnost, EKRSCA1).
- Nastavení: Pokyny k instalaci viz instalační návod dálkového vnitřního snímače.
- Konfigurace: Zvolte venkovní snímač [A.2.2.B].
- Během odstávky (viz "8 Konfigurace" na stránce 46), je venkovní jednotka vypnuta, aby se omezily ztráty energie při odstávce. Proto NENÍ venkovní teplota okolí zjištěna.
- Pokud požadovaná teplota výstupní vody závisí na počasí, je důležité zajistit nepřetržité měření venkovní teploty. To je další důvod k instalaci volitelného venkovního snímače teploty okolí.

**INFORMACE**

Údaje externího venkovního snímače teploty okolí (průměrná nebo okamžitá teplota) jsou použity pro křivky ovládání na základě počasí a při logice automatického přepínání topení/chlazení. K ochraně venkovní jednotky je vždy použit vnitřní snímač venkovní jednotky.

6 Příprava

6.1 Přehled: Příprava

Tato kapitola popisuje, co musíte udělat a znát před příchodem na místo instalace.

Obsahuje následující informace:

- Příprava místa instalace
- Příprava potrubí chladiva
- Příprava vodního potrubí
- Příprava elektrického vedení

6.2 Příprava místa instalace

Jednotku NEINSTALUJTE na místa, která jsou často využívána jako pracoviště. Při provádění stavebních prací (například broušení, vrtání), u kterých se vytváří velké množství prachu, je nutné jednotku zakrýt.

Vyberte místo instalace s dostatečným prostorem pro manipulaci s jednotkou jak na místo, tak z místa její instalace.


6.2.1 Požadavky na místo instalace pro venkovní jednotku

**INFORMACE**

Přečtěte si také následující požadavky:

- Všeobecné požadavky na místo instalace. Viz kapitola "Všeobecná bezpečnostní opatření".
- Požadavky na chladivové potrubí (délka, výškový rozdíl). Viz dále v této kapitole "Příprava".

Mějte na paměti následující pokyny pro volný prostor:

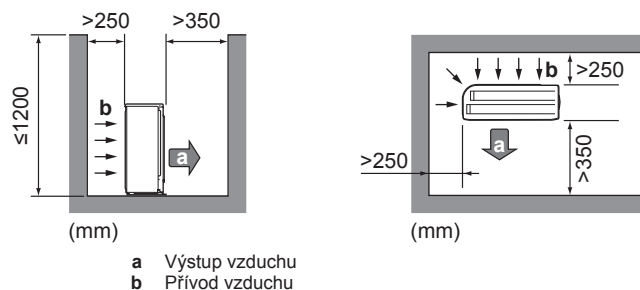

Více informací o pokynech pro volný prostor viz "14.2 Rozměry a servisní prostor" na stránce 85.

**POZNÁMKA**


- NESKLÁDEJTE jednotky na sebe.
- NEZAVĚŠUJTE jednotku na strop.

Silný vítr (≥ 18 km/h) proudící proti výstupu vzduchu z venkovní jednotky může způsobit "zkrat" (nasávání vypouštěného vzduchu). To by mohlo způsobit následující:

- snížení provozního výkonu zařízení;
- zvýšené namrzání při využití zařízení k ohřevu;
- přerušení provozu následkem snížení nízkého tlaku nebo zvýšení vysokého tlaku;
- poškození ventilátoru (pokud silný vítr proudí neustále do ventilátoru, může jej roztočit do velmi vysokých otáček, až se poškodí).

Doporučuje se instalovat deflektor na stranu s výstupem vzduchu vystaveno působení větru.

Doporučuje se nainstalovat venkovní jednotku tak, aby přívod vzduchu směřoval ke stěně, NIKOLIV přímo proti větru.

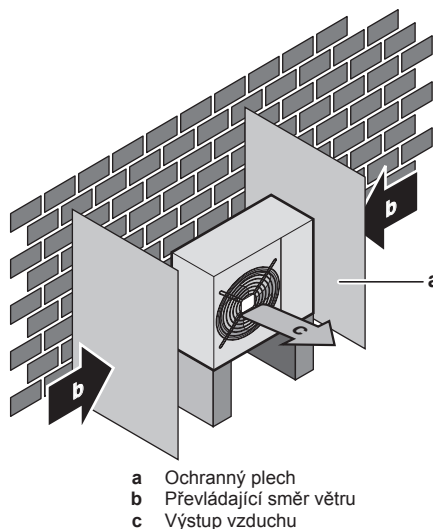

Jednotku NEINSTALUJTE na místa s následujícími vlastnostmi:

- Oblasti citlivé na hlučnost (například místa poblíž ložnice a podobné místnosti), aby provozní hluk nepůsobil potíže. Poznámka: V případě měření hluku v aktuálních podmínkách instalace bude jeho naměřená hodnota vyšší, než hladina akustického tlaku uvedená v části Zvukové spektrum v technické příručce vzhledem k hluku prostředí a zvukovým odrazům.
- Místa s možným výskytem mlhy, sprejů nebo par minerálních olejů v atmosféře. Plastové díly by se mohly poškodit a vypadnout nebo způsobit únik vody.

NEDOPORUČUJE SE instalovat jednotku do následujících míst, protože to může zkrátit její životnost:

- V místech se značně kolísajícím napájením
- Ve vozidlech nebo na lodích


6 Příprava

- V místech s výskytem kyselých nebo zásaditých par

Instalace na mořském pobřeží. Zkontrolujte, zda jednotka **NENÍ** vystavena přímému působení mořských větrů. Tak tomu je proto, že se tím zabrání vzniku koroze v důsledku vysokého obsahu mořské soli ve vzduchu, protože to může zkrátit životnost jednotky.


Nainstalujte jednotku v místech, kde není vystavena působení mořských větrů.

Příklad: Za budovou.

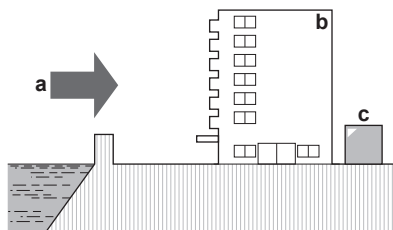

Pokud je jednotka nainstalovaná v místech, kde je vystavena působení mořských větrů, nainstalujte rovněž větrolam.

- Výška větrolamu $\geq 1,5 \times$ výška venkovní jednotky
- Při instalaci větrolamu mějte na paměti nutnost dostatečného místa k údržbě.

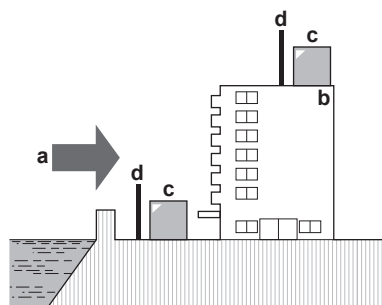


- a Mořský vítr
- b Budova
- c Venkovní jednotka
- d Větrolam

Venkovní jednotka je navržena pouze pro venkovní instalaci a pro teploty okolí v rozmezí 10–43°C v režimu chlazení a -25–25°C v režimu topení.

6.2.2 Doplňující požadavky na místo instalace pro venkovní jednotku v chladném podnebí

Chraňte venkovní jednotku proti přímému sněžení a dbejte, aby NIKDY nedošlo k zapadání venkovní jednotky sněhem.

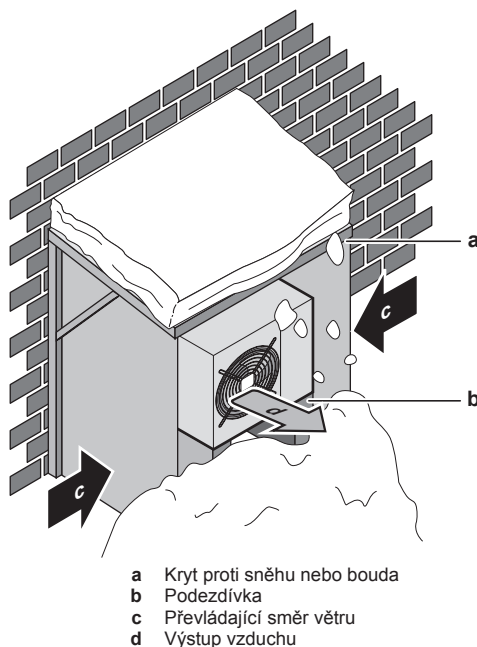

- a Kryt proti sněhu nebo bouda
- b Podezdívka
- c Převládající směr větru
- d Výstup vzduchu

- V každém případě ponechte alespoň 300 mm volného prostoru pod jednotkou. Kromě toho zajistěte, by byla jednotka umístěna alespoň 100 mm nad maximální předpokládanou úrovní sněhu. Podrobnější informace viz ["7.3 Montáž venkovní jednotky" na stránce 30](#).

V oblastech se silným sněžením je velmi důležité zvolit takové místo instalace, kde sníh nijak NEOVLIVNÍ provoz jednotky. Je-li možné, že sníh bude padat ze strany, zajistěte, aby vinutí tepelného výměníku NEBYLO sněhem nijak ovlivněno. V případě potřeby postavte sněhovou zástěnu nebo přístřešek a stojan.

6.2.3 Požadavky na místo instalace pro vnitřní jednotku




INFORMACE

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v kapitole "Všeobecná bezpečnostní opatření".

- Mějte na paměti následující pokyny pro rozměry:

Maximální délka chladivového potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou	30 m
Minimální délka chladivového potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou	3 m
Maximální výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou	20 m

- Mějte na paměti následující instalační pokyny:

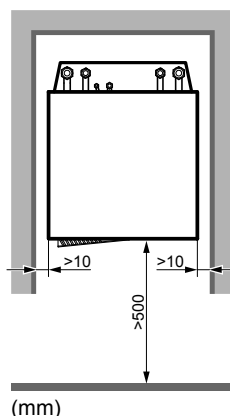

Jednotku NEINSTALUJTE na místa s následujícími vlastnostmi:

- Místa s možným výskytem mlhy, sprejů nebo par minerálních olejů v atmosféře. Plastové díly by se mohly poškodit a vypadnout nebo způsobit únik vody.
- Blízko ložnice a podobných místností, aby hluk provozu jednotky nezpůsobil žádné potíže.
- Základy musí být dostatečně pevné, aby udržely hmotnost jednotky. Vezměte v úvahu hmotnost jednotky i s plnou nádrží na teplou užitkovou vodu. Zajistěte, aby v případě úniku nemohla voda způsobit žádné škody v místě instalace a okolí.
- Na místech s vysokou vlhkostí (max. RH=85%), například koupelna.
- Na místech, kde je možný výskyt mrazu. Teplota v okolí vnitřní jednotky musí být >5°C.
- Vnitřní jednotka je navržena pouze pro vnitřní instalaci a pro teploty okolí v rozmezí 5–35°C.

6.3 Příprava chladivového potrubí

6.3.1 Požadavky na chladivové potrubí



INFORMACE

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v kapitole "Všeobecná bezpečnostní opatření".

- **Materiál potrubí:** Bezešvé měděné potrubí odkysličené kyselinou fosforečnou.
- **Průměr potrubí:**

Kapalinové potrubí	Ø6,4 mm (1/4")
Plynové potrubí	Ø15,9 mm (5/8")

- **Stupeň tvrdosti/pnutí potrubí a tloušťka:**

Vnější průměr (Ø)	Stupeň pnutí	Tloušťka (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Žíhaný (O)	≥0,8 mm	
15,9 mm (5/8")	Žíhaný (O)	≥1,0 mm	

(a) V závislosti na platných předpisech a maximálním provozním tlaku jednotky (viz "PS High" na typovém štítku jednotky), může být nutné použít větší tloušťku potrubí.

6.3.2 Izolace chladivového potrubí

- Jako izolační materiál použijte polyetylenovou pěnu:
 - s intenzitou přestupu tepla 0,041 až 0,052 W/mK (0,035 až 0,045 kcal/mh°C)
 - s tepelným odporem minimálně 120 °C
- Tloušťka izolace

Vnější průměr potrubí (Ø _p)	Vnitřní průměr potrubí (Ø _i)	Tloušťka izolace (t)
6,4 mm (1/4")	8–10 mm	10 mm
15,9 mm (5/8")	16–20 mm	13 mm



Přesahuje-li teplota 30°C a relativní vlhkost je vyšší než 80%, tloušťka izolačního materiálu by měla být nejméně 20 mm, aby se předešlo možnosti kondenzace par na povrchu izolace.

6.4 Příprava vodního potrubí

6.4.1 Požadavky na vodní okruh



INFORMACE

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v kapitole "Všeobecná bezpečnostní opatření".

- **Připojení potrubí – Legislativa.** Veškeré potrubní přípojky musejí být realizovány v souladu s příslušnými zákony a pokyny uvedenými v kapitole "Instalace" a se zohledněním vstupu a výstupu vody.
- **Připojení potrubí – Síla.** Při připojování potrubí NEPOUŽÍVEJTE přílišnou sílu. Deformace potrubí může způsobit nesprávné fungování jednotky.
- **Připojení potrubí – Nástroje.** K manipulaci s mosazí, což je měkký materiál, používejte pouze vhodné nástroje. V opačném případě by došlo k poškození potrubí.
- **Připojení potrubí – Vzduch, vlhkost, prach.** Vniknutí vzduchu, vlhkosti nebo prachu do okruhu může způsobit problémy. Aby se tomu zabránilo:
 - Používejte pouze čisté potrubí.
 - Při odstraňování otřepů držte trubku ústím směrem dolů.
 - Při protahování potrubí stěnami zakryjte ústí trubky tak, aby do potrubí nemohl vniknout prach nebo nečistoty.
 - Použijte jemné těsnivo na závity k utěsnění přípojek.
- **Uzavřený okruh.** Používejte vnitřní jednotku POUZE v uzavřeném vodním systému. Použití systému v otevřeném vodním systému vede k nadměrné korozi.
- **Glykol.** Z bezpečnostních důvodů NENÍ dovoleno přidávat do vodního okruhu žádný druh glykolu.
- **Délka potrubí.** Doporučuje se vyhnout se dlouhým trasám potrubí mezi nádrží teplé užitkové vody a koncovým bodem teplé vody (sprchou, vanou,...) a vyhnout se slepým koncům.
- **Průměr potrubí.** Vyberte průměr potrubí vyberte v návaznosti na požadovaný průtok vody a dostupný externí statický tlak čerpadla. Křivky externího statického tlaku vnitřní jednotky, viz "14 Technické údaje" na stránce 85.
- **Průtok vody.** Minimální požadovaný průtok vody pro provoz vnitřní jednotky je uveden v následující tabulce. Tento průtok musí být zajištěn za všech okolností. Pokud je průtok nižší, vnitřní jednotka přeruší provoz a zobrazí chybu 7H.


Minimální požadovaný průtok během odmrazování/provozu záložního ohřívače	
Modely 04+08	12 l/min
Modely 11+16	15 l/min

- **Místně dodávané součásti – voda.** Používejte pouze materiály, které jsou kompatibilní s vodou v systému a materiály použitými u vnitřní jednotky.
- **Místně dodávané součásti – tlak a teplota vody.** Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v místním v potrubí schopny odolávat tlaku a teplotě vody.
- **Tlak vody.** Maximální tlak vody je 4 bary. Zajistěte na vodním okruhu adekvátní bezpečnostní prvky, aby se zajistilo, že NEBUDE překročen maximální tlak.
- **Teplota vody.** Veškeré instalované potrubí a příslušenství (ventily, přípojky...) MUSÍ vydržet následující teploty:



INFORMACE


Následující obrázek je uveden jako příklad a NEMUSÍ odpovídat rozvržení vašeho systému.

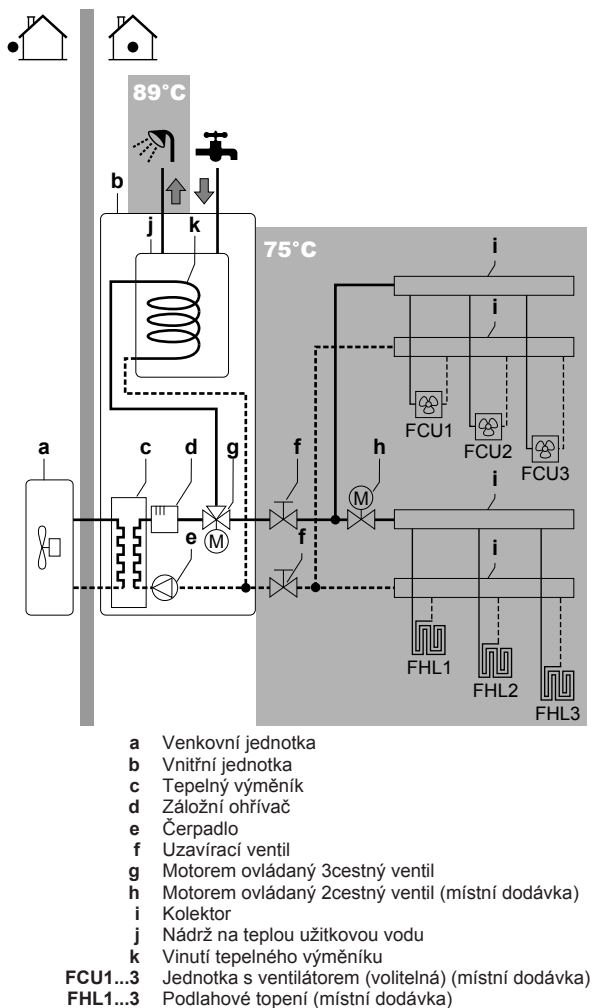

- **Vypouštění – Nízké body.** V nejnižších místech systému musejí být instalovány vypouštěcí kohouty, aby bylo možné vodní okruh zcela vypustit.
- **Vypouštění – Přetlakový pojistný ventil.** Zajistěte vhodný odtok pro přetlakový pojistný ventil, aby se zabránilo odkapávání vody z jednotky. Viz "7.8.5 Připojení přetlakového pojistného ventilu k odpadu" na stránce 39.
- **Odvzdušňovací ventily.** Ve všech nejvyšších bodech systému umístěte odvzdušňovací ventily, které musí být dobře přístupné pro účely obsluhy. Ve vnitřní jednotce je instalováno automatické odvzdušnění. Zkontrolujte, zda tento odvzdušňovací ventil NENÍ příliš dotažen, aby byla zajištěna správná funkce automatického vypouštění vzduchu z vodního okruhu.
- **Pozinkované díly.** Ve vodním okruhu nikdy nepoužívejte pozinkované díly. Vzhledem k tomu, že vnitřní vodní okruh jednotky používá měděné potrubí, může docházet k nadměrné korozi.
- **Potrubí z jiného kovu než mosazi.** Pokud je použito nemosazné kovové potrubí, zajistěte patřičnou izolaci mosazných a nemosazných částí, aby se vzájemně NEDOTÝKALY. Zabrání se tak galvanické korozi.
- **Ventil – oddělení okruhů.** Pokud ve vodním okruhu používáte 3cestný ventil, ujistěte se, že jsou okruhy teplé užitkové vody a podlahového topení je naprosto odděleny.
- **Ventil – Prodleva přepínání.** Pokud se ve vodním okruhu používá 2cestný nebo 3cestný ventil, maximální prodleva přepínání tohoto ventilu musí být kratší než 60 sekund.
- **Filtr.** Důrazně se doporučuje nainstalovat dodatečný filtr na vodní okruh topení. Zvláště k odstranění kovových částic ze znečištěného potrubí pro topení se doporučuje použít magnetický

nebo cyklónový filtr, který dokáže odstranit malé částice. Malé částice mohou poškodit jednotku a NEBUDOU odstraněny standardním filtrem na systému tepelného čerpadla.

- **Nádrž teplé užitkové vody – Objem.** K zamezení stagnace vody je důležité, aby zásobní objem nádrže teplé užitkové vody odpovídal denní spotřebě teplé užitkové vody.
- **Nádrž teplé užitkové vody – Po instalaci.** Okamžitě po instalaci musí být nádrž teplé užitkové vody propláchnuta čerstvou vodou. Tento postup musí být opakován minimálně jednou za den v prvních 5 následujících dnech po instalaci.
- **Nádrž teplé užitkové vody – Nečinnost.** V případech, kdy během delších období není žádná spotřeba teplé vody, MUSÍ být zařízení před opětovným používáním propláchnuto čerstvou vodou.
- **Nádrž teplé užitkové vody – Dezinfekce.** Dezinfekční funkce nádrže na teplou užitkovou vodu viz "8.3.2 Ovládání teplé užitkové vody: pokročilé" na stránce 61.
- **Termostatické směšovací ventily.** V souladu s platnými předpisy možná bude nutné provést instalaci termostatických směšovacích ventilů.
- **Hygienická opatření.** Instalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy a může vyžadovat dodatečná hygienická opatření.
- **Oběhové čerpadlo.** Pokud je to vyžadováno platnými předpisy, připojte oběhové čerpadlo mezi koncový bod teplé vody a oběhovou přípojku na nádrž teplé užitkové vody.

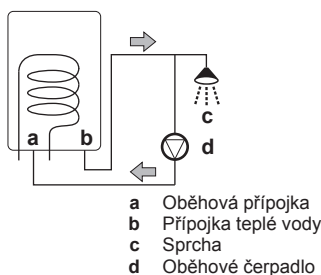

6.4.2 Vzorec k výpočtu předtlakování expanzní nádoby

Předtlak (P_g) tlakové nádoby závisí na výškovém rozdílu instalace (H):

$$P_g = 0,3 + (H/10) \text{ (bar)}$$

6.4.3 Kontrola objemu a průtoku vody

Vnitřní jednotka je vybavena expanzní nádobou o objemu 10 litrů s továrně nastaveným předběžným tlakem 1 bar.

Aby jednotka pracovala správně:

- Musíte zkontrolovat minimální a maximální objem vody.
- Možná bude zapotřebí upravit nastavení předběžného tlaku v expanzní nádobě.

Minimální objem vody

Zkontrolujte, zda minimální objem vody v instalaci (BEZ zahrnutí vnitřního objemu vody ve vnitřní jednotce), je alespoň 10 l.




INFORMACE

V kritických procesech nebo v prostorách s vysokou tepelnou zátěží může být zapotřebí většího množství vody.



POZNÁMKA


Je-li cirkulace v jednotlivých smyčkách na vyhřívání prostorů řízena dálkově ovládanými ventily, je důležité tento minimální objem vody dodržet i v případě uzavření všech ventilů.

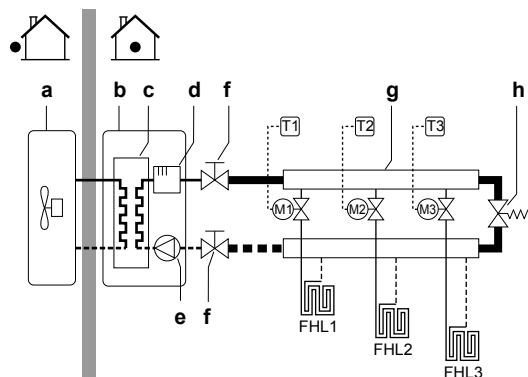

- a Venkovní jednotka
 b Vnitřní jednotka
 c Tepelný výměník
 d Záložní ohřívač
 e Čerpadlo
 f Uzavírací ventil
 g Kolektor (místní dodávka)
 h Obtokový ventil (místní dodávka)
 FHL1...3 Podlahové topení (místní dodávka)
 T1...3 Individuální pokojový termostat (volitelný)
 M1...3 Individuální motorem řízený ventil pro ovládání okruhu
 FHL1...3 (místní dodávka)

Maximální objem vody

Ke stanovení maximálního objemu vody pro vypočítaný předběžný tlak použijte následující graf.

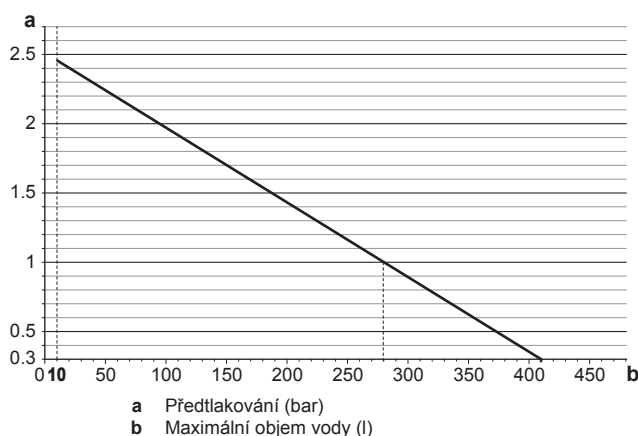

Příklad: Maximální objem vody a předtlak v expanzní nádobě

Výškový rozdíl instalace ^(a)	Objem vody	
	≤280 l	>280 l
≤7 m	Není třeba žádná změna předběžného tlaku.	Provedte následující: • Snižte předběžný tlak. • Zkontrolujte, zda objem vody NEPŘEKROČIL maximální povolený objem vody.
>7 m	Provedte následující: • Zvyšte předběžný tlak. • Zkontrolujte, zda objem vody NEPŘEKROČIL maximální povolený objem vody.	Expanzní nádoba vnitřní jednotky je pro danou instalaci příliš malá. V takovém případě se doporučuje nainstalovat samostatnou nádobu mimo jednotku.

(a) Výškový rozdíl instalace (m) mezi nejvyšším bodem vodního okruhu a vnitřní jednotkou. Pokud je vnitřní jednotka instalována v nejvyšším bodě systému, považuje se výškový rozdíl za nulový (0 m).

Minimální průtok

Zkontrolujte, zda je v instalaci za všech podmínek zaručen minimální průtok (vyžadovaný během odmrazování/provozu záložního ohřívače).



POZNÁMKA

Je-li cirkulace ve všech nebo jednotlivých okruzích prostorového vytápění řízena dálkově ovládanými ventily, je důležité minimální průtok dodržet i v případě uzavření všech ventilů. V případě že minimálního průtoku nelze dosáhnout, bude vytvořena chyba průtoku 7H (bez vytápění/provozu).

Minimální požadovaný průtok během odmrazování/provozu záložního ohřívače

Modely 04+08	12 l/min
Modely 11+16	15 l/min

Viz doporučené postupy popsané v části "9.4 Kontrolní seznam během uvedení do provozu" na stránce 74.

6.4.4 Změna předběžného tlaku expanzní nádoby




POZNÁMKA

Změny předběžného tlaku expanzní nádoby může provádět pouze kvalifikovaný technik.

Pokud je nutná změna výchozího předtlaku expanzní nádoby (1 bar), vezměte v úvahu následující pokyny:

- K nastavení předběžného tlaku expanzní nádoby používejte jen suchý dusík.
- Nesprávné nastavení předběžného tlaku expanzní nádoby způsobí poruchu systému.

Změna předtlaku expanzní nádoby smí být prováděna uvolněním nebo zvýšením tlaku dusíku pomocí Schraderova ventilu.

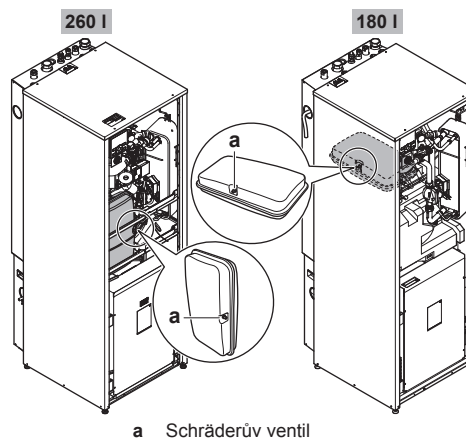

6.4.5 Kontrola objemu vody: Příklady

Příklad 1

Vnitřní jednotka je instalována 5 m pod nejvyšším bodem vodního okruhu. Celkový objem vody ve vodním okruhu je 100 l.

Žádné kroky nebo změny nejsou nutné.

Příklad 2

Vnitřní jednotka je instalována v nejvyšším bodě vodního okruhu. Celkový objem vody ve vodním okruhu je 350 l.

Kroky:

- Protože je celkový objem vody (350 l) vyšší, než je výchozí objem vody (280 l), musí být předběžný tlak snížen.

6 Příprava

- Požadovaný předběžný tlak je následující:
 $P_g = (0,3 + (H/10)) \text{ bar} = (0,3 + (0/10)) \text{ bar} = 0,3 \text{ bar}$.
- Odpovídající maximální objem vody při tlaku 0,3 bar je 410 l. (Viz graf v kapitole výše).
- Protože 350 l je menší objem než 410 l, je expanzní nádoba vhodná pro instalaci.

6.5 Příprava elektrické instalace

6.5.1 Informace o přípravě elektrické instalace



INFORMACE

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v kapitole "Všeobecná bezpečnostní opatření".



VÝSTRAHA

- Pokud v napájení chybí nebo je špatně zapojená nulová fáze, může dojít k poškození zařízení.
- Zajistěte náležité uzemnění. NEUZEMŇUJTE jednotku k potrubí užitkové vody, pohlcovači vlnových rázů ani k uzemnění telefonní linky. Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nainstalujte požadované pojistky nebo samočinné jističe.
- Zajistěte elektrické rozvody kabelovými páskami tak, aby se NEDOTÝKALY ostrých hran nebo potrubí, zvláště na vysokotlaké straně.
- NEPOUŽÍVEJTE zapáskované vodiče, lankové vodiče, prodlužovací šňůry ani přípojkы z hvězdicového systému. Mohou způsobit přehřívání a úraz elektrickým proudem nebo požár.
- NEINSTALUJTE kompenzační kondenzátor, který způsobuje posun fáze, protože tato jednotka je vybavena měničem. Kondenzátor, který způsobuje posun fáze. Sníží výkon a může způsobit nehody.



VÝSTRAHA

- Veškeré elektrické přípojkы musí zajistit autorizovaný elektrikář a musí být v souladu s platnou legislativou.
- Elektrické přípojkы připojte napevno.
- Všechny součásti použité při instalaci a veškeré elektrické instalace musí splňovat platné předpisy.



VÝSTRAHA

Záložní ohříváč musí mít samostatné napájení.



VÝSTRAHA

Pro přívod napájení VŽDY používejte kabely s více jádry.

6.5.2 Informace o zdroji elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh

Distribuční energetické společnosti po celém světě usilují o poskytování spolehlivých služeb za konkurenční ceny a často jsou oprávněny účtovat svým klientům zvýhodněné sazby. Například tarify za dobu využití, sezónní tarify, Wärmepumpentarif v Německu a Rakousku...

Toto zařízení umožňuje připojení k takovýmto systémům dodávky elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh.

Poradte se s vaším dodavatelem elektrické energie o tom, zda je vhodné toto zařízení připojovat k některému systému na dodávku elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh, je-li takovýto systém v uvažovaném místě instalace dispozici.

Je-li toto zařízení připojeno k zdroji s upřednostňovanou sazbou za kWh, dodavatel elektrické energie má následující oprávnění:

- přerušovat dodávku elektrické energie do zařízení na určitou dobu;
- požadovat, aby zařízení v určitých časových obdobích odebíralo jen omezené množství elektrické energie.

Vnitřní jednotka je navržena tak, aby byla vstupním signálem uvedena do režimu nuceného vypnutí. Během této doby je kompresor venkovní jednotky mimo provoz.

Ať je napájení přerušováno, či nikoliv, zapojení jednotky se liší.

6.5.3 Přehled elektrických přípojek kromě vnějších ovladačů

Běžné napájení	Zdroj el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh	
	Napájení NENÍ přerušováno	Napájení je přerušováno
	Během aktivace upřednostňované sazby za kWh napájení NENÍ přerušeno. Venkovní jednotka je vypnuta ovladačem. Poznámka: Dodavatel elektrické energie musí vždy povolit spotřebu vnitřní jednotky.	Během aktivace upřednostňované sazby za kWh je napájení dodavatelem elektrické energie přerušeno okamžitě nebo po určité době. V takovém případě musí být vnitřní jednotka napájena ze samostatného běžného zdroje napájení.

- a Běžné napájení
- b Zdroj el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh
- 1 Napájení venkovní jednotky
- 2 Napájecí a propojovací kabel k vnitřní jednotce
- 3 Napájení záložního ohříváče
- 4 Přívod elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh (beznapěťový kontakt)
- 5 Napájení za běžnou sazbou za kWh (pro napájení karty vnitřní jednotky v případě přerušování napájení za upřednostňovanou sazbou za kWh)


6.5.4 Přehled elektrických přípojek pro vnější a vnitřní ovladače

Na následujícím obrázku je znázorněno požadované elektrické zapojení.



INFORMACE

Následující obrázek je uveden jako příklad a NEMUSÍ odpovídat rozvržení vašeho systému.

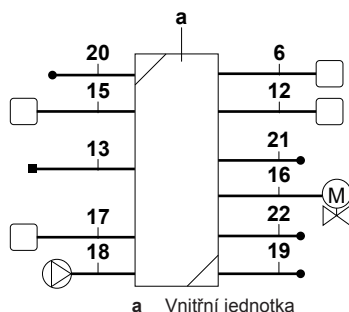

Položka	Popis	Vodiče	Maximální provozní proud
Napájení venkovní a vnitřní jednotky			
1	Napájení venkovní jednotky	2+GND nebo 3+GND	(a)
2	Napájecí a propojovací kabel k vnitřní jednotce	3	(c)
3	Napájení záložního ohříváče	Viz níže uvedenou tabulku.	—
4	Přívod elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh (beznapěťový kontakt)	2	(d)
5	Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou	2	6,3 A
Uživatelské rozhraní			
6	Uživatelské rozhraní	2	(e)
Volitelné vybavení			
11	Napájení ohříváče spodní desky	2	(b)
12	Pokojevý termostat	3 nebo 4	100 mA ^(b)
13	Snímač venkovní teploty okolí	2	(b)
15	Konvektor tepelného čerpadla	4	100 mA ^(b)
Součásti místní dodávky			
16	Uzavírací ventil	2	100 mA ^(b)
17	Elektroměr	2 (na metr)	(b)
18	Čerpadlo teplé užitkové vody	2	(b)
19	Výstup alarmu	2	(b)
20	Přepínání na ovládání externího zdroje tepla	2	(b)
21	Ovládání prostorového chlazení/topení	2	(b)
22	Digitální vstupy spotřeby energie	2 (na vstupní signál)	(b)

(a) Viz typový štítek na venkovní jednotce.

(b) Minimální průřez kabelu 0,75 mm².(c) Průřez kabelu 2,5 mm².(d) Průřez kabelu 0,75 mm² až 1,25 mm²; maximální délka: 50 m. Beznapěťový kontakt zajistí minimální použitelnou zátěž 15 V DC, 10 mA.(e) Průřez kabelu 0,75 mm² až 1,25 mm²; maximální délka: 500 m. Přípustné pro připojení jednoho uživatelského rozhraní i dvou uživatelských rozhraní.**POZNÁMKA**

Další technické specifikace o různých připojkách jsou uvedeny uvnitř vnitřní jednotky.

Typ záložního ohříváče	Napájení	Potřebný počet vodičů
*3V	1× 230 V	2+GND
*9W	1× 230 V	2+GND + 2 přemostění
	3× 230 V	3+GND + 1 přemostění
	3× 400 V	4+GND

7 Instalace

7.1 Přehled: Instalace

Tato kapitola popisuje, co musíte udělat a znát pro instalaci systému.

Typický průběh prací

Instalace se typicky skládá z následujících kroků:

- 1 Montáž venkovní jednotky.
- 2 Montáž vnitřní jednotky.
- 3 Připojení potrubí chladiwa.
- 4 Kontrola potrubí chladiwa.
- 5 Plnění chladiwa.
- 6 Připojení potrubí vody.
- 7 Připojení elektrické kabeláže.
- 8 Dokončení venkovní instalace.
- 9 Dokončení vnitřní instalace.

**INFORMACE**

V závislosti na jednotkách a podmínkách instalace může být nutné připojit elektrickou kabeláž před naplněním chladiwa.

7.2 Přístup k vnitřním částem jednotek

7.2.1 Informace o přístupu k vnitřnímu prostoru jednotek

V určitých okamžicích je nutné zajistit přístup k vnitřním částem jednotky. **Příklad:**


- Připojování potrubí chladiwa
- Při připojování elektrického vedení
- Při údržbě nebo servisu jednotky

**NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

NIKDY NENECHÁVEJTE během instalace nebo údržby jednotku bez dozoru, je-li servisní kryt demontovaný.

7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky

**NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM****NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ**

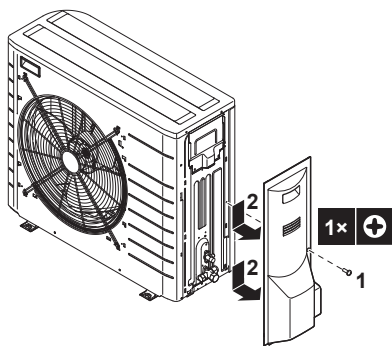

7.2.3 Otevření vnitřní jednotky

- 1 Uvolněte a vyšroubujte šrouby v dolní části jednotky.
- 2 Stiskněte tlačítko na spodní straně přední desky.



VÝSTRAHA: Ostré okraje

Umístěte přední desku na horní část namísto dolní části. Dávejte pozor na prsty. Ve spodní části přední desky jsou ostré okraje.


- 3 Posuňte přední panel jednotky dolů a odstraňte jej.




UPOZORNĚNÍ

Přední panel je těžký. Dejte pozor, abyste si při otevírání nebo zavírání jednotky NEPŘISKŘÍPLI prsty.

- 4 Uvolněte a odstraňte 4 šrouby, které upevňují horní panel.
- 5 Z jednotky odstraňte horní panel.

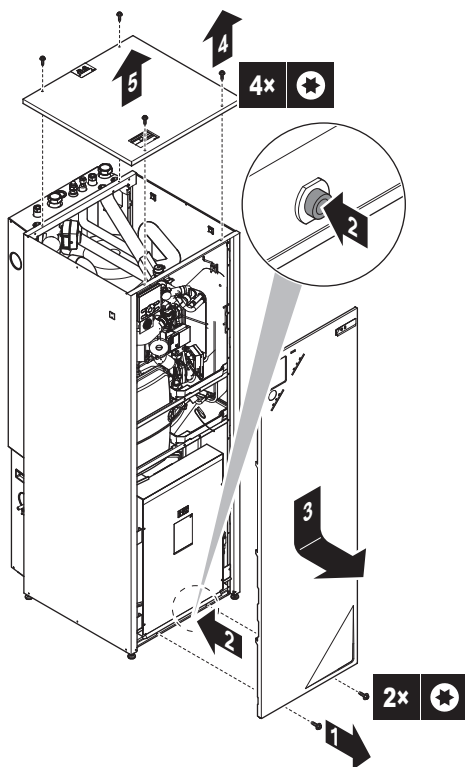

7.2.4 Otevření krytu rozváděcí skříňky vnitřní jednotky

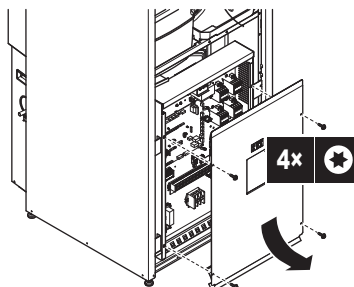

7.3 Montáž venkovní jednotky

7.3.1 O montáži venkovní jednotky

Když

Musíte namontovat venkovní a vnitřní jednotku předtím, než připojíte potrubí chladiva a vody.

Typický průběh prací

Montáž venkovní jednotky se typicky skládá z následujících kroků:

- 1 Zhotovení instalační konstrukce.
- 2 Instalace venkovní jednotky.
- 3 Zajištění drenáže.
- 4 Zabránění převržené venkovní jednotky.
- 5 Ochrana jednotky před sněhem a větrem nainstalováním sněhového krytu a deflektorových desek. Viz také "Příprava místa instalace" v "6 Příprava" na stránce 23.

7.3.2 Bezpečnostní opatření při montáži venkovní jednotky



INFORMACE

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- Všeobecná bezpečnostní upozornění
- Příprava

7.3.3 Příprava instalační konstrukce

Zkontrolujte pevnost a vyrovnanost podlahy pro instalaci, aby jednotka nezpůsobovala při provozu vibrace nebo hluk.

Jednotku bezpečně upevněte pomocí základových šroubů v souladu s výkresem základů.

Jestliže má být jednotka namontována přímo na podlahu, připravte si 4 sady kotvicích šroubů M8 nebo M10, matic a podložek (místní dodávka) následovně:



INFORMACE


Maximální výška horní vyčnívající části šroubů je 15 mm.




POZNÁMKA

Upevněte venkovní jednotku k základovým šroubům pomocí matic s pryžovými podložkami (a). Jestliže je nátěr v místě upevnění stržen, matice snadno zkorodují.





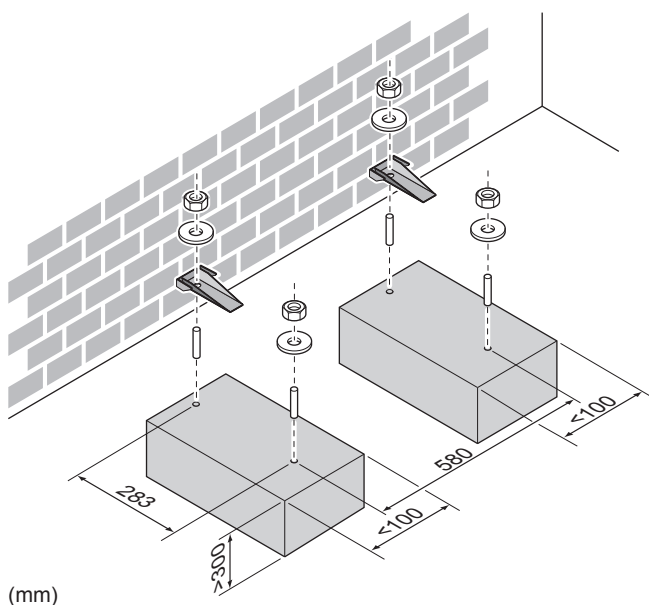

V každém případě ponechte alespoň 300 mm volného prostoru pod jednotkou. Kromě toho zajistěte, by byla jednotka umístěna alespoň 100 mm nad maximální předpokládanou úroveň sněhu. V takovém případě se doporučuje postavit podezdívku a na ni umístit volitelnou soupravu EKFT008CA.

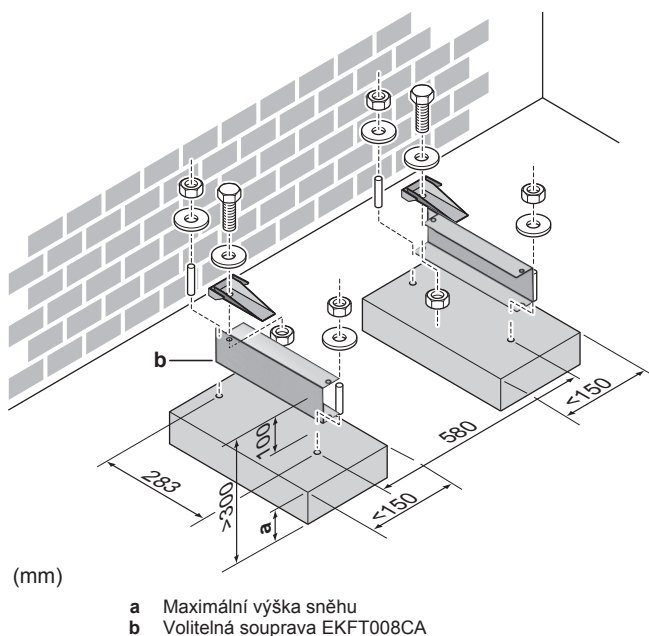

Pokud je jednotka namontována na držácích na stěnu, doporučuje se použít volitelnou soupravu EKFT008CA a namontovat jednotku následujícím způsobem:

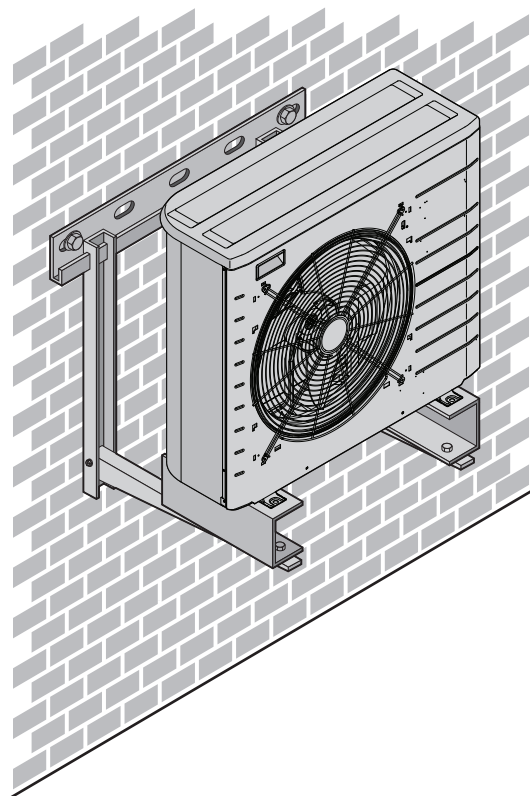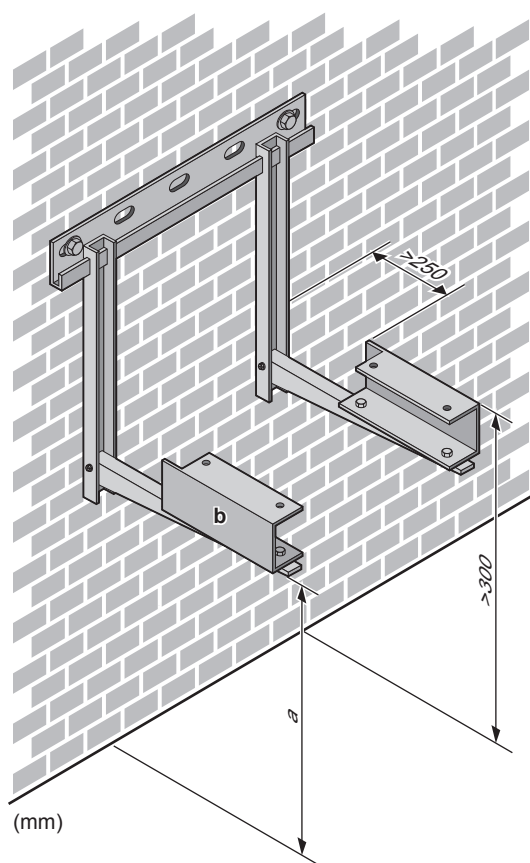

7.3.4 Instalace venkovní jednotky




UPOZORNĚNÍ

NEODSTRAŇUJTE ochranné kartony, dokud není jednotka správně namontována.

7 Instalace


- 1 Zdvihněte venkovní jednotku, dle popisu v kapitole "3.2.2 Odstranění příslušenství z venkovní jednotky" na stránce 7.
- 2 Venkovní jednotku nainstalujte následovně:

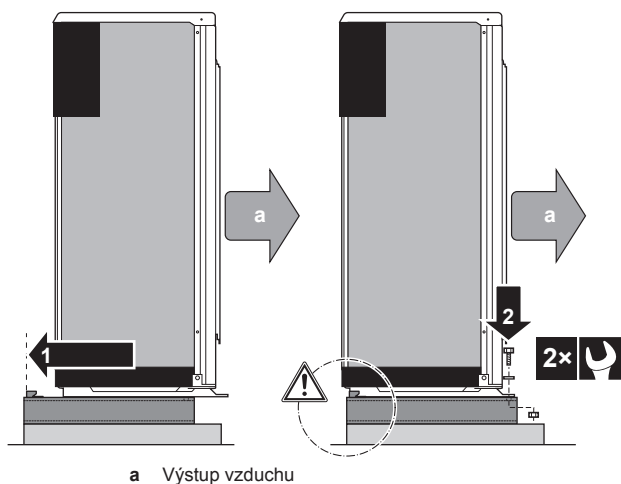

POZNÁMKA

Podezdívka MUSÍ být vyrovnána se zadní stranou nosníku ve tvaru U.

- 3 Odstraňte ochranný karton a návod.

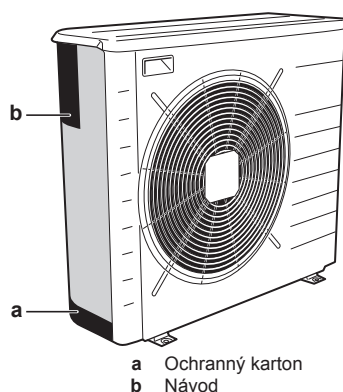

7.3.5 Zajištění drenáže



- Vyhněte se instalaci do míst, kde může z jednotky unikat voda v důsledku ucpané vypouštěcí vany, mohlo by dojít k poškození okolí.
- Ujistěte se, že kondenzační voda může být správně odváděna.
- Nainstalujte jednotku na základnu, díky níž se zajistí řádný odvod kondenzátu a tím zamezí tvoření ledu.
- Kolem základů připravte kanálek pro odvod vody, který bude odvádět odpadní vodu z okolí jednotky.
- Zabraňte, aby odpadní voda při mrazech vytékala na chodník/cestu pro pěší a způsobila její kluzkost.
- Pokud instalujete jednotku na rám, namontujte prosím ochranný plech proti vodě 150 mm od spodní strany jednotky, aby se zabránilo proniknutí vody do jednotky a kapání odpadní vody (viz následující obrázek).



POZNÁMKA

Pokud jsou odtokové otvory venkovní jednotky zablokovány, zvedněte venkovní jednotku tak, aby pod ní zůstal volný prostor nejméně 300 mm.


Pro zachycení odpadní vody je možné použít soupravu doplňkové vany na kondenzát (EKDP008CA). Vana na kondenzát se skládá z následujících částí:

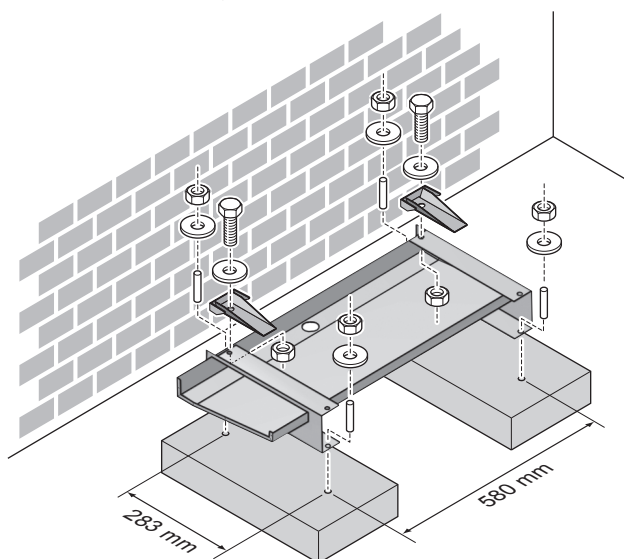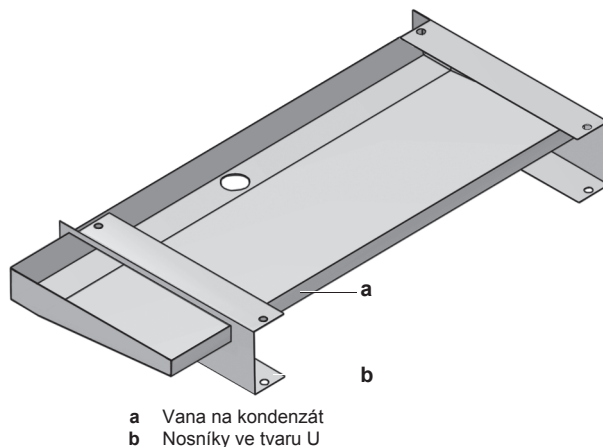

7.3.6 Jak zabránit převrácení venkovní jednotky

V případě, že je jednotka nainstalována na místech, kde by silný vítr mohl jednotku převrátit, proveďte následující opatření:

- 1 Připravte si 2 kabely, jak je uvedeno na následujícím obrázku (běžná dodávka).
- 2 Umístěte 2 kabely na venkovní jednotku.
- 3 Vložte pryžovou podložku mezi kabely a venkovní jednotku, abyste zabránili poškrábání laku kabely (běžná dodávka).
- 4 Upevněte konce kabelů. Dotáhněte tyto konce.

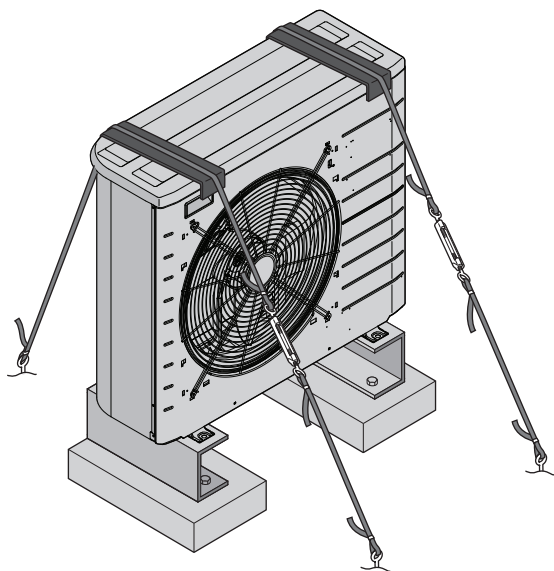

7.4 Montáž vnitřní jednotky

7.4.1 Informace o montáži vnitřní jednotky

Když

Musíte namontovat venkovní a vnitřní jednotku předtím, než připojíte potrubí chladiva a vody.

Typický průběh prací

Montáž jednotky se typicky skládá z následujících kroků:

- 1 Instalace vnitřní jednotky.

7.4.2 Bezpečnostní opatření při montáži vnitřní jednotky




INFORMACE

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- Všeobecná bezpečnostní upozornění
- Příprava


7.4.3 Instalace vnitřní jednotky

- 1 Zvedněte vnitřní jednotku z palety a umístěte ji na podlahu.

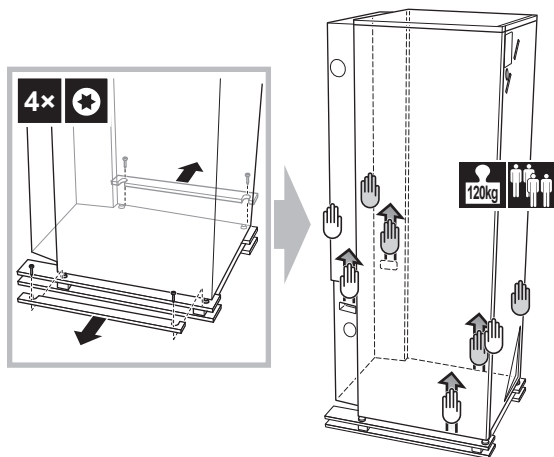




- 2 Posuňte vnitřní jednotku do požadované polohy.

- 3 Upravte výšku vyrovnávacích nožek k vyrovnání nerovnosti podlahy. Maximální povolená odchylka je 1° .

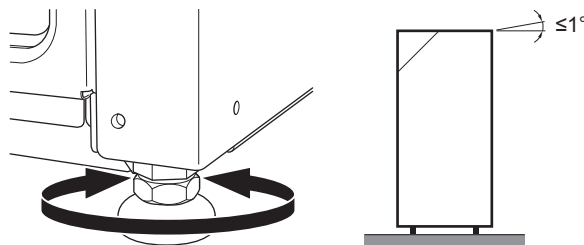

POZNÁMKA

NENAKLÁNĚJTE jednotku dozadu:



7.5 Připojení potrubí chladiva

7.5.1 O připojení potrubí chladiva

Před připojením potrubí chladiva

Zkontrolujte, zda je namontovaná venkovní a vnitřní jednotka.

Typický průběh prací

Připojení potrubí chladiva zahrnuje:

- Připojení potrubí chladiva k venkovní jednotce
- Připojení potrubí chladiva k vnitřní jednotce
- Izolování potrubí chladiva
- Mějte na paměti následující pokyny:
 - Ohýbání potrubí
 - Převlečné rozšíření konce potrubí
 - Pájení
 - Použití uzavíracích ventilů

7.5.2 Bezpečnostní upozornění pro připojování potrubí chladiva



INFORMACE

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- Všeobecná bezpečnostní upozornění
- Příprava



NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ

7 Instalace



UPOZORNĚNÍ


- Na součásti s převlečným rozšířením **NEPOUŽÍVEJTE** minerální olej.
- NEPOUŽÍVEJTE** potrubí z předchozích instalací.
- Aby mohla být zaručena předpokládaná životnost, **NIKDY** do této jednotky používající chladivo R410A neinstalujte sušičku. Vysoušecí materiál by se mohl rozpouštět a zničit systém.



POZNÁMKA

U potrubí chladiva vezměte v úvahu následující bezpečnostní opatření:

- Zabraňte, aby se do chladivové smyčky dostalo cokoliv jiného kromě navrženého chladiva (např. vzduch).
- Při doplňování chladiva používejte pouze R410A.
- Používejte pouze instalační nástroje (souprava redukčních ventilů s manometry, apod.), které jsou používány výhradně pro instalace s chladivem R410A, aby odolávaly tlaku a zabránilo se vniknutí cizích materiálů (např. minerálních olejů a vlhkosti) do systému.
- Potrubí musí být nainstalováno tak, aby příruba **NEBYLA** vystavena mechanickému namáhání.
- Chraňte potrubí dle popisu v následující tabulce, aby se zabránilo vniknutí nečistot, kapalin nebo prachu do potrubí.
- Při protahování měděných trubek přes stěny je nutná opatrnost (viz obrázek níže).

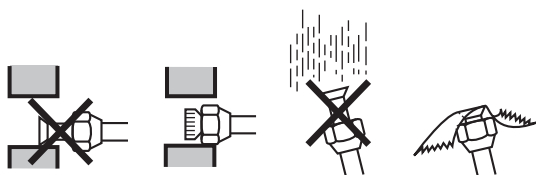

Jednotka	Instalační období	Způsob ochrany
Venkovní jednotka	> 1 měsíc	Zaškrcení trubky
	< 1 měsíc	Zaškrcení nebo zapáskování trubky
Vnitřní jednotka	Bez ohledu na období	Zapáskování trubky




INFORMACE

NEOTEVÍREJTE uzavírací ventil chladiva, dokud není zkontrolováno potrubí chladiva. Pokud potřebujete doplnit chladivo, doporučuje se otevřít uzavírací ventil chladiva po doplnění.


7.5.3 Pokyny pro připojování potrubí chladiva

Pro připojování trubek vezměte v úvahu následující pokyny:

- Během připojování převlečné matice naneste na vnitřní povrch rozválnovaného konce olej nebo esterový olej. Před závěrečným dotažením na těsně dotáhněte 3 nebo 4 otáčky rukou.



- Pro povolování převlečné matice používejte vždy dva klíče společně.
- Používejte k dotažení převlečné matice společně klíč na matice a momentový klíč. Zabráníte tím popraskání matice a netěsnostem.



- a Momentový klíč
- b Klíč
- c Spojení potrubí
- d Převlečná matice

Rozměr potrubí (mm)	Dotahovací moment (N·m)	Rozměry rozválnovanéh o hrdla (A) (mm)	Tvar rozválnovanéh o hrdla (mm)
Ø6,4	15~17	8,7~9,1	
Ø15,9	63~75	19,3~19,7	

7.5.4 Pokyny pro ohýbání potrubí

Pro ohýbání používejte ohýbačku trubek. Veškeré ohyby potrubí musí být co nejjemnější (poloměr ohybu musí být 30–40 mm nebo větší).


7.5.5 Rozšiřování konců trubek



UPOZORNĚNÍ


- Nedokonalé propojení převlečnými spoji může způsobit únik plynného chladiva.
- NEPOUŽÍVEJTE** převlečné spoje opakovaně. Používejte nové převlečné spoje, zabráníte tak úniku plynného chladiva.
- Používejte převlečné matice dodané s jednotkou. Použití jiných převlečných matic může způsobit únik chladivého plynu.

- Konec trubice odřízněte.
- Otřepy z řezné plochy odstraňte směrem dolů tak, aby se odštěpky nedostaly do hadice.




- a Řez proveďte přesně v pravém úhlu.
- b Odstraňte otřepy.

- Vyšroubujte převlečnou matici z uzavíracího ventilu a převlečnou matici upevněte na potrubí.
- Vytvořte převlečný spoj. Nasadte přesně do polohy znázorněné na obrázku.



	Nástroj pro rozšiřování konců trubek pro R410A (spojkový typ)	Standardní nástroj pro rozšiřování konců trubek	
		Spojkový typ (Ridgid typ)	Typ s křídlovou maticí (Imperial typ)
A	0~0,5 mm	1,0~1,5 mm	1,5~2,0 mm

- Zkontrolujte správné provedení převlečného spoje.




- a Vnitřní povrch převlečného spoje nesmí obsahovat trhliny.
- b Konec potrubí musí být rovnoměrně rozšířený do kalíšku a dokonale kruhového tvaru.
- c Zkontrolujte usazení převlečné matice.

7.5.6 Pájení konců trubek

Vnitřní i venkovní jednotka mají spojení převlečnými maticemi. Oba konce upevněte bez pájení. Pokud je nutné provádět pájení, musíte vzít v úvahu následující:

- Proplachujte potrubí dusíkem během pájení, protože to brání vzniku zoxidované povrchové vrstvy uvnitř potrubí. Zoxidovaná povrchová vrstva nepříznivě ovlivňuje činnost ventilů a kompresorů v chladicím systému a brání správnému provozu.
- Nastavte tlak dusíku na 20 kPa (tj. právě dostatečný tlak, aby byl tento tlak cítit na kůži).

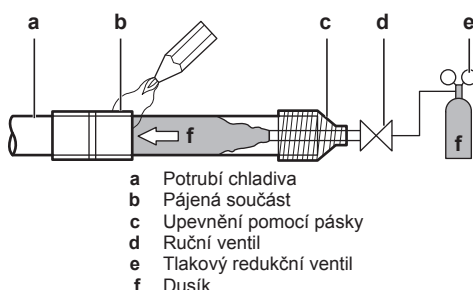


- Při tvrdém pájení spojů potrubí **NEPOUŽÍVEJTE** antioxidační činidla. Jejich zbytky mohou způsobit ucpání trubek a poškození zařízení.
- Při pájení měděných dílů chladicího potrubí **NEPOUŽÍVEJTE** tavidla. Používejte pájecí kov s plnivem ze slitiny fosforové mědi (BCuP), který nevyžaduje tavivo. Tavivo má mimořádně nebezpečný vliv na systémy chladicích potrubí. Použije-li se například tavivo obsahující chlór, způsobí korozi potrubí, nebo pokud tavivo obsahuje fluor, výrazně sníží kvalitu samotného chladiva.

7.5.7 Použití uzavíracího ventilu se servisním vstupem

Manipulace s uzavíracím ventilem


Vezměte v úvahu následující pokyny:

- Uzavírací ventily jsou z výroby uzavřeny.
- Na následujícím obrázku je znázorněna každá součást vyžadující manipulaci s ventilem.




- a Servisní přípojka a kryt servisní přípojky
- b Dřík ventilu
- c Přípojka místního potrubí
- d Kryt dříku

- Během provozu musí být oba uzavírací ventily otevřené.
- Na dřík ventilu **NEPOUŽÍVEJTE** nadměrnou sílu. Mohli byste poškodit těleso ventilu.
- Vždy zajistěte uzavírací ventil klíčem, poté uvolněte nebo utáhněte převlečnou matici momentovým klíčem. **NEUMÍSŤUJTE** klíč na kryt dříku ventilu, protože by mohlo dojít k úniku chladiva.

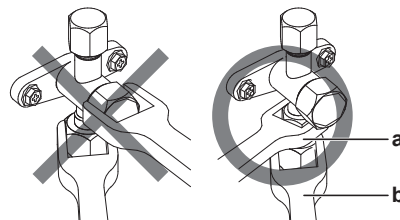

- a Maticový klíč
- b Momentový klíč


- Pokud se předpokládá použití nízkého provozního tlaku (například pro chlazení při nízké teplotě venkovního vzduchu), dostatečně zatěsněte převlečnou matici v uzavíracím ventilu na plynovém potrubí pomocí silikonové těsnicí hmoty, aby se zabránilo zamrznutí.



Silikonová těsnicí hmota (ujistěte, že zde nevznikne žádná mezera).

Otevření/uzavření uzavíracího ventilu.

- 1 Odstraňte kryt ventilu.
- 2 Vložte šestihranný klíč (na kapalinové straně: 4 mm, na plynové straně: 6 mm) do dříku uzavíracího ventilu a otočte dříkem ventilu:

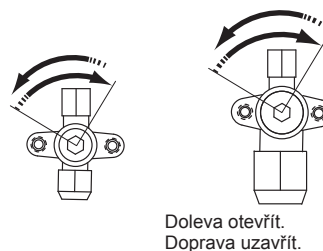


Doleva otevřít.
Doprava uzavřít.

- 3 Pokud již dříkem ventilu nelze dále otočit, ukončete otáčení. Ventil je nyní otevřen/uzavřen.

Manipulace s krytem dříku ventilu

Vezměte v úvahu následující pokyny:

- Kryt dříku ventilu těsní v místě označeném šipkou. **NEPOŠKOĎTE** jej.



- Po manipulaci s uzavíracím ventilem pevně dotáhněte kryt dříku ventilu.
- Utahovací moment naleznete v tabulce dole.
- Po dotažení krytu zkontrolujte, zda chladivo neuniká.

Položka	Utahovací moment (N·m)
Kryt dříku, kapalinová strana	13.5~16.5
Kryt dříku, plynová strana	22.5~27.5
Kryt servisní přípojky	11.5~13.9

Manipulace s krytem servisní přípojky

Vezměte v úvahu následující pokyny:



- Vždy používejte plnicí hadici vybavenou stlačovacím kolíkem ventilu, protože servisní přípojka je ventil typu Schrader.

7 Instalace

- Po manipulaci se servisní přípojkou dobře dotáhněte kryt servisní přípojky. Utažovací moment naleznete v tabulce v kapitole "Manipulace s krytem dířku ventilu" na stránce 35.
- Po utažení krytu servisní přípojky zkontrolujte, zda nedochází k úniku chladiva.

7.5.8 Připojení potrubí chladiva k venkovní jednotce

- Připojte kapalinovou přípojku chladiva z vnitřní jednotky ke kapalinovému uzavíracímu ventilu venkovní jednotky.




- a Kapalinový uzavírací ventil
- b Plynový uzavírací ventil
- c Servisní přípojka

- Připojte plynovou přípojku chladiva z vnitřní jednotky ke uzavíracímu ventilu chladiva venkovní jednotky.

7.5.9 Připojení potrubí chladiva k vnitřní jednotce

- Připojte kapalinový uzavírací ventil venkovní jednotky ke kapalinové přípojce chladiva vnitřní jednotky.

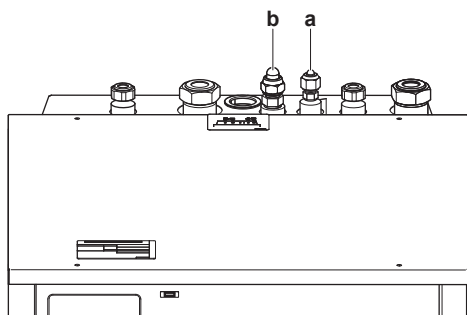

- a Přípojka potrubí kapalného chladiva
- b Přípojka chladicího plynu

- Připojte plynový uzavírací ventil venkovní jednotky k plynové přípojce chladiva vnitřní jednotky.



POZNÁMKA

Doporučuje se nainstalovat potrubní rozvod chladiva mezi vnitřní a venkovní jednotkou do ochranného vedení nebo obalit páskou.

7.6 Kontrola potrubí chladiva

7.6.1 Informace o kontrole potrubí chladiva

Těsnost vnitřního potrubí venkovní jednotky byla testována ve výrobě. Musíte zkontrolovat pouze vnější potrubí chladiva venkovní jednotky.

Před kontrolou potrubí chladiva

Zkontrolujte, zda je potrubí chladiva připojeno mezi venkovní a vnitřní jednotkou.

Typický průběh prací

Kontrola potrubí chladiva se obvykle skládá z následujících kroků:

- Kontrola netěsností v potrubí chladiva.
- Provedení podtlakového vysušení a odstranění veškerých zbytků vlhkosti, vzduchu nebo dusíku z potrubí chladiva.

Pokud existuje možnost, že v potrubí chladiva bude přítomna vlhkost (například do potrubí může proniknout voda), proveďte nejprve postup podtlakového vysušení, dokud nebude odstraněn veškerý vzduch.

7.6.2 Bezpečnostní upozornění pro kontrolu potrubí chladiva



INFORMACE

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- Všeobecná bezpečnostní upozornění
- Příprava



POZNÁMKA

Použijte 2stupňové podtlakové čerpadlo se zpětným ventilem, které umožňuje odsávání do podtlaku -100,7 kPa (5 Torr absolutní). Ujistěte se, že olej čerpadla neproudí proti směru systému, když je čerpadlo vypnuté.



POZNÁMKA

Používejte toto podtlakové čerpadlo výhradně pro R410A. Používání stejného podtlakového čerpadla pro různá chladiva může mít za následek poškození podtlakového čerpadla a jednotky.



POZNÁMKA

- Připojte podtlakové čerpadlo k servisní přípojce uzavíracího ventilu plynu.
- Před provedením zkoušky těsnosti nebo podtlakového sušení se ujistěte, že plynový uzavírací ventil a kapalinový uzavírací ventil jsou pevně uzavřené.

7.6.3 Kontrola těsnosti



POZNÁMKA

NEPŘEKRAČUJTE maximální provozní tlak jednotky (viz "PS High" na typovém štítku jednotky).



POZNÁMKA

Používejte běžně prodáváný pěnivý roztok doporučený ke zkouškám těsnosti. Nepoužívejte mýdlovou vodu, která může způsobit popraskání převlečných matic (mýdlová voda může obsahovat sůl, která absorbuje vlhkost, jež zmrzne, jakmile se potrubí ochladí) nebo může způsobit korozi spojů (mýdlová voda může obsahovat čpavek, který má korozivní účinky při styku s mosaznou maticí a měděným hrdlem).


- Naplněte systém pomocí stlačeného dusíku až na přístrojový tlak minimálně 200 kPa (2 bar). Doporučuje se tlakovat na 3000 kPa (30 bar) a detekovat malé netěsnosti.
- U všech spojů potrubí proveďte zkoušku těsnosti pomocí pěnivého roztoku.
- Vypustěte všechnen dusík.

**INFORMACE**

Po otevření uzavíracího ventilu je možné, že tlak v potrubním rozvodu chladiva NESTOUPNE. To může být způsobeno např. uzavřeným expanzním ventilem v okruhu venkovní jednotky, avšak NEPŘEDSTAVUJE problém pro správný chod jednotky.

7.6.4 Provedení podtlakového sušení

Připojte podtlakové čerpadlo a sběrné potrubí následujícím způsobem:

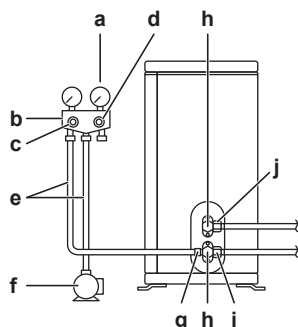

- a Tlakoměr
- b Armatura tlakoměru
- c Nízkotlaký ventil (Lo)
- d Vysokotlaký ventil (Hi)
- e Plnicí hadice
- f Podtlakové čerpadlo
- g Servisní hrdlo
- h Kryty ventilů
- i Plynový uzavírací ventil
- j Kapalinový uzavírací ventil

- Odtlačte systém, až bude tlakoměr na sběrném potrubí ukazovat podtlak $-0,1$ MPa (-1 bar).
- Systém ponechte v tomto stavu 4 až 5 minut a zkontrolujte tlak:

Pokud se tlak...	Potom...
Nemění	V systému není žádná vlhkost. Postup je ukončen.
Zvyšuje	V systému je vlhkost. Přejděte k následujícímu kroku.

- Odsávejte systém po dobu nejméně 2 hodin na cílový podtlak $-0,1$ MPa (-1 bar).
- Po VYPNUTÍ čerpadla kontrolujte tlak minimálně 1 hodinu.
- Pokud by se nepodařilo dosáhnout cílového podtlaku nebo jej udržet po dobu 1 hodiny, postupujte následujícím způsobem:
 - Znovu proveďte zkoušku netěsností.
 - Znovu proveďte podtlakové vysoušení.

**POZNÁMKA**

Po instalaci a odsávání se ujistěte, že otevřete plynový uzavírací ventil. Spuštění systému s uzavřeným ventilem může poškodit kompresor.

7.7 Plnění chladiva**7.7.1 O plnění chladiva**

Venkovní jednotka plněna chladivem ve výrobě, avšak v některých případech může být nutné provést následující:

Co	Kdy
Doplnění chladiva	Když je celková délka kapalinového potrubí delší než je specifikace (viz dále).

Co	Kdy
Kompletní naplnění chladiva	Příklad: - Při přemísťování systému. - Po úniku.

Doplnění chladiva

Před doplněním dodatečného chladiva se ujistěte, že jste zkontrolovali **vnější** chladivové potrubí venkovní jednotky (kontrola těsnosti, podtlakové sušení).

**INFORMACE**

V závislosti na jednotkách a podmínkách instalace může být nutné připojit elektrickou kabeláž před naplněním chladiva.

Typický průběh prací – doplnění dodatečného chladiva se obvykle skládá z následujících kroků:

- Stanovení zda a kolik chladiva je nutné doplnit.
- V případě potřeby, doplnění chladiva.
- Vyplnění štítku s informacemi o fluorovaných skleníkových plynech a upevnění na vnitřní část venkovní jednotky.

Kompletní naplnění chladiva

Před kompletním plněním chladiva se ujistěte, že je provedeno následující:

- Systém je vyčerpan.
- Byla provedena kontrola **vnějšího** chladivového potrubí venkovní jednotky (kontrola těsnosti, podtlakové sušení).
- Bylo provedeno podtlakové sušení **vnitřního** chladivového potrubí venkovní jednotky.

**POZNÁMKA**

Před úplným doplněním proveďte podtlakové sušení také na **vnitřním** potrubí chladiva venkovní jednotky.

Typický průběh prací – kompletní plnění chladiva se obvykle skládá z následujících kroků:

- Stanovení množství chladiva, které je nutné naplnit.
- Plnění chladiva.
- Vyplnění štítku s informacemi o fluorovaných skleníkových plynech a upevnění na vnitřní část venkovní jednotky.

7.7.2 Bezpečnostní upozornění pro plnění chladiva**INFORMACE**

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- Všeobecná bezpečnostní upozornění
- Příprava

7.7.3 Stanovení množství chladiva pro doplnění

Jestliže je celková délka kapalinového potrubí...	Pak...
≤ 10 m	NEPŘIDÁVEJTE další chladivo.
> 10 m	$R = (\text{celková délka (m) kapalinového potrubí} - 10 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{dodatečná náplň (kg)} (\text{zaokrouhleno v jednotkách po } 0,1 \text{ kg})$

7 Instalace



INFORMACE

Délka potrubí je délka kapalinového potrubí v jednom směru.

7.7.4 Stanovení množství chladiva pro doplnění



INFORMACE

Pokud je nutné doplnit chladivo, je celková náplň chladiva následující: tovární náplň chladiva (viz typový štítek jednotky) + stanovené doplňované množství.

7.7.5 Doplnění chladiva



VÝSTRAHA

- Používejte výhradně chladivo typu R410A. Jiné látky mohou způsobit exploze nebo požár.
- Chladivo R410A obsahuje fluorované skleníkové plyny. Jeho potenciál globálního oteplování (GWP) je 2087,5. Tyto plyny NEVYPOUŠTĚJTE do atmosféry.
- Při plnění chladiva vždy používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.



UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k poškození kompresoru, NEPLŇTE více chladiva než je stanovené množství.

Nutná podmínka: Před naplněním chladiva se ujistěte, že potrubí chladiva je připojeno a zkontrolováno (test netěsnosti a podtlakové vysoušení).

- 1 Připojte potrubí chladiva k servisnímu hrdlu.
- 2 Doplněte doplňkový objem chladiva.
- 3 Otevřete uzavírací ventil plynu.

Pokud je nutné odčerpání v případě demontáže nebo přemístění systému, najdete více podrobností v části "13.2 Odčerpání chladiva" na stránce 84.

7.7.6 Připevnění štítku s označením fluorovaných skleníkových plynů

- 1 Štítek vyplňte následovně:

Contains fluorinated greenhouse gases

RXXX
GWP: XXX

f

1 = kg

2 = kg

1 + 2 = kg

GWP × kg
1000 = tCO₂eq

- a Pokud je s jednotkou dodán vícejazyčný štítek pro fluorované skleníkové plyny (viz příslušenství), odlepte nálepku s příslušným jazykem a přilepte ji na horní část a.
- b Tovární náplň chladiva: viz typový štítek jednotky
- c Doplněná dodatečná náplň chladiva
- d Celková náplň chladiva
- e **Emise skleníkových plynů** celkové náplně chladiva vyjádřené jako ekvivalent tun CO₂
- f GWP = Global warming potential (potenciál globálního oteplování)



POZNÁMKA

V Evropě se používají **emise skleníkových plynů** celkové náplně chladiva v systému (vyjádřeno jako ekvivalent tun CO₂) ke stanovení intervalů údržby. Řiďte se platnými předpisy.

Vzorec pro výpočet emisí skleníkových plynů: hodnota GWP chladiva × celková náplň chladiva [v kg] / 1000

- 2 Upevněte štítek na vnitřní stranu venkovní jednotky v blízkosti plynových a kapalinových uzavíracích ventilů.

7.8 Připojení vodního potrubí

7.8.1 Informace o připojení vodního potrubí

Před připojením vodního potrubí

Ujistěte se, že je namontována venkovní a vnitřní jednotka.

Typický průběh prací

Připojení vodního potrubí se typicky skládá z následujících kroků:

- 1 Připojení vodního potrubí vnitřní jednotky.
- 2 Připojení přetlakového pojistného ventilu k vypouštěcí přípojce.
- 3 Plnění vodního okruhu.
- 4 Naplnění nádrže teplé užitkové vody.
- 5 Izolace vodního potrubí.
- 6 Připojení oběhového potrubí.

7.8.2 Bezpečnostní opatření při připojování vodního potrubí.



INFORMACE

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- Všeobecná bezpečnostní upozornění
- Příprava

7.8.3 Připojení vodního potrubí




POZNÁMKA

Při připojování potrubí NEPOUŽÍVEJTE přílišnou sílu. Deformace potrubí může způsobit nesprávné fungování jednotky.

K usnadnění servisu a údržby jsou k dispozici 2 uzavírací ventily. Namontujte ventily na vstupní a výstupní potrubí vody. Dbejte na správné umístění. Orientace integrovaných odtokových a plnicích ventilů je při provádění servisu velmi důležitá.

- 1 Namontujte uzavírací ventily na vodní potrubí.

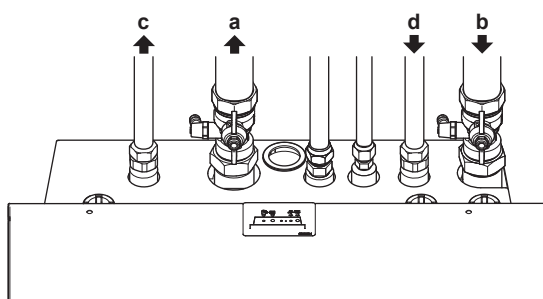

- a Výstup vody prostorového vytápění/chlazení
- b Vstup vody prostorového vytápění/chlazení
- c Výstup teplé užitkové vody
- d Vstup studené užitkové vody (přívod studené vody)



POZNÁMKA

Doporučuje se namontovat uzavírací ventily na vstupní přípojku studené užitkové vody a výstupní přípojku teplé užitkové vody. Uzavírací ventily dodává zákazník.



POZNÁMKA

Aby nedošlo ke škodám v případě úniku vody, doporučuje se uzavřít uzavírací ventily studené vody během nepřítomnosti.

- 2 Našroubujte matice vnitřní jednotky na uzavírací ventily.
- 3 Připojte vstupní a výstupní potrubí teplé užitkové vody k vnitřní jednotce.


**POZNÁMKA**

- Vypouštěcí zařízení a tlakové pojistné zařízení by mělo být nainstalováno do přípojky studené vody na nádrži teplé užitkové vody.
- Abyste zabránili zpětnému nasávání, doporučuje se nainstalovat do přívodu vody nádrže na teplou užitkovou vodu zpětný ventil v souladu s platnými předpisy.
- Dále se doporučuje do přívodu studené vody nainstalovat tlakový redukční ventil v souladu s platnými předpisy.
- Expanzní nádoba by měla být nainstalována do přívodu studené vody v souladu s platnými předpisy.
- Doporučuje se nainstalovat přetlakový pojistný ventil výše než je horní část nádrže na teplou užitkovou vodu. Ohřev nádrže na teplou užitkovou vodu způsobuje rozpínání vody a bez přetlakového ventilu by tlak vody uvnitř nádrže mohl vzrůst nad konstrukční tlak nádrže. Tomuto vysokému tlaku je vystavena také místní instalace (potrubí, kohouty, atd.) připojená k nádrži. Aby se tomu zabránilo, musí být nainstalován přetlakový pojistný ventil. Zabránění přetlaku závisí na správném provozu místně instalovaného přetlakového pojistného ventilu. Pokud NEPRACUJE správně, zdeformuje přetlak nádrže a může dojít k úniku vody. K ověření správné funkce je nutná pravidelná údržba.

7.8.4 Připojení oběhového potrubí

Nutná podmínka: Nutné pouze pokud ve vašem systému potřebujete recirkulaci.


- 1 Uvolněte a odstraňte 4 šrouby, které upevňují horní panel.
- 2 Z jednotky odstraňte horní panel.

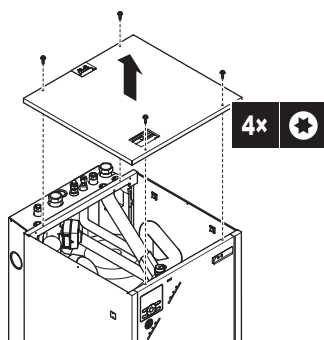

- 3 V případě jednotky s nádrží o objemu 180 l odstraňte expanzní nádobu.
- 4 Odstraňte horní izolaci.
- 5 Odřízněte část (c) z horní izolace.

Objem nádrže	Místo výřezu
180 l	Vlevo NEBO vpravo
260 l	Zadní strana


- 6 Připojte oběhové potrubí k příslušné oběhové přípojce (b) a vyvedte potrubí přes otvor na zadní straně jednotky (a).

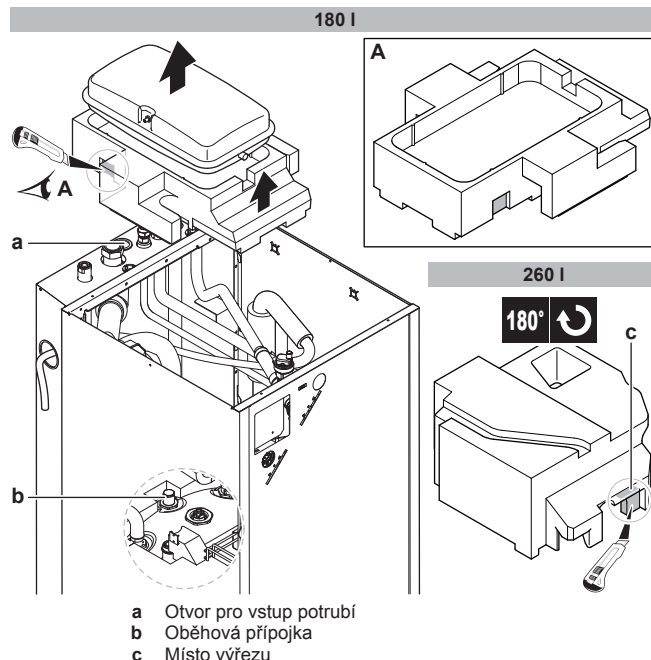

- 7 Znovu nasadte horní izolaci, expanzní nádobu (v případě jednotky s nádrží o objemu 180 l) a skříň.

7.8.5 Připojení přetlakového pojistného ventilu k odpadu

Výstup z přetlakového pojistného ventilu je na zadní části jednotky.

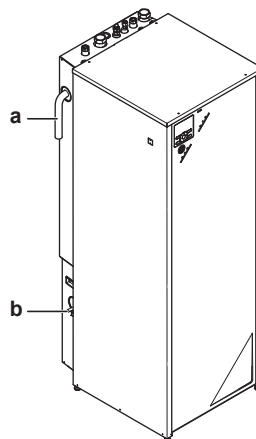


- a Výstup přetlakového ventilu
- b Vypouštěcí přípojka (pouze pro EHVX)

Výstup by měl být připojen k odpadu dle platných předpisů. Doporučuje se použít nálevku.

7.8.6 Plnění vodního okruhu

- 1 Připojte hadici přívodu vody k plnicímu ventilu.

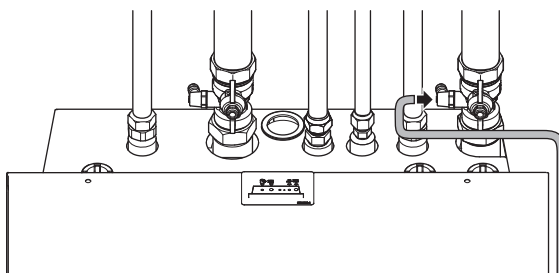

- 2 Otevřete plnicí ventil.
- 3 Ujistěte se, že je automatický odvzdušňovací ventil otevřen (nejméně 2 otáčky).

7 Instalace



INFORMACE

Umístění odvětrávacího ventilu viz "Součásti: Vnitřní jednotka" v kapitole "14 Technické údaje" na stránce 85.

- 4 Naplňujte vodou, dokud tlakoměr nebude ukazovat tlak $\pm 2,0$ bary.
- 5 Co možná nejlépe odvětrávejte vodní okruh.
- 6 Uzavřete plnicí ventil.
- 7 Odpojte hadici přívodu vody od plnicího ventilu.



POZNÁMKA

Tlak vody, který ukazuje tlakoměr, závisí na teplotě vody (vyšší teplotě vody odpovídá vyšší tlak).

Tlak vody však vždy musí zůstat vyšší než 1 bar, aby do okruhu nezačal pronikat vzduch.

7.8.7 Naplnění nádrže teplé užitkové vody

- 1 Otevřete postupně všechny kohouty teplé vody, abyste vypustili vzduch z potrubí systému.
- 2 Otevřete přívodní ventil studené vody.
- 3 Po vypuštění veškerého vzduchu zavřete všechny kohouty vody.
- 4 Zkontrolujte těsnost.
- 5 Ručně ovládejte přetlakový pojistný ventil, abyste se ujistili, že voda volně protéká přes výstupní potrubí.

7.8.8 Izolování vodního potrubí

Potrubí kompletního vodního okruhu MUSÍ být izolováno, aby se předešlo možnosti kondenzace par během chlazení a snížení výkonu topení a chlazení.

Přesahuje-li teplota 30°C a relativní vlhkost je vyšší než 80%, tloušťka izolačního materiálu by měla být nejméně 20 mm, aby se předešlo možnosti kondenzace par na povrchu izolace.

7.9 Připojení elektrického vedení

7.9.1 Informace o připojování elektrického vedení

Před připojením elektrického vedení

Zkontrolujte následující:

- Potrubí chladiva je připojené a zkontrolované
- Potrubí vody je připojené

Typický průběh prací

Připojení elektrické kabeláže je typicky tvořeno následujícími fázemi:

- 1 Zkontrolujte, zda systém napájení splňuje elektrické specifikace tepelného čerpadla.
- 2 Připojení elektrické kabeláže k venkovní jednotce.
- 3 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce.
- 4 Připojení hlavního síťového napájení.
- 5 Připojení záložního napájení ohříváče.
- 6 Připojení uživatelského rozhraní.
- 7 Připojení uzavíracích ventilů.
- 8 Připojení elektroměrů.
- 9 Připojení k vodního čerpadla teplé užitkové vody.
- 10 Připojení výstupu alarmu.
- 11 Připojení výstupu zapínání/vypínání prostorového chlazení/topení.
- 12 Připojení přepínání na externí zdroj tepla.
- 13 Připojení digitálních vstupů spotřeby energie.

7.9.2 Informace o splnění norem elektroinstalace

Pouze pro vnitřní jednotky

Viz "7.9.8 Zapojení napájení záložního ohříváče" na stránce 42.

7.9.3 Bezpečnostní upozornění pro připojení elektrické kabeláže



INFORMACE

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- Všeobecná bezpečnostní upozornění
- Příprava



NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM



INFORMACE

Více informací o vysvětlivkách a umístění schématu zapojení jednotky naleznete v části "Technické údaje".




VÝSTRAHA

Pro přívod napájení VŽDY používejte kabely s více jádry.

7.9.4 Pokyny pro připojení elektrické kabeláže

Mějte na paměti následující:

- Pokud používáte kabely se splétanými vodiči, nainstalujte na konec zamačkávací očko svorky. Umístěte zamačkávací očko svorky na vodič až po zaizolovanou část a upevněte svorku pomocí vhodného nástroje.



- a Kabel s kroucenými vodiči
- b Kulatá zamačkávací svorka

- Pro instalaci vodičů použijte následující metody:


Typ vodiče	Způsob instalace
Jednožilový vodič	a Kroucený vodič s jednou žilou b Šroub c Plochá podložka
Splétaný vodič se zamačkávacím očkem svorky	a Svorka b Šroub c Plochá podložka

Dotahovací momenty



Položka	Dotahovací moment (N·m)
M4 (X1M)	1,2~1,5
M4 (zemnění)	

7.9.5 Připojení elektrického vedení k venkovní jednotce

- 1 Odstraňte 2 šrouby krytu rozváděcí skříňky.
- 2 Odstraňte kryt rozváděcí skříňky.

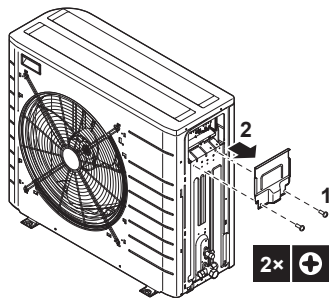


- 3 Odstraňte izolaci z konců vedení (20 mm).



- a Z konců vedení odstraňte izolaci v této délce
b Příliš dlouhá část obnaženého vodiče může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik svodového proudu.

- 4 Otevřete kabelovou příchytku.
- 5 Připojte propojovací kabel a napájení následujícím způsobem:

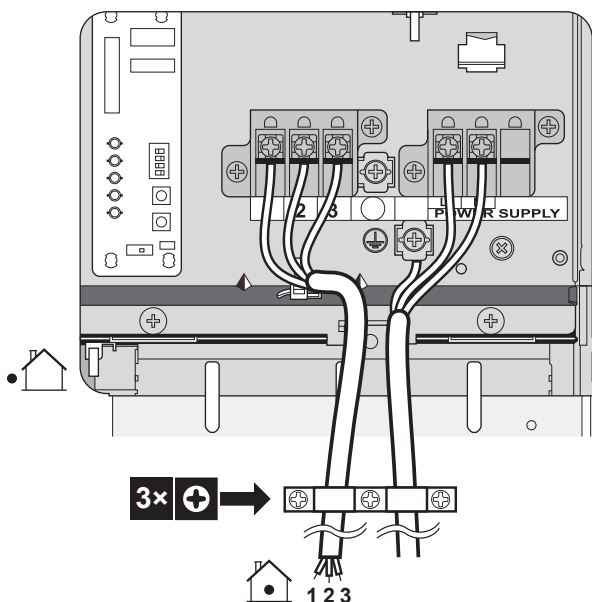


- 6 Nasadte kryt rozváděcí skříňky.


7.9.6 Připojení elektroinstalace k vnitřní jednotce

- 1 Otevření vnitřní jednotky viz "7.2.3 Otevření vnitřní jednotky" na stránce 30 a "7.2.4 Otevření krytu rozváděcí skříňky vnitřní jednotky" na stránce 30.

- 2 Vodiče musí do jednotky vstupovat z horní strany:

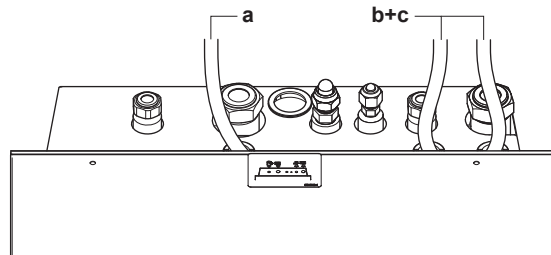

- 3 Vedení kabelů uvnitř jednotky musí být následující:

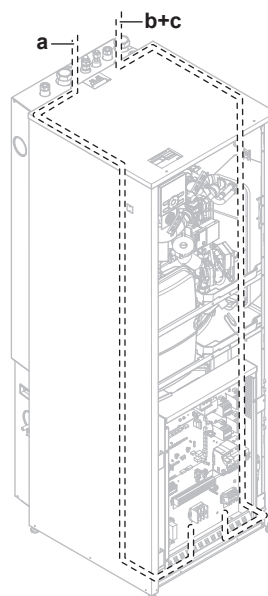

- 4 Kabely připevněte pomocí sponek k držákům, aby byla zajištěna jejich ochrana proti namáhání a VYLOUČEN kontakt s potrubím a ostrými okraji.



INFORMACE

Pro přístup k teplotnímu snímači teplé užitkové vody je možné naklonit rozváděcí skříňku. Rozváděcí skříňka NESMÍ být z jednotky odstraněna.

Vedení vodičů	Možné kabely (podle typu jednotky a instalovaných možností)
a Nízké napětí	▪ Kontakt elektrické energie s upřednostňovanou sazbou ▪ Uživatelské rozhraní ▪ Digitální vstupy pro měření spotřeby energie (místní dodávka) ▪ Snímač venkovní teploty okolí (volitelná možnost) ▪ Snímač vnitřní teploty okolí (volitelná možnost) ▪ Elektroměry (místní dodávka)
b Přívod vysokého napětí	▪ Propojovací kabel ▪ Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou ▪ Zdroj el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh ▪ Napájení záložního ohřivače ▪ Napájecí kabel ohřivače spodní desky (volitelná možnost)

7 Instalace

Vedení vodičů	Možné kabely (podle typu jednotky a instalovaných možností)
c Kontrolní signál vysokého napětí	- Konvektor pro tepelné čerpadlo (volitelná možnost) - Pokojový termostat (volitelný) - Uzavírací ventil (místní dodávka) - Čerpadlo teplé užitkové vody (místní dodávka) - Výstup alarmu - Přepínání na ovládání externího zdroje tepla - Ovládání prostorového chlazení/topení



UPOZORNĚNÍ

NETLAČTE dovnitř ani neumísťujte nadměrnou délku kabelu do jednotky.



INFORMACE

V případě zdroje s upřednostňovanou sazbou za kWh připojte X6Y k X6YB. Nutnost oddělení napájení s běžnou sazbou za kWh k vnitřní jednotce (b) X2M30/31 závisí na typu zdroje napájení s upřednostňovanou sazbou za kWh.


Oddělení přípojky k vnitřní jednotce je nutné v následujících případech:

- jestliže je zdroj napájení s upřednostňovanou sazbou za kWh přerušen při spuštění jednotky NEBO
- pokud není povolena žádná spotřeba energie vnitřní jednotky při napájení s upřednostňovanou sazbou za kWh.

7.9.7 Připojení hlavního zdroje napájení

1 Připojení hlavního zdroje napájení.


V případě zdroje s normální sazbou za odběr elektrické energie

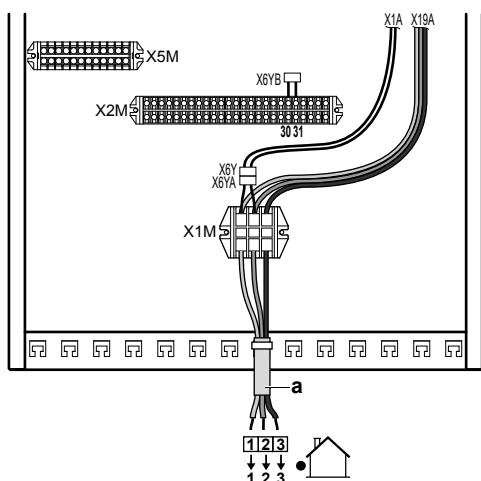

Popis: viz obrázky níže.

V případě zdroje s upřednostňovanou sazbou za kWh

Připojte X6Y k X6YB.

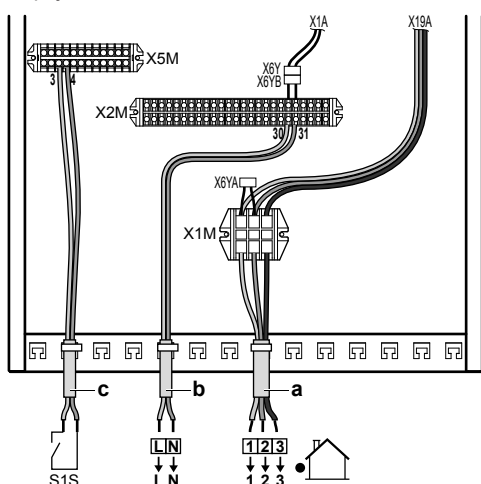

- a Propojovací kabel (= hlavní zdroj napájení)
b Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou
c Kontakt elektrické energie s upřednostňovanou sazbou

2 Kabel upevníte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

7.9.8 Zapojení napájení záložního ohřívače



UPOZORNĚNÍ

Aby bylo zaručeno dokonalé uzemnění jednotky, vždy připojte napájení záložního ohřívače a uzemňovací kabel.


Výkon záložního ohřívače může být různý, v závislosti na modelu v vnitřní jednotce. Ujistěte se, že zdroj napájení je v souladu s výkonem záložního ohřívače, jak je uvedeno v tabulce dole.

Typ záložního ohřívače	Výkon záložního ohřívače	Napájení	Maximální provozní proud	$Z_{max}(\Omega)$
*3V	3 kW	1~ 230 V	13 A	—
*9W	3 kW	1~ 230 V	13 A	—
	6 kW	1~ 230 V	26 A ^{(a)(b)}	—
	6 kW	3~ 230 V	15 A	—
	6 kW	3N~ 400 V	8,6 A	—
	9 kW	3N~ 400 V	13 A	—

- (a) Zařízení splňující normu EN/IEC 61000-3-12 (Evropská/mezinárodní technická norma definující limity harmonických proudů generovaných zařízeními připojenými k veřejným nízkonapětovým systémům se vstupním proudem >16 A a ≤75 A na fázi).
- (b) Toto zařízení splňuje požadavky normy EN/IEC 61000-3-11 (Evropská/mezinárodní technická norma nastavující meze změn napětí, kolísání napětí a kmitání ve veřejných nízkonapětových systémech napájení pro vybavení se jmenovitým proudem ≤75 A) za předpokladu, že odpor systému Z_{sys} je nižší nebo rovný Z_{max} v místě rozhraní mezi uživatelským napájením a veřejnou rozvodnou sítí. V odpovědnosti instalační technika nebo uživatele zařízení je zajistit, v případě potřeby formou konzultace s operátorem elektrorozvodné sítě, aby zařízení bylo připojeno pouze k napájení s impedancí systému Z_{sys} nižší nebo rovnou hodnotě Z_{max} .

- Zapojte napájení záložního ohřívače. U modelů *3V se pro F1B používá dvoupólová pojistka. U modelů *9W se pro F1B používá čtyřpólová pojistka.
- V případě potřeby změňte přípojky na svorkách terminals X6M a X7M.

Typ záložního ohřivače	Připojky napájení záložního ohřivače	Připojky ke svorkám
3 kW 1~ 230 V (*3V)		—
3 kW 1~ 230 V (*9W)		
6 kW 1~ 230 V (*9W)		
6 kW 3~ 230 V (*9W)		
6 kW 3N~ 400 V (*9W) 9 kW 3N~ 400 V (*9W)		

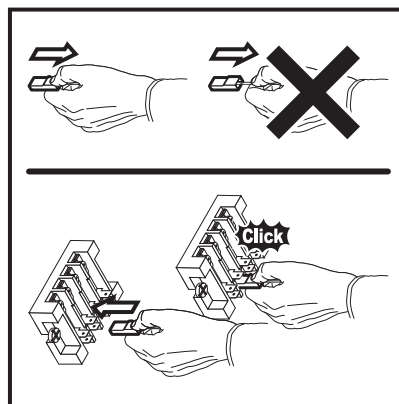


- Kabel upevněte pomocí pásek k upevnění kabelových svazků.
- Nakonfigurujte uživatelské rozhraní pro příslušný zdroj napájení. Viz ["8.2.2 Rychlý průvodce: Standardní"](#) na [stránce 49](#).

Během připojování záložního ohřivače může dojít k nesprávnému zapojení vodičů. Aby se zjistila možná záměna vodičů důrazně se doporučuje změřit odpor na topných člancích. V závislosti na typu záložních ohřivačů musí být naměřeny následující hodnoty odporu (viz tabulka níže). VŽDY změřte odpor na svorkách stykače K1M, K2M a K5M.

		3 kW 1~ 230 V	6 kW 1~ 230 V	6 kW 3~ 230 V	6 kW 3N~ 400 V	9 kW 3N~ 400 V
K1M/1	K5M/13	52,9 Ω	52,9 Ω	52,9 Ω	∞	∞
	K1M/3	∞	∞	∞	105,8 Ω	105,8 Ω
	K1M/5	∞	∞	∞	105,8 Ω	105,8 Ω
K1M/3	K1M/5	26,5 Ω	26,5 Ω	26,5 Ω	105,8 Ω	105,8 Ω
K2M/1	K5M/13	∞	26,5 Ω	26,5 Ω	∞	∞
	K2M/3	∞	∞	∞	52,9 Ω	52,9 Ω
	K2M/5	∞	∞	∞	52,9 Ω	52,9 Ω
K2M/3	K2M/5	52,9 Ω	52,9 Ω	52,9 Ω	52,9 Ω	52,9 Ω
K1M/5	K2M/1	∞	∞	∞	∞	∞


Zvláštní poznámka pro pojistky:

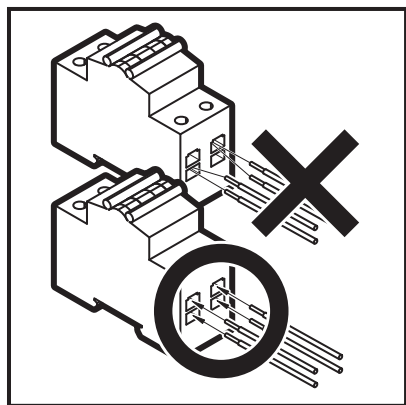

Zvláštní poznámka pro svorky:

Jak je zmíněno v tabulce výše, připojky na svorky X6M a X7M musí být změněny pro provedení konfigurace záložního ohřivače. Na obrázku níže naleznete varování pro manipulaci se svorkami.

Příklad měření odporu mezi K1M/1 a K5M/13:



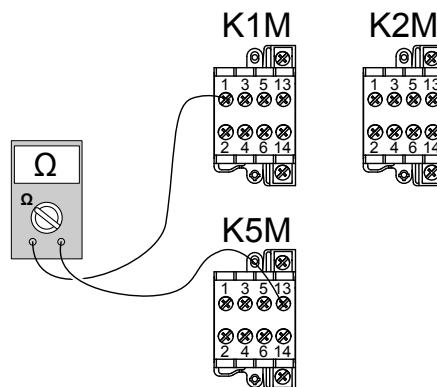



7.9.9 Připojení uživatelského rozhraní

- Pokud používáte 1 uživatelské rozhraní, můžete jej nainstalovat na vnitřní jednotku (pro ovládání v blízkosti vnitřní jednotky) nebo do místnosti (pokud je používáno jako pokojový termostat).
- Pokud používáte 2 uživatelské rozhraní, můžete 1 uživatelské rozhraní nainstalovat na vnitřní jednotku (pro ovládání v blízkosti vnitřní jednotky) + 1 do místnosti (pokud je používáno jako pokojový termostat).

7 Instalace

Postup se mírně liší podle toho, kam uživatelské rozhraní instalujete.
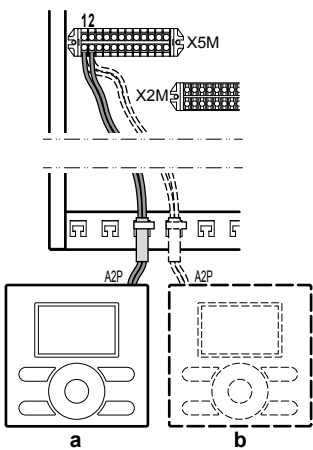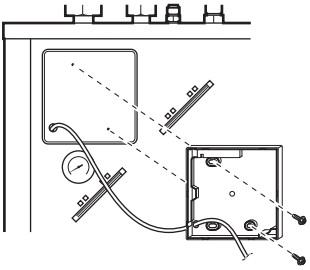
#	Na vnitřní jednotku	Do místnosti
1	Připojte kabel uživatelského rozhraní k vnitřní jednotce. Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.  a Hlavní uživatelské rozhraní^(a) b Volitelné uživatelské rozhraní	
2	Vložte šroubovák do otvorů pod uživatelským rozhraním a opatrně oddělte čelní stranu od zadní části. Karta je umístěna v čelní části uživatelského rozhraní. Dbejte, abyste ji NEPOŠKODILI. 	
3	Použijte 2 šrouby z tašky z příslušenství k upevnění zadní desky uživatelského rozhraní k plechu jednotky. Dbejte na to, aby nadměrným dotažením montážních šroubů NEDOŠLO k deformaci zadní strany uživatelského rozhraní. 	Upevněte zadní stranu uživatelského rozhraní ke stěně.
4	Připojte dle znázornění na 4A.	Připojte dle znázornění na 4A, 4B, 4C nebo 4D.
5	Opět namontujte čelní stranu na zadní (nástěnnou) stranu. Při nasazování přední desky jednotky NESMÍ dojít ke skřípnutí drátů. (a) Hlavní uživatelské rozhraní je nutné pro ovládání, ale musí se objednat samostatně (povinné vybavení).	

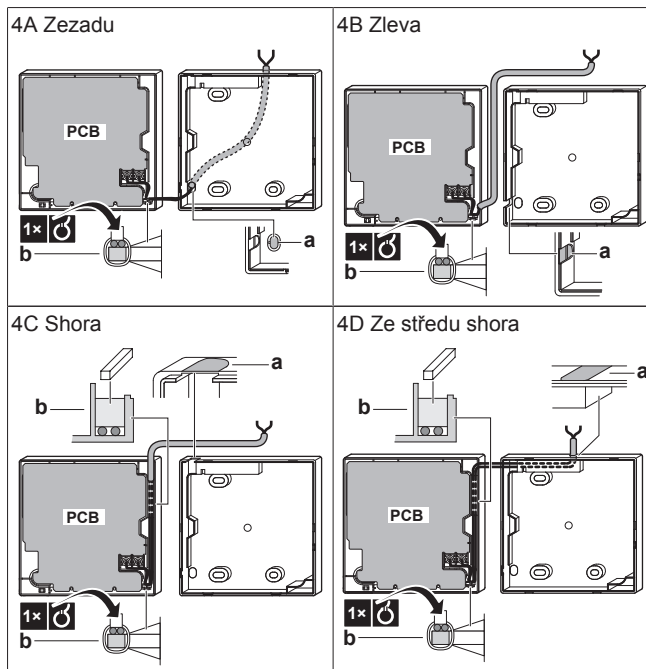

- a Štípacími kleštěmi apod. vystřihněte tuto část tak, aby bylo možné protáhnout vedení.
b Upevněte vedení na přední část skříně pomocí držáku a svorky.


7.9.10 Připojení uzavíracího ventilu

- Připojte ovládací kabel ventilu k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.



POZNÁMKA

Zapojení je odlišné pro ventil NC (normálně zavřený) a ventil NO (normálně otevřený).

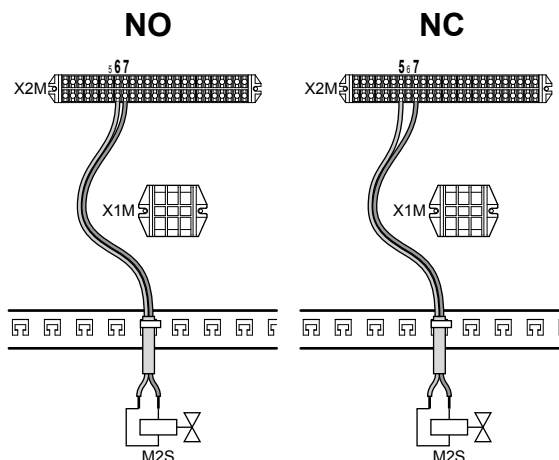

- Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.


7.9.11 Připojení elektroměru



INFORMACE

V případě použití elektroměru s tranzistorovým výstupem zkontrolujte polaritu. Kladný pól MUSÍ být připojen k X5M/7 a X5M/9; záporný pól k X5M/8 a X5M/10.


- Připojte kabel elektroměru k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

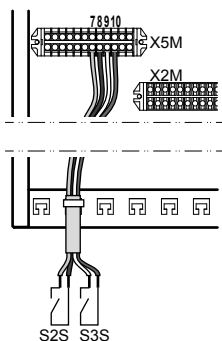

- 2 Kabel upevníte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

7.9.12 Připojení čerpadla teplé užitkové vody


- 1 Připojte kabel čerpadla teplé užitkové vody k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

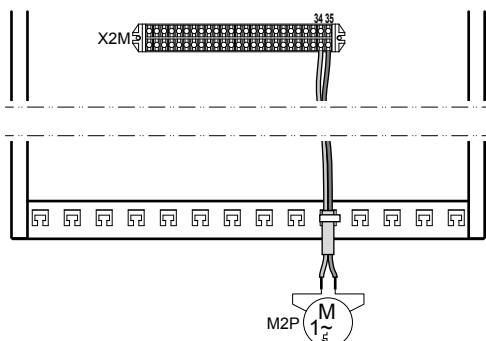

- 2 Kabel upevníte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

7.9.13 Připojení výstupu alarmu

- 1 Připojte kabel výstupu alarmu k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

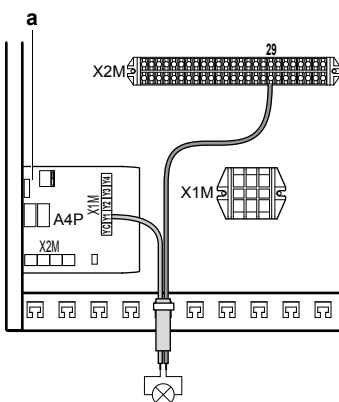


a Je nutné instalovat EKR1HB.

- 2 Kabel upevníte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

7.9.14 Připojení výstupu zapnutí/vypnutí prostorového chlazení/topení

- 1 Připojte kabel výstupu zapnutí/vypnutí prostorového chlazení/topení k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

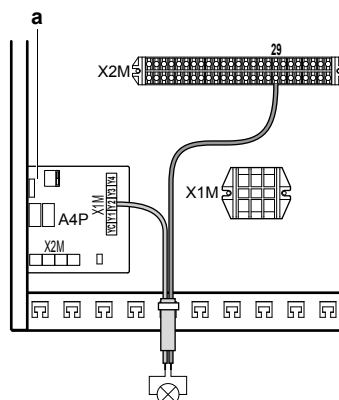


a Je nutné instalovat EKR1HB.

- 2 Kabel upevníte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

7.9.15 Připojení přepínače na externí zdroj tepla

- 1 Připojte kabel přepínače na externí zdroj tepla k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

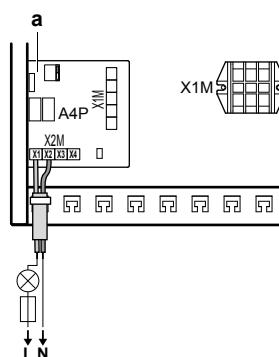


a Je nutné instalovat EKR1HB.

- 2 Kabel upevníte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

7.9.16 Připojení digitálních vstupů pro měření spotřeby energie

- 1 Připojte kabel digitálních vstupů pro měření spotřeby energie k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

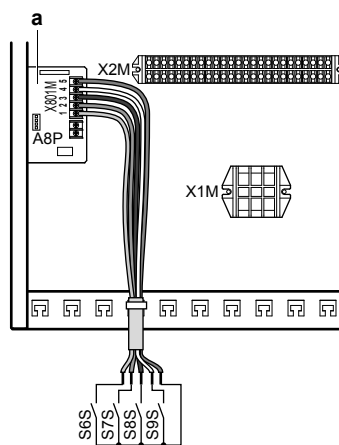

a Je nutné instalovat EKR1AHTA.


- 2 Kabel upevníte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

8 Konfigurace

7.10 Dokončení instalace venkovní jednotky

7.10.1 Dokončení instalace venkovní jednotky

- 1 Zaizolujte a upevněte potrubí chladiva a propojovací kabel následujícím způsobem:

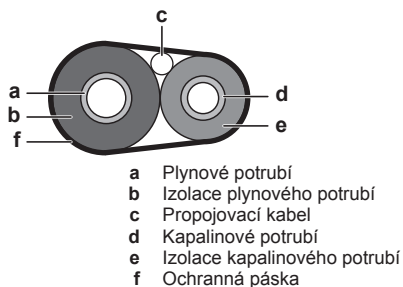

- 2 Nasaďte servisní kryt.

7.10.2 Uzavření venkovní jednotky

- 1 Uzavřete kryt rozváděcí skříňky.
- 2 Uzavřete servisní kryt.




POZNÁMKA

Při uzavírání krytu venkovní jednotky zajistěte, aby dotahovací moment NEPŘEKROČIL 4,1 Nm.

7.11 Dokončení instalace vnitřní jednotky

7.11.1 Upevnění krytu dálkového ovladače k vnitřní jednotce

- 1 Ujistěte se, že je z vnitřní jednotky odstraněn přední panel. Viz "7.2.3 Otevření vnitřní jednotky" na stránce 30.
- 2 Zavěste kryt uživatelského rozhraní do závěsů.

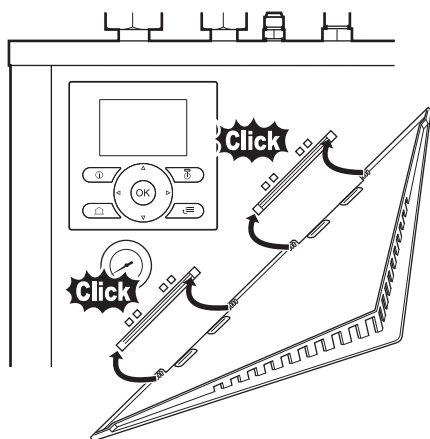

- 3 Nasaďte přední panel na vnitřní jednotku.

7.11.2 Uzavření vnitřní jednotky

- 1 Uzavřete kryt rozváděcí skříňky.
- 2 Znovu namontujte horní desku.
- 3 Opět namontujte přední panel.



POZNÁMKA

Při zavírání krytu vnitřní jednotky dbejte na to, abyste NEPOUŽILI větší dotahovací sílu než 4,1 N•m.

8 Konfigurace

8.1 Přehled: Konfigurace

Tato kapitola popisuje, co musíte dělat a znát pro konfiguraci systému po jeho instalaci.

Proč

Pokud NEPROVEDETE správnou konfiguraci systému, NEMUSÍ pracovat dle očekávání. Konfigurace má vliv na následující parametry:

- Výpočty softwaru
- Co vidíte a co můžete dělat na uživatelském rozhraní

Jak

Systém můžete nakonfigurovat pomocí dvou různých způsobů.

Způsob	Popis
Konfigurace prostřednictvím uživatelského rozhraní	Poprvé – rychlý průvodce. Po prvním ZAPNUTÍ uživatelského rozhraní (přes vnitřní jednotku) se spustí rychlý průvodce, který vám pomůže s konfigurací systému. Poté. Pokud je to nutné, můžete provést změny v konfiguraci později.
Konfigurace prostřednictvím softwaru PC configurator	Můžete si připravit konfiguraci mimo místo instalace na počítači a poté ji nahrát do systému pomocí softwaru PC configurator. Viz také: "8.1.1 Připojení PC kabelu k rozváděcí skříňce" na stránce 46.



INFORMACE

Pokud dojde ke změně v nastavení technika, uživatelské rozhraní bude vyžadovat potvrzení. Po potvrzení se obrazovka krátce vypne a na několik sekund se zobrazí hlášení "zaneprázdněno".

Přístup k nastavení – Vysvětlivky tabulek

K nastavení technika se můžete dostat pomocí dvou různých způsobů. Pomocí obou způsobů se však NELZE dostat ke všem nastavením. Pokud se jedná o takovou situaci, je v odpovídajících sloupcích tabulky v této kapitole uvedeno N/A (není použito).

Způsob	Sloupec v tabulkách
Přístup k nastavením přes záložky ve struktuře nabídky.	#
Přístup k nastavením přes kód v přehledu nastavení.	Kód


Viz také:

- "Přístup k nastavení technika" na stránce 47
- "8.5 Struktura nabídky: přehled nastavení technika" na stránce 73


8.1.1 Připojení PC kabelu k rozváděcí skříňce

Nutná podmínka: Je vyžadovaná souprava EKPCAB.

- 1 Připojte kabel s USB přípojkou ke svému počítači.
- 2 Připojte koncovku kabelu k X10A na A1P rozváděcí skříňky vnitřní jednotky.

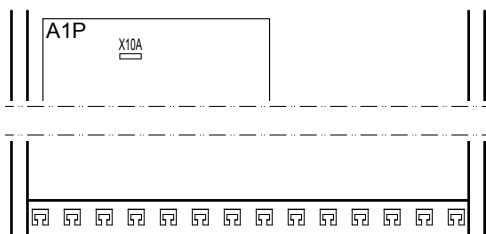

3 Dbejte zvláště na umístění přípojky!

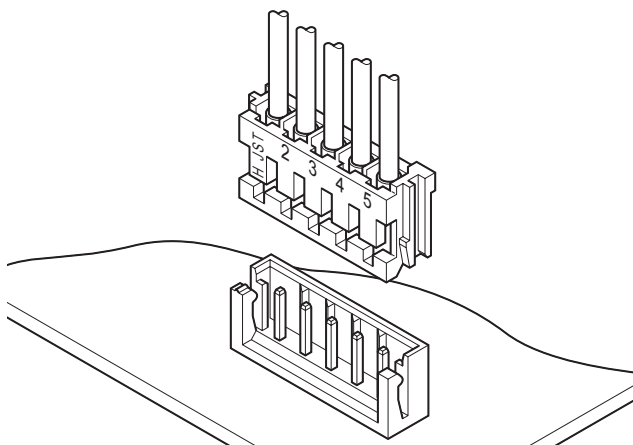

8.1.2 Přístup k nejčastěji používaným příkazům

Přístup k nastavení technika

- 1 Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technik.
- 2 Přejděte na [A]: > Nastavení technika.

Přístup k přehledu nastavení

- 1 Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technik.
- 2 Přejděte na [A.8]: > Nastavení technika > Přehled nastavení.

Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Technika

- 1 Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Pokr.konc uživ..
- 2 Přejděte na [6.4]: > Informace > Úroveň oprávnění uživatele.
- 3 Stiskněte a podržte na dobu delší než 4 sekundy.

Výsledek: Na domovských stránkách se zobrazí

- 4 Pokud NESTISKNETE žádné tlačítko po dobu delší než 1 hodinu, nebo stisknete znovu a podržíte po dobu delší než 4 sekund, přepne se úroveň oprávnění technika opět na Konc. uživatel.

Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Pokročilého koncového uživatele

- 1 Přejděte do hlavní nabídky nebo případné dílčí nabídky: .
- 2 Stiskněte a podržte na dobu delší než 4 sekundy.

Výsledek: Úroveň oprávnění uživatele se přepne na Pokr.konc uživ.. Jsou zobrazeny další informace a do názvu nabídky se přidá "+". Úroveň oprávnění uživatele zůstane na Pokr.konc uživ. dokud není jinak nastaveno.

Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Koncového uživatele

- 1 Stiskněte a podržte na dobu delší než 4 sekundy.

Výsledek: Úroveň oprávnění uživatele se přepne na Konc. uživatel. Uživatelské rozhraní se vrátí na výchozí domovskou stránku.

Chcete-li upravit nastavení přehledu

Příklad: Změňte [1-01] z 15 na 20.

- 1 Přejděte na [A.8]: > Nastavení technika > Přehled nastavení.

- 2 Přejděte na odpovídající obrazovku první části nastavení pomocí tlačítka a .



INFORMACE

Další číslice 0 je přidána k první části nastavení po přístupu ke kódům v nastavení přehledu.

Příklad: [1-01]: "1" bude mít za následek "01".

Přehled nastavení			
01			
00	01	15	02
04	05	06	07
08	09	0a	0b
0c	0d	0e	0f
OK Potvrdit ◀ Upravit ▶ Posunout			

- 3 Přejděte na odpovídající druhou část nastavení pomocí tlačítka a .

Přehled nastavení			
01			
00	01	15	02
04	05	06	07
08	09	0a	0b
0c	0d	0e	0f
OK Potvrdit ◀ Upravit ▶ Posunout			

Výsledek: Hodnota, kterou budete upravovat, je nyní zvýrazněna.

- 4 Upravte hodnotu pomocí tlačítka a .

Přehled nastavení			
01			
00	01	20	02
04	05	06	07
08	09	0a	0b
0c	0d	0e	0f
OK Potvrdit ◀ Upravit ▶ Posunout			

- 5 Pokud chcete upravit další nastavení, zopakujte předchozí kroky.

- 6 Stiskněte **OK** pro potvrzení úpravy parametru.

- 7 V nabídce Nastavení technika stiskněte **OK** pro potvrzení nastavení.

Nastavení technika	
Systém bude estartován.	
OK	Zrušit
OK Potvrdit ◀ Upravit ▶	


Výsledek: Systém se nyní restartuje.

8.1.3 Zkopírování nastavení systému z prvního do druhého dálkového ovladače

Pokud je připojen druhý dálkový ovladač, musí technik nejprve postupovat dle níže uvedených pokynů pro správnou konfiguraci 2 dálkových ovladačů.

Tento postup nabízí možnost zkopírovat jazykové nastavení z jednoho dálkového ovladače na druhý: např. z EKRUCBL2 do EKRUCBL1.

- 1 Při prvním zapnutí napájení se na obou dálkových ovladačích zobrazí následující:

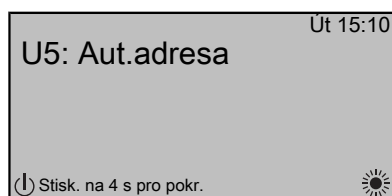


- Na dálkovém ovladači, na němž chcete pokračovat s rychlým průvodcem stiskněte na 4 sekundy tlačítko . Tento dálkový ovladač je nyní hlavním dálkovým ovladačem.




INFORMACE

Během kroků průvodce se na druhém ovladači zobrazí Zaneprázd. a NEBUDE jej možné ovládat.

- Rychlý průvodce vás provede nastavením.
- Aby systém správně pracoval, musí být místní údaje na obou dálkových ovladačích stejné. Pokud tomu tak NENÍ, na obou dálkových ovladačích se zobrazí:

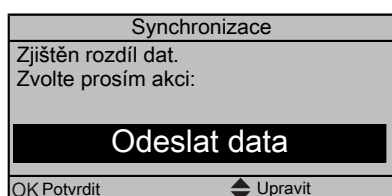

- Vyberte požadovanou činnost:
 - Odeslat data: uživatelské rozhraní se kterým pracujete obsahuje správné údaje a údaje na druhém uživatelském rozhraní budou přepsány.
 - Přijmout data: uživatelské rozhraní se kterým pracujete NEBSAHUJE správné údaje a pro přepsání budou použity údaje z druhého uživatelského rozhraní.
- Dálkový ovladač vyžaduje potvrzení, pokud jste si jisti, že můžete pokračovat.

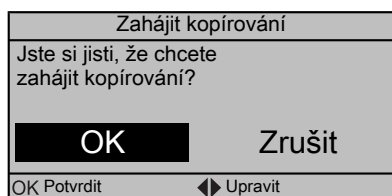

- Potvrďte výběr na obrazovce stisknutím tlačítko **OK** a všechny údaje (jazykové nastavení, plány apod.) budou synchronizovány z vybraného zdrojového dálkového ovladače na druhý.



INFORMACE

- Během kopírování NENÍ možné ani jeden ovladač ovládat.
- Kopírování trvá až 90 minut.
- Doporučujeme změnit nastavení technika nebo samotnou konfiguraci na hlavním uživatelském rozhraní. Pokud tak není učiněno, může trvat až 5 minut, než se tyto změny projeví ve struktuře nabídky.

- Váš systém je nyní nastaven tak, aby umožňoval ovládání pomocí 2 dálkových ovladačů.

8.1.4 Zkopírování jazykového nastavení z prvního do druhého dálkového ovladače

Viz "8.1.3 Zkopírování nastavení systému z prvního do druhého dálkového ovladače" na stránce 47.


8.1.5 Rychlý průvodce: Nastavte rozvržení systému po prvním zapnutí

Po prvním zapnutí systému budete na dálkovém ovladači navedeni k provedení prvotního nastavení:



- jazyk,
- datum,
- čas,
- rozvržení systému.

Potvrzením rozvržení systému můžete pokračovat instalací a uvedením systému do provozu.


- Pokud rozvržení systému NEBYLO potvrzeno spustí se při zapnutí rychlý průvodce, a to nastavením jazyka.

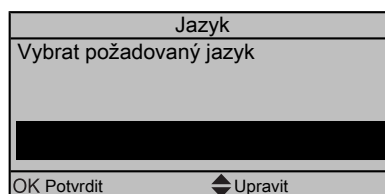


- Nastavte aktuální datum a čas.

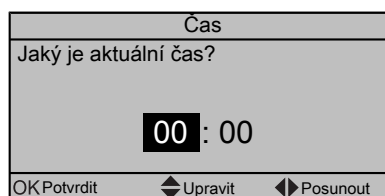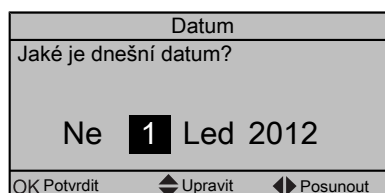

- Zadejte nastavení rozvržení systému: Standardní, Volitelné možnosti, Výkony. Další informace viz "8.2 Základní konfigurace" na stránce 49.

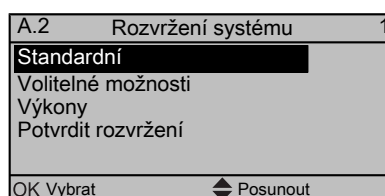

- Po konfiguraci vyberte Potvrdit rozvržení a stiskněte **OK**.

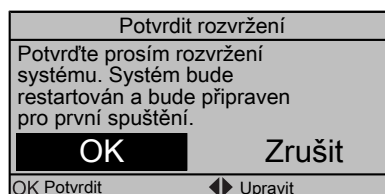

- Dálkový ovladač se opětovně inicializuje a můžete pokračovat v instalaci nastavením dalšího platného nastavení a uvedením systému do provozu.

Pokud dojde ke změně v nastavení technika, systém bude vyžadovat potvrzení. Po dokončení potvrzení se obrazovka krátce vypne a na několik sekund se zobrazí hlášení "zaneprázdněno".

8.2 Základní konfigurace

8.2.1 Rychlý průvodce: Jazyk / čas a datum

#	Kód	Popis
[A.1]	Není použito	Jazyk
[1]	Není použito	Čas a datum

8.2.2 Rychlý průvodce: Standardní

Konfigurace záložního ohřívače (pouze pro model *9W)

Záložní ohřívač u modelu *9W je přizpůsoben k připojení k nejběžnější evropské elektrické rozvodné síti. Kromě konfigurace hardwaru musí být na uživatelském rozhraní nastaven typ sítě a nastavení relé.

#	Kód	Popis
[A.2.1.5]	[5-0D]	Typ zálož. ohřív.: 1 (1P,(1/1+2)): 6 kW 1~ 230 V (*9W) 3 (3P,(1/1+2)): 6 kW 3~ 230 V (*9W) 4 (3PN,(1/2)): 6 kW 3N~ 400 V (*9W) 5 (3PN,(1/1+2)): 9 kW 3N~ 400 V (*9W)


Nastavení relé


Nastavení relé	Provoz záložního ohřívače	
	Pokud je aktivní krok 1 záložního ohřívače:	Pokud je aktivní krok 2 záložního ohřívače:
1/1+2	Relé 1 ZAPNUTO	Relé 1+2 ZAPNUTO
1/2	Relé 1 ZAPNUTO	Relé 2 ZAPNUTO

Nastavení prostorového vytápění/chlazení


Systém může prostor vytápět nebo chladit. V závislosti na typu použití musí být provedeno odpovídající nastavení prostorového vytápění/chlazení.


#	Kód	Popis
[A.2.1.7]	[C-07]	Zp.ovl.jed.: 0 (Ov.dle tepl.v.v): Provozní režim jednotky je zvolen na základě teploty výstupní vody bez ohledu na skutečnou pokojovou teplotu a/nebo požadavek na topení či chlazení místnosti. 1 (Ov.ext.po.term): Provozní režim jednotky je vybrán podle externího termostatu nebo ekvivalentního zařízení (např. konvektor tepelného čerpadla). 2 (Ovl.pokoj.term.): Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty okolí na uživatelském rozhraní.

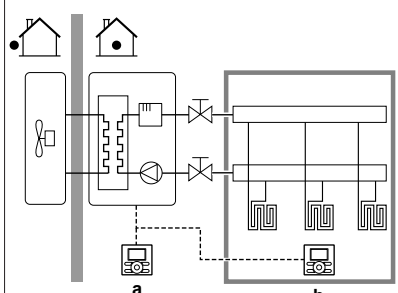
#	Kód	Popis
[A.2.1.B]	Není použito	Pouze pokud existují 2 uživatelská rozhraní (1 instalované v místnosti, 1 na vnitřní jednotce):  - a: Na jednotce - b: V místnosti jako pokojový termostat Umístění ovladače: - Na jednotce: druhé uživatelské rozhraní je automaticky nastaveno na V místnosti a pokud je zvoleno ovládání pomocí pokojové teploty, chová se jako pokojový termostat. - V místnosti (výchozí): druhé uživatelské rozhraní je automaticky nastaveno na Na jednotce a pokud je zvoleno ovládání pomocí pokojové teploty, chová se jako pokojový termostat.

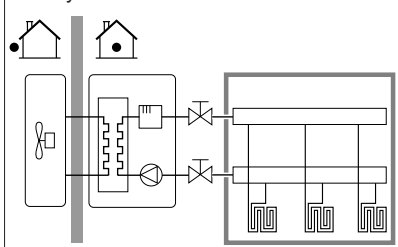
#	Kód	Popis
[A.2.1.8]	[7-02]	Systém může dodávat výstupní vodu až do 2 zón teploty vody. Během konfigurace musí být nastaven počet zón teploty vody. Poč.zón tepl.výst.vody: 0 (1 zóna t.výst.v)(default): Pouze 1 zóna teploty výstupní vody. Tato zóna se nazývá hlavní zóna teploty výstupní vody.  - a: Hlavní zóna tepl.výst.vody pokračování >>

8 Konfigurace
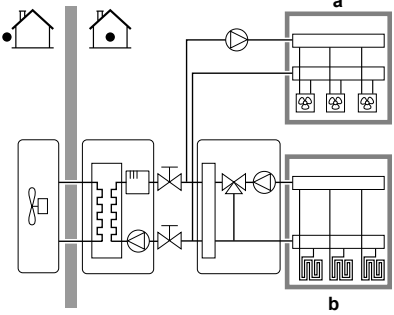
#	Kód	Popis
[A.2.1.8]	[7-02]	<< pokračování 1 (2 zóny t.výst.v): 2 zóny teploty výstupní vody. Zóna s nejnižší teplotou výstupní vody (v režimu topení) se nazývá hlavní zóna teploty výstupní vody. Zóna s nejvyšší teplotou výstupní vody (v režimu topení) se nazývá doplňková zóna teploty výstupní vody. V praxi to znamená, že hlavní zóna teploty výstupní vody sestává ze zářičů s vyšší zátěží a k dosažení požadované teploty výstupní vody je instalována směšovací stanice.  - a: Doplňková zóna tepl.výst.vody - b: Hlavní zóna tepl.výst.vody

#	Kód	Popis
[A.2.1.9]	[F-0D]	Pokud je ovládání prostorového vytápění/chlazení VYPNUTO uživatelským rozhraním, je čerpadlo vždy VYPNUTO. Pokud je ovládání prostorového vytápění/chlazení zapnuto, můžete zvolit požadovaný provozní režim čerpadla (platí pouze během prostorového vytápění/chlazení) Prov.rež.čerp.: 0 (Nepřetržitý): Nepřetržitý provoz bez ohledu na stav ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ termostatu. Poznámka: při nepřetržitém provozu čerpadlo vyžaduje více energie než při provozu na základě vzorkování či požadavku.  - a: Ovládání prostorového vytápění/chlazení (uživatelské rozhraní) - b: VYP - c: Zap - d: Provoz čerpadla pokračování >>

#	Kód	Popis
[A.2.1.9]	[F-0D]	<< pokračování 1 (Vzorek)(výchozí): Čerpadlo je zapnuto pokud je požadavek na topení nebo chlazení, protože teplota výstupní vody ještě nedosáhla požadované teploty. Pokud dojde ke stavu VYPNUTÍ termostatu, čerpadlo se spustí každých 5 minut a je kontrolována teplota vody a v případě potřeby požadavek na topení či chlazení. Poznámka: Vzorkovací režim NENÍ k dispozici při ovládání externím pokojovým termostatem nebo ovládání pokojovým termostatem.  - a: Ovládání prostorového vytápění/chlazení (uživatelské rozhraní) - b: VYP - c: Zap - d: Teplota výst.vody - e: Skutečná - f: Požadovaná - g: Provoz čerpadla pokračování >>

#	Kód	Popis
[A.2.1.9]	[F-0D]	<< pokračování 2 (Požadavek): Provoz čerpadla na požadavek. Příklad: Pomocí pokojového termostatu vytváří termostat stav ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ. Pokud takový požadavek není, je čerpadlo VYPNUTÉ. Poznámka: Požadavek NENÍ k dispozici u ovládání teploty výstupní vody.  - a: Ovládání prostorového vytápění/chlazení (uživatelské rozhraní) - b: VYP - c: Zap - d: Požadavek na topení (externím dálkovým termostatem nebo pokojovým termostatem) - e: Provoz čerpadla

8.2.3 Rychlý průvodce: Volitelné možnosti


Nastavení teplé užitkové vody

Tato kapitola se vztahuje pouze na systémy s instalovanou nádrží na teplou užitkovou vodu:

- EHBH/X: nádrž na teplou užitkovou vodu je k dispozici volitelně,
- EHVH/X: nádrž na teplou užitkovou vodu je standardně vestavěna do vnitřní jednotky.

Podle toho musí být provedena následující nastavení.

#	Kód	Popis
[A.2.2.1]	[E-05]	Provoz pro TUV: Může systém ohřívat teplou užitkovou vodu? • 0 (Ne): NENÍ instalován. Standardní pro EHBH/X. • 1 (Ano): Instalováno. Standardní pro EHVH/X. Poznámka: Pro EHVH/X je nádrž na teplou užitkovou vodu standardně instalována. NEMĚŇTE toto nastavení.
[A.2.2.3]	[E-07]	Během ohřevu teplé užitkové vody může být tepelné čerpadlo podpořeno elektrickým ohřevačem k zajištění ohřevu teplé užitkové vody i pro vysoké požadované teploty v nádrži. Ohř.TUV: • 0 (Typ 1): Nádrž s přídavným ohřevačem instalovaným na straně nádrže. Standardní pro EHBH/X. • 1 (Typ 2): Výchozí pro EHVH/X. Záložní ohřevač bude také použit pro ohřev teplé užitkové vody. Rozsah: 0~6. Hodnoty 2~6 však neplatí pro toto nastavení. Pokud je nastavena hodnota 6, objeví se chybový kód a systém NEBUDE funkční.
[A.2.2.A]	[D-02]	Vnitřní jednotka poskytuje možnost připojení místně dodaného čerpadla teplé užitkové vody (typ zapnuto/vypnuto). V závislosti na instalaci a konfiguraci na dálkovém ovladači rozlišujeme jeho funkčnost. Čerpadlo TUV: • 0 (Ne)(výchozí): NENÍ instalováno. • 1 (Sekund.zpět.): Instalováno pro okamžitou dodávku teplé vody při otevření kohoutu. Koncový uživatel nastaví čas provozu (týdenní plán) čerpadla teplé užitkové vody (kdy se má spustit). Ovládání tohoto čerpadla je možné pomocí vnitřní jednotky. • 2 (Dezinf. paral.): Instalováno pro účely dezinfekce. Spouští se při provozu dezinfekční funkce nádrže na teplou užitkovou vodu. Žádné další nastavení není zapotřebí. Viz také obrázky níže.

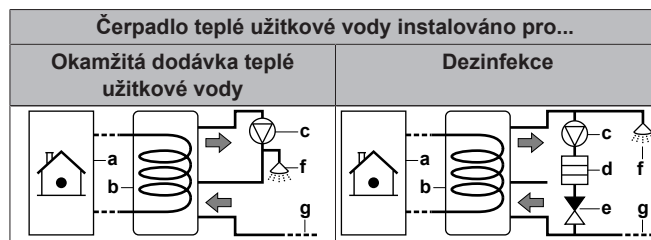

- a Vnitřní jednotka
- b Nádrž
- c Čerpadlo teplé užitkové vody (místní dodávka)
- d Článek topení (místní dodávka)
- e Zpětný ventil (místní dodávka)
- f Sprcha (místní dodávka)
- g Studená voda

Termostaty a externí snímače



POZNÁMKA

Pokud je použit externí pokojový termostat, bude tento externí pokojový termostat ovládat protimrazovou ochranu místnosti. Protimrazová ochrana místnosti je však možná pouze pokud je zapnuto ovládání teploty výstupní vody na uživatelském rozhraní jednotky.

Viz "5 Pokyny k použití" na stránce 11.

#	Kód	Popis
[A.2.2.4]	[C-05]	Typ kont.hlav. Při ovládání pomocí externího pokojového termostatu musí být pro hlavní zónu teploty výstupní vody nastaven typ kontaktu volitelného pokojového termostatu nebo konvektoru tepelného čerpadla. Viz "5 Pokyny k použití" na stránce 11. • 1 (Termo ZAP/VYP): Připojený externí pokojový termostat nebo konvektor tepelného čerpadla odešle požadavek na topení nebo chlazení stejným signálem protože je připojen k pouze 1 digitálnímu vstupu (vyhrazený pro hlavní zónu teploty výstupní vody) na vnitřní jednotce (X2M/1). Vyberte tuto hodnotu v případě připojení ke konvektoru tepelného čerpadla (FWXV). • 2 (Pož.na chla/top)(výchozí): Připojený externí pokojový termostat odešle samostatný požadavek na topení a chlazení a je proto připojen ke 2 digitálním vstupům (vyhrazeným pro hlavní zónu teploty výstupní vody) na vnitřní jednotce (X2M/1 a 2). Vyberte tuto hodnotu v případě připojení k napraveno zapojenému (EKRTWA) nebo bezdrátovému (EKTRT1) pokojovému termostatu.

8 Konfigurace

#	Kód	Popis
[A.2.2.5]	[C-06]	Typ kont.doplň. Při ovládání pomocí externího pokojového termostatu se 2 zónami teploty výstupní vody musí být pro doplňkovou zónu teploty výstupní zóny nastaven typ volitelného pokojového termostatu. Viz "5 Pokyny k použití" na stránce 11. 1 (Termo ZAP/VYP): Viz Typ kont.hlav.. Připojen k vnitřní jednotce (X2M/1a). 2 (Pož.na chla/top)(výchozí): Viz Typ kont.hlav.. Připojen k vnitřní jednotce (X2M/1a a 2a).
[A.2.2.B]	[C-08]	Externí snímač Pokud je připojen volitelný externí snímač teploty okolí, musí být nastaven typ snímače. Viz "5 Pokyny k použití" na stránce 11. 0 (Ne)(výchozí): NENÍ instalováno. Pro měření je použit termistor na dálkovém ovladači a venkovní jednotce. 1 (Venkovní snímač): Instalováno. Venkovní snímač bude použit k měření venkovní teploty okolí. Poznámka: Pro některé funkce je stále použit snímač teploty na venkovní jednotce. 2 (Pokojevý snímač): Instalováno. Snímač teploty na dálkovém ovladači již NENÍ použit. Poznámka: Tato hodnota má význam pouze při ovládání pomocí pokojového termostatu.

Digitální I/O karta

Změna těchto nastavení je zapotřebí pouze pokud je instalována volitelná digitální I/O karta. Digitální I/O karta má více funkcí, které musí být nakonfigurovány. Viz **"5 Pokyny k použití" na stránce 11.**

#	Kód	Popis
[A.2.2.6.1]	[C-02]	Ext.zál.zdr Označuje, pokud je prostorové vytápění prováděno také pomocí jiného zdroje tepla, než samotným systémem. 0 (Ne)(výchozí): NENÍ instalováno. 1 (Bivalentní): Instalováno. Pomocný kotel (plynový, olejový) bude v provozu při nízkých venkovních teplotách. Během bivalentního provozu je tepelné čerpadlo vypnuto. Nastavte tuto hodnotu v případě použití pomocného kotle. Viz "5 Pokyny k použití" na stránce 11.

#	Kód	Popis
[A.2.2.6.2]	[D-07]	Solární souprava Platí pouze pro EHBH/X. Označuje, zda je nádrž na teplou užitkovou vodu také ohřívána solárními panely. 0 (Ne)(výchozí): NENÍ instalováno. 1 (Ano): Instalováno. Nádrž na teplou užitkovou vodu může být kromě tepelného čerpadla ohřívána také solárními panely. Nastavte tuto hodnotu pokud jsou solární panely instalovány. Viz "5 Pokyny k použití" na stránce 11.
[A.2.2.6.3]	[C-09]	Výstup alarmu Označuje logiku výstupu alarmu output na digitální I/O kartě během poruchy. 0 (Norm.otev.)(výchozí): Výstup alarmu bude aktivován, pokud dojde ke spuštění alarmu. Nastavením této hodnoty je provedeno rozlišení mezi poruchou a detekcí výpadku proudu jednotky. 1 (Norm.uzav.): Výstup alarmu NEBUDE aktivován, pokud dojde ke spuštění alarmu.
[A.2.2.6.4]	[F-04]	Vyhř.spod.desky Platí pouze pro EHBH/X11+16 a EHVH/X11+16. Označuje, zda je na venkovní jednotce instalován volitelný ohříváč spodní desky. Napájení ohříváče spodní desky je v tomto případě zajištěno vnitřní jednotkou. 0 (Ne)(výchozí): NENÍ instalováno. 1 (Ano): Instalováno. Poznámka: Jestliže je tato hodnota nastavena, výstup na digitální I/O kartě nemůže být použit pro výstup prostorového topení/chlazení. Viz "5 Pokyny k použití" na stránce 11.

Výstupní logika alarmu

[C-09]	Alarm	Bez alarmu	Jednotka je bez napětí
0 (výchozí)	Uzavřený výstup	Rozpojený výstup	Rozpojený výstup
1	Rozpojený výstup	Uzavřený výstup	

Karta požadavků

Karta požadavků se používá k aktivaci řízení spotřeby energie digitálními vstupy. Viz **"5 Pokyny k použití" na stránce 11.**

#	Kód	Popis
[A.2.2.7]	[D-04]	Karta požadavků Platí pouze pro EHBH/X04+08 a EHVH/X04+08. Označuje, zda je instalována volitelná karta požadavků. 0 (Ne)(výchozí) 1 (Říz.spotř.ener.)

Měření energie

Pokud je měření energie prováděno pomocí elektroměrů, proveďte konfiguraci těchto nastavení dle popisu níže. Vyberte výstup kmitočtu impulzu pro každý elektroměr dle specifikací elektroměru.

Je možné připojit (až 2) elektroměry s různým kmitočtem impulsu. Pokud je použit pouze 1 nebo není použit žádný elektroměr, vyberte Ne k uvedení, že odpovídající vstup impulsu NENÍ použit.

#	Kód	Popis
[A.2.2.8]	[D-08]	Volitelný externí elektroměr kWh 1: 0 (Ne): NENÍ instalováno 1: Instalováno (0,1 impuls/kWh) 2: Instalováno (1 impuls/kWh) 3: Instalováno (10 impuls/kWh) 4: Instalováno (100 impuls/kWh) 5: Instalováno (1000 impuls/kWh)
[A.2.2.9]	[D-09]	Volitelný externí elektroměr kWh 2: 0 (Ne): NENÍ instalováno 1: Instalováno (0,1 impuls/kWh) 2: Instalováno (1 impuls/kWh) 3: Instalováno (10 impuls/kWh) 4: Instalováno (100 impuls/kWh) 5: Instalováno (1000 impuls/kWh)

8.2.4 Rychlý průvodce: Výkony (měření energie)

Výkony všech elektrických ohřivačů musí být nastaveny, aby funkce měření energie a/nebo řízení spotřeby elektrické energie pracovaly správně. Při měření odporu každého ohřivače můžete nastavit přesný výkon ohřivače, což zajistí přesnější údaje o spotřebě energie.

#	Kód	Popis
[A.2.3.1]	[6-02]	Přídavný ohřivač: Platí pouze pro nádrže na teplou užitkovou vodu s vnitřním přídavným ohřivačem (EKHW). Výkon přídavného ohřivače při jmenovitém napětí. Výchozí: 0 kW. Rozsah: 0~10 kW (v krocích po 0,2 kW)
[A.2.3.2]	[6-03]	Zál. ohř.: krok 1: Výkon prvního kroku (stupně) záložního ohřivače při jmenovitém napětí. Výchozí: 3 kW. Rozsah: 0~10 kW (v krocích po 0,2 kW)
[A.2.3.3]	[6-04]	Zál. ohř.: krok 2: Platí pouze pro dvoustupňový záložní ohřivač (*9W). Rozdíl ve výkonu mezi prvním a druhým krokem záložního ohřivače při jmenovitém napětí. Jmenovitá hodnota závisí na konfiguraci záložního ohřivače: 3 kW, 1N– 230 V: 0 kW 6 kW, 1N– 230 V: 3 kW (6 kW–3 kW) 6 kW, 3– 230 V: 3 kW (6 kW–3 kW) 6 kW, 3N– 400 V: 3 kW (6 kW–3 kW) 9 kW, 3N– 400 V: 6 kW (9 kW–3 kW) Rozsah: 0~10 kW (v krocích po 0,2 kW): *3V: výchozí 0 kW *9W: výchozí 6 kW
[A.2.3.6]	[6-07]	Vyhř.spod.desky: Platí pouze pro volitelný ohřivač spodní desky (EKBPHTH16A). Výkon volitelného ohřivače spodní desky při jmenovitém napětí. Výchozí: 0 W. Rozsah: 0~200 W (v krocích po 10 W)

8.2.5 Ovládání prostorového vytápění/chlazení

Základní požadované nastavení pro účely konfigurace prostorového vytápění/chlazení vašeho systému je popsáno v této kapitole. Nastavení technika v závislosti na počasí definuje parametry činnosti jednotky závislé na počasí. Je-li aktivní režim provozu závislé na počasí, teplota vody se stanoví automaticky podle venkovní teploty. Nízké venkovní teploty budou mít za následek teplejší vodu a naopak. Během provozu dle počasí může uživatel posunout cílovou teplotu vody nahoru nebo dolů o maximálně 5°C.

Viz uživatelská referenční příručka a/nebo návod k obsluze, kde naleznete více podrobností o této funkci.

Teplota výstupní vody: hlavní zóna

#	Kód	Popis
[A.3.1.1.1]	Není použito	Rež.na výs.v.: - Absolutní (výchozí) Požadovaná teplota výstupní vody: - NENÍ závislá na počasí (tj. NEZÁVISÍ na venkovní teplotě) - je pevně nastavena v průběhu doby (tj. NENÍ naplánována) - Dle počasí: Požadovaná teplota výstupní vody: - je závislá na počasí (tj. závisí na venkovní teplotě) - je pevně nastavena v průběhu doby (tj. NENÍ naplánována) pokračování >>

#	Kód	Popis
[A.3.1.1.1]	Není použito	<< pokračování - Abs + plánovaný: Požadovaná teplota výstupní vody: - NENÍ závislá na počasí (tj. NEZÁVISÍ na venkovní teplotě) - je naprogramována dle plánu. Naplánované činnosti se skládají z požadovaných posunů, buď předem nastavených nebo vlastních. Poznámka: Tato hodnota může být nastavena pouze při ovládání teploty výstupní vody. - Dle poč.+ plán.: Požadovaná teplota výstupní vody: - je závislá na počasí (tj. závisí na venkovní teplotě) - je naprogramována dle plánu. Naplánované činnosti obsahují požadované teploty výstupní vody. Buď přednastavené nebo vlastní. Poznámka: Tato hodnota může být nastavena pouze při ovládání teploty výstupní vody.

8 Konfigurace

#	Kód	Popis
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	Nastavit topení dle počasí: T_t: Cílová teplota výstupní vody (hlavní) T_a: Venkovní teplota pokračování >>

#	Kód	Popis
[7.7.1.1]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	<< pokračování [1-00]: Nízká venkovní teplota. $-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}$ (výchozí: -10°C) [1-01]: Vysoká venkovní teplota. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (výchozí: 15°C) [1-02]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo nižší než hodnota nízké teploty okolí. $[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}$ (výchozí: 35°C). Poznámka: Tato hodnota musí být vyšší než hodnota [1-03], protože pro nízké venkovní teploty je vyžadována vyšší teplota vody. [1-03]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo vyšší než hodnota vysoké teploty okolí. $[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-00])^{\circ}\text{C}$ (výchozí: 25°C). Poznámka: Tato hodnota musí být nižší než hodnota [1-02], protože pro vysoké venkovní teploty je vyžadována nižší teplota vody.


#	Kód	Popis
[7.7.1.2]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	Nastavit chlazení dle počasí: T_t: Cílová teplota výstupní vody (hlavní) T_a: Venkovní teplota pokračování >>

#	Kód	Popis
[7.7.1.2]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	<< pokračování [1-06]: Nízká venkovní teplota. $10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (výchozí: 20°C) [1-07]: Vysoká venkovní teplota. $25^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}$ (výchozí: 35°C) [1-08]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo nižší než hodnota nízké teploty okolí. $[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}$ (výchozí: 22°C). Poznámka: Tato hodnota musí být vyšší než hodnota [1-09], protože pro nízké venkovní teploty dostačuje méně chladná voda. [1-09]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo vyšší než hodnota vysoké teploty okolí. $[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}$ (výchozí: 18°C). Poznámka: Tato hodnota musí být nižší než hodnota [1-08], protože pro vysoké venkovní teploty je vyžadována chladnější voda.


Teplota výstupní vody: doplňková zóna

Platí pouze pokud existují 2 zóny teploty výstupní vody.

#	Kód	Popis
[A.3.1.2.1]	Není použito	Rež.na výs.v.: - Absolutní (výchozí): Požadovaná teplota výstupní vody: - NENÍ závislá na počasí (tj. NEZÁVISÍ na venkovní teplotě) - je pevně nastavena v průběhu doby (tj. NENÍ naplánována) - Dle počasí: Požadovaná teplota výstupní vody: - je závislá na počasí (tj. závisí na venkovní teplotě) - je pevně nastavena v průběhu doby (tj. NENÍ naplánována) - Abs + plánovaný: Požadovaná teplota výstupní vody: - NENÍ závislá na počasí (tj. NEZÁVISÍ na venkovní teplotě) - je naprogramována dle plánu. Naplánované činnosti jsou ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ. Poznámka: Tato hodnota může být nastavena pouze při ovládání teploty výstupní vody. - Dle poč.+ plán.: Požadovaná teplota výstupní vody: - je závislá na počasí (tj. závisí na venkovní teplotě) - je naprogramována dle plánu. Naplánované činnosti jsou ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ. Poznámka: Tato hodnota může být nastavena pouze při ovládání teploty výstupní vody.
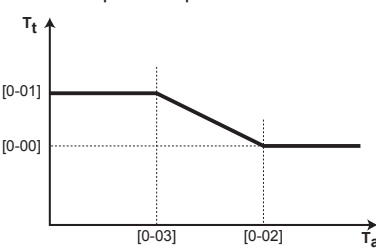
#	Kód	Popis
[7.7.2.1]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	Nastavit topení dle počasí:  T_t: Cílová teplota výstupní vody (doplňková) T_a: Venkovní teplota pokračování >>

#	Kód	Popis
[7.7.2.1]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	<< pokračování [0-03]: Nízká venkovní teplota. – 40°C~+5°C (výchozí: –10°C) [0-02]: Vysoká venkovní teplota. 10°C~25°C (výchozí: 15°C) [0-01]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo nižší než hodnota nízké teploty okolí. [9-05]°C~[9-06]°C (výchozí: 45°C). Poznámka: Tato hodnota musí být vyšší než hodnota [0-00], protože pro nízké venkovní teploty je vyžadována vyšší teplota vody. [0-00]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo vyšší než hodnota vysoké teploty okolí. [9-05]°C~min(45, [9-06])°C (výchozí: 35°C). Poznámka: Tato hodnota musí být nižší než hodnota [0-01], protože pro vysoké venkovní teploty je vyžadována nižší teplota vody.
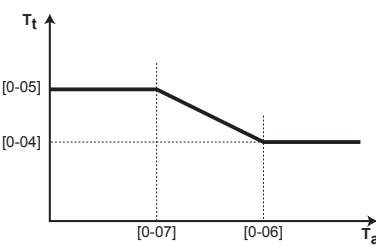
#	Kód	Popis
[7.7.2.2]	[0-04] [0-05] [0-06] [0-07]	Nastavit chlazení dle počasí:  T_t: Cílová teplota výstupní vody (doplňková) T_a: Venkovní teplota pokračování >>

#	Kód	Popis
[7.7.2.2]	[0-04] [0-05] [0-06] [0-07]	<< pokračování [0-07]: Nízká venkovní teplota. 10°C~25°C (výchozí: 20°C) [0-06]: Vysoká venkovní teplota. 25°C~43°C (výchozí: 35°C) [0-05]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo nižší než hodnota nízké teploty okolí. [9-07]°C~[9-08]°C (výchozí: 12°C). Poznámka: Tato hodnota musí být vyšší než hodnota [0-04], protože pro nízké venkovní teploty dostačuje méně chladná voda. [0-04]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo vyšší než hodnota vysoké teploty okolí. [9-07]°C~[9-08]°C (výchozí: 8°C). Poznámka: Tato hodnota musí být nižší než hodnota [0-05], protože pro vysoké venkovní teploty je vyžadována chladnější voda.

Teplota výstupní vody: Rozdíl teplot zdroje

Rozdíl teplot mezi vstupní a výstupní vodou. Jednotka je navržena pro podporu podlahového topení. Doporučená teplota výstupní vody (nastavená na uživatelském rozhraní) pro podlahové topení je 35°C. V takovém případě bude jednotka ovládána k zajištění rozdílu teplot 5°C, což znamená, že vstupní voda do jednotky má teplotu přibližně 30°C. V závislosti na instalované aplikaci (radiátory, konvektor tepelného čerpadla, podlahové topení) nebo situaci je možné změnit rozdíl teplot mezi vstupní a výstupní vodou. Nezapomeňte, že čerpadlo bude regulovat svůj průtok tak, aby zachovalo daný rozdíl teplot (Δt).

#	Kód	Popis
[A.3.1.3.1]	[9-09]	Topení: požadovaný rozdíl teplot mezi vstupní a výstupní vodou. Rozsah: 3°C~10°C (v krocích po 1°C; výchozí hodnota: 5°C).
[A.3.1.3.2]	[9-0A]	Chlazení: požadovaný rozdíl teplot mezi vstupní a výstupní vodou. Rozsah: 3°C~10°C (v krocích po 1°C; výchozí hodnota: 5°C).

Teplota výstupní vody: modulace

Platí pouze pro případ ovládání pomocí pokojového termostatu. Při použití funkce pokojového termostatu zákazník musí nastavit požadovanou pokojovou teplotu. Jednotka dodá teplou vodu do tepelných zářičů a místnost bude vytápěna. Kromě toho musí být také nakonfigurována požadovaná teplota výstupní vody: při zapnutí modulace bude požadovaná teplota výstupní vody vypočítána automaticky jednotkou (na základě přednastavených teplot; v případě, že je zvolen režim dle počasí, bude modulace prováděna na základě požadovaných teplot dle počasí); při vypnutí modulace můžete nastavit požadovanou teplotu výstupní vody na uživatelském rozhraní. Se zapnutou modulací může být navíc požadovaná teplota výstupní vody snížena nebo zvýšena ve funkci požadované teploty výstupní vody a rozdílu mezi skutečnou a požadovanou pokojovou teplotou. Výsledkem je následující:

- stabilní pokojová teplota přesně odpovídající požadované teplotě (vyšší úroveň komfortu)
- méně cyklů ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (nižší hlučnost, vyšší komfort a vyšší účinnost)
- nejnižší možné teploty vody, které odpovídají požadované teplotě (vyšší účinnost)


8 Konfigurace

#	Kód	Popis
[A.3.1.1.5]	[8-05]	Modul.teplota výst.vody: - Ne (výchozí): vypnuto. Poznámka: Požadovanou teplotu výstupní vody je nutné nastavit na uživatelském rozhraní. - Ano: zapnuto. Teplota výstupní vody je vypočítána podle rozdílu mezi požadovanou a skutečnou pokojovou teplotou. Tím se dosahuje lepšího přizpůsobení mezi výkonem tepelného čerpadla a skutečným požadovaným výkonem a výsledkem je menší počet cyklů spuštění/vypnutí a hospodárnější provoz. Poznámka: Požadovanou teplotu výstupní vody je možné zjistit pouze na uživatelském rozhraní
Není použito	[8-06]	Maximální modulace teploty výstupní vody: 0°C~10°C (výchozí: 3°C) Vyžaduje povolení modulace. Jedná se o hodnotu, podle které je zvýšena nebo snížena požadovaná teplota výstupní vody.



INFORMACE

Pokud je povolena modulace teploty výstupní vody, je nutné nastavit křivku dle počasí na vyšší polohu než [8-06] plus minimální teplotu výstupní vody k dosažení stabilních podmínek pro komfortní nastavenou teplotu pro místnost. Pro zvýšení účinnosti může být modulace nižší než nastavená teplota výstupní vody. Nastavením křivky dle počasí na vyšší polohu nemůže klesnout pod minimální nastavenou teplotu. Viz níže uvedený obrázek.

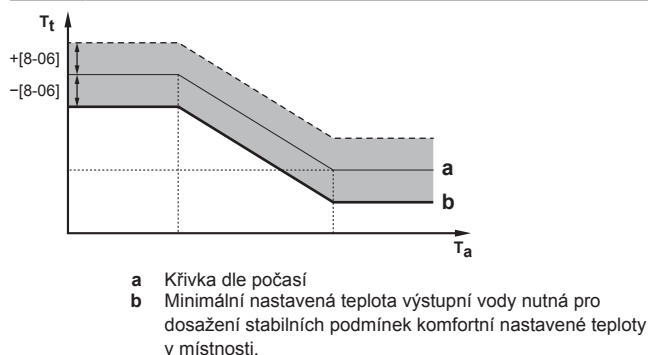

Teplota výstupní vody: typ zářiče

Platí pouze pro případ ovládání pomocí pokojového termostatu. V závislosti na objemu vody v systému a typu topných zařízení může ohřátí nebo ochlazení prostoru trvat déle. Toto nastavení může kompenzovat pomalou nebo rychlou odezvu systému na topení/chlazení během cyklu zahřívání/ochlazování.

Poznámka: Nastavení typu topidla (zářiče) ovlivní maximální modulaci požadované teploty výstupní vody a možnost použití automatického přepínání režimu chlazení/topení na základě vnitřní teploty okolí.

Proto je důležité nastavit tento parametr správně.

#	Kód	Popis
[A.3.1.1.7]	[9-0B]	Typ zářiče: Čas odezvy systému: - Rychlý Příklad: Malý objem vody a fan coil. - Pomalý Příklad: Velký objem vody, podlahové topení.

8.2.6 Ovládání teplé užitkové vody

Platí pouze v případě, že je instalována volitelná nádrž na teplou užitkovou vodu.

Konfigurace požadované teploty v nádrži

Teplá užitková voda může být ohřata 3 různými způsoby. Liší se podle způsobu nastavení požadované teploty v nádrži a způsobem činnosti jednotky.

#	Kód	Popis
[A.4.1]	[6-0D]	Teplá užitková voda Režim nast. hodnoty: 0 (Opět.ohř.): Povoleno pouze opětovný ohřev. 1 (Opět.ohř+pl.): Nádrž teplé užitkové vody je ohřívána podle plánu a mezi plánovanými cykly ohřevu, opětovný ohřev je povolen. 2 (Pouze plán): Nádrž na teplou užitkovou vodu může být ohřívána POUZE podle plánu.

Podrobnější informace viz ["8.3.2 Ovládání teplé užitkové vody: pokračíle"](#) na stránce 61.



INFORMACE

V případě nádrže na teplou užitkovou vodu bez vnitřního přídavného ohřevu existuje riziko nedostatku výkonu pro prostorové vytápění (chlazení)/problému s komfortem (v případě častého ohřevu teplé užitkové vody bude docházet k častému a dlouhému přerušení prostorového vytápění/ chlazení) při výběru nastavení [6-0D]=0 ([A.4.1] Teplá užitková voda Režim nast. hodnoty=Opět.ohř.).

Maximální nastavená teplota TUV

Maximální teplota teplé užitkové vody, kterou mohou uživatelé zvolit. Toto nastavení můžete použít pro omezení teploty vody na kohoutech s teplou vodou.



INFORMACE

Během dezinfekce nádrže teplé užitkové vody může teplota TUV tuto maximální teplotu překročit.



INFORMACE

Omezte maximální povolenou teplotu teplé vody v souladu s příslušnými předpisy.

#	Kód	Popis
[A.4.5]	[6-0E]	Max.nast. tepl. Maximální teplota teplé užitkové vody, kterou mohou uživatelé zvolit. Toto nastavení můžete použít pro omezení teploty vody na kohoutech s teplou vodou. Jestliže... [E-07]≠1: 40°C~80°C (výchozí: 60°C) (pro EHBH/X v kombinaci s EKHV) [E-07]=1: 40°C~60°C (výchozí: 60°C) (pouze pro EHVH/X) Maximální teplota NEPLATÍ během dezinfekce. Viz funkce dezinfekce.

8.2.7 Kontakt/číslo helpdesku

#	Kód	Popis
[6.3.2]	Není použito	Telefonní číslo, na které mohou uživatelé volat v případě problémů.

8.3 Pokročilá konfigurace/optimalizace

8.3.1 Prostorové vytápění/chlazení: pokročilé

Přednastavená teplota výstupní vody

Můžete definovat přednastavené teploty výstupní vody:

- hospodárná (označuje požadovanou teplotu výstupní vody, jejímž účelem je dosažení co nejnižší spotřeby elektrické energie)
- komfortní (označuje požadovanou teplotu výstupní vody s nejvyšší spotřebou elektrické energie).

Přednastavené hodnoty usnadňují použít stejné hodnoty v plánu nebo upravit požadovanou teplotu výstupní vody podle pokojové teploty (viz modulace). Pokud chcete později hodnotu změnit, můžete tak učinit z POUZE jednoho místa. Podle toho, zda je požadovaná teplota výstupní vody nastavena dle počasí nebo NE, je nutné specifikovat požadované hodnoty posunu nebo absolutní požadovanou teplotu výstupní vody.



POZNÁMKA

Přednastavené hodnoty teploty výstupní vody platí POUZE pro hlavní zónu, protože plán pro doplňkovou zónu se skládá ze zapnutí/vypnutí.



POZNÁMKA

Vyberte přednastavené teploty výstupní vody podle uspořádání a vybraných tepelných zařízení k zajištění vyvážení mezi požadovanou pokojovou teplotou a teplotou výstupní vody.

#	Kód	Popis
Přednastavená teplota výstupní vody pro hlavní zónu teploty výstupní vody v případě, že NENÍ nastavena dle počasí		
[7.4.2.1]	[8-09]	Komfort (topení) [9-01]°C~[9-00]°C (výchozí: 35°C)
[7.4.2.2]	[8-0A]	Eko (topení) [9-01]°C~[9-00]°C (výchozí: 33°C)
[7.4.2.3]	[8-07]	Komfort (chlazení) [9-03]°C~[9-02]°C (výchozí: 18°C)
[7.4.2.4]	[8-08]	Eko (chlazení) [9-03]°C~[9-02]°C (výchozí: 20°C)

#	Kód	Popis
Přednastavená teplota výstupní vody (hodnota posunu) pro hlavní zónu teploty výstupní vody v případě, že je závislá na počasí		
[7.4.2.5]	Není použito	Komfort (topení) -10°C~+10°C (výchozí: 0°C)
[7.4.2.6]	Není použito	Eko (topení) -10°C~+10°C (výchozí: -2°C)
[7.4.2.7]	Není použito	Komfort (chlazení) -10°C~+10°C (výchozí: 0°C)
[7.4.2.8]	Není použito	Eko (chlazení) -10°C~+10°C (výchozí: 2°C)

Teplotní rozmezí (teploty výstupní vody)

Účelem tohoto nastavení je snaha zabránit ve výběru nesprávné teploty vody na výstupu (tj. příliš horká nebo příliš studená). Proto lze nakonfigurovat dostupné rozmezí požadovaných teplot topení a chlazení.



POZNÁMKA

V případě podlahového topení je důležité omezit následující parametry:


- maximální teplota výstupní vody v režimu topení podle specifikací instalace podlahového topení.
- minimální teplota výstupní vody při režimu chlazení na 18–20°C zabrání kondenzaci na podlaze.



POZNÁMKA

- Při nastavení rozmezí teploty výstupní vody jsou všechny požadované teploty výstupní vody také upraveny, aby bylo zaručeno, že jsou v daném rozmezí.
- Vždy zajistěte vyvážení mezi požadovanou teplotou výstupní vody a požadovanou pokojovou teplotou a/ nebo výkonem (podle uspořádání systému a výběru tepelných zařízení). Požadovaná teplota výstupní vody je výsledkem několika nastavení (přednastavené hodnoty, hodnoty posunu, křivky na základě počasí, modulace). V důsledku toho by mohlo být dosaženo příliš vysokých nebo příliš nízkých teplot výstupní vody, což by mohlo vést k nadměrným teplotám nebo nedostatku výkonu. Omezením teplotního rozmezí výstupní vody na adekvátní hodnoty (v závislosti na tepelném zařízení) se takovým situacím zabrání.

Příklad: Nastavte minimální teplotu výstupní vody na 28°C, abyste zabránili tomu, že by NEBYLO možné vytápet místnost: teploty výstupní vody MUSÍ být dostatečně vyšší než pokojové teploty (u topení).



#	Kód	Popis
Rozmezí teploty výstupní vody pro hlavní zónu teploty výstupní vody (= zóna teploty výstupní vody s nejnižší teplotou výstupní vody v režimu topení a nejvyšší teplotou výstupní vody v režimu chlazení)		
[A.3.1.1.2.2]	[9-00]	Max. teplota (topení) 37°C~podle venkovní jednotky (výchozí: 55°C)

8 Konfigurace

#	Kód	Popis
[A.3.1.1.2.1]	[9-01]	Min. teplota (topení) 15°C~37°C (výchozí: 25°C)
[A.3.1.1.2.4]	[9-02]	Max. t. (chlazení) 18°C~22°C (výchozí: 22°C)
[A.3.1.1.2.3]	[9-03]	Min. t.(chlazení) 5°C~18°C (výchozí: 5°C)
Rozmezí teploty výstupní vody pro doplňkovou zónu teploty výstupní vody (= zóna teploty výstupní vody s nejvyšší teplotou výstupní vody v režimu topení a nejnižší teplotou výstupní vody v režimu chlazení)		
[A.3.1.2.2.2]	[9-06]	Max. teplota (topení) 37°C~podle venkovní jednotky (výchozí: 55°C)
[A.3.1.2.2.1]	[9-05]	Min. teplota (topení) 15°C~37°C (výchozí: 25°C)
[A.3.1.2.2.4]	[9-08]	Max. t. (chlazení) 18°C~22°C (výchozí: 22°C)
[A.3.1.2.2.3]	[9-07]	Min. t.(chlazení) 5°C~18°C (výchozí: 5°C)


Nadsazení teploty výstupní vody

Tato funkce definuje, jak mnoho může teplota vody vzrůst nad požadovanou teplotu výstupní vody, než dojde k vypnutí kompresoru. Kompresor se opět spustí jakmile teplota výstupní vody klesne pod požadovanou teplotu. Tato funkce je k dispozici POUZE v režimu topení.

#	Kód	Popis
Není použito	[9-04]	1°C~4°C (výchozí: 1°C)

Kompensace teploty výstupní vody v okolí 0°C

V režimu topení je požadovaná teplota výstupní vody místně zvýšena pokud se venkovní teplota pohybuje v okolí 0°C. Tato kompenzace může být zvolena při použití absolutní požadované teploty nebo teploty dle počasí (viz obrázky níže). Použijte toto nastavení pro kompenzaci možných tepelných ztrát budovy v důsledku odpařování rozpuštěného ledu nebo sněhu (např. v zemích s chladným podnebím).

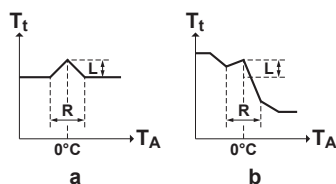

a Absolutní požadovaná teplota výstupní vody
b Požadovaná teplota výstupní vody v závislosti na počasí

#	Kód	Popis
Není použito	[D-03]	0 (vypnuto) (výchozí) 1 (povoleno) L=2°C, R=4°C (-2°C<TA<2°C) 2 (povoleno) L=4°C, R=4°C (-2°C<TA<2°C) 3 (povoleno) L=2°C, R=8°C (-4°C<TA<4°C) 4 (povoleno) L=4°C, R=8°C (-4°C<TA<4°C)

Maximální modulace teploty výstupní vody

Platí POUZE při ovládání pokojovým termostatem a při povolené modulaci. Maximální modulace (=variací) požadované teploty výstupní vody zvolená na základě rozdílu mezi skutečnou a

požadovanou pokojovou teplotou, např. modulace 3°C znamená, že požadovaná teplota výstupní vody může být zvýšena nebo snížena o 3°C. Výsledkem zvýšení modulace je lepší výkon (méně zapnutí/vypnutí, rychlejší zahřívání), ale mějte na paměti, že v závislosti na tepelném zářiči MUSÍ BÝT VŽDY vyvážen (viz uspořádání a výběr tepelných zářičů) mezi požadovanou teplotou výstupní vody a požadovanou pokojovou teplotou.

#	Kód	Popis
Není použito	[8-06]	0°C~10°C (výchozí: 3°C)

Umožnění chlazení na základě počasí

Platí POUZE pro EHBX a EHVX. Je možné deaktivovat chlazení dle počasí, což znamená, že požadovaná teplota výstupní vody při chlazení nebude záviset na venkovní teplotě a to BEZ OHLEDU na to, zda je možnost dle počasí zvolena nebo NIKOLIV. Tento parametr je možné zvolit samostatně pro hlavní zónu teploty výstupní vody i doplňkovou zónu teploty výstupní vody.

#	Kód	Popis
Není použito	[1-04]	Chlazení dle počasí hlavní zóny teploty výstupní vody je... 0 (vypnuto) 1 (zapnuto) (výchozí)
Není použito	[1-05]	Chlazení dle počasí doplňkové zóny teploty výstupní vody je... 0 (vypnuto) 1 (zapnuto) (výchozí)

Teplotní rozsah (pokojová teplota)

Platí POUZE pro ovládání pomocí pokojového termostatu. Aby se ušetřila energie tím, že se zabrání přehřívání nebo přechlazení místnosti, můžete omezit rozsah pokojové teploty, a to pro topení i chlazení.



POZNÁMKA

Při nastavení teplotního rozsahu pokojové teploty jsou všechny požadované pokojové teploty také upraveny, aby bylo zaručeno, že jsou v daném rozmezí.

#	Kód	Popis
Rozmezí tepl. v místnosti		
[A.3.2.1.2]	[3-06]	Max. teplota (topení) 18°C~30°C (výchozí: 30°C)
[A.3.2.1.1]	[3-07]	Min. teplota (topení) 12°C~18°C (výchozí: 12°C)
[A.3.2.1.4]	[3-08]	Max. t. (chlazení) 25°C~35°C (výchozí: 35°C)
[A.3.2.1.3]	[3-09]	Min. t.(chlazení) 15°C~25°C (výchozí: 15°C)


Krok nastavení pokojové teploty

Platí POUZE pro ovládání pokojovým termostatem a jestliže je teplota zobrazena v °C.

#	Kód	Popis
[A.3.2.4]	Není použito	Krok tepl. v pokoji 1°C (výchozí). Požadovanou pokojovou teplotu na dálkovém ovladači je možné nastavit v krocích po 1°C. 0,5°C. Požadovanou pokojovou teplotu na dálkovém ovladači je možné nastavit v krocích po 0,5°C. Skutečná pokojová teplota je zobrazena s přesností na 0,1°C.

Hystereze pokojové teploty

Platí POUZE pro případ ovládání pomocí pokojového termostatu. Je možné nastavit pásmo hystereze v okolí požadované pokojové teploty. Doporučuje se NEMĚNIT hysterezi pokojové teploty, protože je nastavena na optimální použití systému.

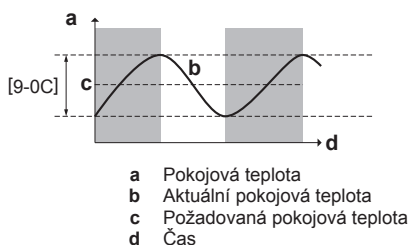

#	Kód	Popis
Není použito	[9-0C]	1°C~6°C (výchozí: 1°C)

Trvalá odchylka pokojové teploty

Platí POUZE pro případ ovládání pomocí pokojového termostatu. Můžete provést kalibraci (externího) snímače pokojové teploty. Je možné nastavit trvalou odchylku hodnoty pokojového termistoru měřené uživatelským rozhraním nebo externím pokojovým snímačem. Nastavení může být použito ke kompenzaci u situací, kdy dálkový ovladač nebo externí pokojový snímač NELZE nainstalovat na ideální místo (viz instalační návod a/nebo referenční příručka pro techniky).

#	Kód	Popis
Trv.odch.tepl.v pokoji: Trvalá odchylka skutečné pokojové teploty měřené na snímači uživatelského rozhraní.		
[A.3.2.2]	[2-0A]	-5°C~5°C, krok 0,5°C (výchozí: 0°C)
Odch.ext.sním.tep.míst.: Platí POUZE pokud je nainstalován a nakonfigurován externí pokojový snímač (viz [C-08])		
[A.3.2.3]	[2-09]	-5°C~5°C, krok 0,5°C (výchozí: 0°C)

Protimrazová ochrana místnosti

Protimrazová ochrana místnosti brání přílišnému ochlazení místnosti. Toto nastavení se chová odlišně v závislosti na nastaveném způsobu řízení jednotky ([C-07]). Provedte kroky dle níže uvedené tabulky:

Způsob řízení jednotky ([C-07])	Protimrazová ochrana místnosti
Řízení pomocí pokojového termostatu ([C-07]=2)	Umožňuje, aby pokojový termostat převzal řízení protimrazové ochrany místnosti: - Nastavte parametr [2-06] na "1" - Nastavte teplotu protimrazové ochrany místnosti ([2-05]).

Způsob řízení jednotky ([C-07])	Protimrazová ochrana místnosti
Řízení pomocí externího pokojového termostatu ([C-07]=1)	Umožňuje, aby externí pokojový termostat převzal řízení protimrazové ochrany místnosti: - ZAPNĚTE domovskou stránku teploty výstupní vody. - Nastavte automatický nouzový provoz ([A.5.1.2]) na "1".
Regulace teploty výstupní vody ([C-07]=0)	Protimrazová ochrana místnosti NENÍ zaručena.



POZNÁMKA

Pokud systém NEOBSAHUJE záložní ohřivač, NEMĚNTE výchozí teplotu protimrazové ochrany místnosti.



INFORMACE

Pokud dojde k chybě U4, protimrazová ochrana místnosti NENÍ zaručena.

Podrobnější popis o protimrazové ochraně místnosti ve vztahu k příslušným způsobům řízení jednotky naleznete v částech níže.

[C-07]=2: řízení pomocí pokojového termostatu

Při řízení pokojovým termostatem je protimrazová ochrana místnosti zaručena i když je domovská stránka pokojové teploty na uživatelském rozhraní VYPNUTA. Když je protimrazová ochrana místnosti ([2-06]) zapnutá, a skutečná pokojová teplota by klesla pod nastavenou teplotu protimrazové ochrany ([2-05]), jednotka dodá teplou výstupní vodu do topidel, aby se místnost opět ohřála.

#	Kód	Popis
Není použito	[2-06]	Protimr.ochr.místnosti 0: (vypnuto) (výchozí) 1: zapnuto
Není použito	[2-05]	Teplota protimrazové ochrany místnosti 4°C~16°C (výchozí: 12°C)



INFORMACE

Pokud dojde k chybě U5:

- pokud je připojen 1 uživatelské rozhraní, protimrazová ochrana místnosti NENÍ zaručena,
- pokud jsou připojena 2 uživatelská rozhraní a druhé uživatelské rozhraní použité pro regulaci pokojové teploty je odpojeno (v důsledku nesprávného zapojení, poškození kabelu), protimrazová ochrana místnosti NENÍ zaručena.



POZNÁMKA

Pokud je parametr Nouzový nastaven na Manuálně ([A.5.1.2]=0), a jednotka se přepne do nouzového provozu, uživatelské rozhraní požádá před spuštěním o potvrzení. Protimrazová ochrana místnosti je aktivní i když uživatel NEPOTVRDÍ nouzový provoz.

[C-07]=1: řízení pomocí externího pokojového termostatu

Při řízení pomocí externího pokojového termostatu je protimrazová ochrana místnosti zaručena externím pokojovým termostatem za předpokladu, že je domovská stránka teploty výstupní vody na uživatelského rozhraní ZAPNUTA a nastavení automatického nouzového provozu ([A.5.1.2]) je nastaveno na "1".

Kromě toho je omezená protimrazová ochrana jednotky možná v následujících případech:

8 Konfigurace

V případě...	...pak platí následující:
Jedna zóna teploty výstupní vody	- Pokud je domovská stránka teploty výstupní vody VYPNUTA a venkovní teplota prostředí klesne pod 4°C, jednotka začne přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost opět zahřála a nastavená teplota výstupní vody se sníží o 5°C. - Pokud je domovská stránka teploty výstupní vody ZAPNUTA, externí pokojový termostat je nastaven na "Termostat VYPNUT" a venkovní teplota prostředí klesne pod 4°C, jednotka začne přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost opět zahřála a nastavená teplota výstupní vody se sníží o 5°C. - Pokud je domovská stránka teploty výstupní vody ZAPNUTA a externí pokojový termostat je nastaven na "Termostat ZAPNUT", je protimrazová ochrana místnosti zaručena normální logikou.
Dvě zóny teploty výstupní vody	- Pokud je domovská stránka teploty výstupní vody VYPNUTA a venkovní teplota prostředí klesne pod 4°C, jednotka začne přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost opět zahřála a nastavená teplota výstupní vody se sníží o 5°C. - Pokud je domovská stránka teploty výstupní vody ZAPNUTA, provozní režim je "topení" a venkovní teplota prostředí klesne pod 4°C, jednotka začne přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost opět zahřála a nastavená teplota výstupní vody se sníží o 5°C. - Výběr režimu "chlazení" nebo "topení" se provádí pomocí uživatelského rozhraní. Pokud je domovská stránka teploty výstupní vody ZAPNUTA a provozní režim je "chlazení", nebude žádná ochrana funkční.



POZNÁMKA

Aby byla možná (omezená) protimrazová ochrana, MUSÍ být automatický nouzový provoz nastaven na Automatický ([A.5.1.2]=1).

[C-07]=0: řízení teploty výstupní vody

Při řízení teploty výstupní vody protimrazová ochrana místnosti NENÍ zaručena. Nicméně pokud je parametr [2-06] nastaven na "1", je možná omezená protimrazová ochrana jednotky.

- Pokud je domovská stránka teploty výstupní vody VYPNUTA a venkovní teplota prostředí klesne pod 4°C, jednotka začne přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost opět zahřála a nastavená teplota výstupní vody se sníží o 5°C.
- Jestliže je domovská stránka teploty výstupní vody ZAPNUTA a provozní režim je "topení", začne jednotka přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost zahřála dle normální logiky.
- Pokud je domovská stránka teploty výstupní vody ZAPNUTA a provozní režim je "chlazení", nebude žádná ochrana funkční.



POZNÁMKA

Aby byla možná (omezená) protimrazová ochrana, MUSÍ být automatický nouzový provoz nastaven na Automatický ([A.5.1.2]=1).

Uzavírací ventil

Následující platí pouze v případě 2 zón teploty výstupní vody. V případě 1 zóny teploty výstupní vody připojte uzavírací ventil k výstupu topení/chlazení.

Uzavírací ventil, který je v hlavní zóně hlavní výstupní vody, je možné nakonfigurovat.



INFORMACE

Během odmrazování je uzavírací ventil VŽDY otevřen.

Termo ZAP/VYP: ventil se uzavře, podle [F-0B], pokud není žádný požadavek na topení v hlavní zóně. Aktivaci tohoto nastavení můžete:

- zabránit přívodu výstupní vody do tepelných zařízení v hlavní zóně teploty výstupní vody (přes stanici směšovacích ventilů), pokud není požadavek z doplňkové zóny teploty výstupní vody.
- aktivovat zapnutí/vypnutí čerpadla stanice směšovacích ventilů POUZE pokud existuje požadavek. Viz ["5 Pokyny k použití" na stránce 11](#).

#	Kód	Popis
[A.3.1.1.6.1]	[F-0B]	Uzavírací ventil: 0 (Ne)(výchozí): NENÍ ovlivněn požadavkem na topení nebo chlazení. 1 (Ano): uzavře se v případě, že NENÍ požadavek na topení nebo chlazení.



INFORMACE

Nastavení [F-0B] platí pouze pokud je nastaven požadavek termostatu nebo externího pokojového termostatu (NE v případě nastavení dle teploty výstupní vody).

Chlazení: Platí POUZE pro EHBX a EHVX. Uzavírací ventil se uzavře v závislosti na [F-0C], pokud jednotka běží v režimu chlazení. Aktivujte toto nastavení, abyste zabránili přívodu studené výstupní vody do tepelného zařízení a vytvoření kondenzace (např. podlahové topení nebo radiátory).

#	Kód	Popis
[A.3.1.1.6.2]	[F-0C]	Uzavírací ventil: 0 (Ne): NENÍ ovlivněn změnou režimu prostorového provozu na chlazení. 1 (Ano)(výchozí): uzavře se v případě, že aktivní režim prostorového provozu je chlazení.

Provozní rozsah

V závislosti na průměrné venkovní teplotě je zakázán provoz jednotky v režimu prostorového topení nebo chlazení.

Tepl.vypnutí.prost.top: Pokud průměrná venkovní teplota stoupne nad tuto hodnotu, prostorové vytápění se vypne, aby nedocházelo k přetápění.

#	Kód	Popis
[A.3.3.1]	[4-02]	• EHBH/X04+08 a EHVH/X04+08: 14°C~25°C (výchozí: 25°C) Poznámka: Ve struktuře nabídky je nejvyšší hodnota 25°C, ale v přehledu nastavení můžete tuto hodnotu nastavit až na 35°C! • EHBH/X11+16 a EHVH/X11+16: 14°C~35°C (výchozí: 35°C) Stejné nastavení je také použito u automatického přepínání topení/ chlazení.

T.zapnutí.prost.chlaz.: Platí POUZE pro EHBX a EHVX. Pokud průměrná venkovní teplota klesne pod tuto hodnotu, prostorové chlazení se vypne.

#	Kód	Popis
[A.3.3.2]	[F-01]	10°C~35°C (výchozí: 20°C) Stejné nastavení je také použito u automatického přepínání topení/ chlazení.

Automatické přepínání topení/chlazení

Platí POUZE pro EHBX a EHVX. Koncový uživatel nastaví požadovaný provozní režim na dálkovém ovladači: topení, chlazení nebo automatický režim (viz také návod k obsluze/uživatelská referenční příručka). Pokud je zvoleno Automatické přepínání, bude změna provozního režimu založena na následujících podmínkách:

- Měsíční plán povolení topení nebo chlazení: koncový uživatel každý měsíc uvede, který provoz je povolen ([7.5]: topení i chlazení nebo POUZE pouze topení či POUZE chlazení). Pokud se povolený provozní režim změní na POUZE chlazení, změní se provozní režim na chlazení. Pokud se povolený provozní režim změní na POUZE topení, změní se provozní režim na topení.
- Průměrná venkovní teplota: provozní režim se změní tak, aby byl VŽDY v rozsahu stanoveném teplotou VYPNUTÍ prostorového vytápění pro režim topení a teplota ZAPNUTÍ prostorového chlazení pro režim chlazení. Pokud venkovní teplota klesne, přepne se provozní režim na topení a obráceně. Venkovní teplota bude zprůměrována v průběhu času (viz "8 Konfigurace" na stránce 46).

Pokud je venkovní teplota mezi teplotou ZAPNUTÍ prostorového chlazení a teplotou VYPNUTÍ prostorového vytápění, zůstane provozní režim nezměněn za předpokladu, že je systém nakonfigurován na ovládání pokojovým termostatem s jednou zónou teploty výstupní vody a rychlými tepelnými zářiči. V takovém případě se provozní režim změní na základě následujících podmínek:

- Měřená vnitřní teplota: kromě požadované pokojové teploty pro topení a chlazení technik nastavuje hodnotu hystereze (např. v režimu topení se tato hodnota vztahuje k požadované teplotě chlazení) a hodnotu trvalé odchylky (např. v režimu topení se tato hodnota vztahuje k požadované teplotě vytápění). Příklad: požadovaná pokojová teplota při topení je 22°C a chlazení 24°C, s hodnotou hystereze 1°C a trvalou odchylkou 4°C. K přepnutí z topení na chlazení dojde, jakmile pokojová teplota stoupne nad maximální požadovanou teplotu pro chlazení s přidanou hodnotou hystereze (tedy 25°C) a požadovanou teplotu topení s přidanou hodnotou trvalé odchylky (tedy 26°C). Naopak, k přepnutí z chlazení na topení dojde, když pokojová teplota klesne pod minimální požadovanou teplotu topení od níž je odečtena hodnota hystereze (tedy 21°C) a požadovanou teplotu chlazení minus hodnota trvalé odchylky (tedy 20°C).
- Hlídací časovač zabrání příliš častému přepínání z topení na chlazení a naopak.

Nastavení přepínání související s venkovní teplotou (POUZE pokud je zvolen automatický režim):

#	Kód	Popis
[A.3.3.1]	[4-02]	Tepl.vypnutí.prost.top. Jestliže venkovní teplota stoupne nad tuto hodnotu, změní se provozní režim na chlazení: • EHBH/X04+08 a EHVH/X04+08: 14°C~25°C (výchozí: 25°C) Poznámka: Ve struktuře nabídky je nejvyšší hodnota 25°C, ale v přehledu nastavení můžete tuto hodnotu nastavit až na 35°C! • EHBH/X11+16 a EHVH/X11+16: 14°C~35°C (výchozí: 35°C)
[A.3.3.2]	[F-01]	T.zapnutí.prost.chlaz.: Jestliže venkovní teplota klesne pod tuto hodnotu, změní se provozní režim na topení: Rozsah: 10°C~35°C (výchozí: 20°C) Nastavení přepínání související s vnitřní teplotou. Platí POUZE pokud je zvolen Automatický režim a systém je nakonfigurován na ovládání pokojovým termostatem s 1 zónou teploty výstupní vody a rychlými tepelnými zářiči.
Není použito	[4-0B]	Hystereze: Zajistí, že přepnutí je prováděno POUZE pokud je to nezbytné. Příklad: režim prostorového provozu se změní z chlazení na topení POUZE pokud pokojová teplota klesne pod požadovanou teplotu topení, od níž je odečtena hodnota hystereze. Rozsah: 1°C~10°C, krok 0,5°C (výchozí: 1°C)
Není použito	[4-0D]	Trvalá odchylka: Zajistí, že bude možné dosáhnout aktivní požadované pokojové teploty. Příklad: jestliže by k přepnutí z topení na chlazení došlo při nižší teplotě než je požadovaná teplota pro topení, nemohla by tato pokojová teplota být nikdy dosažena. Rozsah: 1°C~10°C, krok 0,5°C (výchozí: 3°C)

8.3.2 Ovládání teplé užitkové vody: pokročilé

Přednastavené teploty nádrže

Platí pouze pokud je ohřev teplé užitkové vody v plánovaném režim nebo plánovaný + opětovný ohřev.

Můžete definovat přednastavené teploty v nádrži:

- akumulace hospodárná
- akumulace komfortní
- opětovný ohřev
- hystereze opětovného ohřevu

Přednastavené hodnoty usnadňují použití stejné hodnoty v plánu. Pokud budete chtít později hodnotu změnit, můžete tak učinit na 1 místě (viz také návod k obsluze nebo uživatelská referenční příručka).

Komfort akumul

Při programování plánu můžete využít teploty v nádrži jako přednastavené hodnoty. Nádrž se poté bude ohřívat až do dosažení těchto nastavených teplot. Kromě toho je možné nastavit vypnutí akumulace tepla. Tato funkce vypíná ohřev nádrže i v případě, že nastavené teploty NEBYLO dosaženo. Vypnutí akumulace naprogramujte pouze v případě, že je ohřev nádrže absolutně nežádoucí.

#	Kód	Popis
[7.4.3.1]	[6-0A]	30°C~[6-0E]°C (výchozí: 60°C)

8 Konfigurace

Ekonomický akumul.

Akumulační hospodárná teplota označuje nižší požadovanou teplotu v nádrži. Jedná se o požadovanou teplotu, pokud je naplánována hospodárná akumulace (přednostně během dne).

#	Kód	Popis
[7.4.3.2]	[6-0B]	30°C~min(50, [6-0E])°C (výchozí: 45°C)

Opětovný ohřev

Je použita požadovaná teplota v nádrži pro opětovný ohřev:

- v režimu opětovného ohřevu plánovaného režimu + režimu opětovného ohřevu: Zaručená minimální teplota v nádrži je nastavena dle $T_{HP\ OFF}$ [6-08], což je buď [6-0C] nebo nastavená teplota dle počasí, mínus hystereze opětovného ohřevu. Pokud teplota v nádrži klesne pod tuto hodnotu, dojde k ohřevu nádrže.
- během komfortní akumulace, za účelem upřednostnění ohřevu teplé užitkové vody. Pokud teplota v nádrži stoupne nad tuto hodnotu, bude ohřev teplé užitkové vody a prostorové topení/chlazení prováděno postupně.

#	Kód	Popis
[7.4.3.3]	[6-0C]	30°C~min(50, [6-0E])°C (výchozí: 45°C)

Hystereze opětovného ohřevu

Platí pouze pokud je ohřev teplé užitkové vody v plánovaném režimu + režimu opětovného ohřevu.

#	Kód	Popis
Není použito	[6-08]	2°C~20°C (výchozí: 10°C)

Dle počasí

Nastavení technika dle počasí definuje parametry činnosti jednotky závislé na počasí. Je-li aktivní režim provozu dle na počasí, požadovaná teplota vody v nádrži se stanoví automaticky podle průměrné venkovní teploty: nízké venkovní teploty zvyšují nastavenou hodnotu teploty v nádrži, protože je voda na kohoutu chladnější a naopak. V případě plánovaného ohřevu vody nebo plánovaného + opakovaného ohřevu je komfortní akumulační teplota závislá na počasí (podle křivky na základě počasí), hospodárná akumulace a teplota opakovaného ohřevu NEJSOU závislé na počasí. V případě použití pouze opakovaného ohřevu je požadovaná teplota vody závislá na počasí (podle křivky na základě počasí). Během provozu dle počasí koncový uživatel nemůže upravit požadovanou teplotu v nádrži na dálkovém ovladači.

#	Kód	Popis
[A.4.6]	Není použito	Požadovaná teplota v nádrži dle počasí: - Absolutní (výchozí): vypnuto. Veškerá požadovaná teplota v nádrži NENÍ závislá na počasí. - Dle počasí: zapnuto. V plánovaném režimu nebo plánovaném + opakovaném ohřevu je komfortní akumulační teplota závislá na počasí. Hospodárná akumulační teplota a teplota pro opakovaný ohřev NEJSOU závislé na počasí. V režimu opakovaného ohřevu je požadovaná teplota v nádrži závislá na počasí. Poznámka: Pokud je zobrazená teplota v nádrži závislá na počasí, nemůže být upravena na uživatelském rozhraní.


#	Kód	Popis
[A.4.7]	[0-0E] [0-0D] [0-0C] [0-0B]	Křivka na základě počasí T_{DHW}: Požadovaná teplota v nádrži. T_a: Venkovní teplota okolí (průměrná) [0-0E]: nízká venkovní teplota okolí: -40°C~-5°C (výchozí: -10°C) [0-0D]: vysoká venkovní teplota okolí: 10°C~25°C (výchozí: 15°C) [0-0C]: požadovaná teplota v nádrži pokud je venkovní teplota rovna nebo nižší než hodnota nízké teploty okolí: 45°C~[6-0E]°C (výchozí: 60°C) [0-0B]: požadovaná teplota v nádrži pokud je venkovní teplota rovna nebo vyšší než hodnota vysoké teploty okolí: 35°C~[6-0E]°C (výchozí: 50°C)

Omezuje provoz tepelného čerpadla

Při ohřevu teplé užitkové vody je možné nastavit následující hodnoty hystereze pro provoz tepelného čerpadla:

#	Kód	Popis
Není použito	[6-00]	Rozdíl teplot určující ZAPÍNACÍ teplotu tepelného čerpadla. Rozsah: 2°C~20°C (výchozí: 2°C)
Není použito	[6-01]	Rozdíl teplot určující VYPÍNACÍ teplotu tepelného čerpadla. Rozsah: 0°C~10°C (výchozí: 2°C)

Příklad: nastavená teplota (T_U) > maximální teplota tepelného čerpadla-[6-01] ($T_{HP\ MAX}$ -[6-01])

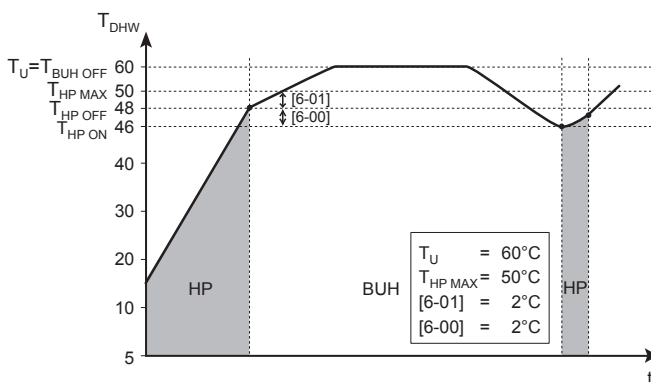

BUH Záložní ohřev

HP Tepelné čerpadlo. Pokud doba ohřevu tepelným čerpadlem trvá příliš dlouho, může se zapnout pomocný ohřev pomocí záložního ohřevu.

$T_{BUH\ OFF}$ Vypínací teplota záložního ohřevu (T_U)

$T_{HP\ MAX}$ Maximální teplota tepelného čerpadla u snímače v nádrži teplé užitkové vody

$T_{HP\ OFF}$ VYPÍNACÍ teplota tepelného čerpadla ($T_{HP\ MAX}$ -[6-01])


$T_{HP\ ON}$ ZAPÍNACÍ teplota tepelného čerpadla ($T_{HP\ OFF}$ -[6-00])

T_{DHW} Teplota teplé užitkové vody

T_U Uživatel nastavená teplota (prostřednictvím uživatelského rozhraní)

t Čas

Příklad: nastavená teplota (T_U) ≤ maximální teplota tepelného čerpadla – [6-01] ($T_{HP\ MAX}$ – [6-01])

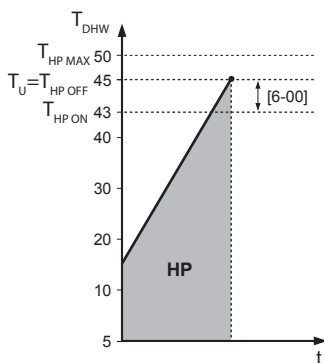

HP Tepelné čerpadlo. Pokud doba ohřevu tepelným čerpadlem trvá příliš dlouho, může se zapnout pomocný ohřev pomocí přídatného ohřivače.

$T_{HP\ MAX}$ Maximální teplota tepelného čerpadla u snímače v nádrži teplé užitkové vody

$T_{HP\ OFF}$ VYPÍNAČÍ teplota tepelného čerpadla ($T_{HP\ MAX}$ – [6-01])

$T_{HP\ ON}$ ZAPÍNAČÍ teplota tepelného čerpadla ($T_{HP\ OFF}$ – [6-00])

T_{DHW} Teplota teplé užitkové vody

T_U Uživatelé nastavená teplota (prostřednictvím uživatelského rozhraní)

t Čas



INFORMACE


Maximální teplota tepelného čerpadla závisí na teplotě okolí. Další informace, viz "14.8 Provozní rozsah" na stránce 107.

Časovače pro současný požadavek na prostorové vytápění a ohřev teplé užitkové vody

#	Kód	Popis
Není použito	[8-00]	Neměnit. (výchozí: 1)
Není použito	[8-01]	Maximální doba ohřevu teplé užitkové vody. Ohřev teplé užitkové vody se vypne i v případě, že cílové teploty teplé užitkové vody NENÍ dosaženo. Skutečná maximální provozní doba také závisí na nastavení [8-04]. - Pokud je rozvržení systému = Ovládání pomocí pokojového termostatu: Tato přednastavená hodnota je brána v úvahu pouze pokud je požadavek na prostorové topení nebo chlazení. Pokud NEEXISTUJE požadavek na prostorové topení/chlazení, je nádrž ohřívána, je nádrž ohřívána, dokud není dosaženo nastavené teploty. - Pokud rozvržení systému ≠ Ovládání pomocí pokojového termostatu: Je tato přednastavená hodnota vždy brána v úvahu. Rozsah: 5~95 minut (výchozí: 30)
Není použito	[8-02]	Čas mezi cykly. Minimální doba mezi dvěma cykly ohřevu teplé užitkové vody. Skutečný čas mezi cykly také závisí na nastavení [8-04]. Rozsah: 0~10 hodin (výchozí: 3) (krok: 0,5 hodiny) (pouze pro EHBH/X). Rozsah: 0~10 hodin (výchozí: 0,5) (krok: 0,5 hodiny) (pouze pro EHVH/X). Poznámka: Minimální doba je 1/2 hodiny i pokud je zvolená hodnota 0.

#	Kód	Popis
Není použito	[8-03]	Zpoždovací časovač přídatného ohřivače. Pouze pro EKHV Zpoždění spuštění přídatného ohřivače v případě, že je aktivní režim ohřevu teplé užitkové vody. - Pokud režim ohřevu teplé užitkové vody NENÍ aktivní, činí zpoždění 20 minut. - Doba zpoždění se aktivuje při teplotě zapnutí přídatného ohřivače. - Úpravou časové prodlevy přídatného ohřivače ve srovnání s maximální dobou provozu lze najít optimální rovnováhu mezi energetickou účinností a dobou ohřevu. - Jestliže je časová prodleva přídatného ohřivače nastavena na příliš vysokou hodnotu, může trvat dlouho, než užitková voda dosáhne nastavené teploty. - Nastavení [8-03] má význam pouze tehdy, pokud platí nastavení [4-03]=1. Nastavení [4-03]=0/2/3 provádí automatické omezení přídatného topení vzhledem k době provozu tepelného čerpadla v režimu ohřevu užitkové vody. - Zajistěte, aby se hodnota [8-03] vždy vztahovala k maximální době provozu [8-01]. Rozsah: 20~95 minut (výchozí: 50).
Není použito	[8-04]	Dodatečná doba chodu pro maximální provozní dobu závisí na venkovní teplotě [4-02] nebo [F-01]. Rozsah: 0~95 minut (výchozí: 95).


[8-02]: Čas mezi cykly

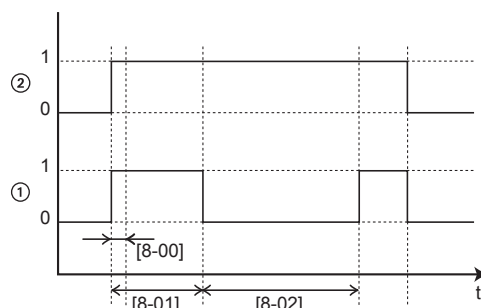

- 1 Režim ohřevu užitkové vody pomocí tepelného čerpadla (1=aktivní, 0=neaktivní)
 - 2 Požadavek horké vody na tepelné čerpadlo (1=požadavek, 0=žádný požadavek)
- t Čas


[8-03]: Zpoždovací časovač přídatného ohřivače

8 Konfigurace

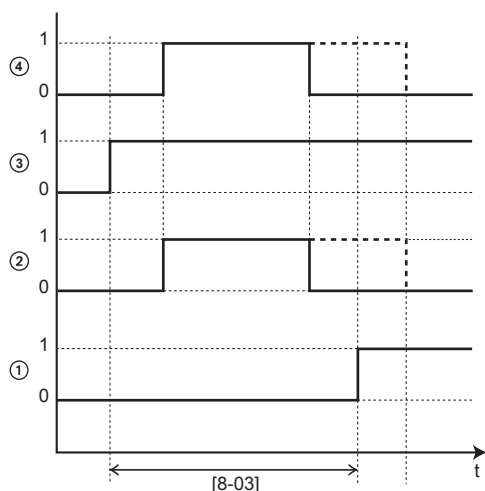

- 1 Činnost přídavného ohřívače (1=aktivní, 0=neaktivní)
- 2 Režim ohřevu užitkové vody pomocí tepelného čerpadla (1=aktivní, 0=neaktivní)
- 3 Požadavek horké vody na přídavný ohřívač (1=požadavek, 0=žádný požadavek)
- 4 Požadavek horké vody na tepelné čerpadlo (1=požadavek, 0=žádný požadavek)
- t Čas

[8-04]: Přídavná doba provozu při [4-02]/[F-01]

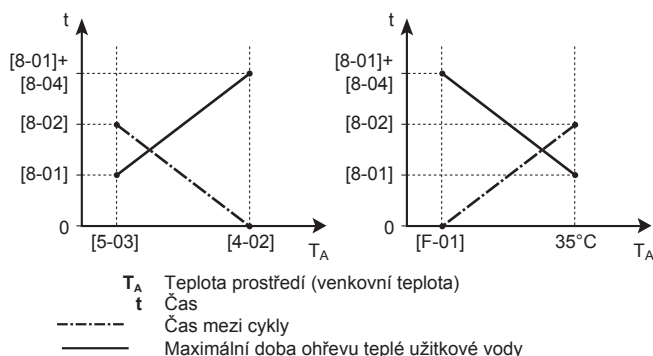

T_A Teplota prostředí (venkovní teplota)

t Čas

--- Čas mezi cykly

— Maximální doba ohřevu teplé užitkové vody

Dezinfekce

Platí pouze pro instalace s nádrží na teplou užitkovou vodu.


Funkce dezinfekce dezinfikuje nádrž na teplou užitkovou vodu opakovaným ohřevem vody na definovanou teplotu.



UPOZORNĚNÍ

Provozní parametry funkce dezinfekce MUSÍ být nakonfigurovány technikem v souladu s příslušnými předpisy.

#	Kód	Popis
[A.4.4.4]	[2-03]	Cílová teplota: - S přídavným ohřívačem: 55°C~80°C, výchozí: 70°C. - Bez přídavného ohřívače: 60°C (pevná).
[A.4.4.5]	[2-04]	Doba trvání: - S přídavným ohřívačem: 5~60 minut, výchozí: 10 minut. - Bez přídavného ohřívače: 40~60 minut, výchozí: 40 minut.

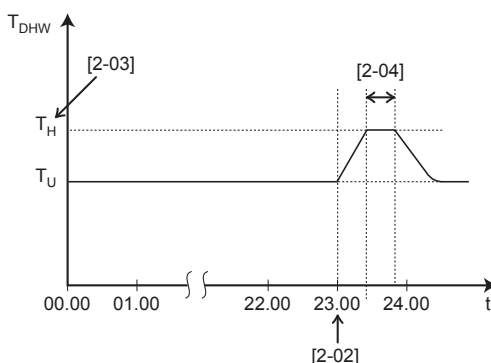

T_{DHW} Teplota teplé užitkové vody
 T_U Uživatelem nastavená teplota
 T_H Vysoká nastavená teplota [2-03]
 t Čas



VÝSTRAHA

Pamatujte na to, že teplota teplé užitkové vody na kohoutu teplé vody se rovná hodnotě nastavené pomocí parametru [2-03] po provedení dezinfekce.

Pokud vysoká teplota teplé užitkové vody představuje potenciální riziko úrazu osob, je nutné na výstupní přípojku teplé vody v nádrži na teplou užitkovou vodu namontovat směšovací ventil (místní dodávka). Směšovací ventil zajistí, že teplota teplé užitkové vody v kohoutu teplé vody nikdy nepřesáhne maximální nastavenou hodnotu. Maximální povolená teplota teplé vody musí být zvolena v souladu s příslušnými předpisy.



UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že čas spuštění funkce dezinfekce [A.4.4.3] s definovanou dobou trvání [A.4.4.5] NENÍ přerušen možným požadavkem na teplou užitkovou vodu.



UPOZORNĚNÍ

Plán povolení spuštění přídavného ohřívače se používá pro omezení nebo povolení provozu přídavného ohřívače na základě týdenního programu. Doporučení: Abyste zabránili neúspěšnému spuštění funkce dezinfekce, povolte provoz přídavného ohřívače (týdenním programem) minimálně na 4 hodiny od spuštění plánované dezinfekce. Pokud bude provoz přídavného ohřívače zamezen během provádění dezinfekce, NEBUDE tato funkce úspěšně provedena a bude vytvořena příslušná výstraha AH.

#	Kód	Popis
[A.4.4.2]	[2-00]	Provozní den: 0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle
[A.4.4.1]	[2-01]	Dezinfekce 0: Ne 1: Ano
[A.4.4.3]	[2-02]	Doba spuštění: 00~23:00, krok: 1:00.

**INFORMACE**

V případě vytvoření chybového kódu AH a za předpokladu, že nedošlo k přerušení funkce dezinfekce v důsledku nadměrné spotřeby teplé užitkové vody, doporučuje se provést následující kroky:

- Pokud je vybrán Teplá užitková voda > Režim nast. hodnoty > Opětovný ohřev nebo Opět.ohř+pl., doporučuje se naprogramovat spuštění funkce dezinfekce alespoň o 4 hodiny později, než byl naposledy očekáván velký odběr teplé vody. Toto spuštění je možné nastavit pomocí parametrů nastavovaných technikem (funkce dezinfekce).
- Pokud je zvolen Teplá užitková voda > Režim nast. hodnoty > Pouze plán, doporučuje se naprogramovat Ekonomický akumul. 3 hodiny před plánovaným spuštěním dezinfekční funkce, aby se nádrž předešla.

**INFORMACE**

V případě, že v průběhu doby trvání funkce dezinfekce teplota užitkové vody klesne o 5°C níže, než je cílová teplota dezinfekce, funkce se opět spustí.

**INFORMACE**

Pokud během provádění dezinfekce provedete následující operace, dojde k chybě AH:

- Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technika.
- Přejděte na domovskou stránku teploty nádrže TUV (Nádrž).
- Stisknete pro přerušení dezinfekce.

8.3.3 Nastavení zdroje tepla

Záložní ohřivač

Pro systémy bez samostatné nádrže na teplou užitkovou vodu (pouze pro EHBH/X)

Provozní režim záložního ohřivače: definuje, kdy je provoz záložního ohřivače povolen nebo zakázán. Toto nastavení je potlačeno pouze pokud je záložní ohřivač vyžadován během odmrazování nebo poruchy venkovní jednotky (pokud je [A.5.1.2] aktivní).

Pro systémy s integrovanou nádrží na teplou užitkovou vodu (pouze pro EHVH/X)

Provozní režim záložního ohřivače: definuje, kdy je provoz záložního ohřivače zakázán nebo povolen pouze během ohřevu teplé užitkové vody. Toto nastavení je potlačeno pouze pokud je záložní ohřivač vyžadován během odmrazování nebo poruchy venkovní jednotky (pokud je [A.5.1.2] aktivní).

#	Kód	Popis
[A.5.1.1]	[4-00]	Provoz záložního ohřivače: • 0: Vypnuto • 1 (výchozí): Zapnuto
[A.5.1.3]	[4-07]	Definuje, zda druhý krok záložního ohřivače: • 1: je povolen • 0: NENÍ povolen Tímto způsobem lze omezit výkon záložního ohřivače.

#	Kód	Popis
Není použito	[5-00]	Je provoz záložního ohřivače povolen nad vyváženou teplotu během režimu prostorového topení? • 1: NENÍ povolen • 0: je povolen
[A.5.1.4]	[5-01]	Vyvážená teplota. Venkovní teplota, pod kterou je provoz záložního ohřivače povolen. Rozsah: -15°C~35°C (výchozí: 0°C) (krok: 1°C)

**INFORMACE**

Pouze pro systémy s integrovanou nádrží na teplou užitkovou vodu: Jestliže během prostorového vytápění bude potřeba omezit provoz záložního ohřivače, ale jeho provoz může být povolen pro ohřev teplé užitkové vody, přepněte parametr [4-00] na 1, [5-00] na 1, a [5-01] na -15°C.

**INFORMACE**

Pouze pro systémy s integrovanou nádrží na teplou užitkovou vodu: Jestliže nastavená hodnota akumulace teploty je vyšší než 50°C, společnost Daikin doporučuje NEDEAKTIVOVAT druhý stupeň záložního ohřivače, protože by to mělo velký dopad na dobu, kterou jednotka potřebuje k zahřátí nádrže na teplou užitkovou vodu.

Automatický nouzový provoz

Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla, může záložní ohřivač sloužit jako nouzový zdroj tepla a automaticky nebo ručně může převzít tepelnou zátěž. Pokud je automatický nouzový provoz nastaven na Automaticky a dojde k poruše tepelného čerpadla, záložní ohřivač automaticky převezme tepelnou zátěž. Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla a automatický nouzový provoz je nastaven na Manuálně, dojde k vypnutí ohřevu teplé užitkové vody a prostorového vytápění a bude je nutné opět zapnout manuálně. Uživatelské rozhraní vás poté požádá o potvrzení, zda může záložní ohřivač převzít tepelnou zátěž či nikoliv. Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla, na uživatelském rozhraní se zobrazí . Jestliže je dům delší dobu neobývaný, doporučujeme parametr [A.5.1.2] Nouzový nastavit na Automaticky.

#	Kód	Popis
[A.5.1.2]	Není použito	Definuje, zda je při nouzové situaci povoleno automatické spuštění záložního ohřivače, který převezme celou tepelnou zátěž nebo zda je zapotřebí manuální potvrzení. • 0: Manuálně (výchozí) • 1: Automaticky

**INFORMACE**

Nastavení automatického nouzového provozu lze provést pouze ve struktuře nabídky uživatelského rozhraní.

**INFORMACE**

Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla a parametr [A.5.1.2] je nastaven na Manuálně, funkce protimrazové ochrany, funkce vysoušení podkladu podlahového vytápění a funkce ochrany proti zamrznutí vodního potrubí zůstanou aktivní i když uživatel NEPOTVRDÍ nouzový provoz.

8 Konfigurace

Bivalentní provoz

Tento parametr se vztahuje pouze na instalace s pomocným kotlem (střídavý provoz, paralelní zapojení). Účelem této funkce je stanovit na základě venkovní teploty (možnost 1) nebo cen za energii (možnost 2), který zdroj tepla je schopen/bude poskytovat prostorové vytápění: vnitřní jednotka nebo pomocný kotel.

Nastavení provozního parametru "bivalentní provoz" se vztahuje pouze na prostorové vytápění pomocí vnitřní jednotky a signál k povolení činnosti pomocného kotle.

Možnost 1

Technik může nastavit teplotu pod níž se kotel vždy spustí, pokud jsou ceny za elektrickou energii (Vysoký, Střední, Nízký) ve struktuře nabídky nastaveny na "0".



POZNÁMKA


NEPOUŽÍVEJTE přehledová nastavení!

Je-li aktivována funkce "bivalentní provoz", vnitřní jednotka automaticky zastaví prostorové vytápění, pokud venkovní teplota poklesne pod "zapínací teplotu dvojčinného provozu" a je aktivní signál povolení provozu pomocného kotle.

Je-li bivalentní (dvojčinný) provoz deaktivován, prostorové vytápění pomocí vnitřní jednotky je k dispozici při všech venkovních teplotách (viz provozní rozsahy) a signál povolení pro činnost pomocného kotle je VŽDY deaktivován.

- [C-03] Zapínací teplota bivalentního (dvojčinného) provozu: definuje venkovní teplotu, při jejímž poklesnutí bude aktivován signál povolení pro činnost pomocného kotle (sepnutý, KCR na EKRP1HB) a prostorové vytápění vnitřní jednotkou se vypne.
- [C-04] Bivalentní hystereze: definuje rozdíl teplot mezi teplotou ZAPNUTÍ a teplotou VYPNUTÍ bivalentního (dvojčinného) provozu.

Signál povolení X1–X2 (EKRP1HB)

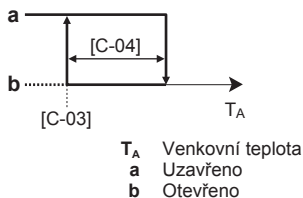

#	Kód	Popis
Není použito	[C-03]	Rozsah: $-25^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (výchozí: 0°C) (krok: 1°C)
Není použito	[C-04]	Rozsah: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (výchozí: 3°C) (krok: 1°C)

Možnost 2

Technik může nastavit rozsah teplot ([C-04]). V závislosti na cenách za elektrickou energii se vypočítaný bod T_{calc} mění v tomto rozsahu.

#	Kód	Popis
[7.4.5.1]	Není použito	Jaká je cena elektřiny ve vysokém tarifu?
[7.4.5.2]	Není použito	Jaká je cena elektřiny ve středním tarifu?
[7.4.5.3]	Není použito	Jaká je cena elektřiny v nízkém tarifu?
[7.4.6]	Není použito	Jaká je cena paliva?




POZNÁMKA

NEPOUŽÍVEJTE přehledová nastavení!

Pokud T_A dosáhne bodu T_{calc} , bude aktivní povolení bivalentního zdroje tepla. Aby se zabránilo příliš velkému množství přepínání, musí být nastavena hystereze na 3°C .

- [C-03] Teplota ZAPNUTÍ. Pod touto teplotou bude bivalentní provoz vždy ZAPNUTÝ. T_{calc} je ignorován.
- [C-04] Provozní rozsah ve kterém se vypočítává T_{calc} .

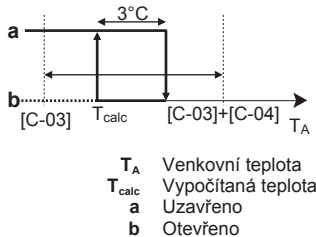

#	Kód	Popis
Není použito	[C-03]	Rozsah: $-25^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (výchozí: 0°C) (krok: 1°C)
Není použito	[C-04]	Rozsah: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (výchozí: 3°C) (krok: 1°C)

Doporučuje se zvolit [C-04] větší, než je výchozí hodnota, aby byl zajištěn optimální provoz při zvolení možnosti 2. V závislosti na použitém kotli by měla být účinnost kotle zvolena následovně:

#	Kód	Popis
[A.6.A]	[7-05]	0: Velmi vysoká 1: Vysoký 2: Střední 3: Nízký 4: Velmi nízká



INFORMACE

Cenu za elektřinu lze nastavit pouze pokud je bivalentní provoz ZAPNUTÝ ([A.2.2.6.1] nebo [C-02]). Tyto hodnoty mohou být nastaveny pouze ve struktuře nabídky [7.4.5.1], [7.4.5.2] a [7.4.5.3]. NEPOUŽÍVEJTE přehledová nastavení.



INFORMACE

účinnost kotle [A.6.A] nebo [7-05] budou se zobrazí jakmile je bivalentní provoz zapnutý ([A.2.2.6.1] nebo [C-02]).



UPOZORNĚNÍ


Je-li aktivní režim bivalentního (dvojčinného) provozu, dbejte na dodržování všech pravidel uvedených v pokynech pro použití 5.

Společnost Daikin NENESE žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku nedodržení této zásady.



INFORMACE

- Kombinace nastavení [4-03]=0/2 s bivalentním provozem při nízké venkovní teplotě může způsobit nedostatek teplé užitkové vody.
- Funkce bivalentního provozu nemá žádný vliv na režim ohřevu užitkové vody. Teplá užitková voda je ustálena a vyhřívána pouze vnitřní jednotkou.
- Signál povolení k činnosti pomocného kotle je umístěn na digitální I/O kartě EKRP1HB. Kontakty X1, X2 jsou při jeho aktivaci, resp. deaktivaci sepnuté, resp. rozpojené. Schematické umístění tohoto kontaktu je znázorněno na níže uvedeném obrázku.

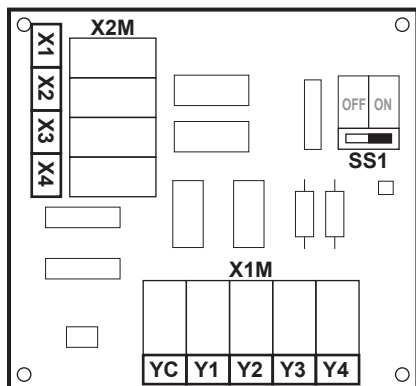


Ohřivač spodní desky

Tato funkce má význam pouze u instalací s venkovní jednotkou ERHQ a v případě nainstalování volitelné soupravy ohřivače spodní desky.

- [F-02] Teplota zapnutí ohřivače spodní desky: definuje venkovní teplotu, při jejímž poklesu vnitřní jednotka aktivuje vyhřívání spodní desky, aby se zabránilo vytvoření námrazy na spodní desce venkovní jednotky při nižších venkovních teplotách.
- [F-03] Hystereze ohřivače spodní desky: definuje teplotní rozdíl mezi zapínací a vypínací teplotou vyhřívání spodní desky.

Ohřivač spodní desky

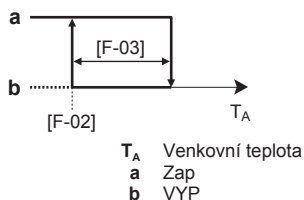

UPOZORNĚNÍ


Ohřivač spodní desky je řízen pomocí EKRPIHB.

#	Kód	Popis
Není použito	[F-02]	Teplota ZAPNUTÍ vyhřívání spodní desky: 3°C~10°C (výchozí: 3°C)
Není použito	[F-03]	Hystereze: 2°C~5°C (výchozí: 5°C)



INFORMACE

Podle nastavení [F-04] kontakt Y2 umístěný na digitální I/O kartě (EKRPIHB) ovládá volitelný ohřivač spodní desky. Schematické umístění tohoto kontaktu je znázorněno na níže uvedeném obrázku. Kompletní zapojení viz "14.6 Schéma zapojení" na stránce 93.

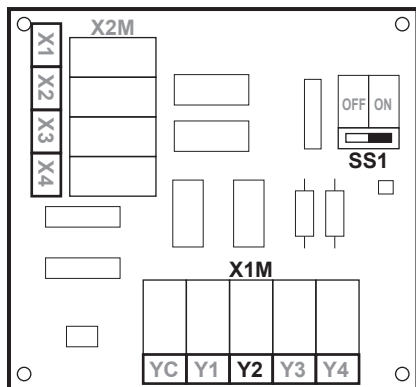

8.3.4 Nastavení systému

Priority

Pro systémy se samostatnou nádrží na teplou užitkovou vodu (pouze pro EHBH/X)

#	Kód	Popis
Není použito	[5-02]	Priorita prostorového vytápění. Definuje, zda je teplá užitková voda ohřívána přídavným ohřivačem pouze pokud je venkovní teplota nižší než teplota priority prostorového vytápění. Doporučuje se povolit tuto funkci, aby se zkrátila doba ohřevu nádrže a byla zaručena komfortní teplota teplé užitkové vody. ▪ 0: vypnuto ▪ 1: zapnuto [5-01] Vyvážená teplota a [5-03] Teplota priority prostorového vytápění souvisí se záložním ohřivačem. Proto musíte nastavit u parametru [5-03] stejnou nebo o několik stupňů vyšší teplotu než u [5-01].
Není použito	[5-03]	Teplota priority prostorového vytápění. Definuje venkovní teplotu, pod níž bude užitková voda vyhřívána pouze přídavným ohřivačem. Rozsah: -15°C~35°C (výchozí: 0°C).
Není použito	[5-04]	Korekce nastavení teploty ohřevu užitkové vody: korekce nastavení požadované teploty teplé užitkové vody, která se vztahuje k nízkým venkovním teplotám, je-li aktivní priorita prostorového vytápění. Upravená (vyšší) nastavená teplota zajistí, že celkový tepelný výkon vody v nádrži zůstane přibližně nezměněný – chladnější vrstva vody u dna nádrže bude kompenzována teplejší vodou v horní vrstvě (neboť vinutí tepelného výměníku je vypnuto). Rozsah: 0°C~20°C (výchozí: 10°C).
Není použito	[C-00]	Pokud je instalována solární souprava, co má prioritu při ohřevu nádrže? ▪ 0: Solární souprava ▪ 1: Tepelné čerpadlo
Není použito	[C-01]	Pokud je současný požadavek na prostorové topení/chlazení a ohřev teplé užitkové vody (tepelným čerpadlem), který provozní režim má prioritu? ▪ 0: Prioritu má provozní režim s nejvyšším požadavkem. ▪ 1: Prioritu má vždy prostorové topení/chlazení.

Pro systémy s integrovanou nádrží na teplou užitkovou vodu (pouze pro EHVH/X)

8 Konfigurace

#	Kód	Popis
Není použito	[5-02]	Priorita prostorového vytápění. Definuje, zda záložní ohřívač podpoří tepelné čerpadlo během ohřevu teplé užitkové vody. Důsledek: Kratší doba ohřevu nádrže a kratší doba přerušení cyklu prostorového vytápění. Toto nastavení MUSÍ být vždy 1. [5-01] Vyvážená teplota a [5-03] Teplota priority prostorového vytápění souvisí se záložním ohřívačem. Proto musíte nastavit u parametru [5-03] stejnou nebo o několik stupňů vyšší teplotu než u [5-01]. Je-li provoz záložního ohřívače omezený ([4-00]=0) a venkovní teplota je nižší, než hodnota pole nastavení parametru [5-03], pak teplá užitková voda nebude ohřívána záložním ohřívačem.
Není použito	[5-03]	Teplota priority prostorového vytápění. Definuje venkovní teplotu, pod níž bude při ohřevu vody pomáhat záložního ohřívač.
Není použito	[C-00]	Pokud je instalována solární souprava, co má prioritu při ohřevu nádrže? 0: Solární souprava 1: Tepelné čerpadlo
Není použito	[C-01]	Pokud je současný požadavek na prostorové topení/chlazení a ohřev teplé užitkové vody (tepelným čerpadlem), který provozní režim má prioritu? 0: Prioritu má provozní režim s nejvyšším požadavkem. 1: Prioritu má vždy prostorové topení/chlazení.

Automatický restart

Pokud dojde k výpadku napájení a poté je napájení obnoveno, funkce automatického restartu znovu použije nastavení dálkového ovladače, které platilo v době výpadku. Z těchto důvodů se doporučuje tuto funkci vždy aktivovat.

Je-li zdrojem, kde došlo k přerušení dodávky, elektrická energie s upřednostňovanou sazbou za kWh, je nutné vždy povolit funkci automatického restartu. Nepřetržitě ovládání vnitřní jednotky může být garantováno nezávisle na stavu zdroje elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh připojením vnitřní jednotky ke zdroji elektrické energie s normální sazbou.

#	Kód	Popis
[A.6.1]	[3-00]	Je povolena funkce automatického restartu jednotky? 0: Ne 1 (výchozí): Ano

Zdroj el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh

#	Kód	Popis
[A.2.1.6]	[D-01]	Připojení ke zdroji elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh: 0 (výchozí): Venkovní jednotka je připojena k běžnému zdroji napájení. 1: Venkovní jednotka je připojena ke zdroji napájení s upřednostňovanou sazbou za kWh. V okamžiku odeslání signálu upřednostňované sazby za kWh dodavatelem elektrické energie se příslušný kontakt rozpojí a jednotka bude uvedena do režimu nuceného vypnutí. Jakmile tento signál pomine, beznapěťový kontakt se uzavře a provoz jednotky bude obnoven. Proto vždy povolte funkci automatického restartu. 2: Venkovní jednotka je připojena ke zdroji napájení s upřednostňovanou sazbou za kWh. V okamžiku odeslání signálu upřednostňované sazby za kWh dodavatelem elektrické energie se příslušný kontakt sepne a jednotka bude uvedena do režimu nuceného vypnutí. Jakmile tento signál pomine, beznapěťový kontakt se otevře a provoz jednotky bude obnoven. Proto vždy povolte funkci automatického restartu.
[A.6.2.1]	[D-00]	Které ohřívače mohou být spuštěny během napájení ze zdroje s upřednostňovanou sazbou za kWh? 0 (výchozí): žádný 1: Není použito 2: Pouze záložní ohřívač 3: Není použito Viz níže uvedenou tabulku. Nastavení 2 má význam pouze v případě, že zdroj elektrické energie upřednostňovanou sazbou za kWh je typu 1 nebo že vnitřní jednotka je připojena ke zdroji elektrické energie s normální sazbou (přes X2M/30-31) a že záložní ohřívač NENÍ připojen ke zdroji elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh.

Pouze pro EHBH/X + EKHV:

[D-00]	Přídavný ohřívač	Záložní ohřívač	Kompresor
0 (výchozí)	Nucené vypnutí	Nucené vypnutí	Nucené vypnutí
1	Povoleno		
2	Nucené vypnutí	Povoleno	
3	Povoleno		

Pouze pro EHVH/X: NEPOUŽÍVAT 1 nebo 3.

[D-00]	Záložní ohřívač	Kompresor
0 (výchozí)	Nucené vypnutí	Nucené vypnutí
2	Povoleno	

Úsporný režim



INFORMACE

Platí pouze pro ERLQ004~008CAV3.

Definuje, zda je možné přerušit napájení venkovní jednotky (interně nebo ovládáním vnitřní jednotky) během nečinnosti (není požadavek na prostorové topení/chlazení ani na ohřev teplé užitkové vody). Konečné rozhodnutí pro povolení přerušení proudu venkovní jednotky během nečinnosti závisí na teplotě okolí, stavu kompresoru a interních časovačích minimálního provozu.


Aby bylo možné aktivovat úsporný režim, musí být na uživatelském rozhraní aktivován parametr [E-08] spolu s odstraněním konektoru pro úsporný režim na venkovní jednotce.



POZNÁMKA

Konektor pro úsporný režim na venkovní jednotce může být odstraněn pouze pokud je vypnutý hlavní přívod elektrické energie.

V případě ERLQ004~008CAV3

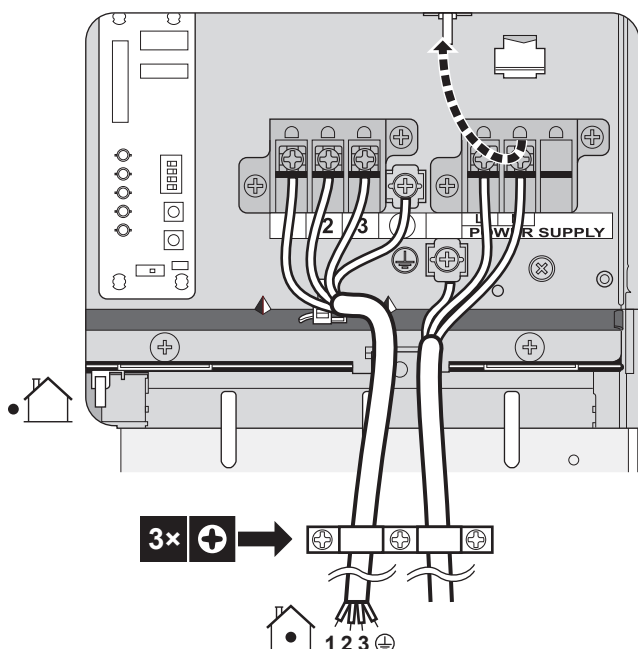

#	Kód	Popis
Není použito	[E-08]	Úsporný režim venkovní jednotky: ▪ 0: Vypnuto ▪ 1 (výchozí): Zapnuto

V případě ERHQ011~016BAV3, ERHQ011~016BAW1, ERLQ011~016CAV3, a ERLQ011~016CAW1

NEMĚŇTE výchozí nastavení.

#	Kód	Popis
Není použito	[E-08]	Úsporný režim venkovní jednotky: ▪ 0 (výchozí): Vypnuto ▪ 1: Zapnuto

Řízení spotřeby energie

Platí pouze pro EHBH/X04+08 + EHVH/X04+08. Podrobnější informace o této funkci viz "5 Pokyny k použití" na stránce 11.

Řízení spotř. energie

#	Kód	Popis
[A.6.3.1]	[4-08]	Režim: ▪ 0 (Žádné omezení)(výchozí): Vypnuto. ▪ 1 (Nepřetržitý): Zapnuto: Můžete nastavit jednu hodnotu omezení elektrické energie (v A nebo kW) na kterou bude spotřeba systému vždy omezena. ▪ 2 (Digit.vstupy): Zapnuto: Můžete nastavit až čtyři hodnoty omezení elektrické energie (v A nebo kW), na které bude spotřeba systému omezena, v případě aktivace odpovídajícího digitálního vstupu.
[A.6.3.2]	[4-09]	Typ: ▪ 0 (Proud): Hodnoty pro omezení se nastavují v A. ▪ 1 (Výkon)(výchozí): Hodnoty pro omezení se nastavují v kW.
[A.6.3.3]	[5-05]	Hodnota: Platí pouze v případě režimu neustálého omezení elektrické energie. 0 A~50 A, krok: 1 A (výchozí: 50 A)
[A.6.3.4]	[5-09]	Hodnota: Platí pouze v případě režimu neustálého omezení elektrické energie. 0 kW~20 kW, krok: 0,5 kW (výchozí: 20 kW)
Omezení proudu pro dig.vstup: Platí pouze v případě režimu omezení elektrické energie na základě digitálních vstupů a hodnot proudu.		
[A.6.3.5.1]	[5-05]	Limit DI1 0 A~50 A, krok: 1 A (výchozí: 50 A)
[A.6.3.5.2]	[5-06]	Limit DI2 0 A~50 A, krok: 1 A (výchozí: 50 A)
[A.6.3.5.3]	[5-07]	Limit DI3 0 A~50 A, krok: 1 A (výchozí: 50 A)
[A.6.3.5.4]	[5-08]	Limit DI4 0 A~50 A, krok: 1 A (výchozí: 50 A)
Omezení kW pro dig.vstup: Platí pouze v případě režimu omezení elektrické energie na základě digitálních vstupů a hodnot energie.		
[A.6.3.6.1]	[5-09]	Limit DI1 0 kW~20 kW, krok: 0,5 kW (výchozí: 20 kW)
[A.6.3.6.2]	[5-0A]	Limit DI2 0 kW~20 kW, krok: 0,5 kW (výchozí: 20 kW)
[A.6.3.6.3]	[5-0B]	Limit DI3 0 kW~20 kW, krok: 0,5 kW (výchozí: 20 kW)
[A.6.3.6.4]	[5-0C]	Limit DI4 0 kW~20 kW, krok: 0,5 kW (výchozí: 20 kW)
Priorita: Platí pouze pro případ volitelného EKHV.		

8 Konfigurace

#	Kód	Popis
[A.6.3.7]	[4-01]	Řízení spotřeby energie VYPNUTO [4-08]=0 0 (Žádný)(výchozí): Záložní ohřívač a přídavný ohřívač mohou být spuštěny současně. 1 (Přídav.ohřívač): Prioritu má přídavný ohřívač. 2 (Záložní ohřívač): Prioritu má záložní ohřívač. Řízení spotřeby energie ZAPNUTO [4-08]=1 nebo 2 0 (Žádný)(výchozí): V závislosti na úrovni omezení spotřeby energie, bude nejprve omezen přídavný ohřívač, ještě před omezením záložního ohřívače. 1 (Přídav.ohřívač): V závislosti na úrovni omezení spotřeby energie, bude nejprve omezen záložní ohřívač, ještě před omezením přídavného ohřívače. 2 (Záložní ohřívač): V závislosti na úrovni omezení spotřeby energie, bude nejprve omezen přídavný ohřívač, ještě před omezením záložního ohřívače.

Poznámka: V případě, že je řízení spotřeby energie VYPNUTO (pro všechny modely) parametr [4-01] definuje, zda záložní ohřívač a přídavný ohřívač mohou být spuštěny současně, nebo zda má přídavný ohřívač/záložní ohřívač prioritu nad záložním ohřívačem/přídavným ohřívačem.

V případě, že je řízení spotřeby energie ZAPNUTO (pouze pro EHBH/X04+08 a EHVH/X04+08), parametr [4-01] definuje prioritu elektrických ohřívačů v závislosti na příslušném omezení.

Průměrovací časovač

Průměrovací časovač koriguje vliv odchylek v teplotě okolí. Výpočet nastavené hodnoty dle počasí se provádí podle průměrné venkovní teploty.

Venkovní teplota je zprůměrována pro vybrané časové období.

#	Kód	Popis
[A.6.4]	[1-0A]	Venkovní průměrovací časovač: 0: Žádné průměrování (výchozí) 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin



INFORMACE

Jestliže je aktivován úsporný režim (viz [E-08]), je výpočet průměrné venkovní teploty možný pouze v případě použití externího venkovního snímače teploty. Viz "5.7 Nastavení externího snímače teploty" na stránce 22.

Trvalá odchylka pro externí snímač teploty okolí

Platí pouze v případě, že je instalován a nakonfigurován externí snímač venkovní teploty.

Můžete provést kalibraci (externího) snímače venkovní teploty. Na hodnotu termistoru je možné zadat trvalou odchylku. Toto nastavení může být použito ke kompenzaci u situací, kdy externí snímač venkovní teploty nelze nainstalovat na ideální místo (viz instalační návod).

#	Kód	Popis
[A.6.5]	[2-0B]	-5°C~5°C, krok: 0,5°C (výchozí: 0°C)

Nucené odmrazování

Odmrazování můžete spustit manuálně.

Rozhodnutí k provedení manuálního odmrazování, provádí venkovní jednotka a závisí na okolních podmínkách a stavu tepelného výměníku. Pokud venkovní jednotka akceptuje nucené odmrazování, bude na dálkovém ovladači zobrazeno ☼. Jestliže ikona ☼ NENÍ zobrazena do 6 minut od povolení nuceného odmrazování, venkovní jednotka ignorovala požadavek na nucené odmrazování.

#	Kód	Popis
[A.6.6]	Není použito	Chcete spustit odmrazování?

Provoz čerpadla

Je-li provoz čerpadla deaktivován, čerpadlo se zastaví, pokud je venkovní teplota vyšší než hodnota nastavená pomocí parametru [4-02] nebo pokud venkovní teplota poklesne pod hodnotu nastavenou parametrem [F-01]. Je-li provoz čerpadla aktivován, čerpadlo lze spustit při všech venkovních teplotách.

#	Kód	Popis
Není použito	[F-00]	Provoz čerpadla: 0: Vypnuto pokud je venkovní teplota vyšší než [4-02] nebo nižší než [F-01] v závislosti na tom, zda je aktivní režim topení nebo chlazení. 1: Možné při jakékoliv venkovní teplotě.

Provoz čerpadla během abnormálního průtoku [F-09] definuje, zda se čerpadlo vypne při abnormálním průtoku nebo umožní pokračování v provozu. Tato funkce platí pouze pro určité podmínky, kdy je vhodné udržovat čerpadlo v činnosti, když $T_a < 4^\circ\text{C}$ (čerpadlo bude spuštěno po dobu 10 minut a vypnuto po 10 minutách). Společnost Daikin NENESE žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku nedodržení této zásady.






#	Kód	Popis
Není použito	[F-09]	Čerpadlo pokračuje v provozu při abnormálním průtoku: 0: Čerpadlo bude vypnuto. 1: Čerpadlo bude zapnuto pokud $T_a < 4^\circ\text{C}$ (10 minut spuštěno – 10 minut vypnuto)

Omezení otáček čerpadla

Omezení otáček čerpadla [9-0D] definuje maximální otáčky čerpadla. Za normálních podmínek výchozí nastavení NESMÍ být upravováno. Omezení otáček čerpadla bude potlačeno pokud je průtok v rozmezí minimálního průtoku (chyba 7H).


#	Kód	Popis
Není použito	[9-0D]	Omezení otáček čerpadla 0: Žádné omezení. 1~4: Celkové omezení. Omezení platí na všech podmínkách. Požadovaná kontrola rozdílu teplot (ΔT) a komfortní teploty NENÍ zaručena. 5~8 (výchozí: 6): Omezení, pokud nejsou žádné ovladače. Pokud není žádný výstup topení/chlazení, bude omezení otáček čerpadla možné použít. Pokud existuje výstup topení/chlazení, bude otáčky čerpadla určovat pouze rozdíl teplot (ΔT) dle požadovaného výkonu. S tímto omezením rozsahu je možné rozdíl teplot použít a komfortní teplota je zaručena.

Maximální hodnoty závisí na typu jednotky:

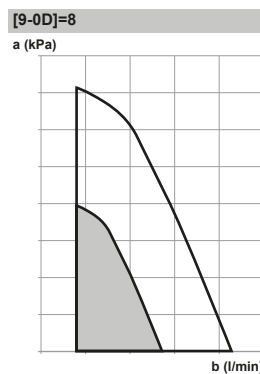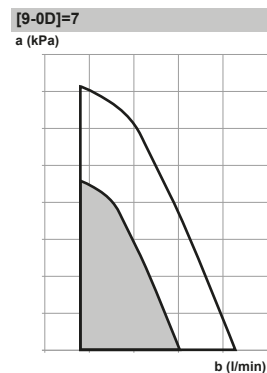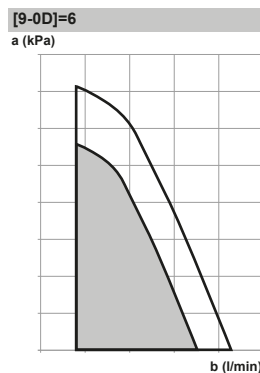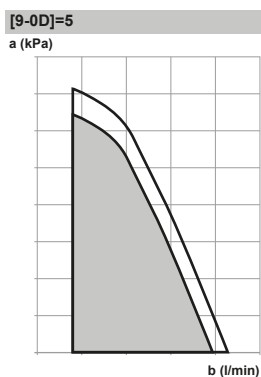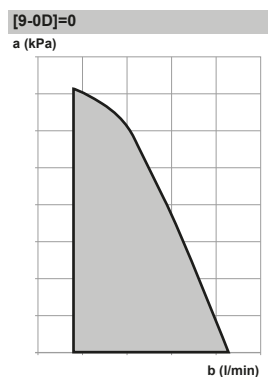

- a Externí statický tlak
b Průtok vody


8.4 Struktura nabídky: přehled nastavení uživatele

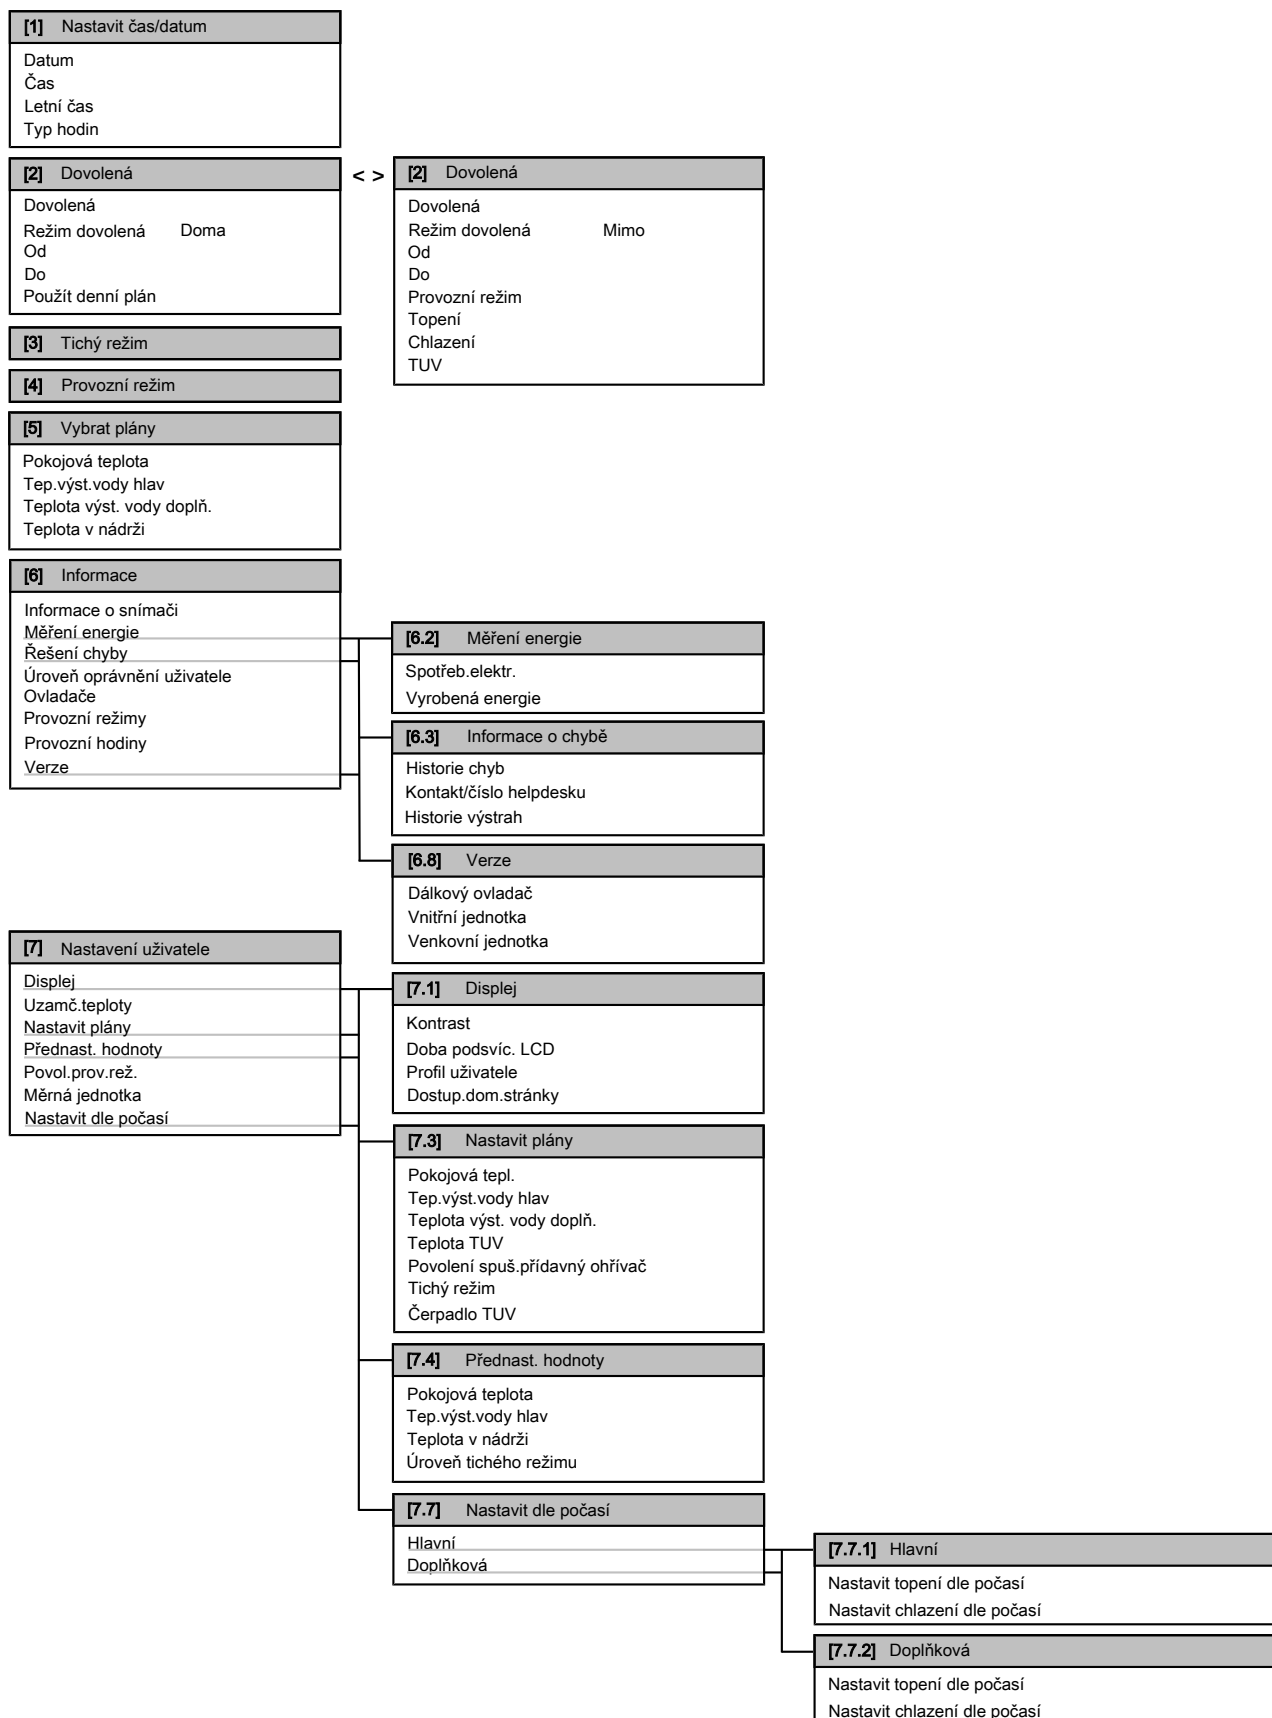

INFORMACE

V závislosti na zvolených nastaveních technika budou nastavení zobrazena nebo skryta.

8.5 Struktura nabídky: přehled nastavení technika

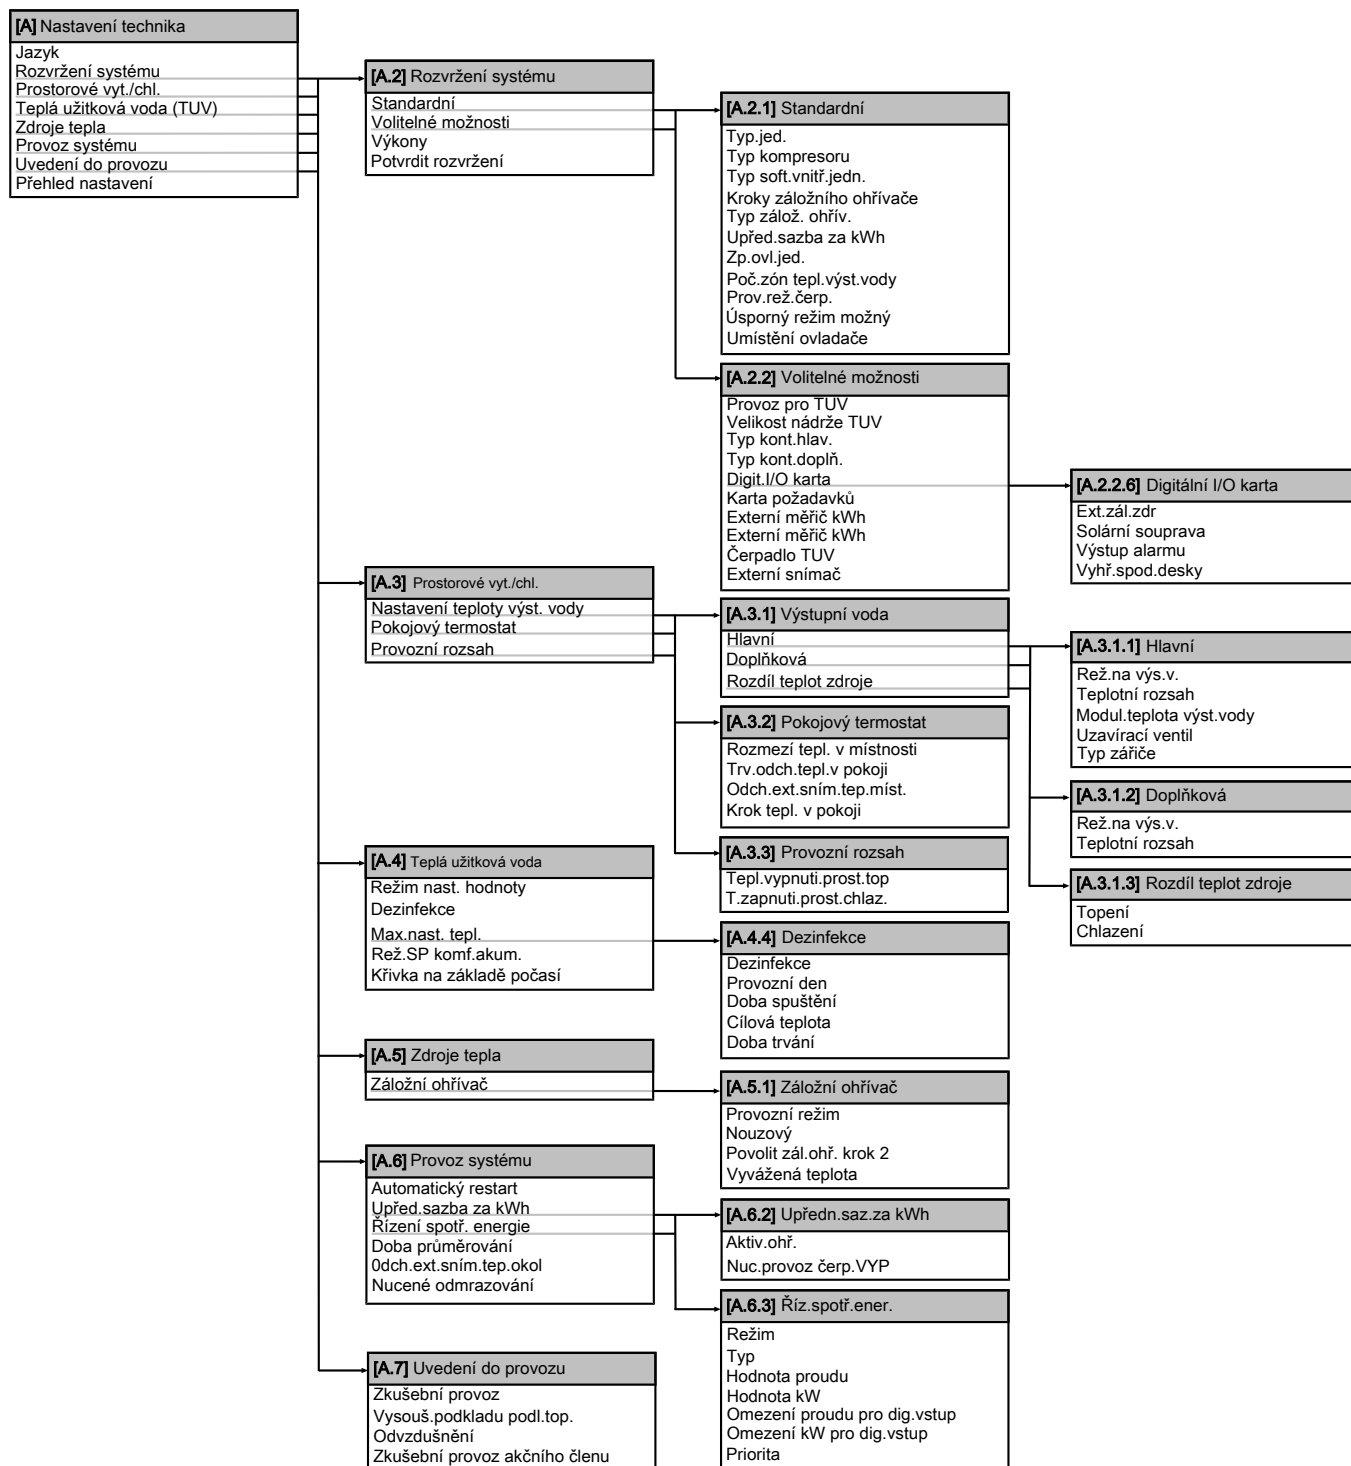**INFORMACE**

V závislosti na zvolených nastaveních technika budou nastavení zobrazena nebo skryta.

9 Uvedení do provozu

9 Uvedení do provozu

9.1 Přehled: Uvedení do provozu

Tato kapitola popisuje, co musíte dělat a znát pro uvedení systému do provozu po jeho konfiguraci.

Typický průběh prací

Uvedení do provozu se typicky skládá z následujících kroků:

- 1 Kontrola "Kontrolního seznamu před uvedením do provozu".
- 2 Odvzdušnění.
- 3 Provedení zkušebního provozu systému.
- 4 V případě potřeby provedení zkušebního provozu jednoho nebo více akčních členů.
- 5 V případě potřeby provedení vysoušení podkladu podlahového topení.

9.2 Bezpečnostní upozornění při uvádění do provozu



INFORMACE

Během období prvního spuštění jednotky může být vyžadovaný vyšší příkon, než jaký je uvedený na typovém štítku jednotky. Tento jev je způsoben kompresorem, který vyžaduje nepřetržitou dobu provozu 50 hodin, než dosáhne plynulého provozu a stabilní spotřeby energie.



POZNÁMKA

Před spuštěním systému MUSÍ být jednotka zapnuta alespoň 2 hodiny. Ohřívač klikové skříně musí ohřát kompresorový olej, aby se zabránilo nedostatku oleje a poškození kompresoru při spuštění.



POZNÁMKA

NIKDY nespouštějte jednotku bez termistorů a/nebo tlakových snímačů/spínačů. Mohlo by dojít ke spálení kompresoru.



POZNÁMKA

NESPOUŠTĚJTE jednotku, dokud není dokončeno chladivové potrubí (pokud by v tomto stavu byla spuštěna, dojde k poškození kompresoru).

9.3 Kontrolní seznam před uvedením do provozu

NESPOUŠTĚJTE systém, dokud nebudou následující kontrolní body zkontrolovány a v pořádku:

☐	Přečtěte si úplné pokyny k instalaci popsané v referenční příručce technika .
☐	Vnitřní jednotka je správně namontována.
☐	Venkovní jednotka je správně namontována.

☐	Následující místní zapojení bylo provedeno dle tohoto dokumentu a platných zákonů: ▪ Mezi místním napájecím panelem a venkovní jednotkou ▪ Mezi vnitřní a venkovní jednotkou ▪ Mezi místním napájecím panelem a vnitřní jednotkou ▪ Mezi vnitřní jednotkou a ventily (pokud jsou součástí) ▪ Mezi vnitřní jednotkou a pokojovým termostatem (pokud je namontován) ▪ Mezi vnitřní jednotkou a nádrží na teplou užitkovou vodu (pokud je instalována) ▪ Mezi plynovým kotlem a místním napájecím panelem (pouze v případě hybridního systému)
☐	Systém je správně uzemněn a svorky uzemnění jsou utaženy.
☐	Pojistky nebo místně instalovaná ochranná zařízení jsou instalována v souladu s tímto dokumentem a nejsou obežita.
☐	Napájecí napětí musí odpovídat napětí na identifikačním štítku jednotky.
☐	V rozváděcí skříňce NEJSOU žádné uvolněné přípojky nebo poškozené elektrické součásti.
☐	Uvnitř vnitřních ani venkovních jednotek NEJSOU žádné poškozené součásti nebo zmáčknuté potrubí .
☐	V závislosti na typu záložního ohřívače, je jistič záložního ohřívače F1B na rozváděcí skříňce ZAPNUTÝ.
☐	Pouze pro nádrže se zabudovaným přídavným ohřívačem: Jistič přídavného ohřívače F2B na rozváděcí skříňce je ZAPNUTÝ.
☐	NEDOCHÁZÍ k žádným únikům chladiva .
☐	Potrubí chladiva (plynného a kapalného) je tepelně izolováno.
☐	Je použit správný rozměr potrubí a trubky jsou správně izolovány.
☐	Uvnitř vnitřní jednotky NEDOCHÁZÍ k žádnému úniku vody .
☐	Uzavírací ventily jsou správně instalovány a zcela otevřeny.
☐	Uzavírací ventily (plynové a kapalinové) na venkovní jednotce jsou plně otevřeny.
☐	Odvzdušňovací ventil je otevřen (nejméně 2 otáčky).
☐	Z přetlakového pojistného ventilu při otevření vytéká voda.
☐	Minimální objem vody musí být zajištěn za všech podmínek. Viz "Kontrola objemu vody" v části "6.4 Příprava vodního potrubí" na stránce 25 .

9.4 Kontrolní seznam během uvedení do provozu

☐	Minimální průtok během provozu záložního ohřívače/odmrazování je zaručen za všech podmínek. Viz "Kontrola objemu a průtoku vody" v části "6.4 Příprava vodního potrubí" na stránce 25 .
☐	Provedení odvzdušnění .
☐	Provedení zkušebního provozu .

☐	Provedení provozní zkoušky ovladače .
☐	Funkce vysoušení podkladu podlahového topení Funkce vysoušení podkladu podlahového topení je spuštěna (v případě potřeby).

9.4.1 Kontrola minimálního průtoku vody

- 1 Ověřte dle hydraulické konfigurace, jaké okruhy prostorového vytápění lze uzavřít mechanickými, elektronickými nebo jinými ventily.
- 2 Uzavřete všechny okruhy prostorového vytápění, které lze uzavřít (viz předchozí krok).
- 3 Zahajte zkušební provoz čerpadla (viz "9.4.4 Zkušební provoz akčního členu" na stránce 76).
- 4 Přejděte na [6.1.8]: > Informace > Informace o snímači > Průtok a zkontrolujte průtok. Během zkušebního provozu čerpadla může jednotka pracovat s nižším průtokem než je minimální požadovaný průtok.

Vzali jste v úvahu obtokový ventil?	
Ano	Ne
Upravte nastavení obtokového ventilu tak, aby dosáhl minimálního požadovaného průtoku + 2 l/min	V případě že je skutečný průtok nižší, než minimální průtok, je nutné provést úpravy konfigurace hydrauliky. Zvyšte průtok okruhů prostorové vytápění, které NELZE uzavřít nebo nainstalujte tlakově ovládaný obtokový ventil.

Minimální požadovaný průtok během odmrazování/provozu záložního ohřivače	
Modely 04+08	12 l/min
Modely 11+16	15 l/min

9.4.2 Odvzdušnění

Při uvádění jednotky do provozu a její instalaci je velmi důležité odstranit z vodního okruhu veškerý vzduch. Když je funkce odvzdušnění spuštěna, čerpadlo pracuje aniž by jednotka byla skutečně v provozu a je zahájeno odstranění vzduchu z vodního okruhu.



POZNÁMKA

Před zahájením odvzdušňování otevřete bezpečnostní ventil a zkontrolujte, zda je okruh dostatečně naplněn vodou. Pouze pokud po otevření přes ventil vytéká voda, můžete zahájit proces odvzdušnění.

Pro odvzdušnění existují 2 režimy:

- Manuálně: jednotka bude v provozu při pevných otáčkách čerpadla s pevnou nebo vlastní polohou 3cestného ventilu. Vlastní poloha 3cestného ventilu je užitečná funkce k odstranění veškerého vzduchu z vodního okruhu u prostorového vytápění nebo v režimu ohřevu teplé užitkové vody. Je také možné nastavit rychlost otáček čerpadla (pomale nebo rychle).
- Automaticky: jednotka automaticky přepne otáčky čerpadla a polohu 3cestného ventilu mezi režimy prostorového vytápění nebo ohřevu teplé užitkové vody.

Typický průběh prací

Odvzdušnění systému se musí skládat z:

- 1 Provedení manuálního odvzdušnění
- 2 Provedení automatického odvzdušnění



INFORMACE

Začněte manuálním odvzdušněním. Když je téměř všechen vzduch odstraněn, proveďte automatické odvzdušnění. V případě potřeby zopakujte automatické odvzdušnění, dokud si nejste jisti, že je ze systému odstraněn všechen vzduch. Během funkce odvzdušnění NENÍ k dispozici omezení otáček čerpadla [9-0D].

Ujistěte se, že domovská stránka teploty výstupní vody, domovská stránka pokojové teploty a teplé užitkové vody jsou VYPNUTY.

Funkce odvzdušnění se automaticky vypne po 30 minutách.

Manuální odvzdušnění

Nutná podmínka: Ujistěte se, že domovská stránka teploty výstupní vody, domovská stránka pokojové teploty a teplé užitkové vody jsou VYPNUTY.

- 1 Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technika. Viz "Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Technika" na stránce 47.
- 2 Nastavte režim odvzdušnění: přejděte na [A.7.3.1] > Nastavení technika > Uvedení do provozu > Odvzdušnění > Typ.
- 3 Vyberte Manuálně a stiskněte **OK**.
- 4 Přejděte na [A.7.3.4] > Nastavení technika > Uvedení do provozu > Odvzdušnění > Spustit odvzdušnění a stiskněte **OK** ke spuštění funkce odvzdušnění.

Výsledek: Spustí se funkce manuálního odvzdušnění a objeví se následující obrazovka.



- 5 Použijte tlačítka ◀ a ▶ pro procházení na Otáčky.
- 6 K nastavení požadované rychlosti čerpadla použijte tlačítka ▲ a ▼.

Výsledek: Nizký

Výsledek: Vysoký

- 7 Pokud je to použitelné, nastavte požadovanou polohu 3cestného ventilu (prostorové vytápění/ohřev teplé užitkové vody)(prostorové vytápění/ohřev teplé užitkové vody). Použijte tlačítka ◀ a ▶ pro procházení na Okruh.
- 8 K nastavení požadované polohy 3cestného ventilu použijte tlačítka ▲ a ▼ (prostorové vytápění a ohřev teplé užitkové vody).

Výsledek: SHC

Výsledek: Nádrž

Automatické odvzdušnění

Nutná podmínka: Ujistěte se, že domovská stránka teploty výstupní vody, domovská stránka pokojové teploty a teplé užitkové vody jsou VYPNUTY.

- 1 Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technika. Viz "Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Technika" na stránce 47.
- 2 Nastavte režim odvzdušnění: přejděte na [A.7.3.1] > Nastavení technika > Uvedení do provozu > Odvzdušnění > Typ.
- 3 Vyberte Automaticky a stiskněte **OK**.
- 4 Přejděte na [A.7.3.4] > Nastavení technika > Uvedení do provozu > Odvzdušnění > Spustit odvzdušnění a stiskněte **OK** ke spuštění funkce odvzdušnění.

9 Uvedení do provozu

Výsledek: Odvzdušnění se spustí a zobrazí se následující obrazovka.



Přerušení odvzdušnění

- 1 Stiskněte tlačítko a poté **OK** k potvrzení přerušení funkce odvzdušnění.

9.4.3 Zkušební provoz

Nutná podmínka: Ujistěte se, že domovská stránka teploty výstupní vody, domovská stránka pokojové teploty a teplé užitkové vody jsou VYPNUTY.

- 1 Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technika. Viz "[Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Technika](#)" na stránce 47.
- 2 Přejděte na [A.7.1]: > Nastavení technika > Uvedení do provozu > Zkušební provoz.
- 3 Vyberte zkoušku a stiskněte **OK**. **Příklad:** Topení.
- 4 Vyberte OK a stiskněte **OK**.

Výsledek: Spustí se zkušební provoz. Po dokončení se automaticky vypne (±30 min). Chcete-li jej vypnout manuálně, stiskněte , vyberte OK a stiskněte **OK**.



INFORMACE

Pokud jsou instalovány 2 dálkové ovladače, můžete spustit zkušební provoz z obou ovladačů.

- Na uživatelském rozhraní, které jste použili pro spuštění zkušebního provozu, se zobrazí stavová obrazovka.
- Na displeji druhého uživatelského rozhraní se objeví obrazovka "zanepřázdněno". Nemůžete používat uživatelské rozhraní, pokud je zobrazena obrazovka "zanepřázdněno".

Pokud byla instalace jednotky provedena správně, jednotka se během zkušebního provozu spustí ve zvoleném provozním režimu. Během zkušebního režimu je možné zkontrolovat správný chod jednotky sledováním teploty výstupní vody (režim topení/chlazení) a teplotu v nádrži TUV (režim ohřevu teplé užitkové vody).

Pro sledování teploty přejděte na [A.6] a vyberte informace, které chcete zkontrolovat.

9.4.4 Zkušební provoz akčního členu

Účelem zkušebního provozu akčního členu je potvrdit chod různých akčních členů (např. když vyberete provoz čerpadla, spustí se zkušební provoz čerpadla).

Nutná podmínka: Ujistěte se, že domovská stránka teploty výstupní vody, domovská stránka pokojové teploty a teplé užitkové vody jsou VYPNUTY.

- 1 Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technika. Viz "[Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Technika](#)" na stránce 47.
- 2 Na uživatelském rozhraní se ujistěte, že ovládání pokojové teploty, ovládání výstupní vody a teplé užitkové vody jsou VYPNUTA.
- 3 Přejděte na [A.7.4]: > Nastavení technika > Uvedení do provozu > Zkušební provoz akčního členu.
- 4 Vyberte ovladač a stiskněte **OK**. **Příklad:** Čerpadla.

- 5 Vyberte OK a stiskněte **OK**.

Výsledek: Spustí se zkušební provoz ovladače. Po dokončení se automaticky vypne. Chcete-li jej vypnout manuálně, stiskněte , vyberte OK a stiskněte **OK**.

Možné zkušební provozy akčních členů

- Zkouška záložního ohříváče (krok 1)
- Zkouška záložního ohříváče (krok 2)
- Zkouška čerpadla



INFORMACE

Před provedením zkušebního provozu se v systému nesmí vyskytovat žádný vzduch. Během zkušebního provozu se také vyhněte rušivým činnostem ve vodním okruhu.

- Zkouška solárního čerpadla
- Zkouška 2cestného ventilu
- Zkouška 3cestného ventilu
- Zkouška ohříváče spodní desky
- Zkouška bivalentního signálu
- Zkouška výstupu alarmu
- Zkouška signálu chlazení/topení
- Zkouška rychlého topení
- Zkouška oběhového čerpadla

9.4.5 Vysoušení podkladu podlahového topení

Tato funkce se používá k velmi pomalému vysoušení podkladní vrstvy systému podlahového vytápění během výstavby domu. Umožňuje technikovi naprogramovat a spustit tento program.

Ujistěte se, že domovská stránka teploty výstupní vody, domovská stránka pokojové teploty a teplé užitkové vody jsou VYPNUTY.

Tato funkce může být provedena bez dokončení venkovní instalace. V takovém případě provede záložní ohříváč vysoušení podkladu a zajistí přívod výstupní vody bez spuštění tepelného čerpadla.

Pokud dosud není instalována žádná venkovní jednotka, připojte hlavní napájecí kabel k vnitřní jednotce pomocí X2M/30 a X2M/31. Viz "[7.9.7 Připojení hlavního zdroje napájení](#)" na stránce 42.



INFORMACE

- Pokud je parametr Nouzový nastaven na Manuálně ([A.5.1.2]=0), a jednotka se přepne do nouzového provozu, uživatelské rozhraní požádá před spuštěním o potvrzení. Funkce vysoušení podkladu podlahového vytápění je aktivní i když uživatel NEPOTVRDÍ nouzový provoz.
- Během funkce vysoušení podkladu podlahového vytápění NENÍ k dispozici omezení otáček čerpadla [9-0D].



POZNÁMKA

Technik odpovídá za následující kroky:

- kontaktování výrobce podkladu za účelem získání pokynů pro prvotní ohřívání, aby nedošlo k popraskání podkladní vrstvy,
- naprogramování plánu vysoušení podkladu podle výše uvedených pokynů výrobce podkladu,
- pravidelná kontrola správné funkce nastavení,
- výběr správného programu, který odpovídá typu použité podkladní vrstvy podlahy.

**POZNÁMKA**

Protimrazová ochrana místnosti je ve výchozím nastavení vypnuta ([2-06]=0). NEPOVOLUJTE tuto funkci, dokud funkce vysoušení podkladu podlahového topení není úspěšně dokončena. V případě nedodržení tohoto upozornění může dojít k popraskání podkladní vrstvy.

**POZNÁMKA**


Aby bylo možné spustit vysoušení podkladu podlahového topení, ujistěte se, že jsou splněna následující nastavení:

- [2-06]=0
- [4-00]=1
- [4-04]=2
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

Technik může naprogramovat až 20 kroků. Pro každý krok musí zadat:

- 1 dobu trvání v hodinách (až 72 hodin),
- 2 požadovanou teplotu výstupní vody.

Příklad:

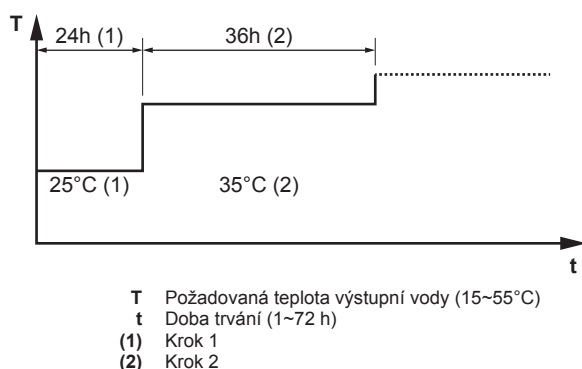

Naprogramování plánu vysoušení podkladu podlahového topení

- 1 Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technika. Viz "[Nastavení úrovně oprávnění uživatele na Technika](#)" na stránce 47.
- 2 Přejděte na [A.7.2]: > Nastavení technika > Uvedení do provozu > Vysouš.podkladu podl.top. > Nastavit plán vysoušení.
- 3 Pro naprogramování plánu použijte , , a .
 - Pro procházení plánem použijte a .
 - Pro upravení výběru použijte nebo .

Pokud je vybrán čas, můžete zvolit dobu trvání od 1 do 72 hodin.
Pokud je vybrána teplota, můžete nastavit požadovanou teplotu výstupní vody od 15°C do 55°C.
- 4 Pro přidání nového kroku vyberte v prázdném řádku "–h" nebo "–" a stiskněte .
- 5 Chcete-li vymazat krok, nastavte dobu trvání na "–" stisknutím .
- 6 Stisknutím plán uložte.



Je důležité, aby v programu nebyl žádný prázdný krok. Plánovaný provoz se vypne, pokud je naprogramován prázdný krok NEBO pokud bylo provedeno 20 po sobě jdoucích kroků.

Provedení vysoušení podkladu podlahového topení

**INFORMACE**

Zdroj elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh nelze použít v kombinaci s programem vysoušení podkladu podlahového vytápění.

Nutná podmínka: Ujistěte se, že je k vašemu systému připojeno POUZE 1 uživatelské rozhraní k provedení vysoušení podkladu podlahového vytápění.

Nutná podmínka: Ujistěte se, že domovská stránka teploty výstupní vody, domovská stránka pokojové teploty a teplé užitkové vody jsou VYPNUTY.

- 1 Přejděte na [A.7.2]: > Nastavení technika > Uvedení do provozu > Vysouš.podkladu podl.top..
- 2 Nastavte program vysoušení.
- 3 Vyberte Spustit vysoušení a stiskněte .
- 4 Vyberte OK a stiskněte .

Výsledek: Vysoušení podkladu se spustí a zobrazí se následující obrazovka. Po dokončení se automaticky vypne. Chcete-li jej vypnout manuálně, stiskněte , vyberte OK a stiskněte .



Zjištění stavu vysoušení podkladu podlahového topení

- 1 Stiskněte .
- 2 Zobrazí se aktuální krok programu, celkový zbývající čas a aktuální požadovaná teplota výstupní vody.

**INFORMACE**

Ke struktuře nabídky je omezený přístup. Dostupné jsou pouze následující nabídky:

- Informace.
- Nastavení technika > Uvedení do provozu > Vysouš.podkladu podl.top..

Přerušování vysoušení podkladu podlahového topení

Když je program zastaven chybou, provozním vypnutím nebo poruchou napájení, zobrazí se na dálkovém ovladači chybový kód U3. Řešení chybových kódů viz "[12.4 Řešení problémů na chybových kódech](#)" na stránce 82. Pro vymazání chyby U3 musí být vaše Úroveň oprávnění uživatele "Technik".

- 1 Přejděte na obrazovku vysoušení podkladu podlahového topení.
- 2 Stiskněte .
- 3 Stisknutím přerušíte program.
- 4 Vyberte OK a stiskněte .

Výsledek: Program vysoušení podkladu podlahového topení se zastaví.

Když je program zastaven chybou, provozním vypnutím nebo poruchou napájení, můžete zjistit stav vysoušení podkladu podlahového topení.

10 Předání uživateli

- Přejděte na [A.7.2]:  > Nastavení technika > Uvedení do provozu > Vysouš.podkladu podl.top. > Stav vysoušení > Zastaveno v a po následném provedeném kroku.
- Upravte a restartujte provedení programu.

10 Předání uživateli

Jakmile je dokončen zkušební provoz a jednotka pracuje správně, ujistěte se prosím, že jsou uživateli jasné následující položky:

- Vyplňte tabulku nastavení technika (v návodu k obsluze) aktuálními nastaveními.
- Ujistěte se, že uživatel má tištěnou verzi dokumentace a požádejte jej, aby si ji uschoval pro pozdější použití. Informujte uživatele, že kompletní dokumentaci může najít na url, jak je uvedeno dříve v této příručce.
- Vysvětlete uživateli, jak správně ovládat systém a co dělat v případě problémů.
- Ukažte uživateli, jakou údržbu musí na jednotce provádět.
- Vysvětlete uživateli tipy ohledně úspor energie, které jsou popsány v návodu k obsluze.

11 Údržba a servis



POZNÁMKA

Údržbu musí provádět autorizovaný technik nebo servisní zástupce.

Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou ročně. Platná legislativní nařízení však mohou vyžadovat kratší intervaly údržby.



POZNÁMKA

V Evropě se používají **emise skleníkových plynů** celkové náplně chladiva v systému (vyjádřeno jako ekvivalent tun CO₂) ke stanovení intervalů údržby. Řiďte se platnými předpisy.

Vzorec pro výpočet emisí skleníkových plynů: hodnota GWP chladiva × celková náplň chladiva [v kg] / 1000

11.1 Přehled: údržba s servis

Tato kapitola obsahuje informace o:

- Roční údržba venkovní jednotky.
- Roční údržba vnitřní jednotky.

11.2 Bezpečnostní opatření pro údržbu



NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM



NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ



POZNÁMKA: Nebezpečí výboje statické elektřiny

Abyste se vyhnuli poškození desky tištěného spoje, vybijte před prováděním servisních prací statickou elektřinu tím, že se rukou dotknete kovové části jednotky.

11.2.1 Otevření vnitřní jednotky



UPOZORNĚNÍ

Přední panel je těžký. Dejte pozor, abyste si při otevírání nebo zavírání jednotky NEPŘISKŘÍPLI prsty.

K získání přístupu k většině součástí, které vyžadují údržbu, stačí pouze demontovat přední panel jednotky. Ve výjimečných případech může být nutné také demontovat rozváděcí skříňku.

11.3 Kontrolní seznam pro roční údržbu venkovní jednotky

Alespoň jednou ročně zkontrolujte následující položky:

- Tepelný výměník venkovní jednotky.

Tepelný výměník venkovní jednotky se může ucpat kvůli prachu, nečistotám, listům atd. Doporučuje se tepelný výměník každoročně vyčistit. Ucpaný tepelný výměník může způsobit příliš nízký nebo příliš vysoký tlak a následně zhoršený výkon.

11.4 Kontrolní seznam pro každoroční údržbu vnitřní jednotky

Alespoň jednou ročně zkontrolujte následující položky:

- Tlak vody
- Vodní filtr
- Přetlakový pojistný ventil vody
- Hadice pojistného ventilu
- Přetlakový pojistný ventil nádrže na teplou užitkovou vodu
- Rozváděcí skříňka
- Odstraňování usazenin
- Chemická dezinfekce
- Anoda

Tlak vody

Zkontrolujte, zda je tlak vody vyšší než 1 bar. Pokud je nižší, přidejte vodu.


Vodní filtr

Vodní filtr vyčistěte.



POZNÁMKA

S vodním filtrem manipulujte opatrně. **NEPOUŽÍVEJTE** nadměrnou sílu při opětovném vkládání vodního filtru, aby **NEDOŠLO** k poškození síta vodního filtru.

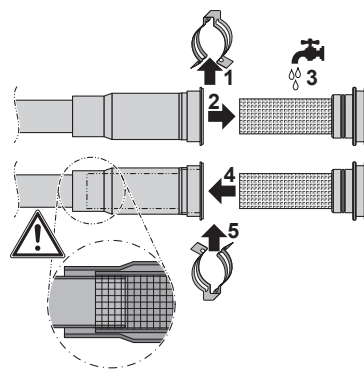

Přetlakový pojistný ventil vody

Otevřete ventil a zkontrolujte, zda pracuje správně. **Voda může být velmi horká!**

Kontrolní body:

- Průtok vody z přetlakového ventilu je dostatečný, není podezření na ucpání ventilu nebo potrubí.
- Z přetlakového ventilu vychází znečištěná voda:
 - otevřete ventil, dokud vytékající voda **NEBUDE** čistá
 - propláchněte systém a nainstalujte další vodní filtr (nejlépe magnetický cyklónový filtr).

Abyste se ujistili, že tato voda pochází z nádrže, proveďte kontrolu po cyklu zahřívání nádrže na TUV.

Doporučuje se provádět údržbu v častějších intervalech.

Hadice přetlakového pojistného ventilu

Zkontrolujte, zda je hadice umístěna tak, aby byla voda správně odváděna. Viz "7.8.5 Připojení přetlakového pojistného ventilu k odpadu" na stránce 39.

Pojistný ventil nádrže na teplou užitkovou vodu (místní dodávka)

Otevřete ventil a zkontrolujte jeho správnou funkci. **Voda může být velmi horká!**

Kontrolní body:

- Průtok vody z přetlakového ventilu je dostatečný, není podezření na ucpaní ventilu nebo potrubí.
- Z přetlakového ventilu vychází znečištěná voda:
 - otevřete ventil, dokud vytékající voda NEBUDE čistá
 - propláchněte a vyčistěte kompletní nádrž, včetně potrubí mezi pojistným ventilem a přívodem studené vody.

Abyste se ujistili, že tato voda pochází z nádrže, proveďte kontrolu po cyklu zahřívání nádrže na TUV.

Doporučuje se provádět údržbu v častějších intervalech.

Rozváděcí skříňka

- Rozváděcí skříňku důkladně prohlédněte a pokuste se najít zřejmé vady jako jsou uvolněná spojení nebo vadné elektrické zapojení.
- Pomocí ohmmetru zkontrolujte správnou funkci stykačů K1M, K2M, K3M a K5M (v závislosti na vaší instalaci). Všechny kontakty těchto stykačů musí být při VYPNUTÍ napájení v rozpojené (otevřené) poloze.



VÝSTRAHA

Je-li vnitřní rozvod poškozen, je nutné provést jeho výměnu výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou.

Odstraňování usazenin

V závislosti na kvalitě vody a nastavené teplotě se mohou v tepelném výměníku uvnitř nádrže na teplou užitkovou vodu usazovat usazeniny, které mohou omezovat přenos tepla. Proto může být důležité provádět v určitých intervalech odstraňování usazenin.

Chemická dezinfekce

Jestliže platné předpisy vyžadují ve specifických situacích chemickou dezinfekci, včetně nádrže na teplou užitkovou vodu, mějte prosím na paměti, že nádrž na teplou užitkovou vodu je válec z nerezové oceli obsahující hliníkovou anodu. Doporučujeme používat dezinfekční prostředky na nechlorové bázi schválené pro použití s vodou určenou k lidské spotřebě.



POZNÁMKA

Při použití prostředků určených k odstraňování usazenin nebo chemické dezinfekci musí být zajištěno, že kvalita vody bude nadále splňovat požadavky směrnice EU 98/83/EC.

Anoda

Žádná údržba nebo výměna není vyžadována.


11.4.1 Vypuštění nádrže na teplou užitkovou vodu

Nutná podmínka: Vypněte napájení.


Nutná podmínka: Zavřete přívodní ventil studené vody.

- Otevřete přední panel.

- Odstraňte 2 šrouby, odháknete a umístíte rozváděcí skříňku na stranu.

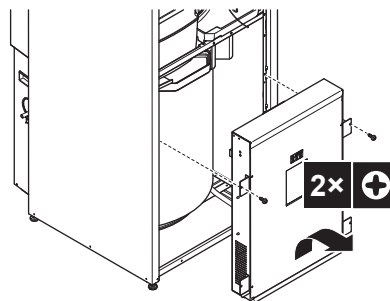

- Vypouštěcí hadice se nachází na pravé straně jednotky. Obalte ji páskou a vyvedte směrem dopředu.



a Odtoková hadice



INFORMACE

Chcete-li nádrž vypustit, je nutné otevřít všechny kohouty s teplou vodou, aby se do systému mohl dostat vzduch.

- Otevřete vypouštěcí ventil.

12 Odstraňování problémů

12.1 Přehled: odstraňování problémů

Tato kapitola popisuje, co musíte udělat v případě problémů.

Obsahuje následující informace:

- Řešení problémů na základě příznaků
- Řešení problémů na základě chybových kódů

Před odstraňováním poruch

Proveďte důkladnou vizuální kontrolu jednotky a vyhledejte zjevné vady, například volné spojení nebo vadnou kabeláž.

12.2 Bezpečnostní upozornění pro odstraňování poruch



VÝSTRAHA

- Při kontrole rozváděcí skříň jednotky vždy zkontrolujte, zda je jednotka odpojena od napájení. Vypněte odpovídající napájecí jistič.
- Jestliže bylo aktivováno bezpečnostní zařízení, zastavte jednotku a dříve než zařízení vynulujete, zjistěte, proč bylo dané bezpečnostní zařízení aktivováno. NIKDY není dovoleno vyřazovat bezpečnostní zařízení nebo měnit jejich hodnotu na jinou, než jaká byla nastavena ve výrobě jako výchozí. Pokud nedokážete najít příčinu problému, kontaktujte svého prodejce.



NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM

12 Odstraňování problémů



VÝSTRAHA

Jako prevence proti nebezpečí vzniklému neúmyslnou změnou nastavení tepelné pojistky NESMÍ BÝT toto zařízení napájeno přes externí spínací zařízení, například časovač, nebo připojeno k obvodu, který takové zařízení pravidelně zapíná a vypíná.



NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ

12.3 Řešení problémů na základě příznaků

12.3.1 Příznak: Jednotka NETOPÍ nebo NECHLADÍ dle očekávání

Možné příčiny	Nápravné opatření
Nastavení teploty je NESPRÁVNÉ	Zkontrolujte nastavení teploty na dálkovém ovladači. Viz návod k obsluze.
Průtok vody je příliš nízký.	Ujistěte se, že: - Všechny uzavírací ventily vodního okruhu jsou zcela otevřené. - Vodní filtr je čistý. V případě potřeby vyčistit. - V systému se nenachází vzduch. V případě potřeby odvzdušněte. Odvzdušnění můžete provést manuálně (viz "Manuální odvzdušnění" na stránce 75) nebo použít funkci automatického odvzdušnění (viz "Automatické odvzdušnění" na stránce 75). - Tlak vody je >1 bar. - Expanzní nádoba NENÍ poškozená. - Odpor ve vodním okruhu NENÍ na použité čerpadlo příliš vysoký (viz "14.9 Křivka externího statického tlaku (ESP)" na stránce 109). Pokud problém přetrvává po provedení všech výše uvedených kontrol, kontaktujte svého prodejce. V některých případech je normální, že jednotka sama nastaví nižší průtok vody.
Objem vody v systému je příliš malý	Ujistěte se, že celkový objem vody v systému je vyšší než minimální požadovaný objem (viz "6.4.3 Kontrola objemu a průtoku vody" na stránce 26).

12.3.2 Příznak: Kompresor se NESPUSTÍ (prostorové vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody)

Možné příčiny	Nápravné opatření
Jednotka se musí spustit mimo provozní rozsah (teplota vody je příliš nízká)	Pokud je teplota vody příliš nízká, jednotka využije nejprve záložní ohřívač k dosažení minimální teploty vody (15°C). Ujistěte se, že: - Napájení záložního ohřívače je správně zapojeno. - Tepelná pojistka záložního ohřívače NENÍ aktivována. - Stykače záložního ohřívače NEJSOU poškozené. Pokud problém přetrvává po provedení všech výše uvedených kontrol, kontaktujte svého prodejce.
Nastavení zdroje s upřednostňovanou sazbou za kWh se NESHODUJE s elektrickým připojením	Musí odpovídat přípojkám vysvětleným v části "6.5 Příprava elektrické instalace" na stránce 28 a "7.9.7 Připojení hlavního zdroje napájení" na stránce 42 .
Signál upřednostňované sazby za kWh byl odeslán dodavatelem elektrické energie	Počkejte na obnovení napětí (max. 2 hodiny).

12.3.3 Příznak: Čerpadlo je hlučné (kavitace)

Možné příčiny	Nápravné opatření
V systému se nachází vzduch	Provedte manuální odvzdušnění (viz "Manuální odvzdušnění" na stránce 75) nebo použijte funkci automatického odvzdušnění (viz "Automatické odvzdušnění" na stránce 75).
Tlak vody na vstupu čerpadla je příliš nízký.	Ujistěte se, že: - Tlak vody je >1 bar. - Tlakoměr není poškozen. - Expanzní nádoba NENÍ poškozená. - Nastavení předběžného tlaku na expanzní nádobě je správné (viz "6.4.4 Změna předběžného tlaku expanzní nádoby" na stránce 27).

12.3.4 Příznak: Přetlakový pojistný ventil se otevře

Možné příčiny	Nápravné opatření
Expanzní nádoba je poškozená	Vyměňte expanzní nádobu.
Objem vody v systému je příliš velký.	Ujistěte se, že celkový objem vody v systému je nižší než maximální přípustný objem (viz "6.4.3 Kontrola objemu a průtoku vody" na stránce 26 a "6.4.4 Změna předběžného tlaku expanzní nádoby" na stránce 27).

Možné příčiny	Nápravné opatření
Výškový rozdíl na vodním okruhu je příliš vysoký	Výškový rozdíl je rozdíl mezi výškou vnitřní jednotky a nejvyšším bodem vodního okruhu. Pokud je vnitřní jednotka instalována v nejvyšším bodě systému, považuje se výškový rozdíl za nulový (0 m). Maximální výškový rozdíl vodního okruhu je 10 m. Zkontrolujte požadavky instalace.

12.3.5 Příznak: Přetlakový pojistný ventil netěsní

Možné příčiny	Nápravné opatření
Výstup přetlakového pojistného ventilu je zablokovaný nečistotami.	Zkontrolujte, zda přetlakový pojistný ventil pracuje správně, otočením červeného knoflíku na ventilu doleva: - Pokud se NEOZÝVÁ cvaknutí, obraťte se na místního prodejce. - Jestliže z jednotky uniká voda, uzavřete nejdříve uzavírací ventil na přívodu i výstupu z jednotky a poté se obraťte na svého prodejce.

12.3.6 Příznak: Prostor NENÍ dostatečně vytápěn při nízkých venkovních teplotách

Možné příčiny	Nápravné opatření
Provoz záložního ohřívače není aktivní.	Ujistěte se, že: - Provoz záložního ohřívače je povolen. Přejděte na: [A.5.1.1] > Nastavení technika > Zdroje tepla > Záložní ohřívač > Provozní režim [4-00] - Nebyla aktivována tepelná ochrana záložního ohřívače. Pokud ano, zkontrolujte: - Tlak vody. - Zda se v systému se nachází vzduch. - Provoz funkce odvzdušnění. Stiskněte resetovací tlačítko v rozváděcí skříňce. Umístění resetovacího tlačítka viz "14.4 Součásti" na stránce 89.
Vyvážená teplota záložního ohřívače nebyla konfigurována správně.	Zvyšte "vyváženou teplotu" k aktivaci provozu záložního ohřívače při vyšší venkovní teplotě. Přejděte na: [A.5.1.4] > Nastavení technika > Zdroje tepla > Záložní ohřívač > Vyvážená teplota NEBO [A.8] > Nastavení technika > Přehled nastavení [5-01]

Možné příčiny	Nápravné opatření
K ohřevu užitkové vody se využívá příliš velká část výkonu tepelného čerpadla (platí jen pro instalace s nádrží na teplou užitkovou vodu).	Zkontrolujte a ujistěte se, že je správně nakonfigurováno nastavení "priority prostorového vytápění": - Ujistěte se, že byl povolen "stav priority prostorového vytápění". Přejděte na [A.8] > Nastavení technika > Přehled nastavení [5-02] - Zvyšte "teplotu priority prostorového vytápění" k aktivaci provozu záložního ohřívače při vyšší venkovní teplotě. Přejděte na [A.8] > Nastavení technika > Přehled nastavení [5-03]

12.3.7 Příznak: Tlak na kohoutu je dočasně nezvykle vysoký

Možné příčiny	Nápravné opatření
Vadný nebo ucpaný přetlakový pojistný ventil.	- Propláchněte a vyčistěte kompletní nádrž, včetně potrubí mezi pojistným ventilem a přívodem studené vody. - Vyměňte přetlakový pojistný ventil.

12.3.8 Příznak: Dekorační panely jsou vypouklé ven v důsledku nafouknuté nádrže

Možné příčiny	Nápravné opatření
Vadný nebo ucpaný přetlakový pojistný ventil.	Obraťte se na místního prodejce.

12.3.9 Příznak: Funkce dezinfekce nádrže NENÍ dokončena správně (chyba AH)

Možné příčiny	Nápravné opatření
Funkce dezinfekce byla přerušena odběrem teplé užitkové vody	Naprogramujte spuštění funkce dezinfekce na dobu, kdy se v dalších 4 hodinách NEOČEKÁVÁ odběr teplé užitkové vody.
Došlo k velkému odběru teplé užitkové vody na kohoutcích těsně před naprogramovaným spuštěním funkce dezinfekce	Pokud je vybrán Teplá užitková voda > Režim nast. hodnoty > Opětovný ohřev nebo Opět.ohř +pl., doporučuje se naprogramovat spuštění funkce dezinfekce alespoň o 4 hodiny později, než byl naposledy očekáván velký odběr teplé vody. Toto spuštění je možné nastavit pomocí parametrů nastavovaných technikem (funkce dezinfekce). Pokud je zvolen Teplá užitková voda > Režim nast. hodnoty > Pouze plán, doporučuje se naprogramovat Ekonomický akumul. 3 hodiny před plánovaným spuštěním dezinfekční funkce, aby se nádrž předešlo.

12 Odstraňování problémů

Možné příčiny	Nápravné opatření
Provoz funkce dezinfekce byl zastaven ručně: pomocí uživatelského rozhraní zobrazujícího výchozí stránku TUV a úrovně oprávnění uživatele Technik, bylo stisknuto tlačítko  během činnosti funkce dezinfekce.	NEPOUŽÍVEJTE tlačítko  , když je funkce dezinfekce aktivní.

12.4 Řešení problémů na chybových kódech

Pokud dojde k problému, objeví se na dálkovém ovladači chybový kód. Je důležité pochopit daný problém a provést protipatření před vymazáním chybového kódu. To může provést autorizovaný technik nebo váš místní prodejce.

Tato kapitola vám poskytne přehled chybových kódů a jejich obsahu, jak je zobrazen na dálkovém ovladači.

Podrobnější informace o řešení problémů každé chyby naleznete v servisní příručce.

12.4.1 Chybové kódy: Přehled

Chybové kódy venkovní jednotky

Chybový kód	Podrobný chybový kód	Popis
A5	00	Venk.jed.: Vys.tlak chláz./špič. odpoj./problém s protimraz. ochr. Kontaktujte svého prodejce.
E1	00	Venk.jed.: závada PCB. Je nutný reset napájení. Kontaktujte svého prodejce.
E3	00	Venk.j.: Ovládání vysokotl. spínače (HPS). Kontaktujte svého prodejce.
E5	00	Venk.j.: Přehřátí invertoru motoru kompresoru. Kontaktujte svého prodejce.
E6	00	Venk.jed.: závada spuř.komp. Kontaktujte svého prodejce.
E7	00	Venk.j.: porucha motoru ventilátoru venk.jedn. Kontaktujte svého prodejce.
E8	00	Venk.j.: Přepětí na vst.napáj. Kontaktujte svého prodejce.
EA	00	Venk.j.: Problém s přepnutím chlazení/topení. Kontaktujte svého prodejce.
H0	00	Venk.j.: Problém se sním. napětí/proudu. Kontaktujte svého prodejce.
H3	00	Venk.j.: porucha vysokotl. spínače (HPS). Kontaktujte svého prodejce.

Chybový kód	Podrobný chybový kód	Popis
H6	00	Venk.j.: porucha snímače detekce polohy. Kontaktujte svého prodejce.
H8	00	Venk.j.: porucha systému vstupu kompr. (CT) Kontaktujte svého prodejce.
H9	00	Venk.j.: porucha vzduch. termistoru. Kontaktujte svého prodejce.
F3	00	Venk.j.: porucha tepl. na výstup. potrubí. Kontaktujte svého prodejce.
F6	00	Venk.j.: Abnormálně vysoký tlak při chlazení. Kontaktujte svého prodejce.
FA	00	Venk.j.: Abnormálně vysoký tlak při ovládání vysokotl.sp. Kontaktujte svého prodejce.
JA	00	Venk.j.: porucha vysokotl. snímače. Kontaktujte svého prodejce.
J3	00	Venk.j.: porucha termistoru na výstup. potrubí. Kontaktujte svého prodejce.
J6	00	Venk.j.: porucha termistoru tepel.výměníku. Kontaktujte svého prodejce.
L3	00	Venk.j.: probl.se zvýř.teploty elektrické skříně. Kontaktujte svého prodejce.
L4	00	Venk.j.: porucha: nárůst tepl. chladicích lamel invertoru. Kontaktujte svého prodejce.
L5	00	Venk.j.: Okamžitý nadproud invertoru (DC). Kontaktujte svého prodejce.
P4	00	Venk.j.: porucha sním.tepl. chladicích lamel. Kontaktujte svého prodejce.
U0	00	Venk.j.: Nedostatek chladiva. Kontaktujte svého prodejce.
U2	00	Venk.j.:závada na přívodním napětí. Kontaktujte svého prodejce.
U7	00	Venk.j.: Závada na přenosu mezi hlavním CPU - CPU INV. Kontaktujte svého prodejce.

Chybový kód	Podrobný chybový kód	Popis
UA	00	Venk.j: problém při kombinaci vnitřní/venkovní jedn. Je nutný reset napájení.

Chybové kódy vnitřní jednotky

Chybový kód	Podrobný chybový kód	Popis
A1	00	Probl.s nul.křížením detekce. Je nutný reset napájení. Kontaktujte svého prodejce.
AA	01	Přehřátí záložního ohřívače. Je nutný reset napájení. Kontaktujte svého prodejce.
UA	00	Vnitř.jednotka,venk.jednotka problém s kompletací. Je nutný reset napájení.
7H	01	Problém s průtokem vody.
89	01	Zamrznutí tepelného výměníku.
8H	00	Abnormální zvýšení teploty výstupní vody.
8F	00	Abnormální zvýšení teploty výstupní vody (TUV).
C0	00	Porucha průt.snímače/spínače. Je nutný reset napájení.
U3	00	Funkce vysouš.podklad.vrstvy podl.topení nebyla dokončena správně.
81	00	Problém se snímačem výstupní teploty vody. Kontaktujte svého prodejce.
C4	00	Problém se snímačem teploty na tepelném výměníku. Kontaktujte svého prodejce.
80	00	Problém s teplotou na zpětném průtoku vody. Kontaktujte svého prodejce.
U5	00	Komunikační problém na na dálkovém ovladači.
U4	00	Komunikační problém na vnitřní/venkovní jednotce.

Chybový kód	Podrobný chybový kód	Popis
AC	00	Přehřátí přídavného ohřívače. Kontaktujte svého prodejce.
EC	00	Abnormální zvýšení teploty v nádrži.
T.V.	00	Problém se snímačem teploty v nádrži. Kontaktujte svého prodejce.
CJ	02	Problém na snímači teploty v místnosti. Kontaktujte svého prodejce.
H1	00	Problém se snímačem venkovní teploty. Kontaktujte svého prodejce.
89	02	Zamrznutí tepelného výměníku.
A1	01	Chyba čtení EEPROM.
AH	00	Funkce dezinfekce nádrže není provedena správně.
89	03	Zamrznutí tepelného výměníku.
AJ	03	Příliš dlouhá doba na ohřev TUV
UA	17	Problém s typem nádrže

**INFORMACE**

V případě vytvoření chybového kódu AH a za předpokladu, že nedošlo k přerušení funkce dezinfekce v důsledku nadměrné spotřeby teplé užitkové vody, doporučuje se provést následující kroky:

- Pokud je vybrán Teplá užitková voda > Režim nast. hodnoty > Opětovný ohřev nebo Opět.ohř+pl., doporučuje se naprogramovat spuštění funkce dezinfekce alespoň o 4 hodiny později, než byl naposledy očekáván velký odběr teplé vody. Toto spuštění je možné nastavit pomocí parametrů nastavovaných technikem (funkce dezinfekce).
- Pokud je zvolen Teplá užitková voda > Režim nast. hodnoty > Pouze plán, doporučuje se naprogramovat Ekonomický akumul. 3 hodiny před plánovaným spuštěním dezinfekční funkce, aby se nádrž předehřála.

13 Likvidace



POZNÁMKA

Pokud je minimální průtok vody (vůči příslušnému provoznímu režimu) nižší než je uveden v tabulce níže, jednotka se vypne na uživatelském rozhraní se zobrazí chyba 7H.

Minimální požadovaný průtok během provozu tepelného čerpadla

Modely 04	Topení	6 l/min
	Chlazení	6 l/min
Modely 08	Topení	6 l/min
	Chlazení	10 l/min
Modely 11	Topení	10 l/min
	Chlazení	15 l/min
Modely 16	Topení	10 l/min
	Chlazení	15 l/min

Minimální požadovaný průtok během provozu odmrazování

Modely 04+08	12 l/min
Modely 11+16	15 l/min

Minimální požadovaný průtok během provozu záložního ohříváče


Všechny modely	12 l/min
----------------	----------



INFORMACE

Chyba AJ-03 se resetuje automaticky v okamžiku, kdy dojde k normálnímu zahřátí nádrže.


- Po 5 až 10 minutách (po pouze 1 nebo 2 minutách v případě velmi nízkých okolních teplot ($\leq -10^{\circ}\text{C}$)) zavřete kapalinový uzavírací ventil pomocí šestihybného klíče.
- Pomocí manometru zkontrolujte, zda bylo dosaženo podtlaku.
- Po 2–3 minutách zavřete plynový uzavírací ventil a zastavte režim nuceného chlazení.

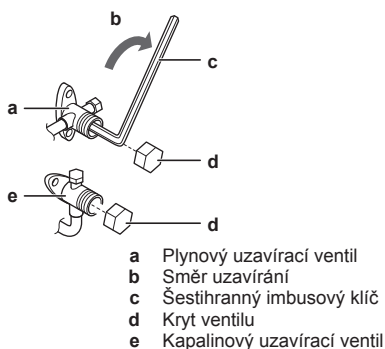

13.3 Spuštění a vypnutí nuceného chlazení

Ověřte, zda je mikrospínač SW2 v režimu COOL (CHLAZENÍ).

- Stisknutím spínače nuceného chlazení SW1 spustíte nucené chlazení.
- Stisknutím spínače nuceného chlazení SW1 zastavíte nucené chlazení.

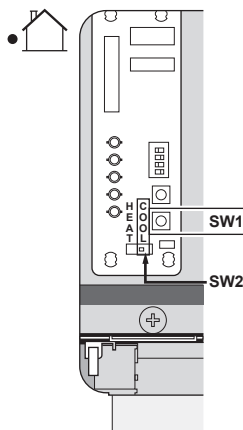

POZNÁMKA

Dbejte, aby během režimu nuceného chlazení zůstala teplota vody vyšší než 5°C (viz údaj teploty vnitřní jednotky). Toho můžete dosáhnout např. aktivací všech ventilátorů jednotek s ventilátorem.

13 Likvidace

13.1 Přehled: Likvidace

Typický průběh prací

Likvidace systému se typicky skládá z následujících kroků:

- Odčerpání systému.
- Demontování systému podle platné legislativy.
- Zpracování chladiva, oleje a dalších součástí podle platné legislativy.



INFORMACE

Další podrobnosti naleznete v servisní příručce.

13.2 Odčerpání chladiva

Příklad: Abyste chránili životní prostředí, při přemísťování nebo likvidaci z jednotky odčerpajte chladivo.



POZNÁMKA

Během režimu odčerpávání zastavte kompresor předtím, než budete demontovat potrubí chladiva. Jestliže by při odčerpávání chladiva kompresor stále běžel a uzavírací ventil by byl otevřen, došlo by k nasátí vzduchu do systému. V důsledku abnormálního tlaku v chladivovém cyklu by došlo k poškození kompresoru a možnému zranění osob.

Režim odčerpání odčerpá veškeré chladivo ze systému do venkovní jednotky.

- Sundejte kryty z kapalinového uzavíracího ventilu a plynového uzavíracího ventilu.
- Spustíte režim nuceného chlazení.

14 Technické údaje

Nejnovější informace naleznete v technických datech.


14.1 Přehled: Technické údaje

Tato kapitola obsahuje informace o:

- Rozměry a servisní prostor
- Těžiště
- Součásti
- Schéma potrubního rozvodu
- Schéma zapojení
- Technická specifikace
- Provozní rozsah
- Křivka externího statického tlaku (ESP)

14.2 Rozměry a servisní prostor


14.2.1 Rozměry a servisní prostor: venkovní jednotka

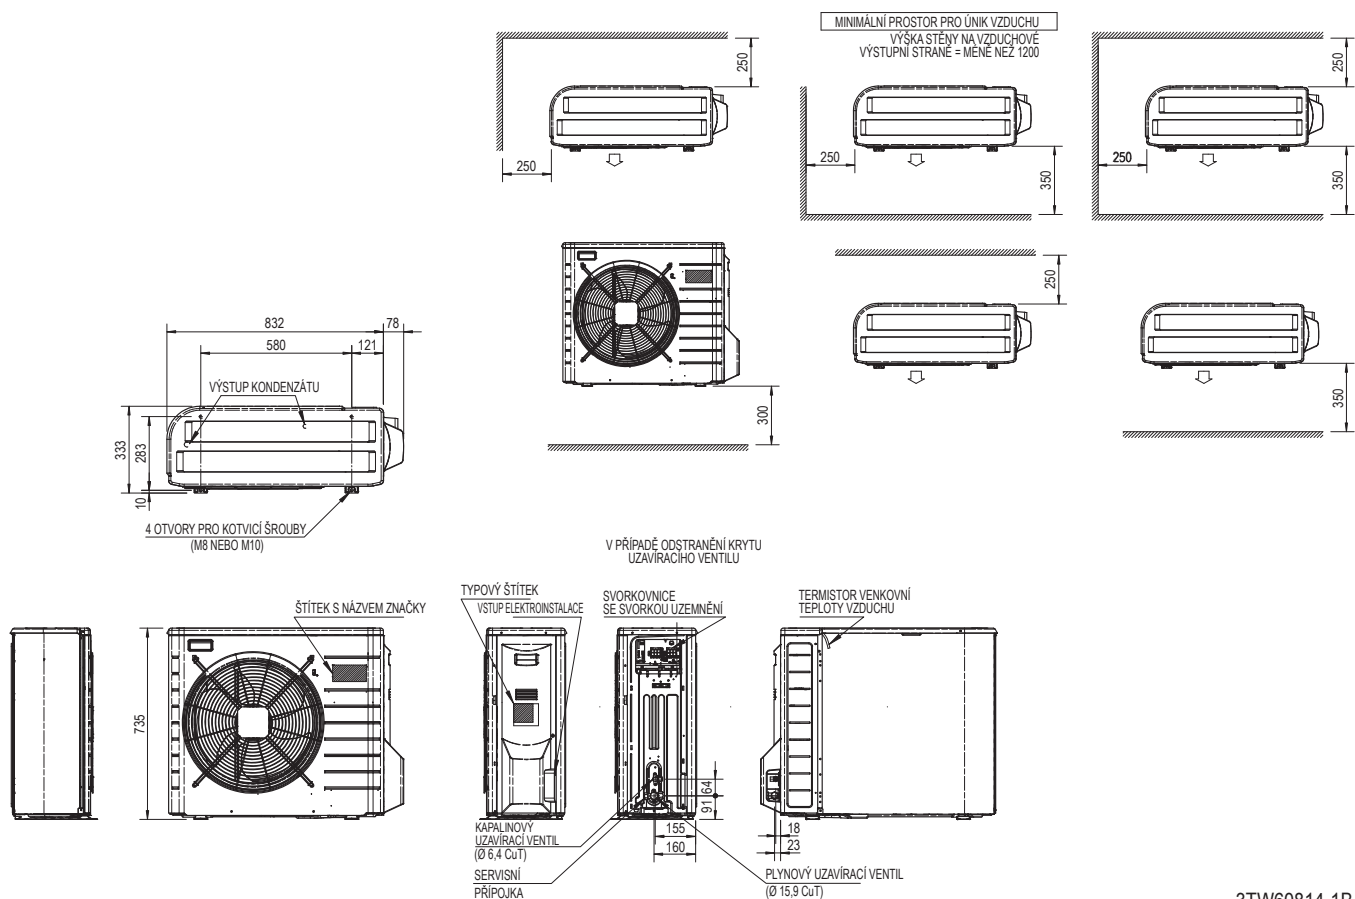

3TW60814-1B

14 Technické údaje



14.2.2 Rozměry a servisní prostor: vnitřní jednotka

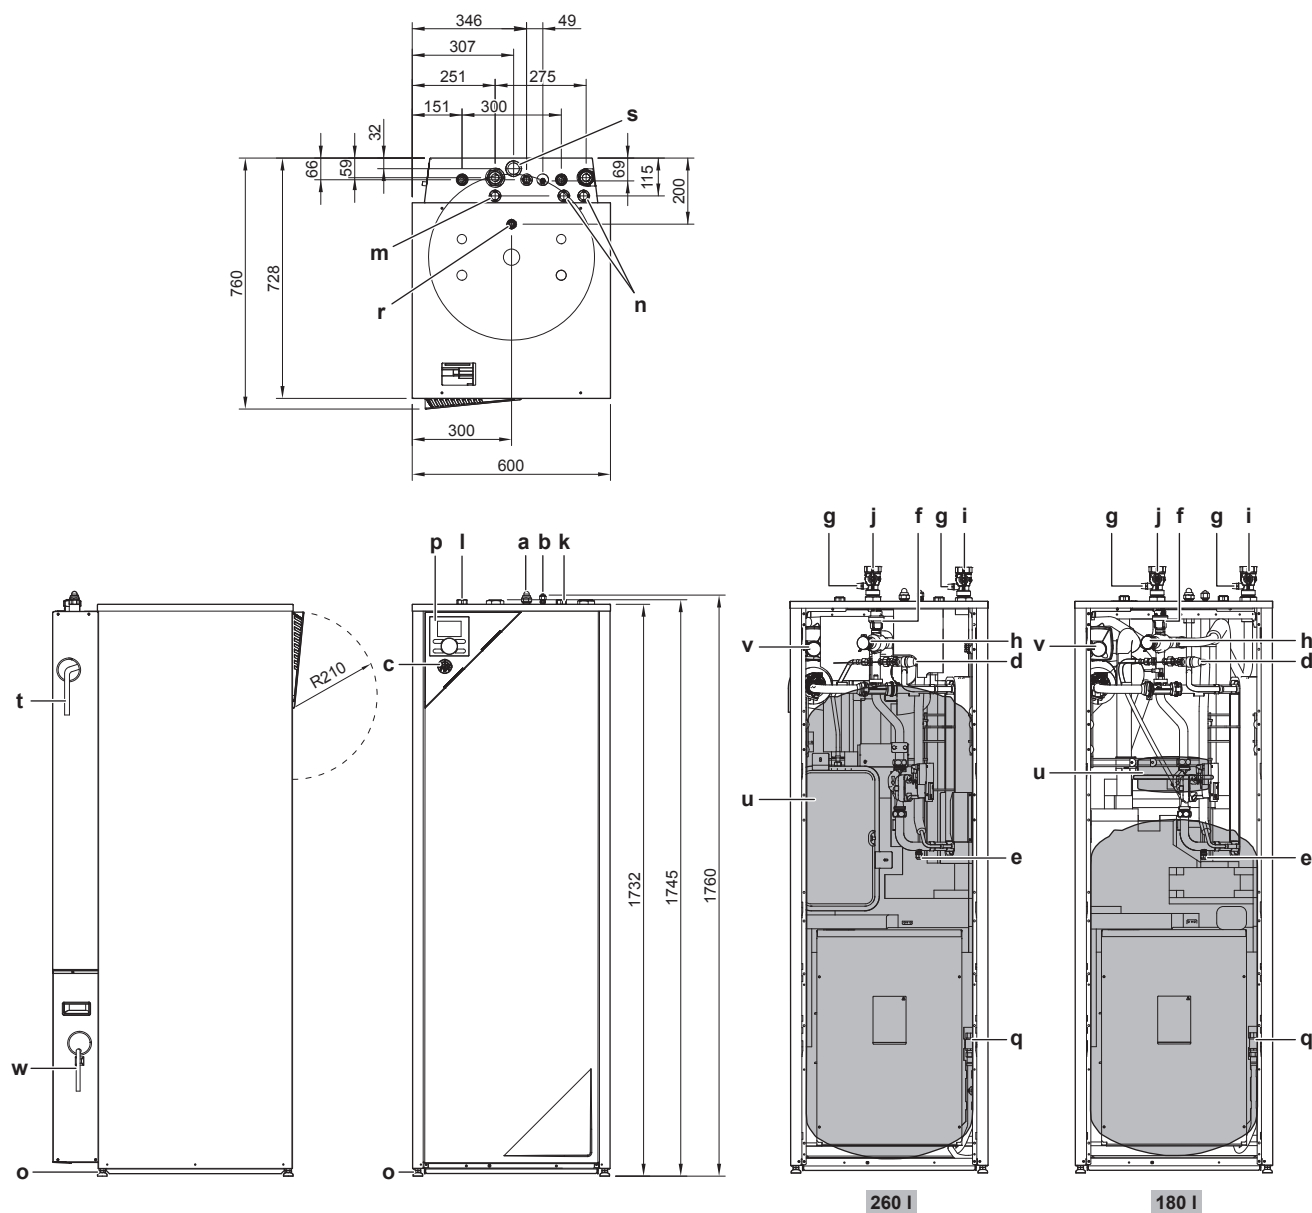

3D090548

- a Přípojka k plynovému potrubí
- b Přípojka ke kapalinovému potrubí
- c Tlakoměr
- d Pojistný ventil
- e Vypouštěcí ventil vodního okruhu
- f Odvětrání
- g Uzavírací ventil s plicím ventilem (příslušenství)
- h Vodní filtr
- i VSTUPNÍ přípojka vody
- j VÝSTUPNÍ přípojka vody
- k Teplá užitková voda: VSTUP studené vody
- l Teplá užitková voda: VÝSTUP studené vody

- m Vstup ovládacího vedení
- n Vstup napájecího vedení
- o Stavěcí nožičky
- p Uživatelské rozhraní (volitelná souprava)
- q Vypouštěcí ventil okruhu nádrže na teplou užitkovou vodu
- r Oběhová přípojka
- s Otvor pro oběhové potrubí a zapojení volitelného příslušenství
- t Odtokové hrdlo
- u Expanzní nádoba
- v 3cestný ventil
- w Vypouštěcí přípojka (pouze pro EHVX)

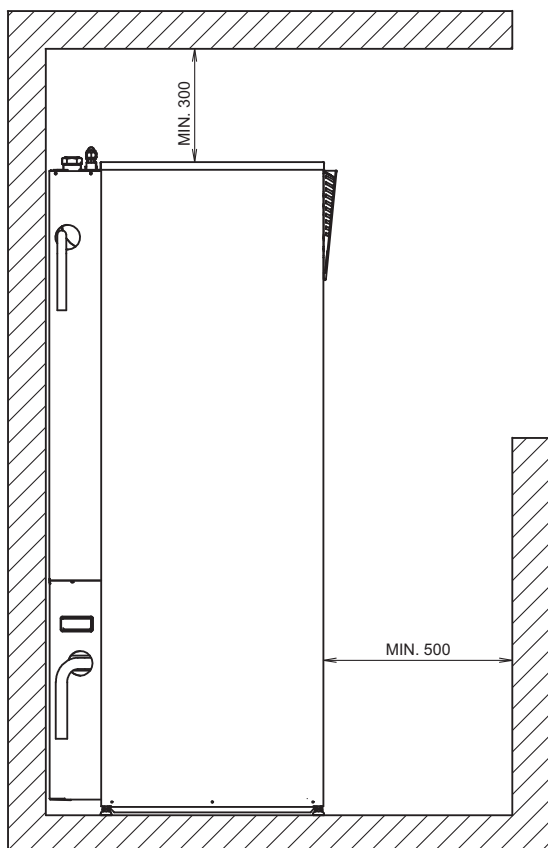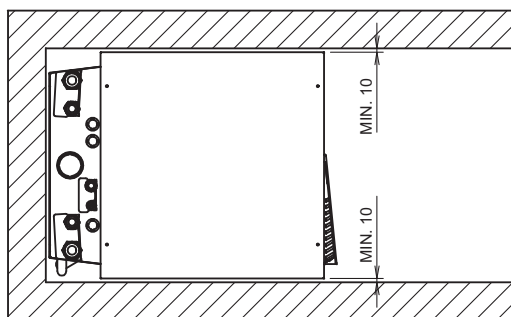


3D078541

14 Technické údaje

14.3 Těžiště

14.3.1 Těžiště: Venkovní jednotka

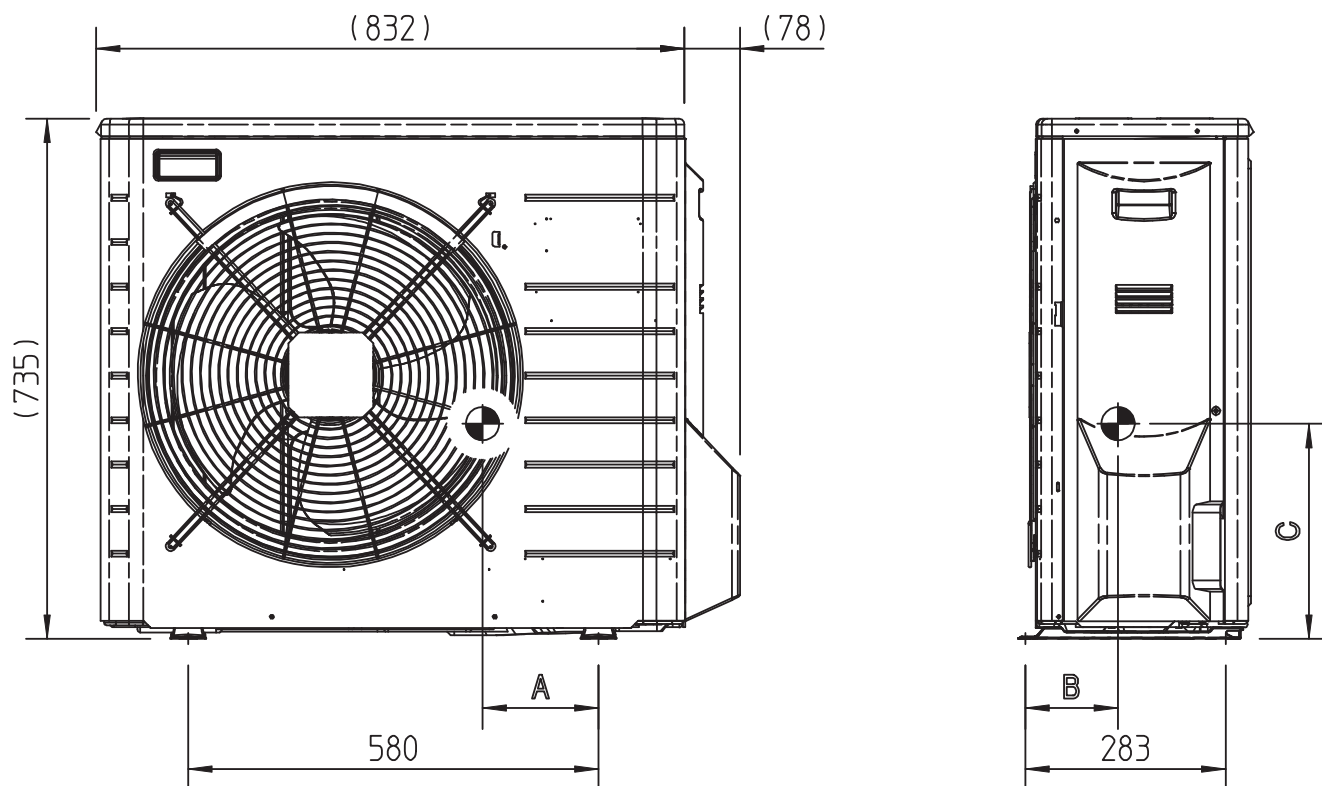


JEDNOTKA	A	B	C
ERLQ*004	169	130	306
ERLQ*006/8	164	131	306

4TW60819-1


14.4 Součásti

14.4.1 Součásti: Venkovní jednotka

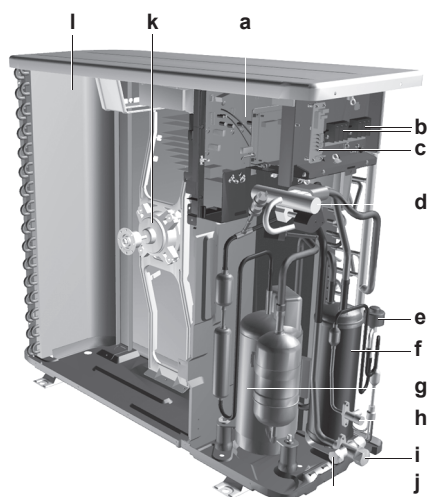


- a Rozváděcí skříňka s hlavní kartou (invertorová a řídicí karta)
- b Svorkovnice pro vedení komunikace a napájení
- c Servisní karta
- d 4cestný ventil
- e Elektronický expanzní ventil (hlavní)
- f Akumulátor
- g Kompresor
- h Kapalinový uzavírací ventil
- i Plynový uzavírací ventil
- j Servisní přípojka
- k Motor ventilátoru
- l Tepelný výměník


14.4.2 Součásti: Rozváděcí skříňka (venkovní jednotka)

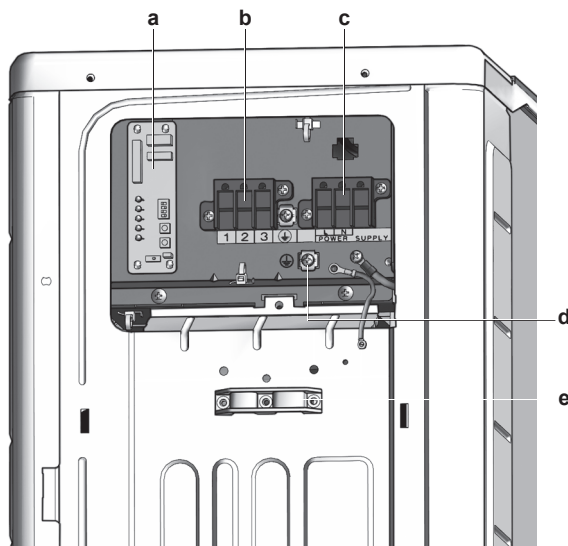

- a Servisní karta
- b Komunikační kabel svorkovnice
- c Napájecí kabel svorkovnice
- d Uzemnění
- e Kabelová příchytka

14.4.3 Součásti: Vnitřní jednotka

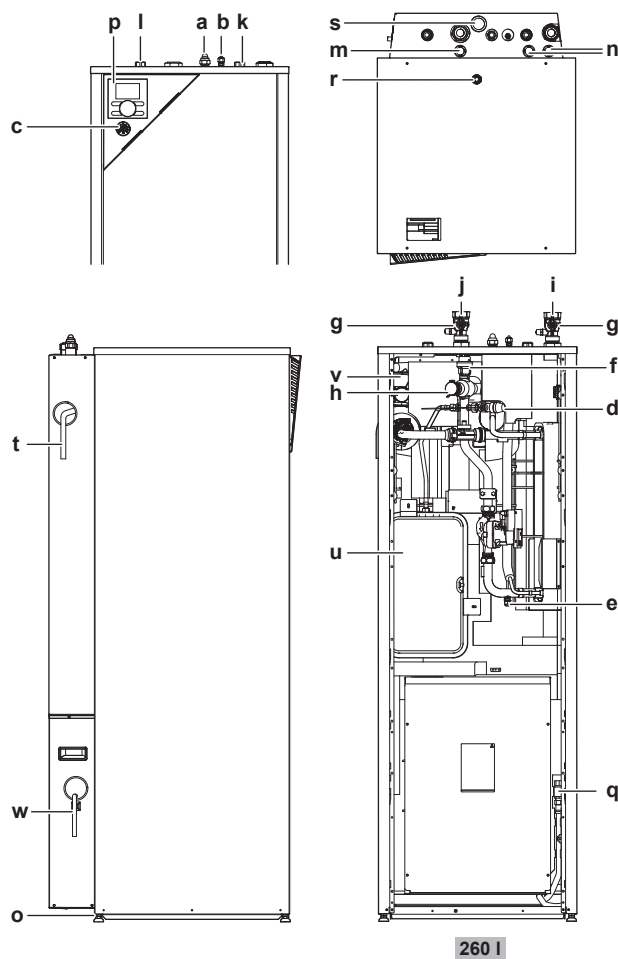

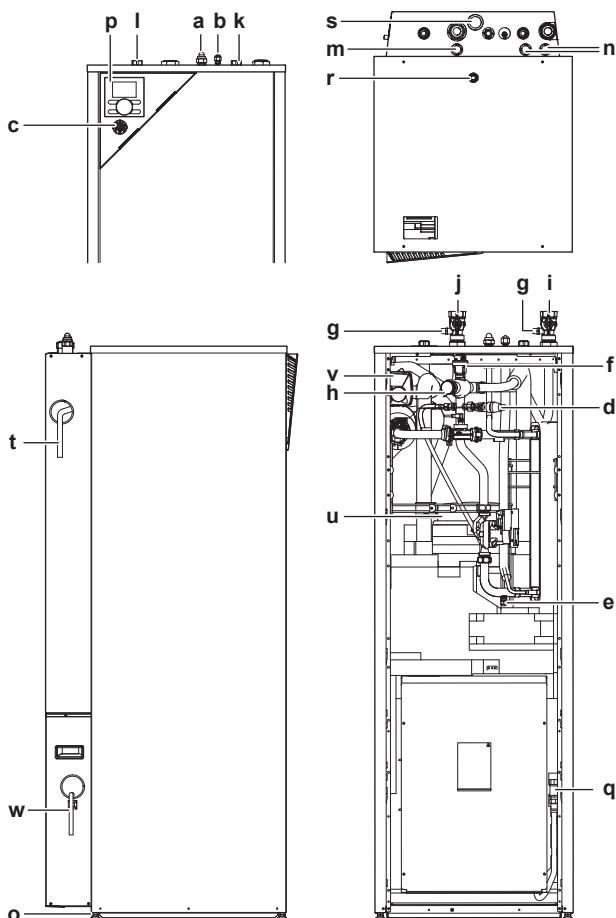

180 l


- a Přípojka k plynovému potrubí
- b Přípojka ke kapalinovému potrubí
- c Tlakoměr
- d Pojistný ventil
- e Vypouštěcí ventil vodního okruhu
- f Odvzdušnění
- g Uzavírací ventil s plnicím ventilem (příslušenství)
- h Vodní filtr
- i VSTUPNÍ přípojka vody
- j VÝSTUPNÍ přípojka vody
- k Teplá užitková voda: VSTUP studené vody
- l Teplá užitková voda: VÝSTUP studené vody
- m Vstup ovládacího vedení
- n Vstup napájecího vedení
- o Stavací nožičky
- p Uživateléské rozhraní (volitelné)
- q Vypouštěcí ventil okruhu nádrže na teplou užitkovou vodu
- r Oběhová přípojka
- s Otvor pro oběhové potrubí a zapojení volitelného příslušenství
- t Odtokové hrdlo
- u Expanzní nádoba
- v 3cestný ventil
- w Vypouštěcí přípojka (pouze pro EHVX)



INFORMACE

Některé součásti NEJSOU přímo přístupné po odstranění horní desky nebo předních desek. Může být nutné odstranit izolaci nádrže jejím posunutím za nádrž. Součásti v rozváděcí skříňce jsou dostupné po odstranění krytu rozváděcí skříňky.


14.4.4 Součásti: Rozváděcí skříňka (vnitřní jednotka)

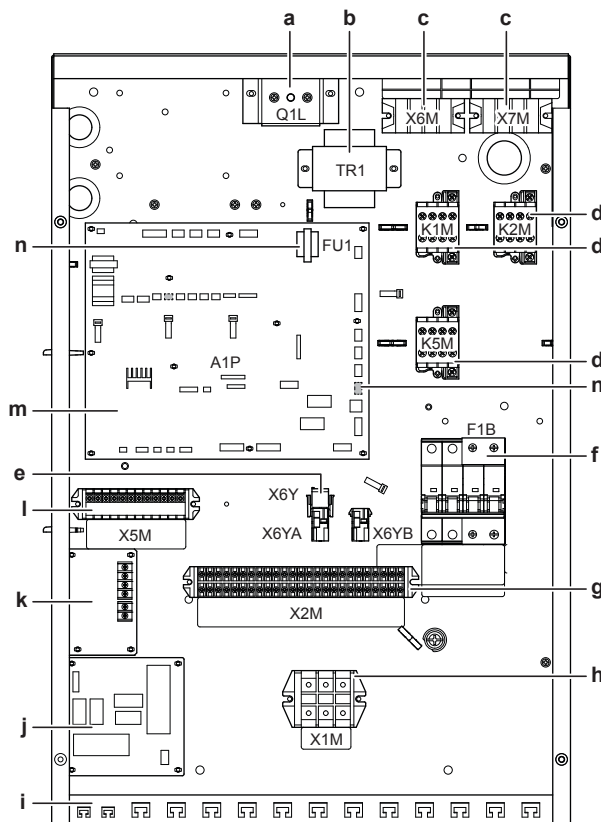

- a Tepelná ochrana záložního ohřívače Q1L
- b Transformátor TR1
- c Svorky pro záložní ohřívač X6M/X7M (pouze modely *9W)
- d Stykače záložního ohřívače K1M, K2M a K5M
- e Konektory X6YA/X6YB/X6Y
- f Jistič obvodu záložního ohřívače F1B
- g Svorkovnice X2M (vysoké napětí)
- h Svorkovnice X1M (k venkovní jednotce)
- i Montáž kabelových svazků
- j Digitální I/O karta A4P (pouze pro instalace se solární soupravou nebo sadou digitální I/O karty)
- k Karta požadavku pro omezení proudu
- l Svorkovnice X5M (nízké napětí)
- m Hlavní karta A1P
- n Pojistka karty FU1

14 Technické údaje

14.5.2 Schéma potrubního rozvodu: Vnitřní jednotka

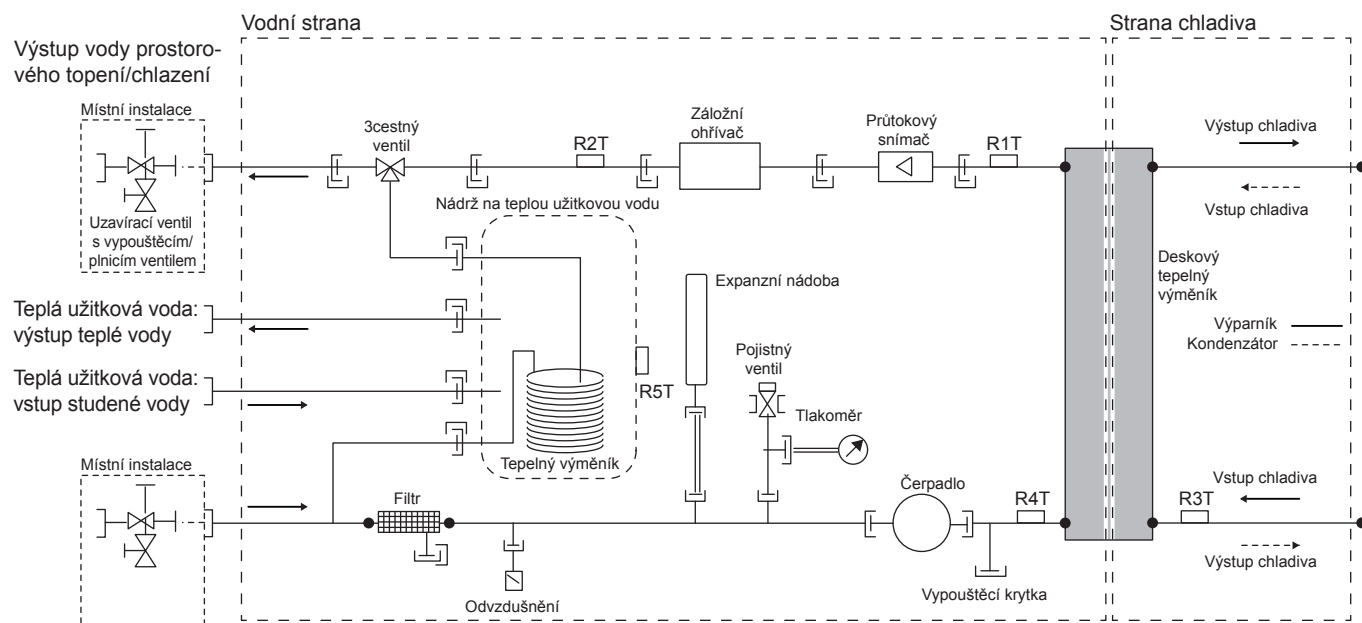

Vstup vody prostorového topení/chlazení

VYSVĚTLIVKY	
↔	Zpětný ventil
↔	Nátrubková přípojka s převlečnou maticí
→	Zalomené potrubí
×	Zaslepené potrubí
⌋	Šroubová přípojka
⌋	Rychlospojka
⌋	Přírubová přípojka
●	Pájená přípojka

Termistor	Popis
R5T	Termistor nádrže
R4T	Termistor na přívodu vody
R3T	Termistor na kapalinové straně chladiva
R2T	Termistor na výstupu vody záložního ohřívače
R1T	Termistor na výstupu vody tepelného výměníku


3D089825

14.6 Schéma zapojení

14.6.1 Schéma zapojení: Venkovní jednotka

Viz schéma vnitřního zapojení jednotky dodávané s jednotkou (na vnitřní straně horního krytu spínací skříňky vnitřní jednotky). Použité zkratky jsou uvedeny dále.

Pouze pro ERLQ004CAV3

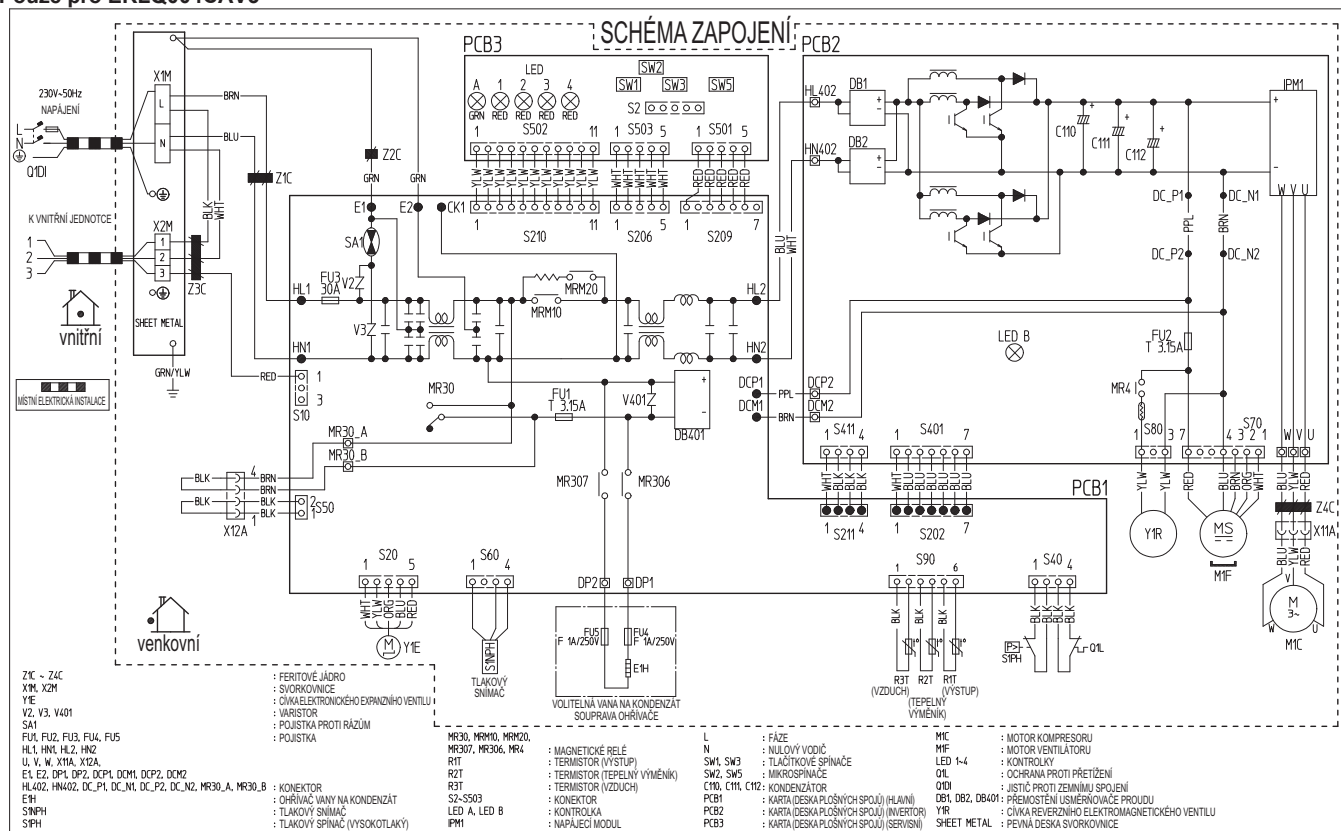


POZNÁMKY: VIZ NÁKUPNÍ SPECIFIKACE AS303002, POKUD NEJÍ STANOVENO JINAK
TENTO VÝKRES BYL NARÝSOVÁN POMOCÍ SYSTÉMU CAD
VELIKOST: DĚLKA 140 x ŠÍŘKA 230.

3TW60816-1A

14 Technické údaje

Pouze pro ERLQ006CAV3+ERLQ008CAV3

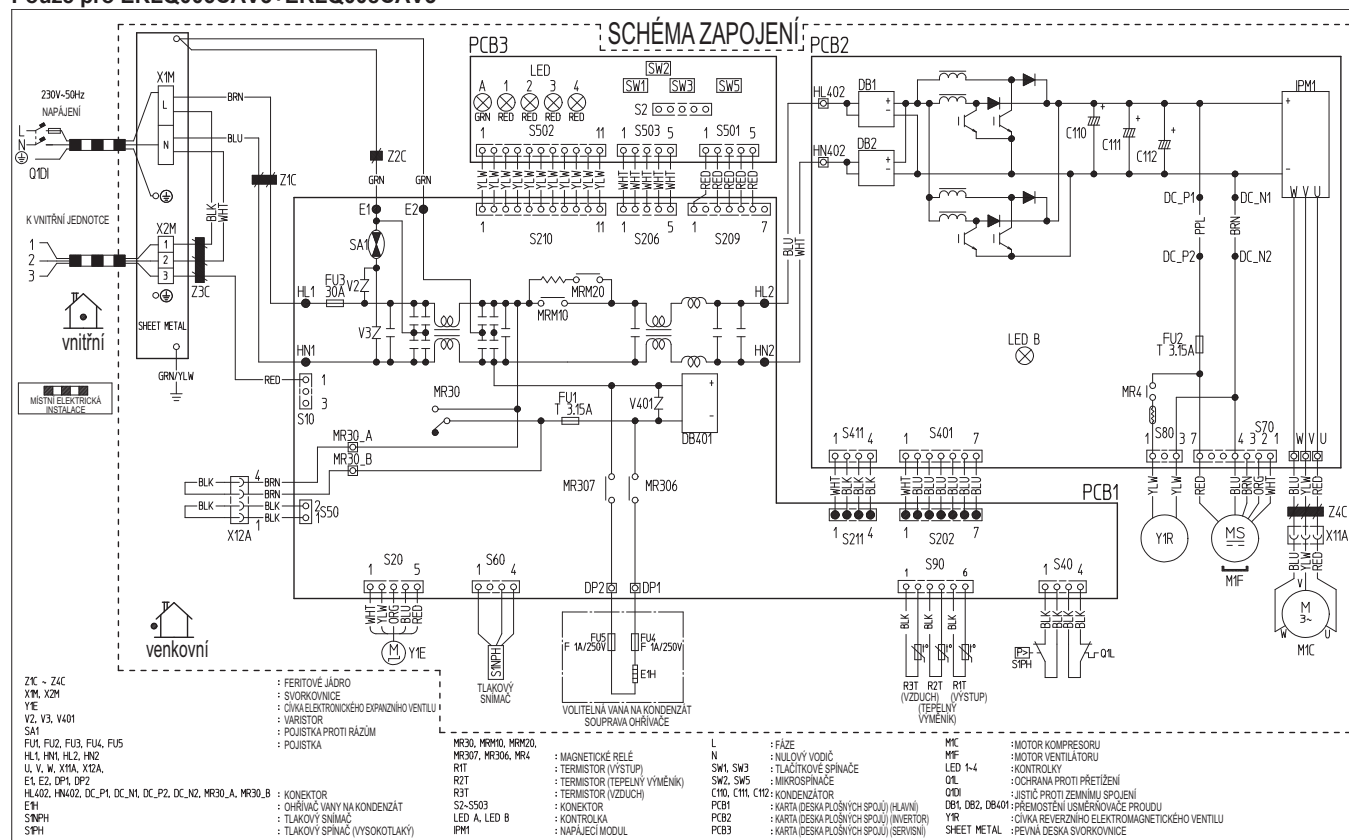

POZNÁMKY: VIZ NÁKUPNÍ SPECIFIKACE AS303002, POKUD NEJÍ STANOVENO JINAK
TENTO VÝKRES BYL NARÝSOVÁN POMOCÍ SYSTÉMU CAD
VELIKOST: DELKA 140 x ŠÍŘKA 230.

3TW60816-2

C110~C112	Kondenzátor	R1T	Termistor (výstup)
DB1, DB2, DB401	Přemostění usměrňovače proudu	R2T	Termistor (tepelný výměník)
DC_N1, DC_N2	Konektor	R3T	Termistor (pro vzduch)
DC_P1, DC_P2	Konektor	S1NPH	Tlakový snímač
DC_P1, DC_P2	Konektor	S1PH	Vysokotlakový spínač
DP1, DP2	Konektor	S2~S503	Konektor
E1, E2	Konektor	SA1	Pojistka proti rázovému proudu
E1H	Ohřívач vany na kondenzát	SHEET METAL	Plech
FU1~FU5	Pojistka	SW1, SW3	Tlačítkové spínače
HL1, HL2, HL402	Konektor	SW2, SW5	Mikrospínač
HN1, HN2, HN402	Konektor	U	Konektor
IPM1	Napájecí modul	V	Konektor
L	Fáze	V2, V3, V401	Varistor
LED 1~LED 4	Kontrolky	W	Konektor
LED A, LED B	Kontrolka	X11A, X12A	Konektor
M1C	Motor kompresoru	X1M, X2M	Svorkovnice
M1F	Ventilátor kompresoru	Y1E	Elektronický expanzní ventil
MR30, MRM306, MRM307, MR4	Magnetické relé	Y1R	Cívka reverzního elektromagnetického ventilu
MRM10, MRM20	Magnetické relé	Z1C~Z4C	Feritové jádro
MR30_A~MR30_B	Konektor	== ■ ■ ■ ==	Místní elektrická instalace
N	Nulový vodič	□ □ □ □	Svorkovnice
PCB1	Deska plošných spojů (hlavní)	□ □	Konektor
PCB2	Deska plošných spojů (invertor)	○	Svorka
PCB3	Deska plošných spojů (servisní)	⏏	Ochranné uzemnění
Q1DI	Jistič proti zemnímu spojení	BLK	Černá
Q1L	Ochrana proti přetížení	BLU	Modrá


BRN	Hnědá
GRN	Zelená
ORG	Oranžová
PPL	Fialová
RED	Červená
WHT	Bílá
YLW	Žlutá

14 Technické údaje

14.6.2 Schéma zapojení: Vnitřní jednotka

Viz schéma vnitřního zapojení jednotky dodávané s jednotkou (na vnitřní straně horního krytu spínací skříňky vnitřní jednotky). Použité zkratky jsou uvedeny dále.

Umístění v rozvodné skříňce

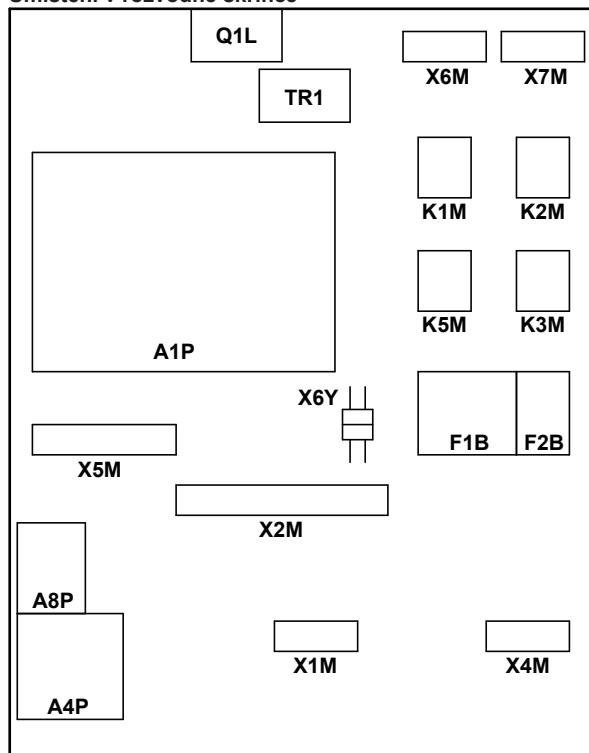

Konfigurace záložního ohřevače (pouze pro *9W):

- ☐ 3V3 (1N~, 230 V, 3 kW)
- ☐ 6V3 (1N~, 230 V, 6 kW)
- ☐ 6WN (3N~, 400 V, 6 kW)
- ☐ 9WN (3N~, 400 V, 9 kW)
- ☐ 6T1 (3~, 230 V, 6 kW)

Volitelné možnosti instalované uživatelem:

- ☐ Ohříváč spodní desky
- ☐ Nádrž na teplou užitkovou vodu
- ☐ Nádrž na teplou užitkovou vodu se solární přípojkou
- ☐ Dálkové uživatelské rozhraní
- ☐ Externí vnitřní termistor
- ☐ Externí venkovní termistor
- ☐ Digitální I/O karta
- ☐ Karta požadavků
- ☐ Stanice solárního čerpadla a ovládání

Hlavní teplota výstupní vody:

- ☐ Termostat ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (napevno zapojený)
- ☐ Termostat ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (bezdrátový)
- ☐ Externí termistor na termostatu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (bezdrátový)
- ☐ Konvektor tepelného čerpadla

Doplňková teplota výstupní vody:

- ☐ Termostat ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (napevno zapojený)
- ☐ Termostat ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (bezdrátový)

- ☐ Externí termistor na termostatu ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (bezdrátový)
- ☐ Konvektor tepelného čerpadla



14 Technické údaje

pouze pro *KHWE*Z2

pouze pro *KHWS*Z2


pouze pro *KHWE*V3

pouze pro *KHWS*V3

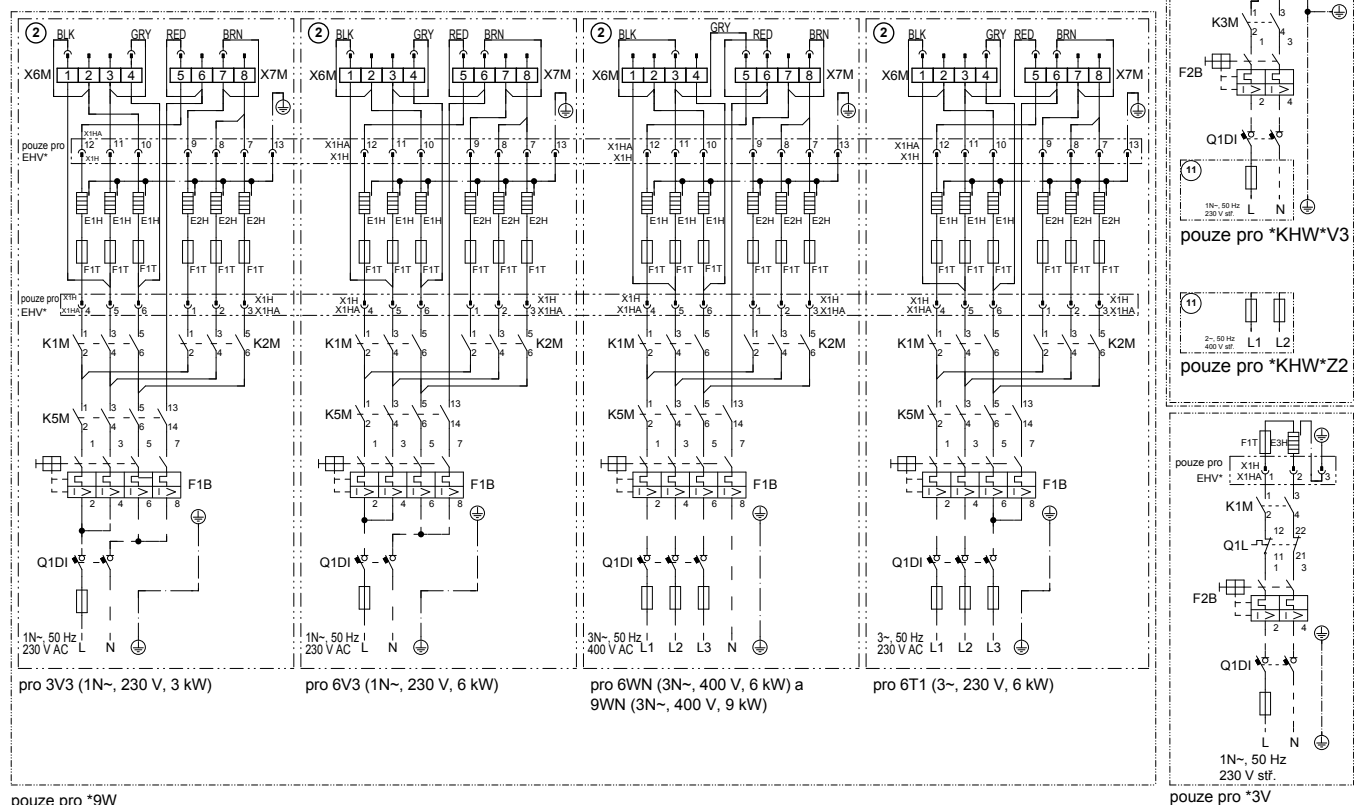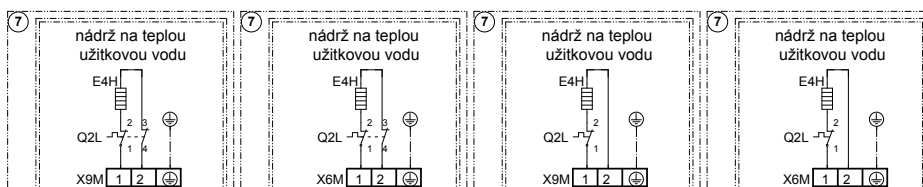


4D090419-1C strana 4

14 Technické údaje

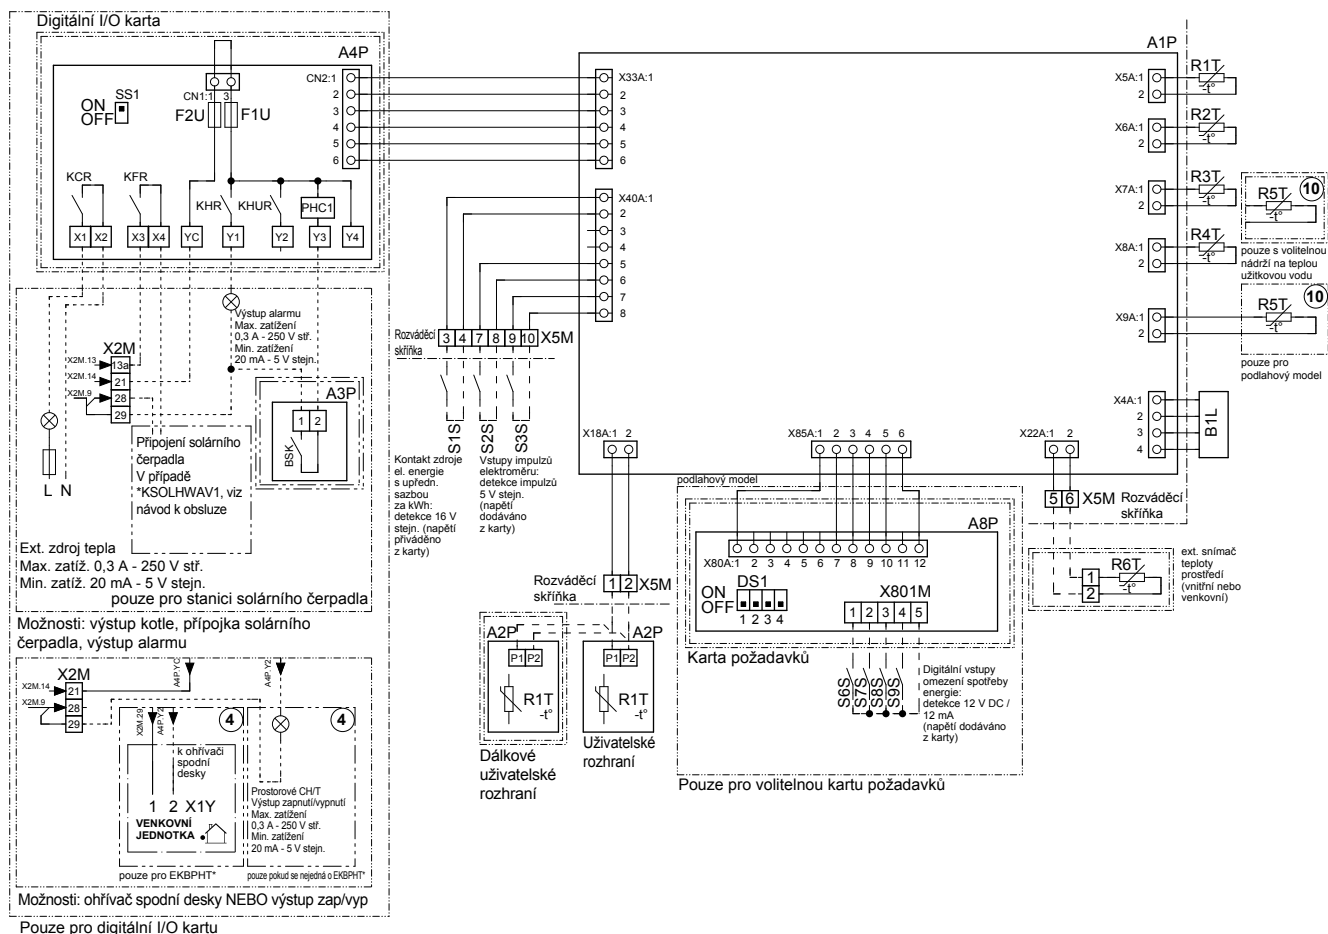

4D090419-1A strana 5

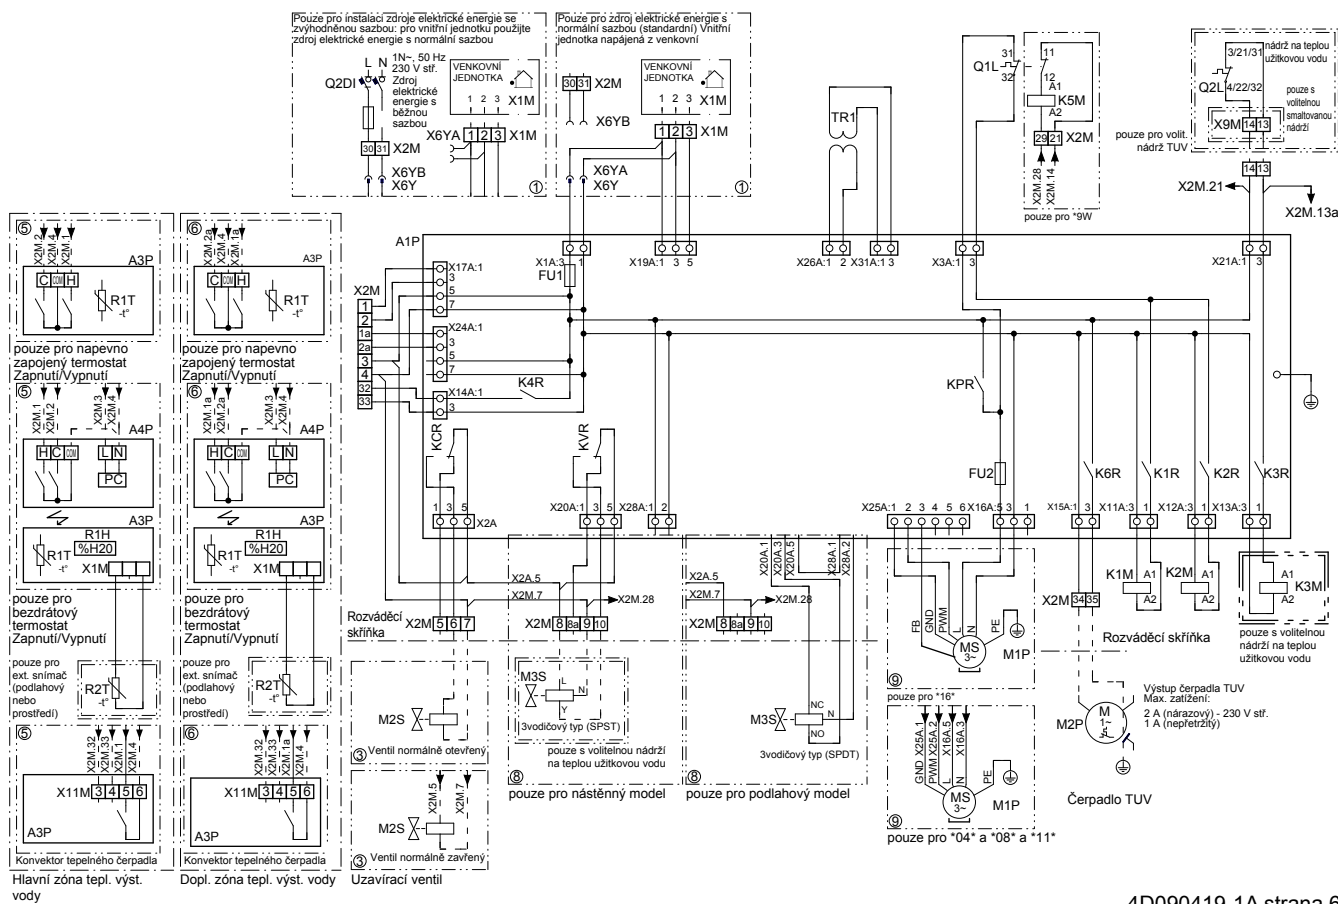

4D090419-1A strana 6

A1P

Hlavní karta

A2P

Karta uživatelského rozhraní

A3P	* Karta stanice solárního čerpadla
A3P	* Termostat ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (PC = napájecí obvod)
A3P	* Konvektor tepelného čerpadla
A4P	* Digitální I/O karta
A4P	* Karta přijímače (bezdrátový termostat ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
A8P	* Karta požadavků
B1L	Průtokový snímač
BSK	* Relé stanice solárního čerpadla
DS1(A8P)	* Mikropsínač
E1H	Topný článek záložního ohřívače (1 kW)
E2H	Topný článek záložního ohřívače (2 kW)
E3H	Topný článek záložního ohřívače (3 kW)
E4H	* Přídavný ohřívač (3 kW)
F1B	Přepěťová pojistka záložního ohřívače
F2B	* Přepěťová pojistka přídavného ohřívače
F1T	Tepelná pojistka záložního ohřívače
F1U, F2U	* Pojistka 5 A 250 V pro digitální I/O kartu
FU1	Pojistka T 6,3 A 250 V pro kartu
PHC1	* Vstupní okruh optoelektronického vazebního členu
K1M, K2M	Stykač záložního ohřívače
K3M	* Stykač přídavného ohřívače
K5M	Bezpečnostní stykač záložního ohřívače (pouze pro *9W)
K*R	Relé na kartě
M1P	Hlavní přívodní čerpadlo
M2P	# Čerpadlo teplé užitkové vody
M2S	# 2cestný ventil pro režim chlazení
M3S	(*) 3cestný ventil pro podlahové topení/teplou užitkovou vodu
Q1DI, Q2DI	# Jistič proti zemnímu spojení
Q1L	Tepelná ochrana záložního ohřívače
Q2L	* Tepelná ochrana přídavného ohřívače
R1T	Termistor na výstupu vody tepelného výměníku
R1T (A2P)	Uživatelské rozhraní se snímačem teploty okolí
R1T (A3P)	* Termostat Zapnutí/VYPNUTÍ se snímačem teploty okolí
R2T	Termistor na výstupu vody záložního ohřívače
R2T	* Externí snímač (podlaha nebo prostředí)
R3T	Termistor na kapalinové straně chladiwa
R4T	Termistor na přívodu vody
R5T	(*) Termistor pro teplou užitkovou vodu
R6T	* Termistor pro externí vnitřní nebo vnější teplotu okolí
R1H (A3P)	* Snímač vlhkosti
S1S	# Kontakt zdroje elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh
S2S	# Vstup 1 impulzu elektroměru
S3S	# Vstup 2 impulzu elektroměru
S6S~S9S	# Digitální vstupy pro omezení proudu
SS1 (A4P)	* Přepínač
TR1	Transformátor napájení

X1H	Konektor
X*M	Svorkovnice
X*Y	Konektor
	* = Volitelné příslušenství
	(*) = Standardní pro EHVH/X, volitelné pro EHBH/X
	# = Místní dodávka
BLK	Černá
BRN	Hnědá
GRY	Šedá
RED	Červená

Poznámky, jež je třeba projít před spuštěním jednotky

Anglicky	Překlad
X1M	Hlavní svorka
X2M	Místní svorkovnice pro připojení střídavého proudu
X5M	Místní svorkovnice pro připojení stejnosměrného proudu
X7M, X6M	Svorka pro záložní ohřívač
X4M	Svorka pro přídavný ohřívač
-----	Uzemnění
15	Vodič číslo 15
-----	Místní dodávka
→ **/12.2	Připojení ** pokračuje na straně 12 sloupec 2
①	Několik možností zapojení
	Volitelné vybavení
	Není v rozváděcí skřínce
	Zapojení závisí na modelu
	Karta


14 Technické údaje

Schéma elektrického zapojení

Další informace naleznete v části zapojení jednotky.

Svorkovnice

STANDARDNÍ SOUČÁST

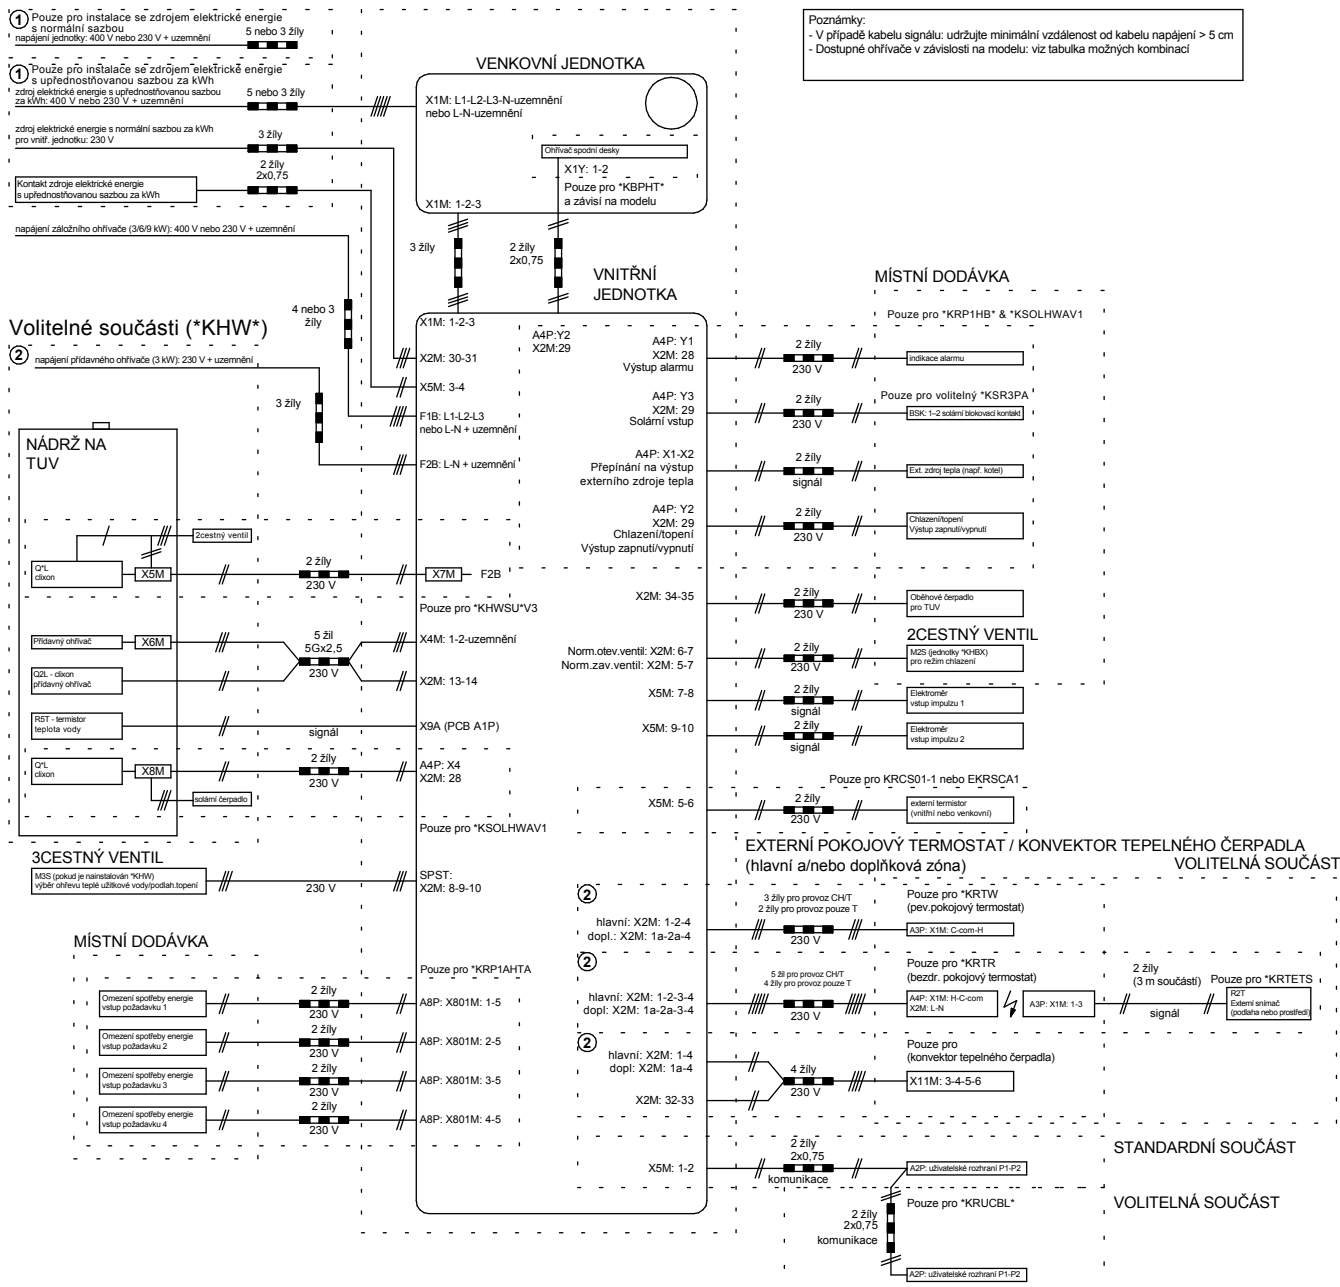

4D090420

* specifikace elektroměru

- impulzní typ/beznapěťový kontakt pro detekci 5 V stejnosměrného napětí kartou
- možný počet impulzů:
 - 0,1 impulz/kWh
 - 1 impulz/kWh
 - 10 impulzů/kWh
 - 100 impulzů/kWh
 - 1000 impulzů/kWh
- doba trvání impulsu:
 - minimální čas zapnutí 40 ms
 - minimální čas vypnutí 100 ms
- typ měření (v závislosti na instalaci):
 - jednofázový elektroměr střídavého proudu
 - třífázový elektroměr střídavého proudu (vyvážená zatížení)
 - třífázový elektroměr střídavého proudu (nevyvážená zatížení)

* specifikace elektroměru v instalačním návodu

- Obecné: je na odpovědnosti technika pokrýt celkovou spotřebu elektrické energie elektroměry (kombinace odhadu a měření není povolena)
- Požadovaný počet elektroměrů:

Typ venkovní jednotky		*RLQ(04/06/08)*			*R*Q(011/014/016)*V3			*R*Q(011/014/016)*W1		
Typ vnitřní jednotky		*HB(H/X)(04/08)C*			*HB(H/X)16C*			*HB(H/X)16C*		
	Typ záložního ohřívače (#)	3V / 9W	9W	9W	3V / 9W	9W	9W	3V / 9W	9W	9W
	Záložní ohřívač sazbou	1~ 230V	3~ 400V	3~ 230V	1~ 230V	3~ 400V	3~ 230V	1~ 230V	3~ 400V	3~ 230V
	Záložní ohřívač - konfigurace	3 / 6 kW	6 / 9 kW	6 kW	3 / 6 kW	6 / 9 kW	6 kW	3 / 6 kW	6 / 9 kW	6 kW
Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou										
Typ elektroměru	1~	1	1	-	-	1	1	-	1	-
	3~ vyvážený	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	3~ nevyvážený	-	-	1	1	-	-	1	1	1
Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou										
Typ elektroměru	1~	2	1	1	2	1	1	1	-	-
	3~ vyvážený	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	3~ nevyvážený	-	1	1	-	1	1	-	1	1

4D078288-B

14 Technické údaje

14.7 Technická specifikace

14.7.1 Technická specifikace: venkovní jednotka

Jmenovitý výkon a jmenovitý příkon

		Pouze topení			Reverzibilní typ		
Venkovní jednotky		ERLQ004CAV 3	ERLQ006CAV 3	ERLQ008CAV 3	ERLQ004CAV 3	ERLQ006CAV 3	ERLQ008CAV 3
Vnitřní jednotky		EHBH04	EHBH08		EHBX04	EHBX08	
		EHVH04	EHVH08		EHVX04	EHVX08	
Podmínka 1 ^(a)							
Topný výkon	Minimální	1,80 kW					
	Jmenovitý	4,40 kW	6,00 kW	7,40 kW	4,40 kW	6,00 kW	7,40 kW
	Maximální	5,12 kW	8,35 kW	10,02 kW	5,12 kW	8,35 kW	10,02 kW
Chladicí výkon	Minimální	—			2,00 kW	2,50 kW	
	Jmenovitý	—			5,00 kW	6,76 kW	6,86 kW
	Maximální	—					
Příkon topení	Jmenovitý	0,87 kW	1,27 kW	1,66 kW	0,87 kW	1,27 kW	1,66 kW
Příkon chlazení	Jmenovitý	—			1,48 kW	1,96 kW	2,01 kW
COP	Jmenovitý	5,04	4,74	4,45	5,04	4,74	4,45
EER	Jmenovitý	—			3,37	3,45	3,42
Podmínka 2 ^(b)							
Topný výkon	Minimální	1,80 kW					
	Jmenovitý	4,03 kW	5,67 kW	6,89 kW	4,03 kW	5,67 kW	6,89 kW
	Maximální	4,90 kW	7,95 kW	9,53 kW	4,90 kW	7,95 kW	9,53 kW
Chladicí výkon	Minimální	—			2,00 kW	2,50 kW	
	Jmenovitý	—			4,17 kW	4,84 kW	5,36 kW
	Maximální	—					
Příkon topení	Jmenovitý	1,13 kW	1,59 kW	2,01 kW	1,13 kW	1,59 kW	2,01 kW
Příkon chlazení	Jmenovitý	—			1,80 kW	2,07 kW	2,34 kW
COP	Jmenovitý	3,58	3,56	3,42	3,58	3,56	3,42
EER	Jmenovitý	—			2,32	2,34	2,29

(a) V režimu topení: Teplota okolí ST/MT 7°C/6°C – kondenzátor výstupu vody 35°C (Rozd.t=5°C). V režimu chlazení: Teplota okolí 35°C – výparník výstupu vody 18°C (Rozd.t=5°C)

(b) V režimu topení: Teplota okolí ST/MT 7°C/6°C – kondenzátor výstupu vody 45°C (Rozd.t=5°C). V režimu chlazení: Teplota okolí 35°C – výparník výstupu vody 7°C (Rozd.t=5°C)

Technická specifikace

Venkovní jednotky	ERLQ004CAV3	ERLQ006CAV3	ERLQ008CAV3
Skříň			
Barva	Slonovinová bílá		
Materiál	Polyesterem lakovaný pozinkovaný ocelový plech		
Rozměry			
Balení (V×Š×H)	797×990×390 mm		
Jednotka (V×Š×H)	735×832×307 mm		
Hmotnost			
hmotnost zařízení	54 kg	56 kg	
Hrubá hmotnost	57 kg	59 kg	
Obal			
Materiál	EPS, karton		
Hmotnost	3 kg		
Tepelný výměník			

Venkovní jednotky		ERLQ004CAV3	ERLQ006CAV3	ERLQ008CAV3
Specifikace	Délka	845 mm		
	Počet řad	2		
	Rozteč lamel	1,8 mm		
	Počet průchodů	—		
	Čelní plocha	—		
	Počet stupňů	32		
Typ potrubí		Ø8 Hi-Xa		
Lamely	Typ	WF lamely		
	Povrchová úprava	Antikorozní úprava		
Ventilátor				
Typ		Lopátkový ventilátor		
Počet		1		
Průtok vzduchu (jmenovitý při 230 V)	Topení	45 m³/min	47 m³/min	
	Chlazení	52,5 m³/min		
Směr výstupu vzduchu		Horizontální		
Motor	Počet	1		
	Výkon	53 W		
Kompresor				
Počet		1		
Motor	Model	2YC36BXD#C	2YC45DXD#C	
	Typ	Hermeticky uzavřený swing kompresor		
	Výkon	—		
PED				
Kategorie jednotky		I (vyřazeno z rozsahu PED z důvodů článku 1, položky 3.6 směrnice 97/23/EC)		
Provozní rozsah ¹				
Topení (venkovní jednotka)*	Minimální	−25°C ST		
	Maximální	25°C ST		
Chlazení (venkovní jednotka)	Minimální	10°C ST		
	Maximální	43°C ST		
Teplá užitková voda (venkovní jednotka)**	Minimální	−25°C ST		
	Maximální	35°C ST		
Hladina akustického tlaku				
Jmenovitá – topení	Akustický výkon	61 dBA		62 dBA
	Akustický tlak ²	48 dBA		49 dBA
Jmenovitá – chlazení	Akustický výkon	63 dBA		
	Akustický tlak ²	48 dBA	49 dBA	50 dBA
Noční tichý režim	Akustický tlak	—		
Chladivo				
Typ		R410A		
Náplň		1,45 kg	1,60 kg	
Ovládání		Expanzní ventil (elektronický)		
Počet okruhů		1		
Chladivový olej				
Typ		FVC50K		
Objem náplně		0,75 l		
Potrubní přípojky				
Kapalinový	Typ	Nátrubek s převlečnou maticí		
	Průměr (vnější, OD)	Ø6,35 mm		

⁽¹⁾ Viz schéma provozního rozsahu. * Zvýšení rozsahu podpurným záložním ohřívacem. ** Zvýšení rozsahu podpurným přídatným nebo záložním ohřívacem.

⁽²⁾ Hladina akustického tlaku je měřena pomocí mikrofónu v určité vzdálenosti od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu záviselící na vzdálenosti a akustickém prostředí. Další informace naleznete v nákresu zvukového spektra.

14 Technické údaje


Venkovní jednotky		ERLQ004CAV3	ERLQ006CAV3	ERLQ008CAV3
Plyn	Typ	Nátrubek s převlečnou maticí		
	Průměr (vnější, OD)	Ø15,9 mm		
Vypouštěcí	Počet	2		
	Typ	Otvor		
	Průměr (vnější, OD)	1× Ø15 mm + 1× Ø20 mm		
Délka potrubí	Minimální	3 m		
	Maximální	30 m		
	Ekvivalent	—		
	Bez náplně	10 m		
Dodatečná náplň chladiva		0,02 kg/m JESTLIŽE >10 m		
Maximální výškový rozdíl mezi venkovní a vnitřní jednotkou		20 m		
Způsob rozmrazování		Reverzní cyklus		
Ovládání rozmrazování		Snímač venkovní teploty tepelného výměníku		
Způsob řízení výkonu		Řízený invertorem		

Elektrické údaje

		ERLQ004~008CAV3	
Napájení			
Název		V3	
Fáze		1	
Kmitočet		50 Hz	
Napětí		230 V	
Rozsah napětí	Minimální	−10%	
	Maximální	+10%	
Aktuální			
Jmenovitý provozní proud	Chlazení	—	
	Topení		
Spouštěcí proud	Chlazení	15,7 A	15,9 A ³
	Topení		
Maximální provozní proud	Chlazení	15,7 A	15,9 A ³
	Topení		
Z _{max}		—	
Doporučené pojistky		16 A	20 A
Přípojky elektroinstalace			
Pro napájení	Počet	3	
	Poznámka	—	
Pro připojení s vnitřní jednotkou	Počet	3	
	Poznámka	Bez zemního vodiče	


Obr. A: Spouštěcí proud

Daikin spouštěcí proud pro invertorem (měničem) ovládaný kompresor je vždy nižší nebo roven maximálnímu provoznímu proudu.

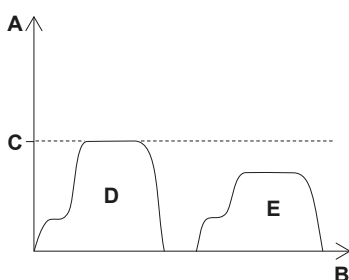

- A Provozní proud
- B Čas
- C Maximální
- D Příklad 1
- E Příklad 2

Standardní spouštěcí proudy při zapnutí/vypnutí kompresoru vůči max. provoznímu proudu

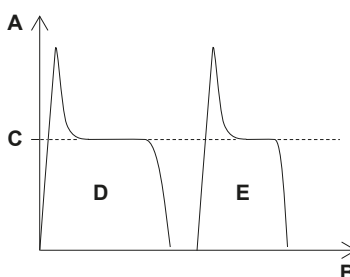

- A Provozní proud
- B Čas
- C Maximální
- D Příklad 1
- E Příklad 2

⁽³⁾ Viz obrázek A.

14.7.2 Technická specifikace: vnitřní jednotka

Technická specifikace

Vnitřní jednotky		EHVH04S18C B3V	EHVH08S18C B3V	EHVH08S26C B9W	EHVX04S18C B3V	EHVX08S18C B3V	EHVX08S26C B9W
Výkon ohřívače	Stupeň 1	3 kW					
	Stupeň 2	—		Max: 6 kW	—		Max: 6 kW
Jmenovitý příkon (pouze vnitřní jednotka)		75 W					
Skříň							
Barva		Bílá					
Materiál		Plech se základním nátěrem					
Rozměry							
Balení (V×Š×H)		1922×690×818 mm					
Jednotka (V×Š×H)		1732×600×728 mm					
Hmotnost stroje (čistá)		116 kg	117 kg	126 kg	117 kg	119 kg	128 kg
Hmotnost stroje (balení)		129 kg	130 kg	140 kg	130 kg	132 kg	141 kg
Obalový materiál							
Materiál		Dřevo – karton – PE smršťovací fólie					
Hmotnost		12 kg					
PED (směrnice o tlakových zařízeních)							
Kategorie jednotky		Čl. 3.3§3 ⁽¹⁾	Kategorie I ⁽¹⁾		Čl 3.3§3 ⁽¹⁾	Kategorie I ⁽¹⁾	
Nejkritičtější součást		—	Deskový tepelný výměník		—	Deskový tepelný výměník	
	Ps*V	—	51 bar		—	51 bar	
Čerpadlo							
Typ		Stejnoseměrný motor					
Poč. rychlostí		Řízený invertorem					
Příkon		46 W					
Tepelný výměník na vodní straně							
Typ		Pájený deskový					
Počet		1					
Objem vody		0,9 l	1,3 l		0,9 l	1,3 l	
Průtok vody	Minimální	13 l/min ⁽²⁾					
	Maximální	13 l/min	21,5 l/min		13 l/min	21,5 l/min	
Expanzní nádoba	Objem	10 l					
	Maximální tlak vody	3 bar					
	Předběžný tlak	1 bar					
Vodní filtr	Průměr otvorů	1					
	Materiál	Měď + mosaz + nerezová ocel					
Nádrž							
Objem vody		180 l	260 l		180 l	260 l	
Materiál		Nerezová ocel					
Maximální teplota vody		65°C					
Max. tlak		10 bar					
Ochrana proti korozi		Anoda					
Vodní okruh							
Průměr potrubních přípojek		G 1-1/4 (vnitř. závit)					
Pojistný ventil		3 bar					
Tlakoměr		Ano					
Vypouštěcí ventil/plnicí ventil		Ano					
Uzavírací ventily		Ano					
Odvzdušňovací ventil		Ano					
Celkový objem vody		4,3 l ⁽³⁾	4,7 l ⁽³⁾		4,3 l ⁽³⁾	4,7 l ⁽³⁾	
Okruh chladiva							
Plynová strana		Ø15,9 mm					
Kapalinová strana		Ø6,4 mm					

14 Technické údaje

Vnitřní jednotky		EHVH04S18C B3V	EHVH08S18C B3V	EHVH08S26C B9W	EHVX04S18C B3V	EHVX08S18C B3V	EHVX08S26C B9W
Hladina akustického výkonu							
Jmenovitý		42 dBA ⁽⁴⁾					
Úroveň akustického tlaku							
Jmenovitý		28 dBA ⁽⁵⁾					
Provozní rozsah							
Topení	Topení na vodní straně	Max. 55°C					
	Vnitřní instalace	5~35°C ST					
	Teplá užitková voda na vodní straně	60°C ⁽⁶⁾					
Bezpečnostní zařízení		Tepelná pojistka					

Elektrické údaje


		EHVH04S18C B3V	EHVH08S18C B3V	EHVH08S26C B9W	EHVX04S18C B3V	EHVX08S18C B3V	EHVX08S26C B9W
Napájení	Název	Viz ⁽⁷⁾					
	Rozsah napětí	−10%~+10%					
Připojky elektroinstalace							
Pro napájení záložního ohřivače	Počet vodičů	3G		Viz instalační návod	3G		Viz instalační návod
	Typ vodičů	Viz ⁽⁸⁾					
Komunikační kabel k venkovní jednotce	Počet vodičů	3					
	Typ vodičů	2,5 mm ²					
Zdroj el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh	Počet vodičů	Napájení : 2					
	Typ vodičů	Napájení: 6,3 A ⁽⁸⁾					
Elektroměr	Počet vodičů	2					
	Typ vodičů	Minimálně 0,75 mm ² (detekce impulsu 5 V stejn.)					
Čerpadlo teplé užitkové vody	Počet vodičů	2					
	Typ vodičů	Minimálně 0,75 mm ² (2 A nárazový, 1 A nepřetržitý)					
Pro propojení s R6T	Počet vodičů	2					
	Typ vodičů	Minimálně 0,75 mm ²					
Pro propojení s A3P	Počet vodičů	Podle typu termostatu					
	Typ vodičů	Napětí 230 V/maximální proud: 100 mA/minimálně 0,75 mm ² . ⁽⁸⁾					
Pro propojení s M2S	Počet vodičů	2					
	Typ vodičů	Napětí 230 V/maximální proud: 100 mA/minimálně 0,75 mm ² . ⁽⁸⁾					
Pro připojení k ohřivači spodní desky	Počet vodičů	2					
	Typ vodičů	Napětí 230 V/maximální proud: 100 mA/minimálně 0,75 mm ² . ⁽⁸⁾					
Pro připojení k uživatelskému rozhraní	Počet vodičů	2					
	Typ vodičů	0,75 mm ² ~1,25 mm ² (maximální délka 500 m)					
Pro připojení k volitelnému FWXV (vstup a výstup požadavku)	Počet vodičů	4					
	Typ vodičů	100 mA, minimálně 0,75 mm ²					

- (1) Kategorie jednotky PED: vyřazeno z rozsahu PED z důvodů článku 1, položky 3.6 směrnice 97/23/EC.
- (2) Provozní oblast je rozšířena o nízké průtoky pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spuštění, bez provozu záložního ohřívače, bez protimrazové ochrany).
- (3) Včetně potrubí + výměníku + záložního ohřívače; kromě expanzní nádoby.
- (4) ST/MT 7°C/6°C - LW 35°C (RT=5°C)
- (5) Hladina akustického tlaku je měřena ve vybrané místnosti ve vzdálenosti 1 m od jednotky. Jedná se o relativní hodnotu závislejší na vzdálenosti a akustickém prostředí. Uvedená hladina akustického tlaku je maximální možná hodnota v rámci provozního rozsahu jednotky.
- (6) Pro ERLQ venkovní jednotky >55°C pouze záložní ohřívač, bez provozu tepelného čerpadla.
- (7) Výše zmíněné napájení hydroboxu je pouze pro záložní ohřívač. Rozváděcí skříňka a čerpadlo hydroboxu jsou napájeny přes venkovní jednotku. Volitelná nádrž na teplou užitkovou vodu má samostatné napájení.
- (8) Zvolte průměr a typ dle národních a místních předpisů.

14.8 Provozní rozsah

14.8.1 Provozní rozsah: topení a chlazení

Prostorové vytápění a režim chlazení (pro aktuální modely v této příručce)

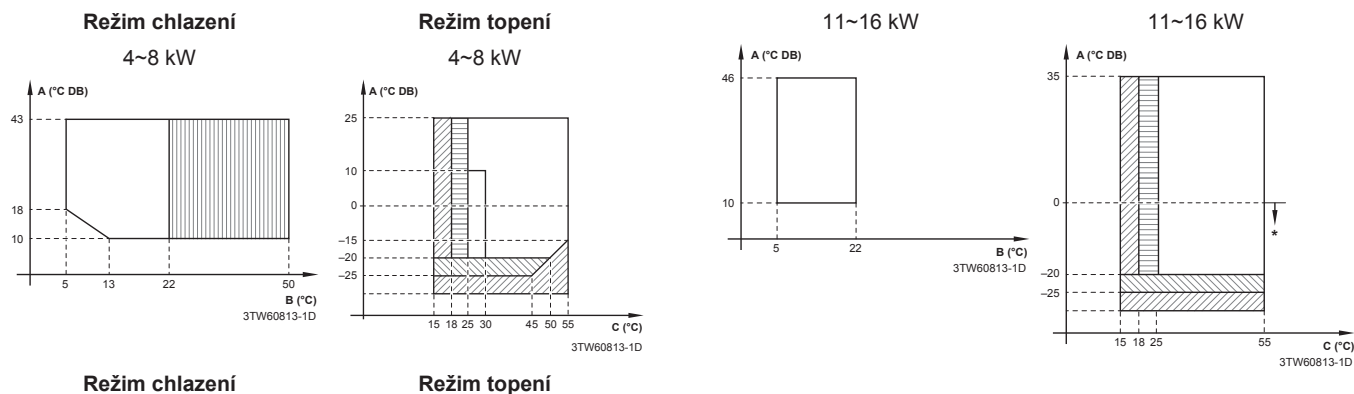

- A** Venkovní teplota
- B** Teplota výstupní vody na výparníku
- C** Teplota výstupní vody na kondenzátoru
- ☐ Pouze provoz záložního ohříváče. Bez provozu venkovní jednotky.
- ▨ Provoz venkovní jednotky je možný pouze pokud je nastavená teplota $\geq 25^{\circ}\text{C}$.
- ▩ Provoz venkovní jednotky je možný, ale s možným snížením výkonu. Pokud je venkovní teplota $< -25^{\circ}\text{C}$, venkovní jednotka se vypne. Provoz vnitřní jednotky a záložního ohříváče bude pokračovat.
- ▧ Oblast snížení teploty k trvalému provozu.


Poznámka: V režimu omezeného napájení mohou být venkovní jednotka, přídatný ohříváč a záložní ohříváč v provozu pouze samostatně.

- (*) Jednotky ERLQ obsahují zvláštní vybavení (izolace, vyhřívání desky...) pro zajištění správného provozu v oblastech s nízkými teplotami a vysokou vlhkostí. V takových podmínkách může u modelů ERHQ docházet k problémům s tvorbou ledu na vzduchem chlazeném výměníku. V případě, že se předpokládá výskyt takových podmínek, musí být místo něj nainstalována jednotka ERLQ. Tyto modely obsahují protiopatření (izolaci, vyhřívání desky,...), aby se zabránilo zamrznutí.

14 Technické údaje

14.8.2 Provozní rozsah: teplá užitková voda

Režim ohřevu teplé užitkové vody (pro aktuální modely v této příručce)

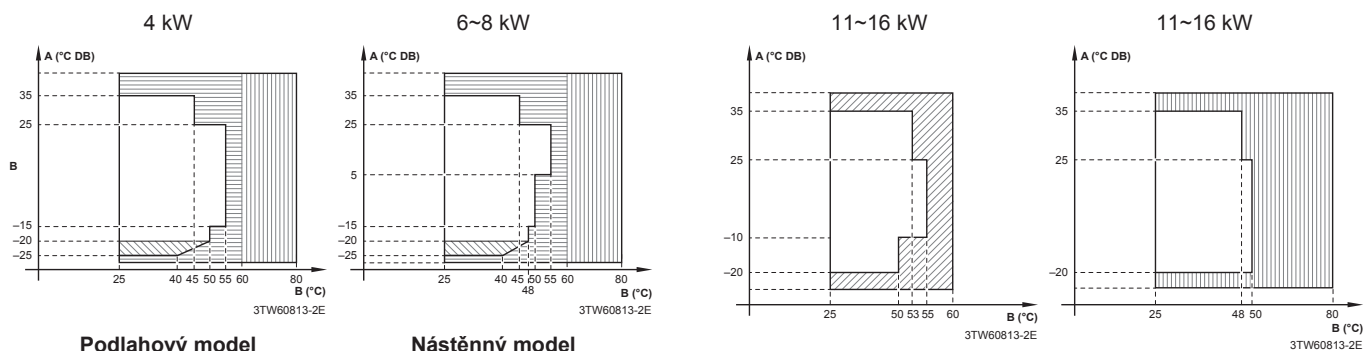

- A** Venkovní teplota
- B** Teplota teplé užitkové vody
- ☐ Pouze provoz záložního ohřívače. Bez provozu venkovní jednotky.
- ▨ Pouze provoz přídatného ohřívače EKHW.
- ▩ Provoz venkovní jednotky je možný, ale s možným snížením výkonu. Pokud je venkovní teplota $< -25^{\circ}\text{C}$, venkovní jednotka se vypne. Provoz vnitřní jednotky a záložního ohřívače bude pokračovat.
- ▧ Pouze provoz přídatného ohřívače EKHW.


Poznámka: V režimu omezeného napájení (pouze EKHW) mohou být venkovní jednotka, přídatný ohřívač a záložní ohřívač v provozu pouze samostatně.

14.9 Křivka externího statického tlaku (ESP)


14.9.1 Křivka externího statického tlaku (ESP): Venkovní jednotka

Poznámka: Pokud není dosaženo minimálního průtoku vody, bude vytvořena chyba průtoku.

EHVH/X04=EHVH/X04

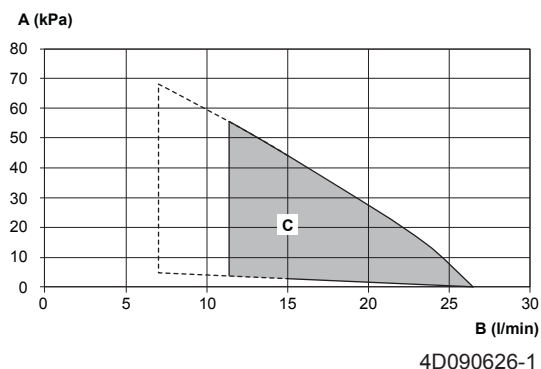

EHVH/X08=EHVH/X08

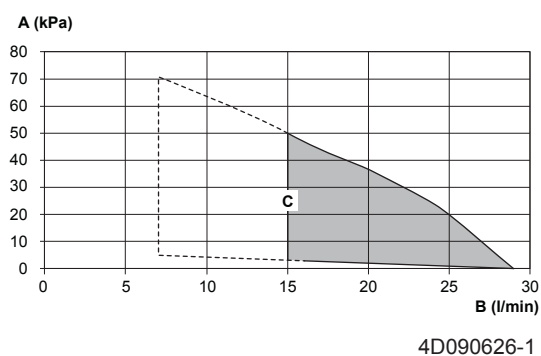

- A** Externí statický tlak
- B** Průtok vody
- C** Provozní rozsah

Provozní oblast je rozšířena o nízké průtoky pouze v případě, že je jednotka provozována pouze s tepelným čerpadlem. (Ne při spuštění, bez provozu záložního ohřívače, bez protimrazové ochrany).

ESP = Externí statický tlak [kPa] v okruhu prostorového vytápění/chlazení.

Průtok = Průtok vody jednotkou v okruhu prostorového vytápění/chlazení.

Poznámky:

- Výběr průtoku mimo provozní rozsah může způsobit poškození nebo poruchu jednotky. Viz také minimální a maximální povolený průtok vody v technických specifikacích.
- Kvalita vody MUSÍ odpovídat směrnici EN EC98/83EC.

15 Slovník pojmů

Prodejce

Obchodní distributor výrobku.

Autorizovaný instalační technik

Odborně způsobilá osoba, která je kvalifikovaná k instalaci výrobku.

Uživatel

Osoba, která vlastní výrobek, nebo jej používá.

Platná legislativa

Veškeré mezinárodní, evropské, státní a místní nařízení, zákony, vyhlášky nebo předpisy, které jsou relevantní a platné pro určitý výrobek nebo oblast.

Servisní firma

Kvalifikovaná firma, která může provádět nebo koordinovat požadovaný servis jednotky.

Instalační návod

Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej instalovat, konfigurovat a udržovat v dobrém stavu.

Návod k obsluze

Návod pro určitý výrobek nebo aplikaci vysvětlující, jak jej používat.

Příslušenství

Štítky, návody, informační listy a vybavení, které je dodáváno s výrobkem a které musí být instalováno dle pokynů v doprovodné dokumentaci.

Volitelné vybavení

Vybavení vyrobené nebo schválené společností Daikin, které je možné kombinovat s výrobkem dle pokynů v doprovodné dokumentaci.

Místní dodávka

Vybavení, které není vyrobené společností Daikin, které je možné kombinovat s výrobkem dle pokynů v doprovodné dokumentaci.

Tabulka provozních nastavení

Příslušné vnitřní jednotky

*HBH04CB3V	*HVV04S18CB3V
*HBH08CB3V	*HVV08S18CB3V
*HBH11CB3V	*HVV11S18CB3V
*HBH16CB3V	*HVV16S18CB3V
*HBX04CB3V	*HVX04S18CB3V
*HBX08CB3V	*HVX08S18CB3V
*HBX11CB3V	*HVX11S18CB3V
*HBX16CB3V	*HVX16S18CB3V
*HBH08CB9W	*HVV08S26CB9W
*HBH11CB9W	*HVV11S26CB9W
*HBH16CB9W	*HVV16S26CB9W
*HBX08CB9W	*HVX08S26CB9W
*HBX11CB9W	*HVX11S26CB9W
*HBX16CB9W	*HVX16S26CB9W

Poznámky

- (*1) *HB*
- (*2) *HV*
- (*3) *3V
- (*4) *9W
- (*5) *04/08*
- (*6) *11/16*

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty		
Záložka	Kód pole	Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota	
Nastavení uživatele							
└ Přednast. hodnoty							
└ Pokojová teplota							
7.4.1.1		Komfort (topení)	R/W	[3-07]~[3-06], krok: A.3.2.4 21°C			
7.4.1.2		Eko (topení)	R/W	[3-07]~[3-06], krok: A.3.2.4 19°C			
7.4.1.3		Komfort (chlazení)	R/W	[3-08]~[3-09], krok: A.3.2.4 24°C			
7.4.1.4		Eko (chlazení)	R/W	[3-08]~[3-09], krok: A.3.2.4 26°C			
└ Tep.výst.vody hlav							
7.4.2.1	[8-09]	Komfort (topení)	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C			
7.4.2.2	[8-0A]	Eko (topení)	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C 33°C			
7.4.2.3	[8-07]	Komfort (chlazení)	R/W	[9-03]~[9-02], krok: 1°C 18°C			
7.4.2.4	[8-08]	Eko (chlazení)	R/W	[9-03]~[9-02], krok: 1°C 20°C			
7.4.2.5		Komfort (topení)	R/W	-10~-10°C, krok: 1°C 0°C			
7.4.2.6		Eko (topení)	R/W	-10~-10°C, krok: 1°C -2°C			
7.4.2.7		Komfort (chlazení)	R/W	-10~-10°C, krok: 1°C 0°C			
7.4.2.8		Eko (chlazení)	R/W	-10~-10°C, krok: 1°C 2°C			
└ Teplota v nádrži							
7.4.3.1	[6-0A]	Komfort akumul	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C			
7.4.3.2	[6-0B]	Eko akumul	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C			
7.4.3.3	[6-0C]	Opětovný ohřev	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C			
└ Úroveň tichého režimu							
7.4.4			R/W	0: Úroveň 1 1: Úroveň 2 2: Úroveň 3			
└ Cena elektřiny							
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Vysoký	R/W	0,00~990/kWh 0/kWh			
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Střední	R/W	0,00~990/kWh 0/kWh			
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Nizký	R/W	0,00~990/kWh 0/kWh			
└ Cena paliva							
7.4.6			R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh			
└ Nastavit dle počasí							
└ Hlavní							
└ Nastavit topení dle počasí							
7.7.1.1	[1-00]	Nastavit topení dle počasí	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení v hlavní zóně.	R/W	-40~-5°C, krok: 1°C -10°C		
7.7.1.1	[1-01]	Nastavit topení dle počasí	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení hlavní zóny.	R/W	10~-25°C, krok: 1°C 15°C		
7.7.1.1	[1-02]	Nastavit topení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení hlavní zóny.	R/W	[9-01]~[9-00]°C, krok: 1°C 35°C		
7.7.1.1	[1-03]	Nastavit topení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení hlavní zóny.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C 25°C		
└ Nastavit chlazení dle počasí							
7.7.1.2	[1-06]	Nastavit chlazení dle počasí	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	10~-25°C, krok: 1°C 20°C		
7.7.1.2	[1-07]	Nastavit chlazení dle počasí	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	25~-43°C, krok: 1°C 35°C		
7.7.1.2	[1-08]	Nastavit chlazení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		
7.7.1.2	[1-09]	Nastavit chlazení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 18°C		
└ Doplňková							
└ Nastavit topení dle počasí							
7.7.2.1	[0-00]	Nastavit topení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.	R/W	[9-05]~min(45, [9-06])°C, krok: 1°C 35°C		
7.7.2.1	[0-01]	Nastavit topení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 45°C		
7.7.2.1	[0-02]	Nastavit topení dle počasí	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.	R/W	10~-25°C, krok: 1°C 15°C		
7.7.2.1	[0-03]	Nastavit topení dle počasí	Nizká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.	R/W	-40~-5°C, krok: 1°C -10°C		
└ Nastavit chlazení dle počasí							
7.7.2.2	[0-04]	Nastavit chlazení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 8°C		
7.7.2.2	[0-05]	Nastavit chlazení dle počasí	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 12°C		
7.7.2.2	[0-06]	Nastavit chlazení dle počasí	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	25~-43°C, krok: 1°C 35°C		

(*1) *HB* (*2) *HV*
 (*3) *3V* (*4) *9W*
 (*5) *04/08*
 (*6) *11/16*

Tabulka provozních nastavení						Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
7.7.2.2	[0-07]	Nastavit chlazení dle počasí	Nízká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.	R/W	10–25°C, krok: 1°C 20°C		
Nastavení technika							
└ Rozvržení systému							
└ Standardní							
A.2.1.1	[E-00]	Typ.jed.		R/O	0–5 0: Nízkotep.split syst.		
A.2.1.2	[E-01]	Typ kompresoru		R/O	0: 8 1: 16		
A.2.1.3	[E-02]	Typ soft.vnitř.jedn.		R/O	0: Typ 1 1: Typ 2		
A.2.1.4	[E-03]	Kroky záložního ohříváče		R/O	0: Žádný zál. ohř. 1: 1 krok 2: 2 kroky		
A.2.1.5	[5-0D]	Typ zálož. ohřív.		R/W	0: 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) 2: 3P,(1/2) 3: 3P,(1/1+2) (*3) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2) (*4)		
A.2.1.6	[D-01]	Upřed.sazba za kWh		R/W	0: Ne 1: Akt.otevřený 2: Akt.uzavřený		
A.2.1.7	[C-07]	Zp.ovl.jed.		R/W	0: Ov.dle tepl.v.v 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.		
A.2.1.8	[7-02]	Poč.zón tepl.výst.vody		R/W	0: 1 zóna t.výst.v 1: 2 zóny t.výst.v		
A.2.1.9	[F-0D]	Prov.rež.čerp.		R/W	0: Nepřetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek		
A.2.1.A	[E-04]	Úsporný režim možný		R/O	0: Ne 1: Ano		
A.2.1.B		Umístění ovladače		R/W	0: Na jednotce 1: V místnosti		
└ Volitelné možnosti							
A.2.2.1	[E-05]	Provoz pro TUV		R/W	0: Ne (*1) 1: Ano (*2)		
A.2.2.3	[E-07]	Ohř.TUV		R/W	0–6 0: Typ 1 (*1) 1: Typ 2 (*2)		
A.2.2.4	[C-05]	Typ kont.hlav.		R/W	1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top		
A.2.2.5	[C-06]	Typ kont.doplň.		R/W	1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top		
A.2.2.6.1	[C-02]	Digitální I/O karta	Ext.zál.zdr	R/W	0: Ne 1: Bivalentní 2: - 3: -		
A.2.2.6.2	[D-07]	Digitální I/O karta	Solární souprava	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.2.2.6.3	[C-09]	Digitální I/O karta	Výstup alarmu	R/W	0: Norm.otev. 1: Norm.uzav.		
A.2.2.6.4	[F-04]	Digitální I/O karta	Vyhř.spod.desky	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.2.2.7	[D-04]	Karta požadavků		R/W	0: Ne 1: Říz.spotř.ener.		
A.2.2.8	[D-08]	Externí měřič kWh 1		R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
A.2.2.9	[D-09]	Externí měřič kWh 2		R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
A.2.2.A	[D-02]	Čerpadlo TUV		R/W	0: Ne 1: Sekund.zpět. 2: Dezinf. paral.		
A.2.2.B	[C-08]	Externí snímač		R/W	0: Ne 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač		
A.2.2.D	[E-0B]	Souprava pro dvě zóny	Je soupr.pro dvě zóny instal.?	R/O	0: Ne (#)		
└ Výkony							
A.2.3.1	[6-02]	Přídavný ohříváč		R/W	0–10kW, krok: 0,2kW 0kW		
A.2.3.2	[6-03]	Zál. ohř.: krok 1		R/W	0–10kW, krok: 0,2kW 3kW		
A.2.3.3	[6-04]	Zál. ohř.: krok 2		R/W	0–10kW, krok: 0,2kW 0kW (*3) 6kW (*4)		
A.2.3.6	[6-07]	Vyhř.spod.desky		R/W	0–200W, krok: 10W 0W		
Prostorové vyt./chl.							
└ Nastavení teploty výst. vody							
└ Hlavní							
A.3.1.1.1		Rež.nast.t.výst.vody		R/W	0: Absolutní 1: Dle počasí 2: Abs + plánovaný 3: Dle poč.+ plán.		
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Teplotní rozsah	Min. teplota (topení)	R/W	15–37°C, krok: 1°C 25°C		
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Teplotní rozsah	Max. teplota (topení)	R/W	37–v závislosti na venkovní jednotce, krok: 1°C 55°C		
A.3.1.1.2.3	[9-03]	Teplotní rozsah	Min. t.(chlazení)	R/W	5–18°C, krok: 1°C 5°C		
A.3.1.1.2.4	[9-02]	Teplotní rozsah	Max. t. (chlazení)	R/W	18–22°C, krok: 1°C 22°C		

(*1) *HB* (*2) *HV* _

(*3) *3V_ (*4) *9W_

(*5) *04/08* _

(*6) *11/16*

(#) Toto nastavení se pro tuto jednotku nepoužívá.

4P383508-1 - 2015.01

Tabulka provozních nastavení				Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty			
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.3.1.1.5	[8-05]	Modul.teplota výst.vody		R/W	0: Ne 1: Ano		
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Uzavírací ventil	Termo ZAP/VYP	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.3.1.1.6.2	[F-0C]	Uzavírací ventil	Chlazení	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.3.1.1.7	[9-0B]	Typ zářiče		R/W	0: Rychlý 1: Pomalý		
Doplňková							
A.3.1.2.1		Rež.nast.t.výst.vody		R/W	0: Absolutní 1: Dle počasí 2: Abs + plánovaný 3: Dle poč.+ plán.		
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Teplotní rozsah	Min. teplota (topení)	R/W	15~37°C, krok: 1°C 25°C		
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Teplotní rozsah	Max. teplota (topení)	R/W	37~v závislosti na venkovní jednotce, krok: 1°C 55°C		
A.3.1.2.2.3	[9-07]	Teplotní rozsah	Min. t.(chlazení)	R/W	5~18°C, krok: 1°C 5°C		
A.3.1.2.2.4	[9-08]	Teplotní rozsah	Max. t. (chlazení)	R/W	18~22°C, krok: 1°C 22°C		
Rozdíl teplot zdroje							
A.3.1.3.1	[9-09]	Topení		R/W	3~10°C, krok: 1°C 5°C		
A.3.1.3.2	[9-0A]	Chlazení		R/W	3~10°C, krok: 1°C 5°C		
Pokojevý termostat							
A.3.2.1.1	[3-07]	Rozmezí pokojové teploty	Min. teplota (topení)	R/W	12~18°C, krok: A.3.2.4 12°C		
A.3.2.1.2	[3-06]	Rozmezí pokojové teploty	Max. teplota (topení)	R/W	18~30°C, krok: A.3.2.4 30°C		
A.3.2.1.3	[3-09]	Rozmezí pokojové teploty	Min. t.(chlazení)	R/W	15~25°C, krok: A.3.2.4 15°C		
A.3.2.1.4	[3-08]	Rozmezí pokojové teploty	Max. t. (chlazení)	R/W	25~35°C, krok: A.3.2.4 35°C		
A.3.2.2	[2-0A]	Trv.odch.tepl.v pokoji		R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.3.2.3	[2-09]	Odch.ext.sním.tep.míst.		R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.3.2.4		Krok tepl. v pokoji		R/W	0: 0,5°C 1: 1°C		
Provozní rozsah							
A.3.3.1	[4-02]	Tepl.vypnutí.prost.top		R/W	14~25°C, krok: 1°C 25°C (*5) 14~35°C, krok: 1°C 35°C (*6)		
A.3.3.2	[F-01]	T.zapnutí.prost.chlaz.		R/W	10~35°C, krok: 1°C 20°C		
Teplá užitková voda (TUV)							
Typ							
A.4.1	[6-0D]			R/W	0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř.+pl. 2: Pouze plán		
Dezinfekce							
A.4.4.1	[2-01]	Dezinfekce		R/W	0: Ne 1: Ano		
A.4.4.2	[2-00]	Provozní den		R/W	0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle		
A.4.4.3	[2-02]	Doba spuštění		R/W	0~23 hodin, krok: 1 hodina 23		
A.4.4.4	[2-03]	Cílová teplota		R/W	[E-07]#1 : 55~80°C, krok: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C		
A.4.4.5	[2-04]	Doba trvání		R/W	[E-07]#1 : 5~60 min, krok: 5 min 10 min [E-07]=1 : 40~60 min, krok: 5 min 40 min		
Max.nast. tepl.							
A.4.5	[6-0E]			R/W	[E-07]#1 : 40~80°C, krok: 1°C 60°C [E-07]=1 : 40~60°C, krok: 1°C 60°C		
Rež.SP komf.akum.							
A.4.6				R/W	0: Absolutní 1: Dle počasí		
Křivka na základě počasí							
A.4.7	[0-0B]	Křivka na základě počasí	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty teplé užitkové vody.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C		
A.4.7	[0-0C]	Křivka na základě počasí	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty teplé užitkové vody.	R/W	45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
A.4.7	[0-0D]	Křivka na základě počasí	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí TUV.	R/W	10~25°C, krok: 1°C 15°C		
A.4.7	[0-0E]	Křivka na základě počasí	Nízká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí TUV.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C -10°C		
Zdroje tepla							
Záložní ohříváč							
A.5.1.1	[4-00]	Provozní režim		R/W	0: Vypnuto 1: Povoleno 2: Pouze TUV		
A.5.1.2		Nouzový		R/W	0: Manuálně 1: Automaticky		
A.5.1.3	[4-07]	Povolit zář.ohř. krok 2		R/W	0: Ne 1: Ano		

(*)1) *HB*_*2) *HV*_
 (*3) *3V_*4) *9W*_
 (*5) *04/08*_
 (*6) *11/16*

Tabulka provozních nastavení				Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty		
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.5.1.4	[5-01]	Vyvážená teplota		R/W -15~35°C, krok: 1°C 0°C		
└─ Provoz systému						
└─ Automatický restart						
A.6.1	[3-00]			R/W 0: Ne 1: Ano		
└─ Upřed.sazba za kWh						
A.6.2.1	[D-00]	Aktiv.ohř.		R/W 0: Žádný 1: Pouze přid.ohř. 2: Pouze zál.ohř. 3: Všechny ohř.		
A.6.2.2	[D-05]	Nuc.provoz čerp.VYP		R/W 0: Nucené vypnutí 1: Jako normálně		
└─ Řízení spotř. energie						
A.6.3.1	[4-08]	Režim		R/W 0: Žádné omezení 1: Nepřetržitý 2: Digit.vstupy		
A.6.3.2	[4-09]	Typ		R/W 0: Proud 1: Výkon		
A.6.3.3	[5-05]	Hodnota proudu		R/W 0~50 A, krok: 1 A 50 A		
A.6.3.4	[5-09]	Hodnota kW		R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.5.1	[5-05]	Omezení proudu pro dig.vstup	Limit DI1	R/W 0~50 A, krok: 1 A 50 A		
A.6.3.5.2	[5-06]	Omezení proudu pro dig.vstup	Limit DI2	R/W 0~50 A, krok: 1 A 50 A		
A.6.3.5.3	[5-07]	Omezení proudu pro dig.vstup	Limit DI3	R/W 0~50 A, krok: 1 A 50 A		
A.6.3.5.4	[5-08]	Omezení proudu pro dig.vstup	Limit DI4	R/W 0~50 A, krok: 1 A 50 A		
A.6.3.6.1	[5-09]	Omezení kW pro dig.vstup	Limit DI1	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.2	[5-0A]	Omezení kW pro dig.vstup	Limit DI2	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.3	[5-0B]	Omezení kW pro dig.vstup	Limit DI3	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.6.4	[5-0C]	Omezení kW pro dig.vstup	Limit DI4	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.7	[4-01]	Priorita		R/W 0: Žádný 1: Přidav.ohříváč 2: Záložní ohříváč		
└─ Doba průměrování						
A.6.4	[1-0A]			R/W 0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin		
└─ Odch.ext.sním.tep.okol						
A.6.5	[2-0B]			R/W -5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
└─ účinnost kotle						
A.6.A	[7-05]			R/W 0: Velmi vysoká 1: Vysoký 2: Střední 3: Nizký 4: Velmi nízká		
└─ Přehled nastavení						
A.8	[0-00]	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.		R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C 35°C		
A.8	[0-01]	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.		R/W [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C 45°C		
A.8	[0-02]	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.		R/W 10~25°C, krok: 1°C 15°C		
A.8	[0-03]	Nízká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení doplňkové zóny.		R/W -40~5°C, krok: 1°C -10°C		
A.8	[0-04]	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.		R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 8°C		
A.8	[0-05]	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.		R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C 12°C		
A.8	[0-06]	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.		R/W 25~43°C, krok: 1°C 35°C		
A.8	[0-07]	Nízká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení doplňkové zóny.		R/W 10~25°C, krok: 1°C 20°C		
A.8	[0-0B]	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty teplé užitkové vody.		R/W 35~[6-0E]°C, krok: 1°C 50°C		
A.8	[0-0C]	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty teplé užitkové vody.		R/W 45~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
A.8	[0-0D]	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí TUV.		R/W 10~25°C, krok: 1°C 15°C		
A.8	[0-0E]	Nízká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí TUV.		R/W -40~5°C, krok: 1°C -10°C		
A.8	[1-00]	Nízká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení v hlavní zóně.		R/W -40~5°C, krok: 1°C -10°C		
A.8	[1-01]	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení hlavní zóny.		R/W 10~25°C, krok: 1°C 15°C		
A.8	[1-02]	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení hlavní zóny.		R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C 35°C		
A.8	[1-03]	Hodnota výstupní vody pro vysoké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody topení hlavní zóny.		R/W [9-01]~min(45,[9-00])°C , krok: 1°C 25°C		
A.8	[1-04]	Chlazení dle počasí hlavní zóny teploty výstupní vody.		R/W 0: Vypnuto 1: Povoleno		
A.8	[1-05]	Chlazení dle počasí doplňkové zóny teploty výstupní vody		R/W 0: Vypnuto 1: Povoleno		
A.8	[1-06]	Nízká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.		R/W 10~25°C, krok: 1°C 20°C		
A.8	[1-07]	Vysoká teplota okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.		R/W 25~43°C, krok: 1°C 35°C		
A.8	[1-08]	Hodnota výstupní vody pro nízké teploty okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vody chlazení hlavní zóny.		R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 22°C		
A.8	[1-09]	Hodnota výstupní vody pro vysoké okolí pro křivku závislosti na počasí teploty výstupní vodv chlazení hlavní zónv.		R/W [9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C 18°C		

(*1) *HB*_(*) *HV*_

(*3) *3V_(*) *9W*_

(*5) *04/08*_

(*6) *11/16*

(#) Toto nastavení se pro tuto jednotku nepoužívá.

4P383508-1 - 2015.01

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.8	[1-0A]	Jaký je průměrovací čas pro venkovní teplotu?	R/W	0: Bez průměrování 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin		
A.8	[1-0B]	--		5		
A.8	[1-0C]	--		5		
A.8	[1-0D]	--		5		
A.8	[1-0E]	--		5		
A.8	[2-00]	Kdy má být funkce dezinfekce provedena?	R/W	0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek 5: Pátek 6: Sobota 7: Neděle		
A.8	[2-01]	Má být provedena funkce dezinfekce?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[2-02]	Kdy má být funkce dezinfekce spuštěna?	R/W	0~23 hodin, krok: 1 hodina 23		
A.8	[2-03]	Jaká je cílová teplota pro režim dezinfekce?	R/W	[E-07]≠1 : 55~80°C, krok: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C		
A.8	[2-04]	Jak dlouho musí být teplota v nádrži udržována?	R/W	[E-07]≠1: 5~60 min, krok: 5 min 10 min [E-07]=1: 40~60 min, krok: 5 min 40 min		
A.8	[2-05]	Pokožková teplota proti zamrznutí	R/W	4~16°C, krok: 1°C 12°C		
A.8	[2-06]	Protimr. ochr. místnosti	R/W	0: Vypnuto 1: Povoleno		
A.8	[2-09]	Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.8	[2-0A]	Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.8	[2-0B]	Jaká je požad. trvalá odchylka pro měřenou venkovní teplotu?	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C 0°C		
A.8	[3-00]	Je aut. restart jednotky povolen?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[3-01]	--		0		
A.8	[3-02]	--		1		
A.8	[3-03]	--		4		
A.8	[3-04]	--		2		
A.8	[3-05]	--		1		
A.8	[3-06]	Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při topení?	R/W	18~30°C, krok: A.3.2.4 30°C		
A.8	[3-07]	Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při topení?	R/W	12~18°C, krok: A.3.2.4 12°C		
A.8	[3-08]	Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při chlazení?	R/W	25~35°C, krok: A.3.2.4 35°C		
A.8	[3-09]	Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při chlazení?	R/W	15~25°C, krok: A.3.2.4 15°C		
A.8	[4-00]	Jaký je pr. režim zál. ohřivače?	R/W	0: Vypnuto 1: Povoleno 2: Pouze TUV		
A.8	[4-01]	Který elektrický ohřivač má prioritu?	R/W	0: Žádný 1: Přídav. ohřivač 2: Záložní ohřivač		
A.8	[4-02]	Pod jakou venkovní teplotu je povoleno topení?	R/W	14~35°C, krok: 1°C 25°C (*5) 14~35°C, krok: 1°C 35°C (*6)		
A.8	[4-03]	Povolení provozu přídavného ohřivače.	R/W	0: Omezeno 1: Bez omezení 2: Neoptimálnější 3: Optimální		
A.8	[4-04]	--		2		
A.8	[4-05]	--		0		
A.8	[4-06]	-- (Neměňte tuto hodnotu)		0/1		
A.8	[4-07]	Povolit druhý krok záložního ohřivače?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[4-08]	Jaký rež. omez. spotřeby energie je na systému požadován?	R/W	0: Žádné omezení 1: Nepřetržitý 2: Digit. vstupy		
A.8	[4-09]	Jaký typ omez. spotř. energie je požadován?	R/W	0: Proud 1: Výkon		
A.8	[4-0A]	--		0		
A.8	[4-0B]	Hystereze automatického přepínání chlazení/topení.	R/W	1~10°C, krok: 0,5°C 1°C		
A.8	[4-0D]	Trvalá odchylka automatického přepínání chlazení/topení.	R/W	1~10°C, krok: 0,5°C 3°C		
A.8	[5-00]	Je provoz záložního ohřivače povolen nad vyváženou teplotu během režimu prostorového vytápění?	R/W	0: Povoleno 1: Není povoleno		
A.8	[5-01]	Jaká je vyvážená teplota pro tuto budovu?	R/W	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
A.8	[5-02]	Priorita prostorového vytápění.	R/W	0: Zakázáno [E-07]≠1 1: Povoleno [E-07]=1		
A.8	[5-03]	Priorita teploty prostorového vytápění.	R/W	-15~35°C, krok: 1°C 0°C		
A.8	[5-04]	Korekce nastavené hodnoty teploty teplé užitkové vody.	R/W	0~20°C, krok: 1°C 10°C		
A.8	[5-05]	Jaký je požadovaný limit pro DI1?	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-06]	Jaký je požadovaný limit pro DI2?	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-07]	Jaký je požadovaný limit pro DI3?	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-08]	Jaký je požadovaný limit pro DI4?	R/W	0~50 A, krok: 1 A 50 A		
A.8	[5-09]	Jaký je požadovaný limit pro DI1?	R/W	0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		

(*1) *HB* (*2) *HV*
 (*3) *3V* (*4) *9W*
 (*5) *04/08*
 (*6) *11/16*

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.8	[5-0A]	Jaký je požadovaný limit pro DI2?	R/W	0–20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0B]	Jaký je požadovaný limit pro DI3?	R/W	0–20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0C]	Jaký je požadovaný limit pro DI4?	R/W	0–20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0D]	Jaký typ zál. ohříváče je použit?	R/W	0: 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) 2: 3P,(1/2) 3: 3P,(1/1+2) (*3) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2) (*4) 1		
A.8	[5-0E]	--				
A.8	[6-00]	Rozdíl teplot určující teplotu zapnutí tepelného čerpadla.	R/W	2–20°C, krok: 1°C 2°C		
A.8	[6-01]	Rozdíl teplot určující teplotu vypnutí tepelného čerpadla.	R/W	0–10°C, krok: 1°C 2°C		
A.8	[6-02]	Jaký je výkon přídavného ohříváče?	R/W	0–10kW, krok: 0,2kW 0kW		
A.8	[6-03]	Jaký je výkon záložního ohříváče (krok 1)?	R/W	0–10kW, krok: 0,2kW 3kW		
A.8	[6-04]	Jaký je výkon záložního ohříváče (krok 2)?	R/W	0–10kW, krok: 0,2kW 0kW (*3) 6kW (*4)		
A.8	[6-05]	--				
A.8	[6-06]	--				
A.8	[6-07]	Jaký je výkon ohříváče spodní desky?	R/W	0–200W, krok: 10W 0W		
A.8	[6-08]	Jaká hystereze má být použita v režimu opakovaného ohřevu?	R/W	2–20°C, krok: 1°C 10°C		
A.8	[6-09]	--				
A.8	[6-0A]	Jaká je požadovaná komfortní akumulací teplota?	R/W	30–[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C		
A.8	[6-0B]	Jaká je požadovaná eko akumulací teplota?	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
A.8	[6-0C]	Jaká je požadovaná teplota opětovného ohřevu?	R/W	30–min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C		
A.8	[6-0D]	Jaký je požad. režim nast. tep. u TUV?	R/W	0: Opět.ohř. 1: Opět.ohř+pl. 2: Pouze plán		
A.8	[6-0E]	Jaká je maximální nastavená teplota?	R/W	[E-07]≠1 : 40–80°C, krok: 1°C 60°C [E-07]=1 : 40–60°C, krok: 1°C 60°C		
A.8	[7-00]	Nadsazená teplota přídavného ohříváče teplé užitkové vody.	R/W	0–4°C, krok: 1°C 0°C		
A.8	[7-01]	Hystereze přídavného ohříváče teplé užitkové vody.	R/W	2–40°C, krok: 1°C 2°C		
A.8	[7-02]	Kolik zón teploty výstupní vody se zde nachází?	R/W	0: 1 zóna t.výst.v 1: 2 zóny t.výst.v		
A.8	[7-03]	--				
A.8	[7-04]	--				
A.8	[7-05]	účinnost kotle	R/W	0: Velmi vysoká 1: Vysoký 2: Střední 3: Nizký 4: Velmi nízká 1 min		
A.8	[8-00]	--				
A.8	[8-01]	Maximální provozní doba ohřevu teplé užitkové vody.	R/W	5–95 min, krok: 5 min 30 min		
A.8	[8-02]	Doba proti cyklování.	R/W	0–10 hodin, krok: 0,5 hodina 0,5 hodiny [E-07]=1 3 hodiny [E-07]≠1		
A.8	[8-03]	Zpoždovací časovač přídavného ohříváče.	R/W	20–95 min, krok: 5 min 50 min		
A.8	[8-04]	Doplňková doba provozu pro maximální dobou provozu.	R/W	0–95 min, krok: 5 min 95 min		
A.8	[8-05]	Povol. modul. tepl.výst. vody ke kontrole místnosti?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[8-06]	Maximální modulace teploty výstupní vody.	R/W	0–10°C, krok: 1°C 3°C		
A.8	[8-07]	Jaká je požadovaná komfortní hla. tepl.výst.vody při chlaz.?	R/W	[9-03]–[9-02], krok: 1°C 18°C		
A.8	[8-08]	Jaká je požadovaná eko hla. tepl.výst.vody při chlaz.?	R/W	[9-03]–[9-02], krok: 1°C 20°C		
A.8	[8-09]	Jaká je požadovaná komfortní hlav.tepl.výst. vody při top.?	R/W	[9-01]–[9-00], krok: 1°C 35°C		
A.8	[8-0A]	Jaká je požadovaná eko hlav.tepl.výst. vody při top.?	R/W	[9-01]–[9-00], krok: 1°C 33°C		
A.8	[8-0B]	--				
A.8	[8-0C]	--				
A.8	[8-0D]	--				
A.8	[9-00]	Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení?	R/W	37–v závislosti na venkovní jednotce, krok: 1°C 55°C		
A.8	[9-01]	Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení?	R/W	15–37°C, krok: 1°C 25°C		
A.8	[9-02]	Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny chlaz.?	R/W	18–22°C, krok: 1°C 22°C		
A.8	[9-03]	Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny chlaz.?	R/W	5–18°C, krok: 1°C 5°C		
A.8	[9-04]	Nadsazená teplota teploty výstupní vody.	R/W	1–4°C, krok: 1°C 1°C		
A.8	[9-05]	Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení?	R/W	15–37°C, krok: 1°C 25°C		
A.8	[9-06]	Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení?	R/W	37–v závislosti na venkovní jednotce, krok: 1°C 55°C		
A.8	[9-07]	Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zóny chlaz.?	R/W	5–18°C, krok: 1°C 5°C		
A.8	[9-08]	Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zóny chlaz.?	R/W	18–22°C, krok: 1°C 22°C		

(*1) *HB* (*2) *HV* _

(*3) *3V* (*4) *9W* _

(*5) *04/08* _

(*6) *11/16*

(#) Toto nastavení se pro tuto jednotku nepoužívá.

4P383508-1 - 2015.01

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.8	[9-09]	Jaký je požad.rozdíl teplot při topení?	R/W	3~10°C, krok: 1°C 5°C		
A.8	[9-0A]	Jaký je požad.rozdíl teplot při chlazení?	R/W	3~10°C, krok: 1°C 5°C		
A.8	[9-0B]	Jaký typ zářiče je připojen k hlavní zóně tepl.výst.vody?	R/W	0: Rychlý 1: Pomalý		
A.8	[9-0C]	Hystereze pokojové teploty.	R/W	1~6°C, krok: 0,5°C 1°C		
A.8	[9-0D]	Omezení otáček čerpadla	R/W	0~8, step:1 0 : 100% 1~4 : 80~50% 5~8 : 80~50% 6		
A.8	[9-0E]	--		6		
A.8	[A-00]	--		0		
A.8	[A-01]	--		0 (*5) 3 (*6)		
A.8	[A-02]	--		0 (*5) 1 (*6)		
A.8	[A-03]	--		0		
A.8	[A-04]	--		0		
A.8	[B-00]	--		0		
A.8	[B-01]	--		0		
A.8	[B-02]	--		0		
A.8	[B-03]	--		0		
A.8	[B-04]	--		0		
A.8	[C-00]	Priorita ohřevu teplé užitkové vody.	R/W	0: Priorita solárního systému 1: Priorita tepelného čerpadla		
A.8	[C-01]	--		0		
A.8	[C-02]	Je připojen externí záložní zdroj tepla?	R/W	0: Ne 1: Bivalentní 2: - 3: -		
A.8	[C-03]	Bivalentní aktivční teplota.	R/W	-25~-25°C, krok: 1°C 0°C		
A.8	[C-04]	Bivalentní teplota hystereze.	R/W	2~10°C, krok: 1°C 3°C		
A.8	[C-05]	Jaký je typ kontaktu pož.tep.pro hlavní zónu?	R/W	1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top		
A.8	[C-06]	Jaký je typ kontaktu požad.tepl.pro doplňkovou zónu?	R/W	0: - 1: Termo ZAP/VYP 2: Pož.na chla/top		
A.8	[C-07]	Jaký způsob ovládání jednotky je v prostorovém vyt./chl.?	R/W	0: Ov.dle tepl.v.v 1: Ov.ext.po.term 2: Ovl.pokoj.term.		
A.8	[C-08]	Jaký typ externího snímače je instalován?	R/W	0: Ne 1: Venkovní snímač 2: Pokojový snímač		
A.8	[C-09]	Jaký je požadovaný typ výstup.kontaktu alarmu?	R/W	0: Norm.otev. 1: Norm.uzav.		
A.8	[C-0A]	--		0		
A.8	[C-0C]	Desetinné číslo vysokého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0~7 0		
A.8	[C-0D]	Desetinné číslo středního tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0~7 0		
A.8	[C-0E]	Desetinné číslo nízkého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0~7 0		
A.8	[D-00]	Které ohř.jsou povol.pokud dojde k výpad.upřed.saz.za kWh?	R/W	0: Žádný 1: Pouze příd.ohř. 2: Pouze zál.ohř 3: Všechny ohř.		
A.8	[D-01]	Typ kontaktu upřednost. sazby za kWh napájení?	R/W	0: Ne 1: Akt.otevřený 2: Akt.uzavřený		
A.8	[D-02]	Jaký typ čerpadla pro TUV je instalován?	R/W	0: Ne 1: Sekund.zpět. 2: Dezinf. paral.		
A.8	[D-03]	Kompensace teploty výstupní vody 0°C.	R/W	0: Vypnuto 1: Zapnuto, posun 2°C (od -2 do 2°C) 2: Zapnuto, posun 4°C (od -2 do 2°C) 3: Zapnuto, posun 2°C (od -4 do 4°C) 4: Zapnuto, posun 4°C (od -4 do 4°C)		
A.8	[D-04]	Je připojena karta požadavků?	R/W	0: Ne 1: Říz.spotř.ener.		
A.8	[D-05]	Je prov.čerp.povoln pokud dojde k výp.upřed.sazby za kWh?	R/W	0: Nucené vypnutí 1: Jako normálně		
A.8	[D-07]	Je připojena solární souprava?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[D-08]	Je pro měření energie použit externí měřič kWh?	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
A.8	[D-09]	Je pro měření energie použit externí měřič kWh?	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
A.8	[D-0A]	--		0		
A.8	[D-0B]	--		2		
A.8	[D-0C]	Jaká je cena vysokého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0~49 0		
A.8	[D-0D]	Jaká je cena středního tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0~49 0		
A.8	[D-0E]	Jaká je cena nízkého tarifu za elektřinu (nepoužívat)	R/W	0~49 0		
A.8	[E-00]	Jaký typ jednotky je instalován?	R/O	0~5 0: Nizkotep.split syst.		
A.8	[E-01]	Jaký typ kompresoru je instalován?	R/O	0: 8 1: 16		

(*1) *HB* (*2) *HV*
 (*3) *3V* (*4) *9W*
 (*5) *04/08*
 (*6) *11/16*

Tabulka provozních nastavení					Nastavení technika s odchylkou od výchozí hodnoty	
Záložka	Kód pole	Název nastavení		Rozsah, krok Výchozí hodnota	Datum	Hodnota
A.8	[E-02]	Jaký typ softwaru je ve vnitřní jednotce?	R/O	0: Typ 1 1: Typ 2		
A.8	[E-03]	Jaký je počet kroků záložního ohříváče?	R/O	0: Žádný zál. ohř. 1: 1 krok 2: 2 kroky		
A.8	[E-04]	Je funkce úspory energie k dispozici na venk.jedn.?	R/O	0: Ne 1: Ano		
A.8	[E-05]	Může systém ohřívát teplou užitkovou vodu?	R/W	0: Ne (*1) 1: Ano (*2)		
A.8	[E-06]	Je v systému instalovaná nádrž TUV?	R/O	0: Ne 1: Ano		
A.8	[E-07]	Jaký typ nádrže TUV je instalován?	R/W	0-6 0: Typ 1 (*1) 1: Typ 2 (*2)		
A.8	[E-08]	Úsporný režim venkovní jednotky.	R/W	0: Vypnuto (*6) 1: Povoleno (*5)		
A.8	[E-09]	--		0		
A.8	[E-0A]	--		0		
A.8	[E-0B]	Je soupr.pro dvě zóny instal.?	R/O	0 (#)		
A.8	[E-0C]	--		0		
A.8	[F-00]	Povolený vnější provozní rozsah provozu čerpadla.	R/W	0: Vypnuto 1: Povoleno		
A.8	[F-01]	Nad jakou venkovní teplotu je povoleno chlazení?	R/W	10~35°C, krok: 1°C 20°C		
A.8	[F-02]	Teplota zapnutí ohříváče spodní desky.	R/W	3~10°C, krok: 1°C 3°C		
A.8	[F-03]	Hystereze ohříváče spodní desky.	R/W	2~5°C, krok: 1°C 5°C		
A.8	[F-04]	Je připojen ohříváč spodní desky?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[F-05]	--		0		
A.8	[F-06]	--		0		
A.8	[F-09]	Provoz čerpadla během abnormálního průtoku.	R/W	0: Vypnuto 1: Povoleno		
A.8	[F-0A]	--		0		
A.8	[F-0B]	Uzavřít uzavírací vent.během vypnutí ohřevu?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[F-0C]	Uzavřít uzavírací vent.během chlazení?	R/W	0: Ne 1: Ano		
A.8	[F-0D]	Jaký je provozní režim čerpadla?	R/W	0: Nepřetržitý 1: Vzorek 2: Požadavek		

(*1) *HB*_*2) *HV*_

(*3) *3V_*4) *9W_

(*5) *04/08*_

(*6) *11/16*

(#) Toto nastavení se pro tuto jednotku nepoužívá.

4P383508-1 - 2015.01

ERC

Copyright 2015 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P384973-1A 2016.02