




Справочно ръководство на монтажника  
Daikin Altherma 3 R ECH<sub>2</sub>O



<https://daikintechnicaldatahub.eu>

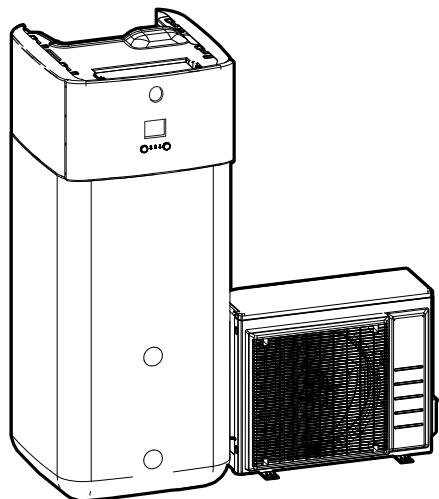

ERGA04E▲V3▼  
ERGA06E▲V3H▼  
ERGA08E▲V3H▼  
ERGA04E▲V3A▼  
ERGA06E▲V3A▼  
ERGA08E▲V3A▼  
  
EHSH04P30E▲▼  
EHSHB04P30E▲▼  
EHSH08P30E▲▼  
EHSHB08P30E▲▼  
EHSH08P50E▲▼  
EHSHB08P50E▲▼

EHSX04P30E▲▼  
EHSXB04P30E▲▼  
EHSX04P50E▲▼  
EHSXB04P50E▲▼  
EHSX08P30E▲▼  
EHSXB08P30E▲▼  
EHSX08P50E▲▼  
EHSXB08P50E▲▼  
  
▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

# Съдържание

<b>1 За настоящия документ</b>	<b>6</b>
1.1 Значение на предупреждения и символи .....	7
1.2 Справочно ръководство на монтажника с един поглед.....	8
<b>2 Общи мерки за безопасност</b>	<b>10</b>
2.1 За монтажника .....	10
2.1.1 Общи.....	10
2.1.2 място за монтаж .....	11
2.1.3 Хладилен агент – в случай на R410A или R32.....	11
2.1.4 Вода .....	13
2.1.5 Електрически данни.....	14
<b>3 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника</b>	<b>16</b>
<b>4 За кутията</b>	<b>23</b>
4.1 Външно тяло .....	23
4.1.1 За разопаковане на външното тяло .....	23
4.1.2 За повдигане на външното тяло .....	23
4.1.3 За демонтиране на аксесоарите от вънния модул .....	24
4.2 Вътрешно тяло .....	25
4.2.1 За разопаковане на вътрешното тяло .....	25
4.2.2 За изваждане на аксесоарите от вътрешното тяло .....	26
4.2.3 За повдигане на вътрешното тяло.....	27
<b>5 За модулите и опциите</b>	<b>28</b>
5.1 Общ преглед: За модулите и опциите .....	28
5.2 Идентификация .....	28
5.2.1 Идентификационен етикет: Външно тяло .....	28
5.2.2 Идентификационен етикет: Вътрешно тяло.....	29
5.3 Комбиниране на модули и опции.....	29
5.3.1 Възможни комбинации на вътрешно тяло и външно тяло.....	30
5.3.2 Възможни опции за външното тяло .....	30
5.3.3 Възможни опции за вътрешното тяло .....	30
<b>6 Указания за приложения</b>	<b>35</b>
6.1 Общ преглед: Указания за приложения .....	35
6.2 Настройване на системата за отопление/охлаждане на помещениета .....	36
6.2.1 Единична стая .....	37
6.2.2 Няколко стаи – Една зона на ТИВ .....	42
6.2.3 Няколко помещения – Две зони на ТИВ .....	47
6.3 Настройка на бивалентни източници на топлина .....	52
6.3.1 Настройване на директен спомагателен топлинен източник за отопление на помещениета .....	52
6.3.2 Настройване на индиректен спомагателен топлинен източник за битова гореща вода и отопление на помещениета.....	55
6.3.3 Настройване на соларна система чрез връзка за обратно изтичане .....	57
6.3.4 Настройване на соларна система чрез бивалентен топлообменник.....	58
6.3.5 Настройване на електрически резервен нагревател .....	58
6.4 Настройване на резервоара за съхранение .....	59
6.4.1 Конфигурация на системата – Интегриран резервоар за съхранение .....	59
6.4.2 Избор на обема и желаната температура за резервоара за съхранение.....	59
6.4.3 Схема и конфигурация – резервоар за съхранение .....	60
6.4.4 Помпа за БГВ за незабавно подаване на гореща вода .....	61
6.4.5 Помпа за БГВ за дезинфекция .....	62
6.5 Настройване на измерването на енергията .....	62
6.5.1 Произведена топлина.....	63
6.5.2 Консумирана енергия .....	63
6.5.3 Захранване по нормална тарифа за kWh.....	64
6.5.4 Контакт на захранването за преференциална тарифа за kWh.....	65
6.6 Настройване на управлението на консумираната мощност.....	66
6.6.1 Постоянно ограничение на мощността .....	67
6.6.2 Ограничение на мощността, активирано чрез цифрови входове.....	67
6.6.3 Процес на ограничение на мощността .....	68
6.6.4 BBR16 ограничаване на електроенергията .....	69
6.7 Настройване на външен температурен датчик .....	70
<b>7 Монтаж на модул</b>	<b>72</b>

7.1	Подготовка на мястото за монтаж .....	72
7.1.1	Изисквания към мястото на монтаж на външния модул .....	72
7.1.2	Допълнителни изисквания към мястото на монтаж на външния модул в студен климат .....	75
7.1.3	Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло .....	76
7.1.4	Специални изисквания към монтажа за модули с R32 .....	78
7.1.5	Схеми за монтаж .....	79
7.2	Отваряне и затваряне на модулите .....	85
7.2.1	За отварянето на модулите .....	85
7.2.2	За отваряне на външното тяло .....	86
7.2.3	За затваряне на външното тяло .....	86
7.2.4	За отваряне на вътрешното тяло .....	86
7.2.5	За затваряне на вътрешното тяло .....	90
7.3	Инсталиране на външния модул .....	90
7.3.1	Относно монтажа на външното тяло .....	90
7.3.2	Препоръки при монтиране на външно тяло .....	91
7.3.3	За осигуряване на монтажната конструкция .....	91
7.3.4	За монтажа на външното тяло .....	94
7.3.5	За осигуряване на дренаж .....	95
7.3.6	За предпазване на външното тяло от падане .....	96
7.4	Монтаж на вътрешното тяло .....	97
7.4.1	За монтажа на вътрешното тяло .....	97
7.4.2	Препоръки при монтиране на вътрешното тяло .....	97
7.4.3	За монтиране на вътрешното тяло .....	97
7.4.4	За свързване на дренажния маркуч към дренажната система .....	98
<b>8</b>	<b>Монтаж на тръбопровод</b>	<b>100</b>
8.1	Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент .....	100
8.1.1	Изисквания към тръбопроводите за хладилния агент .....	100
8.1.2	Изолация на тръбопроводите за хладилния агент .....	101
8.2	Свързване на охладителния тръбопровод .....	101
8.2.1	За свързването на охладителния тръбопровод .....	101
8.2.2	Предпазни мерки при свързване на охладителния тръбопровод .....	102
8.2.3	Указания при свързване на охладителния тръбопровод .....	103
8.2.4	Указания за огъването тръбите .....	103
8.2.5	За развалцоваване на края на тръбата .....	104
8.2.6	За запояване на краищата на тръбите .....	104
8.2.7	Използване на спирателния клапан и сервизния порт .....	105
8.2.8	За свързване на охладителен тръбопровод към външен модул .....	107
8.2.9	За свързване на охладителния тръбопровод с вътрешния модул .....	107
8.3	Проверка на тръбите за хладилния агент .....	108
8.3.1	За проверката на тръбопроводите за хладилния агент .....	108
8.3.2	Предпазни мерки при проверка на охладителния тръбопровод .....	109
8.3.3	Проверка за течове .....	109
8.3.4	За извършване на вакумно изсушаване .....	109
8.4	Зареждане с хладилен агент .....	111
8.4.1	За зареждане с хладилен агент .....	111
8.4.2	Предпазни мерки при зареждане на хладилен агент .....	112
8.4.3	Зареждане на допълнителен хладилен агент .....	112
8.4.4	За фиксиране на етикета за флуорирани парникови газове .....	113
8.5	Подготовката на тръбопровода за водата .....	113
8.5.1	Изисквания към водния кръг .....	113
8.5.2	За проверка на обема на водата и дебита .....	117
8.6	Свързване на тръбите за водата .....	118
8.6.1	За свързването на тръбите за вода .....	118
8.6.2	Препоръки при свързване на тръбите за вода .....	118
8.6.3	За свързване на тръбите за водата .....	118
8.6.4	За свързване на разширителния съд .....	122
8.6.5	Пълнение на отоплителната система .....	123
8.6.6	Пълнение на топлообменника в резервоара за съхранение .....	124
8.6.7	Пълнение на резервоара за съхранение .....	125
8.6.8	За изолиране на тръбите за водата .....	125
<b>9</b>	<b>Електрическа инсталация</b>	<b>126</b>
9.1	За свързването на електрическите кабели .....	126
9.1.1	Предпазни мерки при свързване на електрическите кабели .....	126
9.1.2	Указания при свързване на електрическите кабели .....	127
9.1.3	За електрическото съответствие .....	129
9.1.4	За захранването по преференциална тарифа за kWh .....	129
9.1.5	Общ преглед на електрическите съединения с изключение на външните задвижващи механизми .....	129
9.2	Съединения към външното тяло .....	130

# Съдържание

9.2.1	Спецификации на стандартните компоненти на окабеляването .....	131
9.2.2	За свързване на електрическите кабели към външното тяло.....	131
9.3	Съединения към вътрешното тяло .....	133
9.3.1	За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул .....	136
9.3.2	За свързване на главното електрозахранване.....	138
9.3.3	За свързване на захранването на резервния нагревател.....	142
9.3.4	Съвързване на резервния нагревател с основния модул.....	145
9.3.5	За свързване на спирателния вентил.....	145
9.3.6	За свързване на електромери.....	147
9.3.7	За свързване на помпата за битова гореща вода .....	148
9.3.8	За свързване на алармения изход .....	149
9.3.9	За свързване на изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на отоплението/охлаждането на помещението .....	151
9.3.10	За свързване на превключвателното към външен топлинен източник .....	152
9.3.11	За свързване на цифровите входове за консумацията на енергия .....	154
9.3.12	Съвързване на защитния термостат (нормално затворен контакт).....	155
9.3.13	Smart Grid .....	157
9.3.14	Съвързване на картата за WLAN .....	164
9.3.15	Съвързване на соларния вход .....	165
9.3.16	Съвързване на изход за БГВ .....	166
<b>10 Завършване на монтажа на външното тяло</b>	<b>168</b>	
10.1	За завършване на монтажа на външното тяло .....	168
<b>11 Конфигуриране</b>	<b>169</b>	
11.1	Общ преглед: Конфигурация .....	169
11.1.1	За достъп до най-често използвани команди .....	170
11.1.2	За свързване на компютърния кабел с превключвателната кутия .....	172
11.2	Съветник за конфигуриране .....	173
11.3	Възможни екрани .....	174
11.3.1	Възможни екрани: Общ преглед .....	174
11.3.2	Начален екран .....	175
11.3.3	Екран на главното меню .....	178
11.3.4	Екран на менюто .....	179
11.3.5	Екран за зададена точка .....	179
11.3.6	Подробен екран със стойности .....	180
11.3.7	Екран на програма: Пример .....	181
11.4	Зависима от атмосферните условия крива .....	185
11.4.1	Какво е зависима от атмосферните условия крива? .....	185
11.4.2	Крива по 2 зададени точки .....	186
11.4.3	Крива с известване на наклона .....	187
11.4.4	Използване на зависими от атмосферните условия криви .....	188
11.5	Меню с настройки .....	191
11.5.1	Неизправност .....	191
11.5.2	Стайна .....	191
11.5.3	Основна зона .....	196
11.5.4	Допълнителна зона .....	207
11.5.5	Отопление/охлаждане на помещението .....	213
11.5.6	Бойлер .....	223
11.5.7	Потребителски настройки .....	230
11.5.8	Информация .....	235
11.5.9	Настройки от монтажника .....	238
11.5.10	Пускане в експлоатация .....	267
11.5.11	Потребителски профил .....	268
11.5.12	Работа .....	268
11.5.13	WLAN .....	268
11.6	Структура на менюто: Преглед на потребителските настройки .....	272
11.7	Структура на менюто: Общ преглед на настройките от монтажника .....	273
<b>12 Пускане в експлоатация</b>	<b>275</b>	
12.1	Общ преглед: Пускане в експлоатация .....	275
12.2	Предпазни мерки при пускане в експлоатация .....	276
12.3	Проверки преди пускане в експлоатация .....	276
12.4	Проверки при пускане в експлоатация .....	277
12.4.1	Минимален дебит .....	277
12.4.2	Функция за обезвъздушаване .....	278
12.4.3	Пробна експлоатация .....	281
12.4.4	Пробна експлоатация на задвижващия механизъм .....	282
12.4.5	Изсушаване на замазката на подово отопление .....	283
12.4.6	За настройка на бивалентни източници на топлина .....	287
12.4.7	За да промените важни настройки за оптимизирана работа на системата .....	287

<b>13 Предаване на потребителя</b>	<b>290</b>
<b>14 Поддръжка и сервизно обслужване</b>	<b>291</b>
14.1 Общ преглед: Поддръжка и сервизно обслужване .....	291
14.2 Предпазни мерки за безопасност при извършване на поддръжка .....	291
14.3 Ежегодно обслужване .....	292
14.3.1 Годишна поддръжка на външното тяло: инструкции .....	292
14.3.2 Годишна поддръжка на вътрешното тяло: общ преглед .....	292
14.3.3 Годишна поддръжка на вътрешното тяло: инструкции .....	292
<b>15 Отстраняване на проблеми</b>	<b>294</b>
15.1 Обзор: Отстраняване на проблеми .....	294
15.2 Предпазни мерки при отстраняване на проблеми .....	294
15.3 Решаване на проблеми въз основа на симптоми .....	295
15.3.1 Симптом: Модулът НЕ отоплява или охлажда според очакваното .....	295
15.3.2 Симптом: топлата вода НЕ достига желаната температура .....	298
15.3.3 Симптом: Компресорът НЕ се включва (отопление на помещението или загряване на вода за битови нужди) .....	298
15.3.4 Симптом: системата издава бълбукащи звуци след пускане в експлоатация .....	299
15.3.5 Симптом: помпата е блокирана .....	300
15.3.6 Симптом: Помпата издава шум (кавитация) .....	301
15.3.7 Симптом: Предпазният вентил за водата се отваря .....	301
15.3.8 Симптом: От предпазния вентил за водата изтича вода .....	302
15.3.9 Симптом: Помещението НЕ е достатъчно отоплено при ниски външни температури .....	302
15.3.10 Симптом: Функцията дезинфекция на бойлера НЕ е изпълнена правилно (АН-грешка) .....	303
15.4 Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешка .....	304
15.4.1 За показване на помощен текст в случай на неизправност .....	304
15.4.2 Кодове за грешка: Общ преглед .....	304
<b>16 Бракуване</b>	<b>310</b>
16.1 За изпомпване .....	310
16.2 За да източите резервоара за съхранение .....	311
16.2.1 За да източите резервоара за съхранение без свързана безнапорна соларна система .....	311
16.2.2 За да източите резервоара за съхранение със свързана безнапорна соларна система .....	314
<b>17 Технически данни</b>	<b>316</b>
17.1 Схема на тръбопроводите: Външно тяло .....	316
17.2 Схема на тръбопроводите: Вътрешно тяло .....	318
17.3 Електрическата схема: Външно тяло .....	319
17.4 Електромонтажна схема: Вътрешно тяло .....	321
17.5 Крива на външното статично налягане: Вътрешно тяло .....	328
17.6 Фабрична табелка: Вътрешно тяло .....	328
<b>18 Терминологичен речник</b>	<b>330</b>
<b>19 Таблица на настройките на място</b>	<b>331</b>

# 1 За настоящия документ

## Целева публика

Упълномощени монтажници

## Комплект документация

Този документ е част от комплект документация. Пълният комплект се състои от:

▪ **Общи мерки за безопасност:**

- Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете, преди да пристъпите към монтажа
- Формат: На хартия (в кутията на вътрешното тяло)

▪ **Ръководство за експлоатация:**

- Кратко ръководство за основна употреба
- Формат: На хартия (в кутията на вътрешното тяло)

▪ **Справочно ръководство на потребителя:**

- Подробни инструкции "стъпка по стъпка" и обща информация за основна и разширена употреба
- Формат: цифрови файлове на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията за търсене, за да намерите вашия модел.

▪ **Ръководство за монтаж – външно тяло:**

- Инструкции за монтаж
- Формат: Отпечатано на хартия (в кутията на външното тяло)

▪ **Ръководство за монтаж – вътрешно тяло:**

- Инструкции за монтаж
- Формат: На хартия (в кутията на вътрешното тяло)

▪ **Справочно ръководство на монтажника:**

- Подготовка на монтажа, добри практики, справочни данни, ...
- Формат: цифрови файлове на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията за търсене, за да намерите вашия модел.

▪ **Справочник за допълнително оборудване:**

- Допълнителна информация за начина на монтиране на допълнително оборудване
- Формат: на хартия (в кутията на вътрешното тяло) + Цифрови файлове на: <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията за търсене, за да намерите вашия модел.

Най-новите ревизии на предоставените документации могат да се намерят на регионалния Daikin уеб сайт или от вашия дилър.

Оригиналните инструкции са написани на английски език. Всички други езици са преводи на оригиналните инструкции.

## Технически инженерни данни

- **Извадка** от най-новите технически данни може да се намери на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).
- Пълният комплект с най-новите технически данни може да се намери в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

## Онлайн инструменти

В допълнение към комплекта документация, на монтажниците се предлагат някои онлайн инструменти:

### ▪ Daikin Technical Data Hub

- Център за технически спецификации на модула, полезни инструменти, цифрови ресурси и др.
- Обществено достъпен през <https://daikintechnicaldatahub.eu>.

### ▪ Heating Solutions Navigator

- Цифрова кутия с инструменти, която предлага набор от инструменти за улесняване на монтирането и конфигурирането на системи за отопление.
- За да получите достъп до Heating Solutions Navigator, е необходимо да имате регистрация в платформата Stand By Me. За повече информация вижте <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

### ▪ Daikin e-Care

- Мобилно приложение за монтажници и сервисни техници, което ви позволява да регистрирате, конфигурирате и да отстранявате неизправности в системи за отопление.
- Използвайте QR кодовете по-долу, за да изтеглите мобилното приложение за устройства с iOS и Android. За достъп до приложението се изисква регистрация в платформата Stand By Me.

App Store



Google Play



## 1.1 Значение на предупреждения и символи



### ОПАСНОСТ

Обозначава ситуация, което причинява смърт или тежко нараняване.



### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

Обозначава ситуация, която е възможно да причини смърт от електрически ток.



### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ

Обозначава ситуация, която е възможно да причини изгаряне/опарване поради изключително високи или ниски температури.



### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ

Обозначава ситуация, която е възможно да предизвика експлозия.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обозначава ситуация, което е възможно да причини смърт или тежко нараняване.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО

**ВНИМАНИЕ**

Обозначава ситуация, което е възможно да причини леко или средно нараняване.

**БЕЛЕЖКА**

Обозначава ситуация, което е възможно да причини увреждане на оборудването или на имуществото.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Обозначава полезни съвети или допълнително информация.

Символи, използвани по модула:

Символ	Обяснение
	Преди да пристъпите към монтаж, прочетете ръководството за монтаж и експлоатация, както и листа с инструкции за окабеляване.
	Преди да пристъпите към изпълнение на задачи по поддръжката и сервизното обслужване, прочетете сервизното ръководство.
	За повече информация вижте справочното ръководство на монтажника и потребителя.
	Модулът съдържа въртящи се части. Бъдете внимателни при сервизно обслужване или проверка на модула.

Символи, използвани в документацията:

Символ	Обяснение
	Показва заглавие на фигура/илюстрация или препратка към нея. <b>Пример:</b> "▲ 1–3 заглавие на фигура" означава "фигура 3 в глава 1".
	Показва заглавие на таблица или препратка към нея. <b>Пример:</b> "■ 1–3 заглавие на таблица" означава "таблица 3 в глава 1".

## 1.2 Справочно ръководство на монтажника с един поглед

Глава	Описание
За настоящия документ	Каква документация съществува за монтажника
Общи мерки за безопасност	Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете, преди да пристъпите към монтажа
Специални инструкции за безопасност към монтажника	
За кутията	Как да боравите с кутията, да разопаковате модулите и да извадите акесоарите им
За модулите и опциите	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Как да идентифицирате модулите</li> <li>▪ Възможни комбинации на модули и опции</li> </ul>

Глава	Описание
Указания за приложения	Различни монтажни настройки на системата
Монтиране на модула	Какво да направите и да знаете, за да монтирате системата, включително информация за подготовка за монтаж
Монтаж на тръбите	Какво да направите и да знаете, за да монтирате тръбите на системата, включително информация за подготовка за монтаж
Електрическа инсталация	Какво да направите и да знаете, за да монтирате електрическите компоненти на системата, включително информация за подготовка за монтаж
Конфигуриране	Какво трябва да направите и да знаете, за да конфигурирате системата след нейния монтаж
Пускане в експлоатация	Какво трябва да направите и да знаете, за да пуснете системата в експлоатация след нейното конфигуриране
Предаване на потребителя	Какво трябва да дадете и да обясните на потребителя
Поддръжка и сервизно обслужване	Как се извършва поддръжка и техническо обслужване на модулите
Отстраняване на неизправности	Какво трябва да направите в случай на възникване на проблеми
Извхвърляне на отпадни продукти	Как да се изхвърли системата
Технически данни	Спецификации на системата
Терминологичен речник	Определение на термините
Таблица на настройките на място	Таблица, която трябва да се попълни от монтажника и да се съхранява за бъдещи справки  <b>Бележка:</b> Таблица с настройки от монтажника има също и в справочното ръководство на потребителя. Тази таблица трябва да се попълни от монтажника и да се предаде на потребителя.

## 2 Общи мерки за безопасност

### В тази глава

2.1	За монтажника .....	10
2.1.1	Общи.....	10
2.1.2	Място за монтаж .....	11
2.1.3	Хладилен агент – в случай на R410A или R32 .....	11
2.1.4	Вода .....	13
2.1.5	Електрически данни.....	14

#### 2.1 За монтажника

##### 2.1.1 Общи

Ако НЕ сте сигурни как да монтирате или да работите с модула, свържете се с вашия дилър.



##### **ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ**

- НЕ докосвайте тръбопровода за охладителя, тръбопровода за водата или вътрешните части по време на или незабавно след работа на модула. Те може да са прекомерно горещи или прекомерно студени. Изчакайте, докато се върнат към нормална температура. Ако ТРЯБВА да ги пипате, носете защитни ръкавици.
- НЕ докосвайте каквото и да е случайно изтичащ хладилен агент.



##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Неправилният монтаж или свързване на оборудването или аксесоарите към него може да причини токов удар, късо съединение, утечки, пожар или други щети по оборудването. Използвайте САМО аксесоари, допълнително оборудване и резервни части, които са изработени или одобрени от Daikin, освен ако не е специфицирано друго.



##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Уверете се, че монтажът, изпитването и използваните материали отговарят на изискванията на приложимото законодателство (в началото на инструкциите, описани в документацията на Daikin).



##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Откъснете и изхвърлете всички пластмасови опаковъчни пликове, за да не може никой, особено децата, да си играе с тях. **Възможно последствие:** задушаване.



##### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Осигурете подходящи мерки, за да не допуснете модулът да бъде използван за убежище на дребни животни. Дребните животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на електрооборудването.



##### **ВНИМАНИЕ**

При монтаж, поддръжка или сервизно обслужване на системата носете подходящи лични предпазни средства (предпазни ръкавици, защитни очила и т.н.).

**ВНИМАНИЕ**

НЕ докосвайте отвора за приток на въздух или алуминиевите ребра на външното тяло.

**ВНИМАНИЕ**

- НЕ поставяйте никакви предмети или оборудване върху модула.
- НЕ сядайте, не се качвайте и не стойте върху модула.

В съответствие с изискванията на приложимото законодателство може да е необходимо воденето на дневник на продукта, който да съдържа като минимум: информация за поддръжката, извършени ремонтни работи, резултати от изпитвания/проверки, периоди на престой и т.н.

Освен това, на достъпно място на продукта ТРЯБВА да се осигури като минимум следната информация:

- Инструкции за спиране на системата в случай на авария
- Наименование и адрес на пожарната служба, полицейския участък и болницата
- Име, адрес и телефонни номера за през деня и през нощта за получаване на сервизно обслужване

За Европа необходимите указания за воденето на този дневник са предоставени в EN378.

### 2.1.2 Място за монтаж

- Осигурете достатъчно пространство около модула за сервизно обслужване и циркулация на въздуха.
- Уверете се, че мястото за монтаж издържа на теглото и вибрациите на модула.
- Уверете се, че мястото е добре проветриво. НЕ блокирайте никакви вентилационни отвори.
- Уверете се, че модулът е нивелиран.

НЕ монтирайте модула на следните места:

- В потенциално взривоопасни среди.
- На места, където има монтирано оборудване, излъчващо електромагнитни вълни. Електромагнитните вълни могат да попречат на управлението на системата и да доведат до проблеми в работата на оборудването.
- На места, където има риск от възникване на пожар поради изтиchanето на леснозапалими газове (пример: разредител или бензин), въглеродни влакна, запалим прах.
- На места, където се произвежда корозивен газ (пример: газ на сериста киселина). Корозията на медните тръби или запоените елементи може да причини изтиchanе на хладилен агент.

### 2.1.3 Хладилен агент – в случай на R410A или R32

Ако е приложимо. За повече информация вижте ръководството за монтаж или справочното ръководство на монтажника на вашето приложение.

**ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ**

**Изпомпване – изтичане на хладилен агент.** Ако искате да изпомпвате системата и има теч в кръга на хладилния агент:

- НЕ използвайте функцията за автоматично изпомпване на модула, с която функция можете да събирате всички хладилен агент от системата във външното тяло. **Възможно последствие:** Самозапалване и експлозия на компресора поради навлизане на въздух в работния компресор.
- Използвайте отделна система за възстановяване, така че да НЕ се налага компресорът на модула да работи.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

По време на тестовете, НИКОГА не повишавайте налягането в продукта над допустимото максимално налягане (вижте табелката със спецификации на уреда).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Вземете достатъчно надеждни мерки за безопасност в случай на изтичане на хладилен агент. Ако има изтичане на хладилен газ, незабавно проветрете зоната. Възможни рискове:

- Прекомерно високите концентрации на хладилен агент в затворено помещение могат да предизвикат кислородна недостатъчност.
- Ако охладителният газ влезе в контакт с огън, може да се отделят токсични газове.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

ВИНАГИ извличайте и оползотворявайте хладилния агент. НЕ ги изпускате директно в околната среда. Използвайте вакуумна помпа за вакуумиране на инсталацията.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Уверете се, че в системата няма кислород. Зареждането с хладилен агент трябва да става САМО след извършване на проверка за течове и вакуумно изсушаване.

**Възможно последствие:** Самозапалване и експлозия на компресора поради навлизане на въздух в работния компресор.

**БЕЛЕЖКА**

- За да избегнете повреда на компресора, НЕ зареждайте повече от указаното количество хладилен агент.
- Когато системата на хладилния агент трябва да се отвори, хладилният агент ТРЯБВА да се третира съобразно с приложимото законодателство.

**БЕЛЕЖКА**

Уверете се, че монтажът на тръбопровода за хладилния агент отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Приложимият стандарт в Европа е EN378.

**БЕЛЕЖКА**

Уверете се, че свързвашите тръби и съединенията НЕ са подложени на напрежение.

**БЕЛЕЖКА**

След като всички тръби са свързани, уверете се, че няма изтичане на газ.  
Използвайте азот, за да направите проверка за изтичане на газ.

- Ако е необходимо презареждане, вижте табелката със спецификации или етикета за зареждане с хладилен агент на модула. Табелката посочва типа и необходимото количество на охладителния агент.
- Независимо дали уредът е фабрично зареден с хладилен агент или не е зареден, и в двата случая може да се наложи да заредите допълнителен хладилен агент в зависимост от размерите на тръбите и дължините на тръбите на системата.
- Използвайте САМО инструменти, които са само за вида хладилен агент, използван в системата, за да гарантирате устойчивост на налягането и да попречите на навлизането на външни материали в системата.
- Заредете течния хладилен агент както следва:

Ако	Тогава
Има сифон  (т.e. цилиндърът е означен с "Прикачен сифон за допълване с течност")	Заредете, като цилиндърът трябва да е изправен.  
НЯМА сифон	Заредете, като цилиндърът трябва да е обърнат надолу.  

- Отваряйте бавно резервоарите с хладилен агент.
- Зареждайте хладилния агент в течна форма. Добавянето му в газообразно състояние е възможно да попречи на нормалната работа.

**ВНИМАНИЕ**

Когато процедурата за зареждане с хладилен агент приключи или при пауза, затворете незабавно вентила на съда с хладилен агент. Ако вентилът НЕ е затворен незабавно, останалото налягане може да доведе до допълнително зареждане на хладилен агент. **Възможно последствие:** Неправилно количество хладилен агент.

**2.1.4 Вода**

Ако е приложимо. За повече информация вижте ръководството за монтаж или справочното ръководство на монтажника на вашето приложение.

**БЕЛЕЖКА**

Уверете се, че качеството на водата отговаря на Директива 2020/2184/EC.

## 2.1.5 Електрически данни

**ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР**

- ИЗКЛЮЧЕТЕ напълно електрозахранването преди сваляне на капака на превключвателната кутия, свързване на електрическите проводници или докосване на електрическите части.
- Преди да пристъпите към сервизно обслужване, прекъснете захранването за повече от 10 минути и измерете напрежението на изводите на кондензаторите на главната верига или на електрическите компоненти. Напрежението ТРЯБВА да е по-малко от 50 V DC, преди да можете да докоснете електрическите компоненти. За местоположението на изводите вижте електромонтажната схема.
- НЕ докосвайте електрическите компоненти с мокри ръце.
- НЕ оставяйте модула без наблюдение, когато е свален сервисният капак.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако в поставените кабели НЯМА фабрично монтиран главен прекъсвач или друго средство за прекъсване на електрозахранването с разстояние между контактите на всички полюси, осигуряващо пълно прекъсване при условията на категория на пренапрежение III, ТРЯБВА да монтирате такъв прекъсвач или средство за прекъсване.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Използвайте САМО медни проводници.
- Уверете се, че местното окабеляване отговаря на изискванията на приложимото национално законодателство.
- Цялото окабеляване на място ТРЯБВА да се извърши съгласно доставената с продукта електромонтажна схема.
- НИКОГА не притискайте снопове от кабели и се уверете, че НЕ се допират до тръбопроводи и остри ръбове. Уверете се, че върху клемните съединения не се оказва външен натиск.
- Не забравяйте да монтирате заземяващо окабеляване. НЕ заземявайте модула към водопроводна или газопроводна тръба, преграден филтър за пренапрежения или заземяване на телефон. Неправилното заземяване може да причини токов удар.
- Уверете се, че използвате специално предназначена захранваща верига. НИКОГА не използвайте източник на захранване, който се използва съвместно с друг електрически уред.
- Уверете се, че сте монтирали необходимите предпазители или прекъсвачи.
- Уверете се, че сте инсталирали предпазител за утечки на земята. Неспазването на това изискване може да причини токов удар или пожар.
- При монтиране на прекъсвач, управляем от утечен ток, проверете дали е съвместим с инвертора (устойчив на високочестотен електрически шум), за да се избегне ненужното задействане на прекъсвача.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- След приключване на електротехническите работи потвърдете, че всеки електрически компонент и клема вътре в превключвателната кутия са съединени надеждно.
- Преди да пуснете модула се уверете, че всички капаци са затворени.




### ВНИМАНИЕ

- При свързване на захранването: първо свържете заземяващия кабел, преди да се извършат токопровеждащите съединения.
- При разединяване на захранването: първо разединете токопровеждащите съединения, преди да отделите заземяването.
- Дължината на проводниците между разтоварването на напрежението на захранващия кабел и самата клемна кутия ТРЯБВА да бъде такава, че токопровеждащите проводници да се обтегнат преди заземяващия проводник, в случай, че захранващият кабел се разхлаби от закрепването си.



### БЕЛЕЖКА

Препоръки при прекарване на захранващи кабели:



- НЕ съединявайте проводници с различни дебелини към клемния блок за захранването (хлабината на захранващите кабели може да доведе до прекомерно загряване).
- Когато свързвате проводници с една и съща дебелина, спазвайте показаното на илюстрацията по-горе.
- За окабеляване използвайте специално предназначените за целта захранващ кабел и свържете здраво проводниците, след което ги фиксирайте, за да елиминирате влиянието на външното налягане върху клемите.
- Използвайте подходяща отвертка за затягане на клемните винтове. Отвертката с малка глава ще повреди главата на винта и ще направи правилното затягане невъзможно.
- Прекомерното натягане на клемните винтове може да ги скъса.

Монтирайте захранващите кабели на разстояние най-малко 1 метър от телевизори или радиоприемници, за да не допуснете появата на смущения. В зависимост от радиовълните, разстоянието от 1 метър може да НЕ бъде достатъчно.



### БЕЛЕЖКА

Приложимо е САМО ако електрозахранването е трифазно и компресорът има метод на стартиране ВКЛ./ИЗКЛ.

Ако съществува вероятност за обърната фаза след моментно прекъсване на захранването, а след това захранването се ВКЛЮЧВА и ИЗКЛЮЧВА, докато продуктът работи, присъединете локална верига за защита срещу обърната фаза. При работа на продукта с обърната фаза може да се повреди компресора и други части.

## 3 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника

Винаги спазвайте следните инструкции и разпоредби за безопасност.

**Боравене с модула (вижте "4.1.2 За повдигане на външното тяло" [▶ 23])**



### ВНИМАНИЕ

За да избегнете нараняване, НЕ докосвайте отвора за приток на въздух или алюминиевите ребра на модула.

**Указанията за приложението (вижте "6 Указания за приложения" [▶ 35])**



### ВНИМАНИЕ

Ако има повече от една зона на изходящата вода, ВИНАГИ инсталирайте смесителна вентилна станция в основната зона, за да намалите (при отопление)/увеличите (при охлаждане) температурата на изходящата вода, когато допълнителната зона има нужда.



### ВНИМАНИЕ

Соларният панел ТРЯБВА да бъде монтиран по-високо от вътрешното тяло. ТРЯБВА да се осигури наклон надолу с минимален наклон на тръбопровода на соларния комплект. Това се прави с цел да се осигури цялостен дренаж на соларната система и по този начин да се избегнат повреди, причинени от замръзване.

**Място на монтаж (вижте "7.1 Подготовка на мястото за монтаж" [▶ 72])**



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да монтирате модула правилно, съблюдавайте размерите на сервизното пространство в това ръководство.

- Външно тяло: вижте "7.1.1 Изисквания към мястото на монтаж на външния модул" [▶ 72].
- Вътрешно тяло: вижте "7.1.3 Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло" [▶ 76] и "7.1.5 Схеми за монтаж" [▶ 79].



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ използвайте повторно тръби за хладилен агент, които са били използвани с друг хладилен агент. Сменете тръбите за хладилния агент или ги почистете изцяло.



### ВНИМАНИЕ

Монтирайте вътрешното тяло на минимално разстояние 1 m от други източници на топлина (>80°C) (например електрически нагревател, маслен нагревател, комин) и горими материали. В противен случай устройството може да се повреди или в екстремни случаи да се запали.

**Специални изисквания за R32 (вижте "7.1.1 Изисквания към мястото на монтаж на външния модул" [▶ 72])**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- НЕ пробивайте и не изгаряйте части от контура на хладилния агент.
- НЕ използвайте средства за ускоряване на процеса на размразяване или за почистване на оборудването, различни от препоръчаните от производителя.
- Имайте предвид, че хладилният агент R32 НЕ отделя миризма.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Уредът трябва да се съхранява така, че да се предотвратят механични повреди и в добре проветрена стая без постоянно работещи източници на запалване (например: отворени пламъци, работещ с газ уред или работещ електрически нагревател).



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Уверете се, че монтажът, сервизното обслужване, поддръжката и ремонтът отговарят на инструкциите от Daikin и на приложимото законодателство (например, националното газово законодателство), както и че се извършват САМО от оторизирани лица.

**Отваряне и затваряне на модулите (вижте "7.2 Отваряне и затваряне на модулите" [▶ 85])**



**ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР**

НЕ оставяйте модула без наблюдение, когато е свален сервисният капак.



**ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР**



**ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ**

**Монтиране на външното тяло (вижте "7.3 Инсталлиране на външния модул" [▶ 90])**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Методът на закрепване на външния модул ТРЯБВА да бъде в съответствие с инструкциите от това ръководство. Вижте "7.3 Инсталлиране на външния модул" [▶ 90].

**Монтиране на вътрешното тяло (вижте "7.4 Монтаж на вътрешното тяло" [▶ 97])**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Методът на закрепване на вътрешното тяло ТРЯБВА да бъде в съответствие с инструкциите в това ръководство. Вижте "7.4 Монтаж на вътрешното тяло" [▶ 97].

**Монтаж на тръбите (вижте "8 Монтаж на тръбопровод" [▶ 100])****ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР**

По време на процеса на пълнене от някоя точка на протичане може да изтече вода и да причини токов удар, ако влезе в контакт с части под напрежение.

- Преди процеса на пълнене изключете уреда от захранването.
- След първото напълване и преди да включите уреда с мрежовия превключвател, проверете дали всички електрически части и точки на свързване са сухи.

**ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Свързването на тръбите на място ТРЯБВА да бъде в съответствие с инструкциите в това ръководство. Вижте "8 Монтаж на тръбопровод" [▶ 100].

**БЕЛЕЖКА**

- НЕ използвайте минерално масло върху развалцована част.
- НЕ използвайте повторно тръби от предишни инсталации.
- НИКОГА не монтирайте изсушител към този модул с R32, за да се гарантира неговия срок на експлоатация. Изсушаващият материал може да се разтвори и да повреди системата.

**ВНИМАНИЕ**

- Непълното развалцоваване може да доведе до утечка на охладителен газ.
- НЕ използвайте повторно съединенията с конусовидни гайки. Използвайте нови съединения с конусовидни гайки, за да се избегне изтиchanе на газообразен хладилен агент.
- Използвайте конусовидните гайки, които са доставени с модула. Използването на други гайки с вътрешен конус може да причини изтиchanе на газообразен хладилен агент.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Осигурете подходящи мерки, за да не допуснете модулът да бъде използван за убежище на дребни животни. Дребните животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на електрооборудването.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Възможно е някои участъци на кръга на хладилния агент да са изолирани от други участъци, което е породено от компоненти със специални функции (напр. вентили). Затова кръгът на хладилния агент включва допълнителни сервизни портове за вакуумиране, изпускане на налягането или повишаване на налягането на кръга.

В случай че е необходимо извършване на **запояване** по модула, уверете се, че налягането от него е освободено. Вътрешните налягания трябва да се освободят с отваряне на ВСИЧКИ сервизни портове, посочени на долните фигури. Местоположенията се различават в зависимост от модела.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Използвайте само R32 като хладилен агент. Други вещества е възможно да причинят взривове и злополуки.
- R32 съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект. Стойността на неговия потенциал за глобално затопляне (GWP) е 675. НЕ изпускате тези газове в атмосферата.
- При зареждане с хладилен агент ВИНАГИ използвайте предпазни ръкавици и защитни очила.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Изпускателните тръби от предпазните вентили за солен разтвор ТРЯБВА да завършват на безопасно и видимо място, без да създава каквато и да е опасност за намиращите се в близост лица.

**Електрически монтаж (вижте "9 Електрическа инсталация" [▶ 126])****ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Електрическите кабели ТРЯБВА да бъдат в съответствие с инструкциите от:

- Това ръководство. Вижте "9 Електрическа инсталация" [▶ 126].
- Електромонтажната схема на външното тяло се доставя с външното тяло, като се намира от вътрешната страна на сервизния капак. Превода на легендата на същата можете да видите в "17.3 Електрическата схема: Външно тяло" [▶ 319].
- Електромонтажната схема на вътрешното тяло, която се доставя с уреда, е разположена от вътрешната страна на капака на превключвателната кутия на вътрешното тяло. Превода на легендата на същата можете да видите в "17.4 Електромонтажна схема: Вътрешно тяло" [▶ 321].

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за захранващите кабели.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Цялото окабеляване ТРЯБВА да се извърши от упълномощен електротехник и ТРЯБВА да отговаря на изискванията на националното законодателство.
- Извършвайте електрическите съединения към фиксираното окабеляване.
- Всички компоненти, закупени на местния пазар, както и цялото электрооборудване ТРЯБВА да отговарят на изискванията на приложимото законодателство.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Ако източникът на електрозахранване има липсваща или грешна неутрална фаза, оборудването може да се повреди.
- Извършете правилно заземяване. НЕ заземявайте модула към водопроводна или газопроводна тръба, преграден филтър за пренапрежения или заземяване на телефон. Неправилното заземяване може да причини токови удари.
- Монтирайте необходимите предпазители или прекъсвачи.
- Фиксирайте електрическите кабели с кабелни превръзки, така че кабелите да НЕ се допират до остри ръбове или тръби, особено от страната с високо налягане.
- НЕ използвайте обвити с лента проводници, удължителни шнурове или съединения от система тип "звезда". Те могат да причинят прегряване, токови удари или пожар.
- НЕ монтирайте компенсираща фазата кондензатор, тъй като този модул е оборудван с инвертор. Монтирането на компенсираща фазата кондензатор ще намали производителността и може да доведе до злополуки.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Резервният нагревател ТРЯБВА да има обособено електрозахранване и ТРЯБВА да бъде защитен чрез предвидените в законодателството предпазни устройства.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ натиквайте или не поставяйте излишна дължина на кабелите в модула.

**ВНИМАНИЕ**

За да се гарантира, че модулът е напълно заземен, ВИНАГИ свързвайте електрозахранването на резервния нагревател и заземяващия кабел.

**ИНФОРМАЦИЯ**

За подробни данни относно номиналните стойности на предпазителите, видовете предпазители и номиналните стойности на автоматичните прекъсвачи вижте "9 Електрическа инсталация" [▶ 126].

**Конфигурация (вижте "11 Конфигуриране" [▶ 169])****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Трябва да имате предвид, че температурата на битовата гореща вода на крана за гореща вода ще бъде равна на стойността, избрана в настройката на място [2-03] след операция на дезинфекция.

Когато високата температура на битова гореща вода може да представлява потенциален риск за нараняване на хора, към изходящата връзка за битова гореща вода на резервоара за съхранение се монтира смесителен вентил (доставка на място). Този смесителен вентил ще гарантира, че температурата на горещата вода на крана за гореща вода никога няма да се повишава над зададена стойност. Тази максимално допустима температура на горещата вода ще бъде избрана съгласно приложимото законодателство.

**ВНИМАНИЕ**

Настройките на функцията дезинфекция ТРЯБВА да се конфигурират от монтажника в съответствие с приложимото законодателство.

**ВНИМАНИЕ**

Уверете се, че функцията за дезинфекция с начален час [5.7.3] и определено времетраене [5.7.5] НЯМА да бъде прекъсвана от евентуална употреба на битова гореща вода.

**Пускане в експлоатация (вижте "12 Пускане в експлоатация" [▶ 275])**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Пускането в експлоатация ТРЯБВА да бъде в съответствие с инструкциите в това ръководство. Вижте "12 Пускане в експлоатация" [▶ 275].

**Техническо и сервизно обслужване (вижте "14 Поддръжка и сервизно обслужване" [▶ 291])**

**ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР****ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ****ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ**

Водата в резервоара за съхранение и във всички свързани тръбопроводи може да е много гореща.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако е повреден вътрешният кабел, трябва да бъде подменен от производителя, от неговия сервизен представител или от лица с подобна компетенция.

**Откриване и отстраняване на неизправности (вижте "15 Отстраняване на проблеми" [▶ 294])**

**ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР****ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Когато извършвате проверка на превключвателната кутия на модула, ВИНАГИ се уверявайте, че модулът е изключен от мрежата. Изключете съответния прекъсвач.

- Когато е било задействано предпазно устройство, спрете модула и установете каква е причината за задействанието, преди да го рестартирате. НИКОГА не шунтирайте предпазните устройства и не променяйте техните стойности на стойност, различна от фабричната настройка по подразбиране. Ако не успеете да откриете причината за проблема, се обадете на вашия дилър.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте да се създаде опасност поради случайно връщане в начално състояние на топлинния предпазител: този уред НЕ трябва да се захранва през външно превключващо устройство, като например таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва (ВКЛ.) и изключва (ИЗКЛ.) от обслужващата програма.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Обезвъздушаващи топлоизлъчватели или колектори.** Преди да извършите обезвъздушаване на топлоизлъчвателите или колекторите, проверете дали се показва или на началния еcran на потребителския интерфейс.

- В случай че не се извежда, можете веднага да обезвъздушите.
- Ако се показва, тогава се уверете, че стаята, в която искате да извършите обезвъздушаване, е достатъчно проветрена. **Причина:** в случай на повреда, във водния кръг може да изтече хладилен агент, а впоследствие в помещението, когато обезвъздушавате топлоизлъчвателите или колекторите.

## 4 За кутията

Имайте предвид следното:


- При доставката модулът ТРЯБВА да се провери за повреди и окомплектованост. За всяка повреда или липса ТРЯБВА незабавно да се докладва на агента по рекламираните на превозвача.
- Докарайте опакования модул, колкото е възможно по-близо до неговата крайна позиция на монтаж, за да предотвратите получаването на повреди по време на транспортирането.
- Подгответе предварително пътя, по който искате да приведете уреда до крайната му позиция за монтаж.

### В тази глава

4.1	Външно тяло .....	23
4.1.1	За разопаковане на външното тяло.....	23
4.1.2	За повдигане на външното тяло .....	23
4.1.3	За демонтиране на аксесоарите от външния модул .....	24
4.2	Вътрешно тяло.....	25
4.2.1	За разопаковане на вътрешното тяло .....	25
4.2.2	За изваждане на аксесоарите от вътрешното тяло .....	26
4.2.3	За повдигане на вътрешното тяло .....	27

#### 4.1 Външно тяло

##### 4.1.1 За разопаковане на външното тяло

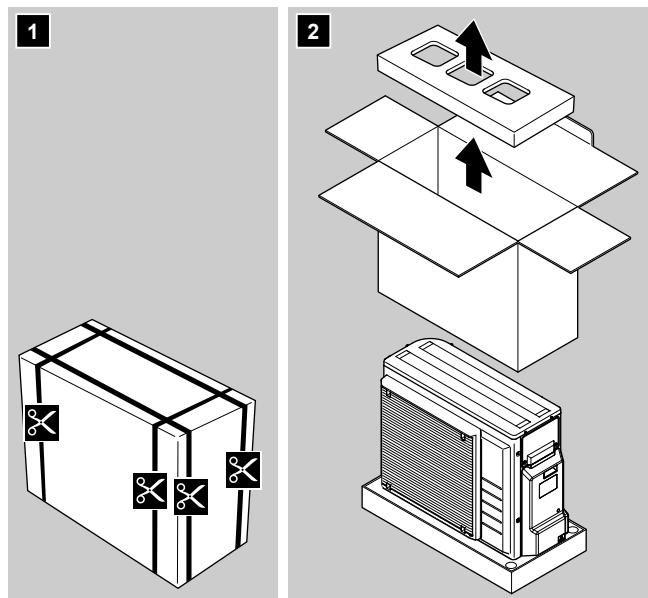


##### 4.1.2 За повдигане на външното тяло



#### ВНИМАНИЕ

За да избегнете нараняване, НЕ докосвайте отвора за приток на въздух или алуминиевите ребра на модула.

- 1 Вдигнете модула с помощта на ремъка отляво и дръжката от дясната страна. Вдигнете нагоре и двете страни на ремъка едновременно, за да предотвратите разкачане на ремъка от модула.

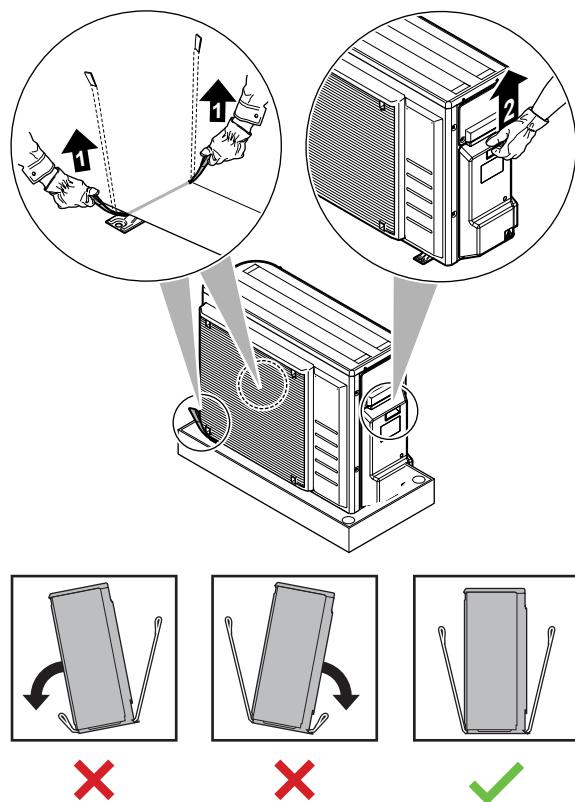

**2** Докато придържате модула:


- Поддържайте и двете страни на ремъка изравнени.
- Дръжте гърба си изправен.



**3** След монтиране на модула отстранете ремъка от модула, като издърпате 1-та страна на ремъка.

#### 4.1.3 За демонтиране на аксесоарите от външния модул

- 1 Повдигнете външното тяло. Вижте "4.1.2 За повдигане на външното тяло" [▶ 23].
- 2 Извадете аксесоарите от долната част на опаковката.

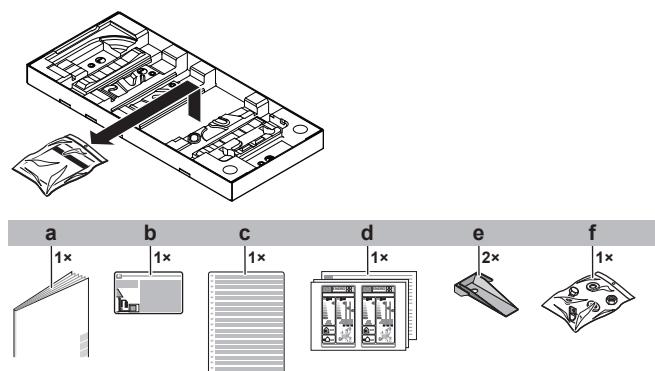

- a** Ръководство за монтаж на външното тяло
- b** Етикет за флуоририани парникови газове
- c** Многоезичен етикет за флуоририани парникови газове
- d** Стикер за енергийна ефективност

- e** Монтажна планка за модула  
**f** Болтове, гайки, шайби, пружинни шайби и кабелна скоба


## 4.2 Вътрешно тяло





### ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешното тяло се доставя със затворени блокиращи части. Отворете блокиращите части, преди да започнете с монтажа на вътрешното тяло. Задните блокиращи части може вече да не са достъпни, когато вътрешното тяло е в крайното си местоположение на монтаж. (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]).

### 4.2.1 За разопаковане на вътрешното тяло

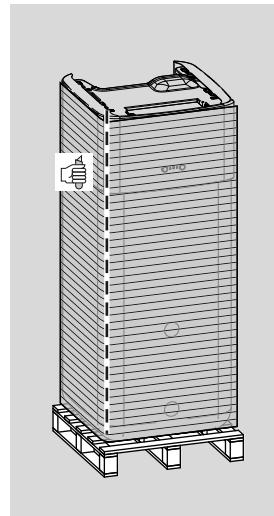

## 4.2.2 За изваждане на аксесоарите от вътрешното тяло

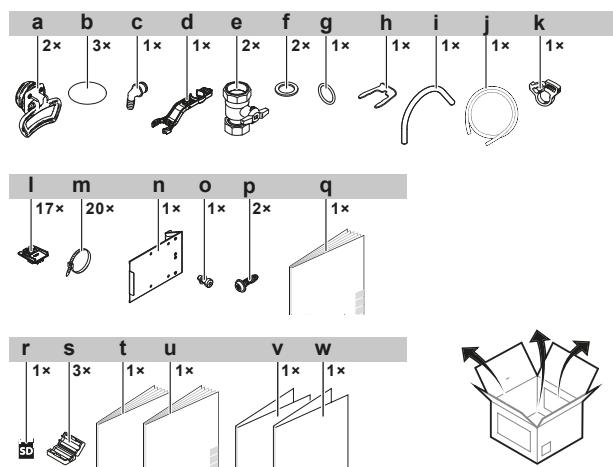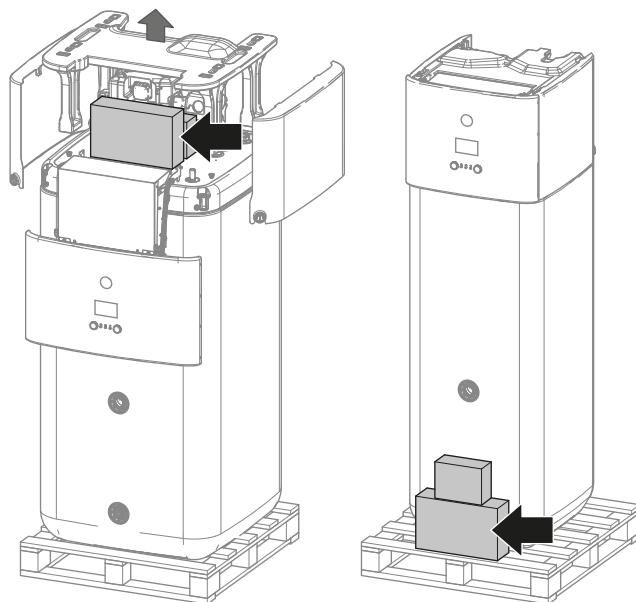

- a** Дръжки (необходими само за транспорт)
- b** Резбови капак
- c** Конектор за преливане
- d** Ключ за сглобяване
- e** Спирателен вентил
- f** Плоско уплътнение
- g** О-пръстен
- h** Закрепваща щипка
- i** Обезвъздушителен маркуч
- j** Маркуч за дренажна тава
- k** Скоба за маркуча за дренажната тава
- l** Фиксатор за кабел за облекчаване на опъна
- m** Кабелна връзка
- n** Метална вложка за превключвателна кутия
- o** Винт за металната вложка на превключвателната кутия
- p** Винтове на горния капак
- q** Общи мерки за безопасност
- r** Карта за WLAN
- s** Феритни сърцевини
- t** Ръководство за монтаж на вътрешното тяло
- u** Ръководство за експлоатация
- v** Допълнителен регистър на промени в софтуера
- w** Допълнителна търговска гаранция

#### 4.2.3 За повдигане на вътрешното тяло


Използвайте дръжките на задната и предната страна, за да преместите модула.



#### БЕЛЕЖКА

Вътрешното тяло е тежко в горната си част, когато резервоарът за съхранение е празен. Осигурете уреда по подходящ начин и транспортирайте само с помощта на дръжките.

Ако е монтиран допълнителен резервен нагревател (EKECBU\*), вижте ръководството за монтаж на резервния нагревател.

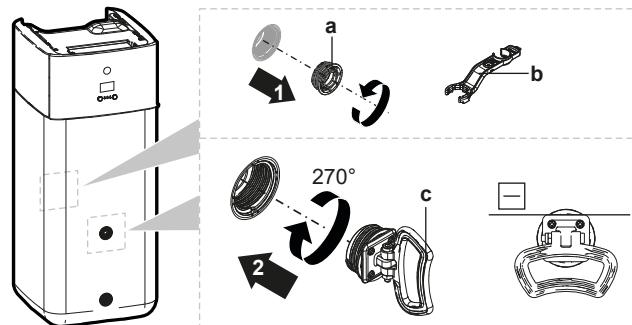

**a** Резбова пробка  
**b** Ключ за сглобяване  
**c** Ръчка

- 1** Отворете резбовите пробки отпред и отзад на резервоара.
- 2** Прикрепете дръжките хоризонтално и завъртете на  $270^\circ$ .
- 3** Използвайте дръжките за пренасяне на модула.
- 4** След пренасяне на уреда свалете дръжките, добавете отново резбовите пробки и поставете резбовите капаци на пробките.

# 5 За модулите и опциите

## В тази глава

5.1	Общ преглед: За модулите и опциите .....	28
5.2	Идентификация .....	28
5.2.1	Идентификационен етикет: Външно тяло.....	28
5.2.2	Идентификационен етикет: Вътрешно тяло .....	29
5.3	Комбиниране на модули и опции.....	29
5.3.1	Възможни комбинации на вътрешно тяло и външно тяло .....	30
5.3.2	Възможни опции за външното тяло .....	30
5.3.3	Възможни опции за вътрешното тяло.....	30

### 5.1 Общ преглед: За модулите и опциите


Тази глава съдържа информация за:

- Идентифицирането на външното тяло
- Идентифицирането на вътрешното тяло
- Комбинирането на външното тяло с опции
- Комбинирането на вътрешното тяло с опции

### 5.2 Идентификация

#### 5.2.1 Идентификационен етикет: Външно тяло

##### Място

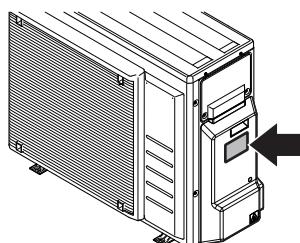

##### Идентификация на модела


**Пример:** ER G A 08 EA V3 H 7

Код	Обяснение
ER	Европейска сплит външна двойка термопомпа
G	Средна температура на водата – окръжаваща зона (вижте работния диапазон)
A	Хладилен агент R32
08	Клас на мощност
EA	Серия на модела
V3	Захранване

Код	Обяснение
H	[—]=Модел, който не е за Австрия H=Модел, който не е за Австрия (допуска се разлика във височината 30 m, ако външното тяло е на максимална височина) A=Модел за Австрия
7	Серия на модела

### 5.2.2 Идентификационен етикет: Вътрешно тяло

#### Място

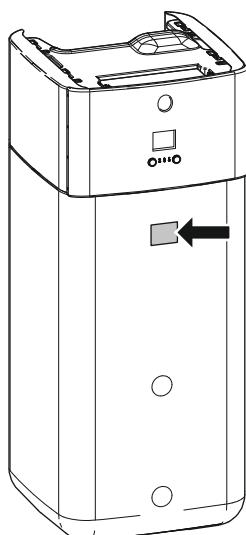

#### Идентификация на модела

**Пример:** E HS H B 04 P 30 EF

Код	Описание
E	Европейски модел
HS	Модул за подов монтаж с хладилен агент с вграден безнапорен резервоар за съхранение
H	H=Само отопление X=Отопление/охлажддане
B	Вграден топлообменник за бивалентен топлинен генератор
04	Клас на мощност
P	Материал на вградения резервоар: пластмаса
30	Вместимост на интегрирания бойлер
EF	Серия на модела

### 5.3 Комбиниране на модули и опции



#### ИНФОРМАЦИЯ

Някои опции може да не се предлага във вашата страна.

### 5.3.1 Възможни комбинации на вътрешно тяло и външно тяло

Вътрешно тяло	Външно тяло		
	ERGA04	ERGA06	ERGA08
EHSH/X04	O	-	-
EHSH/X08	-	O	O

### 5.3.2 Възможни опции за външното тяло

#### Комплект дренажна тава (EKDP008D)

Комплектът на дренажната тава е необходим за събиране на дренажната вода от външното тяло. Комплектът дренажна тава включва:

- Дренажен съд
- Монтажни конзоли

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на дренажната тава.

#### Нагревател на дренажната тава (EKDPH008CA)

Нагревателят на дренажната тава е необходим, за да се избегне замръзването на водата в дренажната тава.

Тази опция е препоръчително да се монтира в по-студени райони с възможни ниски окръжаващи температури или обилен снеговалеж.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на нагревателя на дренажната тава.

#### П-образни носещи профили (EKFT008D)

П-образните носещи профили са монтажни конзоли, върху които може да се монтира външното тяло.

Тази опция е препоръчително да се монтира в по-студени райони с възможни ниски окръжаващи температури или обилен снеговалеж.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на външното тяло.

#### Обезшумяващ капак (EKLN08A1)

В чувствителни към шума зони (напр. близо до спалнята) вие можете да поставите обезшумяващ капак, за да намалите шума при работа на външното тяло.

Можете да монтирате обезшумяващ капак:

- Върху монтажни крака на земята. Те трябва да издържат 200 kg.
- Върху скоби към стената. Те трябва да издържат 200 kg.

Ако монтирате обезшумяващ капак, вие също трябва да монтирате една от следните опции:

- Препоръчвани: комплект дренажна тава (с или без нагревател на дренажната тава)
- П-образни носещи профили

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на обезшумяващия капак.

### 5.3.3 Възможни опции за вътрешното тяло

#### Многозонови кабелни контролери

Можете да свържете следните многозонови кабелни контролери:

- Многозонов базов модул 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Цифров термостат 230 V (EKWCTRDI1V3)
- Аналогов термостат 230 V (EKWCTRA1V3)
- Задвижващ механизъм 230 V (EKWCVATR1V3)

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на контролера и справочника за допълнително оборудване.

#### **Стаен термостат (EKRTWA, EKRTR1, EKRTRB)**

Можете да свържете допълнителен стаен термостат към вътрешното тяло. Този термостат може да е жичен (EKRTWA) или безжичен (EKRTR1, EKRTRB).

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на стайнния термостат и справочника за допълнително оборудване.

#### **Дистанционен датчик за безжичен термостат (EKRTETS)**

Можете да използвате датчик за вътрешната температура (EKRTETS) само в комбинация с безжичен термостат (EKRTR1 или EKRTRB).

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на стайнния термостат и справочника за допълнително оборудване.

#### **Печатна платка за ограничение на консумираната мощност (EKRP1АНТА)**

За да активирате управлението на енергоспестяващата функция чрез цифрови входове, ТРЯБВА да монтирате печатната платка за ограничение на консумираната мощност.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на печатната платка за ограничение на консумираната мощност и справочника за допълнително оборудване.

#### **Дистанционен вътрешен датчик (KRC501-1)**

По подразбиране вътрешният датчик на специалния потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат) ще се използва като датчик за стайната температура.

Като опция дистанционният вътрешен датчик може да се монтира за измерване на стайната температура на друго място.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на дистанционния вътрешен датчик и справочника за допълнително оборудване.



#### **ИНФОРМАЦИЯ**

- Дистанционният вътрешен датчик може да се използва само в случай, че потребителският интерфейс е конфигуриран с функционалност на стаен термостат.
- Можете да свържете или само дистанционния вътрешен датчик, или само дистанционния външен датчик.

#### **Дистанционен външен датчик (EKRSCA1)**

По подразбиране датчикът вътре във външното тяло ще се използва за измерване на външната температура.

Като опция дистанционният външен датчик може да се монтира за измерване на външната температура на друго място (напр. с цел да се избегне проката слънчева светлина), за да се подобри поведението на системата.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на дистанционния външен датчик и справочника за допълнително оборудване.



## ИНФОРМАЦИЯ

Можете да свържете или само дистанционния вътрешен датчик, или само дистанционния външен датчик.

### Компютърен кабел (ЕКРССАВ4)

Компютърният кабел осъществява връзка между печатната платка на хидробокса (A1P) на вътрешното тяло и компютър. Това дава възможност за актуализация на софтуера на хидробокса и EEPROM.

За инструкции за монтаж вижте:

- Ръководство за монтаж на компютърен кабел
- "11.1.2 За свързване на компютърния кабел с превключвателната кутия" [▶ 172]

### Термопомпен конвектор (FWX\*)

За осигуряване на отопление/охлаждане на помещенията е възможно да се използват следните термопомпени конвектори:

- FWXV: модел за подов монтаж
- FWXT: модел за стенен монтаж
- FWXM: модел за скрит монтаж

За инструкции за монтаж вижте:

- Ръководството за монтаж на термопомпените конвектори
- Ръководството за монтаж на опциите за термопомпените конвектори
- Справочникът за допълнително оборудване

### LAN адаптер за управление чрез смартфон (BRP069A62)

Можете да монтирате LAN адаптер за управление на системата чрез приложение за смартфон.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на LAN адаптера и справочника за допълнително оборудване.

### Карта за WLAN (BRP069A78)

Можете да монтирате картата за безжична LAN за управление на системата чрез приложение за смартфон.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за поставяне на картата за WLAN.

### Модул на WLAN (BRP069A71)

Карта за WLAN (вкарва се в MMI) и се доставя като принадлежност към вътрешното тяло. Алтернативно (напр. при слаб сигнал) можете да монтирате опционалния модул на безжичния LAN адаптер BRP069A71.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на модула на WLAN и справочника за допълнително оборудване.

### Универсален централизиран контролер (ЕКСС8-W)

Контролер за каскадно управление.

### Двузонов комплект (ЕКМІКРОА или ЕКМІКРНА)

Можете да монтирате допълнителен двузонов комплект.

За инструкции за монтажа вижте ръководството за монтаж на двузоновия комплект.

Вижте също и:

- "6.2.3 Няколко помещения – Две зони на ТИВ" [▶ 47]
- "Двузонов комплект" [▶ 265]

### **Потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA), използван като стаен термостат**

- Потребителският интерфейс за комфорт (HCl), използван като стаен термостат, може да се използва само в комбинация с потребителски интерфейс, свързан към вътрешното тяло.
- Потребителският интерфейс за комфорт (HCl), използван като стаен термостат, трябва да се монтира в помещението, което желаете да контролирате.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж и експлоатация на потребителския интерфейс за комфорт (HCl), използван като стаен термостат, и справочника за допълнително оборудване.

### **Комплект релета на Smart Grid (EKRELSG)**

Монтажът на опционалния комплект релета на Smart Grid е необходим при високоволтови контакти на Smart Grid (EKRELSG).

За инструкции за монтаж вижте "[9.3.13 Smart Grid](#)" [▶ 157].

### **Резервен нагревател (EKECSBU\*)**

- При инсталации без бивалентен топлинен източник (масло или газ) монтирането на резервен нагревател е задължително.
- Към вътрешното тяло може да бъде свързан само един резервен нагревател (3 kW, 6 kW или 9 kW).
- Резервният нагревател може да бъде свързан към главния модул само с правилния комплект за линейна BUH връзка EKECSBUCO\*.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на резервния нагревател и също така вижте "[9.3.3 За свързване на захранването на резервния нагревател](#)" [▶ 142] и "[9.3.4 Свързване на резервния нагревател с основния модул](#)" [▶ 145].

### **Комплект на конектор за DB (EKECDBCO\*)**

За да улесните свързването на соларна система с обратно изтичане, можете да монтирате комплект на конектор за обратно изтичане.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на комплекта на конектор за DB.

### **Комплект на конектор за BIV (EKECBIVCO\*)**

За да улесните свързването на бивалентен топлинен източник към бивалентен топлообменник, можете да монтирате комплект на бивалентен конектор.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на комплекта на конектор за BIV.

### **Комплект за пълнене и източване (165215)**

Можете да монтирате комплекта за пълнене и източване, за да улесните процедурата по пълнене и източване на резервоара за съхранение.

За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на комплекта за пълнене и източване.

#### **Комплект за рециркулация (141554)**

При свързване на помпа за БГВ е възможно на крана да има веднага гореща вода. За да намалите топлинните загуби, докато работи помпата за БГВ, можете да монтирате комплект за рециркулация.

За инструкции за монтажа вижте ръководството за монтаж на комплекта за рециркулация.

#### **Сепаратор за замърсявания (156021 или 156023)**

Препоръчително е в системата да бъде монтиран сепаратор за замърсявания.

#### **Комплект за обратно изтиchanе от соларната система (EKS RPS4)**

Комплект за обратно изтиchanе от соларната система, включващ соларна помпа и соларен контролер, може да бъде директно свързан към безнапорния резервоар за съхранение на вътрешното тяло. За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на комплекта за обратно изтиchanе от соларната система.

# 6 Указания за приложения



## ИНФОРМАЦИЯ

Охлаждането е приложимо само при реверсивни модели.

### В тази глава

6.1	Общ преглед: Указания за приложения .....	35
6.2	Настройване на системата за отопление/охлаждане на помещениета .....	36
6.2.1	Единична стая .....	37
6.2.2	Няколко стаи – Една зона на ТИВ .....	42
6.2.3	Няколко помещения – Две зони на ТИВ .....	47
6.3	Настройка на бивалентни източници на топлина .....	52
6.3.1	Настройване на директен спомагателен топлинен източник за отопление на помещенията .....	52
6.3.2	Настройване на индиректен спомагателен топлинен източник за битова гореща вода и отопление на помещенията .....	55
6.3.3	Настройване на соларна система чрез връзка за обратно изтичане .....	57
6.3.4	Настройване на соларна система чрез бивалентен топлообменник .....	58
6.3.5	Настройване на електрически резервен нагревател .....	58
6.4	Настройване на резервоара за съхранение .....	59
6.4.1	Конфигурация на системата – Интегриран резервоар за съхранение .....	59
6.4.2	Избор на обема и желаната температура за резервоара за съхранение .....	59
6.4.3	Схема и конфигурация – резервоар за съхранение .....	60
6.4.4	Помпа за БГВ за независимо подаване на гореща вода .....	61
6.4.5	Помпа за БГВ за дезинфекция .....	62
6.5	Настройване на измерването на енергията .....	62
6.5.1	Произведена топлина .....	63
6.5.2	Консумирана енергия .....	63
6.5.3	Захранване по нормална тарифа за kWh .....	64
6.5.4	Контакт на захранването за преференциална тарифа за kWh .....	65
6.6	Настройване на управлението на консумираната мощност .....	66
6.6.1	Постоянно ограничение на мощността .....	67
6.6.2	Ограничение на мощността, активирано чрез цифрови входове .....	67
6.6.3	Процес на ограничение на мощността .....	68
6.6.4	BBR16 ограничаване на електроенергията .....	69
6.7	Настройване на външен температурен датчик .....	70

### 6.1 Общ преглед: Указания за приложения

Целта на указанията за приложения е да се даде представа за възможностите на термопомпената система.



#### БЕЛЕЖКА

- Илюстрациите в указанията за приложения са предназначени само за справка, а НЕ да се използват като подробни хидравлични схеми. Подробното хидравлично оразмеряване и балансиране НЕ са показани и са задължение на монтажника.
- За повече информация относно настройките за конфигурация за оптимизиране на работата на термопомпата вижте "11 Конфигуриране" [▶ 169].

Настоящата глава съдържа указания за приложения за:

- Настройване на системата за отопление/охлаждане на помещенията
- Настройване на спомагателен топлинен източник за отопление на помещенията
- Настройване на резервоара за съхранение
- Настройване на измерването на енергията
- Настройване на управлението на консумираната мощност

- Настройване на външен температурен датчик
- Настройване на бивалентен топлинен източник за битова гореща вода и отопление на помещението



#### **БЕЛЕЖКА**

Определени типове вентилаторни топлообменници – в този документ са наречени "термопомпени конвектори" – са с възможност за получаване на входни сигнали от режима на работа на вътрешното тяло (охлаждане или отопление X12M/9 и X12M/10) и/или изпращане на изходни сигнали от терmostатичното положение на термопомпения конвектор (основна зона: X12M/22 и X12M/15; допълнителна зона: X12M/22 и X12M/19).

Указанията за приложения илюстрират възможността за получаване или изпращане на цифрови входове/изходи. Тази функционалност може само да се използва, в случай че термопомпеният конвектор има такива функции и сигналите отговарят на следните изисквания:

- Изходът от вътрешното тяло (изходът към термопомпения конвектор): сигнал за охлаждане/отопление=230 V (охлаждане=230 V, отопление=0 V).
- Входът към вътрешното тяло (изходът от термопомпения конвектор): сигнал за ВКЛ./ИЗКЛ. на терmostата=безпотенциален контакт (затворен контакт=термо ВКЛ., отворен контакт=термо ИЗКЛ.).

## 6.2 Настройване на системата за отопление/охлажддане на помещението

Термопомпената система доставя изходяща вода на топлоиззъръватели в една или повече стаи.

Тъй като системата предлага голяма гъвкавост за управление на температурата във всяка стая, трябва първо да отговорите на следните въпроси:

- Колко стаи се отопляват или охлаждат чрез термопомпена система?
- Какви типове топлоиззъръватели се използват във всяка стая и каква е тяхната проектна температура на изходящата вода?

След като станат ясни изискванията за отопление/охлажддане на помещението, ние препоръчваме да се следват дадените по-долу указания за настройка.



#### **БЕЛЕЖКА**

Ако се използва външен стаен термостат, той ще управлява защитата на помещението от замръзване. Защитата на помещението от замръзване обаче е възможна само ако [C.2] Отопление/охлажддане на помещението=Вкл..



#### **ИНФОРМАЦИЯ**

В случай че се използва външен стаен термостат и трябва да се гарантира защитата на помещението от замръзване при всякакви условия, трябва да зададете Авария [9.5.1] на Автоматично.




#### **БЕЛЕЖКА**

В системата може да се включи байпасен вентил за диференциално налягане. Имайте предвид, че този вентил може да не е показан на илюстрациите.

### 6.2.1 Единична стая

#### Подово отопление или радиатори – Кабелен стаен термостат

**Схема**

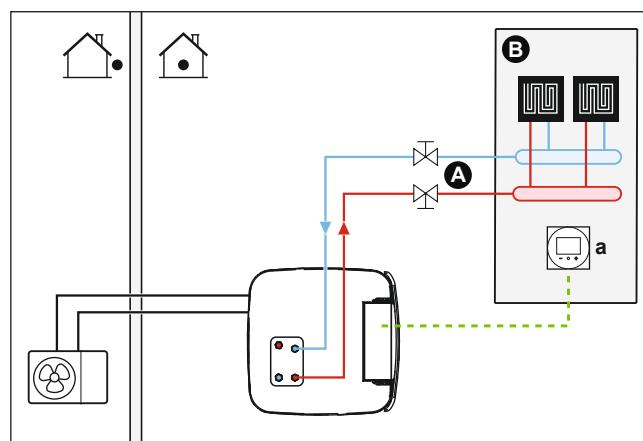

- A** Основна зона на температурата на изходящата вода
- B** Една единична стая
- a** Специален потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат)

- За повече информация относно свързването на електрическите кабели към модула вижте:
  - "9.2 Съединения към външното тяло" [▶ 130]
  - "9.3 Съединения към вътрешното тяло" [▶ 133]
- Подовото отопление или радиаторите са свързани директно към вътрешното тяло.
- Стайната температура се управлява чрез специалния потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат).

#### Конфигуриране


Настройка	Стойност
Управление на температурата на модула: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Код: [C-07]</li> </ul>	2 (Стаен термостат): работата на модула се определя на базата на околната температура на специалния потребителски интерфейс за комфорт.
Брой зони на температурата на водата: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Код: [7-02]</li> </ul>	0 (Единична зона): Основна

### Ползи

- **Най-голям комфорт и ефективност.** Интелигентната функционалност на стайнния термостат може да намали или увеличи желаната температура на изходящата вода на базата на действителната стайна температура (модулация). Това води до:
  - Стабилна стайна температура, съответстваща на желаната температура (по-голям комфорт)
  - По-малко цикли ВКЛ./ИЗКЛ. (по-малко шум, по-голям комфорт и по-висока ефективност)
  - Най-ниската възможна температура на изходящата вода (по-висока ефективност)
- **Лесна за управление.** Можете лесно да зададете желаната стайна температура чрез потребителския интерфейс:
  - За вашите ежедневни нужди можете да използвате предварително зададени стойности и програми.
  - За отклонение от вашите ежедневни нужди можете да отмените временно приоритета на предварително зададените стойности и програми или да използвате режима за празници.

### Подово отопление или радиатори – Безжичен стаен термостат

#### Схема

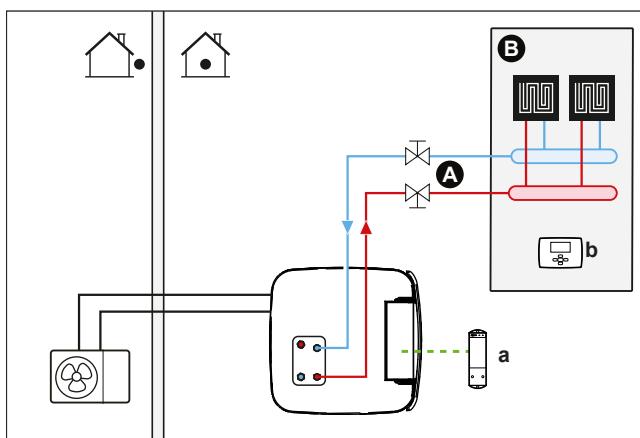

- A** Основна зона на температурата на изходящата вода  
**B** Една единична стая  
**a** Приемник за безжичния външен стаен термостат  
**b** Безжичен външен стаен термостат

- За повече информация относно свързването на електрическите кабели към модула вижте:
  - "9.2 Съединения към външното тяло" [▶ 130]
  - "9.3 Съединения към вътрешното тяло" [▶ 133]
- Подовото отопление или радиаторите са свързани директно към вътрешното тяло.
- Стайната температура се управлява чрез безжичен външен стаен термостат (допълнително оборудване EKRTR1 или EKRTRB).

## Конфигуриране


Настройка	Стойност
Управление на температурата на модула: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Код: [C-07]</li> </ul>	1 (Външен стаен термостат): Работата на модула се определя от външния термостат.
Брой зони на температурата на водата: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Код: [7-02]</li> </ul>	0 (Единична зона): Основна
Външен стаен термостат за <b>основната</b> зона: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.A]</li> <li>▪ Код: [C-05]</li> </ul>	1 (1 контакт): Когато използваният външен стаен термостат или термопомпен конвектор може да изпраща само термо състояние ВКЛ./ИЗКЛ. Няма разделяне между нуждата от отопление или охлажддане.

## Ползи

- **Безжична връзка.** Външният стаен термостат на Daikin е наличен в безжичен вариант.
- **Ефективност.** Макар че външният стаен термостат изпраща само сигнали ВКЛ./ИЗКЛ., той е предназначен специално за термопомпена система.
- **Комфорт.** В случай на подово отопление безжичният външен стаен термостат предотвратява образуването на конденз на пода по време на работен режим на охлажддане, като измерва влажността в стаята.

## Термопомпени конвектори

### Схема

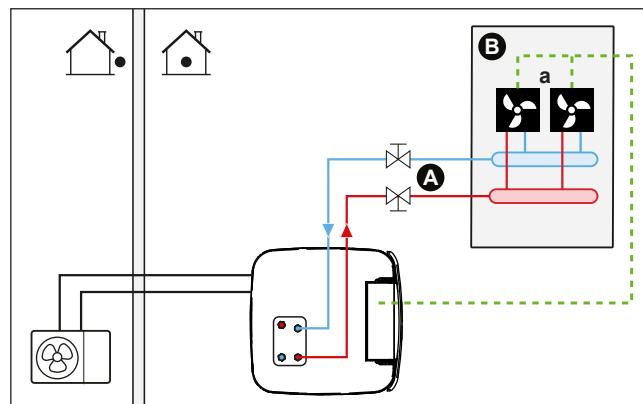

- A** Основна зона на температурата на изходящата вода  
**B** Една единична стая  
**a** Термопомпени конвектори (+ контролери)

- За повече информация относно свързването на електрическите кабели към модула вижте:
  - "9.2 Съединения към външното тяло" [▶ 130]
  - "9.3 Съединения към вътрешното тяло" [▶ 133]
- Термопомпените конвектори са свързани директно към вътрешното тяло.

- Желаната стайна температура се задава чрез контролера на термопомпените конвектори. За термопомпените конвектори са възможни различни контролери и конфигурации. За повече информация вижте:
  - Ръководството за монтаж на термопомпените конвектори
  - Ръководството за монтаж на опциите за термопомпените конвектори
  - Справочникът за допълнително оборудване
- Сигналът за необходимост от отопление/охлажддане на помещението се изпраща на един цифров вход на вътрешното тяло (X12M/15 и X12M/22).
- Режимът на работа в помещението се изпраща на термопомпените конвектори чрез един цифров изход на вътрешното тяло (X12M/ 9 и X12M/10).

### Конфигуриране

Настройка	Стойност
Управление на температурата на модула: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Код: [C-07]</li> </ul>	1 (Външен стаен термостат): Работата на модула се определя от външния термостат.
Брой зони на температурата на водата: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Код: [7-02]</li> </ul>	0 (Единична зона): Основна
Външен стаен термостат за <b>основната</b> зона: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.A]</li> <li>▪ Код: [C-05]</li> </ul>	1 (1 контакт): Когато използваният външен стаен термостат или термопомпен конвектор може да изпраща само термо състояние ВКЛ./ИЗКЛ. Няма разделяне между нуждата от отопление или охлажддане.


### Ползи

- **Охлажддане.** Термопомпеният конвектор предлага освен отопителна мощност също и отлична охладителна мощност.
- **Ефективност.** Оптимална енергийна ефективност поради функцията вътрешна връзка.
- **Стилно изпълнение.**

### Комбинация: подово отопление + термопомпени конвектори

- Отоплението на помещението се осигурява от:
  - Подово отопление
  - Термопомпените конвектори
- Охлажддането на помещението се осигурява само от термопомпените конвектори. Подовото отопление се спира чрез спирателния вентил.

### Схема

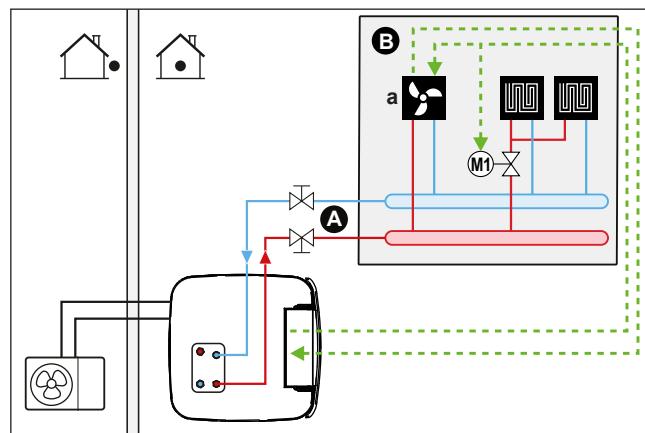

- A** Основна зона на температурата на изходящата вода
- B** Една единична стая
- a** Термопомпени конвектори (+ контролери)

- За повече информация относно свързването на електрическите кабели към модула вижте:
  - "9.2 Съединения към външното тяло" [▶ 130]
  - "9.3 Съединения към вътрешното тяло" [▶ 133]
- Термопомпените конвектори са свързани директно към вътрешното тяло.
- Спирателният вентил (доставка на място) се монтира преди подовото отопление, за да се предотврати образуването на конденз на пода по време на работен режим за охлажддане.
- Желаната стайна температура се задава чрез контролера на термопомпените конвектори. За термопомпените конвектори са възможни различни контролери и конфигурации. За повече информация вижте:
  - Ръководството за монтаж на термопомпените конвектори
  - Ръководството за монтаж на опциите за термопомпените конвектори
  - Справочникът за допълнително оборудване
- Сигналът за необходимост от отопление/охлажддане на помещението се изпраща на един цифров вход на вътрешното тяло (X12M/15 и X12M/22).
- Режимът на работа в помещението се изпраща чрез един цифров изход (X12M/9 и X12M/10) на вътрешното тяло към:
  - Термопомпените конвектори
  - Спирателният вентил

### Конфигуриране

Настройка	Стойност
Управление на температурата на модула: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Код: [C-07]</li> </ul>	1 (Външен стаен термостат): Работата на модула се определя от външния термостат.
Брой зони на температурата на водата: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Код: [7-02]</li> </ul>	0 (Единична зона): Основна

Настройка	Стойност
Външен стаен термостат за <b>основната</b> зона: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.A]</li> <li>▪ Код: [C-05]</li> </ul>	1 (1 контакт): Когато използваният външен стаен термостат или термопомпен конвектор може да изпраща само термо състояние ВКЛ./ИЗКЛ. Няма разделяне между нуждата от отопление или охлаждане.

**Ползи**

- **Охлажддане.** Освен че осигуряват отоплителна мощност, термопомпените конвектори предлагат и отлична охладителна мощност.
- **Ефективност.** Подовото отопление има най-добра производителност с термопомпената система.
- **Комфорт.** Комбинацията на двета типа топлоиззълчватели осигурява:
  - Отличен комфорт на отопление на подовото отопление
  - Отличен комфорт на охлажддане на термопомпените конвектори


**6.2.2 Няколко стаи – Една зона на ТИВ**

Ако е необходима само една зона на температурата на изходящата вода, тъй като проектната температура на изходящата вода на всички топлоиззълчватели е една и съща, вие НЕ се нуждаете смесителна вентилна станция (икономически ефективно).

**Пример:** Ако термопомпената система се използва за затопляне на един под, където всички стаи имат едни и същи топлоиззълчватели.

**Подово отопление или радиатори – Терmostатични вентили**

Ако затопляте стаите с подово отопление или радиатори, един много широко използван начин е да се управлява температурата на основната стая с помощта на термостат (това може да е или специалният потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA), или външен стаен термостат), докато останалите стаи се управляват чрез така наречените терmostатични вентили, които се отварят или затварят в зависимост от стайната температура.

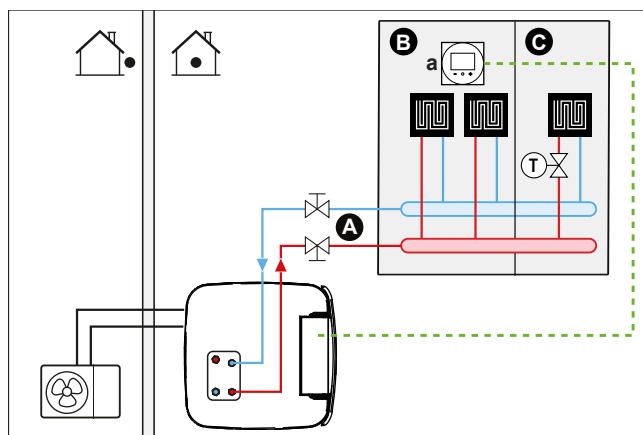**Схема**

- A** Основна зона на температурата на изходящата вода
- B** Стая 1
- C** Стая 2
- a** Специален потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат)

- За повече информация относно свързването на електрическите кабели към модула вижте:
  - "9.2 Съединения към външното тяло" [▶ 130]
  - "9.3 Съединения към вътрешното тяло" [▶ 133]
- Подовото отопление на основната стая е директно свързано към вътрешното тяло.
- Стайната температура на основната стая се управлява чрез специалния потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат).
- Във всяко от другите помещения преди подовото отопление се монтира терmostатичен вентил.



### ИНФОРМАЦИЯ

Не забравяйте за ситуации, където основната стая може да се отоплява от друг топлинен източник. Пример: Камини.

### Конфигуриране


Настройка	Стойност
Управление на температурата на модула: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Код: [C-07]</li> </ul>	2 (Стаен термостат): работата на модула се определя на базата на околната температура на специалния потребителски интерфейс за комфорт.
Брой зони на температурата на водата: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Код: [7-02]</li> </ul>	0 (Единична зона): Основна

### Ползи

- **Лесна за управление.** Същата инсталация като за една стая, но с терmostатични вентили.

### Подово отопление или радиатори – Няколко външни стайни термостата

#### Схема

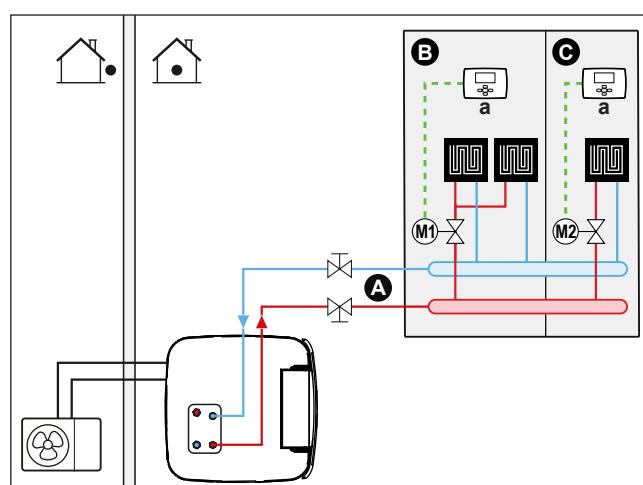

A Основна зона на температурата на изходящата вода  
 B Стая 1  
 C Стая 2

**a Външен стаен термостат**

- За повече информация относно свързването на електрическите кабели към модула вижте:
  - "9.2 Съединения към външното тяло" [▶ 130]
  - "9.3 Съединения към вътрешното тяло" [▶ 133]
- За всяка стая се инсталира спирателен вентил (доставка на място), за да се избегне подаването на изходяща вода, когато няма нужда от отопление или охлажддане.
- Трябва да се инсталира спирателен вентил, за да стане възможна рециркуляцията на водата, когато всички спирателни вентили са затворени. За да се гарантира надеждна работа, осигурете минимална циркулация на водата, както е описано в таблицата "За проверка на обема на водата и дебита" в "8.5 Подготовката на тръбопровода за водата" [▶ 113].
- Потребителският интерфейс, вграден във вътрешното тяло, определя режима на работа в помещението. Не забравяйте, че режимът на работа на всеки стаен термостат трябва бъде зададен, за да има съответствие с вътрешното тяло.
- Стайните термостати са свързани към спирателните вентили, но НЕ е задължително да се свързват към вътрешното тяло. Вътрешното тяло ще подава изходяща вода през цялото време, с възможността да се направи програма за изходящата вода.

**Конфигуриране**

Настройка	Стойност
Управление на температурата на модула: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Код: [C-07]</li> </ul>	0 (Изходяща вода): Работата на модула се определя на базата на температурата на изходящата вода.
Брой зони на температурата на водата: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Код: [7-02]</li> </ul>	0 (Единична зона): Основна


**Ползи**

Сравнение с подово отопление или радиатори за една стая:

- **Комфорт.** Можете да зададете желаната стайна температура, включително програми, за всяка стая чрез стайните термостати.

## Термопомпени конвектори – много помещения

### Схема

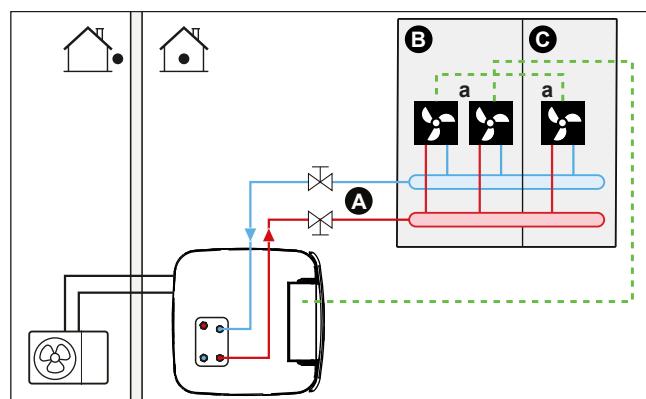

- A** Основна зона на температурата на изходящата вода  
**B** Стая 1  
**C** Стая 2  
**a** Термопомпени конвектори (+ контролери)

- За повече информация относно свързването на електрическите кабели към модула вижте:
  - "9.2 Съединения към външното тяло" [▶ 130]
  - "9.3 Съединения към вътрешното тяло" [▶ 133]
- Желаната стайна температура се задава чрез контролера на термопомпените конвектори. За термопомпените конвектори са възможни различни контролери и конфигурации. За повече информация вижте:
  - Ръководството за монтаж на термопомпените конвектори
  - Ръководството за монтаж на опциите за термопомпените конвектори
  - Справочникът за допълнително оборудване
- Потребителският интерфейс, вграден във вътрешното тяло, определя режима на работа в помещението.
- Сигналите за необходимост от отопление или охлаждане на всеки термопомпен конвектор се свързват паралелно към цифровия вход на вътрешното тяло (X12M/15 и X12M/22). Вътрешното тяло ще доставя температура на изходящата вода само когато има действителна нужда.



### ИНФОРМАЦИЯ

За повишаване на комфорта и производителността препоръчваме на всеки термопомпен конвектор да се инсталира опцията вентилен комплект EKVKHPC.

### Конфигуриране

Настройка	Стойност
Управление на температурата на модула: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Код: [C-07]</li> </ul>	1 (Външен стаен термостат): Работата на модула се определя от външния термостат.
Брой зони на температурата на водата: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Код: [7-02]</li> </ul>	0 (Единична зона): Основна


### Ползи

В сравнение с термопомпени конвектори за една стая:

- **Комфорт.** Можете да зададете желаната температура в помещението, включително програми за всяко помещение чрез дистанционното управление на термопомпените конвектори.

### Комбинация: подово отопление + термопомпени конвектори – няколко стаи

#### Схема

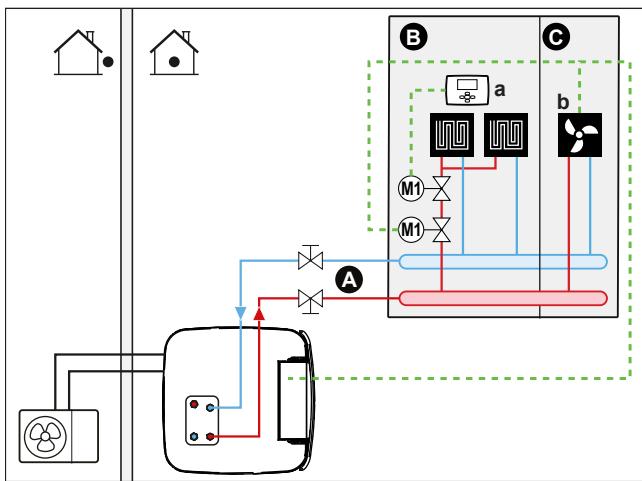

- A** Основна зона на температурата на изходящата вода
- B** Стая 1
- C** Стая 2
- a** Външен стаен термостат
- b** Термопомпени конвектори (+ контролери)

- За повече информация относно свързването на електрическите кабели към модула вижте:
  - "9.2 Съединения към външното тяло" [▶ 130]
  - "9.3 Съединения към вътрешното тяло" [▶ 133]
- За всяка стая с термопомпени конвектори: термопомпените конвектори са свързани директно към вътрешното тяло.
- За всяка стая с подово отопление: преди подовото отопление се монтират два спирателни вентила (доставка на място):
  - Спирателен вентил за предотвратяване на подаването на гореща вода, когато стаята няма нужда от отопление
  - Спирателен вентил за предотвратяване образуването на конденз на пода по време на работен режим за охлажддане на стаите с термопомпени конвектори.
- За всяка стая с термопомпени конвектори: желаната стайна температура се задава чрез контролера на термопомпените конвектори. За термопомпените конвектори са възможни различни контролери и конфигурации. За повече информация вижте:
  - Ръководството за монтаж на термопомпените конвектори
  - Ръководството за монтаж на опциите за термопомпените конвектори
  - Справочникът за допълнително оборудване
- За всяка стая с подово отопление: желаната стайна температура се задава чрез външния стаен термостат (кабелен или безжичен).

- Потребителският интерфейс, вграден във вътрешното тяло, определя режима на работа в помещението. Не забравяйте, че режимът на работа на всеки външен стаен термостат и контролера на термопомпените конвектори трябва да се зададе, за да има съответствие с вътрешното тяло.



### ИНФОРМАЦИЯ

За повишаване на комфорта и производителността препоръчваме на всеки термопомпен конвектор да се инсталира опцията вентилен комплект EKVHPC.

### Конфигуриране

Настройка	Стойност
Управление на температурата на модула: <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [2.9]</li> <li>Код: [C-07]</li> </ul>	0 (Изходяща вода): Работата на модула се определя на базата на температурата на изходящата вода.
Брой зони на температурата на водата: <ul style="list-style-type: none"> <li>#: [4.4]</li> <li>Код: [7-02]</li> </ul>	0 (Единична зона): Основна

#### 6.2.3 Няколко помещения – Две зони на ТИВ

Ако топлоизлъзвателите, избрани за всяка стая, са проектирани за различни температури на изходящата вода, трябва да използвате различни зони на температурата на изходящата вода (максимум 2).

В този документ:

- Основна зона = Зона с най-ниската проектна температура в режим на отопление и най-високата проектна температура в режим на охлаждане
- Допълнителна зона = зона с най-високата проектна температура в режим на отопление и най-ниската проектна температура в режим на охлаждане



### ВНИМАНИЕ

Ако има повече от една зона на изходящата вода, ВИНАГИ инсталирайте смесителна вентилна станция в основната зона, за да намалите (при отопление)/увеличите (при охлаждане) температурата на изходящата вода, когато допълнителната зона има нужда.

Типичен пример:


Стая (зона)	Топлоизлъзватели: Проектна температура
Всекидневна стая (основна зона)	Подово отопление: <ul style="list-style-type: none"> <li>При отопление: 35°C</li> <li>При охлаждане<sup>(a)</sup>: 20°C (само освежаване, не се позволява истинско охлаждане)</li> </ul>
Спални помещения (допълнителна зона)	Термопомпени конвектори: <ul style="list-style-type: none"> <li>При отопление: 45°C</li> <li>При охлаждане: 12°C</li> </ul>

<sup>(a)</sup> В режим на охлажддане можете да разрешите подовото отопление (основна зона) да осигури освежаване (без реално охлажддане) или да го разрешите. Вижте настройката по-долу.


### Схема

Възможни са три варианта на система с двузонови комплекти:

- 1 Система без хидравличен сепаратор:

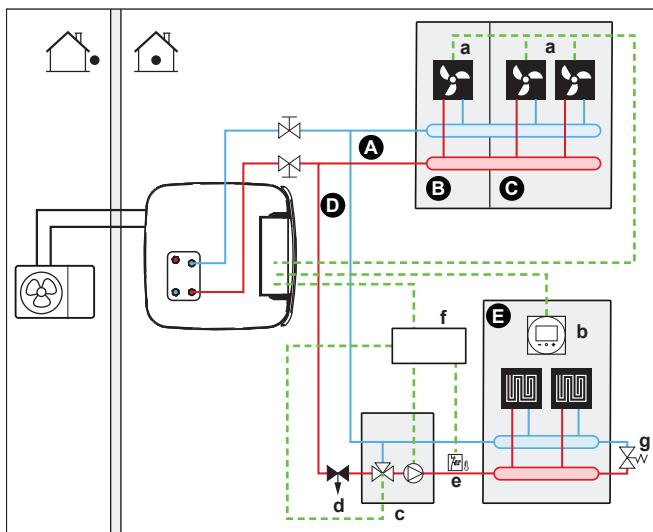


- 2 Система с хидравличен сепаратор за основната зона:

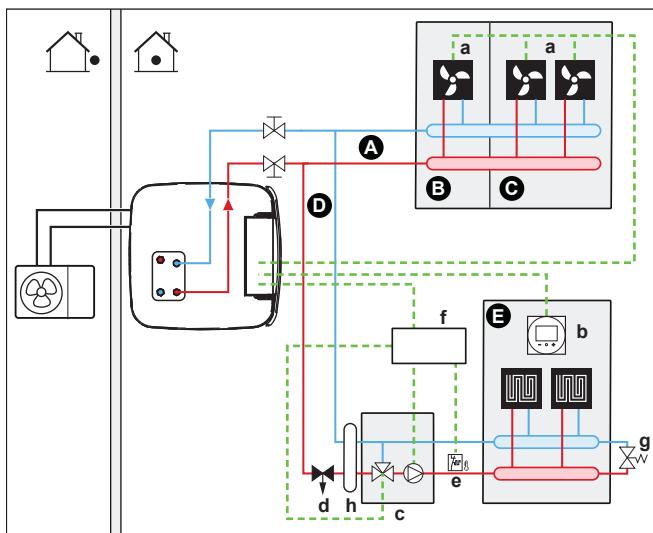

- 3 Система с хидравличен сепаратор за двете зони:

За тази система е необходима директна помпа за допълнителната зона.

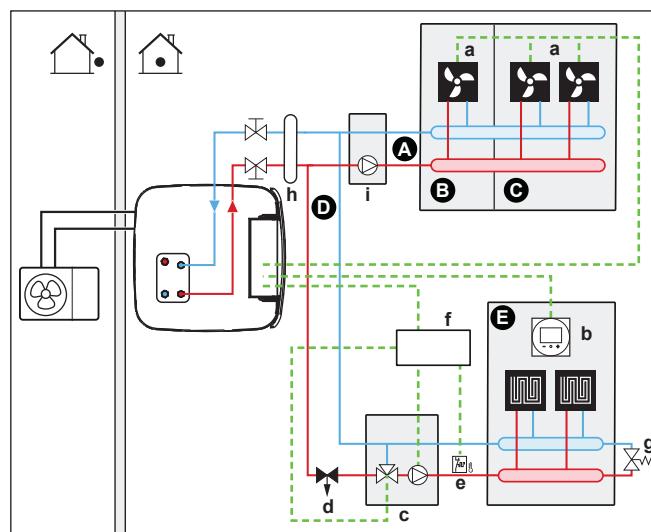

- A** Допълнителна зона на температурата на изходящата вода  
**B** Стая 1  
**C** Стая 2  
**D** Основна зона на температурата на изходящата вода  
**E** Стая 3  
**a** Термопомпени конвектори (+ контролери)  
**b** Специален потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат)  
**c** Смесителна вентилна станция  
**d** Вентил за регулиране на налягането (доставка на място)  
**e** Защитен термостат (доставка на място)  
**f** Кутия за управление с двузонов комплект (ЕКМИКРОА)  
**g** Байпасен вентил  
**h** Хидравличен сепаратор (балансираща бутилка)  
**i** Директна помпа (за допълнителната зона) (напр. несмесена помпена група ЕКМИКНУА)



### ИНФОРМАЦИЯ

Вентилът за регулиране на налягането трябва да се постави преди смесителната вентилна станция. Това се прави, за да се гарантира правилния баланс на потока между основната зона на температурата на изходящата вода и допълнителната зона на температурата на изходящата вода по отношение на необходимия капацитет на двете зони на температурата на водата.

- Трябва да се инсталира спирателен вентил, за да стане възможна рециркулацията на водата, когато всички спирателни вентили са затворени. За да се гарантира надеждна работа, осигурете минимална циркулация на водата, както е описано в таблицата "За проверка на обема на водата и дебита" в ["8.5 Подготовката на тръбопровода за водата"](#) [▶ 113].

- За основната зона:
  - Смесителната вентилна станция (включително помпа + смесителен вентил) се монтира преди подовото отопление.
  - Станцията на смесителния вентил се управлява от контролера на двузоновия комплект (ЕКМИКРОА) на базата на заявката за отопление на помещението.
  - Стайната температура се управлява чрез специалния потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат).
  - Уверете се, че циркулацията на водата в основната зона е възможна, когато са затворени спирателните вентили
  - В режим на охлажддане можете да разрешите подовото отопление (основна зона) да осигури освежаване (без реално охлажддане) или да НЕ го разрешите.

### **Ако е разрешено:**

НЕ монтирайте спирателен вентил.

Задайте [F-OC]=0, за да активирате екран за зададена точка [2] Основна зона и [1] Стая.

Задайте температурата на изходящата вода в основната зона да НЕ е твърде ниска (обикновено: 20°C)

**Ако НЕ е разрешено**, монтирайте спирателен вентил (доставка на място) и го свържете към X12M/18 и X12M/14 за нормално отворен вентил или към X12M/18 и X12M/13 за нормално затворен вентил.

- За допълнителната зона:
  - Термопомпените конвектори са свързани директно към вътрешното тяло.
  - Желаната стайна температура се задава чрез контролера на термопомпените конвектори. За термопомпените конвектори са възможни различни контролери и конфигурации. За повече информация вижте:  
Ръководството за монтаж на термопомпените конвектори  
Ръководството за монтаж на опциите за термопомпените конвектори  
Справочникът за допълнително оборудване
  - Сигналите за нужда от отопление или охлажддане на всеки термопомпен конвектор се свързват паралелно към цифровия вход на вътрешното тяло (X12M/19 и X12M/22). Вътрешното тяло ще доставя желаната допълнителна температура на изходящата вода само когато има действителна нужда.
- Потребителският интерфейс, вграден във вътрешното тяло, определя режима на работа в помещението. Не забравяйте, че режимът на работа на всеки контролер на термопомпените конвектори трябва да се зададе, за да има съответствие с вътрешното тяло.

### Конфигуриране

Настройка	Стойност
Управление на температурата на модула: ▪ #: [2.9] ▪ Код: [C-07]	2 ( <b>Стаен термостат</b> ): работата на модула се определя на базата на окръжаващата температура на специалния потребителски интерфейс за комфорт. <b>Бележка:</b> ▪ Основно помещение = специален потребителски интерфейс за комфорт, използван като функционалност на стаен термостат ▪ Други стаи = функционалност на външен стаен термостат
Брой зони на температурата на водата: ▪ #: [4.4] ▪ Код: [7-02]	1 ( <b>Двойна зона</b> ): Основна + допълнителна
В случай на термопомпени конвектори: Външен стаен термостат за <b>допълнителната</b> зона: ▪ #: [3.A] ▪ Код: [C-06]	1 ( <b>1 контакт</b> ): Когато използваният външен стаен термостат или термопомпен конвектор може да изпраща само термо състояние ВКЛ./ИЗКЛ. Няма разделяне между нуждата от отопление или охлаждане.
Монтиран двузонов комплект: ▪ #: [9.P.1] ▪ Код: [E-0B]	2 ( <b>Да</b> ): Монтира се двузонов комплект за добавяне на допълнителна зона на температурата.
Двузонов тип система: ▪ #: [9.P.2] ▪ Код: [E-0C]	0 (Без хидравличен сепаратор/ без директна помпа) 1 (С хидравличен сепаратор/без директна помпа) 2 (С хидравличен сепаратор/с директна помпа) (Вижте описаните по-горе 3 варианта на системата)
Изход на спирателния вентил	Задайте следване на термо нуждата на основната зона.
Спирателен вентил	Ако основната зона трябва да бъде спряна по време на режим на охлажддане, за да се предотврати образуването на конденз на пода, настройте го по съответния начин.

Вижте "Двузонов комплект" [▶ 265] за повече информация относно конфигурирането на двузоновия комплект.

**Ползи****▪ Комфорт.**

- Интелигентната функционалност на стайнния термостат може да намали или увеличи желаната температура на изходящата вода на базата на действителната стайна температура (модулация).
- Комбинацията от двете топлоизлъчвателни системи съчетава отличния комфорт на отопление на подовото отопление и отличния комфорт на охлажддане на термопомпените конвектори.

**▪ Ефективност.**

- В зависимост от нуждата вътрешното тяло доставя различна температура на изходящата вода, съответстваща на проектната температура на различните топлоизлъчватели.
- Подовото отопление има най-добра производителност с термопомпената система.

### 6.3 Настройка на бивалентни източници на топлина

Уредът с вграден резервоар за съхранение на енергия предлага различни възможности за присъединяване на спомагателни и бивалентни източници на топлина за битова гореща вода и отопление на помещения. Това позволява системата да бъде оптимизирана за минимална консумация на енергия и максимален комфорт на потребителя при всеки отделен монтаж.

**ИНФОРМАЦИЯ**

При системи без индиректен спомагателен котел, свързан към резервоара за съхранение, трябва задължително да се монтира електрически резервен нагревател, за да се гарантира безопасна експлоатация във всички условия.

**Модели с обратно оттиchanе**

При моделите с обратно оттиchanе винаги трябва да се монтира резервен нагревател (EKECBUA\*).

При модели с обратно оттиchanе фабричната настройка на кода на място [C-02] е 0.

**Бивалентни модели**

При бивалентни модели фабричната настройка на кода на място [C-02] е 2. Предполага се, че е свързан управляем бивалентен външен топлинен източник ("[6.3.2 Настройване на индиректен спомагателен топлинен източник за битова гореща вода и отопление на помещенията](#)" [▶ 55]).

Без управляем бивалентен външен източник на топлина трябва да се монтира резервен нагревател (EKECBUA\*) и кодът на място [C-02] да се зададе на 0.

**СЪВЕТ:** Ако кодът на място [C-02] е 0 и не е свързан резервен нагревател на AL 3 \* ECH2O, излиза грешка UA 17.

#### 6.3.1 Настройване на директен спомагателен топлинен източник за отопление на помещенията

**ИНФОРМАЦИЯ**

Директно (ОП) е възможно само при 1 зона на температура на изходящата вода с:

- управление на базата на стаен термостат ИЛИ
- управление на базата на външен стаен термостат.

- Отоплението на помещениета може да се извърши чрез:
  - Вътрешното тяло
  - Спомагателен котел (доставка на място), свързан към системата
- Когато има заявка за затопляне вътрешното тяло или спомагателния котел започват работа. От външната температура зависи кое от устройствата работи (статус на превключване към външен топлинен източник). Когато на спомагателния котел се даде разрешение, отоплението на помещениета чрез вътрешното тяло се ИЗКЛЮЧВА.
- Бивалентен режим на работа е възможен само ако:
  - Отопление на помещениета е ВКЛЮЧЕНО и
  - Работата на резервоара е СПРЯНА
- Битовата гореща вода винаги се произвежда от резервоара за съхранение, свързан към вътрешното тяло.




### ИНФОРМАЦИЯ

- По време на работа на термопомпата в режим на отопление тя работи, за да достигне желаната температура, зададена чрез потребителския интерфейс. Когато има включен режим, който зависи от атмосферните условия, температурата на водата се определя автоматично в зависимост от външната температура.
- По време на работа на спомагателния котел в режим на отопление той работи, за да достигне желаната температура на водата, зададена чрез контролера на спомагателния бойлер.

### Схема

- Интегрирайте спомагателния котел за директно (ОП), както следва:

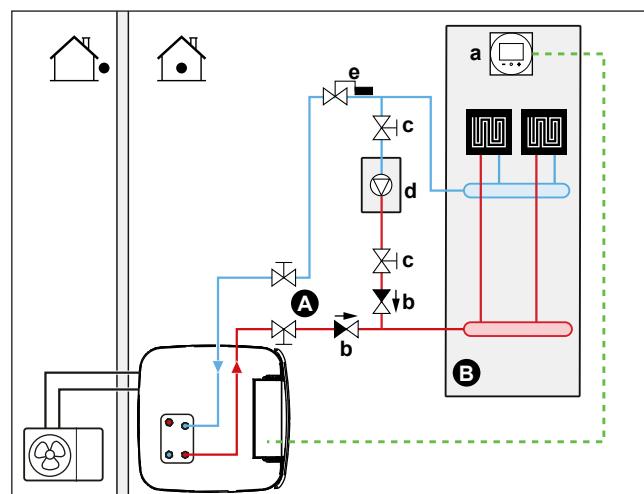

- A** Основна зона на температурата на изходящата вода  
**B** Една единична стая  
**a** Специален потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат)  
**b** Възвратен клапан (доставка на място)  
**c** Спирателен вентил (доставка на място)  
**d** Спомагателен котел (доставка на място)  
**e** Аквастат (вентил за автоматично регулиране на температурата на водата) (доставка на място)

**БЕЛЕЖКА**

- Уверете се, че спомагателният котел и неговата интеграция в системата отговаря на изискванията на приложимото законодателство.
- Daikin HE носи отговорност за неизправни или опасни ситуации в системата на спомагателния котел.

- Уверете се, че температурата на възвратната вода на термопомпата HE превишава 60°C. За да направите това:
  - Задайте желаната температура на водата чрез контролера на спомагателния котел на максимум 60°C.
  - Инсталирайте аквастат в потока на възвратната вода на термопомпата. Задайте аквастата да затваря над 60°C и да отваря под 60°C.
- Инсталирайте възвратни вентили.
- Външният топлинен източник се управлява от сигнала за ВКЛ./ИЗКЛ. на вътрешното тяло (X12M/3 и X12M/4). Вижте "[9.3.10 За свързване на превключването към външен топлинен източник](#)" [▶ 152].
- За настройване на топлоизлъчвателите вижте "[6.2 Настройване на системата за отопление/охлаждане на помещениета](#)" [▶ 36].

**Конфигуриране**

Чрез потребителския интерфейс (съветник за конфигуриране):


- Задайте използването на бивалентна система за директно (ОП) като външен топлинен източник.
- Задайте бивалентната температура и хистерезиса.

**БЕЛЕЖКА**

- Уверете се, че бивалентният хистерезис има достатъчно диференциална разлика, за да се избегне честото превключване между вътрешното тяло и спомагателния котел.
- Тъй като външната температура се измерва чрез термистора за околния въздух на външното тяло, инсталирайте външното тяло на сянка, така че да НЕ се влияе ВКЛ./ИЗКЛ. от директна слънчева светлина.
- Честото превключване може да причини корозия на спомагателния котел. За повече информация се обърнете към производителя на спомагателния котел.

**Превключване на външен топлинен източник, определено чрез спомагателен контакт**

- Възможно е само при управление на базата на външен стаен термостат И една зона на температурата на изходящата вода (вижте "[6.2 Настройване на системата за отопление/охлаждане на помещениета](#)" [▶ 36]).
- Спомагателният контакт може да бъде:
  - Термостат за външната температура
  - Контакт за електрическа тарифа
  - Контакт с ръчно управление
  - ...
- Схема: свържете следното ока贝尔яване на място:

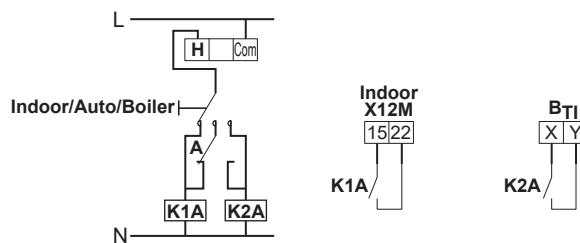

- B<sub>TI</sub>** Вход на термостата на котела  
**A** Спомагателен контакт (нормално затворен)  
**H** Старт термостат за нужда от отопление (допълнително оборудване)  
**K1A** Спомагателно реле за включване на вътрешното тяло (доставка на място)  
**K2A** Спомагателно реле за включване на котела (доставка на място)  
**Indoor** Вътрешно тяло  
**Auto** Автоматично  
**Boiler** Котела




#### БЕЛЕЖКА

- Уверете се, че спомагателният контакт има достатъчно диференциална разлика или закъснение по време, за да се избегне честото превключване между вътрешното тяло и спомагателния котел.
- Ако спомагателният контакт е термостат за външната температура, инсталрайте термостата на сянка, така че да НЕ се влияе или да се ВКЛ./ИЗКЛ. от директна слънчева светлина.
- Честото превключване може да причини корозия на спомагателния котел. За повече информация се обърнете към производителя на спомагателния котел.

#### Зададена точка на спомагателния газов котел

За предотвратяване на замръзването на тръбите за водата, спомагателният газов котел трябва да има фиксирана зададена точка  $\geq 55^{\circ}\text{C}$ , или зависима от атмосферните условия зададена точка  $\geq T_{\min}$ .

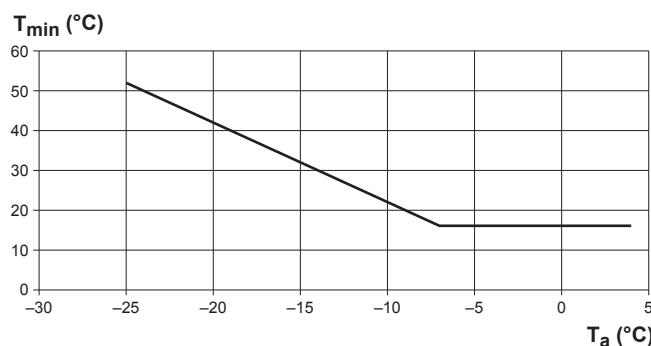


**T<sub>a</sub>** Външна температура  
**T<sub>min</sub>** Минимална зависима от атмосферните условия зададена точка за спомагателния газов котел

#### 6.3.2 Настройване на индиректен спомагателен топлинен източник за битова гореща вода и отопление на помещението

Спомагателният котел (доставка на място) е свързан към резервоара за съхранение и се управлява от сигнала за ВКЛ./ИЗКЛ. на вътрешното тяло. Той може да загрява битовата гореща вода и, ако бъде позволено от потребителя, да отопля помещения чрез подпомагане на загряването на резервоара. Дали работи термопомпа или спомагателен котел зависи от външната температура и тази на резервоара за съхранение.

### Схема

- 1 Интегрирайте спомагателния котел, както следва:

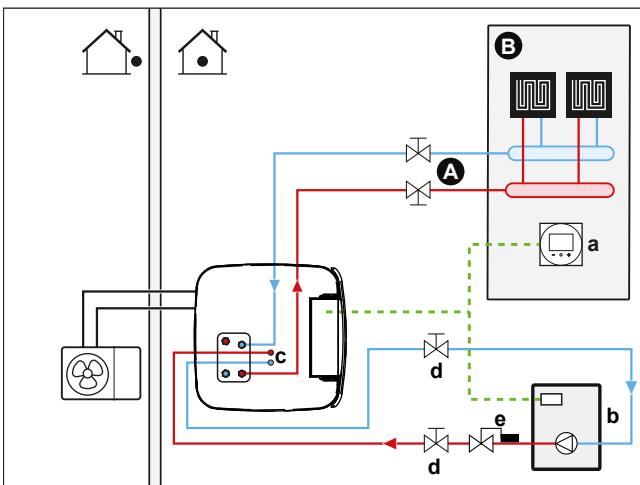

- A** Основна зона на температурата на изходящата вода
- B** Една единична стая
- a** Специален потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стапен термостат)
- b** Спомагателен котел (доставка на място)
- c** Комплект на BIV конектор (EKECBIVCOA) (опционален)
- d** Спирателен вентил (доставка на място)
- e** Аквастат (вентил за автоматично регулиране на температурата на водата) (доставка на място)



#### БЕЛЕЖКА

- Уверете се, че спомагателният котел и неговата интеграция в системата отговаря на изискванията на приложимото законодателство.
- Daikin HE носи отговорност за неизправни или опасни ситуации в системата на спомагателния котел.

- Уверете се, че температурата на възвратната вода към резервоара за съхранение HE превишава 95°C. За да направите това:
  - Задайте желаната температура на водата чрез контролера на спомагателния котел на 95°C.
  - Инсталирайте аквастат в потока на възвратната вода на термопомпата. Задайте аквастата да затваря над 95°C и да отваря под 95°C.
- Външният топлинен източник се управлява от сигнала за ВКЛ./ИЗКЛ. на вътрешното тяло (X12M/3 и X12M/4). Вижте "[9.3.10 За свързване на превключването към външен топлинен източник](#)" [▶ 152].

#### Конфигуриране

Чрез потребителския интерфейс (съветник за конфигуриране):

- Задайте използването на индиректна бивалентна система като външен топлинен източник или само за загряване на битова гореща вода, или и за отопление на помещението.
- Задайте хистерезиса на котела на резервоара.

Вижте "[Ителигентен мениджър на резервоара](#)" [▶ 262] за повече информация относно конфигурацията.



### БЕЛЕЖКА


- Уверете се, че хистерезисът на котела на резервоара има достатъчно диференциална разлика, за да се избегне честото превключване между вътрешното тяло и спомагателния котел.
- Тъй като външната температура се измерва чрез термистора за околния въздух на външното тяло, инсталирайте външното тяло на сянка, така че да НЕ се влияе ВКЛ./ИЗКЛ. от директна слънчева светлина.
- Честото превключване може да причини корозия на спомагателния котел.

### 6.3.3 Настройване на соларна система чрез връзка за обратно изтиchanе

Безнапорна соларна система може да бъде директно свързана към резервоара за съхранение чрез връзка за обратно изтиchanе.

#### Схема

- 1** Интегрирайте соларна система, както следва:

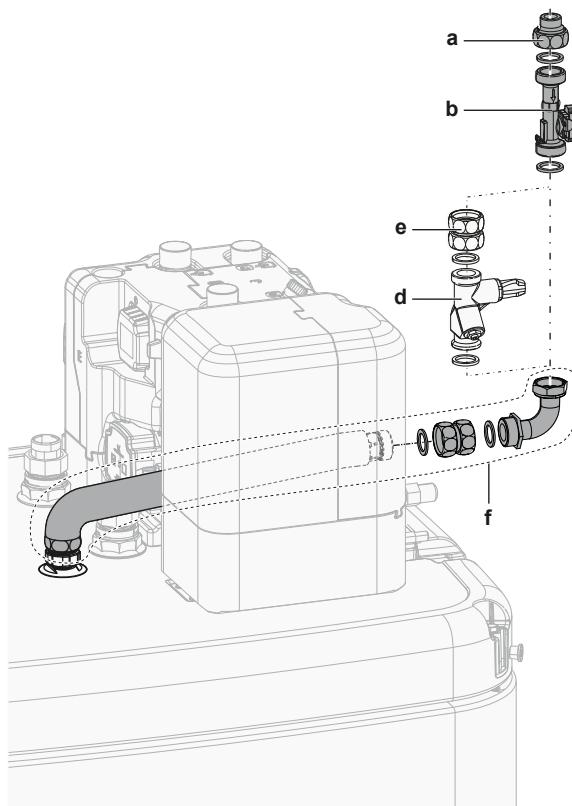

- a** Връзка за потока на обратно изтиchanе от соларната система (EKSRRPS4\*)
- b** Датчик на потока (EKSRRPS4\*)
- c** Връзка за обратно изтиchanе
- d** Вентил за регулиране на потока (опция)
- e** Свързващ комплект (опция)
- f** Комплект за обратно изтиchanе на връзката (EKECDBCO2A\*)



### ВНИМАНИЕ

Соларният панел ТРЯБВА да бъде монтиран по-високо от вътрешното тяло. ТРЯБВА да се осигури наклон надолу с минимален наклон на тръбопровода на соларния комплект. Това се прави с цел да се осигури цялостен дренаж на соларната система и по този начин да се избегнат повреди, причинени от замръзване.

#### Конфигуриране

Чрез потребителския интерфейс:


- Изберете дали всички останали топлинни източници да бъдат спирани, когато се подава соларна енергия.
- Изберете температура на бойлера, над която всички останали топлинни източници да бъдат спирани, когато се подава соларна енергия.

Вижте "[Интелигентен мениджър на резервоара](#)" [▶ 262] за повече информация относно конфигурацията.

### 6.3.4 Настройване на соларна система чрез бивалентен топлообменник

#### Схема

- 1 Интегрирайте соларна система, както следва:

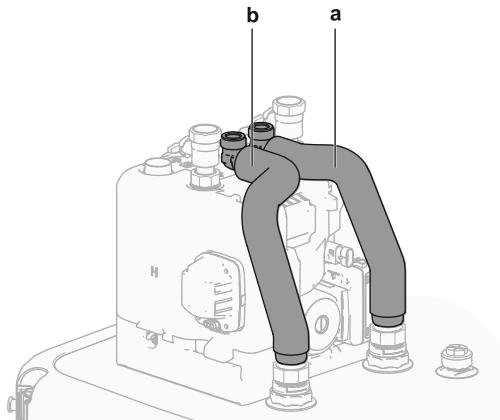

- a** ВХОД към бивалентен топлообменник (червено)  
**b** ИЗХОД от бивалентен топлообменник (синьо)

#### Конфигуриране

Чрез потребителския интерфейс:

- Изберете дали всички останали топлинни източници да бъдат спирани, когато се подава соларна енергия.
- Изберете температура на бойлера, над която всички останали топлинни източници да бъдат спирани, когато се подава соларна енергия.

Вижте "[Интелигентен мениджър на резервоара](#)" [▶ 262] за повече информация относно конфигурацията.

### 6.3.5 Настройване на електрически резервен нагревател



#### ИНФОРМАЦИЯ

При системи без индиректен спомагателен котел, свързан към резервоара за съхранение, трябва задължително да се монтира електрически резервен нагревател, за да се гарантира безопасна експлоатация във всички условия.


#### Конфигуриране

Чрез потребителския интерфейс (съветник за конфигуриране):

- Задайте напрежението на резервния нагревател
- Задайте стъпките на капацитета, ако е приложимо

## 6.4 Настройване на резервоара за съхранение

### 6.4.1 Конфигурация на системата – Интегриран резервоар за съхранение

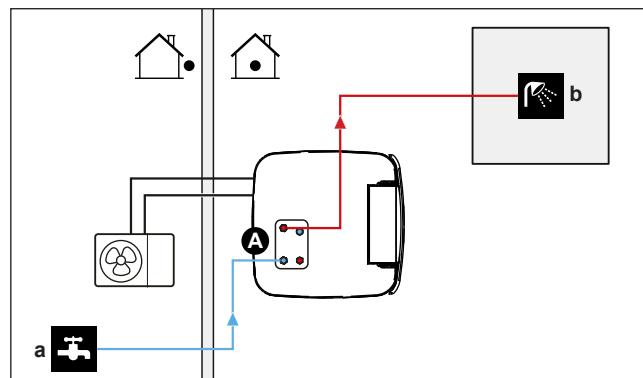

**A** Битова гореща вода  
**a** Студена вода ВХОД  
**b** Гореща вода ИЗХОД

### 6.4.2 Избор на обема и желаната температура за резервоара за съхранение

Хората усещат водата като гореща, когато температурата е 40°C. По тази причина консумацията на БГВ винаги се изразява като еквивалентен обем гореща вода при 40°C. Вие обаче можете да зададете температурата на резервоара за съхранение на по-висока температура (например: 53°C), която след това се смесва със студена вода (например: 15°C). Получената температура на битовата гореща вода зависи от тази зададена точка, както и от действителната температура на резервоара за съхранение.

#### Определяне на консумацията на БГВ

Отговорете на следващите въпроси и изчислете консумацията на БГВ (еквивалентен обем гореща вода при 40°C), като използвате типичните обеми вода:

Въпрос	Типичен обем вода
Колко душа е нужно да се вземат на ден?	1 душ = 10 min×10 l/min = 100 l
Колко вани е нужно да се вземат на ден?	1 вана = 150 l
Колко вода е нужна на кухненската мивка на ден?	1 мивка = 2 min×5 l/min = 10 l
Има ли някакви други нужди от битова гореща вода?	–

**Пример:** Ако дневната консумация на БГВ на едно семейство (4 лица) е, както следва:

- 3 душа
- 1 вана
- 3 мивки, обеми

Тогава консумацията на БГВ =  $(3 \times 100 \text{ l}) + (1 \times 150 \text{ l}) + (3 \times 10 \text{ l}) = 480 \text{ l}$

**Възможни вместимости на резервоара за съхранение**

Тип	Еквивалентен обем гореща вода при 40°C
Интегриран резервоар за съхранение	<p>Приблизителни стойности за еквивалентен обем гореща вода при 40°C за различни зададени точки на резервоара за съхранение при среден климат</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 300 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 48°C: ~ 140 l смесена вода при 40°C</li> <li>- 55°C: ~ 218 l смесена вода при 40°C</li> </ul> </li> <li>▪ 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 48°C: ~ 228 l смесена вода при 40°C</li> <li>- 55°C: ~ 372 l смесена вода при 40°C</li> </ul> </li> </ul>

**Съвети за пестене на енергия**

- Ако консумацията на БГВ е различна всеки ден, можете да направите седмична програма с различни желани температури на резервоара за съхранение за всеки ден.
- Колкото е по-ниска желаната температура на резервоара за съхранение, толкова е по-висока икономическата ефективност. При избор на по-голям резервоар за съхранение можете да намалите желаната температура на резервоара за съхранение.
- Самата термопомпа може да произвежда битова гореща вода с максимум 55°C (50°C, ако външната температура е ниска). Електрическото съпротивление на опционалния резервен нагревател (EKECBU\*) може да повиши тази температура, ако е монтиран и активиран. Това обаче увеличава консумацията на енергия. Препоръчваме да се задава желаната температура на резервоара за съхранение под 55°C, за да се избегне използването на електрическото съпротивление.
- Колкото по-висока е външната температура, толкова по-добра е производителността на термопомпата.
  - Ако цените на електроенергията са едни и същи през деня и през нощта, ние препоръчваме резервоарът за съхранение да загрява през деня.
  - Ако цените на електроенергията са по-ниски през нощта, ние препоръчваме резервоарът за съхранение да загрява през нощта.
- Когато термопомпата произвежда битова гореща вода, тя не може да отоплява помещенията. Ако се нуждаете от битова гореща вода и отопление на помещенията по едно и също време, препоръчваме битовата гореща вода да се произвежда през нощта, когато има по-малка нужда от отопление на помещенията.


**6.4.3 Схема и конфигурация – резервоар за съхранение**

- За големи консумации на БГВ можете да загрявате резервоара за съхранение няколко пъти през деня.

- За да загреете резервоара за съхранение до желаната температура на резервоара за съхранение, можете да използвате следните енергийни източници:
  - Термодинамичен цикъл на термопомпата
  - Електрически резервен нагревател (допълнителен)
  - Бивалентен топлинен източник, вижте "6.3 Настройка на бивалентни източници на топлина" [▶ 52]
- За повече информация относно оптимизирането на консумацията на енергия за производство на битова гореща вода вижте "11 Конфигуриране" [▶ 169].

#### 6.4.4 Помпа за БГВ за незабавно подаване на гореща вода

##### Схема

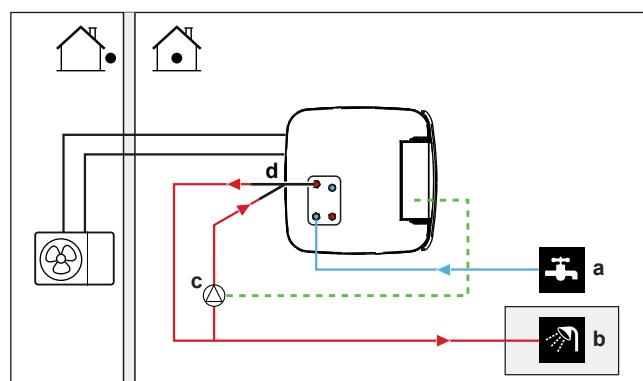


- a** Студена вода ВХОД  
**b** Гореща вода ИЗХОД (душ) (доставка на място)  
**c** Помпа за БГВ (доставка на място)  
**d** Комплект за рециркулация (141554) (опция)

- При свързване на помпа за БГВ е възможно на крана да има веднага гореща вода.
- Помпата за БГВ и монтажът са доставка на място и са задължение на монтажника. За електрическото окабеляване вижте "9.3.7 За свързване на помпата за битова гореща вода" [▶ 148].
- За инструкции за монтажа на optionalното съединение за рециркулация вижте ръководството за монтаж на комплекта за рециркулация (141554).

##### Конфигурация

- За повече информация вижте "11 Конфигуриране" [▶ 169].
- Можете да направите програма за управление на помпата за БГВ чрез потребителския интерфейс. За повече информация вижте справочното ръководство на потребителя.

## 6.4.5 Помпа за БГВ за дезинфекция

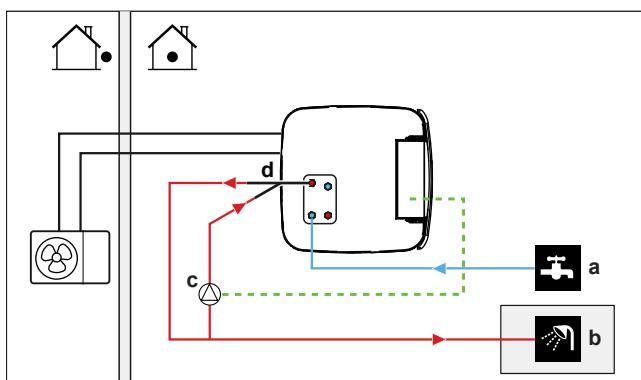**Схема**

- a** Студена вода ВХОД
- b** Гореща вода ИЗХОД (душ) (доставка на място)
- c** Помпа за БГВ (доставка на място)
- d** Комплект за рециркулация (141554) (опция)
- e** Нагревателен елемент (доставка на място)
- f** Възвратен вентил (доставка на място)

- Помпата за БГВ се доставя на място и монтажът ѝ е отговорност на монтажника. За електрическото окабеляване вижте "9.3.7 За свързване на помпата за битова гореща вода" [▶ 148].
- Ако в приложимото законодателство се изисква по-висока температура от максималната зададена точка на резервоара по време на дезинфекция (вижте [2-03] в таблицата с настройки на място), можете да свържете помпа за БГВ и нагревателен елемент, както е показано по-горе.
- Ако приложимото законодателство изиска дезинфекция на водопроводната тръба до точката на крана, можете да свържете помпа за БГВ и нагревателен елемент (ако е необходимо), както е показано по-горе.

**Конфигурация**

Вътрешното тяло може да управлява работата на помпата за БГВ. За повече информация вижте "11 Конфигуриране" [▶ 169].

**6.5 Настройване на измерването на енергията**

- Чрез потребителския интерфейс можете да покажете следните енергийни данни:
  - Произведена топлина
  - Консумирана енергия
- Можете да покажете енергийните данни:
  - За отопление на помещениета
  - За охлажддане на помещениета
  - За производство на битова гореща вода
- Можете да покажете енергийните данни:
  - На два часа (за последните 48 часа)
  - На ден (за последните 14 дни)
  - На месец (за последните 24 месеца)
  - Общо след инсталацията

**ИНФОРМАЦИЯ**

Изчислената произведена топлина и консумирана енергия са приблизителни стойности – точността не може да се гарантира.

### 6.5.1 Произведена топлина

**ИНФОРМАЦИЯ**

Датчиците, използвани за изчисляване на произведената топлина, се калибрират автоматично.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ако в системата има гликол ( $[E-OD]=1$ ), тогава произведената топлина НЯМА да бъде изчислена и няма да бъде показана на потребителския интерфейс.

- Произведената топлина се изчислява вътрешно на базата на:
  - Температурата на изходящата и входящата вода
  - Дебита
- Схема и конфигурация: Не е нужно допълнително оборудване.

### 6.5.2 Консумирана енергия

Можете да използвате следните методи за определяне на консумираната енергия:

- Изчисляване
- Измерване

**ИНФОРМАЦИЯ**

Не можете да комбинирате изчисляването на консумираната енергия (пример: за резервен нагревател) и измерването на консумираната енергия (пример: за външно тяло). Ако го направите, енергийните данни ще са невалидни.

**Изчисляване на консумираната енергия**

- Консумираната енергия се изчислява вътрешно на базата на:
  - Действителната подадена мощност на външното тяло
  - Зададената мощност на резервния нагревател
  - Напрежението
- Схема и конфигурация: За да получите точни енергийни данни, измерете мощността (измерване на съпротивление) и задайте мощността чрез потребителския интерфейс за резервния нагревател (стъпка 1).

**Измерване на консумираната енергия**

- Предпочитан метод поради по-високата точност.
- Изисква външни електромери.
- Схема и конфигурация: когато използвате електромери, задайте броя импулси/kWh за всеки от електромерите чрез потребителския интерфейс.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Когато измервате консумацията на електрическа мощност, уверете се, че ЦЯЛАТА подадена мощност на системата се покрива чрез електромерите.

## 6.5.3 Захранване по нормална тарифа за kWh

**Общо правило**

Един електромер, който покрива цялата система, е достатъчен.

**Схема**

Свържете електромера към X15M/5 и X15M/6. Вижте "9.3.6 За свързване на електромери" [▶ 147].

**Тип електромер**

В случай на...	Използвайте... електромер
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Еднофазно външно тяло</li> <li>▪ Резервен нагревател, захранван от еднофазна мрежа (т.е. моделът на резервния нагревател е *3V или *6V, свързан към еднофазна мрежа)</li> </ul>	Еднофазен (*3V, *6V (6V): 1N~ 230 V)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Трифазно външно тяло</li> <li>▪ Резервен нагревател, захранван от трифазна мрежа (т.е. моделът на резервния нагревател е *9W)</li> </ul>	Трифазен (*9W: 3N~ 400 V)

**Пример**

Еднофазен електромер	Трифазен електромер
<p><b>A</b> Външно тяло <b>B</b> Вътрешно тяло <b>a</b> Електрическо табло (<math>L_1/N</math>) <b>b</b> Електромер (<math>L_1/N</math>) <b>c</b> Предпазител (<math>L_1/N</math>) <b>d</b> Външно тяло (<math>L_1/N</math>) <b>e</b> Вътрешно тяло (<math>L_1/N</math>) <b>f</b> Резервен нагревател (<math>L_1/N</math>)</p>	<p><b>A</b> Външно тяло <b>B</b> Вътрешно тяло <b>a</b> Електрическо табло (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>) <b>b</b> Електромер (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>) <b>c</b> Предпазител (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>) <b>d</b> Предпазител (<math>L_1/N</math>) <b>e</b> Външно тяло (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>) <b>f</b> Вътрешно тяло (<math>L_1/N</math>) <b>g</b> Резервен нагревател (<math>L_1/L_2/L_3/N</math>)</p>

## Изключение

- Можете да използвате втори електромер, ако:
  - Обхватът на мощността на един електромер е недостатъчен.
  - Електромерът не може да се инсталира лесно в електрическото табло/шкаф.
  - 230 V и 400 V трифазните мрежи са комбинирани (твърде необичайно) поради технически ограничения на електромерите.
- Свързване и схема:
  - Свържете втория електромер към X15M/9 и X15M/10. Вижте "[9.3.6 За свързване на електромери](#)" [▶ 147].
  - В софтуера се добавят данните за консумацията на мощност и на двата електромера, така че НЕ е необходимо да задавате кой електромер коя консумация на мощност покрива. Нужно е само да зададете броя импулси на всеки електромер.
- За пример с два електромера вижте "[6.5.4 Контакт на захранването за преференциална тарифа за kWh](#)" [▶ 65].

### 6.5.4 Контакт на захранването за преференциална тарифа за kWh

#### Общо правило

- Електромер 1: Измерва външното тяло.
- Електромер 2: Измерва всичко останало (т.е. вътрешното тяло и резервния нагревател).

#### Схема


- Свържете електромер 1 към X15M/5 и X15M/6.
  - Свържете електромер 2 към X15M/9 и X15M/10.
- Вижте "[9.3.6 За свързване на електромери](#)" [▶ 147].

#### Типове електромери

- Електромер 1: Еднофазен или трифазен електромер според захранването на външното тяло.
- Електромер 2:
  - В случай на конфигурация с еднофазен резервен нагревател използвайте еднофазен електромер.
  - В други случаи използвайте трифазен електромер.

#### Пример

Еднофазно външно тяло с трифазен резервен нагревател:

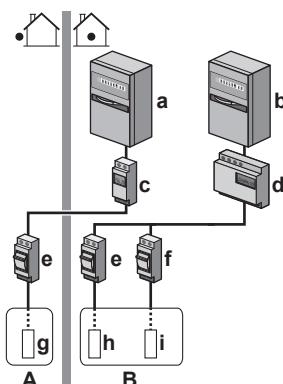

- |          |  |
|----------|--|
| <b>A</b> | Външно тяло  |
| <b>B</b> | Вътрешно тяло  |
| <b>a</b> | Електрическо табло ( $L_1/N$ ): Захранване по преференциална тарифа за kWh   |
| <b>b</b> | Електрическо табло ( $L_1/L_2/L_3/N$ ): Захранване по нормална тарифа за kWh |
| <b>c</b> | Електромер ( $L_1/N$ )   |
| <b>d</b> | Електромер ( $L_1/L_2/L_3/N$ )   |
| <b>e</b> | Предпазител ( $L_1/N$ )  |
| <b>f</b> | Предпазител ( $L_1/L_2/L_3/N$ )  |
| <b>g</b> | Външно тяло ( $L_1/N$ )  |
| <b>h</b> | Вътрешно тяло ( $L_1/N$ )  |
| <b>i</b> | Резервен нагревател ( $L_1/L_2/L_3/N$ )                                      |

## 6.6 Настройване на управлението на консумираната мощност

Можете да използвате следните органи за управление на консумираната мощност. За повече информация относно съответните настройки вижте "Управление на консумираната мощност" [▶ 250].

#	Управление на консумираната мощност
1	<p>"6.6.1 Постоянно ограничение на мощността" [▶ 67]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволява ви да ограничите консумираната мощност на цялата система на термопомпата (сбор от вътрешно тяло и резервен нагревател) с една постоянна настройка.</li> <li>Ограничаване на мощността в kW или на тока в A.</li> </ul>
2	<p>"6.6.2 Ограничение на мощността, активирано чрез цифрови входове" [▶ 67]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Позволява ви да ограничите консумираната мощност на цялата система на термопомпата (сбор от вътрешно тяло и резервен нагревател) чрез 4 цифрови входа.</li> <li>Ограничаване на мощността в kW или на тока в A.</li> </ul>
3	<p>"6.6.4 BBR16 ограничаване на електроенергията" [▶ 69]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ограничение:</b> Налично само на шведски език.</li> <li>Позволява ви да постигнете съответствие с разпоредбите BBR16 (Шведски енергийни разпоредби).</li> <li>Ограничаване на мощността в kW.</li> <li>Може да се комбинира с други органи за управление на консумираните kW мощност. При това модулът използва най-рестриктивното управление.</li> </ul>



### БЕЛЕЖКА

За термопомпата може да се постави предпазител с по-малък от препоръчвания ток. За целта вие трябва да промените настройката на място [2-0E] съгласно допустимия ток на термопомпата.

Имайте предвид, че настройката на място [2-0E] анулира всички настройки за управление на управлението на консумираната мощност. Ограничаването на мощността на термопомпата ще намали производителността.




### БЕЛЕЖКА

Задайте минимална консумация на мощност от  $\pm 3,6$  kW, за да се гарантира:

- Режим на размразяване. В противен случай, ако размразяването се прекъсне няколко пъти, топлообменникът ще замръзне.
- Отопление на помещението и производството на БГВ чрез разрешаване на резервния нагревател, стъпка 1.
- Операция за дезинфекция.

### 6.6.1 Постоянно ограничение на мощността

Постоянното ограничение на мощността е полезно за гарантиране на максимална консумирана мощност или консумиран ток на системата. В някои държави законодателството ограничава максималната консумация на мощност за отопление на помещенията и производство на БГВ.



**P<sub>i</sub>** Подадена мощност  
**t** Време  
**DI** Цифров вход (ниво на ограничение на мощността)  
**a** Активно ограничение на мощността  
**b** Действително подадена мощност

#### Схема и конфигурация

- Не е нужно допълнително оборудване.
- Задайте настройките за управление на консумираната мощност в [9.9] чрез потребителския интерфейс (за описание на всички настройки вижте "Управление на консумираната мощност" [▶ 250]):

  - Изберете режим на непрекъснато ограничение
  - Изберете типа ограничение (мощност в kW или ток в A)
  - Изберете нивото на ограничение на мощността


### 6.6.2 Ограничение на мощността, активирано чрез цифрови входове

Ограничението на мощността е също така полезно в комбинация със система за енергийно управление.


Мощността или токът на цялата система на Daikin се ограничава динамично чрез цифрови входове (максимум четири стъпки). Всяко ниво на ограничение на мощността се задава чрез потребителския интерфейс, като се ограничава едно от следните:

- Ток (в A)
- Консумирана мощност (в kW)

Системата за енергийно управление (доставка на място) определя активирането на дадено ниво на ограничение на мощността. **Пример:** За ограничение на максималната мощност на цялата къща (осветление, битови уреди, отопление на помещенията...).



**A** Външно тяло  
**B** Вътрешно тяло  
**C** Система за енергийно управление  
**a** Активиране на ограничението на мощността (4 цифрови входа)  
**b** Резервен нагревател (допълнителен)



**$P_i$**  Подадена мощност  
 **$t$**  Време  
**DI** Цифрови входове (нива на ограничение на мощността)  
**a** Активно ограничение на мощността  
**b** Действително подадена мощност

### Схема

- Необходима е печатна платка за ограничение на консумираната мощност (опция EKRP1АНТА).
- Максимум четири цифрови входове се използват за активиране на съответното ниво на ограничение на мощността:
  - DI1 = най-силно ограничение (най-ниска консумация на енергия)
  - DI4 = най-слабо ограничение (най-висока консумация на енергия)
- Спецификация на цифровите входове:
  - DI1: S9S (граница 1)
  - DI2: S8S (граница 2)
  - DI3: S7S (граница 3)
  - DI4: S6S (граница 4)
- За повече информация вижте електрическата схема.

### Конфигуриране

- Задайте настройките за управление на консумираната мощност в [9.9] чрез потребителския интерфейс (за описание на всички настройки вижте "Управление на консумираната мощност" [▶ 250]):
  - Изберете ограничение чрез цифрови входове.
  - Изберете типа ограничение (мощност в kW или ток в A).
  - Задайте желаното ниво на ограничение на мощността, съответстващо на всеки цифров вход.



#### ИНФОРМАЦИЯ

В случай че повече от 1 цифров вход е затворен (по едно и също време), приоритетът на цифровия вход е фиксиран: DI4 приоритет>...>DI1.

### 6.6.3 Процес на ограничение на мощността


Външното тяло има по-добра ефективност от електрическия нагревател. По тази причина пръв се ограничава и изключва електрическият нагревател. Системата ограничава консумацията на мощност в следната последователност:

- 1 ИЗКЛЮЧВА резервния нагревател.
- 2 Ограничава външното тяло.
- 3 ИЗКЛЮЧВА външното тяло.

### Пример

При следната конфигурация: Нивото на ограничаване на мощността НЕ позволява работа на резервен нагревател (стъпка 1).

Тогава консумацията на мощност се ограничава както следва:



- $P_h$  Произведена топлина
- $C_e$  Консумирана енергия
- A** Външно тяло
- B** Резервен нагревател
- a** Ограничена работа на външното тяло
- b** Пълна работа на външното тяло
- c** ВКЛЮЧЕНА е степен 1 на резервния нагревател

#### 6.6.4 BBR16 ограничаване на електроенергията



#### ИНФОРМАЦИЯ

Настройките на **Ограничение**: BBR16 се виждат само когато езикът на потребителския интерфейс е настроен на шведски.




#### БЕЛЕЖКА

**2 седмици до промяната.** След като активирате BBR16, имате само 2 седмици да промените неговите настройки (**Активиране на BBR16 и Ограничение на захранването на BBR16**). След 2 седмици модулът запазва тези настройки.

**Бележка:** Това е разликата от постоянното ограничение на електроенергията, което винаги подлежи на промяна.

Използвайте ограничението на електроенергията BBR16, когато трябва да постигнете съответствие с разпоредбите BBR16 (Шведски енергийни разпоредби).

Можете да комбинирате ограничението на електроенергията BBR16 с други органи за управление на консумирани kW мощност. При това модулът използва най-рестриктивното управление.

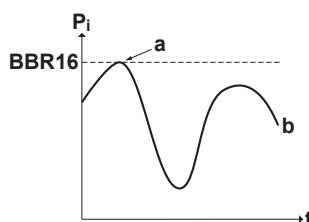

- $P_i$  Подадена мощност
- $t$  Време
- BBR16** Ниво на ограничение BBR16
- a** Активно ограничение на мощността
- b** Действително подадена мощност

#### Схема и конфигурация

- Не е нужно допълнително оборудване.

- Задайте настройките за управление на консумираната мощност в [9.9] чрез потребителския интерфейс (за описание на всички настройки вижте "Управление на консумираната мощност" [▶ 250]):
- Активиране на BBR16
- Изберете нивото на ограничение на мощността

## 6.7 Настройване на външен температурен датчик

Можете да свържете един външен температурен датчик. Той измерва вътрешната или външната окръжаваща температура. Препоръчваме използването на външен температурен датчик в следните случаи:

### Вътрешна окръжаваща температура

- При управление на базата на стаен термостат специалният потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат) измерва вътрешната окръжаваща температура. По тази причина потребителският интерфейс за комфорт трябва да се монтира на място:
  - Където да може да се установи средната температура в стаята
  - Което НЕ е изложено на пряка слънчева светлина
  - Което НЕ е близко до източник на топлина
  - Което НЕ се влияе от външния въздух или от въздушно течение поради например отваряне/затваряне на врата
- Ако това НЕ е възможно, препоръчваме да свържете дистанционен вътрешен датчик (опция KRCS01-1).
- Настройка: за инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на дистанционния вътрешен датчик и справочника за допълнително оборудване.
- Конфигурация: изберете стаен датчик [9.B].

### Външна окръжаваща температура

- Външната окръжаваща температура се измерва във външното тяло. По тази причина външното тяло трябва да се монтира на място:
  - На северната страна на къщата или на страната на къщата, където са разположени повечето топлоизлъчватели
  - Което НЕ е изложено на пряка слънчева светлина
- Ако това НЕ е възможно, ние препоръчваме да свържете дистанционен външен датчик (опция EKRSCA1).
- Настройка: за инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на дистанционния външен датчик и справочника за допълнително оборудване.
- Конфигурация: изберете външен датчик [9.B].
- Когато енергоспестяващата функция на външното тяло е активна (вижте "Енергоспестяваща функция" [▶ 259]), външното тяло се изключва, за да се намалят енергийните загуби по време на престой. В резултат на това външната окръжаваща температура НЕ се показва.
- Ако желаната температура на изходящата вода е зависима от атмосферните условия, важно е да се извърши постоянно измерване на външната температура. Това е още една причина за инсталиране на допълнителния датчик на външната окръжаваща температура.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Денните на датчика за външната температура (било то усреднени или моментни) се използват в кривите на зависимостта от атмосферните условия управление и в логиката за автоматичното превключване на отопление/охлаждане. За да се предпази външното тяло, винаги се използва вътрешният датчик на външното тяло.

# 7 Монтаж на модул

## В тази глава

7.1	Подготовка на мястото за монтаж .....	72
7.1.1	Изисквания към мястото на монтаж на външния модул .....	72
7.1.2	Допълнителни изисквания към мястото на монтаж на външния модул в студен климат .....	75
7.1.3	Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло .....	76
7.1.4	Специални изисквания към монтажа за модули с R32 .....	78
7.1.5	Схеми за монтаж .....	79
7.2	Отваряне и затваряне на модулите .....	85
7.2.1	За отварянето на модулите .....	85
7.2.2	За отваряне на външното тяло .....	86
7.2.3	За затваряне на външното тяло .....	86
7.2.4	За отваряне на вътрешното тяло .....	86
7.2.5	За затваряне на вътрешното тяло .....	90
7.3	Инсталиране на външния модул .....	90
7.3.1	Относно монтажа на външното тяло .....	90
7.3.2	Препоръки при монтиране на външно тяло .....	91
7.3.3	За осигуряване на монтажната конструкция .....	91
7.3.4	За монтажа на външното тяло .....	94
7.3.5	За осигуряване на дренаж .....	95
7.3.6	За предпазване на външното тяло от падане .....	96
7.4	Монтаж на вътрешното тяло .....	97
7.4.1	За монтажа на вътрешното тяло .....	97
7.4.2	Препоръки при монтиране на вътрешното тяло .....	97
7.4.3	За монтиране на вътрешното тяло .....	97
7.4.4	За свързване на дренажния маркуч към дренажната система .....	98

## 7.1 Подготовка на мястото за монтаж



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).

Изберете мястото за монтаж така, че да има достатъчно пространство за внасянето и изнасянето на модула.

НЕ монтирайте външното тяло на място, което често се използва като работно място. В случай на строителни работи (напр. шлифовъчни работи), където се образува голямо количество прах, външното тяло ТРЯБВА да бъде покрито.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ използвайте повторно тръби за хладилен агент, които са били използвани с друг хладилен агент. Сменете тръбите за хладилния агент или ги почистете изцяло.

### 7.1.1 Изисквания към мястото на монтаж на външния модул




### ИНФОРМАЦИЯ

Освен това прочетете следните изисквания:

- Общи изисквания за мястото на монтаж. Вижте глава "Общи мерки за безопасност".
- Изисквания за тръбите за хладилния агент (дължина, разлика във височината). Вижте подробности в тази глава "Подготовка".

Обърнете внимание на следните указания за разстоянията:


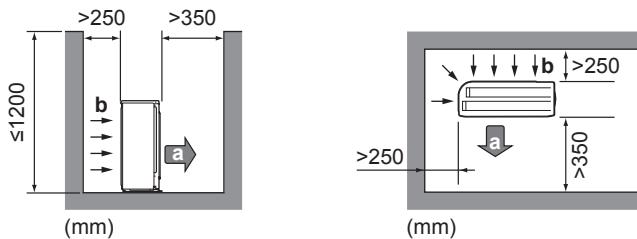


- a** Отвор за отвеждане на въздух  
**b** Отвор за приток на въздух



### ИНФОРМАЦИЯ

В чувствителни към шума зони (напр. близо до спалнята) вие можете да поставите обезшумяващ капак (EKLN08A1), за да намалите шума при работа на външното тяло. Ако го монтирате, имайте предвид следните указания за мястото:

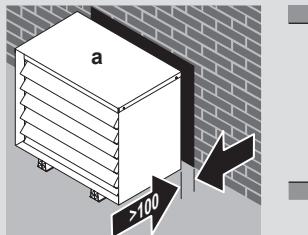

**a** Обезшумяващ капак



### БЕЛЕЖКА


- НЕ нареждайте модулите един върху друг.
- НЕ окачвайте модула на тавана.

Силен вятър ( $\geq 18 \text{ km/h}$ ), който дува срещу отвора за отвеждане на въздуха на външното тяло, причинява късо съединение (засмукуване на изпуснат въздух). Това може да доведе до:


- намаляване на производителността;
- често натрупване на скреж в режим на отопление;
- прекъсване на работата поради понижаване на ниското налягане или увеличаване на високото налягане;
- счупен вентилатор (ако във вентилатора постоянно духа силен вятър, той може да започне да се върти много бързо, докато се счупи).

Препоръчително е да се монтира ветрозащитна преграда, когато отворът за отвеждане на въздуха е изложен на вятър.

Препоръчително е външното тяло да се монтира така, че отворът за приток на въздух да гледа към стената и да НЕ е изложен на вятъра.

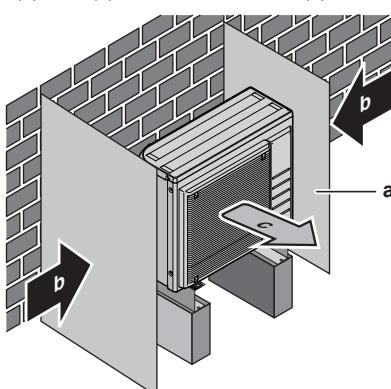

- a** Ветрозащитна преграда
- b** Преобладаваща посока на вятъра
- c** Отвор за отвеждане на въздух

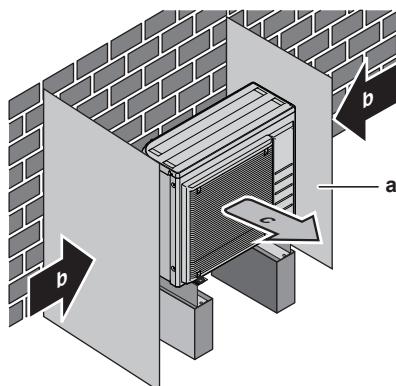

- a** Ветрозащитна преграда
- b** Преобладаваща посока на вятъра
- c** Отвор за отвеждане на въздух

НЕ монтирайте модула на следните места:

- Чувствителни на шум места (напр. в близост до спални), за да не се създават неудобства от работния шум на модула.
- Бележка:** Ако звукът се измерва при действителни монтажни условия, измерената стойност може да бъде по-висока от нивото на звуковото налягане, описано в глава Звуков спектър в книгата със спецификации, поради шума в околната среда и отраженията на звука.
- Места, където в атмосферата може да има пари, мъгла или частици от минерални масла. Пластмасовите части могат да се повредят и изпаднат или да причинят изтичане на вода.


НЕ се препоръчва външното тяло да се монтира на следните места, тъй като това може да съкрати живота му:

- Където напрежението силно варира
- В моторни превозни средства или плавателни съдове
- Където има наличие на киселинни или алкални пари

**Монтаж на брега на морето.** Уверете се, че външният модул НЕ е директно изложен на морските ветрове. Това е за предпазване от корозия, причинена от високите нива на сол във въздуха, което може да съкрати живота на външния модул.

Монтирайте външния модул на място, защитено от директни морски ветрове.

**Пример:** Зад сградата.

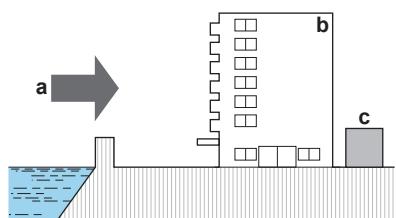


- a** Морски вятър
- b** Сграда
- c** Външен модул

Ако външният модул е изложен на директни морски ветрове, монтирайте ветрозащитна преграда.

- Височина на ветрозащитна преграда  $\geq 1,5 \times$  височината на външния модул

- Спазвайте изискванията за сервизно пространство при монтажа на ветрозащитната преграда.

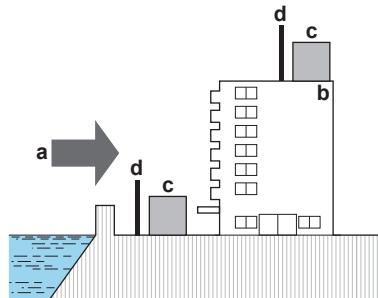

a Морски вътър  
b Сграда  
c Външен модул  
d Ветрозащитна преграда

Външното тяло е предназначено само за външен монтаж и за следния диапазон на окръжаваща температура:


Режим на охлаждане	10~43°C
Режим на отопление	-25~25°C

### 7.1.2 Допълнителни изисквания към мястото на монтаж на външния модул в студен климат

В области с ниска окръжаваща температура и висока влажност или в области със силен снеговалеж отстранете смукателната решетка, за да гарантирате правилна работа.


Неизчерпателен списък на областите: Австрия, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Германия, Унгария, Латвия, Литва, Норвегия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Швеция, ...

- Свалете винтовете на смукателната решетка.
- Свалете смукателната решетка и я махнете.
- Поставете отново винтовете към модула.

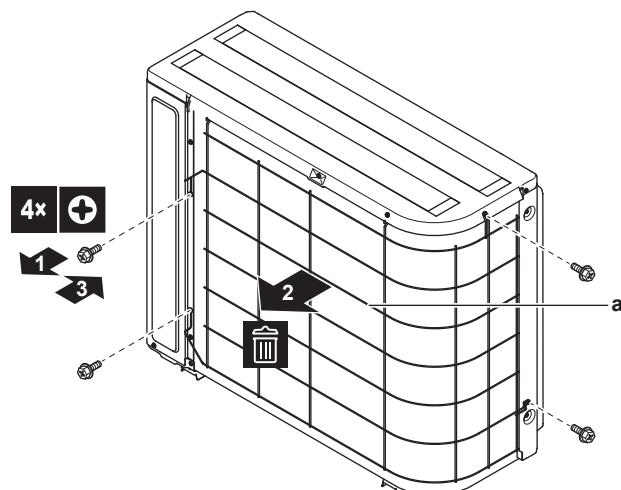

a Смукателна решетка

Заштитете външното тяло от директен снеговалеж и вземете мерки НИКОГА да не се затрупва със сняг.

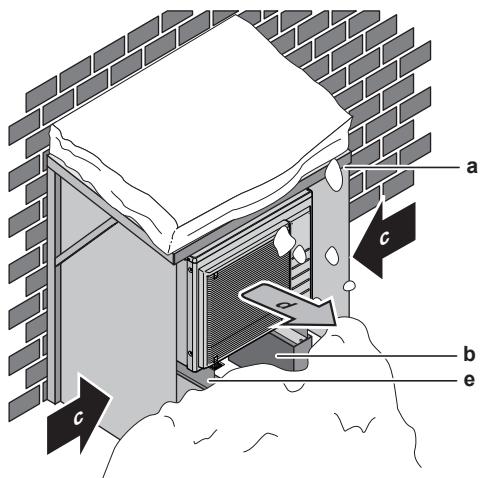

- a** Капак или навес против сняг
- b** Подпорна основа
- c** Преобладаваща посока на вятъра
- d** Отвор за отвеждане на въздух
- e** EKFT008D опционален комплект

Във всеки случай осигурете най-малко 300 mm свободно пространство под модула. Освен това се уверете, че модулът е позициониран на най-малко 100 mm над максималното очаквано равнище на снежната покривка. За повече подробности вижте "[7.3 Инсталиране на външния модул](#)" [▶ 90].

В райони с обилни снеговалежи е много важно да се избере място за монтаж, където снегът НЯМА да пречи на външното тяло. Ако е възможен страничен снеговалеж, уверете се, че НЯМА опасност серпентината на топлообменника да бъде засегната от снега. Ако е необходимо, монтирайте капак или навес против сняг и подпорна основа.

#### 7.1.3 Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло



##### ИНФОРМАЦИЯ

Освен това прочетете предпазните мерки и изискванията в "[2 Общи мерки за безопасност](#)" [▶ 10].

- Вътрешното тяло е предназначено само за вътрешен монтаж и за следния диапазон на окръжаваща температура:
  - Режим на отопление на помещението: 5~30°C
  - Режим на охлаждане на помещението: 5~35°C
  - Производство на битова гореща вода: 5~35°C. Ако е монтиран EKECBUAF6V, окръжаваща температура е ограничена до 5~32°C.



##### ИНФОРМАЦИЯ

Охлаждането е приложимо само при реверсивни модели.

- Обърнете внимание на следните указания за измерванията:

Максимална дължина на тръбопровода за хладилния агент <sup>(a)</sup> между вътрешното тяло и външното тяло	30 m
Минимална дължина на тръбопровода за хладилния агент <sup>(a)</sup> между вътрешното тяло и външното тяло	3 m
Максимална разлика във височината между вътрешното тяло и външното тяло:	

Когато външното тялото (ERGA06E ▲V3H▼ или ERGA08E ▲V3H▼) е на максимална височина	30 m
Когато външното тялото (ERGA04E ▲V3▼ или ERGA04~08E ▲V3A▼) е на максимална височина	20 m
Когато вътрешното тяло е на максимална височина	20 m


(a) Тръбопроводът за хладилния агент е дължината на тръбопровода за течност в едната посока.

- Обърнете внимание на следните указания за монтаж:



### ВНИМАНИЕ

Монтирайте вътрешното тяло на минимално разстояние 1 m от други източници на топлина (>80°C) (например електрически нагревател, маслен нагревател, комин) и горими материали. В противен случай устройството може да се повреди или в екстремни случаи да се запали.

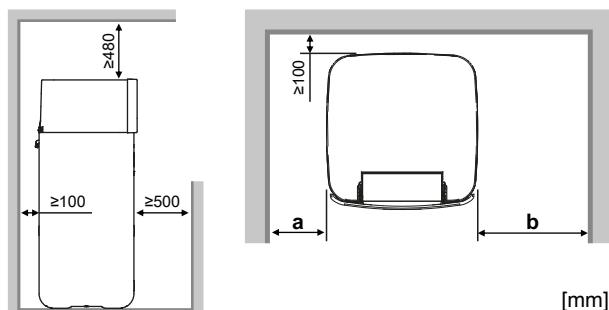

<b>a</b>	$\geq 100 \text{ mm}$	За уреди със/без резервен нагревател
<b>b</b>	$\geq 300 \text{ mm}$	За уреди с резервен нагревател
	$\geq 100 \text{ mm}$	За уреди без резервен нагревател
<b>a+b</b>	$\geq 600 \text{ mm}$	За уреди със/без резервен нагревател



### ИНФОРМАЦИЯ

Обслужването може да бъде затруднено, ако посочените отстояния не бъдат спазени.



### ИНФОРМАЦИЯ

Ако имате ограничено пространство за монтаж, преди да монтирате модула в окончателното му положение, направете следното: "[7.4.4 За свързване на дренажния маркуч към дренажната система](#)" [▶ 98].

- Основата трябва да бъде достатъчно здрава, за да издържи на тежестта на модула. Вземете предвид теглото на модула с пълен резервоар за съхранение.

Погрижете се да изпълните монтажа така, че в случай на изтиchanе на вода да не бъдат нанесени щети на инсталацията и на пространството около нея.

- Фундаментът трябва да бъде равен и гладък.

НЕ монтирайте модула на места:

- Места, където в атмосферата може да има пари, мъгла или частици от минерални масла. Пластмасовите части могат да се повредят и изпаднат или да причинят изтиchanе на вода.
- Чувствителни на шум места (напр. в близост до спални), за да не се създават неудобства от работния шум на модула.

- На места с висока влажност (макс. относителна влажност RH=85%), например баня.
- На места, където е възможно замръзване. Окръжаващата температура около вътрешното тяло трябва да бъде >5°C.
- На места, където уредът е изложен на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време. Продължително УВ лъчение може да повреди уреда.

#### 7.1.4 Специални изисквания към монтажа за модули с R32

Допълнително към указанията за разстоянието: Помещението, в което монтирате вътрешното тяло, трябва да отговаря на условията, описани в "7.1.5 Схеми за монтаж" [▶ 79].



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ пробивайте и не изгаряйте части от контура на хладилния агент.
- НЕ използвайте средства за ускоряване на процеса на размразяване или за почистване на оборудването, различни от препоръчаните от производителя.
- Имайте предвид, че хладилният агент R32 НЕ отделя миризма.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява така, че да се предотвратят механични повреди и в добре проветримо помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (пример: отвори пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател) и с размер на помещението съгласно посоченото по-долу.



#### БЕЛЕЖКА

- НЕ използвайте повторно съединения и медни уплътнения, които вече са били употребявани.
- Съединенията, направени при монтажа между частите на охладителната система, трябва да могат да бъдат достъпни за целите на поддръжката.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че монтажът, сервизното обслужване, поддръжката и ремонтът отговарят на инструкциите от Daikin и на приложимото законодателство (например, националното газово законодателство), както и че се извършват САМО от оторизирани лица.



#### БЕЛЕЖКА

- Тръбопроводът трябва да бъде надеждно монтиран и защитен от физическа повреда.
- Сведете до минимум тръбната инсталация.

## 7.1.5 Схеми за монтаж

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При модули, използвани с хладилен агент R32, е необходимо всички необходими вентилационни отвори да се пазят от запушване.

В зависимост от общото количество на заредения в системата хладилен агент и от типа на помещението, в което монтирате вътрешното тяло, са допустими различни схеми на монтаж:

<b>Ако...</b>		<b>Тогава...</b>
<b>Общо количество на заредения в системата хладилен агент</b>	<b>Тип на помещението</b>	<b>Допустими схеми</b>
<1,84 kg (т.e. ако дължината на тръбите е <27 m)	Всички	1 (2, 3 и 4 са излишни. Не е необходимо да се проверява минималната подова площ или да се осигуряват вентилационни отвори.)
≥1,84 kg (т.e. ако дължината на тръбите е ≥27 m)	Дневна, кухня, гараж, таванско помещение, мазе, склад	2, 3
	Техническо помещение (т.e. помещение, което НИКОГА не се обитава от хора)	2, 3, 4

	<b>СХЕМА 1</b>	<b>СХЕМА 2</b>	<b>СХЕМА 3</b>	<b>СХЕМА 4</b>
<b>Вентилационни отвори</b>	Не е приложимо	Не е приложимо	Между помещение А и В	Между помещение А и външната среда
<b>Минимална подова площ</b>	Не е приложимо	Помещение А	Помещение А+Помещение В	Не е приложимо
<b>Ограничения</b>	Вижте "СХЕМА 1" [▶ 80]	Вижте "СХЕМИ 2 и 3" [▶ 80] и "Таблици за СХЕМА 2 и 3" [▶ 82]	Вижте "СХЕМА 4" [▶ 84]	


<b>A</b>	Помещение А (=помещение, в което е монтирано вътрешното тяло)
<b>B</b>	Помещение В (=съседно помещение)
<b>a1</b>	Долен отвор за естествена вентилация
<b>a2</b>	Горен отвор за естествена вентилация


**СХЕМА 1**

За СХЕМА 1 вие трябва само да спазите указанията за разстоянието, посочени в "7.1.3 Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло" [▶ 76].

**СХЕМИ 2 и 3**

За СХЕМИ 2 и 3 допълнително към указанията за разстоянието, посочени в "7.1.3 Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло" [▶ 76], вие трябва да спазите изискванията за минимална подова площ, както е описано в следващата блокова схема. В схемата са използвани следните таблици: "Таблица 1: Максимално допустимо количество на зареждане с хладилен агент в помещението: вътрешно тяло" [▶ 82], "Таблица 2: Минимална подова площ: вътрешно тяло" [▶ 83] и "Таблица 3: Минимална площ на вентилационния отвор за естествена вентилация" [▶ 83].

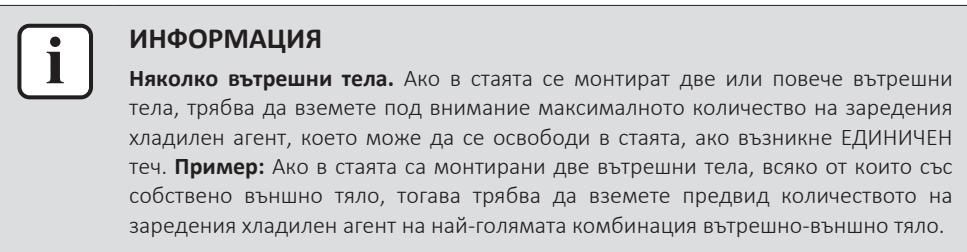

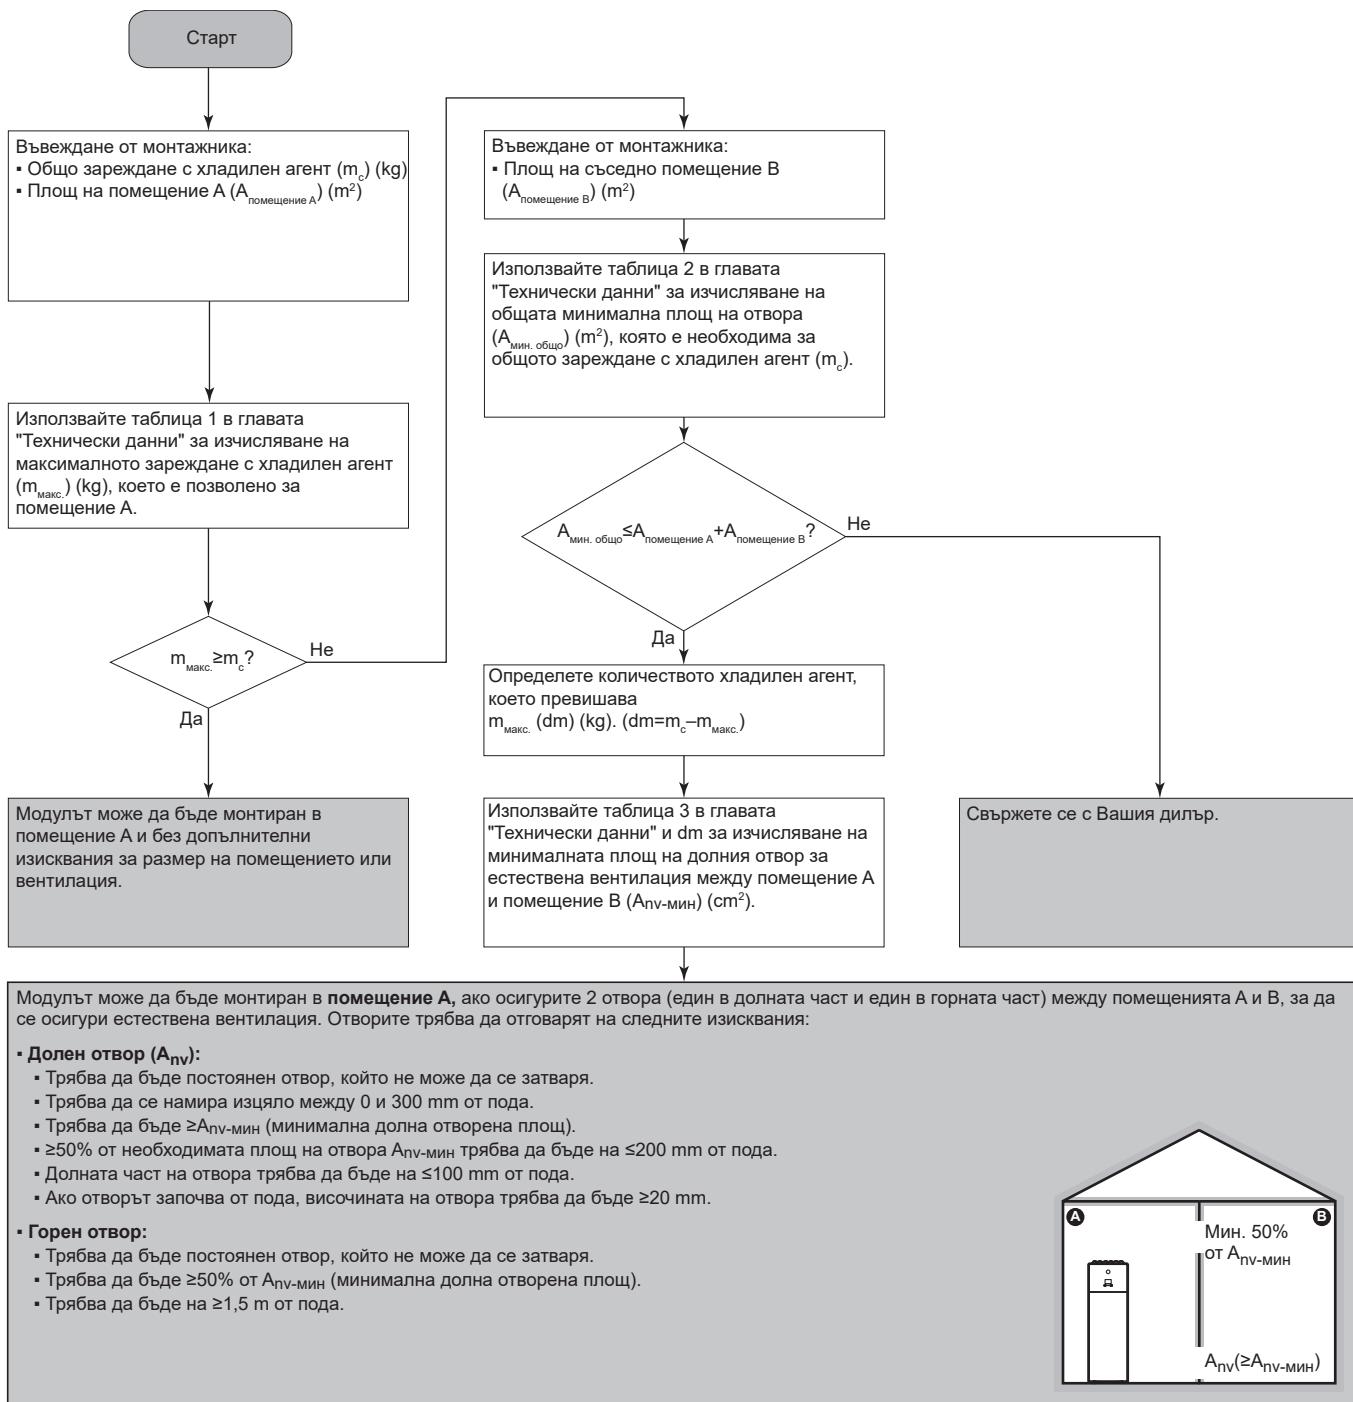

**Таблици за СХЕМА 2 и 3****Таблица 1: Максимално допустимо количество на зареждане с хладилен агент в помещението: вътрешно тяло**

$A_{room}$ (m <sup>2</sup> )	Максимално количество на зареждане хладилен агент в помещението ( $m_{max}$ ) (kg)
	H=600 mm
1	0,138
2	0,276
3	0,414
4	0,553
5	0,691
6	0,829
7	0,907
8	0,970
9	1,028
10	1,084
11	1,137
12	1,187
13	1,236
14	1,283
15	1,328
16	1,371
17	1,413
18	1,454
19	1,494
20	1,533
21	1,571
22	1,608
23	1,644
24	1,679
25	1,714
26	1,748
27	1,781
28	1,814
29	1,846
30	1,877
31	1,909



### ИНФОРМАЦИЯ

- При HPSU модели стойността на "височината на монтаж (H)" се приема за 600 mm, за да отговаря на изискванията на IEC 60335-2-40:2013 A1 2016, точка GG2.
- За междинни стойности на  $A_{room}$  (напр., когато  $A_{room}$  е между две стойности от таблицата) приемете стойността, която съответства на по-малката стойност на  $A_{room}$  в таблицата. Ако  $A_{room}=12,5 \text{ m}^2$ , тогава приемете стойността, която съответства на " $A_{room}=12 \text{ m}^2$ ".

**Таблица 2: Минимална подова площ: вътрешно тяло**

$m_c (\text{kg})$	Минимална подова площ ( $\text{m}^2$ )
	H=600 mm
1,84	28,81
1,86	29,44
1,88	30,08
1,90	30,72



### ИНФОРМАЦИЯ

- При HPSU модели стойността на "височината на монтаж (H)" се приема за 600 mm, за да отговаря на изискванията на IEC 60335-2-40:2013 A1 2016, точка GG2.
- За междинни стойности на  $m_c$  (напр., когато  $m_c$  е между две стойности от таблицата) приемете стойността, която съответства на по-голямата стойност на  $m_c$  от таблицата. Ако  $m_c=1,87 \text{ kg}$ , приемете стойността, която съответства на " $m_c=1,88 \text{ kg}$ ".
- Към системите, в които се зарежда общо количество хладилен агент ( $m_c$ ) <1,84 kg (т.e. ако дължината на тръбите е <27 m), НЕ се предявяват никакви изисквания за стаята, в която се монтират.
- В модула НЕ е разрешено да се зареждат количества >1,9 kg.

**Таблица 3: Минимална площ на вентилационния отвор за естествена вентилация**

$m_c$	$m_{\max}$	$dm=m_c-m_{\max} (\text{kg})$	Минимална площ на долния отвор ( $\text{cm}^2$ )
			H=600 mm
1,9	0,1	1,80	729
1,9	0,3	1,60	648
1,9	0,5	1,40	567
1,9	0,7	1,20	486
1,9	0,9	1,00	418
1,9	1,1	0,80	370
1,9	1,3	0,60	301
1,9	1,5	0,40	216
1,9	1,7	0,20	115




### ИНФОРМАЦИЯ

- При стоящи модели стойността на "височината на монтаж Н" се приема за 600 mm, за да отговаря на изискванията на IEC 60335-2-40:2013 A1 2016, точка GG2.
- За междинни стойности на dm (напр., когато dm е между две стойности на dm от таблицата) приемете стойността, която съответства на по-голямата стойност на dm от таблицата. Ако  $dm=1,55\text{ kg}$ , приемете стойността, която съответства на " $dm=1,6\text{ kg}$ ".

### СХЕМА 4

СХЕМА 4 е разрешена само за инсталации в технически помещения (т.е. помещения, които НИКОГА не се обитават от хора). За тази схема няма изисквания за минималната подова площ, ако осигурите 2 отвора (един отдолу и един отгоре) между помещението и външната среда, за да се гарантира естествена вентилация. Помещението трябва да бъде защитено от замръзване.

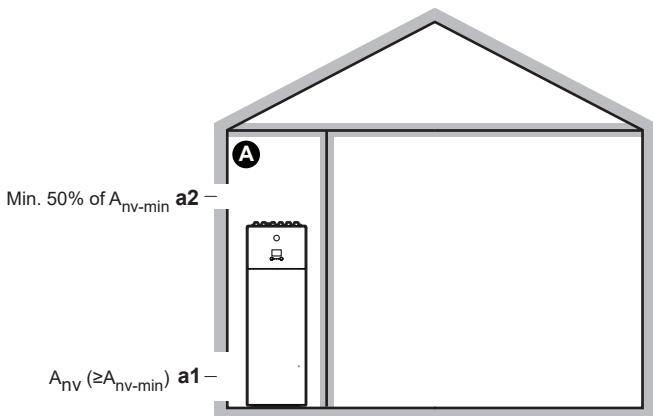

<b>A</b>	Необитаемо помещение, в което е монтирано вътрешното тяло. Трябва да бъде защитено от замръзване.
<b>a1</b>	<p><math>A_{nv}</math>: <b>Долен отвор</b> за естествена вентилация между необитаемото помещение и външната среда.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Трябва да бъде постоянно открит отвор, който не може да се затваря.</li> <li>▪ Трябва да бъде над нивото на земята.</li> <li>▪ Трябва да бъде изцяло разположен между 0 и 300 mm от пода на необитаемото помещение.</li> <li>▪ Трябва да бъде <math>\geq A_{nv-min}</math> (минимална площ на долния отвор, както е посочена в таблицата по-долу).</li> <li>▪ <math>\geq 50\%</math> от необходимата площ на отвора <math>A_{nv-min}</math> трябва да бъде <math>\leq 200\text{ mm}</math> от пода на необитаемото помещение.</li> <li>▪ Долната страна на отвора трябва да бъде <math>\leq 100\text{ mm}</math> от пода на необитаемото помещение.</li> <li>▪ Ако отворът започва от пода, височината на отвора трябва да бъде <math>\geq 20\text{ mm}</math>.</li> </ul>

<b>a2</b>	<b>Горен отвор</b> за естествена вентилация между помещение А и външната среда.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Трябва да бъде постоянно отвор, който не може да се затваря.</li> <li>▪ Трябва да бъде <math>\geq 50\%</math> от <math>A_{nv-min}</math> (минимална площ на долния отвор, както е посочена в таблицата по-долу).</li> <li>▪ Трябва да бъде <math>\geq 1,5</math> m от пода на необитаемото помещение.</li> </ul>

#### **$A_{nv-min}$ (минимална площ на долния отвор за естествена вентилация)**

Минималната площ на долния отвор за естествена вентилация между необитаемото помещение и външната среда зависи от общото количество на хладилния агент в системата. За междинни зареждания с хладилен агент използвайте реда с по-високата стойност. **Пример:** Ако количеството на зареждане с хладилен агент е 4,3 kg, използвайте реда с 4,4 kg.

<b>Общо зареждане с хладилен агент (kg)</b>	<b><math>A_{nv-min}</math> (dm<sup>2</sup>)</b>
2	7,2
2,2	7,5
2,4	7,8
2,6	8,2
2,8	8,5
3	8,8
3,2	9,1
3,4	9,3
3,6	9,6
3,8	9,9
4	10,1
4,2	10,4
4,4	10,6
4,6	10,9
4,8	11,1
5	11,3
5,2	11,5
5,4	11,8
5,6	12,0
5,8	12,2

## 7.2 Отваряне и затваряне на модулите

### 7.2.1 За отварянето на модулите

На определени етапи се налага да отворите модула. **Пример:**

- При свързване на охладителния тръбопровод

- При свързване на електрическите кабели
- При поддръжка и сервизно обслужване на модула



#### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

НЕ оставяйте модула без наблюдение, когато е свален сервисният капак.

#### 7.2.2 За отваряне на външното тяло



#### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



#### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ

Вижте "8.2.8 За свързване на охладителен тръбопровод към външен модул" [▶ 107] и "9.2.2 За свързване на електрическите кабели към външното тяло." [▶ 131].

#### 7.2.3 За затваряне на външното тяло

- 1 Затворете капака на превключвателната кутия.
- 2 Затворете сервисния капак.




#### БЕЛЕЖКА

Когато затваряте капака на външното тяло, се уверете, че усукващият момент при затягане НЕ превишава 4,1 N•m.

#### 7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло


##### Обзор



- 1 Панела с потребителския интерфейс
- 2 Превключвателна кутия
- 3 Капак на превключвателната кутия
- 4 Горен капак
- 5 Страницен панел

##### Спуснете панела с потребителския интерфейс

- 1 Спуснете панела на потребителския интерфейс. Отворете пантите в горната част и плъзнете надолу панела с потребителския интерфейс.

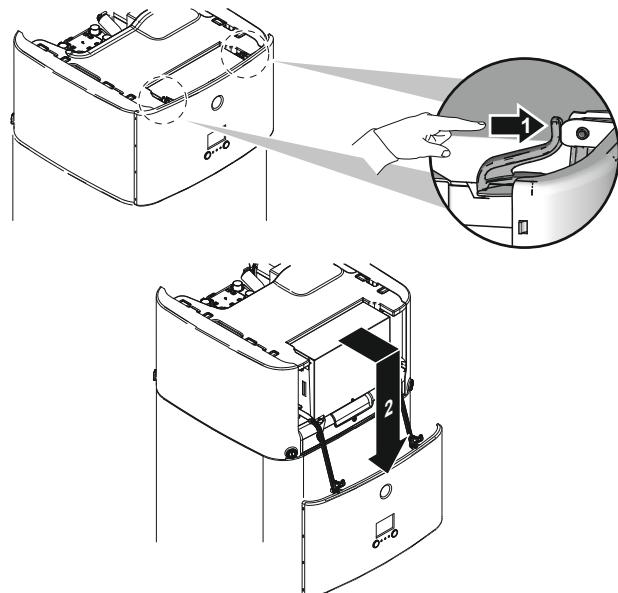


#### Отворете капака на превключвателната кутия

- Свалете капака на превключвателната кутия.



#### БЕЛЕЖКА

НЕ увреждайте и НЕ отстранявайте уплътнението от пяна на превключвателната кутия.

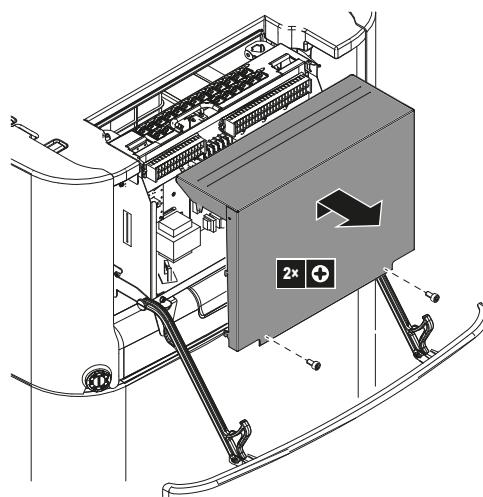


#### За спускане на превключвателната кутия и отваряне на капака на превключвателната кутия


По време на монтажа ще ви трябва достъп до вътрешността на вътрешното тяло. За да имате по-лесен достъп отпред, спуснете превключвателната кутия на тялото, както следва:

**Предварително условия:** Панелът на потребителския интерфейс е спуснат.

- Развийте винтовете.
- Повдигнете превключвателната кутия.

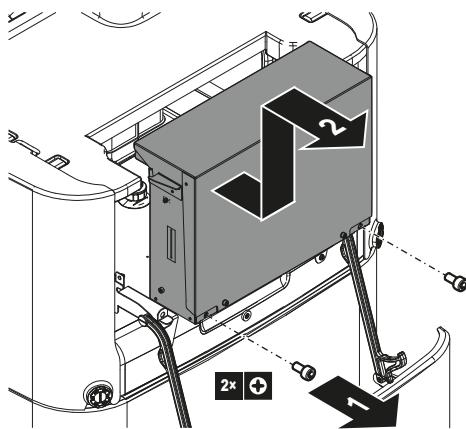

- 3** Спуснете превключвателната кутия.
- 4** Окачете превключвателната кутия в ушите.
- 5** Свалете капака на превключвателната кутия.

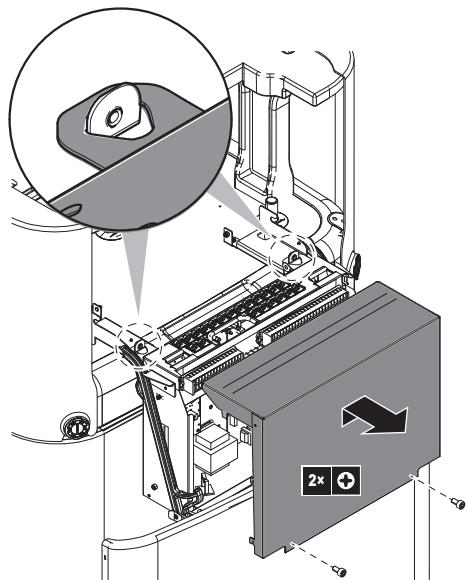


#### Свалете горния капак

По време на монтажа ще ви трява достъп до вътрешността на вътрешното тяло. За да имате по-лесен достъп отгоре, свалете горния капак на модула. Това е необходимо в следните случаи:


- Свързване на тръбите за водата
- Свързване на BIV или DB комплект
- Свързване на резервен нагревател

**Предварително условия:** Панелът на потребителския интерфейс е отворен и превключвателната кутия е спусната.


- 1** Отворете блокиращите части на страничните панели с отвертка.

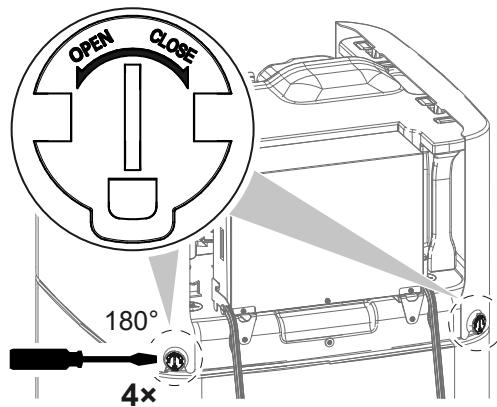


**2** Повдигнете страничните панели.

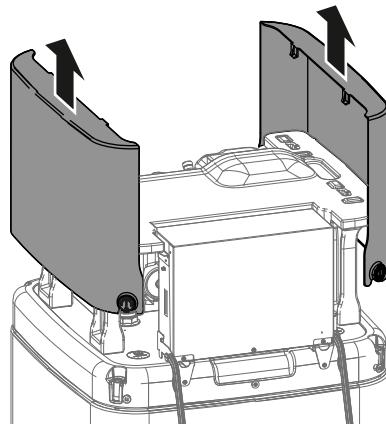

**3** Повдигнете горния капак от монтиrovката, като използвате двета предни крака.

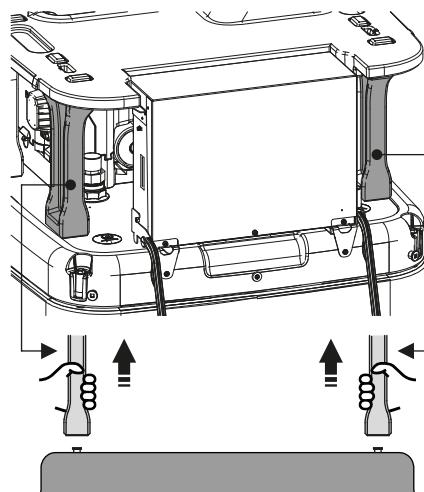

**4** Махнете горния капак.

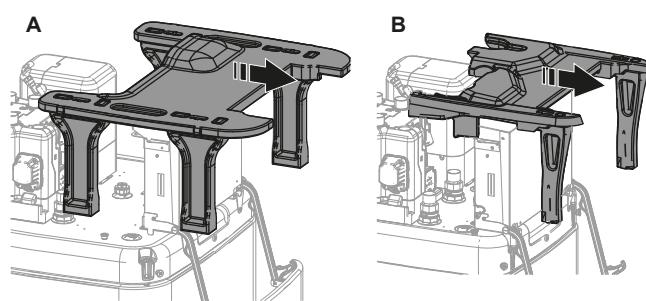

**A** За модели с резервоар за съхранение 500 л

**B** За модели с резервоар за съхранение 300 л

### 7.2.5 За затваряне на вътрешното тяло

- 1 Затворете капака на превключвателната кутия.
- 2 Поставете горния капак върху модула.
- 3 Проверете дали предните крака на горния капак са правилно поставени на монтировката.
- 4 Окачете страничните панели на горния капак.
- 5 Проверете дали куките на страничния панел се плъзват правилно в отворите на горния капак.
- 6 Проверете дали блокиращите части на страничните панели се плъзват в пробките на бойлера.
- 7 Затворете блокиращите части на страничните панели.
- 8 Поставете превключвателната кутия на място.
- 9 Затворете панела с потребителския интерфейс.




#### БЕЛЕЖКА

Когато затваряте вътрешното тяло, се уверете, че затягащият момент НЕ надвишава 4,1 N•m.



#### БЕЛЕЖКА

Затворете най-малко една блокираща част на страничен панел. Ако не можете да достигнете блокиращите части на задната част на вътрешното тяло, е достатъчно да затворите само блокиращите части отпред.

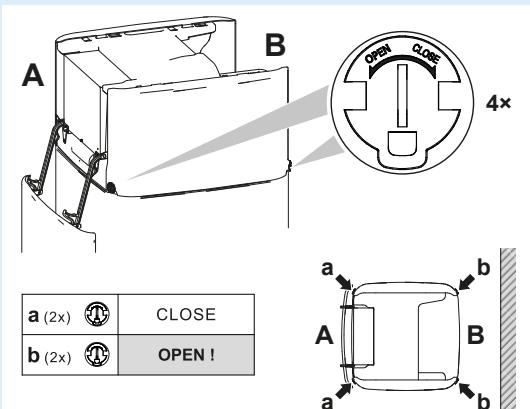

## 7.3 Инсталиране на външния модул

### 7.3.1 Относно монтажа на външното тяло

#### Кога

Трябва да инсталирате външния и вътрешния модул, преди да можете да свържете тръбите за хладилен агент и вода.

### Типична последователност на работа

Монтажът на външното тяло обикновено включва следните етапи:

- 1 Предоставяне на монтажната конструкция.
- 2 Монтиране на външното тяло.
- 3 Предпазване на модула от падане.
- 4 Защита на модула срещу сняг и вятър чрез монтиране на навес за защита от сняг и ветрозащитни прегради. Вижте "7.1 Подготовка на мястото за монтаж" [▶ 72].

#### 7.3.2 Препоръки при монтиране на външно тяло



##### ИНФОРМАЦИЯ

Освен това прочетете предпазните мерки и изискванията в следните глави:

- "2 Общи мерки за безопасност" [▶ 10]
- "7.1 Подготовка на мястото за монтаж" [▶ 72]

#### 7.3.3 За осигуряване на монтажната конструкция

Проверете здравината и нивелирането на монтажната повърхност, така че модулът да не генерира вибрации и шум при работа.

Фиксирайте стабилно модула към основата с помощта анкерните болтове, както е показано на чертежа.

Тази тема показва различни монтажни конструкции. За всички използвайте 4 комплекта анкерни болтове, гайки и шайби M8 или M10. Във всеки случай осигурете най-малко 300 mm свободно пространство под модула. Освен това се уверете, че модулът е позициониран на най-малко 100 mm над максималното очаквано равнище на снежната покривка.




##### ИНФОРМАЦИЯ

Максималната височина на горната стърчаща част на болтовете е 15 mm.



##### ИНФОРМАЦИЯ


Ако монтирате П-образни профили в комбинация с обезшумяващ капак (EKLN08A1), за П-образните профили има други инструкции за монтаж. Вижте ръководството за монтаж на обезшумяващия капак.

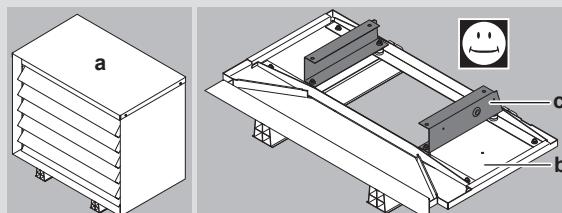

**a** Обезшумяващ капак

**b** Долни части на обезшумяващия капак


**c** П-образни носещи профили

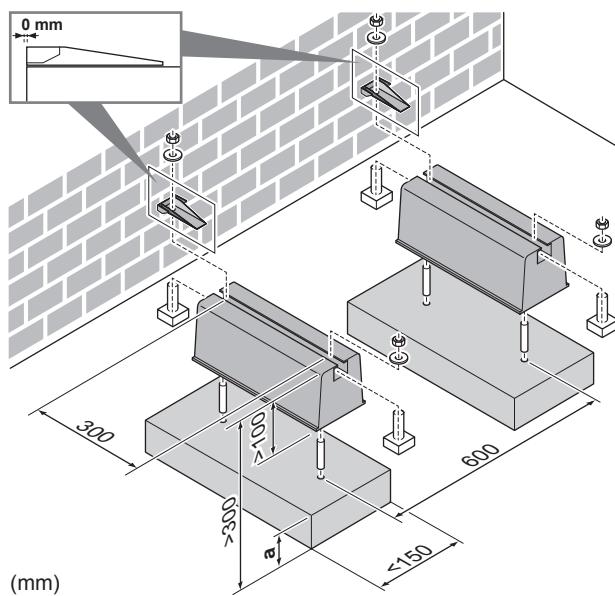**Опция 1: На монтажното краче "гъвкаво краче с подpora"**


**a** Максимална височина на снежната покривка

**Опция 2: Върху пластмасово монтажно краче**

В този случай можете да използвате болтовете, гайките, шайбите и пружинните шайби, доставени с модула като аксесоари.

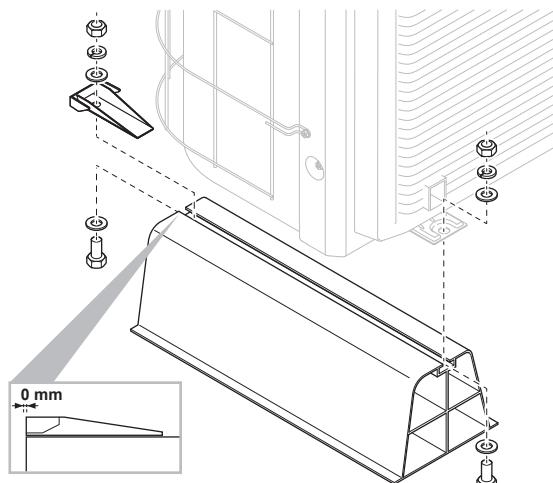
**Опция 3: Върху подпорна основа с допълнителния комплект EKFT008D**


Допълнителният комплект EKFT008D се препоръчва в области със силен снеговалеж.

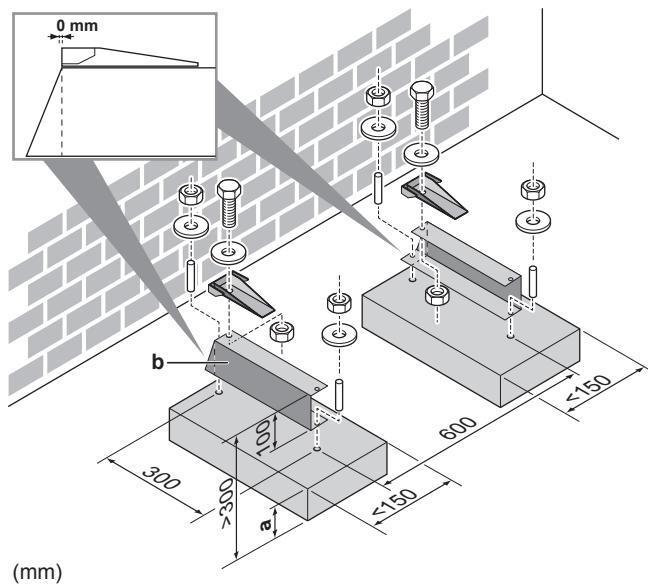

#### Опция 4: Върху скоби към стената с допълнителния комплект EKFT008D

Допълнителният комплект EKFT008D се препоръчва в области със силен снеговалеж.

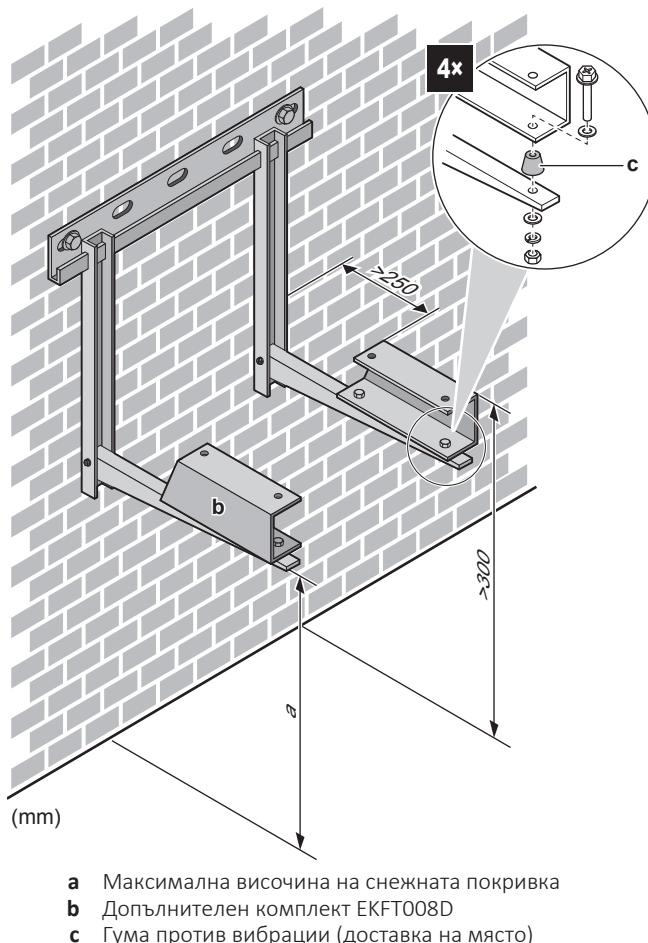

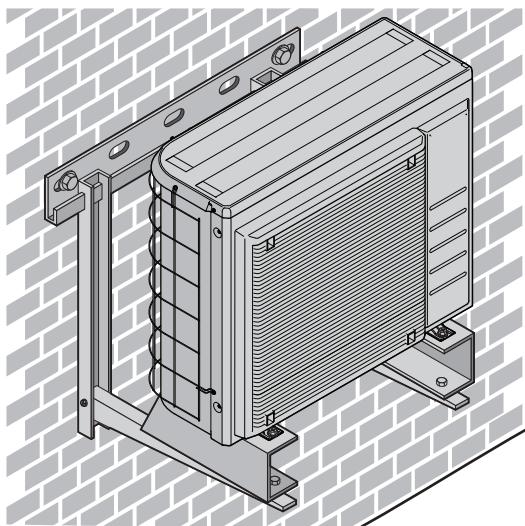


#### 7.3.4 За монтажа на външното тяло



##### ВНИМАНИЕ

НЕ сваляйте предпазния картон, преди модулът да се монтира правилно.

- 1** Повдигнете външното тяло, както е описано в "4.1.2 За повдигане на външното тяло" [▶ 23].
- 2** Монтирайте външното тяло, както следва:
  - (1) Поставете модула в позиция (с помощта на ремъка отляво и дръжката от дясната страна).
  - (2) Отстранете ремъка (като издърпате 1-та страна на ремъка).
  - (3) Закрепете модула.

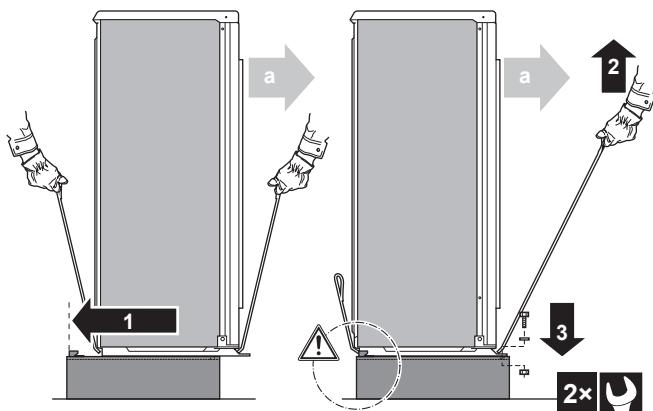


**a** Отвор за отвеждане на въздух



##### БЕЛЕЖКА

Изравнете модула правилно. Уверете се, че задната страна на модула НЕ е издадена.

- 3** Свалете предпазния картон и листа с инструкции.

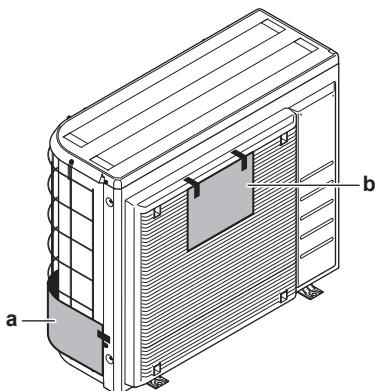

**a** Предпазен картон  
**b** Лист с инструкции

### 7.3.5 За осигуряване на дренаж


- Уверете се, че образуваният конденз може да се отвежда правилно.
- Монтирайте модула върху основа, за да се осигури наличието на правилно отводняване с цел да се избегне натрупването на лед.
- Подгответе отточен канал около основата на външното тяло за дрениране на отпадъчната вода.
- Не допускайте дренажната вода да тече по пътеката, за да НЕ стане пътеката хълзгава при минусови температури на окръжаващата среда.
- Ако монтирате модула върху рамка, монтирайте водонепроницаема плоча на разстояние до 150 mm от долната страна на модула, за да се предотврати навлизането на вода в модула и да се избегне капенето дренажна вода (вижте следващата фигура).




#### БЕЛЕЖКА

Ако дренажните отвори на външното тяло са блокирани, осигурете пространство от най-малко 300 mm под външното тяло.

- **Дренажен съд.** Можете да използвате опцията за дренажен съд (EKDP008D), за да събирате дренажната вода. За пълни инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на дренажния съд. Накратко, дренажният съд трябва да се постави хоризонтално (с допуск 1° от всички страни) по следния начин:

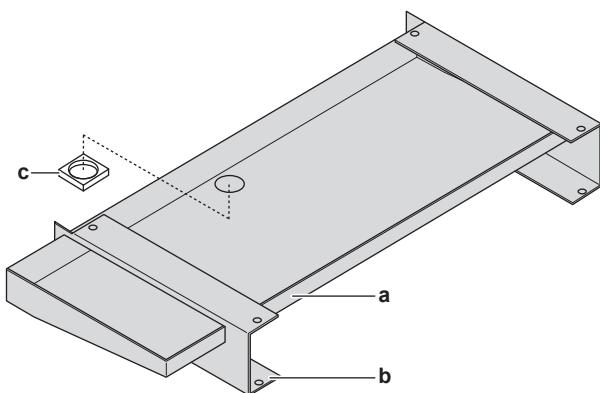

- a** Дренажен съд
- b** П-образни носещи профили
- c** Изолация на дренажния отвор

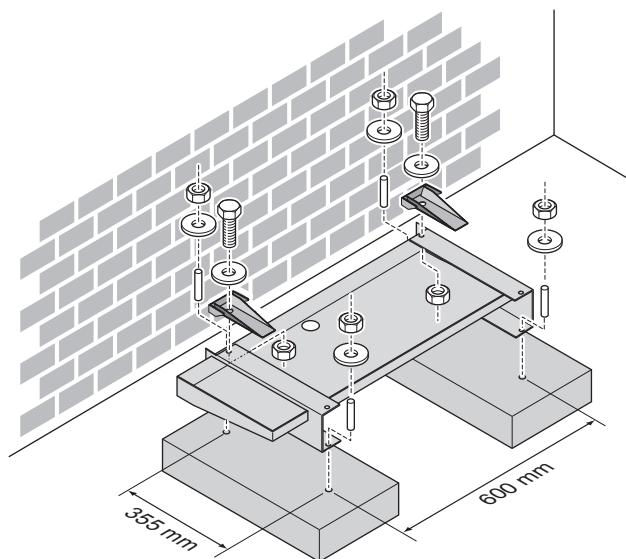


- **Нагревател на дренажен съд.** Можете да използвате опцията за нагревател на дренажен съд (EKDPH008CA), за да предотвратите замръзване на дренажния съд. За инструкции за монтаж вижте ръководството за монтаж на нагревателя на дренажния съд.
- **Дренажна тръба без нагряване.** Когато използвате дренажния съд без дренажна тръба или с дренажна тръба без нагряване, отстранете изолацията на дренажния отвор (поз. с на илюстрацията).



### ИНФОРМАЦИЯ

Ако монтирате комплект дренажна тава (с или без нагревател на дренажната тава) в комбинация с обезшумяващ капак (EKLN08A1), има други инструкции за монтаж на комплекта дренажна тава. Вижте ръководството за монтаж на обезшумяващия капак.

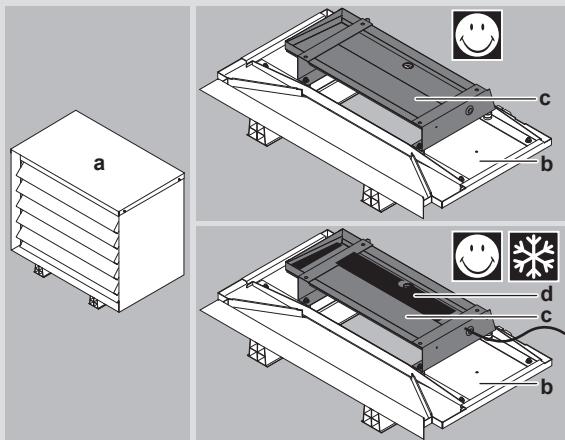


- a** Обезшумяващ капак
- b** Долни части на обезшумяващия капак
- c** Комплект дренажна тава
- d** Нагревател на дренажната тава

#### 7.3.6 За предпазване на външното тяло от падане

В случай че модулът се монтира на място, където е възможно да бъде наклонен от силен вятър, вземете следната мярка:

- 1** Пригответе 2 кабела, както е показано на следващата илюстрация (доставка на място).
- 2** Поставете 2-та кабела над външното тяло.
- 3** Поставете гумена лента между кабелите и външното тяло, за да не се допусне кабелите да одраскат боята (доставка на място).
- 4** Прикрепете краищата на кабелите.
- 5** Затегнете кабелите.

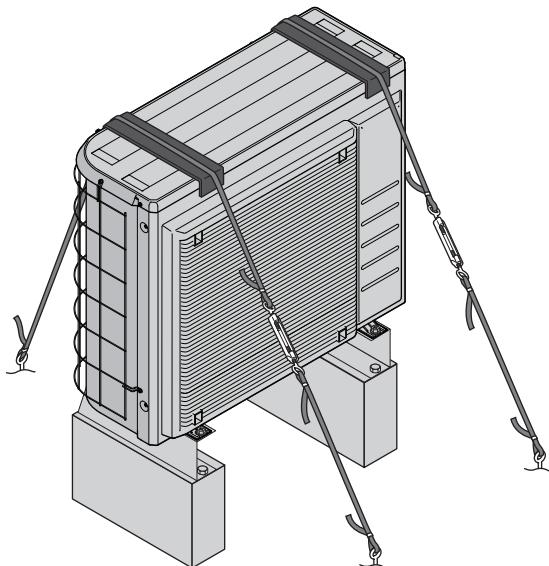

## 7.4 Монтаж на вътрешното тяло

### 7.4.1 За монтажа на вътрешното тяло

#### Кога

Трябва да инсталирате външния и вътрешния модул, преди да можете да свържете тръбите за хладилен агент и вода.

#### Типична последователност на работа

Монтажът на вътрешното тяло обикновено включва следните етапи:

- 1** Монтаж на вътрешното тяло.

### 7.4.2 Препоръки при монтиране на вътрешното тяло




#### ИНФОРМАЦИЯ

Освен това прочетете предпазните мерки и изискванията в следните глави:

- "2 Общи мерки за безопасност" [▶ 10]
- "7.1 Подготовка на мястото за монтаж" [▶ 72]

### 7.4.3 За монтиране на вътрешното тяло

- 1** Повдигнете вътрешното тяло от палета и го поставете на пода. Вижте също и "["4.2.3 За повдигане на вътрешното тяло"](#)" [▶ 27].
- 2** Отстранете кабелната връзка (транспортно обезопасяване). Само за модели с резервоари за съхранение от 500 l. Вижте също и "["7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло"](#)" [▶ 86].

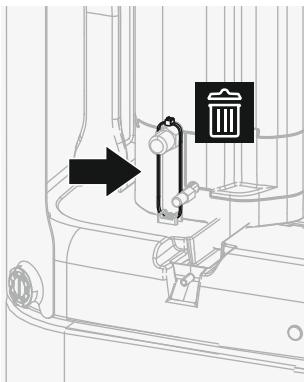

- 3 Свържете дренажния маркуч към дренажната система. Вижте "7.4.4 За свързване на дренажния маркуч към дренажната система" [► 98].
- 4 Плъзнете вътрешното тяло на мястото за монтаж.


**БЕЛЕЖКА**

**Степен.** Уверете се, че модулът е нивелиран.

#### 7.4.4 За свързване на дренажния маркуч към дренажната система


Преливната вода от резервоара за съхранение на вода, както и водата, събрана в дренажната тава, трябва да се източи. Трябва да свържете дренажните маркучи с подходяща дренажна система съгласно изискванията на приложимото законодателство.

- 1 Отворете резбовата пробка.

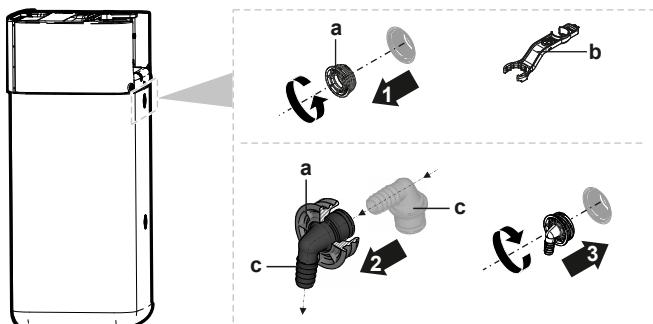

**a** Резбова пробка  
**b** Ключ за сглобяване  
**c** Конектор за преливане

- 2 Поставете конектора за преливане в резбовата пробка.
- 3 Монтирайте конектора за преливане.

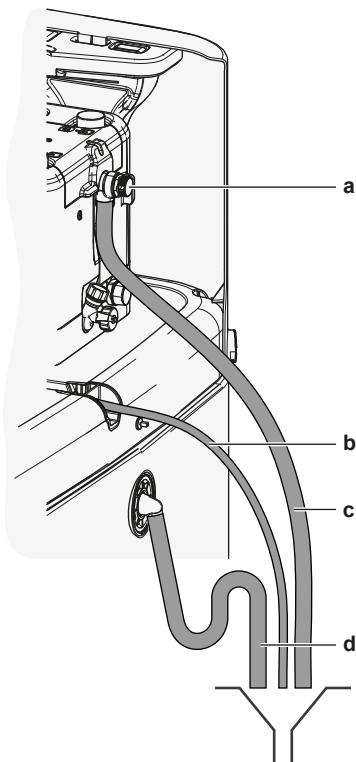

- a** Предпазен вентил
- b** Маркуч на дренажната тава (доставя се като принадлежност)
- c** Предпазен вентил за дренажен маркуч (доставка на място)
- d** Резервоар за дренажния маркуч (доставка на място)

- 4** Прикрепете дренажен маркуч към конектора за преливане.
- 5** Свържете дренажния маркуч към подходяща дренажна система. Уверете се, че водата може да изтича през дренажния маркуч. Уверете се, че нивото на водата не може да се издигне над преливника.
- 6** Свържете маркуча на дренажната тава към връзката на тавата и към подходяща дренажна система.
- 7** Свържете предпазния вентил към подходяща дренажна система в съответствие с приложимото законодателство. Уверете се, че цялата пара или вода, която може да изтече, се източва по защитен от замръзване, безопасен и видим начин.

# 8 Монтаж на тръбопровод

## В тази глава

8.1	Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент .....	100
8.1.1	Изисквания към тръбопроводите за хладилния агент .....	100
8.1.2	Изолация на тръбопроводите за хладилния агент .....	101
8.2	Свързване на охладителния тръбопровод.....	101
8.2.1	За свързването на охладителния тръбопровод.....	101
8.2.2	Предпазни мерки при свързване на охладителния тръбопровод.....	102
8.2.3	Указания при свързване на охладителния тръбопровод.....	103
8.2.4	Указания за огъването тръбите.....	103
8.2.5	За развалцоваване на края на тръбата .....	104
8.2.6	За запояване на краищата на тръбите .....	104
8.2.7	Използване на спирателния клапан и сервизния порт .....	105
8.2.8	За свързване на охладителен тръбопровод към външен модул .....	107
8.2.9	За свързване на охладителния тръбопровод с вътрешния модул .....	107
8.3	Проверка на тръбите за хладилния агент .....	108
8.3.1	За проверката на тръбопроводите за хладилния агент .....	108
8.3.2	Предпазни мерки при проверка на охладителния тръбопровод .....	109
8.3.3	Проверка за текове .....	109
8.3.4	За извършване на вакуумно изсушаване.....	109
8.4	Зареждане с хладилен агент.....	111
8.4.1	За зареждане с хладилен агент .....	111
8.4.2	Предпазни мерки при зареждане на хладилен агент .....	112
8.4.3	Зареждане на допълнителен хладилен агент .....	112
8.4.4	За фиксиране на етикета за флуорирани парникови газове .....	113
8.5	Подготовката на тръбопровода за водата .....	113
8.5.1	Изисквания към водния кръг .....	113
8.5.2	За проверка на обема на водата и дебита .....	117
8.6	Свързване на тръбите за водата .....	118
8.6.1	За свързването на тръбите за вода .....	118
8.6.2	Препоръки при свързване на тръбите за вода .....	118
8.6.3	За свързване на тръбите за водата.....	118
8.6.4	За свързване на разширителния съд .....	122
8.6.5	Пълнене на отоплителната система .....	123
8.6.6	Пълнене на топлообменника в резервоара за съхранение .....	124
8.6.7	Пълнене на резервоара за съхранение .....	125
8.6.8	За изолиране на тръбите за водата.....	125

### 8.1 Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент

#### 8.1.1 Изисквания към тръбопроводите за хладилния агент



#### ИНФОРМАЦИЯ

Освен това прочетете предпазните мерки и изискванията в "2 Общи мерки за безопасност" [▶ 10].

Вижте също "7.1.4 Специални изисквания към монтажа за модули с R32" [▶ 78] за допълнителни изисквания.

- **Дължина на тръбопроводите:** вижте "7.1.3 Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло" [▶ 76].

#### Материал на тръбите

Безшевна мед, деоксидирана с фосфорна киселина

- **Връзки на тръбопроводите:** позволени са само развалцовани и споени съединения. Вътрешното и външното тяло имат развалцовани съединения. Съединете двата края без спояване. Ако е необходимо запояване, вземете предвид указанията в справочника за монтаж.

### Съединения чрез конусовидна гайка

Използвайте само закален материал.

- **Диаметър на тръбите:**

Тръбопровод за течност	$\varnothing 6,4 \text{ mm (} \frac{1}{4} \text{")}$
Тръбопровод за газ	$\varnothing 15,9 \text{ mm (} \frac{5}{8} \text{")}$

### Степен на твърдост и дебелина на тръбите


Външен диаметър ( $\varnothing$ )	Температурен клас	Дебелина ( $t$ ) <sup>(a)</sup>	
6,4 mm (1/4")	Отгрята (O)	$\geq 0,8 \text{ mm}$	
15,9 mm (5/8")	Отгрята (O)	$\geq 1,0 \text{ mm}$	

<sup>(a)</sup> В зависимост от приложимото законодателство и максималното работно налягане на модула (вижте "PS High" на табелката със спецификации на модула), може да се наложи по-голяма дебелина на тръбите.

#### 8.1.2 Изолация на тръбопроводите за хладилния агент

- Използвайте пенополиуретан като изолационен материал:
  - с коефициент на топлопроводимост между 0,041 и 0,052 W/mK (0,035 и 0,045 kcal/mh°C)
  - с топлоустойчивост най-малко 120°C
- Дебелина на изолацията:

Външен диаметър на тръбата ( $\varnothing_p$ )	Вътрешен диаметър на изолацията ( $\varnothing_i$ )	Дебелина на изолацията ( $t$ )
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	10 mm
15,9 mm (5/8")	16~20 mm	13 mm



Ако температурата е по-висока от 30°C и относителната влажност е над RH 80%, дебелината на изолационния материал трябва да бъде най-малко 20 mm, за да се избегне появата на конденз по повърхността на изолацията.

## 8.2 Свързване на охладителния тръбопровод

#### 8.2.1 За свързването на охладителния тръбопровод

##### Преди свързването на охладителния тръбопровод

Уверете се, че вътрешните модули и външният модул са закрепени.

##### Типична последователност на работа

Свързването на охладителния тръбопровод включва:

- Свързване на охладителния тръбопровод с външния модул
- Свързване на охладителния тръбопровод с вътрешния модул
- Изолиране на охладителния тръбопровод

- Имайте предвид указанията за:
  - Огъване на тръбите
  - Развалцовка на краищата на тръбите
  - Спояване
  - Използване на спирателните клапани

### 8.2.2 Предпазни мерки при свързване на охладителния тръбопровод

#### **ИНФОРМАЦИЯ**

Също така, прочетете предпазните мерки и изискванията в следните глави:

- "2 Общи мерки за безопасност" [▶ 10]
- "8.1 Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент" [▶ 100]



#### **ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ**



#### **БЕЛЕЖКА**


- НЕ използвайте минерално масло върху развалцоваща част.
- НЕ използвайте повторно тръби от предишни инсталации.
- НИКОГА не монтирайте изсушител към този модул с R32, за да се гарантира неговия срок на експлоатация. Изсушаващият материал може да се разтвори и да повреди системата.



#### **БЕЛЕЖКА**

Вземете предвид следните предпазни мерки по отношение на тръбите за хладилния агент:

- Не допускайте участието в цикъла на хладилния агент на никакви други вещества (напр. въздух), освен определения за целта хладилен агент.
- Използвайте само R32 при допълване на хладилен агент.
- При монтажа използвайте само инструменти (колектор на манометър и др.), които са специално предназначени за инсталации с R32, могат да издържат на високо налягане и не допускат навлизането на чужди тела (напр., минерални масла и влага) в системата.
- Монтирайте тръбите така, че съединението с конусовидна гайка да НЕ е подложено на механично напрежение.
- НЕ оставяйте тръбите на обекта без надзор. Ако инсталацията НЕ се извърши в рамките на 1 ден, защитете тръбите, както е описано в следната таблица, за да ги предпазите от навлизане на замърсявания, течност или прах.
- Бъдете внимателни, когато прекарвате медните тръби през стени (вижте долната фигура).

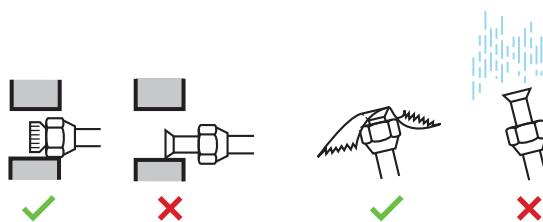

Уред	Период на монтаж	Метод за предпазване
Външен модул	>1 месец	Прищипнете тръбата
	<1 месец	Прищипнете или залепете тръбата с лепенка
Вътрешен модул	Независимо от продължителността	

**БЕЛЕЖКА**

НЕ отваряйте спирателния клапан за хладилния агент, преди да проверите тръбопровода за хладилния агент. Когато трябва да заредите допълнително количество хладилен агент, се препоръчва да отворите спирателния клапан за хладилния агент, след като дозаредите.


### 8.2.3 Указания при свързване на охладителния тръбопровод

Обърнете внимание на следните указания при свързването на тръбите:

- При свързване на гайка с вътрешен конус намажете вътрешната повърхност на развалцовката с етерно масло или с естерно масло. Завийте 3 или 4 оборота с ръка, преди да затегнете здраво.



- При разхлабване на конусовидна гайка с вътрешен конус ВИНАГИ използвайте 2 ключа едновременно.
- При свързване на тръбите ВИНАГИ използвайте гаечен ключ и динамометричен ключ за затягане на конусовидната гайка. По този начин се предпазва гайката от спукване и не се допускат течове.



- a** Динамометричен гаечен ключ  
**b** Гаечен ключ  
**c** Съединение на тръбите  
**d** Конусовидна гайка

Размер на тръбите (mm)	Затягащ момент (N•m)	Размери на развалцовката (A) (mm)	Форма на развалцовката (mm)
Ø6,4	15~17	8,7~9,1	
Ø15,9	62~75	19,3~19,7	

### 8.2.4 Указания за огъването тръбите


Използвайте огъвач на тръби за тази цел. Всички тръбни извивки трябва да се правят възможно най-плавно (радиус на извиване от 30~40 mm или по-голям).

## 8.2.5 За развалцоваване на края на тръбата

**ВНИМАНИЕ**


- Непълното развалцоваване може да доведе до утечка на охладителен газ.
- НЕ използвайте повторно съединенията с конусовидни гайки. Използвайте нови съединения с конусовидни гайки, за да се избегне изтичане на газообразен хладилен агент.
- Използвайте конусовидните гайки, които са доставени с модула. Използването на други гайки с вътрешен конус може да причини изтичане на газообразен хладилен агент.

- 1** Срежете края на тръбата с ножовка за тръби.
- 2** Отстранете острите ръбове, като отрязаната повърхност е насочена надолу така, че стружките да НЕ попаднат в тръбата.




- a** Срежете точно под нужния ъгъл.  
**b** Отстранете стружките.

- 3** Свалете конусовидната гайка от спирателния клапан и я поставете на тръбата.
- 4** Развалцовайте края на тръбата. Поставете точно в позицията, както е показано на следващата фигура.



	<b>Инструмент за развалцовка за R32 (тип клещи)</b>	<b>Обикновен инструмент за развалцовка</b>	
		<b>Тип муфа (тип Ridgid)</b>	<b>Тип крилчата гайка (тип Imperial)</b>
A	0~0,5 мм	1,0~1,5 мм	1,5~2,0 мм

- 5** Проверете правилно ли е извършена развалцовката.




- a** Вътрешната повърхност на развалцовката ТРЯБВА да е без дефекти.  
**b** Краят на тръбата ТРЯБВА да е развалцована равномерно и идеален кръг.  
**c** Уверете се, че конусовидната гайка е монтирана.

## 8.2.6 За запояване на краищата на тръбите

Вътрешното тяло и външното тяло имат съединения с конусовидни гайки. Съединенето двата края без спояване. Ако се налага спояване, имайте предвид следното:

- При запояване, продухването с азот предпазва от образуването на големи количества оксидиран филм по вътрешността на тръбите. Оксидирианият филм влияе неблагоприятно на клапаните и компресорите в охладителната система и пречи на правилната работа.
- Налягането на азота трябва да се зададе на 20 кPa (0,2 bar) (т.е., достатъчно, за да се почувства на кожата) с редукционен клапан.

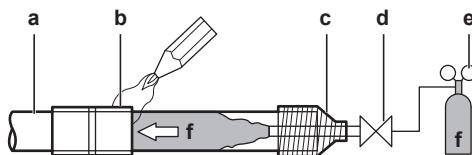

**a** Тръбопровод за хладилен агент  
**b** Част за запояване  
**c** Изолираща лента  
**d** Ръчен клапан  
**e** Редукционен клапан  
**f** Азот


- НЕ използвайте антиоксиданти при заваряване на тръбните съединения. Остъпът може да запуши тръбите и да повреди оборудването.
- НЕ използвайте флюс при запояване на медни тръби за охладител. Използвайте припой на основата на фосфорна мед (BCuP), който НЕ изисква флюс. Флюсът има изключително вредно въздействие върху тръбопроводите на охладителните системи. Например, ако се използва флюс на хлорна основа, това ще доведе до корозия на тръбата или, най-вече, ако флюсът съдържа флуор, той ще разруши използваното в охладителния контур масло.
- ВИНАГИ предпазвайте околните повърхности (например с изолационна пяна) от топлината при запояване.

#### 8.2.7 Използване на спирателния клапан и сервизния порт

##### Как се използва спирателният клапан


Спазвайте следните указания:

- Спирателните клапани са фабрично затворени.
- На следващата фигура са показани частите на спирателния вентил, необходими при работа с вентила.




**a** Сервизен порт и капачка на сервизния порт  
**b** Ствол на клапана  
**c** Съединение с тръбопровода  
**d** Капачка на ствала

- Дръжте двета спирателни клапана отворени по време на работа.
- НЕ прилагайте прекомерна сила върху ствала на клапана. Това може да доведе до счупване на тялото на клапана.
- ВИНАГИ завивайте спирателния вентил с гаечен ключ, след което развийте или затегнете конусовидната гайка с динамометричен ключ. НЕ поставяйте гаечния ключ върху капачката на ствала, тъй като това е възможно да причини изтиchanе на хладилен агент.



**a** Гаечен ключ  
**b** Динамометричен гаечен ключ


- Когато се очаква, че работното налягане ще бъде ниско (напр. когато ще се извърши охлаждане, а температурата на външния въздух е ниска), достатъчно добре упътнете конусовидната гайка, свързваща спирателния вентил с линията за газа, със силиконов уплътнителен материал, за да не се допусне замръзване.



Силиконов уплътнителен материал, уверете се, че няма незапълнени места.

### За отваряне/затваряне на спирателния клапан

- Свалете капака на спирателния клапан.
- Вкарайте шестоъгълен ключ (течен кръг: 4 mm, газообразен кръг: 4 mm) в стеблото на клапана и завъртете стеблото на клапана:




В посока, обратна на посоката на часовниковата стрелка, за отваряне  
По посока на движението на часовниковата стрелка, за затваряне

- Когато спирателният клапан НЕ МОЖЕ да се върти повече, спрете да въртите.
- Монтирайте капака на спирателния клапан.

**Резултат:** Сега клапанът е отворен/затворен.

### За работа с капачката на ствola

- Капачката на ствola на клапана уплътнява в посоченото със стрелка място. НЕ я повреждайте.



- След работа със спирателния клапан, затегнете здраво капачката на клапана и проверете за утечки на хладилен агент.

Елемент	Момент на затягане (N·m)
Капачка на ствola, страна на течния хладилен агент	13,5~16,5
Капачка на ствola, страна на газообразния хладилен агент	22,5~27,5


### За работа с капачката на сервизния порт

- ВИНАГИ използвайте зареждащ маркуч, оборудван с щифт за натискане на вентила, тъй като сервизният порт представлява вентил тип Schrader.
- След работа със спирателния клапан, затегнете здраво капачката на сервизния порт и проверете за утечки на хладилен агент.

Позиция	Затягащ момент (N·m)
Капачка на сервизния порт	11,5~13,9

### 8.2.8 За свързване на охладителен тръбопровод към външен модул

- **Дължина на тръбите.** Поддържайте възможно най-малка дължина на тръбите.
  - **Зашита на тръбите.** Предпазете монтираните на място тръби от физически повреди.
- 1** Свържете съединението за течен хладилен агент от вътрешното тяло със спирателния клапан за течност на външното тяло.

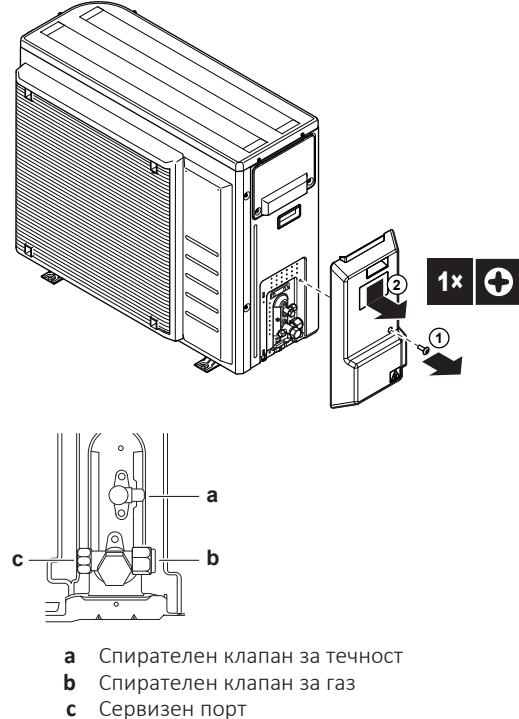

- 2** Свържете съединението за газообразен хладилен агент от вътрешния модул със спирателния клапан за газообразен хладилен агент на външния модул.




#### БЕЛЕЖКА

Препоръчително е тръбопроводът за хладилния агент между вътрешното и външното тяло да се монтира в канал или да се обвие със залепваща лента.

### 8.2.9 За свързване на охладителния тръбопровод с вътрешния модул

- 1** Свържете тръбата за течен хладилния агент от спирателния вентил за течност на външно тяло към връзката за течен хладилен агент на вътрешно тяло.

- a** Съединение за течен хладилен агент  
**b** Съединение за газообразен хладилен агент

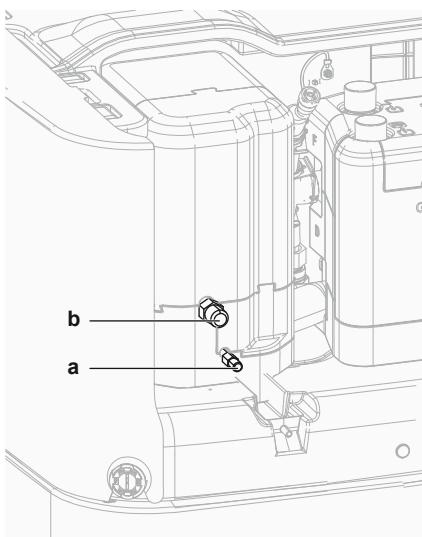

- a** Съединение за течен хладилен агент  
**b** Съединение за газообразен хладилен агент

- 2** Свържете тръбата за газообразен хладилен агент от спирателния вентил за газ на външното тяло към връзката за газообразен хладилен агент на вътрешно тяло.



#### БЕЛЕЖКА

Препоръчително е тръбопроводът за хладилния агент между вътрешното и външното тяло да се монтира в канал или да се обвие със залепваща лента.

### 8.3 Проверка на тръбите за хладилния агент

#### 8.3.1 За проверката на тръбопроводите за хладилния агент

**Вътрешните** тръби на външния модул са фабрично тествани за утечки. Вие трябва да проверите само **външните** охладителни тръби на външния модул.

#### Преди проверката на охладителния тръбопровод

Уверете се, че охладителният тръбопровод между външния и вътрешния модул е свързан.

#### Типична последователност на работа

Проверката на охладителния тръбопровод обикновено се състои от следните етапи:

- 1** Проверка за наличие на утечки в охладителния тръбопровод.
- 2** Извършване на вакуумно изсушаване за отстраняване на цялата влага, въздух или азот от охладителния тръбопровод.

Ако има вероятност от наличие на влага в тръбите за охладителен агент (например, дъждовна вода е проникнала в тръбите), първо извършете процедурата по вакуумно изсушаване, описана по-долу, докато се отстрани цялата влага.

### 8.3.2 Предпазни мерки при проверка на охладителния тръбопровод



#### ИНФОРМАЦИЯ

Също така, прочетете предпазните мерки и изискванията в следните глави:

- "2 Общи мерки за безопасност" [▶ 10]
- "8.1 Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент" [▶ 100]



#### БЕЛЕЖКА

Използвайте 2-степенна вакуумна помпа с обратен клапан, която може да изпомпи до  $-100,7\text{ kPa}$  ( $-1,007\text{ bar}$ ) (5 Torr абсолютно). Внимавайте да не попада масло от помпата обратно в системата, когато помпата не работи.



#### БЕЛЕЖКА

Използвайте тази вакуумна помпа единствено за R32. Използването на същата помпа за друг тип хладилни агенти може да повреди помпата и модула.



#### БЕЛЕЖКА

- Свържете вакуумната помпа към сервизния порт на спирателния клапан за газ.
- Уверете се, че спирателният клапан за газ и спирателният клапан за течност са здраво затворени, преди да извършите проверката за течове или вакуумното изсушаване.

### 8.3.3 Проверка за течове



#### БЕЛЕЖКА

НЕ превишавайте максималното работно налягане на модула (вижте "PS High" върху фирменията табелка).



#### БЕЛЕЖКА

ВИНАГИ използвайте препоръчаният разтвор за тест с мехурчета от вашия доставчик.


НИКОГА не използвайте сапунена вода:

- Сапунената вода може да причини напукване на компоненти като конусовидна гайка или капачки на спирателния клапан.
- Сапунената вода може да съдържа сол, абсорбираща влагата, която ще замръзне, когато тръбите станат студени.
- Сапунената вода съдържа амоняк, който може да доведе до корозия на развалцовани съединения (между месинговата конусовидна гайка и медната развалцовка).

- 1** Заредете системата с азот, докато достигнете манометрично налягане от най-малко  $200\text{ kPa}$  ( $2\text{ bar}$ ). За откриването на малки течове е препоръчително да се създаде налягане до  $3000\text{ kPa}$  ( $30\text{ bar}$ ) (в зависимост от местното законодателство).
- 2** Проверете за течове, като нанесете тестовия разтвор за мехури по всички съединения.
- 3** Изпуснете цялото количество азотен газ.

### 8.3.4 За извършване на вакуумно изсушаване

Свържете вакуумната помпа и колектора, както следва:

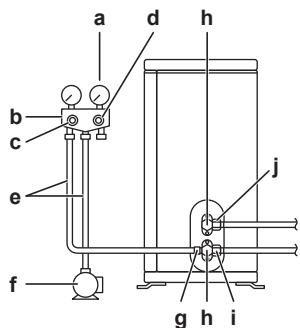

- a** Манометър  
**b** Колекторен манометър  
**c** Вентил за ниско налягане (Lo)  
**d** Вентил за високо налягане (Hi)  
**e** Маркучи за зареждане  
**f** Вакуумна помпа  
**g** Сервизен порт  
**h** Капачки на клапаните  
**i** Спирателен вентил за газ  
**j** Спирателен вентил за течност

**1** Вакуумирайте системата, докато налягането на колектора показва  $-0,1 \text{ MPa}$  ( $-1 \text{ bar}$ ).

**2** Оставете така в продължение на 4-5 минути и проверете налягането:

Ако налягането...	Тогава...
Не се променя	В системата няма влага. Тази процедура е завършена.
Се повишава	В системата има влага. Отидете на следващата стъпка.

**3** Евакуирайте системата в продължение на поне 2 часа, за да постигнете налягане в колектора от  $-0,1 \text{ MPa}$  ( $-1 \text{ bar}$ ).

**4** След като ИЗКЛЮЧИТЕ помпата, проверявайте налягането в продължение на най-малко 1 час.

**5** Ако НЕ достигнете така указания вакуум или НЕ МОЖЕТЕ да поддържате вакуума в продължение на 1 час, направете следното:

- Отново проверете за течове.
- Отново извършете вакуумно изсушаване.



#### БЕЛЕЖКА

Не забравяйте да отворите спирателните клапани, след като монтирате охладителния тръбопровод и извършите вакуумното изсушаване. Работата на системата със затворени спирателни клапан може да повреди компресора.



#### ИНФОРМАЦИЯ

След като се отвори спирателният клапан, е възможно налягането в тръбопровода за хладилния агент да НЕ се повиши. Това може да бъде причинено от напр. затвореното състояние на регулиращия вентил във веригата на външното тяло, но то НЕ представлява никакъв проблем за правилната работа на външното тяло.

## 8.4 Зареждане с хладилен агент

### 8.4.1 За зареждане с хладилен агент

Външният модул е фабрично зареден с хладилен агент, но в някои случаи може да е необходимо следното:

Какво	Кога
Зареждане на допълнителен хладилен агент	Когато общият тръбен път на течния хладилен агент е повече от посочения (вижте по-долу).
Пълно презареждане с хладилен агент	<b>Пример:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ При преместване на системата.</li> <li>▪ След утечка.</li> </ul>

#### Зареждане на допълнителен хладилен агент

Преди зареждане на допълнителен хладилен агент се уверете, че **външният** тръбопровод за хладилен агент на външния модул е тестван (тест за утечка и вакуумно изсушаване).



#### ИНФОРМАЦИЯ

В зависимост от модулите и/или условията на място, може да е необходимо да свържете електроокабеляването преди зареждането на хладилен агент.

Типичен работен поток – Зареждането на допълнителен хладилен агент обикновено се състои от следните етапи:

- 1 Определяне дали и колко трябва да се зареди допълнително.
- 2 Ако е необходимо, допълнително зареждане с охладител.
- 3 Попълване на етикета с информация за флуорирани газове, които предизвикват парников ефект, и закрепването му отвътре на външния модул.

#### Пълно презареждане с хладилен агент

Преди пълното презареждане с хладилен агент се уверете, че е изпълнено следното:

- 1 Цялото количество хладилен агент е извлечено от системата.
- 2 **Външният** охладителен тръбопровод на външния модул е тестван (тест за утечка и вакуумно изсушаване).
- 3 Изпълнено е вакуумно изсушаване на **вътрешния** охладителен тръбопровод на външния модул.



#### БЕЛЕЖКА

Преди да пристъпите към пълно презареждане, извършете вакуумно изсушаване и на **вътрешните** тръби за хладилния агент на външното тяло.

Типичен работен поток – Пълното презареждане с хладилен агент обикновено се състои от следните етапи:

- 1 Определяне колко хладилен агент трябва да се зареди.
- 2 Зареждане с охладител.

- 3 Попълване на етикета с информация за флуорирани газове, които предизвикват парников ефект, и закрепването му отвътре на външния модул.

#### 8.4.2 Предпазни мерки при зареждане на хладилен агент

##### ИНФОРМАЦИЯ

Също така, прочетете предпазните мерки и изискванията в следните глави:

- "2 Общи мерки за безопасност" [▶ 10]
- "8.1 Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент" [▶ 100]

#### 8.4.3 Зареждане на допълнителен хладилен агент

##### За определяне на допълнителното количество хладилен агент

Ако общият тръбен път на течния хладилен агент е...	Тогава...
≤10 m	НЕ добавяйте допълнителен хладилен агент.
>10 m	R=(обща дължина (m) на тръбопровода за течност-10 m)×0,020 R=допълнително зареждане (kg) (закръглено в единици от 0,01 kg)

##### ИНФОРМАЦИЯ

Тръбният път е дължината на тръбопровода за течност в едната посока.

##### За зареждане на допълнителен хладилен агент

##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използвайте само R32 като хладилен агент. Други вещества е възможно да причинят взрывове и злополуки.
- R32 съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект. Стойността на неговия потенциал за глобално затопляне (GWP) е 675. НЕ изпускате тези газове в атмосферата.
- При зареждане с хладилен агент ВИНАГИ използвайте предпазни ръкавици и защитни очила.

##### БЕЛЕЖКА

За избягване на повреда на компресора, НЕ зареждайте повече от указаното количество охладител.


**Предварително условия:** Преди зареждане на хладилен агент се уверете, че тръбопроводът за хладилен агент е свързан и тестван (тест за утечка и вакуумно изсушаване).

- 1 Свържете резервоара с хладилния агент със сервизния порт.
- 2 Заредете допълнителното количество хладилен агент.
- 3 Отворете спирателния клапан за газ.

Ако е необходимо изпомпване в случай на демонтаж или преместване на системата, вижте "16.1 За изпомпване" [▶ 310] за повече подробности.

#### 8.4.4 За фиксиране на етикета за флуорирани парникови газове

**1** Попълнете етикета както следва:

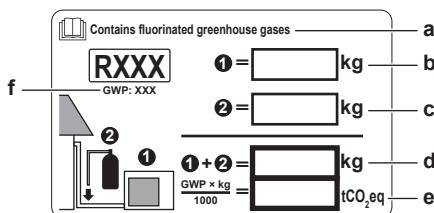

- a** Ако с уреда е доставен многоезичен етикет за флуорирани парникови газове (вижте аксесоарите), обелете съответния език и го закрепете върху **a**.
- b** Фабрично зареждане с охладителна течност на продукта: вижте табелката с наименование на модула
- c** Допълнително заредено количество хладилен агент
- d** Общо зареждане с хладилен агент
- e** **Количеството флуорирани парникови газове** от общото количество зареден хладилен агент, изразено като еквивалент на тонове CO<sub>2</sub>.
- f** GWP = Потенциал за глобално затопляне



#### БЕЛЕЖКА

Приложимото законодателство за **флуорирани парникови газове** изискава зареждането с хладителен агент на модула да е посочено както чрез тегло, така и в еквивалент на CO<sub>2</sub>.

**Формула за изчисляване на количеството в еквивалент на тонове CO<sub>2</sub>:** GWP стойност на хладилния агент × общо заредено количество хладилен агент [в кг] / 1000

Използвайте GWP стойността, посочена върху етикета за зареждане с хладилен агент.

**2** Поставете етикета от вътрешната страна на външното тяло в съседство със спирателните клапани за газ и течност.

## 8.5 Подготовката на тръбопровода за водата

#### 8.5.1 Изисквания към водния кръг



#### ИНФОРМАЦИЯ

Освен това прочетете предпазните мерки и изискванията в "[2 Общи мерки за безопасност](#)" [[10](#)].



#### БЕЛЕЖКА

При пластмасови тръби се уверете, че са херметични по отношение на дифузия на кислорода съгласно DIN 4726. Дифузията на кислород в тръбите може да доведе до повишенна корозия.

- **Свързване на тръбите – Законодателство.** Изпълнете всички тръбни съединения в съответствие с приложимото законодателство и с инструкциите в глава "Монтаж" относно входа и изхода на водата.
- **Свързване на тръбите – Използвана сила.** НЕ използвайте прекомерна сила, когато свързвате тръбите. Деформирането на тръбите може да стане причина за неизправна работа на модула.
- **Свързване на тръбите – Инструменти.** Използвайте само подходящи инструменти за работа с месинг, който е мек материал. Ако НЕ го направите, тръбите ще се повредят.

- **Свързване на тръбите – Въздух, влага, прах.** Ако в кръга попадне въздух, влага или прах, това може да предизвика проблеми. За да предотвратите това:
  - Използвайте САМО чисти тръби.
  - Дръжте края на тръбата надолу, когато отстранявате острите ръбове.
  - Покрийте края на тръбата, когато я прекарвате през стена, за да предотвратите влизането на прах и/или малки частици в тръбата.
  - За уплътняването на съединенията използвайте добър материал за уплътняване на резби.
  - Когато използвате немесингови метални тръби, не забравяйте да изолирате двета материала един от друг, за да предотвратите галванична корозия.
  - Тъй като месингът е мек материал, използвайте подходящ комплект инструменти за свързване на водния кръг. Неподходящите инструменти може да причинят повреда на тръбите.
- **Затворен кръг.** Използвайте вътрешното тяло САМО в затворена водна система. Използването на термопомпена система в отворена водна система ще доведе до прекомерна корозия.
- **Гликол.** От съображения за безопасност НЕ се позволява добавянето на каквъто и да е вид гликол във водния кръг.
- **Тръбен път.** Препоръчва се да се избягва прекарването на дълги тръбопроводи между резервоара за съхранение и крайната точка за горещата вода (душ, вана,...), както и да се избягват глухи краища.
- **Тръбен диаметър.** Изберете диаметър на тръбопровода за водата, който да отговаря на необходимия воден дебит и на наличното външно статично налягане на помпата. Вижте "17 Технически данни" [▶ 316] за кривите на външното статично налягане на вътрешното тяло.
- **Циркулация на водата.** Можете да намерите минималната циркулация на водата, необходима за работата на вътрешното тяло, в следващата таблица. Тази циркулация трябва да бъде гарантирана във всички случаи. Когато циркулацията е по-ниска, вътрешното тяло ще спре работа и ще покаже грешка 7H.

#### Минимално необходим дебит


12 l/min

- **Компоненти, доставени на място – Вода.** Използвайте само материали, които са съвместими с използваната в системата вода и с материалите, използвани за изработка на вътрешното тяло.
- **Компоненти, доставени на място – Налягане и температура на водата.** Проверете дали всички компоненти в монтираниите на място тръбопроводи могат да издържат на налягането и температурата на водата.
- **Налягане на водата – Битова гореща вода.** Максималното налягане на водата е 10 bar. Осигурете подходящи предпазни устройства в кръга на БГВ, за да се гарантира, че максималното налягане НЕ се превишава. Минималното работно налягане на водата е 1 bar (=0,1 MPa).
- **Налягане на водата – Кръг за отопление/охлажддане на помещението.** Максималното налягане на водата е 3 bar (=0,3 MPa). Осигурете подходящи предпазни устройства във водния кръг, за да се гарантира, че максималното налягане НЕ се превишава. Минималното работно налягане на водата е 1 bar (=0,1 MPa).

- Налягане на водата – Резервоар за съхранение.** Водата в резервоара за съхранение не е под налягане. Следователно ежегодно трябва да се извършва визуална проверка чрез индикатора за ниво на резервоара за съхранение, вижте "14.3.2 Годишна поддръжка на вътрешното тяло: общ преглед" [▶ 292].
- Температура на водата.** Всички монтирани тръбопроводи и тръбни аксесоари (вентил, съединения и др.) ТРЯБВА да издържат на следните температури:

**ИНФОРМАЦИЯ**


Следващата фигура е само за пример и е възможно да НЕ съответства на оформлението на вашата система.

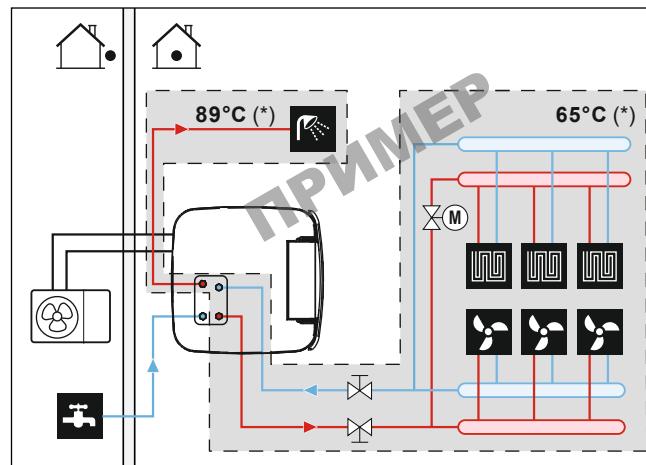

(\*) Максимална температура за тръбопроводи и принадлежности

- Дренажна система – Ниски точки.** Осигурете изпускателни кранове на всички ниско разположени точки на системата, за да се позволи пълно източване на водния кръг.
- Дренажна система – Предпазен вентил.** Свържете дренажния маркуч правилно към дренажа, за да избегнете изтичане на вода от модула. Вижте "7.4.4 За свързване на дренажния маркуч към дренажната система" [▶ 98].
- Отвори за излизане на въздуха.** Осигурете отвори за излизане на въздуха във всички високо разположени точки на системата, до които трябва също така да има лесен достъп за сервизно обслужване. Във вътрешното тяло е осигурено автоматично обезвъздушаване. Проверете дали обезвъздушителният вентил НЕ е затегнат твърде много, за да е възможно автоматичното изпускане на въздуха във водния кръг.
- Части с поцинковано покритие.** НИКОГА не използвайте части с поцинковано покритие във водния кръг. Тъй като във вътрешния воден кръг на модула се използва меден тръбопровод, може да се появи прекомерна корозия.
- Немесингови метални тръби.** Когато използвате немесингови метални тръби, изолирайте по подходящ начин месинговите и немесинговите тръби, така че да НЕ са в контакт помежду си. Така се предотвратява галванична корозия.
- Вентил – Време на превключване.** Когато във водния кръг се използва 2-пътен или 3-пътен вентил, максималното време за превключване на вентила трябва да е 60 секунди.

- **Разширителен съд.** На водния кръг тряба да се монтира подходящо оразмерен разширителен съд в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Не се допускат блокиращи елементи (спирателни вентили или подобни) между разширителния съд и вътрешното тяло.
- **Магнитен филтър/сепаратор за замърсявания.** Ако вътрешното тяло е свързано към отоплителна система с радиатори, стоманени тръби или тръби за подово отопление, които не са херметически затворени, във възвратния поток на системата трябва да се монтира магнитен филтър/сепаратор за замърсявания. Ако вътрешното тяло е свързано към система за подаване на битова студена вода, съдържаща стоманени тръби, преди връзката за студената вода трябва да се монтира магнитен филтър/сепаратор за замърсявания.
- **Спирателни вентили за циркулацията.** Препоръчваме да използвате спирателни вентили за циркулацията при връзките на топлообменника за битова гореща вода. Това свежда да минимум топлинните загуби вследствие на температурно обусловена циркулация в свързвашите тръби.
- **Резервоар за съхранение – Качество на водата.** Минимални изисквания по отношение на качеството на водата, използвана за пълнене на резервоара за съхранение:
  - Твърдост на водата (калций и магнезий, изчислено като калциев карбонат):  $\leq 3 \text{ mmol/l}$
  - Проводимост:  $\leq 1500$  (идеална:  $\leq 100$ )  $\mu\text{S/cm}$
  - Хлорид:  $\leq 250 \text{ mg/l}$
  - Сулфат:  $\leq 250 \text{ mg/l}$
  - Стойност на pH:  $6,5 \sim 8,5$
 При свойства, които се отклоняват от минималните изисквания, трябва да се вземат подходящи мерки за привеждане в съответствие с изискванията.
- **Резервоар за съхранение – спирателен вентил.** За лесно пълнене и източване на резервоара за съхранение препоръчваме да се монтира спирателен вентил. Вижте допълнителния комплект: Комплект за пълнене и източване (165215)
- **Терmostатични смесителни вентили.** В съответствие с приложимото законодателство може да е необходимо монтирането на терmostатични смесителни вентили.
- **Хигиенни мерки.** Монтажът трябва да се извърши в съответствие с приложимото законодателство и е възможно да изиска прилагането на допълнителни хигиенични мерки.
- **Рециркуационна помпа.** В съответствие с приложимото законодателство е възможно да се наложи свързването на рециркуационна помпа между крайната точка за горещата вода и опционалното съединение за рециркулация на резервоара за съхранение. Вижте "6.4.4 Помпа за БГВ за незабавно подаване на гореща вода" [▶ 61].



- a Съединение за рециркулация  
 b Връзка за горещата вода  
 c Душ  
 d Рециркуационна помпа

### 8.5.2 За проверка на обема на водата и дебита

За да се уверите, че модулът работи правилно:

- ТРЯБВА да проверите минималното количество на водата и нейния минимален дебит.

#### Минимален обем на водата


Инсталацията трябва да бъде направена по такъв начин, че винаги да има минимален обем вода (вижте таблицата по-долу) в кръга за отопление/охлаждане на помещенията, дори когато наличният обем към устройството е намален поради затваряне на клапани (топлоизлъчватели, термостатични вентили и др.) в кръга за отопление/охлаждане на помещенията. Вътрешният обем на водата на вътрешно тяло НЕ се взема предвид за този минимален обем вода.

Ако...	Тогава минималният обем на водата е...
EHSH*	0 l
EHSX*	10 l



#### ИНФОРМАЦИЯ

При критични процеси или в стаи с високо топлинно натоварване може да е необходимо допълнително количество вода.

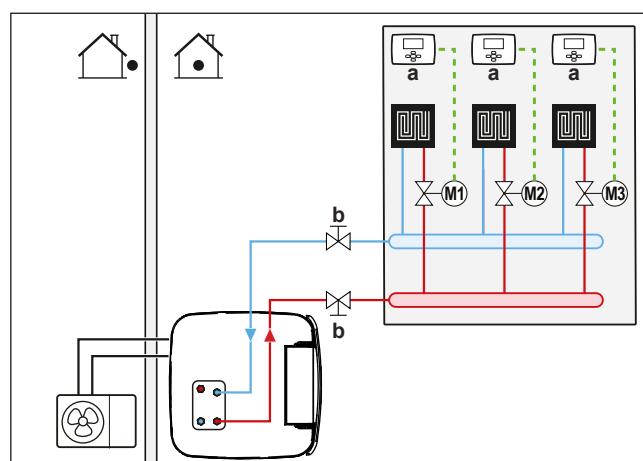

- a Отделен стаен термостат (допълнително оборудване)
- b Спирателен вентил
- M1...3 Отделни моторизирани вентили за управление на всеки контур (доставка на място)

#### Минимален дебит

Проверете дали минималният дебит в инсталацията е гарантиран при всички условия.

#### Минимално необходим дебит

12 l/min



#### БЕЛЕЖКА

Когато циркуляцията във всеки или в определен кръг за отопление на помещенията се управлява чрез дистанционно управявани вентили, важно е да се гарантира минималният дебит, дори ако всички вентили са затворени. В случай че не може да се достигне минималният дебит, ще се генерира грешка на дебита 7H (няма отопление или работа).

**БЕЛЕЖКА**

Уверете се, че на недувалентните устройства е монтиран задължителният резервен нагревател. Липсващият резервен нагревател ще доведе до твърде високи дебити и до неправилно поведение на уреда.

Вижте препоръчителната процедура, както е описана в "["12.4 Проверки при пускане в експлоатация"](#) [▶ 277].

## 8.6 Свързване на тръбите за водата

### 8.6.1 За свързването на тръбите за вода

**Преди да пристъпите към свързване на тръбите за вода**

Уверете се, че външното и вътрешното тяло са монтирани.

**Типична последователност на работа**

Свързването на тръбите за вода обикновено включва следните етапи:

- 1 Свързване на тръбите за вода към външното тяло.
- 2 Свързване на тръбите за вода към вътрешното тяло.
- 3 Свързване на тръбите за рециркулация.
- 4 Монтирайте съд под налягане на специална връзка.
- 5 Свързване на дренажния маркуч към дренажната система.
- 6 Пълнене на водния кръг.
- 7 Пълнене на серпентините на топлообменника в резервоара за съхранение.
- 8 Пълнене на резервоара за съхранение.
- 9 Изолиране на тръбите за вода.

### 8.6.2 Препоръки при свързване на тръбите за вода.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Освен това прочетете предпазните мерки и изискванията в следните глави:

- "["2 Общи мерки за безопасност"](#) [▶ 10]
- "["8.5 Подготовката на тръбопровода за водата"](#) [▶ 113]

### 8.6.3 За свързване на тръбите за водата

**БЕЛЕЖКА**


НЕ използвайте прекомерна сила, когато свързвате тръбите на място и се уверете, че са подравнени правилно. Деформираните тръби могат да станат причина за неизправна работа на модула.

- 1 Свалете топлоизолацията на хидравличния блок. Отворете автоматичния обезвъздушителен вентил на помпата с един оборот. След това поставете топлоизолацията обратно на хидравличния блок.

**БЕЛЕЖКА**


Топлоизолацията може лесно да се повреди, ако с нея НЕ се борави правилно.

- Отстранете частите САМО в реда и посоката, посочени тук,
- НЕ прилагайте сила,
- НЕ използвайте инструменти,
- поставете отново топлоизолацията в обратен ред.

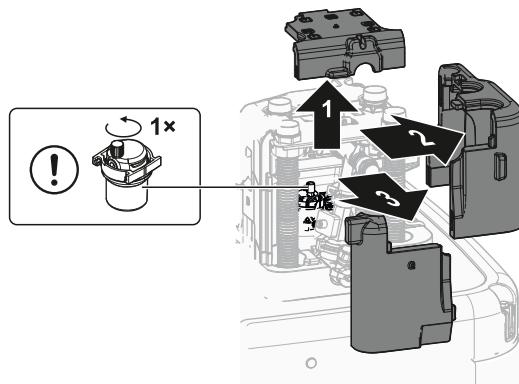


- 2** Свържете спирателните вентили с плоските уплътнения (торбичка с принадлежности) към тръбите за водата за отопление/охлажддане на помещението на вътрешното тяло.
- 3** Свържете тръбите за отопление/охлажддане на помещението към спирателните вентили, като използвате уплътнение.

НЕ превишавайте максималния затягащ момент (размер на резбата 1", 25 – 30 N•m). За да избегнете повреда, приложете необходимия противодействащ момент с подходящ инструмент.

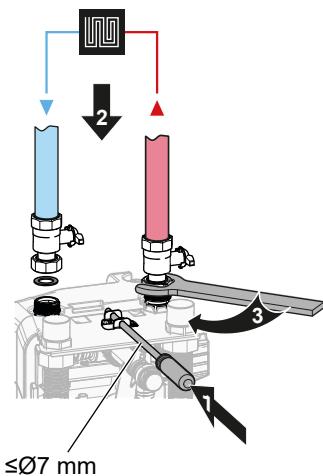


- 4** Свържете тръбите за входяща и изходяща битова гореща вода с вътрешното тяло.


НЕ превишавайте максималния затягащ момент (размер на резбата 1", 25 – 30 N•m). За да избегнете повреда, приложете необходимия противодействащ момент с подходящ инструмент.

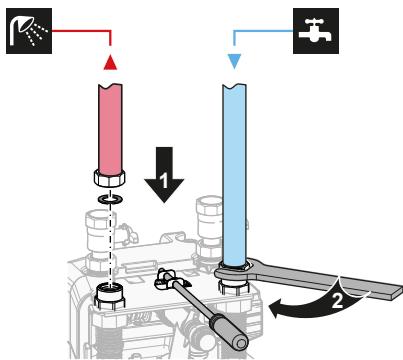
**БЕЛЕЖКА**

За да се избегнат течове, всички винтови връзки на входящите и изходящите тръби за битова гореща вода трябва да бъдат проверени отново след монтажа (Максимален затягащ момент 25 – 30 N•m).

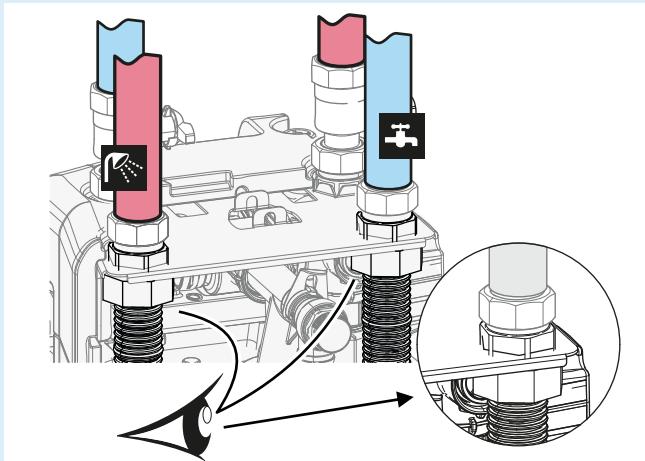**5** Подпрете тръбите за вода.


За връзки, обърнати назад: подпрете хидравличните линии по подходящ начин според условията на помещението. Това се отнася за всички тръби за вода.

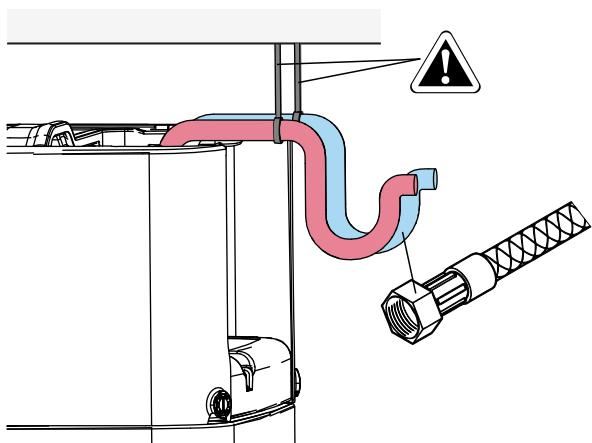**6** Монтирайте топлоизолацията на хидравличния блок.

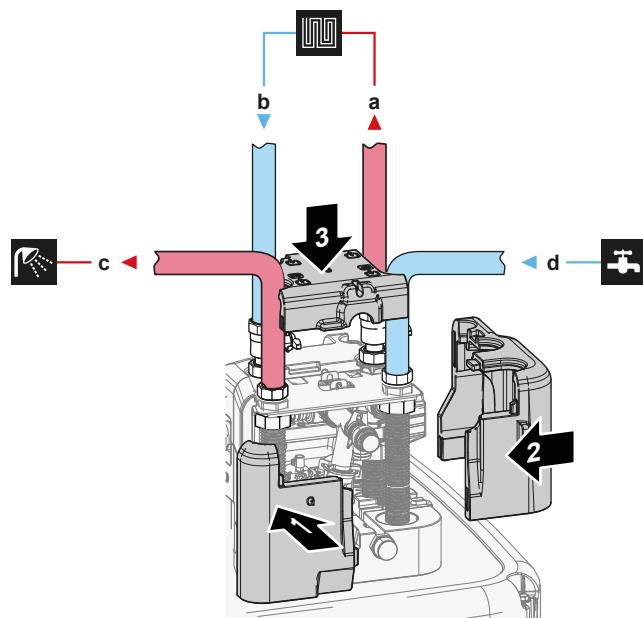

- a** ИЗХОДЯЩА вода за отопление/охлажддане на помещениета (винтова връзка, 1")
- b** ВХОДЯЩА вода за отопление/охлажддане на помещениета (винтова връзка, 1")
- c** ИЗХОДЯЩА битова гореща вода (винтова връзка, 1")
- d** ВХОДЯЩА битова студена вода (подаване на студена вода) (винтова връзка, 1")

**7** На входа за студена вода на резервоара за БГВ монтирайте следните компоненти (доставени на място):

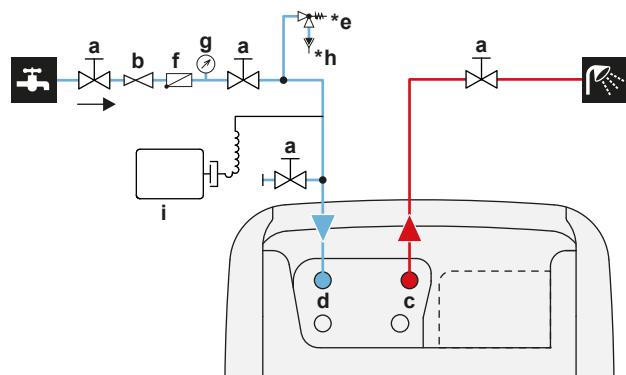

- a** Спирателен вентил (препоръчително)
- b** Редукционен вентил (препоръчително)
- c** БГВ – ИЗХОД за гореща вода (външна резба, 1")
- d** БГВ – ВХОД за студена вода (външна резба, 1")
- \*e** Предпазен вентил (макс. 10 bar (=1,0 MPa))(задължително)
- f** Възвратен клапан (препоръчително)
- g** Манометър (препоръчително)
- \*h** Фуния (задължително)
- i** Разширителен съд (препоръчителен)



#### БЕЛЕЖКА

Монтирайте обезвъздушителни вентили на всички локални високи точки.



#### БЕЛЕЖКА

На входа за входяща битова студена вода трябва да се монтира предпазен вентил за налягане (доставка на място) с максимално налягане на отваряне 10 bar (=1 MPa) в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.



### БЕЛЕЖКА

- На съединението на входа за студената вода на резервоара за съхранение трябва да се монтира изпускателно устройство и предпазно устройство.
- За да избегнете обратен сифонаж, е препоръчително да монтирате възвратен вентил на входа за водата на резервоара за съхранение в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Уверете се обаче, че между предпазния вентил и бойлера НЯМА вентил.
- Препоръчва се монтирането на редукционен вентил на входа за студената вода в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.
- Препоръчва се монтирането на разширителен съд на входа за студената вода в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.
- Препоръчително е предпазният вентил да се монтира на по-високо място, отколкото горната част на резервоара за съхранение. Загряването на резервоара за съхранение причинява разширяване на водата и без предпазен вентил налягането на водата на топлообменника за битова гореща вода вътре в резервоара може да превиши проектното налягане. Освен това изпълнената на място инсталация (тръбопроводи, кранове и т.н.), която е свързана с бойлера, е подложена на това високо налягане. За да не се допусне това, се налага монтирането на предпазен вентил за налягане. Предотвратяването на появлата на свръхналягане зависи от правилната работа на монтирания на място предпазен вентил. Ако той НЕ работи изправно, може да възникне изтичане на вода. За потвърждение на добрата работа е необходимо извършването на редовна поддръжка.



### БЕЛЕЖКА

- Препоръчва се да се монтират спирателни вентили на входящите и изходящите връзки за отопление/охлажддане на помещението, както и на връзките за битова студена вода и битова гореща вода. Тези спирателни вентили се доставят на място.
- **Уверете се обаче, че между предпазния вентил (доставен на място) и резервоара за БГВ няма вентил.**




### БЕЛЕЖКА

За да се избегне нанасянето на щети на окръжаващата среда в случай на изтичане на вода, през периодите на отсъствие от дома е препоръчително да се затварят спирателните вентили на входа на битовата студена вода.

#### 8.6.4 За свързване на разширителния съд

- 1** Свържете подходящо оразмерен и предварително поставен разширителен съд за отопителната система. Между топлинния генератор и предпазния вентил не трябва да има хидравлични блокиращи елементи.
- 2** Поставете съда под налягане на лесно достъпно място (за поддръжка, смяна на части).

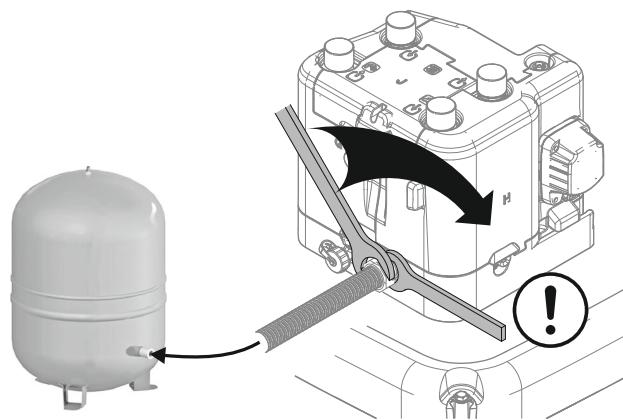

### 8.6.5 Пълнене на отоплителната система




#### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

По време на процеса на пълнение от някоя точка на протичане може да изтече вода и да причини токов удар, ако влезе в контакт с части под напрежение.

- Преди процеса на пълнение изключете уреда от захранването.
- След първото напълване и преди да включите уреда с мрежовия превключвател, проверете дали всички електрически части и точки на свързване са сухи.

- 1 Свържете маркуч с възвратен клапан (1/2") и външен манометър (доставка на място) към кран за вода и вентила за пълнене и източване. Осигурете маркуча срещу изплъзване.

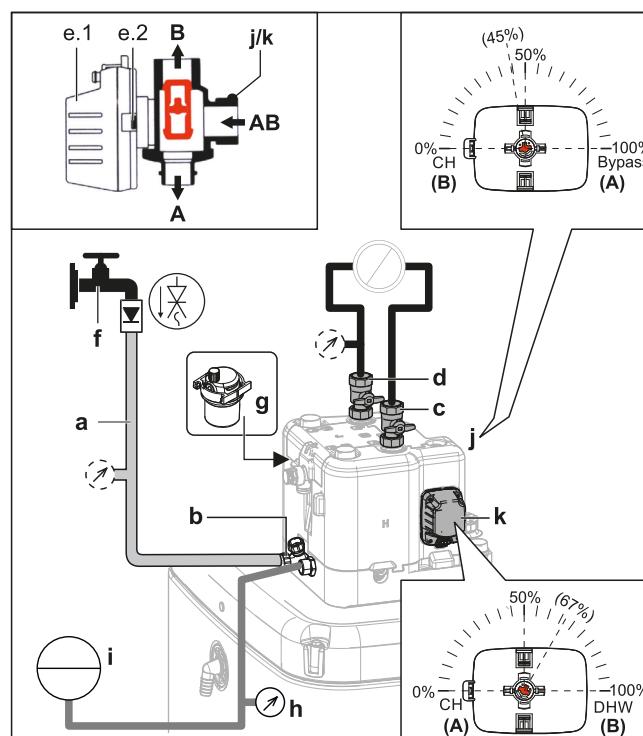

- a** Маркуч с възвратен клапан (1/2") и външен манометър (доставка на място)
- b** Вентил за пълнене и източване
- c** ИЗХОДЯЩА вода за отопление/охлажддане на помещениета
- d** ВХОДЯЩА вода за отопление/охлажддане на помещениета
- e.1** Електродвигател на вентила
- e.2** Ключалка на електродвигателя на вентила
- f** Кран за вода
- g** Автоматичен обезвъздушителен вентил

- h** Манометър (доставка на място)
- i** Съд под налягане (доставка на място)
- j** Обходен вентил
- k** Вентил на резервоара

- 2** Подгответе се за обезвъздушаване съгласно инструкциите (вижте "За да обезвъздушите уреда с ръчните вентили на отворите за излизане на въздуха" [▶ 279]).
- 3** Отворете крана за вода.
- 4** Отворете вентила за пълнене и източване и наблюдавайте манометъра.
- 5** Напълнете системата с вода, докато външният манометър покаже, че е достигнато целевото налягане на системата (височина на системата+2 m; 1 m воден стълб=0,1 bar). Уверете се, че предпазният вентил не се отваря.
- 6** Затворете ръчните вентили на отворите за излизане на въздуха веднага щом водата започне да излиза без мехурчета (вижте "За да обезвъздушите уреда с ръчните вентили на отворите за излизане на въздуха" [▶ 279]).
- 7** Затворете крана за вода. Дръжте вентила за пълнене и източване отворен, в случай че е необходимо да повторите процедурата за пълнене след обезвъздушаването на системата. Вижте "12.4.2 Функция за обезвъздушаване" [▶ 278].
- 8** Затворете вентила за пълнене и източване и извадете маркуча с възвратния клапан едва след като се извърши обезвъздушаване и системата е напълнена докрай.

#### 8.6.6 Пълнене на топлообменника в резервоара за съхранение

Следният топлообменник трябва да се напълни с вода, преди да се напълни резервоара за съхранение:

- Топлообменникът за битова гореща вода



#### БЕЛЕЖКА

За да напълните топлообменника за битова гореща вода, използвайте комплекта за пълнене, доставен на място. Погрижете се за спазването на изискванията на приложимото законодателство.

- 1** Отворете спирателния вентил за подаване на студена вода.
- 2** Отворете всички кранове за гореща вода в системата, за да се уверите, че дебитът на водата от крана е възможно най-висок.
- 3** Дръжте крановете за гореща вода отворени и подаването на студена вода включено, докато от крановете спре да излиза въздух.
- 4** Проверете за течове на вода.
- Двувалентният топлообменник (само за някои модели)
- 5** Напълнете двувалентния топлообменник с вода, като свържете двувалентния отопителен кръг. Ако двувалентният отопителен кръг ще бъде инсталиран на по-късен етап, напълнете двувалентния топлообменник с маркуч за пълнене, докато водата започне да излиза от двете връзки.
- 6** Обезвъздушете двувалентния кръг на отопление.
- 7** Проверете за течове на вода.

### 8.6.7 Пълнене на резервоара за съхранение





#### БЕЛЕЖКА

Преди да се напълни резервоара за съхранение, трябва да се напълнят топлообменниците в него, вижте предишните глави.

Напълнете резервоара за съхранение при налягане на водата  $<6$  bar и скорост на потока  $<15$  l/min.

#### Без инсталиран соларен комплект за обратно изтичане (опция)

- 1** Свържете маркуч с възвратен клапан (1/2") към връзката за обратно изтичане.
- 2** Напълнете резервоара за съхранение, докато водата излезе от връзката за преливане.
- 3** Махнете маркуча.

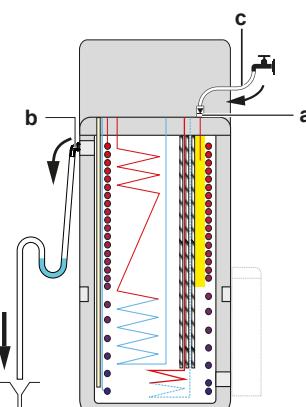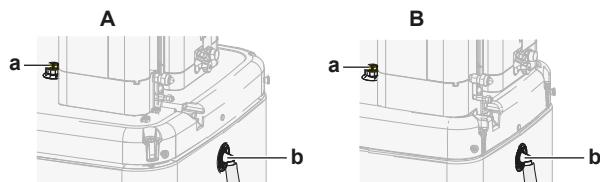

- A** За модели с резервоар за съхранение 500 l  
**B** За модели с резервоар за съхранение 300 l  
**a** Връзка за обратно изтичане  
**b** Връзка за преливане  
**c** Маркуч с възвратен клапан (1/2")

#### С инсталиран соларен комплект за обратно изтичане (опция)

- 1** Комбинирайте комплекта за пълнене и източване (опция) със соларния комплект за източване (опция), за да напълните резервоара за съхранение.
- 2** Свържете маркуча с възвратен клапан към компекта за пълнене и източване.

Следвайте стъпките, описани в предишната глава.

### 8.6.8 За изолиране на тръбите за водата

Тръбите в целият воден кръг ТРЯБВА да се изолират, за да се предотврати появата на конденз по време на режима на охлажддане и намаляването на отопителната и охладителната мощност.

Ако температурата е по-висока от 30°C и относителната влажност е над RH 80%, дебелината на изолационния материал трябва да бъде най-малко 20 mm, за да се избегне появата на конденз по повърхността на изолацията.

# 9 Електрическа инсталация

## В тази глава

9.1	За свързването на електрическите кабели .....	126
9.1.1	Предпазни мерки при свързване на електрическите кабели .....	126
9.1.2	Указания при свързване на електрическите кабели .....	127
9.1.3	За електрическото съответствие.....	129
9.1.4	За захранването по преференциална тарифа за kWh .....	129
9.1.5	Общ преглед на електрическите съединения с изключение на външните задвижващи механизми .....	129
9.2	Съединения към външното тяло .....	130
9.2.1	Спецификации на стандартните компоненти на окабеляването...	131
9.2.2	За свързване на електрическите кабели към външното тяло. ....	131
9.3	Съединения към вътрешното тяло.....	133
9.3.1	За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул .....	136
9.3.2	За свързване на главното електрозахранване .....	138
9.3.3	За свързване на захранването на резервния нагревател .....	142
9.3.4	Свързване на резервния нагревател с основния модул .....	145
9.3.5	За свързване на спирателния вентил.....	145
9.3.6	За свързване на електромери.....	147
9.3.7	За свързване на помпата за битова гореща вода .....	148
9.3.8	За свързване на алармения изход.....	149
9.3.9	За свързване на изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на отоплението/охлаждането на помещението .....	151
9.3.10	За свързване на превключвател към външен топлинен източник .....	152
9.3.11	За свързване на цифровите входове за консумацията на енергия.....	154
9.3.12	Свързване на защитния термостат (нормално затворен контакт).....	155
9.3.13	Smart Grid .....	157
9.3.14	Свързване на картата за WLAN .....	164
9.3.15	Свързване на соларния вход.....	165
9.3.16	Свързване на изход за БГВ .....	166

### 9.1 За свързването на електрическите кабели

#### Преди да пристъпите към свързване на електрическите кабели

Уверете се, че:

- Тръбопроводът за хладилен агент е свързан и проверен
- Тръбопроводът за вода е свързан

#### Типична последователност на работа

Свързването на електрическите кабели обикновено включва следните етапи:

- "9.2 Съединения към външното тяло" [▶ 130]
- "9.3 Съединения към вътрешното тяло" [▶ 133]

#### 9.1.1 Предпазни мерки при свързване на електрическите кабели



##### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Цялото окабеляване ТРЯБВА да се извърши от упълномощен електротехник и ТРЯБВА да отговаря на изискванията на националното законодателство.
- Извършвайте електрическите съединения към фиксираното окабеляване.
- Всички компоненти, закупени на местния пазар, както и цялото електрооборудване ТРЯБВА да отговарят на изискванията на приложимото законодателство.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за захранващите кабели.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Освен това прочетете предпазните мерки и изискванията в "2 Общи мерки за безопасност" [▶ 10].

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Ако източникът на електрозахранване има липсваща или грешна неутрална фаза, оборудването може да се повреди.
- Извършете правилно заземяване. НЕ заземявайте модула към водопроводна или газопроводна тръба, преграден филтер за пренапрежения или заземяване на телефон. Неправилното заземяване може да причини токови удари.
- Монтирайте необходимите предпазители или прекъсвачи.
- Фиксирайте електрическите кабели с кабелни превръзки, така че кабелите да НЕ се допират до остри ръбове или тръби, особено от страната с високо налягане.
- НЕ използвайте обвити с лента проводници, удължителни шнурове или съединения от система тип "звезда". Те могат да причинят прегряване, токови удари или пожар.
- НЕ монтирайте компенсираща фазата кондензатор, тъй като този модул е оборудван с инвертор. Монтирането на компенсираща фазата кондензатор ще намали производителността и може да доведе до злополуки.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ натиквайте или не поставяйте излишна дължина на кабелите в модула.

**БЕЛЕЖКА**

Разстоянието между кабелите за високо напрежение и за ниско напрежение трябва да бъде най-малко 50 mm.

### 9.1.2 Указания при свързване на електрическите кабели


**БЕЛЕЖКА**

Препоръчваме да използвате твърди (едножилни) проводници. Ако се използват многожилни проводници, леко усуете жиците, за да свиете края на проводника за директна употреба в клемната скоба, или за поставяне в кръгла кримпваща клема.

#### За подготовка на многожилен проводник за монтаж


##### Метод 1: Усукан проводник

- 1 Свалете изолацията (20 mm) от проводниците.
- 2 Усуете леко края на проводника, за да създадете "твърда" връзка.



**Метод 2: Използване на кръгла притискаща клема (препоръчително)**

- Оголете изолацията от проводниците и усуете леко края на всеки проводник.
- Монтирайте кръгла притискаща клема на края на проводника. Сложете кръгли притискащи клеми на проводника до покритата част и ги затегнете с подходящ инструмент.



**При монтаж на проводници, използвайте следните методи:**

Тип проводник	Начин за поставяне
Едножилен проводник Или Многожилен проводников проводник, усукан до "твърда" връзка	<p><b>a</b> Навит проводник (едножилен или усукан многожилен проводник) <b>b</b> Винт <b>c</b> Плоска шайба</p>
Усукан проводник с кръгла притискаща клема	<p><b>a</b> Клема <b>b</b> Винт <b>c</b> Плоска шайба ✓ Разрешено ✗ НЕ е разрешено</p>

**Затягащи моменти**

Външно тяло:

Елемент	Момент на затягане (N·m)
M4 (X1M)	1,2~1,5
M4 (заземяване)	

Вътрешно тяло:

Елемент	Момент на затягане (N·m)
M4 (X1M)	1,2
M4 (X12M, X15M)	0,88 ±10%

Вътрешно тяло – BWH option:

Елемент	Момент на затягане (N•m)
M4 (X6M) *3V, *6V	2,45 ±10%
M4 (X6M) *9W	1,2

### 9.1.3 За електрическото съответствие

#### Само за резервния нагревател на вътрешното тяло

Вижте "9.3.3 За свързване на захранването на резервния нагревател" [▶ 142].

### 9.1.4 За захранването по преференциална тарифа за kWh

Електрическите компании по целия свят работят усилено, за да осигурят надеждна електрически услуга на конкурентни цени и често са упълномощени да таксуват клиентите по изгодни тарифи. Напр. време на използване на тарифите, сезонни тарифи, Wärmerumpentarif в Германия и Австрия ...

Това оборудване дава възможност за свързване към такива системи за електроснабдяване по преференциална тарифа за kWh.

Консултирайте се с електрическата компания, която е доставчик на мястото, където ще се монтира това оборудване, за да разберете дали е подходящо да свържете оборудването в една от наличните системи за електроснабдяване по преференциална тарифа за kWh, ако се предлага такава.

Когато оборудването е свързано към такова захранване по преференциална тарифа за kWh, на електрическата компания е позволено да:

- прекъсва захранването към оборудването за определени периоди от време;
- изиска оборудването да консумира САМО ограничено количество електричество през определени периоди от време.

Вътрешното тяло е проектирано така, че да получава входен сигнал, чрез който се превключва в режим на принудително изключване. От този момент нататък компресорът на външното тяло НЯМА да работи да работи.




Окабеляването на модула е различно в зависимост от това дали захранването се прекъсва или НЕ.

### 9.1.5 Общ преглед на електрическите съединения с изключение на външните задвижващи механизми



#### БЕЛЕЖКА

За разлика от други типове модели на вътрешното тяло Daikin Altherma 3 \* ECH<sub>2</sub>O изиска винаги специално предназначен източник на захранване за вътрешното тяло. НЕ е възможно да се използва между модулен кабел за захранване на вътрешното тяло.

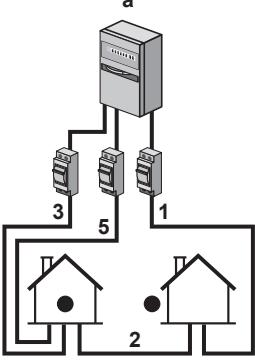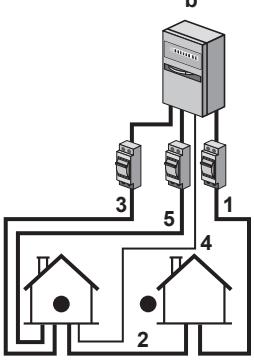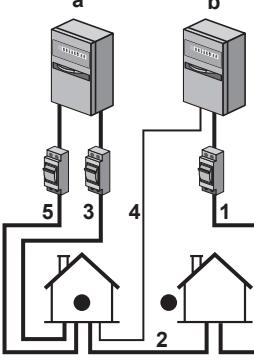Нормално електrozахранване	Контакт на захранването за преференциална тарифа за kWh	
	Електrozахранването НЕ се прекъсва	Електrozахранването се прекъсва
	 <p>По време на активиране на захранването по преференциална тарифа за kWh електrozахранването НЕ се прекъсва. Външното тяло се изключва от управляващата система.</p> <p><b>Забележка:</b> Електрическата компания трябва винаги да позволява консумацията на енергия на вътрешното тяло.</p>	 <p>По време на активиране на захранването по преференциална тарифа за kWh електrozахранването се прекъсва от електрическата компания веднага или след известен период от време. В този случай вътрешното тяло трябва да се захранва от отделен нормален електроизточник.</p>

- a** Нормално електrozахранване
- b** Контакт на захранването за преференциална тарифа за kWh
- 1** Електrozахранване на външното тяло
- 2** Междумодулен кабел към вътрешното тяло
- 3** Захранване за резервния нагревател (опционално)
- 4** Електrozахранване по преференциална тарифа за kWh (безпотенциален контакт)
- 5** Захранване за вътрешното тяло

## 9.2 Съединения към външното тяло

Елемент	Описание
Захранващ кабел	Вижте "9.2.2 За свързване на електрическите кабели към външното тяло." [▶ 131].
Междумодулен кабел	

### 9.2.1 Спецификации на стандартните компоненти на окабеляването

Компонент		ERGA04E ▲ V3 ▼ ERGA06E ▲ V3H ▼	ERGA08E ▲ V3H ▼	ERGA04~08E ▲ V3A ▼
Захранващ кабел	MCA <sup>(a)</sup>	19,9 A	24,0 A	15,9 A
	Напрежение		220-240 V	
	Фаза		1~	
	Честота		50 Hz	
	Сечение на проводника	ТРЯБВА да отговаря на националните разпоредби за кабели. 3-жилен кабел Сечение на проводника въз основа на тока, но не по-малко от 2,5 mm <sup>2</sup>		
Съединителен кабел (вътре ↔ вън)	Напрежение		220-240 V	
	Сечение на проводника	Използвайте само хармонизиран проводник, осигуряващ двойна изолация и подходящ за приложимото напрежение. 4-жилен кабел Минимум 1,5 mm <sup>2</sup>		
Препоръчителен предпазител, закупен от търговската мрежа		20 A	25 A	16 A
Прекъсвач, управляван от утечен ток/устройство за защита от остатъчен ток		ТРЯБВА да отговаря на националните разпоредби за кабели		


<sup>(a)</sup> MCA=Минимална пропускателна способност по ток за веригата. Посочените стойности са максимални (за точни стойности вижте електрическите данни за комбинация с вътрешни тела).

Компонент	ERGA04EAV37
Захранващ кабел	MCA <sup>(a)</sup> 19,9 A
	Напрежение 230 V
	Фаза 1~
	Честота 50 Hz
	Размери на кабела Трябва да отговаря на изискванията на приложимото законодателство
Междумодулен кабел	Минимално сечение на кабела от 1,5 mm <sup>2</sup> и подходящ за 230 V
Препоръчителен предпазител, закупен от търговската мрежа	20 A
Прекъсвач, управляван от утечен ток	Трябва да отговаря на изискванията на приложимото законодателство


<sup>(a)</sup> MCA=Минимална пропускателна способност по ток за веригата. Посочените стойности са максимални (за точни стойности вижте електрическите данни за комбинация с вътрешни тела).

### 9.2.2 За свързване на електрическите кабели към външното тяло.


- Свалете капака на превключвателната кутия.

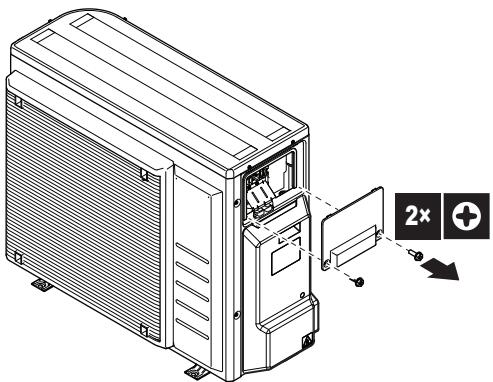

**2** Свалете капака на тръбопровода за хладилния агент.

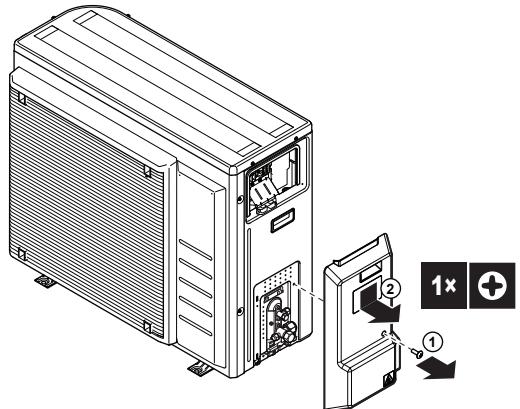


**3** Свалете изолацията (20 mm) от проводниците.



**a** Оголете края на кабела до тази точка

**b** Прекомерната дължина на оголване може да причини токов удар или утечка

**4** Свържете кабела между модулите и захранването, както следва. Гарантирайте снемане на напрежението, като използвате кабелната скоба.

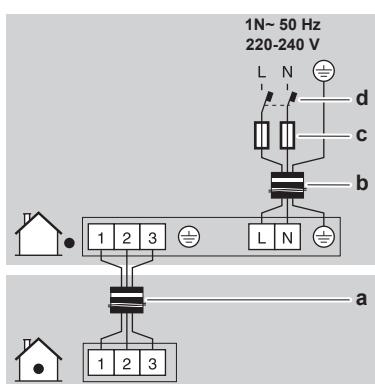


**a** Междумодулен кабел


**b** Захранващ кабел

**c** Предпазител

**d** Прекъсвач, управляван от утечен ток

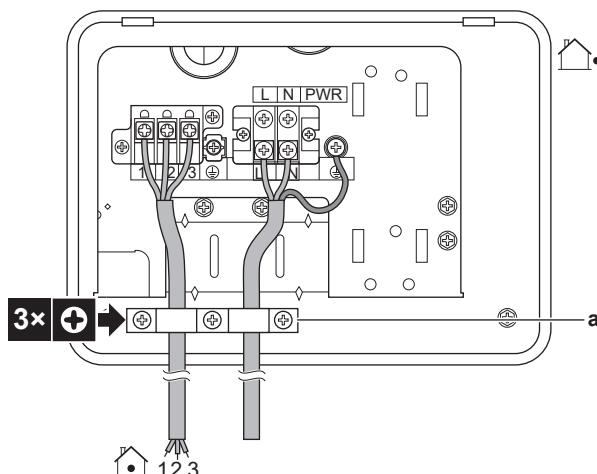**a** Кабелна скоба

- 5** Монтирайте обратно капака на превключвателната кутия.
- 6** Монтирайте обратно капака на тръбопровода за хладилния агент. Уверете се, кабелите са прекарани под капака, както е показано:

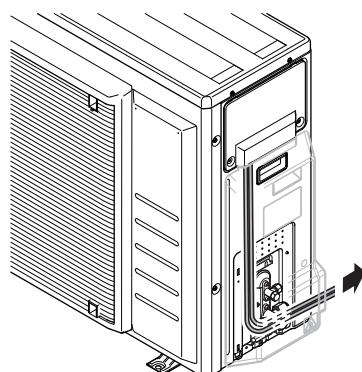

- 7** Свържете прекъсвач, управляем от утечен ток, и предпазител към захранващата верига.

### 9.3 Съединения към вътрешното тяло

Елемент	Описание
Захранване (главно)	Вижте "9.3.2 За свързване на главното електрозахранване" [▶ 138].
Захранване (резервен нагревател)	Вижте "9.3.3 За свързване на захранването на резервния нагревател" [▶ 142].
Резервен нагревател	Вижте "9.3.4 Свързване на резервния нагревател с основния модул" [▶ 145].
Спирателен вентил	Вижте "9.3.5 За свързване на спирателния вентил" [▶ 145].
Електромери	Вижте "9.3.6 За свързване на електромери" [▶ 147].
Помпа за битова гореща вода	Вижте "9.3.7 За свързване на помпата за битова гореща вода" [▶ 148].
Алармен изход	Вижте "9.3.8 За свързване на алармения изход" [▶ 149].

Елемент	Описание
Управление на работата за охлажддане/отопление на помещениета	Вижте "9.3.9 За свързване на изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на отоплението/охлажддането на помещениета" [▶ 151].
Превключване на управление на външен топлинен източник	Вижте "9.3.10 За свързване на превключването към външен топлинен източник" [▶ 152].
Цифрови входове за консумацията на енергия	Вижте "9.3.11 За свързване на цифровите входове за консумацията на енергия" [▶ 154].
Зашитен термостат	Вижте "9.3.12 Свързване на защитния термостат (нормално затворен контакт)" [▶ 155].
Smart Grid	Вижте "9.3.13 Smart Grid" [▶ 157].
Карта за WLAN	Вижте "9.3.14 Свързване на картата за WLAN" [▶ 164].
Соларен вход	Вижте "9.3.15 Свързване на соларния вход" [▶ 165].
Изход на БГВ	Вижте "9.3.16 Свързване на изход за БГВ" [▶ 166].
Стаен термостат (кабелен или безжичен)	 Вижте таблицата по-долу.
	 Кабели: 0,75 mm <sup>2</sup> Максимален работен ток: 100 mA
	 За основната зона: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.9] Управление</li> <li>▪ [2.A] Тип на термостата на удължителя</li> </ul> <p>За допълнителната зона:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [3.A] Тип на термостата на удължителя</li> <li>▪ [3.9] (само за четене) Управление</li> </ul>

Елемент	Описание
Термопомпен конвектор	 <p>За термопомпените конвектори са възможни различни контролери и конфигурации. В зависимост от конфигурацията се нуждаете и от опция EKRELAY1. За повече информация вижте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ръководство за монтаж на термопомпените конвектори</li> <li>▪ Ръководство за монтаж на опциите за термопомпените конвектори</li> <li>▪ Справочник за допълнително оборудване</li> </ul>
	 <p>Кабели: 0,75 mm<sup>2</sup> Максимален работен ток: 100 mA</p>
	 <p>За основната зона:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.9] Управление</li> <li>▪ [2.A] Тип на термостата на удължителя</li> </ul> <p>За допълнителната зона:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [3.A] Тип на термостата на удължителя</li> <li>▪ [3.9] (само за четене) Управление</li> </ul>
Дистанционен външен датчик	 <p>Вижте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ръководство за монтаж на дистанционния външен датчик</li> <li>▪ Справочник за допълнително оборудване</li> </ul>
	 <p>Кабели: 2x0,75 mm<sup>2</sup></p>
	 <p>[9.B.1]=1 (Външен датчик=Външно) [9.B.2] Отклонение на външен датчик за околна среда [9.B.3] Осреднено време</p>
Дистанционен вътрешен датчик	 <p>Вижте:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ръководство за монтаж на дистанционния вътрешен датчик</li> <li>▪ Справочник за допълнително оборудване</li> </ul>
	 <p>Кабели: 2x0,75 mm<sup>2</sup></p>
	 <p>[9.B.1]=2 (Външен датчик=Стая) [1.7] Отклонение на стайния датчик</p>

Елемент	Описание	
Потребителски интерфейс за комфорт		Вижте: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ръководство за монтаж и експлоатация на потребителския интерфейс за комфорт</li><li>▪ Справочник за допълнително оборудване</li></ul>
		Кабели: 2x(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> ) Максимална дължина: 500 m
		[2.9] Управление [1.6] Отклонение на стайнния датчик
Модул на WLAN		Вижте: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ръководство за монтаж на модула на WLAN модула</li><li>▪ Справочник за допълнително оборудване</li></ul>
		Използвайте доставения с WLAN модула кабел.
		[D] Безжичен шлюз



за стаен термостат (кабелен или безжичен):


В случай на...	Вижте...
Безжичен стаен термостат	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ръководство за монтаж на безжичния стаен термостат</li><li>▪ Справочник за допълнително оборудване</li></ul>
Жичен стаен термостат без многозонов базов модул	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ръководство за монтаж на жичния стаен термостат</li><li>▪ Справочник за допълнително оборудване</li></ul>
Жичен стаен термостат с многозонов базов модул	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ръководство за монтаж на жичен стаен термостат (цифров или аналогов) +многозонов базов модул</li><li>▪ Справочник за допълнително оборудване</li><li>▪ В този случай:<ul style="list-style-type: none"><li>- Вие трябва да свържете жичния стаен термостат (цифров или аналогов) към многозоновия базов модул</li><li>- Трябва да свържете многозоновия базов модул към външното тяло</li><li>- За охлаждане/отопление вие трябва използване също реле (доставка на място; вижте справочника за допълнително оборудване)</li></ul></li></ul>


### 9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул

**Забележка:** Всички кабели, които ще бъдат свързани към превключвателната кутия на ECH<sub>2</sub>O, трябва да бъдат фиксирани, като се осигури облекчаване на опъна.


За по-лесен достъп до самата превключвателна кутия и прокарването на кабелите, превключвателната кутия може да се спусне (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]).

Ако превключвателната кутия е спусната в сервизно положение по време на извършване на електрическата инсталация, трябва да се вземе предвид съответната допълнителна дължина на кабела. Прокарването на кабела в нормално положение изиска по-голяма дължина, отколкото в сервизно положение.

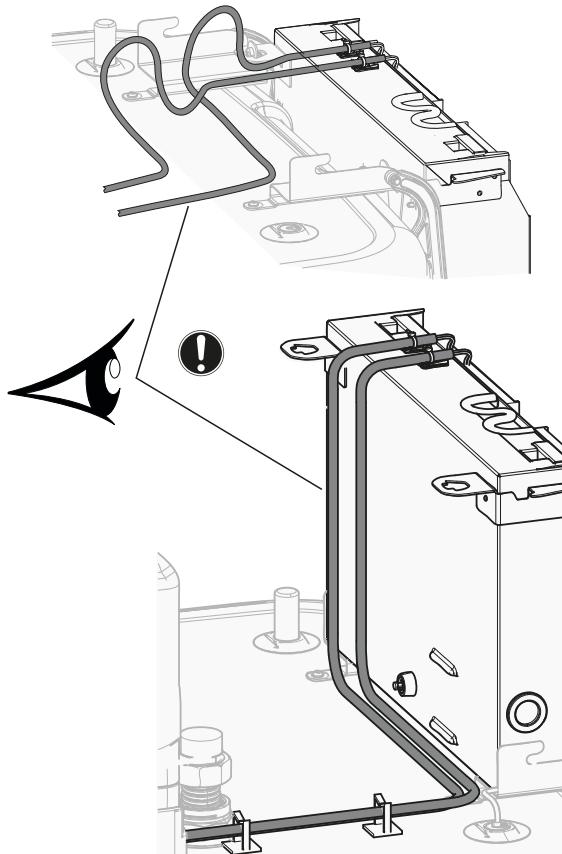

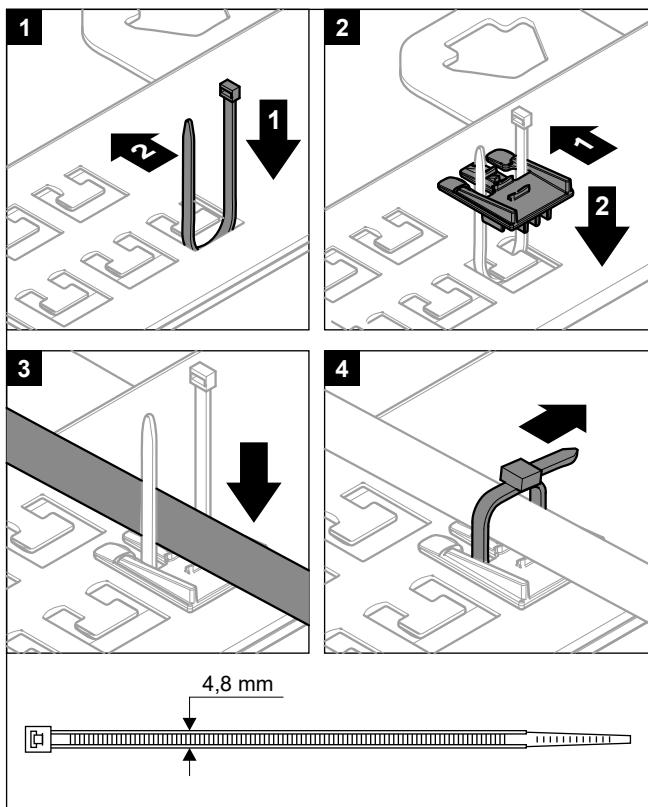

Важно е фиксиращата планка на клемите да НЕ е в сервизно положение, докато кабелите са свързани към една от клемите. В противен случай кабелите може да са твърде къси.

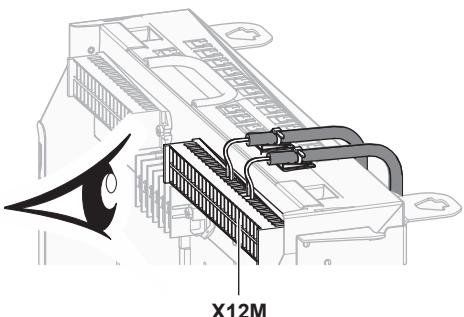

### 9.3.2 За свързване на главното електрозахранване


- 1 Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

- 2 Свържете главното захранване.


## В случай на захранване по нормална тарифа за kWh

	Междумодулен кабел	Кабели: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup>
	Захранване на вътрешното тяло	Кабели: 1N+GND Максимален работен ток: 6,3 A
	–	

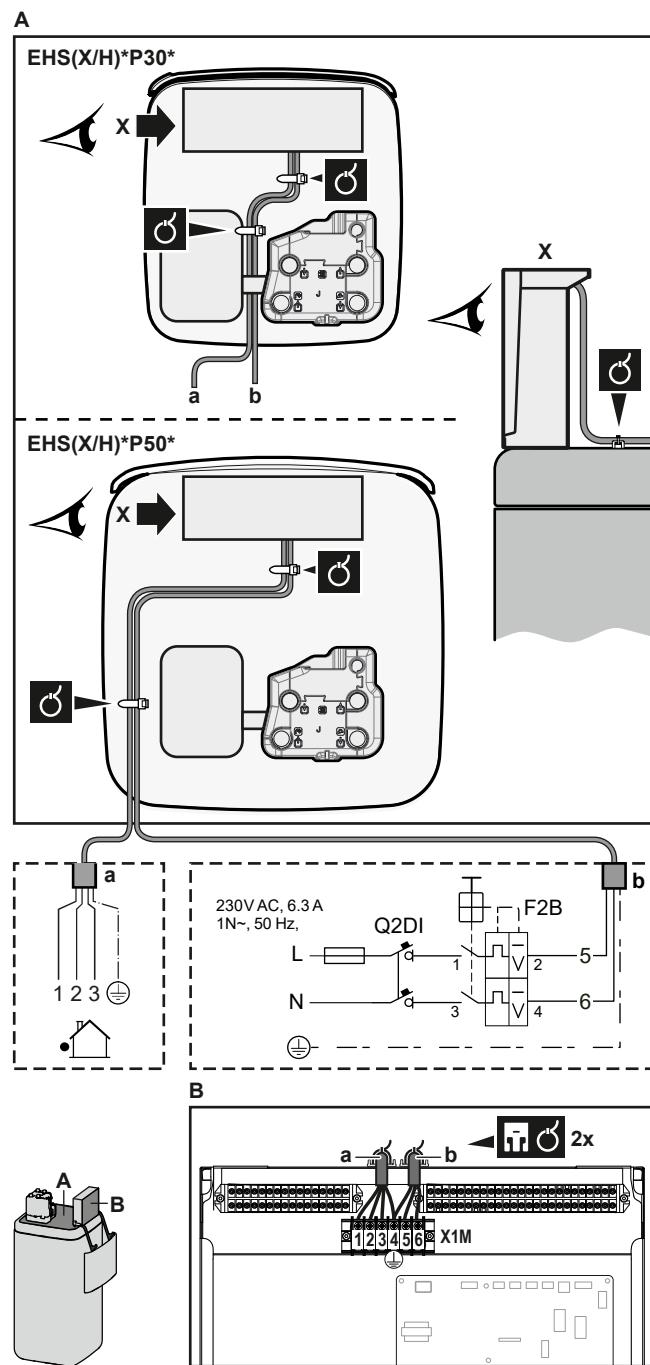**a** Междумодулен кабел**b** Захранване на вътрешното тяло

**В случай на захранване по преференциална тарифа за kWh**

	Междумодулен кабел	Кабели: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup>
	Захранване на вътрешното тяло	Кабели: 1N+GND Максимален работен ток: 6,3 A
	Контакт за захранване по преференциална тарифа за kWh	Кабели: 2×(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> ) Максимална дължина: 50 m. Контакт за захранване по преференциална тарифа за kWh: детектиране на 16 V DC (напрежението се подава от печатната платка). Безпотенциален контакт осигурява минимално приложимото натоварване 10 mA на захранването 15 V DC.
	[9.8] Захранване по изгодна тарифа за kWh	

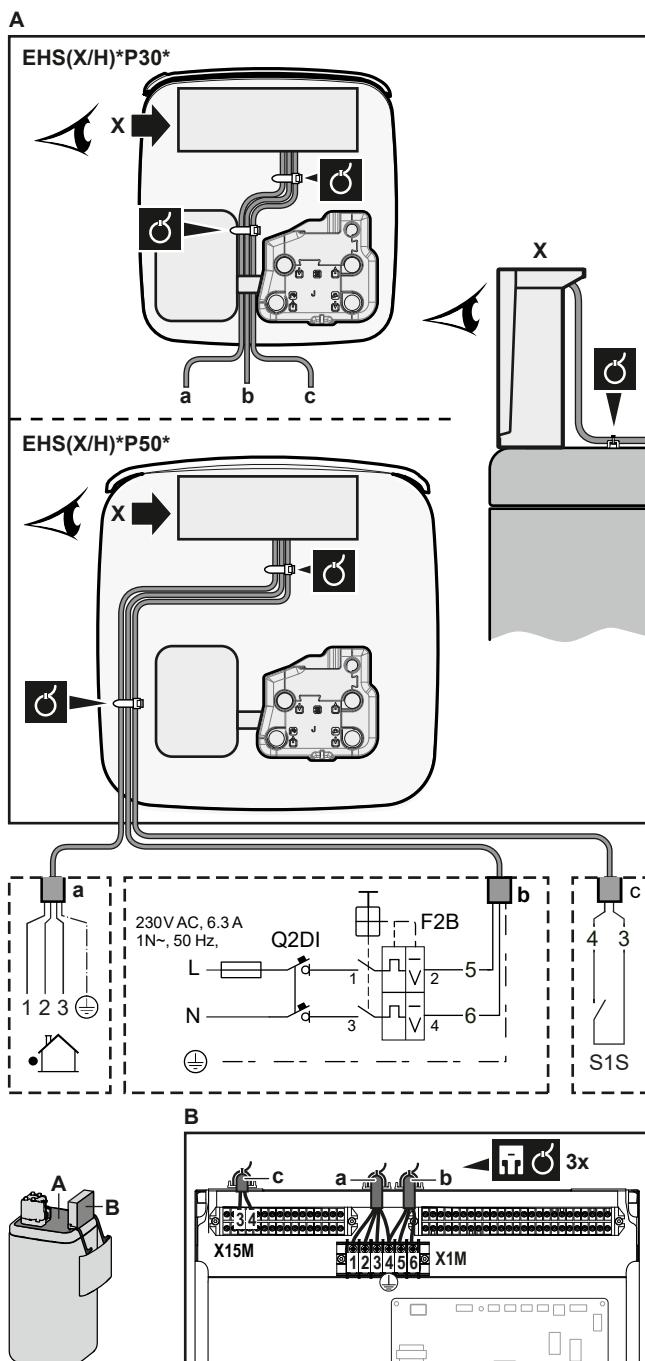

- a** Междумодулен кабел
- b** Захранване на вътрешното тяло
- c** Контакт за преференциално захранване

- 3 Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване. Обща информация, вижте "9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [▶ 136].

## 9.3.3 За свързване на захранването на резервния нагревател

	Тип резервен нагревател	Захранване	Кабели
	EKECBU*3V	1N~ 230 V	(2+GND)×2,5 mm <sup>2</sup> (минимално)
	EKECBU*6V	1N~ 230 V	(2+GND)×4 mm <sup>2</sup> (минимално); САМО гъвкави шнуркове
	EKECBU*9W	3N~ 400 V	(4+GND)×2,5 mm <sup>2</sup> (минимално)
[9.3] Резервен нагревател			

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Резервният нагревател ТРЯБВА да има обособено електрозахранване и ТРЯБВА да бъде защитен чрез предвидените в законодателството предпазни устройства.

 ВНИМАНИЕ

За да се гарантира, че модулът е напълно заземен, ВИНАГИ свързвайте електрозахранването на резервния нагревател и заземяващия кабел.


Капацитетът на резервния нагревател зависи от избрания допълнителен комплект резервен нагревател. Уверете се, че захранването съответства на мощността на резервния нагревател, както е посочено в таблицата по-долу.

Тип резервен нагревател	Мощност на резервния нагревател	Захранване	Максимална сила на тока	$Z_{max}$
*3V	1 kW	1N~ 230 V	4,4 A	—
	2 kW	1N~ 230 V	8,7 A	—
	3 kW	1N~ 230 V	13,1 A	—
*6V	2 kW	1N~ 230 V	8,7 A	—
	4 kW	1N~ 230 V	17,4 A <sup>(a)(b)</sup>	0,22 Ω
	6 kW	1N~ 230 V	26,1 A <sup>(a)(b)</sup>	0,22 Ω
*9W	3 kW	3N~ 400 V	4,4 A	—
	6 kW	3N~ 400 V	8,7 A	—
	9 kW	3N~ 400 V	13,1 A	—

<sup>(a)</sup> Електрическо оборудване, което отговаря на изискванията на EN/IEC 61000-3-12 (Европейски/международн технически стандарт, който определя гранични стойности на хармонични съставящи на тока, създавани от съоръжения, свързани към обществени захранващи системи с ниско напрежение с входен ток >16 A и ≤75 A за фаза).

(b) Това оборудване отговаря на изискванията на EN/IEC 61000-3-11 (Европейски/Международен технически стандарт, който определя граничните стойности на изменението на напрежението, на флуктуациите на напрежението и на импулсните изменения в обществените захранващи системи с ниско напрежение за оборудване с номинален ток  $\leq 75$  A), при условие че импедансът на системата  $Z_{sys}$  е по-малък от или равен на  $Z_{max}$  в интерфейсната точка между захранването на потребителя и обществената система. Монтажникът или потребителят на оборудването има задължението да гарантира чрез консултиране с оператора на разпределителната мрежа, ако това е необходимо, че оборудването е свързано само със захранване с импеданс на системата  $Z_{sys}$ , по-малък от или равен на  $Z_{max}$ .

Свържете електрозахранването на резервния нагревател, както следва:

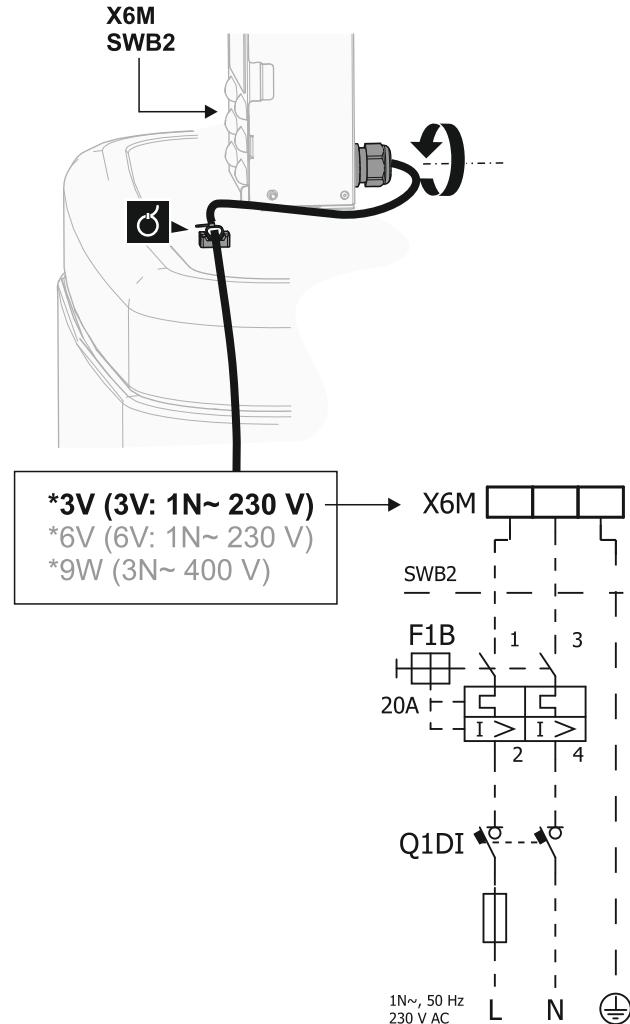

Модел (захранване)	Съединения към захранването на резервния нагревател
*3V (3V: 1N~ 230 V)	
*6V (6V: 1N~ 230 V)	
*9W (3N~ 400 V)	

**F1B** Предпазител за защита срещу токово претоваряване (доставка на място).

Препоръчителен предпазител: клас на включване C.

**Q1DI** Прекъсвач, управляем от утечен ток (доставка на място)

**SWB** Превключвателна кутия  
**X6M** Клема (доставка на място)


### 9.3.4 Свързване на резервния нагревател с основния модул

	Кабели: свързващите кабели вече са свързани към допълнителния резервен нагревател EKECBU*.
	[9.3] Резервен нагревател

- 1 Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

- 2 Свържете двата свързващи кабела от резервния нагревател EKECBU\* към съответните конектори, както е показано на илюстрацията по-долу.

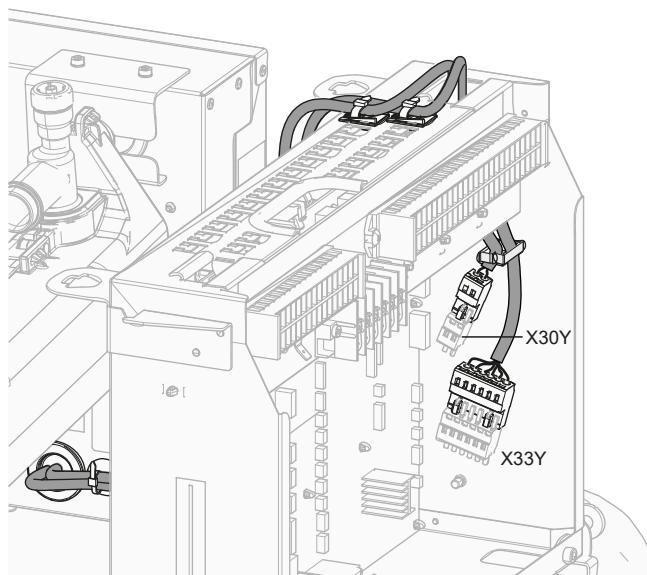

- 3 Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване. Обща информация, вижте "9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [▶ 136].

### 9.3.5 За свързване на спирателния вентил



#### ИНФОРМАЦИЯ

**Пример на използване на спирателния вентил.** При една зона с ТИВ и комбинация от подово отопление и термопомпени конвектори, монтирайте спирателен вентил преди подовото отопление, за да предотвратите кондензацията на пода при работа в режим на охлажддане.



Кабели: 2x0,75 mm<sup>2</sup>

Максимален работен ток: 100 mA

230 V AC, което се подава от печатната платка



## [2.D] Спирателен вентил


- 1** Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

- 2** Свържете кабела за управление на вентила към съответните клеми, както е показано на илюстрацията по-долу.

**БЕЛЕЖКА**

Окабеляването е различно за NC (нормално затворен) вентил и за NO (нормално отворен) вентил.

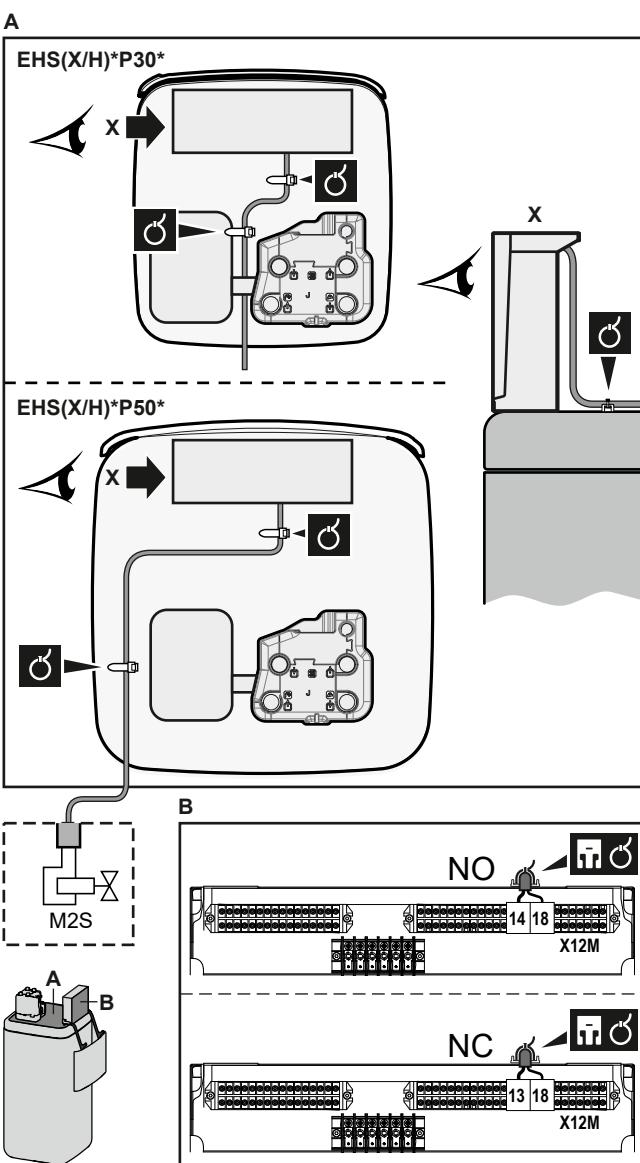


- 3** Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване.  
Обща информация, вижте "[9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул](#)" [[▶ 136](#)].

#### 9.3.6 За свързване на електромери


	Кабели: 2 (на електромер)×0,75 mm <sup>2</sup>
	Електромери: С детектиране на импулси 12 V DC (напрежението се подава от печатната платка)
	[9.A] Измерване на енергия

	<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>
	Ако електромерът е с транзисторен изход, проверете поляритета. Положителният полюс ТРЯБВА да е свързан към X15M/5 и X15M/9; отрицателният полюс към X15M/6 и X15M/10.

- 1** Отворете следните елементи (вижте "["7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло"](#)" [[▶ 86](#)]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

- 2** Свържете кабела за електромерите към съответните клеми, както е показано на илюстрацията по-долу.

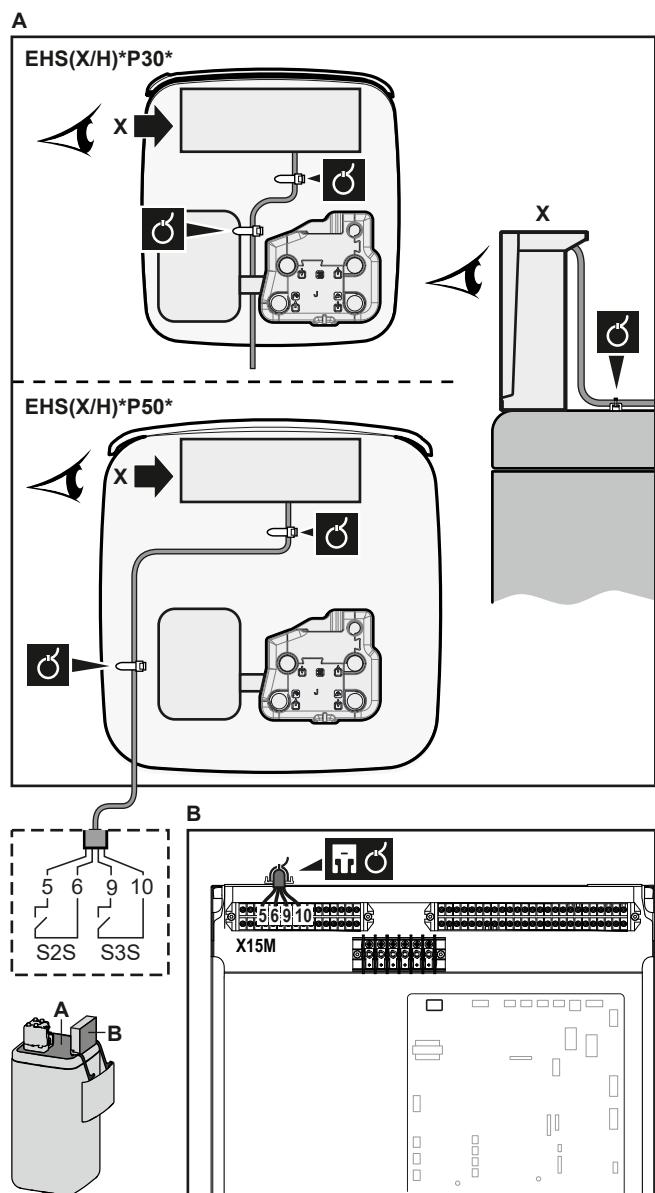

- 3** Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване. Обща информация, вижте "9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [▶ 136].


#### 9.3.7 За свързване на помпата за битова гореща вода

	Кабели: (2+GND)×0,75 mm <sup>2</sup> Изходна мощност на помпата за БГВ. Максимално натоварване: 2 А (пусков), 230 V AC, 1 А (непрекъснат)
	[9.2.2] Помпа за БГВ [9.2.3] Програма на помпата за БГВ

- 1** Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

**2** Свържете кабела за помпата за битова гореща вода към съответните клеми, както е показано на илюстрацията по-долу.

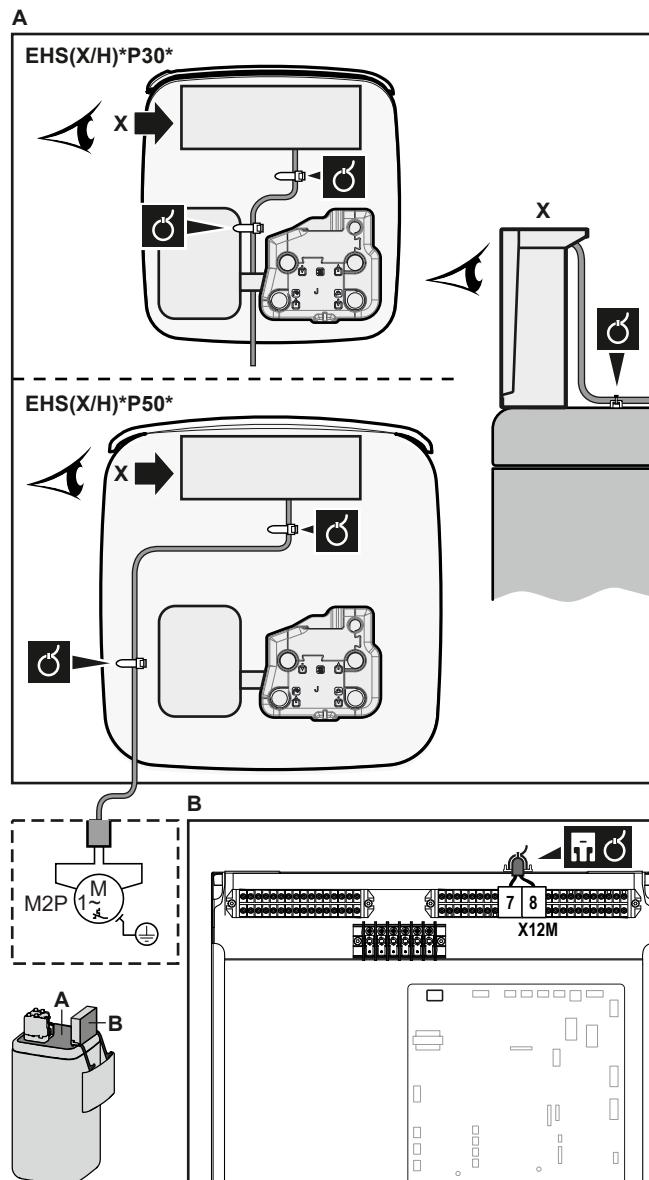

**3** Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване. Обща информация, вижте "[9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул](#)" [▶ 136].

#### 9.3.8 За свързване на алармения изход



Кабели: (2)×0,75 mm<sup>2</sup>

Максимално натоварване: 0,3 A, 230 V AC

Минимално натоварване: 1 A, 5 V DC




## [9.D] Алармен изход

- 1** Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):


<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

- 2** Свържете кабела за алармения изход към съответните клеми, както е показано на илюстрацията по-долу.

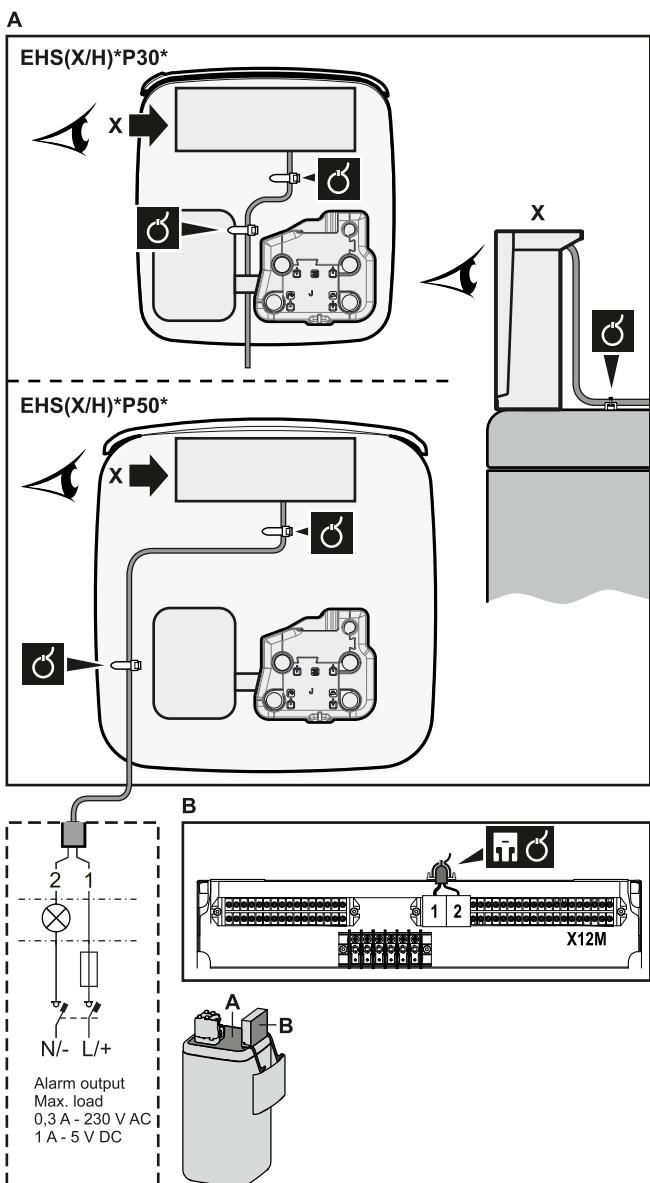

- 3** Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване. Обща информация, вижте "9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [▶ 136].

## 9.3.9 За свързване на изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на отоплението/охлаждането на помещениета




	Кабели: (2)×0,75 mm <sup>2</sup> Максимално натоварване: 0,3 A, 230 V AC Минимално натоварване: 1 A, 5 V DC
	–

- 1** Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

- 2** Свържете кабела за изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на отоплението/охлаждането на помещениета към съответните клеми, както е показано на илюстрацията по-долу.

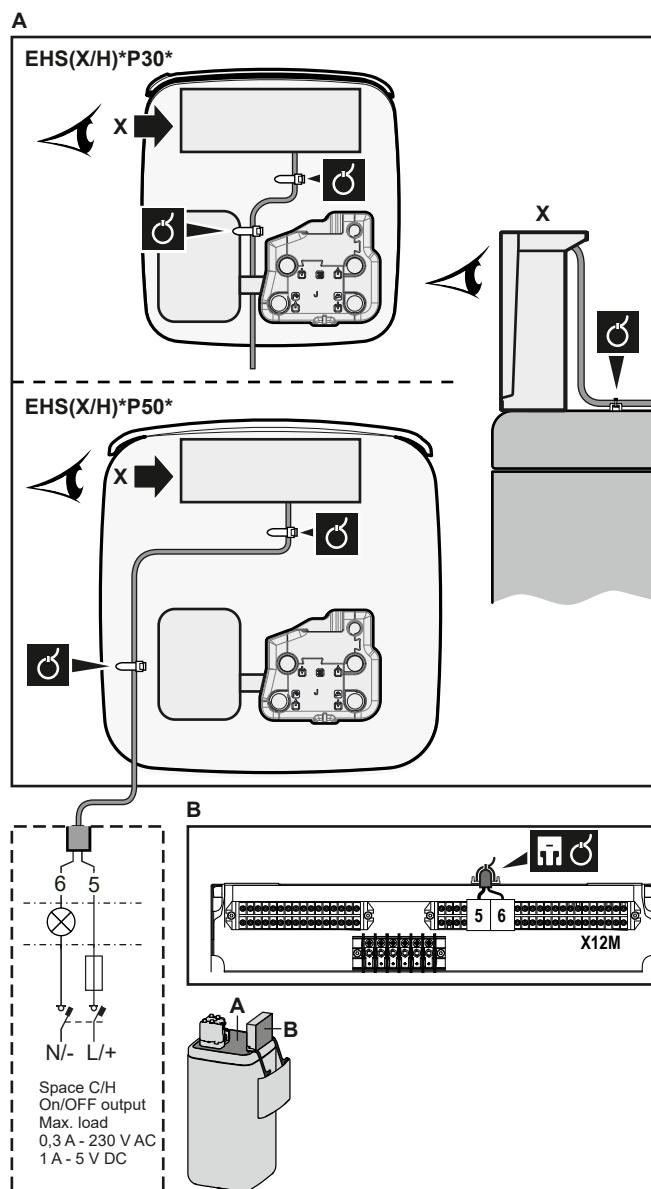

- 3** Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване. Обща информация, вижте "9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [▶ 136].

#### 9.3.10 За свързване на превключвател към външен топлинен източник



##### ИНФОРМАЦИЯ

Бивалентен режим на работа е възможен само при 1 зона на температура на изходящата вода с:

- управление на базата на стаен термостат ИЛИ
- управление на базата на външен стаен термостат.



Кабели: 2x0,75 mm<sup>2</sup>

Максимално натоварване: 0,3 A, 230 V AC

Минимално натоварване: 1 A, 5 V DC




[9.C] Бивалентен

- 1** Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

- 2** Свържете кабела за превключването към външен топлинен източник към съответните клеми, както е показано на илюстрацията по-долу.

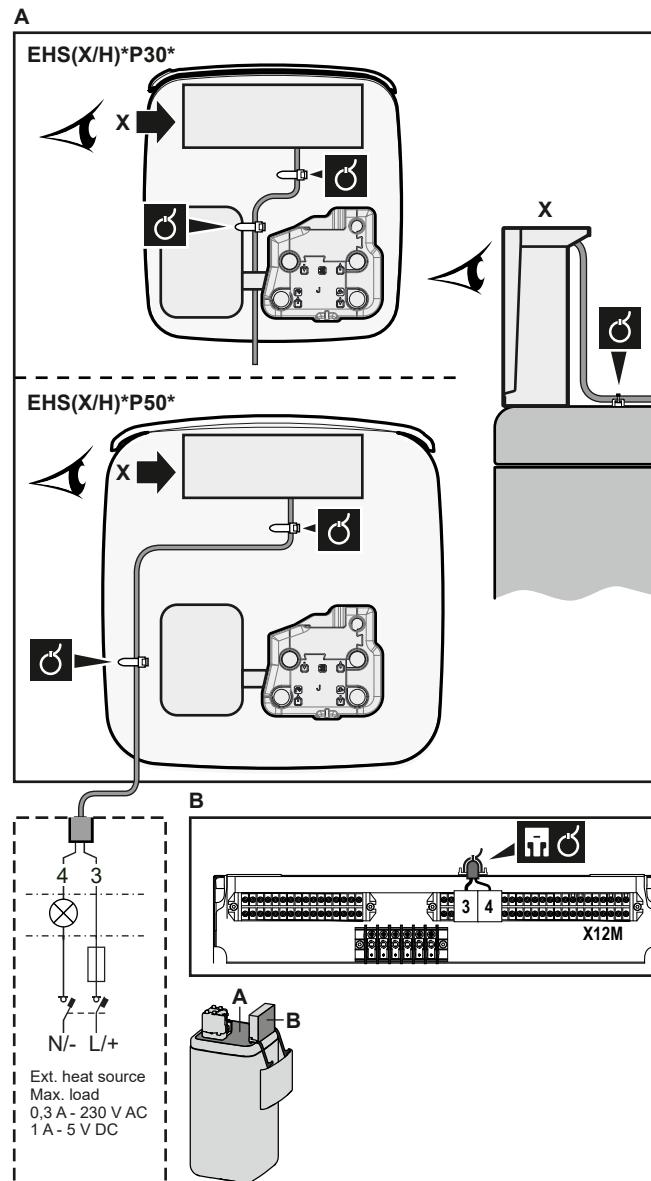

- 3** Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване. Обща информация, вижте "9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [▶ 136].


## 9.3.11 За свързване на цифровите входове за консумацията на енергия

	Кабели: 2 (на входен сигнал)×0,75 mm <sup>2</sup>
	Цифрови входове за ограничаване на мощността: детектиране на 12 V DC/12 mA (напрежението се подава от печатната платка)
	[9.9] Управление на консумираната енергия.


- 1** Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

- 2** Поставете металната вложка на превключвателната кутия.

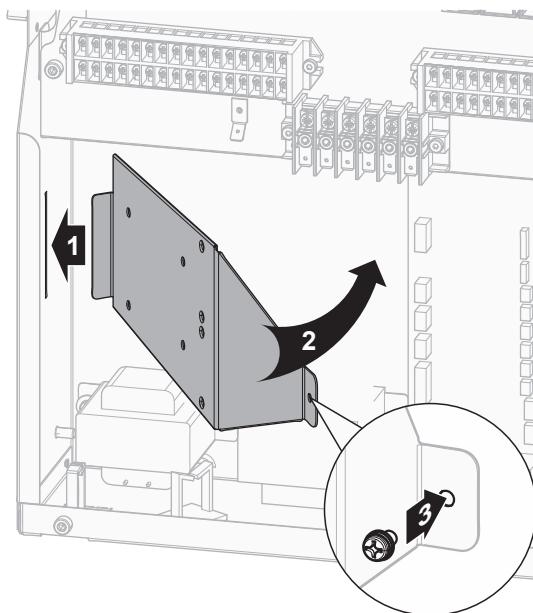

- 3** Свържете кабела за цифровите входове за консумацията на енергия към съответните клеми, както е показано на илюстрацията по-долу.

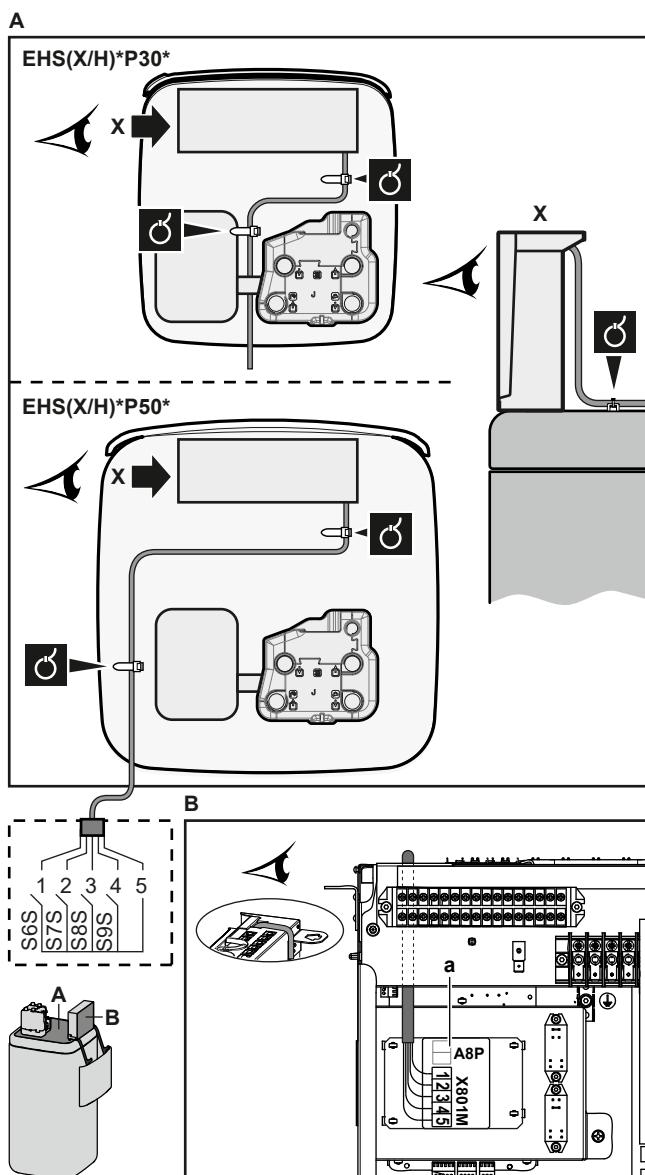

- 4** Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване. Обща информация, вижте "9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [▶ 136].

#### 9.3.12 Свързване на защитния термостат (нормално затворен контакт)


	<p>Кабели: <math>2 \times 0,75 \text{ mm}^2</math> Максимална дължина: 50 м Контакт на защитния термостат: детектиране на 16 V DC (напрежението се подава от печатната платка). Безпотенциален контакт осигурява минимално приложимото натоварване 10 mA на захранването 15 V DC.</p>
	[9.8.1]=3 (Захранване по изгодна тарифа за kWh = Защитен термостат)

- 1** Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

- 2** Свържете кабела на защитния термостат (нормално затворен) към съответните клеми, както е показано на илюстрацията по-долу.

**Бележка:** Проводниковото мостче (фабрично монтирано) трябва да се отстрани от съответните изводи.

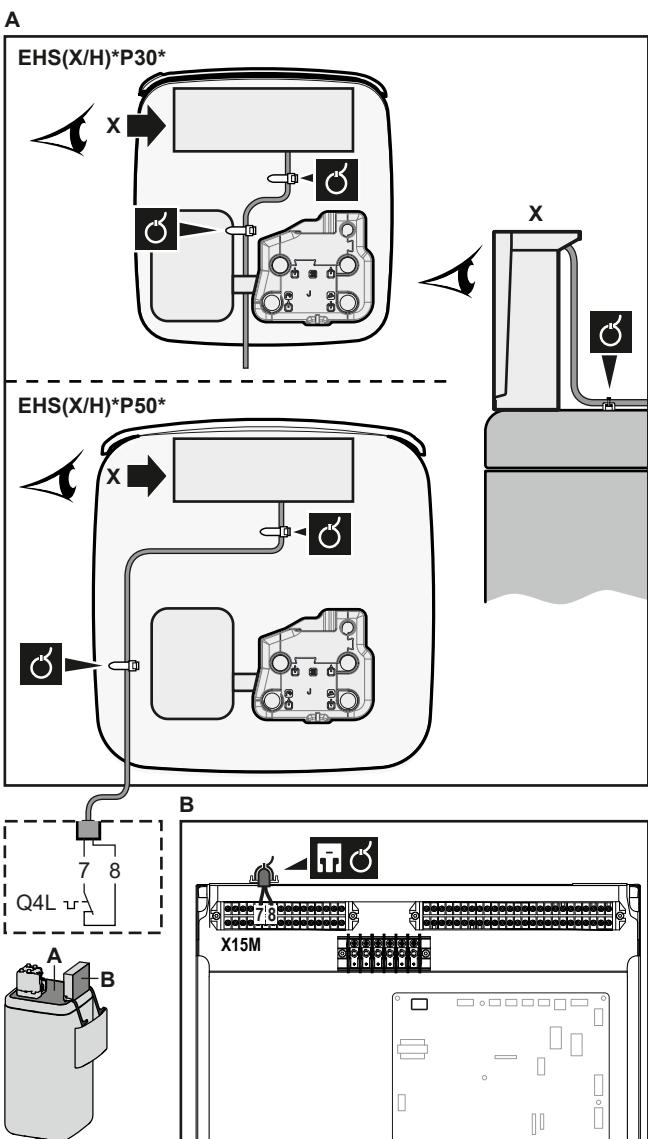

- 3** Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване. Обща информация, вижте "9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [▶ 136].

**БЕЛЕЖКА**

Не забравяйте да изберете и да монтирате защитния термостат в съответствие с приложимото законодателство.

Във всеки случай, за да предотвратите ненужно изключване на защитния термостат, препоръчваме следното:

- Защитният термостат да се нулира автоматично.
- Защитният термостат да има максимална скорост на изменение на температурата  $2^{\circ}\text{C}/\text{min}$ .
- Да има минимално разстояние от 2 м между защитния термостат и 3-пътния вентил.

**БЕЛЕЖКА**

**Грешка.** Ако махнете мостчето (прекъсване), но НЕ свържете защитен термостат, тогава ще се появи грешката 8H-03 за спиране.

**ИНФОРМАЦИЯ**

ВИНАГИ конфигурирайте защитния термостат, след като бъде монтиран. Без конфигуриране модулът ще игнорира контакта на защитния термостат.

### 9.3.13 Smart Grid

Тази тема описва 2 възможни начина за свързване на вътрешното тяло към Smart Grid:

- При нисковолтови контакти на Smart Grid
- При високоволтови контакти на Smart Grid. Това изисква монтиране на комплект релета на Smart Grid (EKRELSG).

2-та входящи контакта на Smart Grid могат да активират следните режими на Smart Grid:

Контакт на Smart Grid		Режим на работа на Smart Grid
1	2	
0	0	Свободна работа
0	1	Принудително изключване
1	0	Препоръчително включване
1	1	Принудително включване

Използването на брояч на импулси на Smart Grid не е задължително:

Ако броячът на импулси на Smart Grid е...	Тогава [9.8.8] Границна настройка в kW e...
Използван ([9.A.2] Електромер 2 ≠ Няма)	Не е приложимо
Неизползван ([9.A.2] Електромер 2 = Няма)	Приложимо

#### При нисковолтови контакти на Smart Grid




- Проводници (брояч на импулси на Smart Grid):  $0,5 \text{ mm}^2$
- Проводници (нисковолтови контакти на Smart Grid):  $0,5 \text{ mm}^2$



- [9.8.4]=3 (Захранване по изгодна тарифа за kWh = Интелигентна мрежа)
- [9.8.5] Режим на работа в интелигентна мрежа
- [9.8.6] Разрешаване на електрически нагреватели
- [9.8.7] Активиране на буфериране за стаята
- [9.8.8] Границна настройка в kW


Свързването с проводници в случая на нисковолтови контакти на Smart Grid става по следния начин:




- a** Мостче (фабрично монтирано). Ако свързвате също защитния термостат (Q4L), заменете мостчето с проводниците на защитния термостат.
- S4S** Бюджет на импулси на Smart Grid
- ①/S10S** Нисковолтов контакт 1 на Smart Grid
- ②/S11S** Нисковолтов контакт 2 на Smart Grid

- 1 Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс
<b>2</b>	Превключвателна кутия
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия
<b>4</b>	Горен капак
<b>5</b>	Страницен панел



- 2 Свържете кабелите по следния начин:

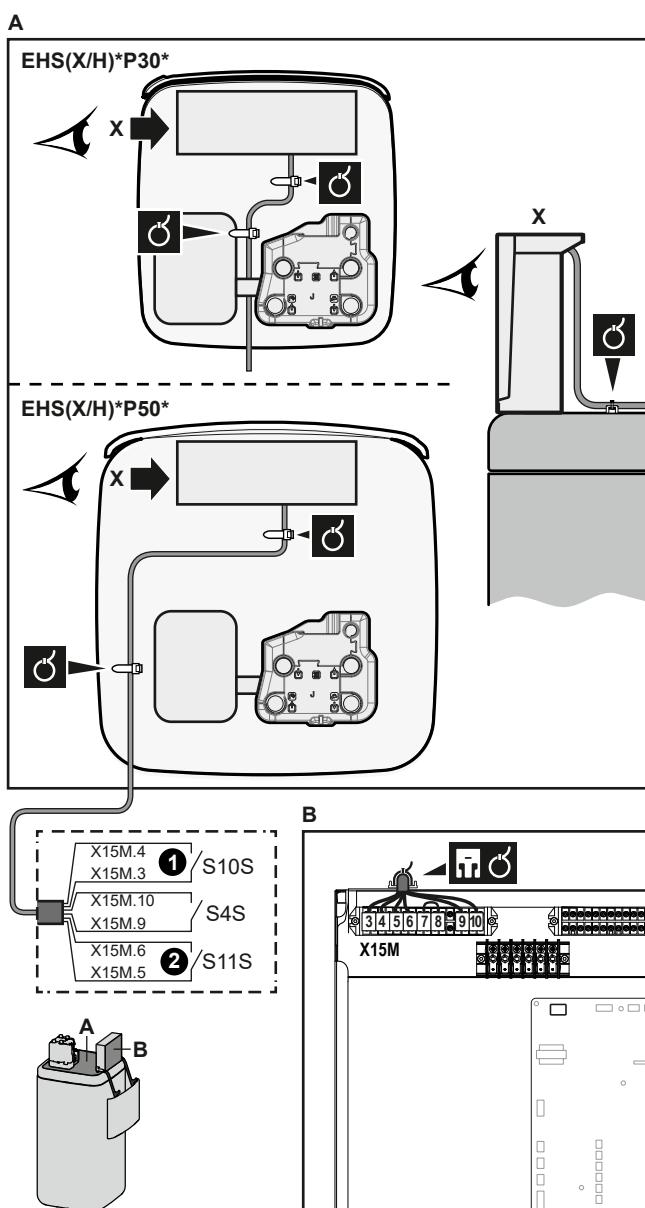


**3** Фиксирайте кабелите с кабелни превръзки към елементите за прикрепване.

#### При високоволтови контакти на Smart Grid

	Проводници (брояч на импулси на Smart Grid): 0,5 mm <sup>2</sup> Проводници (високоволтови контакти на Smart Grid): 1 mm <sup>2</sup>
	[9.8.4]=3 (Захранване по изгодна тарифа за kWh = Интелигентна мрежа) [9.8.5] Режим на работа в интелигентна мрежа [9.8.6] Разрешаване на електрически нагреватели [9.8.7] Активиране на буфериране за стаята [9.8.8] Границна настройка в kW

Свързването с проводници в случая на високоволтови контакти на Smart Grid става по следния начин:

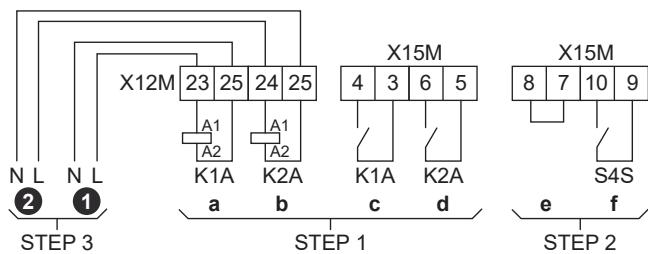

**STEP 1** Монтиране на комплекта релета на Smart Grid

**STEP 2** Нисковолтови връзки

**STEP 3** Високоволтови връзки

① Високоволтов контакт 1 на Smart Grid

② Високоволтов контакт 2 на Smart Grid


a, b Страни на намотката на релетата

c, d Страни на контактите на релетата


e Мостче (фабрично монтирано). Ако свързвате също защитния термостат (Q4L), заменете мостчето с проводниците на защитния термостат.

f Брояч на импулси на Smart Grid


- 1 Поставете металната вложка на превключвателната кутия.

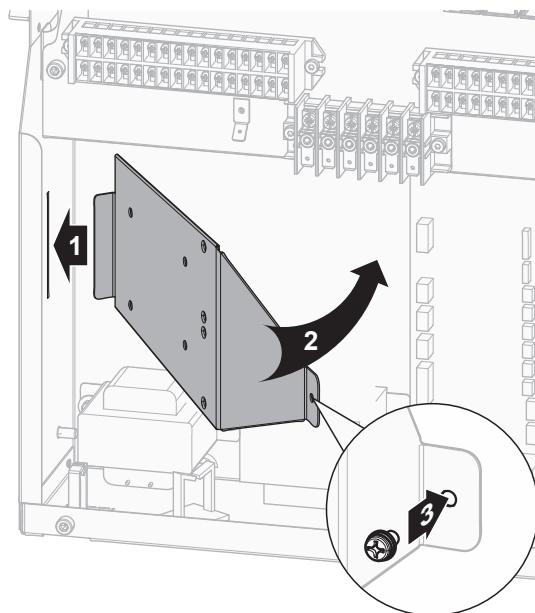


- 2 Разхлабете кабелите, свързани към клемата на релейния комплект Smart Grid (EKRELSG), и извадете клемата.

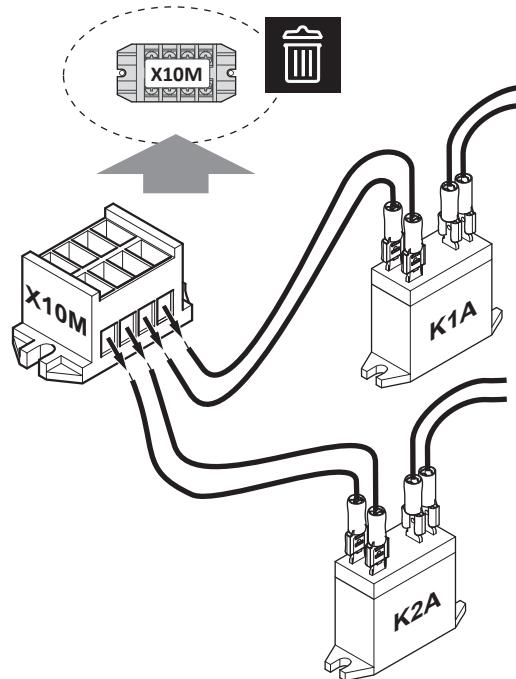


**3** Монтирайте комплекта релета на Smart Grid по следния начин:

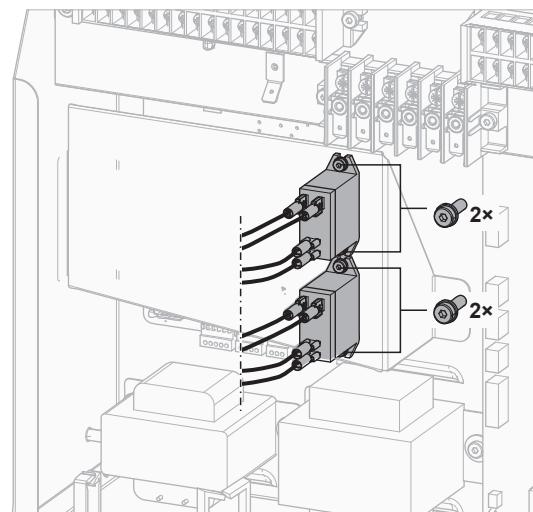


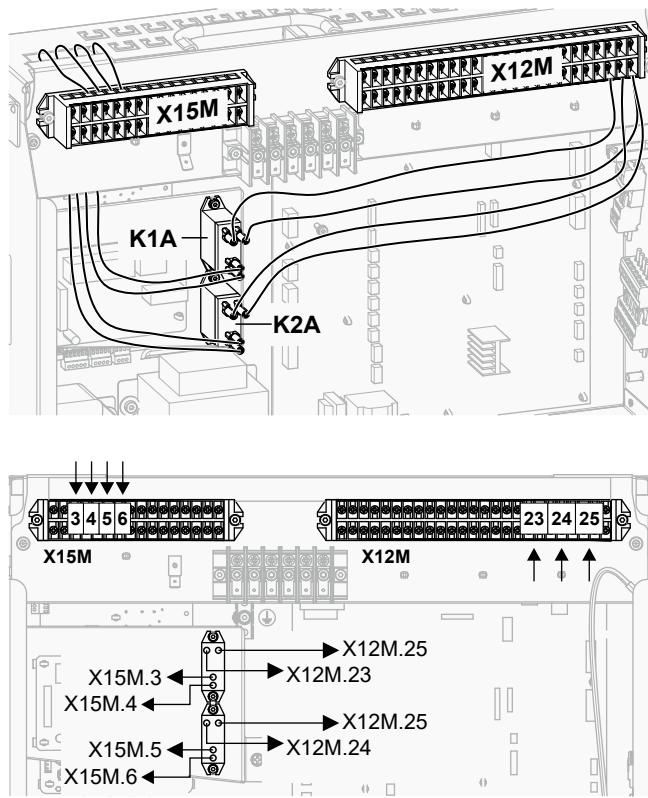

4 Свържете кабелите за ниско напрежение по следния начин:

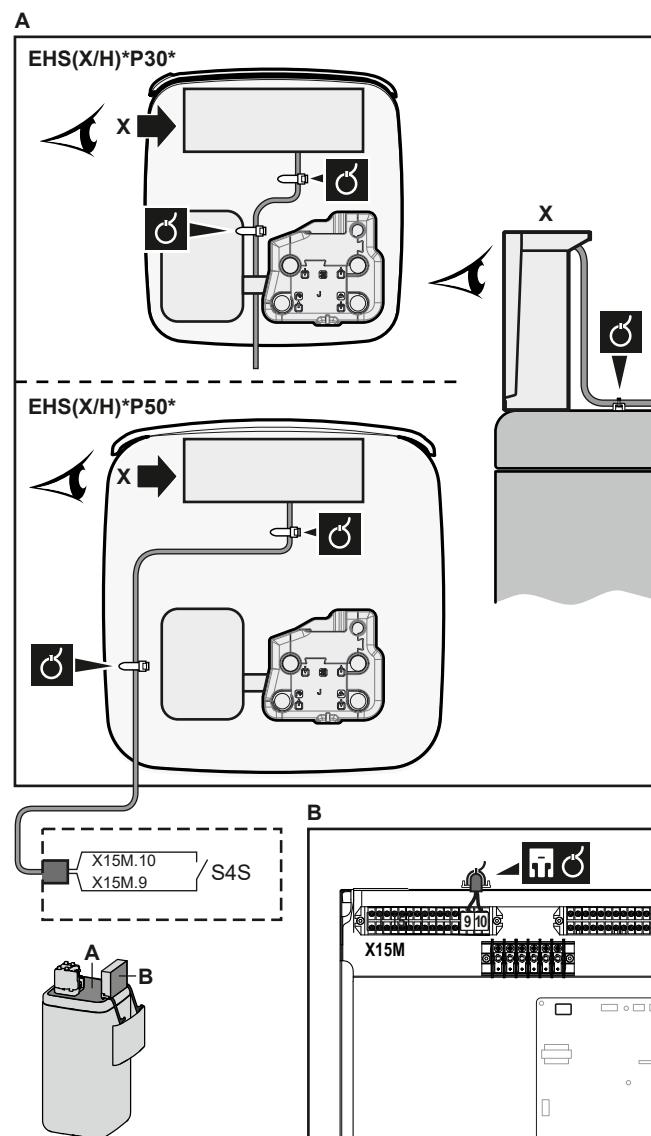

5 Свържете високоволтовите проводници по следния начин:

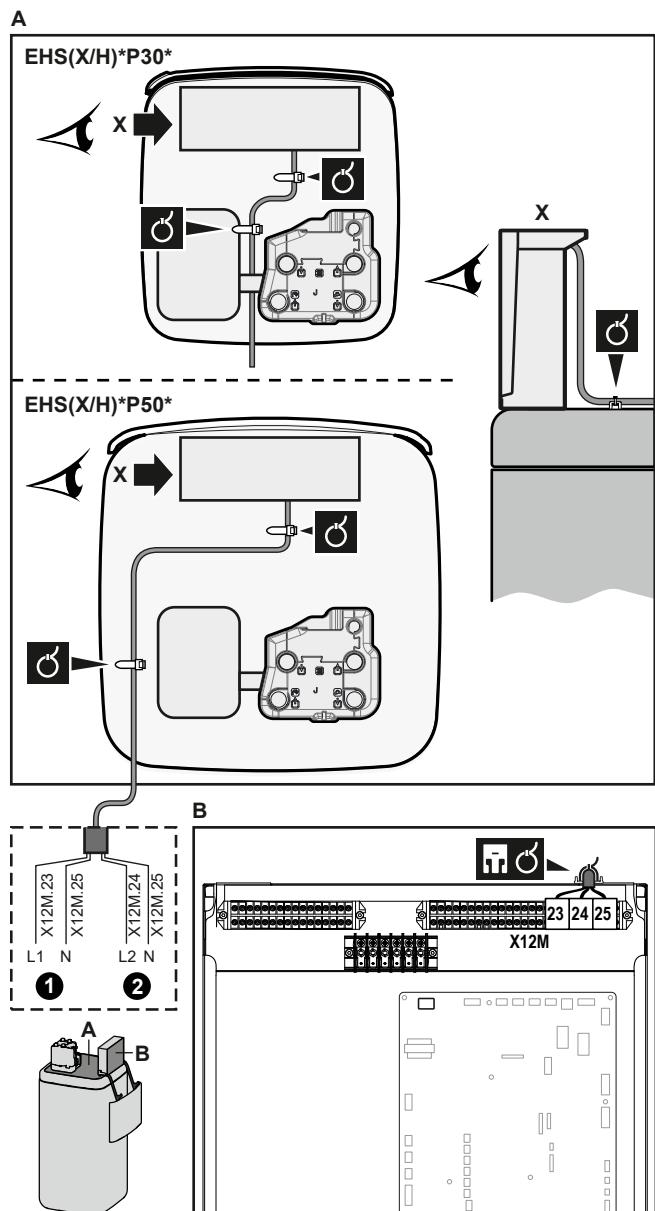


- 6** Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване. Обща информация, вижте "9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [▶ 136].

#### 9.3.14 Свързване на картата за WLAN



[D] Безжичен шлюз

- 1** Вкарайте WLAN картата в слота за карти на потребителския интерфейс на вътрешното тяло.

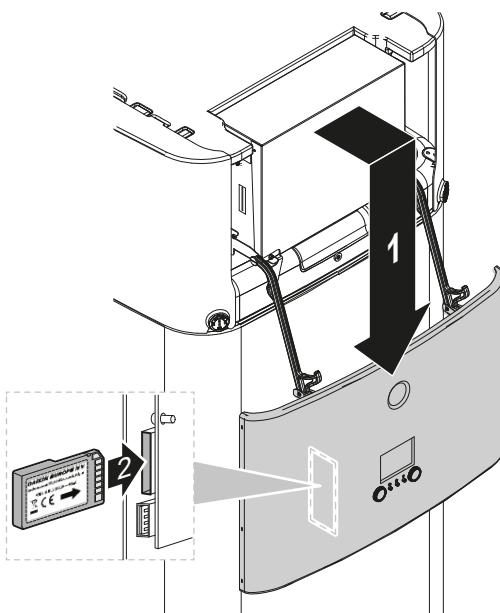


### 9.3.15 Свързване на соларния вход

	Кабели: 0,5 mm <sup>2</sup> Контакт на соларния вход: 5 V DC (напрежението се подава от печатната платка)
	–

- 1** Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

- 2** Свържете кабела на соларния вход по показания на долната илюстрация начин.

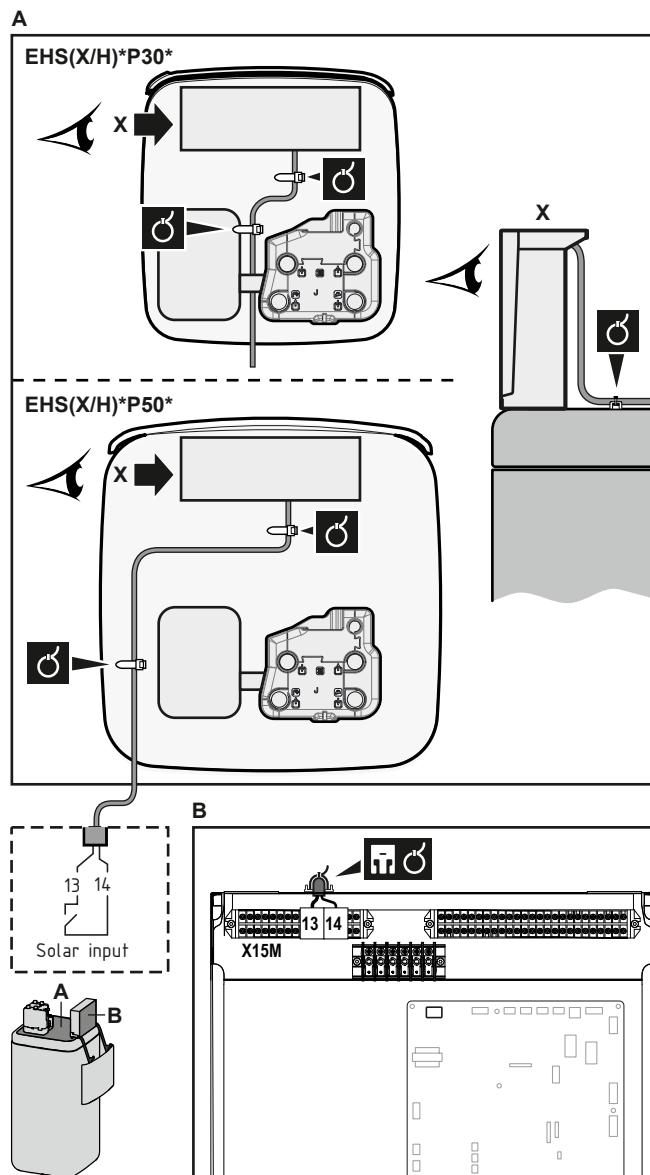

- 3** Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване. Обща информация, вижте "9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [▶ 136].


#### 9.3.16 Свързване на изход за БГВ

	Кабели: 2x0,75 mm <sup>2</sup> Максимален работен ток: 0,3 A, 230 V AC
	—

- 1** Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	
<b>3</b>	Капак на превключвателната кутия	
<b>4</b>	Горен капак	
<b>5</b>	Страницен панел	

- 2** Свържете кабела за сигнал на БГВ по показания на долната илюстрация начин.

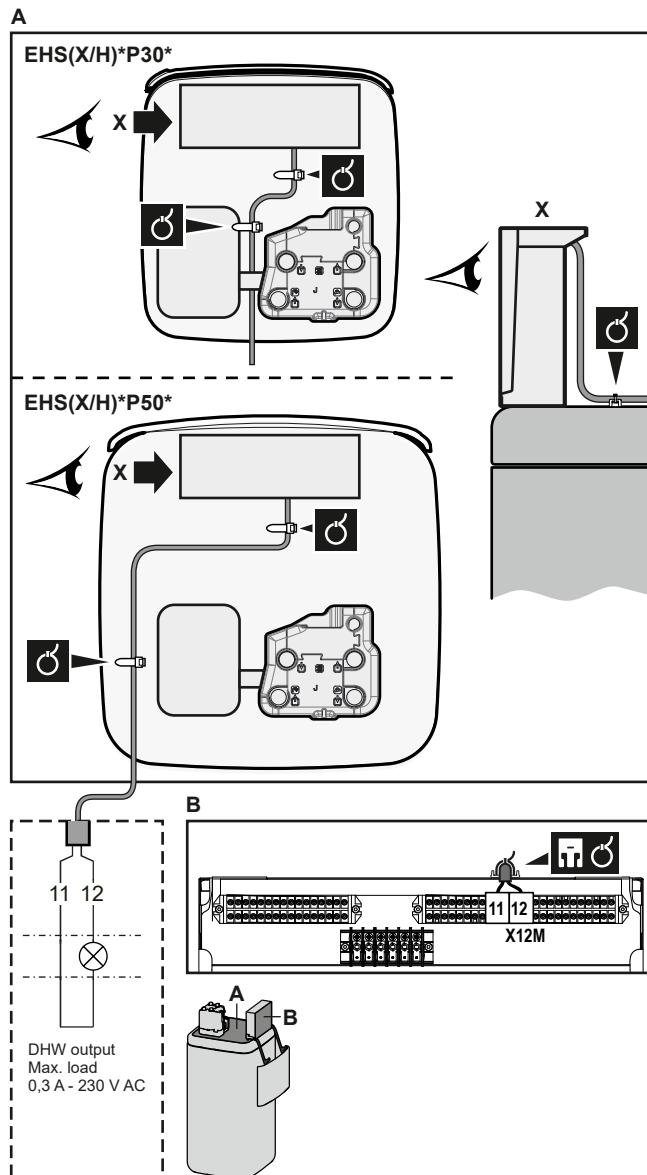

- 3** Фиксирайте кабела с кабелни превръзки към елементите за прикрепване.  
Обща информация, вижте "["9.3.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул"](#)" [[▶ 136](#)].

# 10 Завършване на монтажа на външното тяло


## 10.1 За завършване на монтажа на външното тяло



### БЕЛЕЖКА

Препоръчително е тръбопроводът за хладилния агент между вътрешното и външното тяло да се монтира в канал или да се обвие със залепваща лента.

- 1 Изолирайте и фиксирайте тръбите за хладилния агент и кабелите както следва:



- a** Тръба за газ
- b** Изолация на тръба за газообразен хладилен агент
- c** Междумодулен кабел
- d** Местно окабеляване (ако е приложимо)
- e** Тръба за течност
- f** Изолация на тръба за течен хладилен агент
- g** Залепваща лента

- 2 Монтирайте сервизния капак.

# 11 Конфигуриране



## ИНФОРМАЦИЯ

Охлаждането е приложимо само при реверсивни модели.

### В тази глава

<b>11.1</b>	Общ преглед: Конфигурация .....	169
11.1.1	За достъп до най-често използваните команди.....	170
11.1.2	За свързване на компютърния кабел с превключвателната кутия .....	172
<b>11.2</b>	Съветник за конфигуриране.....	173
<b>11.3</b>	Възможни екрани .....	174
11.3.1	Възможни екрани: Общ преглед .....	174
11.3.2	Начален екран .....	175
11.3.3	Екран на главното меню .....	178
11.3.4	Екран на менюто.....	179
11.3.5	Екран за зададена точка .....	179
11.3.6	Подробен екран със стойности .....	180
11.3.7	Екран на програма: Пример .....	181
<b>11.4</b>	Зависима от атмосферните условия крива .....	185
11.4.1	Какво е зависима от атмосферните условия крива? .....	185
11.4.2	Крива по 2 зададени точки.....	186
11.4.3	Крива с изместване на наклона .....	187
11.4.4	Използване на зависими от атмосферните условия криви .....	188
<b>11.5</b>	Меню с настройки.....	191
11.5.1	Неизправност .....	191
11.5.2	Стайна .....	191
11.5.3	Основна зона .....	196
11.5.4	Допълнителна зона .....	207
11.5.5	Отопление/охлаждане на помещениета .....	213
11.5.6	Бойлер .....	223
11.5.7	Потребителски настройки .....	230
11.5.8	Информация.....	235
11.5.9	Настройки от монтажника .....	238
11.5.10	Пускане в експлоатация.....	267
11.5.11	Потребителски профил .....	268
11.5.12	Работа .....	268
11.5.13	WLAN .....	268
<b>11.6</b>	Структура на менюто: Преглед на потребителските настройки.....	272
<b>11.7</b>	Структура на менюто: Общ преглед на настройките от монтажника .....	273

## 11.1 Общ преглед: Конфигурация

В тази глава е описано какво трябва да направите и да знаете, за да конфигурирате системата след нейния монтаж.

### Защо

Ако НЕ конфигурирате системата правилно, възможно е тя да НЕ работи според очакванията. Конфигурацията оказва влияние върху следното:

- Изчисленията на софтуера
- Това, което можете да видите на и да направите с потребителския интерфейс

### Как

Можете да конфигурирате системата чрез потребителския интерфейс.

- Първоначално – Съветник за конфигуриране.** Когато ВКЛЮЧИТЕ потребителския интерфейс за първи път (чрез тялото), се стартира съветникът за конфигуриране, за да ви помогне с конфигурирането на системата.
- Рестартирайте съветника за конфигуриране.** Ако системата вече е конфигурирана, можете да рестартирате съветника за конфигуриране. За да рестартирате съветника за конфигуриране, отидете на **Настройки от монтажника > Съветник за конфигуриране**. За достъп до **Настройки от монтажника** вижте "[11.1.1 За достъп до най-често използваните команди](#)" [▶ 170].
- След това.** Ако е необходимо, можете да направите промени на конфигурацията в структурата на менюто или в общите настройки.



### ИНФОРМАЦИЯ

Когато съветникът за конфигуриране завърши, потребителският интерфейс ще показва екран за преглед и искане за потвърждение. Когато потвърдите, системата ще се рестартира и ще се покаже началният екран.

### Достъп до настройките – Легенда за таблиците

Можете да получите достъп до настройките от монтажника, като използвате два различни метода. НЕ всички настройки обаче са достъпни чрез двета метода. Ако е така, съответстващите колони в таблиците в тази глава са зададени на N/A (неприложимо).

Метод	Колона в таблиците
Достъп до настройките чрез йерархичната връзка на <b>екрана с началното меню</b> или <b>структурата на менюто</b> . За активиране на йерархичните връзки натиснете бутона ? на началния екран.	# Например: [2.9]
Достъп до настройките чрез кода в <b>полето за преглед на настройките</b> .	Код Например: [C-07]

Вижте също и:

- "За получаване на достъп до настройките от монтажника" [▶ 171]
- "11.7 Структура на менюто: Общ преглед на настройките от монтажника" [▶ 273]

### 11.1.1 За достъп до най-често използваните команди

#### За промяна на нивото на разрешен достъп на потребителя

Можете да промените нивото на разрешен достъп на потребителя, както следва:

<b>1</b> Отидете на [B]: Потребителски профил.	
--	--

<b>2</b>	Въведете приложимия ПИН код за разрешения достъп на потребителя.	–
	▪ Прегледайте списъка с цифри и променете избраната цифра.	○...●
	▪ Преместете курсора от ляво надясно.	●...○
	▪ Потвърдете ПИН кода и продължете.	○...○

### ПИН код на монтажника

ПИН кодът на Монтажник е **5678**. Сега са достъпни допълнителни елементи на менюто и настройки от монтажника.



### ПИН код за напреднал потребител

ПИН кодът за Потребител с висока квалификация е **1234**. Сега се виждат допълнителни елементи на менюто за потребителя.



### ПИН код за потребител

ПИН кодът за Потребител е **0000**.



### За получаване на достъп до настройките от монтажника

- 1 Задайте нивото на разрешен достъп на потребителя на **Монтажник**.
- 2 Отидете на [9]: **Настройки от монтажника**.

### За промяна на настройка от общия преглед на настройките

**Пример:** Промяна на [1-01] от 15 на 20.

Повечето настройки могат да се конфигурират чрез структурата на менюто. Ако поради някаква причина се налага да се промени настройка с помощта на общите настройки, тогава можете да получите достъп до общите настройки, както следва:

<b>1</b>	Задайте нивото на разрешен достъп на потребителя на <b>Монтажник</b> . Вижте " <a href="#">За промяна на нивото на разрешен достъп на потребител</a> " [▶ 170].	–
<b>2</b>	Отидете на [9.I]: <b>Настройки от монтажника &gt; Преглед на настройките</b> .	●...○

<b>3</b>	Завъртете лявата дискова скала, за да изберете първата част на настройката, и потвърдете чрез натискане на дисковата скала.																			
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>00</td><td>05</td><td>0A</td></tr> <tr><td>01</td><td>06</td><td>0B</td></tr> <tr><td><b>1</b></td><td>07</td><td>0C</td></tr> <tr><td>02</td><td>08</td><td>0D</td></tr> <tr><td>03</td><td>09</td><td>0E</td></tr> <tr><td>04</td><td></td><td></td></tr> </table>	00	05	0A	01	06	0B	<b>1</b>	07	0C	02	08	0D	03	09	0E	04			
00	05	0A																		
01	06	0B																		
<b>1</b>	07	0C																		
02	08	0D																		
03	09	0E																		
04																				
<b>4</b>	Завъртете лявата дискова скала, за да изберете втората част на настройката																			
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>00</td><td>05</td><td>0A</td></tr> <tr><td>01</td><td><b>15</b></td><td>0B</td></tr> <tr><td>02</td><td>07</td><td>0C</td></tr> <tr><td>03</td><td>08</td><td>0D</td></tr> <tr><td>04</td><td>09</td><td>0E</td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td></tr> </table>	00	05	0A	01	<b>15</b>	0B	02	07	0C	03	08	0D	04	09	0E	05			
00	05	0A																		
01	<b>15</b>	0B																		
02	07	0C																		
03	08	0D																		
04	09	0E																		
05																				
<b>5</b>	Завъртете дясната дискова скала, за да промените стойността от 15 на 20.																			
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>00</td><td>05</td><td>0A</td></tr> <tr><td>01</td><td><b>20</b></td><td>0B</td></tr> <tr><td>02</td><td>07</td><td>0C</td></tr> <tr><td>03</td><td>08</td><td>0D</td></tr> <tr><td>04</td><td>09</td><td>0E</td></tr> <tr><td>05</td><td></td><td></td></tr> </table>	00	05	0A	01	<b>20</b>	0B	02	07	0C	03	08	0D	04	09	0E	05			
00	05	0A																		
01	<b>20</b>	0B																		
02	07	0C																		
03	08	0D																		
04	09	0E																		
05																				
<b>6</b>	Натиснете лявата дискова скала, за да потвърдите новата настройка.																			
<b>7</b>	Натиснете централния бутон, за да се върнете на началния еcran.																			



### ИНФОРМАЦИЯ


Когато промените общите настройки и се върнете на началния еcran, потребителският интерфейс ще показва изскачащ экран и искане за рестартиране на системата.

Когато потвърдите, системата ще се рестартира и последните промени ще бъдат приложени.


#### 11.1.2 За свързване на компютърния кабел с превключвателната кутия

**Предварително условия:** Необходим е комплектът ЕКРССАВ4.

- Свържете USB конектора на кабела към вашия компютър.
- Свържете щепселното съединение на кабела към X10A върху A1P на превключвателната кутия на вътрешното тяло.



- Обърнете специално внимание на положението на щепселното съединение!

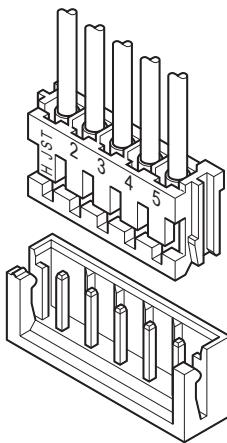

## 11.2 Съветник за конфигуриране

След първото ВКЛЮЧВАНЕ на захранването на системата потребителският интерфейс стартира съветника за конфигуриране. Използвайте този съветник, за да зададете най-важните първоначални настройки за правилната работа на модула. Ако е необходимо, можете след това да конфигурирате повече настройки. Можете да промените всички тези настройки чрез структурата на менюто.

Тук можете да намерите кратък преглед на настройките на конфигурацията. Всички настройки могат да бъдат регулирани и в менюто за настройки (използвайте йерархичните връзки).


За настройка...	Вижте...
Език [7.1]	
Час/дата [7.2]	
Часове	–
Минути	
Година	
Месец	
Ден	
Система	
Тип вътрешно тяло (само за четене)	" <a href="#">11.5.9 Настройки от монтажника</a> " [▶ 238]
Тип резервен нагревател [9.3.1]	
Битова гореща вода [9.2.1]	
Авария [9.5]	
Брой на зоните [4.4]	" <a href="#">11.5.5 Отопление/охлаждане на помещениета</a> " [▶ 213]
Напълнена с гликол система (общ преглед, настройка на място [E-OD])	" <a href="#">11.5.9 Настройки от монтажника</a> " [▶ 238]
Соларно [9.2.4]	" <a href="#">11.5.9 Настройки от монтажника</a> " [▶ 238]
Резервен нагревател	

За настройка...	Вижте...
Напрежение [9.3.2]	"Резервен нагревател" [▶ 240]
Конфигурация [9.3.3]	
Стъпка 1 на мощност [9.3.4]	
Стъпка 2 на допълнителна мощност [9.3.5] (ако е приложимо)	
<b>Основна зона</b>	
Вид на тялото [2.7]	"11.5.3 Основна зона" [▶ 196]
Управление [2.9]	
Режим сетпойнт [2.4]	
Крива на зависимото от атмосферните условия отопление [2.5] (ако е приложимо)	
Крива на зависимото от атмосферните условия охлажддане [2.6] (ако е приложимо)	
График [2.1]	
Тип WD крива [2.E]	
<b>Допълнителна зона (само ако [4.4]=1)</b>	
Вид на тялото [3.7]	"11.5.4 Допълнителна зона" [▶ 207]
Управление (само за четене) [3.9]	
Режим сетпойнт [3.4]	
Крива на зависимото от атмосферните условия отопление [3.5] (ако е приложимо)	
Крива на зависимото от атмосферните условия охлажддане [3.6] (ако е приложимо)	
График [3.1]	
Тип WD крива [3.C] (само за четене)	
<b>Бойлер</b>	
Режим на отопление [5.6]	"11.5.6 Бойлер" [▶ 223]
Хистерезис [5.9]	

## 11.3 Възможни екрани

### 11.3.1 Възможни екрани: Общ преглед


Най-често използваните екрани са, както следва:

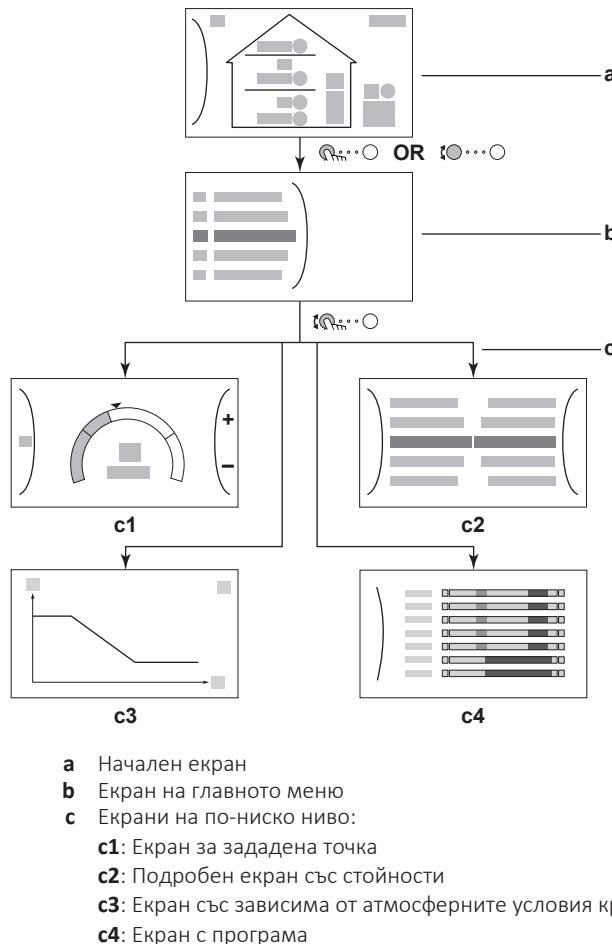

- a** Начален екран  
**b** Екран на главното меню  
**c** Екрани на по-ниско ниво:  
**c1**: Екран за зададена точка  
**c2**: Подробен екран със стойности  
**c3**: Екран със зависима от атмосферните условия крива  
**c4**: Екран с програма

### 11.3.2 Начален екран

Натиснете бутона за да се върнете на началния екран. Виждате общ преглед на конфигурацията на модула и стайната температура, както и температурата на зададена точка. На началния екран се виждат само символи, които са приложими за вашата конфигурация.

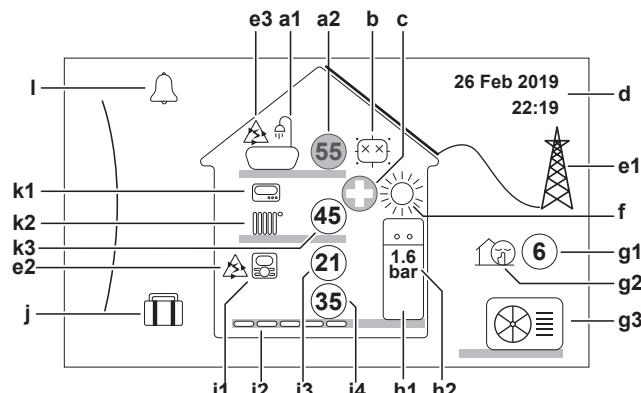

Възможни действия на този екран	
	Прегледайте списъка на главното меню.
	Отидете на екрана на главното меню.
?	Активирайте/дезактивирайте йерархичните връзки.

Елемент		Описание	
<b>a</b>	<b>Битова гореща вода</b>		
	<b>a1</b>		Битова гореща вода
<b>b</b>	<b>Дезинфекция/повишенна мощност</b>		
			Режим на дезинфекция, активен
<b>c</b>	<b>Аварийна работа</b>		
			Неизправност в термопомпата и работа на системата в Авария режим или принудително изключване на термопомпата.
<b>d</b>	<b>Текущи данни и час</b>		
<b>e</b>	<b>Интелигентна енергия</b>		
<b>e1</b>			Интелигентна енергия е налична чрез соларни панели или интелигентна енергийна мрежа.
<b>e2</b>			Интелигентна енергия се използва понастоящем за отопление на помещението.
<b>e3</b>			Интелигентна енергия се използва понастоящем за битова гореща вода.
<b>f</b>	<b>Режим на работа в помещението</b>		
			Охлажддане
			Отопление
<b>g</b>	<b>Външно/тих режим</b>		
<b>g1</b>			Измерена външна температура <sup>(a)</sup>
<b>g2</b>			Тих режим, активен
<b>g3</b>			Външно тяло
<b>h</b>	<b>Вътрешно тяло/бойлер за битова гореща вода</b>		
<b>h1</b>			Вътрешно тяло с интегриран бойлер за подов монтаж
			Вътрешно тяло за стенен монтаж
			Вътрешно тяло за стенен монтаж с отделен бойлер
<b>h2</b>			Налрягане на водата

Елемент		Описание
<b>i</b>		<b>Основна зона</b>
<b>i1</b>	Тип на монтирания стаен термостат:	 Работата на модула се определя въз основа на окръжаващата температура, зададена от специалния потребителски интерфейс за комфорт. (BRC1HHDA, използван като стаен термостат).  Работата на модула се определя от външния стаен термостат (кабелен или безжичен).  Няма монтиран или настроен стаен термостат. Работата на модула се определя на базата на температурата на изходящата вода независимо от действителната стайна температура и/или от нуждата от отопление на стаята.
	<b>i2</b>	Тип на монтирания топлоизлъчвател:
		<b>Подово отопление</b>
<b>i3</b>		<b>Вентилаторен конвектор</b>
		<b>Радиатор</b>
	<b>i4</b>	(21) Измерена стайна температура <sup>(a)</sup> (35) Зададена точка на температурата на изходящата вода <sup>(a)</sup>
<b>j</b>		<b>Режим за празници</b>
		Режим за празници, активен
<b>k</b>		<b>Допълнителна зона</b>
<b>k1</b>	Тип на монтирания стаен термостат:	 Работата на модула се определя от външния стаен термостат (кабелен или безжичен).  Няма монтиран или настроен стаен термостат. Работата на модула се определя на базата на температурата на изходящата вода независимо от действителната стайна температура и/или от нуждата от отопление на стаята.
	<b>k2</b>	Тип на монтирания топлоизлъчвател:
		<b>Подово отопление</b>
<b>k3</b>		<b>Вентилаторен конвектор</b>
		<b>Радиатор</b>
	<b>k4</b>	(45) Зададена точка на температурата на изходящата вода <sup>(a)</sup>
<b>l</b>		<b>Неизправност</b>
		Възникна неизправност.
		Вижте "15.4.1 За показване на помощен текст в случай на неизправност" [▶ 304] за повече информация.

<sup>(a)</sup> Ако не е активна съответната операция (например: отопление на помещението), кръгчето е сиво.

## 11.3.3 Екран на главното меню

Като започнете от началния еcran, натиснете (●) или завъртете (○) лявата дискова скала, за да отворите екрана на главното меню. От главното меню можете да осъществите достъп до различните екрани за зададена точка и подменята.



a Избрано подменю


Възможни действия на този еcran	
●	Прегледайте списъка.
●	Влезте в подменято.
?	Активирайте/дезактивирайте йерархичните връзки.

Подменю	Описание
[0]  или  Неизправност	<b>Ограничение:</b> Показва се само ако възникне неизправност. Вижте "15.4.1 За показване на помощен текст в случай на неизправност" [▶ 304] за повече информация.
[1]  Стая	<b>Ограничение:</b> Показва се само ако вътрешното тяло се управлява от специалния потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат). Задайте стайната температура.
[2]  Основна зона	Показва приложимия символ за типа на вашия изльчвател за основната зона. Задайте температурата на изходящата вода за основната зона.
[3]  Допълнителна зона	<b>Ограничение:</b> Показва се само ако има две зони на температурата на изходящата вода. Показва приложимия символ за типа на вашия изльчвател за допълнителната зона. Задайте температурата на изходящата вода за допълнителната зона (ако има такава).
[4]  Отопление/охлаждане на помещениета	Показва приложимия символ на вашия модул. Поставете модула в режим на отопление или в режим на охлажддане. Не можете да промените режима на модели, които са само за отопление.
[5]  Бойлер	Задайте температурата на резервоара за съхранение.
[7]  Потребителски настройки	Дава достъп до потребителски настройки, като например режим за празници и тих режим.

<b>Подменю</b>		<b>Описание</b>
[8]	Информация	Показва данни и информация за вътрешното тяло.
[9]	Настройки от монтажника	<b>Ограничение:</b> Само за монтажника. Дава достъп до разширени настройки.
[A]	Първоначален пуск	<b>Ограничение:</b> Само за монтажника. Извършете тестове и поддръжка.
[B]	Потребителски профил	Променете активния потребителски профил.
[C]	Работа	Включва или изключва функцията за отопление/охлаждане и приготвяне на битова гореща вода.
[D]	Безжичен шлюз	<b>Ограничение:</b> Показва се само ако е инсталирана безжична LAN (WLAN). Съдържа настройки, които са необходими при конфигурирането на приложението ONESTA.

#### 11.3.4 Екран на менюто

##### Пример:

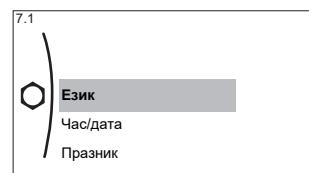

<b>Възможни действия на този экран</b>	
...○	Прегледайте списъка.
⏪○	Влезте в подменюто/настройка.

#### 11.3.5 Екран за зададена точка

Екранът на зададена точка се показва за екрани, описващи системни компоненти, които се нуждаят от зададена стойност.

##### Примери

[1] Екран на стайната температура




[2] Екран на основната зона



[3] Екран на допълнителната зона



[5] Екран на температурата на бойлера

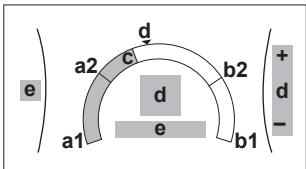**Обяснение****Възможни действия на този экран**

	Прегледайте списъка на подменюто.
	Отидете в подменюто.
	Настройте и автоматично приложете желаната температура.

Елемент	Описание	
Минимална температурна граница	<b>a1</b>	Фиксирана от модула
	<b>a2</b>	Ограничена от монтажника
Максимална температурна граница	<b>b1</b>	Фиксирана от модула
	<b>b2</b>	Ограничена от монтажника
Текуща температура	<b>c</b>	Измерена от модула
Желана температура	<b>d</b>	Завъртете дясната дискова скала за увеличаване/ намаляване.
Подменю	<b>e</b>	Завъртете или натиснете лявата дискова скала, за да отидете в подменюто.

## 11.3.6 Подробен экран със стойности

**Пример:**

- a** Настройки
- b** Стойности
- c** Избрана настройка и стойност

**Възможни действия на този экран**

	Прегледайте списъка с настройки.
	Променете стойността.

Възможни действия на този еcran	
○...○	Отидете на следващата настройка.
○...○	Потвърдете промените и продължете.

### 11.3.7 Екран на програма: Пример

Този пример показва как се задава програма за стайна температура в режим на отопление за основната зона.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Процедурите за програмиране на други контроли са сходни.

#### За задаване на програмата: общ преглед

**Пример:** Вие искате да зададете следната програма:



**Предварително условия:** Програмата за стайна температура е достъпна само ако има активно управление на базата на стаен термостат. Ако е активно управлението на базата на температурата на изходящата вода, можете вместо това да настроите програмата за основната зона.

- 1 Отидете в програмата.
- 2 (опция) Изчистете съдържанието на програмата за цялата седмица или съдържанието на програмата за избран ден.
- 3 Задайте програмата за **Понеделник**.
- 4 Копирайте програмата в другите дни от седмицата.
- 5 Задайте програмата за **Събота** и я копирайте в **Неделя**.
- 6 Дайте име на програмата.

#### За да отидете в програмата

1	Отидете на [1.1]: Стая > График.	○...○
2	Задайте програмирането на Да.	○...○
3	Отидете на [1.2]: Стая > График за отопление.	○...○

#### За изчистване на съдържанието на седмичната програма

1	Изберете името на текущата програма.	○...○
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Определено от потребителя</p> </div>	


2	Изберете Изтриване.	
3	Изберете OK за потвърждение.	

**За изчистване на съдържанието на дневна програма**




1	Изберете деня, за който искате да изчистите съдържанието. Например Петък	
2	Изберете Изтриване.	
3	Изберете OK за потвърждение.	

**За задаване на програмата за Понеделник**

1	Изберете Понеделник.	
2	Изберете Редактиране.	

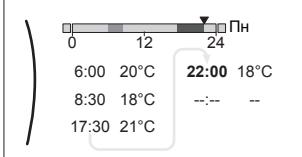
<p><b>3</b> Използвайте лявата дискова скала, за да изберете запис, и редактирайте записа с дясната дискова скала. Можете да програмирате до 6 действия всеки ден. На лентата високата температура е с по-тъмен цвят от този на ниската температура.</p>  <p><b>Бележка:</b> За да изчистите дадено действие, задайте неговото време като това на предходното действие.</p>	<input checked="" type="radio"/> ...○ <input type="radio"/> ...●
<p><b>4</b> Потвърдете промените.</p> <p><b>Резултат:</b> Програмата за понеделник е определена. Стойността на последното действие е валидна до следващото програмирано действие. В този пример понеделник е първият програмиран от вас ден. По този начин последното програмирано действие е валидно до първото действие през следващия понеделник.</p>	<input checked="" type="radio"/> ...○

#### За копиране на програмата в другите дни от седмицата
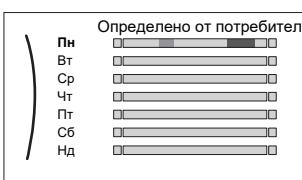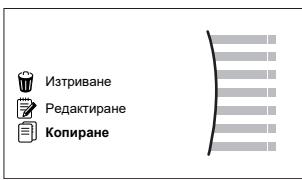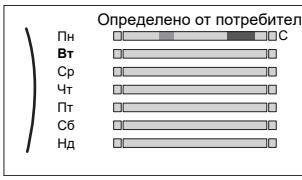
<p><b>1</b> Изберете Понеделник.</p> 	<input checked="" type="radio"/> ...○
<p><b>2</b> Изберете Копиране.</p>  <p><b>Резултат:</b> До копирания ден се показва "С".</p>	<input checked="" type="radio"/> ...○
<p><b>3</b> Изберете Вторник.</p> 	<input checked="" type="radio"/> ...○

<p><b>4</b> Изберете Поставяне.</p>  <p><b>Резултат:</b></p> 	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>5</b> Повторете това действие за всички други дни от седмицата.</p> 	<input type="radio"/>

### За задаване на програмата за Събота и за да я копирате в Неделя
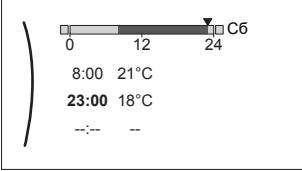
<p><b>1</b> Изберете Събота.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>2</b> Изберете Редактиране.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>3</b> Използвайте лявата дискова скала, за да изберете запис, и редактирайте записа с дясната дискова скала.</p> 	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
<p><b>4</b> Потвърдете промените.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>5</b> Изберете Събота.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>6</b> Изберете Копиране.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>7</b> Изберете Неделя.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>8</b> Изберете Поставяне.</p> <p><b>Резултат:</b></p> 	<input checked="" type="radio"/>

### За преименуване на програмата

<b>1</b> Изберете името на текущата програма.		
<b>2</b> Изберете Преименуване.		
<b>3</b> (опция) За да изтриете името на текущата програма, обхождайте списъка със знаци, докато се покаже "←", след това го натиснете, за да премахнете предишния знак. Повтаряйте действието за всеки от знаците в името на програмата.		
<b>4</b> За да дадете име на текущата програма, обходете списъка със знаци и потвърдете избрания знак. Името на програмата може да съдържа до 15 знака.		
<b>5</b> Потвърдете новото име.		



#### ИНФОРМАЦИЯ

Не всички програми могат да се преименуват.

## 11.4 Зависима от атмосферните условия крива

### 11.4.1 Какво е зависима от атмосферните условия крива?

#### Работа в зависимост от атмосферните условия

Модулът работи "в зависимост от атмосферните условия", ако желаната температура на изходящата вода или на бойлера се определя автоматично от външната температура. По тази причина той е свързан с датчик за температура, разположен на северната страна на сградата. Ако външната температура падне или се повиши, модулът моментално компенсира. Така не се налага модулът да изчаква получаването на обратна информация от терmostатата, за да повиши или намали температурата на изходящата вода или на бойлера. Тъй като той реагира по-бързо, това предотвратява високи повишавания или спадания на вътрешната температура и на температурата на водата от крановете.

#### Преимущество

Режимът на работа в зависимост от атмосферните условия намалява потреблението на енергия.

### Зависима от атмосферните условия крива

За да може да компенсира разликите в температурата, модулът разчита на своята зависима от атмосферните условия крива. Кривата определя каква трябва да бъде температурата на бойлера или на изходящата вода при различни външни температури. Тъй като наклонът на кривата зависи от локалните обстоятелства, като например климат и изолация на сградата, кривата може да бъде коригирана от монтажника или от потребителя.

### Типове зависимости от атмосферните условия криви

Има 2 типа зависимости от атмосферните условия криви:

- Крива по 2 зададени точки
- Крива с изменение на наклона

Кой тип крива използвате, за да извършвате корекции, зависи от Вашите лични предпочтения. Вижте "11.4.4 Използване на зависимости от атмосферните условия криви" [▶ 188].

### Достъпност

Зависима от атмосферните условия крива има за:

- Основна зона – отопление
- Основна зона – охлаждане
- Допълнителна зона, отопление
- Допълнителна зона, охлаждане
- Бойлер (достъпен само за монтажниците)



#### ИНФОРМАЦИЯ


За работа в зависимост от атмосферните условия конфигурирайте правилно зададената точка на основната зона, допълнителната зона или бойлера. Вижте "11.4.4 Използване на зависимости от атмосферните условия криви" [▶ 188].

#### 11.4.2 Крива по 2 зададени точки

Определяне на зависимата от атмосферните условия крива с тези две зададени точки:

- Зададена точка ( $X_1, Y_2$ )
- Зададена точка ( $X_2, Y_1$ )

### Пример

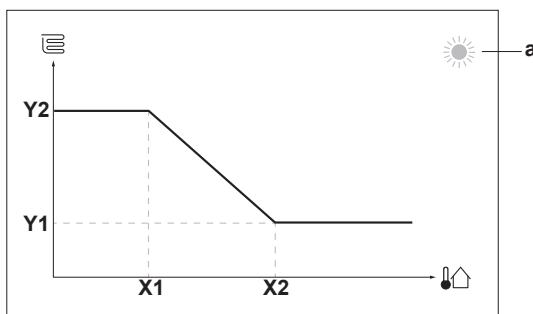

Елемент	Описание
a	Избрана зона, зависима от атмосферните условия: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀: Отопление на основна зона или допълнителна зона</li> <li>❄: Охлаждане на основна зона или допълнителна зона</li> <li>▶: Битова гореща вода</li> </ul>
X1, X2	Примери на външна окръжаваща температура
Y1, Y2	Примери на желана температура на резервоара или температура на изходящата вода. Иконата съответства на топлоизлъчвателя за тази зона: <ul style="list-style-type: none"> <li>取暖: Подово отопление</li> <li>散热器: Вентилаторен топлообменник</li> <li>散热器: Радиатор</li> <li>水箱: Резервоар за съхранение</li> </ul>

Възможни действия на този еcran	
...	Преминете през температурите.
...	Променете температурата.
...	Отидете на следващата температура.
...	Потвърдете промените и продължете.

#### 11.4.3 Крива с изместяване на наклона


##### Наклон и изместяване

Дефиниране на зависимата от атмосферните условия крива чрез нейните наклон и изместяване:


- Променете **наклона**, за да се увеличава или намалява по различен начин температурата на изходящата вода при различни окръжаващи температури. Например, ако температурата на изходящата вода се променя обично плавно, но при ниски окръжаващи температури е прекалено студена, тогава увеличете наклона, за да може температурата на изходящата вода да се загрява по-бързо, когато окръжаващите температури се понижават.
- Променете **изместването** за еднакво увеличаване на температурата на изходящата вода за различни окръжаващи температури. Например, ако температурата на изходящата вода е винаги малко по-ниска при различни окръжаващи температури, направете изместяване в посока на повишение за еднакво увеличаване на температурата на изходящата вода за всички окръжаващи температури.

##### Примери

Зависима от атмосферните условия крива, когато е избран наклон:

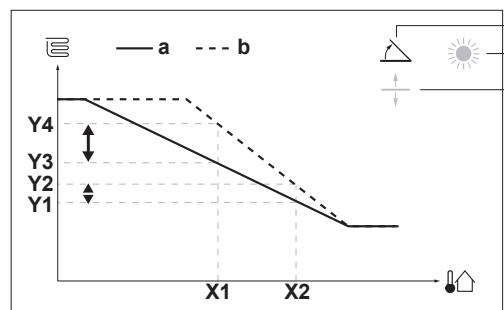

Зависима от атмосферните условия крива, когато е избрано изместване:

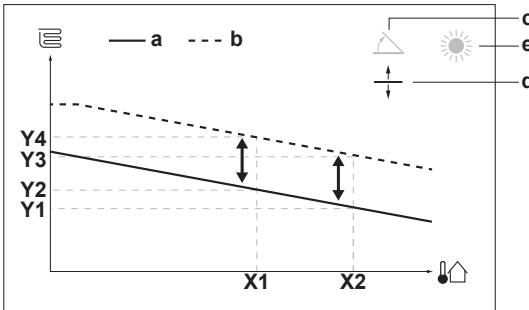

Елемент	Описание
<b>a</b>	WD крива преди промените.
<b>b</b>	WD крива след промените (като в примера): <ul style="list-style-type: none"> <li>При промяна на наклона, новата предпочитана температура при X1 е неравномерно по-висока от предпочитаната температура при X2.</li> <li>При промяна на изместването, новата предпочитана температура при X1 е равномерно по-висока от предпочитаната температура при X2.</li> </ul>
<b>c</b>	Наклон
<b>d</b>	Изместване
<b>e</b>	Избрана зона, зависима от атмосферните условия: <ul style="list-style-type: none"> <li>☀: Отопление на основна зона или допълнителна зона</li> <li>❄: Охлажддане на основна зона или допълнителна зона</li> <li>💧: Битова гореща вода</li> </ul>
<b>X1, X2</b>	Примери на външна окръжаваща температура
<b>Y1, Y2, Y3, Y4</b>	Примери на желана температура на резервоара или температура на изходящата вода. Иконата съответства на топлоизлъчвателя за тази зона: <ul style="list-style-type: none"> <li>水管: Подово отопление</li> <li>VENT: Вентилаторен топлообменник</li> <li>RAD: Радиатор</li> <li>RES: Резервоар за съхранение</li> </ul>

Възможни действия на този екран	
<input type="radio"/> ...	Изберете наклон или изместване.
<input type="radio"/> ...	Увеличаване или намаляване на наклона/изместването.
<input type="radio"/> ...	Когато е избран наклон: задаване на наклона и преминаване към изместването. Когато е избрано изместване: задаване на изместването.
<input type="radio"/> ...	Потвърдете промените и се върнете на подменюто.

#### 11.4.4 Използване на зависими от атмосферните условия криви

Конфигуриране на зависими от атмосферните условия криви, както следва:

### За определяне на режима на задаване

За да използвате зависимата от атмосферните условия крива, е необходимо да определите правилния режим на зададена точка:

Отидете на режим на задаване ...	Установете режима на задаване на ...
<b>Основна зона – отопление</b>	
[2.4] Основна зона > Режим сетпойнт	Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлажддане ИЛИ Зависимо от атмосферните условия
<b>Основна зона – охлажддане</b>	
[2.4] Основна зона > Режим сетпойнт	Зависимо от атмосферните условия
<b>Допълнителна зона – отопление</b>	
[3.4] Допълнителна зона > Режим сетпойнт	Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлажддане ИЛИ Зависимо от атмосферните условия
<b>Допълнителна зона – охлажддане</b>	
[3.4] Допълнителна зона > Режим сетпойнт	Зависимо от атмосферните условия
<b>Бойлер</b>	
[5.B] Бойлер > Режим сетпойнт	<b>Ограничение:</b> Достъпен само за монтажниците. Зависимо от атмосферните условия

### За промяна на типа зависима от атмосферните условия крива

За да промените типа за всички зони (основна + допълнителни) и за бойлера, отидете на [2.E] Основна зона > Тип WD крива.

Прегледът на избрания тип е възможен също и чрез:

- [3.C] Допълнителна зона > Тип WD крива
- [5.E] Бойлер > Тип WD крива

**Ограничение:** Достъпен само за монтажниците.

### За промяна на зависимата от атмосферните условия крива

Зона	Отидете на ...
<b>Основна зона – отопление</b>	[2.5] Основна зона > Крива на зависимото от атмосферните условия отопление
<b>Основна зона – охлажддане</b>	[2.6] Основна зона > Крива на зависимото от атмосферните условия охлажддане
<b>Допълнителна зона – отопление</b>	[3.5] Допълнителна зона > Крива на зависимото от атмосферните условия отопление

Зона	Отидете на ...
<b>Допълнителна зона – охлажддане</b>	[3.6] Допълнителна зона > Крива на зависимото от атмосферните условия охлажддане
<b>Бойлер</b>	<b>Ограничение:</b> Достъпен само за монтажниците. [5.C] Бойлер > Крива на зависимост от атмосферните условия



### ИНФОРМАЦИЯ

#### Максимални и минимални зададени точки

Не можете да конфигурирате кривата с температури, които са по-високи или пониски от установените максимални и минимални зададени точки за зоната или за бойлера. Когато се достигне максималната и или минималната зададена точка, кривата се изравнява.

### За прецизиране на зависимата от атмосферните условия крива: крива с изместване на наклона

Следващата таблица описва как да се прецизира зависимата от атмосферните условия крива на зона или на бойлер:

Чувствате се ...		Прецизиране с наклон и изместване:	
При нормални външни температури ...	При ниски външни температури ...	Наклон	Изместване
OK	Студено	↑	–
OK	Горещо	↓	–
Студено	OK	↓	↑
Студено	Студено	–	↑
Студено	Горещо	↓	↑
Горещо	OK	↑	↓
Горещо	Студено	↑	↓
Горещо	Горещо	–	↓

### За прецизиране на зависимата от атмосферните условия крива: крива по 2 зададени точки

Следващата таблица описва как да се прецизира зависимата от атмосферните условия крива на зона или на бойлер:

Чувствате се ...		Прецизиране със зададени точки:			
При нормални външни температури ...	При ниски външни температури ...	Y2 <sup>(a)</sup>	Y1 <sup>(a)</sup>	X1 <sup>(a)</sup>	X2 <sup>(a)</sup>
OK	Студено	↑	–	↑	–
OK	Горещо	↓	–	↓	–
Студено	OK	–	↑	–	↑

Чувствате се ...		Прецизиране със зададени точки:			
При нормални външни температури ...	При ниски външни температури ...	Y2 <sup>(a)</sup>	Y1 <sup>(a)</sup>	X1 <sup>(a)</sup>	X2 <sup>(a)</sup>
Студено	Студено	↑	↑	↑	↑
Студено	Горещо	↓	↑	↓	↑
Горещо	OK	-	↓	-	↓
Горещо	Студено	↑	↓	↑	↓
Горещо	Горещо	↓	↓	↓	↓


<sup>(a)</sup> Вижте "11.4.2 Крива по 2 зададени точки" [▶ 186].

## 11.5 Меню с настройки

Можете да зададете допълнителни настройки с помощта на екрана на главното меню и неговите подменюта. Тук са представени най-важните настройки.

### 11.5.1 Неизправност

В случай на неизправност на началния еcran се появява или . За извеждане на кода на грешката отворете екрана на менюто и отидете на [0] Неизправност. Натиснете ? за повече информация за грешката.

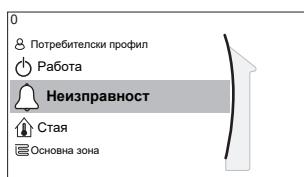

[0] Неизправност

### 11.5.2 Стайна

#### Обзор

Следните елементи са посочени в подменято:



[1] Стая

[1] Екран за зададена точка

[1.1] График

[1.2] График за отопление

[1.3] График за охлажддане

[1.4] Против замръзване

[1.5] Диапазон на работа

[1.6] Отклонение на стайнния датчик

[1.7] Отклонение на стайнния датчик

#### Екран за зададена точка

Управлявайте стайната температура на основната зона чрез екран за зададена точка [1] Стая.

Вижте "11.3.5 Екран за зададена точка" [▶ 179].

### График

Посочете дали стайната температура се управлява в съответствие с програма.

#	Код	Описание
[1.1]	Не е приложимо	<b>График:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Не:</b> стайната температура се управлява директно от потребителя.</li> <li>▪ <b>Да:</b> стайната температура се управлява с програма и може да се променя от потребителя.</li> </ul>

### График за отопление

Приложимо е за всички модели.

Определете програма за отопление за стайната температура в [1.2] График за отопление.

Вижте "11.3.7 Екран на програма: Пример" [▶ 181].

### График за охлажддане

Отнася се само за реверсивни модели.

Определете програма за охлажддане за стайната температура в [1.3] График за охлажддане.

Вижте "11.3.7 Екран на програма: Пример" [▶ 181].

### Против замръзване

[1.4] Против замръзване не допуска стаята да стане прекалено студена. Тази настройка е приложима при [2.9] Управление=Стаен термостат, но има и функция за управление на температурата на изходящата вода и управление с външен стаен термостат. В последните два случая Против замръзване може да се активира чрез задаване на настройка на място [2-06]=1.

Заштитата на помещението от замръзване, когато е разрешена, не е гарантирана, когато няма стаен термостат, който може да активира термопомпата. Такъв е случаят, когато:

- [2.9] Управление=Външен стаен термостат и [C.2] Отопление/охлажддане на помещението=Изкл. или ако
- [2.9] Управление=Изходяща вода.

В горните случаи Против замръзване ще затопли водата за отопление на помещението до намалена зададена точка, когато външната температура е пониска от 6°C.

Метод за управление на модула в основната зона [2.9]	Описание
Управление на базата на температурата на изходящата вода ([C-07]=0)	Заштитата на помещението от замръзване НЕ е гарантирана.
Управление на базата на външен стаен термостат ([C-07]=1)	Дава възможност на външния стаен термостат да се грижи за защитата на помещението от замръзване: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Задайте [C.2] Отопление/охлажддане на помещението=Вкл..</li> </ul>

Метод за управление на модула в основната зона [2.9]	Описание
Управление на базата на стаен термостат ([C-07]=2)	<p>Дава възможност на специалния потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат) да се грижи за защитата на помещението от замръзване:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Задайте защита от замръзване [1.4.1] Активиране=Да.</li> <li>▪ Задайте температурата за функцията за защита от замръзване в [1.4.2] Зададена температура за стаята.</li> </ul>



### ИНФОРМАЦИЯ

Ако възникне грешка U4, защитата на помещението от замръзване НЕ е гарантирана.



### БЕЛЕЖКА

Ако настройката на Против замръзване за стаята е активирана и възникне грешка U4, модулът автоматично стартира функцията Против замръзване чрез резервния нагревател. Ако резервният нагревател не е активиран за защита на стаята от замръзване, при грешка U4 настройката Против замръзване на стаята ТРЯБВА да се дезактивира.



### БЕЛЕЖКА

**Заштита на помещението от замръзване.** Дори ако ИЗКЛЮЧИТЕ отоплението/охлаждането на помещението ([C.2]: Работа > Отопление/охлаждане на помещението), действието на защитата на помещението от замръзване –ако е разрешена– ще остане активна. Въпреки това, за контрол на температурата на изходящата вода и контрол на външния стаен термостат, защитата НЕ е гарантирана.

За по-подробна информация относно защитата на помещението от замръзване по отношение на приложимия метод за управление на модула вижте разделите по-долу.

#### Управление на базата на температурата на изходящата вода ([C-07]=0)

При управление на базата на температурата на изходящата вода защитата на помещението от замръзване НЕ е гарантирана. Ако обаче защитата на стаята от замръзване [2-06] е активирана, е възможна ограничена защита от замръзване чрез модула:

Ако...	Тогава...
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Отопление/охлаждане помещението=Изкл. и външната окръжаваща температура спадне под 6°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Модулът ще подаде изходяща вода към топлоизлъчвателите, за да затопли стаята отново, а зададената точка на температурата на изходящата вода ще бъде намалена.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Отопление/охлаждане помещението=Вкл. и Режим на работа=Отопление</li> </ul>	Модулът ще подаде изходяща вода към топлоизлъчвателите, за да затопли стаята в съответствие с нормалната програма.

Ако...	Тогава...
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Отопление/охлаждане помещениета=Вкл. и</li> <li>▪ Режим на работа=Охлаждане</li> </ul>	на Няма защита на помещението от замръзване.

### Управление от външен стаен термостат ([C-07]=1)

При управление от външен стаен термостат защитата на помещението от замръзване е гарантирана от външния стаен термостат, при условие че:

- [C.2] Отопление/охлаждане на помещениета=Вкл. и
- [9.5.1] Авария=Автоматично или автоматично SH, нормално/БГВ ИЗКЛ..

Ако обаче [1.4.1] Против замръзване е активирана, е възможна ограничена защита от замръзване чрез модула.

При 1 зона на температурата на изходящата вода:

Ако...	Тогава...
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Отопление/охлаждане помещениета=Изкл. и</li> <li>▪ външната окръжаваща температура спадне под 6°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Модулът ще подаде изходяща вода към топлоизлъчвателите, за да затопли стаята отново, а зададената точка на температурата на изходящата вода ще бъде намалена.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Отопление/охлаждане помещениета=Вкл. и</li> <li>▪ Външният стаен термостат е "Термо ИЗКЛ." и</li> <li>▪ външната температура спадне под 6°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Модулът ще подаде изходяща вода към топлоизлъчвателите, за да затопли стаята отново, а зададената точка на температурата на изходящата вода ще бъде намалена.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Отопление/охлаждане помещениета=Вкл. и</li> <li>▪ външният стаен термостат е "Термо ВКЛ." и</li> </ul>	Зашитата на помещението от замръзване се гарантира от нормалната програма.

При 2 зони на температурата на изходящата вода:

Ако...	Тогава...
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Отопление/охлаждане помещениета=Изкл. и</li> <li>▪ външната окръжаваща температура спадне под 6°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Модулът ще подаде изходяща вода към топлоизлъчвателите, за да затопли стаята отново, а зададената точка на температурата на изходящата вода ще бъде намалена.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Отопление/охлаждане помещениета=Вкл. и</li> <li>▪ Режим на работа=Отопление и</li> <li>▪ Външният стаен термостат е "Термо ИЗКЛ." и</li> <li>▪ външната температура спадне под 6°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Модулът ще подаде изходяща вода към топлоизлъчвателите, за да затопли стаята отново, а зададената точка на температурата на изходящата вода ще бъде намалена.</li> </ul>

Ако...	Тогава...
▪ Отопление/охлажддане помещението=Вкл. и	на Няма защита на помещението от замръзване.
▪ Режим на работа=Охлажддане	

### Управление от стаен термостат ([C-07]=2)

При управлението от стаен термостат защитата на помещението от замръзване [2-06] е гарантирана, ако е активирана. Ако това е така и стайната температура спадне под температурата за защита на помещението от замръзване [2-05], модулът ще подаде изходяща вода към топлоизлъчвателите, за да затопли стаята отново.

#	Код	Описание
[1.4.1]	[2-06]	<b>Активиране:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Не: Функцията за защита от замръзване е ИЗКЛЮЧЕНА.</li> <li>1 Да: Функцията за защита от замръзване е ВКЛЮЧЕНА.</li> </ul>
[1.4.2]	[2-05]	<b>Зададена температура за стаята:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4°C~16°C</li> </ul>



### ИНФОРМАЦИЯ

Когато специалният потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат) е разкачен (поради неправилно окабеляване или повреда в кабела), защитата на помещението от замръзване НЕ е гарантирана.



### БЕЛЕЖКА

Ако функцията **Авария** е зададена на **Ръчно** ([9.5.1]=0) и модулът е задействан за стартиране на аварийна работа, модулът ще спре и трябва да бъде ръчно възстановен чрез потребителския интерфейс. За да възстановите работата ръчно, отидете на екрана на главното меню **Неизправност** и потвърдете аварийната работа преди стартирането.

Заштата на помещението от замръзване е активна дори ако потребителят не потвърждава аварийна работа.

### Диапазон на работа

Приложимо е само при управление на базата на стаен термостат.

С цел да се пести енергия, като не се допуска претопляне или преохлажддане на стаята, можете да ограничите диапазона на стайната температура за отопление и/или охлажддане.



### БЕЛЕЖКА

Когато се коригират диапазоните на стайната температура, всички желани стайнни температури също се коригират, за да се гарантира, че те са между границите.

#	Код	Описание
[1.5.1]	[3-07]	<b>Минимално за отопление</b>
[1.5.2]	[3-06]	<b>Максимално за отопление</b>
[1.5.3]	[3-09]	<b>Минимално за охлажддане</b>

#	Код	Описание
[1.5.4]	[3-08]	Максимално за охлажддане

### Отклонение на стайнния датчик

Приложимо е само при управление на базата на стаен термостат.

За да калибрирате (външния) датчик за стайната температура, посочете изместване на стойността на стайнния термистор, измерена чрез потребителския интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат) или чрез външния стаен датчик. Настройката може да се използва за компенсиране в ситуации, в които потребителският интерфейс за комфорт или външният стаен датчик не могат да се монтират на идеалното място.

Вижте "6.7 Настройване на външен температурен датчик" [▶ 70].

#	Код	Описание
[1.6]	[2-0A]	<b>Отклонение на стайнния датчик</b> (Потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат)): Изместване на действителната стайна температура, измерена чрез потребителския интерфейс за комфорт. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math>, стъпка <math>0,5^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>
[1.7]	[2-09]	<b>Отклонение на стайнния датчик</b> (опция с външен стаен датчик): приложимо само ако външният стаен датчик е монтиран и конфигуриран. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math>, стъпка <math>0,5^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>

### Зададена точка за комфорт за стаята

**Ограничение:** Приложимо само ако:

- Smart Grid е разрешено ([9.8.4]=Интелигентна мрежа) и
- Е разрешено буфериране на помещението ([9.8.7]=Да)


Ако е разрешено буфериране на помещението, допълнителната енергия от фотоволтаичните панели се буферира в резервоара за съхранение и в кръга за отопление/охлажддане на помещението (т.е. за отопление или охлажддане на помещението). При зададените точки за комфорт на помещението (охлажддане/отопление) можете да променяте максималните/минималните зададени точки, които ще се използват при буферирането на допълнителната енергия в кръга за отопление/охлажддане на помещението.

#	Код	Описание
[1.9.1]	[9-0A]	<b>Зададена точка за комфорт за отопление</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>[3-07] \sim [3-06]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>
[1.9.2]	[9-0B]	<b>Зададена точка за комфорт за охлажддане</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>[3-09] \sim [3-08]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>

### 11.5.3 Основна зона

#### Обзор

Следните елементи са посочени в подменюто:

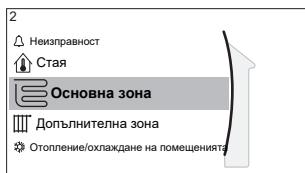

## [2] Основна зона

Екран за зададена точка

### [2.1] График

### [2.2] График за отопление

### [2.3] График за охлажддане

### [2.4] Режим сетпойнт

[2.5] Крива на зависимото от атмосферните условия отопление

[2.6] Крива на зависимото от атмосферните условия охлажддане

### [2.7] Вид на тялото

### [2.8] Диапазон на работа

### [2.9] Управление

#### [2.A] Тип на термостата на удължителя

#### [2.B] Разлика в температурата

#### [2.C] Модулация

#### [2.D] Спирателен вентил

#### [2.E] Тип WD крива

## Екран за зададена точка

Управлявайте температурата на изходящата вода за основната зона чрез экран за зададена точка [2] Основна зона.

Вижте "11.3.5 Екран за зададена точка" [▶ 179].

## График

Посочете дали температурата на изходящата вода се определя в съответствие с програма.

Влиянието на режима на задаване на ТИВ [2.4] е, както следва:

- В режим за задаване на ТИВ **Фиксиран** програмираните действия включват желани температури на изходящата вода, предварително зададени или персонализирани.
- В режим за задаване на ТИВ **Зависимо от атмосферните условия** програмираните действия включват желани действия за промяна, предварително зададени или персонализирани.

#	Код	Описание
[2.1]	Не е приложимо	График: ▪ 0: Не ▪ 1: Да

## Програма за отопление

Определете програма за температурата на отопление за основната зона чрез [2.2] График за отопление.

Вижте "11.3.7 Екран на програма: Пример" [▶ 181].

## Програма за охлажддане

Определете програма за температурата на охлажддане за основната зона чрез [2.3] График за охлажддане.

Вижте "11.3.7 Екран на програма: Пример" [▶ 181].

### Режим сетпойнт

Определете режима на задаване:


- **Фиксиран:** желаната температура на изходящата вода не зависи от външната окръжаваща температура.
- В режим **Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане** желаната температура на изходящата вода:
  - зависи от външната окръжаваща температура за отопление
  - НЕ зависи от външната окръжаваща температура за охлаждане
- В режим **Зависимо от атмосферните условия** желаната температура на изходящата вода зависи от външната окръжаваща температура.

#	Код	Описание
[2.4]	Не е приложимо	<p>Режим сетпойнт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Фиксиран</b></li> <li>▪ <b>Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане</b></li> <li>▪ <b>Зависимо от атмосферните условия</b></li> </ul>

Когато зависимата от атмосферните условия работа е активна, ниските външни температури ще доведат до по-топла вода и обратно. По време на зависимата от атмосферните условия работа потребителят има възможността да увеличи или намали температурата на водата с максимум 10°C.


### Крива за зависимост от атмосферните условия за отопление

Задайте зависимото от атмосферните условия отопление за основната зона (ако [2.4]=1 или 2):
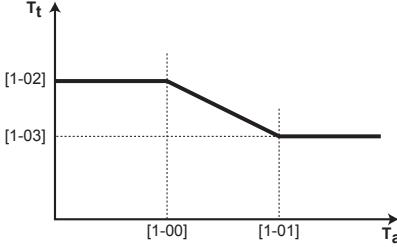
#	Код	Описание
[2.5]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	<p>Задайте зависимото от атмосферните условия отопление:</p> <p><b>Бележка:</b> Съществуват 2 метода за дефиниране на кривата на зависимост от атмосферните условия. Вижте "<a href="#">11.4.2 Крива по 2 зададени точки</a>" [<a href="#">186</a>] и "<a href="#">11.4.3 Крива с изместване на наклона</a>" [<a href="#">187</a>]. И двата типа криви изискват 4 настройки на място, които трябва да бъдат конфигурирани съгласно фигурата по-долу.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Целева температура на изходящата вода (основна зона)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Външна температура</li> <li>▪ [1-00]: Ниска външна окръжаваща температура. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-01]: Висока външна окръжаваща температура. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-02]: Желана температура на изходящата вода, когато външната температура е равна на или падне под ниската окръжаваща температура. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Бележка:</b> Тази стойност трябва да бъде по-висока от [1-03], тъй като за ниски външни температури е необходима по-топла вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-03]: Желана температура на изходящата вода, когато външната температура е равна на или се повиши над високата окръжаваща температура. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-00])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Бележка:</b> Тази стойност трябва да бъде пониска от [1-02], тъй като за високи външни температури е необходима по-малко топла вода.</p>

### Крива за зависимост от атмосферните условия за охлажддане

Задайте зависимото от атмосферните условия охлажддане за основната зона (ако [2.4]=2):
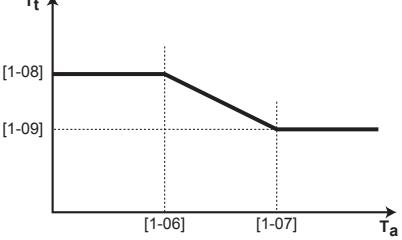
#	Код	Описание
[2.6]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	<p>Задайте зависимото от атмосферните условия охлажддане:</p> <p><b>Бележка:</b> Съществуват 2 метода за дефиниране на кривата на зависимост от атмосферните условия. Вижте "11.4.2 Крива по 2 зададени точки" [▶ 186] и "11.4.3 Крива с изместване на наклона" [▶ 187]. И двата типа криви изискват 4 настройки на място, които трябва да бъдат конфигурирани съгласно фигурата по-долу.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Целева температура на изходящата вода (основна зона)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Външна температура</li> <li>▪ [1-06]: Ниска външна окръжаваща температура. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-07]: Висока външна окръжаваща температура. <math>25^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-08]: Желана температура на изходящата вода, когато външната температура е равна на или падне под ниската окръжаваща температура. <math>[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Бележка:</b> Тази стойност трябва да бъде повисока от [1-09], тъй като за ниски външни температури е необходима по-малко студена вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [1-09]: Желана температура на изходящата вода, когато външната температура е равна на или се повиши над високата окръжаваща температура. <math>[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Бележка:</b> Тази стойност трябва да бъде пониска от [1-08], тъй като за високи външни температури е необходима по-студена вода.</p>

### Вид на тялото

Отоплението или охлажддането на основната зона може да отнеме повече време. Това зависи от:

- Водният обем на системата
- Тип топлоизлъчвател на основната зона

Настройката **Вид на тялото** може да компенсира използването на бавна или бърза система за отопление/охлажддане по време на цикъл на затопляне/охлажддане. При управление на базата на стаен термостат, **Вид на тялото** влияе върху максималната модулация на желаната температура на

изходящата вода и възможността за използване на автоматичното превключване на охлажддане/отопление на базата на вътрешната окръжаваща температура.

Важно е да се зададе правилно **Вид на тялото** и в съответствие с конфигурацията на вашата система. Целевата делта Т за основната зона зависи от това.

#	Код	Описание
[2.7]	[2-OC]	<b>Вид на тялото:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Подово отопление</li> <li>▪ 1: Вентилаторен конвектор</li> <li>▪ 2: Радиатор</li> </ul>

Настройката на **Вид на тялото** оказва влияние върху обхват на зададената точка за отопление на помещението и целевата делта Т при отопление, както следва:

Вид на тялото Основна зона	Обхват на заданието за отопление на помещението [9-01]~[9-00]	Целева делта Т при отопление [1-0B]
0: Подово отопление	Максимално 55°C	Променлива (вижте [2.B.1])
1: Вентилаторен конвектор	Максимално 55°C	Променлива (вижте [2.B.1])
2: Радиатор	Максимално 65°C	Фиксирана 10°C



#### БЕЛЕЖКА

Максималната зададена точка за отопление на помещението зависи от вида на излъчвателя, както се вижда в горната таблица. Ако има 2 зони на температура на водата, максималната зададена точка е максимумът на 2-те зони.



#### БЕЛЕЖКА

Ако системата НЕ бъде конфигурирана по следния начин, това би могло да причини повреждане на топлоизлъчвателите. При наличие на 2 зони е важно при отопление:

- зоната с най-ниска температура на водата да се конфигурира като основната зона и
- зоната с най-висока температура на водата да се конфигурира като допълнителната зона.



#### БЕЛЕЖКА

Ако има 2 зони и топлоизлъчвателите са конфигурирани неправилно, вода с висока температура може да бъде изпратена към нискотемпературен излъчвател (подово отопление). За да се избегне това:

- Монтирайте аквастат/термостатичен вентил, за да се избегнат твърде високи температури към нискотемпературен излъчвател.
- Уверете се, че задавате правилно типовете излъчватели за основната зона [2.7] и за допълнителната зона [3.7] в съответствие със свързания излъчвател.



### БЕЛЕЖКА

**Средна температура на излъчвателя** = Температура на изходящата вода – (Делта Т)/2

Това означава, че за едно и също задание за температурата на изходящата вода, средната температура на излъчвателя на радиаторите е по-ниска от тази на подовото отопление поради по-голямата Делта Т.

Примерни радиатори:  $40-10/2=35^{\circ}\text{C}$

Примерно подово отопление:  $40-5/2=37,5^{\circ}\text{C}$

За компенсиране вие можете да:

- Увеличите желаните температури на зависимата от атмосферните условия крива [2.5].
- Разрешите модулация на температурата на изходящата вода и да увеличите максималната модулация [2.C].

### Диапазон на работа

За да предотвратите грешна (т.е. прекалено горещо или прекалено студено) температура на изходящата вода за зоната на основната температура на изходящата вода, ограничете температурния й диапазон.



### БЕЛЕЖКА

В случай на приложение с подово отопление е важно да се ограничи:


- максималната температура на изходящата вода в режим на отопление съгласно спецификациите на инсталацията за подово отопление.
- минималната температура на изходящата вода в режим на охлаждане до  $18^{\circ}\text{C}$ – $20^{\circ}\text{C}$ , за да се предотврати образуването на конденз на пода.



### БЕЛЕЖКА

- Когато се коригират диапазоните на температурата на изходящата вода, всички желани температури на изходящата вода също се коригират, за да се гарантира, че те са между границите.
- Винаги балансирайте между желаната температура на изходящата вода с желаната стайна температура и/или мощността (в съответствие със схемата и избора на топлоизлъчвателите). Желаната температура на изходящата вода е резултатът от няколко настройки (предварително зададени стойности, стойности на промяна, зависими от атмосферните условия криви, модулация). В резултат биха могли да се получат твърде високи или твърде ниски температури на изходящата вода, което води до свръхтемператури или недостиг на мощност. С ограничаването на температурния диапазон на изходящата вода до подходящи стойности (в зависимост от топлоизлъчвателя) могат да бъдат избегнати подобни ситуации.

**Пример:** В режим на отопление температурата на изходящата вода трябва да бъде достатъчно по-висока от стайната температура. За да избегнете невъзможността за постигане на желаното отопление, задайте минималната температура на изходящата вода до  $28^{\circ}\text{C}$ .



#	Код	Описание
Температурен диапазон на изходящата вода за основната зона на температурата на изходящата вода (= зоната на температурата на изходящата вода с най-ниската температура на изходящата вода в режим на отопление и с най-високата температура на изходящата вода в режим на охлаждане)		
[2.8.1]	[9-01]	<b>Минимално за отопление:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>15°C~37°C</li> </ul>
[2.8.2]	[9-00]	<b>Максимално за отопление:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>[2-OC]=2 (вид на топлоизлъчвателя основна зона = радиатор)</li> <li>37°C~70°C</li> <li>В останалите случаи: 37°C~55°C</li> </ul>
[2.8.3]	[9-03]	<b>Минимално за охлаждане:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5°C~18°C</li> </ul>
[2.8.4]	[9-02]	<b>Максимално за охлаждане:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>18°C~22°C</li> </ul>

### Управление

Определете начина на управление на модула.

Управление	В това управление...
Изходяща вода	Работата на модула се определя на базата на температурата на изходящата вода, независимо от действителната стайна температура и/или нуждата от отопление или охлаждане на стаята.
Външен стаен термостат	Работата на модула се определя от външния термостат или еквивалентно устройство (напр. термопомпен конвектор).
Стаен термостат	Работата на модула се определя въз основа на окръжаващата температура, зададена от специалния потребителски интерфейс за комфорт. (BRC1HHDA, използван като стаен термостат).

#	Код	Описание
[2.9]	[C-07]	<ul style="list-style-type: none"> <li>0: Изходяща вода</li> <li>1: Външен стаен термостат</li> <li>2: Стaен термостат</li> </ul>

### Тип на термостата на удължителя

Приложимо е само при управление на базата на външен стаен термостат.



#### БЕЛЕЖКА

Ако се използва външен стаен термостат, той ще управлява защитата на помещението от измръзване. Защитата на помещението от замръзване обаче е възможна само ако [C.2] Отопление/охлаждане на помещението=Вкл..

#	Код	Описание
[2.A]	[C-05]	<p>Тип външен стаен термостат за основната зона:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>1: 1 контакт:</b> Използваният външен стаен термостат може да изпраща само състояние ВКЛ./ИЗКЛ. на термостата. Няма разделяне между нуждата от отопление или охлаждане. Стайните термостат е свързан само към 1 цифров вход (X12M/15). Изберете тази стойност в случай на свързване към термопомпения конвектор (FWXV).</li> <li>▪ <b>2: 2 контакта:</b> Използваният външен стаен термостат може да изпраща отделно състояние ВКЛ./ИЗКЛ. на термостата за отопление/охлаждане. Стайните термостат е свързан към 2 цифрови входа (X12M/15 X12M/16). Изберете тази стойност при свързване към многозонови кабелни контролери (вижте "5.3.3 Възможни опции за вътрешното тяло" [▶ 30]) или безжичен стаен термостат (EKRTB).</li> </ul>

#### Температура на изходящата вода: Разлика в температурата

При отопление на основната зона целевата делта Т (температурна разлика) зависи от избрания тип излъчвател за основната зона.

Delta T е абсолютната стойност на разликата в температурата между изходящата вода и входящата вода.

Модулът е предназначен за поддържане работата на серпентините за подово отопление. Препоръчителната температура на изходящата вода за серпентини за подово отопление е 35°C. В такъв случай модулът ще осъществи температурна разлика от 5°C, което означава, че температурата на входящата вода е около 30°C.

В зависимост от монтирания тип топлоизлъчватели (радиатори, термопомпен конвектор, серпентини за подово отопление) или според ситуацията, можете да промените разликата между температурата на входящата и изходящата вода.

**Бележка:** Помпата ще регулира своя дебит така, че да запази делта Т. В някои специални случаи измерената делта Т може да е различна от зададената стойност.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Ако при отопление е активен само резервният нагревател, делта Т ще се управлява според фиксираната мощност на резервния нагревател. Възможно е тази делта Т да е различна от избраната целева делта Т.



#### ИНФОРМАЦИЯ

При отопление целевата делта Т се постига само след определено време на работа при достигане на зададената точка поради голямата разлика между зададената точка на температурата на изходящата вода и входящата температура при стартиране.



## ИНФОРМАЦИЯ

Ако основната зона или допълнителната зона има нужда от отопление и тази зона е оборудвана с радиатори, целевата делта Т, която модулът ще използва при отопление, ще бъде фиксирана на 10°C.

Ако зоните не са оборудвани с радиатори, при отопление модулът ще дава приоритет на целевата делта Т за допълнителната зона, ако има нужда от отопление в допълнителната зона.

При охлаждане модулът ще дава приоритет на целевата делта Т за допълнителната зона, ако в допълнителната зона има нужда от охлаждане.

#	Код	Описание
[2.B.1]	[1-0B]	<p><b>Разлика в температурата при отопление:</b> необходима е минимална температурна разлика за правилната работа на топлоизлъчвателите в режим на отопление.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ако [2-0C]=2, тя е фиксирана на 10°C</li> <li>▪ В други случаи: 3°C~10°C</li> </ul>
[2.B.2]	[1-0D]	<p><b>Разлика в температурата при охлаждане:</b> необходима е минимална температурна разлика за правилната работа на топлоизлъчвателите в режим на охлаждане.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3°C~10°C</li> </ul>

### Температура на изходящата вода: Модулация

Приложимо е само в случай на управление на базата на стаен термостат.

Когато използва функционалността на стаен термостат, потребителят трябва да зададе желаната стайна температура. Модулът ще достави гореща вода на топлоизлъчвателите и стаята ще бъде отоплена.

В допълнение желаната температура на изходящата вода трябва също да бъде конфигурирана: когато сте активирали **Модулация**, модулът автоматично изчислява желаната температура на изходящата вода. Тези изчисления се базират на:

- предварително зададените температури или
- желаната зависима от атмосферните условия температура (ако е активиран режим на зависимост от атмосферните условия)

Освен това, при включена **Модулация** желаната температура на изходящата вода се понижава или повишава като функция от желаната стайна температура и разликата между действителната и желаната стайна температура. Това води до:


- стабилни стайни температури, които точно съответстват на желаната температура (по-високо ниво на комфорт)
- по-малко цикли вкл./изкл. (по-ниско ниво на шум, по-голям комфорт и по-висока ефективност)
- възможно най-ниските температури на водата, които да съответстват на желаната температура (по-висока ефективност)

При dezактивирана **Модулация**, задайте желаната температура на изходящата вода чрез [2] Основна зона.

#	Код	Описание
[2.C.1]	[8-05]	<p><b>Модулация:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Не (дезактивирано)</li> <li>▪ 1 Да (активирано)</li> </ul> <p><b>Бележка:</b> Желаната температура на изходящата вода може само да се прочете на потребителския интерфейс.</p>
[2.C.2]	[8-06]	<p><b>Максимална модулация:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p>Това е стойността на температурата, с която се увеличава или намалява желаната температура на изходящата вода.</p>

### ИНФОРМАЦИЯ

Когато допълнителната температурата на изходящата вода е активирана, е нужно зависимата от атмосферните условия крива да бъде зададена на по-високо положение от [8-06] плюс минималната зададена точка на температурата на изходящата вода, която е необходима за постигане на устойчиво състояние на зададената точка на комфорт за стаята. За да се увеличи ефективността, модулацията може да намали зададената точка на изходящата вода. Чрез задаването на зависимата от атмосферните условия крива на по-високо положение, тя не може да спадне под минималната зададена точка. Вижте илюстрацията по-долу.

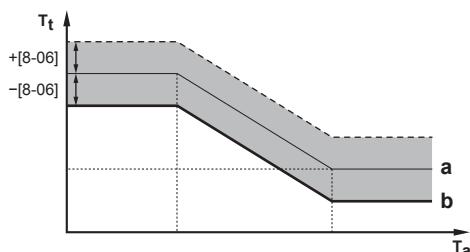

- a** Зависима от атмосферните условия крива
- b** Минималната зададена точка на температурата на изходящата вода, която е необходима за постигане на устойчиво състояние на зададената точка на комфорт за стаята.

### Спирателен вентил

Следното е приложимо само в случай на 2 зони на температурата на изходящата вода. В случай на 1 зона на температурата на изходящата вода свържете спирателния вентил към изхода за отопление/охлажддане.

Спирателният вентил за основната зона на температурата на изходящата вода се затваря при следните обстоятелства:

### ИНФОРМАЦИЯ

По време на режим на размразяване спирателният вентил е ВИНАГИ отворен.

**По време на отоплението:** Ако [F-0B] е активирано, спирателният вентил се затваря, когато няма нужда от отопление на основната зона. Активирайте тази настройка, за да:

- се предотврати подаването на изходяща вода към топлоизлъчвателите в основната зона на ТИВ (чрез смесителната вентилна станция), когато има заявка от допълнителната зона на ТИВ.

- се активира помпата ВКЛ./ИЗКЛ. на смесителната вентилна станция САМО когато има нужда.

#	Код	Описание
[2.D.1]	[F-0B]	<p>Спирателният вентил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 НЕ: НЕ се влияе от необходимостта за отопление или охлажддане.</li> <li>1 Да: Затваря се, когато НЯМА нужда от отопление или охлажддане.</li> </ul>



### ИНФОРМАЦИЯ

Настройката [F-0B] е валидна само когато има настройка за заявка от термостат или външен стаен термостат (НЕ в случай на настройка за температурата на изходящата вода).

**По време на охлажддането:** Ако [F-0B] е активирано, спирателният вентил се затваря, когато модулът работи в режим на охлажддане. Активирайте тази настройка, за да не допуснете студена изходяща вода през топлоизльчвателя и образуването на конденз (напр. серпентини за подовото отопление или радиатори).

#	Код	Описание
[2.D.2]	[F-0C]	<p>Спирателният вентил:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 НЕ: НЕ се влияе от промяната на режима на работа в помещението в режим на охлажддане.</li> <li>1 Да: Затваря се, когато системата е в режим на охлажддане на помещението.</li> </ul>

### Тип WD крива

Кривата на зависимост от атмосферните условия може да се дефинира с помощта на метода на **2-точкова** или метода на **Наклон-отклонение**.


Вижте "[11.4.2 крива по 2 зададени точки](#)" [[▶ 186](#)] и "[11.4.3 крива с изместване на наклона](#)" [[▶ 187](#)].

#	Код	Описание
[2.E]	Не е приложимо	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-точкова</li> <li>Наклон-отклонение</li> </ul>

### 11.5.4 Допълнителна зона

#### Обзор

Следните елементи са посочени в подменюто:

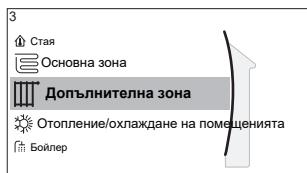

### [3] Допълнителна зона

Екран за зададена точка

#### [3.1] График

#### [3.2] График за отопление

#### [3.3] График за охлаждане

#### [3.4] Режим сетпойнт

[3.5] Крива на зависимото от атмосферните условия отопление

[3.6] Крива на зависимото от атмосферните условия охлаждане

#### [3.7] Вид на тялото

#### [3.8] Диапазон на работа

#### [3.9] Управление

[3.A] Тип на термостата на удължителя

[3.B] Разлика в температурата

[3.C] Тип WD крива

### Екран за зададена точка

Управлявайте температурата на изходящата вода за допълнителната зона чрез экран за зададена точка [3] Допълнителна зона.

Вижте "[11.3.5 Екран за зададена точка](#)" [▶ 179].

### График

Показва дали желаната температура на изходящата вода е в съответствие с програма.

Вижте "[11.5.3 Основна зона](#)" [▶ 196].

#	Код	Описание
[3.1]	Не е приложимо	График: ▪ Не ▪ Да

### Програма за отопление

Определете програма за температурата на отопление за допълнителната зона чрез [3.2] График за отопление.

Вижте "[11.3.7 Екран на програма: Пример](#)" [▶ 181].

### Програма за охлаждане

Определете програма за температурата на охлаждане за допълнителната зона чрез [3.3] График за охлаждане.

Вижте "[11.3.7 Екран на програма: Пример](#)" [▶ 181].

### Режим сетпойнт

Режимът на задаване на допълнителната зона може да се настройва независимо от режима на задаване на основната зона.

Вижте "[Режим сетпойнт](#)" [▶ 198].

#	Код	Описание
[3.4]	Не е приложимо	<p>Режим сетпойнт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Фиксиран</li> <li>▪ Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане</li> <li>▪ Зависимо от атмосферните условия</li> </ul>

### Крива за зависимост от атмосферните условия за отопление

Задайте зависимото от атмосферните условия отопление за допълнителната зона (ако [3.4]=1 или 2):

#	Код	Описание
[3.5]	<p>[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]</p>	<p>Задайте зависимото от атмосферните условия отопление:</p> <p><b>Бележка:</b> Съществуват 2 метода за дефиниране на кривата на зависимост от атмосферните условия. Вижте "<a href="#">11.4.2 Крива по 2 зададени точки</a>" [<a href="#">▶ 186</a>] и "<a href="#">11.4.3 Крива с известване на наклона</a>" [<a href="#">▶ 187</a>]. И двата типа криви изискват 4 настройки на място, които трябва да бъдат конфигурирани съгласно фигурата по-долу.</p> <p>The graph plots Target Temperature (<math>T_t</math>) on the vertical axis against Ambient Temperature (<math>T_a</math>) on the horizontal axis. Four points are marked: [0-01] at <math>T_a = 0</math>, [0-00] at <math>T_a = 0-03</math>, [0-03] at <math>T_t = 0-01</math>, and [0-02] at <math>T_t = 0-00</math>. Dotted lines connect these points to the graph, which consists of three segments: a horizontal line at <math>T_t = 0-01</math> from <math>T_a = 0</math> to <math>T_a = 0-03</math>, a straight line segment from <math>(0-03, 0-01)</math> down to <math>(0-02, 0-00)</math>, and a horizontal line at <math>T_t = 0-00</math> from <math>T_a = 0-02</math> to the right.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Целева температура на изходящата вода (допълнителна зона)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Външна температура</li> <li>▪ [0-03]: Ниска външна окръжаваща температура. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-02]: Висока външна окръжаваща температура. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-01]: Желана температура на изходящата вода, когато външната температура е равна на или падне под ниската окръжаваща температура. <math>[9-05]^{\circ}\text{C} \sim [9-06]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Бележка:</b> Тази стойност трябва да бъде повисока от [0-00], тъй като за ниски външни температури е необходима по-топла вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [0-00]: Желана температура на изходящата вода, когато външната температура е равна на или се повиши над високата окръжаваща температура. <math>[9-05] \sim \min(45, [9-06])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Бележка:</b> Тази стойност трябва да бъде по-ниска от [0-01], тъй като за високи външни температури е необходима по-малко топла вода.</p>

### Крива за зависимост от атмосферните условия за охлажддане

Задайте зависимото от атмосферните условия охлажддане за допълнителната зона (ако [3.4]=2):

#	Код	Описание
[3.6]	[0-04] [0-05] [0-06] [0-07]	<p>Задайте зависимото от атмосферните условия охлажддане:</p> <p><b>Бележка:</b> Съществуват 2 метода за дефиниране на кривата на зависимост от атмосферните условия. Вижте "<a href="#">11.4.2 Крива по 2 зададени точки</a>" [<a href="#">▶ 186</a>] и "<a href="#">11.4.3 Крива с изместяване на наклона</a>" [<a href="#">▶ 187</a>]. И двата типа криви изискват 4 настройки на място, които трябва да бъдат конфигурирани съгласно фигурата по-долу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Целева температура на изходящата вода (допълнителна зона)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Външна температура</li> <li>▪ [0-07]: Ниска външна окръжаваща температура. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-06]: Висока външна окръжаваща температура. <math>25^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-05]: Желана температура на изходящата вода, когато външната температура е равна на или падне под ниската окръжаваща температура. <math>[9-07]^{\circ}\text{C} \sim [9-08]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-04]: Желана температура на изходящата вода, когато външната температура е равна на или се повиши над високата окръжаваща температура. <math>[9-07]^{\circ}\text{C} \sim [9-08]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Бележка:</b> Тази стойност трябва да бъде по-висока от [0-04], тъй като за ниски външни температури е необходима по-малко студена вода.</p> <p><b>Бележка:</b> Тази стойност трябва да бъде по-ниска от [0-05], тъй като за високи външни температури е необходима по-студена вода.</p>

#### Вид на тялото

За повече информация относно **Вид на тялото** вижте "[11.5.3 Основна зона](#)" [[▶ 196](#)].

#	Код	Описание
[3.7]	[2-0D]	<p>Вид на тялото:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Подово отопление</li> <li>▪ 1: Вентилаторен конвектор</li> <li>▪ 2: Радиатор</li> </ul>

Настройката на типа излъчвател оказва влияние върху обхват на зададената точка за отопление на помещениета и целевата делта Т при отопление, както следва:

Вид на тялото Допълнителна зона	Обхват на зададената точка за отопление на помещениета [9-05]~[9-06]	Целева делта Т при отопление [1-0C]
0: Подово отопление	Максимално 55°C	Променлива (вижте [3.B.1])
1: Вентилаторен конвектор	Максимално 55°C	Променлива (вижте [3.B.1])
2: Радиатор	Максимално 70°C	Фиксирана 10°C

### Диапазон на работа

За повече информация относно **Диапазон на работа** вижте "[11.5.3 Основна зона](#)" [▶ 196].

#	Код	Описание
Температурен диапазон на изходящата вода за допълнителната зона на температурата на изходящата вода (= зоната на температурата на изходящата вода с най-високата температура на изходящата вода в режим на отопление и с най-ниската температура на изходящата вода в режим на охлажддане)		
[3.8.1]	[9-05]	<b>Минимално за отопление:</b> 15°C~37°C
[3.8.2]	[9-06]	<p><b>Максимално за отопление</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2-0D]=2 (вид на топлоизлъчвателя допълнителна зона = радиатор)</li> </ul> <p>37°C~70°C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ В останалите случаи: 37°C~55°C</li> </ul>
[3.8.3]	[9-07]	<p><b>Минимално за охлажддане</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5°C~18°C</li> </ul>
[3.8.4]	[9-08]	<p><b>Максимално за охлажддане</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 18°C~22°C</li> </ul>

### Управление

Типът управление за допълнителната зона е само за четене. Той се определя от типа на управление на основната зона.

Вижте "[11.5.3 Основна зона](#)" [▶ 196].

#	Код	Описание
[3.9]	Не е приложимо	<p><b>Управление:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Изходяща вода, ако типът на управление на основната зона е <b>Изходяща вода</b>.</li> <li>▪ Външен стаен термостат, ако типът на управление на основната зона е: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Външен стаен термостат или</li> <li>- Стaен термостат.</li> </ul> </li> </ul>

#### Тип на термостата на удължителя

Приложимо е само при управление на базата на външен стаен термостат.

Вижте също и "[11.5.3 Основна зона](#)" [▶ 196].

#	Код	Описание
[3.A]	[C-06]	<p>Тип външен стаен термостат за допълнителната зона:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1: 1 контакт. Свързан само към 1 цифров вход (X12M/19)</li> <li>▪ 2: 2 контакта. Свързан към 2 цифрови входа (X12M/20 X12M/19)</li> </ul>

#### Температура на изходящата вода: Разлика в температурата

За повече информация вижте "[11.5.3 Основна зона](#)" [▶ 196].

#	Код	Описание
[3.B.1]	[1-0C]	<p><b>Разлика в температурата при отопление:</b> Необходима е минимална температурна разлика за добрата работа на топлоизлъчвателите в режим на отопление.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ако [2-0D]=2, тя е фиксирана на 10°C</li> <li>▪ в други случаи: 3°C~10°C</li> </ul>
[3.B.2]	[1-0E]	<p><b>Разлика в температурата при охлажддане:</b> Необходима е минимална температурна разлика за добрата работа на топлоизлъчвателите в режим на охлажддане.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3°C~10°C</li> </ul>

#### Тип WD крива

Съществуват 2 начина за дефиниране на зависимите от атмосферните условия криви:


- 2-точкова (вижте "[11.4.2 Крива по 2 зададени точки](#)" [▶ 186])
- Наклон-отклонение (вижте "[11.4.3 Крива с изместване на наклона](#)" [▶ 187])

В [2.E] Тип WD крива, можете да изберете кой метод искате да използвате.

В [3.C] Тип WD крива, избраният метод е показан само за четене (същата стойност като в [2.E]).

#	Код	Описание
[2.E]/[3.C]	Не е приложимо	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2-точкова</li> <li>▪ Наклон-отклонение</li> </ul>

## 11.5.5 Отопление/охлаждане на помещенията



### Обзор

Следните елементи са посочени в подменюто:



- [4] Отопление/охлаждане на помещенията
  - [4.1] Режим на работа
  - [4.2] График на работния режим
  - [4.3] Работен диапазон
  - [4.4] Брой на зоните
  - [4.5] Работен режим помпа
  - [4.6] Тип тяло
  - [4.7] или [4.8] Ограничение на помпата
  - [4.9] Помпата е извън диапазона
  - [4.A] Увеличаване около 0°C
  - [4.B] Пререгулиране
  - [4.C] Против замръзване

### За режимите на работа в помещенията

Вашият модул може да бъде модел с режим на отопление или отопление/охлаждане:

- Ако вашият модул е модел за отопление, той може да затопли помещение.
- Ако вашият модул е модел за отопление/охлаждане, той може да затопля и охлажда помещение. Трябва да укажете на системата кой режим на работа да използва.

### За да определите дали е инсталиран модел на термопомпа за отопление/охлаждане

<b>1</b>	Отидете на [4]: Отопление/охлаждане на помещенията.	
<b>2</b>	Проверете дали [4.1] Режим на работа е посочен и може да се редактира. Ако е така, значи има инсталиран модел на термопомпа за отопление/охлаждане.	

За да укажете на системата кой режим на работа в помещенията да използва, можете да:

Можете да...	Място
Проверите кой режим на работа в помещенията се използва в момента.	Начален екран
Задайте за постоянно режима на работа в помещенията.	Главно меню
Ограничите автоматичното превключване съобразно с месечна програма.	

### За проверка кой режим на работа в помещенията се използва в момента

Режимът на работа в помещенията се появява на началния екран:

- Когато модулът е в режим на отопление, се появява иконата ☀.
- Когато модулът е в режим на охлаждане, се появява иконата ☃.

Индикаторът на състоянието показва дали модулът работи:

- Когато модулът не работи, индикаторът на състоянието мига в синьо с честота около 5 секунди.
- Когато модулът работи, индикаторът на състоянието свети постоянно в синьо.

### За задаване на режима на работа в помещениета

<b>1</b>	Отидете на [4.1]: Отопление/охлаждане на помещениета > Режим на работа	
<b>2</b>	Изберете една от следните опции: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Отопление:</b> Само режим на отопление</li> <li>▪ <b>Охлаждане:</b> Само режим на охлаждане</li> <li>▪ <b>Автоматично:</b> Режимът на работа се променя автоматично между отопление и охлаждане въз основа на външната температура. Ограничено за месец съобразно с График на работния режим [4.2].</li> </ul>	

Когато е избрана функцията **Автоматично**, промяната на режима на работа е въз основа на **График на работния режим** [4.2]. В тази програма крайният потребител указва коя работа е позволена за всеки месец.

### За да ограничите автоматичното превключване съобразно с програма

**Състояния:** Задавате режима на работа в помещениета на **Автоматично**.

<b>1</b>	Отидете на [4.2]: Отопление/охлаждане на помещениета > График на работния режим.	
<b>2</b>	Изберете месец.	
<b>3</b>	За всеки месец изберете опция: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Реверсивен:</b> Не е ограничен</li> <li>▪ <b>Само отопление:</b> Ограничен</li> <li>▪ <b>Само охлаждане:</b> Ограничен</li> </ul>	
<b>4</b>	Потвърдете промените.	

### Пример: Ограничения за превключване

Кога	Ограничение
През студения сезон.  <b>Пример:</b> октомври, ноември, декември, януари, февруари и март.	Само отопление
През топлия сезон.  <b>Пример:</b> юни, юли и август.	Само охлаждане
Междусезонен период.  <b>Пример:</b> април, май и септември.	Реверсивен

Модулът определя своя режим на работа чрез външната температура, ако:

- Режим на работа=Автоматично
- График на работния режим=Реверсивен.

Модулът определя своя режим на работа по такъв начин, че винаги да остава в рамките на следните диапазони на работа:

- Температура на изключване на отоплението на помещанията
- Температура на изключване на охлаждането на помещанията

Външната температура е усреднена по време. Ако външната температура спадне, режимът на работа ще се превключи на отопление и обратно.

Ако външната температура е между Температура на изключване на отоплението на помещанията и Температура на изключване на охлаждането на помещанията, режимът на работа остава непроменен.

### Работен диапазон

В зависимост от средната външна температура работата на модула в режим на отопление на помещанията или на охлаждане на помещанията се забранява.

#	Код	Описание
[4.3.1]	[4-02]	<p>Температура на изключване на отоплението на помещанията: когато усреднената външна температура се повиши над тази стойност, отоплението на помещанията се изключва.<sup>(a)</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 14°C~35°C</li> </ul>
[4.3.2]	[F-01]	<p>Температура на изключване на охлаждането на помещанията: когато средната външна температура спадне под тази стойност, охлаждането на помещанията се изключва.<sup>(a)</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10°C~35°C</li> </ul>

<sup>(a)</sup> Тази настройка се използва и при автоматично превключване между отопление/охлажддане.

**Изключение:** ако системата е конфигурирана за управление на базата на стаен термостат с една зона на температурата на изходящата вода и бързи топлоизлъчватели, режимът на работа ще се промени въз основа на измерената вътрешна температура. Освен желаната стайна температура на отопление/охлажддане монтажникът задава хистерезисна стойност (напр. когато е в режим на отопление, тази стойност е свързана с желаната температура на охлажддане) и стойност на изместване (напр. когато е в режим на отопление, тази стойност е свързана с желаната температура на отопление).

**Пример:** Модулът се конфигурира по следния начин:

- Желана стайна температура в режим на отопление: 22°C
- Желана стайна температура в режим на охлажддане: 24°C
- Хистерезисна стойност: 1°C
- Изместване: 4°C

Превключването от отопление на охлажддане ще настъпи, когато стайната температура се повиши над максималната желана температура на охлажддане с добавяне на хистерезисната стойност (следователно 24+1=25°C) и желаната температура на отопление, добавена от стойността на изместване (следователно 22+4=26°C).

В обратния случай превключването от охлаждане на отопление ще настъпи, когато стайната температура спадне под минимума на желаната температура на отопление с изваждане на хистерезисната стойност (следователно  $22-1=21^{\circ}\text{C}$ ) и желаната температура на охлаждане с изваждане на стойността на изместване (следователно  $24-4=20^{\circ}\text{C}$ )

Предпазен таймер за предотвратяване на твърде честото превключване от отопление на охлаждане и обратно.

#	Код	Описание
Настройки на превключване, свързани с вътрешната температура.		
Приложимо е само когато е избран режим <b>Автоматично</b> и системата е конфигурирана за управление на базата на стаен термостат с 1 зона на температурата на изходящата вода и бързи топлоизльчватели.		
Не е приложимо	[4-0B]	<p>Хистерезис: гарантира, че превключването се извършва само когато е необходимо.</p> <p>Режимът на работа в помещениета се променя от отопление на охлаждане само когато стайната температура се повиши над желаната температура на охлаждане с добавяне на стойността на хистерезиса.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Диапазон: <math>1^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>
Не е приложимо	[4-0D]	<p>Изместване: гарантира, че активната желана стайната температура винаги може да бъде достигната.</p> <p>В режим на отопление режимът на работа в помещениета се променя само ако стайната температура се повиши над желаната температура на отопление, като се прибави стойността на изместването.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Диапазон: <math>1^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>



### Брой на зоните

Системата може да подава изходяща вода до 2 зони на температура на водата. По време на конфигурацията трябва да се зададе броят на зоните на водата.



### ИНФОРМАЦИЯ

**Смесителна станция.** Ако конфигурацията на вашата система съдържа 2 зони с ТИВ, тогава трябва да монтирате смесителна станция пред основната зона с ТИВ.
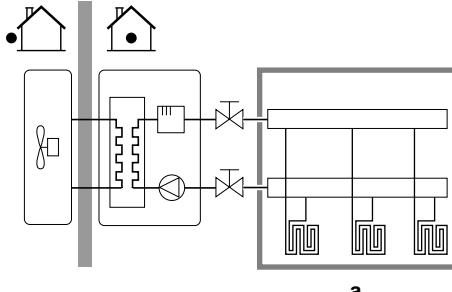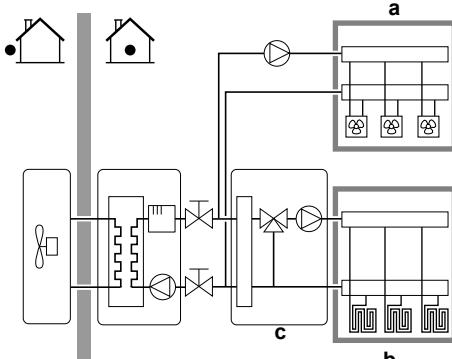
#	Код	Описание
[4.4]	[7-02]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Единична зона Само една зона на температурата на изходящата вода:</li> </ul>  <p><b>a</b> Основна зона с ТИВ</p>
[4.4]	[7-02]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1: Двойна зона Две зони с температурата на изходящата вода. Основната зона на температурата на изходящата вода се състои от топлоизлъчвателите с по-висок товар и смесителна станция, за да се постигне желаната температура на изходящата вода. При отопление:</li> </ul>  <p><b>a</b> Допълнителна зона с ТИВ: Най-високата температура</p> <p><b>b</b> Основна зона с ТИВ: Най-ниската температура</p> <p><b>c</b> Смесителна станция</p>



#### БЕЛЕЖКА

Ако системата НЕ бъде конфигурирана по следния начин, това би могло да причини повреждане на топлоизлъчвателите. При наличие на 2 зони е важно при отопление:

- зоната с най-ниска температура на водата да се конфигурира като основната зона и
- зоната с най-висока температура на водата да се конфигурира като допълнителната зона.


**БЕЛЕЖКА**



Ако има 2 зони и топлоизлъчвателите са конфигурирани неправилно, вода с висока температура може да бъде изпратена към нискотемпературен излъчвател (подово отопление). За да се избегне това:

- Монтирайте аквастат/термостатичен вентил, за да се избегнат твърде високи температури към нискотемпературен излъчвател.
- Уверете се, че задавате правилно типовете излъчватели за основната зона [2.7] и за допълнителната зона [3.7] в съответствие със свързания излъчвател.

**Работен режим помпа**

Когато отоплението/охлаждането на помещението е ИЗКЛЮЧЕНО, помпата е винаги ИЗКЛЮЧЕНА. Когато отоплението/охлаждането на помещението е ВКЛЮЧЕНО, имате избор между следните режими на работа:

#	Код	Описание
[4.5]	[F-OD]	<p><b>Работен режим помпа:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ О Непрекъснат: Непрекъсната работа на помпата, независимо дали е в състояние термо ВКЛ., или ИЗКЛ. <b>Забележка:</b> Непрекъснатата работа на помпата изиска повече енергия, отколкото при проба или заявка за работа на помпата.</li> </ul>  <p><b>a</b> Управление на отоплението/охлаждането на помещениета  <b>b</b> Изкл.  <b>c</b> Вкл.  <b>d</b> Работа на помпата</p>

#	Код	Описание
[4.5]	[F-OD]	<p>▪ 1 <b>Проба:</b> Помпата е ВКЛЮЧЕНА, когато има нужда от отопление или охлажддане, тъй като температурата на изходящата вода все още не е достигнала желаната температура. Когато настъпи състояние термо ИЗКЛ., помпата работи на всеки 3 минути, за да провери температурата на водата и нуждата от отопление или охлажддане, ако е необходимо. <b>Забележка:</b> Проба е налична САМО при управление на температурата на изходящата вода.</p>  <p><b>a</b> Управление на отоплението/охлажддането на помещението  <b>b</b> Изкл.  <b>c</b> Вкл.  <b>d</b> Температура ТИВ  <b>e</b> Действителна  <b>f</b> Желана  <b>g</b> Работа на помпата</p>
[4.5]	[F-OD]	<p>▪ 2 <b>По заявка:</b> Работа на помпата на базата на заявка. <b>Пример:</b> Използването на стаен термостат и термостат създава състояние термо ВКЛ./ИЗКЛ. <b>Забележка:</b> НЕ е налична при управление на температурата на изходящата вода.</p>  <p><b>a</b> Управление на отоплението/охлажддането на помещението  <b>b</b> Изкл.  <b>c</b> Вкл.  <b>d</b> Нужда от отопление (чрез външен стаен термостат или стаен термостат)  <b>e</b> Работа на помпата</p>

### Тип тяло

В тази част от менюто може да се види видът на използвания модул:

#	Код	Описание
[4.6]	[E-02]	Тип тяло: ▪ 0 Реверсивен ▪ 1 Само отопление

### Ограничение на помпата

Ограничението на оборотите на помпата определя максималните обороти на помпата. При нормални условия настройката по подразбиране НЕ трябва да се променя. Ограничението на оборотите на помпата се отменя, когато дебитът е в диапазона на минималната циркулация (грешка 7Н).

В повечето случаи, вместо да се използват [9-0D]/[9-0E], можете да предотвратите шумовете от потока чрез извършване на хидравлично балансиране.





#	Код	Описание
[4.7]	[9-0D]	<b>Ограничение:</b> Показва се само, когато НЕ е монтиран двузонов комплект (ЕКМИКРОА или ЕКМИКРНА). <b>Ограничение на помпата</b> Възможни стойности: вижте по-долу.
[4.8.1]	[9-0E]	<b>Ограничение:</b> Показва се само, когато е монтиран двузонов комплект (ЕКМИКРОА или ЕКМИКРНА). <b>Ограничение на помпата Основна зона</b> Възможни стойности: вижте по-долу.
[4.8.2]	[9-0D]	<b>Ограничение:</b> Показва се само, когато е монтиран двузонов комплект (ЕКМИКРОА или ЕКМИКРНА). <b>Ограничение на помпата Допълнителна зона</b> Възможни стойности: вижте по-долу.


Possible values:

Стойност	Описание
0	Без ограничение
1~4	Общо ограничение. Има ограничение при всички условия. Необходимото управление на делта Т и комфортът НЕ са гарантирани. ▪ 1: Обороти на помпата 90% ▪ 2: Обороти на помпата 80% ▪ 3: Обороти на помпата 70% ▪ 4: Обороти на помпата 60%

Стойност	Описание
5~8	<p>Ограничение при липса на изпълнителни механизми. Когато няма изход за отопление, ограничението на оборотите на помпата е приложимо. Когато има изход за отопление, оборотите на помпата се определят само от делта Т според необходимата мощност. С този диапазон на ограничение управлението на делта Т е възможно и комфортът е гарантиран.</p> <p>При вземането на преби помпата работи за кратко време, за да измери температурата на водата, което показва дали е необходима операцията или не.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5: Обороти на помпата 90% при вземането на преби</li> <li>▪ 6: Обороти на помпата 80% при вземането на преби</li> <li>▪ 7: Обороти на помпата 70% при вземането на преби</li> <li>▪ 8: Обороти на помпата 60% при вземането на преби</li> </ul>

Максималните стойности зависят от типа на модула:

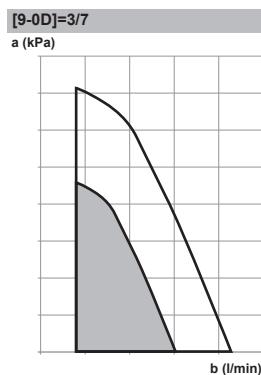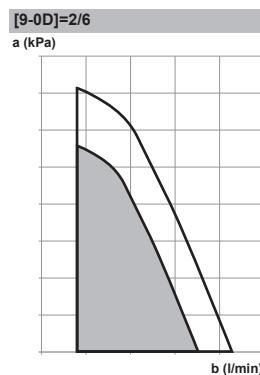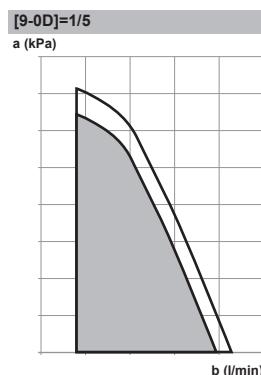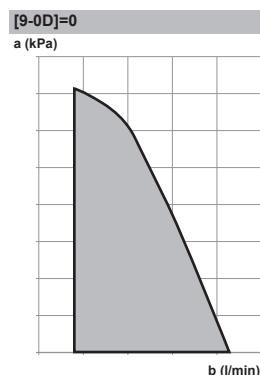

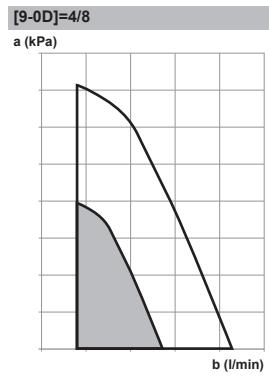

**a** Външно статично налягане  
**b** Дебит на водата

#### Помпата е извън диапазона


Когато функцията за работа на помпата е дезактивирана, помпата ще спре, ако външната температура е по-висока от стойността, зададена чрез **Температура на изключване на отоплението на помещениета** [4-02], или ако външната температура спадне под стойността, зададена чрез **Температура на изключване на охлажддането на помещениета** [F-01]. Когато функцията за работа на помпата е активирана, работата на помпата е възможна при всякакви външни температури.

#	Код	Описание
[4.9]	[F-00]	<p>Работа на помпата:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Дезактивирана, ако външната температура е по-висока от [4-02] или по-ниска от [F-01] в зависимост от режима на отопление/охлажддане.</li> <li>▪ 1: Възможна при всякакви външни температури.</li> </ul>

#### Увеличаване около 0°C

Използвайте тази настройка за компенсиране на възможни топлинни загуби на сградата поради изпаряването на разтопен лед или сняг. (напр. в държави от студените региони).

В режим на отопление желаната температура на изходящата вода се увеличава локално около външна температура от 0°C. Тази компенсация може да се избере, когато се използва абсолютна или зависима от атмосферните условия температура (вижте илюстрацията по-долу).

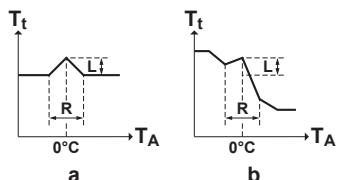

**a** Абсолютна желана ТИВ  
**b** Зависима от атмосферните условия ТИВ

#	Код	Описание
[4.A]	[D-03]	<p>Увеличаване около 0°C:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Не</li> <li>▪ 1: увеличение с 2°C, размах 4°C</li> <li>▪ 2: увеличение с 4°C, размах 4°C</li> <li>▪ 3: увеличение с 2°C, размах 8°C</li> <li>▪ 4: увеличение с 4°C, размах 8°C</li> </ul>

### Пререгулиране

**Ограничение:** Тази функция е приложима само в режим на отопление.

Тази функция определя доколко може да се увеличи температурата на водата над желаната температура на изходящата вода, преди компресорът да спре. Компресорът ще заработи отново, когато температурата на изходящата вода спадне под желаната температура на изходящата вода.

#	Код	Описание
[4.B]	[9-04]	<p>Пререгулиране:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1°C~4°C</li> </ul>


### Против замръзване

Зашитата на помещението от замръзване [1.4] не допуска стаята да стане прекалено студена. За повече информация относно защитата на помещението от замръзване вижте "11.5.2 Стайна" [▶ 191].

## 11.5.6 Бойлер

### Обзор

Следните елементи са посочени в подменюто:

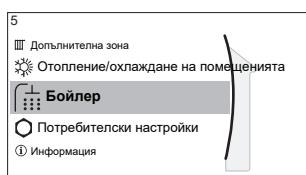

#### [5] Бойлер

Екран за зададена точка

[5.1] Работа при повищена мощност

[5.5] График

[5.6] Режим на отопление

[5.7] Дезинфекция

[5.8] Максимално

[5.9] Хистерезис

[5.B] Режим сетпойнт

[5.C] Крива на зависимост от атмосферните условия

[5.D] Предел

[5.E] Тип WD крива



### ИНФОРМАЦИЯ

За да стане възможно размразяването на бойлера, препоръчваме минимална температура на бойлера от 35°C.

### Екран на зададена точка на бойлера

С помощта на екрана за зададена точка можете да зададете температурата на резервоара за съхранение. Получената температура на битовата гореща вода зависи от тази зададена точка, както и от действителната температура на резервоара за съхранение. За повече информация относно начина, по който да направите това, вижте "11.3.5 Екран за зададена точка" [▶ 179].

### Работа при повищена мощност

Можете да използвате работата с повищена мощност за незабавно стартиране на загряването на водата до предварително зададената стойност (зададена точка на температурата на бойлера). Все пак, ако не е монтиран допълнителен бивалентен топлинен генератор освен електрическия резервен нагревател, това консумира допълнителна енергия. Ако работата с повищена мощност е активна, на началния екран ще се появи .

### За да активирате работата с повищена мощност

Активирайте или дезактивирайте Работа при повищена мощност, както следва:

<b>1</b>	Отидете на [5.1]: Бойлер > Работа при повищена мощност	
<b>2</b>	Поставете режима на повищена мощност в състояние Изкл. или Вкл..	

Примерно използване: Имате незабавна нужда от повече гореща вода

Ако сте в следната ситуация:

- Вече сте консумирали повечето от вашата гореща вода.
- Не можете да изчакате следващото програмирано действие за загряване на резервоара за съхранение.

В този случай можете да активирате работа с повищена мощност на БГВ.

**Предимство:** Резервоарът за съхранение се загрява веднага до зададената точка на температурата за резервоара.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Когато работата с повищена мощност е активна, съществува значителен риск от проблеми, свързани с отоплението/охлаждането на помещението и недостиг на мощност за постигане на комфорт. В случай на често използване на битова гореща вода ще се получават чести и продължителни прекъсвания на отоплението/охлаждането на помещението.

### График

С помощта на екрана за програмиране можете да зададете програма за температура на бойлера. За повече информация относно този екран вижте "11.3.7 Екран на програма: Пример" [▶ 181].

### Режим на отопление

Битовата гореща вода може да се приготви по 2 различни начина. Те се различават един от друг по начина на задаване на желаната температура на резервоара и съответно начина на действие на модула.

#	Код	Описание
[5.6]	[6-0D]	<p><b>Режим на отопление:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Само повторно подгряване: Температурата на резервоара за съхранение се поддържа винаги на зададената точка, избрана в екрана за зададена точка на резервоара.</li> <li>▪ 3: Програмирано повторно подгряване: Температурата на резервоара за съхранение варира в зависимост от програмата за температура на резервоара.</li> </ul>

За повече подробности вижте ръководството за експлоатация.

### Дезинфекция


С функцията дезинфекция се дезинфекцира водата в серпентината на топлообменника за битова гореща вода чрез периодично нагряване на резервоара за съхранение до определена температура.



#### ВНИМАНИЕ

Настройките на функцията дезинфекция ТРЯБВА да се конфигурират от монтажника в съответствие с приложимото законодателство.

#	Код	Описание
[5.7.1]	[2-01]	<p><b>Активиране:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Не</li> <li>▪ 1: Да</li> </ul>
[5.7.2]	[2-00]	<p><b>Работен ден:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Всеки ден</li> <li>▪ 1: Понеделник</li> <li>▪ 2: Вторник</li> <li>▪ 3: Сряда</li> <li>▪ 4: Четвъртък</li> <li>▪ 5: Петък</li> <li>▪ 6: Събота</li> <li>▪ 7: Неделя</li> </ul>
[5.7.3]	[2-02]	<b>Начален час</b>
[5.7.4]	[2-03]	<b>Зададена температура за бойлера:</b> 60°C
[5.7.5]	[2-04]	<b>Продължителност:</b> 40~60 минути

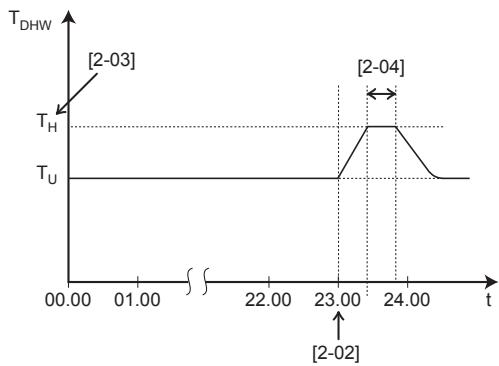

$T_{DHW}$  Температура на битовата гореща вода  
 $T_u$  Зададена от потребителя точка на температурата  
 $T_h$  Висока температура на зададената точка [2-03]  
 $t$  Време



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Трябва да имате предвид, че температурата на битовата гореща вода на крана за гореща вода ще бъде равна на стойността, избрана в настройката на място [2-03] след операция на дезинфекция.

Когато високата температура на битова гореща вода може да представлява потенциален рисък за нараняване на хора, към изходящата връзка за битова гореща вода на резервоара за съхранение се монтира смесителен вентил (доставка на място). Този смесителен вентил ще гарантира, че температурата на горещата вода на крана за гореща вода никога няма да се повишава над зададена стойност. Тази максимално допустима температура на горещата вода ще бъде избрана съгласно приложимото законодателство.



#### ВНИМАНИЕ

Уверете се, че функцията за дезинфекция с начален час [5.7.3] и определено времетраене [5.7.5] НЯМА да бъде прекъсвана от евентуална употреба на битова гореща вода.



#### БЕЛЕЖКА

**Режим на дезинфекция.** Дори ако ИЗКЛЮЧИТЕ загряването на бойлера ([C.3]: Работа > Бойлер), режимът на дезинфекция ще остане активен. Ако обаче го ИЗКЛЮЧИТЕ, докато се изпълнява дезинфекция, възниква AH грешка.



#### ИНФОРМАЦИЯ

В случай на код на грешка AH и без да се получи прекъсване на функцията дезинфекция поради отварянето на крана за битова гореща вода, препоръчва се извършването на следните действия:

- Препоръчва се стартирането на функцията дезинфекция да се програмира най-малко 4 часа по-късно от последното очаквано ползване на голямо количество гореща вода от крана. Това стартиране може да се зададе чрез настройките от монтажника (функция дезинфекция).



#### ИНФОРМАЦИЯ

Функцията дезинфекция се рестартира, в случай че температурата на битовата гореща вода падне 5°C под зададената температура за дезинфекция в рамките на времетраенето.

#### Максимална зададена точка на температурата за БГВ

Максималната температура, която потребителите могат да изберат за битовата гореща вода. Можете да използвате тази настройка, за да ограничите температурите на водата, изтичаща от крановете за гореща вода.

**ИНФОРМАЦИЯ**

По време на дезинфекцията на водата в серпентината на топлообменника за битова гореща вода чрез периодично нагряване на резервоара за съхранение до определена температура, температурата на БГВ може да надвиши максималната температура.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ограничете максималната температура на горещата вода в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

#	Код	Описание
[5.8]	[6-0E]	<p><b>Максимално:</b></p> <p>Максималната температура, която потребителите могат да изберат за битовата гореща вода. Можете да използвате тази настройка, за да ограничите температурата на водата, изтичаща от крановете за гореща вода.</p> <p>Максималната температура НЕ е приложима по време на функцията дезинфекция. Вижте функцията дезинфекция.</p>

**Хистерезис (хистерезис на ВКЛЮЧВАНЕ на термопомпата)**

Приложимо е, когато приготвянето на битовата гореща вода е настроено само на повторно подгряване. Когато температурата на бойлера падне под температурата на повторно подгряване минус температурата на хистерезиса за ВКЛЮЧВАНЕ на термопомпата, бойлерът се загрява до температура на повторно подгряване.

#	Код	Описание
[5.9]	[6-00]	<p>Хистерезис на ВКЛЮЧВАНЕ на термопомпата</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>2^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>

**Режим сетпойнт**

#	Код	Описание
[5.B]	Не е приложимо	<p><b>Режим сетпойнт:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Фиксиран</li> <li>▪ Зависимо от атмосферните условия</li> </ul>


#	Код	Описание
[5.C]	[0-0E] [0-0D] [0-0C] [0-0B]	<p>Крива на зависимост от атмосферните условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>T_{DHW}</math>: Желаната температура на бойлера.</li> <li>■ <math>T_a</math>: Външната окръжаваща температура (усреднена)</li> <li>■ [0-0E]: ниска външна окръжаваща температура: <math>-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>■ [0-0D]: висока външна окръжаваща температура: <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>■ [0-0C]: желана температура на бойлера, когато външната температура е равна на или падне под ниската окръжаваща температура: <math>45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>■ [0-0B]: желана температура на бойлера, когато външната температура е равна или по-висока от високата окръжаваща температура: <math>35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>

### Предел

При режим на работа за битова гореща вода за работата на термопомпата може да бъде зададена следната стойност на хистерезиса:

#	Код	Описание
[5.D]	[6-01]	Температурната разлика, определяща температурата на ИЗКЛ. на термопомпата. Диапазон: $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

Пример: зададена точка ( $T_u$ )>максимална температура на термопомпата—  
[6-01] ( $T_{HP\ MAX}-[6-01]$ )

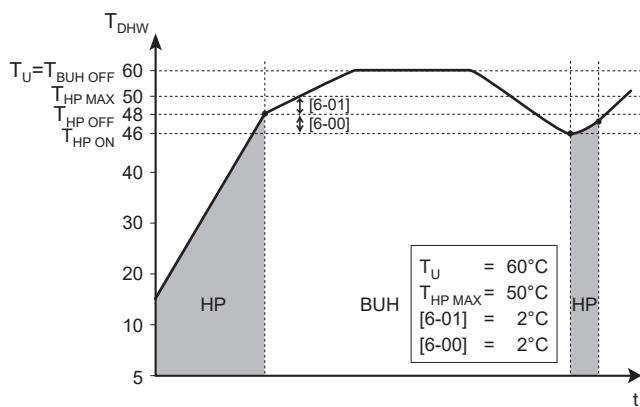


**BUH** Резервен нагревател

**HP** Термопомпа. Ако времето за загряване от термопомпата продължи твърде дълго, може да настъпи спомагателно загряване от резервния нагревател

$T_{\text{BUH OFF}}$	Температура на ИЗКЛЮЧВАНЕ на резервния нагревател ( $T_u$ )
$T_{\text{HP MAX}}$	Максимална температура на термопомпата при датчика в резервоара за съхранение
$T_{\text{HP OFF}}$	Температура на ИЗКЛЮЧВАНЕ на термопомпата ( $T_{\text{HP MAX}} - [6-01]$ )
$T_{\text{HP ON}}$	Температура на ВКЛЮЧВАНЕ на термопомпата ( $T_{\text{HP OFF}} - [6-00]$ )
$T_{\text{DHW}}$	Температура на битовата гореща вода
$T_u$	Температура на зададената точка, настроена от потребителя (както е зададена на потребителския интерфейс)
$t$	Време

Пример: зададена точка ( $T_u$ ) ≤ максимална температура на термопомпата – [6-01] ( $T_{\text{HP MAX}} - [6-01]$ )

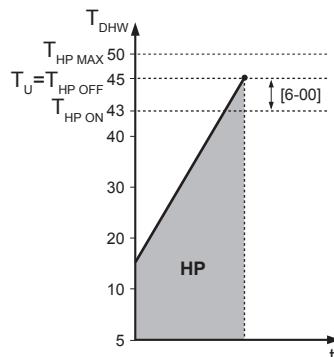

<b>HP</b>	Термопомпа. Ако времето за загряване от термопомпата продължи твърде дълго, може да настъпи спомагателно загряване от резервния нагревател
$T_{\text{HP MAX}}$	Максимална температура на термопомпата при датчика в резервоара за съхранение
$T_{\text{HP OFF}}$	Температура на ИЗКЛЮЧВАНЕ на термопомпата ( $T_{\text{HP MAX}} - [6-01]$ )
$T_{\text{HP ON}}$	Температура на ВКЛЮЧВАНЕ на термопомпата ( $T_{\text{HP OFF}} - [6-00]$ )
$T_{\text{DHW}}$	Температура на битовата гореща вода
$T_u$	Температура на зададената точка, настроена от потребителя (както е зададена на потребителския интерфейс)
$t$	Време



### ИНФОРМАЦИЯ

Максималната температура на термопомпата зависи от окръжаващата температура. За повече информация вижте работния диапазон.

### Криза на зависимост от атмосферните условия

Когато зависимият от атмосферните условия режим е активен, желаната температура на бойлера се определя автоматично в зависимост от усреднената външна температура: ниските външни температури ще доведат до по-високи желани температури на бойлера, тъй като кранът за студената вода е по-студен и обратно.

Вижте също и "11.4 Зависима от атмосферните условия криза" [▶ 185].

### Тип WD криза

Съществуват 2 начина за дефиниране на зависимите от атмосферните условия криви:

- **2-точкова** (вижте "11.4.2 Криза по 2 зададени точки" [▶ 186])
- **Наклон-отклонение** (вижте "11.4.3 Криза с изместване на наклона" [▶ 187])

В [2.E] Тип WD криза, можете да изберете кой метод искате да използвате.


В [5.E] Тип WD криза, избраният метод е показан само за четене (същата стойност като в [2.E]).

#	Код	Описание
[2.E]/[5.E]	Не е приложимо	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: 2-точкова</li> <li>▪ 1: Наклон-отклонение</li> </ul>

### 11.5.7 Потребителски настройки

#### Обзор

Следните елементи са посочени в подменюто:

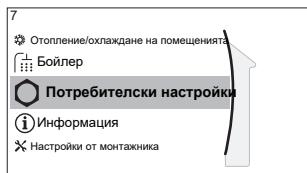

#### [7] Потребителски настройки

- [7.1] Език
- [7.2] Час/дата
- [7.3] Празник
- [7.4] Тихо
- [7.5] Цена на електрическата енергия
- [7.6] Цена на газа

#### Език

#	Код	Описание
[7.1]	Не е приложимо	Език

#### Час/дата

#	Код	Описание
[7.2]	Не е приложимо	Настройване на местно време и дата



#### ИНФОРМАЦИЯ

Лятното часовно време е разрешено по подразбиране и форматът на часовника е зададен на 24 часа. Ако желаете да промените тези настройки, можете да направите това в структурата на менюто (Потребителски настройки > Час/дата), след като модулът е инициализиран.

#### Празници

##### За режима за празници

По време на Вашите почивни дни можете да използвате режима за празници, за да се отклоните от Вашите нормални програми, без да се налага да ги променяте. Когато е активен режим за почивни дни, отоплението/охлаждането на помещението и загряването на битова гореща вода се изключва. Защитата на помещението от замръзване и функцията на дезинфекция остават активни.

##### Типична последователност на работа


Използването на режима за празници обикновено се състои от следните етапи:

- 1 Активиране на режима за празници.
- 2 Настройка на начална и крайна дата на празника.

**За проверка дали режимът за празници е активиран и/или се изпълнява**

Ако на началния екран е показано  режимът за празници е активен.

**За да конфигурирате празника**
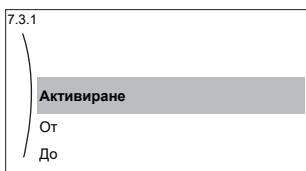
<b>1</b>	Активирайте режима за празници.	—
	▪ Отидете на [7.3.1]: Потребителски настройки > Празник > Активиране.	
		
	▪ Изберете Вкл..	
<b>2</b>	Задайте първия ден от почивката.	—
	▪ Отидете на [7.3.2]: От.	
	▪ Изберете дата.	 
	▪ Потвърдете промените.	
<b>3</b>	Задайте последния ден от почивката.	—
	▪ Отидете на [7.3.3]: До.	
	▪ Изберете дата.	 
	▪ Потвърдете промените.	

**Тих режим****За тихия режим**

Можете да използвате тих режим за намаляване нивото на издавания от външното тяло шум. Това обаче намалява също и мощността на отопление/охлаждане на системата. Има няколко нива на тих режим.

Монтажникът може:

- Напълно да дезактивира тихия режим
- Ръчно да активира ниво на тих режим
- Да разреши на потребителя да програмира график за тих режим
- Конфигурирайте ограничения въз основа на местните разпоредби

Ако е разрешено от монтажника, потребителят може да програмира график за тих режим.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ако външната температура е под нулата, ние препоръчваме да НЕ се използва най-тихото ниво.

**За да проверите дали е активен тихият режим**

Ако на началния екран е показано , тихият режим е активен.

**За използване на тихия режим**

<b>1</b>	Отидете на [7.4.1]: Потребителски настройки > Тихо > Режим.	
<b>2</b>	Направете едно от следните неща:	—

Ако искате...	Тогава...	
Напълно да дезактивира тихия режим	Изберете Изкл..	
Ръчно да активира ниво на тих режим	Изберете необходимото ниво на тихия режим. <b>Пример:</b> Най-тихо.	
Да използвате и програмирате програма за тих режим	<p>Изберете Автоматично.</p> <p>Отидете на [7.4.2] График и задайте програма. За повече информация относно програмирането вижте "11.3.7 Екран на програма: Пример" [▶ 181].</p>	

**Примерно използване: Бебето спи следобед**

Ако сте в следната ситуация:

- Вие сте програмирали програма за тих режим:
  - През нощта: **Най-тихо**.
  - Пред деня: **Изкл.**, за да се гарантира отоплителната/охладителна мощност на системата.
- Бебето обаче спи следобед и вие искате да бъде тихо.

Тогава можете да направите следното:

<b>1</b>	Отидете на [7.4.1]: Потребителски настройки > Тихо > Режим.	
<b>2</b>	Изберете <b>Най-тихо</b> .	

Преимущество:

Външното тяло работи на най-ниското си тихо ниво.

**Цени на електричество и цена на газа**

Приложимо само в комбинация с бивалентен режим. Вижте също и "Бивалентен режим на работа" [▶ 255].

#	Код	Описание
[7.5.1]	Не е приложимо	Цена на електрическата енергия > Висока
[7.5.2]	Не е приложимо	Цена на електрическата енергия > Средна
[7.5.3]	Не е приложимо	Цена на електрическата енергия > Ниска
[7.6]	Не е приложимо	Цена на газа

**ИНФОРМАЦИЯ**

Цената на електричеството може да бъде зададена само когато бивалентният режим на работа е ВКЛЮЧЕН ([9.C.1] или [C-02]). Тези стойности могат да бъдат зададени само в структура на менюто [7.5.1], [7.5.2] и [7.5.3]. НЕ използвайте преглед на настройките.

**За задаване на цената на газа**

<b>1</b>	Отидете на [7.6]: Потребителски настройки > Цена на газа.	
<b>2</b>	Изберете правилната цена на газа.	
<b>3</b>	Потвърдете промените.	

**ИНФОРМАЦИЯ**

Цена в рамките на 0,00~990 валута/kWh (с 2 значими стойности).

**За задаване на цената на електроенергията**

<b>1</b>	Отидете на [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Потребителски настройки > Цена на електрическата енергия > Висока/Средна/Ниска.	
<b>2</b>	Изберете правилната цена на електричеството.	
<b>3</b>	Потвърдете промените.	
<b>4</b>	Повторете за всичките три цени на електричеството.	—

**ИНФОРМАЦИЯ**

Цена в рамките на 0,00~990 валута/kWh (с 2 значими стойности).

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ако не е зададен график, тогава се взема предвид Висока за Цена на електрическата енергия.

**За настройка на таймера за графика на цената на електроенергията**

<b>1</b>	Отидете на [7.5.4]: Потребителски настройки > Цена на електрическата енергия > График.	
<b>2</b>	Програмирайте избора с помощта на екрана за програмиране. Можете да зададете Висока, Средна и Ниска цени на електричество в съответствие с вашия доставчик на електроенергия.	—
<b>3</b>	Потвърдете промените.	

**ИНФОРМАЦИЯ**

Стойностите съответстват на стойностите на цената на електричество **Висока**, **Средна** и **Ниска**, зададени по-рано. Ако не е зададен график, тогава се взема предвид цената на електроенергията за **Висока**.

**За цените на енергията в случай на стимул за kWh енергия от възобновяеми източници**

При задаването на цените на енергията може да се отчете стимул. Въпреки, че експлоатационните разходи могат да се увеличат, когато се вземе предвид компенсационното плащане, общите разходи по експлоатацията ще бъдат оптимизирани.

**БЕЛЕЖКА**

Не пропускайте да промените заданието за цените на енергията в края на компенсационния период.

**За задаване на цена на газ в случай на стимул за kWh енергия от възобновяеми източници**

Изчислете стойността на цената на газа по следната формула:

- Действителна цена на газа+(стимул/kWh×0,9)

Относно процедурата за задаване на цена на газа вижте "За задаване на цената на газа" [▶ 233].

**За задаване на цената на електроенергията в случай на стимул за kWh енергия от възобновяеми източници**

Изчислете стойността на цената на електроенергията по следната формула:

- Действителна цена на електроенергията+стимул/kWh

Относно процедурата за задаване на цена на електроенергията вижте "За задаване на цената на електроенергията" [▶ 233].

**Пример**

Това е пример и цените и/или стойностите, използвани в този пример, НЕ са точни.

Данни	цена/kWh
Цена на газа	4,08
Цена на електрическата енергия	12,49
Стимул за kWh топлина от възобновяеми източници	5

**Изчисление на цената на газа**

Цена на газа=действителна цена на газа+(стимул/kWh×0,9)

Цена на газа=4,08+(5×0,9)

Цена на газа=8,58

**Изчисление на цената на електричество**

Цена на електроенергията=действителна цена на електроенергията+стимул/kWh

Цена на електроенергията=12,49+5


Цена на електроенергията=17,49

Цена	Стойност в йерархичната връзка
Газ: 4,08 /kWh	[7.6]=8,6
Електроенергия: 12,49 /kWh	[7.5.1]=17

## 11.5.8 Информация

### Обзор

Следните елементи са посочени в подменюто:

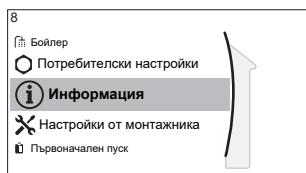

### [8] Информация

- [8.1] Информация за енергията
- [8.2] Хронология на неизправностите
- [8.3] Информация за дилъра
- [8.4] Датчици
- [8.5] Задвижки
- [8.6] Режими на работа
- [8.7] Относно
- [8.8] Състояние на свързване
- [8.9] Работни часове
- [8.A] Нулиране
- [8.B] Схема на тръбите

### Енергийни данни

Вижте показанията за енергийните потоци, за да проверите и оптимизирате консумацията на енергия. Можете да видите показанията за консумираната електрическа енергия и произведената топлина, разделена на отопление на помещението, охлаждане на помещението и загряване на резервоара за съхранение. Освен това можете да видите показанията за топлината от резервоара за съхранение (подадена напр. от соларна система), използвана за отопление на помещението (Произведена топлина > Бойлер). Тази топлина НЕ е включена в сума на произведената топлина.

Екранът за енергийния поток (Информация за енергията > Енергиен поток) показва различни енергийни потоци. Осветена стрелка показва текущ енергиен поток, напр. от резервоара към кръга за отопление на помещението.

### Информация за дилъра

Тук монтажникът може да попълни номера си за контакт.

#	Код	Описание
[8.3]	Не е приложимо	Номерът, на който потребителите могат да се обадят в случай на проблеми.

### Нулиране

Нулиране на настройките за конфигурация, съхранявани в MMI (потребителския интерфейс на вътрешното тяло).

**Пример:** Измервания на енергия, настройки за празници.




### ИНФОРМАЦИЯ

Това не нулира настройките за конфигурация и настройките на място на вътрешното тяло.

#	Код	Описание
[8.A]	Не е приложимо	Нулиране на MMI EEPROM до фабричните настройки по подразбиране

### Схема на тръбите

Схемата на тръбопроводите онагледява различна информация в реално време от датчика и задвижващия механизъм в тръбната компановка. Това позволява извършване на бърза визуална проверка на системата.

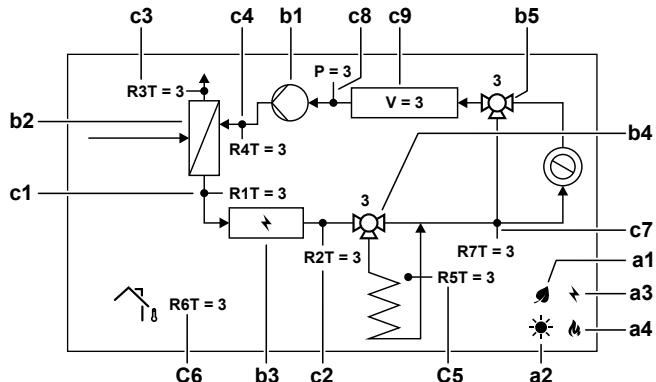

Елемент		Описание	
<b>a</b>	<b>Източници на енергия</b>		
	<b>a1</b>		Компресорът на термопомпата работи.
	<b>a2</b>		На разположение е соларна енергия.
	<b>a3</b>		Резервният нагревател е активиран.
	<b>a4</b>		Котелът е активиран
<b>b</b>	<b>Състояние на задвижващия механизъм</b>		
	<b>b1</b>		Помпата работи.
	<b>b2</b>		Термопомпата работи.
	<b>b3</b>		Резервният нагревател е активиран.
	<b>b4</b>		Вентилът на резервоара се върти. Позиция на вентила [%].
	<b>b5</b>		Байпасният вентил се върти. Позиция на вентила [%].

Елемент		Описание	
<b>c</b>	<b>Стойности на датчика</b>		
<b>c1</b>	R1T	Температура на изходящата вода [°C]	
<b>c2</b>	R2T	Температура на изходящата вода след ВУН [°C]	
<b>c3</b>	R3T	Температура на тръбопровода за течен хладилен агент [°C]	
<b>c4</b>	R4T	Датчик за температура на обратната вода [°C]	
<b>c5</b>	R5T	Температура на резервоара за съхранение [°C]	
<b>c6</b>	R6T	Окръжаваща температура [°C]	
<b>c7</b>	R7T	Температура на изходящата вода след резервоара за съхранение [°C]	
	P	Налягане на водата [bar]	
	V	Дебит на водния обем [l/min]	

### Възможна информация за прочитане

В меню...	Можете да прочетете...
[8.1] Информация за енергията	Произведена енергия, консумирана електроенергия и консумиран газ, схема на енергийния поток
[8.2] Хронология на неизправностите	Хронология на неизправностите
[8.3] Информация за дилъра	Номер за контакт/помощен център
[8.4] Датчици	Стайната температура, температурата на резервоара или на битовата гореща вода, външната температура и температура на изходящата вода (ако е приложимо)
[8.5] Задвижки	Статус/режим на всеки задвижващ механизъм <b>Пример:</b> ВКЛ./ИЗКЛ. на помпата за битова гореща вода
[8.6] Режими на работа	Текущ режим на работа <b>Пример:</b> Режим за размразяване/връщане на масло
[8.7] Относно	Информация за версията на системата
[8.8] Състояние на свързване	Информация за състоянието на връзката на модула, стайния термостат, LAN адаптера и WLAN.
[8.9] Работни часове	Работни часове на специфични компоненти на системата
[8.B] Схема на тръбите	Информация за датчика и задвижващия механизъм в реално време на основните компоненти на системата

## 11.5.9 Настройки от монтажника

**Обзор**

Следните елементи са посочени в подменюто:



- |  |
|--|
| [9] Настройки от монтажника                              |
| [9.1] Съветник за конфигуриране                          |
| [9.2] Битова гореща вода                                 |
| [9.3] Резервен нагревател                                |
| [9.5] Авария   |
| [9.6] Балансиране  |
| [9.7] Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода |
| [9.8] Захранване по изгодна тарифа за kWh                |
| [9.9] Управление на консумираната енергия                |
| [9.A] Измерване на енергия                               |
| [9.B] Датчици  |
| [9.C] Бивалентен   |
| [9.D] Алармен изход                                      |
| [9.E] Автоматично рестартиране                           |
| [9.F] Енергоспестяваща функция                           |
| [9.G] Елиминиране на защитите                            |
| [9.H] Принудително размразяване                          |
| [9.I] Преглед на настройките                             |
| [9.N] Експортиране на настройки за MMI                   |
| [9.O] Интелигентно управление на бойлера                 |
| [9.P] Двузонов комплект                                  |

**Съветник за конфигуриране**

След първото ВКЛЮЧВАНЕ на захранването на системата потребителският интерфейс ще ви упътва с помощта на съветника за конфигуриране. По този начин можете да зададете най-важните първоначални настройки. Така модулът ще може да работи правилно. След това могат да се правят по-подробни настройки с помощта на структурата на менюто, ако се наложи.

За да рестартирате съветника за конфигуриране, отидете на **Настройки от монтажника > Съветник за конфигуриране [9.1]**.

**Битова гореща вода****Битова гореща вода**

Системата включва резервоар за съхранение на енергия и може да приготвя битова гореща вода. Тази настройка е само за четене.

#	Код	Описание
[9.2.1]	[E-05] [E-06] [E-07]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Вграден</b></li> </ul> <p>Резервният нагревател ще се използва също и за отопление на битова гореща вода.</p>

#### Помпа за БГВ

#	Код	Описание
[9.2.2]	[D-02]	<p>Помпа за БГВ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Без помпа за БГВ: НЯМА инсталрирана</li> <li>▪ 1: Незабавно подаване на гореща вода: инсталрирана за незабавно подаване на гореща вода, когато кранът за водата е отворен. Потребителят задава времето на работа на помпата за битова гореща вода с програмата. Управлението на тази помпа е възможно чрез потребителския интерфейс.</li> <li>▪ 2: Дезинфекция: монтирана за дезинфекция. Работи, когато е активирана функцията за дезинфекция на резервоара за съхранение. Не са нужни никакви допълнителни настройки.</li> </ul>

Вижте също и:

- "6.4.4 Помпа за БГВ за незабавно подаване на гореща вода" [▶ 61]
- "6.4.5 Помпа за БГВ за дезинфекция" [▶ 62]

#### Програма на помпата за БГВ

Задайте програма за помпата за БГВ (**само за доставена на място помпа за битова гореща вода за вторично връщане**).

**Създайте програма за помпа за битова гореща вода**, за да определите кога помпата да се включва и изключва.

Когато е включена, помпата работи и гарантира незабавното подаване на гореща вода на крана. За да спестите енергия, включвате помпата само през периоди от деня, когато е необходимо незабавното подаване на гореща вода.

#### Соларно

Тази настройка определя дали е монтирана соларна система и за какви цели да се използва соларната енергия.

#	Код	Описание
[9.2.4]	[D-07]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Няма: НЯМА инсталрирана</li> <li>▪ 1: Да (БГВ): Соларна енергия се използва само за загряване на гореща вода.</li> <li>▪ 2: Да (БГВ+Отопление): Соларна енергия се използва за загряване на гореща вода. Ако се подава достатъчно соларна енергия, соларната енергия може да се използва и за отопление на помещението.</li> </ul>

### Резервен нагревател

Освен вида на резервния нагревател на потребителския интерфейс трябва да бъдат зададени напрежението, конфигурацията и мощността.

Мощностите на различните степени на резервния нагревател трябва да бъдат зададени, за да работи правилно функцията за измерване на енергията и/или консумираната мощност. Когато измервате стойността на съпротивлението на всеки нагревател, можете да зададете точната мощност на нагревателя, а това ще доведе до по-точни данни за енергията.

### Тип резервен нагревател

#	Код	Описание
[9.3.1]	[E-03]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Няма</li> <li>▪ 2: 3V</li> <li>▪ 3: 6V</li> <li>▪ 4: 9W</li> </ul>

### Напрежение

- За модел 3V тя е фиксирана на 230 V, 1-фазно.
- За модел 9W тя е фиксирана на 400 V, 3-фазно.

#	Код	Описание
[9.3.2]	[5-0D]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: 230 V, 1-фазно</li> <li>▪ 2: 400 V, 3-фазно</li> </ul>

### Конфигурация

Резервният нагревател може да бъде конфигуриран по различни начини. За модел 3V системата променлива избира от 3 налични стъпки на капацитата адекватния капацитет за дадените условия на работа. За модели 6V и 9W може да се избере да има резервен нагревател с 1 стъпка или резервен нагревател с 2 стъпки. Ако е с 2 степени, мощността на втората степен зависи от тази настройка. Може също така да се избере да имате по-висока мощност на втората степен при авария.

#	Код	Описание
[9.3.3]	[4-0A]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Реле 1</li> <li>▪ 1: Реле 1/Реле 1+2</li> <li>▪ 2: Реле 1/Реле 2</li> <li>▪ 3: Реле 1/Реле 2 <b>Авария</b> Реле 1+2</li> </ul>



#### ИНФОРМАЦИЯ

Настройки [9.3.3] и [9.3.5] са свързани. Промяната на едната настройка оказва влияние на другата. Ако промените едната, проверете дали другата все още е според очакванията.



#### ИНФОРМАЦИЯ

По време на нормална работа, когато [4-0A]=1, мощността на втората степен на резервния нагревател при номинално напрежение е равна на [6-03]+[6-04].

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ако [4-0A]=3 и аварийният режим е активен, използваната енергия от втория етап на резервния нагревател при номинално напрежение е равна на [6-03]+[6-04].

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ако зададената температура на съхранение е по-висока от 50°C и не е поставен спомагателен котел, Daikin препоръчва да НЕ дезактивирайте втората стъпка на резервния нагревател, защото това ще окаже голямо влияние върху необходимото време за загряване на резервоара за съхранение.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Капацитетите, показани в менюто за избор за [4-0A], се показват правилно само за правилния избор на стъпките на капацитета [6-03] и [6-04].

**ИНФОРМАЦИЯ**

Изчисленията на енергийните данни на уреда ще бъдат правилни само за настройки на [6-03] и [6-04], които отговарят на капацитета на действително инсталирания резервен нагревател. Пример: за резервен нагревател с номинална мощност 6 kW първата стъпка (2kW) и втората стъпка (4kW) правилно се сумират на 6 kW.

**Стъпка 1 на мощност**

#	Код	Описание
[9.3.4]	[6-03]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мощността на първата степен на резервния нагревател при номинално напрежение.</li> </ul>

**Стъпка 2 на допълнителна мощност**

#	Код	Описание
[9.3.5]	[6-04]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разликата в мощността между втората и първата степен на резервния нагревател при номинално напрежение. Номиналната стойност зависи от конфигурацията на резервния нагревател.</li> </ul>

**Максимален капацитет**

#	Код	Описание
[9.3.9]	[4-07]	<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимален капацитет, който трябва да бъде доставен от резервния нагревател.</li> <li>Диапазон: 1 kW~3 kW, стъпка 1 kW</li> </ul>

**Равновесие**

#	Код	Описание
[9.3.6]	[5-00]	<p><b>Равновесие:</b> Да се дезактивира ли резервният нагревател (и подпомагането на отоплението чрез резервоара при бивалентна система) над равновесната температура за отопление на помещения?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Не</li> <li>1: Да</li> </ul>

#	Код	Описание
[9.3.7]	[5-01]	<p><b>Равновесна температура:</b> Външна температура, под която е разрешена работата на резервния нагревател (и подпомагането на отоплението чрез резервоара при бивалентна система).</p> <p>Диапазон: <math>-15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}</math></p>

### ИНФОРМАЦИЯ

Приложимо, ако [5-00]=1:

При окръжаваща температура над  $10^{\circ}\text{C}$  термопомпата ще работи до  $55^{\circ}\text{C}$ . Конфигурирането на по-висока зададена точка за температура при окръжаваща температура, която е по-висока от зададената равновесна температура, ще възпрепятства помощното действие на резервния нагревател. Резервният нагревател ще подпомага САМО ако увеличите равновесната температура [5-01] до окръжаваща температура, която е необходима, за да достигнете по-високата зададена точка за температурата.

### Работа

#	Код	Описание
[9.3.8]	[4-00]	<p><b>Резервен нагревател:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: <b>Ограничено:</b> Работата на резервния нагревател е дезактивирана.</li> <li>▪ 1: <b>Разрешено:</b> Работата на резервния нагревател е активирана.</li> <li>▪ 2: <b>Само БГВ:</b> Работата на резервния нагревател е активирана за битова гореща вода и е дезактивирана за отопление на помещението. НЕ използвайте тази настройка за модули със стенен монтаж (ЕНВН/X, ЕТВН/X, ЕЛВН/X, ЕВВН/X) и модули с моноблок (ЕВ/DLA, ЕВА/YA).</li> </ul>

### ИНФОРМАЦИЯ

Когато нагряването на БГВ чрез термопомпата е прекалено бавно, това може да повлияе върху комфортната работа на кръга за отопление/охлажддане на помещението. Ако случает е такъв, тогава активирайте помощната функция чрез резервния нагревател при режим на работа БГВ чрез настройване на [4-00]=1 или 2.

### ИНФОРМАЦИЯ

Ако работата на резервния нагревател по време на отопление на помещението трябва да бъде ограничена, но може да бъде разрешена за работа за битова гореща вода, тогава настройте [4-00] на 2.

## Аварийна работа

### Авария

При отказ на термопомпата резервният нагревател или котелът може да служи като авариен нагревател. Тогава той поема топлинното натоварване автоматично или чрез ръчна команда.

- Когато **Авария** е зададено на **Автоматично** и възникне повреда в термопомпата, резервният нагревател или котелът поема автоматично производството на битова гореща вода и отоплението на помещенията.
- Когато **Авария** е зададено на **Ръчно** и възникне повреда в термопомпата, производството на битова гореща вода и отоплението на помещенията се прекратяват.

За да ги възстановите чрез потребителския интерфейс, отидете на екрана на главното меню **Неизправност** и потвърдете дали резервният нагревател може да поеме топлинното натоварване, или не.

- Или, когато **Авария** е зададено на:
  - **автоматично SH, намалено/БГВ вкл.:** отоплението на помещенията е намалено, но все още има битова гореща вода.
  - **автоматично SH, намалено/БГВ изкл.:** отоплението на помещенията е намалено, но НЯМА битова гореща вода.
  - **автоматично SH, нормално/БГВ изкл.:** отоплението на помещенията работи нормално, но НЯМА битова гореща вода.

Подобно на режима **Ръчно**, модулът може да поеме цялото натоварване чрез резервния нагревател или котела, ако потребителят активира това чрез екрана на главното меню **Неизправност**.

За да поддържате ниско потребление на енергия, ние препоръчваме да зададете **Авария** на **автоматично SH, намалено/БГВ изкл.**, ако сградата е необитаема за по-дълги периоди.

#	Код	Описание
[9.5.1]	[4-06]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0: Ръчно</b></li> <li>▪ 1: Автоматично</li> <li>▪ 2: автоматично SH, намалено/БГВ вкл.</li> <li>▪ 3: автоматично SH, намалено/БГВ изкл.</li> <li>▪ 4: автоматично SH, нормално/БГВ изкл.</li> </ul>



#### ИНФОРМАЦИЯ

Настройката за автоматична аварийна работа може да бъде зададена в структурата на менюто само на потребителския интерфейс.



#### ИНФОРМАЦИЯ

Ако възникне повреда в термопомпата и **Авария** е зададено на **Ръчно**, следните функции ще останат активни дори ако потребителят НЕ потвърди аварийна работа:

- Защита на помещението от замръзване
  - Изсъхване на замазката на подово отопление
  - Предотвратяване на замръзване на водопроводната тръба
- Функцията за дезинфекция обаче ще се активира САМО ако потребителят потвърди аварийна работа чрез потребителския интерфейс.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ако котелът е свързан като спомагателен топлинен източник към резервоара (чрез двувалентна намотка или чрез връзка за обратно изтичане), котелът, а НЕ резервният нагревател, работи като авариен нагревател, независимо от капацитета на котела. За котли с малък капацитет това може да доведе до недостиг на капацитет в случай на авария.

Ако котелът е директно свързан към кръга за отопление на помещението, той НЕ действа като авариен нагревател.

**Принудително изключване на компресора**

Режимът **Принудително изключване на компресора** може да бъде активиран само да позволява на резервния нагревател или спомагателния котел да осигурява битова гореща вода и отопление на помещението. Когато този режим е активиран:

- Работата на термопомпата НЕ е възможна
- Охлажддане НЕ е възможно

#	Код	Описание
[9.5.2]	[7-06]	<p>Активиране на режима <b>Принудително изключване на компресора</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: дезактивирано</li> <li>▪ 1: активирано</li> </ul>

**Балансиране****Приоритети**


#	Код	Описание
[9.6.1]	[5-02]	<p><b>Приоритет на отопление на помещението:</b> Определя дали резервният нагревател или котелът ще помага на термопомпата по време на работа за битова гореща вода.</p> <p>Ако към резервоара няма свързан спомагателен котел: За оптимална работа и най-ниско потребление на енергия, настоятелно се препоръчва да запазите настройката по подразбиране (<b>0</b>).</p> <p>Ако работата на резервния нагревател е ограничена ([4-00]=0) и външната температура е по-ниска от настройка [5-03], битовата гореща вода няма да се загрява с резервния нагревател.</p> <p>Ако към резервоара има свързан спомагателен котел: При окръжаващи температури под [5-03] за загряване на битова гореща вода се използва само котелът.</p>

#	Код	Описание
[9.6.2]	[5-03]	<p><b>Приоритетна температура:</b> Използва се за изчисление на защитно време на повторен цикъл. Ако [5-02]=1, определя външната температура, под която резервният нагревател ще помага по време на нагряване на битовата гореща вода.</p> <p>[5-01] Равновесна температура и [5-03] Приоритетна температура за отопление на помещенията са свързани с резервния нагревател. Ето защо трябва да зададете [5-03] равна на или няколко градуса по-висока от [5-01].</p>

### Таймери


За едновременни заявки за помещенията и битова гореща вода.

[8-02]: Таймер срещу повторен цикъл

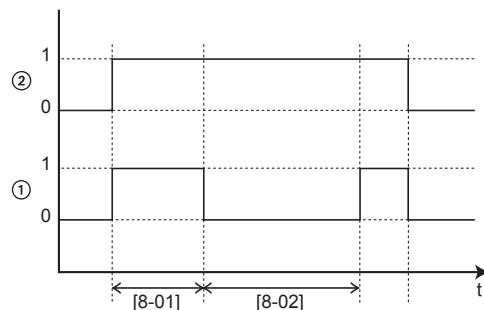

- 1 Режим на загряване на вода за битови нужди от термопомпата (1=активен, 0=не е активен)
- 2 Заявка за гореща вода за термопомпата (1=заявка, 0=няма заявка)
- t Време

[8-04]: Допълнителен таймер при [4-02]/[F-01]

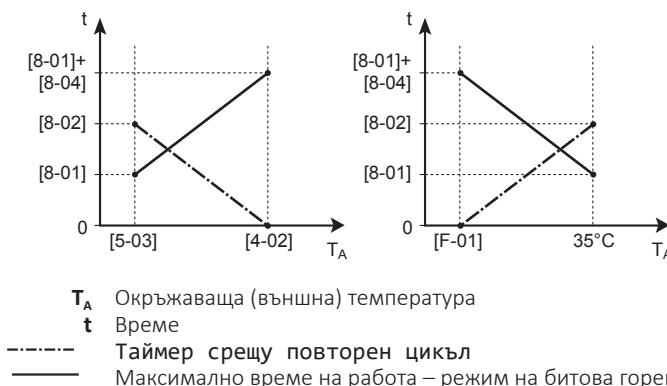

#	Код	Описание
[9.6.4]	[8-02]	<p><b>Таймер срещу повторен цикъл:</b> Минимално време между два цикъла за битова гореща вода. Действителното защитно време на повторен цикъл също така зависи от настройка [8-04].</p> <p>Обхват: 0~10 часа</p> <p><b>Забележка:</b> Минималното време е 0,5 часа дори когато избраната стойност е 0.</p>

#	Код	Описание
[9.6.5]	[8-00]	Таймер за минимално време на работа: НЕ променяйте.
[9.6.6]	[8-01]	Таймер за максимално време на работа за производство на битова гореща вода. Нагряването на битовата гореща вода спира, дори когато НЕ е достигната зададената температура на битовата гореща вода. Действителното максимално време на работа също така зависи от настройка [8-04]. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ При Управление=Стаен термостат: Тази предварително зададена стойност се взема предвид само ако има заявка за отопление или охлаждане на помещението. Ако НЯМА заявка за отопление/охлаждане на помещението, бойлерът се загрява до достигане на зададената точка.</li> <li>▪ Когато Управление≠Стаен термостат: Тази предварително зададена стойност винаги се взема предвид.</li> </ul> <p>Диапазон: 5~95 минути</p> <p><b>Забележка:</b> НЕ е разрешено да се задава на [8-01] стойност под 10 минути.</p>
[9.6.7]	[8-04]	Допълнителен таймер: Допълнително време на работа за максималното време на работа в зависимост от външната температура [4-02] или [F-01].  Диапазон: 0~95 минути

#### Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода

Отнася се само за инсталации с външни тръби за вода. Чрез тази функция се прави опит за защита на външните тръби за вода от замръзване.

#	Код	Описание
[9.7]	[4-04]	Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2: Изкл. (само за четене)</li> </ul>

#### Захранване по изгодна тарифа за kWh

##### Разрешени нагреватели при захранване по преференциална тарифа за kWh

НЕ използвайте 1 или 3. Задаването на [D-00] на 1 или 3, когато [D-01] е зададен на 1 или 2, ще зададе [D-00] отново на 0, тъй като системата няма допълнителен нагревател. Задавайте [D-00] само на стойностите, посочени в таблицата по-долу:

[D-00]	Резервен нагревател	Компресор
0	Принудително ИЗКЛ.	Принудително ИЗКЛ.
2	Разрешен	

### Режими на работа на Smart Grid

Двата входящи контакта на Smart Grid (вижте "9.3.13 Smart Grid" [▶ 157]) могат да активират следните режими на Smart Grid:

Контакт на Smart Grid		[9.8.5] Режим на работа в интелигентна мрежа
1	2	
0	0	Свободна работа
0	1	Принудително изключване
1	0	Препоръчително включване
1	1	Принудително включване

#### Свободна работа:

Функцията Smart Grid НЕ е активна.

#### Принудително изключване:

- Уредът ИЗКЛЮЧВА принудително компресора и резервния нагревател.

#### Препоръчително включване:

- В случай че заявката за отопление/охлаждане на помещението е ИЗКЛ. и зададената точка за температурата на бойлера е достигната, модулът може да избере да буферира енергия от фотоволтаичните панели в помещението (само в случай на управление със стаен термостат) или в резервоара за съхранение, вместо да включва енергията от фотоволтаичния панел в мрежата.

При буфериране на помещението същото ще се затопля или охлажда до зададена точка за комфорт. При буфериране на бойлера същият ще се загрее до максималната си температура.

- Целта е енергията от фотоволтаичните панели да се буферира. Следователно капацитетът на модула е ограничен до този, който осигуряват фотоволтаичните панели:

Ако броячът на импулси на Smart Grid е...	Тогава границата е...
Налична	Решава се от уреда въз основа на входните данни на брояча на импулси на Smart Grid.
Не е налична	Решава се от [9.8.8] Границна настройка в kW

#### Принудително включване:

Подобно на Препоръчително включване, но без ограничение на капацитета. Целта е мрежата да НЕ се използва до възможно най-голяма степен.

**Авариен режим.** В случай, че аварийният режим е активен, буферирането с електрически нагревател в работни режими Принудително включване и Препоръчително включване НЕ е възможно.

#	Код	Описание
[9.8.2]	[D-00]	<p><b>Ограничение:</b> Приложимо само ако [9.8.4] НЕ е зададено на Интелигентна мрежа.</p> <p><b>Разрешаване на нагревател:</b> На кои нагреватели е разрешено да работят по време на захранване по преференциална тарифа за kWh?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 НЕ: Няма</li> <li>▪ 1 Само ДПН: Само допълнителен нагревател</li> <li>▪ 2 Само резервен нагревател: Само резервен нагревател</li> <li>▪ 3 Всички: Всички нагреватели</li> </ul> <p>Вижте също таблицата по-долу (Разрешени нагреватели при захранване по преференциална тарифа за kWh).</p> <p>Настройка 2 е от значение само ако захранването по преференциална тарифа за kWh е от тип 1 или хидравличният модул е свързан към отделно захранване по нормална тарифа за kWh (чрез X12M/5-6), а резервният нагревател НЕ е свързан към захранването по преференциална тарифа за kWh.</p>
[9.8.3]	[D-05]	<p><b>Ограничение:</b> Приложимо само ако [9.8.4] НЕ е зададено на Интелигентна мрежа.</p> <p><b>Разрешаване на помпата:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 НЕ: Помпата е принудително изключена</li> <li>▪ 1 Да: Без ограничения</li> </ul>

#	Код	Описание
[9.8.4]	[D-01]	<p>Връзка към Захранване по изгодна тарифа за kWh или Интелигентна мрежа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Не: Външното тяло е свързано към нормално електрозахранване.</li> <li>▪ 1 Отворен: Външното тяло е свързано към захранване по преференциална тарифа за kWh. Когато сигналът за преференциална тарифа за kWh се изпрати от електрическата компания, контактът ще се отвори и модулът ще влезе в режим на принудително изключване. Когато сигналът бъде пуснат отново, безпотенциалният контакт ще се затвори и модулът ще започне отново да работи. По тази причина винаги активирайте функцията за автоматично рестартиране.</li> <li>▪ 2 Затворен: Външното тяло е свързано към захранване по преференциална тарифа за kWh. Когато сигналът за преференциална тарифа за kWh се изпрати от електрическата компания, контактът ще се затвори и модулът ще влезе в режим на принудително изключване. Когато сигналът бъде пуснат отново, безпотенциалният контакт ще се отвори и модулът ще започне отново да работи. По тази причина винаги активирайте функцията за автоматично рестартиране.</li> <li>▪ 3 Интелигентна мрежа: Smart Grid е свързана към системата</li> </ul>
[9.8.5]	Не е приложимо	<p><b>Ограничение:</b> Приложимо само ако [9.8.4]=Интелигентна мрежа.</p> <p>Показва режима на работа Smart Grid, изпратен от 2-та входящи контакта на Smart Grid.</p> <p><b>Режим на работа в интелигентна мрежа:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Свободна работа</li> <li>▪ Принудително изключване</li> <li>▪ Препоръчително включване</li> <li>▪ Принудително включване</li> </ul> <p>Вижте също таблицата по-долу (Режими на работа на Smart Grid).</p>
[9.8.6]	Не е приложимо	<p><b>Ограничение:</b> Приложимо само ако [9.8.4]=Интелигентна мрежа.</p> <p>Задаване, ако електрическите нагреватели са разрешени.</p> <p><b>Разрешаване на електрически нагреватели:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Не</li> <li>▪ Да</li> </ul>

#	Код	Описание
[9.8.7]	Не е приложимо	<p><b>Ограничение:</b> Приложимо само в случай на контрол от стаен термостат и ако [9.8.4]=Интелигентна мрежа.</p> <p>Задава се, ако ще бъде разрешено буфериране на стаята.</p> <p><b>Активиране на буфериране за стаята:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Не:</b> Допълнителната енергия от фотоволтаичните панели се буферира само в резервоара за съхранение (т.е. загрява резервоара за съхранение).</li> <li>▪ <b>Да:</b> Допълнителната енергия от фотоволтаичните панели се буферира в резервоара за съхранение и в кръга за отопление/охлаждане на помещениета (т.е. за отопление или охлаждане на помещението).</li> </ul>
[9.8.8]	Не е приложимо	<p><b>Границна настройка в kW</b></p> <p><b>Ограничение:</b> Приложимо само ако:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [9.8.4]=Интелигентна мрежа.</li> <li>▪ Няма наличен брояч на импулси (електромер) за фотоволтаични панели ([9.A.2] Електромер 2=Няма)</li> </ul> <p>Обикновено, когато е наличен брояч на импулси, се случва следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Броячът на импулси измерва енергията, произведена от фотоволтаичните панели.</li> <li>▪ Уредът ограничава консумацията на енергия по време на режима "Препоръчително ВКЛЮЧВАНЕ" на Smart Grid, за да използва само енергията, предоставена от фотоволтаичните панели.</li> </ul> <p>Въпреки това, когато няма брояч на импулси, все пак можете да ограничите консумацията на енергия на модула, като използвате тази настройка (<b>Границна настройка в kW</b>). Това предотвратява прекомерното потребление и по този начин изисква използването на енергия от мрежата.</p>

### Управление на консумираната мощност

#### Управление на консумираната енергия

За подробна информация относно тази функционалност вижте "[6 Указания за приложения](#)" [[▶ 35](#)].

#	Код	Описание
[9.9.1]	[4-08]	<p>Управление на консумираната енергия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Не: Дезактивирано.</li> <li>▪ 1 Непрекъснат: Активирано: можете да зададете една стойност за ограничение на електроенергията (в A или kW), до която консумираната мощност на системата ще бъде ограничена през цялото време.</li> <li>▪ 2 Входове: Активирано: можете да зададете до четири различни стойности за ограничение на електроенергията (в A или kW), до които консумираната мощност на системата ще бъде ограничена, когато съответният цифров вход поиска.</li> </ul>
[9.9.2]	[4-09]	<p>Тип:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Amp: Стойностите за ограничение са зададени в A.</li> <li>▪ 1 kW: Стойностите за ограничение са зададени в kW.</li> </ul>

Граница при [9.9.1]=Непрекъснат и [9.9.2]=Amp:

#	Код	Описание
[9.9.3]	[5-05]	<p>Граница: Приложимо е само в случай на режим на постоянно ограничение на тока. 0 A~50 A</p>

Граници при [9.9.1]=Входове и [9.9.2]=Amp:

#	Код	Описание
[9.9.4]	[5-05]	Граница 1: 0 A~50 A
[9.9.5]	[5-06]	Граница 2: 0 A~50 A
[9.9.6]	[5-07]	Граница 3: 0 A~50 A
[9.9.7]	[5-08]	Граница 4: 0 A~50 A

Граница при [9.9.1]=Непрекъснат и [9.9.2]=kW:

#	Код	Описание
[9.9.8]	[5-09]	<p>Граница: Приложимо е само в случай на режим на постоянно ограничение на мощността. 0 kW~20 kW</p>

Граници при [9.9.1]=Входове и [9.9.2]=kW:

#	Код	Описание
[9.9.9]	[5-09]	Граница 1: 0 kW~20 kW
[9.9.A]	[5-0A]	Граница 2: 0 kW~20 kW
[9.9.B]	[5-0B]	Граница 3: 0 kW~20 kW
[9.9.C]	[5-0C]	Граница 4: 0 kW~20 kW

### Приоритетен нагревател

#	Код	Описание
[9.9.D]	[4-01]	<p><b>Управление на консумираната мощност ДЕЗАКТИВИРАНО [4-08]=0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 Няма : Резервният нагревател и допълнителният нагревател могат да работят едновременно.</li> <li>• 1 Допълнителен нагревател: Допълнителният нагревател е с приоритет.</li> <li>• 2 Резервен нагревател: Резервният нагревател е с приоритет.</li> </ul> <p><b>Управление на консумираната мощност АКТИВИРАНО [4-08]=1/2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 Няма : В зависимост от нивото на ограничение на мощността допълнителният нагревател ще бъде ограничен първи, преди да се ограничи резервният нагревател.</li> <li>• 1 Допълнителен нагревател: В зависимост от нивото на ограничение на мощността резервният нагревател ще бъде ограничен първи, преди да се ограничи допълнителният нагревател.</li> <li>• 2 Резервен нагревател: В зависимост от нивото на ограничение на мощността допълнителният нагревател ще бъде ограничен първи, преди да се ограничи резервният нагревател.</li> </ul>

**Бележка:** В случай че управлението на консумираната мощност е ДЕЗАКТИВИРАНО (за всички модели), настройката [4-01] определя дали резервният нагревател и допълнителният нагревател могат да работят едновременно или дали допълнителният нагревател/резервният нагревател има приоритет над резервния нагревател/допълнителния нагревател.

В случай че управлението на консумираната мощност е АКТИВИРАНО, настройката [4-01] определя приоритета на електрическите нагреватели в зависимост от приложимото ограничение.

#### BBR16

За подробна информация относно тази функционалност вижте "[6.6.4 BBR16 ограничаване на електроенергията](#)" [▶ 69].



#### ИНФОРМАЦИЯ

Настройките на **Ограничение:** BBR16 се виждат само когато езикът на потребителския интерфейс е настроен на шведски.



#### БЕЛЕЖКА

**2 седмици до промяната.** След като активирате BBR16, имате само 2 седмици да промените неговите настройки (**Активиране на BBR16** и **Ограничение на захранването на BBR16**). След 2 седмици модулът запазва тези настройки.

**Бележка:** Това е разликата от постоянното ограничение на електроенергията, което винаги подлежи на промяна.

### Активиране на BBR16

#	Код	Описание
[9.9.F]	[7-07]	<p>Активиране на BBR16:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: дезактивирано</li> <li>▪ 1: активирано</li> </ul>

### Ограничение на захранването на BBR16

#	Код	Описание
[9.9.G]	[Не е приложимо]	<p>Ограничение на захранването на BBR16: Тази настройка може да се променя само чрез структурата на менюто.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 kW~25 kW, стъпка 0,1 kW</li> </ul>

## Измерване енергията

### Измерване на енергия

Когато измерването на енергията се извършва с помощта на външни електромери, конфигурирайте настройките, както е описано по-долу. Изберете частотно-импулсния изход на всеки електромер в съответствие с неговите спецификации. Възможно е да свържете до 2 електромера с различни импулсни честоти. Ако се използва само 1 или не се използва електромер, изберете "Няма", за да обозначите, че съответният импулсен вход НЕ се използва.

#	Код	Описание
[9.A.1]	[D-08]	<p>Електромер 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Няма: НЯМА инсталиран</li> <li>▪ 1 1/10 kWh: Инсталиран</li> <li>▪ 2 1/kWh: Инсталиран</li> <li>▪ 3 10/kWh: Инсталиран</li> <li>▪ 4 100/kWh: Инсталиран</li> <li>▪ 5 1000/kWh: Инсталиран</li> </ul>
[9.A.2]	[D-09]	<p>Електромер 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Няма: НЯМА инсталиран</li> <li>▪ 1 1/10 kWh: Инсталиран</li> <li>▪ 2 1/kWh: Инсталиран</li> <li>▪ 3 10/kWh: Инсталиран</li> <li>▪ 4 100/kWh: Инсталиран</li> <li>▪ 5 1000/kWh: Инсталиран</li> </ul>

**Датчици****Външен датчик**

#	Код	Описание
[9.B.1]	[C-08]	<p><b>Външен датчик:</b> Когато е свързан допълнителен външен датчик за окръжаващата температура, трябва да се зададе типът на датчика.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>0 Няма:</b> НЯМА инсталиран. Термисторът в специалния потребителски интерфейс за комфорт и този във външното тяло се използват за измерване.</li> <li>■ <b>1 Външно:</b> Свързан към печатната платка на вътрешното тяло за измерване на <b>външната температура.</b> <b>Забележка:</b> Поради известна функционалност датчикът за температура във външното тяло все още се използва.</li> <li>■ <b>2 Стая:</b> Свързан към печатната платка на вътрешното тяло за измерване на <b>вътрешната температура.</b> Датчикът за температура в специалния потребителски интерфейс НЕ се използва повече. <b>Забележка:</b> Тази стойност има значение само при управлението на базата на стаен термостат.</li> </ul>

**Отклонение на външен датчик за околна среда**

Приложимо е САМО в случай на свързан и конфигуриран външен датчик за външната окръжаваща температура.

Можете да калибрирате външния датчик за външната окръжаваща температура. Има възможност да зададете стойност на изместване на стойността на термистора. Тази настройка може да се използва за компенсиране в ситуации, в които външният датчик за външната окръжаваща температура не може да се инсталира на идеалното място за монтаж.

#	Код	Описание
[9.B.2]	[2-0B]	<p><b>Отклонение на външен датчик за околна среда:</b> Изместване на окръжаващата температура, измерена от външния датчик за външна температура.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math>, стъпка <math>0,5^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>

**Осреднено време**

Усредняващият таймер компенсира влиянието на колебанията в окръжаващата температура. Изчисляването на зависимата от атмосферните условия зададена точка се извършва на базата на средната външна температура.

Външната температура се усреднява за избрания времеви интервал.

#	Код	Описание
[9.B.3]	[1-0A]	<p>Осреднено време:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Без усредняване</li> <li>▪ 1: 12 часа</li> <li>▪ 2: 24 часа</li> <li>▪ 3: 48 часа</li> <li>▪ 4: 72 часа</li> </ul>

## Бивалентен режим на работа

### Бивалентен режим на работа

Приложим е само в случай на спомагателен котел.

#### Относно бивалентния режим на работа

Целта на тази функция е да определи кой топлинен източник може/ще осигури отоплението – термопомпена система или спомагателният котел, или, ако е приложимо, паралелната работа на двата топлинни източника.

#	Код	Описание
[9.C.1]	[C-02]	<p><b>Бивалентен:</b> Показва дали отоплението на помещенията или загряването на БГВ може да се извършва и чрез друг спомагателен топлинен източник освен чрез термопомпена система.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Изкл.:</b> Няма монтиран спомагателен котел (газов котел, горелка за течно гориво)</li> <li>▪ 1 <b>Пряко (отопление):</b> Задайте тази стойност, в случай че спомагателният котел е монтиран директно в кръга за отопление на помещенията.</li> <li>▪ 2 <b>Непряко (БГВ):</b> Задайте тази стойност, в случай че спомагателният котел е свързан към резервоара за съхранение и топлината, генерирана от спомагателния котел, следва да се използва само за загряване на битова гореща вода.</li> <li>▪ 3 <b>Непряко (БГВ+отопление):</b> Задайте тази стойност, в случай че спомагателният котел е свързан към резервоара за съхранение и топлината, генерирана от спомагателния котел, следва да се използва за загряване на битова гореща вода и за подпомагане на отоплението на помещенията.</li> </ul>

- Ако **Бивалентен** е дезактивиран: Отоплението се извършва само чрез термопомпата в рамките на работния диапазон. Разрешителният сигнал за спомагателния котел е винаги неактивен.
- Ако **Пряко (отопление)** е активиран: когато външната температура падне под температурата на ВКЛЮЧВАНЕ на бивалентен режим (фиксирана или променлива въз основа на цените на енергията), отоплението на помещенията от термопомпата спира автоматично, а разрешителният сигнал за спомагателния котел е активен.

**БЕЛЕЖКА**

Директен режим на работа (SH) е възможен само ако е ВКЛЮЧЕНО отоплението на помещениета.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Директно (ОП) е възможно само при 1 зона на температура на изходящата вода с:

- управление на базата на стаен термостат ИЛИ
- управление на базата на външен стаен термостат.


- Ако **Непряко (БГВ)** е активиран: Когато работата на котела е по-ефективна, отколкото работата на термопомпата (въз основа на енергийната ефективност и работните температури), спомагателният котел осигурява топлина за битова гореща вода, докато термопомпата продължава да осигурява топлина за кръга за отопление на помещениета.
- Ако **Непряко (БГВ+отопление)** е активиран: Котелът преди всичко покрива или поддържа нагряването на битова гореща вода (въз основа на енергийната ефективност и работните температури). Освен това енергията, осигурена от котела, е достатъчно голяма, за да покрие пълното потребление на сградата ( $F-07]=0$ ), превключването между работа на термопомпата и работа на котела за отопление на помещениета се определя от изчислението на ефективността. Ако котелът е предназначен само за поддръжка на термопомпа ( $[F-07]=1$ ), термопомпата работи предимно за отопление на помещениета, а котелът се активира при нужда от поддържане при намален капацитет.

Превключването между термопомпената система, паралелния бивалентен режим на работа (ако е приложим) и спомагателният котел се базира на следните настройки:

- [C-03] и [C-04]
- Цени на електричеството и газа ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] и [7.6]) или ПЕ коефициент [7-03]
- [F-02] (само за  $[C-02]=2/3$ )

**[C-03], [C-04],  $T_{calc}$  и  $T_{lim}$** 

За превключване към отопление на помещениета: На базата на горните настройки термопомпената система изчислява стойност  $T_{calc}$ , която се променя между [C-03] и  $[C-03]+[C-04]$ .

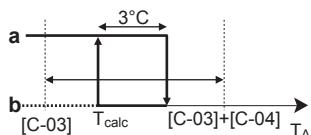

$T_A$  Външна температура

$T_{calc}$  Температура на ВКЛЮЧВАНЕ на бивалентен режим (променлива). Под тази температура спомагателният котел е винаги ВКЛЮЧЕН.  $T_{calc}$  не може да е под [C-03] или над  $[C-03]+[C-04]$ .

**3°C** Фиксиран хистерезис за предотвратяване на прекомерното превключване между термопомпената система и спомагателният котел

**a** Спомагателният котел е активен

**b** Спомагателният котел е неактивен

Ако външната температура...	Тогава...	
	Отопление на помещението от термопомпената система...	Бивалентният сигнал за спомагателния котел е...
Спада под $T_{calc}$	Спира	Активен
Повишава се над $T_{calc}+3^{\circ}\text{C}$	Стартира	Неактивен

#	Код	Описание
9.C.3	[C-03]	Диапазон: $-25^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}$ (стъпка: $1^{\circ}\text{C}$ )
9.C.4	[C-04]	Диапазон: $2^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$ (стъпка: $1^{\circ}\text{C}$ ) Колкото по-висока е стойността на [C-04], толкова по-висока е точността на превключване между термопомпената система и спомагателния котел.


За да определите стойността на [C-03], направете следното:

- 1 Определете COP (= коефициент на трансформация) чрез формулата:

Формула	Пример
$\text{COP} = (\text{цена на електричеството}/\text{цена на газа})^{(a)} \times \text{ефективност на котела}$	<p>Ако:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Цена на електричеството: 20 c€/kWh</li> <li>Цена на газа: 6 c€/kWh</li> <li>Ефективност на котела: 0,9</li> </ul> <p>След това: <math>\text{COP} = (20/6) \times 0,9 = 3</math></p>

(a) Задължително използвайте едни и същи измервателни единици за цената на електричеството и цената на газа (пример: двете в c€/kWh).

- 2 Определете стойността на [C-03] чрез графиката. Като пример вижте легендата на таблицата.

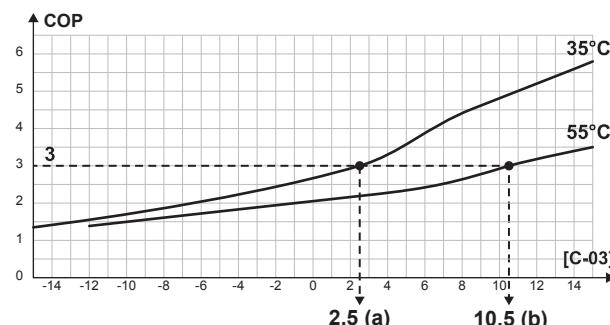

a [C-03]=2,5 в случай на COP=3 и LWT=35°C

b [C-03]=10,5 в случай на COP=3 и LWT=55°C



#### БЕЛЕЖКА

Задължително настройте стойността на [5-01] с най-малко  $1^{\circ}\text{C}$  повече от стойността на [C-03].

За превключване към загряване на БГВ:

Термопомпена система изчислява стойност  $T_{lim}$  на базата на външната температура и COP, както е описано по-горе. Когато температурата на резервоара за съхранение достигне  $T_{lim}$ , котелът се задава като първичен

топлинен източник. Активирането на котела зависи от настройките за интелигентно управление на резервоара.

### Цени на електричеството и газа, ПЕ коефициент [7-03]



#### ИНФОРМАЦИЯ

За да зададете стойности за цена на електричеството и газа, НЕ използвайте общите настройки. Вместо това ги задайте в структурата на менюто ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] и [7.6]). За повече информация относно задаване на цените на енергията вижте ръководството за експлоатация и справочното ръководство на потребителя.



#### ИНФОРМАЦИЯ

**Соларни панели.** При използване на соларни панели задайте много ниска стойност за цената на електричеството, за да насърчите използването на термопомпата.

#	Код	Описание
[7.5.1]	Не е приложимо	Потребителски настройки > Цена на електрическата енергия > Висока
[7.5.2]	Не е приложимо	Потребителски настройки > Цена на електрическата енергия > Средна
[7.5.3]	Не е приложимо	Потребителски настройки > Цена на електрическата енергия > Ниска
[7.6]	Не е приложимо	Потребителски настройки > Цена на газа
[9.J.2]	[7-03]	Ако цените на електричеството и газа не са известно, вместо тях за изчислението се използва ПЕ коефициентът (коффициент на първичната енергия). По-ниски стойности на ПЕ коефициента водят до увеличено използване на термопомпата. По-високи стойности на ПЕ коефициента водят до увеличено използване на спомагателния котел.

### Ефективност на котела

В зависимост от използвания котел тя трябва да се избере по следния начин:

#	Код	Описание
[9.C.2]	[7-05]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Много висока</li> <li>▪ 1: Висока</li> <li>▪ 2: Средна</li> <li>▪ 3: Ниска</li> <li>▪ 4: Много ниска</li> </ul>

## Алармен изход

### Алармен изход

#	Код	Описание
[9.D]	[C-09]	<p><b>Алармен изход:</b> Показва логиката на алармения изход по време на неизправност.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>0 Необичайна:</b> Аларменият изход ще се задейства, когато настъпи алармено състояние. Чрез настройката на тази стойност се прави разграничаване между откриването на алармен сигнал и откриването на прекъсване на електрозахранването.</li> <li><b>1 Нормална:</b> аларменият изход НЯМА да се задейства, когато настъпи алармено състояние.</li> </ul> <p>Вижте също и таблицата по-долу (логика на алармения изход).</p>

### Логика на алармения изход

[C-09]	Аларма	Няма аларма	Няма електrozахранване към модула
0	Затворен изход	Отворен изход	Отворен изход
1	Отворен изход	Затворен изход	

## Автоматично рестартиране

### Автоматично рестартиране

Когато захранването се възстанови след прекъсване на електрозахранването, функцията за автоматично рестартиране повторно прилага настройките на потребителския интерфейс, каквито са били по времето на прекъсване на електрозахранването. По тази причина се препоръчва винаги да активирате тази функция.

Ако захранването по преференциална тарифа за kWh е от типа, при който захранването се прекъсва, винаги активирайте функцията за автоматично рестартиране. Непрекъснатото управление на вътрешното тяло може да се гарантира независимо от статуса на захранването по преференциална тарифа за kWh чрез свързване на вътрешното тяло към отделно захранване по нормална тарифа за kWh.

#	Код	Описание
[9.E]	[3-00]	<p><b>Автоматично рестартиране:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Ръчно</li> <li>1: Автоматично</li> </ul>

## Енергоспестяваща функция

### Енергоспестяваща функция

Определя дали захранването на външното тяло може да се прекъсва (вътрешно, чрез управлението на вътрешното тяло) по време на престой (няма нужда нито от отопление/охлаждане на помещениета, нито от битова гореща

вода). Крайното решение да се разреши спирането на захранването на външното тяло по време на престой зависи от окръжаващата температура, условията за компресора и таймерите за минимален интервал.

За да активирате настройка на енергоспестяваща функция, на потребителския интерфейс трябва да бъде активиран [E-08].

#	Код	Описание
[9.F]	[E-08]	Енергоспестяваща функция за външно тяло: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Не</li> <li>▪ 1: Да</li> </ul>

### Дезактивиране на защити

#### ИНФОРМАЦИЯ

**Задължителни функции – "Режим монтажник на място".** Софтуерът е снабден със защитни функции, като например защита от замръзване в помещението. Модулът изпълнява автоматично тези функции, когато е необходимо.

По време на монтаж или сервизно обслужване това поведение не е желано. Поради това защитните функции могат да бъдат дезактивирани:

- **При първо пускане:** защитните функции са дезактивирани по подразбиране. След 12 часа те ще бъдат активирани автоматично.
- **По-късно:** монтажник може да дезактивира ръчно защитните функции чрез настройката [9.G]: Елиминиране на защитите=Да. След като приключи тази работа, той може да активира защитните функции чрез настройката [9.G]: Елиминиране на защитите=Не.

#	Код	Описание
[9.G]	Не е приложимо	Елиминиране на защитите: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Не</li> <li>▪ 1: Да</li> </ul>

### Принудително размразяване

#### Принудително размразяване

Стартирайте ръчно операция за размразяване. Принудителното размразяване ще започне едва когато са изпълнени най-малко следните условия:

- Модулът е в операция отопление и работи от няколко минути
- Външната окръжаваща температура е достатъчно ниска
- Температурата на серпентината на топлообменника на външното тяло е достатъчно ниска

#	Код	Описание
[9.H]	Не е приложимо	Искате ли да стартирате операция за размразяване? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Назад</li> <li>▪ OK</li> </ul>

#### БЕЛЕЖКА

**Стартиране на принудително размразяване.** Можете да стартирате принудително размразяване само когато режимът на отопление работи от известно време.

## Общи настройки на място

Почти всички настройки могат да се извършват чрез структурата на менюто. Ако поради някаква причина се налага да се промени настройка с помощта на общите настройки, можете да получите достъп до общите настройки в Общи настройки на място [9.I]. Вижте "За промяна на настройка от общия преглед на настройките" [▶ 171].


## Експортиране на MMI настройки

### Относно експортирането на настройките за конфигурация

Експортиране на настройките за конфигурация на модула към USB флаш памет чрез MMI (потребителския интерфейс на вътрешното тяло). Тези настройки могат да бъдат предоставени на нашия отдел за обслужване при отстраняване на неизправности.

#	Код	Описание
[9.N]	Не е приложимо	<p>Вашите настройки за MMI ще бъдат експортирани към свързаното устройство за съхранение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Назад</li> <li>▪ OK</li> </ul>

### За експортиране на MMI настройки

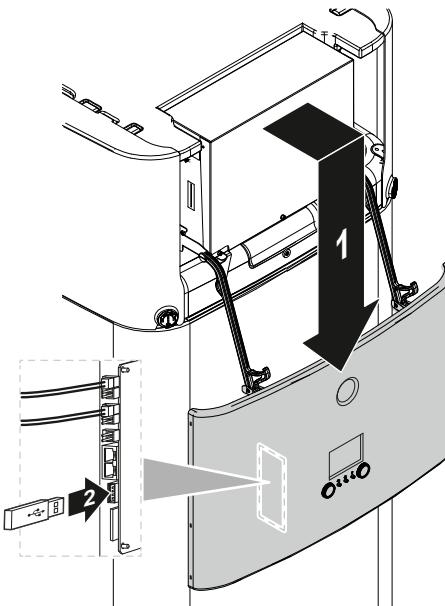1	Отворете панела с потребителския интерфейс и поставете USB флаш памет.	—
		
2	На потребителския интерфейс отидете на [9.N] Експортиране на настройки за MMI.	●
3	Изберете OK.	●
4	Извадете USB флаш паметта и затворете панела с потребителския интерфейс.	—

### Интелигентен мениджър на резервоара

Функциите на интелигентния мениджър на резервоара позволяват ефективно и гъвкаво използване на енергията, съхранявана в резервоара за съхранение на енергия на уреда, както за генериране на битова гореща вода, така и за отопление на помещенията.

Когато температурата на резервоара за съхранение се повиши над температурата, необходима за достатъчно битова гореща вода, получена енергия може да се използва за подпомагане на отоплението на помещенията. Тази енергия може да бъде осигурявана или от соларна система, или от спомагателен котел, свързан към резервоара за съхранение. Вторият вариант е за предпочитане, ако спомагателният нагревател в дадените условия е по-ефективен, отколкото термопомпата. За да се гарантира оптимално използване на енергията, няколко параметъра трябва да бъдат регулирани спрямо индивидуалната схема на системата.



#### БЕЛЕЖКА


За да осигурите безопасна работа на системата, НЕ изключвайте БГВ, когато е необходимо отопление на помещението.

### Хистерезис на котела с бойлер

#	Код	Описание
[9.O.1]	[7-0D]	Диапазон: 2°C~20°C (стъпка: 0,5°C)

Хистерезисът на котела на резервоара обуславя превключването между отопление на помещенията с термопомпа (докато котелът извършва предварително загряване на резервоара) и отопление на помещенията с подпомагане на отоплението от резервоара (котелът може да работи или да не работи успоредно).

Това е в сила само когато е разрешено енергията от резервоара да се използва за отопление на помещенията ([C-02]=3) и спомагателният котел се смята за по-ефективен въз основа на изчислената ефективност за отопление на помещенията. При по-ниски стойности на хистерезиса на котела на резервоара системата превключва по-често между двата режима на работа. По-високи стойности на хистерезиса водят до увеличена работа на котела, а подпомагането на отоплението на помещенията започва само при по-високи температури на резервоара.

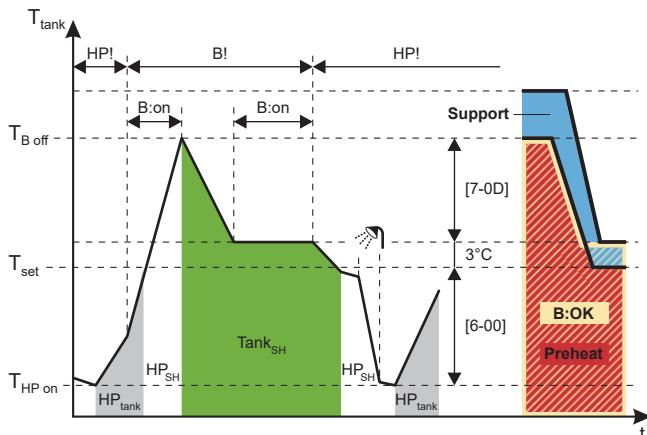


<b>B</b>	Котела
<b>HP</b>	Термопомпа
<b>HP<sub>tank</sub></b>	Загряване на резервоара чрез термопомпа
<b>HP<sub>SH</sub></b>	Отопление на помещенията чрез термопомпа
<b>Tank<sub>SH</sub></b>	Отопление на помещенията с подпомагане на отоплението от резервоара
<b>T<sub>tank</sub></b>	Температура на резервоара за съхранение

$T_{set}$	В този пример: Зададена точка на резервоара (може да се различава в зависимост от зададената точка за отопление на помещанията)
$T_{B\ off}$	Температура на изключване на котела ( $T_{set}+3+[7-0D]$ )
$T_{HP\ on}$	Температура на включване на ТП за загряване на резервоара (Зададена точка на резервоара-[6-00])
<b>HP!</b>	ТП е по-ефективна въз основа на изчислената ефективност за отопление на помещенията
<b>B!</b>	Котелът е по-ефективен въз основа на изчислената ефективност за отопление на помещенията
<b>B:on</b>	Котелът е включен
<b>B:OK</b>	Включването на котела е разрешено
<b>Support</b>	Състояние на резервоара: Поддръжка
<b>Preheat</b>	Състояние на резервоара: Предварително подгряване

### Хистерезис на свободната енергия на бойлера

#	Код	Описание
[9.O.2]	[7-0E]	Диапазон: 2°C~22°C (стъпка: 0,5°C)

Хистерезисът за свободната енергия на резервоара определя граничната температура на резервоара за съхранение, над която термопомпата и котелът се спират, в случай че се подава соларна енергия и соларният приоритет е активен ( $[C-00]=0$ ).

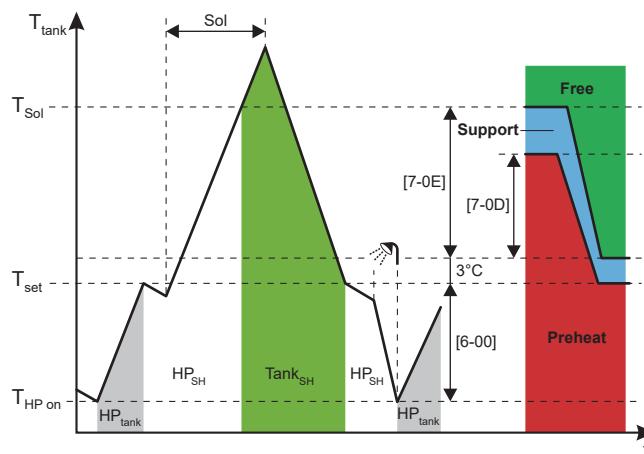

<b>HP</b>	Термопомпа
<b>Sol</b>	Постъпваща соларна енергия
<b>HP<sub>tank</sub></b>	Загряване на резервоара чрез работа на термопомпата
<b>HP<sub>SH</sub></b>	Отопление на помещенията чрез работа на термопомпата
<b>T<sub>tank</sub></b>	Температура на резервоара за съхранение
<b>Tank<sub>SH</sub></b>	Отопление на помещенията с подпомагане на отоплението от резервоара
<b>T<sub>set</sub></b>	В този пример: Зададена точка на резервоара (може да се различава в зависимост от зададената точка за отопление на помещенията)
<b>T<sub>Sol</sub></b>	Температура на изключване на ТП (и котел) ( $T_{set}+3+[7-0E]$ )
<b>T<sub>HP\ on</sub></b>	Температура на включване на ТП за загряване на резервоара (Зададена точка на резервоара-[6-00])
<b>Free</b>	Състояние на резервоара: Свободна енергия
<b>Support</b>	Състояние на резервоара: Поддръжка
<b>Preheat</b>	Състояние на резервоара: Предварително подгряване



#### БЕЛЕЖКА

Ако има на разположение едновременно соларна енергия и индиректен спомагателен котел, уверете се, че  $[7-0E] > [7-0D]$ .

### Ограничаване на обема на бойлера

#	Код	Описание
[9.O.3]	[F-0E]	<p>Ограничаването на капацитета, използван за подпомагане на отоплението чрез резервоара, ще попречи на функцията за подпомагане на отоплението да използва твърде много енергия от резервоара за много кратък период от време.</p> <p>Диапазон: 0 kW~63 kW (стъпка: 1 kW)</p>

Капацитетът следва да бъде ограничен до капацитета, подаван от термопомпата.

### Изчисляване на ефективността

#	Код	Описание
[9.O.4]	[F-07]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Да: Спомагателният котел е достатъчно голям да задоволи топлинните нужди на сградата и следователно може да бъде смятан за допълнителен първичен топлинен източник. Следователно изборът между работа на спомагателен котел и термопомпа трябва да се основава на изчислената ефективност.</li> <li>▪ 1 Не: Спомагателният котел е твърде малък, за да задоволи топлинните нужди на сградата и се използва само като резервен топлинен източник. Следователно термопомпата е единственият наличен първичен топлинен източник.</li> </ul>



#### БЕЛЕЖКА

Ако активирате изчисляването на ефективността, уверете се, че капацитетът на инсталацияния спомагателен котел е достатъчно голям, за да задоволи нуждите за отопление на помещенията на сградата. Активиране на функцията за твърде малък котел може да доведе до нежелано и потенциално разрушително поведение на включване/изключване на термопомпата!

### Непрекъснато нагряване

Функцията за непрекъснато отопление позволява осигуряване на отопление на помещенията и при размразяване на уреда и така може да увеличи комфорта при отопление на помещенията. Температурите на отопление на помещенията, осигурявани при размразяване, зависят от реалните температура на резервоара за съхранение.

#	Код	Описание
[9.O.5]	[F-08]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Не: Отоплението на помещенията е прекъснато, докато термопомпата извършва размразяване.</li> <li>▪ 1 Да: Отопление на помещенията се осигурява от енергията, съхранена в резервоара, докато термопомпата извършва размразяване.</li> </ul>

### Равновесие

#	Код	Описание
[9.O.6]	[5-00]	<p><b>Равновесие:</b> Да се dezактивира ли резервният нагревател (и подпомагането на отоплението чрез резервоара при бивалентна система) над равновесната температура за отопление на помещения?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Не</li> <li>▪ 1: Да</li> </ul>
[9.O.7]	[5-01]	<p><b>Равновесна температура:</b> Външна температура, под която е разрешена работата на резервния нагревател (и подпомагането на отоплението чрез резервоара при бивалентна система).</p> <p>Диапазон: <math>-15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}</math></p>

### Приоритет на соларната система

#	Код	Описание
[9.O.8]	[C-00]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Да: Когато се подава соларна енергия и температурата на резервоара за съхранение е над граничната температура, термопомпата и котелът се изключват.</li> <li>▪ 1 Не: Термопомпата и котелът могат да работят и докато се подава соларна енергия.</li> </ul>

### Двузонов комплект




Допълнително към настройките, посочени по-долу, не забравяйте да зададете и [7-02]=1 (т.e. [4.4] Брой на зоните = Двойна зона), когато е монтиран двузонов комплект.

Вижте също "6.2.3 Няколко помещения – Две зони на ТИВ" [▶ 47] и "Брой на зоните" [▶ 216].

### Монтиран двузонов комплект

#	Код	Описание
[9.P.1]	[E-0B]	<p><b>Монтиран двузонов комплект:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Не: Системата има само основна зона.</li> <li>▪ 1 Не е приложимо</li> <li>▪ 2 Да: Монтира се двузонов комплект за добавяне на допълнителна зона на температура.</li> </ul>

## Тип на системата на двузоновия комплект
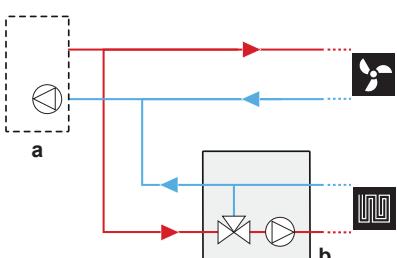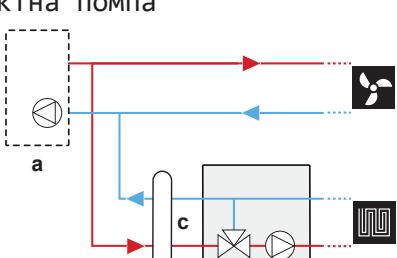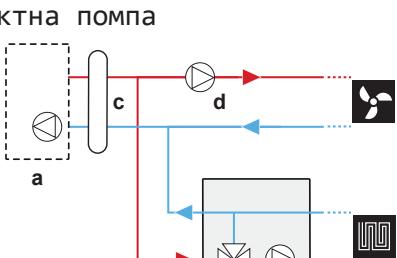
#	Код	Описание
[9.P.2]	[E-OC]	<p>Двузонов тип система</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Без хидравличен сепаратор/без директна помпа</li> </ul>  <p>▪ 1 С хидравличен сепаратор/без директна помпа</p>  <p>▪ 2 С хидравличен сепаратор/с директна помпа</p>  <p><b>a:</b> Вътрешно тяло; <b>b:</b> Смесителна станция; <b>c:</b> Хидравличен сепаратор; <b>d:</b> Директна помпа</p>

## Помпа за допълнителна зона с фиксирана ШИМ

Оборотите на помпата за допълнителната зона могат да се фиксират чрез тази настройка.

#	Код	Описание
[9.P.3]	[7-0A]	<p>Фиксирана ШИМ на помпата за добавената зона: Помпа с фиксирани обороти за допълнителна (директна) зона.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20~95% (по подразбиране: 95)</li> </ul>

## Помпа за основната зона с фиксирана ШИМ

Оборотите на помпата за основната зона могат да се фиксират чрез тази настройка.

#	Код	Описание
[9.P.4]	[7-0B]	<p>Фиксирана ШИМ на помпата за основната зона: Помпа с фиксирани обороти за основната (смесена) зона.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20~95% (по подразбиране: 95)</li> </ul>

#### Време за завъртане на смесителния вентил

Ако с контролера е монтиран смесителен вентил на трета страна ЕКМИКРОА, съответно трябва да се настрои времето за завъртане на вентила.

За тази настройка действието на отоплението/охлажддането и на бойлера ТРЯБВА да бъде изключено: [C.2] Отопление/охлажддане на помещението=0 (Изкл.) и [C.3] Бойлер=0 (Изкл.). Вижте "11.5.12 Работа" [▶ 268].

#	Код	Описание
[9.P.5]	[7-0C]	<p>Време на включване на смесителния клапан: Време за завъртане на смесителния вентил от едната до другата страна в секунди.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20~300 sec (по подразбиране: 125)</li> </ul>

#### Ако е монтиран двузонов комплект, отблокирайте компекта помпи и компекта смесителни вентили

#	Код	Описание
[9.I]	[3-0D]	<p>Ако е монтиран двузонов комплект, отблокирайте компекта помпи и компекта смесителни вентили</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: дезактивирано</li> <li>▪ 1: активирано</li> </ul>




#### БЕЛЕЖКА

Модулът ще се рестартира, веднага щом е монтирам двузонов комплект. След рестартирането на модула препоръчваме настройка [3-0D]=1.

#### 11.5.10 Пускане в експлоатация

##### Обзор

Следните елементи са посочени в подменюто:

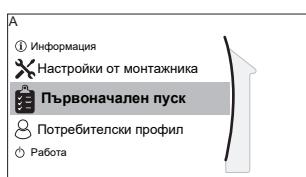

##### [A] Първоначален пуск

- [A.1] Пробна проверка на работата
- [A.2] Пробна работа на задвижващия механизъм
- [A.3] Обезвъздушаване
- [A.4] Изсъхване на замазката на ПОТ

##### Относно пускането в експлоатация

Вижте: "12 Пускане в експлоатация" [▶ 275]

## 11.5.11 Потребителски профил

[B] Потребителски профил: Вижте "За промяна на нивото на разрешен достъп на потребителя" [▶ 170].




[B] Потребителски профил

## 11.5.12 Работа

## Обзор

Следните елементи са посочени в подменюто:

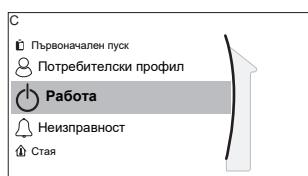

[C] Работа

[C.2] Отопление/охлаждане на помещенията

[C.3] Бойлер

## За активиране или дезактивиране на функции

В менюто за експлоатация можете поотделно да активирате или дезактивирате функции на модула.

#	Код	Описание
[C.2]	Не е приложимо	Отопление/охлаждане на помещенията: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Изкл.</li> <li>▪ 1: Вкл.</li> </ul>
[C.3]	Не е приложимо	Бойлер: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Изкл.</li> <li>▪ 1: Вкл.</li> </ul>

## 11.5.13 WLAN




## ИНФОРМАЦИЯ

**Ограничение:** настройките на WLAN се виждат само когато е поставена WLAN картата или WLAN модул.


## Относно картата за WLAN или модула за WLAN

Картата за WLAN или модулът за WLAN (необходимо е само едно от двете) свързва системата с интернет. Потребителят може да управлява системата чрез приложението ONECTA.

Това изисква следните компоненти **в случай на картата за WLAN:**

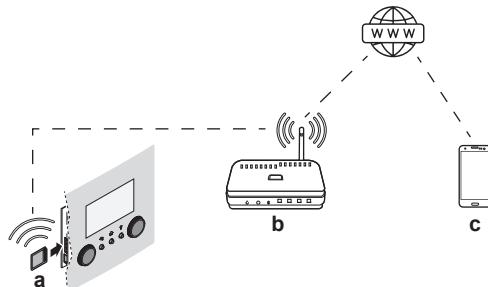

Това изисква следните компоненти **в случай на модула за WLAN:**

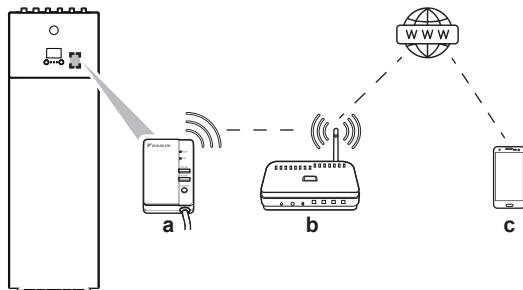

<b>a</b>	Карта за WLAN	Картата за WLAN трябва да бъде вкарана в потребителския интерфейс. Вижте ръководството за поставяне на картата за WLAN.
	Модул за WLAN	Модулът за WLAN трябва да бъде монтиран от монтажника на вътрешното тяло (на вътрешната страна на предния панел). Вижте: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ръководство за монтаж на модула за WLAN</li> <li>▪ Справочник за допълнително оборудване</li> </ul>
<b>b</b>	Маршрутизатор	Доставка на място.
<b>c</b>	Смартфон + приложение 	Приложението ONECTA трябва да бъде инсталирано на смартфона на потребителя. Вижте: <a href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/</a>

### Конфигурация

За да конфигурирате приложението ONECTA, следвайте инструкциите в приложението. Докато правите това, на потребителския интерфейс ([D.1]~[D.6]) са необходими следните действия и информация:

[D.1] Активиране на AP режим: Направете картата/модула за WLAN активни като точка за достъп.



#	Код	Описание
[D.1]	Не е приложимо	<p>Тази настройка генерира произволен SSID и ключ (+ QR код), необходим за приложението ONECTA:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>D.1      Активиран е режим AP</p>  <p><b>SSID</b> DaikinAPXXXXX</p> <p><b>Ключ</b> XYZ12345</p> </div> <p>Този экран излиза автоматично след 10 минути или когато натиснете  или  (и потвърдите):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Сигурни ли сте, че искате да излезете от режима AP?</p> <p> Назад</p> <p><b>OK</b></p> </div>

[D.2] **Рестартиране:** рестартиране на картата/модула за WLAN.

#	Код	Описание
[D.2]	Не е приложимо	<p><b>Рестартиране на шлюза:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Назад</li> <li>▪ OK</li> </ul>

[D.3] **WPS:** свържете картата/модула за WLAN към маршрутизатора.

#	Код	Описание
[D.3]	Не е приложимо	<p><b>WPS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Не</li> <li>▪ Да</li> </ul>



### ИНФОРМАЦИЯ

Можете да използвате тази функция само ако тя се поддържа от софтуерната версия на WLAN и от софтуерната версия на приложението ONECTA.

[D.4] **Премахване от облака:** отстранете картата/модула за WLAN от облака.

#	Код	Описание
[D.4]	Не е приложимо	<p><b>Премахване от облака:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Не</li> <li>▪ Да</li> </ul>


[D.5] **Свързване с домашната мрежа:** отчитане на състоянието на връзката с домашната мрежа.

#	Код	Описание
[D.5]	Не е приложимо	<p>Свързване с домашната мрежа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Разединен от [WLAN_SSID]</li> <li>▪ Свързан към [WLAN_SSID]</li> </ul>

[D.6] Свързване с облака: отчитане на състоянието на връзката с облака.

#	Код	Описание
[D.6]	Не е приложимо	<p>Свързване с облака:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Не е свързан</li> <li>▪ Свързан</li> </ul>

## 11.6 Структура на менюто: Преглед на потребителските настройки

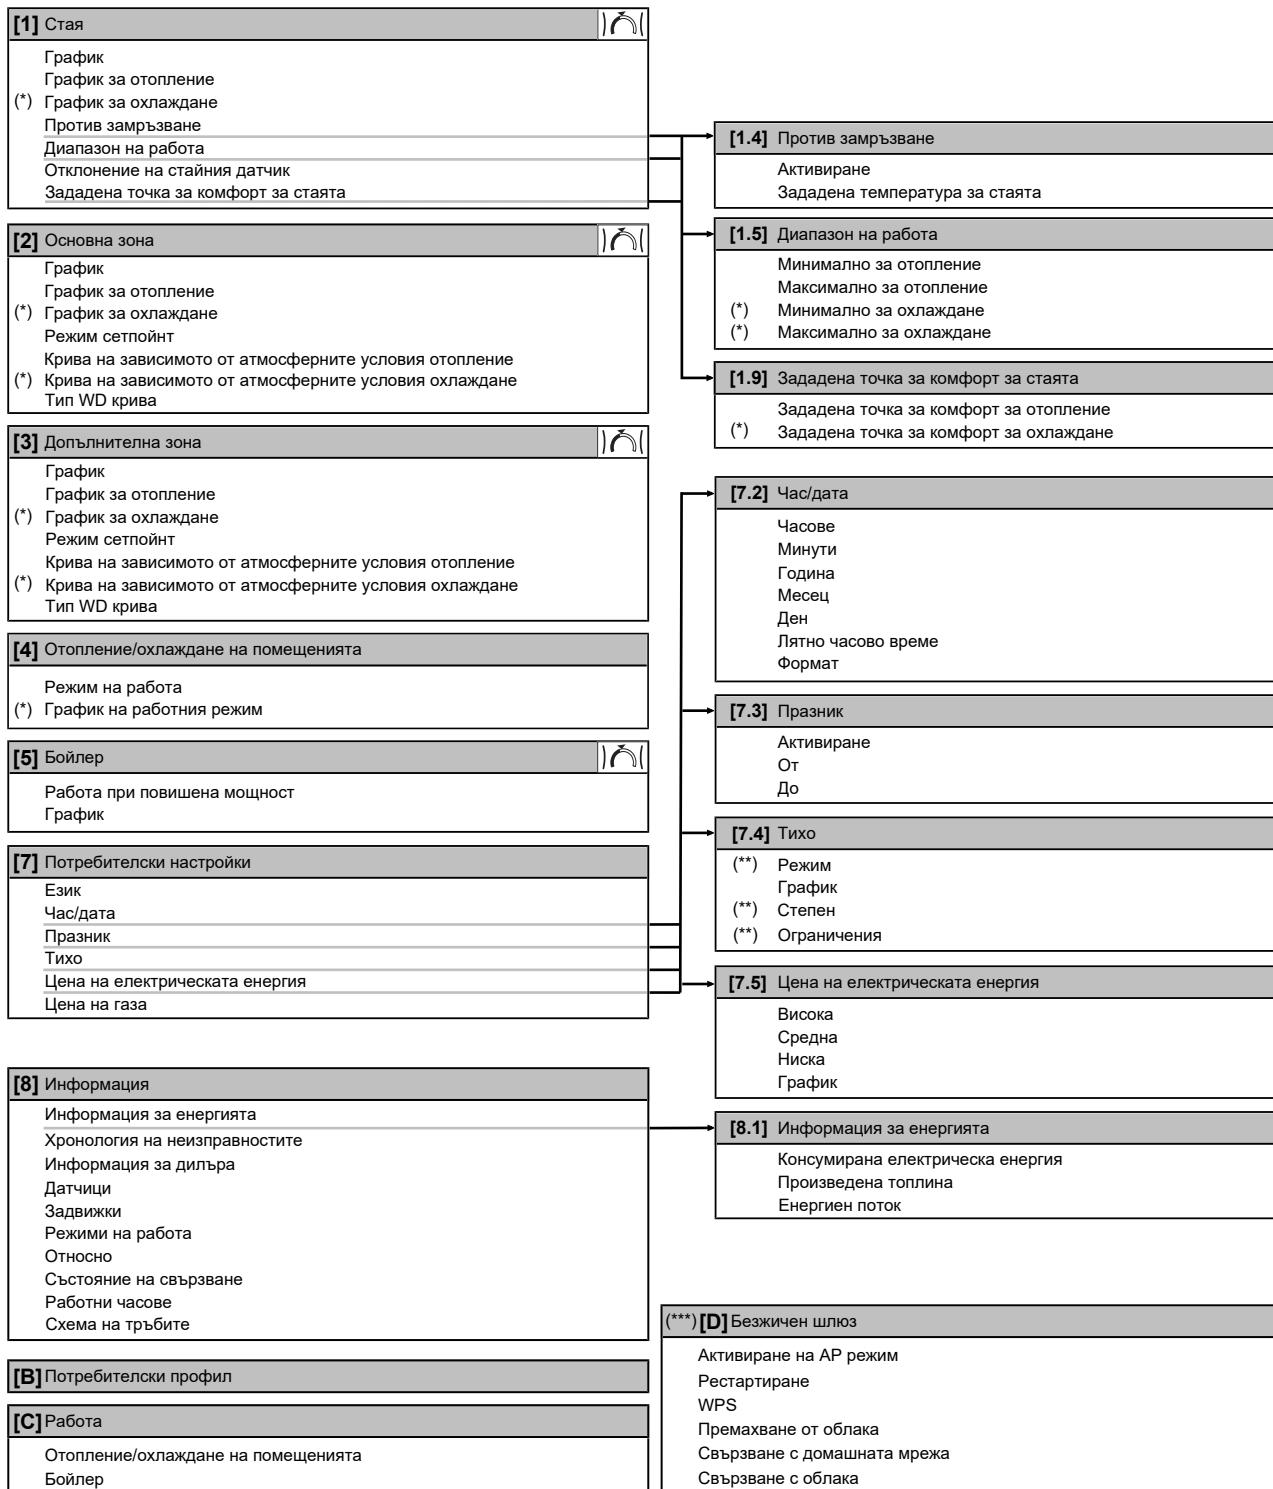

Екран за зададена точка

(\*) Приложимо е само за модели, при които е възможно охлажддане


(\*\*) Достъпно само за монтажника

(\*\*\* ) Приложимо е само при инсталирания WLAN

### ИНФОРМАЦИЯ

В зависимост от избраните настройки от монтажника и от типа на модула настройките ще се виждат/няма да се виждат.

## 11.7 Структура на менюто: Общ преглед на настройките от монтажника

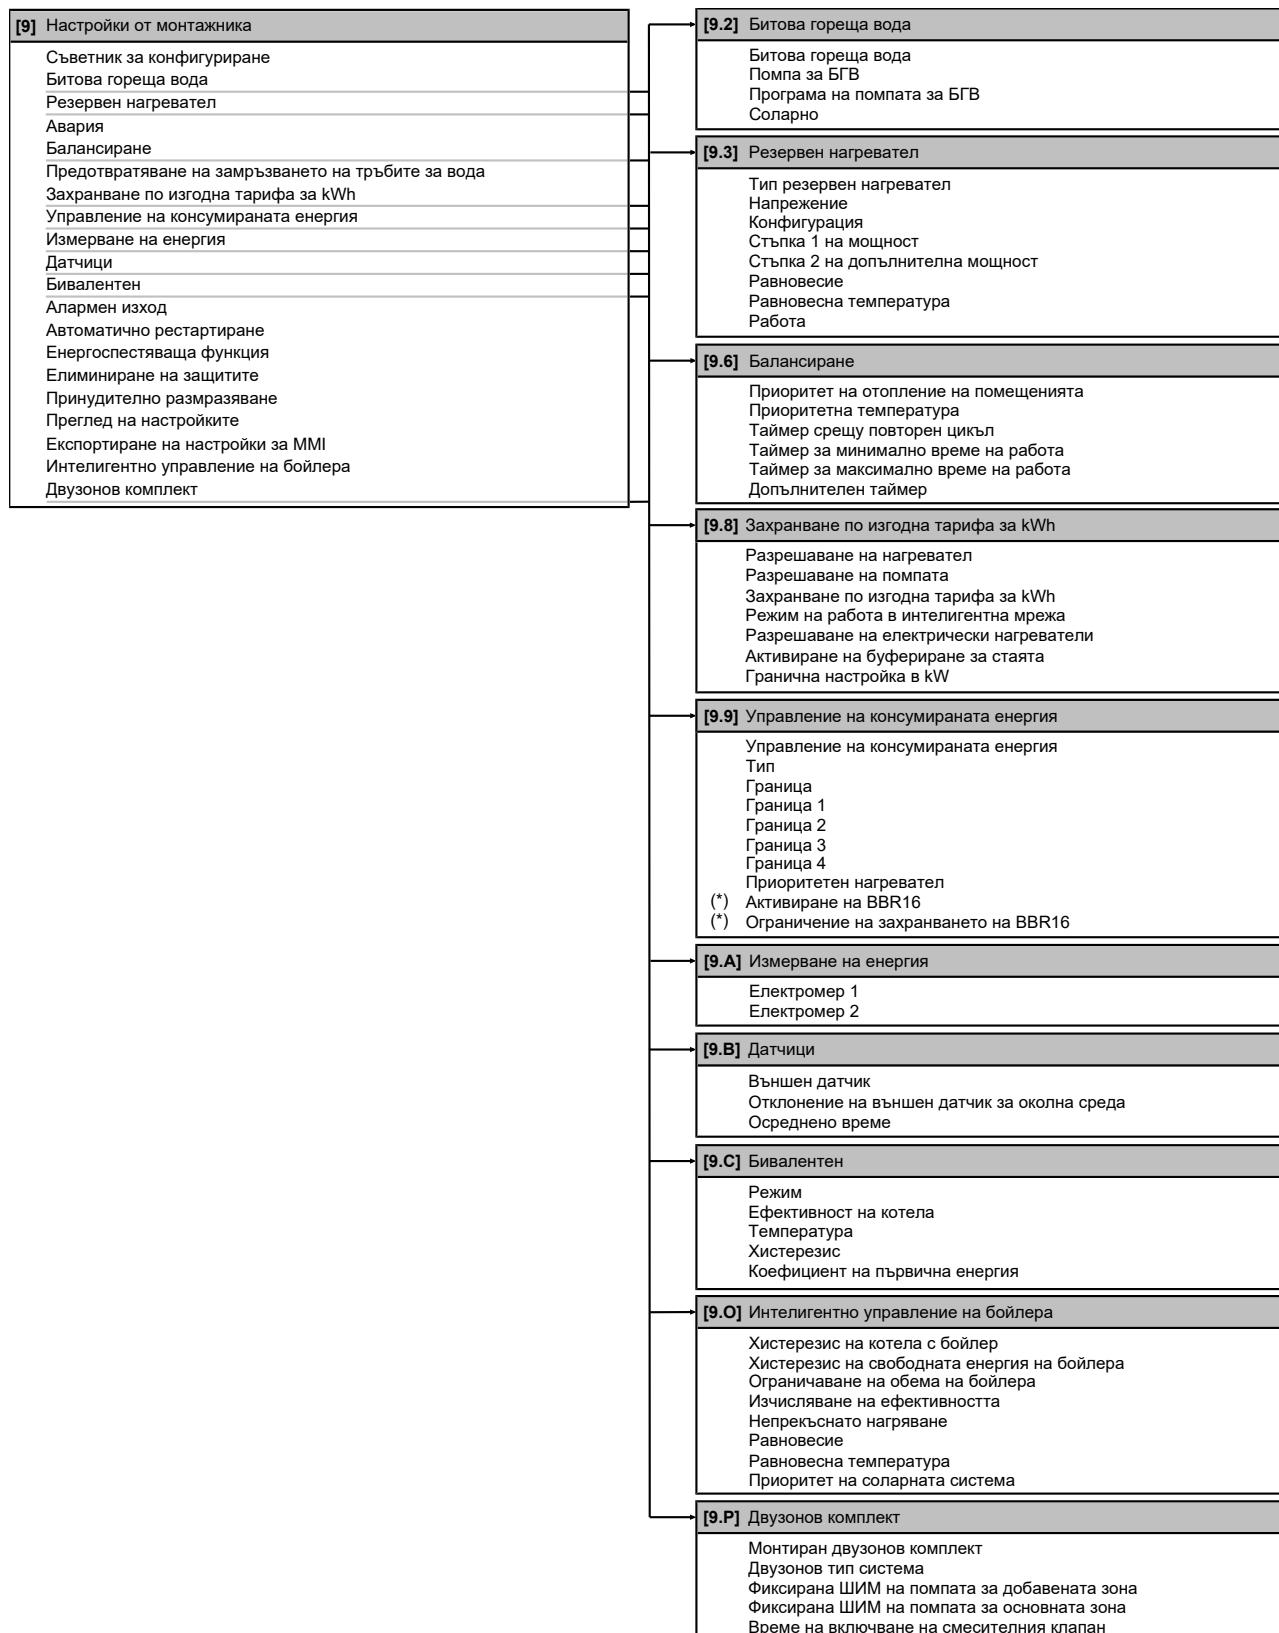

(\*) Приложимо само на шведски език.



### ИНФОРМАЦИЯ

В зависимост от избраните настройки от монтажника и от типа на модула настройките ще се виждат/няма да се виждат.

# 12 Пускане в експлоатация




## БЕЛЕЖКА

**Общ списък за проверка при пускане в експлоатация.** След инструкциите за пускане в експлоатация в тази глава, можете да намерите общ списък за проверка при пускане в експлоатация в Daikin Business Portal (изискава се автентификация).

Този общ списък за проверка при пускане в експлоатация е допълнение към инструкциите в тази глава и може да се използва като насока и шаблон за отчет по време на въвеждането в експлоатация и предаването на потребителя.



## БЕЛЕЖКА



Уверете се, че автоматичният обезвъздушителен вентил в хидравличния блок е отворен.

Всички автоматични обезвъздушителни вентили трябва да останат отворени след пускането в експлоатация.



## ИНФОРМАЦИЯ

**Зашитни функции – "Режим монтажник на място".** Софтуерът е снабден със защитни функции, като например защита от замръзване в помещението. Модулът изпълнява автоматично тези функции, когато е необходимо.

По време на монтаж или сервизно обслужване това поведение не е желано. Поради това защитните функции могат да бъдат дезактивирани:

- **При първо пускане:** защитните функции са дезактивирани по подразбиране. След 12 часа те ще бъдат активирани автоматично.
- **По-късно:** монтажник може да дезактивира ръчно защитните функции чрез настройката [9.G]: Елиминиране на защитите=Да. След като приключи тази работа, той може да активира защитните функции чрез настройката [9.G]: Елиминиране на защитите=Не.

## В тази глава

12.1	Общ преглед: Пускане в експлоатация.....	275
12.2	Предпазни мерки при пускане в експлоатация.....	276
12.3	Проверки преди пускане в експлоатация .....	276
12.4	Проверки при пускане в експлоатация.....	277
12.4.1	Минимален дебит .....	277
12.4.2	Функция за обезвъздушаване .....	278
12.4.3	Пробна експлоатация .....	281
12.4.4	Пробна експлоатация на задвижващия механизъм .....	282
12.4.5	Изпускане на замазката на подово отопление .....	283
12.4.6	За настройка на бивалентни източници на топлина .....	287
12.4.7	За да промените важни настройки за оптимизирана работа на системата .....	287

### 12.1 Общ преглед: Пускане в експлоатация

В тази глава е описано какво трябва да направите и да знаете, за да пуснете системата в експлоатация, след като е монтирана и конфигурирана.

### Типична последователност на работа

Пускането в експлоатация обикновено включва следните етапи:

- 1 Проверка по "Контролен списък с отметки преди пускане в експлоатация".
- 2 Извършване на обезвъздушаване.
- 3 Извършване на пробна експлоатация за системата.
- 4 Ако е необходимо, извършване на пробна експлоатация за един или повече задвижващи механизми.
- 5 Ако е необходимо се извършва изсушаване на замазката на подовото отопление.

## 12.2 Предпазни мерки при пускане в експлоатация



### БЕЛЕЖКА

ВИНАГИ не работете с модула с термистори и/или датчици/автомати за налягане. Ако това НЕ Е така, това може да доведе до изгаряне на компресора.



### БЕЛЕЖКА

ВИНАГИ завършвайте тръбопровода за хладилния агент на уреда преди експлоатация. Ако НЕ направите това, компресорът ще се повреди.



### ИНФОРМАЦИЯ

По време на първото пускане на модула необходимата мощност може да бъде по-висока от посочената на фирменията табелка на модула. Това явление се предизвиква от компресора, който се нуждае от 50 часа непрекъсната работа, преди да влезе в плавен режим на работа и до достигне до устойчива консумация на енергия.

## 12.3 Проверки преди пускане в експлоатация

- 1 След монтажа на уреда проверете посочените по-долу елементи.
- 2 Затворете модула.
- 3 Включете модула.

<input type="checkbox"/>	Прочетете всичките инструкции за монтаж, както са описани в <b>справочното ръководство на монтажника</b> .
<input type="checkbox"/>	<b>Вътрешното тяло</b> е инсталирано правилно. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Проверете дали всички части на преградата са поставени правилно.</li> <li>▪ Проверете дали блокиращите части са затворени.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<b>Транспортна подложка</b> Проверете дали кабелна връзка на топлообменника е махната. Само за модели с резервоари за съхранение от 500 l.
<input type="checkbox"/>	<b>Външното тяло</b> е инсталирано правилно.
<input type="checkbox"/>	Следното <b>свързвашо окабеляване на място</b> е извършено в съответствие с настоящия документ и приложимото законодателство: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Между локалното захранващо табло и външното тяло</li> <li>▪ Между вътрешното тяло и външното тяло</li> <li>▪ Между локалното захранващо табло и вътрешното тяло</li> <li>▪ Между вътрешното тяло и вентилите (ако е приложимо)</li> <li>▪ Между вътрешното тяло и стайнния термостат (ако е приложимо)</li> </ul>

<input type="checkbox"/>	Системата е правилно <b>заземена</b> и заземявящите клеми са затегнати здраво.
<input type="checkbox"/>	<b>Предпазителите</b> или инсталираните на място защитни устройства са монтиране съгласно изискванията на настоящия документ и НЕ са шунтирани.
<input type="checkbox"/>	<b>Захранващото напрежение</b> съответства на напрежението върху идентификационния етикет на модула.
<input type="checkbox"/>	В превключвателната кутия НЯМА <b>разхлабени съединения</b> или повредени електрически компоненти.
<input type="checkbox"/>	Вътре във вътрешното и външното тяло НЯМА <b>повредени компоненти</b> или <b>смачкани тръби</b> .
<input type="checkbox"/>	<b>Автоматичният прекъсвач на резервния нагревател F1B</b> (доставка на място) е ВКЛ.
<input type="checkbox"/>	НЯМА <b>изтиchanе на хладилен агент</b> .
<input type="checkbox"/>	<b>Тръбите за хладилния агент</b> (газообразен и течен) са термоизолирани.
<input type="checkbox"/>	Монтирани тръби са с точния размер и <b>тръбите</b> са правилно изолирани.
<input type="checkbox"/>	НЯМА <b>изтиchanе на вода</b> вътре във вътрешното тяло. Всички електрически компоненти и връзки са сухи.
<input type="checkbox"/>	<b>Спирателните вентили</b> са правилно монтирани и са напълно отворени.
<input type="checkbox"/>	<b>Автоматичните обезвъздушителни</b> вентили са отворени.
<input type="checkbox"/>	<b>Предпазният вентил</b> (кръг за отопление на помещението) изпуска вода, когато е отворен. ТРЯБВА да излиза чиста вода.
<input type="checkbox"/>	<b>Минималният обем на водата</b> е гарантиран при всички условия. Вижте "За проверка на обема на водата и дебита" в " <a href="#">"8.5 Подготовката на тръбопровода за водата"</a> " [▶ 113].
<input type="checkbox"/>	<b>Резервоарът за съхранение</b> е изцяло напълнен.

## 12.4 Проверки при пускане в експлоатация

<input type="checkbox"/>	За да проверите дали <b>минималният дебит</b> по време на работа на резервния нагревател/на размразяване е гарантиран при всички условия. Вижте "За проверка на обема на водата и дебита" в " <a href="#">"8.5 Подготовката на тръбопровода за водата"</a> " [▶ 113].
<input type="checkbox"/>	За извършване на <b>обезвъздушаване</b> .
<input type="checkbox"/>	За изпълнение на <b>пробна експлоатация</b> .
<input type="checkbox"/>	За извършване на <b>пробна експлоатация на задвижващ механизъм</b> .
<input type="checkbox"/>	За да изпълните (стартирате) <b>изсъхване на замазката на подовото отопление</b> (ако е необходимо).
<input type="checkbox"/>	За настройка на <b>бивалентен източник на топлина</b> .
<input type="checkbox"/>	За да промените важни <b>настройки за оптимизирана работа на системата</b> .

### 12.4.1 Минимален дебит

#### Цел

За правилната работа на модула е важно да се провери дали е достигнат минималният дебит. Ако е необходимо, променете настройката на байпасния вентил.

**Минимално необходим дебит**

12 l/min

**За проверка на минималния дебит**

<b>1</b>	Проверете конфигурацията на хидравликата, за да разберете кои кръгове за отопление на помещенията могат да бъдат затворени с механични, електронни или други вентили.	–
<b>2</b>	Затворете всички кръгове за отопление на помещенията, които могат да бъдат затворени.	–
<b>3</b>	Стартирайте пробната експлоатация на помпата (вижте "12.4.4 Пробна експлоатация на задвижващия механизъм" [▶ 282]).	–
<b>4</b>	Отчетете дебита <sup>(a)</sup> . Ако дебитът е твърде нисък: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Обезвъздушете.</li> <li>▪ Проверете функционирането на електродвигателя на вентила M1S и M2S. Ако се налага, сменете електродвигателя на вентила.</li> </ul>	–

<sup>(a)</sup> По време на пробната експлоатация на помпата е възможно модулът да работи под минимално необходимия дебит.

**12.4.2 Функция за обезвъздушаване****Цел**

При пускане в експлоатация и монтаж на модула е много важно да се отстрани всичкият въздух във водния кръг. Когато функцията за обезвъздушаване е активирана, помпата работи, без да има действителна работа на модула, и ще започне отстраняването на въздуха във водния кръг.

**БЕЛЕЖКА**

Преди да започнете обезвъздушаването, отворете двата ръчни обезвъздушителни вентила и проверете дали кръгът е достатъчно запълнен с вода. Само ако от вентила изтича вода, след като го отворите, можете да започнете процедурата по обезвъздушаване.

**БЕЛЕЖКА**

От съображения за безопасност функцията за обезвъздушаване не работи при много високи температури на резервоара за съхранение.

**Ръчно или автоматично**

Има 2 режима за обезвъздушаване:

- Ръчно: можете да зададете оборотите на помпата на ниски или високи. Можете да зададете позицията на двата смесителни вентила (резервоар и байпасен вентил). Обезвъздушаване трябва да се извърши както за кръга за отопление на помещенията, така и за кръга на бойлера (битова гореща вода).
- Автоматичен: Уредът променя автоматично оборотите на помпата и настройва двата смесителни вентила (резервоар и байпасен вентил) на средно положение.

### Типична последователност на работа

Обезвъздушаването на системата трябва да включва:

- 1 Обезвъздушаване на уреда с ръчните вентили на отворите за излизане на въздуха
- 2 Извършване на ръчно обезвъздушаване
- 3 Извършване на автоматично обезвъздушаване
- 4 Обезвъздушаване на уреда с ръчните вентили на отворите за излизане на въздуха



#### ИНФОРМАЦИЯ

Започнете чрез извършване на ръчно обезвъздушаване. Когато почти всичкият въздух е отстранен, извършете автоматично обезвъздушаване. Ако е необходимо, повтаряйте извършването на автоматичното обезвъздушаване, докато се уверите, че всичкият въздух е отстранен от системата. По време на изпълнение на функцията за обезвъздушаване НЕ е приложимо ограничение на скоростта на помпата [9-0D].



#### ИНФОРМАЦИЯ

Започнете, като обезвъздушите уреда с ръчните вентили на отворите за излизане на въздуха. Само ако от вентила изтича вода, след като го отворите, можете да започнете ръчната операция по обезвъздушаване. Когато почти всичкият въздух е отстранен, извършете автоматично обезвъздушаване. Ако е необходимо, повтаряйте извършването на автоматичното обезвъздушаване, докато се уверите, че всичкият въздух е отстранен от системата. По време на изпълнение на функцията за обезвъздушаване НЕ е приложимо ограничение на скоростта на помпата [9-0D].

Накрая отворете двата ръчни обезвъздушителни вентила и проверете дали кръгът е достатъчно запълнен с вода.


Функцията за обезвъздушаване спира автоматично след 30 минути.



#### ИНФОРМАЦИЯ

За най-добри резултати обезвъздушавайте отделно всеки един кръг.

### За да обезвъздушите уреда с ръчните вентили на отворите за излизане на въздуха

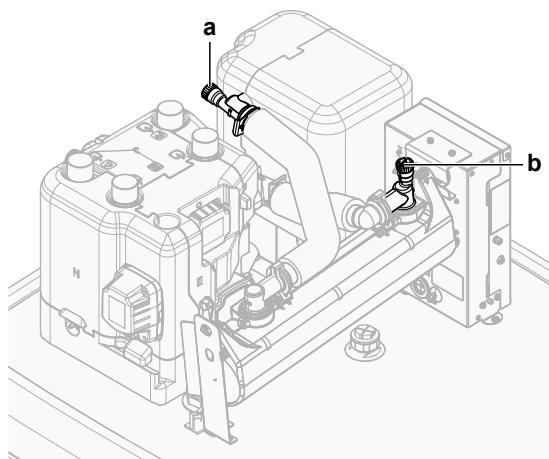

**a, b** Ръчен вентил на отворите за излизане на въздуха

- 1 Свържете маркуч към ръчния вентил на отворите за излизане на въздуха **a**. Насочете свободния край встрани от уреда.

- 2** Отворете вентила, като го въртите, докато спре да излиза въздух, след което го затворете отново.
- 3** Ако е монтиран optionalен резервен нагревател, повторете стъпка 1 и 2 за вентил **b**.

### За извършване на ръчно обезвъздушаване

**Състояния:** Уверете се, че цялата работа е дезактивирана. Отидете на [C]: Работа и изключете режимите на работа **Отопление/охлаждане** на помещението и Бойлер.

<b>1</b>	Задайте нивото на разрешен достъп на потребителя на Монтажник. Вижте "За промяна на нивото на разрешен достъп на потребителя" [▶ 170].	—						
<b>2</b>	Отидете на [A.3]: Първоначален пуск > Обезвъздушаване.	●○○○○						
<b>3</b>	В менюто задайте Тип = Ръчно.	○…○○						
<b>4</b>	Изберете Стартоване на обезвъздушаването.	●○○○○						
<b>5</b>	Изберете OK за потвърждение.  <b>Резултат:</b> Обезвъздушаването започва. То спира автоматично, когато цикълът завърши.	●○○○○						
<b>6</b>	По време на ръчен режим на работа: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Можете да промените скоростта на помпата.</li> <li>▪ Трябва да промените кръга.</li> </ul> За да промените тези настройки по време на обезвъздушаването, отворете менюто и отидете на [A.3.1.5]: Настройки. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Превърнете до Кръг и задайте на Помещение/Бойлер.</li> <li>▪ Превърнете до Обороти на помпата и задайте на Ниска/Висока.</li> </ul>	●○○○○ ○…○○ ●○○○○ ○…○○						
<b>7</b>	За ръчно спиране на обезвъздушаването: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><b>1</b></td> <td>Отворете менюто и отидете на Спирание на обезвъздушаването.</td> <td>●○○○○</td> </tr> <tr> <td><b>2</b></td> <td>Изберете OK за потвърждение.</td> <td>●○○○○</td> </tr> </table>	<b>1</b>	Отворете менюто и отидете на Спирание на обезвъздушаването.	●○○○○	<b>2</b>	Изберете OK за потвърждение.	●○○○○	—
<b>1</b>	Отворете менюто и отидете на Спирание на обезвъздушаването.	●○○○○						
<b>2</b>	Изберете OK за потвърждение.	●○○○○						

### За извършване на автоматично обезвъздушаване

**Състояния:** Уверете се, че цялата работа е дезактивирана. Отидете на [C]: Работа и изключете режимите на работа **Отопление/охлаждане** на помещението и Бойлер.

<b>1</b>	Задайте нивото на разрешен достъп на потребителя на Монтажник. Вижте "За промяна на нивото на разрешен достъп на потребителя" [▶ 170].	—
<b>2</b>	Отидете на [A.3]: Първоначален пуск > Обезвъздушаване.	●○○○○
<b>3</b>	В менюто задайте Тип = Автоматично.	○…○○
<b>4</b>	Изберете Стартоване на обезвъздушаването.	●○○○○

<b>5</b>	Изберете <b>OK</b> за потвърждение.	
<b>6</b>	<b>Резултат:</b> Обезвъздушаването започва. Тя спира автоматично, когато цикълът завърши.	—
<b>1</b>	В менюто отидете на <b>Спирале на обезвъздушаването</b> .	
<b>2</b>	Изберете <b>OK</b> за потвърждение.	

#### 12.4.3 Пробна експлоатация

##### Цел

Извършете пробни експлоатации на модула и наблюдавайте температурите на изходящата вода и на бойлера, за да проверите дали модулът работи правилно. Трябва да се извършат следните пробни експлоатации:

- Отопление
- Охлажддане (ако е приложимо)
- Бойлер

##### За извършване на пробна експлоатация

**Състояния:** Уверете се, че цялата работа е дезактивирана. Отидете на [C]: Работа и изключете режимите на работа **Отопление/охлажддане** на помещението и **Бойлер**.

<b>1</b>	Задайте нивото на разрешен достъп на потребителя на Монтажник. Вижте " <a href="#">За промяна на нивото на разрешен достъп на потребителя</a> " [▶ 170].	—
<b>2</b>	Отидете на [A.1]: Първоначален пуск > Пробна проверка на работата.	
<b>3</b>	Изберете тест от списъка. <b>Пример:</b> Отопление.	
<b>4</b>	Изберете <b>OK</b> за потвърждение. <b>Резултат:</b> Пробната експлоатация започва. Тя спира автоматично, когато цикълът завърши ( $\pm 30$ мин.).	
	За ръчно спиране на пробната експлоатация:	—
<b>1</b>	В менюто отидете на <b>Спирале на пробната работа</b> .	
<b>2</b>	Изберете <b>OK</b> за потвърждение.	



##### ИНФОРМАЦИЯ

Ако външната температура е извън работния диапазон, е възможно модулът да НЕ работи или да НЕ осигурява необходимата мощност.

##### За наблюдение на температурите на изходящата вода и бойлера

По време на пробна експлоатация правилната работа на модула може да се провери чрез наблюдение на температурата на неговата изходяща вода (режим на отопление/охлажддане) и температурата на бойлера (режим на битова гореща вода).

За наблюдение на температурите:

<b>1</b>	В менюто отидете на <b>Датчици</b> .	
----------	--------------------------------------	--

<b>2</b>	Изберете информацията за температурата.	–
----------	---	---

#### 12.4.4 Пробна експлоатация на задвижващия механизъм

##### Цел

Извършете пробна експлоатация на задвижващите механизми, за да се уверите в работата на различните задвижващи механизми. Например, когато изберете **Помпа**, ще започне пробна експлоатация на помпата.

##### За извършване на пробна експлоатация на задвижващ механизъм

**Състояния:** Уверете се, че цялата работа е дезактивирана. Отидете на [C]: Работа и изключете режимите на работа **Отопление/охлаждане** на помещението и **Бойлер**.

<b>1</b>	Задайте нивото на разрешен достъп на потребителя на "Монтажник". Вижте " <a href="#">За промяна на нивото на разрешен достъп на потребителя</a> " [▶ 170].	–
<b>2</b>	Отидете на [A.2]: <b>Първоначален пуск &gt; Пробна работа на задвижващия механизъм.</b>	–
<b>3</b>	Изберете тест от списъка. <b>Пример:</b> Помпа.	–
<b>4</b>	Изберете <b>OK</b> за потвърждение.  <b>Резултат:</b> Пробната експлоатация на задвижващия механизъм стартира. Тя спира автоматично, когато цикълът завърши ( $\pm 30$ мин.).  За ръчно спиране на пробната експлоатация:	–
<b>1</b>	В менюто отидете на <b>Спиране на пробната работа.</b>	–
<b>2</b>	Изберете <b>OK</b> за потвърждение.	–

##### Възможни пробни експлоатации на задвижващи механизми



##### БЕЛЕЖКА

За пробна експлоатация на резервния нагревател трябва да се уверите, че поне един от двата смесителни вентила на уреда е отворен по време на пробата. В противен случай може да се задейства топлинният предпазител на резервния нагревател.



##### ИНФОРМАЦИЯ

Уверете се, че температурата на изходната вода на резервния нагревател не е по-висока от  $40^{\circ}\text{C}$ , в противен случай тестът за резервен нагревател няма да започне.

- Тест на **Резервен нагревател 1**
- Тест на **Резервен нагревател 2**
- Тест на **Помпа**



##### ИНФОРМАЦИЯ

Преди пристъпване към пробна експлоатация се уверете, че цялата система е обезвъздушена. Освен това не допускайте нарушения във водния кръг по време на пробната експлоатация.

- Тест на **Спирателен вентил**

- Тест на Сигнал за БГВ
- Тест на Бивалентен сигнал
- Тест на Алармен изход
- Тест на Сигнал за охл./отопл.
- Тест на Помпа за БГВ
- Тест на Кран на бойлера
- Тест на Обходен кран
- Директна помпа на двузоновия комплект тест (двузонов комплект ЕКМИКРОА или ЕКМИКРНА)
- Смесителна помпа на двузоновия комплект тест (двузонов комплект ЕКМИКРОА или ЕКМИКРНА)
- Смесителен клапан на двузоновия комплект тест (двузонов комплект ЕКМИКРОА или ЕКМИКРНА)

#### 12.4.5 Изсушаване на замазката на подово отопление

##### **За изсъхване на замазката на подовото отопление**

###### **Цел**

Функцията за изсъхване на замазката на подовото отопление (UFH) се използва за изсушаване на замазката на система за подово отопление по време на строителството на сградата.



###### **БЕЛЕЖКА**

Монтажникът отговаря за:

- осъществяването на контакт с производителя на замазката за максимално допустимата температура на водата, за да се избегне напукването на замазката,
- програмирането на програмата за изсъхване на замазката на подовото отопление съгласно инструкциите за първоначално отопление на производителя на замазката,
- редовната проверка на правилното функциониране на схемата,
- изпълнението на правилната програма, която отговаря на типа на използваната замазка.

##### **Изсъхване на замазката на подовото отопление (UFH) преди или по време на монтажа на външното тяло**

Функцията за изсъхване на замазката на подовото отопление (UFH) може да се изпълнява, без да е завършен външният монтаж. В този случай резервният нагревател ще извършва изсушаването на замазката и ще доставя изходящата вода без работа на термопомпата.

##### **Изсъхване на замазката на подовото отопление (UFH) след монтажа на външното тяло**

Ако външната окръжаваща температура и настройка [4-02] е  $> 25^{\circ}\text{C}$ , резервният нагревател ще извършва изсушаването на замазката и ще доставя изходящата вода без работа на термопомпата.


##### **За програмиране на програмата за изсушаване на замазката на подовото отопление**

###### **Продължителност и температура**

Монтажникът може да програмира до 20 стъпки. За всяка стъпка е необходимо да въведе:

- 1 времетраенето в часове, до 72 часа,
- 2 желаната температура на изходящата вода, до 55°C.

**Пример:**

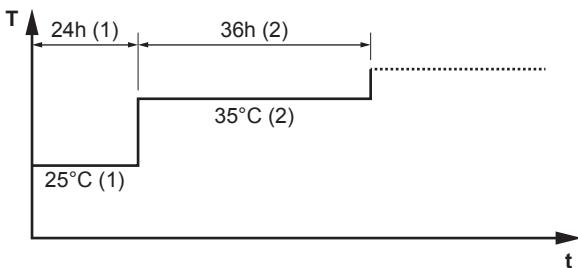

**T** Желана температура на изходящата вода (15~55°C)

**t** Времетраене (1~72 часа)

**(1)** Стъпка на действие 1

**(2)** Стъпка на действие 2

**Стъпки**

<b>1</b>	Задайте нивото на разрешен достъп на потребителя на <b>Монтажник</b> . Вижте "За промяна на нивото на разрешен достъп на потребителя" [▶ 170].	—
<b>2</b>	Отидете на [A.4.2]: <b>Първоначален пуск &gt; Изсъхване на замазката на ПОТ &gt; Програма</b> .	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3</b>	<p>Създайте програмата:</p> <p>За да добавите нова стъпка, изберете следващия празен ред и променете стойността му. За да изтриете стъпка и всички стъпки след нея, намалете продължителността на "—".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Преминете през програмата.</li> <li>▪ Настройте продължителността (между 1 и 72 часа) и температурите (между 15°C и 55°C).</li> </ul>	—
<b>4</b>	Натиснете лявата дискова скала, за да запаметите програмата.	<input checked="" type="checkbox"/>

**За извършване на изсушаване на замазката на подовото отопление**



**ИНФОРМАЦИЯ**

- Ако Авария е зададено на Ръчно ([9.5]=0) и модулът е активиран за стартиране на аварийна работа, потребителският интерфейс ще поиска потвърждение преди стартирането. Функцията за изсъхване на замазката на подовото отопление е активна дори ако потребителят НЕ потвърждава аварийна работа.
- По време на изпълнение на функцията за изсъхване на замазката на подовото отопление НЕ е приложимо ограничение на скоростта на помпата [9-0D].



### БЕЛЕЖКА

За да извършите операцията по изсъхване на замазката на подовото отопление, е нужно защитата на помещението от замръзване да бъде дезактивирана ( $[2-06]=0$ ). Тя е активирана по подразбиране ( $[2-06]=1$ ). Поради режима "монтажник на място" обаче (вижте "Пускане в експлоатация") защитата на помещението от замръзване ще бъде дезактивирана автоматично в продължение на 12 часа след първото пускане на системата.

Ако изсъхването на замазката се налага да бъде извършено след първите 12 часа от пускането на системата, дезактивирайте ръчно защитата на помещението от замръзване, като зададете  $[2-06]$  на "0" и я ПОДДЪРЖАТЕ дезактивирана, докато изсъхването на замазката завърши. Игнорирането на тази бележка ще доведе до напукване на замазката.



### БЕЛЕЖКА

За да може да започне изсушаването на замазката на подовото отопление, трябва да се уверите, че са извършени следните настройки:

- $[4-00]=1$
- $[C-02]=0$
- $[D-01]=0$
- $[4-08]=0$
- $[4-01]\neq 1$

### Стъпки

**Състояния:** Програмирана е програма за изсъхване на замазката на подовото отопление. Вижте "За програмиране на програмата за изсушаване на замазката на подовото отопление" [▶ 283].

**Състояния:** Уверете се, че цялата работа е дезактивирана. Отидете на [C]: Работа и изключете режимите на работа **Отопление/охлаждане** на помещението и **Бойлер**.

<b>1</b>	Задайте нивото на разрешен достъп на потребителя на <b>Монтажник</b> . Вижте "За промяна на нивото на разрешен достъп на потребителя" [▶ 170].	—
<b>2</b>	Отидете на [A.4]: <b>Първоначален пуск &gt; Изсъхване на замазката на ПОТ</b> .	●
<b>3</b>	Изберете <b>Стартиране на теста за изсъхване на замазката на ПОТ</b> .	●
<b>4</b>	Изберете <b>OK</b> за потвърждение. <b>Резултат:</b> Изсъхването на замазката на подовото отопление стартира. Тя спира автоматично, когато цикълът завърши.	●
<b>5</b>	За да спрете ръчно изсъхването на замазката на подовото отопление:  1 Отворете менюто и отидете на <b>Спирание на теста за изсъхване на замазката на ПОТ</b> . 2 Изберете <b>OK</b> за потвърждение.	— ●

### За да видите състоянието на изсъхване на замазката на подово отопление

**Състояния:** Извършвате изсушаване на замазката на подовото отопление.

<b>1</b>	Натиснете бутона за връщане.	
<b>Резултат:</b>	Показва се графика, посочваща текущата стъпка на програмата на изсъхване на замазката, общото оставащо време и текущата желана температура на изходящата вода.	
<b>2</b>	Натиснете лявата дискова скала, за да отворите структурата на менюто и да:	
<b>1</b>	Видите състоянието на датчиците и на задвижващите механизми.	—
<b>2</b>	Регулирате текущата програма	—

### За да спрете изсъхването на замазката на подовото отопление (UFH)

#### Грешка U3

Когато програмата бъде спряна поради грешка или изключен превключвател, на потребителския интерфейс ще се покаже кодът за грешка U3. За да отстраните кодовете за грешка, вижте "[15.4 Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешка](#)" [▶ 304].

В случай на прекъсване на захранването не се генерира грешка U3. Когато захранването се възстанови, модулът автоматично рестартира последната стъпка и продължава програмата.

#### Спрете изсъхването на замазката на UFH

За да спрете ръчно изсъхването на замазката на подовото отопление:

<b>1</b>	Отидете на [A.4.3]: Първоначален пуск > Изсъхване на замазката на ПОТ	—
<b>2</b>	Изберете Спиране на теста за изсъхване на замазката на ПОТ.	
<b>3</b>	Изберете OK за потвърждение.	

**Резултат:** Изсъхването на замазката на подовото отопление е спряно.

#### Прочетете състоянието на изсъхване на замазката на UFH

Когато програмата бъде спряна поради грешка, изключен превключвател или прекъсване на захранването, можете да видите какво е състоянието на изсъхване на замазката на подовото отопление:

<b>1</b>	Отидете на [A.4.3]: Първоначален пуск > Изсъхване на замазката на ПОТ > Състояние	
<b>2</b>	Можете да видите стойността тук: Спяно в + стъпката, при която е спяно изсъхването на замазката за подово отопление.	—
<b>3</b>	Коригирайте и рестартирайте изпълнението на програмата <sup>(a)</sup> .	—

<sup>(a)</sup> Ако програмата за изсъхване на замазката на UFH е била спряна поради спиране на захранването и то бъде възстановено, програмата автоматично ще рестартира последната изпълнена стъпка.

#### 12.4.6 За настройка на бивалентни източници на топлина

При системи без индиректен спомагателен котел, свързан към резервоара за съхранение, трябва задължително да се монтира електрически резервен нагревател, за да се гарантира безопасна експлоатация във всички условия.

##### Модели с обратно оттиchanе

При моделите с обратно оттиchanе винаги трябва да се монтира резервен нагревател (EKECBUA\*).

При модели с обратно оттиchanе фабричната настройка на кода на място [C-02] е 0.

##### Бивалентни модели

При бивалентни модели фабричната настройка на кода на място [C-02] е 2. Предполага се, че е свързан управляем бивалентен външен топлинен източник (вижте справочното ръководство на монтажника за повече информация).

Без управляем бивалентен външен топлинен източник трябва да се монтира резервен нагревател (EKECBUA\*) и кодът на място [C-02] да се зададе на 0.

**СЪВЕТ:** Ако кодът на място [C-02] е 0 и не е свързан резервен нагревател на AL 3 \* ECH2O, излиза грешка UA 17.

#### 12.4.7 За да промените важни настройки за оптимизирана работа на системата



##### БЕЛЕЖКА

Уверете се, че на недувалентните устройства е монтиран задължителният резервен нагревател. Липсващият резервен нагревател ще доведе до твърде високи дебити и до неправилно поведение на уреда.

##### Променете настройките за ограничаване на помпата

Ограничението на скоростта на помпата [9-0D] определя максималната скорост на помпата. Не използвайте стойност 4 или 8, за да поддържате действителния поток в очакваните граници.

#	Код	Описание
[4.7]	[9-0D]	<b>Ограничение:</b> Показва се само, когато НЕ е монтиран двузонов комплект (ЕКМИКРОА или ЕКМИКРНА). <b>Ограничение на помпата</b>

За повече информация относно възможните стойности вижте "11.5.5 Отопление/охлаждане на помещението" [▶ 213].

##### Променете режима на загряване и зададената точка на температурата за бойлера

При доставката Режим на отопление за бойлера е зададен на режим Само повторно подгряване. Режим Само повторно подгряване = режим ECO – не се използва резервен нагревател, също и ако термопомпата не работи.

Ако са необходими по-високи температури на бойлера от 45°C при по-високи температури на околната среда >25°C, променете Режим на отопление на режим Програмирано повторно подгряване.


Как да смените Режим на отопление:

**1** | Отидете на: [5] Бойлер > [5.6] Режим на отопление



<b>2</b>	Задайте режим на загряване на: Програмирано повторно подгряване	<input checked="" type="checkbox"/>
----------	---	-------------------------------------

Как да програмирате графика и зададената точка на температурата:
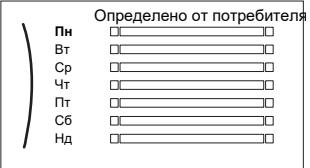
<b>1</b>	Отидете на: [5] Бойлер -> [5.5] График	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2</b>	Задайте програма за Понеделник	-
<b>1</b>	Изберете Понеделник.	<input checked="" type="checkbox"/>
		
<b>2</b>	Изберете Редактиране.	<input checked="" type="checkbox"/>
		
<b>3</b>	Използвайте лявата дискова скала, за да изберете запис, и редактирайте записа с дясната дискова скала. Настройте програмата за деня от седмицата като 00:00 и изберете според необходимата зададена точка за температурата. Синият цвет показва, че програмата за отопление е в сила за целия ден.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>4</b>	Потвърдете промените. <b>Резултат:</b> Програмата за понеделник е определена. Стойността на последното действие е валидна до следващото програмирано действие. В този пример понеделник е първият програмиран от вас ден. По този начин последното програмирано действие е валидно до първото действие през следващия понеделник.	<input checked="" type="checkbox"/>

3	Копирайте програмата в останалите дни от седмицата	—
1	Изберете Понеделник.	
		
2	Изберете Копиране.	
		
	<b>Резултат:</b> До копирания ден се показва "С".	
3	Изберете Вторник.	
4	Изберете Поставяне.	
5	Повторете това действие за всички други дни от седмицата.	—

За повече подробности вижте ръководството за експлоатация.

## 13 Предаване на потребителя

След като пробната експлоатация е завършена и модулът работи правилно, уверете се, че потребителят е наясно за следното:

- Попълнете таблицата с настройките от монтажника (в ръководството за експлоатация) с действителните настройки.
- Уверете се, че потребителят има на разположение печатната документация и го помолете да я съхранява за бъдещи справки. Информирайте потребителя, че може да намери пълната документация на адреса, посочен по-горе в настоящото ръководство.
- Обяснете на потребителя как правилно да работи със системата и какво трябва да направи в случай на възникване на проблеми.
- Покажете на потребителя какво да направи по отношение на поддръжката на модула.
- Обяснете на потребителя съветите за пестене на енергия, описани в ръководството за експлоатация.

# 14 Поддръжка и сервизно обслужване



## БЕЛЕЖКА

**Общ контролен списък за поддръжка/инспекция.** Освен инструкциите за поддръжка в тази глава има също така общ контролен списък за поддръжка/инспекция, достъпен в Daikin Business Portal (изисква се удостоверяване).

Общиният контролен списък за поддръжка/инспекция допълва инструкциите в тази глава и може да бъде използван като образец за справки и отчитане по време на поддръжката.



## БЕЛЕЖКА

Поддръжката ТРЯБВА да се извършва от оторизиран монтажник или от представител на сервис.

Препоръчваме извършване на поддръжка поне веднъж годишно. Приложимото законодателство, обаче, може да изисква по-кратки интервали за поддръжка.

## В тази глава

14.1	Общ преглед: Поддръжка и сервизно обслужване .....	291
14.2	Предпазни мерки за безопасност при извършване на поддръжка .....	291
14.3	Ежегодно обслужване .....	292
14.3.1	Годишна поддръжка на външното тяло: инструкции .....	292
14.3.2	Годишна поддръжка на вътрешното тяло: общ преглед .....	292
14.3.3	Годишна поддръжка на вътрешното тяло: инструкции .....	292

### 14.1 Общ преглед: Поддръжка и сервизно обслужване

Тази глава съдържа информация за:

- Ежегодната поддръжка на външното тяло
- Ежегодната поддръжка на вътрешното тяло

### 14.2 Предпазни мерки за безопасност при извършване на поддръжка



#### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



#### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ



#### БЕЛЕЖКА: Риск от електростатичен разряд

Преди да пристъпите към извършване на работи по поддръжката или сервизното обслужване, докоснете метална част на модула, за да елиминирате статичното електричество и да предпазите печатната платка.

## 14.3 Ежегодно обслужване

### 14.3.1 Годишна поддръжка на външното тяло: инструкции

#### Топлообменник

Топлообменникът на външното тяло може да се запуши поради наличието на прах, нечистотии, листа и т.н. Препоръчително е топлообменникът да се почиства ежегодно. Запушеният топлообменник може да доведе до твърде ниско налягане или твърде ниското налягане да доведе до влошена производителност.

### 14.3.2 Годишна поддръжка на вътрешното тяло: общ преглед



#### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ

Водата в резервоара за съхранение и във всички свързани тръбопроводи може да е много гореща.

- Налягане на водата
- Магнитен филтър/устройство за отделяне на замърсяванията
- Предпазен вентил за вода
- Маркуч за защитен вентил
- Превключвателна кутия
- Ниво на водата в резервоара за съхранение

### 14.3.3 Годишна поддръжка на вътрешното тяло: инструкции

#### Налягане на водата – Кръг за отопление/охлаждане на помещениета

Налягането на водата трябва да е над 1 bar. Ако е по-ниско, добавете вода.

#### Магнитен филтър/устройство за отделяне на замърсяванията



#### БЕЛЕЖКА

Опционалният магнитен филтър/сепаратор за замърсявания изисква ежегодно обслужване. Следвайте инструкциите в ръководството на допълнителното оборудване.

#### Предпазен вентил за вода

Отворете вентила и проверете дали работи правилно. **Водата може да е много гореща!**

Контролните точки са:

- Потокът вода, изтичащ от предпазния вентил, е достатъчно силен – няма съмнения за запушване на вентила или в тръбите.
- От предпазния вентил изтича замърсена вода:
  - отворете вентила, докато изпусканата вода вече НЕ съдържа нечистотии
  - промийте системата

Препоръчително е тази поддръжка да се извършва по-често.

#### Превключвателна кутия

- Направете цялостна визуална проверка на превключвателната кутия и огледайте за явни дефекти, като например разхлабени съединения или дефектно окабеляване.

- С помощта на омметър проверете дали контакторите K1M, K2M, K3M и K5M (в зависимост от вашата инсталация) работят правилно. Всички контакти на тези контактори трябва да са в отворено положение, когато захранването е ИЗКЛ.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако е повреден вътрешният кабел, трябва да бъде подменен от производителя, от неговия сервизен представител или от лица с подобна компетенция.


### Ниво на водата в резервоара за съхранение

Извършете визуална проверка на нивото на водата в резервоара за съхранение.

- Отворете следните елементи (вижте "7.2.4 За отваряне на вътрешното тяло" [▶ 86]):

<b>1</b>	Панела с потребителския интерфейс	
<b>2</b>	Превключвателна кутия	

- Проверете дали червеният индикатор за ниво се вижда. Ако НЕ се вижда, добавете вода в резервоара за съхранение (вижте "8.6.7 Пълнене на резервоара за съхранение" [▶ 125]).

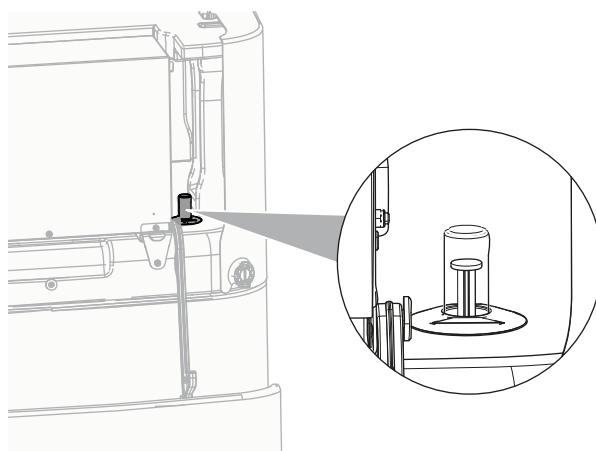

# 15 Отстраняване на проблеми

## Свържете се

За изредените по-долу симптоми можете да се опитате да разрешите проблема сами. За всякакъв друг проблем се свържете с вашия монтажник. Можете да намерите номера за контакт/помощен център чрез потребителския интерфейс.

<b>1</b>	Отидете на [8.3]: Информация > Информация за дилъра.	
----------	--	--

## В тази глава

15.1	Обзор: Отстраняване на проблеми.....	294
15.2	Предпазни мерки при отстраняване на проблеми .....	294
15.3	Решаване на проблеми въз основа на симптоми .....	295
15.3.1	Симптом: Модулът НЕ отоплява или охлажда според очакваното .....	295
15.3.2	Симптом: топла вода НЕ достига желаната температура .....	298
15.3.3	Симптом: Компресорът НЕ се включва (отопление на помещениета или загряване на вода за битови нужди).....	298
15.3.4	Симптом: системата издава бълбъкащи звуци след пускане в експлоатация.....	299
15.3.5	Симптом: помпата е блокирана.....	300
15.3.6	Симптом: Помпата издава шум (кавитация) .....	301
15.3.7	Симптом: Предпазният вентил за водата се отваря .....	301
15.3.8	Симптом: От предпазния вентил за водата изтича вода .....	302
15.3.9	Симптом: Помещението НЕ е достатъчно отоплено при ниски външни температури .....	302
15.3.10	Симптом: Функцията дезинфекция на бойлера НЕ е изпълнена правилно (АН-грешка) .....	303
15.4	Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешка.....	304
15.4.1	За показване на помощен текст в случай на неизправност.....	304
15.4.2	Кодове за грешка: Общ преглед.....	304

## 15.1 Обзор: Отстраняване на проблеми

Тази глава описва какво трябва да направите и да знаете в случай на проблеми.

В нея се съдържа информация за:

- Решаване на проблеми въз основа на симптоми
- Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешка

### Преди отстраняване на проблеми

Направете цялостна визуална проверка на модула и търсете явни дефекти, като разхлабени съединения или дефектно окабеляване.

## 15.2 Предпазни мерки при отстраняване на проблеми



**ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР**



**ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ**



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато извършвате проверка на превключвателната кутия на модула, ВИНАГИ се уверявайте, че модулът е изключен от мрежата. Изключете съответния прекъсвач.
- Когато е било задействано предпазно устройство, спрете модула и установете каква е причината за задействанието, преди да го рестартирате. НИКОГА не шунтирайте предпазните устройства и не променяйте техните стойности на стойност, различна от фабричната настройка по подразбиране. Ако не успеете да откриете причината за проблема, се обадете на вашия дилър.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте да се създаде опасност поради случайно връщане в начално състояние на топлинния предпазител: този уред НЕ трябва да се захранва през външно превключващо устройство, като например таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва (ВКЛ.) и изключва (ИЗКЛ.) от обслужващата програма.

## 15.3 Решаване на проблеми въз основа на СИМПТОМИ

### 15.3.1 Симптом: Модулът НЕ отоплява или охлажда според очакваното

Възможни причини	Коригиращо действие
Температурната настройка НЕ е правилна	Проверете температурната настройка на дистанционното управление. Вижте ръководството за експлоатация.

Възможни причини	Коригиращо действие
Циркулацията на водата е твърде ниска	<p>Проверете и се уверете, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Всички спирателни вентили на водния кръг са напълно отворени.</li> <li>▪ Филтърът за вода е почистен. Почистете ги, ако е необходимо.</li> <li>▪ В системата няма въздух. Обезвъздушете, ако е необходимо. Може да обезвъздушите ръчно (вижте "За извършване на ръчно обезвъздушаване" [▶ 280]) или да използвате функцията за автоматично обезвъздушаване (вижте "За извършване на автоматично обезвъздушаване" [▶ 280]).</li> <li>▪ Налягането на водата е <math>&gt;1</math> bar.</li> <li>▪ Разширителният съд НЕ е повреден.</li> <li>▪ Вентилът (ако има) на водния кръг към разширителния съд е отворен.</li> <li>▪ Съпротивлението на водния кръг НЕ е прекалено голяма за помпата (вижте кривата на външното статично налягане в главата "Технически данни").</li> </ul> <p>Ако проблемът остава и след като сте направили всичките по-горе проверки, свържете се с вашия дилър. В някои случаи е нормално, че модулът решава да използва ниска циркулация на водата.</p>
Обемът на водата в инсталацията е твърде нисък	Уверете се, че обемът на водата в инсталацията е над минимално необходимата стойност (вижте "8.5.2 За проверка на обема на водата и дебита" [▶ 117]).
Възможни причини	Коригиращо действие
Температурната настройка НЕ е правилна	Проверете температурната настройка на устройството за дистанционно управление. Вижте ръководството за експлоатация.

Възможни причини	Коригиращо действие
Циркулацията на водата е твърде ниска	<p>Проверете и се уверете, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Всички спирателни вентили на водния кръг са напълно отворени.</li> <li>▪ Водният филтър е почистен. Почистете ги, ако е необходимо.</li> <li>▪ В системата няма въздух. Обезвъздушете, ако е необходимо. Може да обезвъздушите ръчно (вижте "За извършване на ръчно обезвъздушаване" [▶ 280]) или да използвате функцията за автоматично обезвъздушаване (вижте "За извършване на автоматично обезвъздушаване" [▶ 280]).</li> <li>▪ Налягането на водата е <math>&gt;1</math> bar.</li> <li>▪ Разширителният съд НЕ е повреден.</li> <li>▪ Вентилът (ако има) на водния кръг към разширителния съд е отворен.</li> <li>▪ Съпротивлението на водния кръг НЕ е прекалено голяма за помпата (вижте кривата на външното статично налягане в главата "Технически данни").</li> </ul> <p>Ако проблемът остава и след като сте направили всичките посочени по-горе проверки, свържете се с вашия дилър. В някои случаи е нормално, че модулът решава да използва ниска циркулация на водата.</p>
Циркулацията на водата е твърде висока (без отопление на помещението)	<p>Проверете и се уверете, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ На недувалентните устройства е монтиран задължителният резервен нагревател (липсващият резервен нагревател ще доведе до твърде високи дебити и до неправилно поведение на уреда).</li> <li>▪ За да промените настройките за ограничаване на помпата ([9-0D] на 3/7 или 2/6. Не използвайте настройките 4/8.</li> </ul>
Обемът на водата в инсталацията е твърде нисък	<p>Уверете се, че обемът на водата в инсталацията е над минимално необходимата стойност (вижте "8.5.2 За проверка на обема на водата и дебита" [▶ 117]).</p>

## 15.3.2 Симптом: топлата вода НЕ достига желаната температура

Възможни причини	Коригиращо действие
Един от датчиците за температура на бойлера е повреден.	Вижте съответното коригиращо действие в сервизното ръководство за модула.
Спомагателният котел не работи правилно.	Ако спомагателен котел е свързан директно към резервоара, уверете се, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ котелът работи изправно.</li> <li>▪ капацитетът на котела е достатъчен.</li> </ul>

Възможни причини	Коригиращо действие
Бойлерът за гореща вода не се нагрява до зададена точка >45°C, ако температурата на бойлера е по-висока от 30°C и температурата на окръжаващата среда по-висока от 25°C.	Ако бойлерът за гореща вода не се нагрява, уверете се, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ зададената температура на бойлера е променена на 45°C.</li> </ul> Ако е необходима зададена температура на бойлера, по-висока от 45°C, уверете се, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ режимът на загряване за управление на битовата гореща вода е променен от <b>Само повторно подгряване</b> на <b>Програмирано повторно подгряване</b>.</li> <li>▪ програмата и зададената температура се определят за програмириания режим на повторно подгряване.</li> </ul> За повече информация вижте " <a href="#">12.4.7 За да промените важни настройки за оптимизирана работа на системата</a> " [▶ 287].

## 15.3.3 Симптом: Компресорът НЕ се включва (отопление на помещенията или загряване на вода за битови нужди)

Възможни причини	Коригиращо действие
Компресорът не може да стартира, ако температурата на водата е много ниска. Модулът ще използва резервния нагревател, за да достигне минималната температура на водата (12°C), след което компресорът може да стартира.	Ако резервният нагревател също не стартира, проверете и се уверете, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Захранването към резервния нагревател е окабелено правилно.</li> <li>▪ Топлинното защитно устройство на резервния нагревател НЕ е активирано.</li> <li>▪ Контакторите на резервния нагревател НЕ са повредени.</li> </ul> Ако проблемът не бъде отстранен, се свържете с вашия дилър.

Възможни причини	Коригиращо действие
Настройките на захранването по преференциална тарифа за kWh и електрическите съединения НЕ си съответстват	Това трябва да е в съответствие със съединенията, както е обяснено в: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "9.3.2 За свързване на главното електрозахранване" [▶ 138]</li> <li>▪ "9.1.4 За захранването по преференциална тарифа за kWh" [▶ 129]</li> <li>▪ "9.1.5 Общ преглед на електрическите съединения с изключение на външните задвижващи механизми" [▶ 129]</li> </ul>
Сигналът за преференциалната тарифа за kWh е бил изпратен от електрическата компания	В потребителския интерфейс на модула отидете на [8.5.B] Информация > Задвижки > Контакт за принудително изключване. Ако Контакт за принудително изключване е Вкл., модулът работи под преференциалната тарифа за kWh. Изчакайте възстановяването на захранването (най-много 2 часа).
Предвидено е едновременно стартиране на битовата гореща вода (включително дезинфекция) и отопление на помещениета.	Променете графика, така че да не стартирате и двата режима на работа едновременно.

#### 15.3.4 Симптом: системата издава бълбукащи звуци след пускане в експлоатация

Възможна причина	Коригиращо действие
В системата има въздух.	Обезвъздушете системата. <sup>(a)</sup>
Неправилно хидравлично балансиране.	За извършване от монтажника: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Извършете хидравлично балансиране, за да се получи правилно разпределение на потока между изльчвателите.</li> <li>2 Ако хидравличното балансиране не е достатъчно, променете настройките за ограничението на помпата ([9-0D] и [9-0E], ако е приложимо).</li> </ol>
Различни неизправности.	Проверете дали се показва ⚠ или ⚡ на началния екран на потребителския интерфейс. За повече информация за неизправността вижте "15.4.1 За показване на помощен текст в случай на неизправност" [▶ 304].



<sup>(a)</sup> Препоръчваме ви да извършите обезвъздушаване с функцията за обезвъздушаване на модула (трябва да се извърши от монтажника). Ако обезвъздушавате от топлоизльчвателите или колекторите, имайте предвид следното:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Обезвъздушаващи топлоизлъчватели или колектори.** Преди да извършите обезвъздушаване на топлоизлъчвателите или колекторите, проверете дали се показва или на началния екран на потребителския интерфейс.

- В случай че не се извежда, можете веднага да обезвъздушите.
- Ако се показва, тогава се уверете, че стаята, в която искате да извършите обезвъздушаване, е достатъчно проветрена. **Причина:** в случай на повреда, във водния кръг може да изтече хладилен агент, а впоследствие в помещението, когато обезвъздушавате топлоизлъчвателите или колекторите.

## 15.3.5 Симптом: помпата е блокирана

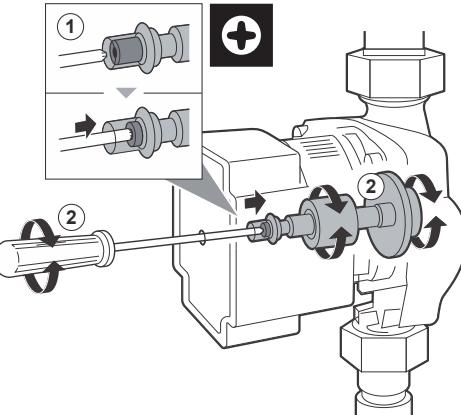Възможни причини	Коригиращо действие
Ако модулът е изключен от дълго време, е възможно роторът или помпата да са блокирани от варовик.	<p>Отстранете винта на корпуса на статора и използвайте отвертка, за да завъртите напред и назад керамичния вал на ротора, докато роторът не се деблокира.<sup>(a)</sup></p> <p><b>Забележка:</b> НЕ прилагайте прекомерна сила.</p>  

<sup>(a)</sup> Ако не можете да деблокирате ротора на помпата по този начин, ще трябва да разглобите помпата и да завъртите ротора с ръка.

## 15.3.6 Симптом: Помпата издава шум (кавитация)

Възможни причини	Коригиращо действие
В системата има въздух	Обезвъздушете ръчно (вижте "За извършване на ръчно обезвъздушаване" [▶ 280]) или използвайте функцията за автоматично обезвъздушаване (вижте "За извършване на автоматично обезвъздушаване" [▶ 280]).
Налягането на водата на входа на помпата е твърде ниско	<p>Проверете и се уверете, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Налягането на водата е <math>&gt; 1</math> bar.</li> <li>▪ Датчикът за налягането на водата не е повреден.</li> <li>▪ Разширителният съд НЕ е повреден.</li> <li>▪ Вентилът (ако има) на водния кръг към разширителния съд е отворен.</li> <li>▪ Настройката за предварителното налягане на разширителния съд е правилна.</li> </ul>

## 15.3.7 Симптом: Предпазният вентил за водата се отваря

Възможни причини	Коригиращо действие
Вентилът (ако има) на водния кръг към разширителния съд е затворен.	Отворете вентила.
Напорът на водния кръг е твърде висок	<p>Напорът на водния кръг е разликата във височината между вътрешното тяло и най-високата точка на водния кръг. Ако вътрешното тяло е разположено в най-високата точка на инсталацията, тогава се счита, че височината на инсталацията е 0 m. Максималният напор на водния кръг е 10 m.</p> <p>Проверете изискванията към инсталацията.</p>

## 15.3.8 Симптом: От предпазния вентил за водата изтича вода

Възможни причини	Коригиращо действие
Отворът на предпазния вентил за водата е блокиран от нечистотии	<p>Проверете дали предпазният вентил работи правилно, като завъртите червения бутон върху вентила в посока, обратна на посоката на часовниковата стрелка:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ако НЕ чувате тракащ звук, свържете се с вашия местен дилър.</li> <li>▪ Ако водата продължава да изтича от модула, най-напред затворете спирателните вентили за входяща и за изходяща вода, след което се свържете с вашия дилър.</li> </ul>

## 15.3.9 Симптом: Помещението НЕ е достатъчно отоплено при ниски външни температури

Възможни причини	Коригиращо действие
Работата на резервния нагревател не е активирана	<p>Проверете следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Режимът на работа на резервния нагревател е активиран.</li> <li>▪ Отидете на: [9.3.8]: Настройки от монтажника &gt; Резервен нагревател &gt; Работа [4-00]</li> <li>▪ Автоматичният прекъсвач за защита от токово претоварване на резервния нагревател е включен. Ако не е, включете го.</li> <li>▪ Топлинното защитно устройство на резервния нагревател НЕ е активирано. Ако е, проверете следното и след това натиснете бутона за нулиране в превключвателната кутия: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Налягането на водата</li> <li>- Дали в системата има въздух</li> <li>- Работата на функцията за обезвъздушаване</li> </ul> </li> </ul>
Спомагателният котел не работи правилно.	<p>Ако спомагателен котел е свързан директно към резервоара и подпомагането на отоплението на помещението е активирано, уверете се, че:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ котелът работи изправно.</li> <li>▪ капацитетът на котела е достатъчен.</li> </ul>

Възможни причини	Коригиращо действие
Равновесната температура на резервния нагревател не е била конфигурирана правилно	Увеличете "равновесната температура", за да активирате работата на резервния нагревател при по-висока външна температура. Отидете на: [9.3.7]: Настройки от монтажника > Резервен нагревател > Равновесна температура [5-01]
В системата има въздух.	Извършете ръчно или автоматично обезвъздушаване. Вижте функцията за обезвъздушаване в главата "12 Пускане в експлоатация" [▶ 275].
Използва се твърде много мощност на термопомпата за нагряване на битова гореща вода	Проверете дали настройките <b>Приоритет на отопление на помещението</b> са конфигурирани по подходящ начин: <ul style="list-style-type: none"> <li>Уверете се, че <b>Приоритет на отопление на помещението</b> е активиран. Отидете на [9.6.1]: Настройки от монтажника &gt; Балансиране &gt; Приоритет на отопление на помещението [5-02]</li> <li>Увеличете "температурата за приоритет на отоплението на помещението", за да активирате работата на резервния нагревател при по-висока външна температура. Отидете на [9.6.3]: Настройки от монтажника &gt; Балансиране &gt; Приоритетна температура [5-03]</li> </ul>

#### 15.3.10 Симптом: Функцията дезинфекция на бойлера НЕ е изпълнена правилно (АН-грешка)

Възможни причини	Коригиращо действие
Функцията дезинфекция беше прекъсната от отварянето на крана за битова гореща вода	Програмирайте стартирането на функцията дезинфекция, когато през следващите 4 часа НЕ се очаква отварянето на крана за битова гореща вода.
Имало е използване на голямо количество битова гореща вода малко преди програмираното стартиране на функцията дезинфекция	Ако в [5.6] Бойлер > Режим на отопление е избран режимът <b>Само повторно подгряване</b> , се препоръчва да програмирате стартирането на функцията за дезинфекция най-малко 4 часа по-късно от последното очаквано голямо пускане на гореща вода от крана. Това стартиране може да се зададе чрез настройките от монтажника (функция дезинфекция).

Възможни причини	Коригиращо действие
Дезинфекцията е спряна ръчно: [C.3] Работа > Бойлер е изключено по време на дезинфекция.	НЕ спирайте работата на бойлера по време на дезинфекция.

## 15.4 Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешка

Ако уредът има проблем, потребителският интерфейс показва код за грешка. Важно е да се разбере проблемът и да се предприемат мерки за отстраняването му, преди да се нулира кодът за грешка. Това трябва да се извърши от правоспособен монтажник или от вашия местен дилър.

Настоящата глава прави общ преглед на повечето възможни кодове за грешка и тяхното описание, както се появяват на потребителския интерфейс.



### ИНФОРМАЦИЯ

Вижте сервизното ръководство за:

- Пълния списък на кодовете за грешка
- По-подробно указание за отстраняването на всяка грешка

#### 15.4.1 За показване на помощен текст в случай на неизправност

В случай на неизправност на началния еcran ще се появи следното в зависимост от сериозността:

- : грешка
- : неизправност

Можете да получите кратко или дълго описание на неизправността, както следва:

1	<p>Натиснете лявата дискова скала, за да отворите главното меню, и отидете на <b>Неизправност</b>.</p> <p><b>Резултат:</b> На екрана се показват кратко описание на грешката и кодът на грешката.</p>	
2	<p>Натиснете <b>?</b> в екрана на грешката.</p> <p><b>Резултат:</b> На екрана се показва дълго описание на грешката.</p>	

#### 15.4.2 Кодове за грешка: Общ преглед

##### Кодове за грешка на модула

Код на грешка	Описание	
7H-01		Проблем с циркуляцията на водата
7H-04		Проблем с циркуляцията на водата по време на производство на битова гореща вода
7H-05		Проблем с циркуляцията на водата по време на отопление/пробен пуск
7H-06		Проблем с циркуляцията на водата по време на охлажддане/дефрост

Код на грешка		Описание
7H-07		Проблем с циркулацията на водата. Активно деблокиране на помпата
7H-08		Необичайно поведение на помпата по време на работа (обратна връзка на помпата)
80-00		Проблем в датчика за температурата на връщащата вода
81-00		Проблем в датчика за температурата на изходящата вода
81-01		Нарушение на работата на термистора за смесената вода.
81-06		Нарушение в работата на термистора за температурата на входящата вода (вътрешно тяло)
81-07		Температура на смесената изходяща вода след необичайна работа на термистора в бойлера (DLWA2)
89-01		Заштитата на топлообменника от замръзване е задействана по време на дефрост (грешка)
89-02		Заштитата на топлообменника от замръзване е задействана по време на отоплението/производството на БГВ. (предупреждение)
89-03		Заштитата на топлообменника от замръзване е задействана по време на дефроста (предупреждение)
89-05		Заштитата на топлообменника от замръзване е задействана по време на охлажддането. (грешка)
89-06		Заштитата на топлообменника от замръзване е задействана по време на охлажддането. (предупреждение)
8F-00		Необичайно повишаване на температурата на изходящата вода (БГВ)
8H-00		Необичайно повишаване на температурата на изходящата вода
8H-01		Прегряване/недостатъчно охлажддане в кръга за смесена вода
8H-02		Прегряване в кръга за смесената вода (термостат)
8H-03		Прегряване във водния кръг (термостат)
8H-08		Прегряване на кръга
A1-00		Проблем с пресичане на нулата
A5-00		Външ. тяло: Проблем с понижаването на максимума на високото налягане/защитата от замръзване

Код на грешка		Описание
AA-01		Резервният нагревател прегрява или не е свързан захранващият кабел на резервния нагревател
AH-00		Функцията за дезинфекция на бойлера не е изпълнена правилно
AJ-03		Необходимо е прекалено дълго време за загряване на БГВ
CO-00		Неизправност на датчика поток
C4-00		Проблем в сензора за температурата на топлообменника
C5-00		Нарушение в работата на термистора на топлообменника
CJ-02		Проблем с датчика за стайната температура
E1-00		Външ. тяло: Дефект в платката
E2-00		Грешка от откриване на ток на утечка
E3-00		Външ. тяло: Активиране на превключвателя за високо налягане (ПВН)
E3-24		Необичайна работа на датчика за високо налягане
E4-00		Необичайно налягане на засмукване
E5-00		Външ. тяло: Прегряване на инверторния двигател на компресора
E6-00		Външ. тяло: Проблем при пускането на компресора
E7-00		Външ. тяло: Неизправност на двигателя на вентилатора на външното тяло
E8-00		Външ. тяло: Пренапрежение в мрежовото захранване
E9-00		Неизправност на електронния разширителен клапан
EA-00		Външ. тяло: Проблем с превключването охлаждане/отопление
EC-00		Необичайно повишаване на температурата в бойлера
EC-04		Предварително подгряване на бойлера
F3-00		Външ. тяло: Неизправност в температурата на изпускателната тръба
F6-00		Външ. тяло: Необичайно високо налягане при охлаждане
FA-00		Външ. тяло: Необичайно високо налягане, задействане на превключвателя за високо налягане

Код на грешка		Описание
H0-00		Външ. тяло: Проблем с датчика за напрежение/ток
H1-00		Проблем с външния температурен датчик
H3-00		Външ. тяло: Неизправност на превключвателя за високо налягане (ПВН)
H4-00		Неизправност на релето за ниско налягане
H5-00		Неизправност на защитата от претоварване на компресора
H6-00		Външ. тяло: Неизправност на датчика за определяне на положението
H8-00		Външ. тяло: Неизправност на системата на входа на компресора (СТ)
H9-00		Външ. тяло: Неизправност на термистора за външния въздух
HC-01		Проблем с датчика за температура на втория бойлер
HC-09		Проблем с датчика за температура на бойлера
HJ-10		Необичайна работа на датчика за налягане на водата
J3-00		Външ. тяло: Неизправност на датчика на изпускателната тръба
J3-10		Необичайна работа на термистора на порта на компресора
J5-00		Неизправност на термистора на засмукващата тръба
J6-00		Външ. тяло: Неизправност на термистора на топлообменника
J6-07		Външ. тяло: Неизправност на термистора на топлообменника
J8-00		Неизправност на термистора за течния хладилен агент
JA-00		Външ. тяло: Неизправност на датчика за високо налягане
JC-00		Необичайна работа на датчика за ниско налягане
JC-01		Проблем в налягането на изпарителя
L1-00		Неизправност на печатната платка на ИНВ
L3-00		Външ. тяло: Проблем с повишаване на температурата в електрическата кутия
L4-00		Външ. тяло: Неизправност на инвертора – повишаване на температурата на излъчващите топлина ребра

Код на грешка		Описание
L5-00		Външ. тяло: Моментно токово претоварване на инвертора (DC)
L8-00		Неизправност, активирана от термичната защита на печатната платка на инвертора
L9-00		Предотвратяване на блокиране на компресора
LC-00		Неизправност в комуникационната система на външното тяло
P1-00		Дебаланс от прекъсната фаза на захранването
P3-00		Необичаен постоянен ток
P4-00		Външ. тяло: Неизправност на датчика за температура на излъчващите топлина ребра
PJ-00		Несъответствие с настройката за мощност
U0-00		Външ. тяло: Недостиг на хладилен агент
U1-00		Неизправност от разменена фаза/прекъсната фаза
U2-00		Външ. тяло: Дефект в напрежението на захранването
U3-00		Изсушаването на подовата замазка на подовото отопление не е изпълнено правилно
U4-00		Проблем с комуникацията между вътрешното/външното тяло
U5-00		Проблем в комуникацията на потребителския интерфейс
U6-38		Проблем с комуникацията между удължителя/водната част
U7-00		Външ. тяло: Неизправност на предаването между главния програмирам контролер и програмируемия контролер на инвертора
U8-02		Загубена е връзката със стайнния термостат
U8-03		Няма връзка със стайнния термостат
U8-04		Неизвестно USB устройство
U8-05		Файлова грешка
U8-06		MMI/проблем с комуникацията на двузоновия комплект
U8-07		Грешка в комуникацията на P1P2
U8-09		Версия на софтуера MMI {version_MMISoftware}/Грешка в съвместимост на вътрешното тяло [версия_IU_име на модела]
U8-11		Връзката с безжичният шлюз е загубена

Код на грешка		Описание
UA-00		Проблем със съгласуването на вътрешното и външното тяло
UA-17		Проблем с типа на бойлера
UA-59		Необичайна комбинация HPSU/Хидромодул
UF-00		Откриване на обрнат тръбопровод или лоша кабелна връзка за комуникация.



### ИНФОРМАЦИЯ

В случай на код на грешка АН и без да се получи прекъсване на функцията дезинфекция поради отварянето на крана за битова гореща вода, препоръчва се извършването на следните действия:

- Препоръчва се стартирането на функцията дезинфекция да се програмира най-малко 4 часа по-късно от последното очаквано ползване на голямо количество гореща вода от крана. Това стартиране може да се зададе чрез настройките от монтажника (функция дезинфекция).



### БЕЛЕЖКА

Когато минималната циркулация на водата е по-ниска от описаната в таблицата по-долу стойност, модулът ще спре временно работа, а потребителският интерфейс ще показва грешка 7H-01. След известно време грешката ще се нулира автоматично и модулът ще възстанови работата си.

#### Минимално необходим дебит

12 l/min



### ИНФОРМАЦИЯ

Грешка AJ-03 се нулира автоматично от момента, в който има нормално загряване на бойлера.



### ИНФОРМАЦИЯ

Ако възникне грешка U8-04, грешката може да бъде отстранена след успешно актуализиране на софтуера. Ако софтуерът не е актуализиран успешно, трябва да се уверите, че USB устройството е с формат FAT32.



### ИНФОРМАЦИЯ

На потребителския интерфейс ще се покаже как се нулира код на грешка.

# 16 Бракуване



## БЕЛЕЖКА

НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: демонтажът на системата, изхвърлянето/предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на други части ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване.

## В тази глава

16.1	За изпомпване.....	310
16.2	За да източите резервоара за съхранение.....	311
16.2.1	За да източите резервоара за съхранение без свързана безнапорна соларна система.....	311
16.2.2	За да източите резервоара за съхранение със свързана безнапорна соларна система .....	314

## 16.1 За изпомпване

**Пример:** С цел защита на околната среда извършвайте изпомпване, когато местите модула или когато го изхвърляте.



## ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ

**Изпомпване – изтичане на хладилен агент.** Ако искате да изпомпвате системата и има теч в кръга на хладилния агент:

- НЕ използвайте функцията за автоматично изпомпване на модула, с която функция можете да събирайте всички хладилен агент от системата във външното тяло. **Възможно последствие:** Самозапалване и експлозия на компресора поради навлизане на въздух в работния компресор.
- Използвайте отделна система за възстановяване, така че да НЕ се налага компресорът на модула да работи.



## БЕЛЕЖКА

По време на операцията за изпомпване спрете компресора, преди да свалите тръбопровода за хладилния агент. Ако компресорът все още работи и спирателният клапан е отворен по време на изпомпването, в системата ще се засмуче въздух. Може да се получи повреда на компресора или повреда на системата поради ненормално налягане в контура на хладилния агент.



## БЕЛЕЖКА

**Преди изпомпване.** Преди да използвате функцията за автоматично изпомпване на модула, направете следните настройки:


- Настройте [C-07]=0 (или [2.9]: Основна зона > Управление = Изходяща вода)
- Настройте [E-08]=0 (или [9.F]: Настройки от монтажника > Енергоспестяваща функция = Не)

Операцията за изпомпване ще изтегли цялото количество хладилен агент от системата във външното тяло.

- 1 Свалете капачката от спирателния вентил за течност и спирателния вентил за газ.
- 2 Поставете колектор на спирателния вентил за газ.
- 3 Стаптирайте операцията за изпомпване чрез вградения във вътрешното тяло потребителски интерфейс:

<b>1</b>	Задайте нивото на разрешен достъп на потребителя на Монтажник. Вижте "За промяна на нивото на разрешен достъп на потребителя" [▶ 170].	—
<b>2</b>	Отидете на [A.5]: Първоначален пуск > Изпомпване.	●
<b>3</b>	Изберете Изпомпване.	●
<b>4</b>	Изберете OK за потвърждение. <b>Резултат:</b> Операцията за изпомпване се стартира. Тя спира автоматично, когато цикълът завърши. За ръчно спиране на операцията за изпомпване:	—
<b>1</b>	В менюто отидете на Спиране на изпомпването.	●
<b>2</b>	Изберете OK за потвърждение.	●

- 4** След 5 до 10 минути (само след 1 или 2 минути при много ниски окръжаващи температури (<-10°C)) затворете спирателния вентил за течност с шестостенен ключ.
- 5** Проверете дали е постигнат вакуум в колектора.
- 6** След 2–3 минути затворете спирателния вентил за газ и спрете операцията за изпомпване.



- a** Спирателен вентил за течност  
**b** Посока на затваряне  
**c** Шестостенен ключ  
**d** Капачка на вентила  
**e** Спирателен вентил за газ

## 16.2 За да източите резервоара за съхранение




### ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ

Водата в резервоара за съхранение и във всички свързани тръбопроводи може да е много гореща.

#### 16.2.1 За да източите резервоара за съхранение без свързана безнапорна соларна система

##### За да подгответе източването, когато няма на разположение optionalен комплект за пълнене и източване

- 1** Отворете резбовата пробка на връзката за преливане.
- 2** Извадете конектора за преливане.

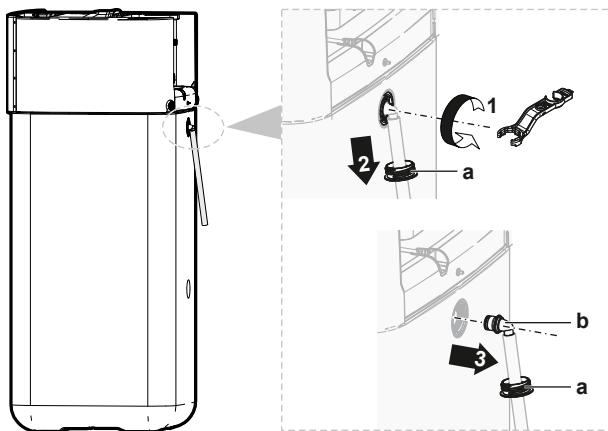


**a** Конектор за преливане  
**b** Резбова пробка

- 3 Свържете свободния край на дренажния маркуч за преливане към подходяща дренажна система.

**За да подгответе източването, когато има на разположение optionalен комплект за пълнене и източване**

- 1 Свалете капака на връзката от резбовите пробки отпред.
- 2 Отворете резбовата пробка на горната връзка отпред.
- 3 Поставете резбовата пробка в комплекта за пълнене и източване и фиксирайте с щипката от допълнителния комплект.

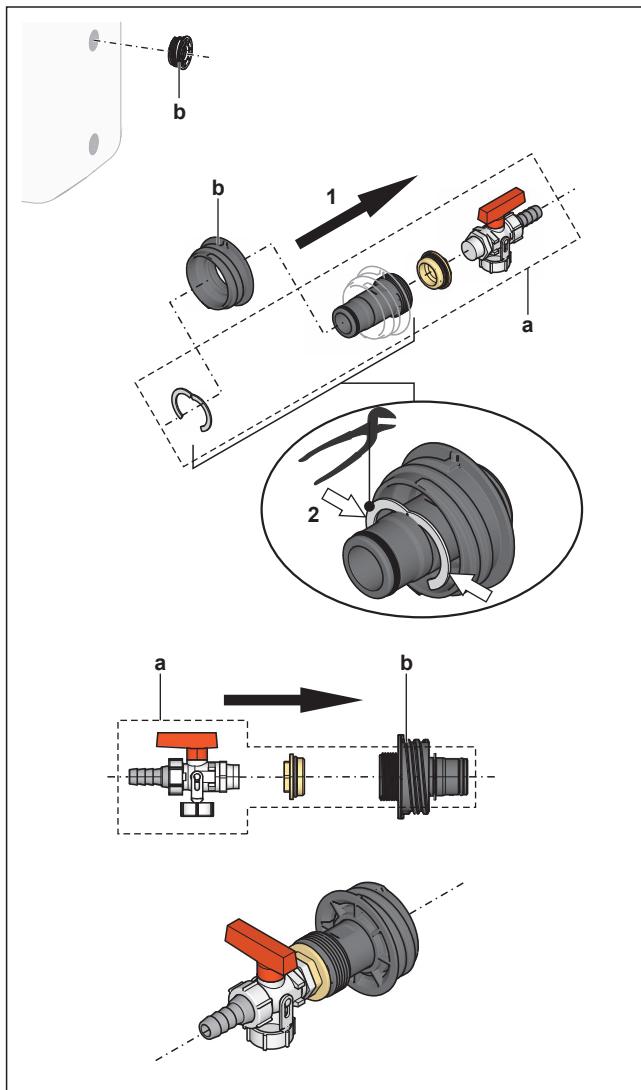

**a** Комплект за пълнене и източване  
**b** Резбова пробка

- Свържете свободния край на дренажния маркуч към подходяща дренажна система.


#### За да източите резервоара за съхранение



#### БЕЛЕЖКА

От резервоара за съхранение веднага ще бликне вода, когато бъде изведена уплътнителната пробка на дренажната връзка. Осигурете подходящо събиране на разлятото количество.

- Поставете подходящ съд под дренажната връзка, за да съберете разлятата вода.
- Отворете резбовата пробка и извадете уплътнителната пробка, и НЕЗАБАВНО затворете с предварително подгответа резбова пробка с дренажна връзка.

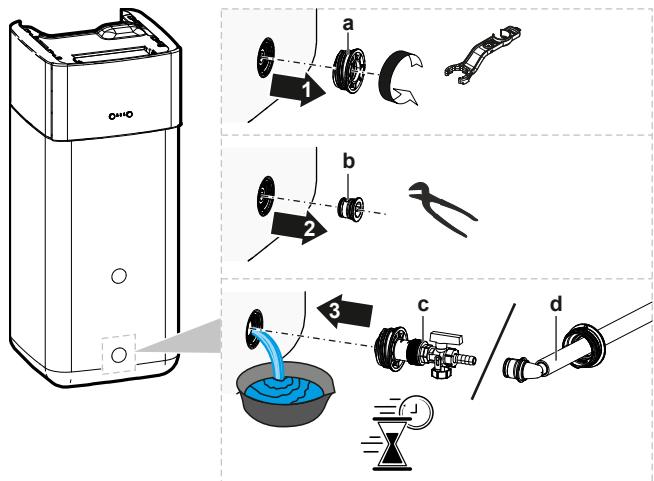

- a** Резбова пробка
- b** Уплътнителна пробка
- c** Резбова пробка с дренажна връзка (опционален комплект за пълнене и източване)
- d** Резбова пробка с дренажна връзка (конектор за преливане)


#### 16.2.2 За да източите резервоара за съхранение със свързана безнапорна соларна система



##### БЕЛЕЖКА

Можете да източите резервоара за съхранение от дренажната връзка само ако разполагате с опционален комплект за пълнене и източване (описан е по-долу). В противен случай източете с помпа и маркуч през възвратното съединение на соларната система.

- 1** Поставете вентила на дренажната връзка на показаното положение.
- 2** Поставете подходящ съд под дренажната връзка, за да съберете разлятата вода.
- 3** Свалете щипката и уплътнителната пробка.
- 4** Поставете комплекта за пълнене и източване и го фиксирайте с щипката.

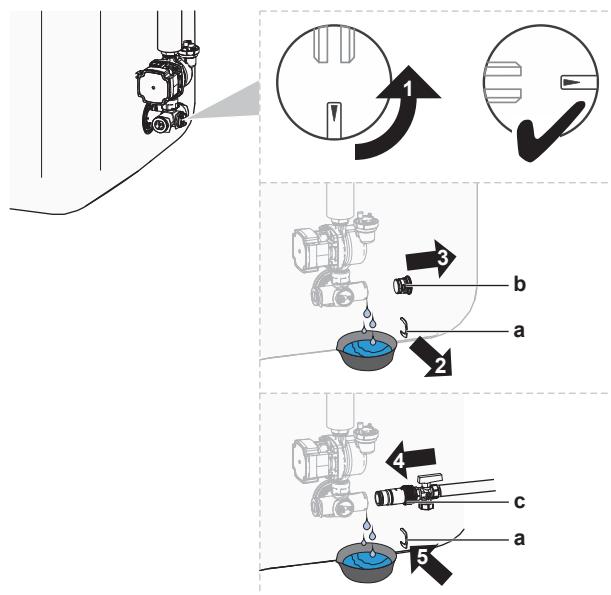

- a** Щипка
- b** Уплътнителна пробка
- c** Комплект за пълнене и източване

- 5** Отворете вентила на комплекта за пълнене и източване.

**6** Поставете вентила на дренажната връзка на стандартно положение.


# 17 Технически данни

На регионалния уебсайт Daikin (обществено достъпен) има **частичен набор** от най-новите технически данни. На Daikin Business Portal (изисква се удостоверяване на самоличността) има **пълен набор** от най-новите технически данни.

## В тази глава

17.1	Схема на тръбопроводите: Външно тяло .....	316
17.2	Схема на тръбопроводите: Вътрешно тяло.....	318
17.3	Електрическата схема: Външно тяло.....	319
17.4	Електромонтажна схема: Вътрешно тяло.....	321
17.5	Крива на външното статично налягане: Вътрешно тяло.....	328
17.6	Фабрична табелка: Вътрешно тяло .....	328

### 17.1 Схема на тръбопроводите: Външно тяло

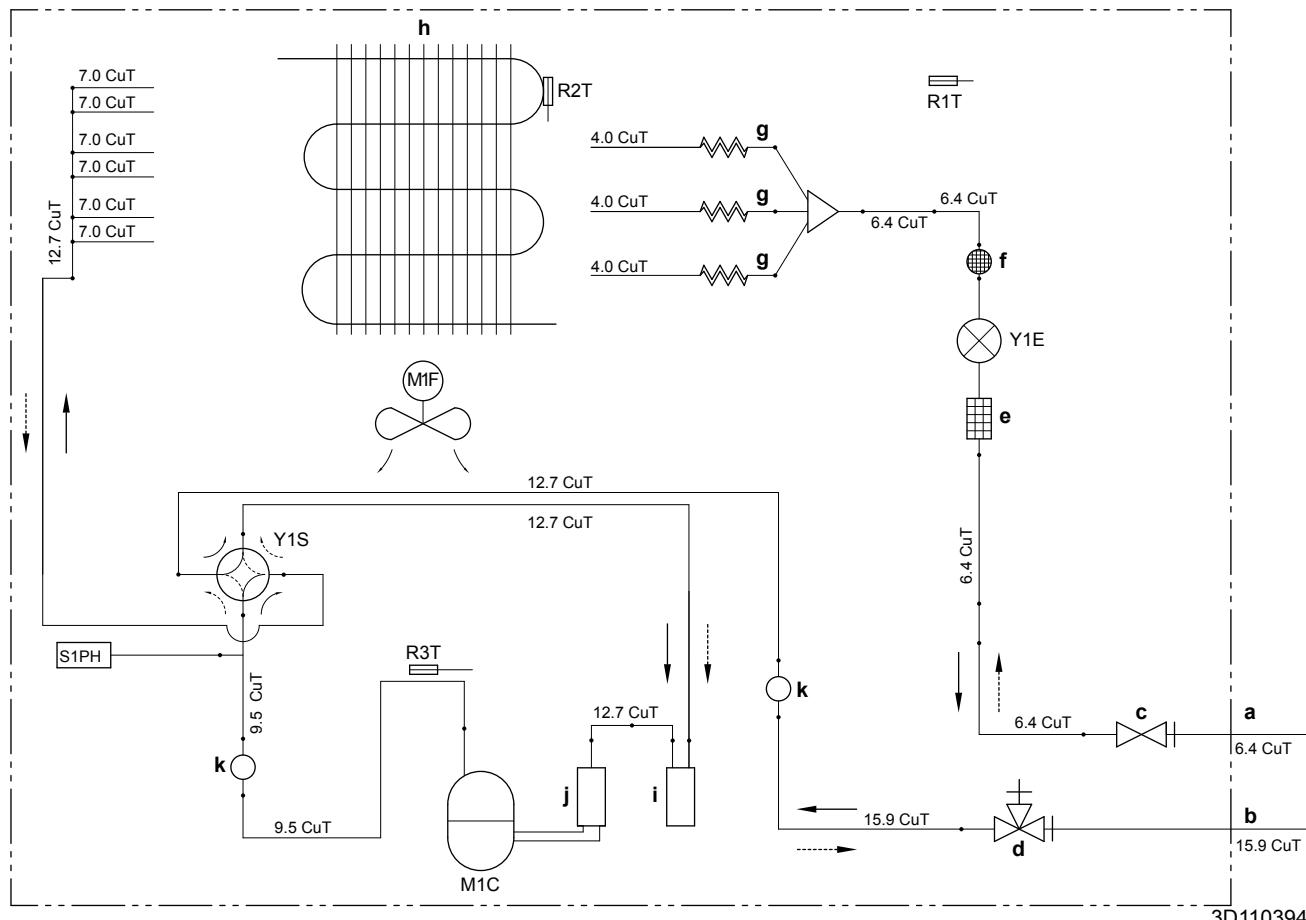


- a Тръбопровод на място (течност: Ø6,4 mm развалцовано съединение)
- b Тръбопровод на място (газ: Ø15,9 mm развалцовано съединение)
- c Спирателен вентил (течност)
- d Спирателен клапан със сервизен порт (газ)
- e Филтър
- f Шумозаглушител с филтър
- g Капилярна тръба
- h Топлообменник
- i Акумулатор

- M1C** Компресор
- M1F** Вентилатор
- R1T** Термистор (външен въздух)
- R2T** Термистор (топлообменник)
- R3T** Термистор (изпускане на компресора)
- S1PH** Прекъсвач за високо налягане (автоматично нулиране)
- Y1E** Електронен регулиращ вентил
- Y1S** Електромагнитен вентил (4-пътен вентил)(ВКЛ.: охлаждане)  
Отопление

j Компресорен акумулатор  
k Шумозаглушител

→ Охлажддане

## 17.2 Схема на тръбопроводите: Вътрешно тяло

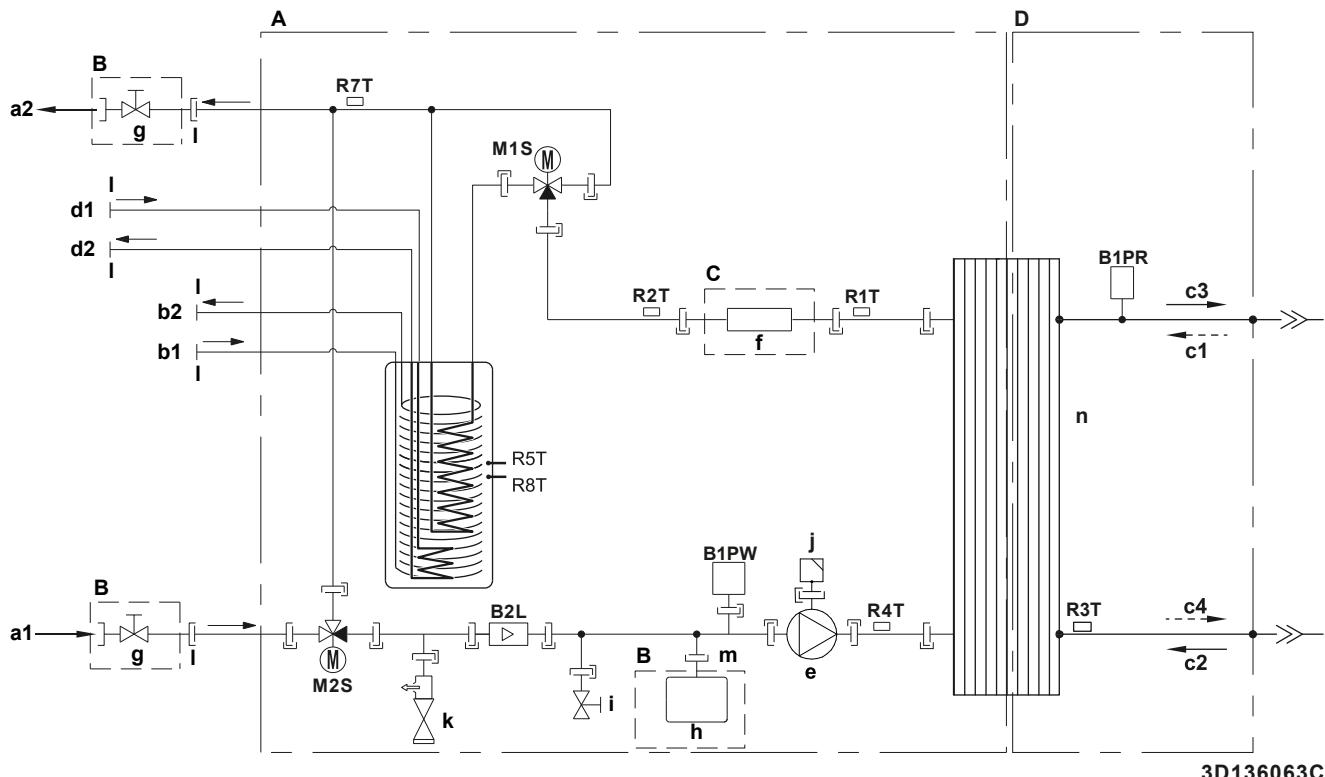

- A** Вътрешно тяло
- B** Монтирано на място
- C** Опционално
- D** Страна на хладилния агент
- a1** ВХОДЯЩА вода за отопление/охлаждане на помещението (винтова връзка, 1")
- a2** ИЗХОДЯЩА вода за отопление/охлаждане на помещението (винтова връзка, 1")
- b1** БГВ – ВХОДЯЩА студена вода (винтова връзка, 1")
- b2** БГВ – ИЗХОДЯЩА студена вода (винтова връзка, 1")
- c1** Газообразен хладилен агент ВХОД (режим на отопление; кондензатор)
- c2** Течен хладилен агент ВХОД (режим на охлаждане; изпарител)
- c3** Газообразен хладилен агент ИЗХОД (режим на охлаждане; изпарител)
- c4** Течен хладилен агент ИЗХОД (режим на отопление; кондензатор)
- d1** ВХОДЯЩА вода от двувалентен източник на топлина (винтова връзка, 1")
- d2** ИЗХОДЯЩА вода към двувалентен източник на топлина (винтова връзка, 1")
- e** Помпа
- f** Резервен нагревател
- g** Спирателен вентил, женски-женски 1"
- h** Разширителен съд
- i** Дренажен вентил
- j** Автоматичен обезвъздушителен вентил
- k** Предпазен вентил
- l** Външна резба 1"
- m** Външна резба 3/4"
- n** Пластиинчат топлообменник
- B2L** Датчик на потока
- B1PR** Датчик за налягането на хладилния агент
- B1PW** Датчик за налягането на водата за отопление на помещението
- M1S** Вентил на резервоара
- M2S** Байпасен вентил
- R1T** Термистор (пластиинчат топлообменник – ИЗХОД за вода)
- R2T** Термистор (резервен нагревател – ИЗХОД за вода)
- R3T** Термистор (страна на течен хладилен агент)
- R4T** Термистор (входяща вода)
- R5T, R8T** Термистор (резервоар)
- R7T** Термистор (резервоар – ИЗХОД за вода)
- Винтово съединение
- > Развалцовано съединение
- Бърза връзка
- Спойка

## 17.3 Електрическата схема: Външно тяло

Вижте доставената с модула вътрешна електромонтажна схема (от вътрешната страна на капака на резервния нагревател). По-долу са дадени използваните съкращения.

### (1) Схема на съединенията

Английски	Превод
Connection diagram	Схема на съединенията

### (2) Забележки

Английски	Превод
Notes	Бележки
+	Свързване
X1M	Главна клема
-----	Заземителен кабел
-----	Доставка на място
	Опция
	Превключвателна кутия
	Печатна платка
	Окабеляването зависи от модела
	Зашитно заземяване
	Окабеляване на място

#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

- 1 При работа не съединявайте накъсо защитното устройство S1PH.
- 2 Направете справка с таблицата с комбинации и допълнителното ръководство за начин на свързване на кабелите към X6A, X28A и X77A.
- 3 Цветове: BLK: черно; RED: червено; BLU: синьо; WHT: бяло; GRN: зелено; YLW: жълто

### (3) Легенда

AL*	Конектор
C*	Кондензатор
DB*	Токоизправителен мост
DC*	Конектор
DP*	Конектор
E*	Конектор
F1U	Предпазител T 6,3 A 250 V
FU1, FU2	Предпазител T 3,15 A 250 V
FU3	Предпазител T 30 A 250 V
H*	Конектор
IPM*	Интелигентен захранващ модул

L	Конектор
LED 1~5	Светодиоден индикатор
LED A	Контролен индикатор
L*	Реактор
M1C	Електродвигател на компресора
M1F	Електродвигател на вентилатора
MR*	Електромагнитно реле
N	Конектор
PCB1	Печатна платка (главна)
PS	Превключвател на захранването
Q1L	Топлинно защитно устройство
Q1DI	# Прекъсвач, управляван от утечен ток
Q*	Биполярен транзистор с изолиран гейт (IGBT)
R1T	Термистор (въздух)
R2T	Термистор (топлообменник)
R3T	Термистор (изпускане)
RTH2	Резистор
S	Конектор
S1PH	Прекъсвач за високо налягане
S2~80	Конектор
SA1	Устройство за защита от пренапрежения
SHM	Фиксиран клеморед
U, V, W	Конектор
V3, V4, V401	Варистор
X*A	Конектор
X*M	Клеморед
Y1E	Електронен регулиращ вентил
Y1S	Електромагнитен вентил (4-пътен вентил)
Z*C	Противошумов филтър (феритна сърцевина)
Z*F	Противошумов филтър

\* Опционално

# Доставка на място

## 17.4 Електромонтажна схема: Вътрешно тяло

Вижте електрическата схема за вътрешно окабеляване, доставена с модула (отвътре на капака на превключвателната кутия на вътрешното тяло). По-долу са дадени използваните съкращения.

### Бележки, които трябва да се прегледат, преди да се пусне модулът

Английски	Превод
Notes to go through before starting the unit	Бележки, които трябва да се прегледат, преди да се пусне модулът
X1M	Главна клема
X12M	Клема за свързване на място за променлив ток
X15M	Клема за свързване на място за постоянен ток
X6M	Клема за захранване на резервния нагревател
-----	Заземителен кабел
-----	Доставка на място
①	Няколко възможности за свързване с кабели
	Опция
	Не е монтирано в превключвателната кутия
	Свързването с кабели зависи от модела
	Печатна платка
Backup heater power supply	Захранване на резервния нагревател
<input type="checkbox"/> 3V (1N~, 230 V, 3 kW)	<input type="checkbox"/> 3V (1N~, 230 V, 3 kW)
<input type="checkbox"/> 6V (1N~, 230 V, 6 kW)	<input type="checkbox"/> 6V (1N~, 230 V, 6 kW)
<input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)	<input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)
User installed options	Монтирани от потребителя опции
<input type="checkbox"/> Backup heater	<input type="checkbox"/> Резервен нагревател
<input type="checkbox"/> Remote user interface	<input type="checkbox"/> Специален потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат)
<input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor	<input type="checkbox"/> Външен стаен термистор
<input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor	<input type="checkbox"/> Външен термистор на открито
<input type="checkbox"/> Demand PCB	<input type="checkbox"/> Печатна платка за ограничение на консумираната мощност
<input type="checkbox"/> Smart Grid kit	<input type="checkbox"/> Комплект Smart grid
<input type="checkbox"/> WLAN adapter module	<input type="checkbox"/> Модул на WLAN адаптера
<input type="checkbox"/> WLAN cartridge	<input type="checkbox"/> Карта за WLAN
<input type="checkbox"/> Bizone mixing kit	<input type="checkbox"/> Двузонов смесителен комплект

Английски	Превод
□ Safety thermostat	□ Защитен термостат
Main LWT	Основна температура на изходящата вода
□ On/OFF thermostat (wired)	□ Вкл./ИЗКЛ. термостат (кабелен)
□ On/OFF thermostat (wireless)	□ Вкл./ИЗКЛ. термостат (безжичен)
□ Ext. thermistor	□ Външен термистор
□ Heat pump convector	□ Термопомпен конвектор
Add LWT	Допълнителна температура на изходящата вода
□ On/OFF thermostat (wired)	□ Вкл./ИЗКЛ. термостат (кабелен)
□ On/OFF thermostat (wireless)	□ Вкл./ИЗКЛ. термостат (безжичен)
□ Ext. thermistor	□ Външен термистор
□ Heat pump convector	□ Термопомпен конвектор

#### Положение в превключвателната кутия

Английски	Превод
Position in switch box	Положение в превключвателната кутия
SWB1	Главна превключвателна кутия
SWB2	Превключвателна кутия на резервния нагревател

#### Легенда

A1P		Главна печатна платка
A2P	*	ВКЛ./ИЗКЛ. термостат (РС=електрозахранваща верига)
A3P	*	Термопомпен конвектор
A8P	*	Печатна платка за ограничение на консумираната мощност
A11P		MMI (=потребителски интерфейс на вътрешното тяло) – Главна печатна платка
A14P	*	Печатна платка на специалния потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат)
A15P	*	Печатна платка за приемник (безжичен ВКЛ./ИЗКЛ. термостат)
A20P	*	Модул на WLAN
A23P		Печатна платка за разширение за хидромодула
A30P		Печатна платка от двузоновия смесителен комплект
DS1(A8P)	*	DIP ключ

F1B	#	Предпазител за защита срещу токово претоварване на резервния нагревател
F2B	#	Предпазител за защита срещу токово претоварване главен
FU1 (A1P)		Предпазител (T 5 A 250 V за печатна платка)
FU1 (A23P)		Предпазител (3,15 A 250 V за печатна платка)
K1A, K2A	*	Реле за високо напрежение на Smart Grid
K1M, K2M		Контактор за резервния нагревател
K5M		Зашитен контактор за резервния нагревател
M2P	#	Помпа за битова гореща вода
M4S	#	2-пътен вентил за режим на охлажддане
PC (A15P)	*	Захранваща верига
Q1L		Топлинно защитно устройство на резервния нагревател
Q4L	#	Зашитен термостат
Q*DI	#	Прекъсвач, управляван от утечен ток
R1H (A2P)	*	Датчик за влажност
R1T (A2P)	*	Датчик за окръжаващата температура на Вкл./ИЗКЛ. термостат
R2T (A2P)	*	Външен датчик (подов или за окръжаваща среда)
R6T	*	Външен термистор за вътрешната или външната окръжаваща среда
S1S	#	Контакт за захранване по преференциална тарифа за kWh
S2S	#	Вход 1 за импулси за електромер
S3S	#	Вход 2 за импулси за електромер
S4S	#	Вход на Smart grid
S6S~S9S	*	Цифрови входове за ограничаване на мощността
S10S~S11S	#	Нисковолтов контакт на Smart grid
S12S		Вход за разходомер за газ
S13S		Соларен вход
TR1		Трансформатор на захранването
X*, X*A, X*Y, Y*		Конектор
X*M		Клеморед

\* Опционално

# Доставка на място

#### Превод на текста на електрическата схема

Английски	Превод
(1) Main power connection	(1) Връзка със захранващата мрежа


Английски	Превод
Outdoor unit	Външно тяло
SWB1	Превключвателна кутия
(2) User interface	(2) Потребителски интерфейс
Only for remote user interface	Само за потребителския интерфейс, използван като стаен термостат
SD card	Слот за карта за WLAN
SWB1	Превключвателна кутия
WLAN cartridge	Карта за WLAN
WLAN cartridge option	Опция WLAN карта
WLAN adapter module option	Опция модул на WLAN адаптера
(3) Field supplied options	(3) Доставяни на място опции
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	Детектиране на импулси 12 V DC (напрежението се подава от печатната платка)
230 V AC Control Device	230 V AC Устройство за управление
230 V AC supplied by PCB	230 V AC, което се подава от печатната платка
Alarm output	Алармен изход
BUH option	Опция за резервен нагревател
BUH option only for *	Опция за резервен нагревател само за*
Bizone mixing kit	Двузонов смесителен комплект
Continuous	Непрекъснат ток
DHW Output	Изход за битова гореща вода
DHW pump	Помпа за битова гореща вода
DHW pump output	Изход на помпата за битова гореща вода
Electrical meters	Електромери
Ext. ambient sensor option (indoor or outdoor)	Опция за външен датчик за окръжаващата температура (вътрешна или външна)
Ext. heat source	Външен топлинен източник
For external power supply	За външно захранване
For HP tariff	За тарифа на термопомпата
For internal power supply	За вътрешно захранване
For HV Smart Grid	За Smart Grid за високо напрежение
For LV Smart Grid	За Smart Grid за ниско напрежение
For safety thermostat	За защитния термостат
For Smart Grid	За Smart Grid
Gas meter	Разходомер за газ

Английски	Превод
Inrush	Пусков ток
Max. load	Максимален товар
Normally closed	Нормално затворен
Normally open	Нормално отворен
Note: outputs can be taken from terminal positions X12M.17(L)-18(N) and X12M.17(L)-11(N). Max. 2 outputs at once are possible this way.	Забележка: изходите могат да бъдат взети от клемни позиции X12M.17 (L) – 18 (N) и X12M.17 (L) – 11 (N). По този начин са възможни най-много 2 изхода наведнъж.
Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Контакт за захранване по преференциална тарифа за kWh: детектиране на 16 V DC (напрежението се подава от печатната платка).
Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Контакт на защитния термостат: детектиране на 16 V DC (напрежението се подава от печатната платка)
Shut-off valve	Спирателен вентил
Smart Grid contacts	Контакти на Smart Grid
Smart Grid feed-in	Вход на Smart Grid
Solar input	Соларен вход
Space C/H On/OFF output	Изход за ВКЛ./ИЗКЛ. на охлаждането/отоплението на помещението
SWB1	Превключвателна кутия
(4) Option PCBs	(4) Опция печатни платки
Only for demand PCB option	Само за опция с печатна платка за ограничение на консумираната мощност
Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB)	Цифрови входове за ограничаване на мощността: детектиране на 12 V DC/ 12 mA (напрежението се подава от печатната платка)
SWB	Превключвателна кутия
(5) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(5) Външни термостати за ВКЛ./ИЗКЛ. и термопомпен конвектор
Additional LWT zone	Допълнителна зона на температурата на изходящата вода
Main LWT zone	Основна зона на температурата на изходящата вода
Only for external sensor (floor/ambient)	Само за външен датчик (подов или за окръжаващата среда)
Only for heat pump convector	Само за термопомпени конвектори

Английски	Превод
Only for wired On/OFF thermostat	Само за двупозиционен термостат с жична връзка
Only for wireless On/OFF thermostat	Само за безжичен двупозиционен термостат
(6) Backup heater power supply	(6) Захранване на резервен нагревател
Only for ***	Само за ***
SWB2	Превключвателна кутия

## Схема на електрическите съединения


За повече подробности проверете окабеляването на модула.

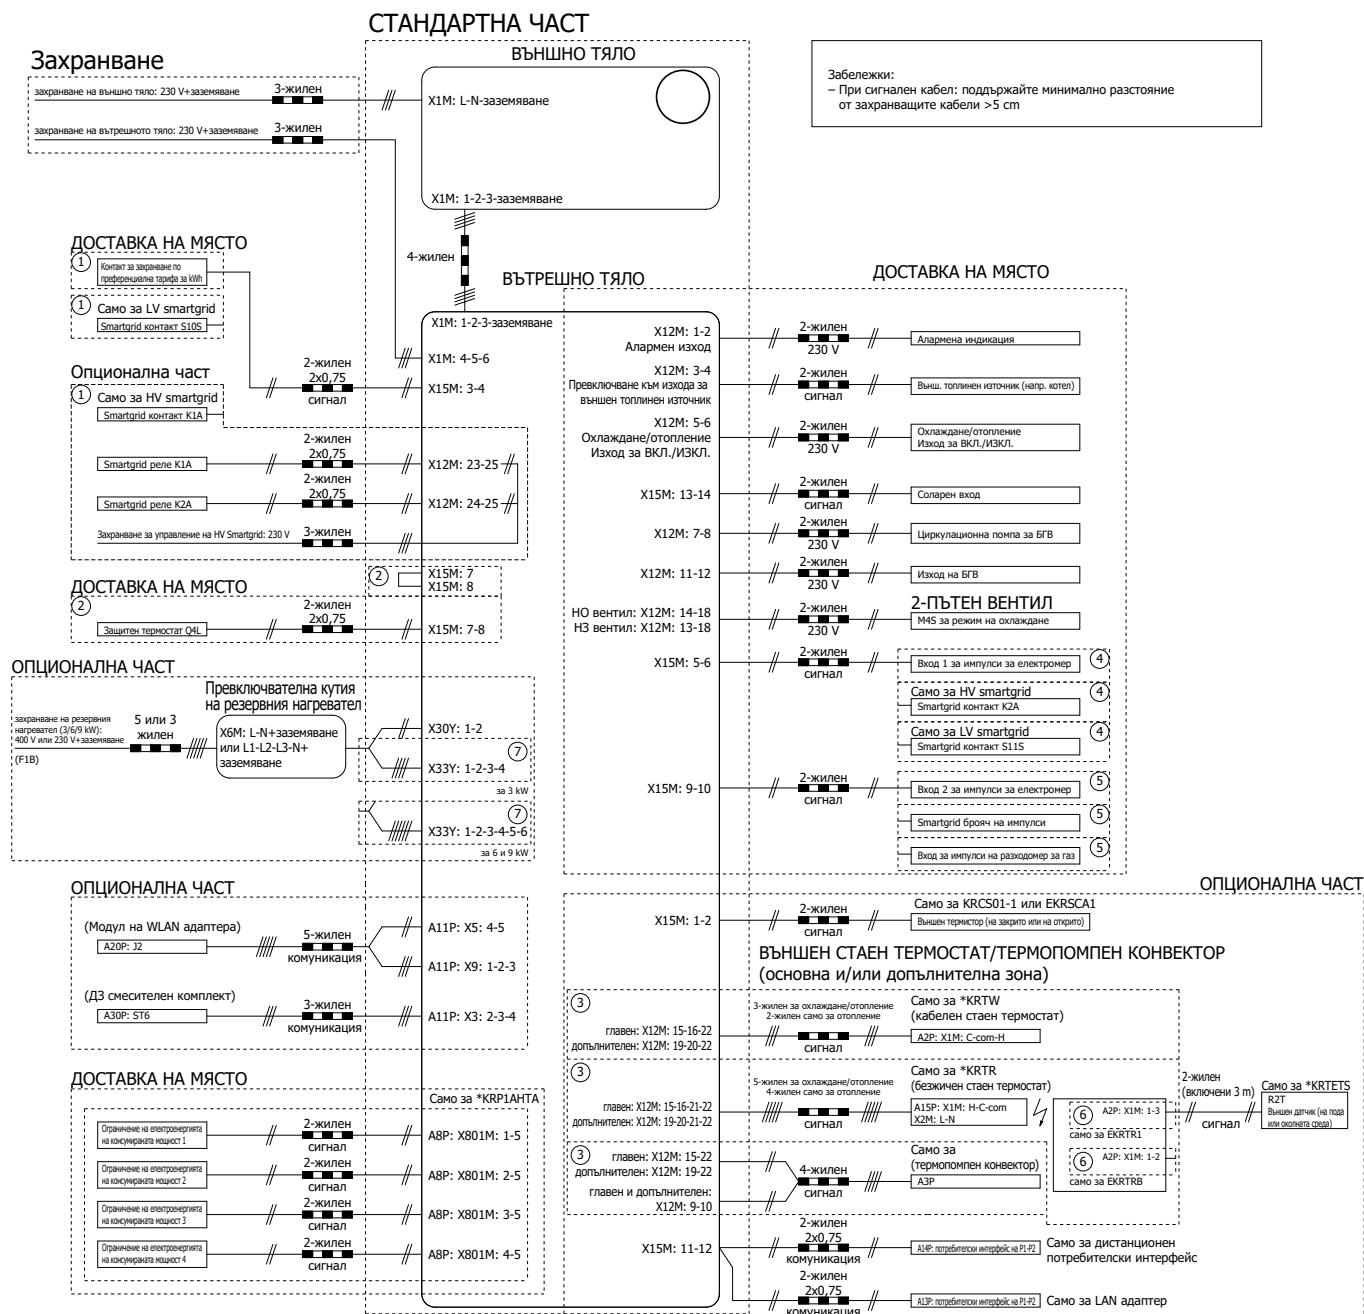

4D135453 D

## 17.5 Крива на външното статично налягане: Вътрешно тяло

**Бележка:** Ще възникне грешка на циркулацията на водата, когато не се достигне минималният дебит на водата.

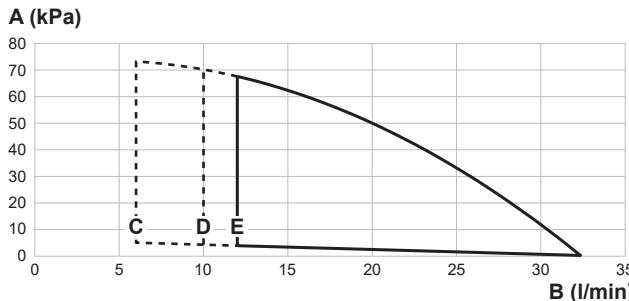


- A** Външно статично налягане в кръга за отопление/охлаждане на помещениета
- B** Дебит на водата през модула в кръга за отопление/охлаждане на помещениета
- C** Минимален дебит на водата при нормална работа
- D** Минимален дебит на водата по време на охлаждане
- E** Минимален дебит на водата по време на режим Отопление/Размразяване и Резервен нагревател

**Пунктирани линии:** Работната зона се разширява до по-ниски дебити само в случай че модулът работи единствено с термопомпа. (Не при пускане, не работи резервният нагревател, няма операция по размразяване.)

### Забележки:

- Избирането на дебит, който е извън работната зона, може да доведе до повреда или неизправност на модула. Вижте също така и минималния и максималния диапазон на циркулацията на водата в техническите спецификации.
- Уверете се, че качеството на водата отговаря на Директива 2020/2184/EC.

## 17.6 Фабрична табелка: Вътрешно тяло

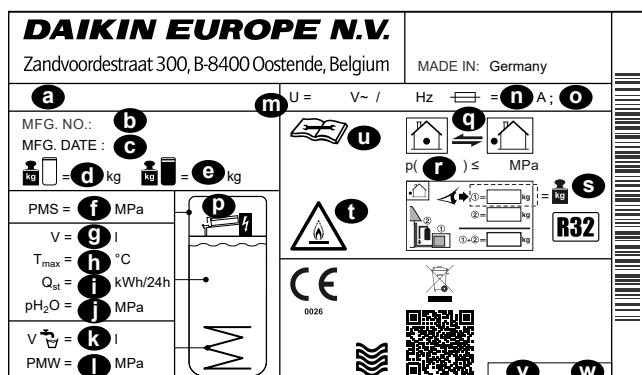

- a** Име на модел
- b** Фабричен номер
- c** Дата на производство
- d** Празно тегло
- e** Общо пълно тегло
- f** Макс. работно налягане PMS (отоплителен кръг)
- g** Обем на водата (резервоар за съхранение)
- h** Макс. работна температура  $T_{max}$  (вода в резервоара за съхранение)
- i** Топлинни загуби в режим на готовност за 24 часа при 60°C (резервоар за съхранение)  $Q_{st}$
- j** Работно налягане на съхраняваната вода  $pH_2O$
- k** Обем на битова гореща вода (топлообменник)
- l** Макс. работно налягане PMS (инсталация за питейна вода)
- m** Номинално напрежение  $U$
- n** Номинален ток на предпазителя

- o** Вид защита
- p** Резервен нагревател (допълнителен)
- q** Кръг на хладилния агент
- r** Макс. работно налягане (кръг на хладилния агент)
- s** Общо зареждане с хладилен агент (за информация вижте инструкциите за монтаж на външното тяло на термопомпата)
- t** Внимание: запалим хладилен агент
- u** Повече информация за хладилния агент: вижте инструкциите
- v** Каталожен номер
- w** Редакция

# 18 Терминологичен речник

## **Дилър**

Дистрибутор за продукта.

## **Оторизиран монтажник**

Технически подгответо лице, което е квалифицирано да монтира продукта.

## **Потребител**

Лице, което е собственик на продукта и/или експлоатира продукта.

## **Приложимо законодателство**

Всички международни, европейски, национални или местни директиви, закони, разпоредби и/или кодекси, които се отнасят до и са приложими за определен продукт или област.

## **Обслужваща компания**

Квалифицирана компания, която може да извърши или координира необходимото сервизно обслужване на продукта.

## **Ръководство за монтаж**

Ръководството за монтаж, посочено за определен продукт или приложение, разяснява начина за монтаж, конфигуриране и поддръжка.

## **Ръководство за експлоатация**

Ръководството за експлоатация, посочено за определен продукт или приложение, разяснява начина за неговата употреба и експлоатация.

## **Инструкции за поддръжка**

Ръководството с инструкции, посочено за определен продукт или приложение, което разяснява (ако е приложимо) как се монтира, конфигурира, експлоатира и/или поддържа продуктът или приложението.

## **Аксесоари**

Етикети, ръководства, информационни листове и оборудване, които се доставят с продукта и които трябва да се монтират в съответствие с инструкциите в придружаващата документация.

## **Допълнително оборудване**

Оборудване, изработено или одобрено от Daikin, което може по желание да се комбинира с продукта в съответствие с инструкциите в придружаващата документация.

## **Доставка на място**

Оборудване, което НЕ е изработено от Daikin и което може по желание да се комбинира с продукта в съответствие с инструкциите в придружаващата документация.

## Таблица на настройките на място

### Подходящи тела

EHSH04P30E▲▼  
 EHSHB04P30E▲▼  
 EHSX04P30E▲▼  
 EHSXB04P30E▲▼  
 EHSX04P50E▲▼  
 EHSXB04P50E▲▼  
 EHSH08P30E▲▼  
 EHSHB08P30E▲▼  
 EHSX08P30E▲▼  
 EHSXB08P30E▲▼  
 EHSH08P50E▲▼  
 EHSHB08P50E▲▼  
 EHSX08P50E▲▼  
 EHSXB08P50E▲▼

### Бележки

- (\*1) \*X\*
- (\*2) \*H\*
- (\*3) \*B\*
- (\*4) EKECBUA3V
- (\*5) EKECBUA6V
- (\*6) EKECBUA9W
- (\*7) Без РЗН

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
 ▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Иерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката	Диапазон, стъпка Стойност по подразбиране	Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	Дата	Стойност
<b>Стая</b>						
		Против замръзване				
1.4.1	[2-06]	Активиране	R/W 0: Не 1: Да			
1.4.2	[2-05]	Зададена точка за стаята	R/W 4~16°C, стъпка: 1°C <b>12°C</b>			
<b>Диапазон на зададените точки</b>						
1.5.1	[3-07]	Минимално за отопление	R/W 12~18°C, стъпка: 1°C <b>12°C</b>			
1.5.2	[3-06]	Максимално за отопление	R/W 18~30°C, стъпка: 1°C <b>30°C</b>			
1.5.3	[3-09]	Минимално за охлаждане	R/W 15~25°C, стъпка: 1°C <b>15°C</b>			
1.5.4	[3-08]	Максимално за охлаждане	R/W 25~35°C, стъпка: 1°C <b>35°C</b>			
<b>Стая</b>						
1.6	[2-09]	Отклонение на стайнния датчик	R/W -5~5°C, стъпка: 0,5°C <b>0°C</b>			
1.7	[2-0A]	Отклонение на стайнния датчик	R/W -5~5°C, стъпка: 0,5°C <b>0°C</b>			
<b>Зададена точка за комфорт на стая</b>						
1.9.1	[9-0A]	Зададена точка за комфорт на отопление	R/W [3-07]~[3-06]°C, стъпка: 0,5°C <b>23°C</b>			
1.9.2	[9-0B]	Зададена точка за комфорт на охлаждане	R/W [3-09]~[3-08]°C, стъпка: 0,5°C <b>23°C</b>			
<b>Основна зона</b>						
2.4		Режим задаване		0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане 2: Зависимо от атмосферните условия		
<b>Крива на зависимото от атмосферните условия отопление</b>						
2.5	[1-00]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W -40~5°C, стъпка: 1°C <b>-10°C</b>			
2.5	[1-01]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W 10~25°C, стъпка: 1°C <b>15°C</b>			
2.5	[1-02]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W [9-01]~[9-00], стъпка: 1°C <b>[2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C</b>			
2.5	[1-03]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W [9-01]-мин.[45, [9-00]]°C, стъпка: 1°C 25°C			
<b>Крива на зависимото от атмосферните условия охлаждане</b>						
2.6	[1-06]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W 10~25°C, стъпка: 1°C <b>20°C</b>			
2.6	[1-07]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W 25~43°C, стъпка: 1°C <b>35°C</b>			
2.6	[1-08]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W [9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C <b>22°C</b>			
2.6	[1-09]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W [9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C <b>[2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C</b>			
<b>Основна зона</b>						
2.7	[2-0C]	Тип изпълчвател	R/W 0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор			
<b>Диапазон на зададените точки</b>						
2.8.1	[9-01]	Минимално за отопление	R/W 15~37°C, стъпка: 1°C <b>25°C</b>			
2.8.2	[9-00]	Максимално за отопление	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) 37~60, стъпка: 1°C <b>65°C</b> [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C <b>55°C</b>			
2.8.3	[9-03]	Минимално за охлаждане	R/W 5~18°C, стъпка: 1°C <b>5°C</b>			
2.8.4	[9-02]	Максимално за охлаждане	R/W 18~22°C, стъпка: 1°C <b>22°C</b>			
<b>Основна зона</b>						
2.9	[C-07]	Управление	R/W 0: Изходяща вода 1: Външен ставен термостат 2: Ставен термостат			
2.A	[C-05]	Тип на термостата	R/W 1: 1 контакт 2: 2 контакта			
<b>Делта Т</b>						
2.B.1	[1-0B]	Делта Т отопление	R/W ([2-0C] ≠ 2) R/O ([2-0C] = 2) 3~10°C, стъпка: 1°C [2-0C] ≠ 2 (Радиатор) <b>5°C</b> [2-0C] = 2 (Радиатор) <b>10°C</b>			
2.B.2	[1-0D]	Делта Т охлаждане	R/W 3~10°C, стъпка: 1°C <b>5°C</b>			
<b>Модулация</b>						
2.C.1	[8-05]	Модулация	R/W 0: Не 1: Да			
2.C.2	[8-06]	Максимална модулация	R/W 0~10°C, стъпка: 1°C <b>5°C</b>			
<b>Спирателен вентил</b>						

Таблица на настройките на място				Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Иерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката	Диапазон, стъпка Стойност по подразбиране	Дата	Стойност
2.D.1	[F-0B]	По време на отоплението	R/W 0: Не 1: Да		
2.D.2	[F-0C]	По време на охлаждането	R/W 0: Не 1: Да		
<b>Основна зона</b>					
2.E		Тип крива на зависимост от атмосферните условия	R/W 0: 2-точков 1: Наклон-изместване		
<b>Допълнителна зона</b>					
3.4		Режим задаване		0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане 2: Зависимо от атмосферните условия	
<b>└ Крива на зависимото от атмосферните условия отопление</b>					
3.5	[0-00]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W [9-05]~мин.[45, [9-06]]°C, стъпка: 1°C 25°C		
3.5	[0-01]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W [9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C		
3.5	[0-02]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W 10~25°C, стъпка: 1°C 15°C		
3.5	[0-03]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		
<b>└ Крива на зависимото от атмосферните условия охлаждане</b>					
3.6	[0-04]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W [9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C		
3.6	[0-05]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W [9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C 22°C		
3.6	[0-06]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W 25~43°C, стъпка: 1°C 35°C		
3.6	[0-07]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W 10~25°C, стъпка: 1°C 20°C		
<b>Допълнителна зона</b>					
3.7	[2-0D]	Тип излъчвател	R/O 0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
<b>└ Диапазон на зададените точки</b>					
3.8.1	[9-05]	Минимално за отопление	R/W 15~37°C, стъпка: 1°C 25°C		
3.8.2	[9-06]	Максимално за отопление	R/W ([2-0C]=2; R/O ([2-0C]=2) 37~60, стъпка: 1°C 65°C [2-0C]=2; 37~55, стъпка: 1°C 55°C		
3.8.3	[9-07]	Минимално за охлаждане	R/W 5~18°C, стъпка: 1°C 5°C		
3.8.4	[9-08]	Максимално за охлаждане	R/W 18~22°C, стъпка: 1°C 22°C		
<b>Допълнителна зона</b>					
3.A	[C-06]	Тип на терmostата	R/W 1: 1 контакт 2: 2 контакта		
<b>└ Делта Т</b>					
3.B.1	[1-0C]	Делта Т отопление	R/W [2-0D] ≠2 [2-0D] ≠2 (Радиатор) 3~10°C, стъпка: 1°C 5°C R/O [2-0D] =2 [2-0D] =2 (Радиатор) 10°C 3~10°C, стъпка: 1°C 5°C		
3.B.2	[1-0E]	Делта Т охлаждане	R/W 3~10°C, стъпка: 1°C 5°C		
<b>Допълнителна зона</b>					
3.C		Тип крива на зависимост от атмосферните условия	R/O 0: 2-точков 1: Наклон-изместване		
<b>Отопление/охлаждане на помещениета</b>					
<b>└ Работен диапазон</b>					
4.3.1	[4-02]	Темп. ИЗК отоп. пом.	R/W 14~35°C, стъпка: 1°C 22°C		
4.3.2	[F-01]	Темп. на ИЗК на охлаждането на помещениета	R/W 10~35°C, стъпка: 1°C 20°C		
<b>Отопление/охлаждане на помещениета</b>					
4.4	[7-02]	Брой на зоните	R/W 0: Единична зона 1: Двойна зона		
4.5	[F-0D]	Режим раб. на помп.	R/W 0: Непрекъснат 1: Проба 2: По заявка		
4.6	[E-02]	Тип модул	R/W (*1) R/O (*2) 0: Реверсивен (*1) 1: Само отопл. (*2)		
4.7	[9-0D]	Ограничение на скоростта на помпата	R/W 0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4 : 90~60% обороти на помпата 5~8: 90~60% скорост на помпата при вземането на проби 6: 80% скорост на помпата		
<b>Отопление/охлаждане на помещениета</b>					
4.9	[F-00]	Помпата е извън диапазона	R/W 0: Ограничено 1: Позволена		

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*

(\*4) \*EKECBUA3V\*\_(\*) \*EKECBUA6V\*\_(\*) \*EKECBUA9W\*\_(\*) Без РЗН

Таблица на настройките на място				Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране		
Иерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката	Диапазон, стъпка	Стойност по подразбиране	Дата	Стойност
4.A	[D-03]	Увеличаване около 0°C	R/W	0: Не 1: увеличение с 2°C, размах 4°C 2: увеличение с 4°C, размах 4°C 3: увеличение с 2°C, размах 8°C 4: увеличение с 4°C, размах 8°C		
4.B	[9-04]	Пререгулиране	R/W	1~4°C, стъпка: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Против замръзване	R/W	0: Не 1: Да		
<b>Бойлер</b>						
5.2	[6-0A]	Зададена точка за комфорт	R/W	30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Зададена точка Еко	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Зададена точка за повторно подгряване	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Режим на отопление	R/W	0: Само пов. подг. 3 програмирано претопляне		
└ Дезинфекция						
5.7.1	[2-01]	Активиране	R/W	0: Не 1: Да		
5.7.2	[2-00]	Работен ден	R/W	0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък 5: Петък 6: Събота 7: Неделя		
5.7.3	[2-02]	Начален час	R/W	0~23 часа, стъпка час1 1		
5.7.4	[2-03]	Зададена точка за бойлера	R/W	60°C 60°C		
5.7.5	[2-04]	Продължителност	R/W	40~60 мин, стъпка: 5 мин. 40 мин.		
<b>Бойлер</b>						
5.8	[6-0E]	Максимално	R/W	E-07 = 4 40~75°C, стъпка: 1°C 60°C		
5.9	[6-00]	Хистерезис	R/W	2~40°C, стъпка: 1°C 8°C		
5.А	[6-08]	Хистерезис на повторното подгряване	R/W	2~20°C, стъпка: 1°C 10°C		
5.В		Режим задаване	R/W	0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия		
└ Криза на зависимост от атмосферните условия						
5.С	[0-0B]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия криза на битовата гореща вода.	R/W	35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 55°C		
5.С	[0-0C]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия криза на битовата гореща вода.	R/W	Мин(45~[6-0E])~[6-0E]°C, стъпка: 1°C 60°C		
5.С	[0-0D]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия криза на битовата гореща вода.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 15°C		
5.С	[0-0E]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия криза на битовата гореща вода.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		
<b>Бойлер</b>						
5.Д	[6-01]	Предел	R/W	0~10°C, стъпка: 1°C 2°C		
5.Е		Тип криза на зависимост от атмосферните условия	R/O	0: 2-точков 1: Наклон-изместване		
<b>Потребителски настройки</b>						
└ Тихо						
7.4.1		Режим	R/W	0: ИЗКЛ. 1: Ръчно 2: Автоматично		
7.4.3		Степен	R/W	0: Тихо 1: По-тихо 2: Най-тихо		
└ Цена на електрическата енергия						
7.5.1		Високо	R/W	0.00~990/kWh 1/kWh		
7.5.2		Средна	R/W	0.00~990/kWh 1/kWh		
7.5.3		Ниско	R/W	0.00~990/kWh 1/kWh		
<b>Потребителски настройки</b>						
7.6		Цена на газа	R/W	0.00~990/kWh 0.00~290/MBtu 1.0/kWh		
<b>Настройки от монтажника</b>						
└ Съветник за конфигуриране						
└ Система						
9.1.3.2	[E-03]	Тип РЗН	P/I/O (*4,*5,*6) R/W (*7)	0: без нагревател (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Битова гореща вода	R/O	HPSU 'Вграден'		
9.1.3.4	[4-06]	Авария	R/W	0: Ръчно 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ. 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.		
9.1.3.5	[7-02]	Брой на зоните	R/W	0: Единична зона 1: Двойна зона		
9.1.3.6	[E-0D]	Заредена с гликол система	R/W	0: Не 1: Да		
9.1.3.7	[6-02]	Вместимост на ДПН	R/W	0~10 kW, стъпка: 0.2 kW 0 kW		

Таблица на настройките на място				Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране		
Иерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката		Диапазон, стъпка Стойност по подразбиране	Дата	Стойност
9.1.3.8	[C-02]	Бивалентен	R/W	0: Изкл. 1: Директно (ОтопПом) 2: Индиректно (БГВ) (*3) 3: Индиектно (БГВ + ОтопПом)		
9.2.4	[D-07]	Соларно	R/W	0: Не 1: Да (БГВ) 2: Да (БГВ + ОП)		
└ Резервен нагревател						
9.1.4.1	[5-0D]	Напрежение	R/O	0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)		
9.1.4.2	[4-0A]	Конфигурация	Pn/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация		
9.1.4.3	[6-03]	Стъпка 1 на мощност	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0 kW 2kW (*5) 3kW (*4, *6, *7)		
9.1.4.4	[6-04]	Стъпка 2 на допълнителна мощност	Pn/W (*5, *6) Pn/O (*4, *7)	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)		
└ Основна зона						
9.1.5.1	[2-0C]	Тип изпъзвател	R/W	0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
9.1.5.2	[C-07]	Управление	R/W	0: Изходяща вода 1: Външен стлен термостат 2: Стлен термостат		
9.1.5.3		Режим задаване	R/W	0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане 2: Зависимо от атмосферните условия		
9.1.5.4		Програма	R/W	0: Не 1: Да		
9.1.5.5		Тип крива на зависимост от атмосферните условия	R/W	0: 2-точков 1: Наклон-изместване		
9.1.6	[1-00]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	[9-01]~[9-00], стъпка: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C		
9.1.6	[1-03]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W	[9-01]~мин.(45, [9-00])°C, стъпка: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C		
└ Допълнителна зона						
9.1.8.1	[2-0D]	Тип изпъзвател	R/W	0: Подово отопление 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
9.1.8.3		Режим задаване	R/W	0: Абсолютен 1: Зависимо от атмосферните условия отопление, фиксирано охлаждане 2: Зависимо от атмосферните условия		
9.1.8.4		Програма	R/W	0: Не 1: Да		
9.1.9	[0-00]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~мин.(45, [9-06])°C, стъпка: 1°C 25°C		
9.1.9	[0-01]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C		
9.1.9	[0-02]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 15°C		
9.1.9	[0-03]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W	-40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*

(\*4) \*EKECBUA3V\*\_(\*) \*EKECBUA6V\*\_(\*) \*EKECBUA9W\*\_(\*) Без РЗН

Иерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката	Диапазон, стъпка	Стойност по подразбиране	Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	Дата	Стойност
9.1.A	[0-04]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C			
9.1.A	[0-05]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C 22°C			
9.1.A	[0-06]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	25~43°C, стъпка: 1°C 35°C			
9.1.A	[0-07]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W	10~25°C, стъпка: 1°C 20°C			
<b>Боiler</b>							
9.1.B.1	[6-0D]	Режим на отопление	R/W	0: Само пов. подг. 3 програмирано претопляне 30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C <b>60°C</b>			
9.1.B.2	[6-0A]	Зададена точка за комфорт	R/W	30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C <b>60°C</b>			
9.1.B.3	[6-0B]	Зададена точка Еко	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C <b>45°C</b>			
9.1.B.4	[6-0C]	Зададена точка за повторно подгряване	R/W	30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C <b>45°C</b>			
9.1.B.5	[6-08]	Хистерезис на повторното подгряване	R/W	2~20°C, стъпка: 1°C <b>10°C</b>			
<b>Битова гореща вода</b>							
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Битова гореща вода	R/O	HPSU 'Вграден'			
9.2.2	[D-02]	Помпа БГВ	R/W	0: Без помпа за БГВ 1: Незабавно подаване на гореща вода 2: Дезинфекция 3: Циркуляция 4: Циркуляция и дезинфекция			
9.2.4	[D-07]	Соларно	R/W	0: Не 1: Да (БГВ) 2: Да (БГВ + ОП)			
<b>Резервен нагревател</b>							
9.3.1	[E-03]	Тип РЗН	Pn/O (*4, *5, *6) R/W (*7)	0: без нагревател (*7) 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) <b>4: 9W (*6)</b>			
9.3.2	[5-0D]	Напрежение	R/O	0: 230V, 1- (*4, *5, *7) 2: 400V, 3- (*6)			
9.3.3	[4-0A]	Конфигурация	Pn/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	0: 1 (*4, *7) 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация			
9.3.4	[6-03]	Стъпка 1 на мощност	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0 kW <b>2kW (*5)</b> 3kW (*4, *6, *7)			
9.3.5	[6-04]	Стъпка 2 на допълнителна мощност	Pn/W (*5, *6) Pn/O (*4, *7)	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW <b>0kW (*4)</b> 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)			
9.3.6	[5-00]	Равновесие: Деактивиране на резервен нагревател (или външен източник на топлина в случай на бивалентна система) над температурата на равновесие за отопление на пространството?	R/W	0: Не 1: Да			
9.3.7	[5-01]	Равновесна температура	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C 0°C			
9.3.8	[4-00]	Експлоатация	R/W	0: Ограничено 1: Позволена 2: Само БГВ			
<b>Допълнителен нагревател</b>							
9.4.1	[6-02]	Мощност	R/W	0~10 kW, стъпка: 0,2 kW <b>0 kW</b>			
9.4.3	[8-03]	Еко таймер за ДПН	R/W	20~95 мин., стъпка: 5 мин. <b>50 мин.</b>			
9.4.4	[4-03]	Експлоатация	R/W	0: Ограничено 1: Позволена 2: Припокриване 3: Компресорът е изключен 4: Само легионела			
<b>Авария</b>							
9.5.1	[4-06]	Авария	R/W	0: Ръчно 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ. 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.			
9.5.2	[7-06]	Принудително ИЗКЛ. на компресора	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано			
<b>Балансиране</b>							
9.6.1	[5-02]	Приоритет на отопление на помещенията	R/W	0: Деактивирано 1: Активирано			
9.6.2	[5-03]	Приоритетна температура	R/W	-15~35°C, стъпка: 1°C 0°C			
9.6.3	[5-04]	Изместване на зададената точка за ДПН	R/W	0~20°C, стъпка: 1°C <b>10°C</b>			
9.6.4	[8-02]	Таймер срещу повторен цикъл	R/W	0~10 часа, стъпка: 0,5 час 0,5 час			
9.6.5	[8-00]	Таймер за минимално време на работа	R/W	0~20 мин., стъпка: 1 мин. <b>1 мин.</b>			
9.6.6	[8-01]	Таймер за максимално време на работа	R/W	5~95 мин., стъпка: 5 мин. <b>30 мин.</b>			
9.6.7	[8-04]	Допълнителен таймер	R/W	0~95 мин., стъпка: 5 мин. <b>95 мин.</b>			
<b>Настройки от монтажника</b>							

**Таблица на настройките на място**

Иерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката	Диапазон, стъпка Стойност по подразбиране	Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	Дата	Стойност
9.7	[4-04]	Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода	R/W 0: Непрекъсваща работа на помпата 1: Непродолжителна работа на помпата 2: ИЗКЛ.			
9.8.2	[D-00]	Захранване по изгодна тарифа за kWh	R/W 0: Няма 1: Само ДПН 2: Само РЗН 3: Всички			
9.8.3	[D-05]	Разрешаване на помпата	R/W 0: Не 1: Да			
9.8.4	[D-01]	Захранване по изгодна тарифа за kWh	R/W 0: Не 1: Отворен 2: Затворен 3: Смадът мрежа			
9.8.6		Разрешаване на електрически нагреватели	R/W 0: Не 1: Да			
9.8.7		Активиране на буфериране на стая	R/W 0: Не 1: Да			
9.8.8		Граница настройка в kW	R/W 0-20 kW, стъпка: 0,5 kW 2 kW			
		Управление на консумираната мощност				
9.9.1	[4-08]	Управление на консумираната мощност	R/W 0: Не 1: Непрекъснат 2: Входове 3: Датчик за ток			
9.9.2	[4-09]	Тип	R/W 0: Amp 1: kW 0-50 A, стъпка: 1 A 50 A			
9.9.3	[5-05]	Граница	R/W 0-50 A, стъпка: 1 A 50 A			
9.9.4	[5-05]	Граница 1	R/W 0-50 A, стъпка: 1 A 50 A			
9.9.5	[5-06]	Граница 2	R/W 0-50 A, стъпка: 1 A 50 A			
9.9.6	[5-07]	Граница 3	R/W 0-50 A, стъпка: 1 A 50 A			
9.9.7	[5-08]	Граница 4	R/W 0-50 A, стъпка: 1 A 50 A			
9.9.8	[5-09]	Граница	R/W 0-20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW			
9.9.9	[5-09]	Граница 1	R/W 0-20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW			
9.9.A	[5-0A]	Граница 2	R/W 0-20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW			
9.9.B	[5-0B]	Граница 3	R/W 0-20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW			
9.9.C	[5-0C]	Граница 4	R/W 0-20 kW, стъпка: 0,5 kW 20 kW			
9.9.D	[4-01]	Приоритетен нагревател	R/W 0: Няма 1: Допълнителен нагревател 2: Резервен нагревател			
9.9.F	[7-07]	Активиране на BBR16* *BBR16 настройки са видими само когато езицът на потребителски интерфейс е зададен на шведски.	R/W 0: Не 1: Да			
		Измерване енергия				
9.A.1	[D-08]	Електромер 1	R/W 0: Не 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулса/kWh 4: 100 импулса/kWh 5: 1000 импулса/kWh			
9.A.2	[D-09]	Електромер 2 / Измервател ФВ	R/W 0: Не 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулса/kWh 4: 100 импулса/kWh 5: 1000 импулса/kWh (измервател ФВ) 6: 100 импулса/kWh (измервател ФВ) 7: 1000 импулса/kWh (измервател ФВ)			
		Датчици				
9.B.1	[C-08]	Външен датчик	R/W 0: Не 1: Външ. 2: Стая			
9.B.2	[2-0B]	Отклонение на външен датчик за околнна среда	R/W -5-5°C, стъпка: 0,5°C 0°C			
9.B.3	[1-0A]	Осреднено време	R/W 0: Не 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа			
		Бивалентен				
9.C.1	[C-02]	Бивалентен	R/W 0: Изв. 1: Директно (ОтопПом) 2: Индиректно (БГВ) (*3) 3: Индиектно (БГВ + ОтопПом) 0: Много висока			
9.C.2	[7-05]	ефективн. котела	R/W 1: Висока 2: Средна 3: Ниска 4: Много ниска			
9.C.3	[C-03]	Температура	R/W -25-25°C, стъпка: 1°C 0°C			
9.C.4	[C-04]	Хистерезис	R/W 2-10°C, стъпка: 1°C 3°C			
		Настройки от монтажника				
9.D	[C-09]	Алармен изход	R/W 0: Необичайна 1: Нормална			
9.E	[3-00]	Автоматично рестартиране	R/W 0: ръчно 1: автоматично			
9.F	[E-08]	Енергосп. функция	R/W 0: Не 1: Да			
9.G		Елиминиране на защитите	R/W 0: Не 1: Да			
		Преглед на настройките на място				

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*

(\*4) \*EKECBUA3V\*\_(\*) \*EKECBUA6V\*\_(\*) \*EKECBUA9W\*\_(\*) Без РЗН

Иерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката	Диапазон, стъпка Стойност по подразбиране	Дата	Стойност
9.I	[0-00]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W [9-05]~мин.(45, [9-06])°C, стъпка: 1°C <b>25°C</b>		
9.I	[0-01]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W [9-05]~[9-06]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C		
9.I	[0-02]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W 10~25°C, стъпка: 1°C <b>15°C</b>		
9.I	[0-03]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на допълнителната зона.	R/W -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		
9.I	[0-04]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W [9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C		
9.I	[0-05]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W [9-07]~[9-08]°C, стъпка: 1°C 22°C		
9.I	[0-06]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W 25~43°C, стъпка: 1°C 35°C		
9.I	[0-07]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на допълнителната зона.	R/W 10~25°C, стъпка: 1°C 20°C		
9.I	[0-08]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W 35~[6-0E]°C, стъпка: 1°C <b>55°C</b>		
9.I	[0-0C]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W Мин(45-[6-0E])~[6-0E]°C, стъпка: 1°C <b>55°C</b>		
9.I	[0-0D]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W 10~25°C, стъпка: 1°C <b>15°C</b>		
9.I	[0-0E]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на битовата гореща вода.	R/W -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W -40~5°C, стъпка: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W 10~25°C, стъпка: 1°C <b>15°C</b>		
9.I	[1-02]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W [9-01]~[9-00], стъпка: 1°C [2-0C]=0 40°C [2-0C]=1 45°C [2-0C]=2 55°C		
9.I	[1-03]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за отопление на основната зона.	R/W [9-01]~мин.(45, [9-00])°C, стъпка: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Зависимо от атмосферните условия охлаждане на основната зона на температурата на изходящата вода.	R/W 0: Деактивирано <b>1: Активирано</b>		
9.I	[1-05]	Зависимо от атмосферните условия охлаждане на допълнителната зона на темп. на изходящата вода	R/W 0: Деактивирано <b>1: Активирано</b>		
9.I	[1-06]	Ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W 10~25°C, стъпка: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W 25~43°C, стъпка: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Стойност на изходящата вода за ниска окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W [9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Стойност на изходящата вода за висока окръжаваща температура за зависимата от атмосферните условия крива на температурата на изходящата вода за охлаждане на основната зона.	R/W [9-03]~[9-02]°C, стъпка: 1°C [2-0C]=0 18°C [2-0C]=1 5°C [2-0C]=2 18°C		
9.I	[1-0A]	Какво е осредненото време за външната температура?	R/W 0: Не 1: 12 часа 2: 24 часа 3: 48 часа 4: 72 часа		
9.I	[1-0B]	Каква е желаната делта T при отопление за основната зона?	R/W 3~10°C, стъпка: 1°C [2-0C] ≠ 2 R/O R/O [2-0C] = 2 (Радиатор) 5°C [2-0C] = 2 (Радиатор) 10°C		
9.I	[1-0C]	Каква е желаната делта T при отопление за допълнителната зона?	[2-0D] ≠ 2 R/W [2-0D] = 2 R/O [2-0D] = 2 (Радиатор) 3~10°C, стъпка: 1°C 5°C [2-0D] = 2 (Радиатор) 10°C		
9.I	[1-0D]	Каква е желаната делта T при охлаждане за основната зона?	R/W 3~10°C, стъпка: 1°C 5°C		
9.I	[1-0E]	Каква е желаната делта T при охлаждане за допълнителната зона?	R/W 3~10°C, стъпка: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Кога трябва да се изпълнява функцията дезинфекция?	R/W 0: Всеки ден 1: Понеделник 2: Вторник 3: Сряда 4: Четвъртък <b>5: Петък</b> 6: Събота 7: Неделя		
9.I	[2-01]	Трябва ли да се изпълнява функцията дезинфекция?	R/W 0: Не 1: Да		

Иерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката	Диапазон, стъпка Стойност по подразбиране	Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
				Дата	Стойност
9.I	[2-02]	Кога трябва да стартира функцията дезинфекция?	R/W 0~23 часа, стъпка час1 <b>1</b>		
9.I	[2-03]	Каква е зададената температура за дезинфекция?	R/W 60°C 60°C		
9.I	[2-04]	Колко дълго трябва да се поддържа темп. на бойлера?	R/W 40~60 мин, стъпка: 5 мин. <b>40 мин.</b>		
9.I	[2-05]	Температура на стаята против замръзване	R/W 4~16°C, стъпка: 1°C <b>12°C</b>		
9.I	[2-06]	Заш. помещ от замр.	R/W 0: Не <b>1: Да</b>		
9.I	[2-09]	Регулиране на известн. на измерената стайна температура	R/W -5~5°C, стъпка: 0,5°C <b>0°C</b>		
9.I	[2-0A]	Регулиране на известн. на измерената стайна температура	R/W -5~5°C, стъпка: 0,5°C <b>0°C</b>		
9.I	[2-0B]	Какво е нужното известн. на измерената външна темп?	R/W -5~5°C, стъпка: 0,5°C <b>0°C</b>		
9.I	[2-0C]	Какъв тип изльчвател е свързан към основната зона за ТИВ?	R/W <b>0: Подово отопление</b> 1: Вентилаторен топлообменник 2: Радиатор		
9.I	[2-0D]	Какъв тип изльчвател е свързан към допълнителната ТИВ зона?	R/W <b>0: Подово отопление</b> 1: Вентилаторен топлообменник <b>2: Радиатор</b>		
9.I	[2-0E]	Какъв е максимално позволеният ток през термопомпата?	R/W 20~50 A, стъпка: 1 A <b>50 A</b>		
9.I	[3-00]	Разрешено ли е автоматично рестартиране на модула?	R/W 0: ръчно <b>1: автоматично</b>		
9.I	[3-01]	--	R/W <b>0</b>		
9.I	[3-02]	--	R/W <b>1</b>		
9.I	[3-03]	--	R/W <b>4</b>		
9.I	[3-04]	--	R/W <b>2</b>		
9.I	[3-05]	--	R/W <b>1</b>		
9.I	[3-06]	Каква е максималната желана стайна темп. при отопление?	R/W 18~30°C, стъпка: 1°C <b>30°C</b>		
9.I	[3-07]	Каква е минималната желана стайна темп. при отопление?	R/W 12~18°C, стъпка: 1°C <b>12°C</b>		
9.I	[3-08]	Каква е максималната желана стайна темп. при охлаждане?	R/W 25~35°C, стъпка: 1°C <b>35°C</b>		
9.I	[3-09]	Каква е минималната желана стайна темп. при охлаждане?	R/W 15~25°C, стъпка: 0,5 1°C <b>15 °C</b>		
9.I	[3-0A]	Какъв е моделът на помпата	R/O <b>0: помпа модел 0</b> 1: помпа модел 1		
9.I	[3-0B]	--	R/O <b>1</b>		
9.I	[3-0C]	--	R/O <b>1</b>		
9.I	[3-0D]	В случай че е монтиран двузонов комплект, отблокирайте комплекта помпи и комплекта смесителни клапани	R/W <b>0: Деактивирано</b> 1: Активирано		
9.I	[4-00]	Какъв е режимът на работа на РЗН?	R/W <b>0: Ограничено</b> 1: Позволена 2: Само БГВ		
9.I	[4-01]	Кой електрически нагревател е с приоритет?	R/W <b>0: Няма</b> 1: Допълнителен нагревател 2: Резервен нагревател		
9.I	[4-02]	Под каква външна темп. е позволено отопление?	R/W 14~35°C, стъпка: 1°C <b>22°C</b>		
9.I	[4-03]	Разрешение за работа на допълнителния нагревател.	R/W <b>0: Ограничено</b> 1: Позволена 2: При покриване <b>3: Компресорът е изключен</b> 4: Само легионела		
9.I	[4-04]	Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода	R/W <b>0: Непрекъсваща работа на помпата</b> 1: Непродължителна работа на помпата <b>2: ИЗКЛ.</b>		
9.I	[4-05]	--	R/W <b>0</b>		
9.I	[4-06]	Авария	R/W <b>0: Ръчно</b> 1: Автоматично 2: Автоматично намалено ОП/БГВ ВКЛ. 3: Автоматично намалено ОП/БГВ ИЗКЛ. 4: Автоматично нормално ОП/БГВ ИЗКЛ.		
9.I	[4-07]	--	R/W <b>3</b>		
9.I	[4-08]	Какъв режим на огранич. на мощността е нужен на системата?	R/W <b>0: Не</b> 1: Непрекъснат 2: Входове 3: Датчик за ток		
9.I	[4-09]	Какъв тип ограничение на мощността е необходим?	R/W <b>0: Amp</b> <b>1: kW</b>		
9.I	[4-0A]	Конфигурация на резервния нагревател	R/W Пл/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	<b>0: 1 (*4, *7)</b> 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 при аварийна ситуация	
9.I	[4-0B]	Хистерезис на автоматичното превключване между охлаждане/отопление.	R/W 1~10°C, стъпка: 0,5°C <b>1°C</b>		
9.I	[4-0D]	Изместване на автоматичното превключване между охлаждане/отопление.	R/W 1~10°C, стъпка: 0,5°C <b>3°C</b>		
9.I	[4-0E]	--	R/W <b>6</b>		
9.I	[5-00]	Равновесие: Деактивиране на резервен нагревател (или външен източник на топлина в случай на бивалентна система) над температурата на равновесие за отопление на пространството?	R/W 0: Не <b>1: Да</b>		
9.I	[5-01]	Каква е равновесната температура за сградата?	R/W -15~35°C, стъпка: 1°C <b>0°C</b>		
9.I	[5-02]	Приоритет на отопление на помещенията.	R/W <b>0: Деактивирано</b> 1: Активирано		
9.I	[5-03]	Приоритетна температура за отопление на помещенията.	R/W -15~35°C, стъпка: 1°C <b>0°C</b>		
9.I	[5-04]	Корекция на зададената точка за температурата на битовата гореща вода.	R/W 0~20°C, стъпка: 1°C <b>10°C</b>		
9.I	[5-05]	Каква е исканата граница за ЦВ1?	R/W 0~50 A, стъпка: 1 A <b>50 A</b>		
9.I	[5-06]	Каква е исканата граница за ЦВ2?	R/W 0~50 A, стъпка: 1 A <b>50 A</b>		
9.I	[5-07]	Каква е исканата граница за ЦВ3?	R/W 0~50 A, стъпка: 1 A <b>50 A</b>		

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*

(\*4) \*EKECBUA3V\*\_(\*) \*EKECBUA6V\*\_(\*) \*EKECBUA9W\*\_(\*) \*EKECBUA9W\*\_(\*) Без РЗН

Иерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката	Диапазон, стъпка Стойност по подразбиране	Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	Дата	Стойност
9.I	[5-08]	Каква е исканата граница ца ЦВ4?	R/W 0~50 A, стъпка: 1 A <b>50 A</b>			
9.I	[5-09]	Каква е исканата граница за ЦВ1?	R/W 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW <b>20 kW</b>			
9.I	[5-0A]	Каква е исканата граница за ЦВ2?	R/W 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW <b>20 kW</b>			
9.I	[5-0B]	Каква е исканата граница за ЦВ3?	R/W 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW <b>20 kW</b>			
9.I	[5-0C]	Каква е исканата граница ца ЦВ4?	R/W 0~20 kW, стъпка: 0,5 kW <b>20 kW</b>			
9.I	[5-0D]	Напрежение на резервния нагревател	R/O 0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)			
9.I	[5-0E]	--	R/W 1			
9.I	[6-00]	Температурната разлика, определяща температурата на ВКЛ. на термопомпата.	R/W 2~40°C, стъпка: 1°C <b>8°C</b>			
9.I	[6-01]	Температурната разлика, определяща температурата на ИЗКЛ. на термопомпата.	R/W 0~10°C, стъпка: 1°C <b>2°C</b>			
9.I	[6-02]	Каква е мощността на допълнителния нагревател?	R/W 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW <b>0 kW</b>			
9.I	[6-03]	Каква е мощността на резервн. нагревател стъпка 1?	R/W 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0 kW <b>2kW (*5)</b> <b>3kW (*4, *6, *7)</b>			
9.I	[6-04]	Каква е мощността на резервн. нагревател стъпка 2?	R/W Пп/W (*5, *6) Пп/O (*4, *7) 0~10 kW, стъпка: 0,2 kW 0kW (*4) 3kW (*7) 4kW (*5) 6kW (*6)			
9.I	[6-07]	--	R/W 0			
9.I	[6-08]	Какъв хистерезис ще се използва в режим на повторно подгряване?	R/W 2~20°C, стъпка: 1°C <b>10°C</b>			
9.I	[6-09]	--heatertape_capacity	R/W 0			
9.I	[6-0A]	Каква е желаната темп. на комфортно съхранение?	R/W 30~[6-0E]°C, стъпка: 1°C <b>60°C</b>			
9.I	[6-0B]	Каква е желаната темп. на еко съхранение?	R/W 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C <b>45°C</b>			
9.I	[6-0C]	Каква е желаната темп. на повторно подгряване?	R/W 30~мин.(50, [6-0E])°C, стъпка: 1°C <b>45°C</b>			
9.I	[6-0D]	Какъв е желаният режим на задаване при БГВ?	R/W 0: Само пов. подг. 3 програмирано претопляне			
9.I	[6-0E]	Каква е максималната зададена температура?	R/W E-07 = 4 40~ 75°C, стъпка: 1°C <b>60°C</b>			
9.I	[7-00]	Температура на превишаване за допълнителния нагревател на битова гореща вода.	R/W 0~4°C, стъпка: 1°C <b>0°C</b>			
9.I	[7-01]	Хистерезис на допълнителния нагревател на битова гореща вода.	R/W 2~40°C, стъпка: 1°C <b>2°C</b>			
9.I	[7-02]	Колко са зоните на темп. на изходящата вода?	R/W 0: Единична зона 1: Двойна зона			
9.I	[7-03]	--	R/W 2.5			
9.I	[7-04]	--	R/W 0			
9.I	[7-05]	ефективн. котела	R/W 0: Много висока 1: Висока 2: Средна 3: Ниска 4: Много ниска			
9.I	[7-06]	Принудително ИЗКЛ. на компресора	R/W 0: Деактивирано 1: Активирано			
9.I	[7-07]	Активиране на BBR16* *BBR16 настройки са видими само когато езицът на потребителски интерфейс е зададен на шведски.	R/W 0: Не 1: Да			
9.I	[7-08]	--	R/W 0			
9.I	[7-09]	Колко е минималната стойност на помпа PWM.	R/W 20%			
9.I	[7-0A]	Фиксирана помпа за допълнителна зона PWM в случай на монтиран двузонов комплект.	R/W 20~95%, стъпка 5% <b>95%</b>			
9.I	[7-0B]	Фиксирана помпа за основна зона PWM в случай на монтиран двузонов комплект.	R/W 20~95%, стъпка 5% <b>95%</b>			
9.I	[7-0C]	Необходимо време на смесителния клапан за завъртане от една страна на друга в случай на монтиран двузонов комплект.	R/W 20~300 секунди, стъпка 5 сек. <b>125 секунди</b>			
9.I	[7-0D]	Стойност на хистерезис, използвана за управление на бивалентния бойлер, в случаи че поддържа отопление на помещение	R/W 2~20, стъпка 0,5 °C <b>4 °C</b>			
9.I	[7-0E]	Изместяване на зададената точка за определяне кога бойлера е достатъчно пълен за преминаване в претънено състояние	R/W 2~22, стъпка 0,5 °C <b>7 °C</b>			
9.I	[8-00]	Минимално време на работа за режим на битова гореща вода.	R/W 0~20 мин., стъпка 1 мин. <b>1 мин.</b>			
9.I	[8-01]	Максимално време на работа за режим на битова гореща вода.	R/W 5~95 мин., стъпка: 5 мин. <b>30 мин.</b>			
9.I	[8-02]	Зашитно време на повторен цикъл.	R/W 0~10 часа, стъпка: 0,5 час <b>0.5 час</b>			
9.I	[8-03]	Таймер за закъснение на допълнителния нагревател.	R/W 20~95 мин., стъпка: 5 мин. <b>50 мин.</b>			
9.I	[8-04]	Допълнително време на работа за максималното време на работа.	R/W 0~95 мин., стъпка: 5 мин. <b>95 мин.</b>			
9.I	[8-05]	Разрешавате ли модулиране на ТИВ за упр. на стайната темп.?	R/W 0: Не 1: Да			
9.I	[8-06]	Максимална модулация на температурата на изходящата вода.	R/W 0~10°C, стъпка: 1°C <b>5°C</b>			
9.I	[8-07]	Каква е желаната комфортна основ. ТИВ при охлаждане?	R/W [9-03]~[9-02], стъпка: 1°C <b>18°C</b>			
9.I	[8-08]	Каква е желаната еко основ. ТИВ при отопление?	R/W [9-03]~[9-02], стъпка: 1°C <b>20°C</b>			
9.I	[8-09]	Каква е желаната комфортна основ. ТИВ при отопление?	R/W [9-01]~[9-00], стъпка: 1°C <b>35°C</b>			
9.I	[8-0A]	Каква е желаната еко основ. ТИВ при отопление?	R/W [9-01]~[9-00], стъпка: 1°C <b>33°C</b>			
9.I	[8-0B]	--	R/W 13			
9.I	[8-0C]	--	R/W 10			
9.I	[8-0D]	--	R/W 16			

**Таблица на настройките на място**



Иерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката	Диапазон, стъпка Стойност по подразбиране	Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	Дата	Стойност
9.I	[9-00]	Каква е максималната желана ТИВ за осн. зона при отопление?	R/W ([2-0C]≠2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, стъпка: 1°C <b>65°C</b> [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C <b>55°C</b>		
9.I	[9-01]	Каква е минималната желана ТИВ за осн. зона при отопление?	R/W	15~37°C, стъпка: 1°C <b>25°C</b>		
9.I	[9-02]	Каква е максималната желана ТИВ за осн. зона при охлаждане?	R/W	18~22°C, стъпка: 1°C <b>22°C</b>		
9.I	[9-03]	Каква е минималната желана ТИВ за осн. зона при охлаждане?	R/W	5~18°C, стъпка: 1°C <b>5°C</b>		
9.I	[9-04]	Температура на превишаване на температурата на изходящата вода.	R/W	1~4°C, стъпка: 1°C <b>2°C</b>		
9.I	[9-05]	Каква е минималната желана ТИВ за доп. зона при отопление?	R/W	15~37°C, стъпка: 1°C <b>25°C</b>		
9.I	[9-06]	Каква е максималната желана ТИВ за доп. зона при отопление?	R/W ([2-0C]≠2) R/O ([2-0C] = 2)	[2-0C]=2: 37~60, стъпка: 1°C <b>65°C</b> [2-0C]≠2: 37~55, стъпка: 1°C <b>55°C</b>		
9.I	[9-07]	Каква е минималната желана ТИВ за доп. зона при охлаждане?	R/W	5~18°C, стъпка: 1°C <b>5°C</b>		
9.I	[9-08]	Каква е максималната желана ТИВ за доп. зона при охлаждане?	R/W	18~22°C, стъпка: 1°C <b>22°C</b>		
9.I	[9-09]	Какво е допустимата граница на ТИВ при стартиране на охлаждане?	R/W	1~18°C, стъпка: 1°C <b>18°C</b>		
9.I	[9-0A]	Каква е буферната стайна температура при отопление?	R/W	[3-07]~[3-06]°C, стъпка: 0,5°C <b>23°C</b>		
9.I	[9-0B]	Каква е буферната стайна температура при охлаждане?	R/W	[3-09]~[3-08]°C, стъпка: 0,5°C <b>23°C</b>		
9.I	[9-0C]	Хистерезис на стайната температура.	R/W	1~6°C, стъпка: 0,5°C <b>1 °C</b>		
9.I	[9-0D]	Ограничение на скоростта на помпата	R/W	0~8, стъпка:1 0: Без ограничение 1~4 : 90~60% обороти на помпата 5~8: 90~60% скорост на помпата при вземането на проби <b>6: 80% скорост на помпата</b>		
9.I	[9-0E]	--		<b>6</b>		
9.I	[C-00]	Приоритет на загряването на битова вода.	R/W	0: Соларен приоритет <b>1: Приоритет на термопомпата</b>		
9.I	[C-01]	--		<b>0</b>		
9.I	[C-02]	Има ли свързан външен резервен топлинен източник?	R/W	0: Изи. 1: Директно (ОтопПом) <b>2: Индиректно (БГВ) (*3)</b> 3: Индиректно (БГВ + ОтопПом)		
9.I	[C-03]	Температура на бивалентно активиране.	R/W	-25~25°C, стъпка: 1°C <b>0°C</b>		
9.I	[C-04]	Температура на бивалентен хистерезис.	R/W	2~10°C, стъпка: 1°C <b>3°C</b>		
9.I	[C-05]	Какъв е типът контакт за термо заявката за осн. зона?	R/W	<b>1: 1 контакт</b> <b>2: 2 контакта</b>		
9.I	[C-06]	Какъв е типът контакт за термо заявката за допълн. зона?	R/W	<b>1: 1 контакт</b> <b>2: 2 контакта</b>		
9.I	[C-07]	Какъв е методът за управление в режим работа в помещ?	R/W	<b>0: Изходяща вода</b> 1: Външен стден термостат 2: Стенен термостат		
9.I	[C-08]	Какъв тип външен датчик е монтиран?	R/W	<b>0: Не</b> 1: Външ. 2: Стая		
9.I	[C-09]	Какъв е нужният тип контакт на изхода на апарата?	R/W	<b>0: Необичайна</b> 1: Нормална		
9.I	[C-0A]	--		<b>0</b>		
9.I	[C-0B]	--		<b>0</b>		
9.I	[C-0C]	--		<b>0</b>		
9.I	[C-0D]	--		<b>0</b>		
9.I	[C-0E]	--		<b>0</b>		
9.I	[D-00]	Кои нагрев. са разрешени, ако захр. пр. тарифа kWh е прек?	R/W	<b>0: Няма</b> 1: Само ДПН 2: Само РЗН 3: Всички		
9.I	[D-01]	Тип инст. контакт за захр. по преф. тарифа за kWh?	R/W	<b>0: Не</b> 1: Отворен 2: Затворен 3: Смарт мрежа		
9.I	[D-02]	Какъв тип помпа за БГВ е монтирана?	R/W	<b>0: Без помпа за БГВ</b> 1: Незабавно подаване на гореща вода 2: Дезинфекция 3: Циркуляция 4: Циркуляция и дезинфекция		
9.I	[D-03]	Компенсация на температурата на изходящата вода около 0°C.	R/W	<b>0: Не</b> 1: увеличение с 2°C, размах 4°C 2: увеличение с 4°C, размах 4°C 3: увеличение с 2°C, размах 8°C 4: увеличение с 4°C, размах 8°C		
9.I	[D-04]	Свързана ли е печатна платка за огран. на консум. мощност?	R/W	<b>0: Не</b> 1: Упр. конс. мощ.		
9.I	[D-05]	Разреш. работа на помпата, ако захр. пр. тарифа kWh е прек?	R/W	<b>0: Не</b> <b>1: Да</b>		
9.I	[D-07]	Свързан ли е соларен комплект?	R/W	<b>0: Не</b> 1: Да (БГВ) 2: Да (БГВ + ОП)		
9.I	[D-08]	Използва ли се външ. kWh уред за измерване на мощността?	R/W	<b>0: Не</b> 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh		

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*

(\*4) \*EKECBUA3V\*\_(\*) \*EKECBUA6V\*\_(\*) \*EKECBUA9W\*\_(\*) Без РЗН

4P681207-1B - 2024.03

Таблица на настройките на място				Настройка от монтажника, различна от стойността по подразбиране	
Иерархична връзка	Код на настройка на място	Наименование на настройката	Диапазон, стъпка Стойност по подразбиране	Дата	Стойност
9.I	[D-09]	Използва ли се външ. kWh уред за измерване на мощността, измервателен kWh уред за смарт мрежата?	R/W 0: Не 1: 0,1 импулс/kWh 2: 1 импулс/kWh 3: 10 импулс/kWh 4: 100 импулс/kWh 5: 1000 импулс/kWh 6: 100 импулса/kWh (измервател ФВ) 7: 1000 импулса/kWh (измервател ФВ)		
9.I	[D-0A]	--	0		
9.I	[D-0B]	--	2		
9.I	[D-0C]	--	0		
9.I	[D-0D]	--	0		
9.I	[D-0E]	--	0		
9.I	[E-00]	Какъв тип модул е монтиран?	R/O 0~5 0: <b>HT сплит</b>		
9.I	[E-01]	Какъв тип компресор е монтиран?	R/O 0		
9.I	[E-02]	Какъв тип е софтуерът за вътрешното тяло?	R/W (*1) R/O (*2)	0: Реверсивен (*1) 1: Само отопл. (*2)	
9.I	[E-03]	Какъв е броят стъпки на резервния нагревател?	Пн/О (*4,*5,*6) R/W (*7)	0: без нагревател (*7) 1: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)	
9.I	[E-04]	Външното тяло има ли налична енергоспест. функция?	R/O 0: Не 1: Да		
9.I	[E-05]	Може ли системата да осигури битова гореща вода?	R/O 0: Не 1: Да		
9.I	[E-06]	--	1		
9.I	[E-07]	Какъв тип бойлер за БГВ е монтиран?	R/W 0~8 0 ОСО бойлер 150/180 1 FS с РЗН 2 FS с ДПН 3 ОСО бойлер 200/250/300 <b>4 Rotex без ДПН (HYB)</b> 5 Rotex с ДПН 6 Допълнителен бойлер за HYB 7 Допълнителен бойлер, бобина >= 1,05m2 8 Допълнителен бойлер, бобина >= 1,8m2		
9.I	[E-08]	Енергоспестяваща функция за външното тяло.	R/W 0: Не 1: Да		
9.I	[E-09]	--	1		
9.I	[E-0B]	Монтиран ли е двузонов комплект?	R/W 0: НЕ е инсталиран 1: - 2: Монтиран двузонов комплект		
9.I	[E-0C]	Какъв тип двузонова система е монтирана?	R/W 0: Без хидравличен сепаратор / без директна помпа 1: С хидравличен сепаратор / без директна помпа 2: С хидравличен сепаратор / с директна помпа		
9.I	[E-0D]	Заредена ли е системата с гликол?	R/W 0: Не 1: Да		
9.I	[E-0E]	--	0		
9.I	[F-00]	Работата на помпата е разрешена извън диапазона.	R/W 0: Ограничено 1: Позволена		
9.I	[F-01]	Над каква външна темп. е позволено охлаждане?	R/W 10~35°C, стъпка: 1°C <b>20°C</b>		
9.I	[F-02]	--	3		
9.I	[F-03]	--	5		
9.I	[F-04]	--	0		
9.I	[F-05]	--	0		
9.I	[F-06]	Активиране на бойлер?	R/W 0: Деактивирано 1: Активирано		
9.I	[F-07]	Изчисление на ефективността	R/W 0: Активирано 1: Деактивирано		
9.I	[F-08]	Активирано продължително размразяване чрез отопление	R/W 0: Деактивирано 1: Активирано		
9.I	[F-09]	Работа на помпата по време на нарушение на циркуляцията.	R/W 0: Деактивирано 1: Активирано		
9.I	[F-0A]	--	0		
9.I	[F-0B]	Затваряне на спирателния вентил по време на термо ИЗКЛ?	R/W 0: Не 1: Да		
9.I	[F-0C]	Затваряне на спирателния вентил по време на охлаждане?	R/W 0: Не 1: Да		
9.I	[F-0D]	Какъв е режимът на работа на помпата?	R/W 0: Непрекъснат 1: Проба 2: По заявка		
9.I	[F-0E]	Макс. поддържано отопление на бойлера	R/W 10~35 kW, стъпка: 1kW <b>20 kW</b>		
<b>Настройки на двузонов комплект</b>					
9.P.1	[E-0B]	Монтиран двузонов комплект	R/W 0: НЕ е инсталиран 1: - 2: Монтиран двузонов комплект		
9.P.2	[E-0C]	Двузонов тип система	R/W 0: Без хидравличен сепаратор / без директна помпа 1: С хидравличен сепаратор / без директна помпа 2: С хидравличен сепаратор / с директна помпа		
9.P.3	[7-0A]	Фиксирана помпа за допълнителна зона PWM	R/W 20~95%, стъпка 5% <b>95%</b>		
9.P.4	[7-0B]	Фиксирана помпа за основна зона PWM	R/W 20~95%, стъпка 5% <b>95%</b>		
9.P.5	[7-0C]	Време на завъртане на смесителния клапан	R/W 20~300 сек., стъпка 5 сек. <b>125 сек.</b>		

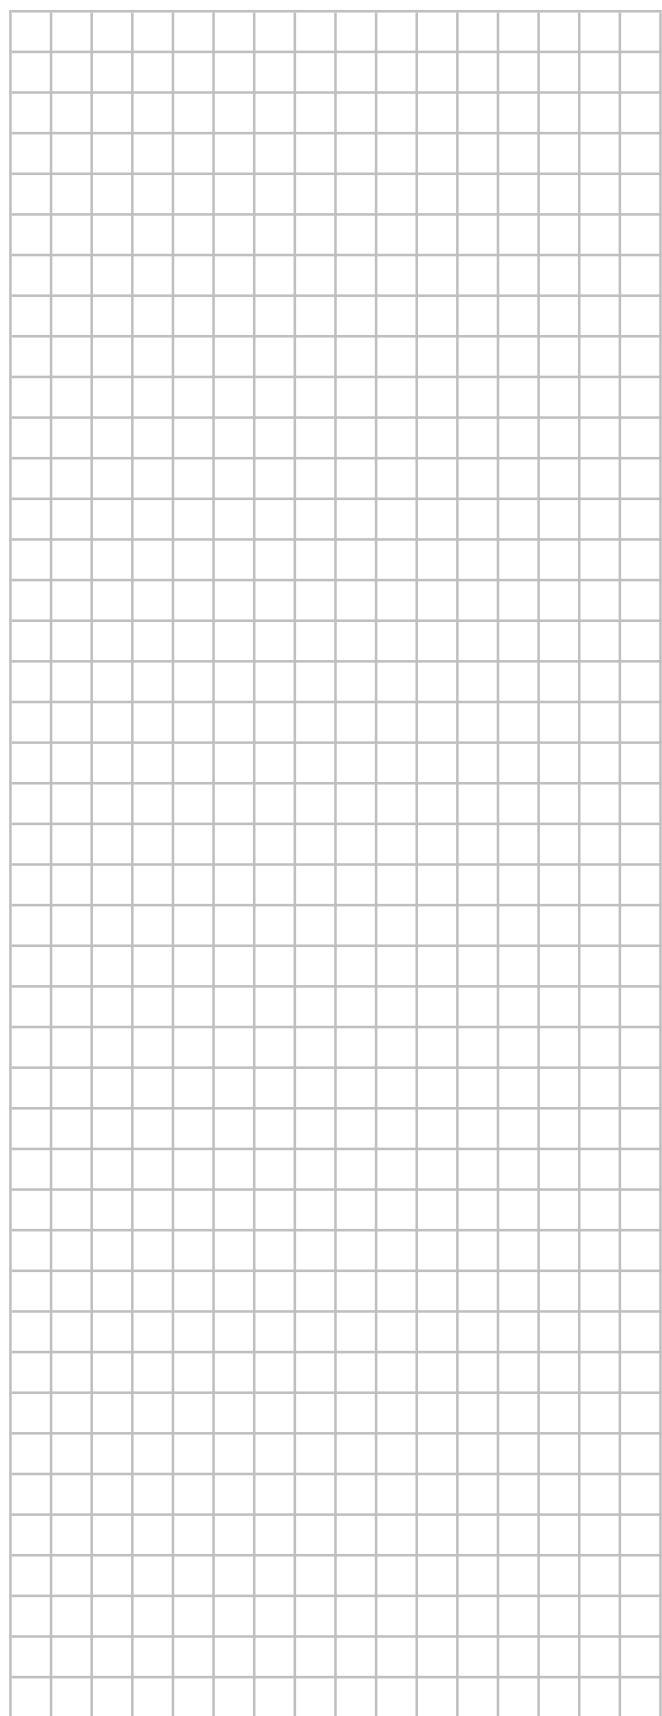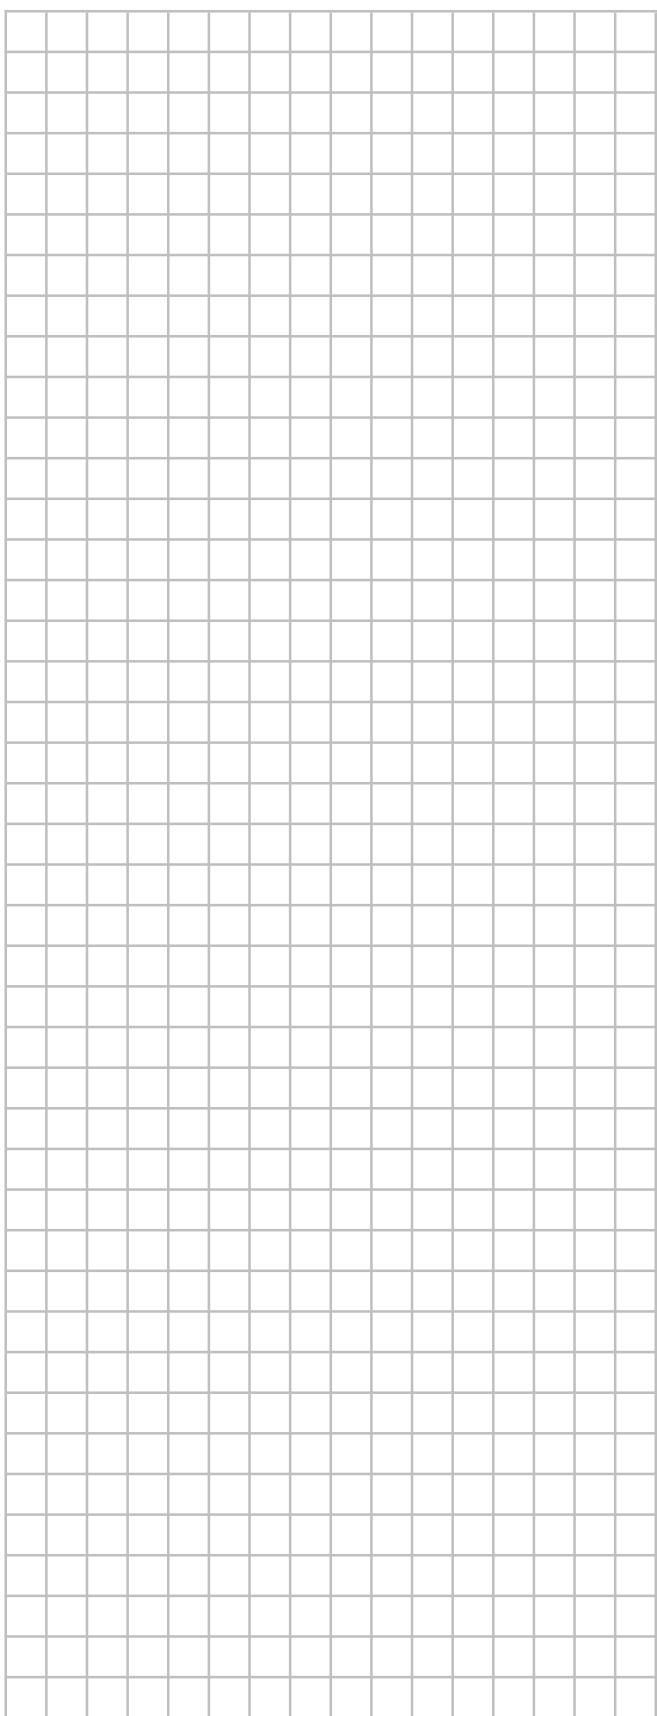

EAC



4P759881-1 A 00000008

Copyright 2024 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P759881-1A 2025.03