




Referenční příručka k instalaci  
Daikin Altherma 3 R MT ECH<sub>2</sub>O



<https://daikintechnicaldatahub.eu>

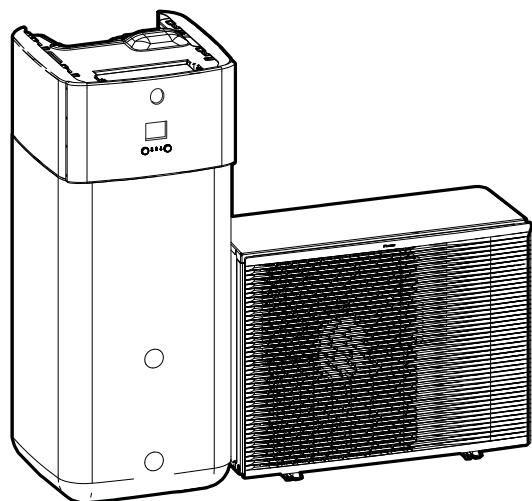

ERRA08E▲V3▼  
ERRA10E▲V3▼  
ERRA12E▲V3▼  
ERRA08E▲W1▼  
ERRA10E▲W1▼  
ERRA12E▲W1▼

ELSB12P30E▲▼  
ELSB12P50E▲▼  
▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z  
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

ELSH12P30E▲▼  
ELSH12P50E▲▼  
ELSHB12P30E▲▼  
ELSHB12P50E▲▼  
ELSX12P30E▲▼  
ELSX12P50E▲▼

# Obsah

<b>1 O dokumentaci</b>	<b>6</b>
1.1 O tomto dokumentu .....	6
1.2 Význam varování a symbolů.....	7
1.3 Přehled referenční příručky k instalaci .....	8
<b>2 Všeobecná bezpečnostní opatření</b>	<b>10</b>
2.1 Pro instaláčního technika .....	10
2.1.1 Obecné .....	10
2.1.2 Místo instalace .....	11
2.1.3 Chladivo — v případě R410A nebo R32 .....	11
2.1.4 Voda .....	13
2.1.5 Elektrická instalace .....	13
<b>3 Specifické bezpečnostní pokyny pro instaláčního technika</b>	<b>16</b>
<b>4 Informace o krabici</b>	<b>23</b>
4.1 Venkovní jednotka.....	23
4.1.1 Manipulace s venkovní jednotkou.....	23
4.1.2 Vybalení venkovní jednotky.....	24
4.1.3 Odstranění příslušenství z venkovní jednotky.....	25
4.2 Vnitřní jednotka.....	26
4.2.1 Vybalení vnitřní jednotky.....	26
4.2.2 Vyjmít veškerého příslušenství z vnitřní jednotky.....	27
4.2.3 Manipulace s vnitřní jednotkou.....	28
<b>5 Informace o jednotkách a volitelném příslušenství</b>	<b>29</b>
5.1 Přehled: Informace o jednotkách a volitelném příslušenství.....	29
5.2 Identifikace .....	29
5.2.1 Identifikační štítek: Venkovní jednotka .....	29
5.2.2 Identifikační štítek: Vnitřní jednotka .....	30
5.3 Kombinované jednotky a volitelných možnostech .....	30
5.3.1 Možné kombinace vnitřní a venkovní jednotky .....	31
5.3.2 Možné volitelné možnosti pro venkovní jednotku.....	31
5.3.3 Možné volitelné možnosti pro vnitřní jednotku.....	31
<b>6 Pokyny k použití</b>	<b>35</b>
6.1 Přehled: Pokyny k použití .....	35
6.2 Nastavení systému prostorového vytápění/chlazení .....	36
6.2.1 Jedna místo .....	37
6.2.2 Více místností – Jedna zóna teploty výstupní vody.....	41
6.2.3 Více místností – Dvě zóny teploty výstupní vody.....	47
6.3 Nastavení bivalentních zdrojů tepla.....	51
6.3.1 Nastavení přímého pomocného zdroje tepla pro prostorové vytápění .....	52
6.3.2 Nastavení nepřímého pomocného zdroje tepla pro teplou užitkovou vodu a vytápění prostoru .....	55
6.3.3 Nastavení solárního systému přes připojení odtoku .....	56
6.3.4 Nastavení solárního systému přes bivalentní výměník tepla.....	57
6.3.5 Nastavení elektrického záložního ohříváče .....	58
6.4 Nastavení akumulační nádrže .....	58
6.4.1 Uspořádání systému – Integrovaný zásobník.....	58
6.4.2 Výběr objemu a požadované teploty pro akumulační nádrž.....	59
6.4.3 Nastavení a konfigurace – zásobník .....	60
6.4.4 Čerpadlo TUV pro okamžitou dodávku teplé vody .....	60
6.4.5 Čerpadlo TUV pro dezinfekci .....	61
6.5 Nastavení měření energie .....	61
6.5.1 Vytvořené teplo .....	62
6.5.2 Spotřebovaná energie .....	62
6.5.3 Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou .....	63
6.5.4 Zdroj el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh .....	64
6.6 Nastavení řízení spotřeby energie .....	65
6.6.1 Trvalé omezení spotřeby energie .....	65
6.6.2 Omezení spotřeby energie aktivováno digitálními vstupy .....	66
6.6.3 Proces omezení proudu .....	67
6.6.4 Omezení spotřeby energie BBR16 .....	67
6.7 Nastavení externího snímače teploty .....	68
<b>7 Instalace jednotky</b>	<b>70</b>

7.1	Příprava místa instalace .....	70
7.1.1	Požadavky na místo instalace venkovní jednotky .....	71
7.1.2	Dodatečné požadavky na místo instalace venkovní jednotky ve studeném klimatu .....	73
7.1.3	Požadavky na místo instalace pro vnitřní jednotku .....	73
7.1.4	Zvláštní požadavky pro jednotky s chladivem R32 .....	75
7.1.5	Způsoby instalace .....	76
7.2	Otevření a zavíjení jednotek .....	85
7.2.1	Informace o přístupu k vnitřnímu prostoru jednotek .....	85
7.2.2	Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky .....	85
7.2.3	Pokyny pro demontáž přeprováděcího prvku .....	86
7.2.4	Pokyny pro upevnění krycího kusu kompresoru .....	87
7.2.5	Uzavření venkovní jednotky .....	87
7.2.6	Otevření vnitřní jednotky .....	88
7.2.7	Uzavření vnitřní jednotky .....	92
7.3	Montáž venkovní jednotky .....	92
7.3.1	Informace o montáži venkovní jednotky .....	92
7.3.2	Bezpečnostní opatření při montáži venkovní jednotky .....	93
7.3.3	Zajištění instalační konstrukce .....	93
7.3.4	Instalace venkovní jednotky .....	94
7.3.5	Zajištění odtoku .....	95
7.3.6	Instalace mřížky výstupu .....	96
7.3.7	Odstranění mřížky výstupu a umístění mřížky do bezpečnostní polohy .....	98
7.4	Montáž vnitřní jednotky .....	100
7.4.1	Informace o montáži vnitřní jednotky .....	100
7.4.2	Bezpečnostní opatření při montáži vnitřní jednotky .....	100
7.4.3	Instalace vnitřní jednotky .....	100
7.4.4	Připojení odtokové hadice k místnímu odtokovému potrubí .....	100
<b>8</b>	<b>Instalace potrubí</b>	<b>102</b>
8.1	Příprava potrubí chladiva .....	102
8.1.1	Požadavky na chladivo .....	102
8.1.2	Izolace chladivo .....	103
8.2	Připojení potrubí chladiva .....	103
8.2.1	O připojení potrubí chladiva .....	104
8.2.2	Bezpečnostní upozornění pro připojování potrubí chladiva .....	104
8.2.3	Pokyny pro připojování potrubí chladiva .....	105
8.2.4	Návod k ohýbání potrubí .....	105
8.2.5	Převlečný spoj konce potrubí .....	106
8.2.6	Pájení konce potrubí .....	106
8.2.7	Použití uzavíracího ventilu se servisním vstupem .....	107
8.2.8	Připojení chladivo .....	108
8.2.9	Připojení potrubí chladiva k vnitřní jednotce .....	110
8.3	Kontrola potrubí chladiva .....	111
8.3.1	Informace o kontrole potrubí chladiva .....	111
8.3.2	Bezpečnostní upozornění pro kontrolu potrubí chladiva .....	111
8.3.3	Kontrola potrubí chladiva: Nastavení .....	111
8.3.4	Kontrola těsnosti .....	112
8.3.5	Provedení podtlakového vysoušení .....	112
8.4	Plnění chladiva .....	113
8.4.1	Doplňení chladiva .....	113
8.4.2	Bezpečnostní upozornění pro plnění chladiva .....	115
8.4.3	Naplnění dalšího chladiva .....	115
8.4.4	Úplná výměna chladiva .....	115
8.4.5	Upevnění štitku o fluorovaných skleníkových plynech .....	116
8.5	Příprava vodního potrubí .....	117
8.5.1	Požadavky na vodní okruh .....	117
8.5.2	Kontrola objemu a průtoku vody .....	120
8.6	Připojení vodního potrubí .....	121
8.6.1	Informace o připojení vodního potrubí .....	121
8.6.2	Bezpečnostní opatření při připojování vodního potrubí .....	122
8.6.3	Připojení vodního potrubí .....	122
8.6.4	Pokyny pro připojení expazní nádoby .....	125
8.6.5	Pokyny pro naplnění topné soustavy .....	126
8.6.6	K naplnění výměníku tepla uvnitř akumulační nádrže .....	127
8.6.7	Pokyny pro naplnění akumulační nádrže .....	127
8.6.8	Izolování vodního potrubí .....	128
<b>9</b>	<b>Elektrická instalace</b>	<b>129</b>
9.1	Informace o připojování elektrického vedení .....	129
9.1.1	Bezpečnostní opatření při zapojování elektrického vedení .....	129

# Obsah

9.1.2	Pokyny k zapojování elektrického vedení.....	130
9.1.3	Informace o splnění norem elektroinstalace .....	132
9.1.4	Informace o zdroji elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh .....	132
9.1.5	Přehled elektrických připojek kromě vnějších ovladačů .....	133
9.2	Připojení k venkovní jednotce.....	134
9.2.1	Specifikace standardních součástí zapojení .....	134
9.2.2	Připojení elektrického vedení k venkovní jednotce .....	134
9.2.3	Připojení vzduchového termistoru k venkovní jednotce .....	139
9.3	Připojení k vnitřní jednotce .....	140
9.3.1	Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce .....	142
9.3.2	Připojení hlavního zdroje napájení .....	144
9.3.3	Zapojení napájení záložního ohříváče .....	146
9.3.4	Pokyny pro připojení záložního ohříváče k hlavní jednotce .....	149
9.3.5	Připojení uzavíracího ventilu .....	150
9.3.6	Připojení elektroměrů .....	151
9.3.7	Připojení čerpadla teplé užitkové vody .....	152
9.3.8	Připojení výstupu alarmu .....	153
9.3.9	Připojení výstupu zapnutí/vypnutí prostorového chlazení/topení .....	154
9.3.10	Připojení přepínače na externí zdroj tepla .....	155
9.3.11	Připojení digitálních vstupů pro měření spotřeby energie .....	156
9.3.12	Připojení bezpečnostního termostatu (normálně uzavřený kontakt) .....	158
9.3.13	Smart Grid .....	159
9.3.14	Pokyny pro připojení kazety WLAN (dodávané jako příslušenství) .....	164
9.3.15	Pokyny pro připojení solárního vstupu .....	165
9.3.16	Pokyny pro připojení výstupu TUV .....	165
<b>10</b>	<b>Dokončení instalace venkovní jednotky</b>	<b>167</b>
10.1	Dokončení instalace venkovní jednotky.....	167
<b>11</b>	<b>Konfigurace</b>	<b>168</b>
11.1	Přehled: Konfigurace .....	168
11.1.1	Přístup k nejčastěji používaným příkazům .....	169
11.1.2	Připojení PC kabelu k rozváděcí skřínce .....	171
11.2	Konfigurační průvodce .....	172
11.3	Možné obrazovky .....	173
11.3.1	Možné obrazovky: Přehled .....	173
11.3.2	Domovská obrazovka .....	174
11.3.3	Hlavní nabídka .....	177
11.3.4	Obrazovka nabídky .....	178
11.3.5	Obrazovka nastavení .....	178
11.3.6	Podrobná obrazovka s hodnotami .....	179
11.3.7	Obrazovka plánu: Příklad .....	179
11.4	Přednastavené hodnoty a plány .....	183
11.4.1	Použití přednastavených hodnot .....	183
11.4.2	Použití a programování plánů provozu .....	184
11.4.3	Obrazovka plánu: Příklad .....	187
11.4.4	Nastavení cen za energii .....	191
11.5	Křivka dle počasí .....	193
11.5.1	Co je křivka dle počasí? .....	193
11.5.2	2bodová křivka .....	194
11.5.3	Křivka se sklonem a trvalou odchylkou .....	195
11.5.4	Použití křivek dle počasí .....	196
11.6	Nabídka nastavení .....	198
11.6.1	Porucha .....	198
11.6.2	Místnost .....	198
11.6.3	Hlavní zóna .....	203
11.6.4	Doplňková zóna .....	212
11.6.5	Prostorové vytápění/chlazení .....	217
11.6.6	Nádrž .....	226
11.6.7	Nastavení uživatele .....	232
11.6.8	Informace .....	236
11.6.9	Nastavení technika .....	239
11.6.10	Uvedení do provozu .....	266
11.6.11	Profil uživatele .....	266
11.6.12	Provoz .....	267
11.6.13	WLAN .....	267
11.7	Struktura nabídky: přehled nastavení uživatele .....	270
11.8	Struktura nabídky: přehled nastavení technika .....	271
<b>12</b>	<b>Uvedení do provozu</b>	<b>272</b>

12.1	Přehled: Uvedení do provozu.....	272
12.2	Opatření při uvedení do provozu.....	273
12.3	Kontrolní seznam před uvedením do provozu .....	273
12.4	Kontrolní seznam během uvedení do provozu.....	274
12.4.1	Minimální průtok .....	274
12.4.2	Odvzdušnění .....	275
12.4.3	Zkušební provoz.....	277
12.4.4	Zkušební provoz ovladače .....	278
12.4.5	Vysoušení podkladu podlahového topení.....	279
12.4.6	Pokyny pro nastavení bivalentních zdrojů tepla .....	282
<b>13</b>	<b>Předání uživateli</b>	<b>284</b>
<b>14</b>	<b>Údržba a servis</b>	<b>285</b>
14.1	Bezpečnostní opatření pro údržbu .....	285
14.2	Roční údržba.....	285
14.2.1	Roční údržba venkovní jednotky: přehled..	285
14.2.2	Roční údržba venkovní jednotky: pokyny...	286
14.2.3	Roční údržba vnitřní jednotky: přehled.....	286
14.2.4	Roční údržba vnitřní jednotky: pokyny.....	286
<b>15</b>	<b>Odstraňování problémů</b>	<b>288</b>
15.1	Přehled: Odstraňování problémů .....	288
15.2	Bezpečnostní upozornění pro odstraňování poruch .....	288
15.3	Řešení problémů na základě příznaků .....	289
15.3.1	Příznak: Jednotka NETOPÍ nebo NECHLADÍ dle očekávání .....	289
15.3.2	Příznak: teplá užitková voda NEDOSAHUJE nastavené teploty .....	289
15.3.3	Příznak: Kompresor se NESPUSTÍ (prostorové vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody) .....	290
15.3.4	Příznak: Systém vydává po uvedení do provozu bublavé zvuky .....	290
15.3.5	Příznak: čerpadlo je zablokováno .....	291
15.3.6	Příznak: Čerpadlo je hlučné (kavitace) .....	292
15.3.7	Příznak: Přetlakový pojistný ventil se otevře.....	292
15.3.8	Příznak: Přetlakový pojistný ventil netěsní.....	292
15.3.9	Příznak: Prostor NENÍ dostatečně vytápěn při nízkých venkovních teplotách .....	293
15.3.10	Příznak: Funkce dezinfekce nádrže NENÍ dokončena správně (chyba AH) .....	294
15.4	Řešení problémů na základě chybových kódů .....	294
15.4.1	Chcete-li zobrazit text nápovědy v případě poruchy .....	294
15.4.2	Chybové kódy: Přehled .....	295
<b>16</b>	<b>Likvidace</b>	<b>300</b>
16.1	Izolace chladiva.....	300
16.1.1	Otevření uzavíracích ventilů .....	301
16.1.2	Ruční otevření elektronických expanzních ventilů.....	301
16.1.3	Režim izolace — v případě modelů 3N~ (7segmentový displej).....	303
16.1.4	Režim izolace — v případě modelů 1N~ (7-LED displej) .....	306
16.2	Pokyny pro vypuštění akumulační nádrže .....	307
16.2.1	Pokyny pro vypuštění zásobníku bez připojeného beztlakého solárního systému .....	307
16.2.2	Pokyny pro vypuštění zásobníku s připojeným beztlakým solárním systémem.....	310
<b>17</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>311</b>
17.1	Prostor pro údržbu: Venkovní jednotka.....	312
17.2	Schéma potrubního rozvodu: Venkovní jednotka .....	313
17.3	Schéma potrubního rozvodu: Vnitřní jednotka .....	314
17.4	Schéma zapojení: Venkovní jednotka .....	315
17.5	Schéma zapojení: Vnitřní jednotka .....	320
17.6	Křivka externího statického tlaku (ESP): Venkovní jednotka .....	326
17.7	Typový štítek: vnitřní jednotka.....	326
<b>18</b>	<b>Slovník</b>	<b>328</b>
<b>19</b>	<b>Tabulka provozních nastavení</b>	<b>329</b>

# 1 O dokumentaci

## V této kapitole

1.1	O tomto dokumentu.....	6
1.2	Význam varování a symbolů.....	7
1.3	Přehled referenční příručky k instalaci.....	8

### 1.1 O tomto dokumentu

#### Cílová skupina

Autorizovaní instalační technici

#### Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

**▪ Všeobecná bezpečnostní opatření:**

- Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
- Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)

**▪ Návod k obsluze:**

- Rychlá příručka pro základní použití
- Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)

**▪ Referenční příručka pro uživatele:**

- Detailní pokyny po jednotlivých krocích a informace pro základní a pokročilé použití
- Formát: Soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání k nalezení vašeho modelu.

**▪ Instalační návod – Venkovní jednotka:**

- Pokyny k instalaci
- Formát: Papírový výtisk (ve skříni venkovní jednotky)

**▪ Instalační návod – Vnitřní jednotka:**

- Pokyny k instalaci
- Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)

**▪ Referenční příručka pro instalacní techniky:**

- Příprava instalace, osvědčené postupy, referenční údaje...
- Formát: Soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání k nalezení vašeho modelu.

**▪ Dodatek k návodu pro volitelné vybavení:**

- Doplňující informace o způsobu instalace volitelného vybavení
- Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)+ soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání k nalezení vašeho modelu.

Nejnovější revize dodané dokumentace je zveřejněna na regionálním webu Daikin a je dostupná u vašeho prodejce.

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

## Technické údaje

- **Podsoubor** nejnovějších technických údajů je dostupný na regionálním webu Daikin (přístupný veřejně).
- **Úplný soubor** nejnovějších technických údajů je dostupný na webu Daikin Business Portal (vyžaduje se ověření).

## Online nástroje

Kromě souboru dokumentů jsou technikům k dispozici některé online nástroje:

- **Daikin Technical Data Hub**
  - Centrální uzel pro technické specifikace jednotky, užitečné nástroje, digitální zdroje a další.
  - Veřejně přístupné na adresu <https://daikintechnicaldatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
  - Digitální sada nástrojů, která nabízí různé nástroje k usnadnění instalace a konfigurace systémů topení.
  - Pro přístup k Heating Solutions Navigator je zapotřebí registrace na platformě Stand By Me. Více informací naleznete na stránce <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
  - Mobilní aplikace pro instalaci a servisní techniky umožňuje registrovat, konfigurovat a odstraňovat problémy u systémů topení.
  - Použijte níže uvedené QR kódy ke stažení mobilní aplikace pro zařízení iOS a Android. Pro přístup k aplikaci je nutná registrace na platformě Stand By Me.

App Store



Google Play



## 1.2 Význam varování a symbolů



### NEBEZPEČÍ

Označuje situaci, která bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.



### NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Označuje situaci, která může mít za následek usmrcení elektrickým proudem.



### NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ

Označuje situaci, která může mít za následek popálení/opaření v důsledku extrémně vysokých nebo nízkých teplot.



### NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU

Označuje situaci, která může mít za následek výbuch.



### VÝSTRAHA

Označuje situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

	<b>VÝSTRAHA: HOŘLAVÝ MATERIÁL</b>
	<b>UPOZORNĚNÍ</b> Označuje situaci, která může mít za následek lehčí nebo střední zranění.
	<b>POZNÁMKA</b> Označuje situaci, která může mít za následek poškození zařízení nebo majetku.
	<b>INFORMACE</b> Označuje užitečné tipy nebo doplňující informace.

Symboly použité na jednotce:

Symbol	Vysvětlení
	Před instalací si přečtěte instalační návod a návod k obsluze a pokyny pro zapojení.
	Před prováděním údržby a servisu si přečtěte servisní návod.
	Více informací viz referenční příručka pro techniky a uživatele.
	Jednotka obsahuje točivé části. Při provádění servisu a při kontrole jednotky postupujte opatrně.

Symboly použité v dokumentaci:

Symbol	Vysvětlení
	Označuje název obrázku nebo jeho odkaz. <b>Příklad:</b> "■ Název obrázku 1–3" znamená "Obrázek 3 v kapitole 1".
	Označuje název tabulky nebo její odkaz. <b>Příklad:</b> "■ Název tabulky 1–3" znamená "Tabulka 3 v kapitole 1".

### 1.3 Přehled referenční příručky k instalaci

Kapitola	Popis
O této dokumentaci	Jaká dokumentace pro techniky je k dispozici
Všeobecná bezpečnostní opatření	Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
Specifické bezpečnostní pokyny pro instalačního technika	
Informace o krabici	Jak vybalit jednotky a odstranit příslušenství
Informace o jednotkách a volitelném příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jak jednotky identifikovat</li> <li>▪ Možné kombinace jednotek a možnosti</li> </ul>
Pokyny k použití	Různá instalacní nastavení systému

Kapitola	Popis
Instalace jednotky	Co dělat a co znát pro instalaci systému, včetně informací o tom, jak se připravit na instalaci
Instalace potrubí	Co dělat a co znát pro instalaci potrubí, včetně informací o tom, jak se připravit na instalaci
Elektrická instalace	Co dělat a co znát pro instalaci elektrických součástí, včetně informací o tom, jak se připravit na instalaci
Konfigurace	Co dělat a znát pro konfiguraci systému po jeho instalaci
Uvedení do provozu	Co dělat a znát pro uvedení systému do provozu po jeho konfiguraci
Předání uživateli	Co předat a vysvětlit uživateli
Údržba a servis	Jak jednotky udržovat a provádět servis
Odstraňování problémů	Co dělat v případě problémů
Likvidace	Jak systém likvidovat
Technické údaje	Specifikace systému
Slovník pojmu	Definice pojmu
Tabulka provozních nastavení	Tabulku musí vyplnit technik. Uchovejte pro budoucí použití  <b>Poznámka:</b> Existuje také tabulka nastavení technika v referenční příručce pro uživatele. Tuto tabulku musí vyplnit technik a předat uživateli.

## 2 Všeobecná bezpečnostní opatření

### V této kapitole

2.1	Pro instalaciho technika .....	10
2.1.1	Obecné .....	10
2.1.2	Místo instalace .....	11
2.1.3	Chladivo — v případě R410A nebo R32 .....	11
2.1.4	Voda .....	13
2.1.5	Elektrická instalace .....	13

#### 2.1 Pro instalaciho technika

##### 2.1.1 Obecné

Pokud si NEJSTE jisti, jak jednotku instalovat nebo ovládat, kontaktujte svého prodejce.



##### NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ

- NEDOTÝKEJTE se potrubí pro chladivo, vodu ani vnitřních součástí během a bezprostředně po ukončení provozu. Mohou být příliš horké nebo studené. Poskytněte dostatek času, aby se u nich vyrovnila normální teplota. Pokud se jich MUSÍTE dotknout, používejte ochranné rukavice.
- NEDOTÝKEJTE se náhodně uniklého chladiva přímo.



##### VÝSTRAHA

Nesprávná instalace nebo připojení zařízení či příslušenství mohou způsobit úraz elektrickým proudem, zkrat, netěsnosti, požár nebo jiné poškození zařízení. Používejte POUZE příslušenství, volitelné zařízení a náhradní součásti vyrobené a schválené společností Daikin, pokud není uvedeno jinak.



##### VÝSTRAHA

Ujistěte se, že instalace, zkoušení a použité materiály odpovídají platným předpisům (nad pokyny popsanými v dokumentaci Daikin).



##### VÝSTRAHA

Rozeberte a zlikvidujte veškeré plastové díly a sáčky tak, aby k nim neměly přístup žádné osoby, obzvláště děti, a nemohly si s nimi hrát. **Možný dopad:** udušení.



##### VÝSTRAHA

Vždy realizujte odpovídající opatření tak, aby se jednotka nemohla stát úkrytem malých zvířat. Jestliže se malá zvířata dotknou elektrických součástí jednotky, může dojít k poruše, může se objevit kouř nebo dojít k požáru.



##### UPOZORNĚNÍ

Používejte adekvátní osobní ochranné pomůcky (ochranné rukavice, bezpečnostní brýle,...) při instalaci, údržbě nebo provádění servisu systému.



##### UPOZORNĚNÍ

NEDOTÝKEJTE se vstupu vzduchu ani hliníkových žaluzí jednotky.

**UPOZORNĚNÍ**

- Na horní stranu (horní desku) jednotky NEPOKLÁDEJTE žádné předměty ani přístroje.
- Na horní stranu jednotky NEVYLÉZEJTE, NESEDEJTE, ani NESTOUEJTE.

**POZNÁMKA**

Práce na venkovní jednotce je nejlépe provádět v suchém počasí, aby se zabránilo vniknutí vody.

Dle platných předpisů může být nutné k výrobku zavést knihu záznamů obsahující alespoň následující položky: informace o údržbě, opravách, výsledky zkoušek, dobu pohotovostního režimu, ...

Na přístupném místě MUSÍ být také u systému uvedeny následující informace:

- pokyny pro vypnutí systému v případě nouzového stavu
- název a adresa hasičské stanice, policie a nemocnice
- název, adresa a telefonní čísla nonstop servisu.

Pro tuto knihu záznamů poskytuje v Evropě nezbytné pokyny norma EN378.

### 2.1.2 Místo instalace

- Kolem jednotky ponechte dostatečný prostor pro účely servisu a zajištění potřebného oběhu vzduchu.
- Ujistěte se, že místo instalace vydrží hmotnost a vibrace jednotky.
- Ujistěte se, že je oblast dobře větraná. NEBLOKUJTE žádné větrací otvory.
- Jednotka musí být vodorovně.

Jednotku NEINSTALUJTE na následující místa.

- Potenciálně výbušné ovzduší.
- V místech, kde je instalováno vybavení, jež vydává elektromagnetické vlnění. Elektromagnetické vlny by mohly rušit řídicí systém a způsobit poruchu funkce zařízení.
- V místech, kde hrozí nebezpečí požáru v důsledku úniku hořlavých plynů (příklad: ředidlo nebo benzín), kde se nachází uhlíková vlákna, hořlavý prach.
- V místech, kde vznikají korozivní plyny (například oxid siřičitý nebo sírový). Koroze měděného potrubí nebo spájených dílů by mohla způsobit únik chladiva.

### 2.1.3 Chladivo — v případě R410A nebo R32

Je-li použito. Další informace naleznete v instalační příručce nebo referenční příručce instalací pro vaši aplikaci.

**NEBEZPEČÍ: RIZIKO VÝBUCHU**

**Odčerpání – únik chladiva.** Chcete-li odčerpat systém a v okruhu chladiva dochází k úniku:

- NEPOUŽÍVEJTE automatické odčerpání jednotky, pomocí kterého můžete shromáždit veškeré chladivo ze systému do venkovní jednotky. **Možný dopad:** Samovznícení a výbuch kompresoru v důsledku vniknutí vzduchu do spuštěného kompresoru.
- Použijte samostatný systém na získání chladiva, aby kompresor jednotky NEMUSEL být spuštěn.

**VÝSTRAHA**

V průběhu zkoušek NIKDY nezvyšujte tlak ve výrobku nad maximální povolenou hodnotu (jak je uvedeno na typovém štítku jednotky).

**VÝSTRAHA**

V případě úniku chladiva zabraňte kontaktu plynů s otevřeným ohněm. Pokud plynné chladivo během instalace uniká, prostory ihned vyvětrejte. Možná rizika:

- Nadměrné koncentrace chladiva v uzavřeném prostoru mohou způsobit nedostatek kyslíku.
- Dostane-li se plyn chladiva do styku s ohněm, mohou vznikat jedovaté plyny.

**VÝSTRAHA**

VŽDY chladivo zachyťte. NEVYPOUŠTĚJTE je přímo do prostředí. Použijte podtlakové čerpadlo pro odsátí instalace.

**VÝSTRAHA**

Ujistěte se, že v systému není žádný kyslík. Chladivo může být plněno POUZE po provedení zkoušky těsnosti a podtlakového sušení.

**Možný dopad:** Samovznícení a výbuch kompresoru v důsledku vniknutí kyslíku do spuštěného kompresoru.

**POZNÁMKA**

- Aby nedošlo k poškození kompresoru, NEPLŇTE více chladiva než je stanovené množství.
- Pokud má být otevřen chladicí systém, MUSÍ být s chladivem zacházeno dle platných předpisů.

**POZNÁMKA**

Ujistěte se, že potrubí pro chladivo splňuje veškeré platné předpisy. V Evropě se toto řídí normou EN378.

**POZNÁMKA**

Ujistěte se, že potrubí na místě instalace a přípojky NEJSOU vystaveny namáhání.

**POZNÁMKA**

Po připojení veškerého potrubí se ujistěte, že nedochází k žádnému úniku plynu. Použijte dusík pro detekci úniku plynu.

- Je-li třeba náplň doplnit, viz výrobní štítek jednotky, nebo štítek náplně chladiva jednotky. Uvádí chladivo a jeho potřebné množství.
- I když je jednotka z výroby naplněna chladivem, nebo je-li bez náplně, v obou případech může být nutné doplnit chladivo v závislosti na velikosti a délce potrubí systému.
- Používejte VÝHRADNĚ nástroje pro typ chladiva použitý v tomto systému, aby se zajistila odolnost vůči tlaku a zabránilo se vniknutí cizích látek do systému.
- Naplňte kapalné chladivo následujícím způsobem:

Jestliže...	Pak...
Je přítomna přečerpávací (sifonová) hadice  (tj. láhev musí být označena "hadice pro plnění kapaliny připojena" nebo podobným textem).	Plnění provádějte s lahví ve svíslé poloze.  
NENÍ přítomna přečerpávací (sifonová) hadice	Plnění provádějte s lahví v obrácené poloze.  

- Tlakové láhve s chladivem otevříte pomalu.
- Chladivo doplňujte v kapalné formě. Jeho přidání v plynném stavu může zabránit normálnímu provozu.



#### UPOZORNĚNÍ

Jakmile je postup plnění chladiva dokončen nebo při přerušení procesu ihned uzavřete ventil nádrže s chladivem. Pokud NEDOJDE k okamžitému uzavření ventilu, může zbytkový tlak doplnit chladivo navíc. **Možný dopad:** Nesprávné množství chladiva.

#### 2.1.4 Voda

Pokud je to vhodné. Další informace o vašem použití viz instalační návod nebo referenční příručka pro instalačního technika.



#### POZNÁMKA

Zkontrolujte, zda kvalita vody odpovídá směrnici EU 2020/2184.

#### 2.1.5 Elektrická instalace



#### NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před sundáním krytu rozváděcí skřínky, před prováděním jakéhokoliv připojení nebo před dotykem elektrických součástí VYPNĚTE přívod elektrické energie.
- Před prováděním servisu musí být přívod energie vypnut delší dobu než 10 minut a změřte napětí na svorkách kondenzátorů hlavního okruhu nebo elektrických součástech. Napětí MUSÍ být nižší než 50 V (stejn.) než se budete moci dotknout elektrických součástí. Umístění svorek naleznete na schématu zapojení.
- NEDOTÝKEJTE se elektrických součástí mokrými prsty.
- NENECHÁVEJTE jednotku bez dozoru, když je demontovaný servisní kryt.



#### VÝSTRAHA

Pokud tomu tak NENÍ z výroby, do pevných přívodů MUSÍ být instalován hlavní vypínač nebo jiný prostředek k odpojení, vybavený možností odpojit všechny kontakty tak, aby při přepětí kategorie III došlo k úplnému odpojení.



### VÝSTRAHA

- Používejte VÝHRADNĚ měděné vodiče.
- Zajistěte, aby všechny velikosti vodičů byly v souladu s národními předpisy.
- Veškerá místní elektrická kabeláž MUSÍ být provedena v souladu se schématem zapojení dodávaným s produktem.
- Dbejte na to, aby NEDOŠLO k sevření svázaných kabelů a zajistěte, aby tyto kabely NEPŘICHÁZELY do styku s potrubím a s ostrými okraji. Zajistěte, aby na svorkovnici nepůsobily žádné vnější síly.
- Zajistěte instalaci zemnícího vodiče. Jednotku NEUZEMŇUJTE k potrubí, bleskosvodu ani uzemnění telefonního vedení. Nedokonalé uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Použijte samostatný elektrický obvod. NIKDY nepoužívejte elektrický obvod společný s jiným zařízením.
- Zajistěte instalaci všech požadovaných pojistek a jističů.
- Zajistěte instalaci jističe svodového zemnícího proudu. Zanedbání této zásady může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Při instalaci ochrany proti zemnímu spojení dbejte na to, aby tato ochrana byla kompatibilní s invertorem (odolněmu proti vysokofrekvenčnímu elektrickému šumu), aby nedocházelo ke zbytečnému rozpojování této ochrany.



### VÝSTRAHA

- Po dokončení elektrického zapojení se ujistěte, zda jsou všechny elektrické součásti a svorky uvnitř skříně bezpečně zapojeny.
- Před spuštěním jednotky zkонтrolujte, zda jsou všechny kryty uzavřeny.




### UPOZORNĚNÍ

- Při zapojování napájecího zdroje: připojte nejprve zemnicí kabel a poté připojte kabely přenášející proud.
- Při odpojování napájecího zdroje: odpojte nejprve kabely přenášející proud a poté odpojte zemnicí kabel.
- Délka vodičů mezi ukotvením napájecího kabelu a samotnými svorkovnicemi MUSÍ BÝT taková, aby se vodiče proudového okruhu napnuly dříve, než se napne zemnicí vodič. To je bezpečnostní opatření pro případ, že by se napájecí kabel uvolnil z ukotvení kabelu.



### POZNÁMKA

Bezpečnostní opatření při pokládce elektrického zapojení:



- NEPŘIPOJUJTE vodiče o různé tloušťce ke svorkovnici napájení (průvěs vodičů napájení může způsobit abnormální zahřívání).
- Při zapojování vodičů o stejně tloušťce se řídte obrázkem nahoře.
- Pro zapojení použijte stanovený napájecí vodič a pevně jej připojte, poté zajistěte, aby se zabránilo možnosti vlivu vnější síly na desku svorkovnice.
- Pro utažení šroubů svorkovnice použijte vhodný šroubovák. Příliš malý šroubovák může poškodit hlavu šroubu a nebude možné jeho dostatečné utažení.
- Přetažení šroubů svorkovnice je může poškodit.

Z důvodů zamezení rušení obrazu dbejte na to, aby byl napájecí kabel veden ve vzdálenosti nejméně 1 m od televizních a rozhlasových přijímačů. Podle typu radiových vln NEMUSÍ být vzdálenost 1 metr k eliminaci šumu dostatečná.

**POZNÁMKA**

Platí POUZE v případě třífázového zdroje napájení a kompresor se spouští metodou ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.

Pokud existuje možnost záměny fází po krátkodobém výpadku proudu a napájení je ZAPNUTO a opět VYPNUTO během provozu zařízení, připojte místní ochranný okruh proti záměně fází. Spuštění výrobku se zaměněnými fázemi může poškodit kompresor a další součásti.

## 3 Specifické bezpečnostní pokyny pro instalacního technika

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

**Pokyny pro manipulaci s jednotkou (viz "4.1.1 Manipulace s venkovní jednotkou" [▶ 23])**



### UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli zranění, NEDOTÝKEJTE se přívodu vzduchu ani hliníkových lamel jednotky.

**Pokyny k použití (viz "6 Pokyny k použití" [▶ 35])**



### UPOZORNĚNÍ

Pokud existuje více než jedna zóna teploty výstupní vody, musíte VŽDY nainstalovat stanici směšovacích ventilů do hlavní zóny za účelem snížení (v režimu topení) / snížení (v režimu chlazení) teploty výstupní vody pokud je obdržen požadavek z doplňkové zóny.



### UPOZORNĚNÍ

Solární panely MUSÍ být instalovány výše než vnitřní jednotka. MUSÍ být zaručen klesající sklon s minimálním sklonem solárního potrubí. Tím se umožní úplné vyprázdnění solárního systému a tím se zabrání poškození mrazem.

**Montáž jednotky (viz "7 Instalace jednotky" [▶ 70])**



### VÝSTRAHA

Instalace musí být provedena instalacním technikem a vybrané materiály a instalace musejí vyhovovat platné legislativě. V Evropě je příslušnou normou EN378.

**Místo instalace (viz "7.1 Příprava místa instalace" [▶ 70])**



### VÝSTRAHA

Pro správnou instalaci jednotky se řídte rozměry servisního prostoru v tomto manuálu.

- Venkovní jednotka: viz "17.1 Prostor pro údržbu: Venkovní jednotka" [▶ 312].
- Vnitřní jednotka: viz "7.1.3 Požadavky na místo instalace pro vnitřní jednotku" [▶ 73].



### VÝSTRAHA

Zařízení musí být uloženo v místnosti bez nepřetržité pracujících zdrojů zažehnuté (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo).



### VÝSTRAHA

NEPOUŽÍVEJTE opakovaně potrubí chladiva, které se používalo s jiným chladivem. Potrubí chladiva vyměňte nebo důkladně vyčistěte.

**UPOZORNĚNÍ**

Vnitřní jednotku instalujte v minimální vzdálenosti 1 m od jiných zdrojů tepla (>80°C) (např. elektrického ohříváče, olejového topidla, komína) a hořlavých materiálů. V opačném případě může dojít k poškození jednotky nebo v extrémních případech k požáru.

**Zvláštní požadavky pro R32 (viz "7.1.1 Požadavky na místo instalace venkovní jednotky" [▶ 71])**

**VÝSTRAHA**

- Součásti chladicího okruhu NEPROPICHUJTE ani NEPALTE.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování nebo čištění zařízení, než jaké jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo R32 NEMÁ žádný zápach.

**VÝSTRAHA**

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržité pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo), aby se zabránilo mechanickému poškození.

**VÝSTRAHA**

Zajistěte, aby instalace, testování a použité materiálů splňovaly příslušné pokyny Daikin a legislativu, například národní předpisy pro plynové instalace a byly provedeny POUZE autorizovanými osobami.

**Způsoby instalace (viz "7.1.5 Způsoby instalace" [▶ 76])**

**VÝSTRAHA**

Pro jednotky, které používají chladivo R32, je nezbytné zajistit, aby byly veškeré požadované větrací otvory a komínky bez překážek.

**Otevření a zavření jednotek (viz "7.2 Otevření a zavření jednotek" [▶ 85])**

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

NIKDY NENECHÁVEJTE během instalace nebo údržby jednotku bez dozoru, je-li servisní kryt demontovaný.

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM****NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ**

**Montáž venkovní jednotky (viz "7.3 Montáž venkovní jednotky" [▶ 92])**

**VÝSTRAHA**

Způsob upevnění venkovní jednotky MUSÍ být v souladu s pokyny v této příručce. Viz "7.3 Montáž venkovní jednotky" [▶ 92].

**UPOZORNĚNÍ**

Abyste předešli zranění, NEDOTÝKEJTE se přívodu vzduchu ani hliníkových lamel jednotky.

**VÝSTRAHA**

**Otáčející se ventilátor.** Před spuštěním napájení nebo servisem venkovní jednotky se ujistěte, že mřížka výstupu zakrývá ventilátor, aby byla zajištěna ochrana před otáčejícím se ventilátorem. Viz:

- "7.3.6 Instalace mřížky výstupu" [▶ 96]
- "7.3.7 Odstranění mřížky výstupu a umístění mřížky do bezpečnostní polohy" [▶ 98]

**Montáž vnitřní jednotky (viz "7.4 Montáž vnitřní jednotky" [▶ 100])****VÝSTRAHA**

Metoda upevnění vnitřní jednotky MUSÍ být v souladu s pokyny v tomto manuálu. Viz "7.4 Montáž vnitřní jednotky" [▶ 100].

**Montáž potrubí (viz "8 Instalace potrubí" [▶ 102])****NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ****VÝSTRAHA**

Provozní připojení MUSÍ být v souladu s pokyny v tomto manuálu. Viz "8 Instalace potrubí" [▶ 102].

**POZNÁMKA**

- Na součásti s převlečným rozšířením NEPOUŽÍVEJTE minerální olej.
- NEPOUŽÍVEJTE potrubí z předchozích instalací.
- Aby mohla být zaručena předpokládaná životnost, NIKDY do této jednotky používející chladivo R32 neinstalujte sušičku. Vysoušecí materiál by se mohl rozpouštět a zničit systém.

**UPOZORNĚNÍ**

- Nedokonalé propojení převlečnými spoji můžezpůsobit únik plynného chladiva.
- NEPOUŽÍVEJTE převlečné spoje opakovaně. Používejte nové převlečné spoje, zabráníte tak úniku plynného chladiva.
- Používejte převlečné matice dodané s jednotkou. Použití jiných převlečných matic můžezpůsobit únik chladicího plynu.

**VÝSTRAHA**

Vždy realizujte odpovídající opatření tak, aby se jednotka nemohla stát úkrytem malých zvířat. Jestliže se malá zvířata dotknou elektrických součástí jednotky, může dojít k poruše, může se objevit kouř nebo dojít k požáru.

**VÝSTRAHA**

Některé části okruhu chladiva mohou být izolovány ostatních částí komponentami se specifickými funkcemi (například ventily). Okruh chladiva je z tohoto důvodu vybaven dodatečnými servisními přípojkami pro odsávání, odtlavování nebo natlakování okruhu.

Pokud je třeba na jednotce **letovat**, zajistěte, aby uvnitř jednotky nezůstal žádný tlak. Vnitřní tlak musí být uvolněn otevřením VŠECH servisních přípojek uvedených na následujících obrázcích. Umístění závisí na typu modelu.

**VÝSTRAHA**

- Používejte výhradně chladivo typu R32. Jiné látky mohou způsobit exploze nebo požár.
- Chladivo R32 obsahuje fluorované skleníkové plyny. Jeho potenciál globálního oteplování (GWP) je 675. Tyto plyny NEVYPOUŠTĚJTE do atmosféry.
- Při plnění chladiva VŽDY používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

**POZNÁMKA**

Chcete-li se vyhnout poškození kompresoru, NEDOPLŇUJTE do systému více chladiva, než je specifikované množství.

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**

- Během plnění může unikat voda z libovolného bodu úniku; pokud se dostane do kontaktu se součástmi pod napětím, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Před plněním vypněte napájení jednotky.
  - Po prvním naplnění a před zapnutím jednotky sítovým vypínačem zkontrolujte, zda jsou elektrické součásti a body zapojení suché.

**Elektrické zapojení (viz "9 Elektrická instalace" [▶ 129])**

**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM****VÝSTRAHA**

Elektrická instalace MUSÍ být v souladu s pokyny:

- V této příručce. Viz "[9 Elektrická instalace](#)" [▶ 129].
- Se schématem zapojení venkovní jednotky, který se dodává s jednotkou a je umístěn uvnitř servisního krytu. Překlad legendy viz "[17.4 Schéma zapojení: Venkovní jednotka](#)" [▶ 315].
- Se schématem zapojení vnitřní jednotky, který se dodává s jednotkou a je umístěn uvnitř krytu prostoru pro elektrické komponenty vnitřní jednotky. Překlad legendy viz "[17.5 Schéma zapojení: Vnitřní jednotka](#)" [▶ 320].

**VÝSTRAHA**

Pro napájecí kabely VŽDY používejte vícežilový kabel.

**VÝSTRAHA**

- Veškeré zapojení elektrické instalace MUSÍ být provedeno autorizovaným elektrotechnikem a MUSÍ odpovídat národním předpisům pro elektrické instalace.
- Proveďte elektrické zapojení pevné kabeláže.
- Veškeré dodávané a použité součásti a všechna elektrická zařízení MUSEJÍ odpovídat příslušné legislativě.

**VÝSTRAHA**

- Pokud v napájení chybí nebo je špatně zapojená nulová fáze, může dojít k poškození zařízení.
- Zajistěte náležité uzemnění. NEUZEMŇUJTE jednotku k potrubí užitkové vody, pohlcovači vlnových rázů ani k uzemnění telefonní linky. Nedokonalé uzemnění může způsobit úrazy elektrickým proudem.
- Nainstalujte požadované pojistky nebo samočinné jističe.
- Zajistěte elektrické rozvody kabelovými páskami tak, aby se NEDOTÝKALY ostrých hran nebo potrubí, zvláště na vysokotlaké straně.
- NEPOUŽÍVEJTE zapáskované vodiče, prodlužovací šňůry ani přípojky z hvězdicového systému. Mohou způsobit přehřívání a úrazy elektrickým proudem nebo požár.
- NEINSTALUJTE kondenzátor, který způsobuje posun fáze, protože tato jednotka je vybavena měničem. Kondenzátor, který způsobuje posun fáze. Sníží výkon a může způsobit nehody.

**VÝSTRAHA**

**Otáčející se ventilátor.** Před spuštěním napájení nebo servisem venkovní jednotky se ujistěte, že mřížka výstupu zakrývá ventilátor, aby byla zajištěna ochrana před otáčejícím se ventilátorem. Viz:

- "[7.3.6 Instalace mřížky výstupu](#)" [▶ 96]
- "[7.3.7 Odstranění mřížky výstupu a umístění mřížky do bezpečnostní polohy](#)" [▶ 98]

**UPOZORNĚNÍ**

NETLAČTE dovnitř ani neumísťujte nadměrnou délku kabelu do jednotky.

**VÝSTRAHA**

Je-li napájecí kabel poškozen, je NUTNÉ provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.

**VÝSTRAHA**

Záložní ohřívač MUSÍ mít samostatné napájení a MUSÍ být chráněn bezpečnostními prvky, které vyžaduje příslušná legislativa.

**UPOZORNĚNÍ**

Aby bylo zaručeno dokonalé uzemnění jednotky, VŽDY připojte napájení záložního ohřívače a uzemňovací kabel.

**INFORMACE**

Podrobnosti o jmenovitých hodnotách pojistek, typu pojistek a jmenovitých hodnotách jističů viz "[9 Elektrická instalace](#)" [▶ 129].

**Konfigurace (viz "11 Konfigurace" [▶ 168])**

**UPOZORNĚNÍ**

Provozní parametry funkce dezinfekce MUSÍ být nakonfigurovány technikem v souladu s příslušnými předpisy.

**VÝSTRAHA**

Pamatujte na to, že teplota teplé užitkové vody na kohoutu teplé vody se rovná hodnotě nastavené pomocí parametru [2-03] po provedení dezinfekce.

Pokud vysoká teplota teplé užitkové vody představuje potenciální riziko úrazu osob, je nutné na výstupní přípojku teplé užitkové vody v akumulační nádrži namontovat směšovací ventil (lokálně dostupný díl). Směšovací ventil zajistí, že teplota teplé užitkové vody v kohoutu teplé vody nikdy nepřesáhne maximální nastavenou hodnotu. Maximální povolená teplota teplé vody musí být zvolena v souladu s příslušnými předpisy.

**UPOZORNĚNÍ**

Ujistěte se, že čas spuštění funkce dezinfekce [5.7.3] s definovanou dobou trvání [5.7.5] NENÍ přerušen možným požadavkem na teplou užitkovou vodu.

**[Uvedení do provozu \(viz "12 Uvedení do provozu" \[▶ 272\]\)](#)****VÝSTRAHA**

Uvedení do provozu MUSÍ být v souladu s pokyny v tomto manuálu. Viz "["12 Uvedení do provozu" \[▶ 272\]](#)".

**[Údržba a servis \(viz "14 Údržba a servis" \[▶ 285\]\)](#)****NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM****NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ****NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ**

Voda v akumulační nádrži a všechna připojená potrubí mohou být velmi horká.

**VÝSTRAHA**

Je-li vnitřní rozvod poškozen, je nutné provést jeho výměnu výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou.

**[Odstraňování problémů \(viz "15 Odstraňování problémů" \[▶ 288\]\)](#)****NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM****NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ****VÝSTRAHA**

- Při kontrole rozváděcí skříně jednotky VŽDY zkontrolujte, zda je jednotka odpojena od napájení. Vypněte odpovídající napájecí jistič.
- Jestliže bylo aktivováno bezpečnostní zařízení, zastavte jednotku a dříve než zařízení vynulujete, zjistěte, proč bylo dané bezpečnostní zařízení aktivováno. NIKDY není dovoleno vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení nebo měnit jejich hodnotu na jinou, než jaká byla nastavena ve výrobě jako výchozí. Pokud nedokážete najít příčinu problému, kontaktujte svého prodejce.



#### VÝSTRAHA

Jako prevence proti nebezpečí vzniklému neúmyslnou změnou nastavení tepelné pojistky: toto zařízení NESMÍ BÝT napájeno přes externí spínací zařízení, například časovač, nebo připojeno k obvodu, který takové zařízení pravidelně zapíná a vypíná.



#### VÝSTRAHA

**Odvzdušnění topidel nebo kolektorů.** Před odvzdušněním topidel nebo kolektorů zkontrolujte, zda je na domovských stránkách uživatelského rozhraní zobrazeno nebo .

- Pokud ne, můžete ihned zahájit proces odvzdušnění.
- Pokud ano, ujistěte se, že je místo, kde chcete provádět odvzdušnění dostatečně větraná. **Důvod:** Může dojít k úniku chladiva do vodního okruhu a následně do místo, kde provádíte odvzdušnění tepelných zářičů nebo kolektorů.

#### Likvidace (viz "16 Likvidace" [▶ 300])



#### VÝSTRAHA

**Otáčející se ventilátor.** Před spuštěním napájení nebo servisem venkovní jednotky se ujistěte, že mřížka výstupu zakrývá ventilátor, aby byla zajištěna ochrana před otáčejícím se ventilátorem. Viz:

- "7.3.6 Instalace mřížky výstupu" [▶ 96]
- "7.3.7 Odstranění mřížky výstupu a umístění mřížky do bezpečnostní polohy" [▶ 98]



#### NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ

Voda v akumulační nádrži a všechna připojená potrubí mohou být velmi horká.

# 4 Informace o krabici

Mějte na paměti následující:

- Při dodání MUSÍ být jednotka zkонтролována, zda není poškozena a zda je kompletní. Jakékoli poškození nebochybějící součásti MUSÍ být ihned nahlášeny zástupci dopravce odpovědnému za reklamace.
- Zabalenu jednotku dopravte co nejbližše ke konečnému místu instalace, aby nedošlo k jejímu poškození během dopravy.
- Připravte si předem cestu, po které chcete jednotku přesunout do konečné montážní polohy.

## V této kapitole

4.1	Venkovní jednotka .....	23
4.1.1	Manipulace s venkovní jednotkou.....	23
4.1.2	Vybalení venkovní jednotky .....	24
4.1.3	Odstrojení příslušenství z venkovní jednotky .....	25
4.2	Vnitřní jednotka .....	26
4.2.1	Vybalení vnitřní jednotky .....	26
4.2.2	Vyjmutí veškerého příslušenství z vnitřní jednotky .....	27
4.2.3	Manipulace s vnitřní jednotkou .....	28

### 4.1 Venkovní jednotka

#### 4.1.1 Manipulace s venkovní jednotkou




#### UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli zranění, NEDOTÝKEJTE se přívodu vzduchu ani hliníkových lamel jednotky.


#### Jeřáb

Závěsná lana udržujte v označené oblasti, abyste nepoškodili jednotku.

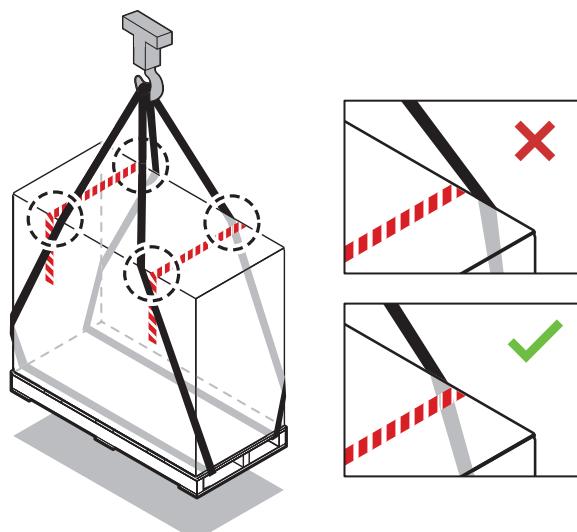

#### Vysokozdvižný vozík nebo paletový vozík

K paletě přistupujte z těžké strany.

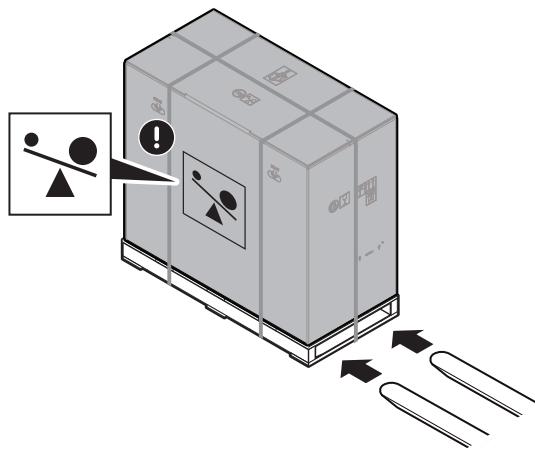


### Ručně


Po vybalení přeneste jednotku pomocí závěsných lan upevněných k jednotce.

Viz také:


- "4.1.2 Vybalení venkovní jednotky" [▶ 24]
- "7.3.4 Instalace venkovní jednotky" [▶ 94]

#### 4.1.2 Vybalení venkovní jednotky

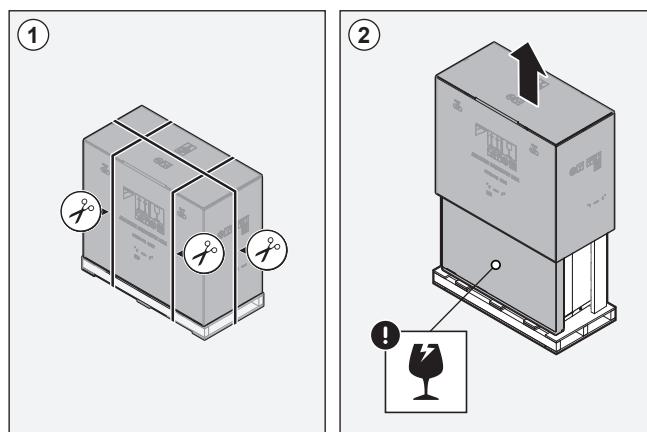

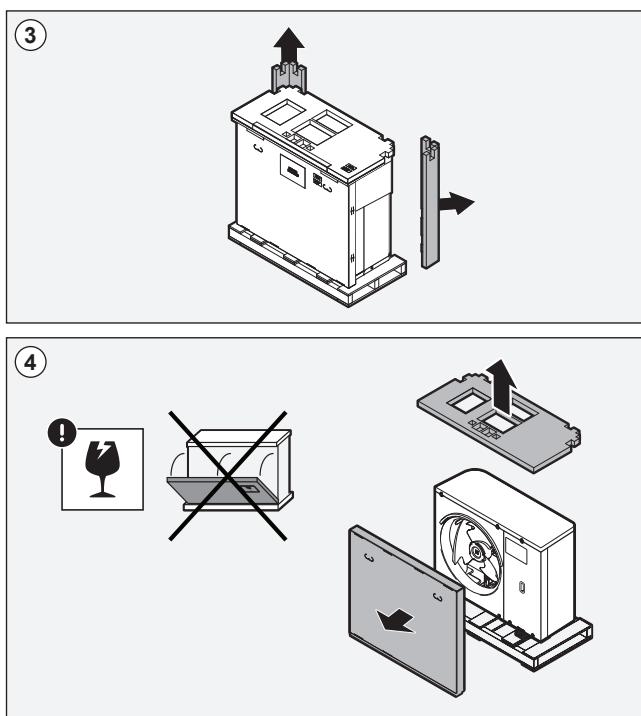


#### 4.1.3 Odstranění příslušenství z venkovní jednotky

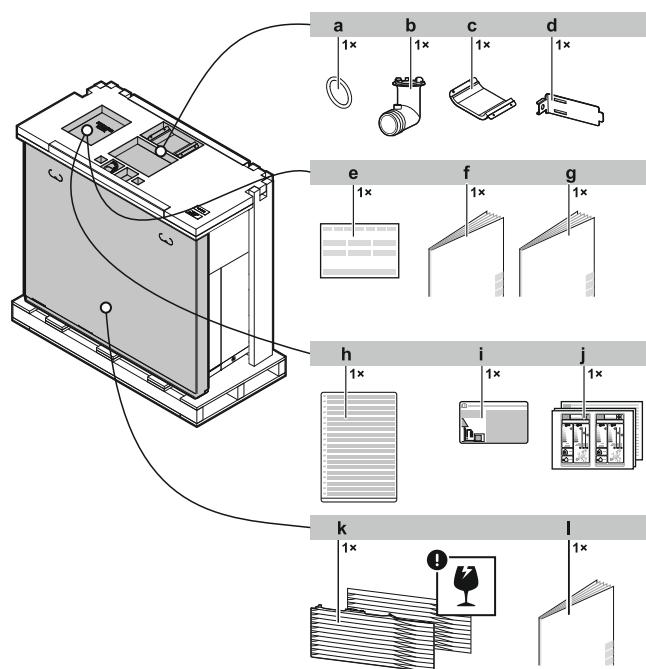

- a** Těsnící kroužek pro vypouštěcí přípojku
- b** Koncovka odtoku
- c** Krycí kus kompresoru
- d** Upevnění termistoru (pro instalace v oblastech s nízkými teplotami okolního prostředí)
- e** Prohlášení o shodě
- f** Instalační návod – Venkovní jednotka
- g** Návod k likvidaci – Regenerace chladiva
- h** Vícejazyčný štítek pro označení fluorovaných skleníkových plynů
- i** Štítek pro označení fluorovaných skleníkových plynů
- j** Energetický štítek
- k** Mřížka výstupu (horní+dolní část)
- l** Instalační návod – Mřížka výstupu

**POZNÁMKA**

**Vybalení.** Při vytahování horního balení/příslušenství podržte krabici obsahující mřížku výstupu, aby nedošlo k jejímu pádu.

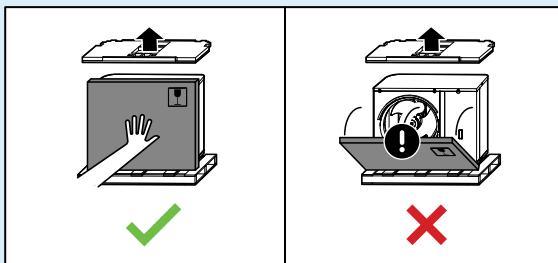


## 4.2 Vnitřní jednotka






**INFORMACE**

Vnitřní jednotka je dodávána se zavřenými zamykacími součástmi. Před zahájením instalace vnitřní jednotky otevřete zamykací součásti. Když se vnitřní jednotka nachází v konečném umístění pro instalaci, nemusí být zadní zamykací součásti již přístupné. (viz "[7.2.6 Otevření vnitřní jednotky](#)" [▶ 88]).

### 4.2.1 Vybalení vnitřní jednotky

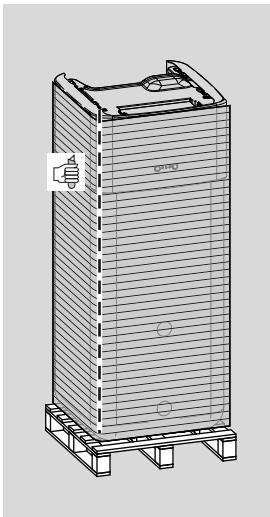

#### 4.2.2 Vyjmutí veškerého příslušenství z vnitřní jednotky

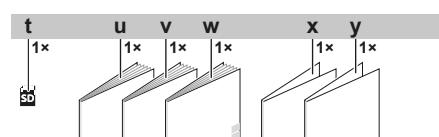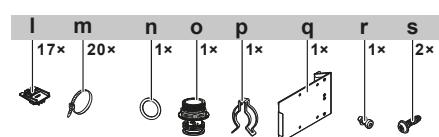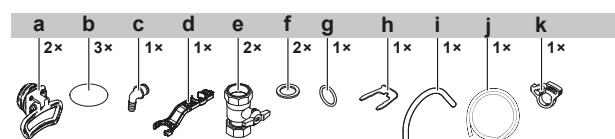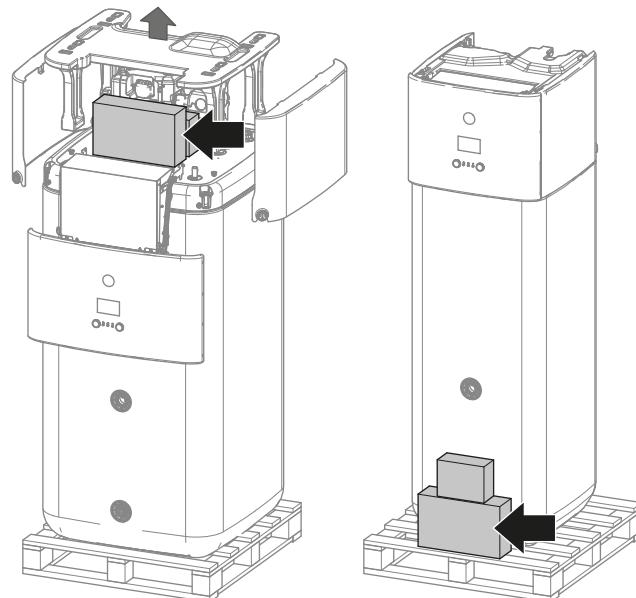

- a** Držadlo (nutné pouze pro přepravu)
- b** Kryt závitu
- c** Přípojka přelití
- d** Montážní klíč
- e** Uzavírací ventil
- f** Ploché těsnění
- g** O-kroužek
- h** Zajišťovací svorka
- i** Odvzdušňovací hadice
- j** Hadice odtokové vany
- k** Svorka hadice odtokové vany
- l** Upevnění kabelu pro odlehčení tahu
- m** Kabelové pásky
- n** O-kroužek
- o** Otvor pro komín
- p** Zajišťovací svorka
- q** Kovová vložka prostoru pro elektrické komponenty
- r** Šroub pro kovovou vložku prostoru pro elektrické komponenty
- s** Šroub horního krytu
- t** Kazeta WLAN
- u** Všeobecná bezpečnostní opatření
- v** Instalační návod pro vnitřní jednotku
- w** Návod k obsluze
- x** Dodatek k protokolu softwarových změn
- y** Dodatek k obchodní záruce


## 4.2.3 Manipulace s vnitřní jednotkou

K přenášení jednotky použijte držadla na zadní a přední straně jednotky.

**POZNÁMKA**

Vnitřní jednotka je těžká, pokud je akumulační nádrž prázdná. Jednotku zajistěte odpovídajícím způsobem a přepravujte pouze pomocí držadel.

Pokud je nainstalován volitelný záložní ohřívač (EKECBU\*), podívejte se do instalacního manuálu záložního ohřívače.

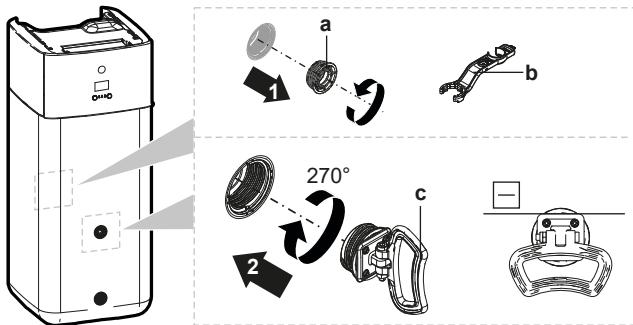

**a** Šroubová zátka

**b** Montážní klíč

**c** Držadlo

- 1** Otevřete šroubové zátky na přední a zadní straně nádrže.
- 2** Držadla připevněte vodorovně a otočte o 270°.
- 3** Použijte držadla k přemístění jednotky.
- 4** Po přenesení jednotky vyjměte držadla, znova nasadte šroubovací zátky a nasadte krytky závitů na zátky.

# 5 Informace o jednotkách a volitelném příslušenství

## V této kapitole

5.1	Přehled: Informace o jednotkách a volitelném příslušenství .....	29
5.2	Identifikace .....	29
5.2.1	Identifikační štítek: Venkovní jednotka .....	29
5.2.2	Identifikační štítek: Vnitřní jednotka .....	30
5.3	Kombinované jednotky a volitelných možnostech .....	30
5.3.1	Možné kombinace vnitřní a venkovní jednotky .....	31
5.3.2	Možné volitelné možnosti pro venkovní jednotku .....	31
5.3.3	Možné volitelné možnosti pro vnitřní jednotku .....	31

### 5.1 Přehled: Informace o jednotkách a volitelném příslušenství


Tato kapitola obsahuje informace o:

- Identifikaci venkovní jednotky
- Identifikaci vnitřní jednotky
- Kombinace venkovní jednotky s volitelnými možnostmi
- Montáži volitelných možností na vnitřní jednotku

### 5.2 Identifikace

#### 5.2.1 Identifikační štítek: Venkovní jednotka

##### Umístění

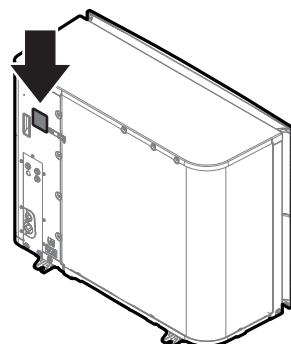


##### Označení modelu

**Příklad:** ER R A 08 EA V3

Kód	Vysvětlení
ER	Evropské venkovní tepelné čerpadlo typu split s chladivem
R	Vysoká teplota vody - okolní zóna 2 (viz provozní rozpětí)
A	Chladivo R32
08	Třída výkonu
EA	Modelová řada

Kód	Vysvětlení
V3	Napájení: V3 = 1N~, 220~240 V, 50 Hz W1 = 3N~, 380~415 V, 50 Hz

## 5.2.2 Identifikační štítek: Vnitřní jednotka

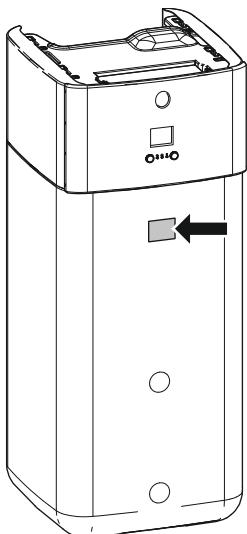**Umístění****Označení modelu****Příklad:** E LS H B 12 P 30 EF

Kód	Popis
E	Evropský model
LS	Podlahová chladivová rozdělovací jednotka s integrovanou beztlakou akumulační nádrží
H	H=Pouze topení X=Topení/chlazení
B	Integrovaný výměník tepla pro bivalentní generátor tepla
12	Třída výkonu
P	Materiál integrované nádrže: plast
30	Objem integrované nádrže
EF	Modelová řada

## 5.3 Kombinované jednotky a volitelných možnostech

**INFORMACE**

Některé volitelné možnosti NEMUSÍ BÝT ve vaší zemi dostupné.

### 5.3.1 Možné kombinace vnitřní a venkovní jednotky

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka		
	ERRA08	ERRA10	ERRA12
ELSH/X12	O	O	O

### 5.3.2 Možné volitelné možnosti pro venkovní jednotku

#### **Montážní stojan (EKMST1, EKMST2)**

V chladnějších oblastech, ve kterých může dojít k hustému sněžení, doporučujeme instalovat venkovní jednotku na montážním rámu. Použijte jeden z následujících modelů:

- EKMST1 s úpatím s přírubou: pro instalaci venkovní jednotky na betonový základ, u kterého je možné vrtání.
- EKMST2 s pryžovým úpatím: pro instalaci venkovní jednotky na základ, u kterého není povoleno vrtání, nebo není vrtání možné, jako jsou rovné střechy či chodníky.

Na pokyny k instalaci se podívejte do instalačního návodu pro montážní stojan.

### 5.3.3 Možné volitelné možnosti pro vnitřní jednotku

#### **Vícezónové drátové ovládání**

Můžete připojit následující vícezónové drátové ovládání:

- Vícezónová základní jednotka 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digitální termostat 230 V (EKWCTRDI1V3)
- Analogový termostat 230 V (EKWCTRA1V3)
- Akční člen 230 V (EKWCVATR1V3)

Na pokyny k instalaci se podívejte do instalačního návodu pro ovládání a dodatku k návodu pro volitelné vybavení.

#### **Pokojový termostat (EKRTWA, EKRTRB)**

K vnitřní jednotce můžete připojit volitelný pokojový termostat. Tento termostat může být naevno zapojený (EKRTWA) nebo bezdrátový (EKRTRB).

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro pokojový termostat a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.

#### **Dálkový snímač pro bezdrátový termostat (EKRTETS)**

Dálkový vnitřní teplotní snímač (EKRTETS) můžete použít pouze v kombinaci s bezdrátovým termostatem (EKRTRB).

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro pokojový termostat a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.

#### **Digitální I/O DPS (EKRP1HBAA)**

Digitální I/O DPS je nutná k zajištění následujících signálů:

- Výstup alarmu
- ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ výstupu prostorového topení/chlazení
- Přepínání na externí zdroj tepla

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro digitální I/O DPS a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.

### DPS požadavků (EKRP1AHTA)

Aby bylo možné kontrolovat spotřebu energie a šetřit jí pomocí digitálních vstupů, MUSÍTE nainstalovat DPS pro úsporu energie.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro DPS požadavků a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.

### Dálkový vnitřní snímač (KRC501-1)

Jako výchozí nastavení bude vnitřní snímač specializovaného rozhraní Human Comfort Interface (BRC1HHDA použitého jako pokojový termostat) použity jako snímač pokojové teploty.

Jako volitelná možnost může být dálkový vnitřní snímač nainstalován, aby měřil pokojovou teplotu na jiném místě.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro dálkový vnitřní snímač a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.



#### INFORMACE

- Dálkový vnitřní snímač může být použit pouze v případě, že je uživatelské rozhraní nakonfigurováno jako pokojový termostat.
- Můžete pouze připojit buď dálkový vnitřní snímač nebo dálkový venkovní snímač.

### Dálkový venkovní snímač (EKRSCA1)

Jako výchozí možnost je snímač uvnitř venkovní jednotky použit k měření venkovní teploty.

Volitelně může být dálkový venkovní snímač nainstalován, aby měřil venkovní teplotu na jiném místě (např. aby se zabránilo přímému slunečnímu svitu) pro zlepšení chodu systému.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro dálkový venkovní snímač a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.



#### INFORMACE

Můžete pouze připojit buď dálkový vnitřní snímač nebo dálkový venkovní snímač.

### PC kabel (EKPCCAB4)

Počítačový kabel umožňuje připojít DPS pro řízení hydraulického systému (A1P) vnitřní jednotky k počítači. Umožňuje aktualizovat hydro software a EEPROM.

Na pokyny k instalaci se podívejte do:

- Instalační návod PC kabelu
- "11.1.2 Připojení PC kabelu k rozváděcí skříňce" [▶ 171]

### Konvektor tepelného čerpadla (FWX\*)

K zajištění vytápění/chlazení prostoru je možné použít následující konvektory tepelného čerpadla:

- FWXV: podlahový model
- FWXT: nástěnný model
- FWXM: skrytý model

Na pokyny k instalaci se podívejte do:

- Instalační návod pro konvektor tepelného čerpadla
- Instalační návod pro volitelné možnosti konvektoru tepelného čerpadla
- Dodatek k návodu pro volitelné vybavení

**Adaptér LAN pro ovládání pomocí chytrého telefonu (BRP069A62)**

Po instalaci adaptéru LAN můžete systém ovládat pomocí chytrého telefonu.

Na pokyny k instalaci se podívejte do instalačního návodu adaptéru LAN a dodatku k návodu pro volitelné vybavení.

**Modul WLAN (BRP069A71)**

Jako alternativu ke kazetě WLAN lze nainstalovat bezdrátový modul LAN BRP069A71, který umožňuje ovládat systém pomocí chytrého telefonu.

Na pokyny k instalaci se podívejte do instalačního návodu modulu WLAN a dodatku k návodu pro volitelné vybavení.

**Univerzální centralizovaný ovladač (EKCC8-W)**

Ovladač pro kaskádové ovládání.

**Souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy (EKMICKPOA nebo EKMICKPHA)**

Lze nainstalovat volitelnou soupravu regulující 2 teplotně rozdílné okruhy.

Na pokyny k instalaci se podívejte do instalačního návodu pro soupravu regulující 2 teplotně rozdílné okruhy.

Viz také:

- "6.2.3 Více místností – Dvě zóny teploty výstupní vody" [▶ 47]
- "Souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy" [▶ 264]

**Rozhraní Human Comfort Interface (BRC1HHDA) používané jako pokojový termostat**

- Uživatelské rozhraní Human Comfort Interface (HCI) použité jako pokojový termostat lze použít pouze v kombinaci s uživatelským rozhraním připojeným k vnitřní jednotce.
- Uživatelské rozhraní Human Comfort Interface (HCI) používané jako pokojový termostat musí být nainstalováno v místnosti, kterou chcete ředit.

Pokyny k instalaci najdete v instalačním návodu a návodu k obsluze pro uživatelské rozhraní Human Comfort Interface (HCI) použitého jako pokojový termostat a v dodatku k návodu pro volitelné vybavení.

**Relé sada Smart Grid (EKRELSG)**

V případě vysokonapěťových kontaktů Smart Grid (EKRELSG) je vyžadována instalace volitelné sady relé Smart Grid.

Pokyny k instalaci viz "9.3.13 Smart Grid" [▶ 159].

**Záložní ohřívač (EKECBU\*)**

- U instalací bez bivalentního zdroje tepla (olej nebo plyn) je instalace záložního ohřívače povinná.
- K vnitřní jednotce lze připojit pouze jeden záložní ohřívač (3 kW, 6 kW nebo 9 kW).
- Záložní ohřívač lze připojit k hlavní jednotce pouze se správnou inline připojovací sadou BUH EKECBUCO\*.

Pokyny k instalaci viz instalační návod pro záložní ohřívač a viz "9.3.3 Zapojení napájení záložního ohřívače" [▶ 146] a "9.3.4 Pokyny pro připojení záložního ohřívače k hlavní jednotce" [▶ 149].

#### **Sada spojek DB (EKECDBCO\*)**

Pro snazší připojení solárního systému se zpětným odtokem můžete nainstalovat sadu odtokových spojek.

Pokyny k instalaci naleznete v instalační příručce sady spojek DB.

#### **Sada spojek BIV (EKECBIVCO\*)**

Pro usnadnění připojení bivalentního zdroje tepla k bivalentnímu výměníku můžete nainstalovat sadu bivalentních spojek.

Pokyny k instalaci naleznete v instalační příručce sady spojek BIV.

#### **Plnicí a odtoková sada (165215)**

Můžete nainstalovat sadu pro plnění a odtok pro zjednodušení postupu plnění a odtok akumulační nádrže.

Pokyny k instalaci naleznete v instalační příručce sady pro plnění a odtok.

#### **Recirkulační sada (141554)**

Připojením čerpadla TUV může být na kohoutku okamžitě k dispozici teplá voda. Pro snížení tepelných ztrát při provozu čerpadla TUV můžete nainstalovat recirkulační sadu.

Pokyny k instalaci naleznete v návodu k instalaci recirkulační sady.

#### **Odlučovač nečistot (156021)**

Do systému se doporučuje nainstalovat odlučovač nečistot.

#### **Solární kolektorová sada (EKSRPS4)**

Solární sadu zpětného odtoku včetně solárního čerpadla a solárního regulátoru lze přímo připojit k beztlakové akumulační nádrži vnitřní jednotky. Pokyny k instalaci naleznete v návodu k instalaci solární odtokové sady.

# 6 Pokyny k použití



## INFORMACE

Chlazení je použitelné pouze v případě reverzibilních modelů.

### V této kapitole

6.1	Přehled: Pokyny k použití .....	35
6.2	Nastavení systému prostorového vytápění/chlazení.....	36
6.2.1	Jedna místnost .....	37
6.2.2	Více místností – Jedna zóna teploty výstupní vody.....	41
6.2.3	Více místností – Dvě zóny teploty výstupní vody .....	47
6.3	Nastavení bivalentních zdrojů tepla.....	51
6.3.1	Nastavení přímého pomocného zdroje tepla pro prostorové vytápění .....	52
6.3.2	Nastavení nepřímého pomocného zdroje tepla pro teplou užitkovou vodu a vytápění prostoru.....	55
6.3.3	Nastavení solárního systému přes připojení odtoku.....	56
6.3.4	Nastavení solárního systému přes bivalentní výměník tepla.....	57
6.3.5	Nastavení elektrického záložního ohříváče .....	58
6.4	Nastavení akumulační nádrže .....	58
6.4.1	Uspořádání systému – Integrovaný zásobník.....	58
6.4.2	Výběr objemu a požadované teploty pro akumulační nádrž .....	59
6.4.3	Nastavení a konfigurace – zásobník.....	60
6.4.4	Čerpadlo TUV pro okamžitou dodávku teplé vody.....	60
6.4.5	Čerpadlo TUV pro dezinfekci .....	61
6.5	Nastavení měření energie .....	61
6.5.1	Vytvořené teplo..	62
6.5.2	Spotřebovaná energie.....	62
6.5.3	Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou .....	63
6.5.4	Zdroj el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh .....	64
6.6	Nastavení řízení spotřeby energie.....	65
6.6.1	Trvalé omezení spotřeby energie .....	65
6.6.2	Omezení spotřeby energie aktivováno digitálními vstupy .....	66
6.6.3	Proces omezení proudu .....	67
6.6.4	Omezení spotřeby energie BBR16 .....	67
6.7	Nastavení externího snímače teploty.....	68

### 6.1 Přehled: Pokyny k použití

Účelem návodu k použití je poskytnout přehled o možnostech systému tepelného čerpadla.



#### POZNÁMKA

- Obrázky uvedené v těchto pokynech k použití slouží pouze jako ukázka NIKOLIV jako podrobná hydraulická schémata. Podrobné rozměry hydrauliky a využití NENÍ znázorněno. Za ty nese odpovědnost technik provádějící instalaci.
- Více informací o nastavení konfigurace k optimalizaci provozu tepelného čerpadla naleznete v kapitole "11 Konfigurace" [▶ 168].

Tato kapitola obsahuje pokyny k použití pro:

- Nastavení systému prostorového vytápění/chlazení
- Nastavení pomocného zdroje tepla pro prostorové vytápění
- Nastavení akumulační nádrže
- Nastavení měření energie
- Nastavení řízení spotřeby energie
- Nastavení externího snímače teploty
- Nastavení bivalentního zdroje tepla pro ohřev užitkové vody a vytápění

**POZNÁMKA**

Některé typy jednotek fan coil – v tomto dokumentu označované za "konvektory tepelného čerpadla" – jsou schopny přijímat vstupní informace z provozního režimu vnitřní jednotky (chlazení nebo topení X12M/9 a X12M/10) a/nebo odesílat výstupní informace termostatického stavu konvektoru tepelného čerpadla (hlavní zóna: X12M/22 a X12M/15; doplňková zóna: X12M/22 a X12M/19).

Pokyny k použití ukazují možnost příjmu nebo vysílání digitálního vstupního/výstupního signálu. Tato funkce může být použita pouze v případě, že konvektor tepelného čerpadla obsahuje takové funkce a signály splňují následující požadavky:

- Výstupní signál vnitřní jednotky (vstupní signál do konvektoru tepelného čerpadla): signál chlazení/topení=230 V (chlazení=230 V, topení=0 V).
- Vstup do vnitřní jednotky (výstup z konvektoru tepelného čerpadla): signál zapnutí/vypnutí termostatu=beznapěťový kontakt (uzavřený kontakt=termo. zap., otevřený kontakt=termo. vyp.).

## 6.2 Nastavení systému prostorového vytápění/chlazení

Systém tepelného čerpadla dodává výstupní vodu do topidel v jedné nebo více místnostech.

Vzhledem k tomu, že systém nabízí široké možnosti regulace teploty v každé místnosti, musíte nejprve odpovědět na následující otázky:

- Kolik místností je vyhříváno nebo chlazeno systémem tepelného čerpadla?
- Jaké typy tepelných zářičů jsou použity v každé místnosti a jaká je jejich požadovaná teplota výstupní vody?

Jakmile jsou požadavky na prostorové vytápění/chlazení vyjasněny, doporučujeme postupovat dle pokynů k nastavení uvedených níže.

**POZNÁMKA**

Pokud je použit externí pokojový termostat, bude tento externí pokojový termostat ovládat protimrazovou ochranu místnosti. Protimrazová ochrana místnosti je však možná pouze pokud je parametr [C.2] Prostorové vytápění/chlazení=Zapnuto.

**INFORMACE**

V případě že je použit externí pokojový termostat a protimrazová ochrana místnosti musí být zaručena za všech okolností, musíte nastavit Nouzový [9.5.1] na Automaticky.


**POZNÁMKA**

V systému může být integrován obtokový ventil řízený tlakovým spádem. Mějte na paměti, že tento ventil nebude zobrazen na obrázcích.

## 6.2.1 Jedna místnost

### Podlahové topení nebo radiátory – Drátový pokojový termostat

#### Nastavení

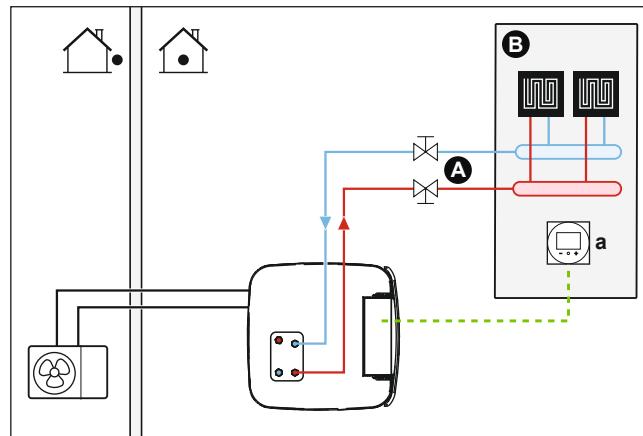

- A** Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B** Jedna samostatná místnost
- a** Samostatné lidské komfortní rozhraní (BRC1HHDA používané jako pokojový termostat)

- Na více informací o elektrickém zapojení jednotky se podívejte do:
  - "9.2 Připojení k venkovní jednotce" [▶ 134]
  - "9.3 Připojení k vnitřní jednotce" [▶ 140]
- Podlahové topení nebo radiátory jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
- Pokojová teplota je regulována na samostatném lidském komfortním rozhraní (BRC1HHDA, které je použito jako pokojový termostat.).

#### Konfigurace


Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kód: [C-07]</li> </ul>	2 (Pokojový termostat): Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty okolí na samostatném lidském komfortním rozhraní.
Počet zón teploty vody: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kód: [7-02]</li> </ul>	0 (Jedná zóna): Hlavní

#### Výhody

- **Nejvyšší úroveň komfortu a účinnosti.** Inteligentní funkce pokojového termostatu dokáže snížit nebo zvýšit požadovanou teplotu výstupní vody na základě skutečné pokojové teploty (modulace). Výsledkem je následující:
  - Stabilní pokojová teplota odpovídající požadované teplotě (vyšší komfort)
  - Méně cyklů ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (tišší, vyšší komfort a vyšší účinnost)
  - Nejnižší možná teplota výstupní vody (vyšší účinnost)
- **Snadnost.** Požadovanou pokojovou teplotu můžete snadno nastavit pomocí uživatelského rozhraní:
  - Pro vaše každodenní potřeby můžete použít přednastavené hodnoty a plány.
  - Chcete-li změnit každodenní nastavení, můžete dočasně potlačit přednastavené hodnoty a plány nebo použít režim dovolené.

## Podlahové topení nebo radiátory – Bezdrátový pokojový termostat

### Nastavení

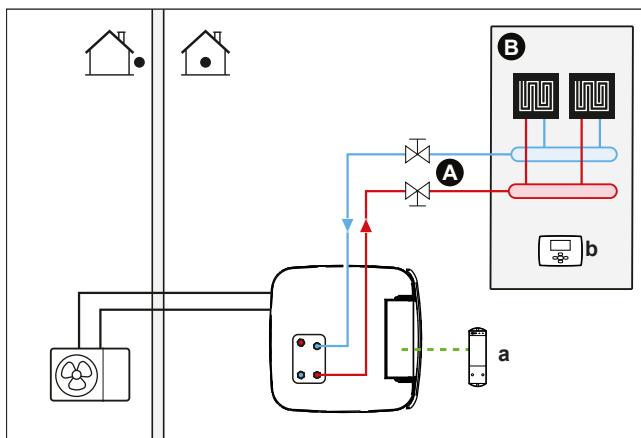

- A** Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B** Jedna samostatná místnost
- a** Přijímač pro bezdrátový externí pokojový termostat
- b** Bezdrátový externí pokojový termostat

- Na více informací o elektrickém zapojení jednotky se podívejte do:
  - "9.2 Připojení k venkovní jednotce" [▶ 134]
  - "9.3 Připojení k vnitřní jednotce" [▶ 140]
- Podlahové topení nebo radiátory jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
- Pokojová teplota je regulována bezdrátovým externím pokojovým termostatem (volitelné vybavení EKTRB).

### Konfigurace


Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kód: [C-07]</li> </ul>	1 (Externí pokojový termostat): Provozní režim jednotky je vybrán podle externího termostatu.
Počet zón teploty vody: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kód: [7-02]</li> </ul>	0 (Jedná zóna): Hlavní
Externí pokojový termostat pro <b>hlavní</b> zónu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.A]</li> <li>▪ Kód: [C-05]</li> </ul>	1 (1 kontakt): Pokud použitý externí pokojový termostat nebo konvektor tepelného čerpadla může pouze odeslat stav termostatu ZAPNUTO/VYPNUTO. Bez oddělení požadavku na topení nebo chlazení.

### Výhody

- **Bezdrátový.** Externí pokojový termostat Daikin je k dispozici v bezdrátové verzi.
- **Účinnost.** I když externí pokojový termostat pouze vysílá signály pro ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ, je speciálně navržen pro systém tepelného čerpadla.
- **Komfort.** V případě podlahového topení brání bezdrátový pokojový termostat kondenzaci na podlaze během chlazení měřením pokojové vlhkosti.

## Konvektory pro tepelná čerpadla

### Nastavení

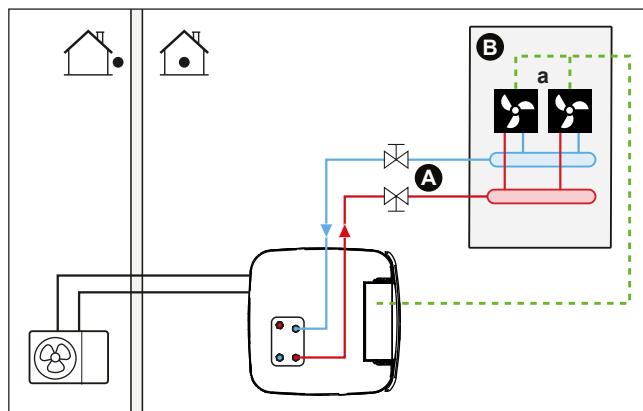

- A Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B Jedna samostatná místnost
- a Konvektory tepelného čerpadla (+ovladače)

- Na více informací o elektrickém zapojení jednotky se podívejte do:
  - "9.2 Připojení k venkovní jednotce" [▶ 134]
  - "9.3 Připojení k vnitřní jednotce" [▶ 140]
- Konvektory tepelného čerpadla jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
- Požadovaná pokojová teplota se nastavuje pomocí ovladače na konvektorech tepelného čerpadla. Existují různé ovladače a možná nastavení konvektorů tepelného čerpadla. Další informace, viz:
  - Instalační návod pro konvektory tepelného čerpadla
  - Instalační návod pro volitelné možnosti konvektorů tepelného čerpadla
  - Dodatek k návodu pro volitelné vybavení
- Signál požadavku na prostorové vytápění/chlazení je odeslán do jednoho digitálního vstupu vnitřní jednotky (X12M/15 a X12M/22).
- Signál režimu prostorového provozu je odeslán do konvektorů tepelného čerpadla jedním digitálním výstupem na vnitřní jednotce (X12M/9 a X12M/10).

### Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kód: [C-07]</li> </ul>	1 ( <b>Externí pokojový termostat</b> ): Provozní režim jednotky je vybrán podle externího termostatu.
Počet zón teploty vody: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kód: [7-02]</li> </ul>	0 ( <b>Jedná zóna</b> ): Hlavní
Externí pokojový termostat pro <b>hlavní</b> zónu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.A]</li> <li>▪ Kód: [C-05]</li> </ul>	1 ( <b>1 kontakt</b> ): Pokud použitý externí pokojový termostat nebo konvektor tepelného čerpadla může pouze odeslat stav termostatu ZAPNUTO/VYPNUTO. Bez oddělení požadavku na topení nebo chlazení.


## Výhody

- **Chlazení.** Konvektor tepelného čerpadla umožňuje kromě tepelného výkonu také vynikající chladicí výkon.
- **Účinnost.** Optimální účinnost vzhledem k funkci mezičlánku.
- **Stylový.**

## Kombinace: Podlahové topení+konvektory tepelného čerpadla

- Prostorové vytápění je zajišťováno pomocí:
  - Podlahového topení
  - Konvektory tepelného čerpadla
- Prostorové chlazení je zajišťováno pouze konvektory tepelného čerpadla. Podlahové topení je vypnuto uzavíracím ventilem.

## Nastavení

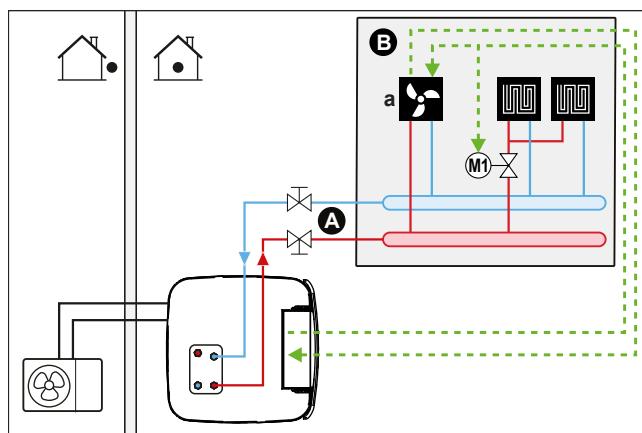

A Hlavní zóna teploty výstupní vody  
 B Jedna samostatná místnost  
 a Konvektory tepelného čerpadla (+ovladače)

- Na více informací o elektrickém zapojení jednotky se podívejte do:
  - "9.2 Připojení k venkovní jednotce" [▶ 134]
  - "9.3 Připojení k vnitřní jednotce" [▶ 140]
- Konvektory tepelného čerpadla jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
- Uzavírací ventil (lokálně dostupný díl) je instalován před podlahové topení, aby se zabránilo kondenzaci na podlaze během chlazení.
- Požadovaná pokojová teplota se nastavuje pomocí ovladače na konvektorech tepelného čerpadla. Existují různé ovladače a možná nastavení konvektoru tepelného čerpadla. Další informace, viz:
  - Instalační návod pro konvektory tepelného čerpadla
  - Instalační návod pro volitelné možnosti konvektoru tepelného čerpadla
  - Dodatek k návodu pro volitelné vybavení
- Signál požadavku na prostorové vytápění/chlazení je odeslán do jednoho digitálního vstupu vnitřní jednotky (X12M/15 a X12M/22).
- Signál režimu prostorového provozu je odeslán jedním digitálním výstupem (X12M/9 a X12M/10) na vnitřní jednotce do:
  - Konvektoru tepelného čerpadla
  - Uzavíracího ventilu

## Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: ▪ #: [2.9] ▪ Kód: [C-07]	1 (Externí pokojový termostat): Provozní režim jednotky je vybrán podle externího termostatu.
Počet zón teploty vody: ▪ #: [4.4] ▪ Kód: [7-02]	0 (Jedná zóna): Hlavní
Externí pokojový termostat pro <b>hlavní</b> zónu: ▪ #: [2.A] ▪ Kód: [C-05]	1 (1 kontakt): Pokud použitý externí pokojový termostat nebo konvektor tepelného čerpadla může pouze odeslat stav termostatu ZAPNUTO/VYPNUTO. Bez oddělení požadavku na topení nebo chlazení.

## Výhody

- **Chlazení.** Konvektory tepelného čerpadla umožňují kromě tepelného výkonu také vynikající chladicí výkon.
- **Účinnost.** Podlahové topení má nejlepší účinnost se systémem tepelného čerpadla.
- **Komfort.** Kombinace těchto dvou typů topidel poskytuje:
  - Vynikající tepelný komfort podlahového topení
  - Vynikající chladicí komfort konvektorů tepelného čerpadla

### 6.2.2 Více místností – Jedna zóna teploty výstupní vody


Pokud je zapotřebí pouze jedna zóna teploty výstupní vody, protože je konstrukční teplota výstupní vody všech tepelných zářičů stejná, NEPOTŘEBUJETE stanici směšovacích ventilů (úspora nákladů).

**Příklad:** Jestliže je systém tepelného čerpadla používán pro vyhřívání jednoho podlahového systému, kdy všechny místnosti mají stejné tepelné zářiče.

### Podlahové topení nebo radiátory – Termostatické ventily

Pokud vyhříváte místnosti s podlahovým topením nebo radiátory, je velmi běžným způsobem regulovat teplotu v hlavní místnosti pomocí termostatu (za ten může sloužit samostatné lidské komfortní rozhraní (BRC1HHDA) nebo externí pokojový termostat), zatímco ostatní místnosti jsou regulovány takzvanými termostatickými ventily, které se otevírají nebo zavírají v závislosti na pokojové teplotě.

## Nastavení

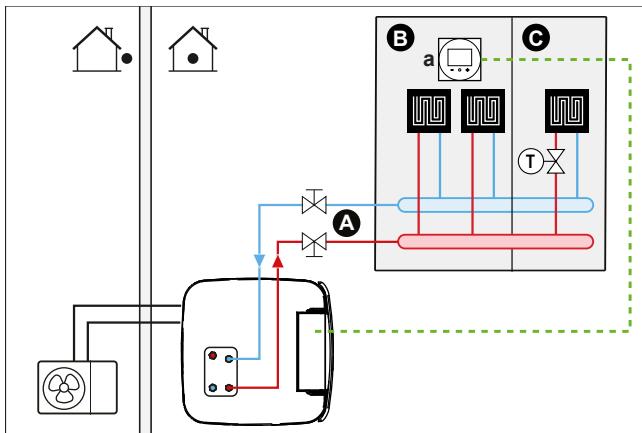

- A** Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B** Místnost 1
- C** Místnost 2
- a** Samostatné lidské komfortní rozhraní (BRC1HHDA používané jako pokojový termostat)

- Na více informací o elektrickém zapojení jednotky se podívejte do:
  - "9.2 Připojení k venkovní jednotce" [▶ 134]
  - "9.3 Připojení k vnitřní jednotce" [▶ 140]
- Podlahové topení v hlavní místnosti je přímo napojeno k vnitřní jednotce.
- Pokojová teplota v hlavní místnosti je regulována na samostatném lidském komfortním rozhraní (BRC1HHDA, které je použito jako pokojový termostat.).
- Termostatický ventil je instalován před podlahové topení ve všech ostatních místnostech.



### INFORMACE

Pamatujte na situace, kdy hlavní místnost může být vytápěna jiným zdrojem tepla.  
Příklad: krbová kamna.

## Konfigurace


Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky:	2 (Pokojový termostat): Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty okolí na samostatném lidském komfortním rozhraní.
Počet zón teploty vody:	0 (Jedná zóna): Hlavní

## Výhody

- **Snadnost.** Stejná instalace jako pro jednu místnost, ale s termostatickými ventily.

## Podlahové topení nebo radiátory – Více externích pokojových termostatů

### Nastavení

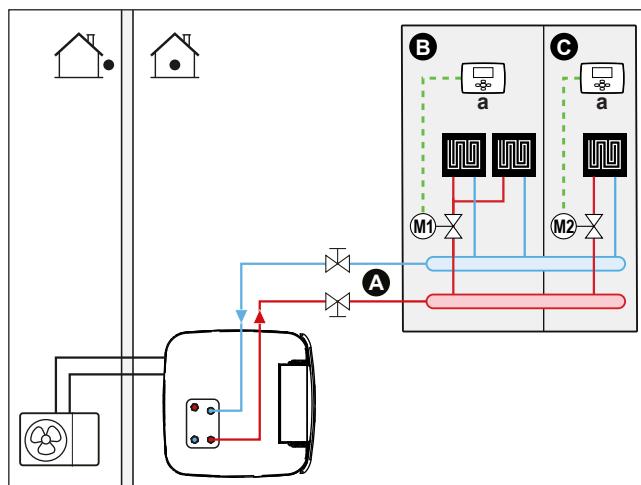

- A** Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B** Místnost 1
- C** Místnost 2
- a** Externí pokojový termostat

- Na více informací o elektrickém zapojení jednotky se podívejte do:
  - "9.2 Připojení k venkovní jednotce" [▶ 134]
  - "9.3 Připojení k vnitřní jednotce" [▶ 140]
- Pro každou místnost je instalován uzavírací ventil (místní dodávka), aby se zabránilo přívodu výstupní vody, pokud není požadavek na topení nebo chlazení.
- Obtokový ventil musí být instalován, aby byla umožněna recirkulace vody při uzavření všech uzavíracích ventili. Aby byl zaručen spolehlivý provoz, zajistěte minimální průtok vody dle popisu v tabulce "Kontrola objemu a průtoku vody" v části "8.5 Příprava vodního potrubí" [▶ 117].
- O režimu prostorového vytápění/chlazení rozhoduje dálkový ovladač integrovaný ve vnitřní jednotce. Pamatujte, že provozní režim na každém pokojovém termostatu musí být nastaven tak, aby odpovídal vnitřní jednotce.
- Pokojové termostaty jsou připojeny k uzavíracím ventili, avšak NEMUSÍ být připojeny k vnitřní jednotce. Vnitřní jednotka bude vždy přivádět výstupní vodu, s možností naprogramovat plán výstupní vody.

### Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kód: [C-07]</li> </ul>	0 (Výstupní voda): Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty výstupní vody.
Počet zón teploty vody: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kód: [7-02]</li> </ul>	0 (Jedná zóna): Hlavní


### Výhody

V porovnání s podlahovým topením nebo radiátory v jedné místnosti:

- **Komfort.** Pro každou místnost můžete pomocí pokojových termostatů nastavit požadovanou pokojovou teplotu, včetně plánů.

## Radiátory – Více externích pokojových termostatů

### Nastavení

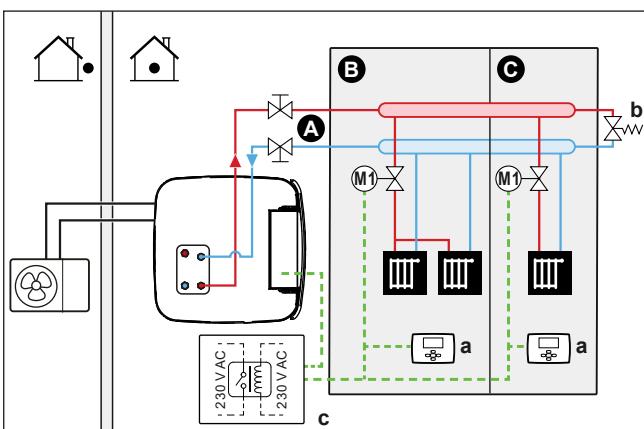

- A** Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B** Místnost 1
- C** Místnost 2
- a** Externí pokojový termostat
- b** Obtokový ventil
- c** Relé

- Na více informací o elektrickém zapojení jednotky se podívejte do:
  - "9.2 Připojení k venkovní jednotce" [▶ 134]
  - "9.3 Připojení k vnitřní jednotce" [▶ 140]
- Pro každou místnost je instalován uzavírací ventil (místní dodávka), aby se zabránilo přívodu výstupní vody, pokud není požadavek na topení nebo chlazení.
- Obtokový ventil musí být instalován, aby byla umožněna recirkulace vody při uzavření všech uzavíracích ventili. Aby byl zaručen spolehlivý provoz, zajistěte minimální průtok vody dle popisu v tabulce "Kontrola objemu a průtoku vody" v části "8.5 Příprava vodního potrubí" [▶ 117].
- O režimu prostorového vytápění/chlazení rozhoduje dálkový ovladač integrovaný ve vnitřní jednotce. Pamatujte, že provozní režim na každém pokojovém termostatu musí být nastaven tak, aby odpovídal vnitřní jednotce.
- Pokojové termostaty jsou připojeny k uzavíracím ventili. Jsou rovněž připojeny k vnitřní jednotce (X12M/15 a X12M/22) - přes relé (lokálně dostupný díl) - a poskytují zpětnou vazbu, když je vyžadován provoz. Vnitřní jednotka bude dodávat výstupní vodu, jakmile bude požadavek od některé z místností.

### Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky:	1 (Externí pokojový termostat): Provozní režim jednotky je vybrán podle externího termostatu.
Počet zón teploty vody:	0 (Jedná zóna): Hlavní
Externí pokojový termostat pro <b>hlavní</b> zónu:	1 (1 kontakt): Pokud použitý externí pokojový termostat nebo konvektor tepelného čerpadla může pouze odeslat stav termostatu ZAPNUTO/VYPNUTO. Bez oddělení požadavku na topení nebo chlazení.


## Výhody

V porovnání s radiátory v jedné místnosti:

- **Komfort.** Pro každou místnost můžete pomocí pokojových termostatů nastavit požadovanou pokojovou teplotu, včetně plánů.

## Konvektory tepelného čerpadla – více místností

### Nastavení

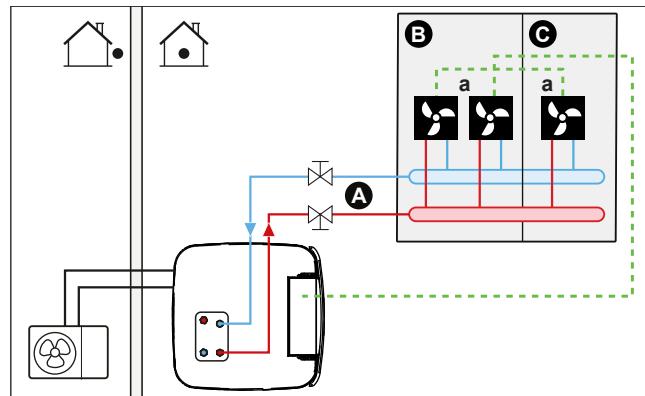

- A** Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B** Místnost 1
- C** Místnost 2
- a** Konvektory tepelného čerpadla (+ovladače)

- Na více informací o elektrickém zapojení jednotky se podívejte do:
  - "9.2 Připojení k venkovní jednotce" [▶ 134]
  - "9.3 Připojení k vnitřní jednotce" [▶ 140]
- Požadovaná pokojová teplota se nastavuje pomocí ovladače na konvektorech tepelného čerpadla. Existují různé ovladače a možná nastavení konvektoru tepelného čerpadla. Další informace, viz:
  - Instalační návod pro konvektory tepelného čerpadla
  - Instalační návod pro volitelné možnosti konvektorů tepelného čerpadla
  - Dodatek k návodu pro volitelné vybavení
- O režimu prostorového vytápění/chlazení rozhoduje dálkový ovladač integrovaný ve vnitřní jednotce.
- Signály požadavku na topení nebo chlazení každého konvektoru tepelného čerpadla jsou paralelně připojeny k digitálnímu vstupu vnitřní jednotky (X12M/15 a X12M/22). Vnitřní jednotka bude zásobovat výstupní vodou o dané teplotě pouze v případě skutečného požadavku.



### INFORMACE

Ke zvýšení komfortu a výkonu doporučujeme instalovat soupravu ventilů EKVHPC na každý konvektor tepelného čerpadla.

## Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: ▪ #: [2.9] ▪ Kód: [C-07]	1 (Externí pokojový termostat): Provozní režim jednotky je vybrán podle externího termostatu.

Nastavení	Hodnota
Počet zón teploty vody: ▪ #: [4.4] ▪ Kód: [7-02]	0 (Jedná zóna): Hlavní


### Výhody

V porovnání s konvektory tepelného čerpadla pro jednu místnost:

- **Komfort.** Pro každou místnost můžete pomocí dálkového ovladače konvektorů tepelného čerpadla nastavit požadovanou pokojovou teplotu, včetně plánů.

### Kombinace: Podlahové topení+konvektory tepelného čerpadla – více místností

#### Nastavení

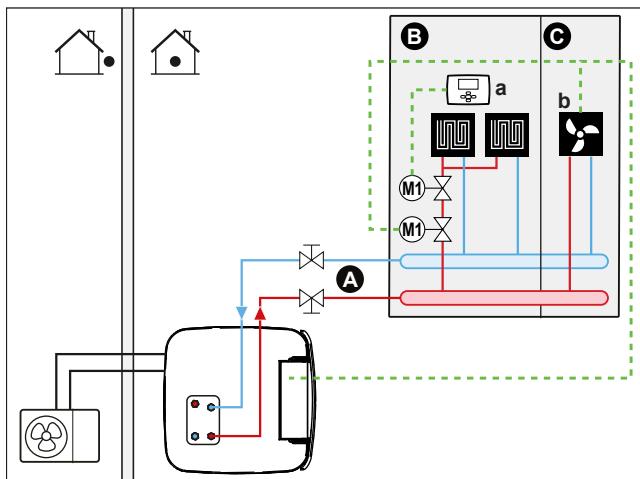

- A Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B Místnost 1
- C Místnost 2
- a Externí pokojový termostat
- b Konvektory tepelného čerpadla (+ovladače)

- Na více informací o elektrickém zapojení jednotky se podívejte do:
  - "9.2 Připojení k venkovní jednotce" [▶ 134]
  - "9.3 Připojení k vnitřní jednotce" [▶ 140]
- Pro každou místnost s konvektory tepelného čerpadla: konvektory jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
- Pro každou místnost s podlahovým topením: dva uzavírací ventily (lokálně dostupný díl) jsou instalovány před podlahové topení:
  - Uzavírací ventil k zabránění přívodu teplé vody v případě, že místnost nemá požadavek na topení
  - Uzavírací ventil k zabránění kondenzace na podlaze během chlazení místností s konvektory tepelného čerpadla.
- Pro každou místnost s konvektory tepelného čerpadla: Požadovaná pokojová teplota je nastavena pomocí ovladače na konvektorech tepelného čerpadla. Existují různé ovladače a možná nastavení konvektorů tepelného čerpadla. Další informace, viz:
  - Instalační návod pro konvektory tepelného čerpadla
  - Instalační návod pro volitelné možnosti konvektorů tepelného čerpadla
  - Dodatek k návodu pro volitelné vybavení

- Pro každou místnost s podlahovým topením: Požadovaná pokojová teplota je nastavena pomocí externího pokojového termostatu (napevno zapojeného nebo bezdrátového).
- O režimu prostorového vytápění/chlazení rozhoduje dálkový ovladač integrovaný ve vnitřní jednotce. Pamatujte, že provozní režim na každém externím pokojovém termostatu a ovladači konvektorů tepelného čerpadla musí být nastaven tak, aby odpovídala vnitřní jednotce.



### INFORMACE

Ke zvýšení komfortu a výkonu doporučujeme instalovat soupravu ventilů EKVHPC na každý konvektor tepelného čerpadla.

### Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kód: [C-07]</li> </ul>	0 (Výstupní voda): Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty výstupní vody.
Počet zón teploty vody: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kód: [7-02]</li> </ul>	0 (Jedná zóna): Hlavní

#### 6.2.3 Více místností – Dvě zóny teploty výstupní vody

Jestliže jsou tepelné zářiče zvolené pro každou místnost navrženy pro různé teploty výstupní vody, můžete použít různé zóny teploty výstupní vody (maximálně 2).

V tomto dokumentu:

- Hlavní zóna = zóna s nejnižší konstrukční teplotou pro topení a nejvyšší konstrukční teplotou pro chlazení
- Doplňková zóna = zóna s nejvyšší konstrukční teplotou pro topení a nejnižší konstrukční teplotou pro chlazení



### UPOZORNĚNÍ

Pokud existuje více než jedna zóna teploty výstupní vody, musíte VŽDY nainstalovat stanici směšovacích ventilů do hlavní zóny za účelem snížení (v režimu topení) / snížení (v režimu chlazení) teploty výstupní vody pokud je obdržen požadavek z doplňkové zóny.

Typický příklad:


Místnost (zóna)	Tepelné zářiče: Konstrukční teplota
Obývací pokoj (hlavní zóna)	Podlahové topení: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V režimu topení: 35°C</li> <li>▪ V režimu chlazení<sup>(a)</sup>: 20°C (pouze krátké ochlazení, skutečné chlazení není povoleno)</li> </ul>
Ložnice (doplňková zóna)	Konvektory tepelného čerpadla: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V režimu topení: 45°C</li> <li>▪ V režimu chlazení: 12°C</li> </ul>

<sup>(a)</sup> V režimu chlazení můžete povolit krátké chlazení podlahovým topením (hlavní zóna) (nikoli skutečné chlazení) nebo jej NEPOVOLIT. Viz následující nastavení.


### Nastavení

Mohou existovat tři systémové odchylky soupravy regulující 2 teplotně rozdílné okruhy:

- 1 Systém bez hydraulického separátoru:

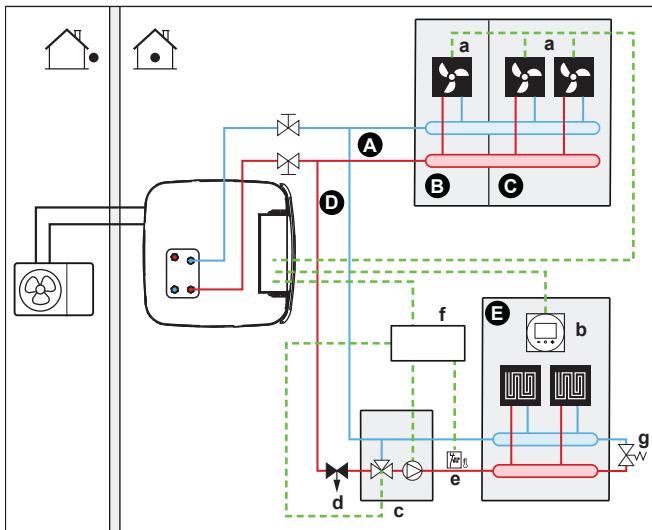


- 2 Systém s hydraulickým separátorem pro hlavní zónu:

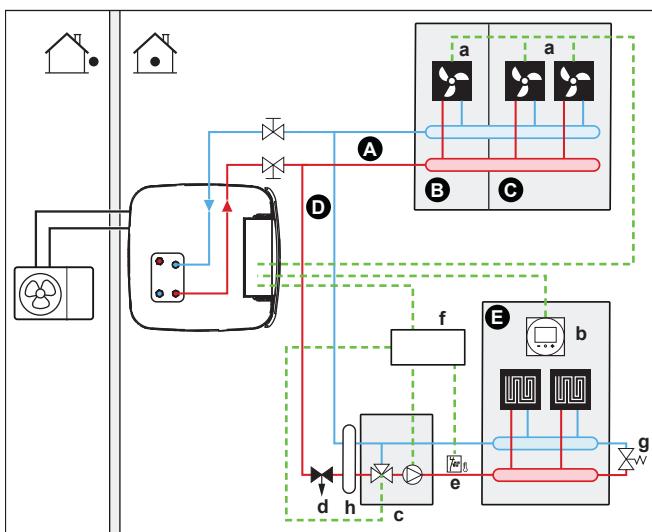

- 3 Systém s hydraulickým separátorem pro obě zóny:

Pro tento systém je vyžadováno přímé čerpadlo pro doplňkovou zónu.

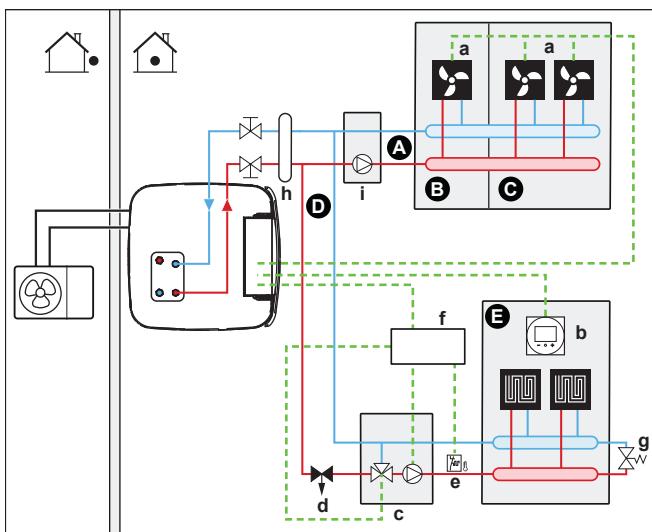

- A** Doplňková zóna teploty výstupní vody
- B** Místnost 1
- C** Místnost 2
- D** Hlavní zóna teploty výstupní vody
- E** Místnost 3
- a** Konvektory tepelného čerpadla (+ ovladače)
- b** Samostatné lidské komfortní rozhraní (BRC1HHDA používané jako pokojový termostat)
- c** Stanice směšovacích ventilů
- d** Tlakový regulační ventil (lokálně dostupný díl)
- e** Bezpečnostní termostat (lokálně dostupný díl)
- f** Řídící jednotka soupravy regulující 2 teplotně rozdílné okruhy (EKMICKPOA)
- g** Obtokový ventil
- h** Hydraulický separátor (vyrovnávací nádrž)
- i** Přímé čerpadlo (pro doplňkovou zónu) (např. jednotná skupina čerpadel EKMIKHUA)



### INFORMACE

Tlakový regulační ventil musí být instalován před stanici směšovacích ventilů. Zaručí se tak správné vyvážení průtoku vody mezi hlavní zónou teploty výstupní vody a doplňkovou zónou teploty výstupní vody v souvislosti s požadovaným výkonem obou teplotních zón.

- Obtokový ventil musí být instalován, aby byla umožněna recirkulace vody při uzavření všech uzavíracích ventilů. Aby byl zaručen spolehlivý provoz, zajistěte minimální průtok vody dle popisu v tabulce "Kontrola objemu a průtoku vody" v části "[8.5 Příprava vodního potrubí](#)" [▶ 117].
- Pro hlavní zónu:
  - Stanice směšovacích ventilů (včetně čerpadla + směšovacího ventilu) je instalována před podlahové topení.
  - Stanice směšovacích ventilů je řízena ovladačem soupravy regulující 2 teplotně rozdílné okruhy (EKMICKPOA) na základě požadavku místonosti na vytápění.
  - Pokojová teplota je regulována na samostatném lidském komfortním rozhraní (BRC1HHDA, které je použito jako pokojový termostat.).
  - Zajistěte, aby byla umožněna cirkulace vody v hlavní zóně při uzavření všech uzavíracích ventilů
  - V režimu chlazení můžete povolit krátké chlazení podlahovým topením (hlavní zóna) (nikoli skutečné chlazení) nebo jej NEPOVOLIT.

#### Pokud je tato možnost povolena:

NEINSTALUJTE uzavírací ventil.

Nastavte [F-OC]=0 pro aktivaci obrazovky nastavení [2] **Hlavní zóna** a [1] **Místnost**.

Nastavte teplotu výstupní vody hlavní zóny, která NENÍ příliš nízká (obvykle: 20°C)

**Pokud tato možnost NENÍ povolena**, nainstalujte uzavírací ventil (lokálně dostupný díl) a připojte jej k X12M/18 a X12M/14 pro normálně otevřený ventil nebo k X12M/18 a X12M/13 pro normálně zavřený ventil.

- Pro doplňkovou zónu:
  - Konvektory tepelného čerpadla jsou přímo připojeny k vnitřní jednotce.
  - Požadovaná pokojová teplota se nastavuje pomocí ovladače na konvektorech tepelného čerpadla. Existují různé ovladače a možná nastavení konvektorů tepelného čerpadla. Další informace, viz:  
 Instalační návod pro konvektory tepelného čerpadla  
 Instalační návod pro volitelné možnosti konvektorů tepelného čerpadla  
 Dodatek k návodu pro volitelné vybavení
  - Signály požadavku na topení nebo chlazení každého konvektoru tepelného čerpadla jsou paralelně připojeny k digitálnímu vstupu vnitřní jednotky (X12M/19 a X12M/22). Vnitřní jednotka bude zásobovat výstupní vodou o požadované teplotě pouze v případě skutečného požadavku.
  - O režimu prostorového vytápění/chlazení rozhoduje dálkový ovladač integrovaný ve vnitřní jednotce. Pamatujte, že provozní režim na každém ovladači konvektorů tepelného čerpadla musí být nastaven tak, aby odpovídal vnitřní jednotce.

### Konfigurace

Nastavení	Hodnota
Ovládání teploty jednotky: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [2.9]</li> <li>▪ Kód: [C-07]</li> </ul>	2 (Pokojový termostat): Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty okolí na samostatném lidském komfortním rozhraní.  <b>Poznámka:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hlavní místnost=samostatné lidské komfortní rozhraní použité jako pokojový termostat</li> <li>▪ Ostatní místnosti=externí pokojový termostat</li> </ul>
Počet zón teploty vody: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [4.4]</li> <li>▪ Kód: [7-02]</li> </ul>	1 (Dvě zóny): Hlavní+doplňková
V případě konvektorů tepelného čerpadla:  Externí pokojový termostat pro <b>doplňkovou</b> zónu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [3.A]</li> <li>▪ Kód: [C-06]</li> </ul>	1 (1 kontakt): Pokud použitý externí pokojový termostat nebo konvektor tepelného čerpadla může pouze odeslat stav termostatu ZAPNUTO/VYPNUTO. Bez oddělení požadavku na topení nebo chlazení.
<b>Je nainstalována dvouzónová sada:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ #: [9.P.1]</li> <li>▪ Kód: [E-OB]</li> </ul>	2 (Ano): Je nainstalována souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy za účelem rozšíření o doplňkovou teplotní zónu.

Nastavení	Hodnota
Typ dvouzónového systému: ▪ #: [9.P.2] ▪ Kód: [E-OC]	0 (Bez hydraulického separátoru/žádné přímé čerpadlo) 1 (S hydraulickým separátorem/ žádné přímé čerpadlo) 2 (S hydraulickým separátorem/ s přímým čerpadlem) (Viz 3 systémové odchylky popsané výše)
Výstup z uzavíracího ventilu	Nastaven tak, aby se řídil dle požadavku termostatu hlavní zóny.
Uzavírací ventil	Jestliže musí být hlavní zóna během režimu chlazení vypnuta, aby nedocházelo ke kondenzaci na podlaze, nastavte jej podle toho.

Další informace o konfiguraci soupravy regulující 2 teplotně rozdílné okruhy viz "Souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy" [▶ 264].

### Výhody

- **Komfort.**

- Inteligentní funkce pokojového termostatu dokáže snížit nebo zvýšit požadovanou teplotu výstupní vody na základě skutečné pokojové teploty (modulace).
- Kombinace těchto dvou systémů tepelných zářičů poskytuje vynikající tepelný komfort podlahového topení a skvělý chladicí komfort konvektorů tepelného čerpadla.

- **Účinnost.**

- V závislosti na požadavku vnitřní jednotka zajišťuje různé teploty výstupní vody odpovídající konstrukční teplotě různých tepelných zářičů.
- Podlahové topení má nejlepší účinnost se systémem tepelného čerpadla.

## 6.3 Nastavení bivalentních zdrojů tepla

Jednotka s integrovaným zásobníkem energie nabízí různé možnosti zapojení pomocných a bivalentních zdrojů tepla pro ohřev užitkové vody a vytápění. To umožňuje optimalizovat systém pro minimální spotřebu energie a maximální uživatelský komfort pro každou jednotlivou instalaci.

**INFORMACE**

U systémů bez nepřímého pomocného kotle připojeného k akumulační nádrži je povinné instalovat elektrický záložní ohřívač, aby byl zajištěn bezpečný provoz za všech podmínek.

**Modely se systémem bez tlaku**

V případě modelů se systémem bez tlaku musí být vždy nainstalován záložní ohřívač (EKECBUA\*).

V případě modelů se systémem bez tlaku je tovární nastavení pole kódu [C-02] nastaveno na 0.

**Bivalentní modely**

V případě bivalentních modelů je tovární nastavení pole kódu [C-02] nastaveno na 2. Předpokládá se, že je připojen ovládatelný bivalentní externí zdroj tepla ("6.3.2 Nastavení nepřímého pomocného zdroje tepla pro teplou užitkovou vodu a vytápění prostor" [▶ 55]).

Bez ovládatelného bivalentního externího zdroje tepla musí být nainstalován záložní ohřívač (EKECBUA\*) a kód pole [C-02] musí být nastaven na 0.

**RADA:** Pokud je kód pole [C-02] nastaven na 0 a není připojen žádný záložní ohřívač, je vygenerována chyba UA 17 na AL 3 \* ECH2O.

### 6.3.1 Nastavení přímého pomocného zdroje tepla pro prostorové vytápění

**INFORMACE**

Přímé (SH) je možné pouze v případě 1 zóny teploty výstupní vody s:

- ovládáním pomocí pokojového termostatu NEBO
- ovládáním pomocí externího pokojového termostatu.


- Prostorové vytápění může být prováděno pomocí:
  - Vnitřní jednotky
  - pomocného kotle (lokálně dostupný díl) připojeného k systému
- Když je vyžadováno topení, vnitřní jednotka nebo pomocný kotel zahájí provoz. Která z těchto jednotek se použije závisí na venkovní teplotě (stav přepnutí na externí zdroj tepla). Při vydání povolení pro pomocný kotel bude prostorové vytápění pomocí vnitřní jednotky vypnuto.
- Bivalentní provoz je možný pouze pokud:
  - Je ZAPNUTÉ prostorové vytápění, a
  - Provoz nádrže je VYPNUT
- Teplá užitková voda je vždy vyráběna akumulační nádrží připojenou k vnitřní jednotce.

**INFORMACE**

- Během provozu topení tepelného čerpadla je tepelné čerpadlo spuštěno za účelem dosáhnutí požadované teploty nastavené na dálkovém ovladači. Je-li aktivní režim provozu závisející na počasí, teplota vody se stanoví automaticky podle venkovní teploty.
- Během provozu topení pomocného kotla je kotel spuštěn za účelem dosáhnutí požadované teploty nastavené na dálkovém ovladači pomocného kotla.

**Nastavení**

- Přímý (SH) pomocný kotel integrujte následovně:

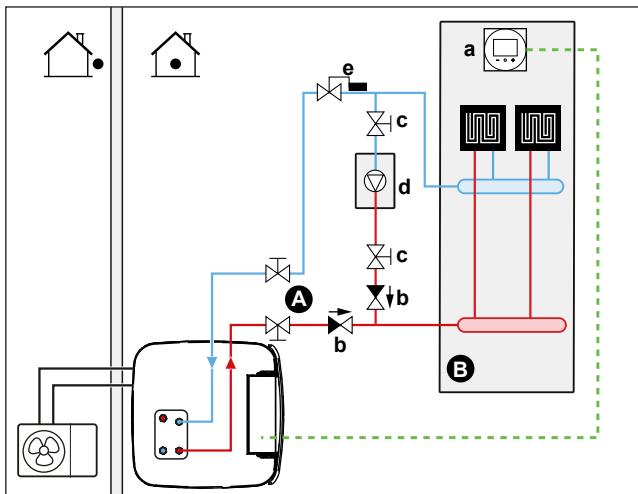

- A** Hlavní zóna teploty výstupní vody  
**B** Jedna samostatná místnost  
**a** Samostatné lidské komfortní rozhraní (BRC1HHDA používané jako pokojový termostat)  
**b** Zpětný ventil (lokálně dostupný díl)  
**c** Uzavírací ventil (lokálně dostupný díl)  
**d** Pomocný kotel (lokálně dostupný díl)  
**e** Ventil Aquastat (lokálně dostupný díl)



#### POZNÁMKA

- Ujistěte se, že pomocný kotel a jeho zapojení do systému odpovídá platné legislativě.
- Společnost Daikin NENESE odpovědnost za následky chybné nebo nebezpečné instalace systému pomocného kotla.

- Následujícím způsobem se ujistěte, že teplota na zpětném vedení vody k tepelnému čerpadlu NEPŘEKRAČUJE 60°C:
  - Nastavte požadovanou teplotu výstupní vody pomocí ovladače pomocného kotle na maximální teplotu 60°C.
  - Nainstalujte ventil aquastat do zpětné větve vody tepelného čerpadla. Nastavte ventil aquastat tak, aby se uzavřel při teplotě vyšší než 60°C a otevřel při teplotě pod 60°C.
- Nainstalujte zpětné ventily.
- Externí zdroj tepla je řízen signálem ZAPNUTO/VYPNUTO na vnitřní jednotce (X12M/3 a X12M/4). Viz "[9.3.10 Připojení přepínače na externí zdroj tepla](#)" [▶ 155].
- Nastavení tepelných zářičů, viz "[6.2 Nastavení systému prostorového vytápění/chlazení](#)" [▶ 36].

#### Konfigurace

Přes uživatelské rozhraní (konfigurační průvodce):

- Nastavte použití přímého (SH) bivalentního systému jako externího zdroje tepla.
- Nastavte bivalentní teplotu a hysterezi.




### POZNÁMKA

- Ujistěte se, že hystereze bivalentního provozu má dostatečný rozdíl teplot k prevenci častého přepínání mezi vnitřní jednotkou a pomocným kotlem.
- Vzhledem k tomu, že venkovní teplota je měřena vzduchovým termistorem venkovní jednotky, nainstalujte venkovní jednotku do stínu, aby NEBYLA ovlivněna nebo zapínána/vypínána v důsledku přímého slunečního záření.
- Časté přepínání může způsobit korozi pomocného kotla. Pro získání další informací se obraťte na výrobce kotle.

### Přepínání na externí zdroj tepla na základě rozhodnutí pomocného kontaktu

- Možné pouze při kontrole pomocí externího pokojového termostatu A při jedné zóně teploty výstupní vody (viz "6.2 Nastavení systému prostorového vytápění/chlazení" [▶ 36]).
- Pomocný kontakt může být:
  - Termostat venkovní teploty
  - Kontakt tarifu elektrické energie
  - Manuálně ovládaný kontakt
  - ...
- Nastavení: Připojte následující místní zapojení:

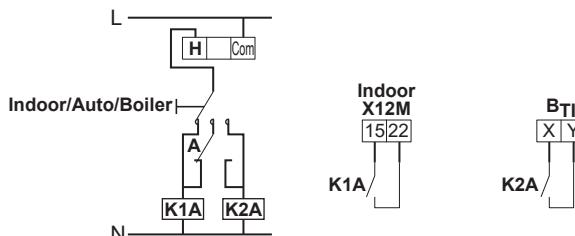

**B<sub>TI</sub>** Vstup termostatu kotle

**A** Pomocný kontakt (normálně uzavřený)

**H** Pokojový termostat pro požadavek na topení (volitelné)

**K1A** Pomocné relé pro aktivaci vnitřní jednotky (lokálně dostupný díl)

**K2A** Pomocné relé k aktivaci kotle (lokálně dostupný díl)

**Indoor** Vnitřní jednotka

**Auto** Automaticky

**Boiler** Kotel




### POZNÁMKA

- Ujistěte se, že pomocný kontakt má dostatečný rozdíl teplot nebo časovou prodlevu k prevenci častého přepínání mezi vnitřní jednotkou a pomocným kotlem.
- Pokud jako pomocný kontakt slouží termostat venkovní teploty, instalujte termostat do stínu tak, aby NEBYL ovlivněn ani ZAPÍNÁN či VYPÍNÁN v důsledku přímého slunečního záření.
- Časté přepínání může způsobit korozi pomocného kotla. Pro získání další informací se obraťte na výrobce kotle.

### Přednastavená hodnota přídavného plynového kotle

Z důvodu prevence zamrznutí vodovodního potrubí, musí mít přídavný plynový kotel pevně přednastavenou hodnotu  $\geq 55^{\circ}\text{C}$ , nebo přednastavenou hodnotu podle počasí  $\geq T_{\min}$ .

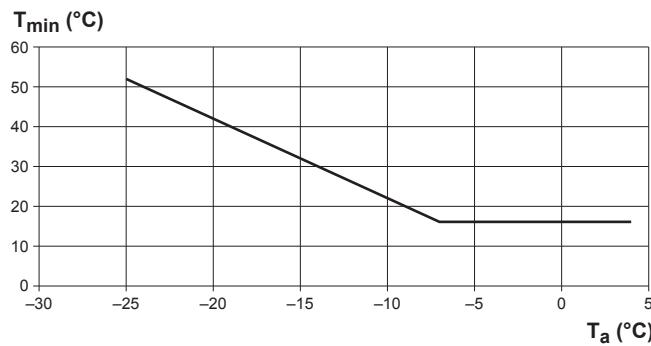

$T_a$  Venkovní teplota


$T_{\min}$  Minimální přednastavená hodnota podle počasí pro přídavný plynový kotel

### 6.3.2 Nastavení nepřímého pomocného zdroje tepla pro teplou užitkovou vodu a vytápění prostor

Pomocný kotel (lokálně dostupný díl) je připojen k akumulační nádrži a ovládán signálem ZAPNUTO/VYPNUTO vnitřní jednotky. Může provádět ohřev teplé užitkové vody a, pokud to uživatel povolí, i prostorové vytápění prostřednictvím podpory ohřevu nádrže. Zda funguje tepelné čerpadlo nebo pomocný kotel, závisí na venkovní teplotě a teplotě zásobníku.

#### Nastavení

1 Pomocný kotel zapojte do systému následujícím způsobem:

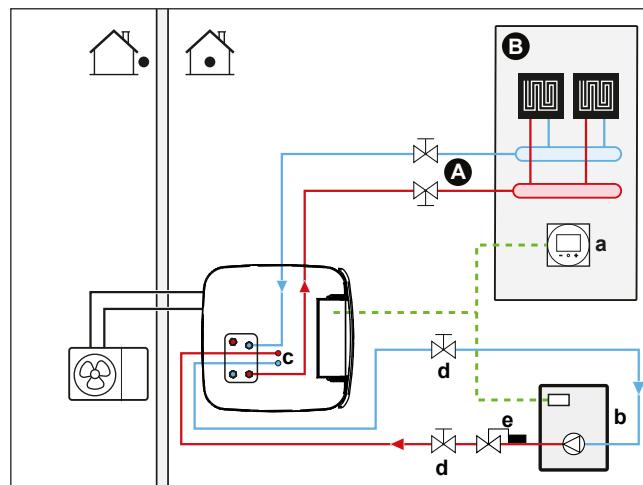

- A Hlavní zóna teploty výstupní vody
- B Jedna samostatná místnost
- a Samostatné lidské komfortní rozhraní (BRC1HHDA používané jako pokojový termostat)
- b Pomocný kotel (lokálně dostupný díl)
- c Sada konektorů BIV (EKECBIVCOA) (volitelně)
- d Uzavírací ventil (lokálně dostupný díl)
- e Ventil Aquastat (lokálně dostupný díl)



#### POZNÁMKA

- Ujistěte se, že pomocný kotel a jeho zapojení do systému odpovídá platné legislativě.
- Společnost Daikin NENESE odpovědnost za následky chybné nebo nebezpečné instalace systému pomocného kotla.

- Ujistěte se, že teplota vratné vody do akumulační nádrže NEPŘESAHUJE 95°C.  
Postup:
  - Nastavte požadovanou teplotu vody pomocí ovladače pomocného kotle na maximálně 95°C.
  - Nainstalujte ventil aquastat do zpětného toku vody tepelného čerpadla. Nastavte ventil aquastat tak, aby se zavřel nad 95°C a otevřel pod 95°C.
- Externí zdroj tepla je řízen signálem ZAPNUTO/VYPNUTO na vnitřní jednotce (X12M/3 a X12M/4). Viz "[9.3.10 Připojení přepínače na externí zdroj tepla](#)" [▶ 155].

### Konfigurace

Přes uživatelské rozhraní (konfigurační průvodce):

- Nastavte použití nepřímého bivalentního systému jako externího zdroje tepla, buď pouze pro ohřev teplé užitkové vody, nebo také pro vytápění.
- Nastavte hysterezi kotle zásobníku.

Podrobnější informace o konfiguraci viz "["Chytrá správa nádrže"](#)" [▶ 261].



#### POZNÁMKA


- Ujistěte se, že hystereze zásobníku kotle má dostatečný rozdíl, aby se zabránilo častému přepínání mezi vnitřní jednotkou a pomocným kotlem.
- Vzhledem k tomu, že venkovní teplota je měřena vzduchovým termistorem venkovní jednotky, nainstalujte venkovní jednotku do stínu, aby NEBYLA ovlivněna nebo ZAPÍNÁNA/VYPÍNÁNA v důsledku přímého slunečního záření.
- Časté přepínání může způsobit korozi pomocného kotle.

### 6.3.3 Nastavení solárního systému přes připojení odtoku

Beztlakový solární systém lze přímo připojit k akumulační nádrži prostřednictvím připojení odtoku.

#### Nastavení

- 1 Integrujte solární systém následujícím způsobem:

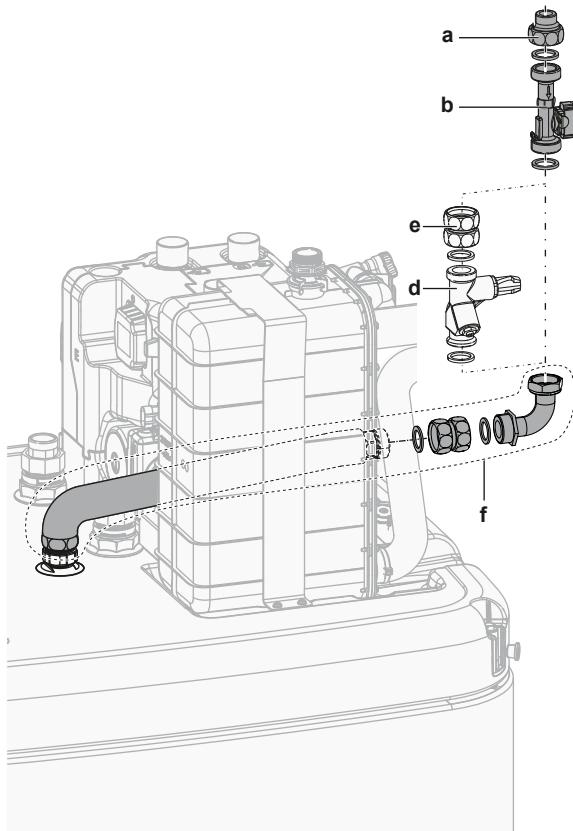

- a** Připojení odtoku solárního průtoku (EKS RPS4\*)
- b** Průtokový snímač (EKS RPS4\*)
- c** Připojení odtoku
- d** Ventil pro regulaci průtoku (volitelně)
- e** Sestava spojky (volitelně)
- f** Souprava pro připojení odtoku (EKE CDB CO2A\*)



### UPOZORNĚNÍ

Solární panely MUSÍ být instalovány výše než vnitřní jednotka. MUSÍ být zaručen klesající sklon s minimálním sklonem solárního potrubí. Tím se umožní úplné vyprázdnění solárního systému a tím se zabrání poškození mrazem.

### Konfigurace

Přes uživatelské rozhraní:


- Vyberte, zda jsou všechny ostatní zdroje tepla zastaveny, když je dodávána solární energie.
- Zvolte teplotu zásobníku, nad kterou se zastaví všechny ostatní zdroje tepla, když je poskytována solární energie.

Podrobnější informace o konfiguraci viz "["Chytrá správa nádrže"](#)" [▶ 261].

#### 6.3.4 Nastavení solárního systému přes bivalentní výměník tepla

### Nastavení

- 1** Integrujte solární systém následujícím způsobem:

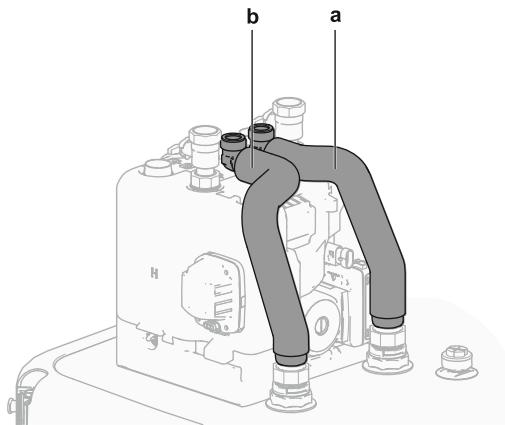

**a** Bivalentní tepelný výměník VSTUP (červený)  
**b** Bivalentní tepelný výměník VÝSTUP (modrý)

### Konfigurace

Přes uživatelské rozhraní:

- Vyberte, zda jsou všechny ostatní zdroje tepla zastaveny, když je dodávána solární energie.
- Zvolte teplotu zásobníku, nad kterou se zastaví všechny ostatní zdroje tepla, když je poskytována solární energie.

Podrobnější informace o konfiguraci viz "[Chytrá správa nádrže](#)" [▶ 261].

### 6.3.5 Nastavení elektrického záložního ohříváče



#### INFORMACE

U systémů bez nepřímého pomocného kotla připojeného k akumulační nádrži je povinné instalovat elektrický záložní ohříváč, aby byl zajištěn bezpečný provoz za všech podmínek.


### Konfigurace

Přes uživatelské rozhraní (konfigurační průvodce):

- Nastavte napětí záložního ohříváče
- V případě potřeby nastavte kapacitní kroky

## 6.4 Nastavení akumulační nádrže

### 6.4.1 Uspořádání systému – Integrovaný zásobník

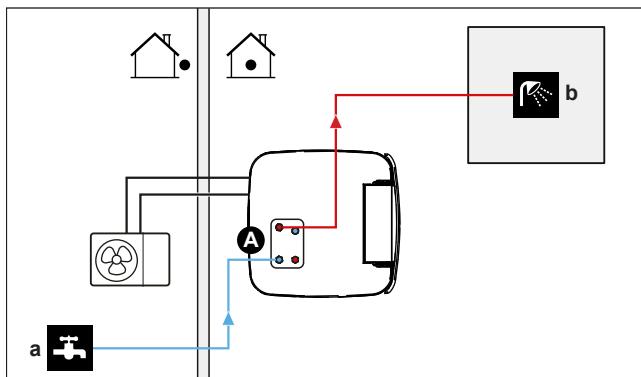

**A** Teplá užitková voda  
**a** VSTUP studené vody  
**b** VÝSTUP teplé vody

## 6.4.2 Výběr objemu a požadované teploty pro akumulační nádrž

Voda se zdá být horká při teplotě 40°C. Proto je spotřeba TUV vždy vyjádřena jako ekvivalent objemu teplé vody při teplotě 40°C. Můžete však nastavit teplotu v zásobní nádrži na vyšší teplotu (například 53°C). Ta je pak smíšena se studenou vodou (například 15°C). Výsledná teplota teplé užitkové vody závisí na této cílové nastavené hodnotě a také na aktuální teplotě akumulační nádrže.

### Stanovení spotřeby TUV

Odpovězte si na následující otázky a vypočítejte spotřebu TUV (ekvivalent objemu vody o teplotě 40°C) pomocí typických objemů vody:

Otázka	Typický objem vody
Kolik sprchování je zapotřebí za den?	1 sprchování = 10 min×10 l/min = 100 l
Kolik koupelí je zapotřebí za den?	1 koupel = 150 l
Kolik vody je zapotřebí v kuchyňském dřezu za den?	1 puštění vody do dřezu = 2 min×5 l/min = 10 l
Je potřeba jakákoli další teplá užitková voda?	—

**Příklad:** Jestliže je spotřeba TUV pro rodinu (4 osoby) za den následující:

- 3 sprchování
- 1 koupel
- 3 použití vody v kuchyňském dřezu

Pak spotřeba TUV = (3×100 l)+(1×150 l)+(3×10 l)=480 l

### Možné objemy akumulačních nádrží

Typ	Ekvivalentní objem teplé vody při 40°C
Integrovaná akumulační nádrž	Přibližné hodnoty ekvivalentního objemu teplé vody při 40°C pro různé nastavené hodnoty akumulační nádrže v průměrném klimatu <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 300               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50°C: ~190 l smíšené vody o teplotě 40°C</li> <li>- 53°C: ~220 l smíšené vody o teplotě 40°C</li> </ul> </li> <li>▪ 500               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 46°C: ~240 l smíšené vody o teplotě 40°C</li> <li>- 55°C: ~410 l smíšené vody o teplotě 40°C</li> </ul> </li> </ul>

### Tipy pro úsporu energie

- Pokud se spotřeba TUV den ode dne liší, můžete naprogramovat týdenní plán s různými požadovanými teplotami zásobníku pro každý den.
- Čím nižší je požadovaná teplota zásobníku, tím je nákladově efektivnější. Výběrem většího zásobníku můžete snížit požadovanou teplotu zásobníku.
- Tepelné čerpadlo samo dokáže ohřát teplou užitkovou vodu o maximální teplotě 62°C (59°C pokud je venkovní teplota nízká). Elektrický odpor volitelného záložního ohříváče (EKECBU\*) může zvýšit tuto teplotu, pokud je nainstalován a

aktivován. Tato činnost však spotřebovává více energie. Doporučujeme nastavit požadovanou teplotu zásobníku pod 62°C, abyste se vyhnuli použití elektrického odporu.


- Čím vyšší je venkovní teplota, tím lepší výkon bude mít tepelné čerpadlo.
  - Pokud jsou ceny energií ve dne i v noci stejné, doporučujeme dohřívat akumulační nádrž přes den.
  - Pokud jsou ceny energií v noci nižší, doporučujeme dohřívat akumulační nádrž přes noc.
- Když tepelné čerpadlo ohřívá teplou užitkovou vodu, nemůže zajišťovat prostorové vytápění. Pokud potřebujete zároveň teplou užitkovou vodu a prostorové vytápění, doporučujeme ohřát teplou užitkovou vodu během noci, kdy je nižší požadavek na prostorové vytápění.

#### 6.4.3 Nastavení a konfigurace – zásobník

- Při velkých spotřebách TUV můžete zásobník ohřát vícekrát během dne.
- Pro zahřátí zásobníku na požadovanou teplotu zásobníku můžete použít následující zdroje energie:
  - Termodynamický cyklus tepelného čerpadla
  - Elektrický záložní ohřívač (volitelné)
  - Bivalentní zdroj tepla, viz "[6.3 Nastavení bivalentních zdrojů tepla](#)" [▶ 51]
- Další informace o optimalizaci spotřeby energie pro ohřev teplé užitkové vody, viz "[11 Konfigurace](#)" [▶ 168].

#### 6.4.4 Čerpadlo TUV pro okamžitou dodávku teplé vody

##### Nastavení

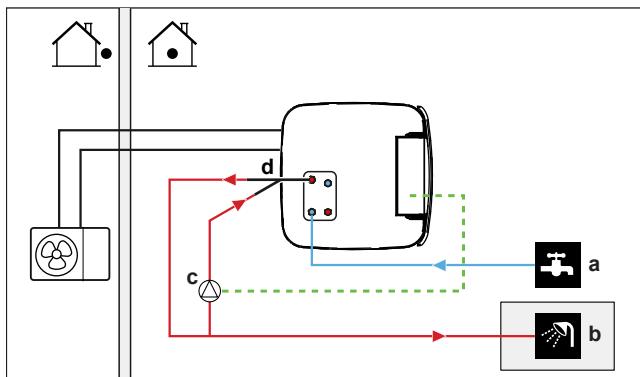

- a** VSTUP studené vody
- b** VÝSTUP teplé užitkové vody (sprcha (lokálně dostupný díl))
- c** Čerpadlo TUV (lokálně dostupný díl)
- d** Recirkulační sada (141554) (volitelně)

- Připojením čerpadla TUV může být na kohoutku okamžitě k dispozici teplá voda.
- Čerpadlo TUV a instalace jsou záležitostí místní dodávky a na odpovědnosti technika. V případě elektrického zapojení viz "[9.3.7 Připojení čerpadla teplé užitkové vody](#)" [▶ 152].
- Pokyny k instalaci volitelného připojení recirkulace naleznete v instalační příručce sady pro recirkulaci (141554).


##### Konfigurace

- Další informace, viz "[11 Konfigurace](#)" [▶ 168].

- Pomocí dálkového ovladače můžete naprogramovat plán ovládání čerpadla TUV. Více informací viz uživatelská referenční příručka.

#### 6.4.5 Čerpadlo TUV pro dezinfekci

##### Nastavení

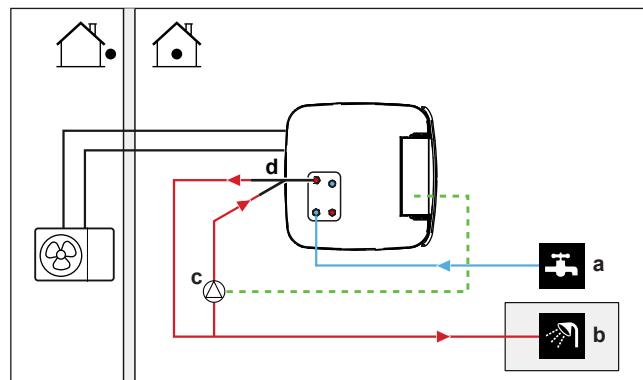

- a** VSTUP studené vody
- b** VÝSTUP teplé užitkové vody (sprcha (lokálně dostupný díl))
- c** Čerpadlo TUV (lokálně dostupný díl)
- d** Recirkulační sada (141554) (volitelně)
- e** Článek topení (lokálně dostupný díl)
- f** Zpětný ventil (lokálně dostupný díl)

- Čerpadlo TUV je dodáváno místně a odpovědnost za jeho instalaci nese technik. V případě elektrického zapojení viz "[9.3.7 Připojení čerpadla teplé užitkové vody](#)" [▶ 152].
- Pokud platné právní předpisy vyžadují při dezinfekci vyšší teplotu, než je maximální cílová nastavená hodnota nádrže (viz [2-03] v tabulce provozních nastavení), můžete použít čerpadlo TUV a článek topení, jak je ukázáno výše.
- Pokud platné předpisy vyžadují dezinfekci vodního potrubí až po kohout, můžete připojit čerpadlo TUV a topný článek (v případě potřeby) dle schématu výše.

##### Konfigurace

Vnitřní jednotka může ovládat provoz čerpadla TUV. Další informace, viz "[11 Konfigurace](#)" [▶ 168].

## 6.5 Nastavení měření energie

- Na dálkovém ovladači můžete zjistit následující údaje o energii:
  - Vytvořené teplo
  - Spotřebovaná energie
- Údaje o energii můžete zjistit:
  - Pro prostorové vytápění
  - Pro prostorové chlazení
  - Pro ohřev teplé užitkové vody
- Údaje o energii můžete zjistit:
  - Za dvě hodiny (za posledních 48 hodin)
  - Za den (za posledních 14 dní)
  - Za měsíc (za posledních 24 měsíců)
  - Celkem od instalace

**INFORMACE**

Vypočítané vytvořené teplo a spotřeba energie jsou odhadované, přesnost nelze zaručit.

### 6.5.1 Vytvořené teplo

**INFORMACE**

Snímače použité k výpočtu vytvořeného tepla jsou kalibrované automaticky.

**INFORMACE**

Pokud je v systému použit glykol ( $[E-OD]=1$ ), NEBUDE vytvořené teplo vypočítáno ani nebude zobrazeno na uživatelském rozhraní.

- Vytvořené teplo se vypočítá interně na základě následujících parametrů:
  - Teplota výstupní a vstupní vody
  - Průtok
- Nastavení a konfigurace: Žádné další vybavení není zapotřebí.

### 6.5.2 Spotřebovaná energie

Ke stanovení spotřebované energie můžete použít následující metody:

- Výpočet
- Měření

**INFORMACE**

Nemůžete kombinovat výpočet spotřebované energie (například pro záložní ohřívač) a měření spotřebované energie (například pro venkovní jednotku). Pokud tak učiníte, budou údaje o energii neplatné.

#### Výpočet spotřebované energie

- Spotřebovaná energie se vypočítá interně na základě následujících parametrů:
  - Skutečný příkon venkovní jednotky
  - Nastavený výkon záložního ohřívače
  - Napětí
- Nastavení a konfigurace: Pro získání přesných údajů o energii změřte výkon (měření odporu) a nastavte výkon pomocí uživatelského rozhraní pro záložní ohřívač (krok 1).

#### Měření spotřebované energie

- Přednostní metoda vzhledem k vyšší přesnosti.
- Vyžaduje externí měřiče spotřeby elektřiny.
- Nastavení a konfigurace: Při použití elektroměrů nastavte prostřednictvím dálkového ovladače počet impulzů/kWh pro každý elektroměr.

**INFORMACE**

Při měření spotřeby elektrické energie se ujistěte, že jsou elektroměry na VŠECH vstupech napájení systému.

### 6.5.3 Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou

#### Všeobecné pokyny

Jeden elektroměr pokrývající celý systém je dostatečný.

#### Nastavení

Připojte elektroměr k X15M/5 a X15M/6. Viz "[9.3.6 Připojení elektroměrů](#)" [▶ 151].

#### Typ elektroměru

V případě...	Použijte... elektroměr
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednofázová venkovní jednotka</li> <li>Záložní ohřívač napájený jednofázové sítě (tj. model záložního ohřívače *3V nebo *6V připojený k jednofázové síti)</li> </ul>	Jednofázový (*3V, *6V (6V): 1N~ 230 V)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Třífázová venkovní jednotka</li> <li>Záložní ohřívač napájený z třífázové sítě (tj. model záložního ohřívače je *9W)</li> </ul>	Třífázový (*9W: 3N~ 400 V)

#### Příklad

Jednofázový elektroměr	Třífázový elektroměr
<p><b>A</b> Venkovní jednotka <b>B</b> Vnitřní jednotka <b>a</b> Elektrická skříň (L<sub>1</sub>/N) <b>b</b> Elektroměr (L<sub>1</sub>/N) <b>c</b> Pojistka (L<sub>1</sub>/N) <b>d</b> Venkovní jednotka (L<sub>1</sub>/N) <b>e</b> Vnitřní jednotka (L<sub>1</sub>/N) <b>f</b> Záložní ohřívač (L<sub>1</sub>/N)</p>	<p><b>A</b> Venkovní jednotka <b>B</b> Vnitřní jednotka <b>a</b> Elektrická skříň (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N) <b>b</b> Elektroměr (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N) <b>c</b> Pojistka (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N) <b>d</b> Pojistka (L<sub>1</sub>/N) <b>e</b> Venkovní jednotka (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N) <b>f</b> Vnitřní jednotka (L<sub>1</sub>/N) <b>g</b> Záložní ohřívač (L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub>/L<sub>3</sub>/N)</p>

#### Výjimka

- Můžete použít druhý elektroměr, pokud:
  - Rozsah měření jednoho elektroměru je nedostatečný.
  - Elektroměr nelze jednoduše nainstalovat do elektrické skříně.
  - Jsou kombinovány 230 V a 400 V třífázové sítě (velmi nezvyklé), vzhledem k technickým omezením elektroměrů.

- Připojení a nastavení:
  - Připojte druhý elektroměr k X15M/9 a X15M/10. Viz "[9.3.6 Připojení elektroměrů](#)" [[▶ 151](#)].
  - Do softwaru jsou dodány údaje o spotřebě energie z obou měřičů, takže NEMUSÍTE nastavovat tento měřič, který řídí spotřebu energie. Na každém elektroměru musíte pouze nastavit počet impulzů.
- Příklad se dvěma elektroměry viz "[6.5.4 Zdroj el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh](#)" [[▶ 64](#)].

#### 6.5.4 Zdroj el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh

##### Všeobecné pokyny

- Elektroměr 1: Měří venkovní jednotku.
- Elektroměr 2: Měří ostatní části (tj. vnitřní jednotku a volitelný záložní ohřívač).

##### Nastavení

- Připojte elektroměr 1 k X15M/5 a X15M/6.
- Připojte elektroměr 2 k X15M/9 a X15M/10.


Viz "[9.3.6 Připojení elektroměrů](#)" [[▶ 151](#)].

##### Typy elektroměrů

- Elektroměr 1: Jedno nebo třífázový elektroměr podle zdroje napájení venkovní jednotky.
- Elektroměr 2:
  - V případě jednofázové konfigurace záložního ohřívače použijte jednofázový elektroměr.
  - V ostatních případech použijte třífázový elektroměr.

##### Příklad

Jednofázová venkovní jednotka s třífázovým záložním ohřívačem:

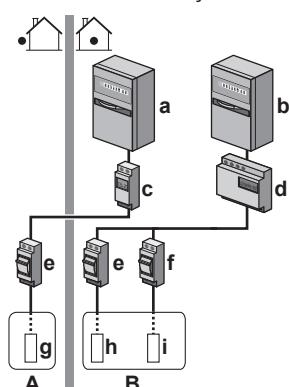

- |          |   |
|----------|---|
| <b>A</b> | Venkovní jednotka   |
| <b>B</b> | Vnitřní jednotka  |
| <b>a</b> | Elektrická skříň ( $L_1/N$ ): Zdroj elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh |
| <b>b</b> | Elektrická skříň ( $L_1/L_2/L_3/N$ ): Zdroj elektrické energie s běžnou sazbou za kWh   |
| <b>c</b> | Elektroměr ( $L_1/N$ )  |
| <b>d</b> | Elektroměr ( $L_1/L_2/L_3/N$ )  |
| <b>e</b> | Pojistka ( $L_1/N$ )  |
| <b>f</b> | Pojistka ( $L_1/L_2/L_3/N$ )  |
| <b>g</b> | Venkovní jednotka ( $L_1/N$ )   |
| <b>h</b> | Vnitřní jednotka ( $L_1/N$ )  |
| <b>i</b> | Záložní ohřívač ( $L_1/L_2/L_3/N$ )   |

## 6.6 Nastavení řízení spotřeby energie

Můžete použít následující řízení spotřeby energie. Více informací o odpovídajícím nastavení viz "Řízení spotřeby energie" [▶ 250].

#	Řízení spotřeby energie
1	"6.6.1 Trvalé omezení spotřeby energie" [▶ 65] <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umožní vám omezit spotřebu elektrické energie celého tepelného čerpadla (součet vnitřní jednotky a záložního ohříváče) pomocí jediného trvalého nastavení.</li> <li>▪ Omezení spotřeby elektrické energie v kW nebo proudu v A.</li> </ul>
2	"6.6.2 Omezení spotřeby energie aktivováno digitálními vstupy" [▶ 66] <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umožní vám omezit spotřebu elektrické energie celého tepelného čerpadla (součet vnitřní jednotky a záložního ohříváče) pomocí 4 digitálních vstupů.</li> <li>▪ Omezení spotřeby elektrické energie v kW nebo proudu v A.</li> </ul>
3	"6.6.4 Omezení spotřeby energie BBR16" [▶ 67] <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Omezení:</b> Platí pouze pro švédštinu.</li> <li>▪ Umožňuje vám splnit předpisy BBR16 (švédské předpisy pro energii).</li> <li>▪ Omezení spotřeby elektrické energie v kW.</li> <li>▪ Může být kombinována s jinými opatřeními na omezení spotřeby energie kW. Pokud je využijete, jednotka bude používat přísnější regulaci.</li> </ul>



### POZNÁMKA

Nad tepelným čerpadlem je možné nainstalovat místní pojistku s nižším jmenovitým výkonem, než je doporučováno. K tomu musíte upravit místní nastavení [2-0E] podle maximálního možného proudu nad tepelným čerpadlem.

Povšimněte si, že místní nastavení [2-0E] převáží všechna nastavení ovládání spotřeby energie. Omezení výkonu tepelného čerpadla sníží výkon.




### POZNÁMKA

Nastavte minimální spotřebu energie na  $\pm 3,6$  kW, aby byl zaručen:

- Režim rozmrazování. V opačném případě, pokud bude odmrazování několikrát přerušeno, tepelný výměník zamrzne.
- Prostorové vytápění a ohřev TUV povolením kroku 1 záložního ohříváče.
- Činnost funkce desinfekce.

### 6.6.1 Trvalé omezení spotřeby energie

Trvalé omezení spotřeby energie je užitečné opatření k zajištění maximální spotřeby energie nebo proudu systému. V některých zemích je maximální spotřeba energie pro prostorové vytápění a ohřev TUV omezena zákony.



$P_i$  Příkon  
 $t$  Čas  
 DI Digitální vstup (pro omezení proudu)  
 a Omezení proudu je aktivní

**b** Skutečný příkon

### Nastavení a konfigurace

- Žádné další dodatečné vybavení není zapotřebí.
- Nastavte řízení spotřeby energie v [9.9] pomocí uživatelského rozhraní (viz "Řízení spotřeby energie" [▶ 250]):
  - Zvolte režim nepřetržitého omezení
  - Zvolte typ omezení (příkon v kW nebo proud v A)
  - Nastavte požadovanou úroveň omezení proudu


#### 6.6.2 Omezení spotřeby energie aktivováno digitálními vstupy

Omezení spotřeby energie (proudu) je také užitečné v kombinaci se systémem řízení spotřeby energie.

Příkon nebo proud celého systému Daikin je omezen dynamicky pomocí digitálních vstupů (maximálně ve čtyřech krocích). Každá úroveň omezení proudu je nastavena pomocí dálkového ovladače omezením některého z následujících parametrů:

- Proud (A)
- Příkon (kW)

Systém řízení energie (lokálně dostupný díl) rozhodne o aktivaci na určité úrovni omezení proudu. **Příklad:** Chcete-li omezit maximální spotřebu energie pro celý dům (osvětlení, domácí spotřebiče, prostorové vytápění...).

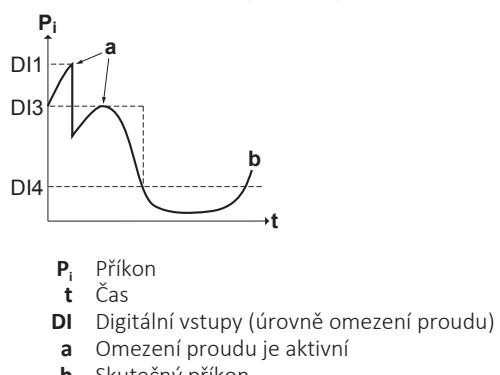

### Nastavení

- DPS požadavků (volitelná EKRP1AHTA) je zapotřebí.
- Pro aktivaci odpovídající úrovně omezení proudu jsou použity maximálně čtyři digitální vstupy:
  - DI1 = nejsilnější omezení (nejnižší spotřeba energie)
  - DI4 = nejslabší omezení (nejvyšší spotřeba energie)

- Specifikace digitálních vstupů:
  - DI1: S9S (limit 1)
  - DI2: S8S (limit 2)
  - DI3: S7S (limit 3)
  - DI4: S6S (limit 4)
- Další informace naleznete ve schématu zapojení.

### Konfigurace

- Nastavte řízení spotřeby energie v [9.9] pomocí uživatelského rozhraní (popis všech nastavení, viz "Rízení spotřeby energie" ▶ 250):
  - Zvolte omezení digitálními vstupy.
  - Zvolte typ omezení (příkon v kW nebo proud v A).
  - Nastavte požadovanou úroveň omezení pro každý digitální vstup.



#### INFORMACE

V případě, že je sepnutý více než 1 digitální vstup (zároveň), je priorita digitálního vstupu pevně daná: DI4 priorita>...>DI1.

#### 6.6.3 Proces omezení proudu


Venkovní jednotka má lepší účinnost než elektrický ohřívač. Proto je elektrický ohřívač omezen a vypnut jako první. Systém omezí spotřebu energie v následujícím pořadí:

- 1 VYPNE záložní ohřívač.
- 2 Omezí spotřebu venkovní jednotky.
- 3 VYPNE venkovní jednotku.

### Příklad

Pokud je konfigurace následující: úrovni omezení spotřeby NEUMOŽŇUJE provoz záložního ohřívače (krok 1).

Spotřeba energie je tedy omezena následovně:



- |       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| $P_h$ | Vytvořené teplo                 |
| $C_e$ | Spotřebovaná energie            |
| A     | Venkovní jednotka               |
| B     | Záložní ohřívač                 |
| a     | Omezený chod venkovní jednotky  |
| b     | Plný chod venkovní jednotky     |
| c     | Záložní ohřívač, krok 1 ZAPNUTÝ |

#### 6.6.4 Omezení spotřeby energie BBR16



#### INFORMACE

Nastavení **Omezení**: BBR16 jsou zobrazena pouze pokud je jazyk uživatelského rozhraní nastaven na švédštinu.


**POZNÁMKA**

**2 týdny na změny.** Po aktivaci BBR16, máte pouze 2 týdny na změnu nastavení (Aktivace BBR16 a Omezení výkonu BBR16). Po uplynutí 2 týdnů jednotka tato nastavení uzamkne.

**Poznámka:** To se liší od trvalého omezení spotřeby energie, kterou je vždy možné změnit.

Omezení spotřeby energie BBR16 použijte v případě, že musíte splnit předpisy BBR16 (švédské předpisy pro energii).

Můžete kombinovat omezení proudu BBR16 s dalšími opatřeními na řízení spotřeby energie kW. Pokud je využijete, jednotka bude používat přísnější regulaci.

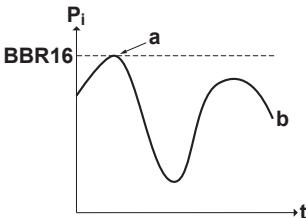

**P<sub>i</sub>** Příkon

**t** Čas

**BBR16** Úroveň omezení BBR16

**a** Omezení proudu je aktivní

**b** Skutečný příkon

**Nastavení a konfigurace**

- Žádné další dodatečné vybavení není zapotřebí.
- Nastavte řízení spotřeby energie v [9.9] pomocí uživatelského rozhraní (viz "Řízení spotřeby energie" [▶ 250]):

  - Aktivujte BBR16
  - Nastavte požadovanou úroveň omezení proudu

## 6.7 Nastavení externího snímače teploty

Můžete připojit jeden externí snímač teploty. Měří vnitřní nebo venkovní teplotu okolí. Doporučujeme používat externí snímač teploty v následujících případech:

**Vnitřní teplota okolí**

- Pro místnost ovládanou pokojovým termostatem měří specializované rozhraní Human Comfort Interface (BRC1HHDA používané jako pokojový termostat) vnitřní teplotu prostředí. Proto musí být rozhraní Human Comfort Interface instalováno na místě:
  - kde lze změřit průměrnou teplotu v místnosti,
  - které NENÍ vystaveno přímým slunečním paprskům,
  - NENACHÁZÍ se v blízkosti zdroje tepla,
  - NENÍ vystaveno venkovnímu vzduchu či průvanu, například vlivem otevřání a zavírání dveří.
- Pokud tyto podmínky NENÍ možné zajistit, doporučujeme připojit dálkový vnitřní snímač (volitelná možnost, KRCS01-1).
- Nastavení: Pokyny k instalaci viz instalační návod pro dálkový vnitřní snímač a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.
- Konfigurace: Zvolte pokojový snímač [9.B].

### Venkovní teplota prostředí

- Venkovní teplota okolí se měří na venkovní jednotce. Proto musí být venkovní jednotka instalovaná v následujícím umístění:
  - na severní straně domu nebo v místě, kde se nachází většina tepelných zářičů,
  - které NENÍ vystaveno přímým slunečním paprskům,
- Pokud tyto podmínky NENÍ možné zajistit, doporučujeme připojit dálkový venkovní snímač (volitelná možnost EKRSCA1).
- Nastavení: Pokyny k instalaci viz instalační návod pro dálkový venkovní snímač a dodatek k návodu pro volitelné vybavení.
- Konfigurace: Zvolte venkovní snímač [9.B].
- Pokud je aktivní úsporný režim venkovní jednotky (viz "Úsporný režim" [► 259]), venkovní jednotka je vypnuta za účelem snížení ztrát energie v pohotovostním režimu. Proto NENÍ venkovní teplota okolí zjištěna.
- Pokud požadovaná teplota výstupní vody závisí na počasí, je důležité zajistit nepřetržité měření venkovní teploty. To je další důvod k instalaci volitelného venkovního snímače teploty okolí.



#### INFORMACE

Údaje externího venkovního snímače teploty okolí (průměrná nebo okamžitá teplota) jsou použity pro křivky ovládání na základě počasí a při logice automatického přepínání topení/chlazení. K ochraně venkovní jednotky je vždy použit vnitřní snímač venkovní jednotky.

# 7 Instalace jednotky



## VÝSTRAHA

Instalace musí být provedena instalačním technikem a vybrané materiály a instalace musejí vychovávat platné legislativě. V Evropě je příslušnou normou EN378.

### V této kapitole

7.1	Příprava místa instalace.....	70
7.1.1	Požadavky na místo instalace venkovní jednotky .....	71
7.1.2	Dodatečné požadavky na místo instalace venkovní jednotky ve studeném klimatu .....	73
7.1.3	Požadavky na místo instalace pro vnitřní jednotku.....	73
7.1.4	Zvláštní požadavky pro jednotky s chladivem R32 .....	75
7.1.5	Způsoby instalace .....	76
7.2	Otevření a zavření jednotek .....	85
7.2.1	Informace o přístupu k vnitřnímu prostoru jednotek .....	85
7.2.2	Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky .....	85
7.2.3	Pokyny pro demontáž přepravního prvku .....	86
7.2.4	Pokyny pro upevnění krycího kusu kompresoru .....	87
7.2.5	Uzavření venkovní jednotky.....	87
7.2.6	Otevření vnitřní jednotky .....	88
7.2.7	Uzavření vnitřní jednotky.....	92
7.3	Montáž venkovní jednotky .....	92
7.3.1	Informace o montáži venkovní jednotky .....	92
7.3.2	Bezpečnostní opatření při montáži venkovní jednotky .....	93
7.3.3	Zajištění instalační konstrukce .....	93
7.3.4	Instalace venkovní jednotky.....	94
7.3.5	Zajištění odtoku.....	95
7.3.6	Instalace mřížky výstupu .....	96
7.3.7	Odstranění mřížky výstupu a umístění mřížky do bezpečnostní polohy .....	98
7.4	Montáž vnitřní jednotky .....	100
7.4.1	Informace o montáži vnitřní jednotky .....	100
7.4.2	Bezpečnostní opatření při montáži vnitřní jednotky .....	100
7.4.3	Instalace vnitřní jednotky.....	100
7.4.4	Připojení odtokové hadice k místnímu odtokovému potrubí .....	100

### 7.1 Příprava místa instalace



## VÝSTRAHA

Zařízení musí být uloženo v místnosti bez nepřetržité pracujících zdrojů zažehnuté (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo).

Vyberte místo instalace s dostatečným prostorem pro přepravu jednotky jak na místo, tak z místa její instalace.

Jednotku NEINSTALUJTE na místa, která jsou často využívána jako pracoviště. Při provádění stavebních prací (například broušení, vrtání), u kterých se vytváří velké množství prachu, je NUTNÉ jednotku zakrýt.



## VÝSTRAHA

NEPOUŽÍVEJTE opakovaně potrubí chladiva, které se používalo s jiným chladivem. Potrubí chladiva vyměňte nebo důkladně vycistěte.

### 7.1.1 Požadavky na místo instalace venkovní jednotky



#### INFORMACE

Přečtěte si také následující požadavky:

- "2 Všeobecná bezpečnostní opatření" [▶ 10].
- "7.1.3 Požadavky na místo instalace pro vnitřní jednotku" [▶ 73] (délka potrubí pro chladivo a výškový rozdíl).

Mějte na paměti pokyny pro volný prostor. Viz "[17.1 Prostor pro údržbu: Venkovní jednotka](#)" [▶ 312].



#### POZNÁMKA


- NESKLÁDEJTE jednotky na sebe.
- NEZAVĚŠUJTE jednotku na strop.

Silný vítr ( $\geq 18 \text{ km/h}$ ) foukající proti výstupu vzduchu z venkovní jednotky způsobí zkrat (nasávání výstupního vzduchu). To by mohlo způsobit následující problémy:


- zhoršení provozního výkonu;
- častý vznik námrazy v režimu topení;
- přerušení provozu v důsledku snížení nízkého tlaku nebo zvýšení vysokého tlaku;
- poškození ventilátoru (pokud na ventilátor nepřetržitě fouká silný vítr, může se roztočit velmi vysokou rychlosí, dokud se nerozbije).

Pokud je vzduchový vývod vystaven větru, doporučuje se namontovat ochranný plech.

Doporučuje se nainstalovat venkovní jednotku tak, aby přívod vzduchu směroval ke stěně, NIKOLIV přímo proti větru.

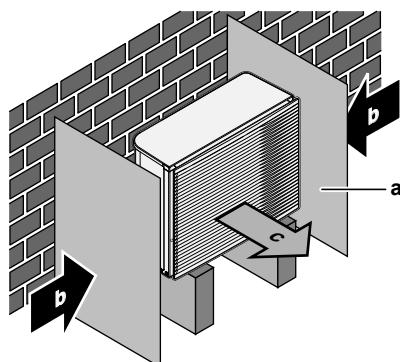

**a** Ochranný plech  
**b** Převládající směr větru  
**c** Výstup vzduchu

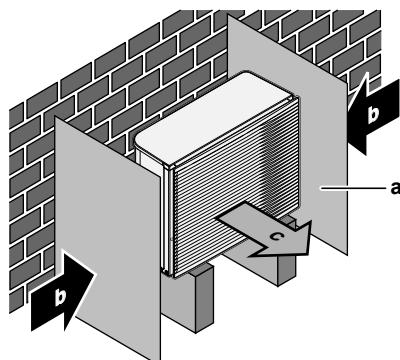

**a** Ochranný plech  
**b** Převládající směr větru  
**c** Výstup vzduchu

Jednotku NEINSTALUJTE na následující místa.

- Oblasti citlivé na hluk (například ložnice), aby hluk provozu jednotky nezpůsoboval žádné potíže.

**Poznámka:** V případě měření hluku v aktuálních podmínkách instalace může být jeho naměřená hodnota vyšší, než hladina akustického tlaku uvedená v části Zvukové spektrum v datovém listu vzhledem k hluku prostředí a zvukovým odrazům.

- Místa s možným výskytem mlhy, sprejů nebo par minerálních olejů v atmosféře. Plastové díly by se mohly poškodit a vypadnout nebo způsobit únik vody.


NEDOPORUČUJE SE instalovat jednotku do následujících míst, protože to může zkrátit její životnost:

- V místech se značně kolísajícím napájením
- Ve vozidlech nebo na lodích
- V místech s výskytem kyselých nebo zásaditých par

**Instalace na mořském pobřeží.** Zkontrolujte, zda jednotka NENÍ vystavena přímému působení mořských větrů. Tak tomu je proto, že se tím zabrání vzniku koroze v důsledku vysokého obsahu mořské soli ve vzduchu, protože to může zkrátit životnost jednotky.

Nainstalujte jednotku v místech, kde není vystavena působení mořských větrů.


**Příklad:** Za budovou.

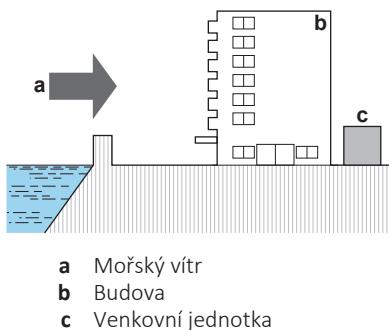

**a** Mořský vítr  
**b** Budova  
**c** Venkovní jednotka

Pokud je jednotka nainstalovaná v místech, kde je vystavena působení mořských větrů, nainstalujte rovněž větrolam.

- Výška větrolamu  $\geq 1,5 \times$  výška venkovní jednotky
- Při instalaci větrolamu mějte na paměti nutnost dostatečného místa k údržbě.

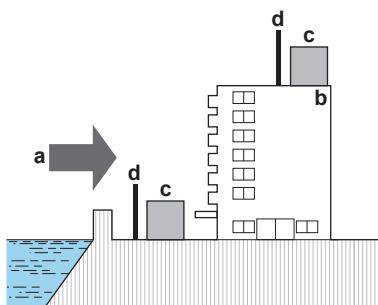


**a** Mořský vítr  
**b** Budova  
**c** Venkovní jednotka  
**d** Větrolam

Venkovní jednotka je navržena pouze pro venkovní instalaci a pro teploty okolí v následujícím rozmezí:

Režim chlazení	10~43°C
Režim topení	-25~25°C

### 7.1.2 Dodatečné požadavky na místo instalace venkovní jednotky ve studeném klimatu

Chraňte venkovní jednotku proti přímému sněžení a dbejte, aby NIKDY nedošlo k zapadání venkovní jednotky sněhem.

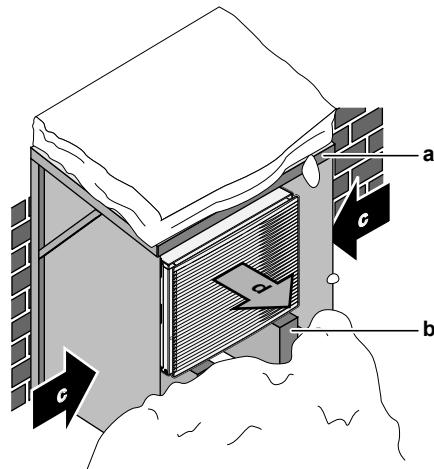

- a** Sněhový kryt nebo přístřešek
- b** Podstavec
- c** Převažující směr proudění větru
- d** Výstup vzduchu

V každém případě ponechte alespoň 150 mm volného prostoru pod jednotkou. Kromě toho zajistěte, byla jednotka umístěna alespoň 100 mm nad maximální předpokládanou úrovní sněhu. Podrobnější informace viz "[7.3 Montáž venkovní jednotky](#)" [▶ 92].

V oblastech, kde dochází k silnému sněžení je velmi důležité vybrat místo instalace, kde sníh NEBUDE mít vliv na chod jednotky. Pokud je možné, že bude docházet k vodorovnému sněžení, zajistěte, aby nebyla sněhem ovlivněna spirála výměníku tepla. V případě potřeby vybavte jednotku krytem proti sněhu nebo ochrannou boudou a podezdívku.

### 7.1.3 Požadavky na místo instalace pro vnitřní jednotku



#### INFORMACE

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v "[2 Všeobecná bezpečnostní opatření](#)" [▶ 10].

- Vnitřní jednotka je navržena pouze pro vnitřní instalaci a pro teploty okolí v následujícím rozmezí:
  - Prostorové vytápění: 5~30°C
  - Prostorové chlazení: 5~35°C
  - Příprava teplé užitkové vody: 5~35°C. Pokud je nainstalováno EKECBUAF6V, je okolní teplota omezena na 5~32°C.



#### INFORMACE

Chlazení je použitelné pouze v případě reverzibilních modelů.

- Mějte na paměti následující pokyny pro rozměry:

Maximální délka <sup>(a)</sup> potrubí pro chladivo mezi vnitřní a venkovní jednotkou	50 m
Minimální délka <sup>(a)</sup> potrubí pro chladivo mezi vnitřní a venkovní jednotkou	3 m

Maximální výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou


30 m

<sup>(a)</sup> Délka potrubí pro chladivo je délka kapalinového potrubí v jednom směru.

- Mějte na paměti následující instalacní pokyny:

**UPOZORNĚNÍ**

Vnitřní jednotku instalujte v minimální vzdálenosti 1 m od jiných zdrojů tepla ( $>80^{\circ}\text{C}$ ) (např. elektrického ohříváče, olejového topidla, komína) a hořlavých materiálů. V opačném případě může dojít k poškození jednotky nebo v extrémních případech k požáru.

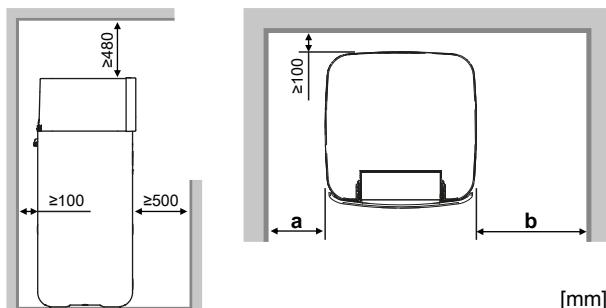

<b>a</b>	$\geq 100$ mm	Pro jednotky s/bez záložního ohříváče
<b>b</b>	$\geq 300$ mm	Pro jednotky se záložním ohříváčem
	$\geq 100$ mm	Pro jednotky bez záložního ohříváče
<b>a+b</b>	$\geq 600$ mm	Pro jednotky s/bez záložního ohříváče

**INFORMACE**

Pokud nelze zachovat uvedený volný prostor, může být omezena možnost servisu.

**INFORMACE**

Pokud máte omezený instalacní prostor, před instalací jednotky do konečné pozice provedte následující kroky: "[7.4.4 Připojení odtokové hadice k místnímu odtokovému potrubí](#)" [▶ 100].

- Základy musí být dostatečně pevné, aby udržely hmotnost jednotky. Vezměte v úvahu hmotnost jednotky se zásobní nádrží plnou vody.

Zajistěte, aby v případě úniku nemohla voda způsobit žádné škody v místě instalace a okolí.

- Podklad musí být rovný a hladký.

Jednotku **NEINSTALUJTE** na místa s následujícími vlastnostmi:

- Místa s možným výskytem mlhy, sprejů nebo par minerálních olejů v atmosféře. Plastové díly by se mohly poškodit a vypadnout nebo způsobit únik vody.
- Oblasti citlivé na hluk (například ložnice), aby hluk provozu jednotky nezpůsoboval žádné potíže.
- Na místech s vysokou vlhkostí (max. RH=85%), například koupelna.
- Na místech, kde je možný výskyt mrazu. Teplota v okolí vnitřní jednotky musí být  $>5^{\circ}\text{C}$ .
- V místech, kde je jednotka vystavena přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu. Silné UV záření může jednotku poškodit.

### 7.1.4 Zvláštní požadavky pro jednotky s chladivem R32

Kromě pokynů pro zachování volného prostoru: Vzhledem k tomu, že celková náplň chladiva v systému je  $\geq 1,84$  kg, musí místo, do které instalujete vnitřní jednotku splňovat požadavky popsané v "[7.1.5 Způsoby instalace](#)" [▶ 76].



#### VÝSTRAHA

- Součásti chladicího okruhu NEPROPICHUJTE ani NEPALTE.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování nebo čištění zařízení, než jaké jsou doporučeny výrobcem.
- Mějte na paměti, že chladivo R32 NEMÁ žádný zápací.



#### VÝSTRAHA

Zařízení musí být uloženo v dobře větrané místnosti se správnými rozměry bez nepřetržité pracujících zdrojů zažehnutí (například otevřený plamen, pracující plynové zařízení nebo elektrické topidlo), aby se zabránilo mechanickému poškození.



#### POZNÁMKA

- Nepoužívejte opakovaně spoje a měděná těsnění, které jste již jednou použili.
- Spoj zhotovené při instalaci mezi součástmi systému chladiva musí být přístupné pro účely údržby.



#### VÝSTRAHA

Zajistěte, aby instalace, testování a použití materiálů splňovaly příslušné pokyny Daikin a legislativu, například národní předpisy pro plynové instalace a byly provedeny POUZE autorizovanými osobami.



#### POZNÁMKA

- Potrubí musí být bezpečně namontováno a chráněno před fyzickým poškozením.
- Minimalizuje rozsah instalace potrubí.

## 7 | Instalace jednotky

### 7.1.5 Způsoby instalace



#### VÝSTRAHA

Pro jednotky, které používají chladivo R32, je nezbytné zajistit, aby byly veškeré požadované větrací otvory a komín bez překážek.

V závislosti na typu místnosti, do které instalujete vnitřní jednotku, jsou povoleny různé způsoby instalace:

Typ místnosti	Povolené způsoby			
Obývací pokoj, kuchyně, garáž, podkroví, suterén, skladovací místnost	1, 2, 3			
Technická místnost (tzn. místnost, ve které se V ŽÁDNÉM PRÍPADĚ nenachází žádné osoby)	1, 2, 3, 4			
	ZPŮSOB 1	ZPŮSOB 2	ZPŮSOB 3	ZPŮSOB 4
<b>Větrací otvory</b>	Není použito	Mezi místností A a B	Není použito	Mezi místností A a venkovním prostorem
<b>Minimální podlahová plocha</b>	Místnost A	Místnost A + místnost B	Není použito	Není použito
<b>Komín</b>	Může být zapotřebí	Může být zapotřebí	Připojen k vnější straně	Není použito
<b>Výstup v případě uniku chladiva</b>	Uvnitř místnosti A	Uvnitř místnosti A	Venku	Uvnitř místnosti A
<b>Omezení</b>	Viz "ZPŮSOB 1" [▶ 79], "ZPŮSOB 2" [▶ 79], "ZPŮSOB 3" [▶ 81] a "Tabulky pro ZPŮSOB 1, 2 a 3" [▶ 81]			Viz "ZPŮSOB 4" [▶ 84]

<b>A</b>	Místnost A (=místnost, kde je nainstalována vnitřní jednotka)
<b>B</b>	Místnost B (=sousední místnost)


<b>a</b>	Není-li nainstalován žádný komín, je toto výchozí bod výstupu v případě úniku chladiva. Podle potřeby zde můžete připojit komín: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bod připojení jednotky pro komín = 1" vnější závit. Použijte kompatibilní protikus pro komín.</li><li>▪ Zajistěte, aby spoj byl vzduchotěsný.</li></ul>
<b>b</b>	Komín
<b>c1</b>	Spodní otvor pro přirozené větrání
<b>c2</b>	Horní otvor pro přirozené větrání
$H_{release}$	Skutečná výška výstupu: <b>1a2a:</b> Bez komína. Od podlahy k horní straně jednotky. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pro jednotky 500 l =&gt; <math>H_{release} = 1,90\text{ m}</math></li></ul> <b>1b2b:</b> S komínem. Od podlahy k horní straně komína. <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pro jednotky 500 l =&gt; <math>H_{release} = 1,90\text{ m} + \text{výška komína}</math></li></ul>
<b>3a</b>	Instalace s komínem připojená k vnější straně. Výška výstupu nehraje roli. Nejsou žádné požadavky na minimální podlahovou plochu místnosti.
<b>Není použito</b>	Nemá význam

Maximální podlahová plocha / výška výstupu:

- Požadavky na minimální podlahovou plochu závisí na výšce výstupu chladiva v případě úniku. Čím je výška výstupu větší, tím nižší jsou požadavky na minimální podlahovou plochu.
- Výchozí bod uvolnění (bez komína) je na horní straně jednotky. Chcete-li snížit požadavky na minimální podlahovou plochu, můžete zvětšit výšku výstupu nainstalováním komína. Pokud je komín vyveden mimo budovu, již nejsou žádné požadavky na minimální podlahovou plochu.
- Můžete rovněž využít podlahovou plochu sousední místnosti (=místnost B) zajistěním větracích otvorů mezi oběma místnostmi.
- V případě instalací v technických místnostech (tzn. místnost, ve které se V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nenachází žádné osoby) lze ke způsobům 1, 2 a 3 dodatečně použít **ZPŮSOB 4**. Pro tento způsob nejsou žádné požadavky na minimální podlahovou plochu místnosti, pokud zajistíte 2 otvory (jeden dole a jeden nahoře) mezi místností a venkovním prostorem pro zajištění přirozeného větrání. Místnost musí být chráněna před mrazem.


### Při připojování komína

- Nainstalujte otvor pro komín (dodaný jako příslušenství) ke krabici deskového tepelného výměníku.

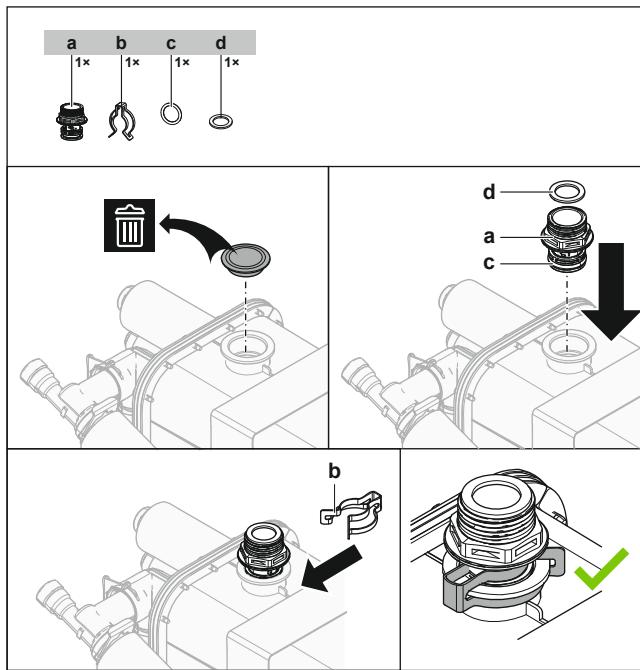

**a** Otvor pro komín  
**b** Zajišťovací svorka  
**c** Těsnící kroužek  
**d** Ploché těsnění

- Bod připojení otvoru pro komín=1" vnější závit. Použijte kompatibilní protikus pro komín.
- Zajistěte, aby spoj byl vzduchotěsný.

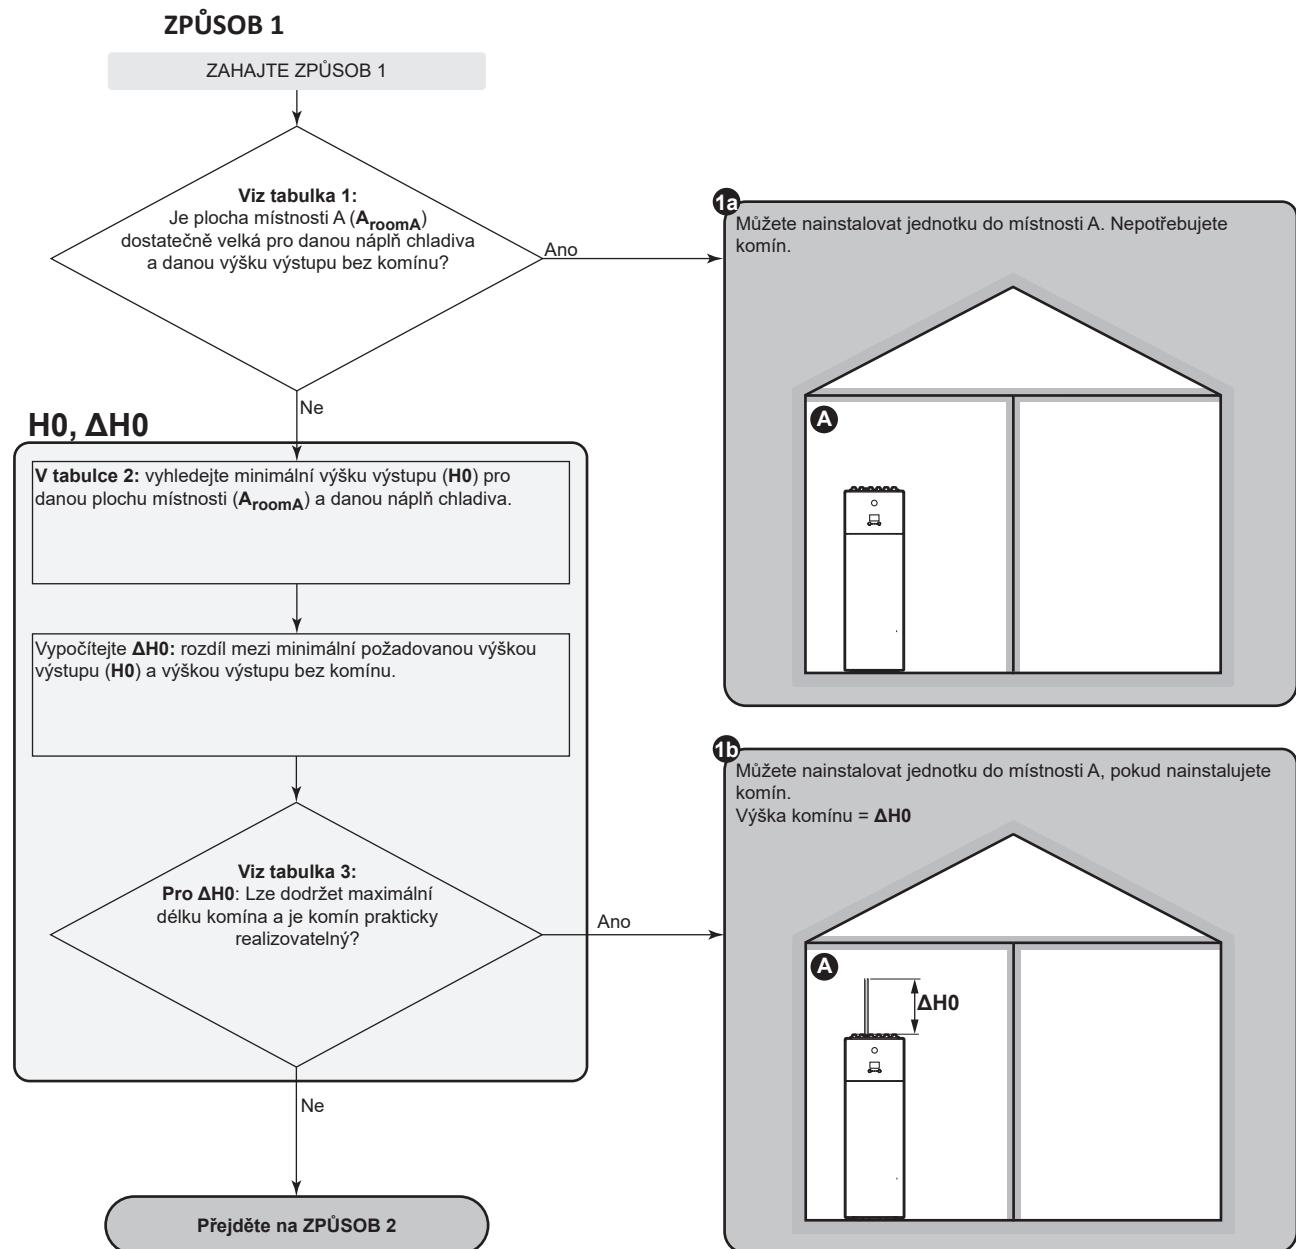

## ZPŮSOB 2

### ZPŮSOB 2: Podmínky pro větrací otvory


Chcete-li využít podlahové plochy sousední místnosti, musíte zajistit 2 otvory (jeden dole a jeden nahoře) mezi místnostmi pro zajištění přirozeného větrání. Otvory musí splňovat následující podmínky:


#### Spodní otvor ( $A_{nv}$ ):


- Musí se jednat o trvalý otvor, který nelze zavřít.
- Musí se celý nacházet ve vzdálenosti 0 až 300 mm od podlahy.
- Musí být  $\geq A_{nv-min}$  (minimální plocha spodního otvoru).
- $\geq 50\%$  požadované plochy otvoru  $A_{nv-min}$  musí být  $\leq 200$  mm od podlahy.
- Dolní okraj otvoru musí být  $\leq 100$  mm od podlahy.
- Pokud otvor začíná od podlahy, musí být výška otvoru  $\geq 20$  mm.

#### Horní otvor:

- Musí se jednat o trvalý otvor, který nelze zavřít.
- Musí být  $\geq 50\% A_{nv-min}$  (minimální plocha spodního otvoru).
- Musí být  $\geq 1,5$  m od podlahy.



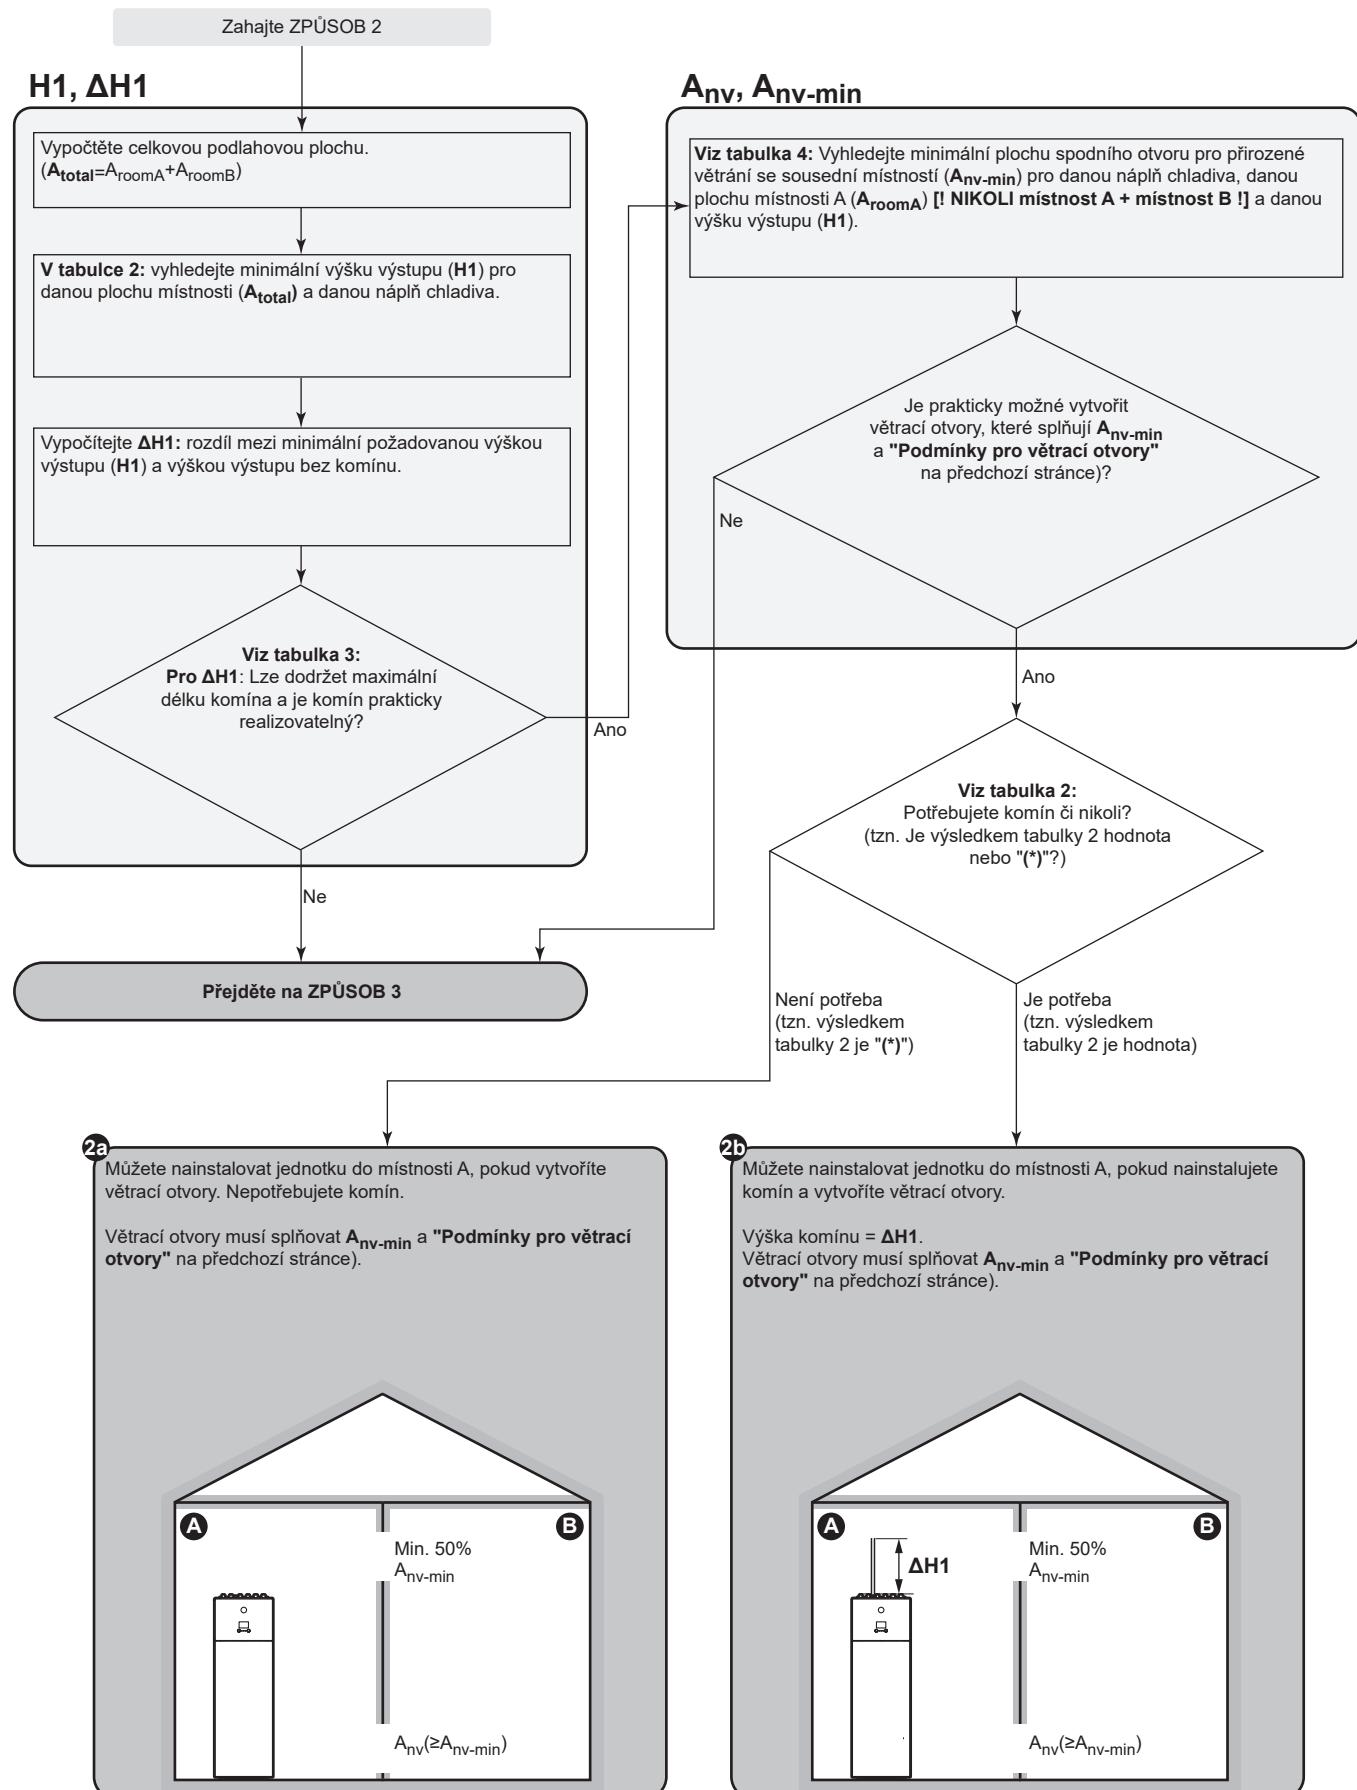

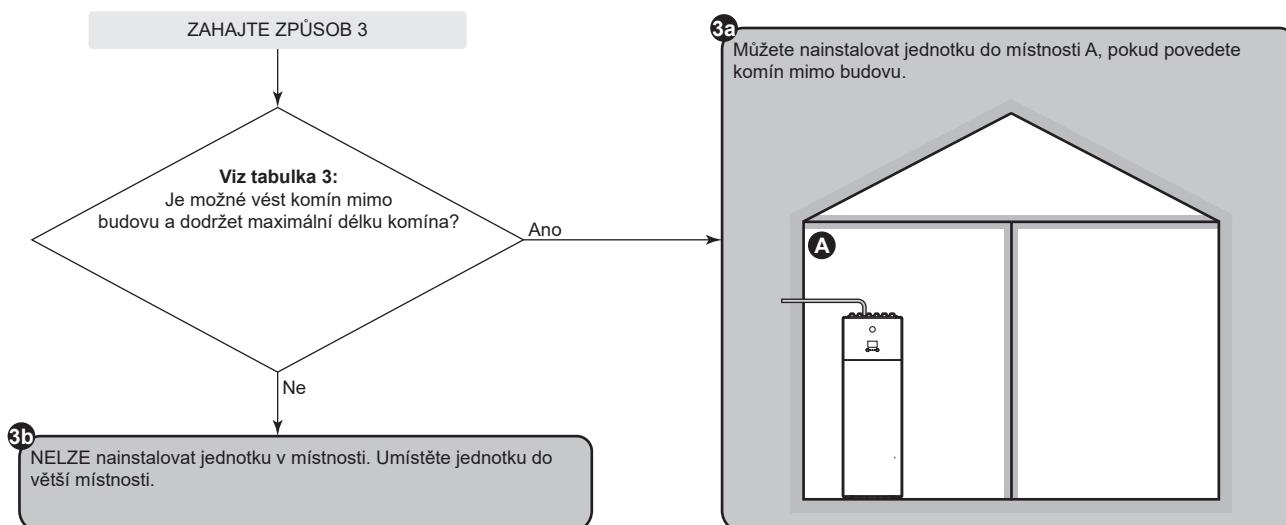**ZPŮSOB 3****Tabulky pro ZPŮSOB 1, 2 a 3****Tabulka 1: Minimální podlahová plocha**

Pro mezilehlé náplně chladiva použijte rádek s vyšší teplotou. **Příklad:** Pokud je naplň chladiva 3,5 kg, použijte rádek 3,65 kg.

Náplň (kg)	Minimální podlahová plocha (m <sup>2</sup> )	
	Výška výstupu bez komínu (m)	
	1,89 m (Jednotka=300 l)	1,90 m (Jednotka=500 l)
3,25 kg	9,05 m <sup>2</sup>	8,91 m <sup>2</sup>
3,45 kg	10,20 m <sup>2</sup>	10,04 m <sup>2</sup>
3,65 kg	11,42 m <sup>2</sup>	11,24 m <sup>2</sup>
3,85 kg	12,70 m <sup>2</sup>	12,50 m <sup>2</sup>
4,05 kg	14,05 m <sup>2</sup>	13,83 m <sup>2</sup>

**Tabulka 2: Minimální výška výstupu**

Vezměte v úvahu následující podmínky:

- Pro mezilehlé podlahové plochy použijte rádek s nižší hodnotou. **Příklad:** Pokud je podlahová plocha 7,25 m<sup>2</sup>, použijte sloupec 6,00 m<sup>2</sup>.
- Pro mezilehlé náplně chladiva použijte rádek s vyšší teplotou. **Příklad:** Pokud je naplň chladiva 3,5 kg, použijte rádek 3,65 kg.
- (\*): Výška výstupu jednotky bez komínu (pro jednotky 300 l: 1,89 m; pro jednotky 500 l: 1,90 m) je již vyšší, než minimální požadovaná výška výstupu. => OK (komín není zapotřebí).

Náplň (kg)	Minimální výška výstupu (m)						
	Podlahová plocha (m <sup>2</sup> )						
	4,00 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>	8,00 m <sup>2</sup>	10,00 m <sup>2</sup>	12,00 m <sup>2</sup>	14,00 m <sup>2</sup>	16,00 m <sup>2</sup>
3,25 kg	3,53 m	2,35 m	2,01 m	(*)	(*)	(*)	(*)
3,45 kg	3,75 m	2,50 m	2,14 m	1,91 m	(*)	(*)	(*)
3,65 kg	3,96 m	2,64 m	2,26 m	2,02 m	(*)	(*)	(*)
3,85 kg	4,18 m	2,79 m	2,38 m	2,13 m	1,95 m	(*)	(*)
4,05 kg	4,40 m	2,93 m	2,51 m	2,24 m	2,05 m	1,89 m	(*)

**Tabulka 3: Maximální délka komína**

Při instalování komína musí být délka komína menší, než maximální délka komína.

- Použijte sloupce se správnou náplní chladiva. Pro mezilehlé náplně chladiva použijte sloupce s vyšší hodnotou.
- Příklad:** Pokud je naplň chladiva 3,5 kg, použijte sloupec 4,05 kg.
- Pro mezilehlé průměry použijte rádek s nižší hodnotou. **Příklad:** Pokud je průměr 23 mm, použijte sloupec 22 mm.
- X: Není povoleno

Maximální délka komínu (m) – V případě náplně chladiva= 3,25 kg (a T=60°C)						V případě náplně chladiva=4,05 kg (a T=60°C)									
Komín	Vnitřní průměr komínu (mm)					20 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm	Vnitřní průměr komínu (mm)				
	20 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm						20 mm	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Rovná trubka	24,41 m	42,18 m	67,50 m	102,40 m	149,26 m	13,28 m	24,78 m	41,27 m	64,11 m	94,87 m					
1x 90° koleno	22,61 m	40,20 m	65,34 m	100,06 m	146,74 m	11,48 m	22,80 m	39,11 m	61,77 m	92,35 m					
2x 90° koleno	20,81 m	38,22 m	63,18 m	97,72 m	144,22 m	9,68 m	20,82 m	36,95 m	59,43 m	89,83 m					
3x 90° koleno	19,01 m	36,24 m	61,02 m	95,38 m	141,70 m	7,88 m	18,84 m	34,79 m	57,09 m	87,31 m					

**Tabulka 4 – Minimální spodní otvor pro přirozené větrání**

Vezměte v úvahu následující podmínky:

- Použijte správnou tabulku. Pro mezilehlé náplně chladiva použijte tabulku s vyšší hodnotou. **Příklad:** Pokud je naplň chladiva 3,5 kg, použijte tabulku 3,65 kg.
- Pro mezilehlé podlahové plochy použijte rádek s nižší hodnotou. **Příklad:** Pokud je podlahová plocha 7,25 m<sup>2</sup>, použijte sloupec 6,00 m<sup>2</sup>.
- Pro mezilehlé hodnoty výšky výstupu použijte rádek s nižší hodnotou. **Příklad:** Pokud je výška výstupu 1,95 m, použijte rádek 1,90 m.
- A<sub>nv</sub>: plocha spodního otvoru pro přirozené větrání.
- A<sub>nv-min</sub>: minimální plocha spodního otvoru pro přirozené větrání.
- (\*): Již vyřešeno (nejsou zapotřebí žádné větrací otvory).

A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – V případě náplně chladiva=3,25 kg							
Výška výstupu (m)	Podlahová plocha místnosti A (m <sup>2</sup> ) [! NIKOLI místnosti A+místnosti B !]						
	4,00 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>	8,00 m <sup>2</sup>	10,00 m <sup>2</sup>	12,00 m <sup>2</sup>	14,00 m <sup>2</sup>	16,00 m <sup>2</sup>
1,89 m	3,437 dm <sup>2</sup>	1,453 dm <sup>2</sup>	0,473 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)
1,90 m	3,410 dm <sup>2</sup>	1,421 dm <sup>2</sup>	0,436 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)
2,00 m	3,120 dm <sup>2</sup>	1,079 dm <sup>2</sup>	0,043 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)
2,20 m	2,585 dm <sup>2</sup>	0,445 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
2,40 m	2,103 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
2,60 m	1,662 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
2,80 m	1,257 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
3,00 m	0,881 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)


A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – V případě náplně chladiva=3,65 kg							
Výška výstupu (m)	Podlahová plocha místnosti A (m <sup>2</sup> ) [! NIKOLI místnosti A+místnosti B !]						
	4,00 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>	8,00 m <sup>2</sup>	10,00 m <sup>2</sup>	12,00 m <sup>2</sup>	14,00 m <sup>2</sup>	16,00 m <sup>2</sup>
1,89 m	4,349 dm <sup>2</sup>	2,364 dm <sup>2</sup>	1,446 dm <sup>2</sup>	0,601 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)
1,90 m	4,319 dm <sup>2</sup>	2,330 dm <sup>2</sup>	1,407 dm <sup>2</sup>	0,558 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)
2,00 m	4,006 dm <sup>2</sup>	1,965 dm <sup>2</sup>	0,989 dm <sup>2</sup>	0,092 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)
2,20 m	3,430 dm <sup>2</sup>	1,290 dm <sup>2</sup>	0,214 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)
2,40 m	2,912 dm <sup>2</sup>	0,676 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
2,60 m	2,440 dm <sup>2</sup>	0,113 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
2,80 m	2,006 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
3,00 m	1,605 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

A <sub>nv-min</sub> (dm <sup>2</sup> ) – V případě náplně chladiva=4,05 kg							
Výška výstupu (m)	Podlahová plocha místnosti A (m <sup>2</sup> ) [! NIKOLI místnosti A+místnosti B !]						
	4,00 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>	8,00 m <sup>2</sup>	10,00 m <sup>2</sup>	12,00 m <sup>2</sup>	14,00 m <sup>2</sup>	16,00 m <sup>2</sup>
1,89 m	5,260 dm <sup>2</sup>	3,276 dm <sup>2</sup>	2,419 dm <sup>2</sup>	1,630 dm <sup>2</sup>	0,828 dm <sup>2</sup>	0,022 dm <sup>2</sup>	(*)
1,90 m	5,229 dm <sup>2</sup>	3,240 dm <sup>2</sup>	2,378 dm <sup>2</sup>	1,585 dm <sup>2</sup>	0,779 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)

Výška výstupu (m)	$A_{nv-min}$ (dm <sup>2</sup> ) – V případě náplně chladiva=4,05 kg						
	Podlahová plocha místnosti A (m <sup>2</sup> ) [! NIKOLI místnosti A+místnosti B !]						
	4,00 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>	8,00 m <sup>2</sup>	10,00 m <sup>2</sup>	12,00 m <sup>2</sup>	14,00 m <sup>2</sup>	16,00 m <sup>2</sup>
<b>2,00 m</b>	4,892 dm <sup>2</sup>	2,852 dm <sup>2</sup>	1,936 dm <sup>2</sup>	1,093 dm <sup>2</sup>	0,241 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)
<b>2,20 m</b>	4,276 dm <sup>2</sup>	2,135 dm <sup>2</sup>	1,117 dm <sup>2</sup>	0,180 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)
<b>2,40 m</b>	3,721 dm <sup>2</sup>	1,485 dm <sup>2</sup>	0,371 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)
<b>2,60 m</b>	3,217 dm <sup>2</sup>	0,890 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
<b>2,80 m</b>	2,755 dm <sup>2</sup>	0,340 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
<b>3,00 m</b>	2,328 dm <sup>2</sup>	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

**ZPŮSOB 4**

ZPŮSOB 4 je povolen pouze pro instalaci v technických místnostech (tzn. místo, kde se V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nenachází žádné osoby). Pro tento způsob nejsou žádné požadavky na minimální podlahovou plochu místnosti, pokud zajistíte 2 otvory (jeden dole a jeden nahoře) mezi místností a venkovním prostorem pro zajištění přirozeného větrání. Místnost musí být chráněna před mrazem.

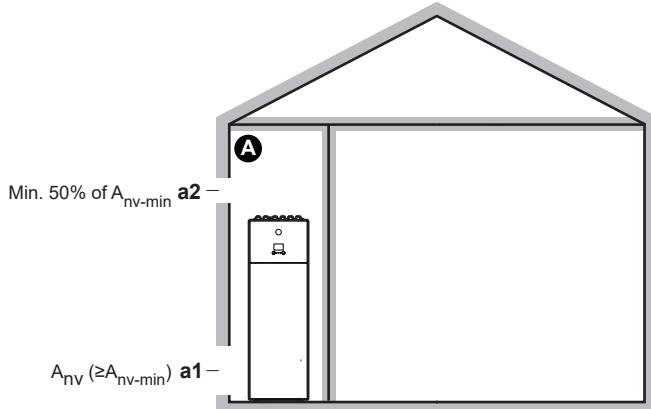

<b>A</b>	Neobývaná místnost, kde je instalována vnitřní jednotka. Musí být chráněna před mrazem.
<b>a1</b>	<p><math>A_{nv}</math>: <b>Spodní otvor</b> při zajištění přirozeného větrání mezi neobývanou místností a venkovním prostorem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Musí se jednat o trvalý otvor, který nelze zavřít.</li> <li>▪ Musí být nad zemí.</li> <li>▪ Musí se celý nacházet ve vzdálenosti 0 až 300 mm od podlahy neobývané místnosti.</li> <li>▪ Musí být <math>\geq A_{nv-min}</math> (minimální plocha spodního otvoru, jak je uvedeno v následující tabulce).</li> <li>▪ <math>\geq 50\%</math> požadované plochy otvoru <math>A_{nv-min}</math> musí být <math>\leq 200</math> mm od podlahy neobývané místnosti.</li> <li>▪ Dolní okraj otvoru musí být <math>\leq 100</math> mm od podlahy neobývané místnosti.</li> <li>▪ Pokud otvor začíná od podlahy, musí být výška otvoru <math>\geq 20</math> mm.</li> </ul>
<b>a2</b>	<p><b>Horní otvor</b> pro zajištění přirozeného větrání mezi místností A a venkovním prostorem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Musí se jednat o trvalý otvor, který nelze zavřít.</li> <li>▪ Musí být <math>\geq 50\%</math> z <math>A_{nv-min}</math> (minimální plocha spodního otvoru, jak je uvedeno v následující tabulce).</li> <li>▪ Musí být <math>\geq 1,5</math> m od podlahy neobývané místnosti.</li> </ul>

 **$A_{nv-min}$  (minimální plocha spodního otvoru pro přirozené větrání)**

Minimální plocha spodního otvoru pro přirozené větrání mezi neobývanou místností a venkovním prostorem závisí na celkovém množství chladiva v systému. Pro mezilehlé náplně chladiva použijte rádek s vyšší teplotou. **Příklad:** Pokud je naplněno chladivem 3,5 kg, použijte rádek 3,55 kg.

Celková náplň chladiva (kg)	$A_{nv-min}$ (dm <sup>2</sup> )
3,25 kg	9,1 dm <sup>2</sup>
3,35 kg	9,2 dm <sup>2</sup>

Celková náplň chladiva (kg)	$A_{nv-min}$ (dm <sup>2</sup> )
3,45 kg	9,4 dm <sup>2</sup>
3,55 kg	9,5 dm <sup>2</sup>
3,65 kg	9,7 dm <sup>2</sup>
3,75 kg	9,8 dm <sup>2</sup>
3,85 kg	9,9 dm <sup>2</sup>
3,95 kg	10,0 dm <sup>2</sup>
4,05 kg	10,2 dm <sup>2</sup>

## 7.2 Otevření a zavření jednotek

### 7.2.1 Informace o přístupu k vnitřnímu prostoru jednotek

V určitých okamžicích je nutné zajistit přístup k vnitřním částem jednotky. **Příklad:**

- Připojování potrubí chladiva
- Při připojování elektrického vedení
- Při údržbě nebo servisu jednotky



#### NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

NIKY NENECHÁVEJTE během instalace nebo údržby jednotku bez dozoru, je-li servisní kryt demontovaný.

### 7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky




#### NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM




#### NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ

- 1 Otevřete servisní kryt.

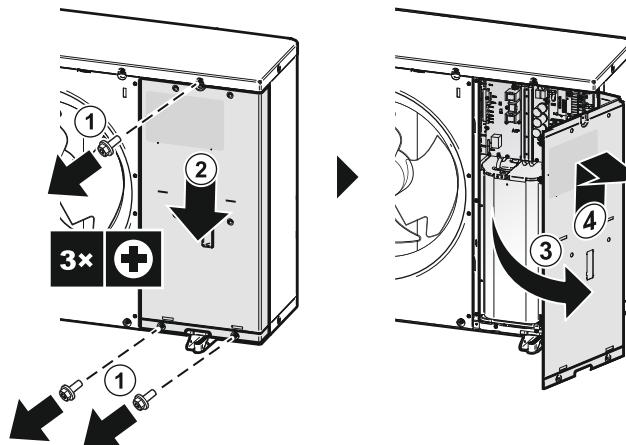

- 2 V případě potřeby otevřete boční kryt. To může být nutné například v následujících případech:

- Při připojování potrubí pro chladivo.
- Při kontrole potrubí pro chladivo.
- Při doplňování chladiva.
- Při izolování chladiva.

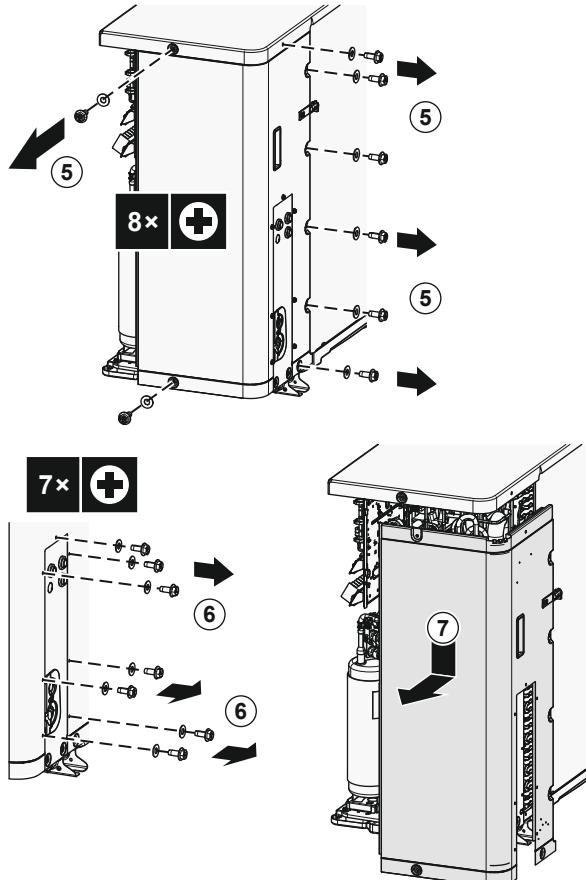



### 7.2.3 Pokyny pro demontáž přepravního prvku



#### POZNÁMKA


Při provozu jednotky s namontovaným dopravním stojanem může docházet k neobvyklým vibracím nebo může vznikat neobvyklý hluk.

Upevňovací přepravní prvek chrání jednotku během přepravy. Během instalace se musí odstranit.

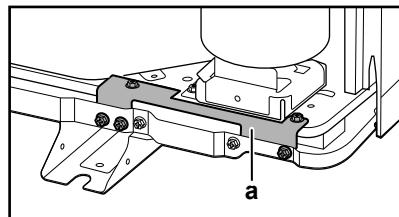

**a** Upevňovací přepravní prvek

- 1 Otevřete servisní kryt. Viz "7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky" [► 85].
- 2 Odstraňte šrouby (5x) z přepravní vzpěry. Odmontujte upevňovací přepravní prvek a zlikvidujte jej. Uschověte 4 šrouby pro připevnění krycího kusu kompresoru (viz "7.2.4 Pokyny pro upevnění krycího kusu kompresoru" [► 87]).

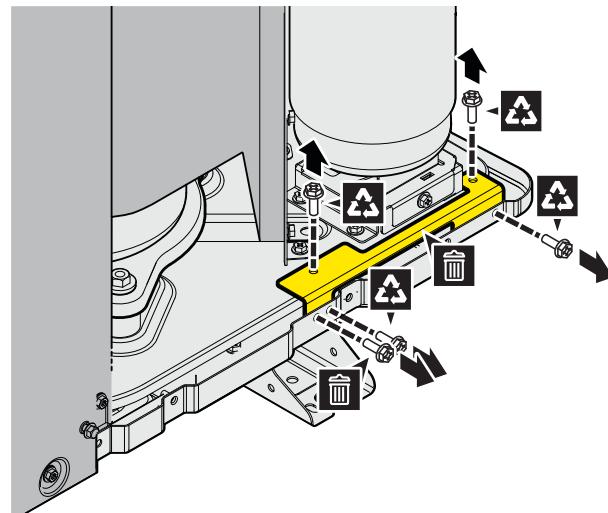


#### 7.2.4 Pokyny pro upevnění krycího kusu kompresoru

Požadované příslušenství (dodává se s jednotkou):

	Krycí kus kompresoru
--	----------------------

- Umístěte krycí kus kompresoru na místo. Připevněte jej šrouby (4x) přepravního prvku (viz "7.2.3 Pokyny pro demontáž přepravního prvku" [▶ 86]).

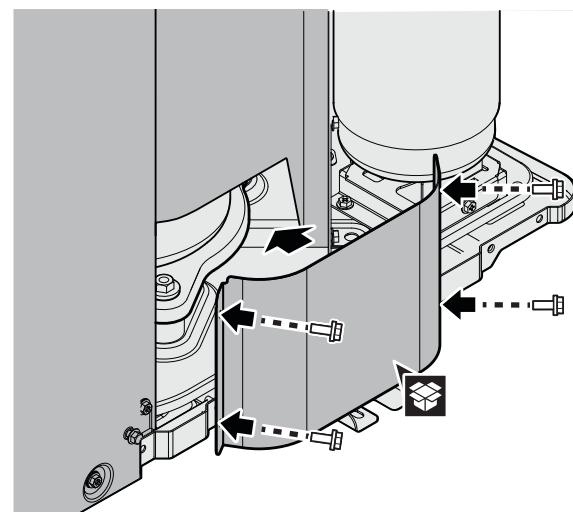


#### 7.2.5 Uzavření venkovní jednotky




##### POZNÁMKA

Při zavírání krytu venkovní jednotky dbejte na to, abyste NEPOUŽILI větší dotahovací sílu než 4,1 N•m.

- V případě potřeby zavřete boční kryt.

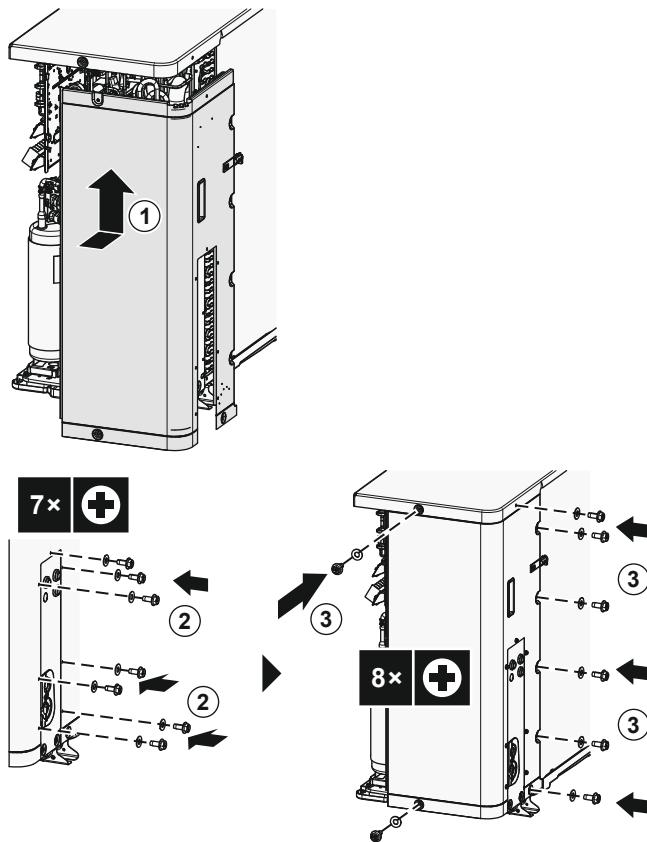


**2** Uzavřete servisní kryt.

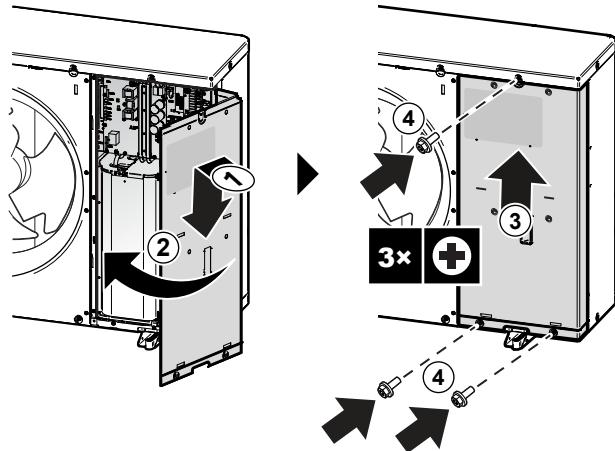

#### 7.2.6 Otevření vnitřní jednotky


##### Přehled



- 1** Panel uživatelského rozhraní
- 2** Rozváděcí skřínka
- 3** Kryt rozváděcí skřínky
- 4** Horní kryt
- 5** Boční panel

### Sklopte panel uživatelského rozhraní

- 1 Sklopte panel uživatelského rozhraní. Otevřete závěsy nahoře a posuňte panel rozhraní dolů.

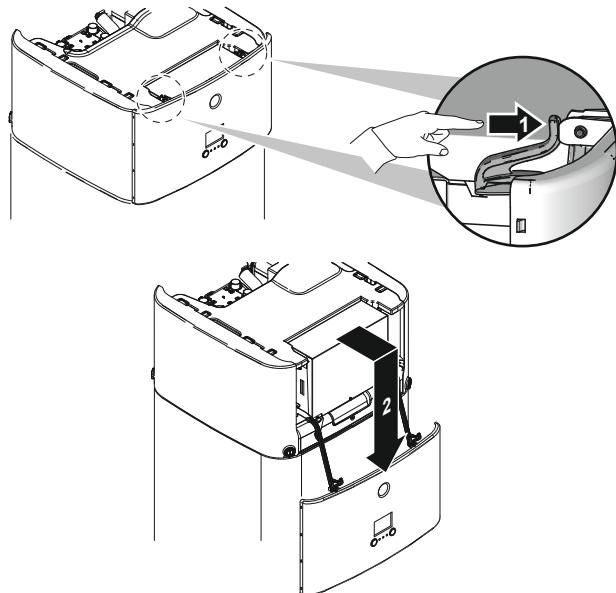


### Otevřete kryt prostoru pro elektrické komponenty

- 1 Odstraňte kryt prostoru pro elektrické komponenty.



#### POZNÁMKA

NEPOŠKOZUJTE ani neodstraňujte pěnové těsnění prostoru pro elektrické komponenty.

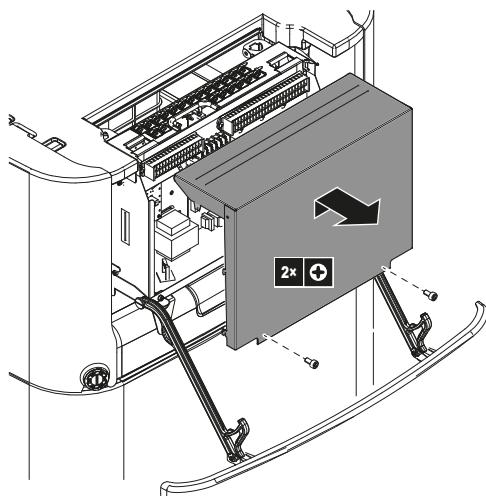


### Pokyny pro spuštění prostoru pro elektrické komponenty a otevření krytu prostoru pro elektrické komponenty

Během instalace budete potřebovat získat přístup k vnitřním částem vnitřní jednotky. Pro snadnější přístup z přední strany spusťte prostor pro elektrické komponenty na jednotce dolů následovně:


**Předpoklad:** Je sklopen panel uživatelského rozhraní.

- 1 Uvolněte šrouby.

- 2** Zvedněte prostor pro elektrické komponenty.

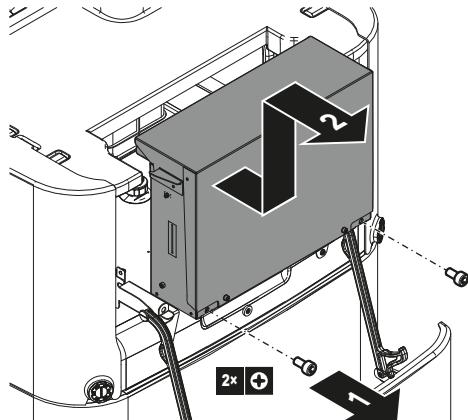

- 3** Spusťte dolů rozváděcí skříňku.  
**4** Zavěste prostor pro elektrické komponenty do výstupků.  
**5** Odstraňte kryt prostoru pro elektrické komponenty.

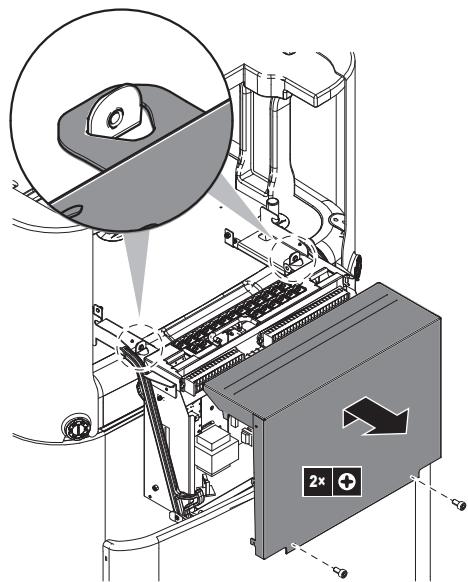


#### Odstraňte horní kryt

Během instalace budete potřebovat získat přístup k vnitřním částem vnitřní jednotky. Pro snadnější přístup shora odstraňte horní kryt jednotky. To je nutné v následujících případech:


- Připojení vodního potrubí
- Připojení soupravy BIV nebo DB
- Připojení záložního ohříváče

**Předpoklad:** Je otevřen panel uživatelského rozhraní a je spuštěn prostor pro elektrické komponenty.


- 1** Pomocí šroubováku otevřete zamykací součásti bočních panelů.

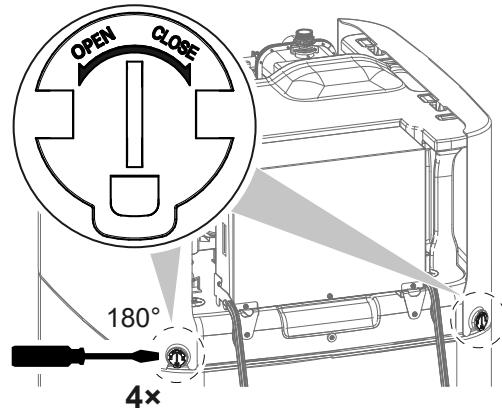


**2** Zvedněte boční panely.

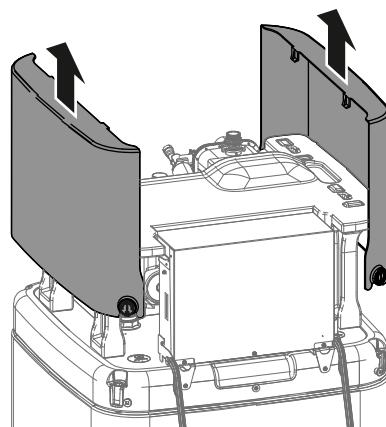

**3** Zvedněte horní kryt z držáku pomocí dvou předních nožiček.

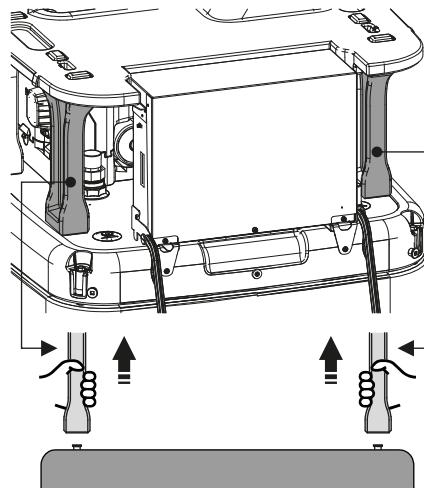

**4** Odstraňte horní kryt.

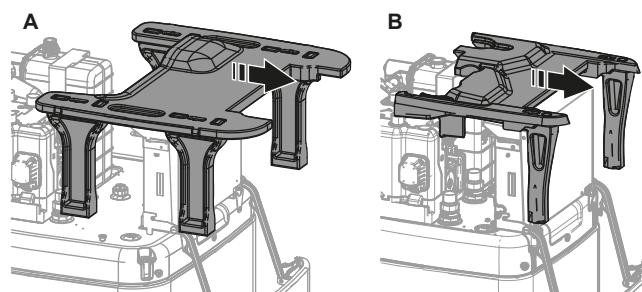

- A** Pro modely s akumulační nádrží 500 l  
**B** Pro modely s akumulační nádrží 300 l

### 7.2.7 Uzavření vnitřní jednotky

- 1 Zavřete kryt rozváděcí skříňky.
- 2 Umístěte horní kryt na horní stranu jednotky.
- 3 Zkontrolujte, zda jsou přední nožičky horního krytu správně zasunuty do držáku.
- 4 Zavěste boční panely do horního krytu.
- 5 Zkontrolujte, zda jsou háčky bočního panelu správně zaklesnuty do výřezů v horním krytu.
- 6 Zkontrolujte, zda jsou zamýkací součásti bočních panelů zaklesnuty na zátkách nádrže.
- 7 Zavřete zamýkací součásti bočních panelů.
- 8 Umístěte rozváděcí skříňku zpět na místo.
- 9 Zavřete panel uživatelského rozhraní.




#### POZNÁMKA

Při zavírání vnitřní jednotky se ujistěte, aby utahovací moment NEPŘEKROČIL 4,1 N•m.



#### POZNÁMKA

Zavřete alespoň jednu zamýkací součást každého panelu. Pokud nedosáhnete na zamýkací součásti na zadní straně vnitřní jednotky, stačí zavřít pouze zamýkací součásti vpředu.

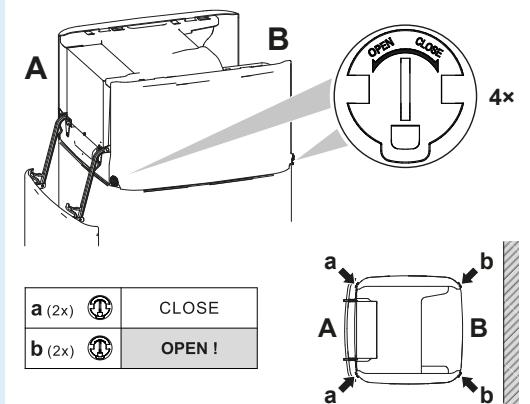

## 7.3 Montáž venkovní jednotky

### 7.3.1 Informace o montáži venkovní jednotky

#### Kdy

Musíte namontovat venkovní a vnitřní jednotku předtím, než připojíte potrubí chladiva a vody.

### Typický pracovní postup

Montáž venkovní jednotky se obvykle skládá z následujících kroků:

- 1 Zajištění instalacní konstrukce.
- 2 Instalace venkovní jednotky.
- 3 Zajištění odtoku.
- 4 Instalace mřížky výstupu.
- 5 Ochrana jednotky před sněhem a větrem pomocí instalace krytu proti sněhu a ochranných plechů. Viz "[7.1 Příprava místa instalace](#)" [▶ 70].

#### 7.3.2 Bezpečnostní opatření při montáži venkovní jednotky



#### INFORMACE

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v následujících kapitolách:

- "[2 Všeobecná bezpečnostní opatření](#)" [▶ 10]
- "[7.1 Příprava místa instalace](#)" [▶ 70]

#### 7.3.3 Zajištění instalacní konstrukce


Zkontrolujte pevnost a vyrovnanost podlahy pro instalaci, aby jednotka nezpůsobovala při provozu vibrace nebo hluk.

Jednotku bezpečně upevněte pomocí základových šroubů v souladu s výkresem základů.




#### POZNÁMKA

**Vyrovnání.** Zajistěte, aby byla jednotka vyrovnaná vodorovně ve všech směrech. Doporučené:

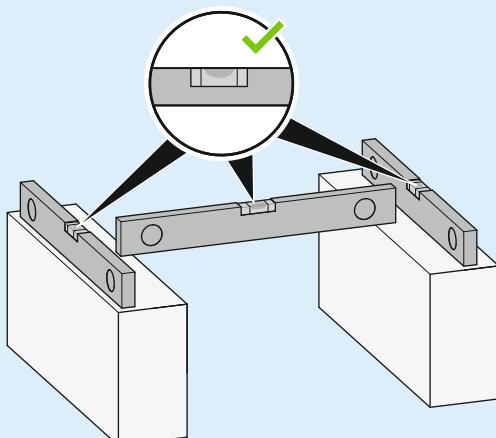


Použijte 4 sady kotevních šroubů M12, matic a podložek. Ponechte alespoň 150 mm volného prostoru pod jednotkou. Kromě toho zajistěte, by byla jednotka umístěna alespoň 100 mm nad maximální předpokládanou úrovní sněhu.

#### Kotvicí body

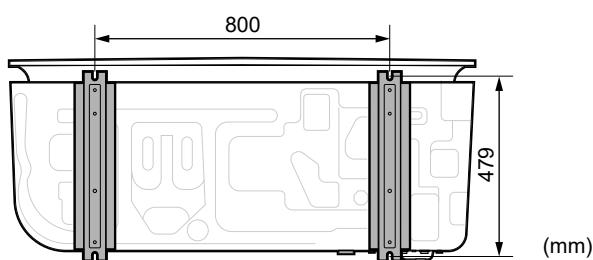

### Podezdívka

Při instalaci na podezdívku se ujistěte, že mřížka výstupu jde stále nasadit do její bezpečné polohy. Viz "7.3.7 Odstranění mřížky výstupu a umístění mřížky do bezpečnostní polohy" [▶ 98].

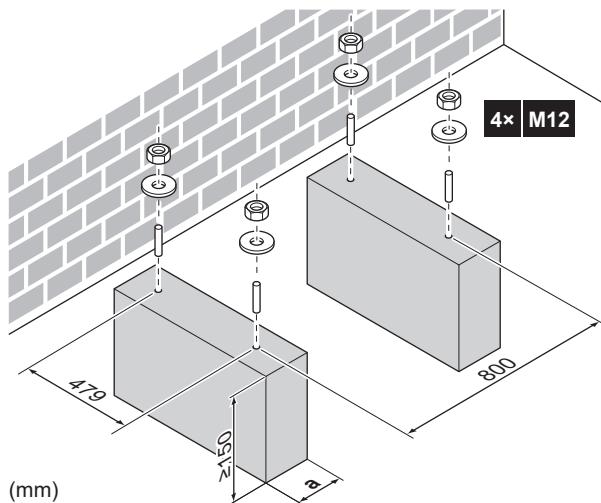

a Nesmíte zakrýt vypouštěcí otvor ve spodní desce jednotky.


#### 7.3.4 Instalace venkovní jednotky




#### UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli zranění, NEDOTÝKEJTE se přívodu vzduchu ani hliníkových lamel jednotky.


- 1 Jednotku zvedejte za závěsy a umístěte ji na konstrukci určenou k instalaci.

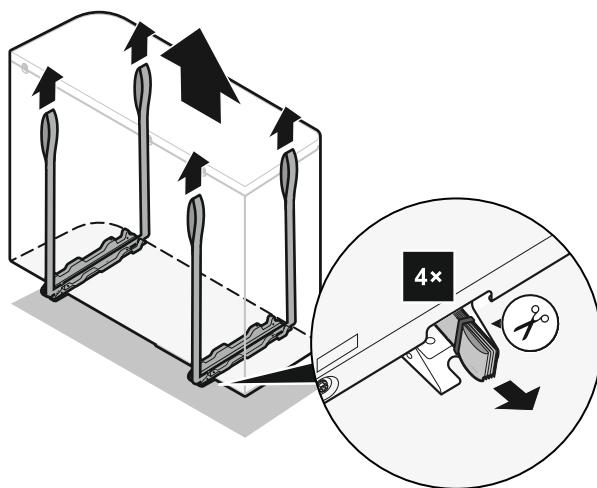

- 2 Upevněte jednotku na instalační konstrukci.

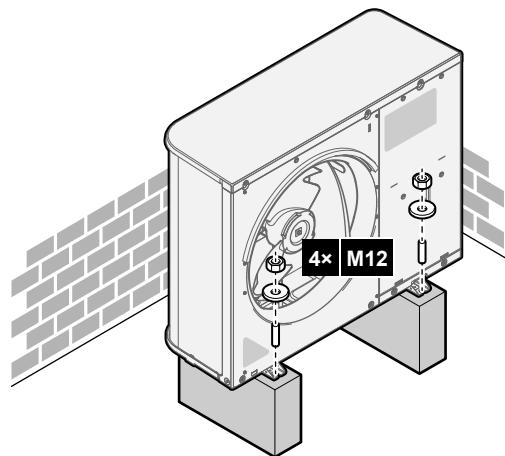

**3** Odstraňte závěsy (a šrouby) a zlikvidujte je.

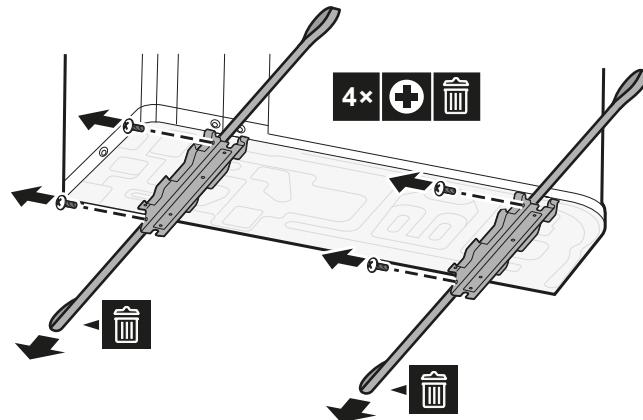

### 7.3.5 Zajištění odtoku

- Ujistěte se, že kondenzační voda může být správně odváděna.
- Nainstalujte jednotku na základnu, díky níž se zajistí řádný odvod kondenzátu a tím zamezí tvoření ledu.
- Kolem základů připravte kanálek pro odvod vody, který bude odvádět odpadní vodu od jednotky.
- **ZABRAŇTE**, aby odtoková voda při mrazech vytékala na chodník/cestu pro pěší a způsobila její kluzkost.
- Pokud instalujete jednotku na rám, namontujte prosím ochranný plech proti vodě 150 mm od spodní strany jednotky, aby se zabránilo proniknutí vody do jednotky a kapání odtokové vody (viz následující obrázku).



**POZNÁMKA**




Jestliže je jednotka instalována v chladném klimatu, zajistěte náležitá opatření, aby zmrzlý kondenzát nemohl negativně ovlivnit jednotku nebo její okolí. Doporučujeme následující opatření:

- Pokud je vyžadována odtoková hadice: zabraňte zmrznutí kondenzátu v odtokové hadici použitím lokálně dostupného ohřívače odtokové hadice s termostatem (samostatně napájeného). Zaizolujte odtokovou hadici.
  - Pokud není vyžadována odtoková hadice: zajistěte, aby kondenzát, který odtéká z jednotky a mrzne, nepoškodil okolí jednotky nebo netvořil kluzká zledovatělá místa.
- ⇒ V obou případech musí být nainstalována odtoková zátka.

**POZNÁMKA**

Ponechte alespoň 150 mm volného prostoru pod jednotkou. Kromě toho zajistěte, byla jednotka umístěna alespoň 100 mm nad předpokládanou úrovni sněhu.

Pro vypuštění použijte odtokovou zátku (s těsnicím kroužkem).

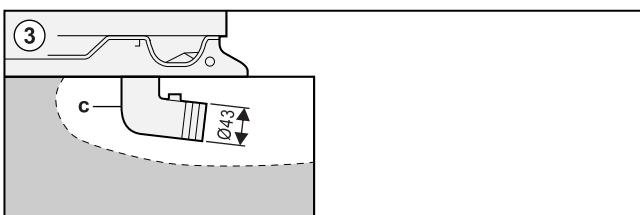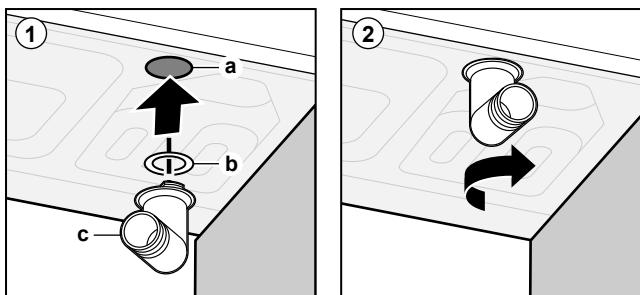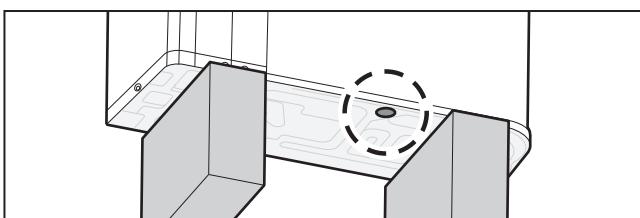

- a** Vypouštěcí otvor  
**b** Těsnicí kroužek (dodávaný jako příslušenství)  
**c** Vypouštěcí přípojka (dodávaná jako příslušenství)

**POZNÁMKA**

**Těsnicí kroužek.** Ujistěte se, že je těsnicí kroužek (O-kroužek) správně nasazen, aby se zabránilo úniku.


### 7.3.6 Instalace mřížky výstupu

**INFORMACE**


**Elektroinstalace.** Před instalací mřížky výstupu připojte elektrické rozvody.

### Nainstalujte dolní část mřížky výstupu

- 1** Vložte háčky.
- 2** Vložte kulaté čepy.

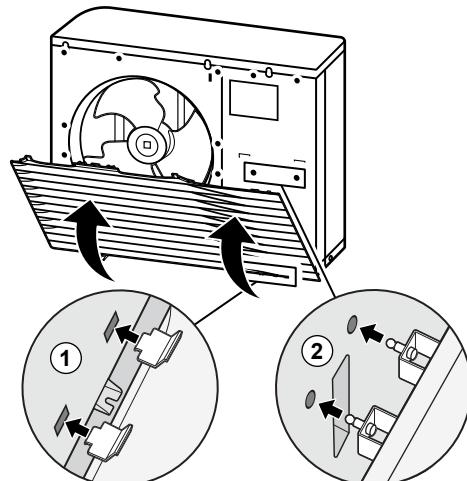

- 3** Upevněte 2 dolní šrouby.

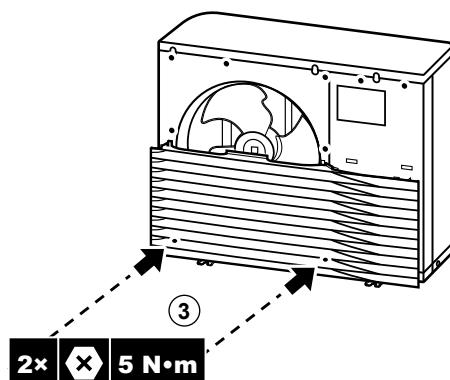


### Nainstalujte horní část mřížky výstupu




#### POZNÁMKA

**Vibrace.** Ujistěte se, že horní část mřížky výstupu je dobře připevněna, aby se zabránilo vibracím dolní části.


- 4** Vyrovnejte a upevněte levou stranu.
- 5** Vyrovnejte a upevněte prostřední část.
- 6** Vyrovnejte a upevněte pravou stranu.

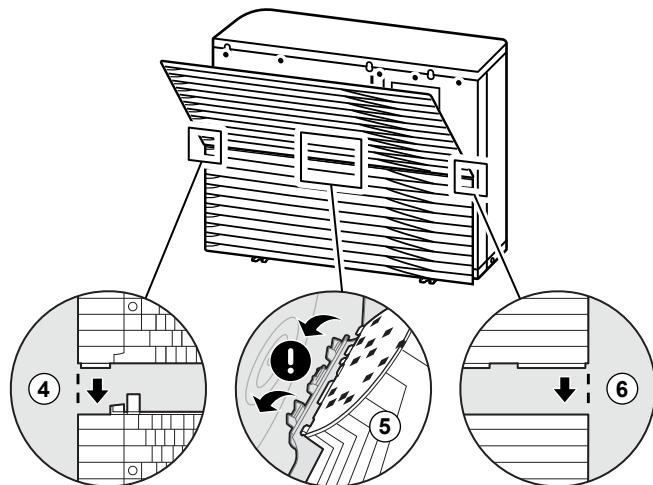

- 7 Vložte háčky.
- 8 Vložte kulaté čepy.

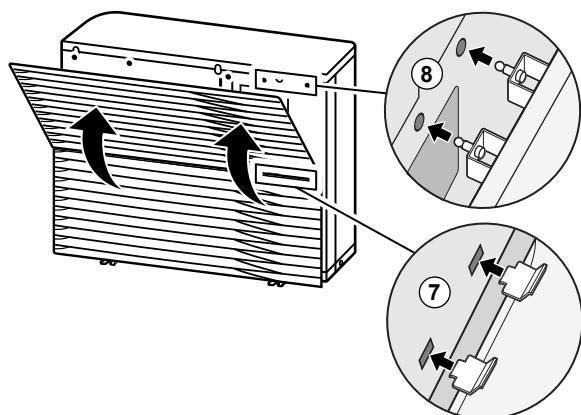

- 9 Zašroubujte 6 zbývajících šroubů.

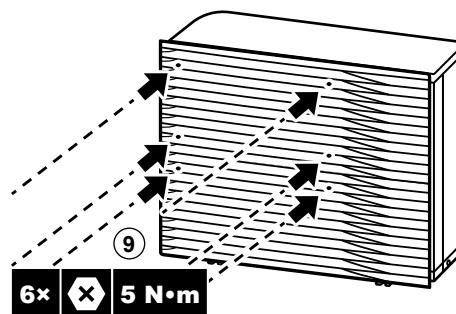

#### 7.3.7 Odstranění mřížky výstupu a umístění mřížky do bezpečnostní polohy




##### VÝSTRAHA


**Otáčející se ventilátor.** Před spuštěním napájení nebo servisem venkovní jednotky se ujistěte, že mřížka výstupu zakrývá ventilátor, aby byla zajištěna ochrana před otáčejícím se ventilátorem. Viz:

- "7.3.6 Instalace mřížky výstupu" [▶ 96]
- "7.3.7 Odstranění mřížky výstupu a umístění mřížky do bezpečnostní polohy" [▶ 98]


- 1 Odstraňte horní část mřížky výstupu.

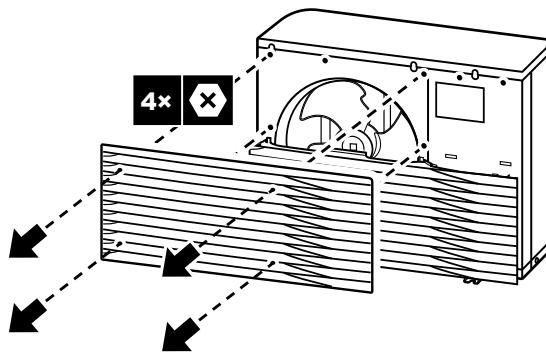


**2** Odstraňte dolní část mřížky výstupu.

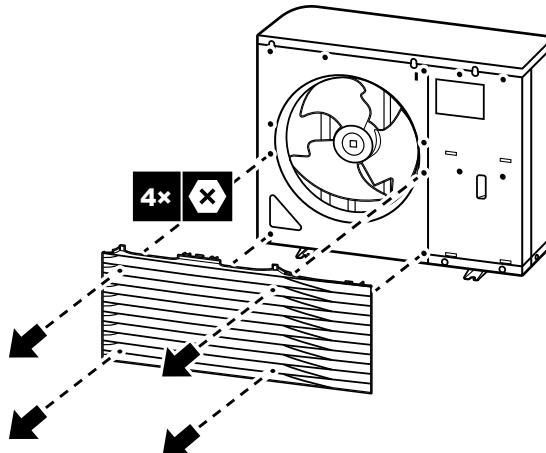

**3** Otočte dolní část mřížky výstupu.

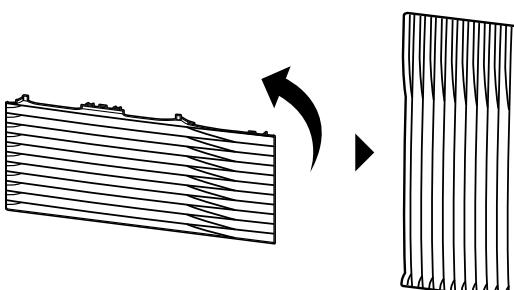


**4** Vyrovnejte kulatý čep a zahákněte mřížku s jejich protikusy na jednotku.

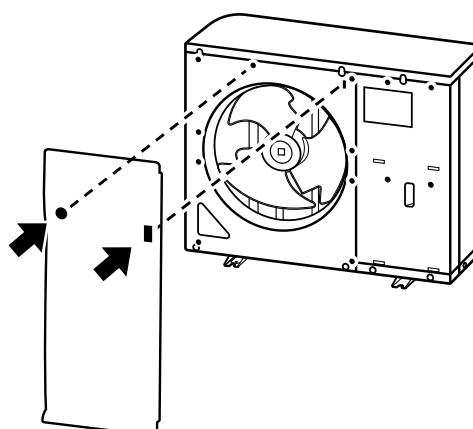

**5** Vložte háček.

**6** Vložte kulatý čep.

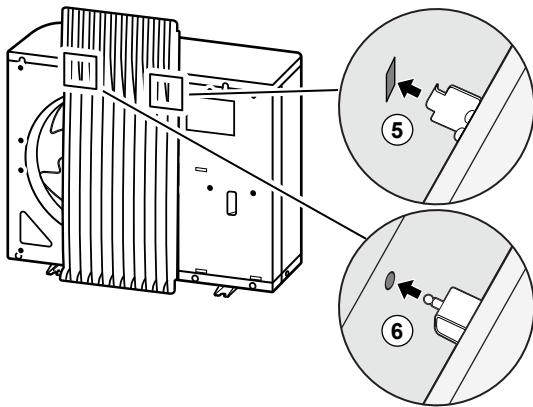

## 7.4 Montáž vnitřní jednotky

### 7.4.1 Informace o montáži vnitřní jednotky

#### Kdy

Musíte namontovat venkovní a vnitřní jednotku předtím, než připojíte potrubí chladiva a vody.

#### Typický pracovní postup

Montáž jednotky se typicky skládá z následujících kroků:

- 1 Instalace vnitřní jednotky.

### 7.4.2 Bezpečnostní opatření při montáži vnitřní jednotky



#### INFORMACE

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v následujících kapitolách:

- "2 Všeobecná bezpečnostní opatření" [▶ 10]
- "7.1 Příprava místa instalace" [▶ 70]

### 7.4.3 Instalace vnitřní jednotky

- 1 Zvedněte vnitřní jednotku z palety a umístěte ji na podlahu. Viz také "4.2.3 Manipulace s vnitřní jednotkou" [▶ 28].
- 2 Připojení odtokové hadice k místnímu odtokovému potrubí. Viz "7.4.4 Připojení odtokové hadice k místnímu odtokovému potrubí" [▶ 100].
- 3 Posuňte vnitřní jednotku do požadované polohy.




#### POZNÁMKA

**Vyrovnaní.** Jednotka musí být vodorovně.

### 7.4.4 Připojení odtokové hadice k místnímu odtokovému potrubí

Rozlitou vodu ze zásobníku a vodu zachycenou v odtokové vaně je třeba vypustit. Vypouštěcí hadice musíte připojit k příslušnému odtoku podle platné legislativy.


- 1 Otevřete šroubovou zátku.

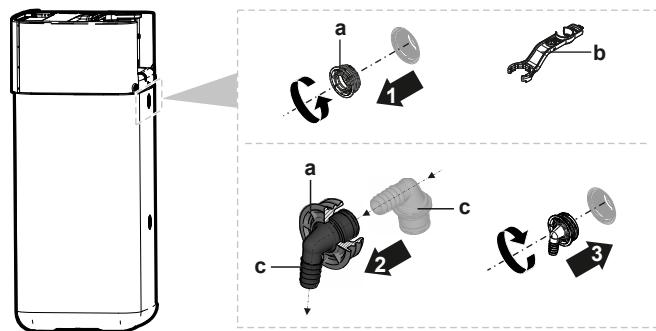

**a** Šroubová zátka  
**b** Montážní klíč  
**c** Přípojka přelití

**2** Vložte přípojku přelití do zátky.

**3** Namontujte přípojku přelití.

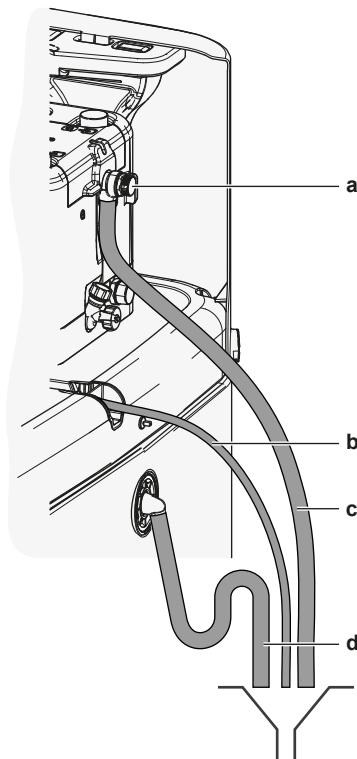

**a** Přetlakový pojistný ventil  
**b** Hadice odtokové vany (dodáváno jako příslušenství)  
**c** Přetlakový pojistný ventil odtokové hadice (lokálně dostupný díl)  
**d** Nádrž odtokové hadice (lokálně dostupný díl)

**4** Připojte odtokovou hadici k přípojce přelití.

**5** Připojte odtokovou hadici k příslušnému odtoku. Zajistěte, aby voda mohla protékat odtokovou hadicí. Zajistěte, aby se hladina vody nemohla dostat nad přelití.

**6** Připojte hadici odtokové vany k přípojce odtokové vany a připojte ji k vhodnému odtoku.

**7** Připojte přetlakový pojistný ventil k příslušnému odtoku v souladu s platnou legislativou. Zajistěte, aby byla veškerá unikající pára nebo voda odváděna mrazuvzdorným, bezpečným a pozorovatelným způsobem.

# 8 Instalace potrubí

## V této kapitole

8.1	Příprava potrubí chladiva .....	102
8.1.1	Požadavky na chladivové potrubí .....	102
8.1.2	Izolace chladivového potrubí .....	103
8.2	Připojení potrubí chladiva .....	103
8.2.1	O připojení potrubí chladiva .....	104
8.2.2	Bezpečnostní upozornění pro připojování potrubí chladiva .....	104
8.2.3	Pokyny pro připojování potrubí chladiva .....	105
8.2.4	Návod k ohýbání potrubí .....	105
8.2.5	Převlečný spoj konce potrubí .....	106
8.2.6	Pájení konce potrubí .....	106
8.2.7	Použití uzavíracího ventilu se servisním vstupem .....	107
8.2.8	Připojení chladivového potrubí k venkovní jednotce .....	108
8.2.9	Připojení potrubí chladiva k vnitřní jednotce .....	110
8.3	Kontrola potrubí chladiva .....	111
8.3.1	Informace o kontrole potrubí chladiva .....	111
8.3.2	Bezpečnostní upozornění pro kontrolu potrubí chladiva .....	111
8.3.3	Kontrola potrubí chladiva: Nastavení .....	111
8.3.4	Kontrola těsnosti .....	112
8.3.5	Provedení podtlakového vysoušení .....	112
8.4	Plnění chladiva .....	113
8.4.1	Doplňení chladiva .....	113
8.4.2	Bezpečnostní upozornění pro plnění chladiva .....	115
8.4.3	Naplnění dalšího chladiva .....	115
8.4.4	Úplná výměna chladiva .....	115
8.4.5	Upevnění štítku o fluorovaných skleníkových plynech .....	116
8.5	Příprava vodního potrubí .....	117
8.5.1	Požadavky na vodní okruh .....	117
8.5.2	Kontrola objemu a průtoku vody .....	120
8.6	Připojení vodního potrubí .....	121
8.6.1	Informace o připojení vodního potrubí .....	121
8.6.2	Bezpečnostní opatření při připojování vodního potrubí .....	122
8.6.3	Připojení vodního potrubí .....	122
8.6.4	Pokyny pro připojení expazní nádoby .....	125
8.6.5	Pokyny pro naplnění topné soustavy .....	126
8.6.6	K naplnění výměníku tepla uvnitř akumulační nádrže .....	127
8.6.7	Pokyny pro naplnění akumulační nádrže .....	127
8.6.8	Izolování vodního potrubí .....	128

### 8.1 Příprava potrubí chladiva

#### 8.1.1 Požadavky na chladivové potrubí



##### INFORMACE

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v "2 Všeobecná bezpečnostní opatření" [▶ 10].

Dodatečné požadavky viz též "7.1.4 Zvláštní požadavky pro jednotky s chladivem R32" [▶ 75].

- **Délka potrubí:** Viz "7.1.3 Požadavky na místo instalace pro vnitřní jednotku" [▶ 73].

#### Materiál potrubí

Bezešvé měděné potrubí odkysličené kyselinou fosforečnou

- Přípojky potrubí:** Jsou povoleny pouze šroubované a letované přípojky. Vnitřní a venkovní jednotka mají nátrubky s převlečnou maticí. Připojte oba konce bez pájení. Pokud je třeba letovat, postupujte podle pokynů v referenční příručce k instalaci.

### Spojení s převlečnou maticí

Používejte pouze žíhaný materiál.

- Průměr potrubí:**

Kapalinové potrubí	$\varnothing 6,4 \text{ mm (} \frac{1}{4} \text{")}$
Plynové potrubí	$\varnothing 15,9 \text{ mm (} \frac{5}{8} \text{")}$

### Stupeň pnutí a tloušťka stěny potrubí


Vnější průměr ( $\varnothing$ )	Stupeň pnutí	Tloušťka (t) <sup>(a)</sup>	
6,4 mm (1/4")	Žíhané (O)	$\geq 0,8 \text{ mm}$	
15,9 mm (5/8")	Žíhané (O)	$\geq 1,0 \text{ mm}$	

<sup>(a)</sup> V závislosti na příslušné legislativě a maximálním pracovním tlaku jednotky (viz "PS High" na typovém štítku jednotky) se může vyžadovat větší tloušťka stěny potrubí.

#### 8.1.2 Izolace chladivového potrubí

- Jako izolační materiál použijte polyetylénovou pěnu:
  - s intenzitou přestupu tepla 0,041 až 0,052 W/mK (0,035 až 0,045 kcal/mh°C)
  - s tepelným odporem minimálně 120°C
- Tloušťka izolace:

Vnější průměr potrubí ( $\varnothing_p$ )	Vnitřní průměr potrubí ( $\varnothing_i$ )	Tloušťka izolace (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	10 mm
15,9 mm (5/8")	16~20 mm	13 mm



Přesahuje-li teplota 30°C a relativní vlhkost přesahuje RH 80%, tloušťka izolačního materiálu by měla být nejméně 20 mm, aby se předešlo možnosti kondenzace par na povrchu izolace.

## 8.2 Připojení potrubí chladiva



### POZNÁMKA

**Vibrace.** Aby se zabránilo vibracím potrubí pro chladivo během provozu, zajistěte potrubí mezi vnější a vnitřní jednotkou.



### POZNÁMKA

**Vibrace.** Aby se zabránilo hluku vibrací pryžové průchodky během provozu, zajistěte, aby pryžová průchodka nebyla deformována potrubím pro chladivo. Zasuňte potrubí pro chladivo do venkovní jednotky co nejrovněji. V případě nutnosti zajistěte, aby se ohyby potrubí nenacházely v blízkosti pryžové průchodky.

### 8.2.1 O připojení potrubí chladiva

#### Před připojením potrubí chladiva

Zkontrolujte, zda je namontovaná venkovní a vnitřní jednotka.

#### Typický pracovní postup

Připojení potrubí chladiva zahrnuje:

- Připojení potrubí chladiva k venkovní jednotce
- Připojení potrubí chladiva k vnitřní jednotce
- Izolování potrubí chladiva
- Mějte na paměti následující pokyny:
  - Ohýbání potrubí
  - Převlečné rozšíření konce potrubí
  - Pájení
  - Použití uzavíracích ventilů

### 8.2.2 Bezpečnostní upozornění pro připojování potrubí chladiva



#### INFORMACE

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- "2 Všeobecná bezpečnostní opatření" [▶ 10]
- "8.1 Příprava potrubí chladiva" [▶ 102]



#### NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ



#### POZNÁMKA


- Na součásti s převlečným rozšířením NEPOUŽÍVEJTE minerální olej.
- NEPOUŽÍVEJTE potrubí z předchozích instalací.
- Aby mohla být zaručena předpokládaná životnost, NIKDY do této jednotky používající chladivo R32 neinstalujte sušičku. Vysoušecí materiál by se mohl rozpouštět a zničit systém.



#### POZNÁMKA

U potrubí chladiva vezměte v úvahu následující bezpečnostní opatření:

- Zabraňte, aby se do chladicího cyklu nepřimíchal jiný materiál než určené chladivo (například vzduch).
- K doplnění chladiva používejte výhradně typ R32.
- Při instalaci používejte výhradně nástroje (například sada pro připojení tlakoměru atd.) používané pro instalace R32, jež jsou schopny odolávat potřebnému tlaku, a zamezte cizím materiálům (například minerálním olejům a vlhkosti) v pronikání do systému.
- Potrubí namontujte tak, aby na rozšíření NEPŮSOBILY mechanické síly.
- NENECHÁVEJTE trubky na pracovišti bez dozoru. Pokud instalace NEBUDE provedena do 1 dne, chráňte potrubí dle popisu v následující tabulce, aby se zabránilo vniknutí nečistot, kapalin nebo prachu do potrubí.
- Při protahování měděných trubek skrize stěny (viz obrázek níže) pracujte opatrně.

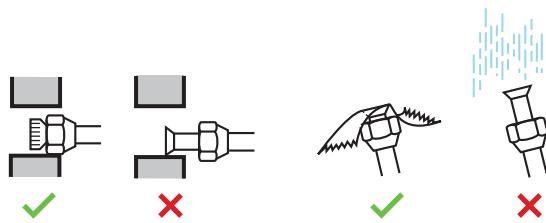

Jednotka	Doba instalace	Metoda ochrany
Venkovní jednotka	>1 měsíc	Potrubí uzavřete
	<1 měsíc	Potrubí uzavřete nebo zalepte páskou
Vnitřní jednotka	Bez ohledu na období	



### POZNÁMKA

NEOTEVÍREJTE uzavírací ventil chladiva před kontrolou potrubí chladiva. Potřebujete-li doplňovat další chladivo, doporučuje se po doplnění otevřít otevírací ventil chladiva.


#### 8.2.3 Pokyny pro připojování potrubí chladiva

Při připojování potrubí je třeba vzít v potaz následující pravidla:

- Během připojování převlečné matice naneste na vnitřní povrch rozválcovaného konce olej nebo esterový olej. Před závěrečným dotažením na těsně dotáhněte 3 nebo 4 otáčky rukou.



- Při povolování převlečné matice VŽDY používejte současně 2 klíče.
- K utažení matice při připojování potrubí VŽDY používejte společně klíč na matice a momentový klíč. Je to proto, aby se zabránilo prasknutí matice a únikům.



- a** Momentový klíč  
**b** Maticový klíč  
**c** Šroubení trubky  
**d** Převlečná matice

Rozměr potrubí (mm)	Utahovací moment (N·m)	Rozměry hrdla (A) (mm)	Tvar hrdla (mm)
Ø6,4	11~14	8,7~9,1	
Ø15,9	62~75	19,3~19,7	

#### 8.2.4 Návod k ohýbání potrubí


K ohýbání potrubí používejte odpovídající nástroje. Všechny ohyby trubek by měly být co nejmenší (poloměr ohybu by měl být 30~40 mm nebo větší).

## 8.2.5 Převlečný spoj konce potrubí

**UPOZORNĚNÍ**


- Nedokonalé propojení převlečnými spoji může způsobit únik plynného chladiva.
- NEPOUŽÍVEJTE převlečné spoje opakovaně. Používejte nové převlečné spoje, zabráněte tak úniku plynného chladiva.
- Používejte převlečné matice dodané s jednotkou. Použití jiných převlečných matic může způsobit únik chladicího plynu.

- 1** Konec trubice odřízněte.
- 2** Otřepy z řezné plochy odstraňte směrem dolů tak, aby se odštěpky **NEDOSTALY** do hadice.




- a** Řez provedte přesně v pravém úhlu.  
**b** Odstraňte otřepy.

- 3** Vyšroubujte převlečnou matici z uzavíracího ventilu a převlečnou matici upevněte na potrubí.
- 4** Vytvořte převlečný spoj. Nasadte přesně do polohy znázorněné na obrázku.



	<b>Nástroj určený pro typ R32 (typ spojky)</b>	<b>Běžný nástroj pro převlečný spoj</b>	
		<b>Typ spojky (Typ Ridgid)</b>	<b>Typ s křídlovou maticí (Typ Imperial)</b>
A	0~0,5 mm	1,0~1,5 mm	1,5~2,0 mm

- 5** Zkontrolujte správné provedení převlečného spoje.




- a** Vnitřní povrch převlečného spoje NESMÍ obsahovat trhliny.  
**b** Konec potrubí MUSÍ být rovnoměrně rozšířený do kalíšku a dokonale kruhového tvaru.  
**c** Zkontrolujte zvednutí převlečné matice.

## 8.2.6 Pájení konce potrubí

Vnitřní a venkovní jednotka mají kuželové maticové přípojky. Připojte oba konce bez pájení. Pokud je zapotřebí pájení, dbejte na následující:

- Proplachujte potrubí dusíkem během pájení, protože to brání vzniku zoxidované povrchové vrstvy uvnitř potrubí. Zoxidovaná povrchová vrstva nepříznivě ovlivňuje činnost ventilů a kompresorů v chladicím systému a brání správnému provozu.
- Nastavte tlak dusíku na 20 kPa (0,2 bar) (tj. právě dostatečný tlak, aby byl tento tlak cítit na kůži).

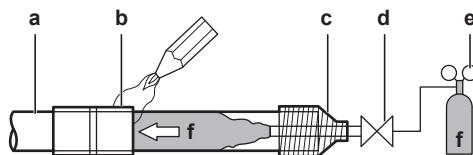

- a** Potrubí chladiva
- b** Pájená součást
- c** Upevnění pomocí pásky
- d** Ruční ventil
- e** Tlakový redukční ventil
- f** Dusík


- Při tvrdém pájení spojů potrubí NEPOUŽÍVEJTE antioxidační činidla. Jejich zbytky mohou způsobit ucpání trubek a poškození zařízení.
- Při pájení měděných dílů chladicího potrubí NEPOUŽÍVEJTE tavidla. Používejte pájecí kov s plnivem ze slitiny fosforové mědi (BCuP), který NEVYŽADUJE tavivo. Tavivo má mimořádně nebezpečný vliv na systémy chladicích potrubí. Použije-li se například tavivo obsahující chlór, způsobí korozii potrubí, nebo pokud tavivo obsahuje fluor, výrazně sníží kvalitu samotného chladiva.
- VŽDY chráňte okolní povrchy (například izolační pěna) před teplem při pájení.

### 8.2.7 Použití uzavíracího ventilu se servisním vstupem

#### Manipulace s uzavíracím ventilem


Vezměte v úvahu následující pokyny:

- Uzavírací ventily jsou z výroby uzavřeny.
- Následující obrázek ukazuje části uzavíracího ventilu potřebné při manipulaci s ventilem.




- a** Servisní přípojka a kryt servisní přípojky
- b** Dřík ventilu
- c** Přípojka místního potrubí
- d** Kryt dříku

- Během provozu musí být oba uzavírací ventily otevřené.
- Na dřík ventilu NEPOUŽÍVEJTE nadměrnou sílu. Mohli byste poškodit těleso ventilu.
- VŽDY zajistěte uzavírací ventil klíčem, poté uvolněte nebo utáhněte převlečnou matici momentovým klíčem. NEUMÍŠŤUJTE klíč na kryt dříku ventilu, protože by mohlo dojít k úniku chladiva.



- a** Maticový klíč
- b** Momentový klíč


- Pokud se předpokládá použití nízkého provozního tlaku (například pro chlazení při nízké teplotě venkovního vzduchu), dostatečně zatěsněte převlečnou matici v uzavíracím ventilu na plynovém potrubí pomocí silikonové těsnící hmoty, aby se zabránilo zamrznutí.



Silikonová těsnící hmota (ujistěte, že zde nevznikne žádná mezera).

### Otevření/uzavření uzavíracího ventilu.

- 1 Sejměte kryt uzavíracího ventilu.
- 2 Zasuňte šestihranný klíč (strana kapaliny: 4 mm, strana plynného chladiva: 4 mm) do dříku ventilu a otočte jím:




Otevření po směru hodinových ručiček  
Zavření proti směru hodinových ručiček

- 3 Dříkem ventilu PŘESTAŇTE otáčet, jakmile narazíte na silný odpor.
- 4 Namontujte kryt uzavíracího ventilu.

**Výsledek:** Ventil je nyní otevřen/uzavřen.

### Manipulace s krytem dříku ventilu

- Kryt dříku ventilu je utěsněn v místech označených šipkou. NEPOŠKOĎTE jej.



- Po manipulaci s uzavíracím ventilem dotáhněte kryt a zkontrolujte, zda nedochází k únikům.

Položka	Utahovací moment (N·m)
Kryt dříku, kapalinová strana	13,5~16,5
Kryt dříku, plynová strana	22,5~27,5


### Manipulace s krytem servisní přípojky

- K plnění VŽDY používejte hadici vybavenou kolíkem ke stisknutí ventilu, protože servisní port je vybaven ventilem typu Schrader.
- Po manipulaci se servisním hrdlem dotáhněte kryt hrdla a zkontrolujte, zda nedochází k únikům chladiva.

Položka	Dotahovací moment (N·m)
Kryt servisního vstupu	11,5~13,9


#### 8.2.8 Připojení chladivového potrubí k venkovní jednotce

- **Délka potrubí.** Udržujte provozní potrubí co nejkratší.
  - **Ochrana potrubí.** Chraňte provozní potrubí proti fyzickému poškození.
- 1 Otevřete venkovní jednotku krok 1 a 2 ("7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky" [▶ 85]).
  - 2 Odpojte vnější stranu pryžové průchodky.

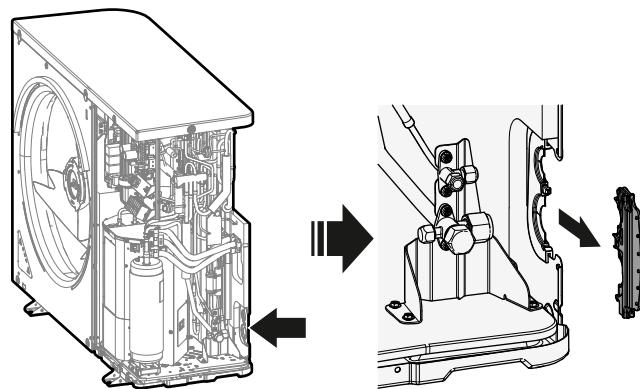


**3** Proveďte následující:

- Připojte kapalinové potrubí (a) k uzavíracímu ventilu kapalinového potrubí.
- Připojte plynové potrubí (b) k plynovému uzavíracímu ventilu.

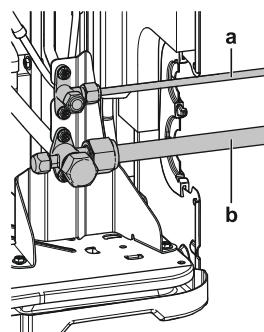

**4** Proveďte následující:

- Zaizolujte kapalinové potrubí (a) a plynové potrubí (b). Rovněž uvnitř venkovní jednotky.
- Ovňte tepelnou izolaci okolo zakřivení a potom ji zakryjte vinylovou páskou (c).
- Zajistěte, aby se místní potrubí nedotýkalo žádné části kompresoru.
- Zalepte konce izolace (lepidlem atd.) (d).

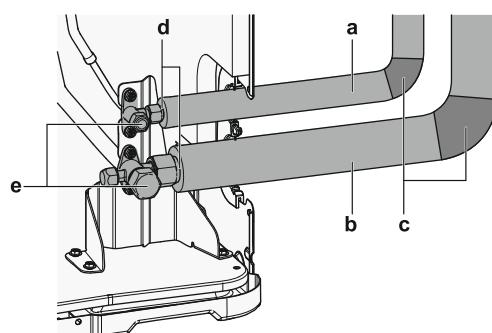


**5** Pokud je venkovní jednotka nainstalována nad vnitřní jednotkou, zakryjte uzavírací ventily (e, viz obrázek výše) těsnicím materiálem, aby voda zkondenzovaná na uzavíracích ventilech nepronikla k vnitřní jednotce.



**POZNÁMKA**

Jakékoli volně obnažené potrubí může způsobovat kondenzaci.

**6** Znovu připojte vnější stranu pryžové průchodky.

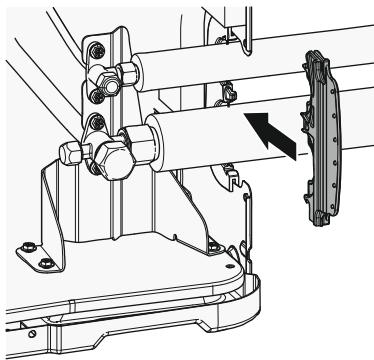**VÝSTRAHA**


Vždy realizujte odpovídající opatření tak, aby se jednotka nemohla stát úkrytem malých zvířat. Jestliže se malá zvířata dotknou elektrických součástí jednotky, může dojít k poruše, může se objevit kouř nebo dojít k požáru.

**POZNÁMKA**

Po nainstalování potrubí chladiva a vysoušení podtlakem otevřete uzavírací ventily. Provozování systému s uzavřenými uzavíracími ventily může způsobit zničení kompresoru.

### 8.2.9 Připojení potrubí chladiva k vnitřní jednotce

- Připojte potrubí kapaliny chladiva z uzavíracího ventilu kapaliny venkovní jednotky k připojení chladicí kapaliny vnitřní jednotky.

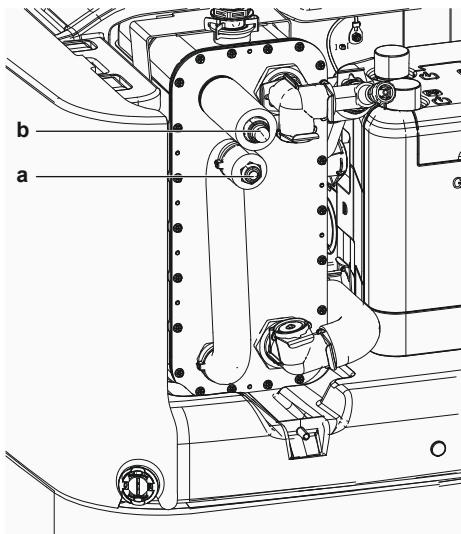

- a** Přípojka potrubí kapalného chladiva
- b** Přípojka chladicího plynu
- a** Přípojka potrubí kapalného chladiva
- b** Přípojka chladicího plynu

- Připojte potrubí chladiva v plynném stavu z plynového uzavíracího ventilu venkovní jednotky k připojení chladiva v plynném stavu vnitřní jednotky.

**POZNÁMKA**

Doporučuje se nainstalovat potrubní rozvod chladiva mezi vnitřní a venkovní jednotkou do ochranného vedení nebo obalit páskou.

## 8.3 Kontrola potrubí chladiva

### 8.3.1 Informace o kontrole potrubí chladiva

Těsnost vnitřního potrubí venkovní jednotky byla testována ve výrobě. Musíte zkontrolovat pouze vnější potrubí chladiva venkovní jednotky.

#### Před kontrolou potrubí chladiva

Zkontrolujte, zda je potrubí chladiva připojeno mezi venkovní a vnitřní jednotkou.

#### Typický pracovní postup

Kontrola potrubí chladiva se obvykle skládá z následujících kroků:

- 1 Kontrola netěsností v potrubí chladiva.
- 2 Provedení podtlakového vysušení a odstranění veškerých zbytků vlhkosti, vzduchu nebo dusíku z potrubí chladiva.

Pokud existuje možnost, že v potrubí chladiva bude přítomna vlhkost (například do potrubí může proniknout voda), proveděte nejprve postup podtlakového vysoušení, dokud nebude odstraněn veškerý vzduch.

### 8.3.2 Bezpečnostní upozornění pro kontrolu potrubí chladiva

**INFORMACE**

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- "2 Všeobecná bezpečnostní opatření" [▶ 10]
- "8.1 Příprava potrubí chladiva" [▶ 102]

**POZNÁMKA**

Používejte 2stupňové vakuové čerpadlo se zpětným ventilem schopné vyvinout manometrický podtlak  $-100,7 \text{ kPa}$  ( $-1,007 \text{ bar}$ ) (5 torrů absolutní). Není-li čerpadlo v činnosti, olej čerpadla nesmí proudit zpět do systému.


**POZNÁMKA**

Používejte toto podtlakové čerpadlo výhradně pro R32. Použití stejného podtlakového čerpadla pro různá chladiva by mohlo způsobit poškození podtlakového čerpadla a jednotky.

**POZNÁMKA**

- Vakuové čerpadlo připojte k **oběma** servisním hrdlům uzavíracího ventilu plynu i uzavíracího ventilu kapaliny, dosáhnete tím vyšší účinnosti.
- Před provedením testů těsnosti nebo vakuováním uzavřete pevně uzavírací ventily kapalinového a plynového potrubí.

### 8.3.3 Kontrola potrubí chladiva: Nastavení

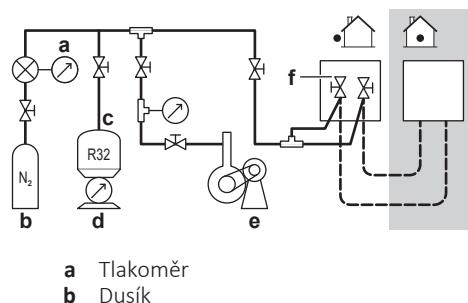

- c** Chladivo
- d** Váha
- e** Podtlakové čerpadlo
- f** Uzavírací ventil

#### 8.3.4 Kontrola těsnosti



##### POZNÁMKA

NEPŘEKRAČUJTE maximální provozní tlak jednotky (viz "PS High" na typovém štítku jednotky).



##### POZNÁMKA

VŽDY používejte běžně prodávaný pěnivý roztok doporučený ke zkouškám těsnosti.

NIKDY nepoužívejte mýdlovou vodu:

- Mýdlová voda může způsobit trhliny součástí, například převlečných matic nebo krytek uzavíracích ventilů.
- Mýdlová voda může obsahovat sůl, která absorbuje vlhkost a zamrzne v potrubí při snížení teploty.
- Mýdlová voda obsahuje čpavek, který může způsobit korozii převlečných spojů (mezi mosaznou převlečnou maticí a měděným rozválcováním).

- 1** Naplňte systém pomocí stlačeného dusíku až na přístrojový tlak minimálně 200 kPa (2 bar). Doporučuje se tlakovat na 3000 kPa (30 bar) nebo vyšší hodnotu (v závislosti na místních předpisech) a detekovat malé netěsnosti.
- 2** U všech spojů potrubí proveděte zkoušku těsnosti pomocí pěnivého roztoku.
- 3** Vypusťte všechnen dusík.

#### 8.3.5 Provedení podtlakového vysoušení



##### POZNÁMKA

- Vakuové čerpadlo připojte k **oběma** servisním hrdlům uzavíracího ventilu plynu i uzavíracího ventila kapaliny, dosáhněte tím vyšší účinnosti.
- Před provedením testů těsnosti nebo vakuováním uzavřete pevně uzavírací ventily kapalinového a plynového potrubí.

- 1** Odtlakujte systém, až bude tlakoměr na sběrném potrubí ukazovat podtlak -0,1 MPa (-1 bar).
- 2** Systém ponechejte v tomto stavu 4 až 5 minut a zkонтrolujte tlak:
 

<b>Pokud se tlak...</b>	<b>Potom...</b>
Nemění	V systému není žádná vlhkost. Postup je ukončen.
Zvyšuje	V systému je vlhkost. Přejděte k následujícímu kroku.
- 3** Odvzdušněte systém po dobu nejméně 2 hodin na podtlak ve sběrném potrubí -0,1 MPa (-1 bar).
- 4** Po VYPNUTÍ čerpadla kontrolujte tlak minimálně 1 hodinu.
- 5** Pokud by se NEPODAŘILO dosáhnout cílového podtlaku nebo jej udržet po dobu 1 hodiny, postupujte následujícím způsobem:
  - Znovu proveděte zkoušku netěsností.
  - Znovu proveděte podtlakové vysoušení.

**POZNÁMKA**

Po nainstalování potrubí chladiva a vysoušení podtlakem otevřete uzavírací ventily. Provozování systému s uzavřenými uzavíracími ventily může způsobit zničení kompresoru.

**INFORMACE**

Po otevření uzavíracího ventilu je možné, že tlak v potrubním rozvodu chladiva NESTOUPNE. To může být způsobeno např. uzavřeným expanzním ventilem v okruhu venkovní jednotky, avšak NEPŘEDSTAVUJE problém pro správný chod jednotky.

## 8.4 Plnění chladiva

### 8.4.1 Doplnění chladiva

Venkovní jednotka je naplněna chladivem, ale v některých případech může být potřebné následující:

Co	Když je
Naplnění dalšího chladiva	Když je celková délka potrubí větší než stanovená (viz dále).
Úplná výměna chladiva	<b>Příklad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Při přemístění systému.</li> <li>▪ Po úniku.</li> </ul>

**Naplnění dalšího chladiva**

Před doplněním chladiva se ujistěte, že **externí** potrubí chladiva venkovní jednotky je zkонтrolováno (test netěsnosti, podtlakové vysoušení).

**INFORMACE**

V závislosti na jednotkách a podmínkách instalace může být nutné připojit elektrickou kabeláz před naplněním chladiva.

Typický pracovní postup – plnění dodatečného chladiva je typicky tvořeno následujícími fázemi:

- 1 Stanovení, zda je nutné doplnit chladivo a kolik.
- 2 V případě potřeby doplnění dodatečného chladiva.
- 3 Vyplnění štítek o fluorovaných skleníkových plynech a jeho upevnění na vnitřní stranu venkovní jednotky.

**Úplná výměna chladiva**

Před úplnou výměnou náplně chladiva se ujistěte, že bylo provedeno následující:

- 1 Zkontrolujte, zda je ze systému odsáto chladivo.
- 2 **Externí** potrubí chladiva venkovní jednotky je zkонтrolováno (test netěsnosti, podtlakové vysoušení).
- 3 Bylo provedeno podtlakové vysoušení **interního** potrubí chladiva venkovní jednotky.

**POZNÁMKA**

Před úplným doplněním provedte podtlakové sušení také na **vnitřním** potrubí chladiva venkovní jednotky.

**POZNÁMKA**

Chcete-li podtlakově vysušit vnitřní potrubí chladiva venkovní jednotky, je nutné aktivovat podtlakový režim (viz "[Aktivace/deaktivace nastavení pole režimu odsávání](#)" [▶ 116]), který otevře potřebné ventily v okruhu chladiva a proces odsáti nebo naplnění lze provést správně.


- Před podtlakovým vysoušením nebo plněním aktivujte nastavení pole „Režim podtlaku“.
- Po podtlakovém vysoušení nebo plnění nastavení pole „Režim podtlaku“ deaktivujte.

**VÝSTRAHA**

Některé části okruhu chladiva mohou být izolovány ostatních částí komponentami se specifickými funkcemi (například ventily). Okruh chladiva je z tohoto důvodu vybaven dodatečnými servisními přípojkami pro odsávání, od tlakování nebo natlakování okruhu.

Pokud je třeba na jednotce **letovat**, zajistěte, aby uvnitř jednotky nezůstal žádný tlak. Vnitřní tlak musí být uvolněn otevřením VŠECH servisních přípojek uvedených na následujících obrázcích. Umístění závisí na typu modelu.

Umístění servisních přípojek:

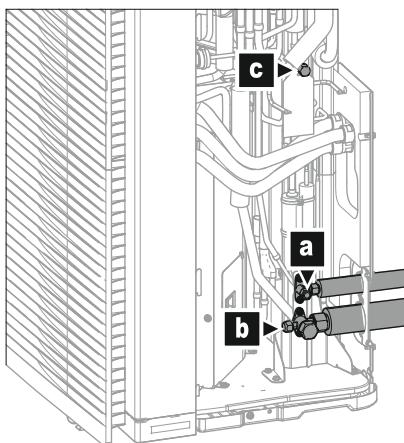

- a** Uzavírací ventil (kapalinové)
- b** Uzavírací ventil se servisní přípojkou (plynový)
- c** Interní servisní přípojka

Typický pracovní postup – úplná výměna chladiva je typicky tvořena následujícími fázemi:

- 1 Stanovení, kolik je nutní naplnit chladiva.
- 2 Plnění chladiva.
- 3 Vyplnění štítek o fluorovaných skleníkových plynech a jeho upevnění na vnitřní stranu venkovní jednotky.

#### 8.4.2 Bezpečnostní upozornění pro plnění chladiva


**INFORMACE**

Prostudujte si rovněž bezpečnostní upozornění a požadavky uvedené v kapitole:

- "2 Všeobecná bezpečnostní opatření" [▶ 10]
- "8.1 Příprava potrubí chladiva" [▶ 102]

#### 8.4.3 Naplnění dalšího chladiva

##### **Stanovení objemu doplňkové náplně chladiva**

Jestliže je celková délka kapalinového potrubí...	Pak...
≤10 m	NEPŘIDÁVEJTE další chladivo.
>10 m	R=(celková délka (m) kapalinového potrubí–10 m)×0,020 R=Dodatečná náplň (kg)(zaokrouhleno v jednotkách 0,01 kg)


**INFORMACE**

Délka potrubí je délka kapalinového potrubí v jednom směru.

##### **Plnění chladiva: Nastavení**

Viz "[8.3.3 Kontrola potrubí chladiva: Nastavení](#)" [▶ 111].

##### **Naplnění dalšího chladiva**


**VÝSTRAHA**

- Používejte výhradně chladivo typu R32. Jiné látky mohou způsobit exploze nebo požár.
- Chladivo R32 obsahuje fluorované skleníkové plyny. Jeho potenciál globálního oteplování (GWP) je 675. Tyto plyny NEVYPOUŠTĚJTE do atmosféry.
- Při plnění chladiva VŽDY používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.


**POZNÁMKA**

Chcete-li se vyhnout poškození kompresoru, NEDOPLŇUJTE do systému více chladiva, než je specifikované množství.

**Předpoklad:** Před naplněním chladiva nezapomeňte připojit a zkontrolovat (zkouška těsnosti a vakuové sušení) potrubí pro chladivo.

- 1 Připojte láhev s chladivem k servisní přípojce uzavíracího ventilu plynu.
- 2 Naplňte správné množství chladiva pro doplnění.
- 3 Otevřete uzavírací ventily.

#### 8.4.4 Úplná výměna chladiva

##### **Stanovení celkového objemu náplně chladiva**


**INFORMACE**

Pokud je nutné doplnit chladivo, je celková náplň chladiva následující: tovární náplň chladiva (viz typový štítek jednotky) + stanovené doplňované množství.

## Aktivace/deaktivace nastavení pole režimu odsávání

### Popis

K provedení podtlakového sušení vnitřního potrubí pro chladivo venkovní jednotky je nutné spustit režim podtlaku. Tím se otevřou požadované ventily v chladicím okruhu, takže bude možné řádně provést proces odsávání.

### Pokyny pro zapnutí/vypnutí režimu podtlaku

Režim podtlaku = režim izolace. Pokyny pro zapnutí/vypnutí režimu podtlaku viz:

- "16.1.3 Režim izolace — v případě modelů 3N~ (7segmentový displej)" [▶ 303]
- "16.1.4 Režim izolace — v případě modelů 1N~ (7-LED displej)" [▶ 306]

### Plnění chladiva: Nastavení

Viz "8.3.3 Kontrola potrubí chladiva: Nastavení" [▶ 111].

### Úplná výměna chladiva



#### VÝSTRAHA

- Používejte výhradně chladivo typu R32. Jiné látky mohou způsobit exploze nebo požár.
- Chladivo R32 obsahuje fluorované skleníkové plyny. Jeho potenciál globálního oteplování (GWP) je 675. Tyto plyny NEVYPOUŠTĚJTE do atmosféry.
- Při plnění chladiva VŽDY používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.



#### POZNÁMKA


Chcete-li se vyhnout poškození kompresoru, NEDOPLŇUJTE do systému více chladiva, než je specifikované množství.

**Předpoklad:** Před úplnou výměnou chladiva se ujistěte, že systém je odčerpán, **externí** potrubí chladiva venkovní jednotky je zkонтrolováno (test netěsnosti, podtlakové vysoušení) a bylo provedeno podtlakové vysoušení **vnitřního** potrubí chladiva venkovní jednotky.

- 1 Pokud to nebylo provedeno dříve (pro podtlakové vysoušení jednotky), aktivujte režim odsávání (viz "Aktivace/deaktivace nastavení pole režimu odsávání" [▶ 116])
- 2 Připojte nádobu s chladivem k servisnímu portu uzavíracího ventilu kapaliny.
- 3 Otevřete uzavírací ventil kapaliny.
- 4 Doplňte celý objem chladiva.
- 5 Deaktivujte režimu odsávání (viz "Aktivace/deaktivace nastavení pole režimu odsávání" [▶ 116]).
- 6 Otevřete uzavírací ventil plynu.

#### 8.4.5 Upevnění štítku o fluorovaných skleníkových plynech

- 1 Vyplňte štítek následujícím způsobem:

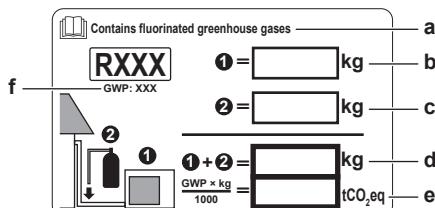

- a** Pokud je s jednotkou (viz příslušenství) dodána sada štítků o fluorovaných skleníkových plynech, odrhněte příslušný štítek v odpovídajícím jazyce a nalepte jej na horní stranu **a**.
- b** Náplň chladiva v produktu: viz typový štítek jednotky
- c** Dodatečný naplněný objem chladiva
- d** Celková náplň chladiva
- e** **Množství fluorovaných skleníkových plynů** celkové náplně chladiva vyjádřené jako ekvivalent tun CO<sub>2</sub>.
- f** GWP = Global Warming Potential – Potenciál globálního oteplování



### POZNÁMKA

Příslušná legislativa týkající se **fluorovaných skleníkových plynů** vyžaduje, aby náplň chladiva v jednotce byla uvedena formou hmotnosti i jako ekvivalent CO<sub>2</sub>.

**Vzorec pro výpočet množství CO<sub>2</sub> v ekvivalentních tunách:** Hodnota GWP chladiva × celkový objem chladiva [kg] / 1000

Použijte hodnotu GWP uvedenou na štítek s údaji o náplni chladiva.

- 2 Na vnitřní stranu venkovní jednotky umístěte štítek. Na štítku schématu elektrického zapojení je pro něj vyhrazené místo.

## 8.5 Příprava vodního potrubí

### 8.5.1 Požadavky na vodní okruh



### INFORMACE

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v "["2 Všeobecná bezpečnostní opatření"](#) [▶ 10].



### POZNÁMKA

V případě plastového potrubí se ujistěte, že je plně odolné vůči difuze kyslíku dle normy DIN 4726. Difuze kyslíku do potrubí může vést k nadmerné korozi.

- **Připojení potrubí – Legislativa.** Veškeré potrubní přípojky musejí být realizovány v souladu s příslušnými zákony a pokyny uvedenými v kapitole "Instalace" a se zohledněním vstupu a výstupu vody.
- **Připojení potrubí – Síla.** Při připojování potrubí NEPOUŽÍVEJTE přílišnou sílu. Deformace potrubí můžezpůsobit nesprávné fungování jednotky.
- **Připojení potrubí – Nástroje.** K manipulaci s mosazí, což je měkký materiál, používejte pouze vhodné nástroje. V opačném případě by došlo k poškození potrubí.
- **Připojení potrubí – Vzduch, vlhkost, prach.** Vniknutí vzduchu, vlhkosti nebo prachu do okruhu můžezpůsobit problémy. Aby se tomu zabránilo:
  - Používejte POUZE čisté potrubí.
  - Při odstraňování otřepů držte trubku ústím směrem dolů.
  - Při protahování potrubí stěnami zakryjte ústí trubky tak, aby do potrubí nemohl vniknout prach nebo nečistoty.
  - Použijte jemné těsnivo na závity k utěsnění přípojek.
  - Při použití kovového potrubí z jiného kovu než mosazi je třeba materiály navzájem odizolovat, aby nedocházelo ke galvanické korozi.
  - Vzhledem k tomu, že mosaz je měkký materiál, k připojení vodního okruhu používejte vhodné nástroje. Nevhodné nástroje by mohly potrubí poškodit.

- Uzavřený okruh.** Používejte vnitřní jednotku POUZE v uzavřeném vodním systému. Použití systému v otevřeném vodním systému vede k nadměrné korozi.
- Glykol.** Z bezpečnostních důvodů NENÍ dovoleno přidávat do vodního okruhu žádný druh glykolu.
- Délka potrubí.** Doporučuje se vyhnout se dlouhému vedení potrubí mezi zásobníkem a koncovým bodem teplé vody (sprcha, vana,...) a vyhnout se slepým uličkám.
- Průměr potrubí.** Vyberte průměr potrubí vyberte v návaznosti na požadovaný průtok vody a dostupný externí statický tlak čerpadla. Křivky externího statického tlaku vnitřní jednotky, viz "[17 Technické údaje](#)" [▶ 311].
- Průtok vody.** Minimální požadovaný průtok vody pro provoz vnitřní jednotky je uveden v následující tabulce. Tento průtok musí být zajištěn za všech okolností. Pokud je průtok nižší, vnitřní jednotka přeruší provoz a zobrazí chybu 7H.


Pokud je provoz...	Pak minimální požadovaný průtok je...
Chlazení	10 l/min
Ohřev/odmrzování	20 l/min

- Místně dodávané součásti – voda.** Používejte pouze materiály, které jsou kompatibilní s vodou v systému a materiály použitými u vnitřní jednotky.
- Místně dodávané součásti – tlak a teplota vody.** Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v místním v potrubí schopny odolávat tlaku a teplotě vody.
- Tlak vody – teplá užitková voda.** Maximální tlak vody je 10 barů. Zajistěte na okruhu TUV adekvátní bezpečnostní prvky, aby se zajistilo, že NEBUDE překročen maximální tlak. Minimální provozní tlak vody je 1 bar.
- Tlak vody – Okruh prostorového vytápění/chlazení.** Maximální tlak vody je 3 bary (=0,3 MPa). Zajistěte na vodním okruhu adekvátní bezpečnostní prvky, aby se zajistilo, že NEBUDE překročen maximální tlak. Minimální provozní tlak vody je 1 bar (=0,1 MPa).
- Tlak vody - akumulační nádrž.** Voda uvnitř akumulační nádrže není pod tlakem. Z tohoto důvodu je nutno každoročně provést vizuální kontrolu pomocí indikátoru hladiny na akumulační nádrži, viz "[14.2.3 Roční údržba vnitřní jednotky: přehled](#)" [▶ 286].
- Teplota vody.** Veškeré instalované potrubí a příslušenství (ventily, přípojky...) MUSÍ vydržet následující teploty:



#### INFORMACE


Následující obrázek je pouze příkladem a NEMUSÍ zcela odpovídat uspořádání vašeho systému.

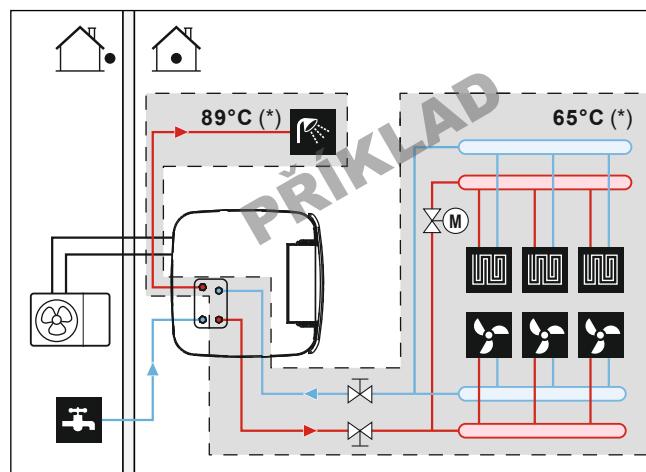

(\*) Maximální teplota pro potrubí a příslušenství

- **Vypouštění – Nízké body.** V nejnižších místech systému musejí být instalovány vypouštěcí kohouty, aby bylo možné vodní okruh zcela vypustit.
- **Vypouštění – Přetlakový pojistný ventil.** Připojte odtokovou hadici správně k odpadu, aby z jednotky neodkapávala voda. Viz "[7.4.4 Připojení odtokové hadice k místnímu odtokovému potrubí](#)" [▶ 100].
- **Odvzdušňovací ventily.** Ve všech nejvyšších bodech systému umístěte odvzdušňovací ventily, které musí být dobře přístupné pro účely obsluhy. Ve vnitřní jednotce je instalováno automatické odvzdušnění. Zkontrolujte, zda tento odvzdušňovací ventil NENÍ příliš dotažen, aby byla zajištěna správná funkce automatického vypouštění vzduchu z vodního okruhu.
- **Pozinkované díly.** V přepínači průtoku vody V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nepoužívejte pozinkované díly. Vzhledem k tomu, že vnitřní přepínač průtoku vody v jednotce používá měděné potrubí, může docházet k nadmerné korozi.
- **Potrubí z jiného kovu než mosazi.** Pokud je použito nemosazné kovové potrubí, zajistěte patřičnou izolaci mosazných a nemosazných částí, aby se vzájemně NEDOTÝKALY. Zabrání se tak galvanické korozi.
- **Expanzní nádoba.** Do vodního okruhu musí být instalována expanzní nádoba vhodné velikosti v souladu s platnou legislativou. Mezi expanzní nádobou a vnitřní jednotkou nejsou povoleny žádné blokovací prvky (uzavírací ventily apod.).
- **Magnetický filtr/odlučovač nečistot.** Pokud je vnitřní jednotka připojena k topnému systému s radiátory, ocelovými trubkami nebo nedifuzně odolnými trubkami podlahového vytápění, je nutné instalovat magnetický filtr/odlučovač nečistot do zpětného toku systému. Pokud je vnitřní jednotka připojena k domácímu přívodu studené vody obsahující ocelové trubky, je nutné před připojením studené vody nainstalovat magnetický filtr/odlučovač nečistot.
- **Cirkulační uzavírací ventily.** Na připojkách výměníku pro teplou užitkovou vodu doporučujeme použít cirkulační uzavírací ventily. Tím se minimalizují tepelné ztráty v důsledku teplotně indukované cirkulace ve spojovacích potrubích.

- **Akumulační nádrž – kvalita vody.** Minimální požadavky na kvalitu vody používané k plnění akumulační nádrže:
  - Tvrdost vody (vápník a hořčík, počítáno jako uhličitan vápenatý):  $\leq 3 \text{ mmol/l}$
  - Vodivost:  $\leq 1500$  (ideální:  $\leq 100$ )  $\mu\text{S}/\text{cm}$
  - Chlorid:  $\leq 250 \text{ mg/l}$
  - Síran:  $\leq 250 \text{ mg/l}$
  - Hodnota pH:  $6,5 \sim 8,5$
 Pokud se některé vlastnosti odchylují od minimálních požadavků, je třeba provést vhodné úpravy.
- **Zásobník – uzavírací ventil.** Pro snadné plnění a vypouštění zásobníku doporučujeme instalovat uzavírací ventil. Viz volitelná sada: plnicí a odtoková sada (165215)
- **Termostatické směšovací ventily.** V souladu s platnými předpisy možná bude nutné provést instalaci termostatických směšovacích ventilů.
- **Hygienická opatření.** Instalace musí být provedena v souladu s platnými předpisy a může vyžadovat dodatečná hygienická opatření.
- **Oběhové čerpadlo.** V souladu s platnou legislativou může být požadováno připojení recirkulačního čerpadla mezi koncový bod teplé vody a volitelnou recirkulační přípojku akumulační nádrže. Viz "[6.4.4 Čerpadlo TUV pro okamžitou dodávku teplé vody](#)" [▶ 60].



- a** Oběhová přípojka  
**b** Přípojka teplé vody  
**c** Sprcha  
**d** Oběhové čerpadlo

### 8.5.2 Kontrola objemu a průtoku vody

Aby jednotka pracovala správně:

- MUSÍTE zkontrolovat minimální objem vody a minimální průtok.

#### **Minimální objem vody**


Instalace musí být provedena tak, aby v okruhu vytápění/chlazení jednotky byl vždy k dispozici minimální objem vody (viz tabulka níže), a to i v případě, že je dostupný objem směrem k jednotce snížen uzavřením ventilů (teplých zářičů, termostatických ventilů atd.) v okruhu vytápění/chlazení prostoru. Vnitřní objem vody vnitřní jednotky NENÍ brán v úvahu pro tento minimální objem vody.

Jestliže...	Minimální objem vody je pak...
Režim chlazení	20 l
Režim vytápění	0 l



#### **INFORMACE**

V kritických procesech nebo v prostorách s vysokou tepelnou zátěží může být zapotřebí většího množství vody.

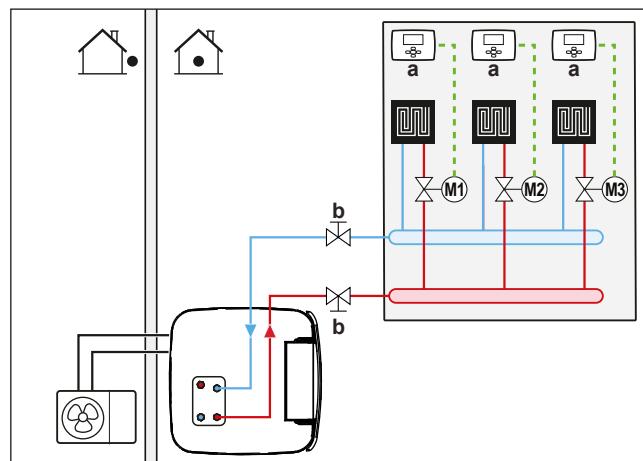

**a** Individuální pokojový termostat (volitelný)  
**b** Uzavírací ventil  
**M1...3** Jednotlivé motorizované ventily pro ovládání každé smyčky (napájení z provozu)

### Minimální průtok

Zkontrolujte, zda je v instalaci za všech podmínek zaručen minimální průtok.

Pokud je provoz...	Pak minimální požadovaný průtok je...
Chlazení	10 l/min
Ohřev/odmrzování	20 l/min



### POZNÁMKA

Je-li cirkulace ve všech nebo jednotlivých okruzích prostorového vytápění řízena dálkově ovládanými ventily, je důležité minimální průtok dodržet i v případě uzavření všech ventilů. V případě že minimálního průtoku nelze dosáhnout, bude vytvořena chyba průtoku 7H (bez vytápění nebo provozu).

Viz doporučené postupy popsané v části "12.4 Kontrolní seznam během uvedení do provozu" [▶ 274].

## 8.6 Připojení vodního potrubí

### 8.6.1 Informace o připojení vodního potrubí

#### Před připojením vodního potrubí

Ujistěte se, že je namontována venkovní a vnitřní jednotka.

#### Typický pracovní postup

Připojení vodního potrubí se typicky skládá z následujících kroků:

- 1 Připojení vodního potrubí k venkovní jednotce.
- 2 Připojení vodního potrubí ke vnitřní jednotce.
- 3 Připojení oběhového potrubí.
- 4 Instalujte tlakovou nádobu na speciální přípojku.
- 5 Připojení odtokové hadice k místnímu odtokovému potrubí.
- 6 Plnění vodního okruhu.
- 7 Plnění spirál výměníku uvnitř akumulační nádrže.
- 8 Plnění akumulační nádrže.
- 9 Izolace vodního potrubí.

## 8.6.2 Bezpečnostní opatření při připojování vodního potrubí.



## INFORMACE

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v následujících kapitolách:

- "2 Všeobecná bezpečnostní opatření" [▶ 10]
- "8.5 Příprava vodního potrubí" [▶ 117]

## 8.6.3 Připojení vodního potrubí



## POZNÁMKA

NEPOUŽÍVEJTE nadměrnou sílu při připojování místního potrubí a ujistěte se, že je potrubí správně vyrovnáno. Deformované potrubí může způsobit poruchu jednotky.


- 1 Sejměte tepelnou izolaci z hydraulického bloku. Otevřete automaticky odvzdušňovací ventil na čerpadle o jednu otáčku. Poté nasadte tepelnou izolaci zpět na hydraulický blok.



## POZNÁMKA


Tepelná izolace se může při nesprávném zacházení snadno poškodit.

- Demontujte POUZE díly v pořadí a směru, jak je zde uvedeno,
- NEPOUŽÍVEJTE sílu,
- NEPOUŽÍVEJTE nástroje,
- znova nainstalujte tepelnou izolaci v opačném pořadí.

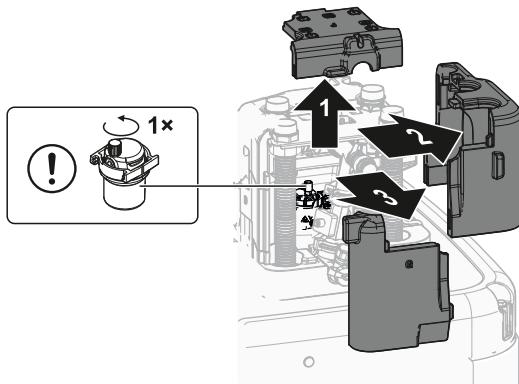


- 2 Připojte uzavírací ventily pomocí plochých těsnění (sáček na příslušenství) k trubkám vody pro vytápění/chlazení vnitřní jednotky.
- 3 Připojte místní potrubí prostorového vytápění/chlazení k uzavíracím ventilům s použitím těsnění.

NEPŘEKRAČUJTE maximální utahovací moment (velikost závitu 1", 25-30 N•m). Abyste se vyhnuli poškození, použijte nezbytný protitah pomocí vhodného nástroje.

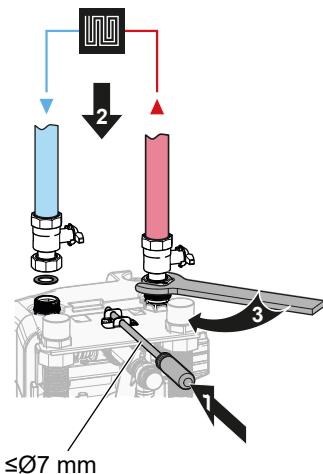


**4** Připojte vstupní a výstupní potrubí teplé užitkové vody k vnitřní jednotce.

NEPŘEKRAČUJTE maximální utahovací moment (velikost závitu 1", 25-30 N•m).  
Abyste se vyhnuli poškození, použijte nezbytný protitah pomocí vhodného nástroje.

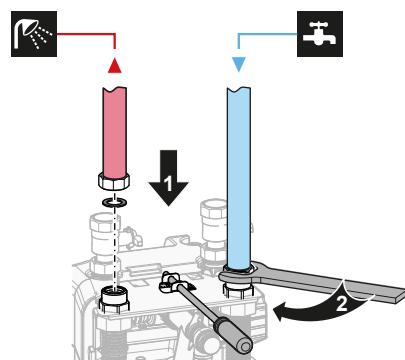


#### POZNÁMKA

Aby nedošlo k úniku, je nutné po instalaci znova zkontrolovat celé šroubové spoje vstupních a výstupních potrubí teplé užitkové vody (maximální utahovací moment 25-30 N•m).

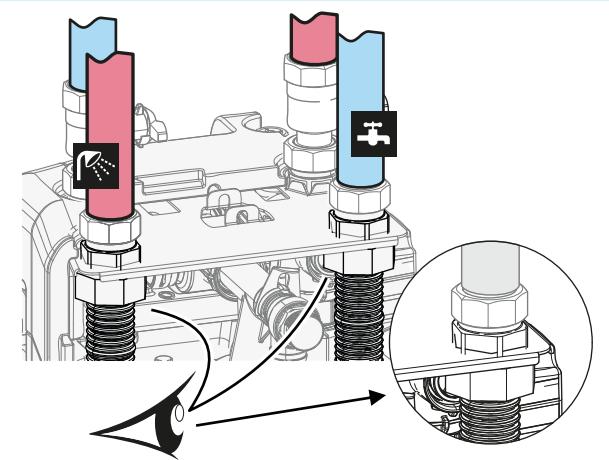


**5** Podepřete vodní potrubí.

Pro připojení směřující dozadu: hydraulické vedení vhodně podepřete podle prostorových podmínek. To platí pro všechny vodní trubky.

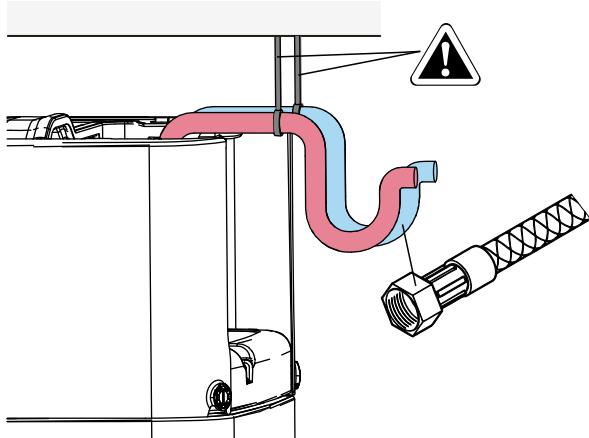


**6** Namontujte tepelnou izolaci hydraulického bloku.

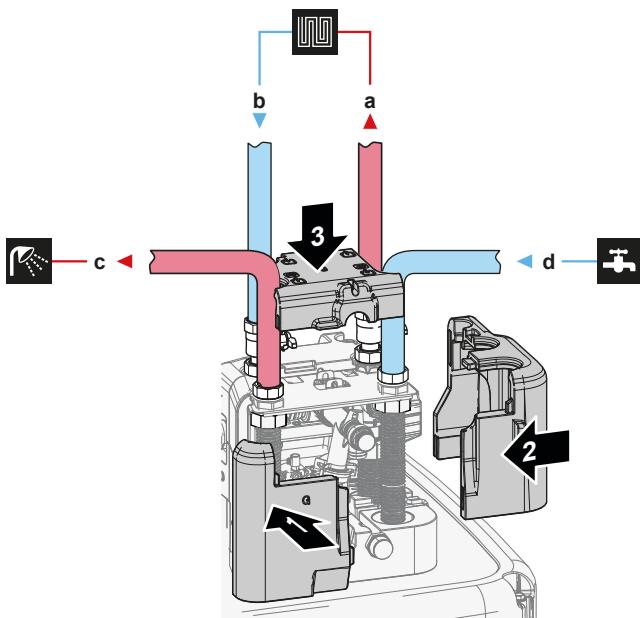

- a** VÝSTUP vody prostorového vytápění/chlazení (šroubová přípojka, 1")
- b** VSTUP vody prostorového vytápění/chlazení (šroubová přípojka, 1")
- c** VÝSTUP teplé užitkové vody (šroubová přípojka, 1")
- d** VSTUP studené vody (přívod studené vody)(šroubová přípojka, 1")

**7** Nainstalujte následující díly (lokálně dostupné) na vstup studené vody nádrže TUV:

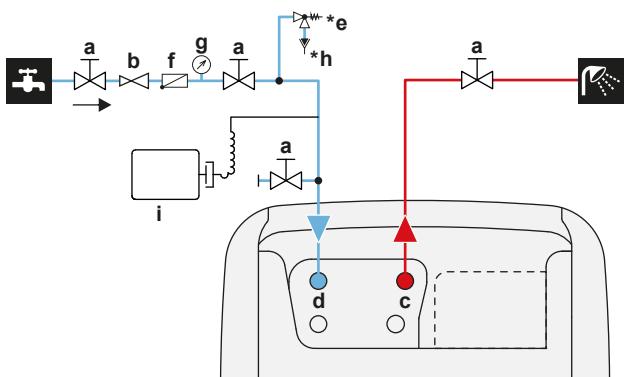

- a** Uzavírací ventil (doporučeno)
- b** Tlakový redukční ventil (doporučeno)
- c** TUV - VÝSTUP teplé vody (vnější, 1")
- d** TUV – VSTUP studené vody (vnější, 1")
- e** Přetlakový pojistný ventil (max. 10 barů (=1,0 MPa))(povinný)
- f** Zpětný ventil (doporučeno)
- g** Tlakoměr (doporučeno)
- h** Nálevka (povinná)

**i** Expanzní nádoba (doporučená)



### POZNÁMKA

Nainstalujte odvzdušňovací ventily na místní nejvyšší body.



### POZNÁMKA

Přetlakový pojistný ventil (lokálně dostupný díl) s otevíracím tlakem max. 10 bar (=1 MPa) musí být nainstalován do vstupu studené užitkové vody v souladu s platnými předpisy.



### POZNÁMKA

- Na vstupní přípojce studené vody zásobníku musí být instalováno vypouštěcí zařízení a zařízení pro odlehčení tlaku.
- Aby nedocházelo ke zpětnému nasávání, doporučuje se instalovat zpětný ventil na přívod vody do akumulační nádrže v souladu s platnou legislativou. Zajistěte, aby NEBYL mezi přetlakovým pojistným ventilem a zásobníkem.
- Dále se doporučuje do přívodu studené vody nainstalovat tlakový redukční ventil v souladu s platnými předpisy.
- Doporučujeme do přívodu studené vody nainstalovat expanzní nádobu v souladu s platnými předpisy.
- Doporučujeme nainstalovat přetlakový ventil na vyšší pozici, než je horní část akumulační nádrže. Ohřev akumulační nádrže způsobuje expanzi vody a bez přetlakového ventilu může tlak vody tepelného výměníku teplé užitkové vody uvnitř nádrže stoupnout nad návrhový tlak. Tomuto vysokému tlaku je vystavena také místní instalace (potrubí, kohouty, atd.) připojená k nádrži. Aby se tomu zabránilo, musí být nainstalován přetlakový pojistný ventil. Zabránění přetlaku závisí na správném provozu místně instalovaného přetlakového pojistného ventilu. Pokud to NEFUNGUJE správně, může dojít k úniku vody. K ověření správné funkce je nutná pravidelná údržba.



### POZNÁMKA

- Doporučujeme nainstalovat uzavírací ventily na přípojkách vstupu a výstupu vody prostorového vytápění/chlazení a také na přípojkách vstupu studené užitkové vody a výstupu teplé užitkové vody. Tyto uzavírací ventily dodává zákazník.
- **Nicméně zajistěte, aby nebyl žádný ventil mezi přetlakovým pojistným ventilem (lokálně dostupný díl) a nádrží na TUV.**




### POZNÁMKA

Aby nedošlo ke škodám v případě úniku vody, doporučuje se uzavřít uzavírací ventily studené užitkové vody během nepřítomnosti.

#### 8.6.4 Pokyny pro připojení expanzní nádoby

- 1** Připojte přednastavenou expanzní nádobu vhodné velikosti pro topný systém. Mezi generátorem tepla a pojistným ventilem nemusí být žádné hydraulické blokovací prvky.
- 2** Umístěte tlakovou nádobu na snadno přístupné místo (údržba, výměna dílů).

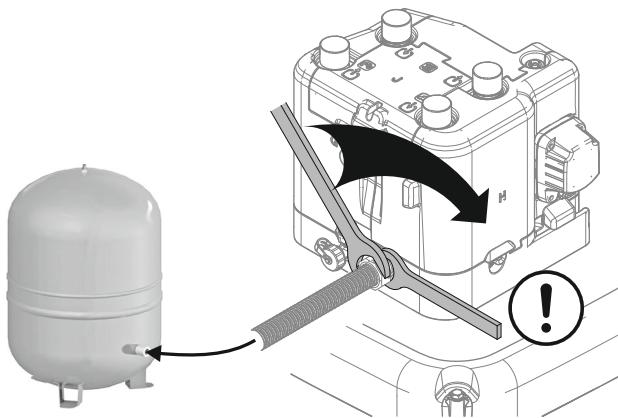

### 8.6.5 Pokyny pro naplnění topné soustavy




#### NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Během plnění může unikat voda z libovolného bodu úniku; pokud se dostane do kontaktu se součástmi pod napětím, může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Před plněním vypněte napájení jednotky.
- Po prvním naplnění a před zapnutím jednotky sítovým vypínačem zkонтrolujte, zda jsou elektrické součásti a body zapojení suché.

- 1** Připojte hadici se zpětným ventilem (1/2") a externím tlakoměrem (lokálně dostupný díl) k vodovodnímu kohoutku a k plnicímu a odtokovému ventilu. Zajistěte hadici proti vysmeknutí.

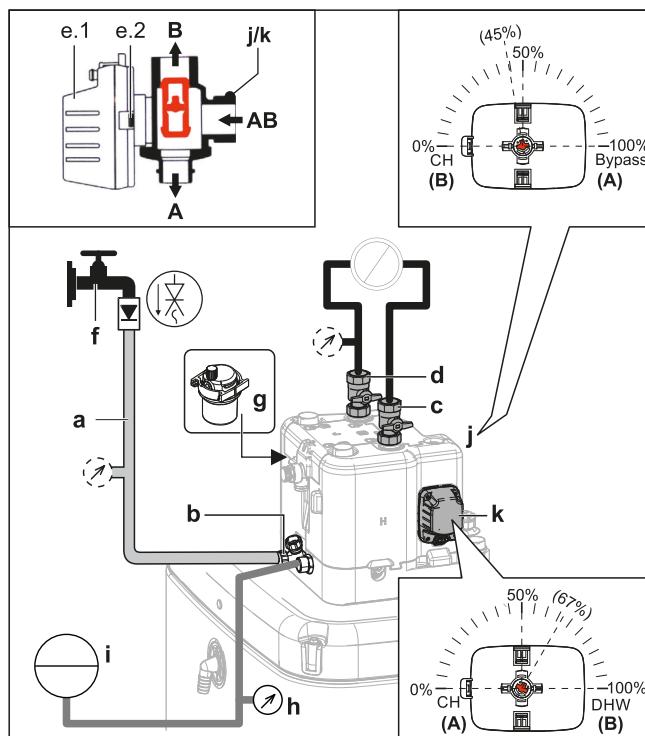

- a** Hadice se zpětným ventilem (1/2") a externím tlakoměrem (lokálně dostupný díl)
- b** Plnicí a odtokový ventil
- c** Výstup vody prostorového topení/chlazení
- d** Vstup vody prostorového topení/chlazení
- e.1** Motor ventilu
- e.2** Západka motoru ventilu
- f** Vodovodní kohoutek
- g** Automatický odvzdušňovací ventil
- h** Tlakoměr (lokálně dostupný díl)

- i Tlaková nádoba (lokálně dostupný díl)
- j Obtokový ventil
- k Ventil nádrže

- 2 Připravte se na odvzdušnění podle pokynů (viz "["Pokyny pro odstranění vzduchu z jednotky pomocí ručních odvzdušňovacích ventilů"](#)" [▶ 276]).
- 3 Otevřete vodovodní kohoutek.
- 4 Otevřete plnicí a odtokový ventil a sledujte tlakoměr.
- 5 Naplňte systém vodou, dokud externí tlakoměr neukáže, že je dosaženo cílového tlaku v systému (výška systému +2 m; 1 m vodního sloupce=0,1 baru). Ujistěte se, že se přetlakový pojistný ventil neotevře.
- 6 Jakmile voda vytéká bez bublin, zavřete ruční odvzdušňovací ventily (viz "["Pokyny pro odstranění vzduchu z jednotky pomocí ručních odvzdušňovacích ventilů"](#)" [▶ 276]).
- 7 Zavřete vodovodní kohoutek. Plnicí a odtokový ventil nechte otevřené pro případ, že je nutné po odvzdušnění systému opakovat postup plnění. Viz "["12.4.2 Odvzdušnění"](#)" [▶ 275].
- 8 Zavřete plnicí a odtokový ventil a hadici se zpětným ventilem vyjměte až po provedení odvzdušnění a úplném naplnění systému.

#### 8.6.6 K naplnění výměníku tepla uvnitř akumulační nádrže

Následující tepelný výměník musí být naplněn vodou předtím, než bude možné naplnit akumulační nádrž:

- Tepelný výměník teplé užitkové vody



#### POZNÁMKA

Chcete-li naplnit tepelný výměník teplé užitkové vody, použijte plnicí soupravu jako lokálně dostupný díl. Musíte vždy dodržet veškeré platné předpisy.

- 1 Otevřete uzavírací ventil přívodu studené vody.
- 2 Otevřete všechny kohoutky teplé vody v systému, abyste se ujistili, že průtok vody z vodovodu je co nejvyšší.
- 3 Ponechejte kohoutky teplé vody otevřené a přívod studené vody v provozu, dokud z kohoutků nebude vystupovat žádný vzduch.
- 4 Zkontrolujte těsnost.
- Bivalentní tepelný výměník (pouze u některých modelů)
- 5 Naplňte bivalentní tepelný výměník vodou připojením bivalentního topného okruhu. Pokud bude bivalentní topný okruh instalován v pozdější fázi, naplňte bivalentní tepelný výměník plnicí hadicí, dokud z obou přípojek neteče voda.
- 6 Proveďte odvzdušnění bivalentního topného okruhu.
- 7 Zkontrolujte těsnost.

#### 8.6.7 Pokyny pro naplnění akumulační nádrže



#### POZNÁMKA


Před naplněním akumulační nádrže je třeba naplnit tepelné výměníky uvnitř akumulační nádrže, viz předchozí kapitoly.

Akumulační nádrž naplňte tlakem vody <6 barů a rychlosí průtoku <15 l/min.

#### **Bez nainstalované solární soupravy s odtokem (volitelně)**

- 1 Připojte hadici se zpětným ventilem (1/2") k přípojce odtoku.

- 2** Naplňte akumulační nádrž, dokud voda nevyteká z přípojky přelití.
- 3** Vyjměte hadici.

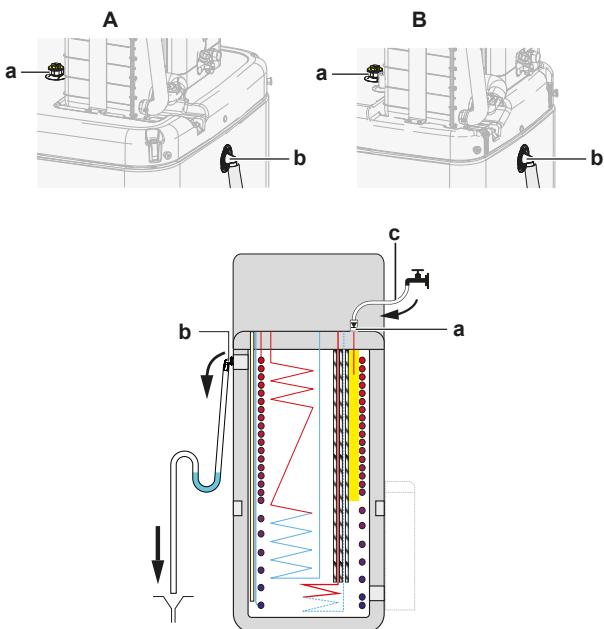

- A** Pro modely s akumulační nádrží 500 l  
**B** Pro modely s akumulační nádrží 300 l  
**a** Připojení odtoku  
**b** Přípojka přelití  
**c** Hadice se zpětným ventilem (1/2")

#### S nainstalovanou solární soupravou s odtokem (volitelně)

- 1** Zkombinujte plnicí a odtokovou soupravu (volitelně) se solární soupravou s odtokem (volitelná výbava) pro naplnění akumulační nádrže.
  - 2** Připojte hadici se zpětným ventilem k plnicí a odtokové sadě.
- Postupujte podle kroků popsaných v předchozí kapitole.

#### 8.6.8 Izolování vodního potrubí

Potrubí kompletного vodního okruhu MUSÍ být izolováno, aby se předešlo možnosti kondenzace par během chlazení a snížení výkonu topení a chlazení.

Přesahuje-li teplota 30°C a relativní vlhkost přesahuje RH 80%, tloušťka izolačního materiálu by měla být nejméně 20 mm, aby se předešlo možnosti kondenzace par na povrchu izolace.

# 9 Elektrická instalace

## V této kapitole

9.1	Informace o připojování elektrického vedení .....	129
9.1.1	Bezpečnostní opatření při zapojování elektrického vedení .....	129
9.1.2	Pokyny k zapojování elektrického vedení.....	130
9.1.3	Informace o splnění norem elektroinstalace.....	132
9.1.4	Informace o zdroji elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh.....	132
9.1.5	Přehled elektrických připojek kromě vnějších ovladačů .....	133
9.2	Připojení k venkovní jednotce .....	134
9.2.1	Specifikace standardních součástí zapojení .....	134
9.2.2	Připojení elektrického vedení k venkovní jednotce.....	134
9.2.3	Připojení vzduchového termistoru k venkovní jednotce.....	139
9.3	Připojení k vnitřní jednotce .....	140
9.3.1	Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce.....	142
9.3.2	Připojení hlavního zdroje napájení .....	144
9.3.3	Zapojení napájení záložního ohříváče.....	146
9.3.4	Pokyny pro připojení záložního ohříváče k hlavní jednotce.....	149
9.3.5	Připojení uzavíracího ventilu.....	150
9.3.6	Připojení elektroměrů .....	151
9.3.7	Připojení čerpadla teplé užitkové vody .....	152
9.3.8	Připojení výstupu alarmu .....	153
9.3.9	Připojení výstupu zapnutí/vypnutí prostorového chlazení/topení .....	154
9.3.10	Připojení přepínače na externí zdroj tepla .....	155
9.3.11	Připojení digitálních vstupů pro měření spotřeby energie .....	156
9.3.12	Připojení bezpečnostního termostatu (normálně uzavřený kontakt).....	158
9.3.13	Smart Grid .....	159
9.3.14	Pokyny pro připojení kazety WLAN (dodávané jako příslušenství).....	164
9.3.15	Pokyny pro připojení solárního vstupu.....	165
9.3.16	Pokyny pro připojení výstupu TUV .....	165

### 9.1 Informace o připojování elektrického vedení

#### Před připojením elektrického vedení

Zkontrolujte následující:

- Potrubí chladiva je připojené a zkontořované
- Potrubí vody je připojené

#### Typický pracovní postup

Připojení elektrického vedení se typicky skládá z následujících kroků:

- "9.2 Připojení k venkovní jednotce" [▶ 134]
- "9.3 Připojení k vnitřní jednotce" [▶ 140]

#### 9.1.1 Bezpečnostní opatření při zapojování elektrického vedení



**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**



#### VÝSTRAHA

- Veškeré zapojení elektrické instalace MUSÍ být provedeno autorizovaným elektrotechnikem a MUSÍ odpovídat národním předpisům pro elektrické instalace.
- Proveďte elektrické zapojení pevné kabeláže.
- Veškeré dodávané a použité součásti a všechna elektrická zařízení MUSEJÍ odpovídat příslušné legislativě.

**VÝSTRAHA**

Pro napájecí kabely VŽDY používejte vícežilový kabel.

**INFORMACE**

Přečtěte si také bezpečnostní opatření a požadavky v "["2 Všeobecná bezpečnostní opatření"](#) [▶ 10].

**VÝSTRAHA**

- Pokud v napájení chybí nebo je špatně zapojená nulová fáze, může dojít k poškození zařízení.
- Zajistěte náležité uzemnění. NEUZEMŇUJTE jednotku k potrubí užitkové vody, pohlcovači vlnových rázů ani k uzemnění telefonní linky. Nedokonalé uzemnění může způsobit úrazy elektrickým proudem.
- Nainstalujte požadované pojistky nebo samočinné jističe.
- Zajistěte elektrické rozvody kabelovými páskami tak, aby se NEDOTÝKALY ostrých hran nebo potrubí, zvláště na vysokotlaké straně.
- NEPOUŽÍVEJTE zapáskované vodiče, prodlužovací šňůry ani přípojky z hvězdicového systému. Mohou způsobit přehřívání a úrazy elektrickým proudem nebo požár.
- NEINSTALUJTE kondenzátor, který způsobuje posun fáze, protože tato jednotka je vybavena měničem. Kondenzátor, který způsobuje posun fáze. Sníží výkon a může způsobit nehody.

**VÝSTRAHA**

**Otáčející se ventilátor.** Před spuštěním napájení nebo servisem venkovní jednotky se ujistěte, že mřížka výstupu zakrývá ventilátor, aby byla zajištěna ochrana před otáčejícím se ventilátorem. Viz:

- "["7.3.6 Instalace mřížky výstupu"](#) [▶ 96]
- "["7.3.7 Odstranění mřížky výstupu a umístění mřížky do bezpečnostní polohy"](#) [▶ 98]

**UPOZORNĚNÍ**

NETLAČTE dovnitř ani neumísťujte nadměrnou délku kabelu do jednotky.

**POZNÁMKA**

Vzdálenost mezi kably vysokého a nízkého napětí musí být minimálně 50 mm.

**VÝSTRAHA**

Je-li napájecí kabel poškozen, je NUTNÉ provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.

### 9.1.2 Pokyny k zapojování elektrického vedení


**POZNÁMKA**

Doporučujeme použít pevné (jednožilové) vodiče. Pokud jsou použity splétané vodiče, mírně zkružte prameny pro upevnění konce vodiče pro přímé použití ve svorce nebo vložení do kulaté zamačkávací svorky.

#### **Příprava splétaného vodiče pro instalaci**


##### **Způsob 1: Kroucení vodiče**

- 1 Odstraňte izolaci z konců vedení (20 mm).
- 2 Mírně zkruťte konec splétaného vodiče, do podoby "plného" vodiče.





### Způsob 2: Použití kulaté zamačkávací svorky (doporučeno)

- 1 Stáhněte izolaci z vodičů a mírně zkruťte konec každého z nich.
- 2 Na konec vodiče nasadte zamačkávací očko svorky. Umístěte zamačkávací očko svorky na vodič až po zaizolovanou část a upevněte svorku pomocí vhodného nástroje.



**Pro instalaci vodičů použijte následující metody:**

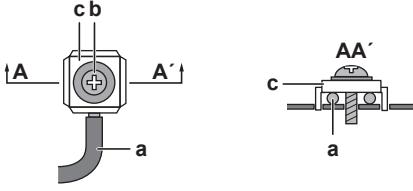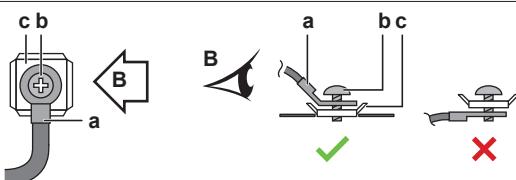Typ vodiče	Způsob instalace
Jednožilový vodič nebo Splétaný vodič zkroucený do podoby "plného" vodiče	 <p><b>a</b> Zkroucený vodič (jednožilový nebo zkroucený splétaný vodič)  <b>b</b> Šroub  <b>c</b> Plochá podložka</p>
Splétaný vodič se zamačkávacím očkem svorky	 <p><b>a</b> Svorka  <b>b</b> Šroub  <b>c</b> Plochá podložka</p> <p>✓ Povoleno  ✗ NEPOVOLENO</p>

### Utahovací momenty

Venkovní jednotka:

Položka	Utahovací moment (N•m)
X1M	1,47 ±10%
M4 (uzemnění)	

Vnitřní jednotka:

Položka	Utahovací moment (N•m)
M4 (X1M)	1,2
M4 (X12M, X15M)	0,88 ±10%

Vnitřní jednotka – BUH option:

Položka	Utahovací moment (N•m)
M4 (X6M) *3V, *6V	2,45 ±10%
M4 (X6M) *9W	1,2

### 9.1.3 Informace o splnění norem elektroinstalace

#### Pouze pro ERRA08~12E▲V3▼

Zařízení splňující normu EN/IEC 61000-3-12 (Evropská/mezinárodní technická norma definující limity harmonických proudů generovaných zařízeními připojenými k veřejným nízkonapěťovým systémům se vstupním proudem >16 A a ≤75 A na fázi).

#### Pouze pro záložní ohřívač vnitřní jednotky

Viz "9.3.3 Zapojení napájení záložního ohřívače" [▶ 146].

### 9.1.4 Informace o zdroji elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh

Distribuční energetické společnosti po celém světě usilují o poskytování spolehlivých služeb za konkurenční ceny a často jsou oprávněny účtovat svým klientům zvýhodněné sazby. Například tarify za dobu využití, sezónní tarify, Wärmepumpentarif v Německu a Rakousku...

Toto zařízení umožňuje připojení ke zdroji elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh.

Poradte se s vaším dodavatelem elektrické energie o tom, zda je vhodné toto zařízení připojovat k některému systému na dodávku elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh, je-li takovýto systém v uvažovaném místě instalace dispozici.

Je-li toto zařízení připojeno k zdroji s upřednostňovanou sazbou za kWh, dodavatel elektrické energie má následující oprávnění:

- přerušovat dodávku elektrické energie do zařízení na určitou dobu;
- požadovat, aby zařízení v určitých časových obdobích odebíralo POUZE omezené množství elektrické energie.

Vnitřní jednotka je navržena tak, aby byla vstupním signálem uvedena do režimu nuceného VYPNUTÍ. Během této doby je kompresor venkovní jednotky MIMO provoz.

Zapojení jednotky se liší v závislosti na tom, zda je napájení je přerušováno nebo NE.

## 9.1.5 Přehled elektrických přípojek kromě vnějších ovladačů

**POZNÁMKA**

Na rozdíl od jiných typů modelů vnitřních jednotek potřebuje Daikin Altherma 3 \* ECH<sub>2</sub>O vždy vyhrazený zdroj napájení pro vnitřní jednotku. NENÍ možné použít propojovací kabel jako napájení vnitřní jednotky.

Běžné napájení	Zdroj el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh	
	Napájení NENÍ přerušováno	Napájení je přerušováno
	<p>Během aktivace upřednostňované sazby za kWh napájení NENÍ přerušeno. Venkovní jednotka je vypnuta ovladačem.</p> <p><b>Poznámka:</b> Dodavatel elektrické energie musí vždy povolit spotřebu vnitřní jednotky.</p>	<p>Během aktivace upřednostňované sazby za kWh je napájení dodavatelem elektrické energie přerušeno okamžitě nebo po určité době. V takovém případě musí být vnitřní jednotka napájena ze samostatného běžného zdroje napájení.</p>

**a** Běžné napájení

**b** Zdroj el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh

**1** Napájení venkovní jednotky

**2** Propojovací kabel k vnitřní jednotce

**3** Napájení pro záložní ohříváč (volitelné)

**4** Přívod elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh (beznapěťový kontakt)

**5** Napájení vnitřní jednotky

## 9.2 Připojení k venkovní jednotce

Položka	Popis
Napájecí kabel	Viz "9.2.2 Připojení elektrického vedení k venkovní jednotce" [▶ 134].
Propojovací kabel	
Kabel ohříváče odtokového potrubí	
Připojení k funkci úspory energie (pouze u modelů V3)	
Kabel termistoru vzduchu	Viz "9.2.3 Připojení vzduchového termistoru k venkovní jednotce" [▶ 139].

### 9.2.1 Specifikace standardních součástí zapojení

Součást	V3	W1
Napájecí kabel	MCA <sup>(a)</sup>	29,5 A
	Napětí	220-240 V
	Fáze	1~
	Kmitočet	50 Hz
	Velikost vodiče	MUSÍ odpovídat národním předpisům pro elektroinstalaci. 3 nebo 5žilový kabel Velikost vodiče na základě proudu, ale nikoli méně než 2,5 mm <sup>2</sup>
Propojovací kabel (vnitřní ↔ venkovní)	Napětí	220-240 V
	Velikost vodiče	Používejte pouze harmonizovaný vodič s dvojitou izolací a vhodný pro použitelné napětí. 4žilový kabel Minimálně 1,5 mm <sup>2</sup>
Doporučená pojistka v přívodech	32 A, vypínací křivka C	16 A nebo 20 A, vypínací křivka C
Jistič proti zemnímu spojení / zařízení na zbytkový proud	30 mA – MUSÍ odpovídat národním předpisům pro elektroinstalaci	


<sup>(a)</sup> MCA=Minimální proud. zatížitelnost okruhu. Uvedené hodnoty jsou maximální (přesné hodnoty viz elektrické údaje tabulce kombinací s vnitřními jednotkami).

### 9.2.2 Připojení elektrického vedení k venkovní jednotce

#### POZNÁMKA


- Viz schéma elektrického zapojení jednotky (dodávané s jednotkou, umístěné na vnitřní straně servisního krytu).
- Zkontrolujte, zda vodiče elektrického zapojení nikde neblokují správné upevnění servisního krytu.

- 1** Otevřete servisní kryt. Viz "7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky" [▶ 85].
- 2** Obnažte vodiče (20 mm).



- a** Odstraňte izolaci k tomuto místu  
**b** Nadměrná délka odstranění izolace může způsobit úraz elektrickým proudem nebo svod

- 3** Vložte kabely do zadní části jednotky a veďte je přes průchody namontované ve výrobě do rozváděcí skřínky.

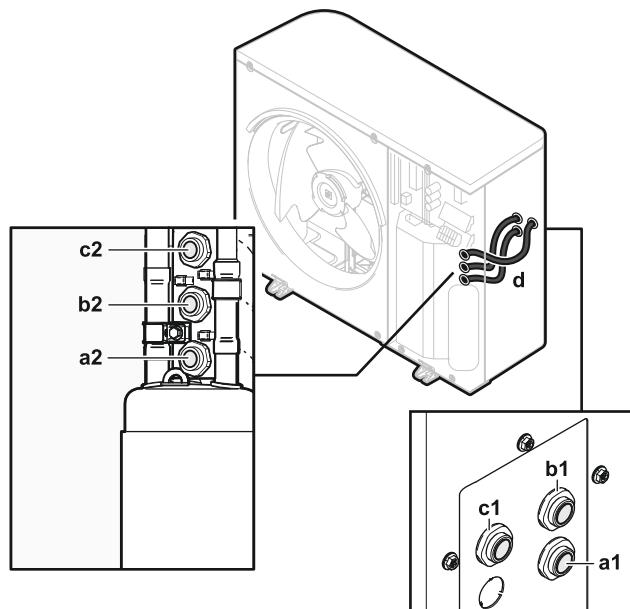

- a1+a2** Napájecí kabel (lokálně dostupný díl)  
**b1+b2** Propojovací kabel (lokálně dostupný díl)  
**c1+c2** Nepoužito  
**d** Kabelové průchody (montováno ve výrobě)


- 4** Uvnitř rozváděcí skřínky připojte vodiče k příslušným svorkám a upevněte kabely pomocí kabelových pásek. Viz:
  - "V případě modelů V3" [▶ 135]
  - "V případě modelů W1" [▶ 137]

### V případě modelů V3

#### 1 Napájecí kabel:

- Veděte kabel přes rám.
- Připojte vodiče ke svorkovnici.
- Upevněte kabel pomocí kabelové pásky.

	Vodiče: 1N+GND Maximální provozní proud: viz typový štítek na jednotce.
	—

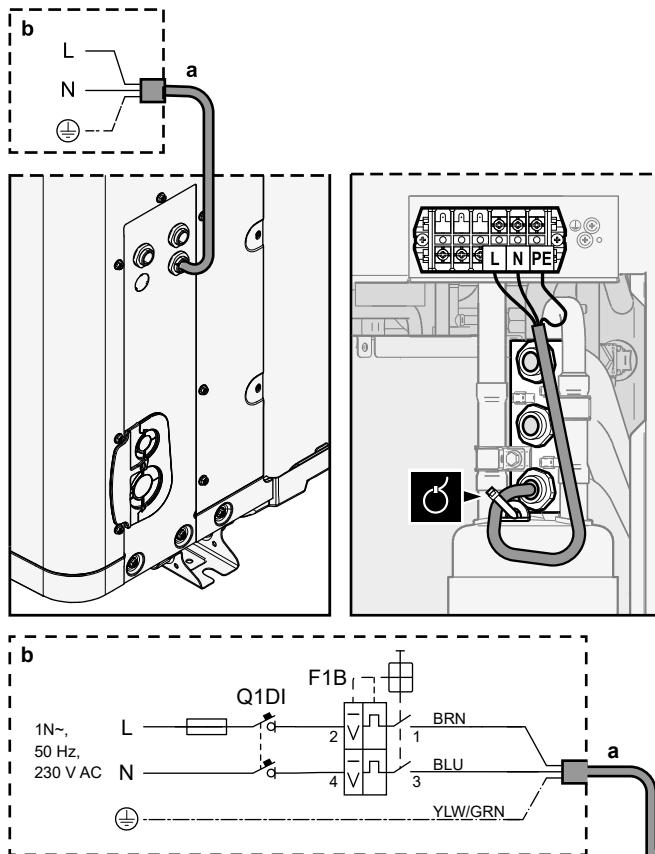

**a** Napájecí kabel (lokálně dostupný díl)

**b** Místní elektrická instalace


**F1B** Nadprůproudová pojistka (místní dodávka). Doporučená pojistka: 2pólová, 32 A, vypínačí křívka C.

**Q1DI** Jistič proti zemnímu spojení (30 mA) (lokálně dostupný díl)

## 2 Propojovací kabel (vnitřní↔venkovní):


- Vedte kabel přes rám.
- Připojte vodiče ke svorkovnici (ujistěte se, že čísla odpovídají číslům na vnitřní jednotce) a šroub uzemnění.
- Upevněte kabel pomocí kabelové pásky.

	Vodiče: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup>
	—

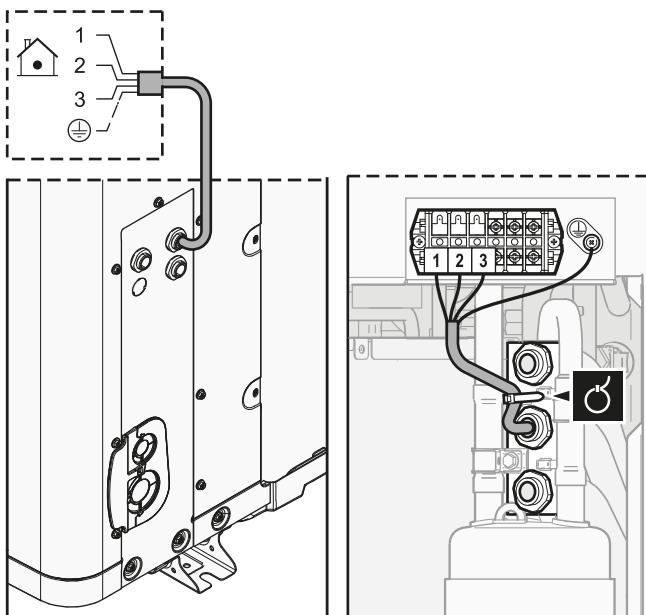

**3 (Volitelně) Úsporný režim:** Pokud chcete použít úsporný režim:

- Odpojte X804A od X805A.
- Připojte X804A k X806A.

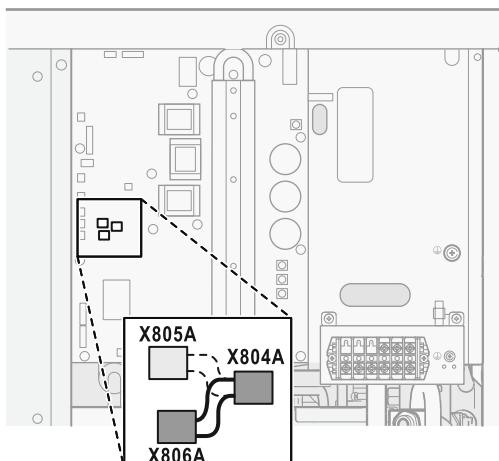

#### INFORMACE


**Úsporný režim.** Úsporný režim je k dispozici pouze u modelů V3. Více informací o úsporném režimu ([9.F] nebo přehled provozních parametrů [E-08]) naleznete v "Úsporný režim" ▶ 259.

#### V případě modelů W1

##### 1 Napájecí kabel:

- Veděte kabel přes rám.
- Připojte vodiče ke svorkovnici.
- Upevněte kabel pomocí kabelové pásky.

	Vodiče: 3N+GND Maximální provozní proud: viz typový štítek na jednotce.
	—

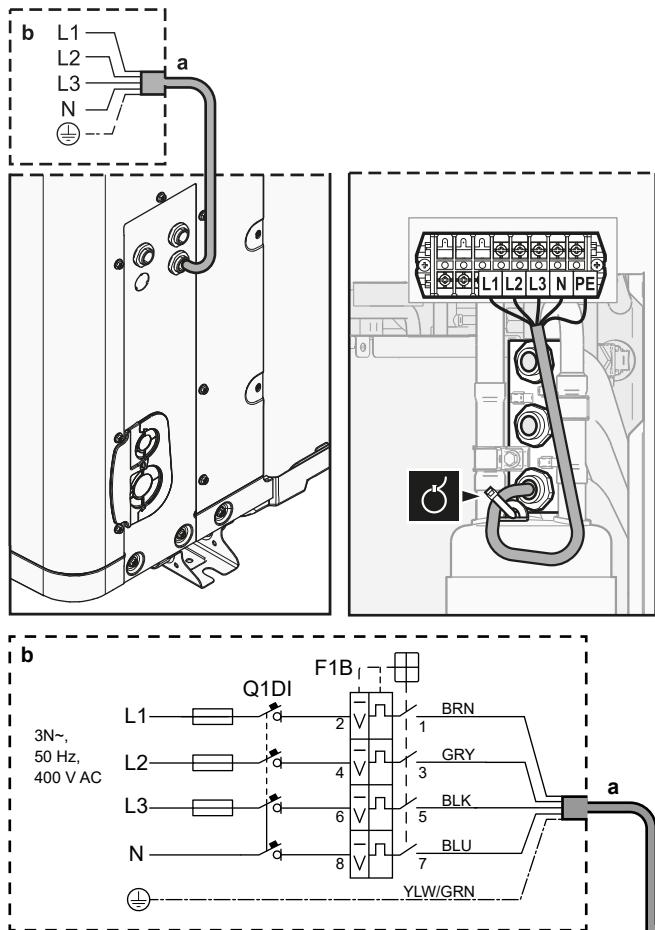

**a** Napájecí kabel (lokálně dostupný díl)

**b** Místní elektrická instalace


**F1B** Nadproudová pojistka (místní dodávka). Doporučená pojistka: 4pólová, 16 A nebo 20 A, vypínačí křívka C.

**Q1DI** Jistič proti zemnímu spojení (30 mA) (lokálně dostupný díl)

## 2 Propojovací kabel (vnitřní↔venkovní):

- Vedte kabel přes rám.
- Připojte vodiče ke svorkovnici (ujistěte se, že čísla odpovídají číslům na vnitřní jednotce) a šroub uzemnění.
- Upevněte kabel pomocí kabelové pásky.


	Vodiče: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup>
	—

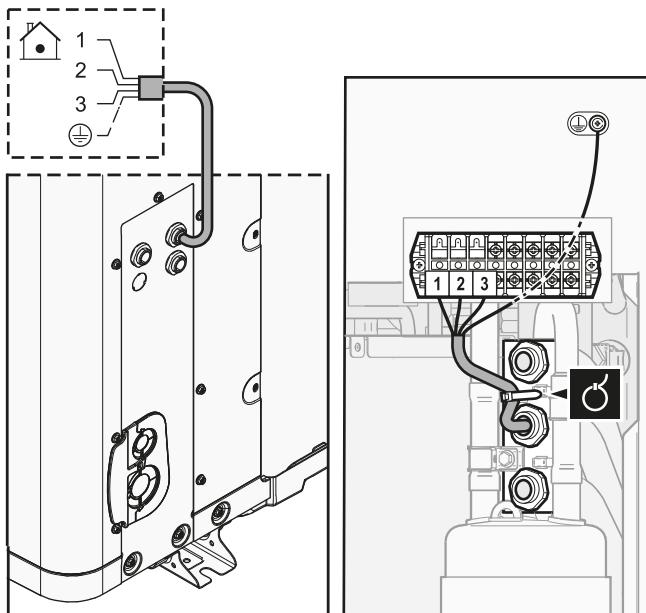

### 9.2.3 Připojení vzduchového termistoru k venkovní jednotce

Tento postup je nezbytný pouze v oblastech s nízkými teplotami prostředí.

Požadované příslušenství (dodává se s jednotkou):

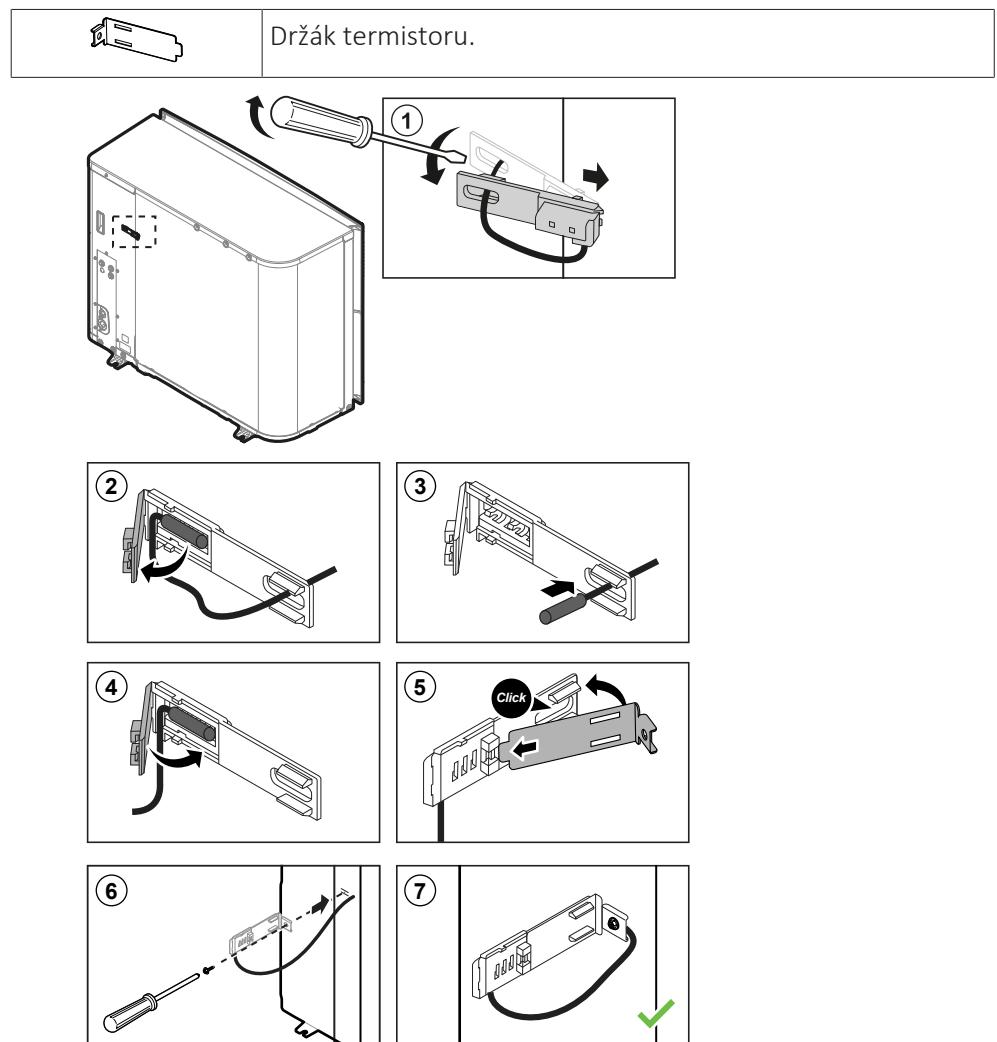

### 9.3 Připojení k vnitřní jednotce

Položka	Popis
Napájení (hlavní)	Viz "9.3.2 Připojení hlavního zdroje napájení" [▶ 144].
Napájení (záložní ohřívač)	Viz "9.3.3 Zapojení napájení záložního ohřívače" [▶ 146].
Záložní ohřívač	Viz "9.3.4 Pokyny pro připojení záložního ohřívače k hlavní jednotce" [▶ 149].
Uzavírací ventil	Viz "9.3.5 Připojení uzavíracího ventilu" [▶ 150].
Elektroměry	Viz "9.3.6 Připojení elektroměrů" [▶ 151].
Čerpadlo teplé užitkové vody	Viz "9.3.7 Připojení čerpadla teplé užitkové vody" [▶ 152].
Výstup alarmu	Viz "9.3.8 Připojení výstupu alarmu" [▶ 153].
Ovládání prostorového chlazení/topení	Viz "9.3.9 Připojení výstupu zapnutí/vypnutí prostorového chlazení/topení" [▶ 154].
Přepínání na ovládání externího zdroje tepla	Viz "9.3.10 Připojení přepínače na externí zdroj tepla" [▶ 155].
Digitální vstupy spotřeby energie	Viz "9.3.11 Připojení digitálních vstupů pro měření spotřeby energie" [▶ 156].
Bezpečnostní termostat	Viz "9.3.12 Připojení bezpečnostního termostatu (normálně uzavřený kontakt)" [▶ 158].
Smart Grid	Viz "9.3.13 Smart Grid" [▶ 159].
Kazeta WLAN	Viz "9.3.14 Pokyny pro připojení kazety WLAN (dodávané jako příslušenství)" [▶ 164].
Solární vstup	Viz "9.3.15 Pokyny pro připojení solárního vstupu" [▶ 165].
Výstup TUV	Viz "9.3.16 Pokyny pro připojení výstupu TUV" [▶ 165].
Pokojový termostat (drátový nebo bezdrátový)	 Viz následující tabulka.  Vodiče: 0,75 mm <sup>2</sup> Maximální provozní proud: 100 mA  Pro hlavní zónu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.9] Ovládání</li> <li>▪ [2.A] Typ ext. termostatu</li> </ul> Pro doplňkovou zónu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [3.A] Typ ext. termostatu</li> <li>▪ [3.9] (pouze pro čtení) Ovládání</li> </ul>

Položka	Popis
Konvektor tepelného čerpadla	 Existují různé ovladače a možná nastavení konvektorů tepelného čerpadla. Podle nastavení budete také potřebovat možnost EKRELAY1. Další informace, viz: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instalační návod pro konvektory tepelného čerpadla</li> <li>▪ Instalační návod pro volitelné možnosti konvektorů tepelného čerpadla</li> <li>▪ Dodatek k návodu pro volitelné vybavení</li> </ul>
	 Vodiče: 0,75 mm <sup>2</sup> Maximální provozní proud: 100 mA
	 Pro hlavní zónu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2.9] Ovládání</li> <li>▪ [2.A] Typ ext. termostatu</li> </ul> Pro doplňkovou zónu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [3.A] Typ ext. termostatu</li> <li>▪ [3.9] (pouze pro čtení) Ovládání</li> </ul>
Dálkový venkovní snímač	 Viz: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instalační návod pro dálkový venkovní snímač</li> <li>▪ Dodatek k návodu pro volitelné vybavení</li> </ul>
	 Vodiče: 2×0,75 mm <sup>2</sup>
	 [9.B.1]=1 (Externí snímač = Venkovní) [9.B.2] Trvalá odchylka snímače teploty okolí [9.B.3] Doba průměrování
Dálkový vnitřní snímač	 Viz: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instalační návod pro dálkový vnitřní snímač</li> <li>▪ Dodatek k návodu pro volitelné vybavení</li> </ul>
	 Vodiče: 2×0,75 mm <sup>2</sup>
	 [9.B.1]=2 (Externí snímač = Místnost) [1.7] Trvalá odchylka pokojového snímače

Položka	Popis	
Lidské komfortní rozhraní		Viz: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Instalační návod a návod k obsluze lidského komfortního rozhraní</li><li>▪ Dodatek k návodu pro volitelné vybavení</li></ul>
		Vodiče: 2x(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> ) Maximální délka: 500 m
		[2.9] Ovládání [1.6] Trvalá odchylka pokojového snímače
Modul WLAN		Viz: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Instalační návod k modulu WLAN</li><li>▪ Dodatek k návodu pro volitelné vybavení</li></ul>
		Použijte kabel dodaný s modulem WLAN.
		[D] Bezdrátová brána



pro pokojový termostat (drátový nebo bezdrátový):


V případě...	Viz...
Bezdrátový pokojový termostat	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Instalační návod bezdrátového pokojového termostatu</li><li>▪ Dodatek k návodu pro volitelné vybavení</li></ul>
Drátový pokojový termostat bez základní jednotky s více zónami	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Instalační návod drátového pokojového termostatu</li><li>▪ Dodatek k návodu pro volitelné vybavení</li></ul>
Drátový pokojový termostat se základní jednotkou s více zónami	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Instalační návod drátového pokojového termostatu (digitální nebo analogový) +vícezónová základní jednotka</li><li>▪ Dodatek k návodu pro volitelné vybavení</li><li>▪ V tomto případě:<ul style="list-style-type: none"><li>- Musíte připojit drátový pokojový termostat (digitální nebo analogový) k vícezónové základní jednotce</li><li>- Musíte připojit vícezónovou základní jednotku k venkovní jednotce</li><li>- Pro režim chlazení/vytápění bude rovněž třeba zařadit relé (lokálně dostupný díl, viz dodatek k návodu pro volitelné příslušenství)</li></ul></li></ul>

### 9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce


**Poznámka:** Všechny kabely, které budou připojeny k prostoru pro elektrické komponenty ECH<sub>2</sub>O, musí být upevněny odlehčením tahu.

Pro snazší přístup k samotnému prostoru pro elektrické komponenty a vedení kabelů lze prostor pro elektrické komponenty spustit dolů (viz "[7.2.6 Otevření vnitřní jednotky](#)" [▶ 88]).

Pokud je prostor pro elektrické komponenty spuštěn v servisní poloze během provádění elektrické instalace, musí být adekvátně zohledněna další délka kabelu. Vedení kabelu v normální poloze je delší než v servisní poloze.

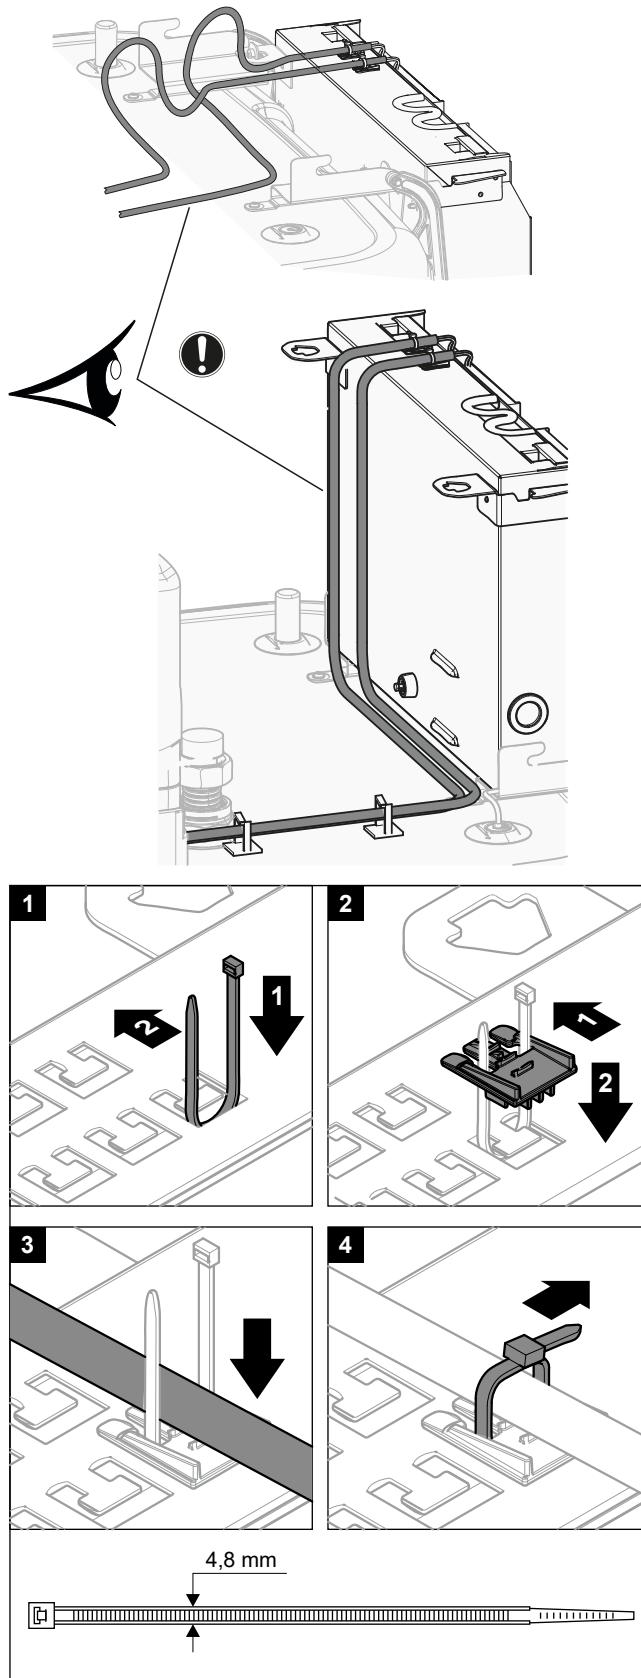

Je důležité, aby upevňovací deska svorek NEBYLA v servisní poloze, zatímco kably jsou připojeny k jedné ze svorek. Jinak by kably mohly být příliš krátké.

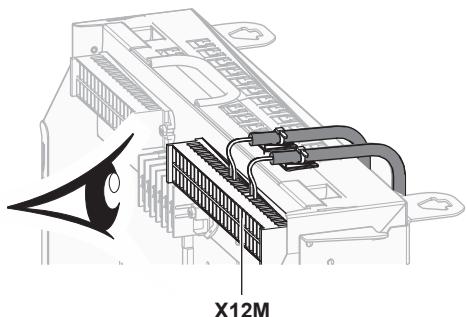

### 9.3.2 Připojení hlavního zdroje napájení


- Otevřete následující (viz "7.2.6 Otevření vnitřní jednotky" [▶ 88]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky	
<b>4</b>	Horní kryt	
<b>5</b>	Boční panel	

- Připojení hlavního zdroje napájení.


#### V případě zdroje elektrické energie s běžnou sazbou

	Propojovací kabel	Vodiče: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup>
	Napájení vnitřní jednotky	Vodiče: 1N+GND Maximální provozní proud: 6,3 A
	—	

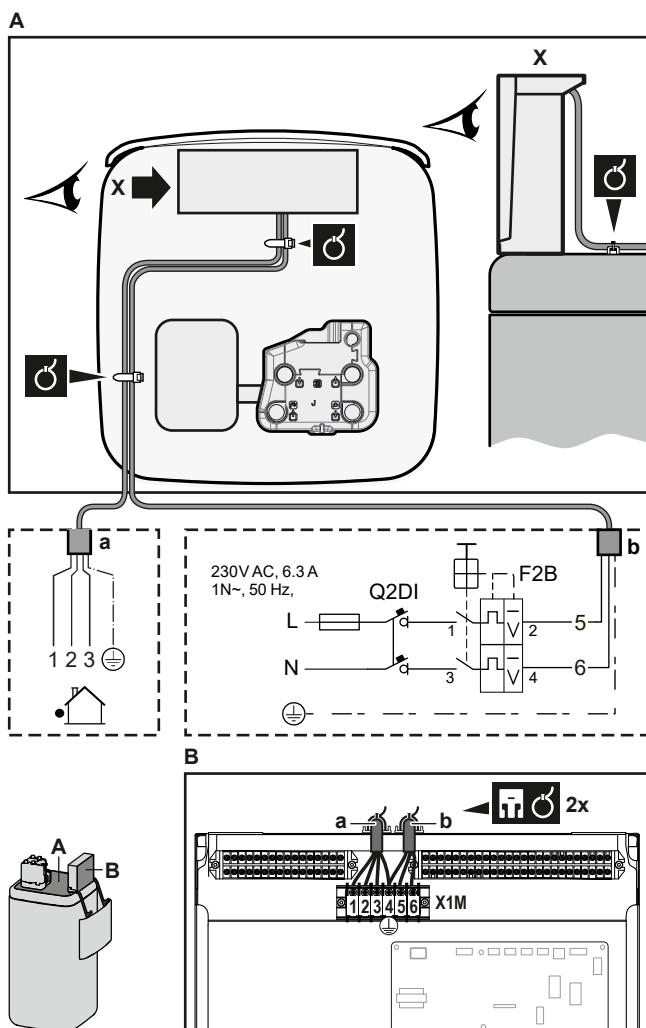

### V případě zdroje s upřednostňovanou sazbou za kWh

	Propojovací kabel	Vodiče: (3+GND)×1,5 mm <sup>2</sup>
	Napájení vnitřní jednotky	Vodiče: 1N+GND Maximální provozní proud: 6,3 A
	Kontakt zdroje elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh	Vodiče: 2×(0,75~1,25 mm <sup>2</sup> ) Maximální délka: 50 m Přívodní kontakt pro zdroj elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh: detekce 16 V stejn. (napětí přiváděno z DPS). Beznapěťový kontakt zajistí minimální použitelnou zátěž 15 V stejn., 10 mA.
	[9.8] Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou	

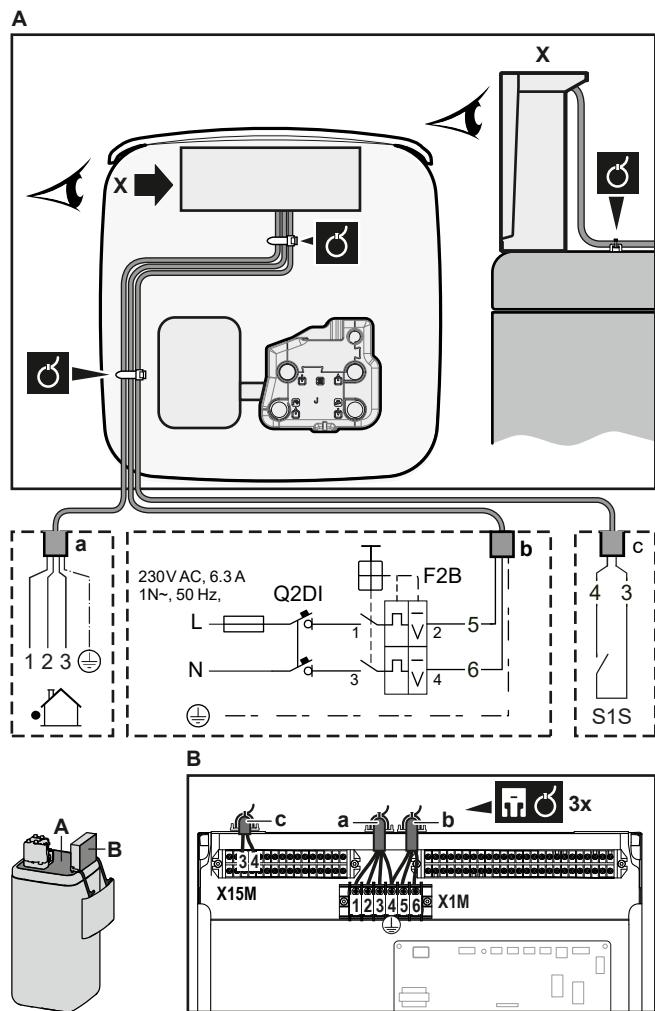

- a Propojovací kabel
- b Napájení vnitřní jednotky
- c Kontakt elektrické energie s upřednostňovanou sazbou

**3** Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce" [► 142].

### 9.3.3 Zapojení napájení záložního ohřívače

	<b>Typ záložního ohřívače</b>	<b>Napájení</b>	<b>Vodiče</b>
	EKECBU*3V	1N~ 230 V	(2+GND)×2,5 mm <sup>2</sup> (minimálně)
	EKECBU*6V	1N~ 230 V	(2+GND)×4 mm <sup>2</sup> (minimálně); POUZE pružné vodiče
	EKECBU*9W	3N~ 400 V	(4+GND)×2,5 mm <sup>2</sup> (minimálně)
	[9.3] Záložní ohřívač		



#### VÝSTRAHA

Záložní ohřívač MUSÍ mít samostatné napájení a MUSÍ být chráněn bezpečnostními prvky, které vyžaduje příslušná legislativa.

**UPOZORNĚNÍ**

Aby bylo zaručeno dokonalé uzemnění jednotky, VŽDY připojte napájení záložního ohřívače a uzemňovací kabel.



Kapacita záložního ohřívače závisí na zvolené sadě volitelného příslušenství BUH. Ujistěte se, že zdroj napájení je v souladu s výkonem záložního ohřívače, jak je uvedeno v tabulce dole.

<b>Typ záložního ohřívače</b>	<b>Výkon záložního ohřívače</b>	<b>Napájení</b>	<b>Maximální provozní proud</b>	<b><math>Z_{max}</math></b>
<b>*3V</b>	1 kW	1N~ 230 V	4,4 A	—
	2 kW	1N~ 230 V	8,7 A	—
	3 kW	1N~ 230 V	13,1 A	—
<b>*6V</b>	2 kW	1N~ 230 V	8,7 A	—
	4 kW	1N~ 230 V	17,4 A <sup>(a)(b)</sup>	0,22 Ω
	6 kW	1N~ 230 V	26,1 A <sup>(a)(b)</sup>	0,22 Ω
<b>*9W</b>	3 kW	3N~ 400 V	4,4 A	—
	6 kW	3N~ 400 V	8,7 A	—
	9 kW	3N~ 400 V	13,1 A	—



<sup>(a)</sup> Elektrické zařízení splňující normu EN/IEC 61000-3-12 (Evropská/mezinárodní technická norma definující limity harmonických proudu generovaných zařízeními připojenými k veřejným nízkonapěťovým systémům se vstupním proudem >16 A a ≤75 A na fázi).

<sup>(b)</sup> Toto zařízení splňuje požadavky normy EN/IEC 61000-3-11 (Evropská/mezinárodní technická norma nastavující meze změn napětí, kolísání napětí a kmitání ve veřejných nízkonapěťových systémech napájení pro vybavení se jmenovitým proudem ≤75 A) za předpokladu, že odpor systému  $Z_{sys}$  je nižší nebo rovný  $Z_{max}$  v místě rozhraní mezi uživatelským napájením a veřejnou rozvodnou sítí. V odpovědnosti instalačního technika nebo uživatele zařízení je zajistit, v případě potřeby formou konzultace s operátorem elektrorozvodné sítě, aby zařízení bylo připojeno pouze k napájení s impedancí systému  $Z_{sys}$  nižší nebo rovnou hodnotě  $Z_{max}$ .

Zapojte napájení záložního ohřívače následujícím způsobem:

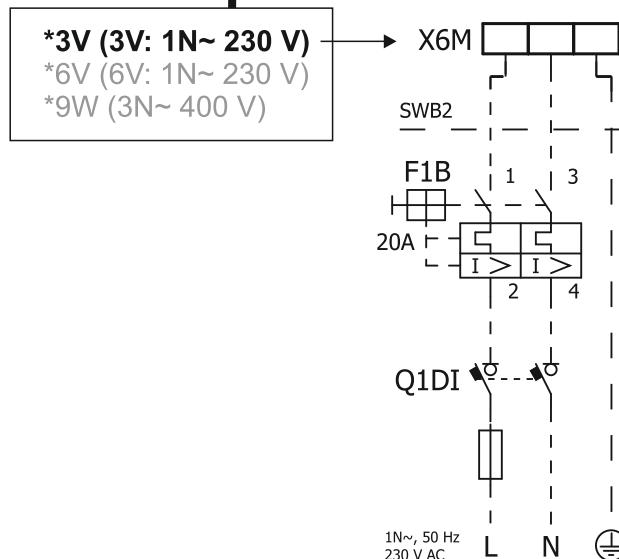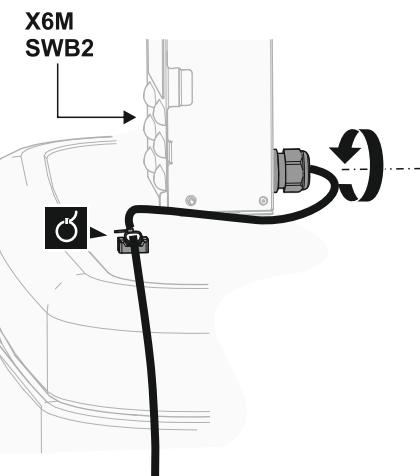

Model (napájení)	Přípojky napájení záložního ohříváče
*3V (3V: 1N~ 230 V)	<p>1N~, 50 Hz 230 V AC</p>

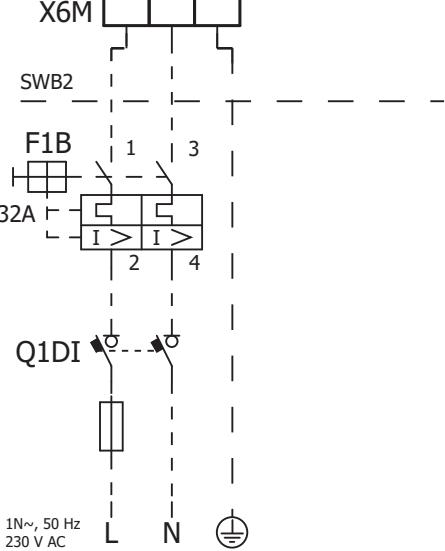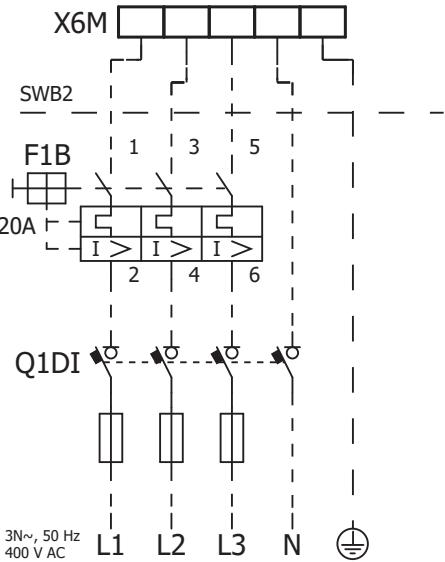Model (napájení)	Připojky napájení záložního ohřívače
*6V (6V: 1N~ 230 V)	
*9W (3N~ 400 V)	

**F1B** Nadproudová pojistka (místní dodávka). Doporučená pojistka: vypínačí třída C.

**Q1DI** Jistič proti zemnímu spojení (místní dodávka)

**SWB** Rozváděcí skříňka

**X6M** Svorka (lokálně dostupný díl)


### 9.3.4 Pokyny pro připojení záložního ohřívače k hlavní jednotce

	Kabely: připojovací kabely jsou již připojeny k volitelnému záložnímu ohřívači EKECBU*.
	[9.3] Záložní ohřívač

1 Otevřete následující (viz "7.2.6 Otevření vnitřní jednotky" [► 88]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky	
<b>4</b>	Horní kryt	
<b>5</b>	Boční panel	

- 2** Připojte oba propojovací kabely ze záložního ohříváče EKECBU\* k příslušným konektorům, jak je znázorněno na obrázku níže.

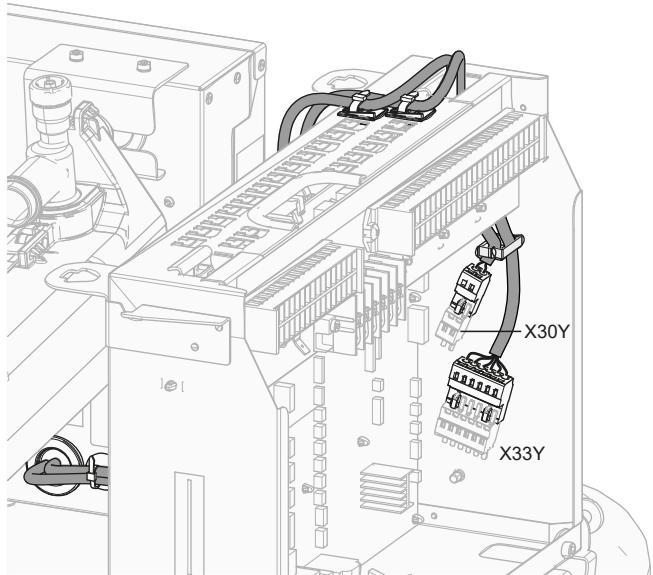

- 3** Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce" [▶ 142].

### 9.3.5 Připojení uzavíracího ventilu



#### INFORMACE

**Příklad použití uzavíracího ventilu.** V případě jedné zóny teploty výstupní vody (LWT) a kombinace podlahového topení a konvektoru pro tepelné čerpadlo, nainstalujte uzavírací ventil před podlahové topení, aby se zabránilo kondenzaci podlahy během chlazení.



Vodiče: 2×0,75 mm<sup>2</sup>

Maximální provozní proud: 100 mA

230 V stř. z DPS




[2.D] Uzavírací ventil

- 1** Otevřete servisní kryt. Viz "7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky" [▶ 85].

- 2** Otevřete následující (viz "7.2.6 Otevření vnitřní jednotky" [▶ 88]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky
<b>4</b>	Horní kryt
<b>5</b>	Boční panel




- 3** Připojte ovládací kabel ventilu k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.



#### POZNÁMKA

Zapojení je odlišné pro ventil NC (normálně zavřený) a ventil NO (normálně otevřený).

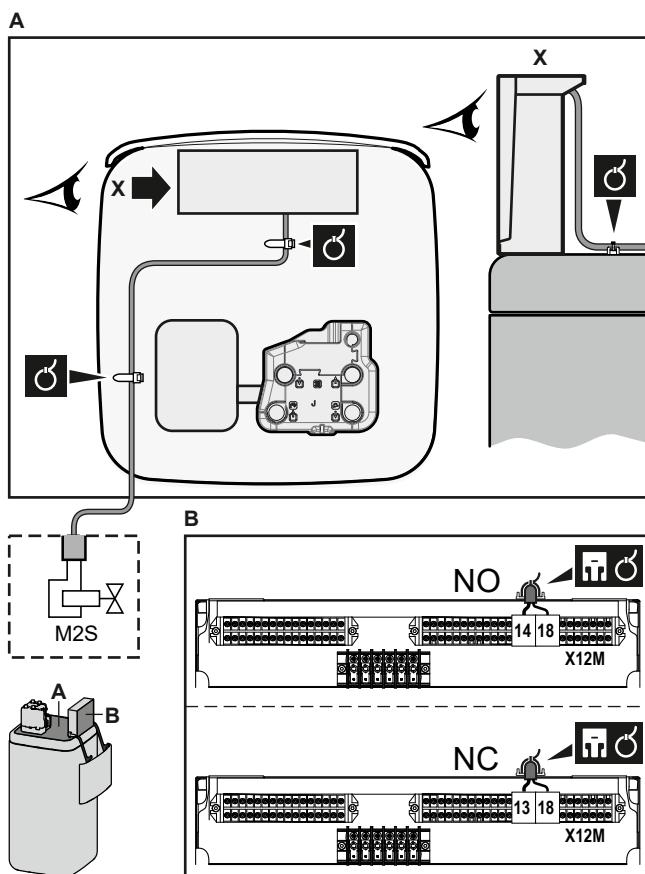

- 4** Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce" [▶ 142].

### 9.3.6 Připojení elektroměrů

	Vodiče: 2 (na metr)×0,75 mm <sup>2</sup> Elektroměry: 12 V stejn. s detekcí impulzů (napětí dodáváno z DPS)
	[9.A] <b>Měření energie</b>




#### INFORMACE

V případě použití elektroměru s tranzistorovým výstupem zkонтrolujte polaritu. Kladný pól MUSÍ být připojen k X15M/5 a X15M/9; záporný pól k X15M/6 a X15M/10.

- 1** Otevřete servisní kryt. Viz "7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky" [▶ 85].
- 2** Otevřete následující (viz "7.2.6 Otevření vnitřní jednotky" [▶ 88]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky	
<b>4</b>	Horní kryt	
<b>5</b>	Boční panel	

- 3** Připojte kabel elektroměru k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

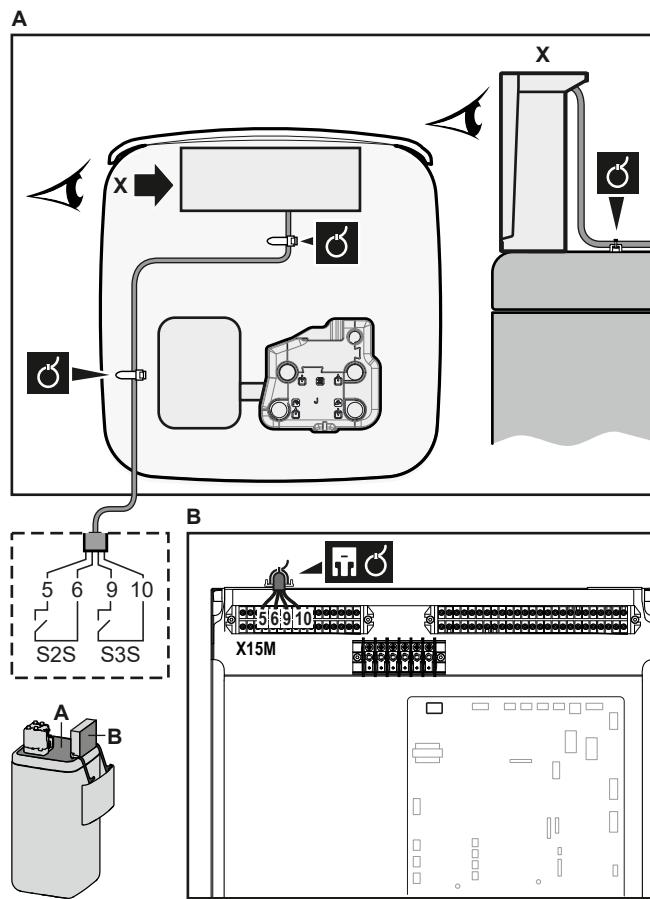

- 4** Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce" [▶ 142].

### 9.3.7 Připojení čerpadla teplé užitkové vody


	Vodiče: (2+GND)×0,75 mm <sup>2</sup> Výstup čerpadla TUV. Maximální zatížení: 2 A (nárazové), 230 V stř., 1 A (nepřetržité)
	[9.2.2] Čerpadlo TUV [9.2.3] Plán čerpadla TUV

- 1** Otevřete servisní kryt. Viz "7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky" [▶ 85].

- 2** Otevřete následující (viz "7.2.6 Otevření vnitřní jednotky" [▶ 88]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skřínky	
<b>4</b>	Horní kryt	
<b>5</b>	Boční panel	

- 3** Připojte kabel čerpadla teplé užitkové vody k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

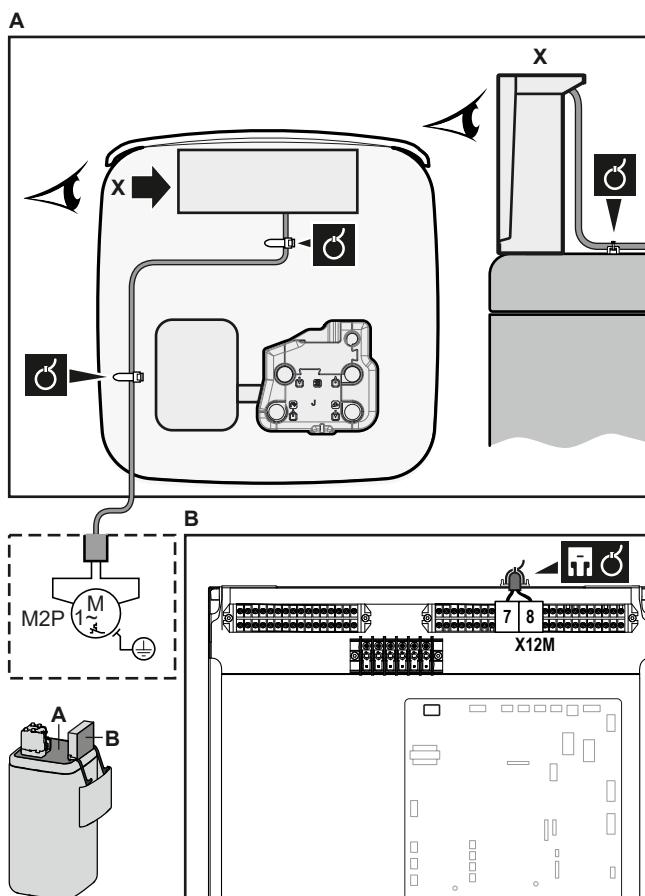

- 4 Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce" [▶ 142].


### 9.3.8 Připojení výstupu alarmu

	Vodiče: (2)×0,75 mm <sup>2</sup> Maximální zatížení: 0,3 A, 230 V stř. Maximální zatížení: 1 A, 5 V stejn.
	[9.D] Výstup alarmu

- 1 Otevřete servisní kryt. Viz "7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky" [▶ 85].
- 2 Otevřete následující (viz "7.2.6 Otevření vnitřní jednotky" [▶ 88]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky	
<b>4</b>	Horní kryt	
<b>5</b>	Boční panel	

- 3 Připojte kabel výstupu alarmu k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

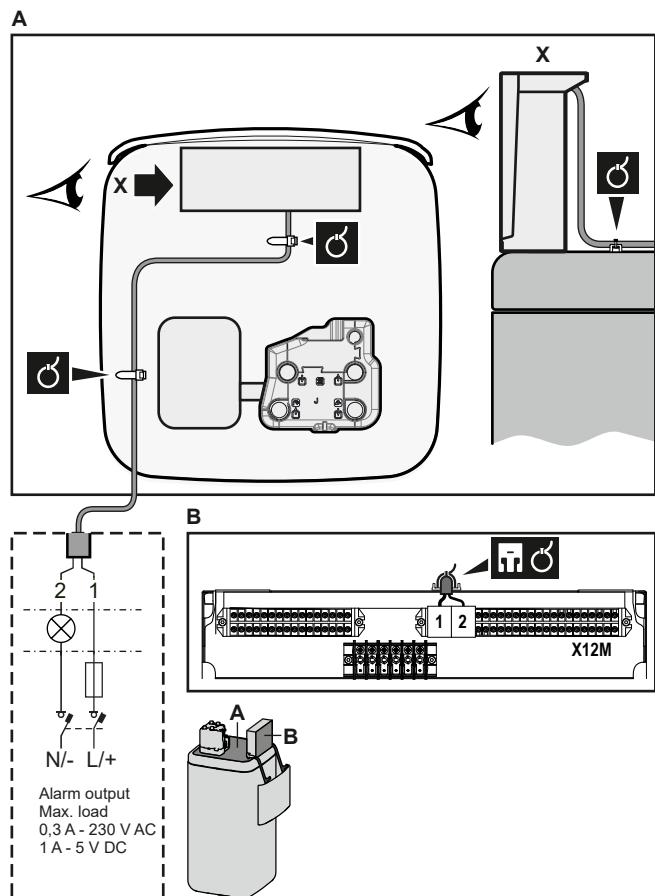

- Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce" [▶ 142].

### 9.3.9 Připojení výstupu zapnutí/vypnutí prostorového chlazení/topení



#### INFORMACE


Chlazení je použitelné pouze v případě reverzibilních modelů.

	Vodiče: (2)×0,75 mm <sup>2</sup> Maximální zatížení: 0,3 A, 230 V stř. Maximální zatížení: 1 A, 5 V stejn.
	—

- Otevřete servisní kryt. Viz "7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky" [▶ 85].
- Otevřete následující (viz "7.2.6 Otevření vnitřní jednotky" [▶ 88]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skřínky	
<b>4</b>	Horní kryt	
<b>5</b>	Boční panel	

- Připojte kabel výstupu zapnutí/vypnutí prostorového chlazení/topení k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

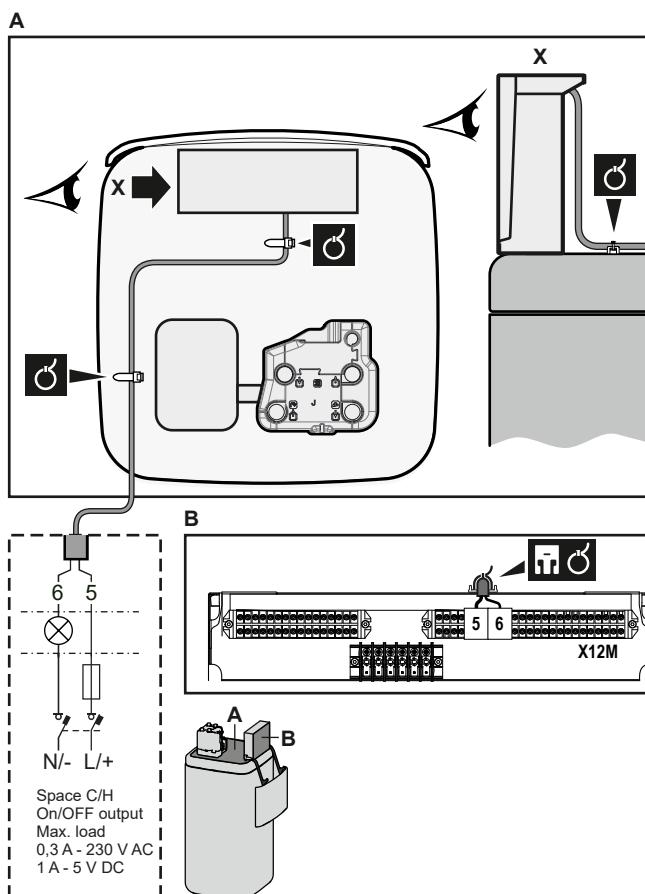

- 4** Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce" [▶ 142].

### 9.3.10 Připojení přepínače na externí zdroj tepla



#### INFORMACE

Bivalentní provoz je možný v případě 1 zóny teploty výstupní vody s:

- ovládáním pomocí pokojového termostatu NEBO
- ovládáním pomocí externího pokojového termostatu.


	Vodiče: 2x0,75 mm <sup>2</sup> Maximální zatížení: 0,3 A, 230 V stř. Maximální zatížení: 1 A, 5 V stejn.
	[9.C] Bivalentní

- 1** Otevřete servisní kryt. Viz "7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky" [▶ 85].

- 2** Otevřete následující (viz "7.2.6 Otevření vnitřní jednotky" [▶ 88]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky	
<b>4</b>	Horní kryt	
<b>5</b>	Boční panel	

- 3** Připojte kabel přepínače na externí zdroj tepla k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

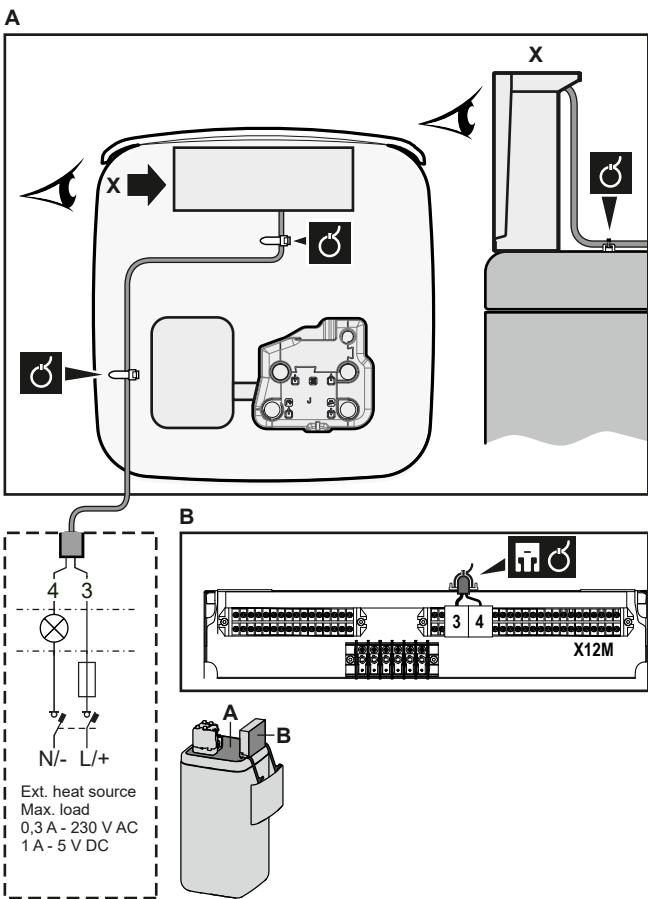

- 4** Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce" [▶ 142].


### 9.3.11 Připojení digitálních vstupů pro měření spotřeby energie

	Vodič: 2 (na vstupní signál)×0,75 mm <sup>2</sup> Digitální vstupy omezení spotřeby el. energie: 12 V stejn. / 12 mA detekce (napětí přiváděno z DPS)
	[9.9] Řízení spotřeby energie.


- 1** Otevřete servisní kryt. Viz "7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky" [▶ 85].
- 2** Otevřete následující (viz "7.2.6 Otevření vnitřní jednotky" [▶ 88]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky	
<b>4</b>	Horní kryt	
<b>5</b>	Boční panel	

- 3** Namontujte kovovou vložku prostoru pro elektrické komponenty.

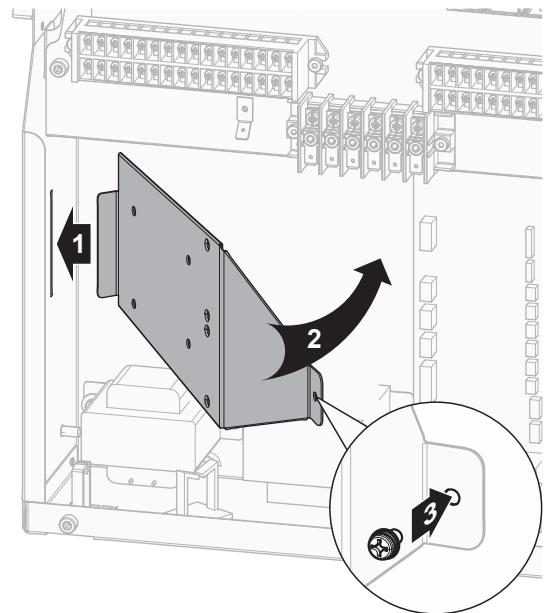

- 4** Připojte kabel digitálních vstupů pro měření spotřeby energie k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

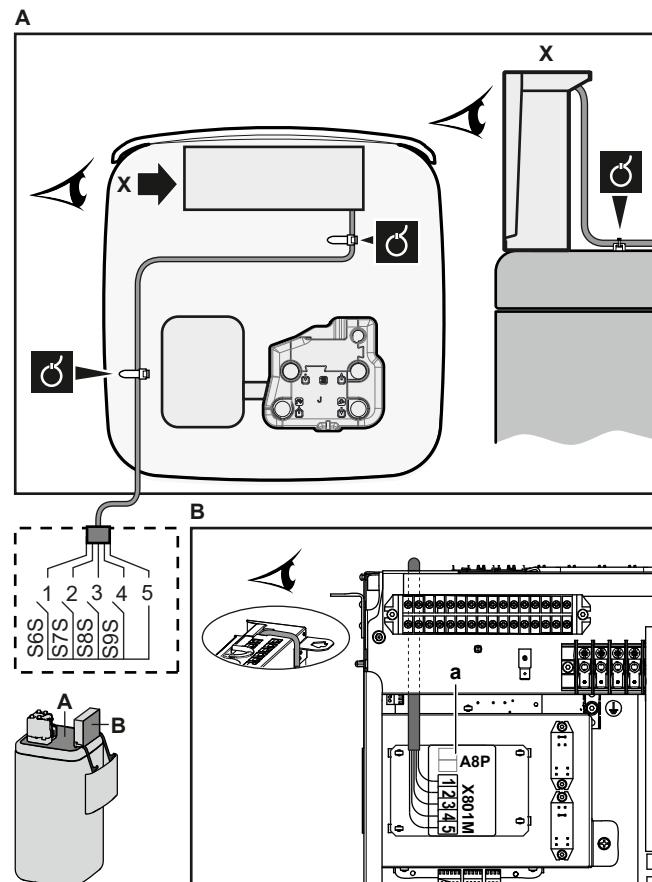

- 5** Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce" [▶ 142].

## 9.3.12 Připojení bezpečnostního termostatu (normálně uzavřený kontakt)


	Vodiče: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ Maximální délka: 50 m Kontakt bezpečnostního termostatu: detekce 16 V stejn. (napětí přiváděno z DPS). Beznapěťový kontakt zajistí minimální použitelnou zátěž 15 V stejn., 10 mA.
	[9.8.1]=3 (Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou = Bezpečnostní termostat)

- 1 Otevřete následující (viz "[7.2.6 Otevření vnitřní jednotky](#)" [[▶ 88](#)]):

	<table border="1"> <tr> <td><b>1</b></td><td>Panel uživatelského rozhraní</td></tr> <tr> <td><b>2</b></td><td>Rozváděcí skříňka</td></tr> <tr> <td><b>3</b></td><td>Kryt rozváděcí skříňky</td></tr> <tr> <td><b>4</b></td><td>Horní kryt</td></tr> <tr> <td><b>5</b></td><td>Boční panel</td></tr> </table>	<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky	<b>4</b>	Horní kryt	<b>5</b>	Boční panel
<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní										
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka										
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky										
<b>4</b>	Horní kryt										
<b>5</b>	Boční panel										

- 2 Otevřete servisní kryt. Viz "[7.2.2 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky](#)" [[▶ 85](#)].
- 3 Připojte kabel bezpečnostního termostatu (vypínací) k příslušným svorkám, jak je znázorněno na obrázku níže.

**Poznámka:** Je nezbytné odstranit propojku (namontovanou ve výrobě) z příslušných svorek.

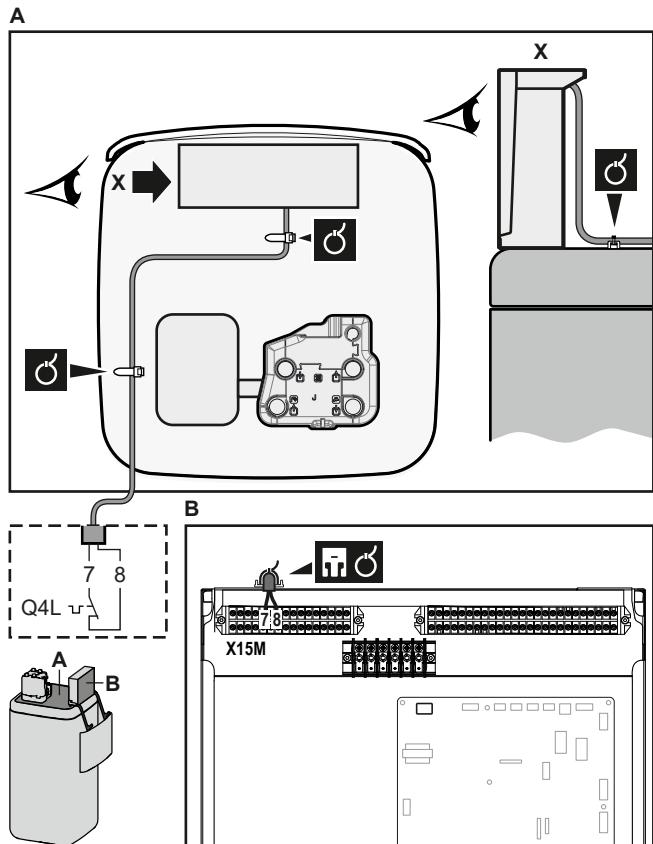

- 4 Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "[9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce](#)" [[▶ 142](#)].

**POZNÁMKA**

Ujistěte se, že vyberete a nainstalujete bezpečnostní termostat dle platné legislativy. V každém případě, aby se zabránilo zbytečnému spouštění bezpečnostního termostatu, doporučujeme, aby...

- bezpečnostní termostat umožňoval automatické resetování.
- měl bezpečnostní termostat maximální míru teplotní odchylky 2°C/min.
- Dodržení minimální vzdálenosti 2 m mezi bezpečnostním termostatem a 3cestným ventilem.

**POZNÁMKA**

**Chyba.** Pokud odstraníte propojku (rozpojíte obvod), ale NEPŘIPOJÍTE bezpečnostní termostat, objeví se chyba zastavení 8H-03.

**INFORMACE**

VŽDY nakonfigurujte bezpečnostní termostat po jeho instalaci. Bez konfigurace bude jednotka kontakt bezpečnostního termostatu ignorovat.

### 9.3.13 Smart Grid

Toto téma popisuje 2 možné způsoby připojení vnitřní jednotky ke Smart Grid:

- V případě nízkonapěťových kontaktů Smart Grid
- V případě vysokonapěťových kontaktů Smart Grid. Toto vyžaduje instalaci relé sady Smart Grid (EKRELSG).

2 příchozí kontakty Smart Grid mohou aktivovat následující režimy Smart Grid:

Kontakt Smart Grid		Provozní režim Smart Grid
①	②	
0	0	Volnoběh
0	1	Nucené vypnutí
1	0	Doporučené zapnutí
1	1	Nucené zapnutí

Použití impulzního elektroměru Smart Grid není povinné:

Pokud impulzní elektroměr Smart Grid je...	Potom [9.8.8] Nastavení limitu kW je...
Použito ([9.A.2] Elektroměr 2 ≠ Žádný)	Nemá význam
Nepoužívá se ([9.A.2] Elektroměr 2 = Žádný)	Použitelné

#### V případě nízkonapěťových kontaktů Smart Grid




Vodiče (impulzní elektroměr Smart Grid): 0,5 mm<sup>2</sup>

Vodiče (nízkonapěťové kontakty Smart Grid): 0,5 mm<sup>2</sup>



- [9.8.4]=3 (Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou = Chytrá síť)
- [9.8.5] Provozní režim chytré sítě
- [9.8.6] Povolit elektrické ohříváče
- [9.8.7] Aktivovat natápení místnosti
- [9.8.8] Nastavení limitu kW

Připojení Smart Grid v případě nízkonapěťových kontaktů je následující:



**a** Propojka (montuje se továrně). Pokud zároveň připojíte bezpečnostní termostat (Q4L), vyměňte propojku za vodiče bezpečnostního termostatu.


**S4S** Impulzní elektroměr Smart Grid

**①/S10S** Nízkonapěťový kontakt Smart Grid 1



**②/S11S** Nízkonapěťový kontakt Smart Grid 2

- 1 Otevřete následující (viz "7.2.6 Otevření vnitřní jednotky" [▶ 88]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky
<b>4</b>	Horní kryt
<b>5</b>	Boční panel



- 2 Vodiče připojte následujícím způsobem:

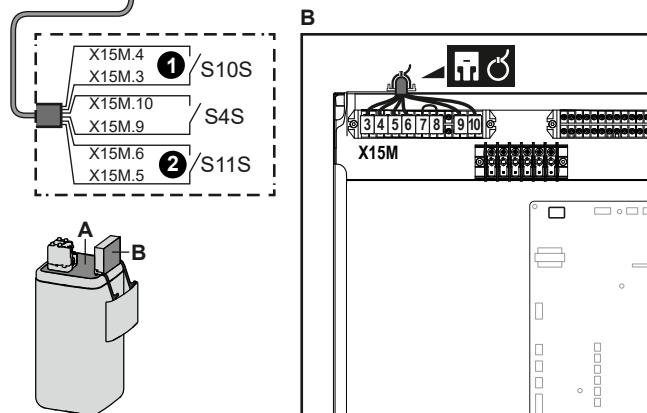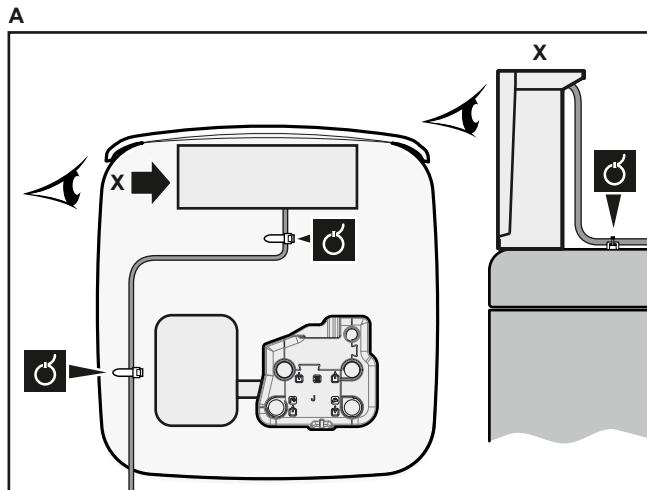


**3** Kabely upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků.

### V případě vysokonapěťových kontaktů Smart Grid

	Vodiče (impulzní elektroměr Smart Grid): 0,5 mm <sup>2</sup> Vodiče (vysokonapěťové kontakty Smart Grid): 1 mm <sup>2</sup>
	[9.8.4]=3 (Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou = Chytrá síť) [9.8.5] Provozní režim chytré sítě [9.8.6] Povolit elektrické ohříváče [9.8.7] Aktivovat natápení místnosti [9.8.8] Nastavení limitu kW

Připojení Smart Grid v případě vysokonapěťových kontaktů je následující:

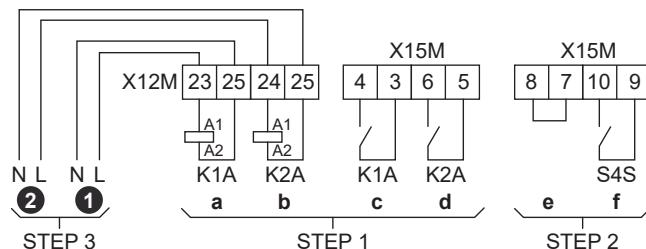

**STEP 1** Instalace relé sady Smart Grid

**STEP 2** Nízkonapěťová připojení

**STEP 3** Vysokonapěťová připojení

**1** Vysokonapěťový kontakt Smart Grid 1

**2** Vysokonapěťový kontakt Smart Grid 2


**a, b** Strany relé s cívkou

**c, d** Strany relé s kontaktem


**e** Propojka (montuje se továrně). Pokud zároveň připojíte bezpečnostní termostat (Q4L), vyměňte propojku za vodiče bezpečnostního termostatu.

**f** Impulzní elektroměr Smart Grid


**1** Namontujte kovovou vložku prostoru pro elektrické komponenty.


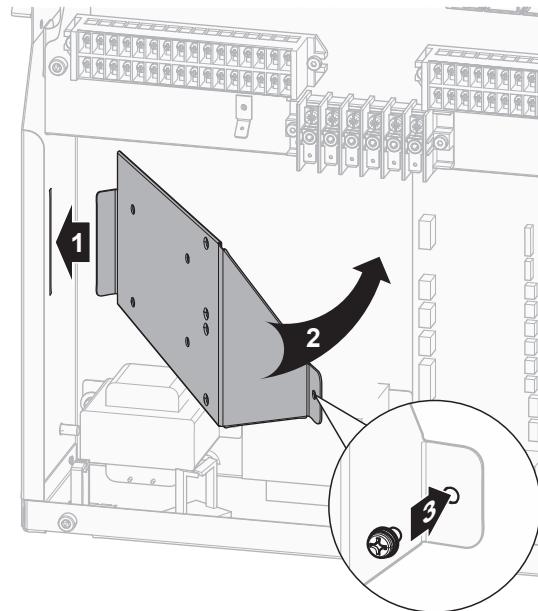


**2** Uvolněte kabely připojené ke svorce soupravy relé Smart Grid (EKRELSG) a demontujte svorku.

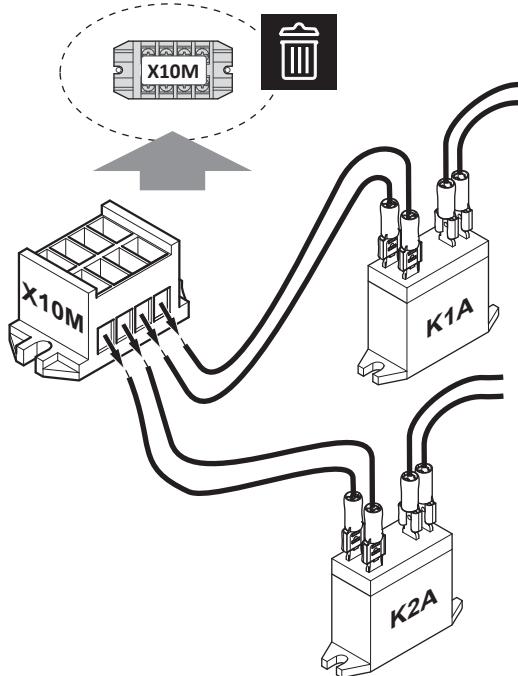


**3** Nainstalujte komponenty relé sady Smart Grid následovně:

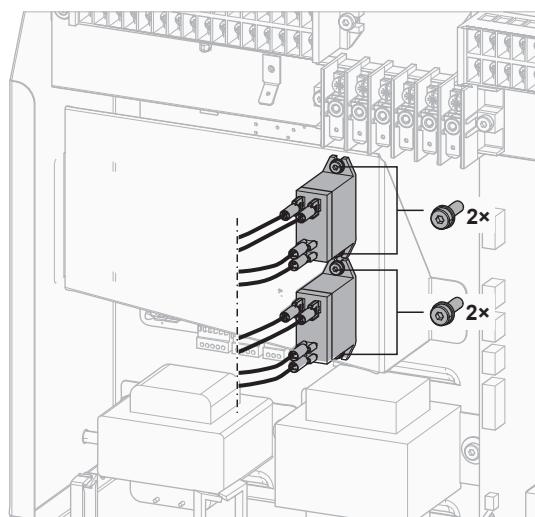


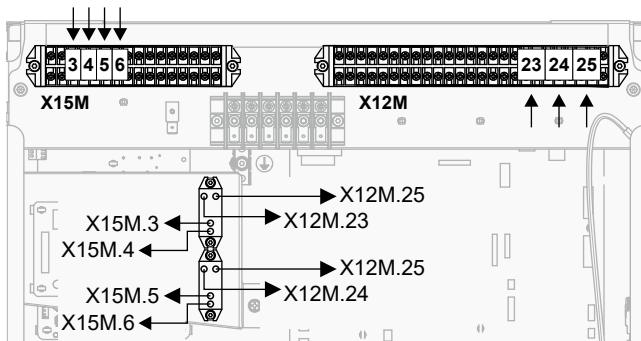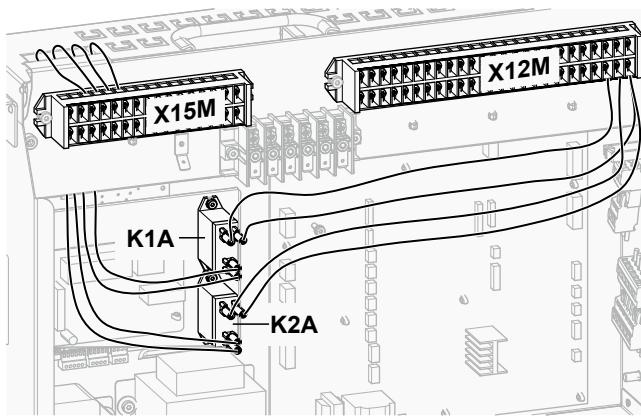

**4** Vodiče vedení nízkého napětí připojte následujícím způsobem:

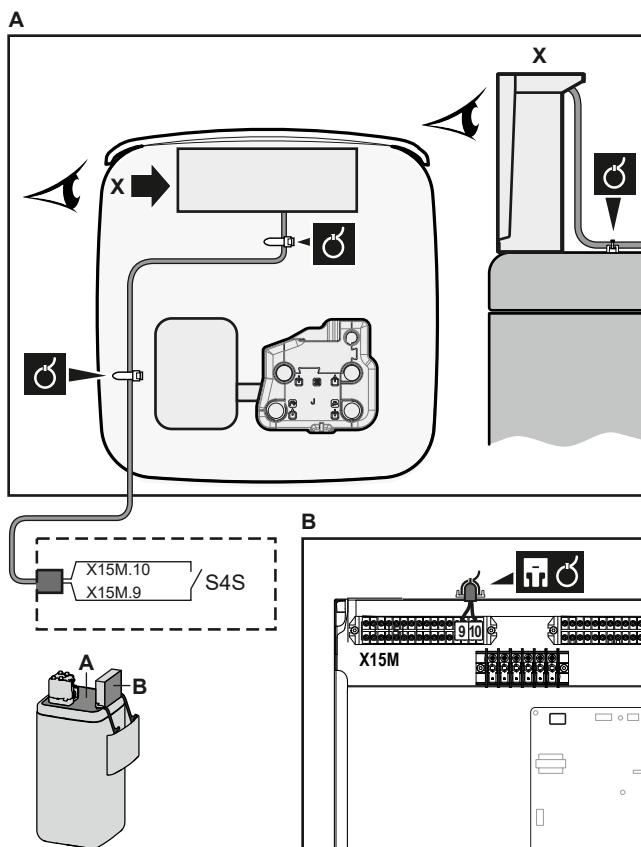


**5** Vysokonapěťové vodiče připojte následujícím způsobem:

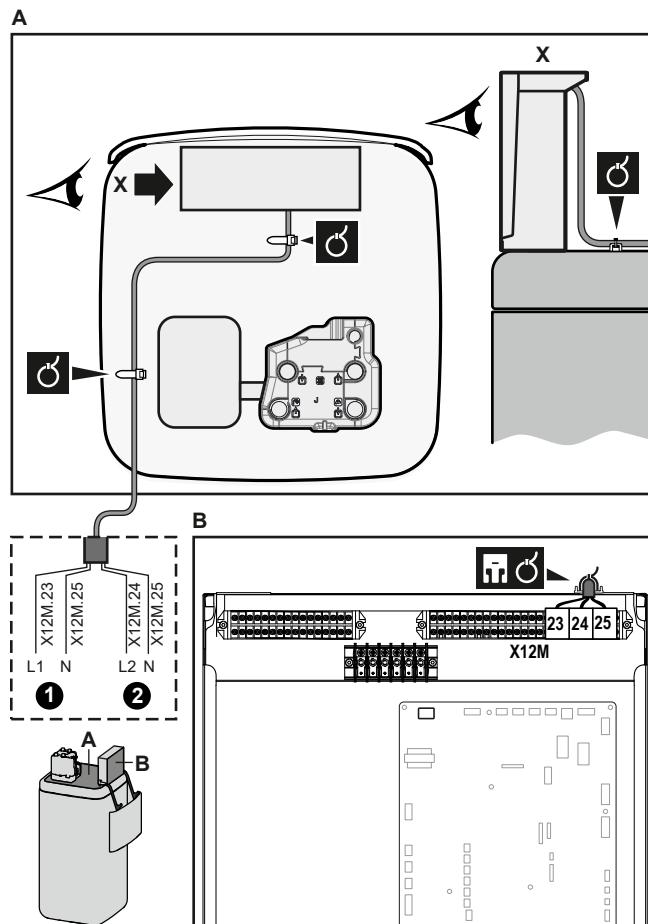


- 6** Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce" [▶ 142].

#### 9.3.14 Pokyny pro připojení kazety WLAN (dodávané jako příslušenství)




- 1** Zasuňte adaptér WLAN do otvoru na uživatelském rozhraní vnitřní jednotky.

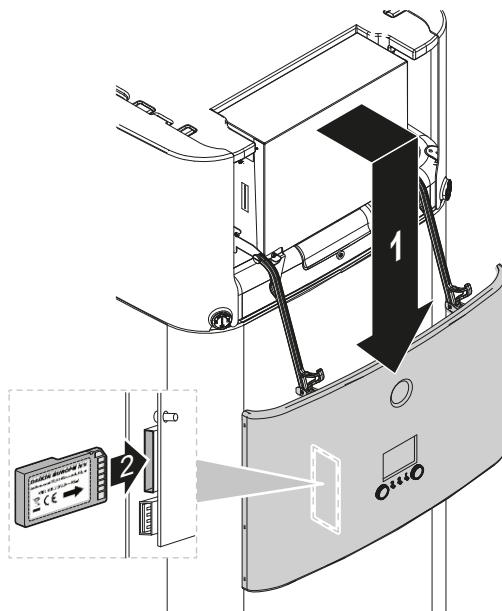


### 9.3.15 Pokyny pro připojení solárního vstupu

	Vodiče: 0,5 mm <sup>2</sup> Kontakt solárního vstupu: 5 V stejn. (napětí přiváděno z DPS)
	—

1 Otevřete následující (viz "[7.2.6 Otevření vnitřní jednotky](#)" [[► 88](#)]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky	
<b>4</b>	Horní kryt	
<b>5</b>	Boční panel	

2 Připojte kabel solárního vstupu podle obrázku níže.

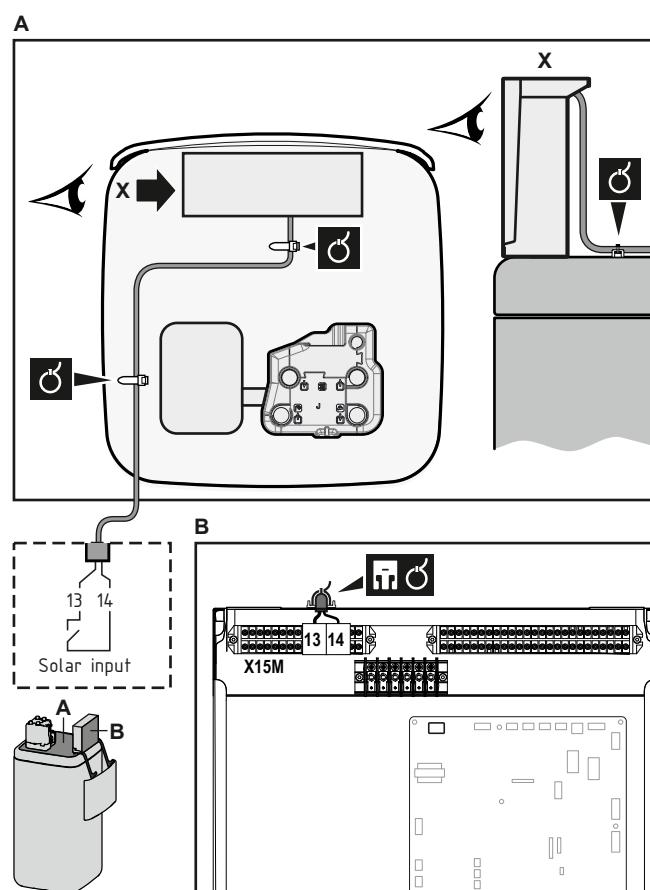


3 Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "[9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce](#)" [[► 142](#)].


### 9.3.16 Pokyny pro připojení výstupu TUV

	Vodiče: 2x0,75 mm <sup>2</sup> Maximální provozní proud: 0,3 A, 230 V stř.
	—

1 Otevřete následující (viz "[7.2.6 Otevření vnitřní jednotky](#)" [[► 88](#)]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	
<b>3</b>	Kryt rozváděcí skříňky	
<b>4</b>	Horní kryt	
<b>5</b>	Boční panel	

**2** Připojte kabel signálu TUV podle obrázku níže.

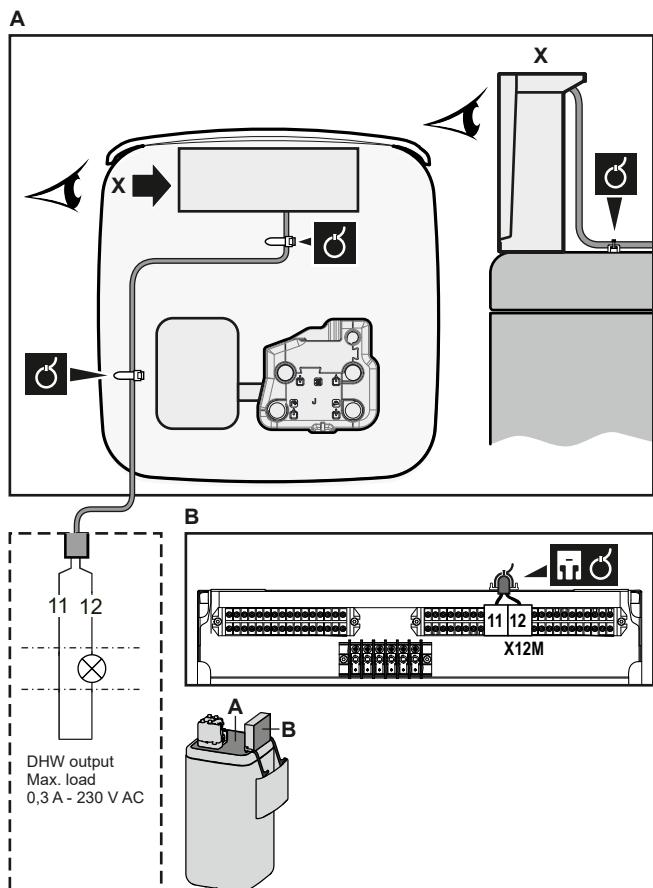

**3** Kabel upevněte pomocí pásků k upevnění kabelových svazků. Obecné informace viz "9.3.1 Připojení elektrické kabeláže k vnitřní jednotce" [▶ 142].

# 10 Dokončení instalace venkovní jednotky

## 10.1 Dokončení instalace venkovní jednotky



### POZNÁMKA


Doporučuje se nainstalovat potrubní rozvod chladiva mezi vnitřní a venkovní jednotkou do ochranného vedení nebo obalit páskou.



### INFORMACE

Požadavky na izolaci potrubí pro chladivo viz "[8.1.2 Izolace chladivového potrubí](#)" [103].

- Izolujte a upevněte potrubí s chladivem a kabely následujícím způsobem:



- a** Potrubí plynu
- b** Izolace potrubí plynu
- c** Propojovací kabel
- d** Místní elektrická kabeláž (je-li to vhodné)
- e** Potrubí kapaliny
- f** Izolace potrubí kapaliny
- g** Dokončovací páska

- Nasadte servisní kryt.

# 11 Konfigurace



## INFORMACE

Chlazení je použitelné pouze v případě reverzibilních modelů.

### V této kapitole

11.1	Přehled: Konfigurace .....	168
11.1.1	Přístup k nejčastěji používaným příkazům .....	169
11.1.2	Připojení PC kabelu k rozváděcí skříňce .....	171
11.2	Konfigurační průvodce.....	172
11.3	Možné obrazovky .....	173
11.3.1	Možné obrazovky: Přehled .....	173
11.3.2	Domovská obrazovka .....	174
11.3.3	Hlavní nabídka .....	177
11.3.4	Obrazovka nabídky.....	178
11.3.5	Obrazovka nastavení.....	178
11.3.6	Podrobná obrazovka s hodnotami.....	179
11.3.7	Obrazovka plánu: Příklad .....	179
11.4	Přednastavené hodnoty a plány.....	183
11.4.1	Použití přednastavených hodnot.....	183
11.4.2	Použití a programování plánů provozu .....	184
11.4.3	Obrazovka plánu: Příklad .....	187
11.4.4	Nastavení cen za energii .....	191
11.5	Křivka dle počasí .....	193
11.5.1	Co je křivka dle počasí?	193
11.5.2	2bodová křivka .....	194
11.5.3	Křivka se sklonem a trvalou odchylkou .....	195
11.5.4	Použití křivek dle počasí .....	196
11.6	Nabídka nastavení .....	198
11.6.1	Porucha .....	198
11.6.2	Místnost .....	198
11.6.3	Hlavní zóna .....	203
11.6.4	Doplňková zóna .....	212
11.6.5	Prostorové vytápění/chlazení .....	217
11.6.6	Nádrž .....	226
11.6.7	Nastavení uživatele .....	232
11.6.8	Informace .....	236
11.6.9	Nastavení technika.....	239
11.6.10	Uvedení do provozu .....	266
11.6.11	Profil uživatele .....	266
11.6.12	Provoz .....	267
11.6.13	WLAN .....	267
11.7	Struktura nabídky: přehled nastavení uživatele .....	270
11.8	Struktura nabídky: přehled nastavení technika .....	271

### 11.1 Přehled: Konfigurace

Tato kapitola popisuje, co musíte dělat a znát pro konfiguraci systému po jeho instalaci.

#### Proč?

Pokud NEPROVEDETE správnou konfiguraci systému, NEMUSÍ pracovat dle očekávání. Konfigurace má vliv na následující parametry:

- Výpočty softwaru
- Co vidíte a co můžete dělat na uživatelském rozhraní

#### Jak

Systém můžete nakonfigurovat pomocí uživatelského rozhraní.

- První spuštění – konfigurační průvodce.** Po prvním ZAPNUTÍ uživatelského rozhraní (přes jednotku) se spustí konfigurační průvodce, který vám pomůže s konfigurací systému.
- Znovu spusťte konfiguračního průvodce.** Jestliže je systém již nakonfigurován, můžete znova spustit konfiguračního průvodce. Chcete-li znova spustit konfiguračního průvodce přejděte do **Nastavení technika > Průvodce konfigurace**. Přístup k **Nastavení technika**, viz "[11.1.1 Přístup k nejčastěji používaným příkazům](#)" [▶ 169].
- Poté.** V případě potřeby můžete provést změny konfigurace ve struktuře nabídky nebo v přehledu nastavení.



### INFORMACE

Po dokončení konfiguračního průvodce se na uživatelském rozhraní zobrazí přehledová obrazovka a požadavek na potvrzení. Po potvrzení se systém restartuje a zobrazí se domovská obrazovka.

### Přístup k nastavení – Vysvětlivky tabulek

K nastavení technika se můžete dostat pomocí dvou různých způsobů. Pomocí obou způsobů se však NELZE dostat ke všem nastavením. Pokud se jedná o takovou situaci, je v odpovídajících sloupcích tabulky v této kapitole uvedeno N/A (není použito).

Způsob	Sloupec v tabulkách
Přístup k nastavením přes záložky na <b>domovské obrazovce nabídky</b> nebo ve <b>struktuře nabídky</b> . Aktivace záložek: stiskněte tlačítko ? na domovské obrazovce.	# Například: [2.9]
Přístup k nastavením přes kód v <b>přehledu provozních parametrů</b> .	<b>Kód</b> Například: [C-07]

Viz také:

- ["Přístup k nastavení technika"](#) [▶ 170]
- ["11.8 Struktura nabídky: přehled nastavení technika"](#) [▶ 271]

#### 11.1.1 Přístup k nejčastěji používaným příkazům

##### Změna úrovně oprávnění uživatele

Úroveň oprávnění uživatele můžete změnit následovně:

1	Přejděte do [B]: Profil uživatele. 	
2	Zadejte příslušný kód pin pro úroveň oprávnění uživatele.	—
	▪ Procházejte seznamem číslic a změňte vybranou číslici.	
	▪ Posuňte kurzor zleva doprava.	
	▪ Potvrďte kód pin a pokračujte.	

### Kód pin technika

Kód pin **Technik** je **5678**. Nyní budou k dispozici další položky nabídky a nastavení technika.



### Kód pin pokročilého uživatele

Kód pin **Pokročilý koncový uživatel** je **1234**. Nyní budou zobrazeny další položky nabídky pro daného uživatele.



### Kód pin uživatele

Kód pin **Uživatel** je **0000**.



### Přístup k nastavení technika

- 1** Nastavte úroveň oprávnění uživatele na **Technik**.
- 2** Přejděte na [9]: **Nastavení technika**.



### Chcete-li upravit nastavení přehledu

**Příklad:** Změňte [1-01] z 15 na 20.

Většinu nastavení lze provést pomocí struktury nabídky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu zapotřebí změnit nastavení pomocí přehledu nastavení, je možné se do přehledu nastavení dostat následovně:

<b>1</b>	Nastavte úroveň oprávnění uživatele na <b>Technik</b> . Viz " <a href="#">Změna úrovně oprávnění uživatele</a> " [▶ 169].	—
<b>2</b>	Přejděte na [9.I]: <b>Nastavení technika &gt; Přehled provozních parametrů</b> .	◀ ▶ ○
<b>3</b>	Otočte levým otočným ovladačem, zvolte první část nastavení a potvrďte stisknutím ovladače.	◀ ▶ ○

	00	05	0A
	01	06	0B
	02	07	0C
	03	08	0D
	04	09	0E
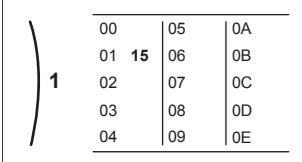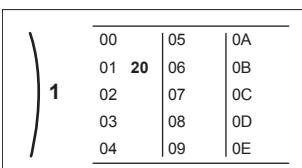
<b>4</b>	Otočte levým otočným ovladačem a vyberte druhou část nastavení	
1		
<b>5</b>	Otočením pravým otočným ovladačem upravte hodnotu z 15 na 20.	
1		
<b>6</b>	Stiskněte levý otočný ovladač pro potvrzení nového nastavení.	
<b>7</b>	Stisknutím středového tlačítka se vrátíte na domovskou obrazovku.	



### INFORMACE

Po změně přehledu nastavení a návratu na domovskou obrazovku se na uživatelském rozhraní zobrazí vyskakovací obrazovka s požadavkem na restart systému.


Po potvrzení se systém restartuje a použijí se poslední změny.

#### 11.1.2 Připojení PC kabelu k rozváděcí skřínce


Toto připojení mezi počítačem a DPS pro řízení hydraulického systému je zapotřebí při aktualizaci hydro softwaru a EEPROM.

**Předpoklad:** Je vyžadovaná souprava EKPCCAB4.

- 1 Připojte USB konektor kabelu k počítači.
- 2 Připojte koncovku kabelu k X10A na A1P rozváděcí skříňky vnitřní jednotky.



- 3 Dbejte zvláště na umístění přípojky!

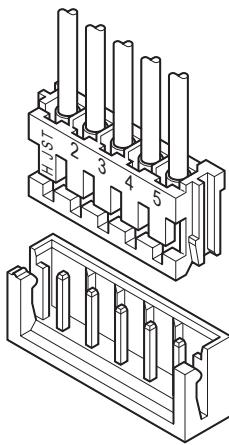

## 11.2 Konfigurační průvodce

Po prvním zapnutí systému uživatelské rozhraní spustí konfiguračního průvodce. Použijte tohoto průvodce k nastavení nejdůležitějších počátečních nastavení, aby jednotka správně fungovala. Podle potřeby můžete poté nakonfigurovat další nastavení. Všechna tato nastavení lze měnit ve struktuře nabídky.

Zde můžete najít stručný přehled nastavení konfigurace. Všechna nastavení lze také upravit v nabídce nastavení (použijte záložky).


Nastavení...	Viz...
Jazyk [7.1]	
Čas/datum [7.2]	
Hodiny	—
Minuty	
Rok	
Měsíc	
Den	
Systém	
Typ vnitřní jednotky (pouze pro čtení)	" <a href="#">11.6.9 Nastavení technika</a> " [▶ 239]
Typ záložního ohříváče [9.3.1]	
Teplá užitková voda [9.2.1]	
Nouzový [9.5]	
Počet zón [4.4]	" <a href="#">11.6.5 Prostorové vytápění/ chlazení</a> " [▶ 217]
Systém naplněný glykolem (přehled provozních parametrů [E-OD])	" <a href="#">11.6.9 Nastavení technika</a> " [▶ 239]
Solární [9.2.4]	" <a href="#">11.6.9 Nastavení technika</a> " [▶ 239]
Záložní ohříváč	

Nastavení...	Viz...
Napětí [9.3.2]	<a href="#">"Záložní ohříváč" [▶ 240]</a>
Konfigurace [9.3.3]	
Stupeň výkonu 1 [9.3.4]	
Další stupeň výkonu 2 [9.3.5] (pokud je zapotřebí)	
<b>Hlavní zóna</b>	
Typ zářiče [2.7]	<a href="#">"11.6.3 Hlavní zóna" [▶ 203]</a>
Ovládání [2.9]	
Režim nast. hodnoty [2.4]	
Křivka topení dle počasí [2.5] (pokud je to vhodné)	
Křivka chlazení dle počasí [2.6] (pokud je to vhodné)	
Plán [2.1]	
Typ křivky dle počasí [2.E]	
<b>Doplňková zóna (pouze pokud [4.4]=1)</b>	
Typ zářiče [3.7]	<a href="#">"11.6.4 Doplňková zóna" [▶ 212]</a>
Ovládání (pouze pro čtení) [3.9]	
Režim nast. hodnoty [3.4]	
Křivka topení dle počasí [3.5] (pokud je to vhodné)	
Křivka chlazení dle počasí [3.6] (pokud je to vhodné)	
Plán [3.1]	
Typ křivky dle počasí [3.C] (pouze pro čtení)	
<b>Nádrž</b>	
Režim zahřívání [5.6]	<a href="#">"11.6.6 Nádrž" [▶ 226]</a>
Hystereze [5.9]	

## 11.3 Možné obrazovky


### 11.3.1 Možné obrazovky: Přehled

Následující obrazovky jsou nejběžnější:

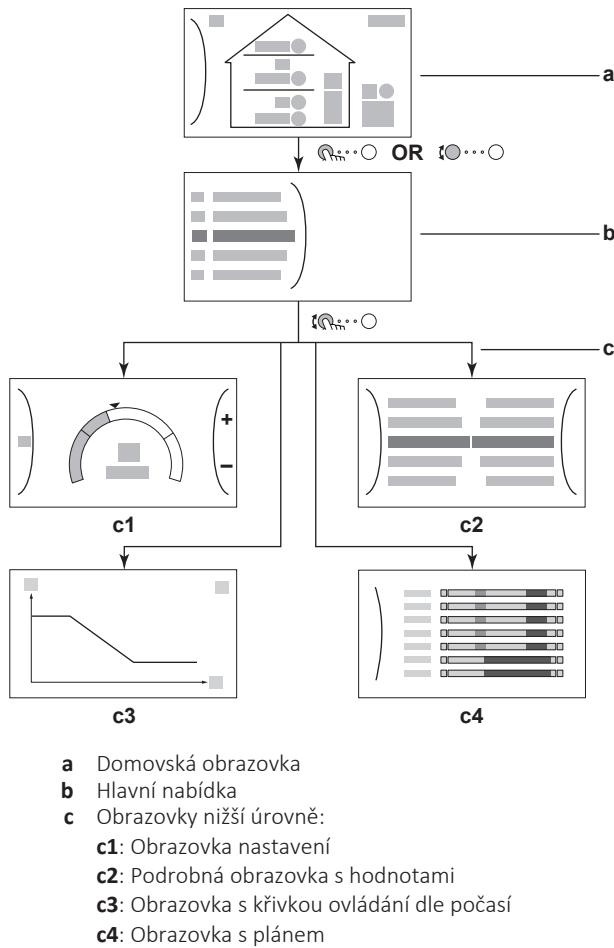

### 11.3.2 Domovská obrazovka

Stisknutím tlačítka se vrátíte na domovskou obrazovku. Uvidíte přehled konfigurace jednotky a pokojové teploty a nastavené teploty. Na domovské obrazovce jsou zobrazeny pouze symboly související s vaší konfigurací.

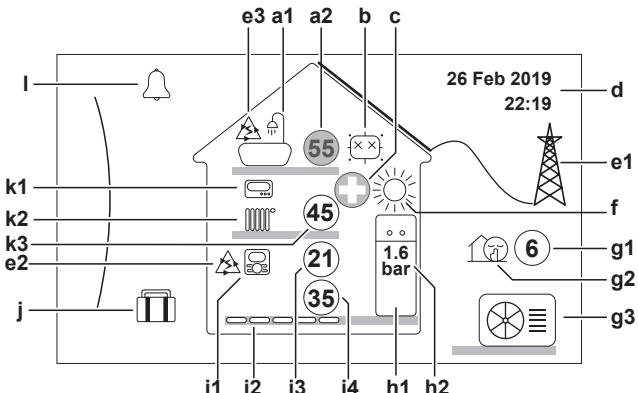

Možné činnosti na této obrazovce	
	Procházejte seznamem hlavní nabídky.
	Přejděte na obrazovku hlavní nabídky.
	Aktivujte/deaktivujte záložky.


<b>Položka</b>		<b>Popis</b>
<b>a</b> <b>Teplá užitková voda</b>		
<b>a1</b>		Teplá užitková voda
<b>a2</b>		Změřená teplota v nádrži <sup>(a)</sup>
<b>b</b> <b>Dezinfekce / Výkonný</b>		
		Aktivní dezinfekční režim
		Aktivní výkonný provoz
<b>c</b> <b>Nouzový režim</b>		
		Tepelné čerpadlo má poruchu a systém je v režimu <b>Nouzový</b> nebo je tepelné čerpadlo nuceně vypnuto.
<b>d</b> <b>Aktuální datum a čas</b>		
<b>e</b> <b>Smart energy</b>		
<b>e1</b>		Smart energy je k dispozici prostřednictvím solárních panelů nebo chytré sítě.
<b>e2</b>		Smart energy se v současné době používá pro prostorové vytápění.
<b>e3</b>		Smart energy se v současné době používá pro ohřev teplé užitkové vody.
<b>f</b> <b>Prostorový provozní režim</b>		
		Chlazení
		Topení
<b>g</b> <b>Venkovní / tichý režim</b>		
<b>g1</b>		Změřená venkovní teplota <sup>(a)</sup>
<b>g2</b>		Aktivní tichý režim
<b>g3</b>		Venkovní jednotka
<b>h</b> <b>Vnitřní jednotka / Nádrž na teplou užitkovou vodu</b>		
<b>h1</b>		Vnitřní podlahová jednotka s integrovanou nádrží
		Nástěnná vnitřní jednotka
		Nástěnná vnitřní jednotka se samostatnou nádrží
<b>h2</b>		Tlak vody

Položka		Popis
i	<b>Hlavní zóna</b>	
i1	Typ instalovaného pokojového termostatu:	
		Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty okolí samostatného lidského komfortního rozhraní (BRC1HHDA použitého jako pokojový termostat).
		Provozní režim jednotky je vybrán na základě externího pokojového termostatu (drátového nebo bezdrátového).
	—	Žádný nainstalovaný nebo nastavený pokojový termostat. Provozní režim jednotky je zvolen na základě teploty výstupní vody bez ohledu na skutečnou pokojovou teplotu a/nebo požadavek na vytápění místnosti.
i2	Instalovaný typ topidla:	
		<b>Podlahové topení</b>
		<b>Jednotka s ventilátory</b>
		<b>Radiátor</b>
i3	(21)	Změřená pokojová teplota <sup>(a)</sup>
i4	(35)	Nastavená teplota výstupní vody <sup>(a)</sup>
j	<b>Režim dovolené</b>	
		Aktivní režim dovolená
k	<b>Doplňková zóna</b>	
k1	Typ instalovaného pokojového termostatu:	
		Provozní režim jednotky je vybrán na základě externího pokojového termostatu (drátového nebo bezdrátového).
	—	Žádný nainstalovaný nebo nastavený pokojový termostat. Provozní režim jednotky je zvolen na základě teploty výstupní vody bez ohledu na skutečnou pokojovou teplotu a/nebo požadavek na vytápění místnosti.
	Instalovaný typ topidla:	
k2		<b>Podlahové topení</b>
		<b>Jednotka s ventilátory</b>
		<b>Radiátor</b>
	(45)	Nastavená teplota výstupní vody <sup>(a)</sup>
I	<b>Porucha</b>	
		Došlo k poruše.
		Podrobnější informace viz " <a href="#">15.4.1 Chcete-li zobrazit text návodů v případě poruchy</a> " [▶ 294].

<sup>(a)</sup> Pokud odpovídající provoz (například prostorové vytápění) není aktivní, je kroužek šedý.

### 11.3.3 Hlavní nabídka

Začněte na domovské obrazovce a stiskněte (●○○) nebo otočte (○○○) levým otočným ovladačem pro otevření obrazovky hlavní nabídky. V hlavní nabídce můžete získat přístup k různým obrazovkám pro nastavení teploty a dílčím nabídkám.

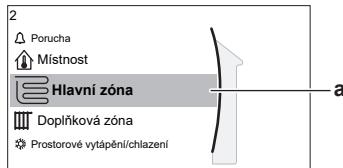

a Vybraná dílčí nabídka



Možné činnosti na této obrazovce	
●○○	Procházejte seznamem.
○○○	Vstupte do dílčí nabídky.
?	Aktivujte/deaktivujte záložky.

Dílčí nabídka		Popis
[0]	⚠ Porucha nebo ⚠ Porucha	<b>Omezení:</b> Zobrazí se pouze pokud dojde k poruše. Podrobnější informace viz " <a href="#">15.4.1 Chcete-li zobrazit text nápovědy v případě poruchy</a> " [▶ 294].
[1]	⚠ Místnost	<b>Omezení:</b> Zobrazí se pouze pokud vnitřní jednotku ovládá lidské komfortní rozhraní (BRC1HHDA používané jako pokojový termostat). Nastavte pokojovou teplotu.
[2]	💻 Hlavní zóna	Zobrazí příslušný symbol pro typ topného zařízení ve vaší hlavní zóně. Nastavte výstupní teplotu vody hlavní zóny.
[3]	☰ Doplňková zóna	<b>Omezení:</b> Zobrazí se pouze pokud existují dvě zóny teploty výstupní vody. Zobrazí příslušný symbol pro typ topného zařízení ve vaší doplňkové zóně. Nastavte výstupní teplotu vody doplňkové zóny (pokud existuje).
[4]	☀ Prostorové vytápění/chlazení	Zobrazí příslušný symbol vaší jednotky. Přejděte do režimu topení nebo chlazení. U modelů pouze s topením nemůžete režim měnit.
[5]	蓄 Nádrž	Nastavte teplotu akumulační nádrže.
[7]	👤 Nastavení uživatele	Poskytuje přístup k nastavením uživatele, například režimu dovolené a tichého režimu.
[8]	ⓘ Informace	Zobrazuje údaje a informace o vnitřní jednotce.
[9]	✖ Nastavení technika	<b>Omezení:</b> Pouze pro technika. Poskytuje přístup k pokročilým nastavením.

Dílčí nabídka		Popis
[A]		<b>Uvedení do provozu</b> <b>Omezení:</b> Pouze pro technika. Provádí zkoušky a údržbu.
[B]		<b>Profil uživatele</b> Změňte aktivní profil uživatele.
[C]		<b>Provoz</b> Zapněte nebo vypněte funkci topení/chlazení a ohřev teplé užitkové vody.
[D]		<b>Bezdrátová brána</b> <b>Omezení:</b> Zobrazí se pouze pokud je nainstalována bezdrátová síť LAN (WLAN). Obsahuje nastavení potřebná ke konfiguraci aplikace ONECTA.

### 11.3.4 Obrazovka nabídky

#### Příklad:

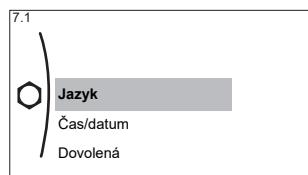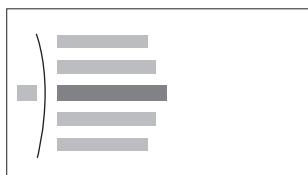


Možné činnosti na této obrazovce	
	Procházejte seznamem.
	Vstupte do dílčí nabídky/nastavení.

### 11.3.5 Obrazovka nastavení

Obrazovka nastavení se zobrazuje u obrazovek popisujících součásti systému, které vyžadují nastavení teploty/hodnoty.

#### Příklady

[1] Obrazovka pokojové teploty

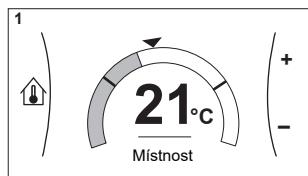


[2] Obrazovka hlavní zóny




[3] Obrazovka doplňkové zóny



[5] Obrazovka teplota v nádrži

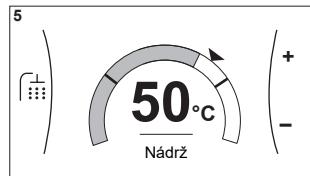


#### Vysvětlení

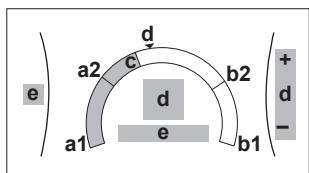

Možné činnosti na této obrazovce		
Položka	Popis	
Minimální teplotní limit	<b>a1</b>	Pevně daný jednotkou
	<b>a2</b>	Omezeno technikem
Maximální teplotní limit	<b>b1</b>	Pevně daný jednotkou
	<b>b2</b>	Omezeno technikem
Aktuální teplota	<b>c</b>	Změřená jednotkou
Požadovaná teplota	<b>d</b>	Pomocí pravého otočného ovladače snižte/zvýšte teplotu.
Dílčí nabídka	<b>e</b>	Otočte nebo stiskněte levý otočný ovladač pro přechod do dílčí nabídky.

### 11.3.6 Podrobná obrazovka s hodnotami

#### Příklad:

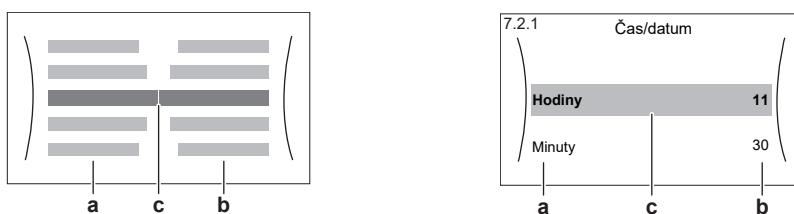

- a** Nastavení
- b** Hodnoty
- c** Vybrané nastavení a hodnota

Možné činnosti na této obrazovce		
•○...○	Procházejte seznamem nastavení.	
○...○⋮	Změňte hodnotu.	
○...⋮	Přejděte k dalšímu nastavení.	
⋮○...○	Potvrďte změny a pokračujte.	

### 11.3.7 Obrazovka plánu: Příklad

Na tomto příkladu je znázorněno, jak nastavit plán pokojové teploty v režimu topení pro hlavní zónu.




#### INFORMACE

Postupy k naprogramování dalších plánů jsou podobné.

#### Chcete-li naprogramovat plán: přehled

**Příklad:** Chcete naprogramovat následující plán:

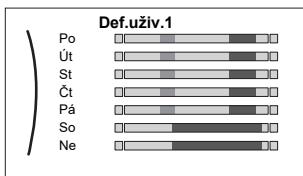

**Předpoklad:** Plán pokojové teploty je dispozici pouze pokud je aktivní ovládání pomocí pokojového termostatu. Pokud je aktivní ovládání teploty výstupní vody, můžete místo toho naprogramovat plán hlavní zóny.

- 1 Přejděte do plánu.
- 2 (volitelně) Vymažte obsah plánu celého týdne nebo obsah plánu pro vybraný den.
- 3 Naprogramujte plán na **Pondělí**.
- 4 Zkopírujte plán do dalších pracovních dní.
- 5 Naprogramujte plán na **Sobota** a zkopírujte jej do **Neděle**.
- 6 Zadejte název plánu.

#### Přechod do plánu

1	Přejděte na [1.1]: Místnost > Plán.	
2	Nastavte plán na Ano.	
3	Přejděte na [1.2]: Místnost > Plán topení.	

#### Vymazání obsahu týdenního plánu

1	Vyberte název aktuálního plánu.  	
2	Vyberte <b>Vymazat</b> .  	
3	Vyberte <b>OK</b> pro potvrzení.	

#### Vymazání obsahu denního plánu

1	Vyberte den, ve kterém chcete vymazat obsah. Například <b>Pátek</b>  	
---	---	--






<b>2</b>	Vyberte Vymazat.		
<b>3</b>	Vyberte OK pro potvrzení.		

**Naprogramování plánu na Pondělí**


<b>1</b>	Vyberte Pondělí.		
<b>2</b>	Vyberte Upravit.		
<b>3</b>	Pomocí levého otočného ovladače přejděte do položky a pomocí pravého otočného ovladače položku upravte. Pro každý den lze naprogramovat až 6 činností. Na liště má vysoká teplota tmavší barvu než nízká teplota.		
<b>4</b>	<b>Poznámka:</b> Chcete-li vymazat činnost, nastavte její čas jako čas předchozí činnosti.  Potvrďte změny.	<b>Výsledek:</b> Plán pro Pondělí je definován. Hodnota poslední činnosti platí až do další naprogramované činnosti. V tomto příkladu je pondělí prvním naprogramovaným dnem. Poslední naprogramovaná činnost tedy platí až do první činnosti příští pondělí.	

**Zkopírování plánu do dalších pracovních dní**

<b>1</b>	Vyberte Pondělí.		
----------	------------------	--	--
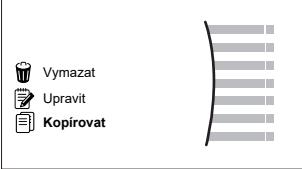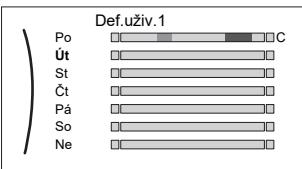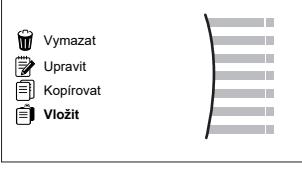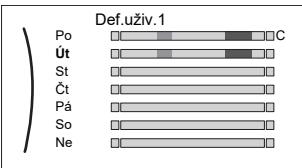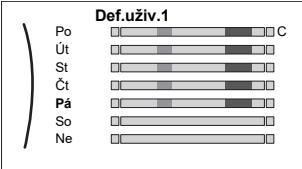
<p><b>2</b> Vyberte Kopírovat.</p> 	<p> <input type="radio"/></p>
<p><b>Výsledek:</b> Vedle kopírovaného dne je zobrazeno "C".</p>	
<p><b>3</b> Vyberte Úterý.</p> 	<p> <input type="radio"/></p>
<p><b>4</b> Vyberte Vložit.</p> 	<p> <input type="radio"/></p>
<p><b>Výsledek:</b></p> 	
<p><b>5</b> Zopakujte tento postup pro všechny pracovní dny.</p> 	<p>—</p>

#### Naprogramování plánu na Sobotu a zkopírování do Neděle
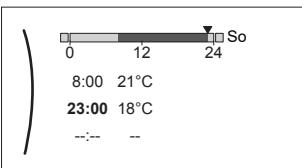
<p><b>1</b> Vyberte Sobota.</p>	<p> <input type="radio"/></p>
<p><b>2</b> Vyberte Upravit.</p>	<p> <input type="radio"/></p>
<p><b>3</b> Pomocí levého otočného ovladače přejděte do položky a pomocí pravého otočného ovladače položku upravte.</p> 	<p> <input type="radio"/>  <input type="radio"/></p>
<p><b>4</b> Potvrďte změny.</p>	<p> <input type="radio"/></p>
<p><b>5</b> Vyberte Sobota.</p>	<p> <input type="radio"/></p>
<p><b>6</b> Vyberte Kopírovat.</p>	<p> <input type="radio"/></p>
<p><b>7</b> Vyberte Neděle.</p>	<p> <input type="radio"/></p>

<p><b>8</b> Vyberte Vložit.</p> <p><b>Výsledek:</b></p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

### Změna názvu plánu

<p><b>1</b> Vyberte název aktuálního plánu.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>2</b> Vyberte Přejmenovat.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>3</b> (volitelně) Chcete-li vymazat aktuální název plánu, procházejte seznamem znaků, dokud se nezobrazí ←, poté jeho stisknutím odstraňte předchozí znak. Zopakujte pro každý znak názvu plánu.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>4</b> Chcete-li pojmenovat aktuální plán, procházejte seznamem znaků a vždy potvrďte vybraný znak. Název plánu může obsahovat až 15 znaků.</p>	<input type="checkbox"/>
<p><b>5</b> Potvrďte nový název.</p>	<input type="checkbox"/>

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; text-align: center;"> <b>INFORMACE</b>            Ne všechny plány lze přejmenovat.         </div>
--

## 11.4 Přednastavené hodnoty a plány

### 11.4.1 Použití přednastavených hodnot

#### O přednastavených hodnotách

U některých nastavení v systému můžete předem definovat přednastavené hodnoty. Tyto hodnoty musíte nastavit pouze jednou, když opětovně používáte hodnoty na jiných obrazovkách, například na obrazovce plánování. Pokud chcete později hodnotu změnit, můžete tak učinit z jednoho místa.

#### Možné přednastavené hodnoty

Můžete nastavit následující přednastavené hodnoty definované uživatelem:

Přednastavená hodnota	Kde je použita
Ceny za elektřinu v části [7.5] <b>Nastavení uživatele &gt; Cena elektřiny</b> <b>Omezení:</b> K dispozici, pouze pokud technik povolí <b>Bivalentní.</b>	[7.5.1] Vysoké
	[7.5.2] Střední
	[7.5.3] Nízké

Kromě přednastavených hodnot definovaných uživatelem obsahuje systém také několik přednastavených hodnot definovaných systémem, které můžete použít při programování plánů.

**Příklad:** V části [7.4.2] **Nastavení uživatele > Tichý > Plán** (týdenní plán toho, kdy se má jednotka použít jako úroveň tichého režimu) můžete použít následující přednastavené hodnoty definované systémem: **Tichý/Tišší/Nejtišší.**

#### 11.4.2 Použití a programování plánů provozu



##### O plánech provozu

V závislosti na uspořádání vašeho systému a provozní konfiguraci mohou být k dispozici plány pro více parametrů.

Můžete...	Viz...
Nastavit, zda je třeba podle plánu provést specifickou kontrolu.	" <b>Aktivační obrazovka</b> " v části " <b>Možné plány</b> " [▶ 185]
Vybrat, které plány chcete aktuálně použít pro specifickou kontrolu. Systém obsahuje několik předdefinovaných plánů. Můžete:	
Seznámit se s aktuálně vybraným plánem.	" <b>Plán/kontrola</b> " v části " <b>Možné plány</b> " [▶ 185]
Podle potřeby vyberte další plán.	" <b>Chcete-li vybrat, jaké plány chcete použít</b> " [▶ 184]
Naprogramovat své vlastní plány pokud předem definované plány nejsou vyhovující. Činnosti, které můžete naprogramovat závisí na daném parametru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "<b>Možné činnosti</b>" v části "<b>Možné plány</b>" [▶ 185]</li> <li>▪ "<b>11.4.3 Obrazovka plánu: Příklad</b>" [▶ 187]</li> </ul>

##### Chcete-li vybrat, jaké plány chcete použít

<b>1</b>	Přejděte na plán pro specifickou kontrolu. Viz " <b>Plán/kontrola</b> " v části " <b>Možné plány</b> " [▶ 185]. <b>Příklad:</b> Pro plán pro požadovanou pokojovou teplotu v režimu topení přejděte na [1.2] <b>Místnost &gt; Plán topení</b> .	
----------	---	--
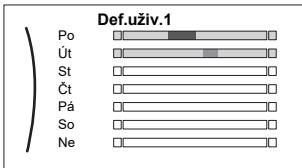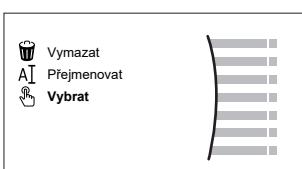
<b>2</b> Vyberte název aktuálního plánu. 	
<b>3</b> Vyberte Vybrat. 	
<b>4</b> Vyberte plán, který chcete použít. 	

### Možné plány

Tabulka obsahuje následující informace:

- **Plán/kontrola:** Tento sloupec ukazuje, kde se můžete seznámit se specifickou kontrolou pro aktuálně vybraný plán. Podle potřeby můžete:
  - Vybrat další plán. Viz "["Chcete-li vybrat, jaké plány chcete použít"](#)" [▶ 184].
  - Naprogramovat vlastní plán. Viz "["11.4.3 Obrazovka plánu: Příklad"](#)" [▶ 187].
- **Předdefinované plány:** Počet dostupných předdefinovaných plánů v systému pro specifickou kontrolu. Podle potřeby můžete naprogramovat vlastní plán.
- **Aktivační obrazovka:** Pro většinu kontrol je plán platný, pouze pokud je aktivován ve svém odpovídajícím aktivačním okně. Tato položka ukazuje, kde jej aktivovat.
- **Možné činnosti:** Činnosti, které můžete použít při programování plánu. Pro většinu plánů můžete naprogramovat až 6 činností za den.


Plán/kontrola	Popis
<b>[1.2] Místnost &gt; Plán topení</b> Naplánujte požadovanou pokojovou teplotu v režimu vytápění.	<b>Předem definované plány:</b> 3 <b>Aktivační obrazovka:</b> [1.1] Plán <b>Možné činnosti:</b> Teploty v rozsahu.
<b>[1.3] Místnost &gt; Plán chlazení</b> Naplánujte požadovanou pokojovou teplotu v režimu chlazení.	<b>Předem definované plány:</b> 1 <b>Aktivační obrazovka:</b> [1.1] Plán <b>Možné činnosti:</b> Teploty v rozsahu.
<b>[2.2] Hlavní zóna &gt; Plán topení</b> Naplánujte požadovanou teplotu výstupní vody hlavní zóny v režimu vytápění.	<b>Předem definované plány:</b> 3 <b>Aktivační obrazovka:</b> [2.1] Plán <b>Možné činnosti:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V případě nastavení dle počasí: Posun teplot v rozsahu.</li> <li>▪ Jinak: Teploty v rozsahu</li> </ul>

Plán/kontrola	Popis
<p>[2.3] Hlavní zóna &gt; Plán chlazení</p> <p>Naplánujte požadovanou teplotu výstupní vody hlavní zóny v režimu chlazení.</p>	<p><b>Předem definované plány:</b> 1</p> <p><b>Aktivační obrazovka:</b> [2.1] Plán</p> <p><b>Možné činnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V případě nastavení dle počasí: Posun teplot v rozsahu.</li> <li>▪ Jinak: Teploty v rozsahu</li> </ul>
<p>[3.2] Doplňková zóna &gt; Plán topení</p> <p>Naplánujte pro případ, když má systém dovoleno vytápět doplňkovou zónu v režimu vytápění.</p>	<p><b>Předem definované plány:</b> 1</p> <p><b>Aktivační obrazovka:</b> [3.1] Plán</p> <p><b>Možné činnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vypnuto:</b> Když systém NEMÁ dovoleno vytápět doplňkovou zónu.</li> <li>▪ <b>Zapnuto:</b> Když systém má dovoleno vytápět doplňkovou zónu.</li> </ul>
<p>[3.3] Doplňková zóna &gt; Plán chlazení</p> <p>Naplánujte pro případ, když má systém dovoleno chladit doplňkovou zónu v režimu chlazení.</p>	<p><b>Předem definované plány:</b> 1</p> <p><b>Aktivační obrazovka:</b> [3.1] Plán</p> <p><b>Možné činnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vypnuto:</b> Když systém NEMÁ dovoleno chladit doplňkovou zónu.</li> <li>▪ <b>Zapnuto:</b> Když systém má dovoleno chladit doplňkovou zónu.</li> </ul>
<p>[4.2] Prostorové vytápění/chlazení &gt; Plán provozního režimu</p> <p>Naplánujte (na měsíc), kdy má jednotka pracovat v režimu topení a kdy v režimu chlazení.</p>	<p>Viz "<a href="#">Chcete-li nastavit prostorový provozní režim</a>" [▶ 218].</p>
<p>[5.5] Nádrž &gt; Plán</p> <p>Naplánujte teplotu nádrže na teplou užitkovou vodu pro běžnou potřebu teplé užitkové vody.</p>	<p><b>Předem definované plány:</b> 1</p> <p><b>Aktivační obrazovka:</b> Nepoužívá se. Tento plán je automaticky aktivován, pokud je režim TUV následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Plánovaný opětovný ohřev</b></li> </ul>
<p>[7.4.2] Nastavení uživatele &gt; Tichý &gt; Plán</p> <p>Naplánujte, kdy má jednotka použít jakou úroveň tichého režimu.</p>	<p><b>Předem definované plány:</b> 1</p> <p><b>Aktivační obrazovka:</b> [7.4.1] Režim (k dispozici pouze pro techniky).</p> <p><b>Možné činnosti:</b> Můžete použít následující přednastavené hodnoty definované systémem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Vypnuto</b></li> <li>▪ <b>Tichý</b></li> <li>▪ <b>Tišší</b></li> <li>▪ <b>Nejtišší</b></li> </ul> <p>Viz "<a href="#">O tichém režimu</a>" [▶ 233].</p>

Plán/kontrola	Popis
[7.5.4] Nastavení uživatele > Cena elektřiny > Plán Naplánujte, pokud platí určitý tarif elektřiny.	<b>Předem definované plány:</b> 1 <b>Aktivační obrazovka:</b> Nepoužívá se <b>Možné činnosti:</b> Můžete použít následující přednastavené hodnoty definované systémem: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vysoké</li> <li>▪ Střední</li> <li>▪ Nízké</li> </ul> Viz " <a href="#">11.4.4 Nastavení cen za energii</a> " [▶ 191].


#### 11.4.3 Obrazovka plánu: Příklad

Na tomto příkladu je znázorněno, jak nastavit plán pokojové teploty v režimu opení pro hlavní zónu.



#### Chcete-li naprogramovat plán: přehled

**Příklad:** Chcete naprogramovat následující plán:

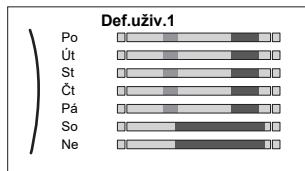

**Předpoklad:** Plán pokojové teploty je dispozici pouze pokud je aktivní ovládání pomocí pokojového termostatu. Pokud je aktivní ovládání teploty výstupní vody, můžete místo toho naprogramovat plán hlavní zóny.

- 1 Přejděte do plánu.
- 2 (volitelně) Vymažte obsah plánu celého týdne nebo obsah plánu pro vybraný den.
- 3 Naprogramujte plán na **Pondělí**.
- 4 Zkopírujte plán do dalších pracovních dní.
- 5 Naprogramujte plán na **Sobota** a zkopírujte jej do **Neděle**.
- 6 Zadejte název plánu.

#### Přechod do plánu

1	Přejděte na [1.1]: Místnost > Plán.	
2	Nastavte plán na Ano.	
3	Přejděte na [1.2]: Místnost > Plán topení.	

**Vymazání obsahu týdenního plánu**


<b>1</b>	Vyberte název aktuálního plánu.	
<b>2</b>	Vyberte <b>Vymazat</b> .	
<b>3</b>	Vyberte <b>OK</b> pro potvrzení.	

**Vymazání obsahu denního plánu**




<b>1</b>	Vyberte den, ve kterém chcete vymazat obsah. Například <b>Pátek</b>	
<b>2</b>	Vyberte <b>Vymazat</b> .	
<b>3</b>	Vyberte <b>OK</b> pro potvrzení.	

**Naprogramování plánu na Pondělí**

<b>1</b>	Vyberte <b>Pondělí</b> .	
<b>2</b>	Vyberte <b>Upravit</b> .	
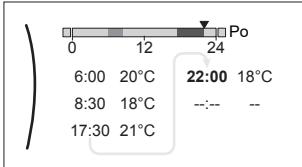
<p><b>3</b> Pomocí levého otočného ovladače přejděte do položky a pomocí pravého otočného ovladače položku upravte. Pro každý den lze naprogramovat až 6 činností. Na liště má vysoká teplota tmavší barvu než nízká teplota.</p>  <p><b>Poznámka:</b> Chcete-li vymazat činnost, nastavte její čas jako čas předchozí činnosti.</p>	<input checked="" type="radio"/> ...○ <input type="radio"/> ○...●
<p><b>4</b> Potvrďte změny.</p> <p><b>Výsledek:</b> Plán pro Pondělí je definován. Hodnota poslední činnosti platí až do další naprogramované činnosti. V tomto příkladu je pondělí prvním naprogramovaným dnem. Poslední naprogramovaná činnost tedy platí až do první činnosti příští pondělí.</p>	<input checked="" type="radio"/> ○...○

### Zkopírování plánu do dalších pracovních dní

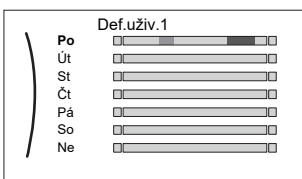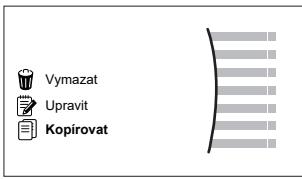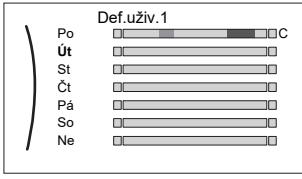
<p><b>1</b> Vyberte Pondělí.</p> 	<input checked="" type="radio"/> ○...○
<p><b>2</b> Vyberte Kopírovat.</p>  <p><b>Výsledek:</b> Vedle kopírovaného dne je zobrazeno "C".</p>	<input checked="" type="radio"/> ○...○
<p><b>3</b> Vyberte Úterý.</p> 	<input checked="" type="radio"/> ○...○

<p><b>4</b> Vyberte <b>Vložit</b>.</p> <p><b>Výsledek:</b></p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>5</b> Zopakujte tento postup pro všechny pracovní dny.</p>	—

### Naprogramování plánu na Sobotu a zkopírování do Neděle

<p><b>1</b> Vyberte <b>Sobota</b>.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>2</b> Vyberte <b>Upravit</b>.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>3</b> Pomocí levého otočného ovladače přejděte do položky a pomocí pravého otočného ovladače položku upravte.</p>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>
<p><b>4</b> Potvrďte změny.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>5</b> Vyberte <b>Sobota</b>.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>6</b> Vyberte <b>Kopírovat</b>.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>7</b> Vyberte <b>Neděle</b>.</p>	<input checked="" type="radio"/>
<p><b>8</b> Vyberte <b>Vložit</b>.</p> <p><b>Výsledek:</b></p>	<input checked="" type="radio"/>

### Změna názvu plánu
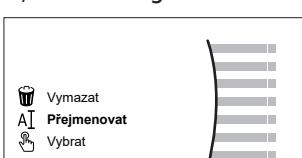
<b>1</b> Vyberte název aktuálního plánu.		
<b>2</b> Vyberte Přejmenovat.		
<b>3</b> (volitelně) Chcete-li vymazat aktuální název plánu, procházejte seznamem znaků, dokud se nezobrazí ←, poté jeho stisknutím odstraňte předchozí znak. Zopakujte pro každý znak názvu plánu.		
<b>4</b> Chcete-li pojmenovat aktuální plán, procházejte seznamem znaků a vždy potvrďte vybraný znak. Název plánu může obsahovat až 15 znaků.		
<b>5</b> Potvrďte nový název.		



#### INFORMACE

Ne všechny plány lze přejmenovat.

### Příklad použití: Pracujete ve 3-směnném provozu

Jestliže pracujete ve 3-směnném provozu, můžete udělat následující:

- 1 Naprogramujte 3 plány pokojové teploty a dejte jim vhodné názvy. **Příklad:**  
Ranní směna, odpolední směna a noční směna
- 2 Vyberte plán, který chcete použít.

#### 11.4.4 Nastavení cen za energii

V systému můžete nastavit následující ceny za energii:

- pevnou cenu za plyn
- 3 úrovně ceny za elektřinu
- týdenní plánovací časovač dle ceny elektřiny.

### Příklad: Jak nastavit ceny energie na uživatelském rozhraní?

Cena	Cena v drobných
Plyn: 5,3 eurocentů/kWh	[7.6]=5,3
Elektřina: 12 eurocentů/kWh	[7.5.1]=12

### Nastavení cen za plyn

<b>1</b> Přejděte na [7.6]: Nastavení uživatele > Cena plynů.	
<b>2</b> Vyberte správnou cenu plynu.	
<b>3</b> Potvrďte změny.	

**INFORMACE**

Cena v rozsahu 0,00~990 valuta/kWh (se 2 významnými hodnotami).

**Nastavení ceny za elektřinu**

<b>1</b>	Přejděte na [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Nastavení uživatele > Cena elektřiny > Vysoké/Střední/Nízké.	
<b>2</b>	Vyberte správnou cenu elektrické energie.	
<b>3</b>	Potvrďte změny.	
<b>4</b>	Zopakujte tyto kroky pro všechny tři ceny za elektrickou energii.	—

**INFORMACE**

Cena v rozsahu 0,00~990 valuta/kWh (se 2 významnými hodnotami).

**INFORMACE**

Pokud není nastaven žádný plán, bude brána v úvahu cena Vysoké za Cena elektřiny.

**Nastavení plánovacího časovače dle ceny za elektřinu**

<b>1</b>	Přejděte na [7.5.4]: Nastavení uživatele > Cena elektřiny > Plán.	
<b>2</b>	Naprogramujte výběr pomocí obrazovky plánování. Můžete nastavit Vysoké, Střední a Nízké ceny za elektrickou energii podle svého dodavatele elektrické energie.	—
<b>3</b>	Potvrďte změny.	

**INFORMACE**

Hodnoty odpovídají cenám elektrické energie Vysoké, Střední a Nízké nastaveným dříve. Pokud není nastaven žádný plán, bude brána v úvahu cena elektřiny za Vysoké tarif.

**Ceny za energie v případě bonusu za obnovitelnou energii za kWh**

Při nastavení cen za elektrickou energii je možné brát v úvahu roční bonus. Ačkoliv mohou být provozní náklady vyšší, celkové provozní náklady budou optimalizovány, pokud se vezme v úvahu peněžní vyrovnání.

**POZNÁMKA**

Ujistěte se, že na konci období pro výpočet bonusu upravíte nastavení cen energie.

**Nastavení ceny za plyn v případě bonusu za obnovitelnou energii za kWh**

Vypočítejte hodnotu pro cenu plynu pomocí následujícího vzorce:

- Skutečná cena plynu+(bonus/kWh×0,9)

Postup nastavení ceny plynu viz "Nastavení ceny za plyn" [▶ 191].

**Nastavení ceny za elektrickou energii v případě bonusu za obnovitelnou energii za kWh**

Vypočítejte hodnotu pro cenu elektrické energie pomocí následujícího vzorce:

- Skutečná cena elektřiny+bonus/kWh

Postup nastavení ceny elektrické energie viz "["Nastavení ceny za elektřinu"](#) [▶ 192].

### Příklad

Toto je pouze příklad a ceny a/nebo hodnoty použité v tomto příkladu NEJSOU přesné.

Data	Cena/kWh
Cena plynu	4,08
Cena elektřiny	12,49
Bonus za obnovitelnou energii za kWh	5

#### Výpočet ceny za plyn

Cena plynu=skutečná cena plynu+(bonus/kWh×0,9)

$$\text{Cena plynu}=4,08+(5\times0,9)$$

$$\text{Cena plynu}=8,58$$

#### Výpočet ceny elektřiny

Cena elektřiny=skutečná cena elektřiny + bonus/kWh

$$\text{Cena elektřiny}=12,49+5$$

$$\text{Cena elektřiny}=17,49$$

Cena	Cena v drobných
Plyn: 4,08 /kWh	[7.6]=8,6
Elektřina: 12,49 /kWh	[7.5.1]=17

## 11.5 Křivka dle počasí

### 11.5.1 Co je křivka dle počasí?

#### Provoz dle počasí

Jednotka je v provozu dle počasí, pokud je požadovaná teplota výstupní vody nebo teplota v nádrži stanovena automaticky podle venkovní teploty. Je proto připojena ke snímači teploty na severní stěně budovy. Pokud je venkovní teplota klesne nebo stoupne jednotka se okamžitě přizpůsobí. Jednotka tak nemusí čekat na zpětnou vazbu od termostatu, aby zvýšila či snížila teplotu výstupní vody či teplotu v nádrži. Protože reaguje rychleji, brání vysokým vzestupům a poklesům vnitřní teploty a teploty vody v místech odběru.

#### Výhody

Provoz dle počasí snižuje spotřebu elektřiny.

#### Křivka dle počasí

Aby bylo možné kompenzovat rozdíly v teplotě, jednotka se spoléhá na svou křivku dle počasí. Tato křivka definuje, o kolik se musí lišit teplota výstupní vody nebo v nádrži od venkovních teplot. Vzhledem k tomu, že sklon křivky závisí na místních okolnostech, jako je podnebí a izolace budovy, může křivku upravit technik nebo uživatel.

#### Typy křivky dle počasí

Existují 2 typy křivky dle počasí:

- 2bodová křivka

- Křivka se sklonem a trvalou odchylkou

To, jaký typ křivky použijete k nastavení, závisí na vašich osobních preferencích. Viz "[11.5.4 Použití křivek dle počasí](#)" [► 196].

## Dostupnost

Křivka dle počasí je k dispozici pro:

- Hlavní zóna - opení
  - Hlavní zóna - chlazení
  - Doplňková zóna - opení
  - Doplňková zóna - chlazení
  - Nádrž (k dispozici pouze technikům)




### 11.5.2 2bodová křivka

Definujte křivku dle počasí pomocí těchto dvou nastavených teplot:

- Nastavená teplota ( $X_1, Y_2$ )
  - Nastavená teplota ( $X_2, Y_1$ )

## Příklad

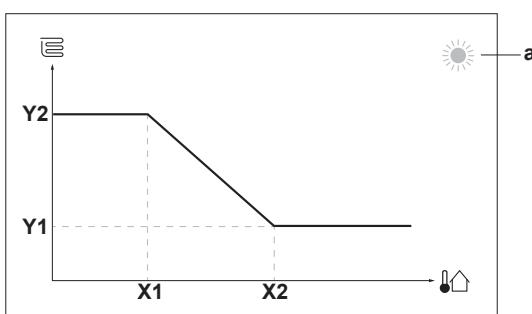

Položka	Popis
<b>a</b>	Vybraná zóna nastavení teploty dle počasí: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ☀: Vytápění hlavní zóny nebo doplňkové zóny</li> <li>▪ ❄: Chlazení hlavní zóny nebo doplňkové zóny</li> <li>▪ ⌂: Teplá užitková voda</li> </ul>
<b>X1, X2</b>	Příklady venkovní teploty okolí
<b>Y1, Y2</b>	Příklady požadované teploty v nádrži nebo teploty výstupní vody. Ikona odpovídá typu topidla pro danou zónu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ⌂: Podlahové topení</li> <li>▪ ⌂: Jednotka s ventilátorem</li> <li>▪ ⌂: Radiátor</li> <li>▪ ⌂: Akumulační nádrž</li> </ul>

#### **Možné činnosti na této obrazovce**

Možnosti činnosti na této obrazovce	
	Procházejte teplotami.
	Změňte teplotu.
	Přejděte k další teplotě.

Možné činnosti na této obrazovce	
OK	Potvrďte změny a pokračujte.

### 11.5.3 Křivka se sklonem a trvalou odchylkou


#### Sklon a trvalá odchylka

Definujte křivku dle počasí podle jejího sklonu a trvalé odchylky:


- Změnou **sklonu** můžete různě zvyšovat nebo snižovat teplotu výstupní vody pro různé teploty okolí. Například pokud je teplota výstupní vody obecně v pořádku, ale při nízkých teplotách okolí je příliš chladno, zvýšte křivku tak, aby se teplota výstupní vody zvyšovala při snižování teplot okolí.
- Změnou **trvalé odchylky** můžete podobně zvyšovat nebo snižovat teplotu výstupní vody pro různé teploty okolí. Například pokud je teplota výstupní vody vždy poněkud chladná při různých teplotách okolí, posuňte trvalou odchylku nahoru, aby se tak zvýšila teplota výstupní vody pro všechny teploty okolí.

#### Příklady

Křivka dle počasí při výběru sklonu:

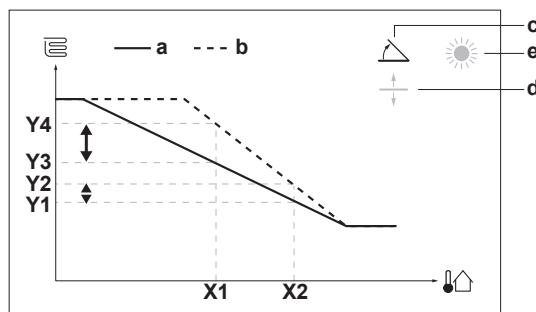

Křivka dle počasí při výběru trvalé odchylky:

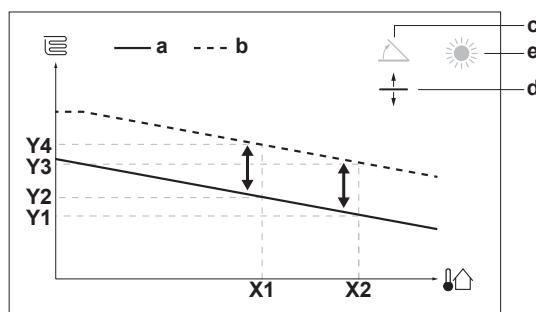

Položka	Popis
a	Křivka dle počasí před změnami.
b	Křivka dle počasí po změnách (příklad): <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud dojde ke změně sklonu, nová upřednostňovaná teplota na X1 bude nerovnoměrně vyšší, než upřednostňovaná teplota na X2.</li> <li>Pokud dojde ke změně trvalé odchylky, nová upřednostňovaná teplota na X1 bude rovnoměrně vyšší, jako upřednostňovaná teplota na X2.</li> </ul>
c	Sklon
d	Trvalá odchylka

Položka	Popis
<b>e</b>	Vybraná zóna nastavení teploty dle počasí: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ☀: Vytápění hlavní zóny nebo doplňkové zóny</li> <li>▪ ☃: Chlazení hlavní zóny nebo doplňkové zóny</li> <li>▪ ⌂: Teplá užitková voda</li> </ul>
<b>X1, X2</b>	Příklady venkovní teploty okolí
<b>Y1, Y2, Y3, Y4</b>	Příklady požadované teploty v nádrži nebo teploty výstupní vody. Ikona odpovídá typu topidla pro danou zónu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ☰: Podlahové topení</li> <li>▪ ☱: Jednotka s ventilátorem</li> <li>▪ ☳: Radiátor</li> <li>▪ ☴: Akumulační nádrž</li> </ul>

Možné činnosti na této obrazovce	
ⓘ...○	Vyberte sklon nebo trvalou odchylku.
○... ⓘ	Zvýšte nebo snižte sklon/trvalou odchylku.
○... ⓘ	<p>Pokud je vybrán sklon: nastavte sklon a přejděte na trvalou odchylku.</p> <p>Pokud je vybrána trvalá odchylka: nastavte trvalou odchylku.</p>
ⓘ...○	Potvrďte změny a vrátěte se do dílčí nabídky.

#### 11.5.4 Použití křivek dle počasí

Křivky dle počasí nakonfigurujte následovně:

##### Definování režimu nastavení teploty

Chcete-li použít křivku dle počasí, musíte definovat správný režim nastavení teploty:

Přejděte do režimu nastavení teploty...	Nastavte režim nastavené teploty na...
<b>Hlavní zóna - topení</b>	
[2.4] Hlavní zóna > Režim nast. hodnoty	Topení dle počasí, pevné chlazení NEBO Dle počasí
<b>Hlavní zóna - chlazení</b>	
[2.4] Hlavní zóna > Režim nast. hodnoty	Dle počasí
<b>Doplňková zóna - topení</b>	
[3.4] Doplňková zóna > Režim nast. hodnoty	Topení dle počasí, pevné chlazení NEBO Dle počasí
<b>Doplňková zóna - chlazení</b>	
[3.4] Doplňková zóna > Režim nast. hodnoty	Dle počasí
<b>Nádrž</b>	
[5.B] Nádrž > Režim nast. hodnoty	<b>Omezení:</b> K dispozici pouze technikům. Dle počasí

### Změna typu křivky dle počasí

Chcete-li změnit typ pro všechny zóny (hlavní + doplňková) a pro nádrž, přejděte na [2.E] Hlavní zóna > Typ křivky dle počasí.

Zobrazení, který typ je vybrán, je také možné pomocí:

- [3.C] Doplňková zóna > Typ křivky dle počasí
- [5.E] Nádrž > Typ křivky dle počasí

**Omezení:** K dispozici pouze technikům.

### Změna křivky dle počasí

Zóna	Přejděte na...
Hlavní zóna - opení	[2.5] Hlavní zóna > Křivka opení dle počasí
Hlavní zóna - chlazení	[2.6] Hlavní zóna > Křivka chlazení dle počasí
Doplňková zóna - opení	[3.5] Doplňková zóna > Křivka opení dle počasí
Doplňková zóna - chlazení	[3.6] Doplňková zóna > Křivka chlazení dle počasí
Nádrž	<b>Omezení:</b> K dispozici pouze technikům. [5.C] Nádrž > Křivka dle počasí



#### INFORMACE

##### Maximální a minimální nastavené teploty

Nemůžete nakonfigurovat křivku tak, aby byly teploty výšší nebo nižší, než je nastavená maximální a minimální teplota pro danou zónu nebo pro nádrž. Pokud je dosažena maximální nebo minimální nastavená teplota, křivka se narovná.

### Pro jemné vyladění křivky dle počasí: křivka se sklonem a trvalou odchylkou

V následující tabulce je popsáno, jak vyladit křivku dle počasí pro zónu nebo nádrž:

Pocit...		Vyladění křivky se sklonem a trvalou odchylkou:	
Při běžných venkovních teplotách...	Při nízkých venkovních teplotách...	Sklon	Trvalá odchylka
OK	Chlad	↑	—
OK	Horko	↓	—
Chlad	OK	↓	↑
Chlad	Chlad	—	↑
Chlad	Horko	↓	↑
Horko	OK	↑	↓
Horko	Chlad	↑	↓
Horko	Horko	—	↓

### Pro jemné vyladění křivky dle počasí: 2bodová křivka

V následující tabulce je popsáno, jak vyladit křivku dle počasí pro zónu nebo nádrž:

Pocit...		Vyladění pomocí nastavených teplot:			
Při běžných venkovních teplotách...	Při nízkých venkovních teplotách...	Y2 <sup>(a)</sup>	Y1 <sup>(a)</sup>	X1 <sup>(a)</sup>	X2 <sup>(a)</sup>
OK	Chlad	↑	—	↑	—
OK	Horko	↓	—	↓	—
Chlad	OK	—	↑	—	↑
Chlad	Chlad	↑	↑	↑	↑
Chlad	Horko	↓	↑	↓	↑
Horko	OK	—	↓	—	↓
Horko	Chlad	↑	↓	↑	↓
Horko	Horko	↓	↓	↓	↓


<sup>(a)</sup> Viz "11.5.2 2bodová křivka" [▶ 194].

## 11.6 Nabídka nastavení

Další nastavení můžete provést pomocí obrazovky hlavní nabídky a jejích dílčích nabídek. Nachází se zde nejdůležitější nastavení.

### 11.6.1 Porucha

V případě poruchy se na domovské obrazovce objeví 🔔 nebo ⚠. Pokud chcete zobrazit chybový kód, otevřete obrazovku nabídky a přejděte do části [0] Porucha. Po stisknutí ? získáte další informace o chybě.

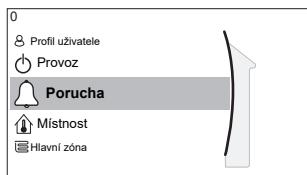

[0] Porucha

### 11.6.2 Místnost

#### Přehled

V dílčí nabídce jsou uvedeny následující položky:



[1] Místnost

ICON Obrazovka nastavení

[1.1] Plán

[1.2] Plán toopení

[1.3] Plán chlazení

[1.4] Protimrazová ochrana

[1.5] Rozsah nastavené hodnoty

[1.6] Trvalá odchylnka pokojového snímače

[1.7] Trvalá odchylnka pokojového snímače

## Obrazovka nastavení

Ovládejte pokojovou teplotu v hlavní zóně prostřednictvím obrazovky nastavení [1] Místnost.

Viz "[11.3.5 Obrazovka nastavení](#)" [[▶ 178](#)].

### Plán

Uveďte, zda je pokojová teplota řízena podle plánu nebo ne.

#	Kód	Popis
[1.1]	Není použito	<b>Plán:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ne:</b> Pokojová teplota je přímo regulována uživatelem.</li> <li>▪ <b>Ano:</b> Pokojová teplota je řízena pomocí plánu a může být upravena uživatelem.</li> </ul>

### Plán topení

Platí pro všechny modely.

Definujte plán vytápění pokojové teploty v kapitole [1.2] Plán topení.

Viz "[11.4.3 Obrazovka plánu: Příklad](#)" [[▶ 187](#)].

### Plán chlazení

Platí pouze pro reverzibilní modely.

Definujte plán chlazení pokojové teploty v kapitole [1.3] Plán chlazení.

Viz "[11.4.3 Obrazovka plánu: Příklad](#)" [[▶ 187](#)].

### Protimrazová ochrana

[1.4] **Protimrazová ochrana** brání přílišnému ochlazení místnosti. Toto nastavení lze využít pokud [2.9] Ovládání=Pokojový termostat, ale nabízí také funkce pro řízení teploty výstupní vody a ovládání pomocí externího pokojového termostatu. V případě posledních dvou uvedených možností lze **Protimrazová ochrana** aktivovat pomocí nastavením provozního parametru [2-06]=1.

Pokud je aktivována protimrazová ochrana místnosti, není zaručena, pokud v místnosti není žádný pokojový termostat, který by aktivoval tepelné čerpadlo. Jedná se o případ, kdy:

- [2.9] Ovládání=Externí pokojový termostat a [C.2] Prostorové vytápění/chlazení=Vypnuto, nebo pokud
- [2.9] Ovládání=Výstupní voda.

Ve výše uvedených případech volba **Protimrazová ochrana** ohřeje pokojovou otopenou vodu na sníženou cílovou nastavenou hodnotu, pokud bude venkovní teplota nižší než 6°C.

Způsob řízení jednotky v hlavní zóně [2.9]	Popis
Ovládání teploty výstupní vody ([C-07]=0)	Protimrazová ochrana místnosti NENÍ zaručena.
Ovládání pomocí externího pokojového termostatu ([C-07]=1)	Umožňuje, aby externí pokojový termostat převzal řízení protimrazové ochrany místnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nastavte [C.2] Prostorové vytápění/chlazení=Zapnuto.</li> </ul>

Způsob řízení jednotky v hlavní zóně [2.9]	Popis
Ovládání pomocí pokojového termostatu ([C-07]=2)	Umožní specializovanému rozhraní Human Comfort Interface (BRC1HHDA použitému jako pokojový termostat) převzít řízení protimrazové ochrany místnosti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nastavte protimrazovou ochranu [1.4.1] <b>Aktivace=Ano.</b></li> <li>▪ Nastavte teplotu funkce protimrazové ochrany v kapitole [1.4.2] <b>Nastavená pokojová teplota.</b></li> </ul>

	<b>INFORMACE</b> Pokud dojde k chybě U4, protimrazová ochrana místnosti NENÍ zaručena.
---	---

	<b>POZNÁMKA</b> Pokud je nastavení <b>Protimrazová ochrana</b> aktivní a dojde k chybě U4, jednotka automaticky spustí funkci <b>Protimrazová ochrana</b> pomocí záložního ohříváče. Pokud záložní ohříváč není povolen pro protimrazovou ochranu místnosti během chyby U4, nastavení <b>Protimrazová ochrana</b> místnosti MUSÍ být vypnuto.
---	--

	<b>POZNÁMKA</b> <b>Protimrazová ochrana místnosti.</b> Dokonce i v případě, že vypnete režim vytápění/chlazení prostoru ([C.2]: <b>Provoz &gt; Prostorové vytápění/chlazení</b> ), zůstane protimrazová ochrana místnosti - pokud je aktivována - aktivní. Nicméně pro řízení teploty výstupní vody a řízení pomocí externího pokojového termostatu NENÍ zaručena ochrana.
--	---

Podrobnější informace o protimrazové ochraně související s příslušným způsobem ovládání jednotky najeznete v částech uvedených níže.

#### Regulace teploty výstupní vody ([C-07]=0)

Při řízení teploty výstupní vody protimrazová ochrana místnosti NENÍ zaručena. Nicméně pokud je protimrazová ochrana místnosti [2-06] aktivována, jednotka může poskytovat omezenou protimrazovou ochranu:

Jestliže...	Pak...
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prostorové vytápění/chlazení=Vypnuto</li> <li>▪ Venkovní teplota prostředí klesne pod 6°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jednotka začne přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost znova vyhřála a</li> <li>▪ cílová nastavená hodnota teploty výstupní vody bude snížena.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prostorové vytápění/chlazení=Zapnuto</li> <li>▪ Provozní režim=Topení</li> </ul>	Jednotka začne přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost zahřála dle normální logiky.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prostorové vytápění/chlazení=Zapnuto</li> <li>▪ Provozní režim=Chlaz.</li> </ul>	Není zajištěna žádná protimrazová ochrana místnosti.

#### Řízení pomocí externího pokojového termostatu ([C-07]=1)

Při řízení pomocí externího pokojového termostatu je protimrazová ochrana místnosti zaručena externím pokojovým termostatem za předpokladu, že:

- [C.2] Prostorové vytápění/chlazení=Zapnuto, a
- [9.5.1] Nouzový=Automaticky nebo auto SH normální/TUV vyp.

Nicméně, pokud je aktivována funkce [1.4.1] Protimrazová ochrana, jednotka může poskytovat omezenou protimrazovou ochranu.

V případě 1 teplotní zóny výstupní vody:

Jestliže...	Pak...
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prostorové vytápění/chlazení=Vypnuto</li> <li>Venkovní teplota prostředí klesne pod 6°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednotka začne přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost znova vyhřála a</li> <li>cílová nastavená hodnota teploty výstupní vody bude snížena.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prostorové vytápění/chlazení=Zapnuto</li> <li>Externí pokojový termostat je nastaven na "Termostat VYPNUT" a</li> <li>Venkovní teplota klesne pod 6°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednotka začne přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost znova vyhřála a</li> <li>cílová nastavená hodnota teploty výstupní vody bude snížena.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prostorové vytápění/chlazení=Zapnuto</li> <li>Externí pokojový termostat je nastaven na "Termostat ZAPNUT"</li> </ul>	Protimrazová ochrana místonosti je zaručena normální logikou.

V případě 2 zón teploty výstupní vody:

Jestliže...	Pak...
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prostorové vytápění/chlazení=Vypnuto</li> <li>Venkovní teplota prostředí klesne pod 6°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednotka začne přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost znova vyhřála a</li> <li>cílová nastavená hodnota teploty výstupní vody bude snížena.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prostorové vytápění/chlazení=Zapnuto</li> <li>Provozní režim=Topení</li> <li>Externí pokojový termostat je nastaven na "Termostat VYPNUT" a</li> <li>Venkovní teplota klesne pod 6°C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jednotka začne přivádět výstupní vodu do topidel, aby se místnost znova vyhřála a</li> <li>cílová nastavená hodnota teploty výstupní vody bude snížena.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prostorové vytápění/chlazení=Zapnuto</li> <li>Provozní režim=Chlaz.</li> </ul>	Není zajištěna žádná protimrazová ochrana místonosti.

### Řízení pomocí pokojového termostatu ([C-07]=2)

Během řízení pomocí pokojového termostatu je protimrazová ochrana místonosti [2-06] zaručena, když je aktivována. Pokud je aktivována a pokojová teplota by klesla pod nastavenou teplotu protimrazové ochrany [2-05], jednotka dodá teplou výstupní vodu do tepelných zářičů, aby se místo opět ohřála.

#	Kód	Popis
[1.4.1]	[2-06]	<p><b>Aktivace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Ne: Funkce protimrazové ochrany je vypnuta.</li> <li>1 Ano: Funkce protimrazové ochrany je zapnuta.</li> </ul>

#	Kód	Popis
[1.4.2]	[2-05]	Nastavená pokojová teplota: ▪ 4°C~16°C



### INFORMACE

Pokud je uživatelské rozhraní Human Comfort Interface (BRC1HHDA použité jako pokojový termostat) odpojeno (v důsledku nesprávného zapojení nebo poškození kabelu), protimrazová ochrana místnosti NENÍ zaručena.



### POZNÁMKA

Jestliže je parametr **Nouzový** nastaven na **Manuálně** ([9.5.1]=0) a jednotka se spustí pro zahájení nouzového provozu, jednotka se vypne a musí být opět spuštěna manuálně pomocí uživatelského rozhraní. Abyste manuálně obnovili provoz, přejděte na obrazovku hlavní nabídky **Porucha** a před spuštěním potvrďte nouzový provoz.

Protimrazová ochrana místnosti je aktivní i když uživatel nepotvrdí nouzový provoz.

### Rozsah nastavené hodnoty

Platí pouze pro ovládání pomocí pokojového termostatu.

Pokud chcete ušetřit energii tím, že zabráníte přehřívání nebo přechlazování místnosti, můžete omezit rozsah pokojové teploty, a to pro topení i chlazení.



### POZNÁMKA

Při nastavení teplotního rozsahu pokojové teploty jsou všechny požadované pokojové teploty také upraveny, aby bylo zaručeno, že jsou v daném rozmezí.

#	Kód	Popis
[1.5.1]	[3-07]	<b>Minimální teplota topení</b>
[1.5.2]	[3-06]	<b>Maximální teplota topení</b>
[1.5.3]	[3-09]	<b>Minimální teplota chlazení</b>
[1.5.4]	[3-08]	<b>Maximální teplota chlazení</b>

### Trvalá odchylka pokojového snímače

Platí pouze pro ovládání pomocí pokojového termostatu.

Pokud chcete kalibrovat (externí) snímač pokojové teploty, nastavte trvalou odchylku hodnoty pokojového termistoru naměřenou uživatelským rozhraním Human Comfort Interface (BRC1HHDA, které slouží jako pokojový termostat), nebo externím pokojovým snímačem. Toto nastavení lze použít ke kompenzaci u situací, kdy uživatelské rozhraní Human Comfort Interface nebo externí pokojový snímač NELZE nainstalovat na ideální místo.

Viz "[6.7 Nastavení externího snímače teploty](#)" [▶ 68].

#	Kód	Popis
[1.6]	[2-0A]	<b>Trvalá odchylka pokojového snímače</b> (Human Comfort Interface (BRC1HHDA použité jako pokojový termostat)): Vyházení skutečné pokojové teploty naměřené uživatelským rozhraním Human Comfort Interface. ▪ -5°C~5°C, krok 0,5°C

#	Kód	Popis
[1.7]	[2-09]	Trvalá odchylka pokojového snímače (volitelný externí pokojový snímač): Platí pouze pokud je instalován a nakonfigurován volitelný externí pokojový snímač. ▪ $-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$ , krok $0,5^{\circ}\text{C}$

### Nastavená komfortní teplota v místnosti

**Omezení:** Platí pouze v následujících případech:

- Je aktivována aplikace Smart Grid ([9.8.4]=**Chytrá síť**) a
- je aktivováno vyrovnávání místnosti ([9.8.7]=**Ano**)


Je-li aktivována akumulace místnosti, přebytečná energie z fotovoltaických panelů se akumuluje v akumulační nádrži a v okruhu prostorového vytápění/chlazení (tj. vytopí nebo ochladí místnost). Pomocí nastavení cílových komfortních hodnot místnosti (chlazení/vytápění) můžete upravovat maximální/minimální cílové hodnoty, které budou použity při ukládání energie navíc v okruhu prostorového vytápění/chlazení.

#	Kód	Popis
[1.9.1]	[9-0A]	Nastavená komfortní teplota topení ▪ [3-07]~[3-06]°C
[1.9.2]	[9-0B]	Nastavená komfortní teplota chlazení ▪ [3-09]~[3-08]°C

### 11.6.3 Hlavní zóna

#### Přehled

V dílčí nabídce jsou uvedeny následující položky:

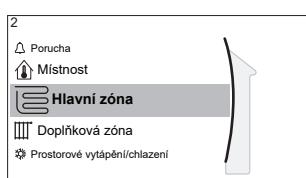

[2] Hlavní zóna

[2.1] Obrazovka nastavení

[2.2] Plán

[2.3] Plán chlazení

[2.4] Režim nast. hodnoty

[2.5] Křivka topení dle počasí

[2.6] Křivka chlazení dle počasí

[2.7] Typ zářiče

[2.8] Rozsah nastavené hodnoty

[2.9] Ovládání

[2.A] Typ ext. termostatu

[2.B] Rozdíl teplot

[2.C] Modulace

[2.D] Uzavírací ventil

[2.E] Typ křivky dle počasí

### Obrazovka nastavení

Ovládejte teplotu výstupní vody v hlavní zóně prostřednictvím obrazovky nastavení [2] **Hlavní zóna**.

Viz "[11.3.5 Obrazovka nastavení](#)" [[▶ 178](#)].

### Plán

Uveďte, zda je pokojová teplota výstupní vody definována podle plánu nebo ne.

Vliv režimu nastavení teploty výstupní vody [2.4] je následující:

- Pokud je režim nastavení teploty výstupní vody **Pevné**, plánované činnosti se skládají z požadovaných teplot výstupní vody, buď předem nastavených nebo vlastních.
- Pokud je režim nastavení teploty výstupní vody **Dle počasí**, plánované činnosti se skládají z požadovaných činností posunu, buď předem nastavených nebo vlastních.

#	Kód	Popis
[2.1]	Není použito	<b>Plán:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ne</li> <li>▪ 1: Ano</li> </ul>

### Plán vytápění

Definujte plán teploty vytápění v hlavní zóně prostřednictvím [2.2] **Plán topení**.

Viz "[11.4.3 Obrazovka plánu: Příklad](#)" [[▶ 187](#)].

### Plán chlazení

Definujte plán teploty chlazení v hlavní zóně prostřednictvím [2.3] **Plán chlazení**.

Viz "[11.4.3 Obrazovka plánu: Příklad](#)" [[▶ 187](#)].

### Režim nast. hodnoty

Definujte režim cílové nastavené hodnoty:


- **Pevné**: požadovaná teplota výstupní vody nezávisí na teplotě venkovního prostředí.
- V režimu **Topení dle počasí, pevné chlazení** požadovaná teplota výstupní vody:
  - závisí na venkovní teplotě okolí u topení
  - NEZÁVISÍ na venkovní teplotě okolí u chlazení
- V režimu **Dle počasí** požadovaná teplota výstupní vody závisí na venkovní teplotě okolí.

#	Kód	Popis
[2.4]	Není použito	<b>Režim nast. hodnoty:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pevné</li> <li>▪ Topení dle počasí, pevné chlazení</li> <li>▪ Dle počasí</li> </ul>

Pokud je aktivní režim provozu dle počasí, budou mít nízké venkovní teploty za následek teplejší vodu a naopak. Během provozu závislého na počasí může uživatel posunout teplotu vody nahoru nebo dolů maximálně o 10°C.


### Křivka vytápění dle počasí

Nastavte vytápění dle počasí pro hlavní zónu (jestliže [2.4]=1 nebo 2):
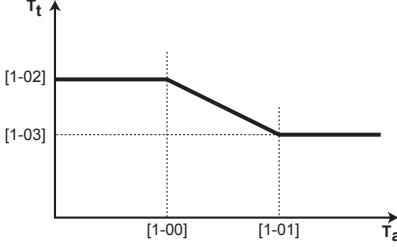
#	Kód	Popis
[2.5]	[1-00] [1-01] [1-02] [1-03]	<p>Nastavte vytápění dle počasí:</p> <p><b>Poznámka:</b> Existují 2 metody nastavení křivky dle počasí. Viz "<a href="#">11.5.2 2bodová křivka</a>" [<a href="#">194</a>] a "<a href="#">11.5.3 Křivka se sklonem a trvalou odchylkou</a>" [<a href="#">195</a>]. Oba typy křivky vyžadují 4 nastavení provozních parametrů dle obrázku níže.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Cílová teplota výstupní vody (hlavní zóna)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Venkovní teplota</li> <li>▪ [1-00]: Nízká venkovní teplota. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-01]: Vysoká venkovní teplota. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-02]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo nižší než hodnota nízké teploty okolí. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim [9-00]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-03]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo vyšší než hodnota vysoké teploty okolí. <math>[9-01]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-00])^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> <p><b>Poznámka:</b> Tato hodnota musí být vyšší než hodnota [1-03], protože pro nízké venkovní teploty je vyžadována vyšší teplota vody.</p> <p><b>Poznámka:</b> Tato hodnota musí být nižší než hodnota [1-02], protože pro vysoké venkovní teploty je vyžadována nižší teplota vody.</p>

### Křivka chlazení dle počasí

Nastavte chlazení dle počasí pro hlavní zónu (jestliže [2.4]=2):
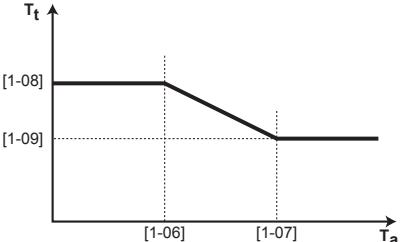
#	Kód	Popis
[2.6]	[1-06] [1-07] [1-08] [1-09]	<p>Nastavte chlazení dle počasí:</p> <p><b>Poznámka:</b> Existují 2 metody nastavení křivky dle počasí. Viz "<a href="#">11.5.2 2bodová křivka</a>" [▶ 194] a "<a href="#">11.5.3 Křivka se sklonem a trvalou odchylkou</a>" [▶ 195]. Oba typy křivky vyžadují 4 nastavení provozních parametrů dle obrázku níže.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Cílová teplota výstupní vody (hlavní zóna)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Venkovní teplota</li> <li>▪ [1-06]: Nízká venkovní teplota. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-07]: Vysoká venkovní teplota. <math>25^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [1-08]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo nižší než hodnota nízké teploty okolí. <math>[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ <b>Poznámka:</b> Tato hodnota musí být vyšší než hodnota [1-09], protože pro nízké venkovní teploty je vyžadována méně chladná voda.</li> <li>▪ [1-09]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo vyšší než hodnota vysoké teploty okolí. <math>[9-03]^{\circ}\text{C} \sim [9-02]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ <b>Poznámka:</b> Tato hodnota musí být nižší než hodnota [1-08], protože pro vysoké venkovní teploty je vyžadována chladnější voda.</li> </ul>

### Typ zářiče

Ohřev nebo chlazení hlavní zóny může trvat déle. Závisí to na následujícím:

- objem vody v systému,
- typ zářiče v hlavní zóně.

Toto nastavení **Typ zářiče** může kompenzovat pomalou nebo rychlou odezvu systému na topení/chlazení během cyklu ohřevu/chlazení. Při ovládání pomocí pokojového termostatu **Typ zářiče** ovlivní maximální modulaci požadované teploty výstupní vody a možnost použití automatického přepínání režimu chlazení/topení na základě vnitřní teploty okolí.

Je důležité nastavit **Typ zářiče** správně a v souladu s rozvržením vašeho systému. Závisí na tom cílový rozdíl teplot (delta T) pro hlavní zónu.

#	Kód	Popis
[2.7]	[2-0C]	<p><b>Typ zářiče:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Podlahové toopení</li> <li>▪ 1: Jednotka s ventilátory</li> <li>▪ 2: Radiátor</li> </ul>

Nastavení **Typ zářiče** má vliv na rozsah nastavení teplot prostorového vytápění a cílového rozdílu teplot u toopení, a to následovně:

Popis	Rozsah nastavení teplot prostorového vytápění	Cílový rozdíl teplot u topení
0: Podlahové topení	Maximálně 55°C	Proměnný (viz [2.B.1])
1: Jednotka s ventilátory	Maximálně 55°C	Proměnný (viz [2.B.1])
2: Radiátor	Maximálně 65°C	Proměnný (viz [2.B.1])



### POZNÁMKA

Maximální nastavená teplota prostorového vytápění závisí na typu topidla, jak lze vidět v tabulce nahoře. Pokud existují 2 zóny teploty vody, bude maximální nastavená teplota maximem pro tyto 2 zóny.



### POZNÁMKA

V případě, že systém NEBUDE nakonfigurován následujícím způsobem, může dojít k poškození tepelných zářičů. Pokud existují dvě zóny, je to důležitější než při vytápění:

- zóna s nejnižší teplotou vody je nakonfigurována jako hlavní zóna,
- zóna s nejvyšší teplotou vody je nakonfigurována jako doplňková zóna.



### POZNÁMKA

Pokud existují 2 zóny a typy topidel jsou nesprávně nakonfigurovány, voda s vyšší teplotou může být poslána k nízkoteplotnímu topidlu (podlahové topení). Aby se tomu zabránilo:

- Nainstalujte aquastat/termostatický ventil, aby se zabránilo vysokým teplotám v nízkoteplotním topidle.
- Ujistěte se, že správně nastavíte typy topidel (tepelných zářičů) pro hlavní zónu [2.7] a doplňkovou zónu [3.7] podle připojeného topného systému.



### POZNÁMKA

**Průměrná teplota zářiče** = Teplota výstupní vody – (Delta T)/2

To znamená, že pro stejný bod nastavení teploty vody na výstupu je průměrná teplota zářiče u radiátorů nižší než u podlahového topení, protože rozdíl teplot je větší.

Příklad radiátorů:  $40-10/2=35^{\circ}\text{C}$

Příklad podlahového topení:  $40-5/2=37,5^{\circ}\text{C}$

Za účelem kompenzace můžete:

- Zvýšit křivku požadovaných teplot dle počasí [2.5].
- Povolit modulaci teploty výstupní vody a zvýšit maximální modulaci [2.C].

### Rozsah nastavené hodnoty

Pokud chcete zabránit špatné (tzn. příliš horké nebo příliš studené) teplotě výstupní vody v hlavní zóně teploty výstupní vody, omezte teplotní rozsah.



### POZNÁMKA


V případě podlahového topení je důležité omezit následující parametry:

- maximální teplota výstupní vody v režimu topení podle specifikací instalace podlahového topení.
- minimální teplota výstupní vody při režimu chlazení na  $18\text{--}20^{\circ}\text{C}$  zabrání kondenzaci na podlaze.

**POZNÁMKA**

- Při nastavení rozmezí teploty výstupní vody jsou všechny požadované teploty výstupní vody také upraveny, aby bylo zaručeno, že jsou v daném rozmezí.
- Vždy zajistěte vyvážení mezi požadovanou teplotou výstupní vody a požadovanou pokojovou teplotou a/nebo výkonem (podle uspořádání systému a výběru tepelných zářičů). Požadovaná teplota výstupní vody je výsledkem několika nastavení (přednastavené hodnoty, hodnoty posunu, křivky dle počasí, modulace). V důsledku toho by mohlo být dosaženo příliš vysokých nebo příliš nízkých teplot výstupní vody, což by mohlo vést k nadmerným teplotám nebo nedostatku výkonu. Omezením teplotního rozmezí výstupní vody na adekvátní hodnoty (v závislosti na tepelném zářiči) se takovým situacím zabránilo.

**Příklad:** V režimu topení musí být teplota výstupní vody dostatečně vyšší než pokojová teplota. Pokud chcete předejít tomu, že se místnost nemůže ohřát podle potřeby, nastavte minimální teplotu výstupní vody na 28°C.



#	Kód	Popis
Rozmezí teploty výstupní vody pro hlavní zónu teploty výstupní vody (= zóna teploty výstupní vody s nejnižší teplotou výstupní vody v režimu topení a nejvyšší teplotou výstupní vody v režimu chlazení)		
[2.8.1]	[9-01]	<b>Minimální teplota topení:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 15°C~37°C</li> </ul>
[2.8.2]	[9-00]	<b>Maximální teplota topení:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2-0C]=2 (typ topidla v hlavní zóně = radiátor) 37°C~65°C</li> <li>▪ Jinak: 37°C~55°C</li> </ul>
[2.8.3]	[9-03]	<b>Minimální teplota chlazení:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5°C~18°C</li> </ul>
[2.8.4]	[9-02]	<b>Maximální teplota chlazení:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 18°C~22°C</li> </ul>

**Ovládání**

Definujte způsob ovládání provozu jednotky.

Ovládání	V tomto ovládání...
<b>Výstupní voda</b>	Provozní režim jednotky je zvolen na základě teploty výstupní vody bez ohledu na skutečnou pokojovou teplotu a/nebo požadavek na topení či chlazení místnosti.
<b>Externí pokojový termostat</b>	Provozní režim jednotky je vybrán podle externího termostatu nebo ekvivalentního zařízení (např. konvektor tepelného čerpadla).
<b>Pokojový termostat</b>	Provozní režim jednotky je vybrán na základě teploty okolí samostatného lidského komfortního rozhraní (BRC1HHDA použitého jako pokojový termostat).

#	Kód	Popis
[2.9]	[C-07]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Výstupní voda</li> <li>▪ 1: Externí pokojový termostat</li> <li>▪ 2: Pokojový termostat</li> </ul>

### Typ ext. termostatu

Platí pouze pro ovládání pomocí externího pokojového termostatu.



#### POZNÁMKA

Pokud je použit externí pokojový termostat, bude tento externí pokojový termostat ovládat protimrazovou ochranu místnosti. Protimrazová ochrana místnosti je však možná pouze pokud je parametr [C.2] Prostorové vytápění/chlazení=Zapnuto.

#	Kód	Popis
[2.A]	[C-05]	<p>Typ externího pokojového termostatu pro hlavní zónu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1: 1 kontakt: Použitý externí pokojový termostat může pouze odeslat stav termostatu ZAPNUTO/VYPNUTO. Není zde možnost oddělení požadavku na topení nebo chlazení. Pokojový termostat je připojen pouze k 1 digitálnímu vstupu (X12M/15).</li> <li>▪ Vyberte tuto hodnotu v případě připojení ke konvektoru tepelného čerpadla (FWXV).</li> <li>▪ 2: 2 kontakty: Použitý externí pokojový termostat může odeslat samostatný stav termostatu topení/chlazení ZAPNUTO/VYPNUTO. Pokojový termostat je připojen ke 2 digitálním vstupům (X12M/ 15 X12M/ 16).</li> <li>▪ Vyberte tuto hodnotu v případě připojení k vícezávodnému drátovému ovládání (viz "5.3.3 Možné volitelné možnosti pro vnitřní jednotku" [▶ 31]) nebo bezdrátovému pokojovému termostatu (EKTRB).</li> </ul>

### Teplota výstupní vody: Rozdíl teplot

Při vytápění v hlavní zóně závisí cílový rozdíl teplot (delta T) na zvoleném typu zářiče pro hlavní zónu.

Delta T je absolutní hodnota rozdílu teploty mezi výstupní a vstupní vodou.

Jednotka je navržena pro podporu podlahového topení. Doporučená teplota výstupní vody pro podlahové topení je 35°C. V takovém případě bude jednotka zajistit teplotní rozdíl 5°C, což znamená, že teplota vstupní vody bude kolem 30°C.

V závislosti na instalovaném typu tepelných zářičů (radiátorů, konvektoru tepelného čerpadla, podlahového topení) nebo situaci můžete změnit rozdíl mezi teplotou vstupní a výstupní vody.

**Poznámka:** Čerpadlo bude regulovat svůj průtok, aby byl zachován rozdíl teplot. V některých zvláštních případech může být změřený rozdíl teplot odlišný od nastavené hodnoty.

**INFORMACE**

Pokud je v režimu vytápění aktivní pouze záložní ohřívač bude rozdíl teplot ovládán podle pevného výhonu záložního ohřívače. Je možné, že tento rozdíl teplot se od vybraného cílového rozdílu teplot liší.

**INFORMACE**

V režimu vytápění bude cílového rozdílu teplot dosaženou až po určité době provozu, když je dosaženo nastavené teploty, a to z důvodu velkého rozdílu mezi nastavenou teplotou výstupní a vstupní vody při spuštění.

**INFORMACE**

Pokud existuje požadavek na topení z hlavní zóny nebo doplňkové zóny, a tato zóna je vybavena radiátory, bude cílový rozdíl teplot použitý jednotkou v režimu vytápění shodný s teplotou nastavenou v [2.B] nebo pro doplňkovou zónu v [3.B].

Jestliže zóny nejsou vybaveny radiátory, v režimu vytápění dá jednotka prioritu cílovému rozdílu teplot pro doplňkovou zónu, pokud bude z doplňkové zóny požadavek na topení.

V režimu chlazení dá jednotka prioritu cílovému rozdílu teplot pro doplňkovou zónu, pokud bude z doplňkové zóny požadavek na chlazení.

#	Kód	Popis
[2.B.1]	[1-OB]	<b>Rozdíl teplot topení:</b> Pro řádný provoz tepelných zářičů v režimu topení je požadován minimální rozdíl teplot. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jestliže [2-OC]=2: 10°C~12°C</li> <li>▪ Jinak: 3°C~12°C</li> </ul>
[2.B.2]	[1-OD]	<b>Rozdíl teplot chlazení:</b> Pro řádný provoz tepelných zářičů v režimu chlazení je požadován minimální rozdíl teplot. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 3°C~10°C</li> </ul>

**Teplota výstupní vody: Modulace**

Platí pouze pro případ ovládání pomocí pokojového termostatu.

Při použití funkce pokojového termostatu zákazník musí nastavit požadovanou pokojovou teplotu. Jednotka dodá teplou vodu do tepelných zářičů a místnost bude vytápěna.

Kromě toho musí být nakonfigurována také požadovaná teplota výstupní vody: pokud je **Modulace** zapnuta, jednotka automaticky vypočte požadovanou teplotu výstupní vody. Tyto výpočty jsou založeny na následujícím:

- přednastavené teploty,
- požadované teploty závislé na počasí (pokud je závislost na počasí povolena).

Když je **Modulace** zapnuta, může být navíc požadovaná teplota výstupní vody snížena nebo zvýšena ve funkci požadované teploty výstupní vody a rozdílu mezi skutečnou a požadovanou pokojovou teplotou. Výsledkem je následující:

- stabilní pokojová teplota přesně odpovídající požadované teplotě (vyšší úroveň komfortu)
- méně cyklů zapnutí/vypnutí (nižší hlučnost, vyšší komfort a vyšší účinnost)
- nejnižší možné teploty vody, které odpovídají požadované teplotě (vyšší účinnost)


Pokud je **Modulace** zakázána, nastavte požadovanou teplotu výstupní vody prostřednictvím [2] **Hlavní zóna**.

#	Kód	Popis
[2.C.1]	[8-05]	<b>Modulace:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Ne (vypnuto)</li> <li>▪ 1 Ano (zapnuto)</li> </ul> <b>Poznámka:</b> Požadovanou teplotu výstupní vody je možné zjistit pouze na uživatelském rozhraní.
[2.C.2]	[8-06]	<b>Max. modulace:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></li> </ul> Jedná se o hodnotu teploty, podle které je zvýšena nebo snížena požadovaná teplota výstupní vody.



### INFORMACE

Pokud je povolena modulace teploty výstupní vody, je nutné nastavit křivku dle počasí na vyšší polohu než [8-06] plus minimální teplotu výstupní vody k dosažení stabilních podmínek pro komfortní nastavenou teplotu pro místnost. Pro zvýšení účinnosti může být modulace nižší než nastavená teplota výstupní vody. Nastavením křivky dle počasí na vyšší polohu nemůže klesnout pod minimální nastavenou teplotu. Viz níže uvedený obrázek.

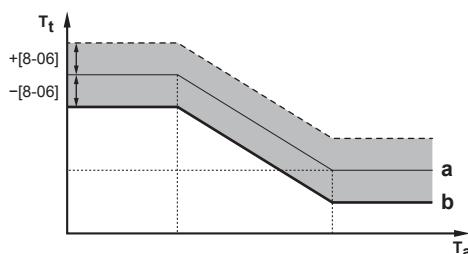

a Křivka dle počasí

b Minimální nastavená teplota výstupní vody nutná pro dosažení stabilních podmínek komfortní nastavené teploty v místnosti.

### Uzavírací ventil

Následující platí pouze v případě 2 zón teploty výstupní vody. V případě 1 zóny teploty výstupní vody připojte uzavírací ventil k výstupu topení/chlazení.

Uzavírací ventil pro hlavní zónu teploty výstupní se může uzavřít za těchto okolností:



### INFORMACE

Během odmrzování je uzavírací ventil VŽDY otevřen.

**Během topení:** Jestliže je zapnut parametr [F-OB], uzavírací ventil se uzavře, když z hlavní zóny není žádny požadavek na vytápění. Aktivací tohoto nastavení můžete:

- zabránit přívodu výstupní vody do tepelných zářičů v hlavní zóně teploty výstupní vody (přes stanici směšovacích ventilů), pokud není požadavek z doplňkové zóny teploty výstupní vody.
- aktivovat zapnutí/vypnutí čerpadla stanice směšovacích ventilů POUZE pokud existuje požadavek.

#	Kód	Popis
[2.D.1]	[F-OB]	<p>Uzavírací ventil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Ne: NENÍ ovlivněn požadavkem na topení nebo chlazení.</li> <li>▪ 1 Ano: uzavře se v případě, že NENÍ požadavek na topení nebo chlazení.</li> </ul>

**INFORMACE**

Nastavení [F-OB] platí pouze pokud je nastaven požadavek termostatu nebo externího pokojového termostatu (NE v případě nastavení dle teploty výstupní vody).

**Během chlazení:** Jestliže je zapnut parametr [F-OB], uzavírací ventil se uzavře, když jednotka běží v režimu chlazení. Aktivujte toto nastavení, abyste zabránili přívodu studené výstupní vody do tepelného zářiče a vytvoření kondenzace (např. podlahové topení nebo radiátory).

#	Kód	Popis
[2.D.2]	[F-OC]	<p>Uzavírací ventil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Ne: NENÍ ovlivněn změnou režimu prostorového provozu na chlazení.</li> <li>▪ 1 Ano: uzavře se v případě, že je aktivní prostorový režim chlazení.</li> </ul>

**Typ křivky dle počasí**

Křivka dle počasí může být definována pomocí metody **2bodová** nebo metody **Odchylka sklonu**.


Viz "[11.5.2 2-points curve](#)" [[194](#)] a "[11.5.3 Slope-offset curve](#)" [[195](#)].

#	Kód	Popis
[2.E]	Není použito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>2bodová</b></li> <li>▪ <b>Odchylka sklonu</b></li> </ul>

#### 11.6.4 Doplňková zóna

**Přehled**

V dílkách nabídce jsou uvedeny následující položky:

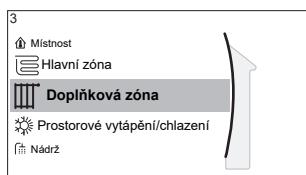

### [3] Doplňková zóna

[ Obrazovka nastavení

#### [3.1] Plán

#### [3.2] Plán toopení

#### [3.3] Plán chlazení

#### [3.4] Režim nast. hodnoty

#### [3.5] Křivka toopení dle počasí

#### [3.6] Křivka chlazení dle počasí

#### [3.7] Typ zářiče

#### [3.8] Rozsah nastavené hodnoty

#### [3.9] Ovládání

#### [3.A] Typ ext. termostatu

#### [3.B] Rozdíl teplot

#### [3.C] Typ křivky dle počasí

### Obrazovka nastavení

Ovládejte teplotu výstupní vody v doplňkové zóně prostřednictvím obrazovky nastavení [3] Doplňková zóna.

Viz "[11.3.5 Obrazovka nastavení](#)" [[▶ 178](#)].

### Plán

Označuje, zda je požadovaná teplota výstupní vody podle plánu.

Viz "[11.6.3 Hlavní zóna](#)" [[▶ 203](#)].

#	Kód	Popis
[3.1]	Není použito	<b>Plán:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne</li> <li>▪ Ano</li> </ul>

### Plán vytápění

Definujte plán teploty vytápění v doplňkové zóně prostřednictvím [3.2] Plán toopení.

Viz "[11.4.3 Obrazovka plánu: Příklad](#)" [[▶ 187](#)].

### Plán chlazení

Definujte plán teploty chlazení v doplňkové zóně prostřednictvím [3.3] Plán chlazení.

Viz "[11.4.3 Obrazovka plánu: Příklad](#)" [[▶ 187](#)].

### Režim nast. hodnoty

Režim nastavení teploty doplňkové zóny lze nezávisle nastavit z režimu nastavení teploty hlavní zóny.

Viz "[Režim nast. hodnoty](#)" [[▶ 204](#)].

#	Kód	Popis
[3.4]	Není použito	<p><b>Režim nast. hodnoty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pevné</li> <li>▪ Topení dle počasí, pevné chlazení</li> <li>▪ Dle počasí</li> </ul>


### Křivka vytápění dle počasí

Nastavte vytápění dle počasí pro doplňkovou zónu (jestliže [3.4]=1 nebo 2):

#	Kód	Popis
[3.5]	[0-00] [0-01] [0-02] [0-03]	<p>Nastavte vytápění dle počasí:</p> <p><b>Poznámka:</b> Existují 2 metody nastavení křivky dle počasí. Viz "<a href="#">11.5.2 2bodová křivka</a>" [<a href="#">194</a>] a "<a href="#">11.5.3 Křivka se sklonem a trvalou odchylkou</a>" [<a href="#">195</a>]. Oba typy křivky vyžadují 4 nastavení provozních parametrů dle obrázku níže.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Cílová teplota výstupní vody (doplňková zóna)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Venkovní teplota</li> <li>▪ [0-03]: Nízká venkovní teplota. <math>-40^{\circ}\text{C} \sim +5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-02]: Vysoká venkovní teplota. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-01]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo nižší než hodnota nízké teploty okolí. <math>[9-05]^{\circ}\text{C} \sim [9-06]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ <b>Poznámka:</b> Tato hodnota musí být vyšší než hodnota [0-00], protože pro nízké venkovní teploty je vyžadována vyšší teplota vody.</li> <li>▪ [0-00]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo vyšší než hodnota vysoké teploty okolí. <math>[9-05]^{\circ}\text{C} \sim \min(45, [9-06])^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ <b>Poznámka:</b> Tato hodnota musí být nižší než hodnota [0-01], protože pro vysoké venkovní teploty je vyžadována nižší teplota vody.</li> </ul>

### Křivka chlazení dle počasí

Nastavte chlazení dle počasí pro doplňkovou zónu (jestliže [3.4]=2):
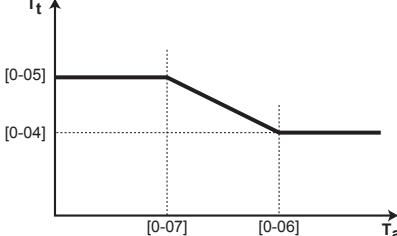
#	Kód	Popis
[3.6]	[0-04] [0-05] [0-06] [0-07]	<p>Nastavte chlazení dle počasí:</p> <p><b>Poznámka:</b> Existují 2 metody nastavení křivky dle počasí. Viz "<a href="#">11.5.2 2bodová křivka</a>" [▶ 194] a "<a href="#">11.5.3 Křivka se sklonem a trvalou odchylkou</a>" [▶ 195]. Oba typy křivky vyžadují 4 nastavení provozních parametrů dle obrázku níže.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_t</math>: Cílová teplota výstupní vody (doplňková zóna)</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Venkovní teplota</li> <li>▪ [0-07]: Nízká venkovní teplota. <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-06]: Vysoká venkovní teplota. <math>25^{\circ}\text{C} \sim 43^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-05]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo nižší než hodnota nízké teploty okolí. <math>[9-07]^{\circ}\text{C} \sim [9-08]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-04]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo vyšší než hodnota vysoké teploty okolí. <math>[9-07]^{\circ}\text{C} \sim [9-08]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ <b>Poznámka:</b> Tato hodnota musí být vyšší než hodnota [0-04], protože pro nízké venkovní teploty je vyžadována méně chladná voda.</li> <li>▪ [0-04]: Požadovaná teplota výstupní vody pokud je venkovní teplota rovna nebo vyšší než hodnota vysoké teploty okolí. <math>[9-07]^{\circ}\text{C} \sim [9-08]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ <b>Poznámka:</b> Tato hodnota musí být nižší než hodnota [0-05], protože pro vysoké venkovní teploty je vyžadována chladnější voda.</li> </ul>

### Typ zářiče

Další informace o Typ zářiče viz "[11.6.3 Hlavní zóna](#)" [▶ 203].

#	Kód	Popis
[3.7]	[2-0D]	<p>Typ zářiče:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Podlahové topení</li> <li>▪ 1: Jednotka s ventilátory</li> <li>▪ 2: Radiátor</li> </ul>

Nastavení typu topného zařízení má vliv na rozsah nastavení teplot prostorového vytápění a cílového rozdílu teplot u topení, a to následovně:

Typ zářiče Doplňková zóna	Rozsah nastavení teplot prostorového vytápění [9-05]~[9-06]	Cílový rozdíl teplot u vytápění [1-0C]
0: Podlahové topení	Maximálně 55°C	Proměnný (viz [3.B.1])
1: Jednotka s ventilátory	Maximálně 55°C	Proměnný (viz [3.B.1])
2: Radiátor	Maximálně 65°C	Proměnný (viz [3.B.1])

### Rozsah nastavené hodnoty

Další informace o Rozsah nastavené hodnoty viz "11.6.3 Hlavní zóna" [▶ 203].

#	Kód	Popis
Rozmezí teploty výstupní vody pro doplňkovou zónu teploty výstupní vody (= zóna teploty výstupní vody s nejvyšší teplotou výstupní vody v režimu topení a nejnižší teplotou výstupní vody v režimu chlazení)		
[3.8.1]	[9-05]	<b>Minimální teplota topení:</b> 15°C~37°C
[3.8.2]	[9-06]	<b>Maximální teplota topení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [2-0D]=2 (typ topidla v doplňkové zóně = radiátor)</li> <li>37°C~65°C</li> <li>▪ Jinak: 37°C~55°C</li> </ul>
[3.8.3]	[9-07]	<b>Minimální teplota chlazení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5°C~18°C</li> </ul>
[3.8.4]	[9-08]	<b>Maximální teplota chlazení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 18°C~22°C</li> </ul>

### Ovládání

Typ ovládání pro doplňkovou zónu je pouze ke čtení. Je určen typem ovládání hlavní zóny.

Viz "11.6.3 Hlavní zóna" [▶ 203].

#	Kód	Popis
[3.9]	Není použito	<b>Ovládání:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Výstupní voda</b> pokud je typ ovládání hlavní zóny <b>Výstupní voda</b>.</li> <li>▪ <b>Externí pokojový termostat</b> pokud je typ ovládání hlavní zóny následující:<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Externí pokojový termostat</b>,</li> <li>- <b>Pokojový termostat</b>.</li> </ul></li> </ul>

### Typ ext. termostatu

Platí pouze pro ovládání pomocí externího pokojového termostatu.

Viz také "11.6.3 Hlavní zóna" [▶ 203].

#	Kód	Popis
[3.A]	[C-06]	Typ externího pokojového termostatu pro doplňkovou zónu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1: <b>1 kontakt</b>. Připojen pouze k 1 digitálnímu vstupu (X12M/19)</li> <li>▪ 2: <b>2 kontakty</b>. Připojen ke 2 digitálním vstupům (X12M/20 a X12M/19)</li> </ul>

### Teplota výstupní vody: Rozdíl teplot

Další informace, viz "11.6.3 Hlavní zóna" [▶ 203].

#	Kód	Popis
[3.B.1]	[1-0C]	<p><b>Rozdíl teplot topení:</b> V případě, že je pro dobrý provoz topidel v režimu topení požadován minimální rozdíl teplot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jestliže [2-0C]=2: <math>10^{\circ}\text{C} \sim 12^{\circ}\text{C}</math></li> <li>- Jinak: <math>3^{\circ}\text{C} \sim 12^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>
[3.B.2]	[1-0E]	<p><b>Rozdíl teplot chlazení:</b> V případě, že je pro dobrý provoz topidel v režimu chlazení požadován minimální rozdíl teplot.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>3^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>

### Typ křivky dle počasí

Existují 2 metody definování křivek dle počasí:

- **2bodová** (viz "[11.5.2 2bodová křivka](#)" [[► 194](#)])
- **Odchylka sklonu** (viz "[11.5.3 Křivka se sklonem a trvalou odchylkou](#)" [[► 195](#)])

V části [2.E] Typ křivky dle počasí můžete zvolit metodu, kterou chcete použít.

V části [3.C] Typ křivky dle počasí je zvolená metoda zobrazena pouze pro čtení (stejná hodnota jako v [2.E]).

#	Kód	Popis
[2.E] / [3.C]	Není použito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>2bodová</b></li> <li>▪ <b>Odchylka sklonu</b></li> </ul>

## 11.6.5 Prostorové vytápění/chlazení




### INFORMACE

Chlazení je použitelné pouze v případě reverzibilních modelů.

### Přehled

V dílčí nabídce jsou uvedeny následující položky:

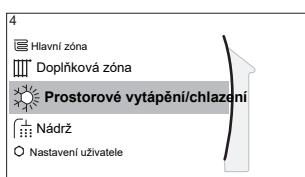

### [4] Prostorové vytápění/chlazení

- [4.1] Provozní režim
- [4.2] Plán provozního režimu
- [4.3] Provozní rozsah
- [4.4] Počet zón
- [4.5] Prov.rež.čerp.
- [4.6] Typ.jed.
- [4.7] nebo [4.8] Omezení čerpadla
- [4.9] Čerpadlo mimo rozmezí
- [4.A] Zvýšení okolo  $0^{\circ}\text{C}$
- [4.B] Nadsazená teplota
- [4.C] Protimrazová ochrana

### O prostorových provozních režimech

Vaše jednotka může modelem pro topení nebo pro topení/chlazení:

- Pokud máte model pro vytápění, můžete prostor vytápt.
- Pokud máte model pro topení/chlazení, můžete prostor vytápt i chladit. Je nutné systému sdělit, jaký provozní režim má použít.

### Chcete-li zjistit, zda je nainstalován model tepelného čerpadla s topením/chlazením

<b>1</b>	Přejděte na [4]: Prostorové vytápění/chlazení.	
<b>2</b>	Zkontrolujte, zda je uveden parametr [4.1] Provozní režim a je možné jej upravit. Pokud ano, je nainstalováno tepelné čerpadlo s topením/chlazením.	

Abyste systému řekli, jaký prostorový provoz má použít, můžete provést následující kroky:

Můžete...	Umístění
Zkontrolujte, jaký režim prostorového provozu je aktuálně používán.	Domovská obrazovka
Nastavte prostorový provozní režim trvale.	Hlavní nabídka
Omezte automatické přepínání podle měsíčního plánu.	

### Chcete-li zkontrolovat, jaký režim prostorového provozu je aktuálně používán

Režimu prostorového provozu je zobrazen na domovské obrazovce:

- Pokud je jednotka v režimu vytápění, je zobrazena ikona ☀.
- Pokud je jednotka v režimu chlazení, je zobrazena ikona ✎.

Stavový indikátor znázorňuje, zda je jednotka aktuálně v provozu:

- Pokud jednotka není v provozu, stavový indikátor bude blikat modře s intervalem impulzu přibližně 5 sekund.
- V době, kdy je jednotka v provozu, bude stavový indikátor svítit modře nepřerušovaně.

### Chcete-li nastavit prostorový provozní režim

<b>1</b>	Přejděte na [4.1]: Prostorové vytápění/chlazení > Provozní režim	
<b>2</b>	Vyberte některou z následujících možností: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Topení:</b> Pouze režim topení</li> <li>▪ <b>Chlaz.:</b> Pouze režim chlazení</li> <li>▪ <b>Automaticky:</b> Provozní režim se automaticky přepíná mezi topením a chlazením podle venkovní teploty. Omezeno za měsíc podle Plán provozního režimu [4.2].</li> </ul>	

Pokud je vybrána možnost **Automaticky**, bude jednotka měnit provozní režim na základě **Plán provozního režimu** [4.2]. V tomto plánu koncový uživatel označí, jaký provoz je v jednotlivých měsících povolen.

### Chcete-li omezit automatické přepínání dle měsíčního plánu

**Podmínky:** Nastavte režim prostorového provozu na **Automaticky**.

<b>1</b>	Přejděte na [4.2]: Prostorové vytápění/chlazení > Plán provozního režimu.	
<b>2</b>	Zvolte měsíc.	

<b>3</b>	U každého měsíce vyberte možnost: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Reverzibilní:</b> Není omezeno</li> <li>▪ <b>Pouze topení:</b> Omezeno</li> <li>▪ <b>Pouze chlazení:</b> Omezeno</li> </ul>	<input type="radio"/> ... <input checked="" type="radio"/>
<b>4</b>	Potvrďte změny.	<input checked="" type="radio"/> ... <input type="radio"/>

### Příklad: Omezení přepínání

Kdy	Omezení
Během chladné sezóny.  <b>Příklad:</b> říjen, listopad, prosinec, leden, únor a březen.	<b>Pouze topení</b>
Během teplé sezóny.  <b>Příklad:</b> červen, červenec a srpen.	<b>Pouze chlazení</b>
Mezidobí.  <b>Příklad:</b> duben, květen a září.	<b>Reverzibilní</b>

Jednotka stanovuje svůj provozní režim podle venkovní teploty, pokud:

- **Provozní režim=Automaticky**
- a **Plán provozního režimu=Reverzibilní.**

Jednotka stanovuje svůj provozní režim tak, aby vždy pracovala v rámci následujících provozních rozsahů:

- **Teplota vypnutí prostorového vytápění**
- **Teplota vypnutí prostorového chlazení**

Venkovní teplota zprůměrována dle časového období. Pokud venkovní teplota klesne, přepne se provozní režim na vytápění a obráceně.

Jestliže je venkovní teplota mezi parametry **Teplota vypnutí prostorového vytápění** a **Teplota vypnutí prostorového chlazení**, provozní režim zůstává nezměněn.

### Provozní rozsah

V závislosti na průměrné venkovní teplotě je zakázán provoz jednotky v režimu prostorového vytápění nebo chlazení.

#	Kód	Popis
[4.3.1]	[4-02]	<b>Teplota vypnutí prostorového vytápění:</b> Pokud průměrná venkovní teplota stoupne nad tuto hodnotu, prostorové vytápění se vypne. <sup>(a)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 14°C~35°C</li> </ul>
[4.3.2]	[F-01]	<b>Teplota vypnutí prostorového chlazení:</b> Pokud průměrná venkovní teplota klesne pod tuto hodnotu, prostorové chlazení se vypne. <sup>(a)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10°C~35°C</li> </ul>

<sup>(a)</sup> Toto nastavení je také použito u automatického přepínání topení/chlazení.

**Výjimka:** Pokud je systém nakonfigurován v řízení pomocí pokojového termostatu s jednou zónou teploty výstupní vody a rychle se zahřívajícími topnými tělesy, změní se provozní režim na základě vnitřní teploty. Kromě požadované pokojové teploty

pro opení/chlazení technik nastavuje hodnotu hystereze (např. v režimu opení se tato hodnota vztahuje k požadované teplotě chlazení) a hodnotu trvalé odchylky (např. v režimu opení se tato hodnota vztahuje k požadované teplotě vytápení).

**Příklad:** Jednotka je konfigurována následujícím způsobem:

- Požadovaná pokojová teplota v režimu opení: 22°C
- Požadovaná pokojová teplota v režimu chlazení: 24°C
- Hodnota hystereze: 1°C
- Trvalá odchylka: 4°C

K přepnutí z opení na chlazení dojde, když pokojová teplota stoupne na maximální požadovanou teplotu chlazení navýšenou o hodnotu hystereze (tedy  $24+1=25^{\circ}\text{C}$ ) a požadovanou teplotu opení navýšenou o hodnotu trvalé odchylky (tedy  $22+4=26^{\circ}\text{C}$ ).

Naopak, k přepnutí z chlazení na opení dojde, když pokojová teplota klesne pod minimální požadovanou teplotu opení od níž je odečtena hodnota hystereze (tedy  $22-1=21^{\circ}\text{C}$ ) a požadovanou teplotu chlazení ménus hodnota trvalé odchylky (tedy  $24-4=20^{\circ}\text{C}$ ).

Hlídací časovač zabrání příliš častému přepínání z opení na chlazení a naopak.

#	Kód	Popis
Nastavení přepínání související s vnitřní teplotou.		
Platí pouze pokud je zvolen režim <b>Automaticky</b> a systém je nakonfigurován na ovládání pokojovým termostatem s 1 zónou teploty výstupní vody a rychlými tepelnými záříčí.		
Není použito	[4-0B]	<p>Hystereze: Zajistí, že přepnutí proběhne pouze v nezbytných případech.</p> <p>Režim prostorového provozu se změní z chlazení na opení pouze pokud pokojová teplota stoupne nad požadovanou teplotu chlazení, k níž je připočtena hodnota hystereze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozsah: <math>1^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>
Není použito	[4-0D]	<p>Trvalá odchylka: Zajistí, že bude vždy dosaženo aktivní požadované pokojové teploty.</p> <p>V režimu vytápění se režim prostorového provozu změní pouze v případě, že pokojová teplota stoupne nad požadovanou teplotu opení s přidáním hodnoty trvalé odchylky.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozsah: <math>1^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>



### Počet zón

Systém může dodávat výstupní vodu až do 2 zón teploty vody. Během konfigurace musí být nastaven počet zón teploty vody.



#### INFORMACE

**Směšovací stanice.** Pokud uspořádání vašeho systému obsahuje 2 zóny teploty výstupní vody, musíte nainstalovat směšovací stanici před hlavní zónou teploty výstupní vody.
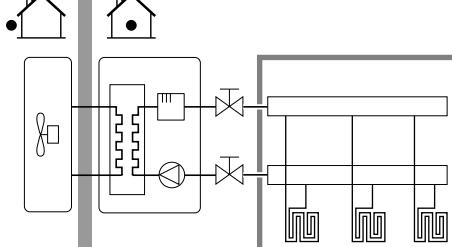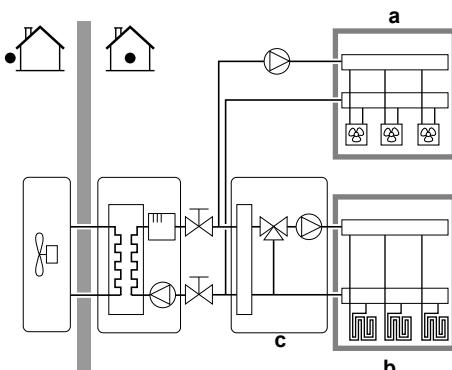
#	Kód	Popis
[4.4]	[7-02]	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0: Jedná zóna Pouze jedna zóna teploty výstupní vody:</li> </ul>  <p><b>a</b> Hlavní zóna teploty výstupní vody</p>
[4.4]	[7-02]	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1: Dvě zóny Dvě zóny teploty výstupní vody. Hlavní zóna teploty výstupní vody sestává z topidel s vyšší zátěží a směšovací stanice k dosažení požadované teploty výstupní vody. Během topení:</li> </ul>  <p><b>a</b> Doplňková zóna teploty výstupní vody: nejvyšší teplota</p> <p><b>b</b> Hlavní zóna teploty výstupní vody: nejnižší teplota</p> <p><b>c</b> Směšovací stanice</p>



#### POZNÁMKA

V případě, že systém NEBUDE nakonfigurován následujícím způsobem, může dojít k poškození tepelných zářičů. Pokud existují dvě zóny, je to důležitější než při vytápění:

- zóna s nejnižší teplotou vody je nakonfigurována jako hlavní zóna,
- zóna s nejvyšší teplotou vody je nakonfigurována jako doplňková zóna.





#### POZNÁMKA


Pokud existují 2 zóny a typy topidel jsou nesprávně nakonfigurovány, voda s vyšší teplotou může být poslána k nízkoteplotnímu topidlu (podlahové topení). Aby se tomu zabránilo:

- Nainstalujte aquastat/termostatický ventil, aby se zabránilo vysokým teplotám v nízkoteplotním topidle.
- Ujistěte se, že správně nastavíte typy topidel (tepelných zářičů) pro hlavní zónu [2.7] a doplňkovou zónu [3.7] podle připojeného topného systému.

**Prov.rež.čerp.**

Pokud je provoz prostorového vytápění/chlazení vypnut, je čerpadlo vždy vypnuto. Pokud je provoz prostorového vytápění/chlazení zapnutý, máte možnost vybrat si mezi těmito provozními režimy:

#	Kód	Popis
[4.5]	[F-OD]	<p><b>Prov.rež.čerp.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 <b>Nepřetržitý:</b> Nepřetržitý provoz bez ohledu na stav ZAPNUTÍ nebo VYPNUTÍ termostatu. <b>Poznámka:</b> Při nepřetržitém provozu čerpadlo vyžaduje více energie než při provozu na základě vzorkování či požadavku.</li> </ul>  <p><b>a</b> Ovládání prostorového vytápění/chlazení  <b>b</b> Vyp  <b>c</b> Zap  <b>d</b> Provoz čerpadla</p>
[4.5]	[F-OD]	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 <b>Vzorek:</b> Čerpadlo je zapnuto pokud je požadavek na topení nebo chlazení, protože teplota výstupní vody ještě nedosáhla požadované teploty. Pokud dojde ke stavu VYPNUTÍ termostatu, čerpadlo se spustí každé 3 minuty a je kontrolována teplota vody a v případě potřeby požadavek na topení či chlazení. <b>Poznámka:</b> Vzorek je k dispozici POUZE u ovládání teploty výstupní vody.</li> </ul>  <p><b>a</b> Ovládání prostorového vytápění/chlazení  <b>b</b> Vyp  <b>c</b> Zap  <b>d</b> Teplota výst.vody  <b>e</b> Skutečná  <b>f</b> Požadovaná  <b>g</b> Provoz čerpadla</p>

#	Kód	Popis
[4.5]	[F-OD]	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Požadavek: Provoz čerpadla na požadavek.</li> </ul> <p><b>Příklad:</b> Pomocí pokojového termostatu a termostat vytváří stav ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ.</p> <p><b>Poznámka:</b> NENÍ k dispozici u ovládání teploty výstupní vody.</p>  <p> <b>a</b> Ovládání prostorového vytápění/chlazení  <b>b</b> Vyp  <b>c</b> Zap  <b>d</b> Požadavek na topení (externím pokojovým termostatem nebo pokojovým termostatem)  <b>e</b> Provoz čerpadla     </p>

#### Typ.jed.

V této části nabídky můžete zjistit, jaký typ jednotky se používá:

#	Kód	Popis
[4.6]	[E-02]	<p>Typ.jed.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Reverzibilní</li> <li>1 Pouze topení</li> </ul>

#### Omezení čerpadla

Omezení otáček čerpadla definuje jeho maximální otáčky. Za normálních podmínek výchozí nastavení NESMÍ být upravováno. Omezení otáček čerpadla bude potlačeno pokud je průtok v rozmezí minimálního průtoku (chyba 7H).

Ve většině případů můžete místo použití [9-0D]/[9-0E], zabránit hluku průtoku provedením hydraulického vyvážení.


#	Kód	Popis
[4.7]	[9-0D]	<p><b>Omezení:</b> Zobrazuje se pouze, pokud souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy (EKMIKPOA nebo EKMIKPHA) NENÍ nainstalována.</p> <p><b>Omezení čerpadla</b></p> <p>Možné hodnoty: viz níže.</p>
[4.8.1]	[9-0E]	<p><b>Omezení:</b> Zobrazuje se pouze, pokud souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy (EKMIKPOA nebo EKMIKPHA) je nainstalována.</p> <p><b>Omezení čerpadla Hlavní zóna</b></p> <p>Možné hodnoty: viz níže.</p>
[4.8.2]	[9-0D]	<p><b>Omezení:</b> Zobrazuje se pouze, pokud souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy (EKMIKPOA nebo EKMIKPHA) je nainstalována.</p> <p><b>Omezení čerpadla Doplňková zóna</b></p> <p>Možné hodnoty: viz níže.</p>

Possible values:


Hodnota	Popis
0	<b>Žádné omezení</b>
1~4	Celkové omezení. Omezení platí na všech podmínek. Požadovaná regulace dle rozdílu teplot (delta T) a komfortní teploty NENÍ zaručena. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1: <b>90% otáček čerpadla</b></li> <li>▪ 2: <b>80% otáček čerpadla</b></li> <li>▪ 3: <b>70% otáček čerpadla</b></li> <li>▪ 4: <b>60% otáček čerpadla</b></li> </ul>
5~8	Omezení, pokud nejsou žádné ovladače. Pokud není žádný výstup topení, bude omezení otáček čerpadla možné použít. Pokud existuje výstup topení, bude otáčky čerpadla určovat pouze rozdíl teplot (delta T) dle požadovaného výkonu. S tímto omezením rozsahu je možné rozdíl teplot použít a komfortní teplota je zaručena.  Během vzorkovacího provozu čerpadlo krátce běží, aby bylo možné měnit teploty vody. To ukazuje, zda je provoz zapotřebí či nikoli. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5: <b>90% otáček čerpadla během vzorkování</b></li> <li>▪ 6: <b>80% otáček čerpadla během vzorkování</b></li> <li>▪ 7: <b>70% otáček čerpadla během vzorkování</b></li> <li>▪ 8: <b>60% otáček čerpadla během vzorkování</b></li> </ul>

Maximální hodnoty závisí na typu jednotky:

[9-0D]=0

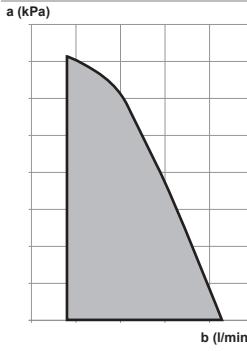


[9-0D]=1/5

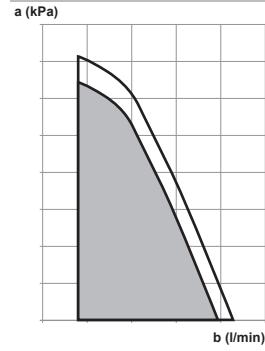


[9-0D]=2/6



[9-0D]=3/7

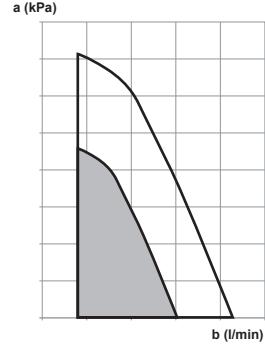

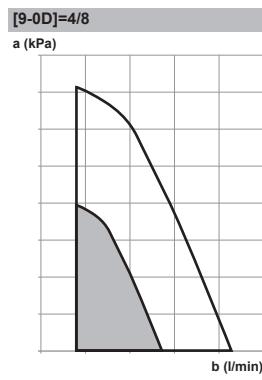

**a** Externí statický tlak  
**b** Průtok vody

### Čerpadlo mimo rozmezí


Je-li provoz čerpadla deaktivován, čerpadlo se zastaví, pokud je venkovní teplota vyšší než hodnota nastavená pomocí parametru **Teplota vypnutí prostorového vytápění** [4-02] nebo pokud venkovní teplota poklesne pod hodnotu nastavenou parametrem **Teplota vypnutí prostorového chlazení** [F-01]. Je-li provoz čerpadla aktivován, čerpadlo lze spustit při všech venkovních teplotách.

#	Kód	Popis
[4.9]	[F-00]	<p>Provoz čerpadla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Vypnuto pokud je venkovní teplota vyšší než [4-02] nebo nižší než [F-01] v závislosti na tom, zda je aktivní provozní režim topení nebo chlazení.</li> <li>▪ 1: Možné při jakékoli venkovní teplotě.</li> </ul>

### Zvýšení okolo 0°C

Použijte toto nastavení pro kompenzaci možných tepelných ztrát budovy v důsledku odpařování rozpuštěného ledu nebo sněhu. (Například v zemích s chladným podnebím).

V režimu topení je požadovaná teplota výstupní vody místně zvýšena pokud se venkovní teplota pohybuje v okolí 0°C. Tato kompenzace může být zvolena při použití absolutní požadované teploty nebo teploty dle počasí (viz obrázek níže).

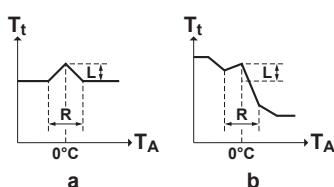

**a** Absolutní požadovaná teplota výstupní vody  
**b** Požadovaná teplota výstupní vody v závislosti na počasí

#	Kód	Popis
[4.A]	[D-03]	<p><b>Zvýšení okolo 0°C:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ne</li> <li>▪ 1: zvýšení 2°C, rozsah 4°C</li> <li>▪ 2: zvýšení 4°C, rozsah 4°C</li> <li>▪ 3: zvýšení 2°C, rozsah 8°C</li> <li>▪ 4: zvýšení 4°C, rozsah 8°C</li> </ul>

### Nadsazená teplota

**Omezení:** Tato funkce je k dispozici pouze v režimu topení.

Tato funkce definuje, jak mnoho může teplota vody vzrůst nad požadovanou teplotou výstupní vody, než dojde k vypnutí kompresoru. Kompresor se opět spustí jakmile teplota výstupní vody klesne pod požadovanou teplotu.

#	Kód	Popis
[4.B]	[9-04]	Nadsazená teplota: ▪ 1°C~4°C


### Protimrazová ochrana

Protimrazová ochrana místo [1.4] brání přílišnému ochlazení místo. Další informace o protimrazové ochraně, viz "[11.6.2 Místnost](#)" [▶ 198].

## 11.6.6 Nádrž

### Přehled

V dílčí nabídce jsou uvedeny následující položky:

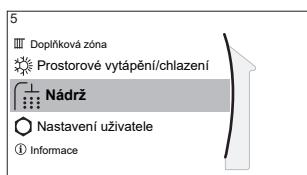

[5] Nádrž

[5] Obrazovka nastavení

[5.1] Výkonný provoz

[5.5] Plán

[5.6] Režim zahřívání

[5.7] Dezinfekce

[5.8] Maximální

[5.9] Hystereze

[5.B] Režim nast. hodnoty

[5.C] Křivka dle počasí

[5.D] Okraj

[5.E] Typ křivky dle počasí



### INFORMACE

Aby bylo možné odmrazování nádrže, doporučujeme minimální teplotu v nádrži 35°C.

### Obrazovka nastavené teploty v nádrži

Teplotu akumulační nádrže můžete nastavit pomocí obrazovky nastavení. Výsledná teplota teplé užitkové vody závisí na této cílové nastavené hodnotě a také na aktuální teplotě akumulační nádrže. Další informace o těchto krocích viz "[11.3.5 Obrazovka nastavení](#)" [▶ 178].

### Výkonný provoz

Můžete použít výkonný provoz k okamžitému zahájení ohřevu vody na přednastavenou hodnotu (cílová nastavená hodnota teploty nádrže). Pokud však není instalován žádny přídavný generátor bivalentního tepla kromě elektrického záložního ohřívače, spotřebovává to navíc energii. Pokud je výkonný provoz aktivní, na domovské obrazovce se zobrazí ikona 🌂.

### Pokyny pro aktivaci výkonného provozu

Aktivujte nebo deaktivujte Výkonný provoz následovně:

<b>1</b>	Přejděte na [5.1]: Nádrž > Výkonný provoz	
<b>2</b>	Zapněte nebo vypněte výkonný provoz ( <b>Vypnuto</b> nebo <b>Zapnuto</b> ).	

Příklad použití: Potřebujete okamžitě více teplé vody

Pokud jste v následující situaci:

- Už jste spotřebovali většinu své teplé vody.
- Nemůžete čekat na další naplánovanou akci s ohřevem zásobníku.

V takovém případě můžete aktivovat výkonný provoz ohřevu TUV.

**Výhoda:** Zásobník se okamžitě zahřeje na cílovou nastavenou hodnotu teploty zásobníku.



### INFORMACE

Pokud je aktivní režim výkonného provozu, hrozí velké riziko nedostatku výkonu pro prostorové vytápění/chlazení a komfort. V případě častého využívání teplé užitkové vody bude docházet k častým a delším přerušením prostorového vytápění/chlazení.

## Plán

Můžete nastavit plán ohřevu nádrže pomocí obrazovky s plánem. Další informace o této obrazovce viz "[11.4.3 Obrazovka plánu: Příklad](#)" [▶ 187].

### Režim zahřívání

Teplá užitková voda může být ohřáta 2 různými způsoby. Liší se podle způsobu nastavení požadované teploty v nádrži a způsobem činnosti jednotky.

#	Kód	Popis
[5.6]	[6-0D]	<b>Režim zahřívání:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Pouze opětovný ohřev: Teplota akumulační nádrže je vždy udržována na cílové nastavené hodnotě zvolené na obrazovce nastavení teploty nádrže.</li> <li>▪ 3: Plánovaný opětovný ohřev: Teplota akumulační nádrže se liší podle teplotního plánu nádrže.</li> </ul>

Další podrobnosti viz návod k obsluze.

### Dezinfekce

Funkce dezinfekce dezinfikuje vodu uvnitř tepelného výměníku teplé užitkové vody periodickým ohřevem akumulační nádrže na určitou teplotu.




### UPOZORNĚNÍ

Provozní parametry funkce dezinfekce MUSÍ být nakonfigurovány technikem v souladu s příslušnými předpisy.

#	Kód	Popis
[5.7.1]	[2-01]	<b>Aktivace:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ne</li> <li>▪ 1: Ano</li> </ul>

#	Kód	Popis
[5.7.2]	[2-00]	Provozní den: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Každý den</li> <li>▪ 1: Pondělí</li> <li>▪ 2: Úterý</li> <li>▪ 3: Středa</li> <li>▪ 4: Čtvrtek</li> <li>▪ 5: Pátek</li> <li>▪ 6: Sobota</li> <li>▪ 7: Neděle</li> </ul>
[5.7.3]	[2-02]	Doba spuštění
[5.7.4]	[2-03]	Nastavená teplota nádrže: 60°C
[5.7.5]	[2-04]	Doba trvání: 40~60 minut

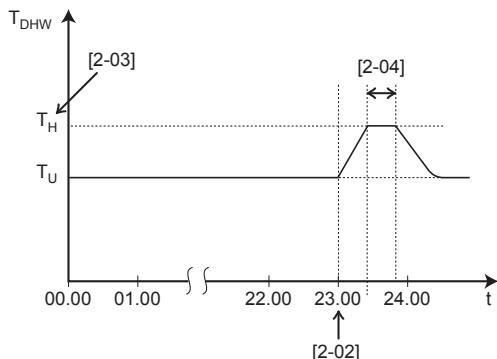

**T<sub>DHW</sub>** Teplota teplé užitkové vody  
**T<sub>U</sub>** Cílová hodnota teploty nastavená uživatelem  
**T<sub>H</sub>** Vysoká cílová hodnota teploty [2-03]  
**t** Čas



### VÝSTRAHA

Pamatujte na to, že teplota teplé užitkové vody na kohoutu teplé vody se rovná hodnotě nastavené pomocí parametru [2-03] po provedení dezinfekce.

Pokud vysoká teplota teplé užitkové vody představuje potenciální riziko úrazu osob, je nutné na výstupní přípojku teplé užitkové vody v akumulační nádrži namontovat směšovací ventil (lokálně dostupný díl). Směšovací ventil zajistí, že teplota teplé užitkové vody v kohoutu teplé vody nikdy nepřesáhne maximální nastavenou hodnotu. Maximální povolená teplota teplé vody musí být zvolena v souladu s příslušnými předpisy.



### UPOZORNĚNÍ

Ujistěte se, že čas spuštění funkce dezinfekce [5.7.3] s definovanou dobou trvání [5.7.5] NENÍ přerušen možným požadavkem na teplou užitkovou vodu.



### POZNÁMKA

**Dezinfekční režim.** I když vypnete ohřev nádrže ([C.3]: Provoz > Nádrž), dezinfekční režim zůstane aktivní. Pokud jej však vypnete v okamžiku, kdy probíhá dezinfekce, dojde k chybě AH.

**INFORMACE**

V případě vytvoření chybového kódu AH a za předpokladu, že nedošlo k přerušení funkce dezinfekce v důsledku nadmerné spotřeby teplé užitkové vody, doporučuje se provést následující kroky:

- Doporučuje se naprogramovat spuštění funkce dezinfekce alespoň 4 hodiny po posledním očekávaném velkém odběru teplé užitkové vody na kohoutcích. Toto spuštění je možné nastavit pomocí parametrů nastavovaných technikem (funkce dezinfekce).

**INFORMACE**

V případě, že v průběhu doby trvání funkce dezinfekce teplota užitkové vody klesne o 5°C níže, než je cílová teplota dezinfekce, funkce se opět spustí.

**Maximální nastavená teplota TUV**

Maximální teplota teplé užitkové vody, kterou mohou uživatelé zvolit. Toto nastavení můžete použít pro omezení teploty vody na kohoutech s teplou vodou.

**INFORMACE**

Během dezinfekce vody uvnitř spirály tepelného výměníku teplé užitkové vody periodickým ohřevem akumulační nádrže na určitou teplotu může teplota TUV překročit tuto maximální teplotu.

**INFORMACE**

Omezte maximální povolenou teplotu teplé vody v souladu s příslušnými předpisy.

#	Kód	Popis
[5.8]	[6-0E]	<b>Maximální:</b> Maximální teplota teplé užitkové vody, kterou mohou uživatelé zvolit. Toto nastavení můžete použít pro omezení teploty vody na kohoutech s teplou vodou. Maximální teplota NEPLATÍ během dezinfekce. Viz funkce dezinfekce.

**Hystereze (hystereze ZAPNUTÍ tepelného čerpadla)**

Platí pouze pokud je ohřev teplé užitkové vody v režimu opětovného ohřevu. Pokud teplota v nádrži klesne pod teplotu pro opětovný ohřev míinus teplota hystereze zapnutí tepelného čerpadla, nádrž se zahřeje na teplotu pro opětovný ohřev.

#	Kód	Popis
[5.9]	[6-00]	Hystereze zapnutí tepelného čerpadla ▪ 2°C~40°C

**Funkce udržování tepla**

V případě dlouhé doby s malou nebo žádnou spotřebou teplé užitkové vody může hladina energie v nádrži klesnout níže, než je požadovaná hodnota pro zajištění pohodlí. Funkce udržování teploty zabraňuje přílišnému poklesu teploty v nádrži po malé spotřebě teplé užitkové vody nebo žádné spotřebě teplé užitkové vody před opětovným ohřátím nádrže. To může vést k dřívějšímu ohřátí nádrže (teplota opětovného ohřevu míinus hystereze udržování teploty [6-05]) místo teploty opětovného ohřevu míinus hystereze zapnutí tepelného čerpadla [6-00].

#	Kód	Popis
[9.I]	[7-08]	Aktivace funkce udržování teploty: ▪ 0: Deaktivováno ▪ 1: Aktivováno

Když je funkce udržování teploty aktivována, může se nádrž znovu ohřát rychleji.

#### Režim nast. hodnoty

#	Kód	Popis
[5.B]	Není použito	Režim nast. hodnoty: ▪ Pevné ▪ Dle počasí


#	Kód	Popis
[5.C]	[0-0E] [0-0D] [0-0C] [0-0B]	<p><b>Křivka dle počasí:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>T_{DHW}</math>: Požadovaná teplota v nádrži.</li> <li>▪ <math>T_a</math>: Venkovní teplota okolí (průměrná)</li> <li>▪ [0-0E]: nízká venkovní teplota prostředí: <math>-40^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0D]: vysoká venkovní teplota prostředí: <math>10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0C]: požadovaná teplota v nádrži pokud je venkovní teplota rovna nebo nižší než hodnota nízké teploty okolí: <math>45^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> <li>▪ [0-0B]: požadovaná teplota v nádrži pokud je venkovní teplota rovna nebo vyšší než hodnota vysoké teploty okolí: <math>35^{\circ}\text{C} \sim [6-0E]^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>

#### Okraj


Při ohřevu teplé užitkové vody je možné nastavit následující hodnotu hystereze pro provoz tepelného čerpadla:

#	Kód	Popis
[5.D]	[6-01]	Rozdíl teplot určující VYPÍNACÍ teplotu tepelného čerpadla. Rozsah: $0^{\circ}\text{C} \sim 10^{\circ}\text{C}$

Příklad: nastavená teplota ( $T_u$ ) > maximální teplota tepelného čerpadla-[6-01] ( $T_{HP MAX}-[6-01]$ )

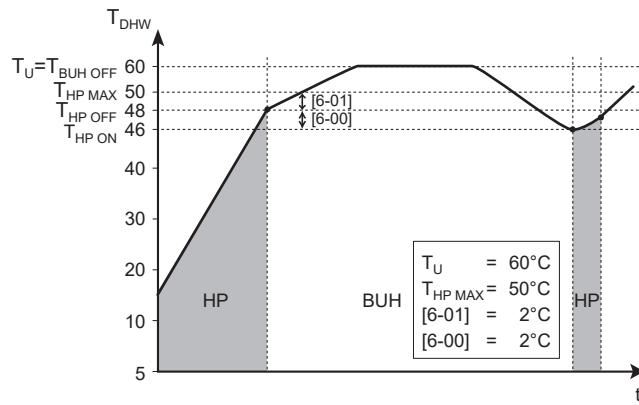

Příklad: nastavená teplota ( $T_u$ ) ≤ maximální teplota tepelného čerpadla–[6-01] ( $T_{HP MAX}$ –[6-01])

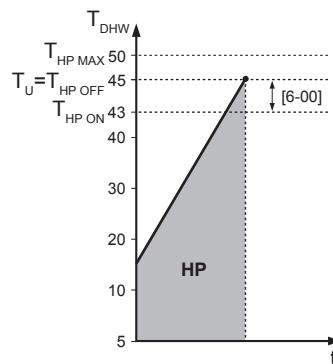

### INFORMACE

Maximální teplota tepelného čerpadla závisí na teplotě okolí. Více informací viz provozní rozsah.

### Typ křivky dle počasí

Existují 2 metody definování křivek dle počasí:

- **2bodová** (viz "[11.5.2 2bodová křivka](#)" [[▶ 194](#)])
- **Odchylka sklonu** (viz "[11.5.3 Křivka se sklonem a trvalou odchylkou](#)" [[▶ 195](#)])

V části [2.E] Typ křivky dle počasí můžete zvolit metodu, kterou chcete použít.


V části [5.E] Typ křivky dle počasí je zvolená metoda zobrazena pouze pro čtení (stejná hodnota jako v [2.E]).

#	Kód	Popis
[2.E] / [5.E]	Není použito	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: 2bodová</li> <li>▪ 1: Odchylka sklonu</li> </ul>

### 11.6.7 Nastavení uživatele

#### Přehled

V dílčí nabídce jsou uvedeny následující položky:

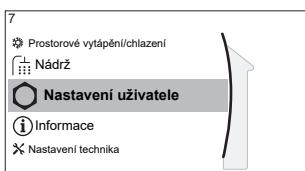

#### [7] Nastavení uživatele

- [7.1] Jazyk
- [7.2] Čas/datum
- [7.3] Dovolená
- [7.4] Tichý
- [7.5] Cena elektřiny
- [7.6] Cena plynu

#### Jazyk

#	Kód	Popis
[7.1]	Není použito	Jazyk

#### Čas/datum

#	Kód	Popis
[7.2]	Není použito	Nastavte místní čas a datum



#### INFORMACE

Ve výchozím nastavení je aktivní letní čas a hodiny jsou ve 24hodinovém formátu. Pokud chcete změnit tato nastavení, můžete to provést ve struktuře nabídky (Nastavení uživatele > Čas/datum) po inicializaci jednotky.

#### Dovolená

#### O režimu dovolené

Během dovolené můžete použít režim dovolené pro odlišné nastavení od vašeho normálního plánu, aniž byste jej museli měnit. Když je aktivní režim dovolené, prostorové vytápění/chlazení a ohřev užitkové vody budou vypnuty. Protimrazová ochrana místnosti a funkce dezinfekce zůstanou aktivní.

#### Typický pracovní postup


Použití režimu dovolené se typicky skládá z následujících kroků:

- 1 Aktivace režimu dovolené.
- 2 Nastavení data zahájení a ukončení vaší dovolené.

#### Chcete-li zjistit, zda je režim dovolené aktivovaný nebo zda probíhá

Pokud se na domovské stránce zobrazuje

## Konfigurace dovolené
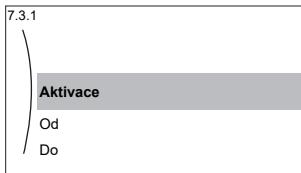
<b>1</b>	Aktivujte režim dovolené.	—
	▪ Přejděte na [7.3.1]: <b>Nastavení uživatele &gt; Dovolená &gt; Aktivace</b> .	
		
	▪ Vyberte <b>Zapnuto</b> .	
<b>2</b>	Nastavte první den vaší dovolené.	—
	▪ Přejděte na [7.3.2]: <b>Od</b> .	
	▪ Vyberte datum.	 
	▪ Potvrďte změny.	
<b>3</b>	Nastavte poslední den vaší dovolené.	—
	▪ Přejděte na [7.3.3]: <b>Do</b> .	
	▪ Vyberte datum.	 
	▪ Potvrďte změny.	

## Tichý režim

### O tichém režimu

Tichý režim můžete použít ke snížení hlučnosti venkovní jednotky. Tím se však také sníží topný/chladicí výkon systému. Existuje několik úrovní tichého režimu.

Technik může:

- Úplně vypnout tichý režim
- Manuálně aktivujte úroveň tichého režimu
- Umožnit uživateli naprogramovat plán pro tichý režim
- Nakonfigurujte omezení podle místních předpisů

Pokud je to umožněno technikem, může uživatel naprogramovat plán pro tichý režim.



### INFORMACE

Pokud je venkovní teplota nižší než nula, doporučujeme NEPOUŽÍVAT nejtišší úroveň tichého režimu.

### Chcete-li zkontrolovat, zda je aktivní tichý režim

Pokud je na domovské stránce zobrazen , je aktivní tichý režim.

### Použití tichého režimu

<b>1</b>	Přejděte na [7.4.1]: <b>Nastavení uživatele &gt; Tichý &gt; Režim</b> .	
<b>2</b>	Proveďte některý z následujících kroků:	—

Pokud chcete...	Pak...	
Úplně vypnout tichý režim	Vyberte <b>Vypnuto</b> .	ⓘ ○
Manuálně aktivujte úroveň tichého režimu	Vyberte příslušnou úroveň tichého režimu. <b>Příklad: Nejtiší</b> .	ⓘ ○
Použít a naprogramovat plán tichého režimu	Vyberte <b>Automaticky</b> .	ⓘ ○
	Přejděte na [7.4.2] <b>Plán</b> a naprogramujte plán. Další informace o plánování viz " <a href="#">11.4.3 Obrazovka plánu: Příklad</a> " [▶ 187].	ⓘ ○

### Příklad použití: Dítě odpoledne spí

Pokud jste v následující situaci:

- Máte naprogramovaný plán tichého režimu:
  - Během noci: **Nejtiší**.
  - Během dne: **Vypnuto** k zajištění topného/chladicího výkonu systému.
- Nicméně, během odpoledne vaše dítě spí a chcete, aby bylo ticho.

Můžete tedy provést následující:

1	Přejděte na [7.4.1]: <b>Nastavení uživatele &gt; Tichý &gt; Režim</b> .	ⓘ ○
2	Vyberte <b>Nejtiší</b> .	ⓘ ○

Výhody:

Venkovní jednotka běží na nejtišší úroveň.

### Ceny za elektrickou energii a plyn

Platí pouze v kombinaci s bivalentní funkcí. Viz také "[Bivalentní provoz](#)" [▶ 255].

#	Kód	Popis
[7.5.1]	Není použito	<b>Cena elektřiny &gt; Vysoké</b>
[7.5.2]	Není použito	<b>Cena elektřiny &gt; Střední</b>
[7.5.3]	Není použito	<b>Cena elektřiny &gt; Nízké</b>
[7.6]	Není použito	<b>Cena plynu</b>



#### INFORMACE

Cenu za elektřinu lze nastavit pouze pokud je zapnutý bivalentní provoz ([9.C.1] nebo [C-02]). Tyto hodnoty mohou být nastaveny pouze ve struktuře nabídky [7.5.1], [7.5.2] a [7.5.3]. NEPOUŽÍVEJTE přehledová nastavení.

### Nastavení ceny za plyn

1	Přejděte na [7.6]: <b>Nastavení uživatele &gt; Cena plynu</b> .	ⓘ ○
2	Vyberte správnou cenu plynu.	ⓘ ○
3	Potvrďte změny.	ⓘ ○



#### INFORMACE

Cena v rozsahu 0,00~990 valuta/kWh (se 2 významnými hodnotami).

### Nastavení ceny za elektřinu

<b>1</b>	Přejděte na [7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Nastavení uživatele > Cena elektřiny > Vysoké/Střední/Nízké.	
<b>2</b>	Vyberte správnou cenu elektrické energie.	
<b>3</b>	Potvrďte změny.	
<b>4</b>	Zopakujte tyto kroky pro všechny tři ceny za elektrickou energii.	—



#### INFORMACE

Cena v rozsahu 0,00~990 valuta/kWh (se 2 významnými hodnotami).



#### INFORMACE

Pokud není nastaven žádný plán, bude brána v úvahu cena **Vysoké** za Cena elektřiny.

### Nastavení plánovacího časovače dle ceny za elektřinu

<b>1</b>	Přejděte na [7.5.4]: Nastavení uživatele > Cena elektřiny > Plán.	
<b>2</b>	Naprogramujte výběr pomocí obrazovky plánování. Můžete nastavit <b>Vysoké</b> , <b>Střední</b> a <b>Nízké</b> ceny za elektrickou energii podle svého dodavatele elektrické energie.	—
<b>3</b>	Potvrďte změny.	



#### INFORMACE

Hodnoty odpovídají cenám elektrické energie **Vysoké**, **Střední** a **Nízké** nastaveným dříve. Pokud není nastaven žádný plán, bude brána v úvahu cena elektřiny za **Vysoké** tarif.

### Ceny za energie v případě bonusu za obnovitelnou energii za kWh

Při nastavení cen za elektrickou energii je možné brát v úvahu roční bonus. Ačkoliv mohou být provozní náklady vyšší, celkové provozní náklady budou optimalizovány, pokud se vezme v úvahu peněžní vyrovnání.



#### POZNÁMKA

Ujistěte se, že na konci období pro výpočet bonusu upravíte nastavení cen energie.

### Nastavení ceny za plyn v případě bonusu za obnovitelnou energii za kWh

Vypočítejte hodnotu pro cenu plynu pomocí následujícího vzorce:

- Skutečná cena plynu+(bonus/kWh×0,9)

Postup nastavení ceny plynu viz "Nastavení ceny za plyn" [▶ 234].

### Nastavení ceny za elektrickou energii v případě bonusu za obnovitelnou energii za kWh

Vypočítejte hodnotu pro cenu elektrické energie pomocí následujícího vzorce:

- Skutečná cena elektřiny+bonus/kWh

Postup nastavení ceny elektrické energie viz "Nastavení ceny za elektřinu" [▶ 235].

## Příklad

Toto je pouze příklad a ceny a/nebo hodnoty použité v tomto příkladu NEJSOU přesné.

Data	Cena/kWh
Cena plynu	4,08
Cena elektřiny	12,49
Bonus za obnovitelnou energii za kWh	5

### Výpočet ceny za plyn

Cena plynu=skutečná cena plynu+(bonus/kWh×0,9)

Cena plynu=4,08+(5×0,9)

Cena plynu=8,58

### Výpočet ceny elektřiny

Cena elektřiny=skutečná cena elektřiny + bonus/kWh

Cena elektřiny=12,49+5


Cena elektřiny=17,49

Cena	Cena v drobných
Plyn: 4,08 /kWh	[7.6]=8,6
Elektřina: 12,49 /kWh	[7.5.1]=17

## 11.6.8 Informace

### Přehled

V dílčí nabídce jsou uvedeny následující položky:

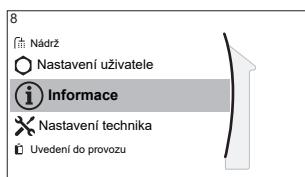

### [8] Informace

- [8.1] Údaje o energii
- [8.2] Historie poruch
- [8.3] Informace o prodejci
- [8.4] Snímače
- [8.5] Akční členy
- [8.6] Provozní režimy
- [8.7] O aplikaci
- [8.8] Stav připojení
- [8.9] Provozní hodiny
- [8.A] Resetovat
- [8.B] Schéma potrubí

### Údaje o energii

Přečtěte si informace o tocích energie, abyste mohli zkontrolovat a optimalizovat spotřebu energie. Můžete odečítat příkon elektřiny a vyrobené teplo rozdelené na prostorové vytápění, chlazení prostor a ohřev akumulační nádrže. Dodatečně lze odečítat teplo akumulační nádrže (poskytované např. solárním systémem) používané pro prostorové vytápění (**Vytvořené teplo > Nádrž**). Toto teplo NENÍ zahrnuto do součtu vyrobeného tepla.

Obrazovka toku energie (**Údaje o energii > Tok energie**) zobrazuje různé toky energie. Zvýrazněná šipka ukazuje aktuální tok energie, např. z nádrže do okruhu prostorového vytápění.

### Informace o prodejci

Technik zde může uvést své kontaktní číslo.

#	Kód	Popis
[8.3]	Není použito	Telefonní číslo, na které mohou uživatelé volat v případě problémů.

### Resetovat

Resetuje nastavení konfigurace uložené v MMI (uživatelské rozhraní vnitřní jednotky).

**Příklad:** funkce Energy meterings, nastavení pro svátky.




### INFORMACE

Nedoje k resetování konfigurace a nastavení oblasti vnitřní jednotky.

#	Kód	Popis
[8.A]	Není použito	Resetuje MMI EEPROM na tovární nastavení

### Schéma potrubí

Obrazovka diagramu potrubí zobrazuje různé informace o senzorech a aktuátorech v reálném čase v rámci uspořádání potrubí. To umožňuje kontrolu systému jedním pohledem.

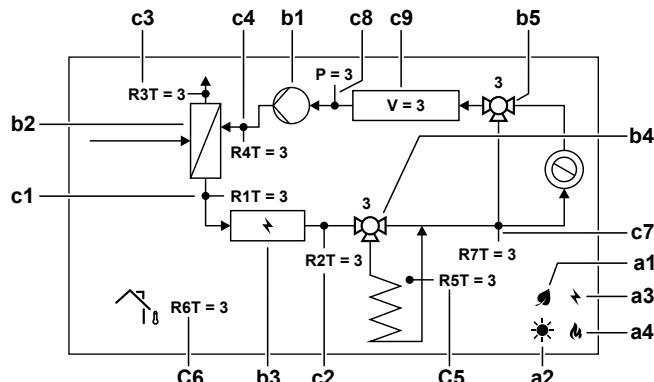

Položka		Popis	
<b>a</b> Zdroje energie			
a1	⚡	Kompresor tepelného čerpadla běží.	
a2	☀	Solární energie je k dispozici.	
a3	⚡	Záložní ohříváč je aktivován.	
a4	🔥	Kotel je aktivován	

Položka		Popis	
<b>b</b>	<b>Stav pohonu</b>		Čerpadlo běží.
<b>b1</b>			
<b>b2</b>			Tepelné čerpadlo nepracuje.
<b>b3</b>			Záložní ohřívač je aktivován.
<b>b4</b>			Ventil nádrže se otáčí. Poloha ventilu [%].
<b>b5</b>			Obtokový ventil se otáčí. Poloha ventilu [%].
<b>c</b>	<b>Hodnoty snímačů</b>		
<b>c1</b>	R1T		Teplota výstupní vody [°C]
<b>c2</b>	R2T		Teplota výstupní vody po BUH [°C]
<b>c3</b>	R3T		Teplota chladiva v kapalném potrubí [°C]
<b>c4</b>	R4T		Teplota vratné vody [°C]
<b>c5</b>	R5T		Teplota akumulační nádrže [°C]
<b>c6</b>	R6T		Okolní teplota [°C]
<b>c7</b>	R7T		Teplota výstupní vody po akumulační nádrži [°C]
	P		Tlak vody [bar]
	V		Objemový průtok vody [l/min]

### Možné informace, které lze zjistit

V nabídce...	Můžete zjistit...
[8.1] Údaje o energii	Vyrobená energie, spotřebovaná elektřina a spotřebovaný plyn, schéma průtoku energie
[8.2] Historie poruch	Historie poruch
[8.3] Informace o prodejci	Kontakt/číslo helpdesku
[8.4] Snímače	Pokojová teplota, teplota v nádrži či teplé užitkové vody, venkovní teplota a teplota výstupní vody (pokud je to vhodné)
[8.5] Akční členy	Stav/režim každého akčního členu <b>Příklad:</b> Stav ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ čerpadla teplé užitkové vody
[8.6] Provozní režimy	Aktuální provozní režim <b>Příklad:</b> Režim odmrazování/zpětného toku oleje
[8.7] O aplikaci	Informace o verzi systému
[8.8] Stav připojení	Informace o stavu připojení jednotky, pokojového termostatu, adaptéra LAN a WLAN.
[8.9] Provozní hodiny	Provozní hodiny konkrétních součástí systému

V nabídce...	Můžete zjistit...
[8.B] Schéma potrubí	Informace o snímačích a akčních členech v reálném čase o hlavních systémových komponentách

### 11.6.9 Nastavení technika

#### Přehled

V dílčí nabídce jsou uvedeny následující položky:



#### [9] Nastavení technika

- [9.1] Průvodce konfigurace
- [9.2] Teplá užitková voda
- [9.3] Záložní ohřívač
- [9.5] Nouzový
- [9.6] Vyrovnaná voda
- [9.7] Prevence před zamrznutím vodního potrubí
- [9.8] Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou
- [9.9] Řízení spotřeby energie
- [9.A] Měření energie
- [9.B] Snímače
- [9.C] Bivalentní
- [9.D] Výstup alarmu
- [9.E] Automatický restart
- [9.F] Úsporný režim
- [9.G] Deaktivovat ochrany
- [9.H] Nucené odmrázování
- [9.I] Přehled provozních parametrů
- [9.N] Export nastavení MMI
- [9.O] Chytrá správa nádrže
- [9.P] Dvouzálonová sada

#### Konfigurační průvodce

Po prvním zapnutí systému vás uživatelské rozhraní provede pomocí konfiguračního průvodce. Tako můžete provést nejdůležitější první nastavení. Jednotka tak bude schopna správně fungovat. Poté je možné v případě potřeby provést podrobnější nastavení pomocí struktury nabídky.

Chcete-li znova spustit konfiguračního průvodce přejděte do **Nastavení technika > Průvodce konfigurace [9.1]**.

#### Teplá užitková voda

##### Teplá užitková voda

Systém obsahuje zásobník energie a může připravovat teplou užitkovou vodu. Toto nastavení je pouze ke čtení.

#	Kód	Popis
[9.2.1]	[E-05] [E-06] [E-07]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Integrovaný</b></li> </ul> <p>Záložní ohřívač bude také použit pro ohřev teplé užitkové vody.</p>

### Čerpadlo TUV

#	Kód	Popis
[9.2.2]	[D-02]	<p><b>Čerpadlo TUV:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Žádné čerpadlo TUV: NENÍ instalováno</li> <li>▪ 1: Okamžitá dodávka teplé užitkové vody: Instalováno pro okamžitou dodávku teplé vody při otevření kohoutu. Uživatel nastaví načasování provozu čerpadla teplé užitkové vody pomocí plánu. Ovládání tohoto čerpadla je možné pomocí uživatelského rozhraní.</li> <li>▪ 2: Dezinfekce: Instalováno pro účely dezinfekce. Spustí se, když je spuštěna funkce dezinfekce akumulační nádrže. Žádné další nastavení není zapotřebí.</li> </ul>

Viz také:

- "[6.4.4 Čerpadlo TUV pro okamžitou dodávku teplé vody](#)" [▶ 60]
- "[6.4.5 Čerpadlo TUV pro dezinfekci](#)" [▶ 61]

### Plán čerpadla TUV

Naprogramujte plán pro čerpadlo TUV (**pouze pro místně dodané čerpadlo teplé užitkové vody pro sekundární zpětný tok**).

**Naprogramujte plán pro čerpadlo teplé užitkové vody** za účelem stanovení, kdy vypnout a kdy zapnout čerpadlo.

Když je čerpadlo zapnuto, spustí se a zajistí, že je teplá voda okamžitě k dispozici na kohoutku. Aby se ušetřila energie, zapínejte čerpadlo pouze během doby, kdy je nutná okamžitá potřeba teplé vody.

### Solární

Toto nastavení určuje, zda je instalován solární systém a pro jaké účely má být solární energie využívána.

#	Kód	Popis
[9.2.4]	[D-07]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Žádný: NENÍ instalováno</li> <li>▪ 1: Ano (TUV) : Solární energie se používá pouze pro ohřev teplé vody.</li> <li>▪ 2: Ano (TUV+SH): Solární energie se používá pro ohřev teplé vody. Pokud je k dispozici dostatek solární energie, lze sluneční energii využít i pro vytápění.</li> </ul>

### Záložní ohřívač

Kromě typu záložního ohřívače se na uživatelském rozhraní nastavit jeho napětí, konfigurace a výkon.

Výkony různých stupňů záložního ohřívače musí být nastaveny, aby funkce měření energie a/nebo řízení spotřeby elektrické energie pracovaly správně. Při měření odporu každého ohřívače můžete nastavit přesný výkon ohřívače, což zajistí přesnější údaje o spotřebě energie.

#### Typ záložního ohřívače

#	Kód	Popis
[9.3.1]	[E-03]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Žádný</li> <li>▪ 2: 3V</li> <li>▪ 3: 6V</li> <li>▪ 4: 9W</li> </ul>

#### Napětí

- Pro model 3V a 6V je hodnota pevná 230 V, 1 fáze.
- Pro model 9W je hodnota pevná 400 V, 3 fáze.

#	Kód	Popis
[9.3.2]	[5-0D]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: 230 V, 1 fáze</li> <li>▪ 2: 400 V, 3 fáze</li> </ul>

#### Konfigurace

Záložní ohřívač může být nakonfigurován různými způsoby. U modelu 3V systém variabilně volí ze 3 dostupných kapacitních kroků adekvátní kapacitu pro dané provozní podmínky. U modelu 6V a 9W lze zvolit 1-fázový záložní ohřívač nebo záložní ohřívač se 2 kroky. Pokud jsou zvoleny 2 stupně, výkon druhého stupně závisí na tomto nastavení. Může být také nastaveno, aby byl vyšší výkon druhého stupně v případě nouzového provozu.

#	Kód	Popis
[9.3.3]	[4-0A]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Relé 1</li> <li>▪ 1: Relé 1 / Relé 1+2</li> <li>▪ 2: Relé 1 / Relé 2</li> <li>▪ 3: Relé 1 / Relé 2 Nouzový Relé 1+2</li> </ul>



#### INFORMACE

Nastavení [9.3.3] a [9.3.5] jsou propojena. Změna jednoho nastavení bude mít vliv i na druhé. Pokud změníte jeden parametr, zkонтrolujte, zda je druhý parametr v očekávaném nastavení.



#### INFORMACE

Při normálním provozu při [4-0A]=1 se výkon druhého stupně záložního ohřívače při jmenovitém napětí rovná [6-03]+[6-04].



#### INFORMACE

Je-li [4-0A]=3 a je aktivní nouzový režim, spotřeba energie druhého stupně záložního ohřívače při jmenovitém napětí se rovná [6-03]+[6-04].

**INFORMACE**

Pokud je požadovaná cílová nastavená hodnota akumulační teploty vyšší než 50°C a není nainstalován žádný pomocný kotel, Daikin doporučuje NEDEAKTIVOVAT druhý stupeň záložního ohřívače, protože by to mělo velký dopad na dobu, kterou jednotka potřebuje k zahřátí akumulační nádrže.

**INFORMACE**

Kapacity zobrazené v nabídce výběru pro [4-0A] jsou správně zobrazeny pouze pro správný výběr kapacitních kroků [6-03] a [6-04].

**INFORMACE**

Výpočty energetických dat jednotky budou správné pouze pro nastavení [6-03] a [6-04], která odpovídají skutečně instalované kapacitě záložního ohřívače. Příklad: U záložního ohřívače o jmenovitém výkonu 6 kW je v prvním kroku (2 kW) a v druhém kroku (4 kW) správně 6 kW.

**Stupeň výkonu 1**

#	Kód	Popis
[9.3.4]	[6-03]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Výkon prvního stupně záložního ohřívače při jmenovitém napětí.</li> </ul>

**Další stupeň výkonu 2**

#	Kód	Popis
[9.3.5]	[6-04]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rozdíl ve výkonu mezi prvním a druhým stupněm (krokem) záložního ohřívače při jmenovitém napětí. Jmenovitá hodnota závisí na konfiguraci záložního ohřívače.</li> </ul>

**Maximální výkon**

#	Kód	Popis
[9.3.9]	[4-07]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maximální kapacita, kterou by měl dodávat záložní ohřívač.</li> <li>▪ Rozsah: 1 kW ~ 3 kW, krok 1 kW</li> </ul>

**Vyvážená teplota**

#	Kód	Popis
[9.3.6]	[5-00]	<p><b>Vyvážená teplota:</b> Deaktivovat záložní ohřívač (a podporu ohřevu nádrže v případě bivalentního systému) nad rovnovážnou teplotou pro prostorové vytápění?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ne</li> <li>▪ 1: Ano</li> </ul>
[9.3.7]	[5-01]	<p><b>Vyvážená teplota:</b> Venkovní teplota, pod kterou je povolen provoz záložního ohřívače (a podpory ohřevu nádrže v případě bivalentního systému).</p> <p>Rozsah: -15°C~35°C</p>

**INFORMACE**

Platí pokud [5-00]=1:

Při okolní teplotě vyšší než 10°C bude tepelné čerpadlo pracovat do 55°C. Konfigurace vyšší přednastavené hodnoty při okolní teplotě vyšší, než je nastavená využitá teplota, zabrání asistenci záložního ohříváče. Záložní ohříváč pomůže POUZE v případě, že zvýšíte využitou teplotu [5-01] na požadovanou okolní teplotu, kterou potřebujete pro dosažení vyšší přednastavené hodnoty.

**Provoz**

#	Kód	Popis
[9.3.8]	[4-00]	<p><b>Záložní ohříváč:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: <b>Zakázáno:</b> Provoz záložního ohříváče je zakázán.</li> <li>▪ 1: <b>Povoleno:</b> Provoz záložního ohříváče je povolen.</li> <li>▪ 2: <b>Pouze TUV:</b> Provoz záložního ohříváče je povolen pro teplou užitkovou vodu a nepovolen pro prostorové vytápění. NEPOUŽÍVEJTE toto nastavení v případě nástenných jednotek (EHBH/X, ETBH/X, ELBH/X, EBBH/X) a jednotek monobloc (EB/DLA, EWA/YA).</li> </ul>

**INFORMACE**

Když je ohřev TUV tepelným čerpadlem příliš pomalý, může to omezit komfortní provoz okruhu prostorového vytápění/chlazení. V takovém případě povolte, aby záložní ohříváč pomáhal během provozu TUV, nastavením [4-00]=1 nebo 2.

**INFORMACE**

Pokud je třeba omezit provoz záložního ohříváče během prostorového vytápění, ale lze jej povolit pro provoz teplé užitkové vody, nastavte [4-00] na 2.

**Nouzový režim****Nouzový**

Pokud tepelné čerpadlo nefunguje, může záložní ohříváč nebo kotel sloužit jako nouzové topení. Převezme celou tepelnou zátěž buď automaticky nebo manuálně.

- Pokud je **Nouzový** nastaven na **Automaticky** a dojde k poruše tepelného čerpadla, záložní ohříváč nebo kotel automaticky převezme ohřev teplé užitkové vody a prostorové vytápění.
- Pokud je **Nouzový** nastaven na **Manuálně** a dojde k poruše tepelného čerpadla, ohřev teplé užitkové vody a prostorové vytápění se přeruší. Chcete-li jej manuálně obnovit pomocí uživatelského rozhraní, přejděte na obrazovku hlavní nabídky **Porucha** a potvrďte, zda má záložní ohříváč převzít tepelnou zátěž či nikoliv.

- Alternativně, pokud je **Nouzový** nastaven na:
  - **auto SH omezeno/TUV zap**, prostorové vytápění je omezeno, avšak teplá užitková voda je stále k dispozici.
  - **auto SH omezeno/TUV vyp**, prostorové vytápění je omezeno a teplá užitková voda NENÍ k dispozici.
  - **auto SH normální/TUV vyp**, prostorové vytápění funguje normálně, avšak teplá užitková voda NENÍ k dispozici.

Stejně jako v režimu **Manuálně** může jednotka převzít plnou tepelnou zátěž pomocí záložního ohřívače nebo kotle, pokud tuto možnost uživatel aktivuje prostřednictvím obrazovky hlavní nabídky **Porucha**.

Pro udržení nízké spotřeby energie doporučujeme nastavit **Nouzový** na **auto SH omezeno/TUV vyp** pokud je dům delší dobu neobývaný.

#	Kód	Popis
[9.5.1]	[4-06]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0: Manuálně</b></li> <li>▪ <b>1: Automaticky</b></li> <li>▪ <b>2: auto SH omezeno/TUV zap</b></li> <li>▪ <b>3: auto SH omezeno/TUV vyp</b></li> <li>▪ <b>4: auto SH normální/TUV vyp</b></li> </ul>



#### INFORMACE

Nastavení automatického nouzového provozu lze provést pouze ve struktuře nabídky uživatelského rozhraní.



#### INFORMACE

Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla a parametr **Nouzový** je nastaven na **Manuálně** následující funkce zůstanou aktivní, i když uživatel NEPOTVRDÍ nouzový provoz:

- Protimrazová ochrana místnosti
- Vysušení akumulační vrstvy podlahového topení
- Prevence zamrznutí vodního potrubí

Funkce dezinfekce bude ale aktivována, POUZE pokud uživatel potvrdí nouzový provoz prostřednictvím uživatelského rozhraní.



#### INFORMACE

Pokud je kotel připojen jako pomocný zdroj tepla k nádrži (pomocí bivalentní cívky nebo prostřednictvím připojení zpětného odtoku), kotel a NIKOLI záložní ohřívač fungují jako nouzové ohřívače, nezávisle na výkonu kotle. U kotlů s nízkou kapacitou to může vést k nedostatku kapacity v případě nouze.

Pokud je kotel přímo připojen k okruhu prostorového vytápění, NEMÁ funkci nouzového ohřívače.

#### Nucené vypnutí kompresoru

Režim **Nucené vypnutí kompresoru** lze aktivovat pouze, aby mohl záložní ohřívač nebo pomocný kotel zajistit ohřev teplé užitkové vody a prostorové vytápění. Když je tento režim aktivován:

- Provoz tepelného čerpadla NENÍ možný
- Chlazení NENÍ možné

#	Kód	Popis
[9.5.2]	[7-06]	Aktivace režimu <b>Nucené vypnutí kompresoru:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: deaktivováno</li> <li>▪ 1: aktivováno</li> </ul>

## Vyvážení


### Priority

#	Kód	Popis
[9.6.1]	[5-02]	<p><b>Priorita vyhřívání prostorů:</b> Definuje, zda záložní ohřívač nebo kotel bude pomáhat tepelnému čerpadlu při provozu teplé užitkové vody.</p> <p>Pokud není k nádrži připojen žádný pomocný kotel: pro optimální provoz a nejnižší spotřebu energie, důrazně doporučujeme udržovat výchozí nastavení (<b>0</b>).</p> <p>Je-li provoz záložního ohřívače omezený ([4-00]=0) a venkovní teplota je nižší, než hodnota pole nastavení parametru [5-03], pak teplá užitková voda nebude ohřívána záložním ohřívačem.</p> <p>Pokud je k nádrži připojen žádný pomocný kotel: Při okolní teplotě nižší než [5-03] se pro ohřev teplé užitkové vody používá pouze kotel.</p>
[9.6.2]	[5-03]	<p><b>Prioritní teplota:</b> Použita pro výpočet anti-recyklačního časovače. Pokud [5-02]=1, definuje venkovní teplotu, pod níž bude při ohřevu teplé užitkové vody pomáhat záložní ohřívač.</p> <p>[5-01] Vyvážená teplota a [5-03] Teplota priority prostorového vytápění souvisí se záložním ohřívačem. Proto musíte nastavit u parametru [5-03] stejnou nebo o několik stupňů vyšší teplotu než u [5-01].</p>

### Časovače

Pro současný požadavek na prostorové vytápění a ohřev teplé užitkové vody.


#### [8-02]: Časovač mezi cykly

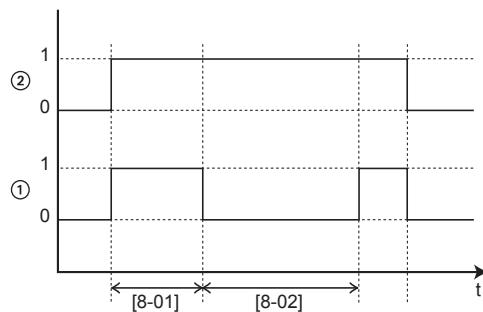

- 1 Režim ohrevu užitkové vody pomocí tepelného čerpadla (1=aktivní, 0=neaktivní)
- 2 Požadavek horké vody na tepelné čerpadlo (1=požadavek, 0=žádny požadavek)

t Čas

[8-04]: Doplňující časovač při [4-02]/[F-01]

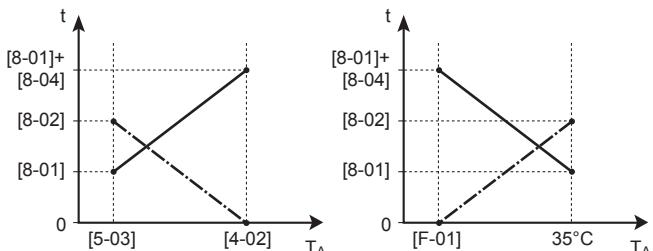

$T_A$  Teplo prostředí (venkovní teplota)  
 t Čas  
 - - - Časovač mezi cykly  
 — Maximální doba ohřevu teplé užitkové vody

#	Kód	Popis
[9.6.4]	[8-02]	<p><b>Časovač mezi cykly:</b> Minimální doba mezi dvěma cykly ohřevu teplé užitkové vody. Skutečný čas mezi cykly také závisí na nastavení [8-04].</p> <p>Rozsah: 0~10 hodin</p> <p><b>Poznámka:</b> Minimální doba je 0,5 hodiny i když je zvolená hodnota 0.</p>
[9.6.5]	[8-00]	<p><b>Časovač minimální doby chodu:</b> NEMĚNIT.</p>
[9.6.6]	[8-01]	<p><b>Časovač maximální doby chodu</b> pro provoz ohřevu teplé užitkové vody. Ohřev teplé užitkové vody se vypne i v případě, že cílové teploty teplé užitkové vody NENÍ dosaženo. Skutečná maximální provozní doba také závisí na nastavení [8-04].</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokud je Ovládání=Pokojový termostat: Tato přednastavená hodnota je brána v úvahu pouze pokud existuje požadavek na prostorové vytápění nebo chlazení. Pokud NEEEXISTUJE požadavek na prostorové vytápění/chlazení, je nádrž ohřívána, dokud není dosaženo nastavené teploty.</li> <li>▪ Pokud Ovládání≠Pokojový termostat: Tato přednastavená hodnota je vždy brána v úvahu.</li> </ul> <p>Rozsah: 5~95 minut</p> <p><b>Poznámka:</b> NENÍ povoleno nastavit [8-01] na hodnotu nižší než 10 minut.</p>
[9.6.7]	[8-04]	<p><b>Doplňující časovač:</b> Dodatečná doba chodu pro maximální provozní dobu závisí na venkovní teplotě [4-02] nebo [F-01].</p> <p>Rozsah: 0~95 minut</p>

#### Prevence zamrznutí vodního potrubí

Platí pouze pro instalace s vodním potrubím vedeným ve venkovním prostředí. Tato funkce se pokouší zabránit zamrznutí venkovního vodního potrubí.

#	Kód	Popis
[9.7]	[4-04]	Prevence před zamrznutím vodního potrubí: ▪ 2: Vypnuto (pouze pro čtení)

### Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou

#### Povolené ohříváče během napájení ze zdroje el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh

NEPOUŽÍVEJTE hodnotu 1 nebo 3. Nastavení [D-00] na 1 nebo 3, jestliže je [D-01] nastaven na 1 nebo 2 provede resetování parametru [D-00] zpět na 0, protože systém neobsahuje přídavný ohříváč. Parametr [D-00] nastavte pouze na hodnoty uvedené v tabulce níže:

[D-00]	Záložní ohříváč	Kompresor
0	Nucené VYPNUTÍ	Nucené VYPNUTÍ
2	Povoleno	

#### Provozní režimy Smart Grid

Dva příchozí kontakty Smart Grid (viz "9.3.13 Smart Grid" [▶ 159]) mohou aktivovat následující režimy Smart Grid:

Kontakt Smart Grid		[9.8.5] Provozní režim chytré sítě
①	②	
0	0	Volnoběh
0	1	Nucené vypnutí
1	0	Doporučené zapnutí
1	1	Nucené zapnutí

#### Volnoběh:

Funkce Smart Grid NENÍ aktivní.

#### Nucené vypnutí:

- Jednotka nuceně VYPNE kompresor a záložní ohříváč.

#### Doporučené zapnutí:

- V případě, že je požadavek na prostorové vytápění/chlazení vypnutý a je dosažena nastavená hodnota teploty v nádrži, jednotka se může rozhodnout, že uloží energii z fotovoltaických panelů v místnosti (pouze v případě ovládání pokojovým termostatem) nebo v akumulační nádrži namísto vložení energie fotovoltaických panelů na síti.

V případě vyrovnávání místnosti se bude místnost ohřívat nebo ochlazovat na nastavenou cílovou komfortní teplotu. V případě vyrovnávání nádrže se bude nádrž ohřívat na maximální teplotu.

- Cílem je ukládat energii z fotovoltaických panelů. Z tohoto důvodu je kapacita jednotky omezena na to, co poskytují fotovoltaické panely:

Pokud impulzní elektroměr Smart Grid je...	Potom limit je...
K dispozici	Vybráno podle jednotky na základě vstupu impulzního elektroměru Smart Grid.

Pokud impulzní elektroměr Smart Grid je...	Potom limit je...
Není k dispozici	Vybráno podle [9.8.8] Nastavení limitu kW

**Nucené zapnutí:**

Podobné jako **Doporučené zapnutí**, ale bez omezení kapacity. Cílem je co nejvíce NEPOUŽÍVAT elektrickou síť.

**Nouzový režim.** Pokud je aktivní nouzový režim, ukládání pomocí elektrického ohřívače NENÍ možné v provozních režimech **Nucené zapnutí** a **Doporučené zapnutí**.

#	Kód	Popis
[9.8.2]	[D-00]	<p><b>Omezení:</b> Platí pouze pokud [9.8.4] NENÍ nastaveno na <b>Chytrá síť</b>.</p> <p><b>Povolit ohřívač:</b> Které ohřívače mohou být spuštěny během napájení ze zdroje s upřednostňovanou sazbou za kWh?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Ne:</b> Žádný</li> <li>▪ 1 <b>Pouze přídavný ohřívač:</b> Pouze přídavný ohřívač</li> <li>▪ 2 <b>Pouze záložní ohřívač:</b> Pouze záložní ohřívač</li> <li>▪ 3 <b>Vše:</b> Všechny ohřívače</li> </ul> <p>Viz též následující tabulka (Povolené ohřívače během napájení ze zdroje el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh).</p> <p>Nastavení 2 má význam pouze v případě, že zdroj elektrické energie upřednostňovanou sazbou za kWh je typu 1 nebo že hydro modul je připojen k samostatnému napájení pro běžnou sazbu za kWh (přes X12M/5-6) a že záložní ohřívač NENÍ připojen ke zdroji el.energie s upřednostňovanou sazbou za kWh.</p>
[9.8.3]	[D-05]	<p><b>Omezení:</b> Platí pouze pokud [9.8.4] NENÍ nastaveno na <b>Chytrá síť</b>.</p> <p><b>Povolit čerpadlo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Ne:</b> Čerpadlo je nuceně vypnuto</li> <li>▪ 1 <b>Ano:</b> Bez omezení</li> </ul>

#	Kód	Popis
[9.8.4]	[D-01]	<p>Připojení k <b>Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou</b> nebo <b>Chytrá síť</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Ne</b>: Venkovní jednotka je připojena ke zdroji napájení za normální cenu.</li> <li>▪ 1 <b>Otevřeno</b>: Venkovní jednotka je připojena ke zdroji napájení s upřednostňovanou sazbu za kWh. V okamžiku odeslání signálu upřednostňované sazby za kWh dodavatelem elektrické energie se příslušný kontakt rozpojí a jednotka bude uvedena do režimu nuceného vypnutí. Jakmile tento signál pomine, beznapěťový kontakt se uzavře a provoz jednotky bude obnoven. Proto vždy povolte funkci automatického restartu.</li> <li>▪ 2 <b>Uzavřeno</b>: Venkovní jednotka je připojena ke zdroji napájení s upřednostňovanou sazbu za kWh. V okamžiku odeslání signálu upřednostňované sazby za kWh dodavatelem elektrické energie se příslušný kontakt sepne a jednotka bude uvedena do režimu nuceného vypnutí. Jakmile tento signál pomine, beznapěťový kontakt se otevře a provoz jednotky bude obnoven. Proto vždy povolte funkci automatického restartu.</li> <li>▪ 3 <b>Chytrá síť</b>: K systému je připojen Smart Grid</li> </ul>
[9.8.5]	Není použito	<p><b>Omezení:</b> Platí pouze pokud [9.8.4]=<b>Chytrá síť</b>.</p> <p>Ukazuje provozní režim Smart Grid odesílaný 2 příchozími kontakty Smart Grid.</p> <p><b>Provozní režim chytré sítě:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Volnoběh</li> <li>▪ Nucené vypnutí</li> <li>▪ Doporučené zapnutí</li> <li>▪ Nucené zapnutí</li> </ul> <p>Viz též následující tabulka (provozní režimy Smart Grid).</p>
[9.8.6]	Není použito	<p><b>Omezení:</b> Platí pouze pokud [9.8.4]=<b>Chytrá síť</b>.</p> <p>Slouží k nastavení, pokud nejsou povoleny elektrické ohříváče.</p> <p><b>Povolit elektrické ohříváče:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne</li> <li>▪ Ano</li> </ul>

#	Kód	Popis
[9.8.7]	Není použito	<p><b>Omezení:</b> Platí pouze pro případ ovládání pomocí pokojového termostatu a pokud [9.8.4]=<b>Chytrá síť</b>.</p> <p>Slouží k nastavení, pokud bude nastaveno vyrovnávání místnosti.</p> <p><b>Aktivovat natápnění místnosti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ne:</b> Energie navíc z fotovoltaických panelů je ukládána pouze do zásobníku (tzn. ohřívá se zásobník).</li> <li>▪ <b>Ano:</b> Energie navíc z fotovoltaických panelů je ukládána do zásobníku a v okruhu prostorového vytápění/chlazení (tzn. vytápění nebo chlazení místnosti).</li> </ul>
[9.8.8]	Není použito	<p><b>Nastavení limitu kW</b></p> <p><b>Omezení:</b> Platí pouze v následujících případech:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ [9.8.4]=<b>Chytrá síť</b>.</li> <li>▪ Pro fotovoltaické panely není k dispozici žádný impulzní elektroměr (elektroměr) ([9.A.2] <b>Elektroměr 2=Žádný</b>)</li> </ul> <p>Když je impulzní elektroměr k dispozici, za normálních okolností probíhá činnost takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impulzní elektroměr měří energii vyprodukovanou fotovoltaickými panely.</li> <li>▪ Jednotka omezuje svoji spotřebu energie během režimu "Doporučeno ZAPNUTÍ" aplikace Smart Grid a využívá pouze energii vyprodukovanou fotovoltaickými panely.</li> </ul> <p>Pokud ovšem impulzní elektroměr není k dispozici, přesto můžete omezovat spotřebu energie jednotky pomocí tohoto nastavení (<b>Nastavení limitu kW</b>). To zabraňuje nadmerné spotřebě a proto vyžaduje používání energie z elektrické sítě.</p>

## Řízení spotřeby energie

### Řízení spotřeby energie

Podrobnější informace o této funkci viz "[6 Pokyny k použití](#)" [▶ 35].

#	Kód	Popis
[9.9.1]	[4-08]	<p><b>Řízení spotřeby energie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Ne: Vypnuto.</li> <li>▪ 1 Nepřetržitý: Zapnuto: Můžete nastavit jednu hodnotu omezení elektrické energie (v A nebo kW) na kterou bude spotřeba systému vždy omezena.</li> <li>▪ 2 Vstupy: Zapnuto: Můžete nastavit až čtyři hodnoty omezení elektrické energie (v A nebo kW), na které bude spotřeba systému omezena, v případě aktivace odpovídajícího digitálního vstupu.</li> </ul>
[9.9.2]	[4-09]	<p><b>Typ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 A: Hodnoty pro omezení se nastavují v A.</li> <li>▪ 1 kW: Hodnoty pro omezení se nastavují v kW.</li> </ul>

Omezit když [9.9.1]=Nepřetržitý a [9.9.2]=A:

#	Kód	Popis
[9.9.3]	[5-05]	<p><b>Omezení:</b> Platí pouze v případě režimu neustálého omezení proudu.</p> <p>0 A~50 A</p>

Omezit když [9.9.1]=Vstupy a [9.9.2]=A:

#	Kód	Popis
[9.9.4]	[5-05]	<b>Omezení 1:</b> 0 A~50 A
[9.9.5]	[5-06]	<b>Omezení 2:</b> 0 A~50 A
[9.9.6]	[5-07]	<b>Omezení 3:</b> 0 A~50 A
[9.9.7]	[5-08]	<b>Omezení 4:</b> 0 A~50 A

Omezit když [9.9.1]=Nepřetržitý a [9.9.2]=kW:

#	Kód	Popis
[9.9.8]	[5-09]	<p><b>Omezení:</b> Platí pouze v případě režimu neustálého omezení elektrické energie.</p> <p>0 kW~20 kW</p>

Omezit když [9.9.1]=Vstupy a [9.9.2]=kW:

#	Kód	Popis
[9.9.9]	[5-09]	<b>Omezení 1:</b> 0 kW~20 kW
[9.9.A]	[5-0A]	<b>Omezení 2:</b> 0 kW~20 kW
[9.9.B]	[5-0B]	<b>Omezení 3:</b> 0 kW~20 kW
[9.9.C]	[5-0C]	<b>Omezení 4:</b> 0 kW~20 kW

**Prioritní ohřívač**

#	Kód	Popis
[9.9.D]	[4-01]	<p><b>Řízení spotřeby energie VYPNUTO [4-08]=0</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Žádný: Záložní ohřívač a přídavný ohřívač mohou být spuštěny současně.</li> <li>1 Přídavný ohřívač: Prioritu má přídavný ohřívač.</li> <li>2 Záložní ohřívač: Prioritu má záložní ohřívač.</li> </ul> <p><b>Řízení spotřeby energie ZAPNUTO [4-08]=1/2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 Žádný: V závislosti na úrovni omezení spotřeby energie, bude nejprve omezen přídavný ohřívač, ještě před omezením záložního ohřívače.</li> <li>1 Přídavný ohřívač: V závislosti na úrovni omezení spotřeby energie, bude nejprve omezen záložní ohřívač, ještě před omezením přídavného ohřívače.</li> <li>2 Záložní ohřívač: V závislosti na úrovni omezení spotřeby energie, bude nejprve omezen přídavný ohřívač, ještě před omezením záložního ohřívače.</li> </ul>

**Poznámka:** V případě, že je řízení spotřeby energie VYPNUTO (pro všechny modely) parametr [4-01] definuje, zda záložní ohřívač a přídavný ohřívač mohou být spuštěny současně, nebo zda má přídavný ohřívač/záložní ohřívač prioritu nad záložním ohřívačem/přídavným ohřívačem.

V případě, že je řízení spotřeby energie ZAPNUTO, parametr [4-01] definuje prioritu elektrických ohřívačů v závislosti na příslušném omezení.

**BBR16**

Podrobnější informace o této funkci viz "[6.6.4 Omezení spotřeby energie BBR16](#)" [▶ 67].

**INFORMACE**

Nastavení **Omezení:** BBR16 jsou zobrazena pouze pokud je jazyk uživatelského rozhraní nastaven na švédštinu.

**POZNÁMKA**

**2 týdny na změny.** Po aktivaci BBR16, máte pouze 2 týdny na změnu nastavení (Aktivace BBR16 a Omezení výkonu BBR16). Po uplynutí 2 týdnů jednotka tato nastavení uzamkne.

**Poznámka:** To se liší od trvalého omezení spotřeby energie, kterou je vždy možné změnit.

**Aktivace BBR16**

#	Kód	Popis
[9.9.F]	[7-07]	<p><b>Aktivace BBR16:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: deaktivováno</li> <li>1: aktivováno</li> </ul>

### Omezení výkonu BBR16

#	Kód	Popis
[9.9.G]	[N/A]	<b>Omezení výkonu BBR16:</b> Toto nastavení lze upravit pouze pomocí struktury nabídky. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 kW~25 kW, v krocích po 0,1 kW</li> </ul>

### Měření energie

#### Měření energie

Jestliže je měření energie prováděno pomocí elektroměrů, provedte konfiguraci těchto nastavení dle popisu níže. Vyberte výstup kmitočtu impulzu pro každý elektroměr dle specifikací elektroměru. Je možné připojit až 2 elektroměry s různým kmitočtem impulzu. Pokud je použit pouze 1 nebo není použit žádný elektroměr, vyberte **Žádný** k uvedení, že odpovídající vstup impulzu NENÍ použit.

#	Kód	Popis
[9.A.1]	[D-08]	<b>Elektroměr 1:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: <b>Žádný</b>: NENÍ instalováno</li> <li>▪ 1 <b>1/10kWh</b>: Instalováno</li> <li>▪ 2 <b>1/kWh</b>: Instalováno.</li> <li>▪ 3 <b>10/kWh</b>: Instalováno</li> <li>▪ 4 <b>100/kWh</b>: Instalováno</li> <li>▪ 5 <b>1000/kWh</b>: Instalováno</li> </ul>
[9.A.2]	[D-09]	<b>Elektroměr 2:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: <b>Žádný</b>: NENÍ instalováno</li> <li>▪ 1 <b>1/10kWh</b>: Instalováno</li> <li>▪ 2 <b>1/kWh</b>: Instalováno.</li> <li>▪ 3 <b>10/kWh</b>: Instalováno</li> <li>▪ 4 <b>100/kWh</b>: Instalováno</li> <li>▪ 5 <b>1000/kWh</b>: Instalováno</li> </ul>

**Snímače****Externí snímač**

#	Kód	Popis
[9.B.1]	[C-08]	<p><b>Externí snímač:</b> Pokud je připojen volitelný externí snímač teploty okolí, musí být nastaven typ snímače.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0 Žádný:</b> NENÍ instalováno. K měření je použit termistor ve specializovaném uživatelském rozhraní Human Comfort Interface a ve venkovní jednotce.</li> <li>▪ <b>1 Venkovní:</b> Připojený k DPS vnitřní jednotky měřící <b>venkovní teplotu</b>. <b>Poznámka:</b> Pro některé funkce je stále použit snímač teploty na venkovní jednotce.</li> <li>▪ <b>2 Místnost:</b> Připojený k DPS vnitřní jednotky měřící <b>vnitřní teplotu</b>. Snímač teploty ve specializovaném uživatelském rozhraní Human Comfort Interface již NENÍ použit. <b>Poznámka:</b> Tato hodnota má význam pouze při ovládání pomocí pokojového termostatu.</li> </ul>

**Trvalá odchylka snímače teploty okolí**

Platí POUZE v případě, že je připojen a nakonfigurován externí snímač venkovní teploty.

Můžete provést kalibraci (externího) snímače venkovní teploty. Na hodnotu termistoru je možné zadat trvalou odchylku. Toto nastavení může být použito ke kompenzaci u situací, kdy externí snímač venkovní teploty nelze nainstalovat na ideální místo.

#	Kód	Popis
[9.B.2]	[2-0B]	<p><b>Trvalá odchylka snímače teploty okolí:</b> Trvalá odchylka teploty okolního prostředí měřená na externím snímači venkovní teploty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <math>-5^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}</math>, krok <math>0,5^{\circ}\text{C}</math></li> </ul>

**Doba průměrování**

Průměrovací časovač koriguje vliv odchylek v teplotě okolí. Výpočet požadované hodnoty dle počasí se provádí na základě průměrné venkovní teploty.

Venkovní teplota je zprůměrována pro vybrané časové období.

#	Kód	Popis
[9.B.3]	[1-0A]	<p><b>Doba průměrování:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Žádné průměrování</li> <li>▪ 1: 12 hodin</li> <li>▪ 2: 24 hodin</li> <li>▪ 3: 48 hodin</li> <li>▪ 4: 72 hodin</li> </ul>

## Bivalentní provoz

### Bivalentní provoz

Platí pouze v případě přídavného kotla.

#### O bivalentním provozu

Účelem této funkce je určit, který zdroj vytápění může/bude zajišťovat vytápění, buď systém tepelného čerpadla nebo pomocný kotel, nebo případně paralelní provoz svou zdrojů tepla.

#	Kód	Popis
[9.C.1]	[C-02]	<p><b>Bivalentní:</b> Označuje, zda lze prostorový ohřev nebo ohřev TUV provádět také pomocí jiného pomocného zdroje tepla, než je systém tepelného čerpadla.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>0 Vypnuto:</b> Není nainstalován žádný pomocný kotel (plynový kotel, olejový hořák).</li> <li>▪ <b>1 Přímý (SH):</b> Nastavte tuto hodnotu v případě, že je pomocný kotel instalován přímo v okruhu prostorového vytápění.</li> <li>▪ <b>2 Nepřímý (TUV):</b> Tuto hodnotu nastavte v případě, že je pomocný kotel připojen k akumulační nádrži a teplo generované pomocným kotlem má být využíváno pouze pro ohřev teplé užitkové vody.</li> <li>▪ <b>3 Nepřímý (TUV+SH):</b> Tuto hodnotu nastavte v případě, že je pomocný kotel připojen k akumulační nádrži a teplo generované pomocným kotlem by se mělo používat pro ohřev teplé užitkové vody a také pro podporu prostorového vytápění.</li> </ul>

- Pokud je **Bivalentní** vypnuto: Vytápění je prováděno pouze tepelným čerpadlem v provozním rozsahu. Signál povolení pro pomocný kotel je vždy neaktivní.
- Pokud je povolen režim **Přímý (SH):** Pokud venkovní teplota klesne pod spínací teplotu bivalentního provozu (pevná nebo proměnná na základě cen za energie), prostorové vytápění pomocí tepelného čerpadla se automaticky vypne a je aktivní signál povolení pro pomocný kotel.



#### POZNÁMKA

Přímý (SH) provoz je možný, pouze pokud je prostorové vytápění ZAPNUTO.



#### INFORMACE

Přímé (SH) je možné pouze v případě 1 zóny teploty výstupní vody s:

- ovládáním pomocí pokojového termostatu NEBO
- ovládáním pomocí externího pokojového termostatu.

- Pokud je **Nepřímý (TUV)** zapnuto: Když je provoz kotle účinnější než provoz tepelného čerpadla (na základě energetické účinnosti a provozních teplot), pomocný kotel poskytuje teplo pro teplou užitkovou vodu, zatímco tepelné čerpadlo nadále poskytuje teplo pro okruh prostorového vytápění.


- Pokud je **Nepřímý (TUV+SH)** zapnuto: Kotel primárně pokrývá nebo podporuje přípravu teplé užitkové vody (na základě energetické účinnosti a provozních teplot). Navíc kotel poskytuje dostatek energie na úplné pokrytí potřeby budovy ( $F-07]=0$ ), přepínání mezi provozem tepelného čerpadla a provozem kotla pro prostorové vytápění je určeno výpočtem účinnosti. Pokud je kotel určen výhradně pro podporu tepelného čerpadla ( $[F-07]=1$ ), je provoz tepelného čerpadla určen primárně pro vytápění prostoru a kotel se aktivuje, když je zapotřebí podpora v případě nedostatku kapacity.

Přepínání mezi systémem tepelného čerpadla, paralelním bivalentním provozem (je-li k dispozici) a pomocným kotlem je založeno na následujícím nastavení:

- [C-03] a [C-04]
- Ceny elektřiny a plynu ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] a [7.6]) nebo PE faktor [7-03]
- [F-02] (pouze pro [C-02]=2/3)

### [C-03], [C-04], $T_{calc}$ a $T_{lim}$

Pro přepínání prostorového vytápění: Na základě výše uvedeného nastavení vypočítá systém tepelného čerpadla hodnotu  $T_{calc}$ , která kolísá mezi [C-03] a [C-03]+[C-04].

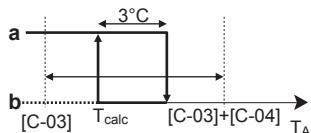

- $T_A$**  Venkovní teplota  
 **$T_{calc}$**  Teplota zapnutí bivalentního provozu (proměnná). Pod touto teplotou bude pomocný kotel vždy ZAPNUTÝ.  $T_{calc}$  nemůže být nikdy nižší než [C-03] nebo vyšší než [C-03]+[C-04].  
 **$3^\circ C$**  Pevně nastavená hystereze brání nadměrnému přepínání mezi systémem tepelného čerpadla a přídavným kotlem  
**a** Pomocný kotel aktivní  
**b** Pomocný kotel neaktivní

<b>Pokud je venkovní teplota...</b>	<b>Pak...</b>	
	<b>Prostorové vytápění pomocí systému tepelného čerpadla...</b>	<b>Bivalentní signál pro záložní kotel je...</b>
Poklesne pod $T_{calc}$	Zastavení	Aktivní
Zvýší se nad $T_{calc}+3^\circ C$	Spuštění	Neaktivní

#	Kód	Popis
9.C.3	[C-03]	Rozpětí: $-25^\circ C \sim 25^\circ C$ (krok: $1^\circ C$ )
9.C.4	[C-04]	Rozpětí: $2^\circ C \sim 10^\circ C$ (krok: $1^\circ C$ ) Čím vyšší hodnota [C-04], tím vyšší přesnost přepínání mezi systémem tepelného čerpadla a přídavným kotlem.


Ke stanovení hodnoty [C-03] postupujte následovně:

- Určete COP (= koeficient výkonu) pomocí vzorce:

Vzorec	Příklad
COP = (Cena elektrické energie/plynu) ( <sup>(a)</sup> ) × účinnost kotle	Jestliže: ▪ Cena za elektrickou energii: 20 c€/kWh ▪ Cena za plyn: 6 c€/kWh ▪ Účinnost kotle: 0,9 Potom: COP=(20/6)×0,9=3

<sup>(a)</sup> Ujistěte se, že u ceny elektrické energie a ceny plynu použijete stejné měrné jednotky (například: oba c€/kWh).

2 Hodnotu [C-03] určete pomocí grafu. Příklad viz vysvětlivky pro tabulku.

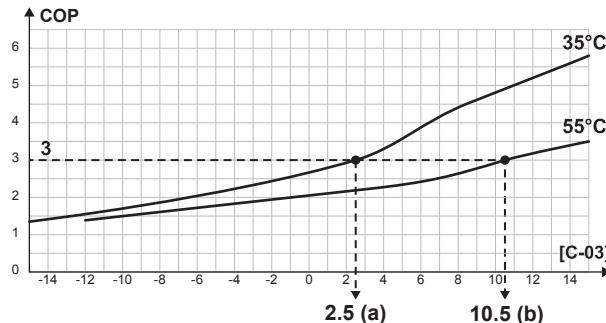

a [C-03]=2,5 v případě COP=3 a LWT=35°C

b [C-03]=10,5 v případě COP=3 a LWT=55°C



#### POZNÁMKA

Ujistěte se, že hodnotu [5-01] nastavíte nejméně o 1°C vyšší, než hodnotu [C-03].

Pro přepínání ohřevu TUV:

Systém tepelného čerpadla vypočítá hodnotu  $T_{lim}$  na základě venkovní teploty a COP, jak je definováno výše. Když teplota akumulační nádrže dosáhne  $T_{lim}$ , je kotel nastaven jako primární zdroj tepla. Zda bude kotel aktivován, závisí na nastavení chytré správy nádrže.

Ceny elektřiny a plynu, faktor PE **[7-03]**



#### INFORMACE

Pro nastavení ceny za elektrickou energii a plyn NEPOUŽÍVEJTE nastavení přehledu. Namísto toho je nastavte ve struktuře nabídky ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3], a [7.6]). Více informací o nastavení cen za energii naleznete v návodu k obsluze a referenční příručce pro uživatele.



#### INFORMACE

**Solární panely.** Pokud jsou použity solární panely, nastavte hodnotu ceny elektrické energie hodně nízko, abyste podpořili použití tepelného čerpadla.

#	Kód	Popis
[7.5.1]	Není použito	<b>Nastavení uživatele &gt; Cena elektřiny &gt; Vysoké</b>
[7.5.2]	Není použito	<b>Nastavení uživatele &gt; Cena elektřiny &gt; Střední</b>
[7.5.3]	Není použito	<b>Nastavení uživatele &gt; Cena elektřiny &gt; Nízké</b>

#	Kód	Popis
[7.6]	Není použito	<b>Nastavení uživatele &gt; Cena plynu</b>
[9.J.2]	[7-03]	Pokud nejsou známy ceny elektřiny a plynu, použije se pro výpočet místo toho faktor PE (faktor primární energie). Nižší hodnoty PE faktoru mají za následek zvýšené využití tepelného čerpadla. Vyšší hodnoty PE faktoru mají za následek zvýšené využití pomocného kotle.

### Účinnost kotle

V závislosti na použitém kotli by mělo být zvoleno následující:

#	Kód	Popis
[9.C.2]	[7-05]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Velmi vysoké</li> <li>▪ 1: Vysoké</li> <li>▪ 2: Střední</li> <li>▪ 3: Nízké</li> <li>▪ 4: Velmi nízká</li> </ul>

### Výstup alarmu

#### Výstup alarmu

#	Kód	Popis
[9.D]	[C-09]	<p><b>Výstup alarmu:</b> Označuje logický výstup alarmu během poruchy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 <b>Abnormální:</b> Výstup alarmu bude aktivován, pokud dojde ke spuštění alarmu. Nastavení této hodnoty umožňuje rozlišovat mezi detekcí alarmu a detekcí výpadku napájení jednotky.</li> <li>▪ 1 <b>Normální:</b> Výstup alarmu NEBUDE aktivován, pokud dojde ke spuštění alarmu.</li> </ul> <p>Viz také tabulka níže (Výstupní logika alarmu).</p>

#### Výstupní logika alarmu

[C-09]	Alarm	Bez alarmu	Jednotka je bez napětí
0	Uzavřený výstup	Rozpojený výstup	Rozpojený výstup
1	Rozpojený výstup	Uzavřený výstup	

### Automatický restart

#### Automatický restart

Pokud dojde k výpadku napájení a poté je napájení obnoveno, funkce automatického restartu znova použije nastavení uživatelského rozhraní, které platilo v době výpadku napájení. Z těchto důvodů se doporučuje tuto funkci vždy aktivovat.

Je-li zdrojem, kde došlo k přerušení dodávky, elektrická energie s upřednostňovanou sazbou za kWh, je nutné vždy povolit funkci automatického restartu. Nepřetržité ovládání vnitřní jednotky může být garantováno nezávisle na

stavu zdroje elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh připojením vnitřní jednotky ke zdroji elektrické energie se samostatnou normální sazbou.

#	Kód	Popis
[9.E]	[3-00]	<b>Automatický restart:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Manuálně</li> <li>▪ 1: Automaticky</li> </ul>

## Úsporný režim

### Úsporný režim

Definuje, zda je možné přerušit napájení venkovní jednotky (interně nebo ovládáním vnitřní jednotky) během nečinnosti (není požadavek na prostorové opení/chlazení ani na ohřev teplé užitkové vody). Konečné rozhodnutí pro povolení přerušení proudu venkovní jednotky během nečinnosti závisí na teplotě okolí, stavu kompresoru a interních časovačích minimálního provozu.

Chcete-li zapnout nastavení úsporného režimu, musí být na uživatelském rozhraní zapnut parametr [E-08].

#	Kód	Popis
[9.F]	[E-08]	<b>Úsporný režim</b> pro venkovní jednotku: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ne</li> <li>▪ 1: Ano</li> </ul>

## Vypnutí ochran



### INFORMACE

**Ochranné funkce – Režim "Installer-on-site" ("Technik na místě").** Tento software je vybaven ochrannými funkcemi, například protimrazovou ochranou. Zařízení tyto funkce v případě potřeby spustí automaticky.

V průběhu instalace nebo servisu je toto chování nežádoucí. Ochranné funkce proto mohou být zakázány:

- **Při prvním zapnutí:** Ochranné funkce jsou ve výchozím nastavení zakázány. Po 12 hodinách budou automaticky povoleny.
- **Poté:** Ochranné funkce může ručně zakázat technik, když nastaví [9.G]: Deaktivovat ochrany=Ano. Po skončení prací může ochranné funkce povolit nastavením [9.G]: Deaktivovat ochrany=Ne.

#	Kód	Popis
[9.G]	Není použito	<b>Deaktivovat ochrany:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ne</li> <li>▪ 1: Ano</li> </ul>

## Nucené odmrazování

### Nucené odmrazování

Spusťte manuálně odmrazování. Nucené odmrazování se spustí, pouze když budou splněny alespoň následující podmínky:

- Jednotka topí a již nějakou dobu běží
- Venkovní teplota prostředí je dostatečně nízká
- Teplota na vinutí tepelného výměníku venkovní jednotky je dostatečně nízká

#	Kód	Popis
[9.H]	Není použito	Chcete spustit odmrazování? <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zpět</li> <li>▪ OK</li> </ul>

**POZNÁMKA**

**Spuštění vynuceného odmrazování.** Vynucené odmrazování můžete spustit pouze v případě, kdy režim vytápění již nějakou dobu běží.

**Přehled provozních parametrů**

Téměř všechna nastavení lze provést pomocí struktury nabídky. Pokud je z jakéhokoliv důvodu zapotřebí změnit nastavení pomocí přehledu nastavení, je možné se do přehledu nastavení dostat z provozních parametrů [9.I]. Viz "["Chcete-li upravit nastavení přehledu"](#)" [▶ 170].

**Export nastavení MMI****O nastavení konfigurace exportu**

Export nastavení konfigurace jednotky na USB disk prostřednictvím MMI (uživatelské rozhraní vnitřní jednotky). Při řešení problémů je možné toto nastavení předat našemu servisnímu oddělení.

#	Kód	Popis
[9.N]	Není použito	Vaše nastavení MMI budou exportována na připojené paměťové zařízení: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zpět</li> <li>▪ OK</li> </ul>

**Nastavení pro export MMI**

1	Otevřete panel uživatelského rozhraní a vložte USB disk.	—
2	<p>2</p>	

<b>3</b>	Vyberte OK.	
<b>4</b>	Vytáhněte USB disk a zavřete panel uživatelského rozhraní.	—

### Chytrá správa nádrže

Funkce chytré správy nádrže umožňují efektivní a flexibilní využití energie uložené v zásobníku energie jednotky, a to jak pro přípravu teplé užitkové vody, tak pro vytápění prostoru.

Když teplota akumulační nádrže stoupne nad teplotu potřebnou k zajištění dostatečného množství teplé užitkové vody, lze výslednou energii využít k podpoře prostorového vytápění. Tuto energii může zajistit buď solární systém nebo pomocný kotel napojený na zásobník. To je žádoucí, pokud je pomocný ohříváč za daných podmínek účinnější než tepelné čerpadlo. Pro zajištění optimální spotřeby energie je třeba upravit několik parametrů podle individuálního nastavení systému.



#### POZNÁMKA


Aby byl zajištěn bezpečný provoz systému, NEVYPÍNEJTE TUV, když je vyžadováno prostorové vytápění.

### Hystereze zásobníkového kotle

#	Kód	Popis
[9.0.1]	[7-0D]	Rozpětí: 2°C~20°C (krok: 0,5°C)

Hystereze kotle zásobníku určuje přepínání mezi prostorovým vytápěním pomocí tepelného čerpadla (když kotel předehřívá nádrž) a prostorovým vytápěním pomocí podpory ohřevu nádrže (zatímco kotel může nebusí fungovat).

To platí pouze v případě, kdy je povoleno používat energii z nádrže pro prostorové vytápění ([C-02]=3) a pomocný kotel je podle výpočtu účinnosti pro prostorové vytápění považován za účinnější. Při nižších hodnotách hystereze kotle zásobník přepíná systém častěji mezi dvěma provozními režimy. Výšší hodnoty hystereze vedou ke zvýšení provozu kotle a podpora prostorového vytápění se spustí až při vyšších teplotách zásobníku.

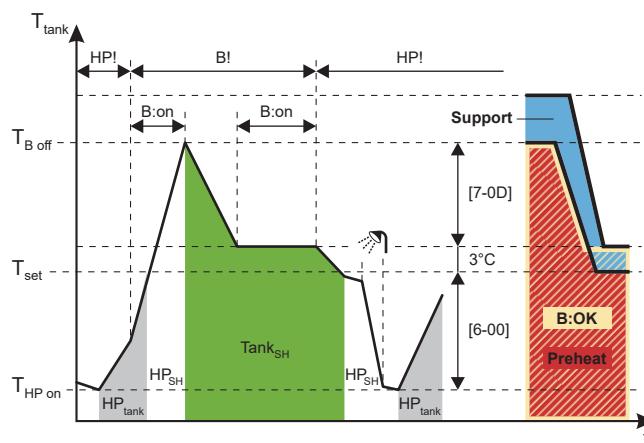


- B** Kotel
- HP** Tepelné čerpadlo
- HP<sub>tank</sub>** Ohřev nádrže tepelným čerpadlem
- HP<sub>SH</sub>** Ohřev prostor tepelným čerpadlem
- Tank<sub>SH</sub>** Ohřev prostor podporou ohřevu nádrže
- T<sub>tank</sub>** Teplota akumulační nádrže
- T<sub>set</sub>** V tomto příkladu: požadovaná cílová nastavená hodnota nádrže (může se lišit v závislosti na žádané hodnotě prostorového vytápění)
- T<sub>B off</sub>** Teplota vypnutí kotle ( $T_{set} + 3 + [7-0D]$ )
- T<sub>HP on</sub>** Teplota ZAPNUTÝ ohřevu nádrže TČ (cílová nastavená teplota nádrže-[6-00])
- HP!** TČ je účinnější podle výpočtu účinnosti pro vytápění prostor

- B!** Kotel je účinnější podle výpočtu účinnosti pro vytápění  
**B:on** Kotel zapnutý  
**B:OK** Zapnutí kotle povoleno  
**Support** Stav nádrže: Podpora vytápění  
**Preheat** Stav nádrže: Předeřev

### Hystereze volné energie nádrže

#	Kód	Popis
[9.O.2]	[7-0E]	Rozpětí: 2°C~22°C (krok: 0,5°C)

Hystereze volné energie zásobníku definuje mezní teplotu zásobníku, nad kterou se tepelné čerpadlo a kotel zastaví v případě, že je solární energie poskytnuta a solární priorita je aktivní ([C-00]=0).

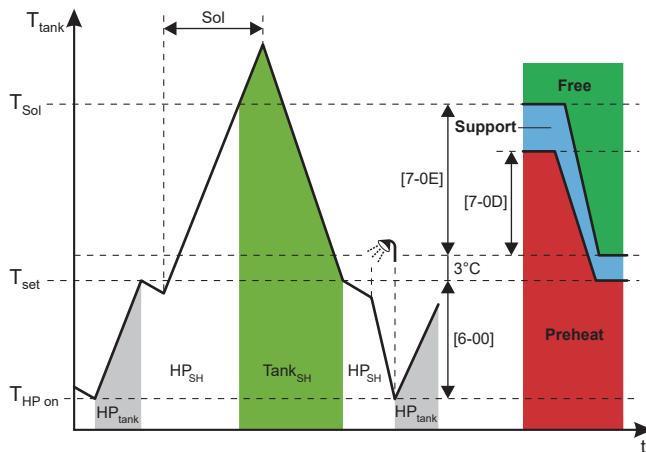

- HP** Tepelné čerpadlo  
**Sol** Vstup solární energie  
**HP<sub>tank</sub>** Ohřev nádrže provozem tepelného čerpadla  
**HP<sub>SH</sub>** Ohřev prostor provozem tepelného čerpadla  
**T<sub>tank</sub>** Teplota akumulační nádrže  
**Tank<sub>SH</sub>** Ohřev prostor podporou ohřevu nádrže  
**T<sub>set</sub>** V tomto příkladu: požadovaná cílová nastavená hodnota nádrže (může se lišit v závislosti na žádané hodnotě prostorového vytápění)  
**T<sub>Sol</sub>** Teplota vypnutí TČ (a kotle) ( $T_{set}+3+[7-0E]$ )  
**T<sub>HP on</sub>** Teplota ZAPNUTÍ ohřevu nádrže TČ (cílová nastavená teplota nádrže-[6-00])  
**Free** Stav nádrže: Volná energie  
**Support** Stav nádrže: Podpora vytápění  
**Preheat** Stav nádrže: Předeřev



#### POZNÁMKA

Pokud je k dispozici solární energie i nepřímý pomocný kotel, ujistěte se, že  $[7-0E] > [7-0D]$ .

### Omezení kapacity nádrže

#	Kód	Popis
[9.O.3]	[F-0E]	Omezení kapacity používané pro podporu ohřevu nádrže zabrání funkci podpory ohřevu odebírat příliš mnoho energie z nádrže v krátké době. Rozpětí: 0 kW ~ 63 kW (krok 1 kW)

Kapacita by měla být omezena na kapacitu poskytovanou tepelným čerpadlem.

## Výpočet účinnosti

#	Kód	Popis
[9.O.4]	[F-07]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Ano: Pomocný kotel je dostatečně velký, aby pokryl potřebu tepla budovy, a lze jej tedy považovat za doplňkový primární zdroj tepla. Volba mezi provozem pomocného kotla a tepelného čerpadla by proto měla být provedena výpočtem účinnosti.</li> <li>▪ 1 Ne: <b>Pomocný kotel je příliš malý na pokrytí potřeby budovy a používá se pouze jako záložní zdroj tepla.</b> Tepelné čerpadlo je tedy jediným dostupným primárním zdrojem tepla.</li> </ul>



### POZNÁMKA

Pokud povolíte výpočet účinnosti, ujistěte se, že instalovaný výkon pomocného kotla je dostatečně velký, aby pokryl požadavek na vytápění budovy. Povolení funkce pro příliš malý kotel může vést k nežádoucímu a potenciálně škodlivému chování při zapínání/vypínání tepelného čerpadla!

## Nepřetržité topení

Funkce nepřetržitého vytápění umožňuje zajistit vytápění prostoru i během odmrazování jednotky a může tak zvýšit komfort vytápění prostoru. Teploty prostorového vytápění poskytované během odmrazování závisí na skutečných teplotách akumulační nádrže.

#	Kód	Popis
[9.O.5]	[F-08]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Ne: <b>Prostorové vytápění je přerušeno, když je tepelné čerpadlo v režimu odmrazování.</b></li> <li>▪ 1 Ano: <b>Prostorové vytápění je poskytováno z energie uložené v nádrži, když je tepelné čerpadlo v režimu odmrazování.</b></li> </ul>

## Vyvážená teplota

#	Kód	Popis
[9.O.6]	[5-00]	<p><b>Vyvážená teplota:</b> Deaktivovat záložní ohřívač (a podporu ohřevu nádrže v případě bivalentního systému) nad rovnovážnou teplotou pro prostorové vytápění?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Ne</li> <li>▪ 1: Ano</li> </ul>
[9.O.7]	[5-01]	<p><b>Vyvážená teplota:</b> Venkovní teplota, pod kterou je povolen provoz záložního ohřívače (a podpory ohřevu nádrže v případě bivalentního systému).</p> <p>Rozsah: <math>-15^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}</math></p>

### Priorita solárního ohřevu

#	Kód	Popis
[9.O.8]	[C-00]	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Ano: Když je k dispozici solární energie a teplota zásobníku je nad limitní teplotou, tepelné čerpadlo a kotel se vypnou.</li> <li>▪ 1 Ne: Tepelné čerpadlo a kotel mohou pracovat i při poskytování solární energie.</li> </ul>

### Souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy

Kromě níže uvedených nastavení nezapomeňte rovněž nastavit [7-02]=1 (tj. [4.4] Počet zón = Dvě zóny), když je nainstalována souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy.

Viz také "[6.2.3 Více místností – Dvě zóny teploty výstupní vody](#)" [[▶ 47](#)] a "[Počet zón](#)" [[▶ 220](#)].

### Nainstalovaná souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy

#	Kód	Popis
[9.P.1]	[E-OB]	<p>Je nainstalována dvouzávodová sada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0 Ne : Systém má pouze hlavní zónu.</li> <li>▪ 1 Není použito</li> <li>▪ 2 Ano: Je nainstalována souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy za účelem rozšíření o doplňkovou teplotní zónu.</li> </ul>

### Typ systému soupravy regulující 2 teplotně rozdílné okruhy

#	Kód	Popis
[9.P.2]	[E-OC]	<p>Typ dvouzónového systému</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0: Bez hydraulického separátoru/žádné přímé čerpadlo</li> </ul> <p>a: Vnitřní jednotka; b: Směšovací stanice;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 S hydraulickým separátorem/žádné přímé čerpadlo</li> </ul> <p>c: Hydraulický separátor; d: Přímé čerpadlo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2 S hydraulickým separátorem/s přímým čerpadlem</li> </ul> <p>a: Vnitřní jednotka; b: Směšovací stanice; c: Hydraulický separátor; d: Přímé čerpadlo</p>

### Doplňkové zónové čerpadlo s pevným PWM

Tímto nastavením lze opravit otáčky doplňkového zónového čerpadla.

#	Kód	Popis
[9.P.3]	[7-0A]	<p>Doplňkové zónové čerpadlo s pevným PWM: Pevné otáčky čerpadla pro doplňkovou (přímou) zónu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20~95% (výchozí: 95)</li> </ul>

### Hlavní zónové čerpadlo s pevným PWM

Tímto nastavením lze opravit otáčky hlavního zónového čerpadla.

#	Kód	Popis
[9.P.4]	[7-0B]	<p>Hlavní zónové čerpadlo s pevným PWM: Pevné otáčky čerpadla pro hlavní (smíšenou) zónu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>20~95% (výchozí: 95)</li> </ul>

### Čas otočení směšovacího ventilu

Pokud je nainstalován směšovací ventil jiného výrobce v kombinaci s ovladačem EKMIKPOA, je nezbytné odpovídajícím způsobem nastavit čas otočení ventilu.

Pro toto nastavení MUSÍ být prostorové vytápění/chlazení a provoz nádrže vypnuto: [C.2] Prostorové vytápění/chlazení=0 (Vypnuto) a [C.3] Nádrž=0 (Vypnuto). Viz "[11.6.12 Provoz](#)" [▶ 267].

#	Kód	Popis
[9.P.5]	[7-0C]	<b>Čas otočení směšovacího ventilu:</b> Čas v sekundách, za který se směšovací ventil otočí z jedné strany na druhou. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20~300 s (výchozí: 125)</li> </ul>

### V případě instalace soupravy regulující 2 teplotně rozdílné okruhy, protiblokování čerpadla/čerpadel soupravy a soupravy směšovacího ventilu

#	Kód	Popis
[9.I]	[3-0D]	V případě instalace soupravy regulující 2 teplotně rozdílné okruhy, protiblokování čerpadla/čerpadel soupravy a soupravy směšovacího ventilu <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: deaktivováno</li> <li>▪ 1: aktivováno</li> </ul>




#### POZNÁMKA

Ihnad po připojení soupravy regulující 2 teplotně rozdílné okruhy se jednotka restartuje. Po restartování jednotky doporučujeme nastavit [3-0D]=1.

## 11.6.10 Uvedení do provozu

### Přehled

V dílčí nabídce jsou uvedeny následující položky:

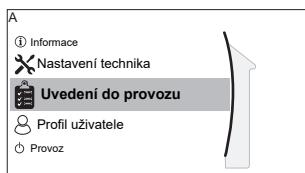

#### [A] Uvedení do provozu

- [A.1] Zkušební provoz
- [A.2] Zkušební provoz akčního člena
- [A.3] Odvzdušnění
- [A.4] Vysoušení poteru podlahového topení

### O uvedení do provozu

Viz: "[12 Uvedení do provozu](#)" [▶ 272]

## 11.6.11 Profil uživatele

[B] Profil uživatele: Viz "[Změna úrovně oprávnění uživatele](#)" [▶ 169].




#### [B] Profil uživatele

## 11.6.12 Provoz

### Přehled

V dílčí nabídce jsou uvedeny následující položky:

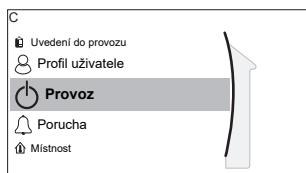

### [C] Provoz

[C.2] Prostorové vytápění/chlazení

[C.3] Nádrž

### Povolení nebo zakázání funkcí

V nabídce provoz můžete samostatně zapnout nebo vypnout funkce jednotky.

#	Kód	Popis
[C.2]	Není použito	Prostorové vytápění/chlazení: ▪ 0: Vypnuto ▪ 1: Zapnuto
[C.3]	Není použito	Nádrž: ▪ 0: Vypnuto ▪ 1: Zapnuto

## 11.6.13 WLAN




### INFORMACE

**Omezení:** Nastavení WLAN jsou zobrazena, pouze pokud je kazeta WLAN zasunutá v uživatelském rozhraní.

### O kazetě WLAN

Kazeta WLAN pripojuje systém k internetu. Uživatel poté může ovládat systém pomocí aplikace ONECTA.

K tomu jsou zapotřebí následující součásti:

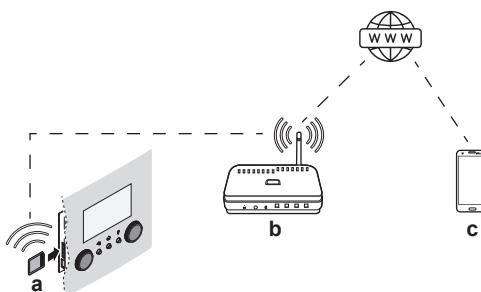

<b>a</b>	Kazeta WLAN	Je třeba zasunout kazetu WLAN do uživatelského rozhraní. Viz instalační návod kazety WLAN.
<b>b</b>	Router	Lokálně dostupný díl.
<b>c</b>	Chytrý telefon + aplikace	Aplikaci ONECTA je třeba nainstalovat do chytrého telefonu uživatele. Viz: <a href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/</a>



### Konfigurace

Při konfigurování aplikace ONECTA postupujte podle pokynů v aplikaci. Přitom je třeba provést následující operace a získat následující informace ([D.1]~[D.6]) v uživatelském rozhraní:

[D.1] **Povolit režim AP:** Aktivujte kazetu WLAN jako přístupový bod.

#	Kód	Popis
[D.1]	Není použito	<p>Toto nastavení vytvoří náhodný SSID a klíč (+ QR kód), které vyžaduje aplikace ONECTA:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>D.1                    Je aktivován režim AP</p>  <p><b>SSID</b> DaikinAPXXXXX</p> <p><b>Klíč</b> XYZ12345</p> </div> <p>Tato obrazovka se automaticky ukončí po 10 minutách nebo když stisknete  nebo  (a potvrďte):</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Opravdu chcete ukončit režim AP?</p> <p> Zpět</p> <p> OK</p> </div>

[D.2] **Rebootovat:** Restartujte kazetu WLAN.

#	Kód	Popis
[D.2]	Není použito	<p><b>Rebootovat bránu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zpět</li> <li>▪ OK</li> </ul>

[D.3] **WPS:** Připojte kazetu WLAN k routeru.

#	Kód	Popis
[D.3]	Není použito	<p><b>WPS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ne</li> <li>▪ Ano</li> </ul>



#### INFORMACE

Tuto funkci lze používat, pouze pokud je podporována verzí softwaru WLAN a verzí softwaru aplikace ONECTA.

[D.4] **Odebrat z cloudu:** Odeberte kazetu WLAN z cloudu.

#	Kód	Popis
[D.4]	Není použito	Odebrat z cloudu: ▪ Ne ▪ Ano


[D.5] Připojení k domácí síti: Zjistěte stav připojení k domácí síti.

#	Kód	Popis
[D.5]	Není použito	Připojení k domácí síti: ▪ Odpojeno od [WLAN_SSID] ▪ Připojeno k [WLAN_SSID]

[D.6] Připojení ke cloudu: Zjistěte stav připojení ke cloudu.

#	Kód	Popis
[D.6]	Není použito	Připojení ke cloudu: ▪ Nepřipojeno ▪ Připojeno

## 11.7 Struktura nabídky: přehled nastavení uživatele

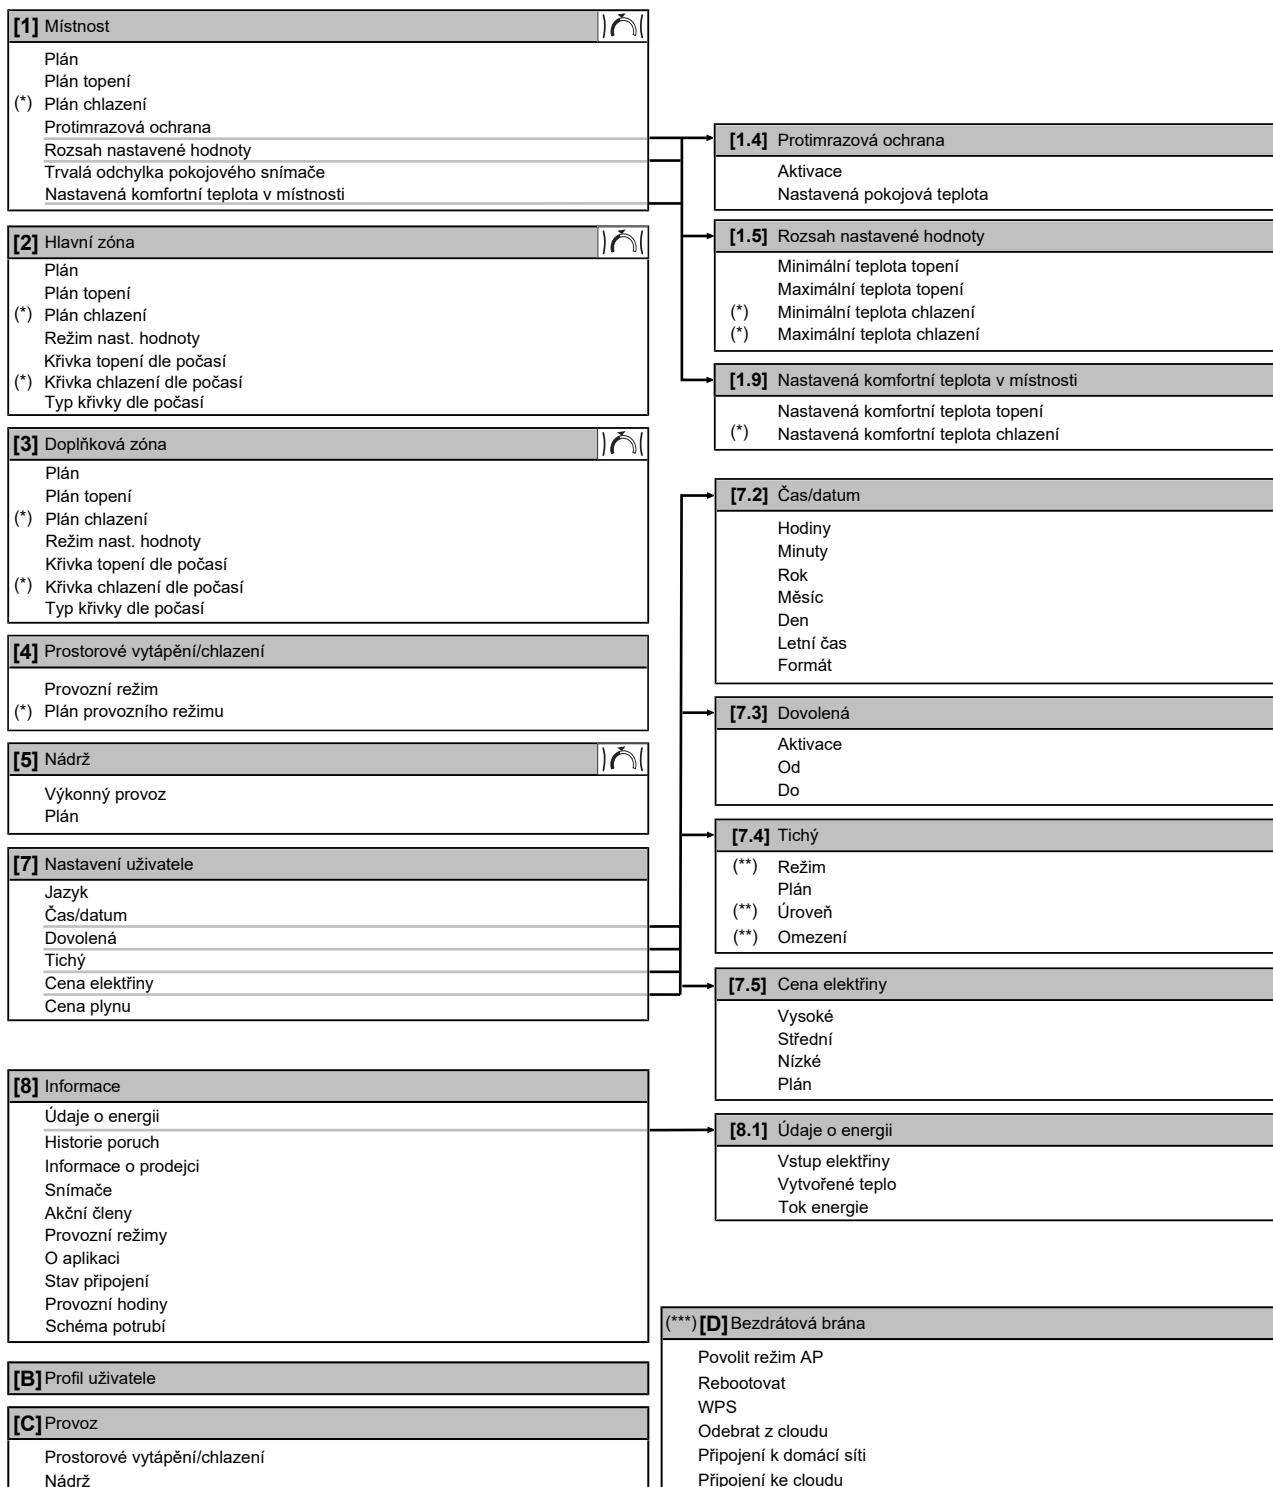


-  Obrazovka nastavení
-  Platí pouze pro modely, které umožňují chlazení
-  Přístupné pouze pro technika
-  Platí pouze pokud je nainstalováno WLAN



## INFORMACE

V závislosti na zvolených nastaveních technika a typu jednotky budou nastavení zobrazena nebo skryta.

## 11.8 Struktura nabídky: přehled nastavení technika

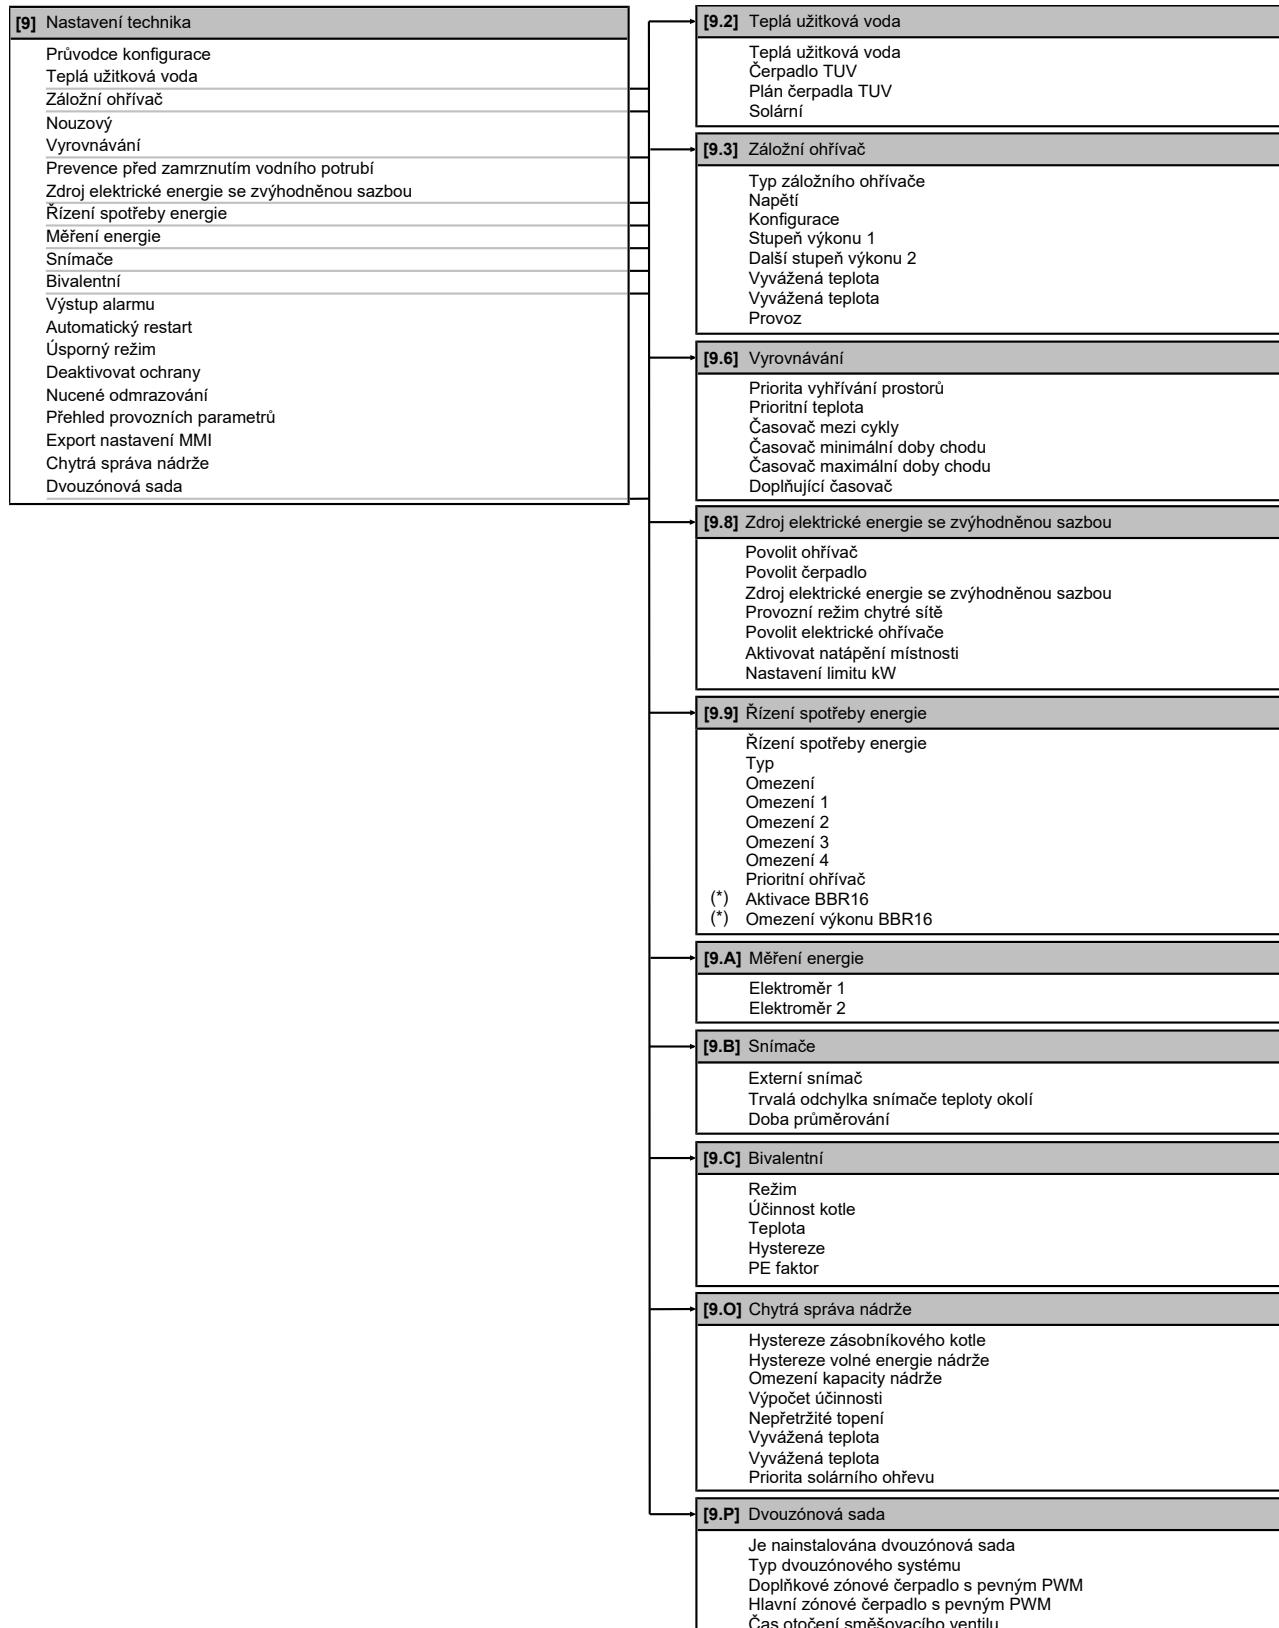

(\*) Platí pouze pro švédštinu.



### INFORMACE

V závislosti na zvolených nastaveních technika a typu jednotky budou nastavení zobrazena nebo skryta.

# 12 Uvedení do provozu




## POZNÁMKA

**Obecný kontrolní seznam pro uvedení do provozu.** Kromě pokynů pro uvedení do provozu v této kapitole je také k dispozici obecný kontrolní seznam pro uvedení do provozu na portálu Daikin Business Portal (je vyžadováno ověření).

Obecný kontrolní seznam pro uvedení do provozu doplňuje pokyny v této kapitole a lze jej použít jako návod a šablonu pro zprávy při uvádění do provozu a předání uživateli.



## POZNÁMKA



Ujistěte se, že je automatický odvzdušňovací ventil v hydraulickém bloku otevřený.

Všechny automatické odvzdušňovací ventily musí zůstat po uvedení do provozu otevřeny.



## INFORMACE

**Ochranné funkce – Režim "Installer-on-site" ("Technik na místě").** Tento software je vybaven ochrannými funkcemi, například protimrazovou ochranou. Zařízení tyto funkce v případě potřeby spustí automaticky.

V průběhu instalace nebo servisu je toto chování nežádoucí. Ochranné funkce proto mohou být zakázány:

- **Při prvním zapnutí:** Ochranné funkce jsou ve výchozím nastavení zakázány. Po 12 hodinách budou automaticky povoleny.
- **Poté:** Ochranné funkce může ručně zakázat technik, když nastaví [9.G]: **Deaktivovat ochrany=Ano.** Po skončení prací může ochranné funkce povolit nastavením [9.G]: **Deaktivovat ochrany=Ne.**

## V této kapitole

12.1	Přehled: Uvedení do provozu.....	272
12.2	Opatření při uvedení do provozu .....	273
12.3	Kontrolní seznam před uvedením do provozu.....	273
12.4	Kontrolní seznam během uvedení do provozu .....	274
12.4.1	Minimální průtok.....	274
12.4.2	Odvzdušnění.....	275
12.4.3	Zkušební provoz .....	277
12.4.4	Zkušební provoz ovladače.....	278
12.4.5	Vysoušení podkladu podlahového topení .....	279
12.4.6	Pokyny pro nastavení bivalentních zdrojů tepla .....	282

### 12.1 Přehled: Uvedení do provozu

Tato kapitola popisuje, co musíte dělat a znát pro uvedení systému do provozu po jeho instalaci a konfiguraci.

### Typický pracovní postup

Uvedení do provozu se typicky skládá z následujících kroků:

- 1 Kontrola "Kontrolního seznamu před uvedením do provozu".
- 2 Odvzdušnění.
- 3 Provedení zkušebního provozu systému.
- 4 V případě potřeby provedení zkušebního provozu jednoho nebo více akčních členů.
- 5 V případě potřeby provedení vysoušení podkladu podlahového topení.

## 12.2 Opatření při uvedení do provozu



### POZNÁMKA

Před spuštěním systému MUSÍ být jednotka zapnuta alespoň 6 hodin. Při okolních teplotách pod bodem mrazu je nutno ohřát kompresorový olej, aby se zabránilo nedostatku oleje a poškození kompresoru při spuštění.



### POZNÁMKA

VŽDY ovládejte jednotku termistory a/nebo tlakovými snímači/spínači. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ by mohlo dojít ke spálení kompresoru.



### POZNÁMKA

Před uvedením jednotky do provozu VŽDY nejprve dokončete instalaci potrubí chladiva. Pokud tomu tak NEBUDE, může dojít k poruše kompresoru.



### INFORMACE

Během období prvního spuštění jednotky může být vyžadovaný vyšší příkon, než jaký je uvedený na typovém štítku jednotky. Tento jev je způsoben kompresorem, který vyžaduje nepřetržitou dobu provozu 50 hodin, než dosáhne plynulého provozu a stabilní spotřeby energie.

## 12.3 Kontrolní seznam před uvedením do provozu

- 1 Po dokončení instalace jednotky je nutné zkontrolovat následující položky.
- 2 Jednotku uzavřete.
- 3 Zapněte jednotku.

<input type="checkbox"/>	Přečtěte si úplné pokyny k instalaci popsané v <b>referenční příručce k instalaci</b> .
<input type="checkbox"/>	<b>Vnitřní jednotka</b> je správně namontována. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zkontrolujte, zda jsou všechny části opláštění správně nasazené.</li> <li>▪ Zkontrolujte, zda jsou zamýkací součásti zavřené.</li> </ul>
<input type="checkbox"/>	<b>Venkovní jednotka</b> je správně namontována.
<input type="checkbox"/>	<b>Upevňovací přepravní prvek</b> venkovní jednotky je demontován.
<input type="checkbox"/>	Následující <b>místní zapojení</b> bylo provedeno dle tohoto dokumentu a platných zákonů: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mezi místním napájecím panelem a venkovní jednotkou</li> <li>▪ Mezi vnitřní a venkovní jednotkou</li> <li>▪ Mezi místním napájecím panelem a vnitřní jednotkou</li> <li>▪ Mezi vnitřní jednotkou a ventily (pokud jsou součástí)</li> <li>▪ Mezi vnitřní jednotkou a pokojovým termostatem (pokud je namontován)</li> </ul>

<input type="checkbox"/>	Systém je řádně <b>uzemněn</b> a uzemňovací svorky jsou dotaženy.
<input type="checkbox"/>	<b>Pojistky</b> nebo lokálně nainstalovaná ochranná zařízení jsou nainstalována podle tohoto dokumentu a NEJSOU vyřazena.
<input type="checkbox"/>	<b>Napájecí napětí</b> musí odpovídat napětí na identifikačním štítku jednotky.
<input type="checkbox"/>	V rozváděcí skřínce NEJSOU žádné <b>uvolněné přípojky</b> nebo poškozené elektrické součásti.
<input type="checkbox"/>	Uvnitř vnitřních ani venkovních jednotek NEJSOU žádné <b>poškozené součásti</b> nebo <b>zmáčknuté potrubí</b> .
<input type="checkbox"/>	Jistič <b>záložního ohříváče</b> F1B (lokálně dostupný díl) na rozváděcí skřínce je ZAPNUTÝ.
<input type="checkbox"/>	NEDOCHÁZÍ k žádným <b>únikům chladiva</b> .
<input type="checkbox"/>	<b>Potrubí chladiva</b> (plynného a kapalného) je tepelně izolováno.
<input type="checkbox"/>	Je použit správný rozměr potrubí a <b>trubky</b> jsou správně izolovány.
<input type="checkbox"/>	Uvnitř vnitřní jednotky NEDOCHÁZÍ k žádnému <b>úniku vody</b> . Všechny elektrické součásti a připojení jsou suché.
<input type="checkbox"/>	<b>Uzavírací ventily</b> jsou správně instalovány a zcela otevřené.
<input type="checkbox"/>	<b>Automatické odvzdušňovací</b> ventily jsou otevřené.
<input type="checkbox"/>	Z <b>přetlakového pojistného ventilu</b> (okruh prostorového vytápění) při otevření vytéká voda. MUSÍ vytékat čistá voda.
<input type="checkbox"/>	<b>Minimální objem vody</b> musí být zajištěn za všech podmínek. Viz "Kontrola objemu a průtoku vody" v části " <a href="#">8.5 Příprava vodního potrubí</a> " [▶ 117].
<input type="checkbox"/>	<b>Akumulační nádrž</b> je zcela plná.

## 12.4 Kontrolní seznam během uvedení do provozu

<input type="checkbox"/>	Slouží ke kontrole, zda je za všech podmínek zaručen <b>minimální průtok</b> během provozu záložního ohříváče/odmrzování. Viz "Kontrola objemu a průtoku vody" v části " <a href="#">8.5 Příprava vodního potrubí</a> " [▶ 117].
<input type="checkbox"/>	Provedení <b>odvzdušnění</b> .
<input type="checkbox"/>	Provedení <b>testovacího provozu</b>
<input type="checkbox"/>	Provedení <b>provozní zkoušky ovladače</b> .
<input type="checkbox"/>	Slouží k provedení (zahájení) <b>vysušení akumulační vrstvy podlahového topení</b> (v případě potřeby).
<input type="checkbox"/>	Slouží k nastavení <b>bivalentního zdroje tepla</b> .

### 12.4.1 Minimální průtok

#### Účel

Pro správný chod jednotky je důležité zkontrolovat, zda byla dosaženo minimálního průtoku. Pokud je to zapotřebí, upravte nastavení obtokového ventilu.

Pokud je provoz...	Pak minimální požadovaný průtok je...
Chlazení	10 l/min
Ohřev/odmrzování	20 l/min

### Kontrola minimálního průtoku vody

<b>1</b>	Zkontrolujte hydraulickou konfiguraci, abyste zjistili, jaké okruhy prostorového vytápění lze uzavřít mechanickými, elektronickými nebo jinými ventily.	—
<b>2</b>	Uzavřete všechny okruhy prostorového vytápění, které lze uzavřít.	—
<b>3</b>	Zahajte zkušební provoz čerpadla (viz " <a href="#">12.4.4 Zkušební provoz ovladače</a> " [▶ 278]).	—
<b>4</b>	Zjistěte průtok <sup>(a)</sup> . Pokud je průtok příliš nízký: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Odvzdušněte.</li> <li>▪ Zkontrolujte funkci motoru ventilu M1S a M2S. Podle potřeby vyměňte motor ventilu.</li> </ul>	—

<sup>(a)</sup> Během zkušebního provozu čerpadla může jednotka pracovat s nižším průtokem než je minimální požadovaný průtok.

#### 12.4.2 Odvzdušnění

##### Účel

Při uvádění jednotky do provozu a její instalaci je velmi důležité odstranit z vodního okruhu veškerý vzduch. Když je funkce odvzdušnění spuštěna, čerpadlo pracuje aniž by jednotka byla skutečně v provozu a je zahájeno odstranění vzduchu z vodního okruhu.



##### POZNÁMKA

Před spuštěním odvzdušňování otevřete dva ruční ventily pro odvzdušnění a zkontrolujte, zda je okruh dostatečně naplněn vodou. Pouze pokud po otevření přes ventil vytéká voda, můžete zahájit proces odvzdušnění.



##### POZNÁMKA

Z bezpečnostních důvodů nefunguje funkce čištění vzduchu při velmi vysokých teplotách zásobníku.

##### Ručně nebo automaticky

Pro odvzdušnění existují 2 režimy:

- Ruční: rychlosť čerpadla můžete nastavit na nízkou nebo vysokou. Můžete nastavit polohu dvou směšovacích ventilů (zásobník a obtokový ventil). Odvzdušnění se musí provést v okruhu prostorového vytápění i nádrže (teplé užitkové vody).
- Automaticky: jednotka automaticky změní rychlosť čerpadla a zafixuje dva směšovací ventily (nádrž a obtokový ventil) ve střední poloze.

##### Typický pracovní postup

Odvzdušnění systému se musí skládat z:

- 1 Vypusťte vzduch z jednotky pomocí ručních odvzdušňovacích ventilů
- 2 Provedení manuálního odvzdušnění
- 3 Provedení automatického odvzdušnění
- 4 Vypusťte vzduch z jednotky pomocí ručních odvzdušňovacích ventilů

**INFORMACE**

Začněte vytlačením vzduchu z jednotky pomocí ručních odvzdušňovacích ventilů. Pouze pokud z ventilu po jeho otevření unikne voda, můžete spustit funkci ručního odvzdušnění. Když je téměř všechn vzdach odstraněn, provedte automatické odvzdušnění. V případě potřeby zopakujte automatické odvzdušnění, dokud si nejste jisti, že je ze systému odstraněn všechn vzdach. Během funkce odvzdušnění NENÍ k dispozici omezení otáček čerpadla [9-OD].


Nakonec otevřete dva ruční odvzdušňovací ventily a zkontrolujte, zda je okruh dostatečně naplněn vodou.

Funkce odvzdušnění se automaticky vypne po 30 minutách.

**INFORMACE**

Pokud chcete dosáhnout nejlepších výsledků, odvzdušněte každý okruh zvlášť.

### **Pokyny pro odstranění vzduchu z jednotky pomocí ručních odvzdušňovacích ventilů**

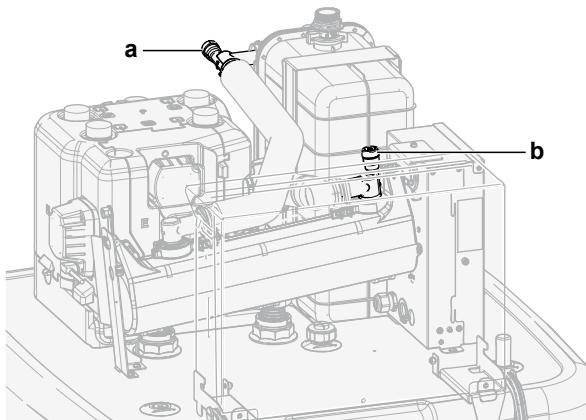

**a, b** Ruční odvzdušňovací ventil

- 1 Připojte hadici k ručnímu odvzdušňovacímu ventilu **a**. Volný konec nasměrujte od jednotky.
- 2 Otáčením otevřete ventil, až přestane unikat vzdach, a poté jej znova zavřete.
- 3 V případě, že je nainstalován doplňkový záložní ohřívač, opakujte kroky 1 a 2 pro ventil **b**.

### **Manuální odvzdušnění**

**Podmínky:** Ujistěte se, že je veškerý provoz zakázán. Přejděte do [C]: **Provoz** a vypněte provoz **Prostorové vytápění/chlazení a Nádrž**.

<b>1</b>	Nastavte úroveň oprávnění uživatele na <b>Technik</b> . Viz " <a href="#">Změna úrovni oprávnění uživatele</a> " [ <b>► 169</b> ].	—
<b>2</b>	Přejděte na [A.3]: <b>Uvedení do provozu &gt; Odvzdušnění</b> .	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3</b>	V nabídce nastavte <b>Typ = Manuálně</b> .	<input type="checkbox"/>
<b>4</b>	Vyberte <b>Spustit odvzdušnění</b> .	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>5</b>	Vyberte <b>OK</b> pro potvrzení.	<input checked="" type="checkbox"/>
	<b>Výsledek:</b> Odvzdušnění se spustí. Po dokončení se automaticky vypne.	

<b>6</b>	Během manuálního provozu: ▪ Můžete změnit otáčky čerpadla. ▪ Musíte změnit okruh.  Chcete-li změnit tato nastavení během odvzdušnění, otevřete nabídku a přejděte na [A.3.1.5]: <b>Nastavení</b> .	
	▪ Najděte <b>Okruh</b> a nastavte jej na <b>Prostor/Nádrž</b> .	 
	▪ Najděte <b>Otáčky čerpadla</b> a nastavte jej na <b>Nízké/Vysoké</b> .	 
<b>7</b>	Chcete-li vypnout odvzdušnění ručně:	—
<b>1</b>	Otevřete nabídku a přejděte na <b>Zastavit odvzdušňování</b> .	
<b>2</b>	Vyberte <b>OK</b> pro potvrzení.	

### Automatické odvzdušnění

**Podmínky:** Ujistěte se, že je veškerý provoz zakázán. Přejděte do [C]: **Provoz** a vypněte provoz **Prostorové vytápění/chlazení a Nádrž**.

<b>1</b>	Nastavte úroveň oprávnění uživatele na <b>Technik</b> . Viz "Změna úrovně oprávnění uživatele" [▶ 169].	—
<b>2</b>	Přejděte na [A.3]: <b>Uvedení do provozu &gt; Odvzdušnění</b> .	
<b>3</b>	V nabídce nastavte <b>Typ = Automaticky</b> .	
<b>4</b>	Vyberte <b>Spustit odvzdušnění</b> .	
<b>5</b>	Vyberte <b>OK</b> pro potvrzení.  <b>Výsledek:</b> Odvzdušnění se spustí. Po dokončení se automaticky vypne.	
<b>6</b>	Chcete-li vypnout odvzdušnění ručně:	—
<b>1</b>	V nabídce přejděte na <b>Zastavit odvzdušňování</b> .	
<b>2</b>	Vyberte <b>OK</b> pro potvrzení.	

### 12.4.3 Zkušební provoz

#### Účel

Proveďte zkušební provoz jednotky a sledujte teplotu výstupní vody a teplotu v nádrži, abyste zkontrolovali, zda jednotka pracuje správně. Je nutné provést následující zkoušky:

- Topení
- Chlazení (pokud je to vhodné)
- Nádrž

#### Provedení zkušebního provozu

**Podmínky:** Ujistěte se, že je veškerý provoz zakázán. Přejděte do [C]: **Provoz** a vypněte provoz **Prostorové vytápění/chlazení a Nádrž**.

<b>1</b>	Nastavte úroveň oprávnění uživatele na <b>Technik</b> . Viz "Změna úrovně oprávnění uživatele" [▶ 169].	—
----------	---	---

<b>2</b>	Přejděte na [A.1]: Uvedení do provozu > Zkušební provoz.	
<b>3</b>	Vyberte zkoušku ze seznamu. <b>Příklad:</b> Topení.	
<b>4</b>	Vyberte OK pro potvrzení. <b>Výsledek:</b> Spustí se zkušební provoz. Po dokončení se automaticky vypne ( $\pm 30$ min). Chcete-li vypnout zkušební provoz ručně:	
<b>1</b>	V nabídce přejděte na Vypnout zkušební provoz.	
<b>2</b>	Vyberte OK pro potvrzení.	

**INFORMACE**

Pokud je venkovní teplota mimo provozní rozsah, NEMUSÍ jednotka pracovat nebo NEMUSÍ zajistit požadovaný výkon.

**Chcete-li sledovat teplotu výstupní vody a teplotu v nádrži**

Během zkušebního provozu je možné zkontrolovat správný chod jednotky sledováním teploty výstupní vody (režim topení/chlazení) a teplotu v nádrži TUV (režim ohřevu teplé užitkové vody).

Sledování teplot:

<b>1</b>	V nabídce přejděte na Snímače.	
<b>2</b>	Vyberte informace o teplotě.	

## 12.4.4 Zkušební provoz ovladače

**Účel**

Proveďte zkoušku provozu ovladačů k ověření správného provozu různých ovladačů. Například pokud zvolíte Čerpadlo, spustí se zkušební provoz čerpadla.

**Zkušební provoz akčního členu**

**Podmínky:** Ujistěte se, že je veškerý provoz zakázán. Přejděte do [C]: Provoz a vypněte provoz Prostorové vytápění/chlazení a Nádrž.

<b>1</b>	Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technika. Viz "Změna úrovni oprávnění uživatele" [▶ 169].	
<b>2</b>	Přejděte na [A.2]: Uvedení do provozu > Zkušební provoz akčního členu.	
<b>3</b>	Vyberte zkoušku ze seznamu. <b>Příklad:</b> Čerpadlo.	
<b>4</b>	Vyberte OK pro potvrzení. <b>Výsledek:</b> Spustí se zkušební provoz akčního členu. Po dokončení se automaticky vypne ( $\pm 30$ min). Chcete-li vypnout zkušební provoz ručně:	
<b>1</b>	V nabídce přejděte na Vypnout zkušební provoz.	
<b>2</b>	Vyberte OK pro potvrzení.	

### Možné zkušební provozy ovladačů



#### POZNÁMKA

Při zkušebním provozu záložního ohřívače se ujistěte, že je během testu otevřen alespoň jeden ze dvou směšovacích ventilů jednotky. Jinak se může spustit tepelná pojistka záložního ohřívače.



#### INFORMACE

Zkontrolujte, zda teplota výstupní vody ze záložního ohřívače nepřesahuje 40°C; v opačném případě nebude zkušební provoz záložního ohřívače zahájen.

- Zkouška **Záložní ohřívač 1**
- Zkouška **Záložní ohřívač 2**
- Zkouška **Čerpadlo**



#### INFORMACE

Před provedením zkušebního provozu se v systému nesmí vyskytovat žádný vzduch. Během zkušebního provozu se také vyhněte rušivým činnostem ve vodním okruhu.

- Zkouška **Uzavírací ventil**
- Zkouška **Signál TUV**
- Zkouška **Bivalentní signál**
- Zkouška **Výstup alarmu**
- Zkouška **Signál chl/top**
- Zkouška **Čerpadlo TUV**
- Zkouška **Ventil nádrže**
- Zkouška **Obtokový ventil**
- **Přímé čerpadlo z dvouzálonové sady** test (souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy EKMIKPOA nebo EKMIKPHA)
- **Směšovací čerpadlo z dvouzálonové sady** test (souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy EKMIKPOA nebo EKMIKPHA)
- **Směšovací ventil dvouzálonové sady** test (souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy EKMIKPOA nebo EKMIKPHA)

#### 12.4.5 Vysoušení podkladu podlahového topení

### O vysušení akumulační vrstvy podlahového topení

#### Účel

Funkce vysoušení podkladu podlahového topení (UFH) se používá k vysušení podkladové vrstvy systému podlahového topení vytápění během stavby budovy.



#### POZNÁMKA

Technik odpovídá za následující kroky:

- kontaktování výrobce podkladu za účelem získání pokynů pro maximální povolenou teplotu vody, aby nedošlo k popraskání podkladní vrstvy,
- naprogramování plánu vysoušení podkladu podlahového topení podle pokynů výrobce podkladu k prvotnímu ohřevu,
- pravidelná kontrola správné funkce nastavení,
- provedení správného programování, které odpovídá typu použité podkladní vrstvy podlahového topení.

### Vysoušení podkladu podlahového topení před nebo během instalace venkovní jednotky

Funkce vysoušení podkladu podlahového topení může být spuštěna bez dokončení venkovní instalace. V takovém případě provede záložní ohřívač vysoušení podkladu a zajistí přívod výstupní vody bez spuštění tepelného čerpadla.

### Vysoušení podkladu podlahového topení po instalaci venkovní jednotky

Pokud venkovní teplota a nastavení [4-02] > 25°C, provede záložní ohřívač vysoušení podkladu a zajistí přívod výstupní vody bez spuštění tepelného čerpadla.


### Naprogramování plánu vysoušení podkladu podlahového topení

#### Délka trvání a teplota

Technik může naprogramovat až 20 kroků. Pro každý krok musí zadat:

- 1** dobu trvání v hodinách (až 72 hodin),
- 2** požadovaná teplota výstupní vody, až 55°C.

#### Příklad:

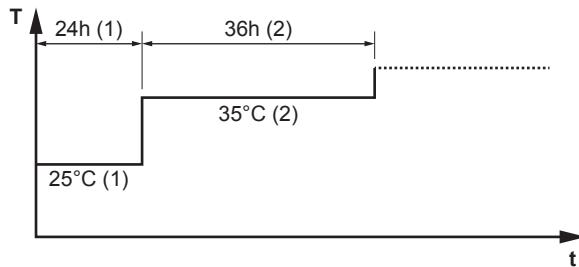

**T** Požadovaná teplota výstupní vody (15~55°C)

**t** Doba trvání (1~72 h)

**(1)** Krok 1

**(2)** Krok 2

#### Kroky

<b>1</b>	Nastavte úroveň oprávnění uživatele na Technik. Viz "Změna úrovni oprávnění uživatele" [▶ 169].	—
<b>2</b>	Přejděte na [A.4.2]: Uvedení do provozu > Vysoušení poteru podlahového topení > Program.	●○○○○
<b>3</b>	Naprogramujte plán:  K přidání nového kroku vyberte další prázdný řádek a změňte jeho hodnotu. Chcete-li vymazat krok a všechny kroky pod ním, snižte dobu trvání na "-".  ▪ Projděte celým plánem. ▪ Nastavte dobu trvání (mezi 1 a 72 hodinami) a teploty (15°C až 55°C).	— ●○○○○ ○○○○
<b>4</b>	Stisknutím levého otočného ovladače plán uložíte.	●○○○○

## Provedení vysoušení podkladu podlahového topení



### INFORMACE

- Pokud je parametr **Nouzový** nastaven na **Manuálně** ([9.5]=0) a jednotka se přepne do nouzového provozu, uživatelské rozhraní požádá před spuštěním o potvrzení. Funkce vysoušení podkladu podlahového vytápění je aktivní i když uživatel NEPOTVRDÍ nouzový provoz.
- Během funkce vysoušení podkladu podlahového vytápění NENÍ k dispozici omezení otáček čerpadla [9-OD].



### POZNÁMKA

Pro provedení vysoušení podkladu podlahového topení musí být nejprve zakázána protimrazová ochrana místnosti ([2-06]=0). Ve výchozím nastavení je povolena ([2-06]=1). V důsledku režimu "technik na místě" (viz "Uvedení do provozu") však bude protimrazová ochrana místnosti automaticky zakázána po 12 hodin od prvního spuštění.

Jestliže je stále nutné provést vysoušení podkladu po uplynutí prvních 12 hodin od spuštění, manuálně zakažte protimrazovou ochranu místnosti změnou parametru [2-06] na "0", a PONECHTE ji vypnutou až do dokončení vysoušení podkladu. V případě nedodržení tohoto upozornění může dojít k popraskání podkladní vrstvy.



### POZNÁMKA

Aby bylo možné spustit vysoušení podkladu podlahového topení, ujistěte se, že jsou splněna následující nastavení:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

### Kroky

**Podmínky:** Plán vysoušení podkladu podlahového topení schedule byl naprogramován. Viz "[Naprogramování plánu vysoušení podkladu podlahového topení](#)" [▶ 280].

**Podmínky:** Ujistěte se, že je veškerý provoz zakázán. Přejděte do [C]: **Provoz** a vypněte provoz **Prostorové vytápění/chlazení** a **Nádrž**.

1	Nastavte úroveň oprávnění uživatele na <b>Technik</b> . Viz " <a href="#">Změna úrovně oprávnění uživatele</a> " [▶ 169].	—
2	Přejděte na [A.4]: <b>Uvedení do provozu &gt; Vysoušení poteru podlahového topení</b> .	●
3	Vyberte <b>Spustit vysoušení podkladu podlahového topení</b> .	●
4	Vyberte <b>OK</b> pro potvrzení. <b>Výsledek:</b> Vysoušení podkladu podlahového topení se spustí. Po dokončení se automaticky vypne.	●
5	Ruční zastavení vysoušení podkladu podlahového topení: 1 Otevřete nabídku a přejděte na <b>Zastavit vysoušení podkladu podlahového topení</b> . 2 Vyberte <b>OK</b> pro potvrzení.	— ●

### Zjištění stavu vysoušení podkladu podlahového topení

**Podmínky:** Provádít vysoušení podkladu podlahového topení.

<b>1</b>	Stiskněte tlačítko Zpět.  <b>Výsledek:</b> Zobrazí se graf se zvýrazněním aktuálního kroku plánu vysoušení podkladu podlahového topení, celkový zbyvající čas a aktuální požadovaná teplota výstupní vody.	◀
<b>2</b>	Stiskněte levý otočný ovladač pro otevření hlavní nabídky pro:	✖
<b>1</b>	Zobrazení stavu snímačů a akčních členů.	—
<b>2</b>	Upravení aktuálního programu.	—

### Zastavení vysoušení podkladu podlahového topení (UFH)

#### Chyba U3

Když je program zastaven chybou nebo provozním vypnutím, zobrazí se na dálkovém ovladači chybový kód U3. Řešení chybových kódů viz "[15.4 Řešení problémů na základě chybových kódů](#)" [▶ 294].

V případě výpadku napájení chyba U3 není vytvořena. Po obnovení napájení jednotka automaticky znova spustí poslední krok a pokračuje v programu.

#### Ukončení vysoušení podkladu podl. topení

Ruční ukončení vysoušení podkladu podlahového topení:

<b>1</b>	Přejděte na [A.4.3]: Uvedení do provozu > Vysoušení poteru podlahového topení	—
<b>2</b>	Vyberte <b>Zastavit vysoušení podkladu podlahového topení</b> .	✖
<b>3</b>	Vyberte <b>OK</b> pro potvrzení.	✖
	<b>Výsledek:</b> Vysoušení podkladu podlahového topení se zastaví.	✖

#### Zjištění stavu vysoušení podkladu podl. topení

Když je program zastaven chybou, provozním vypnutím nebo poruchou napájení, můžete zjistit stav vysoušení podkladu podlahového topení:

<b>1</b>	Přejděte na [A.4.3]: Uvedení do provozu > Vysoušení poteru podlahového topení > Stav	✖
<b>2</b>	Můžete zjistit hodnotu zde: <b>Zastaveno v+krok</b> , ve kterém bylo vysoušení podkladu podlahového topení zastaveno.	—
<b>3</b>	Upravte a restartujte provedení programu <sup>(a)</sup> .	—

<sup>(a)</sup> Pokud byl program vysoušení podkladu podl. topení vypnut v důsledku výpadku napájení a napájení bude obnoven, program se automaticky opět spustí v posledním zavedeném kroku.

#### 12.4.6 Pokyny pro nastavení bivalentních zdrojů tepla

U systémů bez nepřímého pomocného kotle připojeného k akumulační nádrži je povinné instalovat elektrický záložní ohřívač, aby byl zajištěn bezpečný provoz za všech podmínek.

#### Modely se systémem bez tlaku

V případě modelů se systémem bez tlaku musí být vždy nainstalován záložní ohřívač (EKECBUA\*).

V případě modelů se systémem bez tlaku je tovární nastavení pole kódu [C-02] nastaveno na 0.

### Bivalentní modely

V případě bivalentních modelů je tovární nastavení pole kódu [C-02] nastaveno na 2. Předpokládá se, že je připojen ovládateLNý bivalentní externí zdroj tepla (další informace najdete v referenční příručce k instalaci).

Bez ovládateLNého bivalentního externího zdroje tepla musí být nainstalován záložní ohříváč (EKECBUA\*) a kód pole [C-02] musí být nastaven na 0.

**RADA:** Pokud je kód pole [C-02] nastaven na 0 a není připojen žádný záložní ohříváč, je vygenerována chyba UA 17 na AL 3 \* ECH2O.

## 13 Předání uživateli

Jakmile byl testovací provoz dokončen a jednotka pracuje správně, ujistěte se, že uživateli jsou zřejmě následující skutečnosti:

- Vyplňte tabulku nastavení technika (v návodu k obsluze) aktuálními nastaveními.
- Zkontrolujte, zda má uživatel tištěnou dokumentaci a požádejte jej, aby si ji ponechal pro budoucí potřebu. Informujte uživatele, že úplnou dokumentaci najezne na webu uvedeném výše v této příručce.
- Vysvětlete uživateli, jak má obsluhovat systém a co musí udělat v případě problémů.
- Ukažte uživateli, jakou údržbu musí na jednotce provádět.
- Vysvětlete uživateli tipy ohledně úspor energie, které jsou popsány v návodu k obsluze.

# 14 Údržba a servis



## POZNÁMKA

**Obecný kontrolní seznam pro údržbu/kontrolu.** Kromě pokynů pro údržbu v této kapitole je také k dispozici obecný kontrolní seznam pro údržbu/kontrolu, a to na portálu Daikin Business Portal (je vyžadováno ověření).

Obecný kontrolní seznam pro údržbu/kontrolu doplňuje pokyny v této kapitole a lze jej použít jako návod a šablunu pro zprávy během údržby.



## POZNÁMKA

Údržba MUSÍ být prováděna autorizovaným instalacním technikem nebo servisním zástupcem.

Doporučujeme provádět údržbu alespoň jednou ročně. Platná legislativa však může vyžadovat kratší intervaly údržby.



## POZNÁMKA

Platná legislativa ohledně **fluorovaných skleníkových plynů** vyžaduje, aby náplň chladiva jednotky byla vyjádřena v hmotnosti i ekvivalentu CO<sub>2</sub>.

**Vzorec pro výpočet množství ekvivalentních tun CO<sub>2</sub>:** hodnota GWP chladiva × celková náplň chladiva [v kg] / 1000

## V této kapitole

14.1	Bezpečnostní opatření pro údržbu.....	285
14.2	Roční údržba .....	285
14.2.1	Roční údržba venkovní jednotky: přehled .....	285
14.2.2	Roční údržba venkovní jednotky: pokyny .....	286
14.2.3	Roční údržba vnitřní jednotky: přehled .....	286
14.2.4	Roční údržba vnitřní jednotky: pokyny .....	286

## 14.1 Bezpečnostní opatření pro údržbu



**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**



**NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ**



## POZNÁMKA: Nebezpečí elektrostatického výboje

Před prováděním jakékoliv údržby nebo servisu se dotkněte kovové části jednotky, aby se odstranila statická elektřina a ochránila DPS.

## 14.2 Roční údržba

### 14.2.1 Roční údržba venkovní jednotky: přehled

Alespoň jednou ročně zkontrolujte následující položky:

- Tepelný výměník

## 14.2.2 Roční údržba venkovní jednotky: pokyny

**Tepelný výměník**

Tepelný výměník venkovní jednotky se může upcat kvůli prachu, nečistotám, listí atd. Doporučuje se tepelný výměník každoročně vyčistit. Ucpaný tepelný výměník může způsobit příliš nízký nebo příliš vysoký tlak a následně zhoršený výkon.

## 14.2.3 Roční údržba vnitřní jednotky: přehled

**NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ**

Voda v akumulační nádrži a všechna připojená potrubí mohou být velmi horká.

- Tlak vody
- Magnetický filtr/odlučovač nečistot
- Přetlakový pojistný ventil vody
- Hadice pojistného ventilu
- Rozváděcí skříňka
- Hladina vody v zásobní nádrži

## 14.2.4 Roční údržba vnitřní jednotky: pokyny

**Tlak vody – Okruh prostorového vytápění/chlazení**

Tlak vody udržujte vyšší než 1 bar. Pokud je nižší, přidejte vodu.

**Magnetický filtr/odlučovač nečistot****POZNÁMKA**

Volitelný magnetický filtr/odlučovač nečistot vyžaduje každoroční údržbu. Postupujte podle pokynů v návodu k volitelnému vybavení.

**Přetlakový pojistný ventil vody**

Otevřete ventil a zkontrolujte, zda pracuje správně. **Voda může být velmi horká!**

Kontrolní body:

- Průtok vody z přetlakového ventilu je dostatečný, není podezření na upcání ventilu nebo potrubí.
- Z přetlakového ventilu vychází znečištěná voda:
  - otevřete ventil, dokud vytékající voda NEBUDE čistá
  - propláchněte systém

Doporučuje se provádět údržbu v častějších intervalech.

**Rozváděcí skříňka**

- Rozváděcí skříňku důkladně prohlédněte a pokuste se najít zřejmé vady jako jsou uvolněná spojení nebo vadné elektrické zapojení.
- Pomocí ohmmetu zkontrolujte správnou funkci stykačů K1M, K2M, K3M a K5M (v závislosti na vaší instalaci). Všechny kontakty těchto stykačů musí být při VYPNUTÍ napájení v rozpojené (otevřené) poloze.


**VÝSTRAHA**

Je-li vnitřní rozvod poškozen, je nutné provést jeho výměnu výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo jinou kvalifikovanou osobou.


### Hladina vody v zásobní nádrži

Proveďte vizuální kontrolu hladiny vody uvnitř akumulační nádrže.

- Otevřete následující (viz "[7.2.6 Otevření vnitřní jednotky](#)" [[► 88](#)]):

<b>1</b>	Panel uživatelského rozhraní	
<b>2</b>	Rozváděcí skříňka	

- Zkontrolujte, zda je viditelný červený indikátor hladiny. Pokud NE, doplňte vodu do akumulační nádrže (viz "[8.6.7 Pokyny pro naplnění akumulační nádrže](#)" [[► 127](#)]).

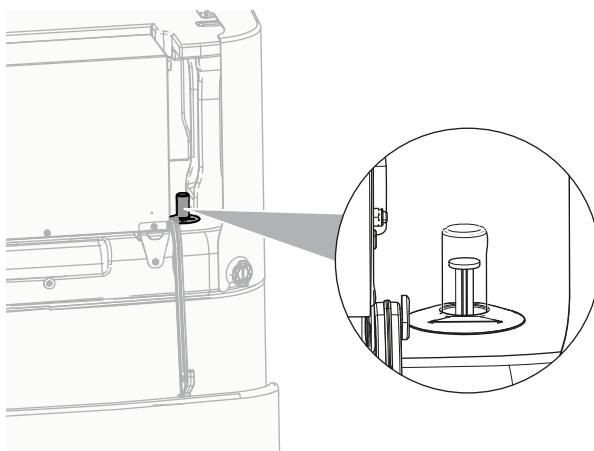

# 15 Odstraňování problémů

## V této kapitole

15.1	Přehled: Odstraňování problémů.....	288
15.2	Bezpečnostní upozornění pro odstraňování poruch .....	288
15.3	Řešení problémů na základě příznaků.....	289
15.3.1	Příznak: Jednotka NETOPÍ nebo NECHLADÍ dle očekávání.....	289
15.3.2	Příznak: teplá užitková voda NEDOSAHUJE nastavené teploty.....	289
15.3.3	Příznak: Kompresor se NESPUSTÍ (prostorové vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody).....	290
15.3.4	Příznak: Systém vydává po uvedení do provozu bublavé zvuky .....	290
15.3.5	Příznak: čerpadlo je zablokováno .....	291
15.3.6	Příznak: Čerpadlo je hlučné (kavitace).....	292
15.3.7	Příznak: Přetlakový pojistný ventil se otevře .....	292
15.3.8	Příznak: Přetlakový pojistný ventil netěsní.....	292
15.3.9	Příznak: Prostor NENÍ dosaženě vytápěn při nízkých venkovních teplotách .....	293
15.3.10	Příznak: Funkce dezinfekce nádrže NENÍ dokončena správně (chyba AH).....	294
15.4	Řešení problémů na základě chybových kódů .....	294
15.4.1	Chcete-li zobrazit text nápovědy v případě poruchy.....	294
15.4.2	Chybové kódy: Přehled .....	295

### 15.1 Přehled: Odstraňování problémů

Tato kapitola popisuje, co musíte udělat v případě problémů.

Obsahuje následující informace:

- Řešení problémů na základě příznaků
- Řešení problémů na chybových kódů

#### Před odstraňováním poruch

Proveďte důkladnou vizuální kontrolu jednotky a vyhledejte zjevné vady, například volné spojení nebo vadnou kabeláž.

### 15.2 Bezpečnostní upozornění pro odstraňování poruch



**NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM**



**NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ**



#### VÝSTRAHA

- Při kontrole rozváděcí skříně jednotky VŽDY zkontrolujte, zda je jednotka odpojena od napájení. Vypněte odpovídající napájecí jistič.
- Jestliže bylo aktivováno bezpečnostní zařízení, zastavte jednotku a dříve než zařízení vynulujete, zjistěte, proč bylo dané bezpečnostní zařízení aktivováno. NIKDY není dovoleno vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení nebo měnit jejich hodnotu na jinou, než jaká byla nastavena ve výrobě jako výchozí. Pokud nedokážete najít příčinu problému, kontaktujte svého prodejce.



#### VÝSTRAHA

Jako prevence proti nebezpečí vzniklému neúmyslnou změnou nastavení tepelné pojistky: toto zařízení NESMÍ BYT napájeno přes externí spínací zařízení, například časovač, nebo připojeno k obvodu, který takové zařízení pravidelně zapíná a vypíná.

## 15.3 Řešení problémů na základě příznaků

### 15.3.1 Příznak: Jednotka NETOPÍ nebo NECHLADÍ dle očekávání

Možné příčiny	Nápravné opatření
Nastavení teploty je NESPRÁVNÉ	Zkontrolujte nastavení teploty na dálkovém ovladači. Viz návod k obsluze.
Průtok vody je příliš nízký	<p>Ujistěte se, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Všechny uzavírací ventily vodního okruhu jsou zcela otevřené.</li> <li>▪ Vodní filtr je čistý. V případě potřeby vyčistit.</li> <li>▪ V systému se nenachází vzduch. V případě potřeby odvzdušněte. Odvzdušnění můžete provést manuálně (viz "<a href="#">Manuální odvzdušnění</a>" [▶ 276]) nebo použít funkci automatického odvzdušnění (viz "<a href="#">Automatické odvzdušnění</a>" [▶ 277]).</li> <li>▪ Tlak vody je &gt;1 bar.</li> <li>▪ Expanzní nádoba NENÍ poškozená.</li> <li>▪ Ventil (pokud je instalován) vodního okruhu k expanzní nádobě je otevřený.</li> <li>▪ Odpor ve vodním okruhu NENÍ na použité čerpadlo příliš vysoký (viz křivka externího statického tlaku (ESP) v kapitole "Technické údaje").</li> </ul> <p>Pokud problém přetrvává po provedení všech výše uvedených kontrol, kontaktujte svého prodejce. V některých případech je normální, že jednotka sama nastaví nižší průtok vody.</p>
Objem vody v systému je příliš malý	Ujistěte se, že celkový objem vody v systému je vyšší než minimální požadovaný objem (viz " <a href="#">8.5.2 Kontrola objemu a průtoku vody</a> " [▶ 120]).

### 15.3.2 Příznak: teplá užitková voda NEDOSAHUJE nastavené teploty

Možné příčiny	Nápravné opatření
Jeden z teplotních senzorů nádrže je rozbitý.	Podívejte se do návodu k obsluze jednotky na odpovídající nápravné opatření.
Pomocný kotel nefunguje správně.	<p>Pokud je pomocný kotel připojen přímo k nádrži, ujistěte se, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kotel funguje správně.</li> <li>▪ kapacita kotle je dostatečná.</li> </ul>

## 15.3.3 Příznak: Kompresor se NESPUSTÍ (prostorové vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody)

Možné příčiny	Nápravné opatření
Kompresor se nemůže spustit, pokud je teplota vody příliš nízká. Jednotka použije záložní ohřívač k dosažení minimální teploty vody (12°C), poté se může kompresor spustit.	Pokud se nespustí ani záložní ohřívač, zkонтrolujte a ujistěte se o následujícím: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Napájení záložního ohřívače je správně zapojeno.</li> <li>▪ Tepelná pojistka záložního ohřívače NENÍ aktivována.</li> <li>▪ Stykače záložního ohřívače NEJSOU poškozené.</li> </ul> Jestliže problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce.
Nastavení zdroje s upřednostňovanou sazbou za kWh se NESHODUJE s elektrickým připojením	Musí odpovídat přípojkám vysvětleným v: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ "<a href="#">9.3.2 Připojení hlavního zdroje napájení</a>" [<a href="#">► 144</a>]</li> <li>▪ "<a href="#">9.1.4 Informace o zdroji elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh</a>" [<a href="#">► 132</a>]</li> <li>▪ "<a href="#">9.1.5 Přehled elektrických přípojek kromě vnějších ovladačů</a>" [<a href="#">► 133</a>]</li> </ul>
Signál upřednostňované sazby za kWh byl odeslán dodavatelem elektrické energie	Na uživatelském rozhraní jednotky přejděte na <a href="#">[8.5.B] Informace &gt; Akční členy &gt; Nucené vypnutí</a> . Jestliže je <b>Nucené vypnutí Zapnuto</b> , jednotka je v provozu v režimu upřednostňované sazby za kWh. Počkejte na obnovení napájení (max. 2 hodiny).
Spuštění přípravy teplé užitkové vody (včetně dezinfekce) a prostorové vytápění je naplánováno na stejnou dobu.	Změňte plán tak, aby se oba provozní režimy nespustily ve stejný okamžik.

## 15.3.4 Příznak: Systém vydává po uvedení do provozu bublavé zvuky

Možná příčina	Nápravné opatření
V systému se nachází vzduch.	Odvzdušněte systém. <sup>(a)</sup>
Nesprávná hydraulická rovnováha.	Musí provádět technik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Proveďte hydraulické vyvážení, aby bylo zajištěno správné rozvádění toku mezi záříče.</li> <li>2 Pokud hydraulické vyvážení nedostačuje, změňte nastavení omezení čerpadla ([9-0D] a [9-0E], pokud je k dispozici).</li> </ol>

Možná příčina	Nápravné opatření
Různé poruchy.	Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce uživatelského rozhraní zobrazeno  nebo . Podrobnější informace o poruše viz " <a href="#">"15.4.1 Chcete-li zobrazit text návodů v případě poruchy"</a> " [ 294].

<sup>(a)</sup> Doporučujeme provést odvzdušnění pomocí funkce odvzdušnění jednotky (musí provést technik). Pokud odvzdušníte topidla či kolektory mějte na paměti následující:




### VÝSTRAHA

**Odvzdušnění topidel nebo kolektorů.** Před odvzdušněním topidel nebo kolektorů zkontrolujte, zda je na domovských stránkách uživatelského rozhraní zobrazeno nebo .

- Pokud ne, můžete ihned zahájit proces odvzdušnění.
- Pokud ano, ujistěte se, že je místo, kde chcete provádět odvzdušnění dostatečně větraná. **Důvod:** Může dojít k úniku chladiva do vodního okruhu a následně do místnosti, kde provádíte odvzdušnění tepelných zářičů nebo kolektorů.

#### 15.3.5 Příznak: čerpadlo je zablokováno

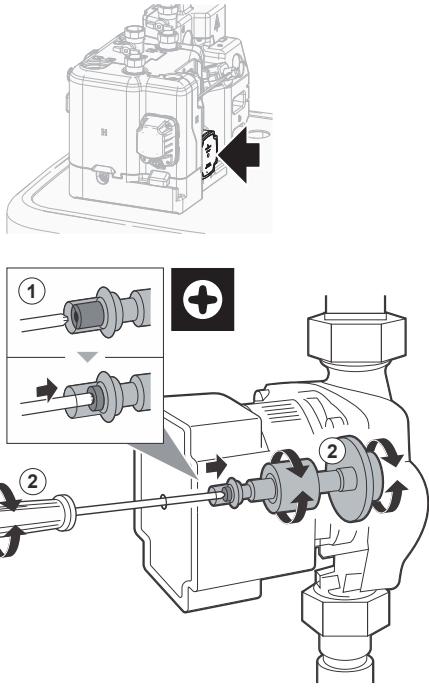Možné příčiny	Nápravné opatření
Pokud byla jednotka dlouho vypnuta, mohl vodní kámen zablokovat rotor čerpadla.	<p>Vyšroubujte šroub krytu statoru a pomocí šroubováku otočte vzad a vpřed keramickou hřídel rotoru, dokud jej neodblokujete.<sup>(a)</sup></p> <p><b>Pozn.:</b> NEPOUŽÍVEJTE nadměrnou sílu.</p> 

<sup>(a)</sup> Pokud nedokážete tímto způsobem rotor čerpadla od blokovat, budete muset čerpadlo rozebrat a rotor otočit rukou.

## 15.3.6 Příznak: Čerpadlo je hlučné (kavitace)

Možné příčiny	Nápravné opatření
V systému se nachází vzduch	Proveďte manuální odvzdušnění (viz " <a href="#">Manuální odvzdušnění</a> " [▶ 276]) nebo použijte funkci automatického odvzdušnění (viz " <a href="#">Automatické odvzdušnění</a> " [▶ 277]).
Tlak vody na vstupu čerpadla je příliš nízký	Ujistěte se, že: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tlak vody je &gt;1 bar.</li> <li>▪ Snímač tlaku vody není poškozen.</li> <li>▪ Expanzní nádoba NENÍ poškozená.</li> <li>▪ Ventil (pokud je instalován) vodního okruhu k expanzní nádobě je otevřený.</li> <li>▪ Nastavení předběžného tlaku expanzní nádoby je správné.</li> </ul>

## 15.3.7 Příznak: Přetlakový pojistný ventil se otevře

Možné příčiny	Nápravné opatření
Ventil (pokud je instalován) vodního okruhu k expanzní nádobě je zavřený.	Otevřete ventil.
Výškový rozdíl na vodním okruhu je příliš vysoký	Výškový rozdíl je rozdíl mezi výškou vnitřní jednotky a nejvyšším bodem vodního okruhu. Pokud je vnitřní jednotka instalována v nejvyšším bodě systému, považuje se výškový rozdíl za nulový (0 m). Maximální výškový rozdíl vodního okruhu je 10 m. Zkontrolujte požadavky instalace.

## 15.3.8 Příznak: Přetlakový pojistný ventil netěsní

Možné příčiny	Nápravné opatření
Výstup přetlakového pojistného ventilu je zablokován nečistotami.	Zkontrolujte, zda přetlakový pojistný ventil pracuje správně, otočením červeného knoflíku na ventilu doleva: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokud se NEOZÝVÁ cvaknutí, obraťte se na místního prodejce.</li> <li>▪ Jestliže z jednotky uniká voda, uzavřete nejdříve uzavírací ventil na přívodu i výstupu z jednotky a poté se obraťte na svého prodejce.</li> </ul>

## 15.3.9 Příznak: Prostor NENÍ dostatečně vytápěn při nízkých venkovních teplotách

Možné příčiny	Nápravné opatření
Provoz záložního ohřívače není aktivní	Zkontrolujte následující: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Provozní režim záložního ohřívače je povolen.</li></ul> Přejděte na [9.3.8]: <b>Nastavení technika &gt; Záložní ohřívač &gt; Provoz</b> [4-00] <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nadproudový jistič záložního ohřívače je zapnutý. Pokud ne, znova jej zapněte.</li><li>▪ NEBYLA aktivována tepelná ochrana záložního ohřívače. Pokud je aktivovaná, zkontrolujte následující a potom na rozváděcí skřínce stiskněte tlačítko Reset:<ul style="list-style-type: none"><li>- Tlak vody</li><li>- Zda se v systému nachází vzduch</li><li>- Provoz funkce odvzdušnění</li></ul></li></ul>
Pomocný kotel nefunguje správně.	Pokud je pomocný kotel připojen přímo k nádrži a je aktivována podpora prostorového vytápění, ujistěte se, že: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ kotel funguje správně.</li><li>▪ kapacita kotle je dostatečná.</li></ul>
Vyvážená teplota záložního ohřívače nebyla konfigurována správně	Zvyšte vyváženou teplotu k aktivaci provozu záložního ohřívače při vyšší venkovní teplotě. Přejděte na [9.3.7]: <b>Nastavení technika &gt; Záložní ohřívač &gt; Vyvážená teplota</b> [5-01]
V systému se nachází vzduch.	Proveďte ruční nebo automatické odvzdušnění. Viz funkce odvzdušnění v kapitole " <a href="#">12 Uvedení do provozu</a> " [▶ 272].
K ohřevu užitkové vody je použito příliš mnoho výkonu tepelného čerpadla	Zkontrolujte, zda je správně nakonfigurováno nastavení <b>Priorita vyhřívání prostorů</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ujistěte se, že bylo povoleno <b>Priorita vyhřívání prostorů</b>. Přejděte na [9.6.1]: <b>Nastavení technika &gt; Vyrovnaní &gt; Priorita vyhřívání prostorů</b> [5-02]</li><li>▪ Zvyšte "teplotu priority prostorového vytápění" k aktivaci provozu záložního ohřívače při vyšší venkovní teplotě. Přejděte na [9.6.3]: <b>Nastavení technika &gt; Vyrovnaní &gt; Prioritní teplota</b> [5-03]</li></ul>

## 15.3.10 Příznak: Funkce dezinfekce nádrže NENÍ dokončena správně (chyba AH)

Možné příčiny	Nápravné opatření
Funkce dezinfekce byla přerušena odběrem teplé užitkové vody	Naprogramujte spuštění funkce dezinfekce na dobu, kdy se v dalších 4 hodinách NEOČEKÁVÁ odběr teplé užitkové vody.
Došlo k velkému odběru teplé užitkové vody na kohoutcích těsně před naprogramovaným spuštěním funkce dezinfekce	Pokud je vybráno [5.6] <b>Nádrž &gt; Režim zahřívání režim Pouze opětovný ohřev</b> , doporučuje se naprogramovat spuštění funkce dezinfekce alespoň o 4 hodiny později, než byl naposledy očekáván velký odběr teplé vody. Toto spuštění je možné nastavit pomocí parametrů nastavovaných technikem (funkce dezinfekce).
Provoz funkce dezinfekce byl vypnut manuálně: [C.3] <b>Provoz &gt; Nádrž</b> bylo vypnuto v průběhu provozu funkce dezinfekce.	NEVYPÍNEJTE provoz nádrže v průběhu funkce dezinfekce.

## 15.4 Řešení problémů na základě chybových kódů

Pokud jednotka bude vykazovat problémy, zobrazí uživatelský ovladač chybový kód. Před resetováním chybového kódu je důležité porozumět problému a podniknout příslušná opatření. To by měl provádět pouze licencovaný instalacní technik nebo místní prodejce.

Tato kapitola uvádí přehled většiny možných chybových kódů a jejich popis tak, jak se zobrazí na uživatelském ovladači.

**INFORMACE**

Viz také servisní příručka:

- Kompletní seznam chybových kódů
- Podrobnější pokyny pro řešení problémů s každou chybou

## 15.4.1 Chcete-li zobrazit text návodů v případě poruchy

V případě poruchy se na domovské obrazovce objeví následující v závislosti na závažnosti:

- : Chyba
- : Porucha

Krátký a dlouhý popis poruchy zobrazíte následovně:

<b>1</b>	Stiskněte levý otočný ovladač pro otevření hlavní nabídky a přejděte do <b>Porucha</b> . <b>Výsledek:</b> na obrazovce se zobrazí krátký popis chyby a chybový kód.	
<b>2</b>	Stiskněte <b>?</b> na chybové obrazovce. <b>Výsledek:</b> na obrazovce se zobrazí dlouhý popis chyby.	?

## 15.4.2 Chybové kódy: Přehled

**Chybové kódy jednotky**

<b>Chybový kód</b>		<b>Popis</b>
7H-01		Problém s průtokem vody
7H-04		Problém s průtokem vody během ohřevu teplé užitkové vody
7H-05		Problém s průtokem vody během topení/vzorkování
7H-06		Problém s průtokem vody během chlazení/odmrzování
7H-07		Problém s průtokem vody. Odblokování čerpadla aktivní
7H-08		Abnormální chování čerpadla během provozu (zpětná vazba čerpadla)
80-00		Problém se snímačem teploty vratné vody
81-00		Problém se snímačem teploty výstupní vody
81-01		Abnormální stav termistoru smíšené vody.
81-06		Abnormální stav termistoru vstupní teploty vody (vnitřní jednotka)
81-07		Teploota výstupní smíchané vody po abnormálním stavu termistoru nádrže (DLWA2)
89-01		Během odmrzování byla aktivována ochrana pro zamrznutí výměníku tepla (chyba)
89-02		Během topení/přípravy TUV byla aktivována ochrana pro zamrznutí výměníku tepla. (varování)
89-03		Během odmrzování byla aktivována ochrana pro zamrznutí výměníku tepla (varování)
89-05		Během chlazení byla aktivována ochrana pro zamrznutí výměníku tepla. (chyba)
89-06		Během chlazení byla aktivována ochrana pro zamrznutí výměníku tepla. (varování)
8F-00		Abnormální zvýšení výstupní teploty vody (TUV)
8H-00		Abnormální zvýšení výstupní teploty vody
8H-01		Přehřátí / podchlazení smíšeného vodního okruhu
8H-02		Přehřátí smíšeného vodního okruhu (termostat)
8H-03		Přehřátí vodního okruhu (termostat)
8H-08		Přehřátí vodního okruhu
A1-00		Problém s detekcí nulového přechodu

Chybový kód		Popis
A5-00		Venk. j.: Problém odpojení při vysokém tlaku / s protimrazovou ochranou
AA-01		Přehřátí záložního ohříváče nebo není připojen napájecí kabel záložního ohříváče
AH-00		Funkce dezinfekce nádrže není dokončena správně
AJ-03		Je požadována příliš dlouhá doba ohřevu TUV
C0-00		Porucha průtokového snímače
C4-00		Problém se snímačem teploty tepelného výměníku
C5-00		Abnormalita termistoru na tepelném výměníku
CJ-02		Problém se snímačem pokojové teploty
E1-00		Venk. j.: Závada karty
E2-00		Chyba zjištění svodového proudu
E3-00		Venk. j.: Aktivace vysokotlakého spínače (HPS)
E3-24		Abnormalita vysokotlakého spínače
E4-00		Abnormální tlak na sání
E5-00		Venk. j.: Přehřátí motoru invertoru kompresoru
E6-00		Venk. j.: Závada spuštění kompresoru
E7-00		Venk. j.: Porucha motoru ventilátoru venkovní jednotky
E8-00		Venk. j.: Přepětí vstupního napájení
E9-00		Porucha elektronického expanzního ventilu
EA-00		Venk. j.: Problém přepínání chlazení/topení
EC-00		Abnormální zvýšení teploty v nádrži
EC-04		Předehyržev nádrže
F3-00		Venk. j.: Porucha teploty výstupního potrubí
F6-00		Venk. j.: Abnormálně vysoký tlak při chlazení
FA-00		Venk. j.: Abnormálně vysoký tlak, spuštění vysokotlakého spínače
H0-00		Venk. j.: Problém se snímačem napětí/proudu
H1-00		Problém se snímačem venkovní teploty
H3-00		Venk. j.: Porucha vysokotlakého spínače (HPS)
H4-00		Porucha nízkotlakého spínače
H5-00		Porucha ochrany kompresoru proti přetížení
H6-00		Venk. j.: Porucha detekce snímače polohy

Chybový kód		Popis
H8-00		Venk. j.: Porucha vstupního systému kompresoru (CT)
H9-00		Venk. j.: Porucha termistoru venkovního vzduchu
HC-00		Problém se snímačem teploty v nádrži
HC-01		Problém s druhým snímačem teploty v nádrži
HJ-10		Abnormalita snímače tlaku vody
J3-00		Venk. j.: Porucha termistoru výstupního potrubí
J3-10		Abnormální stav přípojky kompresoru
J5-00		Porucha termistoru sacího potrubí
J6-00		Venk. j.: Porucha termistoru tepelného výměníku
J6-07		Venk. j.: Porucha termistoru tepelného výměníku
J8-00		Porucha termistoru kapalného chladiva
JA-00		Venk. j.: Porucha vysokotlakého snímače
JC-00		Abnormalita nízkotlakého snímače
JC-01		Abnormální stav tlaku výparníku
L1-00		Porucha karty INV
L3-00		Venk. j.: Problém se stoupáním teploty elektrické skříně
L4-00		Venk. j.: Porucha invertoru, nárůst teploty chladicích lamel
L5-00		Venk. j.: Okamžitý nadproud invertoru (DC)
L8-00		Porucha spuštěná tepelnou ochranou karty invertoru
L9-00		Prevence zablokování kompresoru
LC-00		Porucha komunikačního systému venkovní jednotky
P1-00		Nevyváženosť otevrené fáze zdroje napětí
P3-00		Abnormální stejnosměrný proud
P4-00		Venk. j.: Porucha snímače teploty chladicích lamel
PJ-00		Neshoda nastavení výkonu
U0-00		Venk. j.: Nedostatek chladiva
U1-00		Porucha reverzní fáze/otevřené fáze

Chybový kód		Popis
U2-00		Venk. j.: Závada napájecího napětí
U3-00		Funkce vysoušení poteru podlahového topení není správně dokončena
U4-00		Problém komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou
U5-00		Komunikační problém uživatelského rozhraní
U7-00		Venk. j.: Chyba přenosu mezi hlavním CPU - INV CPU
U8-02		Ztráta komunikace s pokojovým termostatem
U8-03		Žádné připojení k pokojovému termostatu
U8-04		Neznámé zařízení USB
U8-05		Chyba souboru
U8-06		Problém komunikace MMI/dvouzónová sada
U8-07		Chyba komunikace P1P2
U8-09		Verze softwaru MMI {version_MMISoftware} / Chyba kompatibility vnitřní jednotky [version_IU_modelname]
U8-11		Spojení s bezdrátovou bránou přerušeno
UA-00		Problém se shodou vnitřní a venkovní jednotky
UA-16		Problém komunikace s rozšířením/hydroboxem
UA-17		Problém s typem nádrže
UA-59		Abnormální kombinace HPSU/Hydro
UF-00		Detekce reverzně zapojeného potrubí nebo špatného komunikačního vedení.

**INFORMACE**

V případě vytvoření chybového kódu AH a za předpokladu, že nedošlo k přerušení funkce dezinfekce v důsledku nadměrné spotřeby teplé užitkové vody, doporučuje se provést následující kroky:

- Doporučuje se naprogramovat spuštění funkce dezinfekce alespoň 4 hodiny po posledním očekávaném velkém odběru teplé užitkové vody na kohoutcích. Toto spuštění je možné nastavit pomocí parametrů nastavovaných technikem (funkce dezinfekce).

**POZNÁMKA**

Pokud je minimální průtok vody nižší než je uveden v tabulce níže, jednotka se dočasně vypne na uživatelském rozhraní se zobrazí chyba 7H-01. Po určité době se tato chyba automaticky resetuje a jednotka bude pokračovat v provozu.

Pokud je provoz...	Pak minimální požadovaný průtok je...
Chlazení	10 l/min

Pokud je provoz...	Pak minimální požadovaný průtok je...
Ohřev/odmrzování	20 l/min



### INFORMACE

Chyba AJ-03 se resetuje automaticky v okamžiku, kdy dojde k normálnímu zahřátí nádrže.



### INFORMACE

Pokud nastane chyba U8-04 lze chybu resetovat po úspěšné aktualizaci softwaru. Pokud software nebyl úspěšně aktualizován, potom se musíte ujistit, že má Vaše USB zařízení formát FAT32.



### INFORMACE

V uživatelském rozhraní se zobrazí postup resetování chybového kódu.

# 16 Likvidace



## POZNÁMKA

Systém se nikdy NEPOKOUŠEJTE demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými předpisy. Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

## V této kapitole

16.1	Izolace chladiva.....	300
16.1.1	Otevření uzavíracích ventilů .....	301
16.1.2	Ruční otevření elektronických expanzních ventilů.....	301
16.1.3	Režim izolace — v případě modelů 3N~ (7segmentový displej).....	303
16.1.4	Režim izolace — v případě modelů 1N~ (7-LED displej) .....	306
16.2	Pokyny pro vypuštění akumulační nádrže.....	307
16.2.1	Pokyny pro vypuštění zásobníku bez připojeného beztlakého solárního systému .....	307
16.2.2	Pokyny pro vypuštění zásobníku s připojeným beztlakým solárním systémem.....	310


### 16.1 Izolace chladiva

Při likvidaci venkovní jednotky musíte izolovat chladivo.

Zajistěte, aby v jednotce nezůstalo zachyceno žádné chladivo:

- Ujistěte se, že jsou otevřené uzavírací ventily (**a, b**).
- Ujistěte se, že jsou otevřené elektronické expanzní ventily (**Y1E, Y3E, Y2S, Y3S, Y4S**).
- K izolaci chladiva použijte obě servisní přípojky (**b, c**).

#### Součásti

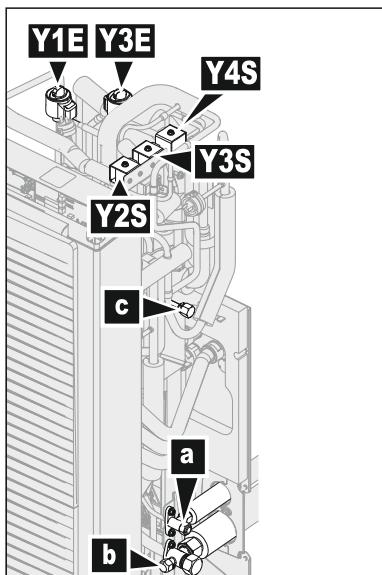

- |            |   |
|------------|---|
| <b>a</b>   | Kapalinový uzavírací ventil                     |
| <b>b</b>   | Plynový uzavírací ventil se servisní přípojkou  |
| <b>c</b>   | Servisní přípojka 5/16" talířová                |
| <b>Y1E</b> | Elektronický expanzní ventil (hlavní)           |
| <b>Y3E</b> | Elektronický expanzní ventil (vstřikování)      |
| <b>Y2S</b> | Elektromagnetický ventil (nízkotlaký obtok)     |
| <b>Y3S</b> | Elektromagnetický ventil (obtok horkého plynu)  |
| <b>Y4S</b> | Elektromagnetický ventil (vstřikování kapaliny) |

### Izolace chladiva při vypnutém napájení

- 1 Ujistěte se, že jsou otevřené uzavírací ventily.
- 2 Ručně otevřete elektronické expanzní ventily.
- 3 Izolujte chladivo ze 2 servisních přípojek.

### Izolace chladiva při zapnutém napájení



#### VÝSTRAHA

**Otáčející se ventilátor.** Před spuštěním napájení nebo servisem venkovní jednotky se ujistěte, že mřížka výstupu zakrývá ventilátor, aby byla zajištěna ochrana před otáčejícím se ventilátorem. Viz:

- "7.3.6 Instalace mřížky výstupu" [▶ 96]
- "7.3.7 Odstranění mřížky výstupu a umístění mřížky do bezpečnostní polohy" [▶ 98]

- 1 Ujistěte se, že je jednotka není v provozu.
- 2 Ujistěte se, že jsou otevřené uzavírací ventily.
- 3 Aktivujte režim izolace.


**Výsledek:** Jednotka otevře elektronické expanzní ventily.

- 4 Izolujte chladivo ze 2 servisních přípojek.
- 5 Vypněte režim izolace.

**Výsledek:** Jednotka vrátí elektronické expanzní ventily do původního stavu.

#### 16.1.1 Otevření uzavíracích ventilů

Před izolováním chladiva se ujistěte, že jsou otevřené uzavírací ventily.

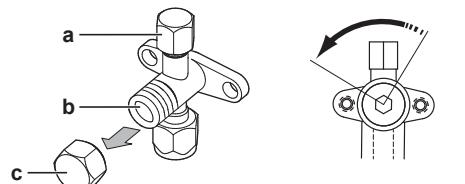


- a** Servisní přípojka a kryt servisní přípojky  
**b** Uzavírací ventil  
**c** Kryt uzavíracího ventilu

- 1 Odstraňte kryt uzavíracího ventilu.
- 2 Vložte šestíhranný klíč do uzavíracího ventilu a otočením doleva jej otevřete.

#### 16.1.2 Ruční otevření elektronických expanzních ventilů

Před izolováním chladiva se ujistěte, že jsou otevřené elektronické expanzní ventily. Když je napájení vypnuto, je třeba tuto operaci provést ručně.

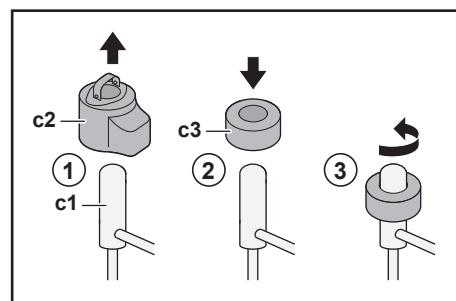

- c1** Elektronický expanzní ventil  
**c2** EEV cívka

**c3** EEV magnet


- 1** Vyjměte cívku EEV (**c2**).
- 2** Posuňte magnet EEV (**c3**) přes expanzní ventil (**c1**).
- 3** Otočte magnetem EEV proti směru hodinových ručiček do polohy zcela otevřeného ventilu. Pokud si nejste jistí, jak vypadá otevřená poloha, otočte ventil do středové polohy, aby mohlo protékat chladivo.

### 16.1.3 Režim izolace — v případě modelů 3N~ (7segmentový displej)

Před izolováním chladiva se ujistěte, že jsou otevřené elektronické expanzní ventily. Když je napájení zapnuté, je nutno tuto operaci provést pomocí režimu izolace.


#### Součásti

Aby bylo možné aktivovat/deaktivovat režim izolace, jsou zapotřebí následující součásti:

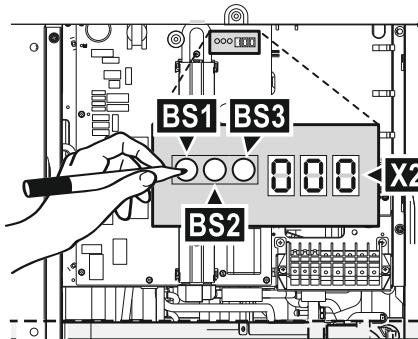

7segmentový displej

**BS1~BS3** Tlakové spínače. Tlakové spínače ovládejte pomocí úzkého izolovaného předmětu (například zavřeného kuličkového pera), abyste se nedotkli součástí pod proudem.



#### Pokyny pro aktivaci režimu izolace






##### INFORMACE

Pokud se vám během procesu nastavení stane, že nevíte, co provést, stisknutím tlačítka BS1 se vrátíte do výchozí situace.

Před izolací chladiva aktivujte režim izolace podle následujících pokynů:

#	Činnost	7segmentový displej <sup>(a)</sup>
<b>1</b>	Začnete z výchozí situace.	
<b>2</b>	Vyberte režim 2. Stiskněte a podržte <b>BS1</b> po dobu 5 sekund.	
<b>3</b>	Vyberte nastavení 9. Stiskněte <b>BS2</b> 9krát.	
<b>4</b>	Vyberte hodnotu 2.	

#	Činnost	7segmentový displej <sup>(a)</sup>
<b>a</b>	Zobrazte aktuální hodnotu. Stiskněte jednou <b>BS3</b> .	
	<b>b</b> Změňte na hodnotu 2. Stiskněte jednou <b>BS2</b> .	
	<b>c</b> Zadejte hodnotu do systému. Stiskněte jednou <b>BS3</b> .	
	<b>d</b> Potvrďte. Stiskněte jednou <b>BS3</b> .	
<b>5</b>	Vraťte se do výchozí situace. Stiskněte jednou <b>BS1</b> .	






(a)

 = VYPNUTO,  = ZAPNUTO a  = bliká.

**Výsledek:** Režim izolace je aktivován. Jednotka otevře elektronické expanzní ventily.

#### Pokyny pro deaktivaci režimu izolace

Po izolaci chladiva deaktivujte režim izolace podle následujících pokynů:

#	Postup	7segmentový displej <sup>(a)</sup>
<b>1</b>	Začnete z výchozí situace.	
<b>2</b>	Vyberte režim 2. Stiskněte a podržte <b>BS1</b> po dobu 5 sekund.	
<b>3</b>	Vyberte nastavení 9. Stiskněte <b>BS2</b> 9krát.	
<b>4</b>	Vyberte hodnotu 1.	
<b>a</b>	Zobrazte aktuální hodnotu. Stiskněte jednou <b>BS3</b> .	
	<b>b</b> Změňte na hodnotu 1. Stiskněte jednou <b>BS2</b> .	
	<b>c</b> Zadejte hodnotu do systému. Stiskněte jednou <b>BS3</b> .	
	<b>d</b> Potvrďte. Stiskněte jednou <b>BS3</b> .	
<b>5</b>	Vraťte se do výchozí situace. Stiskněte jednou <b>BS1</b> .	

(a)

 = VYPNUTO,  = ZAPNUTO a  = bliká.

**Výsledek:** Režim izolace je deaktivován. Jednotka vrátí elektronické expanzní ventily do původního stavu.



#### INFORMACE


**Vypnutí napájení.** Po vypnutí a zapnutí napájení je režim izolace automaticky deaktivován.

## 16.1.4 Režim izolace — v případě modelů 1N~ (7-LED displej)

Před izolováním chladiva se ujistěte, že jsou otevřené elektronické expanzní ventily. Když je napájení zapnuté, je nutno tuto operaci provést pomocí režimu izolace.


**Součásti**

Aby bylo možné aktivovat/deaktivovat režim izolace, jsou zapotřebí následující součásti:

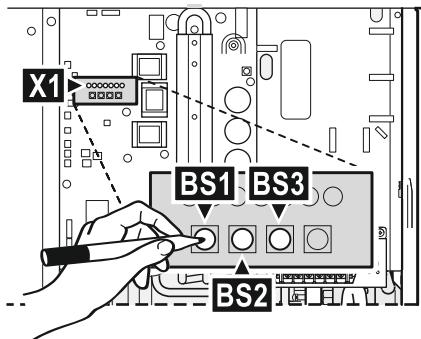

**H1P~H7P** 7-LED displej

**BS1~BS4** Tlakové spínače. Tlakové spínače ovládejte pomocí úzkého izolovaného předmětu (například zavřeného kuličkového pera), abyste se nedotkli součástí pod proudem.

**Pokyny pro aktivaci režimu izolace****INFORMACE**

Pokud se vám během procesu nastavení stane, že nevíte, co provést, stisknutím tlačítka BS1 se vrátíte do výchozí situace.

Před izolací chladiva aktivujte režim izolace podle následujících pokynů:

#	Činnost	7-LED displej <sup>(a)</sup>						
		H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
<b>1</b>	Začnete z výchozí situace.	●	●	●	●	●	●	●
<b>2</b>	Stiskněte a podržte <b>BS1</b> po dobu 5 sekund.	○	●	●	●	●	●	●
<b>3</b>	Stiskněte <b>BS2</b> 9krát.	○	●	●	○	●	●	○
<b>4</b>	Stiskněte jednou <b>BS3</b> .	○	●	●	●	●	●	●
<b>5</b>	Stiskněte jednou <b>BS2</b> .	○	●	●	●	●	○	●
<b>6</b>	Stiskněte jednou <b>BS3</b> .	○	●	●	●	●	○	●
<b>7</b>	Stiskněte jednou <b>BS3</b> . Když bliká H1P, znamená to, že režim izolace byl správně vybrán a je aktivován.	○	●	●	●	●	●	●
<b>8</b>	Stiskněte jednou <b>BS1</b> . H1P nadále bliká, což znamená, že se nacházíte v režimu, ve kterém nelze spustit kompresor.	○	●	●	●	●	●	●

<sup>(a)</sup> ● = VYPNUTO, ○ = ZAPNUTO a ⚡ = bliká.

**Výsledek:** Režim izolace je aktivován. Jednotka otevře elektronické expanzní ventily.

#### Pokyny pro deaktivaci režimu izolace

Po izolaci chladiva deaktivujte režim izolace podle následujících pokynů:

#	Postup	7-LED displej <sup>(a)</sup>						
		H1P	H2P	H3P	H4P	H5P	H6P	H7P
<b>1</b>	Stiskněte a podržte <b>BS1</b> po dobu 5 sekund.	○	●	●	●	●	●	●
<b>2</b>	Stiskněte <b>BS2</b> 9krát.	○	●	●	○	●	●	○
<b>3</b>	Stiskněte jednou <b>BS3</b> .	○	●	●	●	●	○	●
<b>4</b>	Stiskněte jednou <b>BS2</b> .	○	●	●	●	●	●	○
<b>5</b>	Stiskněte jednou <b>BS3</b> .	○	●	●	●	●	●	○
<b>6</b>	Stiskněte jednou <b>BS3</b> .	○	●	●	●	●	●	●
<b>7</b>	Stisknutím <b>BS1</b> jednou se vraťte do výchozí situace.	●	●	●	●	●	●	●

<sup>(a)</sup> ● = VYPNUTO, ○ = ZAPNUTO a ⚡ = bliká.

**Výsledek:** Režim izolace je deaktivován. Jednotka vrátí elektronické expanzní ventily do původního stavu.



#### INFORMACE

**Vypnutí napájení.** Po vypnutí a zapnutí napájení je režim izolace automaticky deaktivován.

## 16.2 Pokyny pro vypuštění akumulační nádrže




#### NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ / OPAŘENÍ

Voda v akumulační nádrži a všechna připojená potrubí mohou být velmi horká.

### 16.2.1 Pokyny pro vypuštění zásobníku bez připojeného beztlakého solárního systému

#### Pokyny pro přípravu vypouštění, když není k dispozici žádná volitelná sada pro plnění a odtok

- Otevřete zátku přípojky přelití.
- Odpojte přípojku přelití.

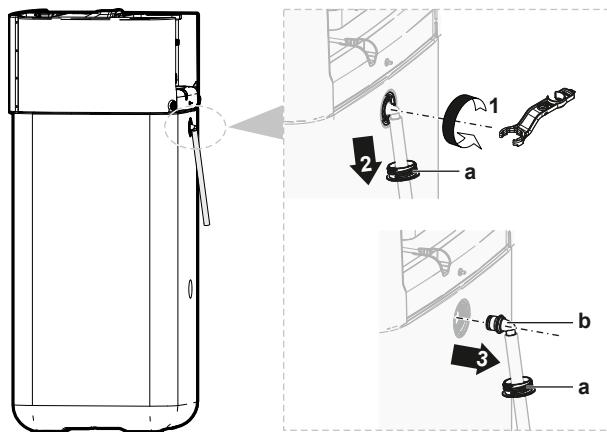


**a** Přípojka přelití  
**b** Šroubová zátka

- 3 Připojte volný konec odtokové hadice přelití k příslušnému odpadu.


#### Pokyny pro přípravu vypouštění, když není k dispozici žádná volitelná sada pro plnění a odtok

- 1 Odstraňte kryt připojení ze šroubových uzávěrů na přední straně.
- 2 Otevřete šroubový uzávěr horního připojení na přední straně.

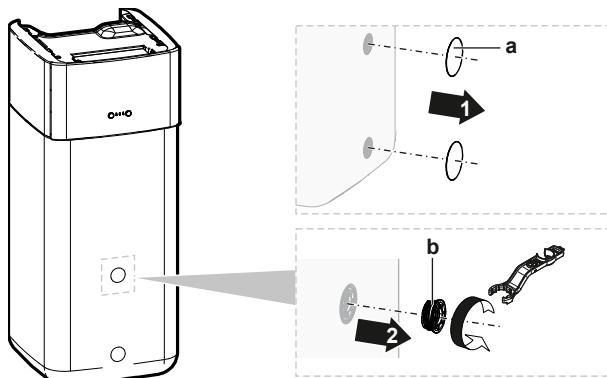

**a** Kryt připojení  
**b** Šroubová zátka

- 3 Vložte šroubovou zátku do plnicí a odtokové sady a zajistěte ji sponou obsaženou ve volitelné sadě.

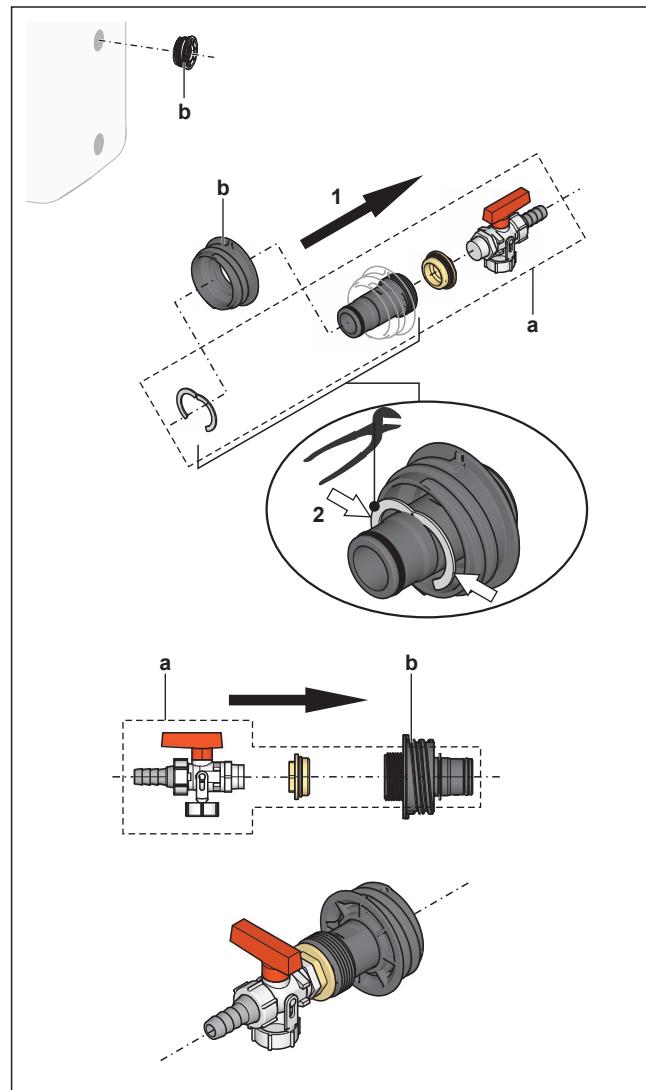

- a** Plnicí a odtoková sada  
**b** Šroubová zátká

**4** Připojte volný konec odtokové hadice k příslušnému odpadu.


#### Pokyny pro vypuštění akumulační nádrže



#### POZNÁMKA

Voda okamžitě vytéká ze zásobní nádrže, když je odstraněna těsnící zátka odtokové přípojky. Rádně zachytěte uniklý materiál.

- 1** Pod odtokovou přípojku umístěte vhodnou nádobu, abyste zachytili rozlitou vodu.
- 2** Otevřete uzavírací šroub a sejměte těsnící zátku a OKAMŽITĚ uzavřete předem připravenou šroubovou zátkou s odtokovou přípojkou.

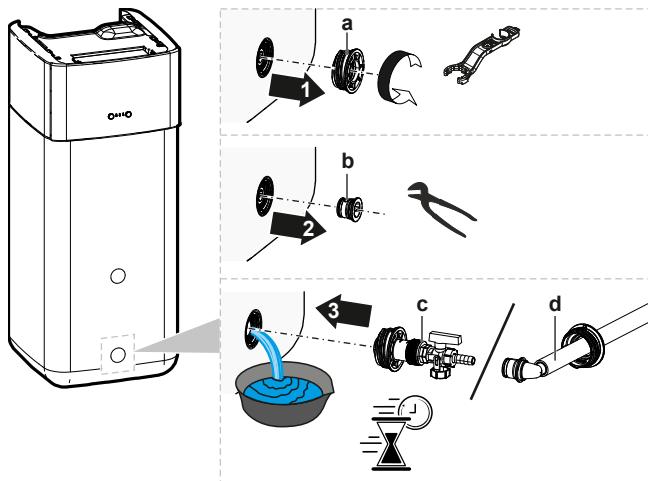

- a** Šroubová zátka
- b** Těsnicí zátka
- c** Šroubová zátka s odtokovou přípojkou (volitelná sada pro plnění a odtok)
- d** Šroubová zátka s odtokovou přípojkou (přípojka přelití)


#### 16.2.2 Pokyny pro vypuštění zásobníku s připojeným beztlakým solárním systémem



##### POZNÁMKA

Zásobní nádrž můžete vypouštět z odtokové přípojky, pouze pokud je k dispozici volitelná sada pro plnění a odtok (viz níže). V opačném případě vypusťte čerpadlo a hadici přes solární vratnou přípojku.

- 1** Přepněte vypouštěcí připojovací ventil do zobrazené polohy.
- 2** Pod odtokovou přípojku umístěte vhodnou nádobu, abyste zachytili rozlitou vodu.
- 3** Odstraňte sponu a těsnicí zátku.
- 4** Vložte plnicí a odtokovou sadu a zajistěte ji sponou.

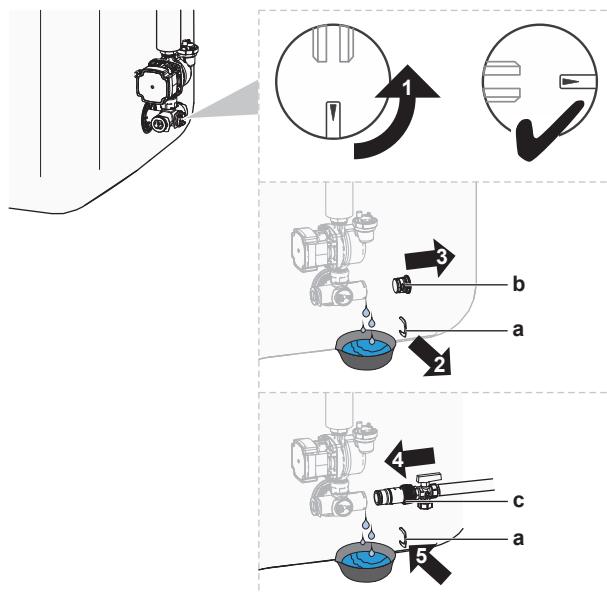

- a** Úchytka
- b** Těsnicí zátka
- c** Plnicí a odtoková sada

- 5** Otevřete ventil napouštěcí a odtokové sady.
- 6** Přepněte odtokový připojovací ventil do standardní polohy.


# 17 Technické údaje

**Částečný soubor** nejnovějších technických údajů je k dispozici na místních webových stránkách Daikin (veřejně dostupný). **Úplný soubor** nejnovějších technických údajů je k dispozici na portálu Daikin Business Portal (je zapotřebí autorizace).

## V této kapitole


17.1	Prostor pro údržbu: Venkovní jednotka .....	312
17.2	Schéma potrubního rozvodu: Venkovní jednotka .....	313
17.3	Schéma potrubního rozvodu: Vnitřní jednotka .....	314
17.4	Schéma zapojení: Venkovní jednotka .....	315
17.5	Schéma zapojení: Vnitřní jednotka .....	320
17.6	Křivka externího statického tlaku (ESP): Venkovní jednotka .....	326
17.7	Typový štítek: vnitřní jednotka .....	326

## 17.1 Prostor pro údržbu: Venkovní jednotka

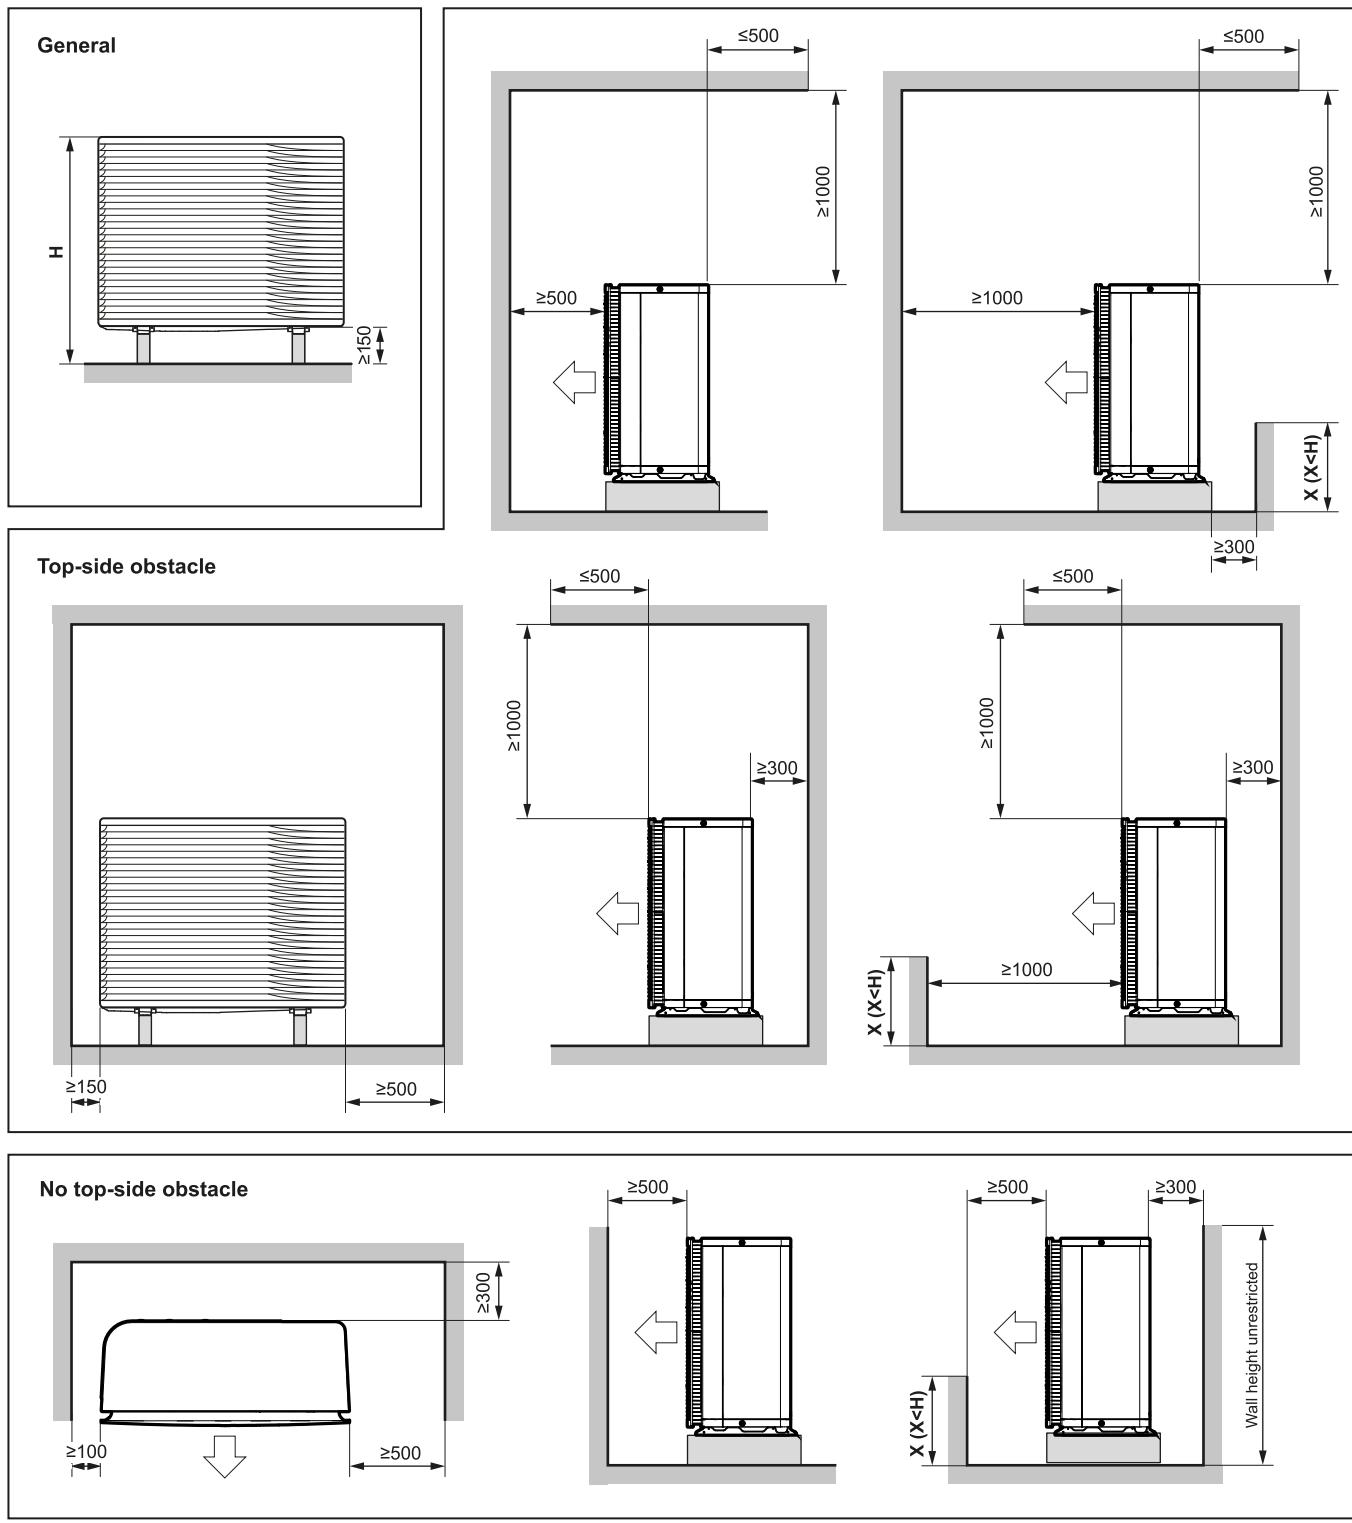

Angličtina	Překlad
General	Obecné
No top-side obstacle	Bez překážek na horní straně
Top-side obstacle	Překážka na horní straně
Wall height unrestricted	Výška stěny není omezena

## 17.2 Schéma potrubního rozvodu: Venkovní jednotka

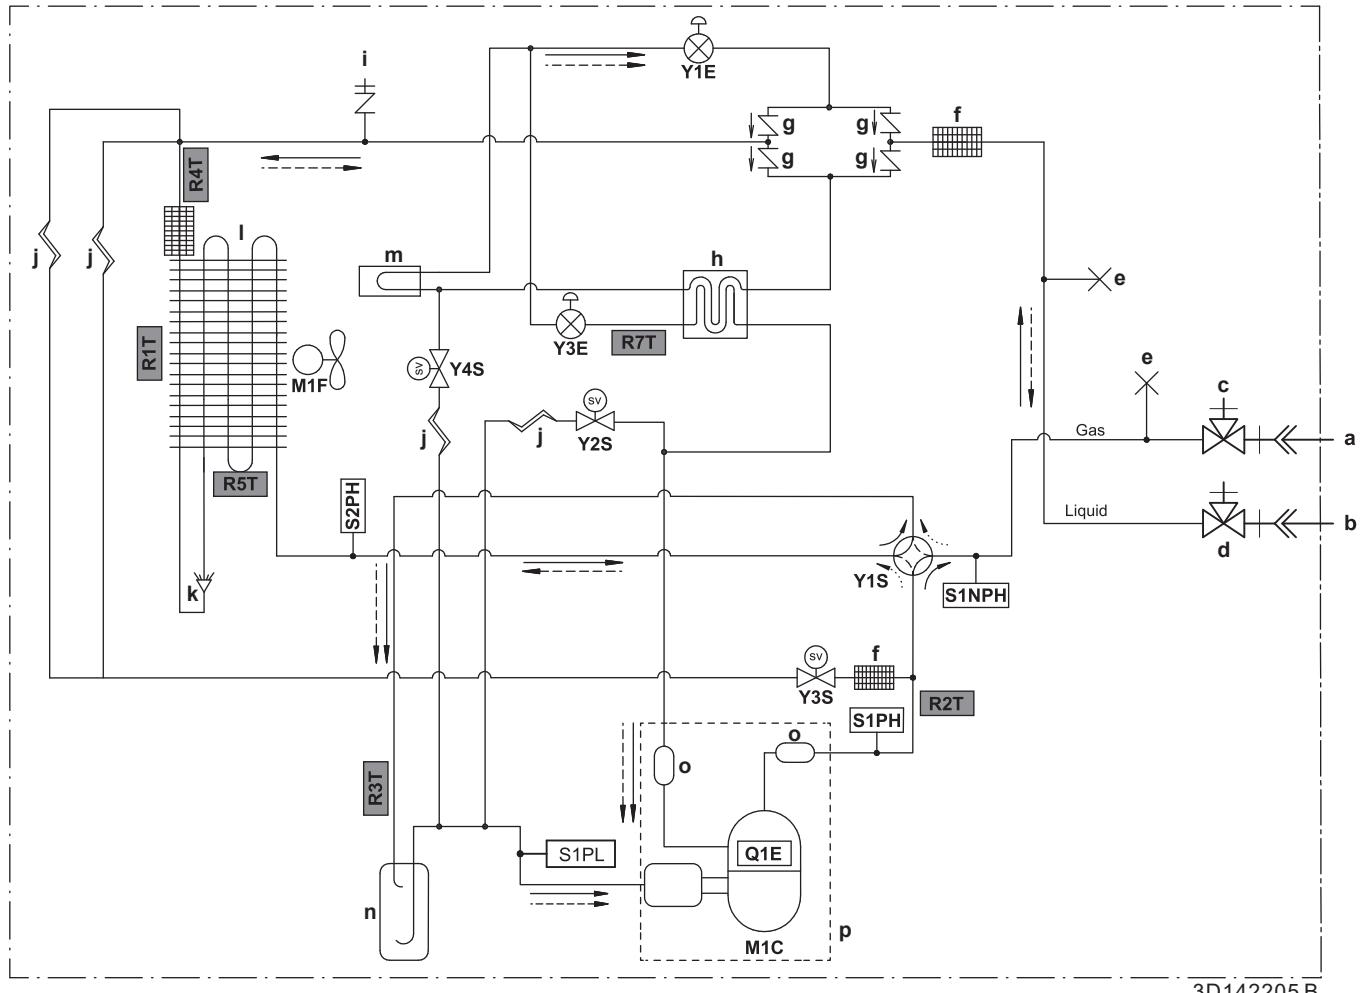


<b>Gas</b>	Plyn
<b>Liquid</b>	Kapalinový
<b>a</b>	Nátrubek s převlečnou maticí 5/8"
<b>b</b>	Nátrubek s převlečnou maticí 1/4"
<b>c</b>	Plynový uzavírací ventil se servisní přípojkou
<b>d</b>	Kapalinový uzavírací ventil
<b>e</b>	Zaslepené potrubí
<b>f</b>	Filtr chladiva
<b>g</b>	Jednocestný ventil
<b>h</b>	Tepelný výměník ekonomizéru
<b>i</b>	Servisní přípojka 5/16" talířová
<b>j</b>	Kapilární trubice
<b>k</b>	Rozvaděč
<b>l</b>	Vzduchový tepelný výměník
<b>m</b>	Chlazení DPS
<b>n</b>	Zásobník
<b>o</b>	Tlumič
<b>p</b>	Skříň
<b>M1C</b>	Komprezor
<b>M1F</b>	Motor ventilátoru
<b>S1PL</b>	Nízkotlaký vypínač
<b>S1PH</b>	Vysokotlaký spínač (4,6 MPa)
<b>S2PH</b>	Vysokotlaký spínač (4,17 MPa)
<b>S1NPH</b>	Vysokotlaký snímač
<b>Y1E</b>	Elektronický expanzní ventil (hlavní)
<b>Y3E</b>	Elektronický expanzní ventil (vstřikování)
<b>Y1S</b>	Elektromagnetický ventil (4cestný ventil)
<b>Y2S</b>	Elektromagnetický ventil (nízkotlaký obtok)
<b>Y3S</b>	Elektromagnetický ventil (obtok horkého plynu)
<b>Y4S</b>	Elektromagnetický ventil (vstřikování kapaliny)
<b>Q1E</b>	Ochrana proti přetížení

<b>Termistory:</b>	
<b>R1T</b>	Termistor - venkovní vzduch
<b>R2T</b>	Termistor - výstup z kompresoru
<b>R3T</b>	Termistor - sání kompresoru
<b>R4T</b>	Termistor - vzduchový tepelný výměník, rozvaděč
<b>R5T</b>	Termistor - vzduchový tepelný výměník, střední
<b>R7T</b>	Termistor - vstřikování

### Průtok chladiva:

- Topení
- ← Chlazení

## 17.3 Schéma potrubního rozvodu: Vnitřní jednotka

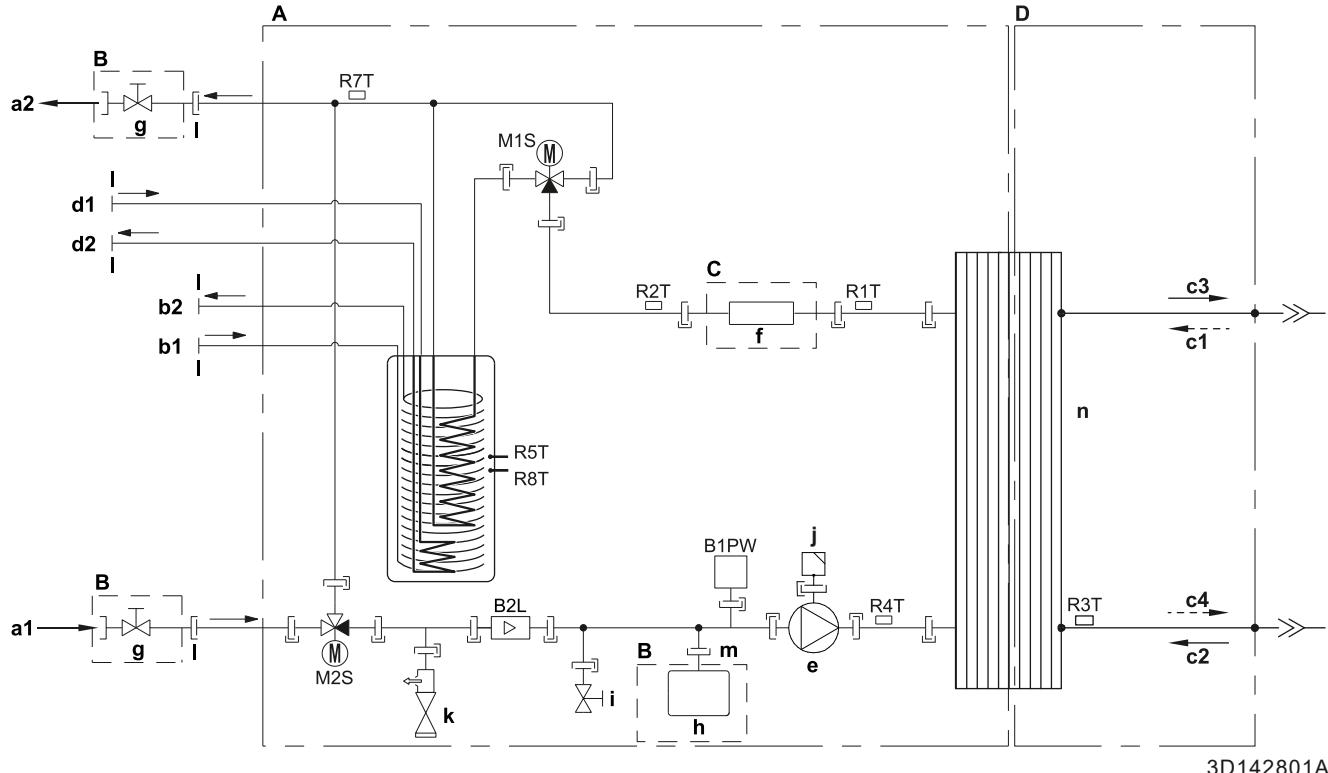**A** Vnitřní jednotka**B** Místní instalace**C** Volitelné příslušenství**D** Strana chladiva**a1** Prostorové vytápění/chlazení – VSTUP vody (šroubová přípojka, 1")**a2** Prostorové vytápění/chlazení – VÝSTUP vody (šroubová přípojka, 1")**b1** TUV - VSTUP studené vody (šroubová přípojka, 1")**b2** TUV - VÝSTUP teplé vody (šroubová přípojka, 1")**c1** VSTUP plynného chladiva (režim topení; kondenzátor)**c2** VSTUP kapalného chladiva (režim chlazení; výparník)**c3** VÝSTUP plynného chladiva (režim chlazení; výparník)**c4** VÝSTUP kapalného chladiva (režim topení; kondenzátor)**d1** VSTUP vody z bivalentního zdroje tepla (šroubová přípojka, 1")**d2** VÝSTUP vody do bivalentního zdroje tepla (šroubová přípojka, 1")**e** Čerpadlo**f** Záložní ohříváč**g** Uzavírací ventil, s vnitřním-vnitřním závitem 1"**h** Expanzní nádoba**i** Odtokový ventil**j** Automatický odvzdušňovací ventil**k** Pojistný ventil**l** Vnější závit 1"**m** Vnější závit 3/4"**n** Deskový tepelný výměník**B2L** Průtokový snímač**B1PW** Snímač tlaku vody prostorového vytápění**M1S** Ventil nádrže**M2S** Obtokový ventil**R1T** Termistor (deskový tepelný výměník – VÝSTUP vody)**R2T** Termistor (záložní ohříváč – VÝSTUP vody)**R3T** Termistor (strana kapalného chladiva)**R4T** Termistor (vstupní voda)**R5T, R8T** Termistor (nádrž)**R7T** Termistor (nádrž - VÝSTUP vody)

—□— Šroubová přípojka

—→— Nátrubek s převlečnou maticí

—■— Rychlospojka

—●— Pájená přípojka

## 17.4 Schéma zapojení: Venkovní jednotka

Schéma zapojení se dodává s jednotkou; je umístěn uvnitř servisního krytu.

Angličtina	Překlad
Electronic component assembly	Sestava s elektronickými součástmi
Front side view	Pohled na přední stranu
Indoor	Vnitřní
OFF	NESVÍTÍ
ON	SVÍTÍ
Outdoor	Venkovní
Position of compressor terminal	Poloha svorky kompresoru
Position of elements	Umístění prvků
Rear side view	Pohled na zadní stranu <sup>(a)</sup>
Right side view	Pohled na pravou stranu
See note ***	Viz poznámku ***

<sup>(a)</sup> Pouze pro modely \*W1.

### Poznámky:

1	Symboly:
L	Fáze
N	Nulový vodič
	Ochranné uzemnění
	Bezšumové uzemnění
	Místní elektrická instalace
	Volitelné vybavení
	Svorkový pásek
-o-	Svorka
	Konektor
-●-	Přípojka

2	Barvy:	
	BLK	Černá
	RED	Červená
	BLU	Modrá
	WHT	Bílá
	GRN	Zelená
	YLW	Žlutá
	PNK	Růžová
	ORG	Oranžová
	GRY	Šedá
3	Toto schéma zapojení platí pouze pro venkovní jednotku.	
	4 Při provozu nezkratujte ochranná zařízení Q1, S1PH, S2PH a S1PL.	
	5 Způsob připojení elektrického zapojení k X5A <sup>(a)</sup> , X77A <sup>(a)</sup> a X41A naleznete v tabulce kombinací a návodu k volitelné možnosti.	
	6 Tovární nastavení všech spínačů je ve vypnuté poloze. Neměňte nastavení přepínače (DS1).	
	<sup>(a)</sup> Pouze pro modely *W1.	

#### Vysvětlivky v případě modelů W1:

A1P	Deska plošných spojů (hlavní)
A2P	Deska plošných spojů (protišumový filtr)
BS1~BS3 (A1P)	Tlačítkový spínač
C1~C7 (A1P)	Kondenzátor
DS1 (A1P)	Mikrospínač
F1U	Pojistka v přívodech (lokálně dostupný díl)
F1U~F4U (A2P)	Pojistka (T 6,3 A / 250 V)
F5U (A1P)	Pojistka (T 5,0 A / 250 V)
HAP (A1P)	Dioda LED (zelená ke sledování servisu)
K1R (A1P)	Magnetické relé (Y1S)
K2R (A1P)	Magnetické relé (Y2S)
K3R (A1P)	Magnetické relé (Y3S)
K4R	Magnetické relé (Y4S)
K6R~K84R (A1P)	Magnetické relé
K1M~K2M (A1P)	Magnetický stykač
L1R~L5R (A1P, A2P)	Tlumivka
M1C	Motor kompresoru
M1F	Motor ventilátoru
PS (A1P)	Zapínání napájecího zdroje

Q1DI	Jistič proti zemnímu spojení (30 mA) (lokálně dostupný díl)
Q1	Tepelná nadproudová pojistka
R1~R9 (A1P)	Odpor
R1T	Termistor (venkovní vzduch)
R2T	Termistor (výstup z kompresoru)
R3T	Termistor (sání kompresoru)
R4T	Termistor (vzduchový tepelný výměník, kapalinové potrubí)
R5T	Termistor (vzduchový tepelný výměník, střední)
R7T	Termistor (vstřikování)
R11T	Termistor (lamely)
RC (A1P)	Obvod pro příjem signálu
S1NPH	Vysokotlaký snímač
S1PH, S2PH	Vysokotlaký spínač
S1PL	Nízkotlaký vypínač
SEG* (A1P)	7segmentový displej
TC (A1P)	Obvod pro přenos signálu
V1D~V3D (A1P)	Dioda
V1R~V2R (A1P)	Diodový modul
V3R~V5R (A1P)	Napájecí modul s dvojpólovým tranzistorem s izolovaným hradlem (IGBT)
X1M	Svorkový pásek
Y1E	Elektronický expanzní ventil (hlavní)
Y3E	Elektronický expanzní ventil (vstřikování)
Y1S	Elektromagnetický ventil (4cestný ventil)
Y2S	Elektromagnetický ventil (nízkotlaký obtok)
Y3S	Elektromagnetický ventil (obtok horkého plynu)
Y4S	Elektromagnetický ventil (vstřikování kapaliny)
Z1C~Z10C	Protišumový filtr (feritové jádro)
Z1F~Z5F (A1P, A2P)	Šumový filtr

### Vysvětlivky v případě modelů V3:

A1P	Deska plošných spojů (hlavní)
A2P	Deska plošných spojů (protišumový filtr)
A5P	Deska plošných spojů (flash)
BS1~BS4 (A1P)	Tlačítkový spínač
C1~C4 (A1P, A2P)	Kondenzátor
DS1 (A1P)	Mikrospínač

F1U	Pojistka v přívodech (lokálně dostupný díl)
F1U~F4U (A2P)	Pojistka (T 6,3 A / 250 V)
F6U (A1P)	Pojistka (T 5,0 A / 250 V)
H1P~H7P (A1P)	Dioda LED (oranžová ke sledování servisu)
HAP (A1P)	Dioda LED (zelená ke sledování servisu)
K1R (A1P)	Magnetické relé (Y1S)
K2R (A1P)	Magnetické relé (Y2S)
K3R (A1P)	Magnetické relé (Y3S)
K4R (A1P)	Magnetické relé (Y4S)
K10R (A1P)	Magnetické relé
K11M (A1P)	Magnetický stykač
K13R~K15R (A1P, A2P)	Magnetické relé
L1R~L3R (A1P)	Tlumivka
M1C	Motor kompresoru
M1F	Motor ventilátoru
PS (A1P)	Zapínání napájecího zdroje
Q1DI	Jistič proti zemnímu spojení (30 mA) (lokálně dostupný díl)
R1~R5 (A1P, A2P)	Odpor
R1T	Termistor (venkovní vzduch)
R2T	Termistor (výstup z kompresoru)
R3T	Termistor (sání kompresoru)
R4T	Termistor (vzduchový tepelný výměník, kapalinové potrubí)
R5T	Termistor (vzduchový tepelný výměník, střední)
R7T	Termistor (vstřikování)
R11T	Termistor (lamely)
RC (A2P)	Obvod pro příjem signálu
S1NPH	Vysokotlaký snímač
S1PH, S2PH	Vysokotlaký spínač
S1PL	Nízkotlaký vypínač
TC (A2P)	Obvod pro přenos signálu
V1D~V4D (A1P)	Dioda
V1R (A1P)	Napájecí modul IGBT
V2R (A1P)	Diodový modul
V1T~V3T (A1P)	Dvojpólový tranzistor s izolovaným hradlem (IGBT)
X1M	Svorkový pásek
Y1E	Elektronický expanzní ventil (hlavní)
Y3E	Elektronický expanzní ventil (vstřikování)

Y1S	Elektromagnetický ventil (4cestný ventil)
Y2S	Elektromagnetický ventil (nízkotlaký obtok)
Y3S	Elektromagnetický ventil (obtok horkého plynu)
Y4S	Elektromagnetický ventil (vstřikování kapaliny)
Z1C~Z11C	Protíšumový filtr (feritové jádro)
Z1F~Z6F (A1P, A2P)	Šumový filtr

## 17.5 Schéma zapojení: Vnitřní jednotka

Viz schéma vnitřního zapojení jednotky dodávané s jednotkou (na vnitřní straně horního krytu spínací skříňky vnitřní jednotky). Použité zkratky jsou uvedeny dále.

### Poznámky, jež je třeba projít před spuštěním jednotky

Angličtina	Překlad
Notes to go through before starting the unit	Poznámky, jež je třeba projít před spuštěním jednotky
X1M	Hlavní svorka
X12M	Místní svorka pro připojení střídavého proudu
X15M	Místní svorka pro připojení stejnosměrného proudu
X6M	Svorka napájení záložního ohřívače
-----	Uzemnění
-----	Lokálně dostupný díl
①	Několik možností zapojení
	Volitelné vybavení
	Není v rozváděcí skřínce
	Zapojení závisí na modelu
	DPS
Backup heater power supply	Napájení záložního ohřívače
<input type="checkbox"/> 3V (1N~, 230 V, 3 kW)	<input type="checkbox"/> 3V (1N~, 230 V, 3 kW)
<input type="checkbox"/> 6V (1N~, 230 V, 6 kW)	<input type="checkbox"/> 6V (1N~, 230 V, 6 kW)
<input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)	<input type="checkbox"/> 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6/9 kW)
User installed options	Volitelné možnosti instalované uživatelem
<input type="checkbox"/> Backup heater	<input type="checkbox"/> Záložní ohřívač
<input type="checkbox"/> Remote user interface	<input type="checkbox"/> Samostatné lidské komfortní rozhraní (BRC1HHDA používané jako pokojový termostat)
<input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor	<input type="checkbox"/> Externí vnitřní termistor
<input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor	<input type="checkbox"/> Externí venkovní termistor
<input type="checkbox"/> Demand PCB	<input type="checkbox"/> DPS pro úsporu energie
<input type="checkbox"/> Smart Grid kit	<input type="checkbox"/> Souprava Smart Grid
<input type="checkbox"/> WLAN adapter module	<input type="checkbox"/> Modul adaptéra WLAN
<input type="checkbox"/> WLAN cartridge	<input type="checkbox"/> Kazeta WLAN
<input type="checkbox"/> Bizonet mixing kit	<input type="checkbox"/> Souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy
<input type="checkbox"/> Safety thermostat	<input type="checkbox"/> Bezpečnostní termostat
Main LWT	Hlavní teplota výstupní vody

Angličtina	Překlad
□ On/OFF thermostat (wired)	□ Termostat Zapnutí/VYPNUTÍ (napevno zapojený)
□ On/OFF thermostat (wireless)	□ Termostat Zapnutí/VYPNUTÍ (bezdrátový)
□ Ext. thermistor	□ Externí termistor
□ Heat pump convector	□ Konvektor tepelného čerpadla
Add LWT	Doplňková teplota výstupní vody
□ On/OFF thermostat (wired)	□ Termostat Zapnutí/VYPNUTÍ (napevno zapojený)
□ On/OFF thermostat (wireless)	□ Termostat Zapnutí/VYPNUTÍ (bezdrátový)
□ Ext. thermistor	□ Externí termistor
□ Heat pump convector	□ Konvektor tepelného čerpadla

### Umístění v rozvodné skřínce

Angličtina	Překlad
Position in switch box	Umístění v rozvodné skřínce
SWB1	Hlavní rozváděcí skříň
SWB2	Rozváděcí skříňka záložního ohřívače

### Legenda

A1P	Hlavní DPS
A2P	* Termostat ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (PC=napájecí obvod)
A3P	* Konvektor tepelného čerpadla
A8P	* DPS požadavků
A11P	MMI (= uživatelské rozhraní vnitřní jednotky) – Hlavní DPS
A14P	* DPS samostatného lidského komfortního rozhraní (BRC1HHDA používaného jako pokojový termostat)
A15P	* DPS přijímače (bezdrátový termostat ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
A20P	* Modul WLAN
A23P	Hydro rozšíření PCB
A30P	DPS soupravy regulující 2 teplotně rozdílné okruhy
DS1(A8P)	* Mikrospínač
F1B	# Nadproudová pojistka záložního ohřívače
F2B	# Nadproudová pojistka síťového napájení
FU1 (A1P)	Pojistka (T 5 A 250 V pro DPS)
FU1 (A23P)	Pojistka (3,15 A 250 V pro DPS)
K1A, K2A	* Vysokonapěťové relé Smart Grid
K1M, K2M	Stykač záložního ohřívače

K5M		Bezpečnostní stykač záložního ohřívače
M2P	#	Čerpadlo teplé užitkové vody
M4S	#	2cestný ventil pro režim chlazení
PC (A15P)	*	Proudový okruh
Q1L		Tepelná ochrana záložního ohřívače
Q4L	#	Bezpečnostní termostat
Q*DI	#	Jistič proti zemnímu spojení
R1H (A2P)	*	Snímač vlhkosti
R1T (A2P)	*	Termostat Zapnutí/VYPNUTÍ se snímačem teploty okolí
R2T (A2P)	*	Externí snímač (podlaha nebo prostředí)
R6T	*	Termistor pro externí vnitřní nebo vnější teplotu okolí
S1S	#	Kontakt zdroje elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh
S2S	#	Vstup 1 impulzu elektroměru
S3S	#	Vstup 2 impulzu elektroměru
S4S	#	Přívod Smart Grid
S6S~S9S	*	Digitální vstupy pro omezení proudu
S10S~S11S	#	Nízkonapěťový kontakt Smart Grid
S12S		Vstup plynometru
S13S		Solární vstup
TR1		Transformátor napájení
X*, X*A, X*Y, Y*		Konektor
X*M		Svorkový pásek

\* Volitelné příslušenství

# Lokálně dostupný díl

### Překlad textu schématu zapojení


Angličtina	Překlad
(1) Main power connection	(1) Přípojka hlavního zdroje napájení
Outdoor unit	Venkovní jednotka
SWB1	Rozváděcí skříňka
(2) User interface	(2) Uživatelské rozhraní
Only for remote user interface	Pouze pro uživatelské rozhraní použité jako pokojový termostat
SD card	Otvor karty pro kazetu WLAN
SWB1	Rozváděcí skříňka
WLAN cartridge	Kazeta WLAN
WLAN adapter module option	Volba modulu adaptéra WLAN
(3) Field supplied options	(3) Volby lokálně dostupných dílů

Angličtina	Překlad
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	12 V stejn. detekce impulzů (napětí přiváděno z DPS)
230 V AC Control Device	Ovládací zařízení 230 V AC
230 V AC supplied by PCB	230 V stř. z DPS
Alarm output	Výstup alarmu
BUH option	Záložní ohřívač
BUH option only for *	Volitelný záložní ohřívač pouze pro *
Bizone mixing kit	Souprava regulující 2 teplotně rozdílné okruhy
Continuous	Nepřetržitý proud
DHW Output	Vstup teplé užitkové vody
DHW pump	Čerpadlo teplé užitkové vody
DHW pump output	Výstup čerpadla teplé užitkové vody
Electrical meters	Elektroměry
Ext. ambient sensor option (indoor or outdoor)	Ext. snímač teploty prostředí (vnitřní nebo venkovní)
Ext. heat source	Externí zdroj tepla
For external power supply	Pro externí napájení
For HP tariff	Pro tarif tepelného čerpadla
For internal power supply	Pro vnitřní napájení
For HV Smart Grid	Pro vysokonapěťový Smart Grid
For LV Smart Grid	Pro nízkonapěťový Smart Grid
For safety thermostat	Pro bezpečnostní termostat
For Smart Grid	Pro Smart Grid
Gas meter	Plynoměr
Inrush	Rázový proud
Max. load	Maximální zátěž
Normally closed	Vypínací
Normally open	Spínací
Note: outputs can be taken from terminal positions X12M.17(L)-18(N) and X12M.17(L)-11(N).	Poznámka: výstupy lze odebírat z koncových poloh X12M.17(L)-18(N) a X12M.17(L)-11(N).
Max. 2 outputs at once are possible this way.	Tímto způsobem jsou možné max. 2 výstupy najednou.
Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Přívodní kontakt pro zdroj elektrické energie s upřednostňovanou sazbou za kWh: detekce 16 V stejn. (napětí přiváděno z DPS).
Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Kontakt bezpečnostního termostatu: detekce 16 V stejn. (napětí přiváděno z DPS)

Angličtina	Překlad
Shut-off valve	Uzavírací ventil
Smart Grid contacts	Kontakty Smart Grid
Smart Grid feed-in	Přívod Smart Grid
Solar input	Solární vstup
Space C/H On/OFF output	Výstup ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ prostorového vytápění/chlazení
SWB1	Rozváděcí skříňka
(4) Option PCBs	(4) Volitelné DPS
Only for demand PCB option	Pouze pro volitelnou DPS požadavků
Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB)	Digitální vstupy omezení spotřeby el. energie: 12 V stejn. / 12 mA detekce (napětí přiváděno z DPS)
SWB	Rozváděcí skříňka
(5) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(5) Externí zapnutí/vypnutí termostatů a konvektoru tepelného čerpadla
Additional LWT zone	Doplňková zóna teploty výstupní vody
Main LWT zone	Hlavní zóna teploty výstupní vody
Only for external sensor (floor/ambient)	Pouze pro externí snímač (podlahový nebo prostředí)
Only for heat pump convector	Pouze pro konvektor tepelného čerpadla
Only for wired On/OFF thermostat	Pouze pro napevno zapojený termostat zapnutí/vypnutí
Only for wireless On/OFF thermostat	Pouze pro bezdrátový termostat zapnutí/vypnutí
(6) Backup heater power supply	(6) Napájení záložního ohříváče
Only for ***	Pouze pro ***
SWB2	Rozváděcí skříňka


## Schéma elektrického zapojení

Další informace naleznete v části zapojení jednotky.

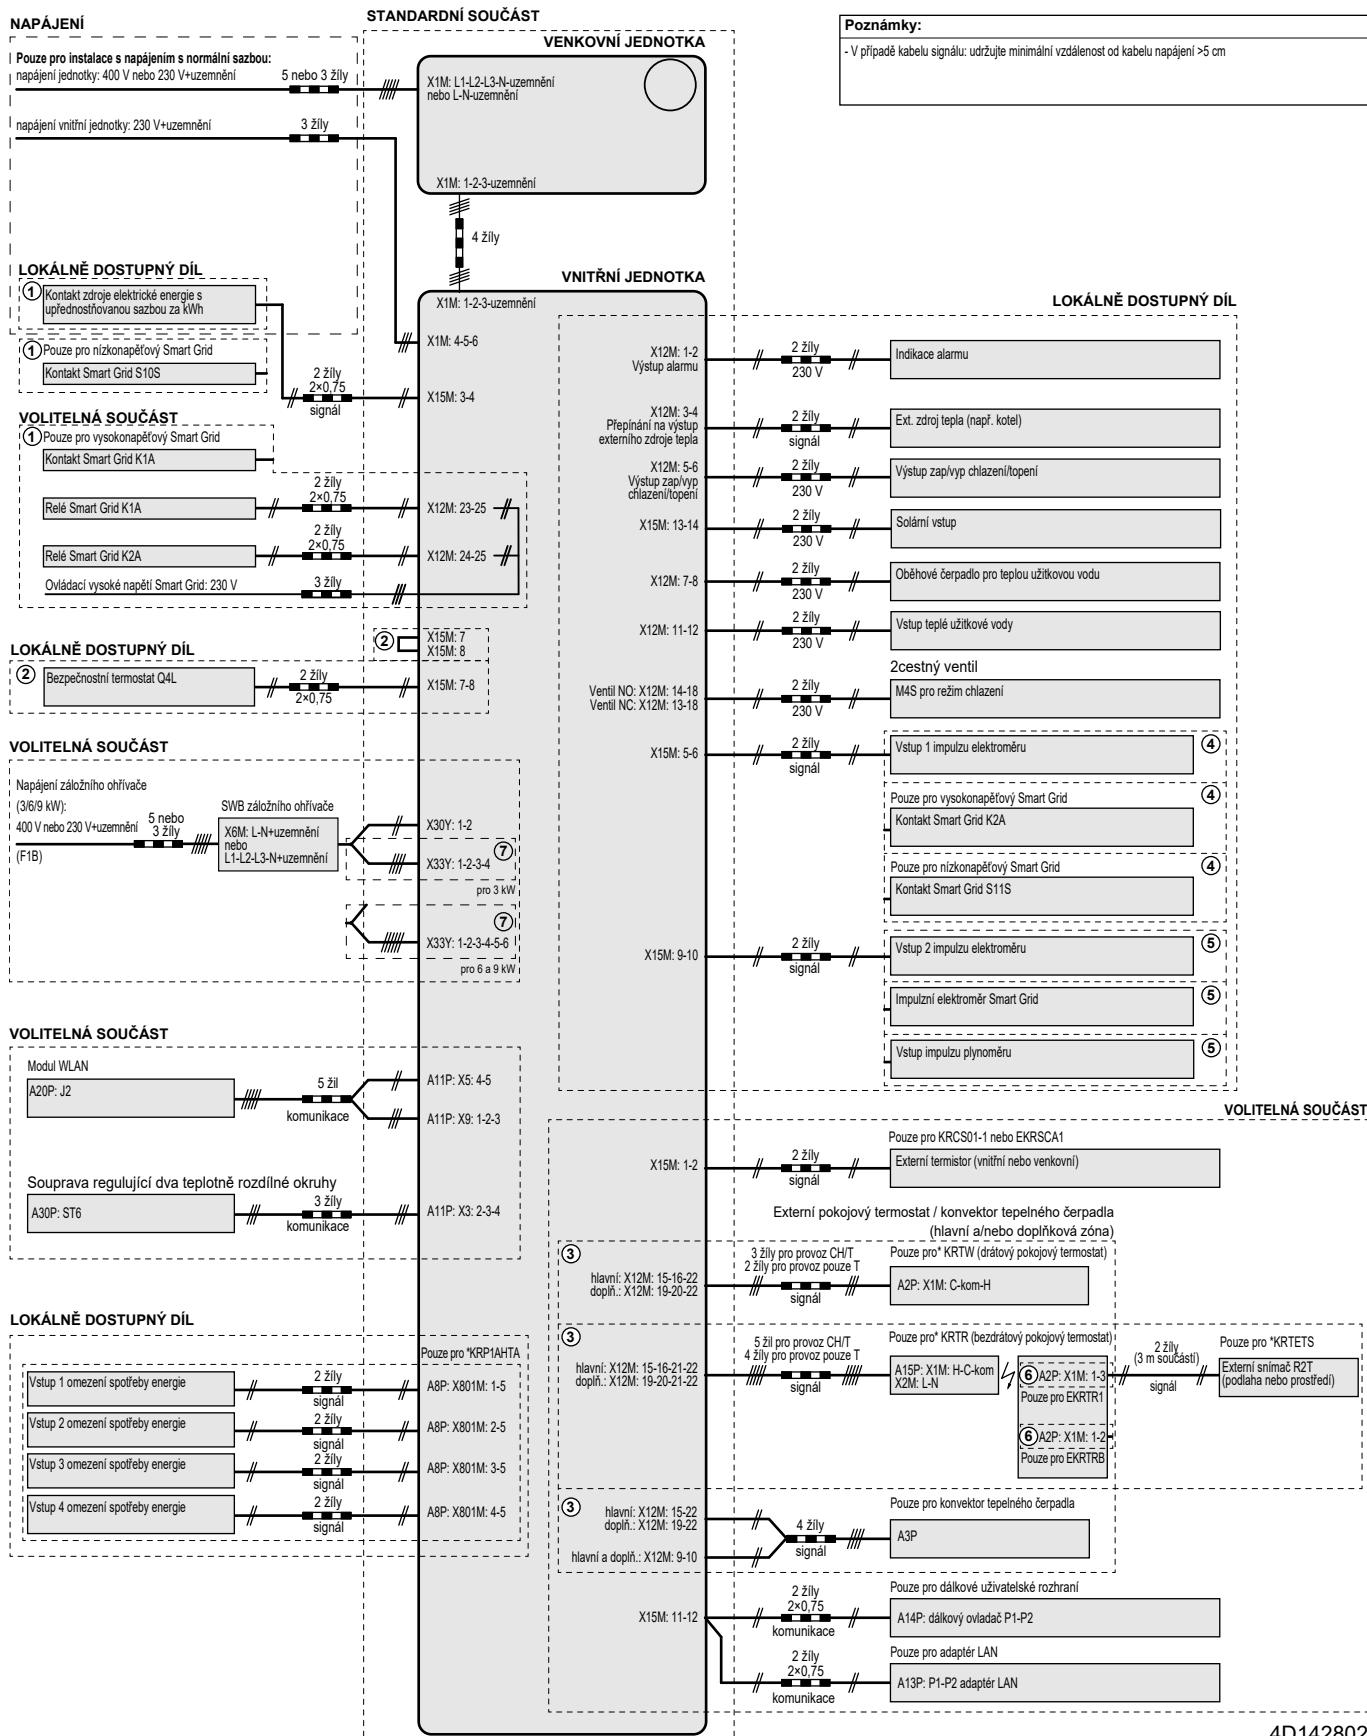

## 17.6 Křivka externího statického tlaku (ESP): Venkovní jednotka

**Poznámka:** Pokud není dosaženo minimálního průtoku vody, bude vytvořena chyba průtoku.

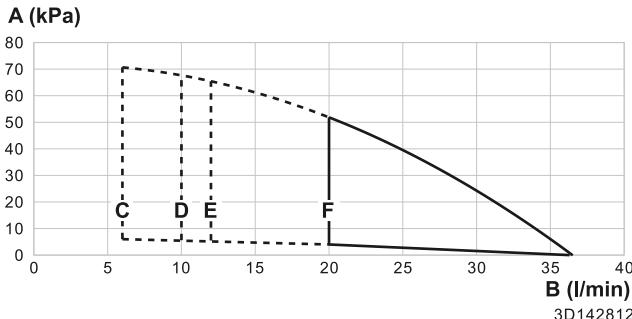


- A** Externí statický tlak v okruhu prostorového vytápění/chlazení
- B** Průtok vody jednotkou v okruhu prostorového vytápění/chlazení
- C** Minimální průtok vody během normálního provozu
- D** Minimální průtok vody během provozu záložního ohříváče
- E** Minimální průtok vody během provozu chlazení.
- F** Minimální průtok vody během režimu rozmrazování

### Poznámky:

- Výběr průtoku mimo provozní rozsah může poškodit jednotku nebo způsobit její poruchu. Viz také minimální a maximální povolený průtok vody v technických specifikacích.
- Zkontrolujte, zda kvalita vody odpovídá směrnici EU 2020/2184.

## 17.7 Typový štítek: vnitřní jednotka

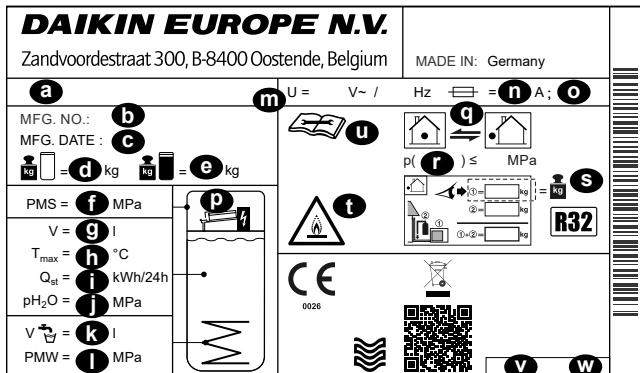

- a** Název modelu
- b** Výrobní číslo
- c** Datum výroby
- d** Prázdná hmotnost
- e** Celková naplněná hmotnost
- f** Max. provozní tlak PMS (topný okruh)
- g** Objem vody (záobsník)
- h** Max. provozní teplota  $T_{max}$  (voda v zásobníku)
- i** Pohotovostní tepelná ztráta za 24 hodin při  $60^{\circ}\text{C}$  (akumulační nádrž)  $Q_{st}$
- j** Provozní tlak akumulační vody  $pH_2O$
- k** Objem teplé užitkové vody (výměník tepla)
- l** Max. provozní tlak PMS (instalace pitné vody)
- m** Jmenovité napětí U
- n** Jmenovitý proud pojistky
- o** Typ ochrany
- p** Záložní ohříváč (volitelné)
- q** Okruh chladiva
- r** Max. provozní tlak (okruh chladiva)
- s** Celková náplň chladiva (informace viz pokyny k instalaci venkovní jednotky tepelného čerpadla)

- t** Upozornění: hořlavé chladivo
- u** Další informace o chladivu: viz pokyny
- v** Číslo dílu
- w** Revize

# 18 Slovník

## **Prodejce**

Distributor prodeje produktu.

## **Autorizovaný instalacní technik**

Technicky vzdělaná osoba, která je kvalifikovaná pro instalaci výrobku.

## **Uživatel**

Osoba, která je vlastníkem výrobku a/nebo jeho provozovatelem.

## **Platná legislativa**

Veškeré mezinárodní, evropské, národní a místní směrnice, zákony, předpisy a/nebo zásady, které platí pro jisté výrobky nebo domény.

## **Servisní společnost**

Kvalifikovaná společnost, která může provádět a koordinovat požadovanou údržbu výrobku.

## **Instalační příručka**

Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich instalace, konfigurace a údržby.

## **Návod k obsluze**

Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující způsob jejich ovládání a obsluhy.

## **Pokyny pro údržbu**

Příručka pro použití uvedená pro některé produkty nebo použití, vysvětlující (v případě potřeby) způsob jejich instalace, konfigurace, obsluhy a/nebo údržby produktu nebo použití.

## **Příslušenství**

Štítky, příručky, informační listy a zařízení, které jsou dodávány s výrobkem a které je třeba nainstalovat v souladu s pokyny v průvodní dokumentaci.

## **Volitelné příslušenství**

Zařízení vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.

## **Místní dodávka**

Zařízení, které NENÍ vyrobené nebo schválené společností Daikin, které lze kombinovat s výrobkem podle pokynů v průvodní dokumentaci.

## Tabulka provozních nastavení

### Příslušné vnitřní jednotky

ELSH12P30E▲▼

ELSH12P50E▲▼

ELSHB12P30E▲▼

ELSHB12P50E▲▼

ELSX12P30E▲▼

ELSX12P50E▲▼

ELSXB12P30E▲▼

ELSXB12P50E▲▼

### Poznámky

(\*1) \*X\*

(\*2) \*H\*

(\*3) \*B\*

(\*4) EKECBUA3V

(\*5) EKECBUA6V

(\*6) EKECBUA9W

(\*7) Záložní ohřívač méně

(\*8) 300L nádrž

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

## Tabulka provozních nastavení

Záložka	Název nastavení			Rozsah, krok Výchozí hodnota			
<b>Místnost</b>							
└ Protimrazová ochrana							
1.4.1	[2-06]	Aktivace	R/W	0: Ne <b>1: Ano</b>			
1.4.2	[2-05]	Nastavená pokojová teplota	R/W	4~16°C, krok: 1°C <b>8°C</b>			
└ Rozsah nastavené hodnoty							
1.5.1	[3-07]	Minimální teplota topení	R/W	12~18°C, krok: 1°C <b>12°C</b>			
1.5.2	[3-06]	Maximální teplota topení	R/W	18~30°C, krok: 1°C <b>30°C</b>			
1.5.3	[3-09]	Minimální teplota chlazení	R/W	15~25°C, krok: 1°C <b>15°C</b>			
1.5.4	[3-08]	Maximální teplota chlazení	R/W	25~35°C, krok: 1°C <b>35°C</b>			
<b>Hlavní zóna</b>							
2.4		Režim nast. hodnoty		0: Absolutní 1: Topení dle počasí, pevné chlazení <b>2: Dle počasí</b>			
└ Křivka topení dle počasí							
2.5	[1-00]	Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C <b>-10°C</b>			
2.5	[1-01]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	10~25°C, krok: 1°C <b>15°C</b>			
2.5	[1-02]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	[9-01]~[9-00], krok: 1°C <b>[2-0C]=0</b> <b>40°C</b> <b>[2-0C]=1</b> <b>45°C</b> <b>[2-0C]=2:</b> <b>55°C</b>			
2.5	[1-03]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C <b>25°C</b>			
└ Křivka chlazení dle počasí							
2.6	[1-06]	Nízká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C <b>20°C</b>			
2.6	[1-07]	Vysoká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C <b>35°C</b>			
2.6	[1-08]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C <b>22°C</b>			
2.6	[1-09]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, krok: 1°C <b>[2-0C]=0</b> <b>18°C</b> <b>[2-0C]=1</b> <b>7°C</b> <b>[2-0C]=2:</b> <b>18°C</b>			
<b>Hlavní zóna</b>							
2.7	[2-0C]	Typ zářiče	R/W	<b>0: Podlahové topení</b> 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor			
└ Rozsah nastavené hodnoty							
2.8.1	[9-01]	Minimální teplota topení	R/W	15~37°C, krok: 1°C <b>25°C</b>			

(\*1) \*X\*\_(\*)2 \*H\*\_(\*)3 \*B\*\_(\*)4 \*EKECBUA\*3V\_(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*6) \*EKECBUA\*9W\_(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*)8 nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka	Název nastavení	Rozsah, krok Výchozí hodnota
2.8.2	[9-00]	Maximální teplota topení  R/W 37~65°C, krok: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
2.8.3	[9-03]	Minimální teplota chlazení  R/W 5~18°C, krok: 1°C 7°C
2.8.4	[9-02]	Maximální teplota chlazení  R/W 18~22°C, krok: 1°C 22°C
<b>Hlavní zóna</b>		
2.9	[C-07]	Ovládání  R/W <b>0: Výstupní voda</b> 1: Externí pokojový termostat 2: Pokojový termostat
2.A	[C-05]	Typ ext. termostatu  R/W <b>1: 1 kontakt</b> <b>2: 2 kontakty</b>
└ Rozdíl teplot		
2.B.1	[1-0B]	Rozdíl teplot topení  R/W 3~12°C, krok: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiátor) <b>5°C</b> [2-0C] = 2 (Radiátor) <b>10°C</b>
2.B.2	[1-0D]	Rozdíl teplot chlazení  R/W 3~10°C, krok: 1°C <b>5°C</b>
└ Modulace		
2.C.1	[8-05]	Modulace  R/W <b>0: Ne</b> 1: Ano
2.C.2	[8-06]	Max. modulace  R/W 0~10°C, krok: 1°C <b>5°C</b>
└ Uzavírací ventil		
2.D.1	[F-0B]	Během topení  R/W <b>0: Ne</b> 1: Ano
2.D.2	[F-0C]	Během chlazení  R/W 0: Ne <b>1: Ano</b>
<b>Hlavní zóna</b>		
2.E		Typ křivky dle počasí  R/W <b>0: 2bodová</b> <b>1: Trvalá odchylka sklonu</b>
<b>Doplňková zóna</b>		
3.4		Režim nast. hodnoty  R/W 0: Absolutní 1: Topení dle počasí, pevné chlazení <b>2: Dle počasí</b>
└ Křivka topení dle počasí		
3.5	[0-00]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.  R/W [9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C <b>25°C</b>
3.5	[0-01]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.  R/W [9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 <b>40°C</b> [2-0C]=1 <b>45°C</b> [2-0C]=2: <b>55°C</b>
3.5	[0-02]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.  R/W 10~25°C, krok: 1°C <b>15°C</b>
3.5	[0-03]	Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.  R/W -40~5°C, krok: 1°C <b>-10°C</b>
└ Křivka chlazení dle počasí		
3.6	[0-04]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.  R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 <b>18°C</b> [2-0C]=1 <b>7°C</b> [2-0C]=2: <b>18°C</b>
3.6	[0-05]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.  R/W [9-07]~[9-08]°C, krok: 1°C <b>22°C</b>

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_

(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*) \*EKECBUA\*9W\_

(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka		Název nastavení		Rozsah, krok Výchozí hodnota
3.6	[0-06]	Vysoká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	25~43°C, krok: 1°C <b>35°C</b>
3.6	[0-07]	Nízká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C <b>20°C</b>
<b>Doplňková zóna</b>				
3.7	[2-0D]	Typ zářiče	R/O	0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory <b>2: Radiátor</b>
<b>└ Rozsah nastavené hodnoty</b>				
3.8.1	[9-05]	Minimální teplota topení	R/W	15~37°C, krok: 1°C <b>25°C</b>
3.8.2	[9-06]	Maximální teplota topení	R/W	37~65°C, krok: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
3.8.3	[9-07]	Minimální teplota chlazení	R/W	5~18°C, krok: 1°C <b>7°C</b>
3.8.4	[9-08]	Maximální teplota chlazení	R/W	18~22°C, krok: 1°C <b>22°C</b>
<b>Doplňková zóna</b>				
3.A	[C-06]	Typ ext. termostatu	R/W	1: 1 kontakt <b>2: 2 kontakty</b>
<b>└ Rozdíl teplot</b>				
3.B.1	[1-0C]	Rozdíl teplot topení	R/W	3~12°C, krok: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiátor) <b>5°C</b> [2-0C] = 2 (Radiátor) <b>10°C</b>
3.B.2	[1-0E]	Rozdíl teplot chlazení	R/W	3~10°C, krok: 1°C <b>5°C</b>
<b>Doplňková zóna</b>				
3.C		Typ křivky dle počasí	R/O	0: 2bodová <b>1: Trvalá odchylka sklonu</b>
<b>Prostorové vytápění/chlazení</b>				
<b>└ Provozní rozsah</b>				
4.3.1	[4-02]	Tepl.vypnuti.prost.top	R/W	14~35°C, krok: 1°C <b>35°C</b>
4.3.2	[F-01]	Tepl.vypnuti.prost.chlaz.	R/W	10~35°C, krok: 1°C <b>20°C</b>
<b>Prostorové vytápění/chlazení</b>				
4.4	[7-02]	Počet zón	R/W	<b>0: Jedná zóna</b> 1: Dvě zóny
4.5	[F-0D]	Prov.rež.čerp.	R/W	0: Nepřetržitý <b>1: Vzorek</b> 2: Požadavek
4.6	[E-02]	Typ.jed.	R/W (*1) R/O (*2)	<b>0: Reverzibilní (*1)</b> <b>1: Pouze topení (*2)</b>
4.7	[9-0D]	Omezení čerpadla	R/W	0~8, krok:1 0 : Žádné omezení 1~4 : 90~60% otáčky čerpadla 5~8 : 90~60% otáčky čerpadla <b>6 80% otáčky čerpadla</b>
<b>Prostorové vytápění/chlazení</b>				
4.9	[F-00]	Čerpadlo mimo rozmezí	R/W	<b>0: Zakázáno</b> 1: Povoleno
4.A	[D-03]	Zvýšení okolo 0°C	R/W	0: Ne <b>1: zvýšení 2°C, rozsah 4°C</b> 2: zvýšení 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšení 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšení 4°C, rozsah 8°C
4.B	[9-04]	Nadsazená teplota	R/W	1~4°C, krok: 1°C <b>2°C</b>
4.C	[2-06]	Protimrazová ochrana	R/W	0: Ne <b>1: Ano</b>

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*6) \*EKECBUA\*9W\_(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka		Název nastavení		Rozsah, krok	Výchozí hodnota
<b>Nádrž</b>					
5.2	[6-0A]	Komfortní nastavená teplota	R/W	30~[6-0E]°C, krok: 1°C <b>60°C</b>	
5.3	[6-0B]	Eko nastavená teplota	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C <b>45°C</b>	
5.4	[6-0C]	Nastavená teplota opětovného ohřevu	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C <b>45°C</b>	
5.6	[6-0D]	Režim zahřívání	R/W	<b>0: Opět.ohř.</b> 3 Plánovaný + opětovný ohřev	
└ Dezinfekce					
5.7.1	[2-01]	Aktivace	R/W	<b>0: Ne</b> 1: Ano	
5.7.2	[2-00]	Provozní den	R/W	0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtek <b>5: Pátek</b> 6: Sobota 7: Neděle	
5.7.3	[2-02]	Doba spuštění	R/W	0~23 hodin, krok: 1 hodina <b>1</b>	
5.7.4	[2-03]	Nastavená teplota nádrže	R/W	60°C <b>60°C</b>	
5.7.5	[2-04]	Doba trvání	R/W	40~60 min, krok: 5 min <b>40 min</b>	
<b>Nádrž</b>					
5.8	[6-0E]	Maximální	R/W	E-07 = 4 40~75°C, krok: 1°C <b>60°C</b>	
5.9	[6-00]	Hystereze	R/W	2~40°C, krok: 1°C <b>8°C</b>	
5.A	[6-08]	Hystereze	R/W	2~20°C, krok: 1°C <b>10°C</b>	
5.B		Režim nast. hodnoty	R/W	<b>0: Absolutní</b> 1: Dle počasí	
└ Křivka dle počasí					
5.C	[0-0B]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	35~[6-0E]°C, krok: 1°C <b>55°C</b>	
5.C	[0-0C]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, krok: 1°C <b>60°C</b>	
5.C	[0-0D]	Vysoká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	10~25°C, krok: 1°C <b>15°C</b>	
5.C	[0-0E]	Nízká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.	R/W	-40~5°C, krok: 1°C <b>-10°C</b>	
<b>Nádrž</b>					
5.D	[6-01]	Okraj	R/W	0~10°C, krok: 1°C <b>0°C</b>	
5.E		Typ křivky dle počasí	R/O	0: 2bodová <b>1: Trvalá odchylka sklonu</b>	
<b>Nastavení uživatele</b>					
└ Tichý					
7.4.1		Režim	R/W	<b>0: VYPNUTO</b> 1: Manuálně 2: Automaticky	
7.4.3		úroveň	R/W	<b>0: Tichý</b> 1: Tišší 2: Nejtisší	
└ Cena elektřiny					
7.5.1		Vysoký	R/W	0,00~990/kWh <b>1/kWh</b>	
7.5.2		Střední	R/W	0,00~990/kWh <b>1/kWh</b>	
7.5.3		Nízký	R/W	0,00~990/kWh <b>1/kWh</b>	

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_

(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*) \*EKECBUA\*9W\_

(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka	Název nastavení		Rozsah, krok Výchozí hodnota
<b>Nastavení uživatele</b>			
7.6		Cena plynu	R/W 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu <b>1,0/kWh</b>
<b>Nastavení technika</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>└ Průvodce konfigurace</li> <li>└ Systém</li> </ul>		
9.1.3.2	[E-03]	Typ zálož. ohřív.	R/W <b>0: žádný ohříváč (*7)</b> <b>2: 3V (*4)</b> <b>3: 6V (*5)</b> <b>4: 9W (*6)</b>
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Teplá užitková voda	R/O <b>HPSU'</b>
9.1.3.4	[4-06]	Nouzový režim	R/W 0: Manuálně 1: Automaticky 2: Autom. PV omezeno/ TUV ZAPNUTO <b>3: Autom. PV omezeno/ TUV VYPNUTO</b> 4: Autom. PV normální/ TUV VYPNUTO
9.1.3.5	[7-02]	Počet zón	R/W <b>0: Jedná zóna</b> 1: Dvě zóny
9.1.3.6	[E-0D]	Systém naplněný glykolem	R/O <b>0: Ne</b> 1: Ano
9.1.3.7	[6-02]	Přídavný ohříváč	R/W 0~10 kW, krok: 0,2 kW <b>0kW</b>
9.1.3.8	[C-02]	Bivalentní	R/W <b>0: VYPNUTO</b> 1: Přímý (PV) <b>2: Nepřímý (TUV) (*3)</b> 3: Nepřímý (TUV + PV)
9.2.4	[D-07]	Solární	R/W 0: Ne 1: Ano (TUV) <b>2: Ano (TUV + PV)</b>
<b>└ Záložní ohříváč</b>			
9.1.4.1	[5-0D]	Napětí	R/W <b>0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)</b> <b>2: 400V, 3~ (*6)</b>
9.1.4.2	[4-0A]	Konfigurace	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) <b>0: 1 (*4, *7)</b> <b>1: 1/1+2 (*5, *6)</b> 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzovém režimu
9.1.4.3	[6-03]	Stupeň výkonu 1	R/O 0~10 kW, krok: 0,2 kW <b>0kW( *7)</b> <b>2kW (*5)</b> <b>3kW (*4, *6)</b>
9.1.4.4	[6-04]	Další stupeň výkonu 2	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) 0~10 kW, krok: 0,2 kW <b>0kW (*4, *7)</b> 3kW <b>4kW (*5)</b> <b>6kW (*6)</b>
<b>└ Hlavní zóna</b>			
9.1.5.1	[2-0C]	Typ zářiče	R/W <b>0: Podlahové topení</b> 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor
9.1.5.2	[C-07]	Ovládání	R/W <b>0: Výstupní voda</b> 1: Externí pokojový termostat 2: Pokojový termostat
9.1.5.3		Režim nast. hodnoty	R/W 0: Absolutní 1: Topení dle počasí, pevné chlazení <b>2: Dle počasí</b>
9.1.5.4		Plán	R/W <b>0: Ne</b> 1: Ano
9.1.5.5		Typ křivky dle počasí	R/W 0: 2bodová <b>1: Trvalá odchylka sklonu</b>
9.1.6	[1-00]	Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.	R/W -40~5°C, krok: 1°C <b>-10°C</b>

(\*1) \*X\*\_(\*)2) \*H\*\_(\*)3) \*B\*\_(\*)4) \*EKECBUA\*3V\_(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*)6) \*EKECBUA\*9W\_(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*)8) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka	Název nastavení	Rozsah, krok Výchozí hodnota
9.1.6	[1-01]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.
9.1.6	[1-02]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.
9.1.6	[1-03]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.
9.1.7	[1-06]	Nízká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.
9.1.7	[1-07]	Vysoká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.
9.1.7	[1-08]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.
9.1.7	[1-09]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.
└ Doplňková zóna		
9.1.8.1	[2-0D]	Typ záříče
9.1.8.3		Režim nast. hodnoty
9.1.8.4		Plán
9.1.9	[0-00]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.1.9	[0-01]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.1.9	[0-02]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.1.9	[0-03]	Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.1.A	[0-04]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.1.A	[0-05]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.1.A	[0-06]	Vysoká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.1.A	[0-07]	Nízká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
└ Nádrž		
9.1.B.1	[6-0D]	Režim zahřívání
9.1.B.2	[6-0A]	Komfortní nastavená teplota

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_

(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*) \*EKECBUA\*9W\_

(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka		Název nastavení		Rozsah, krok Výchozí hodnota
9.1.B.3	[6-0B]	Eko nastavená teplota	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C <b>45°C</b>
9.1.B.4	[6-0C]	Nastavená teplota opětovného ohřevu	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C <b>45°C</b>
9.1.B.5	[6-08]	Hystereze	R/W	2~20°C, krok: 1°C <b>10°C</b>
		└ Teplá užitková voda		
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Teplá užitková voda	R/O	<b>HPSU'</b>
9.2.2	[D-02]	Čerpadla TUV	R/W	<b>0: Žádné čerpadlo TUV</b> 1: Okamžitá dodávka teplé užitkové vody 2: Dezinfekce 3: Oběh 4: Oběh a dezinfekce
9.2.4	[D-07]	Solární	R/W	0: Ne 1: Ano (TUV) <b>2: Ano (TUV + PV)</b>
		└ Záložní ohříváč		
9.3.1	[E-03]	Typ zálož. ohřív.	R/W	<b>0: žádný ohříváč (*7)</b> 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.3.2	[5-0D]	Napětí	R/W	<b>0: 230V, 1~ (*4, *5, *7)</b> 2: 400V, 3~ (*6)
9.3.3	[4-0A]	Konfigurace	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4)	<b>0: 1 (*4, *7)</b> 1: 1/1+2 (*5, *6) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzovém režimu
9.3.4	[6-03]	Stupeň výkonu 1	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW <b>0kW(*7)</b> 2kW (*5) 3kW (*4, *6)
9.3.5	[6-04]	Další stupeň výkonu 2	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7)	0~10 kW, krok: 0,2 kW <b>0kW (*4, *7)</b> 3kW 4kW (*5) 6kW (*6)
9.3.6	[5-00]	Vyvážená teplota	R/W	<b>0: Ne</b> 1: Ano
9.3.7	[5-01]	Vyvážená teplota	R/W	-15~35°C, krok: 1°C <b>0°C</b>
9.3.8	[4-00]	Provoz	R/W	0: Zakázáno <b>1: Povoleno</b> 2: Pouze TUV
		└ Přídavný ohříváč		
9.4.1	[6-02]	Výkon	R/W	0~10 kW, krok: 0,2 kW <b>0kW</b>
9.4.3	[8-03]	Eko časovač přídavného ohříváče	R/W	20~95 min, krok: 5 min <b>50 min</b>
9.4.4	[4-03]	Provoz	R/W	0: Zakázáno 1: Povoleno 2: Překrytí <b>3: Kompresor vyp.</b> 4: Pouze ochrana proti legionele
		└ Nouzový režim		
9.5.1	[4-06]	Nouzový režim	R/W	0: Manuálně 1: Automaticky 2: Autom. PV omezeno/ TUV ZAPNUTO <b>3: Autom. PV omezeno/ TUV VYPNUTO</b> 4: Autom. PV normální/ TUV VYPNUTO
9.5.2	[7-06]	Kompresor nucené vypnutí	R/W	<b>0: Vypnuto</b> 1: Zapnuto
		└ Vyrovnaní		

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*6) \*EKECBUA\*9W\_(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*8) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka	Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota
9.6.1	[5-02]	Priorita vyhřívání prostorů	R/W <b>0: Vypnuto</b> 1: Zapnuto
9.6.2	[5-03]	Prioritní teplota	R/W -15~35°C, krok: 1°C <b>0°C</b>
9.6.3	[5-04]	Nastavená hodnota trvalé odchylyky příd. ohřívače	R/W 0~20°C, krok: 1°C <b>10°C</b>
9.6.4	[8-02]	Časovač mezi cykly	R/W 0~10 hodin, krok: 0,5 hodiny <b>0,5 hodiny</b>
9.6.5	[8-00]	Časovač minimální doby chodu	R/O 0~20 min, krok: 1 min <b>1 min</b>
9.6.6	[8-01]	Časovač maximální doby chodu	R/W 5~95 min, krok: 5 min <b>30 min</b>
9.6.7	[8-04]	Doplňující časovač	R/W 0~95 min, krok: 5 min <b>95 min</b>
<b>Nastavení technika</b>			
9.7	[4-04]	Prevence před zamrznutím vodního potrubí	R/W 0: Nepřetržitý chod čerpadla 1: Přerušovaný provoz čerpadla <b>2: VYP</b>
└ Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou			
9.8.2	[D-00]	Povolit ohřívač	R/W <b>0: Ne</b> 1: Pouze přídavný ohřívač 2: Pouze záložní ohřívač 3: Vše
9.8.3	[D-05]	Povolit čerpadlo	R/W <b>0: Ne</b> <b>1: Ano</b>
9.8.4	[D-01]	Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou	R/W <b>0: Ne</b> 1: Otevřeno 2: Uzavřeno 3: Smart grid
9.8.6		Povolit elektrické ohřívače	R/W <b>0: Ne</b> 1: Ano
9.8.7		Povolit akumulaci do místnosti	R/W <b>0: Ne</b> 1: Ano
9.8.8		Zde lze hodnotu omezení nastavení zadat v kW	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW <b>2 kW</b>
└ Řízení spotřeby energie			
9.9.1	[4-08]	Řízení spotřeby energie	R/W <b>0: Ne</b> 1: Nepřetržitý 2: Vstupy 3: Proud snímače
9.9.2	[4-09]	Typ	R/W <b>0: A</b> <b>1: kW</b>
9.9.3	[5-05]	Omezení	R/W 0~50 A, krok: 1 A <b>50 A</b>
9.9.4	[5-05]	Omezení 1	R/W 0~50 A, krok: 1 A <b>50 A</b>
9.9.5	[5-06]	Omezení 2	R/W 0~50 A, krok: 1 A <b>50 A</b>
9.9.6	[5-07]	Omezení 3	R/W 0~50 A, krok: 1 A <b>50 A</b>
9.9.7	[5-08]	Omezení 4	R/W 0~50 A, krok: 1 A <b>50 A</b>
9.9.8	[5-09]	Omezení	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW <b>20 kW</b>
9.9.9	[5-09]	Omezení 1	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW <b>20 kW</b>
9.9.A	[5-0A]	Omezení 2	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW <b>20 kW</b>
9.9.B	[5-0B]	Omezení 3	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW <b>20 kW</b>
9.9.C	[5-0C]	Omezení 4	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW <b>20 kW</b>
9.9.D	[4-01]	Prioritní ohřívač	R/W <b>0: Žádný</b> 1: Přídavný ohřívač 2: Záložní ohřívač

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_

(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*) \*EKECBUA\*9W\_

(\*7) Záložní ohřívač less\_(\*) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka		Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota
9.9.F	[7-07]	BBR16 aktivace* *Nastavení BBR16 jsou zobrazeny, pouze když je jako jazyk uživatelského rozhraní nastavena švédština.	R/W	<b>0: Ne</b> 1: Ano
<b>└ Měření energie</b>				
9.A.1	[D-08]	Elektroměr 1	R/W	<b>0: Ne</b> 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
9.A.2	[D-09]	Elektroměr 2	R/W	<b>0: Ne</b> 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 100 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter)
<b>└ Snímače</b>				
9.B.1	[C-08]	Externí snímač	R/W	<b>0: Ne</b> 1: Venkovní 2: Místnost
9.B.2	[2-0B]	Trvalá odchylka snímače teploty okolí	R/W	-5~5°C, krok: 0,5°C <b>0°C</b>
9.B.3	[1-0A]	Doba průměrování	R/W	<b>0: Ne</b> 1: 12 hodin 2: 24 hodin 3: 48 hodin 4: 72 hodin
<b>└ Bivalentní</b>				
9.C.1	[C-02]	Bivalentní	R/W	<b>0: VYPNUTO</b> 1: Přímý (PV) <b>2: Nepřímý (TUV) (*3)</b> 3: Nepřímý (TUV + PV)
9.C.2	[7-05]	účinnost kotle	R/W	<b>0: Velmi vysoká</b> 1: Vysoké 2: Střední 3: Nízký 4: Velmi nízká
9.C.3	[C-03]	Teplofa	R/W	-25~25°C, krok: 1°C <b>0°C</b>
9.C.4	[C-04]	Hystereze	R/W	2~10°C, krok: 1°C <b>3°C</b>
<b>Nastavení technika</b>				
9.D	[C-09]	Výstup alarmu	R/W	<b>0: Abnormální</b> 1: Normální
9.E	[3-00]	Automatický restart	R/W	0: Manuálně <b>1: Automaticky</b>
9.F	[E-08]	Úsporný režim	R/W	0: Ne <b>1: Ano</b>
9.G		Deaktivovat ochrany	R/W	<b>0: Ne</b> 1: Ano
<b>└ Přehled provozních parametrů</b>				
9.I	[0-00]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, krok: 1°C <b>25°C</b>
9.I	[0-01]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, krok: 1°C [2-0C]=0 <b>40°C</b> [2-0C]=1 <b>45°C</b> [2-0C]=2: <b>55°C</b>
9.I	[0-02]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.	R/W	10~25°C, krok: 1°C <b>15°C</b>

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*6) \*EKECBUA\*9W\_(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*8) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka	Název nastavení	Rozsah, krok Výchozí hodnota
9.I	[0-03]	Nízká teplota okolí pro křivku topení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.I	[0-04]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.I	[0-05]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.I	[0-06]	Vysoká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.I	[0-07]	Nízká teplota okolí pro křivku pro chlazení dle počasí v doplňkové zóně teploty výstupní vody.
9.I	[0-0B]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.
9.I	[0-0C]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.
9.I	[0-0D]	Vysoká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.
9.I	[0-0E]	Nízká teplota okolí pro křivku pro ohřev TUV dle počasí.
9.I	[1-00]	Nízká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.
9.I	[1-01]	Vysoká teplota okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.
9.I	[1-02]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.
9.I	[1-03]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku topení v hlavní zóně teploty výstupní vody dle počasí.
9.I	[1-04]	Chlazení hlavní zóny teploty výstupní vody dle počasí.
9.I	[1-05]	Chlazení doplňkové zóny teploty výstupní vody dle počasí.
9.I	[1-06]	Nízká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.
9.I	[1-07]	Vysoká teplota okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.
9.I	[1-08]	Teplota výstupní vody při nízké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.
9.I	[1-09]	Teplota výstupní vody při vysoké teplotě okolí pro křivku chlazení dle počasí v hlavní zóně teploty výstupní vody.
9.I	[1-0A]	Jaký je průměrovací čas pro venkovní teplotu?
9.I	[1-0B]	Jaký je požadovaný rozdíl teplot při topení pro hlavní zónu?

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_

(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*) \*EKECBUA\*9W\_

(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka	Název nastavení		Rozsah, krok <b>Výchozí hodnota</b>
9.I	[1-0C]	Jaký je požadovaný rozdíl teplot při topení pro doplňkovou zónu?	R/W 3~12°C, krok: 1°C [2-0C] ≠2 (Radiátor) <b>5°C</b> [2-0C] = 2 (Radiátor) <b>10°C</b>
9.I	[1-0D]	Jaký je požadovaný rozdíl teplot při chlazení pro hlavní zónu?	R/W 3~10°C, krok: 1°C <b>5°C</b>
9.I	[1-0E]	Jaký je požadovaný rozdíl teplot při chlazení pro doplňkovou zónu?	R/W 3~10°C, krok: 1°C <b>5°C</b>
9.I	[2-00]	Kdy má být funkce dezinfekce provedena?	R/W 0: Každý den 1: Pondělí 2: Úterý 3: Středa 4: Čtvrtok <b>5: Pátek</b> 6: Sobota 7: Neděle
9.I	[2-01]	Má být provedna funkce dezinfekce?	R/W <b>0: Ne</b> 1: Ano
9.I	[2-02]	Kdy má být funkce dezinfekce spuštěna?	R/W 0~23 hodin, krok: 1 hodina <b>1</b>
9.I	[2-03]	Jaká je cílová teplota pro režim dezinfekce?	R/W 60°C <b>60°C</b>
9.I	[2-04]	Jak dlouho musí být teplota v nádrži udržována?	R/W 40~60 min, krok: 5 min <b>40 min</b>
9.I	[2-05]	Teplota protimrazové ochrany místnosti	R/W 4~16°C, krok: 1°C <b>8°C</b>
9.I	[2-06]	Protimr.ochr.místnosti	R/W 0: Ne <b>1: Ano</b>
9.I	[2-09]	Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti	R/W -5~5°C, krok: 0,5°C <b>0°C</b>
9.I	[2-0A]	Upravit trvalou odchylku na měřené teplotě místnosti	R/W -5~5°C, krok: 0,5°C <b>0°C</b>
9.I	[2-0B]	Jaká je požad. trvalá odchylka pro měřenou venkovní teplotu?	R/W -5~5°C, krok: 0,5°C <b>0°C</b>
9.I	[2-0C]	Jaký typ zářiče je připojen k hlavní zóně tepl.výst.vody?	R/W <b>0: Podlahové topení</b> 1: Jednotka s ventilátory 2: Radiátor
9.I	[2-0D]	Jaký typ zářiče je připojen k doplňkové zóně tepl.výst.vody?	R/W 0: Podlahové topení 1: Jednotka s ventilátory <b>2: Radiátor</b>
9.I	[2-0E]	Jaký je maximální přípustný proud na tepelném čerpadle?	R/W 20~50 A, krok: 1 A <b>50 A</b>
9.I	[3-00]	Je aut. restart jednotky povolen?	R/W 0: Manuálně <b>1: Automaticky</b>
9.I	[3-01]	--	R/W <b>0</b>
9.I	[3-02]	--	R/W <b>1</b>
9.I	[3-03]	--	R/W <b>4</b>
9.I	[3-04]	--	R/W <b>2</b>
9.I	[3-05]	--	R/W <b>1</b>
9.I	[3-06]	Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při topení?	R/W 18~30°C, krok: 1°C <b>30°C</b>
9.I	[3-07]	Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při topení?	R/W 12~18°C, krok: 1°C <b>12°C</b>
9.I	[3-08]	Jaká je max. požadovaná teplota místnosti při chlazení?	R/W 25~35°C, krok: 1°C <b>35°C</b>
9.I	[3-09]	Jaká je min. požadovaná teplota místnosti při chlazení?	R/W 15~25°C, krok: 1°C <b>15°C</b>
9.I	[3-0A]	--	R/W <b>0</b>
9.I	[3-0B]	--	R/W <b>1</b>
9.I	[3-0C]	--	R/W <b>1</b>
9.I	[3-0D]	Protiblokování soupravy čerpadla (čerpadel) a soupravy směšovacího ventilu, pokud je nainstalována souprava pro dvě zóny	R/W <b>0: Vypnuto</b> 1: Zapnuto

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*6) \*EKECBUA\*9W\_(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*8) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka	Název nastavení	Rozsah, krok <b>Výchozí hodnota</b>	
9.I	[4-00]	Jaký je pr.režim zál.ohřívače?	R/W 0: Zakázáno <b>1: Povoleno</b> 2: Pouze TUV
9.I	[4-01]	Který elektrický ohřívač má prioritu?	R/W <b>0: Žádný</b> 1: Přídavný ohřívač 2: Záložní ohřívač
9.I	[4-02]	Pod jakou venkovní teplotu je povoleno topení?	R/W 14~35°C, krok: 1°C <b>35°C</b>
9.I	[4-03]	Povolení provozu přídavného ohřívače.	R/W 0: Zakázáno 1: Povoleno 2: Překrytí <b>3: Kompresor vyp.</b> 4: Pouze ochrana proti legionele
9.I	[4-04]	Prevence před zamrznutím vodního potrubí	R/W 0: Nepřetržitý chod čerpadla 1: Přerušovaný provoz čerpadla <b>2: VYP</b>
9.I	[4-05]	--	R/W <b>0</b>
9.I	[4-06]	Nouzový režim	R/W 0: Manuálně 1: Automaticky 2: Autom. PV omezeno/ TUV ZAPNUTO <b>3: Autom. PV omezeno/ TUV VYPNUTO</b> 4: Autom. PV normální/ TUV VYPNUTO
9.I	[4-07]	--	R/W <b>3</b>
9.I	[4-08]	Jaký rež.omez.spotřby energie je na systému požadován?	R/W <b>0: Ne</b> 1: Nepřetržitý 2: Vstupy 3: Proud snímače
9.I	[4-09]	Jaký typ omez.spotř.energie je požadován?	R/W 0: A <b>1: kW</b>
9.I	[4-0A]	Konfigurace záložního ohřívače	R/W (*5, *6, *7) R/O (*4) 0: 1 (*4, *7) <b>1: 1/1+2 (*5, *6)</b> 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 v nouzovém režimu
9.I	[4-0B]	Hystereze automatického přepínání topení/chlazení.	R/W 1~10°C, krok: 0,5°C <b>1°C</b>
9.I	[4-0D]	Trvalá odchylka automatického přepínání topení/chlazení.	R/W 1~10°C, krok: 0,5°C <b>3°C</b>
9.I	[4-0E]	--	R/W <b>6</b>
9.I	[5-00]	Rovnováha: Deaktivovat záložní ohřívač (nebo externí záložní zdroj tepla v případě dvouhodnotového systému) nad rovnovážnou teplotou pro vytápění prostoru?	R/W <b>0: Ne</b> 1: Ano
9.I	[5-01]	Jaká je vyvážená teplota pro tuto budovu?	R/W -15~35°C, krok: 1°C <b>0°C</b>
9.I	[5-02]	Priorita prostorového vytápění.	R/W <b>0: Vypnuto</b> 1: Zapnuto
9.I	[5-03]	Teplota priority prostorového vytápění.	R/W -15~35°C, krok: 1°C <b>0°C</b>
9.I	[5-04]	Korekce nastavení teploty ohřevu užitkové vody.	R/W 0~20°C, krok: 1°C <b>10°C</b>
9.I	[5-05]	Jaký je požadovaný limit pro DI1?	R/W 0~50 A, krok: 1 A <b>50 A</b>
9.I	[5-06]	Jaký je požadovaný limit pro DI2?	R/W 0~50 A, krok: 1 A <b>50 A</b>
9.I	[5-07]	Jaký je požadovaný limit pro DI3?	R/W 0~50 A, krok: 1 A <b>50 A</b>
9.I	[5-08]	Jaký je požadovaný limit pro DI4?	R/W 0~50 A, krok: 1 A <b>50 A</b>
9.I	[5-09]	Jaký je požadovaný limit pro DI1?	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW <b>20 kW</b>
9.I	[5-0A]	Jaký je požadovaný limit pro DI2?	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW <b>20 kW</b>
9.I	[5-0B]	Jaký je požadovaný limit pro DI3?	R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW <b>20 kW</b>

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_

(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*) \*EKECBUA\*9W\_

(\*) Záložní ohřívač less\_(\*) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka	Název nastavení	Rozsah, krok Výchozí hodnota	
9.I	[5-0C]	Jaký je požadovaný limit pro DI4?	R/W <b>0~20 kW, krok: 0,5 kW 20 kW</b>
9.I	[5-0D]	Napětí záložního ohříváče	R/W <b>0: 230V, 1~ (*4, *5, *7) 2: 400V, 3~ (*6)</b>
9.I	[5-0E]	--	
9.I	[6-00]	Rozdíl teplot určující zapínací teplotu tepelného čerpadla.	R/W <b>2~40°C, krok: 1°C 8°C</b>
9.I	[6-01]	Rozdíl teplot určující vypínací teplotu tepelného čerpadla.	R/W <b>0~10°C, krok: 1°C 0°C</b>
9.I	[6-02]	Jaký je výkon přídavného ohříváče?	R/W <b>0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW</b>
9.I	[6-03]	Jaký je výkon záložního ohříváče (krok 1)?	R/O <b>0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW( *7) 2kW (*5) 3kW (*4, *6)</b>
9.I	[6-04]	Jaký je výkon záložního ohříváče (krok 2)?	R/W (*5, *6) R/O (*4, *7) <b>0~10 kW, krok: 0,2 kW 0kW (*4, *7) 3kW 4kW (*5) 6kW (*6)</b>
9.I	[6-05]	Hystereze udržování tepla.	
9.I	[6-07]	--	
9.I	[6-08]	Jaká hystereze má být použita v režimu opakování ohřevu?	R/W <b>2~20°C, krok: 1°C 10°C</b>
9.I	[6-09]	--	
9.I	[6-0A]	Jaká je požadovaná komfortní akumulační teplota?	R/W <b>30~[6-0E]°C, krok: 1°C 60°C</b>
9.I	[6-0B]	Jaká je požadovaná eko akumulační teplota?	R/W <b>30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C</b>
9.I	[6-0C]	Jaká je požadovaná teplota opětovného ohřevu?	R/W <b>30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C 45°C</b>
9.I	[6-0D]	Jaký je požad.režim nast. tep.u TUV?	R/W <b>0: Opět.ohř. 3 Plánovaný + opětovný ohřev</b>
9.I	[6-0E]	Jaká je maximální nastavená teplota?	R/W <b>E-07 = 4 40~75°C, krok: 1°C 60°C</b>
9.I	[7-00]	Nadstavená teplota přídavného ohříváče teplé užitkové vody.	R/W <b>0~4°C, krok: 1°C 0°C</b>
9.I	[7-01]	Hystereze přídavného ohříváče teplé užitkové vody.	R/W <b>2~40°C, krok: 1°C 2°C</b>
9.I	[7-02]	Kolik zón teploty výstupní vody se zde nachází?	R/W <b>0: Jedná zóna 1: Dvě zóny</b>
9.I	[7-03]	--	
9.I	[7-04]	--	
9.I	[7-05]	účinnost kotle	R/W <b>0: Velmi vysoká 1: Vysoké 2: Střední 3: Nízký 4: Velmi nízká</b>
9.I	[7-06]	Kompresor nucené vypnutí	R/W <b>0: Vypnuto 1: Zapnuto</b>
9.I	[7-07]	BBR16 aktivace* *Nastavení BBR16 jsou zobrazeny, pouze když je jako jazyk uživatelského rozhraní nastavena švédština.	R/W <b>0: Ne 1: Ano</b>
9.I	[7-08]	Aktivace funkce udržování teploty	R/W <b>0: Vypnuto (*3) 1: Aktivován (*4)</b>
9.I	[7-09]	Jak vysoká je hodnota pulzně šířkové modulace (PWM) čerpadla.	R/W <b>20%</b>
9.I	[7-0A]	Doplňkové zónové pevné čerpadlo PWM, pokud je nainstalována souprava pro dvě zóny.	R/W <b>20~95%, krok 5% 95%</b>
9.I	[7-0B]	Hlavní zónové pevné čerpadlo PWM, pokud je nainstalována souprava pro dvě zóny.	R/W <b>20~95%, krok 5% 95%</b>

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*6) \*EKECBUA\*9W\_(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*8) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka	Název nastavení	Rozsah, krok Výchozí hodnota	
9.I	[7-0C]	Čas potřebný k tomu, aby se směšovací ventil otočil z jedné strany na druhou, pokud je nainstalována souprava pro dvě zóny.	R/W <b>125 sekund</b>
9.I	[7-0D]	Hodnota hystereze použitá k regulaci bivalence nádrže v případě, že podporuje provoz prostorového vytápění	R/W <b>4 °C</b>
9.I	[7-0E]	Posun nastavené hodnoty, která určuje, když je nádrž dostatečně vysoká pro přechod do nadbytečného stavu	R/W <b>7 °C</b>
9.I	[8-00]	Minimální doba ohřevu teplé užitkové vody.	R/W <b>1 min</b>
9.I	[8-01]	Maximální doba ohřevu teplé užitkové vody.	R/W <b>30 min</b>
9.I	[8-02]	Doba mezi cykly.	R/W <b>0,5 hodiny</b>
9.I	[8-03]	Zpožďovací časovač přídavného ohříváče.	R/W <b>50 min</b>
9.I	[8-04]	Dodatečná doba provozu pro maximální provozní dobu.	R/W <b>95 min</b>
9.I	[8-05]	Povol. modul. tepl.výst. vody ke kontrole místnosti?	R/W <b>0: Ne</b> 1: Ano
9.I	[8-06]	Maximální modulace teploty výstupní vody.	R/W <b>5°C</b>
9.I	[8-07]	Jaká je požadovaná komfortní hla. tepl.výst.vody při chlaz.?	R/W <b>18°C</b>
9.I	[8-08]	Jaká je požadovaná eko hla. tepl.výst.vody při chlaz.?	R/W <b>20°C</b>
9.I	[8-09]	Jaká je požadovaná komfortní hlav.tepl.výst. vody při top.?	R/W <b>35°C</b>
9.I	[8-0A]	Jaká je požadovaná eko hlav.tepl.výst. vody při top.?	R/W <b>33°C</b>
9.I	[8-0B]	--	R/W <b>13</b>
9.I	[8-0C]	--	R/W <b>10</b>
9.I	[8-0D]	--	R/W <b>16</b>
9.I	[9-00]	Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení?	R/W 37~65°C, krok: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I	[9-01]	Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny topení?	R/W <b>25°C</b>
9.I	[9-02]	Jaká je max. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny chlaz.?	R/W <b>22°C</b>
9.I	[9-03]	Jaká je min. požadovaná tep.výst.vody hlav.zóny chlaz.?	R/W <b>7°C</b>
9.I	[9-04]	Nadsazená teplota výstupní vody.	R/W <b>2°C</b>
9.I	[9-05]	Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení?	R/W <b>25°C</b>
9.I	[9-06]	Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zó. topení?	R/W 37~65°C, krok: 1°C [2-0C]=2: 65°C [2-0C]≠2: 55°C
9.I	[9-07]	Jaká je min. požadovaná t.výst.vody doplň.zóny chlaz.?	R/W <b>7°C</b>
9.I	[9-08]	Jaká je max. požadovaná t.výst.vody doplň.zóny chlaz.?	R/W <b>22°C</b>
9.I	[9-09]	Jaké je povolené podkročení tepl. výst. vody během spouštění chlazení?	R/W <b>18°C</b>
9.I	[9-0A]	Jaká je vyrovnávací teplota místnosti při topení?	R/W [3-07]~[3-06]°C, krok: 0,5°C <b>23°C</b>
9.I	[9-0B]	Jaká je vyrovnávací teplota místnosti při chlazení?	R/W [3-09]~[3-08]°C, krok: 0,5°C <b>23°C</b>
9.I	[9-0C]	Hystereze pokojové teploty.	R/W <b>1 °C</b>

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_

(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*) \*EKECBUA\*9W\_

(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka		Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota
9.I	[9-0D]	Omezení otáček čerpadla	R/W	0~8, krok:1 0 : Žádné omezení 1~4 : 90~60% otáčky čerpadla 5~8 : 90~60% otáčky čerpadla <b>6 80% otáčky čerpadla</b>
9.I	[9-0E]	--		<b>6</b>
9.I	[C-00]	Priorita ohřevu teplé užitkové vody.	R/W	0: Priorita solárního systému <b>1: Priorita tepelného čerpadla</b>
9.I	[C-01]	--		<b>0</b>
9.I	[C-02]	Je připojen externí záložní zdroj tepla?	R/W	<b>0: VYPNUTO</b> 1: Přímý (PV) <b>2: Nepřímý (TUV) (*3)</b> 3: Nepřímý (TUV + PV)
9.I	[C-03]	Aktivační teplota bivalentního provozu.	R/W	-25~25°C, krok: 1°C <b>0°C</b>
9.I	[C-04]	Teplota hystereze bivalentního provozu.	R/W	2~10°C, krok: 1°C <b>3°C</b>
9.I	[C-05]	Jaký je typ kontaktu pož.tepl.pro hlavní zónu?	R/W	1: 1 kontakt <b>2: 2 kontakty</b>
9.I	[C-06]	Jaký je typ kontaktu požad.tepl.pro doplňkovou zónu?	R/W	1: 1 kontakt <b>2: 2 kontakty</b>
9.I	[C-07]	Jaký způsob ovládání jednotky je v prostorovém vyt./chl.?	R/W	<b>0: Výstupní voda</b> 1: Externí pokojový termostat 2: Pokojový termostat
9.I	[C-08]	Jaký typ externího snímače je instalován?	R/W	<b>0: Ne</b> 1: Venkovní 2: Místnost
9.I	[C-09]	Jaký je požadovaný typ výstup.kontaktu alarmu?	R/W	<b>0: Abnormální</b> 1: Normální
9.I	[C-0A]	--		<b>0</b>
9.I	[C-0B]	--		<b>0</b>
9.I	[C-0C]	--		<b>0</b>
9.I	[C-0D]	--		<b>0</b>
9.I	[C-0E]	--		<b>0</b>
9.I	[D-00]	Které ohř.jsou povol.pokud dojde k výpad.upřed.saz.za kWh?	R/W	<b>0: Ne</b> 1: Pouze přídavný ohříváč 2: Pouze záložní ohříváč 3: Vše
9.I	[D-01]	Typ kontaktu upřednost. sazby za kWh napájení?	R/W	<b>0: Ne</b> 1: Otevřeno 2: Uzavřeno 3: Smart grid
9.I	[D-02]	Jaký typ čerpadla pro TUV je instalován?	R/W	<b>0: Žádné čerpadlo TUV</b> 1: Okamžitá dodávka teplé užitkové vody 2: Dezinfekce 3: Oběh 4: Oběh a dezinfekce
9.I	[D-03]	Kompenzace teploty výstupní vody v okolí 0°C.	R/W	0: Ne <b>1: zvýšení 2°C, rozsah 4°C</b> 2: zvýšení 4°C, rozsah 4°C 3: zvýšení 2°C, rozsah 8°C 4: zvýšení 4°C, rozsah 8°C
9.I	[D-04]	Je připojena karta požadavků?	R/W	<b>0: Ne</b> 1: Říz.spotř.ener.
9.I	[D-05]	Je prov.čerp.povolen pokud dojde k výp.upřed.sazby za kWh?	R/W	0: Ne <b>1: Ano</b>
9.I	[D-07]	Je připojena solární souprava?	R/W	0: Ne 1: Ano (TUV) <b>2: Ano (TUV + PV)</b>

(\*1) \*X\*\_(\*)2) \*H\*\_(\*)3) \*B\*\_(\*)4) \*EKECBUA\*3V\_(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*6) \*EKECBUA\*9W\_(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*8) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka	Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota
9.I	[D-08]	Je pro měření energie použit externí měřič kWh?	R/W <b>0: Ne</b> 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh
9.I	[D-09]	Je pro měření energie použit externí měřič kWh, měřič kWh použitý pro smart grid?	R/W <b>0: Ne</b> 1: 0,1 impulz/kWh 2: 1 impulz/kWh 3: 10 impulz/kWh 4: 100 impulz/kWh 5: 1000 impulz/kWh 6: 1000 impulz/kWh (PV meter) 7: 1000 impulz/kWh (PV meter)
9.I	[D-0A]	--	<b>0</b>
9.I	[D-0B]	--	<b>2</b>
9.I	[D-0C]	--	<b>0</b>
9.I	[D-0D]	--	<b>0</b>
9.I	[D-0E]	--	<b>0</b>
9.I	[E-00]	Jaký typ jednotky je instalován?	R/O 0~5 <b>0: Nízkotep.split syst.</b>
9.I	[E-01]	Jaký typ kompresoru je instalován?	R/O <b>1</b>
9.I	[E-02]	Jaký typ softwaru je ve vnitřní jednotce?	R/W (*1) R/O (*2) <b>0: Reverzibilní (*1)</b> <b>1: Pouze topení (*2)</b>
9.I	[E-03]	Jaký je počet kroků záložního ohříváče?	R/W <b>0: žádný ohříváč (*7)</b> 2: 3V (*4) 3: 6V (*5) 4: 9W (*6)
9.I	[E-04]	Je funkce úspory energie k dispozici na venk.jedn.?	R/O 0: Ne <b>1: Ano</b>
9.I	[E-05]	Může systém ohřívat teplou užitkovou vodu?	R/O 0: Ne <b>1: Ano</b>
9.I	[E-06]	--	<b>1</b>
9.I	[E-07]	Jaký typ nádrže TUV je instalován?	R/O <b>HPSU'</b>
9.I	[E-08]	Funkce úsporného režimu venkovní jednotky.	R/W 0: Ne <b>1: Ano</b>
9.I	[E-09]	--	<b>1</b>
9.I	[E-0B]	Je soupr.pro dvě zóny instal.?	R/W <b>0: NENÍ instalován</b> 1: - 2: Bizon kit je instalován
9.I	[E-0C]	Jaký typ soupravy pro dvě zóny je nainstalován?	R/W <b>0: Bez hydraulického separátoru / bez přímého čerpadla</b> 1: S hydraulickým separátorem / bez přímého čerpadla 2: S hydraulickým separátorem / s přímým čerpadlem
9.I	[E-0D]	Je systém naplněn glykolem?	R/O <b>0: Ne</b> 1: Ano
9.I	[E-0E]	--	<b>0</b>
9.I	[F-00]	Provoz čerpadla povolen mimo pracovní rozsah.	R/W <b>0: Zakázáno</b> 1: Povoleno
9.I	[F-01]	Nad jakou venkovní teplotou je povoleno chlazení?	R/W 10~35°C, krok: 1°C <b>20°C</b>
9.I	[F-02]	--	<b>3</b>
9.I	[F-03]	--	<b>5</b>
9.I	[F-04]	--	<b>0</b>
9.I	[F-05]	--	<b>0</b>
9.I	[F-06]	Povolit zásobníkový kotel?	R/W <b>0: Vypnuto</b> 1: Zapnuto
9.I	[F-07]	Výpočet účinnosti	R/W <b>0: Zapnuto</b> 1: Vypnuto
9.I	[F-08]	Nepřetržité topení odmrazování povoleno	R/W <b>0: Vypnuto</b> 1: Zapnuto

(\*1) \*X\*\_(\*) \*H\*\_(\*) \*B\*\_(\*) \*EKECBUA\*3V\_



(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*) \*EKECBUA\*9W\_

(\*) Záložní ohříváč less\_(\*) nádrž 300 l

## Tabulka provozních nastavení

Záložka		Název nastavení	Rozsah, krok	Výchozí hodnota
9.I	[F-09]	Provoz čerpadla během abnormálního průtoku.	R/W	<b>0: Vypnuto</b> 1: Zapnuto
9.I	[F-0A]	--		<b>0</b>
9.I	[F-0B]	Uzavřít uzavírací vent.během vypnutí ohřevu?	R/W	<b>0: Ne</b> 1: Ano
9.I	[F-0C]	Uzavřít uzavírací vent.během chlazení?	R/W	0: Ne <b>1: Ano</b>
9.I	[F-0D]	Jaký je provozní režim čerpadla?	R/W	0: Nepřetržitý <b>1: Vzorek</b> 2: Požadavek
9.I	[F-0E]	Podpora ohřevu nádrže_max	R/W	10~35 kW, krok: 1kW <b>20 kW</b>
<b>Nastavení soupravy pro dvě zóny</b>				
9.P.1	[E-0B]	Bizone kit je instalován	R/W	<b>0: NENÍ instalován</b> 1: - 2: Bizone kit je instalován
9.P.2	[E-0C]	Typ soupravy pro dvě zóny	R/W	<b>0: Bez hydraulického separátoru / bez přímého čerpadla</b> 1: S hydraulickým separátorem / bez přímého čerpadla 2: S hydraulickým separátorem / s přímým čerpadlem
9.P.3	[7-0A]	Přidat zónové čerpadlo s pevným PWM	R/W	20~95%, krok 5% <b>95%</b>
9.P.4	[7-0B]	Hlavní zónové čerpadlo s pevným PWM	R/W	20~95%, krok 5% <b>95%</b>
9.P.5	[7-0C]	Doba otáčení směšovacího ventilu	R/W	20–300 s, krok 5 s <b>125 s</b>

(\*1) \*X\*\_(\*)2) \*H\*\_(\*)3) \*B\*\_(\*)4) \*EKECBUA\*3V\_(\*5) \*EKECBUA\*6V\_(\*)6) \*EKECBUA\*9W\_(\*7) Záložní ohříváč less\_(\*)8) nádrž 300 l

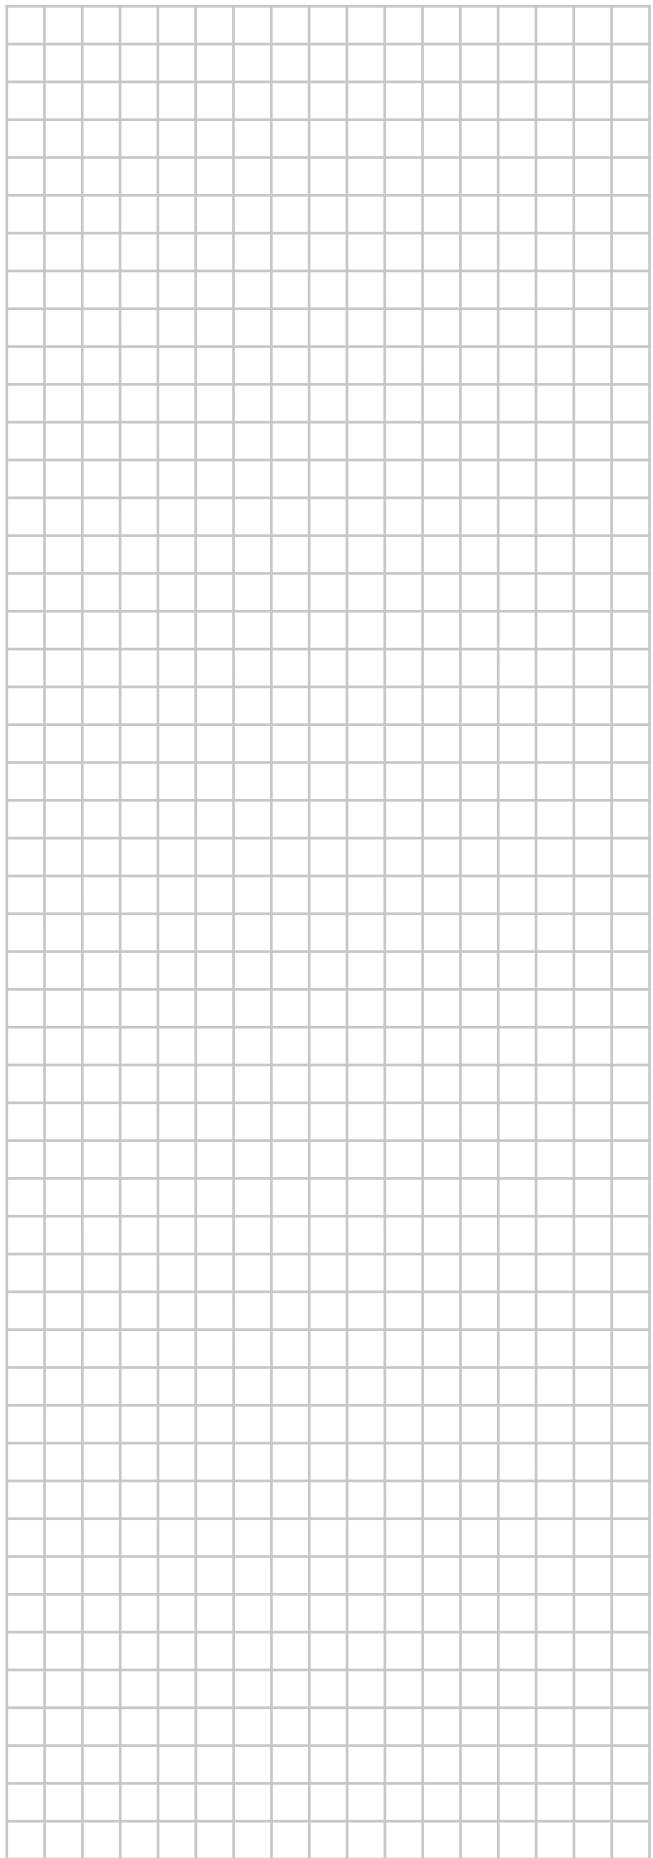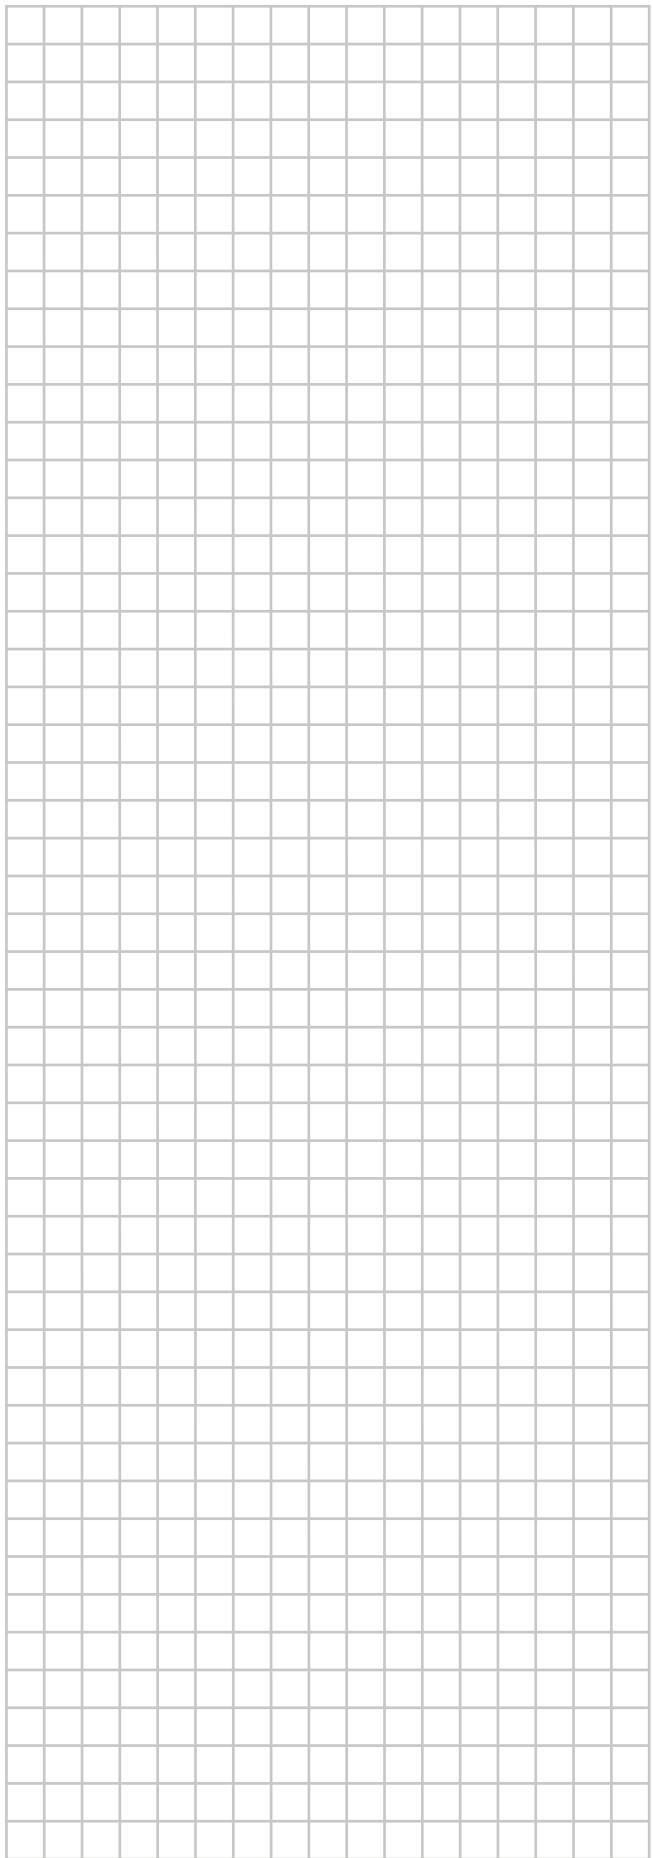

EAC

Copyright 2024 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P759885-1B 2025.03