


Guia para instalação e utilização

Unidade exterior e unidade de subida de capacidade do CO₂ Conveni-Pack

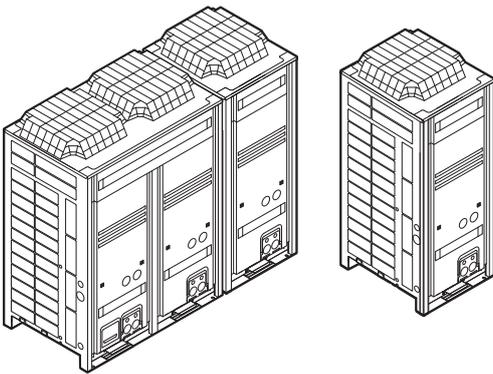

Índice

1	Acerca da documentação	5
1.1	Acerca deste documento	5
2	Precauções de segurança gerais	6
2.1	Acerca da documentação.....	6
2.1.1	Significados dos avisos e símbolos	6
2.2	Para o instalador.....	7
2.2.1	Geral.....	7
2.2.2	Local de instalação.....	8
2.2.3	Refrigerante — no caso de R744.....	10
2.2.4	Sistema elétrico	11
3	Instruções específicas de segurança do instalador	14
Para o utilizador		24
4	Instruções de segurança do utilizador	25
4.1	Geral	25
4.2	Instruções para um funcionamento seguro	26
5	O sistema	31
5.1	Projeto do sistema	32
6	Funcionamento	33
6.1	Modos de funcionamento.....	33
6.2	Intervalo de operação	33
6.3	Pressão das tubagens locais.....	33
7	Poupança de energia e funcionamento otimizado	34
8	Manutenção e assistência técnica	35
8.1	Manutenção antes de um longo período sem funcionar	35
8.2	Manutenção após um longo período sem funcionar	36
8.3	O refrigerante.....	36
8.4	Recomendações de manutenção e inspeção	36
9	Resolução de problemas	38
9.1	Códigos de erro: Descrição geral	40
10	Mudança de local de instalação	42
11	Eliminação de componentes	43
Para o instalador		44
12	Acerca da caixa	45
12.1	Unidade de exterior	45
12.1.1	Para transportar a palete.....	45
12.1.2	Para desembalar a unidade de exterior	46
12.1.3	Manusear a unidade de exterior	47
12.1.4	Para retirar os acessórios da unidade de exterior	49
13	Acerca das unidades e das opções	50
13.1	Identificação	50
13.1.1	Placa de identificação: Unidade de exterior	50
13.2	A unidade de exterior	51
13.2.1	Etiquetas na unidade exterior	52
13.3	Projeto do sistema	55
13.4	Combinação de unidades e opções	56
13.4.1	Possíveis combinações de unidades interiores.....	56
13.4.2	Opções possíveis para a unidade de exterior	57
13.5	Limitações da unidade interior	57
13.5.1	Restrições para o ar condicionado	58
13.5.2	Restrições para refrigeração.....	58
14	Instalação da unidade	60

14.1	Preparação do local de instalação	61
14.1.1	Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior	61
14.1.2	Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios	65
14.1.3	Requisitos adicionais do site de instalação para refrigerante CO ₂	65
14.2	Abrir e fechar a unidade.....	70
14.2.1	Sobre a abertura das unidades.....	70
14.2.2	Abertura da unidade de exterior.....	70
14.2.3	Abertura da caixa de comutação da unidade exterior.....	71
14.2.4	Para fechar a unidade de exterior	72
14.3	Montagem da unidade de exterior.....	73
14.3.1	Sobre a montagem da unidade de exterior	73
14.3.2	Precauções durante a montagem da unidade de exterior	73
14.3.3	Proporcionar a estrutura de instalação.....	73
14.3.4	Para instalar a unidade de exterior	75
14.3.5	Disponibilizar a drenagem.....	75
15	Instalação da tubagem	76
15.1	Preparação da tubagem de refrigerante	76
15.1.1	Requisitos da tubagem de refrigerante	76
15.1.2	Material da tubagem de refrigerante	77
15.1.3	Comprimento da tubagem de refrigerante e desnível	78
15.1.4	Selecionar o tamanho dos tubos.....	80
15.1.5	Seleção de kits de ramificação do refrigerante.....	82
15.1.6	Para selecionar válvulas de expansão para refrigeração	82
15.2	Utilização da válvula de corte e das portas de serviço.....	83
15.2.1	Visão geral das válvulas de corte para refrigeração e ar condicionado	84
15.2.2	Vista geral das válvulas de corte para manutenção.....	84
15.2.3	Manuseamento da válvula de corte.....	86
15.2.4	Binários de aperto.....	89
15.2.5	Manuseamento da abertura de admissão	89
15.3	Ligação da tubagem do refrigerante.....	91
15.3.1	Ligação da tubagem de refrigerante	91
15.3.2	Cuidados na ligação da tubagem de refrigerante	92
15.3.3	Para cortar os tubos fiados.....	93
15.3.4	Ligação da tubagem do refrigerante à unidade de exterior.....	94
15.3.5	Soldadura da extremidade de um tubo	98
15.3.6	Instruções para ligar as juntas em T.....	100
15.3.7	Instruções para instalar um secador	100
15.3.8	Instruções para instalar um filtro	101
15.3.9	Diretrizes para instalar as válvulas de segurança.....	102
15.3.10	Diretrizes para instalar tubagem de descarga	103
15.4	Verificação da tubagem do refrigerante.....	103
15.4.1	Verificação da tubagem do refrigerante	104
15.4.2	Verificação da tubagem de refrigerante: Recomendações gerais.....	104
15.4.3	Verificação da tubagem de refrigerante: Definição.....	105
15.4.4	Para realizar um teste de pressão de força.....	105
15.4.5	Realização do teste de fugas	106
15.4.6	Realização da secagem a vácuo.....	107
15.5	Isolamento da tubagem de refrigerante.....	107
16	Instalação elétrica	109
16.1	Sobre a ligação da instalação eléctrica	109
16.1.1	Precauções a ter quando fizer as ligações eléctricas.....	109
16.1.2	Componentes eléctricos locais: Visão geral	111
16.1.3	Diretrizes para abrir orifícios pré-moldados	113
16.1.4	Orientações para as ligações eléctricas	114
16.1.5	Acerca da conformidade eléctrica	116
16.1.6	Especificações dos componentes das ligações eléctricas padrão	117
16.2	Ligações à unidade de exterior	118
16.2.1	Cablagem de baixa tensão – Unidade exterior	118
16.2.2	Cablagem de alta tensão – Unidade exterior.....	120
16.3	Ligações à unidade de aumento de capacidade.....	122
16.3.1	Cablagem de baixa tensão – Unidade de aumento de capacidade.....	122
16.3.2	Cablagem de alta tensão – Unidade de aumento de capacidade	124
17	Carregamento de refrigerante	126
17.1	Carregamento do refrigerante.....	126
17.2	Cuidados ao carregar o refrigerante.....	126
17.3	O refrigerante	128
17.4	Para determinar a quantidade adicional de refrigerante.....	129

17.5	Carregamento do refrigerante.....	131
17.6	Para fixar a etiqueta de carregamento de refrigerante	132
18	Concluir a instalação da unidade de exterior	133
18.1	Verificar a resistência de isolamento do compressor	133
19	Configuração	134
19.1	Regulações locais.....	134
19.1.1	Adoção de regulações locais	134
19.1.2	Acesso aos componentes das regulações locais.....	134
19.1.3	Componentes das regulações locais	135
19.1.4	Acesso ao modo 1 ou 2.....	136
19.1.5	Para definir as definições locais	137
20	Ativação	139
20.1	Descrição geral: Activação	139
20.2	Cuidados com a entrada em serviço.....	139
20.3	Lista de verificação antes da activação.....	140
20.4	Acerca do teste de funcionamento do sistema	141
20.5	Efetuar um teste de execução (visor de 7 segmentos)	142
20.5.1	Verificações de teste de execução	143
20.5.2	Correções após conclusão anómala de um teste de funcionamento	145
20.6	Utilização da unidade	146
20.7	Registo de ocorrências	146
21	Fornecimento ao utilizador	147
22	Manutenção e assistência	148
22.1	Precauções de segurança de manutenção	148
22.2	Prevenção de problemas eléctricos.....	148
22.3	Para libertar o refrigerante	149
22.3.1	Para libertar refrigerante utilizando as portas de serviço	149
23	Resolução de problemas	151
23.1	Visão geral: Resolução de problemas	151
23.2	Cuidados com a resolução de problemas.....	151
23.3	Resolução de problemas com base em códigos de erro	151
23.3.1	Códigos de erro: Descrição geral.....	152
24	Eliminação de componentes	156
25	Dados técnicos	157
25.1	Área para assistência técnica: Unidade de exterior	157
25.2	Diagrama das tubagens: Unidade de exterior	160
25.3	Diagrama da tubagem: Unidade capacity up.....	163
25.4	Esquema eléctrico: Unidade de exterior	164
26	Glossário	170

1 Acerca da documentação

1.1 Acerca deste documento

Nesta documentação, o termo "unidades interiores" é utilizado tanto para as unidades de refrigeração como para as unidades de ar condicionado, exceto quando mencionado em contrário.

Público-alvo

Instaladores autorizados e utilizadores finais



INFORMAÇÕES

Este aparelho deve ser utilizado por utilizadores especializados ou com formação em lojas, indústrias ligeiras e em quintas, ou para utilização comercial por pessoas não qualificadas.

Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

▪ Medidas gerais de segurança:

- Instruções de segurança - ler antes de instalar
- Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)

▪ Manual de instalação e execução da unidade exterior:

- Instruções de instalação e funcionamento
- Formato: Papel (na caixa da unidade exterior)

▪ Guia de instalação e referência do utilizador da unidade exterior:

- Preparação da instalação, dados de referência, ...
- Instruções passo a passo pormenorizadas e informações de fundo para utilização básica e avançada
- Formato: ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para procurar o seu modelo.

As mais recentes revisões da documentação fornecida estão disponíveis no website Daikin regional e está disponível através do seu revendedor.

As instruções foram escritas originalmente em inglês. Todas as versões noutras línguas são traduções da redacção original.

Dados técnicos de engenharia

- Um **subconjunto** dos mais recentes dados técnicos está disponível no website regional Daikin (de acesso público).
- O **conjunto completo** dos dados técnicos mais recentes está disponível no Daikin Business Portal (autenticação necessária).

2 Precauções de segurança gerais

2.1 Acerca da documentação

- As instruções foram escritas originalmente em inglês. Todas as versões noutras línguas são traduções da redação original.
- As precauções descritas neste documento dizem respeito a tópicos muito importantes, siga-os rigorosamente.
- A instalação do sistema e todas as atividades descritas no manual de instalação e no guia de referência do instalador DEVEM ser realizadas por um instalador autorizado.

2.1.1 Significados dos avisos e símbolos

	PERIGO Indica uma situação que resulta em morte ou ferimentos graves.
	PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO Indica uma situação que poderá resultar em eletrocussão.
	PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA Indica uma situação que pode resultar em queimaduras/escaldaduras devido a temperaturas extremamente quentes ou frias.
	PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO Indica uma situação que pode resultar em explosão.
	AVISO Indica uma situação que pode resultar em morte ou ferimentos graves.
	ADVERTÊNCIA: MATERIAL INFLAMÁVEL
	AVISO Indica uma situação que pode resultar em ferimentos menores ou moderados.
	AVISO Indica uma situação que pode resultar em danos materiais ou no equipamento.
	INFORMAÇÕES Apresenta dicas úteis ou informações adicionais.

Símbolos utilizados na unidade:

Símbolo	Explicação
	Antes da instalação, leia o manual de operações e instalação e a ficha de instruções sobre as ligações.
	Antes de realizar as tarefas de manutenção e assistência, leia o manual de assistência.
	Para mais informações, consulte o guia de referência do instalador e do utilizador.
	A unidade contém peças rotativas. Tenha cuidado quando efetuar a manutenção ou inspeção da unidade.

Símbolos utilizados na documentação:

Símbolo	Explicação
	Indica o título de um figura ou uma referência a esta. Exemplo: "▲ 1-3 Título da figura" significa "Figura 3 no capítulo 1".
	Indica o título de uma tabela ou uma referência a esta. Exemplo: "■ 1-3 Título da tabela" significa "Tabela 3 no capítulo 1".

2.2 Para o instalador

2.2.1 Geral

Se NÃO tiver a certeza de como instalar ou utilizar a unidade, contacte o seu representante.



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

- NÃO toque nas tubagens de refrigerante, nas tubagens de água nem nas peças internas durante ou imediatamente após o funcionamento. Poderão estar demasiado quentes ou frias. Deixe passar algum tempo para que voltem à temperatura normal. Se TIVER de tocar-lhes, utilize luvas de proteção.
- NÃO entre em contacto com uma fuga de refrigerante.



AVISO

A instalação ou fixação inadequada de equipamento ou acessórios pode resultar em choque elétrico, curto-circuito, fugas, incêndio ou outros danos no equipamento. Utilize APENAS acessórios, equipamento opcional e peças sobressalentes feitas ou aprovadas por Daikin, salvo especificação em contrário.



AVISO

Certifique-se de que a instalação, os testes e os materiais aplicados cumprem a legislação aplicável (acima das instruções descritas na documentação da Daikin).



AVISO

Rasgue e deite fora os sacos plásticos de embalagem, para que não fiquem ao alcance de ninguém, em especial de crianças. **Consequência possível:** asfixia.



AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos. Se entrarem em contacto com os componentes elétricos, os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou um incêndio.



AVISO

Utilize equipamento de proteção pessoal adequado (luvas de proteção, óculos de segurança...) quando realizar tarefas de instalação, manutenção ou intervenções técnicas ao sistema.



AVISO

NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.



AVISO

- NÃO coloque nenhum objeto nem equipamento em cima da unidade.
- NÃO trepe, não se sente nem se apoie na unidade.



AVISO

Os trabalhos efetuados na unidade de exterior devem ser efetuados em tempo seco, para evitar entrada de água.

De acordo com a legislação aplicável, poderá ser necessário fornecer um livro de registos com o produto, contendo pelo menos: informações sobre manutenção, trabalho de reparação, resultados de testes, períodos de inatividade...

As seguintes informações também DEVERÃO ser fornecidas num local acessível no produto:

- Instruções para desligar o sistema em caso de emergência
- Nome e endereço de bombeiros, polícia e hospital
- Nome, endereço e contactos telefónicos (diurnos e nocturnos) para receber assistência

Na Europa, a EN378 fornece a orientação necessária deste livro de registos.

2.2.2 Local de instalação

- Proporcione espaço suficiente em redor da unidade para permitir intervenções técnicas e uma boa circulação de ar.
- Certifique-se de que o local de instalação suporta o peso e a vibração da unidade.
- Certifique-se de que a área é bem ventilada. NÃO bloqueie quaisquer aberturas de ventilação.
- Certifique-se de que a unidade está nivelada.

NÃO instale a unidade nos seguintes locais:

- Em atmosferas potencialmente explosivas.
- Em locais onde existam máquinas que emitam ondas electromagnéticas. As ondas eletromagnéticas podem interferir com o sistema de controle e causar mau funcionamento do equipamento.
- Em locais onde exista o risco de incêndio devido à fuga de gases inflamáveis (exemplo: diluente ou gasolina), fibra de carbono e pó inflamável.

- Em locais onde são produzidos gases corrosivos (exemplo: gás de ácido sulfúrico). A corrosão dos tubos de cobre ou dos componentes soldados pode provocar fugas de refrigerante.

Instruções para o equipamento que utiliza refrigerante R744



AVISO

- NÃO fure ou queime peças do ciclo de refrigerante.
- Tenha em atenção que o refrigerante no interior do sistema é inodoro.



AVISO

O aparelho deve ser armazenado de modo a evitar danos mecânicos, numa divisão bem ventilada, sem fontes de ignição em funcionamento contínuo (exemplo: chamas desprotegidas, um aparelho a gás ou um aquecedor elétrico em funcionamento), e o tamanho da divisão deve ser o especificado abaixo.



AVISO

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção e reparação cumprem as instruções da Daikin e a legislação aplicável (por exemplo, a regulamentação nacional do gás) e são realizadas APENAS por pessoal autorizado.



AVISO

- Tome as devidas precauções para evitar vibração ou pulsação excessiva na tubagem de refrigeração.
- Proteja os dispositivos de proteção, as tubagens e os acessórios tanto quanto possível contra efeitos ambientais adversos.
- Proporcione espaço para expansão e contração de longos comprimentos da tubagem.
- Conceba e instale tubagens em sistemas de refrigeração de modo a minimizar a probabilidade de um choque hidráulico que danifique o sistema.
- Instale o equipamento interior e os tubos de forma segura e proteja-os contra a rutura accidental do equipamento ou dos tubos em eventos como a movimentação de móveis ou atividades de reconstrução.



AVISO

NÃO utilize potenciais fontes de ignição ao procurar ou detetar fugas de refrigerante.



AVISO

- NÃO reutilize juntas e juntas de cobre que já foram utilizadas.
- As juntas utilizadas na instalação entre componentes do sistema de refrigerante devem estar acessíveis para efeitos de manutenção.

Requisitos de espaço para a instalação



AVISO

- A tubagem deve ser montada de forma segura e protegida contra danos físicos.
- Mantenha a instalação das tubagens a um nível mínimo.

2.2.3 Refrigerante — no caso de R744

Consulte o manual de instalação ou o guia de referência do instalador da sua aplicação para obter mais informações.



AVISO

Durante os testes, NUNCA pressurize o produto com uma pressão superior à pressão máxima admissível (como indicado na placa de identificação da unidade).



AVISO

Tome as devidas precauções em caso de uma fuga de refrigerante. Se houver fugas de gás refrigerante, areje a área imediatamente. Possíveis riscos:

- Intoxicação por dióxido de carbono
- Asfixia



AVISO

Certifique-se de que não há oxigénio no sistema. O refrigerante APENAS pode ser carregado após efetuar o teste de fugas e a secagem por aspiração.

Consequência possível: Autocombustão e explosão do compressor devido à entrada de oxigénio no compressor em funcionamento.



AVISO

Um sistema de vácuo estará sob ponto triplo. Para evitar gelo sólido, comece SEMPRE a carregar com R744 em estado de vapor. Quando o ponto triplo for atingido (5,2 bar de pressão absoluta ou 4,2 bar de pressão manométrica), pode continuar a carregar com R744 no estado líquido.



AVISO

Quando o procedimento de carregamento de refrigerante for executado ou quando parar, feche imediatamente a válvula do depósito do refrigerante. Se a válvula NÃO for imediatamente fechada, a pressão restante poderá carregar refrigerante adicional. **Consequência possível:** Quantidade de refrigerante incorreta.



AVISO

Certifique-se de que a instalação da tubagem de refrigerante está em conformidade com a legislação aplicável. Na Europa, a EN378 é a norma aplicável.



AVISO

Certifique-se de que a tubagem local e as ligações NÃO são sujeitas a esforço.



AVISO

Após todas as tubagens terem sido conectadas, certifique-se de que não existem fugas de gás. Utilize azoto para realizar uma deteção de fugas de gás.



AVISO

- Para evitar uma avaria do compressor, NÃO carregue refrigerante para além da quantidade especificada.
- Quando for necessário abrir o sistema do refrigerante, DEVE tratar o refrigerante de acordo com a legislação aplicável.

- Caso seja necessário efetuar uma recarga, consulte a placa de identificação ou a etiqueta de carga de refrigerante da unidade. Indica o tipo e quantidade de refrigerante.
- Quer a unidade seja carregada na fábrica com refrigerante ou não, em ambos os casos pode ser necessário carregar refrigerante adicional, dependendo do tamanho e do comprimento dos tubos do sistema.
- Utilize apenas o R744 (CO₂) como refrigerante. As outras substâncias poderão provocar explosões e acidentes.
- NÃO carregue o líquido refrigerante diretamente para uma linha de gás. A compressão líquida pode causar falha na operação do compressor.
- Utilize apenas ferramentas próprias para o tipo de refrigerante usado no sistema, a fim de garantir a resistência à pressão e evitar a entrada no sistema de matérias estranhas.
- Abra as garrafas de refrigerante devagar.

2.2.4 Sistema elétrico



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

- Tem de DESATIVAR todas as fontes de alimentação antes de remover a tampa da caixa de distribuição, de estabelecer as ligações elétricas ou de tocar nos componentes elétricos.
- Desligue a fonte de alimentação, mantenha-a desligada durante mais de 10 minutos e meça a tensão nos terminais dos condensadores do circuito principal ou dos componentes elétricos antes de efetuar intervenções técnicas. A tensão DEVE ser inferior a 50 V CC antes de poder tocar nos componentes elétricos. Para saber a localização dos terminais, consulte o esquema elétrico.
- NÃO toque nos componentes elétricos com as mãos molhadas.
- NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa de serviço estiver removida.



AVISO

Se NÃO for instalado de fábrica, deve ser instalado na cablagem fixa um interruptor geral ou outra forma de interrupção do circuito, com quebra de contacto em todos os pólos, proporcionando uma interrupção total em estado de sobretensão de categoria III.



AVISO

- Utilize APENAS fios de cobre.
- Certifique-se de que a cablagem local está em conformidade com os regulamentos nacionais relativos à cablagem.
- Todas as ligações elétricas locais DEVEM ser estabelecidas de acordo com o esquema elétrico fornecido com o produto.
- NUNCA aperte molhos de cabos e certifique-se de que NÃO entram em contacto com a tubagem nem com arestas afiadas. Certifique-se de que não é aplicada qualquer pressão externa às ligações dos terminais.
- Certifique-se de que instala a ligação à terra. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques elétricos.
- Certifique-se de que utiliza um circuito de alimentação adequado. NUNCA utilize uma fonte de alimentação partilhada por outro aparelho elétrico.
- Certifique-se de que instala os disjuntores ou fusíveis necessários.
- Certifique-se de que instala um disjuntor de fugas para a terra. Caso contrário, podem verificar-se choques elétricos ou um incêndio.
- Ao instalar o disjuntor de fugas para a terra, certifique-se de que este é compatível com o inversor (resistente a ruído elétrico de alta frequência), para que o disjuntor de fugas para a terra não dispare desnecessariamente.



AVISO

- Depois de terminar o trabalho elétrico, confirme se todos os componentes elétricos e terminais dentro da caixa de distribuição estão ligados de forma segura.
- Certifique-se de que todas as tampas estão fechadas antes de colocar a unidade em funcionamento.



AVISO

- Quando ligar o cabo de alimentação: ligue primeiro o fio de terra antes de efetuar as ligações condutoras de corrente (ativas).
- Ao desligar a alimentação: desligue primeiro os cabos condutores de corrente (ativos) antes de separar a ligação à terra.
- O comprimento dos condutores entre o encaixe de proteção contra tração mecânica do cabo de alimentação e a placa de bornes TEM DE ser tal que os condutores ativos (fases) fiquem esticados antes que o mesmo suceda ao condutor de terra, para a eventualidade de o cabo de alimentação ser puxado para fora do respetivo encaixe.

**AVISO**

Cuidados a ter quando estender a cablagem de alimentação:



- NÃO ligue cabos de diferentes espessuras à placa de bornes de alimentação (a folga nos cabos de alimentação pode causar calor anormal).
- Quando ligar cabos da mesma espessura, proceda conforme ilustrado na figura anterior.
- Para as ligações eléctricas, utilize a cablagem de alimentação designada e ligue firmemente e, em seguida, prenda de modo a evitar que seja exercida pressão externa na placa de bornes.
- Utilize uma chave de fendas adequada para apertar os parafusos do terminal. Uma chave de fendas com uma cabeça pequena irá danificar a cabeça e tornar o aperto correcto impossível.
- Se apertar os parafusos do terminal em demasia, pode parti-los.

Instale os cabos eléctricos a pelo menos 1 metro de distância de televisores ou rádios, para evitar interferências. Dependendo das ondas de rádio, uma distância de 1 metro pode NÃO ser suficiente.

**AVISO**

Aplicável APENAS se a fonte de alimentação for trifásica e se o compressor tiver um método de arranque ATIVAR/DESATIVAR.

Se existir a possibilidade de haver fase invertida após uma interrupção de energia eléctrica momentânea e a alimentação ATIVAR e DESATIVAR enquanto o produto estiver a funcionar, instale um circuito de protecção de fase invertida localmente. O funcionamento do produto em fase invertida poderá causar danos no compressor e em outras peças.

3 Instruções específicas de segurança do instalador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

Requisitos gerais de instalação



AVISO

- Não se esqueça de instalar todas as contramedidas necessárias em caso de fuga de refrigerante, de acordo com a norma EN378 (consulte "[14.1.3 Requisitos adicionais do site de instalação para refrigerante CO₂](#)" [▶ 65]).
- Certifique-se de instalar um detetor de fugas de CO₂ (fornecimento local) em todos as divisões com tubagem de refrigerante, unidades de ar condicionado, expositores ou ventiladores e ative a função de detecção de fugas de refrigerante (consulte o manual de instalação das unidades interiores).



AVISO

Certifique-se de que a instalação, assistência técnica, manutenção, reparação e materiais aplicados cumprem as instruções da Daikin (incluindo todos os documentos listados no "Conjunto de documentação") e também a legislação aplicável, e que são realizadas apenas por pessoal qualificado. Na Europa e zonas onde se aplicam as normas IEC, a EN/IEC 60335-2-40 é a norma aplicável.



AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.

Sobre a caixa (consulte "[12 Acerca da caixa](#)" [▶ 45])



AVISO

Um detetor de CO₂ é SEMPRE recomendado durante o armazenamento e o transporte.



AVISO

Rasgue e deite fora os sacos plásticos de embalagem, para que não fiquem ao alcance de ninguém, em especial de crianças. **Consequência possível:** asfixia.



AVISO

Para evitar lesões, NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.



AVISO

NÃO utilize a abertura central da unidade exterior para prender as cintas. Utilize SEMPRE as aberturas exteriores.



AVISO

NÃO utilize a abertura exterior do lado esquerdo da unidade exterior para levantar a unidade com uma empilhadora.

Acerca das unidades e das opções (consulte "13 Acerca das unidades e das opções" [▶ 50])



AVISO

APENAS as peças de refrigeração que também são concebidas para trabalhar com R744 (CO₂) devem ser ligadas ao sistema.

Instalação da unidade (consulte "14 Instalação da unidade" [▶ 60])



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa de manutenção estiver removida.



AVISO

Siga as dimensões do espaço de serviço neste manual para instalar corretamente a unidade. Consulte "14.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior" [▶ 61].



AVISO

Fixe a unidade corretamente. Para ver as instruções, consulte "14 Instalação da unidade" [▶ 60].



AVISO

O método de fixação da unidade de exterior DEVE estar em conformidade com as instruções incluídas neste manual. Consulte "14.3 Montagem da unidade de exterior" [▶ 73].



AVISO

- Não se esqueça de instalar todas as contramedidas necessárias em caso de fuga de refrigerante, de acordo com a norma EN378 (consulte "14.1.3 Requisitos adicionais do site de instalação para refrigerante CO₂" [▶ 65]).
- Certifique-se de instalar um detetor de fugas de CO₂ (fornecimento local) em todos as divisões com tubagem de refrigerante, unidades de ar condicionado, expositores ou ventiladores e ative a função de deteção de fugas de refrigerante (consulte o manual de instalação das unidades interiores).



AVISO

Em caso de ventilação mecânica, tenha cuidado para que o ar ventilado seja direcionado para o espaço exterior e NÃO para outra área fechada.



AVISO

Ao utilizar válvulas de corte de segurança, certifique-se de instalar medidas como um tubo de derivação com uma válvula de alívio de pressão (do tubo de líquido ao tubo de gás). Quando as válvulas de corte de segurança fecham e não estão instaladas quaisquer medidas, o aumento da pressão pode danificar a tubagem de líquidos.

**AVISO**

Instale a unidade APENAS em locais onde as portas do espaço ocupado NÃO estejam bem encaixadas.

**AVISO**

Aparelho elétrico NÃO destinado ao público em geral; a instalar numa área segura, protegida contra acessos fáceis.

O equipamento cumpre os requisitos das localizações comerciais e industriais ligeiras quando a sua instalação e manutenção são feitas de forma profissional.

**AVISO**

Este equipamento NÃO se destina a ser utilizado em áreas residenciais e NÃO irá garantir uma proteção adequada à receção de rádio nessas mesmas áreas.

**AVISO**

Concentrações excessivas de refrigerante R744 (CO₂) numa sala fechada podem levar a inconsciência e carência de oxigénio. Tome as medidas apropriadas.

Consulte "[Para determinar o número mínimo de medidas apropriadas](#)" [▶ 68].

**AVISO**

Se a válvula de segurança funcionar no interior da unidade, o gás CO₂ pode concentrar-se no interior da caixa da unidade exterior. Por isso, deve SEMPRE manter distância para sua própria segurança. Pode fechar a unidade externa se o seu detetor portátil de CO₂ confirmar que a concentração de CO₂ está num nível aceitável. Por exemplo, se forem libertados 7 kg de CO₂ dentro da caixa, demora cerca de 5 minutos até a concentração de CO₂ ser suficientemente baixa.

Instalação da tubagem (consulte "[15 Instalação da tubagem](#)" [▶ 76])

**PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA****AVISO**

As tubagens locais DEVEM estar em conformidade com as instruções incluídas neste manual. Consulte "[15 Instalação da tubagem](#)" [▶ 76].

**AVISO**

A unidade está parcialmente carregada de fábrica com refrigerante R744.

**AVISO**

Gás ou óleo no interior da válvula de corte podem rebentar o tubo rodado.

Se estas instruções NÃO forem seguidas corretamente, pode provocar danos materiais ou lesões corporais, de gravidade dependente das circunstâncias.

**AVISO**

NUNCA retire a tubagem torcida com um ferro de brasagem.

Gás ou óleo no interior da válvula de corte podem rebentar a tubagem torcida.

**AVISO**

Quando as válvulas de corte estiverem fechadas durante o funcionamento, a pressão do circuito fechado aumentará devido à temperatura ambiente elevada. Certifique-se de que a pressão é mantida abaixo da pressão prevista.

**AVISO**

SOMENTE ligar a unidade exterior a vitrinas ou bobinas sopradoras com uma pressão de desenho:

- No lado de alta pressão (lado líquido) de 90 bar g.
- No lado de baixa pressão (lado do gás) de 60 bar g (é possível com válvula de segurança na tubagem de gás de campo).

**AVISO**

- Utilize APENAS o R744 (CO₂) como refrigerante. As outras substâncias poderão provocar explosões e acidentes.
- Ao instalar, carregar o refrigerante, manter ou executar o serviço, use SEMPRE equipamentos de proteção pessoal, como sapatos de segurança, luvas de segurança e óculos de segurança.
- Se a unidade for instalada dentro de casa (por exemplo, numa sala de máquinas), utilize SEMPRE um detetor de CO₂ portátil.
- Se o painel frontal estiver aberto, tenha SEMPRE cuidado com o ventilador rotativo. O ventilador continuará a girar durante um tempo, mesmo depois de o interruptor de energia ter sido desligado.

**AVISO**

- Utilização da tubagem K65 ou equivalente para aplicações de alta pressão com pressão de trabalho de 90 bar g.
- Utilize as uniões e as ligações K65 ou equivalentes aprovadas para uma pressão de trabalho de 90 bar g.
- APENAS brasagem é permitida para ligar tubos. Não são permitidos outros tipos de ligações.
- NÃO é permitida a expansão de tubos.



AVISO

Ferimentos graves e/ou danos podem resultar da rebentação do recetor de líquido na válvula de segurança (consulte "25.2 Diagrama das tubagens: Unidade de exterior" [p. 160]):

- NUNCA efetue a manutenção da unidade quando a pressão no coletor de líquido for superior a 86 bar manométrico. Se a válvula de segurança libertar líquido refrigerante, pode causar ferimentos graves e/ou danos. A válvula de segurança está instalada para proteger o coletor de líquido. A pressão de regulação da válvula de segurança do coletor de líquido pode ser de 90 bar manométrico $\pm 3\%$ ou 86 bar manométrico $\pm 3\%$, dependendo da válvula de segurança presente na unidade. Confirme a pressão de regulação verificando o corpo da válvula de segurança.
- Se a pressão > pressão definida, retire SEMPRE pressão a partir dos dispositivos de alívio de pressão antes de iniciar o funcionamento.
- É recomendado instalar e fixar a tubagem de descarga à válvula de segurança.
- APENAS altere a válvula de segurança se o refrigerante tiver sido removido.



AVISO

Todas as válvulas de segurança instaladas DEVEM ventilar para o espaço exterior e NÃO para uma área fechada.




AVISO

Antes de colocar o sistema em funcionamento, verifique se todos os componentes fornecidos localmente ou as unidades interiores cumprem as especificações de teste de pressão da norma EN378-2. Se não tiver a certeza, recomenda-se que efetue o teste abaixo.



AVISO

NUNCA dobre a tubagem de alta pressão! A flexão pode reduzir a espessura do tubo e assim enfraquecer a tubagem. Utilize SEMPRE acessórios K65.

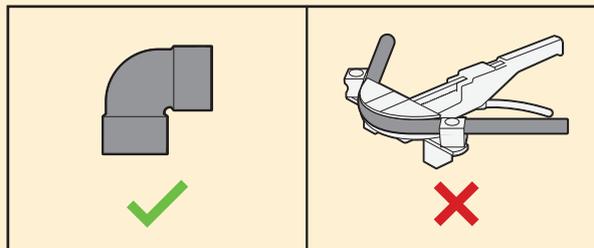

AVISO

Quando se instala uma válvula de segurança, é necessário adicionar SEMPRE suporte suficiente à válvula. Uma válvula de segurança ativada está sob pressão elevada. Se não for instalada com segurança, a válvula de segurança pode causar danos na tubagem ou na unidade.



AVISO

NÃO abra a válvula de corte até ter medido a resistência de isolamento do circuito de alimentação principal.



AVISO

Utilize SEMPRE gás nitrogénio para testes de fuga.

**AVISO**

Utilize SEMPRE juntas em T K65 para a ramificação do refrigerante.

**AVISO**

Instale a tubagem de refrigerante ou os componentes numa posição em que seja improvável a sua exposição a qualquer substância que possa corroer os componentes que contêm refrigerante, a menos que os componentes sejam fabricados de materiais naturalmente resistentes à corrosão ou estejam adequadamente protegidos da potencial corrosão.

Instalação elétrica (consulte "16 Instalação elétrica" [▶ 109])**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO****AVISO**

A cablagem elétrica TEM de estar em conformidade com as instruções de:

- Deste manual. Consulte "16 Instalação elétrica" [▶ 109].
- O diagrama de cablagem da unidade exterior, que é entregue com a unidade, localizado no interior da placa superior. Para a tradução da legenda, consulte "25.4 Esquema elétrico: Unidade de exterior" [▶ 164].

**AVISO**

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos. Se entrarem em contacto com os componentes elétricos, os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou um incêndio.

**AVISO**

- Se a fonte de alimentação ficar com menos uma fase ou com um neutro errado, poderá haver uma avaria do equipamento.
- Estabeleça uma ligação à terra adequada. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques elétricos.
- Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.
- Fixe a instalação elétrica com braçadeiras de cabos, para que estes NÃO entrem em contacto com arestas afiadas ou tubagens, particularmente no lado de alta pressão.
- NÃO utilize fios com fita adesiva, cabos de extensão nem ligações a partir de um sistema em estrela. Podem provocar sobreaquecimento, choques elétricos ou incêndios.
- NÃO instale um condensador de avanço de fase, porque esta unidade está equipada com um inversor. Tal condensador reduzirá o desempenho e pode causar acidentes.

**AVISO**

- Todas as instalações elétricas DEVEM ser efetuadas por um eletricista autorizado e DEVEM estar em conformidade com o regulamento nacional de cablagem aplicável.
- Estabeleça ligações elétricas às instalações elétricas fixas.
- Todos os componentes obtidos no local e todas as construções elétricas DEVEM estar em conformidade com a legislação aplicável.



AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.



AVISO

Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.



AVISO

Este equipamento NÃO se destina a ser utilizado em áreas residenciais e NÃO irá garantir uma proteção adequada à recepção de rádio nessas mesmas áreas.



INFORMAÇÕES

Para mais informações sobre as classificações dos fusíveis, os tipos de fusíveis e as classificações do disjuntor, consulte "[16 Instalação elétrica](#)" [▶ 109].

Carregar o refrigerante (consulte "[17 Carregamento de refrigerante](#)" [▶ 126])



AVISO

A carga do refrigerante DEVE estar de acordo com as instruções deste manual. Consulte "[17 Carregamento de refrigerante](#)" [▶ 126].



AVISO

- Utilize APENAS o R744 (CO₂) como refrigerante. As outras substâncias poderão provocar explosões e acidentes.
- Ao instalar, carregar o refrigerante, manter ou executar o serviço, use SEMPRE equipamentos de proteção pessoal, como sapatos de segurança, luvas de segurança e óculos de segurança.
- Se a unidade for instalada dentro de casa (por exemplo, numa sala de máquinas), utilize SEMPRE um detetor de CO₂ portátil.
- Se o painel frontal estiver aberto, tenha SEMPRE cuidado com o ventilador rotativo. O ventilador continuará a girar durante um tempo, mesmo depois de o interruptor de energia ter sido desligado.



AVISO

A unidade já está cheia com uma certa quantidade de R744. NÃO abra as válvulas de corte de líquido e gás até que todas as verificações a partir de "[20.3 Lista de verificação antes da ativação](#)" [▶ 140] estejam concluídas.



AVISO

- NÃO fure ou queime peças do ciclo de refrigerante.
- Tenha em atenção que o refrigerante no interior do sistema é inodoro.



AVISO

Após carregar o refrigerante, mantenha a fonte de alimentação e interruptor de operação da unidade exterior e LIGADAS para evitar um aumento de pressão no lado de baixa pressão (tubagem de sucção) e para evitar um aumento do recipiente de líquido.

**AVISO**

Um sistema de vácuo estará sob ponto triplo. Para evitar gelo sólido, comece SEMPRE a carregar com R744 em estado de vapor. Quando o ponto triplo for atingido (5,2 bar de pressão absoluta ou 4,2 bar de pressão manométrica), pode continuar a carregar com R744 no estado líquido.

**AVISO**

NÃO carregue o líquido refrigerante diretamente para uma linha de gás. A compressão líquida pode causar falha na operação do compressor.

Configuração (consulte "19 Configuração" [▶ 134])**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO****AVISO**

Se qualquer parte do sistema já estiver (acidentalmente) ligada, a definição [2-21] na unidade de exterior pode ser definida para o valor 1 para abrir as válvulas (Y1E, Y2E, Y7E, Y8E, Y13E, Y16E, Y17E, Y11S~Y16S, Y21S~Y26S, Y31S~Y34S, Y44S).

Comissionamento (consulte "20 Ativação" [▶ 139])**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO****PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA****AVISO**

A ativação DEVE estar em conformidade com as instruções incluídas neste manual. Consulte "20 Ativação" [▶ 139].

**AVISO**

NÃO efetue o teste de funcionamento enquanto trabalha na(s) unidade(s) de interior.

O teste de funcionamento ativa NÃO SÓ a unidade de exterior, mas também a unidade interior que lhe está ligada. É perigoso trabalhar numa unidade interior durante um teste de funcionamento.

**AVISO**

Desligue SEMPRE o interruptor de execução ANTES de desligar a fonte de alimentação.

**AVISO**

Depois de o refrigerante estar totalmente carregado, NÃO desligue o interruptor de execução e a fonte de alimentação da unidade externa. Isto impede o acionamento da válvula de segurança devido a um aumento na pressão interna sob condições de alta temperatura ambiente.

Quando a pressão interna aumenta, a unidade externa pode funcionar por si só para reduzir a pressão interna, mesmo que nenhuma unidade interna esteja em execução.



AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. NÃO retire a proteção da ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.

Manutenção e serviço (consulte "22 Manutenção e assistência" [▶ 148])



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO

Bombagem de descarga – Fuga de refrigerante

NUNCA efetue uma bombagem de descarga do sistema. **Consequência possível:** Se mais de 5,2 kg ficarem presos na unidade, isso pode causar uma libertação de refrigerante através da válvula de segurança. Além disso, ao efetuar bombagem de descarga durante uma fuga, pode ocorrer a autocombustão e a explosão do compressor devido ao ar que entra no compressor em operação.



AVISO

A pressão de regulação da válvula de segurança do coletor de líquido pode ser de 90 bar manométrico $\pm 3\%$ ou 86 bar manométrico $\pm 3\%$, dependendo da válvula de segurança presente na unidade. Confirme a pressão de regulação verificando o corpo da válvula de segurança. Se a temperatura do refrigerante for $\geq 31^\circ\text{C}$, a válvula de segurança pode ser ativada. Ao fechar as válvulas de corte, verifique SEMPRE e REGULARMENTE a pressão no circuito e evite que a válvula de segurança seja ativada.



AVISO

É obrigatório abrir a válvula de expansão Y1E enquanto se liberta o líquido refrigerante. Se não for aberto, o líquido refrigerante permanecerá no interior da unidade.

Resolução de problemas (consulte "23 Resolução de problemas" [▶ 151])



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



AVISO

- Ao realizar uma inspeção na caixa de distribuição da unidade, certifique-se SEMPRE de que a unidade está desligada da corrente elétrica. Desligue o respetivo disjuntor.
- Se algum dispositivo de segurança tiver sido ativado, pare a unidade e descubra porque é que esse dispositivo foi ativado antes de o reinicializar. NUNCA estabeleça um shunt em dispositivos de segurança nem altere os respetivos valores para um valor além da predefinição de fábrica. Se não conseguir encontrar a causa para o problema, contacte o seu representante.



AVISO

Evitar riscos devido a uma reinicialização acidental do corte térmico: esta aplicação NÃO deve ser alimentada através de um dispositivo de desativação externo, como um temporizador, nem ligada a um circuito que seja LIGADO e DESLIGADO regularmente pelo utilizário.

Para o utilizador

4 Instruções de segurança do utilizador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

4.1 Geral

**AVISO**

Se **NÃO** tiver a certeza de como utilizar a unidade, contacte o seu instalador.

**AVISO**

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou sem experiência e conhecimentos, desde que sob supervisão ou que tenham recebido instruções relativas ao uso do equipamento em segurança e que compreendam os perigos associados.

As crianças **NÃO DEVEM** brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção realizada pelo utilizador **NÃO DEVEM** ser levadas a cabo por crianças sem supervisão.

**AVISO**

Para evitar choques elétricos ou incêndios:

- **NÃO** enxague a unidade.
- **NÃO** utilize a unidade com as mãos molhadas.
- Não coloque quaisquer objetos com água em cima da unidade.

**AVISO**

- **NÃO** coloque nenhum objeto nem equipamento em cima da unidade.
- **NÃO** trepe, não se sente nem se apoie na unidade.

- As unidades estão marcadas com o símbolo seguinte:



Isto significa que os produtos elétricos e eletrônicos NÃO podem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes TÊM de ser efetuados por um instalador autorizado e cumprir com a legislação aplicável.

As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação. Ao certificar-se de que este produto é eliminado corretamente, está a contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Para mais informações, contacte o seu instalador ou autoridade local.

- As baterias estão marcadas com o símbolo seguinte:



Isto significa que as baterias NÃO podem ser misturadas com o lixo doméstico indiferenciado. Se um símbolo químico estiver impresso por baixo do símbolo, significa que a bateria contém um metal pesado acima de uma determinada concentração.

Possíveis símbolos de produtos químicos: Pb: chumbo (>0,004%).

As baterias inutilizadas TÊM de ser tratadas em instalações de tratamento especializadas para reutilização. Ao certificar-se de que as baterias inutilizadas são eliminadas corretamente, está a contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

4.2 Instruções para um funcionamento seguro



AVISO

Antes de utilizar a unidade, certifique-se de que a instalação foi efetuada corretamente por um instalador.



AVISO

Esta unidade contém componentes quentes e sob tensão elétrica.



AVISO

NÃO conserve materiais inflamáveis no interior da unidade. Estes podem provocar uma explosão ou um incêndio.

**ADVERTÊNCIA: MATERIAL INFLAMÁVEL**

NÃO coloque frascos de aerossóis inflamáveis perto da unidade, NEM utilize aerossóis perto da unidade.
Consequência possível: fogo.

**AVISO**

NUNCA utilize aerossóis inflamáveis, tais como laca para o cabelo, verniz ou tinta, perto da unidade. Podem causar um incêndio.

**AVISO**

Se a unidade for instalada dentro de casa, deve SEMPRE estar equipada com uma medida de segurança elétrica, tal como um detetor de fuga de refrigerante de CO₂ (fornecimento local). Para ser eficaz, a unidade deve SEMPRE ser alimentada eletricamente após a instalação.

Se por qualquer razão o detetor de fuga de refrigerante CO₂ estiver DESLIGADO, utilize SEMPRE um detetor portátil de CO₂.

**AVISO**

Para evitar faltas de oxigénio, ventile adequadamente a divisão, se for utilizado um equipamento com queimador em conjunto com o sistema.

**AVISO**

NÃO utilize o sistema após aplicação de inseticidas aerotransportados na divisão. Os produtos químicos podem ficar acumulados na unidade e colocar em perigo a saúde de pessoas particularmente sensíveis a esses produtos.

**AVISO**

- NUNCA toque nos componentes internos do controlo remoto.
- NÃO retire o painel frontal. Alguns dos componentes internos são perigosos ao toque, além de poder haver problemas de funcionamento. Para verificar e ajustar os componentes internos, contacte o nosso representante.



AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. NÃO retire a proteção da ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.



AVISO

A exposição ao fluxo de ar por longos períodos não é benéfica para a saúde.



AVISO

NUNCA exponha diretamente ao fluxo de ar crianças pequenas, plantas nem animais.

Sobre o sistema (consulte "5 O sistema" [▶ 31])



AVISO

NÃO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a unidade, nem lhe efetue reparações por iniciativa própria: desmontagem ou instalação incorretas podem causar choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.

Manutenção e serviço (consulte "8 Manutenção e assistência técnica" [▶ 35])



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Para limpar os expositores ou bobinas sopradoras, parar a operação e DESLIGAR todas as fontes de alimentação.
Consequência possível: choques elétricos ou ferimentos.



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Para limpar o ar condicionado ou o filtro de ar, certifique-se de parar o funcionamento e DESLIGADA todas as fontes de alimentação. Caso contrário, pode ocorrer um ferimento ou choque elétrico.



AVISO:  **O sistema contém refrigerante sob pressão muito alta.**

O sistema DEVE ser mantido APENAS por pessoas qualificadas.

**AVISO**

Quando um fusível derrete, NUNCA o troque por um de outra amperagem, nem improvise com fios. A utilização de um arame ou de um fio de cobre pode provocar uma avaria na unidade ou um incêndio.

**AVISO**

Tenha cuidado com as escadas quando trabalhar em locais altos.

**AVISO**

NÃO deixe entrar água na unidade interior. **Consequência possível:** Choques elétricos ou incêndios.

**AVISO**

Ao DESLIGAR a alimentação durante um longo período sem funcionar, retire SEMPRE o refrigerante das unidades. Se não conseguir remover o refrigerante por qualquer motivo, mantenha SEMPRE a alimentação LIGADA.

**AVISO**

- NÃO fure ou queime peças do ciclo de refrigerante.
- Tenha em atenção que o refrigerante no interior do sistema é inodoro.

**AVISO**

O refrigerante R744 (CO₂) dentro da unidade é inodoro, não inflamável e normalmente NÃO vaza.

Se a unidade for instalada dentro de casa, instale SEMPRE um detetor de CO₂ de acordo com as especificações da norma EN378.

Se o refrigerante vazar em altas concentrações na divisão, ele pode ter efeitos negativos sobre seus ocupantes, como asfixia e intoxicação por dióxido de carbono. Ventile a divisão e contacte imediatamente o fornecedor onde adquiriu a unidade.

NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.



AVISO

NÃO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a unidade, nem lhe efetue reparações por iniciativa própria: desmontagem ou instalação incorretas podem causar choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.



AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.



AVISO: Preste atenção à ventoinha!

É perigoso inspecionar a unidade com a ventoinha a trabalhar.

Certifique-se de que DESLIGADA o interruptor principal, antes de executar qualquer tarefa de manutenção.



AVISO

Após um longo período de utilização, verifique o estado da base da unidade e respetivos apoios. Caso estejam danificados, a unidade pode tombar, podendo ferir alguém.



AVISO

Antes de aceder a dispositivos terminais, certifique-se de que desliga toda a alimentação elétrica.

[Resolução de problemas \(consulte "9 Resolução de problemas" \[▶ 38\]\)](#)



AVISO

Pare o funcionamento e DESLIGADA a alimentação perante uma situação anormal (cheiro a queimado, etc.).

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstâncias, podem ocorrer avarias, choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.

5 O sistema

As unidades internas podem ser utilizadas para aquecimento/refrigeração e para aplicações de refrigeração. O tipo de unidade interior que pode ser utilizado depende da série das unidades de exterior.

**AVISO**

NÃO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a unidade, nem lhe efetue reparações por iniciativa própria: desmontagem ou instalação incorretas podem causar choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.

**AVISO**

NÃO utilize o sistema para outros fins. Para evitar deterioração de qualidade, NÃO utilize a unidade para arrefecimento de instrumentos de precisão nem obras de arte.

**AVISO**

NÃO utilize o sistema para a refrigeração de água. Pode congelar.

**AVISO**


Para modificações ou expansões futuras do sistema:

Nos dados técnicos de engenharia, apresenta-se uma visão geral das combinações admissíveis (para expansões futuras do sistema), que deve ser consultada. Contacte o instalador, para receber mais informações e aconselhamento profissional.

5.1 Projeto do sistema

**INFORMAÇÕES**

A figura seguinte é um exemplo e pode NÃO corresponder totalmente à disposição do seu sistema.

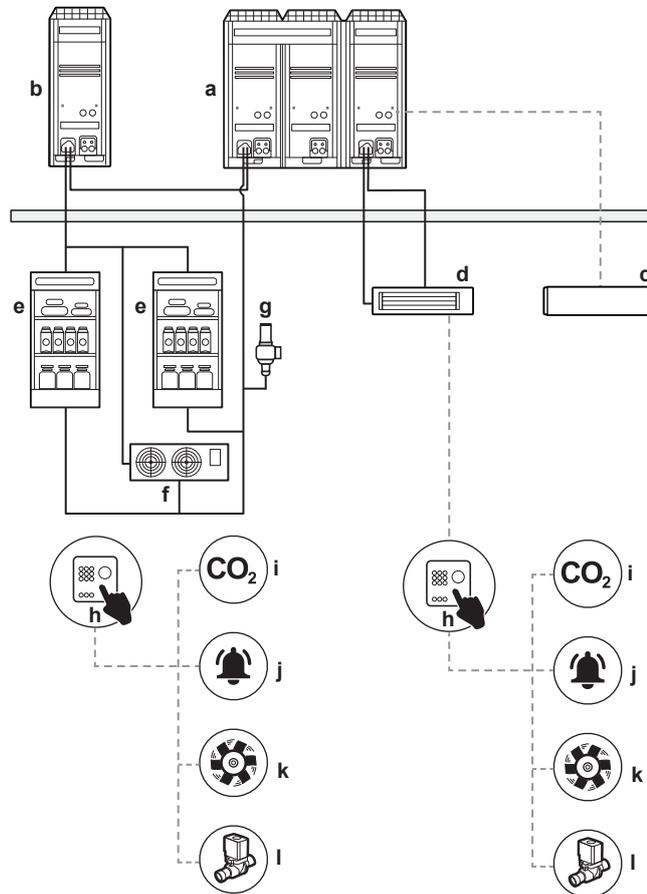

- a Unidade principal exterior (LRYEN10*)
- b Unidade Capacity up (LRNUN5*)
- c Caixa de comunicação (BRR9B1V1)
- d Unidade interior para ar condicionado (fornecimento local)
- e Unidade interior para a refrigeração (vitrina) (fornecimento de campo)
- f Unidade interior para a refrigeração (ventilo-convetor) (fornecimento de campo)
- g Válvula de segurança (fornecimento local)
- h Painel de controlo de CO₂ (fornecimento local)
- i Detetor de CO₂ (fornecimento de campo)
- j Alarme de CO₂ (fornecimento local)
- k Ventilador de CO₂ (fornecimento de campo)
- l Válvula de fecho (fornecimento local)

6 Funcionamento

6.1 Modos de funcionamento

São possíveis os seguintes modos de funcionamento:

- Apenas refrigeração
- Apenas arrefecimento
- Arrefecimento e refrigeração
- Aquecimento e refrigeração:
 - Com recuperação térmica total
 - Com permutador de calor exterior como refrigerador de gás
 - Com permutador de calor exterior como evaporador
- Apenas aquecimento

6.2 Intervalo de operação

Para desfrutar de um funcionamento eficaz e com segurança, utilize o sistema dentro das seguintes gamas de temperatura.

	Refrigeração	Refrigeração de ar condicionado	Aquecimento de ar condicionado
Temperatura exterior	-20~43°C DB ^(a)	-5~43°C BS	-20~16°C BH
Temperatura interior	—	14~24°C BH	15~27°C BS

^(a) Para restrições de baixa carga, consulte "[13.5.2 Restrições para refrigeração](#)" [▶ 58].

6.3 Pressão das tubagens locais

Tenha sempre em mente as seguintes pressões nas tubagens locais:

Lateral	Tubagem	Pressão das tubagens locais
Refrigeração	Gás	90 bar g
	Líquido	90 bar g
Ar condicionado	Gás	120 bar g
	Líquido	90 bar g

7 Poupança de energia e funcionamento otimizado

Respeite os cuidados que se seguem, para assegurar um funcionamento adequado do sistema.

- Ajuste correctamente a saída de ar e evite o fluxo de ar directo para as pessoas que se encontram na divisão.
- Ajuste adequadamente a temperatura do compartimento para obter um ambiente confortável. Evite um aquecimento ou arrefecimento excessivos.
- Ajuste adequadamente a temperatura do compartimento para obter um ambiente confortável. Evite um aquecimento ou arrefecimento excessivos. Tenha em atenção que pode levar algum tempo até que a temperatura ambiente alcance a temperatura regulada. Considere a utilização das opções do temporizador.
- Ajuste a temperatura de evaporação para refrigeração adequadamente nas configurações da unidade exterior.
- Evite a entrada directa da luz solar no compartimento durante o funcionamento em refrigeração, recorrendo a cortinas ou persianas.
- Assegure uma ventilação frequente. O uso prolongado requer particular atenção às questões de ventilação.
- Mantenha as portas e as janelas fechadas. Se as portas e as janelas permanecerem abertas, o ar sai do compartimento, causando uma diminuição do efeito de refrigeração ou de aquecimento.
- Tenha cuidado para NÃO refrigerar ou aquecer demasiado. Para poupar energia, mantenha a regulação da temperatura num nível moderado.
- NUNCA coloque objetos junto à entrada de ar ou à saída de ar da unidade. Se o fizer poderá provocar um efeito de aquecimento/refrigeração reduzido ou interromper o funcionamento.
- Desligue o interruptor de alimentação principal quando a unidade não for utilizada durante longos períodos de tempo. Se o interruptor ficar ligado, gasta electricidade. Antes de reiniciar a unidade, ligue o interruptor de alimentação principal 6 horas antes da utilização, para obter um funcionamento suave. (Consulte o capítulo "Manutenção", no manual da unidade interior.)
- Quando o visor indicar  (necessidade de limpeza do filtro de ar), contacte um técnico qualificado para limpar os filtros. (Consulte o capítulo "Manutenção", no manual da unidade interior.)

8 Manutenção e assistência técnica



AVISO

Quando um fusível derrete, NUNCA o troque por um de outra amperagem, nem improvise com fios. A utilização de um arame ou de um fio de cobre pode provocar uma avaria na unidade ou um incêndio.



AVISO: Preste atenção à ventoinha!

É perigoso inspecionar a unidade com a ventoinha a trabalhar.

Certifique-se de que DESLIGADA o interruptor principal, antes de executar qualquer tarefa de manutenção.



AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. NÃO retire a proteção da ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.



AVISO

Após um longo período de utilização, verifique o estado da base da unidade e respetivos apoios. Caso estejam danificados, a unidade pode tombar, podendo ferir alguém.



AVISO

NUNCA tome a iniciativa de inspecionar ou proceder à manutenção da unidade. Peça a um técnico qualificado para desempenhar esta tarefa.



AVISO

NÃO limpe o painel do controlo remoto com benzina, diluente, panos de limpeza embebidos em químicos, etc. O painel pode ficar descolorado e com aspeto desagradável. Se ficar muito sujo, embeba um pano em água com detergente neutro, mas torça-o bem antes de limpar o painel. Depois, seque-o com outro pano.

8.1 Manutenção antes de um longo período sem funcionar

Por exemplo, no final de estação.

- Deixe as unidades interiores a trabalhar durante meio dia, apenas com a ventoinha a funcionar, para lhes secar o interior. Consulte o **manual de operação** da unidade interior.
- Desligue a alimentação eléctrica. O visor da interface do utilizador apaga-se.



AVISO

Ao DESLIGAR a alimentação durante um longo período sem funcionar, retire SEMPRE o refrigerante das unidades. Se não conseguir remover o refrigerante por qualquer motivo, mantenha SEMPRE a alimentação LIGADA.

- Limpe os filtros de ar e as caixas das unidades interiores. Contacte o instalador ou técnico de manutenção para limpar os filtros de ar e as caixas da unidade interior. Nos manuais de utilização/instalação de unidades interiores específicas, encontram-se sugestões e procedimentos de manutenção e limpeza. Certifique-se de que os filtros de ar limpos são instalados nas mesmas posições.

8.2 Manutenção após um longo período sem funcionar

Por exemplo, no início de estação.

- Inspeccione e desobstrua as entradas e saídas de ar das unidades interiores e de exterior.
- Limpe os filtros de ar e as caixas das unidades interiores. Contacte o instalador ou técnico de manutenção para limpar os filtros de ar e as caixas da unidade interior. Nos manuais de utilização/instalação de unidades interiores específicas, encontram-se sugestões e procedimentos de manutenção e limpeza. Certifique-se de que os filtros de ar limpos são instalados nas mesmas posições.
- Limpe a vitrina e o refrigerador de unidade. Nos manuais de utilização/instalação de unidades interiores específicas, encontram-se sugestões e procedimentos de manutenção e limpeza.
- Ligue a corrente pelo menos 6 horas antes de iniciar o funcionamento do sistema para garantir um funcionamento mais suave. Assim que a fonte de energia é ligada, é apresentado o visor da interface do utilizador.

8.3 O refrigerante

Este produto contém gases refrigerantes.

Tipo de refrigerante: R744 (CO₂)



AVISO

- NÃO fure ou queime peças do ciclo de refrigerante.
- Tenha em atenção que o refrigerante no interior do sistema é inodoro.



AVISO

O refrigerante R744 (CO₂) dentro da unidade é inodoro, não inflamável e normalmente NÃO vaza.

Se a unidade for instalada dentro de casa, instale SEMPRE um detetor de CO₂ de acordo com as especificações da norma EN378.

Se o refrigerante vazar em altas concentrações na divisão, ele pode ter efeitos negativos sobre seus ocupantes, como asfixia e intoxicação por dióxido de carbono. Ventile a divisão e contacte imediatamente o fornecedor onde adquiriu a unidade.

NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.

8.4 Recomendações de manutenção e inspeção

O pó acumula-se na unidade ao longo dos anos de utilização e afeta-lhe o desempenho em certa medida. Desmontar e limpar uma unidade requer conhecimentos técnicos, pelo que se recomenda o estabelecimento de um contrato de manutenção e inspeção, para além das atividades regulares de manutenção, com vista a assegurar a melhor assistência possível às unidades. A rede de revendedores da Daikin dispõe de um stock permanente de componentes essenciais, para possibilitar o bom funcionamento da sua unidade durante o máximo de tempo possível. Consulte o seu revendedor, para mais informações.

Ao solicitar uma intervenção ao seu revendedor, indique sempre:

- O nome completo do modelo da unidade.

- O número de série (indicado no painel de especificações da unidade).
- A data de instalação.
- Os sintomas ou a avaria, bem como pormenores sobre a deficiência.



AVISO

NÃO modifique, desmonte, retire nem volte a instalar a unidade, nem lhe efetue reparações por iniciativa própria: desmontagem ou instalação incorretas podem causar choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.

9 Resolução de problemas

Se existir a probabilidade de as avarias do sistema degradarem os artigos na divisão/no expositor, pode solicitar ao seu instalador que instale um alarme (exemplo: lâmpada). Para obter mais informações, contacte o seu instalador.

Se ocorrer um dos seguintes problemas, tome as medidas infra indicadas e contacte o nosso representante.



AVISO

Pare o funcionamento e DESLIGADA a alimentação perante uma situação anormal (cheiro a queimado, etc.).

Se deixar a unidade a trabalhar em tais circunstâncias, podem ocorrer avarias, choques elétricos ou um incêndio. Contacte o seu revendedor.

O sistema DEVE ser reparado por um técnico qualificado.

Avaria	Medida
Um dispositivo de segurança, tal como um fusível, um disjuntor ou um disjuntor de fugas para a terra disparar frequentemente, ou se o interruptor de ligar e desligar NÃO funcionar corretamente.	Contacte o seu revendedor ou instalador.
Fugas de água (além da água de descongelamento) da unidade.	Interrompa o funcionamento.
O interruptor de ligar e desligar NÃO funciona bem.	Desligue a fonte de alimentação.
O visor da interface do utilizador indicar o número da unidade, a luz de funcionamento ficar intermitente e surgir um código de avaria.	Avise o instalador, indicando o código da avaria.
A válvula de segurança foi aberta.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Interrompa o funcionamento. 2 Desligue a fonte de alimentação. 3 Informe o seu instalador.

Se, à exceção dos casos anteriores, o sistema NÃO funcionar corretamente e nenhuma das avarias acima mencionadas for evidente, procure estudar o sistema de acordo com os procedimentos a seguir indicados.

Avaria	Medida
Se o sistema não funcionar de todo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifique se não há uma falha de corrente. Espere até que a corrente seja restabelecida. Se houver uma falha de energia durante o funcionamento, o sistema reinicia-se automaticamente mal a energia seja restabelecida. ▪ Verifique se algum fusível se queimou ou se disparou um disjuntor. Substitua o fusível ou ligue de novo o disjuntor, se for o caso.

Avaria	Medida
<p>O sistema para imediatamente após iniciar o funcionamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifique se a entrada ou a saída de ar das unidades interiores e de exterior não estão obstruídas. Retire quaisquer obstáculos e certifique-se de que o ar flui livremente. ▪ Verifique se o visor da interface do utilizador indica  (limpar o filtro de ar). (Consulte "8 Manutenção e assistência técnica" [▶ 35] e o capítulo "Manutenção", no manual da unidade interior).
<p>O sistema funciona, mas a refrigeração ou o aquecimento são insuficientes. (para unidades interiores de ar condicionado)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifique se a entrada ou a saída de ar das unidades interiores e de exterior não estão obstruídas. Retire quaisquer obstáculos e certifique-se de que o ar flui livremente. ▪ Verifique se o filtro de ar está obstruído (consulte o capítulo "Manutenção", no manual da unidade interior). ▪ Verifique a regulação de temperatura. ▪ Verifique a regulação da velocidade da ventoinha, na interface do utilizador. ▪ Verifique se existem portas ou janelas abertas. Feche as portas ou as janelas, para evitar correntes de ar. ▪ Verifique se há demasiadas pessoas no compartimento durante o funcionamento em refrigeração. Verifique se as fontes de calor no compartimento são excessivas. ▪ Verifique se o compartimento está exposto diretamente à luz solar. Utilize cortinas ou persianas. ▪ Verifique se o ângulo de saída do ar é o mais apropriado.

Avaria	Medida
<p>O sistema funciona, mas a refrigeração é insuficiente. (para unidades interiores do refrigerador e congelador)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifique se a entrada ou a saída de ar das unidades interiores e de exterior não estão obstruídas. Retire quaisquer obstáculos e certifique-se de que o ar flui livremente. ▪ Verifique se a unidade interior não está congelada. Descongele a unidade manualmente, ou encurte o ciclo de descongelamento. ▪ Verifique se não existem demasiados artigos no interior da divisão/do expositor. Retire alguns dos artigos. ▪ Verifique se existe uma boa circulação de ar no interior da divisão/do expositor. Reorganize os artigos no interior da divisão/do expositor. ▪ Verifique se não existe demasiado pó no permutador de calor da unidade de exterior. Limpe o pó com uma escova ou um aspirador, sem utilizar água. Se necessário, contacte o seu revendedor. ▪ Verifique se existe fuga de ar frio para fora da divisão/do expositor. Pare a fuga de ar. ▪ Verifique se não regulou o ponto de regulação da temperatura da unidade interior para um valor demasiado elevado. Regule adequadamente o ponto de regulação. ▪ Verifique se não existem artigos a alta temperatura armazenados na divisão/no expositor. Armazene sempre os artigos após estes terem arrefecido. ▪ Verifique se a porta não é aberta durante demasiado tempo. Reduza o tempo de abertura da porta.

Depois de verificar os itens acima, se não conseguir resolver o problema, contacte o seu instalador e comunique-lhe os sintomas, o nome completo do modelo da unidade (se possível, com o número de série) e a data em que foi efetuada a instalação.

9.1 Códigos de erro: Descrição geral

Caso surja um código de avaria no ecrã da interface do utilizador da unidade interior, contacte o instalador e reporte o código de avaria, o tipo de unidade e o número de série (pode encontrar estas informações na placa de especificações da unidade).

Para sua referência, é fornecida uma lista de códigos de avaria. Dependendo do nível do código de avaria, pode apagá-lo premindo o botão de ligar e desligar. Caso contrário, aconselhe-se com o instalador.

Código	Causa	Solução
<i>E2</i>	Fuga elétrica	Reinicie a unidade. Se o problema voltar a ocorrer, contacte o seu revendedor.
<i>E3</i>	A válvula de corte de uma unidade de exterior está fechada.	Abra ambas as válvulas de corte, do líquido e do gás.
<i>E4</i>	A válvula de corte de uma unidade de exterior está fechada.	Abra ambas as válvulas de corte, do líquido e do gás.
<i>L4</i>	A passagem de ar está bloqueada.	Remova os obstáculos que estão a obstruir a passagem de ar para a unidade de exterior.
<i>U1</i>	Fase perdida na fonte de alimentação.	Verifique a ligação do cabo da fonte de alimentação.
<i>U2</i>	Tensão de alimentação insuficiente	Verifique se a tensão de alimentação é a correta.
<i>U4</i>	Cablagem de transmissão errada entre unidades	Verifique a ligação da cablagem de transmissão entre a unidade exterior e o ar condicionado.
<i>UR</i>	Combinação errada de unidades interiores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifique o número de unidades interiores ligadas. ▪ Verifique se está instalada uma unidade interna que não é uma combinação possível.
<i>UF</i>	Cablagem de transmissão errada entre unidades	Verifique a ligação da cablagem de transmissão entre a unidade exterior e o ar condicionado.

Consulte o manual de serviço para outros códigos de avaria.

Se não for exibido um código de avaria, verifique se:

- a energia da unidade interior está ligada,
- a cablagem da interface do utilizador está partida ou incorretamente ligada,
- o fusível no PCB derreteu.

10 Mudança de local de instalação

Contacte o seu revendedor para remover ou instalar novamente toda a unidade. A mudança de local das unidades requer conhecimentos técnicos.

11 Eliminação de componentes

**AVISO**

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.

Para o instalador

12 Acerca da caixa

Tenha em mente o seguinte:

- Aquando da entrega, a unidade tem OBRIGATORIAMENTE de ser verificada quanto à existência de danos e à integridade. Quaisquer danos ou peças em falta têm OBRIGATORIAMENTE de ser imediatamente comunicados ao agente de reclamações da transportadora.
- Transporte a unidade embalada até ficar o mais próxima possível da posição de instalação final, para impedir danos no transporte.
- Prepare com antecedência o percurso pelo qual pretende trazer a unidade para a sua posição final de instalação.
- Quando estiver a manusear a unidade, tenha em conta os seguintes aspetos:



Frágil.



Mantenha a unidade na vertical, para evitar danificar o compressor.

- No transporte, é possível utilizar uma empilhadora se a unidade ainda estiver na palete.

Neste capítulo

12.1	Unidade de exterior.....	45
12.1.1	Para transportar a palete.....	45
12.1.2	Para desembalar a unidade de exterior	46
12.1.3	Manusear a unidade de exterior	47
12.1.4	Para retirar os acessórios da unidade de exterior.....	49

12.1 Unidade de exterior



AVISO


Um detetor de CO₂ é SEMPRE recomendado durante o armazenamento e o transporte.

Veja também "[Etiqueta sobre a temperatura máxima de armazenamento](#)" [▶ 53].

12.1.1 Para transportar a palete

- No transporte, é possível utilizar uma empilhadora se a unidade ainda estiver na palete.

- 1 Transporte a unidade exterior e a unidade capacity up conforme ilustrado na figura abaixo.

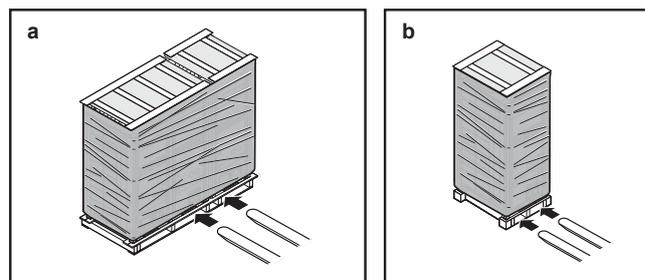

- a** Unidade exterior
b Unidade Capacity up


**AVISO**

Utilize um pano por cima do garfo da empilhadora para evitar danificar a unidade. Os danos na pintura da unidade diminuem a proteção anti-corrosão.

12.1.2 Para desembalar a unidade de exterior


1 Retire o material de embalagem da unidade.

- Retire a película aderente. Tenha cuidado, para não danificar a unidade ao remover a película aderente com um x-ato.

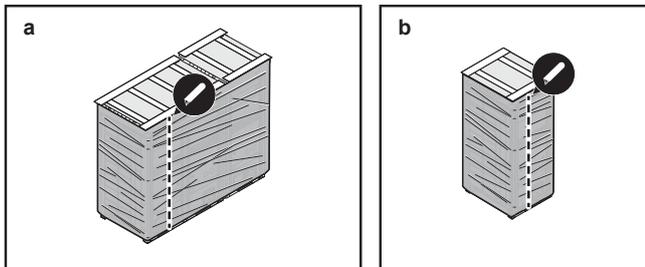

a Unidade exterior
b Unidade Capacity up


- Retire as paletes superiores, os tabuleiros superiores e todas as cantoneiras. No caso da unidade exterior, retire também os 2 suportes intermédios.

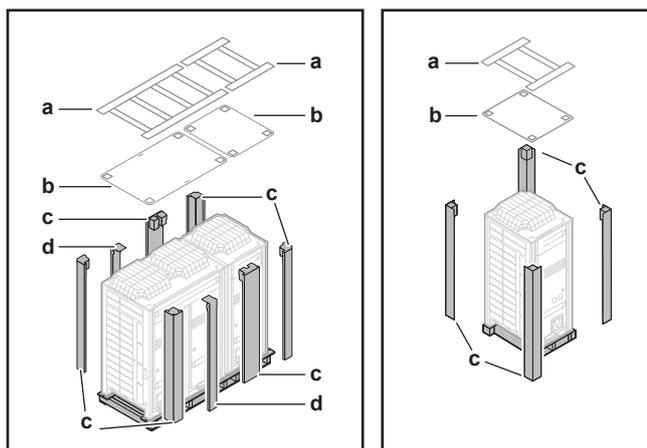

a Pallet superior
b Tabuleiro superior
c Cantoneira
d Suporte intermédio (para unidade exterior)

**AVISO**

Rasgue e deite fora os sacos plásticos de embalagem, para que não fiquem ao alcance de ninguém, em especial de crianças. **Consequência possível:** asfixia.

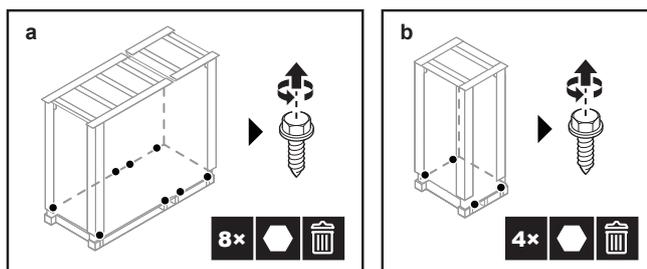2 A unidade é fixada à paleta com varões roscados. Retire esses varões.

a Unidade exterior

b Unidade Capacity up

12.1.3 Manusear a unidade de exterior

**AVISO**

Para evitar lesões, NÃO toque na entrada de ar nem nas aletas de alumínio da unidade.

- 1 Retire a unidade exterior e a unidade capacity up da embalagem. Consulte também "[12.1.2 Para desembalar a unidade de exterior](#)" [▶ 46].
- 2 Certifique-se de que lê a etiqueta sobre o manuseamento da unidade, localizada na cantoneira frontal da embalagem.
- 3 Existem 2 formas de levantar a unidade exterior.
 - com uma grua e 2 cintas com pelo menos 8 m de comprimento, conforme ilustrado na figura abaixo. Utilize sempre proteções para evitar que a cinta provoque danos; preste atenção à posição do centro de gravidade da unidade.


**AVISO**

NÃO utilize a abertura central da unidade exterior para prender as cintas.

Utilize SEMPRE as aberturas exteriores.

**AVISO**

- Utilize uma cinta de elevação adequada ao peso da unidade.
- Utilize uma proteção entre a caixa e as cintas.
- A largura dos furos para as cintas na unidade exterior é de 70 mm.

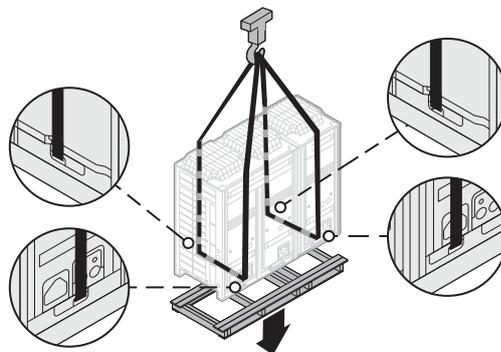Unidade exterior

- Se for utilizada uma empilhadora, insira os garfos da empilhadora na abertura central e na abertura exterior do lado direito na parte inferior da unidade, conforme ilustrado na figura abaixo.

**AVISO**

NÃO utilize a abertura exterior do lado esquerdo da unidade exterior para levantar a unidade com uma empilhadora.




AVISO

Precauções ao levantar a unidade exterior com uma empilhadora

- Utilize um pano por cima do garfo da empilhadora para evitar danificar a unidade. Os danos na pintura da unidade diminuem a proteção anti-corrosão.
- Em caso de danos, remova as rebarbas e pinte os bordos e as zonas à volta dos furos com tinta de tratamento/reparação anti-corrosão para evitar a formação de ferrugem após o manuseamento da unidade.

Unidade exterior

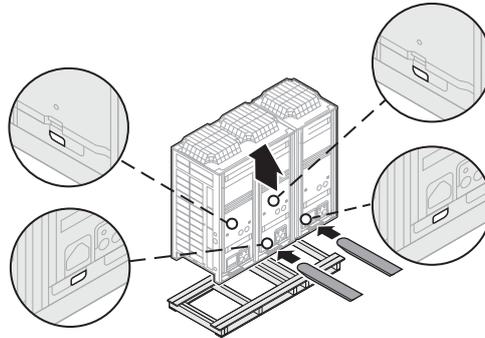


- 4** Levante a unidade capacity up com uma grua e 2 cintas com pelo menos 8 m de comprimento, conforme ilustrado na figura abaixo. Utilize sempre proteções para evitar que a cinta provoque danos; preste atenção à posição do centro de gravidade da unidade.




AVISO

- Utilize uma cinta de elevação adequada ao peso da unidade.
- Utilize uma proteção entre a caixa e as cintas.
- A largura dos furos para as cintas na unidade exterior é de 70 mm.


Unidade Capacity up

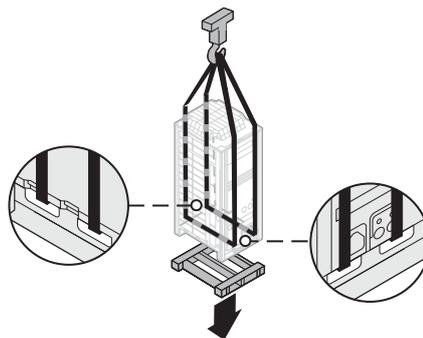

12.1.4 Para retirar os acessórios da unidade de exterior

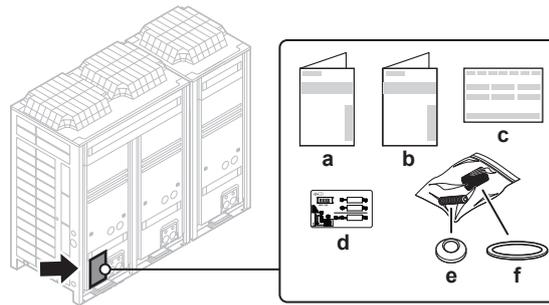Unidade exterior

- a** Medidas gerais de segurança
- b** Manual de execução e instalação
- c** Declaração de conformidade
- d** Etiqueta de carga de refrigerante
- e** Embalagens de cobre para tampas de válvulas de corte (15×)
- f** Embalagens de cobre para tampas de porta de serviço (15×)

Unidade Capacity up

- a** Declaração de conformidade

13 Acerca das unidades e das opções


Neste capítulo

13.1	Identificação	50
13.1.1	Placa de identificação: Unidade de exterior.....	50
13.2	A unidade de exterior.....	51
13.2.1	Etiquetas na unidade exterior	52
13.3	Projeto do sistema.....	55
13.4	Combinação de unidades e opções.....	56
13.4.1	Possíveis combinações de unidades interiores.....	56
13.4.2	Opções possíveis para a unidade de exterior.....	57
13.5	Limitações da unidade interior.....	57
13.5.1	Restrições para o ar condicionado	58
13.5.2	Restrições para refrigeração.....	58

13.1 Identificação

13.1.1 Placa de identificação: Unidade de exterior

Local

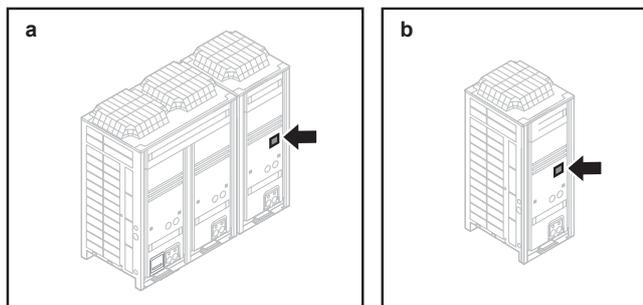

- a** Unidade de exterior
- b** Unidade Capacity up

Identificação do modelo

Unidade de exterior: LR YE N 10 A7 Y1

Código	Explicação
Unidade de exterior: LR YE N 10 A7 Y1:	
LR	Categoria do produto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ L: Ar condicionado de temperaturas baixas ▪ R: Unidade exterior
YE	Bomba de calor + economizador
N	Refrigerante: R744 (CO ₂)
10	Indicação da capacidade em Bomba de calor
A7	Série do modelo
Y1	Fonte de alimentação (3~ / 50 Hz / 380~415 V)
Unidade Capacity up: LR NU N 5 A7 Y1:	
LR	Categoria do produto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ L: Ar condicionado de temperaturas baixas ▪ R: Unidade exterior

Unidade Capacity up: LR NU N 5 A7 Y1:	
NU	Unidade do sub-arrefecedor
N	Refrigerante: R744 (CO ₂)
5	Indicação da capacidade em Bomba de calor
A7	Série do modelo
Y1	Fonte de alimentação (3~ / 50 Hz / 380~415 V)

13.2 A unidade de exterior

Este manual de instalação diz respeito à unidade exterior e à unidade opcional capacity up.

Estas unidades foram concebidas para instalação exterior e destinadas ao aquecimento ar-ar, à refrigeração e a aplicações de refrigeração.



AVISO

Estas unidades (LRYEN10* e LRNU5*) são apenas partes de um sistema de ar condicionado, cumprindo os requisitos parciais da Norma Internacional IEC 60335-2-40:2018. Como tal, devem APENAS estar ligados a outras unidades que tenham cumprido os requisitos de unidades parciais correspondentes desta Norma Internacional.

Nome geral e nome do produto

Neste manual, utilizamos os seguintes nomes:

Nome geral	Nome do produto
Unidade exterior	LRYEN10A ▲ Y1 ▼
Unidade Capacity up	LRNU5A ▲ Y1 ▼



Intervalo de temperaturas

	Refrigeração	Refrigeração de ar condicionado	Aquecimento de ar condicionado
Temperatura exterior	-20~43°C DB ^(a)	-5~43°C BS	-20~16°C BH
Temperatura interior	—	14~24°C BH	15~27°C BS

^(a) Para restrições de baixa carga, consulte "13.5.2 Restrições para refrigeração" [▶ 58].


13.2.1 Etiquetas na unidade exterior

Etiqueta sobre as direções do fluxo



Texto na etiqueta de precaução	Tradução
from LRYEN10A7Y1 or LREN12A7Y1B to Refrigeration	De LRYEN10A7Y1 ou LREN12A7Y1B à Refrigeração
Gas for Airco	Gás para Airco
Liquid for Airco	Líquido para Airco
Gas from Refrigeration	Gás da Refrigeração
Liquid to LRNUN5A7Y1 or to Refrigeration	Líquido para LRNUN5A7Y1 ou para a Refrigeração

Etiqueta sobre válvula de segurança

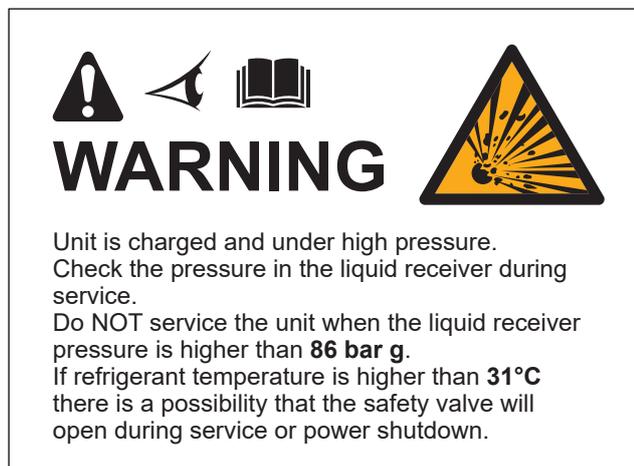

Texto sobre a etiqueta de aviso	Tradução
Unit is charged and under high pressure.	O sistema está carregado e sob pressão alta.
Check the pressure in the liquid receiver during service.	Verifique a pressão no recipiente de líquido durante a manutenção.
Do NOT service the unit when the liquid receiver pressure is higher than 86 bar g.	NÃO efetue a manutenção da unidade quando a pressão do coletor de líquido for superior a 86 bar g .

Texto sobre a etiqueta de aviso	Tradução
If refrigerant temperature is higher than 31°C there is a possibility that the safety valve will open during service or power shutdown.	Se a temperatura do refrigerante for superior a 31°C , é possível que a válvula de segurança se abra durante o funcionamento ou corte de corrente.

Verifique a pressão definida da válvula de segurança no lado de baixa pressão do quadro de refrigeração para verificar uma temperatura de funcionamento segura.

Veja também "[15.3.9 Diretrizes para instalar as válvulas de segurança](#)" [▶ 102].


Cartão sobre a válvula de corte e as portas de serviço



Texto sobre o cartão de aviso	Tradução
Unit is charged and under high pressure.	O sistema está carregado e sob pressão alta.

Veja também "[15.2 Utilização da válvula de corte e das portas de serviço](#)" [▶ 83].

Etiqueta sobre a temperatura máxima de armazenamento

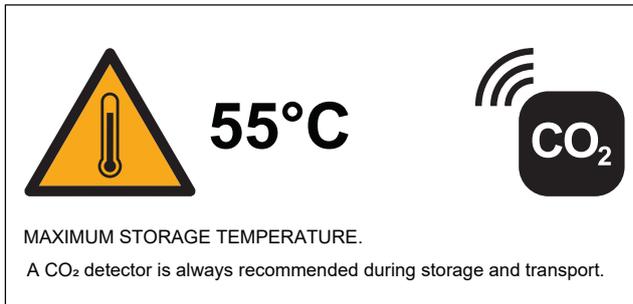

Texto sobre a etiqueta de aviso	Tradução
MAXIMUM STORAGE TEMPERATURE: 55°C	TEMPERATURA MÁXIMA DE ARMAZENAMENTO: 55°C
A CO ₂ detector is always recommended during storage and transport.	Um detetor de CO ₂ é sempre recomendado durante o armazenamento e o transporte.

A unidade vem carregada de fábrica com líquido refrigerante. Para evitar que a válvula de alívio de segurança seja aberta, a unidade não deve ser exposta a temperaturas superiores a 55°C.

Etiqueta sobre a manutenção da caixa de comutação


- Etiqueta na unidade exterior:


CAUTION

 WARNING	 ELECTRIC SHOCK CAUTION
--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caution when servicing the switch box

1. Before obtaining access to terminal devices, all supply circuits must be interrupted because units at standstill may be in a pre-heating mode and start automatically.
2. Be aware that temperature of switch boxes can be extremely high.
3. Do not touch the switch box for another 10 minutes after turning off the circuit breaker. Even after 10 minutes, always measure the voltage at the terminals of main circuit capacitor or electrical parts and make sure that those voltages are 50 V DC or less. (Always touch the earth terminal first before pulling out or plugging in connectors in order to discharge static electricity. This to prevent the PCB from being damaged.)

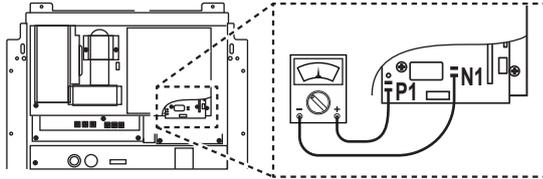



Fanmotor connectors:
X1A, X2A / X3A, X4A / X5A, X6A

4. After confirming the main circuit capacitor voltage drop, pull out the outdoor unit fan connector. Make sure not to touch any live parts during this action. (Strong adverse winds which let the outdoor unit fan rotate, induce a risk of electrical shock because the fan rotation makes the capacitor store electricity.)

Caution when performing other servicing
Do never connect power supply cables to compressors (U,V,W) directly. The compressor may burn out.

4P623521-1B


- Etiqueta na unidade capacity up:


CAUTION

 WARNING	 ELECTRIC SHOCK CAUTION
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caution when servicing the switch box

1. Before obtaining access to terminal devices, all supply circuits must be interrupted because units at standstill may be in a pre-heating mode and start automatically.
2. Be aware that temperature of switch boxes can be extremely high.
3. Do not touch the switch box for another 10 minutes after turning off the circuit breaker. Even after 10 minutes, always measure the voltage at the terminals of main circuit capacitor or electrical parts and make sure that those voltages are 50 V DC or less. (Always touch the earth terminal first before pulling out or plugging in connectors in order to discharge static electricity. This to prevent the PCB from being damaged.)

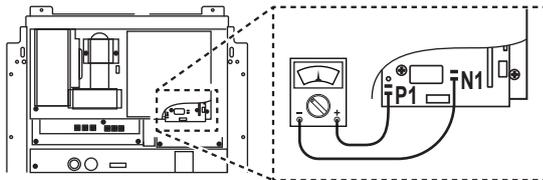



Fanmotor connectors:
X1A, X2A

4. After confirming the main circuit capacitor voltage drop, pull out the outdoor unit fan connector. Make sure not to touch any live parts during this action. (Strong adverse winds which let the outdoor unit fan rotate, induce a risk of electrical shock because the fan rotation makes the capacitor store electricity.)

Caution when performing other servicing
Do never connect power supply cables to compressors (U,V,W) directly. The compressor may burn out.

4P623521-2B

Texto sobre a etiqueta de aviso	Tradução
Warning	Aviso
Electric shock caution	Aviso de choque elétrico
Caution when servicing the switch box	Cuidado na manutenção da caixa de comutação

Texto sobre a etiqueta de aviso	Tradução
1. Before obtaining access to terminal devices, all supply circuits must be interrupted because units at standstill may be in a pre-heating mode and start automatically.	1. Antes de aceder aos terminais, todos os circuitos de alimentação devem ser interrompidos, pois as unidades em repouso podem estar em modo de preaquecimento e iniciar automaticamente.
2. Be aware that temperature of switch boxes can be extremely high.	2. Tenha presente que a temperatura das caixas de interruptores pode estar extremamente elevada.
3. Do not touch the switch box for another 10 minutes after turning off the circuit breaker.	3. Não toque na caixa de interruptores durante mais 10 minutos após desligar o disjuntor.
Even after 10 minutes, always measure the voltage at the terminals of main circuit capacitor of electrical parts and make sure that those voltages are 50 V DC or less.	Mesmo após decorridos 10 minutos, meça sempre a tensão nos terminais dos condensador do circuito principal e das peças elétricas e certifique-se que essas voltagens são iguais ou inferiores a 50 V CC.
(Always touch the earth terminal first before pulling out or plugging in connectors in order to discharge static electricity. This to prevent the PCB from being damaged.)	(Toque sempre primeiro no terminal de aterramento antes de retirar ou ligar os conectores de modo a descarregar a eletricidade estática. Isto para evitar que o PCB seja danificado.)
4. After confirming the main circuit capacitor voltage drop, pull out the outdoor unit fan connector.	4. Após confirmar a queda de tensão do condensador do circuito principal, retire o conector da ventoinha da unidade de exterior.
Make sure not to touch any live parts during this action. (Strong adverse winds which let the outdoor fan rotate, induce a risk of electrical shock because the fan rotation makes the capacitor store electricity.)	Certifique-se de que não toca em qualquer parte viva durante esta ação. (Ventos fortes e adversos que deixam a ventoinha exterior rodar, induzem um risco de choque elétrico porque a rotação da ventoinha faz com que o condensador armazene eletricidade)
Caution when performing other servicing	Cuidado ao realizar outras manutenções
Do never connect power supply cable to compressors (U, V, W) directly. The compressor may burn out.	Nunca ligue os cabos da fonte de alimentação aos compressores (U, V, W) diretamente. O compressor pode avariar-se.

Consulte também "[22.2 Prevenção de problemas eléctricos](#)" [▶ 148].

13.3 Projeto do sistema




INFORMAÇÕES

A figura seguinte é um exemplo e pode NÃO corresponder totalmente à disposição do seu sistema.



INFORMAÇÕES

Nem todas as combinações de unidades interiores são permitidas. Para obter indicações, consulte "13.4.1 Possíveis combinações de unidades interiores" [▶ 56].

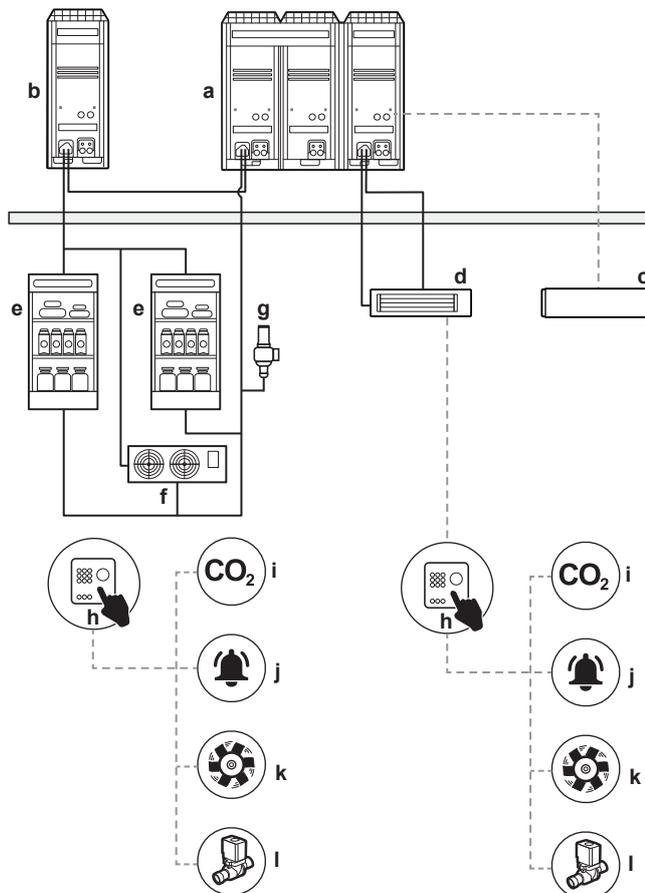

- a Unidade principal exterior (LRYEN10*)
- b Unidade Capacity up (LRNUN5*)
- c Caixa de comunicação (BRR9B1V1)
- d Unidade interior para ar condicionado (fornecimento local)
- e Unidade interior para a refrigeração (vitrina) (fornecimento de campo)
- f Unidade interior para a refrigeração (ventilo-convetor) (fornecimento de campo)
- g Válvula de segurança (fornecimento local)
- h Painel de controlo de CO₂ (fornecimento local)
- i Detetor de CO₂ (fornecimento de campo)
- j Alarme de CO₂ (fornecimento local)
- k Ventilador de CO₂ (fornecimento de campo)
- l Válvula de fecho (fornecimento local)

13.4 Combinação de unidades e opções



INFORMAÇÕES

Determinadas opções podem NÃO estar disponíveis no seu país.

13.4.1 Possíveis combinações de unidades interiores

As seguintes unidades interiores podem ser combinadas com a unidade de exterior.

Unidade interior	Unidade exterior
	LRYEN10*
FXSN*A	O
FXFN*A	O

13.4.2 Opções possíveis para a unidade de exterior



INFORMAÇÕES

Consulte os dados técnicos de engenharia para obter os nomes mais recentes das opções.

Juntas em T de refrigerante

	Permitido	Não permitido
Unidade de refrigerante	Juntas em T ^(a)	Juntas de refnet e cabeçalhos (kits de ramificação)
Unidade de ar condicionado	Juntas em T ^(a)	Juntas de refnet e cabeçalhos (kits de ramificação)

^(a) Fornecimento local

Caixa de comunicação (BRR9B1V1)

Instale a caixa de comunicação modbus para integrar totalmente o seu sistema com as redes de automatização de controlo de edifícios e outros sistemas de monitorização.

13.5 Limitações da unidade interior



AVISO

APENAS as peças de refrigeração que também são concebidas para trabalhar com R744 (CO₂) devem ser ligadas ao sistema.



AVISO

A pressão prevista do lado de alta pressão das peças de refrigeração ligadas DEVE ser de 9 MPaG (90 bar g).



AVISO

Se a pressão prevista da tubagem de gás das peças de refrigeração for diferente de 90 bar g (por exemplo: 6 MPaG (60 bar g)), uma válvula de segurança DEVE ser instalada na tubagem local, de acordo com esta pressão prevista. NÃO é possível ligar as peças de refrigeração com pressão prevista abaixo de 60 bar g.



AVISO

A pressão de projeto das peças de ar condicionado ligadas DEVE ser de 12 MPaG (120 bar manométrico). Se este não for o caso, por favor contacte o seu fornecedor para assistência.

13.5.1 Restrições para o ar condicionado

Controlo individual com um controlo remoto

No caso de um sistema com vários aparelhos de ar condicionado que são controlados pelo mesmo controlo remoto no mesmo espaço:

Classe da capacidade	Controlo individual com um controlo remoto
50	NÃO permitido
71+112	Permitido

Restrições

Tenha em mente as seguintes restrições quando ligar unidades internas:

Restrições	Mínimo/Máximo
Classe de capacidade total mínima de ar condicionado	162
Classe de capacidade total máxima de ar condicionado	233
Máximo de unidades internas que podem ser ligadas	≤4

Para obter mais informações sobre combinações possíveis, consulte "13.4 Combinação de unidades e opções" [▶ 56].

13.5.2 Restrições para refrigeração

Tenha em mente as seguintes restrições quando ligar expositores e ventiladores:

- Restrições da unidade interior:

Temperatura	Volume interno total das unidades interiores
Temperatura média	≤85 l

Temperatura	Capacidade mínima estável de fornecimento (incluindo histereses de desativação do compressor)
Temperatura média	4,3 kW

- Capacidade total de refrigeração:

Capacidade total de refrigeração	Mínimo	Máximo
Unidade exterior	8,7 kW (60%)	14,5 kW (100%)
Unidade de exterior + unidade capacity up	12,6 kW (60%)	21,0 kW (100%)

Baixa carga para refrigeração

Para a unidade exterior, uma taxa de ligação inferior (5,8~8,7 kW (40~60%)) é permitida quando as seguintes restrições são aplicadas:

Restrições	Faixa de utilização ou valor
Temperatura de evaporação pretendida (refrigeração)	-20°C~-10°C
Limite inferior da temperatura exterior	-15°C
Tamanho da tubagem principal para todas as tubagens desde a unidade exterior até à primeira ramificação (lado da refrigeração)	Ø9,5 mm (lado do líquido) Ø12,7 mm (lado do gás)
Comprimento máximo das tubagens	50 m
Diferença de altura máxima da unidade exterior acima da unidade interior	5 m
Diferença de altura máxima da unidade exterior abaixo da unidade interior	10 m
Descongelamento do lado da refrigeração	Descongelamento simultâneo
Componentes das regulações locais	Consulte " Interruptores DIP " [▶ 135]

14 Instalação da unidade



AVISO

- Não se esqueça de instalar todas as contramedidas necessárias em caso de fuga de refrigerante, de acordo com a norma EN378 (consulte "14.1.3 Requisitos adicionais do site de instalação para refrigerante CO₂" [▶ 65]).
- Certifique-se de instalar um detetor de fugas de CO₂ (fornecimento local) em todos as divisões com tubagem de refrigerante, unidades de ar condicionado, expositores ou ventiladores e ative a função de deteção de fugas de refrigerante (consulte o manual de instalação das unidades interiores).



AVISO

Fixe a unidade corretamente. Para ver as instruções, consulte "14 Instalação da unidade" [▶ 60].



AVISO

Os efeitos adversos devem ser considerados. Por exemplo, perigo de acumulação de água e congelamento nas tubagens de descarga para dispositivos de alívio de pressão, acumulação de sujidade e detritos, ou bloqueio das tubagens de descarga por CO₂ sólido (R744).



INFORMAÇÕES

O instalador é responsável por facultar os componentes de fornecimento local.



AVISO

Quando é necessária a instalação da unidade exterior no interior, por exemplo numa sala técnica, têm de ser cumpridos os seguintes requisitos:

- Têm de ser instaladas condutas de ar para conduzir o ar de exaustão da unidade para o exterior.
- Cada exaustor da unidade TEM de ter um percurso de fluxo de ar individual. Certifique-se de que não ocorre qualquer mistura/recirculação do fluxo de ar.
- A perda de pressão nas condutas de ar NÃO pode exceder o valor máximo de pressão estática assegurado pela definição de Pressão estática externa elevada (PEE) (78,40 Pa):
 - Se a PEE (pressão estática externa), sobre as condutas, for inferior ou igual a 30,00 Pa, não é necessária a ativação da regulação da PEE elevada.
 - Se a PEE, sobre as condutas, for superior a 30,00 Pa, a regulação de PEE elevada TEM de ser ativada (consulte o manual de assistência).
- Assegure uma ventilação adequada da área técnica onde as unidades vão ser instaladas, com aberturas de ar na fachada para permitir a compensação de ar fresco.
- Para obter mais informações sobre a instalação da unidade de exterior no interior, contacte o seu representante local.

Neste capítulo

14.1	Preparação do local de instalação.....	61
14.1.1	Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior.....	61
14.1.2	Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios.....	65
14.1.3	Requisitos adicionais do site de instalação para refrigerante CO ₂	65
14.2	Abrir e fechar a unidade.....	70
14.2.1	Sobre a abertura das unidades.....	70

14.2.2	Abertura da unidade de exterior	70
14.2.3	Abertura da caixa de comutação da unidade exterior	71
14.2.4	Para fechar a unidade de exterior	72
14.3	Montagem da unidade de exterior	73
14.3.1	Sobre a montagem da unidade de exterior	73
14.3.2	Precauções durante a montagem da unidade de exterior	73
14.3.3	Proporcionar a estrutura de instalação	73
14.3.4	Para instalar a unidade de exterior	75
14.3.5	Disponibilizar a drenagem	75

14.1 Preparação do local de instalação

Escolha um local de instalação com espaço suficiente para transportar a unidade para dentro e para fora do local.

NÃO instale a unidade em locais habituais de trabalho. Em caso de trabalhos de construção (por ex., estaleiros de obras) onde se produz muito pó, É NECESSÁRIO cobrir a unidade.

14.1.1 Requisitos do local de instalação para a unidade de exterior



AVISO

Aparelho elétrico NÃO destinado ao público em geral; a instalar numa área segura, protegida contra acessos fáceis.

O equipamento cumpre os requisitos das localizações comerciais e industriais ligeiras quando a sua instalação e manutenção são feitas de forma profissional.



AVISO

Este equipamento NÃO se destina a ser utilizado em áreas residenciais e NÃO irá garantir uma proteção adequada à receção de rádio nessas mesmas áreas.



AVISO

Se o equipamento for instalado a menos de 30 m de um local residencial, o instalador profissional DEVE avaliar a situação de EMC antes da instalação.



AVISO

Este é um produto da classe A. Num ambiente doméstico, este produto pode provocar interferências de radiofrequência; se tal suceder, pode ser necessária a intervenção do utilizador.



INFORMAÇÕES

O nível de pressão sonora é inferior a 70 dBA.



INFORMAÇÕES

Ademais, leia os seguintes requisitos:

- Requisitos gerais para o local de instalação. Consulte "[2 Precauções de segurança gerais](#)" [▶ 6].
- Requisitos de espaço para assistência técnica. Consulte "[25 Dados técnicos](#)" [▶ 157].
- Requisitos da tubagem de refrigerante (comprimento, desnível). Consulte "[15.1.1 Requisitos da tubagem de refrigerante](#)" [▶ 76].

Escolher um local adequado

- Ao efectuar a instalação, tenha em conta a possibilidade de ocorrência de ventos fortes, furacões ou terremotos; uma instalação inadequada pode levar a que a unidade caia.
- Certifique-se de que o local de instalação suporta o peso e a vibração da unidade.
- Certifique-se de que a unidade está nivelada.
- Proporcione espaço suficiente em redor da unidade para efeitos de assistência e circulação de ar. Consulte "[25.1 Área para assistência técnica: Unidade de exterior](#)" [▶ 157].
- As aletas do permutador de calor são afiadas e podem provocar ferimentos. Escolha um local de instalação onde não existam riscos de ferimentos (especialmente em áreas onde as crianças brincam).

Refrigerante e ventilação



AVISO

Concentrações excessivas de refrigerante R744 (CO₂) numa sala fechada podem levar a inconsciência e carência de oxigénio. Tome as medidas apropriadas.

Consulte "[Para determinar o número mínimo de medidas apropriadas](#)" [▶ 68].

- Caso instale a unidade numa divisão pequena, tome medidas para evitar que a concentração de refrigerante exceda os limites de segurança admissíveis, em caso de fuga.

Consulte "[14.1.3 Requisitos adicionais do site de instalação para refrigerante CO₂](#)" [▶ 65].

- Certifique-se de que a área é bem ventilada. NÃO bloqueie quaisquer aberturas de ventilação.

Água

- Certifique-se de que a água não possa provocar danos ao local de instalação; devem ser instalados drenos na base de apoio, sendo igualmente de evitar pontos de acumulação ou retenção de água na construção.
- Seleccione um local, tanto quanto possível, protegido da chuva.
- Certifique-se de que, em caso de fuga de água, não ocorrem danos no espaço da instalação ou nas suas imediações.

Vento


- Certifique-se de que a entrada de ar da unidade não se encontra posicionada na direcção principal do vento. A ocorrência de uma corrente de ar frontal perturba o funcionamento da unidade. Se necessário, utilize uma barreira para a abrigar da corrente de ar.

Recomenda-se que instale uma placa deflectora quando a saída de ar estiver exposta ao vento.

Instalação em áreas marítimas. Certifique-se de que a unidade exterior NÃO fica diretamente exposta aos ventos marítimos. Deste modo, é possível evitar a corrosão causada pelos níveis elevados de sal no ar, que pode encurtar a vida útil da unidade.

Instale a unidade exterior longe dos ventos marítimos diretos.


Exemplo: Por trás do edifício.

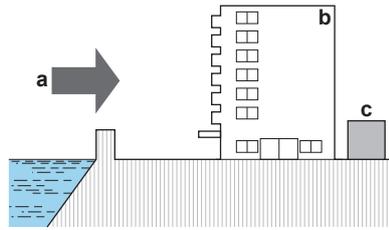

- a Vento marítimo
- b Edifício
- c Unidade exterior

Se a unidade exterior estiver exposta a ventos marítimos diretos, instale um corta-vento.

- Altura do corta-vento $\geq 1,5 \times$ altura da unidade de exterior
- Tenha em conta os requisitos de espaço para assistência técnica quando instalar o corta-vento.

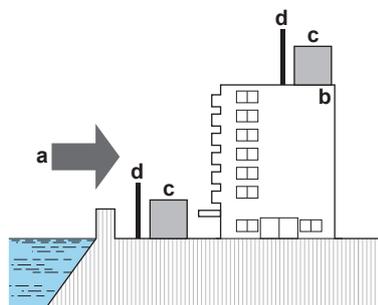

- a Vento marítimo
- b Edifício
- c Unidade exterior
- d Corta-vento

Som, ruído eletrônico e perturbações eletromagnéticas


- Escolha um local para a unidade por forma a que o ruído por ela produzido não perturbe as pessoas e esteja em conformidade com a legislação aplicável.



AVISO

O equipamento descrito neste manual pode originar ruído eletrônico, gerado por energia de radiofrequência. O equipamento segue as especificações que foram concebidas para produzir um nível aceitável de proteção contra tais interferências. Contudo, não é possível garantir que nunca ocorram numa determinada instalação.

Recomenda-se, portanto, instalar o equipamento e os fios elétricos de tal forma que mantenham uma distância adequada de equipamentos de estêreo, computadores pessoais, etc.

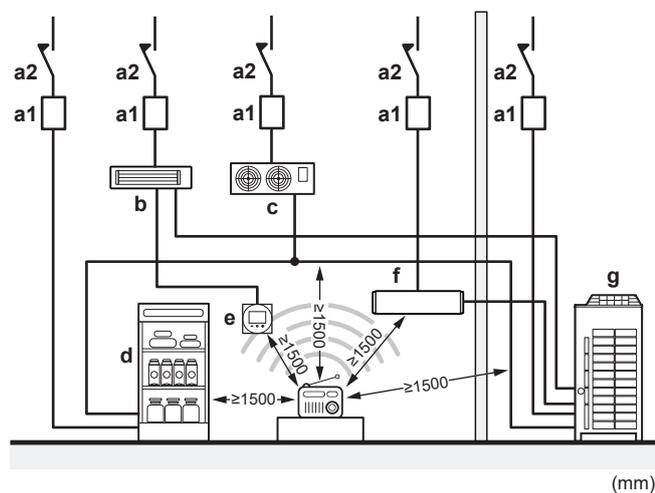

- a1** Fusível de sobrecorrente
- a2** Disjuntor contra fugas para a terra
- b** Ventoinha CA
- c** Ventilo-convector
- d** Expositor
- e** Interface de utilizador
- f** Caixa de comunicação
- g** Unidade de exterior e unidade capacity up

- Em locais com má qualidade de recepção, mantenha uma distância de pelo menos 3 metros, para evitar as interferências electromagnéticas noutros equipamentos; e utilize condutas para os cabos de alimentação e de transmissão.

Tubagem

- Devem ser tidos em consideração todos os comprimentos de tubagem (consulte "15.1.3 Comprimento da tubagem de refrigerante e desnível" [▶ 78]).

A evitar

NÃO instale a unidade nos seguintes locais:

- Áreas sensíveis a sons (por exemplo, junto de um quarto), de modo a que o ruído de funcionamento não cause incómodos.

Nota: Se a intensidade sonora for medida em condições reais de instalação, o valor medido poderá ser superior ao nível de pressão sonora indicado em Espectro acústico no livro de dados devido ao ruído ambiente e aos reflexos sonoros.

- Em atmosferas potencialmente explosivas.
- Em locais onde existam máquinas que emitam ondas electromagnéticas. As ondas eletromagnéticas podem interferir com o sistema de controle e causar mau funcionamento do equipamento.
- Em locais onde exista o risco de incêndio devido à fuga de gases inflamáveis (exemplo: diluente ou gasolina), fibra de carbono e pó inflamável.
- Em locais onde são produzidos gases corrosivos (exemplo: gás de ácido sulfúrico). A corrosão dos tubos de cobre ou dos componentes soldados pode provocar fugas de refrigerante.
- Locais com presença atmosférica de névoas de fluidos óleo-minerais ou vapores (de óleo ou outros). Os componentes plásticos podem deteriorar-se e cair ou provocar fugas de água.

NÃO se recomenda que instale a unidade nos locais seguintes, pois pode diminuir a vida útil da unidade:

- Onde existem grandes variações de tensão

- Dentro de veículos ou de navios
- Onde existirem vapores ácidos ou alcalinos

14.1.2 Requisitos adicionais para o local de instalação da unidade de exterior em climas frios



AVISO

Ao utilizar a unidade num local com baixa temperatura exterior, certifique-se de que são cumpridas as instruções que se seguem.

Para evitar exposição ao vento e à neve, instale uma chapa defletora na face de saída de ar da unidade de exterior.

Em áreas de grandes quedas de neve, é muito importante seleccionar um local de instalação onde a neve NÃO afecte a unidade. Se a queda lateral de neve for uma possibilidade, certifique-se de que a serpentina do permutador de calor NÃO é afectada pela neve. Se for necessário, instale uma protecção contra a neve ou um abrigo e um pedestal.



INFORMAÇÕES

Para obter instruções sobre como instalar a tampa, contacte o seu representante.



AVISO

Ao instalar a tampa, NÃO bloqueie o fluxo de ar da unidade.

14.1.3 Requisitos adicionais do site de instalação para refrigerante CO₂



AVISO

Embora seja recomendado instalar LRYEN10* e LRNUN5* no exterior, em alguns casos pode ser necessário instalá-los dentro de casa. Nesses casos, siga SEMPRE os requisitos do local de instalação dentro de casa para o refrigerante CO₂.



AVISO

Em caso de ventilação mecânica, tenha cuidado para que o ar ventilado seja direccionado para o espaço exterior e NÃO para outra área fechada.

Características básicas do refrigerante

Refrigerante	R744
RCL (limite de concentração do refrigerante)	0,072 kg/m ³
QLMV (limite de quantidade com ventilação mínima)	0,074 kg/m ³
QLAV (limite de quantidade com ventilação adicional)	0,18 kg/m ³
Limite de toxicidade	0,1 kg/m ³
Classe de segurança	A1

Carga de refrigerante permitida

O cálculo da carga de refrigerante permitida depende da combinação da "categoria de acesso" e da "classificação de localização", conforme descrito na seguinte tabela.

**INFORMAÇÕES**

Quando existe a possibilidade de mais de uma categoria de acesso, aplicam-se os requisitos mais rigorosos. Se os espaços ocupados forem isolados, por exemplo, por divisões vedadas, pisos e tetos, aplicam-se os requisitos da categoria de acesso individual.

Categoria de acesso		Classificação de localização			
		I	II	III	IV
Gerais		Limite de toxicidade × Volume da sala ou "Medidas apropriadas" [▶ 67]		Sem restrições de custos	A carga deve ser avaliada de acordo com os locais I, II ou III, dependendo da localização do recinto ventilado
Supervisionado	Pisos superiores sem saídas de emergência	Limite de toxicidade × Volume da sala ou "Medidas apropriadas" [▶ 67]	Sem restrições de custos		
	Abaixo do nível do piso térreo				
	Outro				
Autorizado	Pisos superiores sem saídas de emergência	Limite de toxicidade × Volume da sala ou "Medidas apropriadas" [▶ 67]			
	Abaixo do nível do piso térreo				
	Outro				Sem restrições de custos

14-1 Descrição das categorias de acesso

Categoria de acesso	Descrição	Exemplos
Acesso geral	Divisões, partes de edifícios, edifícios onde: <ul style="list-style-type: none"> ▪ são proporcionadas instalações para dormir; ▪ os movimentos das pessoas são restritos; ▪ está presente um número incontrolável de pessoas; ▪ qualquer pessoa tem acesso sem estar pessoalmente familiarizada com as precauções de segurança necessárias. 	Hospitais, tribunais ou prisões, teatros, supermercados, escolas, salas de aula, terminais de transportes públicos, hotéis, restaurantes.
Acesso supervisionado	Quartos, partes de edifícios, edifícios onde apenas pode estar reunido um número limitado de pessoas, sendo alguns necessariamente familiarizados com as precauções gerais de segurança do local.	Escritórios comerciais ou profissionais, laboratórios, locais de produção em geral e onde as pessoas trabalham.

Categoria de acesso	Descrição	Exemplos
Acesso autorizado	Divisões, partes de edifícios, edifícios onde só têm acesso pessoas autorizadas, que conhecem as precauções de segurança gerais e especiais do local e onde ocorre o fabrico, processamento ou armazenamento de material ou produtos.	Instalações fabris, por exemplo, para produtos químicos, alimentos, bebidas, gelo, gelados, refinarias, armazéns frigoríficos, queijarias, matadouros, áreas não públicas em supermercados.

■ 14-2 Descrição da classificação de localização

Classificação de localização		Descrição
Classe I	Equipamento mecânico localizado dentro do espaço ocupado	Se o sistema de refrigeração ou peças contendo refrigerante estiverem localizados no espaço ocupado, o sistema é considerado de classe I, a menos que o sistema esteja em conformidade com os requisitos da classe II.
Classe II	Compressores na sala de máquinas ou ao ar livre	Se todos os compressores e recipientes sob pressão estiverem localizados numa sala de máquinas ou ao ar livre, aplicam-se os requisitos para uma localização de classe II, a menos que o sistema cumpra os requisitos da classe III. As bobinas e tubagens, incluindo as válvulas, podem estar localizadas num espaço ocupado.
Classe III	Sala de máquinas ou ao ar livre	Se todas as peças contendo refrigerante estiverem localizadas numa sala de máquinas ou ao ar livre, os requisitos para uma localização de classe III devem ser aplicados. A casa de máquinas deve cumprir os requisitos da norma EN 378-3.
Classe IV	Recinto ventilado	Se todas as peças contendo refrigerante estiverem localizadas num compartimento ventilado, devem ser aplicados os requisitos para uma localização de classe IV. O recinto ventilado deve cumprir os requisitos das normas EN 378-2 e EN 378-3.

Medidas apropriadas



INFORMAÇÕES

As medidas apropriadas são fornecimento local. Escolha e instale todas as medidas apropriadas necessárias de acordo com a EN 378-3:2016.

- ventilação (natural ou mecânica)
- válvulas de corte de segurança
- alarme de segurança, em combinação com um detetor de fuga de refrigerante CO₂ (um alarme de segurança por si só NÃO é considerado uma medida adequada quando os movimentos dos ocupantes estão restritos)
- Detetor de fugas de refrigerante de CO₂



AVISO

Instale a unidade APENAS em locais onde as portas do espaço ocupado NÃO estejam bem encaixadas.



AVISO

Ao utilizar válvulas de corte de segurança, certifique-se de instalar medidas como um tubo de derivação com uma válvula de alívio de pressão (do tubo de líquido ao tubo de gás). Quando as válvulas de corte de segurança fecham e não estão instaladas quaisquer medidas, o aumento da pressão pode danificar a tubagem de líquidos.


Para determinar o número mínimo de medidas apropriadas

Para ocupações que não sejam no andar subterrâneo mais baixo do edifício

Se a carga total de refrigerante (kg) dividida pelo volume do quarto ^(a) (m ³) for...	...o número de medidas apropriadas deve ser pelo menos...
<QLMV	0
>QLMV e <QLAV	1
>QLAV	2

^(a) Para espaços ocupadas com uma área útil superior a 250 m², utilize 250 m² como área útil para a determinação do volume da divisão (**Exemplo:** mesmo que a área útil da divisão seja 300 m² e a altura seja 2,5 m, calcule o volume da divisão como 250 m²×2,5 m=625 m³)

Exemplo: A carga total de refrigerante no sistema é de 45 kg e o volume da sala é de 300 m³. 45/300=0,15, que é >QLMV (0,074) e <QLAV (0,18), portanto instale pelo menos 1 medida apropriada na divisão.

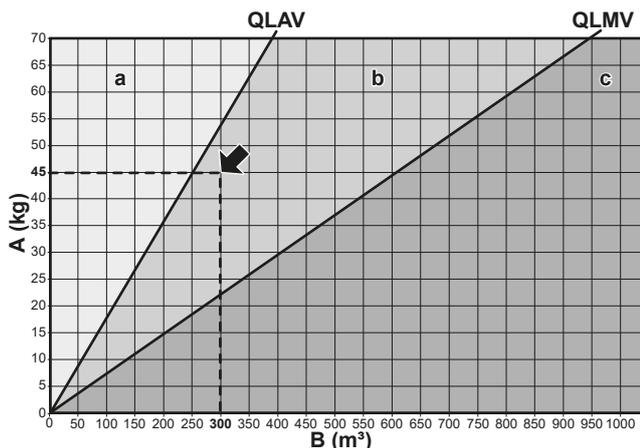

14-1 Exemplo de gráfico para cálculo


- A Carga de refrigerante
- B Volume da sala
- a 2 medidas apropriadas necessárias
- b 1 medida apropriada necessária
- c Não é necessária qualquer medida

Para ocupações no andar subterrâneo mais baixo do edifício

Se a carga total de refrigerante (kg) dividida pelo volume do quarto ^(a) (m ³) for...	...o número de medidas apropriadas deve ser pelo menos...
<RCL	0
>RCL e ≤QLMV	1
>QLMV e <QLAV	2
>QLAV	Valor NÃO PODE ser excedido!

- ^(a) Para espaços ocupados com uma área útil superior a 250 m², utilize 250 m² como área útil para a determinação do volume da divisão (**Exemplo:** mesmo que a área útil da divisão seja 300 m² e a altura seja 2,5 m, calcule o volume da divisão como 250 m²×2,5 m=625 m³)

Exemplo: A carga total de refrigerante no sistema é de 45 kg e o volume da sala é de 300 m³. $45/300 = 0,15$, que é >RCL (0,072) e <QLAV (0,18), portanto instale pelo menos 2 medidas apropriadas na divisão.

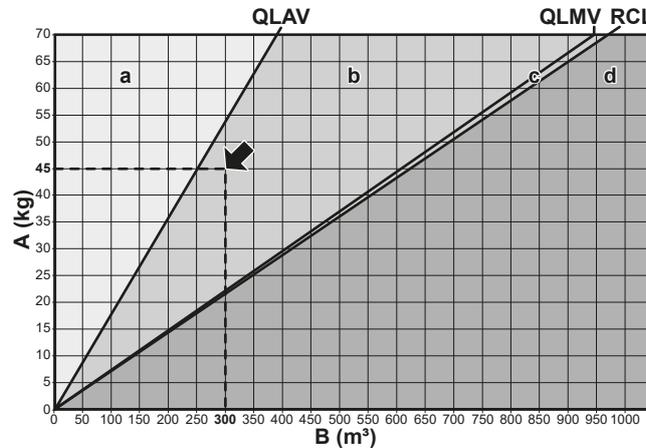

14-2 Exemplo de gráfico para cálculo

- A Limite de carga de refrigerante
- B Volume da sala
- a A instalação não é permitida
- b 2 medidas apropriadas necessárias
- c 1 medida apropriada necessária
- d Não é necessária qualquer medida



INFORMAÇÕES

Mesmo que não exista sistema de refrigeração no piso mais baixo, onde a maior carga do sistema (kg) no edifício dividido pelo volume total do piso mais baixo (m³) exceda o valor para QLMV, proporcione uma ventilação mecânica de acordo com a EN 378-3:2016.

Cálculo do volume de espaço

Tome em conta os seguintes requisitos para o cálculo do volume de espaço:

- O espaço considerado é qualquer espaço que contenha peças contendo refrigerante ou no qual o refrigerante possa ser liberado.
- Utilize o volume da sala do menor espaço fechado e ocupado para determinar os limites da quantidade de refrigerante.
- Os espaços múltiplos que têm aberturas apropriadas (que não podem ser fechadas) entre os espaços individuais ou que estejam ligados a um sistema comum de ventilação, retorno ou escape que não contenham o evaporador ou o condensador devem ser tratados como um único espaço.
- Se o evaporador ou condensador estiver localizado num sistema de condutas de alimentação de ar que serve vários espaços, deve ser utilizado o volume do menor espaço individual.
- Se o fluxo de ar para um espaço não puder ser reduzido a menos de 10% do fluxo máximo de ar utilizando um redutor de fluxo de ar, então esse espaço deve ser incluído no volume do menor espaço humano ocupado.
- Para refrigerantes de classe de segurança A1, o volume total de todas as salas refrigeradas ou aquecidas por ar de um sistema é utilizado como volume para cálculo, se o abastecimento de ar a cada sala não puder ser restringido abaixo de 25% do seu abastecimento total.

- Para refrigerantes da classe de segurança A1, o efeito das mudanças de ar pode ser considerado no cálculo do volume se o espaço tiver um sistema de ventilação mecânica que estará operando durante a ocupação do espaço.
- Quando o evaporador ou condensador estiver localizado num sistema de condutas de alimentação de ar e o sistema servir um edifício de vários andares não dividido, deve ser utilizado o volume ocupado do menor andar ocupado do edifício.
- Inclua o espaço acima de um teto falso ou divisória no cálculo do volume, a menos que o teto falso seja hermético.
- Quando uma unidade interior, ou qualquer tubagem que contenha refrigerante relacionado, estiver localizada num espaço onde a carga total exceda a carga permitível, tome providências especiais para garantir pelo menos um nível equivalente de segurança.

14.2 Abrir e fechar a unidade

14.2.1 Sobre a abertura das unidades

Em determinados momentos, tem de abrir a unidade. **Exemplo:**


- Ao ligar a instalação eléctrica
- Ao efectuar a manutenção ou assistência da unidade



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

NÃO deixe a unidade sem supervisão quando a tampa de manutenção estiver removida.

Vista geral dos painéis frontais

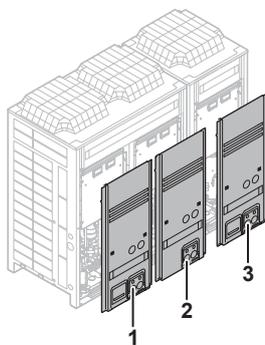

- 1 Esquerda do painel frontal
- 2 Centro do painel frontal
- 3 Direita do painel frontal

14.2.2 Abertura da unidade de exterior




PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO




PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA

- 1 Retire os parafusos das chapas frontais pequenas.

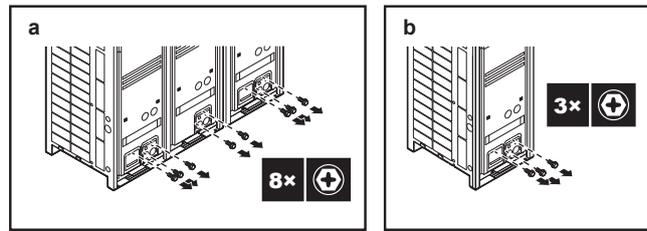


- a Unidade de exterior
b Unidade Capacity up

2 Remova os painéis frontais.

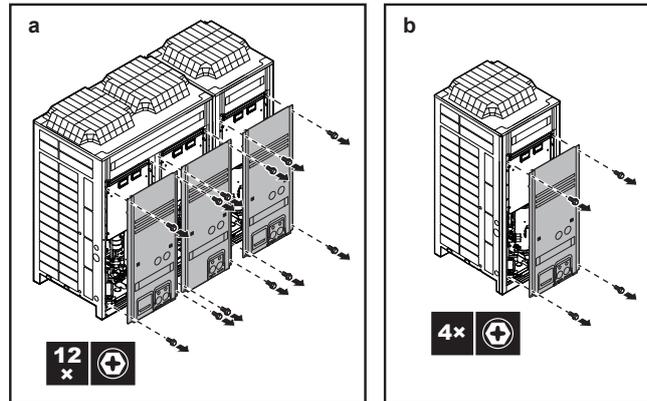

- a Unidade de exterior
b Unidade Capacity up

3 Remova as pequenas placas frontais de cada painel frontal removido.

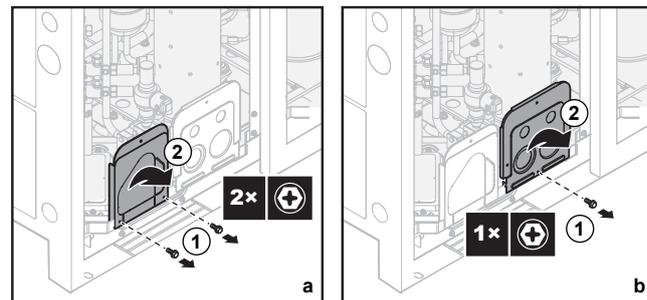

- a (Se aplicável) Pequena placa frontal esquerda
b Pequena placa frontal direita

Abrindo as placas frontais, é possível aceder à caixa de comutação. Consulte "[14.2.3 Abertura da caixa de comutação da unidade exterior](#)" [▶ 71].

Para fins de serviço, é necessário aceder aos botões no PCB principal (localizados atrás do painel frontal do meio). Para ter acesso a estes botões, não precisa de abrir a tampa da caixa de comutação. Consulte "[19.1.2 Acesso aos componentes das regulações locais](#)" [▶ 134].

14.2.3 Abertura da caixa de comutação da unidade exterior




AVISO


NÃO aplique demasiada força ao abrir a tampa da caixa de comutação. A força excessiva pode deformar a tampa, originando a entrada de água e provocando falhas do equipamento.

Caixas de comutação da unidade exterior

As caixas de comutação atrás do painel frontal esquerdo, central e direito são todas abertas da mesma forma. A caixa de comutação principal é instalada atrás do painel central.

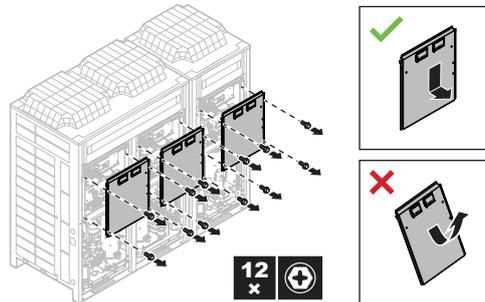

Caixa de comutação da unidade capacity up

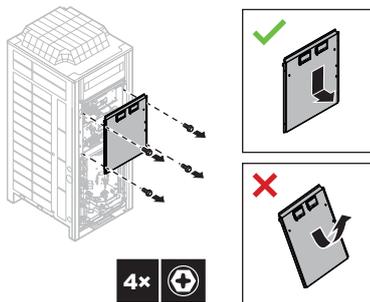


14.2.4 Para fechar a unidade de exterior



AVISO


Quando fechar a tampa da unidade de exterior, certifique-se de que o binário de aperto NÃO excede 3,98 N•m.

- 1 Reinstale as pequenas placas frontais de cada painel frontal removido.

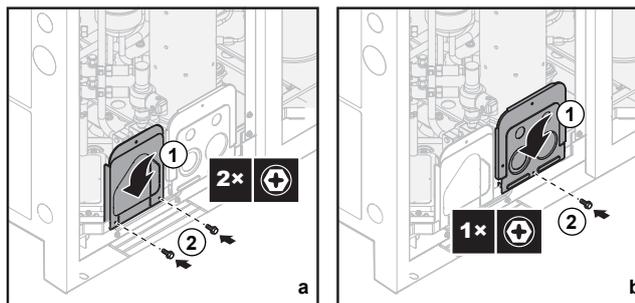


- a (Se aplicável) Pequena placa frontal esquerda
- b Placa frontal pequena do lado direito

- 2 Reinstale os painéis frontais.

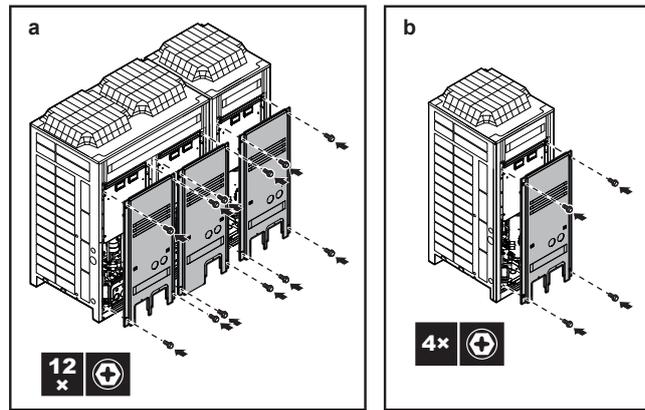

a Unidade exterior
b Unidade Capacity up

3 Fixe as placas frontais pequenas aos painéis frontais.

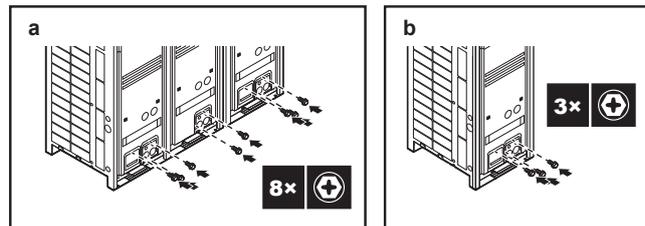

a Unidade exterior
b Unidade Capacity up

14.3 Montagem da unidade de exterior

14.3.1 Sobre a montagem da unidade de exterior

Fluxo de trabalho adicional

Montar a unidade de exterior consiste, geralmente, nas seguintes etapas:

- 1 Disponibilizar a estrutura de instalação.
- 2 Instalar a unidade de exterior.

14.3.2 Precauções durante a montagem da unidade de exterior



INFORMAÇÕES

Leia também as precauções e requisitos, nos capítulos seguintes:

- "2 Precauções de segurança gerais" [▶ 6]
- "14.1 Preparação do local de instalação" [▶ 61]

14.3.3 Proporcionar a estrutura de instalação

Certifique-se de que a unidade fica nivelada e apoiada numa base suficientemente sólida, para evitar vibrações e ruídos.



AVISO


- Quando a altura de instalação da unidade tiver de ser elevada, NÃO utilize suportes que apoiem apenas os cantos.
- Os suportes por baixo da unidade devem ter pelo menos 100 mm de largura.




AVISO

A altura da base de apoio deve ficar, no mínimo, a 150 mm do chão. Em locais onde costume nevar com intensidade, essa altura deve ser aumentada até à altura média esperada do nível da neve, dependendo do estado e do local de instalação.


Unidade de exterior

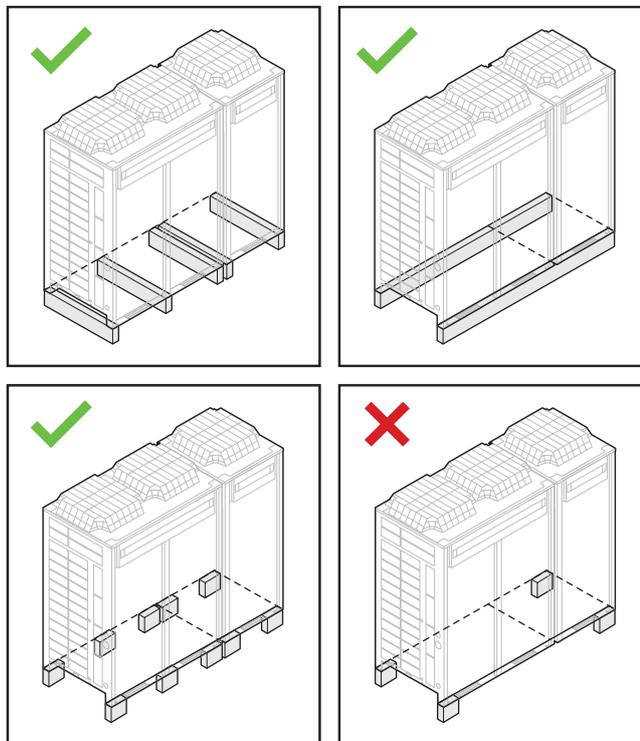

Unidade Capacity up

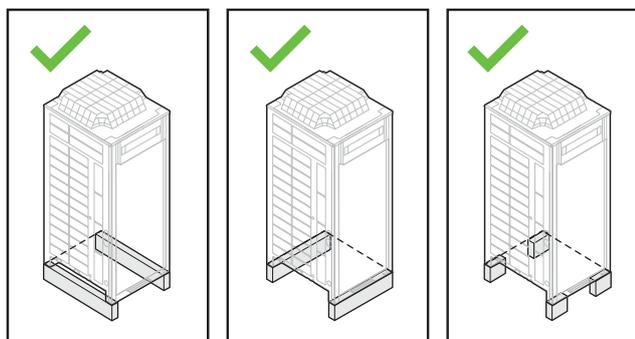


- A instalação preferida é sobre uma fundação sólida longitudinal (estrutura de viga de aço ou betão). A base tem de ser maior do que a área marcada a cinzento.

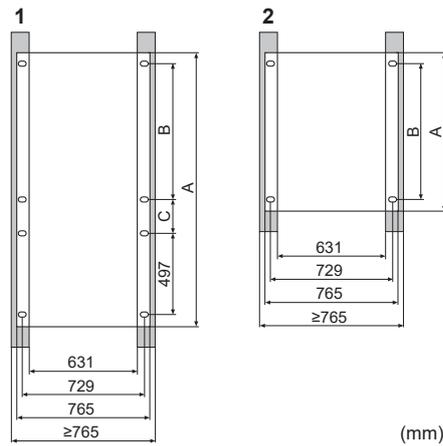

Unidade	A	B	C
LRYEN10*	1940	1102	193
LRNUN5*	635	497	—


14.3.4 Para instalar a unidade de exterior

- 1 Posicione a unidade na estrutura de instalação. Ver também: "[12.1.3 Manusear a unidade de exterior](#)" [▶ 47].
- 2 Fixar a unidade à estrutura de instalação. Consulte também "[14.3.3 Proporcionar a estrutura de instalação](#)" [▶ 73]. Prenda a unidade no devido lugar utilizando parafusos de ancoragem M12. Aperte os parafusos de ancoragem deixando-os 20 mm acima da superfície de fixação.



AVISO

Em caso de instalação num ambiente corrosivo, utilize uma porca com anilha plástica (a), para proteger a rosca contra o aparecimento de ferrugem.



- 3 Retirar as correias.
- 4 Retirar a proteção de cartão.

14.3.5 Disponibilizar a drenagem

Certifique-se de que a água da condensação consegue ser adequadamente evacuada.



AVISO

Prepare um canal de escoamento da água à volta da base para escoar as águas residuais em torno da unidade. Quando as temperaturas exteriores são negativas, as águas residuais da unidade de exterior congelam. A área em redor da unidade pode ficar muito escorregadia, se não se tomarem precauções.

15 Instalação da tubagem

Neste capítulo

15.1	Preparação da tubagem de refrigerante.....	76
15.1.1	Requisitos da tubagem de refrigerante.....	76
15.1.2	Material da tubagem de refrigerante.....	77
15.1.3	Comprimento da tubagem de refrigerante e desnível	78
15.1.4	Selecionar o tamanho dos tubos	80
15.1.5	Seleção de kits de ramificação do refrigerante.....	82
15.1.6	Para selecionar válvulas de expansão para refrigeração	82
15.2	Utilização da válvula de corte e das portas de serviço	83
15.2.1	Visão geral das válvulas de corte para refrigeração e ar condicionado	84
15.2.2	Vista geral das válvulas de corte para manutenção.....	84
15.2.3	Manuseamento da válvula de corte.....	86
15.2.4	Binários de aperto.....	89
15.2.5	Manuseamento da abertura de admissão	89
15.3	Ligação da tubagem do refrigerante.....	91
15.3.1	Ligação da tubagem de refrigerante	91
15.3.2	Cuidados na ligação da tubagem de refrigerante	92
15.3.3	Para cortar os tubos fiados	93
15.3.4	Ligação da tubagem do refrigerante à unidade de exterior	94
15.3.5	Soldadura da extremidade de um tubo.....	98
15.3.6	Instruções para ligar as juntas em T	100
15.3.7	Instruções para instalar um secador	100
15.3.8	Instruções para instalar um filtro	101
15.3.9	Diretrizes para instalar as válvulas de segurança.....	102
15.3.10	Diretrizes para instalar tubagem de descarga.....	103
15.4	Verificação da tubagem do refrigerante.....	103
15.4.1	Verificação da tubagem do refrigerante	104
15.4.2	Verificação da tubagem de refrigerante: Recomendações gerais.....	104
15.4.3	Verificação da tubagem de refrigerante: Definição.....	105
15.4.4	Para realizar um teste de pressão de força.....	105
15.4.5	Realização do teste de fugas.....	106
15.4.6	Realização da secagem a vácuo.....	107
15.5	Isolamento da tubagem de refrigerante.....	107

15.1 Preparação da tubagem de refrigerante

15.1.1 Requisitos da tubagem de refrigerante



AVISO

A unidade está parcialmente carregada de fábrica com refrigerante R744.



AVISO

NÃO reutilize tubagens de instalações anteriores.



AVISO

O refrigerante R744 requer cuidados especiais para manter o sistema limpo, seco e estanque.

- Limpo e seco: deve evitar-se a intromissão no sistema de produtos que lhe são alheios (incluindo óleos minerais e humidade).
- Estanque: O R744 não contém cloro, não prejudica a camada do ozono e não reduz a proteção do planeta contra radiações ultravioletas perigosas. O R744 pode contribuir para o efeito de estufa, se for libertado. Por essa razão, deve ser dada especial atenção à estanqueidade da instalação.

**AVISO**

A tubagem e outros componentes sujeitos a pressão devem ser adequados para refrigerante e óleo. Utilize o sistema de tubos em liga de (ou equivalente) cobre e ferro K65 para aplicações de alta pressão com uma pressão de trabalho de 120 barg no lado do ar condicionado e de 90 barg no lado da refrigeração.

**AVISO**

NUNCA utilize mangueras e manómetros convencionais. Utilize SOMENTE equipamento que foi concebido para ser utilizado com R744.

- A presença de materiais estranhos no interior dos tubos (incluindo óleos provenientes da produção) deve ser ≤ 30 mg/10 m.

**AVISO**

Se for desejada a capacidade de fechar as válvulas de corte para a tubagem de campo, o instalador DEVE instalar uma válvula de alívio de pressão na seguinte tubagem:

- Unidade externa para unidades internas de refrigeração: na tubagem de líquido
- Unidade externa para unidades internas de ar condicionado: na tubagem de líquido e tubagem de gás

**INFORMAÇÕES**

Leia também as precauções e requisitos, nas "[2 Precauções de segurança gerais](#)" [▶ 6].

15.1.2 Material da tubagem de refrigerante

Material da tubagem

K65 e tubagens equivalentes. Para saber qual a pressão máxima de funcionamento do sistema na tubagem local, consulte "[6.3 Pressão das tubagens locais](#)" [▶ 33].

Grau de temperatura e espessura das tubagens**Unidade de refrigeração da tubagem**

	Diâmetro exterior (\varnothing)	Grau de temperatura	Espessura (t) ^(a)	Pressão prevista	
Tubagem de líquido	12,7 mm (1/2 pol.)	R300	0,85 mm	120 bar g	
Tubagem de gás	15,9 mm (5/8 pol.)	R300	1,05 mm	120 bar g	

^(a) Dependendo da legislação aplicável e da pressão máxima de trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificação da unidade), poderá ser necessária uma maior espessura da tubagem.

Unidade de tubagem de ar condicionado

	Diâmetro exterior (\varnothing)	Grau de temperatura	Espessura (t) ^(a)	Pressão prevista	
Tubagem de líquido	15,9 mm (5/8 pol.)	R300	1,05 mm	120 bar g	
Tubagem de gás	19,1 mm (3/4 pol.)	R300	1,30 mm	120 bar g	

^(a) Dependendo da legislação aplicável e da pressão máxima de trabalho da unidade (consulte "PS High" na placa de identificação da unidade), poderá ser necessária uma maior espessura da tubagem.

15.1.3 Comprimento da tubagem de refrigerante e desnível

Requisitos e limites

Os comprimentos e desníveis das tubagens devem estar em conformidade com os seguintes requisitos. A título de exemplo, veja "15.1.4 Selecionar o tamanho dos tubos" [▶ 80].

Exigência	Limite	
	LRYEN10*	LRYEN10* + LRNUN5*
<p>Comprimento máximo das tubagens</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Exemplo do lado da refrigeração: <ul style="list-style-type: none"> - $A+B+C+D+(E \text{ ou } F)^{(a)} \leq \text{Limite}$ - $a+c+d+(e \text{ ou } f)^{(a)} \leq \text{Limite}$ ▪ Exemplo do lado do ar condicionado: <ul style="list-style-type: none"> - $A2+B2+(C2 \text{ ou } D2)^{(a)} \leq \text{Limite}$ - $a2+b2+(c2 \text{ ou } d2)^{(a)} \leq \text{Limite}$ 	<p>Lado do refrigerante: 130 m^(b) Lado do ar condicionado: 130 m</p>	
<p>Comprimento da tubagem entre LRYEN10* e LRNUN5*</p>	<p>Não especificado, mas a tubagem deve ser horizontal</p>	
<p>Comprimento máximo dos tubos de ramificação</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Exemplo do lado da refrigeração: <ul style="list-style-type: none"> - $C+D+(E \text{ ou } F)^{(a)}$ - $c+d+(e \text{ ou } f)^{(a)}$ - C+G - c+g - J - j ▪ Exemplo do lado do ar condicionado: <ul style="list-style-type: none"> - $B2+(C2 \text{ ou } D2)^{(a)}$ - $b2+(c2 \text{ ou } d2)^{(a)}$ - E2 - e2 	<p>Lado do refrigerante: 50 m Lado do ar condicionado: 30 m</p>	
<p>Comprimento total máximo equivalente da tubagem</p> <p>Exemplo do lado da refrigeração: $A+B+C+D+E+F+G+J \leq \text{Limite}$</p>	<p>Lado do refrigerante: 180 m</p>	

Exigência		Limite	
		LRYEN10*	LRYEN10* + LRNUN5*
Diferença de altura máxima entre a unidade exterior e a unidade interior^(b)	Unidade de exterior mais alta do que a unidade interior Exemplo: H2, H4 ≤ Limite	35 m ^(c)	
	Unidade de exterior mais baixa do que a unidade interior Exemplo: H2, H4 ≤ Limite	10 m	
Diferença de altura máxima entre o ventilador-convetor e o expositor ▪ Exemplo: H3 ≤ Limite		5 m	
Diferença máxima de altura entre aparelhos de ar condicionado ▪ Exemplo: H1 ≤ Limite		0,5 m	


^(a) O que for mais longo

^(b) Para restrições de baixa carga, consulte "[13.5.2 Restrições para refrigeração](#)" [▶ 58].

^(c) Talvez tenha de instalar um coletor de óleo. Consulte "[Instalar coletor de óleo](#)" [▶ 79].


Instalar coletor de óleo

Se a unidade exterior estiver instalada acima da unidade interior de refrigeração, instale um coletor de óleo na tubagem de gás a cada 5 metros. Os coletores de óleo facilitarão o retorno do óleo.

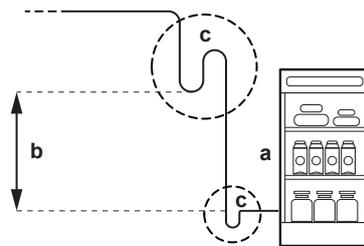

- a** Expositor
- b** Diferença de altura =5 m
- c** Coletor


A tubagem de sucção do refrigerante deve sempre escorrer:

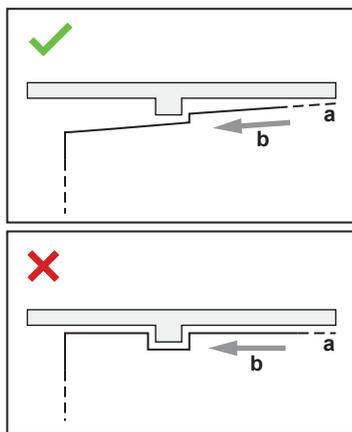

- a Unidade interior de refrigeração
- b Sentido do fluxo na tubagem de sucção do refrigerante

Para instalar tubagem de elevação


Se a unidade exterior for instalada a uma altura mais baixa do que a unidade interior de refrigeração, instale a tubagem de elevação perto da unidade interior. Quando o compressor da unidade exterior arranca, uma tubagem de elevação instalada corretamente evitará que o líquido volte a fluir para a unidade exterior.

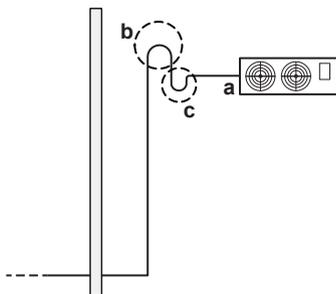

- a Unidade interior de refrigeração
- b Tubagem de elevação próxima da unidade interior (tubo de gás)
- c Coletor de óleo

15.1.4 Selecionar o tamanho dos tubos

Determine a dimensão correta utilizando as tabelas que se seguem e a ilustração de referência (apenas indicativas).

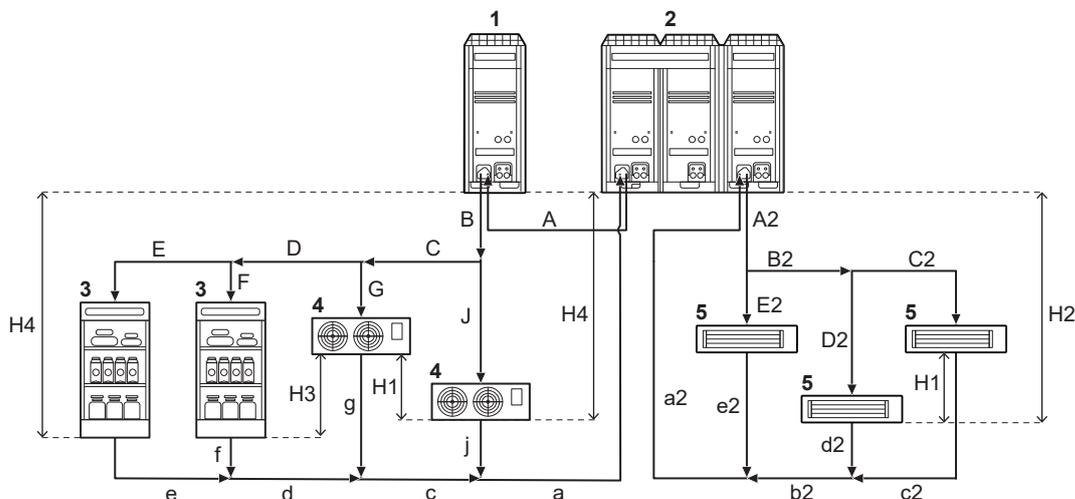

- 1 Unidade Capacity up (LRNUN5*)
- 2 Unidade de exterior (LRYEN10*)
- 3 Unidade interior (expositor)
- 4 Unidade interior (ventilo-convector)
- 5 Unidade interior (ar condicionado)

A~J	Tubagem de líquidos (expositores laterais e ventilo-convectores)
A2~E2	Tubagem de líquidos (ar condicionado lateral)
a~g	Tubagem de gás (expositores laterais e ventilo-convectores)
a2~e2	Tubagem de gás (ar condicionado lateral)
H1~H4	Diferença de altura

Caso não estejam disponíveis tubos com as dimensões exigidas (em polegadas), podem ser utilizados outros diâmetros (em mm), tendo em conta o seguinte:

- Escolha tubos com a dimensão mais próxima da indicada.
- Utilize os adaptadores adequados, nas ligações entre tubos com dimensões em polegadas e em mm (fornecimento local).
- O cálculo do refrigerante adicional tem de ser ajustado, conforme se indica nos capítulos seguintes:
 - Para unidade exterior sem unidade capacity up: "[17.4 Para determinar a quantidade adicional de refrigerante](#)" [▶ 129].
 - Para unidade exterior com unidade capacity up: consultar "[17.4 Para determinar a quantidade adicional de refrigerante](#)" [▶ 129] mas não é necessário refrigerante adicional porque a unidade capacity up já está pré-carregada.

Tamanho da tubagem entre a unidade de exterior e a primeira ramificação

Lado do sistema	Diâmetro exterior da tubagem (mm) ^(a) K65	
	Líquido	Gás
Refrigeração	Ø12,7x0,85 ^(b)	Ø15,9x1,05 ^(b)
Ar condicionado	Ø15,9x1,05	Ø19,1x1,30

^(a) Para tubagem de refrigeração (A, B, a) e para tubagem de ar condicionado (A2, a2)

^(b) Para restrições de baixa carga, consulte "[13.5.2 Restrições para refrigeração](#)" [▶ 58].

Tamanho da tubagem entre as áreas de ramificação ou entre a primeira e a segunda ramificação

Índice de capacidade da unidade interior (kW)	Diâmetro exterior dos tubos (em mm)	Material da tubagem
Lado da refrigeração: tubo de líquido^(a)		
x≤10,0	Ø9,5x0,65	K65 e tubagem equivalente
10,0<x	Ø12,7x0,85	K65 e tubagem equivalente
Lado da refrigeração: tubo de gás^(a)		
x≤6,5	Ø9,5x0,65	K65 e tubagem equivalente
6,5<x≤14,0	Ø12,7x0,85	K65 e tubagem equivalente
14,0<x	Ø15,9x1,03	K65 e tubagem equivalente
Lado do ar condicionado: tubo de líquido^(b)		
—	Ø12,7x0,85	K65 e tubagem equivalente
Lado do ar condicionado: tubo de gás^(b)		
—	Ø15,9x1,05	K65 e tubagem equivalente

^(a) Tubagem entre as áreas de ramificação (C, D, c, d)

^(b) Tubagem da primeira ramificação para a segunda ramificação (B2, b2)

Tamanho da tubagem da ramificação à unidade interna

Diâmetro exterior dos tubos (em mm)	
Tubo de gás	Tubo de líquido
Lado da refrigeração^(a)	
Do mesmo tamanho que C, D, c, d. Se as dimensões das tubagens das unidades interiores forem diferentes, ligue um redutor próximo da unidade interior para alinhar as dimensões das tubagens.	
Lado do ar condicionado^(b)	
Ø12,7x0,85 (K65 e equivalente)	Ø9,5x0,65 (K65 e equivalente)

^(a) Tubagem da ramificação à unidade interior (E, F, G, J, e, f, g, j)

^(b) Tubagem da ramificação à unidade interior (C2, D2, E2; c2; d2; e2)

Tamanho da tubagem de tubos fiados com válvulas de corte

	Líquido	Gás
Lado da refrigeração^(a)	Ø15,9	Ø19,1
Lado do ar condicionado^(a)	Ø15,9	Ø15,9

^(a) Podem ser necessários redutores (fornecimento local) para ligar a tubagem.

15.1.5 Seleção de kits de ramificação do refrigerante

Utilize sempre juntas K65 em T com uma pressão de projeto adequada para a ramificação do refrigerante.

15.1.6 Para seleccionar válvulas de expansão para refrigeração

O sistema controla a temperatura e a pressão do líquido. Selecione as válvulas de expansão conforme indicado, de acordo com as condições nominais e a pressão prevista.


Condições nominais

As seguintes condições são válidas para a tubagem do líquido na saída da unidade exterior. Elas são baseados numa temperatura ambiente de 32°C e uma temperatura de evaporação de -10°C.

Se os expositores ou ventilo-convetores estiverem ligados diretamente	
Temperatura do líquido	23°C
Pressão do líquido	6,8 MPaG
Estado do refrigerante	Líquido subarrefecido
Se a unidade capacity up estiver ligada entre a unidade exterior e os expositores ou ventilo-convetores	
Temperatura do líquido (na saída da unidade capacity up)	3°C
Pressão do líquido (na saída da unidade capacity up)	6,8 MPaG
Estado do refrigerante (na saída da unidade capacity up)	Líquido subarrefecido

Pressão prevista

Certifique-se de que todas as peças estão de acordo com a seguinte pressão prevista:

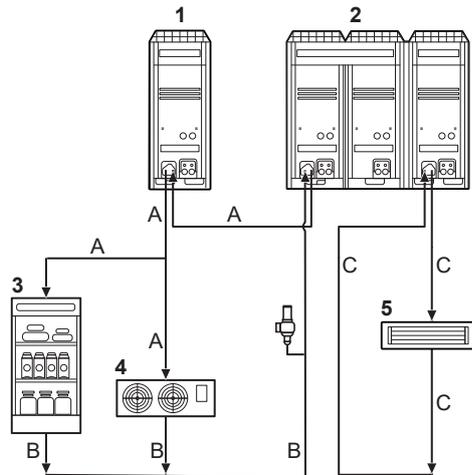

- A** Tubagem de líquidos (lado da refrigeração): 90 bar g
- B** Tubagem de gás (lado da refrigeração): depende da pressão prevista do expositor e do ventilador-convetor. Por exemplo, 60 bar g
- C** Tubagem de gás e líquido (lado do ar condicionado): 120 bar g
- 1** Unidade Capacity up (LRNUN5*)
- 2** Unidade exterior (LRYEN10*)
- 3** Unidade interior (expositor)
- 4** Unidade interior (ventilador-convetor)
- 5** Unidade interior (ar condicionado)

15.2 Utilização da válvula de corte e das portas de serviço


Para obter mais informações sobre o cartão na unidade, consulte "[Cartão sobre a válvula de corte e as portas de serviço](#)" [▶ 53].



AVISO

Quando as válvulas de corte estiverem fechadas durante o funcionamento, a pressão do circuito fechado aumentará devido à temperatura ambiente elevada. Certifique-se de que a pressão é mantida abaixo da pressão prevista.

15.2.1 Visão geral das válvulas de corte para refrigeração e ar condicionado

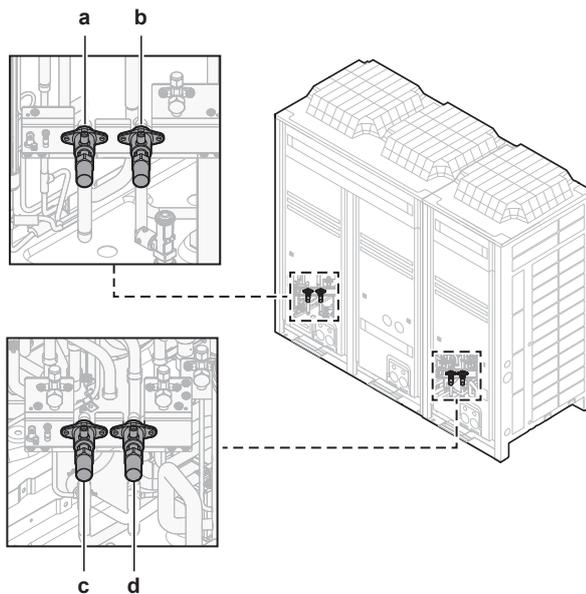

- a Válvula de corte do gás para refrigeração
- b Válvula de corte lateral líquida para refrigeração
- c Válvula de corte lateral de gás para ar condicionado
- d Válvula de corte lateral líquida para ar condicionado

15.2.2 Vista geral das válvulas de corte para manutenção




AVISO

Opere estas válvulas de corte APENAS durante a manutenção. Durante o funcionamento normal, elas estão abertas. Tenha em atenção que se fechar estas válvulas de corte durante a manutenção, pode fechar o circuito do recipiente de líquido e a pressão pode aumentar. A pressão de regulação da válvula de segurança do coletor de líquido é regulada para 90 bar manométrico $\pm 3\%$ ou 86 bar manométrico $\pm 3\%$, dependendo da válvula de segurança presente na unidade. O fecho destas válvulas de paragem para manutenção pode ativar a válvula de segurança. Note que pode verificar a pressão de regulação da válvula de segurança do reservatório de líquido no corpo da válvula de segurança.


Verifique SEMPRE e REGULARMENTE a pressão no circuito e evite que a válvula de segurança seja ativada.

Unidades até ao número de série 3999999

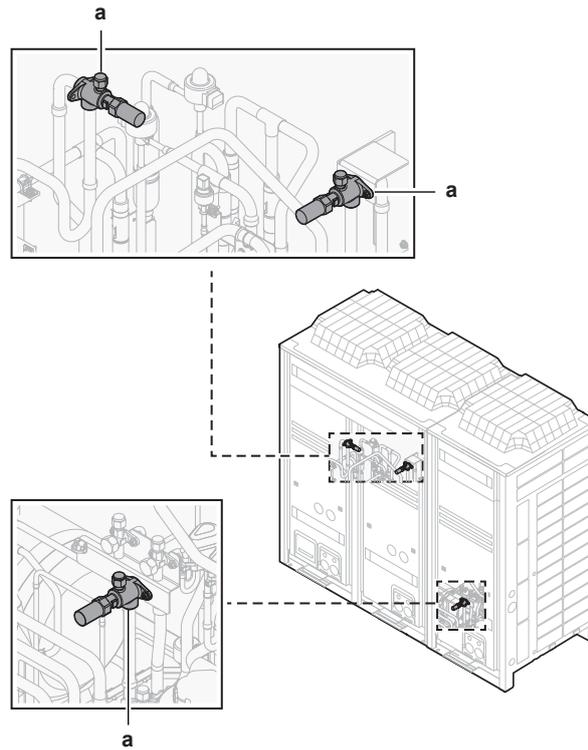

a Válvula de corte para manutenção

Unidades a partir do número de série 4000000

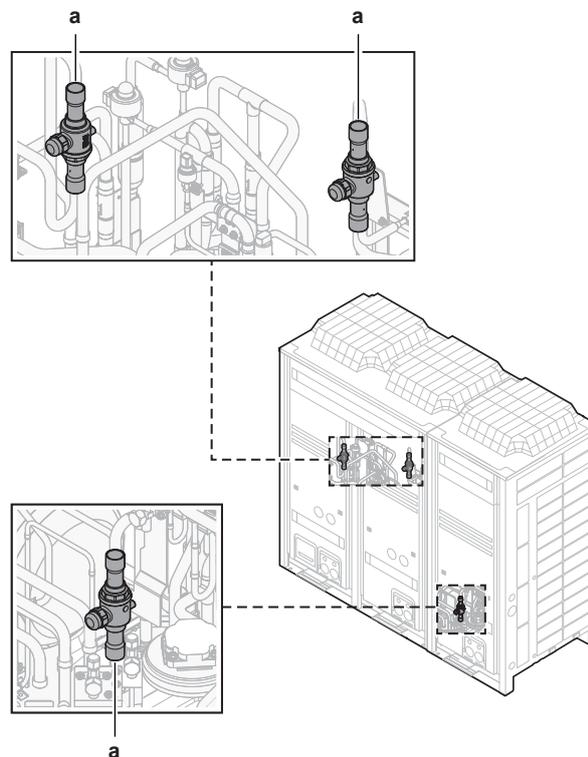

a Válvula de corte para manutenção

**INFORMAÇÕES**

Número de série, ver MFG.NO na placa de identificação da unidade.

15.2.3 Manuseamento da válvula de corte

Tenha em conta as seguintes recomendações:


- As válvulas de corte do gás e do líquido vêm fechadas de fábrica.
- Certifique-se de que todas as válvulas de corte ficam abertas durante o funcionamento.
- NÃO exerça demasiada força sobre a válvula de corte. Se o fizer, pode partir o corpo da válvula.

Peças da válvula de corte

A unidade é fornecida com um dos seguintes tipos de válvulas de paragem:


- Válvula de paragem de parafuso
- Válvula de paragem de esfera

Válvula de paragem de parafuso



▲ 15-1 Válvula de paragem de parafuso: visão geral das peças


- a Abertura de admissão e respetivo tampão
- b Válvula de corte
- c Bloqueio da válvula de corte
- d Ligação das tubagens locais
- e Tampão da válvula de corte



▲ 15-2 Válvula de paragem de parafuso: intersecção


- a Abertura de admissão
- b Junta abocardada do orifício de saída
- c Tampão da válvula de corte
- d Eixo da válvula de corte
- e Base da válvula

Válvula de corte de esfera



▲ 15-3 Válvula de corte de esfera: descrição geral das peças

- a Tampa da válvula de corte
- b Válvula de corte
- c Ligação das tubagens locais

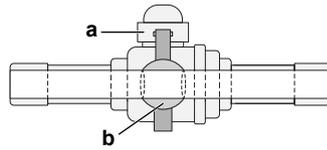


15-4 Válvula de corte de esfera: intersecção

- a Tampa da válvula de corte
- b Esfera + haste e pega


Abertura da válvula de corte

Válvula de paragem de parafuso

- 1 Retire a tampa da válvula com 2 chaves inglesas.
- 2 Desaperte o suporte da embalagem girando no sentido anti-horário de 1/8 para 1/2 volta.
- 3 Gire a haste da válvula no sentido anti-horário até que ela pare.

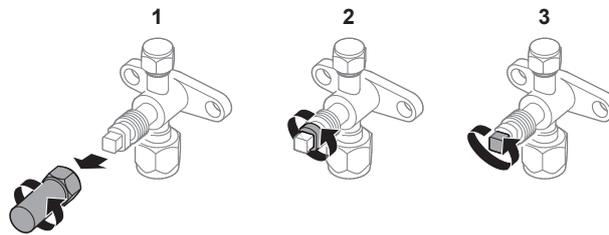

Resultado: A válvula está totalmente aberta (ligada entre a unidade de exterior e a unidade de interior):

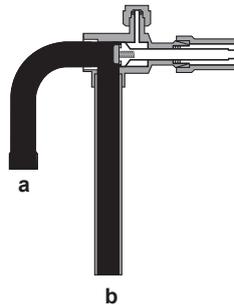


- a Para a unidade de exterior
- b Para a unidade interior

Válvula de corte de esfera

- 1 Retire a tampa da válvula.
- 2 Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para abrir a válvula.



Resultado: A válvula está completamente aberta:

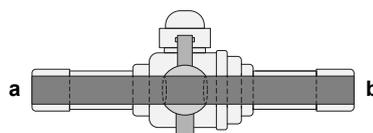


- a Para a unidade de exterior
- b Para a unidade interior

Fecho da válvula de corte**Válvula de paragem de parafuso**

- 1 Gire a haste da válvula no sentido horário até que ela pare. Aperte com o torque de aperto apropriado.
- 2 Aperte o suporte da embalagem.
- 3 Antes de montar a tampa da válvula, introduza uma nova embalagem de cobre.




- 4 Aplique o agente de bloqueio do parafuso ou vedante de silicone na rosca de parafuso ao montar a tampa da válvula. Caso contrário, a humidade e a água de condensação podem penetrar e congelar entre a rosca de parafuso. Como resultado, o refrigerante pode vazar e a tampa da válvula pode partir.



- a Aplique o agente de bloqueio de parafuso
- b NÃO aplique o agente de bloqueio de parafuso

- 5 Aperte a tampa da válvula.

Resultado: A válvula está totalmente fechada (ligada entre a porta de carga e o lado da unidade de interior):

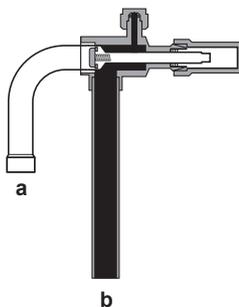

- a Para a unidade de exterior
- b Para a unidade interior


Veja também "15.2.4 Binários de aperto" [▶ 89].

Válvula de corte de esfera

- 1 Rodar no sentido dos ponteiros do relógio para fechar a válvula.
- 2 Aparafusar a tampa da válvula na válvula.



Resultado: A válvula está completamente fechada:

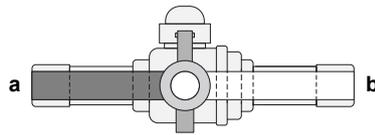

- a** Para a unidade de exterior
b Para a unidade interior

15.2.4 Binários de aperto

Válvula de paragem de parafuso

Dimensão da válvula de corte (em mm)	Binário de aperto, (N•m) (para fechar, rodar para a direita)			
	Eixo			
	Tampa da válvula	Pressão da embalagem	Haste da válvula	Tampa do núcleo de válvula
Ø15,9	38,2~46,6	7,4~9,0	13,2~16,0	14,2~17,2
Ø19,1				

Válvula de paragem de esfera


Dimensão da válvula de corte (em mm)	Binário de aperto, (N•m) (para fechar, rodar para a direita)
	Eixo – tampa da válvula
Ø22,2	50~55

15.2.5 Manuseamento da abertura de admissão

- Utilize sempre uma mangueira de carga equipada com um pino compressor, pois a porta de serviço é uma válvula do tipo Schrader.
- Todas as portas de serviço são do tipo de banco traseiro e não têm um núcleo de válvula.
- Depois de manusear a porta de serviço, certifique-se de que aperta bem a tampa da porta de serviço e a tampa da válvula.
- Verifique se há fugas de refrigerante depois de apertar a tampa da porta de serviço e a tampa da válvula.

Peças da porta de serviço


A figura que se segue indica o nome de cada peça necessária para manusear portas de serviço.



- a** Tampa da porta de serviço
b Embalagem de cobre
c Tampa da válvula

Para abrir a porta de serviço


- 1 Retire a tampa da porta de serviço com 2 chaves inglesas e retire a embalagem de cobre.

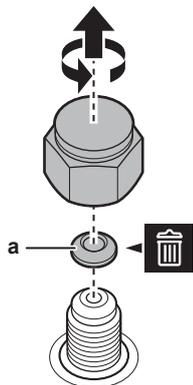

a Embalagem de cobre


- 2 Ligue a porta de carga à porta de serviço.
- 3 Retire a tampa da válvula com 2 chaves inglesas.
- 4 Introduza uma chave sextavada (4 mm).
- 5 Rode completamente a chave sextavada para a esquerda.

Resultado: A porta de serviço está completamente aberta.



Para fechar a porta de serviço


- 1 Introduza uma chave sextavada (4 mm).
- 2 Rode completamente a chave sextavada para a direita.
- 3 Aperte a tampa da válvula com 2 chaves inglesas. Aplique um agente fixador de roscas ou vedante de silicone ao apertar.
- 4 Adicione uma nova embalagem de cobre.
- 5 Aplique o agente de bloqueio de parafuso ou vedante de silicone na rosca do parafuso ao montar a tampa da porta de serviço. Sem isso, a humidade e a água de condensação podem penetrar e congelar entre a rosca de parafuso. Como resultado, pode haver uma fuga de refrigerante a tampa da porta de serviço pode partir-se.

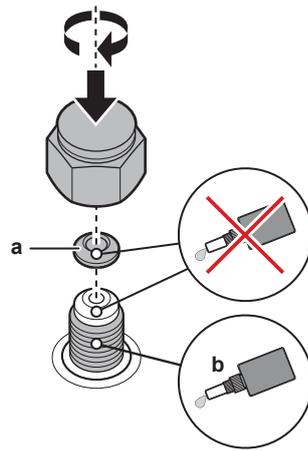

- a Nova embalagem de cobre
- b Agente fixador de rosca ou vedante de silicone apenas na rosca do parafuso

6 Aperte a tampa da porta de serviço com 2 chaves inglesas.

Resultado: A porta de serviço está completamente fechada.



15.3 Ligação da tubagem do refrigerante

15.3.1 Ligação da tubagem de refrigerante

Antes de fazer a ligação da tubagem de refrigerante,

Certifique-se de que a unidade de exterior e a unidade interior estão montadas.

Fluxo de trabalho adicional

A ligação da tubagem de refrigerante implica:

- Ligação das juntas em T do refrigerante
- Ligação da tubagem de refrigerante às unidades de interior (consulte o manual de instalação das unidades de interior)
- Isolamento da tubagem de refrigerante
- Tenha presentes as indicações para:
 - Ligações dos tubos
 - Abocardamento das extremidades do tubo
 - Brasagem
 - Utilização das válvulas de corte

15.3.2 Cuidados na ligação da tubagem de refrigerante



INFORMAÇÕES

Leia também as medidas e os requisitos nos seguintes capítulos:

- "2 Precauções de segurança gerais" [▶ 6]
- "15.1 Preparação da tubagem de refrigerante" [▶ 76]




PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



AVISO

NUNCA dobre a tubagem de alta pressão! A flexão pode reduzir a espessura do tubo e assim enfraquecer a tubagem. Utilize SEMPRE acessórios K65.

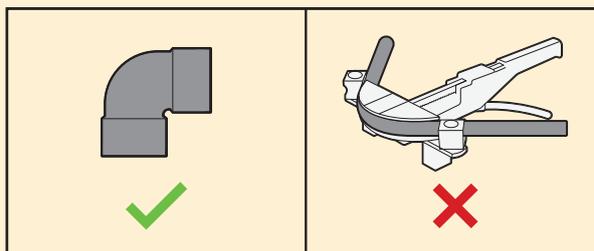

AVISO


Tome as medidas adequadas para evitar a utilização indevida da tubagem. Alguns exemplos de utilização indevida da tubagem: subir para cima da tubagem, utilizar a tubagem como armazenamento, pendurar ferramentas na tubagem.



AVISO

Tenha em conta as seguintes precauções para as tubagens de refrigerante:

- Evite tudo exceto o refrigerante designado para misturar no ciclo de refrigerante (ex.: ar).
- Utilize (R744 CO₂) apenas ao adicionar o refrigerante.
- Utilize apenas as ferramentas de instalação (ex.: conjunto do indicador do coletor) que são utilizadas exclusivamente para as instalações R744 (CO₂), de modo a aguentar a pressão e evitar que materiais estranhos (ex.: óleos minerais e humidade) se misturem no sistema.
- NÃO deixe os tubos sem supervisão na localização. Se vai terminar o trabalho em menos de 1 mês, cole as extremidades do tubo ou aperte o tubo (consulte a figura abaixo). Os tubos instalados ao ar livre devem ser apertados, independentemente da duração dos trabalhos.
- Tenha cuidado quando passar os tubos de cobre pelas paredes (ver figura abaixo).

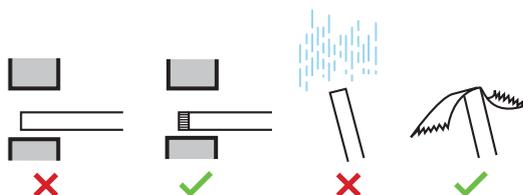

AVISO

Fechar ou proteger a tubagem do refrigerante para evitar danos.


15.3.3 Para cortar os tubos fiados

**AVISO**


Gás ou óleo no interior da válvula de corte podem rebentar o tubo rodado.

Se estas instruções **NÃO** forem seguidas corretamente, pode provocar danos materiais ou lesões corporais, de gravidade dependente das circunstâncias.

- 1 Abra a tampa da válvula de corte, desbloqueie a válvula e verifique se a válvula está fechada.

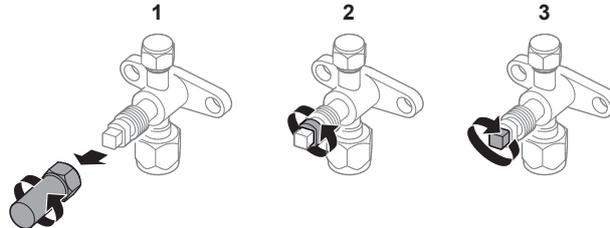

- 1 Retire a tampa da válvula com 2 chaves inglesas (no sentido anti-horário).
 - 2 Desaperte o suporte da embalagem girando no sentido anti-horário de 1/8 para 1/2 volta.
 - 3 Feche a válvula (no sentido horário).
- 2 Abra a tampa da porta de serviço lentamente e verifique se já não há pressão.
 - 3 Desaperte progressivamente o núcleo da válvula para garantir que não há pressão restante.
 - 4 Corte a parte de baixo da tubagem da válvula de corte de gás e líquido ao longo da linha preta. Utilize apenas ferramentas apropriadas, tais como um cortador de tubos ou alicates de corte.

**AVISO**

NUNCA retire a tubagem torcida com um ferro de brasagem.

Gás ou óleo no interior da válvula de corte podem rebentar a tubagem torcida.

**INFORMAÇÕES**

Se a válvula de corte estava aberta inicialmente, uma pequena quantidade de refrigerante ou óleo pode vaziar.

- 5 Aguarde até que todo o óleo tenha saído, antes de prosseguir com a ligação das tubagens locais, para o caso de a recuperação não estar concluída.

Agora pode ligar a tubagem de entrada e saída do refrigerante.

15.3.4 Ligação da tubagem do refrigerante à unidade de exterior




AVISO

SOMENTE ligar a unidade exterior a vitrinas ou bobinas sopradoras com uma pressão de desenho:

- No lado de alta pressão (lado líquido) de 90 bar g.
- No lado de baixa pressão (lado do gás) de 60 bar g (é possível com válvula de segurança na tubagem de gás de campo).


Pode encaminhar a tubagem do refrigerante para a frente ou para o lado da unidade.

Para a unidade exterior

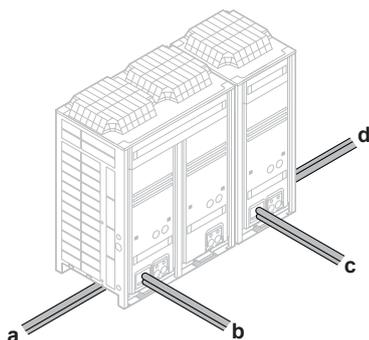

- a Ligação do lado esquerdo
- b Ligação frontal (refrigeração)
- c Ligação frontal (ar condicionado)
- d Ligação do lado direito

Para a unidade capacity up



- a Ligação do lado esquerdo
- b Ligação frontal (refrigeração)



AVISO

Cuidados a ter na abertura dos orifícios pré-moldados:

- Evite danificar a caixa.
- Depois de abrir os orifícios pré-moldados, recomendamos que retire as rebarbas e retoque as arestas e as áreas em redor com tinta, para evitar enferrujamentos.
- Ao passar fios elétricos pelos orifícios, enrole-os com fita protetora, como se indica na figura anterior, para evitar que se danifiquem.


Ligação frontal (refrigeração)




AVISO

Proteger a unidade de danos durante a brasagem.

- 1 Retirar o painel frontal esquerdo da unidade exterior e, se aplicável, o da unidade capacity up. Consulte "[14.2.2 Abertura da unidade de exterior](#)" [▶ 70].
- 2 Retire o pré-moldado na pequena placa frontal da unidade exterior e, se aplicável, o da unidade capacity up. Para obter mais informações, consulte "[16.1.3 Diretrizes para abrir orifícios pré-moldados](#)" [▶ 113].

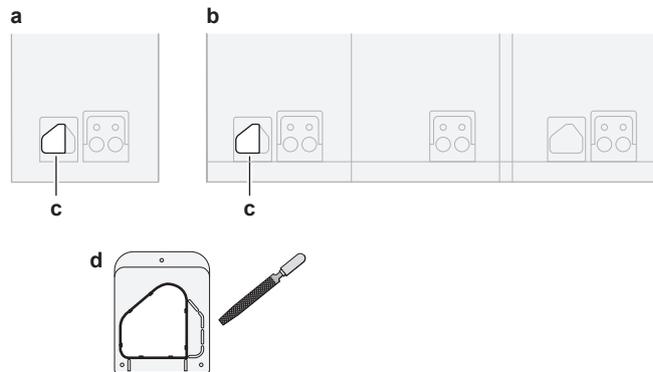


- 3 Corte os tubos fiados. Consulte "[15.3.3 Para cortar os tubos fiados](#)" [▶ 93].
- 4 Ligue as tubagens de gás e de líquido à unidade de exterior.

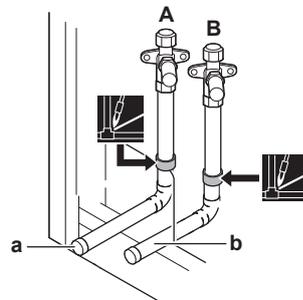

- A Válvula de corte (gás – refrigeração)
- B Válvula de corte (líquido – refrigeração)
- a Tubagem de gás
- b Tubagem de líquido

- 5 Se aplicável, ligue a tubagem à unidade capacity up.

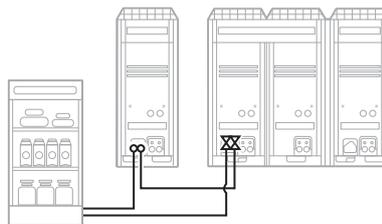


Ligação frontal (ar condicionado)



AVISO

Proteger a unidade de danos durante a brasagem.

- 1 Retire o painel frontal do lado direito da unidade interior. Consulte "[14.2.2 Abertura da unidade de exterior](#)" [▶ 70].
- 2 Retire o pré-moldado na placa frontal pequena da unidade exterior. Para obter mais informações, consulte "[16.1.3 Diretrizes para abrir orifícios pré-moldados](#)" [▶ 113].

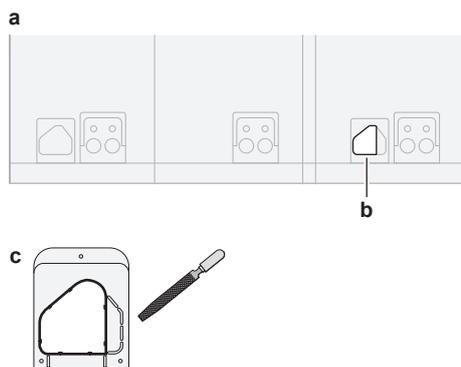

- 3 Corte os tubos fiados. Consulte "[15.3.3 Para cortar os tubos fiados](#)" [▶ 93].
- 4 Ligue a tubagem de gás e de líquido do ar condicionado à unidade exterior.


Ligação lateral (refrigeração)



AVISO


Proteger a unidade de danos durante a brasagem.

- 1 Retirar o painel frontal esquerdo da unidade exterior e, se aplicável, o da unidade capacity up. Consulte "[14.2.2 Abertura da unidade de exterior](#)" [▶ 70].
- 2 Desaparafuse os 4 parafusos para remover a placa lateral a unidade exterior.

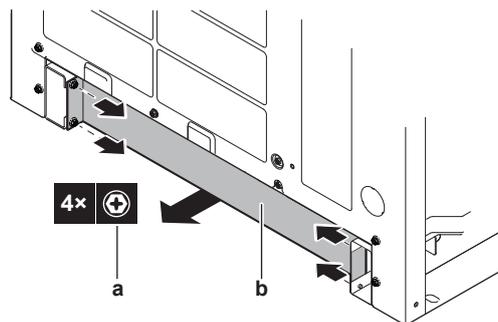


- a Parafuso
- b Chapa lateral

- 3 Elimine a placa e os seus parafusos.
- 4 Retire o pré-moldado na placa inferior da unidade exterior e, se aplicável, o da unidade capacity up. Para obter mais informações, consulte "[16.1.3 Diretrizes para abrir orifícios pré-moldados](#)" [▶ 113].

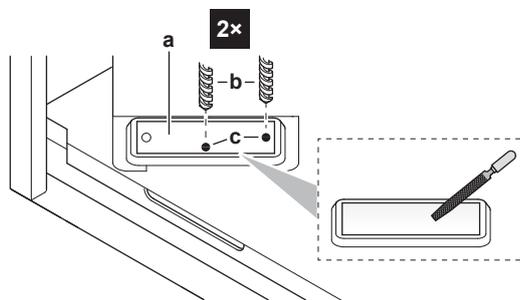


- a Chapa de pré-orifício
- b Broca (Ø6 mm)
- c Perfure aqui

- 5 Corte os tubos fiados. Consulte "[15.3.3 Para cortar os tubos fiados](#)" [▶ 93].
- 6 Ligue as tubagens de gás e de líquido à unidade de exterior.

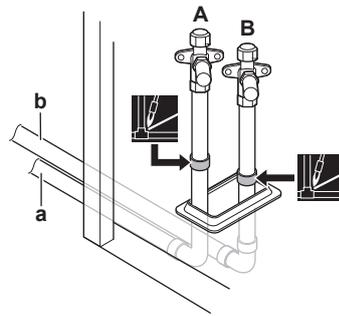

- A Válvula de corte (gás – refrigeração)
- B Válvula de corte (líquido – refrigeração)
- a Tubagem de gás
- b Tubagem de líquido

7 Se aplicável, ligue a tubagem à unidade capacity up.

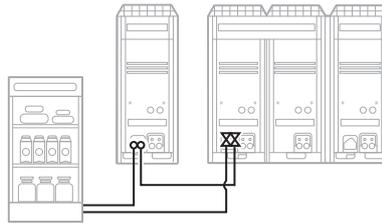


Ligação lateral (ar condicionado)



AVISO


Proteger a unidade de danos durante a brasagem.

- 1 Retire o painel frontal do lado direito da unidade interior. Consulte "[14.2.2 Abertura da unidade de exterior](#)" [▶ 70].
- 2 Desparafuse os 4 parafusos para remover a placa lateral a unidade exterior.

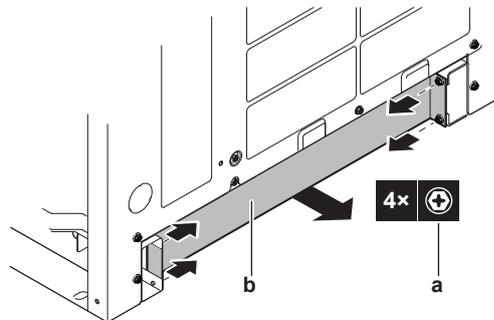

- a Parafuso
- b Chapa lateral

- 3 Elimine a placa e os seus parafusos.
- 4 Retire o pré-moldado na placa inferior da unidade exterior. Para obter mais informações, consulte "[16.1.3 Diretrizes para abrir orifícios pré-moldados](#)" [▶ 113].

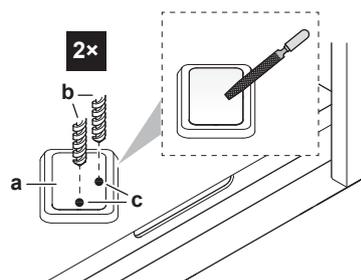


- a Chapa de pré-orifício
- b Broca (Ø6 mm)
- c Perfure aqui

- 5 Corte os tubos fiados. Consulte "[15.3.3 Para cortar os tubos fiados](#)" [▶ 93].
- 6 Ligue a tubagem de gás e de líquido do ar condicionado à unidade exterior.

15.3.5 Soldadura da extremidade de um tubo

Recomendações gerais

- Ao executar uma soldadura, faça circular azoto, para evitar a criação de grandes quantidades de película oxidada no interior da tubagem. Tal película afeta de forma adversa as válvulas e os compressores do sistema de refrigeração, impedindo um funcionamento adequado.
- Regule a pressão manométrica do azoto para 20 kPa (0,2 bar) (o suficiente para ser sentida na pele) com uma válvula redutora de pressão.

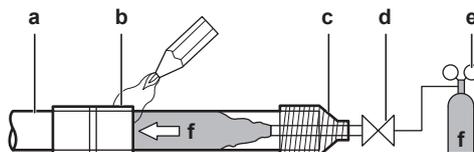


- a Tubos de refrigerante
- b Secção a soldar
- c Proteção com fita
- d Válvula manual
- e Válvula redutora da pressão
- f Azoto

- NÃO utilize antioxidantes ao soldar as uniões dos tubos. Os resíduos podem entupir as tubagens e avariar o equipamento.
- NÃO empregue fundente durante a soldadura de cobre com cobre dos tubos do refrigerante. Utilize liga de cobre de soldagem de fósforo (CuP279, CuP281, ou CuP284:DIN EN ISO 17672), que não necessitam de fundente.


O fundente é extremamente pernicioso para as tubagens do refrigerante. Por exemplo, se for utilizado um fundente à base de cloro, este provocará corrosão nos tubos ou, especialmente se o fundente contiver flúor, irá deteriorar o óleo refrigerante.

- Proteja sempre as superfícies circundantes (por exemplo, utilizando espuma isoladora) contra o quando soldar.


Pré-aquecimento das tubagens

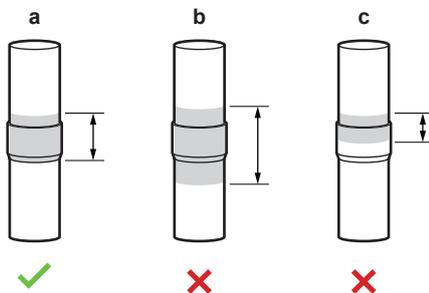


- a Zona de aquecimento correta
- b A zona de aquecimento é demasiado grande. O material de brasagem pode causar obstruções no interior das tubagens. Um teste em execução pode detetar estas obstruções.
- c A zona de aquecimento é demasiado pequena. A ligação soldada não será forte e pode rasgar-se.

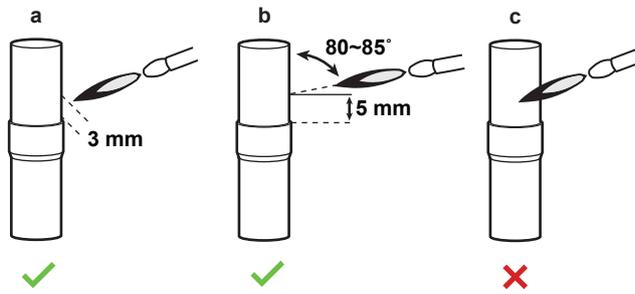

- a Corrija a distância e direção da chama durante o pré-aquecimento.
- b Corrija a distância e direção da chama durante a brasagem.
- c Distância e direção incorreta da chama. Tenha cuidado para não queimar orifícios nas tubagens ou não aquecer suficientemente as tubagens.

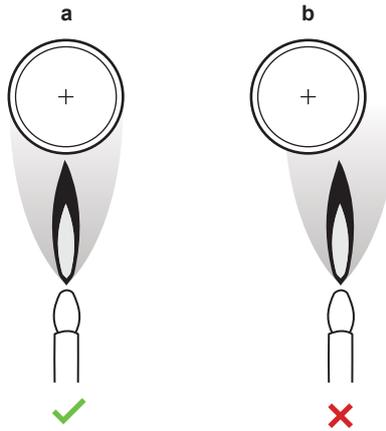


- a Direcione a chama para o centro da tubagem para aquecer a tubagem igualmente.
- b Se não direcionar a chama para o centro da tubagem, a tubagem não será aquecida igualmente.




- a A brasagem correta pode ser feita quando a tubagem é aquecida até que a sua cor fique vermelha-preta/rosa.

Adição de material de brasagem

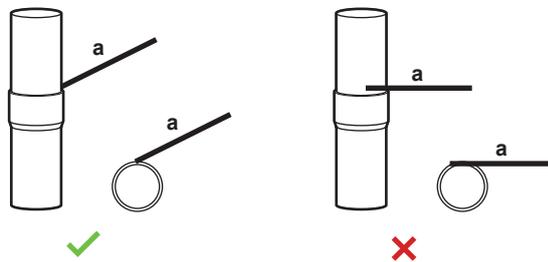

- a Haste de brasagem

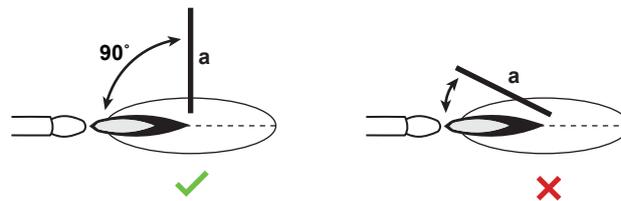

- a Haste de brasagem

15.3.6 Instruções para ligar as juntas em T



INFORMAÇÕES

As juntas e acessórios das tubagens devem cumprir os requisitos da norma EN 14276-2.



AVISO


Utilize SEMPRE juntas em T K65 para a ramificação do refrigerante.

As juntas em T K65 são fornecidas localmente.

Tubagem de líquido

Ramificar sempre na horizontal ao ligar a tubagem da ramificação.

Para evitar um fluxo irregular de refrigerante, ramificar sempre para baixo ao utilizar um terminal.

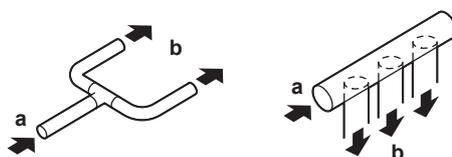


- a Proveniente das unidades de exterior
- b Com destino às unidades interiores

Tubagem de gás

Ramificar sempre na horizontal ao ligar a tubagem da ramificação.

Para evitar que o óleo refrigerante vá para as unidades interiores, coloque sempre a tubagem da ramificação acima da tubagem principal.

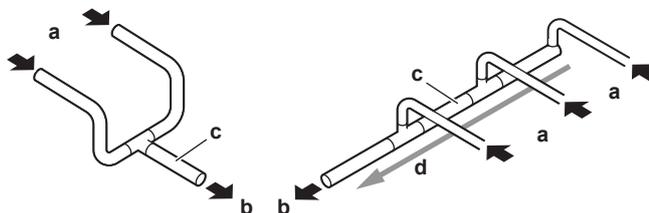

- a Proveniente das unidades interiores
- b Com destino às unidades de exterior
- c Tubagem de refrigerante principal
- d Inclinação para baixo



AVISO

Quando são utilizadas juntas em tubagens, evite danos causados por congelamento ou vibração.

15.3.7 Instruções para instalar um secador



AVISO

NÃO operar a unidade sem um secador instalado na tubagem do líquido do lado da refrigeração. **Consequência possível:** Sem secador, o funcionamento da unidade pode causar o estrangulamento da válvula de expansão, a hidrólise do óleo refrigerante e o revestimento em cobre do compressor.

Instale um secador na tubagem de líquido do lado da refrigeração:

Tipo de secador	Capacidade de gotas de água R744 a 60°C: 200 Secador recomendado para uso com CO ₂ transcrito: Para o modelo LRYEN10*: GMC Refrigerazione tipo CSR485CO2
Onde/como	Instale o secador o mais próximo possível da unidade exterior. ^(a) Instale o secador na tubagem de líquido do lado da refrigeração. Instale o secador na horizontal.
Durante a soldadura	Siga as instruções de soldadura contidas no manual do secador. Remova a tampa do secador imediatamente antes da soldadura (para evitar a absorção da humidade do ar). Se a pintura do secador ficar queimada durante a soldadura, repare-a. Para obter informações sobre a tinta de retoques, contacte o fabricante.
Sentido do fluxo	Caso o secador tenha um sentido do fluxo específico, realize a instalação em conformidade.

^(a) Siga as instruções do manual de instalação do secador.

15.3.8 Instruções para instalar um filtro



AVISO

Para evitar a entrada de detritos, NÃO operar a unidade sem um filtro instalado no tubo de gás do lado da refrigeração.

Instale um filtro na tubagem de gás do lado da refrigeração:

Tipo de filtro	Valor mínimo do Kv: 4 Malha Mínima: 70 ^(a) Filtro recomendado: 4727E (Marca: Castel)
Onde/como	Instale o filtro o mais próximo possível da unidade exterior. ^(b) Instale o filtro no tubo de gás. Instale o filtro na horizontal.
Durante a soldadura	Siga as instruções de soldadura contidas no manual do filtro. Se necessário, utilizar um adaptador para ajustar o tamanho da ligação. Remova a tampa do filtro imediatamente antes da soldadura (para evitar a absorção da humidade do ar). Se a pintura do filtro ficar queimada durante a soldadura, repare-a. Para obter informações sobre a tinta de retoques, contacte o fabricante.
Sentido do fluxo	Caso o filtro tenha um sentido do fluxo específico, realize a instalação em conformidade.

^(a) Também é permitido um tamanho de grelha mais pequeno (por exemplo, Malha 100).

^(b) Siga as instruções do manual de instalação do filtro.

15.3.9 Diretrizes para instalar as válvulas de segurança

Quando instalar uma válvula de segurança, tenha sempre em mente a pressão prevista do circuito. Consulte "[6.3 Pressão das tubagens locais](#)" [▶ 33].

**AVISO**

Ferimentos graves e/ou danos podem resultar da rebentação do recetor de líquido na válvula de segurança (consulte "[25.2 Diagrama das tubagens: Unidade de exterior](#)" [▶ 160]):

- NUNCA efetue a manutenção da unidade quando a pressão no coletor de líquido for superior a 86 bar manométrico. Se a válvula de segurança libertar líquido refrigerante, pode causar ferimentos graves e/ou danos. A válvula de segurança está instalada para proteger o coletor de líquido. A pressão de regulação da válvula de segurança do coletor de líquido pode ser de 90 bar manométrico $\pm 3\%$ ou 86 bar manométrico $\pm 3\%$, dependendo da válvula de segurança presente na unidade. Confirme a pressão de regulação verificando o corpo da válvula de segurança.
- Se a pressão > pressão definida, retire SEMPRE pressão a partir dos dispositivos de alívio de pressão antes de iniciar o funcionamento.
- É recomendado instalar e fixar a tubagem de descarga à válvula de segurança.
- APENAS altere a válvula de segurança se o refrigerante tiver sido removido.

**AVISO**

Todas as válvulas de segurança instaladas DEVEM ventilar para o espaço exterior e NÃO para uma área fechada.

**AVISO**

Quando se instala uma válvula de segurança, é necessário adicionar SEMPRE suporte suficiente à válvula. Uma válvula de segurança ativada está sob pressão elevada. Se não for instalada com segurança, a válvula de segurança pode causar danos na tubagem ou na unidade.

**AVISO**

A pressão prevista do lado de alta pressão das peças de refrigeração ligadas DEVE ser de 9 MPaG (90 bar g).

**AVISO**

A pressão de projeto das peças de ar condicionado ligadas DEVE ser de 12 MPaG (120 bar manométrico). Se este não for o caso, por favor contacte o seu fornecedor para assistência.

**AVISO**

Se a pressão prevista da tubagem de gás das peças de refrigeração for diferente de 90 bar g (por exemplo: 6 MPaG (60 bar g)), uma válvula de segurança DEVE ser instalada na tubagem local, de acordo com esta pressão prevista. NÃO é possível ligar as peças de refrigeração com pressão prevista abaixo de 60 bar g.

**AVISO**

Escolha e instale SEMPRE uma válvula de segurança de acordo com a pressão de projeto da tubagem de gás das peças de refrigeração e que cumpra as normas EN mais recentes e a legislação nacional aplicável.

Com base na mais recente norma aplicável (EN 13136:2013+A1:2018), recomenda-se a utilização da seguinte válvula de segurança e técnica de instalação se a pressão de projeto da tubagem de gás das peças de refrigeração for de 60 bar g:

Tipo de válvula de segurança	$25,2 < A^{(a)} \times Kd^{(b)} < 39,49$ Válvula de segurança recomendada: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3030E/46C (Marca: Castel) ▪ 3061/4C (Marca: Castel)
Onde/como	Lado de baixa pressão da tubagem do circuito de refrigeração. Utilize um tubo reto ≤ 1 m e $\varnothing 15,9$ mm para a ligação da tubagem entre a tubagem de campo e a válvula de segurança.

^(a) A (mm²): diâmetro do orifício da válvula

^(b) Kd: coeficiente de descarga



AVISO

Ao instalar a válvula de segurança na unidade de exterior, aplique 20 enrolamentos de fita PTFE e aperte a válvula de segurança na sua posição correta com um binário entre 35 e 60 N•m. Certifique-se de que a tubagem de descarga possa ser instalada facilmente.



AVISO

Se for desejada a capacidade de fechar as válvulas de corte para a tubagem de campo, o instalador DEVE instalar uma válvula de alívio de pressão na seguinte tubagem:

- Unidade externa para unidades internas de refrigeração: na tubagem de líquido
- Unidade externa para unidades internas de ar condicionado: na tubagem de líquido e tubagem de gás

15.3.10 Diretrizes para instalar tubagem de descarga

O instalador tem de instalar a tubagem de descarga.

- Instale a saída da tubagem de descarga de forma horizontal (por exemplo, para evitar que a chuva escorra para o seu interior). Nunca aponte a saída da tubagem para baixo.
- Direcione a saída do tubo de descarga para um local onde não possa ferir ou provocar danos a pessoas ou objetos.
- Calcule o comprimento máximo da tubagem de acordo com a norma EN 13136.
- O tipo de rosca deve ser G1 de acordo com o padrão ISO 228.

15.4 Verificação da tubagem do refrigerante

Tenha presente as seguintes informações:

- O refrigerante R744 é pré-carregado na unidade.
- Mantenha sempre as válvulas de corte de gás e líquido fechadas durante o teste de fuga e secagem a vácuo da tubagem local.

- Utilize apenas ferramentas R744 apropriadas (como coletor de manómetro e mangueira de carga) concebidas para suportar pressões elevadas e que impeçam a entrada de água, sujidade ou pó na unidade.

**AVISO**

NÃO abra a válvula de corte até ter medido a resistência de isolamento do circuito de alimentação principal.

**AVISO**

Utilize SEMPRE gás nitrogénio para testes de fuga.

15.4.1 Verificação da tubagem do refrigerante

A verificação da tubagem de refrigerante implica:

- Verificar se há fugas na tubagem de refrigerante.
- Efectuar uma secagem a vácuo, para remover toda a humidade, ar e azoto da tubagem de refrigerante.

Se houver qualquer vestígio de humidade nas tubagens do refrigerante (por exemplo, devido à entrada de água na tubagem), proceda à secagem a vácuo que se descreve de seguida, até que toda a humidade tenha sido retirada.

Toda a tubagem interna da unidade vem testada de fábrica para fugas.

Só é necessário verificar a tubagem do refrigerante instalada no local. Certifique-se, pois, de que todas as válvulas de corte da unidade de exterior estão bem fechadas, antes de efectuar o teste de fugas e a secagem a vácuo.

**AVISO**

Certifique-se de que todas as válvulas de tubagens adquiridas localmente estão abertas (à exceção das válvulas de corte da unidade de exterior!), antes de iniciar o teste de fugas e a aspiração.

Para mais informações sobre o estado das válvulas, consulte "[15.4.3 Verificação da tubagem de refrigerante: Definição](#)" [▶ 105].

15.4.2 Verificação da tubagem de refrigerante: Recomendações gerais

Ligue a bomba de vácuo através de um manómetro à porta de serviço de todas as válvulas de corte, para aumentar a eficiência (consulte "[15.4.3 Verificação da tubagem de refrigerante: Definição](#)" [▶ 105]).

**AVISO**

Utilize uma bomba de vácuo de 2 fases, com uma válvula de não-retorno ou uma válvula solenoide, que consiga aspirar até $-100,7$ kPa ($-1,007$ bar) (5 Torr absoluta) de pressão manométrica.


**AVISO**

Certifique-se de que o óleo da bomba não flui na direcção inversa, para dentro do sistema, quando a bomba estiver parada.

**AVISO**

NÃO tente eliminar o ar com refrigerantes. Utilize a bomba de vácuo para evacuar a instalação.

15.4.3 Verificação da tubagem de refrigerante: Definição

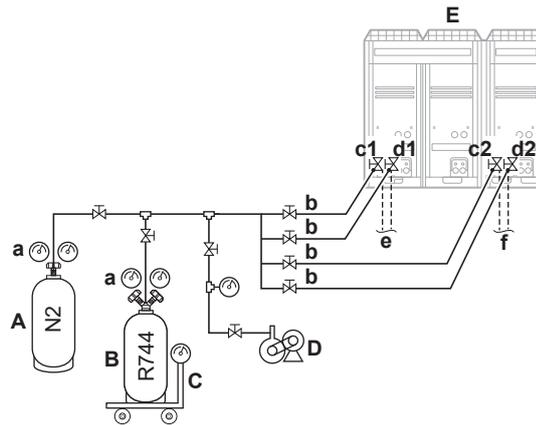

- A** Nitrogénio (N₂)
B Tanque de refrigerante R744
C Balanças para pesagem
D Bomba de vácuo
E Unidade de exterior
a Regulador de pressão
b Mangueira de carga
c1, c2 Gás
d1, d2 Líquido
e Para a unidade interior de refrigeração
f Para a unidade interior de ar condicionado
 Válvula de corte
 Abertura de admissão
 ---- Tubagens locais

**AVISO**

As ligações às unidades interiores e as próprias unidades devem também ser aspiradas e testadas quanto a fugas. Mantenha abertas todas as válvulas das tubagens adquiridas localmente.

Consulte também o manual de instalação da unidade interior para mais informações. O teste de fugas e a secagem a vácuo devem ser concluídos antes de ligar a unidade à corrente.

15.4.4 Para realizar um teste de pressão de força

**AVISO**

Antes de colocar o sistema em funcionamento, verifique se todos os componentes fornecidos localmente ou as unidades interiores cumprem as especificações de teste de pressão da norma EN378-2. Se não tiver a certeza, recomenda-se que efetue o teste abaixo.

Realize este teste para a tubagem local.

O teste deve satisfazer as especificações da norma EN378-2.

Pré-requisito: Para evitar que a válvula de segurança (fornecida no local) se abra durante o teste, se estiver presente, faça o seguinte:

- Remova a(s) válvula(s) de segurança (fornecida(s) no local) e, se presente(s), a válvula de comutação.
- Instale uma tampa (fornecida no local) na peça roscada.

- 1 Fechar todas as válvulas de corte
- 2 Ligue ao lado do gás (c) e do líquido (d) do circuito que pretende testar. Consulte "[15.4.3 Verificação da tubagem de refrigerante: Definição](#)" [▶ 105].

- 3 Pressurizar o lado líquido e o lado de gás do circuito de refrigeração a partir da porta de carga da válvula de corte. Teste sempre a pressão de acordo com EN378-2 e observe a pressão definida da válvula de alívio de pressão (se instalada).
 - Para o lado do líquido, recomendamos uma pressão de teste de 1,1 Ps (99 bar g).
 - Para o lado do gás, recomendamos uma pressão de teste de 1,1 Ps (lado de baixa pressão do circuito de refrigeração).

**AVISO**

Se a pressão prevista da tubagem de gás das peças de refrigeração for diferente de 90 bar g (por exemplo: 6 MPaG (60 bar g)), uma válvula de segurança DEVE ser instalada na tubagem local, de acordo com esta pressão prevista. NÃO é possível ligar as peças de refrigeração com pressão prevista abaixo de 60 bar g.

- 4 Pressurizar o lado líquido e o lado de gás do circuito de aparelhos de ar condicionado a partir da porta de carga da válvula de corte. Teste sempre a pressão de acordo com EN378-2. Recomendamos uma pressão de teste de 1,1 Ps (132 bar g).
- 5 Certifique-se de que não há queda de pressão.
- 6 Se houver uma queda de pressão, após a libertação da pressão, localizar a fuga e reparar.

Se o teste tiver sido bem sucedido, substitua a tampa da peça roscada pela válvula de comutação (se aplicável) e a(s) válvula(s) de segurança (fornecida(s) no local).

15.4.5 Realização do teste de fugas

Realize este teste para a tubagem local.

O teste de fugas deve satisfazer as especificações da norma EN 378-2.

- 1 Feche todas as válvulas de corte.
- 2 Ligue ao lado do gás (c) e do líquido (d) do circuito que pretende testar. Consulte "[15.4.3 Verificação da tubagem de refrigerante: Definição](#)" [▶ 105].
- 3 Pressurizar o lado líquido e o lado gasoso do circuito de refrigeração até 3,0 MPaG (30 bar g) a partir da porta de carga da válvula de corte.
- 4 Pressurizar o lado líquido e o lado gasoso do circuito de refrigeração até 3,0 MPaG (30 bar g) a partir da porta de carga da válvula de corte.
- 5 Aplique uma solução que denuncie a formação de bolhas em todas as ligações da tubagem.

**AVISO**

Utilize SEMPRE uma solução adequada, que denuncie a formação de bolhas, obtida no seu revendedor.

NUNCA utilize água com sabão:

- A água com sabão pode causar fissuras nos componentes, como porcas de alargamento ou tampas das válvulas de corte.
- A água com sabão pode conter sal, que absorve a humidade, congelando posteriormente quando as tubagens ficarem frias.
- A água com sabão contém amónio, que pode levar à corrosão das peças.

- 6 Se houver uma queda de pressão, localize a fuga, repare-a e repita o teste de pressão de resistência (consulte "[15.4.4 Para realizar um teste de pressão de força](#)" [▶ 105]) e o teste de fugas (consulte "[15.4.5 Realização do teste de fugas](#)" [▶ 106]).

15.4.6 Realização da secagem a vácuo

- 1 Ligue uma bomba de vácuo às portas de carga das válvulas de corte de gás (c) e das válvulas de corte de líquido (d). Consulte "[15.4.3 Verificação da tubagem de refrigerante: Definição](#)" [▶ 105].
- 2 Aspire a unidade durante pelo menos 2 horas e a $-0,1$ MPa ou menos.
- 3 Deixe a unidade por mais de 1 hora com uma pressão de vácuo de $-0,1$ MPa ou menos. No medidor de vácuo, verifique se a pressão não aumenta. Se a pressão aumentar, o sistema tem uma fuga ou humidade que permaneceu na tubagem.

No caso de uma fuga

- 1 Encontre e repare a fuga.
- 2 Quando terminar, aspire novamente de acordo com o procedimento acima.

Em caso de humidade restante

Quando a unidade é instalada em dias chuvosos, a humidade ainda pode permanecer na tubagem após uma primeira secagem a vácuo. Se tal acontecer, siga os seguintes procedimentos:

- 1 Pressurize o gás nitrogénio até $0,05$ MPa (para destruição a vácuo) e aspire durante pelo menos 2 horas.
- 2 Em seguida, seque a unidade a vácuo até $-0,1$ MPa ou menos durante pelo menos 1 hora.
- 3 Repetir a destruição e secagem a vácuo se a pressão não atingir $-0,1$ MPa ou menos.
- 4 Deixe a unidade por mais de 1 hora com uma pressão de vácuo de $-0,1$ MPa ou menos. No medidor de vácuo, verifique se a pressão não aumenta.

15.5 Isolamento da tubagem de refrigerante

Depois de terminar o teste de fugas e a secagem a vácuo, é preciso proceder ao isolamento da tubagem. Tenha em conta os seguintes pontos:

- Certifique-se de que as tubagens de líquido e de gás estão isoladas (em todas as unidades).
- Utilizar espuma de polietileno resistente ao calor que possa suportar uma temperatura de 70°C para:
 - todas as tubagens de líquidos tanto no ar condicionado como no lado da refrigeração.
 - tubagens de gás no lado da refrigeração.
- Utilizar espuma de polietileno resistente ao calor que possa suportar uma temperatura de 120°C para tubagens de gás no lado do ar condicionado.

Espessura do isolamento

Tenha em conta o seguinte ao determinar a espessura do isolamento:


Tubagem	Modo	Temperatura mínima durante o funcionamento
Tubagem de líquido	Refrigeração	0°C
	Ar condicionado	20°C
Tubagem de gás	Refrigeração	-20°C
	Ar condicionado	0°C

Dependendo das condições climáticas locais, pode ser necessário aumentar a espessura do isolamento. Se a temperatura ambiente exceder 30°C e a humidade exceder 80%.

- Aumente a espessura da tubagem de líquidos com ≥ 5 mm.
- Aumentar a espessura da tubagem de gás com ≥ 20 mm.

Vedante de isolamento

Para evitar a entrada de chuva e água de condensação na unidade, acrescente um vedante entre o isolamento e o painel frontal da unidade.



16 Instalação elétrica



AVISO

Este equipamento NÃO se destina a ser utilizado em áreas residenciais e NÃO irá garantir uma proteção adequada à recepção de rádio nessas mesmas áreas.



AVISO

Se o equipamento for instalado a menos de 30 m de um local residencial, o instalador profissional DEVE avaliar a situação de EMC antes da instalação.

Neste capítulo

16.1	Sobre a ligação da instalação eléctrica	109
16.1.1	Precauções a ter quando fizer as ligações eléctricas.....	109
16.1.2	Componentes eléctricos locais: Visão geral	111
16.1.3	Diretrizes para abrir orifícios pré-moldados.....	113
16.1.4	Orientações para as ligações eléctricas.....	114
16.1.5	Acerca da conformidade eléctrica.....	116
16.1.6	Especificações dos componentes das ligações eléctricas padrão	117
16.2	Ligações à unidade de exterior.....	118
16.2.1	Cablagem de baixa tensão – Unidade exterior.....	118
16.2.2	Cablagem de alta tensão – Unidade exterior	120
16.3	Ligações à unidade de aumento de capacidade	122
16.3.1	Cablagem de baixa tensão – Unidade de aumento de capacidade	122
16.3.2	Cablagem de alta tensão – Unidade de aumento de capacidade	124

16.1 Sobre a ligação da instalação eléctrica

Fluxo de trabalho adicional

Fazer as ligações eléctricas consiste, geralmente, nas seguintes etapas:

- 1 Certificar-se de que a alimentação eléctrica do sistema respeita os especificações eléctricas das unidades.
- 2 Efetuar a instalação eléctrica à unidade exterior (cablagem de baixa tensão e cablagem de alta tensão).
- 3 Efetuar a instalação eléctrica à unidade capacity up (cablagem de baixa tensão e cablagem de alta tensão).

16.1.1 Precauções a ter quando fizer as ligações eléctricas



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



AVISO

- Todas as instalações eléctricas DEVEM ser efetuadas por um electricista autorizado e DEVEM estar em conformidade com o regulamento nacional de cablagem.
- Estabeleça ligações eléctricas às instalações eléctricas fixas.
- Todos os componentes obtidos no local e todas as construções eléctricas DEVEM estar em conformidade com a legislação aplicável.



AVISO

Utilize SEMPRE um cabo multicondutor para os cabos de alimentação.



AVISO

- Se na fonte de alimentação faltar ou estiver errada uma fase-N, o equipamento poderá ficar danificado.
- Estabeleça uma ligação à terra adequada. NÃO efetue ligações à terra da unidade através de canalizações, acumuladores de sobretensão ou fios de terra da rede telefónica. Uma ligação à terra incompleta pode originar choques elétricos.
- Instale os fusíveis ou disjuntores necessários.
- Fixe a instalação elétrica com braçadeiras de cabos, para que NÃO entre em contacto com a tubagem ou com arestas afiadas, particularmente no lado de alta pressão.
- NÃO utilize fios com fita adesiva, cabos de extensão nem ligações a partir de um sistema em estrela. Podem provocar sobreaquecimento, choques elétricos ou incêndios.
- NÃO instale um condensador de avanço de fase pois esta unidade está equipada com um inversor. Um condensador de avanço de fase irá diminuir o desempenho e pode provocar acidentes.



AVISO

A distância entre os cabos de alta tensão e de baixa tensão deve ser de, pelo menos, 50 mm.



AVISO


Se o cabo de alimentação ficar danificado, DEVE ser substituído pelo fabricante, por um técnico de assistência ou por alguém com qualificação semelhante, para evitar acidentes.

16.1.2 Componentes eléctricos locais: Visão geral



INFORMAÇÕES

Unidades interiores (ar condicionado). Esta visão geral das ligações elétricas locais mostra apenas uma ligação possível para as unidades interiores (ar condicionado). Para mais possibilidades, consulte o manual da unidade interior.

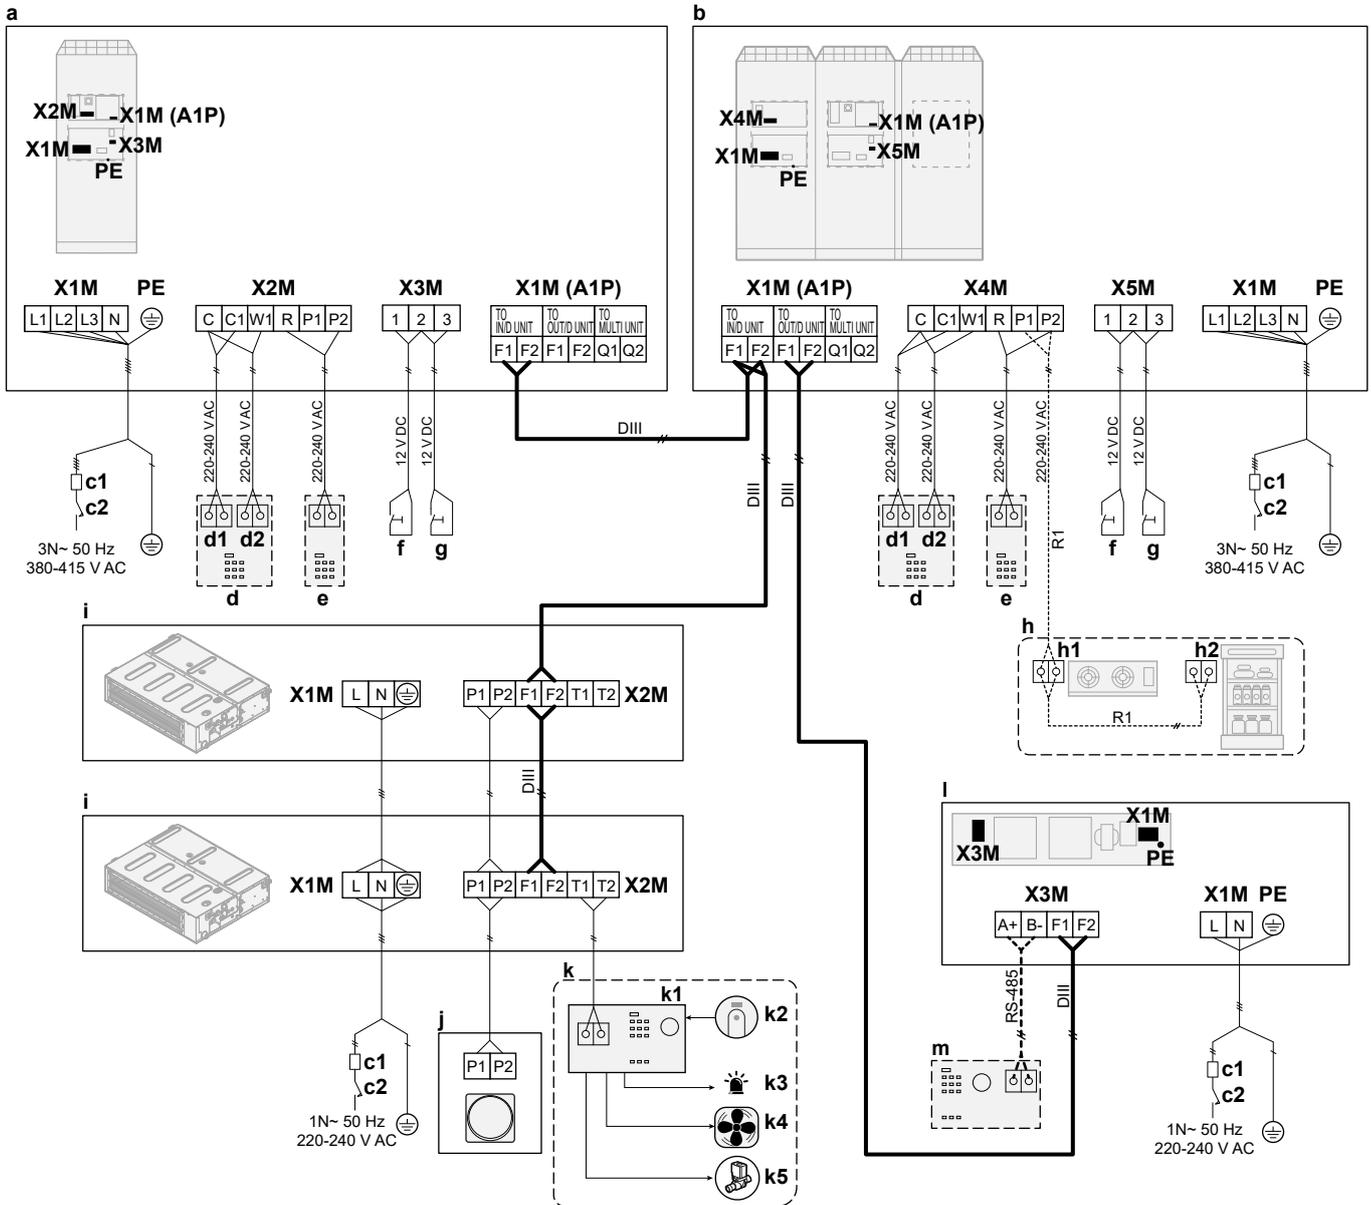

- a** Unidade Capacity up (LRNUN5*)
- b** Unidade de exterior (LRYEN10*)
- c1** Fusível de sobrecorrente (fornecimento local)
- c2** Disjuntor de fugas para a terra (fornecimento local)
- d** Painel de alarme (fornecimento local) para:
 - d1: Sinal de saída de advertência
 - d2: Sinal de saída de aviso
- e** Painel de controlo (fornecimento local) para o sinal de saída de operação
- f** Interruptor de operação remota (fornecimento local)
- g** Interruptor remoto de baixo ruído (fornecimento local)
- h** Interface de utilizador para unidades interiores (ar condicionado)
- i** Unidade interior (ar condicionado)
- j** Interface de utilizador para unidades interiores (ar condicionado)
- k** Sistema de segurança (fornecimento local)
 - Exemplo:**
 - k1: Painel de controlo
 - k2: Detetor de fugas de refrigerante de CO₂
 - k3: Alarme de segurança (lâmpada)
 - k4: Ventilação (natural ou mecânica)
 - k5: Válvula de fecho
- l** Caixa de comunicação (BRR9B1V1)
- m** Sistema de monitorização (fornecimento local)

DESLIGADO: modo normal

LIGADO: Modo de baixo ruído

- h** Sinal de saída de execução para válvulas de expansão de todas as:
h1: Bobinas do ventilador (fornecimento local)
h2: Expositores (fornecimento local)


Cablagens:

- ~~RS-485~~ Cablagem de transmissão RS-485 (tenha atenção com a polaridade)
DIII Cablagem de transmissão DIII (sem polaridade)
...R1... Saída de funcionamento

16.1.3 Diretrizes para abrir orifícios pré-moldados

- Para forçar o pré-orifício no painel frontal, utilize o martelo.
- Para forçar o pré-orifício no painel inferior, faça os furos onde indicado.
- Depois de abrir os orifícios, recomendamos que retire as rebarbas e pinte as arestas e as áreas em redor com tinta de retoques, para evitar corrosão.
- Ao passar fios elétricos pelos orifícios, evite que se danifiquem, envolvendo-os com fita protetora, passando-os por calhas (fornecimento local) ou instalando braçadeiras ao longo dos cabos e casquilhos de borracha nos orifícios abertos.


Ligação frontal

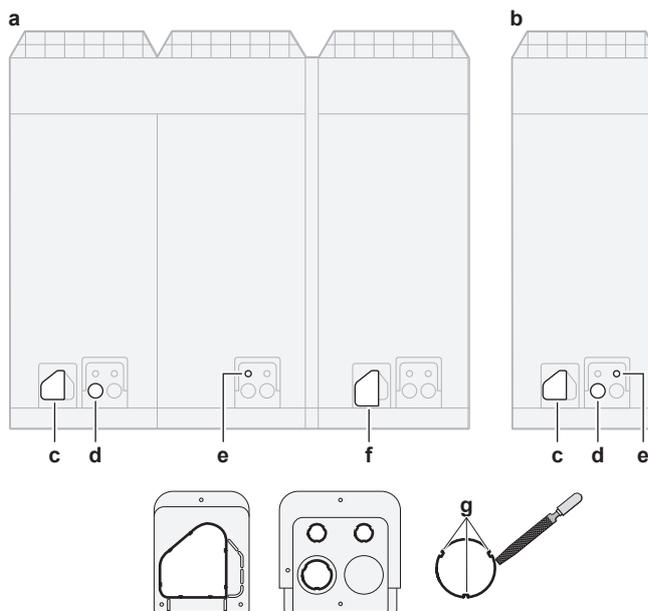


- a Unidade exterior
 - b Unidade Capacity up
- Pré-orifícios para:**
- c Tubagem (refrigeração)
 - d Cablagem de alta tensão
 - e Cablagem de baixa tensão
 - f Tubagem (ar condicionado)
 - g Elimine as rebarbas

Conexão lateral

- Ligação do lado esquerdo (tubagem de refrigeração)

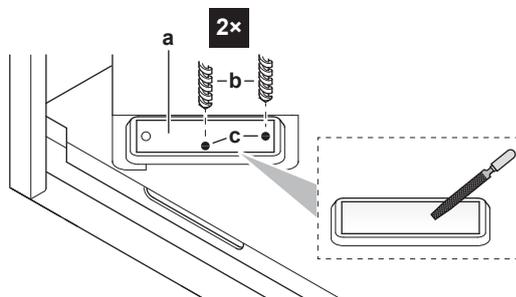

- Ligação do lado direito (tubagem de ar condicionado)

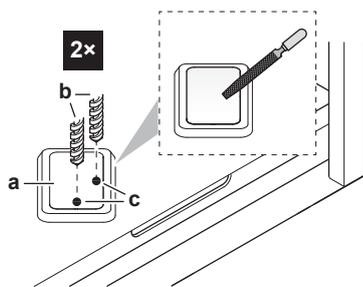

- a Chapa de pré-orifício
- b Broca (Ø6 mm)
- c Perfure aqui



AVISO

Tome medidas adequadas de modo a evitar que a unidade possa ser utilizada como abrigo para animais pequenos. Se entrarem em contacto com os componentes elétricos, os animais pequenos podem provocar avarias, fumo ou um incêndio.

16.1.4 Orientações para as ligações elétricas




AVISO

Recomendamos a utilização de cabos (unifilares) sólidos. Se forem utilizados fios encaçados, torcer ligeiramente os fios para consolidar a extremidade do condutor para a utilização direta na braçadeira do terminal ou para inserção num terminal redondo ao estilo de engaste.

Para preparar fio condutor torcido para a instalação


Método 1: Condutor de torção

- 1 Descarne o isolamento (20 mm) dos fios.
- 2 Torça ligeiramente a extremidade do condutor para criar uma ligação "tipo sólida".



Método 2: Utilizar terminais de engaste redondo (recomendado)



- 1 Tirar o isolamento dos fios e torcer ligeiramente a extremidade de cada fio.
- 2 Instale um terminal de engaste redondo na extremidade do fio. Coloque o terminal de engaste redondo no fio até à parte coberta e aperte o terminal com a ferramenta adequada.




- a Borne de engaste redondo

- b** Secção de corte
- c** Anilha com relevo


Utilize os métodos seguintes para instalar os fios:

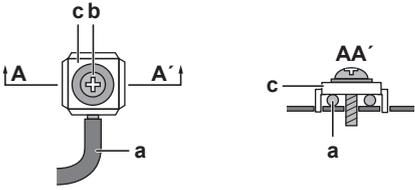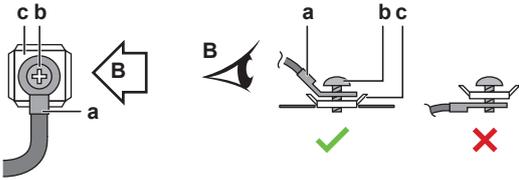Tipo de fio	Método de instalação
Cabo elétrico unifilar Ou Fio condutor torcido entrançado para uma ligação "tipo sólido"	 <p>a Cabo frisado (unifilar ou fio condutor torcido entrançado)</p> <p>b Parafuso</p> <p>c Anilha plana</p>
Fio condutor torcido com terminal de engaste redondo	 <p>a Terminal</p> <p>b Parafuso</p> <p>c Anilha plana</p> <p>✓ Permitido</p> <p>✗ NÃO permitido</p>

Para as ligações à terra, utilize o seguinte método:

Tipo de fio	Método de instalação
Cabo elétrico unifilar Ou Fio condutor torcido entrançado para uma ligação "tipo sólido"	 <p>a Fio enrolado para a direita (unifilar ou fio condutor torcido entrançado)</p> <p>b Parafuso</p> <p>c Anilha de pressão</p> <p>d Anilha plana</p> <p>e Anilha de acoplamento</p> <p>f Folha metálica</p>

Binários de aperto

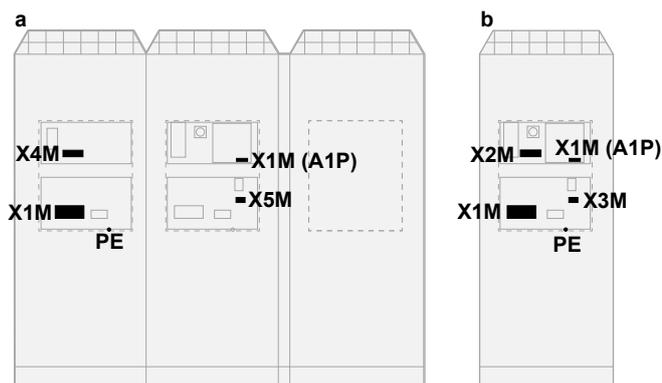

a Terminais na unidade exterior
b Terminais na unidade capacity up

Borne	Dimensão do parafuso	Binário de aperto (N•m)
X1M: Fonte de alimentação	M8	5,5~7,3
PE: Ligação de proteção de terra (parafuso)	M8	
X2M, X4M: Sinais de saída	M4	1,18~1,44
X3M, X5M: Interruptores remotos	M3,5	0,79~0,97
X1M (A1P): Cablagem de transmissão DIII	M3,5	0,80~0,96

16.1.5 Acerca da conformidade elétrica

Este equipamento (LRYEN10* e LRNUN5*) está em conformidade com:

- **EN/IEC 61000-3-11**, desde que a impedância do circuito Z_{sys} seja igual ou inferior a Z_{max} no ponto de ligação entre a fonte de alimentação do utilizador e o sistema público.
 - EN/IEC 61000-3-11 = norma técnica europeia/internacional que regula os limites de alterações e flutuações de tensão, bem como de intermitências, nas redes públicas de distribuição de energia elétrica a baixa tensão, para equipamentos com corrente nominal ≤ 75 A.
 - É responsabilidade do instalador (ou do utilizador do equipamento) certificar-se de que o equipamento SÓ é ligado a uma fonte de energia com uma impedância do circuito Z_{sys} igual ou inferior ao valor Z_{max} , contactando se necessário o operador da rede de distribuição.
- **EN/IEC 61000-3-12**, desde que a corrente de curto-circuito S_{sc} seja igual ou superior ao valor mínimo S_{sc} no ponto de ligação entre a fonte de alimentação do utilizador e o sistema público.
 - EN/IEC 61000-3-12 = norma técnica europeia/internacional que regula os limites das correntes harmónicas produzidas por equipamentos ligados às redes públicas de baixa tensão, com corrente de entrada >16 A e ≤ 75 A por fase.
 - É responsabilidade do instalador (ou do utilizador do equipamento) certificar-se de que o equipamento SÓ é ligado a uma fonte de energia com corrente de curto-circuito S_{sc} igual ou superior ao valor mínimo S_{sc} , contactando se necessário o operador da rede de distribuição.

Modelo	Z_{\max}	Valor S_{sc} mínimo
LRYEN10*	—	4337
LRNUN5*	—	2294

16.1.6 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão

Fonte de alimentação



AVISO

Ao utilizar disjuntores de corrente residual, certifique-se de que são de alta velocidade, de 300 mA de corrente nominal residual.

A fonte de alimentação tem de ser protegida com os dispositivos de segurança necessários, ou seja, um interruptor geral, um fusível de queima lenta em cada fase e um diferencial, em conformidade com a legislação aplicável.

A escolha e dimensionamento da cablagem deve respeitar a legislação aplicável, tendo por base as informações constantes da tabela que se segue.

Assegure-se de que um circuito sobressalente de energia é fornecido para esta unidade e que todo o trabalho elétrico é levado a cabo por pessoal qualificado, de acordo com as leis e os regulamentos locais e com este manual. Uma capacidade de energia insuficiente ou uma construção elétrica inadequada poderão resultar em choques elétricos ou incêndios.

Modelo	Amperagem mínima do circuito	Fusíveis recomendados	Fonte de alimentação
LRYEN10*	33 A	40 A	3N~ 50 Hz 380-415 V
LRNUN5*	16 A	25 A	3N~ 50 Hz 380-415 V

Cablagem de transmissão DIII

Especificação e limites da cablagem de transmissão ^(a)
Utilizar apenas o fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável. Cabo elétrico de 2 fios. 0,75~1,25 mm ² .

^(a) Se a cablagem total da transmissão exceder estes limites, podem ocorrer erros de comunicação.

Interruptores remotos

Ver detalhes em:

- "16.2.1 Cablagem de baixa tensão – Unidade exterior" [▶ 118]
- "16.3.1 Cablagem de baixa tensão – Unidade de aumento de capacidade" [▶ 122]

Sinais de saída

Ver detalhes em:

- "16.2.2 Cablagem de alta tensão – Unidade exterior" [▶ 120]
- "16.3.2 Cablagem de alta tensão – Unidade de aumento de capacidade" [▶ 124]

16.2 Ligações à unidade de exterior




AVISO

- Certifique-se de que as linhas de alimentação e de transmissão estão afastadas uma da outra (≥ 50 mm). A cablagem de transmissão e a de alimentação podem cruzar-se, mas não seguir em paralelo.
- A cablagem de transmissão e a fonte de alimentação **NÃO** podem tocar nas tubagens internas para evitar danificar os cabos devido à alta temperatura da tubagem.
- Feche bem a tampa e disponha os fios elétricos de forma a que nem ela nem outros componentes se soltem.


Cablagem de baixa tensão	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cablagem de transmissão DIII ▪ Interruptores remotos (intervenção, de baixo ruído)
Cablagem de alta tensão	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinais de saída (advertência, aviso, execução, operação) ▪ Fonte de alimentação (com terra)

16.2.1 Cablagem de baixa tensão – Unidade exterior

Ligações/percurso/fixação

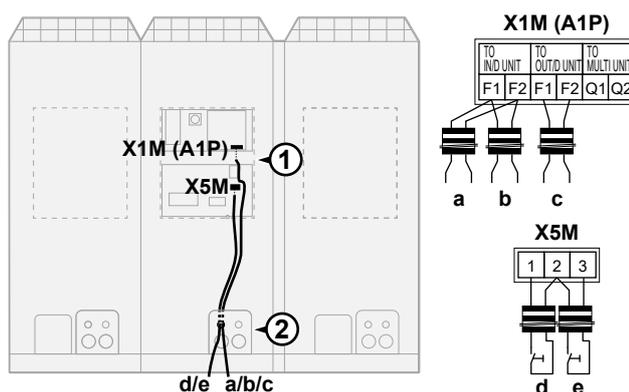

- X1M (A1P)** Cablagem de transmissão DIII:
- a: Para a unidade capacity up
 - b: Para unidades interiores (ar condicionado)
 - c: Para a caixa de comunicação
- X5M** Interruptores remotos:
- d: Interruptor de funcionamento remoto
 - e: Interruptor remoto de baixo ruído

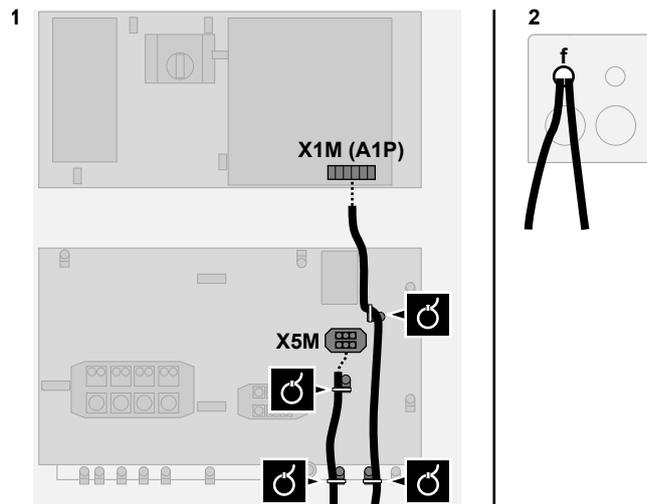

f Entrada da cablagem (pré-orifício) para baixa tensão. Consulte "16.1.3 Diretrizes para abrir orifícios pré-moldados" [▶ 113].

Detalhes – Cablagem de transmissão DIII


Consulte "16.1.6 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão" [▶ 117].

Detalhes – Interruptor de funcionamento remoto



AVISO

Interruptor de funcionamento remoto. A unidade vem equipada de fábrica com um interruptor de funcionamento com o qual pode ligar/desligar a unidade. Se quiser LIGAR/DESLIGAR remotamente a unidade externa, é necessário um interruptor de funcionamento remoto. Utilize um contacto isento de tensão para micro-corrente (≤ 1 mA, 12 V CC). Ligar ao X5M/construção 1+2 classe II, e definir para "Remote".

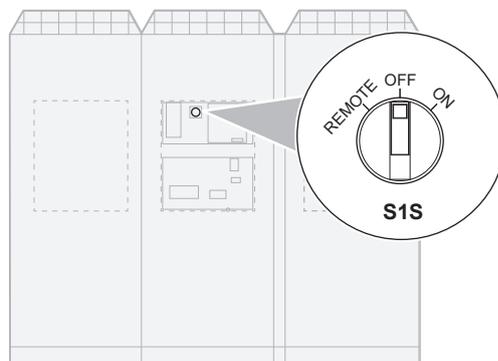

S1S Interruptor de funcionamento equipado de fábrica:
 OFF: Funcionamento da unidade desligado
 ON: Funcionamento da unidade ligado
 Remote: Unidade controlada (ligar/desligar) com interruptor de funcionamento remoto

Interruptor de funcionamento remoto de cablagem:

Ligações elétricas

Utilizar apenas o fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável.

Cabo elétrico de 2 fios

0,75~1,25 mm²

Comprimento máximo das ligações elétricas	130 m
--------------------------------------------------	-------

Detalhes – Interruptor remoto de baixo ruído

AVISO

Interruptor de baixo ruído. Caso pretenda LIGAR/DESLIGAR remotamente o funcionamento de baixo ruído, deve instalar um interruptor de baixo ruído. Utilize um contacto isento de tensão para micro-corrente (≤ 1 mA, 12 V CC).


Interruptor de baixo ruído	Modo
DESLIGADO	Modo normal
LIGADO	Modo de baixo ruído

Interruptor de baixo ruído de cablagem:


Ligações elétricas	Utilizar apenas o fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável. Cabo elétrico de 2 fios 0,75~1,25 mm ²
Comprimento máximo das ligações elétricas	130 m

16.2.2 Cablagem de alta tensão – Unidade exterior

Ligações/percurso/fixação

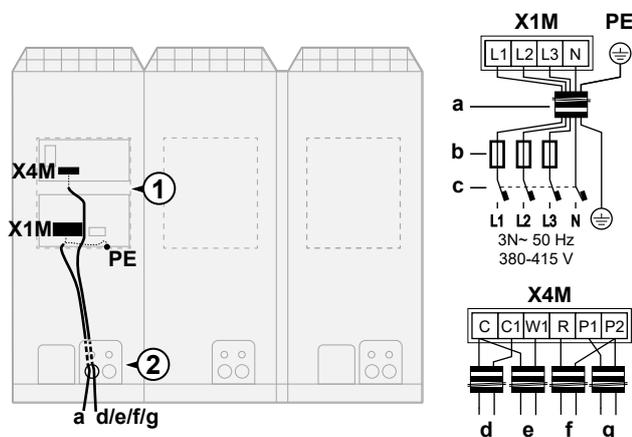

- X1M** Fonte de alimentação:
a: Cabo da fonte de alimentação
b: Fusível de sobrecorrente
c: Disjuntor contra fugas para a terra
- PE** Ligação de proteção de terra (parafuso)
- X4M** Sinais de saída:
d: Aviso
e: Aviso
f: Em execução
g: Funcionamento

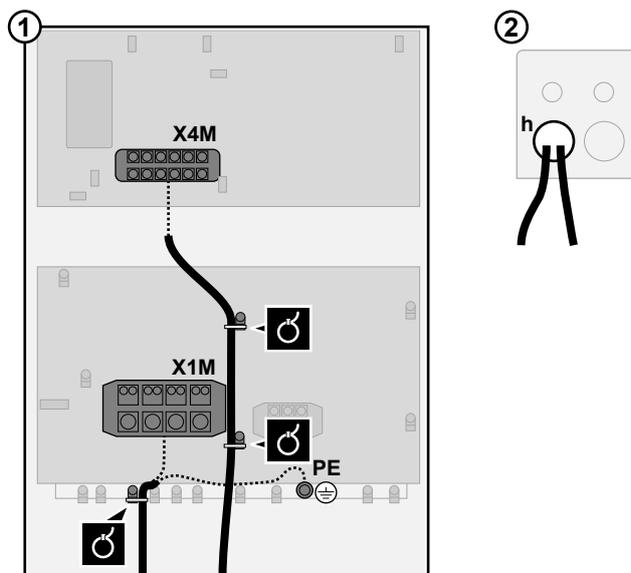

- h Entrada da cablagem (pré-orifício) para alta tensão. Consulte "16.1.3 Diretrizes para abrir orifícios pré-moldados" [▶ 113].

Detalhes – Sinais de saída



AVISO

Sinais de saída. A unidade de exterior é fornecida com um terminal (construção de classe II X4M) com capacidade para emitir 4 sinais diferentes. O sinal é de 220~240 V CA. A carga máxima para todos os sinais é de 0,5 A. A unidade emite um sinal nas seguintes situações:

- C/C1: sinal de **advertência** – ligação recomendada – quando ocorre um erro que não interrompe o funcionamento da unidade.
- C/W1: sinal de **aviso** – ligação recomendada – quando ocorre um erro que interrompe o funcionamento da unidade.
- R/P2: sinal de **em execução** – ligação opcional – quando o compressor está em execução.
- P1/P2: sinal de **intervenção** – ligação obrigatória – quando as válvulas de expansão dos expositores e ventilos-convectores ligados estão a ser controladas.



AVISO

A saída de intervenção P1/P2 da unidade externa DEVE ser ligada a todas as válvulas de expansão dos expositores ventilos-convectores ligados. Esta ligação é obrigatória porque a unidade exterior tem de ser capaz de controlar as válvulas de expansão durante o arranque (para evitar a entrada de refrigerante líquido no compressor e para evitar a abertura da válvula de segurança no lado de baixa pressão do quadro de refrigeração).

Verifique no local se a válvula de expansão do expositor ou ventilos-convector pode abrir APENAS quando o sinal P1/P2 estiver LIGADO.

Sinais de saída da cablagem:

Ligações elétricas	Utilizar apenas o fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável. Cabo elétrico de 2 fios 0,75~1,25 mm ²
Comprimento máximo das ligações elétricas	130 m

Detalhes – Fonte de alimentação

Consulte "16.1.6 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão" [▶ 117].

16.3 Ligações à unidade de aumento de capacidade


AVISO

- Certifique-se de que as linhas de alimentação e de transmissão estão afastadas uma da outra (≥50 mm). A cablagem de transmissão e a de alimentação podem cruzar-se, mas não seguir em paralelo.
- A cablagem de transmissão e a fonte de alimentação **NÃO** podem tocar nas tubagens internas para evitar danificar os cabos devido à alta temperatura da tubagem.
- Feche bem a tampa e disponha os fios elétricos de forma a que nem ela nem outros componentes se soltem.


Cablagem de baixa tensão	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cablagem de transmissão DIII ▪ Interruptores remotos (intervenção, de baixo ruído)
Cablagem de alta tensão	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinais de saída (advertência, aviso, execução) ▪ Fonte de alimentação (com terra)

16.3.1 Cablagem de baixa tensão – Unidade de aumento de capacidade

Ligações/percurso/fixação

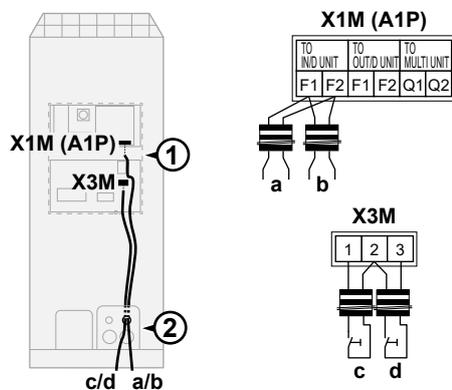

- X1M (A1P)** Cablagem de transmissão DIII:
 a: Para a unidade de exterior
 b: Para unidades interiores (ar condicionado)
- X3M** Interruptores remotos:
 c: Interruptor de funcionamento remoto
 d: Interruptor remoto de baixo ruído

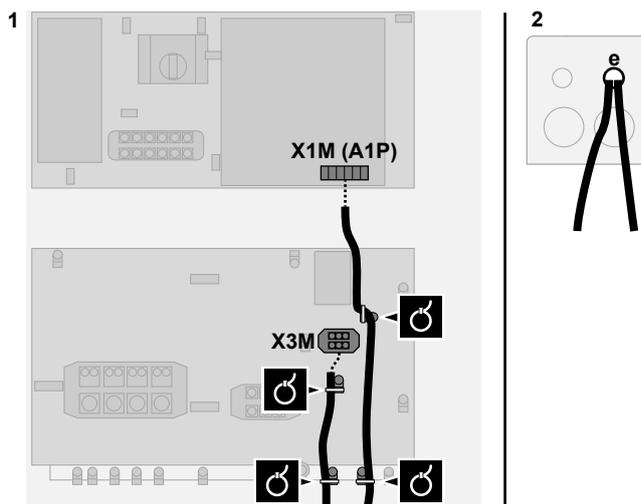

e Entrada da cablagem (pré-orifício) para baixa tensão. Consulte "16.1.3 Diretrizes para abrir orifícios pré-moldados" [▶ 113].

Detalhes – Cablagem de transmissão DIII


Consulte "16.1.6 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão" [▶ 117].

Detalhes – Interruptor de funcionamento remoto



AVISO

Interruptor de funcionamento remoto. A unidade vem equipada de fábrica com um interruptor de funcionamento com o qual pode ligar/desligar a unidade. Se quiser LIGAR/DESLIGAR remotamente a unidade capacity up, é necessário um interruptor de operação remota. Utilize um contacto isento de tensão para micro-corrente (≤ 1 mA, 12 V CC). Ligar ao X3M/construção 1+2 classe II, e definir para "Remote".

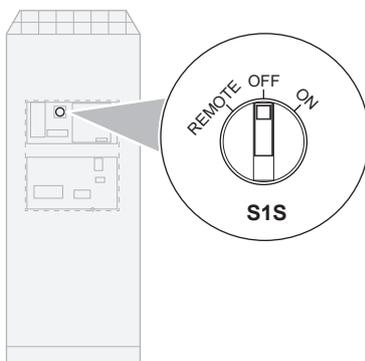

S1S Interruptor de funcionamento equipado de fábrica:
 OFF: Funcionamento da unidade desligado
 ON: Funcionamento da unidade ligado
 Remote: Unidade controlada (ligar/desligar) com interruptor de funcionamento remoto

Interruptor de funcionamento remoto de cablagem:

Ligações elétricas

Utilizar apenas o fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável.

Cabo elétrico de 2 fios
 0,75~1,25 mm²

Comprimento máximo das ligações elétricas	130 m
--------------------------------------------------	-------

Detalhes – Interruptor remoto de baixo ruído:

AVISO

Interruptor de baixo ruído. Caso pretenda LIGAR/DESLIGAR remotamente o funcionamento de baixo ruído, deve instalar um interruptor de baixo ruído. Utilize um contacto isento de tensão para micro-corrente (≤ 1 mA, 12 V CC).


Interruptor de baixo ruído	Modo
DESLIGADO	Modo normal
LIGADO	Modo de baixo ruído

Interruptor de baixo ruído de cablagem:


Ligações elétricas	Utilizar apenas o fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável. Cabo elétrico de 2 fios 0,75~1,25 mm ²
Comprimento máximo das ligações elétricas	130 m

16.3.2 Cablagem de alta tensão – Unidade de aumento de capacidade

Ligações/percurso/fixação

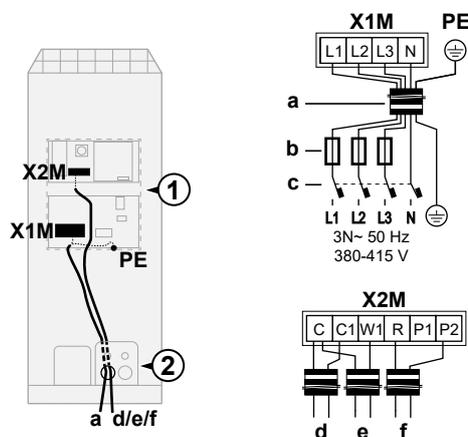

- X1M** Fonte de alimentação:
 - a: Cabo da fonte de alimentação
 - b: Fusível de sobrecorrente
 - c: Disjuntor contra fugas para a terra
- PE** Ligaç o de proteç o de terra (parafuso)
- X2M** Sinais de sa da:
 - d: Aviso
 - e: Aviso
 - f: Em execu o

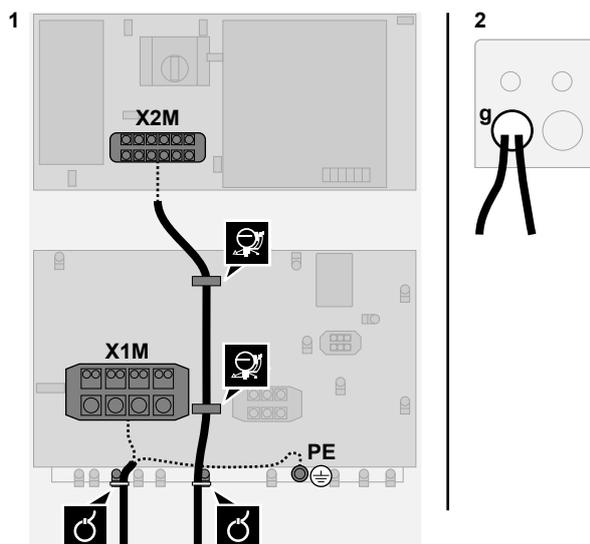

g Entrada da cablagem (pré-orifício) para alta tensão. Consulte "16.1.3 Diretrizes para abrir orifícios pré-moldados" [▶ 113].

Detalhes – Sinais de saída



AVISO

Sinais de saída. A unidade de exterior é fornecida com um terminal (construção de classe II X2M) com capacidade para emitir 3 sinais diferentes. O sinal é de 220~240 V CA. A carga máxima para todos os sinais é de 0,5 A. A unidade emite um sinal nas seguintes situações:

- C/C1: sinal de **advertência** – ligação recomendada – quando ocorre um erro que não interrompe o funcionamento da unidade.
- C/W1: sinal de **aviso** – ligação recomendada – quando ocorre um erro que interrompe o funcionamento da unidade.
- R/P2: sinal de **em execução** – ligação opcional – quando o compressor está em execução.

Sinais de saída da cablagem:

Ligações elétricas	Utilizar apenas o fio harmonizado que proporcione isolamento duplo e seja adequado para a tensão aplicável. Cabo elétrico de 2 fios 0,75~1,25 mm ²
Comprimento máximo das ligações elétricas	130 m

Detalhes – Fonte de alimentação:

Consulte "16.1.6 Especificações dos componentes das ligações elétricas padrão" [▶ 117].

17 Carregamento de refrigerante

Neste capítulo

17.1	Carregamento do refrigerante	126
17.2	Cuidados ao carregar o refrigerante	126
17.3	O refrigerante	128
17.4	Para determinar a quantidade adicional de refrigerante.....	129
17.5	Carregamento do refrigerante	131
17.6	Para fixar a etiqueta de carregamento de refrigerante.....	132

17.1 Carregamento do refrigerante

A unidade de exterior vem abastecida de fábrica com refrigerante. Porém, consoante a tubagem local, é necessário carregar mais refrigerante.

Antes do carregamento de refrigerante

Certifique-se de que a tubagem **exterior** do refrigerante da unidade externa é verificada (teste de fuga, secagem a vácuo).

Fluxo de trabalho adicional

Carregar refrigerante adicional, geralmente, consiste nas seguintes etapas:

- 1 Determinar a quantidade de refrigerante que é preciso carregar mais.
- 2 Carregar refrigerante adicional (pré-carregar e/ou carregar).
- 3 Preencha a etiqueta de carga de refrigerante.

A pressão interior do cilindro descerá quando houver pouco refrigerante restante, impossibilitando o carregamento adicional da unidade, mesmo que a abertura da válvula de bloqueio de líquido seja ajustada. Substitua o cilindro por um com mais refrigerante.

Se a tubagem for longa, o reabastecimento com a válvula de corte de líquido totalmente fechada pode levar à ativação do sistema de proteção, fazendo com que a unidade pare de funcionar.



AVISO

Armazene e utilize SEMPRE os cilindros R744 na posição vertical.

NUNCA armazene os cilindros R744 perto de qualquer fonte de calor ou luz solar direta.

17.2 Cuidados ao carregar o refrigerante



AVISO

- Utilize APENAS o R744 (CO₂) como refrigerante. As outras substâncias poderão provocar explosões e acidentes.
- Ao instalar, carregar o refrigerante, manter ou executar o serviço, use SEMPRE equipamentos de proteção pessoal, como sapatos de segurança, luvas de segurança e óculos de segurança.
- Se a unidade for instalada dentro de casa (por exemplo, numa sala de máquinas), utilize SEMPRE um detetor de CO₂ portátil.
- Se o painel frontal estiver aberto, tenha SEMPRE cuidado com o ventilador rotativo. O ventilador continuará a girar durante um tempo, mesmo depois de o interruptor de energia ter sido desligado.

**AVISO**

Um sistema de vácuo estará sob ponto triplo. Para evitar gelo sólido, comece SEMPRE a carregar com R744 em estado de vapor. Quando o ponto triplo for atingido (5,2 bar de pressão absoluta ou 4,2 bar de pressão manométrica), pode continuar a carregar com R744 no estado líquido.

**AVISO**

A unidade já está cheia com uma certa quantidade de R744. NÃO abra as válvulas de corte de líquido e gás até que todas as verificações a partir de "[20.3 Lista de verificação antes da ativação](#)" [▶ 140] estejam concluídas.

**AVISO**

NÃO carregue o líquido refrigerante diretamente para uma linha de gás. A compressão líquida pode causar falha na operação do compressor.

**AVISO**

Se algumas unidades ficarem sem alimentação elétrica, não é possível concluir adequadamente o carregamento.

**AVISO**

Ligue a alimentação elétrica 6 horas antes do funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do cárter e proteger o compressor.

**AVISO**

Antes de iniciar os procedimentos de carregamento, verifique se o visor de 7 LED apresenta valores normais (consulte "[19.1.4 Acesso ao modo 1 ou 2](#)" [▶ 136]). Se apresentar um código de avaria, consulte "[23.3 Resolução de problemas com base em códigos de erro](#)" [▶ 151].

**AVISO**

Feche o painel frontal antes de efetuar qualquer carregamento de refrigerante. Sem ter o painel frontal da unidade fechado, não é possível avaliar corretamente se esta está a trabalhar bem ou não.

**AVISO**

Em caso de manutenção, se o sistema (unidade exterior+tubagens adquiridas localmente+unidade(s) interior(es)) já não contiver nenhum refrigerante (por ex., após uma operação de recuperação de refrigerante), a unidade tem de ser carregada com a quantidade original de refrigerante (consulte a placa de especificações da unidade) e a quantidade adicional de refrigerante determinada.

**AVISO**

NÃO feche totalmente a válvula de corte para tubagem de campo após o refrigerante ter sido carregado na unidade.

**AVISO**

NÃO feche totalmente a válvula de corte de líquido enquanto a unidade estiver a parar. A tubagem de líquido local pode romper por causa do líquido vedante. Além disso, mantenha continuamente uma ligação entre a válvula de segurança e a tubagem de campo líquido para evitar o rompimento da tubagem (se a pressão aumentar demasiado).

**INFORMAÇÕES**

Leia também as precauções e requisitos, nos capítulos seguintes:

- Precauções de segurança gerais
- Preparação

**INFORMAÇÕES**

Para o método de execução das válvulas de corte, consultar "[15.2 Utilização da válvula de corte e das portas de serviço](#)" [▶ 83].

17.3 O refrigerante

Este produto contém gases refrigerantes.

Tipo de refrigerante: R744 (CO₂)

**AVISO**

- NÃO fure ou queime peças do ciclo de refrigerante.
- Tenha em atenção que o refrigerante no interior do sistema é inodoro.

**AVISO**

O refrigerante R744 (CO₂) dentro da unidade é inodoro, não inflamável e normalmente NÃO vaza.


Se a unidade for instalada dentro de casa, instale SEMPRE um detetor de CO₂ de acordo com as especificações da norma EN378.

Se o refrigerante vazar em altas concentrações na divisão, ele pode ter efeitos negativos sobre seus ocupantes, como asfixia e intoxicação por dióxido de carbono. Ventile a divisão e contacte imediatamente o fornecedor onde adquiriu a unidade.

NÃO volte a utilizar a unidade, até um técnico lhe assegurar que a zona onde se verificou a fuga foi reparada.


Tipos de cilindros

Os seguintes tipos de cilindros são utilizados para carregar refrigerante R744 adicional:

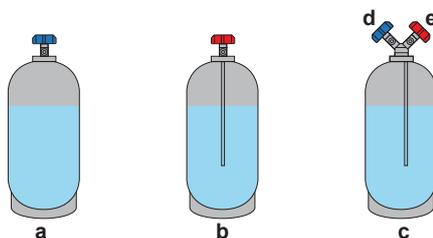

- a** Cilindro com uma válvula de retenção de vapor
- b** Cilindro com uma válvula de retenção de líquido
- c** Cilindro com 2 portas para retenção (vapor e líquido)
- d** Porta para o vapor
- e** Porta para o líquido

Diagrama de fases de R744

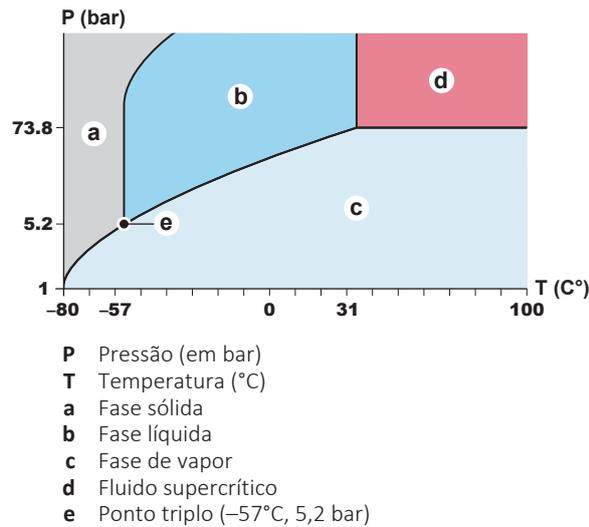

17.4 Para determinar a quantidade adicional de refrigerante

- 1 Verifique a quantidade de refrigerante carregada de fábrica **[1]** na placa de especificações da unidade.
- 2 Calcule cada quantidade de refrigerante para a tubagem de líquido utilizando a **tabela de cálculo** deste capítulo, com base no tamanho e comprimento da tubagem: **(a)** **(b)** e **(c)**. Pode arredondar para os 0,1 kg mais próximos.
- 3 Total das quantidades de refrigerante para a tubagem de líquido: **(a)+(b)+(c)=[2]**
- 4 Calcule a quantidade de refrigerante para as unidades internas utilizando a **taxa de conversão para unidades internas**: tabela de **refrigeração** neste capítulo, com base no tipo de unidades internas e na capacidade de refrigeração:
 - Calcule a quantidade de refrigerante para ventilos-convetores: **(d)**
 - Calcule a quantidade de refrigerante para os expositores: **(e)**
- 5 Calcule a quantidade de refrigerante para unidades internas de ar condicionado utilizando a tabela **taxa de conversão para unidades internas: ar condicionado** neste capítulo, com base no modelo de unidades internas e no número de unidades ligadas: **(f)**.
- 6 Determine a totalidade de quantidades de refrigerante para unidades internas: **(d)+(e)+(f)=[3]**
- 7 Determine a totalidade das quantidades calculadas de refrigerante e adicione a quantidade necessária de refrigerante para a unidade externa: **[2]+[3]+[4]=[5]**
- 8 Carregue a quantidade total de refrigerante **[5]**.
- 9 Se um teste indicar que é necessário um refrigerante adicional, carregue o refrigerante adicional e anote a sua quantidade: **[6]**.
- 10 Determine a totalidade da quantidade calculada de refrigerante **[5]**, a quantidade adicional de refrigerante durante o teste **[6]** e a quantidade de refrigerante carregada de fábrica **[1]**. A quantidade total de refrigerante no sistema determina-se da seguinte forma: **[1]+[5]+[6]=[7]**
- 11 Anote os resultados de cálculo na tabela de cálculo.

**INFORMAÇÕES**

Após o carregamento, adicione a quantidade total de refrigerante à etiqueta de carregamento de refrigerante. Consulte "17.6 Para fixar a etiqueta de carregamento de refrigerante" [▶ 132].

Tabela de cálculo: unidade exterior com ou sem a unidade capacity up

Quantidade de refrigerante carregada de fábrica para a unidade exterior (kg): consulte a placa de especificações				[1]
(Quantidade carregada de fábrica disponível: 5,2 kg e 6,3 kg)				
Quantidade de refrigerante para tubagem de líquidos (refrigeração / ar condicionado)				
	Dimensão da tubagem de líquidos (mm)	Taxa de conversão por metro de tubagem de líquidos (kg/m)	Comprimento da tubagem (m)	Quantidade total de refrigerante (kg)
	Ø9,5	0,0463		(a)
	Ø12,7	0,0815		(b)
	Ø15,9	0,1266		(c)
	Subtotal (a)+(b)+(c):			[2]
Quantidade de refrigerante para unidades interiores				
	Tipo de unidades interiores			Quantidade total de refrigerante (kg)
	Ventilo-convetores			(d)
	Expositores			(e)
	Unidades de ar condicionado			(f)
	Subtotal (d)+(e)+(f):			[3]
Quantidade necessária de refrigerante para a unidade de exterior (kg): subtração de 22,3 kg-[1]				[4] ^(a)
Subtotal [2]+[3]+[4] (kg)				[5]
Quantidade adicional de refrigerante carregado durante o teste de funcionamento, se necessário (kg)				[6] ^(b)
Quantidade total de refrigerante [1]+[5]+[6] (kg)				[7]

^(a) para: 17,1 kg ou 16,0 kg

^(b) A quantidade máxima de refrigerante adicional que pode ser carregada no momento do teste é de 10% da quantidade de refrigerante calculada a partir da capacidade das unidades internas ligadas. Use $[6] \leq [3] \times 0,1$ para calcular esta quantidade máxima.

Taxa de conversão para unidades internas: refrigeração

Tipo	Taxa de conversão
Ventilo-convetor	0,101 kg/dm ³
Expositor	

Taxa de conversão para unidades internas: aparelhos de ar condicionado

Modelo	Taxa de conversão
FXSN50	0,13 kg/unidade
FXSN71	0,21 kg/unidade
FXSN112	0,32 kg/unidade
FXFN50	0,13 kg/unidade
FXFN71	0,21 kg/unidade
FXFN112	0,32 kg/unidade

**INFORMAÇÕES**

A unidade capacity up é um circuito fechado pré-carregado. Não é necessário adicionar um carregamento de refrigerante adicional.

17.5 Carregamento do refrigerante

- 1 DESLIGUE o interruptor de funcionamento da unidade de exterior.
- 2 Ligue a fonte de alimentação da unidade exterior e de todas as unidades interiores (aparelhos de ar condicionado, ventilo-convectores, expositores).
- 3 Carregue o refrigerante desde a porta de carga da válvula de corte (d1) do lado do líquido refrigerante. Mantenha a válvula de corte fechada. Consulte "[15.4.3 Verificação da tubagem de refrigerante: Definição](#)" [▶ 105].
- 4 Quando o carregamento terminar, abra todas as válvulas de corte.
- 5 Fixe as tampas das válvulas às válvulas de corte e às portas de serviço.

Diferença de pressão muito baixa

Se a diferença de pressão entre o cilindro de carga e a tubagem do refrigerante for muito baixa, já não pode carregar mais. Continue como se segue para diminuir a pressão na tubagem e poder continuar a carregar:

- 1 Abra as válvulas de corte de gás no lado da refrigeração e do ar condicionado (c1, c2) e a válvula de corte de líquido no lado do ar condicionado (d2).
- 2 Ajuste a abertura da válvula de corte de líquido no lado da refrigeração (d1). No caso de longo comprimento da tubagem local, a unidade externa irá parar automaticamente ao carregar o refrigerante com a válvula de corte de líquido totalmente fechada.
- 3 Ligue o interruptor de funcionamento da unidade de exterior. A pressão na tubagem do refrigerante irá diminuir, e o carregamento poderá continuar.
- 4 Quando o refrigerante estiver carregado, abra completamente todas as válvulas de corte de gás e líquido.



AVISO

Após carregar o refrigerante, mantenha a fonte de alimentação e interruptor de operação da unidade exterior e LIGADAS para evitar um aumento de pressão no lado de baixa pressão (tubagem de sucção) e para evitar um aumento do recipiente de líquido.




INFORMAÇÕES

Após o carregamento, adicione a quantidade total de refrigerante à etiqueta de carregamento de refrigerante. Consulte "[17.6 Para fixar a etiqueta de carregamento de refrigerante](#)" [▶ 132].

17.6 Para fixar a etiqueta de carregamento de refrigerante

- 1 Preencha a etiqueta da seguinte forma:

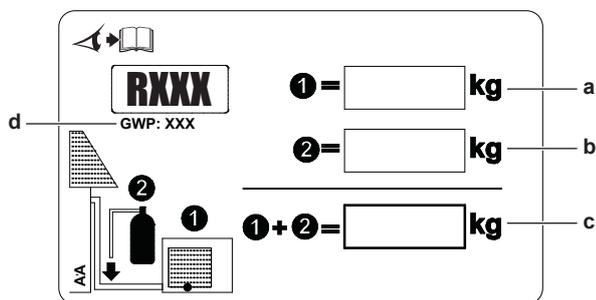

- a Carga de líquido refrigerante de fábrica
- b Quantidade adicional de refrigerante carregado
- c Carga total de refrigerante
- d Valor de GWP do refrigerante
GWP = Potencial de aquecimento global

- 2 Fixe a etiqueta na unidade exterior, junto à placa de identificação.

18 Concluir a instalação da unidade de exterior

18.1 Verificar a resistência de isolamento do compressor



AVISO

Se, após a instalação, o refrigerante se acumular no compressor, a resistência de isolamento sobre os polos pode diminuir, mas se for, no mínimo, 1 MΩ a unidade não avaria.

- Utilize um dispositivo de teste grande de 500 V ao medir o isolamento.
- NÃO utilize um dispositivo de teste grande para circuitos de baixa voltagem.

- 1 Meça a resistência do isolamento sobre os polos.

Se	Então
$\geq 1 \text{ M}\Omega$	A resistência do isolamento está boa. Este procedimento está concluído.
$< 1 \text{ M}\Omega$	A resistência do isolamento não está boa. Avance para o passo seguinte.

- 2 Ligue o aparelho e deixe-o ligado durante 6 horas.

Resultado: O compressor aquece e evapora qualquer refrigerante nele contido.

- 3 Volte a medir a resistência do isolamento sobre os polos.

19 Configuração



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



INFORMAÇÕES

É importante que todas as informações desta secção sejam lidas em sequência pelo instalador e que o sistema seja configurado em conformidade.

Neste capítulo

19.1	Regulações locais.....	134
19.1.1	Adoção de regulações locais.....	134
19.1.2	Acesso aos componentes das regulações locais.....	134
19.1.3	Componentes das regulações locais.....	135
19.1.4	Acesso ao modo 1 ou 2.....	136
19.1.5	Para definir as definições locais.....	137

19.1 Regulações locais

19.1.1 Adoção de regulações locais


Para configurar a unidade exterior e a unidade capacity up, é necessário dar entrada à PCB principal (A1P) da unidade exterior e da unidade capacity up. Isto envolve os seguintes componentes das regulações locais:

- Botões de pressão para fornecer dados à placa de circuito impresso
- Um visor de 7 segmentos para ler feedback do PCB
- Interruptores DIP para ajustar a temperatura de evaporação alvo para o lado da refrigeração

19.1.2 Acesso aos componentes das regulações locais

Não é necessário abrir a caixa de comutação completa para aceder aos componentes de definição de campo.

- 1 Abra o painel frontal (painel frontal central no caso de unidade exterior). Consulte "[14.2.2 Abertura da unidade de exterior](#)" [▶ 70].
- 2 Abra a tampa do orifício de inspeção (esquerda), e desligue o interruptor de execução.
- 3 Abra a tampa do orifício de inspeção (direita), e defina as definições locais.

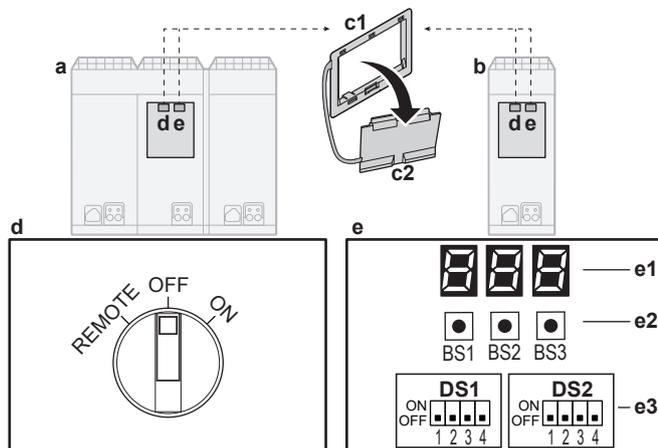

- a Unidade exterior
- b Unidade Capacity up
- c1 Orifício de inspeção
- c2 Tampa do orifício da inspeção
- d Interruptor de execução (S1S)
- e Componentes das regulações locais
- e1 Visores de 7 segmentos: Ligado (☰) Desligado (☷) Intermitente (⚡)
- e2 Botões de pressão:
 - BS1: MODO: Para alterar o modo regulado
 - BS2: SET: Para regulações locais
 - BS3: RETORNO: Para regulações locais
- e3 Interruptores DIP

- 4 Após fazer as configurações locais, coloque novamente as tampas dos orifícios de inspeção e a placa frontal.




AVISO









Feche a tampa da caixa de comutação antes de ligar a alimentação.

19.1.3 Componentes das regulações locais

Interruptores DIP

Utilize DS1 para definir a temperatura de evaporação alvo para o lado da refrigeração. NÃO altere DS2.

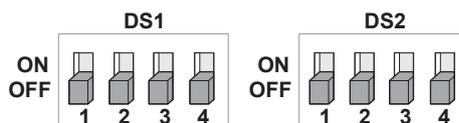


DS1		Temperatura de evaporação pretendida
Carga normal	Carga baixa ^(a)	
ON OFF  (b)	ON OFF 	-10°C
ON OFF 	ON OFF 	-20°C
ON OFF 	ON OFF 	-15°C
ON OFF 	—	-5°C
ON OFF 	—	0 °C

^(a) Para restrições de baixa carga, consulte "[13.5.2 Restrições para refrigeração](#)" [▶ 58].

^(b) Definição de fábrica

Botões de pressão

Utilize os botões de pressão para efetuar as regulações locais. Utilize os botões de pressão com um objeto isolado (como uma esferográfica com a tampa posta) para evitar tocar nas peças sob tensão.



Visor digital de 7 segmentos

O visor fornece informações sobre as regulações locais, que são definidas como [Modo-Regulação]=Valor.

Exemplo:

	Descrição
	Situação predefinida
	Modo 1
	Modo 2
	Regulação 8 (no modo 2)
	Valor 4 (no modo 2)

19.1.4 Acesso ao modo 1 ou 2

Após as unidades serem ligadas, o visor avança para a sua situação predefinida. A partir daí, é possível aceder ao modo 1 e ao modo 2.


Inicialização: situação predefinida



AVISO


Ligue a alimentação elétrica 6 horas antes do funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do cárter e proteger o compressor.

Ligue a fonte de alimentação da unidade exterior, a unidade capacity up, e todas as unidades interiores. Quando a comunicação entre as unidades se estabelece de forma normal, o estado indicado no visor será o aqui apresentado (situação predefinida à saída da fábrica).

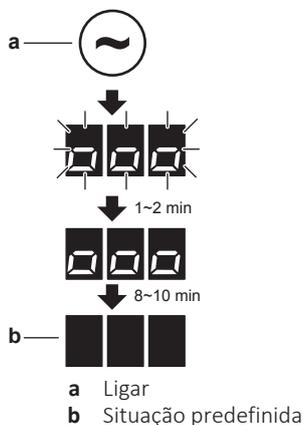

Alternar entre os modos

Utilize BS1 para alternar entre a situação predefinida, o modo 1 e o modo 2.

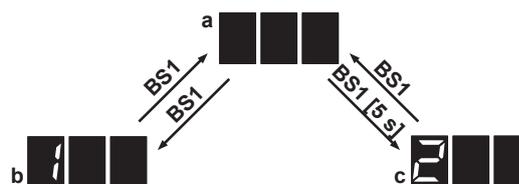

- a Situação predefinida (H1P desligado)
- b Modo 1 (H1P intermitente)
- c Modo 2 (H1P ligado)
- BS1** Prima BS1.
- BS1 [5 s]** Prima BS1 durante pelo menos 5 segundos.



INFORMAÇÕES

Caso fique confuso a meio do processo, pressione BS1 para regressar à situação predefinida.

19.1.5 Para definir as definições locais

Pré-requisito: Comece pela definição predefinida no visor de 7 segmentos. Consulte também "[19.1.3 Componentes das regulações locais](#)" [▶ 135]. Se mais nada estiver visível para além da definição predefinida, prima BS1 uma vez.



- 1 Para selecionar o modo desejado, prima BS1. Consulte também "[19.1.4 Acesso ao modo 1 ou 2](#)" [▶ 136].



BS1 BS2 BS3

- No modo 1: prima BS1 e solte imediatamente.
- No modo 2: prima (BS1 e mantenha premido durante mais de 5 segundos.

Resultado: O modo selecionado aparece no visor de 7 segmentos.

- 2 Para selecionar a definição desejada, prima BS2 a mesma quantidade de vezes equivalente ao número da definição de que necessita. Por exemplo: prima 2 vezes para a definição 2.



BS1 BS2 BS3

Resultado: A definição aparece no visor de 7 segmentos, a [Definição do Modo] é apresentada.

- 3 Prima BS3 1 vez para aceder ao valor da configuração selecionada.

Resultado: O visor mostra o estado da configuração (dependendo da situação real do campo).



BS1 BS2 BS3

- 4 Para alterar o valor da definição, prima BS2 a mesma quantidade de vezes equivalente ao número do valor de que necessita. Por exemplo: prima 2 vezes para o valor 2.

Resultado: O valor aparece no visor de 7 segmentos.

- 5 Prima BS3 1 vez para validar a alteração do valor.

- 6 Prima novamente BS3 para iniciar a operação com o valor escolhido.

7 Prima BS1 para sair e voltar ao estado inicial.



AVISO

Se qualquer parte do sistema já estiver (acidentalmente) ligada, a definição [2-21] na unidade de exterior pode ser definida para o valor 1 para abrir as válvulas (Y1E, Y2E, Y7E, Y8E, Y13E, Y16E, Y17E, Y11S~Y16S, Y21S~Y26S, Y31S~Y34S, Y44S).

20 Ativação

Neste capítulo

20.1	Descrição geral: Activação.....	139
20.2	Cuidados com a entrada em serviço.....	139
20.3	Lista de verificação antes da ativação.....	140
20.4	Acerca do teste de funcionamento do sistema.....	141
20.5	Efetuar um teste de execução (visor de 7 segmentos).....	142
20.5.1	Verificações de teste de execução.....	143
20.5.2	Correções após conclusão anómala de um teste de funcionamento.....	145
20.6	Utilização da unidade.....	146
20.7	Registo de ocorrências.....	146

20.1 Descrição geral: Activação

Fluxo de trabalho adicional

A activação consiste normalmente nas etapas seguintes:

- 1 Verificar a "Lista de verificação antes da ativação".
- 2 Realizar um teste de funcionamento.
- 3 Se necessário, corrigir erros após uma conclusão anómala do teste de funcionamento.
- 4 Operação do sistema.

20.2 Cuidados com a entrada em serviço



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



AVISO

NÃO efetue o teste de funcionamento enquanto trabalha na(s) unidade(s) de interior.

O teste de funcionamento ativa NÃO SÓ a unidade de exterior, mas também a unidade interior que lhe está ligada. É perigoso trabalhar numa unidade interior durante um teste de funcionamento.



AVISO

NÃO introduza os dedos, paus ou outros objetos nas entradas e saídas de ar. NÃO retire a proteção da ventoinha. Se a ventoinha estiver em alta rotação, tal pode originar lesões.

**AVISO**

Depois de o refrigerante estar totalmente carregado, NÃO desligue o interruptor de execução e a fonte de alimentação da unidade externa. Isto impede o acionamento da válvula de segurança devido a um aumento na pressão interna sob condições de alta temperatura ambiente.

Quando a pressão interna aumenta, a unidade externa pode funcionar por si só para reduzir a pressão interna, mesmo que nenhuma unidade interna esteja em execução.

**INFORMAÇÕES**

Durante o primeiro período de funcionamento da unidade, a potência necessária pode ser mais elevada do que o que está declarado nos dados técnicos de engenharia da unidade. Este fenómeno tem origem no compressor que necessita de cerca de 50 horas de funcionamento contínuo antes de obter um funcionamento suave e um consumo estável de energia.

**AVISO**

Ligue a alimentação elétrica 6 horas antes do funcionamento para fornecer energia ao aquecedor do cárter e proteger o compressor.

Durante o teste de funcionamento, a unidade exterior e as unidades interiores irão iniciar-se. Certifique-se de que foram concluídos os preparativos em todas as unidades interiores (tubagens adquiridas localmente, ligações elétricas, purga de ar, etc). Consulte o manual de instalação das unidades interiores, para mais informações.

20.3 Lista de verificação antes da ativação

- 1 Após a instalação da unidade, verifique os itens abaixo listados.
- 2 Feche a unidade.
- 3 Ligar a unidade.

<input type="checkbox"/>	Leu as instruções de instalação e operação na íntegra, que se encontram descritas no guia para instalação e utilização .
<input type="checkbox"/>	Instalação Verifique se a unidade está adequadamente instalada, para evitar ruídos e vibrações anormais após o arranque.
<input type="checkbox"/>	Ligações elétricas locais Verifique se as ligações elétricas locais foram efetuadas de acordo com as instruções descritas no capítulo " 16 Instalação elétrica " [▶ 109], segundo os esquemas elétricos e em conformidade com os regulamentos de instalação elétrica nacionais aplicáveis.
<input type="checkbox"/>	Tensão da fonte de alimentação Verifique a tensão da fonte de alimentação no painel local do circuito elétrico. A tensão DEVE corresponder à indicada na placa de especificações da unidade.
<input type="checkbox"/>	Ligação à terra Certifique-se de que os fios de terra foram adequadamente ligados e que os terminais de terra estão bem apertados.
<input type="checkbox"/>	Teste de isolamento do circuito elétrico principal Utilizando um multímetro de alta tensão pela 500 V, verifique se a resistência do isolamento é igual ou superior a 2 MΩ, aplicando uma tensão de 500 V CC entre os terminais de alimentação e a terra. NUNCA utilize o multímetro de alta tensão nos cabos de transmissão.

<input type="checkbox"/>	Fusíveis, disjuntores e dispositivos de proteção Verifique se os fusíveis, disjuntores e dispositivos locais de proteção apresentam as dimensões e os tipos especificados na secção " 16 Instalação elétrica " [▶ 109]. Certificar-se de que nenhum fusível ou dispositivo de proteção é contornado.
<input type="checkbox"/>	Ligações elétricas internas Verifique visualmente a caixa de comutação e o interior da unidade, para detetar ligações soltas ou componentes elétricos danificados.
<input type="checkbox"/>	Válvula de segurança (fornecimento local) Verificar se a válvula de segurança (alimentação de campo) foi instalada corretamente de acordo com as normas EN378-2 e EN13136.
<input type="checkbox"/>	Dimensões e isolamento dos tubos Certifique-se de que os tubos instalados têm os tamanhos corretos e o trabalho de isolamento foi adequadamente executado.
<input type="checkbox"/>	Válvulas de corte Certifique-se de que as válvulas de corte (4 no total) estão abertas no lado do líquido e do gás para refrigeração e ar condicionado.
<input type="checkbox"/>	Equipamento danificado Verifique se existem componentes danificados ou tubos estrangulados no interior da unidade.
<input type="checkbox"/>	Fugas de refrigerante Verifique se existem fugas de refrigerante no interior da unidade. Se houver fugas de refrigerante, tente repará-las. Se a reparação não for bem-sucedida, contacte o revendedor local. Não toque no refrigerante que se tenha escapado pelas ligações dos tubos. Pode originar queimaduras de frio.
<input type="checkbox"/>	Fugas de óleo Verifique se existem fugas de óleo no compressor. Se houver fugas de óleo, tente repará-las. Se a reparação não for bem-sucedida, contacte o revendedor local.
<input type="checkbox"/>	Entrada e saída de ar Verifique se a entrada e a saída de ar da unidade NÃO estão obstruídas por papéis, cartões ou qualquer outro material.
<input type="checkbox"/>	Carga de refrigerante A quantidade de refrigerante a ser adicionada à unidade deve ser inscrita no registo de ocorrências. Adicione a quantidade total de refrigerante na etiqueta de carga de refrigerante.
<input type="checkbox"/>	Instalação de unidades interiores Verifique se as unidades estão devidamente instaladas.
<input type="checkbox"/>	Instalação de unidade capacity up Verifique se a unidade está devidamente instalada, se aplicável.
<input type="checkbox"/>	Data de instalação e regulações locais Certifique-se de manter o registo dos dados de instalação no registo de ocorrências.

20.4 Acerca do teste de funcionamento do sistema

Certifique-se de que o teste de funcionamento do sistema é efectuado após a primeira instalação.

O procedimento que se segue descreve o teste de funcionamento do sistema no seu conjunto.

**AVISO**

Se uma unidade capacity up for instalada, realize o teste de execução DEPOIS do teste de execução da unidade externa.

20.5 Efetuar um teste de execução (visor de 7 segmentos)

Efetuar um teste de execução da unidade exterior

Aplicável a LRYEN10*.

- 1 Verifique se todas as válvulas de corte da unidade exterior estão totalmente abertas: válvulas de corte de gás e líquido tanto do lado da refrigeração como do lado do ar condicionado.
- 2 Verifique se todos os componentes elétricos e tubagens de refrigerante estão instalados corretamente, para as unidades internas, unidades externas e (se aplicável) para a unidade capacity up.
- 3 LIGUE a fonte de alimentação de todas as unidades: as unidades interiores, as unidades exteriores e (se aplicável) a unidade capacity up.
- 4 Aguarde cerca de 10 minutos até que a comunicação entre a unidade exterior e as unidades interiores seja confirmada. O visor de 7 segmentos está a piscar durante o teste de comunicação:
 - Se a comunicação for confirmada, o visor estará DESLIGADO.
 - Se a comunicação não for confirmada, um código de erro será exibido no controlo remoto das unidades internas. Consulte "[23.3.1 Códigos de erro: Descrição geral](#)" [▶ 152].
- 5 Ligue o interruptor de funcionamento da unidade de exterior. Os compressores e os motores dos ventiladores começam a funcionar.
- 6 Ligue o controlo remoto do ar condicionado. Consulte o manual de funcionamento da unidade interior para mais informações acerca das definições de temperatura.
- 7 Verifique se a unidade funciona sem códigos de erro. Consulte "[20.5.1 Verificações de teste de execução](#)" [▶ 143].
- 8 Verifique se os expositores e os ventilo-convectores arrefecem corretamente.

Efetuar um teste de execução da unidade capacity up

Aplicável a LRNUN5*.

Pré-requisito: O circuito de refrigeração da unidade exterior está a funcionar em condições estáveis.

- 1 Ligue o interruptor de execução da unidade capacity up.
- 2 Aguarde cerca de 10 minutos (após a fonte de alimentação ligada) até que a comunicação entre a unidade exterior e a unidade capacity up seja confirmada. O visor de 7 segmentos está a piscar durante o teste de comunicação:
 - Se a comunicação for confirmada, o visor estará DESLIGADO e os compressores e ventiladores começarão a funcionar.
 - Se a comunicação não for confirmada, um código de erro será exibido no controlo remoto das unidades internas. Consulte "[23.3.1 Códigos de erro: Descrição geral](#)" [▶ 152].
- 3 Verifique se a unidade funciona sem códigos de erro. Consulte "[20.5.1 Verificações de teste de execução](#)" [▶ 143].

4 Verifique se os expositores e os ventilo-convectores arrefecem corretamente.

20.5.1 Verificações de teste de execução

Verificar visualmente

Verifique o seguinte:

- Os expositores e ventilo-convectores estão a emitir ar frio.
- Os aparelhos de ar condicionado estão a emitir ar quente ou frio.
- A temperatura da câmara frigorífica está a descer.
- Não há curto-circuito na câmara frigorífica.
- O compressor não se desliga e liga em menos de 10 minutos.

Verifique códigos de erro

Verifique o controlo remoto das unidades interiores.

O controlo remoto exhibe ...	Descrição
Temperatura ambiente	O controle remoto funciona corretamente.
Código de erro	Consulte " 23.3.1 Códigos de erro: Descrição geral " [▶ 152].
Nada	Verifique se: <ul style="list-style-type: none"> ▪ A fonte de alimentação da unidade interior está LIGADA. ▪ O cabo da fonte de alimentação não está partido e está ligado corretamente. ▪ O cabo do controlo remoto (unidade interna) não está partido e está ligado corretamente. ▪ Fusíveis e disjuntores do circuito na unidade interna PCB não dispararam.

Parâmetros de execução



Para uma execução estável da unidade, cada um dos seguintes parâmetros devem corresponder ao seu alcance.




Parâmetro	Intervalo	Causa quando fora de alcance	Contramedida
Sobreaquecimento de sucção (refrigeração)	≥ 10 K	Seleção incorreta da válvula de expansão no lado da refrigeração.	Defina o valor correto do sobreaquecimento alvo (SH) da vitrina ou do ventilo-convetor.

Parâmetro	Intervalo	Causa quando fora de alcance	Contramedida
Temperatura de sucção (refrigeração)	≤18°C	Falta de quantidade de refrigerante.	Carregue refrigerante adicional ^(a) .
		Seleção incorreta da válvula de expansão no lado da refrigeração.	Defina o valor correto do sobreaquecimento alvo (SH) da vitrina ou do ventilador-convetor.
Sub-refrigeração	≥2 K	Falta de quantidade de refrigerante na unidade de exterior (em caso de alta temperatura de sucção, ≥18°C).	Carregue refrigerante adicional ^(a) .
(se aplicável) Temperatura do líquido da unidade capacity up	≤5°C	Falta de quantidade de refrigerante na unidade de exterior (em caso de alta temperatura de sucção, ≥18°C).	Carregue refrigerante adicional ^(a) .

^(a) Carregue refrigerante adicional até que todos os parâmetros correspondam ao seu alcance. Consulte "17 Carregamento de refrigerante" [▶ 126].

Verifique os parâmetros de execução

Ação	Botões de pressão	Visor digital de 7 segmentos
Verifique se o visor de 7 segmentos está DESLIGADO. Esta é a condição inicial após a comunicação ter sido confirmada. Para voltar ao estado inicial do visor de 7 segmentos, prima uma vez BS1 ou deixe a unidade como está durante pelo menos 2 horas.	—	
Prima uma vez BS1 e mude para o modo de indicação de parâmetros.	 BS1 BS2 BS3	A indicação vai mudar: 

Ação	Botões de pressão	Visor digital de 7 segmentos
<p>Prima várias vezes BS2, dependendo da indicação que quer confirmar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sobreaquecimento de sucção (refrigeração): 21 vezes ▪ Temperatura de sucção (refrigeração): 9 vezes ▪ Sub-refrigeração: 27 vezes <p>Para voltar ao estado inicial, por exemplo, se primou um número errado de vezes, prima uma vez BS1.</p>	 <p>BS1 BS2 BS3</p>	<p>Os últimos 2 dígitos indicam o número de vezes que premiu. Por exemplo, se quiser confirmar o sobreaquecimento de sucção:</p> 
<p>Prima uma vez BS3, e indique cada um dos parâmetros selecionados.</p>	 <p>BS1 BS2 BS3</p>	<p>Por exemplo, o visor de 7 segmentos exibe 12 se o sobreaquecimento de sucção for 12.</p> 
<p>Prima uma vez BS1 para voltar ao estado inicial.</p>	 <p>BS1 BS2 BS3</p>	

Verificar descongelamento

Verifique se a unidade interna começa a descongelar se a configuração de descongelamento for aplicada.



AVISO

Desligue SEMPRE o interruptor de execução ANTES de desligar a fonte de alimentação.

20.5.2 Correções após conclusão anómala de um teste de funcionamento

O teste de funcionamento só fica concluído se não houver nenhum código de avaria na interface do utilizador ou no visor digital da unidade de exterior. Caso surja um código de avaria, efetue as ações de correção, como se explica na tabela de códigos de avaria. Volte a efetuar o teste de funcionamento e verifique se a anomalia foi adequadamente corrigida.



INFORMAÇÕES

Consulte o manual de instalação da unidade interior relativamente aos códigos pormenorizados de avarias associadas às unidades interiores.

20.6 Utilização da unidade

Depois de instalada a unidade e de efectuado o teste de funcionamento da unidade de exterior e das unidades interiores, é possível iniciar o funcionamento do sistema.

Para utilizar a unidade interior, a interface do utilizador respectiva deve ser ligada. Consulte o manual de operações da unidade interior para mais informações.

20.7 Registo de ocorrências

De acordo com a legislação aplicável, o instalador deve fornecer um livro de registos aquando da instalação do sistema. O livro de registos deve ser atualizado após qualquer manutenção ou reparação do sistema. Na Europa, a EN378 fornece a orientação necessária deste livro de registos.

Conteúdo do livro de registos

As seguintes informações devem ser fornecidas:

- Detalhes sobre os trabalhos de manutenção e reparação
- Quantidades e tipo de refrigerante (novo, reutilizado, reciclado, recuperado) que foram carregados em cada ocasião
- Quantidades de refrigerante que foram transferidas do sistema em cada ocasião
- Resultados de qualquer análise de um refrigerante reutilizado
- Fonte do refrigerante reutilizado
- Alterações e substituições de componentes do sistema
- Resultados de todos os testes periódicos de rotina
- Períodos significativos de não utilização

Além disso, pode acrescentar:

- Instruções para desligar o sistema em caso de emergência
- Nome e endereço de bombeiros, polícia e hospital
- Nome, endereço, dia e contactos telefónicos noturnos para receber o serviço

Localização do livro de registos

O livro de registos deve ser guardado na casa de máquinas ou os dados devem ser armazenados digitalmente pelo operador com uma impressão na casa de máquinas, caso em que as informações devem ser acessíveis à pessoa competente aquando da manutenção ou teste.

21 Fornecimento ao utilizador

Assim que o teste de funcionamento esteja concluído e a unidade funcione adequadamente, certifique-se de que o utilizador tem os seguintes aspetos esclarecidos:

- Certifique-se de que o utilizador possui a documentação impressa e peça-lhe que a guarde para referência futura. Informe o utilizador de que poderá aceder à documentação completa no URL anteriormente mencionado neste manual.
- Explicar ao utilizador como operar o sistema adequadamente e o que deve fazer caso ocorram problemas.
- Mostre ao utilizador o que fazer para a manutenção da unidade.

22 Manutenção e assistência

Neste capítulo

22.1	Precauções de segurança de manutenção	148
22.2	Prevenção de problemas eléctricos	148
22.3	Para libertar o refrigerante	149
22.3.1	Para libertar refrigerante utilizando as portas de serviço.....	149

22.1 Precauções de segurança de manutenção



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



AVISO

A manutenção DEVE ser realizada obrigatoriamente por um técnico de assistência ou um instalador autorizado.

Recomenda-se que realize a manutenção, pelo menos, uma vez por ano. No entanto, a legislação aplicável poderá exigir intervalos de manutenção mais curtos.




AVISO: Risco de descarga electrostática

Antes de realizar qualquer trabalho de manutenção ou assistência, toque numa peça metálica da unidade para eliminar a electricidade estática e para proteger a PCB.

22.2 Prevenção de problemas eléctricos

Durante a prestação de assistência técnica ao inversor:

- 1 NÃO realize trabalhos eléctricos durante 10 minutos depois de desligar a fonte de alimentação.
- 2 Meça a tensão entre os terminais do bloco da alimentação com um multímetro e confirme que a fonte de alimentação está efetivamente desligada. Adicionalmente, meça com um multímetro os pontos indicados na figura, para confirmar que a tensão do condensador do circuito principal não é superior a 50 V CC. Se a tensão medida continuar a ser superior a 50 V CC, descarregue os capacitores de forma segura utilizando uma esferográfica dedicada à descarga do capacitor para evitar a possibilidade de faíscas.

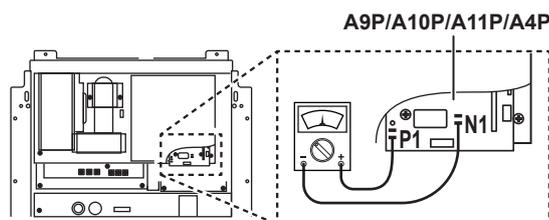

- A9P** Unidade de exterior, caixa de comutação à esquerda
- A10P** Unidade de exterior, caixa de comutação central
- A11P** Unidade de exterior, caixa de comutação à direita
- A4P** Unidade Capacity up, caixa de comutação

- 3 Para evitar danificar a placa de circuito impresso, antes de ligar ou desligar conectores, toque num componente metálico não revestido, eliminando assim a electricidade estática.
- 4 Antes de iniciar a assistência técnica ao equipamento do inversor, desligue as conexões de junção dos motores da ventoinha da unidade de exterior. Tenha cuidado para NÃO tocar em componentes ativos. (Se uma ventoinha rodar devido a ventos fortes, pode armazenar electricidade no condensador ou no circuito principal e provocar choques elétricos.)

Modelo	Conectores de junção para motores de ventoinhas
Unidade exterior	X1A, X2A, X3A, X4A, X5A, X6A
Unidade Capacity up	X1A, X2A

- 5 Após concluída a intervenção, volte a ligar a conexão de junção. Caso contrário, é indicado o código de avaria E7 e o funcionamento normal NÃO será efetuado.

Para mais detalhes, consulte o esquema elétrico, presente na parte de trás da tampa para assistência técnica.

Veja também "[Etiqueta sobre a manutenção da caixa de comutação](#)" [▶ 53].

Preste atenção à ventoinha. É perigoso inspeccionar a unidade com a ventoinha a trabalhar. Certifique-se de que desligou o interruptor geral e retirou os fusíveis do circuito de controlo da unidade de exterior.

22.3 Para libertar o refrigerante

O refrigerante R744 pode ser libertado para a atmosfera. Não tem de o recuperar.



PERIGO: RISCO DE EXPLOSÃO

Bombagem de descarga – Fuga de refrigerante

NUNCA efetue uma bombagem de descarga do sistema. **Consequência possível:** Se mais de 5,2 kg ficarem presos na unidade, isso pode causar uma libertação de refrigerante através da válvula de segurança. Além disso, ao efetuar bombagem de descarga durante uma fuga, pode ocorrer a autocombustão e a explosão do compressor devido ao ar que entra no compressor em operação.



AVISO

A pressão de regulação da válvula de segurança do coletor de líquido pode ser de 90 bar manométrico $\pm 3\%$ ou 86 bar manométrico $\pm 3\%$, dependendo da válvula de segurança presente na unidade. Confirme a pressão de regulação verificando o corpo da válvula de segurança. Se a temperatura do refrigerante for $\geq 31^\circ\text{C}$, a válvula de segurança pode ser ativada. Ao fechar as válvulas de corte, verifique SEMPRE e REGULARMENTE a pressão no circuito e evite que a válvula de segurança seja ativada.

22.3.1 Para libertar refrigerante utilizando as portas de serviço

Para o modelo LRYEN*

- 1 DESLIGUE o interruptor de funcionamento do LRYEN*.
- 2 DESLIGUE a fonte de alimentação do LRYEN*.

- 3 Certifique-se de que as portas de serviço estão fechadas. Instale uma mangueira de pressão nos orifícios de serviço SP1, SP2, SP3 e SP5. Verificar se as mangueiras estão devidamente fixadas e se conduzem ao exterior.
- 4 Utilize um íman para abrir manualmente a válvula de expansão Y1E.

**AVISO**

É obrigatório abrir a válvula de expansão Y1E enquanto se liberta o líquido refrigerante. Se não for aberto, o líquido refrigerante permanecerá no interior da unidade.

**INFORMAÇÕES**

APENAS no caso de MFG.DATE ser de 2023 ou posterior.

Também é possível utilizar a definição de campo [2-21] para abrir Y1E, em vez de abrir Y1E manualmente com um íman. Para mais informações sobre como definir a regulação local [2-21] da unidade de exterior, consulte "[19.1.5 Para definir as definições locais](#)" [▶ 137].

- 5 Certifique-se de que todas as válvulas de paragem estão totalmente abertas. Consulte "[15.2.3 Manuseamento da válvula de corte](#)" [▶ 86].
- 6 Abra totalmente o SP2 para libertar o líquido refrigerante. Consulte "[15.2.5 Manuseamento da abertura de admissão](#)" [▶ 89].
- 7 Depois de todo o líquido refrigerante ter sido libertado através do SP2, abra totalmente os SP1, SP3 e SP5 para libertar o restante líquido refrigerante da unidade. Consulte "[15.2.5 Manuseamento da abertura de admissão](#)" [▶ 89].

**AVISO**

Todo o refrigerante DEVE ser libertado antes de continuar as atividades de manutenção e assistência.

Para LRNUN5*

- 1 DESLIGUE o interruptor de funcionamento do LRNUN5*.
- 2 DESLIGUE a fonte de alimentação do LRNUN5*.
- 3 Certifique-se de que as portas de serviço estão fechadas. Instale uma mangueira de pressão nos orifícios de serviço SP1 e SP2. Verificar se as mangueiras estão devidamente fixadas e se conduzem ao exterior.
- 4 Abra totalmente o SP2 para libertar o líquido refrigerante. Consulte "[15.2.5 Manuseamento da abertura de admissão](#)" [▶ 89].
- 5 Depois de TODO o refrigerante líquido ser libertado através do SP2, abra totalmente o SP1 para libertar o refrigerante restante da unidade. Consulte "[15.2.5 Manuseamento da abertura de admissão](#)" [▶ 89].

**AVISO**

Todo o refrigerante DEVE ser libertado antes de continuar as atividades de manutenção e assistência.

23 Resolução de problemas

Neste capítulo

23.1	Visão geral: Resolução de problemas	151
23.2	Cuidados com a resolução de problemas	151
23.3	Resolução de problemas com base em códigos de erro	151
23.3.1	Códigos de erro: Descrição geral	152

23.1 Visão geral: Resolução de problemas

Antes de resolver problemas

Efetue uma inspeção visual completa da unidade, procurando defeitos óbvios como ligações soltas ou deficiências da cablagem.

23.2 Cuidados com a resolução de problemas



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO



PERIGO: RISCO DE QUEIMADURA/ESCALDADURA



AVISO

- Ao realizar uma inspeção na caixa de distribuição da unidade, certifique-se SEMPRE de que a unidade está desligada da corrente elétrica. Desligue o respetivo disjuntor.
- Se algum dispositivo de segurança tiver sido ativado, pare a unidade e descubra porque é que esse dispositivo foi ativado antes de o reinicializar. NUNCA estabeleça um shunt em dispositivos de segurança nem altere os respetivos valores para um valor além da predefinição de fábrica. Se não conseguir encontrar a causa para o problema, contacte o seu representante.



AVISO

Evitar riscos devido a uma reinicialização acidental do corte térmico: esta aplicação NÃO deve ser alimentada através de um dispositivo de desativação externo, como um temporizador, nem ligada a um circuito que seja LIGADO e DESLIGADO regularmente pelo utilizário.

23.3 Resolução de problemas com base em códigos de erro

Se a unidade tiver um problema, a interface de utilizador irá exibir um código de erro. É importante compreender o problema e tomar medidas antes de repor um código de erro. Isto deverá ser realizado por um instalador autorizado ou pelo seu representante local.

Este capítulo contém uma descrição geral de todos os códigos de erro e das suas descrições à medida que aparecem na interface de utilizador.

**INFORMAÇÕES**

Consulte o manual de assistência técnica para:

- A lista completa de códigos de erro
- As recomendações de resolução de problemas mais detalhadas para cada erro

23.3.1 Códigos de erro: Descrição geral

Caso sejam apresentados outros códigos de erro, contacte o seu revendedor.

Código principal	LRYEN10*	LRNUN5*	Causa	Solução
E2	O	O	Fuga elétrica	Corrija a cablagem local e ligue a cablagem à terra.
E3 E4	O	—	As válvulas de corte estão fechadas.	Abra ambas as válvulas de corte, do líquido e do gás.
E7	O	O	Avaria do motor da ventoinha Para o modelo LRYEN10*: <ul style="list-style-type: none"> ▪ (M1F) - A9P (X1A) ▪ (M2F) - A10P (X1A) ▪ (M3F) - A11P (X1A) Para o modelo LRNUN5*: <ul style="list-style-type: none"> ▪ (M1F) - A4P (X1A) 	Verifique a ligação na placa de circuito ou no motor atuador.
E9	O	O	Avaria da bobina eletrónica da válvula de expansão Para o modelo LRYEN10*: <ul style="list-style-type: none"> ▪ (Y7E) - A12P (X8A) ▪ (Y4E) - A12P (X9A) ▪ (Y14E) - A12P (X10A) ▪ (Y3E) - A1P (X21A) ▪ (Y8E) - A1P (X22A) ▪ (Y2E) - A1P (X23A) ▪ (Y1E) - A1P (X25A) ▪ (Y13E) - A1P (X26A) ▪ (Y5E) - A2P (X21A) ▪ (Y16E) - A2P (X22A) ▪ (Y17E) - A2P (X23A) Para o modelo LRNUN5*: <ul style="list-style-type: none"> ▪ (Y3E) - A1P (X21A) ▪ (Y1E) - A1P (X22A) ▪ (Y4E) - A1P (X23A) ▪ (Y2E) - A1P (X24A) 	Verifique a ligação na placa de circuito ou no motor atuador.
F4	O	—	Seleção errada da carga de refrigeração (incluindo as válvulas de expansão)	Selecione novamente a carga de refrigeração, incluindo a válvula de expansão.

Código principal	LRYEN10*	LRNUN5*	Causa	Solução
49	O	O	Avaria do sensor de temperatura ambiente Para LRYEN10* e LRNUN5*: ▪ (R1T) - A1P (X18A)	Verifique a ligação na placa de circuito ou no motor atuador.
53	O	O	Avaria do sensor de temperatura corpo de descarga/do compressor Para o modelo LRYEN10*: ▪ (R31T) - A1P (X19A) ▪ (R32T) - A1P (X33A) ▪ (R33T) - A2P (X19A) ▪ (R91T) - A1P (X19A) ▪ (R92T) - A1P (X33A) ▪ (R93T) - A2P (X19A) Para o modelo LRNUN5*: ▪ (R3T) - A1P (X19A) ▪ (R9T) - A1P (X19A)	Verifique a ligação na placa de circuito ou no motor atuador.
55	O	O	Avaria do sensor de temperatura de sucção Para o modelo LRYEN10*: ▪ (R21T) - A1P (X29A) ▪ (R22T) - A1P (X23A) ▪ (R23T) - A2P (X29A) Para o modelo LRNUN5*: ▪ (R2T) - A1P (X29A)	Verifique a ligação na placa de circuito ou no motor atuador.
56	O	O	Avaria do termistor de temperatura de saída do refrigerador de gás Para LRYEN10* e LRNUN5*: ▪ (R4T) – A1P (X35A)	Verifique a ligação na placa de circuito ou no motor atuador.
57	O	O	Avaria no termistor de poupança da temperatura de saída Para o modelo LRYEN10*: ▪ (R8T) – A1P (X30A) Para o modelo LRNUN5*: ▪ (R6T) – A1P (X35A)	Verifique a ligação na placa de circuito ou no motor atuador
58	O	O	Avaria do termistor de temperatura do líquido (após a sub-refrigeração) Para o modelo LRYEN10*: ▪ (R7T) – A1P (X30A) Para o modelo LRNUN5*: ▪ (R7T) – A1P (X35A) ▪ (R5T) – A1P (X35A)	Verifique a ligação na placa de circuito ou no motor atuador.

Código principal	LRYEN10*	LRNUN5*	Causa	Solução
JR	O	O	Avaria no sensor de pressão elevada Para o modelo LRYEN10*: ▪ (S1NPH) – A2P (X31A) Para o modelo LRNUN5*: ▪ (S1NPH) – A1P (X31A)	Verifique a ligação na placa de circuito ou no motor atuador.
JL	O	O	Avaria no sensor de baixa pressão Para o modelo LRYEN10*: ▪ (S1NPL) – A1P (X31A) ▪ (S2NPL) – A1P (X32A) ▪ (S1NPM) – A12P (X31A) ▪ (S2NPM) – A2P (X32A) Para o modelo LRNUN5*: ▪ (S1NPL) – A1P (X32A) ▪ (S2NPM) – A6P (X31A)	Verifique a ligação na placa de circuito ou no motor atuador.
L4	O	O	▪ O permutador de calor da unidade exterior está bloqueado. ▪ A temperatura exterior está acima da temperatura máxima de execução.	▪ Verifique se algum obstáculo bloqueia o permutador de calor e retire-o. ▪ Ligue a unidade apenas dentro da gama de execução de temperatura.
LB	O	O	Queda da tensão de alimentação.	▪ Verifique a fonte de alimentação. ▪ Verifique o tamanho da cablagem e o comprimento da fonte de alimentação. Eles devem estar de acordo com as especificações.
LC	O	O	Transmissão da unidade exterior – inversor: Falha na transmissão INV1/FAN1	Verifique a ligação.
PI	O	O	Tensão de alimentação desequilibrada	Verifique a fonte de alimentação.
U1	O	O	Fase perdida de fonte de alimentação	Verifique a ligação do cabo da fonte de alimentação.
U2	O	O	Tensão de alimentação insuficiente	Verifique a fonte de alimentação.
U4	—	O	Erro de comunicação com a unidade de exterior ou unidade interior	Verifique a ligação dos cabos de comunicação a montante das unidades internas (erro exibido no controlo remoto) ou unidade de exterior.
U9	O	—	Erro de comunicação com a unidade interior ou unidade capacity up	Verifique a ligação dos cabos de comunicação a jusante das unidades internas (erro exibido no controlo remoto).

Código principal	LRYEN10*	LRNUN5*	Causa	Solução
<i>UA</i>	O	—	Combinação errada de unidade de exterior com unidade de interior	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifique o número de unidades interiores ligadas. ▪ Verifique se está instalada uma unidade interna que não é uma combinação possível.
<i>UF</i>	O	—	Substituídas todas as unidades interiores de ar condicionado após comunicação confirmada	Verifique o cabo de comunicação e coloque em execução depois de todos os cabos de comunicação estarem corrigidos.
<i>UH</i>	O	—	Adicionado quaisquer unidades interiores de ar condicionado após comunicação confirmada	<p>Se for instalado uma unidade interior de ar condicionado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se trocou o cabo de alimentação ou o cabo de comunicação: desligue o interruptor de execução da unidade externa, mas mantenha a fonte de alimentação ligada. - Depois prima BS3 no PCB A1P por mais de 5 segundos.

**AVISO**

Após LIGAR o interruptor de execução, aguarde pelo menos 1 minuto antes de DESLIGAR a fonte de alimentação. A deteção de fuga elétrica é realizada logo após o arranque do compressor. Desligar a fonte de alimentação durante esta verificação resultará numa deteção incorreta.

24 Eliminação de componentes

Antes da eliminação, remova todo o refrigerante. Para obter mais informações, consulte "[22.3.1 Para libertar refrigerante utilizando as portas de serviço](#)" [▶ 149].



AVISO

NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.

25 Dados técnicos

Uma **subconjunto** dos últimos dados técnicos está disponível no site regional Daikin (acessível publicamente). O **conjunto completo** dos últimos dados técnicos está disponível no Daikin Business Portal (necessária autenticação).


Neste capítulo

25.1	Área para assistência técnica: Unidade de exterior.....	157
25.2	Diagrama das tubagens: Unidade de exterior	160
25.3	Diagrama da tubagem: Unidade capacity up.....	163
25.4	Esquema elétrico: Unidade de exterior	164

25.1 Área para assistência técnica: Unidade de exterior

Certifique-se de que está previsto espaço em redor da unidade para as intervenções de assistência técnica, devendo igualmente haver um espaço mínimo para a entrada e saída do ar (consulte a figura abaixo e escolha uma das soluções).

- Se houver mais unidades a serem instaladas do que o mostrado na figura abaixo, certifique-se de que não há curto-circuitos.
- Certifique-se de que há espaço suficiente em torno da(s) unidade(s) para a tubagem do refrigerante.
- Se as condições de instalação não estiverem de acordo com a figura seguinte, entre em contacto com o seu revendedor.

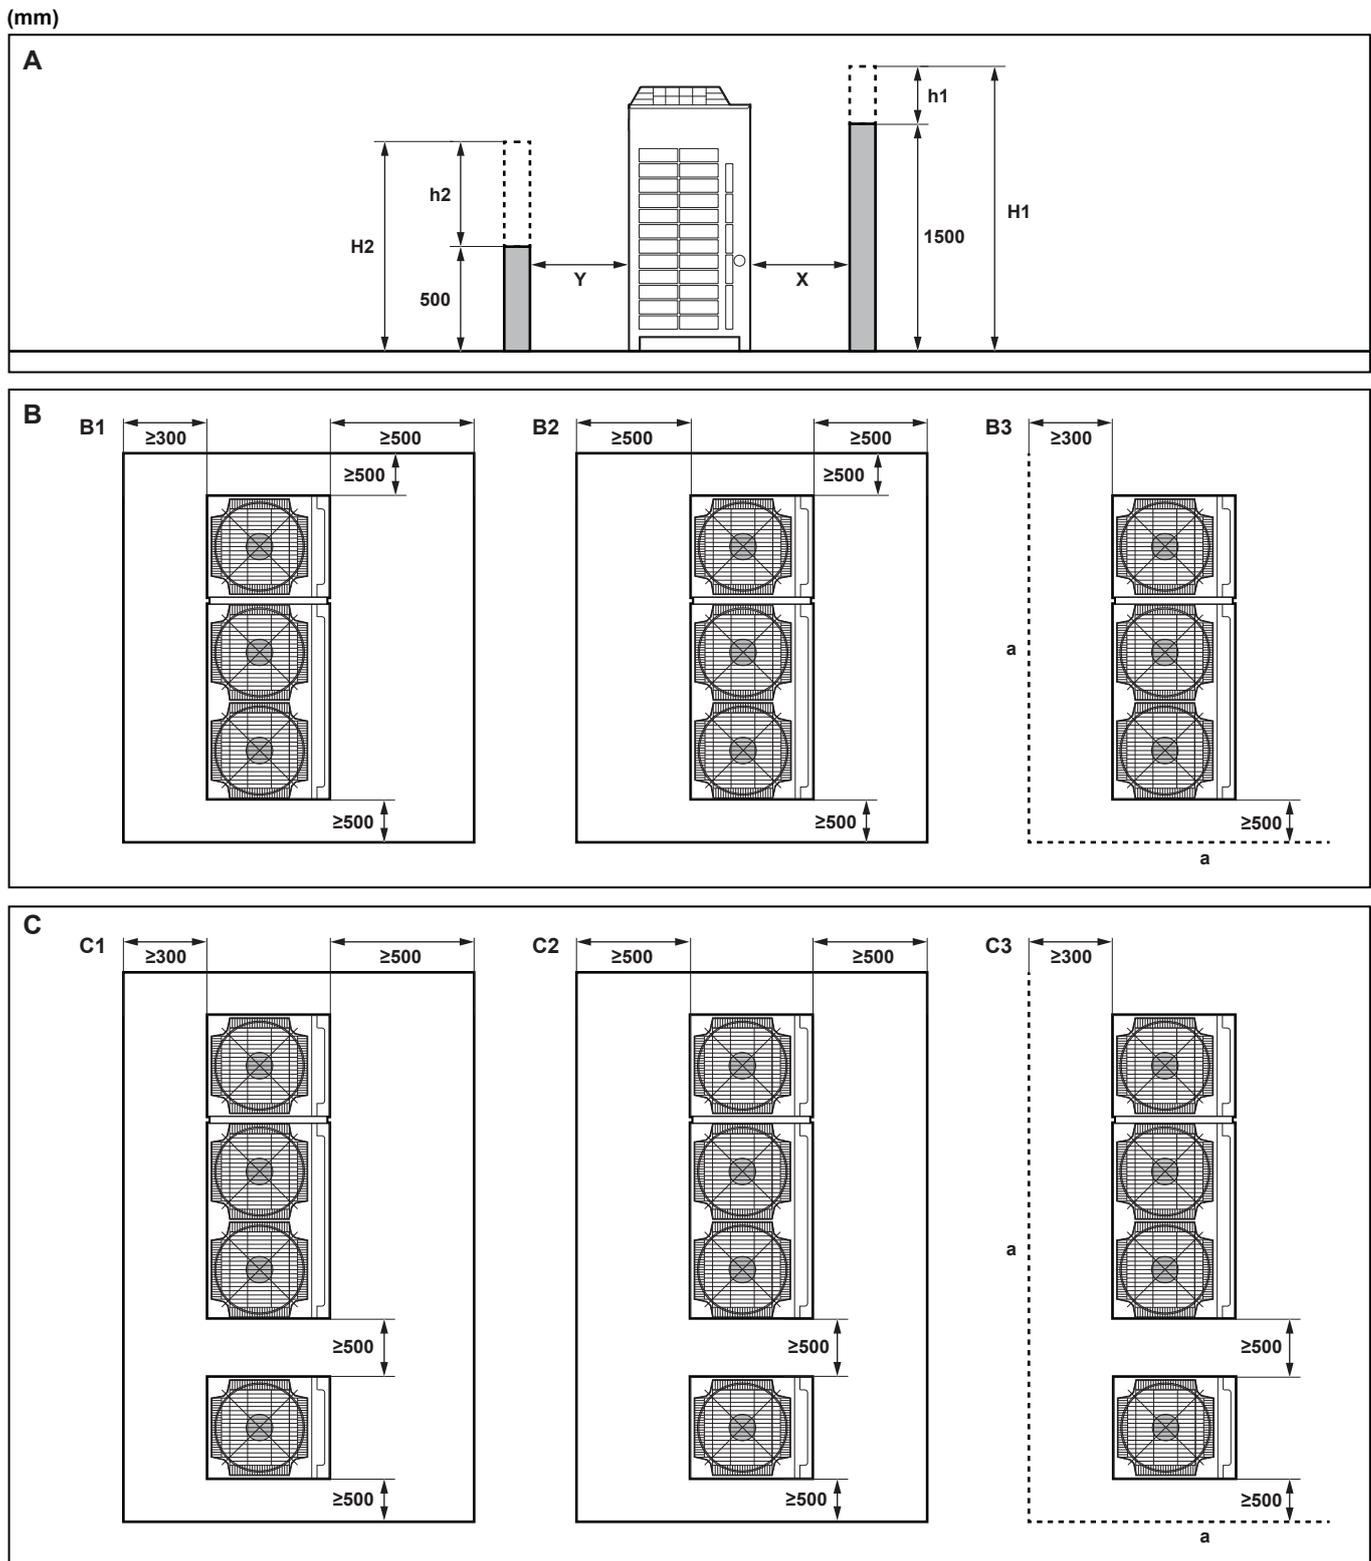

Item	Descrição
A	Espaço de manutenção
B	Padrões possíveis com espaços de instalação, no caso de uma única unidade exterior ^{(a)(b)(c)(d)(e)(f)}
C	Padrões possíveis com espaços de instalação, no caso de uma unidade exterior ligada a uma unidade capacity up ^{(a)(b)(c)(d)(e)(f)}
h1	H1 (altura real)–1500 mm

Item	Descrição
h2	H2 (altura real)—500 mm
X	Lado frontal = 500 mm+ $\geq h1/2$
Y (para os padrões B)	Lado de entrada de ar = 300 mm+ $\geq h2/2$
Y (para os padrões C)	Lado de entrada de ar = 100 mm+ $\geq h2/2$

^(a) Altura da parede do lado da frente: ≤ 1500 mm.

^(b) Altura da parede do lado da entrada de ar: ≤ 500 mm.

^(c) Altura da parede de outros lados: sem limite.

^(d) Calcular h1 e h2 como mostra a figura. Adicione h1/2 para espaço de manutenção na parte da frente. Acrescentar h2/2 para espaço de manutenção na parte traseira (se a altura da parede exceder os valores acima).

^(e) B1: padrão para regiões sem queda de neve intensa.

B2: padrão para regiões com forte queda de neve.

B3: não há limite para a altura dos muros.

^(f) C1: padrão para regiões sem queda de neve intensa.

C2: padrão para regiões com forte queda de neve.

C3: não há limite para a altura do muro.



INFORMAÇÕES

As dimensões do espaço para assistência técnica, na figura anterior, baseiam-se no funcionamento de refrigeração com temperatura ambiente de 32°C (condições-padrão).




INFORMAÇÕES

Estão disponíveis mais especificações nos dados técnicos de engenharia.


25.2 Diagrama das tubagens: Unidade de exterior

Unidades até ao número de série 2999999

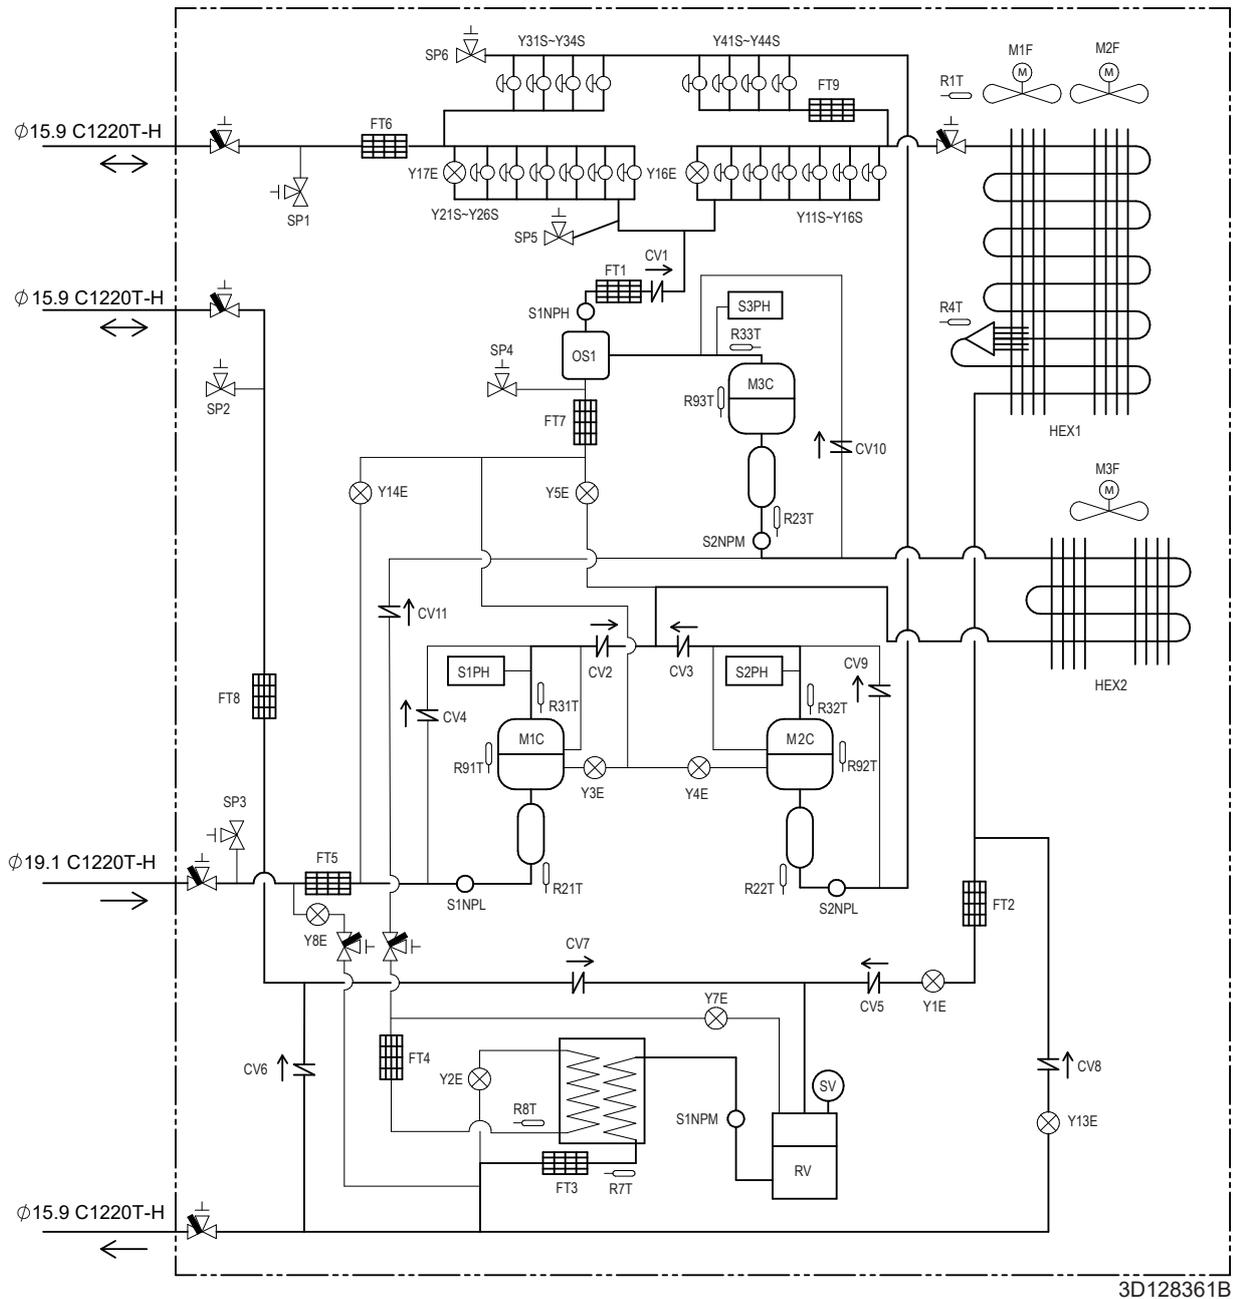


- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ○ Sensor de pressão | ⊖ Compressor com acumulador |
| ⊠ S1PH Pressóstato de alta pressão | ⊠ Permutador de calor |
| ↑≡ Válvula de retenção | OS Separador de óleo |
| ⊠ Válvula de corte | RV Coletor de líquidos |
| ⊠ Abertura de admissão | ⊠ Permutador de calor de placas |
| ⊠ Válvula de segurança | ⊠ Distribuidor |
| ⊗ Válvula de expansão eletrónica | — Tubo de óleo e injeção |
| ∞ Válvula solenoide | — Tubo de refrigerante |
| ⊠ Filtro | ⊠ Ventoinha com hélices |
| ⊠ Termístor | |

Unidades a partir do número de série 300000 até 399999

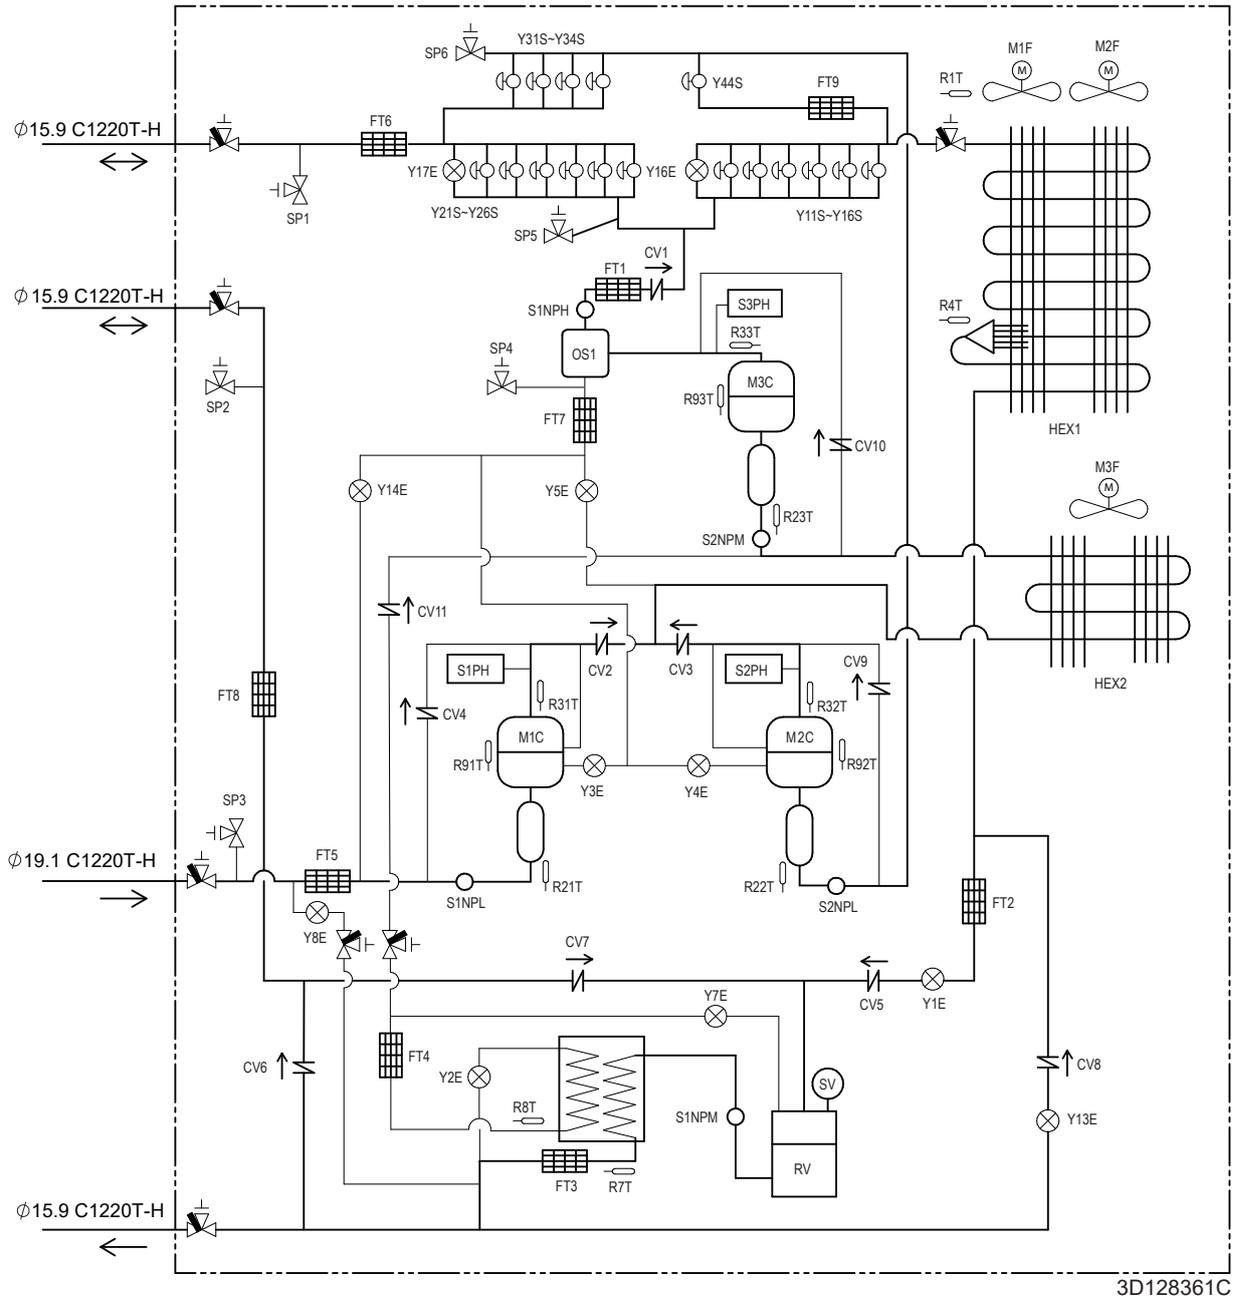


- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ○ Sensor de pressão | ⊖ Compressor com acumulador |
| ⊖ Pressóstato de alta pressão | ⊖ Permutador de calor |
| ↑≡ Válvula de retenção | ⊖ Separador de óleo |
| ⊖ Válvula de corte | ⊖ Coletor de líquidos |
| ⊖ Abertura de admissão | ⊖ Permutador de calor de placas |
| ⊖ Válvula de segurança | ⊖ Distribuidor |
| ⊗ Válvula de expansão eletrônica | — Tubo de óleo e injeção |
| ∞ Válvula solenoide | — Tubo de refrigerante |
| ⊖ Filtro | ⊖ Ventoinha com hélices |
| ⊖ Termístor | |

Unidades a partir do número de série 4000000

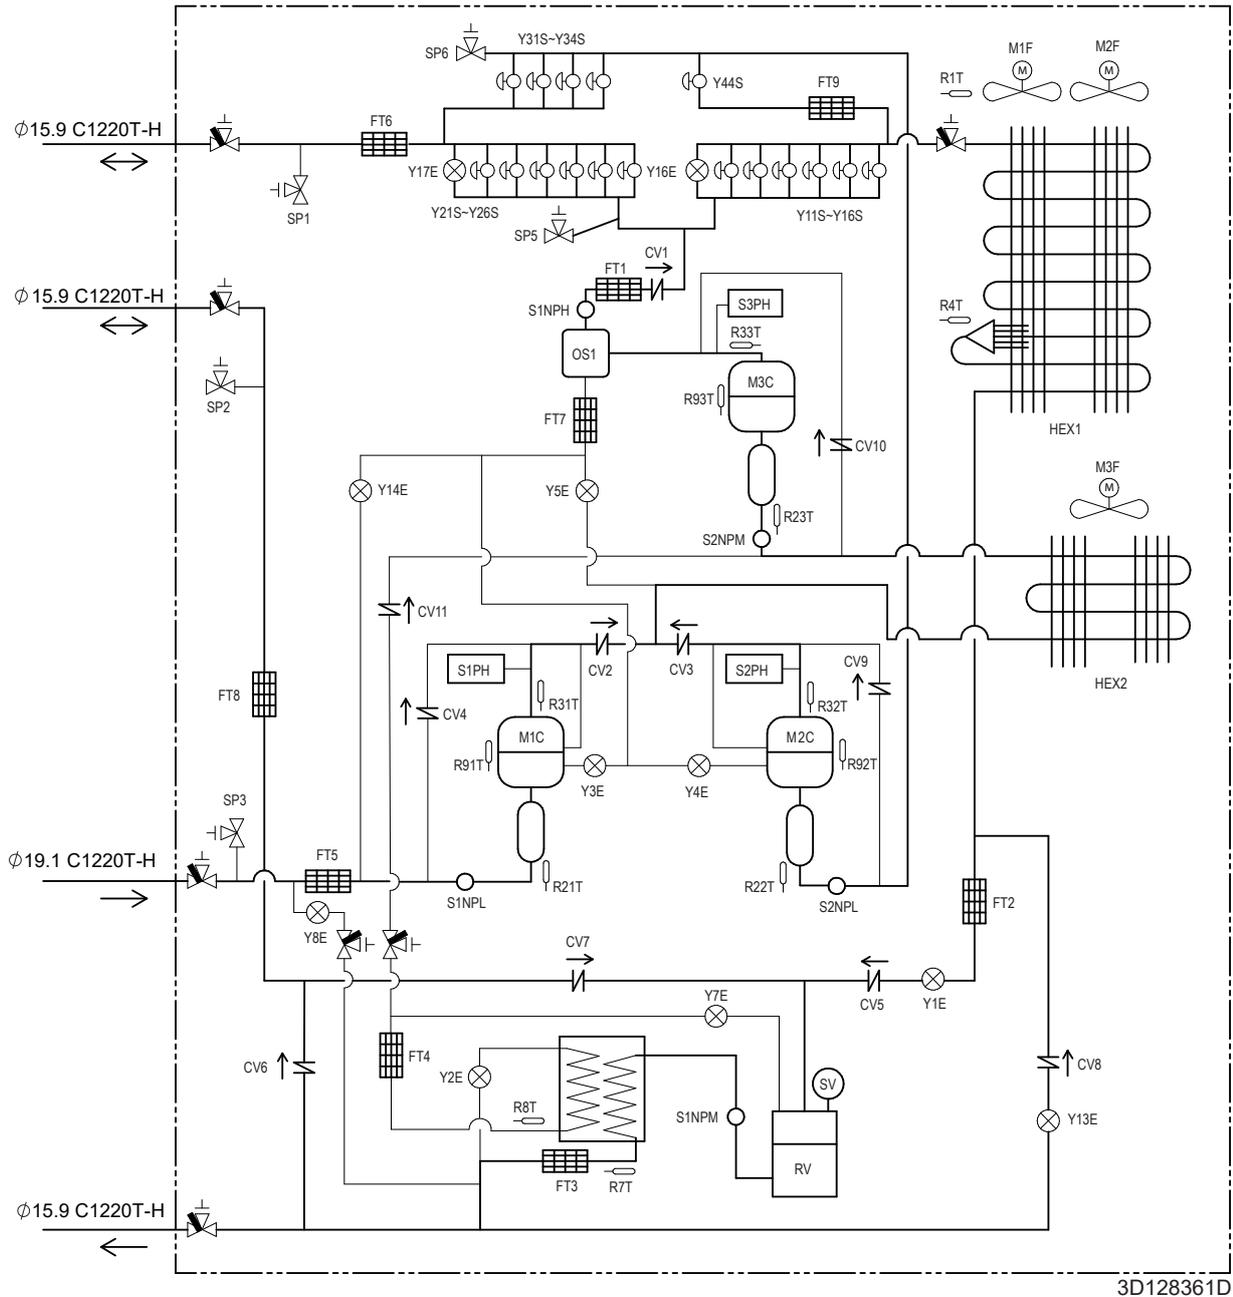

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ○ Sensor de pressão | ⊕ Compressor com acumulador |
| ⊠ SAPH Pressostato de alta pressão | ⊠ Permutador de calor |
| ↑⇌ Válvula de retenção | OS Separador de óleo |
| ⊠ Válvula de corte | RV Coletor de líquidos |
| ⊠ Abertura de admissão | ⊠ Permutador de calor de placas |
| ⊕ V Válvula de segurança | ⊠ Distribuidor |
| ⊗ Válvula de expansão eletrônica | — Tubo de óleo e injeção |
| ∞ Válvula solenoide | — Tubo de refrigerante |
| ⊠ Filtro | ⊕ Ventoinha com hélices |
| — Termístor | |

25.3 Diagrama da tubagem: Unidade capacity up

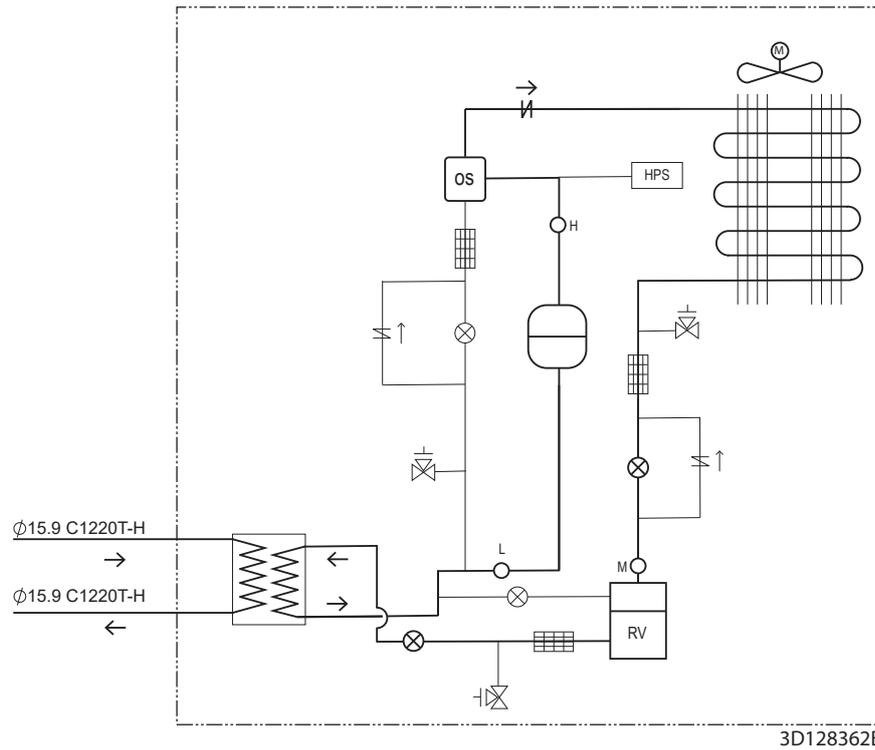

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|-------------------------------|
| ○ | Sensor de pressão | ⊖ | Compressor com acumulador |
| ⊞ | Pressóstato | ⊞ | Permutador de calor de placas |
| ↑ | Válvula de retenção | ⊞ | Permutador de calor |
| ⊞ | Abertura de admissão | OS | Separador de óleo |
| ⊞ | Válvula de expansão eletrónica | RV | Coletor de líquidos |
| ⊞ | Filtro | — | Tubo de refrigerante |
| ⊞ | Ventoinha com hélices | — | Tubo de óleo e injeção |

25.4 Esquema elétrico: Unidade de exterior

O diagrama de cablagem é entregue com a unidade:

- Para a unidade de exterior: No interior da tampa da caixa de comutação do **lado esquerdo**.
- Para a unidade capacity up: No interior da tampa da caixa de comutação.

Unidade exterior

Notas:

1	Este esquema elétrico aplica-se apenas à unidade de exterior.	
2		Ligações elétricas locais
3		Placa de bornes
		Conector
		Borne
		Ligação de proteção de terra (parafuso)
4	S1S está ajustado de fábrica para DESLIGADO. Ajuste para LIGADO ou REMOTO para colocar em execução.	
5	Utilize um contacto isento de tensão para micro-corrente (≤ 1 mA, 12 V CC). Para mais informações sobre os interruptores remotos, ver detalhes em " 16.2.1 Cablagem de baixa tensão – Unidade exterior " [▶ 118].	
6	A saída (advertência, aviso, execução, operação) é 220-240 V AC, com uma carga máxima de 0,5 A.	
7	Para mais informações sobre os botões de pressão BS1~BS3 e os interruptores DIP DS1+DS2, ver " 19.1 Regulações locais " [▶ 134].	
8	Não coloque a unidade em execução provocando um curto-circuito nos dispositivos de proteção (S1PH, S2PH e S3PH).	
9	Cores:	
	BLK	Preto
	RED	Vermelho
	BLU	Azul
	WHT	Branco
	GRN	Verde
	YLW	Amarelo
PNK	Cor de rosa	

Legenda:

A1P	Placa de circuito impresso (principal 1)
A2P	Placa de circuito impresso (principal 2)
A3P	Placa de circuito impresso (M1C)
A4P	Placa de circuito impresso (M2C)
A5P	Placa de circuito impresso (M3C)
A6P	Placa de circuito impresso (filtro de ruído) (M1C)

A7P	Placa de circuito impresso (filtro de ruído) (M2C)
A8P	Placa de circuito impresso (filtro de ruído) (M3C)
A9P	Placa de circuito impresso (M1F)
A10P	Placa de circuito impresso (M2F)
A11P	Placa de circuito impresso (M3F)
A12P	Placa de circuito impresso (secundária)
A13P	Placa de circuito impresso (ABC I/P 1)
A14P	Placa de circuito impresso (detetor de fuga à terra)
E1HC	Aquecedor do cárter (M1C)
E2HC	Aquecedor do cárter (M2C)
E3HC	Aquecedor do cárter (M3C)
L1R	Bobina de reactância (A3P)
L2R	Bobina de reactância (A4P)
L3R	Bobina de reactância (A5P)
M1C	Motor (compressor) (INV1)
M2C	Motor (compressor) (INV2)
M3C	Motor (compressor) (INV3)
M1F	Motor (ventilador) (FAN1)
M2F	Motor (ventilador) (FAN2)
M3F	Motor (ventilador) (FAN3)
R1T	Termístor (ar) (A1P)
R21T	Termístor (M1C sucção)
R22T	Termístor (M2C sucção)
R23T	Termístor (M3C sucção)
R31T	Termístor (descarga M1C)
R32T	Termístor (descarga M2C)
R33T	Termístor (descarga M3C)
R4T	Termístor (descongelador)
R7T	Termístor (líquido)
R8T	Termístor (saída do permutador de calor de sub-refrigeração)
R91T	Termístor (corpo M1C)
R92T	Termístor (corpo M2C)
R93T	Termístor (corpo M3C)
S1NPH	Sensor de alta pressão
S1NPM	Sensor de pressão média (líquido)
S2NPM	Sensor de pressão média (M3C sucção)
S1NPL	Sensor de baixa pressão (refrigeração)

S2NPL	Sensor de baixa pressão (ar condicionado)
S1PH	Interruptor de pressão (proteção de alta pressão) (M1C)
S2PH	Interruptor de pressão (proteção de alta pressão) (M2C)
S3PH	Interruptor de pressão (proteção de alta pressão) (M3C)
S1S	Interruptor de execução (REMOTO/DESLIGADO/LIGADO)
Y11S~Y16S	Válvula solenoide (descarga, refrigeração ou descongelamento)
Y21S~Y26S	Válvula solenoide (descarga, aquecimento)
Y31S~Y34S	Válvula solenoide (sucção, refrigeração)
Y41S~Y44S Nota: unidades até ao número de série 2999999	Válvula solenoide (evaporação da unidade exterior (bobina do permutador de calor))
Y44S Nota: unidades a partir do número de série 3000000	Válvula solenoide (evaporação da unidade exterior (bobina do permutador de calor))
Y1E	Válvula de expansão eletrónica (transcrítica)
Y2E	Válvula de expansão eletrónica (economizadora)
Y3E	Válvula de expansão eletrónica (retorno de óleo) (M1C)
Y4E	Válvula de expansão eletrónica (retorno de óleo) (M2C)
Y5E	Válvula de expansão eletrónica (retorno de óleo) (M3C)
Y7E	Válvula de expansão eletrónica (alívio de gás)
Y8E	Válvula de expansão eletrónica (injeção de líquido)
Y13E	Válvula de expansão eletrónica (evaporação exterior)
Y14E	Válvula de expansão eletrónica (retorno de óleo de sucção) (M1C)
Y16E	Válvula de expansão eletrónica (descarga, refrigeração ou descongelamento)
Y17E	Válvula de expansão eletrónica (descarga, aquecimento)

Unidade Capacity up

Notas:

1	Este diagrama de cablagem aplica-se apenas à unidade capacity up.
2	 Ligações elétricas locais

3		Placa de bornes
		Conector
		Borne
		Ligação de proteção de terra (parafuso)
4	S1S está ajustado de fábrica para DESLIGADO. Ajuste para LIGADO ou REMOTO para colocar em execução.	
5	Utilize um contacto isento de tensão para micro-corrente (≤ 1 mA, 12 V CC). Para mais informações sobre os interruptores remotos, ver detalhes em " 16.3.1 Cablagem de baixa tensão – Unidade de aumento de capacidade " [▶ 122].	
6	A saída (advertência, aviso, execução, operação) é 220-240 V AC, com uma carga máxima de 0,5 A.	
7	Para mais informações sobre os botões de pressão BS1~BS3 e os interruptores DIP DS1+DS2, ver " 19.1 Regulações locais " [▶ 134].	
8	Cores:	
	BLK	Preto
	RED	Vermelho
	BLU	Azul
	WHT	Branco
	GRN	Verde
	YLW	Amarelo

Legenda:

A1P	Placa de circuito impresso (principal)
A2P	Placa de circuito impresso (M1C)
A3P	Placa de circuito impresso (filtro de ruído) (M1C)
A4P	Placa de circuito impresso (M1F)
A5P	Placa de circuito impresso (ABC I/P 1)
A6P	Placa de circuito impresso (secundária)
BS1~BS3	Botões de pressão (modo, regulação, retorno)
C503, C506	Condensador (A2P)
C507	Condensador de filme (A2P)
DS1, DS2	Interruptor DIP (A1P)
E1HC	Aquecedor do cárter (M1C)
F1U, F2U	Fusível (T 6.3 A 250 V) (A1P)
F1U	Fusível (A6P)
F101U	Fusível (A4P)
F3U, F4U	Fusível (B 1 A 250 V)
F401U, F403U	Fusível (A3P)
F601U	Fusível (A2P)

HAP	Díodo emissor de luz (luz do monitor de serviço está verde) (A1P, A2P, A4P, A6P)
K1R, K2R, K9R~K12R	Relé magnético (A1P)
K3R	Relé magnético (A2P)
L1R	Bobina de reactância (A2P)
M1C	Motor (compressor) (INV1)
M1F	Motor (ventilador) (FAN1)
PS	Mudar de fonte de alimentação (A1P, A2P, A6P)
Q1LD	Detetor de fugas à terra (A1P)
R300	Resistência (A2P)
R10	Resistência (sensor de corrente) (A4P)
R1T	Termístor (ar) (A1P)
R2T	Termístor (M1C sucção)
R3T	Termístor (descarga M1C)
R4T	Termístor (descongelador)
R5T	Termístor (saída do separador de líquidos)
R6T	Termístor (saída do permutador de calor da placa)
R7T	Termístor (tubo de líquido)
R9T	Termístor (corpo M1C)
S1NPH	Sensor de alta pressão
S1NPL	Sensor de baixa pressão (ar condicionado)
S1NPM	Sensor de pressão média
S1PH	Interruptor de pressão (proteção de alta pressão) (M1C)
S1S	Interruptor de execução (REMOTO/DESLIGADO/LIGADO)
T1A	Sensor de corrente (A1P)
V1R	Módulo de alimentação (A2P, A4P)
V1D	Díodo (A2P)
X1A, X2A	Conector (M1F)
X3A	Conector (A1P: X31A)
X4A	Conector (A1P: X32A)
X5A	Conector (A6P: X31A)
X1M	Placa de bornes (fonte de alimentação)
X2M	Placa de bornes
X3M	Bloco terminal (interruptor remoto)
X4M	Bloco terminal (compressor)
Y1E	Válvula de expansão eletrónica
Y2E	Válvula de expansão eletrónica

Y3E	Válvula de expansão eletrónica
Y4E	Válvula de expansão eletrónica
Z1C~Z11C	Núcleo de ferrite
ZF	Filtro de ruído (com acumulador de sobretensão) (A3P)

26 Glossário

Representante

Distribuidor de vendas para o produto.

Instalador autorizado

Pessoa com competências técnicas, qualificada para instalar o produto.

Utilizador

Pessoa detentora do produto e/ou que o utiliza.

Legislação aplicável

Todas as diretivas e leis, e todos os regulamentos e/ou códigos, a nível internacional, europeu, nacional e local, que são relevantes e aplicáveis a um certo produto ou domínio.

Empresa de manutenção

Empresa certificada, que pode efetuar ou coordenar a prestação de intervenções técnicas sobre o produto.

Manual de instalação

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica como instalá-lo, configurá-lo e fazer-lhe a manutenção.

Manual de operações

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica a forma de utilização.

Instruções de manutenção

Manual de instruções especificado para um certo produto ou instalação, que explica (quando tal é relevante) como instalar, configurar, utilizar e/ou efetuar a manutenção desse produto ou instalação.

Acessórios

Etiquetas, manuais, fichas informativas e equipamentos que acompanham o produto e que precisam ser instalados de acordo com as instruções da documentação que o acompanha.

Equipamento opcional

Equipamento fabricado ou aprovado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.

Fornecimento local

Equipamento NÃO fabricado pela Daikin que pode ser combinado com o produto de acordo com as instruções na documentação que acompanha.

