




## РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ

### Външно тяло на нискотемпературна сплит система Daikin Altherma



ERLQ004CAV3  
ERLQ006CAV3  
ERLQ008CAV3

Ръководство за монтаж  
Външно тяло на нискотемпературна сплит система Daikin  
Altherma

Български

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY  
CE - KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG  
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE  
CE - CONFORMITEITVERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD  
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA  
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE  
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ  
CE - ÖVERENSSTÄMMELSE/SEERKLÄRING  
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR  
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUDESTA  
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI  
CE - MEGFELELŐSÉGH-NYILATKOZAT  
CE - DEKLARACJA-ZGDŃOŃSI  
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI  
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON  
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

CE - ATTIKTIKTES-DEKLARACIJA  
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA  
CE - VYHLÁŠENIE-ZHODY  
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİŞİ

Daikin Europe N.V.

- 01 declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
04 verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

- 09 заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 deklarerer i egenskap av huvudsansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoitamat laitteet:
14 prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařizení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
16 teļšs felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

- 17 deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declarație:
19 z vsjo odgovornosti izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 декларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
22 visiška savo atsakomybę skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 ar pilnu atbildību apliecinā, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 vyhlasuje na vlastní zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 tamamen kendisi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirimini ilgili ölçüde donanımının aşağıdaki gibi olduğuna beyan eder:

ERLQ004CAV3, ERLQ006CAV3, ERLQ008CAV3,

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o al(tro) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados do acordo com as nossas instruções:

- 09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instrukser:
11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutsetning av at disse brukes i henhold til våre instrukser:
13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa sljedjećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
16 megfelelenek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

- 17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoareele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie utilizate în conformitate cu instrucțiunile noastre:
19 skladi ni naslednjimi standardi in drugimi normativni, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(te) standardi(te)ga või teiste normativsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoati atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(y) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom:
25 ününün, talimatlan miza göre kullanılmaya koşulluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirlen belgelele uyumludur:

EN60335-2-40,

- 01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 με τηνρηση των διατάξεων των:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:
10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követeli a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 in urma prevederilor:
19 ob upoštevanju določil:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 levěrojot prasības, kas noteiktas:
24 održávajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

Low voltage 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC \*

- 01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 Οδηγίες, όπως τροποποιηθεί.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив с всички поправки.
10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med foretagne ændringer.
12 Direktivej, med foretatte ændringer.
13 Direktivejā, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znení.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszych poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.
19 Direktiv, med všemi spremembami.
20 Direktivid koos muudatustega.
21 Директиви, с технике изменения.
22 Direktiyyose su papildijmais.
23 Direktivās un to papildinājums.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Deģistririjis hallerijle Yönetmelikler.

- 01 Note\* as set out in <A> and judged positively by <B> according to the Certificate <C>.
02 Hinweis\* wie in <A> aufgeführt und von <B> positiv beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
03 Remarque\* tel que défini dans <A> et évalué positivement par <B> conformément au Certificat <C>.
04 Bemerk\* zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door <B> overeenkomstig Certificaat <C>.
05 Nota\* como se establece en <A> y es valorado positivamente por <B> de acuerdo con el Certificado <C>.
06 Nota\* delineato nel <A> e giudicato positivamente da <B> secondo il Certificato <C>.
07 Σημείωση\* όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το <B> σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
08 Nota\* tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.
09 Примечание\* как указано в <A> и в соответствии с положительным решением <B> согласно Свидетельству <C>.
10 Bemærk\* som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i henhold til Certifikat <C>.

- 11 Information\* enligt <A> och godkänts av <B> enligt Certifikatet <C>.
12 Merk\* som det fremkommer i <A> og gennem positiv bedømmelse av <B> ifølge Certifikat <C>.
13 Huom\* jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on hyväksynyt Sertifiikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka\* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v souladu s osvědčením <C>.
15 Napomena\* kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane <B> prema Certifikatu <C>.
16 Megjegyzés\* a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány szerint.
17 Uwaga\* zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią <B> i Świadectwem <C>.
18 Notat\* așa cum este stabilit în <A> și apreciat pozitiv de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.
19 Opomba\* kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v skladu s certifikatom <C>.
20 Märkus\* nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

- 21 Забелуха\* както е изложено в <A> и оценено положително от <B> съгласно Сертификата <C>.
22 Pastaba\* kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspresta <B> pagal Sertifikatą <C>.
23 Piezīmes\* kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
24 Poznámka\* ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v súlade s osvedčením <C>.
25 Not\* <A> da belirildijgi gibi ve <C> Sertifikasına göre <B> tarafindan olumlu olarak deđerlendirildijgi gibi.

Table with 3 rows: <A> DAIKIN.TCF.015P4/03-2012, <B> DEKRA (NB0344), <C> 74736-KRQ/EMC97-4957

3PFW68004-6B



Handwritten signature of Jean-Pierre Beuselincq

Jean-Pierre Beuselincq
Director
Ostend, 2nd of May 2012

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

# Съдържание

<b>1</b>	<b>За документацията</b>	<b>3</b>
1.1	За настоящия документ	3
<b>2</b>	<b>За кутията</b>	<b>3</b>
2.1	Външно тяло	3
2.1.1	За изваждане на аксесоарите от външното тяло	3
<b>3</b>	<b>Монтаж</b>	<b>4</b>
3.1	Отваряне на модулите	4
3.1.1	За отваряне на външното тяло	4
3.2	Инсталиране на външното тяло	4
3.2.1	За подготвяне на монтажната конструкция	4
3.2.2	За подготовка на дренажните работи	5
3.2.3	За монтажа на външното тяло	5
3.2.4	За предпазване на външното тяло от падане	6
3.3	Свързване на тръбите за хладилния агент	6
3.3.1	За свързване на тръбите за хладилния агент с външното тяло	6
3.4	Проверка на тръбите за хладилния агент	6
3.4.1	Проверка за течове	6
3.4.2	За извършване на вакуумно изсушаване	6
3.5	Зареждане с хладилен агент	6
3.5.1	За определяне на допълнителното количество хладилен агент	6
3.5.2	За зареждане с хладилен агент	6
3.5.3	За поставяне на етикета за флуорирани парникови газове	7
3.6	Свързване на електрокабеляването	7
3.6.1	За електрическото съответствие	7
3.6.2	За свързване на електрическите кабели на външното тяло	7
3.7	Завършване на монтажа на външното тяло	7
3.7.1	За завършване на монтажа на външното тяло	7
<b>4</b>	<b>Пускане на външното тяло</b>	<b>7</b>

## 1 За документацията

### 1.1 За настоящия документ

#### Целева публика

Упълномощени монтажници

#### Комплект документация

Този документ е част от комплекта документация. Пълният комплект се състои от:

Документ	Съдържа...	Формат
Общи предпазни мерки за безопасност	Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете, преди да пристъпите към монтажа	Хартия (в кутията на вътрешното тяло)
Ръководство за монтаж на вътрешното тяло	Инструкции за монтаж	
Ръководство за монтаж на външното тяло	Инструкции за монтаж	На хартия (в кутията на външното тяло)

Документ	Съдържа...	Формат
Справочно ръководство на монтажника	Подготовка на монтажа, технически спецификации, добри практики, справочни данни,...	CD/DVD (в кутията на вътрешното тяло)
Справочник за допълнително оборудване	Допълнителна информация за това как се монтира допълнително оборудване	Хартия (в кутията на вътрешното тяло) CD/DVD (в кутията на вътрешното тяло)

Последните редакции на доставената документация може да са налични на регионалния уебсайт на Daikin или да ги получите чрез вашия дилър.

## 2 За кутията

### 2.1 Външно тяло


#### 2.1.1 За изваждане на аксесоарите от външното тяло

1 Повдигнете външното тяло.




#### ВНИМАНИЕ

При повдигането дръжте външното тяло, както е показано по-долу:

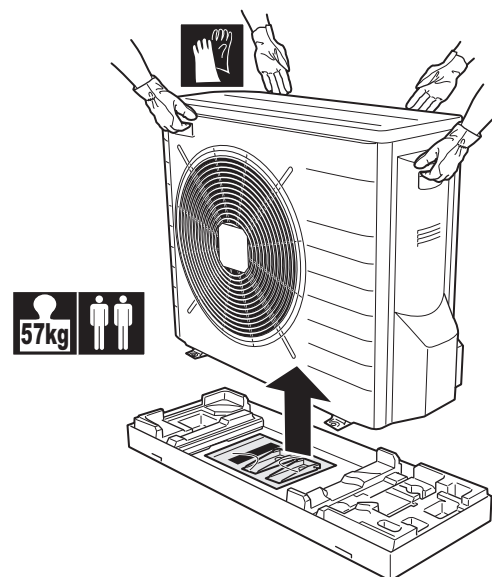

2 Извадете аксесоарите от долната част на опаковката.

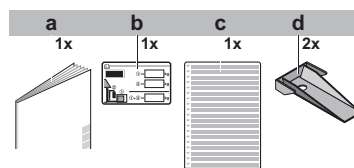

- a Ръководство за монтаж на външното тяло
- b Етикет за флуорирани парникови газове
- c Многоезичен етикет за флуорирани парникови газове
- d Монтажна планка за модула


## 3 Монтаж

### 3 Монтаж

#### 3.1 Отваряне на модулите

##### 3.1.1 За отваряне на външното тяло

1 Развийте и свалете 1 винт от сервисния капак.

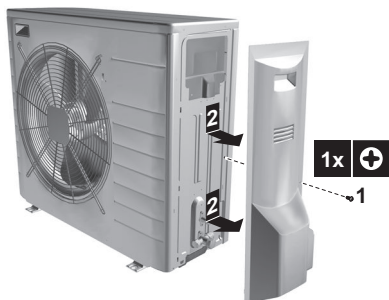

2 Свалете сервисния капак.

#### 3.2 Инсталиране на външното тяло


##### 3.2.1 За подготвяне на монтажната конструкция

Ако модулет се монтира директно на пода, пригответе 4 комплекта М8 или М10 анкерни болтове, гайки и шайби (доставка на място), както следва:




#### ИНФОРМАЦИЯ

Максималната височина на горната стърчаща част на болтовете е 15 mm.

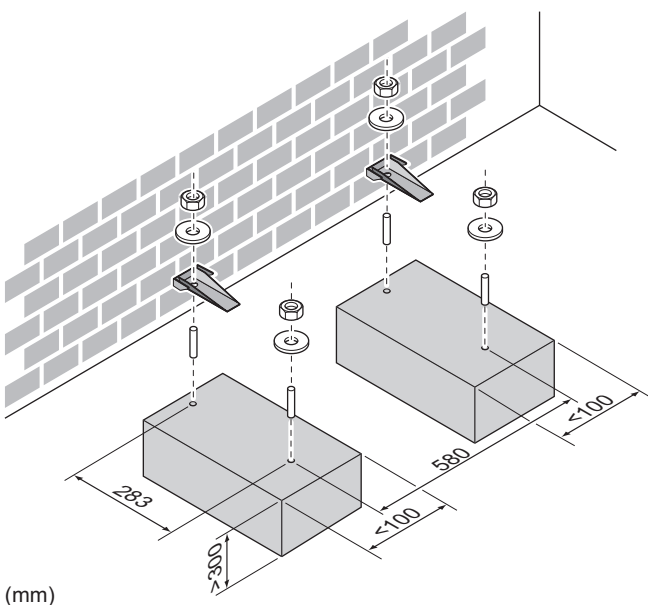

(mm)


За да се гарантира добрата работа на модула в райони с опасност от снеговалеж, е необходимо под долния панел на модула да се осигури разстояние от най-малко 10 cm. Препоръчително е да се изгради подпорна основа със същата височина, каквато е максималната височина на снежната покривка. След което се препоръчва върху тази подпорна основа да се монтира допълнителният комплект EKFT008CA, за да се гарантира минималното пространство от 10 cm под долния панел на модула.

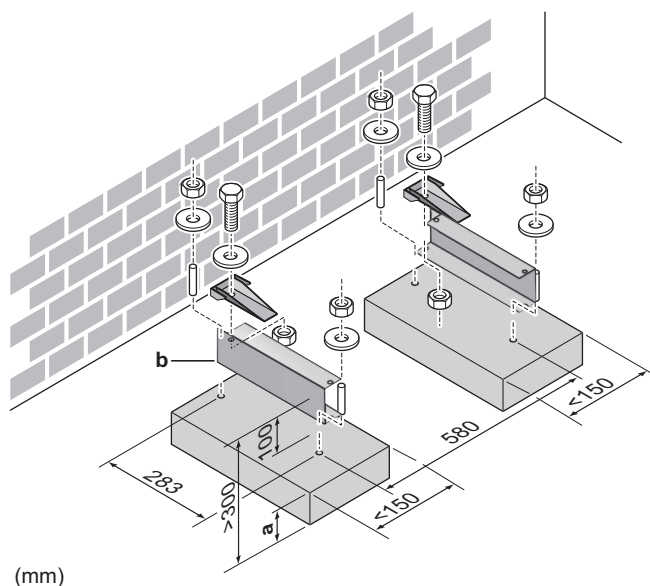

(mm)


- a Максимална височина на снежната покривка
- b Допълнителен комплект EKFT008CA

Ако модулет се монтира върху скоби към стената, се препоръчва да се използва допълнителният комплект EKFT008CA и модулет да се монтира, както следва:

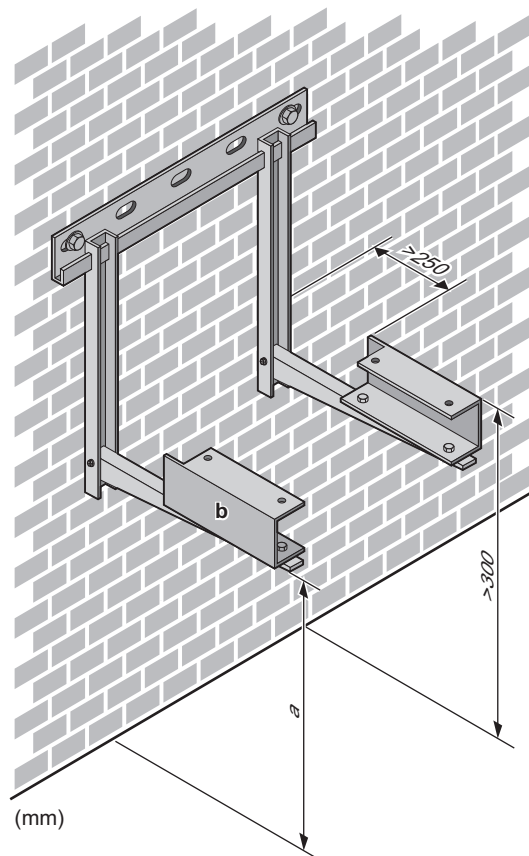

(mm)

- a Максимална височина на снежната покривка
- b Допълнителен комплект EKFT008CA

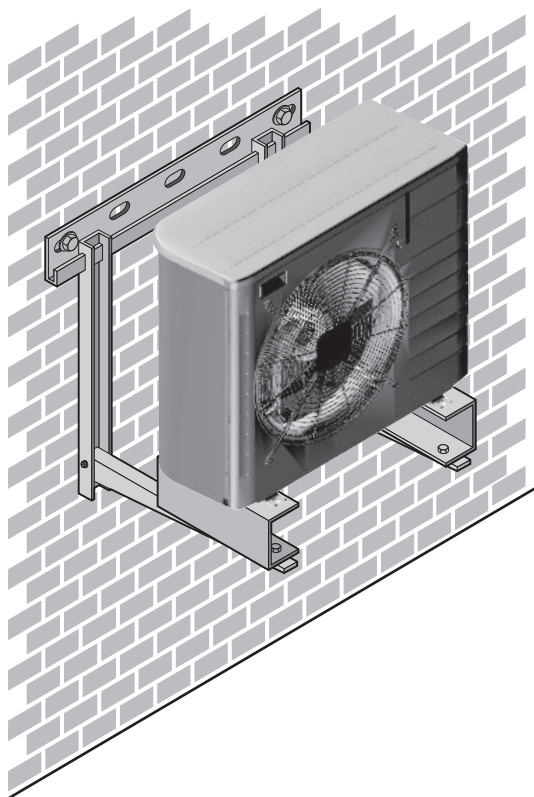

### 3.2.2 За подготовка на дренажните работи


Уверете се, че образуваният конденз може да се отвежда правилно.




#### ЗАБЕЛЕЖКА

Ако дренажните отвори на външното тяло са блокирани, осигурете пространство от най-малко 300 mm под външното тяло.

Възможно е да се използва допълнителен комплект дренажна тава (EKDP008CA) за събиране на дренажната вода. Комплектът дренажна тава включва:

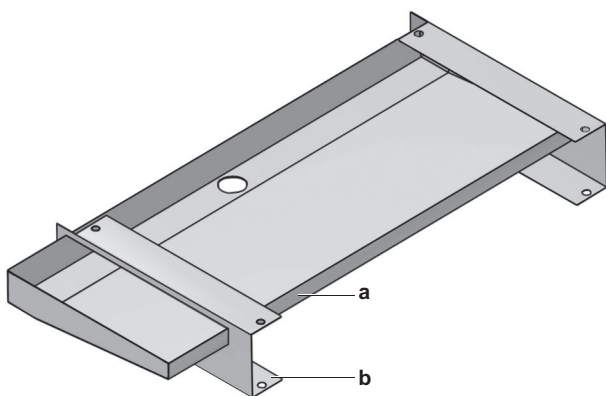

- a Дренажна тава  
b П-образни носещи профили

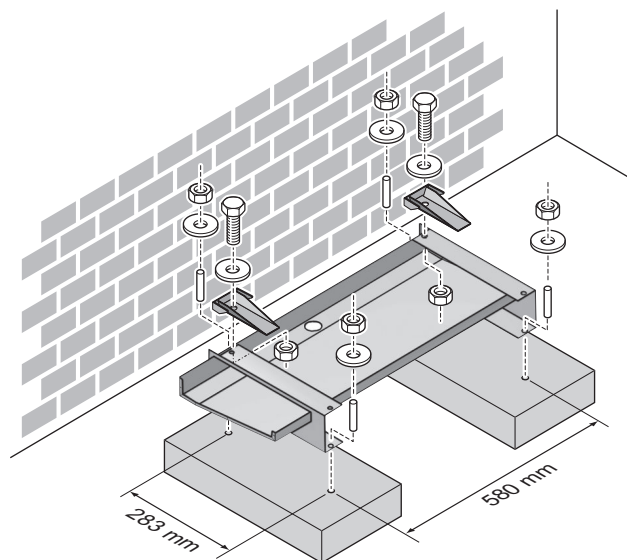


### 3.2.3 За монтажа на външното тяло



#### ВНИМАНИЕ

НЕ сваляйте предпазния картон, преди модулет да се монтира правилно.

- 1 Повдигнете външното тяло, както е описано в "2.1.1 За изваждане на аксесоарите от външното тяло" на страница 3.
- 2 Монтирайте външното тяло, както следва:

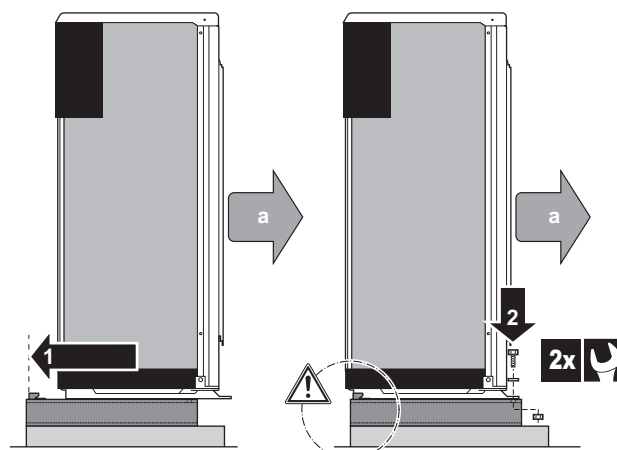


- a Отвор за отвеждане на въздух



#### ЗАБЕЛЕЖКА

Подпорната основа ТРЯБВА да се изравни със задната страна на П-образния носещ профил.

- 3 Свадете предпазния картон и листа с инструкции.

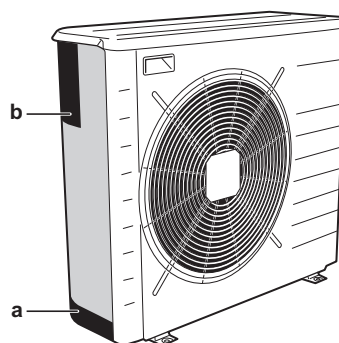


- a Предпазен картон  
b Лист с инструкции

## 3 Монтаж

### 3.2.4 За предпазване на външното тяло от падане

- 1 Пригответе 2 кабела, както е показано на следващата илюстрация (доставка на място).
- 2 Поставете 2-та кабела над външното тяло.
- 3 Поставете гумена лента между кабелите и външното тяло, за да не се допусне кабелите да одраскат боята (доставка на място).
- 4 Закрепете краищата на кабела. Стегнете тези краища.

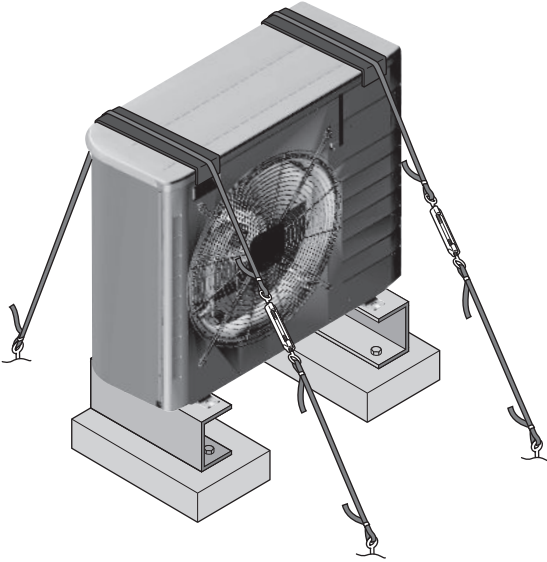


### 3.3 Свързване на тръбите за хладилния агент



**ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНЕ**

#### 3.3.1 За свързване на тръбите за хладилния агент с външното тяло

- 1 Свържете съединението за течен хладилен агент от вътрешното тяло със спирателния клапан за течност на външното тяло.



- a Спирателен клапан за течност
- b Спирателен клапан за газ
- c Сервизен порт

- 2 Свържете съединението за газообразен хладилен агент от вътрешното тяло със спирателния клапан за хладилен агент на външното тяло.

### 3.4 Проверка на тръбите за хладилния агент

#### 3.4.1 Проверка за течове



##### ЗАБЕЛЕЖКА

- НЕ превишавайте максималното работно налягане от 4000 kPa (40 bar).
- Използвайте само препоръчителния тестов разтвор за мехури.

- 1 Заредете системата с азот, докато достигнете манометрично налягане от най-малко 200 kPa (2 bar).
- 2 Проверете за течове, като нанесете тестовия разтвор за мехури по всички съединения.
- 3 Изпуснете всички азот.

#### 3.4.2 За извършване на вакуумно изсушаване

- 1 Вакуумирайте системата, докато налягането на колектора показва -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Оставете така в продължение на 4-5 минути и проверете налягането:

Ако налягането...	Тогав...
Не се променя	В системата няма влага. Тази процедура е завършена.
Се повишава	В системата има влага. Отидете на следващата стъпка.

- 3 Евакуирайте в продължение на най-малко 2 часа до налягане на колектора от -0,1 MPa (-1 bar).
- 4 След като ИЗКЛЮЧИТЕ помпата, проверявайте налягането в продължение на най-малко 1 час.
- 5 Ако НЕ достигнете така указания вакуум или не можете да поддържате вакуума в продължение на 1 час, направете следното:
  - Отново проверете за течове.
  - Отново извършете вакуумно изсушаване.



##### ЗАБЕЛЕЖКА

След като приключите с монтажа на тръбите и вакуумирането на системата, не забравяйте да отворите спирателния клапан за газ. Работата на системата със затворен клапан може да повреди компресора.

### 3.5 Зареждане с хладилен агент

#### 3.5.1 За определяне на допълнителното количество хладилен агент

Ако общият тръбен път на течния хладилен агент е...	Тогав...
≤10 m	НЕ добавяйте допълнителен хладилен агент.
>10 m	Добавете 20 g хладилен агент за всеки метър (над 10 m).

#### 3.5.2 За зареждане с хладилен агент



##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Използвайте само R410A като хладилен агент. Други вещества е възможно да причинят взривове и злополуки.

## 4 Пускане на външното тяло

- 1 Свържете резервоара с хладилния агент със сервисния порт.
- 2 Заредете допълнителното количество хладилен агент.
- 3 Отворете спирателния клапан за газ.

### 3.5.3 За поставяне на етикета за флуорирани парникови газове

- 1 Попълнете етикета, както следва:

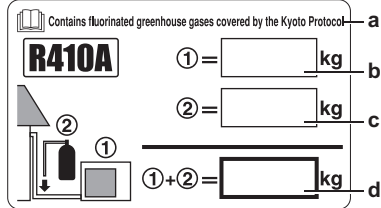

- От многоезичния етикет за флуорирани парникови газове отлепете надписа на съответния език и го залепете отгоре върху а.
- Фабрично зареждане с хладилен агент: вижте табелката със спецификации на модула
- Допълнително заредено количество хладилен агент
- Общо зареждане с хладилен агент

- 2 Поставете етикета от вътрешната страна на външното тяло в съседство със спирателните клапани за газ и течност.

### 3.6 Свързване на електрокабеляването



**ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ТОКОВ УДАР**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Винаги използвайте многожилен кабел за захранващите кабели.


#### 3.6.1 За електрическото съответствие

Само за ERLQ006CAV3+ERLQ008CAV3

Оборудване, което отговаря на изискванията на EN/IE C61000-3-12 (Европейски/Международен технически стандарт, който определя гранични стойности на хармонични съставлящи на тока, създавани от съоръжения, свързани към обществени захранващи системи ниско напрежение с входен ток >16 A и ≤75 A за фаза).


#### 3.6.2 За свързване на електрическите кабели на външното тяло

- 1 Развийте и свалете 2-та винта на капака на превключвателната кутия.
- 2 Свалете капака на превключвателната кутия.

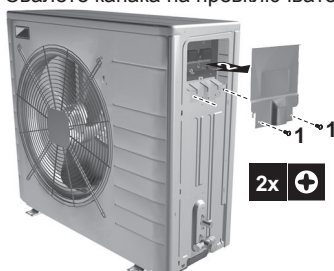

- 3 Отворете кабелната скоба.

- 4 Свържете междумодулния кабел и захранването, както следва:

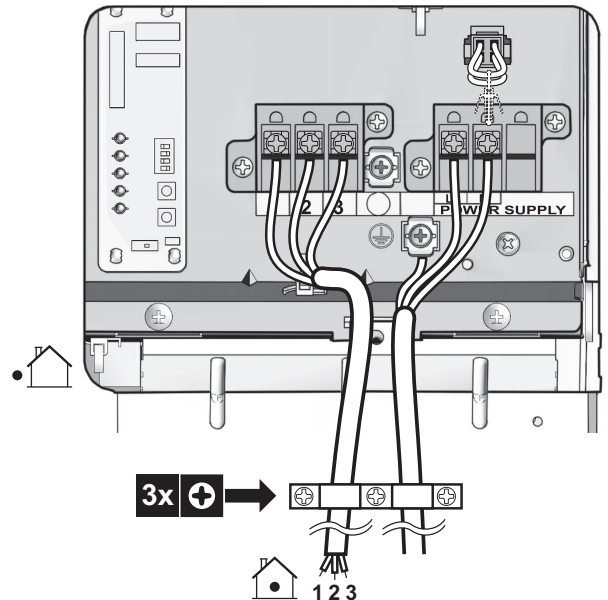


- 5 Поставете капака на превключвателната кутия.

### 3.7 Завършване на монтажа на външното тяло

#### 3.7.1 За завършване на монтажа на външното тяло

- 1 Изолирайте и фиксирайте тръбите за хладилния агент и междумодулния кабел, както следва:



- Тръба за газ
- Изоляция на тръба за газообразен хладилен агент
- Междумодулен кабел
- Тръба за течен хладилен агент
- Изоляция на тръба за течен хладилен агент
- Залепваща лента

- 2 Монтирайте сервисния капак.

## 4 Пускане на външното тяло

Вижте ръководството за монтаж на вътрешното тяло за конфигурирането и пускането в експлоатация на системата.



Copyright 2012 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW73435-1A 2012.11