


Instalační návod

Daikin Altherma – Venkovní jednotka nizkoteplotního split systému



ERLQ004CAV3
ERLQ006CAV3
ERLQ008CAV3

Instalační návod
Daikin Altherma – Venkovní jednotka nizkoteplotního split systému

čeština

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSEVERKLARING

CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DE-CONFORMITA
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
CE - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - ÖVERENSSTÄMMELSE/SEERKLÄRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

CE - ERKLÆRING OM-SAMSVAR
CE - ILMOITUS-YHDENMUKAISUDESTA
CE - PROHLÁŠENÍ-O-SHODĚ

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉG-HYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOSCI
CE - DECLARAȚIE-DE-CONFORMITATE

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

CE - ATTIKTIKTES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁŠENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BILDIRISI

Daikin Europe N.V.

- 01 (GB) declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
- 02 (D) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
- 03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que l'équipement visé par la présente déclaration:
- 04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
- 05 (E) declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
- 06 (I) dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
- 07 (GR) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
- 08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

- 09 (BG) заявяват, изключително под своа ответственность, что оборудованиe, к которому относится настоящее заявление:
- 10 (DK) erklærer under eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
- 11 (S) deklarerar i egenskap av huvudsansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
- 12 (N) erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
- 13 (FIN) ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoitamat laitteet:
- 14 (CZ) prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
- 15 (HR) izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
- 16 (H) teljes felelősségre tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

- 17 (PL) deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
- 18 (RO) declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declarație:
- 19 (SK) z vsvo odgovornosti izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
- 20 (LT) kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
- 21 (BG) декларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
- 22 (LT) visiškai savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
- 23 (LV) ar pilnu atbildību apliecinā, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
- 24 (SK) vyhlasuje na vlastní zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
- 25 (TR) tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirimini ilgili ölçüde donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

ERLQ004CAV3, ERLQ006CAV3, ERLQ008CAV3,

- 01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
- 02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
- 03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
- 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
- 05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
- 06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o al(tro) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
- 07 είναι σύμφωνα με το(α) ακόλουθο(α) πρότυπο(α) ή άλλο έγγραφο(α) κανονισμών, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
- 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados do acordo com as nossas instruções:

- 09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим инструкциям:
- 10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore instruksur:
- 11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
- 12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutsetning av at disse brukes i henhold til våre instruksur:
- 13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme mukaisesti:
- 14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
- 15 u skladu sa sljedjećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:
- 16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:

- 17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi instrukcjami:
- 18 sunt in conformitate cu umătorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiția ca acestea să fie utilizate in conformitate cu instrucțiunile noastre:
- 19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
- 20 on vastavuses järgmis(te) standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
- 21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите инструкции:
- 22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
- 23 tad, ja lietoati atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
- 24 sú v zhode s nasledovnou(y) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade s našim návodom:
- 25 ününün, talimatlan miza göre kullanılması koşulluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirlen belgelele uyumludur:

EN60335-2-40,

- 01 following the provisions of:
- 02 gemäß den Vorschriften der:
- 03 conformément aux stipulations des:
- 04 overeenkomstig de bepalingen van:
- 05 siguiendo las disposiciones de:
- 06 secondo le prescrizioni per:
- 07 με τηνρηση των διατάξεων των:
- 08 de acordo com o previsto em:
- 09 в соответствии с положениями:
- 10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
- 11 enligt villkoren i:
- 12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
- 13 noudattaen määräyksiä:
- 14 za dodržení ustanovení předpisu:
- 15 prema odredbama:
- 16 követeli a(z):
- 17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
- 18 in urma prevederilor:
- 19 ob upoštevanju določil:
- 20 vastavalt nõuetele:
- 21 следвайки клаузите на:
- 22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
- 23 levěrojot prasības, kas noteiktas:
- 24 održivajúc ustanovenia:
- 25 bunun koşullarına uygun olarak:

**Low voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC ***

- 01 Directives, as amended.
- 02 Direktiven, gemäß Änderung.
- 03 Directives, telles que modifiées.
- 04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
- 05 Directivas, según lo enmendado.
- 06 Direttive, come da modifica.
- 07 Οδηγίες, όπως τροποποιήθεί.
- 08 Directivas, conforme alteração em.
- 09 Директив с всички поправкими.
- 10 Direktiver, med senere ændringer.
- 11 Direktiv, med foretagne ændringer.
- 12 Direktivej, med foretatte ændringer.
- 13 Direktivej, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
- 14 v platném znění.
- 15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
- 16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
- 17 z późniejszych poprawkami.
- 18 Directivelor, cu amendamentele respective.
- 19 Direktivi, s vsemi spremembami.
- 20 Direktiivid koos muudatustega.
- 21 Директиви, с технике изменения.
- 22 Direktiivose su rapilditumis.
- 23 Direktiivās un to papildinājums.
- 24 Smernice, v platnom znění.
- 25 Değiştirilmis halleriley Yönetmelikler.

- 01 Note* as set out in <A> and judged positively by according to the Certificate <C>.
- 02 Hinweis* wie in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt gemäß Zertifikat <C>.
- 03 Remarque* tel que défini dans <A> et évalué positivement par conformément au Certificat <C>.
- 04 Bemerk* zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig Certificaat <C>.
- 05 Nota* como se establece en <A> y es valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>.
- 06 Nota* delineato nel <A> e giudicato positivamente da secondo il Certificato <C>.
- 07 Σημείωση* όπως καθορίζεται στο <A> και κρίνεται θετικά από το σύμφωνα με το Πιστοποιητικό <C>.
- 08 Nota* tal como estabelecido em <A> e com o parecer positivo de de acordo com o Certificado <C>.
- 09 Примечание* как указано в <A> и в соответствии с положительным решением согласно Свидетельству <C>.
- 10 Bemærk* som anført i <A> og positivt vurderet af i henhold til Certifikat <C>.

- 11 Information* enligt <A> och godkänts av enligt Certifikatet <C>.
- 12 Merk* som det fremkommer i <A> og gennem positiv bedømmelse av ifølge Sertifikat <C>.
- 13 Huom* jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
- 14 Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno v souladu s osvědčením <C>.
- 15 Napomena* kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od strane prema Certifikatu <C>.
- 16 Megjegyzés* a(z) <A> alapján, a(z) igazolta a megfelelést, a(z) <C> tanúsítvány szerint.
- 17 Uwaga* zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią i Świadectwem <C>.
- 18 Notat* așa cum este stabilit în <A> și apreciat pozitiv de în conformitate cu Certificatul <C>.
- 19 Opomba* kot je določeno v <A> in odobreno s strani v skladu s certifikatom <C>.
- 20 Märkus* nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks kiidetud järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

- 21 Забелешка* както е изложено в <A> и оценено положително от съгласно Сертификата <C>.
- 22 Pastaba* kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspresta pagal Sertifikatą <C>.
- 23 Piezīmes* kā norādīts <A> un atbilstoši pozitīvajam vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.
- 24 Poznámka* ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené v súlade s osvedčením <C>.
- 25 Not* <A>-da belirlidigi gibi ve <C> Sertifikasina göre tarafindan olumlu olarak degerlendirildigi gibi.

<A>	DAIKIN.TCF.015P4/03-2012
	DEKRA (NB0344)
<C>	74736-KRQ/EMC97-4957

3PFW68004-6B

DAIKIN

Jean-Pierre Beuselincq
Director
Ostend, 2nd of May 2012

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Obsah

1 O této dokumentaci	3
1.1 O tomto dokumentu	3
2 Informace o skříní	3
2.1 Venkovní jednotka	3
2.1.1 Odstranění příslušenství z venkovní jednotky	3
3 Instalace	3
3.1 Přístup k vnitřním částem jednotek	3
3.1.1 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky	3
3.2 Montáž venkovní jednotky	4
3.2.1 Příprava instalační konstrukce	4
3.2.2 Příprava odvodu vody	5
3.2.3 Instalace venkovní jednotky	5
3.2.4 Jak zabránit převrácení venkovní jednotky	6
3.3 Připojení potrubí chladiva	6
3.3.1 Připojení potrubí chladiva k venkovní jednotce	6
3.4 Kontrola potrubí chladiva	6
3.4.1 Kontrola těsnosti	6
3.4.2 Provedení podtlakového sušení	6
3.5 Plnění chladiva	6
3.5.1 Stanovení množství chladiva pro doplnění	6
3.5.2 Doplnění chladiva	6
3.5.3 Připevnění štítku s označením fluorovaných skleníkových plynů	7
3.6 Připojení elektrického vedení	7
3.6.1 Informace o splnění předpisů o elektrických zařízeních	7
3.6.2 Připojení elektrického vedení k venkovní jednotce	7
3.7 Dokončení instalace venkovní jednotky	7
3.7.1 Dokončení instalace venkovní jednotky	7
4 Spuštění venkovní jednotky	7

1 O této dokumentaci

1.1 O tomto dokumentu

Určeno pro:

Autorizovaní instalační technici

Soubor dokumentace

Tento dokument je součástí souboru dokumentace. Kompletní soubor se skládá z následujících částí:

Dokument	Obsahuje...	Formát
Všeobecná bezpečnostní opatření	Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací	Papírový výtisk (ve skříní vnitřní jednotky)
Instalační návod pro vnitřní jednotku	Pokyny k instalaci	
Instalační návod pro venkovní jednotku	Pokyny k instalaci	Papírový výtisk (ve skříní venkovní jednotky)
Referenční příručka pro instalační techniky	Příprava instalace, technické specifikace, osvědčené postupy, referenční údaje,...	CD/DVD (ve skříní vnitřní jednotky)
Dodatek k návodu pro volitelné vybavení	Doplňující informace o způsobu instalace volitelného vybavení	Papírový výtisk (ve skříní vnitřní jednotky) CD/DVD (ve skříní vnitřní jednotky)

Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho prodejce.

2 Informace o skříní

2.1 Venkovní jednotka


2.1.1 Odstranění příslušenství z venkovní jednotky

- 1 Zvedněte venkovní jednotku.




UPOZORNĚNÍ

S venkovní jednotkou manipulujte pouze následujícím způsobem:

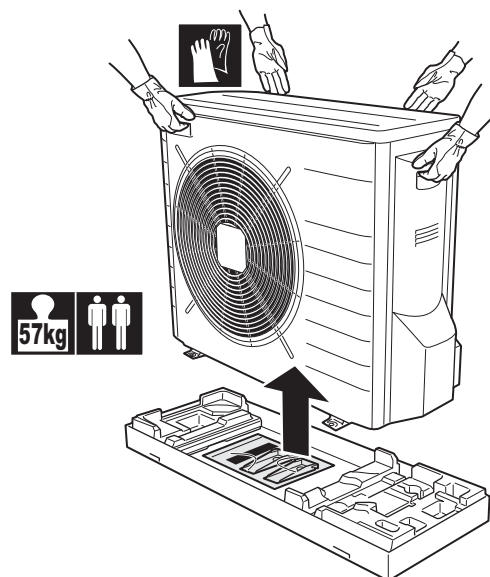

- 2 Odstraňte veškeré příslušenství na spodní straně sestavy.

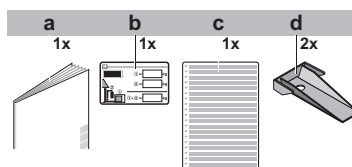

- a Instalační návod pro venkovní jednotku
- b Štítek pro označení fluorovaných skleníkových plynů
- c Vícejazyčný štítek pro označení fluorovaných skleníkových plynů
- d Montážní deska jednotky


3 Instalace

3.1 Přístup k vnitřním částem jednotek

3.1.1 Přístup k vnitřním částem venkovní jednotky

- 1 Odstraňte 1 šroub ze servisního krytu.

3 Instalace

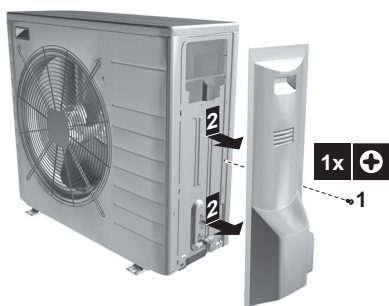

2 Odstraňte servisní kryt.

3.2 Montáž venkovní jednotky


3.2.1 Příprava instalační konstrukce

Jestliže má být jednotka namontována přímo na podlahu, připravte si 4 sady kotvicích šroubů M8 nebo M10, matic a podložek (místní dodávka) následovně:



INFORMACE


Maximální výška horní vyčnívající části šroubů je 15 mm.

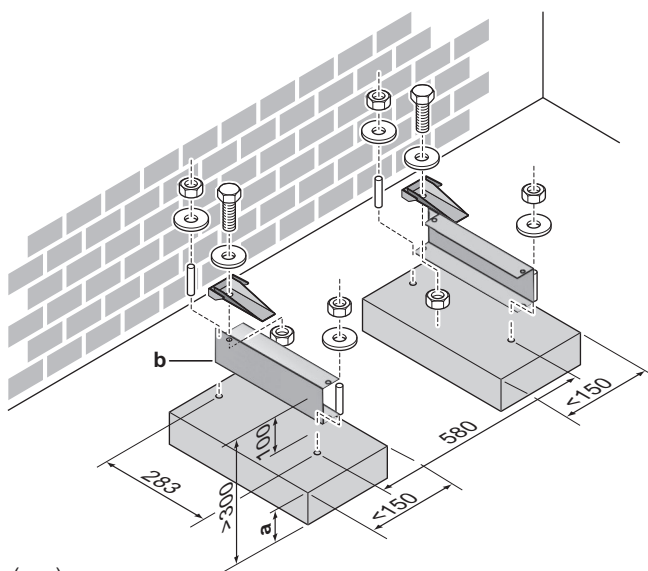

(mm)


- a Maximální výška sněhu
- b Volitelná sada EKFT008CA

Pokud je jednotka namontována na držácích na stěnu, doporučuje se použít volitelnou sadu EKFT008CA a namontovat jednotku následujícím způsobem:

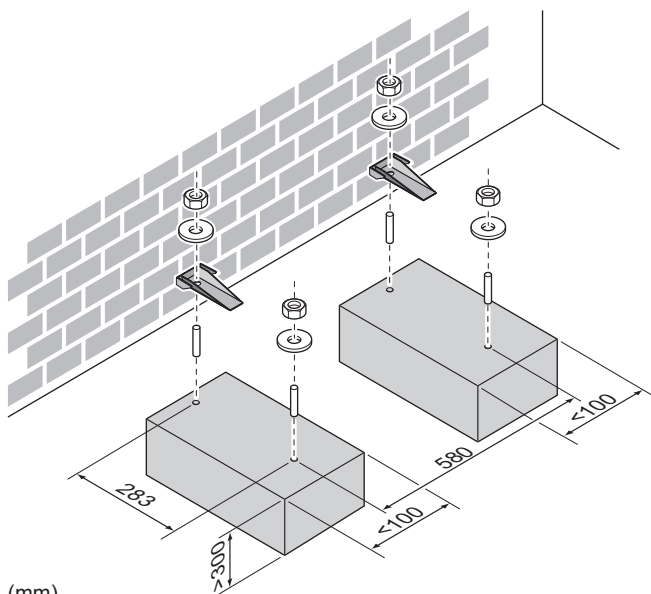


(mm)

Aby byl zaručen dobrý provoz jednotky v oblastech s rizikem sněžení, musí být pod spodní deskou jednotky zachován prostor minimálně 10 cm. Doporučuje se postavit podezdívku o stejné výšce jako maximální výška napadaného sněhu. Na tuto podezdívku se poté doporučuje namontovat volitelnou sadu EKFT008CA k zaručení minimálního prostoru 10 cm pod spodní deskou jednotky.

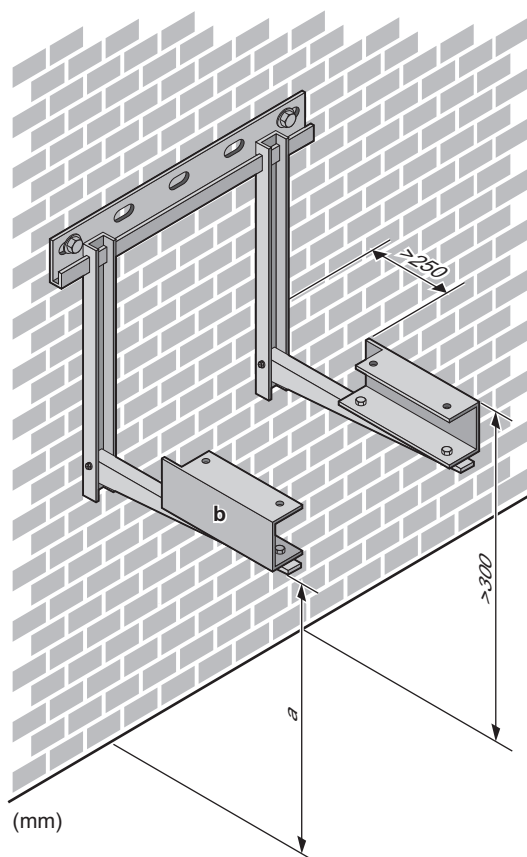

(mm)

- a Maximální výška sněhu
- b Volitelná sada EKFT008CA

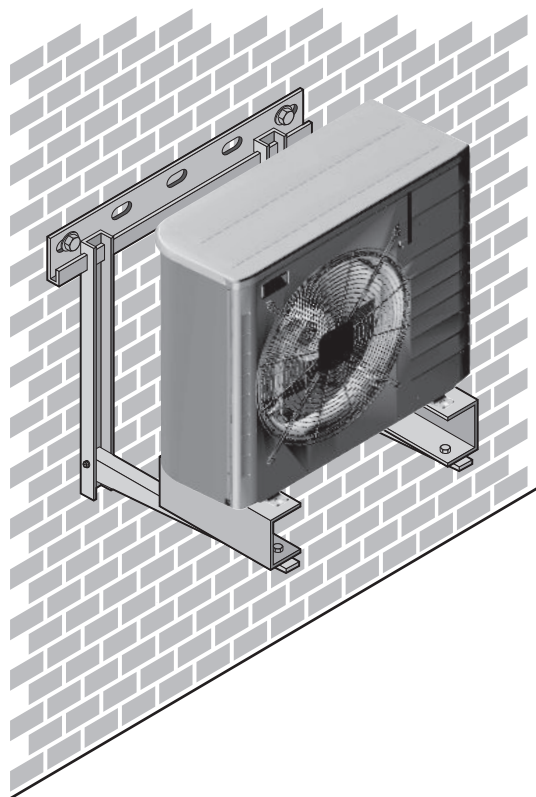

3.2.2 Příprava odvodu vody


Ujistěte se, že kondenzační voda může být správně odváděna.




POZNÁMKA

Pokud jsou vypouštěcí otvory venkovní jednotky zablokovány, ponechte pod venkovní jednotkou prostor alespoň 300 mm.

Pro zachycení odpadní vody je možné použít soupravu doplňkové vany na kondenzát (EKDP008CA). Vana na kondenzát se skládá z následujících částí:

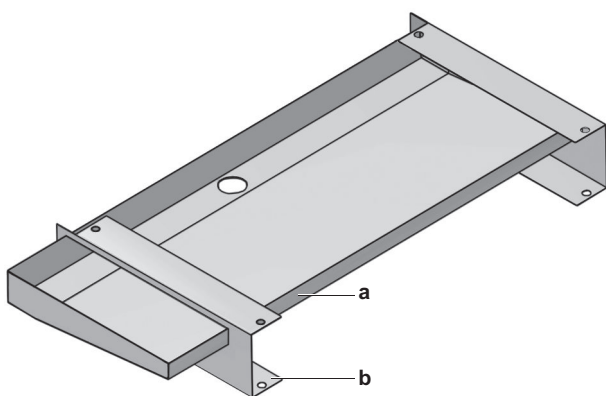

- a Vana na kondenzát
- b Nosíky ve tvaru U

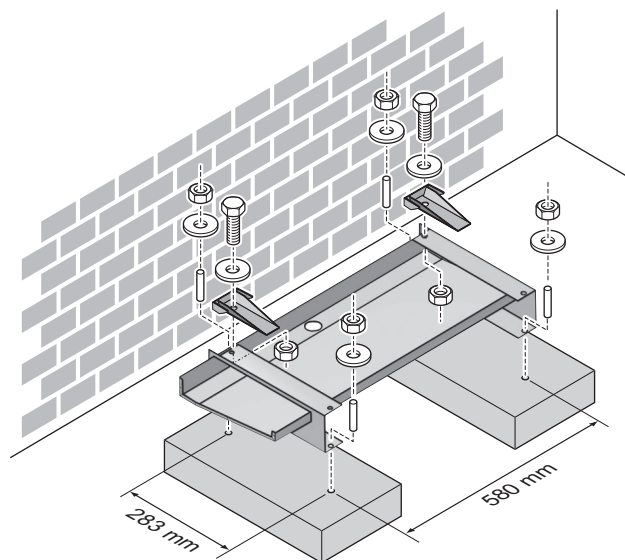


3.2.3 Instalace venkovní jednotky



UPOZORNĚNÍ

NEODSTRAŇUJTE ochranné kartony, dokud není jednotka správně namontována.

- 1 Zdvihněte venkovní jednotku, dle popisu v kapitole "2.1.1 Odstranění příslušenství z venkovní jednotky" na stránce 3.
- 2 Venkovní jednotku nainstalujte následovně:

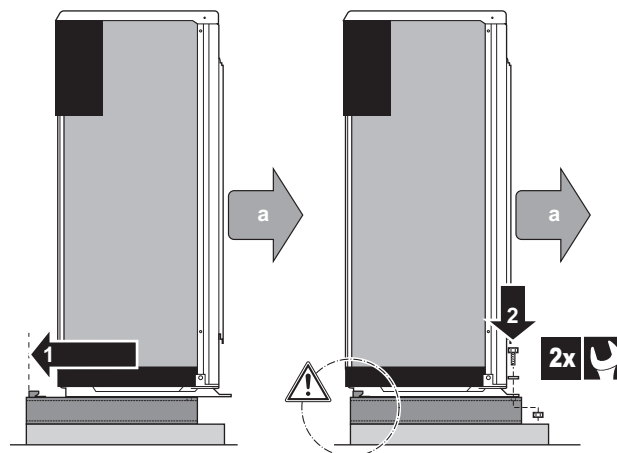


a Vzduchový vývod



POZNÁMKA

Podezdívka MUSÍ být vyrovnána se zadní stranou nosíku ve tvaru U.

- 3 Odstraňte ochranný karton a návod.

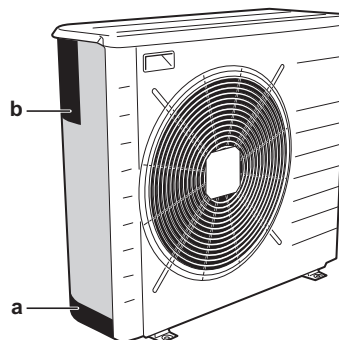


- a Ochranný karton
- b Návod

3 Instalace

3.2.4 Jak zabránit převrácení venkovní jednotky

- 1 Připravte 2 kabely dle následujícího obrázku (místní dodávka).
- 2 Umístěte tyto 2 kabely přes venkovní jednotku.
- 3 Mezi kabely a venkovní jednotku vložte kus pryže, aby se zabránilo poškrábání laku (místní dodávka).
- 4 Připevněte konce kabelů. Utáhněte tyto konce.

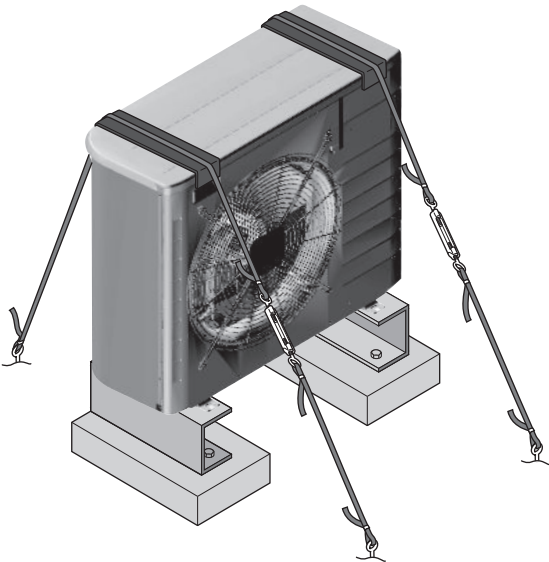


3.3 Připojení potrubí chladiva



NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ

3.3.1 Připojení potrubí chladiva k venkovní jednotce

- 1 Připojte kapalinovou přípojku chladiva z vnitřní jednotky ke kapalinovému uzavíracímu ventilu venkovní jednotky.



- a Kapalinový uzavírací ventil
- b Plynový uzavírací ventil
- c Servisní přípojka

- 2 Připojte plynovou přípojku chladiva z vnitřní jednotky ke uzavíracímu ventilu chladiva venkovní jednotky.

3.4 Kontrola potrubí chladiva

3.4.1 Kontrola těsnosti



POZNÁMKA

- NEPŘEKRAČUJTE maximální provozní tlak 4000 kPa (40 bar).
- Používejte pouze doporučený roztok pro bublinkovou zkoušku.

- 1 Naplňte systém plyným dusíkem až do tlaku alespoň 200 kPa (2 bar).
- 2 U všech přípojek zkontrolujte těsnost pomocí roztoku pro bublinkovou metodu.
- 3 Vypusťte veškerý plyný dusík.

3.4.2 Provedení podtlakového sušení

- 1 Odsajte ze systému vzduch, dokud podtlak nedosáhne hodnoty $-0,1$ MPa (-1 bar).
- 2 Ponechte systém v tomto stavu po dobu 4–5 minut a zkontrolujte tlak:

Jestliže se tlak...	Pak...
Nezmění	V systému není žádná vlhkost. Tento postup je dokončen.
Zvýší	V systému se nachází vlhkost. Přejděte k dalšímu kroku.

- 3 Odsávejte ze systému vzduch alespoň po dobu 2 hodin tak, aby podtlak dosahoval hodnoty $-0,1$ MPa (-1 bar).
- 4 Po vypnutí čerpadla kontrolujte tlak alespoň po dobu 1 hodiny.
- 5 Pokud NEDOSÁHNETE cílového podtlaku nebo není možné udržet podtlak po dobu 1 hodiny, proveďte následující:
 - Zkontrolujte opět těsnost.
 - Proveďte znovu podtlakové sušení.



POZNÁMKA

Po instalaci a odsávání se ujistěte, že otevřete plynový uzavírací ventil. Spuštění systému s uzavřeným ventilem může poškodit kompresor.

3.5 Plnění chladiva

3.5.1 Stanovení množství chladiva pro doplnění

Jestliže je celková délka kapalinového potrubí...	Pak...
≤ 10 m	NEPŘIDÁVEJTE další chladivo.
> 10 m	Přidejte 20 g chladiva na každý další metr (nad 10 m).

3.5.2 Doplnění chladiva




VÝSTRAHA

Jako chladivo používejte pouze R410A. Jiné látky mohou způsobit výbuchy a nehody.

- 1 Připojte láhev s chladivem k servisní přípojce.
- 2 Naplňte správné množství chladiva pro doplnění.
- 3 Otevřete plynový uzavírací ventil.

3.5.3 Připevnění štítku s označením fluorovaných skleníkových plynů

1 Štítek vyplňte následovně:

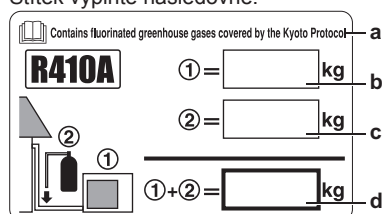

- a Z vícejazyčného štítku s označením fluorovaných skleníkových plynů sloupněte příslušný jazyk a přilepte jej na horní část a.
- b Tovární náplň chladiva: viz typový štítek jednotky
- c Doplněna dodatečná náplň chladiva
- d Celková náplň chladiva

2 Upevněte štítek na vnitřní stranu venkovní jednotky v blízkosti plynových a kapalinových uzavíracích ventilů.

3.6 Připojení elektrického vedení



NEBEZPEČÍ: RIZIKO ZABITÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM



VÝSTRAHA

Pro přívod napájení vždy používejte kabely s více jádry.


3.6.1 Informace o splnění předpisů o elektrických zařízeních

Pouze pro ERLQ006CAV3+ERLQ008CAV3

Zařízení splňující normu EN/IEC 61000-3-12 (Evropská/mezinárodní technická norma definující limity harmonických proudů generovaných zařízeními připojenými k veřejným nízkonapěťovým systémům se vstupním proudem >16 A a ≤75 A na fázi).


3.6.2 Připojení elektrického vedení k venkovní jednotce

- 1 Odstraňte 2 šrouby krytu rozváděcí skříňky.
- 2 Odstraňte kryt rozváděcí skříňky.

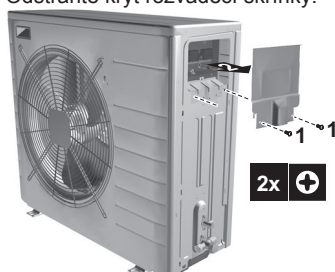

3 Otevřete kabelovou příchytku.

4 Připojte propojovací kabel a napájení následujícím způsobem:

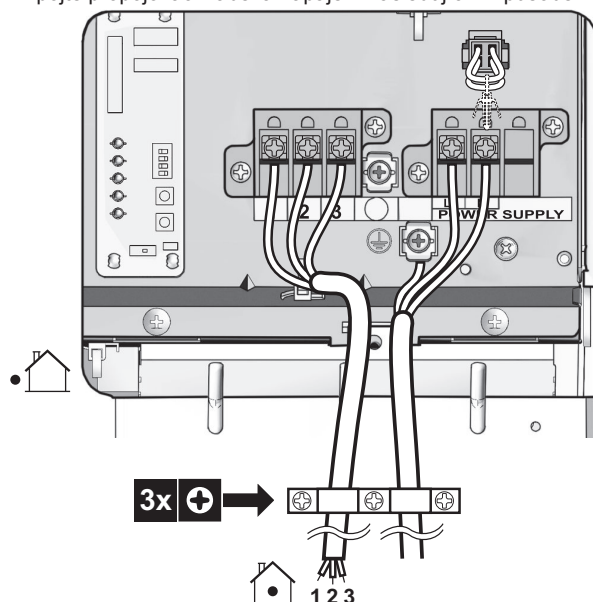


5 Nasadte kryt rozváděcí skříňky.

3.7 Dokončení instalace venkovní jednotky

3.7.1 Dokončení instalace venkovní jednotky

1 Zaizolujte a upevněte potrubí chladiva a propojovací kabel následujícím způsobem:



- a Plynové potrubí
- b Izolace plynového potrubí
- c Propojovací kabel
- d Kapalinové potrubí
- e Izolace kapalinového potrubí
- f Ochranná páska

2 Nasadte servisní kryt.

4 Spuštění venkovní jednotky

Konfigurace a uvedení systému do provozu viz instalační návod pro vnitřní jednotku.



Copyright 2012 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW73435-1A 2012.11