


Siesta[®]

NAVODILA ZA NAMESTITEV

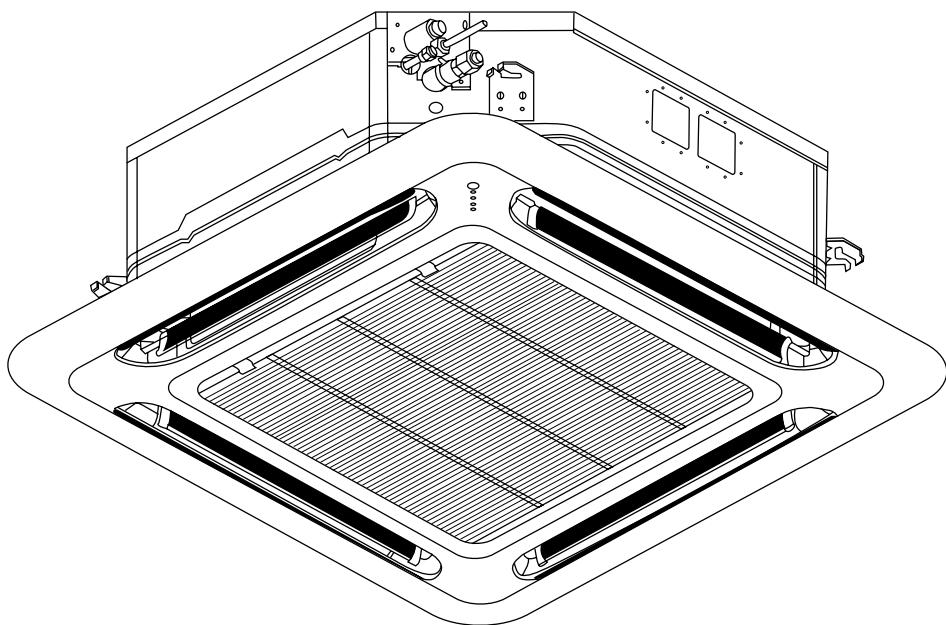

Navodila za namestitev
enote tipa Split

Slovenščina

Modeli

ACQ 71 CV1


ACQ 100 CV1

ACQ 125 CV1

SHEMA IN MERE

Notranja enota ACQ 71 / 100 / 125 CV1

Vse mere so navedene v mm

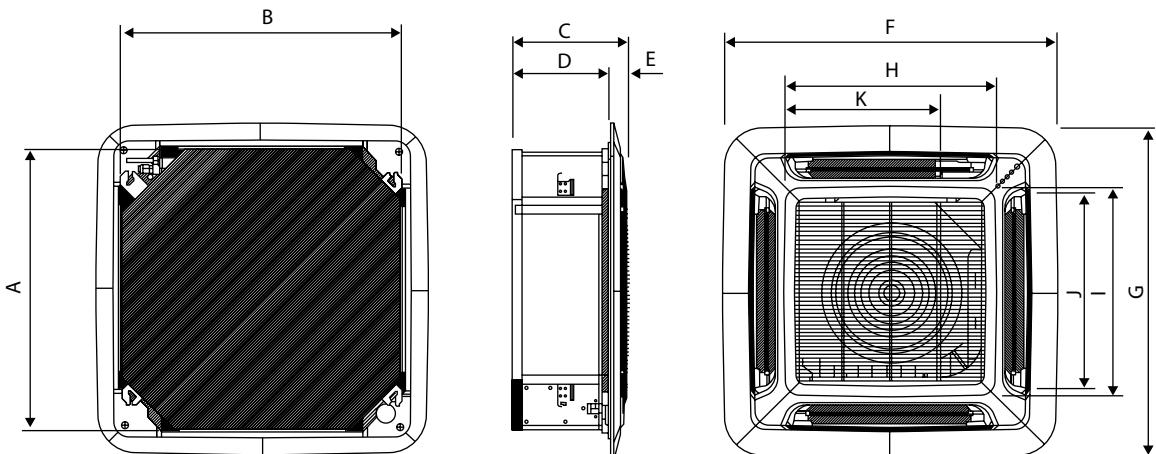

Model \ Mere	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
ACQ 71 CV1	820	820	340	300	40	990	990	627	627	607	430
ACQ 100 CV1 / ACQ 125 CV1	820	820	375	335	40	990	990	627	627	607	430

Opomba velja samo za Turčijo: Življenska doba naših izdelkov je deset (10) let

NAVODILA ZA NAMESTITEV

Ta priročnik vključuje postopke namestitve, ki zagotavljajo varno in standardom ustrezeno delovanje klimatske naprave.

Za ustreznost lokalnim zahtevam bodo morda potrebne posebne prilagoditve.

Pred uporabo klimatske naprave natančno preberite ta navodila in jih shranite za uporabo tudi v prihodnje.

Ta naprava je namenjena uporabi s strani strokovno usposobljenih in kvalificiranih oseb v trgovinah, v lahkih proizvodnih obratih in na kmetijah ali komercialni uporabi s strani nestrokovnih oseb.

Ta naprava ni namenjena uporabi ljudem, vključno z otroci, z zmajšanimi fizičnimi, čutilnimi ali umskimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če so take osebe pod nadzorom ali prejmejo navodila glede uporabe naprave s strani osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroke je treba nadzorovati in zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.

VARNOSTNI UKREPI

⚠ POZOR

- Postavitev in vzdrževanje sme opravljati ustrezeno usposobljeno osebje, ki je seznanjeno z lokalno zakonodajo in ima izkušnje z uporabo te vrste naprav.
- Ožičenje na licu mesta montaže mora biti izvedeno v skladu s predpisi v ustreznih državah.
- Preverite, ali imenska napetost enote ustreza navedbi na tipski ploščici, preden začnete s postopkom električnega ožičenja v skladu s shemo ožičenja.
- Za preprečevanje nevarnosti zaradi odpovedi izolacije mora biti enota OZEMLJENA.
- Električno ožičenje se ne sme dotikati napeljave za hladilno sredstvo ali katerega koli premikajočega se dela motorjev ventilatorjev.
- Pred začetkom postavitve ali servisiranja preverite, ali je enota izključena.
- Odklopite glavni električni kabel pred začetkom servisiranja klimatske naprave.
- NE VLECITE za električni kabel, če je napajanje vključeno. To lahko povzroči nevarne električne udare in posledično požar.
- Odmaknite notranje in zunanje enote, električni kabel in ožičenje oddajnika najmanj 1 m stran od TV in radijskih aparativ, da preprečite popačenje slike in statično nanelektronost. (Glede na vrsto in izvor električnega valovanja je statično nanelektronost možno občutiti celo na več kot 1 m oddaljenosti od teh naprav).

⚠ OPOZORILO

Pri namestitvi upoštevajte naslednje pomembne napotke.

- Ne nameščajte enote na prostor, kjer lahko prihaja do puščanja vnetljivega plina.
Če plin pušča in se nabira okoli enote, lahko to povzroči vžig plina in požar.
- Zagotovite, da bo napeljava za odtok pravilno priključena.
Če napeljava za odtok ni pravilno priključena, lahko to povzroči iztekanje vode, ki bo poškodovala pohištvo.
- Enote ne napolnite preveč.
Enota je predhodno napolnjena že v tovarni.
Prekomerna napolnjenost lahko povzroči nad-tok ali poškodbe kompresorja.
- Po servisiranju in po namestitvi preverite, ali je plošča enote zaprta.
Odprete plošče lahko povzročijo, da bo delovanje naprave hrupno.
- Ostri robovi in površine tuljav so lokacije, kjer lahko pride do telesnih poškodb.
Izogibajte se stikom s temi lokacijami.
- Preden izključite električno napajanje, nastavite stikalo za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku na položaj "OFF" (izklop), da preprečite naključni vklop enote. Če tega ne storite, se ventilatorji enote začnejo samodejno vrteti, ko ponovno vključite napajanje, to pa lahko predstavlja nevarnost za servisno osebje ali uporabnika.
- Ne uporabljajte nobene naprave za gretje preblizu klimatske naprave.
To lahko zaradi previške vročine povzroči topljenje ali deformacijo plastične plošče.
- Ne postavljajte enot ob ali v bližini vrat.
- Ne uporabljajte nobene naprave za gretje preblizu klimatske naprave ali namestite klimatske naprave v prostoru, kjer se nahajajo mineralno olje, oljni hlapi ali oljna para; to lahko povzroči topljenje ali deformacijo plastične plošče zaradi previške vročine ali kemične reakcije.
- Če enoto uporabljate v kuhinji, pazite, da moka ne zaide v sesalni vod enote.
- Ta enota ni primerena za uporabo v tovarni, kjer se nahaja oljna meglica ali železen prah ali kjer prihaja do močnega nihanja v električni napetosti.
- Ne nameščajte enot na krajih, kot so topli izviri (toplice) ali v rafineriji nafte, kjer se nahaja sulfid v obliki plina.
- Zagotovite, da se bodo barve žic zunanjje enote in označe priključkov na notranji enoti ujemale.
- POMEMBNO: NE NAMEŠČAJTE ALI UPORABLJAJTE KLIMATSKE ENOTE V PRALNICI ZA PERILO.**
- Za električno (vhodno) napajanje ne uporabljajte sestavljenih ali zvitih žic.
- Preprečite neposredni stik plastičnih delov s čistili za odstranjevanje oljnih madežev. To lahko povzroči deformacijo plastične površine zaradi kemične reakcije.
- Z vprašanjem glede nadomestnih delov se obrnite na pooblaščenega prodajalca.
- Oprema ni namenjena uporabi v potencialno eksplozivnem okolju.

OPOZORILO

Ravnjanje z dotrajano enoto


Vaša klimatska naprava je označena s tem simbolom. To pomeni, da električnih in elektronskih naprav ni dovoljeno odlagati skupaj z nerazvrščenimi gospodinjskimi odpadki.



Ne poskušajte sami odpreti in demontirati sistema klimatske naprave; vse postopke v zvezi s hladilnim sredstvom, oljem in drugimi deli mora opraviti usposobljeni monter v skladu z veljavnimi lokalnimi in državnimi predpisi.

Klimatske naprave morajo biti obdelane za ponovno uporabo, recikliranje in obnovitev v specializiranih obratih za predelavo. S pravilnim odlaganjem tega izdelka pomagate preprečevati možne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi. Podrobnejše informacije poiščite pri monterju ali ustreznih lokalnih ustanovah.

Baterije morate odstraniti iz daljinskega upravljalnika in z njimi ravnati ter jih odstraniti ločeno v skladu z veljavnimi lokalnimi in državnimi predpisi.

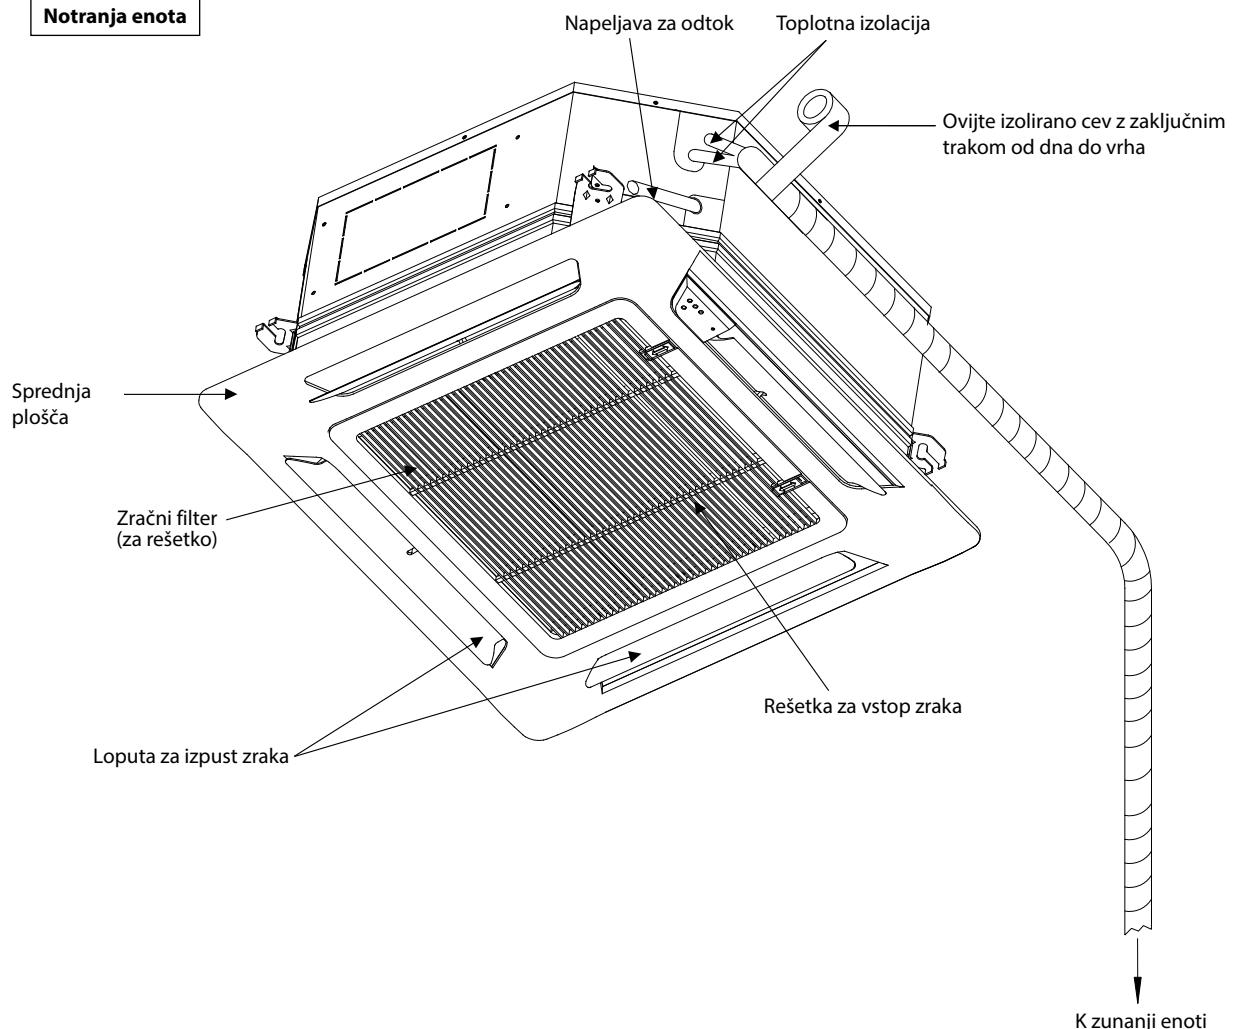
DIAGRAM NAMESTITVE**Notranja enota**

NAMESTITEV NOTRANJE ENOTE

Predhodni pregled lokacije


Pred namestitvijo klimatske naprave obvezno preberite ta priročnik.

- Nihanje električne napetosti ne sme preseči $\pm 10\%$ imenske napetosti. Električna napeljava mora biti neodvisna od varilnih transformatorjev, ki lahko povzročijo zelo močna nihanja električne napetosti.
- Zagotovite, da bo lokacija primerna za ozičenje, napeljavo in odtok.
- Ne pritisnite na dele iz smole, ko odpirate enoto ali ko jo premikate, potem ko ste jo odprli.
- Ne vzemite enote iz embalaže med premeščanjem oz. transportom, dokler je ne dostavite na mesto za namestitev. Pri odstranjevanju embalaže ali dviganju enote uporabite varno orodje ali zaščitne plošče, da preprečite nastanek prask na enoti.

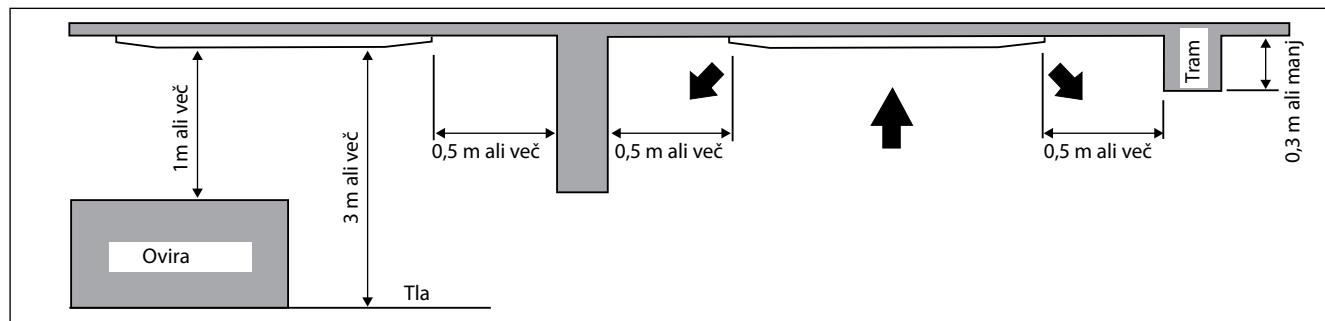

- Izberite lokacijo z naslednjimi značilnostmi:
 - Odtok je enostaven.
 - Prikladno za ozičenje in napeljavo cevi.
 - Dovolj prostora za postavitev in servisiranje.
 - Brez nevarnosti puščanja vnetljivega plina.
 - Brez ovir na poti pretoka pri izpustu hladnega zraka in povratka toplega zraka; omogočeno mora biti širjenje zraka po celotnem prostoru (v bližini sredine prostora).
 - Biti mora zagotovljen razmak med notranjo enoto in steno in ovirami, kot kaže ilustracija spodaj.
 - Prostor za namestitev mora biti dovolj vzdržljiv za podpiranje 4-kratne teže notranje enote, za preprečevanje naraščanja hrupa in vibracij.
 - Prostor za namestitev (viseča stropna površina) mora biti raven in višina do stropa mora biti 350 mm ali več.
 - Notranja enota mora stati stran od virov toplote in pare (ne namestite je v bližini vhoda).

Namestitev enote

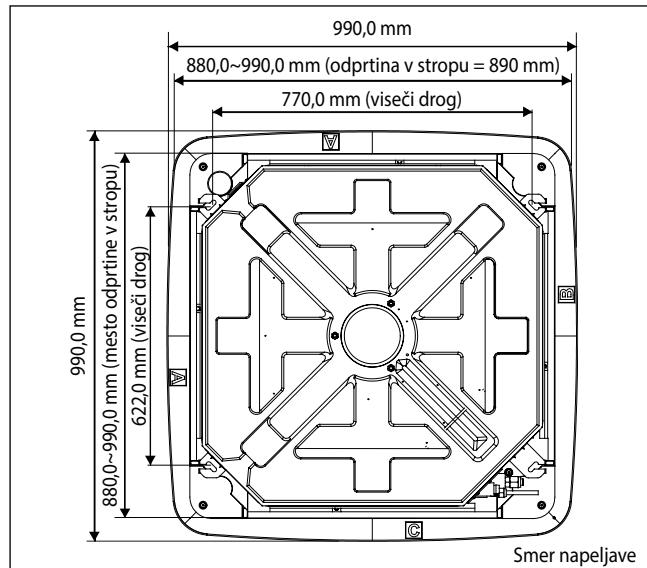


- Izmerite in označite položaj za viseči drog. Izvrtajte vrtino za kotno matico na stropu in pritrdite viseči drog.
- Namestitvena šablona se razteguje v skladu s temperaturo in vlažnostjo. Preverite dimenzijske uporabi.
- Dimenzijske namestitvene šablone so enake dimenzijskim odprtine na stropu.
- Pred zaključkom plastificiranja stropa morate pritrditi namestitveno šablono na notranjo enoto.

OPOMBA


Glede vrtanja v strop se morate posvetovati z monterji.

Viseča enota

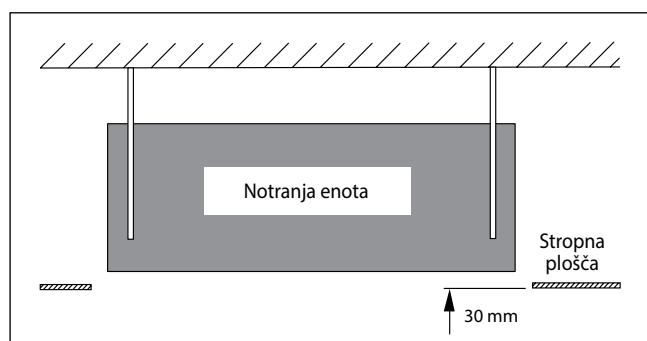


- Držite enoto in jo obesite na viseči drog s pomočjo matice in podložke.
- Prilagodite višino enote na 30 mm med spodnjo površino notranje enote in površino stropa.
- Preverite z vodno tehtnico, ali je enota nameščena vodoravno, in privijte matico in vijak, da preprečite tresenje enote in padec enote.
- Odprite stropno ploščo ob zunanjem robu papirne namestitvene šablone.

Namestitev napeljave za odtok

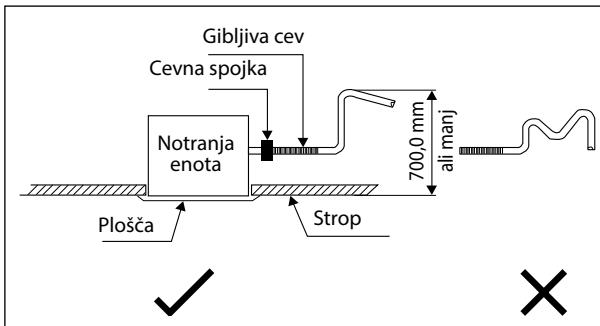

- Za nemoteno odtekanje mora biti odtočna cev pod kotom navzdol.
- Ne namestite odtočne cevi v smeri naklona navzgor in navzdol, da preprečite obratni tok.
- Med priključevanjem odtočne cevi pazite, da ne boste s preveliko silo pritiskali na odtočni priključek na notranji enoti.
- Zunanji premer odtočnega priključka na gibljivi odtočni cevi je 20 mm.
- Napeljavo za odtok zavarujte s toplotno izolacijo (s polietilensko peno z debelino najmanj 8,0 mm), da preprečite kapljanje vodnega kondenza v prostoru.

Preizkušanje odtoka

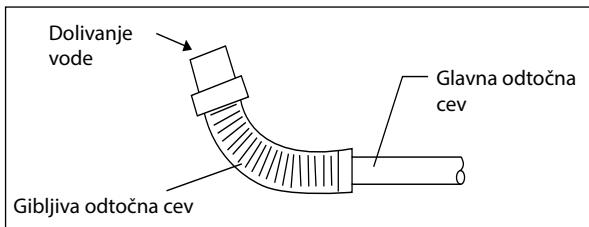



- Priklučite glavno odtočno cev na gibljivo odtočno cev.
- Dolijte vodo iz gibljive odtočne cevi, da preverite morebitno puščanje na napeljavi.
- Ko je preizkus končan, priključite gibljivo odtočno cev na odtočni priključek na notranji enoti.

OPOMBA


Ta notranja enota uporablja za odtok kondenzirane vode izpustno črpalko. Namestite enoto vodoravno, da preprečite puščanje vode ali kondenza okoli izstopne odprtine za zrak.

Namestitev plošče

- Sprednjo ploščo lahko namestite samo v eni smeri, ravnajte se po usmerjenosti napeljave. (Upoštevajte nalepko s puščico za smer na sprednji plošči)
- Preden namestite sprednjo ploščo, morate odstraniti šablono za namestitev.

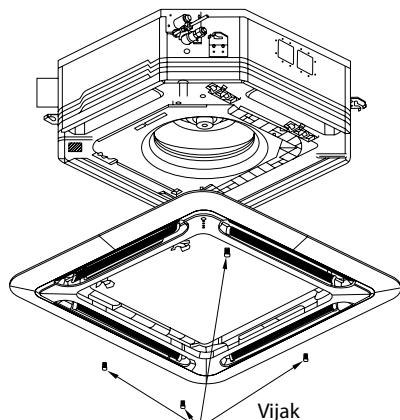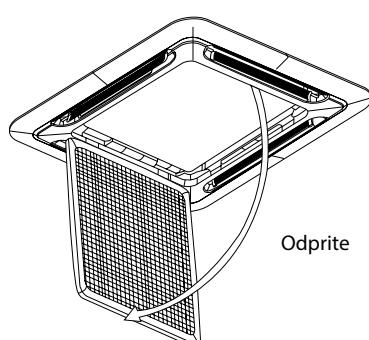


- Odprite vstopno rešetko za zrak, tako da povlečete nazaj zapahe in jo snamete skupaj s filtrom s plošče.
- Vstavite sprednjo okvirno ploščo v notranjo enoto s pomočjo 4 vijakov in do konca privijte vijke, da preprečite puščanje hladnega zraka.
- Pripravite LED žico in žico s konektorjem za kroženje zraka na notranjo enoto.
- Po priključitvi morate konektor za kroženje zraka vstaviti v krmilno omarico.

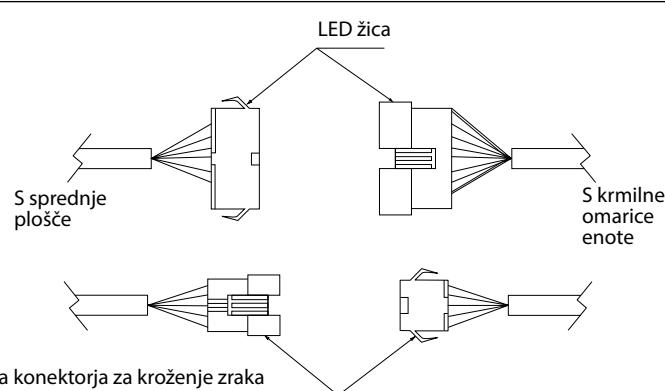

Pokrov z rešetko in ključavnico (Zaščita premičnega dela pred neposrednim dotikom uporabnika)


Pokrov s ključavnico morate namestiti v skladu z ilustracijo spodaj.

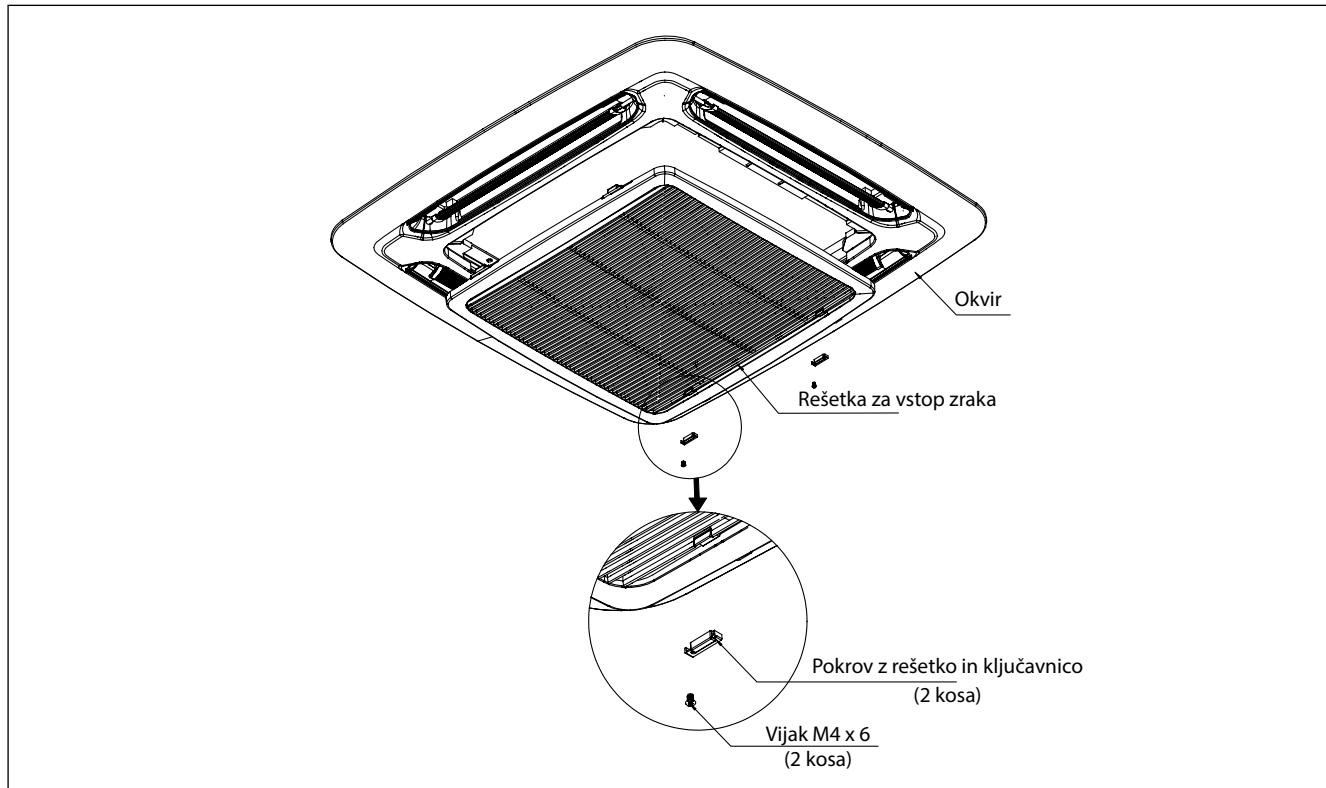

Če je potrebno enoto servisirati, morate upoštevati korake spodaj.

1. Pred začetkom servisiranja enote preverite, ali je enota izključena.
2. S pomočjo izvijača odvijte vijak na pokrovu rešetke s ključavnico.
3. Odstranite pokrov rešetke s ključavnico in za potrebe servisiranja odprite vstopno rešetko.
4. Po servisiranju vstavite vstopno rešetko in privijte pokrov s ključavnico ter preverite, ali je enota pravilno nameščena.

Namestitev žic

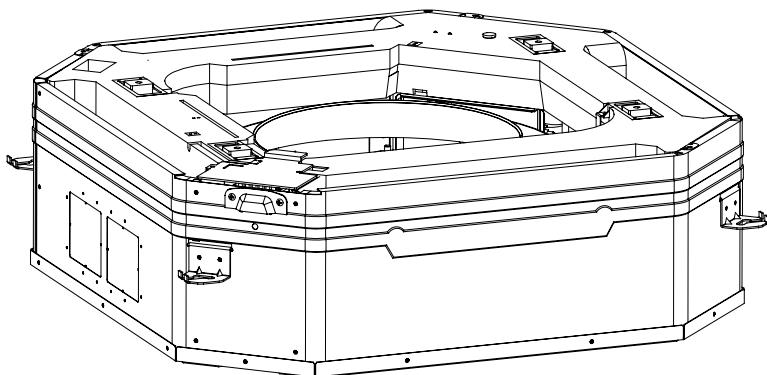


Slika 1


Slika 1 in slika 2 kažeta položaj žice pokrova v notranji enoti.

Koraki za namestitev električnih žic in žic z zunanje enote.


1. Odstranite pokrov žic, tako da odstranite 2 vijaka, kot kaže slika 3.
2. Žice bodo tekle skozi odprtino, kot kažeta slika 4 oz. slika 5, ne da bi se križale na višini odprtine.
3. Zatem morate pokrov ponovno vstaviti in zapreti žice.

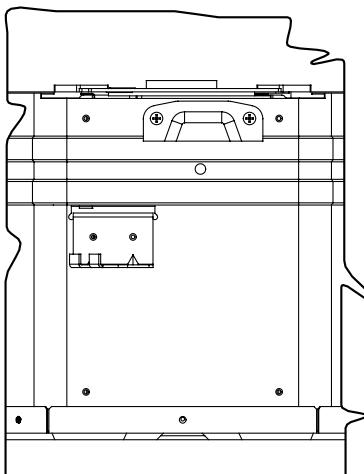


Slika 2

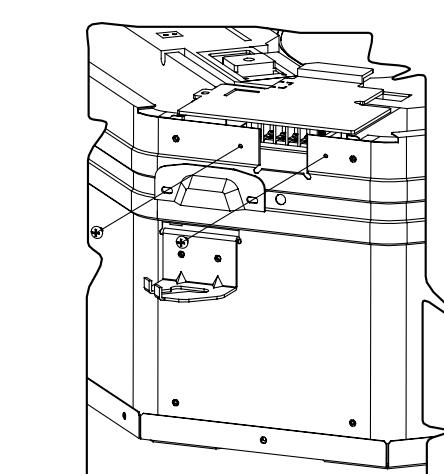

Slika 3

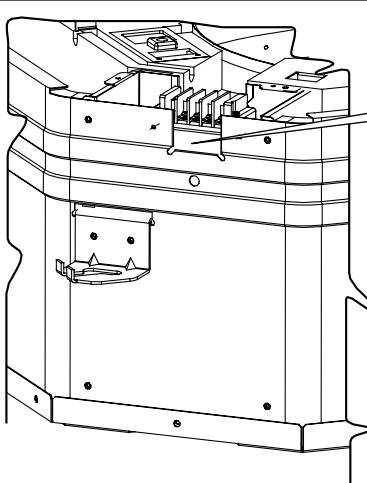


Slika 4

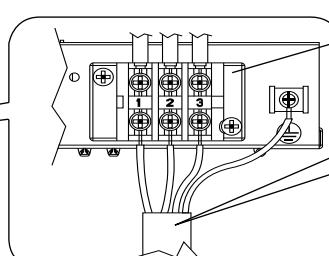

Električna kabelska
omarica

Oblikujte žice
tako, da se pokrov
zapornega ventila
tesno prilega.



Slika 5

⚠️ OPOZORILO

Notranje in zunanje enote ne nameščajte na nadmorski višini preko 2.000 metrov.

Napeljava cevi in tehnike priključevanja

- Ne uporabljajte kontaminiranih ali poškodovanih bakrenih cevi. Če so bile cevi, izparjevalnik ali kondenzator izpostavljeni ali odprtji dalj kot 15 sekund, je potrebno sistem izsesati. Na splošno ne odstranjujte plastike, gumijastih čepov in medeninastih matic iz ventilov, priključkov, cevi in tuljav, dokler niste pripravljeni na priključitev sesalne linije ali linije za tekočino na ventile ali cevne priključke.
- Če je zahtevano spajkanje, zagotovite, da bo dušikov plin tekel skozi navitje in spoje med potekom postopka spajkanja. To bo preprečilo nastajanje saj na notranjih stenah bakrenih cevi.
- Cev režite po posameznih stopnjah, s počasnim pomikanjem rezila cevnega rezalnika Odvečna sila in globoki rezi bodo povzročili močnejše izkrivljenje cevi in s tem več zarobkov. Glejte sliko A.
- Odstranite srh (zarobke) z odrezanih robov cevi z orodjem za odstranjevanje srha, kot kaže slika B. To bo preprečilo neenakomernost porobljenih površin, kar lahko povzroči puščanje plina. Držite cev na zgornjem položaju in orodje za odstranjevanje srha na spodnjem položaju, da preprečite vstop kovinskih okruškov v cev.
- Vstavite porobljene matice, montirane na priključnih delih notranje in zunanje enote, v bakrene cevi.
- Natančna dolžina cevi, ki sega iz zgornje strani utopnega bloka, je odvisna od orodja za porobljavanje. Glejte sliko C.
- Trdno pritrdite cev na utopni blok. Poravnajte sredini matice za porobljavanje in prebijala za porobljavanje, nato do konca privijte prebijalo.


Priklučitev cevi na enote

- Poravnajte sredino cevi in s prsti privijte porobljeno matico. Glejte sliko D.
- Nato do konca privijte porobljeno matico z momentnim ključem, dokler ključ ne klikne.
- Ko privijate porobljeno matico z momentnim ključem, se mora smer privijanja skladati s puščico na ključu.
- Priključek cevi za hladilno sredstvo je izoliran z zaprto poliuretansko celico.


Velikost cevi (mm/palci)	Navor, Nm/(ft-lb)
6,35 (1/4")	18 (13,3")
9,52 (3/8")	42 (31,0")
12,70 (1/2")	55 (40,6")
15,88 (5/8")	65 (48,0")
19,05 (3/4")	78 (57,6")

Ø cev, D		A (mm)	
Palec	mm	Anglosaško (Tip krilne matice)	Togo (Tip sklopke)
1/4"	6,35	1,3	0,7
3/8"	9,52	1,6	1,0
1/2"	12,70	1,9	1,3
5/8"	15,88	2,2	1,7
3/4"	19,05	2,5	2,0


Slika A

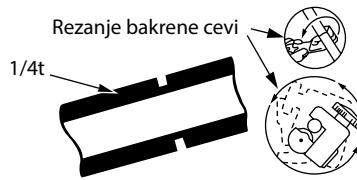


Slika B

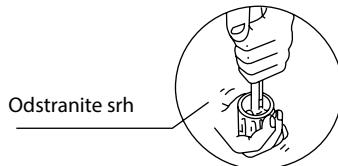


Slika C

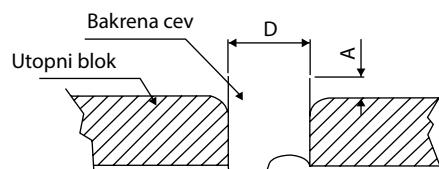

Slika D

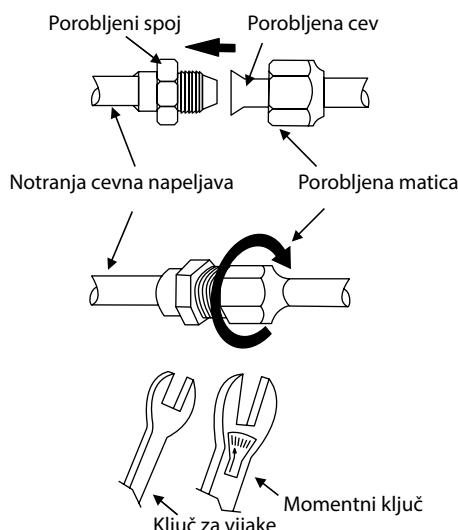

- Vse žice morajo biti trdno pritrjene.
- Nobena žica se ne sme dotikati cevi za hladilno sredstvo, kompresorja ali premikajočih se delov.
- Spojna žica med notranjo in zunanjim enoto mora biti pritrjena s cevno spojko z uporabo ustreznega kabelskega sidra.
- Električni napajalni kabel mora biti ekvivalenten H07RN-F, ki je minimalna zahtevana lastnost.
- Na končne priključke in na žice ne sme delovati noben zunanjji pritisk.
- Preverite, ali so vsi pokrovi trdno pritrjeni, da ne prihaja do razmikov.
- Za priključitev žic na električno kabelsko omarico uporabite terminal v obliki, prikazani na sliki. Priklučite žice s poravnovanjem oznak na kabelski omarici. (Glejte načrt ozičenja, nameščen na enoti).

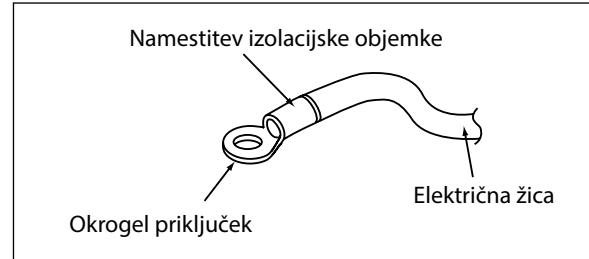

- Uporabite pravilni izvijač za privijanje vijakov priključka. Neprimerni izvijači lahko poškodujejo glavo vijaka.
- Prekomerno privijanje lahko poškoduje vijak priključka.
- Ne priključujte žic različnih dimenzij na isti terminal.
- Ozičenje mora biti vedno urejeno. Pazite, da ozičenje ne ovira drugih delov in pokrova kabelske omarice.



POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA RAVNANJE Z ENOTO Z R410A

R410A je novo HFC hladilno sredstvo, ki ne škoduje ozonski plasti. Delovni pritisk novega hladilnega sredstva je 1,6 krat višji od tradicionalnega hladilnega sredstva (R22), zato je pravilna namestitve / servisiranje bistvenega pomena.

- Nikoli ne uporabljajte drugega hladilnega sredstva razen R410A v klimatski napravi, ki je izdelana za uporabo z R410A.
- Olje POE ali PVE se uporablja kot mazivo za kompresor za R410A in se razlikuje od mineralnega olja, ki je v uporabi za R22 kompresor. Med nameščanjem ali servisiranjem morate biti posebej previdni, da ni R410A sistem predolgo izpostavljen vlažnemu zraku. Ostanki POE ali PVE olja v napeljavi in v komponentah lahko vsrkajo vlago iz zraka.
- Za preprečevanje napačnega polnjenja se premer servisne odprtine na porobljenem ventilu razlikuje od servisne odprtine za R22.

- Uporabljajte orodja in materiale, ki so izrecno namenjeni uporabi s hladilnim sredstvom R410A. Orodja, ki so izrecno zahtevana za R410A, so zbiralni ventil, polnilna cev, detektor puščanja plina, orodja za porobljavanje, momentni ključ, vakuumska črpalka in cilinder za hladilno sredstvo.
- Ker klimatska naprava z R410A omogoča višji pritisk kot enote z R22, je izbira pravilnih bakrenih cevi bistvenega pomena. Nikoli ne uporabljajte bakrenih cevi, ki so tanje od 0,8 mm, čeprav so na voljo na trgu.
- Če pride do puščanja hladilnega plina med namestitvijo/ servisiranjem, morate poskrbeti za temeljito prezračevanje. Če hladilni plin pride v stik z ognjem, se lahko pojavijo strupeni hlapi.
- Pri nameščanju ali odstranjevanju klimatske naprave pazite, da v krogotoku hladilnega sredstva ne ostaneta zrak ali vlaga.

IZSESAVANJE IN POLNJENJE

Izsavjanje je potrebno za odstranjevanje vlage in zraka iz sistema.

Izsavjanje napeljave in notranje enote

Iz notranje enote in priključne cevi za hladilno sredstvo morate izsesati zrak, ker lahko zrak, ki vsebuje vlago in ki ostane v krogotoku hladilnega sredstva, povzroči motnje v delovanju kompresorja.

- Odstranite pokrova z ventila in s servisne odprtine.
- Priključite sredino polnilnega merilca na vakuumsko črpalko.
- Priključite polnilni merilec na servisno odprtino 3-smernega ventila.

- Zaženite vakuumsko črpalko. Izsavajte približno 30 minut. Čas izsesavanja je različen in je odvisen od zmogljivosti vakuumski črpalki. Preverite, ali se je igla polnilnega merilca premaknila proti -760 mmHg.

Pozor


- Če se igla merilca ne premakne na -760mmHg, morate preveriti puščanja plina (s pomočjo detektorja hladilnega sredstva) na porobljenem priključku na notranji in zunanjih enotah in odpraviti puščanje pred nadaljevanjem z naslednjim korakom.
- Zaprite ventil na merilcu polnjena in ustavite vakuumsko črpalko.

DODATNI PRIBOR


Specifikacija s kratkim kanalom

- Notranja enota je opremljena z vdelano odprtino za izpust in vstop zraka za priključek kanala. Vendar je priključitev kratkega kanala za izpust zraka možna samo na eni strani.
- Uporaba kratkega kanala za izpust zraka izboljša distribucijo zračnega toka v primeru ovire (na primer elementi za pritrdirjev razsvetljave) ali v dolgem, ozkem prostoru ali v prostoru v obliki črke L. Uporablja se tudi za klimatiziranje zraka v dveh prostorih hkrati.

Možna smer izpusta in vstopa zraka

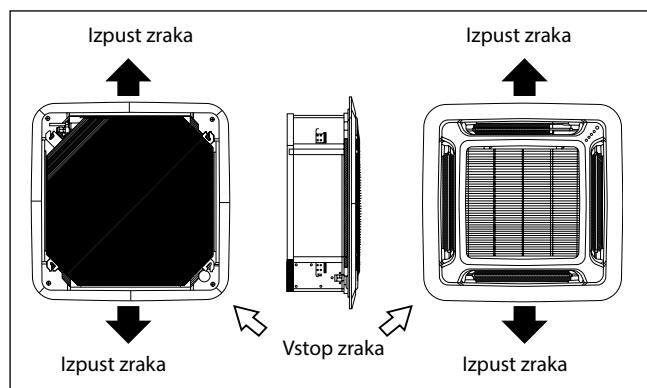

Možna dimenzija odprtine za priključitev kanala

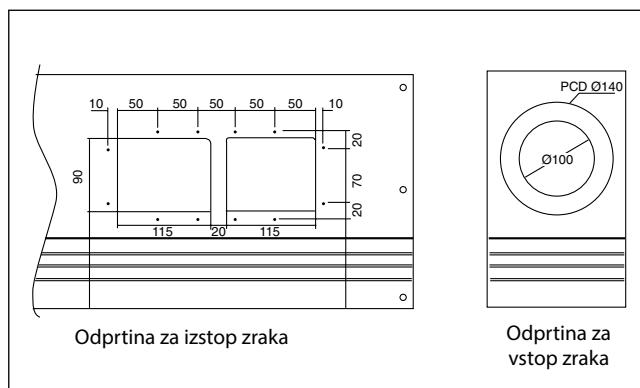

OPOMBA

- Ne uporabljajte kratkega kanala, na katerem je mogoče rešetko za izpust zraka popolnoma zapreti, da preprečite zamrzovanje izparjevalnika.
- Pri montaži kratkega kanala za preprečevanje nastajanja kondenza zagotovite ustrezno toplotno izolacijo in preprečite uhajanje hladnega zraka.
- Količina vstopnega svežega zraka naj bo v okviru 20% skupnega zračnega toka. Prav tako zagotovite komoro in uporabljajte podporni ventilator.

Tesnilni material

- Eno od štirih izpustnih odprtin za zrak lahko zatesnite. (zatesnите dveh ali več izpustov zraka lahko povzroči motnje v delovanju)
- Odstranite sprednjo ploščo in vložite tesnilni material v izpustno odprtino za zrak na notranji enoti, tako da zatesnите izpust zraka.
- Tesnilni material je enake dolžine kot daljsa izpustna odprtina za zrak. Če želite zatesniti krajši izpust za zrak, odrežite tesnilni material in ga skrajšajte.
- Potisnite tesnilni material navznoter za približno 10 mm mimo spodnje površine notranje enote, tako da se ne dotika zračne lopute. Tesnilnega materiala ne smete potisniti navznoter za več kot 10 mm.

**CE · DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE · KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE · DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE · DECLARACIÓN-DE-CONFORMIDAD
CE · ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
CE · DECLARATIE-VAN-KONFORMITEIT**

DAIKIN Europe N.V.

01 (a) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates

02 (b) erklär auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimaanlage für die diese Erklärung bestimmt ist:

03 (c) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils pour lesquels cette déclaration est émise;

04 (d) erklärt, dass unter den im Dokumenten angegebenen Anweisungen eindeutig verstanden ist, dass die Normdokumente oder deren Änderungen oder -ausführungen, die von den Herstellern festgesetzt werden;

05 (e) declara bajo su propia responsabilidad que los modelos para los cuales se hace referencia en la declaración:

06 (f) dichiera sotto la sua responsabilità che i modelli citati nella dichiarazione:

07 énigma de acuerdo con las normas o documentos normativos que se indican en el documento de acuerdo:

08 (g) declara schriftlich, dass die Modelle, die in diesem Dokument als bestimmt sind, mit den Normdokumenten, die von den Herstellern festgelegt werden, übereinstimmen;

09 (h) заявляет, что модели, о которых говорится в настоящем документе, соответствуют нормативным документам, установленным производителем;

AHQ7CV1, AHQ100CV1, AHQ125CV1

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:

02 certain folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, dass sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

03 sont conformes à l'un ou plusieurs des normes ou autres documents (normatifs), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions;

04 conform avec les normes ou autres documents (normatifs), pour autant qu'ils soient utilisés conformément aux instructions;

05 están en conformidad con las(los) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones;

06 sono conformi all'(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, al punto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni;

07 énigme de acuerdo con las(los) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), tanto en lo que respecta a su cumplimiento como en lo que respecta a su aplicación;

08 secondo le prescrizioni date;

09 en accordance avec les prescriptions ci-dessous:

EN60335-2-40.

10 under lagtgivende af bestemmelserne i:

11 enig vilkoret i:

12 gitt i henhold til bestemmelserne i:

13 nedenstående märkningarna:

14 za doziranje istanovanja predpisa:

15 prema odredbama:

16 kohen aitz:

17 zgodine za postanovljeni Direktiv:

18 in utra predictior:

19 do upotrebeju dobit:

20 vistavljati novele:

21 kreacijom knjigovraha:

22 likanisu nuostatu, patekam:

23 leževjeti prastas, kas notikas:

24 orizjavaju istanovanja:

25 unutru košuljama i yugu olak:

26 secondo il prescritto:

27 je priručnikom kroz diktirajuću tvr:

28 od acuerdo con el previsto en:

29 s ugovorom s podnemima:

30 as set out in 1 and is subject positively by 2

31 according to the Certificate 3,

32 in 4 autográfiti und von 5 positiv beschriftet:

33 genial Zertifika 6.

34 Remarque *

35 das definida 7 et évidemment positivement par

36 Bermer *

37 zašemeljeno in 8 en posledje neoprileđeno dooor

38 como se establece en 9 y es validado

39 positivamente por 10 de acuerdo con el

40 Certificado 11.

06 Note *

07 Hinweis *

08 Nota *

09 Primenjivo *

10 Bemerk *

11 Information *

12 Mark *

13 Hum *

14 Poznanka *

15 Napomena *

16 Megjegyzés *

17 Unvaga *

18 Noć *

19 Opomba *

20 Markus *

21 Забележка *

22 Pastaba *

23 Praznica *

24 Poznámká *

25 Not *

26 **<1>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

27 **<2>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

28 **<3>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

29 **<4>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

30 **<5>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

31 **<6>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

32 **<7>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

33 **<8>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

34 **<9>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

35 **<10>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

36 **<11>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

37 **<12>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

38 **<13>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

39 **<14>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

40 **<15>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

41 **<16>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

42 **<17>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

43 **<18>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

44 **<19>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

45 **<20>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

46 **<21>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

47 **<22>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

48 **<23>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

49 **<24>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

50 **<25>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

51 **<26>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

52 **<27>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

53 **<28>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

54 **<29>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

55 **<30>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

56 **<31>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

57 **<32>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

58 **<33>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

59 **<34>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

60 **<35>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

61 **<36>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

62 **<37>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

63 **<38>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

64 **<39>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

65 **<40>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

66 **<41>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

67 **<42>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

68 **<43>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

69 **<44>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

70 **<45>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

71 **<46>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

72 **<47>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

73 **<48>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

74 **<49>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

75 **<50>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

76 **<51>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

77 **<52>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

78 **<53>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

79 **<54>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

80 **<55>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

81 **<56>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

82 **<57>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

83 **<58>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

84 **<59>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

85 **<60>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

86 **<61>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

87 **<62>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

88 **<63>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

89 **<64>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

90 **<65>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

91 **<66>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

92 **<67>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

93 **<68>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

94 **<69>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

95 **<70>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

96 **<71>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

97 **<72>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

98 **<73>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

99 **<74>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

100 **<75>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

101 **<76>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

102 **<77>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

103 **<78>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

104 **<79>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

105 **<80>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

106 **<81>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

107 **<82>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

108 **<83>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

109 **<84>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

110 **<85>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

111 **<86>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

112 **<87>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

113 **<88>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

114 **<89>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

115 **<90>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

116 **<91>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

117 **<92>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

118 **<93>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

119 **<94>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

120 **<95>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

121 **<96>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

122 **<97>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

123 **<98>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

124 **<99>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

125 **<100>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

126 **<101>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

127 **<102>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

128 **<103>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

129 **<104>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

130 **<105>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt.

131 **<106>** da berücksichtigt wird und die entsprechende Zeichenung ist in der Zeichnung dargestellt

- V primeru neskladja med tolmačenjem teh navodil in prevoda v kateri koli jezik velja angleška različica teh navodil.
- Proizvajalec si pridržuje pravico do revizije tehničnih podatkov in dizajna iz teh navodil kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgija

DAIKIN MCQUAY MIDDLE EAST FZE

P.O.Box 18674, Galleries 4, 11th Floor,
Downtown Jebel Ali, Dubai, UAE.

Importer for Turkey

DAIKIN ISITMA ve SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN TİC A.Ş.

Hürriyet Mahallesi Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi
No:49/1-2 Kartal – İstanbul

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Sedež podjetja:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japonska

Sedež v Tokiu:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonska
<http://www.daikin.com/global/>