


**DAIKIN**



DAIKIN SOBNI KLIMATIZACIONI UREĐAJ  
**UPUTSTVO ZA UGRADNJU**  
R32 Split Series

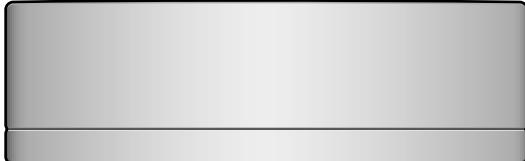

## **MODELS**

---

FTXJ20MV1BW	FTXJ20MV1BS
FTXJ25MV1BW	FTXJ25MV1BS
FTXJ35MV1BW	FTXJ35MV1BS
FTXJ50MV1BW	FTXJ50MV1BS

CE · DECLARACION DE CONFORMIDAD  
CE · DICHLARACION DE CONFORMIDA  
CE · KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
CE · DECLARATION OF CONFORMITE  
CE · CONFORMITEITSVERKLARING

DaiKin Industries Czech Republic s.r.o.  
01 declares under its sole responsibility that the air conditioning model to which this declaration relates:  
02 (D) erklär auf seine alleinige Verantwortung daß das Modell der Klimagehäuse für die diese Erklärung bestimmt ist:  
03 (F) déclare sous sa seule responsabilité que es appareil pour lequel cette déclaration vise:  
04 (DE) erklärt hierbij op zijn enige verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:  
05 (E) declara sotto sua unica responsabilità che il dispositivo di aria condizionata o il modello cui riferita questa dichiarazione:  
06 (L) declaro sotto sua responsabilità che i confezionali modello cui riferita questa dichiarazione:  
07 (GR) δηλώνω ότι μόνο η επιλεγμένη στοιχεία της αντίστοιχης της κλιματικής περιοχής είναι τροφού δύναμης:  
08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

CE · DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE  
CE · DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE · ATTITKIES-DEKLARACIA  
CE · VYHLASENIE ZHODY  
CE · UYGUNLUK-BEVANI

CE · IZJAVA O SKLADNOSTI  
CE · VASTAVUJESKE KLARATVOS  
CE · DEKLARACIJA-ZGODNOSTI  
CE · DECLARATIE-DE CONFORMITE

## FTXJ20MV1BW, FTXJ25MV1BW, FTXJ35MV1BW, FTXJ50MV1BW, FTXJ20MV1BS, FTXJ25MV1BS, FTXJ35MV1BS, FTXJ50MV1BS,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:  
02 den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, daß sie genügend unsre Anweisungen einigesetzt werden:  
03 sont conformes à la ou aux norme(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:  
04 conforme di volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies.  
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s), u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:  
06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(i) o altro(i) documento(i) a caratte(re) normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:  
07 elva alegjavitavé už toto(j) akolujúci(j) prípomohodlý dátumu(j) kavierejú, určitým prokázaním či kódovým odjavom, ktorý je výsledkom jazc.

01 Note \*  
02 Hinweis \*  
03 Remarque \*  
04 Bemerk \*  
05 Note \*

06 Nota \*  
07 Enjuicioun \*  
08 Nota \*  
09 Prümjevánie \*  
10 Bemerk \*

11 Información \*  
12 Merk \*

13 Huom \*

14 Poznámka \*

15 Napomena \*

16 Medgejegyz \*

17 Uwaga \*

18 Nota \*

19 Opomba \*

20 Märkus \*

21 Zabiegajka \*

22 Pastaba \*

23 Przejaznes \*

24 Rozdanaka \*

25 Not \*

26 Dostupnost \*

27 Smeřnice \*

28 Smernice \*

29 Požiadavky \*

30 Rámcové požiadavky \*

31 Požiadavky na zmenu \*

32 Požiadavky na zmenu \*

33 Požiadavky na zmenu \*

34 Požiadavky na zmenu \*

35 Požiadavky na zmenu \*

36 Požiadavky na zmenu \*

37 Požiadavky na zmenu \*

38 Požiadavky na zmenu \*

39 Požiadavky na zmenu \*

40 Požiadavky na zmenu \*

41 Požiadavky na zmenu \*

42 Požiadavky na zmenu \*

43 Požiadavky na zmenu \*

44 Požiadavky na zmenu \*

45 Požiadavky na zmenu \*

46 Požiadavky na zmenu \*

47 Požiadavky na zmenu \*

48 Požiadavky na zmenu \*

49 Požiadavky na zmenu \*

50 Požiadavky na zmenu \*

51 Požiadavky na zmenu \*

52 Požiadavky na zmenu \*

53 Požiadavky na zmenu \*

54 Požiadavky na zmenu \*

55 Požiadavky na zmenu \*

56 Požiadavky na zmenu \*

57 Požiadavky na zmenu \*

58 Požiadavky na zmenu \*

59 Požiadavky na zmenu \*

60 Požiadavky na zmenu \*

61 Požiadavky na zmenu \*

62 Požiadavky na zmenu \*

63 Požiadavky na zmenu \*

64 Požiadavky na zmenu \*

65 Požiadavky na zmenu \*

66 Požiadavky na zmenu \*

67 Požiadavky na zmenu \*

68 Požiadavky na zmenu \*

69 Požiadavky na zmenu \*

70 Požiadavky na zmenu \*

71 Požiadavky na zmenu \*

72 Požiadavky na zmenu \*

73 Požiadavky na zmenu \*

74 Požiadavky na zmenu \*

75 Požiadavky na zmenu \*

76 Požiadavky na zmenu \*

77 Požiadavky na zmenu \*

78 Požiadavky na zmenu \*

79 Požiadavky na zmenu \*

80 Požiadavky na zmenu \*

81 Požiadavky na zmenu \*

82 Požiadavky na zmenu \*

83 Požiadavky na zmenu \*

84 Požiadavky na zmenu \*

85 Požiadavky na zmenu \*

86 Požiadavky na zmenu \*

87 Požiadavky na zmenu \*

88 Požiadavky na zmenu \*

89 Požiadavky na zmenu \*

90 Požiadavky na zmenu \*

91 Požiadavky na zmenu \*

92 Požiadavky na zmenu \*

93 Požiadavky na zmenu \*

94 Požiadavky na zmenu \*

95 Požiadavky na zmenu \*

96 Požiadavky na zmenu \*

97 Požiadavky na zmenu \*

98 Požiadavky na zmenu \*

99 Požiadavky na zmenu \*

100 Požiadavky na zmenu \*

101 Požiadavky na zmenu \*

102 Požiadavky na zmenu \*

103 Požiadavky na zmenu \*

104 Požiadavky na zmenu \*

105 Požiadavky na zmenu \*

106 Požiadavky na zmenu \*

107 Požiadavky na zmenu \*

108 Požiadavky na zmenu \*

109 Požiadavky na zmenu \*

110 Požiadavky na zmenu \*

111 Požiadavky na zmenu \*

112 Požiadavky na zmenu \*

113 Požiadavky na zmenu \*

114 Požiadavky na zmenu \*

115 Požiadavky na zmenu \*

116 Požiadavky na zmenu \*

117 Požiadavky na zmenu \*

118 Požiadavky na zmenu \*

119 Požiadavky na zmenu \*

120 Požiadavky na zmenu \*

121 Požiadavky na zmenu \*

122 Požiadavky na zmenu \*

123 Požiadavky na zmenu \*

124 Požiadavky na zmenu \*

125 Požiadavky na zmenu \*

126 Požiadavky na zmenu \*

127 Požiadavky na zmenu \*

128 Požiadavky na zmenu \*

129 Požiadavky na zmenu \*

130 Požiadavky na zmenu \*

131 Požiadavky na zmenu \*

132 Požiadavky na zmenu \*

133 Požiadavky na zmenu \*

134 Požiadavky na zmenu \*

135 Požiadavky na zmenu \*

136 Požiadavky na zmenu \*

137 Požiadavky na zmenu \*

138 Požiadavky na zmenu \*

139 Požiadavky na zmenu \*

140 Požiadavky na zmenu \*

141 Požiadavky na zmenu \*

142 Požiadavky na zmenu \*

143 Požiadavky na zmenu \*

144 Požiadavky na zmenu \*

145 Požiadavky na zmenu \*

146 Požiadavky na zmenu \*

147 Požiadavky na zmenu \*

148 Požiadavky na zmenu \*

149 Požiadavky na zmenu \*

150 Požiadavky na zmenu \*

151 Požiadavky na zmenu \*

152 Požiadavky na zmenu \*

153 Požiadavky na zmenu \*

154 Požiadavky na zmenu \*

155 Požiadavky na zmenu \*

156 Požiadavky na zmenu \*

157 Požiadavky na zmenu \*

158 Požiadavky na zmenu \*

159 Požiadavky na zmenu \*

160 Požiadavky na zmenu \*

161 Požiadavky na zmenu \*

162 Požiadavky na zmenu \*

163 Požiadavky na zmenu \*

164 Požiadavky na zmenu \*

165 Požiadavky na zmenu \*

166 Požiadavky na zmenu \*

167 Požiadavky na zmenu \*

168 Požiadavky na zmenu \*

169 Požiadavky na zmenu \*

170 Požiadavky na zmenu \*

171 Požiadavky na zmenu \*

172 Požiadavky na zmenu \*

173 Požiadavky na zmenu \*

174 Požiadavky na zmenu \*

175 Požiadavky na zmenu \*

176 Požiadavky na zmenu \*

177 Požiadavky na zmenu \*

178 Požiadavky na zmenu \*

179 Požiadavky na zmenu \*

180 Požiadavky na zmenu \*

181 Požiadavky na zmenu \*

182 Požiadavky na zmenu \*

183 Požiadavky na zmenu \*

184 Požiadavky na zmenu \*

185 Požiadavky na zmenu \*

186 Požiadavky na zmenu \*

187 Požiadavky na zmenu \*

188 Požiadavky na zmenu \*

189 Požiadavky na zmenu \*

190 Požiadavky na zmenu \*

191 Požiadavky na zmenu \*

192 Požiadavky na zmenu \*

193 Požiadavky na zmenu \*

194 Požiadavky na zmenu \*

195 Požiadavky na zmenu \*

196 Požiadavky na zmenu \*

197 Požiadavky na zmenu \*

198 Požiadavky na zmenu \*

199 Požiadavky na zmenu \*

200 Požiadavky na zmenu \*

201 Požiadavky na zmenu \*

202 Požiadavky na zmenu \*

203 Požiadavky na zmenu \*

204 Požiadavky na zmenu \*

205 Požiadavky na zmenu \*

206 Požiadavky na zmenu \*

207 Požiadavky na zmenu \*

208 Požiadavky na zmenu \*

209 Požiadavky na zmenu \*

210 Požiadavky na zmenu \*

211 Požiadavky na zmenu \*

212 Požiadavky na zmenu \*

213 Požiadavky na zmenu \*

214 Požiadavky na zmenu \*

215 Požiadavky na zmenu \*

216 Požiadavky na zmenu \*

217 Požiadavky na zmenu \*

218 Požiadavky na zmenu \*

219 Požiadavky na zmenu \*

220 Požiadavky na zmenu \*

221 Požiadavky na zmenu \*

222 Požiadavky na zmenu \*

223 Požiadavky na zmenu \*

224 Požiadavky na zmenu \*

225 Požiadavky na zmenu \*

226 Požiadavky na zmenu \*

# Mere predostrožnosti

	Pre rukovanja uređajem pažljivo pročitajte mere predostrožnosti u ovom uputstvu.		Ovaj uređaj je napunjen rashladnim sredstvom R32.
--	--	--	---

- Ovde opisane mere predostrožnosti su klasifikovane kao UPOZORENJE i OPREZ. I jedne i druge sadrže važne informacije u vezi sa bezbednošću. Obavezno poštujte sve mere predostrožnosti bez propusta.
- Značenje napomena UPOZORENJE i OPREZ

**UPOZORENJE .... Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do fizičke povrede ili gubitka života.**

**OPREZ..... Nepridržavanje ovih uputstava može da dovede do oštećenja imovine ili fizičkih povreda, koje mogu biti teže u zavisnosti od okolnosti.**

- Bezbednosne oznake prikazane u ovom priručniku imaju sledeća značenja:

	Obavezno se pridržavajte uputstava.		Obavezno uzemljite uređaj.		Nikada ne pokušavajte.
--	-------------------------------------	--	----------------------------	--	------------------------

- Po završetku ugradnje, obavite probni rad da biste proverili da li ima grešaka i objasnite kupcu kako da rukuje klimatizacionim uređajem i održava ga pomoći uputstva za rukovanje.
- Tekst originalnog uputstva je na engleskom jeziku. Verzije na drugim jezicima su prevodi originalnog uputstva.

## UPOZORENJE

- Zatražite od svog prodavca ili kvalifikovanog osoblja da obavi ugradnju.  
Nemojte pokušavati da sami ugradite klimatizacioni uređaj. Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima curenje vode, strujne udare ili požar.
- Ugradite klimatizacioni uređaj u skladu sa uputstvima iz uputstva za ugradnju.  
Nepravilna ugradnja može za posledicu da ima curenje vode, strujne udare ili požar.
- Za ugradnju koristite samo naznačeni pribor i delove.  
Ako ne koristite naznačene delove, može da dođe do pada uređaja, curenja vode, strujnih udara ili požara.
- Ugradite klimatizacioni uređaj na podlogu koja je dovoljno jaka da izdrži težinu uređaja.  
Nedovoljno jaka podloga može da dovede do pada opreme i izazove povredu.
- Elektro radovi se moraju obaviti u skladu sa odgovarajućim lokalnim i nacionalnim propisima i uputstvima i ovim uputstvom za ugradnju. Povedite računa da koristite isključivo namensko kolo za napajanje električnom energijom. Nedovoljan kapacitet kola napajanja električnom energijom i nepravilno izvođenje mogu da dovedu do strujnih udara ili požara.
- Upotrebite kabl odgovarajuće dužine.  
Nemojte koristiti spojene provodnike ili produžni kabl jer to može da dovede do pregrevanja, električnih udara ili požara.
- Povedite računa da svi provodnici budu pričvršćeni, da koristite naznačene provodnike i da nema naprezanja na priključcima ili na provodnicima.  
Nepravilno priključivanje ili pričvršćivanje provodnika može da dovede do razvoja prekomerne toplove ili požara.
- Prilikom povezivanja napajanja i povezivanja provodnika između unutrašnjeg i spoljnog uređaja, postavite provodnike tako da se poklopac kontrolne kutije može sigurno pričvrstiti.  
Nepravilno postavljanje poklopca kontrolne kutije može da dovede do strujnih udara, požara ili pregrevanja terminala.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, neophodno je da ga proizvođač, serviser ili slično kvalifikovane osobe zamene da bi se izbegla opasnost.
- Ako prilikom ugradnje dođe do curenja rashladnog gasa, dobro provetrite prostoriju.  
Ako sredstvo za hlađenje dođe u kontakt sa vatrom, može da dođe do nastanka toksičnog gasea.
- Kada završite ugradnju, proverite da li ima curenja gase za hlađenje.  
Ako gas za hlađenje prokuri u prostoriju i dođe u dodir sa izvorom požara, kao što su grejalica, peć ili štednjak, može da dođe do nastanka toksičnog gasea.
- Prilikom ugradnje ili premeštanja klimatizacionog uređaja, iz kola za sredstvo za hlađenje obavezno ispuštite sav vazduh i vodite računa da koristite isključivo naznačeno sredstvo za hlađenje (R32).  
Prisustvo vazduha ili drugih stranih supstanci u kolu za rashladno sredstvo izaziva abnormalan rast pritiska, što može da dovede do oštećenja opreme i čak do povrede.
- Tokom ugradnje, pre nego što pokrenete kompresor, sigurno pričvrstite cevi za sredstvo za hlađenje.  
Ako cevi za rashladno sredstvo nisu povezane a zaustavni ventil je otvoren kada se kompresor pokrene, može da dođe do usisavanja vazduha, što može da izazove abnormalan pritisak u kolu za rashladno sredstvo i dovede do oštećenja opreme i čak do povrede.
- Prilikom ispumpavanja sredstva za hlađenje iz kola, zaustavite kompresor pre nego što uklonite cevi za sredstvo za hlađenje.  
Ako kompresor još uvek radi a zaustavni ventil je otvoren tokom ispumpavanja sredstva za hlađenje iz kola, doći će do usisavanja vazduha kada cevi za sredstvo za hlađenje budu uklonjene, što će izazvati abnormalan pritisak u kolu za rashladno sredstvo i dovesti do oštećenja opreme pa i do povrede.
- Obavezno uzemljite klimatizacioni uređaj.  
Nemojte povezivati uzemljenje uređaja na komunalnu cev, provodnik osvetljenja ili telefonsko uzemljenje. Nepravilno uzemljenje može za posledicu da ima strujne udare.
- Obavezno ugradite zaštitni uređaj diferencijalne struje.  
Ukoliko ne ugradite zaštitni uređaj diferencijalne struje, može doći do strujnog udara ili požara.

# Mere predostrožnosti









## OPREZ

- Nemojte ugrađivati klimatizacioni uređaj na mestima gde postoji opasnost od propuštanja zapaljivog gasa. U slučaju propuštanja gasa, nagomilavanje gasa u blizini klimatizacionog uređaja može da izazove izbijanje požara. 
- Rashladnim sredstvom može da rukuje, doliva ga, izbacuje i odlaže na otpad samo kvalifikovano osoblje.
- Odvodnu cev ugradite pridržavajući se uputstava iz ovog priručnika kako biste obezbedili odgovarajući odvod i ugradite izolacionu cev da biste sprečili kondenzaciju. Neodgovarajuća odvodna cev može za posledicu da ima curenje vode u prostoriji i materijalnu štetu.
- Pritegnite navrtku za cevne spojeve naznačenim metodom, npr. momentnim ključem. Ako se navrtka za cevne spojeve previše prtegne, posle duže upotrebe može da naprste i dovede do curenja sredstva za hlađenje.
- Predviđeno je da ovaj uređaj koriste stručni ili obučeni korisnici u prodavnicama, lakoj industriji i na farmama ili laici u komercijalnim i uslovima u domaćinstvu.
- Nivo zvučnog pritiska je manji od 70 dB(A).

## Dodatna oprema

Unutrašnja jedinica

(A) — (J)

(A) Ploča za montažu 	1	(B) Filter od titanijum-apatita za dezodorizaciju vazduha  Filter čestica srebra (srebrni jonski filter) 	1	(C) Bežični daljinski upravljač 	1
(D) Držač daljinskog upravljača 	1	(E) Suva baterija tipa AAA. LR03 (alkalna) 	2	(F) Vijci za učvršćivanje unutrašnjeg uređaja (M4 × 12L) 	2
(G) Poklopac vijke 	2	(H) Uputstvo za rukovanje 	1	(J) Uputstvo za ugradnju 	1

## Izbor mesta za ugradnju

Pre izbora mesta za ugradnju potrebno je da dobijete odobrenje korisnika.

### 1. Unutrašnja jedinica


Unutrašnji uređaj treba da bude postavljen na mestu gde:

- zadovoljena su ograničenja ugradnje definisana na crtežima za ugradnju unutrašnjeg uređaja,
- ulaz i izlaz vazduha imaju čiste putanje,
- uređaj se ne nalazi na putu direktnе sunčeve svetlosti,
- uređaj je odmaknut od izvora topote ili pare,
- ne postoji izvor isparjenja mašinskog ulja (to može da skrati radni vek unutrašnjeg uređaja),
- hladan (topao) vazduh cirkuliše kroz prostoriju,
- uređaj je odmaknut od fluorescentnih sijalica sa elektronskim paljenjem (tipa inverteera ili brzog starta) jer one mogu da skrate opseg daljinskog upravljača,
- uređaj je odmaknut najmanje 1 m od televizora i radio aparata (uređaj može da prouzrokuje smetnje u slici ili zvuku),
- ugradnja na preporučenoj visini (1,8 m),
- u prostoriji nema opreme za pranje veša,
- uređaj mora da se čuva tako da se spreči mehaničko oštećenje.

### 2. Bežični daljinski upravljač

Upalite sve fluorescentne sijalice u prostoriji, ako ih ima, i pronađite mesto (u krugu poluprečnika 6 m) gde unutrašnji uređaj ima odgovarajući prijem signala iz daljinskog upravljača.

# Crteži za ugradnju unutrašnjeg uređaja

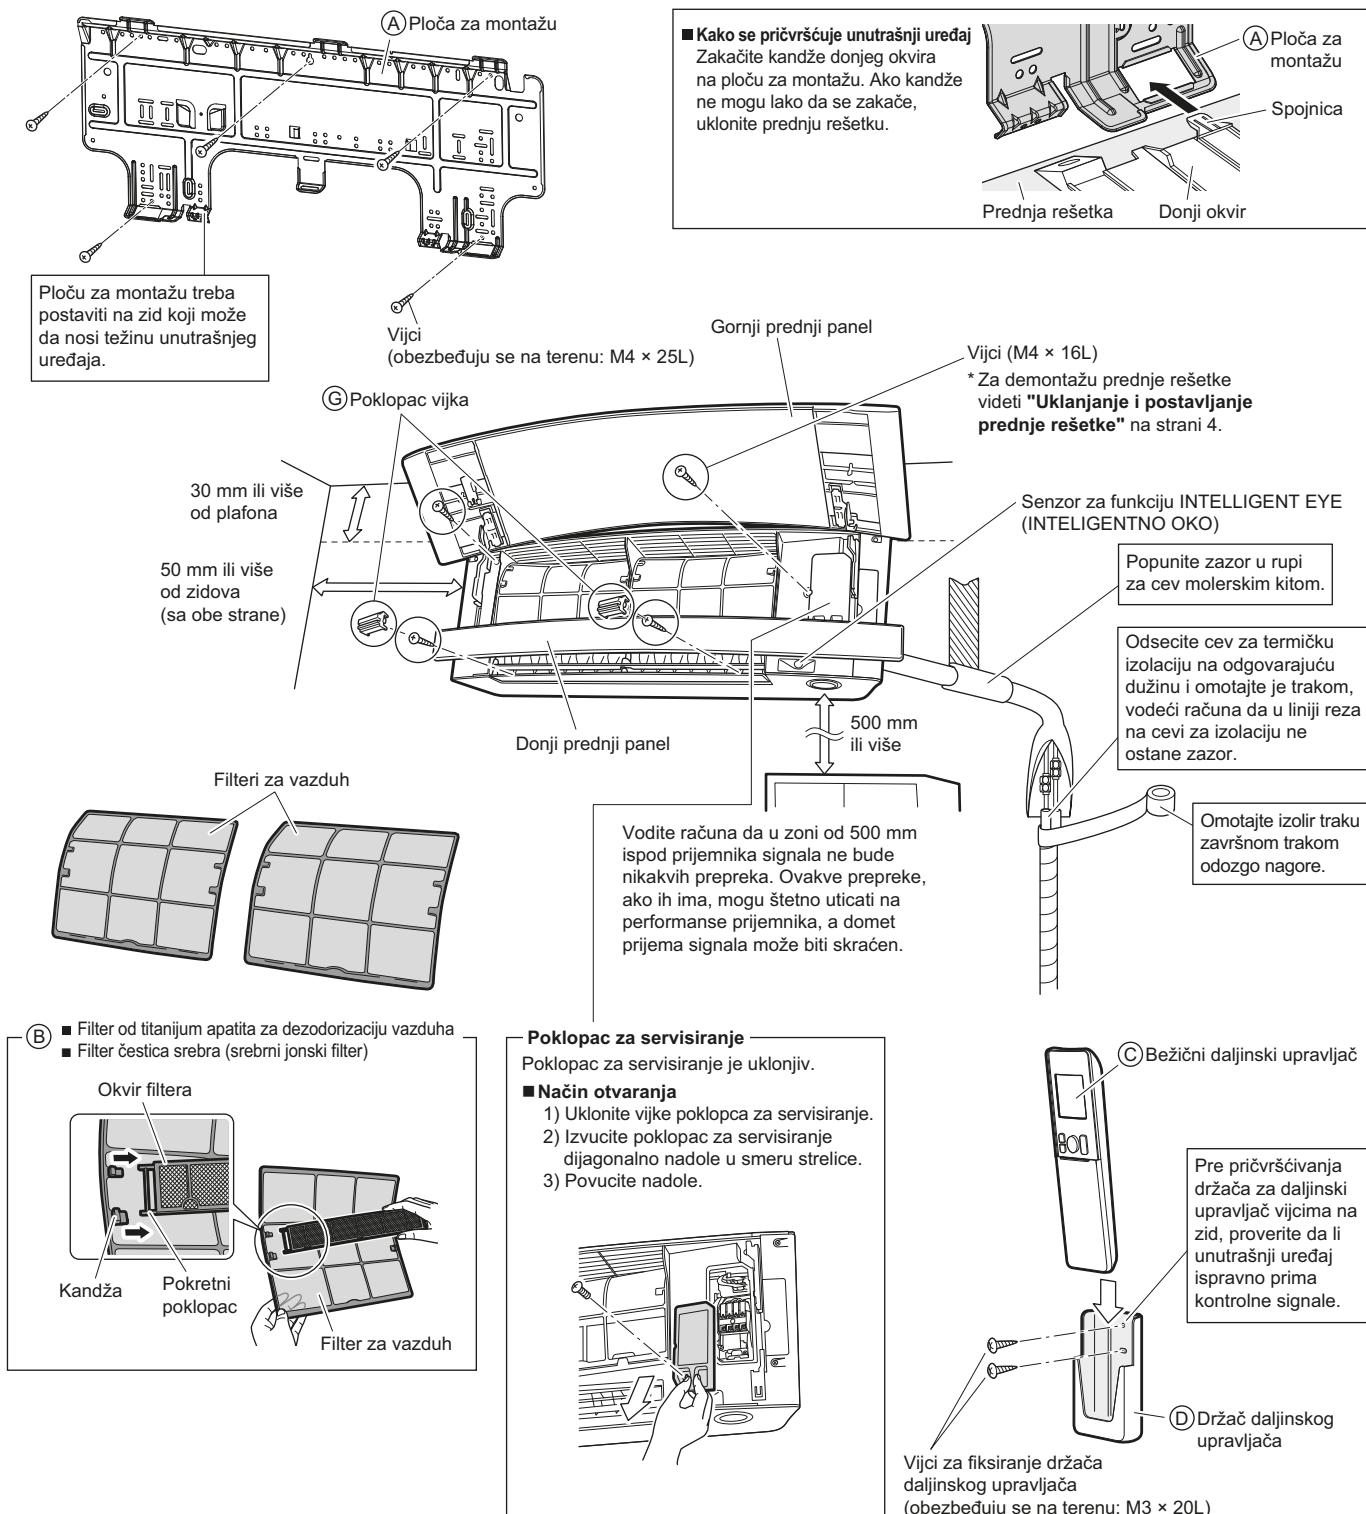

## Senzor za funkciju INTELLIGENT EYE (INTELIGENTNO OKO)

### OPREZ


- Nemojte udarati ili snažno pritiskati senzor PAMETNO OKO. To može da dovede do oštećenja i kvara.
- Ne postavljajte velike predmete u blizini senzora. Takođe, držite grejne uređaje ili ovlaživače vazduha van područja detekcije senzora.

# Saveti za ugradnju

## 1. Uklanjanje i postavljanje gornje prednje table


### ■ Način uklanjanja

- 1) Otvorite gornju prednju tablu.
- 2) Odgurajte nagore bravice sa zadnje strane gornje prednje table, kako biste oslobodili bravice (na levoj i desnoj strani).
- 3) Sa obe strane izvadite osovinice table iz otvora, pa demontirajte gornju prednju tablu.

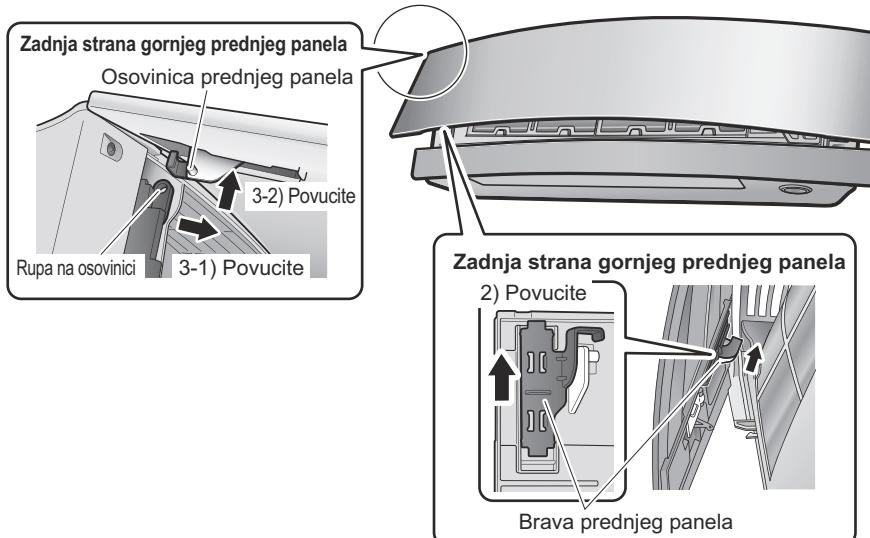

### ■ Način ugradnje



- 1) Odgurajte nagore bravice sa zadnje strane gornje prednje table, kako biste oslobodili bravice (na levoj i desnoj strani).
- 2) Sa obe strane gornje prednje table ubacite osovinice u otvore.
- 3) Bravice sa zadnje strane gornje prednje table odgurajte nadole, kako biste ih zabravili.
- 4) Zatvorite gornju tablu.
- 5) NEMOJTE gurati prednju tablu da biste je zatvorili.
- 6) UKLJUČITE uređaj pomoću daljinskog upravljača. Sačekajte da se paneli do kraja otvore. Zatim ponovo ISKLJUČITE uređaj pomoću daljinskog upravljača.
- 7) Kad se prednje table potpuno zatvore, nežno gurnite gornju prednju tablu kako

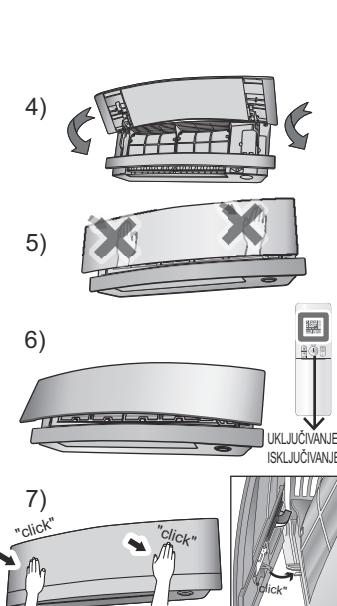

## 2. Uklanjanje i postavljanje prednje rešetke


### • Način uklanjanja

- 1) Uklonite gornju prednju tablu i filtere za vazduh.
- 2) Uklonite poklopac za servisiranje. (Videti opis načina otvaranja, na strani 3.)
- 3) Snopove provodnika odvojite od stega, pa zatim izvadite snopove provodnika iz priključaka.
- 4) Donju prednju tablu gurajte prema gore, sve dok se ne zaustavi.
- 5) Demontirajte krilce (veliko).
- 6) Otvorite 2 poklopca za vijke, pa zatim izvadite 4 vijke iz prednje rešetke. (Poklopci za vijke nisu fabrički montirani.)

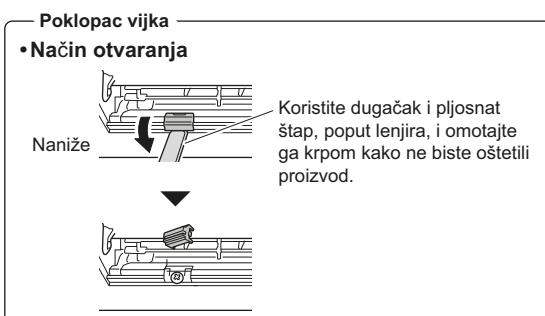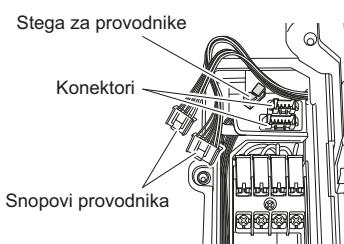

# Saveti za ugradnju

- 7) Sa zaštitnim rukavicama na rukama, obe šake postavite ispod prednje rešetke na način prikazan na slici.
  - 8) Prednju rešetku odvojite od 3 gornje kuke tako što ćete gornji kraj rešetke gurnuti prema gore, pa zatim prednju rešetku povucite ka sebi, držeći je za oba kraja, i odvojite je od uređaja.
    - Ako se rešetka teško skida, kroz prorez na bočnom poklopcu ubacite neki dugačak i pljosnat štap\*, kao što je prikazano na slici, i zakrenite ga ka unutra da biste odvojili kuke (po 3 kuke sa leve i desne strane) i na taj način omogućili lakše skidanje rešetke.
- \* Poput lenjira obmotanog krpom

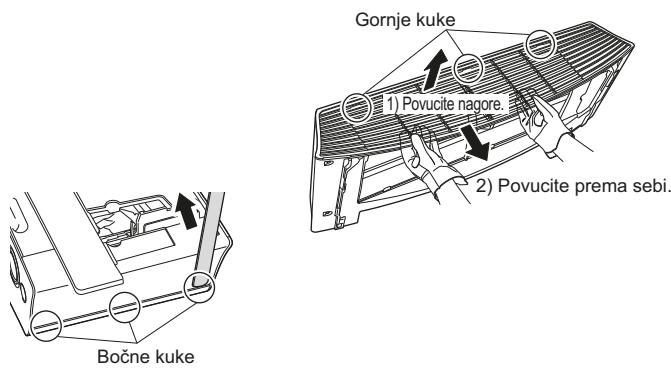

## OPREZ

Obavezno nosite zaštitne rukavice.


### • Način postavljanja

- 1) Prednju rešetku postavite na mesto, pa je snažno pritisnite tako da upadne u gornje (na 3 mesta), desne i leve kuke (po 3 s obe strane).
- 2) Postavite 4 vijka na prednju rešetku, pa zatvorite 2 poklopca za vijke.
- 3) Montirajte krilce (veliko).
- 4) Donju prednju tablu spustite u prvobitni položaj.
- 5) Snopove provodnika ubacite u odgovarajuća 2 priključka, pa zatim snopove provodnika učvrstite stegom.
- 6) Postavite filter za vazduh, a zatim montirajte gornju prednju tablu.

## 3. Podešavanje različitih adresa

Kada se dva unutrašnja uređaja ugrade u jednoj prostoriji, dva različita daljinska upravljača mogu da se podeše za različite adrese.


- 1) Uklonite gornju prednju tablu i prednju rešetku. (4 vijka)
- 2) Isecite prespojnik adrese (JA) na tabli štampanog kola.
- 3) Isecite prespojnik adrese (J4) u daljinskom upravljaču.
  - Pazite da ne isečete prespojnik (J8).

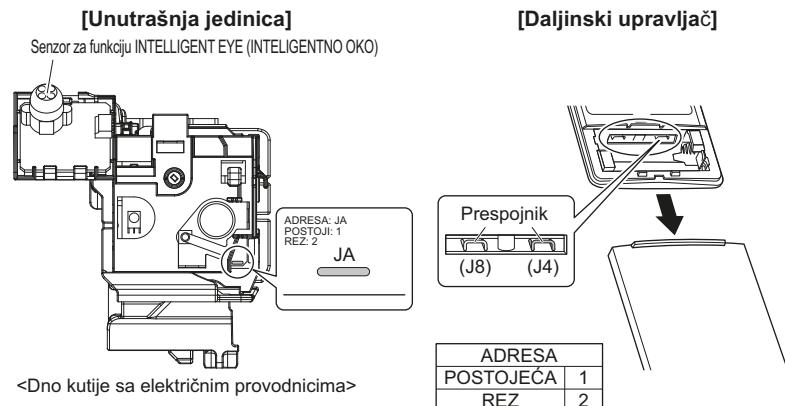

## 4. Kod priključenja na HA sistem (daljinski upravljač s kablom, centralni daljinski upravljač, itd.)

### • Načini uklanjanja limenih poklopaca električnih provodnika


- 1) Uklonite gornju prednju tablu i prednju rešetku. (4 vijka)
- 2) Uklonite kutiju sa električnim provodnicima. (1 vijak)
- 3) Uklonite 4 jezička i demontirajte limeni poklopac električnih provodnika (A).
- 4) Povucite nadole kuku na limenom poklopcu električnih provodnika (B), pa uklonite jednostruki jezičak.
- 5) Uklonite 2 jezička na gornjem delu i demontirajte limeni poklopac električnih provodnika (B).

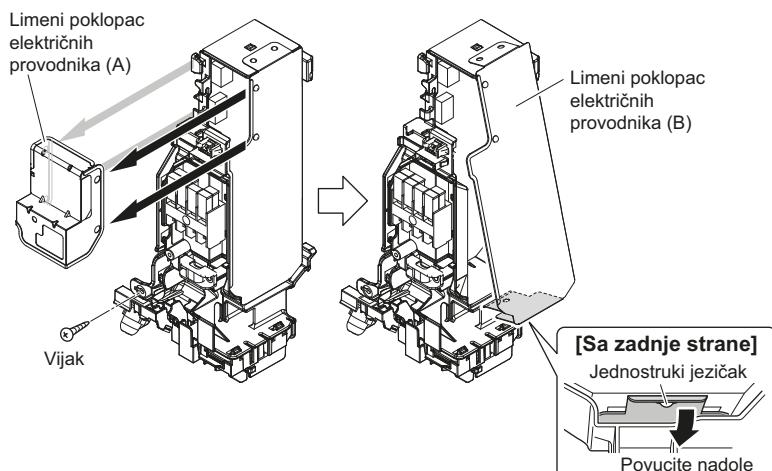

# Saveti za ugradnju



## • Načini priključenja kabla za povezivanje

- 1) Odvojite fabrički montirani priključak sa S21.
- 2) Snop provodnika postavite onako kako je prikazano na slici, kako odvojeni priključak ne bi mogao doći u kontakt sa štampanom pločom.




- 3) Pričvrstite kabl za povezivanje na priključak S21, pa snop provodnika izvucite kroz preoz, kao što je prikazano na slici.
- 4) Razvucite snop provodnika onako kako je prikazano na slici.

HA konektor (S21)

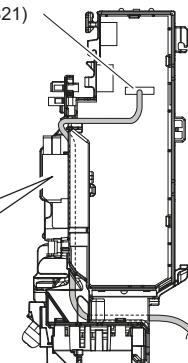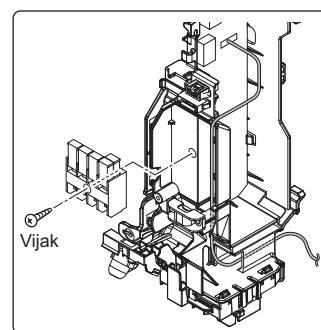

## • Načini postavljanja limenih poklopaca električnih provodnika

- 1) Gornji deo limenog poklopca električnih provodnika (B) zakačite o kuke na 2 ježićka.
- 2) Utisnite kuku na donjem kraju da biste uhvatili jednostruku ježićak, pa montirajte limeni poklopac električnih provodnika (B).
- 3) Ubacite priključak u otvor, pa zatim okačite na kuke i montirajte limeni poklopac električnih provodnika (A) na 4 ježićka.

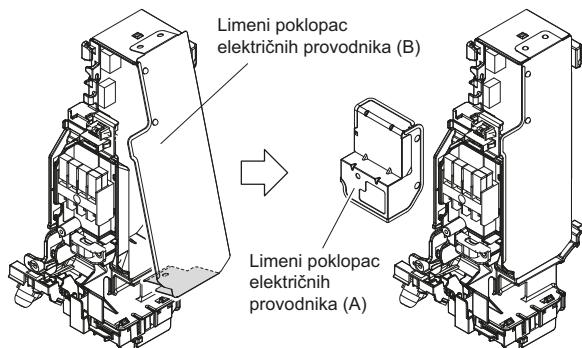

# Radovi na cevima za rashladno sredstvo

**Sa više unutrašnjih jedinica**, ugradnju obavite onako kako je opisano u uputstvu za ugradnju priloženom uz uređaj sa više spoljnih jedinica.

## 1. Spajanje krajeva cevi

- 1) Odsecite kraj cevi sekačem cevi.
- 2) Uklonite pucne i odsecite površinu koja je okrenuta nadole tako da opiljci ne uđu u cev.
- 3) Stavite navrtku za spajanje cevi na cev.
- 4) Spojite cev.
- 5) Proverite da li je spoj dobro napravljen.

(Odsecite tačno pod pravim uglovima.)  
Uklonite pucne.

### Spajanje cevi

Postavite tačno u niže prikazani položaj.			
Kalup	Alatka za spajanje cevi R410A ili R32	Tradicionalna alatka za spajanje cevi	
A	Tip spojnice	Tip spojnica (tip Ridgid)	Tip sa leptirastom navrtkom (tip Imperial)
	0-0,5 mm	1,0-1,5 mm	1,5-2,0 mm

### Proveriti

Unutrašnja površina proširenja mora da bude besprekorna.

Kraj cevi mora da bude ravnomerno proširen u savršeni krug.

Proverite da li je postavljena navrtka za spajanje cevi.

## ⚠ UPOZORENJE

- Nemojte koristiti mineralno ulje na spojenom delu.
- Sprečite da mineralno ulje prodre u sistem jer bi to smanjilo radni vek uređaja.
- Nikada nemojte koristiti cevi koje su korištene za prethodne instalacije. Koristite isključivo delove koji su isporučeni uz uređaj.
- Nikada nemojte ugradivati sušač u ovaj uređaj R32, kako bi njegov radni vek bio garantovan.
- Materijal za sušenje može da se otopi i ošteći sistem.
- Nedovršeno spajanje može da dovede do curenja gasa za hlađenje.


# Radovi na cevima za rashladno sredstvo

## 2. Cev za rashladno sredstvo

### ⚠ OPREZ

- Koristite navrtku za cevne spojeve koja je pričvršćena na glavni uređaj. (Da biste sprečili da navrtka naprste usled propadanja od starosti.)
- Da biste sprečili curenje gasa, nanesite ulje za rashladne kompresore samo na unutrašnju površinu spoja. (Koristite ulje za rashladne kompresore za R32 ili R410A.)
- Prilikom pritezanja navrtke za cevne spojeve koristite momentne ključeve kako biste sprečili oštećenje navrtki za cevne spojeve i curenje gasa.


Poravnajte sredine oba spoja i pritegnite navrtke za cevne spojeve 3 ili 4 obrtaja rukom. Zatim ih potpuno pritegnite momentnim ključevima.

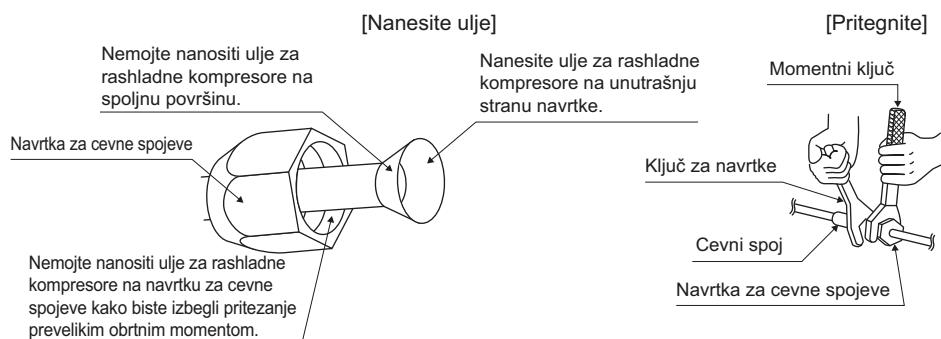

Obrtni momenat pritezanja navrtke za cevne spojeve		
Strana gase	Strana tečnosti	
3/8 inča	1/2 inča	1/4 inča
32,7-39,9 N·m (330-407 kgf·cm)	49,5-60,3 N·m (505-615 kgf·cm)	14,2-17,2 N·m (144-175 kgf·cm)

### 2-1. Oprez pri rukovanju cevima


- 1) Zaštitite otvoreni kraj cevi od prašine i vlage.
- 2) Sve krivine na cevima treba da budu što je moguće blaže.  
Za savijanje koristite alat za savijanje cevi.

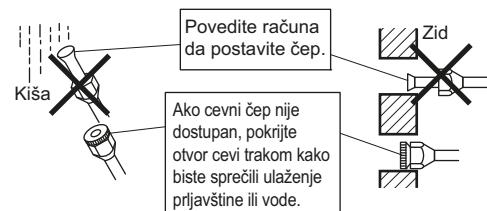

### 2-2. Izbor bakarnih i materijala za topotnu izolaciju

Prilikom korišćenja bakarnih cevi i pribora dostupnih u prodaji, imajte u vidu sledeće:

- 1) Izolacioni materijal: Polietilenska pena  
Brzina prenošenja toplote: 0,041 do 0,052 W/mK (0,035 do 0,045 kcal/mh°C)  
Površinska temperatura na cevima za rashladni gas dostiže maksimalno 110°C.  
Pri izboru topotne izolacije opredelite se za materijal koji može da izdrži tu temperaturu.

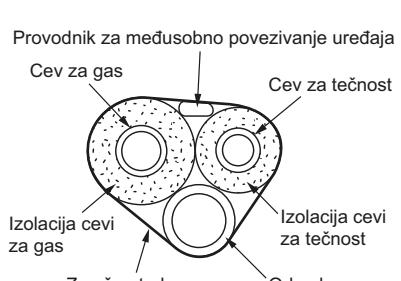

- 2) Povedite računa da izolujete cevi za gas i cevi za tečnost i da obezbedite niže navedene dimenzije izolacije.

Strana gase		Strana tečnosti		Termička izolacija cevi za gas		Termička izolacija cevi za tečnost
Klasa 25/35	Klasa 50	Spoljni prečnik 6,4 mm	Unutrašnji prečnik 12-15 mm	Klasa 25/35	Klasa 50	Unutrašnji prečnik 8-10 mm
Spoljni prečnik 9,5 mm	Spoljni prečnik 12,7 mm			Unutrašnji prečnik 14-16 mm	Unutrašnji prečnik 14-16 mm	
Minimalni radijus krivine				Debljina najmanje 10 mm		
30 mm ili više	40 mm ili više	30 mm ili više				
Debljina 0,8 mm (C1220T-O)						

- 3) Koristite zasebnu termičku izolaciju za cevi za gasovito i tečno rashladno sredstvo.


# Ugradnja unutrašnjeg uređaja

## **1. Postavljanje ploče za montažu**

Ploču za montažu treba postaviti na zid koji može da nosi težinu unutrašnjeg uređaja.


- 1) Privremeno pričvrstite montažnu ploču na zid vodeći računa da uređaj bude potpuno nivelišan, pa obeležite tačke za bušenje na zidu.
  - 2) Pričvrstite ploču za montažu na zid pomoću vijaka.

#### **Preporučene tačke držanja ploče za montažu i dimenije**

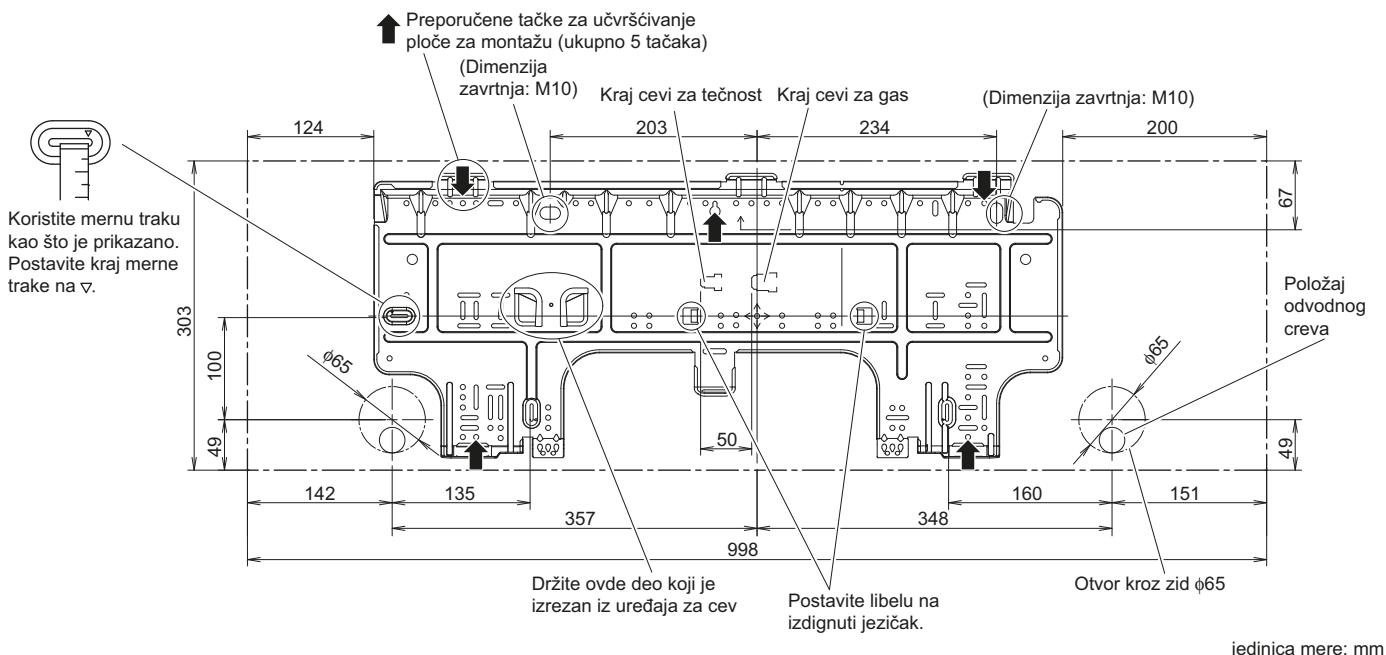


## **2. Bušenje rupe u zidu i ugradnja cevi koja se ugrađuje u zid**

- Kod zidova koji imaju metalni okvir ili metalnu gredu, vodite računa da koristite cev koja se ugrađuje u zid i poklopac za zidni otvor kako biste sprečili moguće zagrevanje, strujni udar ili požar.
  - Vodite računa za popunite rupe oko cevi materijalom za popunjavanje kako biste sprečili curenje vode.
    - 1) Izbušite otvor kroz zid, prečnika 65 mm, tako da ima nagib nadole prema spoljnoj strani.
    - 2) Cev koja se ugrađuje u zid ubacite u otvor.
    - 3) U cev u zidu umetnите poklopac za zidni otvor.
    - 4) Kada završite postavljanje cevi za rashladno sredstvo, povezivanje provodnika i odvodnih cevi, zatvorite zazore oko rupe za cev molerskim kitom.

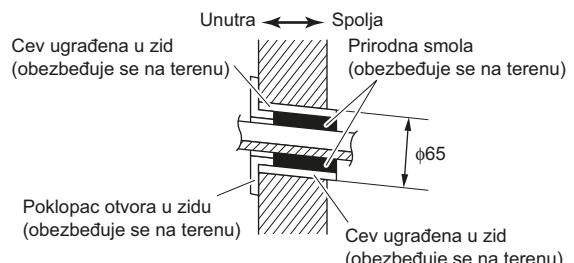

### **3. Provodnici unutar uređaja**

- 1) Uklonite gornju prednju tablu, a zatim uklonite i poklopac za servisiranje.
  - 2) Provucite provodnik za međusobno povezivanje uređaja iz spoljnog uređaja kroz rupu u zidu a zatim kroz zadnju stranu unutrašnjeg uređaja. Provucite ih kroz prednju stranu. Unapred savijte krajeve provodnika naviše da bi vam rad bio lakši. (Ako sa krajeva provodnika za međusobno povezivanje uređaja prvo treba skinuti izolaciju, povežite krajeve samolepljivom trakom.)
  - 3) Pritisnite donji okvir unutrašnjeg uređaja obema rukama kako biste ga učvrstili kukama na ploči za montažu. Povedite računa ivica unutrašnjeg uređaja ne priklešti provodnike.

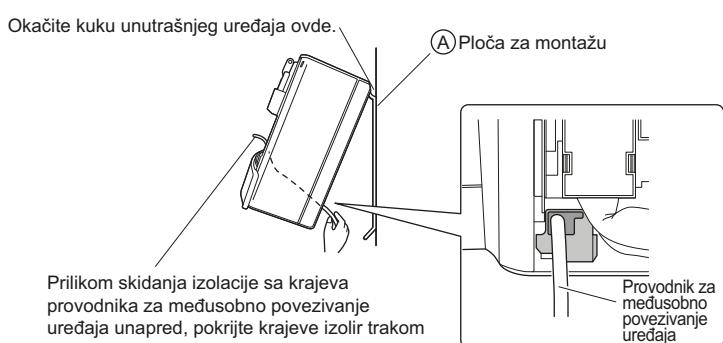

# Ugradnja unutrašnjeg uređaja


## 4. Postavljanje cevi, crevovoda i provodnika

- Preporučeni način ugradnje je provlačenje cevi unazad.
- Za postupak provlačenja cevi sa donje strane, videti odeljak "5. Provlačenje cevi sa donje ili bočne strane" na strani 10.

### 4-1. Provlačenje cevi unazad sa desne strane

- Pričvrstite odvodno crevo na donju stranu cevi za rashladno sredstvo samolepljivom vinilnom trakom.
- Provodnik za vezu unutrašnje i spoljne jedinice, cevi za rashladno sredstvo i odvodno crevo spojite tako što ćete ih omotati izolir trakom.
- Provodnik za vezu unutrašnje i spoljne jedinice, odvodno crevo i cevi za rashladno sredstvo provucite kroz otvor u zidu, pa unutrašnju jedinicu okačite na kuke na montažnoj ploči, rukovodeći se oznakama  $\Delta$  pri vrhu unutrašnje jedinice.

Povežite cev za rashladno sredstvo i odvodno crevo lepljivom plastičnom trakom.

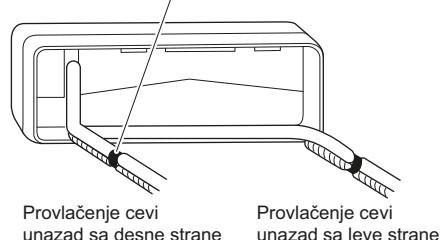

### 4-2. Provlačenje cevi unazad sa leve strane


#### Zamena odvodnog čepa i odvodnog creva

##### Zamena na levoj strani

- Uklonite vijak za fiksiranje izolacije sa desne strane i uklonite odvodno crevo.
- Uklonite odvodni čep na levoj strani i pričvrstite ga na desnoj strani.
- Uvucite odvodno crevo i pritegnite ga priloženim vijkom za fiksiranje izolacije. Ako zaboravite da ga pritegnete, može da dođe do curenja vode.


##### Položaj u kojem se pričvršćuje odvodno crevo

Odvodno crevo se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

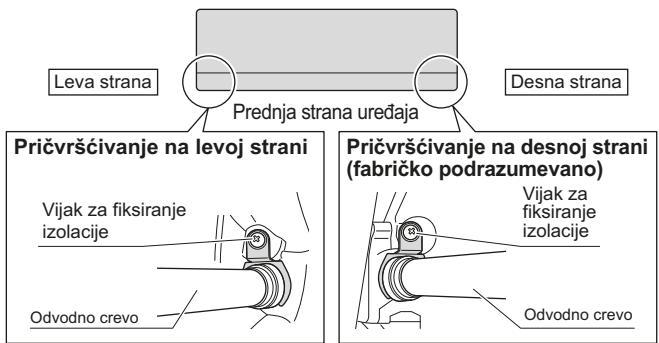


- Zamenite odvodni čep i odvodno crevo.
- Pričvrstite odvodno crevo na donju stranu cevi za rashladno sredstvo samolepljivom vinilnom trakom.
- Vodite računa da povežete odvodno crevo u odvodni otvor na mestu odvodnog čepa.

##### Kako se postavlja čep odvoda

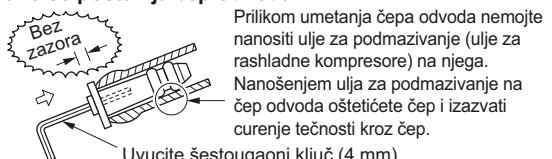


- Oblikujte cev za rashladno sredstvo duž putanja cevi pomoću oznaka na ploči za montažu.
- Provucite odvodno crevo i cevi za rashladno sredstvo kroz otvor u zidu, pa unutrašnju jedinicu okačite na kuke na montažnoj ploči, rukovodeći se oznakama  $\Delta$  pri vrhu unutrašnje jedinice.
- Uvucite provodnik za međusobno povezivanje uređaja.
- Povežite cevi za međusobno povezivanje uređaja.
- Spojite cevi za rashladno sredstvo i odvodno crevo tako što ćete ih omotati izolir trakom kao što je prikazano na slici sa desne strane (u slučaju da odvodno crevo provlačite kroz zadnju stranu unutrašnjeg uređaja).

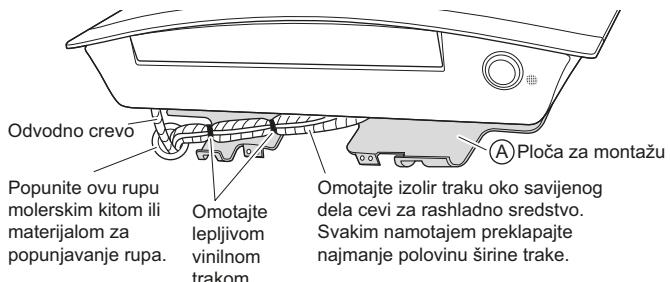

# Ugradnja unutrašnjeg uređaja


- 9) Vodeći računa da unutrašnjom jedinicom ne priklještite provodnik za vezu sa spoljnom jedinicom, obema rukama pritiskajte donju ivicu unutrašnje jedinice, sve dok do kraja ne upadne u kuke na montažnoj ploči. Učvrstite unutrašnji uređaj na ploču za montažu vijcima za učvršćivanje unutrašnjeg uređaja (M4 × 12L).

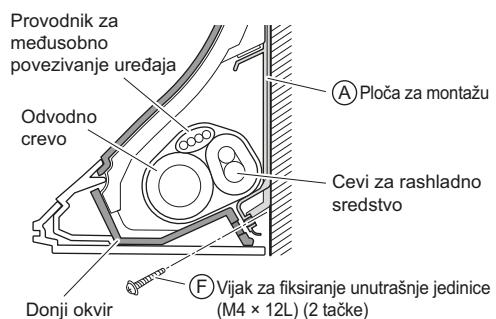


## 4-3. Cev ugrađena u zid

Pratite uputstva data u odeljku za provlačenje cevi unazad sa leve strane.

Umetnite odvodno crevo do ove dubine, tako da se ne izvlači iz odvodne cevi.  
50 mm ili više

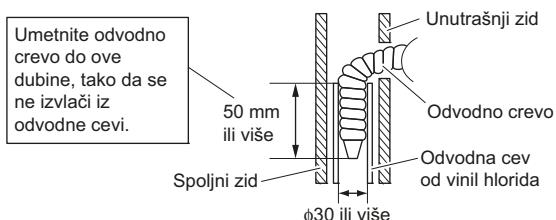

## 5. Provlačenje cevi sa donje ili bočne strane

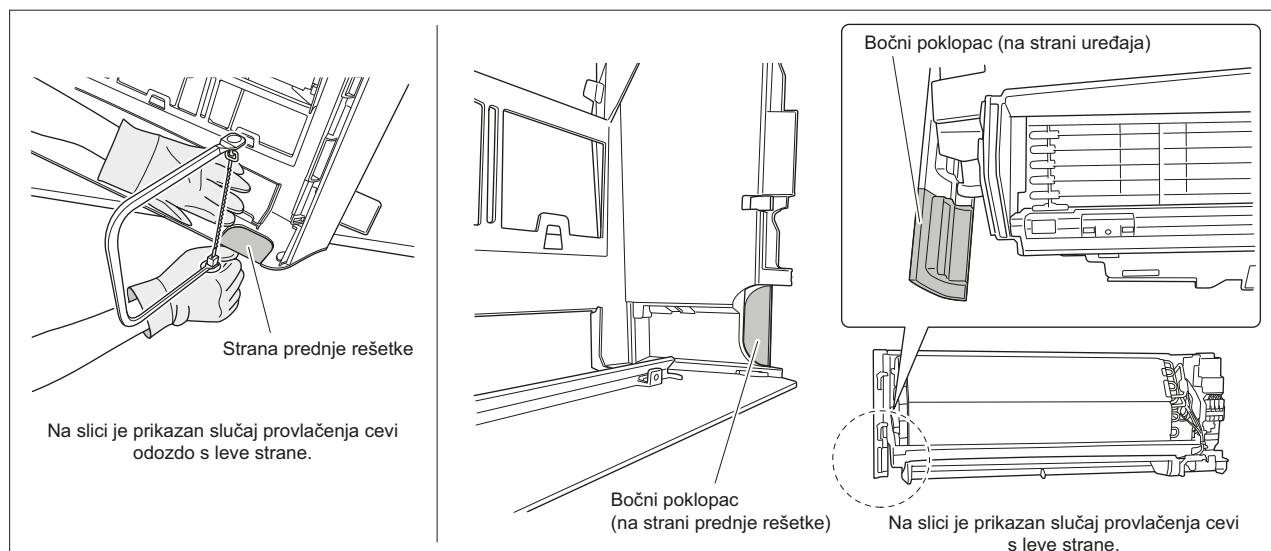

- 1) Testerom odsecite poklopac na otvoru za ulaz cevi.


- **Kod provlačenja s donje strane:** Na dnu prednje rešetke
  - **Kod provlačenja s bočne strane:** Na bočnom poklopцу (na strani prednje rešetke na strani jedinice)
- Postavite oštricu testere na zarez i odsecite poklopac ulaza za cev duž neravne unutrašnje površine.

- 2) Nakon odsecanja poklopca ulaza za cev, obavite punjenje.


Uklonite pucne duž reza koristeći poluokruglu turpiju.

- 3) Provodnik za vezu unutrašnje i spoljne jedinice, cevi za rashladno sredstvo i odvodno crevo spojite tako što ćete ih omotati izolir trakom.

Odvodno crevo i cevi za rashladno sredstvo zatim ubacite kroz otvor na zidu, nakon što ste ih prethodno ubacili u odsečeni otvor za cev.

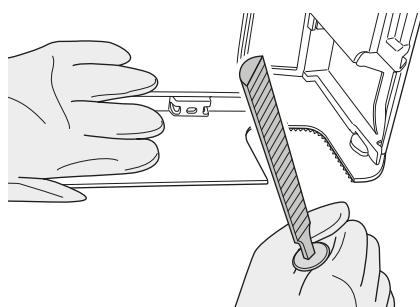

Povežite cev za rashladno sredstvo i odvodno crevo lepljivom plastičnom trakom.

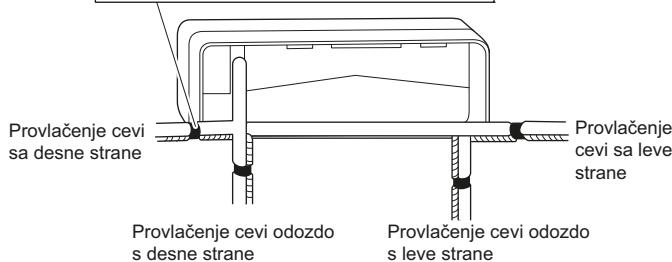

# Ugradnja unutrašnjeg uređaja



## NAPOMENA

- Vodite računa da opiljci ne upadnu u pogonski deo ventilatora.
- Pazite da se ne oslanjate isuviše jako na donju ploču.

## 6. Provodnik

**Sa više unutrašnjih jedinica**, ugradnju obavite onako kako je opisano u uputstvu za ugradnju priloženom uz uređaj sa više spoljnih jedinica.


- 1) Skinite izolaciju sa krajeva provodnika (15 mm).
- 2) Uklonite boje provodnika sa brojevima terminala na terminalnim blokovima unutrašnjeg i spoljnog uređaja i čvrsto pritegnite vijke za pričvršćivanje provodnika na odgovarajućim terminalima.
- 3) Povežite provodnike za uzemljenje na odgovarajuće terminale.
- 4) Povucite provodnike kako biste se uverili da su čvrsto pričvršćeni a zatim učvrstite provodnike držaćem provodnika.
- 5) U slučaju priključenja na adapterski sistem, provucite kabl za daljinsku kontrolu i pričvrstite S21.
- 6) Oblikujte provodnike tako da poklopac za servisiranje sigurno naleže, zatim zatvorite poklopac za servisiranje.

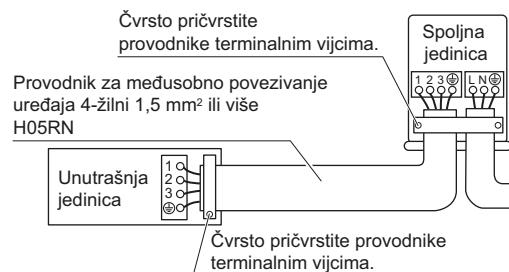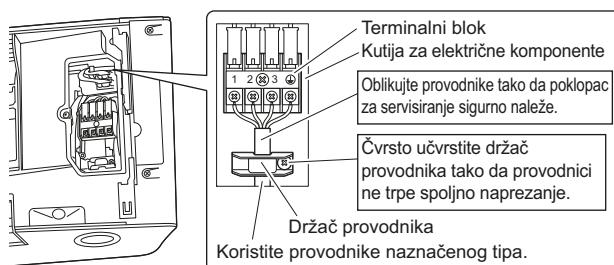

## OPREZ

Prilikom povezivanja vezivnih provodnika na terminalni blok pomoću provodnika sa jednim jezgrom, obavezno ih zakrivite.

Problemi prilikom ugradnje mogu da izazovu pregrevanje i požar.



## UPOZORENJE

- Nemojte koristiti provodnike s odvodom, produžne kablove niti zvezdaste priključke, jer oni mogu da dovedu do pregrevanja, strujnog udara ili požara.
- Nemojte koristiti lokalno nabavljene električne delove u proizvodu. (Nemojte izvoditi ogrank za napajanje odvodne pumpe, itd. iz terminalnog bloka.) To može za izazove strujni udar ili požar.
- Unutrašnju jedinicu nemojte priključivati na električnu mrežu. Priključite je samo na spoljnu jedinicu, jer u suprotnom postoji opasnost od strujnog udara ili požara.

# Ugradnja unutrašnjeg uređaja

## Dijagram povezivanja provodnika

Legenda objedinjenog dijagrama povezivanja provodnika					
Primjene delove i numerisanje potražite na nalepcima sa dijagrame povezivanja provodnika koja se nalazi na uređaju. Numerisanje delova izvedeno je arapskim brojevima, rastućim redosledom za svaki deo, a u pregledu u nastavku je predstavljeno simbolom "*" u šifri dela.					
	:	PREKIDAČ		:	ZAŠTITNO UZEMLJENJE
	:	VEZA		:	ZAŠTITNO UZEMLJENJE (VIJAK)
	:	KONEKTOR		:	ISPRAVLJAČ
	:	ZEMLJA		:	KONEKTOR RELEJA
	:	PROVODNICI NA TERENU		:	KRATKOSPOJNI KONEKTOR
	:	OSIGURAČ		:	TERMINAL
	:	UNUTRAŠNJA JEDINICA		:	TERMINALNA TRAKA
	:	SPOLJNI UREDAJ		:	SPONA PROVODNIKA
BLK : CRNA	GRN : ZELENA	PNK : RUŽIČASTA	WHT : BELA		
BLU : PLAVA	GRY : SIVA	PRP, PPL : LJUBIČASTA	YLW : ŽUTA		
BRN : BRAON	ORG : NARANDŽASTA	RED : CRVENA			
A*P	:	ŠTAMPANA PLOČA	PS	:	UKLJUČIVANJA NAPAJANJA
BS*	:	TASTER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, PREKIDAČ RADA	PTC*	:	PTC TERMISTORA
BZ, H*O	:	ZUJALICA	Q*	:	IZOLOVANI BIPOLARNI TRANZISTOR ZATVARAČA (IGBT)
C*	:	ELEKTRIČNI KONDENZATOR	Q*DI	:	PREKIDAČ CURENJA U ZEMLJU
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, HP*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A	:	POVEZIVANJE, KONEKTOR	Q*L	:	UREDAJ ZA ZAŠTITU OD PREOPTEREĆENJA
D*, V*D	:	DIODA	Q*M	:	TERMO PREKIDAČ
DB*	:	DIODNI MOST	R*	:	OTPORNIK
DS*	:	DIP PREKIDAČ	R*T	:	TERMISTOR
E*H	:	GREJAČ	RC	:	PRIJEMNIK
F*U, FU* (Karakteristike potražite UPC-u UNUTAR UREDAJA)	:	OSIGURAČ	S*C	:	GRANIČNI PREKIDAČ
FG*	:	KONEKTOR (UZEMLJENJE RAMA)	S*L	:	PLIVAJUĆI PREKIDAČ
H*	:	SNOP	S*NPH	:	SENZOR PRITiska (VISOKOG)
H*P, LED*, V*L	:	PILOT LAMPICA, DIODA KOJA EMITUJE SVETLOST (LED)	S*NPL	:	SENZOR PRITiska (NISKOG)
HAP	:	DIODA KOJA EMITUJE SVETLOST (LED) (MONITOR SERVISIRANJE ZELENE BOJE)	S*PH, HPS*	:	PREKIDAČ PRITiska (VISOKOG)
HIGH VOLTAGE	:	VISOK NAPON	S*PL	:	PREKIDAČ PRITiska (NISKOG)
IES	:	SENZOR FUNKCIJE INTELLIGENT EYE (INTELIGENTNO OKO)	S*T	:	TERMOSTAT
IPM*	:	PAMETNI MODUL ZA NAPAJANJE	S*W, SW*	:	PREKIDAČ RADA
K*R, KCR, KFR, KH*U	:	MAGNETNI RELEJ	SA*	:	HVATAČ NAPONSKOG UDARA
L	:	POD NAPONOM	SR*, WL	:	PRIJEMNIK SIGNALA
L*	:	KALEM	SS*	:	SELEKTORSKI PREKIDAČ
L*R	:	REAKTOR	SHEET METAL	:	FIKSIRANA PLOČA TERMINALNE TRAKE
M*	:	KORAČNI MOTOR	T*R	:	TRANSFORMATOR
M*C	:	MOTOR KOMPRESORA	TC, TRC	:	PREDAJNIK
M*F	:	MOTOR VENTILATORA	V*, RV	:	VARISTOR
M*P	:	MOTOR ODVOĐNE PUMPE	V*R	:	DIODNI MOST
M*S	:	MOTOR NJIHANJA	WRC	:	BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	:	MAGNETNI RELEJ	X*	:	TERMINAL
N	:	NEUTRALNI	X*M	:	TERMINALNA TRAKA (BLOK)
n = *	:	BROJ PROLAZA KROZ GVOZDENO JEZGRO	Y*E	:	ELEKTRONSKI KALEM EKSPANZIONOG VENTILA
PAM	:	MODULACIJA AMPLITUDE IMPULSA	Y*F, Y*S	:	POVRATNI KALEM SOLENOIDNOG VENTILA
PCB*	:	ŠTAMPANA PLOČA	Z*C	:	GVOZDENO JEZGRO
PM*	:	MODUL ZA NAPAJANJE	ZF, ZF	:	FILTER ŠUMA

### OPREZ

Imajte u vidu da će se rad automatski ponovo pokrenuti ako se glavno napajanje isključi, a zatim ponovo uključi.  
VISOK NAPON – vodite računa da potpuno ispraznите kondenzator pre popravke.


Rizik od otkazivanja ili curenja vode!

Nemojte sami da perete unutrašnjost klimatizacioni uređaj.

# Ugradnja unutrašnjeg uređaja


## 7. Odvodna cev

- Povežite odvodno crevo kao što je prikazano sa desne strane.

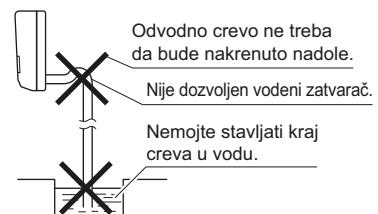


- Uklonite gornju prednju tablu i filtere za vazduh. (Videti opis načina skidanja, na strani 4.)

Sipajte malo vode u posudu za odvod da biste proverili da li voda otiče bez zastoja.

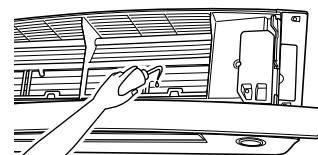


- Kada produžavate odvodno crevo, koristite cevni nastavak unutrašnjeg prečnika 16 mm.

Vodite računa da termički izolujete unutrašnji deo produžnog creva.

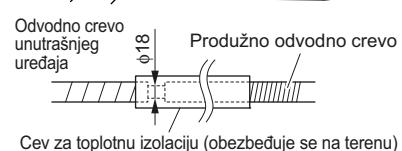

- Kod povezivanja krute cevi od polivinil hlorida (nominalni prečnik 13 mm) direktno na odvodno crevo koje je pričvršćeno na unutrašnji uređaj u obliku ugrađenog creva, kao spoj koristite bilo koji otvor za odvod dostupan u prodaji (nominalni prečnik 13 mm).

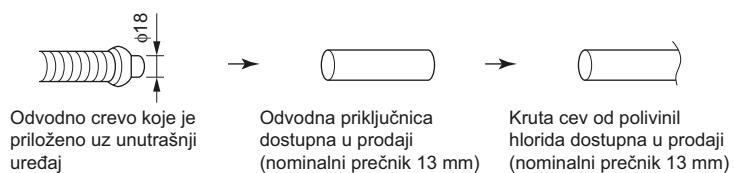

# Probni rad i testiranje

## 1. Probni rad i testiranje

1-1 Izmerite napon napajanja i uverite se da je u definisanom opsegu.

1-2 Probni rad treba obaviti u režimu hlađenja ili grejanja.

U režimu hlađenja, izaberite najnižu temperaturu koja može da se programira; u režimu grejanja, izaberite najvišu temperaturu koja može da programira.

1) Probni rad može da bude onemogućen u oba režima u zavisnosti od sobne temperature.

Koristite daljinski upravljač za probni rad kao što je opisano u nastavku.

### Probni rad sa daljinskog upravljača

1) Pritisnite taster "UKLJ/ISKLJ" da biste uključili sistem.

2) Pritisnite istovremeno taster "TEMP" i taster "MODE".

3) Pritisnite taster "TEMP" i odaberite "7".

4) Pritisnite taster "MODE".

5) Probni rad se završava za približno 30 minuta i prelazi u uobičajeni režim. Da biste prekinuli probni rad, pritisnite taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.

2) Kada se probni rad završi, podešite temperaturu na uobičajeni nivo (26°C do 28°C u režimu hlađenja, 20°C do 24°C u režimu grejanja).



3) Zaštite radi, sistem onemogućava ponovno pokretanje rada tokom 3 minuta od isključivanja.



1-3 Obavite probni rad u skladu sa uputstvom za rukovanje kako biste se uverili da sve funkcije i delovi, poput pokretnih ventilacionih rešetki, rade ispravno.



- Za klimatizacioni uređaj u režimu pripravnosti potrebna je mala količina energije. Ako sistem neće biti korišćen neko vreme posle ugradnje, isključite prekidač kako biste eliminisali nepotrebnu potrošnju energije.
- Ako se prekidač aktivira radi isključivanja napajanja klimatizacionog uređaja, kad se prekidač ponovo otvorи, sistem će se vratiti u prvobitni režim rada.

## 2. Stavke koje se testiraju

Stavke koje se testiraju	Simptom	Proveriti
Unutrašnji i spoljni uređaj su pravilno ugrađeni na čvrstim podlogama.	Pad, vibracije, buka	
Bez curenja gasa za hlađenje.	Nepotpuna funkcija hlađenja/grejanja	
Cevi za gas i tečnost za hlađenje i nastavka unutrašnjeg odvodnog creva su termički izolovani.	Curenje vode	
Linija za odvod je pravilno postavljena.	Curenje vode	
Sistem je pravilno uzemljen.	Curenje struje	
Za međusobno povezivanje uređaja provodnicima korišćeni su naznačeni provodnici.	Uređaj ne radi ili oštećenje u vidu nagorevanja	
Ulaz ili izlaz za vazduh unutrašnjeg ili spoljnog uređaja ima čistu putanju vazduha. Zaporni ventili su otvoreni.	Nepotpuna funkcija hlađenja/grejanja	
Unutrašnji uređaj pravilno prima komande sa daljinskog upravljača.	Ne radi	

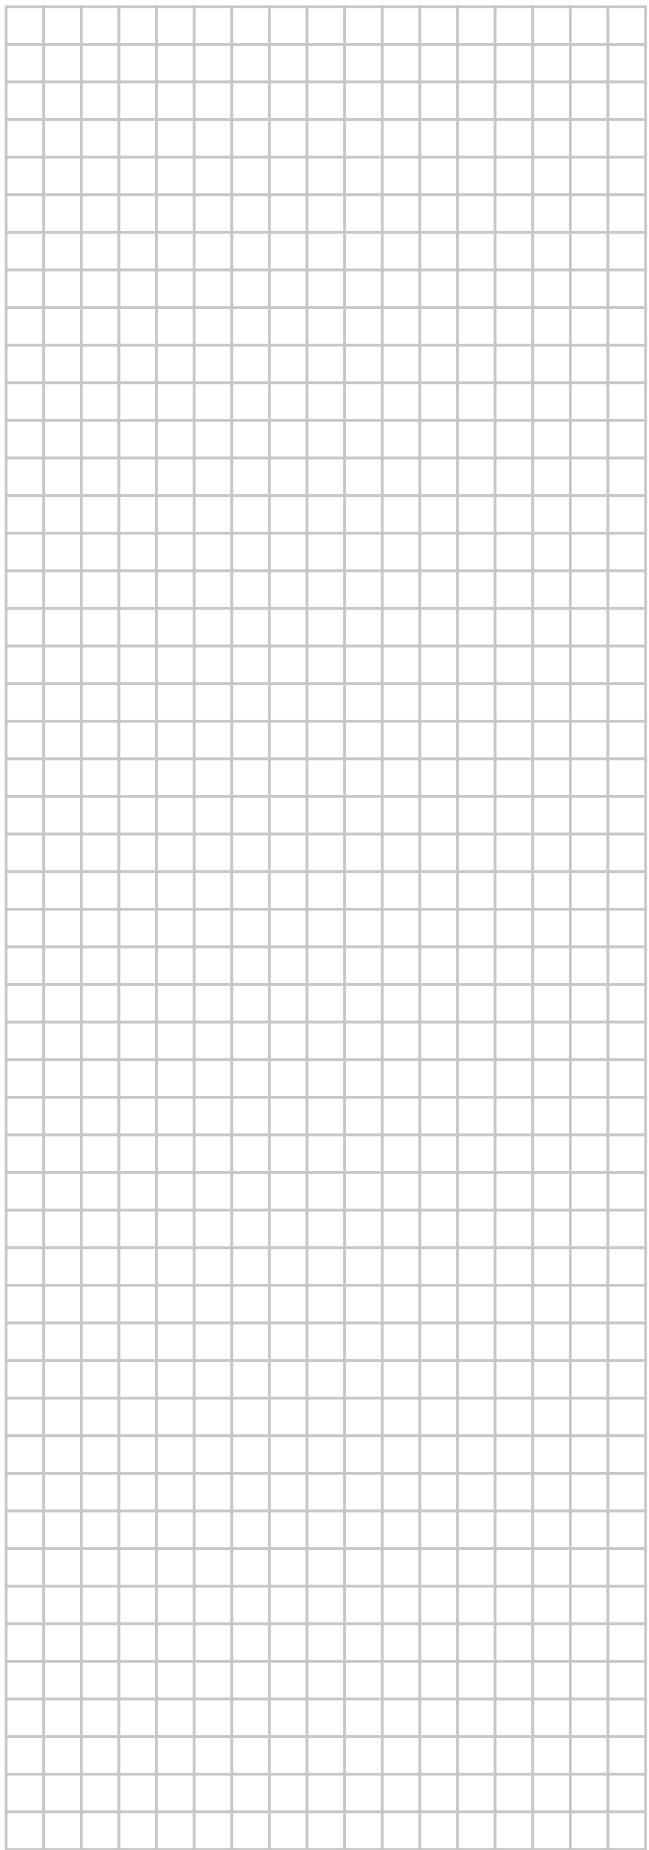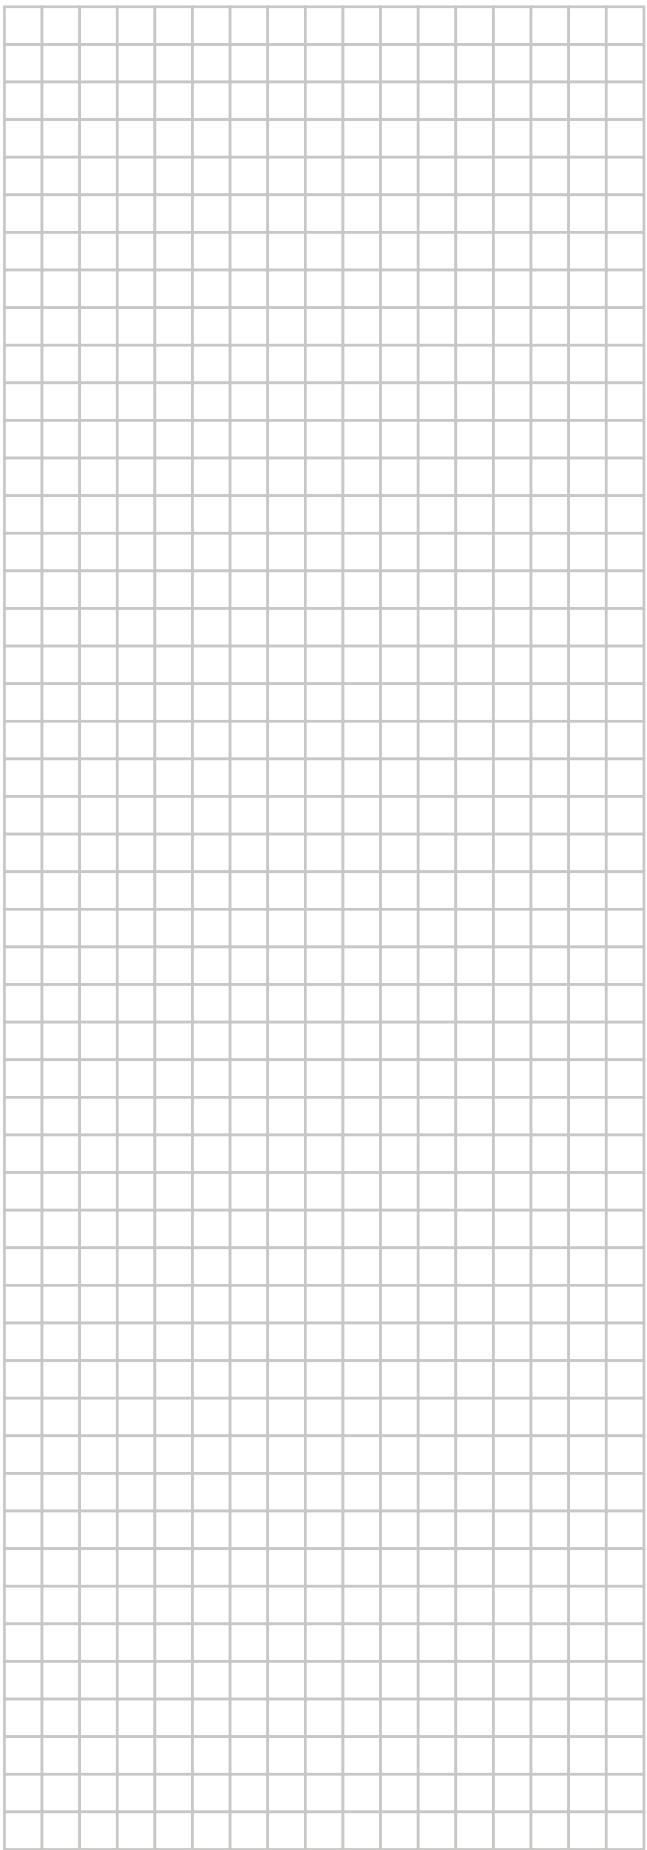

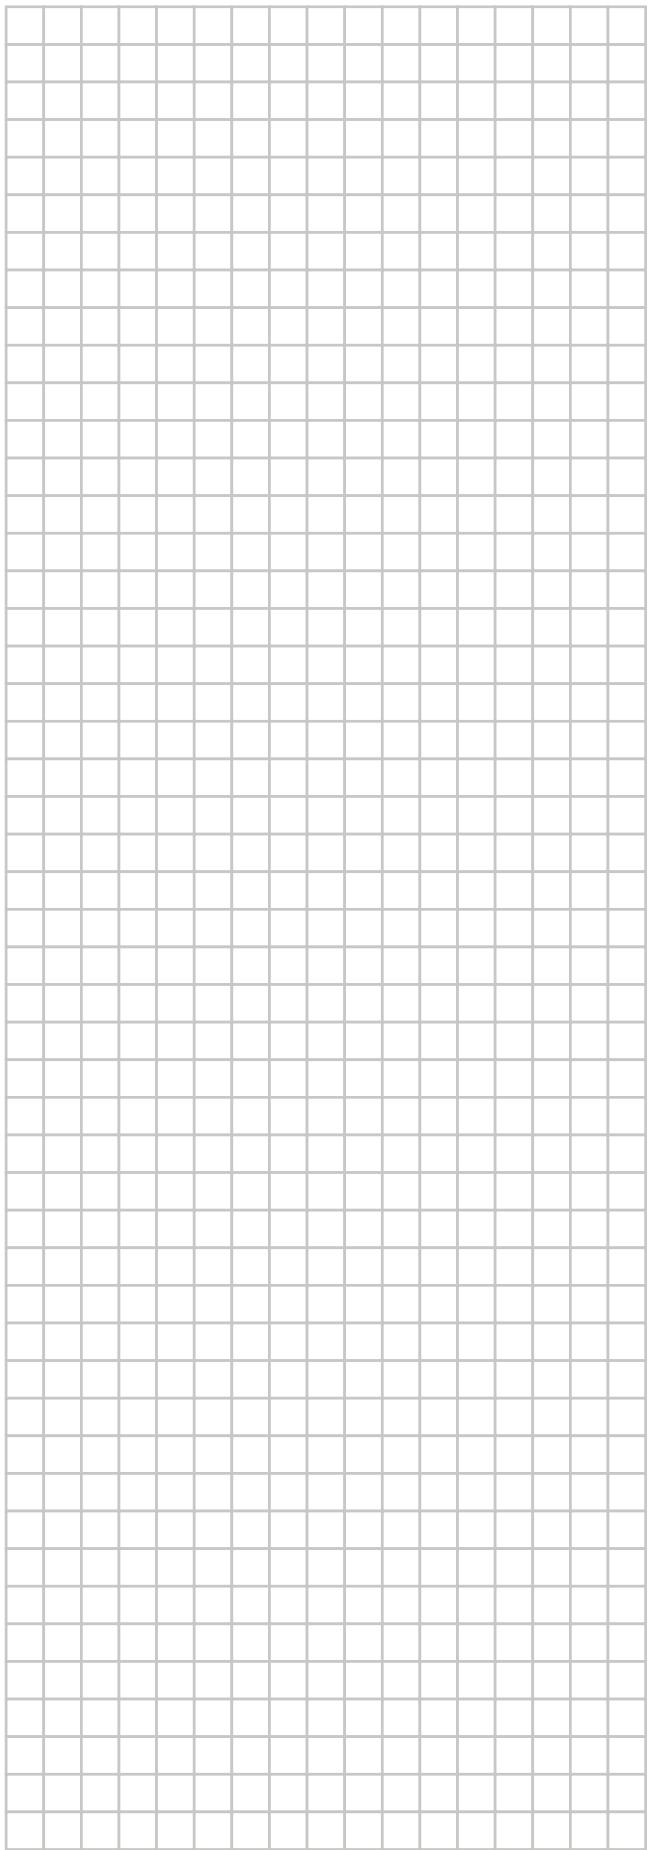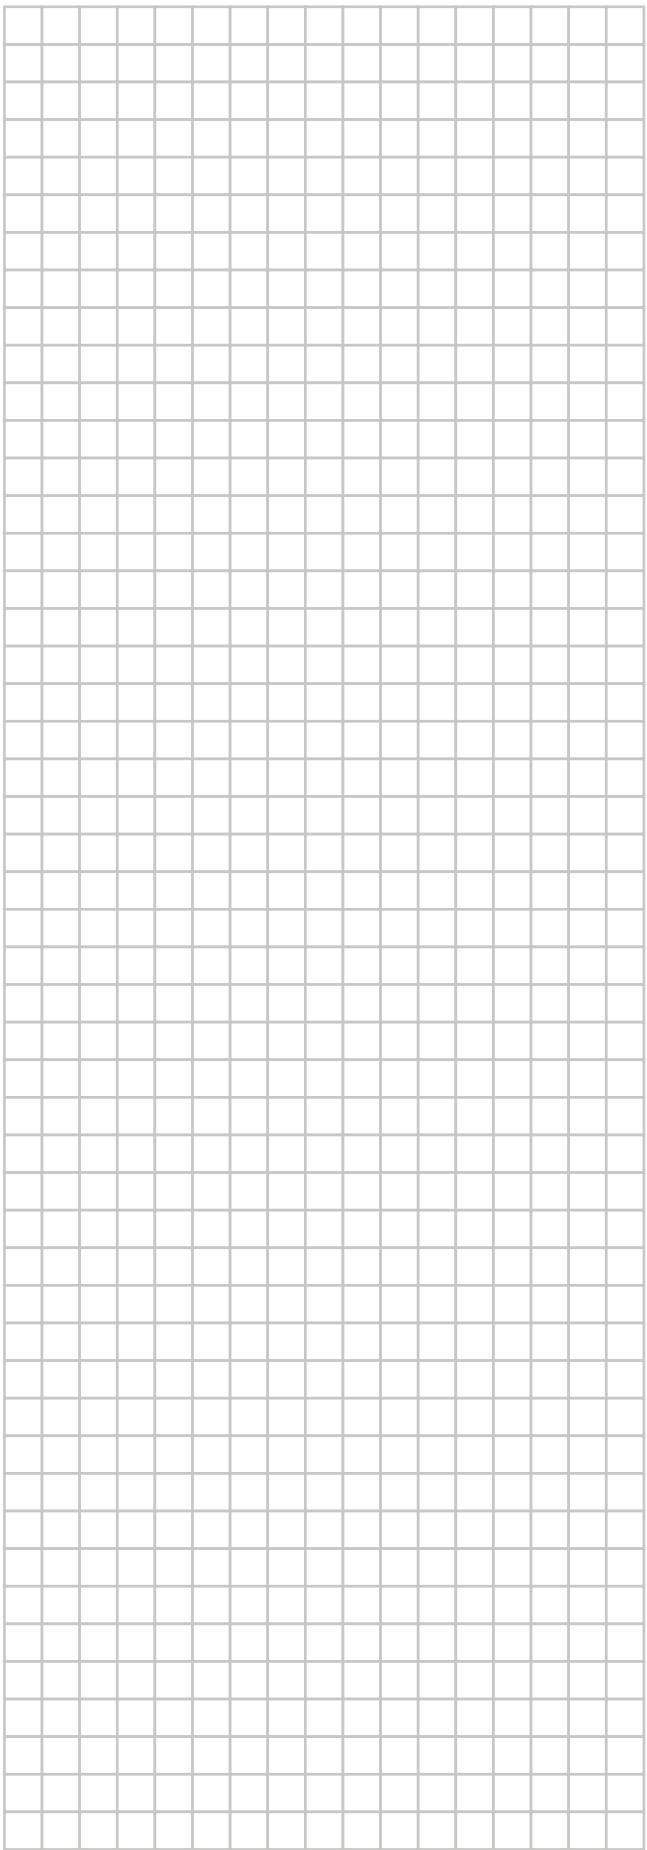

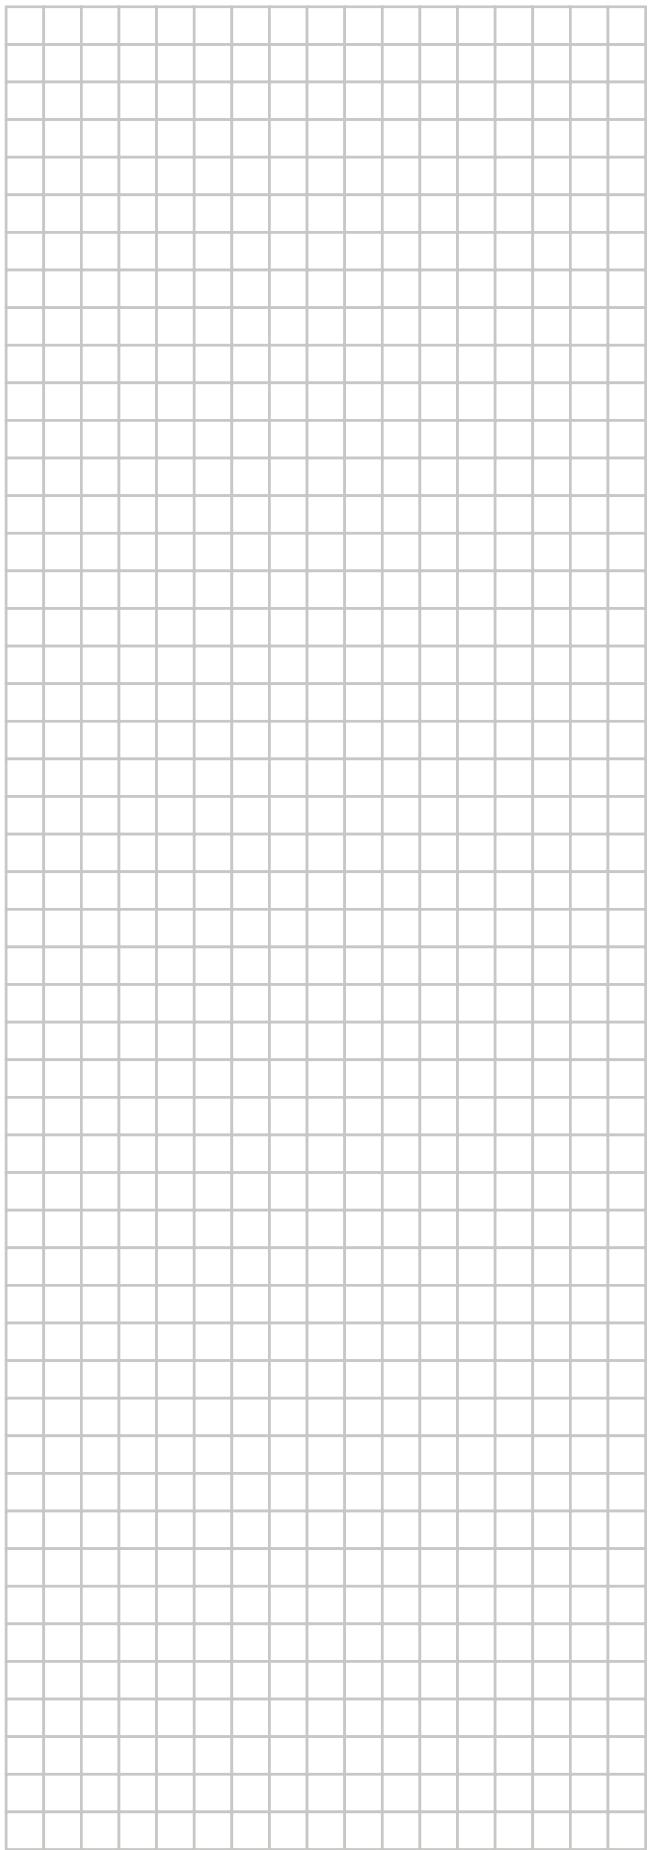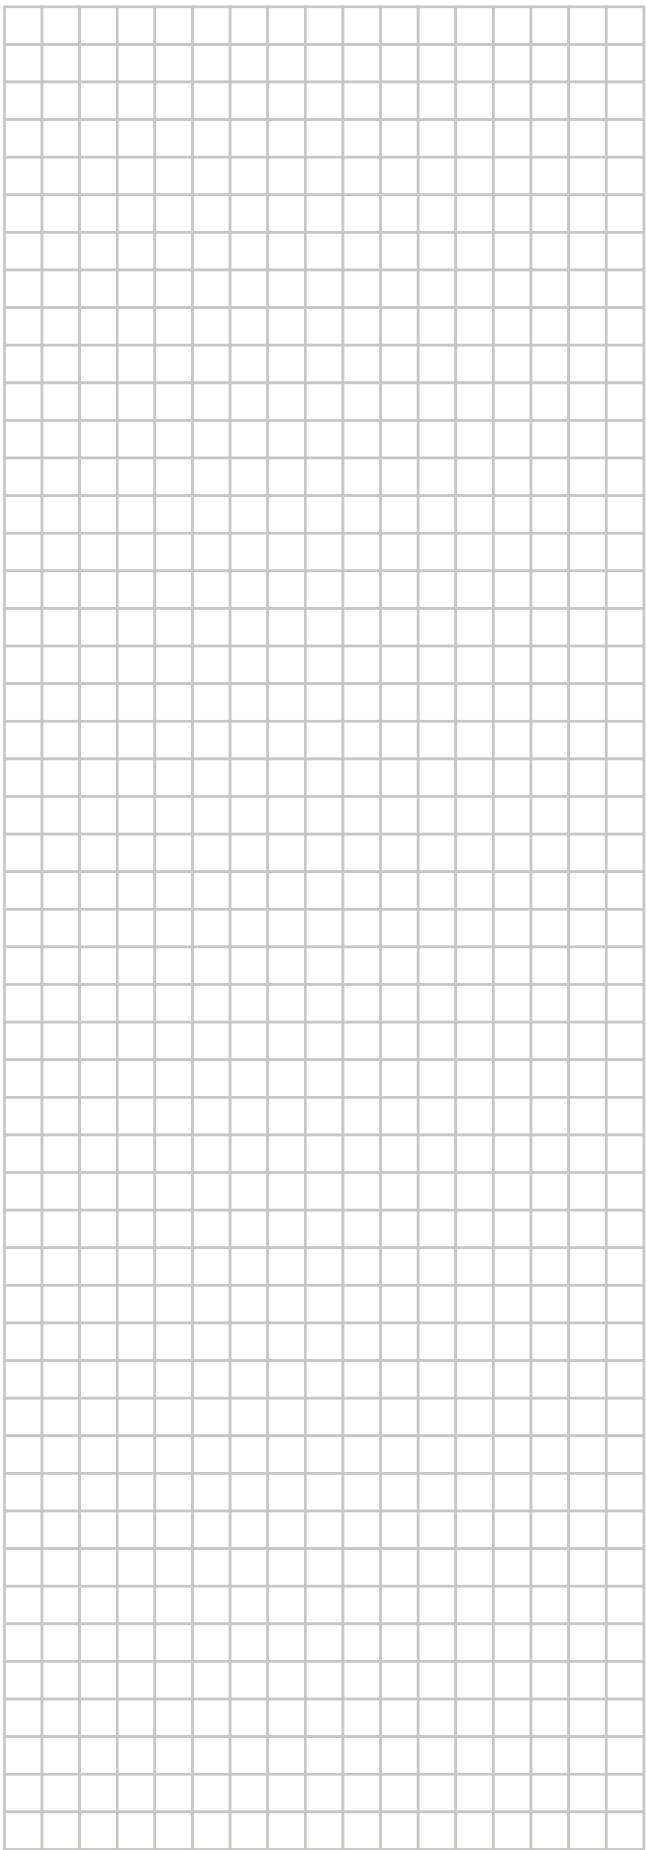

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2015 Daikin

**EAC**

3P482320-2 2017.03