




Installationshandbok

R32 Split-serien

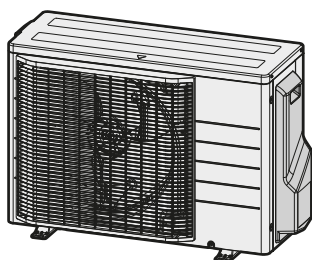

ARXF50F5V1B

Installationshandbok
R32 Split-serien

Svenska

01	Ⓔ continuation of previous page	08	Ⓔ continuarea de pagina anterioară	12	Ⓔ fortsettelse fra brige side	13	Ⓔ nastavak s prethodne stranice	18	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	22	Ⓔ ankstočno sodajanje letinjs
02	Fortsättning av föregående Sida	09	Ⓔ продолжение предыдущей страницы	13	Ⓔ jatka edellisen sivulla	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	16	Ⓔ jatka edellisen sivulla	23	Ⓔ jatkajaksen lapsuus uimajäljissä
03	Ⓔ suite de la page précédente	10	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ pokračování z předchozí strany	15	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	17	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	24	Ⓔ jatkajaksen lapsuus uimajäljissä
04	Ⓔ suite de la page précédente	11	Ⓔ fortsättning från föregående sida	15	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	16	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	18	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	25	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
05	Ⓔ continuation de la page antérieure	12	Ⓔ fortsättning från föregående sida	16	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	17	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	19	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	26	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
06	Ⓔ continua della pagina precedente	13	Ⓔ fortsättning från föregående sida	17	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	18	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	20	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	27	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
07	Ⓔ suite de la page précédente	14	Ⓔ fortsättning från föregående sida	18	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	19	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	21	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	28	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
08	Ⓔ suite de la page précédente	15	Ⓔ fortsättning från föregående sida	19	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	20	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	22	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	29	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
09	Ⓔ suite de la page précédente	16	Ⓔ fortsättning från föregående sida	20	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	21	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	23	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	30	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
10	Ⓔ suite de la page précédente	17	Ⓔ fortsättning från föregående sida	21	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	22	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	24	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	31	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
11	Ⓔ suite de la page précédente	18	Ⓔ fortsättning från föregående sida	22	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	23	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	25	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	32	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
12	Ⓔ suite de la page précédente	19	Ⓔ fortsättning från föregående sida	23	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	24	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	26	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	33	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
13	Ⓔ suite de la page précédente	20	Ⓔ fortsättning från föregående sida	24	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	25	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	27	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	34	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
14	Ⓔ suite de la page précédente	21	Ⓔ fortsättning från föregående sida	25	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	26	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	28	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	35	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
15	Ⓔ suite de la page précédente	22	Ⓔ fortsättning från föregående sida	26	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	27	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	29	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	36	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
16	Ⓔ suite de la page précédente	23	Ⓔ fortsättning från föregående sida	27	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	28	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	30	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	37	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
17	Ⓔ suite de la page précédente	24	Ⓔ fortsättning från föregående sida	28	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	29	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	31	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	38	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
18	Ⓔ suite de la page précédente	25	Ⓔ fortsättning från föregående sida	29	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	30	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	32	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	39	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
19	Ⓔ suite de la page précédente	26	Ⓔ fortsättning från föregående sida	30	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	31	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	33	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	40	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
20	Ⓔ suite de la page précédente	27	Ⓔ fortsättning från föregående sida	31	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	32	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	34	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	41	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
21	Ⓔ suite de la page précédente	28	Ⓔ fortsättning från föregående sida	32	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	33	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	35	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	42	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
22	Ⓔ suite de la page précédente	29	Ⓔ fortsättning från föregående sida	33	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	34	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	36	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	43	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
23	Ⓔ suite de la page précédente	30	Ⓔ fortsättning från föregående sida	34	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	35	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	37	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	44	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
24	Ⓔ suite de la page précédente	31	Ⓔ fortsättning från föregående sida	35	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	36	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	38	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	45	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
25	Ⓔ suite de la page précédente	32	Ⓔ fortsättning från föregående sida	36	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	37	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	39	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	46	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
26	Ⓔ suite de la page précédente	33	Ⓔ fortsättning från föregående sida	37	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	38	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	40	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	47	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
27	Ⓔ suite de la page précédente	34	Ⓔ fortsättning från föregående sida	38	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	39	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	41	Ⓔ nadaljevanje s prejšnje strani	48	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice
28	Ⓔ suite de la page précédente	35	Ⓔ fortsättning från föregående sida	39	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	40	Ⓔ otkrivanje iz prethodne stranice	42			

01	• Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) • Minimumum allowable temperature (TS) • Tsmin. Minimumum lovable temperatuur (TS) • Tsmax. Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Minimum zulzussen Druck (PS) <4> (bar) • Minimummaximaal toegestane temperatuur (TS) • Tsmin. Minimumtemperatuur aan ingebruikstelling: <4> (°C) • Tsmax. Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de maximaal toelaatbare druk (PS) <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Instelling van drukveiligheid: <4> (bar) • Minimummaximaal toegestane temperatuur (TS) • Tsmin. Minimumtemperatuur bij in gebruikstelling: <4> (°C) • Tsmax. Verzadigde temperatuur die overeenstemt met de maximaal toegestane druk (PS) <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Ajuste del presostato de seguridad: <4> (bar) • Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de especificaciones técnicas del modelo	• Maksimálny dovolený tlak (PS) <4> (bar) • Minimumná dovolená teplota (TS) • Tsmin. Minimálna teplota na začiatokovú stranu: <4> (°C) • Tsmax. Nasýtená teplota, ktorá zodpovedá s maximálnym dovoleným tlakom (PS): <4> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Minimálny prípustný tlak (PS): <4> (bar) • Tsmin. Minimálna teplota na začiatokovú stranu: <4> (°C) • Tsmax. Dúšik nasýtená teplota, ktorá zodpovedá s maximálnym prípustným tlakom (PS): <4> (°C) • Chladivo: <4> • Regulácia tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Minimálna maximálna prípustná teplota (TS) • Tsmin. Minimálna teplota na začiatokovú stranu: <4> (°C) • Tsmax. Nasýtená teplota zodpovedajúca s maximálnou prípustnou tlakom (PS): <4> (°C) • Chladivo: <4> • Ajuste del presostato de seguridad: <4> (bar) • Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de especificaciones técnicas del modelo
06	• Pressione massima consentita (PS) <4> (bar) • Temperatura minima massima (TS) • Tsmin. Temperatura minima nel lato di bassa pressione: <4> (°C) • Tsmax. Temperatura saluta corrispondente alla pressione massima consentita (PS) <4> (°C) • Refrigerante: <4> • Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <4> (bar) • Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del modello • Maximum temperature (PS) <4> (bar) • Minimum temperature (TS) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Instelling for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) • Tsmin. Minimumtemperatuur op laagdrukzijde: <4> (°C) • Tsmax. Maximumtemperatuur op hoogdrukzijde: <4> (°C) • Koelmiddel: <4> • Installing for tryk/sikkerhedsindstilling: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellen's identifikationsplade • Maximum tilatet tryk (PS): <4> (bar) • Minimum tilatet tryk (TS): <4> (bar) 	

[illegible]

Innehållsförteckning

1 Om dokumentationen	4
1.1 Om detta dokument	4
2 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören	5
3 Om lådan	7
3.1 Utomhusenhet	7
3.1.1 Ta bort tillbehör från utomhusenheten	7
4 Enhetsinstallation	7
4.1 Förberedelse av installationsplatsen	7
4.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten	7
4.1.2 Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat	7
4.2 Montering av utomhusenheten	8
4.2.1 Hur du tillhandahåller installationsstrukturen	8
4.2.2 Hur du installerar utomhusenheten	8
4.2.3 Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp	8
5 Rörinstallation	8
5.1 Förbereda köldmediumrör	8
5.1.1 Köldmediumrörkrav	8
5.1.2 Isolera köldmediumrör	9
5.1.3 Köldmediumrörlängd och höjdskillnad	9
5.2 Anslutning av köldmediumrör	9
5.2.1 Ansluta köldmediumrören till utomhusenheten	9
5.3 Kontroll av köldmediumrören	9
5.3.1 Hur du kontrollerar eventuella läckor	9
5.3.2 Så här utför du vakuumtömningen	10
6 Påfyllning av köldmedium	10
6.1 Om köldmediumet	10
6.2 Så här bestäms mängden ytterligare köldmedium	10
6.3 Så här räknar ut total påfyllningsmängd	10
6.4 Påfyllning av ytterligare köldmedium	11
6.5 Så här kontrollerar du köldmediumrörkopplingar för läckor efter påfyllning av köldmedium	11
6.6 Fästa dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten	11
7 Elinstallation	11
7.1 Specifikationer för standardkabelkomponenter	12
7.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten	12
8 Avsluta installationen av utomhusenheten	12
8.1 Hur du avslutar installationen av utomhusenheten	12
9 Driftsättning	12
9.1 Checklista före driftsättning	13
9.2 Checklista vid driftsättning	13
9.3 Hur du utför en testkörning	13
10 Underhåll och service	13
11 Felsökning	14
11.1 Feldiagnos med lampa på utomhusenhetens kretskort	14
12 Avfallshantering	14
13 Tekniska data	14
13.1 Kopplingsschema	14
13.1.1 Enhetsförklaring till kopplingschema	14
13.2 Rördragningschema	15
13.2.1 Rördragningschema: utomhusenheten	15

1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument



VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll, reparation och använda material följer instruktionerna från Daikin (inklusive alla dokument som anges i dokumentpaketet) och även följer tillämplig lagstiftning samt endast utförs av behöriga personer. I Europa och länder där IEC-standarder gäller är den tillämpliga standarden EN/IEC 60335-2-40.



INFORMATION

Se till att användaren har den tryckta dokumentationen, samt be honom/henne att förvara dem för framtida referensbruk.

Målgrupp

Behöriga installatörer



INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.



INFORMATION

I det här dokumentet finns instruktioner som är specifika för installation av inomhusenheten. I installationshandboken för inomhusenheten finns information om installation av inomhusenheten (montering av inomhusenheten, anslutning av köldmediumrör till inomhusenheten, anslutning av elkablar till inomhusenheten o.s.v.).

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
 - Försiktighetsåtgärder som du MÅSTE läsa före installation
 - Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)
- **Installationshandbok för utomhusenheten:**
 - Installationsanvisningar
 - Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)
- **Installatörens referenshandbok:**
 - Förberedelse av installationen, referensdata, ...
 - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

Den senaste revisionen för tillhandahållen dokumentation är tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen och kan fås från din återförsäljare.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.



Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

Tekniska data

- **Delar av** de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).

- Alla de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

2 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

Enhetsinstallation (se "4 Enhetsinstallation" [p 7])



VARNING

Installation ska göras av en installatör och val av material och installation ska följa tillämplig lagstiftning. I Europa är EN378 tillämplig standard.

Installationsplats (se "4.1 Förberedelse av installationsplatsen" [p 7])



FARA

- Kontrollera att installationsplatsen klarar enhetens vikt. Dålig installation är en skaderisk. Det kan också orsaka vibrationer och driftsbuller.
- Se till att lämna tillräckligt serviceutrymme.
- Installera INTE enheten så att den är i kontakt med innertaket eller en vägg eftersom detta kan orsaka vibrationer.



VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

Rördragning (se "5 Rörinstallation" [p 8])



A2L

VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är brandfarligt.



FARA

Rör och kopplingar i ett delat system ska göras med permanenta kopplingar i ett utrymme där personer vistas, utom kopplingar som direkt kopplar rören till inomhusenheter.



FARA

- Ingen hårdlödning eller svetsning ska göras på plats för enheter med köldmedium R32 påfyllt vid transport.
- Vid installation av köldmediumsystemet ska anslutning av komponenter där minst en del är påfylld utföras med beaktande av följande krav: i utrymmen där personer vistas tillåts inte anslutningar som inte är permanenta för R32-köldmedium med undantag för lokala anslutningar som direkt kopplar inomhusenheter till rördragningen. Lokala anslutningar som direkt kopplar rördragning till inomhusenheter ska vara av typen ej permanenta.



VARNING

Anslut köldmediumrören ordentligt innan du startar kompressorn. Om köldmediumrören INTE är anslutna och stoppventilen är öppen när kompressorn körs kommer luft att sugas in. Detta ger ett onormalt tryck i köldmediumkretsen, vilket kan leda till skador på utrustning eller personskador.



FARA

- Ofullständig flänsning kan medföra läckage av köldmediumångor.
- Återanvänd INTE kragkopplingar. Använd nya kragkopplingar för att undvika läckage av köldmediumgas.
- Använd kragkopplingsmuttrar som medföljer enheten. Om du använder andra kragmuttrar kan köldmediumgas läcka ut.



FARA

Öppna INTE ventilerna förrän flänsningen är slutförd. Detta kan orsaka ett läckage av köldmediumgas.



FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

Öppna INTE stoppventilerna förrän vakuumtorkningen är slutförd.

Påfyllning av köldmedium (se "6 Påfyllning av köldmedium" [p 10])



VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avgas.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



VARNING

- Använd endast R32 som köldmedium. Andra vätskor kan orsaka explosioner och olyckor.
- R32 innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Dess växthuseffektpåverkan (GWP) är 675. Låt INTE dessa gaser komma ut i atmosfären.
- Använd ALLTID skyddshandskar och skyddsglasögon när du fyller på köldmedium.



VARNING

Vidrör ALDRIG utläckt köldmedium. Detta kan orsaka allvarliga köldmediumskador.

Elektrisk installation (se "7 Elinstallation" [p 11])



VARNING

- All kabeldragning MÅSTE utföras av en auktoriserad elektriker och MÅSTE följa nationell lagstiftning.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL följa gällande bestämmelser.

2 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören



VARNING

- Om strömförsörjningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen förstöras.
- Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, ett vågfrontsskydd eller en jordledning för telefon. Ofullständig jordning kan leda till elstöt.
- Installera nödvändiga säkringar eller krets brytare.
- Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med rören (särskilt inte på högttryckssidan) eller skarpa kanter.
- Använd INTE skarvade kablar, förlängningssladdar eller fasfördelade anslutningar. De kan orsaka överhettning, elstöt eller eldsvåda.
- Installera INTE en fasförskjutande kondensator, eftersom enheten är försedd med en inverter. En fasförskjutande kondensator försämrar prestandan och kan orsaka olyckor.



VARNING

Använd ALLTID flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.



VARNING

Använd en huvudbrytare med minst 3 mm mellan kontaktpunkterna, vilken ger fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III.



VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.



VARNING

Anslut INTE strömsladden till inomhusenheten. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.



VARNING

- Använd INGA lokalt införskaffade elkomponenter inuti produkten.
- Förgrena ALDRIG ström för dräneringspumpen eller något annat från kopplingsplinten. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.



VARNING

Separera alltid anslutningsledningar från kopparrör utan värmeisolerings eftersom dessa rör kan bli väldigt varma.

Slutföra installation av inomhusenheten (se "8 Avsluta installationen av utomhusenheten" [p 12])



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Se till att systemet är korrekt jordat.
- Stäng AV strömmen före service.
- Sätt tillbaka kopplingsboxens lucka innan du sätter PÅ strömmen.

Driftsättning (se "9 Driftsättning" [p 12])



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÄLLNING



FARA

Utför INTE testdriften vid arbeten på inomhusenheten/ inomhusenheterna.

Vid testdrift körs INTE BARA utomhusenheten, utan även den anslutna inomhusenheten. Det är farligt att arbeta på en inomhusenhet i samband med testdrift.



FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Ta INTE bort fläktskyddet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

Underhåll och service (se "10 Underhåll och service" [p 13])



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÄLLNING



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Alla elkomponenter (även termistorer) strömsätts med nätströmmen. Vidrör dem INTE med bara händer.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Koppla från strömförsörjningen i mer än 10 minuter, och mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds. Spänningen MÅSTE vara mindre än 50 V likspänning innan du kan röra vid elektriska komponenter. Du kan se var kontakterna finns i kopplingsschemat.



VARNING

- Före samtliga underhålls- och reparationsarbeten ska huvudströmbrytaren ALLTID slås ifrån, säkringarna tas ut eller enhetsskyddet aktiveras.
- Vidrör ALDRIG några strömförande delar på 10 minuter efter att strömmen stängts av på grund av risken för högsänkning.
- Observera att vissa delar av elkomponentboxen är heta.
- Var noggrann med att INTE vidröra någon ledande del.
- Spola INTE av enheten. Det kan leda till elektriska överslag eller brand.

Om kompressorn



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Använd denna kompressor endast i ett jordat system.
- Stäng av strömmen innan någon service av kompressorn utförs.
- Sätt tillbaka kopplingsboxens lock och serviceluckan efter service.



FARA

Använd ALLTID skyddsglasögon och skyddshandskar.



FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

- Använd en rörkapare för att ta bort kompressorn.
- Använd INTE lödbrännaren.
- Använd endast godkänt köldmedium och smörjmedel.



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÄLLNING

Vidrör INTE elektriska komponenter med bara händer.

Felsökning (se "11 Felsökning" ► 14)



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR


- När enheten INTE är i drift är lamporna på kretskortet SLÄCKTA för att spara ström.
- Även när lamporna är SLÄCKTA kan kopplingsplinten och kretskortet vara strömsatta.

3 Om lådan

3.1 Utomhusenhet

3.1.1 Ta bort tillbehör från utomhusenheten

Kontrollera att följande tillbehör levererades med enheten:

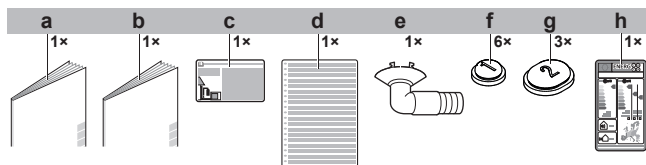

- a Allmänna försiktighetsåtgärder
- b Installationshandbok för utomhusenheten
- c Dekal med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten
- d Flerspråkig dekal med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten
- e Dräneringsplugg (längst ned i förpackningen)
- f Dräneringslock (1)
- g Dräneringslock (2)
- h Energietikett

4 Enhetsinstallation



VARNING

Installation ska göras av en installatör och val av material och installation ska följa tillämplig lagstiftning. I Europa är EN378 tillämplig standard.

4.1 Förberedelse av installationsplatsen




VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

4.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten

Tänk på följande riktlinjer för utrymmet:

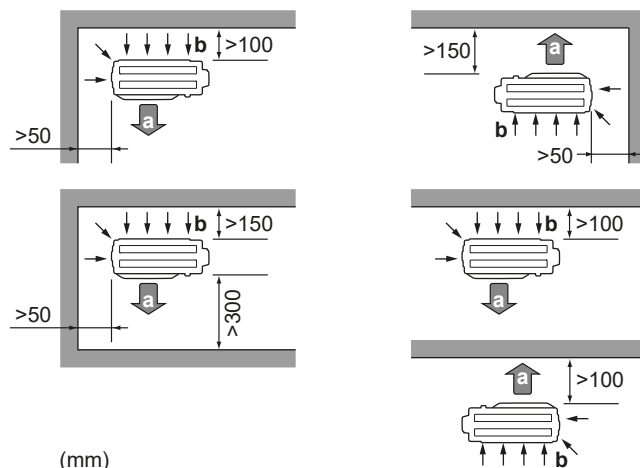

(mm)

- a Luftutlopp
- b Luftintag



OBS!

Vägghöjden på utomhusenhetens utloppssida MÅSTE vara ≤ 1 200 mm.

Installera INTE enheten på ljudkänsliga platser (t.ex. i närheten av ett sovrum), så att driftsljudet inte stör någon.

Obs: Om ljudet mäts vid faktiska installationsförhållanden kan det uppmätta värdet att vara högre än ljudtrycksnivån som anges i "Sound spectrum" i databoken på grund av omgivande buller och ljudreflektioner.



INFORMATION


Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.

Utomhusenheten är endast utformad för installation utomhus, och vid utomhustemperaturer som anges i tabellen nedan (om inte annat anges i bruksanvisningen för den anslutna inomhusenheten).

Kylning	Uppvärmning
-10~48°C DB	-15~24°C DB

4.1.2 Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat

Skydda utomhusenheten mot direkt snöfall och se till att utomhusenheten ALDRIG snöar igen.

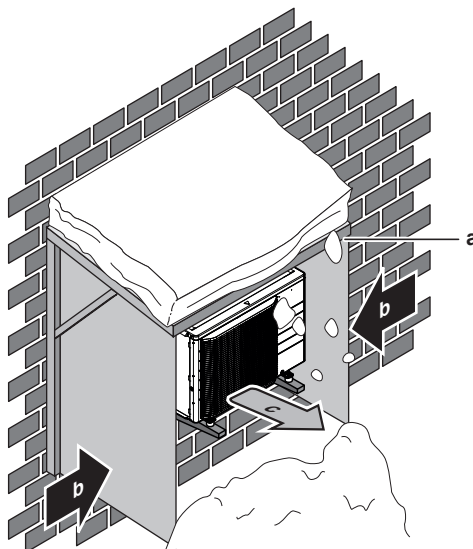

- a Snöskydd eller skjul
- b Rådande vindriktning
- c Luftutlopp

5 Rörinstallation

Vi rekommenderar minst 150 mm fritt utrymme under enheten (300 mm i områden där det kan snöa kraftigt). Kontrollera också att enheten är placerad minst 100 mm över det maximalt förväntade snödjupet. Se "4.2 Montering av utomhusenheten" [p 8] för mer information.



I områden med kraftiga snöfall är det mycket viktigt att du väljer en plats för installationen där snön INTE påverkar enheten. Om snö kan blåsa in i enheten ska du kontrollera att värmeväxlarspolen INTE påverkas av snön. Vid behov ska ett snöskydd eller ett skjul byggas.

4.2 Montering av utomhusenheten

4.2.1 Hur du tillhandahåller installationsstrukturen


Använd ett vibrationssäkert gummi (anskaffas lokalt) i fall där vibrationer kan överföras till byggnaden.

Förbered 4 uppsättningar med M8- eller M10-förankringsbultar, brickor och muttrar (anskaffas lokalt).

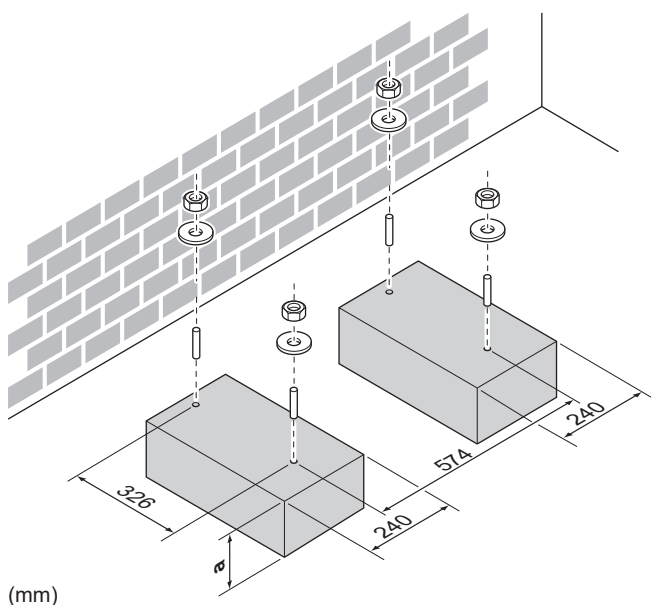

a 100 mm över förväntad nivå av snö

4.2.2 Hur du installerar utomhusenheten

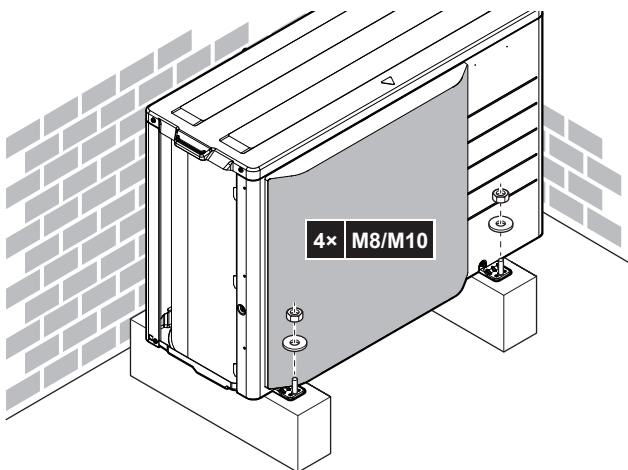

4.2.3 Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp



OBS!

Om enheten installeras i ett kallt klimat, vidtag nödvändiga åtgärder så att kondensvattnet INTE fryser.



OBS!


Om utomhusenhetens dräneringshål blockeras av ett fundament eller av golvet placerar du distanser ≤ 30 mm under utomhusenhetens fötter.



INFORMATION

Vänd dig till din lokala återförsäljare för information om tillgängliga alternativ.

- 1 Använd en dräneringspluggen för dränering.
- 2 Använd en Ø16 mm-slang (anskaffas lokalt).

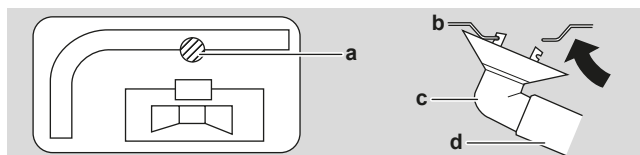

- a Dräneringsport
- b Bottenram
- c Avtappningsplugg
- d Slang (anskaffas lokalt)


Täta dräneringshål och fästa dräneringsslangen



OBS!


I kalla områden ska du INTE använda dräneringsfäster, -slang eller lock (1, 2) för utomhusenheten. Vidta lämpliga åtgärder så att kondensvattnet INTE KAN frysa.

- 1 Installera dräneringslock 1 och 2 (tillbehör). Kontrollera att kanterna på dräneringslocken helt tätar hålen.



- a Bottenram
- b Dräneringslock

- 2 Installera dräneringsfästet.



- a Dräneringshål. Installera ett dräneringslock (2).
- b Dräneringshål. Installera ett dräneringslock (1).
- c Hål för dräneringsfästet

5 Rörinstallation

5.1 Förbereda köldmediumrör

5.1.1 Köldmediumrörkrav



FARA

Rör och kopplingar i ett delat system ska göras med permanenta kopplingar i ett utrymme där personer vistas, utom kopplingar som direkt kopplar rören till inomhusenheter.

**OBS!**

Rör och andra tryckförande komponenter ska vara lämpliga för köldmedium. Använd sömlösa kopparrör, avoxiderade med fosforsyra, för köldmediumrör.

- Främmande material i rören (inklusive oljor för tillverkning) måste vara ≤ 30 mg/10 m.

Köldmediumrördiameter

Använd samma diameter som anslutningar till utomhusenheterna:

Ytterdiameter på rör	
Vätskerör	Gasrör
Ø6,4 mm (1/4")	Ø12,7 mm (1/2")

Köldmediumrörmaterial

- Rörmaterial:** sömlösa kopparrör, avoxiderade med fosforsyra
- Kragkopplingar:** Använd anlöpt material.
- Rörmaterials härdningsgrad och godstjocklek:**


Yttre diameter (Ø)	Härdningsgrad	Tjocklek (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Anlöpt (O)	$\geq 0,8$ mm	
12,7 mm (1/2")			

^(a) Beroende på tillämplig lagstiftning och enhetens maximala arbetstryck (se "PS High" på enhetens märkskylt) kan större rörtjocklek behövas.

5.1.2 Isolera köldmediumrör

- Använd polyetenskum som isoleringsmaterial:
 - med en värmeöverföringshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/mK (0,035 och 0,045 kcal/mh°C)
 - med en värmebeständighet på minst 120°C
- Isoleringstjocklek:

Rörets yttre diameter (Ø _p)	Isoleringens inre diameter (Ø _i)	Isoleringens tjocklek (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥ 10 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥ 10 mm



Om temperaturen överstiger 30°C och fuktigheten är över RH80% måste isoleringen vara minst 20 mm tjock för att inte kondensvatten ska bildas.

5.1.3 Köldmediumrörlängd och höjdskillnad

Vad?	Avstånd
Maximalt tillåten rörlängd	30 m
Minsta tillåtna rörlängd	1,5 m
Maximalt tillåten höjdskillnad	20 m

5.2 Anslutning av köldmediumrör

FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÄLLNING

**FARA**

- Ingen hårdlödning eller svetsning ska göras på plats för enheter med köldmedium R32 påfyllt vid transport.
- Vid installation av köldmediumsystemet ska anslutning av komponenter där minst en del är påfylld utföras med beaktande av följande krav: i utrymmen där personer vistas tillåts inte anslutningar som inte är permanenta för R32-köldmedium med undantag för lokala anslutningar som direkt kopplar inomhusenheten till rördragningen. Lokala anslutningar som direkt kopplar rördragning till inomhusenheter ska vara av typen ej permanenta.

5.2.1 Ansluta köldmediumrören till utomhusenheten

- Rörlängd.** Håll den lokala rördragningen så kort som möjligt.
- Rörskydd.** Skydda lokala rör mot fysiska skador.


**VARNING**

Anslut köldmediumrören ordentligt innan du startar kompressorn. Om köldmediumrören INTE är anslutna och stoppventilen är öppen när kompressorn körs kommer luft att sugas in. Detta ger ett onormalt tryck i köldmediet, vilket kan leda till skador på utrustning eller personskador.

**OBS!**

- Använd kragkopplingsmuttern som är fäst på enheten.
- Sätt lite kylmaskinolja ENBART på kragmutterns inre yta för att förhindra att gas läcker ut. Använd kylmaskinolja för R32 (FW68DA).
- Återanvänd INTE kopplingar.

- Anslut köldmedieanslutningen för vätska från inomhusenheten till utomhusenhetens vätskestoppventil.



- a Vätskestoppventil
- b Gasstoppventil
- c Serviceport

- Anslut köldmedieanslutningen för gas från inomhusenheten till utomhusenhetens gasstoppventil.

**OBS!**

Det rekommenderas att köldmedierören mellan inomhus- och utomhusenheterna installeras i en kanal eller att köldmedierören lindas in med slutbehandlingstejp.

5.3 Kontroll av köldmediumrören**5.3.1 Hur du kontrollerar eventuella läckor****OBS!**

Överskrid INTE enhetens maximala arbetstryck (se "PS High" på enhetens namnplåt).

6 Påfyllning av köldmedium



OBS!

Använd ALLTID en rekommenderad bubbeltestlösning från distributören.

Använd ALDRIG tvålatten:

- Tvålatten kan orsaka sprickor i komponenter, som kragkopplingsmutter eller stoppventilens lock.
- Tvålatten kan innehålla salt, vilket absorberar fukt som fryser när rören blir kalla.
- Tvålatten innehåller ammoniak, vilket kan orsaka korrosion i kragkopplingar (mellan mässingskragmuttern och kopparflänsen).

- 1 Fyll på systemet med kvävgas upp till ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). Rekommendationen är att trycksätta till 3000 kPa (30 bar) för att kunna upptäcka små läckage.
- 2 Kontrollera om det finns läckor genom att applicera bubbeltestlösningen vid alla röranslutningar.
- 3 Töm ut kvävgasen.

5.3.2 Så här utför du vakuumbtömningen



FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

Öppna INTE stoppventilerna förrän vakuumbtömningen är slutförd.

- 1 Vakuumbtorka systemet tills trycket på fördelaren visar -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Lämna det som det är i 4-5 minuter och kontrollera trycket:

Om trycket...	Då ...
Inte laddar	Det finns ingen fukt i systemet. Denna åtgärd är avslutad.
Ökar	Det finns fukt i systemet. Gå vidare till nästa steg.

- 3 Vakuumbtöm systemet i minst 2 timmar till ett målvakuum på -0,1 MPa (-1 bar).
- 4 När du har stängt AV pumpen ska trycket kontrolleras i minst 1 timme.
- 5 Om du INTE NÄR målvakuum eller INTE KAN bibehålla vakuum i 1 timme gör du som följer:
 - Kontrollera om det finns läckor igen.
 - Utför vakuumbtömningen igen.



OBS!

Se till att öppna avstängningsventilerna efter det att ha monterat köldmedierören och genomfört vakuumbtömning. Att köra systemet med avstängningsventilerna stängda kan leda till att kompressorn havererar.



VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är brandfarligt.



VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.



VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



VARNING

Vidrör ALDRIG utläckt köldmedium. Detta kan orsaka allvarliga köldmediumskador.

6.2 Så här bestäms mängden ytterligare köldmedium

Om den totala längden på vätskerören är...	Då...
≤10 m	Ska du INTE fylla på med ytterligare köldmedium.
>10 m	$R = (\text{vätskerörets totala längd (m)} - 10 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{ytterligare påfyllning (kg) (avrundat i enheter av 0,01 kg)}$



INFORMATION

Rörlängd är vätskerörets längd åt ena hållet.

6 Påfyllning av köldmedium

6.1 Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675

Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på tillämplig lagstiftning. Kontakta din installatör för mer information.

6.3 Så här räknar ut total påfyllningsmängd



INFORMATION

Om en fullständig påfyllning är nödvändig är den totala påfyllningsmängden av köldmediet: fabrikens påfyllningsmängd av köldmedium (se enhetens märkplåt) + fastställd extramängd.

6.4 Påfyllning av ytterligare köldmedium



VARNING

- Använd endast R32 som köldmedium. Andra vätskor kan orsaka explosioner och olyckor.
- R32 innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Dess växthuseffektpåverkan (GWP) är 675. Låt INTE dessa gaser komma ut i atmosfären.
- Använd ALLTID skyddshandskar och skyddsglasögon när du fyller på köldmedium.

Förutsättningar: Före påfyllning av köldmedium ska du se till att köldmediumrören är anslutna och kontrollerade (läckagetestade och vakuumtorkade).

- Anslut köldmediecylindern till serviceporten.
- Fyll på med ytterligare köldmedium.
- Öppna gasstoppventilen.

6.5 Så här kontrollerar du köldmediumrörkopplingar för läckor efter påfyllning av köldmedium

- Genomför läckagetesterna, se ["5.3 Kontroll av köldmediumrören"](#) ► 9].
- Fyll på köldmedium.
- Kontrollera om det finns köldmediumläckage efter påfyllning (se nedan)

Tättest av lokalt gjorda köldmediumrörkopplingar inomhus

- Använd en läckagetestmetod med minsta känslighet på 5 g köldmedium per år. Testa läckage med ett tryck på minst 0,25 gånger maximalt arbetstryck (se "PS High" på enhetens märkskylt).

Om en läcka upptäcks

- Återvinn köldmediet, reparera rörkopplingen och upprepa testet.

6.6 Fästa dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten

- Fyll i dekalen enligt nedan:

- Om en flerspråkig dekal med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten medföljer enheten (se tillbehör), ta loss tillämpligt språk och sätt ovanpå **a**.
- Fabrikspåfyllt köldmedium: se enhetens märkskylt
- Ytterligare påfylld mängd köldmedium
- Total mängd köldmedium
- Mängden av fluorgaser som påverkar växthuseffekten** av den totala köldmediemängden som fyllts på uttrycks i ton ekvivalent CO₂.
- GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)



OBS!

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO₂.

Formel för beräkning av motsvarande mängd CO₂ i ton: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Använd GWP-värdet som anges på dekalen för påfyllt köldmedium.

- Fäst etiketten på insidan av utomhusenheten nära stoppventilerna för gas och vätska.

7 Elinstallation



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



VARNING

- All kabeldragning MÅSTE utföras av en auktoriserad elektriker och MÅSTE följa nationell lagstiftning.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL följa gällande bestämmelser.



VARNING

Använd ALLTID flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.



VARNING

Använd en huvudbrytare med minst 3 mm mellan kontaktpunkterna, vilken ger fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III.



VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.



VARNING

Anslut INTE strömsladden till inomhusenheten. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.



VARNING

- Använd INGA lokalt införskaffade elkomponenter inuti produkten.
- Förgrena ALDRIG ström för dräneringspumpen eller något annat från kopplingsplinten. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.



VARNING

Separera alltid anslutningsledningarna från kopparrör utan värmeisolering eftersom dessa rör kan bli väldigt varma.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Alla elkomponenter (även termistorer) strömsätts med nätströmmen. Vidrör dem INTE med bara händer.

8 Avsluta installationen av utomhusenheten

7.1 Specifikationer för standardkabelkomponenter



OBS!


Vi rekommenderar användning av solid (entrådig) kabel. Om flertrådiga kablar används ska du tvinna trådarna lite för att föra ihop änden på kontaktdelen antingen för direkt användning i en terminalklämma eller införande i en rund krympslangskontakt. Mer detaljer finns i "Riktlinjer vid anslutning av elkablar" i installatörens referenshandbok.

Strömförsörjning	
Spänning	220~240 V
Frekvens	50 Hz
Fas	1~
Aktuell	RXF 50: 11,6 A


Komponenter	
Strömförsörjningskabel	MÅSTE följa nationella föreskrifter för kabeldragning 3-trådig kabel Kabelstorlek beroende på ström, men minst 2,5 mm ²
Kabel mellan enheter (inomhus↔utomhus)	220~240 V Använd endast Harmonized-kabel med dubbel isolering och lämplig för tillämplig spänning 4-trådig kabel Minsta storlek 1,5 mm ²
Rekommenderad strömbrytare	RXF 50: 13 A
Jordfelsbrytare / överspänningsbrytare	MÅSTE följa nationella föreskrifter för kabeldragning

7.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten

- 1 Ta bort serviceluckan.
- 2 Öppna kabelklämmen.
- 3 Anslut anslutningskabeln och strömförsörjning enligt följande:

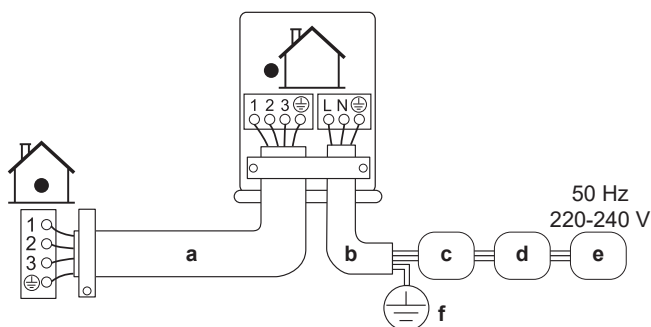

- a Anslutningskabel
- b Strömförsörjningskabel
- c Strömbrytare (lokalt anskaffad säkring med nominell effekt enligt modellens märkskylt)
- d Överspänningsskydd
- e Strömförsörjning
- f Jord

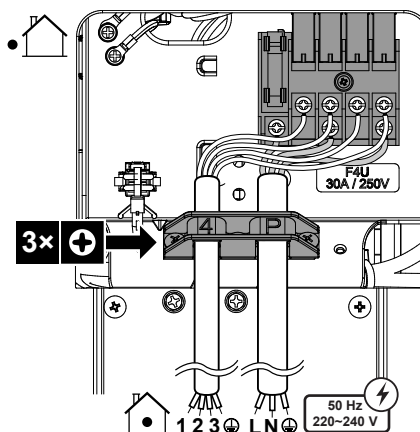

- 4 Dra åt plintskruvarna ordentligt. Vi rekommenderar en stjärnskruvmejsel.

8 Avsluta installationen av utomhusenheten


8.1 Hur du avslutar installationen av utomhusenheten



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Se till att systemet är korrekt jordat.
- Stäng AV strömmen före service.
- Sätt tillbaka kopplingsboxens lucka innan du sätter PÅ strömmen.

- 1 Isolera och fäst köldmediumrören och kablar som följer:



- a Gasrör
- b Isolering gasrör
- c Anslutningskabel
- d Lokal kabeldragning (om tillämpligt)
- e Våtskerör
- f Isolering våtskerör
- g Tejp

- 2 För RXM-enheter i klass 20, 25, 35, 50 och ARXM-enheter i kombination med FTXM-, ATXM- eller FVXM-enheter ska funktionen "Strömsparande standby-läge" aktiveras. Se installatörens referenshandbok för utomhusenheten där inställningsproceduren finns angiven.
- 3 Installera frontluckan.

9 Driftsättning



OBS!

Allmän checklista för driftsättning. Utöver underhållsinstruktionerna i det här kapitlet finns även en allmän checklista för driftsättning på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

Den allmänna checklisten för driftsättning kompletterar instruktionerna i det här kapitlet och kan användas som riktlinje och rapportmall vid driftsättning och överlämning till användaren.

**OBS!**

Använd ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/kontakter. Det kan ANNARS leda till att kompressorn bränns.

9.1 Checklista före driftsättning

- 1 Efter installation av enheten ska följande punkter kontrolleras.
- 2 Stäng enheten.
- 3 Sätt på enheten.

☐	Inomhusenheten är korrekt monterad.
☐	Utomhusenheten är korrekt monterad.
☐	Systemet är ordentligt jordat och jordkontaktarna är ordentligt åtdragna.
☐	Strömförsörjningsspänningen överensstämmer med spänningen på enhetens identifikationsetikett.
☐	Det finns INGA lösa anslutningar eller skadade elektriska komponenter i kopplingsboxen.
☐	Det finns INGA skadade komponenter eller klämda rör inne i inomhus- och utomhusenheterna.
☐	Det finns INGA köldmedieläckor.
☐	Köldmedierören (gas och vätska) är värmeisolerade.
☐	Korrekta rörstorlekar har installerats och rören är ordentligt isolerade.
☐	Stopppentilerna (gas och vätska) på utomhusenheten är helt öppna.
☐	Dränering Kontrollera att dräneringen flödar som den ska. Trolig konsekvens: Kondensvatten kan droppa ned.
☐	Inomhusenheten får signaler från fjärrkontrollen.
☐	De angivna ledningarna används för inkopplingskabeln.
☐	Säkringarna, strömbrytarna eller lokalt installerade skyddsanordningar är installerade i enlighet med detta dokument och har INTE förbikopplats.
☐	Kontrollera att den strömsparande standby-funktionen är aktiverad för enheterna.

9.2 Checklista vid driftsättning

☐	Hur du utför en luftning.
☐	Utföra en testkörning.

9.3 Hur du utför en testkörning

**INFORMATION**

Om ett fel uppstår i enheten vid driftsättning finns detaljerade riktlinjer för felsökning i servicehandboken.

Förutsättningar: Strömförsörjningen MÅSTE ha angivna specifikationer.

Förutsättningar: Testkörning kan köras i kylnings- eller uppvärmningsläge.

Förutsättningar: Mer information om inställning av temperatur, driftläge, etc. finns i bruksanvisningen som medföljer inomhusenheten.

- 1 I kylningsläge väljer du lägsta programmerbara temperatur. I uppvärmningsläge väljer du högsta programmerbara temperatur. Testkörningen kan inaktiveras vid behov.
- 2 När testkörningen är slutförd ställer du in temperaturen på normal nivå. I kylningsläge: 26~28°C, i uppvärmningsläge: 20~24°C.
- 3 Kontrollera att alla funktioner och komponenter fungerar som de ska.
- 4 Systemet slutar köras 3 minuter efter att enheten har stängts AV.

**INFORMATION**

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.

10 Underhåll och service

**OBS!**

Kontrollista för allmänt underhåll/inspektion. Förutom underhållsanvisningarna i detta kapitel finns också en kontrollista för allmänt underhåll/inspektion på Daikin Business Portal (autentisering krävs).

Kontrollistan för allmänt underhåll/inspektion utgör ett komplement till instruktionerna i detta kapitel och kan användas som en riktlinje och rapporteringsmall under underhållet.

**OBS!**

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.


**OBS!**

Tillämplig föreskrift gällande **fluorerande växthusgaser** kräver att enhetens köldmedelsmängd indikeras både i vikt och CO₂-motsvarighet.

Formel för att kvantiteten CO₂-motsvarighet i ton:
GWP-värde på köldmediet × total mängd köldmedie [i kg]/1000

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Koppla från strömförsörjningen i mer än 10 minuter, och mät spänningen över kontaktarna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds. Spänningen MÅSTE vara mindre än 50 V likspänning innan du kan röra vid elektriska komponenter. Du kan se var kontaktarna finns i kopplingsschemat.

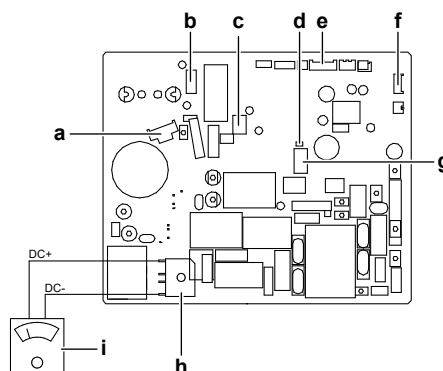

a X30A – kabel för kompressor

11 Felsökning

- b X70A – fläktmotorkabel
- c X80A – kabel för reverseringsmagnetventil
- d LED
- e X90A – termistorkabel
- f X21A – kabel för elektronisk expansionsventil
- g X40A – kabel för termiskt överbelastningsrelä
- h DB1 – diodbrygga
- i Multimeter (likspänning)

Följande symboler kan visas på enheten:

Symbol	Förklaring
	Mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds.

11 Felsökning

11.1 Feldiagnos med lampa på utomhusenhetsens kretskort

Lampan är ...	Diagnos
	blinkar Normal → kontrollera inomhusenhetsen.
	PÅ Stäng AV och sätt PÅ strömmen igen, och kontrollera lampan inom cirka 3 minuter. → Om lampan TÄNDTS igen är utomhusenhetsens kretskort defekt.
	AV 1 Strömförsörjning (för energibesparing). 2 Strömförsörjningsfel. 3 Stäng AV och sätt PÅ strömmen igen, och kontrollera lampan inom cirka 3 minuter. → Om lampan SLÄCKTS igen är utomhusenhetsens kretskort defekt.



OBS!

Använd den trådlösa fjärrkontrollen som medföljde inomhusenhetsen för felkodsdiagnos. I servicehandboken finns en komplett lista med felkoder och detaljerade riktlinjer för felsökning av varje fel.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- När enheten INTE är i drift är lamporna på kretskortet SLÄCKTA för att spara ström.
- Även när lamporna är SLÄCKTA kan kopplingsplinten och kretskortet vara strömsatta.

12 Avfallshantering



OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.



INFORMATION

Som skydd för miljön ska du utföra en automatisk tömning när du flyttar eller kasserar enheten. Tömningsproceduren finns i servicehandboken eller installatörens referenshandbok.

13 Tekniska data

- Delar av de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).
- Alla de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

13.1 Kopplingsschema

Kabelschemat medföljer enheten och finns placerat på insidan av utomhusenhetsen (undersidan av topplådan).

13.1.1 Enhetsförklaring till kopplingschema

Information om använda komponenter och numrering finns i enhetens kopplingsschema. Komponenter numreras med siffror i stigande ordning för varje komponent och representeras i översikten nedan med "*" i komponentkoden.

Symbol	Funktion	Symbol	Funktion
	Strömbrytare		Skyddsjord
			Brusfri jord
			Skyddsjord (skruv)
	Anslutning		Likriktare
	Kontaktidon		Reläkontakt
	Jord		Kortslutningskontakt
	Lokal kabeldragning		Terminal
	Säkring		Kopplingslist
	Inomhusenhet		Kabelklämma
	Utomhusenhet		Värmare
	Överspänningsskydd		

Symbol	Färg	Symbol	Färg
BLK	Svart	ORG	Orange
BLU	Blå	PNK	Rosa
BRN	Brun	PRP, PPL	Lila
GRN	Grön	RED	Röd
GRY	Grå	WHT	Vit
SKY BLU	Himmelsblå	YLW	Gul

Symbol	Funktion
A*P	Tryckt kretskort
BS*	Tryckknapp PÅ/AV, driftbrytare
BZ, H*O	Summer
C*	Kondensator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Kontakt, kontaktidon
D*, V*D	Diod
DB*	Diodbrygga
DS*	DIP-switch
E*H	Värmare
FU*, F*U, (för egenskaper, se kretskortet i din enhet)	Säkring

Symbol	Funktion
FG*	Kontakt (ramjord)
H*	Kabelsele
H*P, LED*, V*L	Pilotlampa, lysdiod
HAP	Lysdiod (servicemonitor grön)
HIGH VOLTAGE	Högsпряжение
IES	Intelligent eye-sensor
IPM*	Intelligent kraftmodul
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Magnetrelä
L	Spänning
L*	Spole
L*R	Reaktor
M*C	Kompressormotor
M*F	Fläktmotor
M*P	Dräneringspumpmotor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Magnetrelä
N	Neutral
n=*, N=*	Antal varv genom ferritkärna
PAM	Pulsamplitudmodulering
PCB*	Tryckt kretskort
PM*	Kraftmodul
PS	Huvudströmbrytare
PTC*	PTC-termistor
Q*	Isolerad bipolär gate-transistor (IGBT)
Q*C	Strömbrytare
Q*DI, KLM	Jordfelsbrytare
Q*L	Överspänningsskydd
Q*M	Termobrytare
Q*R	Överspänningsskydd
R*	Motstånd
R*T	Termistor
RC	Mottagare
S*C	Begränsningsbrytare
S*L	Flottörbrytare
S*NG	Köldmediumläckagedetektor
S*NPH	Trycksensor (hög)
S*NPL	Trycksensor (låg)
S*PH, HPS*	Tryckbrytare (hög)
S*PL	Tryckbrytare (låg)
S*T	Termostat
S*RH	Luftfuktighetssensor
S*W, SW*	Driftbrytare
SA*, F1S	Överspänningsavledare
SR*, WLU	Signalmottagare
SS*	Väljare
SHEET METAL	Fixerad kopplingslistplåt
T*R	Transformator
TC, TRC	Sändare
V*, R*V	Varistor
V*R	Diodbrygga, isolerad bipolär gate-transistor (IGBT) effektmodul
WRC	Trådlös fjärrkontroll
X*	Terminal
X*M	Kopplingslist (block)

Symbol	Funktion
Y*E	Elektronisk expansionsventilspole
Y*R, Y*S	Reverseringssolenoidventil
Z*C	Ferritkärna
ZF, Z*F	Brusfilter


13.2 Rördragningsschema

13.2.1 Rördragningsschema: utomhusenheten

PED-kategorier för utrustning:

- Högtrycksbrytare: kategori IV,
- Kompressor: kategori II;
- Övrig utrustning: art. 4§3.

RXF50F, ARXF50F

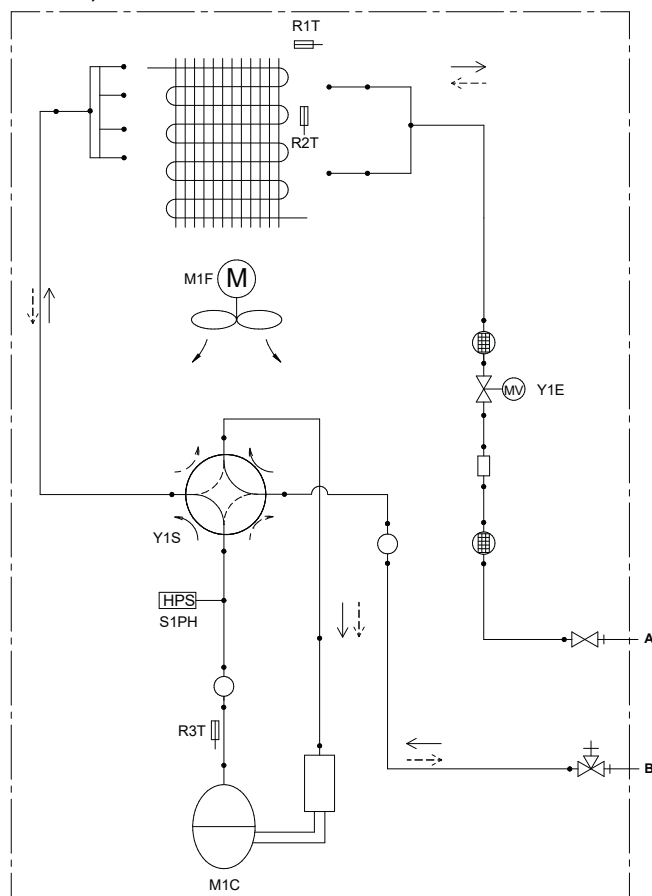

Förklaring, rördragningsschema

	Vätskestoppventil
	Gasstoppventil
	Refnet
	Ljuddämpare
	Ljuddämpare med filter
	Elektronisk expansionsventil
	Filter

13 Tekniska data

Förklaring, rördragningsschema	
	Propellerfläkt
	Högtrycksbrytare (automatisk återställning)
	Termistor
	Hårrör
	4-vägsventil
	Ackumulator
	Vätskemottagare
	Kompressor
	Värmeväxlare
	Fördelare
	Köldmediumflöde: Kylning
	Köldmediumflöde: Uppvärmning
A	Rördragning, vätska 6,4 CuT
B	Rördragning, gas 9,5 CuT







**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P748643-18H 2024.07