




Упатство за инсталирање



R32 сплит серија

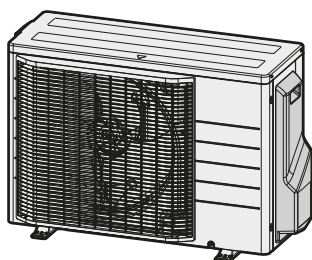

RXM20A5V1B
RXM25A5V1B9
RXM35A5V1B9
RXM42A5V1B
ARXM25A5V1B
ARXM35A5V1B9
RXM50A5V1B8
ARXM50A5V1B8
RXP50N5V1B8

Упатство за инсталирање
R32 сплит серија

македонски

EU – Safety declaration of conformity	EU – Zuvěřejnění shody	EU – Varnostna izjava o skladnosti	EC – Декларация о соответствии безопасности
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung	EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza	EU – Otusaba vastavusdeklaratsioon	ES – Dočasna obilježba deklaracija
EE – Deklaratsioonidele vastavuse kohta	EE – Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφάλεια	EU – Deklaracija o skladnosti z varnostnimi zahtevami	EU – Vyhlášení o zhode bezpečnosti
EU – Conformiteitsverklaring veiligheid	EU – Conformitadedeclaratie voor veiligheid	UE – Declaratie de conformitate de siguranță	AB – Goveitnik ugovornik

Daikin Europe N.V.

01 ⁰⁰⁰⁰	dedares under de sole responsibility that the products to which this declaration relates:	01 ⁰⁰⁰⁰	декларуе на вiаsнa вiдпaвнiвiстi, що продукти, кi вiдносiть до цього оголошення:
02 ⁰⁰	erklr in lleinige Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklrung bezieht:	02 ⁰⁰	декларуе на вiаsнa вiдпaвнiвiстi, що продукти, кi вiдносiть до цього оголошення:
03 ⁰⁰	declre sous sa seule responsabilit que les produits viss par la prsente dclaration:	03 ⁰⁰	декларуе на вiаsнa вiдпaвнiвiстi, що продукти, кi вiдносiть до цього оголошення:
04 ⁰⁰	verklrt hierbij, op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:	04 ⁰⁰	кiмiаю ома вiдпaвнiвiстi,  тобто, миле кiмiа кiмiаs вiдкaсiвiтi декларaцiю кeрiвi:
05 ⁰⁰	declara bso la propria responsabilit che i prodotti a cui  riferita questa dicitazione:	05 ⁰⁰	своiмiа вiдкaсiвiтi вiдповiдaлiвiстi, що продукти, кi вiдносiть до цього оголошення:
06 ⁰⁰	declara bajo su nica responsabilidad que i productos a los que hace referencia esta declaracin:	06 ⁰⁰	своiмiа вiдкaсiвiтi вiдповiдaлiвiстi, що продукти, кi вiдносiть до цього оголошення:
07 ⁰⁰	nvrte fr det nne ansvar for de produkter som berrs av denna deklaration i fljande:	07 ⁰⁰	вiдкaсiвiтi вiдповiдaлiвiстi, що продукти, кi вiдносiть до цього оголошення:
08 ⁰⁰	declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos  que esta declarao se refere:	08 ⁰⁰	вiдкaсiвiтi вiдповiдaлiвiстi, що продукти, кi вiдносiть до цього оголошення:

RXM42A5V1B, RXM50A5V1B, ARXM50A5V1B,

01	are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:	01	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
02	folgender/n Richtlinien/oder Vorschriften entsprechen, vorausgesetzt, dass diese generell unseren Instruktionen verwendet werden:	02	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
03	son conforme  la/aux directiv(e)s ou rglement(s) suivant(s),  condition que les produits soient utiliss conformment  nos instructions:	03	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
04	in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of verordening(en), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:	04	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
05	esn en conformidad con el(s) siguiente(s) directiva(s) o reglamento(s), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:	05	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
06	son conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti,  patto che i prodotti vengono usati in conformit alle nostre istruzioni:	06	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
07	у повiдповiдi з наступнимi директивi(ми) або регламентi(ми),  умовi, що продукти використовуватимуть зi згодом з нашими iнструкцiями:	07	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
08	es n en conformidad con el(s) siguiente(s) directiva(s) o reglamento(s), desde que los productos sgan utilizados de acuerdo con las nossas instrucciones:	08	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:

Pressure Equipment 2014/68/EU**

Machinery 2006/42/EC***

Low Voltage 2014/35/EU

Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

01	following the provisions of:	01	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
02	gnr de bestemminger af:	02	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
03	conformment aux dispositions de:	03	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
04	vgens de bepalingen van:	04	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
05	siguendo las disposiciones de:	05	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
06	secondo le disposizioni di:	06	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
07	оповiдають наступнимi директивi(ми) або регламентi(ми):	07	вiдповiдають наступнимi директивi(ми) або регламентi(ми):
08	siguendo as disposies de:	08	вiдповiдають наступнимi директивi(ми) або регламентi(ми):
09	in conformit con i disposti:	09	вiдповiдають наступнимi директивi(ми) або регламентi(ми):

01	as set out in <A> and judged positively by according to the <C> certificate <D>	01	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
**	as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by (Applied module <F>); Risk category <H>. Also refer to next page.	**	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
02	** we in <A> aufgefhrt und von positiv beurteilt genss <C> Zertifikat <D>	02	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
**	we in der technischen Konstruktionsakte <D> aufgefhrt und von (Angewandtes Modul <F>) positiv ausgezeichnet <C> Risikoart <H>. Siehe auch nchste Seite.	**	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
03	** le que dfini dans <A> et valu positivement par conformment au Certificat <D>	03	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
**	le que spicl dans le Fichier de Construction Technique <D> et jug positivement par (Module appliqu <F>); <C> Catgorie de risque <H>. Se reporter galement  la page suivante.	**	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
04	** zavis vevred in <A> en positif beoordeeld door overeenkomstig het <C> certificaat <D>	04	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
**	zavis vevred in het Technisch Constructiedossier <D> en in orde bevonden door (Toegepaste module <F>) en Risicocategorie <H> Zie ook de volgende pagina.	**	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
05	** como se establece en <A> es valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <D>	05	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:
**	ai como se expone en el Archivo de Construccin Tcnica <D> y juzgado positivamente por (Modulo aplicado <F>); <C> Categora de riesgo <H>. Consulte tambin la siguiente pgina.	**	вiдповiдають наступним директивi(м) або регламентi(м), при умовi, що продукти вживають зi згодом з нашими iнструкцiями:

01***	Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File	01***	Дaйкин Еуропа Н.В. є авторизована зi складати Технiчний файл конструкцiї
02***	A Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.	02***	Дaйкин Еуропа Н.В. має повноваження зi складати Технiчний файл конструкцiї
03***	Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Dossier de Construction Technique	03***	Дaйкин Еуропа Н.В. є авторизована зi складати Технiчний файл конструкцiї
04***	Daikin Europe N.V. is venoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.	04***	Дaйкин Еуропа Н.В. має повноваження зi складати Технiчний файл конструкцiї
05***	Daikin Europe N.V. is autorisrde  compiler el Archivo de Construccin Tcnica.	05***	Дaйкин Еуропа Н.В. є авторизована зi складати Технiчний файл конструкцiї
06***	Daikin Europe N.V. is autorizzata  redigere il File Tecnico di Costruzione.	06***	Дaйкин Еуропа Н.В. є авторизована зi складати Технiчний файл конструкцiї

13***	Daikin Europe N.V. on valitud koostama tehnikasskirja	13***	Дaйкин Еуропа Н.В. є авторизована зi складати Технiчний файл конструкцiї
14***	Сpецилiст Дaйкин Еуропа Н.В. мв авторизованi зi складати спiвну технiчнiс констpукцiю	14***	Сpецилiст Дaйкин Еуропа Н.В. мв авторизованi зi складати спiвну технiчнiс констpукцiю
15***	Дaйкин Еуропа Н.В. є повноваження зi складати Технiчний файл конструкцiї	15***	Дaйкин Еуропа Н.В. є повноваження зi складати Технiчний файл конструкцiї
16***	Дaйкин Еуропа Н.В. є повноваження зi складати Технiчний файл конструкцiї	16***	Дaйкин Еуропа Н.В. є повноваження зi складати Технiчний файл конструкцiї
17***	Дaйкин Еуропа Н.В. є повноваження зi складати Технiчний файл конструкцiї	17***	Дaйкин Еуропа Н.В. є повноваження зi складати Технiчний файл конструкцiї
18***	Дaйкин Еуропа Н.В. є повноваження зi складати Технiчний файл конструкцiї	18***	Дaйкин Еуропа Н.В. є повноваження зi складати Технiчний файл конструкцiї

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

01	• Maximum allowable pressure (PS) <4> (bar) • Minimum allowable temperature (TS) • Minimum minimum allowable temperature (TS) • TSmin: Minimum temperature at low pressure side <L> (°C) • TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	• Maksimálny povolený tlak (PS) <4> (bar) • Minimálna možná teplota (TS) • TSmin: Minimálna teplota na nízkejtlakov strane <L> (°C) • TSmax: Nasýtená teplota zodpovedajúca s maximálnym povoleným tlakom (PS) <4> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Výrobné číslo a rok výroby: nájsť na výrobnom štítku modelu
02	• Minimalna zaustavna druk (PS) <4> (bar) • Minimalna minna zaustavna druk (PS) <4> (bar) • TSmin: Minimum temperature at the low pressure side: <L> (°C) • TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	• Minimálna možná teplota (TS) • TSmin: Minimálna teplota na nízkejtlakov strane <L> (°C) • TSmax: Nasýtená teplota zodpovedajúca s maximálnym povoleným tlakom (PS) <4> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Výrobné číslo a rok výroby: nájsť na výrobnom štítku modelu
03	• Pression maximale admise (PS) <4> (bar) • Température minimum admissible (TS) • Température minimum admissible (TS) • TSmin: Température minimum admissible (TS) • TSmax: Température saturée correspondant à la pression maximale admissible (PS) <4> (°C) • Réfrigérant: <4> • Réglage du dispositif de sécurité de pression: <4> (bar) • Numéro de fabrication et année de fabrication: se reporter à la plaque signalétique du modèle	• Tlak maximálny dopusťovaný (PS) <4> (bar) • Teplota minimálna možná (TS) • TSmin: Teplota minimálna možná (TS) • TSmax: Teplota nasýtená zodpovedajúca tlaku maximálnemu dopusťovateľnému (PS) <4> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Číslo výroby a rok výroby: pozrite sa na štítok modelu
04	• Maximum loadable temperature (TS) • Minimum loadable temperature (TS) • TSmin: Minimum temperature at the low pressure side: <L> (°C) • TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	• Temperatura maximálna možná (TS) • TSmin: Minimálna teplota na nízkejtlakov strane <L> (°C) • TSmax: Nasýtená teplota zodpovedajúca s maximálnym povoleným tlakom (PS) <4> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Výrobné číslo a rok výroby: nájsť na výrobnom štítku modelu
05	• Presión máxima admisible (PS) <4> (bar) • Temperatura mínima admisible (TS) • TSmin: Temperatura mínima admisible (TS) • TSmax: Temperatura saturada correspondiente a la presión máxima admisible (PS) <4> (°C) • Refrigerante: <4> • Ajuste del dispositivo de seguridad: <4> (bar) • Número de fabricación y año de fabricación: consulte la placa de especificaciones técnicas del modelo	• Tlak maximálny dopusťovaný (PS) <4> (bar) • Teplota minimálna možná (TS) • TSmin: Teplota minimálna možná (TS) • TSmax: Teplota nasýtená zodpovedajúca tlaku maximálnemu dopusťovateľnému (PS) <4> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Číslo výroby a rok výroby: pozrite sa na štítok modelu
06	• Pressione massima consentita (PS) <4> (bar) • Temperatura minima ammessa (TS) • TSmin: Temperatura minima ammessa (TS) • TSmax: Temperatura saturata corrispondente alla pressione massima consentita (PS) <4> (°C) • Refrigerante: <4> • Impostazione del dispositivo di controllo della pressione: <4> (bar) • Numero di serie e anno di produzione: fare riferimento alla targhetta del modello	• Tlak maximálny dopusťovaný (PS) <4> (bar) • Teplota minimálna možná (TS) • TSmin: Teplota minimálna možná (TS) • TSmax: Teplota nasýtená zodpovedajúca tlaku maximálnemu dopusťovateľnému (PS) <4> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Číslo výroby a rok výroby: pozrite sa na štítok modelu
07	• Moyom emperyomun tison (PS) <4> (bar) • Moyom emperyomun tison (PS) <4> (bar) • TSmin: Minimum temperature at the low pressure side: <L> (°C) • TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	• Tlak maximálny dopusťovaný (PS) <4> (bar) • Teplota minimálna možná (TS) • TSmin: Teplota minimálna možná (TS) • TSmax: Teplota nasýtená zodpovedajúca tlaku maximálnemu dopusťovateľnému (PS) <4> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Výrobné číslo a rok výroby: nájsť na výrobnom štítku modelu
08	• Pressão máxima permitida (PS) <4> (bar) • Temperatura mínima admissível (TS) • TSmin: Temperatura mínima admissível (TS) • TSmax: Temperatura saturada correspondente à pressão máxima permitida (PS) <4> (°C) • Refrigerante: <4> • Regulação do dispositivo de segurança de pressão: <4> (bar) • Número e ano de fabrico: consultar a placa de especificações de unidade	• Tlak maximálny dopusťovaný (PS) <4> (bar) • Teplota minimálna možná (TS) • TSmin: Teplota minimálna možná (TS) • TSmax: Teplota nasýtená zodpovedajúca tlaku maximálnemu dopusťovateľnému (PS) <4> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Číslo výroby a rok výroby: pozrite sa na štítok modelu
09	• Maximum permissible pressure (PS) <4> (bar) • Minimum permissible pressure (PS) <4> (bar) • TSmin: Minimum temperature at the low pressure side: <L> (°C) • TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	• Tlak maximálny dopusťovaný (PS) <4> (bar) • Teplota minimálna možná (TS) • TSmin: Teplota minimálna možná (TS) • TSmax: Teplota nasýtená zodpovedajúca tlaku maximálnemu dopusťovateľnému (PS) <4> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Výrobné číslo a rok výroby: nájsť na výrobnom štítku modelu
10	• Maks. tilatit tyk (PS) <4> (bar) • Min. imk. tilatit tyk (TS) • TSmin: Min. temperatur på lavtrykssiden <L> (°C) • TSmax: Maksimal temperatur på højtrykssiden <H> (°C) • Kølmediet: <4> • Indstilling af tryksikkerhedsventil: <4> (bar) • Produktionsnummer og tilværgningsår: se modellens tekniske til	• Tlak maximálny dopusťovaný (PS) <4> (bar) • Teplota minimálna možná (TS) • TSmin: Minimálna teplota na nízkejtlakov strane <L> (°C) • TSmax: Maximálna teplota na vysokotlakov strane <H> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Číslo výroby a rok výroby: pozrite sa na štítok modelu
11	• Maximum tilatit tyk (PS) <4> (bar) • Minimum tilatit tyk (PS) <4> (bar) • TSmin: Minimum temperature at the low pressure side: <L> (°C) • TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS) <4> (°C) • Refrigerant: <4> • Setting of pressure safety device: <4> (bar) • Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate	• Tlak maximálny dopusťovaný (PS) <4> (bar) • Teplota minimálna možná (TS) • TSmin: Teplota minimálna možná (TS) • TSmax: Teplota nasýtená zodpovedajúca tlaku maximálnemu dopusťovateľnému (PS) <4> (°C) • Chladivo: <4> • Nastavenie tlakového ochranného zariadenia: <4> (bar) • Výrobné číslo a rok výroby

01	Name and address of the Vessels Equipment Directorate	<Q>
02	Name and address of the Pressed Equipment Directorate	<Q>
03	Name and Address of the Benamen Şişle de positi unter Einhaltung der Druckanlagen-Richtlinie unterhalb	<Q>
04	Nome e morada de organismo notificado, que avaliou favoravelmente a homologação de uma directiva sobre equipamentos pressurizados	<Q>
05	Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего решение о соответствии	<Q>
06	Nome e morada de organismo notificat, que avaliou favoravelmente a homologação de uma directiva sobre equipamentos pressurizados	<Q>
07	Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего решение о соответствии	<Q>
08	Nome e morada de organismo notificat, que avaliou favoravelmente a homologação de uma directiva sobre equipamentos pressurizados	<Q>
09	Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего решение о соответствии	<Q>
10	Nome e morada de organismo notificat, que avaliou favoravelmente a homologação de uma directiva sobre equipamentos pressurizados	<Q>
11	Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего решение о соответствии	<Q>
12	Nome e morada de organismo notificat, que avaliou favoravelmente a homologação de uma directiva sobre equipamentos pressurizados	<Q>
13	Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего решение о соответствии	<Q>
14	Nome e morada de organismo notificat, que avaliou favoravelmente a homologação de uma directiva sobre equipamentos pressurizados	<Q>
15	Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего решение о соответствии	<Q>
16	Nome e morada de organismo notificat, que avaliou favoravelmente a homologação de uma directiva sobre equipamentos pressurizados	<Q>
17	Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего решение о соответствии	<Q>
18	Nome e morada de organismo notificat, que avaliou favoravelmente a homologação de uma directiva sobre equipamentos pressurizados	<Q>
19	Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего решение о соответствии	<Q>
20	Nome e morada de organismo notificat, que avaliou favoravelmente a homologação de uma directiva sobre equipamentos pressurizados	<Q>
21	Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего решение о соответствии	<Q>
22	Nome e morada de organismo notificat, que avaliou favoravelmente a homologação de uma directiva sobre equipamentos pressurizados	<Q>
23	Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего решение о соответствии	<Q>
24	Nome e morada de organismo notificat, que avaliou favoravelmente a homologação de uma directiva sobre equipamentos pressurizados	<Q>
25	Название и адрес органа технической экспертизы, принявшего решение о соответствии	<Q>

Содржина

1	За документацијата	8
1.1	За овој документ	8
2	Специфични безбедносни упатства за инсталатер	9
3	За кутијата	11
3.1	Надворешна единица	11
3.1.1	Да ги извадите додатоците од надворешната единица	11
4	Инсталирање на единицата	11
4.1	Подготовка на локацијата за инсталација	11
4.1.1	Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на надворешната единица	11
4.1.2	Дополнителни барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на надворешната единица при ладна клима	12
4.2	Монтирање на надворешната единица	12
4.2.1	Да обезбедите структура за инсталација	12
4.2.2	Да се инсталира надворешната единица	13
4.2.3	Да се обезбеди одвод	13
5	Инсталирање на цевковод	13
5.1	Подготвување цевковод за разладно средство	13
5.1.1	Барања за цевковод за разладно средство	13
5.1.2	Изолација на цевките со разладно средство	14
5.1.3	Разлика во должина и висина на цевките за разладно средство	14
5.2	Поврзување на цевководот со разладно средство	14
5.2.1	Да го поврзете цевководот со разладно средство со надворешната единица	14
5.3	Проверка на цевководот со разладно средство	15
5.3.1	Да проверите за истекувања	15
5.3.2	Да извршите вакуумско сушење	15
6	Полнење разладно средство	15
6.1	За разладното средство	15
6.2	Да се одреди дополнително количество разладно средство	15
6.3	Да се одреди целосното количество за повторно полнење	16
6.4	Да наполните дополнително разладно средство	16
6.5	За да ги проверите споевите на цевките за разладно средство за истекувања по полнење разладно средство	16
6.6	Да ја прицврстите етикетата за флуоринирани стакленички гасови	16
7	Електрична инсталација	16
7.1	Спецификации на компоненти за стандардно вжичување	17
7.2	Да го поврзете електричното вжичување со надворешната единица	17
8	Завршување на инсталирањето на надворешната единица	18
8.1	Да се заврши инсталирањето на надворешната единица	18
9	Пуштање во погон	18
9.1	Листа за проверка при пуштање во погон	18
9.2	Листа за проверка во тек на пуштање во погон	18
9.3	Да извршите пробно вклучување	18
10	Одржување и сервис	19
11	Решавање проблеми	19
11.1	Дијагностицирање дефекти со помош на LED сијаличките на печатената плоча на надворешната единица	19
12	Фрлање	19
13	Технички податоци	20

13.1	Дијаграм за вжичување	20
13.1.1	Легенда за унифициран дијаграм за вжичување	20
13.2	Дијаграм за поставување цевки	21
13.2.1	Дијаграм за поставување цевки: Надворешна единица	21

1 За документацијата

1.1 За овој документ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уверете се дека инсталацијата, сервисирањето, одржувањето, поправката и употребените материјали ги следат упатствата од Daikin (вклучувајќи ги сите документи наведени во "Збирка на документи") и, како дополнително, се усогласени со применлива легислатива и се извршуваат само од квалификувани лица. Во Европа и областите каде се применуваат IEC стандарди, EN/IEC 60335-2-40 е применливиот стандард.



ИНФОРМАЦИИ

Уверете се дека корисникот има печатена документација и побарајте да ја чува за идна потреба.

Целна група

Овластени инсталатери



ИНФОРМАЦИИ

Овој уред е наменет да се користи од експерт или обучени корисници во продавници, во лесна индустрија и на фарми, или за комерцијална и употреба во домаќинство од лаици.



ИНФОРМАЦИИ

Овој документ само ги опишува упатствата за инсталирање кои се однесуваат на надворешната единица. За инсталирање на внатрешната единица (монтирање на внатрешната единица, поврзување на цевковод со разладно средство до внатрешната единица, поврзување на електричното вжичување на внатрешната единица ...), видете го упатството за инсталирање на внатрешната единица.

Збирка документи

Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се состои од:

- **Општи безбедносни предупредувања:**
 - Безбедносни упатства што МОРА да ги прочитате пред инсталирање
 - Формат: Хартија (во кутијата на надворешна единица)
- **Упатство за инсталирање на надворешна единица:**
 - Упатства за инсталација
 - Формат: Хартија (во кутијата на надворешна единица)
- **Референтно упатство за инсталатер:**
 - Подготовка на инсталацијата, референтни податоци, ...
 - Формат: Дигитални датотеки на <https://www.daikin.eu>. Користете ја функцијата за пребарување 🔍 за да го најдете вашиот модел.

Најнова ревизија на доставената документација е објавена на регионалната Daikin веб-страница и е достапна преку вашиот продавач.

Скенирајте го QR-кодот подолу за да ја најдете целата збирка документи и повеќе информации за вашиот производ на Daikin веб-страницата.



Оригиналните упатства се напишани на англиски јазик. Сите други јазици се преводи на оригиналните упатства.

Технички инжењерски податоци

- Подзбир на најновите технички податоци е достапен на регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).
- Целиот сет на најновите технички податоци е достапен на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

2 Специфични безбедносни упатства за инсталатер

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

Инсталирање единица (видете ["4 Инсталирање на единицата"](#) [p 11])



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Инсталацијата треба да ја изврши инсталатер, изборот на материјали и инсталацијата треба да соодветствуваат со применливата легислатива. Во Европа, EN378 е применливиот стандард.

Место за инсталација (видете ["4.1 Подготовка на локацијата за инсталација"](#) [p 11])



ВНИМАНИЕ

- Проверете дали локацијата за инсталација може да ја поддржи тежината на единицата. Слабата инсталација е опасна. Исто така може да предизвика вибрации или невообичаена бучава при работење.
- Обезбедете доволен простор за сервис.
- НЕ инсталирајте ја единицата така да биде во контакт со таванот или сидовите, бидејќи ова може да предизвика вибрации.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.

Инсталација на цевковод (видете ["5 Инсталирање на цевковод"](#) [p 13])



A2L

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ВНИМАНИЕ

Цевките и спојките на сплит системот ќе бидат направени со трајни спојки кога се внатре во зафатен простор со исклучок на спојки кои директно ги поврзуваат цевките со внатрешните единици.



ВНИМАНИЕ

- Да не се леми или заварува на лице место за единици со R32 разладно средство наполнето во текот на испораката.
- Во текот на инсталацијата на системот за ладење, спојувањата на делови со најмалку еден наполнет дел треба да се извршат имајќи ги во предвид на следните барања: во зафатените простори не се дозволени непостојани сврзувања за разладното средство R32 со исклучок на сврзувања направени на лице место кои директно ја поврзуваат внатрешната единица со цевководот. Сврзувањата направени на лице место што директно го поврзуваат цевководот со внатрешната единица треба да бидат од непостојан тип.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Цврсто поврзете го цевководот за разладно средство пред да го вклучите компресорот. Ако цевководот за разладно средство НЕ е поврзан и вентилот за запирање е отворен кога компресорот е вклучен, ќе се вшмука воздух. Ова ќе предизвика абнормален притисок во циклусот на ладење, што може да доведе до оштетување на опремата па дури и до повреда.



ВНИМАНИЕ

- Непотполно изработен конус може да предизвика истекување на разладниот гас.
- НЕ користете ги повторно употребените конуси. Користете нови конуси да спречите истекување на разладен гас.
- Користете конусни навртки кои се вклучени со единицата. Користењето поинакви конусни навртки може да предизвика истекување на разладниот гас.



ВНИМАНИЕ

НЕ отворајте ги вентилите пред да заврши формирањето конус. Ова ќе предизвика истекување на разладниот гас.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА

НЕ отворајте ги вентилите за запирање пред да заврши сушењето со вакуум.

Полнење разладно средство (видете ["6 Полнење разладно средство"](#) [p 15])



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.

2 Специфични безбедносни упатства за инсталатер



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Користете само R32 како разладно средство. Други супстанции може да предизвикаат експлозии и несреќи.
- R32 содржи флуоринирани стакленички гасови. Неговата вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP) е 675. НЕ испуштајте ги овие гасови во атмосферата.
- Кога полните разладно средство, СЕКОГАШ користете заштитни ракавици и безбедносни очила.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НИКОГАШ директно не допирајте никакво ненадејно истечено разладно средство. Тоа може да предизвика сериозни повреди предизвикани од измрзнување.

Електрична инсталација (видете **"7 Електрична инсталација"** [р 16])



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Секое вжичување МОРА да се изврши од овластен електричар и МОРА да соодветствува со националната регулатива за вжичување.
- Направете електрични поврзувања на фиксното вжичување.
- Сите компоненти набавени на местото и сите електрични конструкции МОРА да соодветствуваат со применливата легислатива.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако на снабдувањето со електрична енергија му недостасува или има погрешна N-фаза, опремата може да се расипе.
- Поставување соодветно заземјување. НЕ заземјувајте ја единицата за комунална цевка, апсорбер на прекумерен напон или заземјување за телефон. Непотполното заземјување може да предизвика струјни удари.
- Инсталирајте потребни осигурувачи или прекинувачи на коло.
- Осигурете го електричното вжичување со прицврстувачи за кабел за каблите да НЕ може да дојдат во контакт со остри рабови или цевковод, особено на страната со висок притисок.
- НЕ користете лепени жици, продолжни кабли или поврзувања од свездест систем. Тие може да предизвикаат прегревање, струјни удари или пожар.
- НЕ инсталирајте кондензатор со фаза поместена напред. Бидејќи оваа единица е опремена со инвертер, кондензаторот со фаза поместена напред ќе ги намали перформансите и може да предизвика несреќа.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за електрично напојување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете сеполен автоматски прекинувач со најмалку 3 mm зазор помеѓу контактните точки, што обезбедува целосно исклучување под преднапон од категорија III.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ поврзувајте го електричното напојување на внатрешната единица. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ употребувајте локално купени електрични делови во производот.
- НЕ изведувате електрично напојување од пумпата за одвод и сл. од терминалниот блок. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Чувајте ги жиците за меѓусебно поврзување подалеку од бакарните цевки без термална изолација бидејќи таквите цевки ќе бидат многу жешки.

Завршување на инсталирање на внатрешната единица (видете **"8 Завршување на инсталирањето на надворешната единица"** [р 18])



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

- Уверете се дека системот е правилно заземјен.
- ИСКЛУЧЕТЕ го електричното напојување пред сервисирање.
- Инсталирајте го капакот на кутијата со осигурувачи пред да го ВКЛУЧИТЕ електричното напојување.

Пуштање во погон (видете **"9 Пуштање во погон"** [р 18])



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ



ВНИМАНИЕ

НЕ вршете операција на тестирање додека работите на внатрешните единица(и).

Кога вршите операција на тестирање, НЕ САМО надворешната единица, туку и поврзаната внатрешна единица ќе работи исто така. Работење на внатрешна единица додека се извршува операција на тестирање е опасно.



ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. НЕ вадете го штитникот за вентилатор. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.

Одржување и сервис (видете **"10 Одржување и сервис"** [р 19])



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Сите електрични делови (вклучувајќи и термистори) се напојувани од електричното напојување. НЕ допирајте ги со голи раце.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Исклучете го напојувањето со електрична енергија повеќе од 10 минути и измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање. Напонот МОРА да биде помал од 50 V DC пред да може да ги допирате електричните делови. За локацијата на терминалите, погледнете го дијаграмот за вжичување.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Пред вршење на какво било одржување или активност на поправка, СЕКОГАШ исклучете го прекинувачот на коло на плочата за снабдување, извадете ги осигурувачите или отворете ги заштитните уреди на единицата.
- НЕ допирајте делови низ кои минува струја 10 минути откако ќе биде исклучено електричното напојување поради опасност од висок напон.
- Имајте во предвид дека некои делови од кутијата со електрични компоненти се жешки.
- Уверете се дека НЕ допирате дел што спроведува струја.
- НЕ плакнете ја единицата. Тоа може да предизвика струен удар или пожар.

За компресорот**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

- Користете го овој компресор само на заземјен систем.
- Исклучете го напојувањето пред да го сервисирате компресорот.
- Повторно поставете го капакот на кутијата со осигурувачи и сервисниот капак по сервисирањето.

**ВНИМАНИЕ**

СЕКОГАШ носете безбедносни очила и заштитни ракавици.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА**

- Користете секач за цевка да го отстраните компресорот.
- НЕ користете лемилка.
- Користете само одобрени разладни средства и лубриканти.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ**

НЕ допирајте го компресорот со голи раце.


Решавање проблеми (видете **"11 Решавање проблеми"** [p 19])

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

- Кога единицата НЕ работи, LED на печатената плоча се ИСКЛУЧЕНИ за да заштедат енергија.
- Дури и кога LED се ИСКЛУЧЕНИ, терминалниот блок и печатената плоча може да се под напојување.

3**За кутијата****3.1****Надворешна единица****3.1.1****Да ги извадите додатоците од надворешната единица**

Уверете се дека следниве додатоци ви се испорачани со единицата:

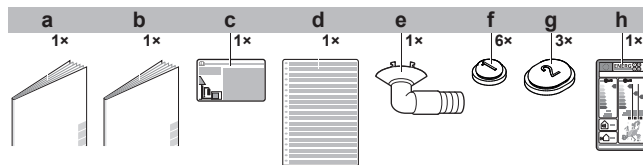

- a Општи безбедносни предупредувања
- b Упатство за инсталирање на надворешна единица
- c Ознака за флуоринирани стакленички гасови
- d Етикета на повеќе јазичи за флуоринирани стакленички гасови
- e Приклучок за одвод (се наоѓа на дното на пакувањето)
- f Капаче за одвод (1)
- g Капаче за одвод (2)
- h Енергетска ознака

4**Инсталирање на единицата****ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Инсталацијата треба да ја изврши инсталатер, изборот на материјали и инсталацијата треба да соодветствуваат со применливата легислатива. Во Европа, EN378 е применливиот стандард.


4.1**Подготовка на локацијата за инсталација****ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.

4.1.1**Барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на надворешната единица**

Имајте ги во предвид следните упатства за растојание:

4 Инсталирање на единицата

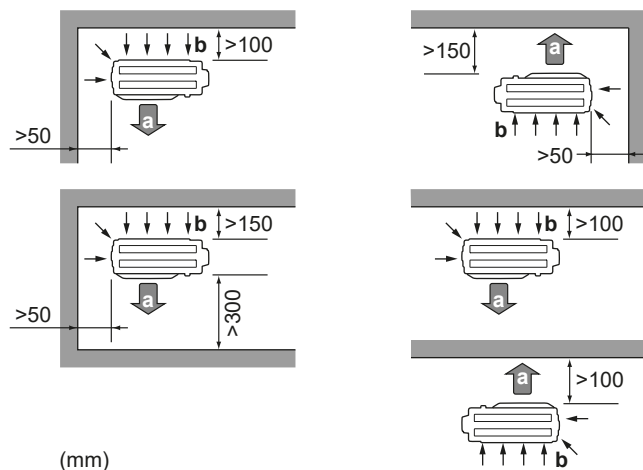

(mm)

- a Излез за воздух
- b Влез за воздух



НАПОМЕНА

Висината на сидот на излезната страна на надворешната единица МОРА да биде ≤ 1200 mm.

НЕ инсталирајте ја единицата во области чувствителни на звук (пр. во близина на спална соба), за бучавата од работењето да не предизвикува проблеми.

Белешка: Ако звукот се мери под вистинските услови на инсталацијата, мерената вредност може да е повисока од нивото на звучен притисок споменато во "Спектар на звук" во прирачникот со податоци поради бучавата во околината и одразувањата на звукот.



ИНФОРМАЦИИ


Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.

Надворешната единица е наменета само за надворешна инсталација и за амбиентални температури наведени во табелата подолу (освен ако не е поинаку наведено во упатството за работење на поврзаната внатрешна единица).

Ладење	Греење
-10~50°C DB	-20~24°C DB

4.1.2 Дополнителни барања кои треба да ги исполни локацијата за инсталација на надворешната единица при ладна клима

Заштитете ја надворешната единица од директни врнежи на снег и внимавајте надворешната единица НИКОГАШ да не е покриена со снег.

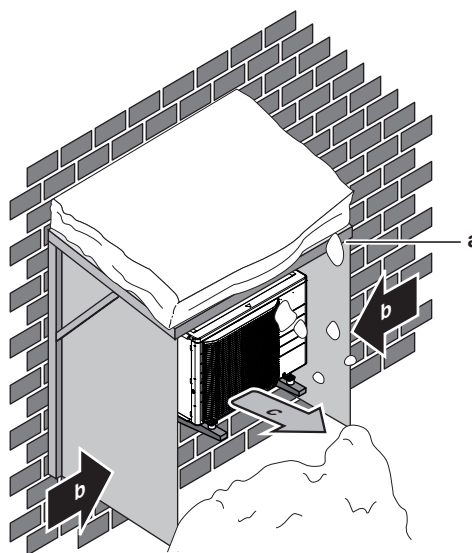

- a Настрешница за снег или шупа
- b Вообичаена насока на ветар
- c Излез за воздух

Се препорачува да обезбедите најмалку 150 mm слободен простор под единицата (300 mm во области со големи врнежи снег). Дополнително, уверете се дека единицата е поставена најмалку 100 mm над максималното очекувано ниво на снег. Видете "4.2 Монтирање на надворешната единица" [► 12] за повеќе детали.


Во области со големи врнежи снег многу е важно да изберете локација за инсталирање каде снегот НЕМА да ја зафаќа единицата. Ако се можни странични врнежи од снег, уверете се дека калемот на разменуваачот на топлина НЕ е засегнат од снегот. Ако е потребно, инсталирајте настрешница за снег или кров.


4.2 Монтирање на надворешната единица

4.2.1 Да обезбедите структура за инсталација

Користете гума отпорна на вибрации (се набавува на лице место) во случаи каде вибрациите може да се пренесуваат на зградата.

Подгответе 4 сета M8 или M10 сидрени навртки, завртки и шајбни (се набавуваат на лице место).




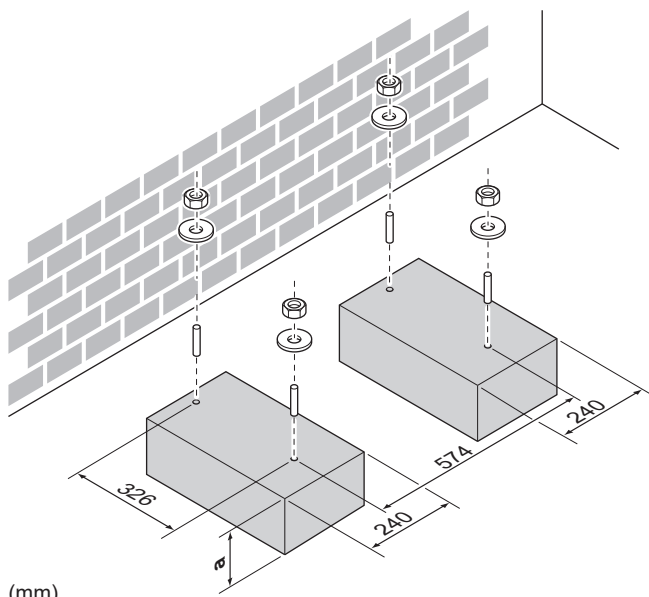

(mm)

a 100 mm над очекуваното ниво на снег

4.2.2 Да се инсталира надворешната единица

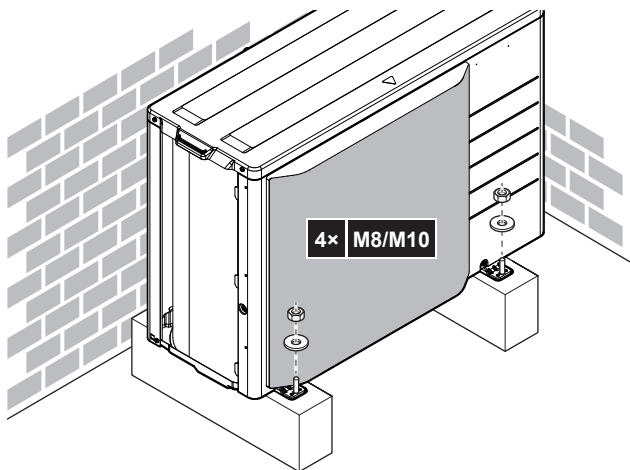

4.2.3 Да се обезбеди одвод



НАПОМЕНА

Ако единицата е инсталирана во ладна клима, преземете соодветни мерки испуштениот кондензат да НЕ замрзне.



НАПОМЕНА


Ако отворите за одвод на надворешната единица се блокирани до основата за монтирање или површината на подот, поставете дополнителни основи на подножјето ≤30 mm под долниот дел на надворешната единица.



ИНФОРМАЦИИ

За информации за достапните опции, контактирајте го вашиот продавач.

- 1 Користете приклучок за одвод за празнење.
- 2 Користете црево од Ø16 mm (се набавува на лице место).

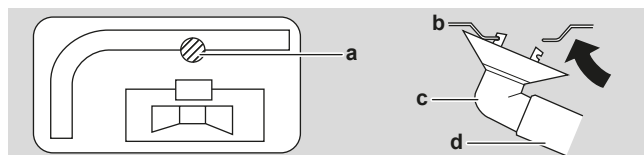

- a Отвор за одвод
- b Долна рамка
- c Приклучок за одвод
- d Црево (се набавува на лице место)


Да ги затворите отворите за одвод и да го закачите одводниот канал



НАПОМЕНА


Во ладни подрачја, НЕ користете одводен канал, црево и капачиња (1, 2) со надворешната единица. Преземете соодветни мерки испуштениот кондензат да НЕ замрзне.

- 1 Инсталирајте капачиња за одвод 1 и 2 (додаток). Уверете се дека рабовите на капачињата за одвод целосно ги затвораат отворите.



- a Долна рамка
- b Капаче за одвод

- 2 Инсталирајте го одводниот канал.



- a Отвор за одвод. Инсталирајте го капачето за одвод (2).
- b Отвор за одвод. Инсталирајте го капачето за одвод (1).
- c Отвор за одвод за одводниот канал

5 Инсталирање на цевковод

5.1 Подготвување цевковод за разладно средство

5.1.1 Барања за цевковод за разладно средство



ВНИМАНИЕ

Цевките и спојките на сплит системот ќе бидат направени со трајни спојки кога се внатре во зафатен простор со исклучок на спојки кои директно ги поврзуваат цевките со внатрешните единици.



НАПОМЕНА

Цевководот и другите делови под притисок треба да бидат соодветни за разладното средство. Користете бакар без споеви деоксидиран со фосфорна киселина за цевковод за разладно средство.

- Туѓите материјали внатре во цевките (вклучувајќи масла за производство) мора да се ≤30 mg/10 m.

5 Инсталирање на цевковод

Дијаметар на цевковод за разладно средство

Класа	Надворешен дијаметар на цевка	
	Цевка за течност	Цевка за гас
20~42	Ø6,4 mm (1/4")	Ø9,5 mm (3/8")
50	Ø6,4 mm (1/4")	Ø12,7 mm (1/2")

Материјал на цевковод за разладно средство

- **Материјал на цевките:** бакар без споеви деоксидиран со фосфорна киселина
- **Конусни поврзувања:** Користете само кален материјал.
- **Степен на темперирање и дебелина на цевки:**


Надворешен дијаметар (Ø)	Степен на темперирање	Дебелина (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Калено (O)	≥0,8 mm	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			

^(a) Во зависност од применливата легислатива и максималниот работен притисок на единицата (видете "PS High" на плочката со име на единицата), може да е потребна поголема дебелина на цевки.

5.1.2 Изолација на цевките со разладно средство

- Користете полиетиленска пена како изолациски материјал:
 - со стапка на пренос на топлина помеѓу 0,041 и 0,052 W/mK (0,035 и 0,045 kcal/mh°C)
 - со отпорност на топлина од најмалку 120°C
- Дебелина на изолација:

Надворешен дијаметар на цевка (Ø _p)	Внатрешен дијаметар на изолација (Ø _i)	Дебелина на изолација (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥10 mm
9,5 mm (3/8")	10~14 mm	≥13 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥13 mm



Ако температурата е повисока од 30°C и влажноста е повисока од RH 80%, дебелината на изолациските материјали треба да е најмалку 20 mm за да се спречи кондензација на површината на изолацијата.

5.1.3 Разлика во должина и висина на цевките за разладно средство

Колку?	Растојание	
	Класа 20~35	Класа 42+50
Максимална дозволива должина на цевка	20 m	30 m
Минимална дозволива должина на цевка	1,5 m	1,5 m
Максимална дозволива разлика во висина	15 m	20 m

5.2 Поврзување на цевководот со разладно средство



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ



ВНИМАНИЕ

- Да не се леми или заварува на лице место за единици со R32 разладно средство наполнето во текот на испораката.
- Во текот на инсталацијата на системот за ладење, спојувањата на делови со најмалку еден наполнет дел треба да се извршат имајќи ги во предвид на следните барања: во зафатените простори не се дозволени непостојани сврзувања за разладното средство R32 со исклучок на сврзувања направени на лице место кои директно ја поврзуваат внатрешната единица со цевководот. Сврзувањата направени на лице место што директно го поврзуваат цевководот со внатрешната единица треба да бидат од непостојан тип.

5.2.1 Да го поврзете цевководот со разладно средство со надворешната единица

- **Должина на цевки.** Поставените цевки нека бидат што е можно пократки.
- **Заштита на цевки.** Заштитете ги поставените цевки од физичко оштетување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Цврсто поврзете го цевководот за разладно средство пред да го вклучите компресорот. Ако цевководот за разладно средство НЕ е поврзан и вентилот за запирање е отворен кога компресорот е вклучен, ќе се вшмука воздух. Ова ќе предизвика абнормален притисок во циклусот на ладење, што може да доведе до оштетување на опремата па дури и до повреда.



НАПОМЕНА

- Користете конусна навртка фиксирана за единицата.
- За да спречите истекување гас, нанесете разладно масло CAMO на внатрешната страна на конусот. Користете разладно масло за R32 (FW68DA).
- НЕ користете ги повторно спојките.

- 1 Поврзете го приклучокот за течно разладно средство од внатрешната единица со вентилот за запирање течност на надворешната единица.



- a Вентил за запирање течност
- b Вентил за запирање гас
- c Сервисна порта

- 2 Поврзете го приклучокот за разладен гас од внатрешната единица до вентилот за запирање гас на надворешната единица.



НАПОМЕНА

Се препорачува цевководот со разладно средство помеѓу внатрешната и надворешната единица да се инсталира низ канал или цевководот за разладно средство да биде обвиткан со завршна лента.

5.3 Проверка на цевководот со разладно средство

5.3.1 Да проверите за истекувања



НАПОМЕНА

НЕ надминувајте го максималниот работен притисок на единицата (видете "PS High" на плочката со име на единицата).



НАПОМЕНА

СЕКОГАШ користете го препорачаниот раствор за тестирање на меурчиња од продавачот на големо.

НИКОГАШ не користете сапуница:

- Сапуницата може да предизвика напукнување на компоненти, како што се конусни навртки или капачиња на вентил за запирање.
- Сапуницата може да содржи сол, кој абсорбира влага што ќе замрзне кога цевките ќе се изладат.
- Сапуницата содржи амонијак што може да доведе до корозија на конусните спојки (помеѓу месинганата конусна навртка и бакарниот конус).

- Полнете го системот со гасовит азот до притисок на мерачот од најмалку 200 kPa (2 бари). Се препорачува да биде под притисок до 3000 kPa (30 бари) за да се откријат мали истекувања.
- Проверете за истекувања со нанесување на растворот за тестирање на меурчиња на сите поврзувања.
- Испразнете го сиот гасовит азот.

5.3.2 Да извршите вакуумско сушење



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА

НЕ отворајте ги вентилите за запирање пред да заврши сушењето со вакуум.

- Вакумирајте го системот додека притисокот на цевководот не покаже -0,1 MPa (-1 бар).
- Оставете го така 4-5 минути и проверете го притисокот:

Ако притисокот...	Тогаш...
Не се менува	Нема влага во системот. Оваа постапка е завршена.
Се зголемува	Има влага во системот. Одете на следниот чекор.

- Вакумирајте го системот најмалку 2 часа до притисок на мерачот од -0,1 kPa (-1 бари).
- По ИСКЛУЧУВАЊЕТО на пумпата проверувајте го притисокот најмалку 1 час.
- Ако НЕ го постигнете целниот вакуум или НЕ МОЖЕТЕ да го одржувате вакуумот 1 час, направете го следново:
 - Повторно проверете за истекувања.
 - Повторно извршете вакуумско сушење.



НАПОМЕНА

Уверете се дека сте ги отвориле вентилите за запирање по инсталирањето на цевководот за разладно средство и извршувањето вакуумско сушење. Активирањето на системот со затворени вентили за запирање може да го искрши компресорот.

6 Полнење разладно средство

6.1 За разладното средство

Овој производ содржи флуоринирани стакленички гасови. НЕ испуштајте ги гасовите во атмосферата.

Тип на разладно средство: R32

Вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP): 675

Може да се потребни периодични проверки за истекување на разладно средство во зависност од применливата легислатива. Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НИКОГАШ директно не допирајте никакво ненадејно истечено разладно средство. Тоа може да предизвика сериозни повреди предизвикани од измрзнување.

6.2 Да се одреди дополнително количество разладно средство

Ако вкупната должина на цевки за течност е...	Тогаш...
≤10 m	НЕ додавајте дополнително разладно средство.

7 Електрична инсталација

Ако вкупната должина на цевки за течност е...	Тогаш...
>10 m	$R = (\text{вкупна должина (m) на цевки за течност} - 10 \text{ m}) \times 0,020$ $R = \text{Дополнително полнење (kg)}$ (заокружено во единици од 0,01 kg)



ИНФОРМАЦИИ

Должина на цевките е еднонасочна должина на цевки за течност.

6.3 Да се одреди целосното количество за повторно полнење



ИНФОРМАЦИИ

Ако е неопходно целосно повторно полнење, вкупното полнење со разладно средство е: фабричкото полнење со разладно средство (видете на плочката со име на единицата) + одреденото дополнително количество.

6.4 Да наполните дополнително разладно средство



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Користете само R32 како разладно средство. Други супстанции може да предизвикаат експлозии и несреќи.
- R32 содржи флуоринирани стакленички гасови. Неговата вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP) е 675. НЕ испуштајте ги овие гасови во атмосферата.
- Кога полните разладно средство, СЕКОГАШ користете заштитни ракавици и безбедносни очила.

Предуслов: Пред да полните разладно средство, уверете се дека цевководот за разладно средство е поврзан и проверен (тест за истекување и вакуумско сушење).

- Поврзете го цилиндерот на разладното средство со сервисната порта.
- Наполнете дополнително количество разладно средство.
- Отворете го вентилот за запирање гас.

6.5 За да ги проверите споевите на цевките за разладно средство за истекувања по полнење разладно средство

- Извршете ги тестовите за истекувања, видете "5.3 Проверка на цевководот со разладно средство" ► 15).
- Наполнете разладно средство.
- Проверете за истекувања на разладно средство по полнење (видете подолу)

Тест на затегнатост на споевите за разладно средство направени при инсталација внатре

- Користете метод на тест за истекување со минимална чувствителност од 5 g разладно средство/годишно. Проверете за истекувања со користење притисок од најмалку 0,25 пати од максималниот работен притисок (видете "PS High" на плочката со податоци на единицата).

Ако се открие истекување

- Надополнете разладно средство, поправете ја спојката и повторете го тестот.

6.6 Да ја прицврстите етикетата за флуоринирани стакленички гасови

- Пополнете ја етикетата како што следи:

Contains fluorinated greenhouse gases

RXXX

GWP: XXX

f

1 = [] kg

2 = [] kg

1 + 2 = [] kg

GWP × kg / 1000 = [] tCO₂eq

a

b

c

d

e

- Ако етикета на повеќе јазици за флуоринирани стакленички гасови е испорачана со единицата (видете додатоци), одлепете го применливиот јазик и залепете го на горниот дел од а.
- Фабричко полнење со разладно средство: видете на плочката со име на единицата
- Наполнето дополнително количество разладно средство
- Вкупно полнење на разладно средство
- Количеството флуоринирани стакленички гасови** на вкупното полнење на разладно средство изразено како еквивалент на тони CO₂.
- GWP = Потенцијал на глобално затоплување



НАПОМЕНА

Применлива легислатива за **флуоринирани стакленички гасови** бара полнењето со разладно средство на единицата да се прикаже и во тежински еквивалент и во еквивалент на CO₂.

Формула за пресметка на количеството еквивалентно на CO₂ во тони: GWP вредност на разладното средство × вкупното полнење на разладно средство [во kg] / 1000

Користете ја GWP вредноста спомената на етикетата за полнење разладно средство.

- Прицврстете ја етикетата на внатрешниот дел од надворешната единица во близина на вентилите за запирање гас или течност.

7 Електрична инсталација



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Секое вжичување МОРА да се изврши од овластен електричар и МОРА да соодветствува со националната регулатива за вжичување.
- Направете електрични поврзувања на фиксното вжичување.
- Сите компоненти набавени на местото и сите електрични конструкции МОРА да соодветствуваат со применливата легислатива.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

СЕКОГАШ користете кабел со повеќе јадра за кабли за електрично напојување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете сеполен автоматски прекинувач со најмалку 3 mm зазор помеѓу контактните точки, што обезбедува целосно исклучување под преднапон од категорија III.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ поврзувајте го електричното напојување на внатрешната единица. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ употребувајте локално купени електрични делови во производот.
- НЕ изведувајте електрично напојување од пумпата за одвод и сл. од терминалниот блок. Тоа може да доведе до струен удар или пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Чувајте ги жиците за меѓусебно поврзување подалеку од бакарните цевки без термална изолација бидејќи таквите цевки ќе бидат многу жешки.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Сите електрични делови (вклучувајќи и термистори) се напојувани од електричното напојување. НЕ допирајте ги со голи раце.

7.1 Спецификации на компоненти за стандардно вжичување



НАПОМЕНА

Препорачуваме користење цврсти (еднојадрени) жици. Ако се користат испреплетени жици, малку насukaјте ги жичките за да го консолидирате крајот на спроводникот или за директно користење во стегата на терминалот или ставање во округол порабен терминал. Детали се опишани во "Упатство кога се поврзува електрично вжичување" во референтното упатство за инсталатерот.

Снабдување со електрична енергија	
Напон	220~240 V
Фреквенција	50 Hz
Фаза	1~
Номинална моќност	RXM20: 9,2 A ARXM25: 10,1 A RXM25: 10,5 A ARXM35 / RXM35: 11,8 A RXM42: 11,6 A ARXM50 / RXM50: 12,69 A RXP50: 11,81 A


Компоненти	
Кабел за снабдување со електрична енергија	МОРА да соодветствува со националните прописи за вжичување 3-јадрен кабел Големина на жица базирана на струјата, но не помала од 2,5 mm ²

Компоненти


Кабел за меѓусебно поврзување (внатре↔надвор)	220~240 V
	Користете само усогласена жица која обезбедува двојна изолација и е соодветна за применливиот напон 4-јадрен кабел Минимална големина 1,5 mm ²
Препорачан прекинувач на коло	RXM20: 10 A ARXM25~50, RXM25~50, RXP50: 13 A
Прекинувач на коло за заземјување/ прекинувач на коло за резидуална струја	МОРА да соодветствува со националните прописи за вжичување

7.2 Да го поврзете електричното вжичување со надворешната единица

- Извадете го капакот за сервисирање.
- Отворете ја стегата за жица.
- Поврзете го кабелот за меѓусебно поврзување и снабдувањето со електрична енергија како што следи:

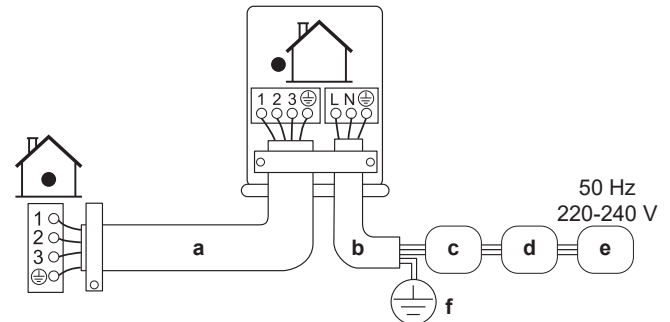

- a Кабел за меѓусебно поврзување
- b Кабел за снабдување со електрична енергија
- c Прекинувач на коло (осигурувач доставен на терен со моќност во согласност со плочката со име на модел)
- d Уред за диференцијална струја
- e Снабдување со електрична енергија
- f Заземјување

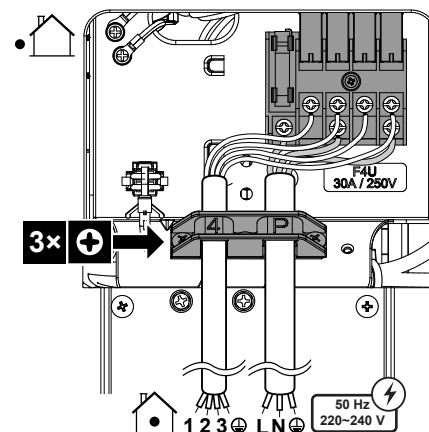

- Цврсто затегнете ги завршните шrafoви. Препорачуваме користење на шrafoцигер Phillips.

8 Завршување на инсталирањето на надворешната единица

8 Завршување на инсталирањето на надворешната единица


8.1 Да се заврши инсталирањето на надворешната единица



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

- Уверете се дека системот е правилно заземјен.
- ИСКЛУЧЕТЕ го електричното напојување пред сервисирање.
- Инсталирајте го капакот на кутијата со осигурувачи пред да го ВКЛУЧИТЕ електричното напојување.

- Изолирајте ги и прицврстете ги цевките за разладно средство и каблите како што следи:



- a Цевка за гас
- b Изолација на цевката за гас
- c Кабел за меѓусебно поврзување
- d Теренско вжичување (ако е применливо)
- e Цевка за течност
- f Изолација на цевка за течност
- g Завршна лента

- За RXM класа 20, 25, 35, 50 и ARXM единици во комбинација со FTXM, ATXM, или FVXM единици, уверете се дека сте ја активирале функција "Подготвеност за заштита на електрична енергија". Погледнете го референтното упатство за инсталатер на надворешната единица за постапката на поставување.

- Вратете го капакот за сервисирање.

9 Пуштање во погон



НАПОМЕНА

Општа листа за проверка при пуштање во погон. Веднаш до упатствата за пуштање во погон во ова поглавје, исто така е достапна општа листа за проверка при пуштање во погон на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

Општата листа за проверка при пуштање во погон е комплементарна со упатствата во ова поглавје и може да се користи како водич и образец за известување при пуштање во погон и предавањето на корисникот.



НАПОМЕНА

СЕКОГАШ работете со единицата со термистори и/или сензори/прекинувачи за притисок. Доколку HE работите така, може да дојде до палење на компресорот.

9.1 Листа за проверка при пуштање во погон

- По инсталирањето на единицата, проверете ги ставките наведени подолу.
- Затворете ја единицата.
- Вклучете ја единицата.

☐	Внатрешната единица е правилно монтирана.
☐	Надворешната единица е правилно монтирана.
☐	Системот е правилно заземјен и земјените терминали се зацврстени.
☐	Напонот за снабдување со електрична енергија одговара на напонот на идентификациската ознака на единицата.
☐	НЕМА лабави поврзувања или оштетени електрични компоненти во кутијата со осигурувачи.
☐	НЕМА оштетени компоненти или сплескани цевки во внатрешноста на внатрешната и надворешната единица.
☐	НЕМА истекувања на разладно средство.
☐	Цевките за разладно средство (гас или течност) се топлински изолирани.
☐	Инсталирана е точна големина на цевка и цевките се правилно изолирани.
☐	Вентилите за запирање (гас или течност) на надворешната единица се целосно отворени.
☐	Одвод Уверете се дека одводот истекува непречено. Можна последица: Кондензираната вода може да капе.
☐	Внатрешната единица прима сигнали од корисничкиот интерфејс.
☐	Наведените жици се употребени за кабелот за меѓусебно поврзување.
☐	Осигурувачите, прекинувачите на коло или локално инсталираните уреди за заштита се инсталирани според овој документ и HE се заобиколени.

9.2 Листа за проверка во тек на пуштање во погон

☐	Да извршите испуштање воздух.
☐	Да извршите пробно вклучување.

9.3 Да извршите пробно вклучување



ИНФОРМАЦИИ

Ако кај единицата настане грешка при пуштањето во погон, видете го упатството за сервисирање за детални инструкции за решавање проблеми.

Предуслов: Снабдувањето со електрична енергија МОРА да биде во наведениот опсег.

Предуслов: Пробното вклучување може да се изврши во режим на ладење или греење.

Предуслов: Погледнете го упатството за работење на внатрешната единица за поставување температура, режим на работење...

- Во режим на ладење, изберете ја најниската програмабилна температура. Во режим на греење, изберете ја највисоката програмабилна температура. Пробното вклучување може да се оневозможи ако е потребно.
- Кога пробното вклучување ќе заврши, поставете ја температурата на нормално ниво. Во режим на ладење: 26~28°C, во режим на греење: 20~24°C.

- 3 Уверете се дека сите функции и делови работат правилно.
- 4 Системот запира со работење 3 минути откако единицата е ИСКЛУЧЕНА.

**ИНФОРМАЦИИ**

- Дури и ако единицата е ИСКЛУЧЕНА, таа троши електрична енергија.
- Кога ќе се врати напојувањето по прекин на напојување, ќе се обнови претходно избраниот режим.

- e X90A – жица на термистор
f X21A – жица на електронски експанзионен вентил
g X40A – жица на релеј за топлинско преоптоварување
h DB1 - диоден мост
i Мултиметар (опсег на напон на еднонасочна струја)

Следните симболи може да се појават на единицата:

Симбол	Објаснување
	Измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање.

10 Одржување и сервис

**НАПОМЕНА**

Општа листа за одржување/проверка. Веднаш до упатствата за одржување во ова поглавје, исто така е достапна општа листа за одржување/проверка на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

Општата листа за одржување/проверка е комплементарна со упатствата во ова поглавје и може да се користи како водич и образец за известување при одржување.

**НАПОМЕНА**

Одржувањето МОРА да се изврши од овластен инсталатер или сервисер.

Препорачуваме да вршите одржување најмалку еднаш годишно. Сепак, применливата легислатива може да бара пократки интервали на одржување.


**НАПОМЕНА**

Применлива легислатива за **флуоринирани стакленички гасови** бара полнењето со разладно средство на единицата да се прикаже и во тежински еквивалент и во еквивалент на CO₂.

Формула за пресметка на количеството еквивалентно на CO₂ во тони: GWP вредност на разладното средство × вкупното полнење на разладно средство [во kg] / 1000

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Исклучете го напојувањето со електрична енергија повеќе од 10 минути и измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање. Напонот МОРА да биде помал од 50 V DC пред да може да ги допирате електричните делови. За локацијата на терминалите, погледнете го дијаграмот за вжичување.

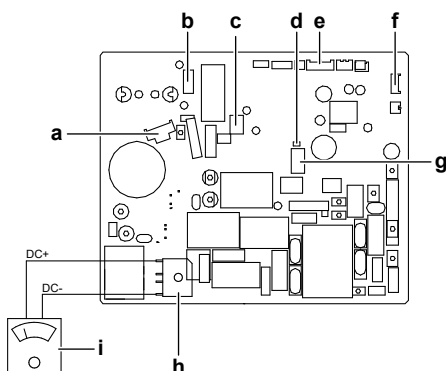

- a X30A – жица на компресор
b X70A – жица на мотор на вентилатор
c X80A – жица на повратен соленоиден вентил
d LED

11 Решавање проблеми

11.1 Дијагностицирање дефекти со помош на LED сијаличките на печатената плоча на надворешната единица

LED е...	Дијагноза
светкање	Нормално → проверете ја внатрешната единица.
ВКЛУЧЕН O	ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето и повторно ВКЛУЧЕТЕ го и проверете ги LED за приближно 3 минути. → Ако LED е повторно ВКЛУЧЕНА, печатената плоча на надворешната единица е неисправна.
ИСКЛУЧЕНО	1 Дојдовен напон (за штедење енергија). 2 Дефект на електрично напојување. 3 ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето и повторно ВКЛУЧЕТЕ го и проверете ги LED за приближно 3 минути. → Ако LED е повторно ИСКЛУЧЕНА, печатената плоча на надворешната единица е неисправна.

**НАПОМЕНА**

За дијагностицирање на шифра за грешка користете го безжичниот далечински управувач доставен со внатрешната единица. Видете го упатството за сервисирање за целосната листа на шифри за грешка и деталното упатство за решавање грешки за секоја грешка.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

- Кога единицата НЕ работи, LED на печатената плоча се ИСКЛУЧЕНИ за да заштедат енергија.
- Дури и кога LED се ИСКЛУЧЕНИ, терминалниот блок и печатената плоча може да се под напојување.

12 Фрлање

**НАПОМЕНА**

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третираны во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.



ИНФОРМАЦИИ

За заштита на околината, уверете се дека се врши операција на автоматско испумпување кога ја преместувате или расклопувате единицата. За постапка на испумпување, погледнете го сервисното упатство или референтното упатство за инсталатер.

13 Технички податоци

- **Подзбир** на најновите технички податоци е достапен на регионалната Daikin веб-страница (достапно за јавноста).
- **Целиот сет** на најновите технички податоци е достапен на Daikin Business Portal (потребна е автентикација).

13.1 Дијаграм за вжичување

Дијаграмот за вжичување е испорачан со единицата, сместен е внатре во надворешната единица (долниот дел на горната плоча).

13.1.1 Легенда за унифициран дијаграм за вжичување

За применетите делови и броеви, погледнете го дијаграмот за вжичување на единицата. Бројот на дел е со арапски броеви по растечки редослед за секој дел и е претставен во прегледот подолу со "" во шифрата на делот.

Симбол	Значење	Симбол	Значење
	Прекинувач на коло		Заштитно заземјување
			Бесшумно заземјување
			Заштитно заземјување (шраф)
	Поврзување		Исправувач
	Конектор		Конектор на релеј
	Заземјување		Конектор за краток спој
	Теренско вжичување		Терминал
	Осигурувач		Терминална лента
	Внатрешна единица		Стега за жица
	Надворешна единица		Грејач
	Уред за диференцијална струја		

Симбол	Боја	Симбол	Боја
BLK	Црна	ORG	Портокалова
BLU	Сина	PNK	Розова
BRN	Кафеава	PRP, PPL	Пурпурна
GRN	Зелена	RED	Црвена
GRY	Сива	WHT	Бела
SKY BLU	Небесно сино	YLW	Жолта

Симбол	Значење
A*P	Печатена плоча

Симбол	Значење
BS*	Копче за притискање ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО, прекинувач за работење
BZ, H*O	Зујалка
C*	Кондензатор
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Поврзување, конектор
D*, V*D	Диода
DB*	Диоден мост
DS*	DIP прекинувач
E*H	Грејач
FU*, F*U, (за карактеристики, погледнете ја печатената плоча во внатрешноста на вашата единица)	Осигурувач
FG*	Конектор (заземјување на рамка)
H*	Ремен
H*P, LED*, V*L	Пилот ламбичка, светлечка диода
HAP	Светлечка диода (сервисен монитор зелен)
HIGH VOLTAGE	Висок напон
IES	Сензор Интелигентно око
IPM*	Модул Интелигентно напојување
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Магнетен релеј
L	Под напон
L*	Калем
L*R	Реактор
M*	Чекорен мотор
M*C	Мотор на компресор
M*F	Мотор на вентилатор
M*P	Мотор на одводна пумпа
M*S	Осцилирачки мотор
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Магнетен релеј
N	Неутрално
n=*, N=*	Број на поминувања низ феритно јадро
PAM	Пулсно-амплитудна модулација
PCB*	Печатена плоча
PM*	Модул за напојување
PS	Прекинувачки извор за напојување
PTC*	PTC термистор
Q*	Биполарен транзистор со изолирана порта (IGBT)
Q*C	Прекинувач на коло
Q*DI, KLM	Автоматски прекинувач за заземјување
Q*L	Заштита од преоптоварување
Q*M	Термо прекинувач
Q*R	Уред за диференцијална струја
R*	Отпорник
R*T	Термистор
RC	Приемник

Симбол	Значење
S*C	Прекинувач за ограничување
S*L	Пловечки прекинувач
S*NG	Детектор за истекување на разладно средство
S*NPH	Сензор за притисок (висок)
S*NPL	Сензор за притисок (низок)
S*PH, HPS*	Прекинувач за притисок (висок)
S*PL	Прекинувач за притисок (низок)
S*T	Термостат
S*RH	Сензор за влажност
S*W, SW*	Прекинувач за работење
SA*, F1S	Пренапонска заштита
SR*, WLU	Приемник на сигнал
SS*	Прекинувач за избор
SHEET METAL	Плочка за фиксирање терминална лента
T*R	Трансформатор
TC, TRC	Предавател
V*, R*V	Варистор
V*R	Диоден мост, биполарен транзистор со изолирана порта (IGBT) модул за напојување
WRC	Безжичен далечински управувач
X*	Терминал
X*M	Терминална лента (блок)
Y*E	Калем на електронски експанзионен вентил
Y*R, Y*S	Калем на повратен соленоиден вентил
Z*C	Феритно јадро
ZF, Z*F	Филтер против бучава


13.2 Дијаграм за поставување цевки

13.2.1 Дијаграм за поставување цевки: Надворешна единица

PED категории на опрема:

- Прекинувач за висок притисок: категорија IV,
- Компресор: категорија II;
- Друга опрема: чл. 4§3.

RXM42, RXM50, ARXM50, RXP50

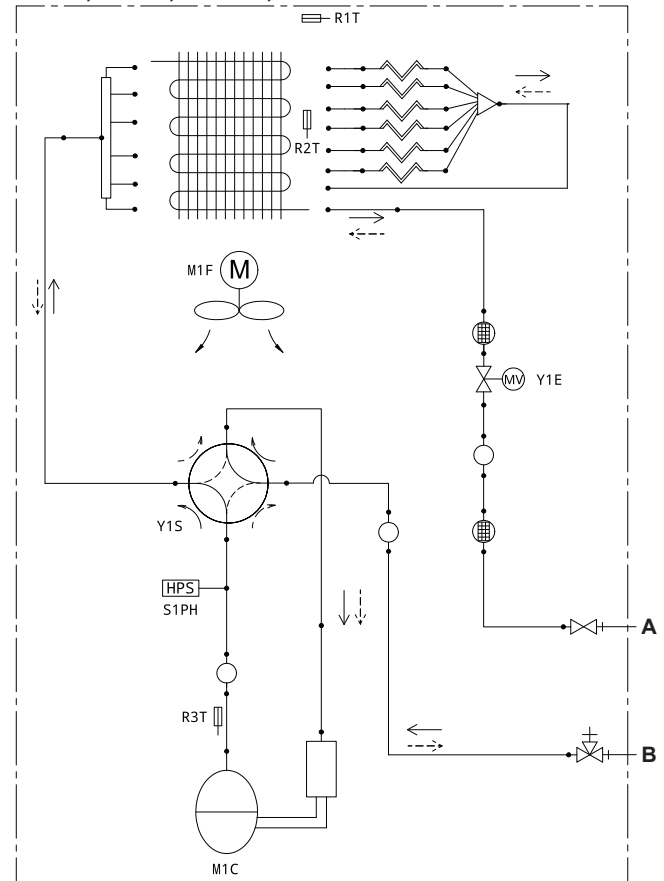

Легенда на дијаграм за поставување цевки

	Вентил за запирање течност
	Вентил за запирање гас
	Refnet
	Пригушница
	Пригушница со филтер
	Електронски експанзионен вентил
	Филтер
	Пропелерски вентилатор
	Прекинувач за висок притисок (автоматско ресетирање)
	Термистор
	Капиларна цевка
	4-крак вентил
	Акумулатор
	Компресор
	Разменувач на топлина
	Дистрибутер
	Тек на разладно средство: Ладење

13 Технички податоци

Легенда на дијаграм за поставување цевки	
-->	Тек на разладно средство: Греење
A	Течност за тренски цевковод 6,4 CuT
B	Класа 42: Гас за теренски цевковод 9,5 CuT
	Класа 50: Гас за теренски цевковод 12,7 CuT





DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gölsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P769578-4E 2024.07