


# Manual d'instal·lació



## Equip d'aire condicionat per a habitacions de Daikin

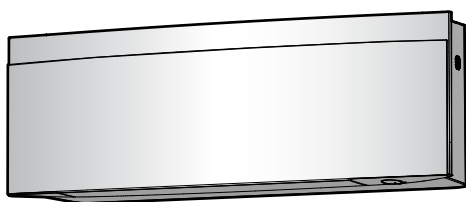

**FTXJ20A2V1BW9**  
**FTXJ25A2V1BW9**  
**FTXJ35A2V1BW9**  
**FTXJ42A2V1BW9**  
**FTXJ50A2V1BW9**

**FTXJ20A2V1BB9**  
**FTXJ25A2V1BB9**  
**FTXJ35A2V1BB9**  
**FTXJ42A2V1BB9**  
**FTXJ50A2V1BB9**

**FTXJ20A2V1BS9**  
**FTXJ25A2V1BS9**  
**FTXJ35A2V1BS9**  
**FTXJ42A2V1BS9**  
**FTXJ50A2V1BS9**



## Índex

|           |                                                                                                                 |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Quant a la documentació</b>                                                                                  | <b>3</b>  |
| 1.1       | Quant a aquest document                                                                                         | 3         |
| <b>2</b>  | <b>Instruccions de seguretat específiques per a l'instal·lador</b>                                              | <b>4</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Quant a la caixa</b>                                                                                         | <b>5</b>  |
| 3.1       | Unitat interior                                                                                                 | 5         |
| 3.1.1     | Extracció dels accessoris de la unitat interior                                                                 | 5         |
| <b>4</b>  | <b>Quant a la unitat</b>                                                                                        | <b>5</b>  |
| 4.1       | Rang de funcionament                                                                                            | 5         |
| 4.2       | Quan a la LAN inalàmbrica                                                                                       | 5         |
| 4.2.1     | Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica                                                                       | 5         |
| 4.2.2     | Paràmetres bàsics                                                                                               | 5         |
| <b>5</b>  | <b>Instal·lació de la unitat</b>                                                                                | <b>5</b>  |
| 5.1       | Preparació del lloc d'instal·lació                                                                              | 5         |
| 5.1.1     | Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat interior                                                      | 6         |
| 5.2       | Muntatge de la unitat interior                                                                                  | 6         |
| 5.2.1     | Instal·lació de la placa de muntatge                                                                            | 6         |
| 5.2.2     | Com perforar la paret per fer un orifici                                                                        | 7         |
| 5.2.3     | Com retirar la tapa de l'orifici del tub                                                                        | 7         |
| 5.3       | Connexió dels tubs de desguàs                                                                                   | 7         |
| 5.3.1     | Com connectar els conductes al cantó dret, a la part posterior dreta o a la part inferior dreta                 | 7         |
| 5.3.2     | Com connectar els conductes al cantó esquerre, a la part posterior esquerra o a la part inferior esquerra       | 7         |
| 5.3.3     | Comprovació de fuites d'aigua                                                                                   | 8         |
| <b>6</b>  | <b>Instal·lació dels conductes</b>                                                                              | <b>8</b>  |
| 6.1       | Preparació dels conductes de refrigerant                                                                        | 8         |
| 6.1.1     | Requisits dels conductes de refrigerant                                                                         | 8         |
| 6.1.2     | Aïllament dels conductes de refrigerant                                                                         | 8         |
| 6.2       | Connexió dels conductes de refrigerant                                                                          | 8         |
| 6.2.1     | Com connectar els conductes de refrigerant a la unitat interior                                                 | 8         |
| 6.2.2     | Com comprovar si hi ha fuites a les juntes dels conductes de refrigerant després de carregar refrigerant        | 9         |
| <b>7</b>  | <b>Instal·lació elèctrica</b>                                                                                   | <b>9</b>  |
| 7.1       | Especificacions dels components de cablejat estàndard                                                           | 9         |
| 7.2       | Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior                                                         | 9         |
| 7.3       | Com connectar els accessoris opcionals (interfície d'usuari amb cable, interfície d'usuari centralitzada, etc.) | 10        |
| <b>8</b>  | <b>Finalització de la instal·lació de la unitat interior</b>                                                    | <b>11</b> |
| 8.1       | Com aïllar el tub de desguàs, el conducte de refrigerant i el cable d'interconnexió                             | 11        |
| 8.2       | Com passar els tubs a través de l'orifici de la paret                                                           | 11        |
| 8.3       | Com fixar la unitat a la placa de muntatge                                                                      | 11        |
| <b>9</b>  | <b>Posada en servei</b>                                                                                         | <b>11</b> |
| 9.1       | Llista de comprovació abans de posar la unitat en servei                                                        | 12        |
| 9.2       | Com fer una prova de funcionament                                                                               | 12        |
| 9.2.1     | Com fer una prova de funcionament fent servir el comandament a distància sense fil                              | 12        |
| <b>10</b> | <b>Configuració</b>                                                                                             | <b>13</b> |
| <b>11</b> | <b>Solució de problemes</b>                                                                                     | <b>13</b> |
| 11.1      | Solució de problemes en funció dels codis d'error                                                               | 13        |
| <b>12</b> | <b>Eliminació</b>                                                                                               | <b>13</b> |
| <b>13</b> | <b>Dades tècniques</b>                                                                                          | <b>13</b> |
| 13.1      | Diagrama de cablejat                                                                                            | 13        |
| 13.1.1    | Llegenda del diagrama de cablejat unificat                                                                      | 14        |

## 1 Quant a la documentació

## 1.1 Quant a aquest document

**ADVERTÈNCIA**

Assegureu-vos que la instal·lació, el servei, el manteniment, les reparacions i els materials aplicats segueixen les instruccions de Daikin (inclosos tots els documents que s'enumeren a "Conjunt de documentació"), compleixen les normatives vigents aplicables, i només els duen a terme tècnics qualificats. A Europa i a les zones on són vigents les normes IEC, EN/IEC 60335-2-40 és la norma aplicable.

**INFORMACIÓ**

Assegureu-vos que l'usuari ha imprès la documentació i demaneu-li que la guardi per consultar-la en el futur.

**Públic objectiu**

Instal·ladors autoritzats

**INFORMACIÓ**

Aquest aparell està dissenyat per ser utilitzat per usuaris experts o qualificats a botigues, indústria lleugera o granges, o per persones no expertes en un entorn comercial i domèstic.

**Conjunt de documentació**

Aquest document forma part d'un conjunt de documentació. El conjunt complet consta de:

- **Precaucions de seguretat generals:**
  - Instruccions de seguretat que CAL llegir abans de la instal·lació
  - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Manual d'instal·lació de la unitat interior:**
  - Instruccions d'instal·lació
  - Format: Paper (a la caixa de la unitat interior)
- **Guia de referència per a l'instal·lador:**
  - Preparació de la instal·lació, bones pràctiques, dades de referència, etc.
  - Format: Fitxers digitals a <https://www.daikin.eu>. Utilitzeu la funció de cerca 🔍 per trobar el vostre model.

La darrera revisió de la documentació subministrada està publicada al lloc web regional de Daikin i està disponible a través del distribuïdor.

Escanegeu el codi QR següent per accedir al conjunt de documentació complet i vegeu més informació sobre el producte al lloc web de Daikin.

FTXJ-AB9



FTXJ-AS9



FTXJ-AW9



Les instruccions originals estan escrites en anglès. Tots els altres idiomes són traduccions de les instruccions originals.

**Dades tècniques d'enginyeria**

- Al lloc web regional de Daikin (d'accés públic) hi ha disponible un **subconjunt** de les dades tècniques més actuals.
- El **conjunt complet** de les dades tècniques més actuals està disponible al Daikin Business Portal (cal autenticació).

## 2 Instruccions de seguretat específiques per a l'instal·lador

### 2 Instruccions de seguretat específiques per a l'instal·lador

Observeu sempre les instruccions i els reglaments de seguretat següents.

Instal·lació de la unitat (consulteu "[5 Instal·lació de la unitat](#)" [p. 5])



#### ADVERTÈNCIA

La instal·lació l'ha de fer un instal·lador, i la selecció de materials i la instal·lació han de complir les normatives vigents aplicables. A Europa, la norma vigent és l'EN378.



#### ADVERTÈNCIA

Per evitar danys mecànics, l'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació ben ventilada on no hi hagi fonts d'ignició funcionant continuament (per exemple, flames obertes, un aparell de gas o un calefactor elèctric en funcionament). La mida de l'habitació ha de ser la que s'especifica a les Precaucions de seguretat generals.



#### PRECAUCIÓ

Per a parets que continguin un marc metàl·lic o un tauler metàl·lic, utilitzeu un tub encastat a la paret i una tapa de paret a l'orifici de pas per evitar possibles escalfaments, descàrregues elèctriques o incendis.

Instal·lació dels conductes (consulteu "[6 Instal·lació dels conductes](#)" [p. 8])



A2L

#### ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE

El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.



#### PRECAUCIÓ

Els conductes i els empalmaments d'un sistema Split s'han d'instal·lar amb juntes permanents dins d'un espai ocupat, excepte les juntes que connecten directament el conducte a les unitats interiors.



#### PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES



#### PRECAUCIÓ

- Un atropetat incomplet pot provocar fuites de gas refrigerant.
- NO reutilitzeu l'atropetat. Feu servir un atropetat nou per evitar fuites de gas refrigerant.
- Utilitzeu les femelles atropetades que se subministren amb la unitat. Fer servir unes altres femelles atropetades pot provocar fuites de gas refrigerant.

Instal·lació elèctrica (consulteu "[7 Instal·lació elèctrica](#)" [p. 9])



#### PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ



#### ADVERTÈNCIA

Utilitzeu SEMPRE un cable multipolar per als cables de subministrament elèctric.



#### ADVERTÈNCIA

- Tot el cablejat l'HA d'instal·lar un electricista autoritzat i HA de complir les normatives nacionals aplicables en matèria de cablejat.
- Feu totes les connexions elèctriques al cablejat fix.
- Tots els components proporcionats a l'obra i tota la instal·lació elèctrica HAN de complir les normatives vigents aplicables.



#### ADVERTÈNCIA

- Si a la font d'alimentació li falta una fase neutra o té una fase neutra errònia, l'equip pot patir una avaria.
- Establiu una connexió a terra adequada. NO connecteu la unitat a un tub d'ús general a un captador de sobretensions o a línies de terra de telèfons. Una mala connexió a terra pot provocar descàrregues elèctriques.
- Instal·leu els fusibles o els interruptors automàtics necessaris.
- Assegureu el cablejat elèctric amb brides de subjecció perquè NO entri en contacte amb vores afilades ni amb els conductes, especialment al costat d'alta pressió.
- NO feu servir cables encintats, allargadors ni connexions de sistema estrella. Poden provocar un sobreescalfament, descàrregues elèctriques o un incendi.
- NO instal·leu un condensador d'avanç de fase perquè la unitat està equipada amb un inversor. Un condensador d'avanç de fase redueix el rendiment i pot provocar accidents.



#### ADVERTÈNCIA

Utilitzeu un disjuntor de desconexió omnipolar amb una separació de contacte d'almenys 3 mm que proporcioni una desconexió total en condicions de sobretensió de categoria III.



#### ADVERTÈNCIA

Si el cable subministrat està fet malbé, el fabricant, el servei de manteniment o un tècnic qualificat similar l'HA de substituir per evitar qualsevol perill.



#### ADVERTÈNCIA

NO connecteu el subministrament elèctric a la unitat interior. Podríeu provocar una descàrrega elèctrica o un incendi.



#### ADVERTÈNCIA

- NO utilitzeu peces elèctriques adquirides en altres proveïdors dins el producte.
- NO deriveu el subministrament elèctric de la bomba de drenatge, etc. des del bloc de terminals. Podríeu provocar una descàrrega elèctrica o un incendi.



#### ADVERTÈNCIA

Mantingueu el cablejat d'interconnexió lluny de qualsevol tub de coure sense aïllament tèrmic, ja que aquests tubs poden arribar a temperatures molt altes.


## 3 Quant a la caixa

### 3.1 Unitat interior

#### 3.1.1 Extracció dels accessoris de la unitat interior

1 Retireu:

- la bossa d'accessoris situada a la part inferior del paquet,
- la placa de muntatge enganxada a la part posterior de la unitat interior,
- l'adhesiu SSID de recanvi de la reixeta del davant.

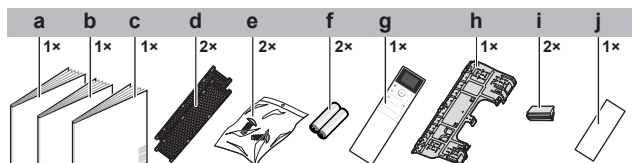

- a Manual d'instal·lació
- b Manual d'ús
- c Precaucions de seguretat generals
- d Filtre desodoritzant d'apatita de titani i filtre de partícules de plata (filtre d'ions de plata)
- e Cargol de fixació de la unitat interior (M4×12L). Consulteu "8.3 Com fixar la unitat a la placa de muntatge" [p. 11].
- f Bateria seca AAA.LR03 (alcalina) per al comandament a distància sense fil
- g Comandament a distància sense fil amb suport
- h Placa de muntatge (enganxada a la unitat)
- i Tapa del cargol
- j Adhesiu SSID de recanvi amb paper antiadhesiu (enganxada a la unitat)

- Adhesiu SSID de recanvi.** NO llenceu l'adhesiu de recanvi. Guardeu-lo en un lloc segur per si el necessiteu en el futur (per exemple, si cal substituir la reixeta del davant, enganxeu-lo a la reixeta nova).

## 4 Quant a la unitat



**ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE**

El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.

### 4.1 Rang de funcionament

Per a un funcionament segur i eficaç, feu servir el sistema en els rangs de temperatura i d'humitat que s'especifiquen a continuació.

|                                                           | Refrigeració i deshumidificació <sup>a)</sup> (b) | Calefacció <sup>(a)</sup>  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura externa per als models RXJ                    | -10~50°C BS                                       | -20~24°C BS<br>-21~18°C BH |
| Temperatura externa per als models 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM | -10~46°C BS                                       | -15~24°C BS<br>-15~18°C BH |
| Temperatura interior                                      | 18~37°C BS<br>14~28°C BH                          | 10~30°C BS                 |
| Humitat interior                                          | ≤80% <sup>(a)</sup>                               | —                          |

<sup>(a)</sup> Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, un dispositiu de seguretat pot aturar el sistema.

<sup>(b)</sup> Si la unitat s'utilitza fora del seu rang de funcionament, pot generar condensació i degoteig d'aigua.

## 4.2 Quan a la LAN inalàmbrica

Per obtenir més informació sobre les especificacions detallades, les instruccions d'instal·lació, els mètodes de configuració, les preguntes freqüents, la declaració de conformitat i la darrera versió d'aquest manual, visiteu [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



### 4.2.1 Precaucions en l'ús de la LAN inalàmbrica

NO la feu servir prop de:

- Equips mèdics.** Per exemple, persones que utilitzin un marcapassos cardíac o un desfibril·lador. Aquest producte pot causar interferències electromagnètiques.
- Equip d'autocontrol.** Per exemple, portes automàtiques o equips d'alarma d'incendis. Aquest producte pot causar errors de funcionament en l'equip.
- Forn microones.** Pot afectar les comunicacions de la LAN inalàmbrica.

### 4.2.2 Paràmetres bàsics

| Què                          | Valor                                  |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Rang de freqüència           | 2400 MHz~2483,5 MHz                    |
| Protocol de ràdio            | IEEE 802.11b/g/n                       |
| Canal de freqüència de ràdio | 1~13                                   |
| Potència de sortida          | 13 dBm                                 |
| Potència radiada efectiva    | 15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/14 dBm (11n) |
| Subministrament elèctric     | 14 V CC/100 mA                         |

## 5 Instal·lació de la unitat



### INFORMACIÓ

Si no esteu segur de com obrir o tancar alguna part de la unitat (panell frontal, caixa del cablejat elèctric, reixeta davantera, etc.), consulteu la guia de referència per a l'instal·lador de la unitat per conèixer els procediments d'obertura i tancament. Per saber on es troba la guia de referència per a l'instal·lador, consulteu "1.1 Quant a aquest document" [p. 3].



### ADVERTÈNCIA

La instal·lació l'ha de fer un instal·lador, i la selecció de materials i la instal·lació han de complir les normatives vigents aplicables. A Europa, la norma vigent és l'EN378.

### 5.1 Preparació del lloc d'instal·lació



### ADVERTÈNCIA

Per evitar danys mecànics, l'aparell s'ha d'emmagatzemar en una habitació ben ventilada on no hi hagi fonts d'ignició funcionant contínuament (per exemple, flames obertes, un aparell de gas o un calefactor elèctric en funcionament). La mida de l'habitació ha de ser la que s'especifica a les Precaucions de seguretat generals.



## 5 Instal·lació de la unitat


### 5.1.1 Requisits per al lloc d'instal·lació de la unitat interior



#### INFORMACIÓ

El nivell de pressió acústica és inferior a 70 dBA.

- **Flux d'aire.** Assegureu-vos que no hi hagi res que obstrueixi el flux d'aire.
- **Desguàs.** Assegureu-vos que l'aigua de condensació es pot evacuar correctament.
- **Aïllament de la paret.** Si les condicions de la paret superen els 30°C i la humitat relativa és del 80%, o bé si per la paret entra aire fresc, serà necessari un aïllament addicional (amb un gruix mínim de 10 mm d'espuma de polietilè).
- **Resistència de la paret.** Comproveu si la paret o el terra és prou resistent per aguantar el pes de la unitat. Si hi ha algun risc, reforceu la paret o el terra abans d'instal·lar la unitat.
- **Separació.** Instal·leu la unitat com a mínim a 1,8 m del terra i respecte els següents requisits amb relació a les distàncies de les parets i del sostre:

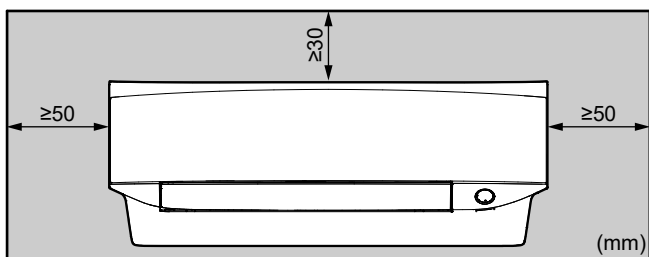


**Nota:** assegureu-vos que no hi hagi cap obstacle a menys de 500 mm per sota del receptor de senyals d'infrarojos, atès que podria influir en la qualitat de la recepció del comandament a distància sense fil.

### 5.2 Muntatge de la unitat interior


#### 5.2.1 Instal·lació de la placa de muntatge

- 1 Col·loqueu la placa de muntatge provisionalment al seu lloc.
- 2 Anivelleu la placa de muntatge.
- 3 Marqueu el centre dels punts de perforació a la paret amb una cinta mètrica. Col·loqueu l'extrem de la cinta mètrica al símbol "▷".
- 4 Per acabar d'instal·lar la placa de muntatge, colleu-la a la paret amb cargols M4×25L (s'adquireixen per separat).

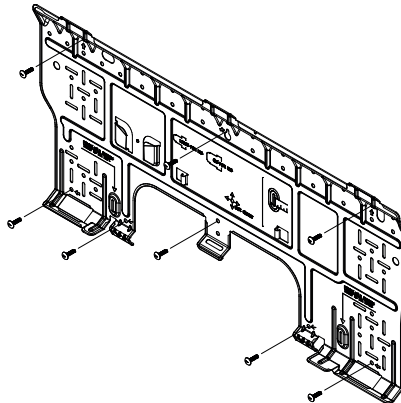

#### INFORMACIÓ

La tapa de connexió del tub es pot deixar a la cavitat de la placa de muntatge.

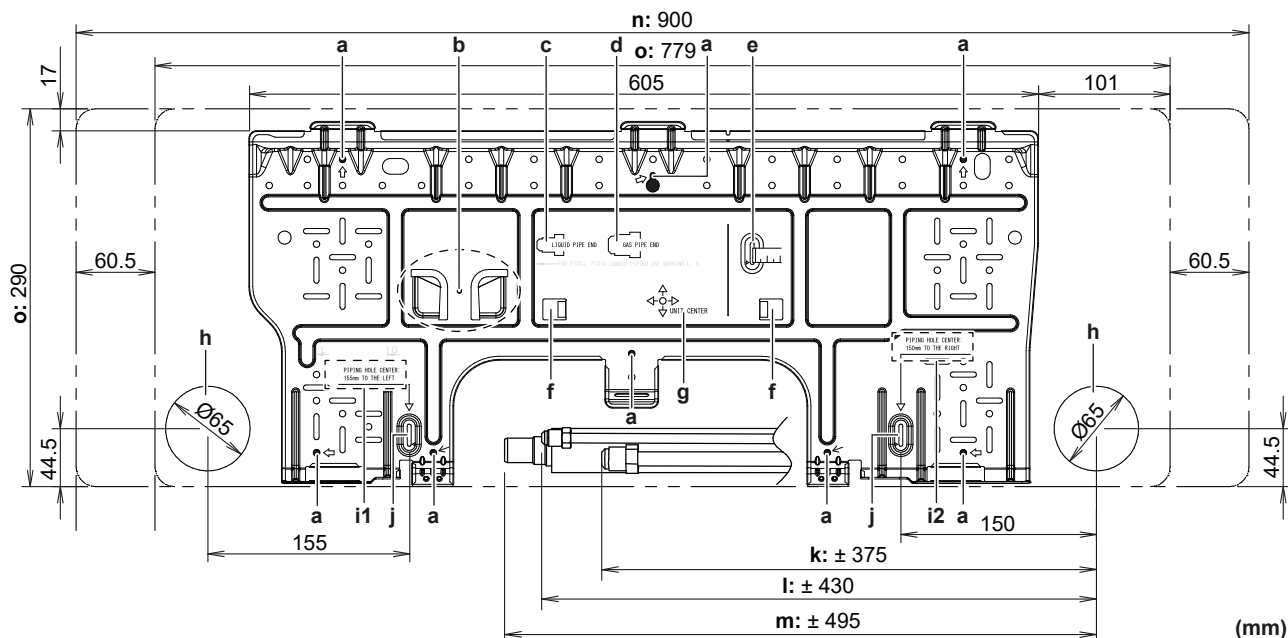

- a Llocs recomanats per instal·lar la placa de muntatge
- b Cavitat per a la tapa de l'orifici del tub
- c Extrem del tub de líquid
- d Extrem del tub de gas
- e Utilitzeu la cinta mètrica com es mostra a continuació
- f Pestanyes per col·locar el nivell
- g Centre de la unitat
- h Orifici per a conductes encastats Ø65 mm

- i1 El centre de l'orifici dels conductes està 155 mm a l'esquerra
- i2 El centre de l'orifici dels conductes està 150 mm a la dreta
- j Col·loqueu l'extrem de la cinta mètrica al símbol "▷"
- k Longitud del tub de gas
- l Longitud del tub de líquid
- m Longitud del tub de desguàs
- n Perfil de la unitat
- o Perfil de la part posterior de la unitat

## 5.2.2 Com perforar la paret per fer un orifici



### PRECAUCIÓ


Per a parets que continguin un marc metàl·lic o un tauler metàl·lic, utilitzeu un tub encastat a la paret i una tapa de paret a l'orifici de pas per evitar possibles escalfaments, descàrregues elèctriques o incendis.



### AVÍS

Assegureu-vos de segellar els espais entre els tubs amb material per segellar (s'adquireix per separat) per tal d'evitar fuites d'aigua.

- 1 Perforeu la paret per fer un orifici de pas d'alimentació gran de 65 mm amb pendent descendent cap a l'exterior.
- 2 Introduïu un tub encastat a l'orifici.
- 3 Introduïu un tub encastat per a la paret a l'orifici.



- a Tub encastat per a la paret
- b Massilla
- c Tapa de l'orifici de la paret

- 4 Un cop instal·lats els conductes de cablejat, refrigerant i desguàs, NO us oblideu de segellar els espais buits amb massilla.


## 5.2.3 Com retirar la tapa de l'orifici del tub




### INFORMACIÓ

Per connectar els conductes al costat dret, a la part inferior dreta, a la banda esquerra o a la part inferior esquerra, CAL retirar la tapa de l'orifici del tub.

- 1 Talleu la tapa de l'orifici del tub des de la part interior de la reixeta frontal amb una serra de marqueteria.

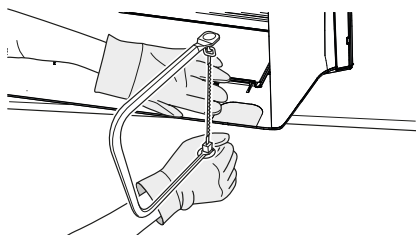

- 2 Traieu les rebaves al llarg de la secció de tall fent servir una llima d'agulla semirodona.

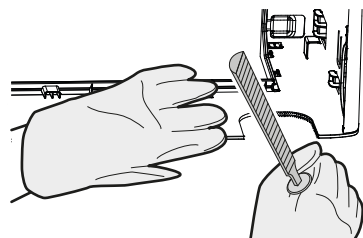

### AVÍS

NO utilitzeu alicates per retirar la coberta de l'orifici del tub, ja que podrieu fer malbé la reixeta frontal.

## 5.3 Connexió dels tubs de desguàs


### 5.3.1 Com connectar els conductes al cantó dret, a la part posterior dreta o a la part inferior dreta



### INFORMACIÓ

Per defecte, la configuració de fàbrica porta els conductes a la dreta. Per col·locar-los a l'esquerra, retireu els conductes del cantó dret i instal·leu-los a l'esquerra.

- 1 Enganxeu el tub de desguàs a la part inferior del conducte de refrigerant amb cinta de vinil.
- 2 Encinteu el tub de desguàs i el conducte de refrigerant junts amb cinta aïllant.

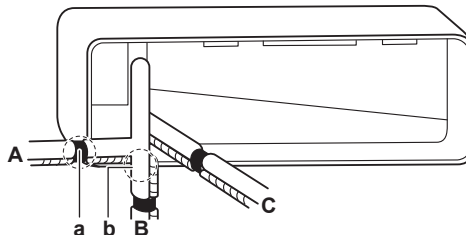

- A Conductes al cantó dret
- B Conductes a la part inferior dreta
- C Conductes a la part posterior dreta
- a Retireu la tapa de l'orifici del tub aquí per als conductes del cantó dret
- b Retireu la tapa de l'orifici del tub aquí per als conductes de la part inferior dreta

### 5.3.2 Com connectar els conductes al cantó esquerre, a la part posterior esquerra o a la part inferior esquerra



### INFORMACIÓ

Per defecte, la configuració de fàbrica porta els conductes a la dreta. Per col·locar-los a l'esquerra, retireu els conductes del cantó dret i instal·leu-los a l'esquerra.


- 1 Retireu el cargol de fixació de l'aïllament del cantó dret i retireu el tub de desguàs.
- 2 Retireu el tap de desguàs del cantó esquerre i col·loqueu-lo al cantó dret.



### AVÍS

Quan inseriu el tap de desguàs, NO hi afegiu oli lubricant (oli refrigerant). El tap es podria fer malbé i provocar fuites de drenatge.


- 3 Introduïu el tub de desguàs al cantó esquerre i no us oblideu de collar-lo amb el cargol de fixació, ja que, de no fer-ho, hi podria haver fuites d'aigua.

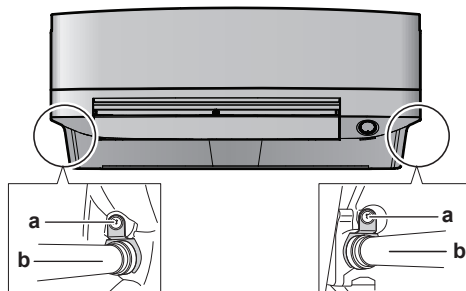

- a Cargol de fixació de l'aïllament
- b Tub de desguàs

- 4 Encinteu el tub de desguàs a la part inferior del conducte de refrigerant amb cinta de vinil adhesiva.


## 6 Instal·lació dels conductes

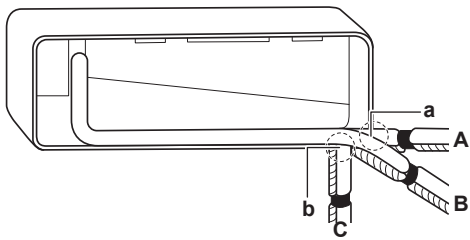

- A Conductes al cantó esquerre
- B Conductes a la part posterior esquerra
- C Conductes a la part inferior esquerra
- a Retireu la tapa de l'orifici del tub aquí per als conductes de la part esquerra
- b Retireu la tapa de l'orifici del tub aquí per als conductes de la part inferior esquerra

### 5.3.3 Comprovació de fuites d'aigua

- 1 Retireu els filtres d'aire.
- 2 Aboqueu de manera gradual aproximadament 1 l d'aigua a la safata de desguàs i comproveu si hi ha pèrdues.

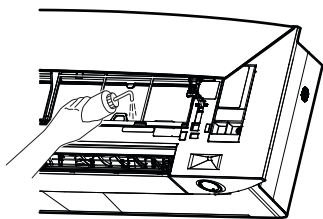

## 6 Instal·lació dels conductes

### 6.1 Preparació dels conductes de refrigerant

#### 6.1.1 Requisits dels conductes de refrigerant



#### PRECAUCIÓ

Els conductes i els empalmaments d'un sistema Split s'han d'instal·lar amb juntes permanents dins d'un espai ocupat, excepte les juntes que connecten directament el conducte a les unitats interiors.



#### AVÍS

Els conductes i els altres components sota pressió han de ser adequats per al refrigerant. Feu servir coure sense unions desoxidat amb àcid fosfòric per al conducte de refrigerant.

- Els materials estranys dins dels conductes (com els olis emprats en la fabricació) han de tenir unes concentracions de  $\leq 30$  mg/10 m.

#### Diàmetre dels conductes de refrigerant

Feu servir conductes amb els mateixos diàmetres que les connexions de les unitats exteriors:

| Classe | Diàmetre extern del tub (mm) |            |
|--------|------------------------------|------------|
|        | Tub de líquid                | Tub de gas |
| 20~35  | Ø6,4                         | Ø9,5       |
| 42+50  | Ø6,4                         | Ø12,7      |

#### Material dels conductes de refrigerant

- **Material del conducte:** coure sense unions desoxidat amb àcid fosfòric

- **Connexions atrompetades:** Utilitzeu només material recuit.

- **Grau de tremp i gruix de paret del conducte:**

| Diàmetre extern (Ø) | Grau de tremp | Gruix (t) <sup>(a)</sup> |  |
|---------------------|---------------|--------------------------|--|
| 6,4 mm (1/4")       | Recuit (O)    | $\geq 0,8$ mm            |  |
| 9,5 mm (3/8")       |               |                          |  |
| 12,7 mm (1/2")      |               |                          |  |

<sup>(a)</sup> En funció de la normativa en vigor i de la màxima pressió de funcionament de la unitat (consulteu "PS High" a la placa d'identificació de la unitat), és possible que sigui necessari instal·lar un conducte més gruixut.

### 6.1.2 Aïllament dels conductes de refrigerant

- Feu servir espuma de polietilè com a material aïllant:
  - amb un coeficient de transferència de calor d'entre 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i 0,045 kcal/mh°C)
  - amb una resistència a la calor de, com a mínim, 120°C
- Gruix de l'aïllament:

| Diàmetre extern del tub (Ø <sub>p</sub> ) | Diàmetre extern de l'aïllament (Ø <sub>i</sub> ) | Gruix de l'aïllament (t) |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                             | 8~10 mm                                          | $\geq 10$ mm             |
| 9,5 mm (3/8")                             | 12~15 mm                                         | $\geq 13$ mm             |
| 12,7 mm (1/2")                            | 14~16 mm                                         | $\geq 13$ mm             |



Si la temperatura puja per sobre dels 30°C i la humitat relativa supera el 80%, el gruix del material d'aïllament haurà de ser d'almenys 20 mm per evitar que es formi condensació sobre la superfície de l'aïllament.

### 6.2 Connexió dels conductes de refrigerant



#### PERILL: RISC DE CREMADES/ESCALDADES

#### 6.2.1 Com connectar els conductes de refrigerant a la unitat interior




#### A2L ADVERTÈNCIA: MATERIAL LLEUGERAMENT INFLAMABLE

El refrigerant que conté la unitat és lleugerament inflamable.

- **Longitud del tub.** Utilitzeu un conducte de refrigerant tan curt com sigui possible.

- 1 Connecteu el conducte de refrigerant a la unitat amb les connexions atrompetades.
- 2 Encinteu la connexió del conducte de refrigerant amb cinta de vinil i superposeu, com a mínim, la meitat de l'amplada de la cinta amb cada volta. Mantingueu la ranura de la tapa del tub d'aïllament tèrmic cap amunt. No enrotlleu la cinta massa fort.



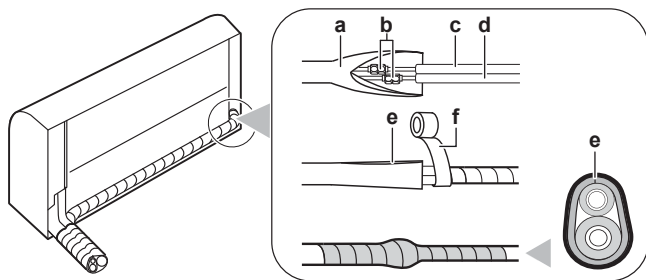

- a Tapa del tub d'aïllament tèrmic (al cantó de la unitat interior)
- b Connexions atornades
- c Tub de líquid (amb aïllament) (s'adquireix per separat)
- d Tub de gas (amb aïllament) (s'adquireix per separat)
- e Ranura de la tapa del tub d'aïllament tèrmic cap amunt
- f Cinta de vinil (s'adquireix per separat)

- 3 Aïlleu el conducte de refrigerant, el cable d'interconnexió i el tub de desguàs de la unitat interior: Consulteu "8.1 Com aïllar el tub de desguàs, el conducte de refrigerant i el cable d'interconnexió" [p 11].

**AVÍS**

Assegureu-vos d'aïllar tots els conductes de refrigerant. Qualsevol conducte que quedi exposat pot causar condensació.

### 6.2.2 Com comprovar si hi ha fuites a les juntes dels conductes de refrigerant després de carregar refrigerant

- 1 Dueu a terme les proves de fuga seguint les instruccions del manual d'instal·lació de la unitat exterior.
- 2 Carregueu el refrigerant.
- 3 Comproveu si hi ha fuites de refrigerant després de carregar-lo (vegeu més endavant).

#### Proba d'estanquitat de les juntes de refrigerant a l'obra en interiors

- 1 Utilitzeu un mètode de prova de fuites amb una sensibilitat mínima de 5 g de refrigerant/any. La pressió mínima de la prova ha de ser 0,25 vegades la pressió de funcionament màxima (consulteu "PS High" a la placa d'identificació de la unitat).

#### Si detecteu una fuga

- 1 Recupereu el refrigerant, repareu la junta i repetiu la prova.

## 7 Instal·lació elèctrica

**PERILL: RISC D'ELECTROCUCIÓ****ADVERTÈNCIA**

Utilitzeu SEMPRE un cable multipolar per als cables de subministrament elèctric.

**ADVERTÈNCIA**

Utilitzeu un disjuntor de desconexió omnipolar amb una separació de contacte d'almenys 3 mm que proporcioni una desconexió total en condicions de sobretensió de categoria III.

**ADVERTÈNCIA**

Si el cable subministrat està fet malbé, el fabricant, el servei de manteniment o un tècnic qualificat similar l'HA de substituir per evitar qualsevol perill.

**ADVERTÈNCIA**

NO connecteu el subministrament elèctric a la unitat interior. Podríeu provocar una descàrrega elèctrica o un incendi.

**ADVERTÈNCIA**

- NO utilitzeu peces elèctriques adquirides en altres proveïdors dins el producte.
- NO deriveu el subministrament elèctric de la bomba de drenatge, etc. des del bloc de terminals. Podríeu provocar una descàrrega elèctrica o un incendi.

**ADVERTÈNCIA**

Mantingueu el cablejat d'interconnexió lluny de qualsevol tub de coure sense aïllament tèrmic, ja que aquests tubs poden arribar a temperatures molt altes.

### 7.1 Especificacions dels components de cablejat estàndard

**AVÍS**

Recomanem l'ús de cables sòlids (unifilars). Si s'utilitzen cables trenats, torceu lleugerament les trenes per unir l'extrem del conductor per utilitzar-lo directament a l'abraçadora del terminal o inserir-lo en un terminal d'encast rodó. Podeu consultar informació més detallada a les "Directrius per a la connexió del cablejat elèctric", a la guia de referència per a l'instal·lador.

| Component                                 |                |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cable d'interconnexió (interior↔exterior) | Tensió         | 220~240 V                                                                                                                                                                                     |
|                                           | Mida del cable | Utilitzeu només un cable harmonitzat que proporcioni aïllament doble i que sigui adequat per a la tensió corresponent<br><br>Cable de 4 fils<br>1,5 mm²~2,5 mm² (basat en la unitat exterior) |

### 7.2 Com connectar el cablejat elèctric a la unitat interior

**ADVERTÈNCIA**

Adopteu les mesures adequades per evitar que els animals petits utilitzin la unitat com a refugi. Els animals petits poden fer contacte amb les peces elèctriques i provocar errors de funcionament, fum o incendis.


**AVÍS**

- Mantingueu una separació entre el cablejat de subministrament elèctric i el d'interconnexió. El cablejat d'interconnexió i el del subministrament elèctric es poden creuar, però NO poden anar en paral·lel.
- Per evitar interferències elèctriques, la distància entre tots dos cablejats hauria de ser SEMPRE de 50 mm com a mínim.

Les tasques elèctriques s'haurien de dur a terme d'acord amb el manual d'instal·lació i les normatives o els codis de pràctica nacionals en matèria de cablejat elèctric.

- 1 Col·loqueu la unitat interior als ganxos de la placa de muntatge. Feu servir les marques "△" de referència.

## 7 Instal·lació elèctrica

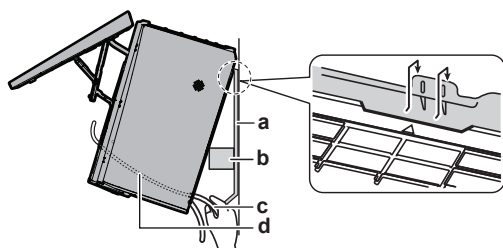


- a Placa de muntatge (accessori)
- b Tros de material d'embalatge
- c Cable d'interconnexió
- d Guia de cables



### INFORMACIÓ

Assegureu la unitat amb el tros de material d'embalatge.


**Exemple:**



- 2 Obriu el panell frontal i la tapa de servei. Consulteu la guia de referència per a l'instal·lador per obtenir més informació sobre com obrir-los. Per saber on es troba la guia de referència per a l'instal·lador, consulteu "[1 Quant a la documentació](#)" ► 3].
- 3 Passeu el cable d'interconnexió des de la unitat exterior a través de l'orifici de pas d'alimentació de la paret, a través de la part posterior de la unitat interior i per la part frontal de la unitat interior.


**Nota:** si el cable d'interconnexió ja està pelat, cobriu els extrems amb cinta aïllant.

- 4 Doblegueu l'extrem del cable cap amunt.

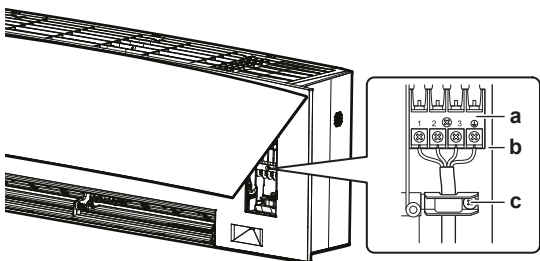


- a Bloc de terminals
- b Bloc de components elèctrics
- c Abraçadora de cable

- 5 Peleu els extrems dels cables aproximadament 15 mm.
- 6 Feu que els colors dels cables coincideixin amb els números dels terminals dels blocs de terminals de la unitat interior i exterior i colleu fermament els cables als terminals corresponents.
- 7 Connecteu el cable de connexió a terra al terminal corresponent.
- 8 Colleu bé els cables amb els cargols del terminal.
- 9 Estireu els cables per assegurar-vos que estan ben subjectes i, a continuació, fixeu-los amb el dispositiu de retenció dels cables.
- 10 Doneu forma als cables per tal que la tapa de servei quedi ben col·locada abans de tancar-la.

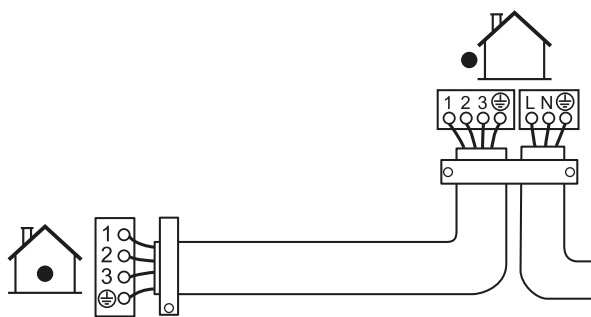

### 7.3 Com connectar els accessoris opcionals (interfície d'usuari amb cable, interfície d'usuari centralitzada, etc.)

- 1 Traieu la tapa de la caixa del cablejat elèctric (si cal, consulteu la guia de referència per a l'instal·lador per obtenir més informació sobre com obrir-la).
- 2 Connecteu el cable de connexió al connector S21 i passeu el manoll de cables com es mostra a la figura següent.

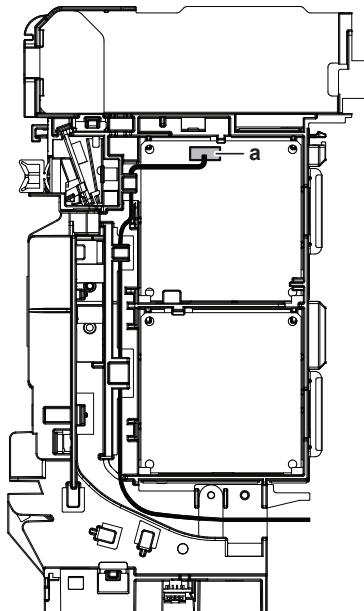


a Connector S21

- 3 Torneu a col·locar la tapa de la caixa de cablejat elèctric i passeu el manoll de cables al voltant, tal com es mostra a la il·lustració anterior.


## 8 Finalització de la instal·lació de la unitat interior

### 8.1 Com aïllar el tub de desguàs, el conducte de refrigerant i el cable d'interconnexió

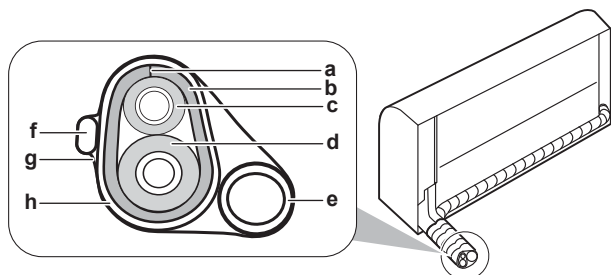

- a Ranura
- b Tapa del tub d'aïllament tèrmic
- c Tub de líquid
- d Tub de gas
- e Tub de desguàs
- f Cable d'interconnexió
- g Cinta aïllant
- h Cinta de vinil


- Després de completar la instal·lació del tub de desguàs, el conducte de refrigerant i el cablejat elèctric, encinteu els conductes de refrigerant, el cable d'interconnexió i el tub de desguàs junts amb cinta aïllant. Superposeu, com a mínim, la meitat de l'amplada de la cinta amb cada volta.

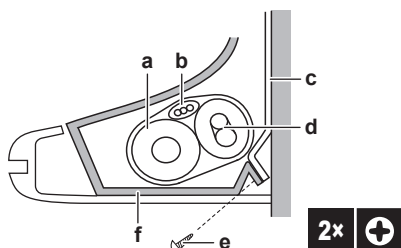

- a Tub de desguàs
- b Cable d'interconnexió
- c Placa de muntatge (accessori)
- d Conductes de refrigerant
- e Cargol de fixació de la unitat interior M4x12L (accessori)
- f Estructura inferior

### 8.2 Com passar els tubs a través de l'orifici de la paret

- Col·loqueu els conductes de refrigerant al llarg de la marca de la ruta dels tubs a la placa de muntatge.

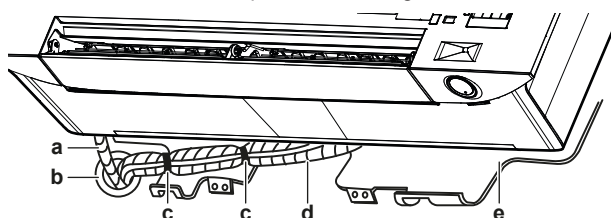


- a Tub de desguàs
- b Segelleu aquest orifici amb massilla o material per segellar
- c Cinta de vinil adhesiva
- d Cinta aïllant
- e Placa de muntatge (accessori)



#### AVÍS


- NO doblegueu els conductes de refrigerant.
- NO pressioneu els conductes de refrigerant contra l'estructura inferior o la reixeta frontal.

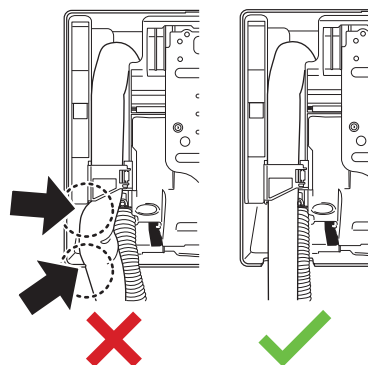

- Passeu el tub de desguàs i els conductes de refrigerant a través de l'orifici de la paret i segelleu els espais buits amb massilla.

### 8.3 Com fixar la unitat a la placa de muntatge

- Col·loqueu la unitat interior als ganxos de la placa de muntatge. Feu servir les marques "Δ" de referència.



- Pressioneu l'estructura inferior de la unitat amb totes dues mans per enganxar-la als ganxos inferiors de la placa de muntatge. Assegureu-vos que els cables NO quedin aixafats enlloc.

**Nota:** assegureu-vos que el cable d'interconnexió NO quedi atrapat a la unitat interior.

- Pressioneu l'extrem inferior de la unitat interior amb totes dues mans fins que quedi ben enganxada als ganxos de la placa de muntatge.
- Subjecteu la unitat interior a la placa de muntatge amb 2 cargols de fixació de la unitat interior M4x12L (accessori).

## 9 Posada en servei



#### AVÍS

**Llista de comprovació general de posada en servei.** A més de les instruccions de posada en servei que s'inclouen en aquest capítol, al Daikin Business Portal (autenticació necessària) també hi ha una llista de comprovació general de posada en servei.

La llista de comprovació de posada en servei general complementa les instruccions que s'inclouen en aquest capítol i es pot fer servir com a guia i com a plantilla per redactar informes durant la posada en servei i el lliurament a l'usuari.



#### AVÍS

Feu servir **SEMPRE** la unitat amb termistors i/o sensors/interruptors de pressió. Si NO ho feu, el compressor es podria cremar.

## 9 Posada en servei

### 9.1 Llista de comprovació abans de posar la unitat en servei

- Després d'instal·lar la unitat, comproveu els punts que s'enumeren a continuació:
- Apagueu la unitat.
- Enceneu la unitat.

|                          |                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Llegiu atentament les instruccions d'instal·lació, segons es descriuen a la <b>guia de referència per a l'instal·lador</b> .                                  |
| <input type="checkbox"/> | Les <b>unitats interiors</b> estan ben muntades.                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> | La <b>unitat exterior</b> està ben muntada.                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | <b>Entrada/sortida d'aire</b><br>Comproveu que l'entrada i la sortida d'aire de la unitat NO estigui obstruïda amb papers, cartró o qualsevol altre material. |
| <input type="checkbox"/> | <b>NO falta cap fase</b> i no hi ha <b>fases inverses</b> .                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> | Els <b>conductes de refrigerant</b> (gas i líquid) estan aïllats tèrmicament.                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>Desguàs</b><br>Assegureu-vos que el desguàs flueixi sense obstruccions.<br><b>Possible conseqüència:</b> l'aigua de condensació pot gotejar.               |
| <input type="checkbox"/> | El sistema està ben <b>connectat a terra</b> i els terminals de terra estan ben collats.                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Els <b>fusibles</b> o els dispositius de protecció instal·lats d'obra estan instal·lats seguint les indicacions d'aquest document, i NO s'han de derivar.     |
| <input type="checkbox"/> | La <b>tensió de subministrament elèctric</b> s'ha de correspondre amb la tensió de l'etiqueta d'identificació de la unitat.                                   |
| <input type="checkbox"/> | Per al <b>cable d'interconnexió</b> , s'utilitzen els cables especificats.                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | La unitat interior rep els senyals de la <b>interfície d'usuari</b> .                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | NO hi ha <b>connexions fluïxes</b> ni components elèctrics fets malbé a la caixa d'interruptors.                                                              |
| <input type="checkbox"/> | La <b>resistència d'aïllament</b> del compressor és correcta.                                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | NO hi ha <b>components fets malbé</b> ni <b>tubs aixafats</b> a l'interior de les unitats interiors i exteriors.                                              |
| <input type="checkbox"/> | NO hi ha <b>fuites de refrigerant</b> .                                                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | S'han instal·lat els <b>tubs</b> de les mides correctes i estan correctament aïllats.                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Les <b>vàlvules de tancament</b> (gas i líquid) de la unitat exterior estan totalment obertes.                                                                |

### 9.2 Com fer una prova de funcionament

**Prerequisits:** El subministrament elèctric HA d'estar dins del rang especificat.

**Prerequisits:** La prova de funcionament es pot dur a terme en mode de refrigeració o de calefacció.

**Prerequisits:** Consulteu el manual d'us de la unitat interior per configurar la temperatura, el mode de funcionament, etc.

- En mode de refrigeració, seleccioneu la temperatura programable més baixa. En mode de calefacció, seleccioneu la temperatura programable més alta. La prova de funcionament es pot desactivar, si és necessari.

- Quan la prova de funcionament hagi acabat, configureu la temperatura a un nivell normal. En mode de refrigeració: 26~28°C, en mode de calefacció: 20~24°C.
- Assegureu-vos que totes les funcions i parts funcionin correctament.
- El sistema deixarà de funcionar 3 minuts després d'apagar la unitat.

#### 9.2.1 Com fer una prova de funcionament fent servir el comandament a distància sense fil

- Premeu **...** per accedir al menú principal i navegar pel menú de configuració del comandament a distància sense fil prement **<** i **>**. Premeu **✓** per accedir al menú.


- Navegueu per la pantalla "Programari i versió" prement **<** i **>**.

- Mantingueu premut **✓** durant almenys 5 segons per accedir al menú d'autodiagnòstic.

Menú de configuració del comandament a distància sense fil



Menú d'autodiagnòstic



- Al "Menú d'autodiagnòstic", accediu al "Menú de prova de funcionament" prement **<** i **>**.

Menú de prova de funcionament



- Premeu **✓** per accedir al menú.
- Canvieu l'estat a ON prement **^** i **✓**.
- Premeu **✓** per confirmar la selecció.

**Resultat:** La unitat interior entrarà en mode de prova de funcionament. Aquest mode no es pot fer servir durant el funcionament normal.


Prova de funcionament desactivada



Prova de funcionament activada



Durant la prova de funcionament



**Resultat:** la prova de funcionament s'aturarà de manera automàtica després de 30 minuts aproximadament.

- El mode de prova de funcionament s'aturarà quan premi el botó ON/OFF.

**Resultat:** Les unitats interiors sortiran del mode de prova de funcionament.

- Comproveu el funcionament dels modes de funcionament.

**INFORMACIÓ**

Durant la prova de funcionament, NO PODEU utilitzar els modes Econo, Funcionament silenciós de la unitat exterior ni Funcionament potent, ni tampoc canviar el punt de consigna de la temperatura.

- 10** Vegeu l'historial de codis d'error. Si cal, resoleu la causa dels errors i torneu a dur a terme la prova de funcionament.

**INFORMACIÓ**

- La prova de funcionament només es completa quan la unitat interior no notifica cap codi d'error.
- Consulteu el manual de servei per obtenir una llista completa dels codis d'error i una guia detallada de solució de problemes.

## 10 Configuració

**INFORMACIÓ**

Per a la "Configuració" amb el comandament a distància sense fil, consulteu la **guia de referència de l'usuari** que podeu trobar a <https://qr.daikin.eu/?N=FTXJ-AW>, a "Documentació".



- Configuració de la unitat interior:** brillantor del Daikin Eye, obrir el panell frontal, connexió de la xarxa LAN sense fil, funció de flux d'aire vertical, posició d'instal·lació de la unitat interior, mantenir la funció de deshumidificació
- Configuració del comandament a distància sense fil:** Contrast LCD, brillantor LCD, temps d'apagat LCD, enviament automàtic després de la selecció, canals del receptor d'infrarojos de la unitat interior

### Menú de configuració del comandament a distància sense fil



### Versió del programari (menú d'autodiagnòstic)

SW ???????  
VER ???.???

- Premeu per accedir al menú.
- Navegueu per la pantalla "Programari i versió" prement i .
- Mantingueu premut durant almenys 5 segons per accedir al menú d'autodiagnòstic.
- Navegueu per la pantalla de codis d'error prement i . Premeu per confirmar la selecció.

### Indicació del codi d'error



### Llista de codis d'error



- Apunteu cap a la unitat amb el comandament a distància sense fil i desplaceu-vos per la llista de codis d'error amb i , fins que sentiu un bip continu.

**Resultat:** Un bip llarg indica el codi d'error corresponent.

- Premeu per tornar a la pantalla d'inici o premeu per tornar al menú d'autodiagnòstic.

**INFORMACIÓ**

Consulteu el manual de servei per obtenir informació sobre:

- La llista completa de codis d'error
- Una guia més detallada de solució de problemes per a cada error

## 11 Solució de problemes

### 11.1 Solució de problemes en funció dels codis d'error

#### Diagnòstic d'errors amb el comandament a distància sense fil

Si la unitat té algun problema, podeu identificar l'error comprovant el codi d'error amb el comandament a distància sense fil. És important entendre quin és el problema i prendre mesures abans de restablir el codi d'error. Aquestes accions les ha de dur a terme un instal·lador autoritzat o el distribuïdor local.

#### Com comprovar el codi d'error amb el comandament a distància sense fil

- Premeu per accedir al menú principal i navegar pel menú de configuració del comandament a distància sense fil prement i .

## 12 Eliminació

**Avís**

NO intenteu desmuntar el sistema: el desmantellament del sistema, així com el tractament del refrigerant, oli i altres components, HA DE complir amb les normes vigents. Les unitats s'HAN DE tractar en instal·lacions especialitzades per a la seva reutilització, reciclatge i recuperació.

## 13 Dades tècniques

- Al lloc web regional de Daikin (d'accés públic) hi ha disponible un **subconjunt** de les dades tècniques més actuals.
- El **conjunt complet** de les dades tècniques més actuals està disponible al Daikin Business Portal (cal autenticació).

### 13.1 Diagrama de cablejat

El diagrama de cablejat s'adjunta amb la unitat i es troba al costat dret interior de la reixeta frontal de la unitat interior.



13 Dades tècniques

13.1.1 Llegenda del diagrama de cablejat unificat

Per als components i la numeració corresponents, consulteu el diagrama de cablejat de la unitat. La numeració de components en xifres aràbigues apareix en ordre ascendent per a cada component i està representada a la descripció sota "" al codi de component.

| Símbol                                                                            | Significat                     | Símbol                                                                            | Significat                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Interruptor automàtic          |  | Protector de terra          |
|  |                                |  | Connexió a terra silenciosa |
|  |                                |  | Protector de terra (cargol) |
|  | Connexió                       |  | Rectificador                |
|  | Connector                      |  | Connector del relé          |
|  | Terra                          |  | Connector de curtcircuit    |
|  | Cablejat d'obra                |  | Terminal                    |
|  | Fusible                        |  | Regleta de terminals        |
|  | Unitat interior                |  | Abraçadora de cable         |
|  | Unitat exterior                |  | Calefactor                  |
|  | Dispositiu de corrent residual |                                                                                   |                             |

| Símbol  | Color     | Símbol   | Color   |
|---------|-----------|----------|---------|
| BLK     | Negre     | ORG      | Taronja |
| BLU     | Blau      | PNK      | Rosa    |
| BRN     | Marró     | PRP, PPL | Lila    |
| GRN     | Verd      | RED      | Vermell |
| GRY     | Gris      | WHT      | Blanc   |
| SKY BLU | Blau clar | YLW      | Groc    |

| Símbol                                                                                          | Significat                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A*P                                                                                             | Targeta de circuit imprès                                 |
| BS*                                                                                             | Botó polsador d'encès/apagat, interruptor de funcionament |
| BZ, H*O                                                                                         | Brunzidor                                                 |
| C*                                                                                              | Condensador                                               |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE                | Connexió, connector                                       |
| D*, V*D                                                                                         | Diode                                                     |
| DB*                                                                                             | Pont de diodes                                            |
| DS*                                                                                             | Interruptor DIP                                           |
| E*H                                                                                             | Calefactor                                                |
| FU*, F*U, (per a més informació sobre les característiques, consulteu la PCB dins de la unitat) | Fusible                                                   |
| FG*                                                                                             | Connector (terra de bastidor)                             |
| H*                                                                                              | Manoll                                                    |
| H*P, LED*, V*L                                                                                  | Llum pilot, diode emissor de llum                         |
| HAP                                                                                             | Diode emissor de llum (monitor de servei verd)            |
| HIGH VOLTAGE                                                                                    | Alta tensió                                               |
| IES                                                                                             | Sensor Intelligent Eye                                    |
| IPM*                                                                                            | Mòdul d'alimentació intel·ligent                          |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                                        | Relé magnètic                                             |
| L                                                                                               | Amb corrent                                               |

| Símbol                 | Significat                                                                         |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| L*                     | Bobina                                                                             |
| L*R                    | Reactor                                                                            |
| M*                     | Motor pas a pas                                                                    |
| M*C                    | Motor del compressor                                                               |
| M*F                    | Motor del ventilador                                                               |
| M*P                    | Motor de la bomba de desguàs                                                       |
| M*S                    | Motor swing                                                                        |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN* | Relé magnètic                                                                      |
| N                      | Neutre                                                                             |
| n=*, N=*               | Nombre de passos a través del nucli de ferrita                                     |
| PAM                    | Modulació d'amplitud d'impulsos                                                    |
| PCB*                   | Targeta de circuit imprès                                                          |
| PM*                    | Mòdul d'alimentació                                                                |
| PS                     | Font commutada                                                                     |
| PTC*                   | Termistor PTC                                                                      |
| Q*                     | Transistor bipolar de porta aïllada(IGBT)                                          |
| Q*C                    | Interruptor automàtic                                                              |
| Q*DI, KLM              | Interruptor automàtic de fuites a terra                                            |
| Q*L                    | Protector de sobrecàrrega                                                          |
| Q*M                    | Interruptor tèrmic                                                                 |
| Q*R                    | Dispositiu de corrent residual                                                     |
| R*                     | Resistència                                                                        |
| R*T                    | Termistor                                                                          |
| RC                     | Receptor                                                                           |
| S*C                    | Interruptor de límit                                                               |
| S*L                    | Interruptor de flotador                                                            |
| S*NG                   | Detector de fuites de refrigerant                                                  |
| S*NPH                  | Sensor de pressió (alta)                                                           |
| S*NPL                  | Sensor de pressió (baixa)                                                          |
| S*PH, HPS*             | Interruptor de pressió (alta)                                                      |
| S*PL                   | Interruptor de pressió (baixa)                                                     |
| S*T                    | Termostat                                                                          |
| S*RH                   | Sensor d'humitat                                                                   |
| S*W, SW*               | Interruptor de funcionament                                                        |
| SA*, F1S               | Descarregador de sobretensió                                                       |
| SR*, WLU               | Receptor de senyals                                                                |
| SS*                    | Commutador selector                                                                |
| SHEET METAL            | Placa fixada a una regleta de terminals                                            |
| T*R                    | Transformador                                                                      |
| TC, TRC                | Transmissor                                                                        |
| V*, R*V                | Varistor                                                                           |
| V*R                    | Pont de diodes, mòdul d'alimentació del transistor bipolar de porta aïllada (IGBT) |
| WRC                    | Comandament a distància sense fil                                                  |
| X*                     | Terminal                                                                           |
| X*M                    | Regleta de terminals (bloc)                                                        |
| Y*E                    | Bobina de la vàlvula d'expansió electrònica                                        |
| Y*R, Y*S               | Bobina de la vàlvula solenoide d'inversió                                          |

| Simbol  | Significat       |
|---------|------------------|
| Z*C     | Nucli de ferrita |
| ZF, Z*F | Filtre de soroll |



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2024 Daikin

3P664524-5G 2024.07