

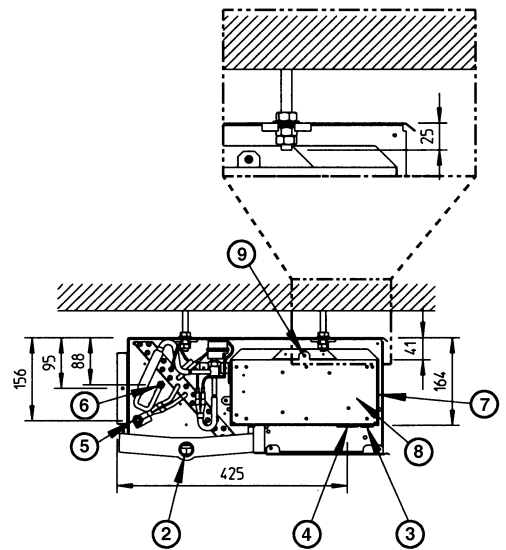


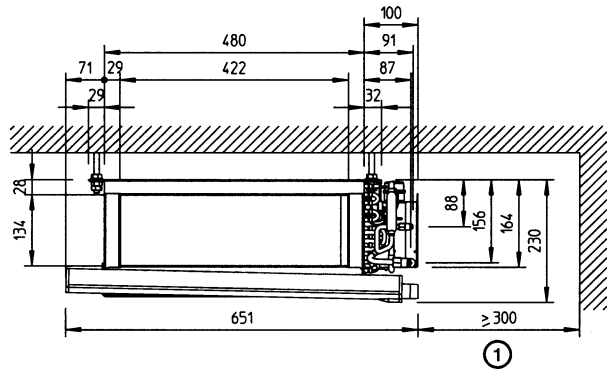




Montaj ve kullanım kılavuzu

VRV Sistemi klimalar

FXDQ20M9V3B9
FXDQ25M9V3B9

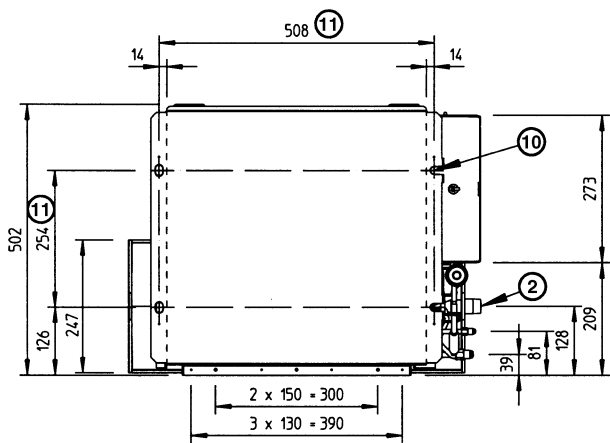




1

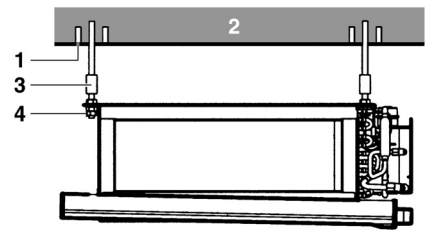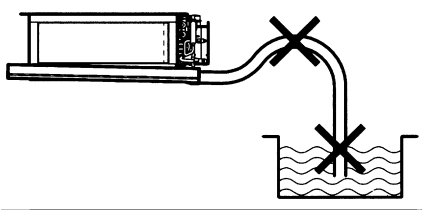

2

3


4

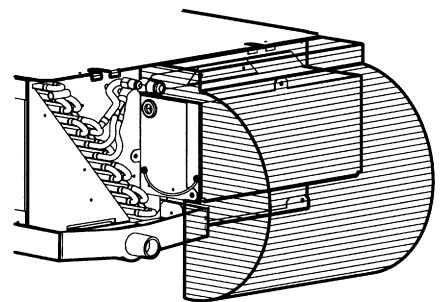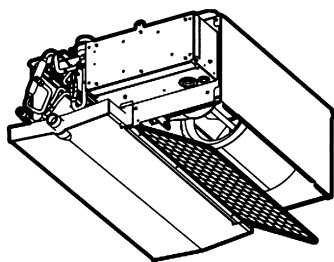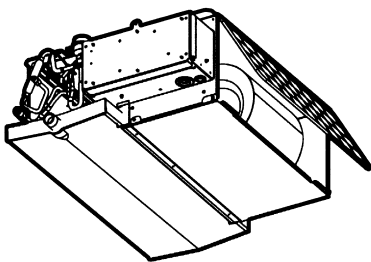

5a

5b

6

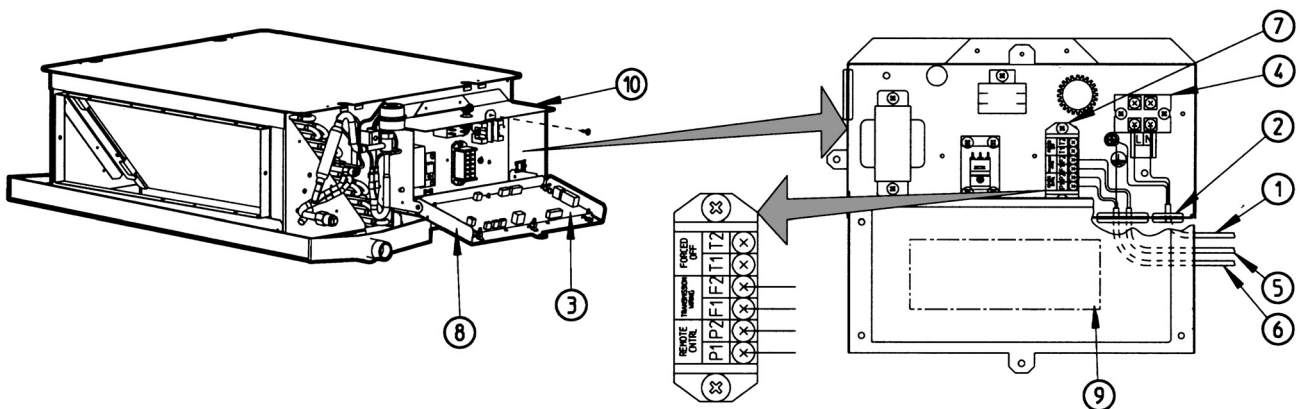

7

CE - DEKLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA

CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA

CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA

CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA

CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA

CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA

CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA
CE - ZAVAZOVANIE VYKONAVATEĽSKÉHO PRÁVA

Daikin Europe N.V.

01 (GB) declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
 02 (E) erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für de diese Erklärung bestimmt ist:
 03 (D) déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
 04 (NL) verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
 05 (C) dichiara bajo su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencía a declaración:
 06 (I) dichiara sotto sua responsabilità che i condizionatori modello a cui è riferita questa dichiarazione:
 07 (GR) δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα μοντέλα των κλιματιστικών συσκευών στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
 08 (P) declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

FXDQ20M9V3B9, FXDQ25M9V3B9,

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our instructions:
 02 werden (anderen Normen) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entsprichtsprechend, unter der Voraussetzung, daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:
 03 sont conformes à la(s) ou aux norm(s) ou autre(s) document(s) normal(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
 04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
 05 están en conformidad con la(s) o con las(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normal(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con nuestras instrucciones:
 06 sono conformi all(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
 07 είναι σύμφωνα με το(ι) ακόλουθό(ι) πρότυπο(ι) ή άλλο(ι) έγγραφο(ι) κανονιστικό, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
 08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normal(s), desde que estas sejam utilizadas de acordo com as nossas instruções:
 09 conformer ut følgende standarder eller andre normative dokumenter, under forudsætning af at disse anvendes i henhold til vores instruktioner:
 10 overholder følgende standard(er) eller andre bindende rettsgivernde dokument(er), brucsat at disse anvendes i henhold til våre instruksjoner:
 11 respektive utstrøing är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normativa dokument, under förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:
 12 respektive uskýeri er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normative dokument(er), under forudsætning af at disse bruges i henhold til våre instrukser:
 13 vastaaat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellytetien, että niitä käytetään ohjeidenne mukaisesti:
 14 za predločanju, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odporují následujícími normami nebo normativním dokumentům:
 15 u skladu sa sledjebim standardom(i) ili drugim normativnim dokumentom(i)ima, uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

EN60335-2-40,

01 following the provisions of:
 02 gemäß den Vorschriften der:
 03 conform aux stipulations des:
 04 overeenkomstig de bepalingen van:
 05 seguendo le disposizioni de:
 06 secondo le prescrizioni per:
 07 με την προϋποθέση των διατάξεων των:
 08 de acordo com o previsto em:
 09 в соответствии с положениями:
 10 under (and) judged positively by the Certificate
 11 enligt vilkoren i:
 12 gilt i henhold til bestemmelserne i:
 13 noudattamien määräyksiä:
 14 za dođrzeni ustanovni predpis:
 15 prema odredbama:
 16 káiveli áiz:
 17 zgodnie z postanowieniami Dyrekty:
 18 in urma prevederilor:

01 **Note** * as set out in and judged positively by according to the Certificate
 02 **Hiweis** * wie in der aufgeführt und von beurteilt gemäß Zertifikat
 03 **Remarque** * tel que défini dans et jugé positivement par conformément au Certificat
 04 **Bemerk** * zoals vermeld in en positief beoordeeld door overeenkomstig Certificaat
 05 **Nota** * como se establece en y es valorado positivamente por de acuerdo con el Certificat
 06 **Note** * delimitat nei și judecat pozitivamente de secondo Certificat
 07 **Hiweis** * als in der aufgeführt und von beurteilt gemäß Zertifikat
 08 **Note** * tel que défini dans et jugé positivement par conformément au Certificat
 09 **Primechanie** * как указано в и в соответствии с положительными решениями согласно Заявлениям о сертификации
 10 **Bemerk** * som antirori og positivt vurderet af henhold til Certificat
 11 **Information** * enligt och godkännt av enligt Certificat
 12 **merk** * som deli fremkommer og gennempositiv bedømmelse af ifølge Certificat
 13 **huom** * jotka on esitetty asiakirjassa ja jotka on hyväksynyt Sertifikaatti mukaisesti:
 14 **poznamka** * jak bylo uvedeno v a pozitivně zjišeno v souladu s osvědčením
 15 **napomena** * kako je izloženo u pozitivno ocijenjeno od strane prema Certificatu
 16 **Megjegyzes** * a/lz alapján a/lz igazolta a megjelölési, a/lz tanúsítvány szent.
 17 **uwaga** * zgodnie z dokumentacją pozytywną opinię świadczeniem
 18 **nota** * aja cum esse stabilit in si appreciat pozitiv de in conformitate cu Certificatul kod je dođevano v n odobreno s strani v skladu s osvedjenim
 19 **opomba** * ragu on naštetu dokumentis ja healsi kidelet jéguj vstavlati sertifikacijo
 20 **märkus** * karto ja islozono v n oieneno lukojitelno ot omazno **Sertifikaara**
 21 **Zablowka** * karto je islozono v n oieneno lukojitelno ot omazno **Sertifikaara**
 22 **Pastaba** * kaip nustatyta ir taip legiamai nustepa pagal Sertifikaat
 23 **Pezimnes** * ka noradits n atiblosit pozityvajam verėjumam sakeant ai sertifikatu
 24 **Poznamka** * ako bolo uvedeno v a pozitivne zistenie v silade s osvedjenim
 25 **Not** * gère tarandin oluntu oarak deđer endiridatji gibi.

13** Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Tekniset asiakirjat.
 14** Spoločnosť Daikin Europe N.V. má oprávnení na komplet souboru technické konstrukcie.
 15** Daikin Europe N.V. is volwaardig za izrad. Datotek e tehničkog konstrukcije.
 16** A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciók dokumentáció összeállítására.
 17** Daikin Europe N.V. má povolenie na zberanie, upracovovania dokumentácií konštrukčných.
 18** Daikin Europe N.V. este autorizat sa completeze Dosarile tehnice de constructie.
 19** Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo delovne s tehnično mapo.
 20** Daikin Europe N.V. on valtuutud koostama tehnilisi dokumentatsiooni.
 21** Daikin Europe N.V. e orogovajana za ocrvanje Akra za tehnička konstrukcija.
 22** Daikin Europe N.V. yra įgalioja sudaryti šil techninės konstrukcijos failą.
 23** Daikin Europe N.V. ir autorizats susađyti tehniško dokumentacijoje.
 24** Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvorit súbor technickej konstrukcie.
 25** Daikin Europe N.V. tehnik jéguj Dozayasim deneniye tehituri.

Shigeki Morita
 Director
 Ostend, 2nd of November 2016

3P468238-3

İçindekiler

Montaj öncesinde	1
Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler	2
Montaj sahasının seçilmesi	2
Montaj öncesi hazırlıklar	2
İç ünitenin montajı	2
Soğutucu borularının döşenmesi	2
Drenaj borularının döşenmesi	3
Elektrik kablolarının döşenmesi	4
Kablolama örneği ve uzaktan kumandanın ayarlanması	4
Kablolama örneği	5
Saha ayarı	5
Test işletimi	6
Diğer özellikler	6
Bakım	7
Bertaraf gereksinimleri	7
Kablo şeması	8



MONTAJDAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLİCE OKUYUN. BU KILAVUZU İLERİDE MÜRACAAT ETMEK İÇİN KOLAY BULUNABİLECEK BİR YERDE SAKLAYIN.

EKİPMANIN VEYA AKSESUARLARIN HATALI MONTAJI VEYA BAĞLANMASI ELEKTRİK ÇARPMASINA, KISA DEVREYE, SIZMAYA, YANGINA VEYA EKİPMANIN BAŞKA ŞEKİLDE HASAR GÖRMESİNE NEDEN OLABİLİR. SADECE EKİPMANLA KULLANILMAK İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ, DAIKIN TARAFINDAN ÜRETİLEN AKSESUARLAR KULLANIN VE BUNLARIN MONTAJINI BİR YETKİLİYE YAPTIRIN.

MONTAJ PROSEDÜRLERİ VEYA KULLANIM HAKKINDA TEREDDÜTLERİNİZ VARSA, BİLGİ VE TAVSİYE İÇİN, DAİMA DAIKIN BAYİNİZLE İRTİBAT KURUN.

- Tiner veya benzin gibi uçucu, yanıcı gazların bulunduğu yerler.
 - Elektromanyetik dalgalar oluşturan makinelerin bulunduğu yerler. (Kumanda sistemi arızalanabilir.)
 - Okyanus yakınındaki hava gibi havanın yüksek seviyede tuz içerdiği yerler ve voltaj dalgalanmalarının yüksek olduğu (fabrikalar gibi) yerler. Ayrıca araçlar veya gemiler.
- Doğrudan ünite muhafazasına aksesuar monte etmeyin. Ünite muhafazasına delik delmek elektrik kablolarına hasar verebilir ve yangına neden olabilir.

Aksesuarlar

Ünitenizde aşağıdaki aksesuarların bulunup bulunmadığını kontrol edin.

Montaj ve kullanım kılavuzu	Sigorta	Servis uyarı etiketi	Hava emme filtresi

Opsiyonel aksesuarlar

- İki tip uzaktan kumanda bulunmaktadır: kablolu ve kablosuz. Müşterinin isteğine göre bir uzaktan kumanda seçin ve uygun bir yere monte edin. Uygun bir uzaktan kumanda seçimi için kataloglara ve teknik dokümanlara bakın.
- Elektrikli ısıtıcı için kablo adaptörü.

Aşağıdaki konular için montaj sırasında özel dikkat gösterin ve montaj tamamlandıktan sonra kontrol edin

Kontrol edilenlere / onay işareti koyun	
<input type="checkbox"/>	İç ünite sağlam bir şekilde sabitlendi mi? Ünite düşebilir, titreşim yada gürültü üretebilir.
<input type="checkbox"/>	Gaz kaçağı testi yapıldı mı? Yetersiz soğumaya neden olabilir.
<input type="checkbox"/>	Ünite tam olarak yalıtıldı mı? Yoğunlaşan su damlayabilir.
<input type="checkbox"/>	Drenaj akışı rahat mı? Yoğunlaşan su damlayabilir.
<input type="checkbox"/>	Güç besleme voltajı isim plakasında belirtilene uyuyor mu? Ünite arızalanabilir veya parçalar yanabilir.
<input type="checkbox"/>	Kablo bağlantıları ve tesisat doğru mu? Ünite arızalanabilir veya parçalar yanabilir.
<input type="checkbox"/>	Ünite emniyetli bir şekilde topraklandı mı? Elektrik kaçağı durumunda tehlikelidir.
<input type="checkbox"/>	Kablo ölçüsü belirtilen teknik özelliklere uygun mu? Ünite arızalanabilir veya parçalar yanabilir.
<input type="checkbox"/>	İç yada dış ünitelerin hava girişini ve çıkışını tıkayan herhangi bir şey var mı? Yetersiz soğumaya neden olabilir.
<input type="checkbox"/>	Soğutucu borusu uzunluğu ve ilave soğutucu miktarı not edildi mi? Sistemdeki soğutucu yükü net olmayabilir.

Montaj öncesinde

- Montaj sahasına ulaşıncaya kadar üniteyi ambalajından çıkartmayın. Ambalajın zorunlu olarak çıkartılmasının ardından, üniteyi kaldırmak gerektiğinde yumuşak malzemeden askı veya halatlı koruyucu levhalar kullanarak, ünitenin hasar görmemesini veya çizilmemesini sağlayın.
- Bu kılavuzda açıklanmayan konular için dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.
- R410A soğutucu serisine ilişkin uyarı:
Bağlanacak dış üniteler R410A için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
- Dış ünitenin hemen yakınına herhangi bir nesne yerleştirmeyin ve ünite çevresinde yaprak ve başka kalıntıların birikmesini sağlayın. Yapraklar üniteye girebilecek küçük hayvanlar için cazip bir yuvadır. Bu tür hayvanlar üniteye girerek, elektrikli parçalarla temas edip arızaya, dumana veya yangına neden olabilmektedir.

Önlemler

- Üniteyi aşağıda belirtilen odalara monte etmeyin veya bu tür odalarda kullanmayın:
 - Mutfak gibi, mineral yağ bulunan yerler veya havada yağ buharı yada spreyi bulunan yerler. (Plastik parçalar bozulabilir.)
 - Sülfür gazı gibi aşındırıcı gazların bulunduğu yerler. (Bakır borular ve sert lehimli noktalar paslanabilir.)

Montaj görevlisi için notlar

- Montajı doğru yapabilmek için bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Müşteriye sistemini nasıl doğru bir şekilde kullanacağını mutlaka anlatın ve ekteki kullanım kılavuzunu gösterin.
- Müşteriye sahaya hangi sistemin monte edildiğini açıklayın. Dış ünite kullanım kılavuzunun "Kullanım öncesi yapılacaklar" bölümünde belirtilen ilgili montaj özelliklerini doldurun.

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli bilgiler

Bu ürün florlu sera gazları içerir.

Soğutucu tipi: R410A
GWP⁽¹⁾ değeri: 2087,5

⁽¹⁾ GWP = küresel ısınma potansiyeli

Avrupa mevzuatı ve yerel mevzuat uyarınca düzenli aralıklarla soğutucu kaçaklarının kontrol edilmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel satıcınızla temas kurun.

Montaj sahasının seçilmesi (Bkz şekil 1)

- Aşağıdaki koşulları karşılayan ve müşterinizin onay verdiği bir montaj sahası seçin.**
 - Üniteler 500 mm hava dışarj kanalıyla tavana gömülü olarak monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. (Bkz şekil 13)
 - Optimum hava dağıtımı sağlanabilmelidir.
 - Hava geçişini herhangi bir şey engellememelidir.
 - Yoğunlaşan su gereği gibi tahliye edilebilmelidir.
 - Asma tavan fark edilebilir şekilde meyilli olmamalıdır.
 - Bakım ve servis için yeterli boşluk bırakılmalıdır.
 - İç ve dış üniteler arasındaki boru tesisatı izin verilen sınırlar içinde olmalıdır. (Dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.)
 - Taralı alandan boru geçmediğinden emin olun (şekil 6). Yoğuşma, anahtar kutusu ve borulara damlayarak, anahtar kutusunu rahat bir şekilde açmanızı önleyebilir.
 - Bu A sınıfı bir üründür. Evsel bir ortamda bu ürün radyo parazitine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının yeterli önlem alması gerekebilir.
 - İç ünite, dış ünite, enerji temin kabloları ve iletim kablolarını televizyon ve radyolardan en az 1 metre uzakta tutun. Bunun amacı, bu elektrikli cihazlarda görüntü paraziti ve gürültüyü önlemektir.
(1 metre uzaklık bulunsa bile elektrik dalgalarının üretildiği koşullara bağlı olarak gürültü oluşabilir.)
- Montaj için askı civataları kullanın. Tavanın iç ünite ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir risk bulunuyorsa, üniteyi monte etmeden önce tavanı güçlendirin. (Bkz şekil 1)**

- Servis boşluğu ≥ 300
- Drenaj borusu
- Güç besleme kablosu portu
- İletim teli portu
- Gaz borusu
- Sıvı borusu
- Anahtar kutusu
- Anahtar kutusu kapağı
- Anahtar kutusu kapağını açmak için vidas
- Askı civatası aralığı (x4)
- Askı civatası aralık mesafesi


Montaj öncesi hazırlıklar

- Tavan deliğinin ünite ve askı civatası konumuna göre yeri.**
(Bkz şekil 1)

NOT Standart montaj dışındaki diğer montajlar için, Daikin bayinizle irtibat kurarak daha fazla bilgi alın.

- Elektrik kablosu, soğutucu ve drenaj borularının duvar deliğini bina dışına açın.**
 - Delik dış tarafa doğru eğimli olmalıdır.
 - Delik, koruyucu boruyu tam içine alacak büyüklükte ($\varnothing 7-8$ cm) olmalıdır (sahadan temin edilir).
 - Duvar deliğini mümkün olduğunca gizlemek için bir duvar deliği kapağı (sahadan temin edilir) kullanın.

- Koruyucu boru (sahadan temin edilir)
- Duvar deliği kapağı (sahadan temin edilir)



- Bu iç ünite için fan hızı standart harici statik basınç sağlayacak şekilde önceden ayarlanmıştır.**
Daha yüksek veya daha düşük harici statik basınç gerekirse, uzaktan kumandadan ilk değeri değiştirerek harici statik basıncı yeniden ayarlayın.
- Askı civatalarını takın. (Bkz şekil 4)**
(Askı civatası için M10 civata kullanın.) Ünite ağırlığını taşıması için tavanı takviye etmek amacıyla mevcut tavanlarda ankraj ve gömülü civata, yeni tavanlar için gömülü ankraj ve diğer temin edeceğiniz parçaları kullanın.

- Ankor
- Tavan tabliyesi
- Uzun somun veya germe
- Askı civatası

NOT Yukarıda belirtilen parçaların tamamı sahadan temin edilmektedir.

İç ünitenin montajı

Opsiyonel aksesuarları monte ederken, opsiyonel aksesuar montaj kılavuzunu da okuyun. Saha koşullarına bağlı olarak, iç üniteyi monte etmeden önce opsiyonel aksesuarları monte etmek daha kolay olabilir.

- İç üniteyi geçici olarak monte edin.**
 - Askı mesnedini askı civatasına geçirin. Askı mesnedinin alt ve üstünden bir pul ve somun kullanarak sıkı bir şekilde tutturun. (Bkz şekil 3)
- Ünitenin yatay olarak düz olup olmadığını kontrol edin.**
 - Üniteyi yatık monte etmeyin.
 - Ünitenin dört köşede düz seviyede olup olmadığını, şekil 9'da gösterildiği şekilde su doldurulmuş vinil tüp veya su terazisi ile kontrol edin.
- Üst somunu sıkın.**

- Sahadan tedarik edilir
- Asma mesnedi rondelası
- Sıkın (çift somun)

- Su terazisi
- Vinil tüp

Soğutucu borularının döşenmesi


Dış ünitenin soğutucu borularının döşenmesi hakkında bilgi için, dış ünite ile verilen montaj kılavuzuna bakın. Boruları döşemeden önce, hangi tip soğutucu kullanıldığını kontrol edin.



Sahadaki tüm tesisat işlemleri lisanslı bir soğutma teknisyeni tarafından yapılmalı ve ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır.

- R410A için uygun bir boru kesici ve genişletici kullanın.
- Geçirmeden önce genişletilmiş kısımların çevresine eter yağı veya ester yağı sürün.
- Boruya toz, nem veya başka yabancı madde girmesini önlemek için, borunun ucunu sıkarak veya bantla kapatın.
- Dış ünite soğutucu yüklüdür.
- Üniteye boru takarken veya üniteden boru sökerken mutlaka bir somun anahtarı ve tork anahtarını birlikte kullanın.


- 1 Tork anahtarı
- 2 Somun anahtarı
- 3 Boru birleşimi
- 4 Genişletme somunu



- Genişletme somunu boşluklarının ölçüleri ve uygun sıkma torku için Tablo 1'e bakın. (Fazla sıkılırsa genişletme hasar görebilir ve sızmaya neden olabilir.)

- Genişletme somununu takarken, genişletmenin içine ve dışına eter yağı veya ester yağı sürün ve sıkıca sıkmadan önce 3 yada 4 tur elle sıkın.

Buraya eter yağı veya ester yağı sürün

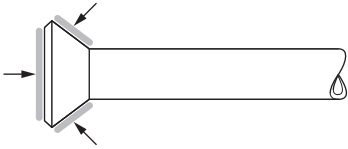

- Boru rakorunda gaz kaçağı olup olmadığını kontrol edin.
- Polietilen köpük izolasyon malzemesi ile gaz borusu ve sıvı borusunu ayrı ayrı izole edin (termal iletkenlik = 0,041~0,052 W/mK).

	İç çap	Duvar kalınlığı
Gaz borusu izolasyonu	12~15 mm	8~10 mm
Sıvı borusu izolasyonu	8~10 mm	7~10 mm


NOT



Gaz borusu için, 110°C sıcaklığa dayanıklı bir polietilen köpük kullanın.



Soğutucu borusunu duvar deliğinden geçirirken, boruya toz veya nem girmemesi için dikkat edin. Boruları bir kapakla koruyun veya boru ucunu bantla tamamen kapatın.

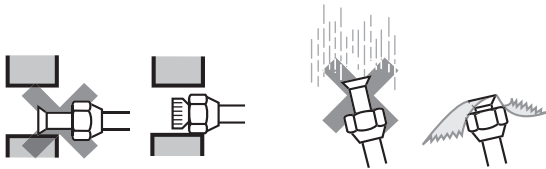


Tablo 1

Boru ebadı	Sıkma torku	Genişletme boyutu A (mm)	Genişletme şekli
Ø6,4	14,2~17,2 N•m (144~176 kgf•cm)	8,7~9,1	
Ø12,7	49,5~60,3 N•m (504~616 kgf•cm)	16,2~16,6	

Drenaj borularının döşenmesi

Drenaj borularını şekilde gösterildiği gibi döşeyin ve terlemeye karşı önlem alın. Yanlış döşenmiş boru sızmaya neden olabilir ve mobilyaları ve eşyalarınızı ıslatabilir.

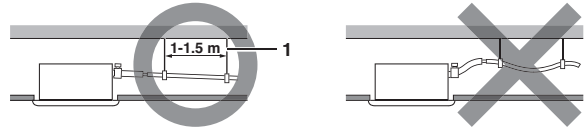


1 Askı demiri


1. Drenaj borularını döşeyin.

- Boruları mümkün olduğunca kısa tutun ve aşağı doğru eğimlendirerek, boru içinde hava tutulmamasını sağlayın.
- Boru genişliğini bağlantı borusununkine eşit (25 mm nominal çap ve 32 mm dış çap) veya bundan daha büyük tutun.
- Drenaj borularında kondensstop kullanmayın ve hortumun ucunu asla suya daldırmayın. (Bkz şekil 2)
- Drenaj hortumunu uzatırsanız, daima polietilen köpük izolasyon malzemesiyle (sahadan temin edilir) dış kenara kadar izole edin.

- 1 İç üniteye bağlı drenaj hortumu
- 2 İç kısım uzatma drenaj hortumu
- 3 Duvar
- 4 Polietilen köpük



- 1:100'lük bir aşağı eğim sağlamak için her 1 – 1,5 m'de bir askı demiri takın.
- Birden çok drenaj borusunu birleştiriyorsanız, boruları gösterildiği şekilde takın.



2. Boruları döşedikten sonra, drenajın rahat akıp akmadığını kontrol edin.

- Drenaj hortumunun sıkıca bağlandığından emin olun.
- Suyun sorunsuz akıp akmadığını kontrol etmek için drenaj tavasına biraz su dökün.






Elektrik kablosu döşendikten sonra

COOL (Soğuma) çalışırken drenaj akışını kontrol edin, bölüm "Test İşletimi"de açıklanmıştır.

Elektrik kablolarının döşenmesi tamamlanmadan

- Anahtar kutusu kapağını sökün ve güç beslemesini ve uzaktan kumandayı uçlara takın. (Bkz şekil 7)

- 1 Güç besleme kablosu
- 2 Kablo portu
- 3 İç ünite PC kartı
- 4 Güç besleme bağlantı panosu
- 5 Üniteler arasındaki iletim kablosu
- 6 Uzaktan kumanda kablosu
- 7 Ünite iletim kablosu için bağlantı panosu
- 8 Elektrikli parçalar kutusu kapağı
- 9 Kablo şeması
- 10 Elektrikli parçalar kutusu

Ardından, uzaktan kumandadaki denetim/test işletimi düğmesine  basın. Ünite test işletimi moduna geçecektir. İşletim modu seçici düğmesine  fan modu  seçilene kadar basın. Ardından, açma/kapatma düğmesine  basın. İç ünite fanı ve drenaj pompası çalışacaktır. Üniteden suyun tahliye edilip edilmediğini kontrol edin. Birinci moda geri dönmek için  düğmesine basın.

Elektrik kablolarının döşenmesi

Genel talimatlar

- Sahadan temin edilen bütün parçalar ve malzemeler ile elektrik işleri yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır.
- Sadece bakır kablo kullanın.
- Dış ünite, iç üniteler ve uzaktan kumandanın kablo bağlantıları için anahtar kutusu kapağında bulunan "Kablo şeması" nı takip edin. Uzaktan kumandanın asılmasına ilişkin ayrıntılar için "Uzaktan kumanda montaj kılavuzu"na bakın.
- Bütün kablo döşeme işlemleri yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Tüm sistemin güç beslemesini kapatabilecek bir devre kesici kullanılmalıdır.
- Bu sistem çok sayıda iç üniteden oluşmaktadır. Her bir iç üniteyi A ünitesi, B ünitesi..., olarak işaretleyin ve dış ünitenin ve BS (Branşman Seçici) ünitesi bağlantı panosu kablolarının doğru eşleştirildiğinden emin olun. Dış ünite ve iç ünite arasındaki elektrik kabloları veya tesisat boruları doğru eşleştirilmezse, sistem arıza verebilir.

Elektrik özellikleri

Model	Hz	Volt	Voltaj aralığı
FXDQ20+25	50	230	min. 198–maks. 264

Model	Güç besleme		Fan motoru	
	MCA	MFA	KW	FLA
FXDQ20+25	0,2	16 A	0,01	0,1

MCA: Min. devre Amperi (A)
MFA: Maks. Sigorta Amperi (A)
KW: Fan Motoru Nominal Çıkışı (kW)
FLA: Tam Yük Amperi (A)

NOT Ayrıntılar için "Elektrik verileri"ne bakın.



Sahadan sağlanan sigortalar ve kablolar için teknik özellikler

Güç besleme kablosu			
Model	Saha sigortaları	Kablo	Ebat
FXDQ20+25	16 A	H05VV-U3G	Yerel yönetmelik

Model	Kablo	Ebat
FXDQ20+25	Kıvrımlı tel (2)	0,75–1,25 mm ²

NOT



- Ayrıntılar için, "Kablolama örneği" bölümüne bakın.

- İç ve dış üniteler arasında ve iç ünite ile uzaktan kumanda arasındaki izin verilen iletim kablosu uzunluğu aşağıda belirtilmiştir:

- Dış ünite - iç ünite: maks. 1000 m (toplam kablo uzunluğu: 2000 m)
- İç ünite - uzaktan kumanda: maks. 500 m


Kablolama örneği ve uzaktan kumandanın ayarlanması

Kablo bağlantılarının yapılması

- Bağlantıları yapmak için şekil 7'de görüldüğü gibi anahtar kutusu kapağını açın.

Önlemler

1. Güç besleme bağlantı panosuna kabloları bağlarken aşağıda belirtilen notları göz önünde bulundurun.
 - Aynı güç besleme terminaline farklı boyutta kablolar takmayın. (Bağlantıdaki gevşeklik aşırı ısınmaya neden olabilir.)
 - Aynı boyutta kablolar takarken, resme göre takın.



2. İç üniteler arasındaki geçiş kablolarının toplam akımını 12 A'dan düşük tutun. 2 mm² (Ø1,6)'dan büyük kalınlıkta iki elektrik kablosu kullanırken ünitenin bağlantı panosu dışındaki hattı elektrik ekipmanı standartlarına uygun olarak branslandırın. Güç besleme kablosundakine eşit veya bundan büyük izolasyon derecesi elde etmek için brans izole edilmelidir.
3. Aynı topraklama terminaline farklı boyutta kablolar takmayın. Bağlantıdaki gevşeklik koruma düzeyini düşürebilir.
4. Üniteleri bağlayan kumanda kabloları ve teller güç besleme kablosundan en az 50 mm uzakta bulunmalıdır. Buna uyulmadığı takdirde, elektrik gürültüsünden dolayı arıza meydana gelebilir.
5. Uzaktan kumanda kablosu için, uzaktan kumanda ile verilen "Uzaktan kumanda montaj kılavuzu"na bakın.
6. Güç besleme kablosunu asla iletim kablosu bağlantı panosuna takmayın. Bu hata tüm sisteme hasar verebilir.
7. Yalnızca belirtilen kabloları kullanın ve kabloları uçlara sıkıca bağlayın. Kabloların uçlar için dışarıdan stres oluşturmaması için dikkat edin. Kabloları düzenli tutarak, servis kapağının açılması gibi diğer ekipmanları engellemelerini sağlayın. Kapağın sıkıca kapandığından emin olun. Eksik bağlantılar aşırı ısınmaya ve daha kötü durumlarda elektrik çarpmasına yada yangına neden olabilir.

Kablolama örneği

- Her bir ünitenin güç besleme kablosunu **şekil 16**'da gösterildiği şekilde bir anahtar ve sigorta ile takın.

- Güç besleme
- Ana anahtar
- Güç besleme kablosu
- İletim kabloları
- Anahtar
- Sigorta
- BS (Branşman Seçici) ünitesi REYQ yalnızca
- İç ünite
- Uzaktan kumanda

Komple sistem örneği (3 sistem)

1 iç ünite için 1 uzaktan kumanda kullanırken (Normal işletim)

(Bkz şekil 8)

Grup kontrolü veya 2 uzaktan kumandayla kullanım için (Bkz şekil 10)

BS (Branşman Seçici) ünitesi dahil edildiğinde (Bkz şekil 12)

- Dış ünite
- İç ünite
- Uzaktan kumanda (Opsiyonel aksesuarlar)
- En sonuncu iç ünite
- 2 uzaktan kumandayla kullanım için
- BS (Branşman Seçici) ünitesi

NOT Grup kontrolü kullanırken iç ünite adresi belirtmek gerekmemektedir. Güç açıldığında adres otomatik olarak ayarlanmaktadır.

Önlemler

- Aynı sistemdeki ünitelere güç vermek için tek bir anahtar kullanılabilir. Ancak branş anahtarları ve branş devre kesicileri dikkatli seçilmelidir.
- Bir grup kontrolü uzaktan kumandası için, en fazla fonksiyona sahip iç üniteye uygun uzaktan kumandayı seçin.
- Cihazı gaz borularına, su borularına, paratoner çubuklarına topraklamayın ya da telefonlarla çapraz topraklama yapmayın. Yanlış topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.

Saha ayarı

Saha ayarı, montaj durumuna göre uzaktan kumandanın yapılmalıdır.

- Ayarlar "Mod numarası", "Birinci kod No." ve "İkinci kod No." değiştirilerek yapılabilir.
- Ayarlama ve işletim hakkında bilgi için uzaktan kumandanın montaj kılavuzunda "Saha ayarları" bölümüne bakın.

Saha ayarları özeti

Mod No. (Not 1)	Birinci kod No.	Ayar açıklaması	İkinci kod No. (Not 2)				
			01	02	03	04	
0	0	Filtre kirlenmesi - Ağır/Hafif = Ayar, 2 filtre temizleme ekranı göstergeleri arasındaki süreyi belirler. (Kirlenme fazla olduğunda, 2 filtre temizleme ekranı göstergeleri arasındaki süre yarıya indirilecek)	Çok uzun ömürlü filtre	±10.000 saat	±5.000 saat	—	—
			Uzun ömürlü filtre	Hafif ±2.500 saat	Ağır ±1.250 saat	—	—
			Standart filtre	±200 saat	±100 saat	—	—
10 (20)	2	Termostat sensörü seçimi	Ünite sensörü (veya varsa uzak sensör kullanın) İLE uzak sensörü birlikte kullanın. (Not 5+6'ya bakın)	Yalnızca ünite sensörünü (veya varsa uzak sensörü) kullanın. (Not 5+6'ya bakın)	Yalnızca uzak sensörünü kullanın. (Not 5+6'ya bakın)	—	—
	3	2 filtre temizleme ekranı göstergeleri arasındaki görüntüleme süresi ayarı	Göster	Gösterme	—	—	
	6	Grup kontrolünde termostat sensörü	Yalnızca ünite sensörünü (veya varsa uzak sensörü) kullanın. (Not 6'ya bakın)	Ünite sensörü (veya varsa uzak sensörü) İLE uzaktan kumanda sensörünü birlikte kullanın. (Not 4+5+6'ya bakın)	—	—	
12 (22)	0	Opsiyonel KRP1B PCB kitinin X1-X2 çıkış sinyali	Termostat açık + kompresör çalışıyor	—	Çalışma	Arıza	
	1	Dışardan AÇ/KAPAT girişi (T1/T2 girişi) = Zorunlu AÇ/KAPAT dışardan çalıştırılacağı yapılabilecek ayar.	Zorunlu KAPATMA	AÇ/KAPAT işlemi	—	—	
	3	Isıtma modunda termostat KAPALI iken fan ayarı	LL	Ayarlı hız	KAPALI (Not 3'ye bakın)	—	
	4	Diferansiyel otomatik geçiş	0°C	1°C	2°C	3°C (Not 7'ye bakın)	
	5	Elektrik kesintisinden sonra otomatik yeniden çalıştır	Devre dışı	Devrede	—	—	
	9	Sabit soğutma/ana ısıtma	Devre dışı	Devrede	—	—	
13 (23)	6	Harici statik basıncın ayarlanması (Takılan kanal direncine göre ayarlanacaktır)	Normal	Yüksek statik basınç	Düşük statik basınç	—	
15 (25)	3	Drenaj pompası çalışması + nemlendirici kilidi	Donatılmış	Donatılmamış	—	—	

Not 1 : Ayar grup modunda gerçekleştirilir ancak parantez içindeki mod sayısı seçilirse, iç üniteler teker teker de ayarlanabilir.

Not 2 : İkinci kod No. fabrika ayarları gri arka planda işaretlenir.

Not 3 : Yalnızca opsiyonel uzak sensör ile birlikte ve ayar 10-2-03 olduğunda kullanın.

Not 4 : Grup kontrolü seçilirse ve uzak sensör kullanılacaksa, 10-6-02 & 10-2-03 olarak ayarlayın.

Not 5 : 10-6-02 + 10-2-01 veya 10-2-02 yada 10-2-03 aynı anda ayarlanırsa, 10-2-01, 10-2-02 veya 10-2-03 ayarı öncelikli olacaktır.

Not 6 : 10-6-01 + 10-2-01 veya 10-2-02 yada 10-2-03 aynı anda ayarlanırsa, grup bağlantısı için 10-6-01 ayarı öncelikli olacak ve tekli bağlantı için 10-2-01, 10-2-02 yada 10-2-03 öncelikli olacaktır.

Not 7 : Diferansiyel otomatik değişim sıcaklıkları için daha fazla ayar aşağıda belirtilmiştir:

İkinci kod No.	05	4°C
	06	5°C
	07	6°C
	08	7°C

2 Uzaktan Kumanda ile Kontrol (1 iç ünitenin 2 uzaktan kumanda ile kontrol edilmesi)

- 2 uzaktan kumanda kullanırken, bir uzaktan kumanda "MAIN" (ANA), diğeri "SUB" (ALT) olarak ayarlanmalıdır.

Ana/alt deęiřtirme

1. Uzaktan kumandanın üst ve alt parçası arasındaki oyuęa bir düz tomavida sokun ve 2 konumdan çalıřarak, üst parçayı sökün. (Bkz řekil 11)
(Uzaktan kumanda PC kartı uzaktan kumandanın üst kısmındadır.)
 2. İki uzaktan kumanda PC kartından birisindeki ana/alt deęiřtirme anahtarını "S" ayarına getirin. (Bkz řekil 15)
(Dięer uzaktan kumandanın anahtarını "M" ayarında bırakın.)
- 1 Uzaktan kumanda PC kartı
 - 2 Fabrika ayarı
 - 3 Sadece bir uzaktan kumandanın deęiřtirilmesi gerekmektedir

Bilgisayarlı kumanda (zorunlu kapatma ve açma/kapatma modu)

1. Kablo özellikleri ve kablolama yapılması.
 - Dıřardan baęlantı panosunun T1 ve T2 uçlarına giriři baęlayın (uzaktan kumandanın iletim kablosuna).

Kablo özellikleri	Kırlıflı vinil kordon veya kablo (2 tel)
Kalınlık	0,75–1,25 mm ²
Uzunluk	Maks. 100 m
Dıř uç	Minimum 15 V DC, 10 mA uygulama yükü saęlayabilen kontak

řekil 14'e bakın.

- 1 Giriř A
2. Harekete geçirme
 - Ařaęıdaki tablo, giriř A'ya yanıt olarak "zorunlu kapatma" ve "açma/kapatma modlarını" açıklamaktadır.

Zorunlu kapatma	açma/kapatma modu
Giriř "açık" çalıřmayı durdurur	giriř kapalı → açık: üniteyi açar (uzaktan kumandalarla mümkün deęildir)
Giriř "kapalı" kumandayı etkinleřtirir	giriř açık → kapalı: üniteyi uzaktan kumandayla kapatır

3. Zorunlu kapatma ve açma/kapatma modunun seęilmesi
 - Gücü açın ve modu seęmek için uzaktan kumandayı kullanın.
 - Uzaktan kumandayı saha ayarlama moduna ayarlayın. Ayrıntılar için uzaktan kumanda kılavuzunun "Sahada ayarlama yapılması" bölümüne bakın.
 - Saha ayarlama modunda, mod No. 12'yi seęin ve ardından birinci kod (anahtar) No.'yu "1" olarak ayarlayın. Ardından ikinci kod (konum) No.'yu zorunlu kapatma için "01" ve açma/kapatma modu için "02" olarak ayarlayın. (fabrika ayarı zorunlu kapatma.) (Bkz řekil 17)
- 1 İkinci kod No.
 - 2 Mod No.
 - 3 Birinci kod No.
 - 4 Saha ayar modu

Merkezi kontrol

- Merkezi kontrol için, grup numarası belirtmek gereklidir. Ayrıntılar için merkezi kumandanın her bir opsiyonel kumanda kılavuzuna bakın.

Test iřletimi


Dıř ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

- Bir hata oluřtuęunda uzaktan kumandanın iřletim lambası yanıp sönecektir. Sorunu öğrenmek için LCD ekrandaki hata kodunu kontrol edin. Arıza kodu ve ilgili sorunun açıklaması, aksesuar torbasındaki "Servis uyarısı" etiketinde belirtilmiřtir.

Dięer özellikler



Hava emme yönü

- Bu özellik kullanıcının hava emme yönünü seęmesine imkan tanır. Levhayı alttan arkaya çevirerek, hava emme yönü arkadan alta çevrilebilir.

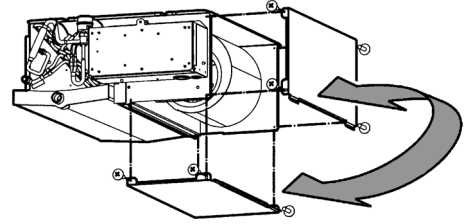

Drenaj tavası delięi

- Müřteri saę veya sol tarafta drenaj delięi seęme imkanına sahiptir.

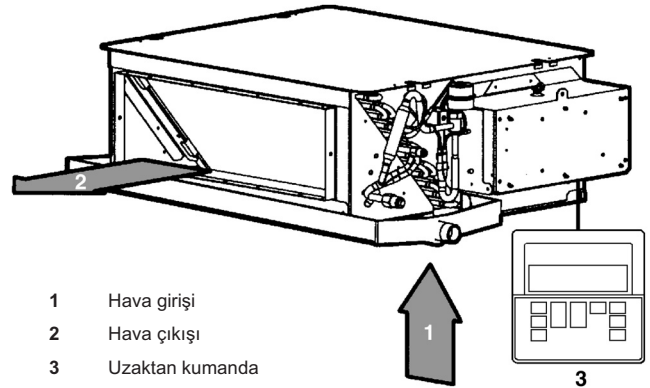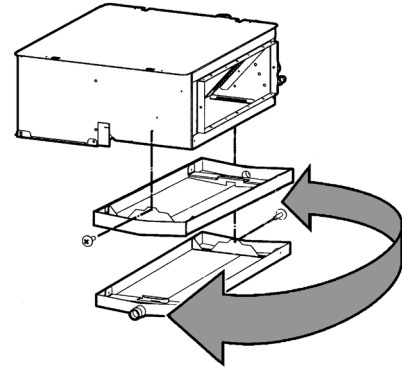

- 1 Hava giriři
- 2 Hava çıkıřı
- 3 Uzaktan kumanda

Bakım

Önemli

- YALNIZCA YETKİLİ SERVİS GÖREVLİSİNİN BAKIM YAPMASINA İZİN VERİLMEKTEDİR.
- TERMİNAL CİHAZLARINDA ÇALIŞMA YAPILMADAN ÖNCE, TÜM GÜÇ BESLEME DEVRELERİ KAPATILMALIDIR.
- HAVA FİLTRELERİNİ VE DIŞ PANELLERİ TEMİZLEMELİK İÇİN 50°C'DEN YÜKSEK SU VEYA HAVA KULLANMAYIN.

Hava filtresinin temizlenmesi

Ekranda "TIME TO CLEAN AIR FILTER" (HAVA FİLTRESİNİ TEMİZLEME ZAMANI) yazısı görüntülediğinde hava filtresini temizleyin.

Havanın aşırı kirlendiği bir odada ünite kullanılıyorsa, temizleme sıklığını artırın.

(Hatırlama için bir ölçü olarak, filtreyi altı ayda bir temizleyin.)

Kiri temizlemek mümkün değilse, hava filtresini değiştirin. (Değişim için hava filtresi opsiyoneldir.)

NOT



Ünite içinde toz birikmemesi için, klimayı filtreleri olmadan kullanmayın.

1. Hava filtresinin sökülmesi

- Arka emme (Bkz şekil 5a):
Hava filtresinin tabanını geriye doğru 2 dirseğin üzerine çekin.
- Altan emme (Bkz şekil 5b):
Filtreyi ünitenin arkasında bulunan iki dirseğin üzerine çekin.

2. Hava filtresinin temizlenmesi

- Bir elektrikli süpürgesi kullanarak tozu temizleyin ve hafif ılık suda yumuşak bir şekilde yıkayın. Filtrenin çekmesini veya deforme olmasını önlemek için deterjan veya sıcak su kullanmayın. Temizledikten sonra, gölgede kurutun.



3. Hava filtresinin değiştirilmesi

- Arka emme (Bkz şekil 5a):
Filtreyi ünitenin en üstünde bulunan kapağa asın ve diğer tarafı 2 dirsek üzerinden yavaşça itin.
- Altan emme (Bkz şekil 5b):
Filtreyi ünitenin ortasında bulunan kapağa asın ve diğer tarafı 2 dirsek üzerinden yavaşça itin.

4. Gücü açtıktan sonra, FILTER SIGN RESET (FİLTRE İŞARETİ SIFIRLAMA) düğmesine basın.

- "TIME TO CLEAN AIR FILTER" (HAVA FİLTRESİNİ TEMİZLEME ZAMANI) yazısı ekrandan kaybolacaktır. (Daha fazla bilgi için, dış ünitenin kullanım kılavuzuna bakın.)

NOT



- Temizlemek dışında hava filtresini başka bir amaçla çıkartmayın. Gereksiz uğraşma filtreye hasar verebilir.
- Benzin, benzen, tiner, parlatma tozu veya sıvı böcek ilacı kullanmayın. Rengin solmasına veya deformasyona neden olabilir.
- İç üniteyi ıslatmayın. Elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Bertaraf gereksinimleri

Ünitenin demonte edilmesi ve soğutucu, yağ ve diğer parçalarla ilgili işlemler yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Ürünlerimizin kullanım ömrü on (10) yıldır.

ÜRETİCİ FIRMA

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 1

Kat: 21-22 34750 Ataşehir

İSTANBUL / TÜRKİYE






Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Kablo Őeması

	: SAHA KABLOSU	BLK	: SİYAH
	: TERMİNAL	BLU	: MAVİ
	: KONEKTÖR	ORG	: TURUNCU
	: KABLO KELEPÇESİ	PNK	: PEMBE
	: KORUYUCU TOPRAKLAMA (VİDASI)	RED	: KIRMIZI
		WHT	: BEYAZ
		YLW	: SARI

A1P	BASKI DEVRE KARTI
C1R	KAPASİTÖR (FAN)
F1U	SİGORTA (250 V/10 A)
F2U	SAHA SİGORTASI
HAP	IŐIK YAYAN DİYOT (SERVİS MONİTÖRÜ - YEŐİL)
M1F	MOTOR (FAN)
Q1E	TOPRAKLAMA SIZINTI DETEKTÖRÜ
R1T	TERMİSTÖR (HAVA)
R2T,R3T	TERMİSTÖR (SOĐUTUCU)
RyF1-3	MANYETİK RÖLE (FAN)
X1M	BAĐALNTI SIRA KLEMENSİ (GÜÇ)
X2M	BAĐLANTI SIRA KLEMENSİ (KONTROL)
T1R	TRANSFORMATÖR (220-240 V/22 V)
Y1E	ELEKTRONİK GENLEŐME DEVRESİ

OPSİYONEL PARÇALAR

J1EH	ELEKTRİKLİ ISITICI
K1R	MANYETİK RÖLE (J1EH)

KABLO ADAPTÖRÜ

RyC,RyF	MANYETİK RÖLE
RyH	MANYETİK RÖLE (J1EH)
F1U,F2U	SİGORTA (250 V/5 A)
X1A,X2A	KONEKTÖR (KABLO ADAPTÖRÜ)
X1M	BAĐLANTI SIRA KLEMENSİ

OPSİYONEL PARÇA KONEKTÖRÜ



X16A	KONEKTÖR (KABLO ADAPTÖRÜ)
X18A	KONEKTÖR (ELEKTRİKLİ EKLENTİLER İÇİN KABLO ADAPTÖRÜ)



RECEIVER/DISPLAY UNIT	: ALICI/EKRAN ÜNİTESİ
WIRED REMOTE CONTROLLER	: KABLOLU UZAKTAN KUMANDA
SWITCH BOX	: ANAHTAR KUTUSU
TRANSMISSION WIRING	: İLETİM KABLOSU
INPUT FROM OUTSIDE	: DIŐARDAN GİRİŐ
CENTRAL REMOTE CONTROLLER	: MERKEZİ UZAKTAN KUMANDA



NOT




1. MERKEZİ UZAKTAN KUMANDAYI KULLANIRKEN, ÜNİTEYE BAĐLANTISI İÇİN KILAVUZA BAKIN.
2. MERKEZİ UZAKTAN KUMANDA KULLANILDIĐINDA X23A BAĐLANIR.
3. GİRİŐ TELLERİNE DIŐARIDAN BAĐLANTI YAPILDIĐINDA, UZAKTAN KUMANDADAN ZORUNLU KAPATMA VEYA AÇMA/ KAPATMA KUMANDA MODU SEĐİLEBİLİR. DAHA FAZLA AYRINTI İÇİN MONTAJ KILAVUZUNA BAKIN.

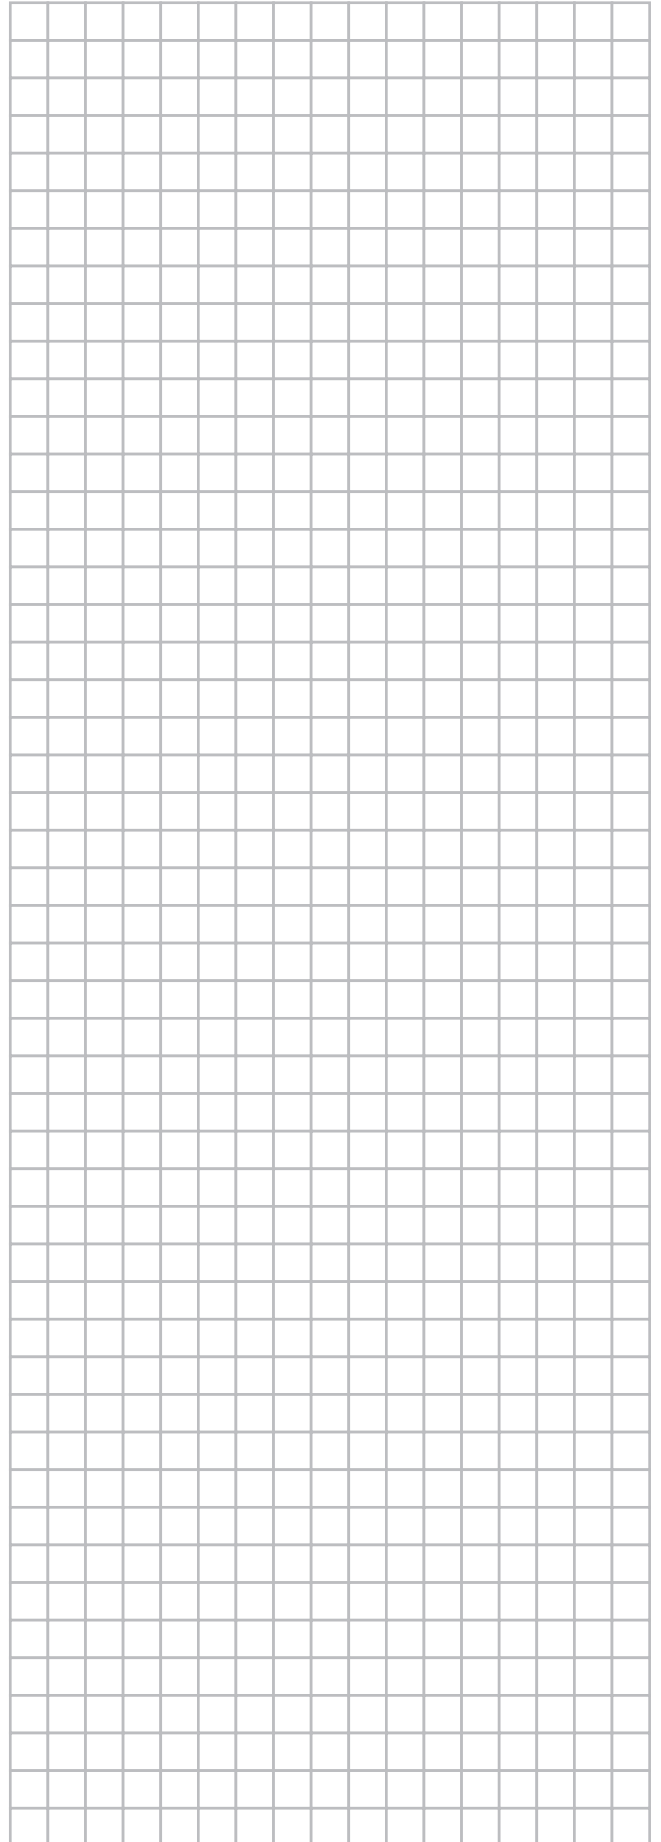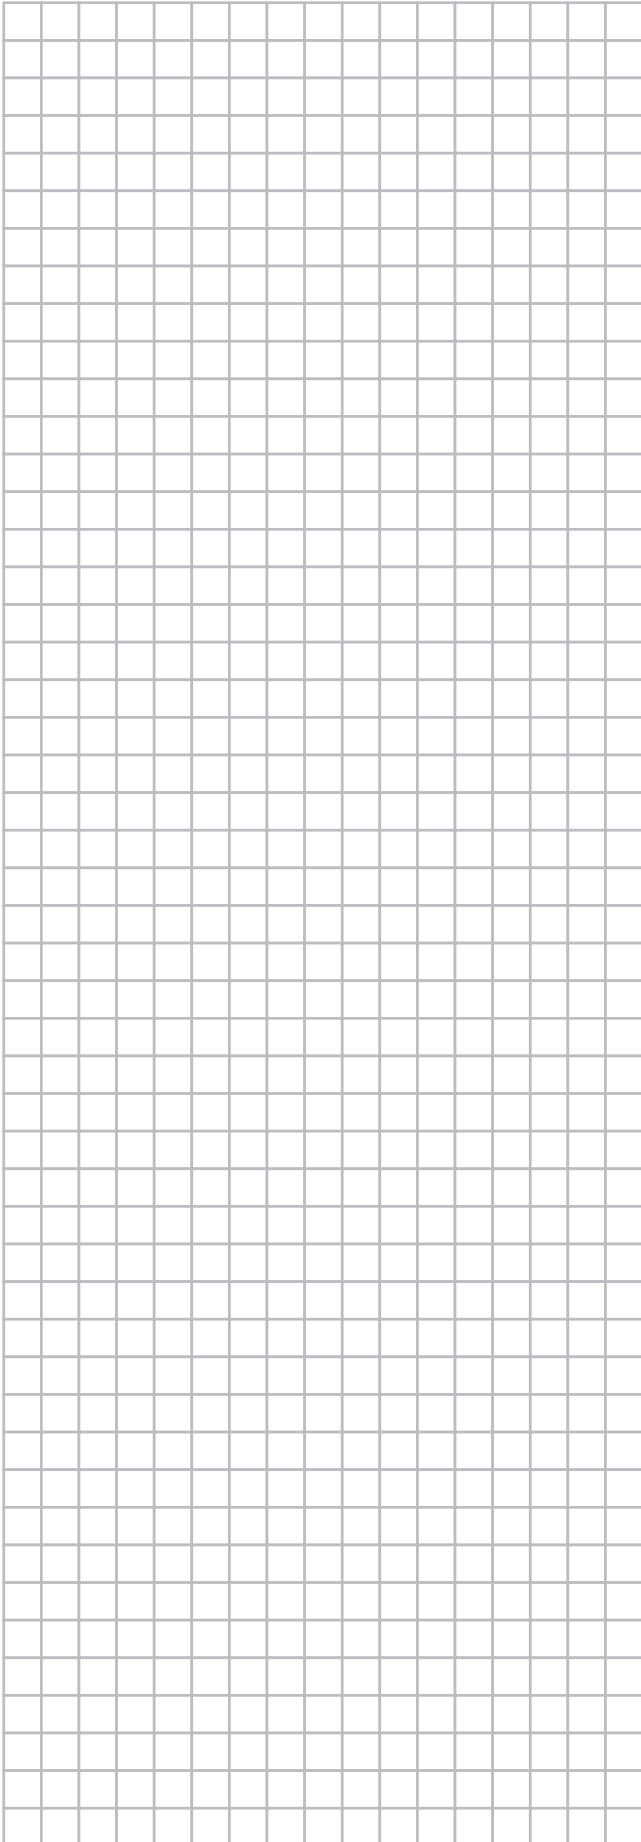


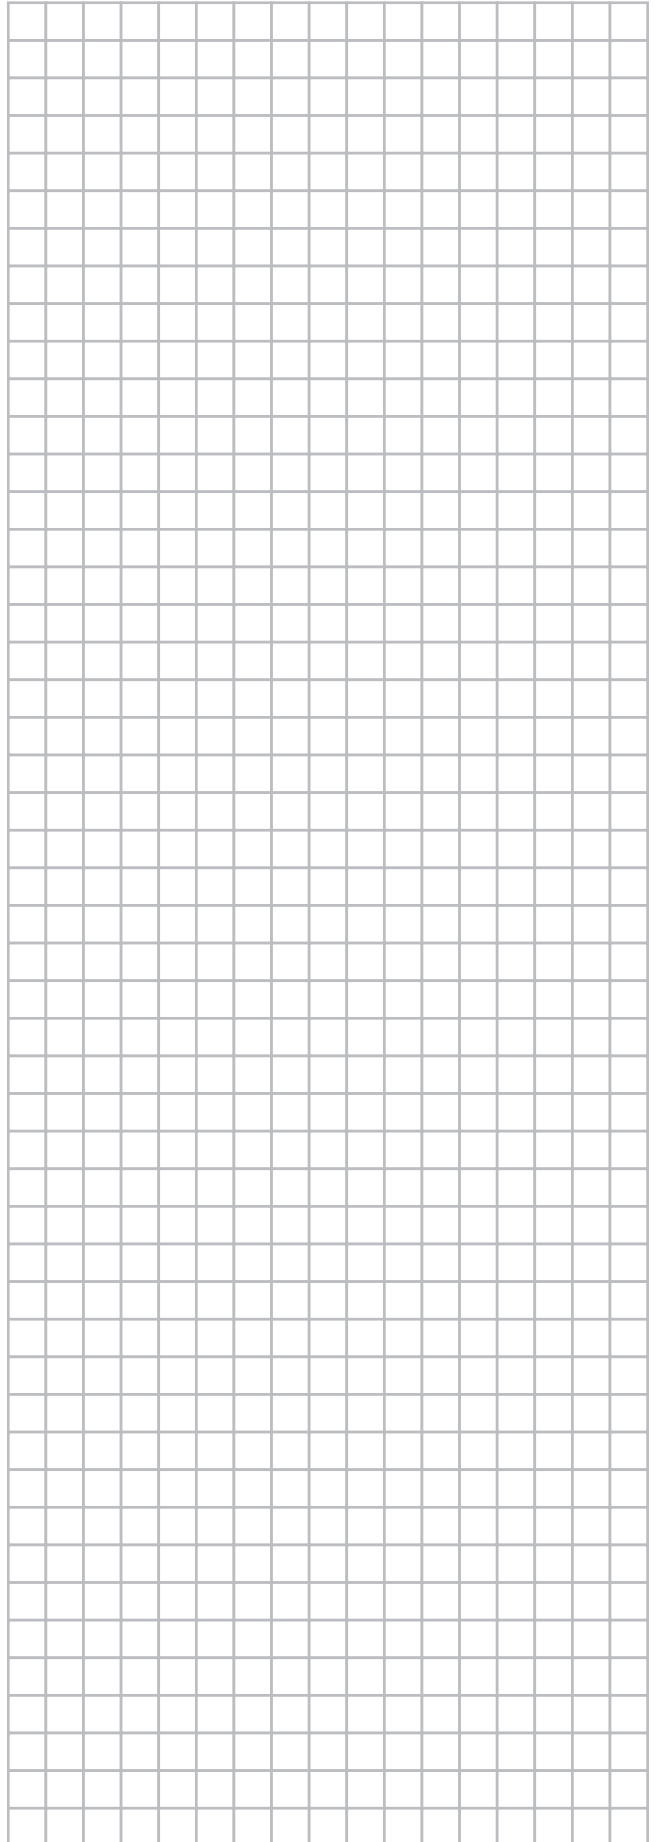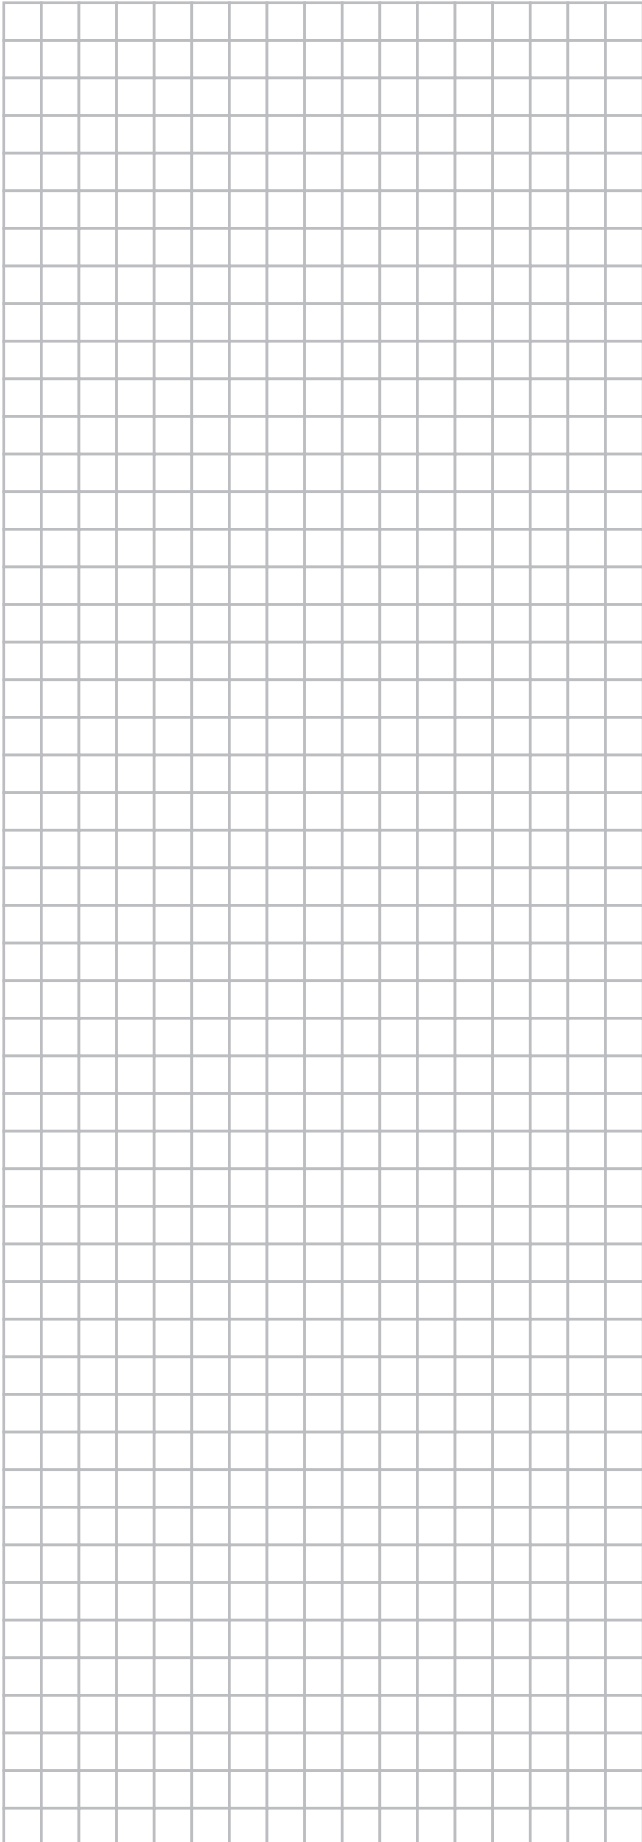

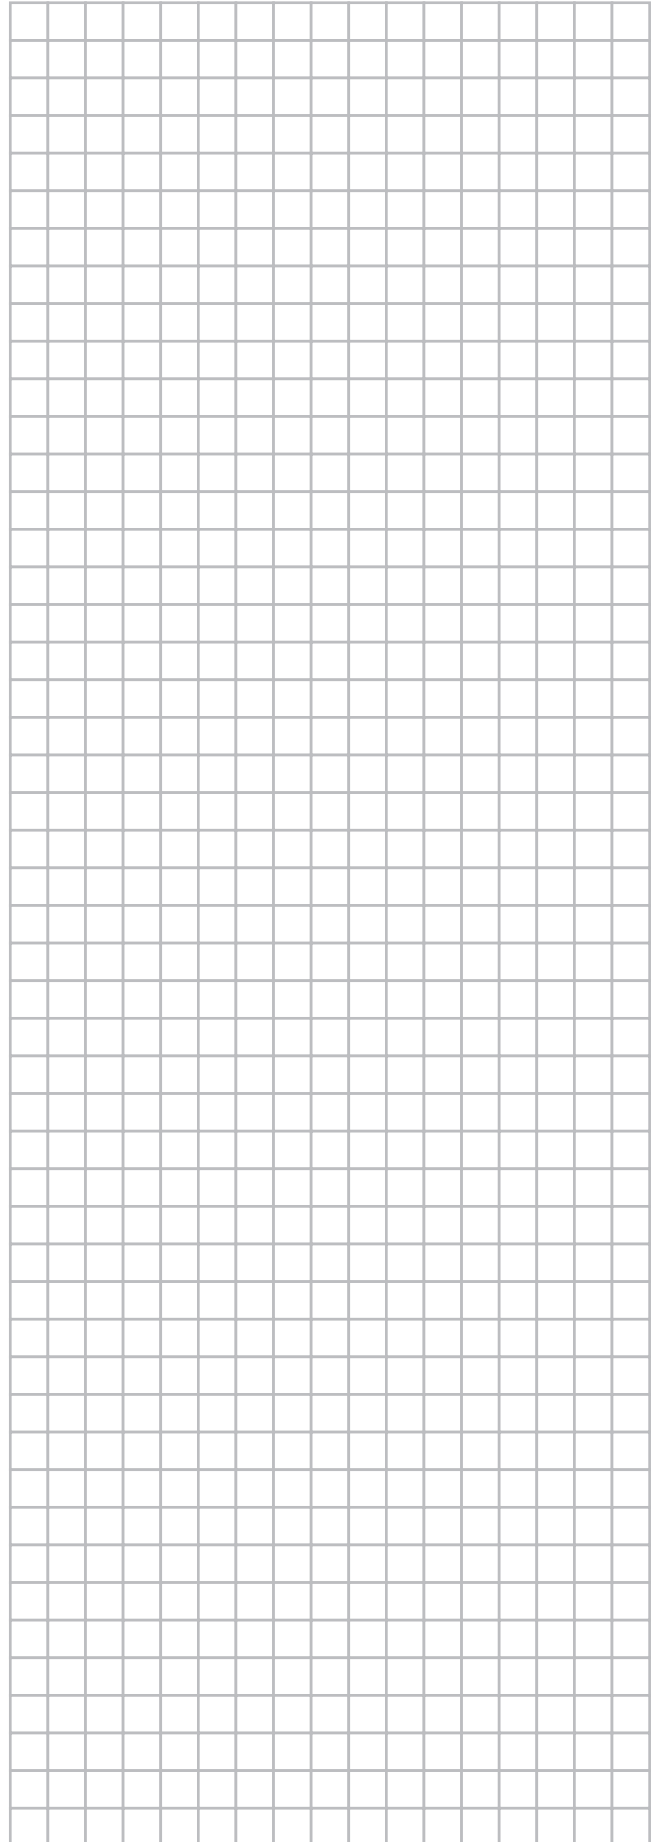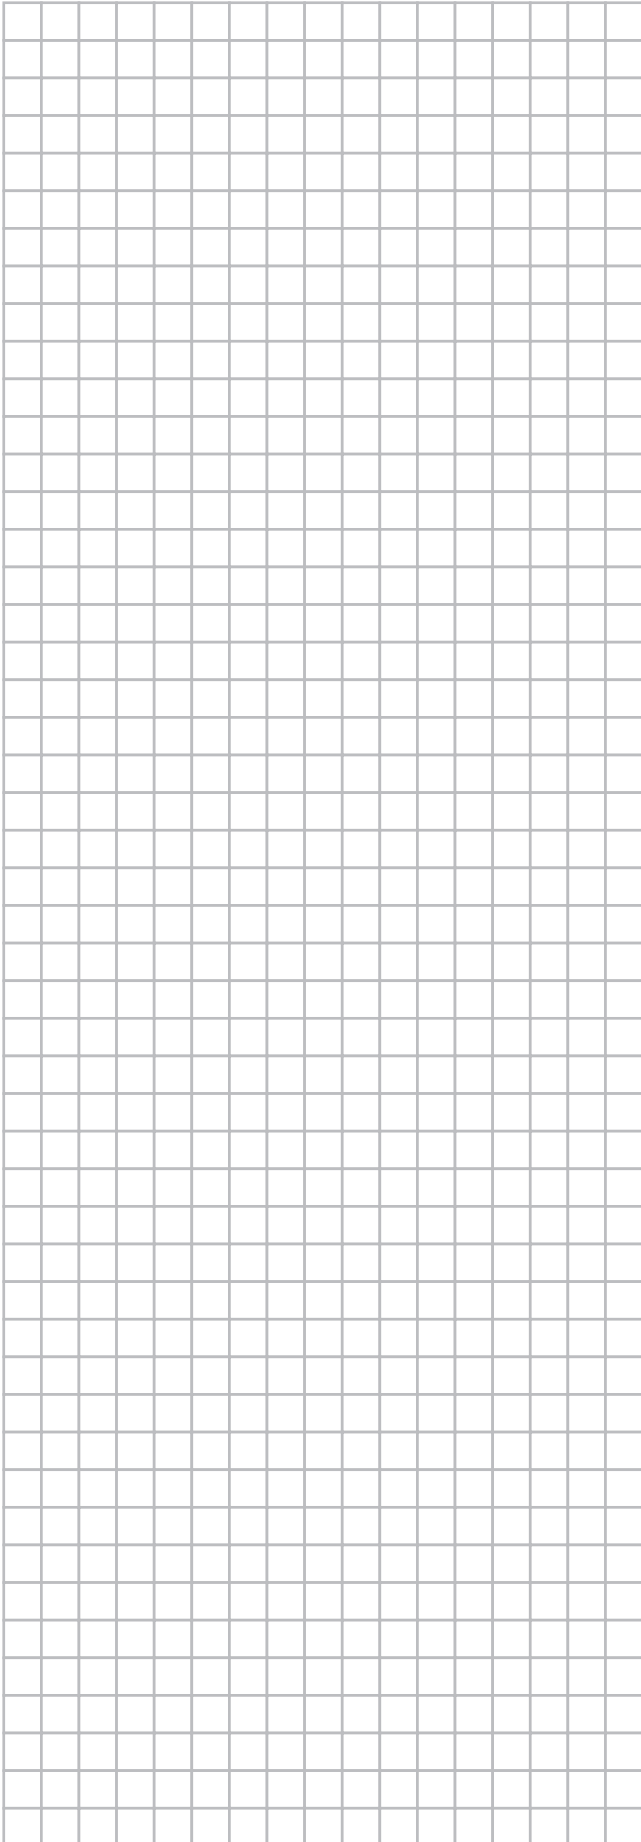


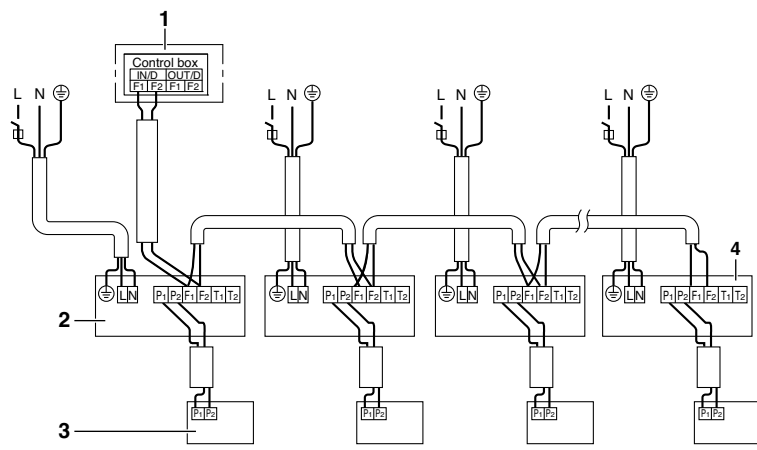


8

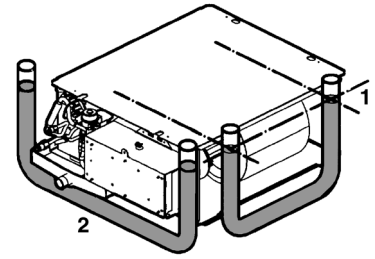


9

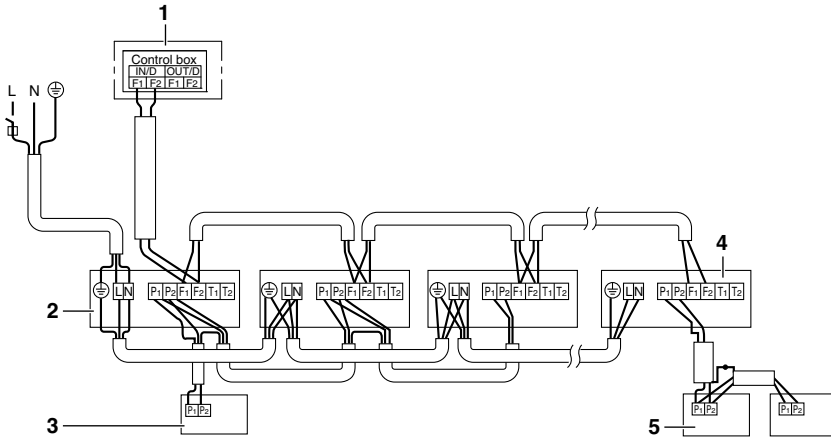


10

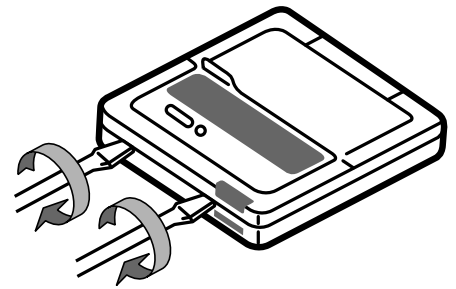


11

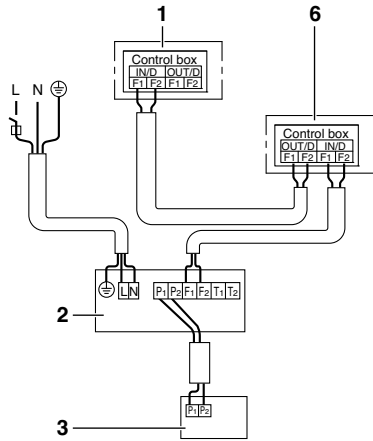


12

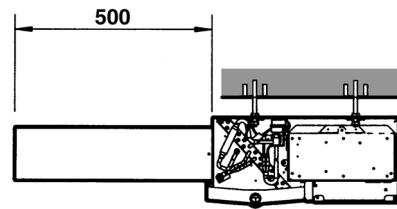


13




14

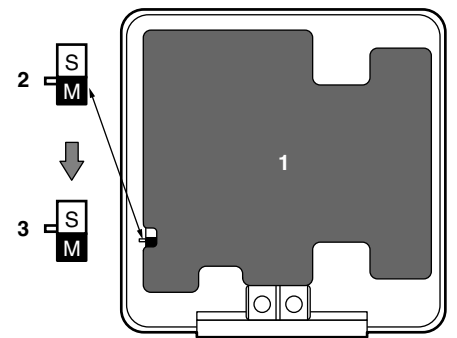

15

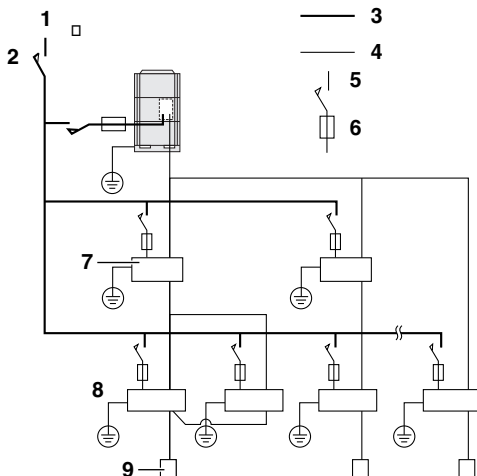

16

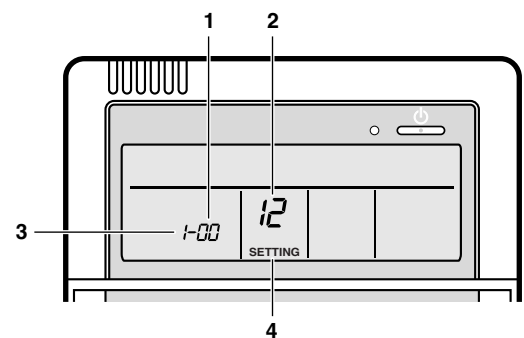

17

EAC

Copyright 2016 © Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P468515-3 12.2016