




Інструкція з встановлення та експлуатації

Система кондиціонування повітря з технологією VRV

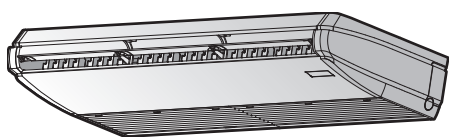

FXHQ32AVEB8
FXHQ63AVEB8
FXHQ100AVEB8

Інструкція з встановлення та експлуатації
Система кондиціонування повітря з технологією VRV

Українська

EU – Safety declaration of conformity
EU – Sicherheits-Konformitätserklärung
UE – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformitateatverklaring veiligheid

EC – Declaración de conformidad sobre seguridad
EU – Dichiarazione di conformità in materia di sicurezza
EE – Auhjón samþræðingartöl yfir mýr gæðgæði
EU – Declaração de conformidade relativa à segurança

EU – Varnostna izjava o skladnosti
EU – Odlučenost u skladu s deklaracijom
EC – Декларация о соответствии за безопасност
AB – Govenik ugovornik bezbedni

Daikin Europe N.V.

01 **000** declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
02 **000** erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
03 **000** déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
04 **000** verklaart hierbij op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 **000** dichiara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia esta declaración:
06 **000** dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione:
07 **000** δηλώνει κάτω από την αποκλειστική της ευθύνη ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται η παρούσα δήλωση:
08 **000** declara sob sua exclusiva responsabilidade que os produtos a que esta declaração se refere:

FXHQ32AVEB8, FXHQ63AVEB8, FXHQ100AVEB8,

01 are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:
02 folgende/n Richtlinie/n oder Vorschriften entsprechen, vorausgesetzt, dass diese gemäß unseren Anweisungen verwendet werden:
03 sont conformes à la/aux directive(s) ou règlement(s) suivant(s), à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions:
04 in overeenstemming zijn met de volgende richtlijn(en) of verordening(en), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze instructies:
05 están en conformidad con la/s siguiente(s) directiva(s) o reglamento(s), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
06 sono conformi alle direttive o ai regolamenti seguenti, a patto che i prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
07 συμμορφώνονται με την/τις ακόλουθη(ς) οδηγία(ς) ή κανονισμό(α), υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες μας:
08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) directiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas instruções:

Machinery 2006/42/EC**
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

01 following the provisions of:
02 gemäß der Bestimmungen in:
03 conformément aux dispositions de:
04 volgens de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le disposizioni di:
07 σύμφωνα με τις διατάξεις των:
08 segundo as disposições de:
09 в соответствии с положениями:

10 under/egtagt/egte af:
11 enligt bestämmelserna för:
12 i henhold til bestemmelserne i:
13 noudatusten sääntöissä:
14 za dodizen ustanoveni:
15 prema uredbama:
16 kovalt alzi:
17 zgodnie z postanowieniami:
18 umåhållt föreskrifter:

06 Not* as set out in <A> and judged positively by
07 Tzuploutw* according to the Certificate <C>
08 Not* we in <A> aufgeführt und von positiv beurteilt gemäß Zertifikat <C>
09 Not* telles que définies dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
10 Bemerk* zoals uiteengezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
11 Bemerk* tal como se estabelece em <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

01 **000** as set out in <A> and judged positively by
02 Hinweis* according to the Certificate <C>
03 Remark* telles que définies dans <A> et évaluées positivement par conformément au Certificat <C>
04 Bemerk* zoals uiteengezet in <A> en positief beoordeeld door overeenkomstig het Certificaat <C>
05 Nota* tal como se establece en <A> y valorado positivamente por de acuerdo con el Certificado <C>

11 Information* son angei <A> och godkänns av enligt Certifikat <C>
12 Merk* som del tekniskommi <A> og vurderet positivt av henhold til Certifikat <C>
13 Huom* seläsinä kunn ne on esitetty asakkasssa <A> ja pöta on hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.
14 Poznámka* jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjišeno v souladu s Osvědčením <C>
15 Napomena* kao je izloženo u <A> pozitivno odjeljeno od prema Certifikatu <C>

01** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
02** Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionssakte zusammenzustellen.
03** Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04** Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
05** Daikin Europe N.V. est autorizada a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06** Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

07** H Daikin Europe N.V. eiwa ёўчоўсюрнаўнй ва оувсўдзў тав Тэчыно афёclo кнэўсёрўс;
08** A Daikin Europe N.V. esta autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
09** Konianien Daikin Europe N.V. ymowoweece ocrastem komentem technickosho dokumentacii.
10** Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
11** Daikin Europe N.V. är behörigad att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
12** Daikin Europe N.V. har tillätselse till å kompilere den Tekniske konstruktionsfilen.

13** Daikin Europe N.V. on valuttuuti laatimaan Teknisen asakkiaan.
14** Spółecznosc Daikin Europe N.V. ma uprawnienie do kompilacji swoimi techniczne konstrukcje.
15** Daikin Europe N.V. je ovlašćen za izradu Databaze o tehničkoj konstrukciji.
16** A Daikin Europe N.V. je posuila i mislazi konstrukcijske dokumentacije osazaklasiata.
17** Daikin Europe N.V. ma upowaznienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
18** Daikin Europe N.V. este autorizata sa compilate Dosarul Tehnic de constructie.



Hiromitsu Iwasaki
Director
Ostend, 1st of March 2023

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Europe N.V.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

FXHQ32AVEB8, FXHQ63AVEB8, FXHQ100AVEB8,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the **Certificate <C>**.

** Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.

<A>	DAIKIN. TCF. 024J7/02-2023
	—
<C>	—

Зміст

4P686644-8B_FXHQ32~100AVEB8	000
1 Про документацію	4
1.1 Про цей документ	4
2 Особливі вказівки з техніки безпеки для установника	5
Для користувача	5
3 Вказівки з безпеки для користувача	5
3.1 Загальна інформація	6
3.2 Вказівки з безпечної експлуатації	6
4 Про систему	8
4.1 Складові частини системи	8
5 Пульт користувача	9
6 Режим	9
6.1 Експлуатаційний діапазон	9
6.2 Режими роботи	9
6.2.1 Основні режими роботи	9
6.2.2 Спеціальні режими нагрівання	10
6.2.3 Регулювання напрямку потоку повітря	10
6.3 Експлуатація системи	10
7 Обслуговування та сервіс	10
7.1 Заходи безпеки при обслуговуванні та ремонті	10
7.2 Очищення зовнішніх панелей блоку, повітряного фільтру й решітки повітрязбірника	11
7.2.1 Очищення зовнішніх панелей	11
7.2.2 Чищення повітряного фільтру	11
7.2.3 Очищення решітки повітрязбірника	12
7.3 Про холодоагент	12
8 Пошук та усунення несправностей	13
9 Зміна місця	13
10 Утилізація	13
Для спеціалістів зі встановлення	14
11 Про пакування	14
11.1 Внутрішній блок	14
11.1.1 Вилучення комплектуючих аксесуарів з внутрішнього блоку	14
12 Встановлення блоку	14
12.1 Підготовка місця встановлення	14
12.1.1 Вимоги до місця встановлення внутрішнього блоку	14
12.2 Встановлення внутрішнього блоку	14
12.2.1 Інструкції щодо встановлення внутрішнього блоку	14
12.2.2 Інструкції щодо встановлення зливного трубопроводу	16
13 Під'єднання трубок	18
13.1 Підготовка трубок холодоагенту	18
13.1.1 Вимоги стосовно трубок холодоагенту	18
13.1.2 Ізоляція трубопроводу холодоагенту	18
13.2 Під'єднання трубки холодоагенту	18
13.2.1 Під'єднання трубки холодоагенту до внутрішнього блоку	18
14 Підключення електрообладнання	20

14.1 Технічні дані стандартних компонентів проводки	20
14.2 Під'єднання електричної проводки до внутрішнього блоку	20

15 Завершення встановлення внутрішнього блоку	21
15.1 Встановлення решітки повітрязбірника й декоративної бічної панелі	21
16 Введення в експлуатацію	22
16.1 Контрольний перелік перевірок перед введенням в експлуатацію	22
16.2 Виконання пробного запуску	22
17 Конфігурація	22
17.1 Налаштування на місці	22
18 Технічні дані	24
18.1 Монтажна схема	24
18.1.1 Пояснення до уніфікованої монтажною схеми	24

1 Про документацію

1.1 Про цей документ

Цільова аудиторія

Компетентні спеціалісти з встановлення + кінцеві користувачі



ІНФОРМАЦІЯ

Цей пристрій мають використовувати компетентні або навчені користувачі у магазинах, легкій промисловості й на фермах, або неспеціалісти у комерційних цілях.

Комплект документації

Цей документ входить до комплексу документації. Повний комплект містить наступні матеріали:

- **Загальні заходи безпеки:**
 - Вказівки з безпеки, які обов'язково потрібно прочитати перед встановленням системи
 - Формат: Папір (див. у ящику внутрішнього блоку)
- **Інструкція з встановлення та експлуатації внутрішнього блоку:**
 - Вказівки з встановлення та експлуатації
 - Формат: Папір (див. у ящику внутрішнього блоку)
- **Довідник зі встановлення та експлуатації:**
 - Підготовка встановлення, рекомендовані методи, довідкові дані...
 - Докладні поетапні вказівки й довідкова інформація з базового та розширеного використання
 - Формат: Електронні документи за адресою <https://www.daikin.eu>. Для пошуку моделі скористайтеся функцією пошуку Q.

Найновіші редакції документації, яка надається, можуть бути в наявності на регіональному веб-сайті Daikin або у дилера.

Оригінальну документацію складено англійською мовою. Документація будь-якими іншими мовами є перекладом.

Технічні дані

- **Додатковий набір** найновіших технічних даних доступний на регіональному веб-сайті Daikin (у загальному доступі).
- **Повний набір** найновіших технічних даних доступний в мережі Daikin Business Portal (потрібна автентифікація).

2 Особливі вказівки з техніки безпеки для установника

Обов'язково дотримуйтеся наступних правил і вказівок з техніки безпеки.

Встановлення пристрою (див. "12 Встановлення блоку" [р 14])



ОБЕРЕЖНО


ЗАБОРОНЕНО надавати загальний доступ для використання пристрою, встановіть його у безпечному місці з обмеженим доступом.

Внутрішні та зовнішні блоки цього пристрою придатні для встановлення у комерційних установах та на підприємствах легкої промисловості.



ОБЕРЕЖНО

ЗАБОРОНЕНО знімати (молочно білу) стрічку із зовнішньої частини внутрішнього блоку. Це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

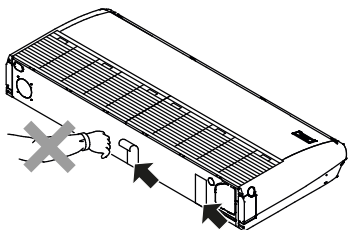

Встановлення трубок холодоагенту (див. "13 Під'єднання трубок" [р 18])



ОБЕРЕЖНО

Встановлення трубок холодоагенту НЕОБХІДНО виконувати згідно з інструкціями у розділі "13 Під'єднання трубок" [р 18]. Можна застосовувати лише механічні під'єднання (напр. запаювання та конусні з'єднання), які відповідають останній версії стандарту ISO14903.

Підключення електрообладнання (див. "14 Підключення електрообладнання" [р 20])



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Живлення слід ЗАВЖДИ підключати за допомогою багатожилних кабелів.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Вся проводка МАЄ бути прокладена уповноваженим електриком та МАЄ відповідати застосовним державним нормам прокладання електричної проводки.
- Підключіться до фіксованої проводки.
- Всі компоненти, що постачаються на місці, та всі електричні конструкції МАЮТЬ відповідати застосовному законодавству.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Якщо на джерелі живлення немає нейтральної фази або вона невірно підключена, обладнання може бути пошкоджене.
- Вірно підключайте заземлення. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ заземлювати пристрій на сантехнічну трубу, імпульсний поглинач або дріт заземлення телефонної лінії. Неповне заземлення може викликати ураження електричним струмом.
- Встановіть потрібні плавкі запобіжники або автоматичні вимикачі.
- Закріпіть електричну проводку кабельними стяжками так, щоб кабелі НЕ контактували з гострими кутами або трубопроводом, особливо на боці високого тиску.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати проводи в стрічці, подовжувачі або підключення «зірка». Це може спричинити перегрівання, ураження електричним струмом або пожежу.
- НЕ встановлюйте фазовипереджувальний конденсатор, оскільки цей пристрій обладнано інвертором. Такий конденсатор знизить продуктивність та може спричинити аварії.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановіть вимикач з повітряною відстанню між контактами не менше 3 мм, здатний виконати відключення всіх полюсів і з можливістю роз'єднання контактів на всіх полюсах при перевищенні напруги категорії III.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З ціллю забезпечення безпеки пошкоджений кабель живлення МАЄ замінити виробник, його представник з сервісного обслуговування або особи достатньої кваліфікації.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Запобігайте небезпеці внаслідок непередбаченого скидання теплового вимикача: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ живлення пристрою за допомогою зовнішнього комутаційного пристрою, такого як таймер, або підключення до контуру, який регулярно вмикається та вимикається.

Для користувача

3 Вказівки з безпеки для користувача

Дотримуйтеся наступних норм та вказівок з безпеки.

3 Вказівки з безпеки для користувача

3.1 Загальна інформація



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо ви НЕ знаєте, як керувати пристроєм, зверніться до спеціаліста з встановлення.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Даним пристроєм дозволяється користуватися дітям старше 8 років та особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або браком досвіду та знань за умови нагляду за ними або навчання безпечному застосуванню пристрою, та якщо вони усвідомлюють небезпеки, джерелом яких є пристрій.

Дітям ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ гратися з пристроєм.

Чищення та обслуговування з боку користувача ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виконувати дітям без нагляду.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Для запобігання ураженню електричним струмом або пожежі:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ промивати пристрій водою.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ тримати пристрій вологими руками.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі, які містять воду.



ОБЕРЕЖНО

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ставити на пристрій будь-які речі або обладнання.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ сидіти, стояти на пристрої або підніматися на нього.

- Пристрої позначені наступним символом:



Це означає, що електричні та електронні пристрої ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ утилізувати разом із загальними побутовими відходами. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати пристрій власноруч: демонтаж системи й роботу з

холодоагентом, мастилом та іншими компонентами ПОВИНЕН виконувати спеціаліст зі встановлення згідно з відповідним законодавством.

Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв здійснюються ЛИШЕ у спеціалізованому закладі з обробки. Правильна утилізація даного пристрою дозволить запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За більш докладною інформацією звертайтеся до вашого спеціаліста зі встановлення або місцевих органів влади.

- Батареї позначені наступним символом:



Це означає, що батареї ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ утилізувати разом із загальними побутовими відходами. Якщо під цим символом знаходиться символ хімічної речовини, це означає, що батарея містить важкий метал понад певної концентрації.

Можливі хімічні символи: Pb: свинець (>0,004%).

Переробка відпрацьованих батарей ПОВИННА виконуватися у спеціалізованому закладі з обробки. Забезпечивши правильну утилізацію батарей, ви допоможете запобігти можливим шкідливим наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей.

3.2 Вказівки з безпечної експлуатації



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- НЕ модифікуйте, не розбирайте, не знімайте, не збирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки невірне розбирання або встановлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться за допомогою до продавця.
- У разі випадкових витоків холодоагенту переконайтеся у відсутності джерел відкритого вогню. Холодоагент сам по собі є безпечним, нетоксичним та незаймистим, але він може виділяти токсичні гази у разі випадкового витоку в приміщення, в якому є джерела гарячого повітря, такі як нагрівачі, кухонні плити та інше. Експлуатацію приладу ЗАБОРОНЕНО, доки кваліфікована особа не підтвердить, що точка витоку відремонтована або виправлена.



ОБЕРЕЖНО

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися внутрішніх компонентів контролера.

- НЕ знімайте передню панель. Деякі внутрішні компоненти небезпечні та можуть призвести до несправностей у разі контакту з ними. Для перевірки й регулювання внутрішніх компонентів зверніться до дилера.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Деякі частини цього пристрою можуть бути гарячими або знаходитися під напругою.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перед увімкненням пристрою переконайтеся, що пристрій правильно встановлено.



ОБЕРЕЖНО

Тривалий вплив потоку повітря на тіло може зашкодити вашому здоров'ю.



ОБЕРЕЖНО

Щоб запобігти недостатчій кисню, забезпечте достатнє вентиляцію приміщення, якщо система використовується разом з пальником.



ОБЕРЕЖНО

НЕ вмикайте систему, якщо в приміщенні розпилено фумігаційний інсектицид. Хімікати можуть накопичуватися в пристрої та шкодити здоров'ю людей, чутливих до них.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Торкатися виходу повітря або горизонтальних жалюзі під час режиму коливання **ЗАБОРОНЕНО**. Це може призвести до травм пальців або несправності пристрою.



ОБЕРЕЖНО

ЗАПОБІГАЙТЕ потраплянню прямого потоку повітря на малих дітей, рослини або тварин.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ зберігайте та НЕ застосовуйте легкозаймисті аерозолі біля кондиціонера повітря. Це може призвести до пожежі.

Обслуговування та сервіс (див. "[7 Обслуговування та сервіс](#)" [p. 10])



ОБЕРЕЖНО: стежте за вентилятором!

Небезпечно перевіряти пристрій, коли працює вентилятор.

Обов'язково встановіть головний перемикач в положення **ВИМКНЕНО** до початку виконання обслуговування.



ОБЕРЕЖНО

НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети у вхід або вихід повітря. Вентилятор обертається з великою швидкістю та може призвести до травм.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НІКОЛИ не замінюйте плавкий запобіжник іншим запобіжником з іншою силою струму або дротом. Використання мідного дроту для запобіжника може призвести до несправності пристрою або пожежі.



ОБЕРЕЖНО

Після тривалого використання перевірте стійку та кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо пошкоджений, пристрій може заламатися та призвести до травм.



ОБЕРЕЖНО

Перед доступом до клемних блоків вимкніть будь-яке живлення.



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

При чищенні кондиціонера або повітряного фільтру зупиніть роботу пристрою та **ВИМКНІТЬ** усі джерела живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма.

4 Про систему

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Будьте обережні при роботі на драбині у високих місцях.

НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Перед обслуговуванням від'єднайте живлення на більше ніж 10 хвилин та виміряйте напругу на клеммах конденсаторів головного контуру або електричних компонентах. Перед тим як можна буде торкатися електричних компонентів, напруга **МУСИТЬ** бути менше за 50 В постійного струму. Розташування клем див. на етикетках з попередженнями щодо обслуговування.

ОБЕРЕЖНО

Перед очищенням зовнішніх панелей блоку, повітряного фільтра й решітки повітрязбірника вимкніть пристрій.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

НЕ допускайте потрапляння води на внутрішній блок. **Можливі наслідки:** Ураження електричним струмом або пожежа.

Про холодоагент (див. "7.3 Про холодоагент" [р 12])

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Холодоагент, що використовується в системі, є безпечним та за нормальних умов НЕ витікає. Якщо стався витік холодоагенту в приміщенні, при його контакті з вогнем або запальником, нагрівачем або плитою можуть виділятися шкідливі гази.
- **ВИМКНІТЬ** всі нагрівальні пристрої, провітрити приміщення та зверніться до торговельного закладу, де ви придбали пристрій.
- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати систему, аж доки відповідальна за сервісне обслуговування особа не підтвердить завершення ремонту компонента, на якому стався витік.

Пошук та усунення несправностей (див. "8 Пошук та усунення несправностей" [р 13])

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо відбувається щось незвичне (відчувається запах горілого та інше), зупиніть роботу й ВИМКНІТЬ живлення.

Якщо ви залишите пристрій працювати за таких обставин, може статися несправність, ураження електричним струмом або пожежа. Зверніться за допомогою до продавця.

4 Про систему

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- НЕ модифікуйте, не розбирайте, не знімайте, не збирайте та не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки невірне розбирання або встановлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться за допомогою до продавця.
- У разі випадкових витоків холодоагенту переконайтеся у відсутності джерел відкритого вогню. Холодоагент сам по собі є безпечним, нетоксичним та незаймистим, але він може виділяти токсичні гази у разі випадкового витоку в приміщення, в якому є джерела гарячого повітря, такі як нагрівачі, кухонні плити та інше. Експлуатацію приладу **ЗАБОРОНЕНО**, доки кваліфікована особа не підтвердить, що точка витоку відремонтована або виправлена.

УВАГА

НЕ використовуйте систему для інших цілей. Щоб запобігти зниженню якості, НЕ використовуйте пристрій для охолодження прецизійних інструментів, їжі, рослин, тварин або витворів мистецтва.

УВАГА


Щодо подальших модифікацій та розширення системи:

Повний огляд допустимих комбінацій (для подальшого розширення системи) дивіться в технічних даних. Потрібна консультація спеціалістів. Для отримання додаткової інформації та професійної консультації зверніться до особи, відповідальної за встановлення системи.

4.1 Складові частини системи

ІНФОРМАЦІЯ

Наступна ілюстрація є прикладом та може НЕ повністю відповідати конфігурації вашої системи

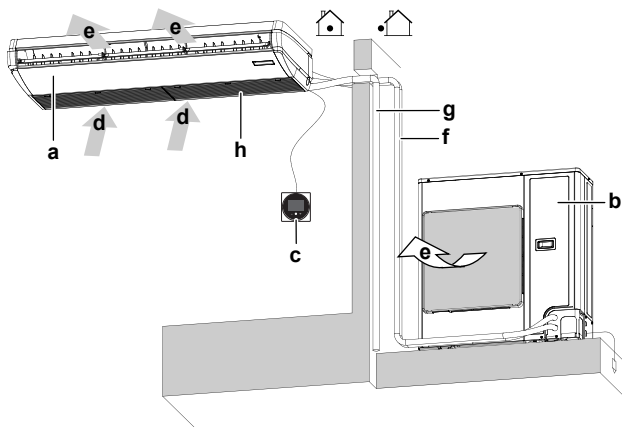

- a Внутрішній блок
- b Зовнішній блок
- c Пульт користувача
- d Вхід повітря
- e Вихід повітря
- f Трубки холодоагенту + проводка керування
- g Зливна труба
- h Решітка повітрязабірника й повітряний фільтр

5 Пульт користувача



ОБЕРЕЖНО

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ торкатися внутрішніх компонентів контролера.
- НЕ знімайте передню панель. Деякі внутрішні компоненти небезпечні та можуть призвести до несправностей у разі контакту з ними. Для перевірки й регулювання внутрішніх компонентів зверніться до дилера.



УВАГА

НЕ протирайте панель керування контролером бензином, розчинником, серветкою для витирання пилу, просякнутою хімічною речовиною тощо. Це може призвести до знебарвлення панелі або зняття з неї покриття. Якщо панель дуже забруднена, змочіть тканину розчином у воді нейтральним миючим засобом, добре віджміть її та витріть панель начисто. Потім протріть її сухою чистою тканиною.



УВАГА

НІКОЛИ не натискайте кнопку пульта користувача твердим та гострим предметом. Це може пошкодити пульт користувача.



УВАГА

НЕ тягніть та не скручуйте електричний дріт пульта користувача. Це може спричинити несправність пристрою.

Дана інструкція з експлуатації містить неповний огляд основних функцій системи.

Для отримання інформації про інтерфейс користувача див. інструкцію з експлуатації встановленого інтерфейсу користувача.

6 Режим

6.1 Експлуатаційний діапазон



ІНФОРМАЦІЯ

Порогові робочі значення див. в технічних даних підключеного зовнішнього блоку.

6.2 Режими роботи



ІНФОРМАЦІЯ

Залежно від встановленої системи деякі режими роботи можуть бути недоступні.

- Може відбуватися автоматичне регулювання витрати повітря залежно від кімнатної температури, або вентилятор може негайно зупинитися. Це не є несправністю.
- Якщо головне джерело живлення під час роботи вимкнене, робота буде поновлена автоматично після відновлення живлення.
- **Задане значення.** Цільова температура для режимів охолодження, нагрівання та автоматичної роботи.
- **Значення утримання.** Функція утримання температури в приміщенні у заданому діапазоні, коли систему вимкнено (користувачем, функцією розкладу або таймером ВИМИКАННЯ).

6.2.1 Основні режими роботи


Внутрішній блок може працювати у декількох режимах.

Значок	Режим роботи
	Охолодження. У цьому режимі охолодження вмикається згідно з заданим значенням або значенням утримання.
	Нагрівання. У цьому режимі нагрівання вмикається згідно з заданим значенням або значенням утримання.
	Лише вентилятор. У цьому режимі відбувається циркуляція повітря без охолодження або нагрівання.
	Осушування. У цьому режимі зменшується вологість повітря при мінімальному зменшенні температури. Температура та швидкість обертання вентилятора задаються автоматично та не змінюються з пульта користувача. При занадто низькій температурі в приміщенні режим осушування не працює.
	Авто. У режимі «Авто» внутрішній блок автоматично перемикається між режимами нагрівання та охолодження залежно від заданого значення температури.

7 Обслуговування та сервіс

6.2.2 Спеціальні режими нагрівання

Режим	Опис
Розморожування	Для запобігання втрати можливості нагрівання внаслідок обмерзання зовнішнього блоку система автоматично переходить у режим розморожування. Під час роботи у режимі розморожування вентилятор внутрішнього блоку припиняє роботу, а на домашньому екрані з'являється такий значок:  Нормальна робота системи відновлюється приблизно через 6–8 хвилин.
Гарячий запуск	Під час гарячого запуску вентилятор внутрішнього блоку припиняє роботу, а на домашньому екрані з'являється такий значок: 



a Режим охолодження
b Режим нагрівання



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Торкатися виходу повітря або горизонтальних жалюзі під час режиму коливання **ЗАБОРОНЕНО**. Це може призвести до травм пальців або несправності пристрою.




УВАГА

Уникайте постійного потоку повітря в горизонтальному напрямку. Це може призвести до появи роси або пилу на стелі або жалюзі.

6.2.3 Регулювання напрямку потоку повітря

Напрямки потоку повітря, які можна встановити:

- **Вгору й вниз** (горизонтальні жалюзі): за допомогою пульта користувача (фіксоване положення або коливання)
- **Ліворуч і праворуч** (вертикальні жалюзі): вручну (лише фіксоване положення)

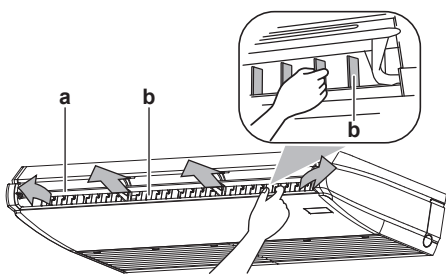

a Горизонтальні жалюзі (вгору й вниз)
b Вертикальні жалюзі (ліворуч і праворуч)

Налаштування напрямку потоку повітря вгору й вниз



ІНФОРМАЦІЯ


Процедуру встановлення напрямку потоку повітря див. у довіднику або інструкції пульта користувача.

Після зупинки роботи горизонтальні жалюзі на випуску повітря закриваються автоматично.

Напрямки потоку повітря, які можна встановити:

Напрямок	Екран
Фіксоване положення. Внутрішній блок подає повітря у 1 з 5 фіксованих положень.	
Коливання. Внутрішній блок перемикається між 5 положеннями.	

Примітка: рекомендоване положення горизонтальних жалюзі (лопаток) змінюється залежно від режиму роботи.

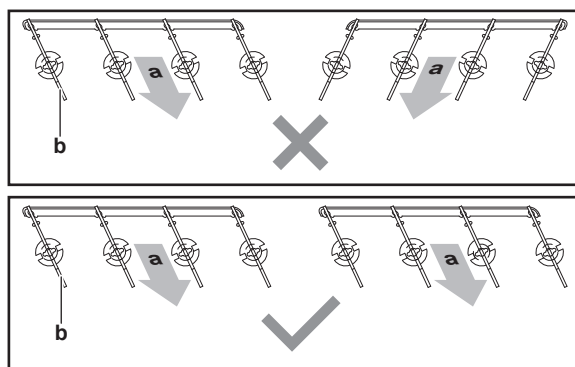

a Потік повітря
b Вертикальні жалюзі

6.3 Експлуатація системи



ІНФОРМАЦІЯ

Процедуру встановлення режиму роботи, напрямку потоку повітря або інших налаштувань див. у довіднику або інструкції з експлуатації пульта користувача.

7 Обслуговування та сервіс

7.1 Заходи безпеки при обслуговуванні та ремонті



УВАГА

Обслуговування МАЄ виконувати уповноважена особа, яка відповідає за встановлення, або агент з сервісного обслуговування.

Обслуговування рекомендуємо виконувати на рідше ніж один раз на рік. Однак застосовне законодавство може вимагати проведення обслуговування через менші інтервали.

**ОБЕРЕЖНО: стежте за вентилятором!**

Небезпечно перевіряти пристрій, коли працює вентилятор.

Обов'язково встановіть головний перемикач в положення **ВИМКНЕНО** до початку виконання обслуговування.

**ОБЕРЕЖНО**

НЕ вставляйте пальці, стрижні або інші предмети у вхід або вихід повітря. Вентилятор обертається з великою швидкістю та може призвести до травм.

**УВАГА**

Ніколи не інспекуйте пристрій самостійно. Зверніться до кваліфікованого сервісного персоналу для виконання цієї роботи. Однак кінцевий користувач може очистити повітряний фільтр, решітку повітрязабірника й зовнішні панелі.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

НІКОЛИ не замінюйте плавкий запобіжник іншим запобіжником з іншою силою струму або дротом. Використання мідного дроту для запобіжника може призвести до несправності пристрою або пожежі.

**ОБЕРЕЖНО**

Після тривалого використання перевірте стійку та кріплення пристрою на предмет пошкоджень. Якщо пошкоджений, пристрій може заламатися та призвести до травм.

**УВАГА**

НЕ протирайте панель керування контролером бензином, розчинником, серветкою для витирання пилу, просякнутою хімічною речовиною тощо. Це може призвести до знебарвлення панелі або зняття з неї покриття. Якщо панель дуже забруднена, змочіть тканину розчином у воді нейтральним миючим засобом, добре віджміть її та витріть панель начисто. Потім протріть її сухою чистою тканиною.

**ОБЕРЕЖНО**

Перед доступом до клемних блоків вимкніть будь-яке живлення.

**НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ**

При чищенні кондиціонеру або повітряного фільтра зупиніть роботу пристрою та **ВИМКНІТЬ** усі джерела живлення. У протилежному випадку може статися ураження електричним струмом або травма.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**


Будьте обережні при роботі на драбині у високих місцях.

**УВАГА**

При чищенні теплообмінника зніміть розташовані над ним електронні компоненти. Вода або миючий засіб можуть пошкодити ізоляції електронних компонентів та викликати коротке замикання у цих компонентах.

**НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ**

Перед обслуговуванням від'єднайте живлення на більше ніж 10 хвилин та виміряйте напругу на клеммах конденсаторів головного контуру або електричних компонентах. Перед тим як можна буде торкатися електричних компонентів, напруга **МУСИТЬ** бути менше за 50 В постійного струму. Розташування клем див. на етикетках з попередженнями щодо обслуговування.

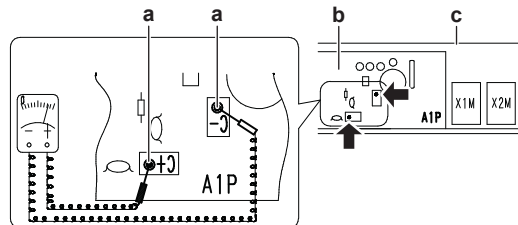

- a Точки вимірювання залишкової напруги
- b Печатна плата
- c Блок керування

7.2 Очищення зовнішніх панелей блоку, повітряного фільтра й решітки повітрязабірника

**ОБЕРЕЖНО**

Перед очищенням зовнішніх панелей блоку, повітряного фільтра й решітки повітрязабірника вимкніть пристрій.

**УВАГА**

- НЕ застосовуйте гас, бензин, розчинники, шліфувальний порошок або рідкі інсектициди.
Можливі наслідки: Знебарвлення та деформація.
- НЕ застосовуйте воду або повітря температурою 50°C або вище.
Можливі наслідки: Знебарвлення та деформація.
- НЕ тріть із зусиллям при промиванні лопаток водою.
Можливі наслідки: Відходить ущільнювач поверхні.

7.2.1 Очищення зовнішніх панелей

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

НЕ допускайте потрапляння води на внутрішній блок.
Можливі наслідки: Ураження електричним струмом або пожежа.

Протирайте м'якою тканиною. Якщо бруд складно видалити, користуйтеся водою або нейтральними миючими засобами; протріть сухою тканиною.

7.2.2 Чищення повітряного фільтра


Коли слід чистити повітряний фільтр:

- Загальне правило: Чищення раз на 6 місяців. Якщо повітря у кімнаті дуже забруднене, треба збільшити частоту чищення.
- Залежно від налаштувань, на пульті користувача може відображатися повідомлення «**Час почистити фільтр**». При відображенні повідомлення очистіть повітряний фільтр.
- Якщо забруднення неможливо очистити, замініть повітряний фільтр (= додаткове обладнання).

Чищення повітряного фільтра:


7 Обслуговування та сервіс

- 1 **Відкрийте решітку повітрозабірника.** Одночасно відсуньте всі фіксатори (2 для класу 32, 3 для класу 63 та 100) у напрямку, вказаному стрілкою, і обережно відкрийте решітку повітрозабірника.

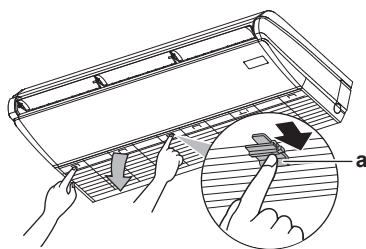


а Фіксуюча кнопка

- 2 **Зніміть повітряний фільтр.** Натисніть на фіксатори фільтру в 2 місцях і вийміть повітряний фільтр.

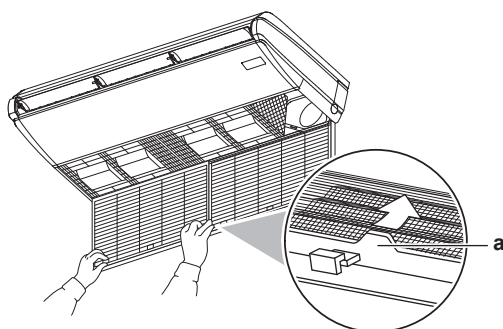

а Ручка фільтра


- 3 **Очистіть повітряний фільтр.** Видаліть пил пирососом або промийте водою. Якщо повітряний фільтр дуже сильно забруднений, застосовуйте м'яку щітку та нейтральний миючий засіб.

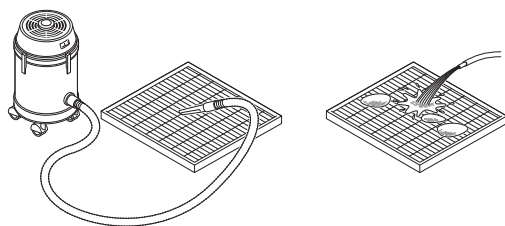

- 4 Просушіть повітряний фільтр в тіні.
- 5 Встановіть повітряний фільтр на місце й закрийте решітку повітрозабірника.
- 6 УВІМКНІТЬ живлення.
- 7 Аби убити попередження на екрані, див. довідник пульта користувача.


7.2.3 Очищення решітки повітрозабірника

- 1 **Відкрийте решітку повітрозабірника.** Одночасно відсуньте всі фіксатори (2 для класу 32, 3 для класу 63 та 100) у напрямку, вказаному стрілкою, і обережно відкрийте решітку повітрозабірника.

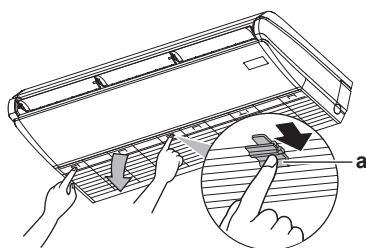


а Фіксуюча кнопка

- 2 **Зніміть решітку повітрозабірника.** Тримавши решітку повітрозабірника відкритою, зніміть з гачків на внутрішньому блоці смужки. Потім зніміть фіксатори (2 для класу 32, 3 для класу 63 та 100), які утримують решітку повітрозабірника.

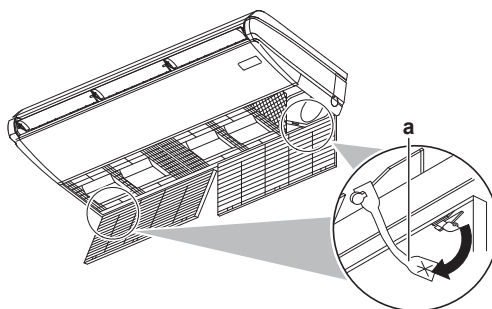

а Смужка

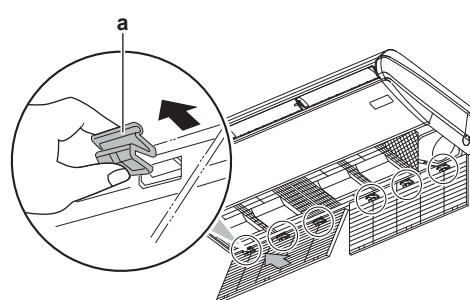

а Фіксатор

- 3 **Зніміть повітряний фільтр.** Див. розділ "7.2.2 Чищення повітряного фільтру" [► 11].
- 4 **Очищення решітки повітрозабірника.** Помийте водою або нейтральним миючим засобом за допомогою м'якої щітки з щетини. Якщо решітка дуже брудна, використовуйте звичайний кухонний миючий засіб: замочіть на 10 хвилин і промийте водою.
- 5 **Встановіть повітряний фільтр.** Див. розділ "7.2.2 Чищення повітряного фільтру" [► 11].
- 6 **Під'єднайте решітку повітрозабірника на місце й закрийте її.** (Виконайте кроки 2 й 1 у зворотному порядку).



ІНФОРМАЦІЯ

Закриваючи решітку повітрозабірника, переконайтеся, що смужки на ній ніде не перетиснуті.

7.3 Про холодоагент

Цей виріб містить фторовані парникові гази. НЕ дозволяйте газу потрапляти в атмосферу.

Тип холодоагенту: R410A

Значення потенціалу глобального потепління (GWP): 2087,5



УВАГА

Чинне законодавство щодо **фторовмісних парникових газів** вимагає, щоб заправка холодоагенту приладу була вказана як в одиницях ваги, так і в еквіваленті CO₂.

Формула для обрахунку кількості тонн еквіваленту CO₂: Значення ПГП холодоагенту × Повна заправка холодоагенту [у кг]/1000

За більш докладною інформацією зверніться до вашого установника.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Холодоагент, що використовується в системі, є безпечним та за нормальних умов НЕ витікає. Якщо стався витік холодоагенту в приміщенні, при його контакті з вогнем або запальником, нагрівачем або плитою можуть виділятися шкідливі гази.
- ВИМКНІТЬ всі нагрівальні пристрої, провітрити приміщення та зверніться до торговельного закладу, де ви придбали пристрій.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати систему, аж доки відповідальна за сервісне обслуговування особа не підтвердить завершення ремонту компонента, на якому стався витік.

8 Пошук та усунення несправностей

Якщо виникає одна з наступних несправностей, вдайтеся до заходів, наведених нижче, та зверніться за допомогою до продавця.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо відбувається щось незвичне (відчувається запах горілого та інше), зупиніть роботу й ВИМКНІТЬ живлення.

Якщо ви залишите пристрій працювати за таких обставин, може статися несправність, ураження електричним струмом або пожежа. Зверніться за допомогою до продавця.

Ремонт системи ПОВИНЕН виконувати кваліфікований сервісний спеціаліст.

Несправність	Захід з усунення
Якщо захисний пристрій, такий як запобіжник, вимикач або пристрій захисного вимкнення, часто спрацьовує чи перемикач УВМК/ВИМК працює НЕВІРНО.	ВИМКНІТЬ всі головні джерела живлення пристрою.
Якщо з пристроєм витікає вода.	Зупиніть роботу.
Перемикач режиму працює НЕВІРНО.	ВИМКНІТЬ живлення.

Несправність	Захід з усунення
Якщо на екрані інтерфейсу користувача відображається	Повідомте особу, відповідальну за встановлення, та вкажіть код помилки. Для відображення коду помилки див. довідник пульта користувача.

Якщо, за винятком вказаних вище випадків, система НЕ працює так, як очікується, та жодну з наведених вище несправностей не було знайдено, перевірте систему згідно з наступною процедурою.



ІНФОРМАЦІЯ

Додаткові поради з пошуку несправностей див. у довіднику зі встановлення та експлуатації за адресою <https://www.daikin.eu>. Для пошуку моделі скористайтеся функцією пошуку

Якщо після перевірки всіх перелічених вище компонентів самостійно проблему усунути не вдалося, зверніться до спеціаліста зі встановлення, та вкажіть прояви, повну назву моделі пристрою (разом з номером виробництва, якщо можливо) та датою встановлення (може бути вказана у гарантійній картці).

9 Зміна місця

Для демонтажу та повторного монтажу всього пристрою зверніться до продавця. Для переміщення блоків потрібна технічна кваліфікація.

10 Утилізація



УВАГА


ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ розбирати систему власноруч: демонтаж системи й робота з холодоагентом, оливою та іншими вузлами МАЮТЬ виконуватися згідно з відповідним законодавством. Повторне застосування, утилізація та відновлення пристроїв здійснюються ЛИШЕ у спеціалізованому закладі з обробки.

Для спеціалістів зі встановлення

11 Про пакування

11.1 Внутрішній блок

11.1.1 Вилучення комплектуючих аксесуарів з внутрішнього блоку

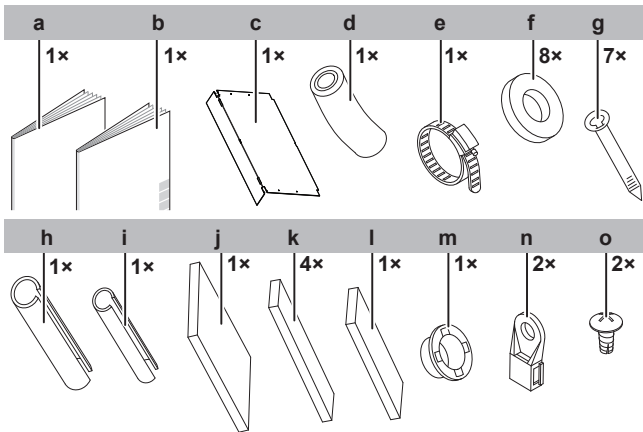


- a Загальні заходи безпеки
- b Інструкція з монтажу й експлуатації внутрішнього блоку
- c Паперовий шаблон для встановлення (частина упаковки)
- d Шланг відведення конденсату
- e Металевий затискач
- f Шайба для кронштейну для підвішування
- g Кабельні хомути
- h Теплоізоляція: Велика (газова трубка)
- i Теплоізоляція: Мала (трубка рідини)
- j Велика ущільнювальна прокладка
- k Ущільнювальний матеріал для зазорів навкруги трубок і кабелів
- l Мала ущільнювальна прокладка
- m Гумова втулка
- n Кріплення для проводки
- o Гвинт для кріплення для проводки

- **Паперовий шаблон для встановлення** (комплектуючі). При виборі місця встановлення використовуйте паперовий шаблон. На ньому вказано розміри блоку й розташування підвісних болтів, виводу трубопроводу, виводу трубки відведення конденсату й отвору для електричної проводки.


- **Відстань до об'єктів оточення.** Дотримуйтеся наступних вимог:

Мінімальна відстань до стіни: 30 мм ліворуч і праворуч від блоку, однак для полегшення обслуговування рекомендується ≥ 200 мм.

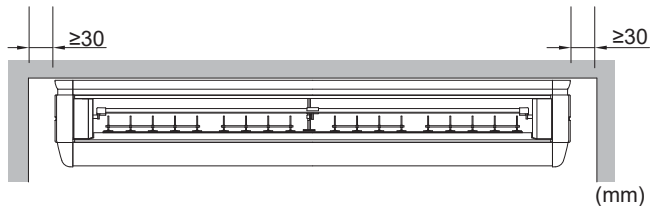

Мінімальна й максимальна відстань до підлоги:

- Мінімальні вимоги: 2,5 м для запобігання випадкового доторкання.
- Максимальні вимоги: Залежить від класу потужності. Див. розділ "17.1 Налаштування на місці" [► 22].

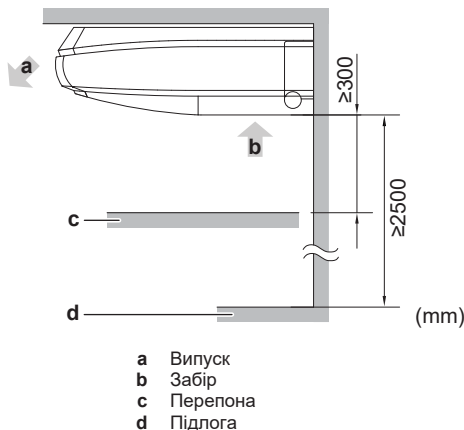

- a Випуск
- b Забір
- c Перепона
- d Підлога

12 Встановлення блоку

12.1 Підготовка місця встановлення

12.1.1 Вимоги до місця встановлення внутрішнього блоку



ІНФОРМАЦІЯ

Рівень звукового тиску становить менш ніж 70 дБА.



ОБЕРЕЖНО

ЗАБОРОНЕНО надавати загальний доступ для використання пристрою, встановіть його у безпечному місці з обмеженим доступом.

Внутрішні та зовнішні блоки цього пристрою придатні для встановлення у комерційних установах та на підприємствах легкої промисловості.



ІНФОРМАЦІЯ

Деякі додаткові параметри можуть потребувати додаткового простору для обслуговування. Перед початком монтажу див. посібник з установами додаткового приладдя, що використовується.

12.2 Встановлення внутрішнього блоку

12.2.1 Інструкції щодо встановлення внутрішнього блоку




ІНФОРМАЦІЯ

Додаткове обладнання. При встановленні додаткового обладнання ознайомтеся з керівництвом з встановлення додаткового обладнання. Залежно від умов на місці може бути легше встановити спершу додаткове обладнання.

- **Міцність стелі.** Переконайтеся, що стеля є достатньо міцною, аби витримати вагу пристрою. Якщо у цьому є сумніви, посильте стелю перед встановленням пристрою.


- Для існуючої стелі застосовуйте анкери.

- Для нової стелі застосовуйте запалі вставки, запалі анкери або інші компоненти, які можна придбати окремо.

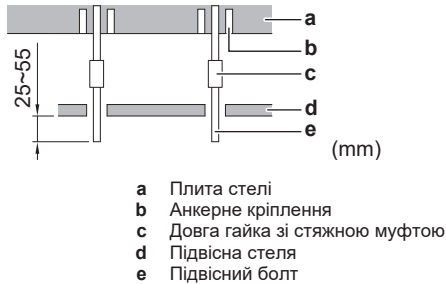


- **Підвісні болти й блок.** При встановленні застосовуйте підвісні болти М8~М10. Закріпіть кронштейн для підвішування до підвісних болтів. Надійно закріпіть його за допомогою гайки й шайби вгорі та внизу кронштейну для підвішування.

Вигляд спереду

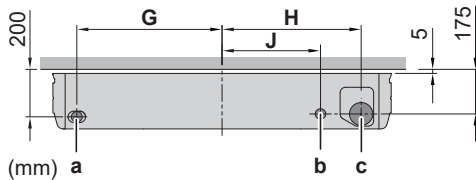

Вид згори (стеля)

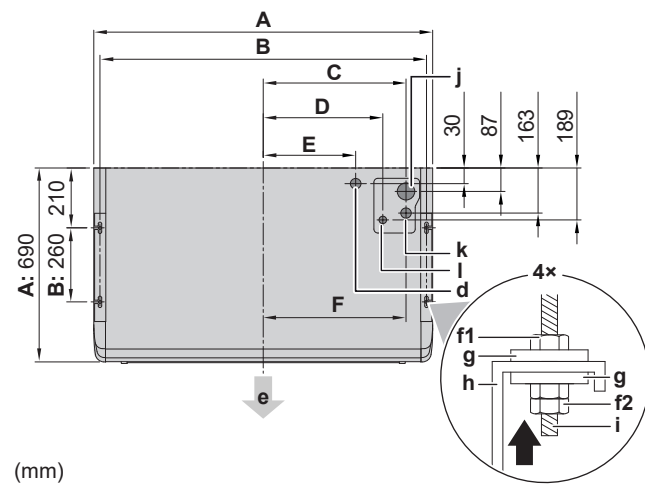


	A	B	C	D	E	F	G	H	J
FXHQ32	960	920	378	324	270	375	398	377	260
FXHQ63	1270	1230	533	479	425	530	553	532	415
FXHQ100	1590	1550	693	639	585	690	713	692	575

- A Розмір блоку
B Відстань між отворами для підвісних болтів
a Випускний отвір задньої лівої трубки відведення конденсату
b Розташування отвору для заднього підключення кабелів
c Настінний отвір для заднього під'єднання трубок холодоагенту (φ100 мм)
d Положення отвору для підключення кабелів у верхній панелі
e Випуск
f1 Гайка (слід придбати окремо)
f2 Подвійна гайка (слід придбати окремо)
h Кронштейн для підвішування
g Шайба для кронштейну для підвішування (комплектуючі)
i Підвісний болт

- j Положення під'єднання трубки відведення конденсату на верхній панелі
k Положення бічного під'єднання трубки газової фази на верхній панелі
l Положення бічного під'єднання трубки рідкої фази на верхній панелі

- **Рівень.** Використайте рівень, щоб перевірити горизонтальність положення блоку. Якщо можливо, установіть блок так, щоб сторона з трубками відведення конденсату була трохи нижчою (макс. 1°)


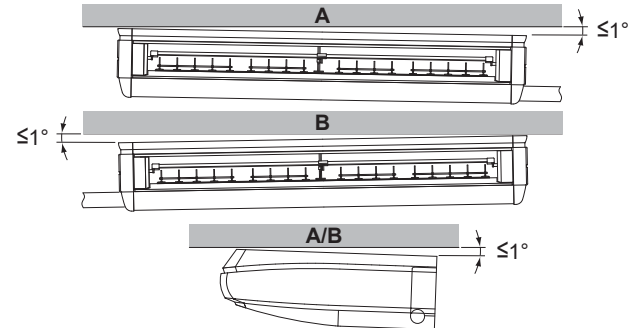


УВАГА

ЗАБОРОНЕНО встановлювати блок нахиленим у боки, що відрізняються від зазначених. **Можливі наслідки:** Якщо пристрій є нахиленим проти напрямку потоку конденсату (піднятий бік зливного трубопроводу), можлива несправність поплавкового перемикача та протікання.


Відкриття внутрішнього блоку

- **Зніміть решітку повітрязабірника.** Пересуньте фіксатори назад (2 для класу 32, 3 для класу 63~100), широко відкрийте решітку повітрязабірника й утримуйте задній фіксатор. Потягніть решітку повітрязабірника вперед, щоб зняти її.

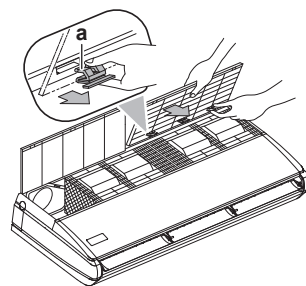

- **Зніміть декоративні бокові кришки (праву, ліву).** Вийміть гвинт кріплення з обох бокових кришок, потягніть декоративну панель уперед і зніміть комплектуючі.


12 Встановлення блоку



- a Приладдя
- b Гвинт кріплення для бокових кришок
- c Декоративна бокова кришка


Встановлення внутрішнього блоку

- Відкрийте технологічний отвір на кабельному введенні на задній або верхній панелі блоку й встановіть гумову втулку (комплектуючі).

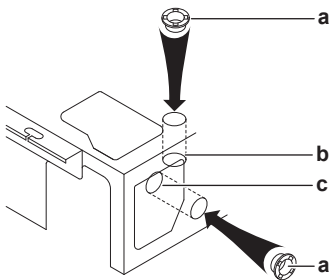

- a Гумова втулка (комплектуючі)
- b Технологічний отвір (для введення згори)
- c Технологічний отвір (для введення ззаду)

- Від'єднайте кронштейн для підвішування. Ослабте 2 монтажні гвинти кронштейну для підвішування (M8), розташовані на обох сторонах (загалом 4 місця) на відстані 10 мм один від одного. Вийміть гвинт кріплення (M5) з заднього кронштейну для підвішування й потягніть кронштейн для підвішування назад у напрямку, вказаному стрілкою, щоб зняти його.

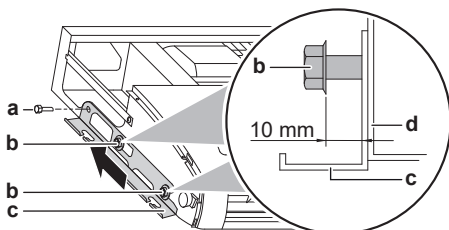


- a Гвинт кріплення кронштейну для підвішування (M5)
- b Монтажний гвинт кронштейну для підвішування (M8)
- c Кронштейн для підвішування
- d Внутрішній блок




ОБЕРЕЖНО

ЗАБОРОНЕНО знімати (молочно білу) стрічку із зовнішньої частини внутрішнього блоку. Це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.

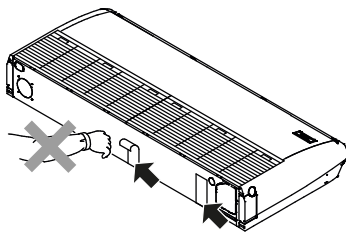

- Закріпіть кронштейн для підвішування на підвісні болти. "12.2.1 Інструкції щодо встановлення внутрішнього блоку" [▶ 14].

- Підніміть внутрішній блок і посуньте його назад. Закріпіть монтажний гвинт кронштейну для підвішування (M8) для тимчасового підвішування. ЗАБОРОНЕНО тримати блок за підсилювальну накладку.

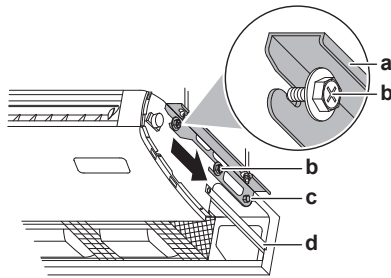

- a Кронштейн для підвішування
- b Монтажний гвинт кронштейну для підвішування (M8)
- c Гвинт кріплення кронштейну для підвішування (M5)
- d Підсилювальна накладка

- Установіть гвинти кріплення кронштейну для підвішування (M5) на обох сторонах на місце (всього 2 гвинти).
- Повністю підтягніть всі монтажні гвинти кронштейну для підвішування (M8) (всього 4 гвинти).
- Пристрій має бути встановлений рівно. Див. розділ "12.2.1 Інструкції щодо встановлення внутрішнього блоку" [▶ 14].


12.2.2 Інструкції щодо встановлення зливного трубопроводу

Потрібно вжити заходів для належного виходу конденсованої води. Це включає наступні дії:

- Загальні інструкції
- Під'єднання зливного трубопроводу до внутрішнього блоку
- Перевірка на наявність витоків води


Загальні інструкції

- Довжина трубопроводу.** Трубка відведення конденсату має бути якомога короткою.
- Діаметр трубки.** Діаметр труби має бути більше або рівним діаметру з'єднувальної труби (вінілова труба номінальним діаметром 20 мм та зовнішнім діаметром 26 мм).
- Нахил.** Зливний трубопровід повинен мати нахил вниз (щонайменше 1/100) для запобігання потрапляння повітря у трубопровід. Застосовуйте підвісні рейки, як показано.

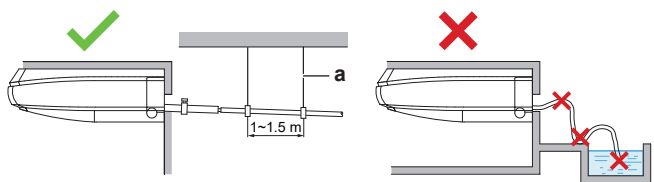

- a Підвісна рейка
- ✓ Дозволено
- ✗ Заборонено

- Конденсація.** Застосуйте заходів проти конденсації. Ізолюйте весь зливний трубопровід у межах будівлі.
- Поєднання трубок відведення конденсату.** Трубки відведення конденсату можна поєднувати. Використовуйте трубки відведення конденсату й Т-подібні фітинги, номінал яких відповідає робочим характеристикам блоків.



a Т-подібне з'єднання


Під'єднання зливного трубопроводу до внутрішнього блоку



УВАГА

При неналежному під'єднанні зливного шлангу можливі витіки та пошкодження у місці встановлення та навколишніх зонах.


Трубки відведення конденсату можна під'єднати в наступних напрямках:

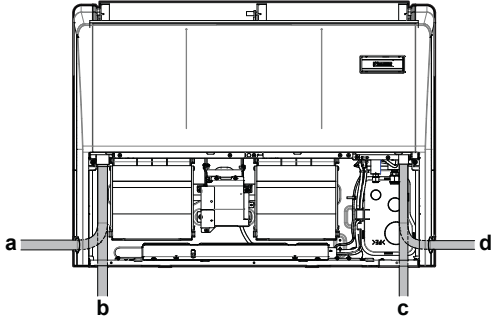

- a Ліві трубки відведення конденсату
- b Задні ліві трубки відведення конденсату
- c Задні праві трубки відведення конденсату
- d Праві трубки відведення конденсату

Задні ліві або ліві трубки відведення конденсату


- 1 Зніміть захисну решітку (32 клас: 7 гвинтів, клас 63: 11 гвинтів, клас 100: 10 гвинтів).



- a Гвинт кріплення для захисної решітки
- b Захисна решітка

- 2 Зніміть пробку з фітинга відведення конденсату й ізоляційний матеріал з лівої сторони, і встановіть його на праву. Переконайтеся, що зливний фітинг повністю вставлений, щоб попередити витік води.


- 3 Зніміть технологічну деталь.

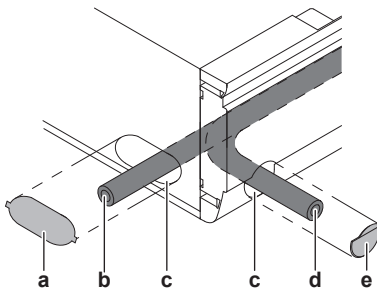

- a Задня ліва технологічна деталь (листовий метал)
- b Задні ліві трубки відведення конденсату
- c Ущільнювальна маса або ізоляція (слід придбати окремо)
- d Ліві трубки відведення конденсату
- e Ліва технологічна деталь на декоративній боковій панелі

Задні праві трубки відведення конденсату


- 1 Зніміть кришку отвору фітингів для заднього під'єднання й виріжте отвори для трубок. При вирізанні отворів не чіпайте фіксатора кришки.



- a Задні праві трубки відведення конденсату
- b Кришка отвору фітингів для задньої трубки


Праві трубки відведення конденсату

- 1 Зніміть підсилювальну накладку з правої сторони й поверніть гвинт у початкове положення на внутрішньому блоці.
- 2 Зніміть прямокутну деталь із декоративної бічної панелі (при встановленні на правій стороні лише трубки відведення конденсату зніміть лише круглу деталь).

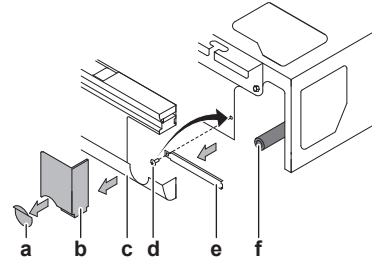

- a Кругла деталь
- b Прямокутна деталь декоративної бічної панелі
- c Декоративна бічна панель
- d Гвинт
- e Підсилювальна накладка
- f Праві трубки відведення конденсату

З'єднання трубки відведення конденсату

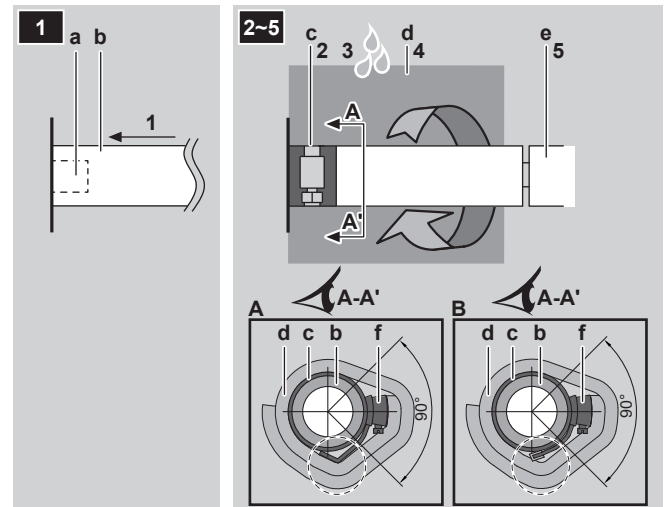

- a Місце з'єднання зливної труби (під'єднано до пристрою)
- b Дренажний шланг (комплектуючі)
- c Металевий затискач (приладдя)
- d Велика ущільнювальна прокладка (приладдя)
- e Зливний трубопровід (слід придбати окремо)
- f Підтягнута частина металевого затискача
- A У разі згинання кінця металевого затискача
- B У разі обгортання кінця металевого затискача вініловою стрічкою


- 1 Натягніть зливний шланг якомога далі на місце з'єднання зливної труби.
- 2 Підтягніть металевий затискач внизу фітинга для зливу. Обгорніть кінець металевого затискача вініловою стрічкою або зігніть кінець усередину, щоб попередити пошкодження ущільнювальної прокладки.
- 3 Перевірте наявність витоків води (див. "Перевірка на наявність витоків води" [18]).

13 Під'єднання трубок

- Обгорніть велику ущільнювальну прокладку (= ізоляцію) навколо металевого затискача й дренажного шлангу та зафіксуйте кабельними хомутами. Почніть обгортання з підтягнутої частини металевого затискача, щоб кінець металевого затискача був обгорнутий двічі.
- Під'єднайте дренажний трубопровід до дренажного шлангу.

Перевірка на наявність витоків води

Перевірте рівність блоку згідно з інструкціями в розділі "12.2.1 Інструкції щодо встановлення внутрішнього блоку" [14]. Поступово налейте близько 1 л води через отвір для випуску повітря й перевірте наявність витоків.

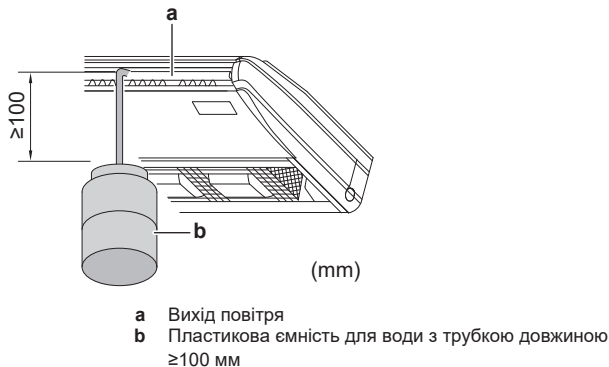

13 Під'єднання трубок

13.1 Підготовка трубок холодоагенту

13.1.1 Вимоги стосовно трубок холодоагенту



ОБЕРЕЖНО

Встановлення трубок холодоагенту НЕОБХІДНО виконувати згідно з інструкціями у розділі "13 Під'єднання трубок" [18]. Можна застосовувати лише механічні під'єднання (напр. запаювання та конусні з'єднання), які відповідають останній версії стандарту ISO14903.



УВАГА

Трубки та інші частини під високим тиском мають бути придатними до холодоагенту, який застосовується. Для контакту з холодоагентом застосовуйте безшовні мідні трубки, пасивовані ортофосфорною кислотою.

- Вміст сторонніх матеріалів у трубках (включаючи мастила, застосовані при виробництві) має становити ≤30 мг/10 м.

Діаметр трубопроводу холодоагенту

Для з'єднання трубопроводів внутрішнього блоку застосовуйте трубопроводи наступних діаметрів:

Клас	Зовнішній діаметр трубок (мм)	
	Трубка рідкої фази	Трубка газової фази
32	Ø6,4	Ø12,7
63+100	Ø9,5	Ø15,9

Матеріал трубопроводу холодоагенту

- Матеріал трубопроводу:** безшовна мідь, пасивована ортофосфорною кислотою
- Під'єднання до конусу:** Застосовуйте лише відпалений матеріал.

• Ступінь гартування та товщина матеріалу трубопроводу:

Зовнішній діаметр (Ø)	Ступінь гартування	Товщина (t) ^(a)	
6,4 мм (1/4")	Відпалення (O)	≥0,8 мм	
9,5 мм (3/8")			
12,7 мм (1/2")			
15,9 мм (5/8")			

^(a) Залежно від застосовного законодавства та максимального робочого тиску пристрою (див. «PS High» на паспортній таблиці пристрою) можуть знадобитися більш товсті трубки.

13.1.2 Ізоляція трубопроводу холодоагенту

- У якості теплоізоляційного матеріалу застосовуйте поліетиленову піну:
 - коефіцієнт теплопереносу від 0,041 до 0,052 Вт/м·К (от 0,035 до 0,045 ккал/год·кв.м·°C)
 - з термостійкістю щонайменше 120°C
- Товщина ізоляції

Зовнішній діаметр труби (Ø _p)	Внутрішній діаметр ізоляції (Ø _i)	Товщина ізоляції (t)
6,4 мм (1/4")	8~10 мм	≥10 мм
9,5 мм (3/8")	12~15 мм	≥13 мм
12,7 мм (1/2")	14~16 мм	≥13 мм
15,9 мм (5/8")	17~20 мм	≥13 мм



При температурі вище за 30°C та вологості вище за RH 80% товщина теплоізоляційних матеріалів має становити щонайменше 20 мм для запобігання накопиченню конденсату на поверхні ізоляції.


13.2 Під'єднання трубки холодоагенту



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК ОПІКІВ АБО ОБШПАРЮВАННЯ

13.2.1 Під'єднання трубки холодоагенту до внутрішнього блоку


Трубки холодоагенту можна під'єднати в наступних напрямках:

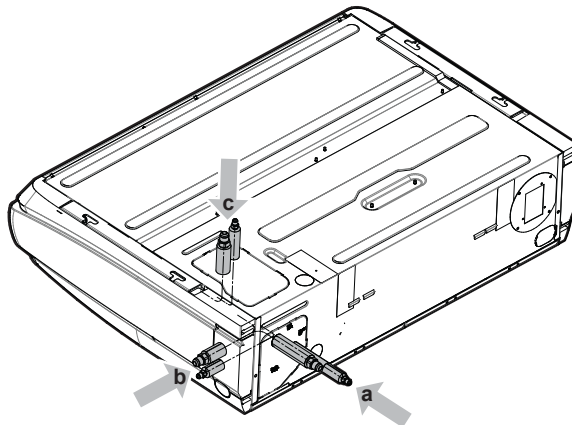

- a Заднє праве під'єднання
- b Праве під'єднання
- c Вертикальне під'єднання


Заднє праве під'єднання

- 1 Зніміть кришку отвору фітінгів для заднього під'єднання й виріжте отвори для трубок. При вирізанні отворів не чіпайте фіксатора кришки.



- a Задні праві трубки холодоагенту
b Кришка отвору фітінгів для задньої трубки

- 2 Прокладіть трубки, які слід придбати окремо, через вирізанні отвори.
- 3 Після того, як закінчите зі зливними трубками й трубками холодоагенту, встановіть кришку отвору фітінгів на місце. Прокладіть усі кабелі (окрім кабелів розширювального клапану) через затискач кришки отвору фітінгів, і зафіксуйте.



- a Затискач кришки отвору фітінгів
b Кабелі (окрім кабелю розширювального клапану)


Вертикальне під'єднання



ІНФОРМАЦІЯ

Потрібен комплект L-подібних з'єднувальних трубок (додаткові комплектуючі).


- 1 Зніміть кришку отвору фітінгів для верхнього під'єднання й виріжте отвори для трубок. При вирізанні отворів не чіпайте фіксатора кришки. Використайте комплект L-подібних з'єднувальних трубок (додаткові комплектуючі). Прокладіть трубки через вирізанні отвори.

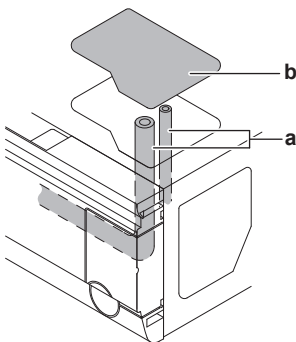

- a Вертикальні трубки холодоагенту
b Верхня кришка отвору фітінгів


Праве під'єднання

- 1 Зніміть підсилювальну накладку з правої сторони й поверніть гвинт на внутрішньому блоці у початкове положення.
- 2 Зніміть декоративну бічну панель.
- 3 Зніміть прямокутну деталь декоративної бічної панелі.

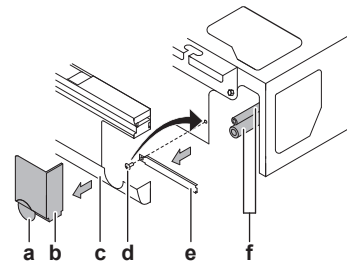


- a Кругла деталь
b Прямокутна деталь декоративної бічної панелі
c Декоративна бічна панель
d Гвинт
e Підсилювальна накладка
f Праві трубки холодоагенту

- 4 Після того, як закінчите з трубками для зливу й холодоагенту, встановіть підсилювальну накладку (за необхідністю) й декоративну бічну панель на місце.

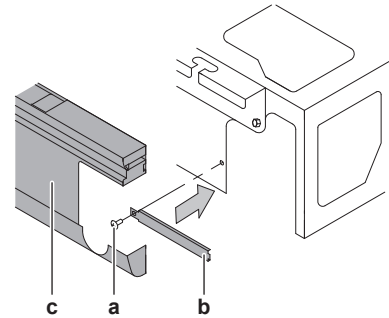

- a Гвинт
b Підсилювальна накладка
c Декоративна бічна панель

- **Довжина трубопроводу.** Трубопровід холодоагенту має бути якомога коротким.
- **Під'єднання до конусу.** Під'єднуйте трубки холодоагенту до пристрою за допомогою конусних з'єднань.
- **Ізоляція.** Ізоляція трубок холодоагенту внутрішнього блоку виконується наступним чином:

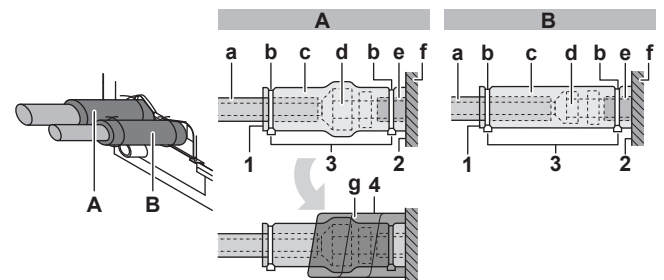

- A Трубка газової фази
B Трубка рідкої фази
- a Матеріал теплоізоляції (слід придбати окремо)
b Кабельний хомут (комплектуючі)
c Теплоізоляція: Велика (газова трубка), мала (трубка рідини) (комплектуючі)
d Конусна гайка (під'єднано до пристрою)
e Місце з'єднання труби холодоагенту (під'єднано до пристрою)
f Пристрій
g Мала ущільнювальна прокладка (комплектуючі)

- 1 Виверніть вгору шви теплоізоляції.
- 2 Прикріпіть до підставки пристрою.
- 3 Стягніть теплоізоляцію кабельними хомутами.
- 4 Оберніть ущільнювальну підкладку від підставки пристрою до верхньої частини конусної гайки.



УВАГА

Ізольуйте всі трубки холодоагенту. Будь-яке непокрите місце може призвести до конденсації.

14 Підключення електрообладнання



НЕБЕЗПЕКА: РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Живлення слід ЗАВЖДИ підключати за допомогою багатожильних кабелів.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Встановіть вимикач з повітряною відстанню між контактами не менше 3 мм, здатний виконати відключення всіх полюсів і з можливістю роз'єднання контактів на всіх полюсах при перевищенні напруги категорії III.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

З ціллю забезпечення безпеки пошкоджений кабель живлення МАЄ замінити виробник, його представник з сервісного обслуговування або особи достатньої кваліфікації.

14.1 Технічні дані стандартних компонентів проводки



УВАГА

Рекомендується використовувати суцільні (одножильні) дроти. У разі застосування багатожильних дротів злегка скрутіть жили для щільності кінця з метою безпосереднього з'єднання з клемою або вставлення у круглу обжимну гільзу. Докладну інформацію наведено у «Інструкціях щодо підключення електричної проводки» у довіднику зі встановлення.

Джерело живлення	
Напруга	220~240 /220 В
Частота	50/60 Гц
Фаза	1 ~
Струм	FXHQ32+63: 0,8 А FXHQ100: 1,6 А

Компоненти	
Кабель електричного живлення	НЕОБХІДНО дотримуватися державних норм прокладання електричної проводки. 3-дротовий кабель Перетин дротів залежить від струму, проте має бути не менш ніж 1,5 мм ²
Проводка керування	Використовуйте лише сертифіковані дроти з подвійною ізоляцією, придатні для відповідної напруги 2-дротовий кабель Найменший перетин 0,75 мм ²
Кабель пульта користувача	Використовуйте лише сертифіковані дроти з подвійною ізоляцією, придатні для відповідної напруги 2-дротовий кабель Найменший перетин 0,75 мм ² Максимальна довжина 500 м
Рекомендований автоматичний вимикач	16 А

Компоненти

Пристрій захисного вимкнення

НЕОБХІДНО дотримуватися державних норм прокладання електричної проводки

14.2 Під'єднання електричної проводки до внутрішнього блоку



УВАГА

- Дотримуйтеся електричної схеми (постачається разом з пристроєм, розташована за сервісною кришкою).
- Вказівки для підключення додаткового обладнання наведені в інструкції з встановлення додаткового обладнання.
- Електрична проводка НЕ ПОВИННА заважати правильному встановленню кришки для обслуговування.


Електрична проводка та проводка керування не мають торкатися одна одної. Щоб запобігти появі електричних перешкод, відстань між провідниками цих типів МУСИТЬ бути не меншою за 50 мм.



УВАГА

Проводка електроживлення та проводка керування не мають торкатися одна одної. Проводка керування та проводка живлення можуть перетинатися, але НЕ МАЮТЬ прокладатися паралельно одна одній.


- Зніміть кришку для обслуговування.
- Відкрийте технологічний отвір і встановіть гумову втулку (комплектуючі). Див. розділ: "[Встановлення внутрішнього блоку](#)" ► 16]. Розташування залежить від схеми проводки джерела живлення. Для кабелю пульта користувача й керування: рекомендується вибрати ту ж схему, що й для трубок холодоагенту.

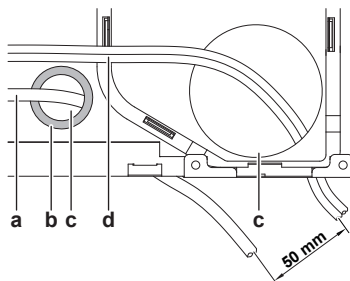

- a Проводка електричного живлення
- b Гумова втулка (комплектуючі)
- c Ущільнювальний матеріал для зазорів навкруги трубок і кабелів (комплектуючі)
- d Кабель пульта користувача й кабель керування

- Установіть 2 кріплення проводки з гвинтами для кріплення для проводки (комплектуючі).
- Кабель пульта користувача:** Прокладіть кабель через великий вирізаний отвір і під'єднайте його до клемного блоку (символи P1, P2).
- Проводка керування:** Прокладіть кабель через великий вирізаний отвір і під'єднайте його до клемного блоку (переконайтеся, що символи F1 і F2 збігаються з символами на зовнішньому блоці). Зв'яжіть кабель керування з кабелем пульта користувача й закріпіть їх кабельним хомутом на кріпленні для проводки.
- Кабель електричного живлення:** Прокладіть кабель через малий вирізаний отвір і під'єднайте його до клемного блоку (L, N, заземлення). Закріпіть кабель кабельним хомутом на кріпленні для проводки.

15 Завершення встановлення внутрішнього блока

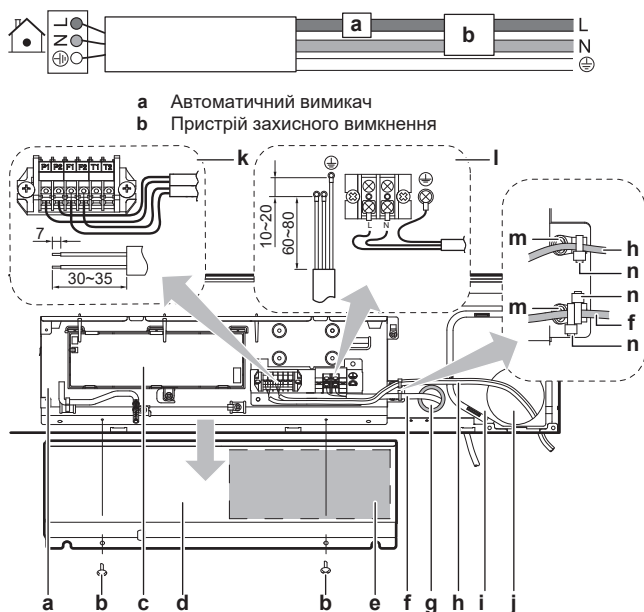

- a Автоматичний вимикач
- b Пристрій захисного вимкнення
- k
- l
- m
- h
- n
- f
- n
- a Блок керування
- b Гвинт кришки люка для обслуговування
- c Печатна плата
- d Кришка люка для обслуговування
- e Етикетка з монтажною схемою
- f Проводка електричного живлення
- g Малий вирізаний отвір
- h Кабель пульту користувача й кабель керування
- i Кришка задньої трубки
- j Великий вирізаний отвір
- k Підключення кабелю пульту користувача й кабелю керування
- l Клемна колодка кабелю електричного живлення
- m Кріплення для проводки, закріплене гвинтом (комплектуючі)
- n Кабельний хомут (комплектуючі)


7 Закривайте всі зазори за допомогою ущільнювача (комплектуючі) для запобігання потрапляння до системи невеликих тварин.

8 Встановіть кришку для обслуговування.

Приклади встановленої системи


- Один пульт користувача дозволяє керувати одним внутрішнім блоком.
- Групове керування або два пульти користувача дозволяють керувати одним внутрішнім блоком
- З блоком BS

Один пульт користувача дозволяє керувати одним внутрішнім блоком.

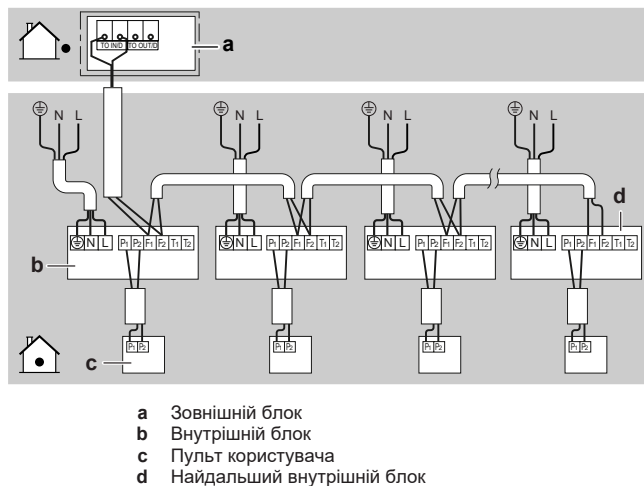


- a Зовнішній блок
- b Внутрішній блок
- c Пульт користувача
- d Найдаальший внутрішній блок

Групове керування або два пульти користувача дозволяють керувати одним внутрішнім блоком

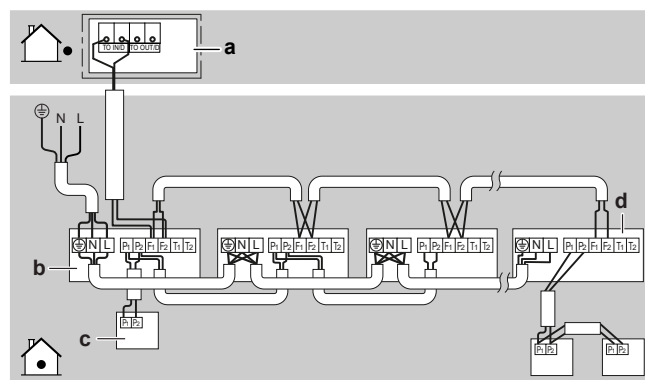

- a Зовнішній блок
- b Внутрішній блок
- c Пульт користувача
- d Найдаальший внутрішній блок

З блоком BS

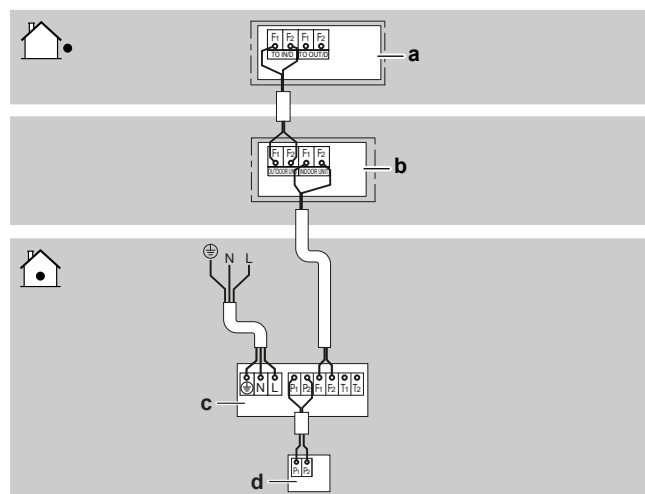

- a Зовнішній блок
- b Блок BS
- c Внутрішній блок
- d Пульт користувача

15 Завершення встановлення внутрішнього блока



УВАГА

Закрийте всі зазори навкруги труб і кабелів ізоляційним матеріалом (комплектуючі), щоб попередити потрапляння пилу у внутрішній блок.

15.1 Встановлення решітки повітрязабірника й декоративної бічної панелі


- 1 Установіть у зворотному порядку й надійно закріпіть. Див. розділ "Відкриття внутрішнього блока" [► 15].
- 2 При встановленні решітки повітрязабірника закріпіть смужку вхідної решітки на гачку на внутрішньому блоці.



ІНФОРМАЦІЯ

Закриваючи решітку повітрязабірника, переконайтеся, що смужки на ній ніде не перетиснуті.

16 Введення в експлуатацію

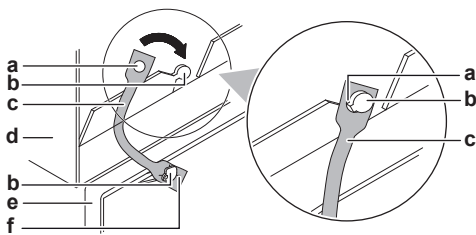

- a Круглий отвір
- b Гачок
- c Смузка
- d Внутрішній блок
- e Решітка повітрязабірника
- f Хрестоподібний отвір

16 Введення в експлуатацію



УВАГА

Загальний контрольний перелік для введення в експлуатацію. Разом із вказівками з введення в експлуатацію у цій главі, загальний контрольний перелік для введення в експлуатацію доступний в мережі Daikin Business Portal (потрібна автентифікація).

Загальний контрольний перелік для введення в експлуатацію доповнює вказівки у цій главі й може застосовуватися як керівництво та шаблон для звітування протягом введення в експлуатацію та передачі користувачеві.



УВАГА

Пристрій має працювати **ЛИШЕ** з терморезисторами та/або датчиками/реле тиску. В іншому разі може згоріти компресор.

16.1 Контрольний перелік перевірок перед введенням в експлуатацію

- Після встановлення пристрою слід перевірити виконання наступних пунктів.
- Закрийте пристрій.
- Увімкніть пристрій.

☐	Повністю ознайомтеся з інструкціями зі встановлення та експлуатації, наведені в довіднику зі встановлення та експлуатації.
☐	Внутрішній блок правильно змонтований.
☐	Зовнішній блок правильно змонтований.
☐	Трубка відведення конденсату має бути встановлена та ізольована належним чином, конденсат має витікати вільно. Перевірте наявність витоків води. Можливі наслідки: можливе підтікання водного конденсату.
☐	Трубки холодоагенту (газу та рідини) мають бути встановлені та оздоблені теплоізоляцією належним чином.
☐	Немає витоків холодоагенту.
☐	Немає відсутніх або зворотних фаз.
☐	Система правильно заземлена , а клеми заземлення затягнуті.

☐	Запобіжники або локально встановлені захисні пристрої встановлені відповідно до цього документа й НЕ були обхідними.
☐	Напруга живлення відповідає напрузі на ідентифікаційній мітці блока.
☐	У розподільній коробці відсутні послаблені з'єднання або пошкоджені електричні компоненти.
☐	Усередині внутрішнього й зовнішнього блоків немає пошкоджених компонентів або стиснутих труб .
☐	Запірні клапани (газ і рідина) на зовнішньому блоці повністю відкриті.

16.2 Виконання пробного запуску



ІНФОРМАЦІЯ

- Виконайте пробний запуск згідно з інструкцією до зовнішнього блоку.
- Пробний запуск вважається виконаним лише за відсутності кодів несправності на пульті користувача або на 7-розрядному дисплеї зовнішнього блоку.
- Повний перелік кодів помилок і детальні інструкції з пошуку й усунення несправностей по кожній помилці див. в інструкції з обслуговування.



УВАГА

НЕ переривайте пробний запуск.

17 Конфігурація

17.1 Налаштування на місці

Виконайте наступні налаштування на місці у відповідності до фактичних особливостей встановлення та потреб користувача:

- Висота стелі
- Об'єм повітря, коли керування термостатом ВИМКНЕНО
- Час чищення повітряного фільтра
- Вибір датчика термостата
- Термостат у системі групового керування
- Зміна різниці на термостаті (якщо використовується дистанційний датчик)
- Різниця температур автоматичного перемикачання
- Автоматичний перезапуск після відключення живлення
- Вхідна уставка T1/T2



ІНФОРМАЦІЯ

- Підключення додаткових комплектуючих до внутрішнього блоку може призвести до зміни деяких налаштувань на місці. Додаткову інформацію див. у інструкціях з встановлення додаткових комплектуючих.
- Наступне налаштування діє лише у разі використання пульту користувача BRC1H52*. При застосуванні будь-якого іншого інтерфейсу користувача див. керівництво з встановлення або обслуговування такого інтерфейсу.

Налаштування: Висота стелі

Цей параметр має відповідати фактичній відстані до підлоги й класу ємності.

Якщо відстань до підлоги становить (м)		Зміна ⁽¹⁾		
FXHQ32+63	FXHQ100	M	SW	—
≤2,7	≤3,8	13 (23)	0	01
2,7<x≤3,5	3,8<x≤4,3			02

Налаштування: Об'єм повітря, коли керування термостатом ВИМКНЕНО

Це налаштування має відповідати потребам користувача. Воно визначає швидкість обертання вентилятора внутрішнього блоку, коли термостат ВИМКНЕНО.

- 1 При вмиканні вентилятора в режим роботи встановіть швидкість подачі повітря наступним чином:

Якщо необхідно...		Зміна ⁽¹⁾		
		M	SW	—
Коли термостат ВИМКНЕНО при охолодженні	L ⁽²⁾	12 (22)	6	01
	Налаштування потоку ⁽²⁾			02
	ВИМК ^(a)			03
Коли термостат ВИМКНЕНО при нагріванні	L ⁽²⁾	12 (22)	3	01
	Налаштування потоку ⁽²⁾			02
	ВИМК ^(a)			03

^(a) Використовуйте лише одночасно з додатковим дистанційним датчиком, або коли встановлено параметр **M** 10 (20), **SW** 2, — 03.

Налаштування: Час чищення повітряного фільтра

Це налаштування має відповідати рівню забруднення повітря у приміщенні. Воно визначає інтервал відображення повідомлення «Час почистити фільтр» на пульті користувача.

Інтервал для встановлення (забруднення повітря)	Зміна ⁽¹⁾		
	M	SW	—
±2500 год. (низьке)	10 (20)	0	01
±1250 год. (високе)			02
Повідомлення УВИМК		3	01
Повідомлення ВИМК			02

Налаштування: Вибір датчика термостата

Ця уставка має відповідати способу використання датчика термостата пульта користувача.

Якщо датчик термостата пульта користувача...	Зміна ⁽¹⁾		
	M	SW	—
Використовується одночасно з термістором внутрішнього блоку	10 (20)	2	01
Не використовується (лише термістор внутрішнього блоку)			02
Використовується без інших функцій			03

Налаштування: Термостат у системі групового керування

Це налаштування має відповідати способу використання датчика термостата пульта користувача у системі групового керування.

Щоб використовувати...	Зміна ⁽¹⁾		
	M	SW	—
Лише датчик пристрою (або дистанційний датчик, якщо його встановлено) ^(a)	10 (20)	6	01
Датчик пристрою (або дистанційний датчик, якщо його встановлено) ТА датчик пульта користувача ^{(b)(c)}			02

^(a) При одночасному налаштуванні 10(20)-6-01 + 10(20)-2-01, 10(20)-2-02 чи 10(20)-2-03 пріоритет має налаштування для групового підключення 10(20)-6-01.

^(b) При одночасному налаштуванні 10(20)-6-02 + 10(20)-2-01, 10(20)-2-02 чи 10(20)-2-03 пріоритет має налаштування 10(20)-2-01, 10(20)-2-02 чи 10(20)-2-03.

^(c) При використанні датчика пульта користувача у системі групового керування встановіть 10(20)-6-02 та 10(20)-2-03.

Налаштування: Зміна різниці на термостаті (якщо використовується дистанційний датчик)

Якщо система має дистанційний датчик, налаштуйте крок збільшення/зменшення.

Щоб змінити крок на...	Зміна ⁽¹⁾		
	M	SW	—
1°C	12 (22)	2	01
0,5°C			02

Налаштування: Різниця температур автоматичного перемикачів

Налаштуйте різницю температур між уставкою охолодження й обігріву в автоматичному режимі (доступність залежить від типу системи). Різниця дорівнює уставці охолодження мінус уставка обігріву.

Щоб налаштувати...	Зміна ⁽¹⁾			Приклад
	M	SW	—	
0°C	12 (22)	4	01	охолодження 24°C/ обігрів 24°C
1°C			02	охолодження 24°C/ обігрів 23°C
2°C			03	охолодження 24°C/ обігрів 22°C
3°C			04	охолодження 24°C/ обігрів 21°C
4°C			05	охолодження 24°C/ обігрів 20°C
5°C			06	охолодження 24°C/ обігрів 19°C
6°C			07	охолодження 24°C/ обігрів 18°C
7°C			08	охолодження 24°C/ обігрів 17°C

Налаштування: Автоматичний перезапуск після відключення живлення

Залежно від вимог користувача, можна вимкнути/увімкнути автоматичний перезапуск після вимикання живлення.

⁽¹⁾ Налаштування на місці визначаються наступним чином:

- **M**: номер режиму – **перше число**: група блоків – **число у дужках**: окремий блок
- **SW**: номер налаштування
- **—**: число значення
- **■**: заводське налаштування

⁽²⁾ Швидкість обертання вентилятора:


- **LL**: Низька швидкість обертання вентилятора
- **Налаштування потоку**: Швидкість обертання вентилятора відповідає значенню, яке встановив користувач (низька, середня, висока) за допомогою кнопки швидкості обертання вентилятора на пульті користувача.

18 Технічні дані

Щоб виконати автоматичний перезапуск після вимкнення живлення...	Зміна ⁽¹⁾		
	M	SW	—
Вимкнено	12 (22)	5	01
Увімкнено			02

Налаштування: Вхідна уставка T1/T2

Дистанційне керування здійснюється шляхом передавання зовнішнього вхідного сигналу на клему T1 і T2 клемного блоку для підключення пульту користувача й проводки керування.



- a Примусове ВИМКНЕННЯ
b Вхідний кабель A

Вимоги до проводки	
Характеристики проводки	Використовуйте лише сертифіковані дроти з подвійною ізоляцією, придатні для відповідної напруги 2-дротовий кабель
Перетин провідників	Щонайменше 0,75 мм ²
Довжина проводки	Максимум 100 м
Технічні характеристики зовнішнього контакту	Контакт, який може під'єднувати й від'єднувати мінімальне навантаження 15 В 1 мА постійного струму

Це налаштування має відповідати потребам користувача.

Щоб змінити крок на...	Зміна ⁽¹⁾		
	M	SW	—
Примусове ВИМКНЕННЯ	12 (22)	1	01
УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ			02
Аварійний стан (рекомендовано для аварійного режиму)			03
Примусове ВИМКНЕННЯ — багатоканальна лінія			04

18 Технічні дані

- Додатковий набір найновіших технічних даних доступний на регіональному веб-сайті Daikin (у загальному доступі).
- Повний набір найновіших технічних даних доступний в мережі Daikin Business Portal (потрібна автентифікація).

18.1 Монтажна схема

18.1.1 Пояснення до уніфікованої монтажною схеми

Застосовані компоненти та номери наведені у монтажній схемі на пристрої. Нумерація виконана арабськими цифрами за зростанням для кожного компонента та позначена в огляді далі символом "*" у коді компонента.

Символ	Значення	Символ	Значення
	Автоматичний вимикач		Захисне заземлення
	З'єднувач		Захисне заземлення (гвинт)
	Роз'єм		Випрямляч
	Заземлення		Роз'єм реле
	Проводка, що встановлюється на місці		З'єднувач-перемикач
	Плавкий запобіжник		Клема
	Внутрішній блок		Клемна колодка
	Зовнішній блок		Затискач дротів
	Пристрій захисного вимкнення		

Символ	Колір	Символ	Колір
BLK	Чорний	ORG	Помаранчевий
BLU	Синій	PNK	Рожевий
BRN	Коричневий	PRP, PPL	Фіолетовий
GRN	Зелений	RED	Червоний
GRY	Сірий	WHT	Білий
SKY BLU	Блакитний	YLW	Жовтий



Символ	Значення
A*P	Печатна плата
BS*	Кнопка УВМК/ВИМК, перемикач керування
BZ, H*O	Зумер
C*	Конденсатор
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Роз'єм, з'єднувач
D*, V*D	Діод
DB*	Діодний міст
DS*	DIP-перемикач
E*H	Нагрівач
FU*, F*U, (характеристики див. на платі всередині пристрою)	Плавкий запобіжник
FG*	З'єднувач (заземлення шасі)
H*	Джгут дротів
H*P, LED*, V*L	Індикатор, світлодіод
HAP	Світлодіод (сервісний монітор, зелений)
HIGH VOLTAGE	Висока напруга
IES	Датчик INTELLIGENT EYE
IPM*	Мікроконтролерний модуль живлення
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Магнітне реле



⁽¹⁾ Налаштування на місці визначаються наступним чином:

- M**: номер режиму — **перше число**: група блоків — **число у дужках**: окремий блок
- SW**: номер налаштування
- : число значення
- : заводське налаштування

Символ	Значення
L	Компонент під напругою
L*	Котушка
L*R	Реактивна котушка
M*	Кроковий електродвигун
M*C	Електродвигун компресора
M*F	Електродвигун вентилятора
M*P	Електродвигун дренажного насосу
M*S	Двигун жалюзі
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Магнітне реле
N	Нейтральний
n=*, N=*	Кількість обертів крізь феритове кільце
PAM	Амплітудно-імпульсна модуляція
PCB*	Печатна плата
PM*	Модуль живлення
PS	Імпульсне джерело живлення
PTC*	Термістор PTC
Q*	Біполярний транзистор з ізольованим затвором (IGBT)
Q*C	Автоматичний вимикач
Q*DI, KLM	Пристрій захисного відключення
Q*L	Реле захисту від перевантаження
Q*M	Теплове реле
Q*R	Пристрій захисного вимкнення
R*	Резистор
R*T	Термістор
RC	Приймач
S*C	Кінцевий вимикач
S*L	Поплавкове реле
S*NG	Датчик витoku холодоагенту
S*NPH	Датчик тиску (високого)
S*NPL	Датчик тиску (низького)
S*PH, HPS*	Реле тиску (високого)
S*PL	Реле тиску (низького)
S*T	Термостат
S*RH	Датчик вологості
S*W, SW*	Перемикач керування
SA*, F1S	Розрядник
SR*, WLU	Приймач сигналів
SS*	Селекторний перемикач
SHEET METAL	Фіксована пластина монтажної колодки
T*R	Трансформатор
TC, TRC	Передавач
V*, R*V	Варистор
V*R	Силовий модуль з діодним мостом та біполярним транзистором з ізольованим затвором (IGBT)
WRC	Бездротовий пульт дистанційного керування
X*	Клема
X*M	Клемна колодка (блок)

Символ	Значення
Y*E	Соленоїд електронного розширювального клапана
Y*R, Y*S	Соленоїд електромагнітного реверсивного клапана
Z*C	Феритове осердя
ZF, Z*F	Фільтр шумів

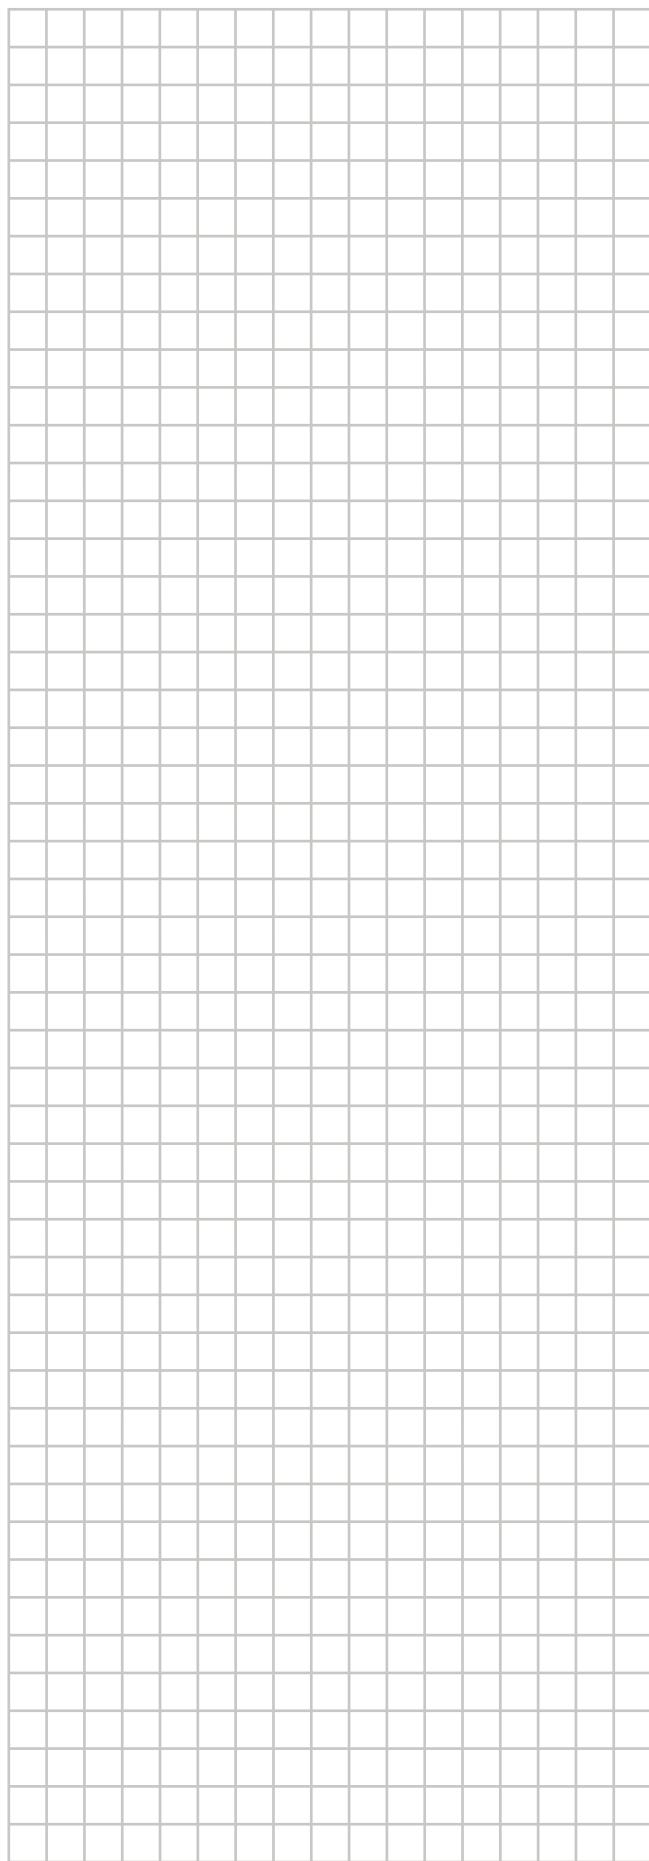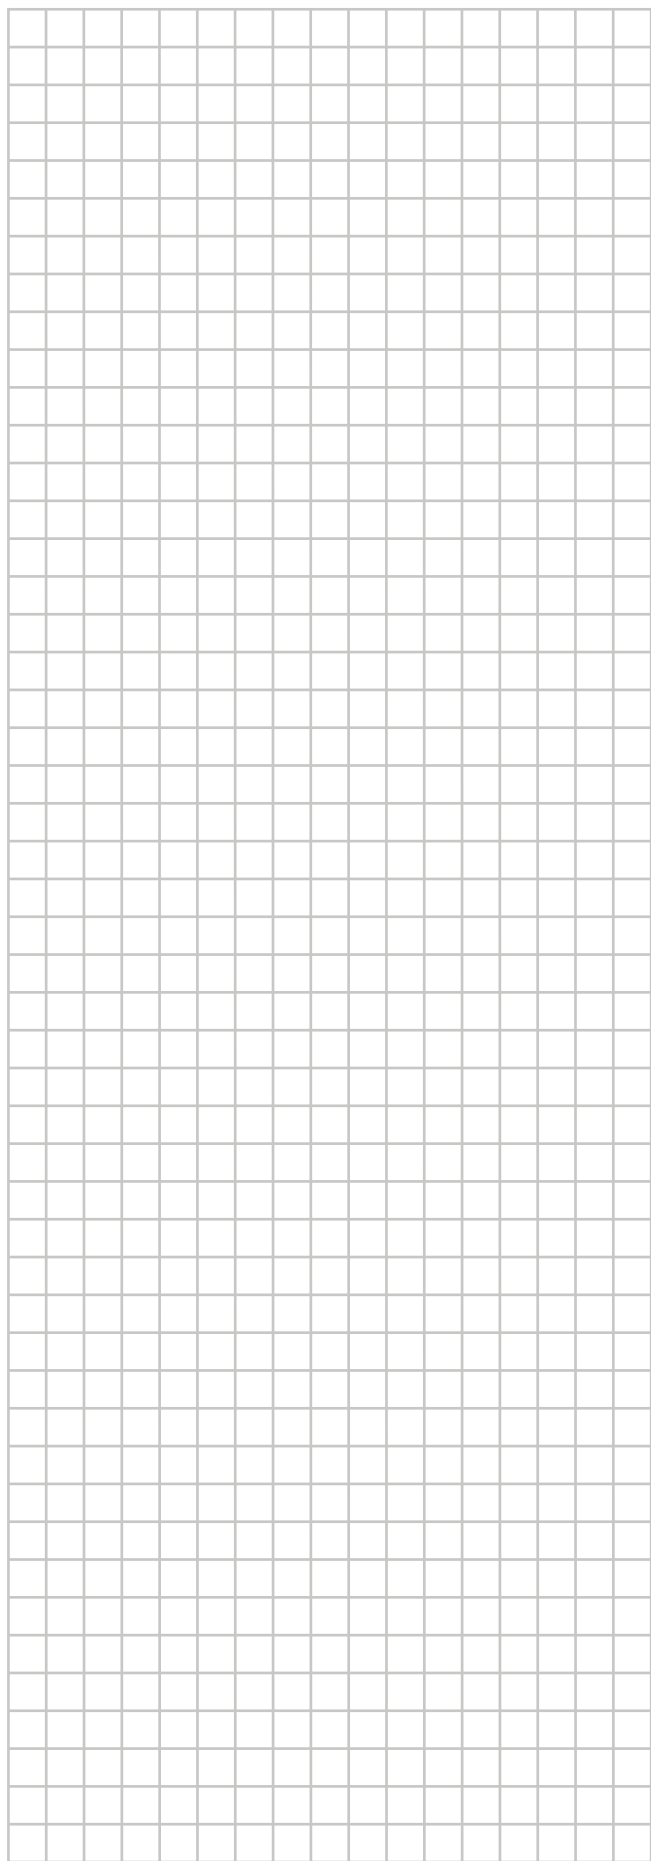

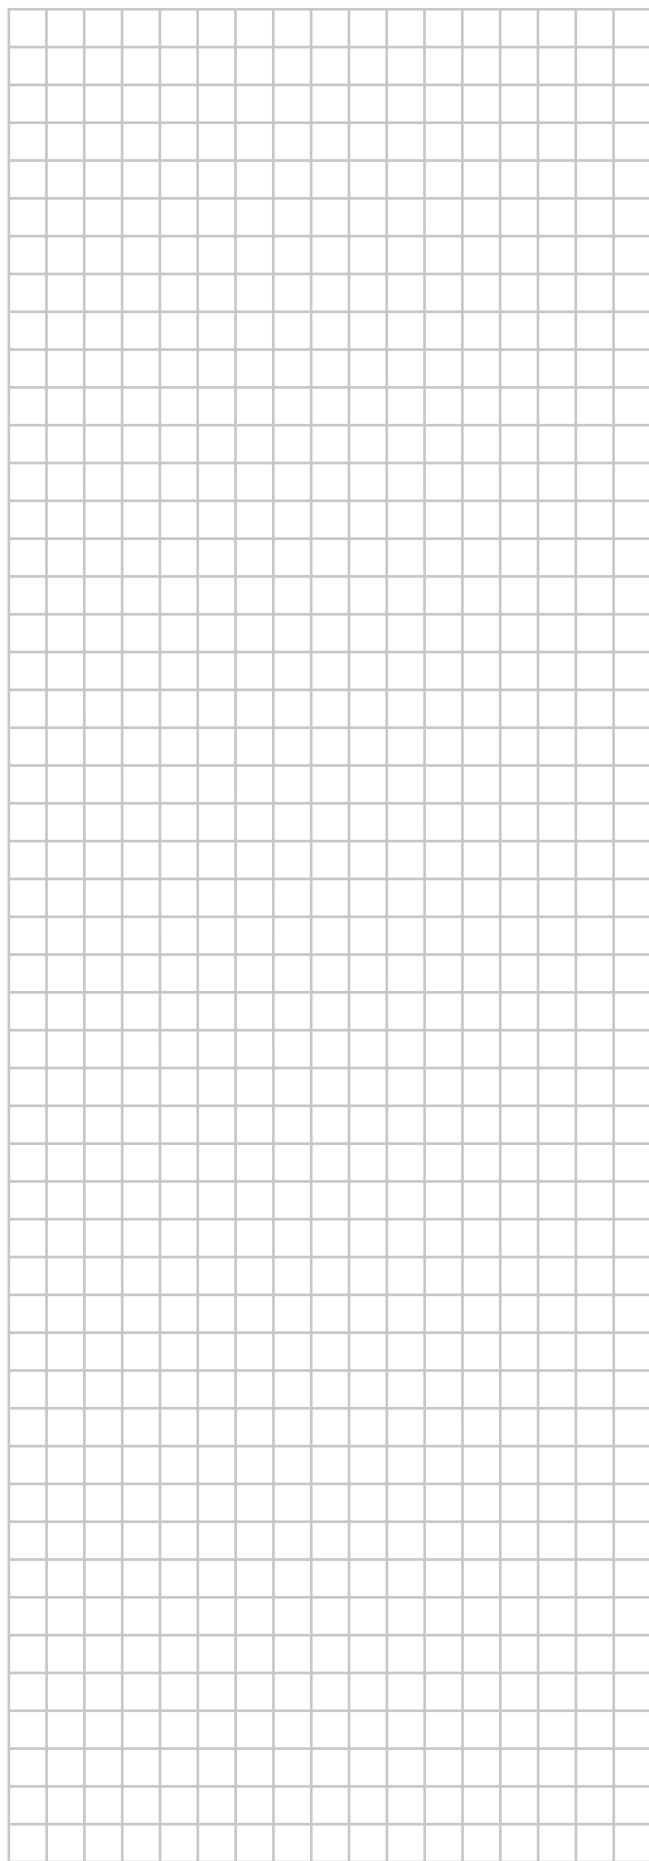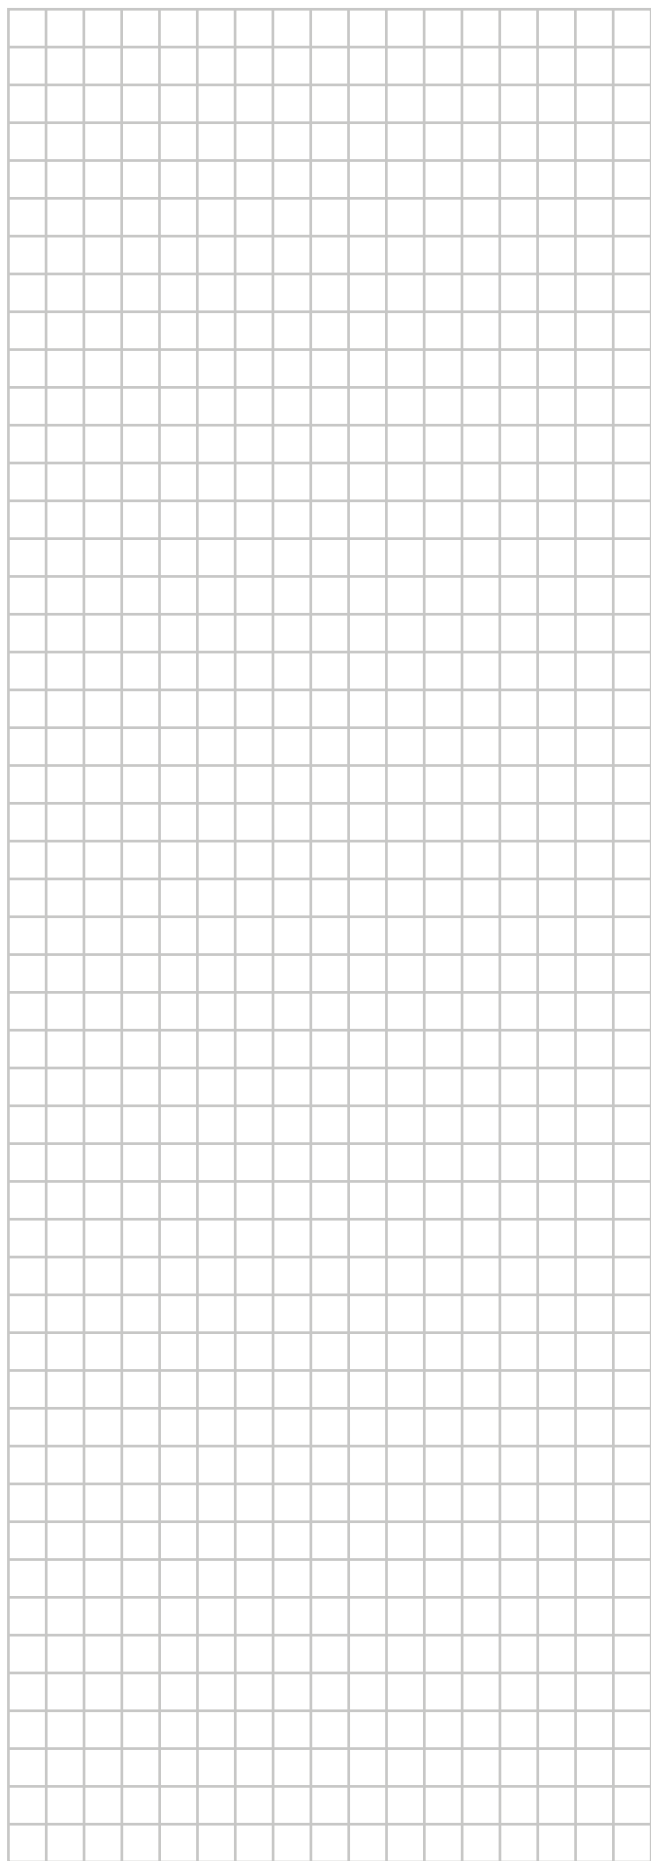

ERC

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P668115-3E 2022.11