


**DAIKIN**




# Manual de instalare

**Telecomandă**


**BRC315D7**




1




2




2




3



4




5

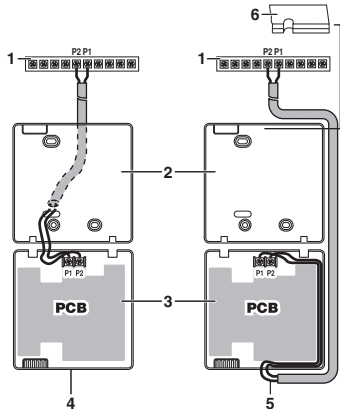

6

5

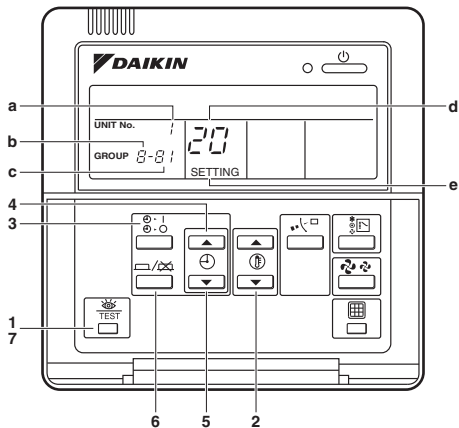

7



CITIȚI CU ATENȚIE ACEST MANUAL ÎNAINTE DE A PUNE ÎN FUNCȚIUNE UNITATEA. NU-L ARUNCAȚI. PĂSTRAȚI-LA ÎNDEMÂNĂ PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.







INSTALAREA SAU CONECTAREA NECORESPUNZĂTOARE A ECHIPAMENTULUI SAU ACCESORIILOR POATE CAUZA ELECTROCUTARE, SCURT-CIRCUIT, SCĂPĂRI, INCENDIU SAU ALTE DETERIORĂRI ALE ECHIPAMENTULUI. ASIGURAȚI-VĂ CĂ FOLOȘIȚI DOAR ACCESORII FABRICATE DE DAIKIN, CONCEPUTE ÎN MOD SPECIFIC UTILIZĂRII CU ECHIPAMENTUL ȘI INSTALAȚI-LE CU UN PROFESIONIST.

DAȚĂ NU SUNTEȚI SIGUR DE PROCEDEELE DE INSTALARE SAU UTILIZARE, LUAȚI ÎNTOTDEAUNA LEGĂTURA CU DISTRIBUTORUL DVS. PENTRU CONSULTANȚĂ ȘI INFORMAȚII.

Instrucțiunile originale sunt în limba engleză. Textele în celelalte limbi reprezintă traduceri ale instrucțiunilor originale.

Echipamentul nu este destinat utilizării într-o atmosferă potențial explozivă.

## Trusa include următoarele piese:

Telecomandă	Șuruburi pentru lemn
	
Dibluri	Șuruburi pentru metal
	

### 1. Scoateți partea superioară a telecomenzii (A se vedea figura 1)

Introduceți vârful unei șurubelnițe plate în fantele (1) din partea inferioară a telecomenzii (2 locuri) și îndepărtați partea superioară a telecomenzii.



Placa cu circuite imprimate este montată pe partea superioară a telecomenzii. Aveți grijă să nu deteriorați placa cu șurubelnița.

## 2. Fixați telecomanda (A se vedea figura 2)

- 1 pentru montare aparentă, fixați cu cele 2 șuruburi pentru lemn (Ø4x30) și diblurile incluse.
- 2 pentru montare încastrată, fixați cu cele 2 șuruburi pentru metal (M4x16) incluse.

Pentru cutia de distribuție procurată la fața locului, folosiți accesoriul opțional KJB111A sau KJB211A.



**NOTĂ** Pentru suprafața de montare alegeți locul cel mai plat posibil. Aveți grijă să nu deformați partea inferioară a telecomenzii prin strângerea exagerată a șuruburilor de montare.

## 3. Cablați unitatea interioară

(A se vedea figura 6)

- 1 unitate interioară
- 2 partea inferioară a telecomenzii
- 3 partea superioară a telecomenzii
- 4 cablat din spate
- 5 cablat de sus
- 6 decupați partea de trecere a cablajului cu un clește, etc.

Conectați bornele de sus de pe partea superioară a telecomenzii (P1, P2) și bornele unității interioare (P1, P2). (P1 și P2 nu au polaritate.)



**NOTĂ** Când cablați, poziți cablurile la distanță de cablajul alimentării de la rețea pentru a evita zgomotul electric (zgomotul extern).

## Specificații de cablaj

Tip de cablu	Dimensiune
2 fire	0,75–1,25 mm <sup>2</sup>

### NOTĂ



Îndepărtați învelișul de ecranare al părții care trebuie să treacă prin interiorul carcasei telecomenzii (✓). Consultați figura 5.

## 4. Fixați la loc partea superioară a telecomenzii



Aveți grijă ca în timpul fixării să nu deteriorați cablul.

Consultați figura 4.

Începeți instalarea de la clemele de la fund.

### NOTĂ



1. Cutia de distribuție și cablurile pentru conexiuni nu sunt incluse.
2. Nu atingeți cu mâna placa cu circuite imprimate.

## Dacă 1 unitate interioară sau 1 grup de unități interioare este controlat de 2 telecomenzi

Schimbați comutarea MAIN/SUB (principală/secundară) conform descrierii de mai jos (A se vedea figura 3).

- 1 Telecomandă principală (reglaj din fabrică)
- 2 Telecomandă secundară

Fixați 1 telecomandă pe "main" (principală) și cealaltă pe "sub" (secundară).

### NOTĂ



1. Dacă se controlează cu 1 telecomandă, aveți grijă să o fixați pe "main" (principală).
2. Reglați telecomanda înainte de a cupla alimentarea de la rețeaua electrică.

"88" este afișat timp de circa 1 minut când se cuplează alimentarea de la rețea. În timpul acestui interval telecomanda nu poate fi acționată.








## 5. Reglaje locale

Dacă pe unitatea interioară se montează accesorii opționale, este posibil să fie necesară schimbarea reglajului unității interioare. Consultați manualul de instrucțiuni al fiecărui accesoriu opțional.

Consultați figura 7.

- a Nr. Unitate
- b Primul nr. de cod
- c Al doilea nr. de cod
- d Nr. de mod
- e Mod de reglaj de câmp

### Procedeu (A se vedea figura 7)

- 1 Din modul normal, apăsați butonul "" timp de cel puțin 4 secunde și se lansează FIELD SET MODE (modul de reglaj de câmp).
- 2 Selectați MODE NO. (numărul de mod) dorit cu butonul ".
- 3 În timpul controlului de grup, la reglajul pe fiecare unitate interioară (au fost selectate Nr. mod 20, 22 și 23), apăsați butonul "" și selectați INDOOR UNIT NO. (numărul unității interioare) de reglat. (Această operațiune nu este necesară când reglajul se face pe grup.)
- 4 Apăsați butonul "" de sus și selectați FIRST CODE NO. (primul nr. de cod).
- 5 Apăsați butonul "" de jos și selectați SECOND CODE NO. (al doilea nr. de cod).
- 6 Apăsați odată butonul "" și reglajele prezente sunt SET (fixate).
- 7 Apăsați butonul "" pentru a reveni la NORMAL MODE (modul normal).

## Exemplu

Dacă în timpul reglării de grup și cu " timpul ca filtrul de aer să fie curățat" fixat pe FILTER CONTAMINATION - HEAVY (contaminare avansată a filtrului), fixați MODE NO. (nr. mod) pe "10", FIRST CODE NO. (primul nr. de cod) pe "0" și SECOND CODE NO. (al doilea număr de cod) pe "02"


### NOTĂ



1. Reglajul este efectuat în mod de grup, totuși, dacă se selectează numărul de mod dintre paranteze, unitățile interioare pot fi de asemenea reglate individual.
2. Numărul SECOND CODE (al doilea număr de cod) este fixat pe "01" la livrarea din fabrică.
3. Nu efectuați reglaje care nu sunt date în tabel.
4. Nu se afișează dacă unitatea interioară nu este echipată cu acea funcție.
5. La revenirea în mod normal, pe afișajul cu cristale lichide poate fi afișat "88" pentru ca telecomanda să se autoinițializeze.
6. Nu este posibilă modificarea reglajelor locale pe telecomanda configurată "secundară".
7. Este posibil ca schimbarea modului de funcționare să nu fie disponibilă pentru anumite modele.
8. Nu selectați ca tip de filtru opțiunea filtru standard pentru tipurile FWF+FWC.

## 6. Activarea butonului de modificare a modului de funcționare

(A se vedea figura 3)

Întrerupeți firul de legătură (J8) din colțul din dreapta, sus, al telecomenzii PCB pentru a permite utilizatorului să schimbe modul de funcționare cu ajutorul butonului de modificare a modului de funcționare " ".


### NOTĂ



Dacă se utilizează o telecomandă centralizată, se recomandă tăierea firului de legătură "J8" pentru a putea trimite comenzi de la telecomanda cu fir.

## 7. Activarea afișării pictogramei încălzire/răcire în modul automat

(A se vedea figura 3)

În mod normal, dacă se selectează modul automat, pe afișajul telecomenzii va apărea pictograma " ", dar aceasta nu va fi afișată când aparatul este în mod încălzire sau răcire.

Dacă se întrerupe firul de legătură "J5", va fi afișată și pictograma pentru încălzire/răcire atunci când aparatul este în mod automat.

Nr. mod <sup>(*)</sup>	PRIMUL NR. DE COD	Descrierea setării		AL DOILEA NR. DE COD <sup>(†)</sup>			Setare din fabrică		
				01	02	03	FWF + FWC	alte tipuri FW	
10(20)	0	Nivel murdărire filtru - Ridicat/ Redus (Setare pentru intervalul de timp afișat pentru curățarea filtrului de aer) (Setare pentru situațiile când nivelul de murdărire al filtrului este ridicat și se dorește înjumătățirea intervalului de timp afișat pentru curățarea filtrului de aer)	Filtru de lungă durată	Reduc	Aproximativ 2500 de ore	Ridicat	Aproximativ 1250 de ore	Reduc	
			Filtru standard		Aproximativ 200 de ore		Aproximativ 100 de ore		
	1	Tip filtru de lungă durată (setare pentru durata de indicare a simbolului pentru filtru)	Filtru de lungă durată	—	Filtru standard <sup>(‡)</sup>	Filtru de lungă durată	Filtru standard		
	2	Senzor termostat în telecomandă	Utilizează	Nu utilizează	—	Nu utilizează			
3	Contor interval de timp afișat pentru curățarea filtrului de aer (setare pentru situațiile când simbolul filtrului nu este afișat)	Afișează	Nu afișează	—	Afișează	Nu afișează			
12(22)	2	Flux de aer peste termistor în mod termo dezactivat	L (LL)	OPRIT	Turație ventilator selectată de la telecomandă	L (LL)	L		
	8	Control PORNIRE/OPRIRE din exterior (setare pentru situațiile când se dorește acționarea PORNIRE/OPRIRE forțată din exterior)	OPRIRE forțată	Acționare PORNIRE/OPRIRE	Introducere echipament de protecție	OPRIRE forțată			
13(23)	0	Viteză mare de ieșire a aerului (pentru plafoane înalte)	≥2,7 m	>2,7≤3,0 m	>3,0≤3,5 m	≥2,7 m	—		
	1	Selectare direcție flux de aer (setare pentru situațiile în care s-a instalat un panou de blocare)	Flux în 4 direcții	Flux în 3 direcții	Flux în 2 direcții	Flux în 4 direcții	—		
	4	Setarea nivelului pentru direcția fluxului de aer	Superior	Normal	Inferior	Normal	—		

(\*) Configurarea se efectuează în mod grup; însă, dacă se selectează numărul modului din paranteze, sistemele de interior pot fi configurate și individual.

(†) AL DOILEA NR. DE COD este setat la "01" din fabrică.

(‡) Nu se poate selecta pentru sistemele FWF și FWC.



\*4PW64948-1 0000001\*

Copyright 2010 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64948-1 10.2010