


دليل التركيب والتشغيل

وحدات ملف المروحة

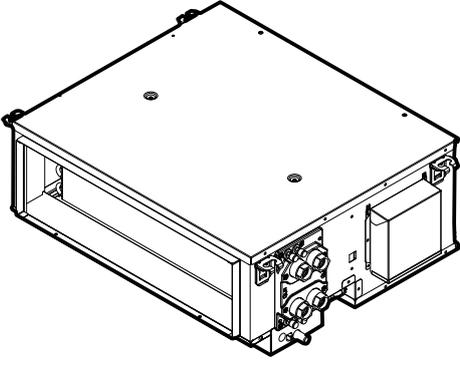

FWE-04FB

FWE-05FB

FWE-06FB

FWE-08FB

FWE-10FB

FWE-12FB

FWE-14FB

FWE-16FB

FWE-20FB

FWE-24FB

دليل التركيب والتشغيل
وحدات ملف المروحة

العربية

17	1-14	لحل مشكلات وحدة ملف المروحة الخاصة بك.
17	2-14	النقل إلى مكان آخر.

18 الفك 10

19 16 البيانات الفنية

19	1-16	مخطط الأسلاك.
20	2-16	الأبعاد.

21 17 المعلومات المطلوبة للتصميم البيئي

1 نبذة عن الوثائق

1-1 نبذة عن هذه الوثيقة

إذار ⚠️

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تجاوزوا سن 8 سنوات والأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقدين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسؤل عن سلامتهم بالإشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به.

لا يُسمح للأطفال اللعب بالجهاز.

لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

الجمهور المستهدف

فنيو التركيب المعتمدون + المستخدمون النهائيون

معلومات

هذا الجهاز مصمم للاستخدام في البيئات التجارية أو الصناعية أو دوائر رجال الأعمال.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

احتياطات السلامة العامة:

- تعليمات السلامة التي يجب عليك قراءتها قبل التركيب
- الشكل: منشور ورقى (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)
- دليل تركيب وتشغيل الوحدة الداخلية:
- تعليمات التركيب والتشغيل
- الشكل: منشور ورقى (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)
- الشكل: الملفات الرقمية على <https://www.daikin.eu>. استخدم وظيفة البحث 🔍 لمعرفة الطراز الخاص بك.

تجد أحدث إصدارات الوثائق المرفقة منشورة على الموقع الإلكتروني الإقليمي لشركة Daikin، ومتوفرة لدى الموزع المحلي الخاص بك.

الوثائق الأصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية. واللغات الأخرى عبارة عن ترجمات للتعليمات الأصلية.

البيانات الهندسية الفنية

- تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات الفنية على الموقع الإلكتروني الإقليمي Daikin (يمكن الوصول إليه بشكل عام).
- تتوفر المجموعة الكاملة لأحدث البيانات الفنية على [Daikin Business Portal](https://www.daikin.eu) (تتضمن المصادقة).

2-1 معاني التحذيرات والرموز

خطر ⚠️

يشير إلى وضع يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.

خطر: خطر الموت صعقاً بالكهرباء ⚡

يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت صعقاً بالكهرباء.

جدول المحتويات

1 نبذة عن الوثائق

1-1	نبذة عن هذه الوثيقة
2-1	معاني التحذيرات والرموز
3-1	تعليمات عامة

2 تعليمات السلامة المحددة للمثبت

5 احتياطات لغني التركيب

3 نبذة عن الصندوق

1-3	لفك والتعامل مع وحدة تكييف الهواء
2-3	لإزالة الملحقات من وحدة ملف المروحة

4 عن الوحدات والخيارات

1-4	التعريف بالوحدة
1-1-4	ملصق التعريف: وحدة ملف المروحة

5 تركيب الوحدة

1-5	تجهيز مكان التركيب
2-5	القابلية للتبديل
3-5	تثبيت الوحدة
1-2-5	لتثبيت مسامير التعليق
2-3-5	لتثبيت الوحدة
4-5	تركيب أنابيب المياه
1-4-5	إعداد أنابيب المياه
2-4-5	توصيل أنابيب مياه
5-5	تركيب أنابيب التصريف
1-5-5	الإرشادات الواجب اتخاذها عند تثبيت أنابيب التصريف
2-5-5	توصيل أنابيب التصريف
6-5	تركيب الجهاز الاختياري
1-6-5	تجهيز الجهاز الاختياري
2-6-5	توصيل الجهاز الاختياري

6 التركيب الكهربى

1-6	تجهيز الأسلاك الكهربائية
2-6	توصيل الأسلاك الكهربائية

7 التجهيز

1-7	قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل
-----	------------------------------

13 احتياطات للمستخدم

8 تعليمات سلامة المستخدم

1-8	تعليمات التشغيل الآمن
-----	-----------------------

9 نبذة عن النظام

10 قبل التشغيل

11 التشغيل

1-11	المدى التشغيلي
------	----------------

12 توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

13 الصيانة والخدمة

1-13	احتياطات السلامة الخاصة بالصيانة
2-13	احتياطات الصيانة والخدمة
3-13	تنظيف فلتر الهواء وشبكة الشفط ومخرج الهواء والألواح الخارجية
1-3-13	لتنظيف فلتر الهواء
4-13	الصيانة بعد التوقف لفترة طويلة
5-13	الصيانة قبل التوقف لفترة طويلة
6-13	خدمة ما بعد البيع والضمان
1-7-13	الصيانة والفحص الموصى بهما
2-7-13	دورات الصيانة والفحص المختصرة

14 استكشاف المشكلات وحلها

تعليمات السلامة المحددة للمثبت

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

- تأكد من أنه يتم تأريض الجهاز بشكل صحيح.
- أغلق وحدة إمداد الطاقة قبل الصيانة.
- ركب غطاء صندوق المفاتيح قبل تشغيل مصدر إمداد الطاقة.

تحذير

- تأكد مما إذا كان مكان التثبيت سيتحمل وزن الوحدة. التثبيت الضعيف إجراء ينطوي على مخاطر. يمكن أن يتسبب أيضًا في إحداث اهتزازات أو ضوضاء غير معتادة أثناء التشغيل.
- توفير مكان ملائم للخدمة.
- تجنب تثبيت الوحدة بحيث تكون متصلة بالسقف أو الحائط، لأن ذلك قد يتسبب في إحداث اهتزازات.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

تجنب تشغيل وحدات ملف المروحة ويداك ميلتان. فقد تحدث صدمة كهربائية.

إنذار

تحتوي هذه الوحدة على أجزاء كهربائية وساخنة.

إنذار

في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل المصنِّع أو وكيل الخدمات التابع له أو الأشخاص المتساوين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

٢ تعليمات السلامة المحددة للمثبت

احرص دائمًا على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

إنذار

تأكد من امتثال أعمال التركيب والخدمة والصيانة والإصلاح لتعليمات Daikin واللوائح التنظيمية المعمول بها (على سبيل المثال اللوائح التنظيمية للغاز الطبيعي) ومن تنفيذها بواسطة فنيين معتمدين فقط.

إنذار

يجب إجراء التركيب بواسطة مسؤول تركيب مرخص، ويجب أن يمثل اختبار المواد والتركيب للتشريعات المعمول بها. في أوروبا، المعيار EN378 هو المعيار المعمول به.

إنذار

أبعد كابلات الكنترول عن المواسير النحاسية الغير معزولة لأنها ستكون ساخنة جدًا.

تحذير

بالنسبة للجدران التي تحتوي على إطار معدني أو لوح معدني، يرجى استخدام غطاء جداري في الفتحة من أجل منع احتمالية دخول الحرارة أو حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

إشعار

- يجب تركيب الأنابيب بشكل آمن ووقايتها وحمايتها من الأضرار المادية.
- أبق تركيب الأنابيب إلى الحد الأدنى.

إنذار

- لا تستخدم القطع الكهربائية الموجودة داخل المنتج التي تم شراؤها محليًا.
- لا تجعل وحدة إمداد الطاقة للصمام أو غيره تتفرع من مجموعة أطراف التوصيل. إذ قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة بسبب الارتفاع الحاد في الحرارة أو البرودة.

إنذار

يشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.

تحذير

يشير إلى وضع قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.

إشعار

يشير إلى وضع قد يؤدي إلى تلف التجهيزات أو الممتلكات.

معلومات

يشير إلى نصائح مفيدة أو معلومات إضافية.

الرموز المستخدمة على الوحدة:

الرمز	الشرح
	قبل التركيب، اقرأ دليل التركيب والتشغيل، وورقة تعليمات توصيل الأسلاك.

٣-١ تعليمات عامة

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تركيب الوحدة أو تشغيلها، فاتصل بالوكيل المحلي لديك.

إنذار

قد يتسبب التركيب أو التثبيت غير الصحيح للجهاز أو الملحقات في وقوع صدمة كهربائية أو انقطاع التيار أو حدوث تسريب أو اندلاع حريق أو إلحاق أضرار أخرى للجهاز. استخدم فقط الملحقات والتجهيزات الاختيارية وقطع الغيار المصنوعة أو المعتمدة من Daikin ما لم ينص على خلاف ذلك.

إنذار

تأكد من التزام التركيب والتجريب والمواد المستعملة بالتشريعات المعمول بها (في الجزء العلوي من الإرشادات الميئية في وثائق Daikin).

تحذير

ارتدي تجهيزات الوقاية الشخصية (القفازان الواقية، نظارات السلامة، ...) عند تركيب النظام أو صيانته أو خدمته.

إنذار

مَرِّق وارم أكياس التغليف البلاستيكية بعيدًا بحيث لا يتمكن أحد، ولا سيما الأطفال، من العبث بها. السبب المحتمل: الاختناق.

إنذار

واتخذ الإجراءات الكافية لمنع الحيوانات الصغيرة من استخدام الوحدة كماوى. فقد تتسبب الحيوانات الصغيرة التي تلامس الأجزاء الكهربائية في حدوث أعطال، أو إطلاق دخان أو نشوب حريق.

تحذير

لا تلمس مدخل الهواء أو الريش الألومنيوم الموجودة بالوحدة.

تحذير

- لا تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.
- لا تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تعقف عليها.

احتياطات لغني التركيب

نبة عن الصندوق ٣


ضع ما يلي في الاعتبار:

- عند التسليم، يجب فحص الوحدة للتأكد من اكتمالها وعدم وجود أي تلف بها. يجب الإبلاغ فوراً عن أي تلف أو أجزاء مفقودة للوكيل المسؤول عن المطالبات أثناء النقل.
- قرب الوحدة المعبأة قدر الإمكان من موضع التركيب النهائي لمنع حدوث تلف أثناء النقل.
- قم بتجهيز المسار بشكل مسبق بالطول الذي تريده لإحضار الوحدة إلى موضع التركيب النهائي.

١-٣ لفك والتعامل مع وحدة تكييف الهواء


استخدم حزاماً من مادة ناعمة أو ألواحاً واقية إلى جانب استخدام حبل عند رفع الوحدة، وذلك لوقايتها من أي تلف أو خدوش.

- 1 ارفع الوحدة عن طريق الإمساك بكتيقتي التعليق دون ممارسة أي ضغط على الأجزاء الأخرى، خاصة على أنابيب التصريف والعزل الحراري.

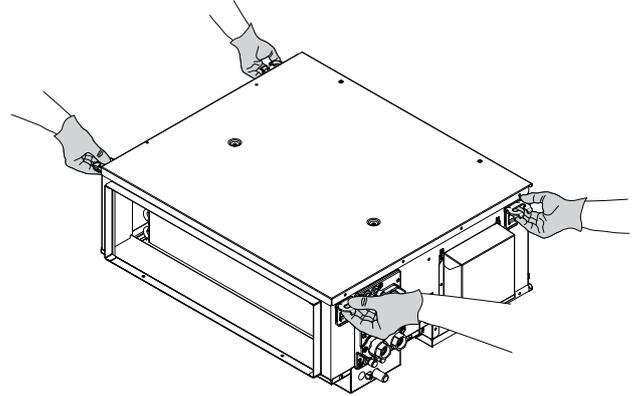


إشعار !

لا ترفع الوحدة باستخدام مشغلات الصمام (a).

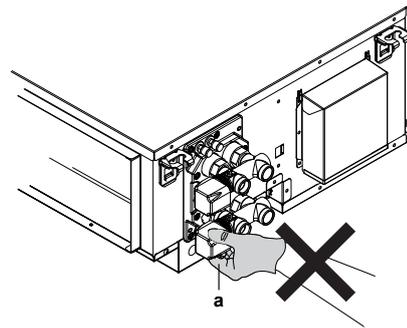


إشعار !

لا ترفع الوحدة من خلال فتحة صينية التصريف (b).

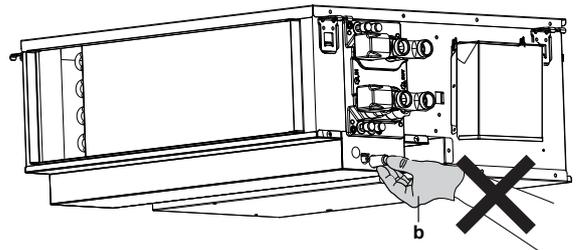


إشعار !

لا ترفع الوحدة من خلال صينية التصريف الفرعية (c).

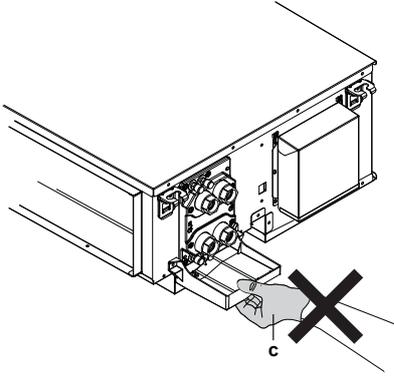

٢-٢ لإزالة الملحقات من وحدة ملف المروحة

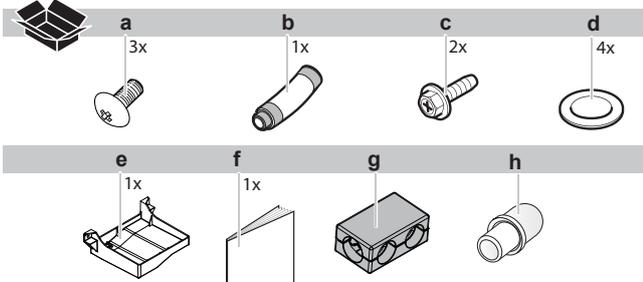


- a برغيان من النوع M4 لتثبيت صينية التصريف الفرعية وبرغي واحد لتثبيت خرطوم التصريف
b خرطوم تصريف
c برغيان من النوع M5 من أجل FWEC SAP
d حشية
e صينية تصريف فرعية
f دليل التركيب والتشغيل
g العزل الحراري للصمامات (أنبوبان: 1x و 4 أنابيب: 2x). (*)
h غطاء المفلحة
* فقط الطرز ذات الصمام المثبت في المصنع

٤ عن الوحدات والخيارات

١-٤ التعريف بالوحدة

١-١-٤ ملصق التعريف: وحدة ملف المروحة

الموقع

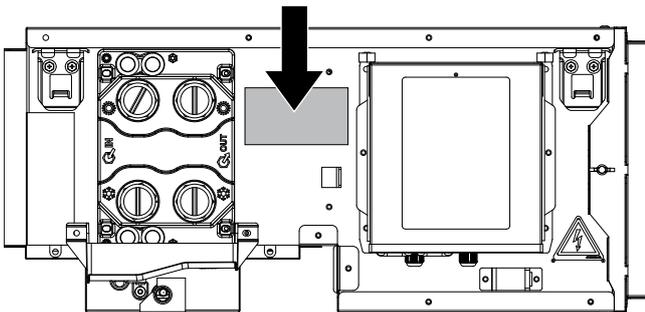


تركيب الوحدة

- أن تكون المساحة المحيطة بالوحدة كافية للصيانة والخدمات. أن تتيح المساحة المحيطة بالوحدة تدوير الهواء وتوزيعه بصورة كافية. انظر المساحة المطلوبة للتركيب.
- تأكد من أن المنطقة جيدة التهوية. لا تسد أي فتحة من فتحات التهوية.
- تأكد من أن موقع التركيب يتحمل وزن الوحدة واهتزازها.
- تأكد من أنه في حالة حدوث تسرب للمياه، لا يحدث أي تلف لمكان التركيب أو الأماكن المحيطة به.
- اختر موقعاً حيث لن ترزع ضوضاء التشغيل أو الهواء الساخن/البارد الخارج من الوحدة أي شخص، ويتم اختيار المكان وفقاً للتشريعات المعمول بها.
- التصريف. تأكد من إمكانية تبخير مياه التكثيف بشكل صحيح.
- في الأماكن ذات الاستقبال الضعيف، حافظ على مسافة 3 م أو أكثر لتجنب الاضطراب الكهرومغناطيسي للأجهزة الأخرى واستخدام أنابيب مجاري لخطوط الطاقة والإرسال.
- مصابيح الفلوريسنت. عند تركيب جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي (واجهة المستخدم) في غرفة بها مصابيح الفلوريسنت، ضع في اعتبارك ما يلي لتجنب التدخل:
- ركب جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي (واجهة المستخدم) قريباً من الوحدة الداخلية قدر المستطاع.
- قد يثبثت الوحدة الداخلية في أبعد مكان ممكن من مصابيح الفلوريسنت.
- تجنب تركيب الوحدة في أماكن تُستخدم دائماً كمكان للعمل. يجب تغطية الوحدة في حالة الأعمال البنائية (مثل أعمال الطحن) التي ينتج عنها الكثير من الغبار.
- تجنب تركيب أو تشغيل الوحدة في الغرف المذكورة أدناه.
- الأماكن التي تحتوي على زيت معدني، أو مملوءة بخار الزيت أو الرذاذ، كما هو الحال في المطابخ (قد تتدهور الأجزاء البلاستيكية).
- حيث يوجد غاز تآكل مثل غاز الكبريت. قد تآكل أنابيب النحاس واللحامات.
- عندما يحتوي الهواء على مستويات مرتفعة من الملح، مثل ذلك الموجود بالقرب من الساحل وحيث يتقلب الجهد كثيراً (كما هو الحال في المصانع). أيضا في المركبات أو السفن.
- في الأماكن التي توجد فيها آلات تبعث منها موجات كهرومغناطيسية. فقد تعترض الموجات الكهرومغناطيسية نظام التحكم، وتتسبب في تعطل الجهاز.
- في الأماكن التي يوجد فيها خطر اندلاع حريق بسبب تسرب غازات قابلة للاشتعال (على سبيل المثال: التتر أو البنزين) أو ألياف كربون أو غبار قابل للاشتعال.
- لا يمكنك تركيب الوحدة داخل دورة المياه.

٢-٥ القابلية للتبديل

يجب تغيير اتجاه المنتج على الأرض.
أزل الصفيحة المعدنية التي تغطي اللوحة الجانبية للوحدة.

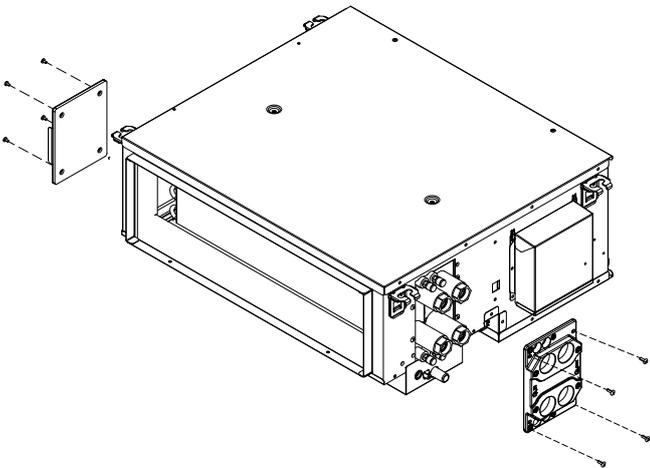

تعريف الطراز

مثال: FW E 04 F B T N 5 V3 --

الرمز	الوصف
FW	ماء وحدة ملف المروحة
E	مجري ESP منخفض
F	تسلسل الطراز الرئيسي
B	تغيير بسيط في الطراز
T	2 أنابيب
F	4 أنابيب
N	بدون صمام
V	صمام ثلاثي الاتجاهات (ON/OFF - 230 V)
T	صمام ثنائي الاتجاهات (ON/OFF - 230 V)
5	مصنع Hendek
V1	طور واحد/50 هرتز/220-240 فولت
-	لا يوجد خيار
-	توصيل ماء على الجهة اليسرى، وتوصيل كهربائي على الجهة اليسرى
R	توصيل ماء على الجهة اليمنى، وتوصيل كهربائي على الجهة اليمنى


٥ تركيب الوحدة

١-٥ تجهيز مكان التركيب

إنذار ⚠️
استخدم دائماً القنوات غير القابلة للاشتعال والعزل الحراري والوصلات؛ فقد تتسبب المواد القابلة للاشتعال في نشوب حريق.

إشعار ⚠️
يجب تثبيت الوحدة على بعد ≤ 2.5 م من الأرض.

إشعار ⚠️
ينبغي أن يكون التباعد بين السقف والوحدة ≤ 10 مم، ومساحة الشفط ينبغي أن تكون ≤ 150 مم.

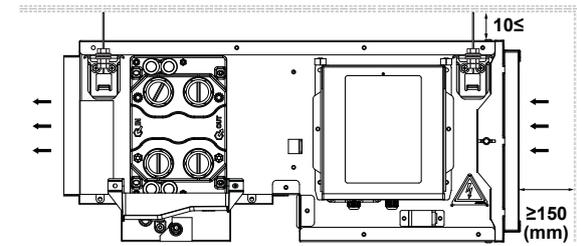


معلومات ⓘ
مستوى ضغط الصوت أقل من 70 ديسيبل صوتي.

تحذير ⚠️
الجهاز غير متاح لعامة الناس. قم بتركيبه في مكان آمن ومحمي من سهولة الوصول إليه.
هذه الوحدة مناسبة للتركيب في بيئة تجارية وبيئة صناعة خفيفة.

إشعار ⚠️
في الحالات التي لا يمكن فيها التركيب من الأسفل، مثل الأسقف المرتفعة للغاية، يجب أن يكون الوصول إلى الوحدة للتركيب والصيانة ممكناً من الجزء العلوي للسقف.


اختر مكان تركيب يستوفي الشروط التالية ويحظى بموافقة عميلك.

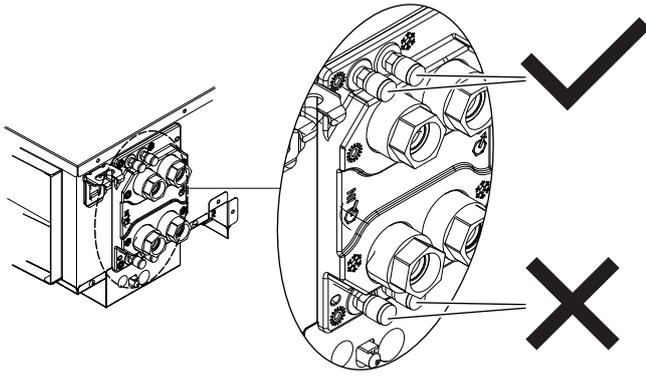

٣-٥ تثبيت الوحدة

١-٢-٥ تثبيت مسامير التعليق

استخدم المخطط لتحديد أماكن تثبيت مسامير التعليق (الجزء العلوي من العلبه) يوضح المخطط الورقي أماكن تثبيت مسامير التعليق. يمكن وضع المخطط الورقي على السقف والاسترشاد بها لحفر الثقوب

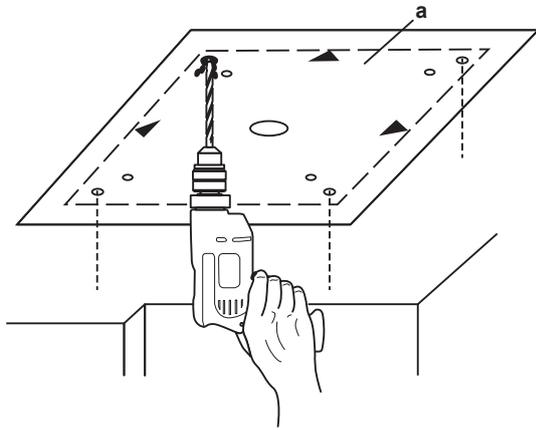


a مخطط ورقى لتثبيت المسامير. (الجزء العلوي من العلبه)

٢-٢-٥ تثبيت الوحدة

اصنع الفتحة المطلوبة في السقف من أجل التركيب في مكان مناسب. قد يكون من الضروري تعزيز إطار السقف المعلق للحفاظ على مستوى السقف ومنعه من الاهتزاز.





استشر المنشئ لمعرفة التفاصيل.

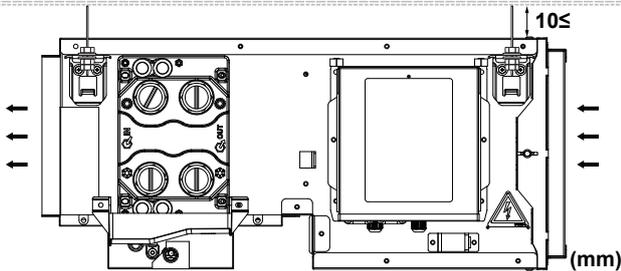

• قوة السقف. تحقق مما إذا كان السقف قويًا بما فيه الكفاية لتحمل وزن الوحدة. إذا كان هناك أي خطر، فعزز قوة السقف قبل تركيب الوحدة.

• للأسقف الحالية، استخدم المثبتات.


• أما بالنسبة إلى الأسقف الجديدة، استخدم الملحقات الغائرة أو المثبتات الغائرة أو أي جزء من الأجزاء الأخرى المزودة ميدانيًا.

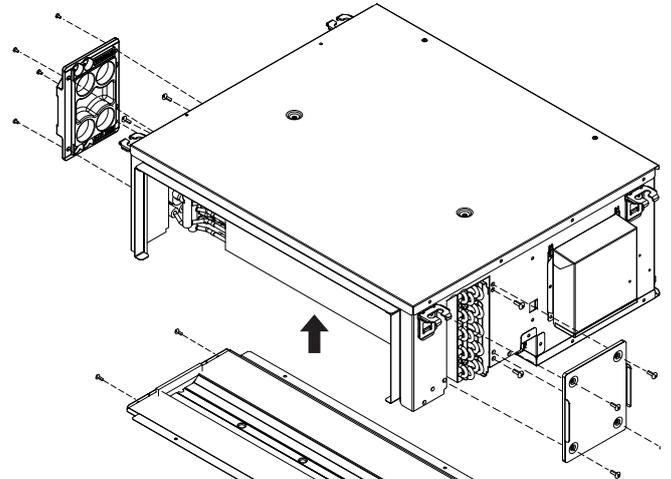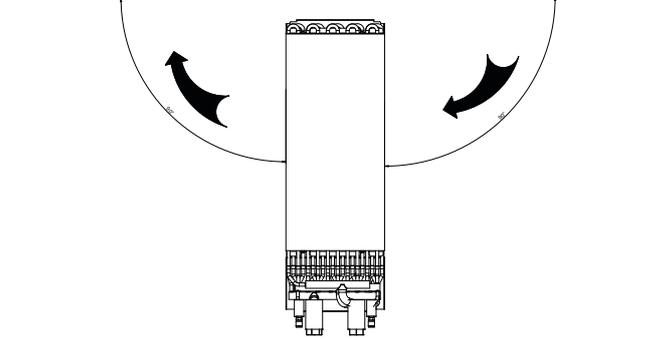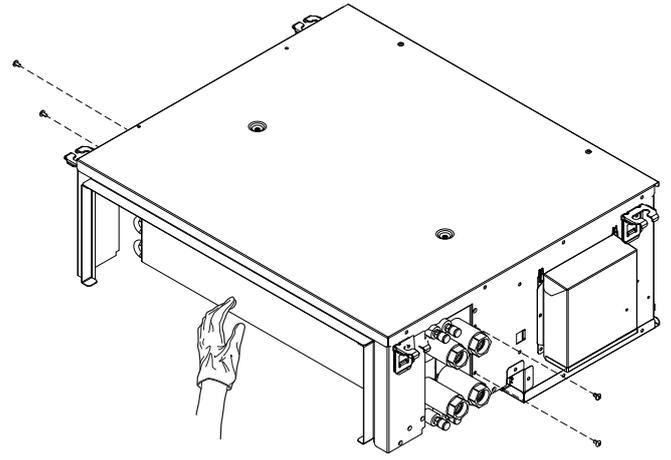


إشعار !

استخدم طاردات الهواء العلوية دائمًا.

تركيب الوحدة

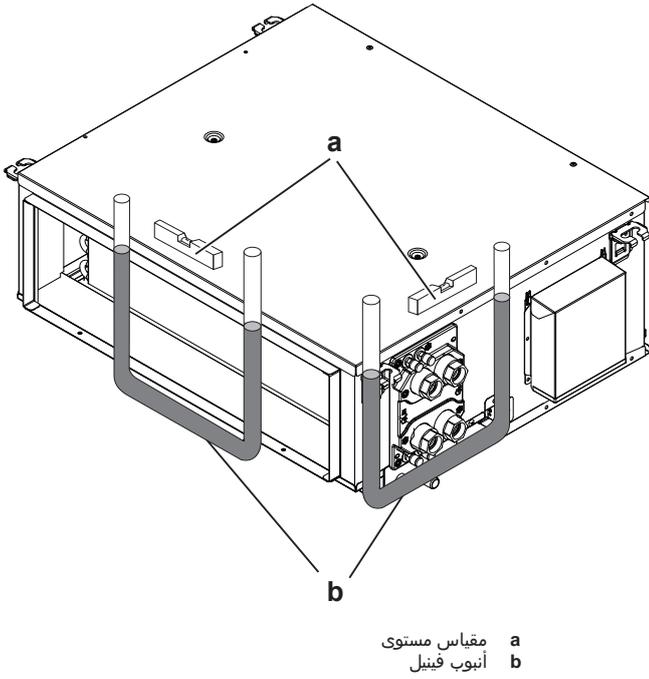


a مقياس مستوى
b أنبوب فينيل

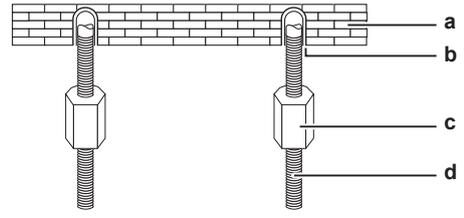


a لوحة السقف
b المثبت
c الصامولة الطويلة أو الإبريم
d مسمار تعليق

- **مسامير التعليق.** استخدم مسامير التعليق M8~M10 للتركيب. ثبت كثيفة التعليق بمسمار التعليق. تأكد من تثبيتها بإحكام باستخدام صامولة وحلقة معدنية من جانبي كثيفة التعليق العلوي والسفلي.

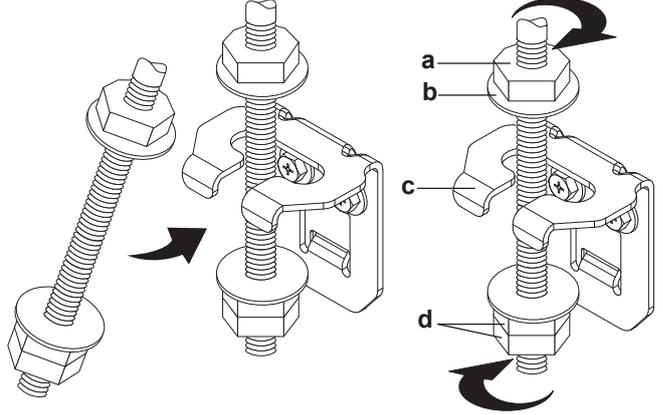

a صامولة (إمداد ميداني)
b حلقة معدنية (إمداد ميداني)
c كثيفة تعليق
d صامولة مزدوجة (إمداد ميداني)

- اضبط الوحدة على الموضع الصحيح للتركيب.

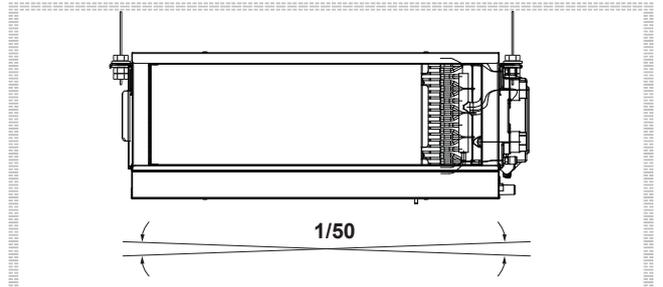

- تحقق مما إذا كانت الوحدة مستوية أفقيًا.
- **المستوى.** تحقق من أن الوحدة مستوية في جميع الزوايا الأربعة باستخدام مقياس مستوى أو أنبوب فينيل مملوء بالماء.

إشعار

لا تُثبت الوحدة باتجاه مائل. **السبب المحتمل:** إذا كانت الوحدة مائلة عكس اتجاه تدفق المكثفات (حيث تم رفع جانب أنبوب التصريف)، فقد يتسبب ذلك في تساقط الماء.

٤-٥ تركيب أنابيب المياه

١-٤-٥ إعداد أنابيب المياه

قبل تنفيذ أعمال تركيب أنابيب المياه، تحقق من النقاط التالية:

- يبلغ الحد الأقصى لضغط الماء 1.6 ميغا باسكال.
- تم تجهيز الوحدة بمدخل للمياه ومخرج للمياه للاتصال بدائرة المياه. يجب أن توفر دائرة المياه من قبل المثبت ويجب أن تمثل للترسيبات المعمول بها.
- الحد الأدنى لدرجة حرارة الماء هو 5 درجات مئوية.
- الحد الأقصى لدرجة حرارة الماء هو 90 درجة مئوية.
- تأكد من تثبيت المكونات في أنابيب الحقل التي يمكنها تحمل ضغط الماء ودرجة الحرارة.
- توفير الحماية الكافية في دائرة المياه للتأكد من أن ضغط المياه لن يتجاوز أبدا أقصى ضغط للعمل المسموح به.
- توفير تصريف مناسب لصمام تخفيف الضغط (عند التثبيت) لتجنب تلوث أي ماء بالأجزاء الكهربائية.
- توفير صمامات إغلاق في الوحدة بحيث يمكن إنجاز الصيانة العادية دون تصريف النظام.
- يتم تأمين حنفيات التصريف في جميع النقاط المنخفضة في النظام للسماح بالتصريف الكامل للدائرة أثناء صيانة الوحدة.
- توفير صمامات تطهير الهواء في جميع النقاط العالية للنظام. يجب أن تكون الصمامات موجودة عند نقاط يسهل الوصول إليها للصيانة.
- ينبغي حماية الأنابيب من أي أضرار مادية.

إشعار

تأكد من أن جودة المياه تتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2020/2184.

إشعار

يُسمح باستخدام الجليكول، لكن ينبغي ألا يتجاوز مقداره 40% من الحجم. إذ قد يتسبب استخدام مقدار أكبر من الجليكول في تلف مكونات النظام الهيدروليكي.

إشعار



يتم استخدام الوحدة فقط في نظام المياه المغلق. يمكن أن يؤدي الاستخدام في دائرة المياه المفتوحة إلى تآكل مفرط في أنابيب المياه.

توصيل أنبوب مياه ٢-٤-٥

تحذير



استخدم دائمًا الصمامات للتحكم في دوران الماء في الوحدة. إذا كانت وحدة ملف المروحة في وضع إيقاف التشغيل، مع استمرار دوران الماء في الوحدة، فإنه سيتكثف عليها وقد يتقاطر.

إشعار




تجنب استخدام القوة المفرطة عند توصيل الأنابيب. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشوه وحدة الأنابيب. يمكن أن يؤدي تشوه الأنابيب إلى حدوث عطل بالوحدة.

إشعار




تأكد من عزل جميع الأنابيب. قد يؤدي وجود أي أنبوب مكشوف إلى حدوث تكثيف.


خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

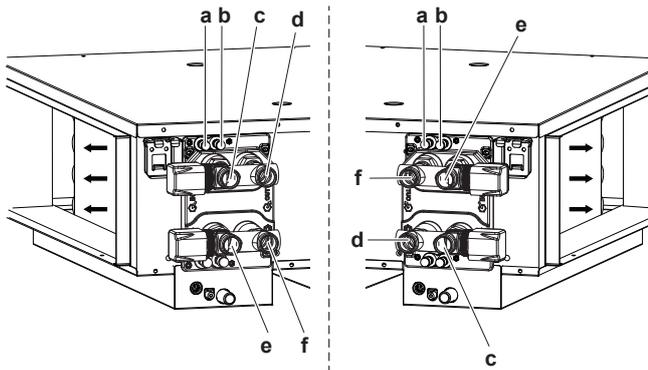


- a طارد هواء التبريد
- b طارد هواء التدفئة
- c مدخل الماء الساخن ("DN3/4")
- d مخرج الماء الساخن ("DN3/4")
- e مدخل الماء البارد ("DN3/4")
- f مخرج الماء البارد ("DN3/4")

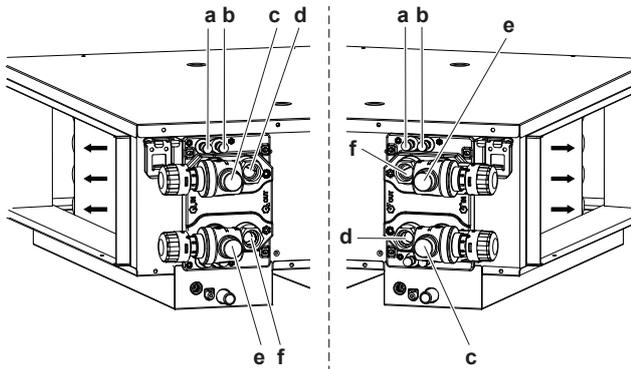


- a طارد هواء التدفئة
- b طارد هواء التبريد
- c مدخل الماء الساخن ("DN3/4")
- d مخرج الماء الساخن ("3/4" أنثوي BSP)
- e مدخل التبريد ("DN3/4")
- f مخرج التبريد ("3/4" أنثوي BSP)

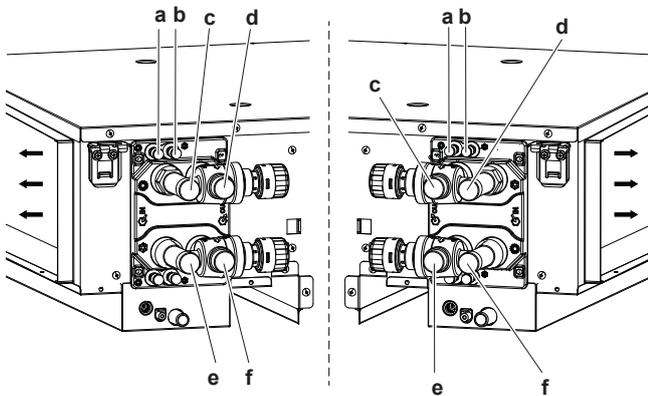


- a طارد هواء التدفئة
- b طارد هواء التبريد
- c مدخل الماء الساخن ("DN3/4")
- d مخرج الماء الساخن ("DN3/4")
- e مدخل الماء البارد ("DN3/4")
- f مخرج الماء البارد ("DN3/4")

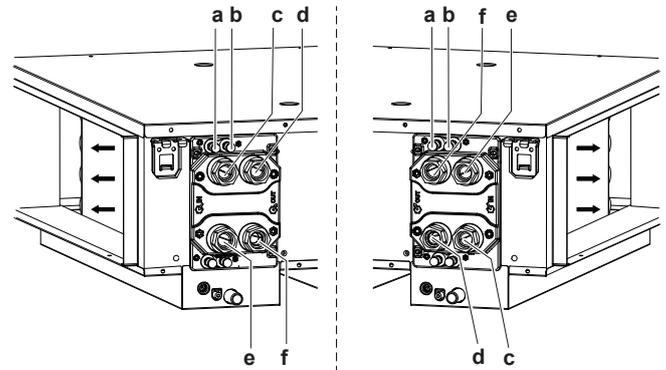

- a طارد هواء التدفئة
- b طارد هواء التبريد
- c مدخل الماء الساخن ("3/4" أنثوي BSP)
- d مخرج الماء الساخن ("3/4" أنثوي BSP)
- e مدخل التبريد ("DN3/4")
- f مخرج التبريد ("3/4" أنثوي BSP)

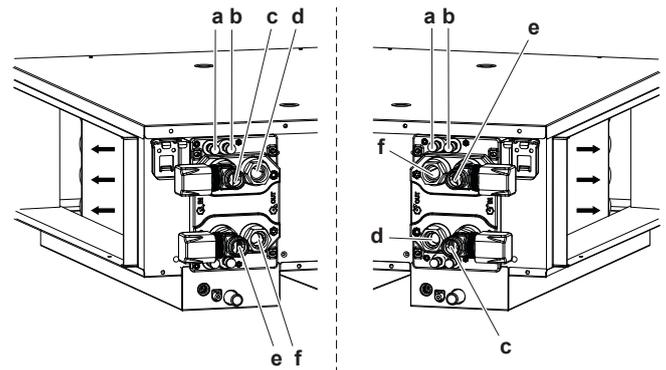

- a طارد هواء التدفئة
- b طارد هواء التبريد
- c مدخل الماء الساخن ("DN3/4")
- d مخرج الماء الساخن ("3/4" أنثوي BSP)
- e مدخل التبريد ("DN3/4")
- f مخرج التبريد ("3/4" أنثوي BSP)

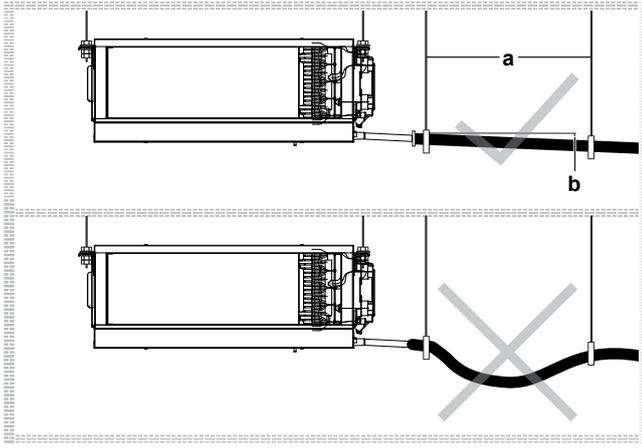

a شريط معلق
مسموح به
غير مسموح به


2-0-0 توصيل أنابيب التصريف

لتوصيل أنابيب التصريف

إشعار !


قد يتسبب التوصيل غير الصحيح لخرطوم التصريف في حدوث تسريبات وتلف مساحة التركيب والمناطق المحيطة بها.

- 1 ادفع خرطوم التصريف لأقصى حد ممكن فوق فتحة التصريف.
- 2 ثبت البرغي الذي يربط خرطوم التصريف بسطح صينية التصريف بإحكام.
- 3 تحقق من عدم وجود تسريبات للماء.

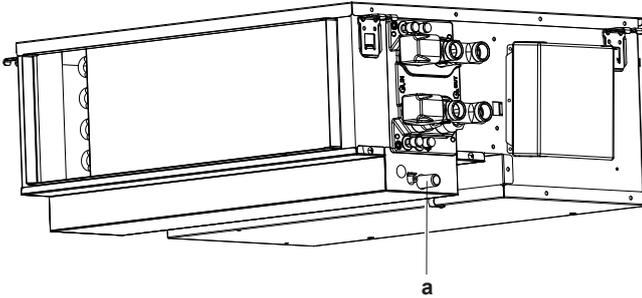


a فتحة التصريف

- 4 أدخل خرطوم التصريف وثبته بإحكام ببرغي الثبيت (مجموعة الملحقات).

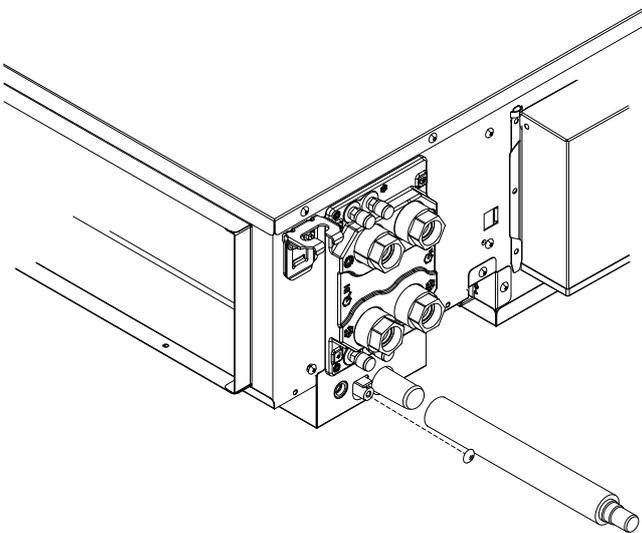

لملء دائرة المياه

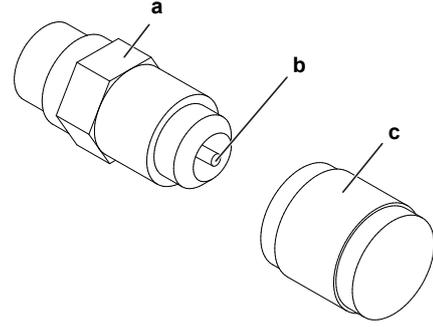

a طرد الهواء
b صمام تخفيف الضغط
c الغطاء

أثناء التعبئة، قد يكون من غير الممكن إزالة كل الهواء الموجود في النظام. يمكن إزالة الهواء المتبقي أثناء الساعات الأولى لتشغيل الوحدة. يمكن إزالة الهواء من الوحدة من خلال صمام طرد الهواء اليدوي.

- 1 افتح الغطاء.
- 2 ادفع صمام تخفيف الضغط لطرد الهواء من دائرة (دوائر) المياه في الوحدة.
- 3 أغلق الغطاء.
- 4 قد تكون هناك حاجة لملء إضافي بالماء بعد ذلك (ولكن ليس من خلال صمام طرد الهواء نهائيًا).

إشعار !

يمكن أن يؤدي وجود هواء في دائرة الماء إلى حدوث خلل. أثناء التعبئة، قد يكون من غير الممكن إزالة كل الهواء من الدائرة. سيُزال الهواء المتبقي من خلال صمامات طرد الهواء الأوتوماتيكية خلال ساعات التشغيل الأولية للنظام. قد تكون هناك حاجة لملء إضافي بالماء بعد ذلك.

إشعار !

تأكد من أن جودة المياه تتوافق مع توجيه الاتحاد الأوروبي رقم 2020/2184.

0-0 تركيب أنابيب التصريف

1-0-0 الإرشادات الواجب اتخاذها عند تثبيت أنابيب التصريف

إرشادات عامة

- طول الأنابيب. احرص على أن تكون أنابيب الصرف قصيرة قدر الإمكان.
- حجم الأنابيب. حافظ على حجم الأنابيب مساويًا أو أكبر من حجم الأنابيب الموصل (أنبوب الفينيل بقطر اسمي 25 مم وقطر خارجي 32 مم).
- الانحدار. تأكد من انحدار أنابيب التصريف للأسفل (على الأقل 1/100) لمنع انحباس الهواء في الأنابيب. استخدم قضبان التعليق كما هو موضح.
- التكتيف. إجراء مقياس تتعلّق بالتكتيف. قم بعزل أنابيب التصريف الكامل الموجودة في المبنى.
- الانحدار. تأكد من انحدار أنابيب التصريف للأسفل (على الأقل 1/50) لمنع انحباس الهواء في الأنابيب. استخدم قضبان التعليق كما هو موضح.

7-0 تركيب الجهاز الاختياري

1-7-0 تجهيز الجهاز الاختياري

معلومات

الأجهزة الاختيارية. عند تثبيت المعدات الاختيارية، اقرأ أيضاً دليل التثبيت الخاص بالجهاز الاختياري. وفقاً للظروف الميدانية، قد يكون من الأسهل القيام بتثبيت المعدات الاختيارية أولاً.

كود تعريفي	الجهاز الاختياري
EKAF02G5A	مرشح G2
EKAF03G5A	
EK02WV2V3W5A	صمام ثنائي الاتجاهات - (AC) ON/OFF (230 فولت)
EK04WV2V3C5A	
EK06WV2V3C5A	
EK02WV3V3W5A	صمام ثلاثي الاتجاهات - (AC) ON/OFF (230 فولت)
EK04WV3V3C5A	
EK06WV3V3C5A	
EK02P3V24W5A	صمام تناسبي (24 AC فولت) ثلاثي الاتجاهات - صمام رباعي الفتحات
EK04P3V24C5A	
EK06P3V24C5A	
FWEC3A	جهاز التحكم عن بعد
FWEC2T	جهاز التحكم عن بعد (لأنبوبتين)
FWEC4T	جهاز التحكم عن بعد (لأربع أنابيب)
FWEC3AP	جهاز التحكم عن بعد (لوحة التحكم)
FWEC3AC	جهاز التحكم عن بعد
FWTOUCHW	جهاز التحكم عن بعد
FWTOUCHB	
FWTOUCHG	
EKER015A	مجموعة كابلات الصمامات

2-7-0 توصيل الجهاز الاختياري

المواصفات الفنية للصمامات

قيمة Kvs	أقصى ضغط للتشغيل (بار)	مصدر طاقة المشغل
2.8	16	طور واحد، 230 فولت، 60-50 هرتز
4		
6		

6 التركيب الكهربي

خطر: خطر الموت صعقاً بالكهرباء



إنذار



استخدم دائماً كابل متعدد القلوب مع كابلات مصدر التيار الكهربائي.

إنذار



استخدم فاصل من نوع وصلة لكل الأقطاب بفاصل 3 مم على الأقل بين فجوات نقطة التوصيل التي توفر فاصل كامل أسفل فنته فرط الفولتية III.

إنذار





في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل المصنّع أو وكيل الخدمات التابع له أو الأشخاص المتساويين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

إشعار



يجب استخدام الوحدة مع خرطوم تصريف. (قد يتسبب نسيان تثبيت الخرطوم بإحكام في تسرب الماء وحدوث الاهتزازات).

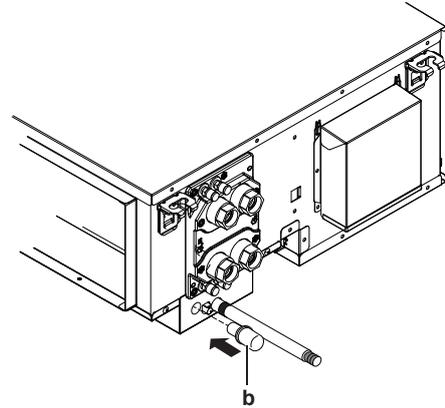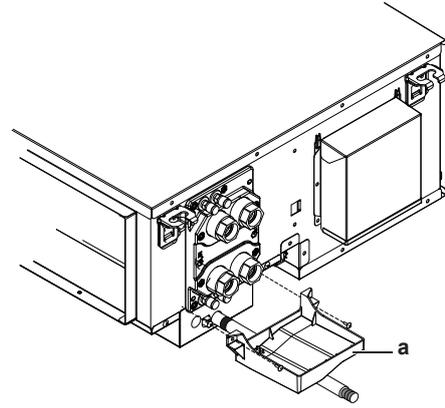


إشعار



إذا لم تُستخدم صينية التصريف الفرعية (a)، فيجب إغلاق فتحتها بغطاء (b).

في حالة الانتهاء بالفعل من توصيل الأسلاك الكهربائية

- 1 ابدأ عملية التبريد.
- 2 صب نحو لتر من الماء تدريجياً عبر مخرج تصريف الهواء، وتحقق من عدم وجود تسرب.

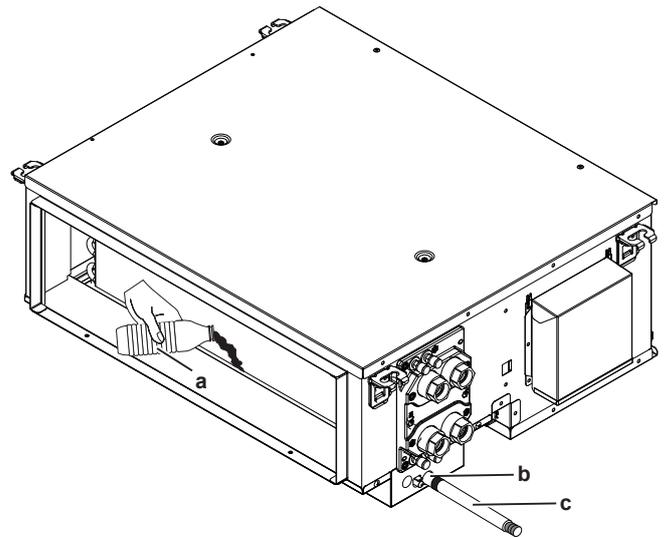

- a دلوري بلاستيكي
b مخرج تصريف (استخدم هذا المخرج لتصريف المياه من صينية التصريف)
c خرطوم تصريف

إشعار 

قد تسبب المعدات الموضحة في هذا الدليل في حدوث ضوضاء إلكترونية ناتجة عن طاقة التردد اللاسلكى. يتوافق الجهاز مع المواصفات المصممة لتوفير حماية معقولة ضد هذا التداخل. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تداخل في تثبيت معين. ولذلك يوصى بتركيب المعدات والأسلاك الكهربائية بطريقة تجعلهم يحافظون على مسافة مناسبة من أجهزة الأستريو وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وما إلى ذلك.

خطر: خطر الموت صعقاً بالكهرباء 

- أوقف تشغيل جميع مصادر الطاقة قبل إزالة الغطاء الطرفى لوحدة ملف المروحة عند توصيل الأسلاك الكهربائية أو لمس الأجزاء الكهربائية.
- أفضل مصدر التيار الكهربائى لأكثر من 10 دقائق، وقم بقياس الجهد الكهربائى في أطراف مكثفات الدائرة الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة. يجب أن يكون الجهد الكهربائى أقل من 50 فولت من التيار المستمر قبل لمس المكونات الكهربائية. لمعرفة موقع الأطراف، انظر مخطط الأسلاك.
- تجنب لمس المكونات الكهربائية بأيدي متبللة.
- لا تترك الوحدة دون رقابة عند إزالة الغطاء الطرفى.

إنذار 

- استخدم فقط أسلاك نحاسية.
- تأكد من توافق الأسلاك الداخلية مع اللوائح المعمول بها.
- يجب إجراء جميع التوصيلات الداخلية وفقاً لمخطط الأسلاك المرفق مع المنتج.
- لا تضغط أبداً على الكابلات المجمعة وتأكد من عدم تلامسها مع الأنابيب والحواف الحادة. تأكد من عدم وجود ضغط خارجى على التوصيلات الطرفية.
- تأكد من تثبيت الأسلاك الأرضية. لا تقم بتأريض الوحدة إلى ماسورة المرافق أو جهاز امتصاص التيار أو هاتف أرضى. قد يسبب التأريض غير الكامل صدمة كهربائية.
- تأكد من تثبيت الصمامات أو قواطع الدائرة المطلوبة.
- تأكد من تثبيت وافي تسريب أرضى. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

إنذار 

يجب تركيب جميع الأسلاك والمكونات الميدانية بواسطة فنى كهربائى معتمد ويجب أن يكون ذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها.

خطر: خطر الموت صعقاً بالكهرباء 

إنذار 

يجب تضمين مفتاح رئيسى أو وسيلة أخرى للفصل، مع وجود فصل للاتصال في جميع الأعمدة، في الأسلاك الثابتة وفقاً للتشريع المعمول به.

تحذير 

- عند توصيل مصدر الإمداد بالطاقة: قم بتوصيل الكابل الأرضى أولاً قبل إجراء التوصيلات الحاملة للتيار.
- عند إيقاف تشغيل مصدر الإمداد بالطاقة: قم بفصل الكابلات الحاملة للتيار أولاً قبل فصل التوصيل الأرضى.
- يجب أن يصل طول الموصلات بين تخفيف الجهد لمصدر الإمداد بالطاقة ومجموعة أطراف التوصيل نفسها مماثل للأسلاك الحاملة للتيار المربوطة أمام السلك الأرضى في حالة تراخى مصدر الإمداد بالطاقة من سلك تخفيف الجهد.

إنذار 

- بعد الانتهاء من الأعمال الكهربائية، تأكد من أن كل المكونات الكهربائية والأطراف الموجودة داخل صندوق المفاتيح موصلة بصورة آمنة.
- تأكد من إغلاق جميع الأغصية قبل بدء تشغيل الوحدة.

إنذار 

لا تضع أي أحمال حثية أو سعوية دائمة على الدائرة دون التأكد من أن هذا لن يتجاوز الحد المسموح به للجهد والتيار للجهاز المستخدم.

1-6 مواصفات الأسلاك الميدانية

أنيون									
24	20	16	14	12	10	08	06	05	04
1.06	0.88	0.88	0.81	0.53	0.48	0.44	0.38	0.27	0.27
1.13	0.95	0.95	0.88	0.60	0.55	0.51	0.45	0.34	0.34
الحد الأقصى لتيار التشغيل (أمبير)									
الحد الأقصى لتيار التشغيل (أمبير) مع الصمامات ^(a)									
منصهر التيار الزائد الموصى به (أمبير)									
الطور									
1									
التردد (هرتز)									
50									
الجهد (فولت)									
240~220									
تحمل الجهد (%)									
±10									
مقاس السلك (المقطع العرضى مم ²)									
1.25~0.75									
مفتاح قطع دائرة التسريب الأرضى									
يجب أن يتوافق مع التشريعات المعمول بها									

^(a) في حال استخدام صمامات علامة Daikin التجارية "ينبغي توضيح رقم الطراز".

2-6 مواصفات الأسلاك الميدانية

4 أنابيب									
24	20	16	14	12	10	08	06	05	04
1.04	0.83	0.87	0.79	0.56	0.50	0.43	0.37	0.26	0.26
1.11	0.90	0.94	0.86	0.63	0.57	0.50	0.44	0.33	0.33
الحد الأقصى لتيار التشغيل (أمبير)									
الحد الأقصى لتيار التشغيل (أمبير) مع الصمامات ^(a)									
منصهر التيار الزائد الموصى به (أمبير)									
الطور									
1									
التردد (هرتز)									
50									
الجهد (فولت)									
240~220									

4 أنابيب							
24	20	16	14	12	10	08	06
							05
							04
±10							
1.25~0.75							
يجب أن يتوافق مع التشريعات المعمول بها							

(8) في حال استخدام صمامات علامة Daikin التجارية "ينبغي توضيح رقم الطراز".

من المهم إبقاء مصدر إمداد الطاقة وأسلاك التوصيل البيئي منفصلين عن بعضهما البعض. من أجل تجنب أي تداخل كهربائي، يجب أن تكون المسافة بين كلا السلكين دائماً 50 مم على الأقل.

إشعار

تأكد من الحفاظ على إبقاء خط الطاقة وخط التوصيل البيئي بعيداً عن بعضهما البعض. يمكن أن يتم تمرير أسلاك التوصيل البيئي وأسلاك إمدادات الطاقة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك بالتوازي.

التجهيز

إشعار

تجنب إيقاف تشغيل الاختبار.

1-7 قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل

- بعد تثبيت الوحدة، تحقق من العناصر المدرجة أدناه.
- أغلق الوحدة.
- قم بتشغيل الوحدة.

قراءة تعليمات التركيب بالكامل، كما هو موضح في الدليل المرجعي لفني التركيب.	<input type="checkbox"/>
تركيب الوحدات الداخلية بطريقة صحيحة.	<input type="checkbox"/>
لا توجد أطوار مفقودة أو أطوار معكوسة.	<input type="checkbox"/>
تأريض النظام بشكل سليم وإحكام ربط أطراف التأريض.	<input type="checkbox"/>
تركيب المصهرات أو أجهزة الحماية المركبة محلياً وفق هذه الوثيقة دون تجاوزها.	<input type="checkbox"/>
تطابق الجهد الكهربائي لمصدر الطاقة مع الجهد الكهربائي على بطاقة بيانات الوحدة.	<input type="checkbox"/>
لا توجد توصيلات مفكوكة أو مكونات كهربائية تالفة في صندوق المفاتيح.	<input type="checkbox"/>
لا توجد مكونات تالفة أو مواسير مخفوسة داخل الوحدات الداخلية والوحدات الخارجية.	<input type="checkbox"/>
تركيب المواسير بالمقاسات الصحيحة وعزل المواسير بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>

2-6 توصيل الأسلاك الكهربائية

خطر: خطر الموت صعقاً بالكهرباء

إشعار

استخدم دائماً كابل متعدد القلوب مع كابلات مصدر التيار الكهربائي.

إشعار

استخدم فاصل من نوع وصلة لكل الأقطاب بفاصل 3 مم على الأقل بين فجوات نقطة التوصيل التي توفر فاصل كامل أسفل فتحة فرط الفولتية III.

إشعار

في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل المصنِّع أو وكيل الخدمات التابع له أو الأشخاص المتساويين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

إشعار

الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند مد أسلاك الكهرباء:



- تجنب توصيل أسلاك ذات سمك مختلف في وصلة المجموعة الطرفية للطاقة (قد يتسبب الجهد في أسلاك الطاقة إلى ظهور درجة حرارة غير طبيعية).
- عند توصيل أسلاك بنفس السمك، قم بالإجراءات الموضحة في الشكل المبين أعلاه.
- بالنسبة للأسلاك، استخدم سلك الطاقة المخصص وقم بتوصيله بإحكام، ثم قم بتأمينه وتثبيت لتجنب وقوع ضغط خارجي على اللوحة الطرفية.
- استخدم مفك براغي مناسب لتثبيت البراغي الطرفية. يؤدي استخدام مفك براغي برأس صغير إلى إلحاق الضرر بالرأس ويجعل عملية الربط بشكل صحيح مستحيلة.
- كما أن الإفراط في إحكام ربط المسامير الطرفية قد يؤدي إلى كسرها.

إشعار

- تتبع مخطط توصيل الأسلاك (المرفقة مع الوحدة، تقع داخل غطاء الخدمة).
- للحصول على إرشادات حول كيفية توصيل الجهاز الاختياري، راجع دليل التثبيت المرفق مع الجهاز الاختياري.
- تأكد من عدم عرقلة الأسلاك الكهربائية للتثبيت الصحيح لغطاء الخدمة.

احتياطات للمستخدم

8 تعليمات سلامة المستخدم

احرص دائماً على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

إذار ⚠️

قبل تشغيل الوحدة، تأكد من قيام فني التركيب بإنجاز التركيب بصورة صحيحة.

إذار ⚠️

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثل: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

نبذة عن النظام ٩

إذار ⚠️

تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع الخاص بك.

إشعار ⚠️

تجنب استخدام النظام لأي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تدرج في الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد الأجهزة الدقيقة أو الاطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو الأعمال الفنية.

إشعار ⚠️

للتعديلات أو التوسيعات المستقبلية للنظام:
تتوفر نظرة كاملة عن عمليات الدمج المسموح بها (لتوسيعات الأنظمة في المستقبل) في البيانات الهندسية الفنية وبنبغي الرجوع إليها. اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح المهنية.

قبل التشغيل ١٠

إذار ⚠️

تحتوي هذه الوحدة على أجزاء كهربائية وساخنة.

إذار ⚠️

قبل تشغيل الوحدة، تأكد من قيام فني التركيب بإنجاز التركيب بصورة صحيحة.

تحذير ⚠️

تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرة لتدفق الهواء.

دليل التشغيل هذا خاص بالأنظمة التالية ذات التحكم القياسي. قبل بدء التشغيل، اتصل بالوكيل المحلي لديك لمعرفة نظام التشغيل الذي يتوافق مع نوع وماركة نظامك. إذا كان نوع التركيب لديك يحتوي على نظام تحكم مخصص، فاسأل الوكيل المحلي لديك عن نظام التشغيل الذي يتوافق مع نظامك.

أوضاع التشغيل:

- التدفئة والتبريد (هواء إلى هواء).
 - تشغيل المروحة فقط (هواء إلى هواء).
- سيقدم دليل التشغيل هذا نظرة عامة غير حصرية للوظائف الرئيسية للنظام. للمزيد من المعلومات حول واجهة المستخدم، راجع دليل التشغيل لواجهة المستخدم المثبتة.

1-8 تعليمات التشغيل الآمن

تحذير ⚠️

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

تحذير: انتبه إلى المروحة! ⚠️

فمن الخطورة بمكان فحص الوحدة أثناء دوران المروحة.

تأكد من إيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي قبل تنفيذ أي من أعمال الصيانة.

تحذير ⚠️

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير ⚠️

إنّ تعريض جسمك لتدفق الهواء لوقت طويل ليس أمراً صحيحاً.

تحذير ⚠️

تجنب مطلقاً لمس الأجزاء الداخلية لوحدة التحكم.

خطر: خطر الموت صعقاً بالكهرباء ⚡

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إذار ⚠️

حافظ على خلو جميع فتحات التهوية المطلوبة من أي عوائق.

إذار ⚠️

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ.).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

إذار ⚠️

يحظر لمس مخرج الهواء أو الريش الأفقية أثناء تشغيل القلاية الدوارة. حيث قد تتعرض الأصابع للإصابة أو قد تتعطل الوحدة.

إذار ⚠️

لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

التشغيل 11

1-11 المدى التشغيلي

الشروط التالية هي حدود التشغيل القياسية. إذا كانت الشروط مختلفة، يرجى استشارة الموزع.

الوضع	الشروط	الحد الخاص بدرجة حرارة الهواء، (DB/WB)	الحد الخاص بدرجة حرارة الماء، (في المدخل/المخرج)	الفرق في درجة حرارة الماء، ΔT
التبريد (درجة مئوية)	الحد الأدنى	15/6 (RH%20)	5/8	3 إلى 10
	الحد الأقصى	33/26 (RH%58)	18/28	
التدفئة (درجة مئوية)	الحد الأدنى	**/15	35/30	5 إلى 20
	الحد الأقصى	**/27	90/70	

12 توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

التزم بالاحتياجات التالية لضمان تشغيل النظام بشكل سليم.

- اضبط مخرج الهواء بشكل سليم وتجنب تدفق الهواء المباشر إلى الموجودين بالرفة.
- اضبط درجة حرارة الغرفة بشكل سليم للحصول على بيئة مريحة. تجنب الإفراط في التدفئة أو التبريد.
- امنع دخول أشعة الشمس المباشرة إلى الغرفة أثناء تشغيل التبريد باستخدام ستائر أو حواجز.
- قم بالتهوية كثيرًا. ويتطلب الاستخدام لفترة طويلة اهتمامًا خاصًا بالتهوية.
- ينبغي أن تبقى الأبواب والنوافذ مغلقة، إذا ظلت الأبواب والنوافذ مفتوحة، فسوف يخرج الهواء من الغرفة مما يسبب انخفاض أثر التبريد أو التدفئة.
- احرص على عدم التبريد أو التدفئة الزائدة. ولتوفير الطاقة، اضبط درجة الحرارة دائمًا على مستوى متوسط.
- تجنب وضع الأجسام بجوار مدخل الهواء أو مخرجه في الوحدة. حيث إن ذلك قد يتسبب في انخفاض تأثير التدفئة/التبريد أو إيقاف التشغيل.
- قد يحدث تكاثف إذا كانت نسبة الرطوبة أعلى من 80% أو إذا انسد مخرج التصريف.

إشعار

تجنب استخدام النظام لأي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تردٍ في الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد الأجهزة الدقيقة أو الأطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو الأعمال الفنية.

تحذير

لا تشغل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع البخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطرًا على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

13 الصيانة والخدمة

1-13 احتياطات السلامة الخاصة بالصيانة

خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

إشعار

حافظ على مرشح الهواء نظيفًا، وافحص معدل تدفق الهواء بصورة دورية.

إشعار

- وقبل القيام بأي نشاط للصيانة أو الإصلاح، قم دائمًا بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية على لوحة الإمداد.
- تأكد من عدم لمس قسم التوصيل.
- لا تشطف الجزء الخارجي من الوحدة. قد يتسبب هذا في حدوث صدمات كهربائية أو نشوب حريق.

لتنظيف السطح الخارجي لوحدة ملف المروحة الخاصة بك:

- أوقف تشغيل وحدة ملف المروحة.
- نظف السطح الخارجي لوحدة ملف المروحة بقطعة قماش ناعمة.

تحذير

- لا تسد مخرج أو مدخل الهواء في الوحدة بأي شكل من الأشكال.
- لا تضع ملابس رطبة أو مبللة على شبكة مخرج الهواء في الوحدة.
- لا تسكب السوائل داخل الجهاز.

لا تشطف وحدة ملف المروحة أبدًا بما يلي:

- أي مذيب كيميائي قوي،
 - ماء ساخن بدرجة حرارة أكثر من 50 درجة مئوية.
- للحفاظ على وحدة ملف المروحة لديك، يرجى الاتصال بفني التركيب الخاص بك أو شركة الخدمة.

2-12 احتياطات الصيانة والخدمة

إشعار

تجنب مطلقًا فحص أو خدمة الوحدة بنفسك. وطلب من فني خدمة مؤهل القيام بهذا العمل. ومع ذلك، وكمستخدم نهائي، يمكنك تنظيف فلتير الهواء، وشبكة الشفط، ومخرج الهواء والألواح الخارجية.

إشعار

تجنب مطلقًا استبدال أي منصهر بمنصهر ذي درجات أمبير خاطئة أو أسلاك أخرى عندما ينصهر المنصهر. حيث قد يتسبب استخدام السلك أو السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب حريق.

تحذير

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

إشعار

لا تشطف لوحة تشغيل وحدة التحكم بقماش به بنزين أو تتر أو مادة كيميائية، إلخ، حيث قد يتغير لون اللوحة أو يتقشر طلاؤها. وإذا كانت متسخة للغاية، فانتع قطعة قماش في منظف متعادل مخفف بالماء، ثم اعصرها جيدًا وبعدها نظف اللوحة. امسحها بقطعة قماش أخرى جافة.

تحذير

قبل الوصول إلى الأجهزة الطرفية، تأكد من قطع كافة مصادر الطاقة.


إشعار

عند تنظيف المبادل الحراري، تأكد من إزالة صندوق المفاتيح الكهربائية ومحرك المروحة ومضخة التصريف ومفتاح الطفو. قد يتسبب وجود الماء أو المنظف في تلف عازل المكونات الكهربائية، مما قد يؤدي إلى تعطل هذه المكونات.


إشعار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

تنظيف فلتر الهواء وشبكة الشفط ومخرج الهواء والألواح الخارجية ٣-١٢

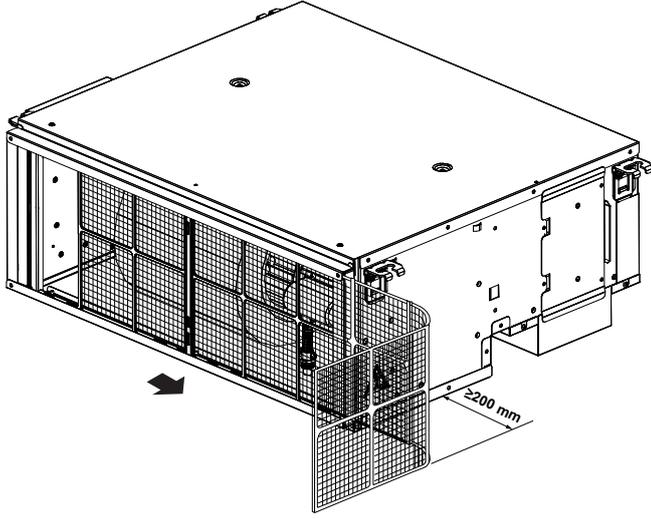

2 نظف مرشح الهواء. استخدم مكنسة كهربائية أو اغسله بالماء. إذا كان مرشح الهواء متسخاً للغاية، فاستخدم فرشاة ناعمة ومنظفًا متعادلاً.

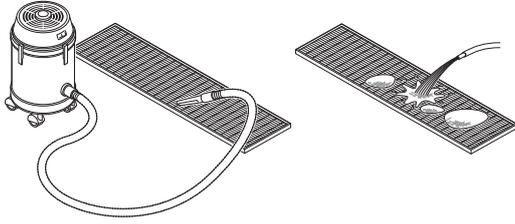

3 جفف مرشح الهواء في الظل.
4 أعد تركيب مرشح الهواء وأغلق شبكة الشفط.

٤-١٣ الصيانة بعد التوقف لفترة طويلة

- على سبيل المثال، في بداية الموسم.
- قم بفحص وإزالة كل ما يمكن أن يسد فتحات المداخل والمخارج بالوحدات الداخلية والوحدات الخارجية.
- نظف فلاتر الهواء وأغطية الوحدات الداخلية (انظر "١-٣-١٢ لتنظيف فلتر الهواء" { 16 } ولتنظيف مخرج الهواء والألواح الخارجية).

٥-١٣ الصيانة قبل التوقف لفترة طويلة

- على سبيل المثال، في نهاية الموسم.
- دع الوحدات الداخلية تعمل في وضع المروحة فقط لمدة نصف يوم تقريباً بهدف تجفيف الأجزاء الداخلية للوحدات. ارجع إلى حول تشغيل التبريد، والتدفئة، والمروحة فقط والتشغيل التلقائي لمعرفة تفاصيل عن تشغيل وضع المروحة فقط.
- أوقف تشغيل مصدر التيار الكهربائي. عندئذٍ تخفّض شاشة واجهة المستخدم.
- نظف فلاتر الهواء وأغطية الوحدات الداخلية (انظر "١-٣-١٢ لتنظيف فلتر الهواء" { 16 } ولتنظيف مخرج الهواء والألواح الخارجية).

٦-١٣ خدمة ما بعد البيع والضمان

١-٦-١٣ الصيانة والفحص الموصى بهما

نظراً لتجمع الغبار عند استخدام الوحدة لعدة أعوام، قد ينخفض أداء الوحدة إلى حد ما. وبما أن تفكيك وتنظيف دواخل الوحدات يتطلب خبرة فنية ولضمان أفضل صيانة ممكنة للوحدات، نوصي بإبرام عقد صيانة وفحص بالإضافة إلى أنشطة الصيانة العادية. ولدنيا شبكة من الوكلاء يتمتعون بحق الوصول إلى مخزون دائم من المكونات الأساسية من أجل الحفاظ على تشغيل وحدتك لأطول فترة ممكنة. اتصل بالوكيل المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.

تحذير ⚠️
قم بإيقاف تشغيل الوحدة قبل تنظيف فلتر الهواء وشبكة الشفط ومخرج الهواء والألواح الخارجية.

إشعار ⚠️
لا تفرك الشفرة بقوة عند غسلها بالماء. السبب المحتمل: قد تقشر الطبقة العازلة للسطح.

استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم الماء أو منظفًا متعادلاً.

١-٣-١٣ لتنظيف فلتر الهواء



فترات تنظيف مرشح الهواء:

- قاعدة عامة: نظف كل 6 أشهر. إذا كان الهواء في الغرفة ملوثاً للغاية، فقم بزيادة عدد مرات التنظيف.
- إذا أصبح تنظيف الأوساخ أمراً مستحيلاً، فقم بتغيير مرشح الهواء (= بالمعدات الاختيارية).

كيفية تنظيف مرشح الهواء:

إشعار ⚠️
تجنب استخدام الماء الذي تصل درجة حرارته إلى 50 درجة مئوية أو أكثر. السبب المحتمل: فقدان اللون والتغير.

1 أغلق التيار الكهربائي. يمكن تركيب مرشح الهواء على كل من الجانبين الأيسر والأيمن. قم بإزالة الفلتر عن طريق الانزلاق كما هو موضح أدناه.

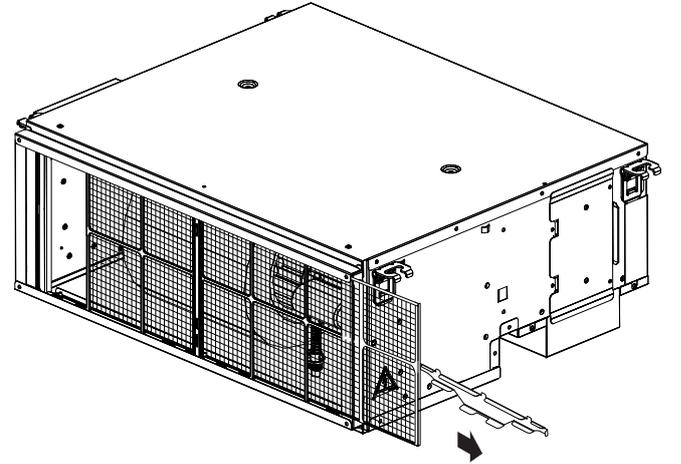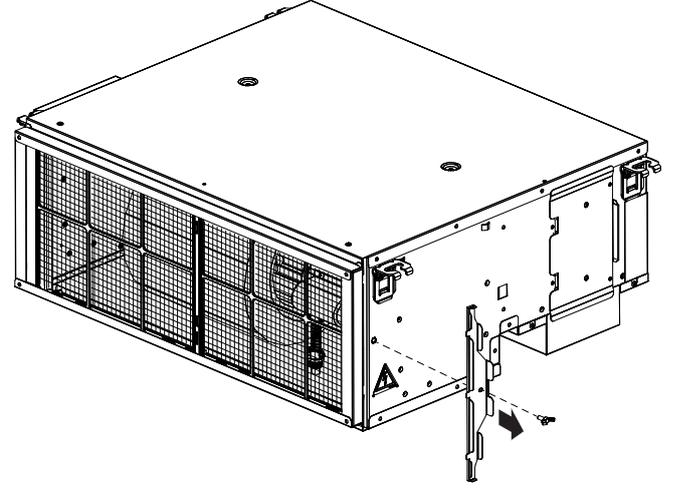

القياس	العطل
<ul style="list-style-type: none"> تحقق من عدم وجود عوائق تسد مدخل ومخرج الهواء بالوحدة الخارجية أو الداخلية. أزل أي عوائق وتأكد من أن الهواء يمكن أن يتدفق بحرية. تحقق مما إذا كان هناك انسداد في مرشح الهواء (انظر "٣-٣-١ تنظيف فلتر الهواء" [16]). تحقق من إعداد درجة الحرارة. تحقق من إعداد سرعة المروحة في واجهة المستخدم. تحقق من فتح الأبواب أو النوافذ. أغلق الأبواب والنوافذ لمنع الرياح من الدخول. تحقق من عدم احتواء الغرفة على عدد كبير للغاية من الأشخاص أثناء تشغيل التبريد. تحقق مما إذا كان مصدر الحرارة في الغرفة زائداً عن الحد. تحقق من عدم دخول أشعة الشمس المباشرة إلى الغرفة. واستخدم ستائر أو حواجز. تحقق من أن زاوية تدفق الهواء مناسبة. 	<p>النظام يعمل لكن التبريد أو التدفئة ليسا بدرجة كافية.</p>

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك، بعد التحقق من جميع العناصر المذكورة أعلاه، فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد الأعراض واسم الطراز الكامل للوحدة (مع رقم التصنيع إن أمكن) وتاريخ التثبيت.

١-١٤ حل مشكلات وحدة ملف المروحة الخاصة بك

وحدة ملف المروحة الخاصة بك لا تعمل

إذا لم تعمل وحدة ملف المروحة الخاصة بك:

أفحص:	إذا كانت الإجابة بنعم،
هل تم إيقاف تشغيل وحدة ملف المروحة؟	شغل وحدة ملف المروحة.
هل انقطع الكهرباء؟	قم باستعادة مصدر إمداد الطاقة.
هل مفتاح قطع الدائرة (المنصهر) معلق؟	اتصل بفني التركيب الخاص بك أو شركة الخدمة.

لا تقوم وحدة ملف المروحة لديك بالتبريد أو التدفئة جيداً

إذا لم تقم وحدة ملف المروحة لديك بالتبريد أو التدفئة جيداً:

أفحص:	إذا كانت الإجابة بنعم،
هل يوجد أي عائق بالقرب من مدخل الهواء أو مخرجه؟	أزل العائق.
هل هناك أي أبواب أو نوافذ مفتوحة؟	أغلق الأبواب والنوافذ.
هل تعمل وحدة ملف المروحة بسرعة منخفضة؟	اضبطها على سرعة متوسطة أو سرعة عالية.
هل مرشحات الهواء غير نظيفة؟	اتصل بفني التركيب الخاص بك أو شركة الخدمة.

يوجد تسريب للماء من وحدة ملف المروحة لديك

أغلق الوحدة واتصل بفني التركيب الخاص بك أو بشركة الخدمة.

إذا لم تعمل وحدة ملف المروحة الخاصة بك جيداً، يمكنك أن تحاول حل أي مشكلة وفقاً للإجراءات التصحيحية المذكورة في هذا الفصل.

إذا استمرت المشكلة، أو لم يتم تناولها في هذا الفصل، اتصل بفني التركيب الخاص بك أو شركة الخدمة.

٢-١٤ النقل إلى مكان آخر

اتصل بالوكيل المحلي لديك لإزالة كامل الوحدة وإعادة تركيبها. حيث يتطلب نقل الوحدات خبرة فنية.

عندما تطلب من الوكيل المحلي التدخل، عليك دائماً إبلاغه بما يلي:

- اسم طراز الوحدة بالكامل.
- رقم التصنيع (المبين على لوحة الوحدة).
- تاريخ التركيب.
- الأعراض أو العطل، وتفاصيل الخلل.



تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع الخاص بك.

٢-٦-١٢ دورات الصيانة والفحص المختصرة

مطلوب النظر في اختصار "دورة الصيانة" و "دورة الاستبدال" في الحالات التالية:

يتم استخدام الوحدة في الحالات التالية:

- تقلب الحرارة والرطوبة زيادة على المعتاد.
- ازدياد تقلب التيار الكهربائي (الجهد الكهربائي والتردد وتشويش الموجات، إلخ.) (لا يمكن استخدام الوحدة إذا كان تقلب التيار الكهربائي خارج النطاق المسموح به).
- تكرار الارتطامات والاهتزازات.
- احتمال وجود غبار أو ملح أو غاز ضار أو رذاذ زيت مثل حمض الكبريتوز وكبريتيد الهيدروجين في الهواء.
- تشغيل الجهاز وإيقافه بشكل متكرر أو إطالة وقت التشغيل (الأماكن المكيفة لمدة 24 ساعة في اليوم).

دورة الاستبدال الموصى بها للأجزاء البالية

المكون	دورة الفحص	دورة الصيانة (الاستبدالات و/أو الإصلاحات)
مرشح الهواء	سنة واحدة	5 سنوات
مرشح عالي الكفاءة		سنة واحدة
منصهر		10 سنوات
الأجزاء الحاسوبية للضغط		في حالة التأكل، اتصل بالموزع المحلي لديك.



التلف الناتج عن تفكيك أو تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدات بواسطة أي شخص آخر بخلاف الوكلاء المعتمدين لدينا قد لا يتم تضمينه في الضمان.

١٤ استكشاف المشكلات وحلها

في حالة حدوث إحدى الأعطال التالية، اتخذ الإجراءات الموضحة أدناه واتصل بالموزع.

يجب إصلاح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.

العطل	القياس
إذا تكرر تشغيل أي من أجهزة الأمان، مثل المنصهر أو مفتاح قطع التيار أو مفتاح قطع التسرب الأرضي أو إذا كان مفتاح التشغيل/الإيقاف لا يعمل بصورة سليمة.	أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.
في حال تسرب الماء من الوحدة.	أوقف التشغيل.
مفتاح التشغيل لا يعمل جيداً.	أوقف تشغيل الطاقة.

إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح باستثناء الحالات المذكورة أعلاه ولم يكن أي من الأعطال المذكورة أعلاه واضحاً، فتتحقق من الجهاز وفقاً للإجراءات التالية.

العطل	القياس
إذا كان النظام لا يعمل على الإطلاق.	تحقق من عدم وجود انقطاع في الطاقة. انتظر حتى تعود الطاقة.
	تحقق من عدم احتراق المنصهر أو تفعيل مفتاح القطع. غير المنصهر أو أعد ضبط مفتاح القطع إذا لزم الأمر.

• تُوضع الرموز التالية على الوحدات:




هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية غير المصنفة. لا تحاول تفكيك النظام بنفسك: لا يصلح لأي شخص سوى عامل التركيب المعتمد القيام بمهمة تفكيك النظام ومعالجة المبرد وتغيير النفط وأجزاء أخرى، كما يجب أن تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها.

يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بعامل التثبيت أو الهيئة المحلية.

إشعار !

لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغيير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقاً للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.

بعد التركيب، يتعين على فني التركيب التأكد من صحة عملية التشغيل. في حال أن هناك مشكلة ما في الوحدة ولا يمكن تشغيلها، اتصل بالموزع المحلي لديك. استخدم الأداة المناسبة لإزالة البراغي. يمكن تفكيك المنتج كما هو موضح أدناه.

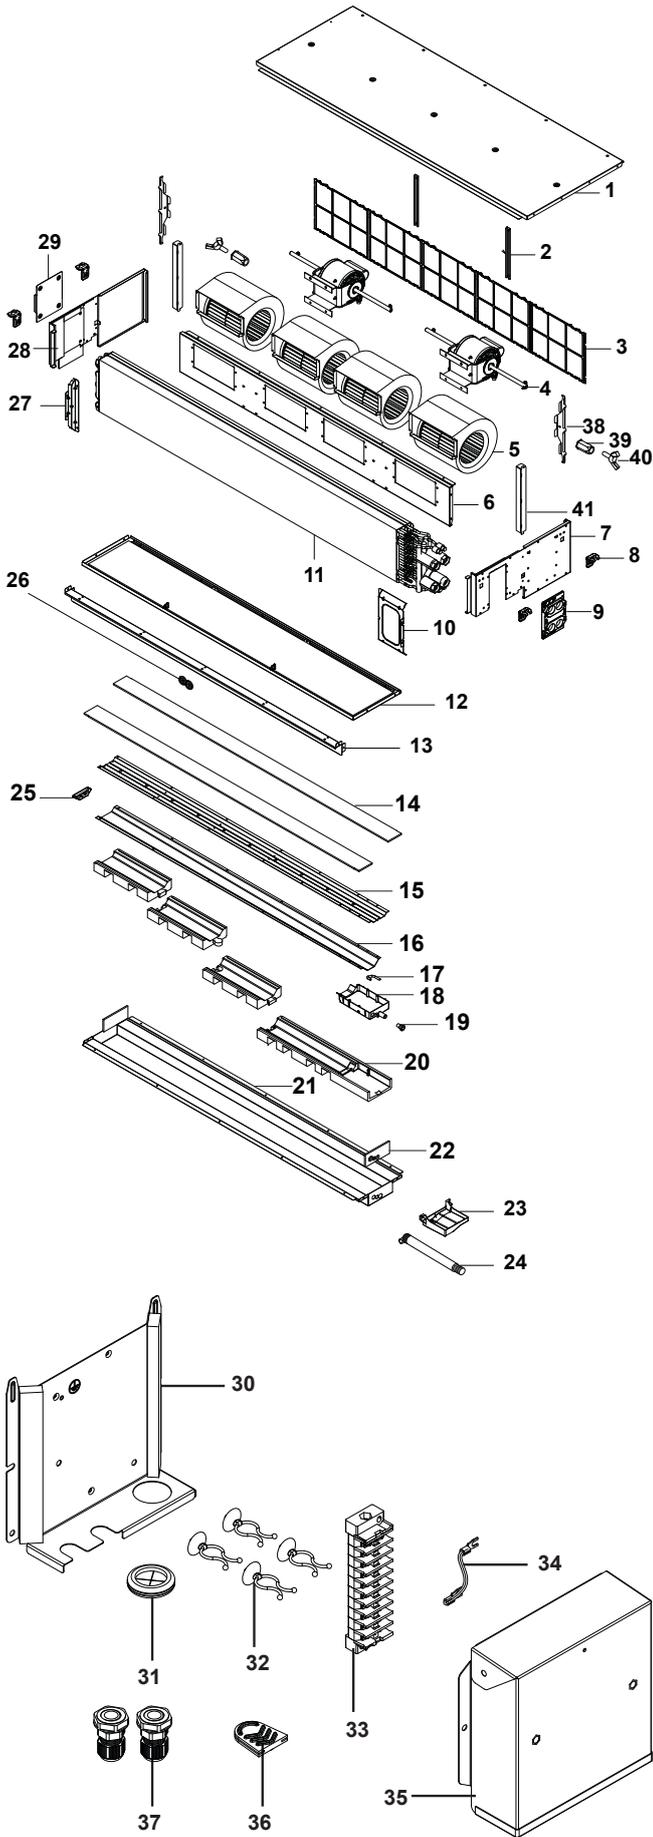

العنصر	المواد
4	الجزء الكهربائي (محرك مروحة + مكثف)


العنصر	المواد
,39 ,27 ,21 ,16 ,15 ,13 ,8 ,6 ,5 ,2 41 ,40	فولاذ مجلفن
38 ,35 ,30 ,29 ,28 ,12 ,10 ,7 ,1	فولاذ مجلفن + فوم بلاستيكي
36 ,31 ,26 ,25 ,19	مطاط
20	EPP
17	نحاس

العنصر	المواد
11	(ريشة) ألومنيوم + أنبوب نحاسي + (لوحة) فولاذ مجلفن + نحاس + فوم بلاستيكي
37 ,32 ,24 ,23 ,18 ,9	بلاستيك
22 ,14	فوم بلاستيكي
34 ,33	بلاستيك + معدن
3	(إطار) بلاستيكي + (شبكة) بلاستيكية

١٦ البيانات الفنية

تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات الفنية على موقع Daikin الإلكتروني الإقليمي (متاحة للجمهور). تتوفر المجموعة الكاملة لأحدث البيانات الفنية عبر Daikin Business Portal (تتبعها مصادقة).

١-١٦ مخطط الأسلاك

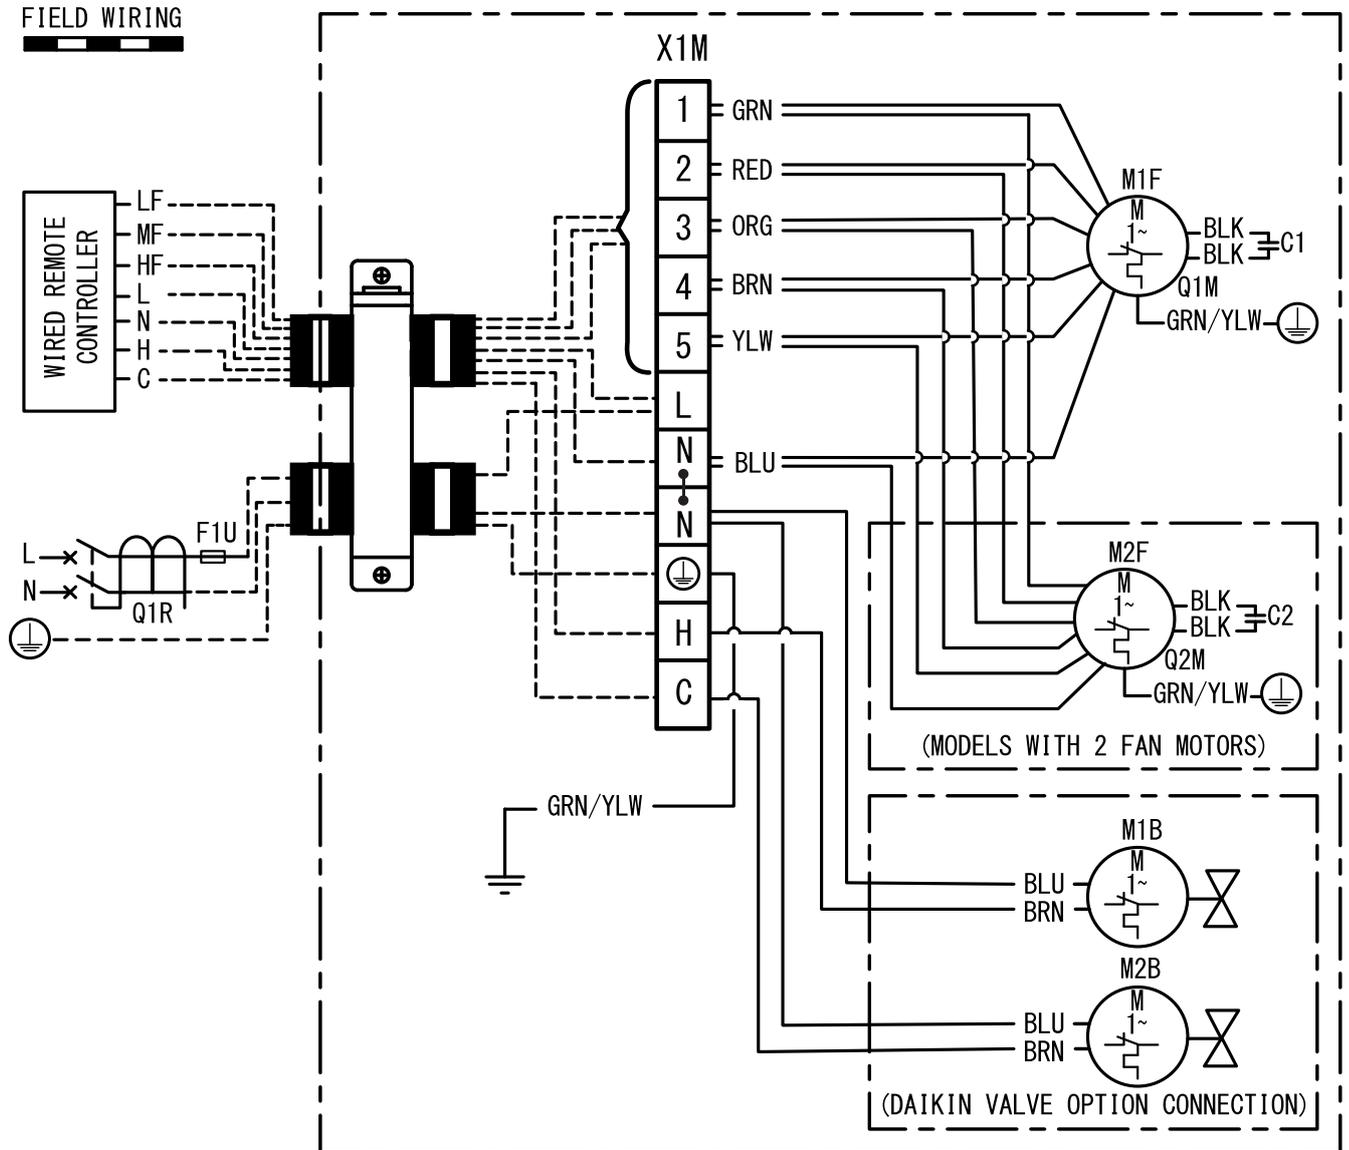


واقي حراري	Q1M , Q2M
قاطع التسرب الأرضي	Q1R
شريط طرفي	X1M
نشط	L
متعادل	N
أدنى سرعة	1

دليل المصطلحات لمخطط توصيل الأسلاك:



مكثف	C1 , C2
منصهر ميداني	F1U
محرك المروحة	M1F, M2F
مشغل التدفئة	M1B
مشغل التبريد	M2B

البيانات الفنية

AH	AG	AF	AE	AD	الطرز
1548	1712	1622	1585	1487	FWE20&24F

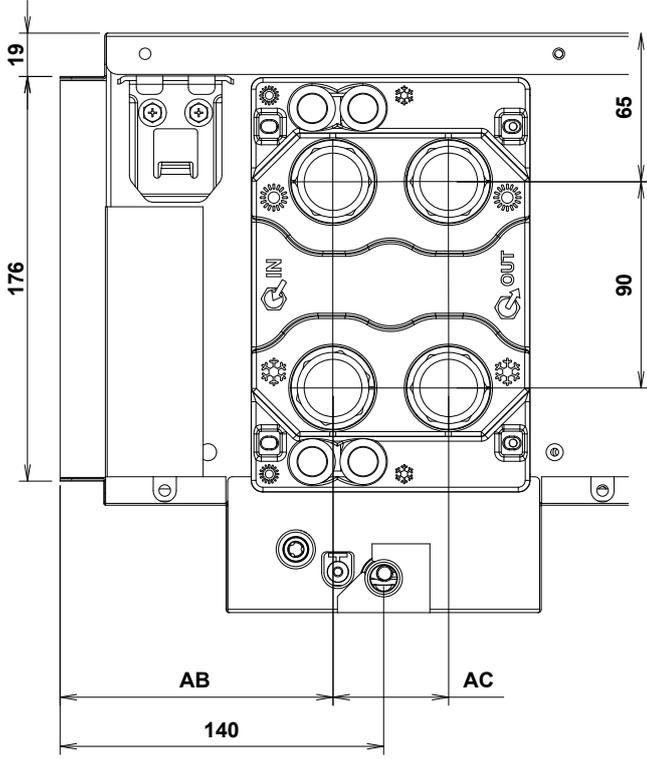

الطرز	AB	AC
FWE04&05&06&08&10&12F	118	50
FWE14&16&20&24F	121	44

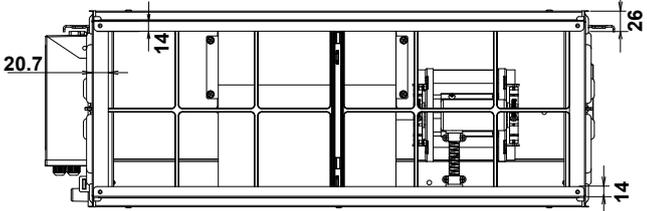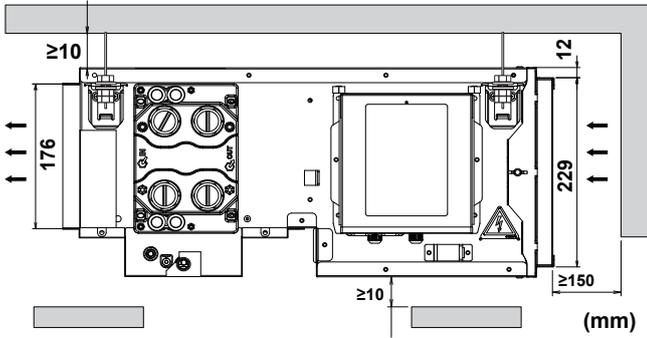

أعلى سرعة	5
صمام التندفئة	H
صمام التبريد	C
سرعة المروحة منخفضة	LF
سرعة المروحة متوسطة	MF
سرعة المروحة عالية	HF
تأريض وقائي	
تأريض	

الألوان:


أسود	BLK
أزرق	BLU
بنى	BRN
أخضر	GRN
برتقالي	ORG
أحمر	RED
أصفر	YLW

ملاحظات:

- 1 مجموعة أطراف التوصيل: : توصيلات الأسلاك الميدانية.
- 2 راجع دليل التركيب لمعرفة متطلبات مصدر إمداد الطاقة

٢-١٦ الأبعاد

نظرة عامة

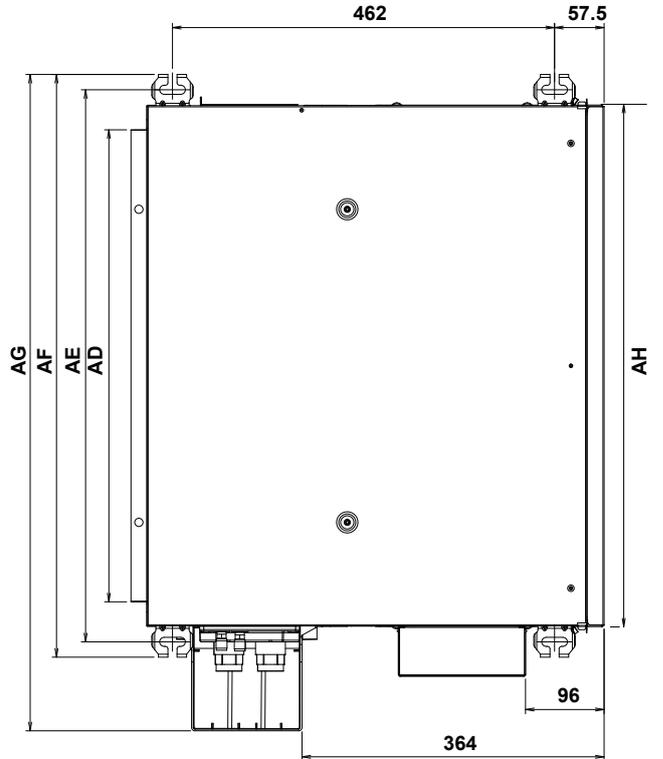


AH	AG	AF	AE	AD	الطرز
633	797	707	670	572	FWE04&05&06F
938	1102	1012	975	877	FWE08&10&12F
1248	1412	1322	1285	1187	FWE14&16&20&24F

المعلومات المطلوبة للتصميم البيئي

Prated,c	Prated,c	Prated,h	Pelec	LWA
(GB) Cooling capacity (sensible) (D) Kühlleistung (sensibel) (F) Puissance de rafraîchissement (sensible) (NL) Koelcapaciteit (voelbaar) (E) Capacidad de refrigeración (sensibilidad) (L) Capacità di raffreddamento (sensibile) (GR) Απρόσθη ψύξης (αποθήκη) (P) Capacidade de arrefecimento (sensitive) (FR) Capacité de refroidissement (sensibilité) (RU) Холодопроизводительность (скрытая) (S) Kylningskapacitet (känslig) (N) Avkjølingskapasitet (følbart) (Z) Chladicí výkon (citelný) (HR) Kapacitet hlađenja (osjetljivo) (H) Hűtési teljesítmény (érzékelny) (RO) Capacitate de răcire (fără dezumidificare) (SL) Moč hlajenja (zaznavna) (SK) Kapacita chladenia (účelná) (BG) Капацитет на охлаждане (практически) (PL) Wydajność chłodnicza (czuwa) (DK) Kølekapacitet (mærkbart) (FIN) Jäähdytyskapasiteetti (järkevä) (EST) Jahutusvõimsus (möödukas) (LV) Dzesēšanas kapacitāte (jūtama) (LT) Vėsinimo galia (tikroji) (AL) Kapaciteti i ftohjes (në gjendje gjumi) (SRB) Kapacitet hlađenja (latentan)	(GB) Heating capacity (D) Heizleistung (F) Puissance de chauffage (NL) Verwarmingscapaciteit (E) Capacidad de calefacción (L) Capacità di riscaldamento (GR) Απρόσθη ψύξης (αποθήκη) (P) Capacidade de aquecimento (FR) Isolation thermique (RU) Теплопроизводительность (S) Värmekapacitet (N) Oppvarmingskapasitet (Z) Topný výkon (HR) Kapacitet grijanja (H) Hűtési teljesítmény (RO) Capacitate de încălzire (SL) Moč ogrevanja (SK) Výkon ohrevu (BG) Отоплителна мощност (PL) Wydajność grzewcza (DK) Varmekapacitet (FIN) Lämmitysteho (EST) Küttevõimsus (LV) Apsildes kapacitāte (LT) Šildymo galia (AL) Kapaciteti i ngrohjes (SRB) Kapacitet grijanja	(GB) Total electric power input (D) Elektrische Gesamtleistungsaufnahme (F) Entrée électrique totale (NL) Totaal opgenomen vermogen (E) Potencia eléctrica de entrada total (L) Potenza elettrica totale ass orbita (GR) Συνολική ηλεκτρική ισχύς εισόδου (P) Entrada de potência eléctrica total (FR) Chaînes totales de puissance (RU) Общепотребляемая электрическая мощность (S) Total effektingång (N) Total elektrisk strømeffekt (Z) Celkový elektrický príkon (HR) Ukupna primljena snaga električne energije (H) Teljes áramforrás-beemenet (RO) Consum total de putere (SL) Skupna vhodna električna moč (SK) Celkový elektrický príkon (BG) Обща входяща електрическа мощност (PL) Całkowita pobierana energia elektryczna (DK) Stejnhævd (efter hastighedsindstilling hvis relevant) (FIN) Äänen tehotaaso (nopeusasetuksen mukaan, jos sovellettavissa) (EST) Heilvõimsuse tase (võimalusel olenevalt määratud kiirusest) (LV) Stāpna intensitātes līmenis (attiecīgā gadījumā – katram ātruma iestatījumam) (LT) Garso galios lygis (vienai greičio nuostatai, jei taikytina) (AL) Niveli i fuqisë së tingullit (për cilësim s'hapjësie, nëse aplikohet) (SRB) Nivo zvučne snage (po podešenoj brzini, ako je primjenljivo)	(GB) Sound power level (per speed setting, if applicable) (D) Schalleistungspegel (je Geschwindigkeitseinstellung, falls zutreffend) (F) Niveau de puissance sonore (par réglage de vitesse, le cas échéant) (NL) Geluidsevermogeniveau (per snelheidsinstelling, indien van toepassing) (E) Nivel de potencia acústica (según ajuste de velocidad, si corresponde) (L) Livello di potenza sonora (per velocità impostata, se applicabile) (GR) Στάθμη ηχητικής ισχύος (απόρροη ταχύτητας, εφόσον διατίθεται) (P) Nivel de potencia acústica (por regulación de velocidad, se aplica vel) (FR) Ses güici seviyesi (mümkünse hız ayarına bağlı) (RU) Уровень звукового давления (согласно настройке скорости, если применимо) (S) Ljudetäknivå (per hastighetsinställning, om tillämpligt) (N) Nivå på lydeffekt (per hastighetsinnstilling, hvis tilgjengelig) (Z) Hladina akustického výkonu (dle nastavení otáček pokud je to použiteľné) (HR) Razina jačine zvuka (postavka prema brzini, ako je primjenljivo) (H) Hangerőszint (sebességszintenként, ha alkalmazható) (RO) Nivel presiune sonoră (în funcție de turajie, dacă este cazul) (SL) Raven zvorne moči (glede na nastavitve hitrosti, če se uporablja) (SK) Úroveň akustického tlaku (na príslušné nastavenie rýchlosti, ak sa používa) (BG) Ниво на звукова мощност (за различните настройки на оборотите, ако е приложимо) (PL) Poziom mocy dźwięku (dla ustawienia prędkości, jeśli dotyczy) (DK) Stejnhævd (efter hastighedsindstilling hvis relevant) (FIN) Äänen tehotaaso (nopeusasetuksen mukaan, jos sovellettavissa) (EST) Heilvõimsuse tase (võimalusel olenevalt määratud kiirusest) (LV) Stāpna intensitātes līmenis (attiecīgā gadījumā – katram ātruma iestatījumam) (LT) Garso galios lygis (vienai greičio nuostatai, jei taikytina) (AL) Niveli i fuqisë së tingullit (për cilësim s'hapjësie, nëse aplikohet) (SRB) Nivo zvučne snage (po podešenoj brzini, ako je primjenljivo)	

Lwa	Pelec	Prated,h	Prated,c	Prated,c (latent)	Prated,c (sensible)	Lwa	Pelec	Prated,h	Prated,c (latent)	Prated,c (sensible)
تسييل	كيلوات	كيلوات	كيلوات	كيلوات	كيلوات	تسييل	كيلوات	كيلوات	كيلوات	كيلوات
52	0.058	2.7	0.4	0.4	1.8	52	0.057	2.6	0.4	1.8
52	0.058	3.2	0.6	0.6	2.1	53	0.057	2.7	0.5	2.0
61	0.082	4.2	0.8	0.8	2.7	61	0.079	3.2	0.7	2.7
54	0.086	5.7	0.9	0.9	3.6	55	0.094	5.1	0.8	3.5
57	0.103	5.9	1.0	1.0	3.8	57	0.109	5.3	0.9	3.7
61	0.115	6.7	1.1	1.1	4.3	60	0.122	5.8	1.0	4.3
60	0.175	8.3	1.4	1.4	5.6	61	0.170	8.1	1.3	5.6
64	0.190	9.3	1.4	1.4	6.4	64	0.189	8.8	1.3	6.3
59	0.191	10.9	1.9	1.9	8.6	60	0.180	10.7	1.7	8.3
64	0.230	12.1	2.1	2.1	9.9	64	0.224	11.8	1.9	9.7

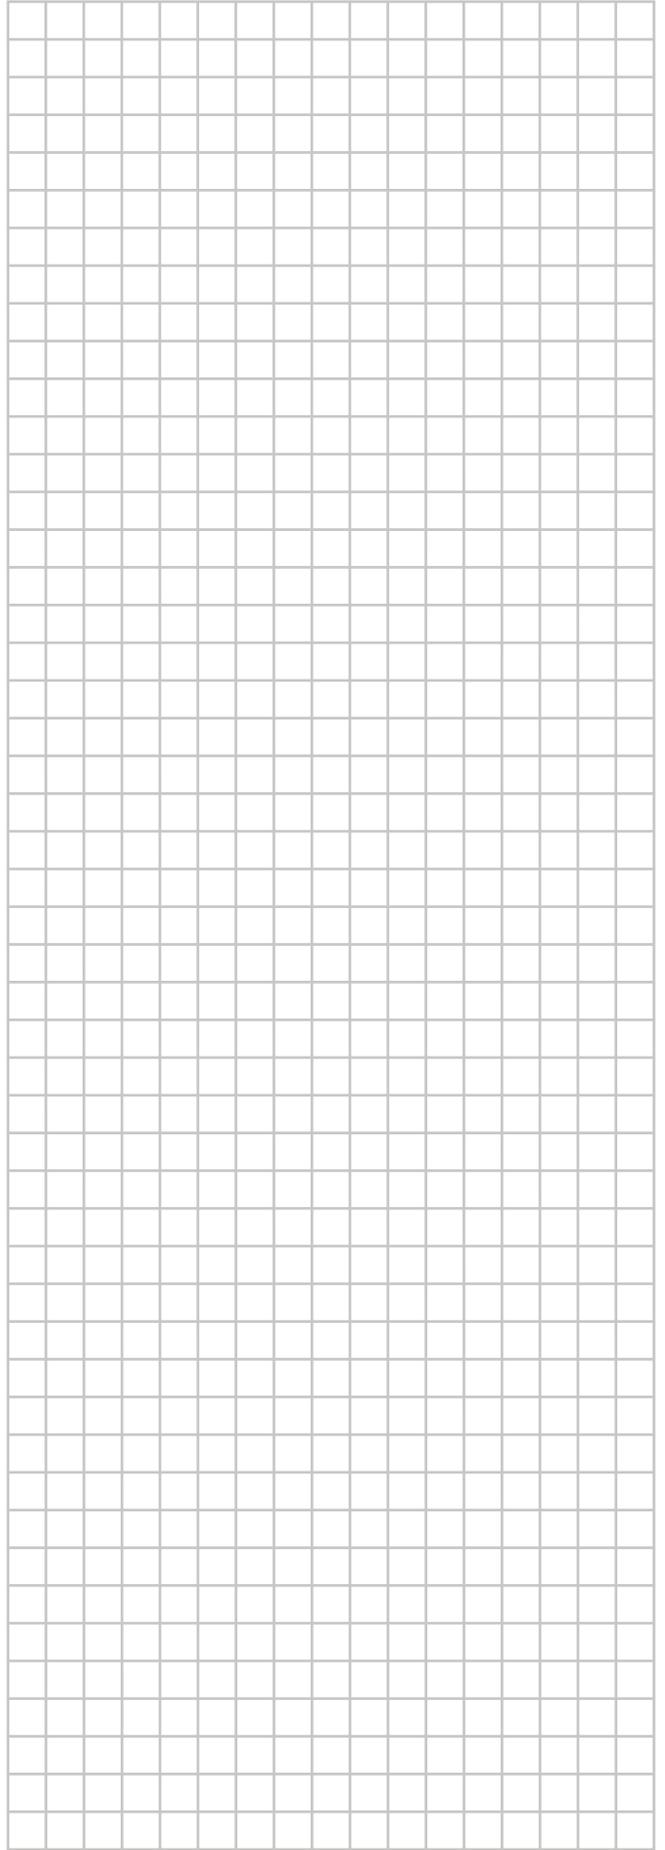



ERC



DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2024 Daikin

3P756931-1E 2024.07