

DAIKIN



Instrukcja montażu

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone wodą



**EWWD120MBYNN
EWWD180MBYNN
EWWD240MBYNN
EWWD280MBYNN
EWWD360MBYNN
EWWD440MBYNN
EWWD500MBYNN
EWWD520MBYNN
EWWD540MBYNN**



1



2



3

Spis treści

	Strona
Wstęp	1
Dane techniczne	1
Parametry elektryczne	1
Opcje i właściwości	1
Standardowo dołączone akcesoria	2
Warunki eksploatacji	2
Główne elementy	2
Wybór miejsca montażu	2
Dokonywanie przeglądu urządzenia i obchodzenie się z nim	2
Rozpakowanie i lokalizacja urządzenia	3
Przygotowywanie, sprawdzanie i podłączanie obiegu wodnego	3
Ilość, przepływ i jakość wody	4
Izolacja przewodów	5
Wyloty zaworów bezpieczeństwa	5
Okablowanie w miejscu instalacji	5
Spis elementów	5
Wymagania dotyczące obwodu zasilania i okablowania	5
Podłączanie zasilania wytwornicy wody lodowej chłodzonej wodą	5
Kable połączeniowe	5
Podłączanie i konfiguracja systemu DICN	6
Przewód cyfrowego panelu zdalnego sterowania	6
Przed uruchomieniem	7
Dostosowywanie parametrów w menu serwisowym	7
Co dalej	8

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup klimatyzatora Daikin.



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZRUCHU URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. INSTRUKCJI NIE NALEŻY WYRZUCAĆ. POWINNA ONA ZNALEŻĆ SIĘ W ARCHIWUM, ABY MOŻNA Z NIEJ BYŁO KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ LUB PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA I AKCESORIÓW MOŻE SPOWODOWAĆ PORĄŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, ZWARCIA, WYCIEKI, POŻAR LUB INNE USZKODZENIA SPRZĘTU. NALEŻY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE AKCESORIA PRODUKCJI FIRMY DAIKIN, ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE Z MYŚLĄ O WYKORZYSTANIU Z OPISYWANYMI URZĄDZENIAMI; AKCESORIA POWINNY BYĆ INSTALOWANE PRZEZ OSOBĘ WYKWAŁIFIKOWANĄ.

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO PROCEDURY INSTALACJI LUB EKSPLOATACJI, NALEŻY ZAWSZE ZWRACAĆ SIĘ DO DEALERA FIRMY DAIKIN.

Wstęp

Kompaktowe wytwornice wody lodowej chłodzone wodą Daikin EWWD-MBYNN są przeznaczone do montażu wewnętrznego, wyłącznie do zastosowań w chłodnictwie. Urządzenia są dostępne w 9 wielkościach standardowych, o nominalnej wydajności chłodniczej w zakresie od 120 do 540 kW.

W zastosowaniach klimatyzacyjnych urządzenia z rodziny EWWD mogą być używane razem z jednostkami wewnętrznymi i centralami klimatyzacyjnymi Daikin. W zastosowaniach przemysłowych mogą pełnić rolę źródła wody lodowej.

W niniejszej instrukcji montażu opisano procedury rozpakowywania, montażu i podłączania urządzeń z serii EWWD.

Dane techniczne⁽¹⁾

Model EWWD	120	180	240
Wymiary WxSzxGł (mm)	1014x2672x930		
Masa			
• samego urządzenia (kg)	1000	1273	1527
• urządzenia gotowego do pracy (kg)	1032	1318	1588
Króćce przyłączeniowe			
• wlot i wylot wody lodowej ^(a) (cale)	śr. zewn. 3" (76 mm, śr. zewn.)	3" (88,9 mm, śr. zewn.)	
• wlot i wylot wody ze skraplacza ^(a) (cale)	2-1/2"	3" (88,9 mm, śr. zewn.)	

Model EWWD	280	360	440
Wymiary WxSzxGł (mm)	1014x2672x930	2000x2672x930	
Masa			
• samego urządzenia (kg)	1613	2546	2800
• urządzenia gotowego do pracy (kg)	1693	2636	2902
Króćce przyłączeniowe			
• wlot i wylot wody lodowej ^(a) (cale)	3" (88,9 mm, śr. zewn.)		
• wlot i wylot wody ze skraplacza ^(a) (cale)	3" (88,9 mm, śr. zewn.)		

Model EWWD	500	520	540
Wymiary WxSzxGł (mm)	2000x2672x898		
Masa			
• samego urządzenia (kg)	3034	3150	3346
• urządzenia gotowego do pracy (kg)	3156	3281	3485
Króćce przyłączeniowe			
• wlot i wylot wody lodowej ^(a) (cale)	3" (88,9 mm, śr. zewn.)		
• wlot i wylot wody ze skraplacza ^(a) (cale)	3" (88,9 mm, śr. zewn.)		

(a) Złączka Victaulic®

Parametry elektryczne⁽¹⁾

Model EWWD	120~540
Obwód zasilania	
• Fazy	3~
• Częstotliwość (Hz)	50
• Napięcie (V)	400
• Tolerancja napięcia (%)	±10

Opcje i właściwości⁽¹⁾

Opcje

- Zawór odcinający po stronie ssawnej
- Amperomierz i woltomierz
- Główny wyłącznik elektryczny
- Podwójny ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa na skraplaczu
- Tryb pracy cichej
- Złącze BMS (MODBUS/J-BUS, BACNET, LON)

Właściwości

- Możliwość zastosowania glikolu w celu obniżenia temperatury wody opuszczającej parownik do -10°C
- Zintegrowana sieć Daikin Integrated Chiller Network (DICN)
- Zawór elektromagnetyczny na przewodzie cieczowym
- Wziernik ze wskaźnikiem zawilgocenia
- Styki beznapięciowe
 - praca/stycznik pompy
 - alarm
 - praca obiegu 1
 - praca obiegu 2 (tylko dla EWWD360~540)

(1) Szczegółowe dane techniczne, listę opcji oraz opis właściwości można znaleźć w instrukcji obsługi lub w instrukcji serwisowej.


- Konfigurowalne styki beznapięciowe
 - sygnał 100% obciążenia
 - druga pompa parownika
 - pompa skraplacza
 - zawór do przełączania trybów chłodzenie/ogrzewanie
- Konfigurowalne wejścia zdalne
 - zdalne uruchamianie/zatrzymanie
 - podwójna nastawa
 - włączanie/wyłączanie ograniczenia wydajności⁽¹⁾
 - zdalne chłodzenie/ogrzewanie
- Konfigurowalne wejście analogowe
 - sygnał nastawy (urządzenie samodzielne lub urządzenie podrzędne 1 w systemie DICN) 0/1 V, 0/10 V, 0/20 mA lub 4/20 mA
 - czujnik DICN na wypływie wody z parownika (dotyczy tylko urządzenia nadrzędnego)
- Wybór języka
- Włącznik czasowy
- Zmienna nastawa

- 17 Czujnik temperatury wody na wylocie (R4T)
- 18 Zawór odcinający po stronie wylotowej
- 19 Czujnik temperatury wody na wlocie skraplacza
- 20 Cyfrowy panel sterowania z wyświetlaczem
- 21 Wyłącznik awaryjny (S5E)
- 22 Złącze zasilania
- 23 Doprowadzenie okablowania zewnętrznego
- 24 Śruby oczkowe do podnoszenia
- 25 Belka do transportu
- 26 Zawór kulowy na rurze cieczowej
- 27 Główny wyłącznik elektryczny (opcjonalny – S13S)
- 28 Filtr
- 29 Czujnik przepływu

Standardowo dołączone akcesoria

- Zestaw filtra do montażu na wlocie wody do parownika.

Warunki eksploatacji

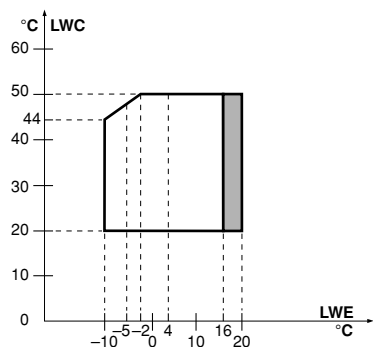

- LWC** Temperatura wody na wylocie skraplacza
- LWE** Temperatura wody na wlocie parownika
- Standardowy zakres pracy**
- Zakres pracy o obniżonej wydajności**

Główne elementy (należy skorzystać ze schematu dostarczonego z urządzeniem)

- 1 Sprężarka
- 2 Parownik
- 3 Skraplacz
- 4 Skrzynka elektryczna
- 5 Skrzynka elektryczna sprężarki
- 6 Odpowietrzanie skraplacza
- 7 Odpływ skroplin ze skraplacza
- 8 Zawór do napełniania
- 9 Zawór bezpieczeństwa
- 10 Wyłącznik wysokociśnieniowy
- 11 Suszarka
- 12 Wlot wody schłodzonej
- 13 Wylot wody schłodzonej
- 14 Wylot wody ze skraplacza
- 15 Wlot wody do skraplacza
- 16 Czujnik temperatury wody na wlocie (R3T)

(1) Może służyć do obniżania wydajności przy pracy w nocy i/lub ograniczania mocy szczytowej; miernik kWh jest podłączony do stycznika. Uaktywnienie stycznika powoduje ograniczenie wydajności obiegu 1/2 do zadanej wartości.

Wybór miejsca montażu

Jest to produkt klasy A. W otoczeniu domowym produkt ten może powodować zakłócenia radiowe, w przypadku których użytkownik może być zmuszony do podjęcia stosownych środków zaradczych.


Urządzenia są przeznaczone do montażu wewnętrznego i powinny być montowane w miejscach spełniających poniższe wymagania:

1. Fundament musi być na tyle wytrzymały, by utrzymać ciężar urządzenia i zapobiec powstawaniu wibracji oraz hałasu. Powierzchnia fundamentu musi być płaska.
2. Wokół urządzenia musi być wystarczająco dużo wolnego miejsca, by możliwe było wykonywanie czynności serwisowych.
3. W miejscu instalacji nie może występować ryzyko pożaru spowodowanego wyciekiem palnego gazu.
4. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, by wytwarzany przezeń hałas nikomu nie przeszkadzał.
5. Należy upewnić się, że ewentualny wyciek wody z urządzenia nie spowoduje szkód w miejscu instalacji.

UWAGA Praca w zakresie obniżonej wydajności może trwać maksymalnie jedną godzinę.

Dokonywanie przeglądu urządzenia i obchodzenie się z nim

W czasie odbioru należy skontrolować urządzenie i niezwłocznie zgłosić wszelkie uszkodzenia przewoźnikowi.

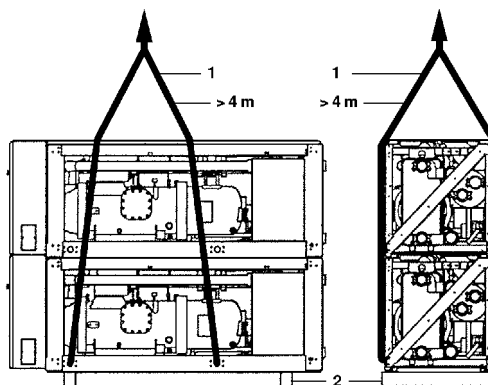

Przenosząc urządzenie, należy brać pod uwagę następujące wskazówki:


- 1 Urządzenie najlepiej podnosić w skrzyni, przy użyciu 2 pasów, zgodnie z instrukcją umieszczoną na urządzeniu. Każda z lin (1) używanych do podnoszenia urządzenia musi mieć długość co najmniej 4 m.
- 2 Pod urządzenie są podłożone drewniane belki (2) – przed przystąpieniem do montażu należy je usunąć.

UWAGA

Należy w miarę możliwości unikać wiercenia otworów w urządzeniu. Jeśli wiercenie jest nieuniknione, należy dokładnie opłukać krawędzie otworu, aby zapobiec rdzewieniu!

Rozpakowanie i lokalizacja urządzenia

- 1 Usuń drewniane belki spod urządzenia.
- 2 W przypadku, gdy urządzenie jest montowane w miejscu, w którym hałas i wibracje stanowią istotny problem, zamontuj tłumiki drgań.
- 3 Umieść urządzenie na stabilnym i równym fundamencie.
Urządzenie należy zamontować na litej podstawie. Zaleca się przymocowanie urządzenia do betonowego fundamentu śrubami kotwowymi.

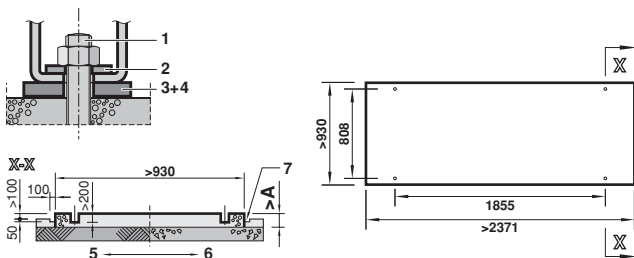

- 1 Śruba kotwowa
- 2 Podkładka
- 3 Podkładka gumowa
- 4 Arkusze surowego korka lub gumy
- 5 Masa
- 6 Podłoga betonowa
- 7 Rowek

- Osadź śruby kotwowe w betonowym fundamencie. Ostatecznie mocując urządzenie za pomocą tych śrub, koniecznie zamontuj – w sposób pokazany na rysunku – podkładki dla ceownika DIN434 oraz obie podkładki gumowe, nie należą do wyposażenia) oraz arkusze surowego korka lub gumy (nie należą do wyposażenia) w celu zapewnienia lepszej ochrony przed wibracjami.
- Betonowy fundament powinien wystawać na około 100 mm nad poziom podłogi, co ułatwi montaż przewodów i poprawi warunki odprowadzania skroplin.

Śruba kotwowa			
Model	A	Przekrój	Szt.
EWWD120+180	300	M20x200	4
EWWD240+280	350	M20x200	4
EWWD360~540	350	M20x270	4

- Upewnij się, że powierzchnia fundamentu jest równa i płaska.

UWAGA

- Wymiary w tabeli podano przy założeniu, że urządzenie jest osadzone na gruncie albo na betonowej podłodze. Jeśli urządzenie jest osadzone na sztywnej podłodze, można uwzględnić w grubości podstawy grubość betonowej podłogi.
- Jeśli urządzenie jest osadzone na betonowej podłodze, należy koniecznie wykonać rowek, tak jak to pokazano na rysunku. Niezależnie od tego, czy urządzenie jest osadzone na gruncie, czy na betonowej podłodze, należy zadbać o odprowadzanie skroplin (rowki odprowadzające).
- Stosunek składników betonu: cement 1, piasek 2, żwir 3. Co 300 mm należy umieścić żelazne pręty zbrojeniowe o średnicy $\varnothing 10$. Krawędź betonowej podstawy należy ścieć.

Przygotowywanie, sprawdzanie i podłączanie obiegu wodnego

Urządzenia są wyposażone we wlot i wylot wody, podłączane do instalacji wody lodowej. Instalacja wodna powinna być wykonana przez uprawnionego technika i zgodna ze wszystkimi właściwymi normami europejskimi i krajowymi.




Przedostanie się do instalacji wodnej powietrza lub zanieczyszczeń może być przyczyną problemów. Dlatego podczas podłączania instalacji wodnej należy zawsze przestrzegać następujących zaleceń:

1. Używać tylko czystych przewodów.
2. Podczas usuwania zanieczyszczeń skierować koniec przewodu ku dołowi.
3. Zatkanąć przewód podczas przeciskania jej przez otwór w ścianie, aby do wnętrza nie przedostał się pył ani zanieczyszczenia.

- 1 Przygotowywanie urządzenia do podłączenia do obiegu wodnego

Pudełko zawierające złączki Victaulic® i filtry dostarczone jest wraz z urządzeniem.

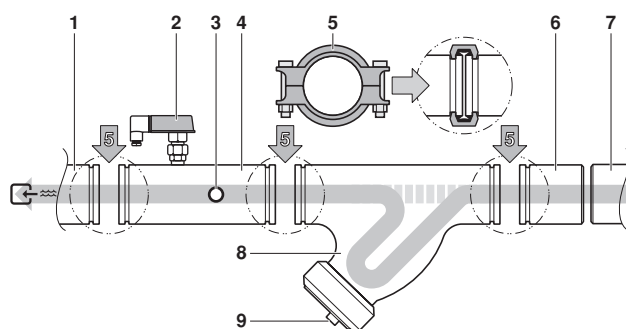

- 1 Wlot wody parownika
- 2 Czujnik przepływu
- 3 Czujnik wody na dopływie
- 4 Rura wlotu wody wyposażona w czujnik przepływu i czujnik temperatury wody na wlocie
- 5 Złączka Victaulic®
- 6 Przewód pośredni
- 7 Wypełniony wodą obieg wodny
- 8 Filtr
- 9 Zaślepka filtru

Aby nie uszkodzić części urządzenia podczas transportu, rura wlotu wody oraz czujnik przepływu i czujnik temperatury wody na wlocie nie są montowane fabrycznie.

- Podłączanie rury wlotu wody wyposażonej w czujnik przepływu i czujnik temperatury wody na wlocie: (nie dotyczy modelu EWWD120)

Rura wlotu wody wyposażona w czujnik przepływu wody oraz czujnik temperatury wody na wlocie montowana jest po stronie wlotu wody parownika/-ów i wstępnie izolowana.


Przećnij opaski i za pomocą dostarczonych złączek Victaulic® zamontować rurę na wlocie/-tach parownika.

- Podłączanie rury wylotu wody wyposażonej w czujnik temperatury wody na wylocie: (nie dotyczy modelu EWWD120)

Rura wylotu wody wyposażona w czujnik temperatury wody na wylocie montowana jest po stronie wylotu wody parownika i wstępnie izolowana.

Przećnij opaski i za pomocą dostarczonych złączek Victaulic® zamontować rury na wylocie/-tach parownika.

- Po instalacji rury wlotowej i wylotowej wody oraz jako ogólną zasadę w przypadku innych urządzeń przed rozpoczęciem pracy zaleca się sprawdzenie głębokości umieszczenia czujników temperatury wody w przewodach połączeniowych (patrz rysunek).



■ Podłączenie filtra




- Zestaw filtra dostarczony wraz z urządzeniem musi być zamontowany z przodu wlotu wody parownika za pomocą dostarczonych złączek Victaulic®, w sposób przedstawiony na rysunku. W filtrze są otwory o średnicy 1,0 mm i zabezpiecza parownik przed zatkaniem.
- Nieprawidłowa instalacja dostarczonego filtra może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia (zamarzanie parownika).

Nie należący do wyposażenia króciec spustowy płynu do przepłukiwania oraz materiału nagromadzonego w środku filtra może być podłączony do zaślepki filtra.

- Podłączenie przewodów pośrednich
Przyspawać dostarczone przewody pośrednie na końcach obiegu wody i podłączyć do urządzenia, używając dostarczonych złączek Victaulic®.
- 2 We wszystkich nisko położonych punktach układu należy zainstalować kurki spustowe, umożliwiające całkowite opróżnienie układu na czas konserwacji, naprawy lub w przypadku jego wyłączenia. Skraplacz wyposażony jest w korek spustowy. Przy opróżnianiu skraplacza z wody należy również otworzyć odpowietrzniki (patrz schemat).
 - 3 We wszystkich wysoko położonych punktach układu należy zainstalować odpowietrzniki. Powinny one znajdować się w miejscach łatwodostępnych dla serwisu.
 - 4 Urządzenie należy wyposażyć w zawory odcinające, tak aby można było wykonywać normalne czynności serwisowe bez konieczności opróżniania układu.
 - 5 Zaleca się zamontowanie tłumików drgań na wszystkich przewodach podłączanych do wytwornicy wody lodowej – pozwoli to uniknąć mechanicznego obciążania przewodów i przeniesienia wibracji oraz hałasu.
 - 6 W przypadku urządzeń w konfiguracji DICN ze wspólnym sterowaniem wypływem wody, należy pamiętać o wykonaniu otworu na dodatkowy czujnik temperatury wody. Czujnik i uchwyt czujnika są elementami opcjonalnymi.

Otwór na czujnik powinien być wyposażony w gwint żeński 1/4" GAS i powinien być wykonany w miejscu z przepływem mieszanym.

Końcówka czujnika musi być zanurzona w wodzie, a przed czujnikiem musi znajdować się odcinek prostego przewodu (L) o długości równej co najmniej dziesięciokrotności jego średnicy (A).



Miejsce zamontowania czujnika należy wybrać w taki sposób, by kabel czujnika (o długości 12 m) dosięgnął głównej płytki drukowanej.

Ilość, przepływ i jakość wody

Aby urządzenie mogło działać prawidłowo, w układzie musi znajdować się określona minimalna objętość wody, a przepływ wody przez parownik musi mieścić się w zakresie pracy podanym w poniższej tabeli.

Model	Minimalny przepływ wody	Maksymalny przepływ wody
EWWD120	175 l/min.	700 l/min.
EWWD180	265 l/min.	1070 l/min.
EWWD240	350 l/min.	1400 l/min.
EWWD280	400 l/min.	1600 l/min.
EWWD360	525 l/min.	2100 l/min.
EWWD440	625 l/min.	2500 l/min.
EWWD500	700 l/min.	2800 l/min.
EWWD520	750 l/min.	3000 l/min.
EWWD540	800 l/min.	3200 l/min.

Minimalna objętość wody v [l] w układzie musi być zgodna z poniższym warunkiem:

$$v > (Q/2) \times t / (C \times \Delta T)$$

- Q najwyższa wydajność chłodnicza urządzenia w najniższym kroku regulacji wydajności w zakresie dla danego zastosowania (kW)
- t zabezpieczenie przed zbyt częstym włączaniem i wyłączaniem urządzenia (antyrecycling, AREC)/2(s)=300 s
- C pojemność cieplna właściwa płynu (kJ/kg°C)=4,186 kJ/kg°C dla wody
- ΔT różnica temperatury między uruchomieniem a zatrzymaniem sprężarki.
 $\Delta T = a + 2b + c$
(wyjaśnienie znaczenia parametrów a, b i c – patrz instrukcja obsługi)

UWAGA



Dla urządzeń w konfiguracji DICN, minimalna wymagana objętość wody w układzie musi być równa największej minimalnej wymaganej objętości dla poszczególnych wytwornic wody lodowej należących do układu.

Pod względem jakościowym woda musi odpowiadać wymogom podanym w poniższej tabeli.

		woda w obiegu	woda dodawana do układu	tendencja w razie niespełnienia
Parametry do skontrolowania				
pH	przy 25°C	6,8–8,0	6,8–8,0	korozja+ kamień
Przewodność właściwa	[mS/m] przy 25°C	<40	<30	korozja+ kamień
Jon chlorkowy	[mg Cl ⁻ /l]	<50	<50	korozja
Jon siarczanowy	[mg SO ₄ ²⁻ /l]	<50	<50	korozja
M-alkaliczność (pH 4,8)	[mg CaCO ₃ /l]	<50	<50	kamień
Twardość całkowita	[mg CaCO ₃ /l]	<70	<70	kamień
Twardość wapniowa	[mg CaCO ₃ /l]	<50	<50	kamień
Jon krzemionkowy	[mg SiO ₂ /l]	<30	<30	kamień
Parametry odniesienia				
Żelazo	[mg Fe/l]	<1,0	<0,3	korozja+ kamień
Miedź	[mg Cu/l]	<1,0	<0,1	korozja
Jon siarczkowy	[mg S ²⁻ /l]	niewykrywanly	niewykrywanly	korozja
Jon amonowy	[mg NH ₄ ⁺ /l]	<1,0	<0,1	korozja
Pozostałości chloru	[mg Cl/l]	<0,3	<0,3	korozja
Węgiel niezwiązany	[mg CO ₂ /l]	<4,0	<4,0	korozja
Współczynnik stabilności		—	—	korozja+ kamień



Ciśnienie wody nie może przekroczyć maksymalnego ciśnienia roboczego, które wynosi 10 barów.

UWAGA



Instalację wodną należy wyposażyć w niezbędne zabezpieczenia, które zagwarantują, że ciśnienie wody nie przekroczy nigdy maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego.

Izolacja przewodów

Cała instalacja wodna, w tym wszystkie przewody, musi być zaizolowana w celu uniknięcia kondensacji i spadku wydajności chłodniczej.

Należy zabezpieczyć przewody wodne przed zamarznięciem w sezonie zimowym (np. stosując grzejnik lub roztwór glikolu).

Wyloty zaworów bezpieczeństwa

Wylot czynnika chłodniczego do otoczenia musi być zabezpieczony zgodnie z lokalnymi przepisami. W razie potrzeby do każdego ciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa na skraplaczu można podłączyć rurę o średnicy 1".

Przekrój i długość przewodu wylotowego musi odpowiadać przepisom lokalnym.

Okablowanie w miejscu instalacji



Okablowanie i elementy elektryczne muszą być montowane przez uprawnionego elektryka i zgodne z odpowiednimi przepisami europejskimi oraz krajowymi.

Okablowanie musi być instalowane zgodnie ze schematem dostarczonym wraz z urządzeniem i instrukcjami podanymi poniżej.

Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania. Nigdy nie używać zasilania wykorzystywanego równolegle przez inne urządzenie.

UWAGA



Wykonując wszelkie czynności związane z instalacją elektryczną urządzenia, należy posługiwać się schematem elektrycznym, co pozwoli lepiej zrozumieć zasadę działania urządzenia.

Spis elementów

F1,2,3U	Główne bezpieczniki urządzenia
H1,4P	Lampka kontrolna pracy (ogólna)
H2,5P	Lampka kontrolna alarmu
H3,6P	Lampka kontrolna pracy sprężarki
L1,2,3	Główne złącza zasilania
PE	Główne złącze uziemienia
S6S	Wejście konfigurowalne 1
S8L	Czujnik przepływu z wyłącznikiem
S9L	Styk (zwały, gdy działa pompa)
S10S	Wejście konfigurowalne 2
S11S	Wejście konfigurowalne 3
S12S	Wejście konfigurowalne 4
S13S	Wyłącznik główny
- - -	Okablowanie w miejscu instalacji

Wymagania dotyczące obwodu zasilania i okablowania

- 1 Zasilanie elektryczne urządzenia powinno być podłączone w taki sposób, by dało się je włączać i wyłączać niezależnie od zasilania pozostałych urządzeń w instalacji przemysłowej.
- 2 Urządzenie należy podłączyć do obwodu zasilania. Obwód ten musi być w odpowiedni sposób zabezpieczony, tj. wyposażony w wyłącznik główny, bezpiecznik zwłoczny na każdej fazie oraz detektor prądu upływowego. Zalecenia dotyczące bezpieczników podano na schemacie elektrycznym dostarczonym z urządzeniem.

W przypadku systemów z wytwornicami wody lodowej w konfiguracji DICN, każda wytwornica powinna mieć odrębny obwód zasilania.



Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń należy odciąć zasilanie (wyłączyć wyłącznik główny, wyjąć lub wyłączyć bezpieczniki).

Podłączanie zasilania wytwornicy wody lodowej chłodzonej wodą

- 1 Za pomocą odpowiedniego kabla podłącz obwód zasilania do złączy L1, L2 i L3 urządzenia.

W przypadku, gdy w urządzeniu zainstalowany jest opcjonalny "główny wyłącznik elektryczny", obwód zasilania powinien być podłączony do złączy 2, 4 i 6 głównego wyłącznika.

- 2 Podłącz przewód uziemiający (żółto-zielony) do złącza uziemienia PE.

Kable połączeniowe



Styk blokujący pompy musi być zamontowany **szeregowo ze stykiem czujnika/ów przepływu**; pozwoli to uniknąć pracy urządzenia przy braku przepływu wody. W skrzynce elektrycznej znajduje się przyłącze elektryczne styku blokującego.

W przypadku urządzeń w konfiguracji DICN każda wytwornica wody lodowej może mieć własną pompę wody albo jedna pompa może podawać wodę do dystrybutora doprowadzającego wodę do kilku wytwornic.

W obu przypadkach urządzenia muszą być wyposażone w styk blokujący!

UWAGA



Dzięki standardowo zamontowanemu czujnikowi przepływu w przypadku braku przepływu urządzenie zazwyczaj nie będzie działać.

Aby jednak zapewnić podwójne zabezpieczenie, **należy** szeregowo z czujnikiem przepływu zainstalować styk blokady pompy.

Praca urządzenia przy braku przepływu spowoduje bardzo poważne uszkodzenia urządzenia (zamarzanie parownika).

■ Styki beznapięciowe

Sterownik jest wyposażony w styki beznapięciowe, przekazujące informacje o stanie urządzenia. Styki te można podłączyć w sposób przedstawiony na schemacie elektrycznym. Maksymalny dopuszczalny prąd wynosi 4 A.

■ Wejścia zdalne

Oprócz styków beznapięciowych istnieje także możliwość zamontowania zdalnych wejść. Sposób montażu przedstawiono na schemacie elektrycznym.

W przypadku urządzeń w konfiguracji DICN należy wziąć pod uwagę, co następuje:

- Zdalny włącznik (wł./wył.):

Urządzenia ze statusem NORMAL lub STANDBY będą sterowane przez wyłącznik podłączony do wytwornicy zdefiniowanej jako MASTER.

Urządzenia ze statusem DISCONNECT ON/OFF są sterowane wyłącznikiem podłączonym do nich.

Patrz także instrukcja obsługi: "Wybór wyłącznika lokalnego lub zdalnego"

- Zdalny przełącznik wyboru nastawy:


Zdalny przełącznik wyboru nastawy powinien być podłączony tylko do wytwornicy zdefiniowanej jako MASTER.

Jednak na wypadek, gdyby urządzenie nadrzędne (master) przestało działać, np. z powodu awarii zasilania, celowe może być zainstalowanie przełącznika wyboru temperatury także na innych urządzeniach.

Podłączanie i konfiguracja systemu DICN

(Patrz Załącznik I, "Przykłady instalacji w konfiguracji DICN" na stronie 9)

W przypadku systemu z wytwornicami wody lodowej w konfiguracji DICN, wytwornice należy połączyć w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.




Połączenia należy wykonywać w sposób przedstawiony na schemacie elektrycznym, za pomocą kabla ekranowanego AWG20/22, składającego się ze skrętki i ekranu.

Należy zwrócić uwagę na biegunowość! Zacisk TX+ na jednej wytwornicy musi być połączony z zaciskiem TX+ na drugiej wytwornicy. Ta sama zasada obowiązuje dla zacisków TX- i GND.


Ustawianie adresów w sterowniku cyfrowym

Adresy należy ustawić na płycie drukowanej, za pomocą mikroprzełączników, zgodnie z poniższym rysunkiem.

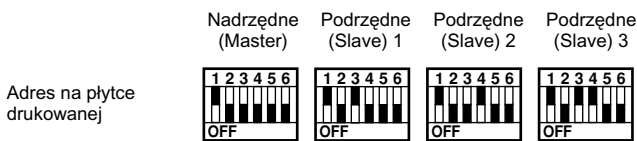

Urządzeniem nadrzędnym albo podrzędnym 1, 2 lub 3 może być dowolne urządzenie.

Gdzie szukać mikroprzełączników

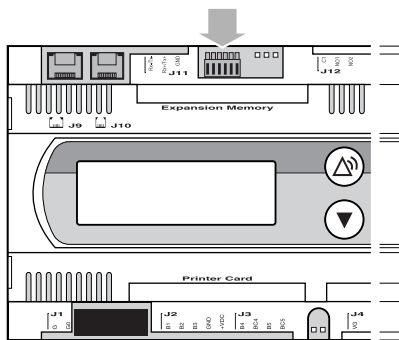

Ważne

W przypadku wspólnego sterowania temperaturą wody wypływającej należy koniecznie zamontować opcjonalny czujnik temperatury.

Przewód cyfrowego panelu zdalnego sterowania

Opis cyfrowego panelu zdalnego sterowania znajduje się w instrukcji obsługi.

- Jeśli wygodniej jest obsługiwać urządzenie z pewnej odległości, istnieje możliwość podłączenia cyfrowego panelu zdalnego sterowania do płytki drukowanej urządzenia. Należy użyć w tym celu kabla 6-żyłowego i złącza umieszczonego z tyłu panelu. Maksymalna dopuszczalna długość kabla wynosi 600 metrów (EWWD120-280) albo 300 metrów (EWWD360-540). Parametry kabla: 6-żyłowy kabel telefoniczny o maksymalnej rezystancji 0,1 Ω /m.
- W przypadku urządzeń w konfiguracji DICN, panele sterowania poszczególnych urządzeń można instalować w odległości maksymalnie 50 metrów, podłączając je za pomocą kabla 6-żyłowego o maksymalnej rezystancji 0,1 Ω /m.


Ustawianie adresów w cyfrowym panelu zdalnego sterowania

Gdy używany jest cyfrowy panel zdalnego sterowania, konieczne jest ustawienie adresu za pomocą mikroprzełączników, w sposób przedstawiony na poniższym rysunku:



Urządzeniem nadrzędnym albo podrzędnym 1, 2, 3 może być dowolne urządzenie.


Gdzie szukać mikroprzełączników na panelu zdalnego sterowania



Aby uniknąć uszkodzenia wyświetlacza ciekłokrystalicznego na panelu w sezonie zimowym, nie należy wyłączać głównego zasilania.


Ustawianie adresów w sterownikach EEV

Gdy używany jest sterownik EEV, konieczne jest ustawienie adresu za pomocą mikroprzełączników, w sposób przedstawiony na poniższym rysunku:

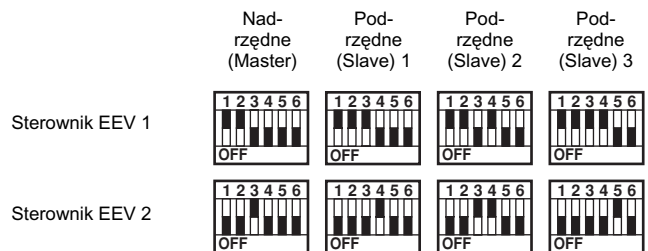

Dowolne urządzenie może być urządzeniem nadrzędnym albo podrzędnym 1, 2 lub 3...

Gdzie szukać sterowników EEV



Przed uruchomieniem



Urządzenia nie należy włączać, nawet na krótko, przed zatwierdzeniem wszystkich punktów poniższej listy kontrolnej.

zakreśl ✓ po sprawdzeniu	standardowe czynności przed uruchomieniem urządzenia
<input type="checkbox"/>	1 Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych
<input type="checkbox"/>	2 Otworzyć wszystkie zawory odcinające oznaczone czerwoną etykietą: "OPEN THIS VALVE BEFORE OPERATION". (Należy całkowicie otworzyć zawory odcinające na przewodzie cieczowym, na tłoczeniu i po stronie ssawnej (jeśli występuje).
<input type="checkbox"/>	3 Zamontować bezpieczniki główne, detektor prądu upływowego i wyłącznik główny . Zalecane bezpieczniki: aM zgodne z normą IEC 269-2. <i>Parametry podano na schemacie elektrycznym.</i>
<input type="checkbox"/>	4 Włączyć zasilanie główne i sprawdzić, czy napięcie nie wykracza bardziej niż $\pm 10\%$ poza napięcie podane na tabliczce znamionowej. Główne zasilanie elektryczne powinno być podłączone w taki sposób, by dało się je włączać i wyłączać niezależnie od zasilania pozostałych urządzeń w instalacji przemysłowej. <i>Patrz schemat elektryczny, złącza L1, L2 i L3.</i>
<input type="checkbox"/>	5 Doprowadzić wodę do parownika i upewnić się, że przepływ wody mieści się w granicach podanych w tabeli w punkcie "Ilość, przepływ i jakość wody" na stronie 4.
<input type="checkbox"/>	6 Przewody powinny być całkowicie odpowietrzone . Patrz także rozdział "Przygotowywanie, sprawdzanie i podłączanie obiegu wodnego" na stronie 3.
<input type="checkbox"/>	7 Podłączyć szeregowo stycznik(i) pompy i stycznik czujnika/ów przepływu, tak aby urządzenie mogło działać tylko przy działającej pompie wody i dostatecznym przepływie. W konfiguracjach DICN każda wytwornica wody lodowej powinna być wyposażona we własny czujnik przepływu i sprzężona z pompą, która generuje dla niej przepływ.
<input type="checkbox"/>	8 Sprawdzić poziom oleju w sprężarkach.
<input type="checkbox"/>	9 Zestaw(y) filtru/-ów dołączony(ch) do urządzenia należy zamontować na wlocie wody do parownika.
<input type="checkbox"/>	10 Upewnij się, że wszystkie czujniki wody są prawidłowo zamocowane na wymienniku ciepła (zob. także etykieta na wymienniku ciepła).

UWAGA



- Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy koniecznie zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi. Pozwoli ona lepiej zrozumieć zasady obsługi urządzenia i jego elektronicznego panelu sterowania.
- Po zamontowaniu urządzenia należy zamknąć wszystkie skrzynki elektryczne.

Potwierdzam wykonanie wszystkich powyższych czynności.

Data

Podpis

Zachować na przyszłość

Dostosowywanie parametrów w menu serwisowym



Parametry może zmieniać tylko uprawniony technik.

Aby zmienić ustawienie w menu serwisowym:

- 1 Przejdź do menu ustawień użytkownika w sposób opisany w instrukcji obsługi, a następnie naciśnij klawisz \odot , aby przejść do ostatniego ekranu i wejść do menu serwisowego (jest to możliwe tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone).
- 2 Wprowadź poprawne hasło za pomocą klawiszy \downarrow i \uparrow . Hasło podane jest w instrukcji serwisowej.

- 3 Naciśnij \odot , aby potwierdzić hasło i wejść do menu serwisowego.
- 4 Za pomocą klawiszy \downarrow i \uparrow przejdź do ekranu zawierającego parametr, który chcesz zmodyfikować.
- 5 Za pomocą przycisku \odot ustaw kursor za parametrem, który ma zostać zmodyfikowany.
- 6 Wybierz odpowiednie ustawienie za pomocą klawiszy \downarrow i \uparrow .
- 7 Naciśnij \odot , aby zatwierdzić modyfikację. Po zatwierdzeniu zmiany kursor przechodzi do następnego parametru, który można teraz zmodyfikować.
- 8 Po zakończeniu modyfikowania parametrów na danym ekranie, umieść kursor w lewym górnym rogu ekranu.
- 9 Powtórz procedurę od kroku 4, aby zmodyfikować pozostałe parametry.

Ustawianie minimalnej temperatury wody na wylocie

W menu serwisowym można zmienić minimalną temperaturę wody na wylocie (MIN. OUTWATER). Przed obniżeniem minimalnej temperatury wody na wylocie:

- Upewnij się, że do układu wodnego dodano wystarczającą ilość glikolu, zgodnie z tabelą.
- Upewnij się, że limit bezpieczeństwa niskiego ciśnienia został obniżony zgodnie z tabelą.

	minimalna temp. wody na wylocie (MIN. OUTWATER)			
	2°C	0°C	-5°C	-10°C
Masa glikolu etylenowego (%)	10	20	30	40
Masa glikolu propylenowego (%)	15	25	35	40
Ustawienie niskiego ciśnienia (bar)	0,8	0,6	0,2	0,2



Nieprawidłowe ustawienie minimalnej temperatury wody na wylocie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

Definiowanie urządzenia w konfiguracji DICN

Należy zmienić nastawę MS_OPTION na wartość Y (na każdym urządzeniu).

Ustawianie hasła zerowania zabezpieczenia

Domyślnie przed wyzerowaniem zabezpieczenia urządzenie pyta o hasło użytkownika; uniemożliwia to wyzerowanie zabezpieczeń przez osoby niewykwalifikowane.

Hasło można jednak zmienić na hasło użytkownika SERVICE_PASSWORD albo w ogóle wyeliminować NONE.

UWAGA



Ponieważ nieprawidłowe wyzerowanie zabezpieczeń może spowodować uszkodzenie urządzenia, zaleca się pozostanie przy ustawieniu domyślnym – USER_PASSWORD.

Ustawianie liczby godzin pracy sprężarki

Jeśli wyświetlana liczba godzin pracy sprężarki nie jest zgodna z faktyczną liczbą godzin pracy, można ręcznie zmienić tę liczbę.

Definiowanie konfigurowalnych wejść i wyjść cyfrowych/analogowych

Oprócz stałych wejść i wyjść dostępnych jest szereg wejść i wyjść konfigurowalnych, których funkcje można wybrać spośród kilku możliwości.

Dostępne funkcje konfigurowalnych wejść cyfrowych:

- NONE: do danego wejścia nie jest przypisana żadna funkcja.
- STATUS: brak funkcji przypisanych do konfigurowalnego wejścia cyfrowego; stan wejść i wyjść można jednak odczytać z menu "wejść/wyjść".
- DUAL SETPOINT: wybór nastawy.
- REMOTE ON/OFF: zdalne włączanie lub wyłączanie urządzenia.
- CAP. LIM 1/2/3/4: ograniczenie wydajności urządzenia do zadanych wartości.
- REMOTE COOL/HEAT: zdalne przełączanie trybu chłodzenia/ogrzewania.

Dostępne funkcje konfigurowalnego wyjścia cyfrowego:

- NONE (OPEN): do danego wyjścia nie jest przypisana żadna funkcja.
- 1 (CLOSED): do danego wyjścia nie jest przypisana żadna funkcja, lecz wyjście jest zamknięte.
- REV. VALUE (C/H): może służyć do sterowania zaworem zmiany kierunku przepływu (chłodzenie/ogrzewanie).
- 2ND EVAP PUMP: może służyć do sterowania drugą pompą parownika.
- CONDENSER PUMP: może służyć do sterowania pompą skraplacza.
- 100% CAPACITY: oznacza, że urządzenie pracuje z mocą 100%.

Możliwe konfiguracje zmiennego wejścia analogowego to:

- NONE: do danego konfigurowalnego wejścia analogowego nie jest przypisana żadna funkcja.
- SETP.SIGN. 0/1V:
- SETP.SIGN. 0/10V:
- SETP.SIGN. 0/20mA:
- SETP.SIGN. 4/20mA:

Umożliwia to użytkownikowi zdefiniowanie nastawy w funkcji wartości na wejściu analogowym. Patrz "Definiowanie ustawień sygnału nastawy" na stronie 8.

- MS OUTL WATER E: sterowanie temperaturą wody na wylocie w systemie DICN.

Definiowanie ustawień sygnału nastawy

Sygnał nastawy służy do zmiany wartości nastawy za pośrednictwem zewnętrznego sygnału analogowego w urządzeniu samodzielnym lub urządzeniu podrzędnym 1 systemu DICN.

Przykład


w menu nastaw

```
> INLSETP1 E: 12.0°C  
INLSETP2 E: 12.0°C  
OUTLSETP1 E: 07.0°C  
OUTLSETP2 E: 07.0°C
```

w menu serwisowym

```
→ CHANG. INP/OUTPUTS  
→ RI1: SETP. SIGN: 0/1V  
→ MAX SETP. DIFF: 5.0°C
```

Uwaga: Parametr MAX SETP. DIFF jest dostępny tylko wówczas, jeśli wybrano wejście SETP. SIGN (0/1V, 0/10V, 0/20mA lub 4/20mA).



Wynik

A dla 0 V → 12,0°C

B dla 1 V → 12,0°C + 5,0°C = 17,0°C

W menu odczytów

INLSETP1 E: 12.0°C

INLSETP1 E: 17.0°C

Definiowanie stałego uchybu czujnika

Istnieje możliwość wprowadzenia poprawek dla pomiarów wybranych temperatur (temperatury wody na wlocie parownika i temperatury wymieszanej wody na wylocie z parownika). Pozwala to skorygować ewentualny uchyb pomiaru. Domyślną wartością uchybu czujnika jest 0.

Ręczne sterowanie pompą

Istnieje możliwość ręcznego włączania i wyłączania pompy. Oznacza to, że pompę można włączyć w celach kontrolnych także wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

Definiowanie ustawień BMS

Parametry BMS, związane z komunikacją między urządzeniem a systemem nadrzędnym, można modyfikować na ekranach BMS SETTINGS i BMSBOARD SETTINGS menu serwisowym. Dostępne są następujące parametry BMS:

Na ekranie BMS SETTINGS:

- BMS CONTROL ALLOWED: jeśli parametr ten jest ustawiony na Y (tak), to urządzenie może być sterowane i konfigurowane z systemu nadrzędnego. Jeśli jest ustawiony na N (nie), to system nadrzędny może tylko odczytywać wartości, ale nie może ich modyfikować.
- BMS ADDR.PCB: parametr używany do adresowania karty.
- PROTOCOL: określa protokół komunikacyjny. Jeśli urządzenia są połączone z systemem nadrzędnym za pośrednictwem opcjonalnej bramki, to używany jest protokół CAREL.

Na ekranie BMSBOARD SETTINGS:

- SER. BOARD: określa typ łącza szeregowego. Domyślne ustawienie to RS485.
- BAUD RATE: określa szybkość transmisji danych. Jeśli podłączona jest opcjonalna brama, należy pozostać przy domyślnej szybkości 19200 bps.

Definiowanie parametrów termostatu

Definiowanie parametrów a, b i c termostatu, dotyczących temperatury wody na wlocie i wylocie, może odbywać się tylko w menu serwisowym.

```
→ STEPL SERVICE MENU  
A: 0.8 B: 0.5 C: 0.2°C  
INLDIFF: 0.5°C
```

Definiowanie parametrów termostatu: temperatury wody na wlocie i wylocie.

Co dalej

Po zainstalowaniu i podłączeniu kompaktowej wytwornicy wody lodowej należy skontrolować i przetestować cały system, tak jak to opisano w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem, w rozdziale "Kontrola przed pierwszym uruchomieniem".

Należy wypełnić skróconą instrukcję obsługi i umieścić ją w widocznym miejscu.

Załącznik I

Przykłady instalacji w konfiguracji DICN

Wstęp

W tym załączniku przedstawiono 3 przykłady instalacji, które mogą być pomocne w konfigurowaniu sieci zintegrowanej Daikin Integrated Chiller Network (DICN).

Definiowanie urządzenia w konfiguracji DICN

Należy zmienić nastawę MS OPTION na wartość Y (na każdym urządzeniu).

Przykłady

Okablowanie w miejscu instalacji i tabela podzespołów elektrycznych



Okablowanie i elementy elektryczne muszą być montowane przez uprawnionego elektryka i zgodne z odpowiednimi przepisami europejskimi oraz krajowymi.

Okablowanie musi być instalowane zgodnie ze schematem dostarczonym wraz z urządzeniem i instrukcjami podanymi poniżej.

Należy koniecznie stosować oddzielne źródło zasilania. Nigdy nie używać zasilania wykorzystywanego równolegle przez inne urządzenie.

Parametry może zmieniać tylko uprawniony technik.

.....	Okablowanie w miejscu instalacji
-----	Uziemienie
●	Złącze na urządzeniu
F1~F20	Bezpieczniki
K1P~K4P	Stycznik pompy (S9L na głównym schemacie elektrycznym)
L1,L2,L3,N	Główne złącza zasilania
M1P~M5P	Silnik pompy
R8T	Czujnik wspólnego wylotu wody w systemie DICN (EKCLWS)
R9T	Czujnik obiegu pomocniczego
S1S	Ręczny wyłącznik pompy urządzenia nadrzędnego
S6S (M,S3)	Zdalny włącznik/wyłącznik
S10S	Przełącznik wyboru podwójnej nastawy
Y1S	Zawór 3-drogowy

Przykład 1: System z pojedynczym pierścieniem i 1 pompą

Na rysunku 1 przedstawiono przykładową konfigurację systemu, okablowanie i złącza okablowania.

Przeznaczenie

System ma zapewnić stały przepływ wody o stałej temperaturze pod określonym obciążeniem. Jedno urządzenie – urządzenie podrzędne 3 (S3) – pełni rolę urządzenia rezerwowego i działa w trybie gotowości.

Konfiguracja

- System jest sterowany temperaturą wody na wylocie. Konieczne jest zamontowanie dodatkowego czujnika R8T (EKCLWS) na wylocie wymieszanej wody i podłączenie go do płytki drukowanej urządzenia nadrzędnego.
- Pompa pracuje zawsze, gdy jedno z urządzeń jest włączone. Po wyłączeniu wszystkich urządzeń pompa działa przez czas określony parametrem PUMPLAG.
- Urządzenie podrzędne 3 (S3) jest skonfigurowane w taki sposób, że pracuje po naciśnięciu przez operatora zdalnego włącznika/wyłącznika S6S (S3).
- Urządzenie podrzędne 1 (S1), 2 (S2) oraz urządzenie nadrzędne (M) są włączane i wyłączane za pomocą zdalnego włącznika/wyłącznika S6S (M), podłączonego do urządzenia nadrzędnego.
- Za pomocą przełącznika wyboru nastawy S10S, podłączonego do urządzenia nadrzędnego, można zmienić nastawę OUTLETSETP1 na OUTLETSETP2.

UWAGA



- W charakterze K*P można też zastosować stycznik 24 V DC lub 230 V AC.
- Dodatkowy czujnik R8T (EKCLWS) należy podłączyć bezpośrednio do płytki drukowanej urządzenia nadrzędnego.

Ustawianie parametrów urządzeń

Menu ustawień użytkownika (User settings):

	Podrzędne (Slave) 3	Podrzędne (Slave) 2	Podrzędne (Slave) 1	Nadrzędne (Master)
MODE:	DISCONNECT ON/OFF	NORMAL	NORMAL	NORMAL
PUMP ON IF:	UNIT ON	UNIT ON	UNIT ON	UNIT ON

Konfigurowalne wejścia/wyjścia należy zdefiniować w następujący sposób:

Menu ustawień serwisowych:

	Podrzędne (Slave) 3	Podrzędne (Slave) 2	Podrzędne (Slave) 1	Nadrzędne (Master)
Zacisk 76-78 S10S DI1	NONE	NONE	NONE	DUAL SETPOINT
Zacisk 76-79 S6S DI2	REMOTE ON/OFF	NONE	NONE	REMOTE ON/OFF
Zacisk 76-85 DI3	NONE	NONE	NONE	NONE
Zacisk 76-86 DI4	NONE	NONE	NONE	NONE
Zacisk 8T+8T-R8T AI1	NONE	NONE	NONE	MS OUTL WATER E

Uwaga

Urządzenie podrzędne 3 można skonfigurować w taki sposób, by uruchamiała się automatycznie, gdy

- w jednym z pozostałych urządzeń wystąpił alarm lub;
- wszystkie pozostałe urządzenia pracują z pełną mocą i nie uzyskano jeszcze zadanej temperatury.

Aby urządzenie podrzędne 3 działało w powyższy sposób, należy wybrać dla niego tryb STANDBY. W takim wypadku przełącznik S6S (S3) nie działa.

Przykład 2: System z pojedynczym pierścieniem i osobnymi pompami

Na rysunku 2 przedstawiono przykładową konfigurację systemu, okablowanie i złącza okablowania.

Przeznaczenie

System ma zapewnić stały przepływ wody o stałej temperaturze pod określonym obciążeniem. Jedno urządzenie – urządzenie podrzędne 3 (S3) – pełni rolę urządzenia rezerwowego i działa w trybie gotowości.

Konfiguracja

- System jest sterowany temperaturą wody na wylocie. Konieczne jest zamontowanie dodatkowego czujnika R8T (EKCLWS) na wylocie wymieszanej wody i podłączenie go do płytki drukowanej urządzenia nadrzędnego.
- Pompy 1, 2 i 3 pracują, gdy włączone jest urządzenie nadrzędne, podrzędne 1 lub podrzędne 2. Pompa 4 zaczyna działać tylko jeśli urządzenie podrzędne 3 jest włączone. Po wyłączeniu urządzeń pompy działają przez czas określony parametrem PUMPLAG.
- Urządzenie podrzędne 3 (S3) jest skonfigurowane w taki sposób, że pracuje po naciśnięciu przez operatora zdalnego włącznika/wyłącznika S6S (S3).
- Urządzenie podrzędne 1 (S1), 2 (S2) oraz urządzenie nadrzędne (M) są włączane i wyłączane za pomocą zdalnego włącznika/wyłącznika S6S (M), podłączonego do urządzenia nadrzędnego.
- Za pomocą przełącznika wyboru nastawy S10S, podłączonego do urządzenia nadrzędnego, można zmienić nastawę OUTLETSETP1 na OUTLETSETP2.

UWAGA



- W charakterze K*P można też zastosować stycznik 24 V DC lub 230 V AC.
- Dodatkowy czujnik R8T (EKCLWS) należy podłączyć bezpośrednio do płytki drukowanej urządzenia nadrzędnego.

Ustawianie parametrów urządzeń

Menu ustawień użytkownika (Usersettings):

	Podrzędne (Slave) 3	Podrzędne (Slave) 2	Podrzędne (Slave) 1	Nadrzędne (Master)
MODE:	DISCONNECT ON/OFF	NORMAL	NORMAL	NORMAL
PUMP ON IF:	UNIT ON	UNIT ON	UNIT ON	UNIT ON

Konfigurowalne wejścia/wyjścia należy zdefiniować w następujący sposób:

Menu ustawień serwisowych:

	Podrzędne (Slave) 3	Podrzędne (Slave) 2	Podrzędne (Slave) 1	Nadrzędne (Master)
Zacisk 76-78 S10S DI1	NONE	NONE	NONE	DUAL SETPOINT
Zacisk 76-79 S6S DI2	REMOTE ON/OFF	NONE	NONE	REMOTE ON/OFF
Zacisk 76-85 DI3	NONE	NONE	NONE	NONE
Zacisk 76-86 DI4	NONE	NONE	NONE	NONE
Zacisk 8T+8T-R8T AI1	NONE	NONE	NONE	MS OUTL WATER E

Uwaga

Urządzenie podrzędne 3 można skonfigurować w taki sposób, by uruchamiano się automatycznie, gdy

- w jednym z pozostałych urządzeń wystąpił alarm lub;
- wszystkie pozostałe urządzenia pracują z pełną mocą i nie uzyskano jeszcze zadanej temperatury.

Aby urządzenie podrzędne 3 działało w powyższy sposób, należy wybrać dla niego tryb STANDBY. W takim wypadku przełącznik S6S (S3) nie działa.

Przykład 3: System z podwójnym pierścieniem i kilkoma pompami

Na rysunku 3 przedstawiono przykładową konfigurację systemu, okablowanie i złącza okablowania.

Przeznaczenie

System ten ma za zadanie utrzymywanie bufora o stałej temperaturze i kompensowanie obciążenia z tego bufora. Jedno urządzenie – urządzenie podrzędne 3 (S3) – pełni rolę urządzenia rezerwowego i działa w trybie gotowości.

Konfiguracja

- System jest sterowany temperaturą wody na wlocie.
- Pompy urządzeń podrzędnych pracują tylko wtedy, gdy działa odpowiednia sprężarka (oszczędność energii). Po wyłączeniu sprężarki pompa działa przez czas określony parametrem PUMPLAG.
- Pompa urządzenia nadrzędnego musi pracować stale, aby możliwe było określenie prawidłowej temperatury.
- Urządzenie podrzędne 3 (S3) jest skonfigurowane w taki sposób, że pracuje po naciśnięciu przez operatora zdalnego włącznika/wyłącznika S6S (S3).
- Urządzenie podrzędne 1 (S1), 2 (S2) oraz urządzenie nadrzędne (M) są włączane i wyłączane za pomocą zdalnego włącznika/wyłącznika S6S (M), podłączonego do urządzenia nadrzędnego.
- Za pomocą przełącznika wyboru nastawy S10S, podłączonego do urządzenia nadrzędnego, można zmienić nastawę INLETSETP1 na INLETSETP2.

UWAGA



W charakterze K*P można też zastosować stycznik 24 V DC lub 230 V AC.

Ustawianie parametrów urządzeń

Menu ustawień użytkownika (Usersettings):

	Podrzędne (Slave) 3	Podrzędne (Slave) 2	Podrzędne (Slave) 1	Nadrzędne (Master)
MODE:	DISCONNECT ON/OFF	NORMAL	NORMAL	NORMAL
PUMP ON IF:	COMPR ON	COMPR ON	COMPR ON	COMPR ON

Konfigurowalne wejścia/wyjścia należy zdefiniować w następujący sposób:

Menu ustawień serwisowych:

	Podrzędne (Slave) 3	Podrzędne (Slave) 2	Podrzędne (Slave) 1	Nadrzędne (Master)
Zacisk 76-78 S10S DI1	NONE	NONE	NONE	DUAL SETPOINT
Zacisk 76-79 S6S DI2	REMOTE ON/OFF	NONE	NONE	REMOTE ON/OFF
Zacisk 76-85 DI3	NONE	NONE	NONE	NONE
Zacisk 76-86 DI4	NONE	NONE	NONE	NONE
Zacisk 8T+8T-R8T AI1	NONE	NONE	NONE	NONE

Uwaga

Urządzenie podrzędne 3 można skonfigurować w taki sposób, by uruchamiano się automatycznie, gdy

- w jednym z pozostałych urządzeń wystąpił alarm lub;
- wszystkie pozostałe urządzenia pracują z pełną mocą i nie uzyskano jeszcze zadanej temperatury.

Aby urządzenie podrzędne 3 działało w powyższy sposób, należy wybrać dla niego tryb STANDBY. W takim wypadku przełącznik S6S (S3) nie działa.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EWWD-MBYNN Kompaktowa wytwornica wody lodowej chłodzona woda

Dostawca urządzenia :

.....
.....
.....

Dział serwisu :

.....
.....
.....

Telefon :

.....

Telefon :

.....

Dane techniczne urządzenia

Producent : DAIKIN EUROPE
Model :
Numer seryjny :
Rok budowy :

Zasilanie (V/F/Hz/A) :
Maksymalne wysokie ciśnienie :20 bara
Masa czynnika chłodniczego (kg) R134a :

Uruchamianie i wyłączanie

- ▶ Urządzenie uruchamia się głównym wyłącznikiem obwodu zasilania. Po włączeniu działaniem wytwornicy wody lodowej steruje się za pośrednictwem cyfrowego panelu sterowania z wyświetlaczem.
- ▶ Urządzenie wyłącza się z panelu sterowania, a następnie głównym wyłącznikiem obwodu zasilania.

OSTRZEŻENIA

Awaryjne wyłączenie : Wyłączyć **główny wyłącznik zasilania** umieszczony na
.....
.....

Wlot i wylot powietrza : Wlot i wylot powietrza powinien być zawsze odsłonięty, co pozwoli uzyskać maksymalną wydajność chłodniczą i zapobiegnie uszkodzeniom instalacji.

Napełnianie czynnikiem chłodniczym : Stosować tylko czynnik chłodniczy R134a.

Pierwsza pomoc : W razie wypadków i/lub obrażeń ciała, należy natychmiast poinformować:



- ▶ **Kierownictwo zakładu** : **Telefon**
- ▶ **Pogotowie ratunkowe** : **Telefon**
- ▶ **Straż pożarna** : **Telefon**



