


DAIKIN

CONTROLO REMOTO COM FIO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

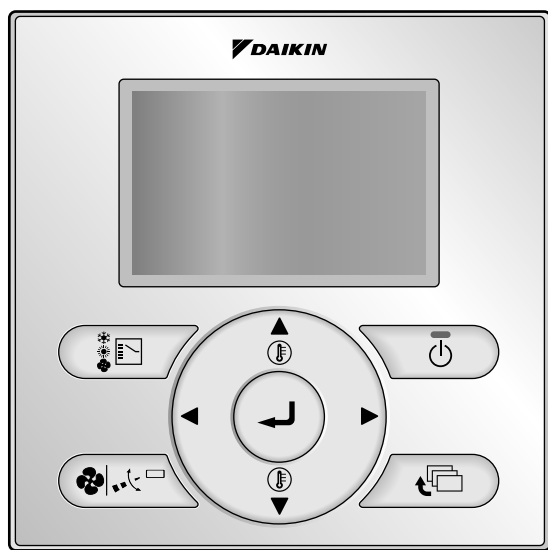

BRC1E52A7

**Certifique-se de ler o manual de instalação
antes de proceder à instalação deste aparelho.**

Índice

1. Precauções de segurança	2
2. Acessórios	4
3. Procedimento de instalação do controlo remoto	4
4. Funções e itens de menu dos botões do controlo remoto.....	10
5. Ligar alimentação	12
6. Configurações locais	13
7. Método do teste de funcionamento (no caso de SkyAir)	16
8. Procedimento de verificação de registo de erro	19
9. Método de registo do Contacto de Manutenção	20
10. Confirmação dos detalhes registados	21
11. Relógio & calendário.....	22
12. Idioma	23
13. Botões de proibição	24
14. Função de proibição	25



1. Precauções de segurança

As instruções originais estão escritas em inglês. Todos os outros idiomas são traduções das instruções originais.


■ **Consulte também o manual de instalação afixado na unidade interior.**

Leia cuidadosamente estas "Precauções de Segurança" antes de instalar o equipamento de ar condicionado e assegure-se de que o instala correctamente.

- As precauções aqui descritas são classificadas como AVISO e CUIDADO. Ambas contêm informações importantes relativas à segurança. Assegure-se de cumprir todas as precauções sem falta.

 AVISO	O incumprimento devido destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou morte.
 CUIDADO	O incumprimento devido destas instruções pode resultar em danos materiais ou ferimentos pessoais, que podem tornar-se sérios dependendo das circunstâncias.

- Depois de realizada a instalação, execute uma operação de teste para confirmar que não há defeitos, e explique ao cliente como operar o ar condicionado, com o auxílio do manual de operação. Instrua o cliente a guardar o manual de instalação juntamente com o manual de operação, para referência futura.

 AVISO	
Peça a execução do trabalho de instalação ao seu representante ou a um técnico qualificado. Não tente instalar o controlo remoto por si mesmo. A instalação inadequada poderá resultar em fuga de água, choques eléctricos ou incêndio.	
Consulte o seu representante local relativamente à relocação e reinstalação do controlo remoto. A instalação inadequada pode resultar em fugas, choque eléctrico ou incêndio.	
Instale o controlo remoto conforme as instruções disponibilizadas neste manual de instalação. A instalação inadequada poderá resultar em fuga de água, choques eléctricos ou incêndio.	
Assegure-se de utilizar somente os acessórios e peças especificadas para realizar o trabalho de instalação.	
A não utilização dos elementos especificados pode resultar na queda da unidade, fuga de água, choque eléctrico ou incêndio.	
Instale o controlo remoto sobre uma base suficientemente forte para aguentar o peso do controlo remoto.	
Uma base que não seja suficientemente forte pode causar a queda do controlo remoto e resultar em ferimentos.	
A instalação eléctrica deve ser realizada de acordo com os regulamentos locais e nacionais aplicáveis, e conforme as instruções disponibilizadas neste manual de instalação.	
Assegure-se de utilizar somente um circuito dedicado à alimentação eléctrica. A falta de capacidade do circuito de alimentação, bem como um serviço de instalação inadequado, pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.	
Realize o trabalho de instalação sempre com a alimentação eléctrica desligada.	
Para evitar choque eléctrico, não toque nas peças eléctricas energizadas.	
Não desmonte, reconstrua ou repare.	
Isto pode causar choque eléctrico e/ou incêndio.	
Assegure-se de que toda a instalação eléctrica está bem feita, de que os fios especificados são utilizados, e de que as ligações dos terminais ou fios não estão sob tensão.	
Ligações impróprias e fixações inadequadas de fios podem resultar num aquecimento anormal ou em incêndios.	
A selecção dos materiais e da instalação deve estar conforme os padrões nacionais e internacionais aplicáveis.	

CUIDADO

Para evitar fugas ou choque eléctrico devido à entrada de água ou insectos, preencha o orifício da cablagem com massa.

Para evitar choques eléctricos, não utilize o aparelho com as mãos molhadas.

Não lave o controlo remoto com água, tendo em conta que isto pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.

Instale as unidades interior e exterior, o cabo de alimentação e os fios de ligação afastados no mínimo 1 metro de televisores ou rádios, para evitar interferência na imagem e a produção de ruídos. (Conforme a potência do sinal de entrada, 1 metro de distância pode não ser suficiente para eliminar os ruídos.)

Não instale o aparelho de ar condicionado nos seguintes lugares:







1. Onde haja uma grande concentração de óleo mineral atomizado ou vapor (como numa cozinha).
Isto pode causar a deterioração ou a queda de peças eléctricas, além da fuga de água.
2. Onde haja gases corrosivos, tais como gás de ácido sulfúrico.
A corrosão da tubagem de cobre ou das peças soldadas pode resultar em fuga de refrigerante.
3. Próximo de maquinaria com campo electromagnético.
A radiação electromagnética pode perturbar a operação do sistema de controlo e resultar no funcionamento defeituoso da unidade.
4. Onde possa ocorrer a fuga de gases inflamáveis, onde haja fibras de carbono ou pó inflamável em suspensão no ar, ou onde substâncias voláteis inflamáveis tais como solvente de tinta ou gasolina sejam manuseados.
A operação da unidade sob tais condições pode resultar num incêndio.
5. Áreas com temperaturas altas ou pontos com chama directa.
Isto pode causar aquecimento ou incêndio.
6. Área húmida, ou onde possa ficar exposto à água.
Se houver entrada de água no controlo remoto, isto pode causar choque eléctrico e defeitos electrónicos interiores.

Com a função termostática do controlo remoto activada, seleccione o local de instalação conforme o seguinte.

- Local onde a temperatura média do recinto possa ser detectada.
- Local onde não fique exposta à luz solar directa.
- Local onde fique afastada de fontes de calor.
- Local onde não seja afectada pelo ar externo devido à abertura, ao encerramento da porta, etc.

2. Acessórios

Os seguintes acessórios são incluídos.


Parafuso de madeira	Parafuso pequeno	Braçadeira	CD do manual	Referência rápida	Retentor da cablagem
(Ø3,5×16) 2x 	(M4×16) 2x 	 1x	 1x	 1x	 1x

3. Procedimento de instalação do controlo remoto

3-1 Determine onde instalar o controlo remoto.

Certifique-se de seguir "1. Precauções de segurança" ao determinar o local.

3-2 Faça um orifício para a cablagem na parede se os fios forem puxados da parte posterior.

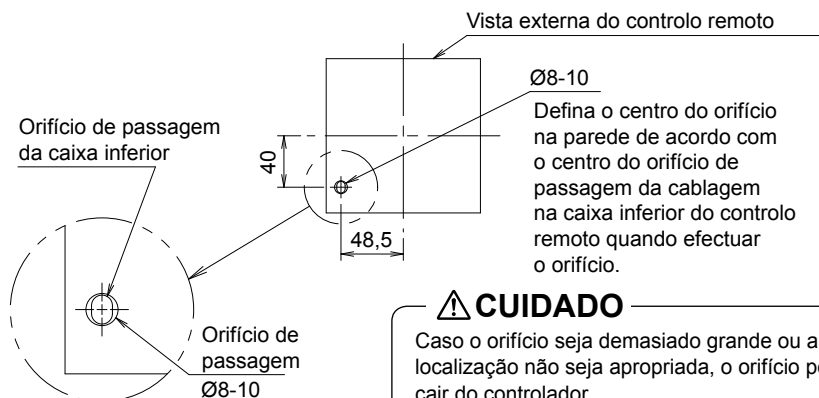


3-3 Remova a caixa superior.

Insira uma chave de parafuso no encaixe da caixa inferior para remover a caixa superior (2 pontos).


A placa de circuito impresso do controlo remoto está instalada na caixa superior. Tenha atenção para não danificar a placa de circuito impresso com a chave de fendas.

Não permita que poeiras ou humidade entrem em contacto com a placa de circuito impresso da caixa superior removida.

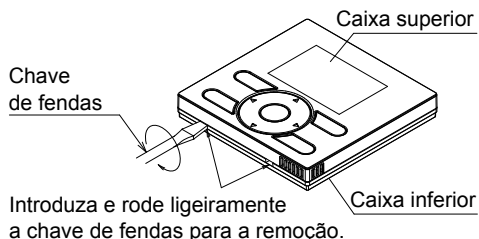


3-4 Determine a direcção da saída da cablagem do controlador (saídas posterior, esquerda, superior central).

3-4-1 Saída posterior

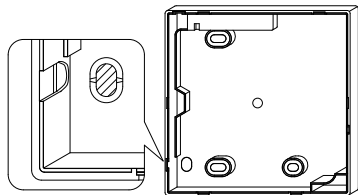


Corte a área de resina (área sombreada).

3-4-2 Saída esquerda

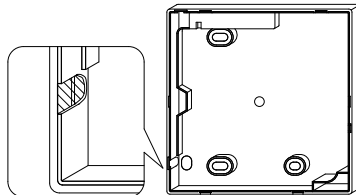


Corte a área fina (sombreada) com um alicate ou o equivalente, e remova então as rebarbas com uma lima ou o equivalente.

3-4-3 Saída superior

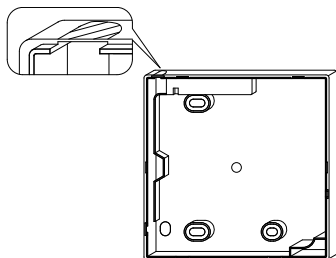

Corte a área fina (sombreada) com um alicate ou o equivalente, e remova então as rebarbas com uma lima ou o equivalente.

3-4-4 Saída superior central



Corte a área fina (sombreada) com um alicate ou o equivalente, e remova então as rebarbas com uma lima ou o equivalente.

3-5 Passar os fios.


⚠ CUIDADO

1. Caixa de comutação e cablagem de transmissão não afixadas.
2. Nunca toque no quadro de circuito do controle remoto.

Especificações da cablagem

Tipo de cablagem	Cabo ou corda de plástico blindada
Dimensão da cablagem	0,75~1,25 mm ²

A parte blindada da caixa do controle remoto deve ser removida.

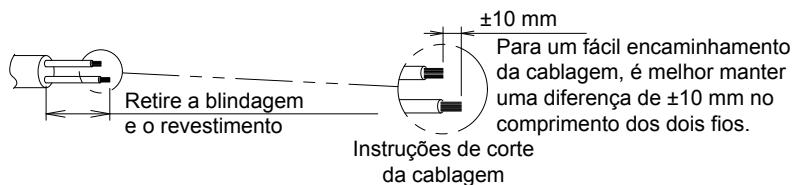


Comprimento de remoção de blindagem:


- ± 150 mm para a saída superior
- ± 200 mm para a saída central superior

Ligue os terminais (P/P1, N/P2) da caixa superior do controle remoto com os terminais (P1, P2) da unidade interior. (P1 e P2 não têm polaridades.)


3-5-1 Saída posterior

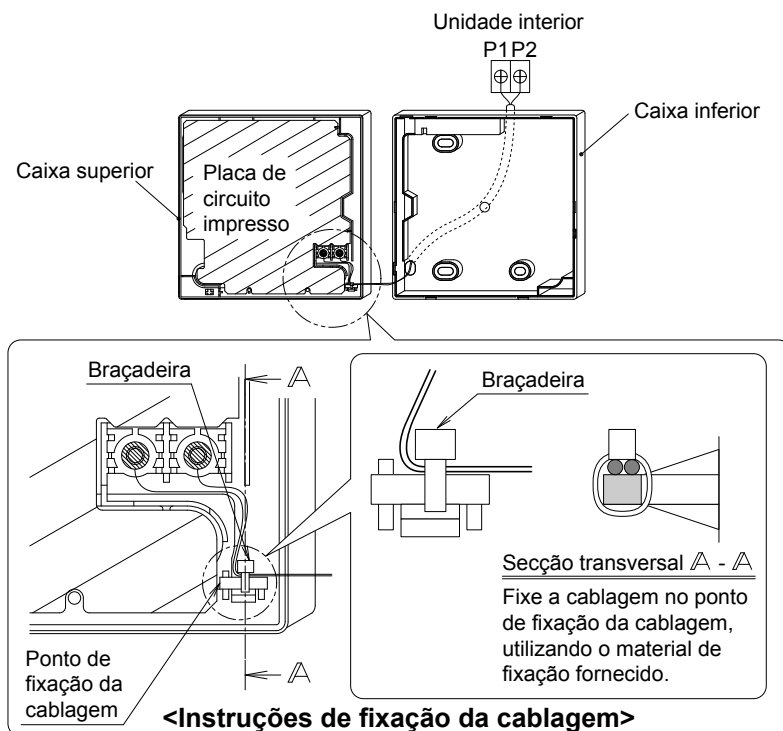


3-5-2 Saída esquerda

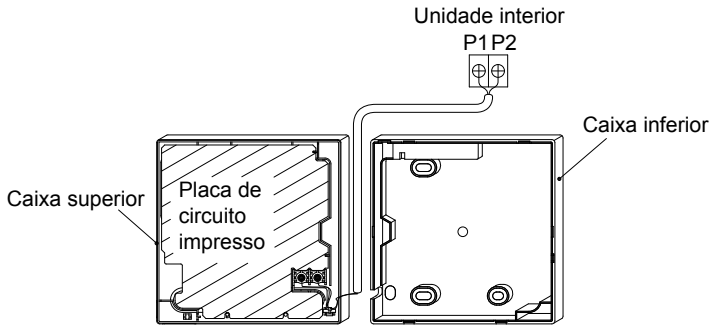

3-5-3 Saída superior

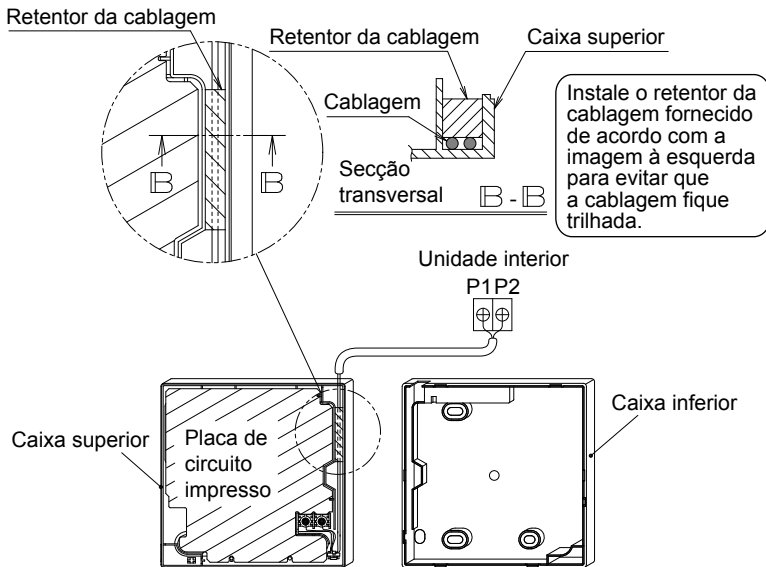

3-5-4 Saída superior central

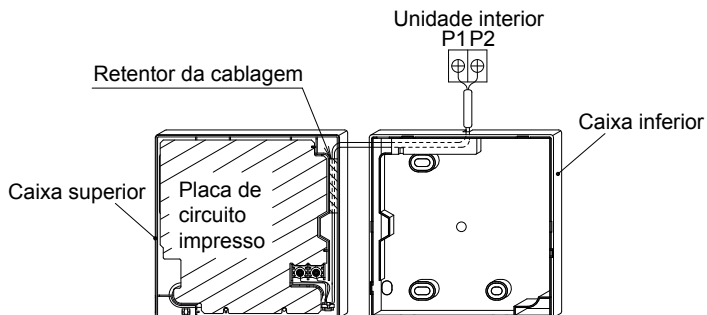

⚠ CUIDADO


- Realize a ligação dos fios separadamente da linha de alimentação para evitar choque eléctrico (ruído externo) durante a ligação.
- Sele a porta de entrada da cablagem com massa (fornecimento local) para evitar a entrada de insectos, etc.

3-6 Procedimento de fixação da caixa inferior.

No caso de fazer passar os fios para cima no centro ou para trás, consulte em primeiro lugar o procedimento de ligação de fios, tendo em conta que antes da fixação é necessária uma ligação dos cabos com a caixa.


3-6-1 Em caso de instalação em parede


Fixe por meio dos parafusos de madeira (2×) fornecidos.

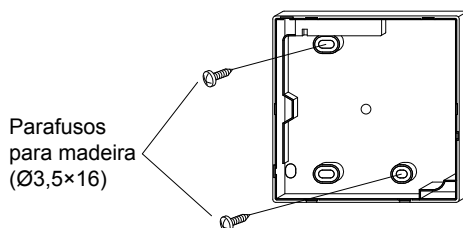

3-6-2 Em caso de instalação na caixa de comutação

Fixe por meio dos parafusos pequenos (2×) fornecidos.

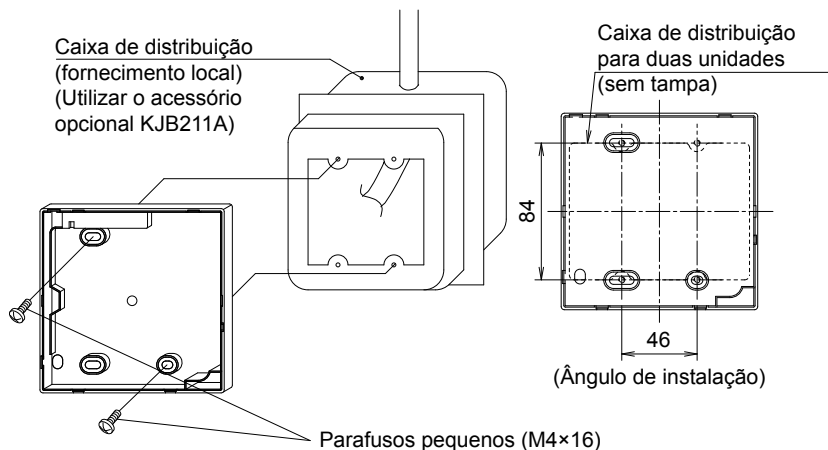

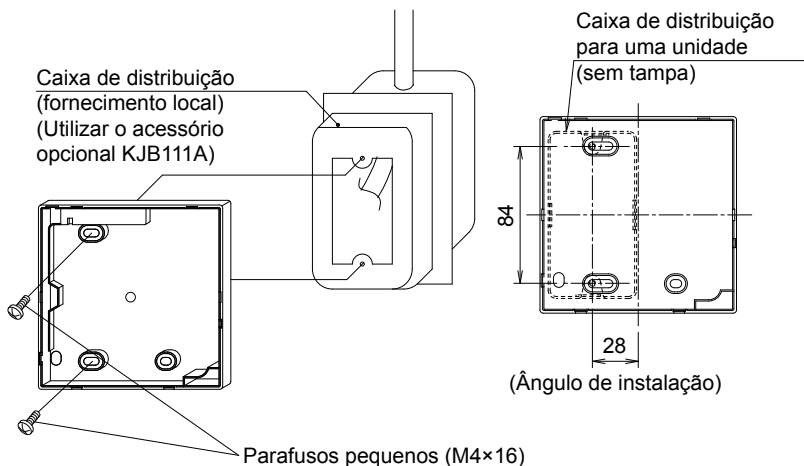


⚠ CUIDADO

- Escolha o lugar mais plano possível para a instalação.
- Além disso, não aperte excessivamente os parafusos de instalação, para não deformar a caixa inferior.


3-7 Instale a caixa superior na condição original.

- Alinhe a caixa superior com as linguetas da caixa inferior (6 pontos), insira e instale a caixa superior.
- Instale os fios cuidadosamente para não danificá-los.
- Remova a vedação de protecção afixada na caixa superior.



4. Funções e itens de menu dos botões do controlo remoto

4-1 Funções e itens de menu

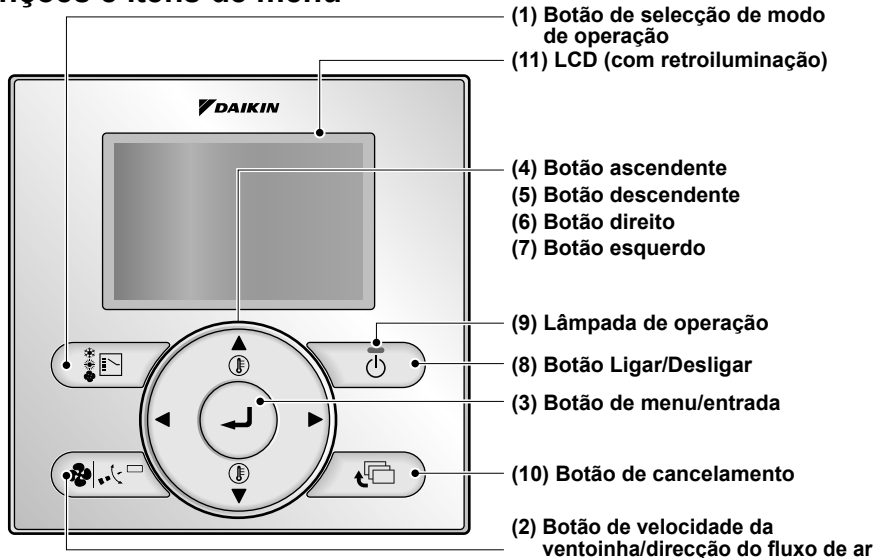

(1) Botão de selecção do modo de operação

Usado para mudar de modo.

(2) Botão de velocidade da ventoinha/ direcção do fluxo de ar

Costumava apresentar o ecrã de configuração da velocidade e direcção do fluxo de ar da ventoinha.

(3) Botão de menu/entrada

- Utilizado para indicar o menu principal. (Para detalhes sobre o menu principal, consulte o manual de operação.)
- Utilizado para inserir o item de configuração seleccionado.

Menu principal

Direcção Caudal Ar
Inicia Rápido
Ventilação
Opção Poupança Energia
Horário
Auto-Limpeza Filtro
Informação Manutenção
Configuração
Configuração Actual
Relógio & calendário
Idioma

*Consoante o modelo ligado

(4) Botão ascendente ▲

- Utilizado para aumentar a temperatura configurada.
- Os próximos itens do lado superior serão destacados. (Os itens destacados irão ser apresentados continuamente enquanto mantiver o botão premido.)
- Utilizado para alterar o item seleccionado.

(5) Botão descendente ▼

- Utilizado para diminuir a temperatura configurada.
- Os próximos itens do lado inferior serão destacados.
(Os itens destacados irão ser apresentados continuamente enquanto mantiver o botão premido.)
- Utilizado para alterar o item seleccionado.

(6) Botão direito ►

- Utilizado para destacar os próximos itens no lado direito.
- Conteúdo de apresentação mudado para o ecrã seguinte por página.

(7) Botão esquerdo ◀

- Utilizado para destacar os próximos itens no lado esquerdo.
- Conteúdo de apresentação mudado para o ecrã anterior por página.

(8) Botão Ligar/Desligar

Prima uma vez para operar, e outra vez para parar.

(9) Lâmpada de operação

A lâmpada verde acende durante a operação. A lâmpada irá piscar em caso de haver um funcionamento defeituoso.

(10) Botão de cancelamento

- Utilizado para voltar ao ecrã anterior.
- Prima e mantenha este botão premido por 4 ou mais segundos para apresentar o menu das configurações de Serviço.

(11) LCD (com retroiluminação)

A retroiluminação ficará acesa durante aproximadamente 30 segundos ao premir qualquer botão de operação.


Menu de configurações de serviço

Operação Teste
Contacto do Técnico
Configurações locais
Temp. Mínima Permitida
Grupo Endereços
Endereço Airnet Unid. interior
Endereço AirNet Unid. Exterior
Histórico de erros
Estado da unidade interior
Estado da unidade exterior
Ventilação Forçada ON
Escolha Remota "Master, Slave"
Indicador de Filtro
Modo de Limp. Auto Filtro
Ind. Escova/Filtro
Desact. Auto Limp.Filtro

*Consoante o modelo ligado


⚠ CUIDADO

- Opere o botão enquanto a retroiluminação estiver acesa. Contudo, ligar/desligar pode ser operado juntamente com a retroiluminação acesa.
- Quando 1 unidade interior é controlada por 2 controlos remotos, a retroiluminação do controlo remoto que é operado em primeiro lugar acende.
- Para operar o botão ascendente/descendente/esquerda/direita, prima sempre ▲, ▼, ◀ ou ►.



4-2 Visores para descrições da operação do botão

<Ecrã do menu de Definições de Serviço>



Indicações realçadas (itens seleccionados)

No ecrã de definição das indicações realçadas (itens seleccionados), são apresentadas as descrições das operações do botão.

5. Ligar alimentação

- Verifique a conclusão da cablagem das unidades interior/exterior.
- Certifique-se de fechar a tampa da caixa de distribuição das unidades interior e exterior antes de ligar a alimentação.

5-1 Os seguintes são apresentados depois de ligar a alimentação.
"A verificar a ligação Aguarde"

Durante a apresentação acima, a retroiluminação não acende por operação de botão.

Quando 1 unidade interior é controlada por 2 controlos remotos:

Certifique-se de ajustar o controlo remoto subordinado durante a apresentação acima.

Prima e mantenha premido por 4 segundos ou mais o botão de selecção do modo de operação do controlo remoto a ser ajustado. Quando o visor muda do controlo remoto principal ao controlo remoto subordinado, o ajuste é concluído.

5-2 Ecrã básico apresentado.

CUIDADO


Se o controlo remoto subordinado não é ajustado ao ligar a alimentação no caso de uma unidade interior controlada por dois controlos remotos, "Código de erro: U5" é apresentado no ecrã de verificação de ligação.

Selecione o controlo remoto subordinado com o premir do botão de selecção do modo de operação de qualquer dos controlos remotos por 4 segundos ou mais.

Se o ecrã básico não for apresentado por mais de 2 minutos após a apresentação do "Controlo remoto subordinado", desligue a alimentação e inspeccione a cablagem.

NOTA

Ao seleccionar um idioma diferente, consulte **12. Idioma**. (Consulte página 23).

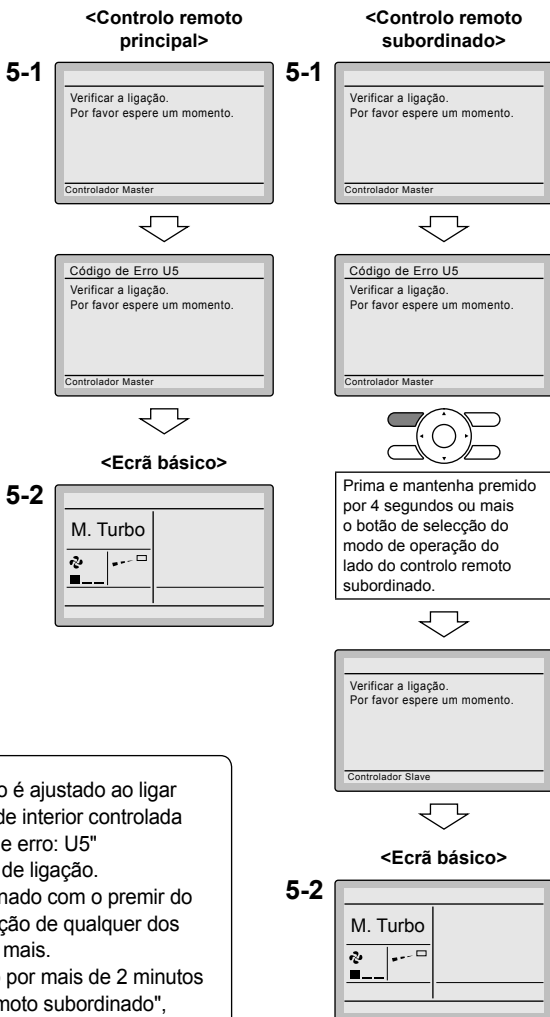

6. Configurações locais

6-1 Prima e mantenha o botão de cancelamento premido por 4 segundos ou mais.
É apresentado o menu das configurações de serviço.

6-2 Selecciona **Configurações locais** no menu das Regulações de Serviço, e prima o botão de Menu/Entrada.
É apresentado o ecrã das configurações locais.

6-3 Realce o modo, e selecciona o "Número de modo" desejado por meio do botão ▲▼ (ascendente/descendente).


6-4 Em caso de definir por unidade interior durante o controlo de grupo (Quando o n.º de modo tal como **20**, **21**, **22**, **23**, **25** for seleccionado), realce o n.º da unidade e selecciona "N.º da unidade interior" a ser definido utilizando o botão ▲▼ (Ascendente/Descendente).
(No caso de configuração de grupo, esta operação não é necessária.)

No caso da definição individual por unidade interior, os ajustes actuais são apresentados. E, N.º. DO SEGUNDO CÓDIGO " - " não significa nenhuma função.

6-5 Realce o NÚMERO DE SEGUNDO CÓDIGO do NÚMERO DE PRIMEIRO CÓDIGO a ser mudado, e selecciona o "NÚMERO DE SEGUNDO CÓDIGO" por meio do botão ▲▼ (ascendente/descendente). Configurações de número de modo idêntico múltiplo estão disponíveis.

No caso da definição de grupo, todo o NÚMERO DE SEGUNDO CÓDIGO que pode ser ajustado é apresentado como " * " * " é mudado para o NÚMERO DE SEGUNDO CÓDIGO a ser ajustado. E, N.º. DO SEGUNDO CÓDIGO " - " não significa nenhuma função.


<Ecrã básico>



Prima e mantenha o botão de cancelamento premido por 4 segundos ou mais enquanto a retroiluminação estiver acesa.



<Ecrã do menu de configurações de serviço>




Prima o botão de menu/ entrada.




<Ecrã das configurações locais>

No caso de configuração individual por unidade interior



Em caso de configuração total de grupo



N.º. DO SEGUNDO CÓDIGO
NÚMERO DE PRIMEIRO
CÓDIGO (SW)



Prima o botão de menu/ entrada.

6-6 Prima o botão de menu/entrada.
O ecrã de confirmação de definição é apresentado.

6-7 Seleccione **Sim** e prima o botão de menu/entrada. Os detalhes de configuração são guardados e é apresentado de novo o ecrã das configurações locais.


6-8 No caso de múltiplas mudanças de configuração, repita "6-3" a "6-7".

6-9 Depois de concluídas todas as mudanças de configuração, prima o botão de cancelamento duas vezes.

6-10 A retroiluminação desliga e é apresentado "A verificar a ligação Aguarde" durante a inicialização. Após a inicialização, o ecrã básico é apresentado de novo.



<Ecrã de confirmação de configuração>



Prima o botão de menu/entrada.



Confirmação de configuração

⚠ CUIDADO

- Quando um acessório opcional é instalado na unidade interior, as configurações da unidade interior podem ser mudadas. Consulte o manual do acessório opcional.
- Para detalhes das configurações locais da unidade exterior, consulte o manual afixado na unidade exterior.

Número de modo Nota) 1	NÚMERO DE PRIMEIRO CÓDIGO	Descrição da configuração		N.º DO SEGUNDO CÓDIGO Nota) 2					
				01	02	03	04		
10 (20)	0	Contaminação do filtro - pesada/leve (Definição para espaçamento de tempo de apresentação para limpar o filtro de ar) (Definição para quando a contaminação do filtro for pesada, e o tempo de espaçamento do tempo de apresentação para limpeza do filtro de ar tenha de ser reduzido pela metade)	Filtro de vida útil ultralonga	Leve	Pesada	±10000 horas.	±5000 horas.	—	—
			Filtro de vida útil longa			±2500 horas.	±1250 horas.		
		Filtro padrão	±200 horas.			±100 horas.			
	1	Tipo de filtro de vida útil longa (configuração do tempo de indicação de sinalização de filtro). (Mude o ajuste ao instalar um filtro de vida útil ultralonga)	Filtro de vida longa	Filtro de vida útil ultralonga	—	—			
2	Sensor do termóstato no controlo remoto	Utilize	Não utilize	—	—				
3	O tempo de espaçamento de tempo de apresentação para limpar a contagem do filtro de ar (definição para quando a sinalização do filtro não deve ser apresentada)	Display	Não apresentar	—	—				

Número de modo Nota) 1	NÚMERO DE PRIMEIRO CÓDIGO	Descrição da configuração	Nº. DO SEGUNDO CÓDIGO Nota) 2			
			01	02	03	04
11 (21)	0	Número de configuração de unidades interiores do sistema em operação simultânea com SkyAir ligado (configuração para sistema com operações simultâneas)	Par	Gémeo	Tripla	Gémeo duplo
12 (22)	1	Entrada de Ligar/Desligar do exterior (configuração para quando Ligar/Desligar forçado deve ser operado do exterior).	Encerramento forçado	Operação LIGAR/DESLIGAR	—	—
	2	Comutação diferencial de termóstato (configuração para usar com sensor remoto).	1°C	0,5°C	—	—
13 (23)	0	Alta velocidade na saída de ar (para aplicações com tecto alto).	≤2,7m	>2,7≥3,0m	>3,0 ≥3,5m	—
	1	Seleção da direcção do fluxo de ar (configuração para quando há um kit de patilha de bloqueio instalado).	Fluxo em 4 direcções	Fluxo em 3 direcções	Fluxo em 2 direcções	—
	3	Seleção da função do fluxo de ar (configuração para quando há um painel decorativo para a saída).	Equipado	Não equipado	—	—
	4	Configuração para intervalo de direcção de fluxo de ar.	Superior	Normal	Inferior	—
	6	Configuração da pressão estática exterior (configuração conforme a resistência da conduta ligada) (para FHYK, cumprir a configuração para tecto alto)	Normal (Normal)	Alta pressão estática (Tecto alto)	Baixa pressão estática —	— —
15 (25)	3	Operação da bomba de drenagem com humedecimento.	Equipado	Não equipado	—	—
1c	1	Sensor do termóstato no controlo remoto (apenas para o modo automático e para a função de recuo)	Não utilize	Utilize	—	—
1e	2	Função de recuo	Não utilize	Apenas aquecimento	Apenas refrigeração	Refrigeração e Aquecimento

Notas)

- Embora a configuração seja realizada totalmente no grupo, ajuste o número de modo entre parênteses quando tiver que realizar configuração individual por unidade interior ou inspeção após a configuração.
- NÚMERO DE SEGUNDO CÓDIGO ajustado de fábrica em "01". Contudo, para os seguintes casos é ajustado em "02".
 - Ajuste do intervalo de direcção de fluxo de ar (excepto cartucho de fluxo redondo)
 - Sensor do termóstato no controlo remoto (apenas SkyAir)
 - Sensor do termóstato no controlo remoto apenas para o modo de operação automático e para a função de recuo
- Qualquer função que a unidade interior não tenha não será apresentada.

7. Método do teste de funcionamento (no caso de SkyAir)

* No caso de VRV, consulte o manual afixado na unidade exterior.

Consulte também os manuais de instalação afixados nas unidades interior e exterior.

- Certifique-se de que o trabalho de ligação de fios das unidades interior e exterior foi concluído.
- Certifique-se de que a tampa da caixa de distribuição das unidades interior e exterior foi fechada.
- Após concluir a tubagem de refrigerante, a tubagem de drenagem e a cablagem eléctrica, limpe o interior da unidade interior e o painel decorativo.
- Execute o teste de funcionamento conforme o seguinte procedimento.

7-1 Certifique-se de ligar a alimentação mais de 6 horas antes de iniciar a operação com o painel dianteiro fechado para proteger o compressor.

7-2 Confirme que as válvulas de paragem de líquido e de gás estejam abertas. **<Certifique-se de que o painel externo e a cobertura da tubagem estão fechados antes da operação (perigo de choque eléctrico).>**

* Após purgar o ar através da bomba de vácuo, a pressão do refrigerante pode não subir mesmo que a válvula de paragem esteja aberta. A razão é que o sistema de refrigerante da unidade exterior é bloqueado pela válvula de expansão eléctrica ou o equivalente. A operação não é problema.

7-3 Ajuste o modo de operação à refrigeração por meio do controlo remoto.

7-4 Prima e mantenha o botão de cancelamento premido por 4 segundos ou mais. É apresentado o menu das configurações de serviço.


7-5 Selecciona **Operação Teste** no menu das Configurações de Serviço e prima o botão de Menu/Entrada. O ecrã básico é apresentado de novo e o "Test Operation" é apresentado.

Observações sobre a retroiluminação

- A retroiluminação ficará acesa durante aproximadamente 30 segundos ao premir qualquer botão de operação.
- Opere os botões enquanto a retroiluminação estiver acesa. Contudo, Ligar/Desligar pode ser operado juntamente com a retroiluminação acesa.

<Ecrã básico>


7-3
7-4



Prima e mantenha o botão de cancelamento premido por 4 segundos ou mais enquanto a retroiluminação estiver acesa.

<Ecrã do menu de configuração de serviço>

7-5



Prima o botão de menu/entrada.

7-6 Prima o botão de Ligar/Desligar dentro de 10 segundos. O teste de funcionamento é iniciado. Verifique a condição de operação por 3 minutos.

* Nota) No caso dos procedimentos acima 7-5 e 7-6 em ordem inversa, o teste de funcionamento também pode ser iniciado.

7-7 Prima o botão de velocidade da ventoinha/direcção do fluxo de ar.

7-8 Seleccione a configuração da direcção do fluxo de ar premindo o botão ► no ecrã de configuração.

Utilize os botões ▲▼ para alterar a direcção do fluxo de ar.

7-9 Após confirmar a operação da direcção do fluxo de ar, prima o botão de menu/entrada. O ecrã básico é apresentado de novo.

7-10 Prima e mantenha o botão de cancelamento premido por 4 segundos ou mais no ecrã básico.

É apresentado o menu das configurações de serviço.


7-11 Seleccione **Operação Teste** no menu das Configurações de Serviço e prima o botão de Menu/Entrada. O ecrã básico é apresentado de novo e a operação normal é retomada.

7-12 Verifique as funções conforme o manual de operação.

7-13 Quando não há painel decorativo instalado, desligue a alimentação depois de terminar o teste de funcionamento.

- Se o trabalho interior não for concluído depois do término do teste de funcionamento, explique ao cliente que a operação não deve ser realizada até que o trabalho interior tenha sido concluído, para proteger a unidade interior.


(Se a operação for realizada, a unidade interior pode ser contaminada com materiais provenientes de tinta ou adesivos durante o trabalho interior, e pode ocorrer um borrifio ou fuga de água.)




<Ecrã básico>




Prima o botão de Ligar/Desliga (dentro de 10 segundos).



Prima o botão de velocidade da ventoinha/direcção do fluxo de ar.



Para seleccionar a configuração da direcção do fluxo de ar, prima o botão ► (Direita) no ecrã de configuração.



Muda a direcção do fluxo de ar através do botão ▲▼ (ascendente/descendente).



Prima o botão de menu/entrada.



Prima e mantenha o botão de cancelamento premido por 4 segundos ou mais enquanto a retroiluminação estiver acesa.



Prima o botão de menu/entrada.

⚠ CUIDADO

- Se a operação não for possível devido a mau funcionamento, consulte o seguinte **Método de detecção de avarias**.
- Após o término do teste de funcionamento, certifique-se de que o registo do código de erro não é apresentado no ecrã de Informações de manutenção do menu principal conforme o seguinte procedimento.

7-14 Prima o botão de menu/entrada no ecrã básico. O ecrã do menu principal é apresentado.

7-15 Selecciona **Informação Manutenção** no menu principal e prima o botão de menu/entrada.

7-16 É apresentado o ecrã de Informações de manutenção. Certifique-se de que o registo de código de erro não é apresentado no ecrã.

* Quando o ecrã não exhibe o registo de código de erro, isto significa que está no estado normal.

7-17 Caso o registo de código de erro seja apresentado, execute uma detecção de falhas conforme a <Lista de códigos de erro> no manual de instalação da unidade interior. Depois de terminada a detecção de avarias, prima e mantenha premido o botão de Ligar/Desligar por 4 segundos ou mais no ecrã de "Informações de manutenção" para apagar o registo de código de erro.


Método de detecção de avarias

- Quando o controlo remoto exhibe qualquer item da tabela a seguir, inspeccione os detalhes na tabela.
- Caso um erro ocorra, "código" é apresentado no LCD conforme a ilustração à direita. Execute a detecção de avarias consultando a "Lista de códigos de erro" no manual de instalação da unidade interior.

Quando o número da unidade que detectou o erro durante o controlo de grupo é confirmado, consulte

8. Procedimento de verificação de registo de erro.

<Ecrã básico>




7-14



Prima o botão de menu/entrada.

<Ecrã do menu principal>



7-15



Prima o botão de menu/entrada.

7-16



7-17



Prima e mantenha o botão de ligar/desligar premido por 4 segundos ou mais enquanto a retroiluminação estiver acesa.



Apresentação do controlo remoto	Descrição
Sem apresentação	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de luz, erro de voltagem ou abertura de fase • Cablagem errada (entre unidades interior e exterior) • Falha de montagem do quadro de circuito interno • Desligamento da cablagem do controlo remoto • Falha do controlo remoto • Fusível queimado (unidade exterior)
O visor de "A verificar a ligação Aguarde" é ligado. *	<ul style="list-style-type: none"> • Falha de montagem do quadro de circuito interno • Cablagem errada (entre unidades interior e exterior)

* Apesar de "A verificar a ligação Aguarde" ser apresentado no máximo por 90 segundos após a inicialização, isto não significa que tenha ocorrido uma avaria. (Determine após 90 segundos.)

8. Procedimento de verificação de registo de erro


8-1 Prima e mantenha o botão de cancelamento premido por 4 segundos ou mais no ecrã básico. É apresentado o menu das configurações de serviço.

8-1 <Ecrã básico>




<Ecrã do menu de configurações de serviço>

8-2 Selecciona **Histórico de erros** no menu das Configurações de Serviço e prima o botão de Menu/Entrada. O ecrã do menu do Histórico de erros é apresentado.




Prima o botão de menu/entrada.

8-3 Selecciona **Histórico Comando** no menu do Histórico de erros e prima o botão de Menu/Entrada. Os códigos de erro e o número da unidade podem ser confirmados no ecrã de apresentação de registo de erro.



Prima o botão de menu/entrada.

8-4 No histórico de erro, 10 itens a partir do último são apresentados em ordem.



Unit No.

Último registo

9. Método de registo do Contacto de Manutenção

- Registo do contacto de serviço.

9-1 Prima e mantenha o botão de cancelamento premido por 4 segundos ou mais no ecrã básico.
É apresentado o menu das configurações de serviço.

9-2 Selecciona **Contacto do Técnico** no menu das Configurações de Serviço e prima o botão de Menu/Entrada.
É apresentado o ecrã do menu de "Contacto do Técnico".

9-3 Selecciona **Contacto do Técnico**, e prima o botão de menu/entrada.

9-4 Insira o número de telefone.
Os números podem ser mudados com o botão ▲▼ (ascendente/descendente). Digite a partir da extremidade esquerda, o dígito em branco deve ser deixado como " - ".

9-5 Prima o botão de menu/entrada.
O ecrã de confirmação de definição é apresentado.

9-6 Selecciona **Sim** e prima o botão de menu/entrada.
Os detalhes de configuração são determinados e o ecrã das Configurações de serviço é apresentado de novo.


9-7 Prima o botão de cancelamento uma vez.
O ecrã básico é apresentado de novo.

9-1 <Ecrã básico>



<Ecrã do menu de configurações de serviço>


9-2



Prima o botão de menu/entrada.




9-3




Prima o botão de menu/entrada.



9-4



9-5




Prima o botão de menu/entrada.



<Ecrã de confirmação de configuração>

9-6



Prima o botão de menu/entrada.




<Ecrã do menu de configurações de serviço>

10. Confirmação dos detalhes registados

10-1 Prima o botão de menu/entrada no ecrã básico.
O menu principal é apresentado.
Selecione **Informação Manutenção** no menu principal e prima o botão de menu/entrada.

10-2 Prima o botão de cancelamento duas vezes.
O ecrã básico é apresentado de novo.

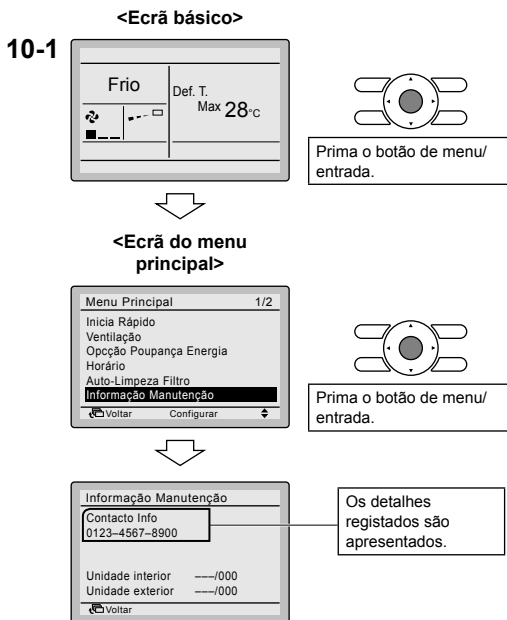

11. Relógio & calendário

11-1 Prima o botão de menu/entrada no ecrã básico.

O menu principal é apresentado. Seleccione **Relógio & Calendário** no menu principal, e prima o botão de menu/entrada.

11-2 Prima os botões ▲▼ para seleccionar a **Data & Hora** no ecrã do relógio e calendário.

* O ecrã de data e hora será apresentado quando o botão de Menu/Entrada for premido.

11-3 Seleccione "Ano", "Mês", "Dia" e "Hora" por meio do botão ◀▶ (esquerda/direita), e ajuste usando o botão ▲▼ (ascendente/descendente) no ecrã de configuração do relógio. Enquanto o botão for mantido premido, os números mudam continuamente.

* O dia da semana é configurado automaticamente.

11-4 Prima o botão de menu/entrada. O ecrã de confirmação de definição é apresentado.

11-5 Seleccione **Sim** e prima o botão de menu/entrada. Os detalhes da configuração são confirmados e o ecrã básico é apresentado de novo.


* Se a duração da falha de energia exceder as 48 horas, é necessário um reinício.

<Ecrã básico>




<Ecrã do menu principal>

11-1




Prima o botão de menu/entrada.

11-2



Prima o botão de menu/entrada.


11-3



Prima o botão de menu/entrada.

11-4

11-5



Prima o botão de menu/entrada.

<Ecrã básico>



12. Idioma

12-1 Prima o botão de menu/entrada no ecrã básico. O menu principal é apresentado. Selecciona **Idioma** no menu principal, prima o botão de menu/entrada.


12-2 Prima os botões ▲▼ (Ascendente/Descendente) para seleccionar o "Português" no ecrã de Idioma. English/Deutsch/Français/Español/Italiano/Ελληνικά/Türkçe/Polksi Premir o botão de Menu/Entrada. Os detalhes da configuração são confirmados e o ecrã básico é apresentado de novo.

<Ecrã básico>



<Ecrã do menu principal>


12-1



Prima o botão de menu/entrada.



12-2



13. Botões de proibição

- Restrição do número de botões operáveis.

13-1 Prima o botão de menu/entrada no ecrã básico.
O menu principal é apresentado. Normalmente, a "Função de bloqueio" não é apresentada no menu principal. Prima o botão de menu/entrada durante 4 segundos para apresentar a "Função Bloqueio".

13-2 Selecciona **Função Bloqueio** no menu principal, prima o botão de menu/entrada.

13-3 Selecciona **Teclas Proibidas** no menu, prima o botão menu/entrada.

13-4 Selecciona "ci/bai/e/di", "ON/OFF", "Mode", "Veloc.Vent." utilizando o botão ◀▶ (Esquerda/Direita) e configurar utilizando o botão ▲▼ (Ascendente/Descendente).

13-5 Prima o botão de menu/entrada. O ecrã de confirmação de definição é apresentado.


13-6 Selecciona **Sim** e prima o botão de menu/entrada. Os detalhes da configuração são confirmados e o ecrã básico é apresentado de novo.

Se desejar restringir o número de botões operáveis no controlo remoto a serem definidos como "sub", comece por apenas ligar este controlo à unidade. Certifique-se de que este controlo está definido como "principal" (definição de fábrica) em primeiro lugar, altere as restrições para a definição que preferir e apenas então defina o controlo remoto para "sub".

13-7 Para bloquear o botão do menu no ecrã básico, proceda do modo seguinte:

1. Mantenha o botão ▶ premido.
2. E prima outras 3 teclas indicadas simultaneamente enquanto mantém o botão ▶ premido.

Para desbloquear o botão do menu no ecrã básico, siga o mesmo procedimento.



NOTA: Ao premir um botão proibido, o  será apresentado.

<Ecrã básico>



<Ecrã do menu principal>


13-1



Prima o botão de menu/entrada por 4 segundos.




13-2



Prima o botão de menu/entrada.




13-3



Prima o botão de menu/entrada.



13-4




Prima o botão de menu/entrada.

13-5



13-6




Prima o botão de menu/entrada.



<Ecrã básico>

13-7



14. Função de proibição

- Restrição do número de funções operáveis.

14-1 Prima o botão de menu/entrada no ecrã básico.
O menu principal é apresentado.
Consoante o normal, a "Função Bloqueio" não é apresentada no menu principal.
Prima o botão de menu/entrada durante 4 segundos para apresentar a "Função Bloqueio".

14-2 Seleccione **Função Bloqueio** no menu principal, prima o botão de menu/entrada.


14-3 Seleccione **Função Proibição** no menu, prima o botão do menu/entrada.

14-4 Seleccione a função utilizando o botão ◀▶ (Esquerda/Direita) e configure utilizando o botão ▲▼ (Ascendente/Descendente).

14-5 Prima o botão de menu/entrada.
O ecrã de confirmação de definição é apresentado.

14-6 Seleccione **Sim** e prima o botão de menu/entrada.
Os detalhes da configuração são confirmados e o ecrã básico é apresentado de novo.

Se desejar restringir o número de funções operáveis no controlo remoto a serem definidos como "sub", comece por apenas ligar este controlo à unidade. Certifique-se de que este controlo está definido como "principal" (definição de fábrica) em primeiro lugar, altere as restrições para a definição que preferir e apenas então defina o controlo remoto para "sub".


NOTA: Quando uma função é proibida, o  será apresentado junto à função no ecrã do menu principal.

<Ecrã básico>



<Ecrã do menu principal>


14-1



Prima o botão de menu/entrada por 4 segundos.




14-2



Prima o botão de menu/entrada.




14-3



Prima o botão de menu/entrada.



14-4




Prima o botão de menu/entrada.

14-5




14-6



Prima o botão de menu/entrada.



<Ecrã básico>

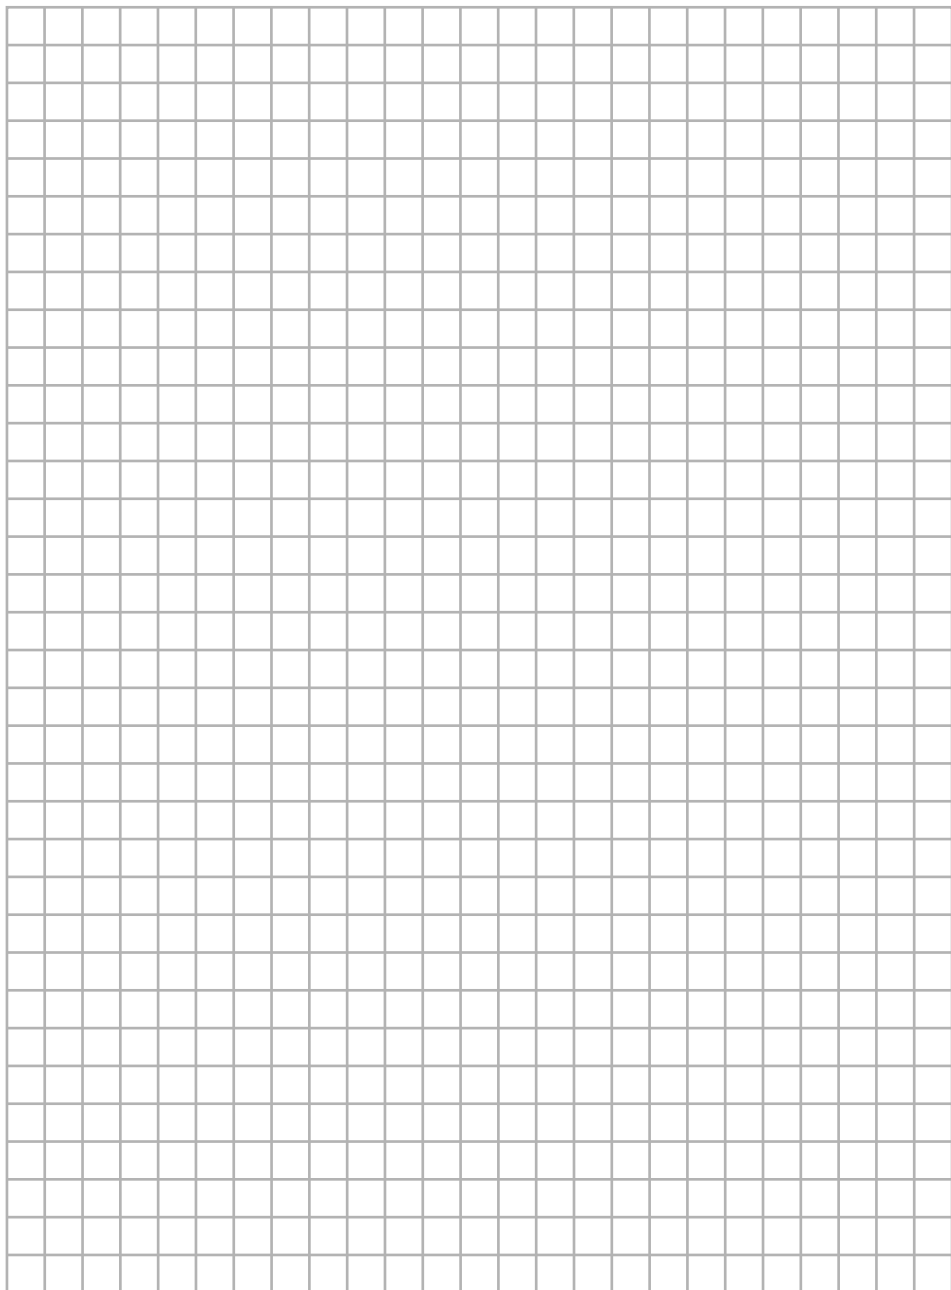

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2011 Daikin