




РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ



Daikin Altherma 4 H ECH₂O

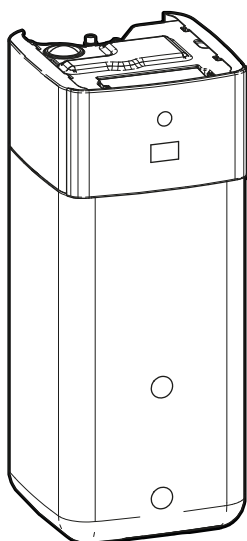

EPSX(B)07P30+50A ▲ ▼
EPSX(B)10P30+50A ▲ ▼
EPSX(B)14P30+50A ▲ ▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

v4.x.x (x = 0, 1, 2, ..., 255)

Ръководство за монтаж
Daikin Altherma 4 H ECH₂O

Български

Съдържание

1	За документацията	2
1.1	За настоящия документ	2
2	Конкретни инструкции за безопасност за монтажника	3
3	За кутията	4
3.1	Вътрешно тяло	5
3.1.1	За изваждане на аксесоарите от вътрешното тяло	5
3.1.2	За повдигане на вътрешното тяло	5
4	Монтаж на модул	5
4.1	Подготовка на мястото за монтаж	5
4.1.1	Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло	5
4.2	Отваряне и затваряне на модула	6
4.2.1	За отваряне на вътрешното тяло	6
4.2.2	За затваряне на вътрешното тяло	7
4.3	Монтаж на вътрешен модул	8
4.3.1	За монтиране на вътрешното тяло	8
4.3.2	За свързване на дренажния маркуч към дренажната система	8
5	Монтаж на тръбопровод	9
5.1	Подготовката на тръбопровода за водата	9
5.1.1	За проверка на обема на водата и дебита	9
5.2	Свързване на тръбите за водата	10
5.2.1	За свързване на тръбите за водата	10
5.2.2	За да свържете допълнителните тръби	12
5.2.3	За свързване на разширителния съд	12
5.2.4	Пълнене на отоплителната система	13
5.2.5	За защита на водния кръг от замръзване	13
5.2.6	Пълнене на топлообменника в резервоара за съхранение	14
5.2.7	Пълнене на резервоара за съхранение	14
5.2.8	За изолиране на тръбите за водата	15
6	Електрическа инсталация	15
6.1	За електрическото съответствие	15
6.2	Указания при свързване на електрическите кабели	15
6.3	Полеви вход/изход връзки	15
6.4	Съединения към вътрешното тяло	17
6.4.1	За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул	18
6.4.2	За свързване на главното електрозахранване	21
6.4.3	За свързване на захранването на резервния нагревател	23
6.4.4	За свързване на нормално затворения спирателен вентил (спиране на течове на входа)	24
6.4.5	За свързване на спирателния вентил	24
6.4.6	Свързване на помпите (помпа за БГВ и/или външни помпи)	25
6.4.7	За да свържете сигнала за ВКЛЮЧВАНЕ на битовата гореща вода	26
6.4.8	За свързване на алармения изход	26
6.4.9	За свързване на изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на отоплението/охлаждането на помещенията	26
6.4.10	За свързване на превключването към външен топлинен източник	26
6.4.11	За да свържете двувалентния байпасен вентил	27
6.4.12	За свържете разделения байпасен вентил	27
6.4.13	За свързване на електромери	28
6.4.14	Свързване на защитния термостат	28
6.4.15	Smart Grid	29
6.4.16	Свързване на карта за WLAN (доставя се като аксесоар)	31
6.4.17	Свързване на Ethernet кабела (Modbus/LAN)	31

6.4.18	Свързване на соларния вход	32
6.4.19	За свързване на разходомер за газ	32

7 Конфигуриране 33

7.1	Съветник за конфигуриране	33
[10.1]	Местоположение и език	34
[10.2]	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА	34
[10.3]	Час/дата	34
[10.4]	Система 1/4	34
[10.5]	Система 2/4	35
[10.6]	Система 3/4	35
[10.7]	Система 4/4	35
[10.8]	Резервен нагревател	36
[10.9]	Основна зона 1/4	36
[10.10]	Основна зона 2/4	37
[10.11]	Основна зона 3/4 (Крива на зависимото от атмосферните условия отопление)	37
[10.12]	Основна зона 4/4 (Крива на зависимото от атмосферните условия охлаждане)	37
[10.13]	Допълнителна зона 1/4	37
[10.14]	Допълнителна зона 2/4	37
[10.15]	Допълнителна зона 3/4 (Крива на зависимото от атмосферните условия отопление)	37
[10.16]	Допълнителна зона 4/4 (Крива на зависимото от атмосферните условия охлаждане)	38
[10.17]	Съветник за конфигуриране – БГВ 1/2	38
[10.18]	Съветник за конфигуриране – БГВ 2/2	38
[10.19]	Съветник за конфигуриране	38
7.2	Зависима от атмосферните условия крива	38
7.2.1	Какво е зависима от атмосферните условия крива?	38
7.2.2	Използване на зависими от атмосферните условия криви	38
7.3	Структура на менюто: Общ преглед на настройките от монтажника	39

8 Пускане в експлоатация 40

8.1	Проверки преди пускане в експлоатация	42
8.2	Проверки при пускане в експлоатация	43
8.2.1	За да отключите външното тяло (компресора)	43
8.2.2	За да отворите спирателния вентил на съда на хладилния агент на външното тяло	45
8.2.3	За да актуализирате софтуера на потребителския интерфейс	46
8.2.4	За извършване на обезвъздушаване	46
8.2.5	За проверка на минималния дебит	47
8.2.6	За извършване на пробна експлоатация на задвижващ механизъм	48
8.2.7	За извършване на пробна експлоатация	49
8.2.8	За извършване на изсушаване на замазката на подовото отопление	50

9 Предаване на потребителя 51

10 Технически данни 53

10.1	Схема на тръбопроводите: Вътрешно тяло	53
10.2	Електромонтажна схема: Вътрешно тяло	54

1 За документацията

1.1 За настоящия документ

Целева публика

Упълномощени монтажници

Софтуерна версия

Настройките в този документ са приложими за софтуера на потребителския интерфейс **v4.x.x** (x = 0, 1, 2, ..., 255). За да видите версията на софтуера на потребителския си интерфейс, отидете на [6.6.6]: Информация > Относно > Версия на фирмуера на MMI.

Комплект документация

Този документ е част от комплект документация. Пълният комплект се състои от:

- **Общи мерки за безопасност:**
 - Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете, преди да пристъпите към монтажа
 - Формат: На хартия (в кутията на вътрешното тяло)
- **Ръководство за експлоатация:**
 - Кратко ръководство за основна употреба
 - Формат: На хартия (в кутията на вътрешното тяло)
- **Справочно ръководство на потребителя:**
 - Подробни инструкции "стъпка по стъпка" и обща информация за основна и разширена употреба
 - Формат: цифрови файлове на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията 🔍 за търсене, за да намерите вашия модел.
- **Ръководство за монтаж – външно тяло:**
 - Инструкции за монтаж
 - Формат: Отпечатано на хартия (в кутията на външното тяло)
- **Ръководство за монтаж – вътрешно тяло:**
 - Инструкции за монтаж
 - Формат: На хартия (в кутията на вътрешното тяло)
- **Справочно ръководство на монтажника:**
 - Подготовка на монтажа, добри практики, справочни данни, ...
 - Формат: цифрови файлове на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията 🔍 за търсене, за да намерите вашия модел.
- **Справочно ръководство за конфигуриране:**
 - Конфигурация на системата.
 - Формат: цифрови файлове на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията 🔍 за търсене, за да намерите вашия модел.
- **Справочник за допълнително оборудване:**
 - Допълнителна информация за начина на монтиране на допълнително оборудване
 - Формат: на хартия (в кутията на вътрешното тяло) + Цифрови файлове на: <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията 🔍 за търсене, за да намерите вашия модел.

Най-новите ревизии на предоставените документи могат да се намерят на регионалния Daikin уебсайт или от вашия дилър.

Оригиналното ръководство е написано на английски език. Текстовете на останалите езици са преводи на оригиналните инструкции.

Технически данни

- **Извадка** от най-новите технически данни може да се намери на регионалния Daikin уеб сайт (публично достъпен).
- Пълният комплект с най-новите технически данни може да се намери в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

Онлайн инструменти

В допълнение към комплекта документация, на монтажниците се предлагат някои онлайн инструменти:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Център за технически спецификации на модула, полезни инструменти, цифрови ресурси и др.
 - Обществено достъпен през <https://daikintechdatahub.eu>.

Daikin Altherma 4 Monitoring Tools

- Център за инструменти, който ви позволява да наблюдавате и записвате данни за работата на Daikin Altherma 4.
- За повече информация вижте [Инструменти за наблюдение на Daikin Altherma 4 \(https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-tools0.html\)](https://my.daikin.eu/denv/en_US/library/applications/software-finder/service-software/service-and-diagnostic-tool/daikin-altherma-4-monitoring-tools0.html).

Heating Solutions Navigator

- Цифрова кутия с инструменти, която предлага набор от инструменти за улесняване на монтирането и конфигурирането на системи за отопление.
- За да получите достъп до Heating Solutions Navigator, е необходимо да имате регистрация в платформата Stand By Me. За повече информация вижте <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Daikin e-Care

- Мобилно приложение за монтажници и сервизни техници, което ви позволява да регистрирате, конфигурирате и да отстранявате неизправности в системи за отопление.
- Използвайте QR кодовете по-долу, за да изтеглите мобилното приложение за устройства с iOS и Android. За достъп до приложението се изисква регистрация в платформата Stand By Me.

App Store

Google Play



2 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника

Винаги спазвайте следните инструкции и разпоредби за безопасност.

Място на монтаж (вижте **"4.1 Подготовка на мястото за монтаж"** [► 5])



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да монтирате модула правилно, съблюдавайте размерите на сервизното пространство в това ръководство. Вижте **"4.1.1 Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло"** [► 5].



ВНИМАНИЕ

Монтирайте вътрешното тяло на минимално разстояние 1 m от други източници на топлина (>80°C) (например електрически нагревател, маслен нагревател, комин) и горими материали. В противен случай устройството може да се повреди или в екстремни случаи да се запали.

Отваряне и затваряне на модула (вижте **"4.2 Отваряне и затваряне на модула"** [► 6])



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГЯРЯНЕ/ОПАРВАНЕ

Монтиране на вътрешното тяло (вижте **"4.3 Монтаж на вътрешен модул"** [► 8])



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Монтажът на вътрешното тяло ТРЯБВА да бъде в съответствие с инструкциите в настоящото ръководство. Вижте **"4.3 Монтаж на вътрешен модул"** [► 8].

3 За кутията

Монтаж на тръбите (вижте "5 Монтаж на тръбопровод" [р 9])



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Свързването на тръбите на място ТРЯБВА да бъде в съответствие с инструкциите в това ръководство. Вижте "5 Монтаж на тръбопровод" [р 9].



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

По време на процеса на пълнене от някоя точка на протичане може да изтече вода и да причини токов удар, ако влезе в контакт с части под напрежение.

- Преди процеса на пълнене изключете уреда от захранването.
- След първото напълване и преди да включите уреда с мрежовия превключвател, проверете дали всички електрически части и точки на свързване са сухи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Добавянето на разтвори против замръзване (например гликол) към водата НЕ е разрешено.

Електрически монтаж (вижте "6 Електрическа инсталация" [р 15])



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Електрическите кабели ТРЯБВА да бъдат в съответствие с инструкциите от:

- Това ръководство. Вижте "6 Електрическа инсталация" [р 15].
- Електромонтажната схема, която се доставя с уреда, е разположена от вътрешната страна на капака на превключвателната кутия на вътрешното тяло. Превода на легендата на същата можете да видите в "10.2 Електромонтажна схема: Вътрешно тяло" [р 54].



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Цялото окабеляване ТРЯБВА да се извърши от упълномощен електротехник и ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото национално законодателство.
- Извършвайте електрическите съединения към фиксираното окабеляване.
- Всички компоненти, закупени на местния пазар, както и цялото електрооборудване ТРЯБВА да отговарят на изискванията на приложимото законодателство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за захранващите кабели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Резервният нагревател ТРЯБВА да има обособено електрозахранване и ТРЯБВА да бъде защитен чрез предвидените в законодателството предпазни устройства.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да се подмени от производителя, негов сервис или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ удължавайте електрозахранващия или свързващия кабел, като използвате конектори, скоби за свързване на кабели, омотани с лента кабели или удължителни кабели.

Те могат да причинят прегряване, токов удар или пожар.



ВНИМАНИЕ

НЕ натиквайте или не поставяйте излишна дължина на кабелите в модула.



ВНИМАНИЕ

За да се гарантира, че модулет е напълно заземен, ВИНАГИ свързвайте електрозахранването на резервния нагревател и заземяващия кабел.



ИНФОРМАЦИЯ

За подробни данни относно номиналните стойности на предпазителите, видовете предпазители и номиналните стойности на автоматичните прекъсвачи вижте "6 Електрическа инсталация" [р 15].

Пускане в експлоатация (вижте "8 Пускане в експлоатация" [р 40])




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пускането в експлоатация ТРЯБВА да бъде в съответствие с инструкциите в това ръководство. Вижте "8 Пускане в експлоатация" [р 40].



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

След пускане в експлоатация НЕ ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ автоматичните прекъсвачи (с) на устройствата, така че защитата да остане активирана. В случай на вътрешно тяло, захранвано отделно (а), има два автоматични прекъсвача. В случай на вътрешно тяло, захранвано от външното тяло (б), има един автоматичен прекъсвач.

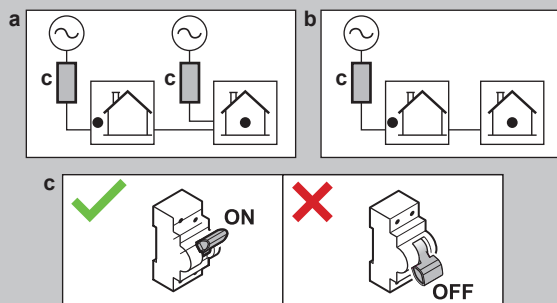

3 За кутията

Имайте предвид следното:

- При доставката модулет ТРЯБВА да се провери за повреди и окомплектованост. За всяка повреда или липса ТРЯБВА незабавно да се докладва на агента по рекламациите на превозвача.
- Докарайте опакования модул, колкото е възможно по-близо до неговата крайна позиция на монтаж, за да предотвратите получаването на повреди по време на транспортирането.
- Подгответе предварително пътя, по който искате да приведете уреда до крайната му позиция за монтаж.



3.1 Вътрешно тяло



ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешното тяло се доставя със затворени блокиращи части. Отворете блокиращите части, преди да започнете с монтажа на вътрешното тяло. Задните блокиращи части може вече да не са достъпни, когато вътрешното тяло е в крайното си местоположение на монтаж. (вижте "4.2.1 За отваряне на вътрешното тяло" [р 6]).

3.1.1 За изваждане на аксесоарите от вътрешното тяло

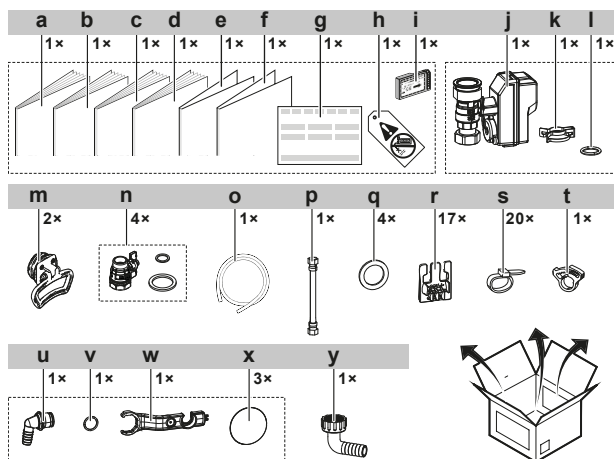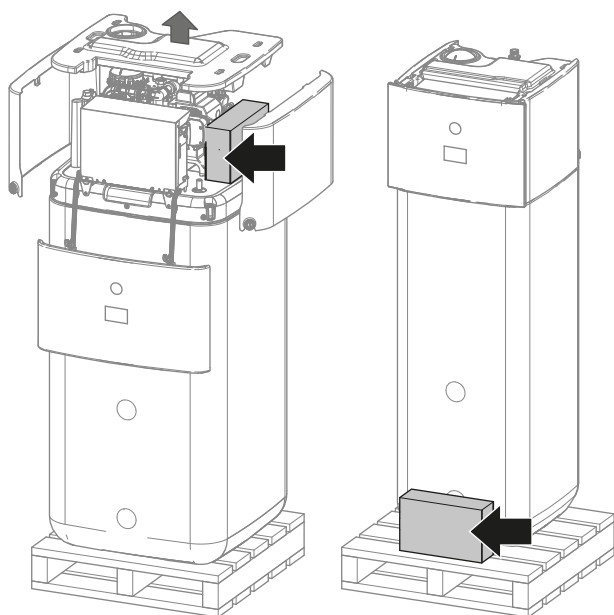

- a Ръководство за монтаж на вътрешното тяло
- b Ръководство за експлоатация
- c Общи мерки за безопасност
- d Справочник за допълнително оборудване
- e Допълнение — Актуализиране на фирмуера BRC1HH*
- f Допълнение Trimap
- g Декларация за съответствие
- h Етикет "Без гликол" (за прикрепване към тръбите на място близо до точката на пълнене)
- i Карта за WLAN
- j Нормално затворен спирателен вентил (спирание на течове на входа)
- k Бърза връзка
- l О-пръстен
- m Дръжки (необходими само за транспорт)
- n Спирателен вентил с плоски уплътнения
- o Маркуч за дренажна тава
- p Гъвкав маркуч (за разширителен съд)

- q Плоски уплътнения за БГВ
- r Фиксатор за кабел за облекчаване на опъна
- s Кабелна връзка
- t Скоба за маркуча за дренажната тава
- u Конектор за преливане
- v О-пръстен
- w Ключ за сглобяване
- x Резбови капак
- y Магнитен филтър за съединител за дренажен маркуч


3.1.2 За повдигане на вътрешното тяло

Използвайте дръжките на задната и предната страна, за да преместите модула.



БЕЛЕЖКА

Вътрешното тяло е тежко в горната си част, когато резервоарът за съхранение е празен. Осигурете уреда по подходящ начин и транспортирайте само с помощта на дръжките.

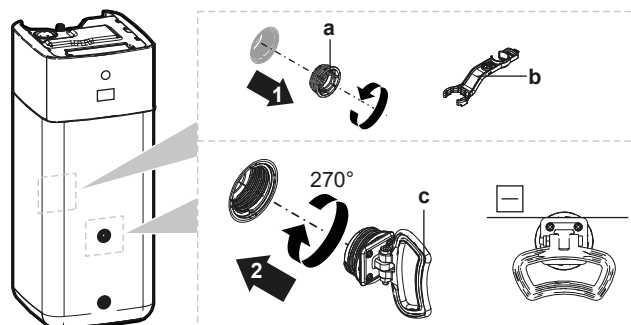

- a Резбова пробка
- b Ключ за сглобяване
- c Ръчка

- 1 Отворете резбовите пробки отпред и отзад на резервоара.
- 2 Прикрепете дръжките хоризонтално и завъртете на 270°.
- 3 Използвайте дръжките за пренасяне на модула.
- 4 След пренасяне на уреда свалете дръжките, добавете отново резбовите пробки и поставете резбовите капаци на пробките.

4 Монтаж на модул

4.1 Подготовка на мястото за монтаж

4.1.1 Изисквания към мястото за монтаж на вътрешното тяло


- Вътрешното тяло е предназначено само за вътрешен монтаж и за следния диапазон на окръжаваща температура:
 - Режим на отопление на помещенията: 5~30°C
 - Режим на охлаждане на помещенията: 5~35°C
 - Производство на битова гореща вода: 5~35°C.
- Обърнете внимание на следните указания за монтаж:



ВНИМАНИЕ

Монтирайте вътрешното тяло на минимално разстояние 1 m от други източници на топлина (>80°C) (например електрически нагревател, маслен нагревател, комин) и горими материали. В противен случай устройството може да се повреди или в екстремни случаи да се запали.

4 Монтаж на модул

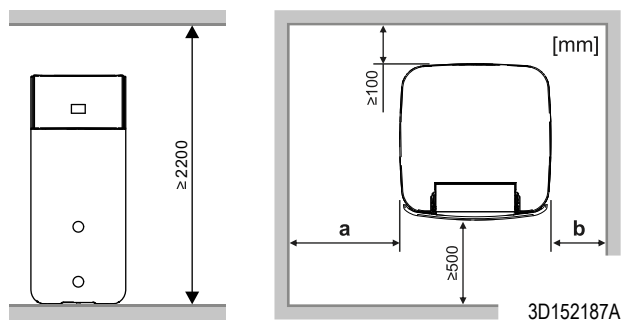

Височина на стаята	a	b
2200–2300 mm	≥400 mm	≥400 mm
≥ 2300 mm	≥400 mm	≥100 mm

ИНФОРМАЦИЯ

Обслуживането може да бъде затруднено, ако посочените отстояния не бъдат спазени.

ИНФОРМАЦИЯ

Ако имате ограничено пространство за монтаж, преди да монтирате модула в окончателното му положение, направете следното: "4.3.2 За свързване на дренажния маркуч към дренажната система" ► 8].

- Обърнете внимание на указанията за размерите:

Максимална разлика във височината между вътрешното тяло и външното тяло	10 m
Максимална дължина на тръбите за вода (единично пускане) между вътрешното тяло и външното тяло в случай на...	
EPSPK04+06	
1" тръби на място	20 m ^{(a)(b)}
EPSPK07	
1" тръби на място	7 m ^{(a)(b)}
Тръби на място 1 1/4"	20 m ^{(a)(b)}
EPSPK06~14A	
1" тръби на място	5 m ^{(a)(c)}
Тръби на място 1 1/4"	20 m ^{(a)(b)}
Тръби на място 1 1/2" + модел на външното тяло V3 (1N~)	30 m ^{(a)(b)}
Тръби на място 1 1/2" + модел на външното тяло W1 (3N~)	50 m ^{(a)(b)}


^(a) Точната дължина на тръбите за вода може да бъде определена с помощта на инструмента Hydronic Piping Calculation (Изчисляване на дължината на тръбите за течност). Инструментът Hydronic Piping Calculation е част от Heating Solutions Navigator (Навигатора за решения за отопление), до който може да стигнете чрез <https://professional.standby.daikin.eu>. Свържете се с вашия дилър, ако нямате достъп до Heating Solutions Navigator.

^(b) 8 огъвания


^(c) 6 огъвания

Спуснете панела с потребителския интерфейс

- Отворете пантите в горната част на панела на потребителския интерфейс.

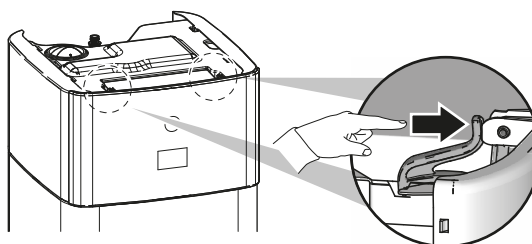

- Спуснете панела на потребителския интерфейс надолу с две ръце.

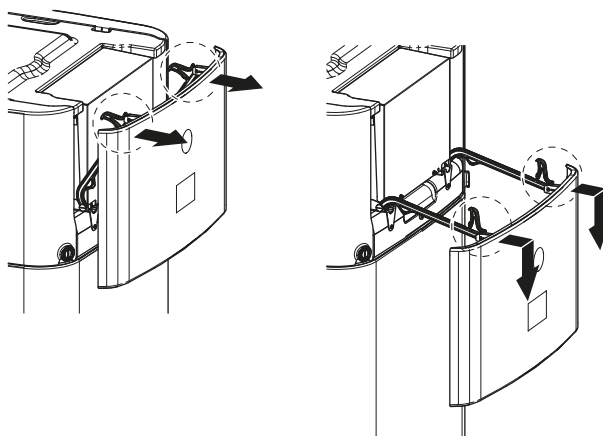


Отворете капака на превключвателната кутия

- Развийте винтовете и отворете капака на превключвателната кутия.



БЕЛЕЖКА

НЕ увреждайте и НЕ отстранявайте уплътнението от пяна на превключвателната кутия.

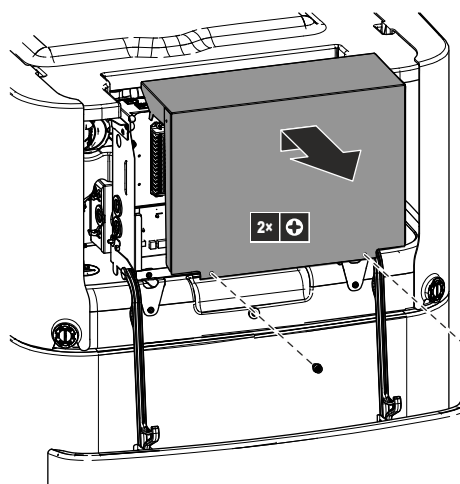

За спускане на превключвателната кутия и отваряне на капака на превключвателната кутия


По време на монтажа ще ви трябва достъп до вътрешността на вътрешното тяло. За да имате по-лесен достъп отпред, спуснете превключвателната кутия на тялото, както следва:

Предварително условие: Панелът на потребителския интерфейс е спуснат.


- Развийте винтовете на превключвателната кутия.
- Повдигнете превключвателната кутия.

4.2 Отваряне и затваряне на модула

4.2.1 За отваряне на вътрешното тяло




- Панел с потребителския интерфейс
- Превключвателна кутия
- Капак на превключвателната кутия
- Горен капак
- Страничен панел

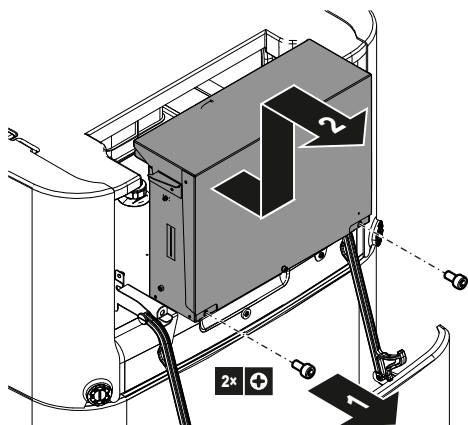

3 Спуснете превключвателната кутия.

4 Развийте винтовете и отворете капака на превключвателната кутия.

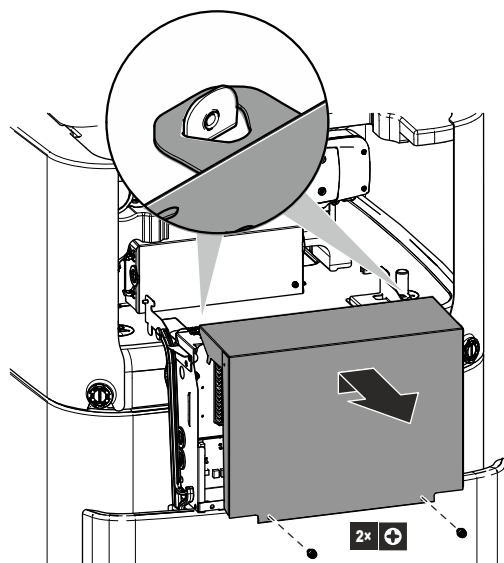


Свалете горния капак

По време на монтажа ще ви трябва достъп до вътрешността на вътрешното тяло. За да имате по-лесен достъп отгоре, сваляте горния капак на модула. Това е необходимо в следните случаи:


- Монтаж на DB-комплект
- Монтаж на разширителен съд
- Пълнене на отоплителната система

Предварително условие: Панелът на потребителския интерфейс е спуснат.



1 Отворете блокиращите части на страничните панели с отвертка.

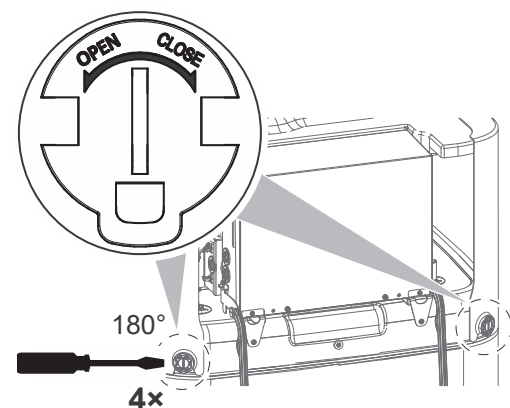

2 Повдигнете страничните панели.

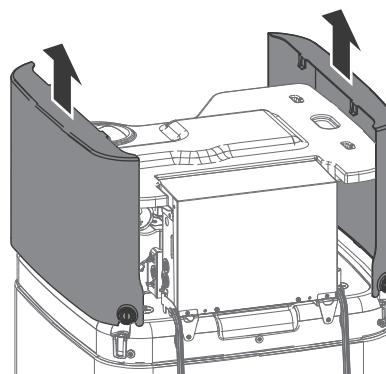

3 Свалете горния капак

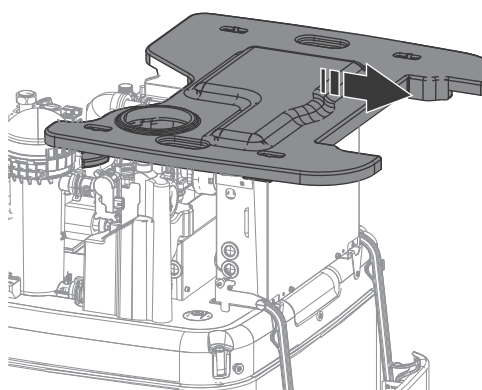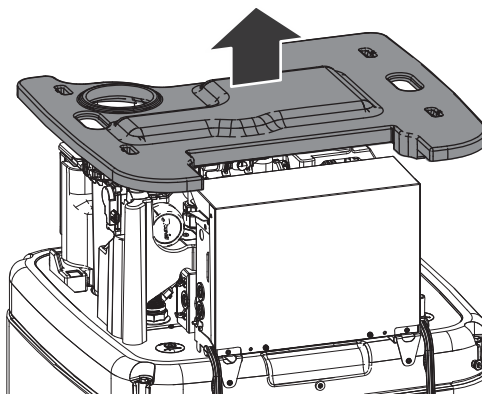

4.2.2 За затваряне на вътрешното тяло

- 1 Поставете горния капак върху модула.
- 2 Окачете страничните панели на горния капак.
- 3 Проверете дали куки на страничния панел се плъзват правилно в отворите на горния капак.
- 4 Проверете дали блокиращите части на страничните панели се плъзват в пробките на бойлера.
- 5 Затворете блокиращите части на страничните панели.
- 6 Затворете капака на превключвателната кутия.
- 7 Поставете превключвателната кутия на място.
- 8 Затворете панела с потребителския интерфейс.



БЕЛЕЖКА


Когато затваряте вътрешното тяло, се уверете, че затягащият момент НЕ надвишава 2,9 N•m.

4 Монтаж на модул




БЕЛЕЖКА


Затворете най-малко една блокираща част на страничен панел. Ако не можете да достигнете блокиращите части на задната част на вътрешното тяло, е достатъчно да затворите само блокиращите части отпред.

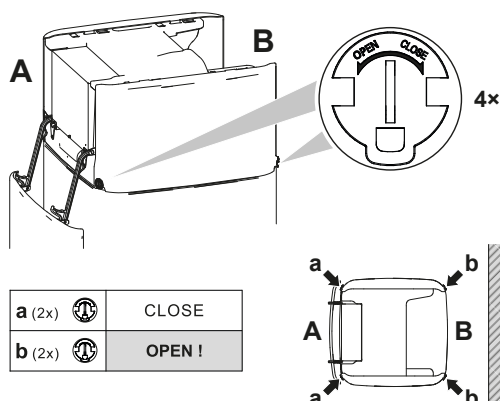

- Свържете дренажния маркуч към подходяща дренажна система. Уверете се, че водата може да изтича през дренажния маркуч. Уверете се, че нивото на водата не може да се издигне над преливника.
- Свържете маркуча на дренажната тава към връзката на тавата и към подходяща дренажна система.
- Свържете дренажния маркуч към връзката на предпазния вентил и го свържете към подходяща дренажна система в съответствие с приложимото законодателство. Уверете се, че цялата пара или вода, която може да изтече, се източва по защитен от замръзване, безопасен и видим начин.

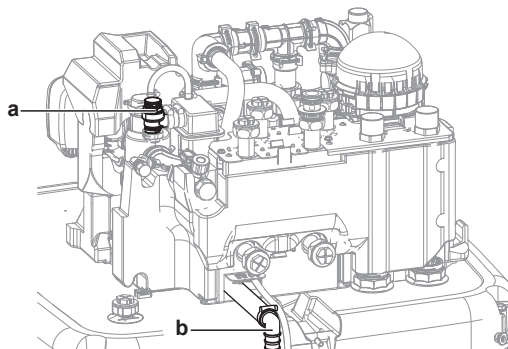

- a Предпазен вентил
b Връзка на предпазния вентил

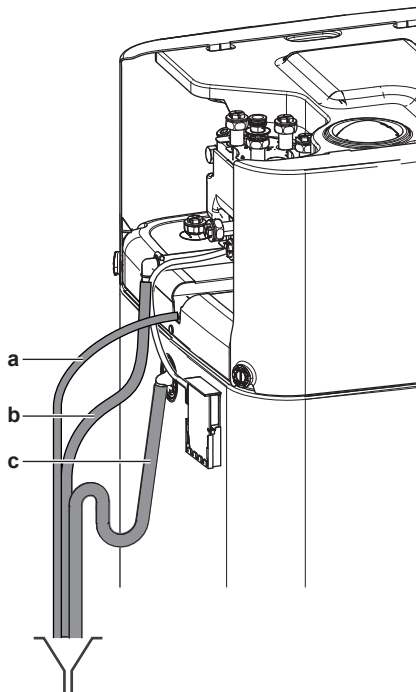

- a Маркуч на дренажната тава (доставя се като принадлежност)
b Предпазен вентил за дренажен маркуч (доставка на място)
c Резервоар за дренажния маркуч (доставка на място)

4.3 Монтаж на вътрешен модул

4.3.1 За монтиране на вътрешното тяло

- Повдигнете вътрешното тяло от палета и го поставете на пода. Вижте също и "3.1.2 За повдигане на вътрешното тяло" [► 5].
- Свържете дренажния маркуч към дренажната система. Вижте "4.3.2 За свързване на дренажния маркуч към дренажната система" [► 8].
- Плъзнете вътрешното тяло на мястото за монтаж.




БЕЛЕЖКА

Степен. Уверете се, че модулет е нивелиран.

4.3.2 За свързване на дренажния маркуч към дренажната система

Преливната вода от резервоара за съхранение на вода, както и водата, събрана в дренажната тава, трябва да се източи. Трябва да свържете дренажните маркучи с подходяща дренажна система съгласно изискванията на приложимото законодателство.

- Отворете резбовата пробка.

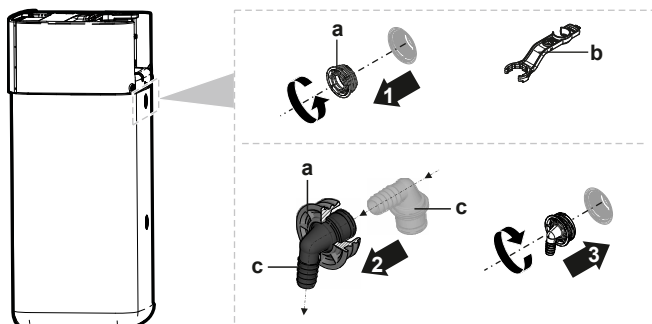

- a Резбова пробка
b Ключ за сглобяване
c Конектор за преливане

- Поставете конектора за преливане в резбовата пробка.
- Монтирайте конектора за преливане.
- Прикрепете дренажен маркуч към конектора за преливане.

5 Монтаж на тръбопровод

5.1 Подготовка на тръбопровода за водата



БЕЛЕЖКА


При пластмасови тръби се уверете, че са херметични по отношение на дифузия на кислорода съгласно DIN 4726. Дифузията на кислород в тръбите може да доведе до повишена корозия.



БЕЛЕЖКА

Изисквания към водния кръг. Уверете се, че са изпълнени посочените по-долу изисквания за налягането и температурата на водата. Вижте в справочното ръководство за монтажника допълнителните изисквания към водния кръг.

- **Налягане на водата – Битова гореща вода.** Максималното налягане на водата е 10 bar (=1,0 MPa) и трябва да е в съответствие с приложимото законодателство. Осигурете подходящи предпазни устройства във водния кръг, за да се гарантира, че максималното налягане НЕ се превишава (вижте "5.2.1 За свързване на тръбите за водата" [10]). Минималното работно налягане на водата е 1 bar (=0,1 MPa).
- **Налягане на водата – Кръг за отопление/охлаждане на помещенията.** Максималното налягане на водата е 3 bar (=0,3 MPa). Осигурете подходящи предпазни устройства във водния кръг, за да се гарантира, че максималното налягане НЕ се превишава. Минималното работно налягане на водата е 1 bar (=0,1 MPa).
- **Налягане на водата – Резервоар за съхранение.** Водата в резервоара за съхранение не е под налягане. Следователно ежегодно трябва да се извършва визуална проверка чрез индикатора за ниво на резервоара за съхранение.

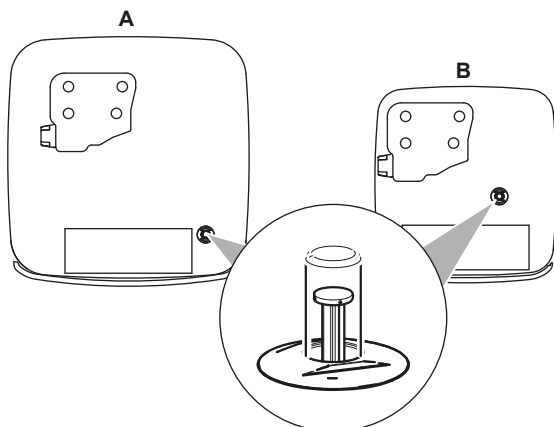


- **Температура на водата.** Всички монтирани тръбопроводи и тръбни аксесоари (вентил, съединения и др.) ТРЯБВА да издържат на следните температури:



ИНФОРМАЦИЯ

Следващата фигура е само за пример и е възможно да НЕ съответства на оформлението на вашата система.

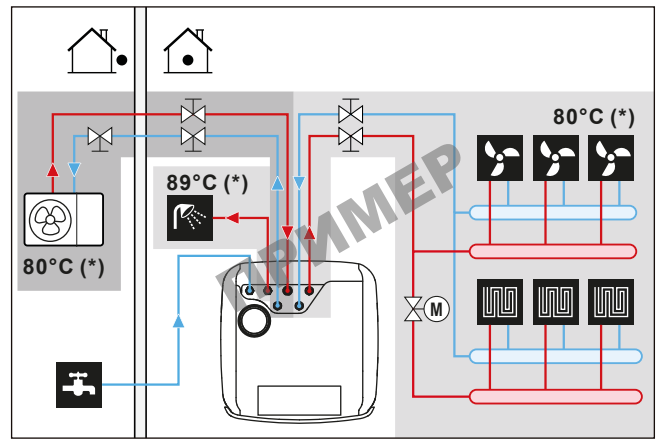

(*) Максимална температура за тръбопроводи и принадлежности



ИНФОРМАЦИЯ

Максималната температура на изходящата вода се определя въз основа на настройката [3.12] Зададена точка на прегряване. Тази граница определя максималната изходяща вода **в системата**. В зависимост от стойността на тази настройка, максималната зададена точка на LWT също ще бъде намалена с 5°C, за да се позволи стабилен контрол към зададената точка.

Максималната температура на изходящата вода **в основната зона** се определя въз основа на настройката [1.19] Прегряване на кръга, само в случай че е активирана опцията [3.13.5] Монтиран двузонов комплект. Тази граница определя максималната изходяща вода **в основната зона**. В зависимост от стойността на тази настройка, максималната зададена точка на LWT също ще бъде намалена с 5°C, за да се позволи стабилен контрол към зададената точка.

- **Резервоар за съхранение – Качество на водата.** Минимални изисквания по отношение на качеството на водата, използвана за пълнене на резервоара за съхранение:
 - Твърдост на водата (калций и магнезий, изчислено като калциев карбонат): ≤3 mmol/l
 - Проводимост: ≤1500 (идеална: ≤100) μS/cm
 - Хлорид: ≤250 mg/l
 - Сулфат: ≤250 mg/l
 - Стойност на pH: 6,5~8,5

При свойства, които се отклоняват от минималните изисквания, трябва да се вземат подходящи мерки за привеждане в съответствие с изискванията.

5.1.1 За проверка на обема на водата и дебита

За да се уверите, че модулет работи правилно:

- ТРЯБВА да проверите минималното количество на водата и нейния минимален дебит.


Минимален обем на водата

Инсталацията трябва да бъде направена по такъв начин, че винаги да има минимален обем вода (вижте таблицата по-долу) в кръга за отопление/охлаждане на помещенията, дори когато наличният обем към устройството е намален поради затваряне на клапани (топлоизлъчватели, термостатични вентили и др.) в кръга за отопление/охлаждане на помещенията. Вътрешният обем на водата във външно тяло НЕ се взема предвид за този минимален обем вода.

5 Монтаж на тръбопровод

Ако...	Тогава (МИНИМАЛНИЯТ/ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИЯТ) ^(a) обем на водата е...
Охлаждане	3a EPSX(B)07: 13 l/13 l 3a EPSX(B)10: 25 l/25 l 3a EPSX(B)14: 30 l/30 l
Отопление/ размразяване	3a EPSX(B)07: 0 l/13 l 3a EPSX(B)10: 0 l/55 l 3a EPSX(B)14: 20 l/55 l

- ^(a) • Ако се поддържа само **МИНИМАЛНИЯТ** обем вода: При условия на частично натоварване (например когато някои излъчватели са затворени, което води до намален наличен обем вода) ще се задействат цикли на размразяване на резервоара. Това може да има отрицателно въздействие върху комфорта, свързан с отоплението на помещенията, и с битовата гореща вода.
- Ако се поддържа **ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИЯТ** обем на водата: Намалява се честотата на циклите на размразяване на резервоара. В резултат на това не се наблюдава допълнително въздействие върху комфорта, свързан с отоплението на помещенията или битовата гореща вода.

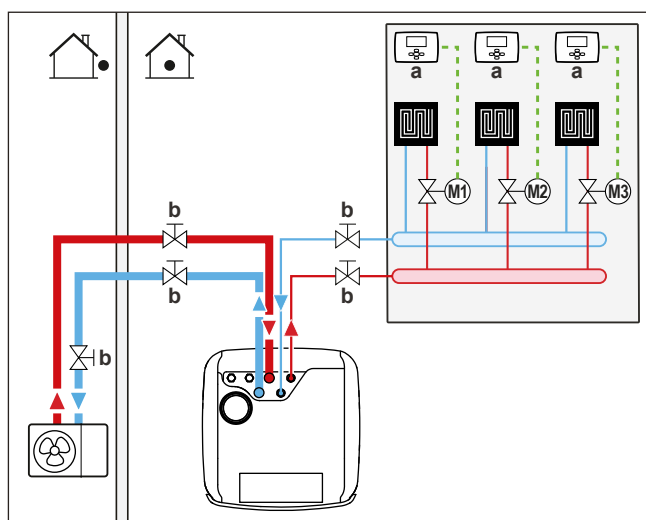

- a Отделен стаен термостат (допълнително оборудване)
b Спирателен вентил
M1...3 Отделни моторизирани вентили за управление на всеки контур (доставка на място)

Минимален дебит

Проверете дали минималният дебит в инсталацията е гарантиран при всички условия.

Ако режимът на работа е...	Тогава... ^(a)
Охлаждане/стартиране на отопление/размразяване/ работа на резервен нагревател	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ минимален дебит е: 3a EPSX(B)07: 20 l/min 3a EPSX(B)10: 22 l/min 3a EPSX(B)14: 24 l/min
Производството на битова гореща вода	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИЯТ минимален дебит е: 3a EPSX(B)07: 20 l/min 3a EPSX(B)10: 25 l/min 3a EPSX(B)14: 25 l/min

- ^(a) • **ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН** минимален дебит = Минималният дебит, необходим за надеждна и безпроблемна работа.
• **ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН** минимален дебит = Минималният дебит, препоръчан за оптимална работа на системата.



БЕЛЕЖКА

Когато циркулацията във всеки или в определен кръг за отопление на помещенията се управлява чрез дистанционно управлявани вентили, важно е да се гарантира **ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ** минималният дебит, дори ако всички вентили са затворени. В случай че **ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ** минимален дебит не може да бъде достигнат, ще бъде генерирана грешка 7H, свързана с дебита.

За повече информация вижте справочното ръководство на монтажника.

Вижте препоръчителната процедура, както е описана в "8.2 Проверки при пускане в експлоатация" [► 43].

5.2 Свързване на тръбите за водата

5.2.1 За свързване на тръбите за водата



БЕЛЕЖКА

НЕ използвайте прекомерна сила, когато свързвате тръбите на място и се уверете, че са подравнени правилно. Деформирани тръби могат да станат причина за неизправна работа на модула.

Доставя се като принадлежност:


1 нормално затворен спирателен вентил (спиране на течовете на входа) (О-пръстен+бърза връзка)	За да се предотврати навлизането на хладилен агент във вътрешното тяло в случай на изтичане на хладилен агент от външното тяло.
4 спирателни вентила (+ плоски уплътнения)	За да улесните сервизното и техническо обслужване.



БЕЛЕЖКА


Когато монтирате спирателните вентили, се уверете, че предната част на дръжката на спирателния вентил е обърната назад към устройството, за да се избегне сблъсък с горния капак. Това е особено важно, когато полевите тръбопроводи се свързват първо към спирателните вентили.

- 1 Монтирайте нормално затворения спирателен вентил (спиране на течове на входа) с О-пръстена и бързата връзка. (Свържете кабелите, вижте "6.4.4 За свързване на нормално затворения спирателен вентил (спиране на течове на входа)" [► 24]).
- 2 Монтирайте спирателните вентили с плоските уплътнения:

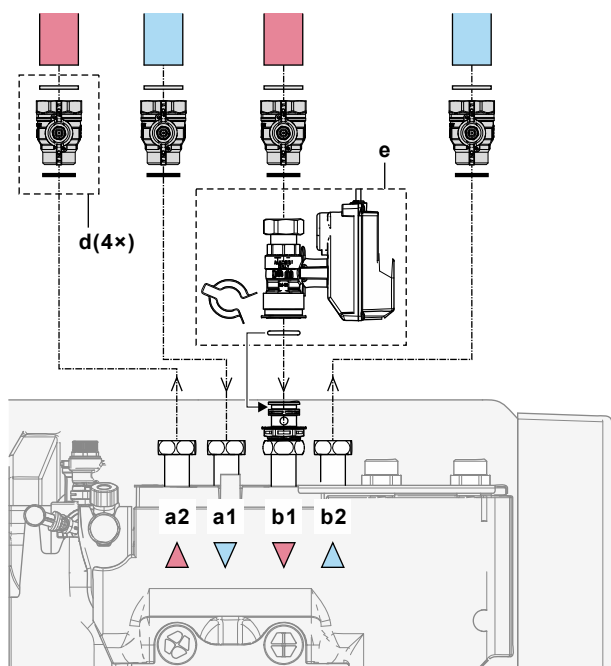


- a1** Отопление/охлаждане на помещенията – ВХОД за вода
- a2** Отопление/охлаждане на помещенията – ИЗХОД за вода
- b1** ВХОД за вода от външното тяло
- b2** ИЗХОД за вода към външното тяло
- d** Спирателен вентил с плоски уплътнения
- e** Нормално затворен спирателен вентил (спиране на течове на входа) с бърза връзка и O-пръстен

3 Поставете тръбите за битова вода, като използвате специалните плоски уплътнения за БГВ:

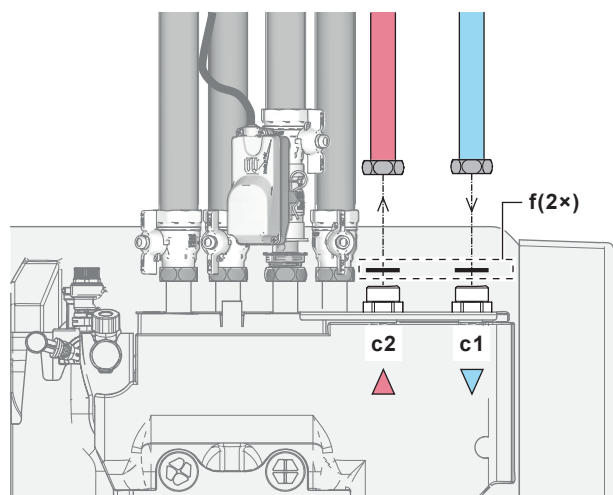


- c1** БГВ – ВХОД за студена вода
- c2** БГВ – ИЗХОД за гореща вода
- f** Плоски уплътнения за БГВ

4 Инсталирайте тръбите по следния начин:

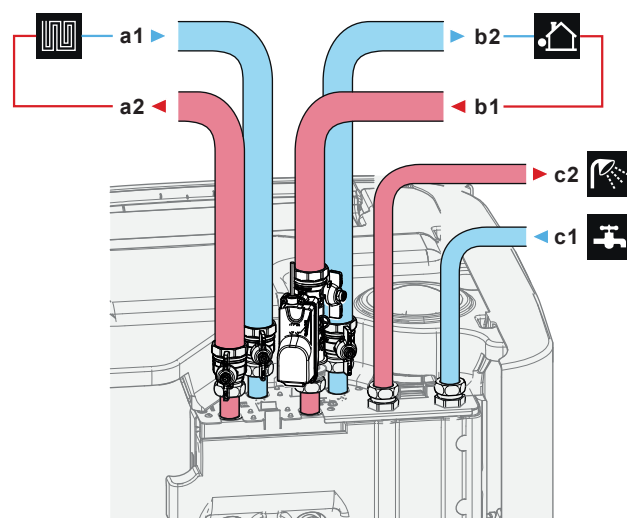

- a1** Отопление/охлаждане на помещения – ВХОД за вода ("женски")
- EPSX(B)07: 1"
- EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- a2** Отопление/охлаждане на помещения – ИЗХОД за вода ("женски")
- EPSX(B)07: 1"
- EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- b1** ВХОД за вода от външното тяло ("женски")
- EPSX(B)07: 1"
- EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- b2** ИЗХОД за вода към външното тяло ("женски")
- EPSX(B)07: 1"
- EPSX(B)10+14: 1 1/4"
- c1** БГВ – ВХОД за студена вода (външна резба, 1")
- c2** БГВ – ИЗХОД за студена вода (външна резба, 1")


5 На входа за студена вода на резервоара за БГВ монтирайте следните компоненти (доставени на място):

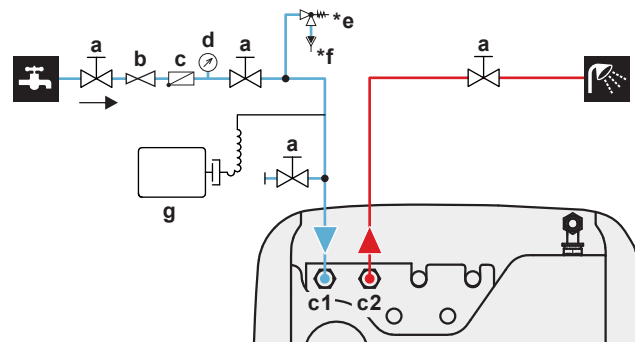

- a** Спирателен вентил (препоръчително)
- c1** БГВ – ВХОД за студена вода (външна резба, 1")
- c2** БГВ – ИЗХОД за гореща вода (външна резба, 1")
- b** Редукционен вентил (препоръчително)
- c** Възвратен клапан (препоръчително)
- d** Манометър (препоръчително)
- *e** Предпазен вентил (макс. 10 bar (=1,0 MPa)) (задължително)
- *f** Фуния (задължително)
- g** Разширителен съд (препоръчителен)

НЕ превишавайте максималния затягащ момент (размер на резбата 1", 25 – 30 N•m). За да избегнете повреда, приложете необходимия противодействащ момент с подходящ инструмент.

- 1 Свържете подходящо оразмерен и предварително поставен разширителен съд за отоплителната система. Между топлинния генератор и предпазния вентил не трябва да има хидравлични блокиращи елементи.
- 2 Поставете съда под налягане на лесно достъпно място (за поддръжка, смяна на части).

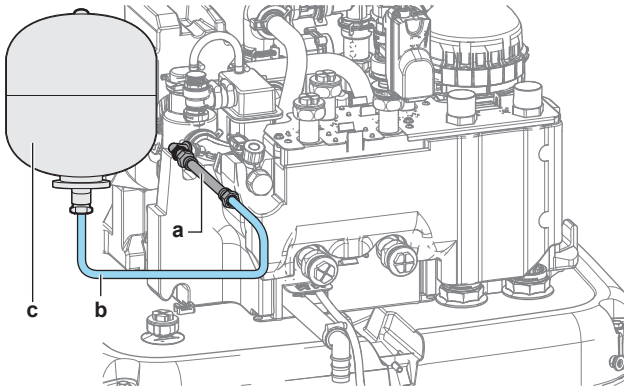

- a Гъвкав маркуч (доставя се като принадлежност)
- b Маркуч (доставка на място)
- c Разширителен съд (доставка на място)

5.2.4 Пълнене на отоплителната система



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

По време на процеса на пълнене от някоя точка на протичане може да изтече вода и да причини токов удар, ако влезе в контакт с части под напрежение.


- Преди процеса на пълнене изключете уреда от захранването.
- След първото напълване и преди да включите уреда с мрежовия превключвател, проверете дали всички електрически части и точки на свързване са сухи.



БЕЛЕЖКА

При пълнене на отоплителната система проверете налягането на водата на битовото водоснабдяване. Ако налягането на битовото водоснабдяване е по-високо от 3 bar (= 0,3 MPa), монтирайте вентил за намаляване на налягането и ограничете налягането на водата до максимум 3 bar (= 0,3 MPa).

- 1 Свържете маркуч с възвратен клапан (1/2") и външен манометър (доставка на място) към кран за вода и вентила за пълнене и източване. Осигурете маркуча срещу изплъзване.

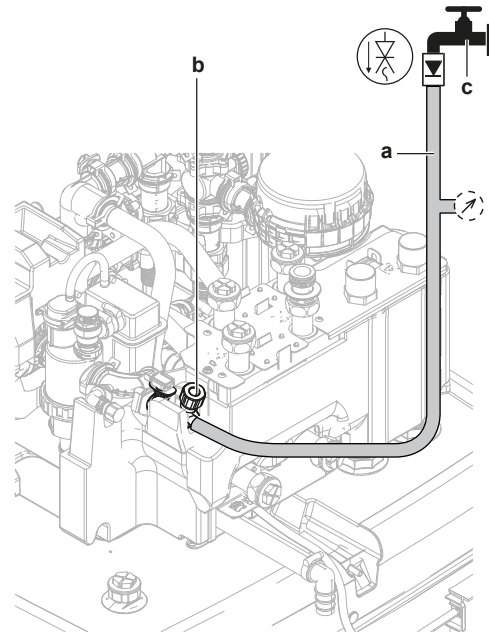

- a Маркуч с възвратен клапан (1/2") и външен манометър (доставка на място)
- b Вентил за пълнене и източване
- c Кран за вода

- 2 Отворете крана за вода.
- 3 Отворете вентила за пълнене и източване и наблюдавайте манометъра.
- 4 Напълнете системата с вода, докато външният манометър покаже, че е достигнато целевото налягане на системата (височина на системата+2 m; 1 m воден стълб=0,1 bar). Уверете се, че предпазният вентил не се отваря.
- 5 Затворете крана за вода. Дръжте вентила за пълнене и източване отворен, в случай че е необходимо да повторите процедурата за пълнене след обезвъздушаването на системата. Вижте "8.2.4 За извършване на обезвъздушаване" [► 46].
- 6 Затворете вентила за пълнене и източване и извадете маркуча с възвратния клапан едва след като се извърши обезвъздушаване и системата е напълнена докрай.

5.2.5 За защита на водния кръг от замръзване

Относно защитата от замръзване

Замръзването може да повреди системата. За да се предотврати замръзването на хидравличните компоненти, модулът е оборудван със следното:

- Софтуерът е оборудван със специални функции за защита от замръзване, като предотвратяване на замръзването на тръбите за вода, които включват активиране на помпа при ниски температури. В случай на прекъсване на електрозахранването тези функции не могат да гарантират защита.
- Външното тяло е оборудвано с два фабрично монтирани вентила за защита от замръзване. Вентилите за защита от замръзване отвеждат водата от външното тяло, преди тя да замръзне и да повреди устройството. Това се прави, за да се предотвратят течове на R290 във външното тяло. **Бележка:** фабрично монтираните вентили за защита от замръзване са предназначени за защита на външното тяло, а не на тръбите на място.

За да осигурите защита на тръбите на място, монтирайте **допълнителни клапани за защита от замръзване** във всички най-ниски точки на тръбите на място. Изолирайте тези клапани

5 Монтаж на тръбопровод

за защита от замръзване, монтирани на място, по подобен начин като тръбите за вода, но НЕ изолирайте входа и изхода (за изпускане) на тези клапани.

Като опция можете да монтирате **нормално затворени клапани** (разположени на закрито близо до входните/изходните точки на тръбите). Тези клапани могат да предотвратят източването на цялата вода от вътрешните тръби, когато клапаните за защита от замръзване се отворят. **Бележка:** Нормално затвореният спирателен вентил, който се доставя като принадлежност към вътрешното тяло, който е задължително да се монтира на вътрешното тяло от съображения за безопасност (спиране на течове на входа), НЕ предотвратява източването на вътрешните тръби, когато клапаните за защита от замръзване се отворят. За това се нуждаете от допълнителни нормално затворени клапани (опция).

За повече информация вижте справочното ръководство за монтажника.



БЕЛЕЖКА

Когато са монтирани клапани за защита от замръзване, задайте минималната зададена точка на охлаждане (по подразбиране = 7°C) най-малко 2°C по-висока от максималната температура на отваряне на клапаните за защита от замръзване (температурата на отваряне на фабрично монтираните клапани за защита от замръзване е 3°C ± 1).

Ако зададете минималната зададена точка на охлаждане по-ниска от безопасната стойност (т.е. максимална температура на отваряне на клапаните за защита от замръзване + 2°C), рискувате клапаните за защита от замръзване да се отворят при охлаждане до минималната зададена точка.



ИНФОРМАЦИЯ

Минималната температура на изходящата вода се определя въз основа на настройката [3.11] Зададена точка на недостатъчно охлаждане. Тази граница определя минималната изходяща вода **в системата**. В зависимост от стойността на тази настройка, минималната зададена точка на LWT също ще бъде увеличена с 4°C, за да се позволи стабилен контрол към зададената точка.

Минималната температура на изходящата вода **в основната зона** се определя въз основа на настройката [1.20] Недостатъчно охлаждане на кръга на водата, само в случай че е активирана опцията [3.13.5] Монтиран двузонов комплект. Тази граница определя минималната изходяща вода **в основната зона**. В зависимост от стойността на тази настройка, минималната зададена точка на LWT също ще бъде увеличена с 4°C, за да се позволи стабилен контрол към зададената точка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Добавянето на разтвори против замръзване (например гликол) към водата НЕ е разрешено.

5.2.6 Пълнене на топлообменника в резервоара за съхранение

След това топлообменникът трябва да се напълни с вода, преди да се напълни бойлерът за съхранение:

- Топлообменникът за битова гореща вода



БЕЛЕЖКА

За да напълните топлообменника за битова гореща вода, използвайте комплекта за пълнене, доставен на място. Погрижете се за спазването на изискванията на приложимото законодателство.

- Отворете спирателния вентил за подаване на студена вода.
- Отворете всички кранове за гореща вода в системата, за да се уверите, че дебитът на водата от крана е възможно най-висок.
- Дръжте крановете за гореща вода отворени и подаването на студена вода включено, докато от крановете спре да излиза въздух.
- Проверете за течове на вода.
- Двувалентният топлообменник (само за някои модели)
- Напълнете двувалентния топлообменник с вода, като свържете двувалентния отоплителен кръг. Ако двувалентният отоплителен кръг ще бъде инсталиран на по-късен етап, напълнете двувалентния топлообменник с маркуч за пълнене, докато водата започне да излиза от двете връзки.
- Обезвъздушете двувалентния кръг на отопление.
- Проверете за течове на вода.

5.2.7 Пълнене на резервоара за съхранение




БЕЛЕЖКА

Преди да се напълни резервоара за съхранение, трябва да се напълнят топлообменниците в него, вижте предишните глави.

Напълнете резервоара за съхранение при налягане на водата < 6 bar и скорост на потока < 15 l/min.

Без инсталиран соларен комплект за обратно изтичане (опция)

- Свържете маркуч с възвратен клапан (1/2") към връзката за обратно изтичане.
- Напълнете резервоара за съхранение, докато водата излезе от връзката за преливане.
- Махнете маркуча.

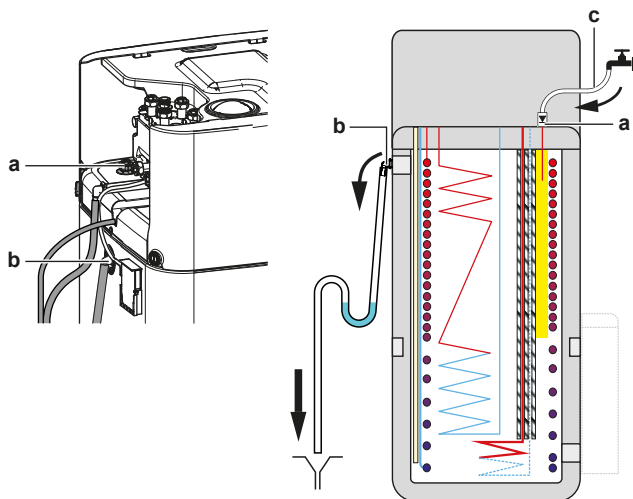

- a Връзка за обратно изтичане
- b Връзка за преливане
- c Маркуч с възвратен клапан (1/2")

С инсталиран соларен комплект за обратно изтичане (опция)

- Комбинируйте комплекта за пълнене и източване (опция) със соларния комплект за източване (опция), за да напълните резервоара за съхранение.
- Свържете маркуча с възвратен клапан към комплекта за пълнене и източване.

Следвайте стъпките, описани в предишната глава.

5.2.8 За изолиране на тръбите за водата

Тръбите в целият воден кръг ТРЯБВА да се изолират, за да се предотврати появата на конденз по време на режима на охлаждане и намаляването на отоплителната и охладителната мощност.

Изоляция на външните тръби за вода

Вижте ръководството за монтаж на външното тяло или справочното ръководство за монтажника.

6 Електрическа инсталация



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Цялото окабеляване ТРЯБВА да се извърши от упълномощен електротехник и ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото национално законодателство.
- Извършвайте електрическите съединения към фиксираното окабеляване.
- Всички компоненти, закупени на местния пазар, както и цялото електрооборудване ТРЯБВА да отговарят на изискванията на приложимото законодателство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за захранващите кабели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да се подмени от производителя, негов сервиз или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ удължавайте електрозахранващия или свързващия кабел, като използвате конектори, скоби за свързване на кабели, омотани с лента кабели или удължителни кабели.

Те могат да причинят прегряване, токов удар или пожар.



ВНИМАНИЕ

НЕ натиквайте или не поставяйте излишна дължина на кабелите в модула.



БЕЛЕЖКА

Разстоянието между кабелите за високо напрежение и за ниско напрежение трябва да бъде най-малко 50 mm.



ИНФОРМАЦИЯ

Когато монтирате доставени на място или допълнителни кабели, е нужно да предвидите достатъчно дължина на кабела. Това ще направи възможно отварянето на превключвателната кутия и ще ви осигури достъп до други компоненти по време на техническото обслужване.

6.2 Указания при свързване на електрическите кабели



БЕЛЕЖКА

Препоръчваме да използвате твърди проводници. Ако се използват многожилни проводници, леко усучете жиците, за да свиете края на проводника за директна употреба в клемната скоба, или за поставяне в кръгла кримпваща клемма. Подробностите са описани в "Указания при свързване на електрическото окабеляване" в справочното ръководство на монтажника.

Затягащи моменти


Вътрешно тяло:

Елемент	Затягащ момент (N•m)
M3,5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (заземяване)	1,47 ±10%

6.3 Полеви вход/изход връзки

Когато свързвате електрическите кабели, за определени компоненти можете да изберете кои клемни щифтове да използвате. След свързването трябва да съобщите на потребителския интерфейс кои клемни щифтове сте използвали, така че да съответства на конфигурацията на вашата система:

- За предпочитане е да се използват йерархичните връзки в [13] Полеви вход/изход.
- Другият начин е чрез кодовете за настройки на място (вижте таблицата с настройки на място в справочното ръководство за монтажника).


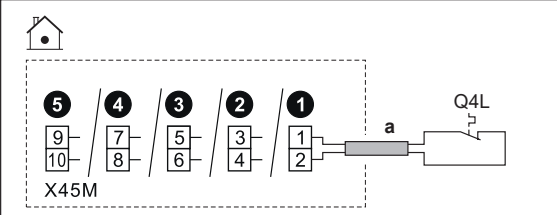
1	Изберете кои клемни щифтове за кой компонент да използвате.
1a	В случай на Полеви вход/изход входи: Изберете между стандартните възможности (1 2 3 4 5), както е показано в съответните теми на "6.4 Съединения към вътрешното тяло" [p 17] и в справочника за допълнително оборудване). Например: 
1b	В случай на Полеви вход/изход изходи: Имате няколко опции.

6.1 За електрическото съответствие

Само за резервния нагревател на вътрешното тяло

Вижте "6.4.3 За свързване на захранването на резервния нагревател" [p 23].

6 Електрическа инсталация

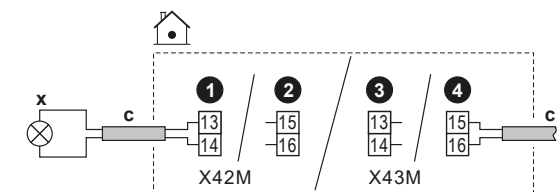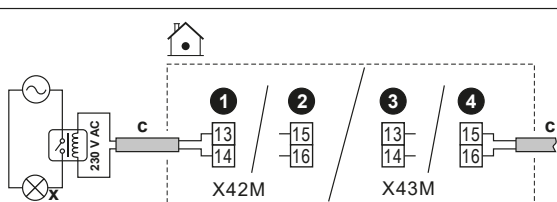1b.1	Вариант 1 (предпочитан; възможен е само ако работният ток и/или пусковият ток на свързания компонент НЕ надвишава максималния работен ток и/или пусковия ток на клемите, посочен в съответната тема): Изберете между стандартните възможности (1234), както е показано в съответните теми на "6.4 Съединения към вътрешното тяло" [► 17] и в справочника за допълнително оборудване). Например: - Максимален работен ток и/или пусков ток на съответните клемите = 0,3 A - Максималният работен ток и/или пусковият ток на свързания компонент е $\leq 0,3$ A 
1b.2	Вариант 2 (в случай че работният ток и/или пусковият ток на свързания компонент надвишава максималния работен ток и/или пусков ток на клемите, посочен в съответната тема): Изберете между стандартните възможности (1234), както е показано в съответните теми на "6.4 Съединения към вътрешното тяло" [► 17] и в справочника за допълнително оборудване), но вместо директно свързване към компонента, инсталирайте реле (доставено на място) с външно захранване извън превключвателната кутия между тях. Например: - Максимален работен ток и/или пусков ток на съответните клемите = 0,3 A - Максималният работен ток и/или пусковият ток на свързания компонент е $> 0,3$ A 
1b.3	Вариант 3: Като алтернатива, вместо да изберете една от стандартните възможности (1234), можете да използвате клемните щифтове на някой от другите Полеви вход/изход изходи (ако те могат да се избират в потребителския интерфейс). Трябва обаче да проверите дали работният ток и/или пусковият ток на свързания компонент надвишава максималния работен ток и/или пусковия ток на клемите, посочен в съответната тема. Ако е надвишен, трябва да инсталирате реле между тях (подобно на вариант 2).
2	Съобщете на потребителския интерфейс кои клемни щифтове за кой компонент сте използвали.
2.1	Отидете на [13] Полеви вход/изход.

2.2	Изберете използвания клемен блок. Резултат: Показва се екранът с връзките на този клемен блок. Например: 						
2.3	Отляво изберете използваните клемни щифтове.						
2.4	Вдясно изберете свързания компонент: - Полеви вход/изход входове (вижте таблицата по-долу) - Полеви вход/изход изходи (виж таблицата по-долу)						
2.5	Задайте дали логиката трябва да бъде обърната: Бележка: не всички клемни/свързани опции могат да бъдат обърнати. Дали изборът е възможен или не, се вижда в [13] Полеви вход/изход. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ако компонентът е...</th><th>След това задайте...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нормално отворен</td><td>Инверт. = ИЗКЛ.</td></tr> <tr> <td>Нормално затворен</td><td>Инверт. = ВКЛЮЧЕНО</td></tr> </tbody> </table>	Ако компонентът е...	След това задайте...	Нормално отворен	Инверт. = ИЗКЛ.	Нормално затворен	Инверт. = ВКЛЮЧЕНО
Ако компонентът е...	След това задайте...						
Нормално отворен	Инверт. = ИЗКЛ.						
Нормално затворен	Инверт. = ВКЛЮЧЕНО						

Полеви вход/изход входове

Ако свързаният компонент е...	След това изберете функция = ...
Дистанционен външен датчик. Вижте справочника за допълнително оборудване (и "6.4 Съединения към вътрешното тяло" [► 17]).	Външен датчик на открито
Дистанционен вътрешен датчик. Вижте справочника за допълнително оборудване (и "6.4 Съединения към вътрешното тяло" [► 17]).	Външен датчик на закрито
Контакти за Smart Grid. Вижте "6.4.15 Smart Grid" [► 29].	HV/LV, Интелигентна мрежа контакт 1 HV/LV, Интелигентна мрежа контакт 2
Контакт за захранване по преференциална тарифа за kWh. Вижте "6.4.2 За свързване на главното електрозахранване" [► 21].	Контакт за HP трафик
Защитни термостати за устройството. Вижте "6.4.14 Свързване на защитния термостат" [► 28].	Защитен термостат
Контакт за електромер за Smart Grid. Вижте "6.4.15 Smart Grid" [► 29].	Контакт на интелигентен брояч
Соларен вход. Вижте "6.4.18 Свързване на соларния вход" [► 32].	Соларен вход

Полеви вход/изход изходи

Ако свързаният компонент е...	След това изберете Функция = ...
Спирателни вентили за основна зона и допълнителна зона. Вижте "6.4.5 За свързване на спирателния вентил" [▶ 24].	Спирателен вентил за основна зона Спирателен вентил за допълнителна зона
Алармен изход. Вижте "6.4.8 За свързване на алармения изход" [▶ 26].	Аларма
Превключване към външен топлинен източник. Вижте "6.4.10 За свързване на превключването към външен топлинен източник" [▶ 26].	Външен източник на топлина
Бивалентен байпасен вентил. Вижте "6.4.11 За да свържете двувалентния байпасен вентил" [▶ 27].	Бивалентен обходен кран
Разделен байпасен вентил. Вижте "6.4.12 За свържете разделения байпасен вентил" [▶ 27].	Разделен байпасен вентил
Изход за ВКЛ./ИЗКЛ. на охлаждане/отопление на помещението за основна зона или допълнителна зона. Вижте "6.4.9 За свързване на изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на отоплението/охлаждането на помещенията" [▶ 26].	Режим на отопление/охлаждане
Термопомпени конвектори. Вижте справочника за допълнително оборудване (и "6.4 Съединения към вътрешното тяло" [▶ 17]).	
Помпа за БГВ + допълнителни външни помпи. Вижте "6.4.6 Свързване на помпите (помпа за БГВ и/или външни помпи)" [▶ 25].	Помпа за БГВ
	Вторична помпа за охл./отопл.
	Външна помпа за охл./отопл., основна зона
Сигнал за ВКЛЮЧВАНЕ на БГВ. Вижте "6.4.7 За да свържете сигнала за ВКЛЮЧВАНЕ на битовата гореща вода" [▶ 26].	Външна на помпа за охл./отопл., допълнителна зона
	Сигнал за включена БГВ

Елемент	Описание
Спирателен вентил	Вижте "6.4.5 За свързване на спирателния вентил" [▶ 24].
Помпа за битова гореща вода или външни помпи	Вижте "6.4.6 Свързване на помпите (помпа за БГВ и/или външни помпи)" [▶ 25].
Сигнал за ВКЛЮЧВАНЕ на битова гореща вода	Вижте "6.4.7 За да свържете сигнала за ВКЛЮЧВАНЕ на битовата гореща вода" [▶ 26].
Алармен изход	Вижте "6.4.8 За свързване на алармения изход" [▶ 26].
Управление на работата за охлаждане/отопление на помещенията	Вижте "6.4.9 За свързване на изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на отоплението/охлаждането на помещенията" [▶ 26].
Превключване на управление на външен топлинен източник	Вижте "6.4.10 За свързване на превключването към външен топлинен източник" [▶ 26].
Бивалентен байпасен вентил	Вижте "6.4.11 За да свържете двувалентния байпасен вентил" [▶ 27].
Разделен байпасен вентил	Вижте "6.4.12 За свържете разделения байпасен вентил" [▶ 27].
Електромери	Вижте "6.4.13 За свързване на електромери" [▶ 28].
Защитен термостат	Вижте "6.4.14 Свързване на защитния термостат" [▶ 28].
Smart Grid	Вижте "6.4.15 Smart Grid" [▶ 29].
Карта за WLAN	Вижте "6.4.16 Свързване на карта за WLAN (доставя се като аксесоар)" [▶ 31].
Ethernet кабел	Вижте "6.4.17 Свързване на Ethernet кабела (Modbus/LAN)" [▶ 31].
Соларен вход	Вижте "6.4.18 Свързване на соларния вход" [▶ 32].
Разходомер за газ	Вижте "6.4.19 За свързване на разходомер за газ" [▶ 32].
Стаен термостат (кабелен или безжичен)	 Вижте таблицата по-долу.
	 Кабели: 1 mm ² Максимално натоварване: 0,1 A, 230 V AC
	 За основната зона: [1.12] Управление [1.13] Външен стаен термостат За допълнителната зона: [2.12] Управление [2.13] Външен стаен термостат

6.4 Съединения към вътрешното тяло

Елемент	Описание
Захранване (главно)	Вижте "6.4.2 За свързване на главното електрозахранване" [▶ 21].
Захранване (резервен нагревател)	Вижте "6.4.3 За свързване на захранването на резервния нагревател" [▶ 23].
Нормално затворен спирателен вентил (спиране на течове на входа)	Вижте "6.4.4 За свързване на нормално затворения спирателен вентил (спиране на течове на входа)" [▶ 24].

6 Електрическа инсталация

Елемент	Описание
Термопомпен конвектор	 За термопомпените конвектори са възможни различни контролери и конфигурации. В зависимост от настройката използвайте реле (доставка на място, вижте справочника за допълнително оборудване). За повече информация вижте: - Ръководство за монтаж на термопомпените конвектори - Ръководство за монтаж на опциите за термопомпените конвектори - Справочник за допълнително оборудване  Кабели: 1 mm² Максимално натоварване: 0,1 A, 230 V AC Това е връзка за Полеви вход/изход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [► 15].  [13] Полеви вход/изход (Режим на отопление/охлаждане) За основната зона: [1.12] Управление [1.13] Външен стаен термостат За допълнителната зона: [2.12] Управление [2.13] Външен стаен термостат
Дистанционен външен датчик	 Вижте: - Ръководство за монтаж на дистанционния външен датчик - Справочник за допълнително оборудване  Кабели: 2×0,75 mm² Това е връзка за Полеви вход/изход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [► 15].  [13] Полеви вход/изход (Външен датчик на открито) [5.22] Отклонение на външен датчик за околна температура
Дистанционен вътрешен датчик	 Вижте: - Ръководство за монтаж на дистанционния вътрешен датчик - Справочник за допълнително оборудване  Кабели: 2×0,75 mm² Това е връзка за Полеви вход/изход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [► 15].  [13] Полеви вход/изход (Външен датчик на закрито) [1.33] Отклонение на външен датчик на закрито

Елемент	Описание
Потребителски интерфейс за комфорт	 Вижте: - Ръководство за монтаж и експлоатация на потребителския интерфейс за комфорт - Справочник за допълнително оборудване  Кабели: 2×(0,75~1,25 mm²) Максимална дължина: 500 m  [1.12] Управление [1.38] Отклонение на стайния датчик
Двухзонов комплект	 Вижте: - Инструкции за монтаж на двухзоновия комплект - Справочник за допълнително оборудване  Използвайте доставения с двухзоновия комплект кабел.  [3.13.5] Монтиран двухзонов комплект



за стаен термостат (кабелен или безжичен):

В случай на...	Вижте...
Безжичен стаен термостат	- Ръководство за монтаж на безжичния стаен термостат - Справочник за допълнително оборудване
Жичен стаен термостат без многозонов базов модул	- Ръководство за монтаж на жичния стаен термостат - Справочник за допълнително оборудване
Жичен стаен термостат с многозонов базов модул	- Ръководство за монтаж на жичен стаен термостат (цифров или аналогов)+многозонов базов модул - Справочник за допълнително оборудване - В този случай: - Вие трябва да свържете жичния стаен термостат (цифров или аналогов) към многозоновия базов модул - Трябва да свържете многозоновия базов модул към външното тяло - За охлаждане/отопление вие трябва използване също реле (доставка на място; вижте справочника за допълнително оборудване)


6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул

Забележка: Всички кабели, които ще бъдат свързани към превключвателната кутия на ECH₂O, трябва да бъдат фиксирани, като се осигури облекчаване на опъна.


За по-лесен достъп до самата превключвателна кутия и прокарването на кабелите, превключвателната кутия може да се спусне (вижте "4.2.1 За отваряне на вътрешното тяло" [► 6]).

**БЕЛЕЖКА**


Ако превключвателната кутия е спусната в сервизно положение по време на извършване на електрическата инсталация, трябва да се вземе предвид съответната допълнителна дължина на кабела. Прокарването на кабела в нормално положение изисква по-голяма дължина, отколкото в сервизно положение.

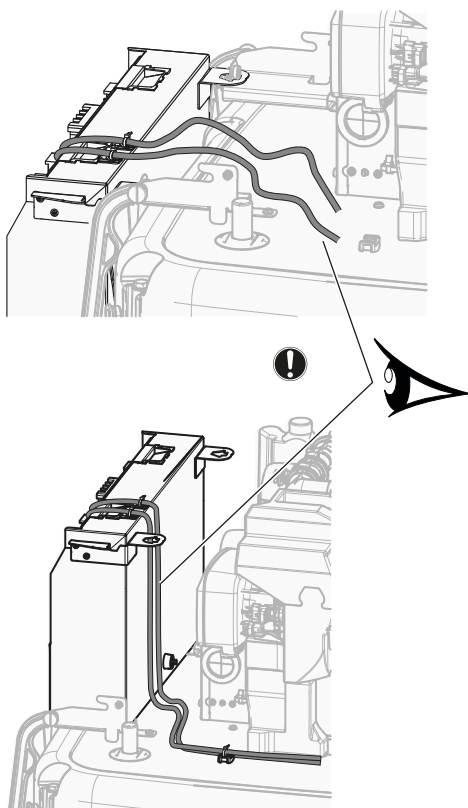**Фиксатор за кабел за облекчаване на опъна**

Инсталирайте кабела с фиксиране на кабела и кабелна връзка в горната част на превключвателната кутия, както следва:

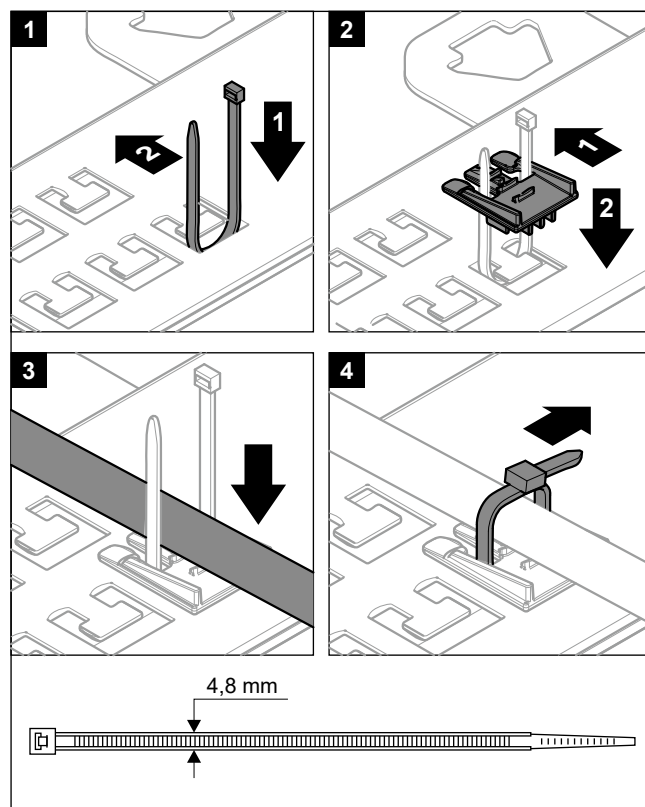


Не е позволено свързването на кабели към клемите, докато монтажната плоча за клемите е в сервизно положение.

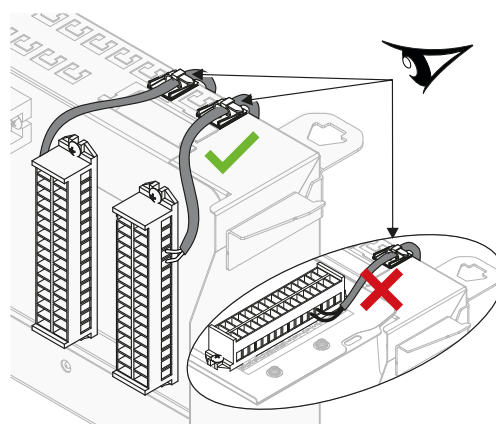**Прокарване на кабелите**


Бележка: За Ethernet кабели вижте ["6.4.17 Свързване на Ethernet кабели \(Modbus/LAN\)"](#) [31].

6 Електрическа инсталация

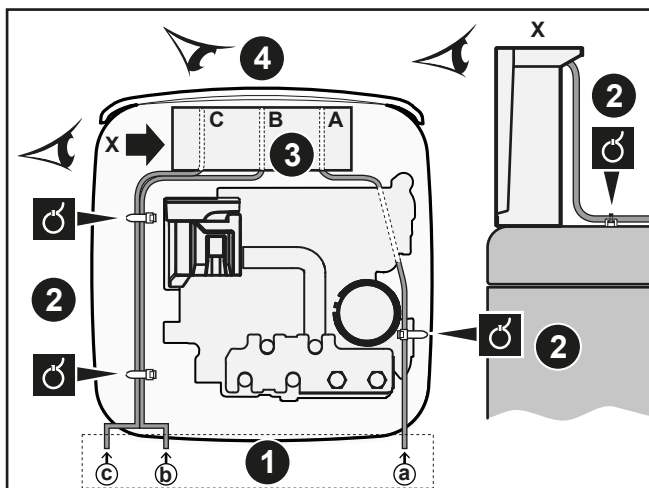


- 1 Влизане в устройството
- 2 Освобождаване на напрежението (кабелни връзки)
- 3 Влизане в превключвателната кутия + освобождаване на напрежението (кабелни връзки или кабелни втулки)
- 4 Изглед отпред на превключвателната кутия (клемни блокове и печатни платки)


Следвайте маршрута на кабела (a)→:

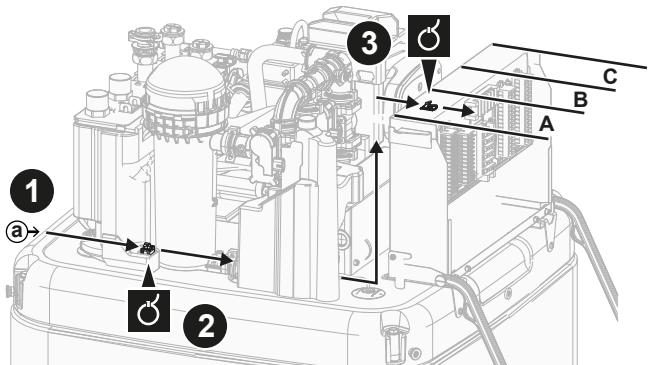

Следвайте маршрута на кабела (b)→ и (c)→:

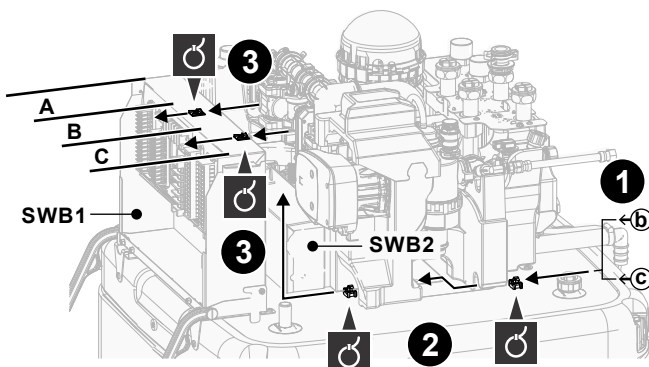


Клемни блокове (SWB1)

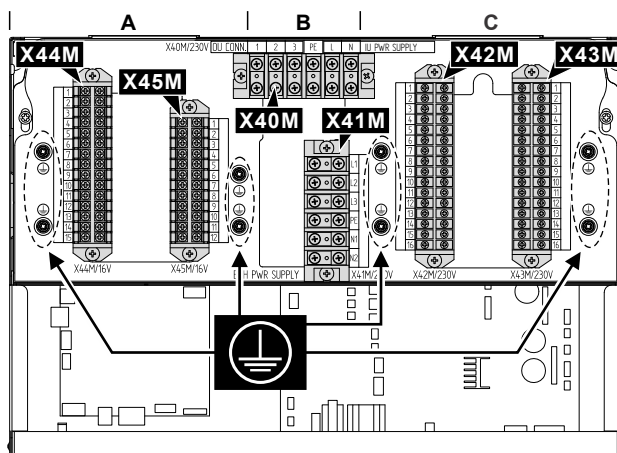


#	Кабел	Клемен блок
A	Нисковолтови опции: - Контакт за преференциално захранване (доставка на място) - Потребителски интерфейс за комфорт (допълнителен комплект) - Датчик за външната окръжаваща температура (допълнителен комплект) - Датчик за вътрешната окръжаваща температура (допълнителен комплект) - Електромери (доставка на място) - Защитен термостат (доставка на място) - Smart Grid (контакти с ниско напрежение) (доставка на място) - Двуходов смесителен комплект (допълнителен комплект) - Соларен вход (доставка на място) - Разходомер за газ (доставка на място)	X44M + X45M
B	Главно електрозахранване	X40M
	Междумодулен кабел	X40M
	Електрозахранване на резервния нагревател	X41M
C	Високоволтови опции: - Термопомпен конвектор (допълнителен комплект) - Стаен термостат (допълнителен комплект) - Спирателен вентил (доставка на място) - Помпа за битова гореща вода + допълнителни външни помпи (доставка на място) - Сигнал за ВКЛЮЧВАНЕ на битова гореща вода (доставка на място) - Алармен изход (доставка на място) - Превключване към управление на външен топлинен източник (доставка на място) - Двувалентен байпасен вентил (доставка на място) - Разделен байпасен вентил (доставка на място) - Управление на отопление/охлаждане на помещенията (доставка на място) - Smart Grid (контакти с високо напрежение) (допълнителен комплект)	X42M+X43M

Печатни платки (в превключвателните кутии):

SWB1

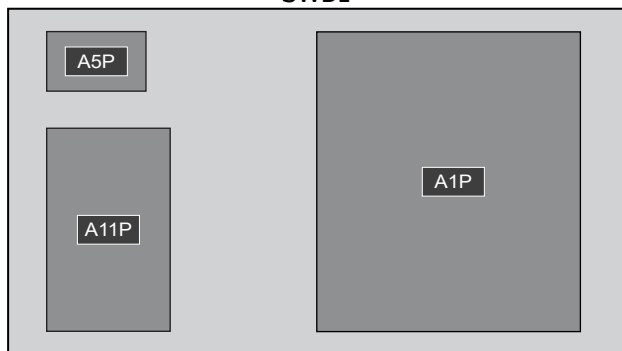

SWB2

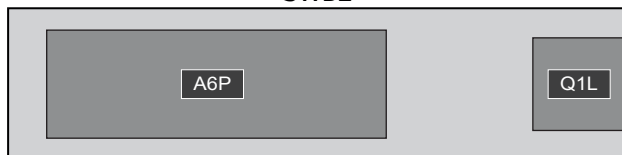

Превключвателна кутия	Печатна платка
SWB1	- A1P: печатна платка на хидробокса - A5P: печатна платка на захранването - A11P: печатна платка на интерфейса
SWB2	- A6P: печатна платка на многостепенния резервен нагревател - Q1L: топлинно защитно устройство на резервния нагревател

**ИНФОРМАЦИЯ**

Когато монтирате доставени на място или допълнителни кабели, е нужно да предвидите достатъчно дължина на кабела. Това ще направи възможно свалянето/повторното позициониране на превключвателната кутия и ще ви осигури достъп до други компоненти по време на техническото обслужване.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ натиквайте или не поставяйте излишна дължина на кабелите в модула.

6.4.2 За свързване на главното електрозахранване

**БЕЛЕЖКА**

Процедура за безопасност срещу блокиране – Помпи и вентили:

Следните помпи и вентили имат процедура за безопасност срещу блокиране. Това означава, че когато компонентът е неактивен (при помпите), затворен (при спирателните вентили) или в състояние на покой (при смесителен вентил на двузонов комплект) в продължение на 24 часа, той ще работи за кратък период от време, за да се гарантира, че няма да блокира.

- Помпа на устройството
- Вториична помпа за охл./отопл.
- Външна помпа за охл./отопл., основна зона
- Външна на помпа за охл./отопл., допълнителна зона
- Спирателен вентил за основна зона
- Спирателен вентил за допълнителна зона
- Смесителен клапан на двузоновия комплект
- Директна помпа на двузоновия комплект
- Смесителна помпа на двузоновия комплект

Бележка:

- За да се активират тези процедури за безопасност срещу блокиране, устройството трябва да бъде свързано към захранването през цялата година.
- По време на режим на поддръжка процедурата за безопасност срещу блокиране не се изпълнява.
- Когато за един компонент (помпа или спирателен вентил) в определена зона се задейства процедура за безопасност срещу блокиране, другият компонент в тази зона, ако е монтиран, също ще бъде деблокиран. **Пример:** Ако помпата на основната зона е деблокирана, спирателният вентил на тази зона също ще бъде деблокиран.

В тази глава са описани 2 възможни начина за свързване на мрежовото захранване:

- В случай на вътрешно тяло, захранвано отделно:
 - със захранване по нормална тарифа за kWh
 - със захранването по преференциална тарифа за kWh
- В случай на вътрешно тяло, захранвано от външно тяло

В случай на вътрешно тяло, захранвано отделно (стандартно):


Спецификации на компонентите за електрическото окабеляване

Захранване по нормална тарифа за kWh за вътрешното тяло (= основно захранване)	
Максимална сила на тока	5 A
Напрежение	220-240 V
Фаза	1~
Честота	50 Hz
Сечение на проводника	ТРЕБВА да отговаря на националните разпоредби за кабели. Сечение на проводника въз основа на тока, но не по-малко от 1,5 mm² 3-жилен кабел

6 Електрическа инсталация



Захранване по нормална тарифа за kWh за вътрешното тяло (= основно захранване)	
Препоръчителен предпазител, закупен от търговската мрежа	6 А
Прекъсвач, управляван от утечен ток/устройство за защита от остатъчен ток	В линията за захранване ЗАДЪЛЖИТЕЛНО монтирайте устройство за защита от остатъчен ток (RCD), което отговаря на националните разпоредби за електрическите инсталации. Това ТРЯБВА да бъде RCD с 30 mA и мигновено действие, освен ако в националното законодателство за електрическите инсталации не е определено друго.

Със захранване по нормална тарифа за kWh

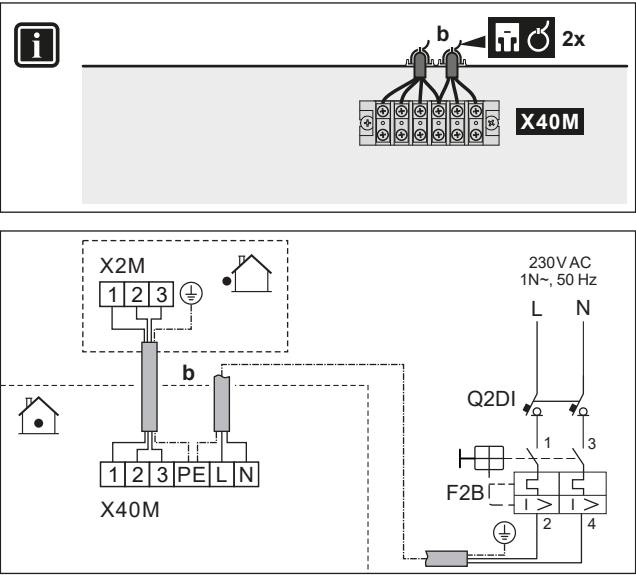


	b Междумодулен кабел	- Следвайте маршрута на кабела (b) в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: (3+GND)×1,5 mm²
	Захранване на вътрешното тяло (=основно захранване)	- Следвайте маршрута на кабела (b) в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: 1N+GND - F2B: предпазител за защита срещу токово претоварване (доставка на място) - Q2DI: прекъсвач, управляван от утечен ток (доставка на място)

Със захранване по преференциална тарифа за kWh

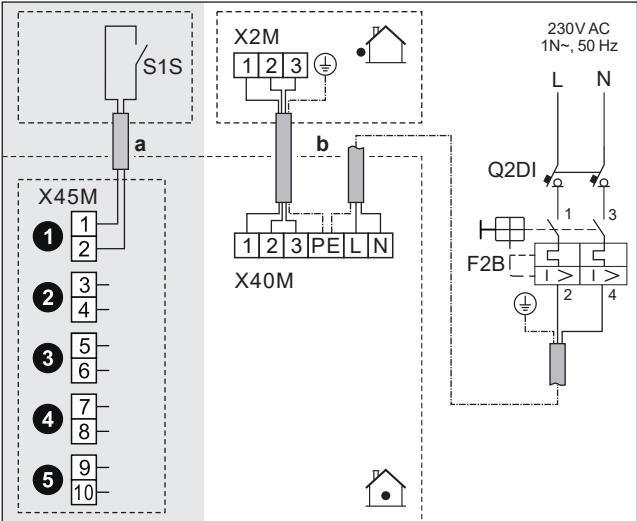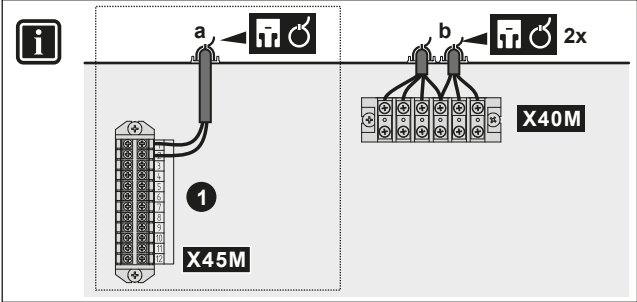

	a Контакт за захранване по преференциал на тарифа за kWh (S1S)	- Следвайте маршрута на кабела (a) в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: 2×(0,75~1,25 mm²) - Максимална дължина: 50 m. - Контакт за захранване по преференциална тарифа за kWh: детектиране на 16 V DC (напрежението се подава от печатната платка). Безпотенциален контакт осигурява минимално приложимото натоварване 10 mA на захранването 15 V DC. - Това е връзка за Полеви вход/изход вход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].
	b Междумодулен кабел	- Следвайте маршрута на кабела (b) в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: (3+GND)×1,5 mm²
	Захранване на вътрешното тяло (=основно захранване)	- Следвайте маршрута на кабела (b) в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: 1N+GND - F2B: предпазител за защита срещу токово претоварване (доставка на място) - Q2DI: прекъсвач, управляван от утечен ток (доставка на място)

В случай на вътрешно тяло, захранвано от външно тяло

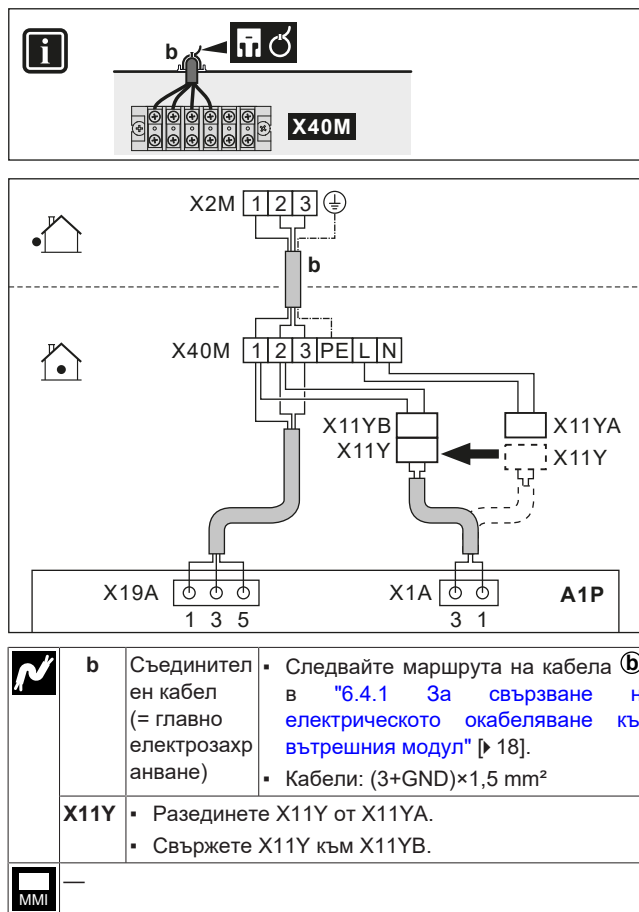

6.4.3 За свързване на захранването на резервния нагревател

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Резервният нагревател ТРЯБВА да има обособено електрозахранване и ТРЯБВА да бъде защитен чрез предвидените в законодателството предпазни устройства.

**ВНИМАНИЕ**

За да се гарантира, че модулът е напълно заземен, ВНАГИ свързвайте електрозахранването на резервния нагревател и заземяващия кабел.

**БЕЛЕЖКА**


Ако резервният нагревател не се захранва:

- Не се разрешава отопление на помещенията и загряване на бойлера.
- Генерира се грешка AA-01 (Резервният нагревател прегрява или не е свързан захранващия кабел на резервния нагревател).

**БЕЛЕЖКА**

Изходът на резервен нагревател зависи от електрическите кабели и избора в потребителския интерфейс. Уверете се, че захранването съответства на избора в потребителския интерфейс.

Възможни конфигурации при 9 kW многостепенен резервен нагревател

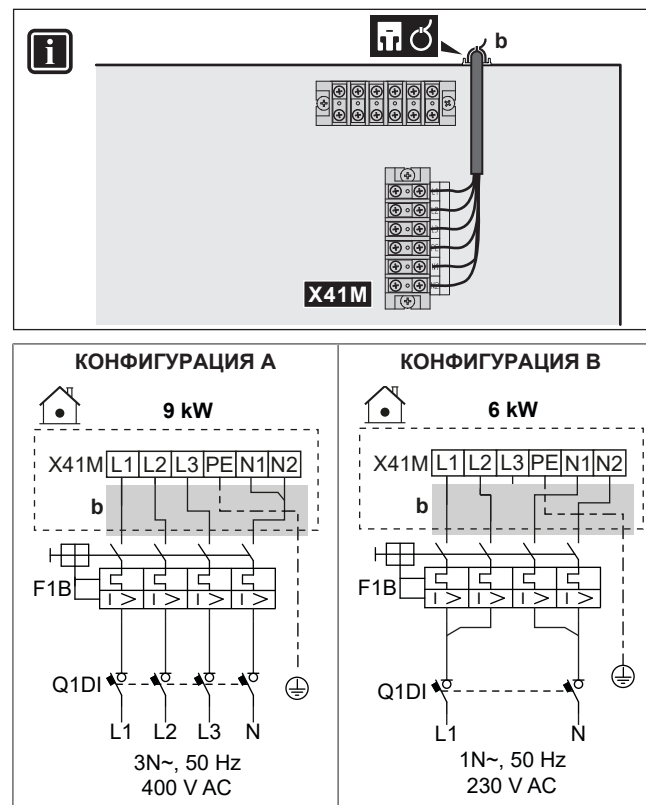

- б** Следвайте маршрута на кабела **б** в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18].

F1B Предпазител за защита срещу токово претоварване (доставка на място). Номинално напрежение в таблиците.

Q1DI Прекъсвач, управляван от утечен ток (доставка на място)



[5.5] Резервен нагревател

Спецификации на компонентите за електрическото окабеляване

Компонент	КОНФИГУРАЦИЯ	
	А	В
Захранване		
Напрежение	390–410 V	220-240 V
Захранване	9 kW	6 kW
Номинален ток	13 A	13 A
Фаза	3N~	1N~
Честота	50 Hz	
Сечение на проводника	ТРЯБВА да отговаря на националните разпоредби за кабели	
	Сечение на проводника въз основа на тока, но най-малко 2,5 mm ²	
	5-жилен кабел	
	3L+N+GND	2L+2N+GND
Препоръчителен предпазител за защита срещу токово претоварване	4-полюсен 16 A	

6 Електрическа инсталация


Компонент	КОНФИГУРАЦИЯ	
	A	B
Прекъсвач, управляван от утечен ток/ устройство за защита от остатъчен ток	В линията за захранване ЗАДЪЛЖИТЕЛНО монтирайте устройство за защита от остатъчен ток (RCD), което отговаря на националните разпоредби за електрическите инсталации. Това ТРЯБВА да бъде RCD с 30 mA и мигновено действие, освен ако в националното законодателство за електрическите инсталации не е определено друго.	

6.4.4 За свързване на нормално затворения спирателен вентил (спиране на течове на входа)

БЕЛЕЖКА

Спирателният вентил (спиране на течове на входа) е оборудван с предпазен режим срещу блокиране. За да се активира тази процедура, устройството трябва да е свързано към захранването през цялата година. Тази процедура работи на всеки 14 дни след последното изпълнение по следния начин:

- Ако устройството не работи, се изпълнява процедурата за безопасност срещу блокиране (т.е. клапанът се затваря за кратък период от време).
- Ако устройството работи, процедурата за безопасност срещу блокиране се отлага за максимум 7 дни. Ако след тези 7 дни устройството все още работи, то ще бъде временно спряно, за да се изпълни процедурата за безопасност срещу блокиране.

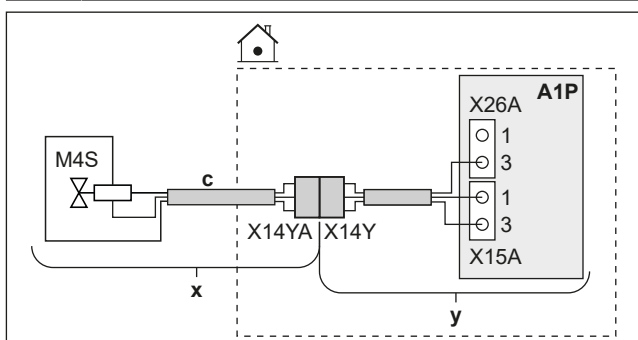

	x	Доставя се като принадлежност
	y	Фабрично монтиран
	c	Следвайте маршрута на кабела © в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" ▶ 18].
	M4S	Нормално затворен спирателен вентил (спиране на течове на входа)
	X14Y	Свържете X14YA към X14Y.
	MMI	

6.4.5 За свързване на спирателния вентил



БЕЛЕЖКА

Окабеляването е различно за NC (нормално затворен) вентил и за NO (нормално отворен) вентил.


ИНФОРМАЦИЯ


Пример на използване на спирателния вентил. При една зона с ТИВ и комбинация от подово отопление и термопомпени конвектори, монтирайте спирателен вентил преди подовото отопление, за да предотвратите кондензацията на пода при работа в режим на охлаждане.

В случай на нормално затворени спирателни вентили

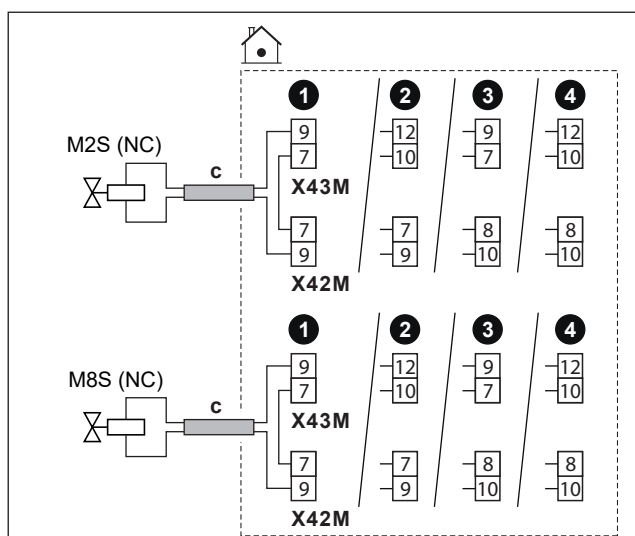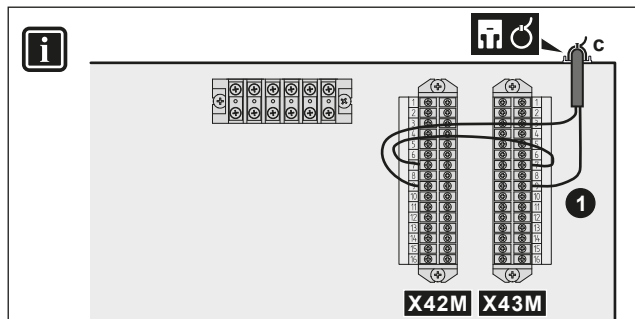



В случай на нормално отворени спирателни вентили

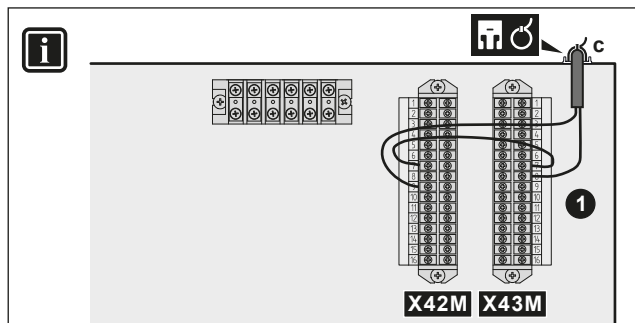

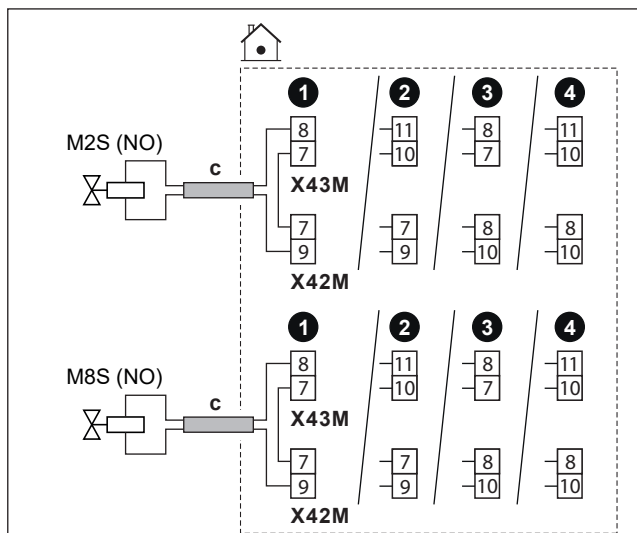

	с	- Следвайте маршрута на кабела © в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: (2 + мост)×1 mm² - Това е връзка за Полеви вход/изход изход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].	
		M2S	Спирателен вентил за основната зона
		M8S	Спирателен вентил за допълнителната зона
		NC	Нормално затворен
		NO	Нормално отворен
		[13] Полеви вход/изход: - Спирателен вентил за основна зона - Спирателен вентил за допълнителна зона [6.4.22] Спирателен вентил за основна зона (състояние на задвижващия механизъм, само за четене) [6.4.23] Спирателен вентил за допълнителна зона (състояние на задвижващия механизъм, само за четене) За повече информация вижте указанията за приложение в справочното ръководство за монтажника.	
		Максимално натоварване: 0,1 A, 230 V AC	



6.4.6 Свързване на помпите (помпа за БГВ и/или външни помпи)

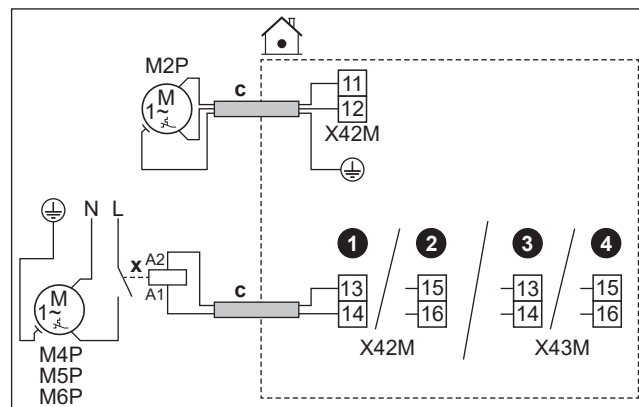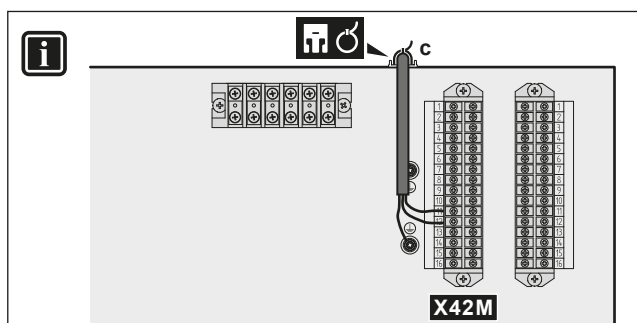

	с	- Следвайте маршрута на кабела © в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: (2+GND)×1 mm² - Това е връзка за Полеви вход/изход изход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].	
		x	Външно реле
		M2P	Изходна мощност на помпата за БГВ. Максимално натоварване: 2 A (пусков), 230 V AC, 1 A (непрекъснат)
		M4P	Вторична помпа за охл./отопл.
		M5P	Външна помпа за охл./отопл., основна зона
		M6P	Външна на помпа за охл./отопл., допълнителна зона
		Максимално натоварване: 0,3 A, 230 V AC	
		[13] Полеви вход/изход - Помпа за БГВ: помпа, използвана за незабавно подаване на гореща вода и/или дезинфекция. В този случай трябва да посочите и функционалността в настройката [4.13] Помпа за БГВ: * Незабавно подаване на гореща вода * Дезинфекция * И двата - Вторична помпа за охл./отопл.: помпата работи, когато има заявка от основната или допълнителната зона. - Външна помпа за охл./отопл., основна зона: помпата работи, когато има заявка от основната зона. - Външна на помпа за охл./отопл., допълнителна зона: помпата работи, когато има заявка от допълнителната зона.	
		[4.26] Програма на помпата за БГВ	
		За повече информация вижте указанията за приложение в справочното ръководство за монтажника.	



6 Електрическа инсталация

6.4.7 За да свържете сигнала за ВКЛЮЧВАНЕ на битовата гореща вода

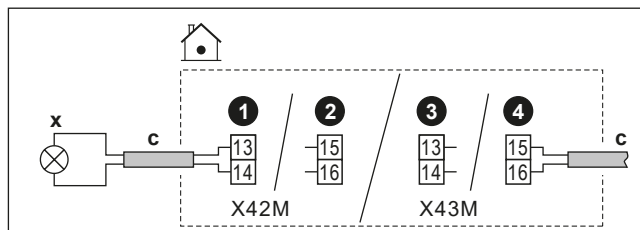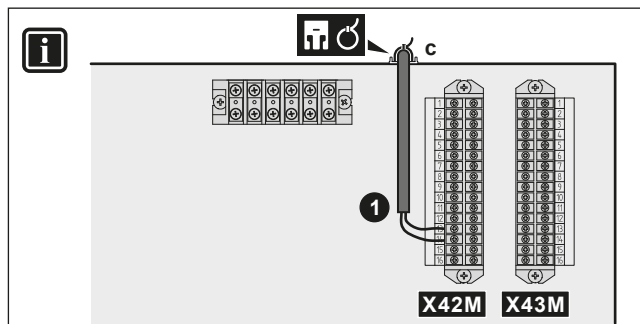

	c	- Следвайте маршрута на кабела © в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: 2×1 mm² - Това е връзка за Полеви вход/изход изход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].
	x	- Сигнал за ВКЛЮЧВАНЕ на битова гореща вода: - Максимално натоварване: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Полеви вход/изход (Сигнал за включена БГВ) - Сигнал за ВКЛЮЧВАНЕ на битова гореща вода (= устройството работи в режим на БГВ)



6.4.8 За свързване на алармения изход

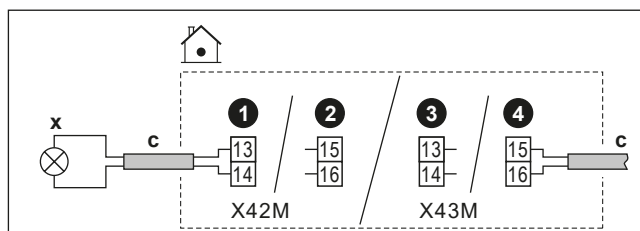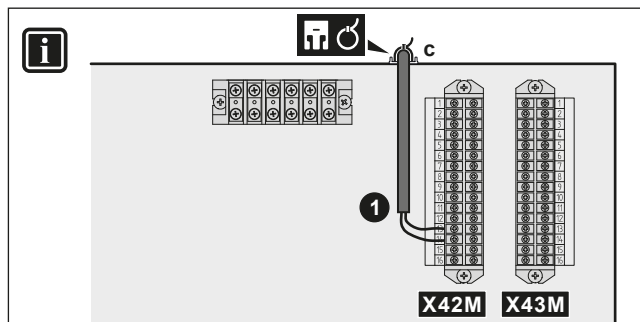

	c	- Следвайте маршрута на кабела © в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: 2×1 mm² - Това е връзка за Полеви вход/изход изход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].
	x	- Алармен изход: - Максимално натоварване: 0,3 A, 230 V AC

	[13] Полеви вход/изход (Аларма): Ако видът на неизправността е грешка, ще се задейства алармен изход.
--	---


6.4.9 За свързване на изхода за ВКЛ./ИЗКЛ. на отоплението/охлаждането на помещенията

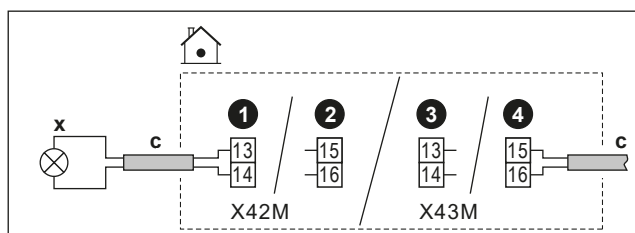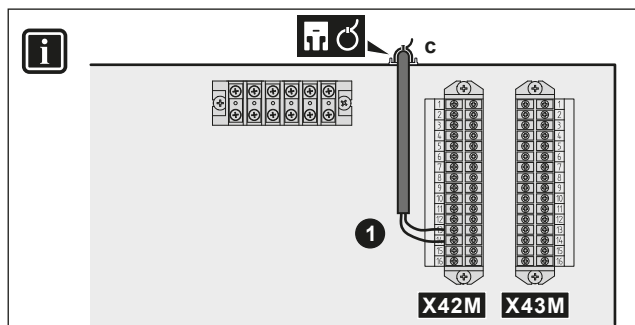


	c	- Следвайте маршрута на кабела © в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: 2×1 mm² - Това е връзка за Полеви вход/изход изход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].
	x	- Изход за ВКЛ./ИЗКЛ. на охлаждането/отоплението на помещенията: - Максимално натоварване: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Полеви вход/изход (Режим на отопление/охлаждане): Този сигнал се активира, когато устройството работи в режим на охлаждане на помещенията. За повече информация вижте указанията за приложение в справочното ръководство за монтажника.

6.4.10 За свързване на превключването към външен топлинен източник

	ИНФОРМАЦИЯ Бивалентен режим на работа е възможен САМО при ЕДНА зона на температура на изходящата вода с: - управление на базата на стаен термостат ИЛИ - управление на базата на външен стаен термостат.
--	--

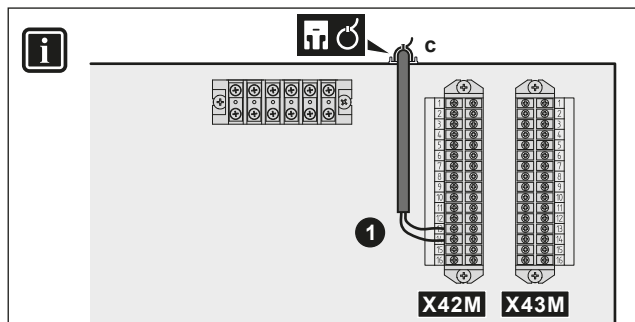

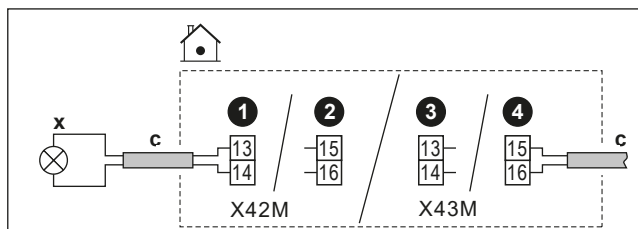

	c	- Следвайте маршрута на кабела ©→ в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: 2×1 mm² - Това е връзка за Полеви вход/изход изход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].
	x	- Превключване към външен топлинен източник: - Максимално натоварване: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Полеви вход/изход (Външен източник на топлина): Този сигнал ще изпрати заявка за активиране на външния топлинен източник. [5.14] Бивалентен [5.37] Наличие на бивалентен режим (ВКЛ.) За повече информация вижте указанията за приложение в справочното ръководство за монтажника.


6.4.11 За да свържете двувалентния байпасен вентил




БЕЛЕЖКА

Окабеляването е различно за NC (нормално затворен) вентил и за NO (нормално отворен) вентил.

В случай на нормално затворени двувалентни байпасни вентили

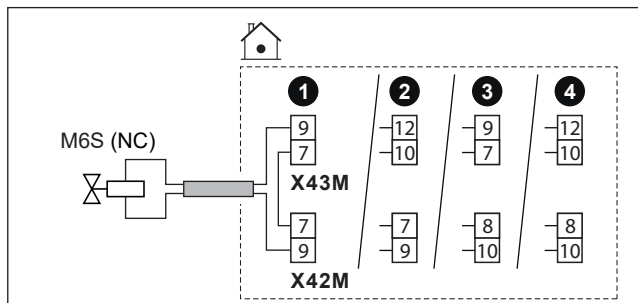

При нормално отворени двувалентни байпасни вентили

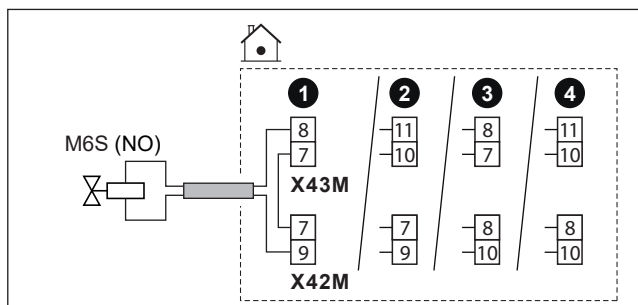

	c	- Следвайте маршрута на кабела ©→ в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: (2 + мост)×1 mm² - Това е връзка за Полеви вход/изход изход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].
	M6S	- Бивалентен байпасен вентил (активиран, когато е активна бивалентна система): - Максимално натоварване: 0,1 A, 230 V AC
	NC	Нормално затворен
	NO	Нормално отворен
		[13] Полеви вход/изход (Бивалентен обходен кран) [5.14] Бивалентен [5.37] Наличие на бивалентен режим (ВКЛ.) [6.4.21] Бивалентен обходен кран (състояние на задвижващия механизъм, само за четене): Клапан, който отклонява потока, когато помпата на спомагателния топлинен източник е в действие. За повече информация вижте указанията за приложение в справочното ръководство за монтажника.

6.4.12 За свържете разделения байпасен вентил




БЕЛЕЖКА


Електрическата схема е различна за:

- NC (нормално затворен) двужилен вентил
- NO (нормално отворен) двужилен вентил
- NO (нормално отворен) трижилен вентил

При нормално затворен двужилен вентил:

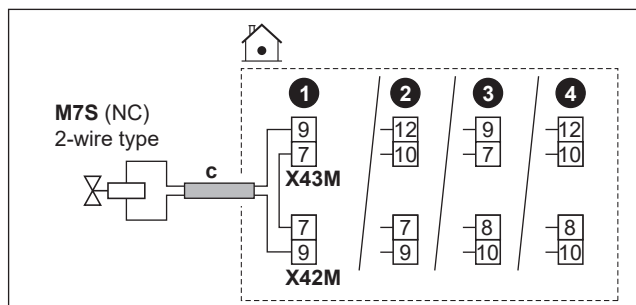


При нормално отворен двужилен вентил:

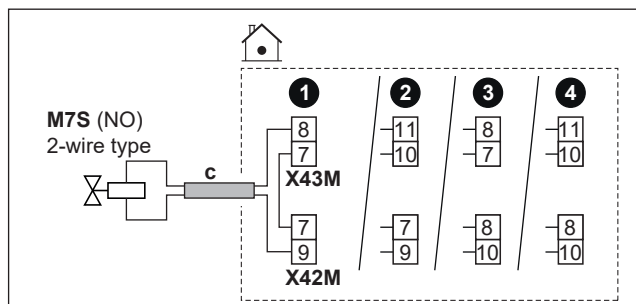

6 Електрическа инсталация

При нормално отворен трижилен вентил:

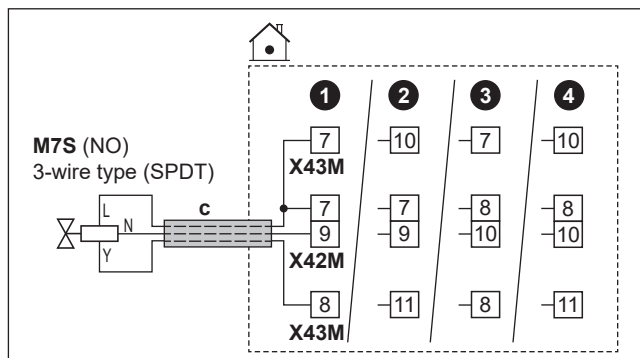



	c	- Следвайте маршрута на кабела © в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Проводници: (2 или 3 + мост)×1 mm² - Това е връзка за Полеви вход/изход изход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].
	M7S	Разделен байпасен вентил:
		Максимално натоварване: 0,1 A, 230 V AC
	2-wire type	двужилен
	3-wire type (SPDT)	3-жилен тип (SPDT)
	NC	Нормално затворен
	NO	Нормално отворен
	MMI	[13] Полеви вход/изход (Разделен байпасен вентил) [3.10] Хидравлично разделен (ВКЛ.)

6.4.13 За свързване на електромери



ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция НЕ е налична в ранните версии на софтуера на потребителския интерфейс.

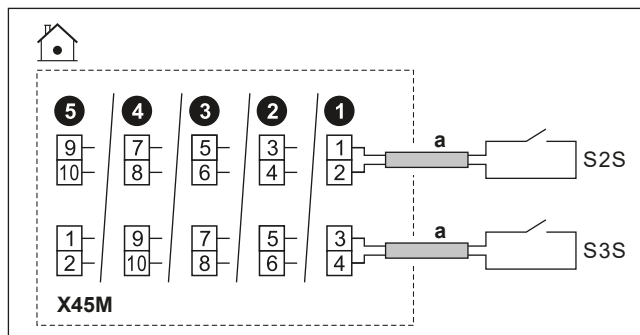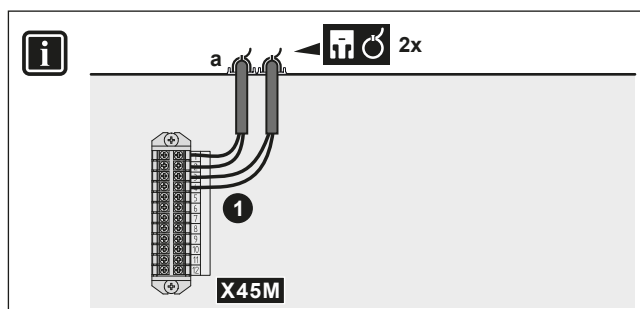

a

- Следвайте маршрута на кабела **а** в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18].
- Кабели: 2 (на електромер)×0,75 mm²
- Това е връзка за Полеви вход/изход вход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].

S2S

Електромер 1

Номинално напрежение на контакта: 16 V DC

S3S

Електромер 2



6.4.14 Свързване на защитния термостат

Свържете защитен термостат към устройството, за да предотвратите подаването на твърде високи температури към съответната зона.

Забележка: В случай на 2 зони с ТИВ с двузонов комплект е необходимо да свържете втори защитен термостат (за основната зона) към кутията за управление на двузоновия комплект (ЕКМІКРОА), за да предотвратите подаването на твърде високи температури към основната зона.

За повече информация относно защитния термостат за основната зона, вижте указанията за приложение в справочното ръководство за монтажника.



БЕЛЕЖКА

Не забравяйте да изберете и да монтирате защитния термостат в съответствие с приложимото законодателство.

Във всеки случай, за да предотвратите ненужно изключване на защитния термостат, препоръчваме следното:



- Защитният термостат да се нулира автоматично.
- Защитният термостат да има максимална скорост на изменение на температурата 2°C/min.
- Точката на задействане на защитния термостат трябва да се избере в съответствие с границата на прегряване.
- Да има минимално разстояние от 2 m между защитния термостат и 3-пътния вентил.



ИНФОРМАЦИЯ

Максималната температура на изходящата вода се определя въз основа на настройката [3.12] Зададена точка на прегряване. Тази граница определя максималната изходяща вода **в системата**. В зависимост от стойността на тази настройка, максималната зададена точка на LWT също ще бъде намалена с 5°C, за да се позволи стабилен контрол към зададената точка.

Максималната температура на изходящата вода **в основната зона** се определя въз основа на настройката [1.19] Прегряване на кръга, само в случай че е активирана опцията [3.13.5] Монтиран двузонов комплект. Тази граница определя максималната изходяща вода **в основната зона**. В зависимост от стойността на тази настройка, максималната зададена точка на LWT също ще бъде намалена с 5°C, за да се позволи стабилен контрол към зададената точка.

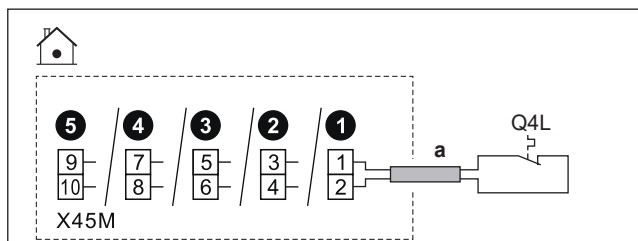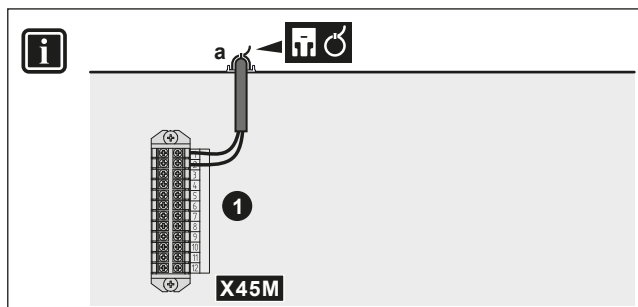

	a	- Следвайте маршрута на кабела ③ в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: 2×0,75 mm² - Максимална дължина: 50 m - Това е връзка за Полеви вход/изход вход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].
	Q4L	- Контакт на защитния термостат за устройството: - Номинално напрежение на контакта: 16 V DC
	[13] Полеви вход/изход (Защитен термостат)	

6.4.15 Smart Grid



ИНФОРМАЦИЯ

Функцията фотоволтаичен електромер с брояч на импулси на Smart Grid (S4S) HE е налична в ранните версии на софтуера на потребителския интерфейс.

Тази тема описва различните начини за свързване на вътрешното тяло към Smart Grid:

Контакти за Smart Grid:		Двата входящи контакта за Smart Grid могат да активират следните режими на Smart Grid:	
- В случай на контакти за Smart Grid с ниско напрежение. - В случай на контакти за Smart Grid с високо напрежение. Това изисква инсталиране на 2 релета от релейния комплект за Smart Grid (EKRELSG).			
1	2	Режим на работа SG ready 1.0	
0	0	Свободна работа	
0	1	Принудително изключване	
1	0	Препоръчително включване	
1	1	Принудително включване	
1	2	Режим на работа SG ready 1.1	
0	0	Работно състояние 2	
0	1	Работно състояние 3	
1	0	Работно състояние 1	
1	1	Работно състояние 1	

Електромер на Smart Grid:

- В случай на електромер за Smart Grid с ниско напрежение.
- В случай на електромер за Smart Grid с високо напрежение. Това изисква инсталиране на **1 реле** от релейния комплект за Smart Grid (EKRELSG).

Ако електромерът на Smart Grid е активен, термопомпата и допълнителните електрически източници на топлина могат да работят, ако ограничението го позволява.

Бележка:

- Възможно е в някои случаи тази граница по отношение на термопомпата да се пренебрегне по причини, свързани с надеждността (напр. при стартиране и размразяване на термопомпата).
- Ако резервният нагревател трябва да поддържа работата по защитни причини, той ще се включи с мощност поне 2 kW (за да осигури надеждна работа), дори ако ограничението на мощността бъде превишено.

Свързаните настройки в случай на **контакти за Smart Grid** са следните:




- [13] Полеви вход/изход:
 - HV/LV, Интелигентна мрежа контакт 1
 - HV/LV, Интелигентна мрежа контакт 2
- [9.14] Отговор на търсенето
- [9.14.1] Режим на работа (Контакти, подготвени за интелигентна мрежа)

Свързаните настройки в случай на **електромер за Smart Grid** са следните:



- [13] Полеви вход/изход (Контакт на интелигентен брояч)
- [9.14.1] Режим на работа (Контакт на интелигентен брояч)
- [9.14.7] Граница на интелигентен брояч

Връзки в случай на контакти за Smart Grid с ниско напрежение





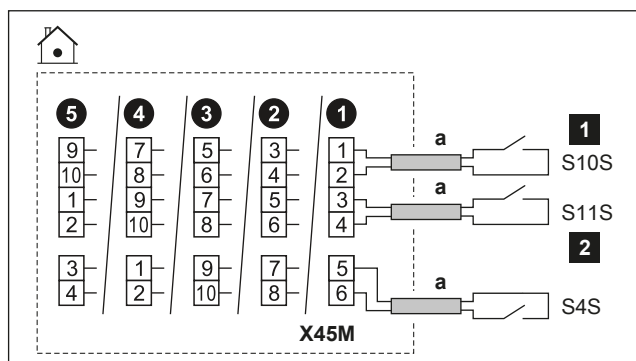


6 Електрическа инсталация

	a - Следвайте маршрута на кабела a в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: 0,75 mm² - Това е връзка за Полеви вход/изход вход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].
S4S	Фотоволтаичен електромер с брояч на импулси на Smart Grid: Номинално напрежение на контакта: 16 V DC
S10S/ 1	Контакт 1 за Smart Grid с ниско напрежение
S11S/ 2	Контакт 2 за Smart Grid с ниско напрежение


Връзки в случай на контакти за Smart Grid с високо напрежение

- 1 Монтирайте 2 релета от релейния комплект на Smart Grid (EKRELSG), както следва:

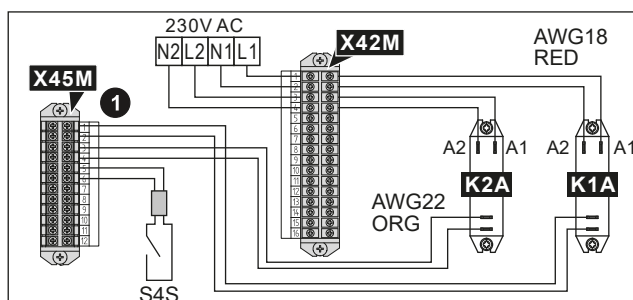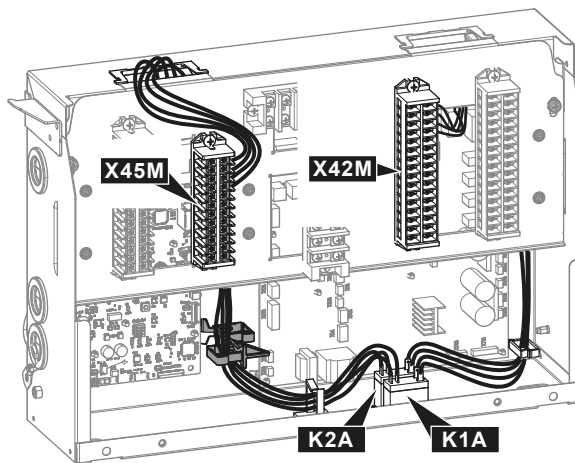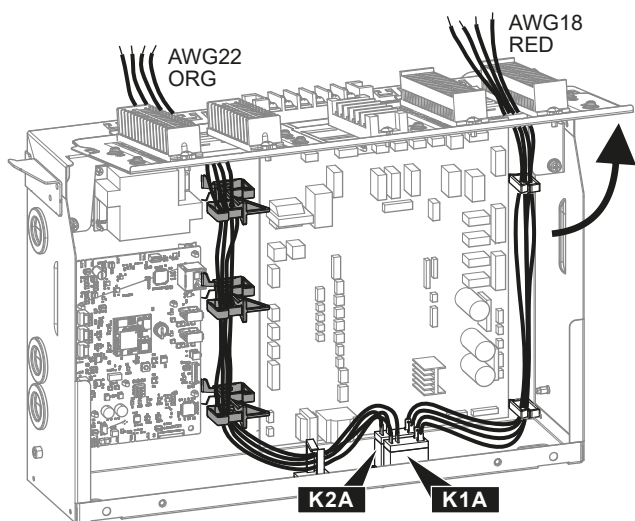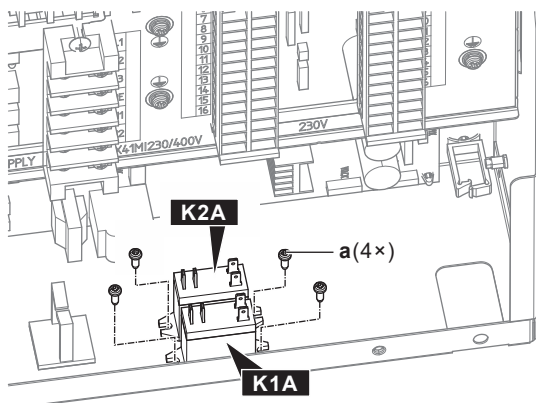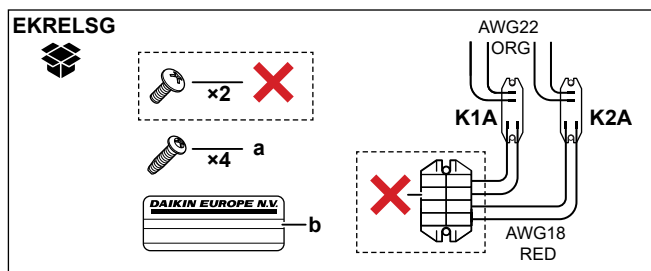


	a Винтове за K1A и K2A
b Стикер, който се поставя на високоволтовите проводници	AWG22 ORG Проводници (AWG22 оранжеви), идващи от контактните страни на релетата; трябва да бъдат свързани към X45M
AWG18 RED Проводници (AWG18 червени), идващи от страните на бобината на релетата; трябва да бъдат свързани към X42M	K1A, K2A Релета
X НЕ е необходимо	

2 Свържете, както следва

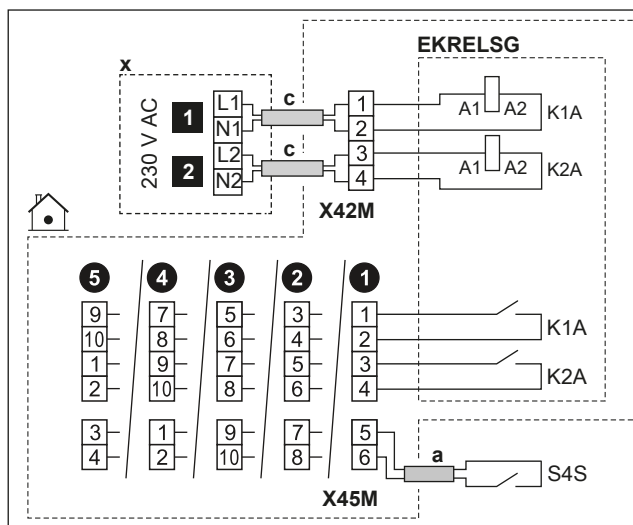

	a	- Следвайте маршрута на кабела Ⓐ→ в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [► 18]. - Кабели: 2×0,75 mm²
	c	- Следвайте маршрута на кабела Ⓒ→ в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [► 18]. - Проводници: 4×1 mm²
	x	230 V AC устройство за управление
	EKRELS G	Релеен комплект за Smart Grid Това е връзка за Полеви вход/изход вход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [► 15].
	S4S	Фотоволтаичен електромер с брояч на импулси на Smart Grid: Номинално напрежение на контакта: 16 V DC Това е връзка за Полеви вход/изход вход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [► 15].
	1	Контакт 1 за Smart Grid с високо напрежение
	2	Контакт 2 за Smart Grid с високо напрежение


Връзки в случай на електромер за Smart Grid с ниско напрежение

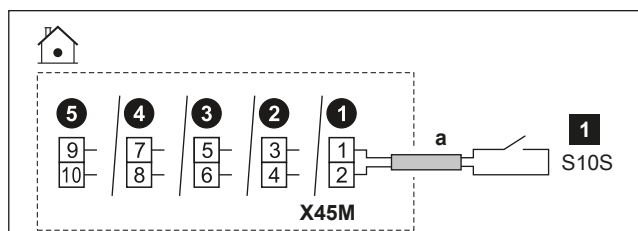

	a	▪ Следвайте маршрута на кабела (a) в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [► 18]. ▪ Кабели: 2×0,75 mm² ▪ Това е връзка за Полеви вход/изход вход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [► 15].
	S10S/1	Нисковолтов електроммер на Smart Grid: ▪ Напрежение: 16 V DC

Връзки в случай на електромер за Smart Grid с високо напрежение

- 1 Монтирайте 1 реле (K1A) от релейния комплект на Smart Grid (EKRELSG). (виж по-горе: връзки в случай на контакти на Smart Grid с високо напрежение).
- 2 Свържете, както следва:

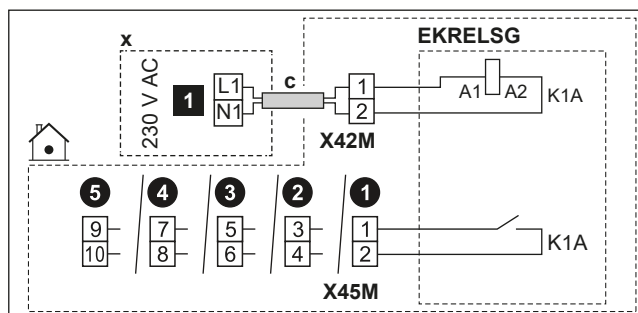


	c	- Следвайте маршрута на кабела ©→ в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [► 18]. - Кабели: 2×1 mm²
	x	230 V AC устройство за управление
	EKRELSG	Релеен комплект за Smart Grid Това е връзка за Полеви вход/изход вход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [► 15].
	1	Електромер за Smart Grid с високо напрежение

6.4.16 Свързване на карта за WLAN (доставя се като аксесоар)



[8.3] Безжичен шлюз

- 1 Вкарайте WLAN картата в слота за карти на потребителския интерфейс на вътрешното тяло.

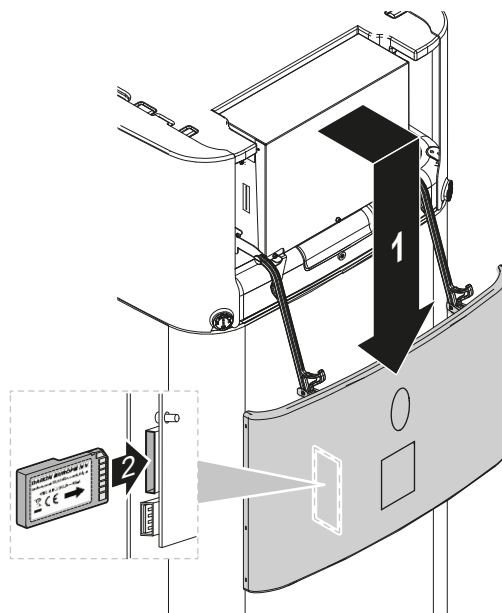

6.4.17 Свързване на Ethernet кабела (Modbus/LAN)




Използвайте Ethernet кабел минимум кат. 6а със следните характеристики:

- U/UTP (= неекраниран)
- Конектор: RJ45 "мъжки" към RJ45 "мъжки"

Бележка:

- Препоръчително е кабелът да включва (формовано) неутрализиране на силите на опъване, за да се предотвратят повреди в тесни пространства за прекарване.
- Максимална дължина на кабела: 100 m.

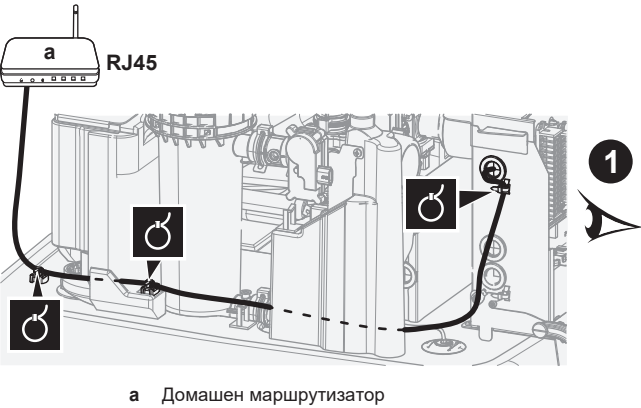


а Домашен маршрутизатор




БЕЛЕЖКА

Препоръчително е да използвате Ethernet кабел с конектор под прав ъгъл.
Ако използвате Ethernet кабел с прав конектор, разстоянието до монтажната плоча може да е твърде малко и конекторът или кабелът да бъдат смачкани.



Маршрутизиране в случай на конектор под прав ъгъл (препоръчително)

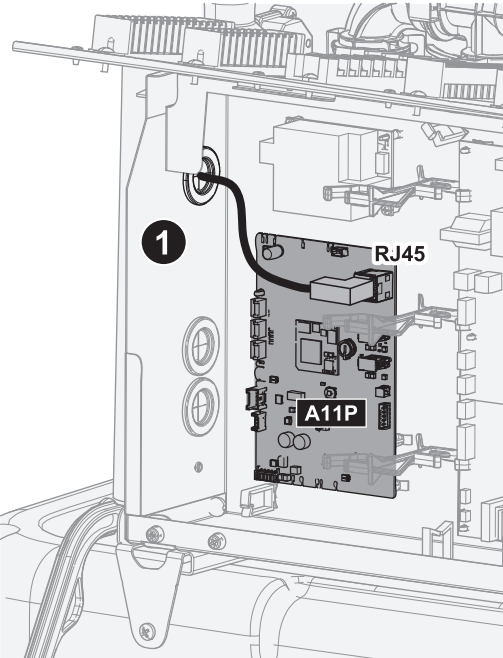

Маршрутизиране в случай на прав конектор

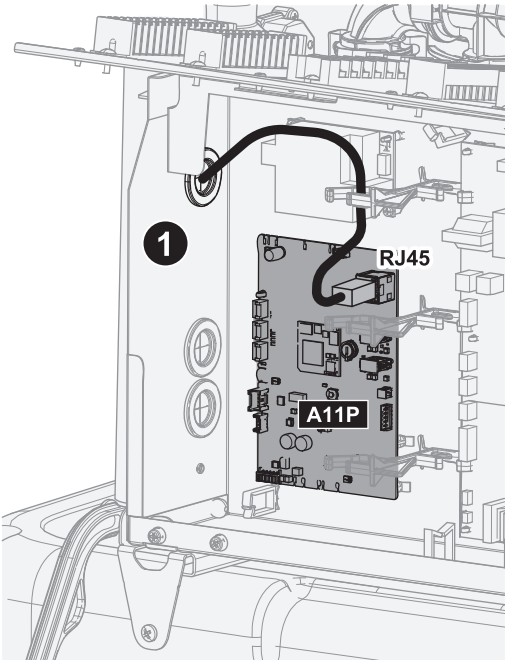

6.4.18 Свързване на соларния вход

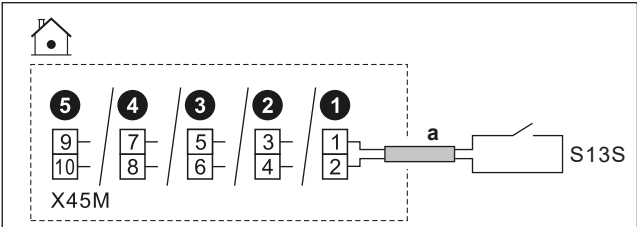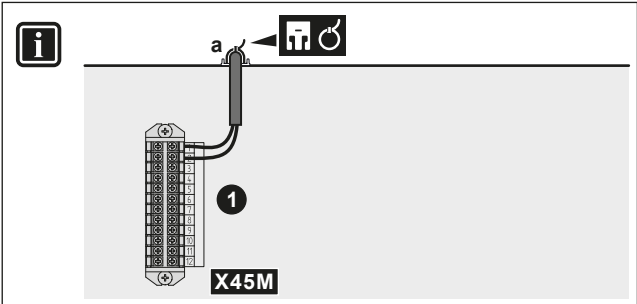



	а	- Следвайте маршрута на кабела ② в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: 2x0,75 mm² - Това е връзка за Полеви вход/изход вход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].
	S13S	Контакт за соларен вход: Номинално напрежение на контакта: 16 V DC
		[13] Полеви вход/изход (Соларен вход) [6.3.26] Соларен вход (състояние на датчика (ВКЛ./ИЗКЛ.), само за четене)

6.4.19 За свързване на разходомер за газ



ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция НЕ е налична в ранните версии на софтуера на потребителския интерфейс.

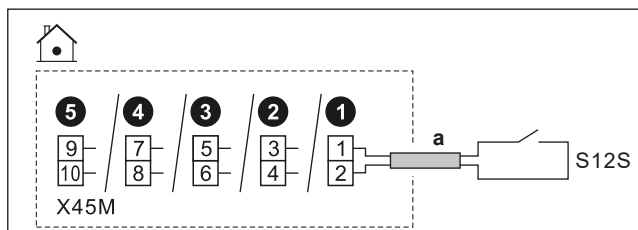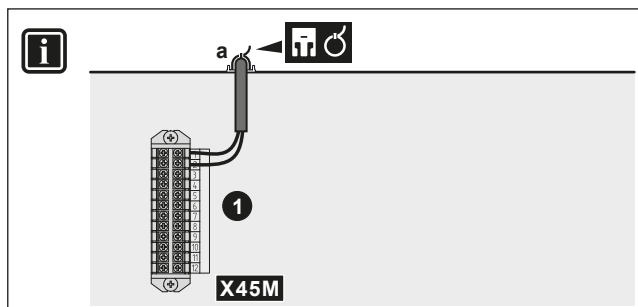

	a	- Следвайте маршрута на кабела в "6.4.1 За свързване на електрическото окабеляване към вътрешния модул" [18]. - Кабели: 2x0,75 mm² - Това е връзка за Полеви вход/изход вход. Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [15].
	S12S	Разходомер за газ: с откриване на импулси 16 V DC (напрежението се подава от печатната платка)

7 Конфигуриране

В настоящата глава се обяснява само основната конфигурация, направена чрез съветника за конфигуриране. За по-подробно обяснение и обща информация вижте справочника за конфигуриране.

Потребителски режим и режим на монтажника

На началния екран и повечето други екрани, където е приложимо, можете да превключвате между потребителски режим и режим на монтажника.

	Потребителски режим
	Режим на монтажника. ПИН код:
	5678

Структура на менюто и преглед на настройките на място

Можете да получите достъп до настройките от монтажника, като използвате два различни метода. НЕ всички настройки обаче са достъпни чрез двата метода.

Чрез структурата на менюто (с йерархични връзки):

- От началния екран използвайте бутоните за навигация
- Отидете в някое от менютата:

[1] Основна зона	[8] Свързаност
[2] Допълнителна зона	[9] Енергия
[3] Отопление/охлаждане на помещенията	[10] Съветник за конфигуриране
[4] Битова гореща вода	[11] Неизправност
[5] Настройки	[12] НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА
[6] Информация	[13] Полеви вход/изход
[7] Режим на техническо обслужване	

Чрез прегледа на настройките на място:

- Отидете на [5.7]: Настройки > Преглед на настройките .
- Отидете на желаната настройка на място. Когато е приложимо, кодовете за настройка на място са описани в справочника за конфигуриране. **Пример:** Отидете на **005** за функцията за предотвратяване на замръзване на тръбите за вода. Кодовете на полетата, които не са приложими, са в сиво.
- Изберете желаната стойност.

a	b	c	d
5.7 - Преглед на настройките			
01/10			
001 x	002 x	003 x	004 x
005 1	006 x	007 x	008 x
009 x	010 x	011 x	012 x
013 x	014 x	015 x	016 x
017 x	018 x	019 x	020 x
0 1 2			

- a Код за настройките на място
b Избрана стойност
c За да изберете желаната стойност
d За да прегледате различните страници

7.1 Съветник за конфигуриране


След първото ВКЛЮЧВАНЕ на захранването на системата потребителският интерфейс стартира съветника за конфигуриране. Използвайте този съветник, за да зададете най-важните първоначални настройки за правилната работа на модула.

- Ако е необходимо, можете да рестартирате съветника за конфигуриране чрез структурата на менюто: [10] Съветник за конфигуриране.
- Ако е необходимо, след това можете да конфигурирате повече настройки чрез структурата на менюто.


Съветник за конфигуриране – Общ преглед

В зависимост от типа на устройството и избраните настройки някои стъпки няма да бъдат видими (**Бележка:** [10.2] не се използва).

7 Конфигуриране

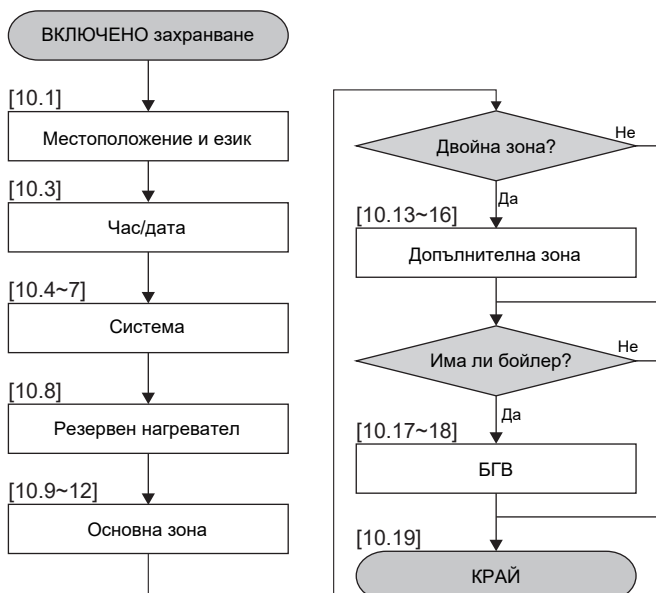

След като изпълните всички стъпки в съветника, потребителският интерфейс ще покаже съобщение за грешка, което указва да въведете Digital Key (т.е. да изпълните процедурата за отключване). Вижте "8.2.1 За да отключите външното тяло (компресора)" [▶ 43].

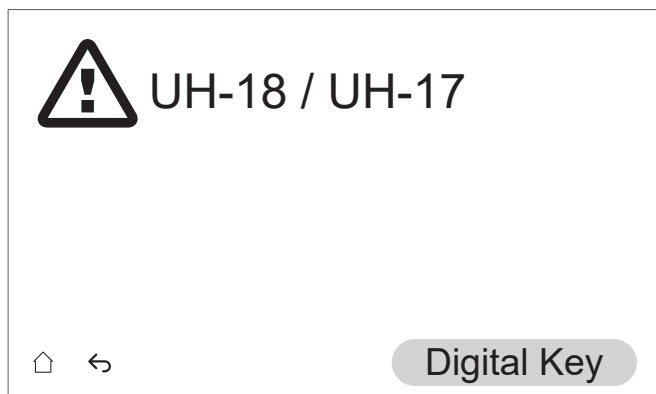

[10.1] Местоположение и език

Задайте:

- Държава
- Език

Бележка: В лявата част на селектора с бяло кръгче е отбелязана настройката по подразбиране Език.

[10.2] НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА

[10.3] Час/дата

Задайте:

- Дата
- Формат на часовника (24 часа или AM/PM)
- Време
- Лятно часово време (ВКЛ./ИЗКЛ.)

[10.4] Система 1/4

Задайте:


- Брой на зоните
- Бивалентен

Брой на зоните

Системата може да подава изходяща вода до 2 зони на температура на водата. По време на конфигурацията трябва да се зададе броят на зоните на водата.

Единична зона


Само една зона на температура на изходящата вода.

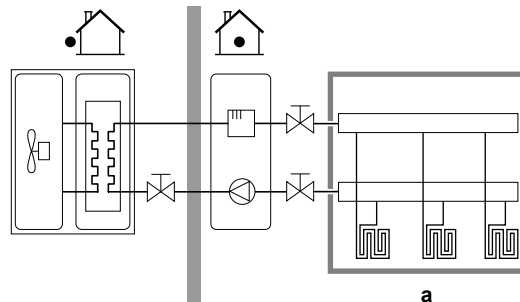

a Основна зона с ТИВ

Двойна зона

Две зони с температурата на изходящата вода. При отопление основната зона на температурата на изходящата вода се състои от топлоизлъчвателите с най-ниска температура и смесителна станция, за да се постигне желаната температура на изходящата вода.

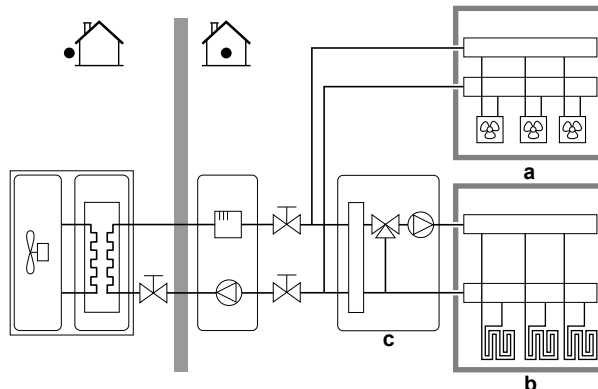

a Допълнителна зона с ТИВ: Най-високата температура

b Основна зона с ТИВ: Най-ниската температура

c Смесителна станция



ИНФОРМАЦИЯ

Смесителна станция. Ако конфигурацията на вашата система съдържа 2 зони с ТИВ, тогава може да монтирате смесителна станция пред основната зона с ТИВ. Възможни са обаче и други двузонови приложения със спирателни вентили. За повече информация вижте указанията за приложение в справочното ръководство за монтажника.



БЕЛЕЖКА

Ако системата НЕ бъде конфигурирана по следния начин, това би могло да причини повреждане на топлоизлъчвателите. При наличие на 2 зони е важно при отопление:

- зоната с най-ниска температура на водата да се конфигурира като основната зона и
- зоната с най-висока температура на водата да се конфигурира като допълнителната зона.

**БЕЛЕЖКА**

Ако има 2 зони и топлоизлъчвателите са конфигурирани неправилно, вода с висока температура може да бъде изпратена към нискотемпературен излъчвател (подово отопление). За да се избегне това:

- Монтирайте аквастат/термостатичен вентил, за да се избегнат твърде високи температури към нискотемпературен излъчвател.
- Уверете се, че задавате правилно типовете излъчватели за основната зона и за допълнителната зона в съответствие със свързания излъчвател.

Бивалентен

Трябва да съответства на оформлението на вашата система. Инсталиран ли е външен топлинен източник (двувалентен)?

За повече информация вижте указанията за приложение в справочното ръководство за монтажника и настройките в справочника за конфигуриране ([5.14] Бивалентен).

ВКЛЮЧЕНО (инсталирано)/ИЗКЛЮЧЕНО (не е инсталирано)

[10.5] Система 2/4

Ограничение: Този екран се показва само когато не е избран котел на бойлера и когато в стъпка [10.4] Система 1/4, Бивалентен е зададено на ВКЛ.

Комплект Бивалентен обходен кран:

- изберете между стандартните възможности на Полеви вход/изход.
- За електрическото свързване на Бивалентен обходен кран, вижте "6.4.11 За да свържете двувалентния байпасен вентил" ▶ 27].

[10.6] Система 3/4

Ограничение: Този екран се показва само когато устройството има двувалентен топлообменник в резервоара.

В случай, че външен топлинен източник е свързан към двувалентните модели.

Задайте:

- Котел с бойлер (ВКЛ./ИЗКЛ.)
 - Вкл.
- Обем на котела
 - Може да покрие нуждата на топлина: когато външният топлинен източник може да покрие общата нужда от топлина.
 - Не може да покрие нуждата на топлина: когато външният топлинен източник не може да покрие общата нужда от топлина.

Капацитетът на котела определя дали външният топлинен източник е способен да покрие общата нужда от топлина.

- Максимален капацитет (изберете стойност)
 - Изберете ограничение на мощността, което е по-ниско от това, което може да осигури външният топлинен източник.
 - Определя максималната мощност, ако външният топлинен източник не може да покрие общата нужда от топлина.

[10.7] Система 4/4

Задайте Избиране на авария.

Избиране на авария

Когато в термopомпата възникне повреда, тази настройка (същата като настройка [5.23]) определя дали други източници на топлина могат да поемат отоплението на помещенията и производството на БГВ.

Когато не се осъществи автоматично пълно поемане на функциите от други източници на топлина, се появява изскачащ прозорец (със същото съдържание като настройка [5.30]), в който можете ръчно да потвърдите, че другите източници на топлина могат да поемат изцяло функциите (т.е. отопление на помещенията до нормалната зададена точка и производство на БГВ = ВКЛ.).

Когато къщата е без надзор за по-дълъг период от време, препоръчваме да използвате автоматично SH, намалено/БГВ изкл., за да поддържате ниска консумация на енергия.

[5.23]	При повреда на термopомпата, има ... от други източници на топлина	Пълно поемане
Ръчно	Няма поемане: ▪ Отопление на помещенията=ИЗКЛЮЧЕНО ▪ БГВ=ИЗКЛЮЧЕНО	След ръчно потвърждение
Автоматично	Пълно поемане: ▪ Отопление на помещенията до нормална зададена точка ▪ БГВ=ВКЛ.	Автоматично
автоматично SH, намалено/БГВ вкл.	Частично поемане: ▪ Отопление на помещенията до намалена зададена точка ▪ БГВ=ВКЛ.	След ръчно потвърждение
автоматично SH, намалено/БГВ изкл.	Частично поемане: ▪ Отопление на помещенията до намалена зададена точка ▪ БГВ=ИЗКЛЮЧЕНО	След ръчно потвърждение
автоматично SH, нормално/БГВ изкл.	Частично поемане: ▪ Отопление на помещенията до нормална зададена точка ▪ БГВ=ИЗКЛЮЧЕНО	След ръчно потвърждение

**БЕЛЕЖКА**

Режим на поддръжка / Потвърждение на аварийен режим. Режимът за поддръжка е предназначен за монтажници и сервизни техници. При преминаване в режим на поддръжка се приема, че монтажникът вече е запознат с всички активни грешки или системни проблеми. Следователно системата НЕ показва никакви изскачащи прозорци за потвърждение на аварийен режим, докато режимът за поддръжка е активен. След излизане от режим на поддръжка, ако е необходимо, ще се покажат изскачащи прозорци за потвърждение на аварийен режим. Ако това вече е било потвърдено преди преминаването в режим на поддръжка, не е необходимо допълнително потвърждение.

7 Конфигуриране

ИНФОРМАЦИЯ

Ако настъпи повреда на термopомпата и Избиране на авария HE е зададено на Автоматично, следните функции ще останат активни, дори ако потребителят HE потвърди работа в аварийен режим:

- Защита на помещението от замръзване
- Изсъхване на замаската на подовото отопление
- Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода
- Дезинфекция

ИНФОРМАЦИЯ

Когато други източници на топлина поемат топлинното натоварване от термopомпата, потреблението на енергия може да се увеличи значително.

[10.8] Резервен нагревател

Задайте:

- Конфигурация на мрежата:
 - Една фаза
 - Три фази 3x400 V+N
- Максимален капацитет:
 - Плъзгачът е ограничен в зависимост от конфигурацията на мрежата и предпазителя. **Бележка:** По време на размразяването резервният нагревател може да достигне максималната мощност, определена тук. Ако е необходимо, можете да ограничите тази стойност (но не по-малко от 2 kW, за да се осигури надеждна работа).
- Предпазител >10 A (ВКЛ./ИЗКЛ.)

Максималният капацитет, предложен от потребителския интерфейс, се основава на избраната конфигурация на мрежата и, ако е приложимо, размера на предпазителя. Монтажникът обаче може да намали максималния капацитет на резервния нагревател, като използва списъка за превъртане. Таблицата по-долу предоставя преглед на динамичните максимуми на списъка за превъртане.

Конфигурация на мрежата	Предпазител >10 A	Максимален капацитет
Една фаза	(в сиво) ^(a)	Ограничено до 6 kW ^(b)
Три фази 3x400 V+N	(в сиво) ^{(a)(c)}	Ограничено до 9 kW ^(b)

^(a) Настройката на предпазителя не може да се използва (т.е. поставянето на предпазители <10 A HE е разрешено).

^(b) Но не по-малко от 2 kW.

^(c) Тази функционалност HE е в сиво в ранните версии на софтуера на потребителския интерфейс.

[10.9] Основна зона 1/4

Задайте:

- Вид на тялото
- Управление

Вид на тялото

Трябва да съответства на оформлението на вашата система. Вид излъчвател на основната зона.
▪ Подово отопление ▪ Конвектор за термopомпа ▪ Радиатор

Настройката Вид на тялото влияе върху целевата делта Т при отопление, както следва:

Вид на тялото Основна зона	Целева делта Т при отопление
Подово отопление	3~10°C

Вид на тялото Основна зона	Целева делта Т при отопление
Конвектор за термopомпа	3~10°C
Радиатор	3~20°C

Отоплението или охлаждането на основната зона може да отнеме повече време. Това зависи от:

- Водният обем на системата
- Тип топлоизлъчвател на основната зона



БЕЛЕЖКА

Средна температура на излъчвателя = Температура на изходящата вода – (Делта Т)/2

Тома означава, че за едно и също задание за температурата на изходящата вода, средната температура на излъчвателя на радиаторите е по-ниска от тази на подовото отопление поради по-голямата Делта Т.

Примерни радиатори: 40–10/2=35°C

Примерно подово отопление: 40–5/2=37,5°C

За да компенсирате, можете да увеличите желаните температури на зависимата от атмосферните условия крива.



ИНФОРМАЦИЯ

Максималната температура на изходящата вода се определя въз основа на настройката [3.12] Зададена точка на прегряване. Тази граница определя максималната изходяща вода **в системата**. В зависимост от стойността на тази настройка, максималната зададена точка на LWT също ще бъде намалена с 5°C, за да се позволи стабилен контрол към зададената точка.

Максималната температура на изходящата вода **в основната зона** се определя въз основа на настройката [1.19] Прегряване на кръга, само в случай че е активирана опцията [3.13.5] Монтиран двузонов комплект. Тази граница определя максималната изходяща вода **в основната зона**. В зависимост от стойността на тази настройка, максималната зададена точка на LWT също ще бъде намалена с 5°C, за да се позволи стабилен контрол към зададената точка.

Управление

Определя метода за управление на устройството за основната зона.

- Изходяща вода: работата на устройството се определя на базата на температурата на изходящата вода, независимо от действителната стайна температура и/или нуждата от отопление или охлаждане на стаята.
- Външен стаен термостат: работата на устройството се определя от външния термостат или еквивалентно устройство (напр. термopомпен конвектор).
- Стаен термостат: работата на устройството се определя въз основа на окръжаващата температура, зададена от специалния потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат).

В случай на управление с външен стаен термостат трябва да зададете и [1.13] Външен стаен термостат (Източник на вход и Тип на връзката):

Източник на вход:

Трябва да съответства на оформлението на вашата система. Източник на вход на външния стаен термостат за основната зона.

- Хардуер: За външен стаен термостат, свързан към устройството.
- Външен: За Cloud и Modbus.

Тип на връзката:

Ограничение: Приложимо само ако [1.13] Източник на вход = Хардуер.

Трябва да съответства на оформлението на вашата система.
Вид на външния стаен термостат за основната зона.

- Единичен контакт: използваният външен стаен термостат може да изпраща само състояние ВКЛ./ИЗКЛ. на термостата. Няма разделяне между нуждата от отопление или охлаждане.
Изберете тази стойност в случай на свързване към термопомпния конвектор (FWX*).
- Двоен контакт: използваният външен стаен термостат може да изпраща отделно състояние ВКЛ./ИЗКЛ. на термостата за отопление/охлаждане.
Изберете тази стойност при свързване към многозонови кабелни контролери, жични стайни термостати (EKRTWA) или безжични стайни термостати (EKRTTB).



БЕЛЕЖКА

Ако се използва външен стаен термостат, той ще управлява защитата на помещението от измръзване.

[10.10] Основна зона 2/4

Задайте:

- Режим задаване Отопление:
 - Фиксиран
 - Зависимо от атмосферните условия
- Режим задаване Охлаждане:
 - Фиксиран
 - Зависимо от атмосферните условия

[10.11] Основна зона 3/4 (Крива на зависимостта от атмосферните условия отопление)

Определя зависима от атмосферните условия крива, използвана за определяне на температурата на изходящата вода в основната зона при отопление на помещенията.

Ограничение: кривата се използва само когато Режим задаване Отопление (основна зона) = Зависимо от атмосферните условия.

Вижте "7.2 Зависима от атмосферните условия крива" ▶ 38].

[10.12] Основна зона 4/4 (Крива на зависимостта от атмосферните условия охлаждане)

Определя зависима от атмосферните условия крива, използвана за определяне на температурата на изходящата вода в основната зона при охлаждане на помещенията.

Ограничение: кривата се използва само когато Режим задаване Охлаждане (основна зона) = Зависимо от атмосферните условия.

Вижте "7.2 Зависима от атмосферните условия крива" ▶ 38].

[10.13] Допълнителна зона 1/4

Задайте:

- Вид на тялото
- Управление

Вид на тялото

Трябва да съответства на оформлението на вашата система.
Вид излъчвател на допълнителната зона. За повече информация вижте " [10.9] Основна зона 1/4" ▶ 36].

- Подово отопление
- Конвектор за термопомпа
- Радиатор

Управление

Показва (само за четене) метода за управление на устройството за допълнителната зона. Определя се от метода за управление на устройството за основната зона (вижте " [10.9] Основна зона 1/4" ▶ 36]).

- Изходяща вода ако методът за управление на устройството за основна зона е Изходяща вода.
- Външен стаен термостат ако методът за управление на устройството за основна зона е:
 - Външен стаен термостат или
 - Стаен термостат

В случай на управление с външен стаен термостат трябва да зададете и [2.13] Външен стаен термостат (Източник на вход и Тип на връзката):

Източник на вход:

Трябва да съответства на оформлението на вашата система.
Източник на вход на външния стаен термостат за допълнителната зона.

- Хардуер: За външен стаен термостат, свързан към устройството.
- Външен: За Cloud и Modbus.

Тип на връзката:

Ограничение: Приложимо само ако [2.13] Източник на вход = Хардуер.

Трябва да съответства на оформлението на вашата система.
Вид на външния стаен термостат за допълнителната зона.

- Единичен контакт: използваният външен стаен термостат може да изпраща само състояние ВКЛ./ИЗКЛ. на термостата. Няма разделяне между нуждата от отопление или охлаждане.
Изберете тази стойност в случай на свързване към термопомпния конвектор (FWX*).
- Двоен контакт: използваният външен стаен термостат може да изпраща отделно състояние ВКЛ./ИЗКЛ. на термостата за отопление/охлаждане.
Изберете тази стойност при свързване към многозонови кабелни контролери, жични стайни термостати (EKRTWA) или безжични стайни термостати (EKRTTB).

[10.14] Допълнителна зона 2/4

Задайте:

- Режим задаване Отопление:
 - Фиксиран
 - Зависимо от атмосферните условия
- Режим задаване Охлаждане:
 - Фиксиран
 - Зависимо от атмосферните условия

[10.15] Допълнителна зона 3/4 (Крива на зависимостта от атмосферните условия отопление)

Определя зависима от атмосферните условия крива, използвана за определяне на температурата на изходящата вода в допълнителната зона при отопление на помещенията.

7 Конфигуриране

Ограничение: кривата се използва само когато Режим задаване Отопление (допълнителна зона) = Зависимо от атмосферните условия.

Вижте "7.2 Зависима от атмосферните условия крива" [р 38].

[10.16] Допълнителна зона 4/4 (Крива на зависимостта от атмосферните условия охлаждане)

Определя зависима от атмосферните условия крива, използвана за определяне на температурата на изходящата вода в допълнителната зона при охлаждане на помещенията.

Ограничение: кривата се използва само когато Режим задаване Охлаждане (допълнителна зона) = Зависимо от атмосферните условия.

Вижте "7.2 Зависима от атмосферните условия крива" [р 38].

[10.17] Съветник за конфигуриране – БГВ 1/2

Не е приложимо.

[10.18] Съветник за конфигуриране – БГВ 2/2

Задайте:

- Зададена температура за бойлера (изберете стойност)
- Хистерезис (изберете стойност)

[10.19] Съветник за конфигуриране

Съветникът за конфигуриране приключи!

Моля, уверете се, че контролният списък при пускане в експлоатация в e-Save също е завършен.

7.2 Зависима от атмосферните условия крива

7.2.1 Какво е зависима от атмосферните условия крива?

Работа в зависимост от атмосферните условия

Модулът работи "в зависимост от атмосферните условия", ако желаната температура на изходящата вода се определя автоматично от външната температура. По тази причина той е свързан с датчик за температура, разположен на северната страна на сградата. Ако външната температура падне или се повиши, модулът моментално компенсира. Така не се налага устройството да изчаква получаването на обратна връзка от термостата, за да повиши или намали температурата на изходящата вода. Тъй като той реагира по-бързо, това предотвратява високи повишавания или спадания на вътрешната температура и на температурата на водата от крановете.

Преимущество

Режимът на работа в зависимост от атмосферните условия намалява потреблението на енергия.

Зависима от атмосферните условия крива

За да може да компенсира разликите в температурата, модулът разчита на своята зависима от атмосферните условия крива. Кривата определя каква трябва да бъде температурата на изходящата вода при различни външни температури. Тъй като наклонът на кривата зависи от локалните обстоятелства, като например климат и изолация на сградата, кривата може да бъде коригирана от монтажника или от потребителя.

Вид на зависимата от атмосферните условия крива

Видът на зависимата от атмосферните условия крива, е "крива по 2 зададени точки".

Достъпност

Зависима от атмосферните условия крива има за:

- Основна зона – отопление
- Основна зона – охлаждане
- Допълнителна зона, отопление
- Допълнителна зона, охлаждане

7.2.2 Използване на зависими от атмосферните условия криви

Свързани екрани

В следващата таблица е описано:

- Къде можете да дефинирате различните зависими от атмосферните условия криви
- Когато се използва кривата (ограничение)

За да определите кривата, отидете на...	Кривата се използва, когато...
[1.8] Основна зона > Крива на зависимостта от атмосферните условия отопление	[1.5] Режим задаване Отопление=Зависимо от атмосферните условия
[1.9] Основна зона > Крива на зависимостта от атмосферните условия охлаждане	[1.7] Режим задаване Охлаждане=Зависимо от атмосферните условия
[2.8] Допълнителна зона > Крива на зависимостта от атмосферните условия отопление	[2.5] Режим задаване Отопление=Зависимо от атмосферните условия
[2.9] Допълнителна зона > Крива на зависимостта от атмосферните условия охлаждане	[2.7] Режим задаване Охлаждане=Зависимо от атмосферните условия




ИНФОРМАЦИЯ


Максимални и минимални зададени точки

Не можете да конфигурирате кривата с температури, които са по-високи или по-ниски от установените максимални и минимални зададени точки за зоната. Когато се достигне максималната и или минималната зададена точка, кривата се изравнява.

За да определите зависима от атмосферните условия крива

Определете зависимата от атмосферните условия крива, като използвате две зададени точки (b, c). Пример:

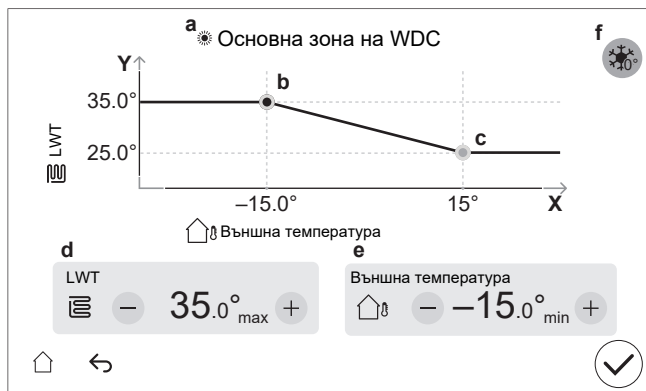

Елемент	Описание
a	Избрана зависима от атмосферните условия крива: [1.8] Основна зона — Отопление (☀) [1.9] Основна зона — Охлаждане (❄) [2.8] Допълнителна зона — Отопление (☀) [2.9] Допълнителна зона — Охлаждане (❄)
b, c	Зададена точка 1 и зададена точка 2. Можете да ги промените: - Чрез плъзгане на зададената точка. - Като докоснете зададената точка и след това използвате бутоните - / + в d, e.
d, e	Стойности на избраната зададена точка. Можете да промените стойностите, като използвате бутоните - / +.
f	Ограничение: Показва се само ако увеличението вече е избрано чрез [1.26] за основна зона или чрез [2.20] за допълнителна зона. Увеличаване около 0°C (същото като настройката [1.26] за основна зона и [2.20] за допълнителна зона). Използвайте тази настройка за компенсиране на възможни топлинни загуби на сградата поради изпаряването на разтопен лед или сняг. (напр. в държави от студените региони). При отопление желаната температура на изходящата вода се повишава локално около външна температура от 0°C.  L: Увеличаване; R: Интервал; X: Външна температура; Y: Температура на изходящата вода Възможни стойности: - Не - увеличение с 2°C, размах 4°C - увеличение с 2°C, размах 8°C - увеличение с 4°C, размах 4°C - увеличение с 4°C, размах 8°C
Ос X	Външна температура.
Ос Y	Температура на изходящата вода за избраната зона. Иконата съответства на топлоизлъчвателя за тази зона: : Подово отопление : Термопомпен конвектор : Радиатор

За фина настройка на зависима от атмосферните условия крива

В следващата таблица е описано как да се прецизира зависимата от атмосферните условия крива на зона:

Чувстваш се...		Прецизиране със зададени точки:			
При нормални външни температури ...	При ниски външни температури ...	Зададена точка 1 (b)		Зададена точка 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Студено	↑	↑	—	—
OK	Горещо	↓	↓	—	—
Студено	OK	—	—	↑	↑

Чувстваш се...		Прецизиране със зададени точки:			
При нормални външни температури ...	При ниски външни температури ...	Зададена точка 1 (b)		Зададена точка 2 (c)	
		X	Y	X	Y
Студено	Студено	↑	↑	↑	↑
Студено	Горещо	↓	↓	↑	↑
Горещо	OK	—	—	↓	↓
Горещо	Студено	↑	↑	↓	↓
Горещо	Горещо	↓	↓	↓	↓

7.3 Структура на менюто: Общ преглед на настройките от монтажника



БЕЛЕЖКА

При промяна на някои настройки работата може временно да бъде прекъсната. Операциите ще се рестартират, когато се върнете на началния екран.

В зависимост от типа на устройството и избраните настройки някои настройки няма да се виждат.

[1] Основна зона

- [1.6] Диапазон на работа: Отопление
- [1.12] Управление
- [1.13] Външен стаен термостат
- [1.14] Разлика в температурата при отопление
- [1.16] Разрешение за охлаждане
- [1.18] Разлика в температурата при охлаждане
- [1.19] Прегряване на кръга
- [1.20] Недостатъчно охлаждане на кръга на водата
- [1.26] Увеличаване около 0°C
- [1.31] Стаен термостат Daikin
- [1.43] Диапазон на работа: Охлаждане

[2] Допълнителна зона

- [2.6] Диапазон на работа: Отопление
- [2.12] Управление
- [2.13] Външен стаен термостат
- [2.14] Разлика в температурата при отопление
- [2.17] Разлика в температурата при охлаждане
- [2.20] Увеличаване около 0°C
- [2.33] Разрешение за охлаждане
- [2.37] Диапазон на работа: Охлаждане

[3] Отопление/охлаждане на помещенията

- [3.6] Допълнителна зона
- [3.7] Макс. превишаване на възможностите на отоплението LWT
- [3.8] Осреднено време
- [3.9] Максимално недоизползване на охлаждане LWT
- [3.10] Хидравлично разделен
- [3.11] Зададена точка на недостатъчно охлаждане
- [3.12] Зададена точка на прегряване
- [3.13] Двухъзов комплект
- [3.14] Стаен термостат наличен
- [3.15] Минимално време на включване на термопомпата
- [3.17] Непрекъсната работа на помпата при поискване

[4] Битова гореща вода

- [4.10] Дезинфекция
- [4.11] Работен диапазон
- [4.13] Помпа за БГВ
- [4.18] Активиране на дезинфекция
- [4.20] Таймер за закъснение на допълнителния източник

[5] Настройки

- [5.1] Принудително размразяване
- [5.2] Тиха работа
- [5.5] Резервен нагревател
- [5.7] Преглед на настройките
- [5.11] Нулиране на работните часове на вентилатора
- [5.14] Настройки на бивалентен режим / Настройки на котел с бойлер
- [5.18] Рестартиране на системата
- [5.21] Интелигентно управление на бойлера
- [5.22] Отклонение на външен датчик за околна температура

8 Пускане в експлоатация

- [5.28] Балансиране
- [5.29] Режим на възстановяване на хладилния агент
- [5.32] Наличие на котел с бойлер
- [5.36] Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода
- [5.37] Наличие на бивалентен режим

[7] Режим на техническо обслужване

- [7.1] Тест на задвижващия механизъм
- [7.2] Обезвъздушаване
- [7.3] Пробна проверка на работата
- [7.4] Изсъхване на замазката на ПОТ
- [7.7] Настройки на пробна проверка на работата
- [7.8] Неизправност

[8] Свързаност

- [8.6] Безопасно отстраняване на USB устройство
- [8.11] Вид свързване с облака

[9] Енергия

- [9.11] Ефективност на котела
- [9.12] Коефициент на първична енергия
- [9.14] Отговор на търсенето
- [9.15] Системни ограничения

[10] Съветник за конфигуриране

Вижте "7.1 Съветник за конфигуриране" [► 33].

[11] Неизправност

[13] Полеви вход/изход

Вижте "6.3 Полеви вход/изход връзки" [► 15].

8 Пускане в експлоатация



БЕЛЕЖКА

Контролни списъци за пускане в експлоатация. Уверете се, че сте попълнили различните контролни списъци за пускане в експлоатация:

- В ръководствата за монтаж (външно тяло и вътрешно тяло) или в справочното ръководство за монтажника
- В приложението Daikin e-Care



БЕЛЕЖКА

Първа операция. Първият път, когато устройството стартира в режим на отопление или битова гореща вода, устройството скоро ще стартира в режим на охлаждане, за да гарантира надеждността на термopомпата:

- Поради тази причина резервният нагревател ще повиши температурата на водата, така че устройството да не замръзне. В зависимост от обема на водата в системата това може да отнеме до няколко часа. Необходимо е първия път да стартирате в режим на отопление или охлаждане на помещенията (не режим на битова гореща вода), за да се ограничи консумацията на резервния нагревател. Ако за първи път стартирате в режим на битова гореща вода, се очаква консумацията на резервния нагревател да е по-голяма.
- Грешка 89-10 може да възникне, ако устройството е инсталирано в дни с големи температурни колебания. За да се намали рискът от възникване на грешка 89-10, е полезно да се изчака няколко часа след отключване на устройството и отваряне на спирателния вентил на съда за хладилен агент на външното тяло, както и преди първото стартиране на устройството. Ако грешка 89-10 все още се появява, устройството ще спре работа за кратко и след това ще я възобнови. Устройството ще продължи да работи, но ще отнеме повече време, докато премине от охлаждане към отопление.



БЕЛЕЖКА

Ако външната температура е под 18°C, при стартиране в режим на охлаждане може да възникне грешка 89-10. Променете режима на работа на отопление и повторете процеса



БЕЛЕЖКА

Първа операция. Когато термopомпата се стартира в режим на охлаждане при първото стартиране на устройството, но външните температури са под 18°C, може да се появи грешка 89-10.

- Променете режима на работа на отопление или битова гореща вода и повторете процеса.




БЕЛЕЖКА

ВИНАГИ не работете с модула с термистори и/или датчици/автомати за налягане. Ако това НЕ Е така, това може да доведе до изгаряне на компресора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

След пускане в експлоатация НЕ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ автоматичните прекъсвачи (c) на устройствата, така че защитата да остане активирана. В случай на вътрешно тяло, захранвано отделно (a), има два автоматични прекъсвача. В случай на вътрешно тяло, захранвано от външното тяло (b), има един автоматичен прекъсвач.

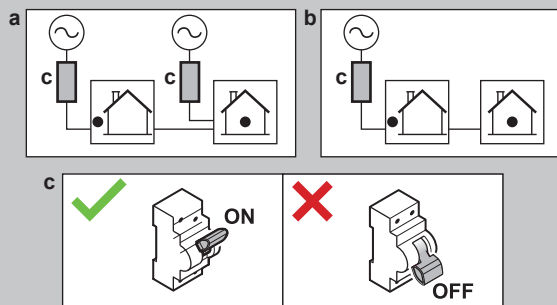

**БЕЛЕЖКА****Процедура за безопасност срещу блокиране – Помпи и вентили:**

Следните помпи и вентили имат процедура за безопасност срещу блокиране. Това означава, че когато компонентът е неактивен (при помпите), затворен (при спирателните вентили) или в състояние на покой (при смесителен вентил на двузонов комплект) в продължение на 24 часа, той ще работи за кратък период от време, за да се гарантира, че няма да блокира.

- Помпа на устройството
- Вторична помпа за охл./отопл.
- Външна помпа за охл./отопл., основна зона
- Външна на помпа за охл./отопл., допълнителна зона
- Спирателен вентил за основна зона
- Спирателен вентил за допълнителна зона
- Смесителен клапан на двузоновия комплект
- Директна помпа на двузоновия комплект
- Смесителна помпа на двузоновия комплект

Бележка:

- За да се активират тези процедури за безопасност срещу блокиране, устройството трябва да бъде свързано към захранването през цялата година.
- По време на режим на поддръжка процедурата за безопасност срещу блокиране не се изпълнява.
- Когато за един компонент (помпа или спирателен вентил) в определена зона се задейства процедура за безопасност срещу блокиране, другият компонент в тази зона, ако е монтиран, също ще бъде деблокиран. **Пример:** Ако помпата на основната зона е деблокирана, спирателният вентил на тази зона също ще бъде деблокиран.

**БЕЛЕЖКА**

Пълно промиване. Уверете се, че преди пускането в експлоатация тръбопроводите на системата/монтираните на място тръбопроводи са напълно промити, така че евентуалните замърсители са отстранени.

Причина: При извършване на обезвъздушаване замърсителите (т.е. утайки и микробиологични организми, които образуват биофилм и газове) могат да доведат до нежелано активиране на датчика за газ на вътрешното тяло. Това води до появата на грешка A0-02 и автоматично спира устройството. Грешката A0-02 може да бъде отстранена единствено от обучени монтажници, притежаващи необходимата компетентност, тъй като процедурата включва създаването на Digital Key.

**БЕЛЕЖКА**

Ако в тръбите на място са монтирани автоматични обезвъздушителни вентили:

- Между външното тяло и вътрешното тяло (на тръбата за входяща вода на вътрешното тяло) те трябва да бъдат затворени след пускане в експлоатация.
- След вътрешното тяло (от страната на излъчвателя) те могат да останат отворени след пускане в експлоатация.

**БЕЛЕЖКА**

За къщи с топлинен товар, сходен с декларираната отоплителна мощност на стикера за енергийна ефективност, се препоръчва да се зададе [5.6.1] Активиране на дефицит на мощност на 2 (Под равновесна точка) и да се намали зададената равновесна температура [5.6.2] Зададена точка за равновесие до декларираната бивалентна температура от -10°C. (вижте техническата карта в плика за аксесоари или онлайн базата данни на стикера за енергийна ефективност (вижте: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**БЕЛЕЖКА**

За да се избегне поведението на ВКЛ./ИЗКЛ. на устройството, се препоръчва устройството да не се преоразмерява. Направете справка с декларираната отоплителна мощност на стикера за енергийна ефективност или в онлайн базата данни на стикера за енергийна ефективност: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Когато устройството е ВКЛЮЧЕНО, са необходими 5 минути, за да се инициализира. През това време спирателният вентил за спиране на течове на входа остава затворен, така че не може да започне работа за битова гореща вода.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Защитни функции – "Режим на техническо обслужване". Софтуерът е снабден със защитни функции. Модулът изпълнява автоматично тези функции, когато е необходимо.

Защитни функции: [3.4] Против замръзване, [5.36] Предотвратяване на замръзването на тръбите за вода и [4.18] Активиране на дезинфекция.

Имайте предвид, че ако системата остане в режим Режим на техническо обслужване твърде дълго (напр. не е активно тестово пускане или е активно тестово пускане без работа на помпата на агрегата), може да се отвори вентилът за защита от замръзване (вижте "5.2.5 За защита на водния кръг от замръзване" ► 13).

Не е желателно защитните функции да бъдат активни по време на монтажа или сервизното обслужване. Следователно:

- **При първо включване:** режимът на техническо обслужване е активен и защитните функции са дезактивирани по подразбиране. След 12 часа режимът на техническо обслужване ще бъде дезактивиран и защитните функции ще бъдат активирани автоматично, с изключение на [4.18] Активиране на дезинфекция.
- **След това:** всеки път, когато отидете на [7], Режим на техническо обслужване защитните функции се дезактивират за 12 часа или докато излезете от Режим на техническо обслужване. **Бележка:** [4.18] Активиране на дезинфекция не се рестартира автоматично при излизане от режим на техническо обслужване.



БЕЛЕЖКА

Режим на поддръжка. По време на режим на поддръжка се игнорират/НЕ се игнорират следните операции:

- **НЕ се игнорират:** [9.15.4] Ограничение на предпазителя на външното тяло.

- **Игнорират се:**

- [9.15.1] Законово ограничение
- [9.15.3] Системно ограничение
- [9.14.1] = Контакти, подготвени за интелигентна мрежа (или чрез Modbus/Cloud) (режими на работа на Smart Grid: Принудително изключване/Принудително включване/Препоръчително включване)
- [9.14.1] = Контакт на интелигентен брояч (или чрез Modbus/Cloud) (приложено ограничение на мощността)
- [5.2] Тиха работа



БЕЛЕЖКА

Режим на поддръжка / Потвърждение на аварийен режим. Режимът за поддръжка е предназначен за монтажници и сервизни техници. При преминаване в режим на поддръжка се приема, че монтажникът вече е запознат с всички активни грешки или системни проблеми. Следователно системата НЕ показва никакви изскачащи прозорци за потвърждение на аварийен режим, докато режимът за поддръжка е активен. След излизане от режим на поддръжка, ако е необходимо, ще се покажат изскачащи прозорци за потвърждение на аварийен режим. Ако това вече е било потвърдено преди преминаването в режим на поддръжка, не е необходимо допълнително потвърждение.



ИНФОРМАЦИЯ

Отдалечено актуализиране на фърмуера

1. Ако на началния екран се показва в момента тече отдалечено изтегляне на актуализация на фърмуера и не може да се стартира Режим на техническо обслужване (в сиво), нито да се въведе Режим на възстановяване на хладилния агент.

- **Бележка:** Изтеглянето може да отнеме до 60 минути. По време на изтеглянето нормалната работа ще продължи.

- **Бележка:** Ако изтеглянето на фърмуера е неуспешно или прекъснато, трябва ръчно да рестартирате процеса. Системата не извършва автоматични повторни опити.

- След приключване на изтеглянето устройството внимателно прекратява работата си, за да рестартира системата, и след това се рестартира (ако е необходимо).

2. По време на Режим на техническо обслужване, не може да се стартира дистанционното актуализиране на фърмуера.

3. По време на Режим на възстановяване на хладилния агент, не може да се стартира дистанционното актуализиране на фърмуера.



ИНФОРМАЦИЯ

Когато сте в режим на поддръжка и е възникнала неизправност, в горния ляв ъгъл на екрана ще се появят една или повече икони. Функцията няма да стартира.

- : възникна грешка.
- : възникна предупреждение.
- : предпазният вентил е затворен.

⇒ След изчистване на състоянието на неизправност функцията може да бъде стартирана ръчно чрез натискане на бутона за стартиране.

8.1 Проверки преди пускане в експлоатация

- 1 След монтажа на уреда проверете посочените по-долу елементи.
- 2 Затворете модула.
- 3 Включете модула.

☐	Прочетете всичките инструкции за монтаж, както са описани в справочното ръководство на монтажника .
☐	Вътрешното тяло е инсталирано правилно. ▪ Проверете дали всички части на преградата са поставени правилно. ▪ Проверете дали блокиращите части са затворени.
☐	Външното тяло е инсталирано правилно.
☐	Следното свързващо окабеляване на място е извършено в съответствие с настоящия документ и приложимото законодателство: ▪ Между локалното захранващо табло и външното тяло ▪ Между вътрешното тяло и външното тяло ▪ Между локалното захранващо табло и вътрешното тяло ▪ Между вътрешното тяло и вентилите (ако е приложимо) ▪ Между вътрешното тяло и стайния термостат (ако е приложимо)
☐	Нормално затвореният спирателен вентил (спиране на течове на входа) е правилно монтиран.
☐	Системата е правилно заземена и заземяващите клеми са затегнати здраво.
☐	Предпазители, автоматичните прекъсвачи или локално инсталираните защитни устройства са с размера и типа, посочени в този документ, и НЕ са шунтирани.
☐	Захранващото напрежение съответства на напрежението върху идентификационния етикет на модула.
☐	В превключвателната кутия НЯМА разхлабени съединения или повредени електрически компоненти.
☐	Вътре във вътрешното и външното тяло НЯМА повредени компоненти или смакани тръби .
☐	Автоматичният прекъсвач на резервния нагревател F1B (доставка на място) е ВКЛ.
☐	Монтираните тръби са с точния размер и тръбите са правилно изолирани.
☐	НЯМА изтичане на вода вътре във вътрешното тяло. Всички електрически компоненти и връзки са сухи.

☐	Спирателните вентили са правилно монтирани и са напълно отворени.
☐	Тръбопроводите на системата/монтираните на място тръбопроводи са напълно промити.
☐	Ако в тръбите на място са монтирани автоматични обезвъздушителни вентили : - Между външното тяло и вътрешното тяло (на тръбата за входяща вода на вътрешното тяло) те трябва да бъдат затворени след пускане в експлоатация. - След вътрешното тяло (от страната на излъчвателя) те могат да останат отворени след пускане в експлоатация.
☐	Предпазният вентил (кръг за отопление на помещенията) изпуска вода, когато е отворен. ТРЯБВА да излиза чиста вода.
☐	Минималният обем на водата е гарантиран при всички условия. Вижте "За проверка на обема на водата и дебита" в "5.1 Подготовката на тръбопровода за водата" [▶ 9].
☐	Резервоарът за съхранение е изцяло напълнен.
☐	Бойлерът за битова гореща вода е изцяло напълнен.
☐	Качеството на водата съответства на Директива 2020/2184 на ЕС.
☐	Към водата не се добавя разтвор против замръзване (например гликол).
☐	Поставете етикета "Без гликол" (доставен като принадлежност) към тръбите на място близо до точката на пълнене.
☐	Обяснете на потребителя как безопасно да използва термopомпата R290. За повече информация относно това вижте специалното сервисно ръководство ESIE22-02 "Системи, използващи хладилен агент R290" (налично на https://my.daikin.eu).

8.2 Проверки при пускане в експлоатация

☐	За да отключите външно тяло (компресора).
☐	За да отворите спирателния вентил на съда за хладилен агент на външното тяло.
☐	За да актуализирате софтуера на потребителския интерфейс до най-новата версия.
☐	За извършване на обезвъздушаване .
☐	За да проверите дали минималният дебит по време на охлаждане/стартане на отоплението/размразяване/работа на резервния нагревател е гарантиран при всякакви условия. Вижте "За проверка на обема на водата и дебита" в "5.1 Подготовката на тръбопровода за водата" [▶ 9].
☐	За извършване на пробна експлоатация на задвижващ механизъм .
☐	За изпълнение на пробна експлоатация .
☐	За да изпълните (стартирате) изсъхване на замазката на подовото отопление (ако е необходимо).

8.2.1 За да отключите външното тяло (компресора)



БЕЛЕЖКА

По време на блокираното състояние термopомпата НЕ може да работи.

Възможна е ограничена работа/пускане в експлоатация чрез други източници на топлина, свързани с [5.23] Избиране на авария (вижте " [10.7] Система 4/4" [▶ 35]).



БЕЛЕЖКА

НЕ изключвайте захранването по време на процедурата по отключване.

Ако по време на процеса на отключване има прекъсване на електрозахранването, системата ТРЯБВА да се върне в потребителски режим и генерирането на цифров ключ ТРЯБВА да се стартира отново.

Кой	Само обучени монтажници с необходимото ниво на компетентност са упълномощени да извършват процедурата за отключване (т.е. да генерират Digital Key).
Какво	 Компресорът на термopомпите Daikin Altherma 4 се доставя в заключено състояние. По време на пускането в експлоатация той трябва да бъде отключен чрез функцията Digital Key в приложението Daikin e-Care и на потребителския интерфейс на външното тяло. Daikin Altherma 4  + Daikin e-Care   Digital Key Бележка: за да изчистите някои грешки, свързани с R290 (например изтичане на хладилен агент R290, грешки в датчика за газ), също трябва да използвате функцията Digital Key.
Кога	Вариант 1 (съветник за конфигуриране): при първо ВКЛЮЧВАНЕ на устройството съветникът за конфигуриране стартира автоматично. След като изпълните всички стъпки в съветника (вижте "7.1 Съветник за конфигуриране" [▶ 33]), потребителският интерфейс ще покаже съобщение за грешка, което указва да стартирате функцията Digital Key (т.е. да изпълните процедурата за отключване). Вариант 2 (грешки): когато има грешки, за които трябва Digital Key, за да се изчистят, можете да стартирате функцията Digital Key от съответните съобщения за грешки.
Необходимо	- Смартфон (поддържан iOS/Android) с инсталирано приложение Daikin e-Care. - За да изтеглите приложението, вижте "1.1 За настоящия документ" [▶ 2]. - Поддържа се офлайн функция за генериране на Digital Key (ако потребителят вече е влязъл в системата). - Професионален акаунт Stand By Me (за влизане в приложението), с необходимото ниво на обучение за работа с устройства R290.

8 Пускане в експлоатация

Точки на особено внимание	- Допускат се максимум 5 опита за отключване на 15 минути. Ако те бъдат надвишени, устройството НЕ позволява други опити в продължение на 1 час. - След като Digital Key бъде въведен, разрешенията за устройството се увеличават за 6 часа. Препоръчва се монтажникът да се върне към потребителски режим при напускане на обекта.
---------------------------	--

Процедура за отключване (диаграма)



Процедура за отключване (подробни стъпки)

1	На началната страница на приложението Daikin e-Care отидете на: Резултат: приложението проверява дали монтажникът има необходимото ниво на компетентност за извършване на процедурата за отключване. Ако няма, се показва грешка и действията се ограничават.
---	--

2	3-стъпковият процес за генериране на Digital Key стартира: 2.1 Идентификация на устройството 2.2 Въпросник за безопасност 2.3 Генериране на Digital Key
2.1	Идентификация на устройството Сканирайте QR кода на табелката със спецификации на вътрешното тяло. Приложението ще провери дали това устройство вече е регистрирано и намерено от Stand By Me. За нови инсталации ще трябва да регистрирате устройството, преди да можете да преминете към следващата стъпка.
2.2	Въпросник за безопасност Отговорете на въпросите за безопасност. Този кратък списък с въпроси помага на монтажника да провери дали са изпълнени минималните изисквания за безопасност за активиране на компресора. Когато контролният списък е завършен, приложението проверява отговорите и генерира отчет. Само ако са изпълнени всички изисквания за безопасност, можете да преминете към следващата стъпка.
2.3	Генериране на Digital Key
2.3.1	Приложението показва първи код. Въведете този код в потребителския интерфейс. Например:
2.3.2	Потребителският интерфейс генерира QR код. Сканирайте този код с приложението. Например:
2.3.3	Приложението показва втори код (=Digital Key; еднократен код). Въведете този код в потребителския интерфейс. Например:
Резултат:	Ако всичко е НАРЕД, в потребителския интерфейс се показва потвърждение.

3		Когато бъде указано от потребителския интерфейс, отворете спирателния вентил на съда на хладилния агент на външното тяло. Вижте "8.2.2 За да отворите спирателния вентил на съда на хладилния агент на външното тяло" [► 45].
4		В потребителския интерфейс потвърдете, че вентилът на хладилния агент е отворен.
	Резултат:	Когато това бъде потвърдено, устройството е напълно функционално.
5		В приложението потвърдете завършването на процедурата за отключване.
6		В приложение ще бъдете насочени към инструмента за пускане в експлоатация, където можете да попълните контролния списък за пускане в експлоатация, за да завършите подробните проверки на инсталацията. Когато процесът на пускане в експлоатация приключи, устройството е готово за работа.

8.2.2 За да отворите спирателния вентил на съда на хладилния агент на външното тяло



БЕЛЕЖКА

След монтажа спирателният вентил трябва да остане напълно отворен, за да се предотврати повреда на уплътнението.




БЕЛЕЖКА

Когато отваряте спирателния вентил на съда за хладилен агент на външното тяло, използвайте подходящи инструменти, за да не повредите спирателния вентил.


За безопасно транспортиране почти целият хладилен агент се съхранява в съда за хладилен агент на външното тяло. По време на пускане в експлоатация, при извършване на процедурата за отключване на външното тяло (вижте "8.2.1 За да отключите външното тяло (компресора)" [► 43]), спирателният вентил на съда за хладилен агент трябва да бъде напълно отворен (когато е указано от потребителския интерфейс) и да напълно остане отворен.

- 1 Уверете се, че няма изтичане на газ по веригата между вътрешното тяло и външното тяло, като използвате детектор за изтичане на газ.
- 2 Свалете капачката.
- 3 Завъртете спирателния вентил до напълно отворено положение (завъртете, както е показано, докато не може да се завърти повече) и го оставете напълно отворен.
- 4 Поставете отново капачката, за да предотвратите изтичане.
- 5 Проверете отново, за да се уверите, че няма изтичане на газ.

В случай на EPSKS04~07A*:

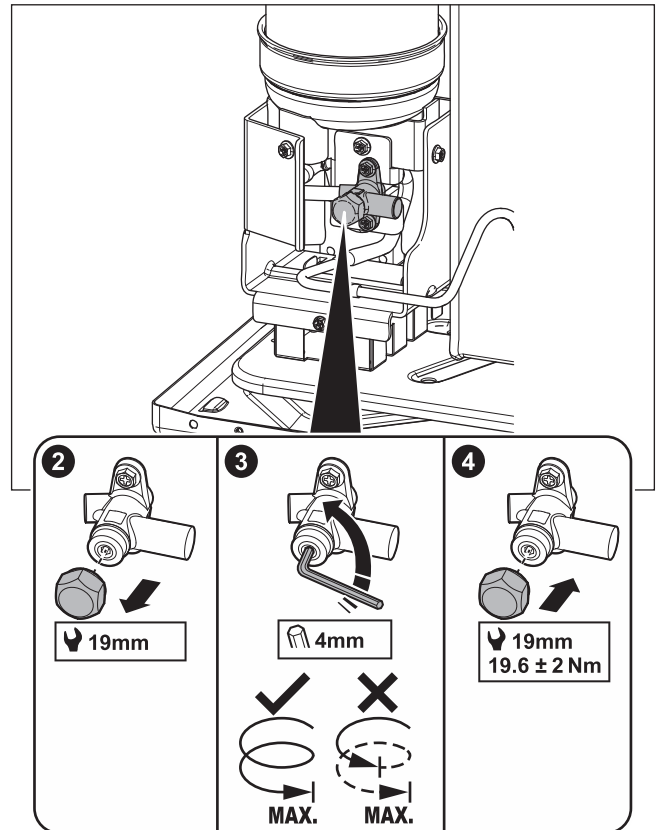

В случай на EPSK06~14A*:

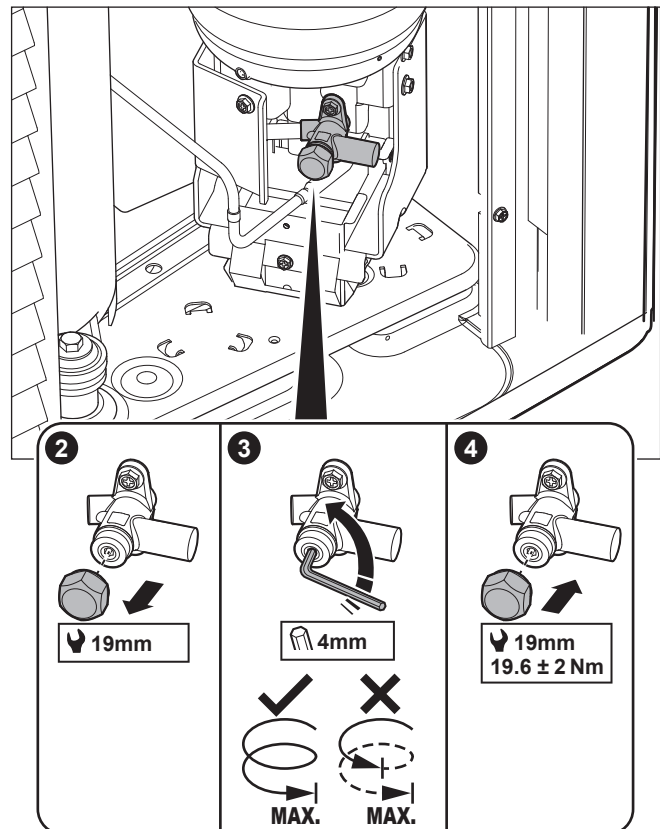

Стикер – в случай на EPSKS04~07A*:

Стикерът на сервисния капак на външното тяло съдържа информация относно отварянето на спирателния вентил на съда на хладилния агент на външното тяло. Някои текстове са на английски език. Това е преводът:

8 Пускане в експлоатация

#	Английски	Превод
10	Unlock the unit before opening the valve.	Отключете устройството, преди да отворите вентила.
10a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Отключете чрез MMI (потребителски интерфейс на вътрешното тяло) и приложението E-care. MMI ще даде инструкции кога да отворите вентила.
10c	Turn fully open and leave fully open.	Завъртете до напълно отворено положение и оставете напълно отворен.

Стикер – в случай на EPSK06~14A*:

Стикерът на сервисния капак на външното тяло съдържа информация относно отварянето на спирателния вентил на съда на хладилния агент на външното тяло. Някои текстове са на английски език. Това е преводът:


#	Английски	Превод
4	Unlock the unit before opening the valve.	Отключете устройството, преди да отворите вентила.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Отключете чрез MMI (потребителски интерфейс на вътрешното тяло) и приложението E-care. MMI ще даде инструкции кога да отворите вентила.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Завъртете до напълно отворено положение и оставете напълно отворен.

8.2.3 За да актуализирате софтуера на потребителския интерфейс

По време на пускането в експлоатация е добра практика да актуализирате софтуера на потребителския интерфейс, така че да имате всички най-нови налични функции.

- 1 Изтеглете най-новия софтуер за потребителския интерфейс (наличен на <https://my.daikin.eu>; търсете чрез Software Finder).
- 2 Поставете софтуера на USB флашпамет (трябва да бъде форматирано като FAT32).
- 3 ИЗКЛЮЧЕТЕ захранването на модула.
- 4 Поставете USB паметта в USB порта, разположен на интерфейсната печатна платка (A11P).
- 5 ВКЛЮЧЕТЕ модула. НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ устройството, ако превключвателната кутия е отворена.

Резултат: Софтуерът се актуализира автоматично. Можете да следите процеса в потребителския интерфейс.

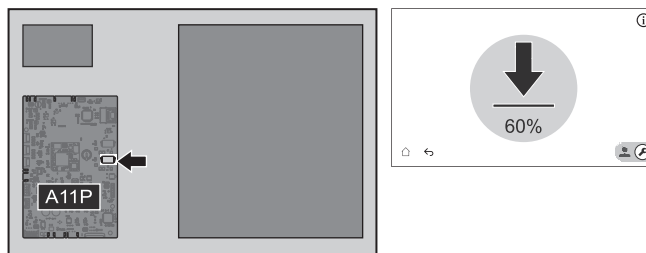

- 6 ИЗКЛЮЧЕТЕ захранването на модула.
- 7 Извадете USB паметта от USB порта, разположен на интерфейсната печатна платка (A11P).
- 8 ВКЛЮЧЕТЕ модула. НЕ ВКЛЮЧВАЙТЕ устройството, ако превключвателната кутия е отворена.

8.2.4 За извършване на обезвъздушаване



БЕЛЕЖКА

Пълно промиване. Уверете се, че преди пускането в експлоатация тръбопроводите на системата/монтажите на място тръбопроводи са напълно промити, така че евентуалните замърсители са отстранени.

Причина: При извършване на обезвъздушаване замърсителите (т.е. утайки и микробиологични организми, които образуват биофилм и газове) могат да доведат до нежелано активиране на датчика за газ на вътрешното тяло. Това води до появата на грешка A0-02 и автоматично спира устройството. Грешката A0-02 може да бъде отстранена единствено от обучени монтажници, притежаващи необходимата компетентност, тъй като процедурата включва създаването на Digital Key.



БЕЛЕЖКА

Второ обезвъздушаване. Ако трябва да извършите обезвъздушаване втори път (след 30 минути), трябва да излезете от режима на поддръжка и след това да влезете отново.



БЕЛЕЖКА

Основната и допълнителната помпа не се ВКЛЮЧВАТ по време на обезвъздушаване. Следователно обезвъздушаването за смесителния комплект трябва да се активира чрез нормална работа.

Помпите са ВКЛЮЧЕНИ:

- чрез активиране на външния термостат за специалната зона, което ще активира помпата за тази зона, или
- в управлението на ТИВ и двете помпи ще бъдат ВКЛЮЧЕНИ, когато функцията за отопление/охлаждане на помещението е включена на началния екран.

1 Превключете в режим на монтажник.

2 Отидете на [7] Режим на техническо обслужване и Потвърждаване.

Режим на техническо обслужване

Влизането в режим на техническо обслужване може да отнеме няколко минути. Логиката за управление завършва текущите операции преди превключване.

Отказ Потвърждаване

Резултат: режимът на Отопление/охлаждане на помещенията и Битова гореща вода ще бъде автоматично изключен.

Забележка: Ако след 15 минути устройството все още е в процес на влизане в режим на поддръжка, рестартирайте захранването.

3 Отидете на [7.7] Режим на техническо обслужване > Настройки на пробна проверка на работата, и дефинирайте целите на ШИМ на помпата, които искате да използвате по време на тестовия цикъл.

- За провеждане на тест за обезвъздушаване: Можете да избирате между Ниска скорост и Висока скорост.

⚙️[094] [7.7.8] Ограничение на помпата, режим на техническо обслужване (Ниска скорост) Цел на ШИМ на помпата (Ниска скорост). Използва се само по време на пробното пускане на задвижващия механизъм (само за пробното пускане на помпата на блока) и теста за обезвъздушаване. 0,1~1 стъпка: 0,1

⚙️[095] [7.7.8] Ограничение на помпата, режим на техническо обслужване (Висока скорост) Цел на ШИМ на помпата (Висока скорост). Използва се само по време на пробното пускане на задвижващия механизъм и теста за обезвъздушаване. 0,1~1 стъпка: 0,1

4 Отидете на [7.2] Режим на техническо обслужване > Обезвъздушаване.

7.2 - Тест на задвижващия механизъм - Обезвъздушаване

Данни

Ръчно Отопление/охлаждане на помещенията Висока

Текуща стойност Извършва се тест

Дебит 0 l/min 00:00:00

Налягане на водата 0 bar Тестът е стартиран

Кръг Отопление/охлаждане на помещенията 14 Март 2025 16:36:54

←

4.1 ⚙️

Настройки: използвайте настройките, за да посочите кое Обезвъздушаване трябва да бъде извършено и потвърдете. Настройките не могат да се променят, когато Обезвъздушаване работи.

Тест на задвижващия механизъм - Обезвъздушаване

Настройки

Настройки

Ръчно Автоматично

Кръг

Отопление/охлаждане на помещенията Бойлер

Обороти на помпата

Изкл. Ниска скорост Висока скорост

← ✓

Настройки

Ръчно Автоматично

Кръг (само за Ръчно):

Отопление/охлаждане на помещенията Бойлер

Обороти на помпата (само за Ръчно):

Изкл. Ниска скорост Висока скорост

4.2 Докоснете Стартване, за да стартирате обезвъздушаването.

Резултат: Обезвъздушаването започва. То спира автоматично след известно време.

4.3 Докоснете Стоп, за да спрете обезвъздушаването.

Резултат: Обезвъздушаването спира.

5 След теста за обезвъздушаване:

5.1 Изберете ← да се върнете в менюто.

5.2 Изберете ⬆ да излезете от Режим на техническо обслужване.

6 При излизане от Режим на техническо обслужване потребителският интерфейс автоматично възстановява работата (Отопление/охлаждане на помещенията и Битова гореща вода), както е била въведена преди в Режим на техническо обслужване. Проверете дали всички режими на работа са активирани според очакванията.

8.2.5 За проверка на минималния дебит

1	Проверете конфигурацията на хидравликата, за да разберете кои кръгове за отопление на помещенията могат да бъдат затворени с механични, електронни или други вентили.	—
2	Затворете всички кръгове за отопление на помещенията, които могат да бъдат затворени.	—
3	Стартирайте пробната експлоатация на помпата (вижте "8.2.6 За извършване на пробна експлоатация на задвижващ механизъм" ▶ 48).	—
	- Изберете [7.1.4] Помпа на устройството - Изберете скорост на помпата: Висока	
4	Отчетете дебита ^(a) . Ако дебитът е твърде нисък:	—
	- Обезвъздушете. - Проверете функционирането на електродвигателя на вентила M1S и M3S. Ако се налага, сменете електродвигателя на вентила.	

^(a) По време на пробната експлоатация на помпата е възможно модулет да работи под минимално необходимия дебит.

8 Пускане в експлоатация

Ако режимът на работа е...	Тогава... ^(a)
Охлаждане/стартиране на отопление/размразяване/ работа на резервен нагревател	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ минимален дебит е: 3a EPSX(B)07: 20 l/min 3a EPSX(B)10: 22 l/min 3a EPSX(B)14: 24 l/min
Производството на битова гореща вода	ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИЯТ минимален дебит е: 3a EPSX(B)07: 20 l/min 3a EPSX(B)10: 25 l/min 3a EPSX(B)14: 25 l/min

- ^(a) • **ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН** минимален дебит = Минималният дебит, необходим за надеждна и безпроблемна работа.
• **ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН** минимален дебит = Минималният дебит, препоръчван за оптимална работа на системата.

8.2.6 За извършване на пробна експлоатация на задвижващ механизъм

Цел

Извършете пробна експлоатация на задвижващите механизми, за да се уверите в работата на различните задвижващи механизми. Например, когато изберете Помпа на устройството, ще започне пробна експлоатация на помпата.

1	Превключете в режим на монтажник.   5678
2	Отидете на [7] Режим на техническо обслужване и Потвърждаване. Режим на техническо обслужване Влизането в режим на техническо обслужване може да отнеме няколко минути. Логиката за управление завършва текущите операции преди превключване. Отказ Потвърждаване Резултат: режимът на Отопление/охлаждане на помещенията и Битова гореща вода ще бъде автоматично изключен. Забележка: Ако след 15 минути устройството все още е в процес на влизане в режим на поддръжка, рестартирайте захранването.

3	Отидете на [7.7] Режим на техническо обслужване > Настройки на пробна проверка на работата, и дефинирайте целите на ШИМ на помпата, които искате да използвате по време на тестовия цикъл. - За пробно пускане на помпата на устройството: Можете да избирате между Ниска скорост и Висока скорост. - За други пробни пускания на задвижващи механизми: използва се Висока скорост.				
	[094] [7.7.8] Ограничение на помпата, режим на техническо обслужване (Ниска скорост)	Цел на ШИМ на помпата (Ниска скорост). Използва се само по време на пробното пускане на задвижващия механизъм (само за пробното пускане на помпата на блока) и теста за обезвъздушаване. 0,1~1 стъпка: 0,1			
	[095] [7.7.8] Ограничение на помпата, режим на техническо обслужване (Висока скорост)	Цел на ШИМ на помпата (Висока скорост). Използва се само по време на пробното пускане на задвижващия механизъм и теста за обезвъздушаване. 0,1~1 стъпка: 0,1			
4	Отидете на [7.1] Режим на техническо обслужване > Тест на задвижващия механизъм.				
5	Изберете задвижващ механизъм, който ще се тества. Пример: [7.1.4] Помпа на устройството 7.1.4 - Тест на задвижващия механизъм - Помпа на устройството Данни ▶ Стартирате <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;">  Висока Дебит </td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;"> Текуща стойност 0 l/min </td> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: top;"> Извършва се тест 00:00:00 Тестът е стартиран 14 Март 2025 16:36:54 </td> </tr> </table> 		 Висока Дебит	Текуща стойност 0 l/min	Извършва се тест 00:00:00 Тестът е стартиран 14 Март 2025 16:36:54
 Висока Дебит	Текуща стойност 0 l/min	Извършва се тест 00:00:00 Тестът е стартиран 14 Март 2025 16:36:54			
5.1	 Настройки: за определени задвижващи механизми можете да определите някои настройки преди теста.				
5.2	Докоснете Стартирате, за да стартирате теста. Резултат: - Стойности за задвижващия механизъм, показани в раздела с подробни данни. - Измерването на времето започва.				
5.3	Докоснете Стоп, за да спрете теста. Бележка: благодарение на задължителното време за работа след стартиране, тестовият цикъл може да продължи за определено време, дори когато е бил спрял.				
6	След теста на задвижващия механизъм:				
6.1	Изберете  да се върнете в менюто.				
6.2	Изберете  да излезете от Режим на техническо обслужване.				

7	При излизане от Режим на техническо обслужване потребителският интерфейс автоматично възстановява работата (Отопление/охлаждане на помещенията и Битова гореща вода), както е била въведена преди в Режим на техническо обслужване. Проверете дали всички режими на работа са активирани според очакванията.
---	--

Възможни пробни експлоатации на задвижващи механизми

В зависимост от типа на устройството и избраните настройки някои тестове няма да се виждат.



ИНФОРМАЦИЯ

По време на тестовете на задвижващия механизъм за Допълнителен нагревател, Бивалентен и Котел с бойлер зададена точка не се спазва. Компонентът ще бъде спрял при достигане на вътрешните му граници. Ако тези граници бъдат достигнати, тестът на задвижващия механизъм ще продължи и ще активира този компонент отново, когато ограниченията позволят неговата работа.

- [7.1.1] Тест на Допълнителен нагревател
- [7.1.2] Тест Бивалентен
- [7.1.3] Тест на Котел с бойлер
- [7.1.4] Тест на Помпа на устройството



ИНФОРМАЦИЯ

Преди пристъпване към пробна експлоатация се уверете, че цялата система е обезвъздушена. Освен това не допускайте нарушения във водния кръг по време на пробната експлоатация.

- [7.1.5] Тест на Разклонителен клапан (3-пътен вентил за превключване между отопление на помещения и загряване на бойлера)
- [7.1.6] Тест на Резервен нагревател
- [7.1.7] Тест на Кран на бойлера
- [7.1.8] Тест на Обходен кран

Тестове на задвижващ механизъм Bizone mixing kit



ИНФОРМАЦИЯ

Тази функция НЕ е налична в ранните версии на софтуера на потребителския интерфейс.

- [7.1.9] Тест Смесителен клапан на двузоновия комплект
- [7.1.10] Тест Директна помпа на двузоновия комплект
- [7.1.11] Тест Смесителна помпа на двузоновия комплект

За да изпълните тест на задвижващ механизъм на Bizone mixing kit, отидете на началния екран и включете Отопление/охлаждане на помещенията и адаптирайте зададената точка на основната зона. След това визуално проверете дали помпите работят и дали смесителният вентил се върти.

8.2.7 За извършване на пробна експлоатация



БЕЛЕЖКА

Преди да стартирате тестов работен цикъл, уверете се, че изискванията за минимален дебит са гарантирани (вижте ["8.2.5 За проверка на минималния дебит"](#) ▶ 47)).

1	Превключете в режим на монтажник.
---	-----------------------------------



5678

2 Отидете на [7] Режим на техническо обслужване и Потвърждаване.

Режим на техническо обслужване

Влизането в режим на техническо обслужване може да отнеме няколко минути. Логиката за управление завършва текущите операции преди превключване.

ОтказПотвърждаване

Резултат: режимът на Отопление/охлаждане на помещенията и Битова гореща вода ще бъде автоматично изключен.

Забележка: Ако след 15 минути устройството все още е в процес на влизане в режим на поддръжка, рестартирайте захранването.

3 Отидете на [7.7] Режим на техническо обслужване > Настройки на пробна проверка на работата, и определете целевите температури, които искате да използвате по време на тестовия работен цикъл.

⚙️[030]

[7.7.1] Целево Делта Т при отопление на помещенията

Целева температурна разлика, която ще се използва по време на тестовия цикъл за отопление на помещенията.
2~20°C

⚙️[031]

[7.7.2] Целева изходяща вода при отопление на помещенията

Целева температура на изходящата вода, която ще бъде използвана по време на тестовия цикъл за отопление на помещенията.
5~71°C

⚙️[032]

[7.7.3] Отопление на помещенията, стая

Целева стайна температура, която ще се използва по време на тестовия цикъл за отопление на помещенията.
5~30°C

⚙️[033]

[7.7.4] Целево Делта Т при охлаждане на помещенията

Целева температурна разлика, която ще се използва по време на тестовия цикъл за охлаждане на помещенията.
2~10°C

⚙️[034]

[7.7.5] Целева изходяща вода при охлаждане на помещенията

Целева температура на изходящата вода, която ще бъде използвана по време на тестовия цикъл за охлаждане на помещенията.
5~30°C

⚙️[035]

[7.7.6] Охлаждане на помещенията, стая

Целева стайна температура, която ще се използва по време на тестовия цикъл за охлаждане на помещенията.
5~30°C

⚙️[077]

[7.7.7] Зададена температура за бойлера^(a)

Целева температура на бойлера, която ще се използва по време на тестовия цикъл за загряване на бойлера.
20~85°C

8 Пускане в експлоатация

[145]	[7.7.9] Тестов цикъл на целева BSH на бойлера ^(b)	Целева температура на бойлера, която ще се използва по време на тестовия цикъл на допълнителния нагревател. 25~60°C
4	Отидете на [7.3] Режим на техническо обслужване > Пробна проверка на работата	
5	Изберете операция за тестване. Пример: [7.3.1] Отопление на помещенията.	
	7.3.1 - ● Пробна проверка на работата - Отопление на помещенията Данни Текуща стойност Извършва се тест Температура на входящата вода 0 °C Температура на изходящата вода 0 °C Дебит 0 l/min Тестът е стартиран 14 Март 2025 16:36:54 Стартиран е	
5.1	Докоснете Стартиране, за да стартирате работния тест. Резултат: работният тест стартира.	
5.2	Докоснете Стоп, за да спрете работния тест. Бележка: дори ако тестовият цикъл бъде спрял, той може да продължи до минималното време за работа, зададено в [3.15] Минимално време на включване на термопомпата.	
6	След тестовия работен цикъл:	
6.1	Изберете ↶ да се върнете в менюто.	
6.2	Изберете 🏠 да излезете от Режим на техническо обслужване.	
7	При излизане от Режим на техническо обслужване потребителският интерфейс автоматично възстановява работата (Отопление/охлаждане на помещенията и Битова гореща вода), както е била въведена преди в Режим на техническо обслужване. Проверете дали всички режими на работа са активирани според очакванията.	

^(a) Ако резервоарът не е свързан, тази настройка все още ще се показва за модулите със стенен монтаж, но НЯМА да бъде в сила.

^(b) Прилага се само за устройства за стенен монтаж. Ако бойлерът не е свързан, тази настройка НЕ се показва.



БЕЛЕЖКА

Преди да стартирате изсушаване на замазката на подовото отопление, уверете се, че минималните изисквания за дебит са гарантирани (вижте "8.2.5 За проверка на минималния дебит" ▶ 47)).



БЕЛЕЖКА

Когато са избрани две зони, изсушаването на замазката на подовото отопление може да се извърши само в основната зона.



БЕЛЕЖКА

При прекъсване на електрозахранването изсушаването на замазката на подовото отопление ще продължи там, където е било прекъснато в програмата за изсъхване на замазката на подовото отопление.



БЕЛЕЖКА

По време на програмата за изсъхване на замазката на подовото отопление може да настъпи увеличение на зададената точка спрямо избраната зададена точка (вижте графиката по-долу).

- При външни температури под -10°C отклонението между избраната зададена точка и действителната целева зададена точка може да се увеличи значително в зависимост от условията на околната среда.
- Ако на изсъхването на замазката на подовото отопление НЕ е разрешено да работи при условия на повишена зададена точка, не се препоръчва стартиране на изсъхването на замазката, за да се предотврати повреда на замазката.
- Ако [3.13.5] Монтиран двузонав комплект е ВКЛЮЧЕН (монтиран), смесителната станция ще осигури смесване на температурата до избраната целева температура на програмата за изсъхване на замазката на подовото отопление.



ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата по-долу показва, че трябва да докоснете Стоп, за да спрете функцията, но бутонът Стоп НЕ е наличен в ранните версии на софтуера на потребителския интерфейс. Вместо това използвайте ↶ или 🏠, за да спрете функцията.

1

Превключете в режим на монтажник.



8.2.8 За извършване на изсушаване на замазката на подовото отопление



БЕЛЕЖКА

Монтажникът отговаря за:

- осъществяването на контакт с производителя на замазката за максимално допустимата температура на водата, за да се избегне напукването на замазката,
- програмирането на програмата за изсъхване на замазката на подовото отопление съгласно инструкциите за първоначално отопление на производителя на замазката,
- редовната проверка на правилното функциониране на схемата,
- изпълнението на правилната програма, която отговаря на типа на използваната замазка.

2 Отидете на [7] Режим на техническо обслужване и Потвърждаване.

Режим на техническо обслужване

Влизането в режим на техническо обслужване може да отнеме няколко минути. Логиката за управление завършва текущите операции преди превключване.

Отказ Потвърждаване

Резултат: режимът на Отопление/охлаждане на помещенията и Битова гореща вода ще бъде автоматично изключен.

Забележка: Ако след 15 минути устройството все още е в процес на влизане в режим на поддръжка, рестартирайте захранването.

3 Отидете на [7.4] Режим на техническо обслужване > Изсъхване на замазката на ПОТ

7.4 - Изсъхване на замазката на ПОТ

Данни Програма ▶ Стартване

Всички зони

Няма дефинирана програма

Създаване на програма

3.1 Докоснете Създаване на програма или Програма и + , за да определите програмната стъпка. Програмата може да се състои от няколко програмни стъпки, като максимумът е 30 програмни стъпки.

7.4 - Изсъхване на замазката на ПОТ

Данни Програма ▶ Стартване

Продължителност	С°	Добавяне на стойности
09	22	01 12h - 20°C ✓
11	24	02 24h - 25°C ✖
12	25	03 24h - 30°C ✖
13	26	04 24h - 35°C ✖
15	28	05 24h - 40°C ✖
		06 12h - 30°C ✖

Всяка програмна стъпка съдържа последователния номер, продължителността и желаната температура на изходящата вода.

3.2 ⚙️

Настройки:

Бележка: Тази функция НЕ е налична в ранните версии на софтуера на потребителския интерфейс.

Изсъхването на замазката на подовото отопление може да се извърши само в основната зона.

3.3 Докоснете Стартване, за да стартирате изсъхване на замазката на подовото отопление.

7.4 - Изсъхване на замазката на ПОТ

Данни Програма ▶ Стоп

Всички зони

Извършва се тест

Тестът е стартиран

14 Март 2025 16:36:54

Очаквано време на приключване

15 Март 2025 18:36:54

Резултат:

- Изсъхването на замазката на подовото отопление започва. То спира автоматично, когато всички стъпки са изпълнени.
- Лентата за напредък показва къде се намира програмата в момента.
- Показват се времето на стартиране на програмата и прогнозното време на приключване въз основа на текущото време и продължителността на програмата.
- Екранът за замазка на подовото отопление се използва като начален екран до края на програмата.

3.4 Докоснете Стоп, за да спрете изсъхването на замазката на подовото отопление.

4 След изсъхване на замазката на подовото отопление:

4.1 Изберете ⬅️ да се върнете в менюто.

4.2 Изберете 🏠, за да излезете от Режим на техническо обслужване

5 При излизане от Режим на техническо обслужване потребителският интерфейс автоматично възстановява работата (Отопление/охлаждане на помещенията и Битова гореща вода), както е била въведена преди в Режим на техническо обслужване. Проверете дали всички режими на работа са активирани според очакванията.


9 Предаване на потребителя

След като пробната експлоатация е завършена и модулът работи правилно, уверете се, че потребителят е наясно за следното:

- Попълнете таблицата с настройките от монтажника (в ръководството за експлоатация) с действителните настройки.
- Уверете се, че потребителят има на разположение печатната документация и го помолете да я съхранява за бъдещи справки. Информирайте потребителя, че може да намери пълната документация на URL адреса, споменат по-рано в настоящото ръководство.
- Обяснете на потребителя как правилно да работи със системата и какво да направи в случай на възникване на проблеми.
- Покажете на потребителя какво да направи по отношение на поддръжката на модула.
- Обяснете на потребителя съветите за пестене на енергия, описани в ръководството за експлоатация.
- Обяснете на потребителя да НЕ ИЗКЛЮЧВА автоматичните прекъсвачи (с) на устройствата, така че защитата да остане активирана. В случай на вътрешно тяло, захранвано отделно

9 Предаване на потребителя

(a), има два автоматични прекъсвача. В случай на вътрешно тяло, захранвано от външното тяло (b), има един автоматичен прекъсвач.

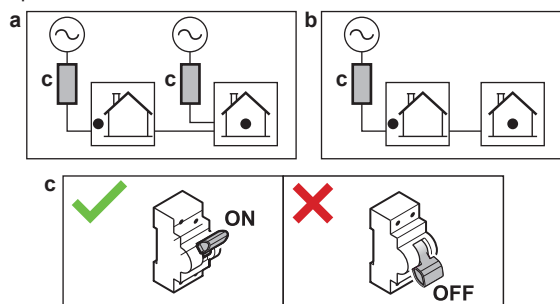


- Обяснете на потребителя, че когато иска да изхвърли устройството, не може да го направи сам, а трябва да се свърже със сертифициран техник на Daikin.
- Обяснете на потребителя как безопасно да използва термопомпата R290. За повече информация относно това вижте специалното сервизно ръководство ESIE22-02 "Системи, използващи хладилен агент R290" (налично на <https://my.daikin.eu>).

10 Технически данни

На регионалния уебсайт Daikin (обществено достъпен) има **частичен набор** от най-новите технически данни. На Daikin Business Portal (изисква се удостоверяване на самоличността) има **пълен набор** от най-новите технически данни.

10.1 Схема на тръбопроводите: Вътрешно тяло

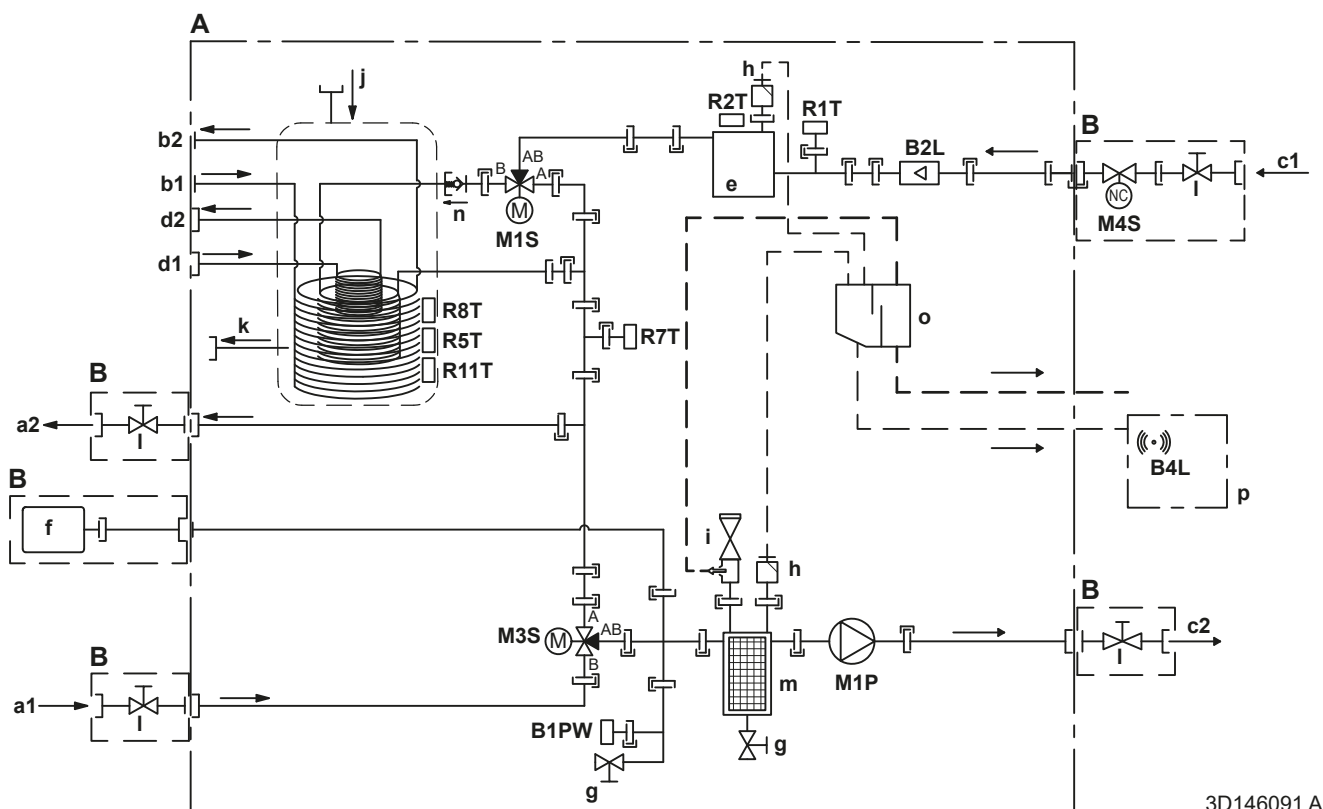

3D146091 A

A	Вътрешно тяло
B	Монтирано на място
C	Опционално
a1	Отопление/охлаждане на помещения – ВХОД за вода ("женски") - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
a2	Отопление/охлаждане на помещения – ИЗХОД за вода ("женски") - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
b1	БГВ – ВХОД за студена вода (външна резба, 1")
b2	БГВ – ИЗХОД за гореща вода (външна резба, 1")
c1	ВХОД за вода от външното тяло ("женски") - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
c2	ИЗХОД за вода към външното тяло ("женски") - EPSX(B)07: 1" - EPSX(B)10+14: 1 1/4"
d1	ВХОД за вода от двувалентен източник на топлина (винтова връзка вътрешна резба, 1")
d2	ИЗХОД за вода към двувалентен източник на топлина (винтова връзка вътрешна резба, 1")
e	Резервен нагревател
f	Разширителен съд

g	Дренажен вентил
h	Автоматичен обезвъздушителен вентил
i	Предпазен вентил - EPSX(B)07: мъжки 1" - женски 1" - EPSX(B)10+14: мъжки 1" - женски 1 1/4"
j	Обратно оттичане, солар – ВХОД за вода
k	Обратно оттичане, солар – ИЗХОД за вода
l	Спирателен вентил - EPSX(B)07: мъжки 1" - женски 1" - EPSX(B)10+14: мъжки 1" - женски 1 1/4"
m	Магнитен филтър/сепаратор на замърсявания
n	Възвратен вентил
o	Сепараторна кутия
p	Кутия с газови датчици
Сензори и задвижващи механизми:	
B1PW	Датчик за налягането на водата за отопление на помещенията
B2L	Датчик на потока
B4L	Газов датчик
M1P	Помпа
M1S	Вентил на бойлера за БГВ (3-пътен вентил)
M3S	Байпасен вентил (3-пътен вентил)
M4S	Нормално затворен спирателен вентил (спиране на изтичане на входа) (бърз съединител – "женски" 1")

10 Технически данни

	Термистори:
R1T	Термистор (ВХОД за вода)
R2T	Термистор (резервен нагревател – ИЗХОД за вода)
R5T, R8T, R11T	Термистор (резервоар)
R7T	Термистор (резервоар – ИЗХОД за вода)


	Съединения:
	Винтово съединение
	Развалцовано съединение
	Бърза връзка
	Спойка

10.2 Електромонтажна схема:
Вътрешно тяло

Вижте вътрешната електромонтажна схема, доставена с модула (отвътре на капака на превключвателната кутия на вътрешното тяло). По-долу са дадени използваните съкращения. Във вътрешната електромонтажна схема има полета за отметка за всяка Полеви вход/изход връзка. Препоръчително е след окабеляването да маркирате полето за отметка за избраната стандартна опция.

Вътрешна електромонтажна схема с полета за отметка:
Пример

Този пример показва как да се маркира поле за отметка на вътрешната електромонтажна схема.

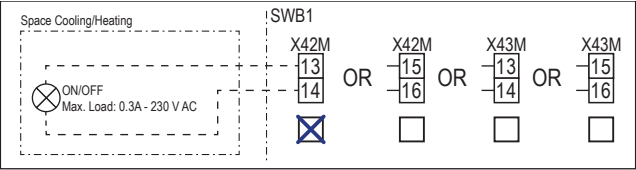

Бележки, които трябва да се прегледат, преди да се пусне
модулът

Английски	Превод
Notes to go through before starting the unit	Бележки, които трябва да се прегледат, преди да се пусне модулът
X2M	Основна клема – външно тяло
X40M	Основна клема – вътрешно тяло
X41M	Основна клема – резервен нагревател
X42M, X43M	Окабеляване на място за високо напрежение
X44M, X45M	Окабеляване на място за SELV (Безопасно свръхниско напрежение)
-----	Заземяващ кабел
-----	Доставка на място
①	Няколко възможности за свързване с кабели
	Опция
	Не е монтирано в превключвателната кутия
	Свързването с кабели зависи от модела
	Печатна платка
Note 1: Connection point of the power supply for the BUI should be foreseen outside the unit.	Забележка 1: Точката на свързване на електрозахранването за резервния нагревател трябва да бъде предвидена извън модула.
Backup heater power supply	Електрозахранване на резервния нагревател
□ 6 kW (1N~, 230 V)	□ 6 kW (1N~, 230 V)
□ 9 kW (3N~, 400 V)	□ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Монтирани от потребителя опции

Английски	Превод
☐ Remote user interface	☐ Специален потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Външен стаен термистор
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Външен термистор на открито
☐ Safety thermostat	☐ Защитен термостат
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ Карта за WLAN
☐ Bizone mixing kit	☐ Двуходов смесителен комплект
Main LWT	Основна температура на изходящата вода
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ ВКЛ./ИЗКЛ. термостат (кабелен)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ ВКЛ./ИЗКЛ. термостат (безжичен)
☐ Ext. thermistor	☐ Външен термистор
☐ Heat pump convector	☐ Термодивертер конвектор
Add LWT	Допълнителна температура на изходящата вода
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ ВКЛ./ИЗКЛ. термостат (кабелен)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ ВКЛ./ИЗКЛ. термостат (безжичен)
☐ Ext. thermistor	☐ Външен термистор
☐ Heat pump convector	☐ Термодивертер конвектор

Положение в превключвателната кутия

Английски	Превод
Position in switch box	Положение в превключвателната кутия

Легенда

A1P		Печатна платка за хидромодула
A2P	*	ВКЛ./ИЗКЛ. термостат (PC=електрозахранваща верига)
A3P	*	Термодивертер конвектор
A5P		Печатна платка на захранване
A6P		Печатна платка на многостепенен резервен нагревател
A11P		Печатна платка на интерфейс
A12P		Печатна платка за потребителски интерфейс

A14P	*	Печатна платка на специалния потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат)
A15P	*	Печатна платка за приемника (термостат с безжично ВКЛ./ИЗКЛ.)
A30P	*	Печатна платка от двузоновия смесителен комплект
F1B	#	Предпазител за защита срещу токово претоварване – резервен нагревател
F2B	#	Предпазител за защита срещу токово претоварване – главен
K1A, K2A	*	Реле на Smart Grid за високо напрежение
M2P	#	Помпа за битова гореща вода
M2S	#	Спирателен вентил – Основна зона
M4P	#	Вторична помпа за охлаждане/отопление
M4S		Нормално затворен спирателен вентил (спиране на течове на входа)
M5P	#	Външна помпа за охлаждане/отопление – Основна зона
M6P	#	Външна помпа за охлаждане/отопление – Допълнителна зона
M6S	#	Бивалентен байпасен вентил
M7S	#	Разделен байпасен вентил
M8S	#	Спирателен вентил – Допълнителна зона
P* (A14P)	*	Клема
PC (A15P)	*	Захранваща верига
Q*DI	#	Прекъсвач, управляван от утечен ток
Q1L		Топлинно защитно устройство на резервния нагревател
Q4L	#	Защитен термостат
R1H (A2P)	*	Датчик за влажност
R1T (A2P)	*	Датчик за окръжаващата температура на термостат за ВКЛ./ИЗКЛ.
R1T (A14P)	*	Датчик за окръжаващата температура на потребителския интерфейс
R2T (A2P)	*	Външен датчик (подов или за окръжаващата среда)
R6T	*	Външен термистор за вътрешната или външната окръжаваща среда
S1S	#	Контакт за захранване по преференциална тарифа за kWh
S2S	#	Вход 1 за импулси за електромер
S3S	#	Вход 2 за импулси за електромер
S4S	#	Вход на Smart Grid (фотоволтаичен електромер с брояч на импулси на Smart Grid)
S10S-S11S	#	Контакт за Smart Grid с ниско напрежение
S12S	#	Вход за разходомер за газ
S13S	#	Соларен вход
ST6 (A30P)	*	Конектор
X*A, X*Y, X*Y*		Конектор
X*M		Клеморед
Z*C		Противошумов филтър (феритна сърцевина)

* Опционално

Доставка на място

Превод на текста на електрическата схема


Английски	Превод
(1) Main power connection	(1) Връзка със захранващата мрежа
2-pole fuse	2-полюсен предпазител
Indoor unit supplied separately	Вътрешното тяло се захранва отделно
Indoor unit supplied from outdoor unit	Вътрешното тяло се захранва от външното тяло
Normal kWh rate power supply	Захранване по нормална тарифа за kWh
Outdoor unit	Външно тяло
Standard	Стандартен
SWB	Превключвателна кутия
(2) Backup heater power supply	(2) Захранване на резервния нагревател
4-pole fuse	4-полюсен предпазител
(3) User interface	(3) Потребителски интерфейс
3rd generation WLAN cartridge	Карта за WLAN от трето поколение
Fixed LAN connection	Фиксирана LAN връзка
Note: It is recommended to use an Ethernet cable with a right-angled connector.	Забележка: Препоръчително е да използвате Ethernet кабел с конектор под прав ъгъл.
OR	ИЛИ
Remote user interface	Специален потребителски интерфейс за комфорт (BRC1HHDA, използван като стаен термостат)
SD card	Слот за карта за WLAN
To customer router	Към рутера на клиента
Voltage	Напрежение
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Нормално затворен спирателен вентил (спиране на течове на входа)
(5) Ext. thermistor	(5) Външен термистор
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Опция за външен датчик за окръжаващата температура (вътрешна или външна)
Voltage	Напрежение
(6) Field supplied options	(6) Доставка на място опции
230 V AC Control Device	230 V AC Устройство за управление
3-wire type (SPDT)	3-жилен тип (SPDT)
Alarm output	Алармен изход
Bivalent bypass valve NC	Бивалентен байпасен вентил – нормално затворен
Bivalent bypass valve NO	Бивалентен байпасен вентил – нормално отворен
Bizone mixing kit	Двузонов смесителен комплект
C/H ext. add. pump	Външна помпа за охлаждане/отопление – Допълнителна зона
C/H ext. main pump	Външна помпа за охлаждане/отопление – Основна зона
C/H secondary pump	Вторична помпа за охлаждане/отопление
Contact rating	Номинално напрежение на контакта
Continuous	Непрекъснат ток

10 Технически данни

Английски	Превод
Decoupled bypass valve NC	Разделен байпасен вентил – нормално затворен
Decoupled bypass valve NO	Разделен байпасен вентил – нормално отворен
DHW ON signal	Сигнал за ВКЛЮЧВАНЕ на битова гореща вода
DHW pump output	Изход на помпата за битова гореща вода
DHW pump	Помпа за битова гореща вода
Electric pulse meter input	Електромер
Ext. heat source	Външен топлинен източник
For HV Smart Grid	За Smart Grid с високо напрежение
For HV Smart Meter contact	За контакт за високо напрежение на Smart Meter
For LV Smart Grid contacts	За контакти за ниско напрежение на Smart Grid
For LV Smart Meter contact	За контакт за ниско напрежение Smart Meter
For solar input	За соларен вход
Gas meter	Разходомер за газ
Inrush	Пусков ток
Max. load	Максимален товар
ON/OFF output	Изход за ВКЛ./ИЗКЛ.
Preferential kWh rate power supply contact	Контакт за захранване по преференциална тарифа за kWh
Safety thermostat contact	Контакт за защитен термостат
Shut-off valve Add. NC	Спирателен вентил – Допълнителна зона – нормално затворен
Shut-off valve Add. NO	Спирателен вентил – Допълнителна зона – нормално отворен
Shut-off valve Main NC	Спирателен вентил – Основна зона – нормално затворен
Shut-off valve Main NO	Спирателен вентил – Основна зона – нормално отворен
Smart Grid PV power pulse meter	Фотоволтаичен електромер с брояч на импулси на Smart Grid
Space cooling/heating	Охлаждане/отопление на помещенията
Voltage	Напрежение
With external relay	С външно реле
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convactor	(7) Външни термостати за ВКЛ./ИЗКЛ. и термопомпен конвектор
Additional LWT zone	Допълнителна зона на температурата на изходящата вода
For heat pump convactor	За термопомпени конвектори
For wired On/OFF thermostat	За ВКЛ./ИЗКЛ. термостат с жична връзка
For wireless On/OFF thermostat	За безжичен ВКЛ./ИЗКЛ. термостат
Main LWT zone	Основна зона на температурата на изходящата вода
Max. load	Максимален товар


Схема на електрическите съединения


За повече подробности проверете окабеляването на модула.

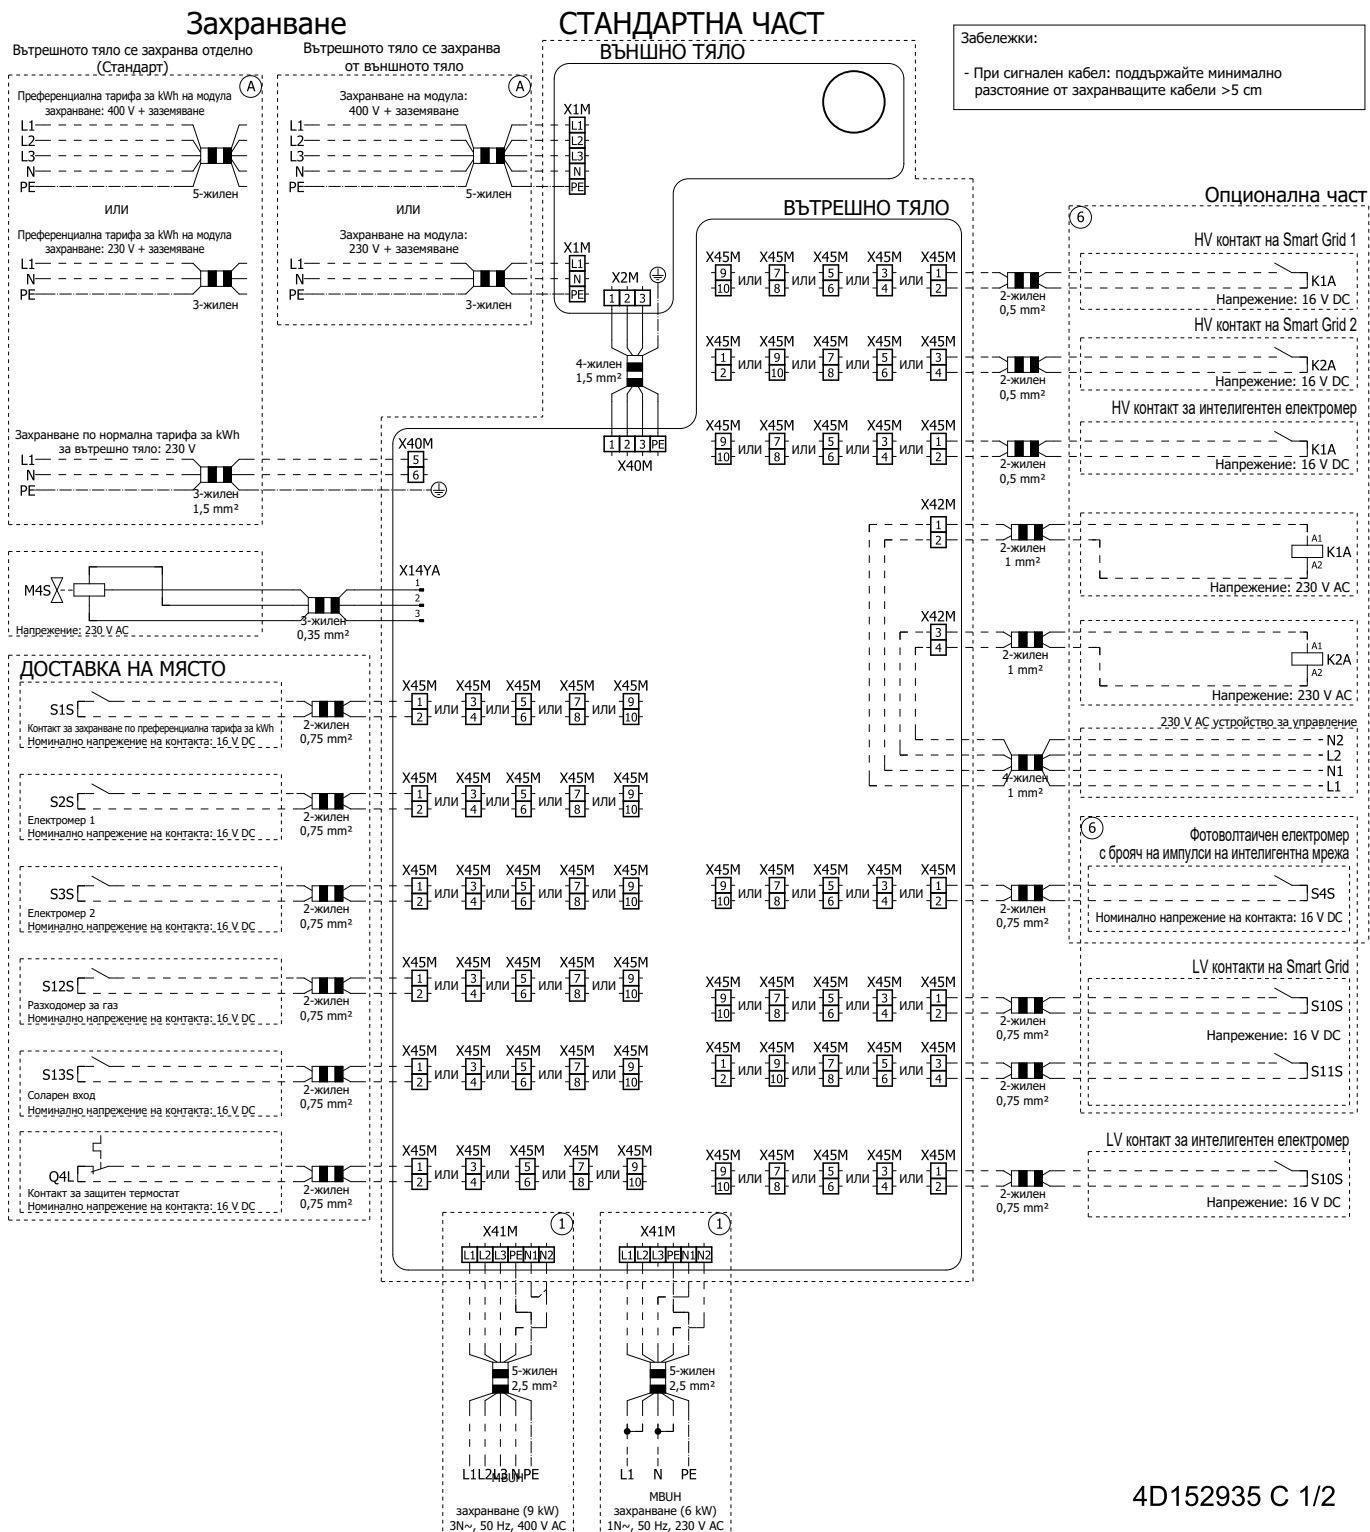

4D152935 C 1/2

Опционална част

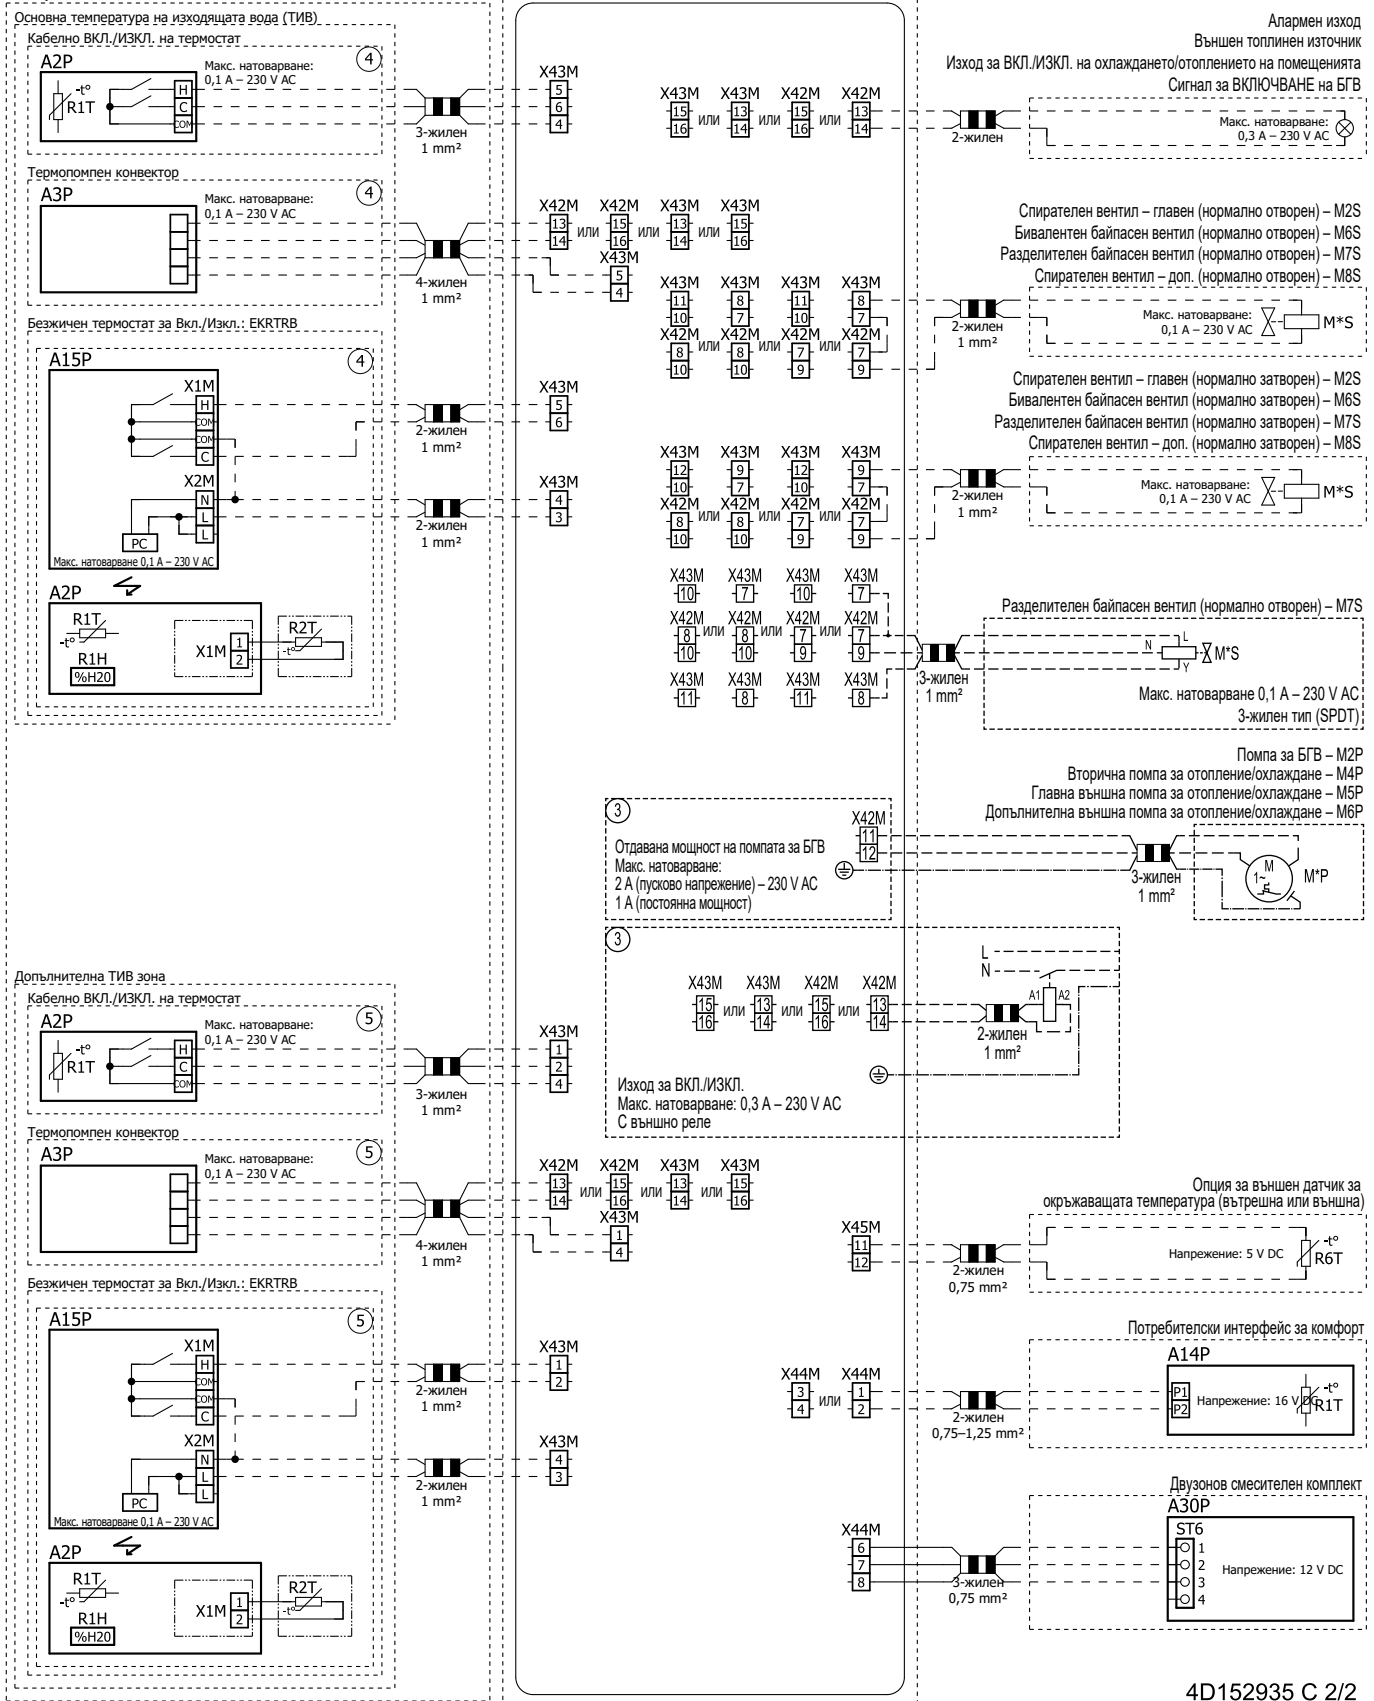

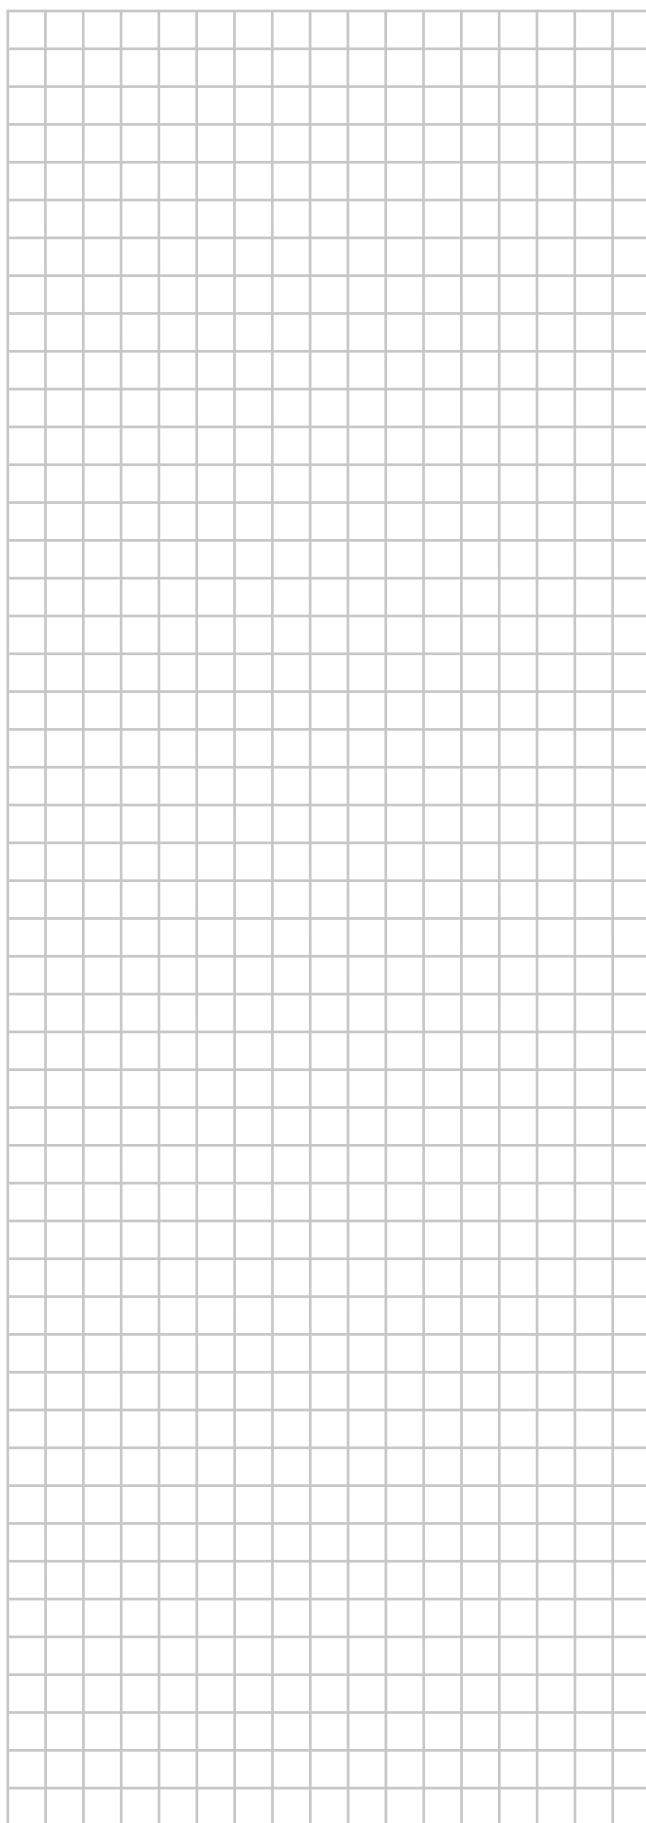



4P773389-1 D 0000000A

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773389-1D 2026.08