




Priručnik za postavljanje



Daikin Altherma 4 H ECH₂O

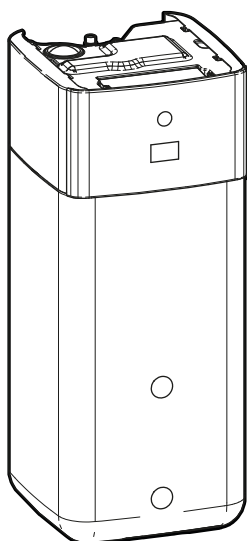

EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Priručnik za postavljanje
Daikin Altherma 4 H ECH₂O

Hrvatski

Sadržaj

1	O dokumentaciji	2
1.1	O ovom dokumentu	2
2	Sigurnosne upute specifične za instalatera	3
3	O pakiranju	4
3.1	Unutarnja jedinica	4
3.1.1	Za uklanjanje dodatnog pribora s unutarnje jedinice ..	4
3.1.2	Rukovanje unutarnjom jedinicom	5
4	Postavljanje jedinice	5
4.1	pripremi mjesta ugradnje	5
4.1.1	Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice	5
4.2	Otvaranje i zatvaranje jedinice	5
4.2.1	Za otvaranje unutarnje jedinice	5
4.2.2	Za zatvaranje unutarnje jedinice	7
4.3	Postavljanje unutarnje jedinice	7
4.3.1	Postavljanje unutarnje jedinice	7
4.3.2	Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod	7
5	Postavljanje cjevovoda	8
5.1	Priprema vodovodnih cijevi	8
5.1.1	Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka	9
5.2	Spajanje cijevi za vodu	9
5.2.1	Za spajanje cijevi za vodu	9
5.2.2	Za priključivanje dodatnog cjevovoda	10
5.2.3	Za spajanje ekspanzijske posude	11
5.2.4	Punjenje sustava grijanja	11
5.2.5	Zaštita kruga vode od smrzavanja	12
5.2.6	Za punjenje izmjenjivača topline unutar spremnika	12
5.2.7	Za punjenje spremnika	12
5.2.8	Za izoliranje cijevi za vodu	13
6	Električna instalacija	13
6.1	O električnoj sukladnosti	13
6.2	Smjernice pri spajanju električnog ožičenja	13
6.3	Priključci Terenski UI	13
6.4	Priključci za unutarnju jedinicu	15
6.4.1	Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu ...	16
6.4.2	Za priključivanje glavnog električnog napajanja	19
6.4.3	Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijača	20
6.4.4	Za povezivanje normalno zatvorenog zapornog ventila (zaustavljanje ulaznog curenja)	21
6.4.5	Za priključivanje zapornog ventila	21
6.4.6	Za spajanje crpki (crpka KVV-a i/ili vanjske crpke)	22
6.4.7	Za spajanje signala UKLJUČENO kućne vruće vode ..	23
6.4.8	Za spajanje izlaza alarma	23
6.4.9	Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora	23
6.4.10	Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline	24
6.4.11	Za priključivanje bivalentnog mimovodno ventila	24
6.4.12	Postupak spajanja strujomjera	24
6.4.13	Za spajanje sigurnosnog termostata	25
6.4.14	Smart Grid	25
6.4.15	Spajanje WLAN umetka (isporučuje se kao pribor)	27
6.4.16	Za povezivanje Ethernet (Modbus) kabela	28
6.4.17	Za spajanje solarnog ulaza	28
6.4.18	Za spajanje plinomjera	29
7	Konfiguracija	29
7.1	Čarobnjak konfiguracije	29
	[10.1] Lokacija i jezik	30
	[10.2] Vremenska zona	30
	[10.3] Vrijeme/datum	30
	[10.4] Sustav 1/4	30
	[10.5] Sustav 2/4	31

	[10.6] Sustav 3/4	31
	[10.7] Sustav 4/4	31
	[10.8] Rezervni grijač	31
	[10.9] Glavna zona 1/4	32
	[10.10] Glavna zona 2/4	32
	[10.11] Glavna zona 3/4 (Krivulja VT grijanja)	33
	[10.12] Glavna zona 4/4 (Krivulja VT hlađenja) ..	33
	[10.13] Dodatna zona 1/4	33
	[10.14] Dodatna zona 2/4	33
	[10.15] Dodatna zona 3/4 (Krivulja VT grijanja)	33
	[10.16] Dodatna zona 4/4 (Krivulja VT hlađenja)	33
	[10.17] Čarobnjak konfiguracije – KVV 1/2	33
	[10.18] Čarobnjak konfiguracije – KVV 2/2	34
	[10.19] Čarobnjak konfiguracije	34
7.2	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama	34
7.2.1	Što predstavlja krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama?	34
7.2.2	Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama	35
7.3	Struktura izbornika: pregled postavki instalatera	36
8	Puštanje u rad	36
8.1	Popis provjera prije puštanja u rad	37
8.2	Popis provjera tijekom puštanja u rad	38
8.2.1	Za otključavanje vanjske jedinice (kompresora)	38
8.2.2	Za otvaranje zapornog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice	40
8.2.3	Za ažuriranje softvera korisničkog sučelja	40
8.2.4	Za provjeru minimalne brzine protoka	40
8.2.5	Za postupak odzračivanja	41
8.2.6	Obavljanje probnog rada	41
8.2.7	Za probni rad aktuatora	42
8.2.8	Za izvođenje programa isušivanja estriha za podno grijanje	43
9	Predaja korisniku	44
10	Tehnički podatci	46
10.1	Schema cjevovoda: unutarnja jedinica	46
10.2	Schema ožičenja: unutarnja jedinica	47

1 O dokumentaciji

1.1 O ovom dokumentu

Ciljana publika

Ovlašteni instalateri

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

- **Opće mjere opreza:**
 - Sigurnosne upute koje morate pročitati prije postavljanja
 - Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
- **Priručnik za rukovanje:**
 - Brzi vodič za osnovnu upotrebu
 - Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za korisnika:**
 - Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
 - Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja 🔍 kako biste pronašli svoj model.

- **Priručnik za postavljanje – vanjska jedinica:**
 - Upute za postavljanje
 - Format: papir (u pakiranju vanjske jedinice)
- **Priručnik za postavljanje – unutarnja jedinica:**
 - Upute za postavljanje
 - Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)
- **Referentni vodič za instalatera:**
 - Priprema za postavljanje, dobre prakse, referentni podaci ...
 - Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja  kako biste pronašli svoj model.
- **Referentni vodič za konfiguraciju:**
 - Konfiguracija sustava.
 - Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja  kako biste pronašli svoj model.
- **Knjižica s dodatcima za opcionalnu opremu:**
 - Dodatne informacije o postavljanju opcionalne opreme
 - Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice) + digitalne datoteke na stranici <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja  kako biste pronašli svoj model.

Najnovija revizija isporučene dokumentacije objavljena je na regionalnom web-sjedištu Daikin i dostupna je kod vašeg dobavljača.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

Podatci o tehničkom inženjerstvu

- **Podset** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnim Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).
- **Potpuni set** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

Internetski alati

Uz komplet dokumentacije, instalaterima su dostupni i neki internetski alati:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Centralno mjesto za tehničke podatke jedinice, korisne alate, digitalne izvore i drugo.
 - Sadržaji su javno dostupni na adresi <https://daikintechdatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
 - Digitalna kutija za alat koja sadrži niz alata za lakše postavljanje i konfiguriranje sustava grijanja.
 - Za pristup alatu Heating Solutions Navigator, morate se registrirati na platformi Stand By Me. Više informacija potražite na stranici <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Mobilna aplikacija za instalatere i servisne tehničare koja vam omogućuje registraciju i konfiguriranje sustava grijanja te rješavanje problema u sustavu grijanja.
 - Upotrijebite QR kodove u nastavku za preuzimanje mobilne aplikacije za iOS i Android uređaje. Za pristup aplikaciji morate se registrirati na platformi Stand By Me.

App Store



Google Play



2 Sigurnosne upute specifične za instalatera

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

Mjesto postavljanja (pogledajte "[4.1 pripremi mjesta ugradnje](#)" )



UPOZORENJE

Pridržavajte se dimenzija servisnog prostora navedenih u ovom priručniku kako biste mogli pravilno postaviti jedinicu. Pogledajte odjeljak "[4.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice](#)" .



OPREZ

Unutarnju jedinicu postavite minimalno 1 m od ostalih izvora topline (>80°C) (npr. električnog grijača, uljnog grijača, dimnjaka) i gorivih materijala. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja jedinice, a krajnjem slučaju i požara.

Otvaranje i zatvaranje jedinice (pogledajte "[4.2 Otvaranje i zatvaranje jedinice](#)" )



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

Instaliranje unutarnje jedinice (pogledajte "[4.3 Postavljanje unutarnje jedinice](#)" )



UPOZORENJE

Instalacija unutarnje jedinice MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "[4.3 Postavljanje unutarnje jedinice](#)" .

Postavljanje cijevi (pogledajte "[5 Postavljanje cjevovoda](#)" )



UPOZORENJE

Lokalne cijevi MORAJU biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "[5 Postavljanje cjevovoda](#)" .



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Tijekom postupka punjenja, voda može procuriti iz bilo kojeg mjesta propuštanja i može prouzročiti strujni udar ako dođe u doticaj s dijelovima pod naponom.

- Prije postupka punjenja, prekinite dovod električne energije u jedinicu.
- Nakon prvog punjenja i prije uključivanja jedinice pomoću sklopke za priključivanje na električnu mrežu, provjerite jesu li svi električni dijelovi i priključna mjesta suha.



UPOZORENJE

Dodavanje otopina protiv smrzavanja (npr. glikola) u vodu NIJE dopušteno.

Električne instalacije (pogledajte "[6 Električna instalacija](#)" )



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



UPOZORENJE

Električno ožičenje MORA biti u skladu s uputama iz:

- Ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "[6 Električna instalacija](#)" .
- Shemom ožičenja koja se isporučuje s jedinicom, a nalazi se unutar poklopca razvodne kutije unutarnje jedinice. Za prijevod njene legende, pogledajte "[10.2 Shema ožičenja: unutarnja jedinica](#)" .

3 O pakiranju



UPOZORENJE

- Sve radove na ožičenju MORA obaviti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.



UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte višezilni kabel.



UPOZORENJE

Pomoćni grijač MORA imati namjenski izvor napajanja i MORA biti zaštićen sigurnosnim uređajima u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.



UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.



OPREZ

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.



OPREZ

Kako bi se zajamčilo da je jedinica potpuno uzemljena, UVIJEK spojite napajanje pomoćnog grijača i vod uzemljenja.



INFORMACIJA

Za detalje o nazivnim snagama prekidanja i vrstama osigurača te nazivnim vrijednostima prekidača strujnog kruga pogledajte "6 Električna instalacija" [p 13].

Puštanje u pogon (pogledajte "8 Puštanje u rad" [p 36])




UPOZORENJE

Puštanje u pogon MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "8 Puštanje u rad" [p 36].



UPOZORENJE

Nakon puštanja u pogon NE ISKLJUČUJTE prekidače strujnog kruga (c) prema jedinicama kako bi zaštita ostala aktivirana. U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja odvojeno (a), postoje dva prekidača strujnog kruga. U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja iz vanjske jedinice (b), postoji jedan prekidač strujnog kruga.

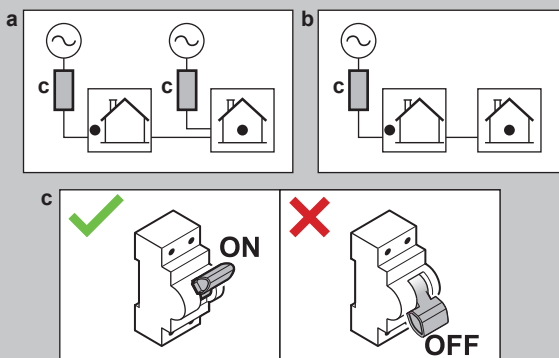

- Dopremite zapakiranu jedinicu što bliže mjestu konačnog postavljanja da bi se spriječilo oštećenje prilikom transporta.
- Privedite unaprijed putanju po kojoj će se jedinica dovesti do konačnog položaja za ugradnju.



3.1 Unutarnja jedinica



INFORMACIJA

Unutarnja jedinica isporučuje se sa zatvorenim dijelovima za fiksiranje. Otvorite dijelove za fiksiranje prije početka postavljanja unutarnje jedinice. Stražnji dijelovi za fiksiranje možda više neće biti dostupni kada unutarnja jedinica bude u svom konačnom položaju za postavljanje. (pogledajte "4.2.1 Za otvaranje unutarnje jedinice" [p 5]).

3.1.1 Za uklanjanje dodatnog pribora s unutarnje jedinice

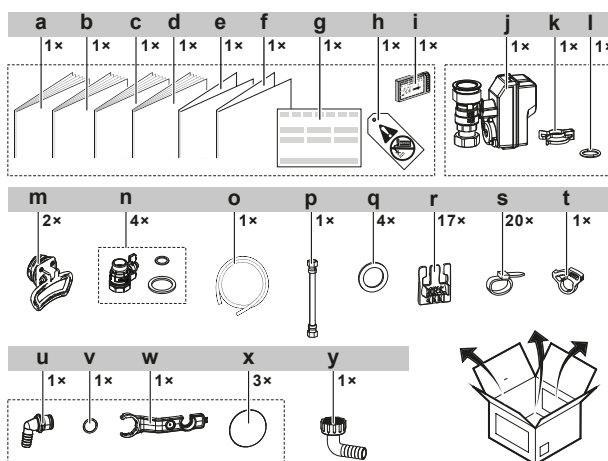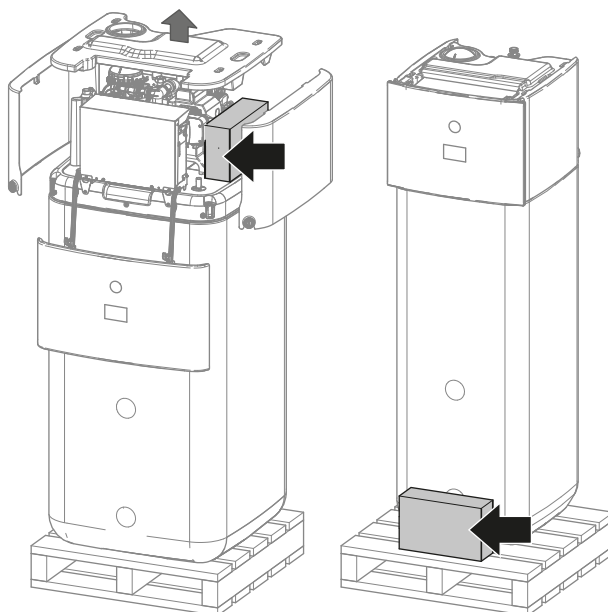

- a Priručnik za postavljanje unutarnje jedinice
- b Priručnik za rukovanje
- c Opće mjere opreza
- d Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu
- e Dodatak – Ažuriranje firmvera BRC1HH*
- f Dodatak Trimani
- g Izjava o sukladnosti
- h Oznaka "Bez glikola" (za pričvršćivanje na lokalni cjevovod u blizini mjesta punjenja)
- i Umetak za WLAN
- j Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja)
- k Brza spojica
- l Okrugla brtva

3 O pakiranju

Imajte na umu sljedeće:

- Pri isporuci jedinica MORA biti pregledana u pogledu oštećenja i cjelovitosti. Svako oštećenje i nedostajanje dijelova MORA se odmah prijaviti otpremnikovu agentu za reklamacije.

- m Ručke (potrebne su samo za transport)
- n Zaporni ventil s ravnim brtvama
- o Crijevo plitice za pražnjenje kondenzata
- p Fleksibilno crijevo (za ekspanzijsku posudu)
- q Ravnne brtve za KVV
- r Držač kabela za rasterećenje od naprezanja
- s Kabelska vezica
- t Stezaljka crijeva plitice za pražnjenje kondenzata
- u Preljevni konektor
- v Okrugla brtva
- w Ključ za sastavljanje
- x Zaštita navoja
- y Magnetski filter konektora crijeva za pražnjenje


3.1.2 Rukovanje unutarnjom jedinicom

Jedinicu nosite uz pomoć ručki na poledini i s njezine prednje strane.




NAPOMENA

Unutarnja jedinica je teška na vrhu sve dok je spremnik prazan. Na odgovarajući način pričvrstite jedinicu i prenosite samo uz pomoć ručki.

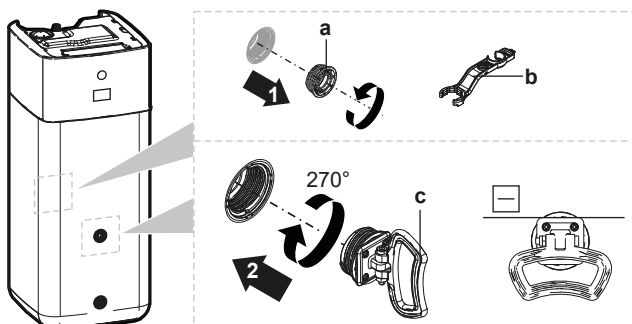

- a Tipla
- b Ključ za sastavljanje
- c Ručka

- 1 Otvorite tiplje na prednjem i stražnjem dijelu spremnika.
- 2 Pričvrstite ručke vodoravno i okrenite ih za 360°.
- 3 Za nošenje jedinice koristite ručke.
- 4 Nakon prenošenja jedinice skinite ručke, ponovno dodajte tiplje i natakните zaštitu za navoje na tiplje.

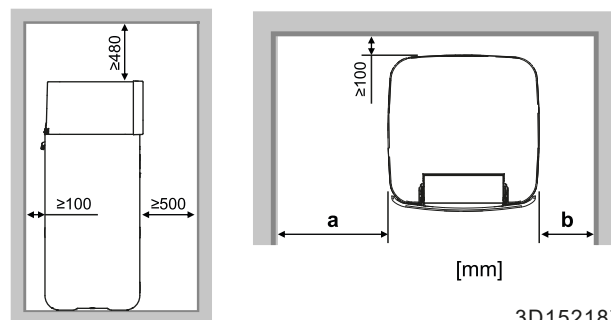

3D152187

a	≥400 mm
b	≥100 mm
a+b	≥500 mm



INFORMACIJA

Ako se ne mogu poštovati naznačeni razmaci, to može utjecati na mogućnost servisiranja.



INFORMACIJA

Ako vam je prostor za postavljanje ograničen, prije postavljanje jedinice na njezin konačan položaj: "4.3.2 Priklučivanje crijeva za pražnjenje na odvod" [7].

- Imajte na umu smjernice za mjerenja:

Maksimalna visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice	10 m
Maksimalna duljina cijevi za vodu (u jednom potezu) između unutarnje jedinice i vanjske jedinice u slučaju da je to...	
Lokalni cjevovod od 1 1/4"	20 m ^(a)
Lokalni cjevovod od 1 1/2" + V3vanjski model (1N~)	30 m ^(a)
Lokalni cjevovod od 1 1/2" + W1 vanjski model (3N~)	50 m ^(a)

^(a) Točna duljina cijevi za vodu može se odrediti s pomoću alata Hydronic Piping Calculation. Alat Hydronic Piping Calculation dio je sustava Heating Solutions Navigator koji je dostupan na adresi <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Ako ne možete pristupiti sustavu Heating Solutions Navigator, obratite se svom trgovcu.

4 Postavljanje jedinice

4.1 pripremi mjesta ugradnje

4.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice

- Unutarnja jedinica načinjena je isključivo za postavljanje u zatvorenom prostoru i za sljedeće temperature u okolini:
 - Grijanje prostora: 5~30°C
 - Hlađenje prostora: 5~35°C
 - Proizvodnja kućne vruće vode: 5~35°C.
- Imajte na umu sljedeće smjernice za prostorni razmještaj pri postavljanju:




OPREZ

Unutarnju jedinicu postavite minimalno 1 m od ostalih izvora topline (>80°C) (npr. električnog grijača, uljnog grijača, dimnjaka) i gorivih materijala. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja jedinice, a krajnjem slučaju i požara.

4.2 Otvaranje i zatvaranje jedinice


4.2.1 Za otvaranje unutarnje jedinice



- 1 Ploča korisničkog sučelja
- 2 Razvodna kutija
- 3 Poklopac razvodne kutije
- 4 Gornji poklopac
- 5 Bočna ploča


Spustite ploču korisničkog sučelja

- 1 Otvorite šarke na vrhu ploče korisničkog sučelja.

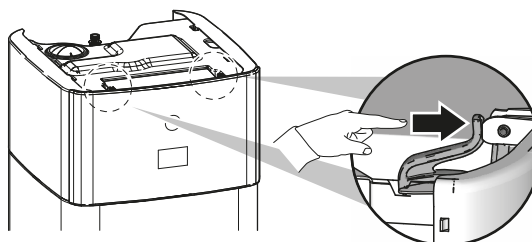

- 2 Spustite ploču korisničkog sučelja prema dolje s obje ruke.

4 Postavljanje jedinice

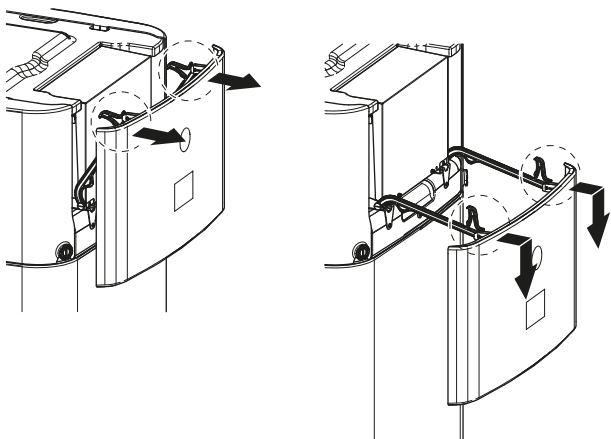


Otvorite poklopac razvodne kutije

- 1 Otpustite vijke i otvorite poklopac razvodne kutije.



NAPOMENA

NEMOJTE oštetiti niti ukloniti brtvenu pjenu razvodne kutije.

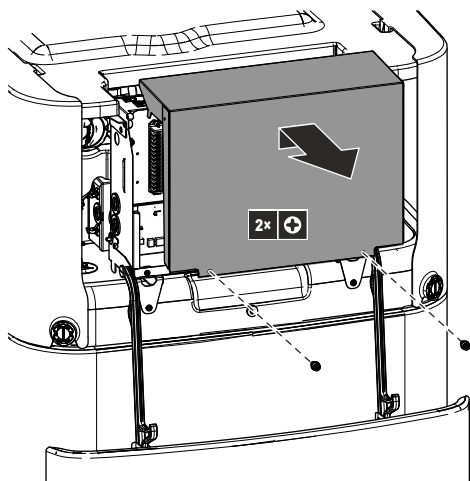


Za spuštanje razvodne kutije i otvaranje njezina poklopca


Tijekom postavljanja trebat ćete pristupiti unutrašnjosti unutarnje jedinice. Za lakši pristup sprijeda, spustite razvodnu kutiju jedinice na sljedeći način:

Preduvjet: Ploča korisničkog sučelja je spuštena.

- 1 Olabavite vijke razvodne kutije.
- 2 Podignite razvodnu kutiju.

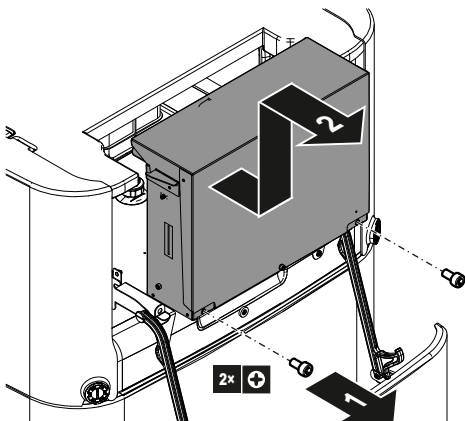

- 3 Spustite razvodnu kutiju.
- 4 Otpustite vijke i otvorite poklopac razvodne kutije.

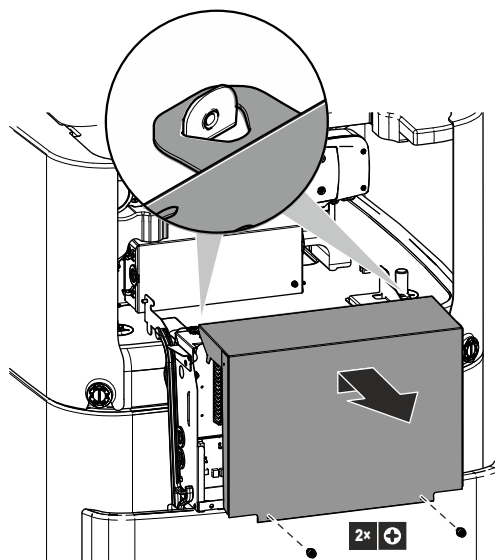


Uklonite gornji poklopac

Tijekom postavljanja trebat ćete pristupiti unutrašnjosti unutarnje jedinice. Za lakši pristup odozgo, uklonite gornji poklopac jedinice. To je potrebno u sljedećim slučajevima:


- Instalacijski DB-komplet
- Instalacijska ekspanzijska posuda
- Napunite sustav grijanja

Preduvjet: Ploča korisničkog sučelja je spuštena.


- 1 Odvijačem otvorite dijelove za fiksiranje bočnih ploča.

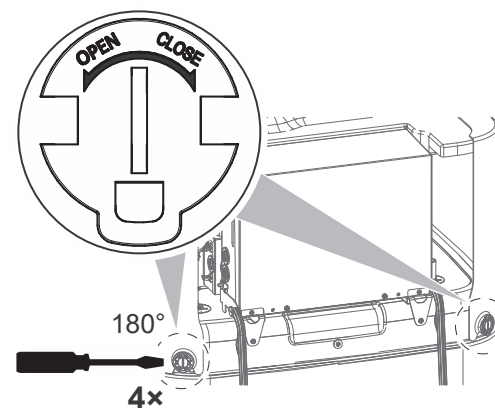

- 2 Podignite bočne ploče.

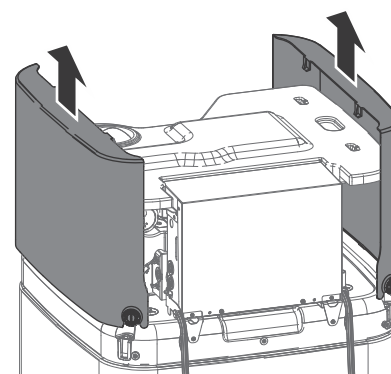

- 3 Uklonite gornji poklopac

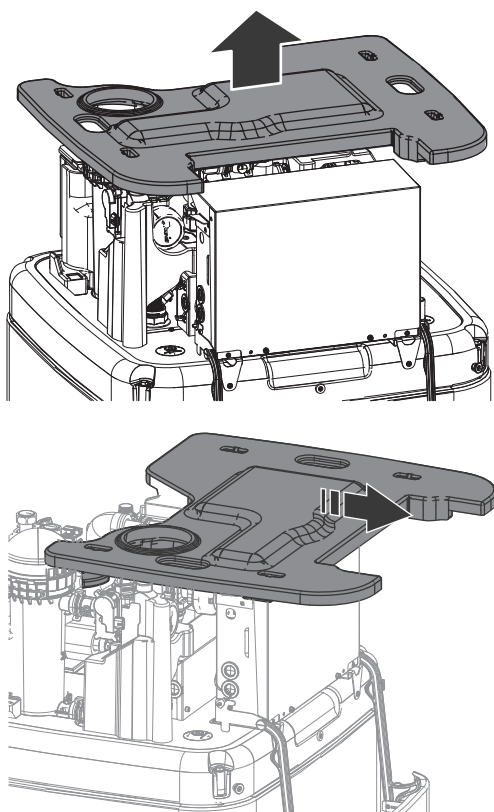

4.2.2 Za zatvaranje unutarnje jedinice

- 1 Postavite gornji poklopac povrh jedinice.
- 2 Objesite bočne ploče u gornju ploču.
- 3 Provjerite kvače li se kuke bočne ploče ispravno u izreze na gornjem poklopcu.
- 4 Provjerite nasijedaju li dijelovi za fiksiranje bočnih ploča na čepove spremnika.
- 5 Zatvorite dijelove za fiksiranje bočnih ploča.
- 6 Zatvorite poklopac razvodne kutije.
- 7 Razvodnu kutiju vratite na mjesto.
- 8 Zatvorite ploču korisničkog sučelja.




NAPOMENA

Prilikom zatvaranja unutarnje jedinice pazite da moment pritezanja NE prijeđe 2,9 N•m.



NAPOMENA

Zatvorite najmanje jedan dio za fiksiranje na svakoj bočnoj ploči. Ako ne možete dosegnuti dijelove za fiksiranje na poleđini unutarnje jedinice, dovoljno je zatvoriti samo dijelove za fiksiranje s prednje strane.

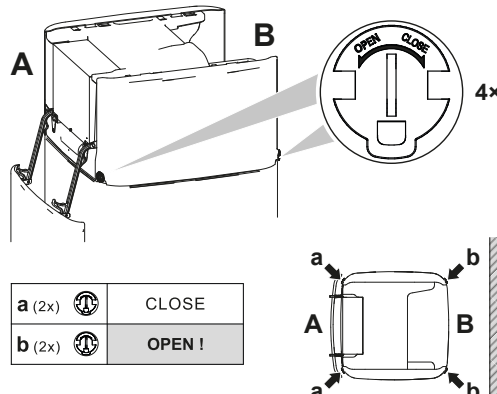

4.3 Postavljanje unutarnje jedinice

4.3.1 Postavljanje unutarnje jedinice

- 1 Podignite unutarnju jedinicu s palete i postavite je na pod. Pogledajte i odjeljak ["3.1.2 Rukovanje unutarnjom jedinicom"](#) [p. 5].
- 2 Priključite crijeva za pražnjenje na odvod. Pogledajte odjeljak ["4.3.2 Priklučivanje crijeva za pražnjenje na odvod"](#) [p. 7].
- 3 Pogurajte unutarnju jedinicu na mjesto.




NAPOMENA

Razina. Pazite da je uređaj niveliran.

4.3.2 Priklučivanje crijeva za pražnjenje na odvod

Preljevna voda iz spremnika za vodu kao i voda prikupljena u plitici za pražnjenje kondenzata mora se isprazniti. Morate spojiti crijeva za pražnjenje na odgovarajući odvod prema primjenjivim zakonima.

- 1 Otvorite tiplu.

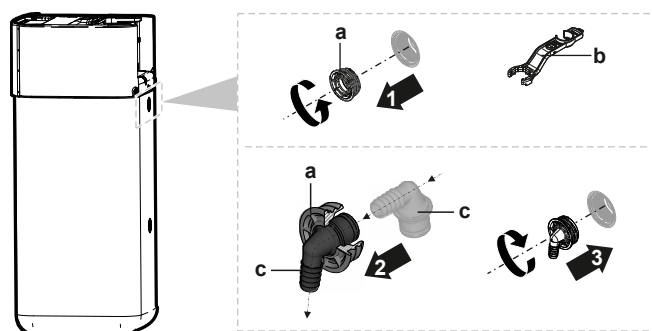


- a Tipla
- b Ključ za sastavljanje
- c Preljevni konektor


- 2 Utaknite prelevni konektor u tiplu.
- 3 Montirajte prelevni konektor.
- 4 Crijevo za pražnjenje spojite na prelevni konektor.
- 5 Priključite crijevo za pražnjenje na odgovarajući odvod. Provjerite može li voda otjecati kroz crijevo za pražnjenje. Uvjerite se da razina vode ne može porasti iznad razine preljeva.

5 Postavljanje cjevovoda

- 6 Crijevo pitice za pražnjenje spojite s priključkom pitice za pražnjenje i spojite ih na odgovarajući odvod.
- 7 Crijevo za pražnjenje spojite na priključak ventila za ograničenje tlaka i spojite ga na odgovarajući odvod u skladu s važećim propisima. Uvjerite se da je svaka vodena struja koja može procuriti odvedena uz zaštitu od smrzavanja, na siguran i vidljiv način.

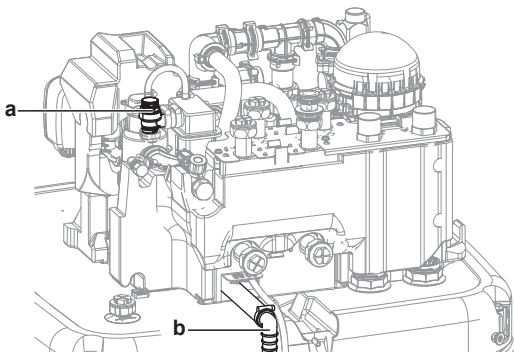

a Ventil za ograničenje tlaka
b Priključak ventila za ograničenje tlaka

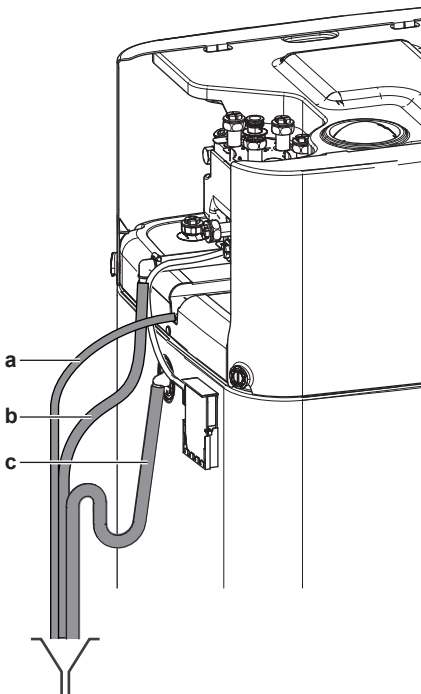

a Crijevo pitice za pražnjenje kondenzata (isporučuje se kao pribor)
b Crijevo za pražnjenje ventila za ograničenje temperature i tlaka (lokalna nabava)
c Spremnik crijeva za pražnjenje (lokalna nabava)

5 Postavljanje cjevovoda

5.1 Priprema vodovodnih cijevi



NAPOMENA


U slučaju plastičnih cijevi, uvjerite se da su potpuno otporne na difuziju kisika u skladu s normom DIN 4726. Difuzija kisika u cijevi može uzrokovati prekomjernu koroziju.



NAPOMENA

Zahtjevi za krug vode. Uvjerite se da ispunjavate zahtjeve tlaka vode i temperature vode navedene u nastavku. Kako biste doznali više o dodatnim zahtjevima za krug vode pogledajte referentni vodič za instalatera.

- **Tlak vode – kućna vruća voda.** Maksimalan tlak vode je 10 bar (=1,0 MPa) i mora biti u skladu s važećim zakonima. Osigurajte odgovarajuće mjere zaštite u krugu vode kako se NE bi premašio maksimalan dopušteni tlak (pogledajte "5.2.1 Za spajanje cijevi za vodu" ► 9)). Minimalni tlak vode za rad je 1 bar (=0,1 MPa).
- **Tlak vode – krug za grijanje/hlađenje prostora.** Maksimalan tlak vode je 3 bara (=0,3 MPa). Primijenite odgovarajuće mjere opreza u krugu vode kako se NE bi premašio maksimalan dopušteni tlak vode. Minimalni tlak vode za rad je 1 bar (=0,1 MPa).
- **Tlak vode – Spremnik.** Voda unutar spremnika nije pod tlakom. Zbog toga se jedanput godišnje treba provesti vizualna provjera putem indikatora razine na spremniku.

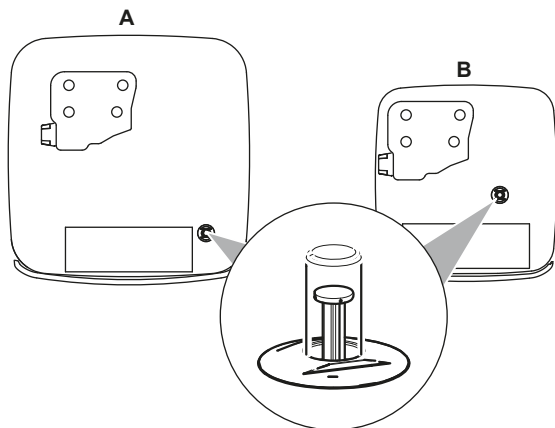


- **Temperatura vode.** Postavljeni cjevovod i njegov pribor (ventil, priključci,...) MORAJU biti u stanju podnijeti sljedeće temperature:



INFORMACIJA

Sljedeća slika je primjer i NE MORA u potpunosti odgovarati izvedbi vašeg sustava.

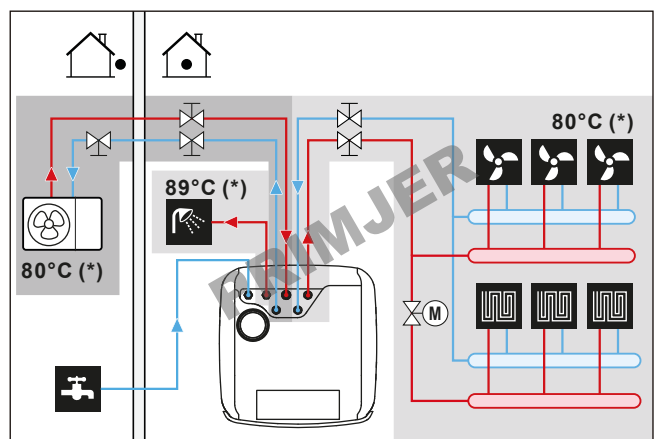

(*) Maksimalna temperatura za cijevi i pribor



INFORMACIJA

Maksimalna temperatura izlazne vode izlazi određuje se na temelju postavke [3.12] Zadana vrijednost pregrijavanja. Ova granica definira maksimum izlazne vode u sustavu. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Maksimalna temperatura izlazne vode iz u glavnoj zoni određuje se na temelju postavke [1.19] Pregrijavanje u krugu vode, samo u slučaju da je omogućen [3.13.5] Dvozonski komplet postavljen. Ova granica definira maksimum izlazne vode u glavnoj zoni. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

- **Spremnik – Kvaliteta vode.** Minimalni zahtjevi koji se odnose na kvalitetu vode korištene za punjenje spremnika:
 - Tvrdća vode (kalcij i magnezij, izračunata kao kalcijev karbonat): ≤3 mmol/l
 - Vodljivost: ≤1500 (idealno: ≤100) μS/cm
 - Klorid: ≤250 mg/l
 - Sulfat: ≤250 mg/l
 - pH vrijednost: 6,5~8,5

Za svojstva koja odstupaju od minimalnih zahtjeva, moraju se poduzeti prikladne mjere kondicioniranja.

5.1.1 Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka

Ako želite biti sigurni da jedinica pravilno radi:

- MORATE provjeriti minimalnu zapreminu vode i minimalnu brzinu protoka.

Minimalna zapreminna vode

Instalacija mora biti izvedena tako da je minimalna količina vode (vidjeti tablicu u nastavku) uvijek dostupna u petlji grijanja/hlađenja prostora jedinice, čak i kada je raspoloživa količina prema jedinici smanjena zbog zatvaranja ventila (uređaja za isijavanje topline, termostatskih ventila itd.) u krugu grijanja/hlađenja prostora. Unutarnji volumen vode vanjske jedinice NE uzima se u obzir za ovaj minimalni volumen vode.

Ako...	Tada minimalna zapreminna vode iznosi...
Hlađenje	Za EPSX(B)10: 25 l Za EPSX(B)14: 30 l
Operacija grijanja/odmrzavanja	Za EPSX(B)10: 0 l Za EPSX(B)14: 20 l

Minimalna brzina protoka

Provjerite je li u svim uvjetima zajamčena minimalna brzina protoka u instalaciji.

Ako je postupak...	Onda je minimalna brzina protoka...
Rad hlađenja/pokretanja grijanja/odmrzavanja/pomoćnog grijača	Ono što je potrebno: • Za EPSX(B)10: 22 l/min • Za EPSX(B)14: 24 l/min



NAPOMENA

Kada se optok u svakoj ili određenoj petlji za grijanje prostora kontrolira daljinski upravljanim ventilima, važno je da je osigurana minimalna brzina protoka, čak i ako su svi ventili zatvoreni. Ako se ne može postići minimalna brzina protoka, generirat će se pogreška protoka 7H.

Više informacija potražite u referentnom vodiču za instalatera.

Opis preporučenog postupka potražite pod naslovom "8.2 Popis provjera tijekom puštanja u rad" [p 38].

5.2 Spajanje cijevi za vodu

5.2.1 Za spajanje cijevi za vodu



NAPOMENA


NE primjenjujte prekomjernu silu prilikom spajanja lokalnih cijevi i pazite na to da cijevi budu pravilno poravnate. Deformirane cijevi mogu uzrokovati neispravnost jedinice.

Isporučuje se kao pribor:

1 normalno zatvoren zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja) (O-prsten + brza kopča)	Kako bi se spriječio ulazak rashladnog sredstva u unutarnju jedinicu u slučaju curenja rashladnog sredstva u vanjsku jedinicu.
4 zaporna ventila (+ ravne brtve)	Kako bi se olakšao servis i održavanje.

- 1 Instalirajte normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja) s O-prstenom i brzom spojnicom. (Spojite ožičenje, pogledajte "6.4.4 Za povezivanje normalno zatvorenog zapornog ventila (zaustavljanje ulaznog curenja)" [p 21]).


- 2 Instalirajte zaporne ventile s ravnim brtvama:

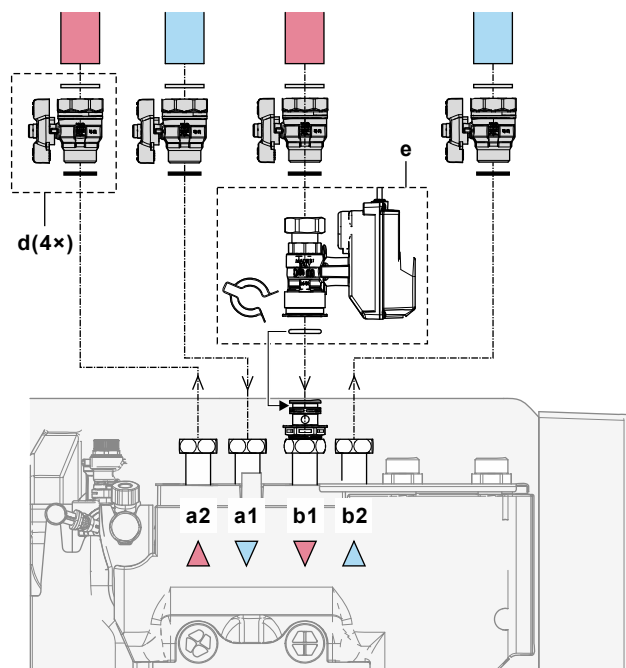

- a1 Grijanje/hlađenje prostora – ULAZ vode
- a2 Grijanje/hlađenje prostora – IZLAZ vode
- b1 ULAZ vode iz vanjske jedinice
- b2 IZLAZ vode u vanjsku jedinicu
- d Zaporni ventil s ravnim brtvama
- M4S Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja) s brzom spojnicom i O-prstenom


- 3 Instalirajte cjevovod s vodom za kućanstvo koristeći posebne ravne brtve za KVV:

5 Postavljanje cjevovoda

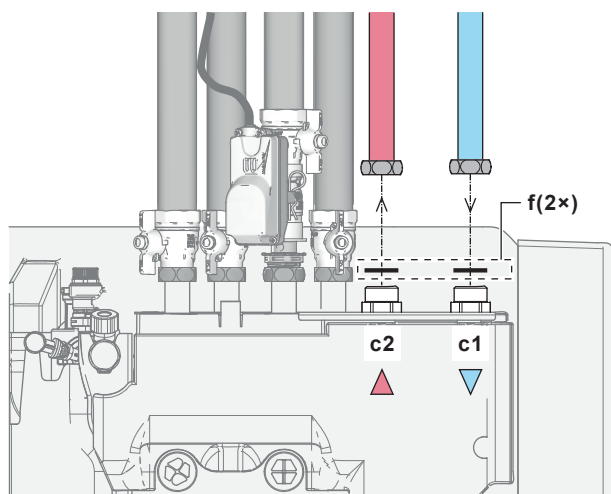


c1 KVV – ULAZ hladne vode
c2 KVV - IZLAZ tople vode
f Ravnne brtve za KVV

4 Instalirajte cjevovod na sljedeći način:

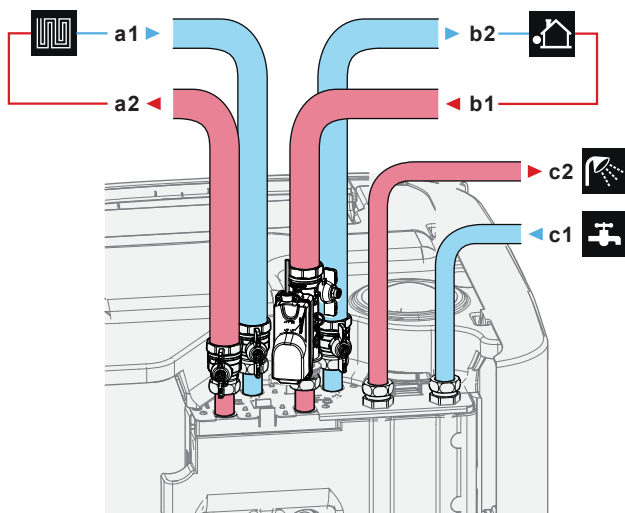

a1 Grijanje/hlađenje prostora — ULAZ vode (ženski, 1 1/4")
a2 Grijanje/hlađenje prostora — IZLAZ vode (ženski, 1 1/4")
b1 ULAZ vode iz vanjske jedinice (ženski, 1 1/4")
b2 IZLAZ vode u vanjsku jedinicu (ženski, 1 1/4")
c1 KVV – ULAZ hladne vode (muški, 1")
c2 KVV - IZLAZ vruće vode (muški, 1")

5 Postavite sljedeće komponente (lokalna nabava) na ulazu hladne vode spremnika KVV-a:

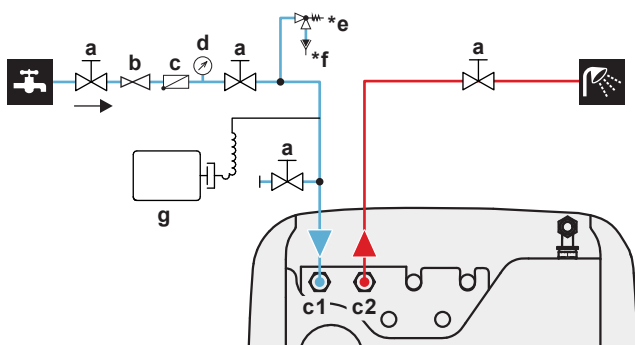

a Zaporni ventili (preporučeno)
c1 KVV – ULAZ hladne vode (muški, 1")
c2 KVV - IZLAZ vruće vode (muški, 1")
b Ventil za smanjivanje tlaka (preporučeno)
c Nepovratni ventil (preporučeno)
d Mjerač tlaka (preporučeno)
*e Ventil za ograničenje tlaka (maks. 10 bar (=1,0 MPa)) (obavezno)
*f Međulonac (obavezno)
g Ekspanzijska posuda (preporučeno)

NEMOJTE prekoračiti maksimalan moment zatezanja (veličina navoja 1", 25-30 N•m). Kako biste spriječili nastanak oštećenja, prikladnim alatom primijenite potreban kontramoment.



NAPOMENA

Ugradite ventile za odzračivanje na lokalnim visokim točkama.



NAPOMENA

Ventil za ograničenje tlaka (lokalna nabava) s maksimalnim tlakom otvaranja 10 bar (=1 MPa) mora se postaviti na ulazni priključak hladne vode za kućanstvo u skladu s primjenjivim zakonima.




NAPOMENA

- Mehanizam za pražnjenje i uređaj za snižavanje tlaka moraju se postaviti na priključak za ulaz hladne vode na spremniku.
- Kako bi se izbjeglo sifoniranje, preporučuje se postavljanje nepovratnog ventila na ulaz vode u spremnik u skladu s važećim zakonima. Uvjerite se da NIJE između ventila za ograničenje tlaka i spremnika.
- Preporučujemo postavljanje ventila za snižavanje tlaka na ulaz hladne vode u skladu s važećim zakonima.
- Preporučujemo postavljanje ekspanzijske posude na ulaz hladne vode u skladu s važećim zakonima.
- Preporučuje se postavljanje ventila za ograničenje tlaka na viši položaj od vrha spremnika. Grijanje spremnika uzrokuje širenje vode pa, ako nije postavljen ventil za ograničenje tlaka, tlak vode u izmjenjivaču topline kućne vruće vode unutar spremnika može narasti iznad tlaka za koji je spremnik predviđen. Ovom visokom tlaku također su podložne lokalne instalacije (cjevovod, slavine, i drugo) priključene na spremnik. Kako bi se to spriječilo, treba postaviti ventil za ograničenje tlaka. Sprečavanje nadtlaka ovisi o pravilnom radu lokalno ugrađenog ventila za ograničenje tlaka. Ako NE radi pravilno, može doći do istjecanja vode. Za potvrdu ispravnog rada potrebno je redovito održavanje.

5.2.2 Za priključivanje dodatnog cjevovoda

Za povezivanje cjevovoda za gravitacijsko pražnjenje

1 Instalirajte cjevovod na sljedeći način:

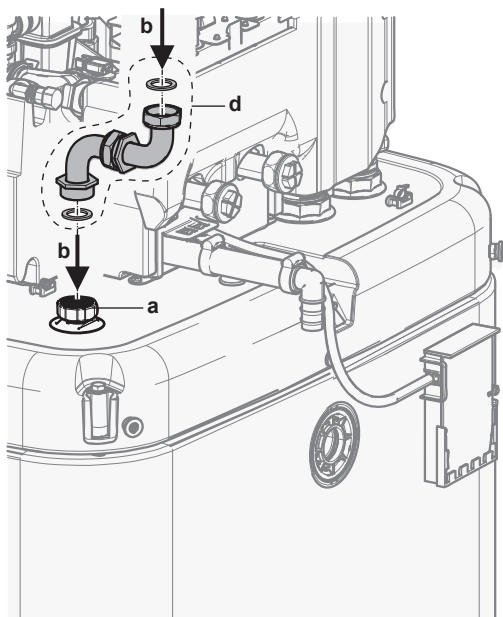


- a Priključak za gravitacijsko pražnjenje
- b Priključak za gravitacijsko pražnjenje - ULAZ vode
- c Priključak za gravitacijsko pražnjenje - IZLAZ vode
- d Komplet priključka za gravitacijsko pražnjenje (EKECDBCO3A*)

Za priključivanje bivalentnog cjevovoda

U slučaju bivalentne jedinice s izmjenjivač topline unutar spremnika.

- 2 Instalirajte cjevovod na sljedeći način:

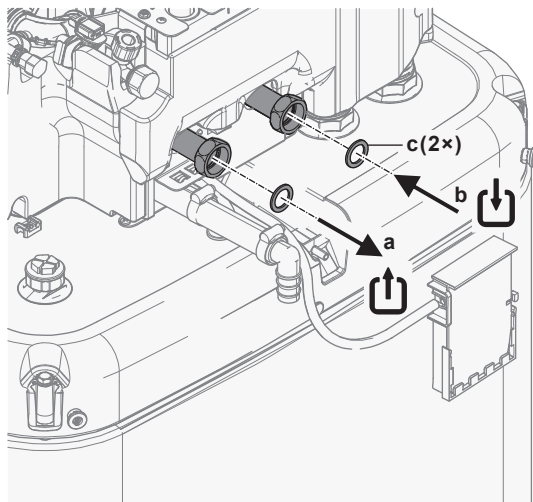


- a Bivalentni – IZLAZ vode (navojni spoj, 1")
- b Bivalentni – ULAZ vode (navojni spoj, 1")
- c Ravne brtve za KVV (isporučuju se kao pribor)

5.2.3 Za spajanje ekspanzijske posude

- 1 Spojite ekspanzijsku posudu za sustav grijanja koja je odgovarajućih dimenzija i unaprijed postavljena. Između toplinskog generatora i sigurnosnog ventila ne smije biti nikakvih blokirajućih hidrauličkih elemenata.

- 2 Tlačnu posudu postavite na lako dostupno mjesto (zbog održavanja, zamjene dijelova).

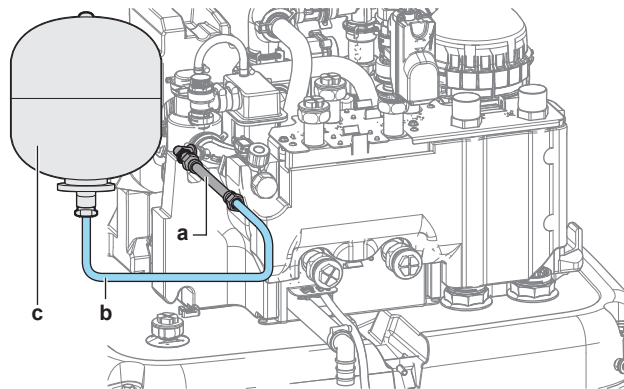

- a Fleksibilno crijevo (isporučuje se kao dodatak)
- b Crijevo (lokalna nabava)
- c Ekspanzijska posuda (lokalna nabava)

5.2.4 Punjenje sustava grijanja



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Tijekom postupka punjenja, voda može procuriti iz bilo kojeg mjesta propuštanja i može prouzročiti strujni udar ako dođe u doticaj s dijelovima pod naponom.


- Prije postupka punjenja, prekinite dovod električne energije u jedinicu.
- Nakon prvog punjenja i prije uključivanja jedinice pomoću sklopke za priključivanje na električnu mrežu, provjerite jesu li svi električni dijelovi i priključna mjesta suha.



NAPOMENA

Prilikom punjenja sustava grijanja provjerite tlak vode na vodovodu u kućanstvu. Ako je tlak u vodovodu za kućanstvo veći od 3 bara (= 0,3 MPa), ugradite ventil za smanjenje tlaka i ograničite tlak vode na najviše 3 bara (= 0,3 MPa).

- 1 Spojite crijevo s nepovratnim ventilom (1/2") i vanjskim manometrom (lokalna nabava) na slavinu za vodu i ventil za punjenje i ispusni ventil. Pričvrstite crijevo tako da ne sklizne.

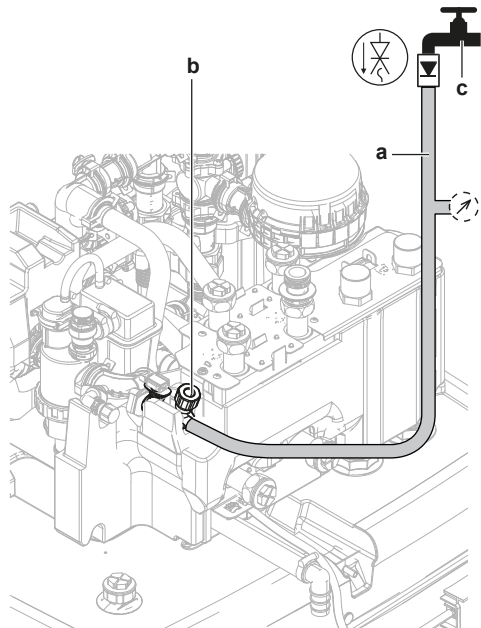

- a Crijevo s nepovratnim ventilom (1/2") i vanjskim manometrom (lokalna nabava)
- b Ventil za punjenje i ispuštanje
- c Slavina za vodu

5 Postavljanje cjevovoda

2. Otvorite slavinu za vodu.
3. Otvorite ventil za punjenje i pražnjenje i pratite stanje na manometru.
4. Sustav punite vodom sve dok vanjski manometar ne pokaže da je postignut ciljni tlak sustava (visina sustava +2 m; 1 m vodeni stupac = 0,1 bar). Uvjerite se da se ventil za ograničenje tlaka ne otvara.
5. Zatvorite slavinu za vodu. Ventil za punjenje i pražnjenje držite otvorenim u slučaju potrebe ponavljanja postupka punjenja nakon odzračivanja sustava. Pogledajte odjeljak **"8.2.5 Za postupak odzračivanja"** [▶ 41].
6. Zatvorite ventil za punjenje i pražnjenje i uklonite crijevo s nepovratnim ventilom tek nakon što obavite odzračivanje, a sustav je potpuno napunjen.

5.2.5 Zaštita kruga vode od smrzavanja

O zaštiti od smrzavanja

Smrzavanje može oštetiti sustav. Kako bi se spriječilo zamrzavanje hidrauličkih komponenti, jedinica je opremljena sljedećim:

- Softver je opremljen posebnim funkcijama za zaštitu od smrzavanja, kao što je sprečavanje smrzavanja cijevi za vodu koje uključuju aktiviranje crpke u slučaju niskih temperatura. Međutim, nestane li struje, te funkcije ne mogu osigurati zaštitu.
- Vanjska jedinica opremljena je s dva tvornički postavljena ventila za zaštitu od smrzavanja. Ventili za zaštitu od smrzavanja prazne vodu iz vanjske jedinice prije no što bi se ona mogla smrznuti i oštetiti jedinicu. Time se sprječavaju curenja R290 u vanjsku jedinicu. **Napomena:** Tvornički montirani ventili za zaštitu od smrzavanja projektirani su za zaštitu vanjske jedinice, a ne lokalnih cjevovoda.

Da biste osigurali zaštitu lokalnog cjevovoda, instalirajte **dodatne ventile za zaštitu od smrzavanja** na sve najniže točke lokalnog cjevovoda. Ove lokalno instalirane ventile za zaštitu od smrzavanja izolirajte na sličan način kao cjevovod za vodu, ali NEMOJTE izolirati ulaz i izlaz (ispust) tih ventila.

Neobavezno, možete instalirati **normalno zatvorene ventile** (nalaze se u zatvorenom prostoru u blizini ulazno/izlaznih točaka cjevovoda). Ovi ventili mogu spriječiti pražnjenje sve vode iz unutarnjih cijevi kada se otvore ventili za zaštitu od smrzavanja. **Napomena:** Normalno zatvoreni zaporni ventil koji se isporučuje kao pribor s unutarnjom jedinicom, a koji se obavezno mora instalirati na unutarnju jedinicu iz sigurnosnih razloga (zaustavljanje ulaznog curenja), NE sprječava pražnjenje unutarnjeg cjevovoda kada se otvore ventili za zaštitu od smrzavanja. Za to su vam potrebni dodatni normalno zatvoreni ventili (opcionally).

Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera.



NAPOMENA

Kada su instalirani ventili za zaštitu od smrzavanja, postavite minimalnu zadanu vrijednost hlađenja (zadano=7°C) barem 2°C višu od maksimalne temperature otvaranja ventila za zaštitu od smrzavanja (temperatura otvaranja tvornički montiranih ventila za zaštitu od smrzavanja iznosi 3°C ±1).

Ako postavite minimalnu zadanu vrijednost hlađenja nižu od sigurne vrijednosti (tj. maksimalnu temperaturu otvaranja ventila za zaštitu od smrzavanja + 2°C), riskirate da se ventili za zaštitu od smrzavanja otvore prilikom hlađenja na minimalnu zadanu vrijednost.



INFORMACIJA

Minimalna temperatura izlazne vode izlazi određuje se na temelju postavke [3.11] Zadana vrijednost pothlađivanja. Ova granica definira minimum izlazne vode u sustavu. Ovisno o vrijednosti ove postavke, minimalna zadana vrijednost TIV-a također će se povećati za 4°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Minimalna temperatura izlazne vode iz u glavnoj zoni određuje se na temelju postavke [1.20] Pothlađivanje u krugu vode, samo u slučaju da je omogućen [3.13.5] Dvozonski komplet postavljen. Ova granica definira minimum izlazne vode u glavnoj zoni. Ovisno o vrijednosti ove postavke, minimalna zadana vrijednost TIV-a također će se povećati za 4°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.



UPOZORENJE

Dodavanje otopina protiv smrzavanja (npr. glikola) u vodu NIJE dopušteno.

5.2.6 Za punjenje izmjenjivača topline unutar spremnika

Sljedeći izmjenjivač topline mora biti napunjen vodom prije nego što se napuni spremnik:

- Izmjenjivač topline kućne vruće vode



NAPOMENA

Kako biste napunili izmjenjivač topline kućne vruće vode upotrijebite lokalno nabavljeni komplet za punjenje. Pobrinite se za usklađenost s primjenjivim zakonima.

1. Otvorite zaporni ventil za dovod hladne vode.
2. Otvorite sve slavine za toplu vodu u sustavu kako biste bili sigurni da je protok vode iz slavine najveći mogući.
3. Ostavite otvorenima slavine za toplu i hladnu vodu sve dok iz slavina više ne izlazi zrak tijekom odzračivanja.
4. Provjerite curi li negdje voda.
- Bivalentni izmjenjivač topline (samo za neke modele)
5. Bivalentni izmjenjivač topline napunite vodom spojivši bivalentni krug za grijanje. Ako će bivalentni krug za grijanje biti instaliran u kasnijoj fazi, bivalentni izmjenjivač topline punite crijevom za punjenje sve dok voda ne počne izlaziti iz oba priključka.
6. Provedite odzračivanje na bivalentnom krugu za grijanje.
7. Provjerite curi li negdje voda.

5.2.7 Za punjenje spremnika




NAPOMENA

Prije nego što ćete moći napuniti spremnik, izmjenjivači topline unutar spremnika moraju se napuniti, pogledajte prethodna poglavlja.

Spremnik napunite vodom pod tlakom <6 bara s brzinom protoka <15 l/min.

Bez ugrađenog solarnog kompleta s gravitacijskim pražnjenjem (opcija)

1. Spojite crijevo s nepovratnim ventilom (1/2") na priključak za gravitacijsko pražnjenje.
2. Spremnik punite sve dok se voda ne počne prelijevati iz preljevnog priključka.
3. Uklonite crijevo.

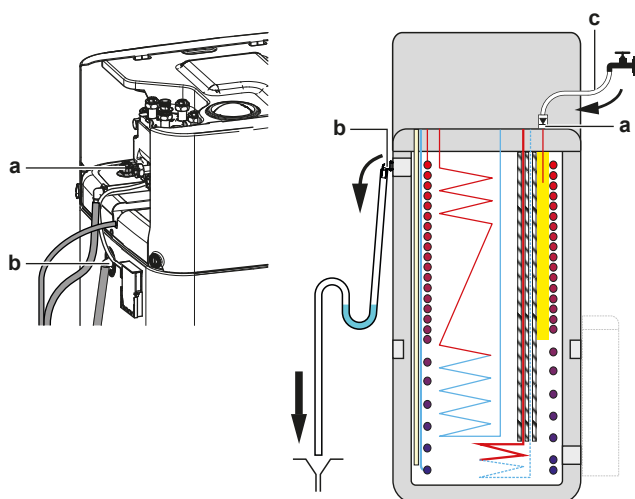

- a Priključak za gravitacijsko pražnjenje
b Preljevni priključak
c Crijervo s nepovratnim ventilom (1/2")

S ugrađenim solarnim kompletom s gravitacijskim pražnjenjem (opcija)

- 1 Kombinirajte komplet za punjenje i pražnjenje (opcija) sa solarnim kompletom za gravitacijsko pražnjenje (opcija) kako biste napunili spremnik.
- 2 Crijervo s nepovratnim ventilom spojite na komplet za punjenje i pražnjenje.

Pridrţavajte se koraka opisanih u prethodnom poglavlju.

5.2.8 Za izoliranje cijevi za vodu

Sve cijevi u krugu vode MORAJU biti izolirane radi sprečavanja kondenzacije tijekom hlađenja i smanjenja kapaciteta hlađenja i grijanja.

Izolacija vanjskih cijevi za vodu

Pogledajte priručnik za postavljanje vanjske jedinice ili referentni vodič za instalatera.

6 Električna instalacija



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



UPOZORENJE

- Sve radove na ožičenju MORA obaviti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s vaţećim zakonima.



UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte višeţilni kabel.



UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.



OPREZ

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.



NAPOMENA

Udaljenost između visokonaponskog i niskonaponskog kabela mora iznositi najmanje 50 mm.



NAPOMENA

Preporučuje se ugradnja strujne zaštitne sklopke (RCD) s nazivnom zaostalom radnom strujom koja NE prelazi 30 mA.



INFORMACIJA

Prilikom instaliranja opcionalnih kabela ili kabela nabavljenih lokalno, pobrinite se za odgovarajuću dužinu kabela. To će omogućiti otvaranje razvodne kutije i pristup drugim komponentama tijekom servisiranja.

6.1 O električnoj sukladnosti

Samo za pomoćni grijač unutarnje jedinice

Pogledajte odjeljak "6.4.3 Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijača" [p 20].

6.2 Smjernice pri spajanju električnog ožičenja



NAPOMENA

Preporučujemo uporabu punih ţica. Ako se koriste upletene ţice, lagano usućite ţičice vodiča kako biste učvrstili kraj vodiča ili za izravnu upotrebu u stezaljci ili za umetanje u okruglu stopicu na gnječenje. Pojediniosti su opisane u odlomku "Smjernice za spajanje električnog ožičenja" u referentnom vodiču za instalatera.

Momenti pritezanja

Unutarnja jedinica:

Stavka	Moment zatezanja (N·m)
M3,5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (uzemljenje)	1,47 ±10%



6.3 Priključci Terenski UI


Prilikom povezivanja električnog ožičenja, za određene komponente možete odabrati koje ćete priključne zatičke koristiti. Nakon povezivanja, morate reći korisničkom sučelju koje kontaktne zatičke terminala ste koristili tako da se poklapaju s rasporedom vašeg sustava:

- Poželjno, preko trenutne lokacije u [13] Terenski UI.
- Alternativno, putem kodova polja (pogledajte tablicu postavki polja u referentnom vodiču za instalaciju).

1	Izaberite koje ćete priključne zatičke koristiti za koju komponentu.
1a	U slučaju ulaza Terenski UI: Odaberite između standardnih mogućnosti (1 2 3 4 5) kao što je prikazano u odgovarajućim temama "6.4 Priključci za unutarnju jedinicu" [p 15] i u dodatku za opcionalnu opremu). Primjerice:

6 Električna instalacija

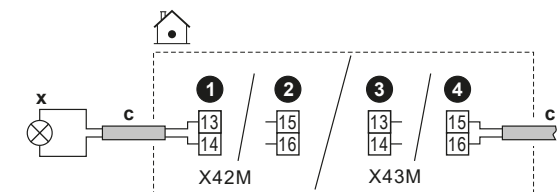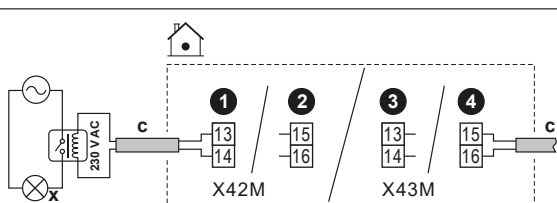1b	U slučaju izlaza Terenski UI: Imate više opcija.
1b.1	Opcija 1 (poželjna) moguća je samo ako radna i/ili uklopna struja spojene komponente NE prelazi maksimalnu radnu struju i/ili uklopnu struju priključaka kako je navedeno u odgovarajućoj temi): Odaberite između standardnih mogućnosti (1234) kao što je prikazano u odgovarajućim temama "6.4 Priključci za unutarnju jedinicu" [p 15] i u dodatku za opcionalnu opremu). Primjerice: - Maksimalna radna struja i/ili uklopna struja odgovarajućih priključaka = 0,3 A - Maksimalna radna struja i/ili uklopna struja spojene komponente je $\leq 0,3$ A 
1b.2	Opcija 2 (u slučaju da radna struja i/ili uklopna struja spojene komponente premašuje maksimalnu radnu struju i/ili uklopnu struju priključaka kako je navedeno u odgovarajućoj temi): Odaberite između standardnih mogućnosti (1234) kao što je prikazano u odgovarajućim temama "6.4 Priključci za unutarnju jedinicu" [p 15] i u knjižici s dodacima za opcionalnu opremu), ali umjesto izravnog povezivanja s komponentom, instalirajte relej (lokalno napajanje) s vanjskim napajanjem izvan razvodne kutije između. Primjerice: - Maksimalna radna struja i/ili uklopna struja odgovarajućih priključaka = 0,3 A - Maksimalna radna struja i/ili uklopna struja spojene komponente je $> 0,3$ A 
1b.3	Opcija 3: Alternativno, umjesto da izaberete jednu od standardnih mogućnosti (1234), možete koristiti priključne zatičke ostalih Terenski UI izlaza. Međutim, također morate provjeriti premašuje li radna struja i/ili uklopna struja spojene komponente maksimalnu radnu struju i/ili uklopnu struju terminala kako je navedeno u odgovarajućoj temi. Ako premašuje, morate instalirati relej između (slično Opciji 2).
2	Recite korisničkom sučelju koje ste priključne zatičke koristili za koju komponentu.
2,1	Idite na [13] Terenski UI.

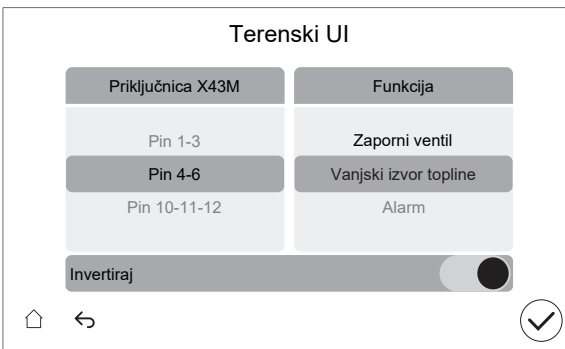2,2	Odaberite korištene redne stezaljke. Rezultat: Prikazan je ekran s priključcima na tim rednim stezaljkama. Primjerice: 						
2,3	Na lijevoj strani, odaberite korištene priključne zatičke.						
2,4	Na desnoj strani, odaberite priključenu komponentu: - Terenski UI ulazi (vidi tablicu ispod) - Terenski UI izlazi (vidi tablicu ispod)						
2,5	Odredite gdje logički sklop mora biti obratan: Napomena: ne mogu svi terminali/povezane opcije postati obratni. Je li odabir moguć ili nije, vidljivo je u [13] Terenski UI. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ako je komponenta...</th><th>Zatim postavite...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Radni kontakt</td><td>Invertiraj = ISKLJUČENO</td></tr> <tr> <td>Mirni kontakt</td><td>Invertiraj = UKLJUČENO</td></tr> </tbody> </table>	Ako je komponenta...	Zatim postavite...	Radni kontakt	Invertiraj = ISKLJUČENO	Mirni kontakt	Invertiraj = UKLJUČENO
Ako je komponenta...	Zatim postavite...						
Radni kontakt	Invertiraj = ISKLJUČENO						
Mirni kontakt	Invertiraj = UKLJUČENO						



NAPOMENA

Invertiraj postavka za zaporne ventile:

Ako spojite zaporni ventil (normalno otvoren ili normalno zatvoren) u skladu s jednom od standardnih mogućnosti (1234), onda u [13] Terenski UI NEMOJTE obrtiti logiku (tj. zadržite Invertiraj = ISKLJUČENO).

Ako spojite zaporni ventil sukladno priključnim zaticima bilo kojeg drugog izlaza Terenski UI izlaza, tada u [13] Terenski UI:

- U slučaju normalno otvorenih zapornih ventila: NEMOJTE preokrenuti logiku (tj. zadržati Invertiraj = ISKLJUČENO).

- U slučaju normalno zatvorenih zapornih ventila: obrnite logiku (tj. postavite Invertiraj = UKLJUČENO).

Terenski UI ulazi

Ako je priključena komponenta...	Zatim odaberite Funkcija = ...
Daljinski vanjski osjetnik. Pogledajte knjižicu s dodacima za opcionalnu opremu (i "6.4 Priključci za unutarnju jedinicu" [p 15]).	Vanjski osjetnik za otvoren prostor
Daljinski unutarnji osjetnik. Pogledajte knjižicu s dodacima za opcionalnu opremu (i "6.4 Priključci za unutarnju jedinicu" [p 15]).	Vanjski osjetnik za unutarnji prostor
Smart Grid kontakti. Pogledajte odjeljak "6.4.14 Smart Grid" [p 25].	HV/LV Pametna mreža Kontakt 1 HV/LV Pametna mreža Kontakt 2

Ako je priključena komponenta...	Zatim odaberite Funkcija = ...
Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh. Pogledajte odjeljak "6.4.2 Za priključivanje glavnog električnog napajanja" [▶ 19].	HP tarifa Kontakt
Sigurnosni termostati za jedinicu. Pogledajte odjeljak "6.4.13 Za spajanje sigurnosnog termostata" [▶ 25].	Jedinica sigurnosnog termostata
Kontakt brojila Smart Grid. Pogledajte odjeljak "6.4.14 Smart Grid" [▶ 25].	Kontakt pametnog mjerača

Terenski UI izlazi

Ako je priključena komponenta...	Zatim odaberite Funkcija = ...
Zaporni ventili za glavnu zonu i dodatnu zonu. Pogledajte "6.4.5 Za priključivanje zapornog ventila" [▶ 21]	Zaporni ventil glavne zone Zaporni ventil dodatne zone
Izlaz alarma. Pogledajte odjeljak "6.4.8 Za spajanje izlaza alarma" [▶ 23].	Alarm
Prebacivanje na vanjski izvor topline. Pogledajte odjeljak "6.4.10 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline" [▶ 24].	Vanjski izvor topline
Bivalentni mimovodni ventil. Pogledajte odjeljak "6.4.11 Za priključivanje bivalentnog mimovodno ventila" [▶ 24].	Bivalentni mimovodni ventil
Izlaz rada hlađenja/grijanja prostora UKLJ./ISKLJ. za glavnu zonu ili dodatnu zonu. Pogledajte odjeljak "6.4.9 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora" [▶ 23].	Način rada s hlađenjem/grijanjem
Konvektori toplinske crpke. Pogledajte knjižicu s dodacima za opcionalnu opremu (i "6.4 Priključci za unutarnju jedinicu" [▶ 15]).	
Crpka KVV-a i dodatne vanjske crpke. Pogledajte odjeljak "6.4.6 Za spajanje crpki (crpka KVV-a i/ili vanjske crpke)" [▶ 22].	Crpka KVV Sekundarna crpka H/G Vanj. glavna crpka H/G Vanj. dod. crpka H/G
Signal za UKLJ KVV. Pogledajte odjeljak "6.4.7 Za spajanje signala UKLJUČENO kućne vruće vode" [▶ 23].	Signal uključivanja KVV-a

Stavka	Opis
Napajanje (pomoćni grijač)	Pogledajte "6.4.3 Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijača" [▶ 20]
Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja)	Pogledajte "6.4.4 Za povezivanje normalno zatvorenog zapornog ventila (zaustavljanje ulaznog curenja)" [▶ 21]
Zaporni ventil	Pogledajte odjeljak "6.4.5 Za priključivanje zapornog ventila" [▶ 21].
Crpka kućne vruće vode ili vanjske crpke	Pogledajte "6.4.6 Za spajanje crpki (crpka KVV-a i/ili vanjske crpke)" [▶ 22]
Signal UKLJUČIVANJA kućne vruće vode	Pogledajte "6.4.7 Za spajanje signala UKLJUČENO kućne vruće vode" [▶ 23]
Izlaz alarma	Pogledajte odjeljak "6.4.8 Za spajanje izlaza alarma" [▶ 23].
Kontrola hlađenja/grijanja prostora	Pogledajte odjeljak "6.4.9 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora" [▶ 23].
Prebacivanje na kontrolu vanjskog izvora topline	Pogledajte odjeljak "6.4.10 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline" [▶ 24].
Bivalentni mimovodni ventil	Pogledajte "6.4.11 Za priključivanje bivalentnog mimovodno ventila" [▶ 24]
Strujomjeri	Pogledajte odjeljak "6.4.12 Postupak spajanja strujomjera" [▶ 24].
Sigurnosni termost	Pogledajte odjeljak "6.4.13 Za spajanje sigurnosnog termostata" [▶ 25].
Smart Grid	Pogledajte odjeljak "6.4.14 Smart Grid" [▶ 25].
Umetak za WLAN	Pogledajte "6.4.15 Spajanje WLAN umetka (isporučuje se kao pribor)" [▶ 27].
Ethernet (Modbus) kabel	Pogledajte odjeljak "6.4.16 Za povezivanje Ethernet (Modbus) kabela" [▶ 28].
Solarni ulaz	Pogledajte odjeljak "6.4.17 Za spajanje solarnog ulaza" [▶ 28].
Plinomjer	Pogledajte "6.4.18 Za spajanje plinomjera" [▶ 29]
Sobni termost (žičani ili bežični)	 Pogledajte tablicu u nastavku.  Žice: 0,75 mm² Maksimalna jakost struje za rad: 100 mA  Za glavnu zonu: [1.12] Kontrola [1.13] Vanjski sobni termost Za dodatnu zonu: [2.12] Kontrola [2.13] Vanjski sobni termost

6.4 Priključci za unutarnju jedinicu

Stavka	Opis
Napajanje (glavno)	Pogledajte odjeljak "6.4.2 Za priključivanje glavnog električnog napajanja" [▶ 19].

6 Električna instalacija

Stavka	Opis
Konvektor toplinske crpke	 Mogući su različiti kontroleri i postavi za konvektore toplinske crpke. Ovisno o postavu, implementirajte i relej (lokalna nabava, pogledajte knjižicu s dodacima za opcionalnu opremu). Više podataka potražite na stranici: - Priručnik za postavljanje konvektora toplinske crpke - Priručnik za postavljanje opcija konvektora toplinske crpke - Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu  Žice: 0,75 mm² Maksimalna jakost struje za rad: 100 mA Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].  [13] Terenski UI (Način rada s hlađenjem/grijanjem) Za glavnu zonu: [1.12] Kontrola [1.13] Vanjski sobni termostat Za dodatnu zonu: [2.12] Kontrola [2.13] Vanjski sobni termostat
Daljinski vanjski osjetnik	 Pogledajte: - Priručnik za postavljanje daljinskog vanjskog osjetnika - Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu  Žice: 2×0,75 mm² Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].  [13] Terenski UI (Vanjski osjetnik za otvoren prostor) [5.22] Pomak vanjskog osjetnika temperature u okolini
Daljinski unutarnji osjetnik	 Pogledajte: - Priručnik za postavljanje daljinskog unutarnjeg osjetnika - Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu  Žice: 2×0,75 mm² Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].  [13] Terenski UI (Vanjski osjetnik za unutarnji prostor) [1.33] Pomak vanjskog osjetnika za unutarnji prostor

Stavka	Opis
Sučelje za upravljanje ugodnošću	 Pogledajte: - Priručnik za postavljanje i rukovanje sučeljem za upravljanje ugodnošću - Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu  Žice: 2×(0,75~1,25 mm²) Maksimalna duljina: 500 m  [1.12] Kontrola [1.38] Pomak sobnog osjetnika
Dvozonski komplet	 Pogledajte: - Priručnik za postavljanje dvozonskog kompleta - Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu  Upotrijebite kabel isporučen uz dvozonski komplet.  [3.13.5] Dvozonski komplet postavljen



za sobni termostat (žičani ili bežični):

U slučaju...	Pogledajte...
Bežični sobni termostat	- Priručnik za postavljanje bežičnog sobnog termostata - Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu
Žični sobni termostat bez višezonske osnovne jedinice	- Priručnik za postavljanje žičnog sobnog termostata - Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu
Žični sobni termostat s višezonskom osnovnom jedinicom	- Priručnik za postavljanje žičnog sobnog termostata (digitalnog ili analognog) + višezonske osnovne jedinice - Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu - U ovom slučaju: - Trebate priključiti žični sobni termostat (digitalni ili analogni) na višezonsku osnovnu jedinicu - Trebate priključiti višezonsku osnovnu jedinicu na vanjsku jedinicu - Za hlađenje/grijanje trebate implementirati i relej (lokalna nabava, pogledajte knjižicu s dodacima za opcionalnu opremu)



6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu

Posebna napomena: Svi kabele koji će se spojiti na razvodnu kutiju ECH₂O moraju se pričvrstiti uz primjenu rasterećenja od naprezanja.


Zbog lakšeg pristupanja samoj razvodnoj kutiji i provođenju kabela, razvodnu kutiju moguće je sniziti (pogledajte ["4.2.1 Za otvaranje unutarnje jedinice"](#) [5]).

**NAPOMENA**


Ako je razvodna kutija snižena u servisni položaj dok se izvodi postavljanje električne instalacije, potrebno je razmotriti primjenu kabela odgovarajuće veće duljine. Kabeli u normalnom položaju su veće duljine nego u servisnom položaju.

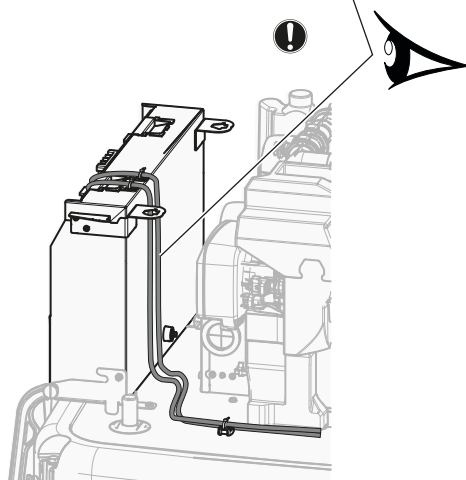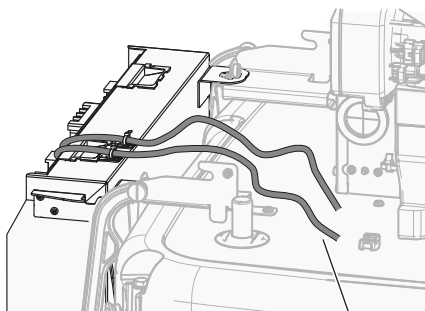**Držać kabela za rasterećenje od naprezanja**


Instalirajte kabel s kabelskim pričvršćenjem i kabelskom vezicom na gornjem dijelu razvodne kutije kako slijedi:

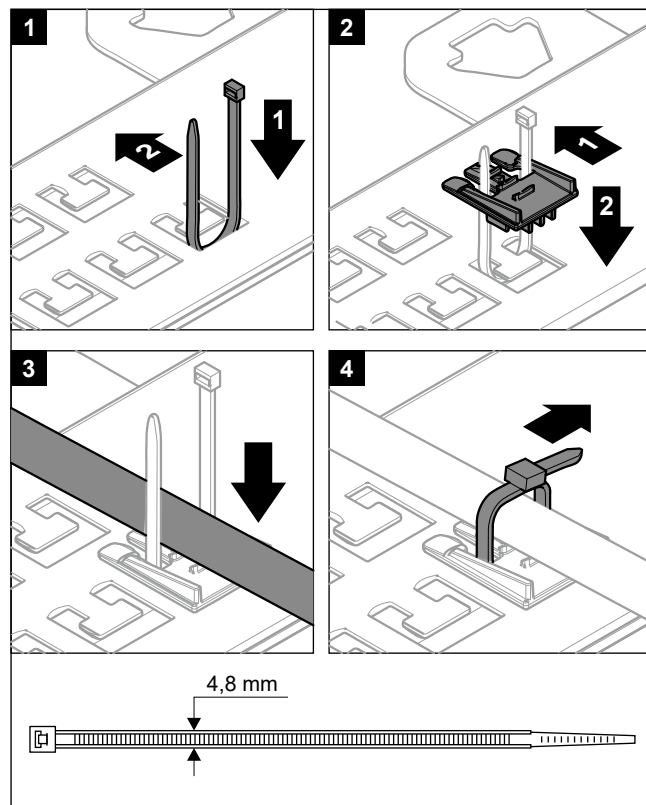

Nije dopušteno spajati kabele na terminale dok se montažna ploča za terminale nalazi u servisnom položaju.

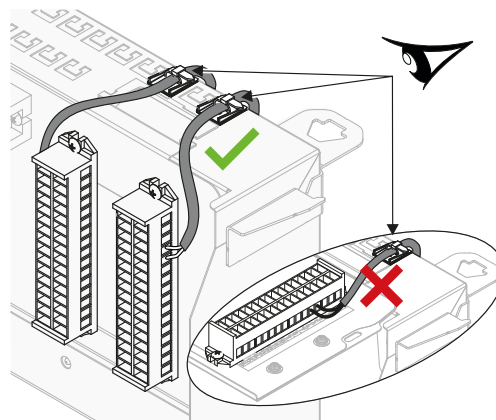
**Usmjeravanje kabela**

Napomena: Za Ethernet (Modbus) kabel, pogledajte ["6.4.16 Za povezivanje Ethernet \(Modbus\) kabela" \[p 28\]](#).

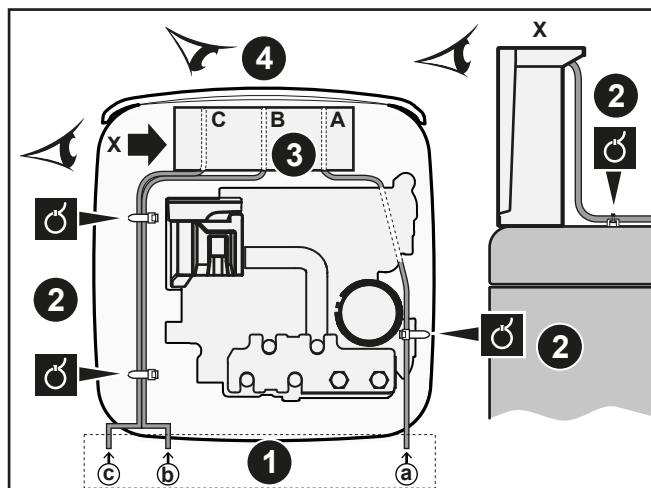


- 1 Ulazak u jedinicu
- 2 Smanjenje naprezanja (kabelske vezice)
- 3 Ulaz u razvodnu kutiju + smanjene naprezanja (kabelske vezice ili kabelske uvodnice)
- 4 Razvodna kutija gledana s prija (redne stezaljke i tiskane ploče)


Slijedite kabelsku rutu **a**→:

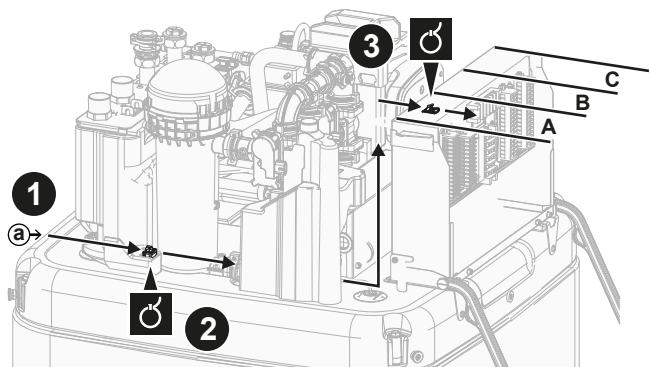

Slijedite kabelsku rutu **b**→ i **c**→:

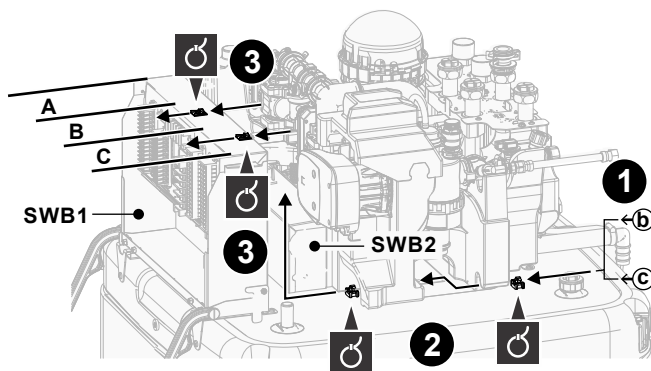


Redne stezaljke (SWB1)

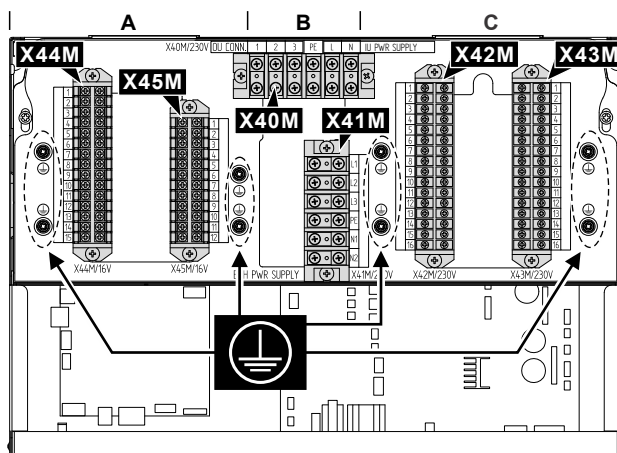


#	Kabel	Redne stezaljke
A	Niskonaponske opcije: - Preferencijalni kontakt napajanja (lokalna nabava) - Sučelje za upravljanje ugodnošću (dodatni komplet) - Osjetnik vanjske temperature okoline (dodatni komplet) - Osjetnik unutarnje temperature okoline (dodatni komplet) - Strujomjeri (lokalna nabava) - Sigurnosni termostatski (lokalna nabava) - Smart Grid (niskonaponski kontakti) (lokalna nabava) - Dvozonjski komplet za miješanje (opcionalni komplet) - Solarni ulaz (lokalna nabava) - Plinomjer (lokalna nabava)	X44M + X45M
B	Glavno napajanje	X40M
	Spojnik kabel	X40M
	Napajanje pomoćnog grijača	X41M
C	Visokonaponske opcije: - Konvektor toplinske crpke (dodatni komplet) - Sobni termostatski (dodatni komplet) - Zaporni ventil (lokalna nabava) - Crpka kućne vruće vode + dodatne vanjske crpke (lokalna nabava) - Signal UKLJUČIVANJA kućne vruće vode (lokalna nabava) - Izlaz alarma (lokalna nabava) - Prebacivanje na kontrolu vanjskog izvora topline (lokalna nabava) - Bivalentni mimovodni ventil (lokalna nabava) - Kontrola rada grijanja/hlađenja prostora (lokalna nabava) - Smart Grid (visokonaponski kontakti) (opcionalni komplet)	X42M + X43M

Tiskane pločice (unutar razvodne kutije):

SWB1

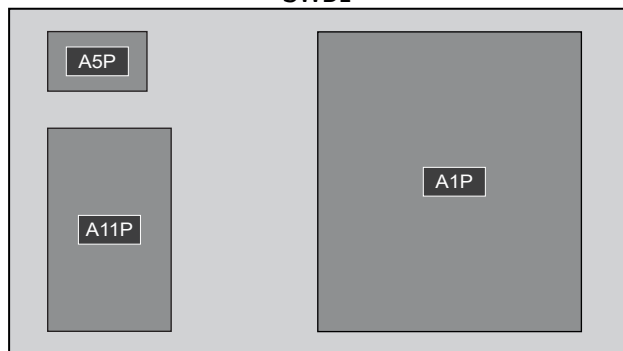

SWB2

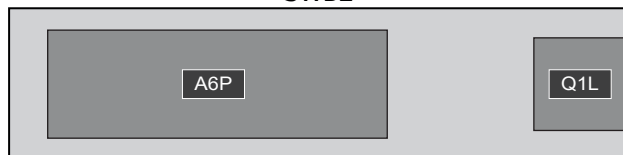

Razvodna kutija	Tiskana pločica
SWB1	- A1P: Tiskana pločica modula za vodu - A5P: Tiskana pločica napajanja - A11P: Tiskana pločica sučelja
SWB2	- A6P: Tiskana pločica višekoračnog pomoćnog grijača - Q1L: Toplinska zaštita pomoćnog grijača

**INFORMACIJA**

Prilikom instaliranja opcionalnih kabela ili kabela nabavljenih lokalno, pobrinite se za odgovarajuću dužinu kabela. To će omogućiti uklanjanje/premještanje razvodne kutije i pristup drugim komponentama tijekom servisiranja.

**OPREZ**

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.

6.4.2 Za priključivanje glavnog električnog napajanja

Ovo poglavlje opisuje 2 moguća načina priključivanja glavnog električnog napajanja:

- U slučaju unutarnje jedinice napajane odvojeno:
 - s električnim napajanjem po normalnoj stopi kWh
 - s električnim napajanjem po preferencijalnoj stopi kWh
- U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja iz vanjske jedinice

U slučaju unutarnje jedinice napajane odvojeno (Standard):



Specifikacije komponenti ožičenja

Električno napajanje po normalnoj stopi kWh za unutarnju jedinicu (= glavno napajanje)	
Maksimalna jakost struje za rad	6,3 A
Napon	220-240 V
Faza	1~
Frekvencija	50 Hz
Veličina žice	MORA biti u skladu s nacionalnim zakonima o električnim instalacijama. Veličina žice ovisi o struji, no ne manja od 1,5 mm ² 3-žilni kabel

Električno napajanje po normalnoj stopi kWh za unutarnju jedinicu (= glavno napajanje)

Preporučeni vanjski osigurač	6 A
Prekidač dozernog spoja	30 mA – MORA biti u skladu s nacionalnim zakonima o električnim instalacijama MORA biti kompatibilan s harmoničnim strujama koje proizvodi jedinica

S električnim napajanjem po normalnoj stopi kWh

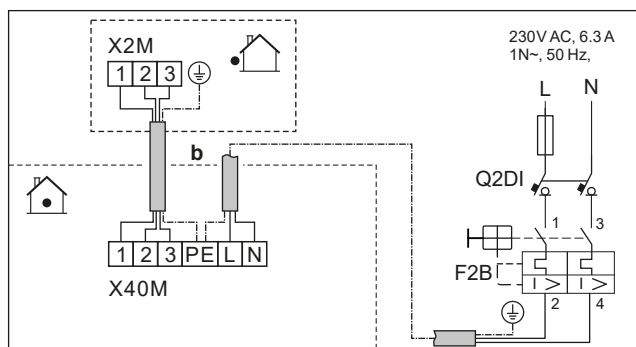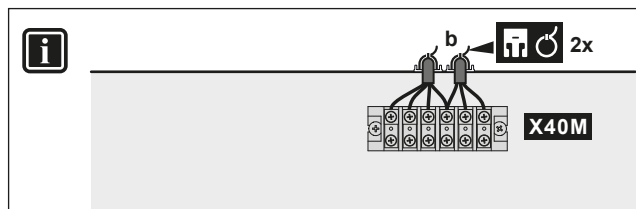**b Spojni kabel**


- Slijedite kabelsku rutu **b**→ u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [p. 16].
- Žice: (3+GND)×1,5 mm²

Napajanje unutarnje jedinice (= glavno napajanje)


- Slijedite kabelsku rutu **b**→ u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [p. 16].
- Žice: 1N + GND
- F2B: Osigurač za nadstrujnu zaštitu (lokalna nabava)
- Q2DI: Prekidač dozernog spoja (lokalna nabava)



S električnim napajanjem po preferencijalnoj stopi kWh


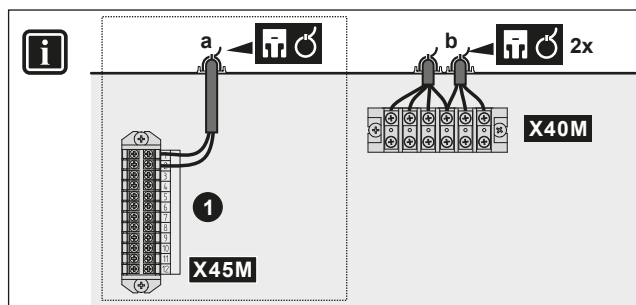


6 Električna instalacija

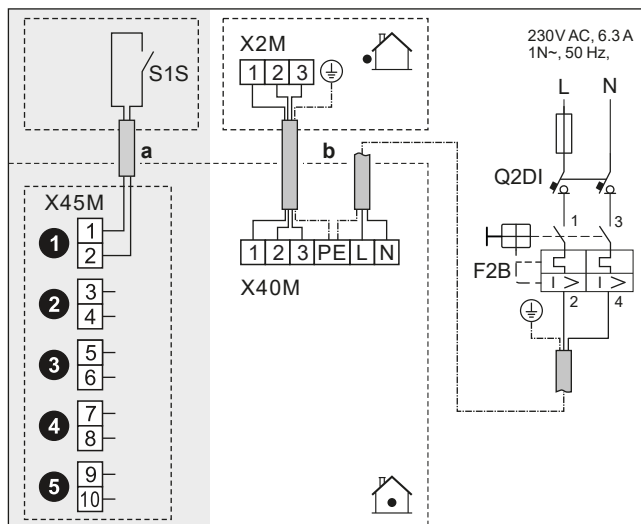

	a Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh (S1S)	- Slijedite kablsku rutu a u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" ► 16]. - Žice: 2x(0,75~1,25 mm²) - Maksimalna duljina: 50 m. - Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh: detekcija 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica). Kontakt bez napona omogućuje najmanje primjenjivo opterećenje od 15 V DC, 10 mA. - Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" ► 13].
	b Spojni kabel	- Slijedite kablsku rutu b u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" ► 16]. - Žice: (3+GND)x1,5 mm²
	Napajanje unutarnje jedinice (= glavno napajanje)	- Slijedite kablsku rutu b u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" ► 16]. - Žice: 1N + GND - F2B: Osigurač za nadstrujnu zaštitu (lokalna nabava) - Q2DI: Prekidač dozernog spoja (lokalna nabava)
	[13] Terenski UI (HP tarifa Kontakt)	[9.14.1] Način rada (Tarifa toplinske crpke)

U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja iz vanjske jedinice

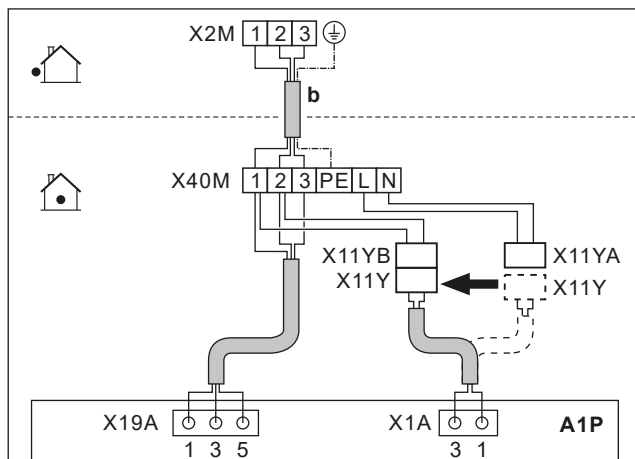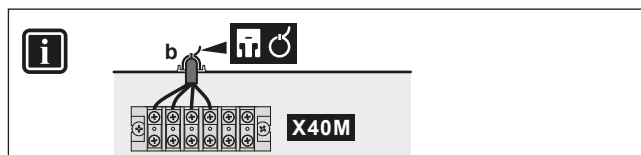

	b Spojni kabel (= glavno električno napajanje)	- Slijedite kablsku rutu b u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" ► 16]. - Žice: (3+GND)x1,5 mm²
	X11Y	- Odvojite X11Y od X11YA. - Spojite X11Y na X11YB.

6.4.3 Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijača


	UPOZORENJE Pomoćni grijač MORA imati namjenski izvor napajanja i MORA biti zaštićen sigurnosnim uređajima u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.
--	---


	OPREZ Kako bi se zajamčilo da je jedinica potpuno uzemljena, UVIJEK spojite napajanje pomoćnog grijača i vod uzemljenja.
--	--

	NAPOMENA Ako se pomoćni grijač ne napaja, tada: - Grijanje prostora i zagrijavanje spremnika nije dopušteno. - Generirana je pogreška AA-01 (Pregrijavanje pomoćnog grijača ili kabel napajanja PG-a nije povezan).
--	--

	NAPOMENA Izlaz rezervnog grijača ovisi o ožičenju i odabiru u korisničkom sučelju. Provjerite odgovara li napajanje odabiru u korisničkom sučelju.
--	--

Mogući rasporedi u slučaju modela višekoračnog pomoćnog grijača od 9 kW

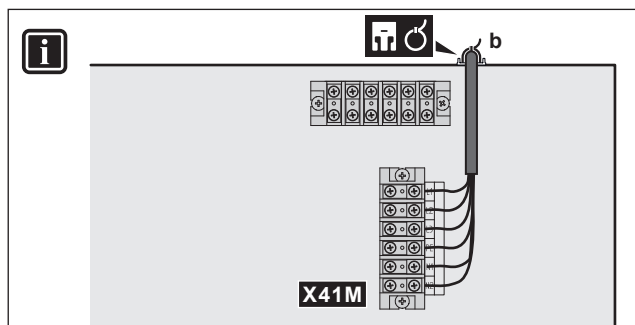

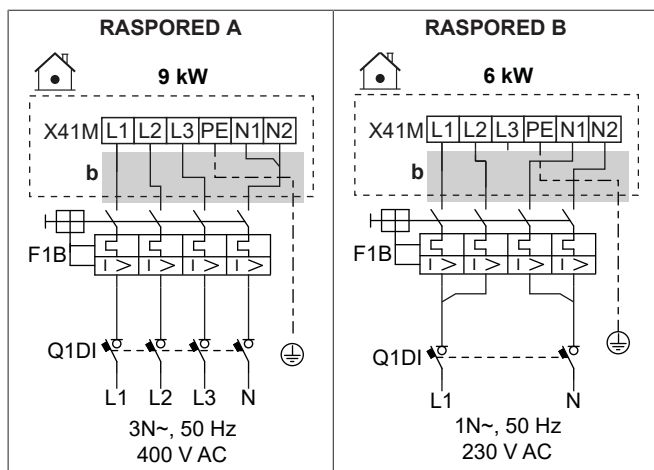

	b	Slijedite kabelsku rutu u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" ▶ 16].
	F1B	Osigurač za nadstrujnu zaštitu (lokalna nabava). Ocjena u tablicama.
	Q1DI	Prekidač dozernog spoja (lokalna nabava)
	[5.5]	Rezervni grijač

Specifikacije komponenti ožičenja

Komponenta	RASPORED	
	A	B
Napajanje		
Napon	390-410 V	220-240 V
Snaga	9 kW	6 kW
Nazivna struja	13 A	13 A
Faza	3N~	1N~
Frekvencija	50 Hz	
Veličina žice	MORA biti u skladu s nacionalnim zakonima o električnim instalacijama	
	Veličina žice temelji se na struji, ali minimalno 2,5 mm ²	
	5-žilni kabel	
	3L+N+GND	2L+2N+GND
Preporučeni osigurač za nadstrujnu zaštitu	4-polni 16 A	
Prekidač dozernog spoja	MORA biti u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju ^(a)	

^(a) Preporučuje se nazivna zaostala radna struja koja ne prelazi 30 mA.


6.4.4 Za povezivanje normalno zatvorenog zapornog ventila (zaustavljanje ulaznog curenja)



NAPOMENA

Zaporni ventil (zaustavljanje curenja na ulazu) opremljen je sigurnosnom rutinom protiv blokiranja. Da bi se ta rutina izvršavala, jedinica mora biti priključena na napajanje tijekom cijele godine. Ova rutina djeluje na sljedeći način svakih 14 dana nakon posljednjeg izvršenja:

- Ako jedinica nije operativna, izvršava se sigurnosna rutina protiv blokiranja (tj. ventil se zatvara kraće vremensko razdoblje).
- Ako je jedinica operativna, sigurnosna rutina protiv blokiranja odgađa se za najviše 7 dana. Ako je jedinica još uvijek operativna nakon ovih 7 dana, jedinica će biti privremeno prisiljena na zaustavljanje kako bi izvršila sigurnosnu rutinu za zaštitu od blokiranja.

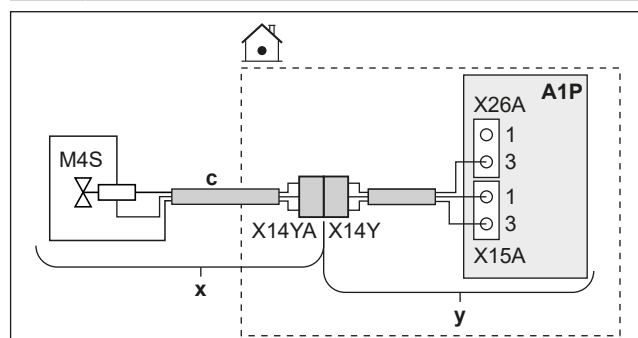

	x	Isporučuje se kao pribor
	y	Tvornički postavljeno
	c	Slijedite kabelsku rutu u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" ▶ 16].
	M4S	Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja)
	X14Y	Spojite X14YA na X14Y.
	[5.5]	Rezervni grijač

6.4.5 Za priključivanje zapornog ventila



NAPOMENA

Ožičenje je drugačije za NC (mirni kontakt) ventil i NO (radni kontakt) ventil.



INFORMACIJA

Primjer upotrebe zapornog ventila. U slučaju jedne zone TIV-a i kombinacije podnog grijanja i konvektora toplinske crpke, ugradite zaporni ventil ispred podnog grijanja kako biste spriječili kondenzaciju na podu tijekom hlađenja.



NAPOMENA

Invertiraj postavka za zaporne ventile:



Ako spojite zaporni ventil (normalno otvoren ili normalno zatvoren) u skladu s jednom od standardnih mogućnosti (1 2 3 4), onda u [13] Terenski UI NEMOJTE obrtiti logiku (tj. zadržite Invertiraj = ISKLJUČENO).

Ako spojite zaporni ventil sukladno priključnim zaticima bilo kojeg drugog izlaza Terenski UI izlaza, tada u [13] Terenski UI:



- U slučaju normalno otvorenih zapornih ventila: NEMOJTE preokrenuti logiku (tj. zadržati Invertiraj = ISKLJUČENO).

- U slučaju normalno zatvorenih zapornih ventila: obrnite logiku (tj. postavite Invertiraj = UKLJUČENO).

U slučaju normalno zatvorenih zapornih ventila

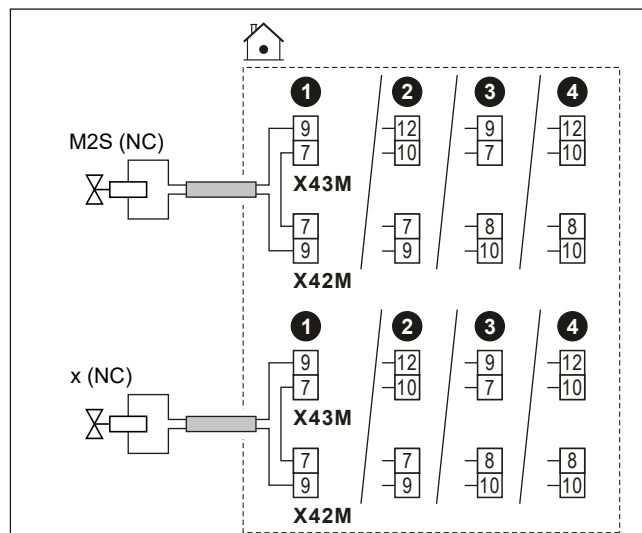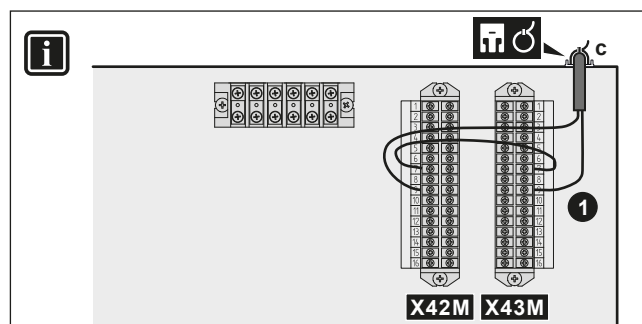

U slučaju normalno otvorenih zapornih ventila

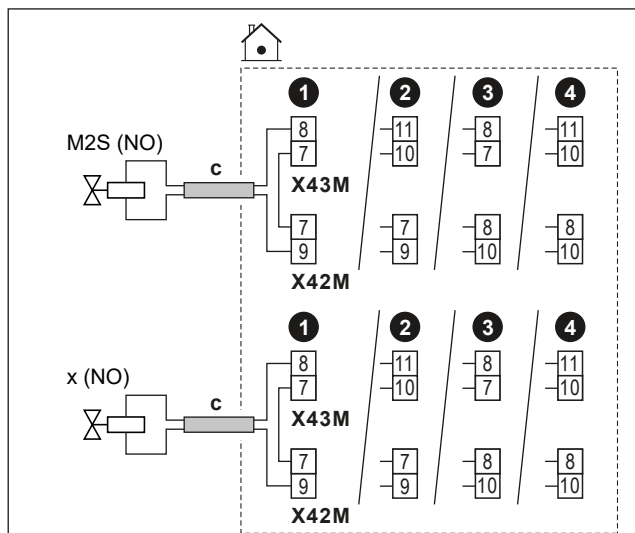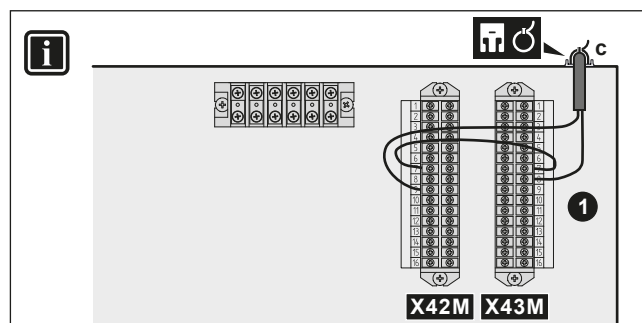

c Slijedite kabelsku rutu u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarju jedinicu" [p 16].

Žice: (2 + most)×1 mm²

Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [p 13].


M2S	Zaporni ventil za glavnu zonu	Maksimalna radne struje: 0,3 A
x	Zaporni ventil za dodatnu zonu	230 V AC koje isporučuje tiskana pločica
NC	Mirni kontakt	
NO	Radni kontakt	




[13] Terenski UI:

- Zaporni ventil glavne zone
- Zaporni ventil dodatne zone



6.4.6 Za spajanje crpki (crpka KVV-a i/ili vanjske crpke)

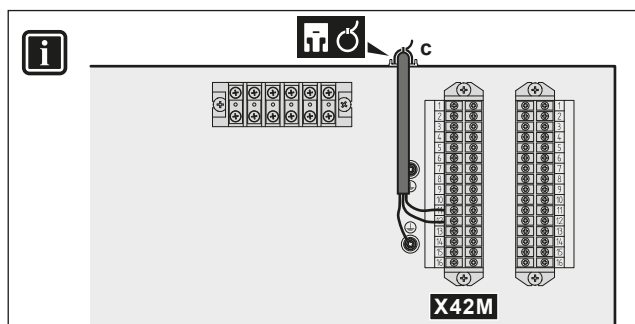

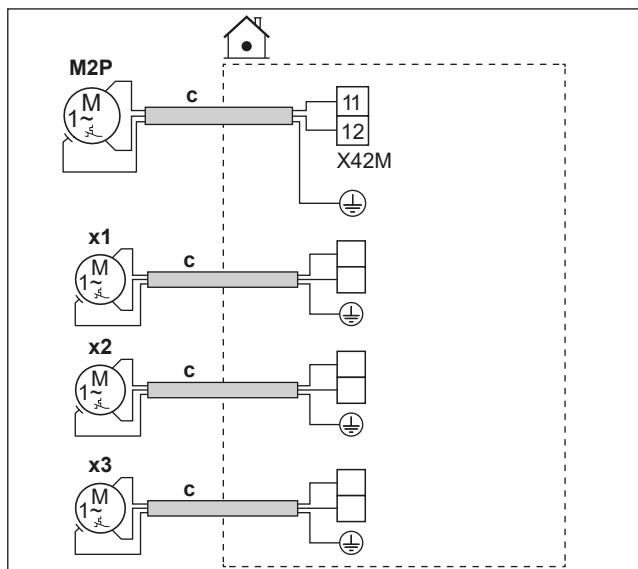



	c - Slijedite kabelsku rutu u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: (2+GND)×1 mm² - Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].
M2P	Izlaz crpke KVV-a. Maksimalno opterećenje: 2 A (uklapanje), 230 V AC, 1 A (stalno)
x1	Dodatne vanjske crpke
x2	Koristite priključne zatiče bilo kojeg drugog Terenski UI izlaza.
x3	Međutim, također morate provjeriti trebate li instalirati relej između.
	[13] Terenski UI - Crpka KVV: crpka koja se koristi za trenutnu toplu vodu i/ili dezinfekciju. U tom slučaju morate navesti i funkcionalnost u postavci [4.13] Crpka KVV: * Trenutačno dostupna vruća voda * Dezinfekcija * Oboje - Sekundarna crpka H/G: crpka radi kada postoji zahtjev iz glavne ili dodatne zone. - Vanj. glavna crpka H/G: crpka radi kada postoji zahtjev iz glavne zone. - Vanj. dod. crpka H/G: crpka radi kada postoji zahtjev iz dodatne zone. [4.26] Plan KVV crpke

6.4.7 Za spajanje signala UKLJUČENO kućne vruće vode

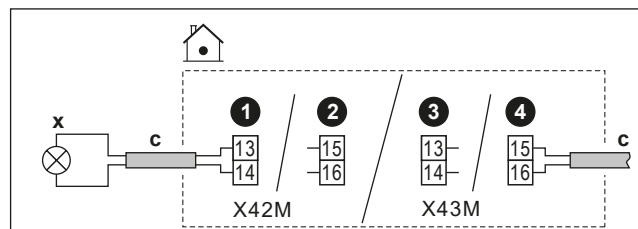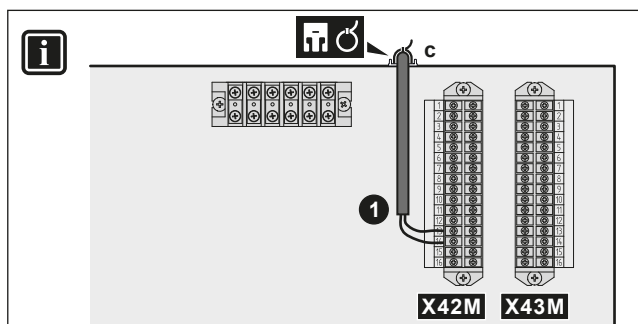


	c - Slijedite kabelsku rutu u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: 2×1 mm² - Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].
x	Signal UKLJUČENO kućne vruće vode (= jedinica je pokrenuta u rad KVV-a): Maksimalno opterećenje: 0,3 A, 230 V AC
	[13] Terenski UI (Signal uključivanja KVV-a)

6.4.8 Za spajanje izlaza alarma

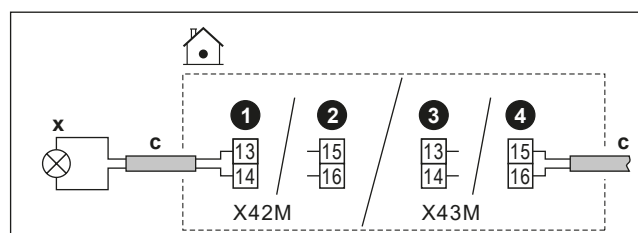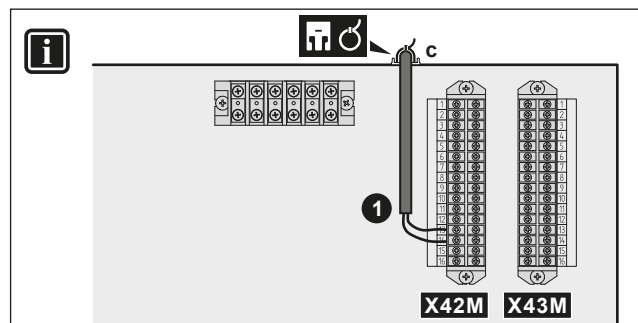


	c - Slijedite kabelsku rutu u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: 2×1 mm² - Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].
x	Izlaz alarma: Maksimalno opterećenje: 0,3 A, 230 V AC
	[13] Terenski UI (Alarm)

6.4.9 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora

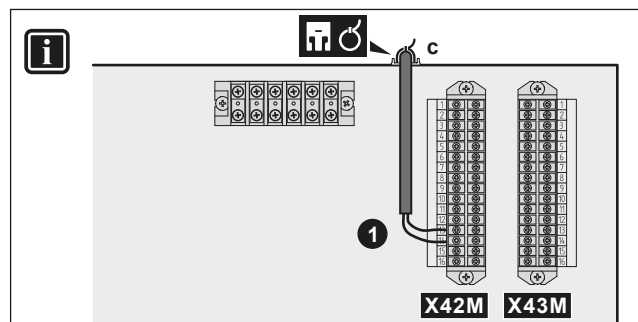

6 Električna instalacija

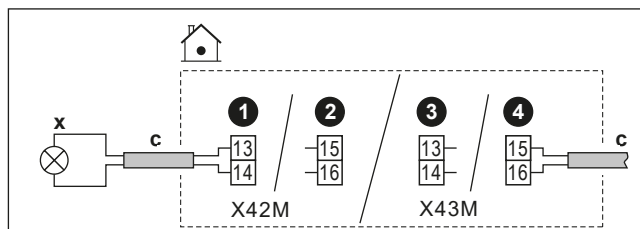

	c	- Slijedite kabelsku rutu ©→ u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" ▶ 16]. - Žice: 2×1 mm² - Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" ▶ 13].
	x	- Izlaz UKLJ./ISKLJ. hlađenja/grijanja prostora: - Maksimalno opterećenje: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Terenski UI (Način rada s hlađenjem/grijanjem)



6.4.10 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline



INFORMACIJA

Bivalentni rad moguć je samo u slučaju 1 zone temperature izlazne vode s:

- kontrolom sobnim termostatom ILI
- kontrolom vanjskim sobnim termostatom.

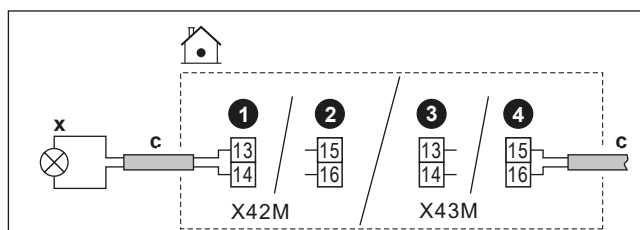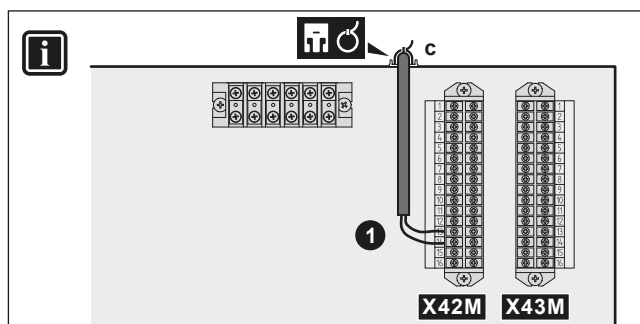

	c	- Slijedite kabelsku rutu ©→ u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" ▶ 16]. - Žice: 2×1 mm² - Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" ▶ 13].
	x	- Prebacivanje na vanjski izvor topline: - Maksimalno opterećenje: 0,3 A, 230 V AC - Min. opterećenje: 20 mA, 5 V DC
		[13] Terenski UI (Vanjski izvor topline) [5.14] Bivalentno [5.37] Bivalentni rad prisutan (UKLJUČENO)


6.4.11 Za priključivanje bivalentnog mimovodno ventila




NAPOMENA

Ožičenje je drugačije za NC (mirni kontakt) ventil i NO (radni kontakt) ventil.

U slučaju normalno zatvorenih bivalentnih mimovodnih ventila

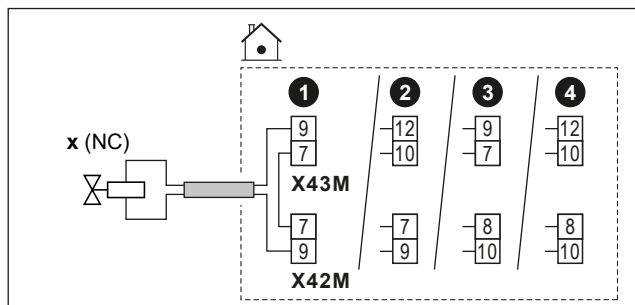

U slučaju normalno otvorenih bivalentnih mimovodnih ventila

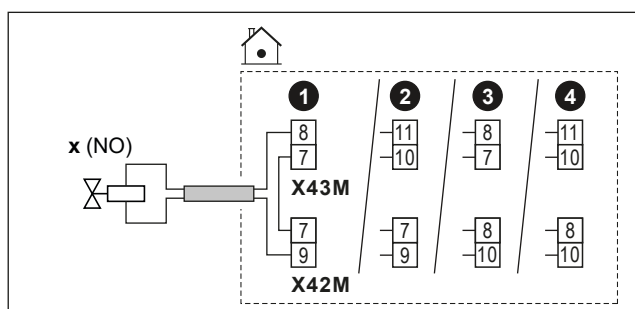


	c	- Slijedite kabelsku rutu ©→ u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" ▶ 16]. - Žice: (2 + most)×1 mm² - Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" ▶ 13].
	x	- Bivalentni mimovodni ventil (aktivira se kada je aktivan bivalentni): - Maksimalna jakost radne struje: 0,3 A 230 V AC koje isporučuje tiskana pločica
	NC	Mirni kontakt
	NO	Radni kontakt
		[13] Terenski UI (Bivalentni mimovodni ventil) [5.14] Bivalentno [5.37] Bivalentni rad prisutan (UKLJUČENO)


6.4.12 Postupak spajanja strujomjera



INFORMACIJA

Ova funkcija NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.

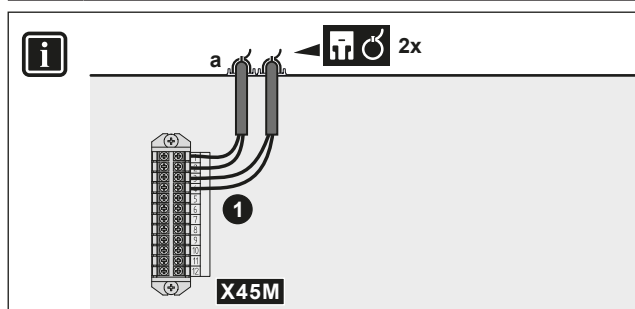

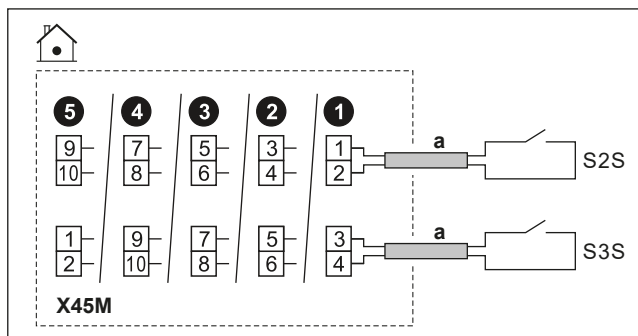

	a	- Slijedite kabelsku rutu (a) u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: 2 (po metru) × 0,75 mm² - Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].	
	S2S	Strujomjer 1	Detekcija impulsa od 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)
	S3S	Strujomjer 2	

6.4.13 Za spajanje sigurnosnog termostata

Spojite sigurnosni termostat na jedinicu kako biste spriječili da previsoke temperature idu u određenu zonu.

Primjedba: U slučaju 2 zone TIV-a s dvozonskim kompletom, morate spojiti drugi sigurnosni termostat (za glavnu zonu) na upravljačku kutiju dvozonskog kompleta (EKMIKPOA), kako biste spriječili da previsoke temperature odlaze u glavnu zonu.

Više informacija o sigurnosnom termostatu za glavnu zonu potražite u smjernicama za primjenu u referentnom vodiču instalatera.



NAPOMENA

Sigurnosni termostat svakako morate odabrati i instalirati u skladu s primjenjivim propisima.

U svakom slučaju, kako biste spriječili nepotrebno automatsko uključivanje sigurnosnog termostata preporučuje se sljedeće:



- Sigurnosni termostat može se automatski ponovno postaviti.
- Maks. brzina varijacije temperature sigurnosnog termostata iznosi 2°C/min.
- Točku automatskog uključivanja sigurnosnog termostata treba odabrati u skladu s ograničenjem pregrijavanja.
- Postoji minimalna udaljenost od 2 m između sigurnosnog termostata i 3-putnog ventila.



INFORMACIJA

Maksimalna temperatura izlazne vode izlazi određuje se na temelju postavke [3.12] Zadana vrijednost pregrijavanja. Ova granica definira maksimum izlazne vode u sustavu. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Maksimalna temperatura izlazne vode iz u glavnoj zoni određuje se na temelju postavke [1.19] Pregrijavanje u krugu vode, samo u slučaju da je omogućen [3.13.5] Dvozonski komplet postavljen. Ova granica definira maksimum izlazne vode u glavnoj zoni. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

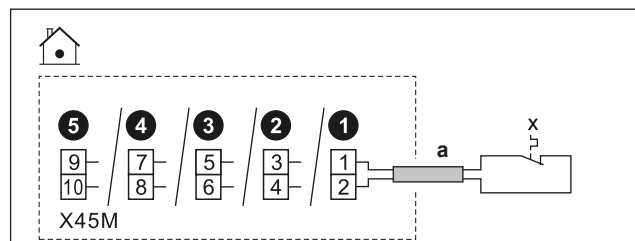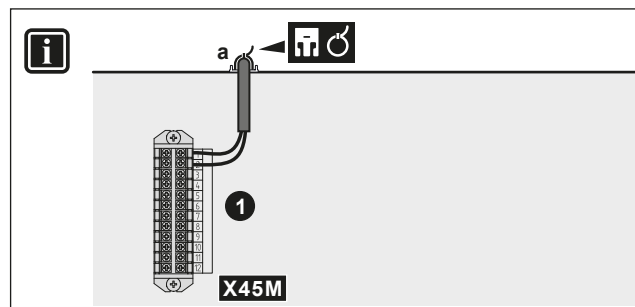

	a	- Slijedite kabelsku rutu (a) u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: 2 × 0,75 mm² - Maksimalna duljina: 50 m - Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].	
	x	Kontakt sigurnosnog termostata za jedinicu	Detekcija 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica). Kontakt bez napona omogućuje najmanje primjenjivo opterećenje od 15 V DC, 10 mA.
		[13] Terenski UI (Jedinica sigurnosnog termostata)	

6.4.14 Smart Grid



INFORMACIJA

Funkcija fotonaponskog Smart Grid impulsnog mjerača snage (S4S) NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.

U ovoj temi opisani su različiti načini priključivanja unutarnje jedinice na Smart Grid:

Smart Grid kontakti:		2 ulazna Smart Grid kontakta mogu aktivirati sljedeće načine rada Smart Grid:	
• U slučaju niskonaponskih kontakata Smart Grid. • U slučaju visokonaponskih kontakata Smart Grid. To zahtjeva instalaciju 2 releja iz kompleta releja Smart Grid (EKRELSG).	1	2	Način rada
	0	0	Slobodan rad
	0	1	Prinudno isklj.
	1	0	Preporučeno uklj.
	1	1	Prinudno uklj.

6 Električna instalacija

Mjerač Smart Grid:





- U slučaju mjerača niskog napona Smart Grid.
- U slučaju mjerača visokog napona Smart Grid. To zahtjeva instalaciju **1 releja** iz kompleta releja Smart Grid (EKRELSG).

Ako je Smart Grid mjerač aktivan, toplinskoj crpki i dodatnim električnim izvorima topline dopušteno je raditi ako to granica dopušta.

Napomena:

- Moguće je da će se u nekim slučajevima ta granica prema toplinskoj crpki zanemariti iz razloga pouzdanosti (npr. pokretanje i odmrzavanje toplinske crpke).
- Ako pomoćni grijač treba podržati iz zaštitnih razloga, pomoćni grijač će se pokrenuti s kapacitetom od najmanje 2 kW (kako bi se osigurao pouzdan rad), čak i ako bi ograničenje snage bilo prekoračeno.

EKRELSG

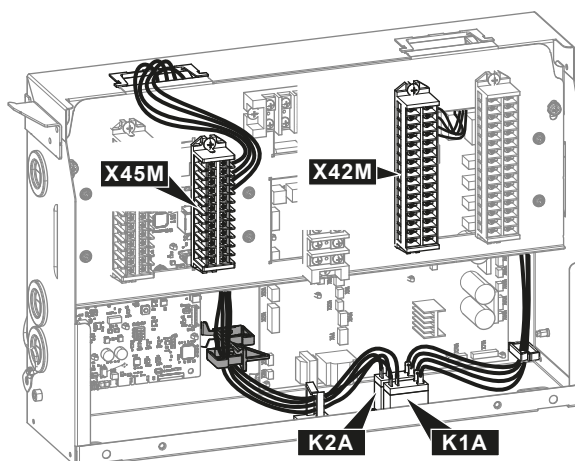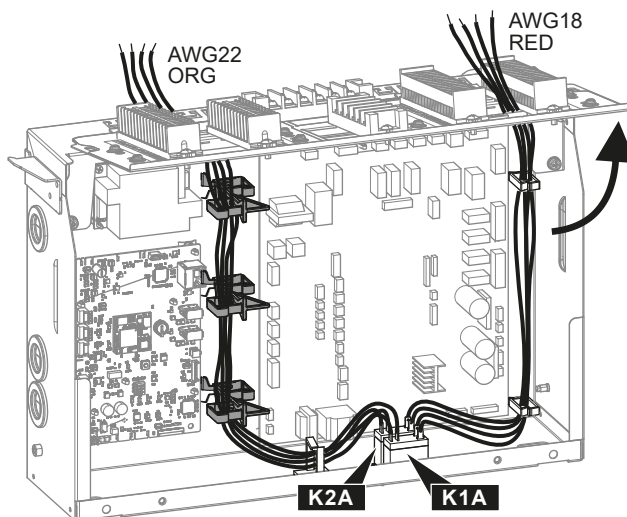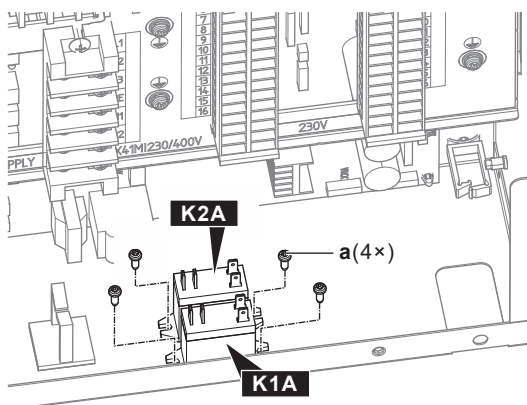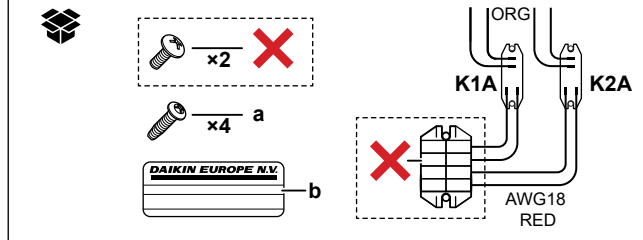


Povezane postavke u slučaju **kontakata Smart Grid** su sljedeće:

- [13] Terenski UI:
 - HV/LV Pametna mreža Kontakt 1
 - HV/LV Pametna mreža Kontakt 2
- [9.14] Upravljanje potrošnjom
 - [9.14.1] Način rada (Kontakti spremne pametne mreže)

Povezane postavke u slučaju **mjerača Smart Grid** su sljedeće:

- [13] Terenski UI (Kontakt pametnog mjerača)
 - [9.14.1] Način rada (Kontakt pametnog mjerača)
 - [9.14.7] Granica pametnog mjerača


Priključci u slučaju **niskonaponskih kontakata Smart Grid**

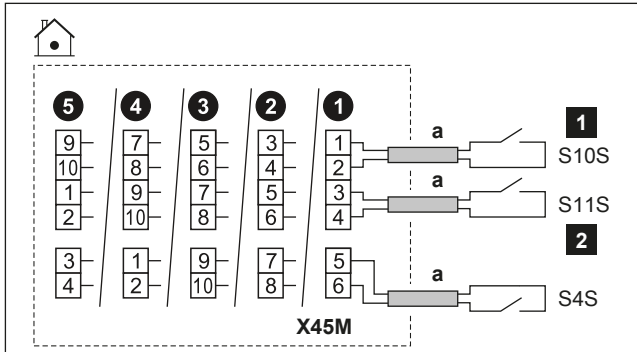

	a	- Slijedite kablsku rutu u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: 0,75 mm² - Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].
	S4S	Smart Grid fotonaponski impulsni mjerač snage
	S10S / 1	Niskonaponski kontakt Smart Grid 1
	S11S / 2	Niskonaponski kontakt Smart Grid 2


Priključci u slučaju **visokonaponskih kontakata Smart Grid**

- Instalirajte 2 releja iz kompleta releja Smart Grid (EKRELSG) ovim redoslijedom:

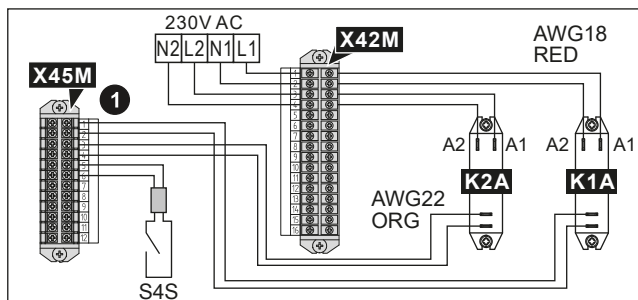


	a	Vijci za K1A i K2A
	b	Naljepnica koja se stavlja na visokonaponske žice
	AWG22	Žice (AWG22 narančaste) koje dolaze s kontaktnih strana releja; za povezivanje sa X45M
	AWG18	Žice (AWG18 crvene) koje dolaze sa strane zavojnice releja; za povezivanje sa X42M
	K1A, K2A	Releji
		❌ NIJE potrebno

2 Spojite kako slijedi

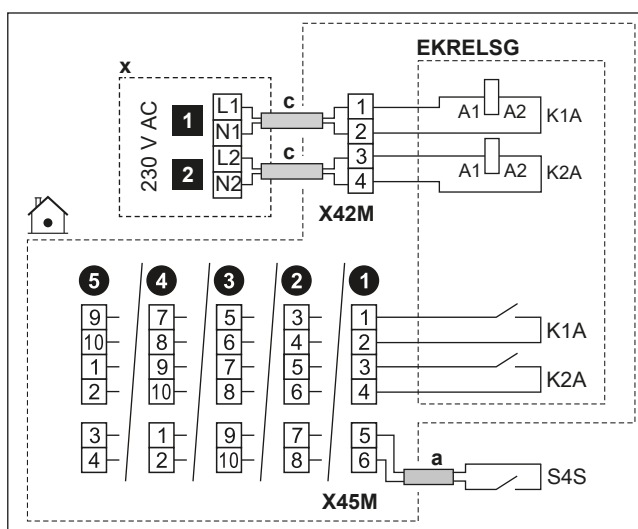

	a	- Slijedite kablsku rutu ② u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: 0,75 mm²
	c	- Slijedite kablsku rutu ③ u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: 1 mm²
	x	Uređaj za upravljanje na 230 V AC
	EKRELSG	Komplet releja Smart Grid Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].
	S4S	Smart Grid fotonaponski impulsni mjerač snage Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].
	1	Visokonaponski kontakt Smart Grid 1
	2	Visokonaponski kontakt Smart Grid 2

Priključci u slučaju mjerača niskog napona Smart Grid

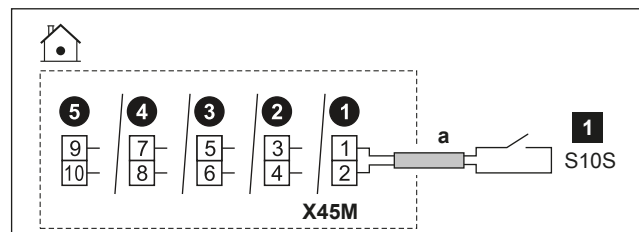


	a	- Slijedite kablsku rutu ② u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: 0,75 mm² - Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].
	1	Mjerač niskog napona Smart Grid

Priključci u slučaju mjerača visokog napona Smart Grid

1 Instalirajte 1 relej (K1A) iz kompleta releja Smart Grid (EKRELSG). (vidjeti gore: Priključci u slučaju visokonaponskih kontakata Smart Grid).

2 Spojite kako slijedi:

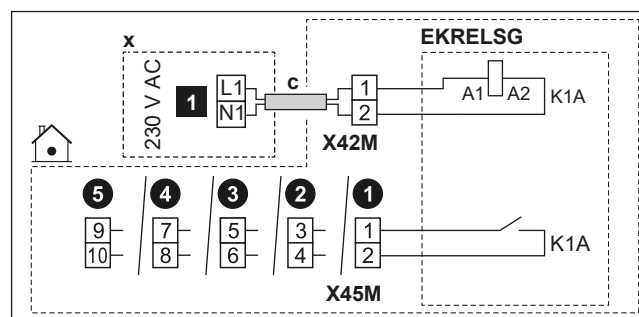


	c	- Slijedite kablsku rutu ③ u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: 1 mm²
	x	Uređaj za upravljanje na 230 V AC
	EKRELSG	Komplet releja Smart Grid Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].
	1	Mjerač visokog napona Smart Grid

6.4.15 Spajanje WLAN umetka (isporučuje se kao pribor)

	[8.3] Bežični pristupnik
--	--------------------------

1 Umetnite umetak za WLAN u utor za umetak na korisničkom sučelju unutarnje jedinice.

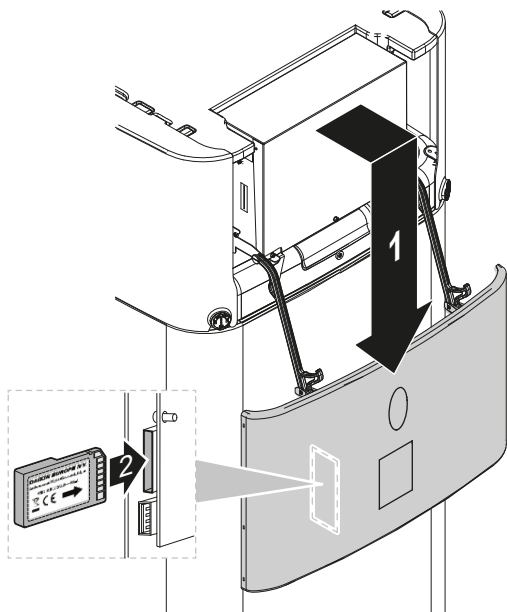

6.4.16 Za povezivanje Ethernet (Modbus) kabela




Koristite minimalno Cat 6a Ethernet kabal sa sljedećim značajkama:

- U/UTP (= unshielded)
- Konektor: RJ45 muški na RJ45 muški


Napomena:

- Preporučuje se da kabal obuhvaća (oblikovano) vlačno rasterećenje kako bi se spriječilo oštećenje u uskim prostorima za usmjeravanje.
- Maksimalna duljina kabela: 100 m.

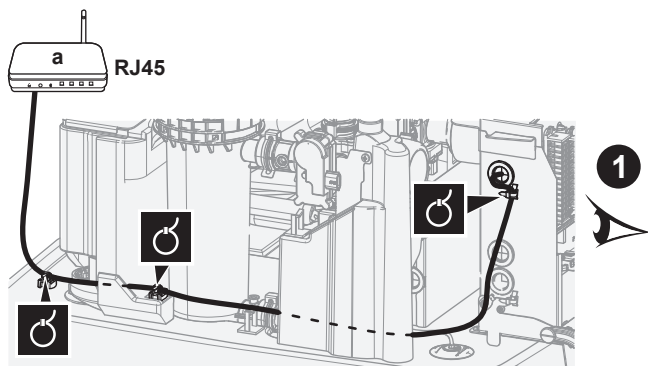


a Kućni usmjerivač

Usmjeravanje u slučaju ravnog konektora

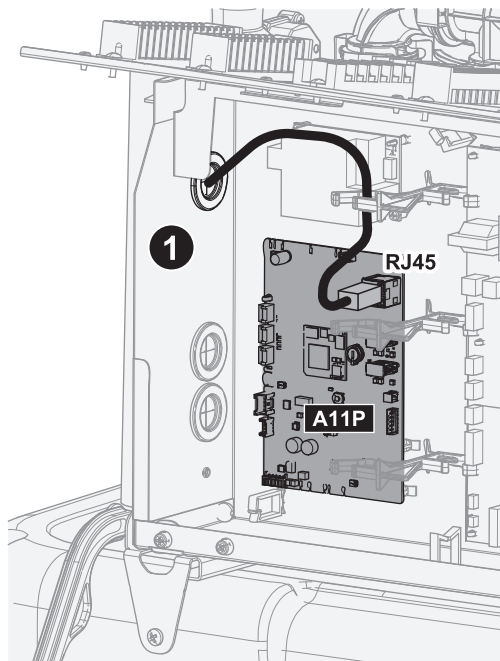

Usmjeravanje u slučaju konektora pod 90°

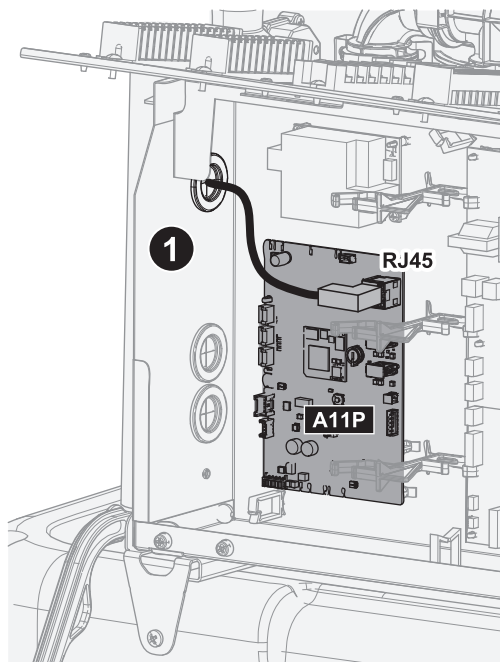



6.4.17 Za spajanje solarnog ulaza



INFORMACIJA

Ova funkcija NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.

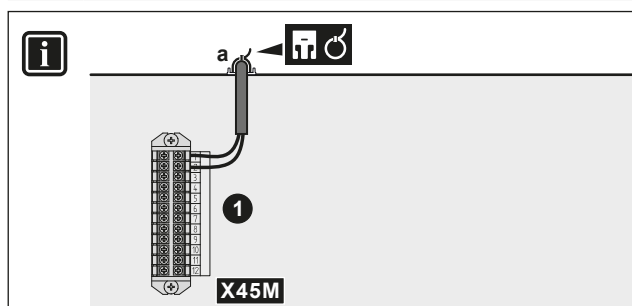

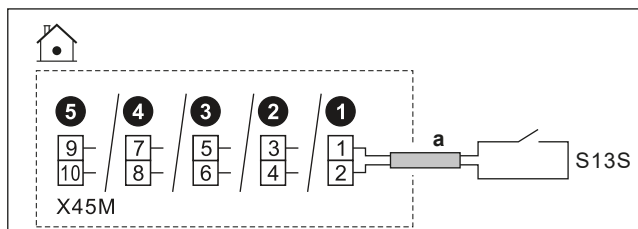



	a - Slijedite kablsku rutu u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: 2x0,75 mm² - Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].
	S13S Kontakt solarnog ulaza: 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)

6.4.18 Za spajanje plinomjera



INFORMACIJA

Ova funkcija NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.

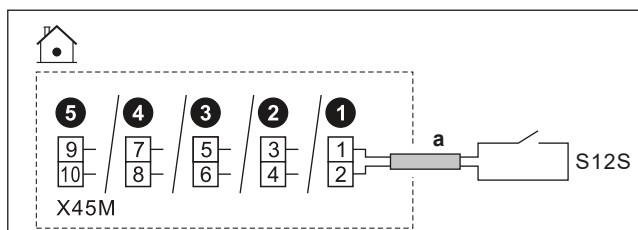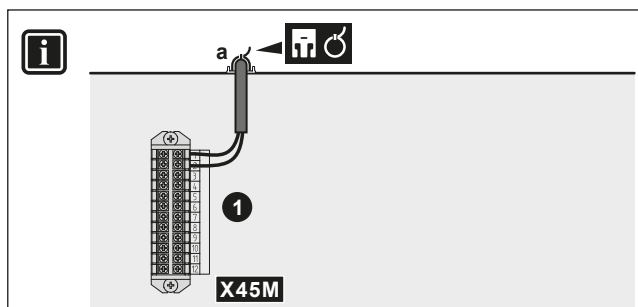

	a - Slijedite kablsku rutu u "6.4.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [16]. - Žice: 2x0,75 mm² - Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "6.3 Priključci Terenski UI" [13].
	S12S Mjerač plina: detekcija impulsa od 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)



Način rada za korisnika



Način instalatera. PIN kod:

5678

Struktura izbornika u odnosu na Postavke polja za pregled

Postavkama instalatera možete pristupiti upotrebom dviju različitih metoda. Međutim, svim postavkama NIJE moguće pristupiti objema metodama.

Putem strukture izbornika (s trenutačnim lokacijama):

- Iz početnog ekrana, upotrijebite navigacijske gumbе < ▢ ◊ ◯ >.
- Idite na bilo koji od izbornika:

[1] Glavna zona	[8] Povezivost
[2] Dodatna zona	[9] Energija
[3] Grijanje/hlađenje prostora	[10] Čarobnjak konfiguracije
[4] Kućna vruća voda	[11] Neispravnost
[5] Postavke	[12] NIJE KORIŠTEN
[6] Informacije	[13] Terenski UI
[7] Način održavanja	

Putem pregleda terenskih postavki:

- Idite na [5.7]: Postavke > Pregled lokalnih postavki.
- Idite na željenu terensku postavku. Ako je primjenjivo, kodovi za postavljanje terenske postavke opisani su u referentnom vodiču za konfiguraciju. **Primjer:** Idite na **005** za funkciju sprečavanja smrzavanja cijevi. Kodovi polja koji nisu primjenjivi su zasivljeni.
- Odaberite željenu vrijednost.

a b c d

5.7 - Pregled lokalnih postavki <01/10>

001 x	002 x	003 x	004 x		
005 1	006 x	007 x	008 x		
009 x	010 x	011 x	012 x		
013 x	014 x	015 x	016 x		
017 x	018 x	019 x	020 x		

0
1
2

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ ✓

- a Kod terenske postavke
b Odabrana vrijednost
c Za odabir željene vrijednosti
d Za pregledavanje različitih stranica

7 Konfiguracija

Ovo poglavlje objašnjava samo osnovnu konfiguraciju izrađenu putem čarobnjaka za konfiguraciju. Detaljnija objašnjenja i popratne informacije potražite u referentnom vodiču za konfiguraciju.

Korisnički način rada u odnosu na instalaterski način rada

Na početnom ekranu i većini drugih ekrana, gdje je primjenjivo, možete se prebacivati između korisničkog načina rada i instalaterskog načina rada.

7.1 Čarobnjak konfiguracije


Nakon prvog UKLJ sustava na korisničkom sučelju pokreće će se čarobnjak za konfiguriranje. Uz pomoć tog čarobnjaka namjestite najvažnije početne postavke kako bi jedinica ispravno radila.

- Ako je potrebno, možete ponovno pokrenuti čarobnjaka za konfiguracije putem strukture izbornika: [10] Čarobnjak konfiguracije.
- Ako je potrebno, nakon toga možete konfigurirati više postavki putem strukture izbornika.


7 Konfiguracija

Čarobnjak za konfiguracije – Pregled

Ovisno o vrsti vaše jedinice i odabranim postavkama, neki koraci neće biti vidljivi.

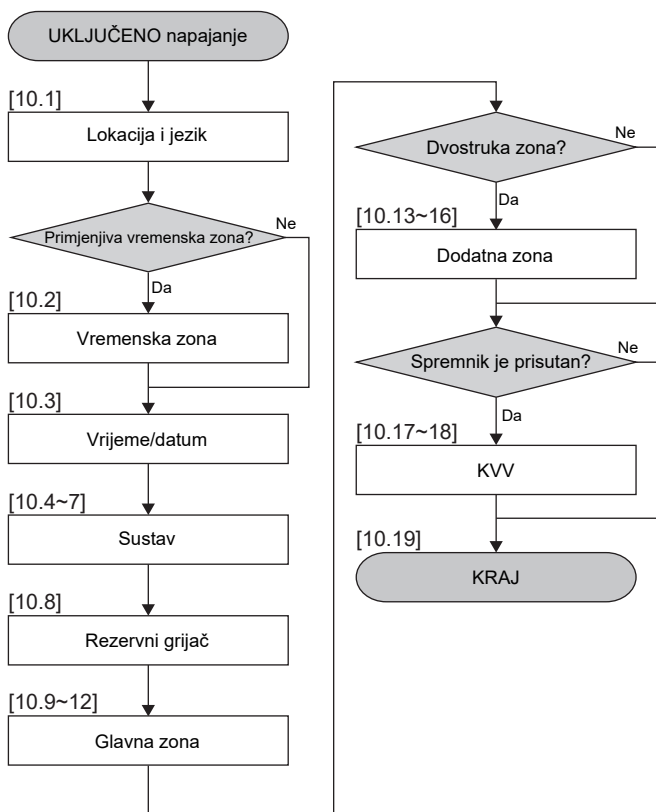

Nakon što dovršite sve korake u čarobnjaku, korisničko sučelje će prikazati poruku o pogrešci koja upućuje da unesete Digital Key (tj. izvršite postupak otključavanja). Pogledajte odjeljak ["8.2.1 Za otključavanje vanjske jedinice \(kompresora\)"](#) [p 38].

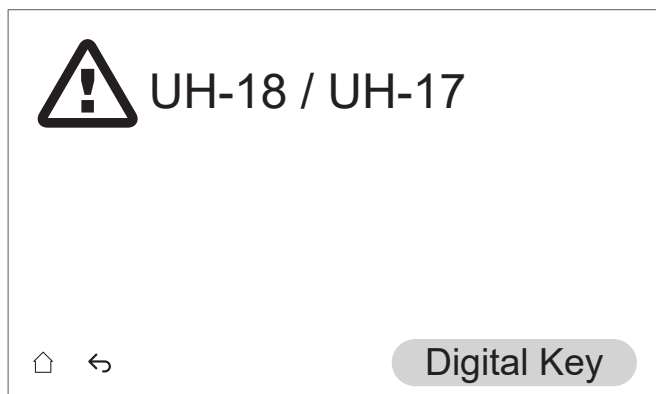

[10.1] Lokacija i jezik

Postavljeno:

- Zemlja (ovo također definira vremensku zonu ako odabrana zemlja ima samo jednu vremensku zonu)
- Jezik

[10.2] Vremenska zona

Ograničenje: Ovaj se zaslon prikazuje samo kada postoji više vremenskih zona unutar zemlje.

Postavljena Vremenska zona.

[10.3] Vrijeme/datum

Postavljeno:

- Datum
- Oblik sata (24 sata ili AM/PM)
- Vrijeme
- Ljetno vrijeme (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)

[10.4] Sustav 1/4

Postavljeno:


- Broj zona
- Bivalentno
- Spremnik KVV-a (nije primjenjivo na samostojeće podne jedinice)
- Vrsta spremnika KVV-a (nije primjenjivo na samostojeće podne jedinice)

Broj zona

Sustav može dovoditi izlaznu vodu u najviše 2 zone temperature vode. Tijekom konfiguracije obavezno postavite broj zona vode.

• Jedna zona


Samo jedna zona temperature izlazne vode.

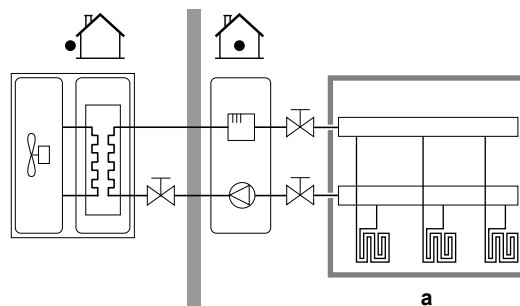

a Glavna zona TIV-a

• Dvostruka zona

Dvije zone temperature izlazne vode. U grijanju, glavna zona temperature izlazne vode sastoji se od uređaja za isijavanje topline najniže temperature i stanice za miješanje koja služi za postizanje željene temperature izlazne vode.

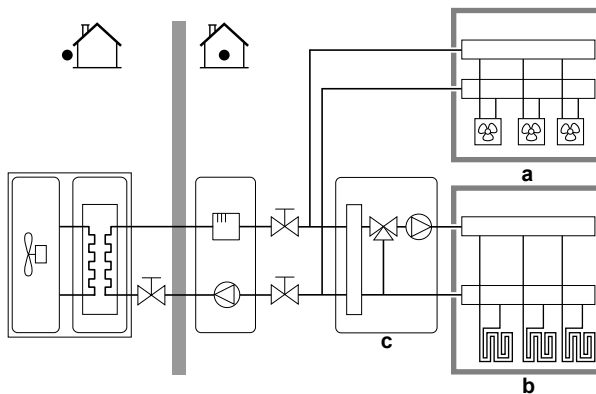

a Dodatna zona TIV-a: najviša temperatura

b Glavna zona TIV-a: najniža temperatura

c Stanica za miješanje



INFORMACIJA

Stanica za miješanje. Ako raspored vašeg sustava sadrži 2 zone TIV-a, možete postaviti stanicu za miješanje ispred glavne zone TIV-a. Međutim, moguće su i druge dvozonske primjene sa zapornim ventilima. Više informacija potražite u smjernicama za primjenu u referentnom vodiču za instalaciju.

**NAPOMENA**

Ako se sustav NE konfigurira na taj način, može doći do oštećenja uređaja za isijavanje topline. Ako postoje 2 zone važno je da tijekom grijanja:

- zona s najnižom temperaturom vode bude konfigurirana kao glavna zona, a
- zona s najvišom temperaturom vode bude konfigurirana kao dodatna zona.

**NAPOMENA**

Ako postoji 2 zone, a tipovi uređaja za isijavanje su pogrešno namješteni, voda visoke temperature mogla bi se poslati prema niskotemperaturnom uređaju za isijavanje (podno grijanje). Da biste to izbjegli:

- Postavite ventil za regulaciju temperature vode/termostatski ventil kako biste izbjegli previsoke temperature prema niskotemperaturnom uređaju za isijavanje.
- Pobrinite se da pravilno postavite tipove uređaja za isijavanje za glavnu zonu i dodatnu zonu u skladu s priključenim uređajem.

Bivalentno

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Je li instaliran vanjski izvor topline (bivalentni)?

Više informacija potražite u smjernicama za primjenu u referentnom vodiču za instalatera i postavkama u referentnom vodiču za konfiguraciju ([5.14] Bivalentno).

UKLJUČENO (instalirano)/ISKLUČENO (nije instalirano)

Spremnik KVV-a^(a)

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Instaliran spremnik za KVV?

UKLJ (instalirano)/ISKLJ (nije instalirano)

^(a) Nije potrebno za samostojeće podne ili ECH₂O jedinice.

Vrsta spremnika KVV-a

Samo za čitanje.

- Integrirani:
Pomoćni grijač služit će i za grijanje kućne vruće vode.

[10.5] Sustav 2/4

Nije primjenjivo.

[10.6] Sustav 3/4

Ograničenje: Ovaj se ekran prikazuje samo kada jedinica ima bivalentni izmjenjivač topline unutar spremnika.

U slučaju da je vanjski izvor topline spojen na bivalentne modele.

Postavljeno:

- Bojler sa spremnikom (UKLJUČENO/ISKLUČENO)
 - Uključeno
- Kapacitet kotla
 - Može pokriti zahtjev za grijanjem: Kada vanjski izvor topline može pokriti ukupni zahtjev za grijanjem.
 - Ne može pokriti zahtjev za grijanjem: Kada vanjski izvor topline ne može pokriti ukupni zahtjev za grijanjem.

Kapacitet bojlera određuje može li vanjski izvor topline pokriti ukupni zahtjev za grijanjem.

- Maksimalni kapacitet (odaberite vrijednost)
 - Odaberite ograničenje kapaciteta koje je niže nego što vanjski izvor topline može isporučiti.

Definira maksimalnu izlaznu snagu ako vanjski izvor topline ne može pokriti ukupni zahtjev za grijanjem.

[10.7] Sustav 4/4

Postavljena Odabir u hitnom slučaju.

Odabir u hitnom slučaju

Kad dođe do kvara toplinske crpke, ovom se postavkom (isto kao postavka [5.23]) definira može li električni grijač (pomoćni grijač / dodatni grijač / boiler spremnika ako je primjenjivo) preuzeti grijanje prostora i proizvodnju KVV-a.

Kad nema automatskog potpunog preuzimanja putem električnog grijača, pojavljuje se skočni prozor (s istim sadržajem kao i postavka [5.30]) u kojem možete ručno potvrditi da električni grijač može potpuno preuzeti rad (tj. grijanje prostora na normalnu zadanu vrijednost i proizvodnja KVV-a=UKLJUČENO).

Kada je kuća dulje vrijeme bez nadzora, preporučujemo upotrebu opcije auto SH smanjeno / KVV isklj. kako bi se zadržala niska potrošnja energije.

[5.23]	Kada dođe do kvara toplinske crpke, električni grijač radi na sljedeći način...	Potpuno preuzimanje
Ručno	Nema preuzimanja: ▪ Grijanje prostora=ISKLUČENO ▪ Proizvodnja KVV-a=ISKLUČENO	Nakon ručne potvrde
Automatsko	Potpuno preuzimanje: ▪ Grijanje prostora na normalnu zadanu vrijednost ▪ Proizvodnja KVV-a=UKLJUČENO	Automatski
auto SH smanjeno / KVV uklj.	Djelomično preuzimanje: ▪ Grijanje prostora na sniženu zadanu vrijednost ▪ Proizvodnja KVV-a=UKLJUČENO	Nakon ručne potvrde
auto SH smanjeno / KVV isklj.	Djelomično preuzimanje: ▪ Grijanje prostora na sniženu zadanu vrijednost ▪ Proizvodnja KVV-a=ISKLUČENO	Nakon ručne potvrde
auto SH normalno / KVV isklj.	Djelomično preuzimanje: ▪ Grijanje prostora na normalnu zadanu vrijednost ▪ Proizvodnja KVV-a=ISKLUČENO	Nakon ručne potvrde

**INFORMACIJA**

Ako dođe do kvara toplinske crpke, a opcija Odabir u hitnom slučaju NIJE postavljena na Automatsko, sljedeće funkcije ostanu će aktivne čak i ako korisnik NE potvrdi rad u slučaju nužde:

- Zaštita prostorije od smrzavanja
- Isušivanje estriha za podno grijanje
- Sprečavanje smrzavanja cijevi
- Dezinfekcija

[10.8] Rezervni grijač

Postavljeno:

- Konfiguracija mreže:
 - Jedna faza
 - Tri faze 3x400V+N
 - Maksimalni kapacitet:
 - Klizač je ograničen ovisno o konfiguraciji mreže i osiguraču.
- Napomena:** Tijekom postupka odmrzavanja, podrška pomoćnog grijača može se povećati do maksimalnog ovdje

7 Konfiguracija

definiranog kapaciteta. Ako je potrebno, možete ograničiti tu vrijednost (ali ne na manje od 2 kW kako biste osigurali pouzdan rad).

- Osigurač >10 A (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)

Maksimalni kapacitet koji sugerira korisničko sučelje temelji se na odabranoj konfiguraciji mreže, a ako je primjenjivo, veličini osigurača. Međutim, instalater može smanjiti maksimalni kapacitet pomoćnog grijača pomoću popisa za pomicanje. Tablica u nastavku daje pregled dinamičkih maksimuma popisa za pomicanje.

Konfiguracija mreže	Osigurač >10 A	Maksimalni kapacitet
Jedna faza	(posivjelo) ^(a)	Ograničeno na 6 kW ^(b)
Tri faze 3x400V+N	(posivjelo) ^{(a)(c)}	Ograničeno na 9 kW ^(b)

^(a) Postavka osigurača ne može se koristiti (tj. Instaliranje osigurača <10 A NIJE dopušteno).

^(b) Ali ne niže od 2 kW.

^(c) Ova funkcija NIJE posivjela u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.

[10.9] Glavna zona 1/4

Postavljeno:

- Tip emitera
- Kontrola

Tip emitera

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Vrsta uređaja za isijavanje glavne zone.

- Podno grijanje
- Konvektor toplinske crpke
- Radijator

Postavka Tip emitera utječe na ciljni delta T za grijanje kako slijedi:

Tip emitera Glavna zona	Ciljni delta T za grijanje
Podno grijanje	3~10°C
Konvektor toplinske crpke	3~10°C
Radijator	10~20°C

Grijanje ili hlađenje glavne zone može potrajati. To ovisi o:

- Količini vode u sustavu
- Vrsti uređaja za isijavanje i grijača glavne zone



NAPOMENA

Prosječna temperatura uređaja za isijavanje = Temperatura izlazne vode – (Delta T)/2

To znači da uz istu zadanu vrijednost temperature izlazne vode, prosječna temperatura uređaja za isijavanje radijatora niža od temperature podnog grijanja zbog veće vrijednosti delta T.

Primjer radijatora: 40–10/2=35°C

Primjer podnog grijanja: 40–5/2=37,5°C

Zbog kompenzacije, možete povećati željene temperature krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama.



INFORMACIJA

Maksimalna temperatura izlazne vode izlazi određuje se na temelju postavke [3.12] Zadana vrijednost pregrijavanja. Ova granica definira maksimum izlazne vode u **sustavu**. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Maksimalna temperatura izlazne vode iz **u glavnoj zoni** određuje se na temelju postavke [1.19] Pregrijavanje u krugu vode, samo u slučaju da je omogućen [3.13.5] Dvozonski komplet postavljen. Ova granica definira maksimum izlazne vode u **glavnoj zoni**. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Kontrola

Definira metodu upravljanja jedinicom za glavnu zonu.

- Izlazna voda: rad jedinice određuje se na osnovi temperature izlazne vode bez obzira na stvarnu sobnu temperaturu i/ili na zahtjev za grijanje ili hlađenje prostorije.
- Vanjski sobni termostad: Rad jedinice određuje se prema vanjskom termostatu ili odgovarajućem uređaju (npr. konvektoru toplinske crpke).
- Sobni termostad Madoka: Rad jedinice određuje se na osnovi temperature okoline u namjenskom sučelju za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostad).

U slučaju upravljanja vanjskim sobnim termostatom, također morate postaviti [1.13] Vanjski sobni termostad (Ulazni izvor i Vrsta veze):

Ulazni izvor:

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Ulazni izvor vanjskog sobnog termostata za glavnu zonu.

- Hardver
- Oblak
- Modbus

Vrsta veze:

Ograničenje: Primjenjivo samo ako je [1.13] Ulazni izvor = Hardver.

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Tip vanjskog sobnog termostata za glavnu zonu.

- Jedan kontakt: upotrebljavani vanjski sobni termostad može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razdvajanja zahtjeva za grijanje ili hlađenje.
Ovu vrijednost odaberite u slučaju spajanja na konvektor toplinske crpke (FWX*).
- Dvostruki kontakt: upotrebljavani vanjski sobni termostad može poslati zasebno stanje UKLJ./ISKLJ. termostata za grijanje/hlađenje.
Ovu vrijednost odaberite u slučaju spajanja na višezonske žičane kontrole, žičane sobne termostate (EKRTWA) ili bežične sobne termostate (EKRTTB).



NAPOMENA

Ako upotrebljavate vanjski sobni termostad, on će upravljati zaštitom sobe od smrzavanja.

[10.10] Glavna zona 2/4

Postavljeno:

- Način zadane vrijednosti grijanja:
 - Fiksno
 - Ovisno o vremenskim prilikama

- Način zadane vrijednosti hlađenja:
 - Fiksno
 - Ovisno o vremenskim prilikama

[10.11] Glavna zona 3/4 (Krivulja VT grijanja)

Definira krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama kako bi se odredila temperatura izlazne vode u glavnoj zoni u postupku grijanja prostora.

Ograničenje: Krivulja se koristi samo kada Način zadane vrijednosti grijanja (glavna zona) = Ovisno o vremenskim prilikama.

Pogledajte odjeljak "7.2 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama" [p 34].

[10.12] Glavna zona 4/4 (Krivulja VT hlađenja)

Definira krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama kako bi se odredila temperatura izlazne vode u glavnoj zoni u postupku hlađenja prostora.

Ograničenje: Krivulja se koristi samo kada Način zadane vrijednosti hlađenja (glavna zona) = Ovisno o vremenskim prilikama.

Pogledajte odjeljak "7.2 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama" [p 34].

[10.13] Dodatna zona 1/4

Postavljeno:

- Tip emitera
- Kontrola

Tip emitera

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Vrsta uređaja za isijavanje dodatne zone. Više podataka potražite pod naslovom "[10.9] Glavna zona 1/4" [p 32].

- Podno grijanje
- Konvektor toplinske crpke
- Radijator

Kontrola

Pokazuje (samo za čitanje) metodu upravljanja jedinicom za dodatnu zonu. Ona je određena metodom upravljanja jedinicom za glavnu zonu (vidjeti "[10.9] Glavna zona 1/4" [p 32]).

- Izlazna voda ako je metoda upravljanja jedinicom za glavnu zonu Izlazna voda.
- Vanjski sobni termostatski ako je metoda upravljanja jedinicom za glavnu zonu:
 - Vanjski sobni termostatski, ili
 - Sobni termostatski Madoka

U slučaju upravljanja vanjskim sobnim termostatom, također morate postaviti [2.13] Vanjski sobni termostatski (Ulazni izvor i Vrsta veze):

Ulazni izvor:

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Ulazni izvor vanjskog sobnog termostata za dodatnu zonu.

- Hardver
- Oblak
- Modbus

Vrsta veze:

Ograničenje: Primjenjivo samo ako je [2.13] Ulazni izvor = Hardver.

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Tip vanjskog sobnog termostata za dodatnu zonu.

- Jedan kontakt: upotrebljavani vanjski sobni termostatski može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razdvajanja zahtjeva za grijanje ili hlađenje.
Ovu vrijednost odaberite u slučaju spajanja na konvektor toplinske crpke (FWX*).
- Dvostruki kontakt: upotrebljavani vanjski sobni termostatski može poslati zasebno stanje UKLJ./ISKLJ. termostata za grijanje/hlađenje.
Ovu vrijednost odaberite u slučaju spajanja na višezonske žičane kontrole, žičane sobne termostate (EKRTWA) ili bežične sobne termostate (EKTRTB).

[10.14] Dodatna zona 2/4

Postavljeno:

- Način zadane vrijednosti grijanja:
 - Fiksno
 - Ovisno o vremenskim prilikama
- Način zadane vrijednosti hlađenja:
 - Fiksno
 - Ovisno o vremenskim prilikama

[10.15] Dodatna zona 3/4 (Krivulja VT grijanja)

Definira krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama kako bi se odredila temperatura izlazne vode u dodatnoj zoni u postupku grijanja prostora.

Ograničenje: Krivulja se koristi samo kada je Način zadane vrijednosti grijanja (dodatna zona) = Ovisno o vremenskim prilikama.

Pogledajte odjeljak "7.2 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama" [p 34].

[10.16] Dodatna zona 4/4 (Krivulja VT hlađenja)

Definira krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama kako bi se odredila temperatura izlazne vode u dodatnoj zoni u postupku hlađenja prostora.

Ograničenje: Krivulja se koristi samo kada je Način zadane vrijednosti hlađenja (dodatna zona) = Ovisno o vremenskim prilikama.

Pogledajte odjeljak "7.2 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama" [p 34].

[10.17] Čarobnjak konfiguracije – KVV 1/2

Postavljeno:

- Način rada

Način rada

Definira kako se priprema kućna vruća voda. Ta 3 različita načina razlikuju se po načinu postavljanja željene temperature spremnika i načinu na koji se jedinica prema njoj odnosi.

Više pojedinosti potražite u priručniku za rukovanje.

7 Konfiguracija

- Ponovno zagrijavanje Spremnik se može zagrijavati SAMO postupkom ponovnog zagrijavanja (fiksni ili planirani^(a)). Upotrijebite sljedeće postavke: [4.11] Raspon rada [4.24] Omogućiti raspored ponovnog zagrijavanja^(a) - U slučaju fiksnog: [4.5] Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja - U slučaju planirnog: [4.25] Raspored ponovnog zagrijavanja^(a) [4.12.1] Histereza ugrade [4.19] Prag za aktiviranje ponovnog zagrijavanja - Planirano i ponovno zagrijavanje Spremnik se zagrijava prema planu, a između planiranih ciklusa grijanja dopušten je postupak ponovnog zagrijavanja. Postavke su iste kao za Ponovno zagrijavanje i za Planirano. - Planirano Spremnik se može zagrijati SAMO prema planu. Upotrijebite sljedeće postavke: [4.11] Raspon rada [4.6] Raspored jednog zagrijavanja

^(a) Primjenjivo je samo za jedinice ECH₂O.

Povezane postavke:

Postavka	Opis
[4.11] Raspon rada	Ovdje možete postaviti maksimalnu dopuštenu temperaturu spremnika. Ovo je maksimalna temperatura kućne vruće vode koju korisnici mogu odabrati. Ovu postavku možete upotrijebiti za ograničavanje temperature na slavinama vruće vode.
[4.24] Omogućiti raspored ponovnog zagrijavanja ^(a) (u slučaju Ponovno zagrijavanje)	Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja može biti: - Fiksna (zadana) - Planirana Ovdje se možete prebacivati između te dvije: - ISK LJ = Fiksna. Sada možete postaviti [4.5]. - UK LJ = Planirana. Sada možete postaviti [4.25].
[4.5] Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja (u slučaju fiksne zadane vrijednosti ponovnog zagrijavanja)	Ovdje možete postaviti fiksnu zadanu vrijednost ponovnog zagrijavanja. 20~[4.11]°C
[4.25] Raspored ponovnog zagrijavanja ^(a) (u slučaju planirane zadane vrijednosti ponovnog zagrijavanja)	Ovdje možete postaviti raspored ponovnog zagrijavanja.
[4.12.1] Histereza ugrade (u slučaju Ponovno zagrijavanje ili Planirano i ponovno zagrijavanje)	Ovdje možete postaviti histerezu ponovnog zagrijavanja. Kada se temperatura spremnika spusti ispod temperature ponovnog grijanja umanjeno za temperaturu histereze ponovnog zagrijavanja, spremnik se zagrijava do temperature ponovnog grijanja. 1~40°C

Postavka	Opis
[4.19] Prag za aktiviranje ponovnog zagrijavanja (u slučaju Ponovno zagrijavanje ili Planirano i ponovno zagrijavanje)	Ovdje možete postaviti temperaturu ponovnog aktiviranja spremnika kućne vruće vode kako biste osigurali da je dovoljno energije prisutno u spremniku. Ova postavka je optimizirana za dovoljnu ugodu. 10~85°C Napomena: Uvijek pazite da upotrebljavate vrijednost nižu od [4.5] Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja.
[4.6] Raspored jednog zagrijavanja (u slučaju Planirano ili Planirano i ponovno zagrijavanje)	Ovdje možete programirati i aktivirati raspored spremnika.

^(a) Primjenjivo je samo za jedinice ECH₂O.

[10.18] Čarobnjak konfiguracije – KVV 2/2

Postavljeno:

- Zadana vrijednost spremnika (odaberite vrijednost)
- Histereza (odaberite vrijednost)

[10.19] Čarobnjak konfiguracije

Čarobnjak konfiguracije je završio!

Uvjerite se da je i kontrolni popis puštanja u pogon u sustavu e-Care dovršen.

7.2 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

7.2.1 Što predstavlja krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama?

Rad ovisan o vremenskim prilikama

Jedinica radi "ovisno o vremenskim prilikama" ako se željena temperatura izlazne vode određuje automatski prema vanjskoj temperaturi. Stoga je spojena na osjetnik temperature na sjevernom zidu građevine. Ako vanjska temperatura pada ili raste, jedinica to odmah nadoknađuje. Stoga jedinica ne treba čekati povratnu informaciju termostata kako bi povisila ili snizila temperaturu izlazne vode. Zbog brže reakcije sprečava snažne poraste i padove temperature u prostoriji i temperature vode na slavinama.

Prednost

Radom ovisnim o vremenskim prilikama smanjuje se potrošnja energije.

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

Kako bi mogla nadoknaditi razlike u temperaturi, jedinica se oslanja na krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama. Tom se krivuljom definira kolika mora biti temperatura izlazne vode pri različitim vanjskim temperaturama. Budući da nagib krivulje ovisi o lokalnim uvjetima, poput klime i izolacije zgrade, krivulju može prilagoditi instalater ili korisnik.

Tip krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Tip krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama je "krivulja od 2 točke".

Dostupnost

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama dostupna je za sljedeće načine rada:

- Glavna zona - grijanje
- glavna zona – hlađenje
- Dodatna zona - grijanje
- Dodatna zona - hlađenje

7.2.2 Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

Povezani zasloni

Sljedeća tablica opisuje:

- Gdje možete definirati različite krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama
- Kada se koristi krivulja (ograničenje)

Da biste definirali krivulju, idite na...	Krivulja se koristi kada...
[1.8] Glavna zona > Krivulja VT grijanja	[1.5] Način zadane vrijednosti grijanja=Ovisno o vremenskim prilikama
[1.9] Glavna zona > Krivulja VT hlađenja	[1.7] Način zadane vrijednosti hlađenja=Ovisno o vremenskim prilikama
[2.8] Dodatna zona > Krivulja VT grijanja	[2.5] Način zadane vrijednosti grijanja=Ovisno o vremenskim prilikama
[2.9] Dodatna zona > Krivulja VT hlađenja	[2.7] Način zadane vrijednosti hlađenja=Ovisno o vremenskim prilikama




INFORMACIJA

Maksimalne i minimalne zadane vrijednosti

Krivulju ne možete konfigurirati s temperaturama koje su više ili niže od postavljenih maksimalnih i minimalnih zadanih vrijednosti za tu zonu. Kada se dosegne maksimalna ili minimalna zadana vrijednost, krivulja se izravna.

Za definiranje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Definirajte krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama koristeći dvije zadane vrijednosti (b, c). **Primjer:**

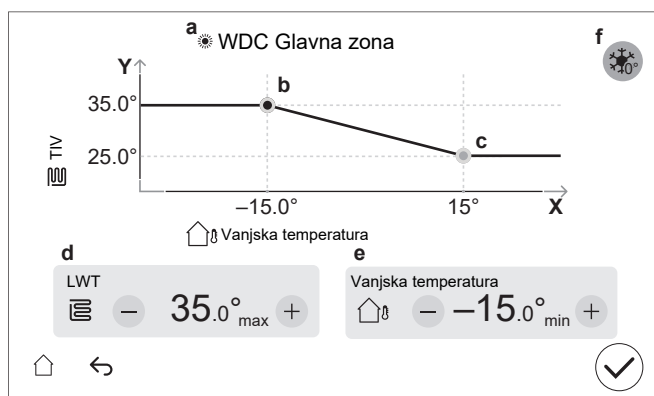

Stavka	Opis
a	Odabrana krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama: • [1.8] Glavna zona – Grijanje (☀) • [1.9] Glavna zona – Hlađenje (❄) • [2.8] Dodatna zona – Grijanje (☀) • [2.9] Dodatna zona – Hlađenje (❄)

Stavka	Opis
b, c	Zadana vrijednost 1 i zadana vrijednost 2. Možete ih promijeniti: • Povlačenjem zadane vrijednosti. • Dodirivanjem zadane vrijednosti, a zatim pomoću – / + gumba d, e.
d, e	Vrijednosti odabrane zadane vrijednosti. Vrijednosti možete promijeniti pomoću gumba – / +.
f	Ograničenje: Prikazuje se samo ako je povećanje već odabrano putem [1.26] za glavnu zonu ili [2.20] za dodatnu zonu. Povećanje oko 0°C (isto kao postavka [1.26] za glavnu zonu, a [2.20] za dodatnu zonu). Upotrijebite ovu postavku za kompenzaciju mogućih gubitaka topline u zgradi zbog isparavanja otopljenog leda ili snijega. (npr. u zemljama s hladnim regijama). U grijanju, željena temperatura izlazne vode lokalno se povećava oko vanjske temperature od 0°C. L: Povećanje; R: Raspon; X: Vanjska temperatura; Y: Temperatura izlazne vode Moguće vrijednosti: • Ne • povećanje 2°C, raspon 4°C • povećanje 2°C, raspon 8°C • povećanje 4°C, raspon 4°C • povećanje 4°C, raspon 8°C
Os X	Vanjska temperatura.
Os Y	Temperatura izlazne vode za odabranu zonu. Ikona odgovara uređaju za isijavanje topline u toj zoni: ☁: podno grijanje 🔥: konvektor toplinske crpke 🔥: radijator

Za fino podešavanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

U sljedećoj tablici opisan je način na koji možete precizno ugoditi krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama za zonu:

Osjećaš...		Precizno ugađanje sa zadanim vrijednostima:			
Pri uobičajenim vanjskim temperaturama...	Pri niskim vanjskim temperaturama...	Zadana vrijednost 1 (b)		Zadana vrijednost 2 (c)	
		X	Y	X	Y
U REDU	Hladno	↑	↑	—	—
U REDU	Vruće	↓	↓	—	—
Hladno	U REDU	—	—	↑	↑
Hladno	Hladno	↑	↑	↑	↑
Hladno	Vruće	↓	↓	↑	↑
Vruće	U REDU	—	—	↓	↓
Vruće	Hladno	↑	↑	↓	↓
Vruće	Vruće	↓	↓	↓	↓

8 Puštanje u rad

7.3 Struktura izbornika: pregled postavki instalatera



NAPOMENA

Kada mijenjate postavku, operacija se privremeno zaustavlja. Operacije će se ponovno pokrenuti kada se vratite na početni ekran.

Ovisno o vrsti vaše jedinice i odabranim postavkama, neke postavke neće biti vidljive.

[1] Glavna zona

- [1.6] Raspon temperature
- [1.12] Kontrola
- [1.13] Vanjski sobni termostatski
- [1.14] Delta T grijanje
- [1.16] Dopuštenje za hlađenje
- [1.18] Delta T hlađenje
- [1.19] Pregrijavanje u krugu vode
- [1.20] Pothlađivanje u krugu vode
- [1.26] Povećanje oko 0°C
- [1.31] Daikin sobni termostatski

[2] Dodatna zona

- [2.6] Raspon temperature
- [2.12] Kontrola
- [2.13] Vanjski sobni termostatski
- [2.14] Delta T grijanje
- [2.17] Delta T hlađenje
- [2.20] Povećanje oko 0°C
- [2.33] Dopuštenje za hlađenje

[3] Grijanje/hlađenje prostora

- [3.6] Dodatna zona
- [3.7] Najviša vrijednost TIV-a za maks. grijanje
- [3.8] Prosječno vrijeme
- [3.9] Najniža vrijednost TIV-a za maks. hlađenje
- [3.11] Zadana vrijednost pothlađivanja
- [3.12] Zadana vrijednost pregrijavanja
- [3.13] Dvozonski komplet
- [3.14] Sobni termostatski prisutan
- [3.15] Minimum toplinske crpke na vrijeme

[4] Kućna vruća voda

- [4.9] Brisanje neispravnosti dezinfekcije
- [4.10] Dezinfekcija
- [4.11] Raspon rada
- [4.13] Crpka KVV
- [4.14] Dodatni grijač
- [4.18] Omogućiti dezinfekciju

[5] Postavke

- [5.1] Prinudno odmrzavanje
- [5.2] Tihi način rada
- [5.5] Rezervni grijač
- [5.7] Pregled lokalnih postavki
- [5.11] Resetiraj sate rada ventilatora
- [5.14] Postavke bivalentnog rada
- [5.18] Ponovno pokretanje sustava
- [5.22] Pomak vanjskog osjetnika temperature u okolini
- [5.28] Balansiranje
- [5.29] Način rada s nadoknadom rashladnog sredstva
- [5.32] Bojler sa spremnikom prisutan
- [5.33] Bojler sa spremnikom pokriva zahtjev za grijanjem
- [5.34] Maksimalni kapacitet
- [5.36] Sprečavanje smrzavanja cijevi
- [5.37] Bivalentni rad prisutan

[7] Način održavanja

- [7.1] Probni rad akuatora
- [7.2] Odrzavanje
- [7.3] Probni rad
- [7.4] GIP sušenje estriha
- [7.7] Postavke probnog rada
- [7.8] Neispravnost

[9] Energija

- [9.11] Učinkovitost kotla
- [9.12] PE faktor
- [9.14] Upravljanje potrošnjom

[10] Čarobnjak konfiguracije

Pogledajte odjeljak "7.1 Čarobnjak konfiguracije" ► 29].

[11] Neispravnost

[13] Terenski UI

8 Puštanje u rad



NAPOMENA

Kontrolni popisi puštanja u pogon. Svakako ispunite različite kontrolne popise puštanja u pogon:

- U priručnicima za instalaciju (vanjska jedinica i unutarnja jedinica) ili u referentnom vodiču za instalatera
- U aplikaciji Daikin e-Care



NAPOMENA

Prva operacija. Prvi put kada se jedinica pokrene u radnom postupku koji se odnosi na grijanje ili kućnu vruću vodu, jedinica će se uskoro pokrenuti u hlađenju kako bi se zajamčila pouzdanost toplinske crpke.

- Zbog tog razloga, pomoćni grijač će povećati temperaturu vode tako da se jedinica ne smrzne. Ovisno o količini vode sustava, to može potrajati i do nekoliko sati. Potrebno je prvi se put pokrenuti u radnom postupku koji se odnosi na grijanje ili hlađenje prostora (ne u postupku s kućnom vrućom vodom) kako bi se ograničila potrošnja pomoćnog grijača. Ako biste po prvi put radili u radnom postupku s kućnom vrućom vodom, može se očekivati veća potrošnja pomoćnog grijača.
- Do pogreške 89-10 može doći ako je jedinica instalirana tijekom dana s velikim varijacijama temperature. Da biste smanjili rizik od pojave pogreške 89-10, korisno je pričekati nekoliko sati nakon otključavanja jedinice i otvaranja zaustavnog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice, te prije prvog pokretanja jedinice. Ako se pogreška 89-10 i dalje događa, jedinica će nakratko prestati s radom, a zatim nastaviti. Jedinica će nastaviti s radom, ali će trebati više vremena da se jedinica prebaci sa hlađenja na grijanje.



NAPOMENA

Ako je vanjska temperatura niža od 18°C, može doći do greške 89-10 pri pokretanju u načinu hlađenja. Promijenite način rada u grijanje i ponovite postupak



NAPOMENA

Prva operacija. Kada je toplinska crpka pokrenuta u načinu rada hlađenja tijekom prvog pokretanja jedinice, ali su vanjske temperature niže od 18°C, može doći do pogreške 98-10.

- Promijenite način rada u grijanje ili kućna vruća voda i ponovite postupak.




NAPOMENA

UVIJEK rukujte jedinicom s termistorima i/ili tlačnim osjetnicima/sklopkama. U PROTIVNOM, kao posljedica može izgorjeti kompresor.

**UPOZORENJE**

Nakon puštanja u pogon NE ISKLJUČUJTE prekidače strujnog kruga (c) prema jedinicama kako bi zaštita ostala aktivirana. U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja odvojeno (a), postoje dva prekidača strujnog kruga. U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja iz vanjske jedinice (b), postoji jedan prekidač strujnog kruga.

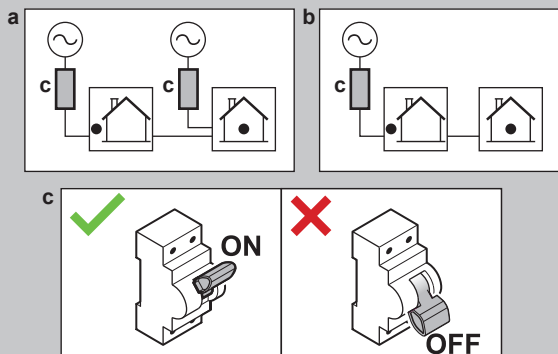**NAPOMENA**

Ako su ventili za automatsko odzračivanje instalirani u lokalnim cjevovodima:

- Između vanjske jedinice i unutarnje jedinice (na ulaznoj vodovodnoj cijevi unutarnje jedinice) moraju se zatvoriti nakon puštanja u rad.
- Nakon unutarnje jedinice (na strani uređaja za isijavanje) mogu ostati otvoreni nakon puštanja u pogon.

**NAPOMENA**

Za kuće sa sličnim toplinskim opterećenjem kao na deklariranom kapacitetom grijanja na naljepnici s podacima o energetske učinkovitosti, preporučuje se da postavite [5.6.2] Postavka nedostatka kapaciteta na 2 (Ispod ravnoteže) i smanjite zadanu vrijednost izjednačenja [5.6.2] Zadana vrijednost izjednačavanja na deklariranu bivalentnu temperaturu -10°C. (pogledajte informacijski list proizvoda u vrećici pribora ili u mrežnoj bazi podataka naljepnica s podacima o energetske učinkovitosti (vidjeti: <https://daikintechdatahub.eu/>)).

**NAPOMENA**

Kako bi se izbjeglo ponašanje UKLJUČIVANJA/ ISKLJUČIVANJA jedinice, preporučuje se da jedinica ne bude prevelika. Pogledajte deklarirani kapacitet grijanja na naljepnici s podacima o energetske učinkovitosti ili u mrežnoj bazi podataka naljepnica s podacima o energetske učinkovitosti: <https://daikintechdatahub.eu/>.

**INFORMACIJA**

Kada se jedinica UKLJUČI, trebat će 5 minuta da se jedinica inicijalizira. Tijekom tog vremena zaustavljač ulaznog curenja zapornog ventila ostaje zatvoren tako da rad kućne vruće vode ne može početi.

**INFORMACIJA**

Zaštitne funkcije – "Način održavanja". Softver je opremljen zaštitnim funkcijama. Jedinica automatski izvodi ove funkcije kada je to potrebno.

Zaštitne funkcije: [3.4] Protiv smrzavanja, [5.36] Sprečavanje smrzavanja cijevi i [4.18] Omogućiti dezinfekciju.

Tijekom instalacije ili servisiranja, takvo ponašanje je nepoželjno. Stoga:

- Pri prvom uključivanju:** način održavanja je aktivan, a zaštitne funkcije su prema zadanim postavkama onemogućene. Nakon 12 sati, način održavanja bit će deaktiviran, a zaštitne funkcije automatski će se omogućiti.
- Nakon toga:** kad god odete na [7] Način održavanja zaštitne funkcije su onemogućene 12 sati ili dok ne napustite Način održavanja.

8.1 Popis provjera prije puštanja u rad

- Nakon postavljanja jedinice, provjerite stavke navedene dolje.
- Zatvorite jedinicu.
- Uključite napajanje jedinice.

☐	Pročitajte cjelovite upute za postavljanje koje su navedene u referentnom vodiču za instalatera .
☐	Unutarnja jedinica pravilno je postavljena. - Provjerite jesu li svi dijelovi poklopca pravilno nasjeli. - Provjerite jesu li dijelovi za fiksiranje zatvoreni.
☐	Vanjska jedinica pravilno je postavljena.
☐	Slijedeća lokalna ožičenja postavljena su u skladu s ovim dokumentom i važećim zakonima: - između ploče za lokalnu opskrbu i vanjske jedinice - Između unutarnje i vanjske jedinice - Između ploče za lokalnu opskrbu i unutarnje jedinice - Između unutarnje jedinice i ventila (ako je primjenjivo) - Između unutarnje jedinice i sobnog termostata (ako je primjenjivo)
☐	Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja) je pravilno instaliran.
☐	Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su zategnuti.
☐	Osigurači ili lokalno postavljeni zaštitni uređaji postavljaju se u skladu su s ovim dokumentom i NE smiju biti premošteni.
☐	Napon napajanja mora odgovarati naponu na identifikacijskoj naljepnici uređaja.
☐	NEMA olabavljenih spojeva niti oštećenih električnih dijelova u razvodnoj kutiji.
☐	NEMA oštećenih dijelova niti prikliještenih cijevi unutar unutarnje i vanjske jedinice.
☐	Uključen je prekidač pomoćnog grijača F1B (lokalna nabava).
☐	Postavljene su cijevi odgovarajuće veličine i cijevi su pravilno izolirane.
☐	Voda NE curi unutar unutarnje jedinice. Sve električne komponente i priključci su suhi.
☐	Zaporni ventili pravilno su ugrađeni i potpuno otvoreni.

8 Puštanje u rad

☐	Ako su ventili za automatsko odzračivanje instalirani u lokalnim cjevovodima: - Između vanjske jedinice i unutarnje jedinice (na ulaznoj vodovodnoj cijevi unutarnje jedinice) moraju se zatvoriti nakon puštanja u rad. - Nakon unutarnje jedinice (na strani uređaja za isijavanje) mogu ostati otvoreni nakon puštanja u pogon.
☐	Kada se otvori ventil za ograničenje tlaka (krug za grijanje prostora) iz njega izlazi voda. MORA izlaziti čista voda.
☐	U svim uvjetima zajamčena je minimalna zapremina vode . Pogledajte odjeljak "Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka" pod naslovom "5.1 Priprema vodovodnih cijevi" [▶ 8].
☐	Spremnik je napunjen do vrha.
☐	Spremnik kućne vruće vode napunjen je do vrha.
☐	U kvaliteta vode skladu je s direktivom EU-a 2020/2184.
☐	Nikakva otopina protiv smrzavanja (npr. glikol) se ne dodaje u vodu.
☐	Oznaka "Bez glikola" (isporučuje se kao pribor) pričvršćena je na lokalni cjevovod blizu mjesta punjenja.
☐	Objasnili ste korisniku kako sigurno koristiti toplinsku crpku R290. Za više informacija o tome pogledajte namjenski Servisni priručnik ESIE22-02 "Sustavi koji koriste rashladno sredstvo R290" (dostupno na https://my.daikin.eu).

8.2 Popis provjera tijekom puštanja u rad

☐	Za otključavanje vanjske jedinice (kompresora).
☐	Za otvaranje zaustavnog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice .
☐	Za ažuriranje softvera korisničkog sučelja na najnoviju verziju.
☐	Da biste provjerili je li minimalna brzina protoka tijekom rada hlađenja / pokretanja grijanja/odmrzavanja/ pomoćnog grijača zajamčena u svim uvjetima. Pogledajte odjeljak "Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka" pod naslovom "5.1 Priprema vodovodnih cijevi" [▶ 8].
☐	Za postupak odzračivanja .
☐	Za probni rad aktuatora .
☐	Izvođenje pokusnog rada .
☐	Za provođenje (pokretanje) isušivanja estriha za podno grijanje (prema potrebi).

8.2.1 Za otključavanje vanjske jedinice (kompresora)




NAPOMENA

Tijekom zaključanog stanja, toplinskoj crpki **NIJE** dopušteno raditi.

Ograničen rad/puštanje u pogon mogući su putem električnih grijača povezani sa [5.23] Odabir u hitnom slučaju (vidjeti **"[10.7] Sustav 4/4"** [▶ 31]).

Tko	Samo obučeni instalateri s potrebnom razinom kompetencija ovlašteni su za obavljanje postupka otključavanja (tj. generiranje Digital Key).
Radnja	 Kompresor plinskih crpki Daikin Altherma 4 isporučuje se u zaključanom stanju. Tijekom puštanja u rad mora se otključati putem funkcije Digital Key funkcije u aplikaciji Daikin e-Care i na korisničkom sučelju unutarnje jedinice.    Napomena: da biste obrisali određene pogreške povezane s R290 (npr. curenje rashladnog sredstva R290, pogreške osjetnika plina), također trebate koristiti funkciju Digital Key.
Okolnosti	Opcija 1 (čarobnjak za konfiguraciju): prilikom prvog UKLJUČIVANJA jedinice čarobnjak za konfiguraciju pokreće se automatski. Nakon što dovršite sve korake u čarobnjaku (pogledajte "7.1 Čarobnjak konfiguracije" [▶ 29]), korisničko sučelje će prikazati poruku o pogrešci koja upućuje da pokrenete funkciju Digital Key (tj. izvršite postupak otključavanja). Opcija 2 (pogreške): Kada postoje pogreške za čije je brisanje potreban Digital Key, možete pokrenuti funkciju Digital Key iz odgovarajućih poruka o pogrešci.
Ono što je potrebno	- Pametni telefon (koji podržava iOS/Android) s instaliranom aplikacijom Daikin e-Care. - Za preuzimanje aplikacije, pogledajte "1.1 Ovom dokumentu" [▶ 2]. - Izvanmrežna funkcionalnost za generiranje Digital Key je podržana (ako je korisnik već bio prijavljen). - Stand By Me profesionalni račun (za prijavu u aplikaciju), s potrebnom razinom obuke za rukovanje jedinicama R290.
Točke kojima je potrebno posvetiti pozornost	- Dopušteno je maksimalno 5 pokušaja otključavanja u 15 minuta. Ako je broj pokušaja premašen, jedinica NE dopušta nikakve druge pokušaje u trajanju od 1 sata. - Nakon što se unese Digital Key, dozvole na jedinici povećavaju se za 6 sati. Preporučuje se da se instalaterski vrati u korisnički način rada prilikom napuštanja mjesta.

Postupak otključavanja (dijagram tijeka)

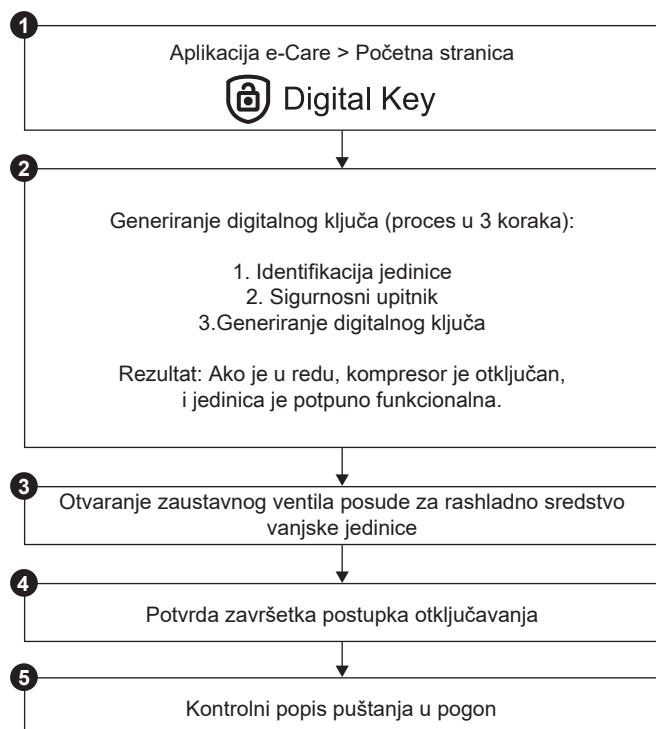

Postupak otključavanja (detaljni koraci)

1		Na početnoj stranici aplikacije Daikin e-Care idite na: Digital Key Rezultat: Aplikacija provjerava ima li instalater potrebnu razinu kompetencija za izvođenje postupka otključavanja. Ako ne, prikazuje se pogreška i radnje su ograničene.
2		Proces u 3 koraka za generiranje Digital Key počinje: 2.1 Identifikacija jedinice 2.2 Sigurnosni upitnik 2.3 Generiranje Digital Key
2.1		Identifikacija jedinice Skenirajte QR kôd na natpisnoj pločici unutarnje jedinice. Aplikacija će provjeriti je li ovu jedinicu već registrirao i pronašao sustav Stand By Me. Za nove instalacije trebat ćete registrirati jedinicu prije nego što možete prijeći na sljedeći korak.

2.2		Sigurnosni upitnik Odgovorite na sigurnosna pitanja. Ovaj kratki popis pitanja pomaže instalateru da provjeri jesu li ispunjeni minimalni sigurnosni zahtjevi za aktiviranje kompresora. Kada je kontrolni popis dovršen, aplikacija provjerava odgovore i generira izvješće. Samo ako su ispunjeni svi sigurnosni zahtjevi, možete prijeći na sljedeći korak.
2.3		Generiranje Digital Key
2.3.1		Aplikacija prikazuje prvi kôd. Unesite ovaj kôd u korisničko sučelje. Primjerice:
2.3.2		Korisničko sučelje generira QR kôd. Skenirajte ovaj kôd pomoću aplikacije. Primjerice:
2.3.3		Aplikacija prikazuje drugi kôd (= Digital Key; jednokratni kôd). Unesite ovaj kôd u korisničko sučelje. Primjerice:
		Rezultat: Ako je sve u redu, onda: - Korisničko sučelje prikazuje potvrdu. - Kompresor je otklučen i jedinica je potpuno funkcionalna.
3		Prema uputama korisničkog sučelja, otvorite zaustavni ventil posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice. Pogledajte odjeljak "8.2.2 Za otvaranje zapornog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice" [p. 40].
4		U aplikaciji potvrdite završetak postupka otključavanja.
5		U aplikaciji ćete biti usmjereni na alat za puštanje u pogon gdje možete ispuniti kontrolni popis puštanja u pogon kako biste dovršili detaljne provjere instalacije. Kada je postupak puštanja u rad završen, jedinica je spremna za rad.

8 Puštanje u rad

8.2.2 Za otvaranje zapornog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice



NAPOMENA

Nakon instalacije, zaustavni ventil mora ostati potpuno otvoren kako bi se spriječio oštećenje brtve.




NAPOMENA

Kada otvarate zaustavni ventil posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice, upotrijebite odgovarajuće alate kako biste spriječili oštećenje zaustavnog ventila.

Za siguran prijevoz, gotovo svo rashladno sredstvo čuva se u posudi za rashladno sredstvo vanjske jedinice. Tijekom puštanja u pogon, prilikom izvođenja postupka otključavanja vanjske jedinice (pogledajte "8.2.1 Za otključavanje vanjske jedinice (kompresora)" [▶ 38]), zaustavni ventil posude za rashladno sredstvo mora biti potpuno otvoren (prema uputama korisničkog sučelja) i ostati potpuno otvoren.

- 1 Uvjerite se da nema curenja plina na krugu između unutarnje jedinice i vanjske jedinice pomoću detektora curenja plina.
- 2 Skinite poklopac.
- 3 Okrenite zaustavni ventil tako da je potpuno otvoren (okreite ga kao što je prikazano dok se više ne može okretati) i ostavite ga potpuno otvorenim.
- 4 Ponovno pričvrstite poklopac kako biste spriječili curenje.
- 5 Ponovno provjerite kako biste bili sigurni da nema istjecanja plina.

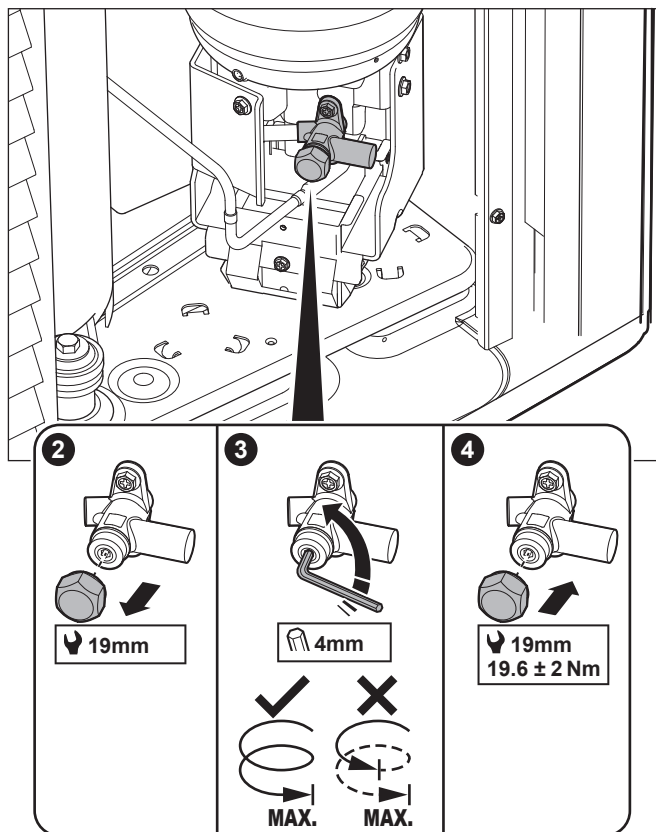

Naljepnica

Naljepnica na servisnom poklopcu vanjske jedinice sadrži informacije o otvaranju zaustavnog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice. Neki tekst je na engleskom jeziku. Ovo je prijevod:


#	Engleski	Prijevod
4	Unlock the unit before opening the valve.	Otključajte jedinicu prije otvaranja ventila.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Otključati putem MMI (korisničkog sučelja unutarnje jedinice) i aplikacije e-Care. MMI će dati uputu kada otvoriti ventil.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Okrećite ga dok ne bude potpuno otvoren i ostavite ga potpuno otvorenog.

8.2.3 Za ažuriranje softvera korisničkog sučelja

Tijekom puštanje u pogon dobra je praksa ažurirati softver korisničkog sučelja tako da imate na raspolaganju sve najnovije funkcije.

- 1 Preuzmite najnoviji softver korisničkog sučelja (dostupan na <https://my.daikin.eu>; pretražujte pomoću Software Finder).
- 2 Softver stavite na memorijski USB štapić (mora biti formatiran kao FAT32).
- 3 ISKLJUČITE napajanje jedinice.
- 4 Umetnite memorijski USB štapić u USB priključak koji se nalazi na tiskanoj pločici sučelja (A11P).
- 5 UKLJUČITE napajanje jedinice. NEMOJTE UKLJUČITI jedinicu ako je razvodna kutija otvorena.

Rezultat: Softver je automatski ažuriran. Njegov proces možete pratiti na korisničkom sučelju.

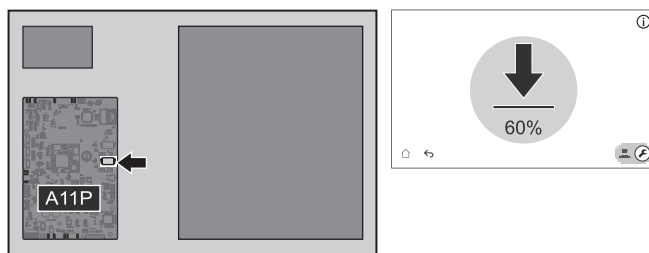

- 6 Nakon što je softver potpuno ažuriran, ponovno izvršite resetiranje napajanja.

8.2.4 Za provjeru minimalne brzine protoka

1	Provjerite hidrauličku konfiguraciju kako biste doznali koje se petlje za grijanje prostora mogu zatvoriti uz pomoć mehaničkih, elektroničkih ili drugih ventila.	—
2	Zatvorite sve petlje za grijanje prostora koje se mogu zatvoriti.	—

3	Pokrenite probni rad crpke (pogledajte odjeljak "8.2.7 Za probni rad aktuatora" [p 42]).	—
	- Izaberite [7.1.4] Jedinica crpke - Izaberite brzinu crpke: Visoka	
4	Očitajte brzinu protoka ^(a) . Ako je brzina protoka premala:	—
	- Odzračite. - Provjerite funkciju motora ventila za M1S i M3S. Prema potrebi zamijenite motor ventila.	

^(a) Tijekom probnog rada crpke jedinica može raditi ispod minimalne potrebne brzine protoka.

Ako je postupak...	Onda je minimalna brzina protoka...
Rad hlađenja/pokretanja grijanja/odmrzavanja/pomoćnog grijača	Ono što je potrebno: - Za EPSX(B)10: 22 l/min - Za EPSX(B)14: 24 l/min

8.2.5 Za postupak odzračivanja



NAPOMENA

Drugo odzračivanje. Ako trebate izvršiti odzračivanje drugi put (nakon 30 minuta), morate napustiti način održavanja, a zatim ponovno ući u njega.



NAPOMENA

Glavna i dodatna crpka nisu UKLJUČENE tijekom odzračivanja. Stoga se odzračivanje za komplet za miješanje treba aktivirati putem standardnog načina rada.

Crpke se UKLJUČUJU:

- aktiviranjem vanjskog termostata za namjensku zonu, koji će aktivirati crpku za tu zonu, ili
- u kontroli TIV-a obje će crpke biti UKLJUČENE kada se postupak grijanja/hlađenja prostora uključi na početnom ekranu.

1	Prebacite se na način instalatera.	5678
2	Idite na [7] Način održavanja i Potvrdi.	Način održavanja Ulazak u način održavanja može potrajati nekoliko minuta. Upravljački logički sklop završava operacije u tijeku prije prebacivanja. Odustani Potvrdi Rezultat: Rad Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda automatski će se isključiti. Primjedba: Ako uređaj i dalje ulazi u način održavanja nakon 15 minuta, izvršite resetiranje napajanja.

3	Idite na [7.2] Način održavanja > Odzračivanje.	7.2 - Probni rad aktuatora - Odzračivanje Detalji Pokreni Ručno Grijanje/hlađenje prostora Visoka Trenutna vrijednost Test se izvodi 00:00:00 Stopa protoka 0 l/min Tlak vode 0 bar Test je pokrenut Krug Grijanje/hlađenje prostora 14 Ožuj 2025 16:36:54 ←
3.1		Postavke: upotrijebite postavke da biste odredili koje Odzračivanje treba izvršiti i potvrditi. Probni rad aktuatora - Odzračivanje Postavke Postavke ☒ Ručno ☐ Automatsko Krug ☒ Grijanje/hlađenje prostora ☐ Spremnik PTV a Brzina crpke ☒ Isključeno ☐ Niska brzina ☐ Visoka brzina ← ✓ Postavke ▪ Ručno ▪ Automatsko Krug: ▪ Grijanje/hlađenje prostora ▪ Spremnik PTV a Brzina crpke: ▪ Isključeno ▪ Niska brzina ▪ Visoka brzina
3.2	Dodirnite Pokreni za pokretanje odzračivanja.	Rezultat: Odzračivanje započinje. Automatski se zaustavlja nakon nekog vremena.
3.3	Dodirnite Zaustavi da biste zaustavili odzračivanje.	Rezultat: Odzračivanje se zaustavlja.
4	Nakon testiranja odzračivanja:	
4.1	Odaberite ← za vraćanje u izbornik.	
4.2	Izaberite da biste napustili Način održavanja.	
5	Kada napustite Način održavanja, korisničko sučelje automatski obnavlja rad (Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda) kakav je bio prije ulaska u Način održavanja. Provjerite jesu li svi načini rada aktivirani prema očekivanjima.	

8.2.6 Obavljanje probnog rada



NAPOMENA

Prije početka probnog rada provjerite jesu li zajamčeni minimalni zahtjevi protoka (Vidjeti "8.2.4 Za provjeru minimalne brzine protoka" [p 40]).

1	Prebacite se na način instalatera.	5678
---	------------------------------------	------

8 Puštanje u rad

2	Idite na [7] Način održavanja i Potvrdi.		
	Način održavanja Ulazak u način održavanja može potrajati nekoliko minuta. Upravljački logički sklop završava operacije u tijeku prije prebacivanja. Odustani Potvrdi		
	Rezultat: Rad Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda automatski će se isključiti.		
	Primjedba: Ako uređaj i dalje ulazi u način održavanja nakon 15 minuta, izvršite resetiranje napajanja.		
3	Idite na [7.7] Način održavanja > Postavke probnog rada, i odredite ciljne temperature koje želite upotrijebiti tijekom probnog rada.		
⚙️[030]	[7.7.1] Cilj grijanja prostora delta T	Ciljna Delta T koja će se koristiti tijekom probnog rada grijanja prostora. 2~20°C	
⚙️[031]	[7.7.2] Cilj izlazne vode grijanja prostora	Ciljna temperatura izlazne vode koja će se koristiti tijekom probnog rada grijanja prostora. 5~71°C	
⚙️[032]	[7.7.3] Prostorija grijanja prostora	Ciljna sobna temperatura koja će se koristiti tijekom probnog rada grijanja prostora. 5~30°C	
⚙️[033]	[7.7.4] Cilj hlađenja prostora delta T	Ciljna Delta T koja će se koristiti tijekom probnog rada hlađenja prostora. 2~10°C	
⚙️[034]	[7.7.5] Cilj izlazne vode hlađenja prostora	Ciljna temperatura izlazne vode koja će se koristiti tijekom probnog rada hlađenja prostora. 5~30°C	
⚙️[035]	[7.7.6] Prostorija hlađenja prostora	Ciljna sobna temperatura koja će se koristiti tijekom probnog rada hlađenja prostora. 5~30°C	
⚙️[077]	[7.7.7] Zadana vrijednost spremnika ^(a)	Ciljna temperatura spremnika koja će se koristiti tijekom ispitivanja zagrijavanja spremnika. 20~85°C	
⚙️[145]	[7.7.9] Probni rad ciljnog DG-a spremnika ^(b)	Ciljna temperatura spremnika koja će se koristiti tijekom probnog rada dodatnog grijača. 25~60°C	
4	Idite na [7.3] Način održavanja > Probni rad		

5

Odaberite radnju za testiranje. **Primjer:** [7.3.1] Grijanje prostora.

7.3.1 -

• Probni rad

- Grijanje prostora

☰

Detalji

▶

Pokreni

Trenutna vrijednost

Test se izvodi

Temperatura ulazne vode0 °C00:00:00

Temperatura izlazne vode0 °C

Stopa protoka0 l/min

Test je pokrenut

14 Ožuj 2025 16:36:54

↶

5.1

Dodirnite Pokreni da biste pokrenuli test rada.
Rezultat: Počinje test rada.

5.2

Dodirnite Zaustavi da biste zaustavili test rada.
Napomena: Čak i ako je probni rad zaustavljen, on se može nastaviti do njegovog minimalnog radnog vremena postavljenog u [3.15] Minimum toplinske crpke na vrijeme.

6

Nakon probnog rada:

6.1

Odaberite ↶ za vraćanje u izbornik.

6.2

Izaberite 🏠 da biste napustili Način održavanja.

7

Kada napustite Način održavanja, korisničko sučelje automatski obnavlja rad (Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda) kakav je bio prije ulaska u Način održavanja. Provjerite jesu li svi načini rada aktivirani prema očekivanjima.

^(a) Ako spremnik nije spojen, ova će se postavka još uvijek pojaviti za zidne jedinice, ali NEĆE stupiti na snagu.

^(b) Ako spremnik nije spojen, ova se postavka NEĆE pojaviti za zidne jedinice.

8.2.7 Za probni rad aktuatora

Namjena

Izvršite probni rad aktuatora za potvrdu rada različitih aktuatora. Primjerice, kada odaberete Jedinica crpke, započet će probni rad crpke.

1	Prebacite se na način instalatera. 👤 5678
2	Idite na [7] Način održavanja i Potvrdi. Način održavanja Ulazak u način održavanja može potrajati nekoliko minuta. Upravljački logički sklop završava operacije u tijeku prije prebacivanja. Odustani Potvrdi Rezultat: Rad Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda automatski će se isključiti. Primjedba: Ako uređaj i dalje ulazi u način održavanja nakon 15 minuta, izvršite resetiranje napajanja.
3	Idite na [7.1] Način održavanja > Probni rad aktuatora.

4	Odaberite aktuator za testiranje. Primjer: [7.1.4] Jedinica crpke
	7.1.4 - Probni rad aktuatora - Jedinica crpke ☰ Detalji ▶ Pokreni ⚙️ Visoka Trenutna vrijednost Stopa protoka 0 l/min Test se izvodi 00:00:00 Test je pokrenut 14 Ožuj 2025 16:36:54 ↩️
4.1	⚙️ Postavke: za određene aktuatore možete definirati neke postavke prije testa.
4.2	Dodirnite Pokreni da biste pokrenuli test. Rezultat: - Vrijednosti za aktuator prikazane u odjeljku s detaljima. - Počinke mjerenje vremena.
4.3	Dodirnite Zaustavi da biste zaustavili test. Napomena: Zbog potrebnog vremena nakon izvođenja, probni se rad može nastaviti određeno vrijeme čak i kada je zaustavljen.
5	Nakon ispitivanja aktuatora:
5.1	Odaberite ↩️ za vraćanje u izbornik.
5.2	Izaberite 🏠 da biste napustili Način održavanja.
6	Kada napustite Način održavanja, korisničko sučelje automatski obnavlja rad (Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda) kakav je bio prije ulaska u Način održavanja. Provjerite jesu li svi načini rada aktivirani prema očekivanjima.

Mogući probni radovi aktuatora

Ovisno o vrsti vaše jedinice i odabranim postavkama, neki testovi neće biti vidljivi.



INFORMACIJA°

Tijekom testova aktuatora za Dodatni grijač, Bivalentno i Bojler sa spremnikom zadana vrijednost nije bila poštovana. Komponenta će biti zaustavljena kada dosegne svoje unutarnje granice. Ako se ta ograničenja dosegnu, test aktuatora će se nastaviti i ponovno aktivirati tu komponentu kada ograničenja dopuste njezin rad.

- [7.1.1] Dodatni grijač test
- [7.1.2] Bivalentno test
- [7.1.3] Bojler sa spremnikom test
- [7.1.4] Jedinica crpke test



INFORMACIJA

Prije obavljanja probnog rada uvjerite se da je sav zrak ispušten. Također izbjegavajte smetnje u krugu vode tijekom probnog rada.

- [7.1.5] Skretni ventil test (3-putni ventil za prebacivanje između grijanja prostora i grijanja spremnika)
- [7.1.6] Rezervni grijač test
- [7.1.7] Ventil spremnika test
- [7.1.8] Mimovodni ventil test

Testovi aktuatora Bizone mixing kit



INFORMACIJA

Ova funkcija NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.

- [7.1.9] Ventil za miješanje dvozonskog kompleta test
- [7.1.10] Izravna crpka dvozonskog kompleta test
- [7.1.11] Crpka za miješanje dvozonskog kompleta test

Da biste izvršili test aktuatora na Bizone mixing kit idite na početni ekran i uključite rad Grijanje/hlađenje prostora i prilagodite zadanu vrijednost glavne zone. Zatim vizualno provjerite rade li crpke i okreće li se ventil za miješanje.

8.2.8 Za izvođenje programa isušivanja estriha za podno grijanje



NAPOMENA

Dužnost je instalatera:

- obratiti se proizvođaču estriha zbog uputa o maksimalnoj dopuštenoj temperaturi vode kako bi se izbjeglo pucanje estriha,
- programirati plan isušivanja estriha za podno grijanje prema početnim uputama za grijanje proizvođača estriha,
- redovno provjeravati pravilan rad postavljanja,
- provesti ispravan program koji je u skladu s vrstom upotrijebljenog estriha.



NAPOMENA

Prije početka isušivanja estriha za podno grijanje provjerite jesu li zajamčeni minimalni zahtjevi protoka (Vidjeti "8.2.4 Za provjeru minimalne brzine protoka" [▶ 40]).



NAPOMENA

Kada su odabrane dvije zone isušivanje estriha za podno grijanje može se izvršiti samo na glavnoj zoni.



NAPOMENA

Kada dođe do nestanka struje, isušivanje estriha za podno grijanje nastaviti će se tamo gdje je prekinuto u programu isušivanja estriha za podno grijanje.



INFORMACIJA

Postupak u nastavku pokazuje da trebate dodirnuti Zaustavi da biste zaustavili funkciju, ali gumb Zaustavi NIJE dostupan u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja. Umjesto toga, upotrijebite ↩️ ili 🏠 da biste zaustavili funkciju.




1


Prebacite se na način instalatera.



5678

9 Predaja korisniku

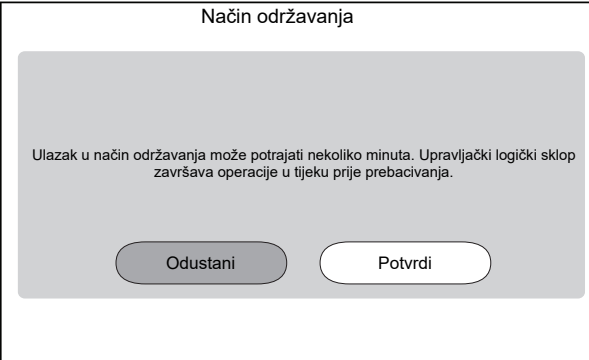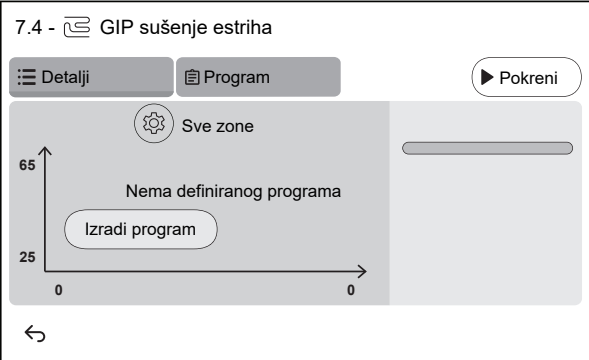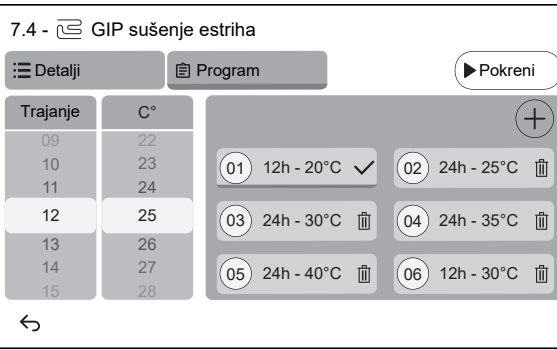2	Idite na [7] Način održavanja i Potvrdi.  Rezultat: Rad Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda automatski će se isključiti. Primjedba: Ako uređaj i dalje ulazi u način održavanja nakon 15 minuta, izvršite resetiranje napajanja.
3	Idite na [7.4] Način održavanja > GIP sušenje estriha  3.1 Dodirnite Izradi program ili dodirnite Program + da biste definirali korak programa. Program se može sastojati od više programskih koraka i od najviše 30 programskih koraka.  Svaki programski korak sadrži redni broj, trajanje i željenu temperatura izlazne vode. 3.2  Postavke: Napomena: Ova funkcija NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja. Isušivanje estriha za podno grijanje može se izvršiti samo na glavnoj zoni.

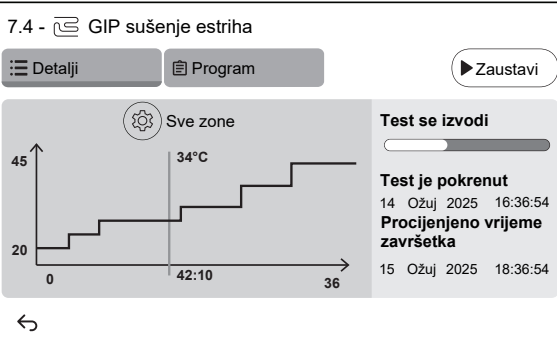
3.3	Dodirnite Pokreni za isušivanje estriha za podno grijanje.  Rezultat: - Program isušivanja estriha za podno grijanje započinje. Automatski se zaustavlja kada su svi koraci dovršeni. - Traka napretka označava gdje se program trenutno nalazi. - Prikazuje se vrijeme početka programa i procijenjeno vrijeme završetka na temelju trenutnog vremena i trajanja programa - Ekran estriha za podno grijanje koristi se kao početni ekran do završetka programa. 3.4 Dodirnite Zaustavi da biste zaustavili isušivanje estriha za podno grijanje. 4 Nakon isušivanja estriha za podno grijanje: 4.1 Odaberite ↶ za vraćanje u izbornik. 4.2 Izaberite 🏠 da biste napustili Način održavanja 5 Kada napustite Način održavanja, korisničko sučelje automatski obnavlja rad (Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda) kakav je bio prije ulaska u Način održavanja. Provjerite jesu li svi načini rada aktivirani prema očekivanjima.
-----	---

9 Predaja korisniku

Kada se završi pokusni rad i jedinica ispravno radi, korisniku obavezno objasnite sljedeće:

- Upišite trenutačne postavke u tablicu postavki instalatera (u priručnik za rukovanje).
- Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite ga/je da je čuva za buduću upotrebu. Obavijestite korisnika/cu da cjelovitu dokumentaciju može pronaći na URL-u navedenom ranije u ovom priručniku.
- Objasnite korisniku kako se pravilno upravlja sustavom i što mora napraviti u slučaju problema.
- Pokažite korisniku koje radnje mora obavljati u svrhu održavanja jedinice.
- Upoznajte korisnika sa savjetima za uštedu energije kako je opisano u priručniku za rukovanje.

- Objasnite korisniku da NE ISKLJUČUJE prekidače strujnog kruga (c) na jedinicama kako bi zaštita ostala aktivirana. U slučaju da se unutarnja jedinica napaja zasebno (a), postoje dva prekidača strujnog kruga. U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja iz vanjske jedinice (b), postoji jedan prekidač strujnog kruga.

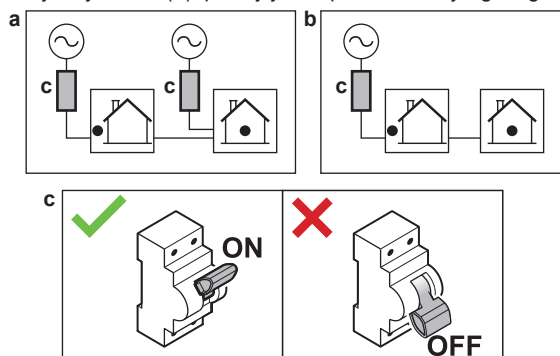


- Objasnite korisniku da kada želi zbrinuti jedinicu, da to ne može učiniti sam, ali da mora kontaktirati tehničara certificiranog za Daikin.
- Objasnite korisniku kako sigurno koristiti toplinsku crpku R290. Za više informacija o tome pogledajte namjenski Servisni priručnik ESIE22-02 "Sustavi koji koriste rashladno sredstvo R290" (dostupno na <https://my.daikin.eu>).

10 Tehnički podatci

Dio najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnoj mrežnoj stranici Daikin (s javnim pristupom). Svi najnoviji tehnički podatci dostupni su na stranici Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

10.1 Shema cjevovoda: unutarnja jedinica

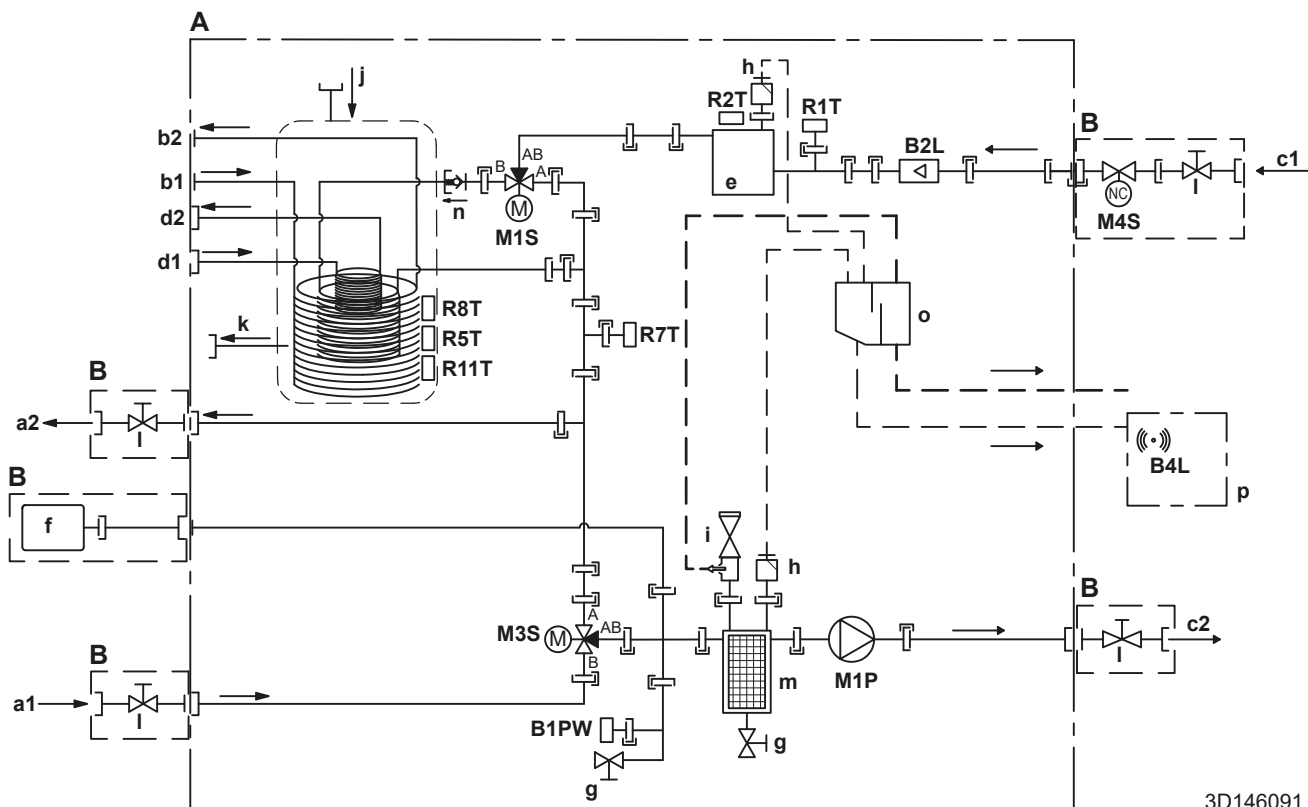

3D146091 A

A	Unutarnja jedinica
B	Lokalno postavljen
C	Opcionalno
a1	Grijanje/hlađenje prostora — ULAZ vode (ženski, 1 1/4")
a2	Grijanje/hlađenje prostora — IZLAZ vode (ženski, 1 1/4")
b1	KVV – ULAZ hladne vode (muški, 1")
b2	KVV - IZLAZ vruće vode (muški, 1")
c1	ULAZ vode iz vanjske jedinice (ženski, 1 1/4")
c2	IZLAZ vode u vanjsku jedinicu (ženski, 1 1/4")
d1	ULAZ vode iz bivalentnog izvora topline (navojni spoj, ženski, 1")
d2	IZLAZ vode u bivalentni izvor topline (navojni spoj, ženski, 1")
e	Pomoćni grijač
f	Ekspanzijska posuda
g	Ispusni ventil
h	Ventil za automatsko odzračivanje
i	Sigurnosni ventil (muški 1" – ženski 1 1/4")
j	Solarni priključak za gravitacijsko pražnjenje - ULAZ vode
k	Solarni priključak za gravitacijsko pražnjenje - IZLAZ vode
l	Zaporni ventil (muški 1" – ženski 1 1/4")
m	Magnetski filter / odvajač prljavštine
n	Protupovratni ventil
o	Separatorska kutija
p	Kućište osjetnika plina


Osjetnici i aktuatori:	
B1PW	Osjetnik tlaka vode za grijanje prostora
B2L	Osjetnik protoka
B4L	Osjetnik plina
M1P	Crpka
M1S	Ventil spremnika za KVV (3-putni ventil)
M3S	Mimovodni ventil (3-putni ventil)
M4S	Normalno zatvoren zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja) (brza spojnica - ženska 1")
Termistori:	
R1T	Termistor (ULAZ vode)
R2T	Termistor (pomoćni grijač – IZLAZ vode)
R5T, R8T, R11T	Termistor (spremnik)
R7T	Termistor (spremnik - IZLAZ vode)
Priključci:	
—	Navojni spoj
—>	Holender spoj s proširenjem cijevi
—	Brzospojni priključak
—●—	Tvrdo lemljeni spoj

10.2 Shema ožičenja: unutarnja jedinica

Pogledajte u shemu unutarnjeg ožičenja isporučenu uz jedinicu (unutar pokrova razvodne kutije unutarnje jedinice). Upotrebljavane kratice navedene su dolje. Postoje potvrdni okviri za svaki Terenski UI priključak na unutarnjoj shemi ožičenja. Preporučuje se da označite potvrdni okvir za odabranu standardnu opciju nakon ožičenja.

Potvrdni okviri interne sheme ožičenja: Primjer

Ovaj primjer prikazuje kako označiti potvrdni okvir na unutarnjoj shemi ožičenja.

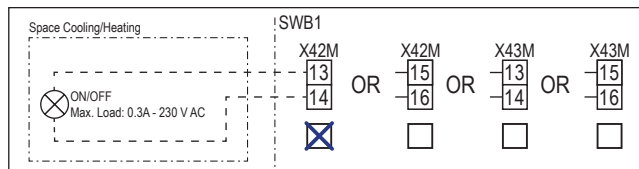

Napomene koje treba pročitati prije pokretanja jedinice

Engleski	Prijevod
Notes to go through before starting the unit	Napomene koje treba pročitati prije pokretanja jedinice
X2M	Glavni terminal – Vanjska jedinica
X40M	Glavni terminal – Unutarnja jedinica
X41M	Glavni terminal – Pomoćni grijač
X42M, X43M	Lokalno ožičenje za visoki napon
X44M, X45M	Lokalno ožičenje za SELV (sigurnosni ekstra niski napon)
-----	Uzemljenje
-----	Lokalna nabava
①	Više mogućnosti ožičenja
[]	Opcija
[]	Nije ugrađeno u razvodnu kutiju
[]	Ožičenje ovisi o modelu
[]	Tiskana pločica
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Napomena 1: Točka priključenja napajanja za pomoćni grijač trebala bi se predvidjeti izvan jedinice.
Backup heater power supply	Napajanje pomoćnog grijača
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Korisničke opcije
☐ Remote user interface	☐ Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Vanjski termistor unutarnje temperature
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Vanjski termistor vanjske temperature
☐ Safety thermostat	☐ Sigurnosni termostat
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ Umetak za WLAN
☐ Bizone mixing kit	☐ Dvozonski komplet za miješanje
Main LWT	Temperatura glavne izlazne vode
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE (žičani)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE (bežični)
☐ Ext. thermistor	☐ Vanjski termistor
☐ Heat pump convector	☐ Konvektor toplinske crpke

Engleski	Prijevod
Add LWT	Temperatura dodatne izlazne vode
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE (žičani)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE (bežični)
☐ Ext. thermistor	☐ Vanjski termistor
☐ Heat pump convector	☐ Konvektor toplinske crpke

Položaj u razvodnoj kutiji

Engleski	Prijevod
Position in switch box	Položaj u razvodnoj kutiji

Legenda

A1P	Tiskana pločica hidrauličkog modula
A2P	* Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE (PC=strujni krug)
A3P	* Konvektor toplinske crpke
A6P	Tiskana pločica višekoračnog pomoćnog grijača
A12P	Tiskana pločica korisničkog sučelja
A14P	* Tiskana pločica namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)
A15P	* Tiskana pločica prijemnika (bežični termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE)
A30P	* Tiskana pločica dvozonskog kompleta za miješanje
F1B	# Osigurač za nadstrujnu zaštitu - Pomoćni grijač
F2B	# Osigurač za nadstrujnu zaštitu - Glavni
K1A, K2A	* Visokonaponski Smart Grid relej
M2P	# Crpka kućne vruće vode
M2S	# 2-putni ventil za hlađenje
M4S	Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja)
P* (A14P)	* Terminal
PC (A15P)	* Krug napajanja
Q*DI	# Prekidač dozemnog spoja
Q1L	Toplinska zaštita pomoćnog grijača
Q4L	# Sigurnosni termostat
R1H (A2P)	* Osjetnik vlage
R1T (A2P)	* Termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE osjetnika temperature u okolini
R1T (A14P)	* Korisničko sučelje osjetnika temperature u okolini
R1T (A15P)	* Korisničko sučelje osjetnika temperature u okolini
R2T (A2P)	* Vanjski osjetnik (podni ili u okolini)
R6T	* Vanjski termistor unutarnje temperature ili temperature u okolini
S1S	# Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh
S2S	# Ulaz impulsa strujomjera 1

10 Tehnički podatci

S3S	#	Ulaz impulsa strujomjera 2
S4S	#	Smart Grid napajanje (Smart Grid fotonaponski impulsni mjerač snage)
S10S-S11S	#	Niskonaponski kontakt Smart Grid
S12S	#	Ulaz plinomjera
S13S	#	Solarni ulaz
ST6 (A30P)	*	Konektor
X*A, X*Y, X*Y*		Konektor
X*M		Priključna stezaljka
Z*C		Filtar šuma (feritna jezgra)

* Opcionalno
Lokalna nabava


Prijevod teksta na dijagramu ožičenja



Engleski	Prijevod
(1) Main power connection	(1) Glavni priključak napajanja
Indoor unit supplied separately	Unutarnja jedinica isporučuje se odvojeno (Standard)
Indoor unit supplied from outdoor unit	Unutarnja jedinica napaja se iz vanjske jedinice
Normal kWh rate power supply	Električno napajanje po normalnoj stopi kWh
Outdoor unit	Vanjska jedinica
Standard	Standardni
SWB	Razvodna kutija
(2) Backup heater power supply	(2) Napajanje pomoćnog grijača
4-pole fuse	4-polni osigurač
(3) User interface	(3) Korisničko sučelje
Remote user interface	Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)
Voltage	Napon
OR	ILI
SD card	Utor kartice za WLAN umetak
3rd generation WLAN cartridge	WLAN uložak treće generacije
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja)
(5) Ext. thermistor	(5) Vanjski termistor
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Opcija vanjskog osjetnika temperature u okolini (unutarnjeg ili vanjskog)
Voltage	Napon
(6) Field supplied options	(6) Lokalno nabavljene opcije
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	Detekcija impulsa od 12 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)
16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Detekcija 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)
230 V AC Control Device	Uređaj za upravljanje na 230 V AC
Alarm output	Izlaz alarma
Bizone mixing kit	Dvozonski komplet za miješanje
Contact rating	Ocjena kontakata
Continuous	Neprekidna struja
DHW pump output	Izlaz crpke kućne vruće vode
DHW pump	Crpka kućne vruće vode
Electric pulse meter input	Strujomjer
Ext. heat source	Vanjski izvor topline

Engleski	Prijevod
For HV Smart Grid	Za visokonaponski Smart Grid
For LV Smart Grid	Za niskonaponski Smart Grid
Gas meter	Plinomjer
Inrush	Uklopna struja
Max. load	Maksimalno opterećenje
Min. load	Minimalno opterećenje
ON/OFF output	Izlaz UKLJ./ISKLJ.
Only for HPSU	Samo za HPSU
Only for HPSU solar input	Samo za HPSU solarni ulaz
Preferential kWh rate power supply contact	Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh
Safety thermostat contact	Kontakt sigurnosnog termostata
Shut-off valve NC	Zaporni ventil – Normalno zatvoren
Shut-off valve NO	Zaporni ventil – Normalno otvoren
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid fotonaponski impulsni mjerač snage
Space cooling/heating	Grijanje/hlađenje prostora
Voltage	Napon
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Vanjski termostati za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE i konvektor toplinske crpke
Additional LWT zone	Dodatna zona temperature izlazne vode
For external sensor (floor or ambient)	Za vanjski osjetnik (podni ili okolni)
For heat pump convector	Za konvektor toplinske crpke
For wired On/OFF thermostat	Za žičani termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE
For wireless On/OFF thermostat	Za bežični termostat za UKLJUČENJE/ISKLUČENJE
Main LWT zone	Glavna zona temperature izlazne vode
Max. load	Maksimalno opterećenje

STANDARDNI DIO
VANJSKA JEDINICA

- U slučaju signalnog kabela: držite minimalnu udaljenost do kabela napajanja > 5 cm



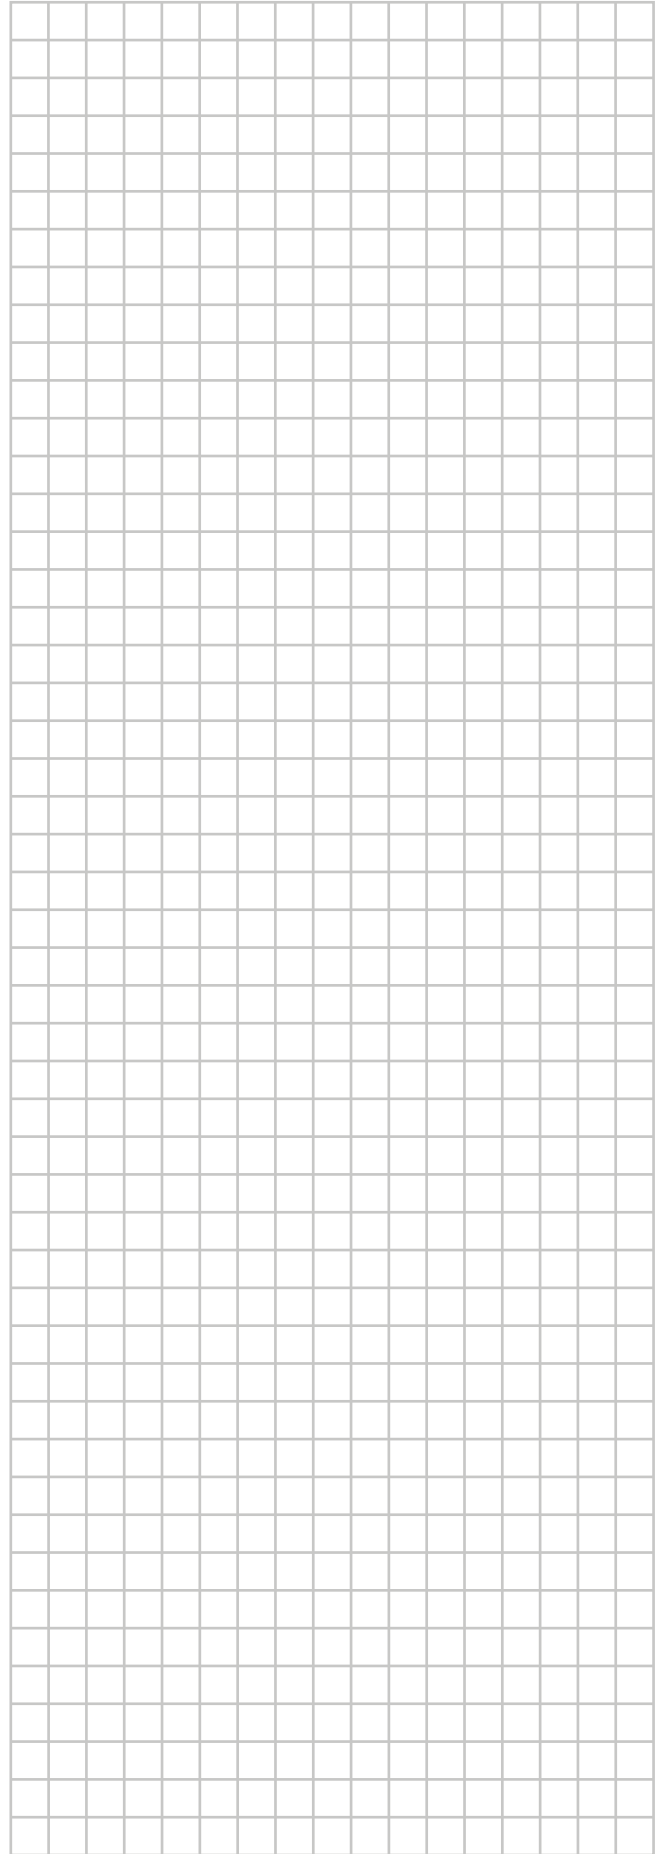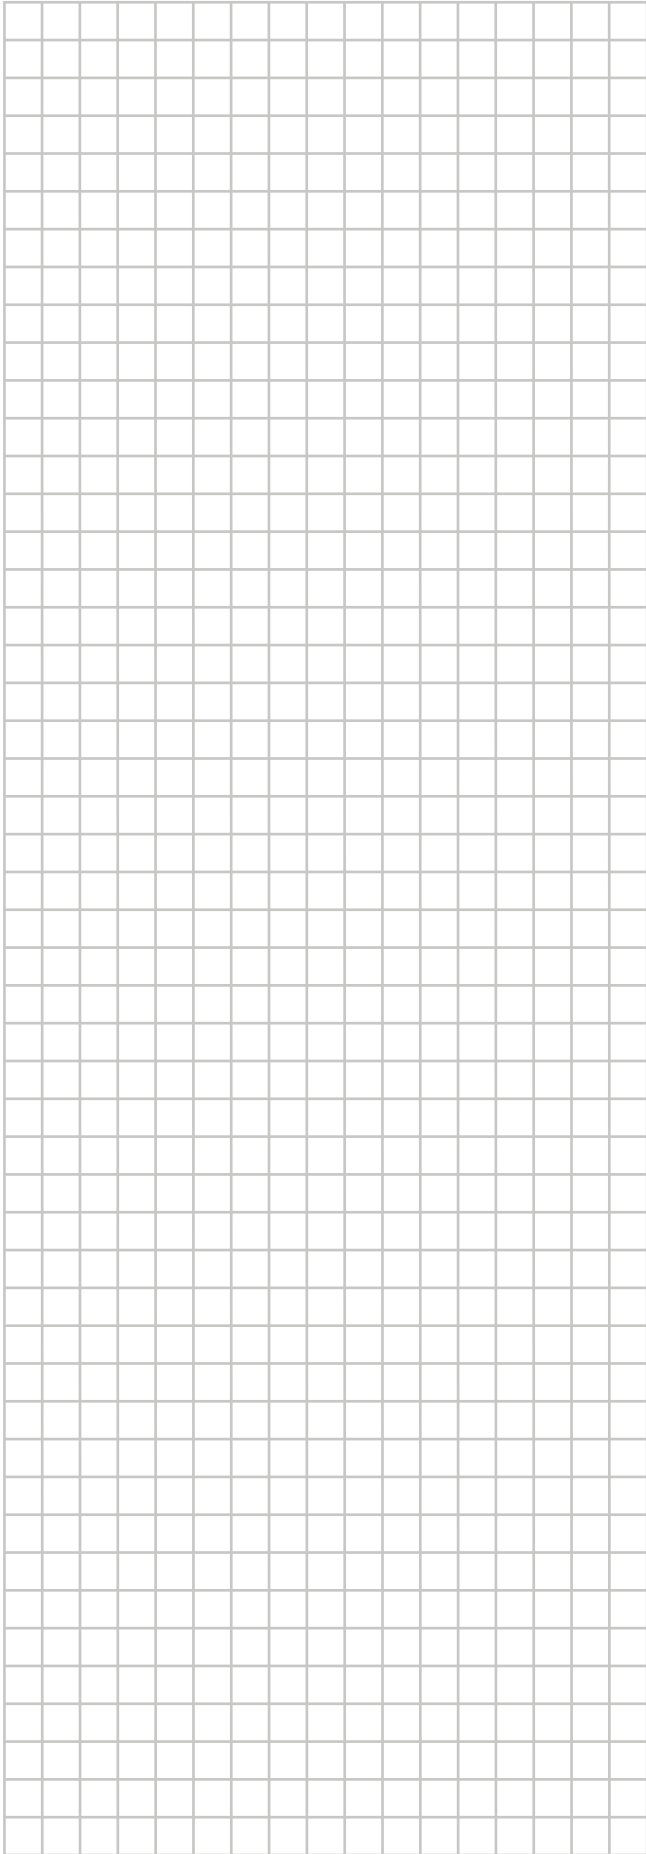



4P773389-1 B 00000008

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773389-1B 2025.08