




Ръководство за монтаж и експлоатация



Система на климатик VRV 5-S

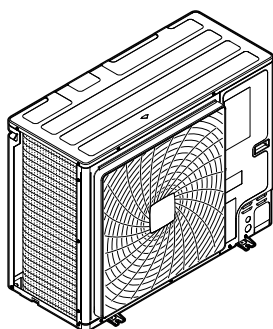

RXYSA4A7V1B
RXYSA5A7V1B
RXYSA6A7V1B

RXYSA4A7Y1B
RXYSA5A7Y1B
RXYSA6A7Y1B

Ръководство за монтаж и експлоатация
Система на климатик VRV 5-S

Български

	A~E	H_B H_D H_U	[mm]						
			a	b	c	d	e	e_B	e_D
	B	—		≥ 100					
	A, B, C	—	$\geq 100^{(1)}$	≥ 100	≥ 100				
	B, E	—		≥ 100			≥ 1000		≤ 500
	A, B, C, E	—	$\geq 150^{(1)}$	≥ 150	≥ 150		≥ 1000		≤ 500
	D	—				≥ 500			
	D, E	—				≥ 500	≥ 1000	≤ 500	
	B, D	$H_D > H_U$		≥ 100		≥ 500			
		$H_D \leq H_U$		≥ 100		≥ 500			
	B, D, E	$H_D > H_U$	$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$	≥ 250		≥ 750	≥ 1000	≤ 500	
			$\frac{1}{2}H_U < H_B \leq H_U$	≥ 250		≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	
			$H_B > H_U$	⊘					
		$H_D \leq H_U$	$H_D \leq \frac{1}{2}H_U$	≥ 100		≥ 1000	≥ 1000		≤ 500
			$\frac{1}{2}H_U < H_D \leq H_U$	≥ 200		≥ 1000	≥ 1000		≤ 500
		$H_D > H_U$	⊘						
	A, B, C	—	$\geq 200^{(1)}$	≥ 300	≥ 1000				
	A, B, C, E	—	$\geq 200^{(1)}$	≥ 300	≥ 1000		≥ 1000		≤ 500
	D	—				≥ 1000			
	D, E	—				≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	
	B, D	$H_D > H_U$		≥ 300		≥ 1000			
		$H_D \leq H_U$	$H_D \leq \frac{1}{2}H_U$	≥ 250		≥ 1500			
			$\frac{1}{2}H_U < H_D \leq H_U$	≥ 300		≥ 1500			
	B, D, E	$H_D > H_U$	$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$	≥ 300		≥ 1000	≥ 1000	≤ 500	
			$\frac{1}{2}H_U < H_B \leq H_U$	≥ 300		≥ 1250	≥ 1000	≤ 500	
			$H_B > H_U$	⊘					
		$H_D \leq H_U$	$H_D \leq \frac{1}{2}H_U$	≥ 250		≥ 1500	≥ 1000		≤ 500
			$\frac{1}{2}H_U < H_D \leq H_U$	≥ 300		≥ 1500	≥ 1000		≤ 500
		$H_D > H_U$	⊘						


1

		H_B H_U	b [mm]
	$H_B \leq \frac{1}{2}H_U$		$b \geq 250$
	$\frac{1}{2}H_U < H_B \leq H_U$		$b \geq 300$
	$H_B > H_U$		⊘

2

A1	A2
B1	B2

3

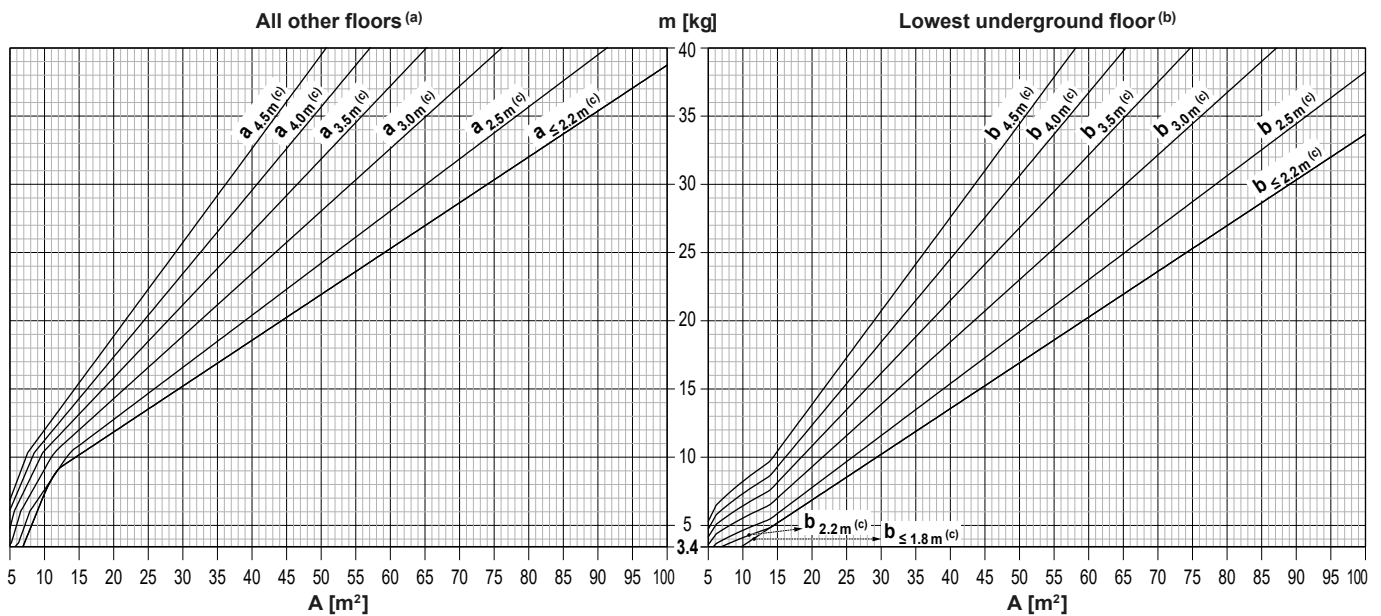

A [m²]	m [kg]													
	All other floors (a) - Effective installation height (c)							Lowest underground floor (b) - Effective installation height (c)						
	≤1.8m	2.2m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	≤1.8m	2.2m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m
5	—	—	—	3.5	4.7	6.0	6.8	—	—	—	3.5	4.0	4.6	5.2
6	—	—	3.5	4.9	6.3	7.2	8.1	—	—	3.5	4.1	4.8	5.5	6.2
7	3.5	3.5	4.7	6.3	7.4	8.4	9.5	—	3.8	4.5	5.3	6.0	6.8	7.7
8	4.7	4.7	6.0	7.2	8.4	9.6	10.5	—	3.6	4.0	4.8	5.7	6.5	7.3
9	6.0	6.0	6.8	8.1	9.5	10.5	11.2	—	3.8	4.3	5.1	6.0	6.9	7.7
10	7.2	7.2	7.5	9.0	10.4	11.1	11.9	3.4	4.0	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1
11	8.3	8.3	8.3	9.9	10.9	11.8	12.6	3.7	4.2	4.7	5.7	6.6	7.6	8.5
12	9.0	9.0	9.0	10.5	11.4	12.4	13.3	4.1	4.4	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9
13	9.4	9.4	9.8	11.0	12.0	13.0	14.0	4.4	4.5	5.1	6.2	7.2	8.2	9.3
14	9.7	9.7	10.4	11.4	12.5	13.6	14.7	4.7	4.7	5.4	6.4	7.5	8.6	9.7
15	10.1	10.1	10.8	11.9	13.1	14.2	15.4	5.1	5.1	5.8	6.9	8.1	9.2	10.4
16	10.4	10.4	11.1	12.4	13.6	14.8	16.1	5.4	5.4	6.1	7.4	8.6	9.8	11.1
17	10.7	10.7	11.5	12.8	14.1	15.4	16.7	5.7	5.7	6.5	7.8	9.1	10.4	11.7
18	11.1	11.1	11.9	13.3	14.7	16.1	17.4	6.1	6.1	6.9	8.3	9.7	11.1	12.4
19	11.4	11.4	12.3	13.7	15.2	16.7	18.1	6.4	6.4	7.3	8.7	10.2	11.7	13.1
20	11.8	11.8	12.7	14.2	15.7	17.3	18.8	6.8	6.8	7.7	9.2	10.7	12.3	13.8
21	12.1	12.1	13.1	14.7	16.3	17.9	19.5	7.1	7.1	8.1	9.7	11.3	12.9	14.5
22	12.4	12.4	13.4	15.1	16.8	18.5	20.2	7.4	7.4	8.4	10.1	11.8	13.5	15.2
23	12.8	12.8	13.8	15.6	17.4	19.1	20.9	7.8	7.8	8.8	10.6	12.4	14.1	15.9
24	13.1	13.1	14.2	16.1	17.9	19.7	21.6	8.1	8.1	9.2	11.1	12.9	14.7	16.6
25	13.4	13.4	14.6	16.5	18.4	20.4	22.3	8.4	8.4	9.6	11.5	13.4	15.4	17.3
26	13.8	13.8	15.0	17.0	19.0	21.0	23.0	8.8	8.8	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0
27	14.1	14.1	15.4	17.4	19.5	21.6	23.7	9.1	9.1	10.4	12.4	14.5	16.6	18.7
28	14.5	14.5	15.7	17.9	20.0	22.2	24.3	9.5	9.5	10.7	12.9	15.0	17.2	19.3
29	14.8	14.8	16.1	18.4	20.6	22.8	25.0	9.8	9.8	11.1	13.4	15.6	17.8	20.0
30	15.1	15.1	16.5	18.8	21.1	23.4	25.7	10.1	10.1	11.5	13.8	16.1	18.4	20.7
31	15.5	15.5	16.9	19.3	21.7	24.0	26.4	10.5	10.5	11.9	14.3	16.7	19.0	21.4
32	15.8	15.8	17.3	19.7	22.2	24.6	27.1	10.8	10.8	12.3	14.7	17.2	19.6	22.1
33	16.1	16.1	17.7	20.2	22.7	25.3	27.8	11.1	11.1	12.7	15.2	17.7	20.3	22.8
34	16.5	16.5	18.0	20.7	23.3	25.9	28.5	11.5	11.5	13.0	15.7	18.3	20.9	23.5
35	16.8	16.8	18.4	21.1	23.8	26.5	29.2	11.8	11.8	13.4	16.1	18.8	21.5	24.2
36	17.2	17.2	18.8	21.6	24.3	27.1	29.9	12.2	12.2	13.8	16.6	19.3	22.1	24.9
37	17.5	17.5	19.2	22.0	24.9	27.7	30.6	12.5	12.5	14.2	17.0	19.9	22.7	25.6
38	17.8	17.8	19.6	22.5	25.4	28.3	31.2	12.8	12.8	14.6	17.5	20.4	23.3	26.2
39	18.2	18.2	20.0	23.0	26.0	28.9	31.9	13.2	13.2	15.0	18.0	21.0	23.9	26.9
40	18.5	18.5	20.4	23.4	26.5	29.6	32.6	13.5	13.5	15.4	18.4	21.5	24.6	27.6
41	18.8	18.8	20.7	23.9	27.0	30.2	33.3	13.8	13.8	15.7	18.9	22.0	25.2	28.3
42	19.2	19.2	21.1	24.3	27.6	30.8	34.0	14.2	14.2	16.1	19.3	22.6	25.8	29.0
43	19.5	19.5	21.5	24.8	28.1	31.4	34.7	14.5	14.5	16.5	19.8	23.1	26.4	29.7
44	19.9	19.9	21.9	25.3	28.6	32.0	35.4	14.9	14.9	16.9	20.3	23.6	27.0	30.4
45	20.2	20.2	22.3	25.7	29.2	32.6	36.1	15.2	15.2	17.3	20.7	24.2	27.6	31.1
46	20.5	20.5	22.7	26.2	29.7	33.2	36.8	15.5	15.5	17.7	21.2	24.7	28.2	31.8
47	20.9	20.9	23.0	26.6	30.3	33.9	37.5	15.9	15.9	18.0	21.6	25.3	28.9	32.5
48	21.2	21.2	23.4	27.1	30.8	34.5	38.2	16.2	16.2	18.4	22.1	25.8	29.5	33.2
49	21.5	21.5	23.8	27.6	31.3	35.1	38.8	16.5	16.5	18.8	22.6	26.3	30.1	33.8
50	21.9	21.9	24.2	28.0	31.9	35.7	39.5	16.9	16.9	19.2	23.0	26.9	30.7	34.5
51	22.2	22.2	24.6	28.5	32.4	36.3	40.2	17.2	17.2	19.6	23.5	27.4	31.3	35.2
52	22.6	22.6	25.0	28.9	32.9	36.9	40.9	17.6	17.6	20.0	23.9	27.9	31.9	35.9

A [m²]	m [kg]													
	All other floors (a) - Effective installation height (c)							Lowest underground floor (b) - Effective installation height (c)						
	≤1.8m	2.2m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	≤1.8m	2.2m	2.5m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m
53	22.9	22.9	25.3	29.4	33.5	37.5	41.6	17.9	17.9	20.3	24.4	28.5	32.5	36.6
54	23.2	23.2	25.7	29.9	34.0	38.2	42.3	18.2	18.2	20.7	24.9	29.0	33.2	37.3
55	23.6	23.6	26.1	30.3	34.5	38.8	43.0	18.6	18.6	21.1	25.3	29.5	33.8	38.0
56	23.9	23.9	26.5	30.8	35.1	39.4	43.7	18.9	18.9	21.5	25.8	30.1	34.4	38.7
57	24.2	24.2	26.9	31.2	35.6	40.0	44.4	19.2	19.2	21.9	26.2	30.6	35.0	39.4
58	24.6	24.6	27.3	31.7	36.2	40.6	45.1	19.6	19.6	22.3	26.7	31.2	35.6	40.1
59	24.9	24.9	27.6	32.2	36.7	41.2	45.8	19.9	19.9	22.6	27.2	31.7	36.2	40.8
60	25.3	25.3	28.0	32.6	37.2	41.8	46.4	20.3	20.3	23.0	27.6	32.2	36.8	41.4
61	25.6	25.6	28.4	33.1	37.8	42.5	47.1	20.6	20.6	23.4	28.1	32.8	37.5	42.1
62	25.9	25.9	28.8	33.6	38.3	43.1	47.8	20.9	20.9	23.8	28.6	33.3	38.1	42.8
63	26.3	26.3	29.2	34.0	38.8	43.7	48.5	21.3	21.3	24.2	29.0	33.8	38.7	43.5
64	26.6	26.6	29.6	34.5	39.4	44.3	49.2	21.6	21.6	24.6	29.5	34.4	39.3	44.2
65	27.0	27.0	29.9	34.9	39.9	44.9	49.9	22.0	22.0	24.9	29.9	34.9	39.9	44.9
66	27.3	27.3	30.3	35.4	40.5	45.5	50.6	22.3	22.3	25.3	30.4	35.5	40.5	45.6
67	27.6	27.6	30.7	35.9	41.0	46.1	51.3	22.6	22.6	25.7	30.9	36.0	41.1	46.3
68	28.0	28.0	31.1	36.3	41.5	46.8	52.0	23.0	23.0	26.1	31.3	36.5	41.8	47.0
69	28.3	28.3	31.5	36.8	42.1	47.4	52.7	23.3	23.3	26.5	31.8	37.1	42.4	47.7
70	28.6	28.6	31.9	37.2	42.6	48.0	53.4	23.6	23.6	26.9	32.2	37.6	43.0	48.4
71	29.0	29.0	32.2	37.7	43.1	48.6	54.0	24.0	24.0	27.2	32.7	38.1	43.6	49.0
72	29.3	29.3	32.6	38.2	43.7	49.2	54.7	24.3	24.3	27.6	33.2	38.7	44.2	49.7
73	29.7	29.7	33.0	38.6	44.2	49.8	55.4	24.7	24.7	28.0	33.6	39.2	44.8	50.4
74	30.0	30.0	33.4	39.1	44.8	50.4	56.1	25.0	25.0	28.4	34.1	39.8	45.4	51.1
75	30.3	30.3	33.8	39.5	45.3	51.1	56.8	25.3	25.3	28.8	34.5	40.3	46.1	51.8
76	30.7	30.7	34.2	40.0	45.8	51.7	57.5	25.7	25.7	29.2	35.0	40.8	46.7	52.5
77	31.0	31.0	34.5	40.5	46.4	52.3	58.2	26.0	26.0	29.5	35.5	41.4	47.3	53.2
78	31.3	31.3	34.9	40.9	46.9	52.9	58.9	26.3	26.3	29.9	35.9	41.9	47.9	53.9
79	31.7	31.7	35.3	41.4	47.4	53.5	59.6	26.7	26.7	30.3	36.4	42.4	48.5	54.6
80	32.0	32.0	35.7	41.8	48.0	54.1	60.3	27.0	27.0	30.7	36.8	43.0	49.1	55.3
81	32.4	32.4	36.1	42.3	48.5	54.7	61.0	27.4	27.4	31.1	37.3	43.5	49.7	56.0
82	32.7	32.7	36.5	42.8	49.1	55.3	61.6	27.7	27.7	31.5	37.8	44.1	50.3	56.6
83	33.0	33.0	36.9	43.2	49.6	56.0	62.3	28.0	28.0	31.9	38.2	44.6	51.0	57.3
84	33.4	33.4	37.2	43.7	50.1	56.6	63.0	28.4	28.4	32.2	38.7	45.1	51.6	58.0
85	33.7	33.7	37.6	44.1	50.7	57.2	63.7	28.7	28.7	32.6	39.1	45.7	52.2	58.7
86	34.0	34.0	38.0	44.6	51.2	57.8	64.4	29.0	29.0	33.0	39.6	46.2	52.8	59.4
87	34.4	34.4	38.4	45.1	51.7	58.4	65.1	29.4	29.4	33.4	40.1	46.7	53.4	60.1

Съдържание

1 За настоящия документ 5**2 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника 5**

- 2.1 Инструкции за оборудване, използващо хладилен агент R32 7

За потребителя 8**3 Инструкции за безопасност за потребителя 8**

- 3.1 Общи 8
- 3.2 Препоръки за безопасна експлоатация 8

4 За системата 10

- 4.1 Разположение на системата 10

5 Потребителски интерфейс 11**6 Работа 11**

- 6.1 Работен диапазон 11
- 6.2 Използване на системата 11
- 6.2.1 За експлоатирането на системата 11
- 6.2.2 За режимите на охлаждане, отопление, автоматичен и само вентилатор 11
- 6.2.3 За работата в режим на отопление 11
- 6.2.4 За експлоатиране на системата (БЕЗ дистанционен превключвател на режимите охлаждане/отопление) 11
- 6.2.5 За експлоатиране на системата (С дистанционен превключвател на режимите охлаждане/отопление) 12
- 6.3 Използване на програмата за изсушаване 12
- 6.3.1 За програмата за изсушаване 12
- 6.3.2 За използване на програмата за изсушаване (БЕЗ дистанционен превключвател на режимите охлаждане/отопление) 12
- 6.3.3 За използване на програмата за изсушаване (С дистанционен превключвател на режимите охлаждане/отопление) 12
- 6.4 Настройка на посоката на въздушния поток 13
- 6.4.1 За въздушните клапи 13
- 6.5 Настройка на главния потребителски интерфейс 13
- 6.5.1 За настройката на главния потребителски интерфейс 13
- 6.5.2 За определяне на главен потребителски интерфейс 13

7 Поддръжка и сервиз 14

- 7.1 Предпазни мерки при поддръжка и сервизно обслужване .. 14
- 7.2 За хладилния агент 14
- 7.3 Следпродажбен сервиз 14
- 7.3.1 Препоръчителна поддръжка и проверка 14

8 Отстраняване на проблеми 15

- 8.1 Кодове на грешки: Обзор 15
- 8.2 Симптоми, които НЕ са неизправности на системата 16
- 8.2.1 Симптом: Системата не работи 16
- 8.2.2 Симптом: Не може да се превключва между Охлаждане и Отопление 17
- 8.2.3 Симптом: Възможна е работата в режим на вентилатор, но охлаждането и отоплението не работят 17
- 8.2.4 Симптом: Скоростта на вентилатора не съответства на настройката 17
- 8.2.5 Симптом: Посоката на въздушния поток не съответства на зададената 17

- 8.2.6 Симптом: От уреда излиза бяла мъгла (вътрешен модул) 17
- 8.2.7 Симптом: От уреда излиза бяла мъгла (вътрешен модул, външен модул) 17
- 8.2.8 Симптом: Дисплеят на дистанционния контролер показва "U4" или "U5" и спира, но след това се рестартира след няколко минути 17
- 8.2.9 Симптом: Шумове, издавани от климатика (вътрешен модул) 17
- 8.2.10 Симптом: Шумове, издавани от климатика (вътрешен модул, външен модул) 17
- 8.2.11 Симптом: Шумове, издавани от климатика (външен модул) 17
- 8.2.12 Симптом: От уреда излиза прах 17
- 8.2.13 Симптом: Уредът изпуска миризми 17
- 8.2.14 Симптом: Вентилаторът на външния модул не се върти 17
- 8.2.15 Симптом: Компресорът във външния блок не спира след кратка работа в режим на отопление .. 18
- 8.2.16 Симптом: Вътрешността на външния модул е топла, дори и когато модулет не работи 18
- 8.2.17 Симптом: При спиране на вътрешния модул може да се почувства горещ въздух 18

9 Преместване 18**10 Бракуване 18****За монтажника 18****11 За кутията 18**

- 11.1 Външно тяло 18
- 11.1.1 За разопаковане на външното тяло 18
- 11.1.2 За повдигане на външното тяло 18
- 11.1.3 За демонтиране на аксесоарите от външния модул 19

12 Специални изисквания за R32 оборудване 19

- 12.1 Изисквания за монтажно пространство 19
- 12.2 Изисквания към разположение на системата 19
- 12.3 Определяне на лимита за зареждане 22

13 Монтаж на модул 24

- 13.1 Подготовка на мястото за монтаж 25
- 13.1.1 Изисквания към мястото на монтаж на външния модул 25
- 13.1.2 Допълнителни изисквания към мястото на монтаж на външния модул в студен климат 25
- 13.2 Отваряне и затваряне на модула 25
- 13.2.1 За отваряне на външното тяло 25
- 13.2.2 За затваряне на външното тяло 25
- 13.3 Инсталиране на външния модул 25
- 13.3.1 За осигуряване на монтажната конструкция 25
- 13.3.2 Монтиране на външното тяло 26
- 13.3.3 За осигуряване на дренаж 26
- 13.3.4 За предпазване на външното тяло от падане 26

14 Монтаж на тръбопровод 27

- 14.1 Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент 27
- 14.1.1 Изисквания към тръбопровод за охладител 27
- 14.1.2 Материал на тръбопровода за хладилен агент 27
- 14.1.3 Изолация на тръбопроводите за хладилния агент 27
- 14.1.4 За избор на размер на тръбите 27
- 14.1.5 За избор на тръби между разклонителни комплекти 28
- 14.2 Свързване на охладителния тръбопровод 28
- 14.2.1 За отстраняване на смачканите тръби 28
- 14.2.2 За свързване на охладителен тръбопровод към външен модул 29
- 14.2.3 За свързване на разклонителен комплект 30
- 14.3 Проверка на тръбите за хладилния агент 30
- 14.3.1 Проверка на хладилни тръби: Настройка 30

14.3.2	За извършване на тест за утечка.....	30
14.3.3	За извършване на вакуумно изсушаване.....	30
14.3.4	За проверка за утечки след зареждане с хладилен агент	31
15	Зареждане с хладилен агент	31
15.1	Предпазни мерки при зареждане на хладилен агент	31
15.2	За определяне на допълнителното количество хладилен агент.....	31
15.3	За зареждане на хладилен агент	32
15.4	Кодове за грешка при зареждане на хладилен агент.....	33
15.5	За фиксиране на етикета за флуорирани парникови газове.....	33
15.6	За проверка на съединенията на хладилния тръбопровод за утечки след зареждане с хладилен агент	33
16	Електрическа инсталация	33
16.1	За електрическата съвместимост	33
16.2	Спецификации на стандартните компоненти на окабеляването	34
16.3	За свързване на електрическите кабели към външното тяло.....	34
16.4	За свързване на външните изходи.....	35
16.5	За свързване на опцията за селекторен превключвател на режимите охлаждане/отопление	36
16.6	За проверка на изолационно съпротивление на компресора.....	37
17	Завършване на монтажа на външното тяло	37
17.1	За изолиране на хладилния тръбопровод.....	37
18	Конфигурация	38
18.1	Извършване на полеви настройки	38
18.1.1	Относно извършването на полеви настройки	38
18.1.2	За достъп до компонентите на полевата настройка	39
18.1.3	Компоненти на полева настройка	39
18.1.4	За достъп до режим 1 и 2.....	39
18.1.5	За използване на режим 1.....	40
18.1.6	За използване на режим 2.....	40
18.1.7	Режим 1: настройки на наблюдение.....	40
18.1.8	Режим 2: настройки на място.....	40
19	Пускане в експлоатация	41
19.1	Предпазни мерки при пускане в употреба.....	41
19.2	Проверки преди пускане в експлоатация	41
19.3	Проверки при пускане в експлоатация	42
19.4	Относно пробната експлоатация на системата	42
19.5	За изпълнение на пробна експлоатация (7-сегментен дисплей)	42
19.6	Коригиране след ненормалното завършване на пробната експлоатация	43
20	Отстраняване на проблеми	43
20.1	Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешка	43
20.1.1	Кодове на грешки: Обзор.....	43
20.2	Система за откриване на утечка на хладилен агент	45
21	Бракуване	46
22	Технически данни	46
22.1	Сервизно пространство: Външен модул.....	46
22.2	Схема на тръбопроводите: Външно тяло	47
22.3	Електрическата схема: Външно тяло.....	47

1 За настоящия документ

Целева публика

Оторизирани монтажници + крайни потребители



ИНФОРМАЦИЯ

Този уред е предназначен за употреба от опитни или обучени потребители в магазини, в леката промишленост или във ферми, или за търговска употреба от неспециалисти.

Комплект документация

Този документ е част от комплект документация. Пълният комплект се състои от:

- **Общи предпазни мерки за безопасност:**
 - Инструкции за безопасност, които трябва да прочетете преди монтажа
 - Форматирана хартия (в кутията на външния модул)
- **Ръководство за монтаж и експлоатация на външния модул:**
 - Инструкции за монтаж и експлоатация
 - Форматирана хартия (в кутията на външния модул)
- **Справочник за монтажника и потребителя:**
 - Подготовка за монтаж, референтни данни,...
 - Подробни инструкции стъпка по стъпка и информация за базовата и по-сложната експлоатация
 - Формат: цифрови файлове на <https://www.daikin.eu>. Използвайте функцията 🔍 за търсене, за да намерите вашия модел.

Най-новите ревизии на предоставените документации могат да се намерят на регионалния Daikin уебсайт или от вашия дилър.

Оригиналните инструкции са написани на английски език. Всички други езици са преводи на оригиналните инструкции.

2 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника

Винаги спазвайте следните инструкции и разпоредби за безопасност.

Място на монтаж (вижте "13.1 Подготовка на мястото за монтаж" [р 25])



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спазвайте размерите за сервизно разстояние от това ръководство за правилен монтаж на уреда. Вижте "22.1 Сервизно пространство: Външен модул" [р 46].



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ газоз уред или работещ електрически нагревател).



ВНИМАНИЕ

Уредът НЕ е достъпен за неоторизирани лица, монтирайте го в сигурна зона, защитена от лесен достъп.

Тази система, съставена от външен и вътрешен блок, е подходяща за монтиране в комерсиални и леки промишлени сгради.

Отваряне и затваряне на уреда (вижте "13.2 Отваряне и затваряне на модула" [р 25])



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

2 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника

Закрепване на външния модул (вижте **"13.3 Инсталиране на външния модул"** [р 25])



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Методът на закрепване на външния модул ТРЯБВА да бъде в съответствие с инструкциите от това ръководство. Вижте **"13.3 Инсталиране на външния модул"** [р 25].

Свързване на хладилния тръбопровод (вижте **"14.2 Свързване на охладителния тръбопровод"** [р 28])



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всякакъв газ или масло, останали в спирателния клапан газ, могат да взривят завъртяната тръба.

Неспазването на точните инструкции може да доведе до повреда на имущество или нараняване, които могат да бъдат сериозни, в зависимост от обстоятелствата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



НИКОГА не отстранявайте завъртяната тръба чрез запояване.

Всякакъв газ или масло, останали в спирателния клапан газ, могат да взривят завъртяната тръба.



ВНИМАНИЕ

НЕ изпускайте газовете в атмосферата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осигурете подходящи мерки, за да не допуснете модулет да бъде използван за убежище на дребни животни. Дребните животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на електрооборудването.



БЕЛЕЖКА

НИКОГА не монтирайте изсушител към този модул, за да се гарантира неговия срок на експлоатация. Изсушаващият материал може да се разтвори и да повреди системата.

Зареждане с хладилен агент (вижте **"15 Зареждане с хладилен агент"** [р 31])



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хладилният агент в системата е безопасен и обикновено НЕ изтича. Ако в помещението изтече хладилен агент и влезе в контакт с огън от горелка, радиатор или печка, това може да доведе до образуване на пожар или вреден газ.
- Изключете всички запалими отоплителни устройства, проветрете стаята и се свържете с дилъра, от който сте закупили уреда.
- НЕ използвайте уреда, докато сервизен техник не потвърди, че участъкът на утечката е ремонтиран.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Зареждането с хладилен агент ТРЯБВА да бъде в съответствие с инструкциите от това ръководство. Вижте **"15 Зареждане с хладилен агент"** [р 31].



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използвайте само R32 като хладилен агент. Други вещества е възможно да причинят взривове и злополуки.
- R32 съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект. Стойността на неговия потенциал за глобално затопляне (GWP) е 675. НЕ изпускайте тези газове в атмосферата.
- При зареждане с хладилен агент ВИНАГИ използвайте предпазни ръкавици и защитни очила.

Електрическа инсталация (вижте **"16 Електрическа инсталация"** [р 33])



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Цялото окабеляване ТРЯБВА да се извърши от упълномощен електротехник и ТРЯБВА да отговаря на изискванията на националното законодателство.
- Извършвайте електрическите съединения към фиксираното окабеляване.
- Всички компоненти, закупени на местния пазар, както и цялото електрооборудване ТРЯБВА да отговарят на изискванията на приложимото законодателство.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Електрическото окабеляване ТРЯБВА да бъде в съответствие с инструкциите от това ръководство. Вижте **"16 Електрическа инсталация"** [р 33].



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВИНАГИ използвайте многожилен кабел за захранващите кабели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако източникът на електрозахранване има липсваща или грешна неутрална фаза, оборудването може да се повреди.
- Извършете правилно заземяване. НЕ заземявайте модула към водопроводна или газопроводна тръба, преграден филтър за пренапрежения или заземяване на телефон. Неправилното заземяване може да причини токови удари.
- Монтирайте необходимите предпазители или прекъсвачи.
- Фиксирайте електрическите кабели с кабелни превръзки, така че кабелите да НЕ се допират до остри ръбове или тръби, особено от страната с високо налягане.
- НЕ използвайте обвити с лента проводници, удължителни шнури или съединения от система тип "звезда". Те могат да причинят прегряване, токови удари или пожар.
- НЕ монтирайте компенсиращ фазата кондензатор, тъй като този модул е оборудван с инвертор. Монтирането на компенсиращ фазата кондензатор ще намали производителността и може да доведе до злополуки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако захранващият кабел е повреден, той ТРЯБВА да се замени от производителя, негов сервиз или други квалифицирани лица, за да се избегнат опасности.



ВНИМАНИЕ

НЕ натиквайте или не поставяйте излишна дължина на кабелите в модула.

Пускане в експлоатация (вижте "19 Пускане в експлоатация" [▶ 41])



ВНИМАНИЕ

НЕ пъхайте пръсти, пръти или други предмети в отворите за приток и отвеждане на въздух. НЕ сваляйте решетката от вентилатора. Когато вентилаторът се върти с висока скорост, това ще доведе до нараняване.

Отстраняване на проблеми (вижте "20 Отстраняване на проблеми" [▶ 43])



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато извършвате проверка на превключвателната кутия на модула, ВИНАГИ се уверявайте, че модулет е изключен от мрежата. Изключете съответния прекъсвач.
- Когато е било задействано предпазно устройство, спрете модула и установете каква е причината за задействането, преди да го рестартирате. НИКОГА не шунтирайте предпазните устройства и не променяйте техните стойности на стойност, различна от фабричната настройка по подразбиране. Ако не успеете да откриете причината за проблема, се обадете на вашия дилър.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не допускайте да се създаде опасност поради случайно връщане в начално състояние на топлинния предпазител: този уред НЕ трябва да се захранва през външно превключващо устройство, като например таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва (ВКЛ.) и изключва (ИЗКЛ.) от обслужващата програма.

2.1 Инструкции за оборудване, използващо хладилен агент R32



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ пробивайте и НЕ изгаряйте частите на хладилния кръг.
- НЕ използвайте почистващи материали или средства за ускоряване на размразяването, различни от препоръчаните от производителя.
- Имайте предвид, че хладилният агент вътре в системата няма мирис.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява така, че да се предотвратят механични повреди и в добре проветримо помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (пример: открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател) и с размер на помещението съгласно посоченото по-долу.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уверете се, че монтажът, сервизното обслужване, поддръжката и ремонтът отговарят на инструкциите от Daikin и на приложимото законодателство (например, националното газово законодателство), както и че се извършват САМО от оторизирани лица.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Вземете предпазни мерки за избягване на прекомерни вибрации или пулсации на тръбите за хладилен агент.
- Защитете предпазните устройства, тръбите и фитингите, доколкото е възможно, срещу неблагоприятни въздействия от околната среда.
- Осигурете допуск за разширяване и свиване на дългите тръбопроводи.
- Проектирайте и инсталирайте тръбопроводите в хладилните системи, така че да сведете до минимум вероятността от хидравличен удар да повреди системата.
- Монтирайте стабилно вътрешното оборудване и тръби и ги защитете, за да избегнете случайно скъсване на оборудване или тръби в случай на събития като преместване на мебели или дейности по реконструкция.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако едно или повече помещения са свързани към модула чрез използване на система от канали, проверете следното:

- да няма работещи източници на запалване (пример: открит пламък, работещ газов уред или работещ електрически нагревател) в случай, че площта на пода е под минималната площ на пода A (m²);
- да няма спомагателни устройства, които може да са потенциален източник на запалване, монтирани в каналите (пример: горещи повърхности с температура, надвишаваща 700°C и електрическо превключващо устройство);
- по каналите са използвани само спомагателни устройства, одобрени от производителя;
- отворите за приток и отвеждане на въздуха са свързани директно с помещението чрез канал. НЕ използвайте пространства от рода на фалшив таван като канал за на отворите за приток или отвеждане на въздух.



ВНИМАНИЕ

НЕ не използвайте потенциални източници на запалване при търсене на утечки на хладилен агент.



БЕЛЕЖКА

- НЕ използвайте повторно съединения и медни уплътнения, които вече са били употребявани.
- Съединенията, направени при монтажа между частите на охладителната система, трябва да могат да бъдат достъпни за целите на поддръжката.

Вижте "12.3 Определяне на лимита за зареждане" [▶ 22] за определяне дали вашата система отговаря на изискванията за ограничение на зареждането.

За потребителя

3 Инструкции за безопасност за потребителя

Винаги спазвайте следните инструкции и разпоредби за безопасност.

3.1 Общи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако НЕ сте сигурни как да работите с модула, свържете се с вашия монтажник.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или липса на опит и знания, ако те са надзиравани или инструктирани за употребата на уреда по безопасен начин и разбират евентуалните опасности.

Малките деца НЕ трябва да си играят с уреда.

Почистване и поддръжка на уреда НЕ трябва да се извършва от деца без надзор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За предотвратяване на токов удар или пожар:

- НЕ измивайте модула с вода.
- НЕ обслужвайте уреда с мокри ръце.
- НЕ поставяйте никакви предмети, съдържащи вода, върху модула.



ВНИМАНИЕ

- НЕ поставяйте никакви предмети или оборудване върху модула.
- НЕ сядайте, не се качвайте и не стойте върху модула.

- Модулите са маркирани със следния символ:



Това означава, че електрическите и електронни продукти НЕ трябва да се смесват с несортирания домакински отпадък. НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: демонтажът на

системата, изхвърлянето/предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на други части ТРЯБВА да се извършва от упълномощен монтажник и да отговаря на изискванията на приложимото законодателство.

Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване. Като гарантирате правилното обезвреждане на този продукт, ще помогнете да се предотвратят потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. За допълнителна информация се свържете с вашия монтажник или с местния орган.

- Батериите са маркирани със следния символ:



Това означава, че батерията НЕ трябва да се смесва с несортирания домакински отпадък. Ако под символа е отпечатан химически символ, този химически символ означава, че батерията съдържа тежък метал над определена концентрация.

Възможните химични символи са: Pb: олово (>0,004%).

Изабените батерии ТРЯБВА да се преработват в специализиран завод за рециклиране. Като гарантирате правилното обезвреждане на отпадъците от батерии, ще помогнете да се предотвратят потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

3.2 Препоръки за безопасна експлоатация



ВНИМАНИЕ

- НИКОГА не се допирайте до вътрешните части на контролера.
- НЕ сваляйте предния панел. Някои вътрешни части са опасни при допир и може да се стигне до повреда на уреда. За проверка и настройка на вътрешните части, се обръщайте към доставчика.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГА не се допирайте до отвора за отвеждане на въздуха или хоризонталните перки по време на тяхното обръщане. Това може да доведе до затискане на пръстите или повреда на устройството.



ВНИМАНИЕ

НЕ експлоатирайте системата, когато използвате опушващо инсектицидно средство в стаята. Това може да причини отлагане на

химикалите в уреда, което би могло да бъде опасно за здравето на хора, свръхчувствителни към химикали.



ВНИМАНИЕ

Дългото излагане на въздушно течение не е здравословно.



ВНИМАНИЕ

За да се избегне недостигът на кислород, проветрявайте достатъчно помещението, ако заедно със системата се използва оборудване с горелка.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този модул съдържа електрически и горещи части.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди задействане на уреда, уверете се, че монтажът е извършен правилно от монтажника.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГА не се допирайте до отвора за отвеждане на въздуха или хоризонталните перки по време на тяхното обръщане. Това може да доведе до затискане на пръстите или повреда на устройството.



ВНИМАНИЕ

НЕ пъхайте пръсти, пръти или други предмети в отворите за приток и отвеждане на въздух. НЕ сваляйте решетката от вентилатора. Когато вентилаторът се върти с висока скорост, това ще доведе до нараняване.



ВНИМАНИЕ: Внимавайте с вентилатора!

Опасно е да се проверява уредът, ако вентилаторът работи.

Непременно ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ основния превключвател, преди да извършвате каквито и да било дейности по поддръжка.



ВНИМАНИЕ

След продължително използване, проверете закрепването на уреда за евентуални повреди. Такива повреди могат да доведат до падане на уреда и нараняване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГА не сменяйте предпазител с друг предпазител с неправилен ампераж или с други проводници при изгорял предпазител. Използването на проводници или медни проводници може да доведе до повреда на устройството или пожар.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ модифицирайте, разглобявайте, премествайте, монтирайте отново или ремонтирайте модула сами, тъй като неправилен монтаж може да причини токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.
- В случай на инцидентно изтичане на охладителна течност, уверете се, че наоколо няма открити пламъци. Самият охладител е напълно безопасен, нетоксичен и умерено запалим, но той ще генерира токсичен газ, ако инцидентно изтече в помещение, където има наличие на запалим въздух от вентилаторни печки, газови котлони и др. Винаги искайте от квалифициран техник потвърждение, че мястото на утечката е ремонтирано преди да подновите експлоатацията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ пробивайте и НЕ изгаряйте частите на хладилния кръг.
- НЕ използвайте почистващи материали или средства за ускоряване на размразяването, различни от препоръчаните от производителя.

4 За системата

- Имайте предвид, че хладилният агент вътре в системата няма мирис.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спрете уреда и ИЗКЛЮЧЕТЕ захранването, ако възникне нещо необичайно (миризма на изгорено и др.).

Оставянето на уреда при такива обстоятелства може да причини повреда, токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.



ВНИМАНИЕ

НИКОГА не излагайте малки деца, растения или животни на прякото въздействие на въздушния поток от климатика.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът е оборудван със система за разпознаване на утечки на хладилен агент за безопасност.

За да бъде ефективен, уредът ТРЯБВА да бъде захранван с електрически ток през цялото време след монтажа, с изключение на сервисното обслужване.

4 За системата

VRV 5-S използва хладилен агент R32, който е класифициран като A2L и е умерено запалим. За спазване на изискванията за хладилни системи с повишена херметичност и IEC60335-2-40, монтажникът трябва да предприеме допълнителни мерки. За повече информация, вижте "2.1 Инструкции за оборудване, използващо хладилен агент R32" [7].

Частта с вътрешните модули на тази система VRV 5-S с топлинна помпа може да се използва за отопление/охлаждане. Типът на вътрешните модули, които могат да се използват, зависи от серията на външния модул.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ модифицирайте, разглобявайте, премествайте, монтирайте отново или ремонтирайте модула сами, тъй като неправилният демонтаж или монтаж може да причини токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.
- В случай на инцидентно изтичане на охладителна течност, уверете се, че наоколо няма открити пламъци. Самият охладител е напълно безопасен, нетоксичен и умерено запалим, но той ще генерира токсичен газ, ако инцидентно изтече в помещение, където има наличие на запалим въздух от вентилаторни печки, газови котлони и др. Винаги искайте от квалифициран техник потвърждение, че мястото на утечката е ремонтирано преди да подновите експлоатацията.



БЕЛЕЖКА

НЕ използвайте системата за други цели. За да се избегне влошаване на качеството, НЕ използвайте уреда за охлаждане на фини инструменти, храна, растения, животни или предмети на изкуството.



БЕЛЕЖКА

За бъдещи модификации или разширения на вашата система:

Пълен преглед на допустимите комбинации (за бъдещи разширения на системата) се съдържа в техническите данни и трябва да се има предвид. Свържете се с вашия монтажник за информация и професионален съвет.



БЕЛЕЖКА


НЕ е разрешено охлаждане на технически помещения като сървърни стаи и центрове за данни, където се изисква целогодишно охлаждане.

4.1 Разположение на системата



ИНФОРМАЦИЯ

Следващата фигура е само за пример и е възможно да НЕ съответства на оформлението на вашата система.

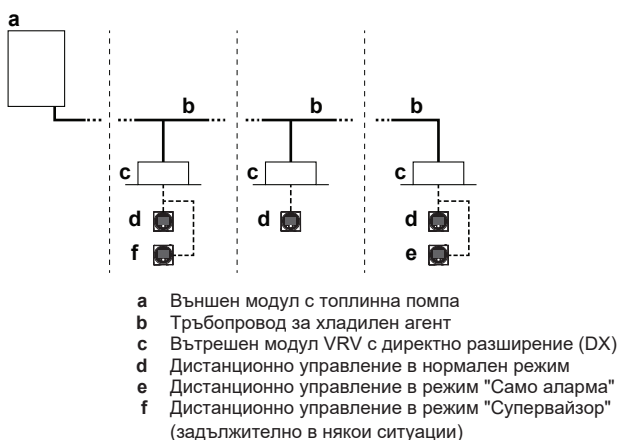

5 Потребителски интерфейс



ВНИМАНИЕ

- НИКОГА не се допирайте до вътрешните части на контролера.
- НЕ сваляйте предния панел. Някои вътрешни части са опасни при допир и може да се стигне до повреда на уреда. За проверка и настройка на вътрешните части, се обръщайте към доставчика.

Това ръководство за експлоатация дава неизчерпателен обзор на основните функции на системата.

Подробна информация за необходимите действия за постигане на определени функции може да се намери в ръководството за монтаж/експлоатация на специални функции и ръководството за експлоатация на вътрешния модул.

Вижте ръководството за експлоатация на монтирания потребителски интерфейс.

6 Работа

6.1 Работен диапазон

За безопасна и ефикасна експлоатация, използвайте системата в следния диапазон на температурата и влажността.

	Охлаждане	Отопление
Външна температура	-5~46°C DB	-20~21°C DB -20~15,5°C WB
Вътрешна температура	21~32°C DB 14~25°C WB	15~27°C DB
Вътрешна влажност	≤80% ^(a)	

^(a) За да се избегне кондензиране и капене на вода от уреда. Ако температурата или влажността са над тези стойности, може да се задействат предпазни устройства и климатичната инсталация може да не функционира.

Горният работен диапазон е валиден само в случай, че вътрешни модули с директно разширение са свързани към системата VRV 5-S.

Специални работни диапазони се прилагат в случай на използване на АНУ. Те могат да се видят в ръководството за монтаж/експлоатация на съответния модул. Допълнителни спецификации могат да се намерят в техническите данни.

6.2 Използване на системата

6.2.1 За експлоатирането на системата

- Процедурата за експлоатация е различна, в зависимост от комбинацията на външния модул и потребителския интерфейс.
- За да предпазите уреда, включете захранването 6 часа преди начало на експлоатацията.
- Ако по време на работа захранването бъде прекъснато, след неговото възстановяване работата на уреда ще се поднови автоматично.

6.2.2 За режимите на охлаждане, отопление, автоматичен и само вентилатор

- Промяна не може да се прави, когато потребителският интерфейс показва "changeover under centralized control" (смяна на режим при централизирано управление) (вижте ръководството за монтаж/експлоатация на потребителския интерфейс).
- Когато на дисплея мига "changeover under centralized control" (смяна на режим при централизирано управление), вижте "6.5.1 За настройката на главния потребителски интерфейс" [▶ 13].
- Вентилаторът може да продължи работа около 1 минута след спиране на режима на отопление.
- Скоростта на въздушния поток може да се променят автоматично, в зависимост от стайната температура, а вентилаторът може да се изключи и незабавно. Това не е неизправност.

6.2.3 За работата в режим на отопление

Достигането на зададената температура за общ режим на отопление може да отнеме повече време, отколкото за режим на охлаждане.

Следващата операция се изпълнява, за да се предпази отоплителният капацитет от спадане или от духане на студен въздух.

Работа в режим на размразяване

В режим на отопление, замръзването на въздушно-охлажданата намотка на външния модул се увеличава с течение на времето, като ограничава преноса на енергия към намотката на външния модул. Капацитетът за отопление намалява и системата трябва да премине в режим на размразяване, за да може да отстрани заскрежаването от намотката на външния модул. По време на процеса на размразяване капацитетът за отопление от страната на вътрешния модул временно ще спадне, докато размразяването не приключи. След размразяване модулетът ще възстанови пълния си капацитет за отопление.

Вътрешният модул ще спре работата на вентилатора, охладителният цикъл ще се обърне и енергията от вътрешността на сградата ще се използва за размразяване на намотката на външния модул.

Вътрешният модул ще показва режим на размразяване на дисплей .

Топъл старт

За да се предотврати подаването на студен въздух в помещението при започване на режима на отопление, вътрешният вентилатор спира автоматично. На дисплея на потребителския интерфейс се извежда . Може да мине известно време преди да тръгне вентилаторът. Това не е неизправност.

6.2.4 За експлоатиране на системата (БЕЗ дистанционен превключвател на режимите охлаждане/отопление)

- Натиснете няколко пъти бутона за избор на работен режим от потребителския интерфейс и изберете желаните от Вас режим на работа.

Работа в режим на охлаждане

Работа в режим на отопление

Режим на вентилатор


- Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ на потребителския интерфейс.

6 Работа

Резултат: Индикаторът за действие светва и системата започва да работи.

6.2.5 За експлоатиране на системата (С дистанционен превключвател на режимите охлаждане/отопление)


Обзор на дистанционен превключвател на режими на работа

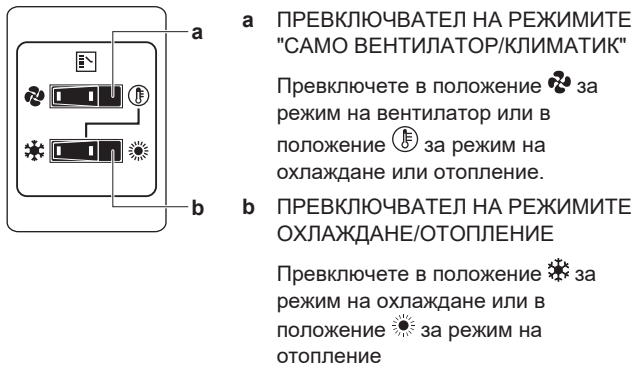

Бележка: В случай, че се използва дистанционен превключвател за режимите на охлаждане/отопление, положението на DIP превключвател 1 (DS1-1) на главната PCB трябва да се постави в положение ВКЛ.

За начало на работа

- Изберете режим на работа с помощта на превключвателя за смяна на охлаждане/отопление както следва:

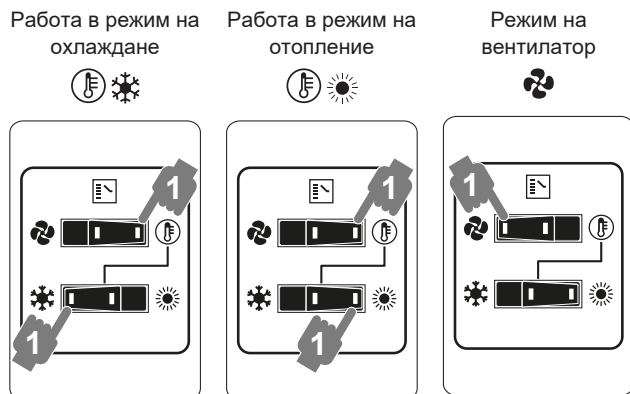

- Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ на потребителския интерфейс.

Резултат: Индикаторът за действие светва и системата започва да работи.

За спиране на работа

- Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ на потребителския интерфейс отново.

Резултат: Индикаторът за действие угасва и системата спира да работи.



БЕЛЕЖКА

Не изключвайте захранването веднага след като устройството спре да работи, изчакайте поне 5 минути.

За регулиране

За програмиране на температурата, скоростта на вентилатора и посоката на въздушния поток, вижте ръководството за експлоатация на потребителския интерфейс.

6.3 Използване на програмата за изсушаване

6.3.1 За програмата за изсушаване

- Функцията на тази програма е да намали влажността в помещението с минимално понижение на температурата (минимално охлаждане на помещението).
- Микрокомпютърът автоматично определя температурата и скоростта на вентилатора (не могат да се задават чрез потребителския интерфейс).
- Системата не започва работа, ако стайната температура е ниска ($<20^{\circ}\text{C}$).

6.3.2 За използване на програмата за изсушаване (БЕЗ дистанционен превключвател на режимите охлаждане/отопление)

За начало на работа

- Натиснете няколко пъти бутона за избор на работен режим на потребителския интерфейс и изберете (програма за изсушаване).

- Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ на потребителския интерфейс.

Резултат: Индикаторът за действие светва и системата започва да работи.

- Натиснете бутона за регулиране на посоката на въздушния поток. (Само за модели с двойна струя, множество струи, таванно окачване и монтиране на стена.) За подробности, вижте "6.4 Настройка на посоката на въздушния поток" [13].

За спиране на работа

- Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ на потребителския интерфейс отново.

Резултат: Индикаторът за действие угасва и системата спира да работи.




БЕЛЕЖКА

Не изключвайте захранването веднага след като устройството спре да работи, изчакайте поне 5 минути.

6.3.3 За използване на програмата за изсушаване (С дистанционен превключвател на режимите охлаждане/отопление)

За начало на работа

- Изберете режим на охлаждане с помощта на дистанционния превключвател.



- Натиснете няколко пъти бутона за избор на работен режим на потребителския интерфейс и изберете (програма за изсушаване).

- Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ на потребителския интерфейс.

Резултат: Индикаторът за действие светва и системата започва да работи.

- 4 Натиснете бутона за регулиране на посоката на въздушния поток. (Само за модели с двойна струя, множество струи, таванно окачване и монтиране на стена.) За подробности, вжете "6.4 Настройка на посоката на въздушния поток" ► 13].

За спиране на работа

- 5 Натиснете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ на потребителския интерфейс отново.

Резултат: Индикаторът за действие угасва и системата спира да работи.




БЕЛЕЖКА

Не изключвайте захранването веднага след като устройството спре да работи, изчакайте поне 5 минути.

6.4 Настройка на посоката на въздушния поток

Вижте ръководството за експлоатация на монтирания потребителски интерфейс.

6.4.1 За въздушните клапи



Модули с двоен поток+мулти поток

Модули с монтиране на стена

Микропроцесорът управлява посоката на въздушния поток, която може да се различава от показаната на дисплея. Това става в следните случаи.

Охлаждане	Отопление
Когато стайната температура е по-ниска от зададената температура.	- В началото на работата. - Когато стайната температура е по-висока от зададената температура. - В режим на размразяване.
- При постоянна работа с хоризонтална посока на въздушния поток. - При продължителна работа на окачен на тавана или монтиран на стената вътрешен модул, с насочена надолу въздушна струя, направлението на въздушния поток може да се управлява от микропроцесора и тогава индикацията върху дисплея на потребителския интерфейс също ще се промени.	

Посоката на въздушния поток може да се настройва по един от следните начини:

- Перките на въздушния поток заемат нужното положение сами.
- Посоката на въздушния поток може да се зададе от потребителя.
- Автоматично и желано положение .



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НИКОГА не се допирайте до отвора за отвеждане на въздуха или хоризонталните перки по време на тяхното обръщане. Това може да доведе до затискане на пръстите или повреда на устройството.



БЕЛЕЖКА

- Границите на преместване на перките са променливи. За подробности се обърнете към Вашия доставчик. (Само за модели с двойна струя, множество струи, таванно окачване и монтиране на стена.)
- Избягвайте работата при хоризонтална посока на въздушния поток . Това може да причини отлагане на влага или прах по тавана или клапата.


6.5 Настройка на главния потребителски интерфейс

6.5.1 За настройката на главния потребителски интерфейс



ИНФОРМАЦИЯ

Следващата фигура е само за пример и е възможно да НЕ съответства на оформлението на вашата система.

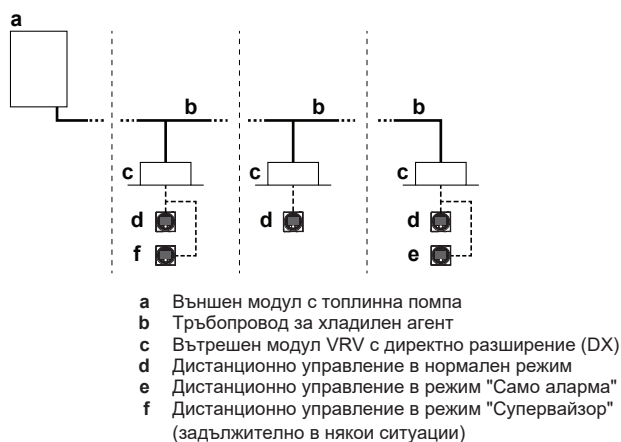

Когато системата е инсталирана, както е илюстрирано на горната фигура, един от пултовете за потребителски интерфейс трябва да се определи като главен.

Дисплеите на подчинените потребителски интерфейси извеждат символа (смяна на режим при централизирано управление), като следват автоматично режима на работа, определен от главния потребителски интерфейс.

Само главният потребителски интерфейс може да избира режим на отопление или охлаждане (върховенство при охлаждане/отопление).

6.5.2 За определяне на главен потребителски интерфейс

- Натиснете за 4 секунди бутона за избор на работен режим на текущо избрания главен потребителски интерфейс. В случай, че тази процедура не е била изпълнена все още, тя може да се изпълни от първия задействан потребителски интерфейс.

Резултат: Символът (смяна на режим при централизирано управление), изведен на дисплеите на всички подчинени потребителски интерфейси, които са свързани към един и същи външен модул, мига.

- Натиснете бутона за избор на работен режим на този контролер, който желаете да определите като главен потребителски интерфейс.

Резултат: С това, задаването е завършено. Този потребителски интерфейс е определен за главен и символът (смяна на режим при централизирано управление) ще бъде изведен на дисплеите на всички подчинени потребителски интерфейси.

7 Поддръжка и сервис

управление) изчезва от дисплея. Дисплеите на останалите потребителски интерфейси показват  (смяна на режим при централизирано управление).

Вижте ръководството за експлоатация на монтирания потребителски интерфейс.

7 Поддръжка и сервис

В тази глава

7.1	Предпазни мерки при поддръжка и сервисно обслужване.....	14
7.2	За хладилния агент.....	14
7.3	Следпродажбен сервис.....	14
7.3.1	Препоръчителна поддръжка и проверка.....	14

7.1 Предпазни мерки при поддръжка и сервисно обслужване

**ВНИМАНИЕ**

Вижте "3 Инструкции за безопасност за потребителя" [► 8] за потвърждение на всички съответни инструкции за безопасност.

**БЕЛЕЖКА**

НИКОГА не инспектирайте и не ремонтирайте сами устройството. За тази цел потърсете квалифициран сервисен специалист.

**БЕЛЕЖКА**

НЕ избърсвайте работния панел на контролера с бензин, разреждител, химически прах и др. Панелът може да се обезцвети или покритието може да се обели. Ако е силно замърсен, намокрете кърпа във воден разтвор на неутрален миеш препарат, изцедете добре кърпата и избършете панела. След това избършете повторно с друга суха кърпа.

7.2 За хладилния агент

Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект. НЕ изпускате газовете в атмосферата.

Тип хладилен агент: R32

Стойност на потенциал за глобално затопляне (GWP): 675

В зависимост от приложимото законодателство е възможно да се изисква извършването на периодични проверки за изтичане на хладилен агент. За подробности се обърнете към Вашия монтажник.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: УМЕРЕНО ЗАПАЛИМО ВЕЩЕСТВО**

Хладилният агент в този модул е умерено запалим.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Хладилният агент в системата е безопасен и обикновено НЕ изтича. Ако в помещението изтече хладилен агент и влезе в контакт с огън от горелка, радиатор или печка, това може да доведе до образуване на пожар или вреден газ.
- Изключете всички запалими отоплителни устройства, проветрете стаята и се свържете с дилъра, от който сте закупили уреда.
- НЕ използвайте уреда, докато сервисен техник не потвърди, че участъкът на утечката е ремонтиран.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- НЕ пробивайте и НЕ изгаряйте частите на хладилния кръг.
- НЕ използвайте почистващи материали или средства за ускоряване на размразяването, различни от препоръчаните от производителя.
- Имайте предвид, че хладилният агент вътре в системата няма мирис.

**БЕЛЕЖКА**

Приложимото законодателство относно **флуоросъдържащите парникови газове** изисква зареждането с хладилен агент на модула да бъде посочено както като тегло, така и като еквивалент CO₂.

Формула за изчисляване на емисиите на парникови газове, изразени като еквивалент в тонове CO₂:
Стойност GWP на хладилния агент × общото количество зареден хладилен агент [в kg]/1000

За повече информация се свържете с Вашия монтажник.

7.3 Следпродажбен сервис

7.3.1 Препоръчителна поддръжка и проверка

Тъй като при използване на уреда в продължение на няколко години се натрупва прах, производителността на уреда до известна степен ще се влоши. Тъй като разглобяването и почистването на вътрешността на модулите изисква технически познания и за да се осигури най-добрата поддръжка на вашите уреди, препоръчваме да сключите отделен договор за поддръжка и проверка като допълнение към обичайните дейности по поддръжката. Нашата дилърска мрежа има достъп до постоянна складова наличност от основни компоненти, за да поддържа възможно най-дълго време работата на Вашия уред. За подробности се обърнете към Вашия доставчик.

Когато се обръщате към дилъра за намеса, винаги съобщавайте:

- Пълното наименование на модела на уреда.
- Фабричния номер (посочен върху табелката със спецификации на уреда).
- Датата на инсталация.
- Признаците на неизправност и подробности за дефекта.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- НЕ модифицирайте, разглобявайте, премествайте, монтирайте отново или ремонтирайте модула сами, тъй като неправилният демонтаж или монтаж може да причини токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.
- В случай на инцидентно изтичане на охладителна течност, уверете се, че наоколо няма открити пламъци. Самият охладител е напълно безопасен, нетоксичен и умерено запалим, но той ще генерира токсичен газ, ако инцидентно изтече в помещение, където има наличие на запалим въздух от вентилаторни печки, газови котлони и др. Винаги искайте от квалифициран техник потвърждение, че мястото на утечката е ремонтирано преди да подновите експлоатацията.

8 Отстраняване на проблеми

При настъпване на някоя от следните неизправности, изпълнете посочените по-долу мерки и се свържете с Вашия доставчик.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Спрете уреда и ИЗКЛЮЧЕТЕ захранването, ако възникне нещо необичайно (миризма на изгорено и др.).

Оставянето на уреда при такива обстоятелства може да причини повреда, токов удар или пожар. Обърнете се към вашия доставчик.

Системата ТРЯБВА да се ремонтира от квалифициран сервизен персонал.

Неизправност	Мерки
При често задействане на предпазно устройство от рода на предпазител, прекъсвач или датчик за заземяване, или когато ключът за включване/изключване НЕ работи коректно.	Изключете захранването.
Превключвателят за режим НЕ работи добре.	Изключете захранването.
Ако при извеждане на символа на дисплея, номерът на модула и индикаторът за действие мигат, и се изведе код за неизправност.	Уведомете доставчика и съобщете кода на неизправност.

Ако системата НЕ работи коректно в други, освен описаните по-горе случаи, и не се наблюдава нито една от описаните по-горе неизправности, изследвайте системата в съответствие със следните процедури.

Неизправност	Мерки
Ако възникне утечка на хладилен агент (код на грешка RQ/ICH)	- Системата ще предприеме действия. НЕ изключвайте захранването. - Уведомете доставчика и съобщете кода на неизправност.
Ако системата не работи изобщо.	- Проверете дали не е прекъснато електрозахранването. Изчакайте до възстановяване на напрежението. Ако спирането на електрозахранването се случи по време на работа, системата автоматично се рестартира веднага след възстановяване на захранването. - Проверете дали няма изгорял предпазител или задействан прекъсвач. Сменете предпазителя или рестартирайте прекъсвача, ако е необходимо.
Ако системата работи само в режим на вентилатор, но спира след преминаване в режим на охлаждане или отопление.	- Проверете, дали отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния или външния модул не са запушени от препятствия. Отстранете всички препятствия и осигурете свободно преминаване на въздуха. - Проверете дали на дисплея на потребителския интерфейс се извежда  на началния екран. Вижте ръководството за монтаж и експлоатация на вътрешния модул.

Неизправност	Мерки
Системата работи, но охлаждането или отоплението са недостатъчни.	- Проверете, дали отворите за приток и отвеждане на въздуха на вътрешния или външния модул не са запушени от препятствия. Отстранете всички препятствия и осигурете свободно преминаване на въздуха. - Проверете дали въздушният филтър не е запушен (вижте раздела "Поддръжка" в ръководството за вътрешния модул). - Проверете настройката на температурата. - Проверете настройката на силата на въздушната струя от потребителския интерфейс. - Проверете за наличие на отворени врати и прозорци. Затворете вратите и прозорците, за да предпазите от навлизане на вятър. - Проверете дали по време на охлаждането, в помещението не се намират прекалено много хора. Проверете дали в помещението няма твърде много източници на топлина. - Проверете дали в помещението прониква пряка слънчева светлина. Използвайте завеси или щори. - Проверете дали ъгълът на въздушната струя е избран правилно.

Ако след проверката на всички тези неща по-горе не можете да отстраните проблема сами, свържете се с вашия монтажник и посочете признаците, пълното наименование на модела на уреда (с фабричния номер, ако е възможно) и датата на инсталиране.

8.1 Кодове на грешки: Обзор

Ако на дисплея на потребителския интерфейс се появи даден код за неизправност, свържете се с вашия монтажник и посочете кода, типа на модула и серийния номер (ще намерите тези данни на табелката със спецификации на уреда).

За ваша справка е предоставен списък на кодовете за неизправност. В зависимост от нивото на кода, можете да го изчистите с натискане на бутонa ВКЛ/ИЗКЛ. Ако не можете, попитайте монтажника за съвет.

Основен код	Съдържание
RQ	Задействано външно предпазно устройство
RQ-11	R32 сензорът в един от вътрешните модули е установил утечка на хладилен агент ^(a)
RQ/ICH	Грешка в системата за безопасност (проверка за утечки) ^(a)
R1	EEPROM неизправност (вътре)
R3	Неизправност на система за източване (вътре)
R5	Неизправност на вентилатор (вътре)
R7	Неизправност на въртяща се клапа на вентилатор (вътре)
R9	Неизправност на разширителен клапан (вътре)
RF	Неизправност на източване (вътрешен модул)
RH	Неизправност на прахова камера на филтър (вътре)
RJ	Неизправност на настройка на капацитет (вътре)

8 Отстраняване на проблеми

Основен код	Съдържание
$\mathcal{C}1$	Неизправност на управление между главна и подчинена PCB (вътре)
$\mathcal{C}4$	Неизправност на термистор на топлообменника (вътре; течност)
$\mathcal{C}5$	Неизправност на термистор на топлообменника (вътре; газ)
$\mathcal{C}9$	Неизправност на термистор на всмуквания въздух (вътре)
$\mathcal{C}A$	Неизправност на термистор на изпускания въздух (вътре)
$\mathcal{C}E$	Неизправност на сензор за движение или температура на пода (вътре)
$\mathcal{C}H-01$	Неизправност на R32 сензор в един от вътрешните модули ^(a)
$\mathcal{C}H-02$	Изтекъл срок на годност на R32 сензор в един от вътрешните модули ^(a)
$\mathcal{C}H-05$	Остават 6 месеца до изтичане на срока на годност на R32 сензор в един от вътрешните модули ^(a)
$\mathcal{C}H-10$	Изчакване на потвърждение за смяна на R32 сензор от един от вътрешните модули ^(a)
$\mathcal{C}J$	Неизправност на термистор на потребителски интерфейс (вътре)
$\mathcal{E}1$	Неизправност на PCB (вън)
$\mathcal{E}3$	Активиран превключвател за високо налягане
$\mathcal{E}4$	Неизправност на ниско налягане (вън)
$\mathcal{E}5$	Открита блокировка на компресора (вън)
$\mathcal{E}7$	Неизправност на мотор на вентилатор (вън)
$\mathcal{E}9$	Неизправен електронен разширителен клапан (външен модул)
$\mathcal{F}3$	Неизправна изходяща температура (вън)
$\mathcal{F}4$	Ненормална засмукваща температура (вън)
$\mathcal{F}5$	Установено презареждане с хладилен агент
$\mathcal{H}3$	Неизправност на превключвател за високо налягане
$\mathcal{H}7$	Неизправност на мотор на вентилатор (вън)
$\mathcal{H}9$	Неизправност на сензор за околна температура (вън)
$\mathcal{J}1$	Неизправност на сензор за налягане
$\mathcal{J}2$	Неизправност на сензор за ток
$\mathcal{J}3$	Неизправност на сензор за изходяща температура (вън)
$\mathcal{J}5$	Неизправност на сензор за засмукваща температура (вън)
$\mathcal{J}5$	Неизправност на сензор за температура при размразяване (външен)
$\mathcal{J}7$	Неизправност на сензор за температура на течен хладилен агент (след недозагряване HE) (външен)
$\mathcal{J}9$	Неизправност на сензор за температура на газообразен хладилен агент (след недозагряване HE) (външен)
$\mathcal{J}A$	Неизправност на сензор за високо налягане (S1NPH)
$\mathcal{J}C$	Неизправност на сензор за ниско налягане (S1NPL)
$\mathcal{L}1$	INV PCB аномална
$\mathcal{L}4$	Ненормална температура на ребро
$\mathcal{L}5$	Неизправна PCB на инвертор
$\mathcal{L}8$	Установен свръхток на компресор
$\mathcal{L}9$	Блокировка на компресор (стартиране)

Основен код	Съдържание
$\mathcal{L}C$	Проблем с изключване на PCB или прекъсване на връзката
$\mathcal{P}1$	INV дисбаланс на захранващо напрежение
$\mathcal{P}4$	Неизправност на термистор на ребро
$\mathcal{P}J$	Неизправност на настройка на капацитет (вън)
$\mathcal{U}0$	Ненормален спад на ниско налягане, неизправен разширителен клапан
$\mathcal{U}2$	INV недостиг на захранващо напрежение
$\mathcal{U}3$	Пробна експлоатация на системата още не е извършена
$\mathcal{U}4$	Неизправни проводници (между външен и вътрешен модул)
$\mathcal{U}5$	Ненормална комуникация между потребителски интерфейс и вътрешен модул
$\mathcal{U}8$	Ненормална комуникация между главен и подчинен потребителски интерфейс
$\mathcal{U}9$	Системно несъответствие. Погрешна комбинация на вътрешни модули. Неизправност на вътрешен модул.
$\mathcal{U}A$	Неизправно свързване или несъвпадение на типове на вътрешни модули
$\mathcal{U}A-55$	Заклучване на системата
$\mathcal{U}A-56$	Грешка на резервна PCB
$\mathcal{U}A-57$	Входна грешка на вътрешна вентилация
$\mathcal{U}C$	Дублиране на централизиран адрес
$\mathcal{U}E$	Неизправност в комуникация между централизирано управление и вътрешни модули
$\mathcal{U}F$	Неизправност на автоматично адресиране (неконсистентност)
$\mathcal{U}H$	Неизправност на автоматично адресиране (неконсистентност)

^(a) Кодът за грешка се извежда на потребителския интерфейс на вътрешния модул, където е възникнала грешката.

8.2 Симптоми, които HE са неизправности на системата

Следните симптоми HE са признаци за неизправност:

8.2.1 Симптом: Системата не работи

- Климатикът не започва да работи непосредствено след натискане на бутона за включване/изключване на потребителския интерфейс. Ако индикаторът за действие свети, системата е в изправно състояние. За да се предпази двигателят на компресора от претоварване, климатикът започва да функционира 5 минути, след включване, в случай, че е бил изключен непосредствено преди това. Същото отложено стартиране ще настъпи и след превключване на режима на работа.
- Ако на дисплея на пулта за дистанционно управление се изведе символът за централизирано управление и натискането на бутона за включване води до неколкостранно примигване на дисплея в рамките на няколко секунди. Мигащият дисплей означава, че потребителският интерфейс не може да се използва.
- Системата не започва работа веднага след включване на захранването. Изчакайте една минута, докато микропроцесорът се подготви за работа.

8.2.2 Симптом: Не може да се превключва между Охлаждане и Отопление

- Когато на дисплея се изведе символът  (смяна на режим при централизирано управление), това означава, че потребителският интерфейс е подчинен.
- Когато е монтиран дистанционен превключвател на режимите охлаждане/отопление и дисплеят показва  (смяна под централизирано управление), това е така, защото смяната на охлаждане/отопление се контролира от дистанционния превключвател на режимите охлаждане/отопление. Обърнете се към Вашия доставчик, за да разберете къде е монтиран дистанционният превключвател.

8.2.3 Симптом: Възможна е работата в режим на вентилатор, но охлаждането и отоплението не работят

Веднага след включване на захранването. Микропроцесорът е готов за работа и извършва проверка на комуникацията с вътрешния модул(и). Моля, изчакайте най-много 12 минути до завършване на този процес.

8.2.4 Симптом: Скоростта на вентилатора не съответства на настройката

Силата на въздушния поток не се променя, дори и при натискане на бутона за настройка. По време на работа в режим на отопление, когато стайната температура достигне зададената стойност, външният модул се изключва, а вътрешният модул преминава към най-ниска степен на вентилатора. Това се прави, за да се избегне подаването на студен въздух пряко към намиращите се в стаята. Скоростта на вентилатора няма да се промени при натискане на бутона, дори когато друг вътрешен модул е в режим на отопление.

8.2.5 Симптом: Посоката на въздушния поток не съответства на зададената

Посоката на въздушния поток не съответства на изведената на дисплея. Посоката на вентилация не се променя. Причината е в това, че блокът се управлява от микропроцесора.

8.2.6 Симптом: От уреда излиза бяла мъгла (вътрешен модул)

- При висока влажност по време на работа в режим на охлаждане. Ако вътрешността на вътрешния модул е извънредно замърсена, разпределението на температурата в помещението става неравномерно. Необходимо е да се почисти вътрешността на блока. Обърнете се към Вашия доставчик за указания по почистването на уреда. Тази операция трябва да се извърши от квалифициран сервизен персонал.
- Незабавно след прекратяване на работата в режим на охлаждане и ако стайната температура и влажност са ниски. Това се дължи на обратното оттичане във вътрешния модул на загрял охладителен газ, който генерира пара.

8.2.7 Симптом: От уреда излиза бяла мъгла (вътрешен модул, външен модул)

При преход към режим на отопление след програма за размразяване. Образованата при размразяването влага се изпарява и излиза от блока.

8.2.8 Симптом: Дисплеят на дистанционния контролер показва "U4" или "U5" и спира, но след това се рестартира след няколко минути

Това е защото потребителският интерфейс прихваща шум от други електрически уреди. Това пречи на комуникацията между модулите и води до спирането им. Работата се подновява автоматично при спиране на шума. Нулирането на захранването може да помогне за премахване на тази грешка.

8.2.9 Симптом: Шумове, издавани от климатика (вътрешен модул)

- Слаб бълбукащ и съскащ звук, който се чува веднага след включване на захранването. Електронният терморегулиращ вентил, който се намира във вътрешния модул, започва да работи и издава този шум. Звукът изчезва след около една минута.
- Продължителен нисък шумящ звук се чува при охлаждане или спиране на системата. Този звук се чува при задействане на дренажната помпа (опционален аксесоар).
- Припукващ звук се чува при спиране на системата след работа в режим на отопление. Този звук се дължи на разширяването и свиването на пластмасовите части, причинено от промяната на температурата.
- Нисък съскащ или бълбукащ звук се чува при спиране на работата на вътрешния модул. Този звук се чува и когато работи друг вътрешен модул. Малко количество охладителна течност продължава да циркулира, за да се предотврати оставането на масло и охладителна течност в неработещата система.

8.2.10 Симптом: Шумове, издавани от климатика (вътрешен модул, външен модул)

- Продължителен нисък съскащ звук се чува при охлаждане или размразяване. Това е звукът от газообразния хладилен агент, който протича през вътрешното и външното тяло.
- Съскащ звук, който се чува в началото или непосредствено след спиране на работа в режим на размразяване. Това е шумът от охладителя, причинен от спиране или изменение в скоростта на циркулация.

8.2.11 Симптом: Шумове, издавани от климатика (външен модул)

Изменение на тона на работния шум. Този шум е причинен от промяната на честотата.

8.2.12 Симптом: От уреда излиза прах

При първоначално използване на уреда след продължителен престой. Това се дължи на попадането на прах в уреда.

8.2.13 Симптом: Уредът изпуска миризми

Уредът може да абсорбира миризми от помещението, мебелите, цигарен дим и др., които след това отново навлизат в стаята.

8.2.14 Симптом: Вентилаторът на външния модул не се върти

По време на работа скоростта на вентилатора се управлява, за да се оптимизира работата на уреда.

9 Преместване

8.2.15 Симптом: Компресорът във външния блок не спира след кратка работа в режим на отопление

Това е така, за да не се допусне задържане на охладителен агент в компресора. Модулът ще спре да работи след 5 до 10 минути.

8.2.16 Симптом: Вътрешността на външния модул е топла, дори и когато модулът не работи

Това се получава, понеже нагревателят на картера нагрява компресора, с цел да се осигури плавно стартиране.

8.2.17 Симптом: При спиране на вътрешния модул може да се почувства горещ въздух

Няколко различни вътрешни модули работят в една и съща система. Когато работи друг модул, известно количество охладител все още ще протича през модула.

9 Преместване

Свържете се с вашия доставчик за преместване и повторно инсталиране на целия уред. Преместването изисква технически познания.

10 Бракуване

Този уред използва хидрофлуоровъглерод. Свържете се с вашия дилър за бракуване на уреда. Климатикът трябва да се събира, превозва и изхвърля в съответствие със законите за събиране и унищожаване на хлорофлуоровъглерод.



БЕЛЕЖКА

НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: демонтажът на системата, изхвърлянето/предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на други части ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване.

За монтажника


11 За кутията

Имайте предвид следното:

- При доставката модулът ТРЯБВА да се провери за повреди и окомплектованост. За всяка повреда или липса ТРЯБВА незабавно да се докладва на агента по рекламациите на превозвача.
- Докарайте опакования модул, колкото е възможно по-близо до неговата крайна позиция на монтаж, за да предотвратите получаването на повреди по време на транспортирането.
- Подгответе предварително пътя, по който искате да приведете уреда до крайната му позиция за монтаж.

11.1 Външно тяло

11.1.1 За разопаковане на външното тяло

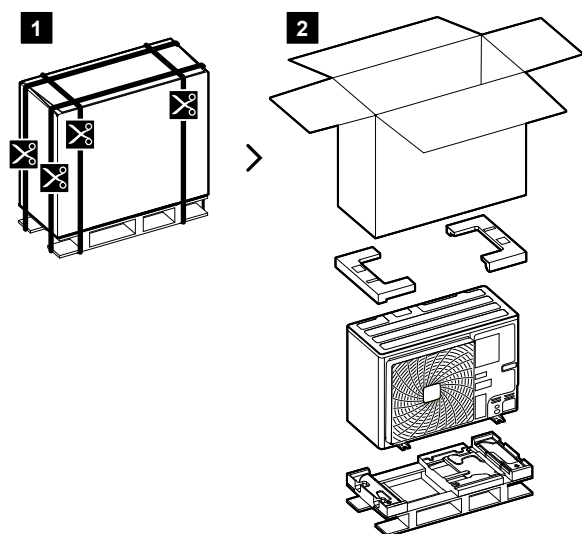


11.1.2 За повдигане на външното тяло




ВНИМАНИЕ

За да избегнете нараняване, НЕ докосвайте отвора за приток на въздух или алуминиевите ребра на модула.

Виличен кар високоповдигач. Виличен кар високоповдигач може да се използва само докато уредът остава в палета си.

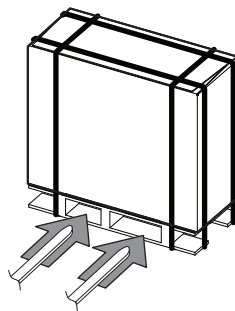


Пренесете модула бавно, както е показано:

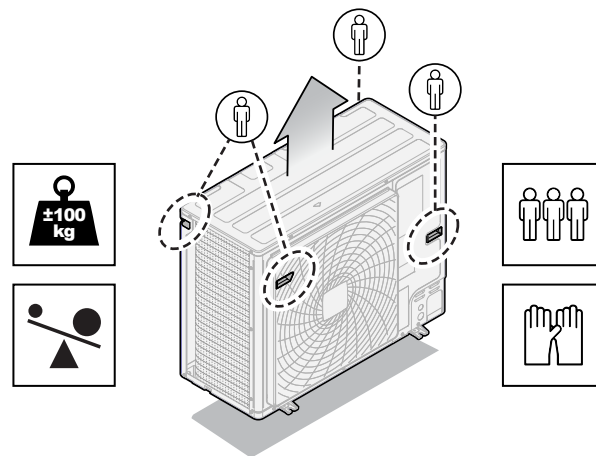

11.1.3 За демонтиране на аксесоарите от външния модул

- 1 Демонтирайте сервисния капак. Вижте "13.2.1 За отваряне на външното тяло" [► 25].

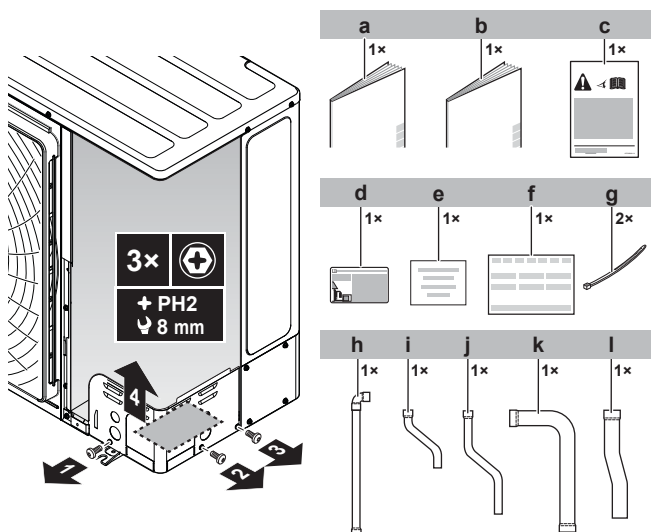

- a Общи мерки за безопасност
- b Ръководство за монтаж на външния модул
- c Етикет за внимание
- d Етикет за флуорирани газове, които предизвикват парников ефект
- e Етикет с информация за допълнително зареждане с охладител
- f Декларация за съответствие
- g Кабелна връзка
- h Тръба за течност — огъната
- i Тръба за течност — къса
- j Тръба за течност — дълга
- k Тръба за газ — огъната
- l Тръба за газ

Позволена е широка гама от комбинации на зареждане и площ на помещението, благодарение на предпазните мерки, които по подразбиране са внедрени в устройството.

Спазвайте изискванията за монтаж по-долу, за да се уверите, че цялата система отговаря на законодателството.

Монтаж на външния модул

Външният модул трябва да се монтира на открито. За вътрешен монтаж на външния модул може да са необходими допълнителните мерки, за да се отговори на изискванията на приложимото законодателство.

Наличие на клема за външен изход на външния модул. Този SVS изход може да се използва, когато са необходими допълнителни предпазни мерки. SVS изходът е контакт на клема X2M, който се затваря в случай на установена утечка, неизправност или прекъсване на сензора за R32 (разположен във вътрешния модул).

За повече информация относно SVS изхода вижте "16.4 За свързване на външните изходи" [► 35].

Монтаж на вътрешния модул



БЕЛЕЖКА

Ако едно или повече помещения са свързани към модула чрез използване на система от канали, проверете дали входящият и изходящият отвор за въздух са свързани директно с помещението чрез канал. НЕ използвайте пространства от рода на фалшив таван като канал за на отворите за приток или отвеждане на въздух.

За монтажа на вътрешния модул вижте ръководството за монтаж и експлоатация, предоставено с вътрешния модул. За съвместимост на вътрешните модули вижте последната версия на книгата с технически данни на този модул.

Общото количество хладилен агент в системата трябва да бъде по-малко или равно на максимално разрешеното общо количество хладилен агент. Максимално разрешеното общо количество хладилен агент зависи от площта на помещенията, които се обслужват от системата, и помещенията в най-ниския подземен етаж.

Вижте "12.3 Определяне на лимита за зареждане" [► 22] за определяне дали вашата система отговаря на изискванията за ограничение на зареждането.

Може да се добави опционална изходна печатна платка за вътрешния, за да осигури изход за външно устройство. Изходната печатна платка ще се задейства в случай, че бъде открита утечка, сензорът R32 се повреди или когато сензорът е изключен. За точно име на модела вижте списъка с опции на вътрешния модул. За повече информация относно тази опция, вижте ръководството за инсталиране на опционалната изходна печатна платка.

Изисквания към тръбопровода

Тръбите трябва да се монтират съгласно инструкциите, дадени в "14 Монтаж на тръбопровод" [► 27]. Могат да се използват само механични съединения (например спойка + развалцовани съединения), които отговарят на изискванията на най-новата версия на ISO14903.

При тръби, монтирани в обитавани пространства, моля, уверете се, че тръбите са защитени срещу случайни повреди. Тръбите трябва да се проверят съгласно процедурата, посочена в "14.3 Проверка на тръбите за хладилния агент" [► 30].

12 Специални изисквания за R32 оборудване

12.1 Изисквания за монтажно пространство



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако уредът съдържа хладилен агент R32, тогава площта на пода на помещението, в което се съхранява уредът, трябва да е поне 98,3 m².



БЕЛЕЖКА

- Тръбопроводът трябва да бъде надеждно монтиран и защитен от физическа повреда.
- Сведете до минимум тръбната инсталация.


12.2 Изисквания към разположение на системата

VRV 5-S използва хладилен агент R32, който е класифициран като A2L и е умерено запалим.

За да отговаря на изискванията на IEC 60335-2-40 за хладилни системи с повишена херметичност, тази система е оборудвана със спирателни клапани във външния модул и аларма в дистанционното управление. В случай че се спазват изискванията на настоящото ръководство, не са необходими допълнителни мерки за безопасност.

12 Специални изисквания за R32 оборудване

Изисквания към дистанционното управление

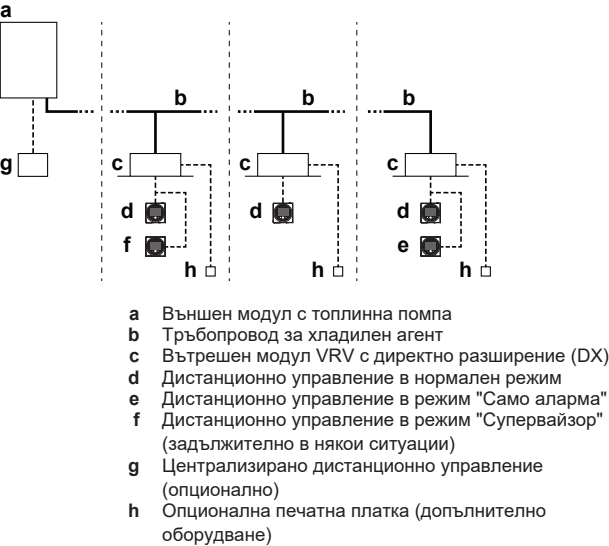

За монтажа на дистанционното управление вижте ръководството за монтаж и експлоатация, предоставено с дистанционното управление. Всеки вътрешен модул трябва да бъде свързан с дистанционно управление, съвместимо със система за безопасност на R32 (напр. BRC1H52/82* или следващ тип). Тези дистанционни управления имат приложени мерки за безопасност, които ще предупреждават визуално и звуково потребителя в случай на утечка.

За инсталиране на дистанционното управление е задължително да се спазват изискванията.

- 1 Може да се използва само дистанционно управление, съвместимо със система за безопасност. Вижте техническите данни за съвместимост на дистанционното управление (напр. BRC1H52/82*).
- 2 Всеки вътрешен модул трябва да е свързан към отделно устройство за дистанционно управление. Ако вътрешните модули са под групово управление, възможно е да се използва само по едно дистанционно управление за стая.
- 3 Устройството за дистанционно управление, поставено в същото помещение, в което е вътрешният модул, трябва да е в напълно функционален режим или в режим само аларма. В случай, че вътрешният модул обслужва стая, различна от мястото, където е инсталиран, се изисква дистанционно управление както в инсталираната, така и в обслужваната стая (възможни са някои допускания, вижте примерите по-долу). За подробности относно различните режими на дистанционно управление и как да ги настроите, моля, проверете бележката по-долу или вижте ръководството за монтаж и експлоатация, доставено с дистанционното управление.
- 4 При сгради, където се предлагат спални съоръжения (напр. хотел), където хората са ограничени в движението си (напр. болници), има неконтролиран брой хора или в сгради, в които хората не са запознати с мерките за безопасност, е задължително да се инсталира едно от следните устройства на място с 24-часово наблюдение:
 - дистанционно управление в режим на супервайзор
 - или централизирано дистанционно управление. Напр., iTM с външна аларма чрез WAGO модул, iTM с вградена аларма, ...

Бележка: Дистанционните управления с вградена аларма ще генерират видимо и звуково предупреждение. Напр., дистанционните управления BRC1H52/82* могат да генерират аларма с 65 dB (звуково налягане, измерено на разстояние 1 m от алармата). Данни за звука са налични в техническите данни на дистанционното управление. **Алармата винаги трябва да е с 15 dB по-силна от фоновия шум в помещението.**

Закупена на място външна аларма със звуков изход с 15 dB по-силен от фоновия шум в стаята ТРЯБВА да бъде инсталирана в следните случаи:

- Звуковият изход на дистанционното управление не е достатъчен, за да гарантира разликата от 15 dB. Тази аларма може да се свърже към SVS изходния канал на външния модул или към опционалната външна PCB на вътрешния модул на това конкретно помещение. Външният SVS ще се задейства при всяка установена утечка на R32 в цялата система. При вътрешни модули опционалният изход се задейства само когато неговият собствен сензор за R32 открие утечка. За повече информация относно изходния сигнал на SVS, вижте "16.3 За свързване на електрическите кабели към външното тяло." [p. 34]. За повече информация относно опционалната изходна печатна платка на вътрешния модул, моля, вижте справочника за монтажника и потребителя на вътрешния модул.
- Използва се централизирано дистанционно управление без вградена аларма или звуковият изход на централизираното дистанционно управление с вградена аларма не е достатъчен, за да гарантира разликата от 15 dB. Моля, вижте ръководството за монтаж на централизираното дистанционно управление за правилната процедура за инсталиране на външната аларма.













Бележка: В зависимост от конфигурацията дистанционното управление може да работи в три възможни режима. Всеки режим предлага различна функционалност. За допълнителна информация относно задаването на режим на работа на дистанционното управление и неговите функции, вижте ръководството за монтаж и експлоатация на дистанционното управление.

Режим	Функция
Напълно функционално	Дистанционното управление е с пълна функционалност. Налична е цялата нормална функционалност. Това дистанционно управление може да е главно или подчинено.
Само аларма	Дистанционното управление работи само като аларма за разпознаване на утечка (за единичен вътрешен модул). Няма функционалност. Дистанционното управление трябва винаги да се поставя в същото помещение като вътрешния модул. Това дистанционно управление може да е главно или подчинено.
Супервайзор	Дистанционното управление работи само като аларма за разпознаване на утечка (за цялата система, т.е. Множество вътрешни модули и техните съответни дистанционни управления). Няма друга функционалност. Дистанционното управление трябва да се разположи на място с наблюдение. Това дистанционно управление може да е само подчинено. Бележка: За да се добави супервайзорно дистанционно управление към системата, трябва да се зададе полева настройка както на дистанционното управление, така и на външния модул.

Бележка: Неправилното използване на дистанционни управления може да доведе до появата на кодове за грешки, неработеща система или система, която не е в съответствие с приложимото законодателство.

Бележка: Някои централизирани дистанционни управления могат да се използват и като супервайзорно дистанционно управление. За повече подробности относно инсталирането, моля, вижте ръководството за монтаж на централизираните дистанционни управления.


Примери

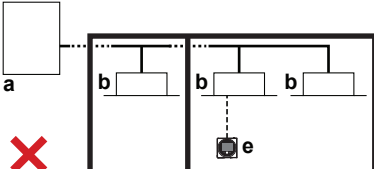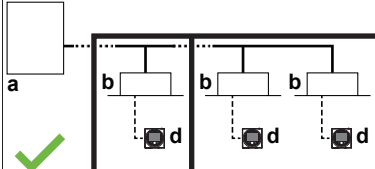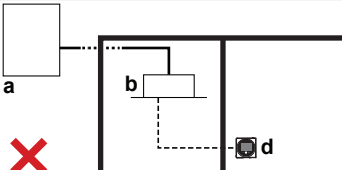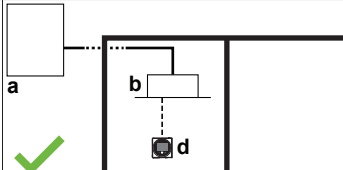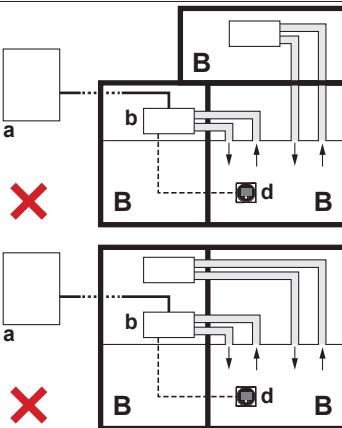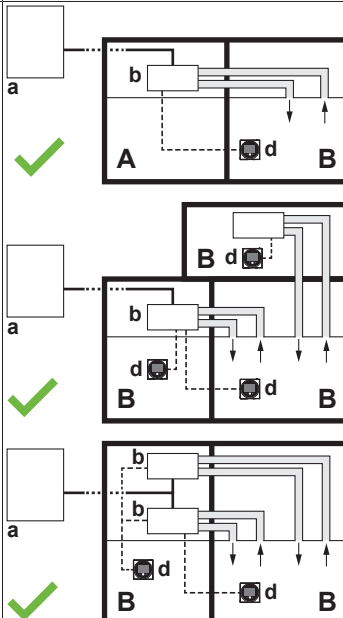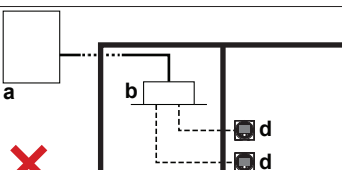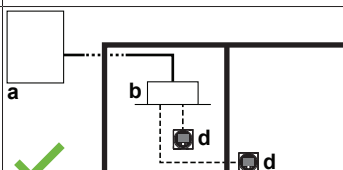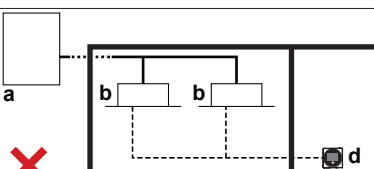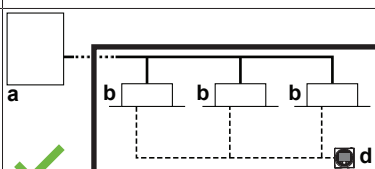	НЕ ОК	ОК	Случай
1			Дистанционното управление не е съвместимо със система за безопасност на R32
2			Вътрешни модули без дистанционно управление не се разрешават
3			В случай на едно дистанционно управление, съвместимо със система за безопасност на R32, то трябва да бъде главно и в едно помещение с вътрешния модул.
4			В случай че вътрешен модул с канали обслужва помещение, различно от това, в което е монтиран, подаващият и връщаният въздух ТРЯБВА да се отвеждат директно към тази стая. Правилата за областта на помещението и дистанционното управление ТРЯБВА да се спазват само в обслужваното помещение, когато дадено помещение се обслужва само от един канален вътрешен модул, инсталиран в друго помещение. Във всички останали ситуации както помещението, където е монтиран каналният модул, така и обслужваното(ите) помещение(и) трябва да спазват правилата за района на помещението и дистанционното управление. A: Не се прилагат ограничения за площта на помещението. Не се изисква дистанционно управление. B: Прилагат се ограничения за площта на помещението и е необходимо инсталиране на дистанционно управление.
5			В случай на две дистанционни управления, съвместими със система за безопасност на R32, поне едно дистанционно управление трябва да бъде в едно помещение с вътрешния модул.
6			Груповото управление е разрешено до максимум 5 вътрешни модула, свързани към различни портове или свързани към един и същ порт. Поне едно дистанционно управление, съвместимо със система за безопасност R32, трябва да има в помещението на вътрешните модули.




БЕЛЕЖКА

Вътрешните модули и долната част на каналните отвори не могат да се монтират на по-ниско от 1,8 m от най-ниската точка на пода, с изключение на подово стоящи вътрешни модули (напр. FXNA)

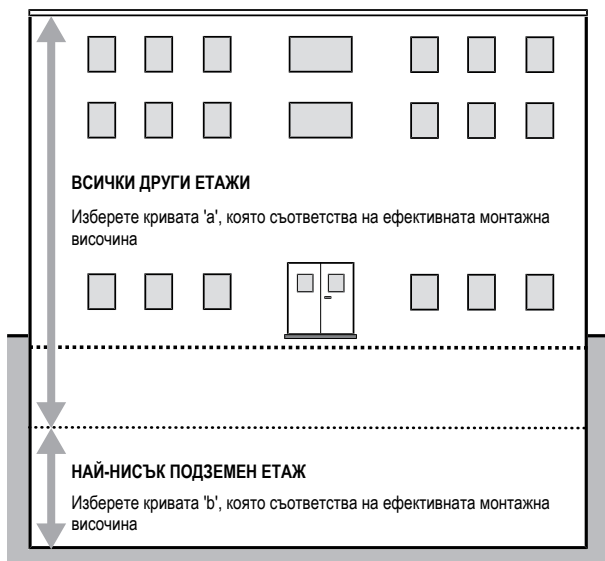

Бележка: Получената стойност на зареждане трябва да се закръгли надолу.

Стъпка 3 – Определете общото количество хладилен агент в системата:

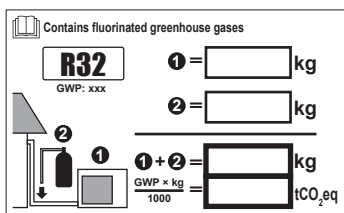

Общо зареждане = Фабрично зареждане ① + допълнително зареждане ② = 3,4 kg + R^(a)

^(a) R стойността (допълнителен хладилен агент за зареждане) се изчислява в "15.2 За определяне на допълнителното количество хладилен агент" [31].

Стъпка 4 – Общото зареждане с хладилен агент в системата **ТРЯБВА да бъде по-малко** от най-ниската стойност на лимита за зареждане с хладилен агент за всяко помещение, където е монтиран вътрешен модул или което се обслужва от канален вътрешен модул, инсталиран в друго помещение. Ако НЕ е, променете инсталацията (вижте възможностите по-долу) и повторете всички по-горни стъпки.

1. Увеличете площта на помещението, ограничаващо общото зареждане.

ИЛИ

2. Намалете дължината на тръбите чрез промяна на разположението им.

ИЛИ

3. Увеличете монтажната височина на модула или канала.

ИЛИ

4. Добавете допълнителни предпазни мерки, както е описано в приложимото законодателство.

SVS изходът или опционалната изходна PCB за вътрешния модул може да се използва за свързване и активиране на допълнителни предпазни мерки (напр. механична вентилация). За повече информация, вижте "16.4 За свързване на външните изходи" [35].

ИЛИ

5. Направете фина настройка на системата с по-детайлни изчисления във [VRV Xpress](#).




БЕЛЕЖКА

Общото количество за зареждане с хладилен агент в системата ТРЯБВА винаги да бъде по-малко от броя на свързаните вътрешни модули × 15,96 [kg], с максимум 63,84 kg.

Напр. в система с един вътрешен модул, максималното количество за зареждане с хладилен агент е: 1 × 15,96 = 15,96 kg.


Пример 1:

	Помещение			
	A	B	C	D
Площ [m²]	20	30	50	50
Монтажна височина [m]	3,5	2,2	1,8	2,5
Най-нисък подземен етаж	—	—	•	•
Други етажи	•	•	—	—
Лимит за зареждане [kg]	15,7	15,1	16,9	19,2
Системен лимит за зареждане [kg]	15,1			
Системно зареждане [kg]	16,0			
Оценка	✗			

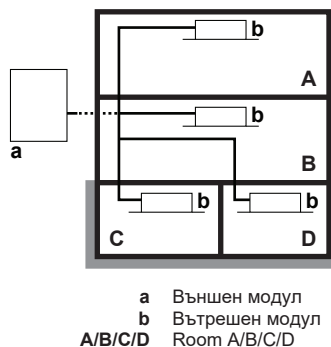

Пример 2:


	Помещение			
	A	B	C	D
Площ [m²]	10	20	10	20
Монтажна височина [m]	3,0	2,2	3,0	2,2
Най-нисък подземен етаж	—	—	•	•
Други етажи	•	•	—	—
Лимит за зареждане [kg]	9,0	11,8	5,4	6,8
Системен лимит за зареждане [kg]	5,4			
Системно зареждане [kg]	5,0			
Оценка	✓			

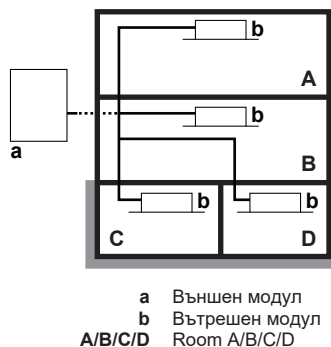

13 Монтаж на модул


Пример 3:

	Помещение	
	A	B
Площ [m ²]	20	30
Монтажна височина [m]	2,5	2,5
Най-нисък подземен етаж	—	—
Други етажи	•	•
Лимит за зареждане [kg]	—	16,5
Системен лимит за зареждане [kg]	16,5	
Системно зареждане [kg]	14,0	
Оценка	✓	

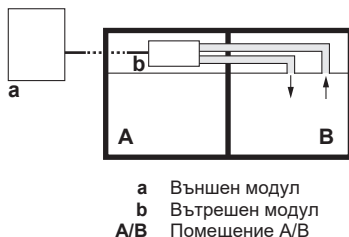


Пример 4:

	Помещение	
	A	B
Площ [m ²]	8	20
Монтажна височина [m]	2,5	2,5
Най-нисък подземен етаж	—	—
Други етажи	•	•
Лимит за зареждане [kg]	6,0	12,7
Системен лимит за зареждане [kg]	6,0	
Системно зареждане [kg]	12,0	
Оценка	✗	

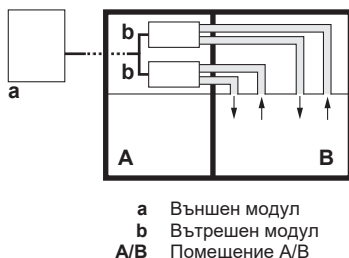

Диаграма на потока

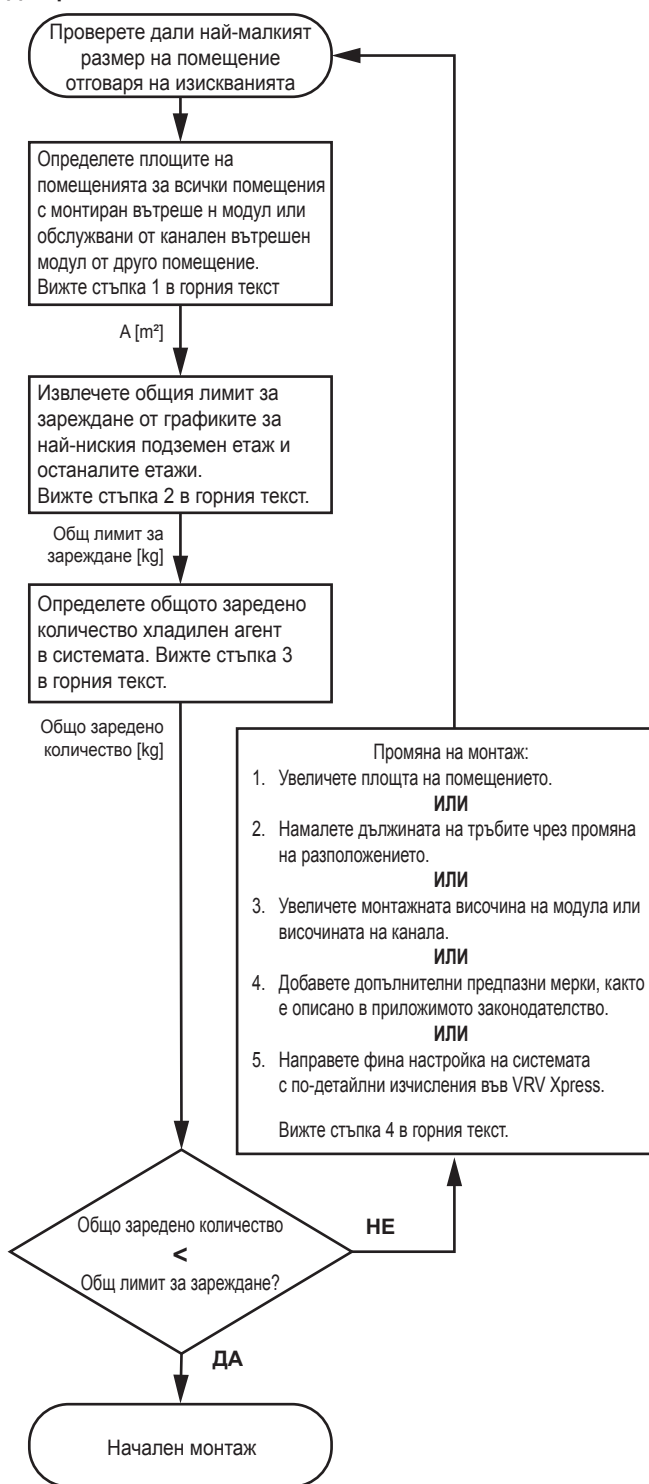

13 Монтаж на модул



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инсталацията ТРЯБВА да отговаря на изискванията, приложими към това R32 оборудване. За повече информация, вижте "2.1 Инструкции за оборудване, използващо хладилнен агент R32" [7].

13.1 Подготовка на мястото за монтаж



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът трябва да се съхранява в помещение без наличие на постоянно работещи източници на запалване (например: открити пламъци, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).

13.1.1 Изисквания към мястото на монтаж на външния модул

Спазвайте указанията за разстоянията. Вижте глава "Технически данни" и цифрите отговъре на предния капак.



ИНФОРМАЦИЯ

Нивото на звуково налягане е под 70 dBA.



ВНИМАНИЕ

Това е уред, който НЕ е достъпен за широката публика. Инсталирайте го на защитено място, защитено от лесен достъп.

Този модул е подходящ за монтаж в търговски сгради и обекти на леката промишленост.

- Уверете се, че мястото е добре проветриво. НЕ блокирайте никакви вентилационни отвори.


Външният модул е предназначен само за монтаж на открито и за следните околни температури:

Отопление	-20~21°C DB -20~15,5°C WB
Охлаждане	-5~46°C DB

Бележка: За вътрешен монтаж на външния модул вижте изискванията на приложимото законодателство.

13.1.2 Допълнителни изисквания към мястото на монтаж на външния модул в студен климат

Защитете външното тяло от директен снеговалеж и вземете мерки НИКОГА да не се затрупва със сняг.

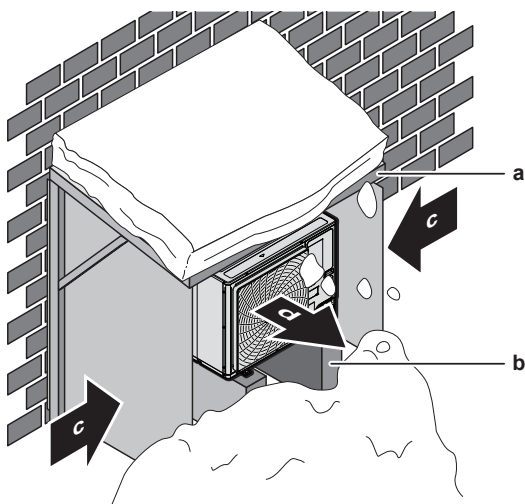

- a Капак или навес против сняг
- b Пиедестал (минимална височина = 150 mm)
- c Преобладаваща посока на вятъра
- d Отвор за отвеждане на въздух

Може да се получи натрупване и замръзване на сняг между топлообменника и корпуса на уреда. Това може да влоши ефикасността на уреда. За инструкции относно предотвратяването на това (след монтиране на уреда) вижте "13.3.3 За осигуряване на дренаж" [► 26].

13.2 Отваряне и затваряне на модула


13.2.1 За отваряне на външното тяло



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГЯРЯНЕ/ОПАРВАНЕ

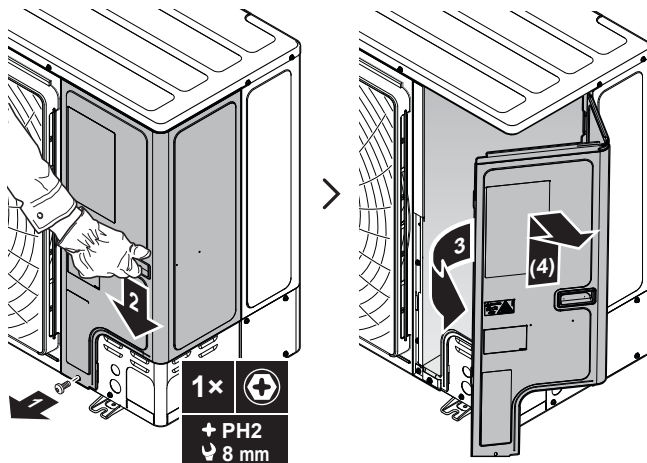


13.2.2 За затваряне на външното тяло



БЕЛЕЖКА

Когато затваряте капака на външното тяло, се уверете, че усукващият момент при затягане НЕ превишава 4,1 N•m.

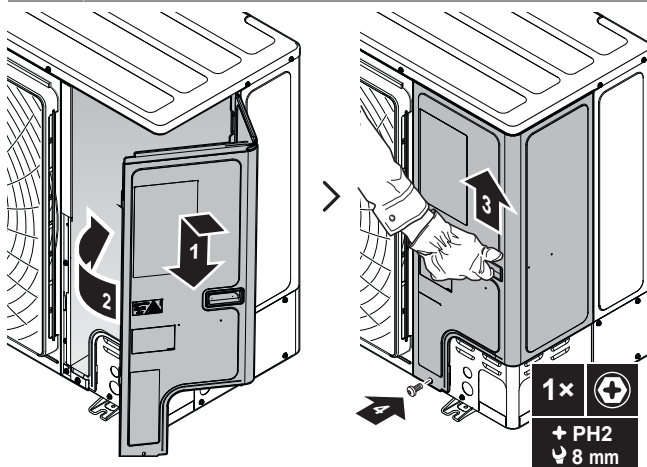


13.3 Инсталиране на външния модул

13.3.1 За осигуряване на монтажната конструкция

Подгответе 4 комплекта анкерни болтове, гайки и шайби (закупуват се отделно), както следва:

13 Монтаж на модул

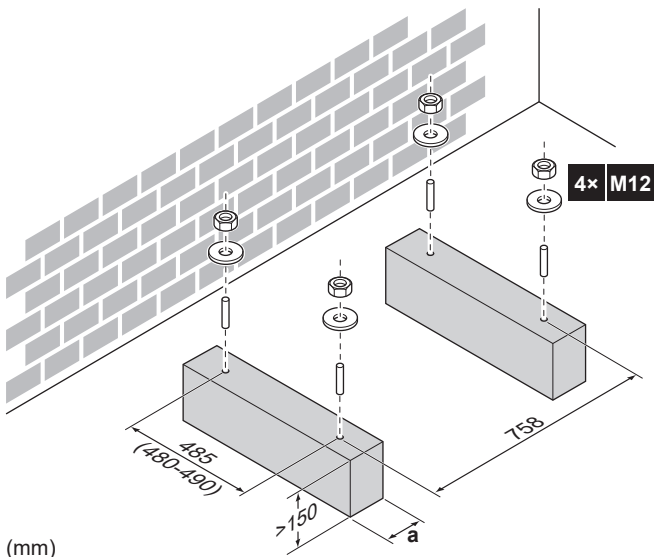


а Внимавайте да не покривате дренажните отвори на долния панел на модула.



ИНФОРМАЦИЯ

Препоръчителната височина на горната стърчаща част на болтовете е 20 mm.




БЕЛЕЖКА

Фиксирайте външния модул към болтовете на основата, използвайки гайки с гумени шайби (а). Ако покритието на зоната за затягане е обелено, металът може да ръждяса лесно.



13.3.2 Монтиране на външното тяло

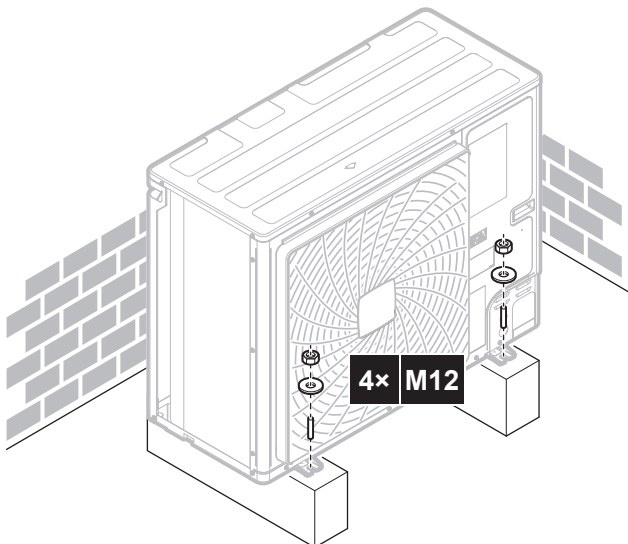

13.3.3 За осигуряване на дренаж



ИНФОРМАЦИЯ

Ако е необходимо, можете да използвате дренажна тава (осигурява се на място), за да предотвратите капенето на дренажната вода.




БЕЛЕЖКА

Ако тялото НЕ МОЖЕ да бъде монтирано напълно хоризонтално, наклонът винаги трябва да е към задната страна на тялото. Това е необходимо, за да се гарантира правилен дренаж.




БЕЛЕЖКА

Ако дренажните отвори на външния модул са закрити от монтажна поставка или от подовата повърхност, повдигнете външното тяло, за да осигурите наличието на свободно пространство, по-голямо от 150 mm, под него.



Дренажни отвори (разстоянията са дадени в mm)

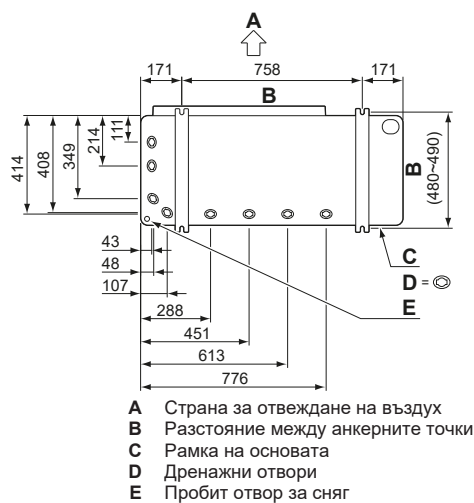

Сняг

В регионите със снеговалежи, може да се получи натрупване и замръзване на сняг между топлообменника и корпуса на уреда. Това може да влоши ефикасността на уреда.




ИНФОРМАЦИЯ

Препоръчва се да монтирате опционалния допълнителен нагревател на долния панел (ЕКВРН250D7), когато уредът се монтира на места със студен климат.

13.3.4 За предпазване на външното тяло от падане

В случай че модулът се монтира на места, където е възможно да бъде наклонен от силен вятър, вземете следната мярка:

- 1 Пригответе 2 кабела, както е показано на следващата илюстрация (доставка на място).
- 2 Поставете 2-та кабела над външното тяло.
- 3 Поставете гумена лента между кабелите и външното тяло, за да не се допусне кабелите да одраскат боята (доставка на място).
- 4 Прикрепете краищата на кабелите.
- 5 Затегнете кабелите.

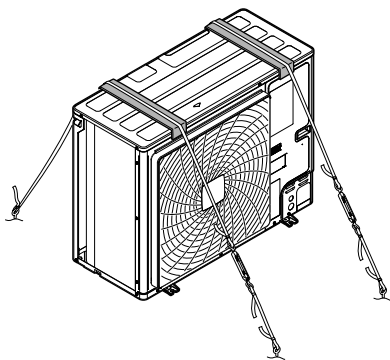

14 Монтаж на тръбопровод



ВНИМАНИЕ

Вижте "2 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника" [► 5] за да се уверите, че тази инсталация отговаря на всички правила за безопасност.

14.1 Подготовка на тръбопроводите за хладилния агент

14.1.1 Изисквания към тръбопровод за охладител



БЕЛЕЖКА

Тръбите и останалите части, съдържащи налягане, трябва да бъдат подходящи за охладителна течност. Използвайте безшевна мед за тръби за хладилен агент, деоксидирана с фосфорна киселина.

- Замърсяването във вътрешността на тръбите (включително маслото) трябва да е $\leq 30 \text{ mg/10 m}$.

14.1.2 Материал на тръбопровода за хладилен агент

Материал на тръбите

Безшевна мед, деоксидирана с фосфорна киселина

Съединения чрез конусовидна гайка

Използвайте само закален материал.

Степен на твърдост и дебелина на тръбите

Външен диаметър (Ø)	Степен на твърдост	Дебелина (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Закален (O)	$\geq 0,80 \text{ mm}$	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			
15,9 mm (5/8")	Закален (O)	$\geq 0,99 \text{ mm}$	
19,1 mm (3/4")	Полутвърд (1/2H)	$\geq 0,80 \text{ mm}$	

^(a) В зависимост от приложимото законодателство и максималното работно налягане на модула (вижте "PS High" на табелката със спецификации на модула), може да се наложи по-голяма дебелина на тръбите.

14.1.3 Изолация на тръбопроводите за хладилния агент


- Дебелина на изолацията:

Температура на околната среда	Влажност	Минимална дебелина
$\leq 30^\circ\text{C}$	75% до 80% относителна влажност	15 mm
$> 30^\circ\text{C}$	$\geq 80\%$ относителна влажност	20 mm

14.1.4 За избор на размер на тръбите

Определете правилния размер на тръбите, като използвате следващите таблици и референтната илюстрация (само за индикация).

VRV DX

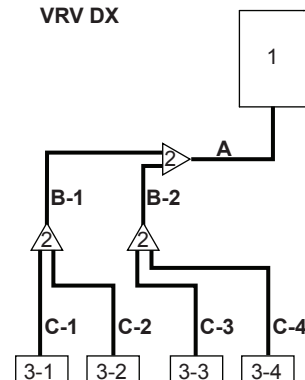


- 1 Външен модул
- 2 Разклонителни комплекти
- 3-1~3-4 VRV DX вътрешни модули
- A Тръби между външния модул и (първия) разклонителен комплект
- B-1, B-2 Тръби между разклонителни комплекти
- C-1~C-4 Тръби между разклонителния комплект и вътрешния блок

В случай, че не разполагате с тръби от нужния размер (размери в инчове), позволено е да се използват други диаметри (размери в милиметри), като се вземе предвид следното:

- Изберете тръба с най-близкия до необходимия размер.
- Използвайте подходящи преходници за местата на стикование на инчовите с милиметровите тръби (закупуват се отделно).
- Изчислението на допълнителната охладителна течност трябва да се коригира, както е посочено в "15.2 За определяне на допълнителното количество хладилен агент" [► 31].

O: Тръби между външния модул и (първия) разклонителен комплект

Когато еквивалентният тръбен път между външния и най-далечният вътрешен модул е 90 метра или повече (b+d), размерът на главната тръба за газообразен хладилен агент (b) трябва да се увеличи (размер нагоре). Ако не са налични тръби с препоръчителния размер (размер нагоре), трябва да използвате стандартния размер (което може да доведе до малко намаляване на капацитета).

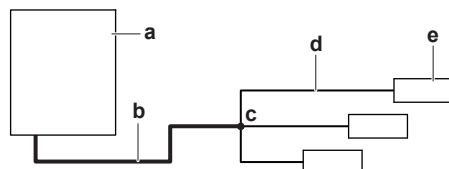

- a Външен модул
- b Главна тръба за газообразен хладилен агент (увеличете дължината на тръбата, ако дължина b+d $\geq 90 \text{ m}$)
- c Първи разклонителен комплект
- d Тръби между вътрешния модул и първия разклонителен комплект
- e По-далечен вътрешен модул

14 Монтаж на тръбопровод

Тип капацитет на външния модул (НР)	Външен диаметър на тръбата (mm)		
	Тръба за газ		Тръба за течност
	Стандарт	Размер нагоре (само 'b')	
4+5+6	15,9	19,1	9,5

В: Тръби между разклонителни комплекти

Изберете от следващата таблица в съответствие с общия капацитетен тип на вътрешните модули, свързани по направление на потока. Не допускайте размерът на свързващата тръба да надвиша размера на тръбите на охладителя, избран по названието на общия модел на системата.

Индекс на капацитет на вътрешен модул	Външен диаметър на тръбата (mm)	
	Тръба за газ	Тръба за течност
0≤x≤182	15,9	9,5

Пример: Капацитет по-ниско по потока за В-1 = индекс на капацитет на модул 3-1 + индекс на капацитет на модул 3-2

С: Тръби между разклонителния комплект и вътрешния блок

Използвайте същите диаметри, както за съединенията (газ, течност) на вътрешните модули. Диаметрите на вътрешните модули са, както следва:

Индекс на капацитет на вътрешен модул	Външен диаметър на тръбата (mm)	
	Тръба за газ	Тръба за течност
10~32	9,5	6,4
40~80	12,7	6,4
100~140	15,9	9,5

14.1.5 За избор на тръби между разклонителни комплекти

За пример за тръбопровод, вижте "14.1.4 За избор на размер на тръбите" [p 27].

Рефнет съединения в първото разклонение (считано от страната на външния модул)

При използване на рефнет съединения в първото разклонение, считано от страната на външния модул, изберете от следващата таблица в съответствие с капацитета на външния модул. **Пример:** рефнет съединение А→В-1.

Тип капацитет на външния модул (НР)	Разклонителен комплект
4~6	KHRQ22M20TA

Рефнет съединения при другите разклонения

За други рефнет съединения, освен първото разклонение, изберете подходящия модел разклонителен комплект на базата на общия индекс на капацитета на всички вътрешни модули, свързани след разклонението. **Пример:** рефнет съединение В-1→С-1.

Индекс на капацитет на вътрешен модул	Разклонителен комплект
<182	KHRQ22M20TA

Рефнет колектори

Относно рефнет колекторите, изберете от следващата таблица в съответствие с общия капацитет на всички вътрешни модули, свързани под рефнет колектора.

Индекс на капацитет на вътрешен модул	Разклонителен комплект
<182	KHRQ22M29H



ИНФОРМАЦИЯ

Към един колектор могат да се свържат най-много 8 разклонения.

14.2 Свързване на охладителния тръбопровод



ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ/ОПАРВАНЕ

14.2.1 За отстраняване на смачканите тръби



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Всякакъв газ или масло, останали в спирателния клапан газ, могат да взривят смачканата тръба. Неспазването на точните инструкции от процедурата по-долу може да доведе до повреда на имущество или нараняване, които могат да бъдат сериозни, в зависимост от обстоятелствата.

Използвайте следната процедура за отстраняване на смачканите тръби:

- 1 Уверете се, че спирателните клапани са напълно затворени.



- 2 Свържете модула за вакуумиране/извличане чрез колектор към сервисния порт на всички спирателни клапани.

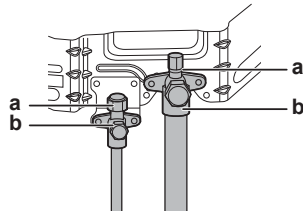

a Сервисен порт
b Спирателен клапан


- 3 Извличете останалите в смачканите тръби газ и масло чрез уред за извличане.



ВНИМАНИЕ

НЕ изпускайте газовете в атмосферата.

- 4 След извличане на цялото количество останало масло и газ от смачканите тръби, откачете зареждащия маркуч и затворете сервисните портове.
- 5 Отрежете долната част на тръбите на спирателния клапан за газ и течност по протежение на черната линия. Използвайте подходящ инструмент (напр., ножовка за тръби).



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

НИКОГА не отстранявайте смачканата тръба чрез запояване.

Всякакъв газ или масло, останали в спирателния клапан газ, могат да взривят смачканата тръба.

- 6 Изчакайте, докато цялото масло изтече навън, преди да продължите със свързването на местните тръби, в случай, че маслото не е било източено докрай.

14.2.2 За свързване на охладителен тръбопровод към външен модул


- Дължина на тръбите. Поддържайте възможно най-малка дължина на тръбите.
- Защита на тръбите. Предпазете монтираните на място тръби от физически повреди.

**БЕЛЕЖКА**


- При монтажните работи използвайте предоставените с уреда тръби.
- Уверете се, че монтираните на място тръби не се допират до други тръби, до долния панел или до страничния панел. Особено при долно или странично свързване, защитете тръбопровода с подходяща изолация, за да не се допуска контакт с корпуса.

1 Направете следното:

- Свалете сервисния капак (а) с винт (b).
- Свалете капака на входния отвор за тръбите (c) с винтове (d).

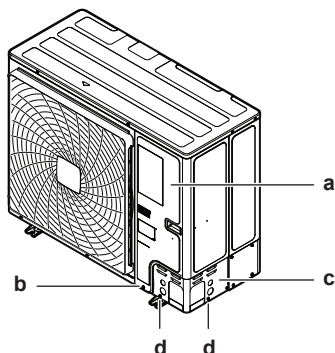


2 Изберете път за прекарване на тръбите (а, b, c или d).

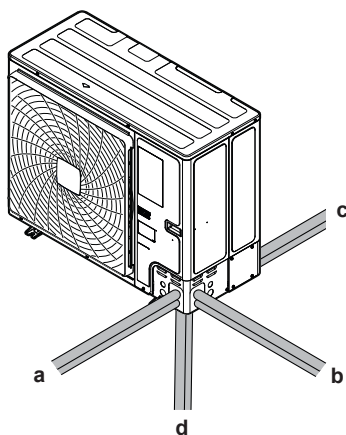

- a Отпред
b Отстрани
c Отзад

d Отдолу

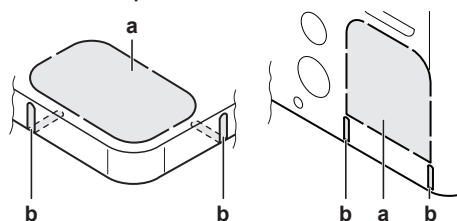**ИНФОРМАЦИЯ**

- Избийте пробития отвор (а) в долния панел или покриващия панел, като почукате върху точките на закрепване с отвертка с плоска глава и чук.
- Опционално изрежете шлицовете (b) с ножовка за метал.


**БЕЛЕЖКА**

Предпазни мерки при пробиването на отвори:

- Внимавайте да не повредите корпуса и тръбите отдолу.
- След пробиване на отворите, препоръчваме да отстраните стружките и да боядисате ръбовете и около отворите с кит, за да предотвратите появата на ръжда.
- При прекарване на електрически кабели през отворите, обвийте кабелите с предпазна лепенка, за да ги предпазите от повреди.


3 Направете следното:

- Свържете аксесоарната тръба за течност (а) към спирателния клапан за течност (запояване).
- Свържете аксесоарната тръба за газ (b) към спирателния клапан за газ (запояване).

**БЕЛЕЖКА**

При спояване: Първо извършете запояване на тръбопровода за течност, а после на тръбопровода за газ. Вкарайте заваръчната пръчка от към предната част на модула и заваръчната горелка от към дясната страна, за да споявате с пламъците навън. Внимавайте да не нагревате звукоизолацията на компресора и останалите тръби.

Увийте двата спирателни клапана във влажна кърпа, за да предпазите вътрешността на клапана от прегряване.

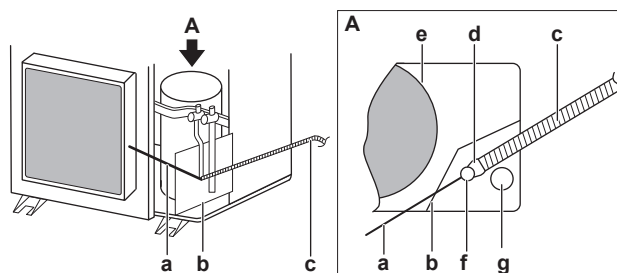

- a Заваръчна пръчка
b Устойчива на горене пластина
c Горелка
d Пламък

14 Монтаж на тръбопровод

- e Звукоизолация на компресора
- f Страничен тръбопровод за течен охладител
- g Страничен тръбопровод за газообразен охладител

- 4 Свържете местния тръбопровод към аксесоарните тръби с помощта на аксесоарните огънати тръби (запояване). Спазвайте ориентацията на огъването.



БЕЛЕЖКА

Винаги предпазвайте околните повърхности (например, окабеляване, изолационна пяна, ...) от топлината при запояване.



БЕЛЕЖКА

Не забравяйте да отворите спирателните клапани, след като монтирате охладителния тръбопровод и извършите вакуумното изсушаване. Работата на системата със затворени спирателни клапан може да повреди компресора.

- e Вакуумна помпа
- f Спирателен вентил на тръбопровода за течност
- g Спирателен вентил на тръбопровода за газ
- A Клапан A
- B Клапан B
- C Клапан C

Клапан	Статус
Клапан A	Отворено
Клапан B	Отворено
Клапан C	Отворено
Спирателен вентил на тръбопровода за течност	Затваряне
Спирателен вентил на тръбопровода за газ	Затваряне




БЕЛЕЖКА

Вътрешните модули също трябва да се проверят за утечки и херметичност. Дръжте отворени и всички евентуални местни клапани (закупени на място).

14.2.3 За свързване на разклонителен комплект

За монтиране на разклонителния комплект за охладителя, вижте ръководството за монтаж, предоставено с комплекта.


- Монтирайте рефнет съединението така, че да се разклонява вертикално или хоризонтално.
- Монтирайте рефнет колектора така, че да се разклонява хоризонтално.

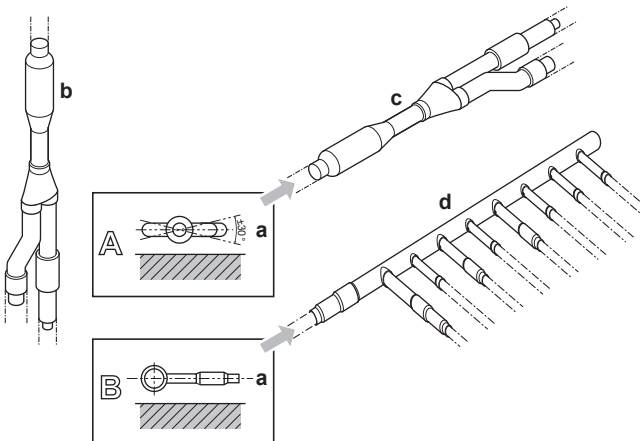

- a Хоризонтална повърхност
- b Рефнет съединение, монтирано вертикално
- c Рефнет съединение, монтирано хоризонтално
- d Колектор

14.3 Проверка на тръбите за хладилния агент

14.3.1 Проверка на хладилни тръби: Настройка

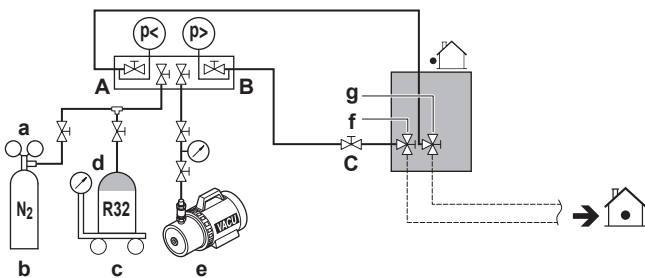

- a Редукционен клапан
- b Азот
- c Везни за претегляне
- d Резервоар с хладилен агент R32 (сифонна система)

14.3.2 За извършване на тест за утечка

Вакуумна проверка за утечки

- 1 Евакуируйте системата от тръбите за газ и течност до $-100,7 \text{ kPa}$ ($-1,007 \text{ bar}$) за повече от 2 часа.
- 2 След достигане на стойността, изключете вакуумната помпа и се уверете в продължение на поне 1 минута, че налягането не се покачва.
- 3 Ако налягането се покачва, системата съдържа влага (вижте вакуумно изсушаване по-долу) или има утечки.

Проверка за утечки с налягане

- 1 Нарушете вакуума чрез подаване на налягане с азотен газ до минимална стойност от $0,2 \text{ MPa}$ (2 bar). Никога не задавайте налягане над максималното работно налягане на уреда, т.е. $3,52 \text{ MPa}$ ($35,2 \text{ bar}$).
- 2 Проверете за утечки чрез разтвор за тест с мехурчета във всички тръбни съединения.
- 3 Изпуснете цялото количество азотен газ.



БЕЛЕЖКА

ВИНАГИ използвайте препоръчаният разтвор за тест с мехурчета от вашия доставчик.

НИКОГА не използвайте сапунена вода:

- Сапунената вода може да причини напукване на компоненти като конусовидна гайка или капачки на спирателния клапан.
- Сапунената вода може да съдържа сол, абсорбираща влагата, която ще замръзне, когато тръбите станат студени.
- Сапунената вода съдържа амоняк, който може да доведе до корозия на развалцованите съединения (между месинговата конусовидна гайка и медната развалцовка).

14.3.3 За извършване на вакуумно изсушаване

За отстраняване на цялата влага от системата, направете следното:

- 1 Евакуируйте системата в продължение на поне 2 часа, за да постигнете вакуум от $-100,7 \text{ kPa}$ ($-1,007 \text{ bar}$) (5 Torr абсолютно).
- 2 Проверете дали при изключена вакуумна помпа, достигнатият вакуум се поддържа на постоянно ниво в продължение на поне 1 час.

- 3 Ако не успеете да постигнете целевата стойност на вакуумна в рамките на 2 часа или да поддържате вакуумна в продължение на 1 час, системата може да съдържа твърде много влага. В такъв случай, нарушете вакуума чрез подаване на налягане с азотен газ от 0,05 MPa (0,5 bar) и повторете стъпки от 1 до 3, докато се отстрани цялата влага.
- 4 В зависимост от това дали искате да заредите незабавно хладилен агент през порта за зареждане на хладилен агент или искате първо да презаредите порция хладилен агент през линията за течност, отворете спирателните клапани на външния модул или ги дръжте затворени. Вижте ["15.3 За зареждане на хладилен агент"](#) [► 32] за повече информация.

14.3.4 За проверка за утечки след зареждане с хладилен агент

След зареждане на хладилен агент в системата трябва да се извърши допълнителна проверка за утечки. Вижте ["15.6 За проверка на съединенията на хладилния тръбопровод за утечки след зареждане с хладилен агент"](#) [► 33].

15 Зареждане с хладилен агент

15.1 Предпазни мерки при зареждане на хладилен агент



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използвайте само R32 като хладилен агент. Други вещества е възможно да причинят взривове и злополуки.
- R32 съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект. Стойността на неговия потенциал за глобално затопляне (GWP) е 675. НЕ изпускайте тези газове в атмосферата.
- При зареждане с хладилен агент ВИНАГИ използвайте предпазни ръкавици и защитни очила.



БЕЛЕЖКА

Ако захранването на някои модули бъде изключено, процедурата по зареждане не може да се завърши правилно.



БЕЛЕЖКА

Включете захранването поне 6 часа преди начало на работата, за да се захранят отоплението на картата и да се предпази компресорът.



БЕЛЕЖКА

Ако операцията се извърши в рамките на 12 минути след включване на външните и вътрешните модули, компресорът няма да заработи преди правилното установяване на комуникация между външния модул(и) и вътрешния модул(и).



БЕЛЕЖКА

Преди стартиране на процедури по зареждане, проверете дали 7-сегментният дисплей на външния модул A1P PCB е нормален (вижте ["18.1.4 За достъп до режим 1 и 2"](#) [► 39]). Ако има налице код за неизправност, вижте ["20.1 Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешка"](#) [► 43].



БЕЛЕЖКА

Уверете се, че всички свързани вътрешни модули са разпознати (вижте настройка [1-10] в ["18.1.7 Режим 1: настройки на наблюдение"](#) [► 40]).



БЕЛЕЖКА

Затворете предния панел, преди да изпълнявате операция по зареждане на хладилен агент. Без поставен преден панел, модулът не може да прецени добре дали функционира правилно или не.



БЕЛЕЖКА

В случай на поддръжка, когато системата (външен модул+местни тръби+вътрешни модули) не съдържа вече никакъв хладилен агент (напр., след операция по извличане на хладилен агент), модулът трябва да се зареди с първоначалното количество хладилен агент (вижте табелката със спецификации на уреда) и с определеното допълнително количество хладилен агент.



БЕЛЕЖКА

- Уверете се, че при използване на зареждащо оборудване не се наблюдава замърсяване на различни хладилни агенти.
- Маркучите или тръбите за зареждане трябва да са възможно най-къси, за да се сведе до минимум количеството хладилен агент, който се съдържа в тях.
- Цилиндри се държат в подходящо положение в съответствие с инструкциите.
- Уверете се, че хладилната система е заземена преди зареждане на системата с хладилен агент. Вижте ["16.3 За свързване на електрическите кабели към външното тяло."](#) [► 34].
- Етиктирайте системата, когато зареждането приключи.
- Трябва да се внимава изключително много да не се препълва хладилната система.



БЕЛЕЖКА

Преди зареждането на системата тя трябва да бъде подложена на тестване под налягане с подходящ газ за продухване. Системата трябва да бъде тествана за утечки след завършване на зареждането, но преди пускането в експлоатация. Преди напускане на обекта се провежда последващ тест за утечки.

15.2 За определяне на допълнителното количество хладилен агент



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Максимално допустимото общо количество хладилен агент се определя въз основа на най-малкото помещение, което се обслужва от системата.

Вижте ["12.2 Изисквания към разположение на системата"](#) [► 19] за определяне на максимално допустимото общо количество хладилен агент.



ИНФОРМАЦИЯ

За окончателно регулиране на зареждането в тестова лаборатория се обръщайте към вашия доставчик.

15 Зареждане с хладилен агент

ИНФОРМАЦИЯ

Запишете изчисленото тук допълнително количество хладилен агент върху етикета за зареждане на допълнително количество хладилен агент. Вижте "15.5 За фиксиране на етикета за флуорирани парникови газове" [► 33].

Формула:

R=[(X₁×0,09,5)×0,053+(X₂×0,06,4)×0,020]

R Допълнително количество хладилен агент за зареждане [кг] (закръглено до една цифра след десетичната запетая)

X_{1...4} Обща дължина [м] на тръбопровода за течен агент при Øa

Размери на тръби в метри. При използване на метрични тръби заместете тегловните фактори във формулата с тези от следната таблица:

Размери на тръби в инчове		Размери на тръби в метри	
Тръбопровод	Тегловен коефициент	Тръбопровод	Тегловен коефициент
Ø6,4 mm	0,020	Ø6 mm	0,016
Ø9,5 mm	0,053	Ø10 mm	0,058


15.3 За зареждане на хладилен агент

За ускоряване на процеса на зареждане на хладилен агент, в случай на по-големи системи се препоръчва най-напред да се презареди порция хладилен агент през линията за течност, преди да се продължи с ръчно зареждане. Това може да се пропусне, но тогава зареждането ще продължи по-дълго.

Предварително зареждане на хладилен агент

Предварително зареждане може да се извърши без компресорна работа, като се свърже бутилката с хладилен агент към сервисния порт на спирателния клапан на течната линия.

- 1 Свържете както е показано. Уверете се, че всички спирателни клапани на външния модул, както и клапан А, са затворени.

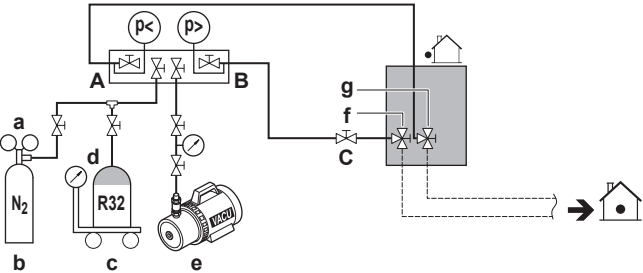

- a Редукционен клапан
- b Азот
- c Везни за претегляне
- d Резервоар с хладилен агент R32 (сифонна система)
- e Вакуумна помпа
- f Спирателен вентил на тръбопровода за течност
- g Спирателен вентил на тръбопровода за газ
- A Клапан А
- B Клапан В
- C Клапан С


- 2 Отворете клапани С и В.
- 3 Заредете предварително охладител до достигане на определеното допълнително количество или докато повече не е възможно предварително зареждане, след което затворете клапани С и В.
- 4 Направете едно от следните:

Ако	Тогава
Определеното допълнителното количество хладилен агент е достигнато	Разкачете колектора от линията за течност. Не трябва да изпълнявате инструкциите за "Зареждане на хладилен агент (в режим на ръчно зареждане на допълнително количество хладилен агент)".
Твърде много хладилен агент е зареден	Извлекете хладилен агент. Разкачете колектора от линията за течност. Не трябва да изпълнявате инструкциите за "Зареждане на хладилен агент (в режим на ръчно зареждане на допълнително количество хладилен агент)".
Определеното допълнителното количество хладилен агент не е достигнато още	Разкачете колектора от линията за течност. Продължете с инструкциите за "Зареждане на хладилен агент (в режим на ръчно зареждане на допълнително количество хладилен агент)".

Зареждане на хладилен агент (в режим на ръчно зареждане на допълнително количество хладилен агент)

Оставащото количество хладилен агент за допълнително зареждане може да се зареди чрез задействане на външния модул в режим на ръчно зареждане на хладилен агент.

- 5 Свържете както е показано. Уверете се, че клапан А е затворен.

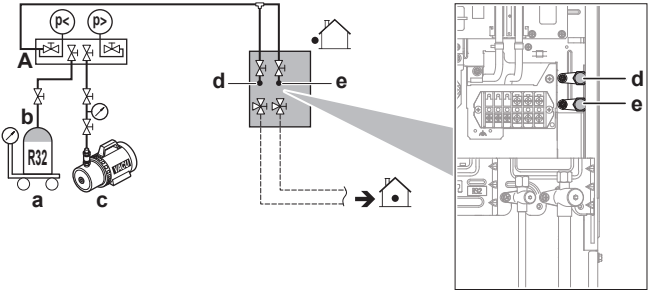

- a Везни за претегляне
- b Резервоар с хладилен агент R32 (сифонна система)
- c Вакуумна помпа
- d Порт за зареждане с хладилен агент (топлообменник)
- e Порт за зареждане с хладилен агент (всмуване)
- A Клапан А

БЕЛЕЖКА

Портът за зареждане на охладител е свързан към тръбите в модула. Вътрешните тръби на модула са фабрично заредени с охладител, затова бъдете внимателни при свързване на маркуча за зареждане.

- 6 Отворете всички спирателни клапани на външния модул. В този момент, клапан А трябва да остане затворен!
- 7 Вземете предвид всички предпазни мерки, посочени в "18 Конфигурация" [► 38] и "19 Пускане в експлоатация" [► 41].
- 8 Включете захранването на външния и вътрешните модули.
- 9 Активирайте настройка [2-20], за да стартирате режим на ръчно зареждане на хладилен агент. За подробности, вижте "18.1.8 Режим 2: настройки на място" [► 40].

Резултат: Уредът ще започне да работи.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Работата по ръчно зареждане на хладилен агент ще спре автоматично след 30 минути. Ако зареждането не е приключило след 30 минути, изпълнете операцията по допълнително зареждане отново.

**ИНФОРМАЦИЯ**

- При установяване на неизправност по време на процедурата (напр., при затворен спирателен клапан), ще се изведе съответен код на дисплея. В такъв случай, вижте "15.4 Кодове за грешка при зареждане на хладилен агент" [► 33] и отстранете проблема съответно. Нулиране на кода за неизправност става с натискане на BS3. Можете да рестартирате инструкциите "Зареждане".
- Прекъсване на ръчното зареждане на хладилен агент е възможно с натискане на BS3. Уредът ще спре и ще се върне към състояние на празен ход.

10 Отворете клапан А.

11 Заредете охладител до достигане на определеното допълнително количество, след което затворете клапан А.

12 Натиснете BS3 за спиране на режима на ръчно зареждане на допълнително хладилен агент.

**БЕЛЕЖКА**

Уверете се, че сте отворили спирателните клапани след (предварително) зареждане на охладителя.

Работата със затворени спирателни клапани ще повреди компресора.

**БЕЛЕЖКА**

След добавяне на охладител, не забравяйте да затворите капака на порта за зареждане. Затягащият момент за капака е от 11,5 до 13,9 N•m.

15.4 Кодове за грешка при зареждане на хладилен агент


**ИНФОРМАЦИЯ**

Ако възникне неизправност, кодът за грешка се извежда на 7-сегментния дисплей на външния модул и на потребителския интерфейс на вътрешния модул.

Ако възникне неизправност, затворете незабавно клапан А. Потвърдете кода за неизправност и предприемете съответно действие, "20.1 Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешка" [► 43].

15.5 За фиксиране на етикета за флуорирани парникови газове

1 Попълнете етикета както следва:

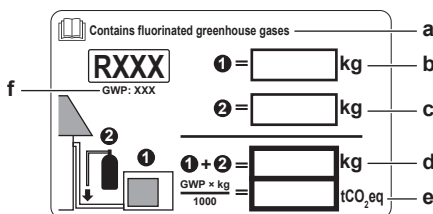

- Ако с уреда е доставен многоезичен етикет за флуорирани парникови газове (вижте аксесоарите), обелете съответния език и го закрепете върху а.
- Фабрично зареждане с охладителна течност на продукта: вижте табелката с наименование на модула
- Допълнително заредено количество хладилен агент
- Общо зареждане с хладилен агент

- Количеството флуорирани парникови газове от общото количество зареден хладилен агент, изразено като еквивалент на тонове CO₂
- GWP = Потенциал за глобално затопляне

**БЕЛЕЖКА**

Приложимото законодателство за **флуорирани парникови газове** изисква зареждането с хладителен агент на модула да е посочено както чрез тегло, така и в еквивалент на CO₂.

Формула за изчисляване на количеството в еквивалент на тонове CO₂: GWP стойност на хладилния агент × общо заредено количество хладилен агент [в кг] / 1000

Използвайте GWP стойността, посочена върху етикета за зареждане с хладилен агент.

2 Закрепете етикета от вътрешната страна на външния модул. Има специално място за това на електромонтажната схема.

15.6 За проверка на съединенията на хладилния тръбопровод за утечки след зареждане с хладилен агент

Тест за херметичност на произведени на място хладилни съединения на закрито

- Използвайте метод за тестване на утечки с минимална чувствителност от 5 g хладилен агент/година. Тествайте за утечки, като използвате налягане най-малко 0,25 пъти максималното работно налягане (вижте "PS High" на табелката с данни на модула).

Ако се установи утечка

- Извличете хладилния агент, ремонтирайте съединението и повторете теста.
- Изпълнете проверка за утечки, вижте "14.3.2 За извършване на тест за утечка" [► 30].
- Заредете хладилен агент.
- Проверете за утечки след зареждане (вижте по-горе).

16 Електрическа инсталация

**ВНИМАНИЕ**

Вижте "2 Конкретни инструкции за безопасност за монтажника" [► 5] за да се уверите, че тази инсталация отговаря на всички правила за безопасност.

16.1 За електрическата съвместимост

Това оборудване е съвместимо с:

- EN/IEC 61000-3-12 при положение, че мощността на късо съединение S_{sc} е по-голяма или равно на минималната стойност на S_{sc} в интерфейсната точка между захранването на потребителя и обществената система.
- EN/IEC 61000-3-12 = Европейски/международен технически стандарт, задаващ лимитите за синусоидални токове, генерирани от оборудване, което е свързано към обществени системи с ниско напрежение с входен ток >16 A и ≤75 A за фаза.
- Отговорност на монтажника или потребителя на оборудването е да осигури, чрез консултация с оператора на разпределителната мрежа при необходимост, че

оборудването е свързано CAMO към захранване с мощност на късо съединение S_{sc} по-голямо от или равно на минималната S_{sc} стойност.

Модел	Минимална S_{sc} стойност
RXYSA4_V	122,95 kVA
RXYSA5_V	154,07 kVA
RXYSA6_V	173,05 kVA

16.2 Спецификации на стандартните компоненти на окабеляването

БЕЛЕЖКА
Препоръчваме да използвате твърди (едножилни) проводници. Ако се използват многожилни проводници, леко усучете жиците, за да свиете края на проводника за директна употреба в клемната скоба, или за поставяне в кръгла кримпваща клема. Подробностите са описани в "Указания при свързване на електрическото окабеляване" в справочното ръководство на монтажника.

Компонент		RXYSA*_V	RXYSA*_Y
Захранващ кабел	MCA ^(a)	27,0 A	13,6 A
	Напрежени е	220-240 V	380-415 V
	Фаза	1~	3N~
	Честота	50 Hz	
	Размер на проводник	НЕОБХОДИМО е съответствие с националната нормативна уредба за окабеляване.	
		3-жилен кабел	5-жилен кабел
		Размер на окабеляването базиран на тока, но не по-малък от:	
	4,0 mm ²	2,5 mm ²	
Междумодулен кабел (вътрешен модул ↔ външен модул)	Напрежени е	220-240 V	
	Размер на проводник	Използвайте само хармонизиран проводник, осигуряващ двойна изолация и подходящ за приложимото напрежение. 2-жилен кабел 0,75–1,5 mm ²	
Препоръчителен предпазител, закупен от търговската мрежа		32 A, C крива	16 A, C крива
Прекъсвач за утечка на земя / устройство за остатъчен ток		30 mA – НЕОБХОДИМО е съответствие с националната нормативна уредба за окабеляване	

^(a) MCA=Минимална пропускателна способност по ток за веригата. Посочените стойности са максимални (за точни стойности вижте електрическите данни за комбинация с вътрешни тела).

16.3 За свързване на електрическите кабели към външното тяло.


ВНИМАНИЕ

- При свързване на захранването: първо свържете заземяващия кабел, преди да се извършат токопровеждащите съединения.
- При разединяване на захранването: първо разединете токопровеждащите съединения, преди да отделите заземяването.
- Дължината на проводниците между разтоварването на напрежението на захранващия кабел и самата клемна кутия ТРЯБВА да бъде такава, че токопровеждащите проводници да се обтегнат преди заземяващия проводник, в случай, че захранващият кабел се разхлаби от закрепването си.

БЕЛЕЖКА


- Следвайте схемата за окабеляване (предоставена с външния модул и намираща се отвътре на сервисния капак).
- Уверете се, че електрическите проводници НЕ пречат на правилното поставяне на сервисния капак.

- Демонтирайте сервисния капак. Вижте "13.2.1 За отваряне на външното тяло" ▶ 25.
- Свържете междумодулия кабел както следва:

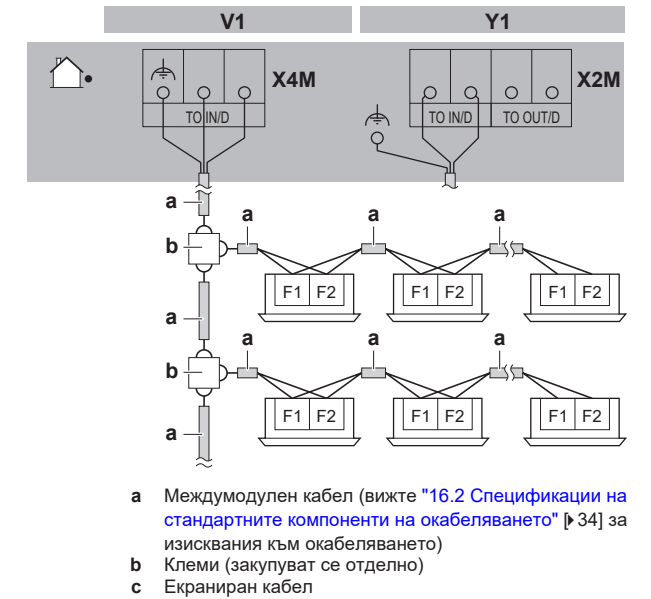


БЕЛЕЖКА

- Използвайте екраниран кабел за междумодулното окабеляване.
- Само Y1: свържете заземяването (a) към опорната рамка на клемата X2M.


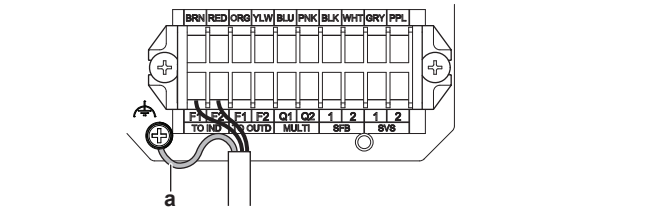


- Свържете захранващите проводници както следва:

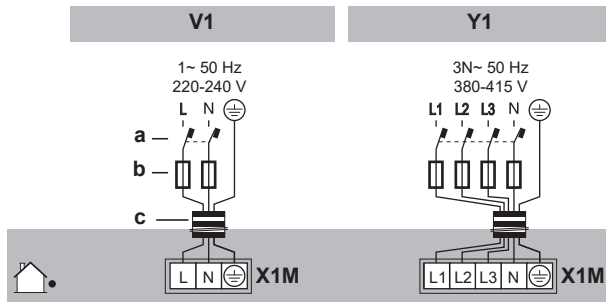

- a Прекъсвач при теч на земята
b Предпазител
c Захранващ кабел (вижте "16.2 Спецификации на стандартните компоненти на окабеляването" [р 34] за изисквания към окабеляването)

- 4 Закрепете кабелите (захранване и връзка между модулите) с кабелна връзка към прикрепващата планка на спирателния клапан и прекарайте проводниците съгласно долната илюстрация.

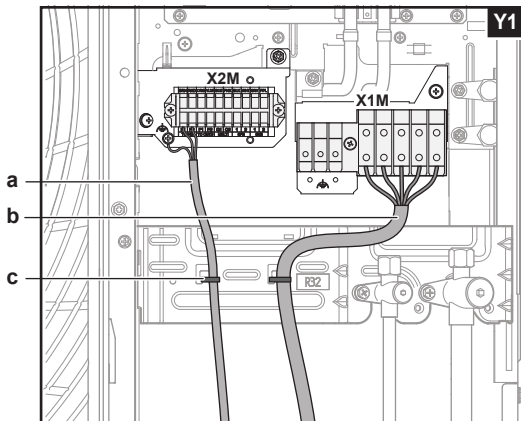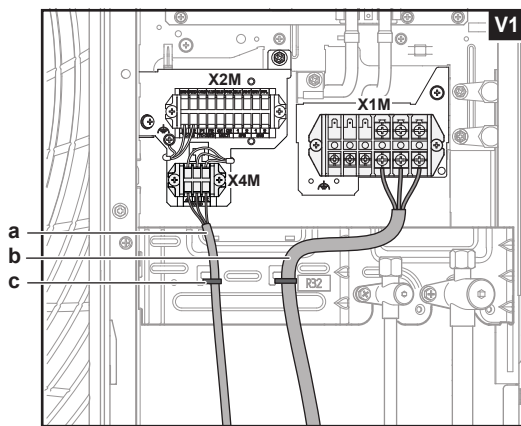


- a Междумодулен кабел
b Захранващ кабел
c Кабелна връзка




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ обелвайте външната изолация на кабела под точката на фиксиране на прикрепващата планка на спирателния клапан.

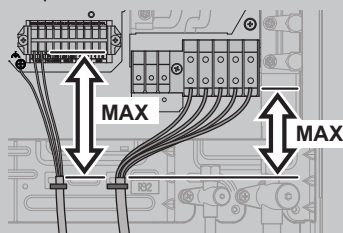

- 5 Изберете една от 3-те възможности за прокарване на кабелите през рамката:

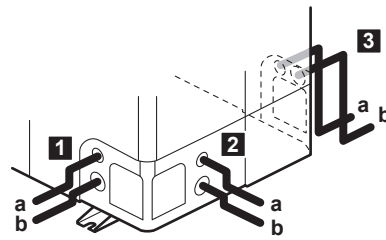


- a Междумодулен кабел
b Захранващ кабел

- 6 Отворете избраните пробити отвори, като почукате върху точките на закрепване с отвертка с плоска глава и чук.

- 7 Инсталирайте кабелна защита в пробития отвор:

- Препоръчва се да се монтира кабелна обувка от PG тип в пробития отвор.
- Ако не използвате кабелна обувка, трябва да предпазите кабелите с винилови тръби, за да се избегне евентуалното им прерязване от острите ръбове на пробития отвор:

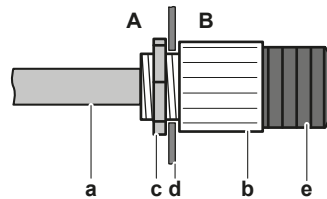


- A Вътре във външния модул
B Отвън на външния модул
a Кабел
b Втулка
c Гайка
d Рама
e Тръбичка

- 8 Прекарайте кабелите извън модула.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избягвайте острите ръбове при прекарване на кабелите назад. Не забравяйте да прокарате кабелите през лявата страна на стъпалото на акумулатора, когато преминавате през тунела:

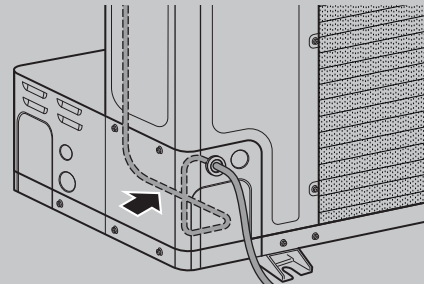


- 9 Поставете отново сервисния капак. Вижте "13.2.2 За затваряне на външното тяло" [р 25].

- 10 Свържете прекъсвач, управляван от утечен ток, и предпазител към захранващата верига, както е посочено в "16.2 Спецификации на стандартните компоненти на окабеляването" [р 34].

16.4 За свързване на външните изходи

SVS изход

SVS изходът е контакт на клемата X2M, който се затваря в случай на установена утечка, неизправност или прекъсване на сензора за R32 (разположен във вътрешния модул).

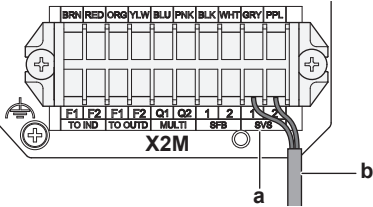


- a SVS изходни клеми (1 и 2)
- b Кабел към SVS изходно устройство

Изисквания към свързването на SVS		
Напрежение	<40 VDC	
Максимален ток	0,025 A	
Размер на проводник	Използвайте само хармонизиран проводник, осигуряващ двойна изолация и подходящ за 220~240 V	
	2-жилен кабел	
	Минимално сечение на кабела 0,75 mm ²	
Поляритет	Клема 1	+
	Клема 2	-

Задължително е да се използва разрядник за защита от пренапрежения, за да се защити вътрешната верига на печатната платка на външния модул (например отделен диоден разрядник за защита от пренапрежения или реле с вграден диоден разрядник за защита от пренапрежения).

Пример:

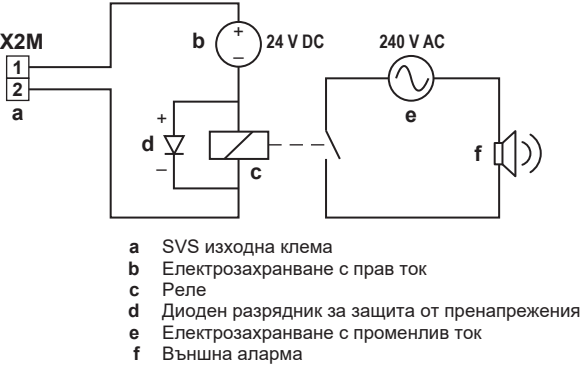



- a SVS изходна клема
- b Електрозахранване с прав ток
- c Реле
- d Диоден разрядник за защита от пренапрежения
- e Електрозахранване с променлив ток
- f Външна аларма

SVEO изход

SVEO изходът е контакт на клема X1M, който се затваря в случай на общи грешки. Вижте "8.1 Кодове на грешки: Обзор" [▶ 15] и "20.1.1 Кодове на грешки: Обзор" [▶ 43] за грешките, които ще действат този изход.

Изисквания към свързването на SVEO		
Напрежение	220~240 V AC	
Максимален ток	0,5 A	
Размер на проводник	Използвайте само хармонизиран проводник, осигуряващ двойна изолация и подходящ за приложимото напрежение	
	2-жилен кабел	
	Минимално сечение на кабела 0,75 mm ²	

За SVEO връзката се препоръчва използването на екраниран кабел. Кабелната екранировка трябва да бъде заземена в маркираната точка на заземяване, която е разположена върху носещата рамка на клемата.



- a Точка на заземяване
- b Кабелна екранировка
- c Кабел към SVEO изходно устройство





ИНФОРМАЦИЯ

Звуковите данни на алармата за изтичане на хладилен агент са налични в техническия лист на потребителския интерфейс. Напр., дистанционните управления BRC1H52* могат да генерират аларма с 65 dB (звуково налягане, измерено на разстояние 1 метър от алармата).



16.5 За свързване на опцията за селекторен превключвател на режимите охлаждане/отопление

За контролиране на работата по охлаждане или отопление от едно централизирано място, може да се свърже следният опционален селекторен превключвател на режимите охлаждане/отопление (KRC19-26A):



- 1 Отстранете монтажния винт от монтажната контактна пластина.

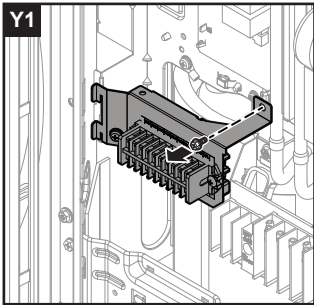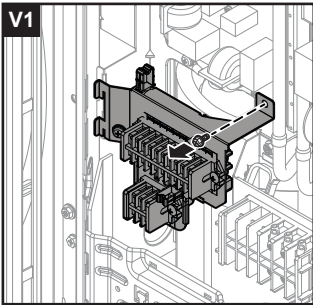

- 2 Завъртете монтажната контактна пластина така, че да достигне другата страна на пластината.

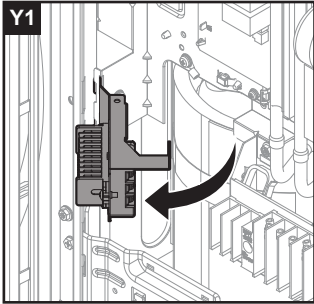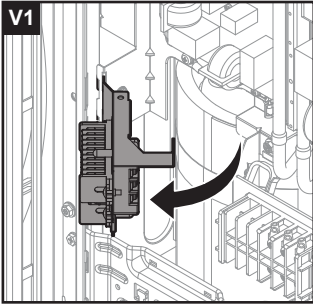


- 3 Свържете селекторен превключвател на режимите охлаждане/отопление към клема X3M.






X3M Клема на модула
KRC19-26A Превключвател на режимите охлаждане/отопление

- Завъртете отново монтажната контактна пластина и затегнете винта.
- Фиксирайте кабелите с кабелни връзки.

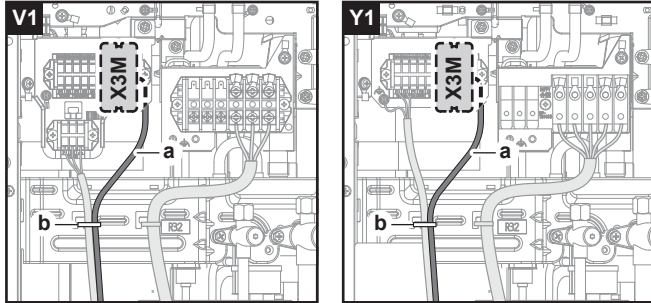

a Кабел на селекторен превключвател на режимите охлаждане/отопление
b Кабелна връзка

- Включете DIP превключвателя (DS1-1). Вижте "18.1.3 Компоненти на полева настройка" [39] за повече информация относно DIP превключвателя.



DS1 DIP превключвател 1

16.6 За проверка на изолационно съпротивление на компресора



БЕЛЕЖКА

Ако след монтажа, в компресора се натрупва хладилен агент, изолационното съпротивление може да спадне, но ако е поне 1 MΩ, тогава машината няма да се повреди.

- При измерване на изолацията, използвайте мегаометър за 500 V.
- НЕ използвайте мегаометър за вериги за ниско напрежение.

- Измерете изолационно съпротивление на компресора при полюсите.

Ако	Тогава
$\geq 1 \text{ M}\Omega$	Изолационно съпротивление е ОК. Тази процедура е завършена.
$< 1 \text{ M}\Omega$	Изолационно съпротивление не е ОК. Отидете на следващата стъпка.

- Включете захранването и го оставете включено за 6 часа.

Резултат: Компресорът ще се загрее и ще изпари хладилния агент от компресора.

- Измерете изолационно съпротивление отново.

17 Завършване на монтажа на външното тяло

17.1 За изолиране на хладилния тръбопровод


След приключване на процедурата по зареждане, тръбите трябва да се изолират. Имайте предвид следното:

- Изолирайте напълно свързващите тръби и разклонителните комплекти.
- Не забравяйте да изолирате тръбите за течен и газообразен охладител (за всички модули).
- Използвайте топлоустойчива полиетиленова пяна, която може да издържи температура от 70°C за течната страна и температура от 120°C за страната на газообразния охладител.
- Подсилете изолацията на охладителния тръбопровод съобразно с околната среда на мястото за монтаж.

Температура на околната среда	Влажност	Минимална дебелина
$\leq 30^\circ\text{C}$	75% до 80% относителна влажност	15 mm
$> 30^\circ\text{C}$	$\geq 80\%$ относителна влажност	20 mm

Между външния и вътрешния модул

- Изолирайте и фиксирайте тръбите за хладилния агент и кабелите както следва:




- a** Тръба за газ
- b** Изолация на тръба за газообразен хладилен агент
- c** Междумодулен кабел
- d** Местно окабеляване (ако е приложимо)
- e** Тръба за течност
- f** Изолация на тръба за течен хладилен агент
- g** Залепваща лента

- Монтирайте сервисния капак.

Вътре във външния модул

За изолиране на тръбопровода за хладилен агент, направете следното:

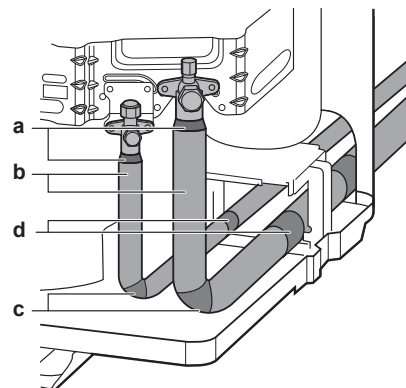


- Изолирайте тръбопроводите за газообразен и течен хладилен агент.
- Обвийте топлоизолацията около извивките и след това я покрийте с винилова лента (с, вижте по-горе).

18 Конфигурация

- 3 Уверете се, че местните тръби не допират до части на компресора.
- 4 Запечатайте краищата на изолацията (херметизираща паста и др.) (b, вижте по-горе).
- 5 Увийте тръбопровода с винилова лента (d, вижте по-горе), за да го предпазите от остри ръбове
- 6 Ако външният модул е над вътрешния, покрийте спирателните клапани с уплътняващ материал, за да предпазите от протичане на кондензираната по клапаните вода върху вътрешния модул.

- !

БЕЛЕЖКА
По всяка открита тръба може да се образува конденз.
- 7 Поставете сервисния капак и капака на входния отвор за тръбите.
 - 8 Уплътнете всички пролуки, за да предпазите от навлизането на сняг и дребни животни в системата.

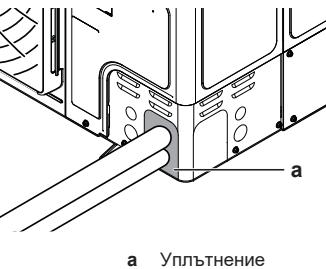

- !

БЕЛЕЖКА
Не запущвайте вентилационните отвори. Това може да попречи на въздушната циркулация вътре в модула.
-

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Осигурете подходящи мерки, за да не допуснете модулет да бъде използван за убежище на дребни животни. Дребните животни могат да причинят неизправности, пушек или пожар, ако се допрат до части на електрооборудването.

18 Конфигурация

!

ОПАСНОСТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР

i

ИНФОРМАЦИЯ
Важно е монтажникът да прочете последователно цялата информация от тази глава, след което системата да се конфигурира според нуждите.

18.1 Извършване на полеви настройки

18.1.1 Относно извършването на полеви настройки

За конфигуриране на системата с топлинна помпа, трябва да подадете данни към основната платка на външния модул (A1P). Това включва следните компоненти на полевата настройка:

- Бутони за подаване на вход към PCB
- Дисплей за отчитане на обратна информация от PCB
- DIP превключватели (сменяйте фабричната настройка само, ако инсталирате превключвател за избор на режим охлаждане/отопление).

- Вижте също:
- "18.1.3 Компоненти на полева настройка" [▶ 39]
 - "18.1.2 За достъп до компонентите на полевата настройка" [▶ 39]

PC конфигуриратор

а PC
б Кабел (ЕКРССАВ*)
с Удължителен кабел, свързан към X27A
X27A Конектор
A1P Главна PCB на външен модул

Режим	Описание
Режим 1 (настройки на наблюдение)	Режим 1 може да се използва за наблюдение на текущата ситуация на външния модул. Може да се следи и съдържанието на някои полеви настройки.
Режим 2 (полеви настройки)	Режим 2 се използва за промяна на полевите настройки на системата. Възможна е проверка и промяна на текущата стойност на полевата настройка. Като правило, след промяна на полевите настройки, нормалната работа може да се възобнови без специална намеса. Някои полеви настройки се използват за специални цели (напр., еднократно действие, настройка на извличане/вакуумиране, ръчно добавяне на хладилен агент и др.). В такъв случай се изисква прекъсване на специалната операция, преди да може да се рестартира нормалната работа. Това ще бъде обозначено в долните обяснения.


- Вижте също:
- "18.1.4 За достъп до режим 1 и 2" [▶ 39]
 - "18.1.5 За използване на режим 1" [▶ 40]
 - "18.1.6 За използване на режим 2" [▶ 40]
 - "18.1.7 Режим 1: настройки на наблюдение" [▶ 40]
 - "18.1.8 Режим 2: настройки на място" [▶ 40]

18.1.2 За достъп до компонентите на полевата настройка


Вижте "13.2.1 За отваряне на външното тяло" ► 25].

18.1.3 Компоненти на полева настройка

Разположение на 7-сегментния дисплей, DIP-превключвателите и бутоните:

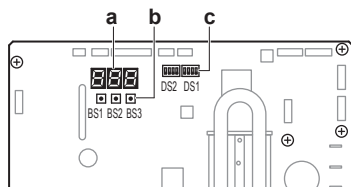

▲ 18-1 1 фаза (V)

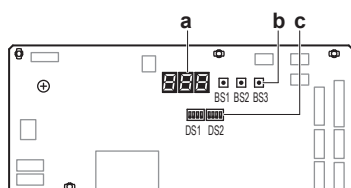

▲ 18-2 3 фази (V)

- BS1 MODE: За промяна на режима
BS2 SET: За настройка на място
BS3 RETURN: За настройка на място
DS1, DS2 DIP превключватели
a 7-сегментни дисплей
b Бутони
c DIP превключватели


DIP превключватели

Променяйте фабричните настройки само, ако монтирате селектор за превключване на режим охлаждане/отопление.

DS1-1	Селектор охлаждане/отопление (вижте ръководството за превключвателя за охлаждане/отопление). ON= COOL/HEAT селектор активен; OFF=не е монтиран=фабрична настройка
DS1-2	НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА. НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ ФАБРИЧНАТА НАСТРОЙКА.

Бутони

Използвайте бутоните за извършване на полевите настройки. Задействайте бутоните с изолирана пръчка (например, затворена химикалка), за да избегнете допира до елементи под напрежение.



7-сегментни дисплей

Дисплеят дава обратна информация за полевите настройки, които са дефинирани като [Режим-Настройка]=Стойност.

Пример

Дисплей	Описание
	Стандартна ситуация
	Режим 1

Дисплей	Описание
	Режим 2
	Настройка 8 (в режим 2)
	Стойност 4 (в режим 2)

18.1.4 За достъп до режим 1 и 2

Инициализация: ситуация по подразбиране



БЕЛЕЖКА

Включете захранването поне 6 часа преди начало на работата, за да се захранят отоплението на картата и да се предпази компресорът.

Включете захранването на всички външни и на свързаните вътрешни модули. Когато комуникацията между вътрешните модули и външния модул(и) се установи и е нормална, 7-сегментната индикация за състоянието ще бъде като показаното по-долу (стандартна ситуация при фабрична доставка).

Етап	Дисплей
При включване на захранването: мига както е обозначено. Изпълняват се първи проверки на захранването (8~10 мин).	
Когато няма грешка: свети както е обозначено (1~2 мин.).	
Готовност за работа: индикация на празен дисплей както е обозначено.	

- Изключено
--- Мига
— Включено

В случай на неизправност, кодът на неизправността се показва на потребителския интерфейс на вътрешния модул и на 7-сегментния дисплей на външния модул. Разрешете проблема съответно. Най-напред трябва да се провери комуникационното окабеляване.

Достъп

Използвайте BS1 за превключване между ситуацията по подразбиране, режим 1 и режим 2.

Достъп	Действие
Стандартна ситуация	
Режим 1	- Натиснете еднократно BS1. Индикацията на 7-сегментния дисплей се променя на: - Натиснете бутона BS1 още веднъж за връщане към нормален режим.
Режим 2	- Натиснете BS1 за поне пет секунди. Индикацията на 7-сегментния дисплей се променя на: - Натиснете бутона BS1 още веднъж (кратко) за връщане към ситуацията по подразбиране.

18 Конфигурация



ИНФОРМАЦИЯ

Ако сбъркате в процеса на въвеждане, натиснете BS1 за връщане към ситуацията по подразбиране (няма индикация на 7-сегментния дисплей: празно, вижте "18.1.4 За достъп до режим 1 и 2" ▶ 39).

18.1.5 За използване на режим 1

Режим 1 се използва за задаване на базови настройки и за следене на статуса на модула.

Какво	Как
Промяна и достъп до настройката в режим 1	1 Натиснете BS1 един път, за да изберете режим 1. 2 Натиснете BS2 за избор на желаната настройка. 3 Натиснете BS3 един път за достъп до стойността на избраната настройка.
За изход и връщане към началния статус	Натиснете BS1.

18.1.6 За използване на режим 2

Режим 2 се използва за задаване на полеви настройки на външния модул и система.

Какво	Как
Промяна и достъп до настройката в режим 2	▪ Натиснете BS1 за повече от пет секунди, за да изберете режим 2. ▪ Натиснете BS2 за избор на желаната настройка. ▪ Натиснете BS3 един път за достъп до стойността на избраната настройка.
За изход и връщане към началния статус	Натиснете BS1.
Промяна на стойността на избраната настройка в режим 2	▪ Натиснете BS1 за повече от пет секунди, за да изберете режим 2. ▪ Натиснете BS2 за избор на желаната настройка. ▪ Натиснете BS3 един път за достъп до стойността на избраната настройка. ▪ Натиснете BS2 за избор на желаната стойност на избраната настройка. ▪ Натиснете BS3 един път, за да потвърдите промяната. ▪ Натиснете BS3 отново за стартиране на работата с избраната стойност.

18.1.7 Режим 1: настройки на наблюдение

[1-1]

Показва статуса на работата в режим на нисък шум.

[1-1]	Описание
0	Модулът текущо не работи при ограничения за нисък шум.
1	Модулът текущо работи при ограничения за нисък шум.

[1-2]

Показва статуса на работата в режим на ограничена консумация на енергия.

[1-2]	Описание
0	Модулът в момента не работи с ограничение на мощността.
1	Модулът текущо работи в режим на ограничена консумация на енергия.

[1-5] [1-6]

Код	Показва...
[1-5]	Текущата позиция на целевия параметър T _e .
[1-6]	Текущата позиция на целевия параметър T _s .

[1-10]

Показва общия брой на свързаните вътрешни модули.

[1-17] [1-18] [1-19]

Код	Показва...
[1-17]	Последния код на неизправност
[1-18]	2-рия последен код на неизправност
[1-19]	3-тия последен код на неизправност

[1-40] [1-41]

Код	Показва...
[1-40]	Текущата комфортна настройка на охлаждане
[1-41]	Текущата комфортна настройка на отопление

18.1.8 Режим 2: настройки на място

[2-8]

T_e целева температура по време на работа в режим на охлаждане.

[2-8]	T _e целева [°C]
0 (по подразбиране)	Автоматичен
2	6
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11

[2-9]

T_s целева температура по време на работа в режим на отопление.

[2-9]	T _s целева (°C)
0 (по подразбиране)	Автомат.
1	41
3	43
6	46

[2-18]

Настройка на високо статично налягане на вентилатор.

Ако статичното налягане на вентилатора на външния модул се увеличи, въздушният поток намалява и мощността на електромотора на вентилатора се увеличава. Модулът е в състояние да оцени ESP чрез измервания.

Чрез тази настройка инсталаторът може да зададе ESP на фиксирано ниво или да промени момента на ESP оценка.

Бележка: При ниво на ESP над 45 Pa, се запазва ниво 0 за надеждност на електромотора на вентилатора.

[2-18]	Описание
0 (по подразбиране)	Автоматична настройка при режим на пускане в експлоатация и режим на готовност
1	Автоматична настройка само при режим на пускане в експлоатация
2	Ниво 0 (ESP между 0-20 Pa)
3	Ниво 1 (ESP между 20-35 Pa)
4	Ниво 2 (ESP между 35-45 Pa)

[2-20]

Ръчно зареждане на допълнително количество хладилен агент.

[2-20]	Описание
0 (по подразбиране)	Деактивирано.
1	Активирано. За спиране на ръчната операция по зареждане на допълнително количество хладилен агент (когато нужното количество е вече заредено), натиснете BS3. Ако тази функция не се прекъсне с натискане на BS3, уредът ще спре работа след 30 минути. Ако 30 минути не са били достатъчни за зареждане на нужното допълнително количество хладилен агент, функцията може да се активира отново с нова промяна на полевата настройка.

[2-60]

Настройка на супервайзорно дистанционно управление. Изисква се рестартиране на захранването за запазване на тази настройка.

За подробности относно супервайзорното дистанционно управление, вижте ["12.2 Изисквания към разположение на системата"](#) [► 19] или направете справка в ръководството за монтаж и експлоатация на дистанционното управление.

[2-60]	Описание
0 (по подразбиране)	Към системата няма свързано супервайзорно дистанционно управление
1	Към системата е свързано супервайзорно дистанционно управление

19 Пускане в експлоатация

**БЕЛЕЖКА**

Общ списък за проверка при пускане в експлоатация. След инструкциите за пускане в експлоатация в тази глава, можете да намерите общ списък за проверка при пускане в експлоатация в Daikin Business Portal (изисква се автентификация).

Този общ списък за проверка при пускане в експлоатация е допълнение към инструкциите в тази глава и може да се използва като насока и шаблон за отчет по време на въвеждането в експлоатация и предаването на потребителя.

**БЕЛЕЖКА**

ВИНАГИ не работете с модула с термистори и/или датчици/автомати за налягане. Ако това НЕ Е така, това може да доведе до изгаряне на компресора.

19.1 Предпазни мерки при пускане в употреба

**ВНИМАНИЕ**

НЕ извършвайте пробната експлоатация, докато работите по вътрешните модули.

При извършване на теста ще работи НЕ САМО външният, но и свързаните с него вътрешни модули. Работата по вътрешен модул по време на пробна експлоатация е опасно.

**БЕЛЕЖКА**

Включете захранването поне 6 часа преди начало на работата, за да се захранят отоплението на картата и да се предпази компресорът.

По време на пробната експлоатация ще започнат да работят външното тяло и вътрешните тела. Уверете се, че подготовките на всички вътрешни модули са приключени (местни тръби, електрическо окабеляване, обезвъздушаване, ...). Вижте ръководството за монтаж на вътрешния модул за подробности.

19.2 Проверки преди пускане в експлоатация

- След монтажа на уреда проверете посочените по-долу елементи.
- Затворете модула.
- Включете модула.

☐	Трябва да прочетете изцяло инструкциите за монтаж и експлоатация, описани в Справочник за монтажника и потребителя .
☐	Инсталация Проверете дали уредът е правилно закрепен, за да се избегне прекомерен шум и вибрации при пускане на модула.
☐	Окабеляване на място Уверете се, че местното окабеляване е извършено съгласно инструкциите и указанията, описани в глава "16 Електрическа инсталация" [► 33], съгласно схемите на окабеляване и съгласно приложимото законодателство.
☐	Захранващо напрежение Проверете захранващото напрежение на местното елтабло. Напрежението ТРЯБВА да съответства на посоченото върху табелката със спецификации на уреда.
☐	Заземяване Уверете се, че заземяващите кабели са свързани правилно и клемите им са затегнати.
☐	Проверка за изолация на основното захранване Като използвате мегаомметър за 500 V, проверете дали съпротивлението на изолацията е 2 MΩ или повече, като приложите напрежение от 500 V на постоянния ток между клемите на захранващия проводник и масата. НИКОГА НЕ използвайте мегаомметър за междумодулните кабели.
☐	Предпазители, прекъсвачи или защитни устройства Проверете дали предпазители прекъсвачите или местно монтираните защитни устройства са от размер и тип, указан в глава "16.2 Спецификации на стандартните компоненти на окабеляването" [► 34]. Уверете се, че няма предпазители или защитни устройства, свързани на късо.

19 Пускане в експлоатация

☐	Вътрешно окабеляване Проверете визуално превключвателната кутия за разхлабени съединения или повредени електрически компоненти.
☐	Размери и изолация на тръбите Уверете се, че са монтирани тръби с подходящите размери, и че изолацията им е изпълнена правилно.
☐	Спирателни клапани Уверете се, че спирателните вентили са отворени както от страна на течния, така и от страна на газообразния кръг.
☐	Повредено оборудване Проверете вътрешността на уреда за повредени компоненти или смачкани тръби.
☐	Утечка на хладилен агент Проверете вътрешността на уреда за утечка на охладител. Ако има утечка на хладилен агент, опитайте да я отстраните. Ако ремонтът не е успешен, обадете се на местния ви доставчик. Не докосвайте охладителния агент, който е изтекъл от съединенията на тръбопровода. Това може да доведе до измръзване.
☐	Утечка на масло Проверете компресора за утечка на масло. Ако има утечка на масло, опитайте да я отстраните. Ако ремонтът не е успешен, обадете се на местния ви доставчик.
☐	Вход/изход на въздух Проверете дали отворите за вход и изход на въздух на модула HE са запушени от хартия, картон или други материали.
☐	Допълнително зареждане с хладилен агент Количеството охладител, което трябва да се допълни, следва да се запише на етикета "Допълнен охладител" и да се прикрепи към задната страна на предния капак.
☐	Изисквания за R32 оборудване Уверете се, че системата отговаря на всички изисквания, описани в следващата глава: "2.1 Инструкции за оборудване, използващо хладилен агент R32" [7].
☐	Полеви настройки Уверете се, че всички полеви настройки, които искате да зададете, са направени. Вижте "18.1 Извършване на полеви настройки" [38].
☐	Дата на монтаж и настройки на място Запишете датата на монтажа върху стикера, разположен от вътрешната страна на преден панел, съгласно EN60335-2-40, и пазете информация за съдържанието на направените настройки на място.

19.3 Проверки при пускане в експлоатация

☐	За изпълнение на пробна експлоатация.
--------------------------	---------------------------------------

19.4 Относно пробната експлоатация на системата



БЕЛЕЖКА
Направете пробна експлоатация след първия монтаж. В противен случай, на потребителския интерфейс ще се изведе код за неизправност U3 и няма да може да се извърши нормална работа или пробна експлоатация на отделните вътрешни модули.

Долната процедура описва пробна експлоатация на цялостната система. Тази операция проверява и оценява следните елементи:

- Проверете за неправилно окабеляване (проверка на комуникация между вътрешни модули).
- Проверка на отварянето на спирателните клапани.
- Оценка на дължината на тръбопроводите.
- Аномалиите по вътрешните модули не могат да се проверяват за всеки модул поотделно. След завършване на пробната експлоатация, проверете вътрешните модули един по един чрез нормална експлоатация с помощта на потребителския интерфейс. Вижте ръководството за монтаж на вътрешния модул за повече информация относно отделните пробни експлоатации.



- ИНФОРМАЦИЯ**
- Постигането на уеднаквено състояние на хладилния агент преди начало на работа на компресора може да отнеме до 10 минути.
 - По време на пробната експлоатация, шумът от охладителния агент или магнитният звук от соленоидния клапан може да станат силни и дисплеят може да се промени. Това не са неизправности.

19.5 За изпълнение на пробна експлоатация (7-сегментен дисплей)

- Уверете се, че всички полеви настройки, които искате да зададете, са направени; вижте "18.1 Извършване на полеви настройки" [38].
- Включете захранването на външния и на свързаните вътрешни модули.



БЕЛЕЖКА
Включете захранването поне 6 часа преди начало на работата, за да се захрани отоплението на картера и да се предпази компресорът.

- Уверете се, че е налице подрабращащата се ситуация (празен ход); вижте "18.1.4 За достъп до режим 1 и 2" [39]. Натиснете BS2 за 5 или повече секунди. Модулът ще започне пробна експлоатация.

Резултат: Пробната експлоатация се извършва автоматично, външният модул ще изведе на дисплея "E01", а индикациите "Test operation" (Пробна експлоатация) и "Under centralized control" (Под централизирано управление) ще се изведат на дисплея на потребителския интерфейс на вътрешните модули.

Стъпки по време на автоматична процедура за пробна експлоатация:

Стъпка	Описание
E01	Контрол преди стартиране (изравняване на налягането)
E02	Стартов контрол охлаждане
E03	Стабилни условия на охлаждане

Стъпка	Описание
Е04	Проверка на комуникация
Е05	Проверка на спирателен клапан
Е06	Проверка на дължина на тръби
Е09	Изпомпване
Е10	Модулът е спрял

**ИНФОРМАЦИЯ**

По време на пробната експлоатация е невъзможно спирането на уреда от потребителски интерфейс. За прекъсване на работата, натиснете бутона BS3. Модулът ще спре след ± 30 секунди.

- 4 Проверете резултата от пробната експлоатация на 7-сегментния дисплей на външния модул.

Приключване	Описание
Нормално приключване	Няма индикация на 7-сегментния дисплей (празен).
Ненормално приключване	Индикация на код за неизправност на 7-сегментния дисплей. Вижте "19.6 Коригиране след ненормалното завършване на пробната експлоатация" [p 43] за мерки относно коригиране на неизправностите. Когато пробната експлоатация приключи напълно, нормална работа е възможна след 5 минути.

19.6 Коригиране след ненормалното завършване на пробната експлоатация

Пробната експлоатация е завършена само, ако на 7-сегментния дисплей не е изведен код за неизправност. В случай на изведен на дисплея код за неизправност, извършете съответните коригиращи действия, описани в таблицата с кодовете за неизправност. Направете отново пробна експлоатация и потвърдете, че неизправността е отстранена.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Вижте ръководството за монтаж на вътрешния модул за подробни кодове за грешка, свързани с вътрешните модули.

20 Отстраняване на проблеми

20.1 Решаване на проблеми въз основа на кодове за грешка

В случай на изведен на дисплея код за неизправност, извършете съответните коригиращи действия, описани в таблицата с кодовете за неизправност.

След коригиране на неизправността, натиснете BS3 за изчистване на кода за неизправност и повторно опитване на операцията.

**ИНФОРМАЦИЯ**

Ако възникне неизправност, кодът за грешка се извежда на 7-сегментния дисплей на външния модул и на потребителския интерфейс на вътрешния модул.

20.1.1 Кодове на грешки: Обзор

В случай на други кодове за грешка, обърнете се към вашия местен доставчик.

Основен код	Причина	Решение	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
RD-11	R32 сензорът в един от вътрешните модули е установил утечка на хладилен агент ^(c)	Възможна утечка на R32. Системата автоматично ще започне операция по извличане на хладилен агент, за да съхрани целия хладилен агент във външния модул. След операцията по извличане на хладилен агент, системата преминава в заключено състояние. Необходим е сервиз за ремонт на утечката и активиране на системата. За повече информация, вижте ръководството за сервизно обслужване.	✓	✓
RD/EN	Грешка в системата за безопасност (проверка за утечки) ^(c)	Възникна грешка, свързана със системата за безопасност. За повече информация, вижте ръководството за сервизно обслужване.	✓	
EN-01	Неизправност на R32 сензор в един от вътрешните модули ^(c)	Проверете съединението на PCB или изпълнителния механизъм. Системата ще продължи да работи, но вътрешният модул в обхвата ще спре да работи. За повече информация, вижте ръководството за сервизно обслужване.		✓
EN-02	Изтекъл срок на годност на R32 сензор в един от вътрешните модули ^(c)	Един от сензорите е с изтекъл срок на годност и трябва да бъде сменен. За повече информация, вижте ръководството за сервизно обслужване.		
EN-05	Остават 6 месеца до изтичане на срока на годност на R32 сензор в един от вътрешните модули ^(c)	Един от R32 сензорите е с изтичащ срок на годност и трябва да бъде сменен скоро.		

20 Отстраняване на проблеми

Основен код	Причина	Решение	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
<i>E1</i>	Изчакване на потвърждение за смяна на R32 сензор от един от вътрешните модули ^(c)	Изчакване на потвърждение за смяна на R32 сензор от един от вътрешните модули. За повече информация, вижте ръководството за сервисно обслужване.		
<i>E3</i>	- Спирателният вентил на външното тяло е оставен затворен. - Презареждане с охладител	- Отворете спирателния вентил на течния и газообразния контур. - Преизчислете необходимото количество хладилен агент според дължината на тръбния път и коригирайте нивото на зареждане с хладилен агент чрез отнемане на излишъка с помощта на машина за възстановяване.	✓	
<i>E4</i>	- Спирателният вентил на външното тяло е оставен затворен. - Недостатъчно количество охладител	- Отворете спирателния вентил на течния и газообразния контур. - Проверете дали допълнителното зареждане с охладител е извършено правилно. Преизчислете необходимото количество охладител, като вземете предвид дължината на тръбопровода, и добавете недостигащото количество охладител.	✓	
<i>E9</i>	Неизправен електронен разширителен клапан (Y1E) - A1P (X21A) / (Y3E) - A1P (X23A)	Проверете съединението на PCB или изпълнителния механизъм.	✓	
<i>F3</i>	- Спирателният вентил на външното тяло е оставен затворен. - Недостатъчно количество охладител	- Отворете спирателния вентил на течния и газообразния контур. - Проверете дали допълнителното зареждане с охладител е извършено правилно. Преизчислете необходимото количество охладител, като вземете предвид дължината на тръбопровода, и добавете недостигащото количество охладител.	✓	
<i>F6</i>	Презареждане с охладител	Преизчислете необходимото количество хладилен агент според дължината на тръбния път и коригирайте нивото на зареждане с хладилен агент чрез отнемане на излишъка с помощта на машина за възстановяване.	✓	
<i>H9</i>	Неизправност на сензор за околна температура (R1T) - A1P (X18A)	Проверете съединението на PCB или изпълнителния механизъм.	✓	
<i>J3</i>	Неизправност на сензор за изходна температура (R21T): прекъсната верига / окъсена верига - A1P (X19A)	Проверете съединението на PCB или изпълнителния механизъм.	✓	
<i>J5</i>	Неизправност на сензор за смукателна температура (R3T) - A1P (X30A) (всмукване) / (R5T) - A1P (X30A) (подохлаждане)	Проверете съединението на PCB или изпълнителния механизъм.	✓	
<i>J6</i>	Неизправност на сензор за температура на течност (серпентина) (R4T) - A1P (X30A)	Проверете съединението на PCB или изпълнителния механизъм.	✓	
<i>J7</i>	Неизправност на сензор за температура на течен хладилен агент (след недозагряване HE) (R7T) - A1P (X30A)	Проверете съединението на PCB или изпълнителния механизъм.	✓	
<i>J9</i>	Неизправност на сензор за температура на газообразен хладилен агент (след недозагряване HE) (R6T) - A1P (X30A) (свръхнагряване)	Проверете съединението на PCB или изпълнителния механизъм.	✓	
<i>JR</i>	Неизправност на сензор за високо налягане (S1NPH): прекъсната верига / окъсена верига - A1P (X32A)	Проверете съединението на PCB или изпълнителния механизъм.	✓	
<i>JC</i>	Неизправност на сензор за ниско налягане (S1NPL): прекъсната верига / окъсена верига - A1P (X31A)	Проверете съединението на PCB или изпълнителния механизъм.	✓	
<i>LC</i>	Управление външен модул - инвертор: Проблем в INV1 / FAN1 управление	Проверка на връзката.	✓	
<i>P1</i>	INV1 дисбаланс на захранващо напрежение	Проверете дали захранването е в диапазона.		
<i>U2</i>	Недостатъчно захранващо напрежение	Проверете дали се подава достатъчно захранващо напрежение.	✓	
<i>U3</i>	Код на неизправност: Пробна експлоатация на системата още не е извършена (работа на системата не е възможна)	Изпълнете пробна експлоатация на системата.		

Основен код	Причина	Решение	SVEO ^(a)	SVS ^(b)
U4	Външният модул не получава захранване.	Проверете дали захранващото окабеляване за външното тяло е свързано правилно.	✓	
U9	- Системно несъответствие. Комбинация от погрешни типове вътрешни модули (R410A, R407C, RA, и др.) - Неизправност на вътрешен модул	Проверете дали и други вътрешни модули нямат неизправност и се уверете, че комбинацията от вътрешни модули е разрешена.	✓	
U9	Свързани са вътрешни модули от неправилен тип.	Проверете типа на текущо свързаните вътрешни блокове. Ако те не са подходящи, подменете ги.	✓	
U11	Неправилни съединения между модулите.	Извършете правилно вътрешното свързване F1 и F2 на свързания разклонителен блок към РС платката на външния модул (КЪМ РБ). Уверете се, че комуникацията с разклонителния блок е активирана.	✓	
UF	- Спирателният вентил на външното тяло е оставен затворен. - Тръбите и проводниците на указания вътрешен модул не са свързани правилно към външния модул.	- Отворете спирателния вентил на течния и газообразния контур. - Уверете се, че тръбите и проводниците на указания вътрешен модул са свързани правилно към външния модул.	✓	

^(a) SVEO клемата осигурява електрически контакт, който затваря в случай, че възникне обозначената грешка.


^(b) SVS клемата осигурява електрически контакт, който затваря в случай, че възникне обозначената грешка.

^(c) Кодът за грешка се извежда на потребителския интерфейс на вътрешния модул, където е възникнала грешката.

20.2 Система за откриване на утечка на хладилен агент

Нормална работа

По време на нормална работа, дистанционното управление само за аларма и наблюдение не функционира. Екранът на дистанционното управление само за аларма и наблюдение ще бъде изгасен. Работата на дистанционното управление може да се провери чрез натискане на бутона  за отваряне на менюто на монтажника.

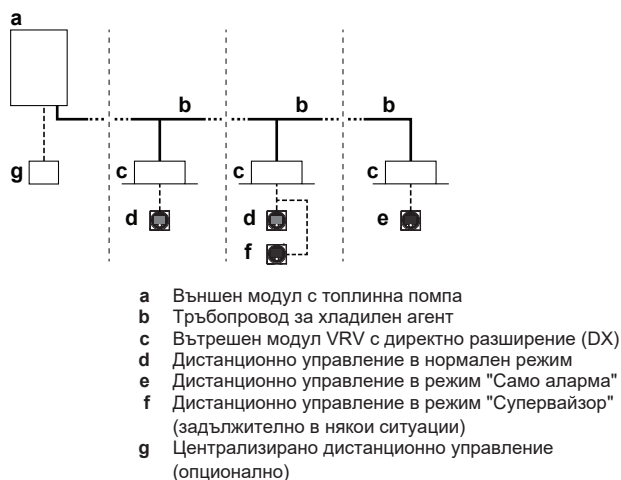

Бележка: По време на стартиране на системата, режимът на дистанционно управление може да се провери на екрана.

Работа в режим на откриване на утечки

Ако сензорът за R32 във вътрешния модул установи утечка на хладилен агент, потребителят ще бъде предупреден както от звукови, така и от визуални сигнали на дистанционното управление на вътрешния модул с утечка (и супервайзорното дистанционно управление, ако е приложимо). В същото време външният модул ще започне операция по извличане на хладилния агент, за да намали количеството на хладилния агент във вътрешната система.

След операцията по извличане на хладилен агент се извежда код за грешка и модулът е в заключено състояние. Информацията за обратна връзка на дистанционното управление след операцията по откриване на утечката ще зависи от неговия режим.

Необходим е сервиз за ремонт на утечката и активиране на системата. За повече информация, вижте ръководството за сервизно обслужване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът е оборудван със система за разпознаване на утечки на хладилен агент за безопасност.

За да бъде ефективен, уредът ТРЯБВА да бъде захранван с електрически ток през цялото време след монтажа, с изключение на сервизното обслужване.



21 Бракуване

Бележка: Възможно е да се спре алармата за откриване на утечки от дистанционното управление и от приложението. За спиране на алармата от дистанционното управление натиснете  за 3 секунди.

Бележка: Откриването на утечки ще задейства SVS изход. За повече информация, вижте ["16.4 За свързване на външните изходи"](#) [р 35].

Бележка: Може да се добави опционална изходна печатна платка за вътрешния, за да осигури изход за външно устройство. Изходната печатна платка ще се задейства в случай, че бъде открита утечка. За точно име на модела вижте списъка с опции на вътрешния модул. За повече информация относно тази опция, вижте ръководството за инсталиране на опционалната изходна печатна платка

Бележка: Някои централизирани дистанционни управления могат да се използват и като супервайзорно дистанционно управление. За повече подробности относно инсталирането, моля, вижте ръководството за монтаж на централизираните дистанционни управления.



БЕЛЕЖКА

Сензорът за утечка на хладилен агент R32 е полупроводников детектор, който може да открие неправилно вещества, различни от хладилния агент R32. Избягвайте използването на химически вещества (например органични разтворители, спрей за коса, боя) във високи концентрации, в непосредствена близост до вътрешния модул, тъй като това може да причини неправилно откриване от страна на сензора за утечка на хладилен агент R32.

21 Бракуване



БЕЛЕЖКА

НЕ се опитвайте сами да демонтирате системата: демонтажът на системата, изхвърлянето/предаването за рециклиране на хладилния агент, на маслото и на други части ТРЯБВА да отговаря на изискванията на приложимото законодателство. Уредите ТРЯБВА да се разглеждат като техника със специален режим на обработка за рециклиране, повторно използване и възстановяване.

22 Технически данни

На регионалния уебсайт Daikin (обществено достъпен) има **частичен набор** от най-новите технически данни. На Daikin Business Portal (изисква се удостоверяване на самоличността) има **пълен набор** от най-новите технически данни.

22.1 Сервизно пространство: Външен модул


Страна на всмукване	На илюстрацията от вътрешната страна на предната корица на това ръководство, сервизното разстояние при смукателната страна се базира на 35°C DB и работа в режим на охлаждане. Предвидете повече пространство в следните случаи: - Когато температурата на смукателната страна редовно надвишава тази температура. - Когато топлинният товар на външните модули се очаква да надвишава редовно максималния работен капацитет.
Страна за отвеждане на въздух	При разполагане на модулите предвиждайте място за тръбите за хладилен агент. Ако разположението Ви не съвпада някое от описаните по-долу, свържете се с Вашия дилър.

Единичен модул  | Единичен ред от модули 

Вижте ["фигура 1"](#) [р 2] от вътрешната страна на предната корица на това ръководство.

⁽¹⁾ За по-добро сервизно обслужване използвайте разстояние от страна до страна ≥250 mm.

- A,B,C,D Препятствия (стени/шумозащитни панели)
- E Препятствие (таван)
- a,b,c,d,e Минимално сервизно пространство между модула и препятствията A, B, C, D и E
- e_B Максимално разстояние между модула и ръба на препятствие E, по посока на препятствие B
- e_D Максимално разстояние между модула и ръба на препятствие E, по посока на препятствие D
- H_U Височина на модула
- H_B,H_D Височина на препятствия B и D
- 1 Уплътнете дъното на монтажната рамка, за да не допуснете отделения въздух да се върне назад към смукателната страна през дъното на модула.
- 2 Могат да се монтират най-много два модула. Не е разрешено

Няколко реда от модули 

Вижте ["фигура 2"](#) [р 2] от вътрешната страна на предната корица на това ръководство.

⁽¹⁾ За по-добро сервизно обслужване използвайте разстояние от страна до страна ≥250 mm.


Наредени един върху друг модули (макс. 2 нива) 

Вижте ["фигура 3"](#) [р 2] от вътрешната страна на предната корица на това ръководство.

⁽¹⁾ За по-добро сервизно обслужване използвайте разстояние от страна до страна ≥250 mm.

- A1=>A2 (A1) Ако има опасност от стичане на отточна вода и замръзване между горните и долните модули... (A2) Тогава монтирайте **навес** между горните и долните модули. Монтирайте горния модул достатъчно високо над долния модул, за да предпазите от натрупване на лед по долната плоча на горния модул.
- B1=>B2 (B1) Ако няма опасност от стичане на отточна вода и замръзване между горните и долните модули... (B2) Тогава не се изисква монтиране на навес, но **изолирайте пролуката** между горния и долния модул, за да не допуснете отделения въздух да се върне назад към смукателната страна през дъното на модула.

22.2 Схема на тръбопроводите: Външно тяло

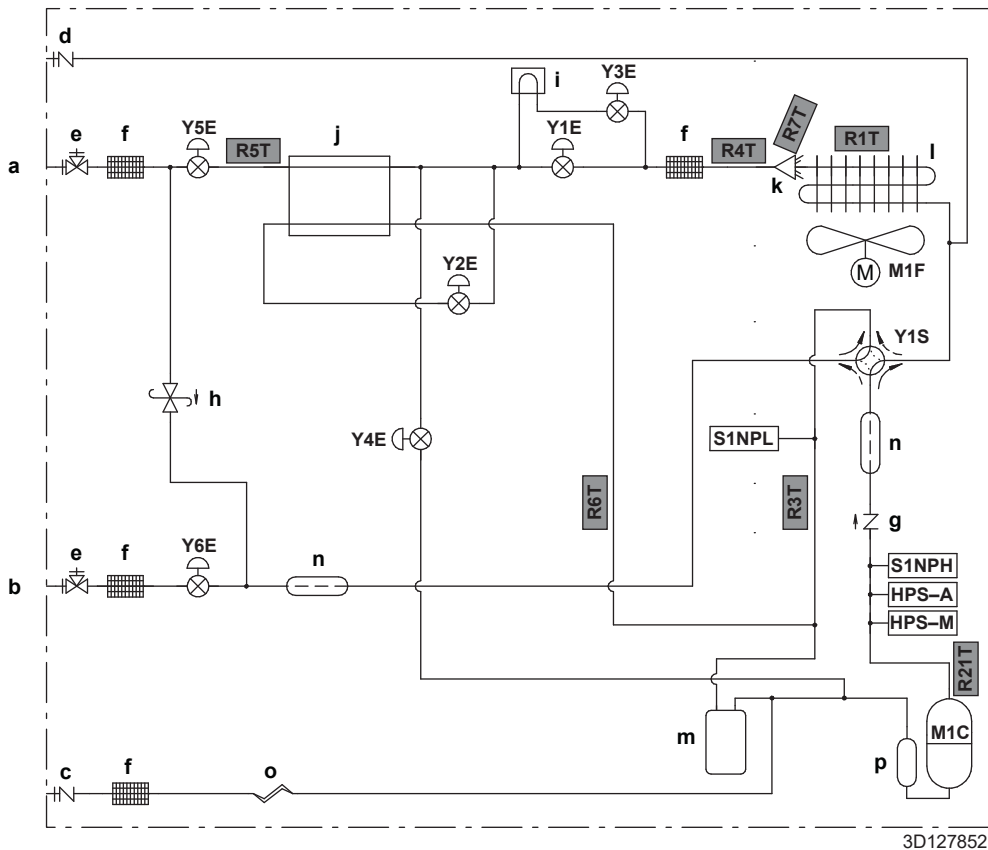

- a** Течност
b Газ
c Порт за зареждане
d Сервизен порт
e Спирателен клапан
f Филтър за хладилен агент
g Еднопосочен клапан
h Предпазен вентил
i Охлаждане на РСВ
j Двойна тръба, топлообменник
k Разпределител
l Теплообменник
m Акумулатор
n Шумозаглушител
o Капилярна тръбичка
p Компресорен акумулатор
M1C Компресор
M1F Двигател на вентилатор
HPS-A Превключвател за високо налягане – автоматично възстановяване
HPS-M Превключвател за високо налягане – ръчно възстановяване
S1NPL Сензор за ниско налягане
S1NPH Сензор за високо налягане
Y1E Електронен разширителен клапан (основен – EVM1)
Y2E Електронен разширителен клапан (EVT)
Y3E Електронен разширителен клапан (основен – EVM2)
Y4E Електронен разширителен клапан (EVL)
Y5E Електронен разширителен клапан (EVSL)
Y6E Електронен разширителен клапан (EVSG)
Y1S 4-посочен клапан

- Термистори:**
R1T Термистор (околна среда)
R3T Термистор (всмукване)
R4T Термистор (течност)
R5T Термистор (недозагряване)
R6T Термистор (свръхнагряване)
R7T Термистор (топлообменник)
R10T Термистор (ребра)
R21T Термистор (изпускане)

- Поток на хладилен агент:**
 Охлаждане
 Отопление

22.3 Електрическата схема: Външно тяло




Електромонтажната схема се доставя с външното тяло и се намира от вътрешната страна на сервизния капак.

Символи:

- X1M** Главна клема
 Заземяване
15 Проводник номер 15

- Местно окабеляване
 Местен кабел
 **/12.2 Връзка ** продължава на страница 12 колона 2
① Няколко възможности за окабеляване
 Опция

22 Технически данни

	Не е инсталирано в превключвателната кутия
	Окабеляването зависи от модела
	Печатна платка

Легенда за електрическа схема (монофазни модели V1):



A1P	Печатна платка (основна)
A2P	Печатна платка (подчинена)
A3P	Печатна платка (резервна)
A4P	Печатна платка (селектор за охлаждане/ отопление)
BS* (A1P)	Бутони (mode, set, return, test, reset)
DS* (A1P)	DIP превключвател
E1H	Нагревател на долния панел (опция)
E1HC	Нагревател на картера
F1U (A1P)	Предпазител (М 56 А / 250 V)
F1U (A2P)	Предпазител (Т 3,15 А / 250 V)
F1U	Предпазител (Т 1,0 А / 250 V)
F2U (A1P)	Предпазител (Т 6,3 А / 250 V)
F3U (A1P)	Предпазител (Т 6,3 А / 250 V)
F6U (A1P)	Предпазител (Т 5,0 А / 250 V)
F101U (A3P)	Предпазител (Т 2,0 А / 250 V)
HAP (A1P)	Светодиод за работа (сервизен индикатор - зелен)
K*M (A1P)	Контактор на PCB
K*R (A*P)	Реле на PCB
M1C	Електродвигател (компресор)
M1F	Електродвигател (вентилатор)
PS (A*P)	Превключване на захранване
Q1	Прекъсвач при претоварване
Q1DI	Прекъсвач при утечка на земята (закупува се на място)
R1T	Термистор (околна среда)
R3T	Термистор (всмукване)
R4T	Термистор (течност)
R5T	Термистор (недозагряване)
R6T	Термистор (свръхнагряване)
R7T	Термистор (топлообменник)
R10T	Термистор (ребра)
R21T	Термистор (изпускане)
R*T	PTC термистор
S1NPH	Сензор за високо налягане
S1NPL	Сензор за ниско налягане
S1PH	Превключвател за високо налягане
S1S	Управляващ превключвател за въздух (опция)
S2S	Превключвател на режимите охлаждане/ отопление (опция)
SEG* (A1P)	7-сегментен дисплей
SFB	Вход за грешка при механична вентилация (закупува се отделно)
V1R, V2R (A1P)	IGBT захранващ модул
V3R (A1P)	Диоден модул
X*A	PCB конектор
X*M	Контактна пластина
X*Y	Конектор



Y1E	Електронен разширителен клапан (основен – EVM1)
Y2E	Електронен разширителен клапан (EVT)
Y3E	Електронен разширителен клапан (основен – EVM2)
Y4E	Електронен разширителен клапан (EVL)
Y5E	Електронен разширителен клапан (EVSL)
Y6E	Електронен разширителен клапан (EVSG)
Y1S	Електромагнитен клапан (4-посочен клапан)
Y3S	Изход при грешка в работата (SVEO) (закупува се отделно)
Y4S	Изход на сензор за утечка (SVS) (закупува се отделно)
Z*C	Шумозаглушител (феритна сърцевина)
Z*F (A*P)	Противошумов филтър

Легенда за електрическа схема (трифазни модели Y1):

A1P	Печатна платка (основна)
A2P	Печатна платка (подчинена)
A3P	Печатна платка (резервна)
A4P	Печатна платка (селектор за охлаждане/ отопление)
A5P	Печатна платка (филтър за шум)
BS* (A1P)	Бутони (mode, set, return, test, reset)
C* (A1P)	Кондензатори
DS* (A1P)	DIP превключвател
E1H	Нагревател на долния панел (опция)
E1HC	Нагревател на картера
F1U (A1P)	Предпазител (Т 6,3 А / 250 V)
F1U (A2P)	Предпазител (Т 3,15 А / 250 V)
F1U	Предпазител (Т 1,0 А / 250 V)
F6U (A1P)	Предпазител (Т 6,3 А / 250 V)
F7U (A1P)	Предпазител (Т 5,0 А / 250 V)
F101U (A3P)	Предпазител (Т 2,0 А / 250 V)
HAP (A1P)	Светодиод за работа (сервизен индикатор - зелен)
K*M (A1P)	Контактор на PCB
K*R (A*P)	Реле на PCB
L1R (A*P)	Реактор
M1C	Електродвигател (компресор)
M1F	Електродвигател (вентилатор)
PS (A*P)	Превключване на захранване
Q1	Прекъсвач при претоварване
Q1DI	Прекъсвач при утечка на земята (закупува се на място)
R* (A*P)	Резистор
R1T	Термистор (околна среда)
R3T	Термистор (всмукване)
R4T	Термистор (течност)
R5T	Термистор (недозагряване)
R6T	Термистор (свръхнагряване)
R7T	Термистор (топлообменник)
R10T	Термистор (ребра)
R21T	Термистор (изпускане)
R*T	PTC термистор
S1NPH	Сензор за високо налягане

S1NPL	Сензор за ниско налягане
S1PH	Превключвател за високо налягане
S1S	Управляващ превключвател за въздух (опция)
S2S	Превключвател на режимите охлаждане/ отопление (опция)
SEG* (A1P)	7-сегментен дисплей
SFB	Вход за грешка при механична вентилация (закупува се отделно)
V*D	Диоден модул
V1R, V2R (A1P)	IGBT захранващ модул
V3R (A1P)	Диоден модул
X*A	PCB конектор
X*M	Контактна пластина
X*Y	Конектор
Y1E	Електронен разширителен клапан (основен – EVM1)
Y2E	Електронен разширителен клапан (EVT)
Y3E	Електронен разширителен клапан (основен – EVM2)
Y4E	Електронен разширителен клапан (EVL)
Y5E	Електронен разширителен клапан (EVSL)
Y6E	Електронен разширителен клапан (EVSG)
Y1S	Електромагнитен клапан (4-посочен клапан)
Y3S	Изход при грешка в работата (SVEO) (закупува се отделно)
Y4S	Изход на сензор за утечка (SVS) (закупува се отделно)
Z*C	Шумозаглушител (феритна сърцевина)
Z*F (A*P)	Противошумов филтър

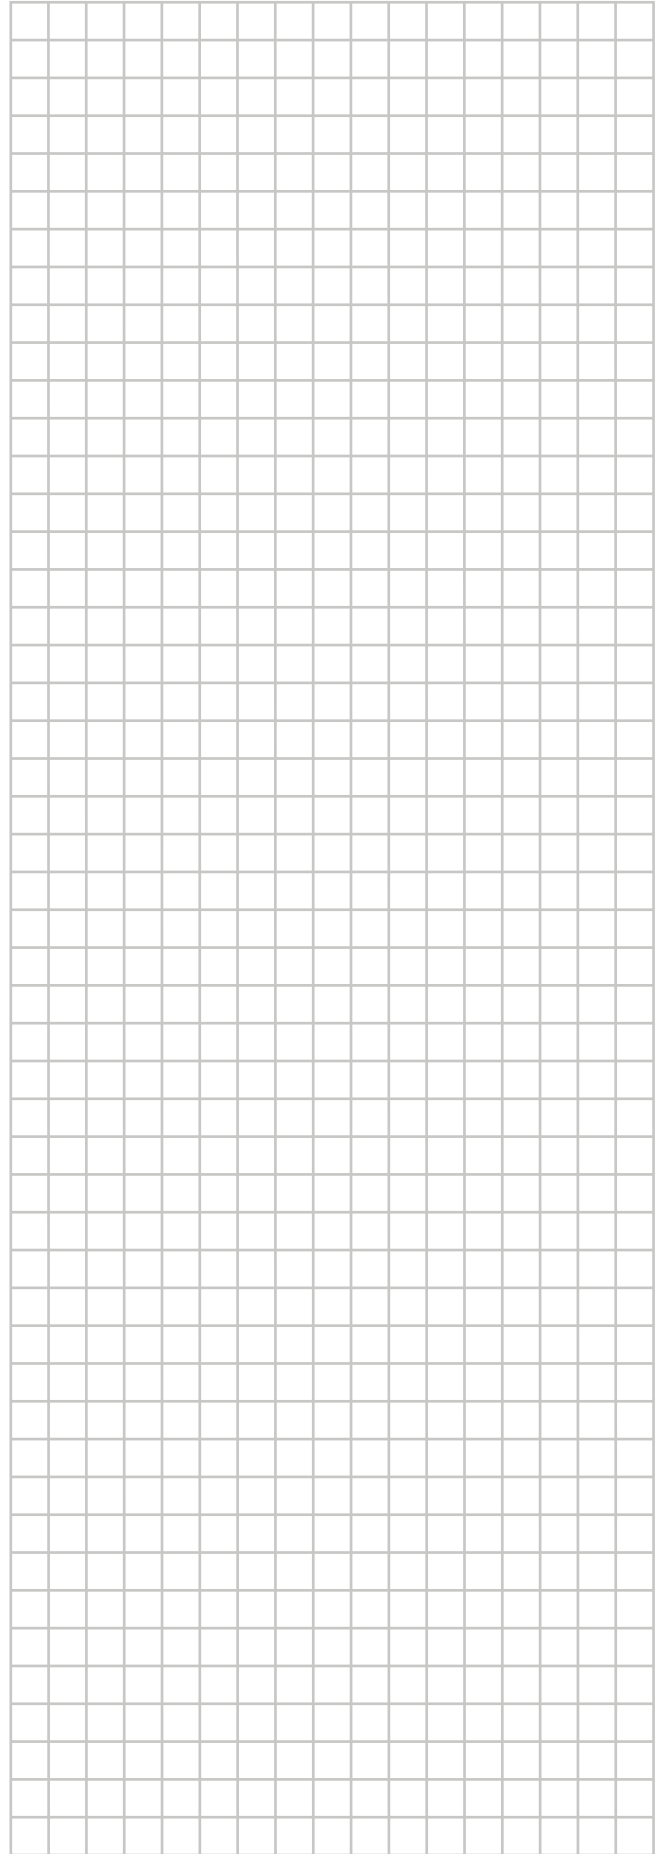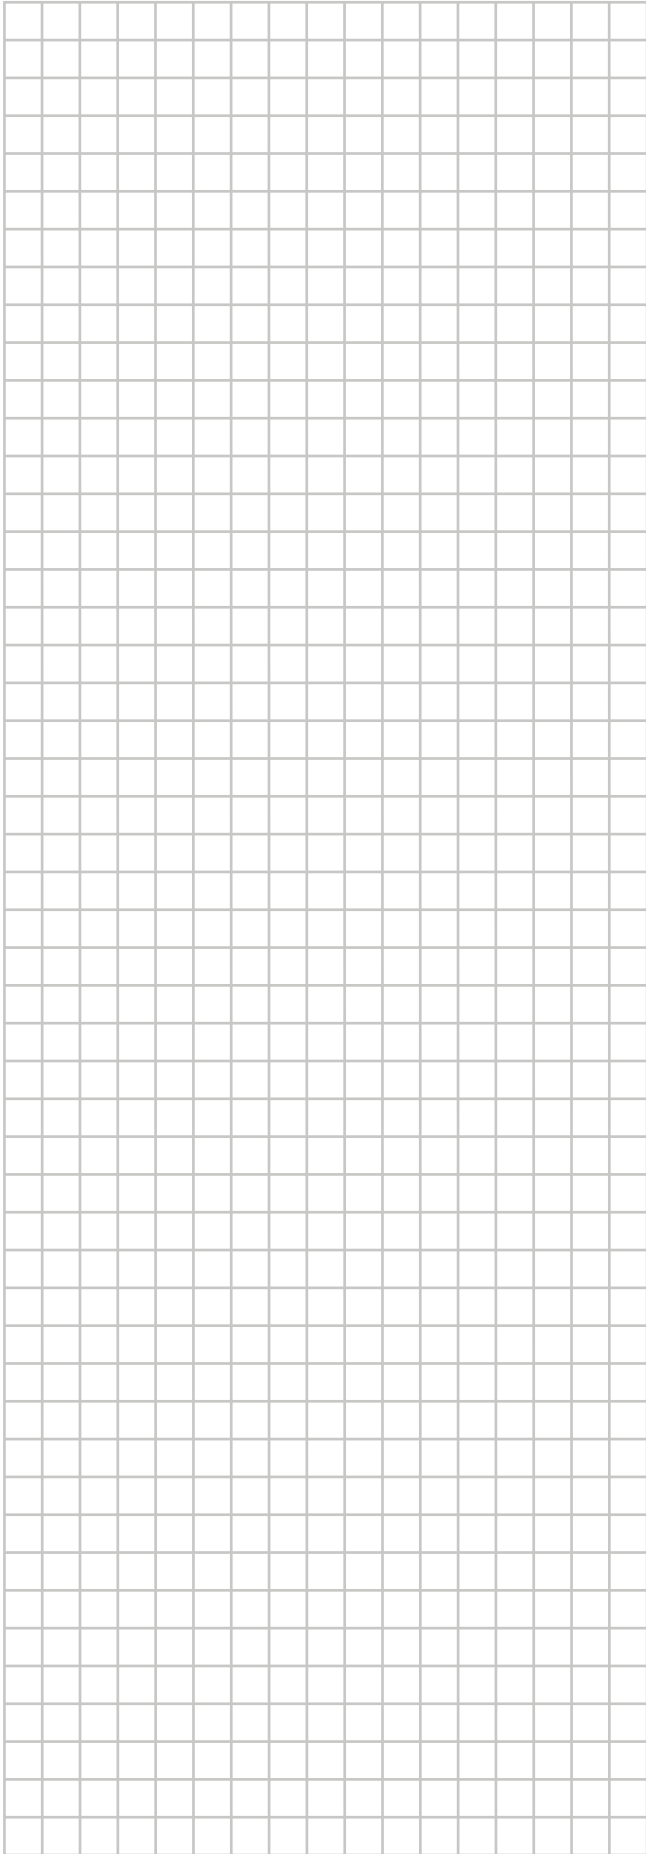

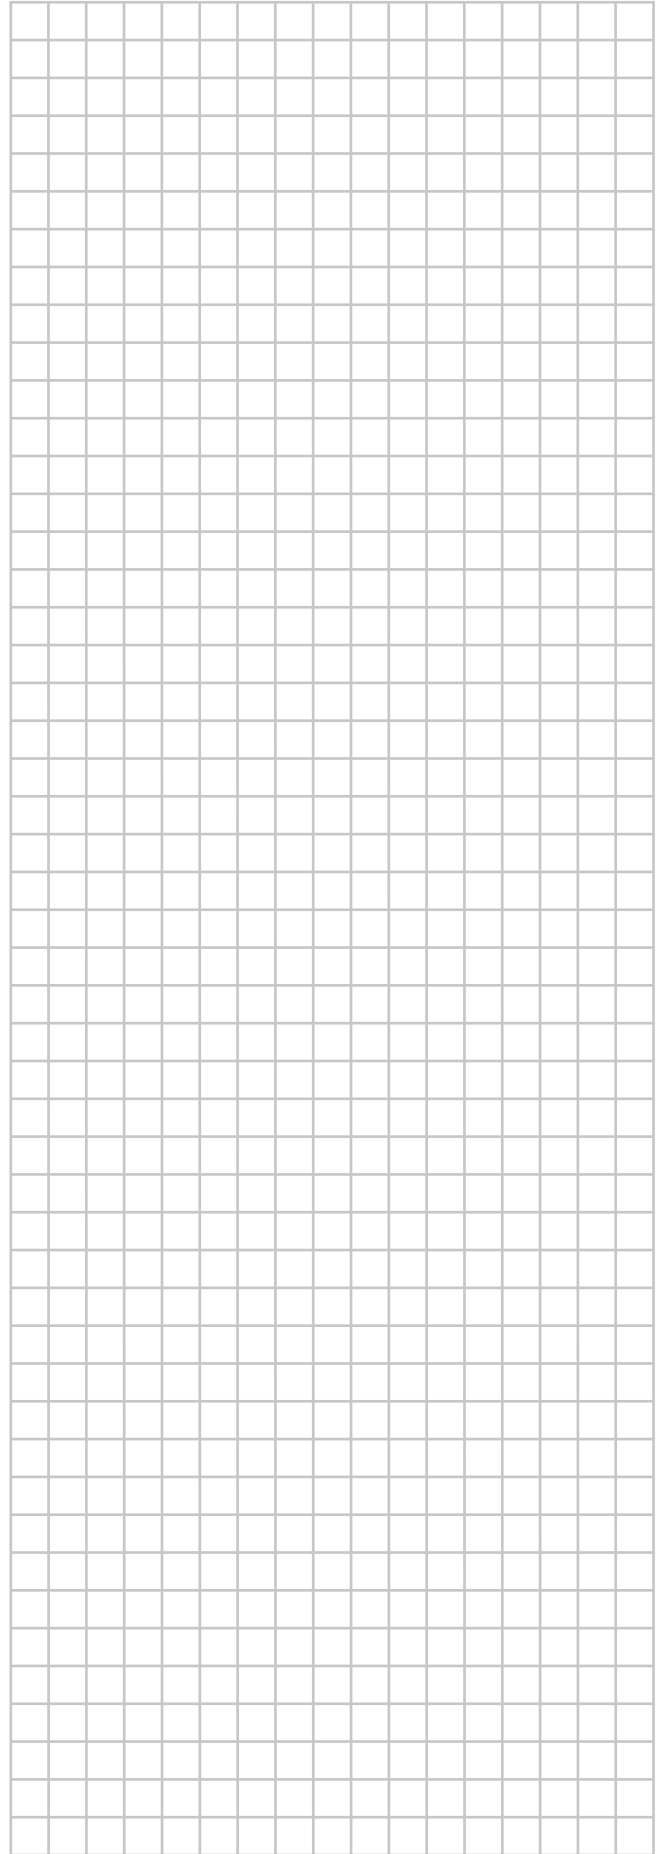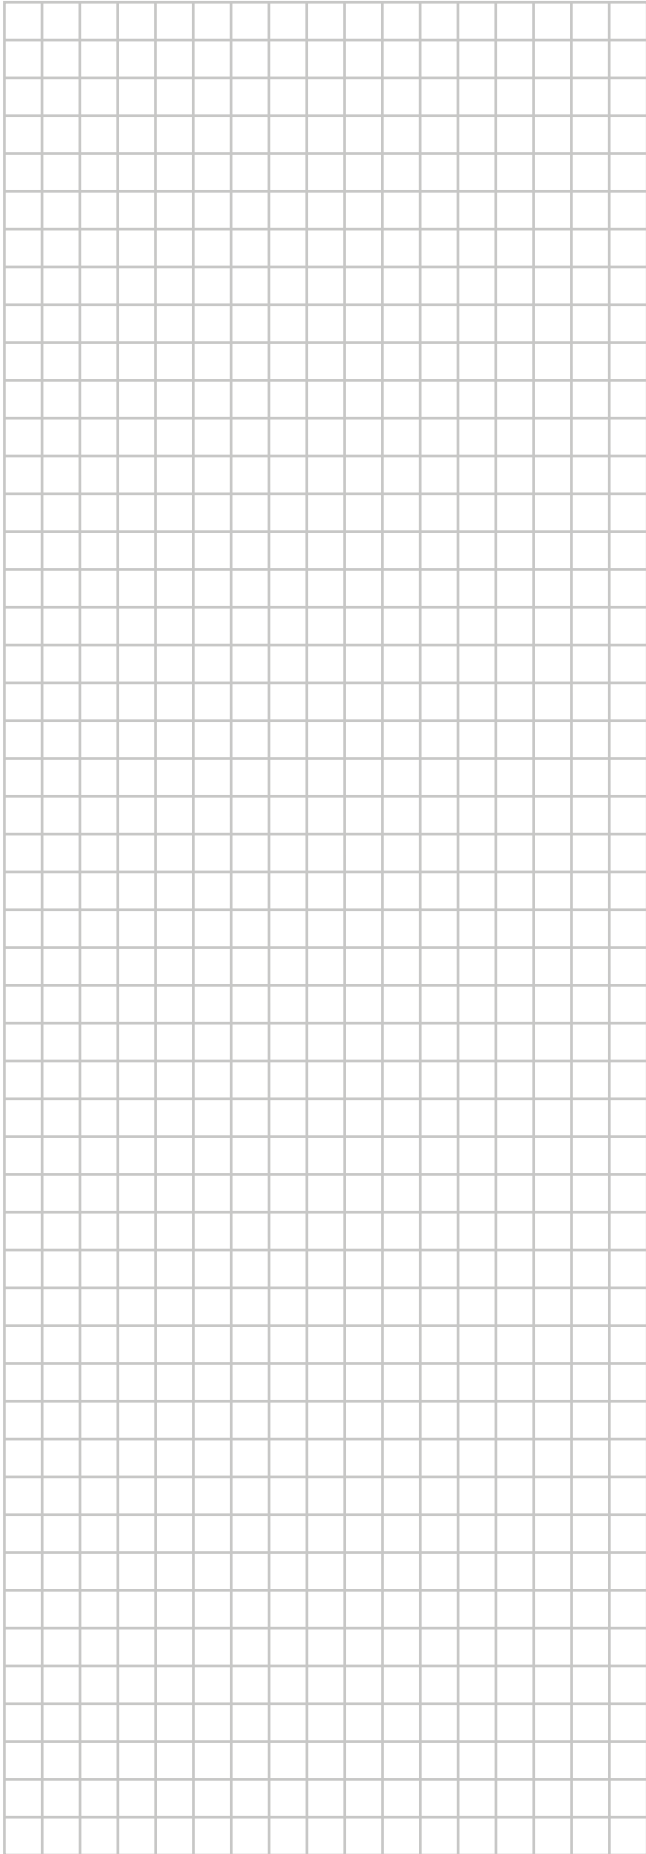



4P600329-1 F 0000000

Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P600329-1F 2024.10