



DAIKIN



Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania

BRC315D7

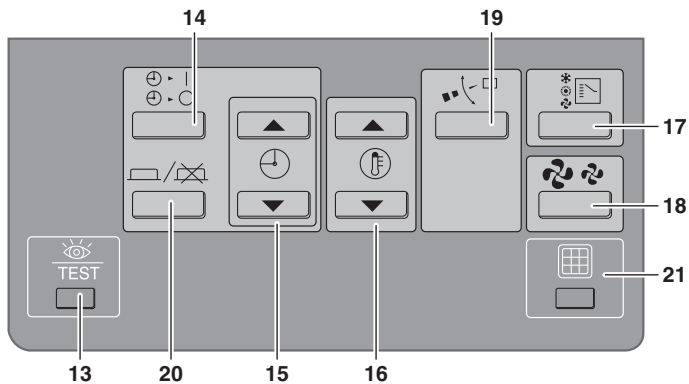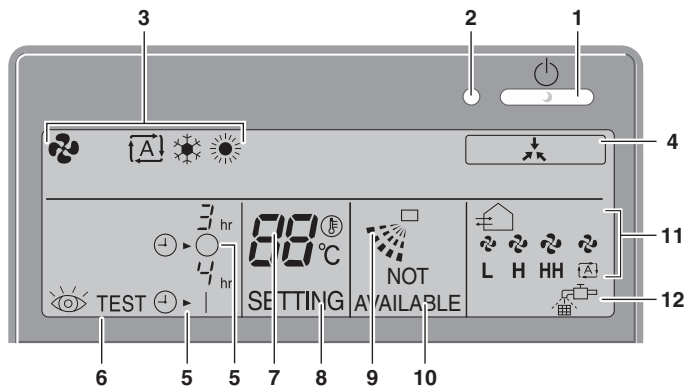



DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ, TAK ABY MOŻNA BYŁO DO NIEJ SIĘGAĆ W PRZYSZŁOŚCI.



Przed pierwszym uruchomieniem należy skontaktować się z dealerem w celu uzyskania wszelkich informacji szczegółowych dotyczących posiadanej instalacji klimatyzacyjnej.

ryginał instrukcji opracowano w języku angielskim. Instrukcje w pozostałych językach są tłumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna.

Dzieci należy pilnować, tak by nie bawiły się urządzeniem.

Ostrzeżenie

- Nie wolno dopuścić do zawilgocenia pilota, może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
- Nie należy naciskać przycisków pilota zdalnego sterowania twardymi, ostro zakończonymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie pilota.

- Nie należy dokonywać przeglądów ani napraw pilota samodzielnie; w tym celu należy skontaktować się z osobą wykwalifikowaną.

Spis treści

strona

1. Funkcje i właściwości	1
2. Nazwy i funkcje poszczególnych przełączników i ikon.....	2
3. Opis trybów pracy.....	3
4. Obsługa	4
5. Programowanie włącznika czasowego.....	5
6. Konserwacja.....	6
7. Rozwiązywanie problemów	7

1. Funkcje i właściwości

Urządzenie BRC315D7 to pilot zdalnego sterowania, który umożliwia sterowanie posiadaną instalacją.

1 PODSTAWY DZIAŁANIA PILOTA

Podstawowe funkcje pilota zdalnego sterowania to:

- WŁ./WYŁ.,
- przełączenie trybu pracy,
- regulacja temperatury,
- regulacja natężenia przepływu powietrza,
- regulacja kierunku przepływu powietrza.

2. Nazwy i funkcje poszczególnych przełączników i ikon (Patrz rysunek 1)

1 PRZYCIŚK WŁ./WYŁ.

Aby włączyć lub wyłączyć układ, naciśnij przycisk WŁ./WYŁ.

2 LAMPKA KONTROLNA PRACY

Lampka kontrolna pracy świeci podczas pracy urządzenia i migocze w przypadku wystąpienia usterki.

3 IKONY TRYBU PRACY

Ikony te oznaczają bieżący tryb pracy (NAWIEW, TRYB AUTOMATYCZNY, CHŁODZENIE, OGRZEWANIE).

4 IKONA STEROWANIA ZEWNĘTRZNEGO

Ikona ta wskazuje, że inny sterownik o wyższej randze steruje instalacją lub wyłącza ją.

5 IKONA WŁĄCZNIKA CZASOWEGO



Ikona ta oznacza, że włącznik czasowy jest aktywny.

6 WYMAGANY PRZEGLĄD TEST

Ikona ta oznacza, że wymagany jest przegląd. Należy skontaktować się z monterem.

7 WYŚWIETLACZ NASTAWY TEMPERATURY

Oznacza on bieżącą wartość nastawy temperatury dla instalacji.

8 USTAWIENIE SETTING

Nie używana, przeznaczona wyłącznie dla celów serwisowych.

9 IKONA KIERUNKU PRZEPŁYWU POWIETRZA

Ikona ta wskazuje kierunek przepływu powietrza (dotyczy tylko instalacji z kierownicami przepływu powietrza wyposażonymi w silnik).

10 ELEMENT NIEDOSTĘPNY ^{NOT AVAILABLE}

Komunikat ^{NOT AVAILABLE} jest wyświetlany w przypadku wybrania niezainstalowanej opcji lub niedostępnej funkcji.

W razie podłączenia wielu urządzeń wewnętrznych do tego samego pilota zdalnego sterowania, komunikat ^{NOT AVAILABLE} będzie wyświetlany tylko, jeśli żadne z podłączonych urządzeń nie ma tej funkcji.

11 KONA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA L H H H H H H H

Ikona ta pokazuje ustawioną prędkość wentylatora.

12 IKONA CZYSZCZENIA FILTRA POWIETRZA

Ikona ta oznacza, że należy oczyścić filtr powietrza. Odpowiednie informacje podano w instrukcji urządzenia wewnętrzznego.

13 PRZYCIŚK PRACY W TRYBIE KONTROLI/TESTOWANIA

Nie używany, przeznaczony wyłącznie dla celów serwisowych.

14 PRZYCIŚK WŁĄCZNIKA CZASOWEGO



Przycisk ten umożliwia aktywowanie lub dezaktywowanie włącznika czasowego.

15 PRZYCIŚK REGULACJI CZASU



Przyciski te są stosowane do regulacji zegara lub, w trybie programowania, do regulacji czasu programowanego działania. Oba przyciski wyposażono w funkcję automatycznego powtarzania.

16 PRZYCISKI REGULACJI TEMPERATURY



Przyciski te są stosowane do regulacji bieżącej nastawy (16–32°C) (krok = 1°C).

17 PRZYCISK ZMIANY DZIAŁANIA

Ten przycisk może służyć do wyboru trybu pracy instalacji (NAWIEW, TRYB AUTOMATYCZNY, CHŁODZENIE, OGRZEWANIE).

Ta funkcja jest domyślnie niedostępna. Ta funkcja zostaje aktywowana po odcięciu przewodu połączeniowego (J8). Sposób odcięcia przewodu połączeniowego (J8) został opisany w instrukcji montażu.

18 PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

Ten przycisk umożliwia przełączanie między niską (L), wysoką (H), bardzo wysoką (HH) oraz automatyczną (A) prędkością wentylatora.

19 PRZYCISK REGULACJI KIERUNKU PRZEPIŁYWU POWIETRZA

Przycisk ten umożliwia regulację kierunku przepływu powietrza.

20 PRZYCISK PROGRAMU WŁĄCZNIKA CZASOWEGO

Przycisk ten umożliwia potwierdzanie lub anulowanie włącznika czasowego.

21 PRZYCISK ZEROWANIA IKONY CZYSZCZENIA FILTRA POWIETRZA

Przycisk ten umożliwia wyzerowanie ikony czyszczenia filtra powietrza.

3. Opis trybów pracy

1 TYLKO NAWIEW

W tym trybie występuje wyłącznie cyrkulacja powietrza, bez ogrzewania i chłodzenia.

2 TRYB AUTOMATYCZNY

W tym trybie występuje automatyczne przełączanie między grzaniem a chłodzeniem w zależności od potrzeb określonych wartością nastawy lub zadanej temperatury granicznej.

3 TRYB CHŁODZENIA

W tym trybie występuje automatyczne włączenie chłodzenia w zależności od potrzeb określonych wartością nastawy lub zadanej temperatury granicznej.

Dotyczy tylko 2-przewodowych urządzeń wewnętrznych: jeśli temperatura wody wykracza poza zakres chłodzenia, ikona będzie migać.

4 TRYB OGRZEWANIA

W tym trybie występuje automatyczne włączenie ogrzewania w zależności od potrzeb określonych wartością nastawy lub zadanej temperatury granicznej.


Dotyczy tylko 2-przewodowych urządzeń wewnętrznych: jeśli temperatura wody wykracza poza zakres ogrzewania, ikona będzie migać.





4. Obsługa

Tryb ręczny

W trybie ręcznym o ustawieniach instalacji decyduje użytkownik. Ostatnie ustawienie pozostaje aktywne do czasu wprowadzenia jego zmiany przez użytkownika.



Z uwagi na to, że sterownik może być używany w różnych instalacjach i do różnych zastosowań, może zdarzyć się, że wybrana zostanie funkcja niedostępna w danej instalacji; w takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat NOT AVAILABLE.

Użyj przycisku , aby wybrać żądany tryb pracy, jeśli przewód połączeniowy J8 został odcięty.

	Tylko nawiew
	Tryb automatyczny
	Tryb chłodzenia
	Tryb ogrzewania





1 TYLKO NAWIEW

Parametry regulowane przez użytkownika:

- prędkość wentylatora, użyj przycisku 
- regulacja kierunku przepływu powietrza, użyj przycisku 





2 TRYB AUTOMATYCZNY

Parametry regulowane przez użytkownika:

- regulacja nastawy temperatury, użyj przycisków  i ,
- prędkość wentylatora, użyj przycisku 
- regulacja kierunku przepływu powietrza, użyj przycisku 





3 TRYB CHŁODZENIA

Parametry regulowane przez użytkownika:

- regulacja nastawy temperatury, użyj przycisków  i ,
- prędkość wentylatora, użyj przycisku 
- regulacja kierunku przepływu powietrza, użyj przycisku 

4 TRYB OGRZEWANIA


Parametry regulowane przez użytkownika:

- regulacja nastawy temperatury, użyj przycisków  i ,
- prędkość wentylatora, użyj przycisku 
- regulacja kierunku przepływu powietrza, użyj przycisku 

Włącznik czasowy





Działania zaprogramowane za pomocą włącznika czasowego zostaną wykonane automatycznie.

Włącznik czasowy wykonuje zawsze ostatnie zaprogramowane polecenie; oznacza to, że użytkownik może czasowo unieważnić ostatnio wykonane zaprogramowane działanie. Patrz "Tryb ręczny" na stronie 4. Kolejne zaprogramowane działanie (za pomocą włącznika czasowego) spowoduje przekazanie sterowania do włącznika czasowego.

Przycisk  umożliwia aktywowanie lub dezaktywowanie włącznika czasowego.

UWAGA



Włącznik czasowy ma wyższy priorytet niż przycisk , a tylko przycisk  umożliwi aktywowanie lub dezaktywowanie włącznika czasowego. Włącznik jest aktywowany, jeśli widoczna jest ikona . Przycisk  powoduje unieważnienie włącznika czasowego do chwili następnego zaprogramowanego działania.

Informacje dotyczące konfiguracji WŁĄCZNIKA CZASOWEGO można znaleźć w rozdziale "5. Programowanie włącznika czasowego" na stronie 5.

Do czego można używać włącznika czasowego?

Choć koncepcja działania włącznika czasowego jest bardzo prosta, daje wiele możliwości.

Włącznik czasowy może zarządzać 2 rodzajami działań:

- 1 wyłączenie instalacji (koniec sterowania)
- 2 włączenie instalacji o zaprogramowanym czasie

Jaki będzie skutek zadziałania włącznika czasowego?

Jeśli włącznik jest aktywowany, zostaną automatycznie wykonane zaprogramowane działania.

Nastąpi:

- wyłączenie instalacji (włącznik czasowy pozostanie aktywny i ponownie uruchomi instalację, jeśli takie działanie zaprogramowano); lampka kontrolna pracy zgaśnie,

LUB

- włączenie instalacji (włącznik czasowy pozostanie aktywny i wyłączy instalację, jeśli takie działanie zaprogramowano); lampka kontrolna pracy zaświeci się.

Czego NIE spowoduje zadziałanie włącznika czasowego?

Włącznik czasowy:

- nie steruje prędkością wentylatora,
- nie steruje kierunkiem przepływu powietrza,
- nie powoduje zmiany trybu pracy,
- nie powoduje zmiany nastawy.


Wymienione wyżej parametry można ustawiać ręcznie, bez ingerencji w pracę włącznika czasowego.

Dostępne są również bardziej zaawansowane piloty zdalnego sterowania. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerm.

5. Programowanie włącznika czasowego

Co należy zaprogramować?

- 1 Wybierz programowany włącznik czasowy
Naciśnij przycisk włącznika czasowego, aby wybrać włączenie lub wyłączenie czasowe.



Ikona będzie migać do czasu zakończenia programowania.

- 2 Wybierz czas dla włącznika czasowego.
Naciśnij przycisk regulacji czasu i ustaw czas.
Każde naciśnięcie przycisku zwiększy czas o 1 godzinę.
Każde naciśnięcie przycisku zmniejszy czas o 1 godzinę.
Maksymalnie można wybrać 72 godziny.
- 3 Potwierdź włączenie lub wyłączenie czasowe.
Naciśnij przycisk programu włącznika czasowego , aby zakończyć programowanie. Ikona lub przestanie migać i będzie normalnie świecić. Czas pozostały do uruchomienia działania będzie podawany w godzinach.
- 4 Anulowanie włącznika czasowego
Naciśnij przycisk programu włącznika czasowego , aby anulować zaprogramowany włącznik czasowy.

Jak zaprogramować wyłączenie i włączenie jednocześnie?

Przykład:

Zakończ pracę po 3 godzinach, po czym rozpocznij pracę ponownie po 1 godzinie.

Sposób programowania:

Ustawianie wyłączenia czasowego po 3 godzinach i włączenia czasowego po 4 godzinach.


- 1 Naciskaj przycisk włącznika czasowego, aż zacznie migać ikona wyłączenia czasowego.
- 2 Naciśnij przycisk regulacji czasu i wybierz 3 godziny.
- 3 Naciśnij przycisk programu włącznika czasowego. Zaprogramowano wyłączenie czasowe po 3 godzinach.
- 4 Naciskaj przycisk włącznika czasowego, aż zacznie migać ikona włączenia czasowego.
- 5 Naciśnij przycisk regulacji czasu i wybierz 4 godziny.
- 6 Naciśnij przycisk programu włącznika czasowego. Zaprogramowano włączenie czasowe po 4 godzinach.

Ustawienia są kompletne.


UWAGA Wyłączenie czasowe ma wyższy priorytet niż włączenie czasowe, jeśli obydwie działania zostały zaprogramowane na tę samą godzinę.

Jeśli działanie zostanie zakończone, należy je zaprogramować ponownie, jeśli zachodzi taka potrzeba.


Pozostałe godziny są wyświetlane po zakończeniu wprowadzania ustawień.



Wyłączenie czasowe =
3 godziny
Włączenie czasowe =
4 godziny



Zakończ pracę po
3 godzinach
Została 1 godzina do
rozpoczęcia pracy



Wszystkie ustawienia
są gotowe


6. Konserwacja

Pilot zdalnego sterowania nie wymaga konserwacji.
Kurz należy wycierać miękką wilgotną ściereczką.


UWAGA Do zwilżania ściereczki należy używać wyłącznie czystej wody z kranu.



NOTES

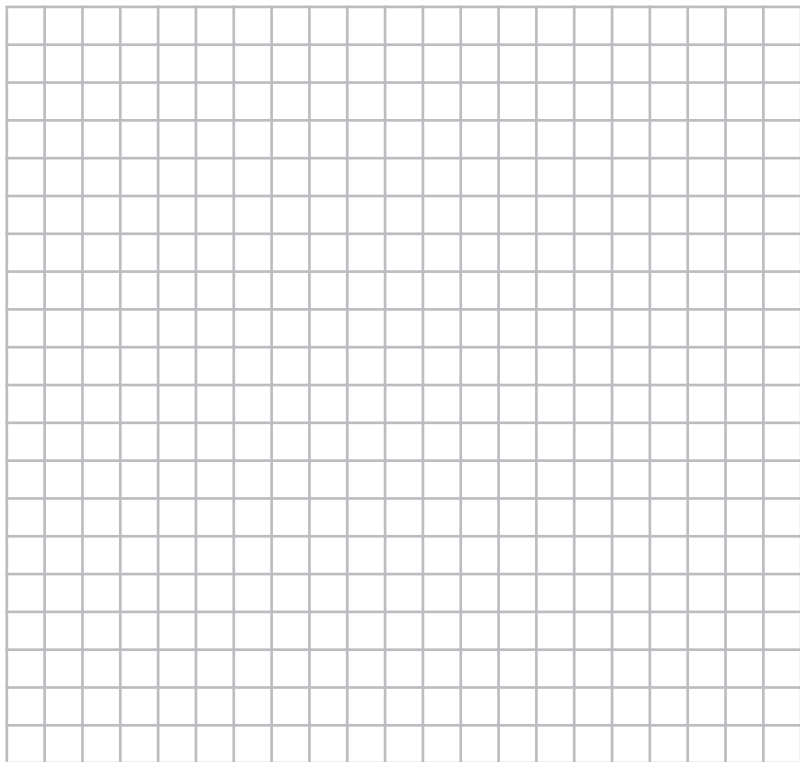

NOTES

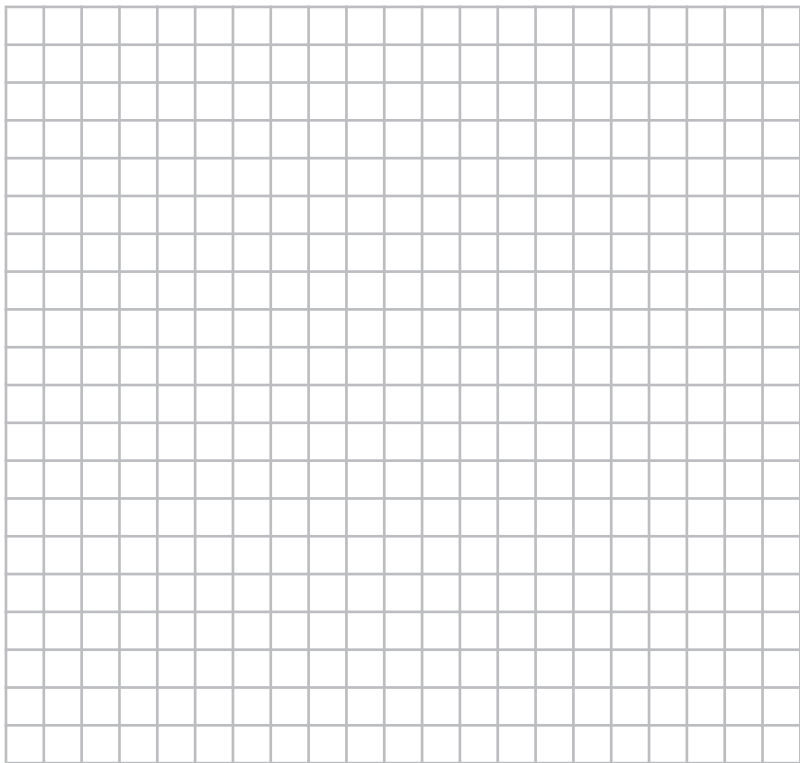



4PW64949-1 000000J

Copyright 2010 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW64949-1 10.2010