


DAIKIN





ANVÄNDARHANDBOK

Trådlös fjärrkontrollsats



BRC7F530W
BRC7F530S
BRC7EB530W

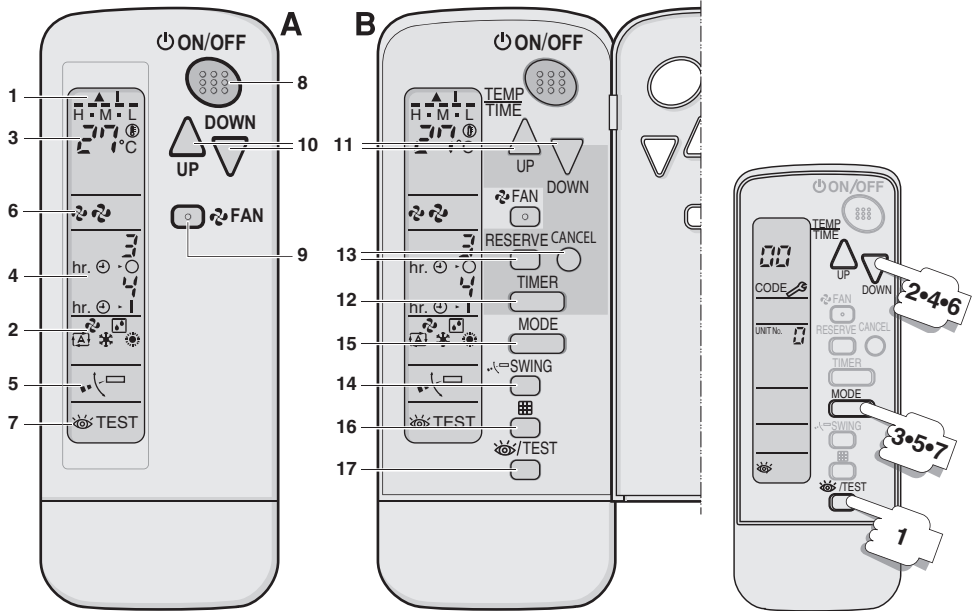


1 **2**

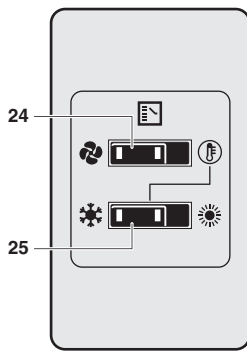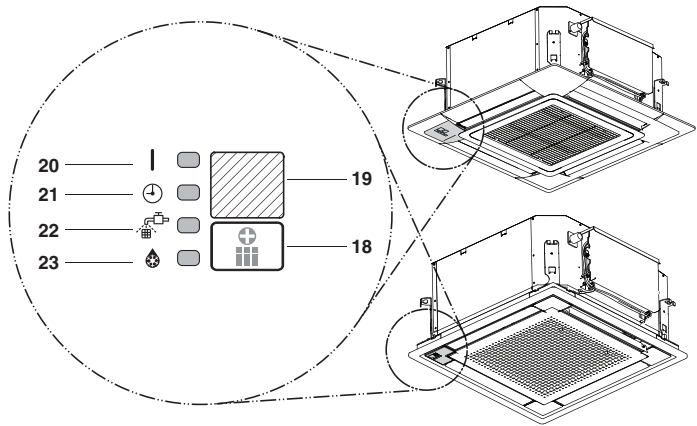

3 **4**

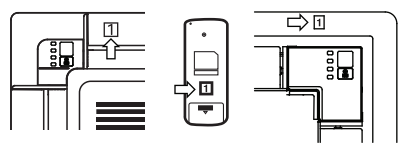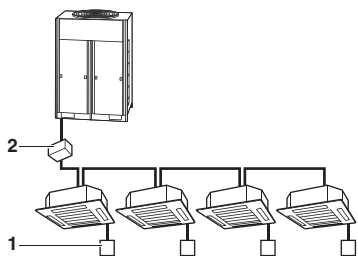

5 **6**



7

Innehåll

	Sida
Säkerhetsöverväganden.....	1
Benämning och funktioner för kontrolldelen	2
Hantering av den trådlösa fjärrkontrollen	3
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av fjärrkontroll	3
Installationsplats	3
Placera fjärrkontrollen i dess hållare	3
Så här sätter du i batterier	3
När batterierna ska bytas	3
För ett centraliserat kontrollsystem	3
Omgivningsvillkor	4
Driftprocedur	4
Kylning, uppvärmning, automatiskt, fläkt och luftavfuktning	4
Inställning	5
Programmering för drift med timer	6
Så här ställer du in huvudfjärrkontroll (endast för VRV-system)	6
Ange huvudfjärrkontroll	7
Nöd drift	7
Försiktighetsåtgärder för system med gruppstyrning eller med två fjärrkontroller	7
Så här utför du en problemdiagnos	7
Nödstopp	7
I andra fall än nödstopp	8
Detta är inte ett funktionsfel	8
Avfallshantering	9



Tack för att du köpt den här Daikin-fjärrkontrollen. Läs noga dessa anvisningar innan aggregatet/anläggningen används. Här förklarar vi hur du använder aggregatet på rätt sätt och vad som bör göras ifall det skulle bli några problem. Spara denna manual för ev referens.

Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

Säkerhetsöverväganden

Vi rekommenderar att du läser igenom handboken noggrant innan du börjar använda luftkonditioneringsanläggningen för att dra full nytta av dess funktioner och för att undvika problem som uppstår på grund av felaktig hantering.

De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller båda viktig information om säkerhet. Följ alla säkerhetsföreskrifter, utan undantag.

**VARNING**

Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.

FÖRSIKTIGT

Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara allvariga beroende på omständigheterna.

Information som klassificerats som **OBS!** innehåller instruktioner som säkerställer korrekt användning av utrustningen.

Efter genomläsning bör du förvara handboken så att du kan använda den som referens vid behov. Om utrustningen överlämnas till en ny användare ska även handboken medfölja.

**VARNING**

- Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller varm luft från luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft som är för kall eller för varm kan vara skadlig för dig.
- När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t ex om det börjar lukta brant) ska du stänga av strömmen och kontakta leverantören. Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftsstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.
- Försök inte installera eller reparera luftkonditioneringsaggregatet på egen hand. Felaktigt utförande kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta leverantören eller kvalificerad personal för installation och underhållning.
- Be leverantören utföra service och reparationer vid behov. Felaktigt service eller reparationer kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.
- Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Skador kan uppstå på grund av kontakt med luftkonditioneringsaggregatets snabbt roterande fläktblad.
- Kontakta leverantören för flyttning och ominstallation av luftkonditioneringsanläggningen. Felaktigt installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

**FÖRSIKTIGT**

- Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra syften än de avsedda. Använd inte luftkonditioneringen för precisionskylning av instrument, mat, växter, djur eller konstverk, eftersom prestationen, kvaliteten och/eller livslängden på sådana föremål kan påverkas negativt.
- För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat om utrustning, som t.ex. en brännare, används tillsammans med luftkonditioneraren.
- Utsätt inte växter eller djur för direkt luftflöde från enheten eftersom detta kan ha negativa effekter.
- Undvik elektriska stötar genom att inte använda enheten med fuktiga händer.
- Placera inte brännare eller värmare på platser som utsätts för luftflöde från enheten eftersom detta kan påverka brännaren/värmarens förbränning.
- Placera inte brandfarlig spray och använd inga sprayburkar nära enheten, eftersom detta kan leda till eldsvåda.

Benämning och funktioner för kontrolldelen

Se **bild 1**, (bilden till höger visar fjärrkontrollen med luckan öppen)

- 1 DISPLAY "▲" (SIGNALÖVERFÖRING)
Denna tänds när en signal överförs.
- 2 DISPLAY "☁" "☀" "☀" "☀" "☀" (DRIFTLÄGE)
Detta visar aktuellt driftläge.
- 3 DISPLAY "°C" (TEMPERATUR)
Detta visar inställd temperatur.
- 4 DISPLAY "hr. 0" "hr. 1" (PROGRAMMERAD TID)
Denna display visar PROGRAMMERADE TIDER för start och stopp av systemet.
- 5 DISPLAY "↺" (SVÄNGKLAFF)
Se "JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING" på sid 5.
- 6 DISPLAY "🌀" "🌀" (FLÄKTHASTIGHET)
Denna display visar den inställda hastigheten för fläkten.
- 7 DISPLAY "TEST" (INSPEKTION/TEST)
När du trycker på denna knapp visas systemets driftläge.
- 8 PÅ/AV-KNAPP
Tryck på knappen för att starta systemet. Stoppa systemet genom att trycka på knappen en gång till.
- 9 KNAPP FÖR VAL AV FLÄKTHASTIGHET
Tryck på denna knapp för inställning av önskad fläckhastighet, HÖG eller LÅG.
- 10 TEMPERATUR-KNAPPEN
Använd den här knappen för inställning av temperaturen (fungerar med fjärrkontrollens lucka stängd.)
- 11 TIMERPROGRAMMERINGSKNAPP
Använd denna knapp för programmering av tider för START och/eller STOPP. (Fungerar med fjärrkontrollens lucka öppen.)
- 12 START/STOPP-KNAPP, TIMER-MODE
Se "TIMER-LÄGE START/STOPP" på sid 6.
- 13 SPARA TIMER/AVBRYT TIMER
Se "TIDPROGRAMMERING" på sid 6.
- 14 JUSTERINGSKNAPP FÖR LUFTFLÖDESRIKTNING
Se "JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING" på sid 5.
- 15 KNAPPEN DRIFTLÄGE
Tryck på denna knapp för att välja driftläge.
- 16 KNAPPEN ÅTERSTALL FILTER
Läs avsnittet UNDERHÅLL i bruksanvisningen som medföljer inomhusenheten.
- 17 KNAPPEN INSPEKTION/TEST
Denna knapp används endast av utbildad servicepersonal vid underhåll.

Se **bild 3**, (mottagare på dekorpanelen)

- 18 NÖDKONTROLL
Den här kontrollen används när fjärrkontrollen inte fungerar.

19 MOTTAGARE

Tar emot signaler från fjärrkontrollen.

20 DRIFTLAMPA (Röd)

Denna lampa lyser när luftkonditioneringen körs. Den blinkar när något problem har uppstått.

21 TIMERLAMPA (Grön)

Denna lampa lyser när timern är inställd.

22 PÅMINNELSELAMPA FÖR RENGÖRING AV LUFTFILTER (Röd)

Tänds när det är dags att rengöra luftfiltret.

23 AVFROSTNINGSLAMPA (Orange)

Lyser vid avfrostningsdrift.

Se **bild 4**, (växlingskontakt för kyla/värme)

I ett VRV-system kan den trådlösa fjärrkontrollen användas tillsammans med en växlingskontakt för kyla/värme.

24 VÄLJARE FÖR ENBART FLÄKT/ LUFTKONDITIONERING

Ställs in på "🌀" (fläkt drift) eller "🌞" (luftkonditionering) för VÄRME eller KYLA.

25 VÄLJARE FÖR VÄXLING KYLA/VÄRME


Ställs in på "❄️" (kyla) eller "🌞" (värme)

-
- OBS!**
- I förklarande syfte visas alla indikeringar i displayen i **bild 1** - tvärtemot vad som är fallet i normala driftsituationer.
 - Om lampan för påminnelse om rengöring av luftfilter tänds ska luftfiltret rengöras enligt anvisningarna i bruksanvisningen som medföljer inomhusenheten.
Efter rengöring och återmontering av luftfiltret, tryck på knappen Återställ luftfiltersignaler på fjärrkontrollen. Lampan för påminnelse om luftfilterrengöring släcks.
 - Avfrostningslampan blinkar när strömmen sätts på. Detta innebär inget funktionsfel.
-

Hantering av den trådlösa fjärrkontrollen

Säkerhetsföreskrifter vid hantering av fjärrkontroll

- Rikta sändardelen på fjärrkontrollen mot mottagardelen på luftkonditioneringsaggregatet.
- Det måste vara fri sikt mellan enheterna för att fjärrkontrollens signal ska kunna överföras till mottagaren.

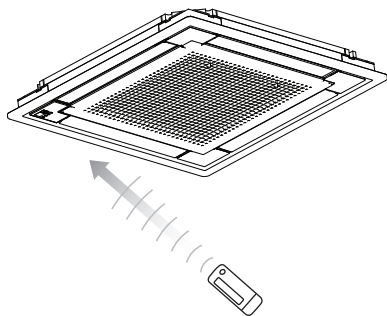


- Överföringsavståndet är cirka 7 m.
- 2 korta ljudsignaler från mottagaren indikerar en korrekt mottagen signal.
- Tappa inte fjärrkontrollen och låt den inte bli fuktig. Det kan orsaka skador.
- Tryck aldrig på fjärrkontrollens knapp med ett hårt, spetsigt föremål. Fjärrkontrollen kan skadas.

Installationsplats

- Det är möjligt att signaler inte tas emot i rum med lysrör. Kontakta din säljrepresentant innan du köper nya lysrör.
- Om fjärrkontrollen styr någon annan elektrisk apparat, flytta den apparaten eller kontakta leverantören.

Placera fjärrkontrollen i dess hållare


Installera fjärrkontrollens hållare på en vägg eller en pelare med den bifogade skruven. Kontrollera att signalen överförs.

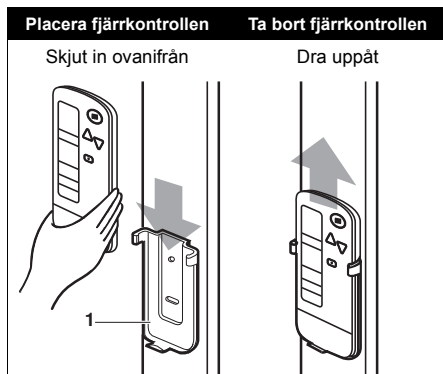

1 Hållare för fjärrkontroll

Så här sätter du i batterier

- 1 Öppna det bakre locket på fjärrkontrollen genom att skjuta det i pilens riktning.
- 2 Sätt i batterierna. Använd två alkaliska batterier av typen AAA.LR03. Kontrollera att batteripolerna (+ och -) är rättvända. Stäng locket.



När batterierna ska bytas

Vid normal användning håller batterierna i cirka ett år. Byt dem dock när inomhusenheten inte reagerar eller reagerar långsamt på kommandon, eller om displayen blir mörk.

- OBS!** Byt båda batterierna på en gång, använd aldrig nya och gamla batterier tillsammans.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tidsperiod kan du ta ut batterierna för att förhindra att de läcker.

För ett centraliserat kontrollsystem

Om inomhusenheten är kopplad till ett centraliserat kontrollsystem måste du ändra fjärrkontrollinställningarna. Kontakta din leverantör.

Omgivningsvillkor

- Se bruksanvisningen som medföljde inomhusenheten eller utomhusenheten.
- Om innetemperaturen eller luftfuktigheten inte ligger inom driftvillkoren som anges i handboken för inomhusenheten eller utomhusenheten kan följande inträffa:
 - Säkerhetsanordningar löser ut
 - Luftkonditioneraren fungerar inte
 - Inomhusenheten läcker vatten
- Temperaturområdet för fjärrkontrollen är 16°C till 32°C.

Driftprocedur

- För att skydda enheten bör huvudströmmen sättas på 6 timmar innan utrustningen tas i drift.
- Om huvudströmmen bryts under pågående drift kommer driften att återstartas automatiskt när strömmen sätts på igen.

Kylning, uppvärmning, automatiskt, fläkt och luftavfuktning

Använd i följande ordning:






AUTOMATISK DRIFT kan bara väljas för ett värme-pumpsystem eller VRV-system med värmeåtervinning.

System utan växlare kyla/värme i fjärrkontrollen

1 DRIFTLÄGESVÄLJARE

Se bild 1

Tryck flera gånger på DRIFTLÄGESVÄLJAREN och välj önskat DRIFTLÄGE enligt nedan:

- KYLNING 
- UPPVÄRMNING 
- AUTOMATISK DRIFT 
 - I detta läge sker växling KYLNING/UPPVÄRMNING automatiskt.
- FLÄKT 
- AVFUKTNING 
 - Detta program har som funktion att minska luftfuktigheten i rummet med så liten temperatursänkning som möjligt.
 - Inställd temperatur är lufttemperaturen vid start av driften med torkning.
 - Mikrodatorn bestämmer automatiskt TEMPERATUR och FLÄKTHASTIGHET.
 - Systemet startar inte, om rumstemperaturen är under 16°C.

2 PÅ/AV

Tryck på PÅ/AV-knappen. Driftlampan tänds eller släcks och driften startas eller avbryts.



Stäng inte av strömmen omedelbart efter att enheten stannat. Vänta minst 5 minuter.





Vatten läcker ut eller något annat är fel med enheten.


System med växlingskontakten kyla/värme på fjärrkontrollen

1 DRIFTLÄGESVÄLJARE

Se bild 4

Välj driftläge med fjärrkontrollens väljare för kyla/värme enligt nedan:

- KYLNING 
- UPPVÄRMNING 
- FLÄKT 
- AVFUKTNING 

Tryck på LÄGESVÄLJAREN flera gånger och välj "  ".

Se "System utan växlare kyla/värme i fjärrkontrollen" på sid 4 för information om luftavfuktning. (Detta driftläge är endast tillgängligt vid luftavfuktning.)

2 PÅ/AV

Tryck på PÅ/AV-knappen. Driftlampan tänds eller släcks och driften startas eller avbryts.



Stäng inte av strömmen omedelbart efter att enheten stannat. Vänta minst 5 minuter.

Vatten läcker ut eller något annat är fel med enheten.

Förklaring av funktionssatt vid drift för uppvärmning Avfrostning

- När isbeläggningen på utomhusaggregatets slinga/spiral ökar, minskar uppvärmningseffekten, och systemet övergår till AVFROSTNING.
- Fläkten stannar och avfrostningslampan tänds på inomhusenheten.
Efter AVFROSTNING under 6-8 minuter (max 10 minuter) återgår systemet till UPPVÄRMNING.

Uppvärmningskapacitet och utomhuslufttemperatur

- Uppvärmningskapaciteten sjunker när utomhusluft-temperaturen sjunker. Om du fryser kan du komplettera luftkonditioneringsanläggningen med en extra värmekälla.
- Varm luft cirkuleras för att värma rummet. Det tar en stund från det att luftkonditioneringsanläggningen startas tills hela rummet blir varmt. Den interna fläkten roterar automatiskt på låg hastighet tills luftkonditioneringsanläggningen får en viss intern-temperatur. I den här situationen kan du inte göra något annat än att vänta.
- Om varm luft samlas i taket och du fryser om fötterna bör du använda en cirkulationsfläkt. Du kan få mer information om detta av din leverantör.

Inställning

För programmering av TEMPERATUR, FLÄKTHASTIGHET och LUFTFLÖDESRIKTNING utförs nedanstående procedur.



TEMPERATURINSTÄLLNING

Tryck på knappen TEMPERATURINSTÄLLNING och programmera önskad temperatur.



UP

Varje gång den här knappen trycks höjs temperaturinställningen med 1°C.



DOWN

Varje gång den här knappen trycks sänks temperaturinställningen med 1°C.

Vid automatisk drift



UP

Varje gång den här knappen trycks in flyttas temperaturinställningen mot "H"-sidan.



DOWN

Varje gång den här knappen trycks in flyttas temperaturinställningen mot "L"-sidan.

	°C				
	H	•	M	•	L
Temperaturinställning	25	23	22	21	19

• Denna inställning kan inte göras för fläktdrift

- Temperaturområdet för fjärrkontrollen är 16°C till 32°C.



FLÄKTHASTIGHETSKONTROLL

Tryck på knappen VAL AV FLÄKTHASTIGHET.


- Hög, medium eller låg hastighet kan väljas.
- Enhetens processor kan ibland styra fläkthastigheten för att skydda enheten.



JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING

Gränserna för luftflödesklaffen är ställbara. Kontakta din återförsäljare för mer information.

- Justering upp och ner

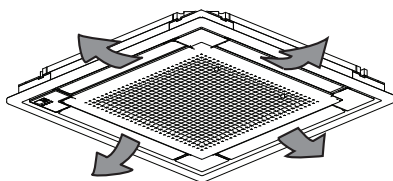

Tryck på knappen JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING för att välja riktning enligt nedan.



visas och luftflödesriktningen varierar kontinuerligt. (Inställning för automatisk svängning.)

Tryck på knappen JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING för val av önskad riktning.

Displayen släcks och luftflödesriktningen är fast. (Inställning för fast luftflödesriktning.)

- Luftflödesklaffens rörelse
Under nedanstående förhållanden styr mikrodatorn luftflödets riktning, som därför kan bli annorlunda än i displayen.

Driftsåde	Uppvärmning
Driftförhållanden	<ul style="list-style-type: none"> ■ När driften startas. ■ När rumstemperaturen är högre än den inställda temperaturen. ■ Vid avfrostningsläge. (Klaffarna ställs vågrätt för att undvika att kall luft blåses direkt på de som uppehåller sig i rummet.)

OBS!



- Om du försöker köra kylning eller programmerad luftavfuktning med klaffarna nedåtriktade kan luftflödesriktningen ändras oväntat. Detta är inget fel på utrustningen. Det förhindrar att dagg bildas på delar luftutloppet vid droppbildning.
- Driftsläge inkluderar automatisk drift.

Programmering för drift med timer

Använd i följande ordning.

- Timern kan användas på följande två sätt:
 - Programmering av stopptiden (⊕ ▶ ○).
 - Systemet stoppas när den inställda tidslängden har gått.
 - Programmering av starttiden (⊕ ▶ |).
 - Systemet startas efter inställd tid.
- Timern kan programmeras för maximalt 72 timmar.
- Start och stopptid kan programmeras samtidigt.


1 TIMER-LÄGE START/STOPP

Tryck flera gånger på knappen TIMER-LÄGE START/STOPP och välj läge i displayen. Displayen blinkar.


- För att ställa in timerns stopptid..... ⊕ ▶ ○
- För att ställa in timerns starttid ⊕ ▶ |

2 TIDPROGRAMMERING

Tryck på knappen TIDPROGRAMMERING och ställ in tider för stopp eller start av systemet.

 Varje gång den här knappen trycks ned ökas tiden med 1 timme.

UP

 Varje gång den här knappen trycks ned minskas tiden med 1 timme.

DOWN

3 SPARA TIMER

Tryck på knappen SPARA TIMER.


- Inställningen av timern avslutas.
- Displayen släcks eller ändras från blinkande till fast sken.

4 AVBRYT TIMER

Tryck på CANCEL-knappen för att avbryta programmet. Displayens symbol försvinner.

Exempel.

Om timern programmerats att stoppa systemet efter 3 timmar och starta det efter 4 timmar, kommer systemet att stoppa efter 3 timmar, och sedan starta igen efter ytterligare 1 timme.

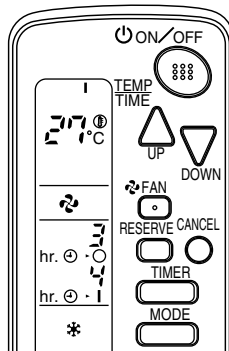

OBS! När timern har programmerats visas i displayen den återstående tiden.

Så här ställer du in huvudfjärrkontroll (endast för VRV-system)

(Se bild 5)

När systemet har installerats enligt nedan måste en av fjärrkontrollerna anges som huvudfjärrkontroll.

- För värmepumpsystem
När en utomhusenhet är ansluten till flera inomhusenheter.
- För värmeåtervinningssystem
När en BS-enhet är ansluten till flera inomhusenheter.
 - 1 En av dessa fjärrkontroller måste anges som huvudfjärrkontrollen.
 - 2 BS-enhet (endast för system med värmeåtervinnare)
- Det är bara från huvudfjärrkontrollen som det går att välja driftlägena värme, kyla eller automatisk (endast värmeåtervinningssystem).
- När inomhusenheten ställs in för kylning med huvudfjärrkontrollen kan du växla driftläge mellan fläkt, avfuktning och kylning.
- När inomhusenheten ställs in för uppvärmning med huvudfjärrkontrollen kan du växla driftläge mellan fläkt och uppvärmning.
- När inomhusenheten ställs in för fläktdrift med huvudfjärrkontrollen kan du inte växla driftläge.
- När du försöker göra andra inställningar än de som angivits ovan hörs en ljudsignal som varning.
- Du kan inte ställa in inomhusenheten på AUTOMATISK DRIFT, utom med ett VRV-system med värmeåtervinning.

Ange huvudfjärrkontroll

Använd i följande ordning.

1



Håll ned driftlägesväljaren i 4 sekunder. På alla underordnade inomhusenheter anslutna till samma utomhusenhet eller BS-enhet blinkar "⊕" på displayen.

2



Tryck på driftlägesväljaren för den inomhusenhet som du vill ange som huvudfjärrkontroll. Därmed är proceduren klar. Denna inomhusenhet har därmed angivits som huvudfjärrkontroll och "⊕" försvinner från displayen.

Du kan ändra inställningarna genom att upprepa steg 1 och 2.

Nöddrift

När fjärrkontrollen slutat fungera, t.ex. för att batterierna tagit slut, kan du använda brytaren bredvid luftutloppsgallret på inomhusenheten.

Om fjärrkontrollen inte fungerar trots att indikeringen för låg batteristyrka inte är tänd på fjärrkontrollen bör du kontakta din leverantör.

1

START


Starta systemet genom att trycka på nödbrytaren.

- Maskinen startar i det senast valda läget.
- Systemet körs med den senast valda luftflödesriktningen.

2

STOPP

Stoppa systemet genom att trycka på nödbrytaren igen.

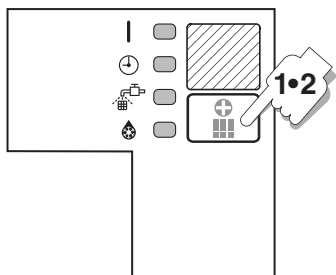

Försiktighetsåtgärder för system med gruppstyrning eller med två fjärrkontroller

Detta system har två andra styrsystem förutom individuellt styrsystem (en fjärrkontroll styr ett inomhusaggregat). Följande förutsättningar måste gälla för att enheten ska vara någon av de båda typerna:

- Gruppstyrningssystem
En fjärrkontroll styr upp till 16 inomhusenheter. Alla inomhusenheter har samma inställning
- System med två fjärrkontroller
Två fjärrkontroller styr ett inomhusaggregat. (För gruppstyrningssystem, en grupp av inomhusenheter.) Enheten följer individuell drift.

OBS!



- Du kan inte ha system med två fjärrkontroller med bara trådlösa fjärrkontroller. (Systemet måste ha en trådbunden fjärrkontroll och en trådlös fjärrkontroll.)
- Med system med två fjärrkontroller kan den trådlösa fjärrkontrollen inte styra timerdrift.
- Endast driftsindikatorlampan fungerar på inomhusenheten

Kontakta leverantören om du vill ändra kombinationen eller inställningen av ett gruppstyrningssystem eller ett system med två fjärrkontroller.

Så här utför du en problemdiagnos

Nödstopp

(Se bild 2)

När luftkonditioneringsanläggningen nödstoppas börjar driftlampan på inomhusenheten att blinka.

Vidta följande steg för att själv avläsa felkoden som visas på displayen. Kontakta din återförsäljare med denna kod. Det hjälper till att lokalisera problemet och snabba upp reparationen.

1



Tryck på INSPEKTION/TEST-knappen för att välja inspektionsläge "⊕"
"⊕" visas blinkande i displayen. "UNIT" tänds.

2



Tryck på timerprogrammeringsknappen och byt enhetsnummer.

Tryck för att ändra enhetsnummer tills inomhusenheten avger en ljudsignal och följande drift enligt antalet ljudsignaler:

Antal ljudsignaler

- 3 korta ljudsignalerutför alla steg från 3 till 6
- 1 kort ljudsignalUtför steg 3 och 6
- 1 lång ljudsignal..... inget fel

3



Tryck på driftlägesväljaren.

"⊕" blinkar till vänster om felkoden.

4



Tryck på timerprogrammeringsknappen och ändra felkoden.

Tryck tills inomhusenheten avger två ljudsignaler.

5



Tryck på driftlägesväljaren.

"" blinkar till höger om felkoden.

6



Tryck på timerprogrammeringsknappen och ändra felkoden.

Tryck tills inomhusenheten avger en lång ljudsignal. Felkoden är fast när inomhusenheten avger en lång ljudsignal.

7



Återställning av displayen.

Tryck på driftlägesväljaren för att återställa displayen.

I andra fall än nödstopp

1 Enheten kan inte köras över huvud taget.

- Kontrollera om mottagaren är exponerad för solljus eller starkt ljus. Håll mottagaren borta från direkt ljus.

- Kontrollera att det finns batterier i fjärrkontrollen. Sätt i batterierna.

- Kontrollera om inomhusenheten har samma nummer som den trådlösa fjärrkontrollen. Se [bild 6](#).

Styr inomhusenheten med en fjärrkontroll som har samma nummer.

Signaler från en fjärrkontroll med ett annat nummer accepteras inte. (Om ingen siffra är angiven anses det vara "1".)

2 Systemet går, men det kylar/värmer inte tillräckligt.

- Om temperaturen vid drift av aggregatet inte blir densamma som den inställda temperaturen.

- Om fläkthastigheten är satt på LÅG.

- Om luftflödesvinkeln inte är den rätta.

Kontakta återförsäljaren i följande fall.



När du känner brandlukt, stäng omedelbart av strömmen och kontakta din leverantör. Om du använder utrustningen när den inte fungerar som den ska kan du orsaka skador på utrustningen, elektriska stötar och/eller en eldsvåda.

Problem

Driftlampan på inomhusenheten blinkar och enheten fungerar inte alls. Se [bild 7](#).

- 1 Felkoden anger aktuellt fel
- 2 Nummer på enheten som upptäckte problemet
- 3 INSPEKTION-display

Åtgärd

Kontrollera felkoden (*R I-UF*) på fjärrkontrollen.

Kontakta din leverantör och rapportera modellnamnet och felkoden.

Detta är inte ett funktionsfel

Följande symptom innebär inte att det är något fel på luftkonditioneringssystemet:

Symptom 1: Systemet startar inte

Exempel	Orsak
Systemet återstartar inte omedelbart efter tryckning på TILL/FRÅN-knappen.	Om DRIFT-lampan lyser, är systemet i normalt skick. Det återstartar inte direkt, eftersom en säkerhetsanordning träder i funktion för att förhindra överbelastning av systemet. Efter 3 minuter slås systemet på igen automatiskt.
Systemet återstartar inte direkt när knappen TEMPERATURINSTÄLLNING återgår till sitt ursprungliga läge efter att man tryckt på den. Om DRIFT-lampan tänds, är systemet i normalt skick.	Det återstartar inte direkt, eftersom en säkerhetsanordning träder i funktion för att förhindra överbelastning av systemet. Efter 3 minuter slås systemet på igen automatiskt.
Om mottagningsljudsignalen upprepas tre gånger i snabb följd (den hörs bara två gånger vid normal mottagning.)	Kontrollen överläts till den extra kontrollen för centraliserad styrning.
Om avfrostningslampan på inomhusenhetens display tänds när uppvärmning startar.	Denna indikation varnar för att kall luft blåses från enheten. Detta är inget fel på utrustningen.
Utomhusenheten stannar.	Detta beror på att rums-temperaturen har nått den inställda temperaturen. Inomhusenheten övergår till fläktdrift.

Symptom 2: Enheten stannar då och då

Exempel	Orsak
Fjärrkontrollen indikerar "U4" och "U5", enheten stannar. Inom några minuter återstartar enheten.	På grund av elektrisk störning från andra enheter än luftkonditioneringsaggregatet avbryts kommunikationen mellan enheterna och enheten stannar. När störningen är borta återstartar enheten automatiskt.

Symptom 3: Ingen växling är möjlig mellan uppvärmnings- och kylningslägen

Exempel	Orsak
Inomhusenheten avger ett mottagarljud "PEEE".	Målinomhusenheten styrs samtidigt av en central fjärrkontroll som ej möjliggör driftlägen angivna från den trådlösa fjärrkontrollen.

Symptom 4: Luftflödes hastigheten kan inte uppnås enligt inställningen

Exempel	Orsak
Trots att justeringsknappen för luftflödet trycks ned ändras inte luftflödet.	När rumstemperaturen uppnår angiven temperatur i inomhusenheten stannar utomhusenheten och luftflödet i inomhusenheten faller till ett minimum. Detta är för att förhindra att kall luft blåses direkt på någon i rummet.

Symptom 5: Luftflödesriktningen skiljer sig från inställt läge

Exempel	Orsak
Fjärrkontrollens indikering och luftflödesriktningen stämmer inte överens. Luftflödesriktningen kan inte ändras.	Detta beror på att den är styrd av mikrodatorn. Se " JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING " på sid 5.

Symptom 6: Endast en del av indikeringen visas

Exempel	Orsak
Trots att enheten används visas endast driftindikeringen, eller även om indikeringen visas så försvinner indikeringen för annat än driftläget.	Motsvarande inomhusenhet ingår i ett multisystem och fjärrkontrollen är inställd för multisystemet.

Symptom 7: Ingen indikering visas eller all indikering visas

Exempel	Orsak
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ned.	Batteriet är dött.

Symptom 8: Otillräcklig kylning

Exempel	Orsak
Enheten kör luftavfuktning.	Programmet för luftavfuktning är ett driftsläge för att hålla rumstemperaturen konstant i möjligaste utsträckning. Se " Kylning, uppvärmning, automatiskt, fläkt och luftavfuktning " på sid 4.

Avfallshantering



Batteries supplied with the remote controller are marked with this symbol.

This means that the batteries shall not be mixed with unsorted household waste.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol, this chemical symbol means that the battery contains a heavy metal above a certain concentration. Possible chemical symbols are:

■ Pb: lead (>0.004%)

Waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use.

By ensuring waste batteries are disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2013 Daikin

4P343091-1A 2013.03