




Návod k obsluze



Daikin Altherma 4 H ECH₂O

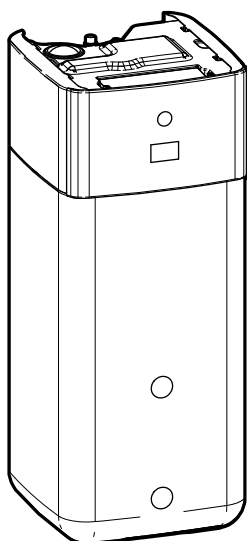

EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼

EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Návod k obsluze
Daikin Altherma 4 H ECH₂O

Čeština

Obsah

1 O tomto dokumentu	2
2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele	3
2.1 Obecné	3
2.2 Pokyny pro bezpečný provoz	4
3 O systému	4
3.1 Komponenty v typickém rozvržení systému	5
4 Stručný průvodce	5
4.1 Zapnutí a vypnutí provozu	5
4.2 Chcete-li změnit požadovanou pokojovou teplotu	5
4.3 Chcete-li změnit požadovanou teplotu výstupní vody	5
4.4 Změna nastavené teploty v nádrži	6
5 Provoz	6
5.1 Uživatelské rozhraní: přehled	6
5.1.1 Struktura nabídky: přehled nastavení uživatele	7
5.1.2 Možné obrazovky: Přehled	7
5.1.3 Zjištění informací	10
5.1.4 Pokročilá uživatelská oprávnění	10
5.2 Zapnutí a vypnutí provozu	10
5.3 Ovládání prostorového vytápění/chlazení	11
5.3.1 Nastavení Provozní režim	11
5.3.2 Chcete-li změnit požadovanou pokojovou teplotu	11
5.3.3 Chcete-li změnit požadovanou teplotu výstupní vody	12
5.3.4 Umožnění plánování	12
5.4 Ovládání teplé užitkové vody	12
5.4.1 Opětovný ohřev režim	12
5.4.2 Jednoduchý ohřev	13
5.5 Plány	14
5.5.1 Použití a programování plánů provozu	14
5.5.2 Obrazovka plánu: Příklad	14
5.6 Křivka dle počasí	16
5.6.1 Co je křivka dle počasí?	16
5.6.2 Použití křivek dle počasí	16
5.7 Nouzový provoz	17
6 Tipy pro úsporu energie	17
7 Údržba a servis	18
7.1 Přehled: údržba s servis	18
8 Odstraňování problémů	18
8.1 Chcete-li zobrazit text nápovědy v případě poruchy	18
8.2 Chcete-li zkontrolovat historii poruch	18
8.3 Příznak: ve svém obývacím pokoji cítíte příliš velký chlad (teplo)	19
8.4 Příznak: Voda v kohoutku je příliš chladná	19
8.5 Příznak: Porucha tepelného čerpadla	19
8.6 Příznak: Systém vydává po uvedení do provozu bublavé zvuky	19
9 Likvidace	19
10 Slovník pojmů	20
11 Nastavení technika: tabulky, které musí vyplnit instalační technik	20
11.1 Konfigurační průvodce	20
11.2 Nabídka nastavení	20

- Požádejte instalačního technika, aby vás informoval o nastaveních použitých při konfiguraci vašeho systému. Zkontrolujte, zda jsou tabulky nastavení instalačního technika vyplněné. Pokud NE, požádejte instalačního technika o jejich doplnění.
- Ušchovejte dokumentaci pro pozdější použití.

Cílová skupina

Koncoví uživatelé

Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Všeobecná bezpečnostní opatření:**
 - Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
 - Formát: Papírový výtisk (v krabici vnitřní jednotky)
- **Návod k obsluze:**
 - Rychlá příručka pro základní použití
 - Formát: Papírový výtisk (v krabici vnitřní jednotky)
- **Referenční příručka pro uživatele:**
 - Detailní pokyny po jednotlivých krocích a informace pro základní a pokročilé použití
 - Formát: Soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení vašeho modelu.
- **Instalační návod – Venkovní jednotka:**
 - Pokyny k instalaci
 - Formát: Papírový výtisk (v krabici venkovní jednotky)
- **Instalační návod – Vnitřní jednotka:**
 - Pokyny k instalaci
 - Formát: Papírový výtisk (v krabici vnitřní jednotky)
- **Referenční příručka pro instalační techniky:**
 - Příprava instalace, osvědčené postupy, referenční údaje...
 - Formát: Soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení vašeho modelu.
- **Referenční příručka pro konfiguraci:**
 - Konfigurace systému.
 - Formát: Soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení vašeho modelu.
- **Dodatek k návodu pro volitelné vybavení:**
 - Doplnující informace o způsobu instalace volitelného vybavení
 - Formát: Papírový výtisk (v krabici vnitřní jednotky)+ soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení vašeho modelu.

Nejnovější revize dodané dokumentace mohou být k dispozici na místních internetových stránkách Daikin nebo u vašeho technika.

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

Aplikace ONECTA

Pokud tuto možnost váš technik nastaví, můžete použít aplikaci ONECTA k ovládání a sledování stavu vašeho systému. Další informace, viz:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



**1 O tomto dokumentu**

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosíme o následující:

- Před spuštěním uživatelského rozhraní si pečlivě přečtěte dokumentaci, abyste zajistili co nejlepší výkon zařízení.

Záložky


Záložky (příklad: [3.1]) vám pomohou zjistit, kde se nacházíte ve struktuře nabídky uživatelského rozhraní.

1	Zobrazení drobečkové navigace na adrese povolit : Klepněte na šipku doprava na domovské obrazovce a poté klepněte na Nastavení. Na stránce [5.4] Nastavení > Záložky můžete zapnout drobkky: 
2	Pokyny pro deaktivaci záložek: přejděte na místo, jak je popsáno výše, a VYPNĚTE záložky: 

V tomto dokumentu jsou tyto záložky také zmíněny. **Příklad:**

1	Přejděte na [3.1]: Prostorové vytápění/chlazení > Provozní rozsah .
---	---

To znamená:

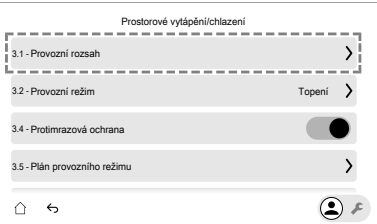1	Na domovské obrazovce začněte klepnutím na šipku doprava a klepněte na Prostorové vytápění/chlazení. 
2	Klepněte na Provozní rozsah. Záložka (pokud je nastavení záložek ZAPNUTO) je viditelná na levé straně popisku Provozní rozsah. 

2 Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny a předpisy.

2.1 Obecné



VÝSTRAHA

Pokud si **NEJSTE** jisti způsoby obsluhy jednotky, kontaktujte svého instalačního technika.



VÝSTRAHA

Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud je nad nimi zajištěn dohled nebo jim byly předány pokyny týkající se obsluhy

tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí veškerým nebezpečím.

Děti si **NESMÍ** se zařízením hrát.

Čištění a uživatelská údržba **NESMÍ** být prováděny dětmi bez dozoru.



VÝSTRAHA

Zabránění úrazu elektrickým proudem nebo požáru:

- Jednotku **NEOPLACHUJTE**.
- Zařízení nikdy **NEOBSLUHUJTE** mokřma rukama.
- Do jednotky **NEUMISŤUJTE** žádné předměty obsahující vodu.



UPOZORNĚNÍ

- Na horní stranu (horní desku) jednotky **NEPOKLÁDEJTE** žádné předměty ani přístroje.
- Na horní stranu jednotky **NEVYLÉZEJTE**, **NESEDEJTE**, ani **NESTOUPEJTE**.

- Jednotky jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že elektrické a elektronické produkty se **NESMÍ** přidávat do netříděného domovního odpadu. **NEPROVÁDĚJTE** demontáž systému sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení **MUSÍ** být provedena v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

Jednotky **MUSÍ** být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány. Zajistíte-li správnou likvidaci výrobku, pomůžete ochráně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví. Další informace vám poskytne instalační technik nebo místní prodejce.

- Baterie jsou označeny následujícími symboly:



To znamená, že baterie se **NESMÍ** přidávat do netříděného domovního odpadu. Je-li vedle symbolu vytištěna chemická značka, daná chemická značka znamená, že baterie obsahuje těžký kov ve vyšší než určité koncentraci.

Možné chemické značky jsou: Pb: olovo (>0,004%).

Odpadní baterie **MUSÍ** být zlikvidovány ve specializovaném recyklačním zařízení. Zajistíte-li správnou likvidaci baterií, pomůžete ochráně před případnými negativními důsledky pro životní prostředí a dopady na lidské zdraví.

3 O systému

2.2 Pokyny pro bezpečný provoz

⚠ VÝSTRAHA

Je-li napájecí kabel poškozen, je **NUTNÉ** provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.

⚠ VÝSTRAHA


Spotřebič musí být skladován v místnosti bez zdrojů zapálení (ani trvalé zdroje vznícení ani zdroje vznícení po krátkou dobu) (například: otevřený oheň, plynový spotřebič nebo elektrický ohřívač v provozu).

⚠ VÝSTRAHA

- **NEPROPICHUJTE** ani nespalujte součásti pracující s chladivem.
- **NEPOUŽÍVEJTE** žádné čisticí prostředky nebo prostředky pro urychlení procesu odmrazování kromě těch, jež jsou doporučeny výrobcem.
- Uvědomte si, že chladivo v systému je bez zápachu.

⚠ VÝSTRAHA

Po uvedení do provozu **NEVYPÍNEJTE** jističe **(c)** k jednotkám, aby zůstala ochrana aktivní. V případě vnitřní jednotky napájené samostatně **(a)** jsou k dispozici dva jističe. V případě vnitřní jednotky napájené z venkovní jednotky **(b)** je k dispozici jeden jistič.

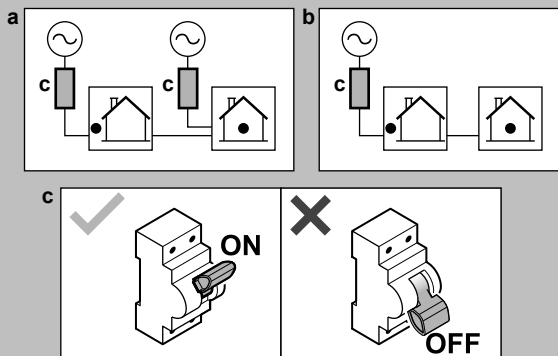

⚠ VÝSTRAHA

Pro zajištění bezpečnosti v nepravděpodobném případě úniku chladiva:

- **NEPŘENÁŠEJTE** žádné zdroje vznícení do ochranné zóny kolem venkovní jednotky. Ani trvalé zdroje vznícení, ani zdroje vznícení po krátkou dobu (příklad: otevřený oheň, ...).
- Neuzavírejte oblast kolem venkovní jednotky, aby nedošlo k hromadění chladiva.

⚠ VÝSTRAHA

NEOTVÍREJTE jednotku (zejména venkovní jednotka). Jak vnitřní jednotka, tak venkovní jednotka mají snímač detekce úniku plynu. Když je detekován hořlavý plyn, ventilátor venkovní jednotky se začne otáčet, aby se plyn zředil okolním vzduchem.

⚠ VÝSTRAHA

NEPOUŽÍVEJTE spreje obsahující hořlavý plyn uvnitř nebo v blízkosti jednotky. To by mohlo spustit detekci úniku plynu a způsobit, že se ventilátor venkovní jednotky začne otáčet.

⚠ VÝSTRAHA

Odvzdušnění topidel nebo kolektorů. Před odvzdušněním topidel nebo kolektorů zkontrolujte, zda je na domovských stránkách uživatelského rozhraní zobrazeno nebo .

- Pokud ne, můžete ihned zahájit proces odvzdušnění.
- Pokud ano, ujistěte se, že je místnost, kde chcete provádět odvzdušnění dostatečně větraná.
Důvod: Může dojít k úniku chladiva do vodního okruhu a následně do místnosti, kde provádíte odvzdušnění tepelných zářičů nebo kolektorů.

3 O systému

V závislosti na rozvržení vašeho systému může systém:

- Vyhřívat prostor
- Chladit prostor


- Ohřev teplé užitkové vody



INFORMACE

Pokud je v hlavní zóně nainstalováno podlahové topení, pak může hlavní zóna v režimu chlazení zajišťovat pouze krátké ochlazení. Skutečné chlazení pak NENÍ povoleno.

3.1 Komponenty v typickém rozvržení systému

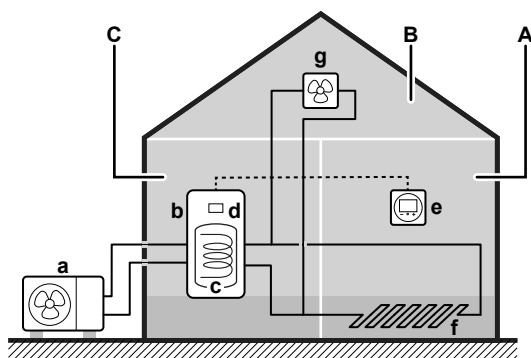

- A Hlavní zóna. **Příklad:** Obyvací pokoj.
- B Doplnková zóna. **Příklad:** Ložnice.
- C Technická místnost. **Příklad:** Garáž.
- a Tepelné čerpadlo s venkovní jednotkou
- b Tepelné čerpadlo s vnitřní jednotkou
- c Nádrž pro akumulaci energie
- d Nádrž na teplou užitkovou vodu (TUV)
- e Uživatelské rozhraní vnitřní jednotky
- f Samostatné lidské komfortní rozhraní (BRC1HH používané jako pokojový termostat)
- f Podlahové topení
- g Radiátory, konvektory tepelného čerpadla nebo jednotky s ventilátory



INFORMACE

Vnitřní jednotka a nádrž na teplou užitkovou vodu (pokud je součástí instalace) mohou být odděleny nebo integrovány podle typu vnitřní jednotky.

4 Stručný průvodce

4.1 Zapnutí a vypnutí provozu

Provoz prostorového vytápění/chlazení



POZNÁMKA

Protimrazová ochrana místnosti. Dokonce i v případě, že VYPNETE režim vytápění/chlazení prostoru, zůstane protimrazová ochrana místnosti - pokud je aktivována - aktivní. U externího pokojového termostatu je však ochrana aktivní pouze v případě požadavku termostatu.



POZNÁMKA

Prevence zamrznutí vodovodního potrubí. Dokonce i v případě, že VYPNETE režim vytápění/chlazení prostoru, zůstane prevence před zamrznutím vodního potrubí - pokud je aktivována - aktivní.

V případě, že chcete vypnout VEŠKERÉ vytápění/chlazení prostoru:

1	Na domovské obrazovce klepněte na panel Prostory.
2	Klepnutím na ikonu zapnete nebo vypnete ovládání klimatizace.
3	Potvrďte tlačítkem .

Výsledek: Je-li vypnuto, je oblast obrazovky Prostorové vytápění/chlazení na domovské obrazovce šedá.

V případě, že chcete vypnout pouze konkrétní zónu:

1	Omezení: Vypnutí jednotlivé zóny je možné pouze v případě ovládání TVV. Klepněte na ikonu zářiče zóny na domovské obrazovce NEBO přejděte na: • [1.17] Hlavní zóna > Povolit zónu. • [2.15] Doplnková zóna > Povolit zónu.
2	VYPNĚTE zónu: Povolit zónu Výsledek: Když je VYPNUTO, oblast obrazovky zóny je zobrazena šedě.

Provoz ohřevu nádrže



POZNÁMKA

Dezinfekční režim. I když vypnete režim vytápění nádrže, režim dezinfekce zůstane aktivní (pokud je povolen).

1	Přejděte na [4.1]: Teplá užitková voda > Jednoduchý ohřev. Poznámka: Klepnutím na panel Teplá užitková voda na domovské obrazovce získáte rychlý přístup k položce [4.1].
2	Klepnutím na ikonu zapnete nebo vypnete stránku Teplá užitková voda.
3	Potvrďte tlačítkem .

Výsledek: Je-li vypnuto, je oblast obrazovky Teplá užitková voda na domovské obrazovce šedá.

4.2 Chcete-li změnit požadovanou pokojovou teplotu

Během ovládání pokojové teploty můžete použít obrazovku nastavení pokojové teploty ke zjištění a úpravě požadované pokojové teploty.

1	Přejděte na [1.1] Hlavní zóna > Nastavená pokojová teplota. Poznámka: Na domovské obrazovce klepněte na oblast obrazovky teploty hlavní zóny a rychle přejděte na položku [1.1].
2	Upravte požadovanou pokojovou teplotu: Hlavní zóna Nastavit teplotu v místnosti na...
3	Potvrďte tlačítkem .

Více informací

Další informace viz také:

- "4.1 Zapnutí a vypnutí provozu" [5]
- "5.3 Ovládání prostorového vytápění/chlazení" [11]
- "5.5 Plány" [14]
- Referenční příručka pro uživatele

4.3 Chcete-li změnit požadovanou teplotu výstupní vody

V případě, že není použita žádná křivka dle počasí.

Pevnou teplotu výstupní vody můžete nastavit následujícím způsobem:

5 Provoz

1	Přejděte na: [1.39] Hlavní zóna > Výstupní teplota vody pro vytápění [1.42] Hlavní zóna > Výstupní teplota vody při chlazení [2.30] Doplnková zóna > Výstupní teplota vody pro vytápění [2.36] Doplnková zóna > Výstupní teplota vody při chlazení Poznámka: Z domovské obrazovky klepněte na oblast obrazovky hlavní nebo doplňkové zóny teploty a rychle tak přejděte na [1.39], [1.42], [2.30] nebo [2.36] (v závislosti na provozním režimu). Poznámka: V případě režimu závislého na počasí se LWT tímto ovladačem neovládá.
2	Upravte požadovanou teplotu výstupní vody: 
3	Potvrďte tlačítkem ✓.

V případě použití křivky dle počasí

Poznámka: Další informace o provozu v závislosti na počasí naleznete na adrese "5.6 Křivka dle počasí" [16].

Teplotní posun můžete nastavit na křivku teploty výstupní vody v závislosti na počasí následovně:

1	Přejděte na: [1.27] Hlavní zóna > Posunutí výstupní vod topení [1.28] Hlavní zóna > Posunutí výstupní vod chlaz. [2.22] Doplnková zóna > Posunutí výstupní vod topení [2.23] Doplnková zóna > Posunutí výstupní vod chlaz.
2	Nastavte požadovanou teplotu posunu výstupní vody. Poznámka: Hodnotu teplotního posunu lze nastavit v krocích po 1°C.
3	Potvrďte tlačítkem ✓.

Více informací

Další informace viz také:

- "4.1 Zapnutí a vypnutí provozu" [5]
- "5.3 Ovládání prostorového vytápění/chlazení" [11]
- "5.6 Křivka dle počasí" [16]
- "5.5 Plány" [14]
- Referenční příručka pro uživatele

4.4 Změna nastavené teploty v nádrži

Změna nastavené teploty v nádrži

V režimu Opětovný ohřev můžete pomocí obrazovky nastavení teploty teplé užitkové vody nastavit teplotu teplé užitkové vody.

1	Přejděte na [4.5]: Teplá užitková voda > Nastavená teplota opětovného ohřevu.
---	---

2	Upravte teplotu teplé užitkové vody: 
---	--

Více informací


Další informace viz také:

- "4.1 Zapnutí a vypnutí provozu" [5]
- "5.4 Ovládání teplé užitkové vody" [12]
- "5.5 Plány" [14]
- Referenční příručka pro uživatele

5 Provoz

5.1 Uživatelské rozhraní: přehled

Uživatelské rozhraní obsahuje následující součásti:

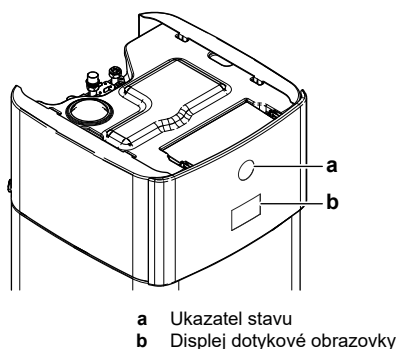

Ukazatel stavu

LED kontrolky ukazatele stavu se rozsvítí nebo blikají a znázorňují provozní režim jednotky.

LED	Režim	Popis
Blikající modrá	Pohotovostní režim	Jednotka není v provozu.
Svítilící modrá	Provoz	Jednotka je v provozu.
Blikající červená	Porucha	Došlo k poruše. Podrobnější informace viz "8.1 Chcete-li zobrazit text nápovědy v případě poruchy" [18].

Displej dotykové obrazovky

Podsvícení dotykového displeje se ztlumí po čtyřech minutách bez interakce s uživatelským rozhraním a po pěti minutách se vypne. Klepnutím na dotykovou obrazovku se podsvícení znovu zapne.

Dotyková gesta

S dotykovým displejem lze komunikovat následujícími gesty:

	Gesto	Popis
	Klepnutí	Rychlé klepnutí na konkrétní položku nebo oblast na dotykové obrazovce.
	Potážení nahoru/dolů	Jeden nebo více prstů se dotkne obrazovky a pohybuje se na krátkou vzdálenost směrem nahoru nebo dolů.
	Přetažení vodorovně	Stiskněte a podržte při pohybu ve vodorovném směru.

5.1.1 Struktura nabídky: přehled nastavení uživatele



INFORMACE

V závislosti na zvolených nastaveních technika a typu jednotky budou nastavení zobrazena nebo skryta.



POZNÁMKA

Při změně nastavení je provoz dočasně zastaven. Po návratu na domovskou obrazovku se provoz obnoví.

[1] Hlavní zóna

- [1.1] Nastavená pokojová teplota
- [1.2] Aktivovat plán topení
- [1.3] Plán topení
- [1.4] Plán chlazení
- [1.5] Režim nast. teploty topení (Pokročilý koncový uživatel)
- [1.7] Režim nast. hodnoty chlazení (Pokročilý koncový uživatel)
- [1.8] Křivka topení dle počasí
- [1.9] Křivka chlazení dle počasí
- [1.10] Hystereze
- [1.11] Typ zářiče
- [1.17] Povolit zónu
- [1.21] Název zóny
- [1.22] Protimrazová ochrana
- [1.23] Aktivovat plán chlazení
- [1.24] Posun plánu topení výstupní vody
- [1.25] Posun plánu chlazení výstupní vody
- [1.27] Posunutí výstupní vod topení
- [1.28] Posunutí výstupní vod chlaz.
- [1.29] Nastavená komfortní teplota topení (Pokročilý koncový uživatel)
- [1.30] Nastavená komfortní teplota chlazení (Pokročilý koncový uživatel)
- [1.32] Aktivovat místnost
- [1.33] Trvalá odchylka externího vnitřního čidla (Pokročilý koncový uživatel)
- [1.34] Základní cíl topení
- [1.35] Cílová základní linie chlazení
- [1.36] Posun režimu topení výstupní vody
- [1.37] Posun režimu chlazení výstupní vody
- [1.38] Trvalá odchylka snímače termostatu (Pokročilý koncový uživatel)
- [1.39] Výstupní teplota vody pro vytápění
- [1.42] Výstupní teplota vody při chlazení

[2] Doplněková zóna

- [2.2] Aktivovat plán topení
- [2.3] Plán topení
- [2.4] Plán chlazení
- [2.5] Režim nast. teploty topení (Pokročilý koncový uživatel)
- [2.7] Režim nast. hodnoty chlazení (Pokročilý koncový uživatel)
- [2.8] Křivka topení dle počasí
- [2.9] Křivka chlazení dle počasí
- [2.11] Typ zářiče
- [2.15] Povolit zónu
- [2.18] Posun plánu topení výstupní vody
- [2.19] Posun plánu chlazení výstupní vody
- [2.21] Název zóny
- [2.22] Posunutí výstupní vod topení
- [2.23] Posunutí výstupní vod chlaz.
- [2.27] Aktivovat plán chlazení
- [2.30] Výstupní teplota vody pro vytápění
- [2.31] Posun režimu topení výstupní vody
- [2.32] Posun režimu chlazení výstupní vody
- [2.36] Výstupní teplota vody při chlazení

[3] Prostorové vytápění/chlazení

- [3.1] Provozní rozsah
- [3.2] Provozní režim
- [3.4] Protimrazová ochrana (Pokročilý koncový uživatel)
- [3.5] Plán provozního režimu

[4] Teplá užitková voda

- [4.1] Jednoduchý ohřev
- [4.3] Manuální nast. hodnota
- [4.4] Nast. výkonného provozu
- [4.5] Nastavená teplota opětovného ohřevu
- [4.12] Hystereze
- [4.16] Dopř. převzetí zdroje během SH /C
- [4.17] Příd. zdroj TUV vždy na vyžádání
- [4.19] Práh aktivace opětovného ohřevu (Pokročilý koncový uživatel)
- [4.24] Aktivovat plán opětovného ohřevu
- [4.25] Plán opětovného ohřevu
- [4.26] Plán čerpadla TUV

[5] Nastavení

- [5.2] Tichý provoz
- [5.3] Čas/datum
- [5.4] Záložky (zapnuto/vypnuto)
- [5.6] Nedostatečný výkon (Pokročilý koncový uživatel)
- [5.9] Místo a jazyk
- [5.10] Časové pásmo
- [5.12] Rozložení klávesnice
- [5.13] Pokročilá nastavení
- [5.17] Jas displeje
- [5.23] Nouzový výběr
- [5.26] Zobrazit časovač nečinnosti
- [5.27] Dovolena (Pokročilý koncový uživatel)
- [5.30] Nouzové potvrzení
- [5.31] Energie zásobníku pro prost.vytápění během odmrazování (Pokročilý koncový uživatel)
- [5.38] Podpora nádrže

[6] Informace

- [6.1] Údaje o energii
- [6.2] Informace o prodejci
- [6.3] Snímače
- [6.4] Akční členy
- [6.5] Provozní režimy
- [6.6] O aplikaci
- [6.7] Název modelu vnitřní jednotky
- [6.8] Sériové číslo vnitřní jednotky

[8] Připojitelnost

- [8.1] Konfigurace TCP/IP
- [8.2] Stav připojení
- [8.3] Bezdrátová brána
- [8.4] Podrobnosti připojení
- [8.5] Daikin Home Controls
- [8.7] Modbus TCP/IP (502)
- [8.8] Modbus TCP/IP TLS (802)

[9] Energie

- [9.1] Cena elektřiny (Pokročilý koncový uživatel)
- [9.2] Základní cena elektřiny (Pokročilý koncový uživatel)
- [9.3] Aktivovat plán ceny elektřiny (Pokročilý koncový uživatel)
- [9.4] Ceník elektřiny
- [9.5] Cena plynu (Pokročilý koncový uživatel)
- [9.13] Uvažovaná cena energie (Pokročilý koncový uživatel)

[11] Porucha

5.1.2 Možné obrazovky: Přehled



INFORMACE

Některé funkce jsou zobrazeny v uživatelském rozhraní, ale nejsou k dispozici pro váš systém.

Následující obrazovky jsou nejběžnější:

- Domovská obrazovka
- Tok energie – obrazovka přehledu systému
- Hlavní obrazovka (dvě obrazovky)
- Obrazovka nastavení

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka poskytuje přehled o konfiguraci jednotky a teplotě místnosti a cílové nastavené hodnotě teploty. Na domovské obrazovce jsou zobrazeny pouze symboly související s vaší konfigurací.

5 Provoz




Položka	Popis
a	Prostory Zkratka pro nastavení [3.2].
a1	Ovládání klimatizace ZAPNUTO/VYPNUTO
a2	Provozní režim:
	Topení
	Chlazení
	Automaticky
b	Hlavní zóna Tuto zónu lze přejmenovat v Název zóny [1.21])
b1	Typ topidla:
	Podlahové topení
	Konvektor tepelného čerpadla
	Radiátor
b2	Záložní ohřívač ZAPNUTO
b3	Měřená teplota (Hlavní zóna)
c	Doplňková zóna Tuto zónu lze přejmenovat v Název zóny [2.21])
c1	Typ topidla:
	Podlahové topení
	Konvektor tepelného čerpadla
	Radiátor
c2	Záložní ohřívač ZAPNUTO
c3	Měřená teplota (Doplňková zóna)

Položka	Popis
d	Teplá užitková voda Zkratka pro nastavení [4.1].
d1	Teplá užitková voda ZAPNUTO / VYPNUTO
d2	Výkonný provozní režim:
	Režim Výkonný provoz ZAPNUTO
	Režim Výkonný provoz VYPNUTO
d3	Teplá užitková voda ZAPNUTO
d4	Přídavný ohřívač (u jednotek na stěnu) nebo záložní ohřívač (u podlahových nebo ECH ₂ O jednotek) ZAPNUTO
d5	Provozní režim TUV:
	Režim Dezinfekce aktivní
	Režim Manuálně ZAPNUTO
	Režim Výkonný provoz ZAPNUTO
	Režim Opětovný ohřev aktivní
	Režim Naplánovat a znovu ohřát aktivní
	Režim Plánovaný opětovný ohřev aktivní
d6	Změřená teplota v nádrži
e	Venkovní Zkratka pro nastavení [5.2].
e1	Venkovní jednotka
e2	Tichý provoz:
	Vypnuto
	Manuálně
	Naplánováno
e3	Úroveň Tichý provoz:
	Tichý režim
	Tišší
	Nejtišší
E4	Změřená venkovní teplota
f	Stavové ikony
f1	Objevilo se varování.
f2	Došlo k chybě.
f3	WiFi
	WiFi připojeno
	WiFi odpojeno
f4	LAN připojeno
f5	Daikin ONECTA
	Připojeno
	Nepřipojeno
F6	Daikin HomeHub
	Připojeno
	Nepřipojeno
	Výstraha
f7	Smart energy aktivováno
f8	Režim demo je aktivní
g	Hodiny

Položka	Popis
h	Speciální funkce
h1	Bezpečnostní ventil uzavřen
h2	Dovolena
h3	Protimrazová ochrana
h4	Nouzový
h5	Venkovní jednotka je v uzamčeném stavu. Poznámka: Odemknutí může provést pouze vyškolený instalační technik.
i	Přepínač instalačního technika. Přepínání mezi režimem uživatele a režimem instalačního technika.
	Uživatelský režim
	Režim instalačního technika
j	Navigace / stránkování

Tok energie – obrazovka přehledu systému

Na domovské obrazovce klepněte na levou šipku pro zobrazení obrazovky přehledu systému.

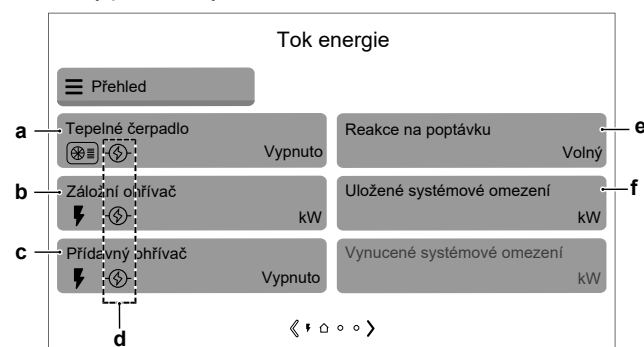


Položka	Popis
a	Tepelné čerpadlo Zobrazuje stav tepelného čerpadla (Zapnuto/Vypnuto).
b	Záložní ohřívač Zobrazuje aktuální výkon záložního ohřívače. = elektrický ohřívač
c	Přídavný ohřívač Zobrazuje stav přídavného ohřívače (je-li k dispozici) (Zapnuto/Vypnuto). = elektrický ohřívač
d	Zobrazuje stav odezvy na poptávku (omezení) každého akčního členu:
	Akční člen je aktivně VYPNUT přes reakci na požadavek.
(červená)	Omezení je aktivní, ale bylo přepsáno.
(modrá)	Omezení je aktivní a akční člen je aktivně omezen (to může také znamenat, že zdroj tepla je omezením zcela vypnut).
(černá)	Omezení je aktivní, ale neomezuje.
Žádný symbol	Žádné omezení není aktivní.

Položka	Popis
e	Reakce na poptávku Zobrazuje aktuální režim odezvy na požadavek: Pokud [9.14.1]=Kontakty připravené na chytrou síť, jsou možné následující režimy: - Volný - Nucené vypnutí - Nucené zapnutí - Doporučené zapnutí Pokud [9.14.1]=Kontakt chytrého elektroměru, zobrazuje se následující režim: - Snížená
f	Uložené systémové omezení Zobrazeno šedě: Není aktivní. Nezobrazeno šedě: Je aktivní maximální omezení spotřeby tepelného čerpadla a elektrických zdrojů tepla. Omezení je zobrazeno zde (v kW). Toto omezení lze ignorovat, pokud jednotka spouští ochranné funkce: - Odmrazování - Prevence zamrznutí vodního potrubí - Řízení spuštění - Režim údržby


Hlavní nabídka

Z domovské obrazovky klepnutím na šipku doprava zobrazíte první obrazovku hlavní nabídky. Druhým klepnutím na šipku doprava zobrazíte druhou obrazovku hlavní nabídky. Z obrazovek hlavní nabídky můžete přistupovat k různým obrazovkám a podnabídkám nastavení.

Hlavní nabídka 1:

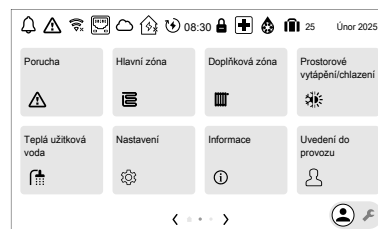

Hlavní nabídka 2:

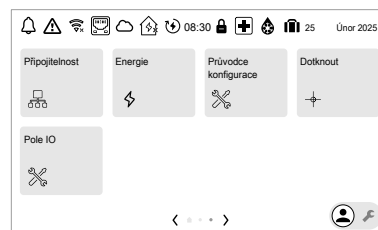


Díličí nabídka	Popis
[11] Porucha	Omezení: Zobrazí se pouze pokud dojde k poruše. Podrobnější informace viz "8.1 Chcete-li zobrazit text nápovědy v případě poruchy" [18].
[1] Hlavní zóna	Zobrazí příslušný symbol pro typ topného zařízení ve vaší hlavní zóně. Nastavte výstupní teplotu vody hlavní zóny.

5 Provoz

Dílčí nabídka	Popis
[2] Doplňková zóna	Zobrazí příslušný symbol pro typ topného zařízení ve vaší doplňkové zóně. Nastavte výstupní teplotu vody hlavní zóny.
[3] Prostorové vytápění/chlazení	Zobrazí příslušný symbol pro vaši jednotku. Přejděte do režimu topení nebo chlazení. U modelů pouze s topením nemůžete režim měnit.
[4] Teplá užitková voda	Omezení: Zobrazí se pouze pokud je součástí nádrží na teplou užitkovou vodu. Nastavte maximální teplotu v nádrži na teplou užitkovou vodu.
[5] Nastavení	Nastavení pro uživatele a instalačního technika. Nastavení instalačního technika se zobrazuje pouze v režimu instalačního technika (přepínač instalačního technika se nachází v poloze).
[6] Informace	Zobrazuje údaje a informace o vnitřní jednotce.
[7] Režim údržby	Omezení: Pouze pro technika. Provádí zkoušky a údržbu.
[8] Připojitelnost	Omezení: Pouze pro technika. Poskytuje přístup k pokročilým nastavením.
[9] Energie	Zobrazuje spotřebu elektrické energie.
[10] Průvodce konfigurace	Omezení: Pouze pro technika. Pro nastavení nejdůležitějších počátečních nastavení.
[12] NEPOUŽITO	
[13] Pole IO	Omezení: Pouze pro technika. Mapování svorkovnic pro určité funkce.

Obrazovka nastavení

Obrazovka nastavení se zobrazuje u obrazovek popisujících součásti systému, které vyžadují nastavení teploty/hodnoty.

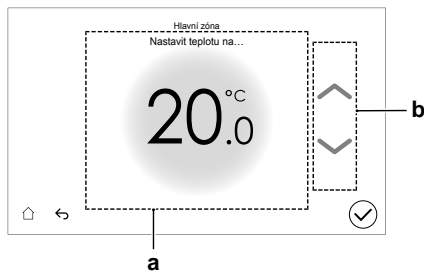

Položka	Popis
a	Požadovaná teplota.
b	Klepnutím na šipky nahoru/dolů v této oblasti zvýšíte/snížíte teplotu.

5.1.3 Zjištění informací

Chcete-li zjistit informace

1	Přejděte na [6]: Informace.
---	-----------------------------

Možné informace, které lze zjistit

V nabídce...	Můžete zjistit...
[6.2] Informace o prodejci	Kontakt/číslo helpdesku
[6.3] Snímače	Pokojová teplota, teplota v nádrži či teplé užitkové vody, venkovní teplota a teplota výstupní vody (pokud je to vhodné)
[6.4] Akční členy	Stav/režim každého akčního členu Příklad: Stav ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ čerpadla teplé užitkové vody
[6.5] Provozní režimy	Aktuální provozní režim Příklad: Režim odmrazování/zpětného toku oleje
[6.6] O aplikaci	Obsahuje: - Informace o verzi systému - Sériové číslo - Název modelu - Informace o sestavení

5.1.4 Pokročilá uživatelská oprávnění

Množství informací, které můžete jako uživatel číst a upravovat ve struktuře nabídky, závisí na následujícím nastavení: Pokročilá nastavení.

Pokud je tato možnost povolena, můžete číst a upravovat další informace. Buďte opatrní, protože změny pokročilých nastavení mohou vést k nižší účinnosti nebo dokonce k nefunkčnosti systému.

5.2 Zapnutí a vypnutí provozu

Provoz prostorového vytápění/chlazení



POZNÁMKA

Protimrazová ochrana místnosti. Dokonce i v případě, že VYPNETE režim vytápění/chlazení prostoru, zůstane protimrazová ochrana místnosti - pokud je aktivována - aktivní. U externího pokojového termostatu je však ochrana aktivní pouze v případě požadavku termostatu.



POZNÁMKA

Prevence zamrznutí vodovodního potrubí. Dokonce i v případě, že VYPNETE režim vytápění/chlazení prostoru, zůstane prevence před zamrznutím vodního potrubí - pokud je aktivována - aktivní.

V případě, že chcete vypnout VEŠKERÉ vytápění/chlazení prostoru:

1	Na domovské obrazovce klepněte na panel Prostory.
2	Klepnutím na ikonu zapnete nebo vypnete ovládání klimatizace.
3	Potvrďte tlačítkem . Výsledek: Je-li vypnuto, je oblast obrazovky Prostorové vytápění/chlazení na domovské obrazovce šedá.

V případě, že chcete vypnout pouze konkrétní zónu:

1	Omezení: Vypnutí jednotlivé zóny je možné pouze v případě ovládání TVV. Klepněte na ikonu zářiče zóny na domovské obrazovce NEBO přejděte na: [1.17] Hlavní zóna > Povolit zónu. [2.15] Doplňková zóna > Povolit zónu.
---	---

2	VYPNĚTE zónu: Povolit zónu  Výsledek: Když je VYPNUTO, oblast obrazovky zóny je zobrazena šedě.
---	--

Provoz ohřevu nádrže



POZNÁMKA

Dezinfekční režim. I když vypnete režim vytápění nádrže, režim dezinfekce zůstane aktivní (pokud je povolen).

1	Přejděte na [4.1]: Teplá užitková voda > Jednoduchý ohřev. Poznámka: Klepnutím na panel Teplá užitková voda na domovské obrazovce získáte rychlý přístup k položce [4.1].
2	Klepnutím na ikonu  zapnete nebo vypnete stránku Teplá užitková voda.
3	Potvrdíte tlačítkem  . Výsledek: Je-li vypnuto, je oblast obrazovky Teplá užitková voda na domovské obrazovce šedá.

5.3 Ovládání prostorového vytápění/chlazení

5.3.1 Nastavení Provozní režim

O prostorových provozních režimech

Máte model pro topení/chlazení, můžete prostor vytápět i chladit. Je nutné systému sdělit, jaký provozní režim má použít. Existují dvě možnosti, jak to provést:

Jestliže...	Pak...
Možnost 1: Pokud platí: - Existuje pouze jedna zóna (hlavní zóna) - A hlavní zóna je řízena externím pokojovým termostatem - A individuální požadavky na vytápění/chlazení jsou odesílány jednotce jedním z následujících způsobů: - Přes hardware (externí pokojové termostaty s dvojími kontakty). - Přes externí komunikační vstup, například Modbus nebo Cloud.	Režim provozu je určen externím pokojovým termostatem
Možnost 2: Ve všech ostatních případech než možnost 1	Režim provozu je určen nastavením [3.2], [3.5] (a [3.1])

Chcete-li zkontrolovat, jaký režim prostorového provozu je aktuálně používán

Režimu prostorového provozu je zobrazen na domovské obrazovce:


- Pokud je jednotka v režimu vytápění, je zobrazena ikona .
- Pokud je jednotka v režimu chlazení, je zobrazena ikona .

Stavový indikátor znázorňuje, zda je jednotka aktuálně v provozu:

- Pokud jednotka není v provozu, stavový indikátor bude blikat modře s intervalem impulzu přibližně 5 sekund.
- V době, kdy je jednotka v provozu, bude stavový indikátor svítit modře nepřerušovaně.

Chcete-li nastavit prostorový provozní režim

Použijte nastavení [3.2], [3.5] (a [3.1]):

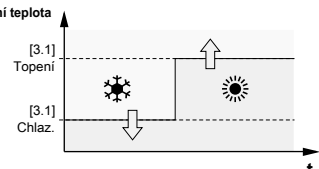1	Přejděte na [3.2]: Prostorové vytápění/chlazení > Provozní režim. Poznámka: Klepnutím na panel Prostory na domovské obrazovce zobrazíte obrazovku rychlého přístupu, kde lze vybrat Provozní režim.
2	Vyberte některou z následujících možností: - Topení: Výsledek: Režim provozu je trvale vytápění. Tento postup je dokončen. - Chlazení: Výsledek: Režim provozu je trvale chlazení. Tento postup je dokončen. - Automaticky: Výsledek: Režim provozu závisí na měsíčním plánu. Přejděte k dalšímu kroku.
3	Přejděte na [3.5]: Prostorové vytápění/chlazení > Plán provozního režimu.
4	Zvolte měsíc.
5	Pro každý měsíc vyberte jednu z následujících možností: - Topení - Chlazení - Automaticky
5 a	Topení: Použijte během chladného období (např. říjen, listopad, prosinec, leden, únor a březen). Výsledek: Pro vybraný měsíc je možné pouze vytápění.
5b	Chlazení: Použijte během teplého období (např. červen, červenec a srpen). Výsledek: Pro vybraný měsíc je možné pouze chlazení.
5c	Automaticky: Použijte mezi chladným a teplým obdobím (např. duben, květen a září). Výsledek: Pro vybraný měsíc jednotka automaticky přepíná mezi vytápěním a chlazením. Přepínání závisí na: - Venkovní teplota - Cílových nastavených hodnotách definovaných v [3.1] Provozní rozsah. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami se používá jako hystereze, aby se předešlo častému přepínání.  Poznámka: Pokud dochází k příliš častému přepínání v důsledku přímého slunečního záření na venkovní jednotku, lze pro zlepšení chování systému nainstalovat dálkový venkovní snímač (EKRSCA1).
6	Potvrdíte změny.

5.3.2 Chcete-li změnit požadovanou pokojovou teplotu

Během ovládání pokojové teploty můžete použít obrazovku nastavení pokojové teploty ke zjištění a úpravě požadované pokojové teploty.

1	Přejděte na [1.1] Hlavní zóna > Nastavená pokojová teplota. Poznámka: Na domovské obrazovce klepněte na oblast obrazovky teploty hlavní zóny a rychle přejděte na položku [1.1].
---	--

5 Provoz

2	Upravte požadovanou pokojovou teplotu:
	
3	Potvrďte tlačítkem ✓.

Jestliže je plánování spuštěno po změně požadované pokojové teploty

- Teplota zůstane stejná, pokud není naplánovaná žádná činnost.
- Požadovaná pokojová teplota se vrátí na naplánovanou hodnotu kdykoliv dojde k naplánované činnosti.

Naplánovanému chování se můžete vyhnout (dočasným) vypnutím plánu. Viz "5.3.4 Umožnění plánování" [12].

5.3.3 Chcete-li změnit požadovanou teplotu výstupní vody



INFORMACE

Výstupní voda je voda, která je směřována do emitorů tepla. Požadovaná teplota výstupní vody je nastavena instalačním technikem dle typu emitorů tepla. Nastavení teploty výstupní vody upravujte pouze v případě problémů.

V případě, že není použita žádná křivka dle počasí.

Pevnou teplotu výstupní vody můžete nastavit následujícím způsobem:

1	Přejděte na: • [1.39] Hlavní zóna > Výstupní teplota vody pro vytápění • [1.42] Hlavní zóna > Výstupní teplota vody při chlazení • [2.30] Doplnková zóna > Výstupní teplota vody pro vytápění • [2.36] Doplnková zóna > Výstupní teplota vody při chlazení Poznámka: Z domovské obrazovky klepněte na oblast obrazovky hlavní nebo doplňkové zóny teploty a rychle tak přejděte na [1.39], [1.42], [2.30] nebo [2.36] (v závislosti na provozním režimu). Poznámka: V případě režimu závislého na počasí se LWT tímto ovladačem neovládá.
2	Upravte požadovanou teplotu výstupní vody:
	
3	Potvrďte tlačítkem ✓.

V případě použití křivky dle počasí

Poznámka: Další informace o provozu v závislosti na počasí naleznete na adrese "5.6 Křivka dle počasí" [16].

Teplotní posun můžete nastavit na křivku teploty výstupní vody v závislosti na počasí následovně:

1	Přejděte na: • [1.27] Hlavní zóna > Posunutí výstupní vod topení • [1.28] Hlavní zóna > Posunutí výstupní vod chlaz. • [2.22] Doplnková zóna > Posunutí výstupní vod topení • [2.23] Doplnková zóna > Posunutí výstupní vod chlaz.
2	Nastavte požadovanou teplotu posunu výstupní vody. Poznámka: Hodnotu teplotního posunu lze nastavit v krocích po 1°C.
3	Potvrďte tlačítkem ✓.

5.3.4 Umožnění plánování

Umožnění plánování vytápění

1	Přejděte na: • [1.2] Hlavní zóna > Aktivovat plán topení • [2.2] Doplnková zóna > Aktivovat plán topení
2	Zapnutí (nebo vypnutí) plánování: Aktivovat plán topení ☒

Povolení plánování chlazení

1	Přejděte na: • [1.23] Hlavní zóna > Aktivovat plán chlazení • [2.27] Doplnková zóna > Aktivovat plán chlazení
2	Zapnutí (nebo vypnutí) plánování: Aktivovat plán chlazení ☒


5.4 Ovládání teplé užitkové vody

5.4.1 Opětovný ohřev režim

Existují dvě možnosti použití režimu Opětovný ohřev:

- Opětovný ohřev režim: zásobník teplé užitkové vody se nepřetržitě ohřívá na teplotu zobrazenou na domovské obrazovce (příklad: 45°C).
- Opětovný ohřev režim s plánem: nastavená teplota zásobníku TUV se mění podle plánu.

Příklad:

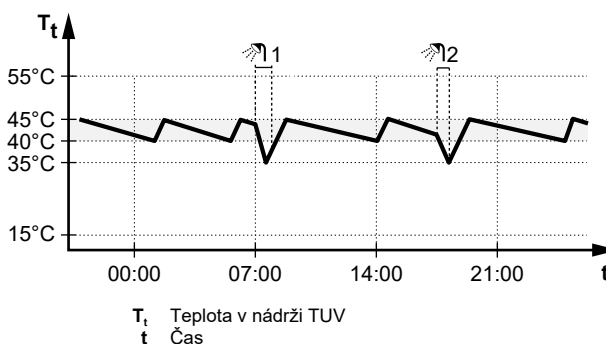

Změna nastavené teploty v nádrži

V režimu Opětovný ohřev můžete pomocí obrazovky nastavení teploty teplé užitkové vody nastavit teplotu teplé užitkové vody.

1	Přejděte na [4.5]: Teplá užitková voda > Nastavená teplota opětovného ohřevu.
---	---




Režim opakovaného ohřevu s plánem

V plánovaném režimu dohřevu s plánem se nastavená teplota zásobníku TUV mění v závislosti na nastavené cílové nastavené hodnotě dohřevu definované v plánu. Nastavenou teplotu zásobníku teplé vody lze nastavit na nejlepší možný požadavek podle denní potřeby. Hystereze a spouštěcí práh pro opětovný ohřev jsou stejné jako u dohřívání bez plánu.

Poznámka: Hodnota hystereze je vždy stejná pro každou definovanou cílovou nastavenou hodnotu opětovného ohřevu.

1	Přejděte na: ▪ [4.24] Teplá užitková voda > Aktivovat plán opětovného ohřevu
2	Zapnutí (nebo vypnutí) plánování:
3	Přejděte na: ▪ [4.24] Teplá užitková voda > Plán opětovného ohřevu
4	Naprogramujte stránku Plán opětovného ohřevu (viz "5.5.1 Použití a programování plánů provozu" [14]).

Příklad:

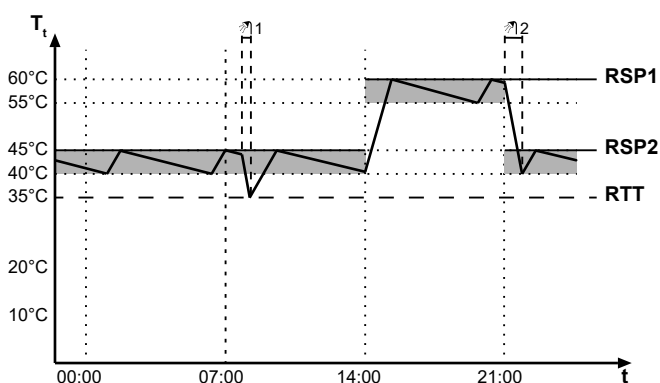

RSP1 Cílová nastavená hodnota opakovaného ohřevu změněna na 60°C ve 14:00 hod.

RSP2 Cílová nastavená hodnota opakovaného ohřevu změněna na 45°C ve 21:00 hod.

RTT Prahová hodnota spouštěče opětovného ohřevu nastavená na 35°C

T_t Teplota akumulční nádrže

t Čas

V příkladu jsou definovány 2 cílené nastavené hodnoty ohřevu.

- Nejprve je cílová nastavená hodnota dohřevu naprogramována jako **45°C**.
- Ve 14:00 se pak hodnota zvýší na **60°C**.
- A později ve 21:00 se sníží zpět na **45°C**.

Díky vyšší teplotě v odpoledních a večerních hodinách je k dispozici více teplé vody.

V noci a ráno, kdy není potřeba vysoká spotřeba, je teplota nižší.

Když teplota klesne pod prahovou hodnotu pro spuštění dohřevu, tepelné čerpadlo se ohřeje na cílovou nastavenou hodnotu dohřevu naprogramovanou v tomto časovém bloku.

5.4.2 Jednoduchý ohřev

Jednoduchý ohřev okamžitě zahájí ohřev zásobníku teplé vody pomocí jednoho z následujících dvou režimů:

- Manuálně
- Výkonný provoz

Manuálně režim

Nádrž se efektivně zahřívá.

Výkonný provoz režim

Nádrž se ohřívá pomocí záložního ohřivače nebo zásobníkového kotle. Další informace, viz "Výkonné topení režim" [13].

Manuálně režim

O režimu Manuálně

Manuálně okamžitě spustí ohřev teplé užitkové vody, ale účinněji než Výkonné topení.

Tento režim použijte ve dnech, kdy je spotřeba teplé vody vyšší než obvykle a kdy je potřeba efektivně ohřívát více teplé vody. Manuálně zahřívání může trvat déle než při použití Výkonné topení.

Kontrola, zda je aktivní zahřívání Manuálně

Pokud se na domovské obrazovce zobrazí , probíhá ohřev zásobníku TUV. Chcete-li však zjistit, zda je provoz Manuálně aktivní, můžete postupovat podle níže popsanych kroků aktivace/deaktivace.

Aktivujte nebo deaktivujte Manuálně následovně:

1	Přejděte na [4.1] Teplá užitková voda > Jednoduchý ohřev. Poznámka: Klepnutím na panel Teplá užitková voda na domovské obrazovce získáte rychlý přístup k položce [4.1].
2	Tlačítkem zapnete Jednoduchý ohřev a vyberte Manuálně.
3	Potvrďte tlačítkem .

Případně:

1	Přejděte na [4.3] Manuální nast. hodnota.
2	Stisknutím tlačítka aktivujete proces ohřevu.

Poznámka: Chcete-li zastavit probíhající proces zahřívání, klepněte na panel Teplá užitková voda na domovské obrazovce a stiskněte tlačítko .

Výkonné topení režim

O stránkách Výkonné topení

Výkonné topení okamžitě spustí ohřev teplé užitkové vody. Pro urychlení ohřevu bude tepelné čerpadlo po fázi spuštění při maximálním výkonu podpořeno doplňkovým zdrojem tepla (záložní ohřivač nebo kotel nádrže).

Tento režim použijte ve dnech, kdy je spotřeba teplé vody vyšší než obvykle a kdy je potřeba rychle dodat více teplé vody.

Režim Výkonné topení spotřebuje více energie než režim Manuálně.

Kontrola, zda je stránka Výkonné topení aktivní

Pokud je na domovské obrazovce zobrazena stránka , je aktivní stránka Výkonné topení.

Aktivujte nebo deaktivujte Výkonné topení následovně:

1	Přejděte na [4.1] Teplá užitková voda > Jednoduchý ohřev. Poznámka: Klepnutím na panel Teplá užitková voda na domovské obrazovce získáte rychlý přístup k položce [4.1].
---	--

5 Provoz

2	Tlačítkem  zapněte Jednoduchý ohřev a vyberte Výkonný topení.
3	Potvrďte tlačítkem  .

Případně:

1	Přejděte na [4.4] Nast. výkonného provozu.
2	Stisknutím tlačítka Spustit aktivujte proces ohřevu.

Poznámka: Chcete-li zastavit probíhající proces zahřívání, klepněte na panel Teplá užitková voda na domovské obrazovce a stiskněte tlačítko .

Příklad použití: Potřebujete okamžitě více teplé vody

Pokud jste v následující situaci:

- Už jste spotřebovali většinu své teplé užitkové vody.
- Nemůžete čekat na další plánovanou činnost k ohřevu nádrže na teplou užitkovou vodu.

V takovém případě můžete aktivovat výkonný provoz. Nádrž na teplou užitkovou vodu spustí ohřev vody na Nast. výkonného provozu teplotu.





INFORMACE

Pokud je aktivní režim výkonného provozu, hrozí velké riziko nedostatku výkonu pro prostorové vytápění/chlazení a komfort. V případě častého využívání teplé užitkové vody bude docházet k častým a delším přerušením prostorového vytápění/chlazení.

5.5 Plány

5.5.1 Použití a programování plánů provozu

Chcete-li vybrat, jaké plány chcete použít

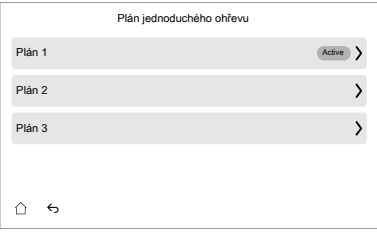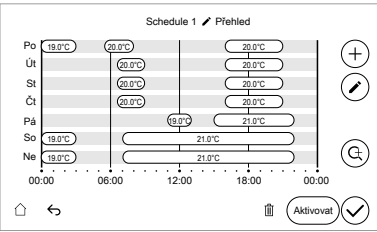1	Přejděte na plánování související s daným ovládáním. Přehled najdete v části "Možné plány" [14]. Příklad: • [1.3] Hlavní zóna > Plán topení. • [1.4] Hlavní zóna > Plán chlazení
2	Vyberte plán, který chcete použít. 
3	Klepněte na tlačítko Aktivovat. 
4	Potvrďte tlačítkem  .

Možné plány

- [1.3] Hlavní zóna > Plán topení
- [1.4] Hlavní zóna > Plán chlazení
- [2.3] Doplnková zóna > Plán topení
- [2.4] Doplnková zóna > Plán chlazení
- [1.24] Hlavní zóna > Posun plánu topení výstupní vody

- [1.25] Hlavní zóna > Posun plánu chlazení výstupní vody
- [2.18] Doplnková zóna > Posun plánu topení výstupní vody
- [2.19] Doplnková zóna > Posun plánu chlazení výstupní vody
- [3.5] Prostorové vytápění/chlazení > Plán provozního režimu
- [4.25] Teplá užitková voda > Plán opětovného ohřevu
- [4.26] Teplá užitková voda > Plán čerpadla TUV
- [5.2.2] Nastavení > Tichý provoz > Plán
(NEBO z domovské obrazovky: klepněte na panel Venkovní a poté na Plán)
- [9.4] Nastavení uživatele > Ceník elektřiny

Více informací

Další informace viz také:

- "5.5.2 Obrazovka plánu: Příklad" [14]
- Referenční příručka pro uživatele

5.5.2 Obrazovka plánu: Příklad


Na tomto příkladu je znázorněno, jak nastavit plán pokojové teploty v režimu topení pro hlavní zónu.



INFORMACE

Postupy k naprogramování dalších plánů jsou podobné.

Chcete-li naprogramovat plán: přehled

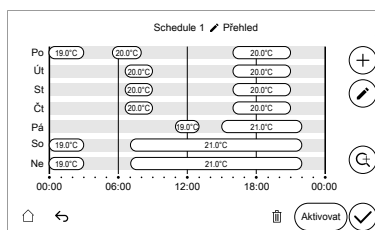


Předpoklad: Plán pokojové teploty je dispozici, pouze pokud je aktivní ovládání pomocí pokojového termostatu. Pokud je ovládací prvek TVV aktivní, plán se použije místo toho pro TVV.

Předpoklad: Plánování není možné při použití externího pokojového termostatu.

- 1 Přejděte do plánu.
- 2 (volitelně) Vymažte obsah plánu celého týdne nebo obsah plánu pro vybraný den.
- 3 Naprogramujte rozvrh na všední dny.
- 4 Naprogramujte rozvrh na víkend.
- 5 Zadejte název plánu.


Poznámka: Výběrem libovolného dne, pracovního týdne, víkendu nebo každého dne můžete nastavit jeden časový blok pro více dní.

Přechod do plánu


1	Přejděte na [1.2] Hlavní zóna > Aktivovat plán topení.
2	ZAPNUTÍ plánu: 
3	Přejděte na [1.3] Hlavní zóna > Plán topení.

Vymazání obsahu týdenního plánu

1 Přejděte na plán, který chcete vymazat:

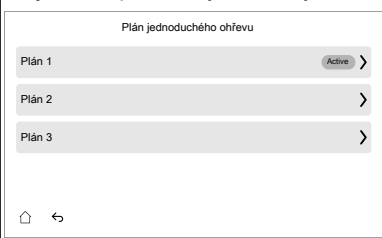


2 Klepnutím na tlačítko  odstraníte plán:

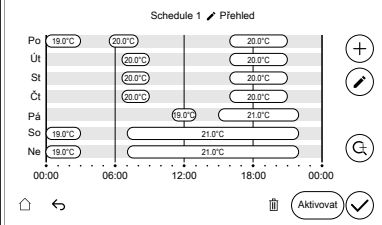


3 Potvrďte tlačítkem .

Vymazání obsahu časového bloku v plánu

1 Přejděte na plán, který chcete upravit.

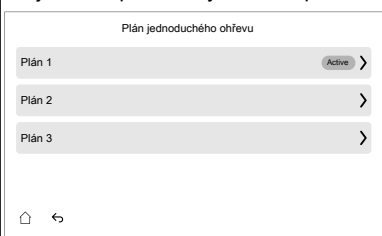

2 Klepnutím na tlačítko  upravte časové bloky plánu:

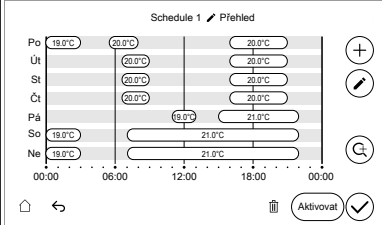

3 Vyberte časový blok, který chcete vymazat:




4 Klepnutím na tlačítko  vymažete časový blok.

5 Potvrďte tlačítkem .

Přidání časových bloků


1 Klepnutím na tlačítko  přidáte časový blok.

2 Vyberte jeden nebo více dnů pro časový blok, na který se má vztahovat:

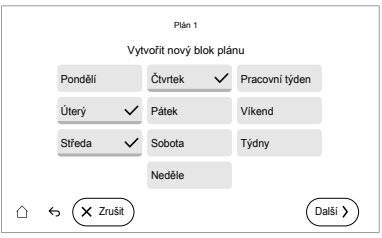

3 Klepněte na tlačítko Další.

4 Nastavte počáteční a koncový čas prvního plánu pro časový blok:

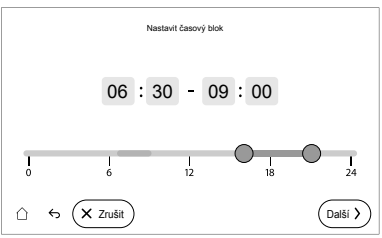

- Změňte časové údaje přímo přejetím nahoru nebo dolů nebo klepnutím na znaménka +/-.
- NEBO použijte panel přetažením počátečního časového bodu a koncového časového bodu.

5 Klepněte na tlačítko Další.

6 Nastavte požadovanou teplotu.

7 Potvrďte tlačítkem .

8 V případě potřeby přidejte další časové bloky.

Poznámka: V případě plánování pokojové teploty se v době, kdy není naplánována žádná teplota, použije základní teplota. Chcete-li nastavit výchozí teplotu, přejděte na:


- [1.34] Hlavní zóna > Základní cíl topení
- [1.35] Hlavní zóna > Cílová základní linie chlazení

Poznámka: V případě plánování TVV a plánování směn TVV se v době, kdy není naplánována žádná teplota, objeví **MIMO provoz**.

Úprava časového bloku


1 Klepnutím na tlačítko  upravte časový blok.

2 Vyberte časový blok, který chcete upravit:

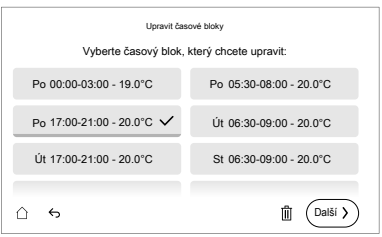

3 Klepněte na tlačítko Další.

- 4 Nastavte počáteční a koncový čas prvního plánu pro časový blok:

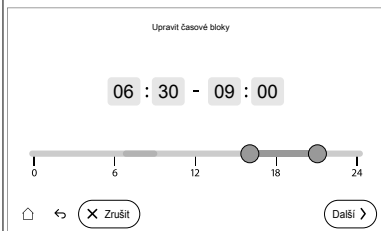

- Změňte časové údaje přímo přejetím nahoru nebo dolů nebo klepnutím na znaménka +/-.
- NEBO použijte panel přetažením počátečního časového bodu a koncového časového bodu.


- 5 Klepněte na tlačítko Další.

- 6 Nastavte požadovanou teplotu.


- 7 Potvrďte tlačítkem ✓.

Přejmenování plánu

- 1 Přejděte na plán, který chcete přejmenovat:

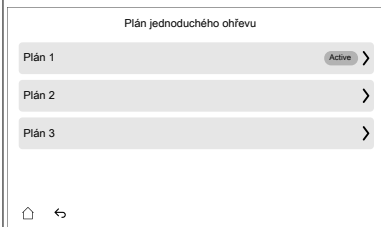

- 2 Klepnutím na ikonu ✎ vedle názvu plánu přejmenujte plán:

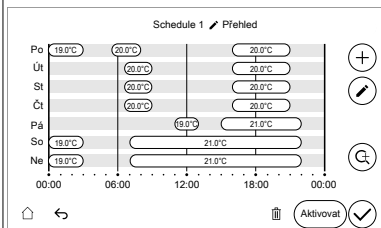


- 3 Přejmenujte plán pomocí klávesnice na obrazovce.


- 4 Potvrďte tlačítkem ✓.

Aktivace plánu

- 1 Vyberte plán:

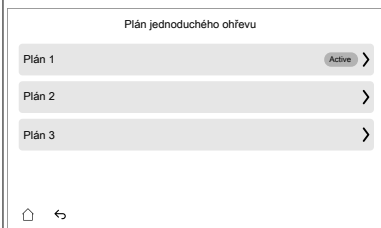

- 2 Klepněte na tlačítko Aktivovat:

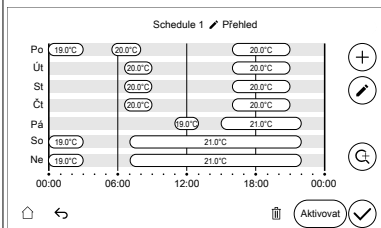

Poznámka: V přehledu rozvrhu bude aktivní rozvrh označen symbolem "Aktivní".

- 4 Potvrďte tlačítkem ✓.

5.6 Křivka dle počasí

5.6.1 Co je křivka dle počasí?

Provoz dle počasí

Jednotka je v provozu dle počasí, pokud je požadovaná teplota výstupní vody stanovena automaticky podle venkovní teploty. Je proto připojena ke snímači teploty na severní stěně budovy. Pokud je venkovní teplota klesne nebo stoupne jednotka se okamžitě přizpůsobí. Jednotka tak nemusí čekat na zpětnou vazbu od termostatu, aby zvýšila či snížila teplotu výstupní vody. Protože reaguje rychleji, brání vysokým vzestupům a poklesům vnitřní teploty a teploty vody v místech odběru.

Výhody

Provoz dle počasí snižuje spotřebu elektřiny.

Křivka dle počasí

Aby bylo možné kompenzovat rozdíly v teplotě, jednotka se spoléhá na svou křivku dle počasí. Tato křivka definuje, o kolik se musí lišit teplota výstupní vody od venkovních teplot. Vzhledem k tomu, že sklon křivky závisí na místních okolnostech, jako je podnebí a izolace budovy, může křivku upravit technik nebo uživatel.

Typy křivky dle počasí

Typ křivky závislé na počasí je "dvoubodová křivka".

Dostupnost

Křivka dle počasí je k dispozici pro:

- Hlavní zóna - topení
- Hlavní zóna - chlazení
- Doplnková zóna - topení
- Doplnková zóna - chlazení

5.6.2 Použití křivek dle počasí

Související obrazovky

Následující tabulka popisuje:

- Kde lze definovat různé křivky dle počasí
- Kdy se křivky používají (omezení)

Chcete-li definovat křivku, přejděte na...	Křivka se používá, když...
[1.8] Hlavní zóna > Křivka topení dle počasí	[1.5] Režim nast. teploty topení = Dle počasí
[1.9] Hlavní zóna > Křivka chlazení dle počasí	[1.7] Režim nast. hodnoty chlazení = Dle počasí
[2.8] Doplnková zóna > Křivka topení dle počasí	[2.5] Režim nast. teploty topení = Dle počasí
[2.9] Doplnková zóna > Křivka chlazení dle počasí	[2.7] Režim nast. hodnoty chlazení = Dle počasí



INFORMACE


Maximální a minimální nastavené teploty

Nemůžete nakonfigurovat křivku tak, aby byly teploty vyšší nebo nižší, než je nastavená maximální a minimální teplota pro danou zónu. Pokud je dosažena maximální nebo minimální nastavená teplota, křivka se narovná.

Definování křivky dle počasí

Definujte křivku dle počasí pomocí dvou nastavených hodnot (b, c).

Příklad:

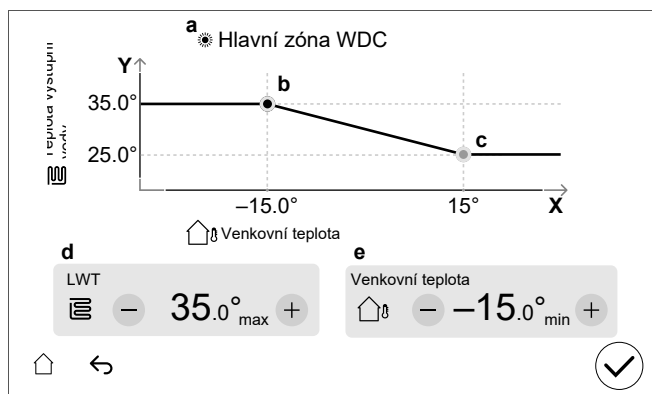

Položka	Popis
a	Vybraná křivka dle počasí: [1.8] Hlavní zóna - topení (☀) [1.9] Hlavní zóna - chlazení (❄) [2.8] Doplnková zóna - topení (☀) [2.9] Doplnková zóna - chlazení (❄)
b, c	Cílová nastavená hodnota 1 a cílová nastavená hodnota 2. Můžete je změnit: - Přetažením cílové nastavené hodnoty. - Klepnutím na cílovou hodnotu a použitím tlačítek - / + v d, e.
d, e	Hodnoty vybrané cílové nastavené hodnoty. Hodnoty můžete změnit pomocí tlačítek - / +.
Osa X	Venkovní teplota.
Osa Y	Teplota výstupní vody pro vybranou zónu. Ikona odpovídá typu topidla pro danou zónu: ☀: Podlahové topení ❄: Konvektor tepelného čerpadla 🔥: Radiátor

Pokyny pro jemné vyladění křivky dle počasí

V následující tabulce je popsáno, jak vyladit křivku dle počasí pro zónu:

Cítíte...		Vyladění pomocí nastavených teplot:			
Při běžných venkovních teplotách...	Při nízkých venkovních teplotách...	Cílová nastavená hodnota 1 (b)		Cílová nastavená hodnota 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Chlad	↑	↑	—	—
OK	Horko	↓	↓	—	—
Chlad	OK	—	—	↑	↑
Chlad	Chlad	↑	↑	↑	↑
Chlad	Horko	↓	↓	↑	↑
Horko	OK	—	—	↓	↓
Horko	Chlad	↑	↑	↓	↓
Horko	Horko	↓	↓	↓	↓

5.7 Nouzový provoz

V případě poruchy tepelného čerpadla určuje nastavení Nouzový výběr, jak se bude systém chovat.

1	Přejděte na [5.23] Nastavení > Nouzový výběr.
---	---

Nouzový výběr

Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla, toto nastavení (stejně jako nastavení [5.23]) určuje, zda může elektrický ohřívač (záložní ohřívač / přídatný ohřívač / kotel v nádrži, pokud je použit) převzít provoz vytápění a přípravu teplé užitkové vody.

Pokud nedojde k automatickému plnému převzetí elektrickým ohřívačem, zobrazí se vyskakovací okno (se stejným obsahem jako nastavení [5.30]), kde můžete ručně potvrdit, že elektrický ohřívač může plně převzít funkci (tj. vytápění prostoru na normální cílovou nastavenou hodnotu a provoz TUV = ZAPNUTO).

Pokud je dům delší dobu bez dozoru, doporučujeme používat stránky auto SH omezeno/TUV vyp, abyste udrželi spotřebu energie na nízké úrovni.

[5.23]	Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla, je ... elektrickým ohřívačem.	Úplné převzetí
Manuálně	Žádné převzetí: • Vytápění prostoru = VYPNUTO • Provoz TUV = VYPNUTO	Po ručním potvrzení
Automaticky	Úplné převzetí: • Vytápění prostoru na normální cílovou nastavenou hodnotu • Provoz TUV = ZAPNUTO	Automaticky
auto SH omezeno/TUV zap	Částečné převzetí: • Vytápění prostoru na sníženou cílovou nastavenou hodnotu • Provoz TUV = ZAPNUTO	Po ručním potvrzení
auto SH omezeno/TUV vyp	Částečné převzetí: • Vytápění prostoru na sníženou cílovou nastavenou hodnotu • Provoz TUV = VYPNUTO	Po ručním potvrzení
auto SH normální/TUV vyp	Částečné převzetí: • Vytápění prostoru na normální cílovou nastavenou hodnotu • Provoz TUV = VYPNUTO	Po ručním potvrzení



INFORMACE

Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla a Nouzový výběr NENÍ nastaven na Automaticky, zůstanou aktivní následující funkce, i když uživatel NEpotvrdí nouzový provoz:

- Protimrazová ochrana místnosti
- Vysoušení podkladu podlahového topení
- Prevence zamrznutí vodního potrubí
- Dezinfekce

6 Tipy pro úsporu energie

Tipy pro pokojovou teplotu

- Ujistěte se, že požadovaná pokojová teplota není příliš vysoká (v režimu vytápění) nebo příliš nízká (v režimu chlazení), ale odpovídá vašim skutečným potřebám. Každý ušetřený stupeň může ušetřit až 6% nákladů za topení/chlazení.
- NEZVYŠUJTE ani NESNÍŽUJTE požadovanou pokojovou teplotu, aby se urychlilo zahřívání nebo chlazení prostoru. Prostor se NEZAHŘEJE ani NEOCHLADÍ rychleji.

7 Údržba a servis

- Pokud váš systém obsahuje pomalé tepelné emitory (příklad: podlahové topení), vyhněte se velkému kolísání požadované pokojové teploty a NENECHÁVEJTE pokojovou teplotu příliš klesnout ani příliš stoupnout. Opětovné zahřátí/ochlazení místnosti bude trvat déle a spotřebuje se více energie.
- Pro běžné potřeby prostorového vytápění nebo chlazení použijte týdenní plán. V případě potřeby můžete snadno změnit hodnoty oproti plánu:
 - Pro kratší dobu: můžete potlačit naplánovanou pokojovou teplotu až do další naplánované činnosti. **Příklad:** Pokud máte večírek nebo když odcházíte na několik hodin.
 - Pro delší období: můžete použít režim dovolené.

Tipy pro teplotu v nádrži na TUV

- Pro běžnou potřebu teplé užitkové vody požívejte týdenní plán (POUZE v plánovaném režimu).
 - Naplánujte ohřev nádrže na TUV na vyšší hodnotu v noci, protože tehdy je požadavek na prostorové vytápění nižší.
 - Pokud jednorázový noční ohřev nádrže TUV nestačí, naplánujte navíc ohřev nádrže TUV na nižší hodnotu během dne.
- Ujistěte se, že požadovaná teplota v nádrži na TUV NENÍ příliš vysoká. **Příklad:** Po instalaci denně snižujte teplotu nádrže TUV o jeden stupeň a ověřte, zda máte stále dostatek teplé vody.
- Naprogramujte spínání čerpadla teplé užitkové vody POUZE během doby, kdy je nutná okamžitá potřeba teplé vody. **Příklad:** Ráno a večer.

Tipy na teplotu TUV

- Zajistěte, aby požadovaná teplota TV, odražená v teplotě akumulární nádrže, NEBYLA příliš vysoká. **Příklad:** Po instalaci snižujte teplotu v nádrži na TUV každý den o 1°C a kontrolujte, zda máte stále dostatek teplé vody.
- Naprogramujte spínání čerpadla teplé užitkové vody POUZE během doby, kdy je nutná okamžitá potřeba teplé vody. **Příklad:** Ráno a večer.

7 Údržba a servis

7.1 Přehled: údržba s servis

Technik musí provádět každoroční údržbu. Kontakt/číslo helpdesku můžete najít pomocí uživatelského rozhraní.

1 Přejděte na [6.2]: Informace > Informace o prodeji.

Jako koncový uživatel musíte:

- Udržovat prostor v okolí jednotky v čistotě.
- Udržovat uživatelské rozhraní v čistotě pomocí měkkého vlhkého hadříku. NEPOUŽÍVEJTE žádné čisticí prostředky.
- Pravidelně kontrolujte v části [6.3] Informace > Snímače, zda je tlak vody vyšší než 1 bar.
- Proveďte vizuální kontrolu hladiny vody v akumulární nádrži: Zkontrolujte, zda je vidět červený indikátor hladiny. Pokud NE, přidejte vodu do akumulární nádrže (podrobnosti viz referenční příručka k instalaci).

Chladivo

Typ chladiva: R290

Potenciální hodnota globálního oteplování (GWP): 3

V souladu s platnou legislativou může být nutné provádět pravidelné kontroly těsnosti a úniku chladiva. Podrobnější informace si vyžádejte od svého instalačního technika.

Jakékoli opravy a servisní práce, které by se týkaly chladiva, musí provádět certifikovaný technik společnosti Daikin.



VÝSTRAHA

NIKDY se nedotýkejte náhodně uniklého chladiva přímo. To by mohlo způsobit vážná poranění vyvolaná omrzlinami.

8 Odstraňování problémů

Kontakt

Pokud příznaky odpovídají uvedeným níže, můžete se pokusit vyřešit problém sami. U ostatních problémů kontaktujte svého instalačního technika. Kontakt/číslo helpdesku můžete najít pomocí uživatelského rozhraní.

1 Přejděte na [6.2]: Informace > Informace o prodeji.

8.1 Chcete-li zobrazit text nápovědy v případě poruchy

V případě poruchy se na domovské obrazovce zobrazí následující ikona v závislosti na závažnosti poruchy:

- : Chyba
- : Varování
- : Informace

Krátký a dlouhý popis poruchy zobrazíte následovně:

1 Přejděte na [11] Porucha.

Výsledek: Probíhající poruchy jsou zobrazeny s následujícími informacemi:

- Ikona Úroveň:
 - : Chyba
 - : Výstraha
 - : Informace
- Chybový kód
- Ikona Typ:
 - : Bezpečnostní: jedná se o kritické chyby, které mohou vést k nebezpečné situaci (např. únik chladiva).
 - : Ochrana: jedná se o chyby související s ochranou uživatele nebo systému (např. přehřátí/dezinfekce/podchlazení).
 - : Technický: jedná se o všechny ostatní chyby, které indikují technický problém jednotky nebo periferních zařízení (např. abnormalita snímače).

2 Klepněte na chybovou zprávu na chybové obrazovce.

Výsledek: na obrazovce se zobrazí dlouhý popis chyby.

8.2 Chcete-li zkontrolovat historii poruch

Při odstraňování závad vždy zkontrolujte historii závad.

Podmínky: Úroveň oprávnění uživatele je nastavena na pokročilého koncového uživatele.

1 Přejděte na [11]: Historie poruch.

Uvidíte seznam posledních poruch.

8.3 Příznak: ve svém obývacím pokoji cítíte příliš velký chlad (teplo)

Možná příčina	Nápravné opatření
Příliš nízká (vysoká) požadovaná pokojová teplota.	Zvyšte (snižte) požadovanou pokojovou teplotu. Viz "5.3.2 Chcete-li změnit požadovanou pokojovou teplotu" [11]. Jestliže se problém opakovaně denně vyskytuje, proveďte některý z následujících kroků: - Zvyšte (snižte) přednastavenou pokojovou teplotu. Viz referenční příručka pro uživatele. - Upravte plán pokojové teploty. Viz "5.5.2 Obrazovka plánu: Příklad" [14].
Požadované pokojové teploty nelze dosáhnout.	Zvyšte požadovanou teplotu výstupní vody dle typu emitoru tepla. Viz "5.3.3 Chcete-li změnit požadovanou teplotu výstupní vody" [12].
Křivka dle počasí je nastavena nesprávně.	Upravte křivku dle počasí. Viz "5.6 Křivka dle počasí" [16].

8.4 Příznak: Voda v kohoutku je příliš chladná

Možná příčina	Nápravné opatření
Může vám dojít teplá užitková voda z důvodu neobvykle vysoké spotřeby.	Pokud potřebujete teplou užitkovou vodu ihned, aktivujte: [4.1] Výkonné topení. Tento způsob je nejrychlejší, ale spotřebovává více energie. Viz "Výkonné topení režim" [13]. [4.3] Manuálně. Jedná se o efektivní zahřívání, které však může trvat déle než výkonný provoz. Jestliže se problémy opakovaně denně vyskytují, proveďte některý z následujících kroků: - Zvyšte přednastavenou teplotu v nádrži na TUV. Viz referenční příručka pro uživatele. - Upravte plán teploty v nádrži na TUV. Příklad: Naprogramujte dodatečné ohřívání zásobníku teplé užitkové vody na poněkud nižší hodnotu během dne. Viz "5.5.2 Obrazovka plánu: Příklad" [14].
Příliš nízká požadovaná teplota v nádrži na TUV.	

8.5 Příznak: Porucha tepelného čerpadla

Když dojde k poruše tepelného čerpadla, nastavení Nouzový výběr určuje, jak bude systém reagovat. Viz "5.7 Nouzový provoz" [17].

Pokud dojde k poruše tepelného čerpadla, na uživatelském rozhraní se zobrazí  nebo .

Možná příčina	Nápravné opatření
Tepelné čerpadlo je poškozeno.	Viz "8.1 Chcete-li zobrazit text nápovědy v případě poruchy" [18].



INFORMACE

Pokud záložní ohřívač převezme tepelnou zátěž, bude spotřeba elektrické energie významně vyšší.

8.6 Příznak: Systém vydává po uvedení do provozu bublavé zvuky

Možná příčina	Nápravné opatření
V systému se nachází vzduch.	Odvzdušněte systém. ^(a)
Nesprávná hydraulická rovnováha.	Musí provádět technik: - Proveďte hydraulické vyvážení, aby bylo zajištěno správné rozvádění toku mezi zářiče. - Pokud hydraulické vyvážení není dostatečné, doporučujeme zvýšit hodnotu Rozdíl teplot topení ([1.14] / [2.14]). - Pokud hydraulické vyvážení není dostatečné, doporučujeme zvýšit hodnotu Rozdíl teplot chlazení ([1.18] / [2.17]).
Různé poruchy.	Zkontrolujte, zda je na domovské obrazovce uživatelského rozhraní zobrazeno  nebo  . Podrobnější informace o poruše viz "8.1 Chcete-li zobrazit text nápovědy v případě poruchy" [18].

^(a) Doporučujeme provést odvzdušnění pomocí funkce odvzdušnění jednotky (musí provést technik). Pokud odvzdušníte topidla či kolektory mějte na paměti následující:



VÝSTRAHA

Odvzdušnění topidel nebo kolektorů. Před odvzdušněním topidel nebo kolektorů zkontrolujte, zda je na domovských stránkách uživatelského rozhraní zobrazeno  nebo .

- Pokud ne, můžete ihned zahájit proces odvzdušnění.
- Pokud ano, ujistěte se, že je místnost, kde chcete provádět odvzdušnění dostatečně větraná. **Důvod:** Může dojít k úniku chladiva do vodního okruhu a následně do místnosti, kde provádíte odvzdušnění tepelných zářičů nebo kolektorů.

9 Likvidace

Pokud chcete jednotku zlikvidovat, NEDĚLEJTE to sami, ale kontaktujte certifikovaného technika Daikin.



POZNÁMKA

Systém se nikdy NEPOKOUŠEJTE demontovat sami: demontáž systému, likvidace chladiva, oleje a ostatních částí zařízení MUSÍ být provedena v souladu s příslušnými předpisy. Jednotky MUSÍ být likvidovány ve specializovaném zařízení, aby jejich součásti mohly být opakovaně použity, recyklovány nebo regenerovány.

10 Slovník pojmů

TUV = teplá užitková voda

Teplá voda použitá v jakémkoliv typu budovy pro účely domácnosti.

Tepl.výst. vody = Výstupní teplota vody

Teplota vody na výstupu z jednotky.

11 Nastavení technika: tabulky, které musí vyplnit instalační technik



11.1 Konfigurační průvodce



Nastavení	Vyplňte...
[10.1] Místo a jazyk [5.9]	
Země	
Jazyk	
[10.2] Časové pásmo [5.10] (pouze pro Rusko)	
Časové pásmo	
[10.3] Čas/datum [5.3]	
Letní čas (ZAPNUTO/ VYPNUTO)	
[10.4] Systém 1/4	
Počet zón	
Bivalentní [5.37]	
[10.5] Systém 2/4	
—	
[10.6] Systém 3/4	
—	
[10.7] Systém 4/4	
Nouzový výběr [5.23]	
[10.8] Záložní ohřívač [5.5]	
Konfigurace sítě	
Maximální výkon	
Pojistka >10A (ZAPNUTO/ VYPNUTO)	
[10.9] Hlavní zóna 1/4	
Typ zářiče [1.11]	
Ovládání [1.12]	
[10.10] Hlavní zóna 2/4	
Režim nast. teploty topení [1.5]	
Režim nast. hodnoty chlazení [1.7]	
[10.11] Hlavní zóna 3/4 (Křivka topení dle počasí) [1.8]	
Teplota výstupní vody	
Venkovní teplota	
[10.12] Hlavní zóna 4/4 (Křivka chlazení dle počasí) [1.9]	
Teplota výstupní vody	
Venkovní teplota	
[10.13] Doplňková zóna 1/4	
Typ zářiče [2.11]	
Ovládání [2.12]	



Nastavení	Vyplňte...
[10.14] Doplňková zóna 2/4	
Režim nast. teploty topení [2.5]	
Režim nast. hodnoty chlazení [2.7]	
[10.15] Doplňková zóna 3/4 (Křivka topení dle počasí) [2.8]	
Teplota výstupní vody	
Venkovní teplota	
[10.16] Doplňková zóna 4/4 (Křivka chlazení dle počasí) [2.9]	
Teplota výstupní vody	
Venkovní teplota	
[10.17] TUV 2/2	
Nastavená teplota nádrže [4.5]	
Hystereze [4.12]	


11.2 Nabídka nastavení

Nastavení	Vyplňte...
Hlavní zóna	
Typ ext. termostatu [1.13]	
Doplňková zóna (pokud je to vhodné)	
Typ ext. termostatu [2.13]	
Informace	
Informace o prodejci [6.2]	

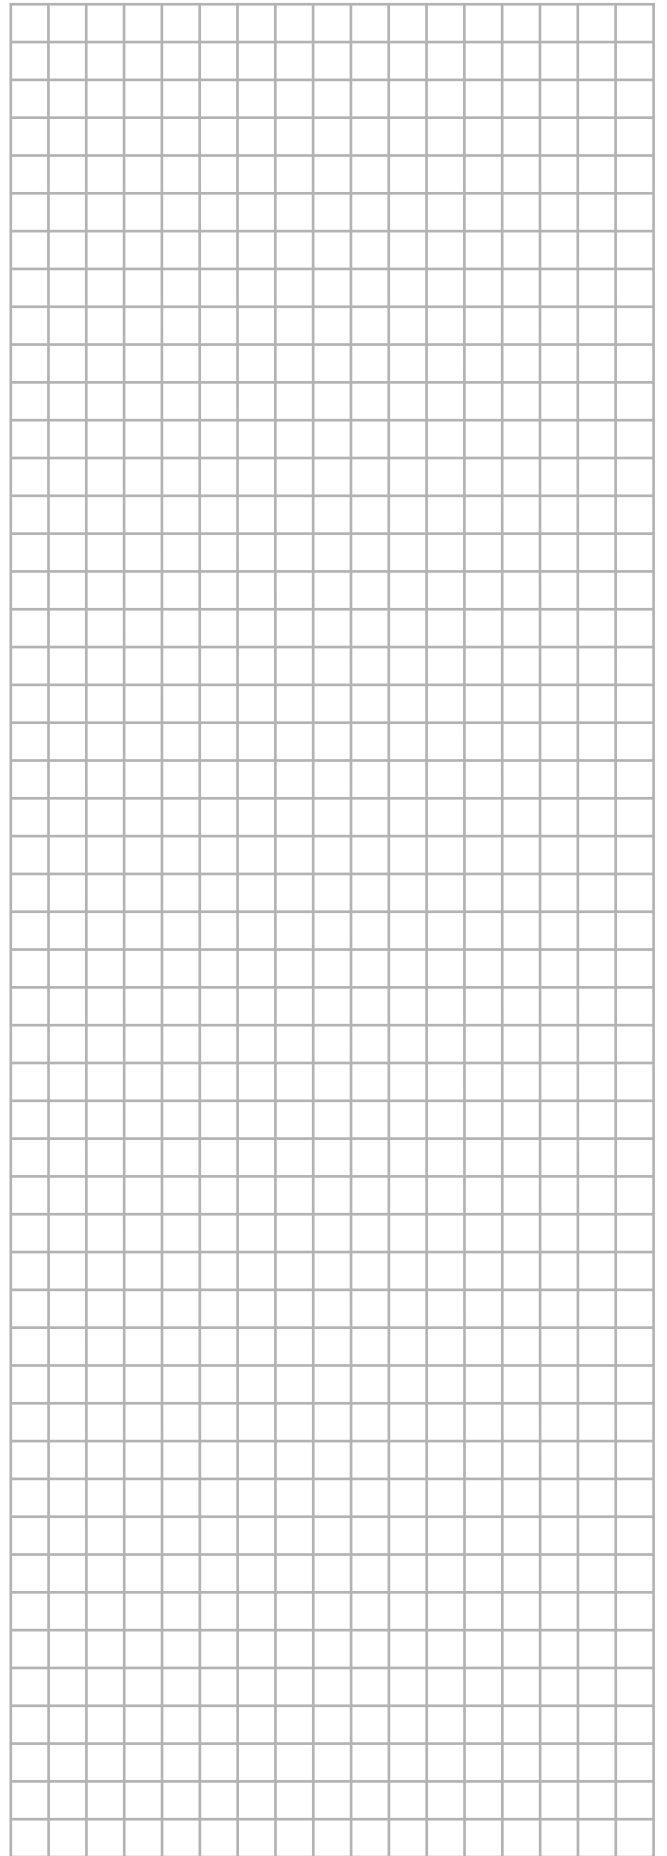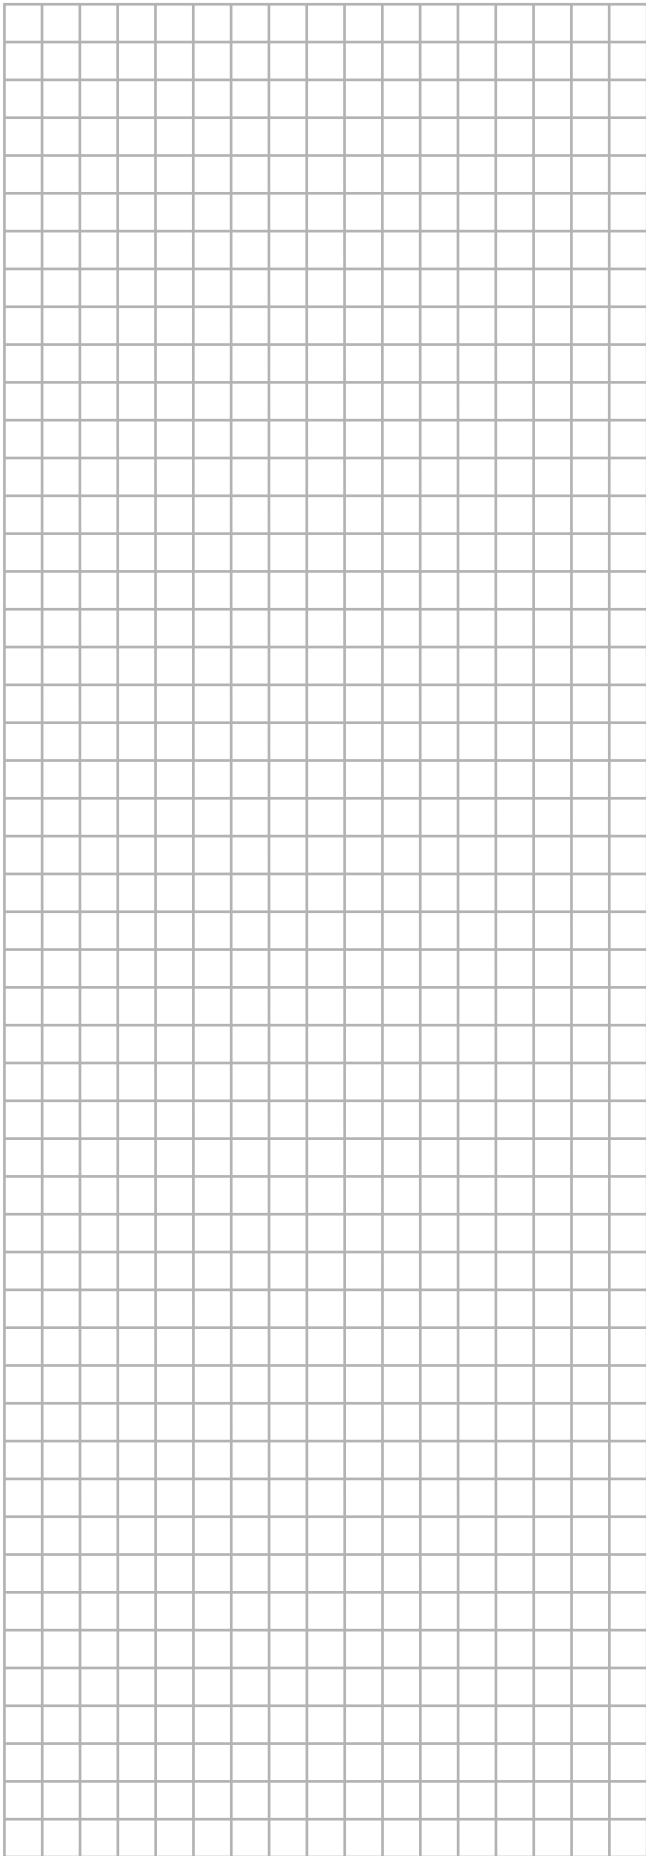

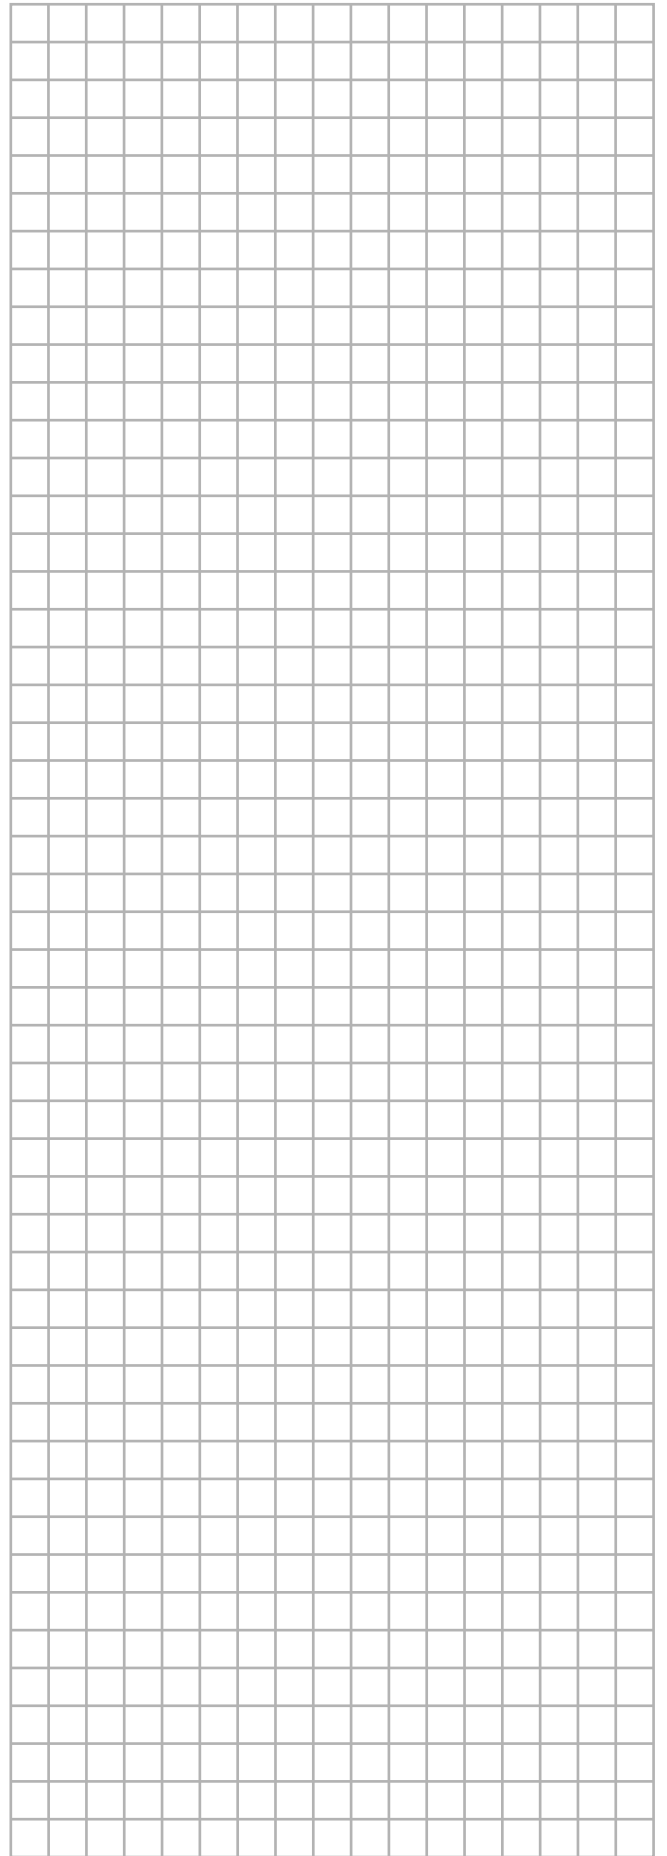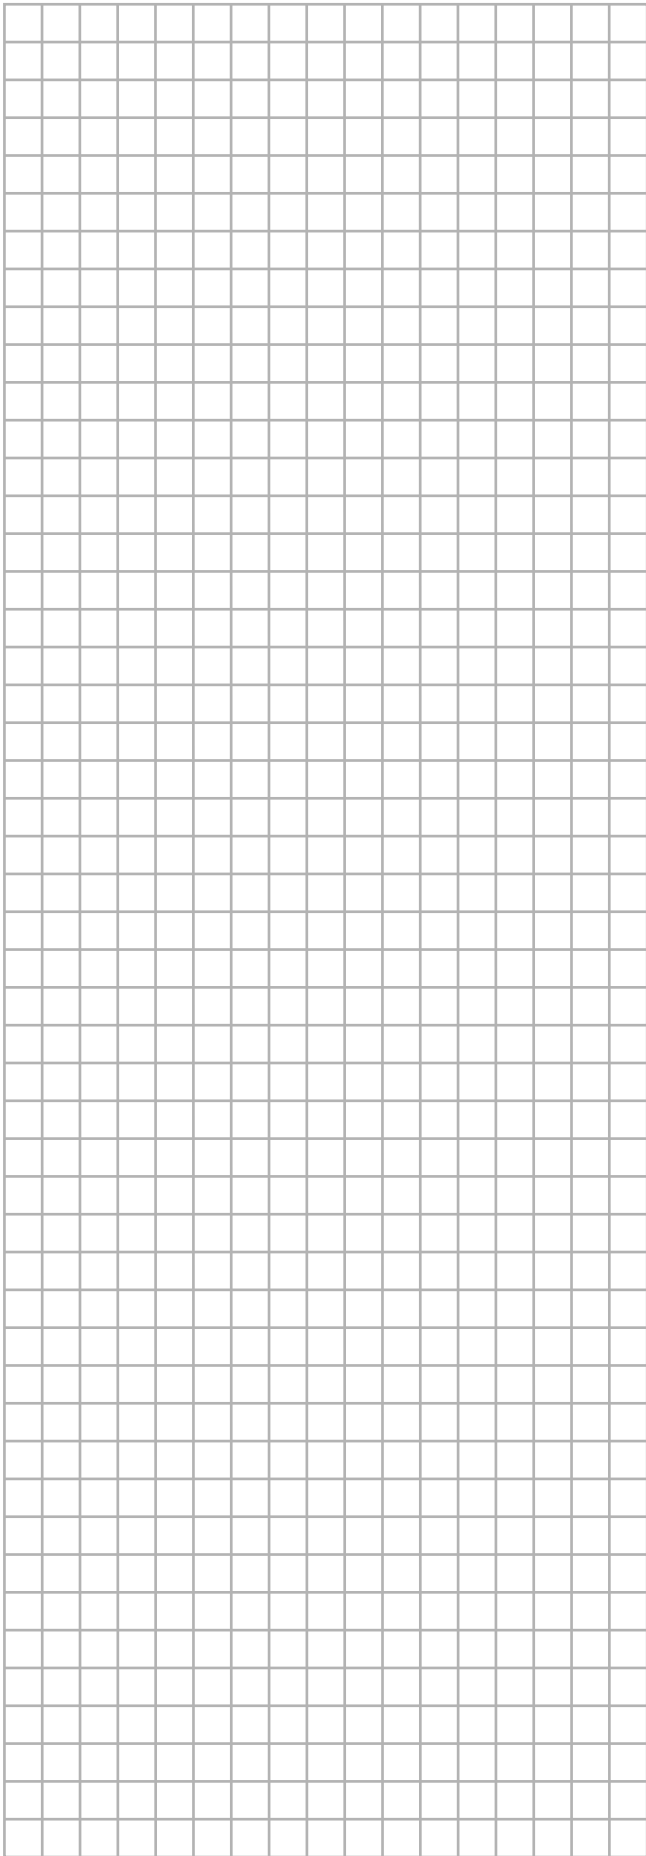

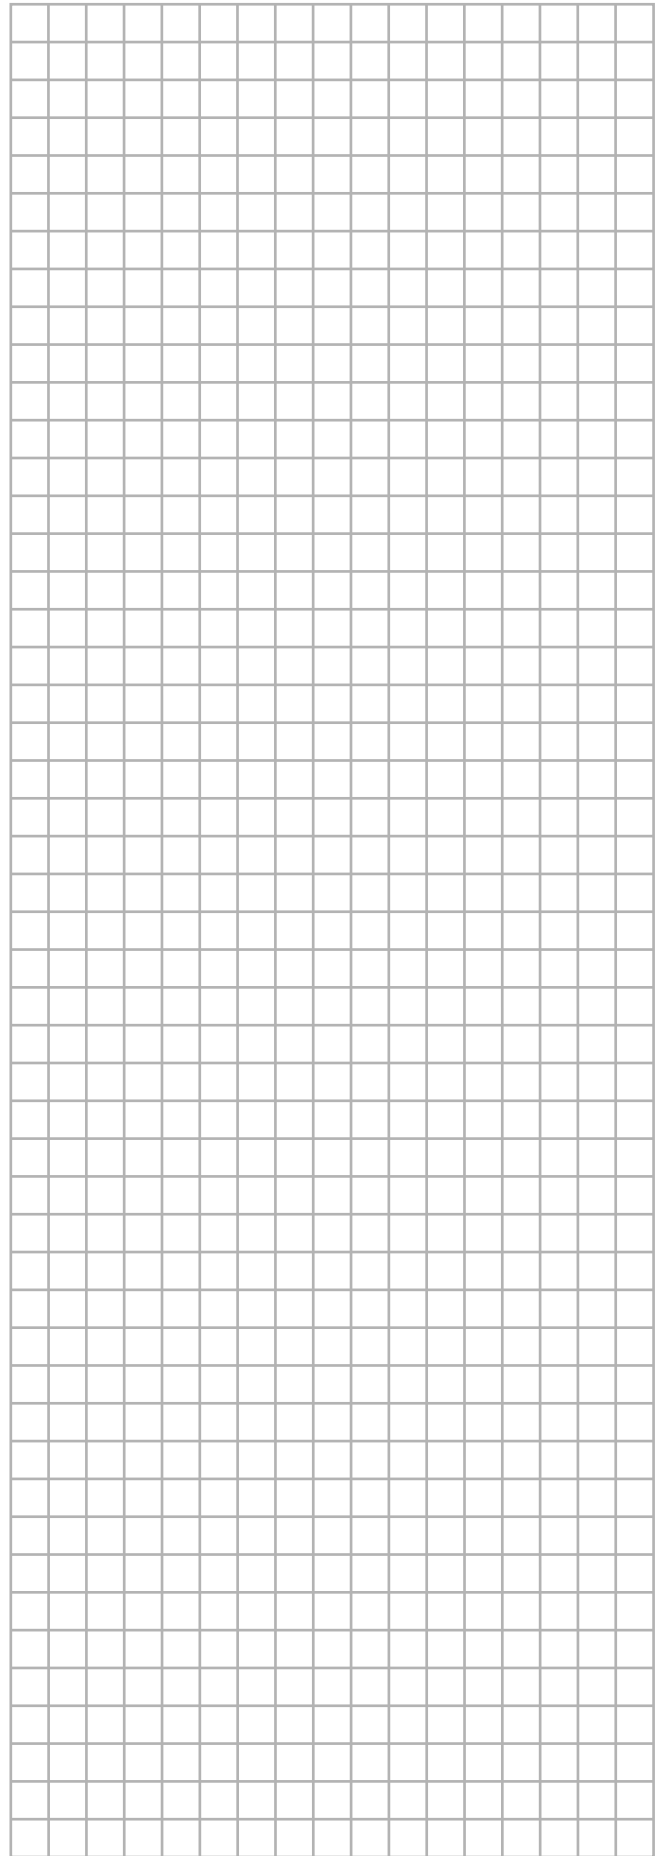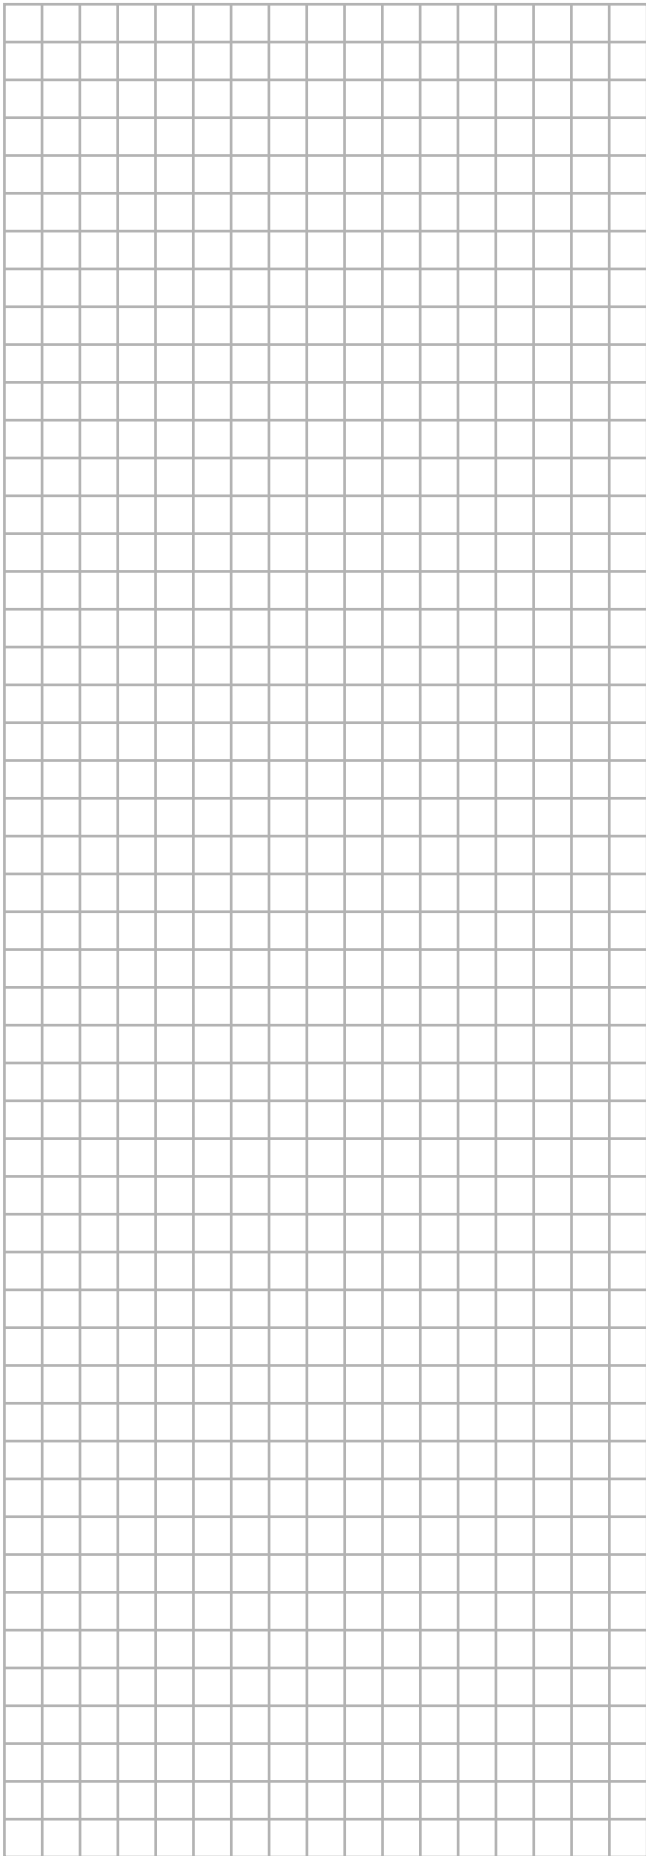



4P773380-1 B 0000000%

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773380-1B 2025.08