



Návod k obsluze

Jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch - voda

EDHQ011BA6V3
EDHQ014BA6V3
EDHQ016BA6V3

EDHQ011BA6W1
EDHQ014BA6W1
EDHQ016BA6W1

EDLQ011BA6V3
EDLQ014BA6V3
EDLQ016BA6V3

EDLQ011BA6W1
EDLQ014BA6W1
EDLQ016BA6W1

EBHQ011BA6V3
EBHQ014BA6V3
EBHQ016BA6V3

EBHQ011BA6W1
EBHQ014BA6W1
EBHQ016BA6W1

EBLQ011BA6V3
EBLQ014BA6V3
EBLQ016BA6V3

EBLQ011BA6W1
EBLQ014BA6W1
EBLQ016BA6W1

Obsah

Strana

Úvod	1
Tento návod	1
Tato jednotka	1
Bezpečnostní hlediska	2
Ovládání jednotky	2
Úvod	2
Použití digitálního ovladače	3
Možnosti a funkce	3
Základní funkce ovladače	3
Funkce hodin	3
Funkce plánovacího časovače	3
Název a funkce tlačítek a ikon	3
Nastavení ovladače	5
Nastavení hodin	5
Nastavení plánovacího časovače	5
Popis provozních režimů	5
Režim vyhřívání prostor (☀)	5
Režim chlazení prostor (❄)	5
Režim ohřevu užitkové vody (🚿)	5
Provoz v tichém režimu (🔇)	5
Funkce desinfekce	5
Ochrana před zamrznutím	5
Činnost ovladače	6
Ruční ovládání	6
Režim provozu s plánovacím časovačem	7
Naprogramování a kontrola plánovacího časovače	8
Spuštění	8
Programování	8
Kontrola naprogramovaných akcí	10
Tipy a triky	10
Provozní nastavení	11
Postup	11
Podrobný popis	11
Tabulka provozních nastavení	14
Údržba	16
Důležité informace ohledně použitého chladiva	16
Činnosti údržby	16
Odstavení	16
Odstraňování potíží	17
Požadavky na likvidaci	17



PŘED SPUŠTĚNÍM JEDNOTKY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU. NEZAHAZUJTE JI. ULOŽTE SI JI K POZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.

Originální návod je v angličtině. Ostatné jazyky sú preklady originálneho návodu.

Tento spotřebič nie je určený na použitie osobami, vrátane detí, s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí s výnimkou prípadov, keď sú pod dozorom alebo dostávajú pokyny týkajúce sa používania spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Na malé deti je potrebné dávať pozor, aby sa so spotrebičom nehrali.



Před spuštěním jednotky zkontrolujte, zda byla instalace provedena správně profesionálním prodejcem Daikin.

Nejste-li si jisti s ovládáním zařízení, radu či informace si vždy vyžádejte od prodejce společnosti Daikin.

Úvod

Tento návod

Tento návod popisuje způsob zapínání a vypínání jednotky, nastavení parametrů a konfigurace časovače pomocí ovladače, provádění údržby jednotky a řešení provozních problémů.



Postupy "Kontroly před prvním spuštěním" a "První spuštění" naleznete v instalačním manuálu této jednotky.

Tato jednotka

Tyto jednotky jsou určeny pro aplikace topení a chlazení. Uvedené jednotky lze zkombinovat s jednotkami ventilátorů Daikin, aplikacemi podlahového vytápění, nízkoteplotními radiátory, volitelnými nádržemi na horkou užitkovou vodu a s volitelnou solární soupravou.

Jednotky k topení/chlazení a jednotky jen k topení

Řada monoblokových jednotek se skládá ze dvou hlavních verzí: verze k topení/chlazení (EB) a verze pouze k topení (ED).

Obě verze se dodávají s integrovaným záložním topením na zvýšení topného výkonu při nízkých venkovních teplotách. Záložní topení slouží také jako náhradní topení pro případ poruchy hlavní jednotky a jako zimní ochrana vnějšího potrubí proti zamrznutí.

■ Nádrž na horkou užitkovou vodu (volitelná)

K vnitřní jednotce lze připojit volitelnou nádrž horké užitkové vody EKHW* s integrovaným přídavným topením o výkonu 3 kW. Nádrž na horkou užitkovou vodu je k dispozici ve třech velikostech: 150, 200 a 300 litrů. Podrobnosti naleznete v instalačním návodu nádrže horké užitkové vody.

■ Solární souprava nádrže na horkou užitkovou vodu (volitelná).

Informace ohledně solární soupravy EKSOLHW viz instalační návod dodávaný s touto soupravou.

■ Digitální vstupní/výstupní karta (volitelná)

Volitelnou digitální vstupní/výstupní kartu PCB EKRP1HB lze připojit k vnitřní jednotce následujícím způsobem:

- výstup vzdáleného alarmu
- zapínání/vypínání výstupu topení/chlazení
- dvojitý provoz (signál povolení pro pomocný kotel)

Více informací naleznete v uživatelském manuálu vnitřní jednotky a v instalačním manuálu digitální vstupní/výstupní karty PCB.

Informace o způsobu připojení této karty k jednotce naleznete ve schématu zapojení.

■ Vyhřívání spodní desky EKBPHTH16A (volitelné)

■ Souprava dálkového termostatu (volitelná)

K vnitřní jednotce lze připojit volitelný pokojový termostat EKRTW, EKRTWA nebo EKRTTR. Podrobnější informace naleznete v instalačním návodu pokojového termostatu.

Více informací o těchto volitelných sadách naleznete v příslušných uživatelských manuálech.

Bezpečnostní hlediska

Bezpečnostní opatření, která jsou zde uvedena, jsou rozdělena do následujících čtyř typů. Všechny z nich typy pokrývají velmi důležitá témata, a proto je pečlivě dodržujte.

Významy symbolů **NEBEZPEČÍ**, **VÝSTRAHA**, **VAROVÁNÍ** a **POZNÁMKA**.



NEBEZPEČÍ!

Tento symbol upozorňuje na bezprostředně nebezpečné situace, jejichž ignorování by mohlo mít za následek úmrtí nebo vážný úraz.

VÝSTRAHA

Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečné situace, jejichž ignorování by mohlo mít za následek úmrtí nebo vážný úraz.

VAROVÁNÍ

Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečné situace, jejichž ignorování by mohlo mít za následek lehké nebo středně těžké zranění. Tento symbol může být použit také k varování před nebezpečnými praktikami.

POZNÁMKA

Tento symbol označuje situace, které mohou mít za následek pouze škody na zařízení nebo na majetku.

Nebezpečí

- Nedotýkejte se vodního potrubí během provozu a ihned po jeho ukončení, neboť jejich teplota může být velmi vysoká. Také může dojít k popálení rukou. Z důvodů zamezení vzniku úrazu počkejte určitou dobu, aby mohla být obnovena normální teplota potrubí, nebo použijte ochranné rukavice.
- Nedotýkejte se vypínače mokřými prsty. Dotek vypínače mokřými prsty může způsobit úraz elektrickým proudem.

Výstraha

- Nikdy se nedotýkejte náhodně unklého chladiva přímo. To by mohlo způsobit vážná poranění vyvolaná omrzlinami.
- Nedotýkejte se potrubí kapalného chladiva během provozu nebo ihned po jeho ukončení, neboť chladicí potrubí může být horké nebo studené v závislosti na stavu chladiva, které jím cirkuluje, kompresoru a dalších součástí chladicího okruhu. Dotek potrubí chladiva může mít za následek popáleniny nebo omrzliny rukou. Z důvodů zamezení vzniku úrazu počkejte určitou dobu, aby mohla být obnovena normální teplota potrubí, nebo je-li dotek nevyhnutelný, použijte ochranné rukavice.

Ovládání jednotky

Úvod

Systém tepelného čerpadla je určen k zajištění příjemné tepelné pohody v místnostech po mnoho let a s nízkou spotřebou energie.

K dosažení maximálního pohodlí s nejnižší spotřebou energie v systému je velmi důležité dodržovat následující zásady.

Spotřebu energie pomůže minimalizovat definice možných činností plánovacího časovače pro jednotlivé dny a vyplnění formuláře na konci této příručky. V případě potřeby požádejte o pomoc pracovníka provádějícího instalaci.

- Zajistěte, aby systém tepelného čerpadla pracoval s nejnižší teplotou horké vody, která je nutná k vyhřívání vašeho domu.

Abyste tuto možnost optimalizovali, zajistěte konfiguraci a používání nastavených hodnot podle počasí tak, aby odpovídaly prostředí instalace. Viz "[Provozní nastavení](#)" na straně 11.

- Doporučuje se také instalovat pokojový termostat připojený k jednotce. Tím se předchází nadměrnému vyhřívání prostorů, a pokud teplota přesáhne nastavenou teplotu termostatu, oběhové čerpadlo a jednotka se zastaví.
- Následující doporučení se vztahují jen na instalace s volitelnou nádrží horké užitkové vody.

- Zajistěte ohřev užitkové vody pouze na teplotu, kterou potřebujete.

Začněte s nižším nastavením teploty horké užitkové vody (například 45°C) a zvyšujte ji jen v případě, že cítíte, že teplota horké užitkové vody není dostatečná.

- Zajistěte, aby ohřev horké užitkové vody přidavným topením nezačínal dříve, než 1 až 2 hodiny před očekávaným zahájením využití horké užitkové vody.

Pokud potřebujete velká množství horké užitkové vody jen večer nebo jen ráno, povolte její ohřev přidavným topením jen časně ráno nebo v podvečer. Pamatujte také na hodiny s nízkými tarify elektrické energie.

K tomuto účelu naprogramujte ohřev užitkové vody i plánovací časovač pomocného ohřevu. Viz odstavec Programování v kapitole "[Naprogramování a kontrola plánovacího časovače](#)" na straně 8.

- Pokud se horká užitková voda nebude používat dva týdny nebo déle, může se v její nádrži akumulovat určité množství vodíku, který je vysoce vznětlivý. Pro zajištění bezpečného rozptýlení tohoto plynu je doporučeno na několik minut otevřít kohout s horkou vodou u dřezu, umyvadla nebo vany, nikoli však u myčky nádobí, pračky nebo jiného spotřebiče. Během tohoto postupu se v blízkosti nesmí nacházet kouř, otevřený oheň, ani žádný jiný elektrický spotřebič, který je v provozu. Při vypouštění vodíku kohoutem se může ozývat zvuk připomínající unikající vzduch.

Použití digitálního ovladače

Ovládání jednotky se děje prostřednictvím digitálního ovladače.



Nedovolte, aby digitální ovladač navlhnul. Vlhkost může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Nikdy netiskněte tlačítka digitálního ovladače tvrdým špičatým předmětem. Mohlo by dojít k poškození digitálního ovladače.

Nikdy nekontrolujte ani neopravujte digitální ovladač sami; o tyto práce požádejte kvalifikovaného servisního technika.

Možnosti a funkce

Digitální ovladač je moderní ovladač, který nabízí plnou kontrolu nad vaším zařízením. Může řídit zařízení určené k chlazení/topení i zařízení jen k topení.

Obě zařízení jsou k dispozici v několika verzích, které se liší kapacitou, elektrickým příkonem a instalovaným vybavením (s volitelnou nádrží horké užitkové vody s přídavným topením).

POZNÁMKA



Popisy v této příručce, které se vztahují ke konkrétnímu zařízení nebo které závisí na instalovaném vybavení, jsou označeny hvězdičkou (*).

Některé funkce popsané v této příručce nemusí být dostupné nebo nemohou být dostupné. Podrobnější informace o úrovních oprávnění si vyžádejte od pracovníka, který provedl instalaci, nebo od místního prodejce.

Základní funkce ovladače

Základní funkce ovladače jsou:

- Zapínání jednotky ON/OFF.
- Změna provozního režimu:
 - vytápění prostor (viz [strana 5](#)),
 - chlazení prostor (viz [strana 5](#)) (*),
 - ohřev užitkové vody (viz [strana 5](#)) (*).
- Volba funkcí:
 - tišší režim provozu (viz [strana 5](#)),
 - řízení závislé na počasí (viz [strana 6](#)).
- Nastavení teploty (viz [strana 6](#)).

POZNÁMKA



(*) Funkce 'chlazení prostor' a 'ohřev užitkové vody' si lze vybrat jen v případě, že je instalováno odpovídající vybavení.

Digitální řadič podporuje vypnutí přívodu elektrické energie po dobu nejvýše 2 hodin. Je-li aktivní automatický restart (viz "[Provozní nastavení](#)" na [straně 11](#)), může být přívod elektrické energie přerušen na dobu do 2 hodin, aniž by uživatel musel zasahovat (např. zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou).

Funkce hodin


Funkce hodin zahrnují:

- 24hodinové hodiny v reálném čase.
- Indikaci dne v týdnu.

Funkce plánovacího časovače

Funkce plánovacího časovače umožňují uživateli naplánovat provoz zařízení podle denního nebo týdenního programu.

Název a funkce tlačítek a ikon

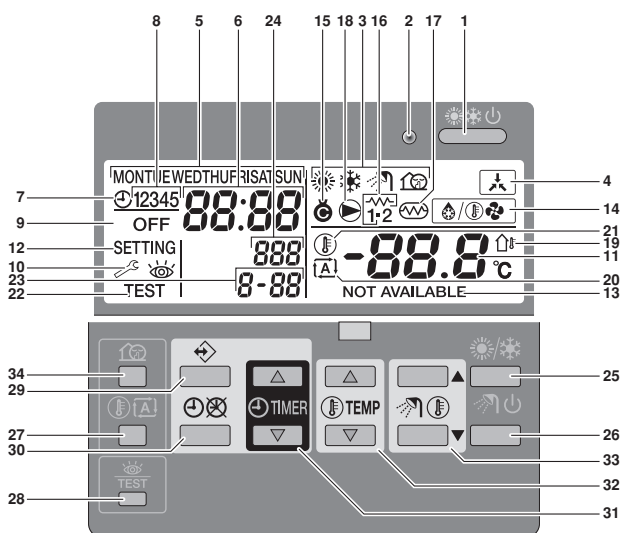

1. TLAČÍTKO ZAP/VYP CHLAZENÍ/TOPENÍ (ON/OFF)

Tlačítko ZAP/VYP (ON/OFF) spouští nebo ukončuje činnost funkce topení nebo chlazení jednotky.

Je-li jednotka spojena s externím pokojovým termostatem, toto tlačítko nelze použít a zobrazuje se ikona .

Stisknutí tlačítka ON/OFF (ZAP/VYP) opakovaně příliš mnohokrát těsně po sobě může vyvolat poruchu systému (maximálně 20 krát za hodinu).

POZNÁMKA



Povšimněte si, že stisknutí tlačítka nemá žádný vliv na ohřev užitkové vody. Ohřev užitkové vody se zapíná a vypíná pouze prostřednictvím tlačítka .

2. PROVOZNÍ LED

Provozní kontrolka LED svítí během chlazení nebo vyhřívání prostor. Při poruše tato kontrolka LED bliká. Jestliže provozní kontrolka LED nesvítí (OFF), chlazení i vyhřívání prostor jsou neaktivní, třebaže druhý provozní režim může být stále aktivní.

3. IKONY PROVOZNÍHO REŽIMU

Tyto ikony indikují aktuální provozní režimy: vyhřívání prostor () , chlazení prostor () , ohřev užitkové vody () nebo tišší režim provozu () . V rámci jistých omezení lze kombinovat různé režimy – například vyhřívání prostor a ohřev užitkové vody. Odpovídající ikony režimu se zobrazí současně.

V zařízeních jen s funkcí topení se ikona nikdy nezobrazí.

Jestliže není instalována nádrž horké užitkové vody, ikona se nikdy nezobrazí.

Jestliže je instalováno solární volitelné příslušenství a je aktivní, ikona bude blikat.

4. IKONA EXTERNÍHO OVLÁDÁNÍ

Tato ikona informuje o tom, že zařízení řídí externí pokojový termostat s vyšší prioritou. Externí pokojový termostat může spustit nebo zastavit vyhřívání/chlazení prostor a změnit režim provozu (chlazení/topení).















Je-li připojen externí pokojový termostat s vyšší prioritou, plánovací časovač chlazení a vyhřívání prostor nebude fungovat.




Při odeslání signálu k zapnutí odběru elektrické energie se zvýhodněnou sazbou začne blikat indikátor centrálního řízení , který sděluje aktivaci odběru elektrické energie se zvýhodněnou sazbou.

5. INDIKACE DNE V TÝDNU MONTUEWEDTHUFRISATSUN

Tato indikace zobrazuje aktuální den v týdnu.

Při čtení nebo programování plánovacího časovače indikátor zobrazuje nastavený den.

6. **DISPLEJ HODIN 88:88**
Displej hodin zobrazuje aktuální čas.
Při čtení nebo programování plánovacího časovače hodiny zobrazují nastavený čas akce.
7. **IKONA PLÁNOVACÍHO ČASOVAČE**
Tato ikona informuje o tom, že je aktivní plánovací časovač.
8. **IKONY AKCÍ 12345**
Tato ikona uvádí akce programování jednotlivých dní nastavené plánovacím časovačem.
9. **IKONA VYPNUTÍ OFF**
Tato ikona informuje o tom, že je při programování plánovacího časovače zvolena akce OFF - vypnout.
10. **NUTNÁ KONTROLA**  a 
Tyto ikony informují o tom, že je třeba provést kontrolu zařízení. Poradte se s prodejcem.
11. **DISPLEJ NASTAVENÍ TEPLoty -88.8:**
Tento obsah displeje zobrazuje aktuální nastavení teploty zařízení.
12. **NASTAVENÍ SETTING**
Nepoužívá se. Jen pro účely instalace.
13. **NENÍ K DISPOZICI NOT AVAILABLE**
Tato ikona se zobrazí, kdykoliv uživatel osloví neinstalované příslušenství nebo nedostupnou funkci.
14. **IKONA REŽIMU ODMRAZOVÁNÍ/SPUŠTĚNÍ** 
Tato ikona informuje o tom, že je aktivní režim odmrázování/spuštění.
15. **IKONA KOMPRESORU** 
Tato ikona sděluje, že kompresor jednotky je aktivní.
16. **ZÁLOŽNÍ TOPIENÍ – PRVNÍ KROK**  **NEBO DRUHÝ KROK** 
Tyto ikony sdělují, že záložní topení jednotky se spustí v případě požadavku na vysoký topný výkon. Záložní topidlo poskytuje přídatný topný výkon při nízkých venkovních teplotách (vysoký topný výkon).
17. **IKONA PŘÍDAVNÉHO TOPENÍ** 
Tato ikona informuje o tom, že je aktivní přídatné topení. Přídatné topení nabízí pomocné vyhřívání nádrže horké užitkové vody.
Přídatné topení je umístěno v nádrži horké užitkové vody.
Není-li nádrž horké užitkové vody instalována, tato ikona se nepoužívá.
18. **IKONA ČERPADLA** 
Tato ikona informuje o tom, že je aktivní oběhové čerpadlo.
19. **DISPLEJ VENKOVNÍ TEPLoty** 
Jestliže tato ikona bliká, zobrazuje se teplota venkovního prostředí.
20. **IKONA NASTAVENÍ TEPLoty ZÁVISEJÍCÍ NA POČASÍ** 
Tato ikona indikuje, že ovladač automaticky přizpůsobí nastavení teploty na základě teploty venkovního prostředí.
21. **IKONA TEPLoty** 
Tato ikona se zobrazí, pokud je zobrazena teplota vody na výstupu z jednotky, teplota venkovního prostředí a teplota v nádrži horké užitkové vody.
Tato ikona se zobrazí rovněž v případech, kdy nastavená teplota je nastavena v režimu programování plánovacího časovače.
22. **IKONA ZKUŠEBNÍHO PROVOZU TEST**
Tato ikona informuje o tom, že je aktivní režim zkušební provozu. Viz instalační návod.
23. **KÓD NASTAVENÍ 8-88**
Tento kód představuje kód ze seznamu nastavení v místě instalace. Viz instalační návod.
24. **CHYBOVÝ KÓD 888**
Tento kód odkazuje k seznamu chybových kódů a je určen jen k servisním účelům. Viz instalační návod.
25. **Tlačítko VYHŘÍVÁNÍ/CHLAZENÍ PROSTOR** 
Toto tlačítko umožňuje ručně přepínat mezi režimem chlazení nebo topení (za předpokladu, že nejde o jednotku určenou jen k topení).
Je-li jednotka spojena s externím pokojovým termostatem, toto tlačítko nelze použít a zobrazuje se ikona .
26. **Tlačítko OHŘEVU HORKÉ UŽITKOVÉ VODY** 
Toto tlačítko aktivuje nebo vypíná ohřev užitkové vody.
Není-li nádrž horké užitkové vody instalována, toto tlačítko se nepoužívá.

POZNÁMKA  Povšimněte si, že stisknutí tlačítka  nemá žádný vliv na ohřev užitkové vody. Ohřev užitkové vody se zapíná a vypíná pouze prostřednictvím tlačítka .

27. **Tlačítko NASTAVENÉ TEPLoty TOPENÍ ZÁVISEJÍCÍ NA POČASÍ** 

Toto tlačítko zapíná nebo vypíná funkci nastavení teploty topení závislé na počasí, která je k dispozici jen při vyhřívání prostor.
Je-li ovladač nastaven v úrovni oprávnění 2 nebo 3 (viz "Provozní nastavení" na straně 11), tlačítko nastavené teploty topení závislé na počasí je nefunkční.

28. **Tlačítko REŽIMU KONTROLA/ZKUŠEBNÍ PROVOZ** 

Toto tlačítko se používá jen při instalaci a změnách nastavení. Viz "Provozní nastavení" na straně 11.

29. **Tlačítko PROGRAMOVÁNÍ** 

Toto víceúčelové tlačítko se používá k naprogramování ovladače. Funkce tlačítka závisí na skutečném stavu ovladače nebo na předchozích akcích provedených operátorem.

30. **Tlačítko PLÁNOVACÍHO ČASOVAČE** 

Hlavní funkcí tohoto víceúčelového tlačítka je zapnutí/vypnutí plánovacího časovače.

Toto tlačítko se používá také k naprogramování ovladače. Funkce tlačítka závisí na skutečném stavu ovladače nebo na předchozích akcích provedených operátorem.

Je-li ovladač v úrovni oprávnění 3 (viz "Provozní nastavení" na straně 11), tlačítko plánovacího časovače je nefunkční.

31. **Tlačítko NASTAVENÍ ČASU**  a 

Tato víceúčelová tlačítka se používají k nastavení času, přepínání mezi teplotami (teplota vody na výstupu i jednotky, teplota venkovního prostředí a teplota užitkové vody) a v režimu programování plánovacího časovače.

32. **Tlačítko NASTAVENÍ TEPLoty**  a 

Tato víceúčelová tlačítka se používají k úpravě aktuálního nastavení teploty v normálním provozním režimu nebo v režimu programování plánovacího časovače. V režimu nastavení teploty závislé na počasí se uvedená tlačítka používají k nastavení hodnoty posuvu. A tato tlačítka se používají také k volbě dne v týdnu během nastavování hodin.

33. **Tlačítko NASTAVENÍ TEPLoty HORKÉ UŽITKOVÉ VODY**  a 

Tato tlačítka se používají k úpravám aktuálního nastavení teploty horké užitkové vody.

Není-li nádrž horké užitkové vody instalována, uvedená tlačítka se nepoužívají.

34. **Tlačítko TIŠŠÍHO REŽIMU** 

Toto tlačítko aktivuje nebo vypíná tišší režim provozu.

Je-li ovladač nastaven v úrovni oprávnění 2 nebo 3 (viz "Provozní nastavení" na straně 11), tlačítko tiššího režimu je nefunkční.

Nastavení ovladače

Po počáteční instalaci zařízení může uživatel nastavit hodiny a den v týdnu.

Ovladač je vybaven plánovacím časovačem, který umožňuje uživateli naplánovat činnost systému. K použití plánovacího časovače je nutné provést nastavení hodin a dne v týdnu.

Nastavení hodin

- 1 Tlačítko přidržíte stisknuté na 5 sekund. Začne blikat zobrazení času a indikace dne v týdnu.
- 2 K nastavení hodin použijte tlačítka a . Při každém stisknutí tlačítka nebo se čas zvýší/sníží o 1 minutu. Přidržením tlačítka nebo stisknutého se čas zvýší/sníží o 10 minut.
- 3 K nastavení dne v týdnu používejte tlačítka nebo . Každé stisknutí tlačítka nebo zobrazí následující nebo předchozí den v týdnu.
- 4 K potvrzení aktuálního nastaveného času a dne v týdnu stisknete tlačítko . Chcete-li opustit tento postup bez uložení, stisknete tlačítko . Jestliže během 5 minut nestisknete žádné tlačítko, hodiny a den v týdnu se vrátí k původnímu nastavení.

POZNÁMKA Hodiny je třeba nastavit ručně. Při přepínání z letního na zimní čas a naopak nastavení upravte ručně.

Nastavení plánovacího časovače

Informace o nastavení plánovacího časovače viz kapitola "Naprogramování a kontrola plánovacího časovače" na straně 8.

Popis provozních režimů

Režim vyhřívání prostor (☀)

V tomto režimu se topení spouští podle potřeby podle nastavených teplot vody. Teplotu nastavit ručně (viz "Ruční ovládání" na straně 6) nebo v závislosti na počasí (viz "Volba režimu s nastavením teploty v závislosti na počasí (jen režim topení)" na straně 6).

Spuštění (🔌)

Při spuštění režimu topení zůstane čerpadlo zastavené až do okamžiku dosažení určité teploty chladiva v tepelném výměníku. Tím je zaručeno správné spuštění tepelného čerpadla. Během spuštění se zobrazuje ikona .

Odmrazování (🔌)

Během režimu topení nebo v režimu ohřevu užitkové vody může dojít v důsledku nízké venkovní teploty ke vzniku námrazy na venkovním tepelném výměníku. Pokud se toto riziko projeví, systém přejde do operace odmrazení. Cyklus systému se převrátí a systém odebírá teplo ze vnitřního systému, aby nedošlo k zamrznutí venkovního systému. Nejvýše po 8 minutách odmrazování se systém opět vrátí do režimu topení.

Režim chlazení prostor (❄)

V tomto režimu se chlazení spouští podle potřeby podle nastavených teplot vody.

- POZNÁMKA**
- Nastavení teploty chlazení prostoru lze provést jen ručně (viz "Ruční ovládání" na straně 6).
 - Přepínání mezi ohřevem a chlazením prostoru je možné jen stisknutím tlačítka nebo pomocí externího pokojového termostatu.
 - Režim chlazení není možný, je-li instalován systém "jen ke chlazení".

Režim ohřevu užitkové vody (🔌)

V tomto režimu bude vnitřní jednotka ohřívát nádrž na horkou užitkovou vodu pomocí tepelného čerpadla, pokud teplota prostorového vytápění/chlazení dosáhne nastavené hodnoty nebo pokud je požadavek na ohřev horké užitkové vody pomocí tepelného čerpadla vyšší, než požadavek délky strany vyhříváního prostoru (závisí na nastavení DIP přepínače). V případě potřeby a pokud to dovolí plánovací časovač přidavného topení (viz "Programování tiššího režimu provozu, přidavného topení nebo ohřevu užitkové vody" na straně 9), zajistí přidavné topení pomocné vyhřívání nádrže horké užitkové vody.

- POZNÁMKA**
- Aby bylo možné využívat užitkovou vodu po celý den, doporučuje se ponechat režim ohřevu užitkové vody trvale aktivní.
 - Nastavení teploty ohřevu užitkové vody lze provést jen ručně (viz "Ruční ovládání" na straně 6).
 - Není-li nádrž horké užitkové vody instalována, je režim ohřevu užitkové vody vždy neaktivní.
 - Jestliže ikona bliká, horká voda se dodává do nádrže horké užitkové vody ze solárního systému (volitelné příslušenství) a ne z jednotky. Viz instalační návod solární soupravy EKSOLHW.

Výkonný režim ohřevu užitkové vody

V případě naléhavé potřeby horké užitkové vody lze nastavené teploty horké užitkové vody dosáhnout rychle pomocí přidavného topení. Výkonný režim ohřevu užitkové vody zapne přidavné topení na dobu nutnou k dosažení nastavené teploty horké užitkové vody.

Tato funkce zůstává k dispozici při solárním provozu.

Provoz v tichém režimu (🔌)

Tichý provozní režim znamená, že venkovní jednotka pracuje se sníženým výkonem, čímž klesá hladina hluku generovaného venkovní jednotkou. To znamená, že klesne také výkon topení a chlazení vnitřní jednotky. To je třeba mít na paměti v případech, kdy je v interiéru třeba zachovat určitou úroveň vytápění.

K dispozici jsou dva tiché provozní režimy.

Funkce desinfekce

Je-li aktivní funkce desinfekce, blikají společně ikony , , a . Nejde o žádnou poruchu. Více informací naleznete v části "[2] Funkce dezinfekce" v instalačním manuálu.

Ochrana před zamrznutím

Je-li aktivní funkce ochrany proti zamrznutí, blikají společně ikony , a . Nejedná se o poruchu. Další podrobnosti naleznete v části "[4] Provoz záložního topení a teplota vypnutí prostorového vytápění" v instalačním manuálu.

Ruční ovládání

V ručním režimu ovládání uživatel ručně řídí nastavení zařízení. Poslední nastavení zůstává aktivní, dokud ho uživatel nezmění nebo dokud ho nezmění plánovací časovač (viz "Režim provozu s plánovacím časovačem" na straně 7).

Protože ovladač lze použít pro širokou paletu instalací, může se stát, že uživatel vybere funkci, která u dané instalace není k dispozici. V takovém případě se zobrazí zpráva NOT AVAILABLE.

Zapínání a nastavení chlazení prostoru (❄) a topení (☀)

- 1 Pomocí tlačítka ❄❄ zvolte chlazení prostoru (❄) nebo ohřev prostoru (☀).
Na displeji se zobrazí ikona ❄ nebo ☀ a odpovídající nastavení teploty vody.
- 2 K nastavení požadované teploty vody použijte tlačítka Ⓜ▲ a Ⓜ▼.
 - Rozsah teplot topení: 25°C až 55°C
Teplotu topení lze nastavit již od 15°C (viz "Provozní nastavení" na straně 11). Teplota topení by však měla být nastavena nižší než 25°C pouze během spouštění instalace. Je-li nastavena nižší než 25°C, bude pracovat jen záložní topení.
Aby nedocházelo k přehřívání, vytápění prostor nefunguje, pokud venková teplota prostředí vzroste nad určitou teplotu (nastavenou pomocí nastavení [4-02], viz "Provozní nastavení" na straně 11).
 - Rozsah teplot chlazení: 5°C až 22°C



VAROVÁNÍ

Skutečný provozní rozsah závisí na hodnotách nastavených pomocí provozního parametru [9].

Tyto hodnoty se určují podle dané aplikace.

POZNÁMKA



V režimu topení (☀) může teplota vody záviset také na počasí (zobrazí se ikona ☁).

To znamená, že ovladač vypočítá nastavení teploty vody na základě teploty venkovního prostředí.

V takovém případě ovladač nezobrazuje nastavení teploty vody, ale zobrazuje "hodnotu posuvu", kterou může nastavit uživatel. Hodnota posuvu je teplotní rozdíl mezi nastavením teploty vypočítaným ovladačem a skutečnou nastavenou teplotou. Například pozitivní hodnota posuvu znamená, že skutečné nastavení teploty bude vyšší než vypočítané.

- 3 Zapněte hlavní jednotku stisknutím tlačítka ⓂⓂ.
Rozsvítí se kontrolka LED ○.

POZNÁMKA



Je-li jednotka spojena s externím pokojovým termostatem, tlačítka ❄❄ a ⓂⓂ nelze použít a zobrazuje se ikona ☁. V tomto případě externí pokojový termostát může spustit nebo zastavit jednotku a určuje také režim provozu (chlazení nebo vyhřívání prostoru).

Výběr a nastavení ohřevu užitkové vody (🚿)

- 1 Ke spuštění ohřevu užitkové vody (🚿) stiskněte tlačítko 🚿⏻.
Na displeji se zobrazí ikona 🚿.
- 2 K zobrazení aktuální nastavené teploty a k následnému nastavení správné teploty použijte tlačítka 🚿▲ nebo 🚿▼. Skutečně nastavená teplota se zobrazí na displeji po stisknutí tlačítka 🚿▲ nebo 🚿▼. Jestliže nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 sekund, nastavení teploty opět automaticky zmizí z displeje.
Rozsah teplot ohřevu užitkové vody: 30°C až 78°C
- 3 K vypnutí ohřevu užitkové vody (🚿) stiskněte tlačítko 🚿⏻.
Ikona 🚿 zmizí z displeje.



Povšimněte si, že stisknutí tlačítka ⓂⓂ nemá žádný vliv na ohřev užitkové vody. Ohřev užitkové vody se zapíná a vypíná pouze prostřednictvím tlačítka 🚿⏻.

Volba výkonného režimu ohřevu užitkové vody

- 1 K zapnutí ohřevu užitkové vody stiskněte na 5 sekund tlačítko 🚿⏻.
Ikony 🚿 a 🌊 začnou blikat.
Výkonný režim ohřevu užitkové vody se vypne automaticky po dosažení nastavené teploty horké užitkové vody.

Volba tiššího režimu provozu (🔇)

- 1 K volbě tiššího režimu provozu (🔇) se používá tlačítko 🔇.
Na displeji se zobrazí ikona 🔇.
Je-li ovladač nastaven v úrovni oprávnění 2 nebo 3 (viz "Provozní nastavení" na straně 11), tlačítko 🔇 je nefunkční.

Volba režimu s nastavením teploty v závislosti na počasí (jen režim topení)

- 1 Stisknutím tlačítka Ⓜ☁ se volí režim nastavení teploty v závislosti na počasí.
Na displeji se zobrazí ikona ☁ a odpovídající hodnota posuvu. Nulová hodnota posuvu (0) se nezobrazuje.
- 2 K nastavení hodnoty posuvu použijte tlačítka Ⓜ▲ a Ⓜ▼.
Rozsah hodnot posuvu: -5°C až +5°C

Zobrazení skutečných teplot

- 1 Stiskněte tlačítko Ⓜ☁ na 5 sekund.
Na displeji se zobrazí ikona Ⓜ a teplota vody na výstupu. Ikony 🌡 a ❄❄ blikají.
- 2 Tlačítka Ⓜ▲ a Ⓜ▼ použijte k zobrazení:
 - venkovní teploty (ikona 🌡 bliká).
 - Teplota nádrže horké užitkové vody (ikona 🚿 bliká).
 - Teplota vody na výstupu (❄❄ blikají).Jestliže nestisknete žádné tlačítko po dobu 5 sekund, ovladač ukončí režim zobrazení.

Režim provozu s plánovacím časovačem

V režimu provozu s plánovacím časovačem je zařízení řízeno plánovacím časovačem. Akce naprogramované pomocí plánovacího časovače se provádějí automaticky.

Plánovací časovač vždy dodržuje poslední příkaz, dokud se neobjeví nový příkaz. To znamená, že uživatel může ručním zásahem dočasně překrýt poslední akci provedenou podle programu (viz "Ruční ovládání" na straně 6). Plánovací časovač získá znovu kontrolu nad instalací, jakmile se objeví další naprogramovaný příkaz plánovacího časovače.

Plánovací časovač je aktivní (zobrazena ikona ☺) nebo neaktivní (ikona ☹ není zobrazena) na základě přepínání stisknutím tlačítka ☺☹.



- Tlačítko ☺☹ použijte pouze k aktivaci nebo deaktivaci plánovacího časovače. Plánovací časovač má přednost před tlačítkem ☺☹. Tlačítko ☺☹ potlačí svým účinkem povely plánovacího časovače do příští naprogramované akce.
- Pokud dojde k výpadku napájení a poté je napájení obnoveno a funkce automatického restartu je vypnutá, plánovací časovač se nezapne. Stisknutím tlačítka ☺☹ opět aktivujte plánovací časovač.
- Pokud dojde k výpadku napájení a poté je napájení obnoveno, funkce automatického restartu znovu použije nastavení uživatelského rozhraní, které platilo v době výpadku napájení.
Proto se doporučuje ponechat funkci automatického restartu vždy aktivní.



- Naprogramovaný plán se řídí podle času. Proto je důležité správně nastavit hodiny a den v týdnu. Viz "Nastavení hodin" na straně 5.
- Letní a zimní čas hodin nastavujte ručně. Viz "Nastavení hodin" na straně 5.
- Výpadek napájení překračující 2 hodinu vynuluje hodiny a den v týdnu. Plánovací časovač bude pokračovat v činnosti, avšak hodiny budou nastaveny nesprávně. K nastavení hodin a dne v týdnu je popsáno v části "Nastavení hodin" na straně 5.
- Akce naprogramované pomocí plánovacího časovače se po výpadku napájení neztratí, takže není třeba přeprogramovat plánovací časovač.

Informace o nastavení PLÁNOVACÍHO ČASOVAČE viz kapitola "Naprogramování a kontrola plánovacího časovače" na straně 8.

Co dokáže plánovací časovač?

Plánovací časovač umožňuje následující naprogramování:

1. Ohřev a chlazení prostor (viz "Programování režimu chlazení nebo topení" na straně 8)

Zapne požadovaný režim v naplánovaný čas v kombinaci s nastavením teploty (závislým na počasí nebo ručně nastaveným). V každém dnu v týdnu lze naprogramovat pět akcí, celkem 35 akcí.

POZNÁMKA



Je-li k jednotce připojen externí pokojový termostat, plánovací časovač chlazení a vyhřívání prostor nebude fungovat, protože jeho povely budou potlačeny externím pokojovým termostatem.

2. Tišší režim provozu (viz "Programování tiššího režimu provozu, přídavného topení nebo ohřevu užitkové vody" na straně 9)

Tento režim se zapíná a vypíná v naplánovanou dobu. Na každý režim lze naprogramovat pět akcí. Tyto akce se opakují denně.

3. Přídavné topení (viz "Programování tiššího režimu provozu, přídavného topení nebo ohřevu užitkové vody" na straně 9)

Zapne nebo vypne přídavné topení v naplánovanou dobu. Na každý režim lze naprogramovat pět akcí. Tyto akce se opakují denně.

4. Ohřev užitkové vody (viz "Programování tiššího režimu provozu, přídavného topení nebo ohřevu užitkové vody" na straně 9)

Tento režim se zapíná a vypíná v naplánovanou dobu. Na každý režim lze naprogramovat pět akcí. Tyto akce se opakují denně.



- Naprogramované akce se neukládají podle načasování, ale podle času naprogramování. To znamená, že akce, která byla naprogramována jako první, je uložena pod číslem akce 1, i když je provedena po jiných číslech naprogramovaných akcí.
- Jestliže plánovací časovač vypne vyhřívání nebo chlazení prostoru OFF, ovladač se rovněž vypne. To nemá žádný vliv na ohřev užitkové vody.

Co plánovací časovač NEDOKÁŽE?

Plánovací časovač nemůže změnit provozní režim z chlazení prostoru na jeho vyhřívání a naopak.

Jak interpretovat naprogramované akce

Abyste porozuměli chování vašeho zařízení po aktivaci plánovacího časovače, je třeba si zapamatovat, že "poslední" naprogramovaný příkaz překryje "předchozí" naprogramovaný příkaz a zůstane aktivní až do okamžiku, kdy se objeví "další" naprogramovaný příkaz.

Příklad: Představte si, že je právě 17:30 hodin a byly naprogramovány akce ve 13:00, 16:00 a 19:00 hodin. "Poslední" naprogramovaný příkaz (16:00 hodin) překryl "předchozí" naprogramovaný příkaz (13:00 hodin) a zůstane aktivní, dokud se neobjeví "další" naprogramovaný příkaz (19:00 hodin).

Chcete-li znát aktuální nastavení, podívejte se na poslední naprogramovaný příkaz. Je jasné, že "poslední" naprogramovaný příkaz může pocházet z předchozího dne. Viz "Kontrola naprogramovaných akcí" na straně 10.



Během provozu s plánovacím časovačem lze aktuální nastavení změnit ručně (jinými slovy – "poslední" příkaz se ručně "nahradí"). Ikona ☺, která indikuje činnost s plánovacím časovačem, se stále může zobrazovat a budí dojem, že je stále ještě aktivní nastavení "posledního" příkazu. "Další" naprogramovaný příkaz překryje svým účinkem pozměněné nastavení a vrátí ovládání k původnímu programu.

Spuštění





Programování plánovacího časovače je pružné (zařízení umožňuje přidávat, odstraňovat nebo měnit naprogramované akce podle potřeby) a přímočaré (počet kroků při programování je omezen na minimum). Před naprogramováním plánovacího časovače nezapomeňte:

- Důkladně se seznámit s ikonami a tlačítky. Při programování je budete potřebovat. Viz "Název a funkce tlačítek a ikon" na straně 3.
- Vyplnit formulář na konci této příručky. Tento formulář může pomoci definovat požadované akce v jednotlivých dnech. Pamatujte si:
 - V programu chlazení/topení lze na každý den v týdnu naprogramovat 5 akcí. Stejně aplikace se opakují po týdnech.
 - V programu ohřevu užitkové vody, přídatného topení a tiššího režimu provozu lze naprogramovat 5 akcí na režim provozu. Stejně akce se opakují denně.
- Věnujte dostatek času správnému zadání všech dat.
- Pokuste se akce programovat chronologicky: Začněte akcí 1 u první akce a skončete nejvyšším číslem poslední akce. Není to sice nutné, ale podstatně to usnadňuje pozdější interpretaci programu.
- Jestliže naprogramujete 2 nebo více akcí na stejný den a na stejný čas, provede se jen akce s nejvyšším číslem akce.
- Naprogramované akce lze změnit, přidat nebo odstranit kdykoliv později.
- Při programování akcí topení (čas a nastavený bod) se přidávají akce chlazení automaticky ve stejný čas, ale s předem definovanou výchozí teplotou chlazení. Naopak platí, že při programování akcí chlazení (čas a nastavený bod) se přidávají akce topení automaticky ve stejný čas, ale s předem definovanou výchozí teplotou topení.

Teplotní body těchto automaticky přidaných akcí lze upravit naprogramováním odpovídajícího režimu provozu. To znamená, že po naprogramování topení musíte také naprogramovat odpovídající teploty chlazení a naopak.




Vzhledem k tomu, že plánovací časovač nemůže přepínat mezi provozními režimy (chlazení nebo topení) a že každá naprogramovaná akce vyžaduje nastavení teploty chlazení a teploty topení, mohou nastat následující situace:

- Je-li aktivní plánovací časovač a pracuje v režimu topení, a jestliže ručně vyberete funkci chlazení (tlačítkem ) , provozní režim zůstane od daného okamžiku nastaven na chlazení a akce programu budou sledovat odpovídající nastavené teploty chlazení. Návrat k režimu topení musí být proveden ručně (tlačítkem ) .
- je-li aktivní plánovací časovač a pracuje v režimu chlazení, a jestliže ručně vyberete funkci topení (tlačítkem ) , provozní režim zůstane od daného okamžiku nastaven na topení a akce programu budou sledovat odpovídající nastavené teploty topení. Návrat k režimu chlazení musí být proveden ručně (tlačítkem ) .

Výše uvedená fakta dokládají důležitost naprogramování obou teplotních bodů – chlazení i topení – pro všechny akce. Pokud tyto teplotní body nenaprogramujete, použijí se předem definované výchozí hodnoty.

Programování

Programování režimu chlazení nebo topení

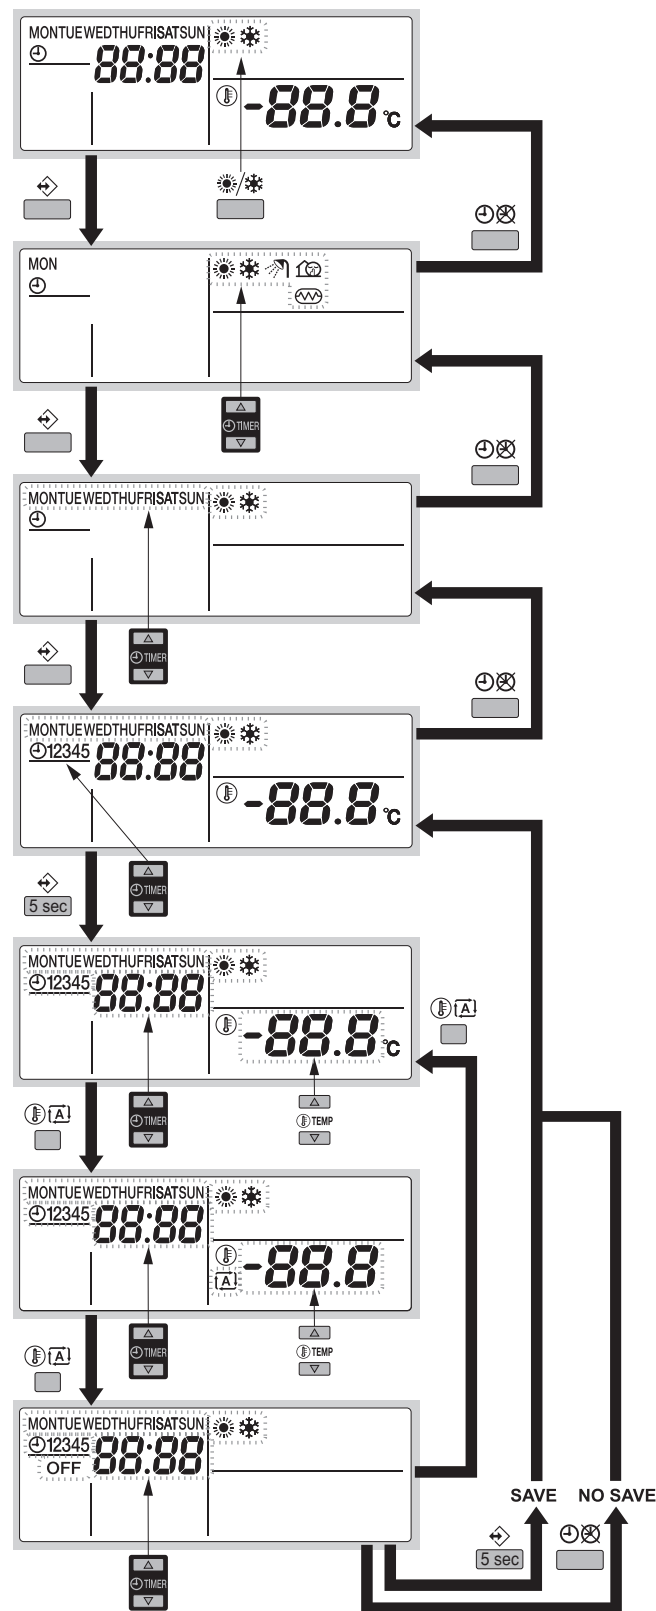



















POZNÁMKA




Programování režimu chlazení nebo ohřevu prostoru se provádí stejným způsobem. Na počátku procedury programování vyberte provozní režim chlazení nebo ohřevu prostoru. Poté je třeba se vrátit na počátek postupu programování a naprogramovat druhý režim provozu.


Chlazení nebo topení se programuje následovně:

POZNÁMKA Chcete-li opustit tento postup programování, aniž byste uložili upravená nastavení, stiskněte tlačítko .


- Pomocí tlačítka  zvolte provozní režim (chlazení nebo topení), který chcete naprogramovat.
- Stiskněte tlačítko .
Aktivní režim bliká.
- Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný režim provozu.
Aktuální den bliká.
- Vyberte den, který si chcete prohlédnout nebo naprogramovat, tlačítka  a .
- Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný den.
Zobrazí se první naprogramovaná akce vybraného dne.
- Pomocí tlačítek  a  lze procházet dalšími naprogramovanými akcemi daného dne.
Tomuto způsobu práce se říká režim čtení hodnot. Prázdné akce programů (například 4 a 5) se nezobrazují.
- Stiskněte tlačítko  na 5 sekund. Vyvolá se režim programování.
- Pomocí tlačítka  zvolte číslo akce, kterou chcete naprogramovat nebo upravit.
- Stisknutím tlačítka  lze volit následující možnosti:
 - **OFF**: přepínání chlazení nebo topení a vypnutí ovladače.
 - **-88.8**: nastavení teploty pomocí tlačítek  a .
 - : volba automatického výpočtu teploty (jen v režimu topení).
- K úpravě času akce použijte tlačítka  a .
- K naprogramování dalších akcí vybraného dne zopakujte kroky 8 až 10.
Po naprogramování všech akcí zkontrolujte, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kterou chcete uložit.
- Stiskněte tlačítko  na 5 sekund. Tím se naprogramované akce uloží.

Jestliže tlačítko  stisknete v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou.


Automaticky se vrátíte ke kroku 6.












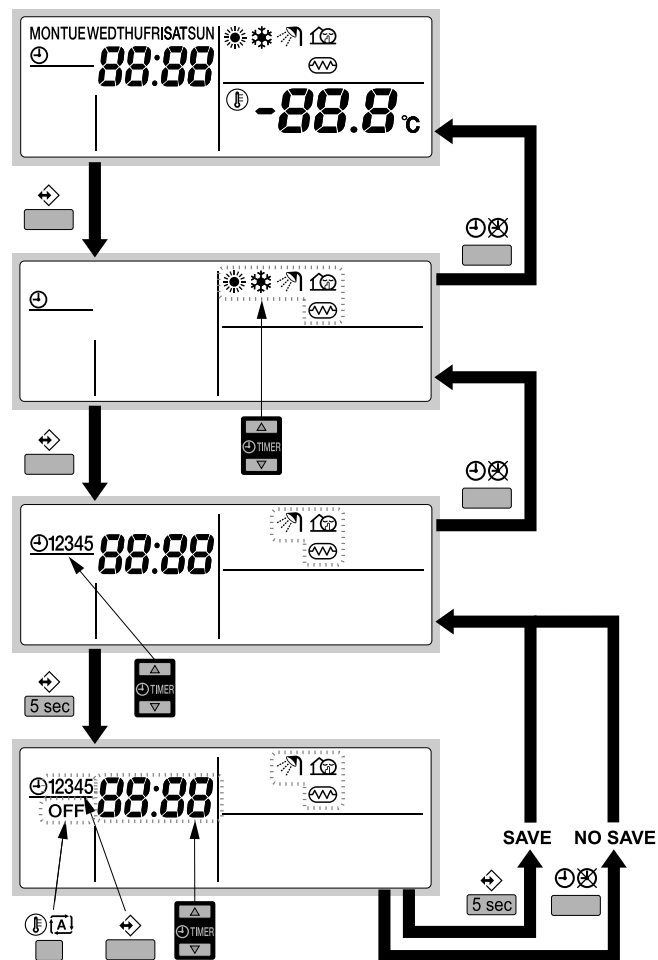


Opakovaným stisknutím tlačítka  se vrátíte vždy k předchozímu kroku tohoto postupu a nakonec se vrátíte do normálního režimu provozu.


Programování tiššího režimu provozu, přídatného topení nebo ohřevu užitkové vody





Naprogramování ohřevu užitkové vody, přídatného topení nebo tiššího režimu provozu se provádí následovně:

POZNÁMKA Chcete-li opustit tento postup programování, aniž byste uložili upravená nastavení, stiskněte tlačítko .

- Stiskněte tlačítko .
Aktivní režim bliká.
- K volbě režimu, který chcete naprogramovat (tišší režim provozu , přídatné topení  nebo ohřev užitkové vody ) stiskněte tlačítko  a .
- Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný režim provozu.
Zobrazí se první naprogramovaná akce.
- Ke kontrole naprogramovaných akcí použijte tlačítka  a .
- Stiskněte tlačítko  na 5 sekund. Vyvolá se režim programování.
- Pomocí tlačítka  zvolte číslo akce, kterou chcete naprogramovat nebo upravit.
- K úpravě času akce použijte tlačítka  a .
- Pomocí tlačítka  lze vybrat nebo zrušit výběr **OFF** jako akce.
- K naprogramování dalších akcí ve vybraném režimu zopakujte kroky 6 až 8.
Po naprogramování všech akcí zkontrolujte, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kterou chcete uložit.

- 10 Stiskněte tlačítko  na 5 sekund. Tím se naprogramované akce uloží.

Jestliže tlačítko  stisknete v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou.

Automaticky se vrátíte ke kroku 4. Opakovaným stisknutím tlačítka  se vrátíte vždy k předchozímu kroku tohoto postupu a nakonec se vrátíte do normálního režimu provozu.

Kontrola naprogramovaných akcí

Kontrola akcí chlazení nebo ohřevu prostoru












Kontrola chlazení nebo ohřevu prostoru se provádí stejným způsobem. Na počátku procedury kontroly vyberte provozní režim chlazení nebo ohřevu prostoru. Poté je třeba se vrátit na počátek postupu kontroly hodnot a zkontrolovat také druhý režim provozu.

Kontrola chlazení nebo ohřevu prostoru se provádí následovně.

POZNÁMKA



Návrat k předchozím krokům tohoto postupu se provádí stisknutím tlačítka .

- 1 Pomocí tlačítka  vyberte provozní režim (chlazení nebo topení), který chcete zkontrolovat.
- 2 Stiskněte tlačítko .
Aktivní režim bliká.
- 3 Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný režim provozu.
Aktuální den bliká.
- 4 Vyberte den, který si chcete prohlédnout, tlačítka  a .
Vybraný den bliká.
- 5 Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný den.
Zobrazí se první naprogramovaná akce vybraného dne.
- 6 Pomocí tlačítek  a  lze procházet dalšími naprogramovanými akcemi daného dne.
Tomuto způsobu práce se říká režim čtení hodnot. Prázdné akce programů (například 4 a 5) se nezobrazují.
Opakovaným stisknutím tlačítka  se vrátíte vždy k předchozímu kroku tohoto postupu a nakonec se vrátíte do normálního režimu provozu.











Kontrola ohřevu užitkové vody, přídavného topení nebo tiššího režimu provozu

Kontrola ohřevu užitkové vody, přídavného topení nebo tiššího režimu provozu se provádí následovně:

POZNÁMKA







Návrat k předchozím krokům tohoto postupu se provádí stisknutím tlačítka .

- 1 Stiskněte tlačítko .
Aktivní režim bliká.
- 2 K volbě režimu, který chcete zkontrolovat (tišší režim provozu , přídavné topení  nebo ohřev užitkové vody ) stiskněte tlačítka  a .
Vybraný režim bliká.
- 3 Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný režim provozu.
Zobrazí se první naprogramovaná akce.
- 4 Ke kontrole naprogramovaných akcí použijte tlačítka  a .
Tomuto způsobu práce se říká režim čtení hodnot. Prázdné akce programů (například 4 a 5) se nezobrazují.
Opakovaným stisknutím tlačítka  se vrátíte vždy k předchozímu kroku tohoto postupu a nakonec se vrátíte do normálního režimu provozu.

Tipy a triky












Naprogramování dalšího dne

Po potvrzení naprogramovaných akcí určitého dne (tj. po stisknutí tlačítka  na 5 sekund), stiskněte jednou tlačítko . Nyní vyberte jiný den pomocí tlačítek  a  a znovu spusťte prohlížení a programování.

Kopírování naprogramovaných akcí do dalšího dne


V režimu ohřevu/chlazení je možné zkopírovat všechny naprogramované akce určitého dne do dalšího dne (například zkopírovat všechny naprogramované akce z "MON" do "TUE").


Při kopírování naprogramovaných akcí do dalšího dne pokračujte následovně:

- 1 Stiskněte tlačítko .
Aktivní režim bliká.
- 2 K volbě režimu, který chcete naprogramovat, použijte tlačítka  a .
Vybraný režim bliká.
Programování lze ukončit stisknutím tlačítka .
- 3 Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný režim provozu.
Aktuální den bliká.
- 4 Vyberte den, který chcete zkopírovat, tlačítka  a .
Vybraný den bliká.
Ke kroku 2 se můžete vrátit stisknutím tlačítka .
- 5 Stiskněte současně tlačítka  a  na 5 sekund.
Po 5 sekundách se na displeji zobrazí další den (například "TUE", jestliže byl nejdříve vybrán den "MON"). To znamená, že den byl zkopírován.
Ke kroku 2 se můžete vrátit stisknutím tlačítka .









Smazání jedné nebo několika naprogramovaných akcí

Smazání jedné nebo několika naprogramovaných akcí je možné současně s ukládáním naprogramovaných akcí.








Po naprogramování všech akcí pro určitý den zkontrolujte, zda displej zobrazuje nejvyšší číslo akce, kterou chcete uložit. Stisknutím tlačítka  na 5 sekund se uloží všechny akce s výjimkou akcí s vyšším číslem akce, než je akce právě zobrazená na displeji.

Například jestliže tlačítko  stisknete v době, kdy je zobrazeno číslo akce 3, uloží se akce 1, 2 a 3, ale akce 4 a 5 se smažou.

Smazání režimu

- 1 Stiskněte tlačítko .
Aktivní režim bliká.
- 2 K volbě režimu, který chcete smazat (tišší režim provozu , přídavné topení  nebo ohřev užitkové vody ) stiskněte tlačítka  a .
Vybraný režim bliká.
- 3 Stiskněte současně tlačítka  a  na 5 sekund. Vybraný režim se smaže.

Smazání dne v týdnu (režim chlazení nebo topení)

- 1 Pomocí tlačítka  zvolte provozní režim (chlazení nebo topení), který chcete smazat.
- 2 Stiskněte tlačítko .
Aktivní režim bliká.
- 3 Stisknutím tlačítka  potvrďte vybraný režim provozu.
Aktuální den bliká.
- 4 Vyberte den, který chcete smazat, tlačítka  a .
Vybraný den bliká.
- 5 Stiskněte současně tlačítka  a  na 5 sekund. Vybraný den se smaže.

Provozní nastavení

POZNÁMKA Výchozí hodnoty uvedené v části "Tabulka provozních nastavení" na straně 14 jsou hodnoty nastavené výrobcem. Skutečné výchozí hodnoty budou vybrány podle vaší aplikace. Tyto hodnoty potvrdí instalační technik.



VAROVÁNÍ

Provozní parametr [2] závisí na příslušných místních zákonech a předpisech.

Provozní parametr [9] závisí na dané aplikaci.

Před změnou těchto nastavení potvrdí nové hodnoty instalační technik nebo budou upraveny podle místních zákonů a předpisů.

Jednotka musí být při instalaci konfigurována tak, aby odpovídala prostředí instalace (venkovní klima, instalovaná zařízení apod.) a požadavkům uživatele. Provozní parametry uvedené v části "Tabulka provozních nastavení" na straně 14 však lze upravit podle požadavků zákazníka. Proto lze provést celou řadu takzvaných provozních nastavení. Tato provozní nastavení jsou přístupná a lze je naprogramovat prostřednictvím uživatelského rozhraní vnitřní jednotky.


Každé provozní nastavení má přiřazeno 3místné číslo nebo kód, například [5-03], které je uvedeno na displeji uživatelského rozhraní. První číslice [5] indikuje 'první kód' nebo skupinu provozního nastavení. Druhá a třetí číslice [03] společně představují 'druhý kód'.

Seznam všech provozních nastavení a výchozích hodnot je uveden v tabulce "Tabulka provozních nastavení" na straně 14. Ve stejném seznamu uvádíme ve 2 sloupcích Datum a hodnotu změněného nastavení lišícího se od výchozí hodnoty.

Podrobný popis všech provozních nastavení je uveden v části "Podrobný popis" na straně 11.

Postup

Změna jednoho nebo několika provozních nastavení se provádí následovně.

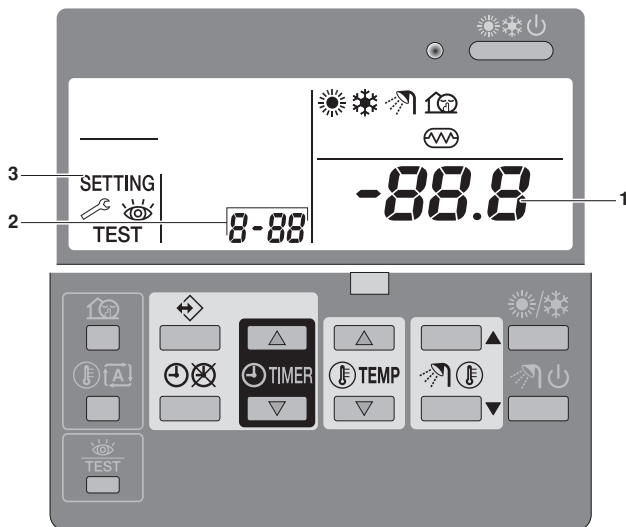

- 1 Stiskněte tlačítko nejméně na 5 sekund. Vyvolá se režim nastavení FIELD SET MODE. Zobrazí se ikona SETTING (3). Zobrazí se kód aktuálního provozního nastavení 8-88 (2), s nastavenou hodnotou zobrazenou vpravo -88.8 (1).
- 2 Stisknutím tlačítka se volí první kód odpovídajícího provozního nastavení.
- 3 Stisknutím tlačítka se volí druhý kód odpovídajícího provozního nastavení.
- 4 Stisknutím tlačítka a lze změnit nastavenou hodnotu daného provozního nastavení.
- 5 Novou hodnotu uložte systém tlačítka .
- 6 Změny dalších provozních nastavení se provádějí postupem popsaným v bodech 2 až 4.
- 7 Po skončení stiskněte tlačítko a ukončete režim nastavení FIELD SET MODE.

POZNÁMKA



Změny provedené u určitého provozního nastavení se uloží jen stisknutím tlačítka . Přejít k jinému kódu provozního nastavení nebo stisknutí tlačítka provedené změny zruší.



- Před expedicí zařízení byly nastaveny hodnoty uvedené v části "Tabulka provozních nastavení" na straně 14.
- Při návratu z režimu nastavení FIELD SET MODE se na displeji LCD uživatelského rozhraní může zobrazit hodnota "88". Uživatelské rozhraní se inicializuje.

Podrobný popis

[0] Úroveň oprávnění uživatele

V případě potřeby lze omezit přístup uživatele k některým tlačítkům uživatelského rozhraní.


Definovány jsou tři úrovně oprávnění (viz tabulka dále). Přepínání mezi úrovní 1 a úrovní 2/3 se provádí současným stisknutím kombinace tlačítek a a bezprostředně poté stisknutím kombinace tlačítek a ; všechna 4 tlačítka musí být stisknutá po dobu nejméně 5 sekund (v normálním režimu provozu). Na uživatelském rozhraní se nezobrazuje žádná indikace. Je-li vybrána úroveň 2/3, skutečná úroveň oprávnění (úroveň 2 nebo úroveň 3) se stanoví podle provozního nastavení [0-00].

Tlačítko	Úroveň oprávnění		
	1	2	3
Tlačítko tichého režimu	lze ovládat	—	—
Tlačítko nastavení teploty v závislosti na počasí	lze ovládat	—	—
Tlačítko zapnutí/vypnutí plánovacího časovače	lze ovládat	lze ovládat	—
Tlačítko programování	lze ovládat	—	—
Tlačítko nastavení času	lze ovládat	—	—
Tlačítko režimu kontrola/zkušební provoz	lze ovládat	—	—

[1] Nastavení hodnoty v závislosti na počasí (jen režim topení)

Nastavení teploty v závislosti na počasí definuje parametry činnosti jednotky závislé na počasí. Je-li aktivní režim provozu závislé na počasí, teplota vody se stanoví automaticky podle venkovní teploty: nižší venkovní teploty zvyšují nastavenou hodnotu teploty vody a naopak. Během režimu provozu v závislosti na počasí má uživatel možnost zvyšovat nebo snižovat cílovou teplotu vody nejvýše o 5°C. Podrobnější informace o režimu provozu v závislosti na počasí viz "Volba režimu s nastavením teploty v závislosti na počasí (jen režim topení)" na straně 6.

- [1-00] Nízká teplota prostředí (Lo_A): nízká venkovní teplota.
- [1-01] Vysoká teplota prostředí (Hi_A): vysoká venkovní teplota.
- [1-02] Nastavený teplotní bod v případě nízké teploty prostředí (Lo_Ti): cílová teplota vody na výstupu, pokud venkovní teplota se rovná nízké teplotě prostředí (Lo_A) nebo klesne pod tuto teplotu. Vezměte na vědomí, že hodnota Lo_Ti musí být vyšší než hodnota Hi_Ti, protože pro nižší venkovní teploty (tj. Lo_A) je nutná vyšší teplota vody.
- [1-03] Nastavený teplotní bod v případě vysoké teploty prostředí (Hi_Ti): cílová teplota vody na výstupu, pokud venkovní teplota se rovná vysoké teplotě prostředí (Hi_A) nebo tuto teplotu překročí. Vezměte na vědomí, že hodnota Hi_Ti musí být nižší než hodnota Lo_Ti, protože pro vyšší venkovní teploty (tj. Hi_A) stačí nižší teplota vody.

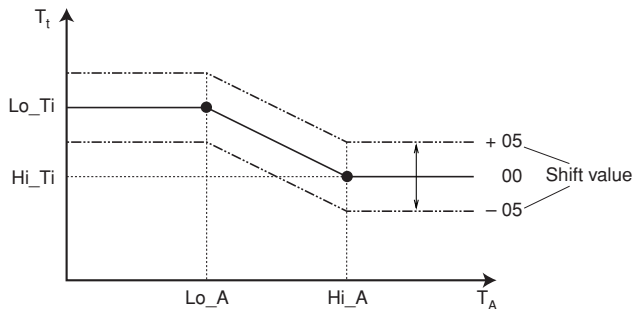

T_t Cílová teplota vody

T_A Teplota prostředí (venkovní teplota)

Shift value = Hodnota posunu

[2] Funkce desinfekce

Vztahuje se jen na instalace s nádrží horké užitkové vody.


Funkce desinfekce desinfikuje nádrž horké užitkové vody opakovaným ohřevem vody na definovanou teplotu.



VAROVÁNÍ

Nastavení pole funkce desinfekce musí být provedeno pracovníkem provádějícím instalaci v souladu s příslušnými místními a národními předpisy.

- [2-00] Interval provozu: dny v týdnu, ve kterých se provádí ohřev užitkové vody.
- [2-01] Stav: definuje, zda je funkce desinfekce zapnutá (1) nebo vypnutá (0).
- [2-02] Čas spuštění: čas ve dnu, kdy se provádí ohřev užitkové vody.
- [2-03] Nastavená teplota: teplota vody, které má být dosaženo.
- [2-04] Interval: období definující, jak dlouho má být nastavená teplota udržována.

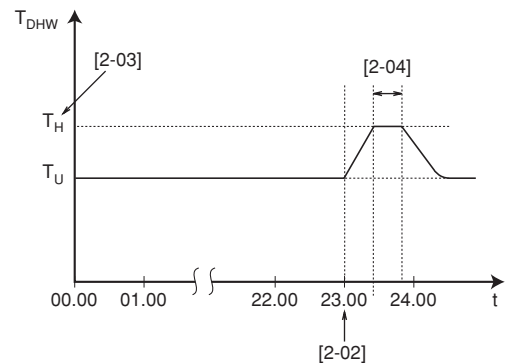

T_{DHW} Teplota horké užitkové vody

T_U Uživatelem nastavená teplota (prostřednictvím uživatelského rozhraní)

T_H Nastavení vysoké teploty [2-03]

t Čas



VÝSTRAHA

Pamatujte na to, že teplota horké užitkové vody v kohoutu horké vody je rovná hodnotě nastavené pomocí parametru [2-03] po provedení desinfekce.


Pokud tato vysoká teplota horké užitkové vody představuje potenciální riziko úrazu osob, je nutné na výstupní přípojku horké vody v nádrži na horkou užitkovou vodu namontovat směšovací ventil (z běžné dodávky). Směšovací ventil zajistí, že teplota horké užitkové vody v kohoutu horké vody nikdy nepřesáhne maximální nastavenou hodnotu. Maximální povolená teplota horké vody bude vybrána v souladu s místními zákony a předpisy.

[3] Automatický restart

Pokud dojde k výpadku napájení a poté je napájení obnoveno, funkce automatického restartu znovu použije nastavení uživatelského rozhraní, které platilo v době výpadku napájení.

POZNÁMKA Proto se doporučuje ponechat funkci automatického restartu vždy aktivní.



Je-li tato funkce vypnutá a dojde k výpadku napájení a poté je napájení obnoveno, plánovací časovač se nezapne. Stisknutím tlačítka  opět aktivujte plánovací časovač.

- [3-00] Stav: definuje, zda je funkce automatického restartu zapnutá **ON (0)** nebo vypnutá **OFF (1)**.

POZNÁMKA Je-li zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou typem s přerušením dodávky, je nutné vždy povolit funkci automatického restartu.



[4] Teplota vypnutí vyhřívání prostorů

Teplota vypnutí vyhřívání prostorů

- [4-02] Teplota vypnutí vyhřívání prostor: je-li překročena tato venkovní teplota, vytápění prostor se vypne, aby nedocházelo k přetápění.

[9] Nastavené teploty chlazení a ohřevu

Účelem tohoto provozního nastavení je snaha zabránit uživateli ve výběru nesprávné teploty vody na výstupu (tj. příliš horká nebo příliš studená). Tím lze konfigurovat rozsah nastavených teplotního bodů topení a rozsah nastavených teplotního bodů chlazení, v jejichž rámci může uživatel měnit nastavení.



VAROVÁNÍ

- V případě aplikace s vytápěním podlahou je důležité omezit maximální zbývající teplotu vody při ohřevu podle specifikací dané instalace topení podlahou.
 - V případě aplikace s chlazením podlahy je důležité omezit minimální teplotu vody na výstupu při chlazení (nastavení parametru [9-03]) na 16~18°C, aby nedocházelo ke kondenzaci par na podlaze.
- [9-00] Horní limit nastavení teplotního bodu topení: maximální přípustná teplota vody na výstupu během topení.
 - [9-01] Dolní limit nastavení teplotního bodu topení: minimální přípustná teplota vody na výstupu během topení.
 - [9-02] Horní limit nastavení teplotního bodu chlazení: maximální přípustná teplota vody na výstupu během chlazení.
 - [9-03] Dolní limit nastavení teplotního bodu chlazení: minimální přípustná teplota vody na výstupu během chlazení.

[A] Tichý režim

Toto nastavení umožňuje vybrat požadovaný tichý provozní režim. K dispozici jsou dva tišší režimy provozu: tichý režim A a tichý režim B.

V tichém provozním režimu A má tichý provoz jednotky přednost za **všech** okolností. Rychlost ventilátoru a kompresoru (a tedy také výkon) jsou omezeny na určité procento rychlosti běžného provozu. Za určitých okolností to může znamenat snížený výkon.

V tichém režimu B může být požadavek tichého provozu potlačen při výskytu požadavku vyššího výkonu. Za určitých okolností to může znamenat méně tichý provoz venkovní jednotky, aby byly uspokojeny požadavky na výkon.

- [A-00] Typ tichého režimu: definuje, zda byl vybrán tichý režim A (0) nebo tichý režim B (2).
- [A-01] Parametr 01: toto nastavení neměňte. Ponechte jeho výchozí hodnotu.



Nenastavujte jiné, než zde uvedené hodnoty.

[C] Nastavení na digitální I/O kartě EKRP1HB

Režim priority solárního systému


- [C-00] Nastavení režimu priority solárního ohřevu: Informace ohledně solární soupravy EKSOLHW naleznete v instalačním návodu dodávaném s touto soupravou.

[D] Lokální hodnota posunu závislá na počasí

Lokální hodnota posunu závislá na počasí

Nastavení provozního parametru lokální hodnoty posunu závislé na počasí má význam pouze v případě vybrání regulované hodnoty závislé na počasí (viz provozní parametr "[1] Nastavení hodnoty v závislosti na počasí (jen režim topení)" na straně 12).

- [D-03] Lokální hodnota posunu závislá na počasí: tato hodnota určuje posun nastavené hodnoty závislé na počasí v okolí venkovní teploty 0°C.

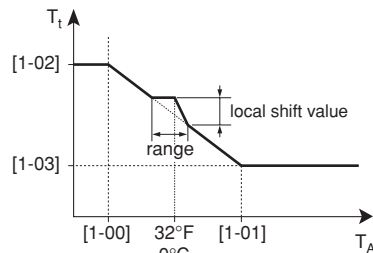

T_t Cílová teplota vody

T_A Venkovní teplota

range

Rozsah

local shift value

lokální hodnota posunu

[1-00], [1-01],
[1-02], [1-03]

Použitelná provozní nastavení hodnoty závislé na počasí [1]

[D-03]	Rozsah venkovních teplot (T_A)	lokální hodnota posunu
0	—	—
1	-2°C~2°C	2
2		4
3	-4°C~4°C	2
4		4

[E] Zobrazení informací o jednotce

- [E-00] Zobrazení verze softwaru (příklad: 23)
- [E-01] Zobrazení verze paměti EEPROM (příklad: 23)
- [E-02] Zobrazení identifikačního čísla modelu (příklad: 11)
- [E-03] Zobrazení teploty kapalného chladiva
- [E-04] Zobrazení teploty vody na vstupu

POZNÁMKA



Údaje [E-03] a [E-04] nejsou trvale aktualizovány. Údaje teploty jsou aktualizovány pouze po opětovném nastavení prvních kódů při cyklickém procházení pole.

Tabulka provozních nastavení

První kód	Druhý kód	Název nastavení	Nastavení provedené instalačním technikem, které je odlišné od výchozí hodnoty				Výchozí hodnota	Rozsah	Krok	Jednotka
			Datum	Hodnota	Datum	Hodnota				
0	Úroveň oprávnění uživatele									
00	00	Úroveň oprávnění uživatele					3	2/3	1	—
1	Nastavení teploty v závislosti na počasí									
00	00	Nízká teplota prostředí (Lo_A)					-10	-20~5	1	°C
01	01	Vysoká teplota prostředí (Hi_A)					15	10~20	1	°C
02	02	Nastavená teplota v případě nízké teploty prostředí (Lo_TI)					40	25~55	1	°C
03	03	Nastavená teplota v případě vysoké teploty prostředí (Hi_TI)					25	25~55	1	°C
2	Funkce desinfekce									
00	00	Interval provozu					Fri	Mon~Sun, Vše	—	—
01	01	Stav					1 (ON - ZAP)	0/1	—	—
02	02	Doba počátku					23:00	0:00~23:00	1:00	hodin
03	03	Nastavená hodnota					70	40~80	5	°C
04	04	Interval					10	5~60	5	min
3	Automatický restart									
00	00	Stav					0 (ON - ZAP)	0/1	—	—
4	Činnost záložního/přídavného topení a teplota vypnutí prostorového vytápění									
00	00	Nastavení vztahující se k instalaci								
01	01	Nastavení vztahující se k instalaci								
02	02	Teplota vypnutí prostorového vytápění					35	14~35	1	°C
03	03	Nastavení vztahující se k instalaci								
04	04	Nastavení vztahující se k instalaci								
5	Vyvážená teplota a teplota priority vyhřívání prostorů									
00	00	Nastavení vztahující se k instalaci								
01	01	Nastavení vztahující se k instalaci								
02	02	Nastavení vztahující se k instalaci								
03	03	Nastavení vztahující se k instalaci								
04	04	Nastavení vztahující se k instalaci								
6	Rozdíl teplot (DT) pro režim ohřevu užitkové vody pomocí tepelného čerpadla.									
00	00	Nastavení vztahující se k instalaci								
01	01	Nastavení vztahující se k instalaci								
02	02	Nastavení vztahující se k instalaci								
7	DT pro přídavné topení a regulaci s dvojitou nastavenou hodnotou									
00	00	Nastavení vztahující se k instalaci								
01	01	Nastavení vztahující se k instalaci								
02	02	Nastavení vztahující se k instalaci								
03	03	Nastavení vztahující se k instalaci								
04	04	Nastavení vztahující se k instalaci								
8	Časovač režimu ohřevu užitkové vody									
00	00	Nastavení vztahující se k instalaci								
01	01	Nastavení vztahující se k instalaci								
02	02	Nastavení vztahující se k instalaci								
03	03	Nastavení vztahující se k instalaci								
04	04	Nastavení vztahující se k instalaci								
9	Nastavené rozsahy teplotních bodů chlazení a topení									
00	00	Horní limit nastavení teplotního bodu topení					55	37~55	1	°C
01	01	Dolní limit nastavení teplotního bodu topení					25	15~37	1	°C
02	02	Horní limit nastavení teplotního bodu chlazení					22	18~22	1	°C
03	03	Dolní limit nastavení teplotního bodu chlazení					5	5~18	1	°C
04	04	Nastavení vztahující se k instalaci								

První kód	Druhý kód	Název nastavení	Nastavení provedené instalačním technikem, které je odlišné od výchozí hodnoty				Výchozí hodnota	Rozsah	Krok	Jednotka
			Datum	Hodnota	Datum	Hodnota				
A Tichý režim										
	00	Typ tichého režimu					0	0/2	—	—
	01	Parametr 01					3	—	—	—
	02	Nemá význam					1	Pouze pro čtení	—	—
	03	Nemá význam					0	Pouze pro čtení	—	—
	04	Nemá význam					0	Pouze pro čtení	—	—
b Nemá význam										
	00	Nemá význam					0	Pouze pro čtení	—	—
	01	Nemá význam					0	Pouze pro čtení	—	—
	02	Nemá význam					0	Pouze pro čtení	—	—
	03	Nemá význam					0	Pouze pro čtení	—	—
	04	Nemá význam					0	Pouze pro čtení	—	—
C Nastavení na digitální I/O kartě EKR1HB										
	00	Nastavení režimu priority solárního systému					0	0/1	1	—
	01	Nastavení vztahující se k instalaci								
	02	Nastavení vztahující se k instalaci								
	03	Nastavení vztahující se k instalaci								
	04	Nastavení vztahující se k instalaci								
D Zdroj elektrické energie se zvýhodněnou sazbou/lokální hodnota posunu závislá na počasí										
	00	Nastavení vztahující se k instalaci								
	01	Nastavení vztahující se k instalaci								
	02	Nastavení vztahující se k instalaci								
	03	Lokální hodnota posunu závislá na počasí					0	0/1/2/3/4	—	—
E Zobrazení informací o jednotce										
	00	Verze softwaru					Pouze pro čtení	—	—	—
	01	Verze paměti EEPROM					Pouze pro čtení	—	—	—
	02	Identifikační číslo modelu jednotky					Pouze pro čtení	—	—	—
	03	Teplota kapalného chladiva					Pouze pro čtení	—	—	°C
	04	Teplota vody na vstupu					Pouze pro čtení	—	—	°C
F Nastavení volitelných možností										
	00	Nastavení vztahující se k instalaci								
	01	Nastavení vztahující se k instalaci								
	02	Nastavení vztahující se k instalaci								
	03	Nastavení vztahující se k instalaci								
	04	Nastavení vztahující se k instalaci								

Údržba

Důležité informace ohledně použitého chladiva

Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny podléhající Kjótskému protokolu.

Typ chladiva: R410A
GWP⁽¹⁾ hodnota: 1975

⁽¹⁾ GWP = global warming potential – potenciál globálního oteplování

V souladu s evropskou nebo místní legislativou může být nutné provádět pravidelné kontroly těsnosti a úniku chladiva. Podrobnější informace si vyžádejte od místního prodejce.

Činnosti údržby



NEBEZPEČÍ!

- Nedotýkejte se vodního potrubí během provozu a ihned po jeho ukončení, neboť jejich teplota může být velmi vysoká. Také může dojít k popálení rukou. Z důvodů zamezení vzniku úrazu počkejte určitou dobu, aby mohla být obnovena normální teplota potrubí, nebo použijte ochranné rukavice.
- Nedotýkejte se vypínače mokřkými prsty. Dotek vypínače mokřkými prsty může způsobit úraz elektrickým proudem.



VÝSTRAHA

Nedotýkejte se potrubí kapalného chladiva během provozu nebo ihned po jeho ukončení, neboť chladicí potrubí může být horké nebo studené v závislosti na stavu chladiva, které jím cirkuluje, kompresoru a dalších součástí chladicího okruhu. Dotek potrubí chladiva může mít za následek popáleniny nebo omrzliny rukou. Z důvodů zamezení vzniku úrazu počkejte určitou dobu, aby mohla být obnovena normální teplota potrubí, nebo je-li dotek nevyhnutelný, používejte ochranné rukavice.

Aby byla zaručena optimální provozuschopnost jednotky, je třeba pravidelně (přednostně nejméně jednou ročně) provádět celou řadu kontrol jednotky a elektrického zapojení. Tyto údržbové práce smí provádět pouze oprávněný technik společnosti Daikin (viz instalační návod).

Po uživateli jsou vyžadovány pouze následující údržbové práce:

- udržování dálkového ovladače v čistotě pomocí měkké a vlhké tkaniny,
- kontrola, zda tlak vody odečítaný na manometru je vyšší než 1 bar.

Pouze pro volitelnou nádrž na horkou užitkovou vodu:

- Nejméně jednou za 6 měsíců je nutné provést zkoušku správné funkce pojistného tlakového ventilu nainstalovaného v nádrži na horkou užitkovou vodu: je důležité zajistit správné ovládání páky ventilu, aby nedocházelo k nánosům minerálů, které by mohly narušit provoz ventilu a zajistit také, aby nedocházelo k blokování ventilu a výtlačného potrubí. Pohyb páky při ovládání by měl být pomalý a hladký, aby nedocházelo k náhlému úniku horké vody z výtlačného potrubí. Porucha ovládání vybavovací páky pojistného ventilu může způsobit explozi horké vody.
- Trvalý únik vody z výtlačného potrubí může znamenat problém s ohřevem vody.
- Je-li k pojistnému tlakovém zařízení připojeno vypouštěcí potrubí, musí být instalováno s trvalým spádem a v nezamrzajícím prostředí. Musí zůstat otevřené do atmosféry.



VAROVÁNÍ

Je-li napájecí kabel poškozen, je nutné provést jeho výměnu výrobcem, jeho zástupcem nebo jinou oprávněnou osobou, aby bylo vyloučeno riziko úrazu elektrickým proudem nebo jiného nebezpečí.

Odstavení




Během dlouhotrvajících klidových stavů, například v létě při aplikaci pouze topení nebo při delších obdobích bez potřeby uvádění jednotky do provozu je velmi důležité NEVYPÍNAT NAPÁJENÍ jednotky.

Vypnutí napájení zastaví automatický opakovaný pohyb motoru, kterým se motor chrání před zadřením.



V případě výpadku napájení nebo provozní poruchy čerpadla vypusťte vodu ze systému (viz návrh na níže uvedeném obrázku).

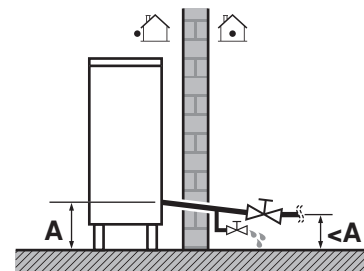

Je-li uvnitř systému voda ve stacionárním stavu, je velmi pravděpodobné její zamrznutí a poškození systému za provozu.

