




Download the
ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer



Driftshåndbok

Daikin Altherma 3 GEO

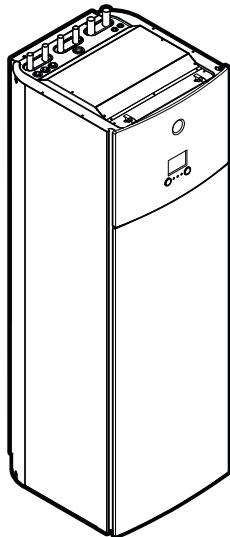

**EGSAH06D ▲9W▼
EGSAH06UD ▲9W▼
EGSAH10D ▲9W▼
EGSAH10UD ▲9W▼
EGSAX06D ▲9W▼(G)
EGSAX06UD ▲9W▼
EGSAX10D ▲9W▼(G)
EGSAX10UD ▲9W▼**

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , 1, 2, 3, ..., 9

Driftshåndbok
Daikin Altherma 3 GEO

Norsk

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

1 Om dette dokumentet	2
2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker	3
2.1 Generelt.....	3
2.2 Instruksjoner for sikker drift	3
3 Om systemet	4
3.1 Komponenter i et typisk systemoppsett.....	4
4 Hurtigguide	4
4.1 Tillatel sesnivå for bruker	4
4.2 Romoppvarming/-kjøling	5
4.3 Husholdningsvarmtvann	6
5 Drift	6
5.1 Brukergrensesnitt: Oversikt	6
5.2 Menystruktur: oversikt over brukerinnstillingen	8
5.3 Mulige skjermer: Oversikt.....	9
5.3.1 Hjem-skjermen.....	9
5.3.2 Hovedmeny.....	10
5.3.3 Settpunkt-skjerm	10
5.3.4 Detaljert skjerm med verdier	11
5.4 Slå driften PÅ eller AV	11
5.4.1 Visuell indikasjon	11
5.4.2 Slå PÅ eller AV	11
5.5 Lese av informasjon	11
5.6 Kontroll av romoppvarming/-kjøling	12
5.6.1 Stille inn romdriftsmodus	12
5.6.2 Endre ønsket romtemperatur	12
5.6.3 Endre ønsket utslippsvanntemperatur	12
5.7 Kontroll av husholdningsvarmtvann	13
5.7.1 Gjenoppvarmingsmodus	13
5.7.2 Programmert modus	13
5.7.3 Programmert modus + gjenoppvarmingsmodus	13
5.7.4 Bruke husholdningsvarmtvann med kraftig drift.....	13
5.8 Tidsplan-skjerm: Eksempel	14
5.9 Væravhengig kurve	15
5.9.1 Hva er en væravhengig kurve?	15
5.9.2 2-punktskurve	16
5.9.3 Stigning-drift-kurve	16
5.9.4 Bruke av væravhengige kurver	17
6 Energisparingstips	17
7 Vedlikehold og service	18
7.1 Oversikt: vedlikehold og service	18
8 Feilsøking	18
8.1 Vise hjelpeteksten ved eventuell feil	18
8.2 Slik kontrollerer du feilhistorikken.....	18
8.3 Symptom: Du synes det er for kaldt (varmt) i stuen	19
8.4 Symptom: Vannet i kranen er for kaldt	19
8.5 Symptom: feil i varmepumpen	19
8.6 Symptom: Systemet lager surklynder etter igangsetting	19
9 Kasting	20
10 Ordliste	20
11 Installatørinnstillinger: tabeller som skal fylles ut av montøren	20
11.1 Veiviser for konfigurering	20
11.2 Innstiller-men	20

1 Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Les dokumentasjonen nøyde før bruk av brukergrensesnittet for å sikre best mulig ytelse.
- Be installatøren informere deg om innstillingene som ble brukt til å konfigurere systemet. Undersøk om han har fylt ut tabellene over installatørinnstillinger. Be om at det blir gjort hvis så IKKE har skjedd.
- Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.

Målgruppe

Sluttbrukere

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

▪ Generelle sikkerhetshensyn:

- Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering
- Format: Papir (i esken enheten kommer i)

▪ Driftshåndbok:

- Hurtigguide for grunnleggende drift
- Format: Papir (i esken enheten kommer i)

▪ Referanseguide for bruker:

- Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
- Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen Q for å finne din modell.

▪ Installeringshåndbok:

- Installeringsanvisninger
- Format: Papir (i esken enheten kommer i)

▪ Referanseguide for installatør:

- Klargjøring av installasjonen, gode rutiner, referansedata, ...
- Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen Q for å finne din modell.

▪ Tilleggsbok for tilleggsutstyr:

- Tilleggsinformasjon om hvordan du installerer tilleggsutstyr
- Format: Papir (i boksen til enheten) + Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen Q for å finne din modell.

De siste revisjonene av den medfølgende dokumentasjonen kan være tilgjengelige på det regionale Daikin-webområdet eller via installatøren.

Den originale dokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser.

ONECTA app



Hvis den er satt opp av installatøren, kan du bruke ONECTA-appen til å kontrollere og følge med på statusen til ditt system. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



Brødsmuler

Brødsmuler (eksempel: [4.3]) hjelper deg å finne ut hvor du er i menystrukturen til brukergrensesnittet.

1	For å aktivere brødsmuler: Trykk på hjelpp-knappen i hjem-skjermen eller hovedmenyen. Brødsmulene vises øverst til venstre i skjermen.	?
2	For å deaktivere brødsmulene: Trykk på hjelpp-knappen igjen.	?

Dette dokumentet nevner også disse brødmulene. **Eksempel:**

1	Gå til [4.3]: Romoppvarming/-kjøling > Driftsområde.	
---	--	--

Dette innebærer:

1	Start fra hjem-skjermen, drei på venstre dreieskive og gå til Romoppvarming/-kjøling.	
2	Trykk på venstre dreieskive for å gå til undermenyen.	
3	Drei på venstre dreieskive for å gå til Driftsområde.	
4	Trykk på venstre dreieskive for å gå til undermenyen.	

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

2.1 Generelt

! ADVARSEL

Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener anlegget.

! ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.

! ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.

- IKKE betjen anlegget med våte hender.

- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.



FORSIKTIG

- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå anlegget.
- IKKE sitt, klatre ellerstå oppå anlegget.

- Anlegg er merket med følgende symbol:



Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemediet, av oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallshåndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

- Batterier er merket med følgende symbol:



Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliasymbol er oppført under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Tomme batterier MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk. Når du sørger for at brukte batterier håndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.

2.2 Instruksjoner for sikker drift



! ADVARSEL: SVAKT ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemediet i dette anlegget er svakt antennelig.



! ADVARSEL

Apparatet skal lagres slik at mekaniske skader unngås, og i et godt ventilert rom uten gnistkilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flamme, en gassenhet i drift eller et elektrisk varmeapparat).

3 Om systemet



ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.



ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.



ADVARSEL

Luftrensing av varmestrålelegemer eller oppsamllere. Før du foretar luftrensing fra varmestrålelegemer eller oppsamllere må du sjekke om eller vises på startskjermen til brukergrensesnittet.

- Hvis ikke kan du utføre luftrensing umiddelbart.
- Hvis ja, sorg for at rommet der du vil utføre luftrensing har tilstrekkelig ventilasjon. **Begrunnelse:** Kjølemiddel kan lekke inn i vannkretsen, og deretter inn i rommet når du foretar luftrensing fra varmestrålelegemer eller oppsamllere.

- varme opp et rom
- Kjøle ned et rom
- Produser husholdningsvarmtvann



INFORMASJON


Kjøling gjelder kun i tilfelle reversible modeller.



INFORMASJON

Hvis gulvoppvarming er installert i hovedområdet, vil kjølemodus i hovedområdet kun gi en forfriskende virkning. Virkelig kjøling er da IKKE tillatt.

3.1 Komponenter i et typisk systemoppsett

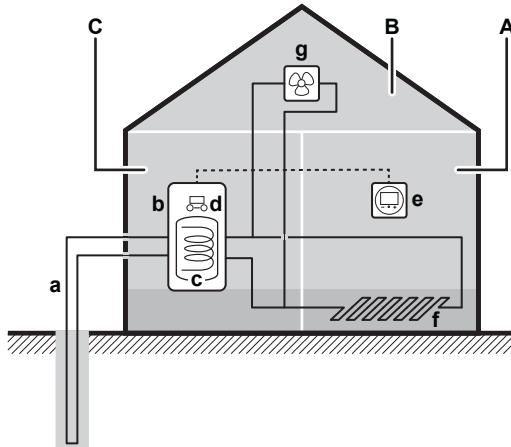

- A Hovedområde. **Eksempel:** Stue.
B Tilleggsområde. **Eksempel:** Soverom.
C Teknisk rom. **Eksempel:** Garasje.
a Saltoppløsningsløkke
b Innendørsenhets varmepumpe
c Tank for husholdningsvarmtvann (VVHB)
d Brukergrensesnitt for innendørsenhet
e Dedierte menneskelige komfortgrensesnitt (BRC1HHDA brukt som romtermostat)
f Gulvoppvarming
g Radiatorer, varmepumpekonvektorer eller viftekonvektorer

4 Hurtigguide

4.1 Tillatelsesnivå for bruker

Mengden lesbar og redigerbar informasjon i menystrukturen avhenger av brukertillatelsesnivået ditt:

- Bruker: Standard modus
- Avansert bruker: Du kan lese og redigere mer informasjon

3 Om systemet


Avhengig av systemoppsettet kan systemet:

Endre brukertillatelsesnivået

1	Gå til [B]: Brukerprofil.	
B		
	Brukerprofil	

2 Angi den aktuelle pinkoden for brukertillatelsesnivået.

- Se gjennom listen med tall og endre det valgte tallet.
- Flytt markøren fra venstre til høyre.
- Bekreft pinkoden og gå videre.


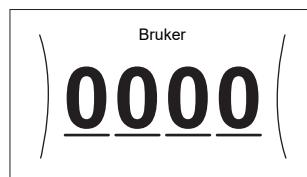
Pin-kode for brukerPin-koden for Bruker er **0000**.**Pin-kode for avansert bruker**Pin-koden for Avansert bruker er **1234**. Nå vises ytterligere menypunkter for brukeren.**4.2 Romoppvarming/-kjøling****Slå romoppvarming/kjøledrift PÅ eller AV****MERKNAD**

Frostsikring rom. Selv om du slår AV romoppvarming/kjøledrift ([C.2]: Drift > Romoppvarming/-kjøling) vil drift med frostsikring av rom – hvis påslått – fortsatt kunne aktiveres. Men for styring av utslippsvanntemperatur og styring med ekstern romtermostat, er sikring IKKE garantert.




1	Gå til [C.2]: Drift > Romoppvarming/-kjøling.	
C.2	Drift	
	Romoppvarming/-kjøling	På
Tank		Av

2 Sett driften til På eller Av.**Endre ønsket romtemperatur**

Under romtemperaturkontroll kan du bruke romtemperaturens settpunkt-skjerm for å lese av og justere ønsket romtemperatur.

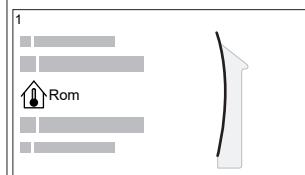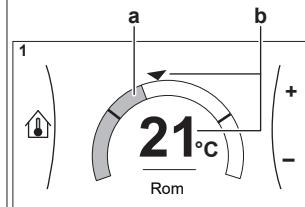1 Gå til [1]: Rom.**2** Juster ønsket romtemperatur.**a** Faktisk romtemperatur**b** Ønsket romtemperatur**Endre ønsket utslippsvanntemperatur**

Du kan bruke settpunkt-skjermen for utslippsvanntemperatur for å lese ut og justere ønsket utslippsvanntemperatur.

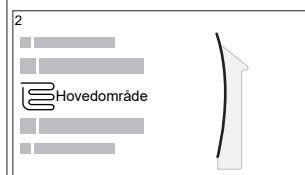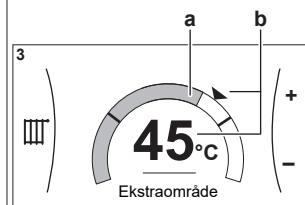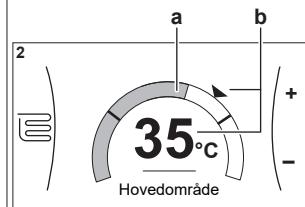1 Gå til [2]: Hovedområde eller [3]: Ekstraområde.**2** Juster ønsket utslippsvanntemperatur.**a** Faktisk utslippsvanntemperatur**b** Ønsket utslippsvanntemperatur**Endre den værvihengige kurven for romoppvarmings-/kjølingsområder**

1 Gå til det aktuelle området:

Område	Gå til ...
Hovedområde – Oppvarming	[2.5] Hovedområde > Utetempensert kurve

5 Drift



Område	Gå til ...
Hovedområde – Kjøling	[2.6] Hovedområde > Kjøling WD-kurve
Ekstraområde – Oppvarming	[3.5] Ekstraområde > Utekompensert kurve
Ekstraområde – Kjøling	[3.6] Ekstraområde > Kjøling WD-kurve

2 Endre den værvhengige kurven.

Det finnes 2 typer WD-kurver: **stigning-drift-kurve** (standard), og **2-punktskurve**. Ved behov kan du endre type i [2.E] Hovedområde > Type Utekompensert kurve. Måten kurven justeres på avhenger av typen.

Stigning-drift-kurve

Stigning. Når stigningen endres, blir den nye foretrukne temperaturen ved X1 likt høyere som den foretrukne temperaturen ved X2. **Drift.** Når driften endres, blir den nye foretrukne temperaturen ved X1 ujevnlig høyere enn den foretrukne temperaturen ved X2.

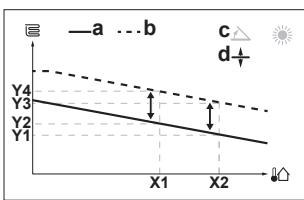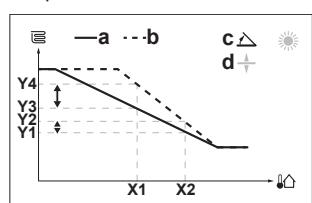


X1, X2 Utendørs miljøtemperatur
Y1-Y4 Ønsket utslippsvanntemperatur
a WD-kurve for endringer
b WD-kurve etter endringer
c Stigning
d Drift

Tilgjengelig handlinger i denne skjermen

<input checked="" type="radio"/> ... <input type="radio"/>	Velg stigning eller drift.
<input type="radio"/> ... <input checked="" type="radio"/>	Øke eller redusere stigning/drift.
<input type="radio"/> ... <input checked="" type="radio"/>	Når stigning er valgt: angi stigning og gå til drift. Når drift er valgt: angi drift.
<input checked="" type="radio"/> ... <input type="radio"/>	Bekreft endringer og gå tilbake til undermenyen.

2-punktskurve

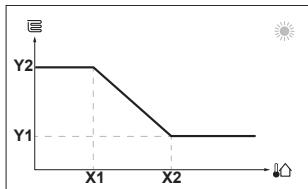

X1, X2 Utendørs miljøtemperatur
Y1, Y2 Ønsket utslippsvanntemperatur

Tilgjengelig handlinger i denne skjermen

<input checked="" type="radio"/> ... <input type="radio"/>	Gå gjennom temperaturene.
<input type="radio"/> ... <input checked="" type="radio"/>	Endre temperaturen.
<input type="radio"/> ... <input checked="" type="radio"/>	Gå til neste temperatur.
<input checked="" type="radio"/> ... <input type="radio"/>	Bekreft endringer og gå videre.

Mer informasjon

For mer informasjon, se også:

- "5.4 Slå driften PÅ eller AV" [▶ 11]
- "5.6 Kontroll av romoppvarming/-kjøling" [▶ 12]
- "5.8 Tidsplan-skjerm: Eksempel" [▶ 14]
- "5.9 Væravhengig kurve" [▶ 15]
- Referanseguide for bruker

4.3 Husholdningsvarmtvann

Slå tankens varmedrift PÅ eller AV



MERKNAD

Desinfeksjonsmodus. Selv om du slår AV tankoppvarmedriften ([C.3]: Drift > Tank), vil desinfeksjonsmodus fremdeles være aktiv. Men hvis du slår den AV mens desinfeksjon er i gang, oppstår en AH-feil.

1	Gå til [C.3]: Drift > Tank.	<input checked="" type="radio"/> ... <input type="radio"/>
		<input type="radio"/> ... <input checked="" type="radio"/>

2 Sett driften til På eller Av.



Endre tanktemperaturens settpunkt

I modusen Kun gjenoppv. kan du bruke settpunkt-skjermen for tanktemperatur for å lese av og justere temperaturen på husholdningsvarmtvannet.

1	Gå til [5]: Tank.	<input checked="" type="radio"/> ... <input type="radio"/>
		<input type="radio"/> ... <input checked="" type="radio"/>

2	Juster temperatur på husholdningsvarmtvann.	<input type="radio"/> ... <input checked="" type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/> ... <input type="radio"/>

a Faktisk temperatur på husholdningsvarmtvann

b Ønsket temperatur på husholdningsvarmtvann

I andre moduser kan du bare vise settpunkt-skjermen, men ikke gjøre endringer i den. I stedet kan du endre innstillingene for Komfortsettpunkt [5.2], Øko-settpunkt [5.3] og Gjenoppv.settpunkt [5.4].

Mer informasjon

For mer informasjon, se også:

- "5.4 Slå driften PÅ eller AV" [▶ 11]
- "5.7 Kontroll av husholdningsvarmtvann" [▶ 13]
- "5.8 Tidsplan-skjerm: Eksempel" [▶ 14]
- Referanseguide for bruker

5 Drift




INFORMASJON

Kjøling gjelder kun i tilfelle reversibele modeller.

5.1 Brukergrensesnitt: Oversikt

Brukergrensesnittet har følgende komponenter:

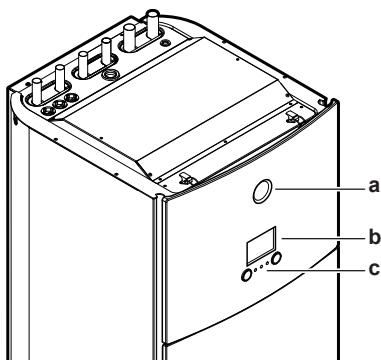

a Statusindikator
b LCD-skjerm
c Dreieskiver og knapper

Punkt	Beskrivelse
e Høyre dreieskive	<p>LCD-skjermen viser en bue på høyre side av skjermen når du kan bruke høyre dreieskive.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○...◎: Drei, og så trykk på høyre dreieskive. Endre en verdi eller innstilling, vist i høyre side av skjermen. ○...○: Drei den høyre dreieskiven. Naviger gjennom de mulige verdiene og innstillingene. ○...◎: Trykk på høyre dreieskive. Bekreft valget ditt og gå til neste menyelement.

Statusindikator

LED-ene på statusindikatoren lyser eller blinker for å vise driftsmodusen på enheten.

LED	Modus	Beskrivelse
Blinker blått	Standby	Enheten er ikke i drift.
Fast blått	Drift	Enheten er i drift.
Blinker rødt	Feilfunksjon	Det oppstod en feilfunksjon. Se "8.1 Vise hjelpeTeksten ved eventuell feil" [► 18] for mer informasjon.


LCD-skjerm

LCD-skjermen har en dvalefunksjon. Etter 15 minutter uten betjening av brukergrensesnittet vil skjermen bli svart. Et trykk på en knapp eller å dreie på en dreieskive bringer displayet ut av dvale.

Dreieskiver og knapper

Du bruker dreieskiver og knapper:


- Til å navigere gjennom skjermer, menyer og innstillinger på LCD-skjermen
- Stille inn verdier

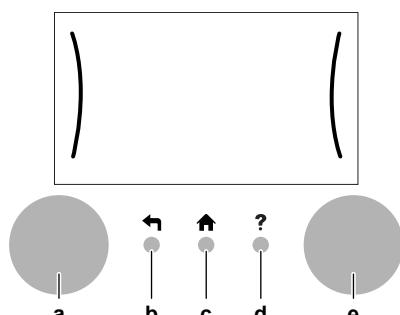

Punkt	Beskrivelse
a Venstre dreieskive	<p>LCD-skjermen viser en bue på venstre side av skjermen når du kan bruke venstre dreieskive.</p> <ul style="list-style-type: none"> ↖...○: Drei, og så trykk på venstre dreieskive. Navigerer gjennom menystrukturen. ↖...○: Drei den venstre dreieskiven. Velg et menyelement. ↖...○: Trykk på venstre dreieskive. Bekreft valget eller gå til en undermeny.
b Tilbake-knapp	↖: Trykk for å gå tilbake 1 trinn i menystrukturen.
c Hjem-knapp	⬆: Trykk på for å gå tilbake til hjem-skjermen.
d Hjelpp-knapp	? Trykk for å velge en hjelpeTekst som er relatert til gjeldende side (hvis tilgjengelig).

5 Drift

5.2 Menystruktur: oversikt over brukerinnstillinger

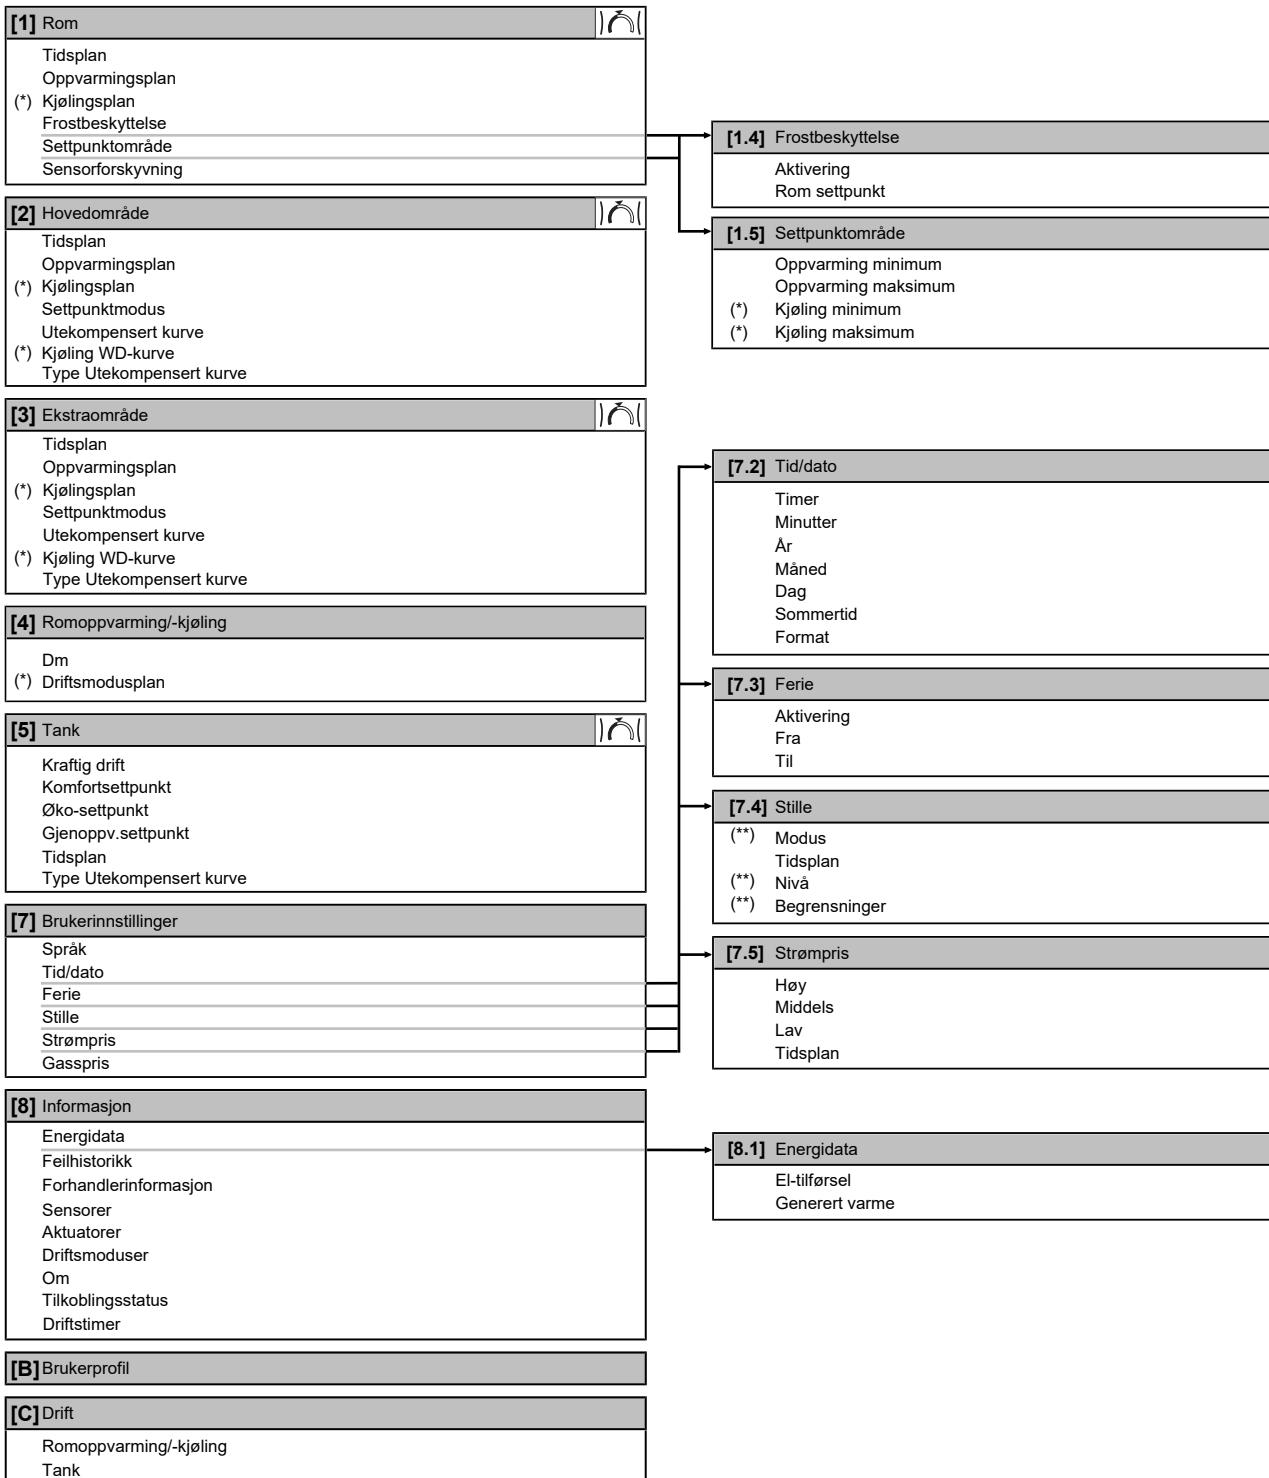


INFORMASJON

Avhengig av valgte installatørinnstillingar og type enhet, vil innstillingene være synlig/usynlige.

5.3 Mulige skjermer: Oversikt


De vanligste skermene er følgende:

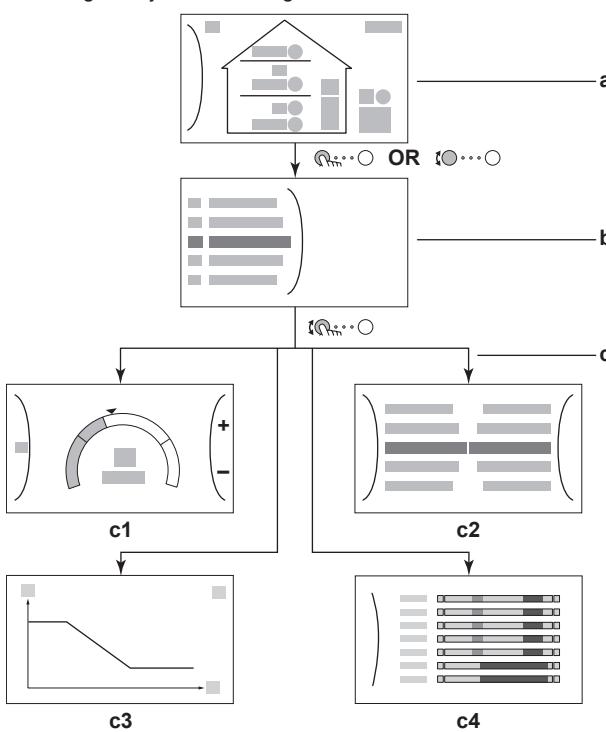

- a Hjem-skjermen
- b Hovedmeny
- c Skjermer nederst til venstre:
 - c1: Setpunkt-skjerm
 - c2: Detaljert skjerm med verdier
 - c3: Skjerm med væravhengig kurve
 - c4: Skjerm med tidsplan

5.3.1 Hjem-skjermen

Trykk på -knappen for å gå tilbake til hjem-skjermen. Du ser en oversikt over enhetens konfigurasjon og rommet, og settpunkttemperaturene. Det er kun symboler som kan brukes i din konfigurasjon som er synlige på hjem-skjermen.

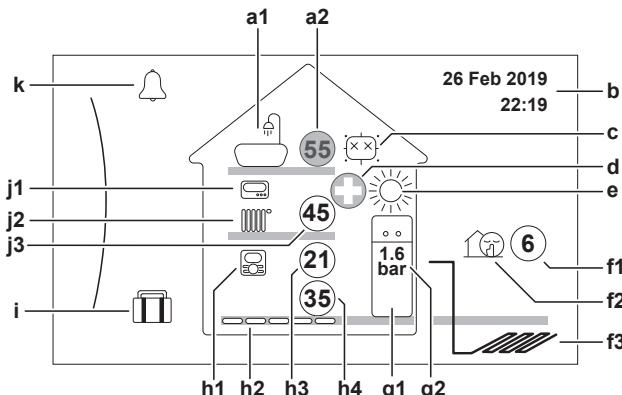

Tilgjengelig handlinger i denne skjermen

- | | |
|---|-----------------------------------|
| | Gå gjennom listen på hovedmenyen. |
| | Gå til hovedmeny-skjermen. |
| ? | Aktiver/deaktiver brødmuler. |

Punkt	Beskrivelse
a	Husholdningsvarmtvann
a1	Husholdningsvarmtvann
a2	Målt tanktemperatur ⁽¹⁾


Punkt	Beskrivelse
b	Gjeldende dato og tid
c	Desinfeksjon / Kraftig
	Desinfeksjonsmodus aktiv
	Kraftig driftsmodus aktiv
d	Nøddrift
	Feil ved varmepumpe og systemet opererer i Nøddrift-modus, eller varmepumpen tvinges av.
e	Romdriftsmodus
	Kjøling
	Oppvarming
f	Utendørs / stille modus
f1	Målt utendørstemperatur ⁽¹⁾
f2	Stille modus aktiv
f3	Utendørs saltoppløsningsrør
g	Innendørsenhets / husholdningsvarmtvannstank
g1	Gulvmontert innendørsenhets med integrert tank
g2	Vantrykk 1.6 bar
h	Hovedområde
h1	Type installert romtermostat:
	Drift av enheten er bestemt basert på miljøtemperaturen for det dedikerte menneskelige komfortgrensesnittet (BRC1HHDA brukt som romtermostat).
	Drift av enheten fastsettes av den eksterne romterostaten (kablett eller trådløst).
	Det er foreløpig ikke installert en romtermostat. Hvordan enheten brukes bestemmes på grunnlag av utslippsvanntemperaturen uavhengig av den faktiske romtemperaturen og/eller rommets oppvarmingsbehov.
h2	Type installert varmestrålelegeme:
	Gulvvarmingsstråle
	Viftekonvektorenhet
	Radiator
h3	Målt romtemperatur ⁽¹⁾
h4	Settpunkt for utslippsvanntemperatur ⁽¹⁾
i	Feriemodus
	Feriemodus aktiv
j	Ekstraområde
j1	Type installert romtermostat:
	Drift av enheten fastsettes av den eksterne romterostaten (kablett eller trådløst).
	Det er foreløpig ikke installert en romtermostat. Hvordan enheten brukes bestemmes på grunnlag av utslippsvanntemperaturen uavhengig av den faktiske romtemperaturen og/eller rommets oppvarmingsbehov.
j2	Type installert varmestrålelegeme:
	Gulvvarmingsstråle
	Viftekonvektorenhet
	Radiator
j3	Settpunkt for utslippsvanntemperatur ⁽¹⁾

5 Drift

Punkt	Beskrivelse
k Feilfunksjon	Det oppstod en feilfunksjon. Se "8.1 Vise hjelpeteksten ved eventuell feil" [p 18] for mer informasjon.
(1)	Hvis den korresponderende oppgaven (for eksempel romoppvarming) ikke er aktiv, er sirkelen farget grå.

5.3.2 Hovedmeny

Start på hjem-skjermen, trykk på () eller tre venstre dreieskiver å åpne hovedmenyskjermen. Fra hovedmenyen har du tilgang til de forskjellige settpunkt-skjermene og undermenyene.

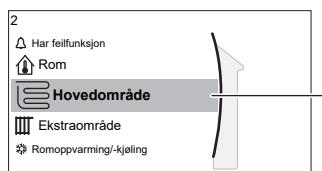

a Valgt undermeny

Tilgjengelig handlinger i denne skjermen	
...	Gå gjennom listen.
...	Gå til undermenyen.
?	Aktiver/deaktiver brødmuler.

Undermeny	Beskrivelse
[0] eller Har feilfunksjon	Begrensning: Vises kun hvis en feil inntreffer. Se "8.1 Vise hjelpeteksten ved eventuell feil" [p 18] for mer informasjon.
[1] Rom	Begrensning: Vises bare hvis et dedikert menneskelig komfortgrensesnitt (BRC1HHDA brukt som romtermostat) kontrollerer innendørsenheten. Still inn romtemperaturen.
[2] Hovedområde	Viser det aktuelle symbolet for typen varmestrålelegemer i hovedområdet. Still inn utslippsvanntemperaturen for hovedområdet.
[3] Ekstraområde	Begrensning: Vises kun hvis det finnes to utslippsvanntemperaturområder. Viser det aktuelle symbolet for typen varmestrålelegemer i ekstraområdet. Still inn utslippsvanntemperaturen for ekstraområdet (hvis det finnes).
[4] Romoppvarming/-kjøling	Viser det aktuelle symbolet for din enhet. Sett enheten i oppvarningsmodus eller kjølingsmodus. Du kan ikke endre modusen på modeller som kun har oppvarming.
[5] Tank	Still inn temperaturen for husholdningsvarmtvannstanken.
[7] Brukerinnstilling	Gir tilgang til brukerinnstillinger, som f.eks. Feriemodus og stille modus.
[8] Informasjon	Viser data og informasjon om innendørsenheten.


Punkt	Undermeny	Beskrivelse
[9]	Installeringsinnst	Begrensning: Kun for installatøren. Gir tilgang til avanserte innstillinger.
[A]	Igangsetting	Begrensning: Kun for installatøren. Utfør tester og vedlikehold.
[B]	Brukerprofil	Endre den aktive brukerprofilen.
[C]	Drift	Slå oppvarming/kjøling-funksjonen og oppvarming av husholdningsvarmtvann PÅ eller AV.

5.3.3 Settpunkt-skjerm


Settpunkt-skjermen vises for skjermer som beskriver systemkomponenter som trenger en settpunktverdi.

Eksempler


[1] Romtemperaturskjerm

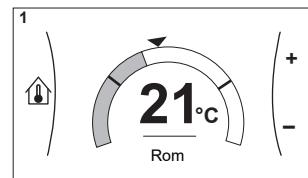


[2] Hovedområdeskjerm

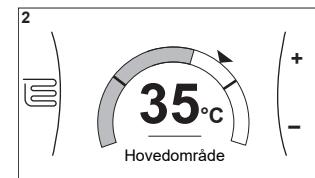


[3] Ekstraområdeskjerm

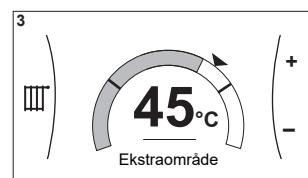

[5] Tanktemperaturskjerm

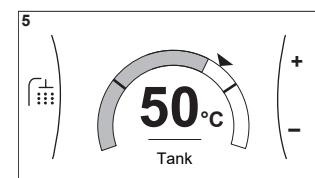

Forklaring

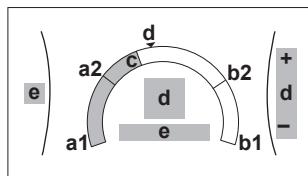


Tilgjengelig handlinger i denne skjermen	
...	Gå gjennom listen i undermenyen.
...	Gå til undermenyen.
...	Juster og aktiver automatisk den ønskede temperaturen.

Punkt	Beskrivelse
Minimum temperaturgrense	a1 Stilles inn fast av enheten
	a2 Begrenset av installatøren
Maksimum temperaturgrense	b1 Stilles inn fast av enheten
	b2 Begrenset av installatøren
Gjeldende temperatur	c Måles av enheten
Ønsket temperatur	d Drei høyre dreieskive for å øke/redusere.
Undermeny	e Drei eller trykk på venstre dreieskive for å gå til undermenyen.

5.3.4 Detaljert skjerm med verdier

Eksempel:

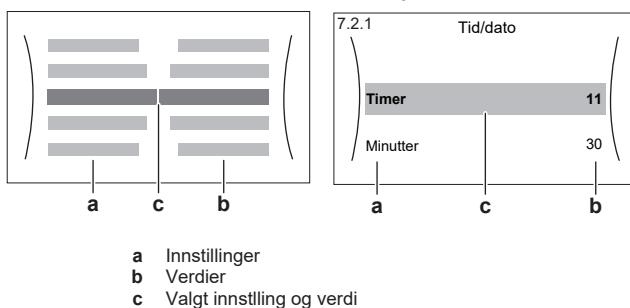

Tilgjengelig handlinger i denne skjermen



...	Gå gjennom listen med innstillingar.
...	Endre verdien.
...	Gå til neste innstilling.
...	Bekrefte endringer og gå videre.

5.4 Slå driften PÅ eller AV



5.4.1 Visuell indikasjon

Enkelte av enhetens funksjoner kan aktiveres eller deaktiveres separat. Hvis en funksjon deaktivertes, blir det tilsvarende temperaturikonet på hjem-skjermen grå.

Romoppvarmings-/kjølingsdrift

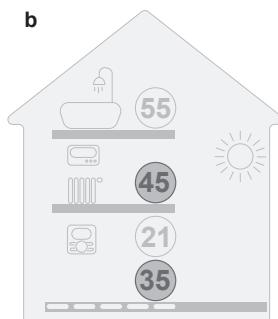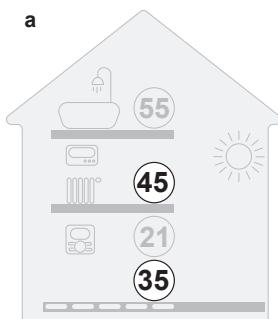

Tankens varmedrift

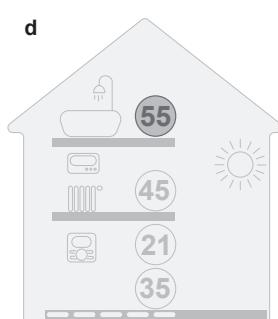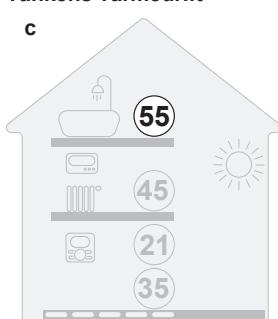

5.4.2 Slå PÅ eller AV

Romoppvarmings-/kjølingsdrift



MERKNAD

Frostsikring rom. Selv om du slår AV romoppvarming/kjøledrift ([C.2]: Drift > Romoppvarming/-kjøling) vil drift med frostsikring av rom – hvis påslått – fortsatt kunne aktiveres. Men for styring av utslippsvanntemperatur og styring med ekstern romtermostat, er sikring IKKE garantert.

1	Gå til [C.2]: Drift > Romoppvarming/-kjøling.	
2	Sett driften til På eller Av.	

Tankens varmedrift



MERKNAD

Desinfeksjonsmodus. Selv om du slår AV tankoppvarmedriften ([C.3]: Drift > Tank), vil desinfeksjonsmodus fremdeles være aktiv. Men hvis du slår den AV mens desinfeksjon er i gang, oppstår en AH-feil.

1	Gå til [C.3]: Drift > Tank.	
2	Sett driften til På eller Av.	

5.5 Lese av informasjon

Slik leser du av informasjon

1	Gå til [8]: Informasjon.	
----------	--------------------------	--

Mulig avlest informasjon

På menyen...	Kan du lese av...
[8.1] Energidata	Produsert energi, forbrukt strøm og forbrukt gass
[8.2] Feilhistorikk	Feilhistorikk
[8.3] Forhandlerinformasjon	Kontakt/helpdesk-nummer
[8.4] Sensorer	Rom-, tank- eller husholdningsvarmtvannstemperatur, utendørstemperatur og utslippsvanntemperatur (hvis aktuelt)
[8.5] Aktuatorer	Status/modus for hver aktuator
	Eksempel: Husholdningsvarmtvannspumpe PÅ/AV
[8.6] Driftsmoduser	Gjeldende driftsmodus
	Eksempel: Avriming/oljeretur-modus

5 Drift

På menyen...	Kan du lese av...
[8.7] Om	Versjonsinformasjon om systemet Inneholder en lenke (QR-kode) til online-dokumentasjon
[8.8] Tilkoblingsstatus	Informasjon om tilkoblingsstatusen til enheten, romtermostaten og LAN-adapteren

5.6 Kontroll av romoppvarming/-kjøling

5.6.1 Stille inn romdriftsmodus

Om romdriftsmoduser

Enheten din kan være en varme- eller en varme-/nedkjølingsmodell:

- Hvis enheten din er en oppvarmingsmodell, kan den varme opp et rom.
- Hvis enheten din er en oppvarmings-/avkjølingsmodell, kan den både varme og opp og kjøle ned et rom. Du må fortelle systemet hvilken driftsmodus som skal brukes.

Når du skal fortelle systemet hvilken romdriftsmodus som skal brukes:

Du kan...	Plassering
Undersøk hvilken romdriftsmodus som brukes i øyeblikket.	Hjem-skjermen
Angi romdriftsmodus permanent.	Hovedmeny
Begrense automatisk veksling ifølge en månedsplan.	

Slik stiller du inn romdriftsmodus

1 Gå til [4.1]: Romoppvarming/-kjøling > Dm	
2 Velg ett av følgende alternativer: <ul style="list-style-type: none"> Varmning: Kun oppvarmingsmodus Kjøling: Kun kjølemodus Automatisk: Driftsmodusen skifter automatisk mellom oppvarming og kjøling basert på utendørstemperatur. Begrenset per måned ifølge Driftsmodusplan [4.2]. 	

For å begrense automatisk veksling ifølge en tidsplan

Betingelser: Du setter romoperasjonsmodusen til Automatisk.

1 Gå til [4.2]: Romoppvarming/-kjøling > Driftsmodusplan.	
2 Velg en måned.	
3 For hver måned, velg et alternativ: <ul style="list-style-type: none"> Reverserbar: Ikke begrenset Kun oppvarming: Begrenset Kun kjøling: Begrenset 	
4 Bekreft endringene.	

5.6.2 Endre ønsket romtemperatur

Under romtemperaturkontroll kan du bruke romtemperaturens settpunkt-skjerm for å lese av og justere ønsket romtemperatur.

1 Gå til [1]: Rom.	
2 Juster ønsket romtemperatur. a Faktisk romtemperatur b Ønsket romtemperatur	

Hvis tidsplan er på etter at ønsket romtemperatur er endret

- Temperaturen forblir den samme så lenge det ikke finnes en planlagt handling.
- Den ønskede romtemperaturen går tilbake til planlagt verdi når en planlagt handling inntreffer.

Du kan unngå planlagte handlinger ved å slå av tidsplaner (midlertidig).


Slå av tidsplanen for romtemperatur

1 Gå til [1.1]: Rom > Tidsplan.	
2 Velg Nei.	

5.6.3 Endre ønsket utslippsvanntemperatur

i INFORMASJON	
Utslippsvannet er vannet som sendes til varmestrålelegeme. Ønsket utslippsvanntemperatur stilles inn av installatøren i samsvar med typen varmestrålelegeme. Juster kun innstillingene for utslippsvanntemperatur hvis det oppstår problemer.	
Du kan bruke settpunkt-skjermen for utslippsvanntemperatur for å lese ut og justere ønsket utslippsvanntemperatur.	
1 Gå til [2]: Hovedområde eller [3]: Ekstraområde.	

2	
3	

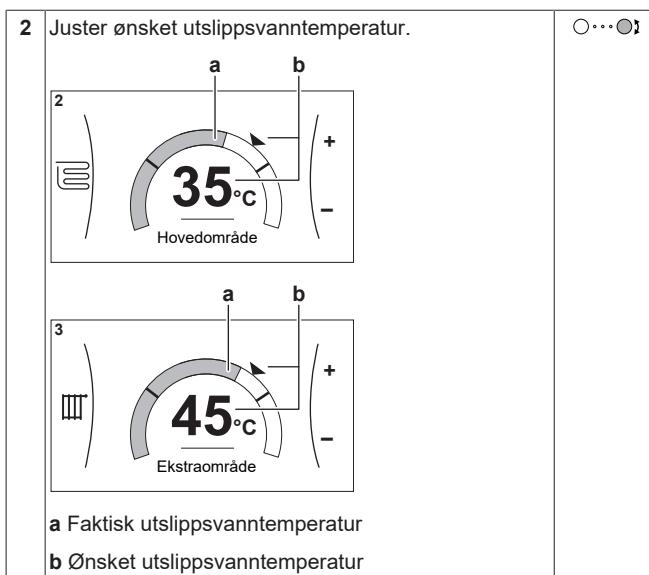


- Til å begynne med er VVHB-tanktemperaturen den samme som temperaturen på husholdningsvannet som kommer inn i VVHB-tanken (eksempel: 15°C).
- Klokken 00:00 er VVHB-tanken programmert til å varme opp vannet til en forhåndsinnstilt verdi (eksempel: Komfort = 60°C).
- Om morgen forbruker du varmtvann og VVHB-tanktemperaturen reduseres.
- Klokken 14:00 er VVHB-tanken programmert til å varme opp vannet til en forhåndsinnstilt verdi (eksempel: Øko = 50°C). Varmtvann er tilgjengelig igjen.
- Om ettermiddagen og kvelden forbruker du varmtvann igjen, og VVHB-tanktemperaturen faller.
- Klokken 00:00 neste dag gjentar syklusen seg.

5.7.3 Programmert modus + gjenoppvarmingsmodus

I planlagt modus + gjenoppvarmingsmodus er kontrollen av husholdningsvarmtvann den samme som i planlagt modus. Når temperaturen i husholdningsvarmtvannstanken imidlertid synker under en forhåndsinnstilt verdi (=tanktemperatur for gjenoppvarming – hystereseverdi; eksempel: 35°C), blir husholdningsvarmtvannstanken varmet opp til den nærmeste innstillingspunktet for gjenoppvarming (eksempel: 45°C). Dette sikrer at en minimumsmengde av varmtvann er tilgjengelig til enhver tid.


Eksempel:

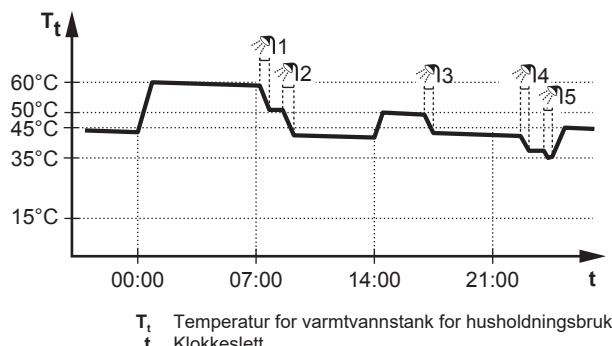

5.7 Kontroll av husholdningsvarmtvann

5.7.1 Gjenoppvarmingsmodus

I gjenoppvarmingsmodus, varmes husholdningsvarmtvannstanken opp kontinuerlig til tanktemperaturen på hjem-skjermen (eksempel: 50°C) når temperaturen synker under en viss verdi.

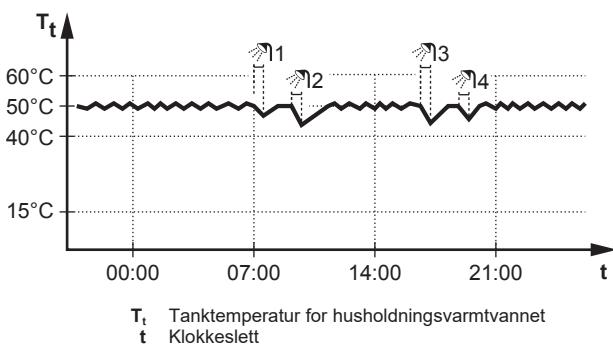


INFORMASJON

Når VVHB-tanken er i gjenoppvarmingsmodus, er det betydelig risiko for kapasitetsmangel og komfortproblemer. Ved hyppig gjenoppvarmingsdrift blir funksjonen for romoppvarming/-kjøling avbrutt regelmessig.

5.7.2 Programmert modus

I programmert modus, produserer husholdningsvarmtvannstanken varmtvann i henhold til en tidsplan. Den beste tiden for produksjon av varmtvann er om natten, fordi romoppvarmingsbehovet da er lavere.

Eksempel:

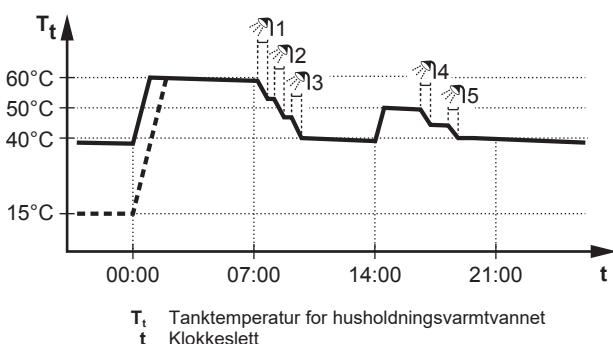

5.7.4 Bruke husholdningsvarmtvann med kraftig drift

Om kraftig drift

Kraftig drift tillater at husholdningsvarmtvannet varmes opp av ekstravarmeren. Bruk denne modusen på dager når forbruket av varmtvann er større enn vanlig.

Slik undersøker du om kraftig drift er aktiv

Hvis vises på hjem-skjermen, er kraftig drift aktiv.

Aktiver eller deaktiver Kraftig drift som følger:

1 Gå til [5.1]: Tank > Kraftig drift	
2 Slå kraftig drift Av eller På.	










Brukseksempel: Du trenger mer varmtvann umiddelbart

Du er i følgende situasjon:

- Du har allerede forbrukt mesteparten av husholdningsvarmtvannet.
- Du kan ikke vente på neste handling før husholdningsvarmtvannstanken varmes opp.

Deretter kan du aktivere kraftig drift. Husholdningsvarmtvannstanken begynner å varme opp vannet til Komfort-temperaturen.

5 Drift

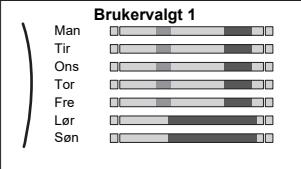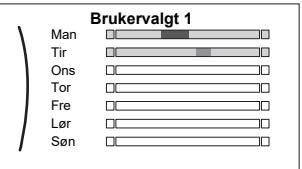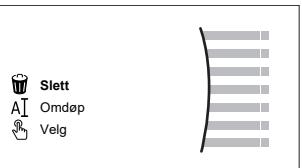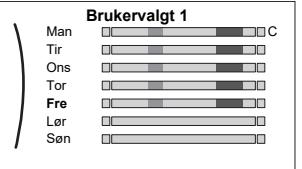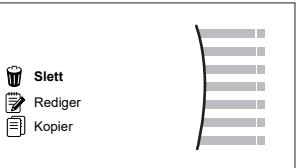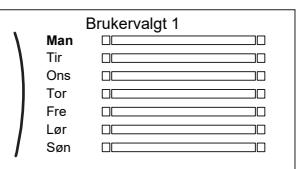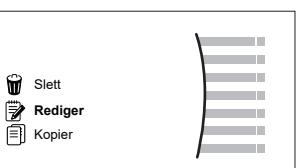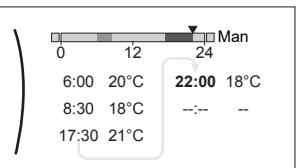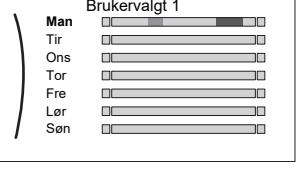INFORMASJON	Når kraftig drift er aktiv, er risikoen for problemer med romoppvarming/-kjøling og kapasitetsmangel/komfort betydelige. Ved hyppig bruk av husholdningsvarmtvann og lang romoppvarming/-kjøling vil avbrudd finne sted.
5.8 Tidsplan-skjerm: Eksempel	
Dette eksempelet viser hvordan du stiller inn oppvarmingsmodus for hovedområdet.	
INFORMASJON	Fremgangsmålene for programmering av andre planlegginger er lignende.
Slik programmerer du tidsplanen: oversikt	
Eksempel: Du ønsker å programmere følgende tidsplan:	
	
Forutsetning: Tidsplanen for romtemperatur er kun tilgjengelig hvis romtermostatkontrollen er aktiv. Hvis utslippsvanntemperaturkontrollen er aktiv, kan du programmere tidsplan for hovedområdet isteden.	
1 Gå til tidsplanen.	
2 (valgfritt) Sletter innholdet for hele ukeplanen eller innholdet for en utvalgt dagsplan.	
3 Programmer tidsplanen for Mandag.	
4 Kopier tidsplanen til de andre ukedagene.	
5 Programmer tidsplanen for Lørdag og kopier den til Søndag.	
6 Gi tidsplanen et navn.	
Gå til tidsplanen	
1 Gå til [1.1]: Rom > Tidsplan.	
2 Sett tidsplanlegging til Ja.	
3 Gå til [1.2]: Rom > Oppvarmingsplan.	
Slette innholdet i ukeplanen	
1 Velg navnet på gjeldende tidsplan.	
	
2 Velg Slett.	
	
3 Velg OK for å bekrefte.	
Slette innholdet i en dagsplan	
1 Velg dagen du vil slette innholdet for. For eksempel Fredag	
	
2 Velg Slett.	
	
3 Velg OK for å bekrefte.	
Programmere tidsplanen for Mandag	
1 Velg Mandag.	
	
2 Velg Rediger.	
	
3 Bruk venstre dreieskive for å velge en oppføring og rediger oppføringen med høyre dreieskive. Du kan programmere opp til 6 handlinger hver dag. På stolpen har en høy temperatur en mørkere farge enn en lav temperatur.	
	
Merknad: Du kan slette en handling ved å sette tiden for den som klokkeslettet for forrige handling.	
4 Bekref endringene.	
Resultat: Planen for mandag er definert. Verdien av den siste handlingen gjelder intil den neste programmerte handlingen. I dette eksemplet er mandag den første dagen du programmerte. Derfor gjelder den siste programmerte handlingen til den første handlingen på neste mandag.	
Kopiere tidsplanen til de andre ukedagene	
1 Velg Mandag.	
	

2	Velg Kopier.		
Resultat:	"C" vises ved siden av den kopierte dagen.		
3	Velg Tirsdag.		
4	Velg Lim inn.		
Resultat:			
5	Gjenta denne handlingen for alle andre ukedager.		—
Programmere tidsplanen for Lørdag og kopier den til Søndag			
1	Velg Lørdag.		
2	Velg Rediger.		
3	Bruk venstre dreieskive for å velge en oppføring og rediger oppføringen med høyre dreieskive.		
4	Bekreft endringene.		
5	Velg Lørdag.		
6	Velg Kopier.		
7	Velg Søndag.		

8	Velg Lim inn.	
Resultat:		

Endre navnet på tidsplanen

1	Velg navnet på gjeldende tidsplan.	
2	Velg Omdøp.	
3	(valgfritt) Du kan slette det nåværende plannavnet ved å bla gjennom tegnlisten inntil ← vises, og deretter trykke for å fjerne det forrige tegnet. Gjenta for hvert tegn i plannavnet.	
4	Du kan navngi den gjeldende planen ved å bla gjennom tegnlisten og bekrefte det valgte tegnet. Plannavnet kan ha opptil 15 tegn.	
5	Bekrefte det nye navnet.	



INFORMASJON

Ikke alle tidsplaner kan få nytt navn.

5.9 Væravhengig kurve

5.9.1 Hva er en væravhengig kurve?

Væravhengig drift

Enheten drives "væravhengig" hvis ønsket utslippsvanntemperatur eller tanktemperatur bestemmes automatisk av utendørstemperaturen. Derfor er den koblet til en temperatursensor på bygningens nordvegg. Hvis utendørstemperaturen synker eller stiger, kompenserer enheten umiddelbart. Derved trenger ikke enheten å vente på feedback fra termostaten for å øke eller redusere temperaturen på utslippsvannet eller tanken. Fordi den reagerer raskere forhindrer den store økninger eller reduksjoner i innendørstemperaturen og vanntemperaturen ved tappepunkter.

Fordel

Væravhengig drift reduserer energiforbruket.

Væravhengig kurve

For å kunne sammenligne for forskjellige temperaturer, bruker enheten en væravhengig kurve. Denne kurven definerer hvor høy temperaturen i tanken eller i utslippsvannet må være ved forskjellige utendørstemperaturer. Fordi stigningen på kurven avhenger av lokale forhold, som f.eks. klima og isolasjonen av bygningen, kan kurven justeres av installatøren eller brukeren.

Typer væravhengig kurve

Det finnes 2 typer væravhengige kurver:

- 2-punktskurve

5 Drift

- Stigning-drift-kurve

Hvilken type kurve du skal bruke til justeringer, avhenger av dine personlige preferanser. Se "5.9.4 Bruke av væravhengige kurver" [p 17].

Tilgjengelighet

Den væravhengige kurven er tilgjengelig for:

- Hovedområde - oppvarming
- Hovedområde - kjøling
- Ekstraområde - oppvarming
- Ekstraområde - kjøling
- Tank (kun tilgjengelig for installatører)



INFORMASJON


For væravhengig drift skal du konfigurere settpunktet korrekt for hovedområdet, ekstraområdet eller tanken. Se "5.9.4 Bruke av væravhengige kurver" [p 17].

5.9.2 2-punktskurve

Definer den væravhengige kurven med disse to setpunktene:

- Settpunkt (X1, Y2)
- Settpunkt (X2, Y1)

Eksempel

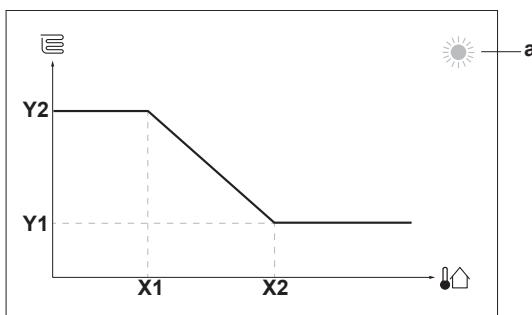

Punkt	Beskrivelse
a	Valgt væravhengig sone: <ul style="list-style-type: none">☀: Hovedområde eller ekstra soneoppvarming❄: Hovedområde eller ekstra sonekjøling⚡: Husholdningsvarmtvann
X1, X2	Eksempler på utendørs miljøtemperatur
Y1, Y2	Eksempler på ønsket tanktemperatur eller utslippsvanntemperatur. Ikonet tilsvarer varmestrålelegemet for dette området: <ul style="list-style-type: none">完整热: Gulvoppvarming窗户: Viftekonvektor暖气片: Radiator水箱: Husholdningsvarmtvannstank

Tilgjengelig handlinger i denne skjermen	
...	Gå gjennom temperaturene.
...	Endre temperaturen.
...	Gå til neste temperatur.
...	Bekreft endringer og gå videre.

5.9.3 Stigning-drift-kurve


Stigning og drift

Definerer den væravhengige kurven på grunnlag av dens stigning og drift:


- Endrer **stigningen** for å øke eller redusere temperaturen til utløpsvannet forskjellig for forskjellige miljøtemperaturer. Hvis for eksempel utslippsvanntemperaturen generelt er grei, men for kald ved lave miljøtemperaturer, kan stigningen heves slik at utslippsvanntemperaturen oppvarmes litt mer ved stadig lavere miljøtemperaturer.
- Endrer **driften** for å øke eller redusere temperaturen til utløpsvannet likt for forskjellige miljøtemperaturer. Hvis for eksempel utslippsvanntemperaturen alltid er litt for kald ved forskjellige miljøtemperaturer, kan drift settes opp for å øke utslippsvanntemperaturen like mye for alle miljøtemperaturer.

Eksempler

Væravhengig kurve når stigning er valgt:

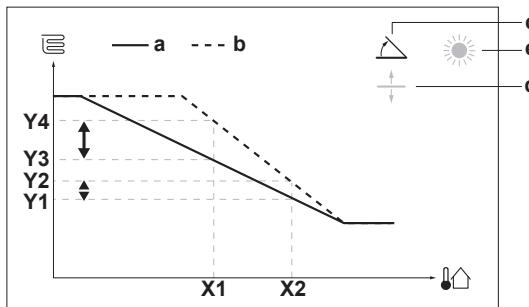

Væravhengig kurve når drift er valgt:

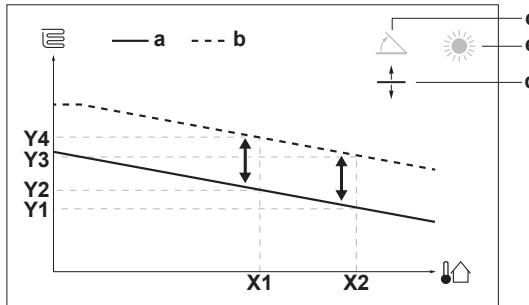

Punkt	Beskrivelse
a	WD-kurve før endringer.
b	WD-kurve etter endringer (som eksempel): <ul style="list-style-type: none">Når stigningen endres, blir den nye foretrukne temperaturen ved X1 ujevn høyere enn den foretrukne temperaturen ved X2.Når driften endres, blir den nye foretrukne temperaturen ved X1 litt høyere som den foretrukne temperaturen ved X2.
c	Stigning
d	Drift
e	Valgt væravhengig sone: <ul style="list-style-type: none">☀: Hovedområde eller ekstra soneoppvarming❄: Hovedområde eller ekstra sonekjøling⚡: Husholdningsvarmtvann
X1, X2	Eksempler på utendørs miljøtemperatur

Punkt	Beskrivelse
Y1, Y2, Y3, Y4	Eksempler på ønsket tanktemperatur eller utslippsvanntemperatur. Ikonet tilsvarer varmestrålelegemet for dette området: <ul style="list-style-type: none"> ▪ : Gulvoppvarming ▪ : Viftekonvektør ▪ : Radiator ▪ : Husholdningsvarmtvannstank

Tilgjengelig handlinger i denne skjermen	
...	Velg stigning eller drift.
...	Øke eller redusere stigning/drift.
...	Når stigning er valgt: angi stigning og gå til drift. Når drift er valgt: angi drift.
...	Bekreft endringer og gå tilbake til undermenyen.

5.9.4 Bruke av værværvhengige kurver

Konfigurer værværvhengige kurver som følger:

Definere settpunktmodus

For å bruke værværvhengig kurve må du definere korrekt settpunktmodus:

Gå til settpunktmodus ...	Sett settpunktmodus til ...
Hovedområde – Oppvarming	
[2.4] Hovedområde > Settpunktmodus	WD-oppvarming, fast kjøling ELLER Væravhengig
Hovedområde – Kjøling	
[2.4] Hovedområde > Settpunktmodus	Væravhengig
Ekstraområde – Oppvarming	
[3.4] Ekstraområde > Settpunktmodus	WD-oppvarming, fast kjøling ELLER Væravhengig
Ekstraområde – Kjøling	
[3.4] Ekstraområde > Settpunktmodus	Væravhengig
Tank	
[5.B] Tank > Settpunktmodus	Begrensning: Kun tilgjengelig for installatører. Væravhengig

Endre type værværvhengig kurve

For å endre type for alle områder (hoved+ekstra) og for tanken, gå til [2.E] Hovedområde > Type Utekompensert kurve.

Visning av hvilken type som er valgt er også mulig via:

- [3.C] Ekstraområde > Type Utekompensert kurve
- [5.E] Tank > Type Utekompensert kurve

Begrensning: Kun tilgjengelig for installatører.

Endre type værværvhengig kurve

Område	Gå til ...
Hovedområde – Oppvarming	[2.5] Hovedområde > Utekompensert kurve
Hovedområde – Kjøling	[2.6] Hovedområde > Kjøling WD-kurve
Ekstraområde – Oppvarming	[3.5] Ekstraområde > Utekompensert kurve
Ekstraområde – Kjøling	[3.6] Ekstraområde > Kjøling WD-kurve

Område	Gå til ...
Tank	Begrensning: Kun tilgjengelig for installatører. [5.C] Tank > Utekompensert kurve



INFORMASJON

Maksimum og minimum settpunkter

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer som er høyere eller lavere enn de satte maksimum og minimum settpunktene for det aktuelle området eller for tanken. Når maksimum eller minimum settpunkt er nådd, flater kurven ut.

For å finjustere den værværvhengige kurven: stigning-drift-kurve

Følgende tabell beskriver hvordan man finjusterer den værværvhengige kurven for et område eller en tank:

Du føler ...		Finjusterer med stigning eller drift:	
Ved vanlige utendørstemperaturer ...	Ved kalde utendørstemperaturer ...	Stigning	Drift
OK	Kaldt	↑	—
OK	Varmt	↓	—
Kaldt	OK	↓	↑
Kaldt	Kaldt	—	↑
Kaldt	Varmt	↓	↑
Varmt	OK	↑	↓
Varmt	Kaldt	↑	↓
Varmt	Varmt	—	↓

For å finjustere den værværvhengige kurven: 2-punktskurve

Følgende tabell beskriver hvordan man finjusterer den værværvhengige kurven for et område eller en tank:

Du føler ...		Finjustere med settpunkter:			
Ved vanlige utendørstemperaturer ...	Ved kalde utendørstemperaturer ...	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
OK	Kaldt	↑	—	↑	—
OK	Varmt	↓	—	↓	—
Kaldt	OK	—	↑	—	↑
Kaldt	Kaldt	↑	↑	↑	↑
Kaldt	Varmt	↓	↑	↓	↑
Varmt	OK	—	↓	—	↓
Varmt	Kaldt	↑	↓	↑	↓
Varmt	Varmt	↓	↓	↓	↓

^(a) Se "5.9.2 2-punktskurve" [▶ 16].

6 Energisparingstips

Tips om romtemperatur

- Sørg for at ønsket romtemperatur ALDRI er for høy (i oppvarmingsmodus) eller for lav (i kjølemodus), men ALLTID stemmer med dine faktiske behov. Hver spart grad kan redusere oppvarmings-/kjølekostnadene med opptil 6%.
- Du må IKKE øke/senke ønsket romtemperatur med formål å oppnå raskere romoppvarming/-kjøling. Rommet vil IKKE varmes opp/kjøles ned raskere.

7 Vedlikehold og service

- Når systemoppsettet inneholder trege varmestrålelegemer (for eksempel ved oppvarming under gulvet), bør du unngå store svingninger i ønsket romtemperatur og IKKE la romtemperaturen falle for lavt/stige for høyt. Det vil ta mer tid og energi å varme opp/kjøle ned rommet igjen.
- Bruk en ukentlig tidsplan for dine normale romoppvarmings- eller romkjølingsbehov. Ved behov er det enkelt å avvike fra tidsplanen:
 - I kortere perioder: Du kan overstyre den planlagte romtemperaturen inntil neste handling i tidsplanen. **Eksempel:** Når du har fest, eller når du skal ut et par timer.
 - I lengre perioder: Du kan bruke feriemodus.

Tips om tanktemperaturen for husholdningsvarmtvann

- Bruk en ukentlig tidsplan for dine normale behov for husholdningsvarmtvann (BARE i programmert modus).
 - Programmer for å varme opp VVHB-tanken til en forhåndsinnstilt verdi (Komfort=høyere VVHB-tanktemperatur) om natten fordi behovet for romoppvarming er lavere.
 - Hvis oppvarming av VVHB-tanken en gang om natten IKKE er tilstrekkelig, må du programmere for å varme opp VVHB-tanken ytterligere til en forhåndsinnstilt verdi (Øko = lavere DHW-tanktemperatur) om dagen.
- Sørg for at ønsket VVHB-tanktemperatur IKKE er for høy. **Eksempel:** Etter installeringen senker du VVHB-tanktemperaturen daglig med 1°C og undersøker om du fortsatt har nok varmtvann.
- Programmer for å slå PÅ pumpen for husholdningsvarmtvann BARE under perioder på dagen når øyeblikkelig tilgang på varmtvann er nødvendig. **Eksempel:** Om morgenen og kvelden.

7 Vedlikehold og service

7.1 Oversikt: vedlikehold og service

Installatøren må utføre et årlig vedlikehold. Du kan finne kontakt/helphesk-nummeret via brukergrensesnittet.

1 Gå til [8.3]: Informasjon > Forhandlerinformasjon.	
--	--

Som sluttbruker må du:

- Hold området rundt enheten rent.
- Holde brukergrensesnittet rent med en fuktet myk klut. IKKE bruk noen rengjøringsmidler.
- Kontroller regelmessig at vanntrykket er over 1 bar.

Kjølemiddel

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser. Gassene må IKKE luftes ut i atmosfæren.

Type kuldemedium: R32

Verdien for global oppvarmingsevne (GWP): 675

Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjølemedielekkasjene kan være påbudt, avhengig av gjeldende lovgivning. Kontakt montøren for mer informasjon.



MERKNAD

Gjeldende lovgivning angående **fluoriserte drivhusgasser** krever at kjølemeddelen i enheten vises både som vekt og CO₂-ekvivalenter.

Formel for beregning av mengden i tonn CO₂-ekvivalenter: GWP-verdi for kjølemediet × total mengde kjølemiddel [i kg]/1000

Kontakt din installatør hvis du vil ha mer informasjon.



ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE

Kjølemiddelet i enheten er moderat brennbart.



ADVARSEL

- Kjølemediet i anlegget er svakt antennelig, men det lekker normalt IKKE. Hvis det lekker kjølemedium ut i rommet som kommer i kontakt med flammen fra en brenner, et varmeapparat eller en gasskomfyr, kan det føre til at det dannes skadelig gass.
- Slå AV alle lettantennelige varmeapparater, luft ut rommet, og ta kontakt med forhandleren der du kjøpte anlegget.
- Anlegget må IKKE brukes før servicepersonell kan bekrefte at delen der kjølemedielekkasjen oppstod, er reparert.



ADVARSEL

Anlegget skal plasseres i et rom uten fungerende antenningskilder (for eksempel åpen flamme eller gassapparat eller elektrisk varmeapparat i drift).



ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

8 Feilsøking

Kontakt

Hvis systemet har noen av symptomene som er oppført nedenfor, kan du prøve å løse problemet selv. Kontakt installatøren ved alle andre problemer. Du kan finne kontakt/helphesk-nummeret via brukergrensesnittet.

1 Gå til [8.3]: Informasjon > Forhandlerinformasjon.	
--	--

8.1 Vise hjelpeteksten ved eventuell feil

Hvis det inntreffer en feil, vil følgende bli vist i hjem-skjermen, avhengig av alvorsgraden:

- : Feil
- : Feilfunksjon

Du kan få en kort og en lang beskrivelse av feilen på følgende måte:

1 Trykk på venstre dreieskive for å åpne hovedmenyen og gå til Har feilfunksjon. Resultat: En kort beskrivelse av feilen og feilkoden vises på skjermen.	
2 Trykk på ? i feil-skjermen. Resultat: En lang beskrivelse av feilen vises på skjermen.	?

8.2 Slik kontrollerer du feilhistorikken

Betingelser: Brukertillatelsesnivået er satt til avansert sluttbruker.

1 Gå til [8.2]: Informasjon > Feilhistorikk.	
--	--

Du ser en liste over de siste funksjonfeilene.

8.3 Symptom: Du synes det er for kaldt (varmt) i stuen

Mulig årsak	Korrigende tiltak
Ønsket romtemperatur er for lav (høy).	Øk (reduser) ønsket romtemperatur. Se " 5.6.2 Endre ønsket romtemperatur " [▶ 12]. Hvis problemet gjentar seg daglig, gjør ett av følgende: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Øk (reduser) verdien for ønsket romtemperatur. Se brukerhåndboken. ▪ Juster tidsplanen for romtemperatur. Se "5.8 Tidsplan-skjerm: Eksempel" [▶ 14].
Ønsket romtemperatur kan ikke nås.	Øk ønsket utslippsvanntemperatur i samsvar med varmelegemetypen. Se " 5.6.3 Endre ønsket utslippsvanntemperatur " [▶ 12].
Den værvihengige kurven er satt feil.	Juster den værvihengige kurven. Se brukerhåndboken.

8.4 Symptom: Vannet i kranen er for kaldt

Mulig årsak	Korrigende tiltak
Du gikk tom for husholdningsvarmtvann på grunn av uvanlig høyt forbruk.	Hvis du trenger husholdningsvarmtvann med en gang, kan du aktivere husholdningsvarmtvannstanken Kraftig drift. Dette forbruker imidlertid ekstra energi. Se " 5.7.4 Bruke husholdningsvarmtvann med kraftig drift " [▶ 13].
Ønsket VVHB-tanktemperatur er for lav.	Hvis problemene gjentar seg daglig, gjør ett av følgende: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Øk den forhåndsinnstilte verdien for VVHB-tanktemperatur. Se brukerhåndboken. ▪ Juster tidsplanen for VVHB-tanktemperatur. Eksempel: Programmer for å varme opp VVHB-tanken til en forhåndsdefinert verdi (Økosettpunkt = lavere tanktemperatur) om dagen. Se "5.8 Tidsplan-skjerm: Eksempel" [▶ 14].

8.5 Symptom: feil i varmepumpen

Når varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren brukes til å gi nødoppvarme. Den tar i så fall over oppvarmingsbelastningen enten automatisk eller ved manuell samhandling.

- Når Nøddrift er satt på Automatisk og varmepumpen svikter, tar ekstravarmeren automatisk over produksjon av husholdningsvarmtvann og romoppvarming.

- Når Nøddrift er satt til Manuelt og varmepumpen svikter, stopper produksjonen av husholdningsvarmtvann og romoppvarmingen.

Du kan gjenopprette funksjonene via brukergrensesnittet, ved å gå til Har feilfunksjon-hovedmeny-skjermbildet bekrefte hvorvidt ekstravarmeren kan ta over oppvarmingsbelastningen.

- Alternativt når Nøddrift er satt til:

- auto SH redusert/VVB på: Romoppvarming er redusert, men husholdningsvarmtvann er fremdeles tilgjengelig.
- auto SH redusert/VVB av: Romoppvarming er redusert, og husholdningsvarmtvann er IKKE tilgjengelig.
- auto SH normal/VVB av: Romoppvarming fungerer normalt, men husholdningsvarmtvann er IKKE tilgjengelig.

Som i Manuelt modus kan enheten ta hele belastningen med ekstravarmeren hvis brukeren aktiverer dette via Har feilfunksjon-hovedmeny-skjermbildet.

Når varmepumpen svikter, vises  eller  på brukergrensesnittet.

Mulig årsak	Korrigende tiltak
Varmepumpen er skadet.	Se "8.1 Vise hjelpeteksten ved eventuell feil" [▶ 18].



INFORMASJON

Når ekstravarmeren overtar varmebelastningen, er strømforbruket betydelig høyere.

8.6 Symptom: Systemet lager surklevlyder etter igangsetting

Mulig årsak	Korrigende tiltak
Det er luft i systemet.	Utfør luftrensing av systemet. ^(a)
Feil hydraulikkbalanse.	Skal utføres av montøren: <ol style="list-style-type: none"> 1 Utfør hydraulikkbalansering for å sikre at strømningen fordeles riktig mellom varmestrålelegemerne. 2 Hvis hydraulikkbalanseringen ikke er tilstrekkelig, endre pumpens grenseinnstillingen ([9-0D] og [9-0E] hvis aktuelt).
Forskjellige funksjonsfeil.	Kontroller om  eller  vises på startskjermen til brukergrensesnittet. Se "8.1 Vise hjelpeteksten ved eventuell feil" [▶ 18] hvis du vil ha mer informasjon om feilfunksjonen.

^(a) Vi anbefaler luftrensing med enhetens luftrensefunksjon (skal utføres av installatøren). Hvis du utfører luftrensing av varmestrålelegemer eller oppsamler, ta hensyn til følgende:



ADVARSEL

Luftrensing av varmestrålelegemer eller oppsamler. Før du foretar luftrensing fra varmestrålelegemer eller oppsamler må du sjekke om  eller  vises på startskjermen til brukergrensesnittet.

- Hvis ikke kan du utføre luftrensing umiddelbart.
- Hvis ja, sorg for at rommet der du vil utføre luftrensing har tilstrekkelig ventilasjon. **Begrunnelse:** Kjølemiddel kan lekke inn i vannkretsen, og deretter inn i rommet når du foretar luftrensing fra varmestrålelegemer eller oppsamler.

9 Kasting

9 Kasting



MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

10 Ordliste

VVHB = Husholdningsvarmtvann

Varmtvann beregnet på bruk i husholdninger, uansett bygningstype.

LWT = Utslippsvanntemperatur

Vanntemperaturen ved enhetens vannutslipp.



11 Installatørinnstillinger: tabeller som skal fylles ut av montøren



11.1 Veiviser for konfigurering

Innstilling	Fyll ut...
System	
Innendørsenhetstype (skrivebeskyttet)	
Type ekstravarmer (skrivebeskyttet) [9.3.1]	
Husholdningsvarmtvann [9.2.1]	
Nøddrift [9.5]	
Antall soner [4.4]	
Ekstravarmer	
Spenning [9.3.2]	
Maksimum kapasitet [9.3.9]	
Hovedområde	
Givertype [2.7]	
Kontroll [2.9]	
Settpunktmodus [2.4]	
Tidsplan [2.1]	
Type Utekompensert kurve [2.E]	
Ekstraområde (kun hvis [4.4]=1, to områder)	
Givertype [3.7]	
Kontroll (skrivebeskyttet) [3.9]	
Settpunktmodus [3.4]	
Tidsplan [3.1]	
Type Utekompensert kurve [3.C]	
Tank	
Oppvarmingsmodus [5.6]	
Komfortsettpunkt [5.2]	
Øko-settpunkt [5.3]	
Gjenoppv.settpunkt [5.4]	

11.2 Innstillinger-meny

Innstilling	Fyll ut...
Hovedområde	
Ekst. termostattype [2.A]	
Ekstraområde (hvis tilgjengelig)	
Ekst. termostattype [3.A]	
Informasjon	
Forhandlerinformasjon [8.3]	

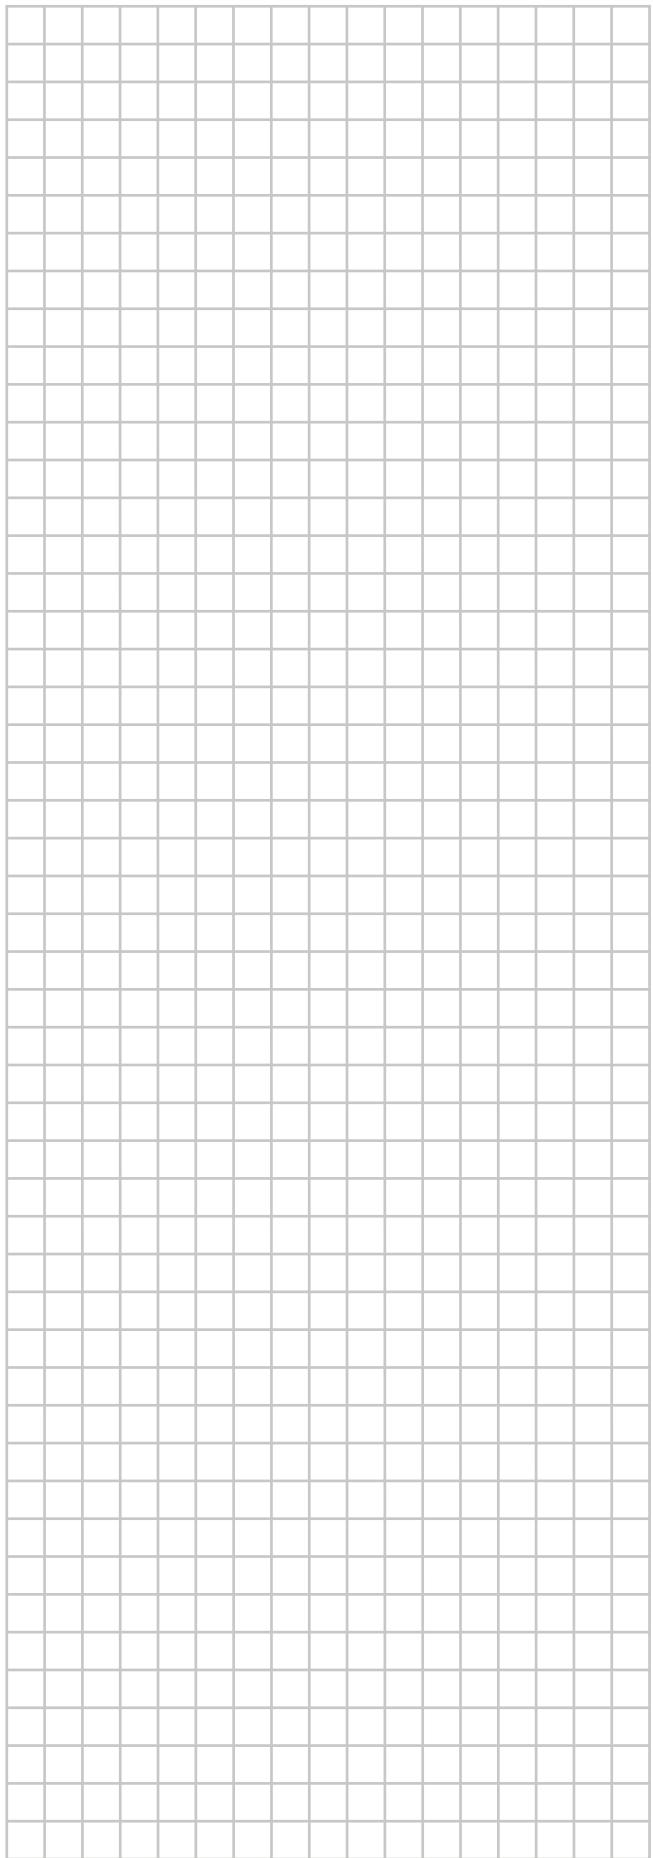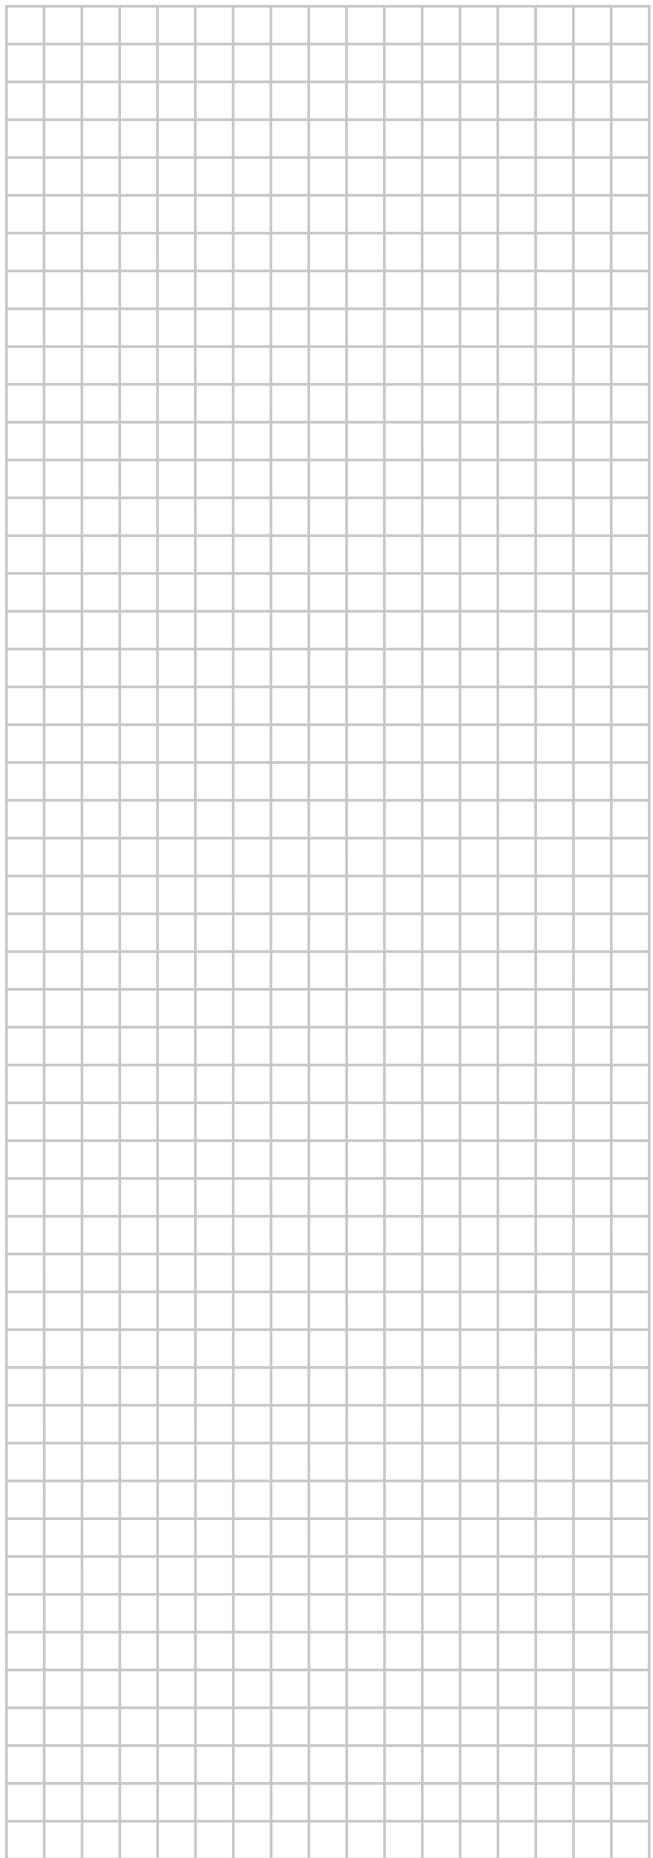

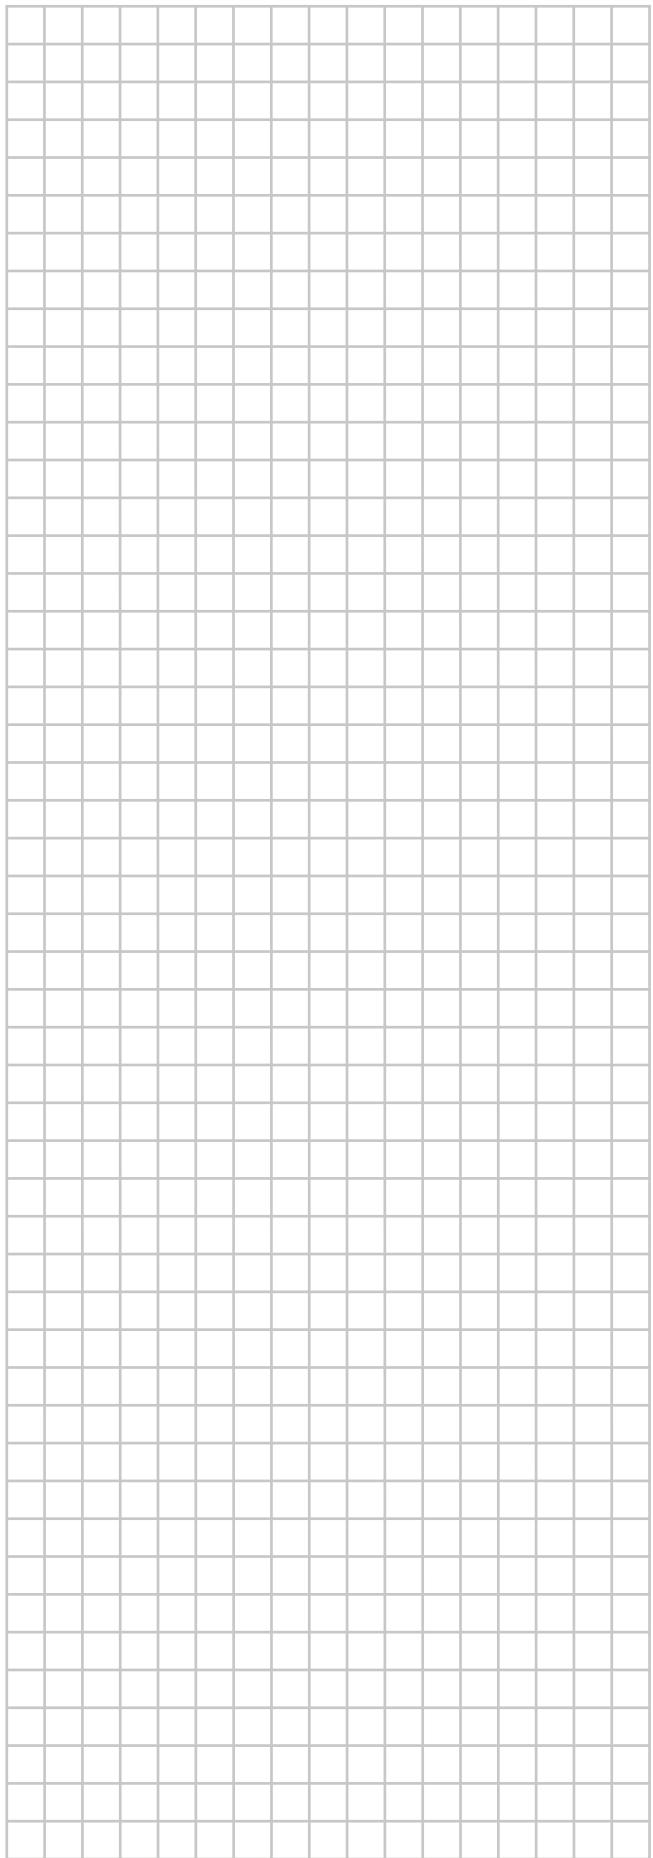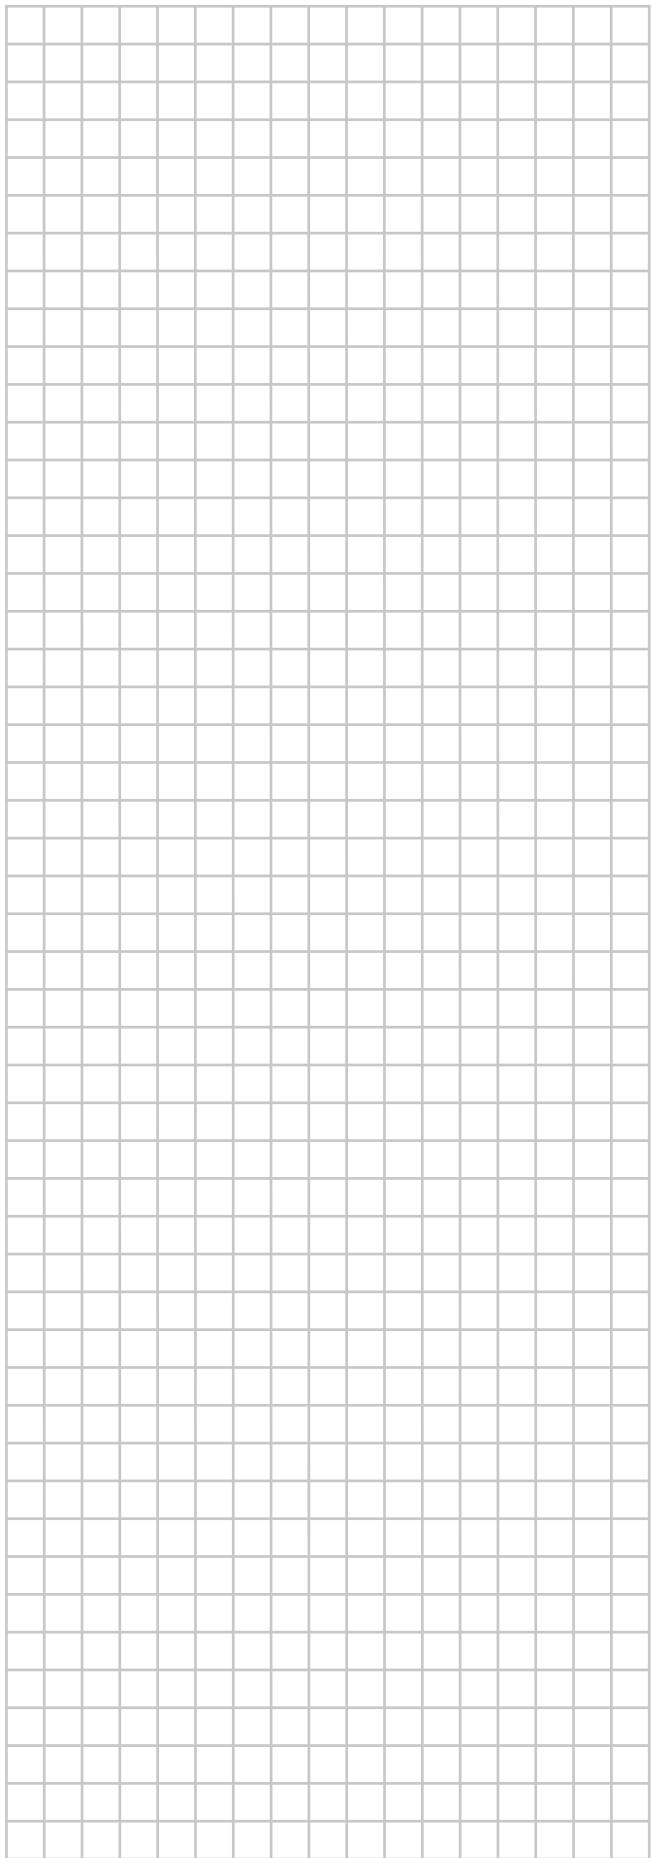



EAC



4P569812-1 C 00000003

Copyright 2019 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P569812-1C 2023.02