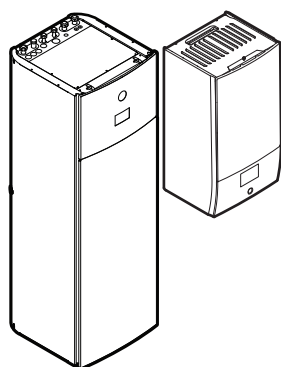


Referanseguide for bruker

Daikin Altherma 4 H F+W



Download the
ONECTA app

 **STAND BY ME**
Discover our service offer

EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼

EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲4V▼
EPBX14A▲9W▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Innholdsfortegnelse

1	Om dette dokumentet	4
1.1	Betydning av advarsler og symboler	6
2	Sikkerhetsinstruksjoner for bruker	8
2.1	Generelt	8
2.2	Instruksjoner for sikker drift	9
3	Om systemet	12
3.1	Komponenter i et typisk systemoppsett	12
4	Hurtigguide	13
4.1	Slå driften PÅ eller AV	13
4.2	Endre ønsket romtemperatur	14
4.3	Endre ønsket utslippsvanntemperatur	14
4.4	Endre tanktemperaturens settpunkt	15
5	Drift	16
5.1	Brukergrensesnitt: Oversikt	16
5.1.1	Menystruktur: oversikt over brukerinnstillinger	17
5.1.2	Mulige skjermer: Oversikt	19
5.1.3	Lese av informasjon	23
5.1.4	Avansert brukertillatelse	24
5.2	Slå driften PÅ eller AV	24
5.3	Kontroll av romoppvarming/-kjøling	25
5.3.1	Om kontroll av romoppvarming/-kjøling	25
5.3.2	Om romfrostsikring	25
5.3.3	Stille inn Dm	26
5.3.4	Finne ut hvilken temperaturkontroll du bruker	28
5.3.5	Mangel på kapasitet	28
5.3.6	Komfortsettpunkt for energibufiring	29
5.3.7	Romsensorforskyvning	29
5.3.8	Stille inn Driftsområde	30
5.3.9	Stille inn Givertype	30
5.3.10	Endre ønsket romtemperatur	30
5.3.11	Stille inn rom- Hysteres	31
5.3.12	Endre ønsket utslippsvanntemperatur	31
5.3.13	Aktivere planlegging	32
5.3.14	Endre Sone navn	32
5.4	Kontroll av husholdningsvarmtvann	33
5.4.1	Om kontroll av husholdningsvarmtvann	33
5.4.2	Gjenoppvarming -modus	33
5.4.3	Plan og gjenoppvarming -modus	34
5.4.4	Tidsplanlagt -modus	36
5.4.5	Enkeltoppvarming	37
5.4.6	Ekstra varmekilde for varmtvann	38
5.5	Tidsplaner	39
5.5.1	Bruke og programmere tidsplaner	39
5.5.2	Tidsplan-skjerm: Eksempel	44
5.6	Værvhengig kurve	48
5.6.1	Hva er en værvhengig kurve?	48
5.6.2	Bruke av værvhengige kurver	49
5.7	Energipriser	50
5.7.1	Energipris vurdert	50
5.7.2	Sette den faste strømprisen (ingen planlegging)	51
5.7.3	Sette den planlagte grunnprisen for strøm	51
5.7.4	Stille inn strømprisplanen	51
5.7.5	Slik stiller du inn gassprisen	52
5.7.6	Om strømpriser der det gis incentiver per kWh fornybar energi	52
5.8	Annen funksjonalitet	53
5.8.1	Stille inn Tid/dato	53
5.8.2	Stille inn Sted og språk	53
5.8.3	Endre Skjermens lysstyrke	53
5.8.4	Endre Tastaturets layout	53
5.8.5	Bruke stille modus	54
5.8.6	Bruke feriemodus	56
5.8.7	Bruk av WLAN	57

5.9	Nøddrift	59
6	Energisparingstips	61
7	Vedlikehold og service	62
7.1	Oversikt: vedlikehold og service	62
8	Feilsøking	63
8.1	Vise hjelpeteksten ved eventuell feil	63
8.2	Slik kontrollerer du feilhistorikken	63
8.3	Symptom: Du synes det er for kaldt (varmt) i stuen	64
8.4	Symptom: Vannet i kranen er for kaldt	64
8.5	Symptom: feil i varmepumpen	65
8.6	Symptom: Systemet lager surklelyder etter igangsetting	65
9	Flytting	67
9.1	Oversikt: flytting	67
10	Kasting	68
11	Ordliste	69
12	Installatørinnstillinger: tabeller som skal fylles ut av montøren	70
12.1	Veiviser for konfigurering	70
12.2	Innstillinger-meny	71

1 Om dette dokumentet

Takk for at du kjøpte dette produktet. Vennligst:

- Les dokumentasjonen nøye før bruk av brukergrensesnittet for å sikre best mulig ytelse.
- Be installatøren informere deg om innstillingene som ble brukt til å konfigurere systemet. Undersøk om han har fylt ut tabellene over installatørinnstillinger. Be om at det blir gjort hvis så IKKE har skjedd.
- Oppbevar dokumentasjonen for fremtidige referanseformål.

Målgruppe

Sluttbrukere

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
 - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Driftshåndbok:**
 - Hurtigguide for grunnleggende drift
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Referanseguide for bruker:**
 - Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.
- **Installeringshåndbok – Utendørsenhet:**
 - Installeringsanvisninger
 - Format: Papir (i boksen til utendørsenheten)
- **Installeringshåndbok – Innendørsenhet:**
 - Installeringsanvisninger
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Referanseguide for installatør:**
 - Klargjøring av installasjonen, gode rutiner, referansedata, ...
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.
- **Referanseveiledning for konfigurasjon:**
 - Konfigurasjon av systemet.
 - Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.
- **Tilleggsbok for tilleggsutstyr:**
 - Tilleggsinformasjon om hvordan du installerer tilleggsutstyr
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten) + Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.

De siste revisjonene av den medfølgende dokumentasjonen kan være tilgjengelige på det regionale Daikin-webområdet eller via installatøren.

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

ONECTA app





Hvis den er satt opp av installatøren, kan du bruke ONECTA-appen til å kontrollere og følge med på statusen til ditt system. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>



Brødsmuler

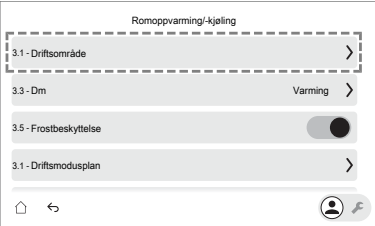
Brødsmuler (eksempel: [3.1]) hjelper deg å finne ut hvor du er i menystrukturen for brukergrensesnittet.

1	Aktivere brødsmulene: trykk på høyre pil på hjemmeskjermbildet og trykk deretter på Innstillinger. Under [5.4] Innstillinger > Brødsmuler kan du slå brødsmuler PÅ: 
2	For å deaktivere brødsmuler: naviger til stedet som beskrevet ovenfor, og slå AV brødsmuler: 

Dette dokumentet nevner også disse brødsmulene. **Eksempel:**

1	Gå til [3.1]: Romoppvarming/-kjøling > Driftsområde.
---	--

Dette innebærer:

1	Start på hjemmeskjermbildet, trykk på høyre pil og trykk på Romoppvarming/-kjøling. 
2	Trykk på Driftsområde. Brødsmuler (hvis innstillingen for brødsmuler er PÅ) er synlig på venstre side av etiketten Driftsområde. 

1.1 Betydning av advarsler og symboler

	FARE Angir en situasjon som fører til død eller alvorlig personskade.
	FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK Angir en situasjon som kan føre til elektrisk støt.
	FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING Angir en situasjon som kan føre til brannskader/skolding på grunn av ekstremt høye eller lave temperaturer.
	FARE: FARE FOR EKSPLOSJON Angir en situasjon som kan føre til en eksplosjon.
	ADVARSEL Angir en situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade.
	ADVARSEL: ANTENNELIG MATERIALE
	FORSIKTIG Angir en situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade.
	MERKNAD Angir en situasjon som kan føre til materiell skade.
	INFORMASJON Angir nyttige tips eller tilleggsinformasjon.

Symboler som brukes på denne enheten:

Symbol	Forklaring
	Før installering må du lese installerings- og driftshåndboken, og arket med kablingsinstruksjoner.
	Se i servicehåndboken før du utfører vedlikeholds- og serviceoppgaver.
	Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for installatør og bruker.
	Enheden inneholder roterende deler. Vær forsiktig når du utfører service eller inspiserer enheten.

Symboler som brukes i dokumentasjonen:

Symbol	Forklaring
	Angir tittelen for en figur eller en referanse til den. Eksempel: "▲ 1–3 Figurtittel" betyr "Figur 3 i kapittel 1".

Symbol	Forklaring
	Angir tittelen for en tabell eller en referanse til den. Eksempel: "1–3 Tabelltittel" betyr "Tabell 3 i kapittel 1".

2 Sikkerhetsinstruksjoner for bruker

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

2.1 Generelt



ADVARSEL

Kontakt montøren hvis du er USIKKER på hvordan du betjener anlegget.



ADVARSEL

Apparatet kan betjenes av barn fra de er 8 år, og av personer med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan apparatet brukes på en trygg måte og de forstår hvilke farer dette medfører.

Barn SKAL IKKE leke med anlegget.

Rengjøring og vedlikehold utført av bruker SKAL IKKE gjøres av barn uten tilsyn.



ADVARSEL

Forhindre elektrisk støt eller brann:

- IKKE spyl anlegget.
- IKKE betjen anlegget med våte hender.
- IKKE plasser gjenstander med vann oppå anlegget.



FORSIKTIG

- IKKE plasser gjenstander eller utstyr oppå anlegget.
- IKKE sitt, klatre eller stå oppå anlegget.

- Anlegg er merket med følgende symbol:



Det betyr at elektriske og elektroniske produkter IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. IKKE forsøk å demontere systemet på egen hånd. Demontering av systemet, behandling av kjølemediet, av oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om av en autorisert montør i samsvar med gjeldende lovgivning.

Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning. Når du sørger for at dette produktet avfallshåndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt montøren eller lokale myndigheter hvis du vil ha mer informasjon.

- Batterier er merket med følgende symbol:



Det betyr at batteriene IKKE skal blandes med usortert husholdningsavfall. Hvis et kjemikaliesymbol er oppført under symbolet, betyr det at batteriet inneholder et tungmetall over en viss konsentrasjon.

Mulige kjemiske symboler er følgende: Pb: bly (>0,004%).

Tomme batterier MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk. Når du sørger for at brukte batterier håndteres på riktig måte, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse.

2.2 Instruksjoner for sikker drift



ADVARSEL

Hvis strømledningen blir skadet, SKAL den byttes av produsenten, serviceagenten eller personer med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farlige situasjoner.



ADVARSEL

Apparatet skal oppbevares i et rom uten tennekilder (verken permanente tennekilder eller tennekilder i en kort periode) (for eksempel: åpen ild, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).

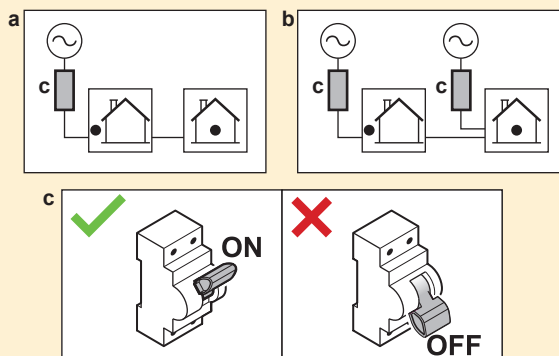


ADVARSEL

- Deler fra kjølemediesyklusen må IKKE perforeres eller brennes.
- Bruk IKKE andre vaskemidler eller midler som fremskynder avisingen enn dem som anbefales av produsenten.
- Vær oppmerksom på at kjølemediet i systemet er uten lukt.

**ADVARSEL**

Etter igangsetting, fest IKKE slå AV kretsbryterne (c) til enhetene, slik at beskyttelsen forblir aktivert. Ved strømforsyning til normal kwh-tariff (a), finnes det én kretsbryter. Ved strømforsyning til foretrukket kwh-tariff (b), finnes det to kretsbrytere.

**ADVARSEL**

For å sørge for sikkerheten i det usannsynlige tilfellet av kjølemiddellekkasje:

- IKKE ta med antennelseskilder innenfor beskyttelsessonen rundt utendørsenheten. Verken permanente antennelseskilder eller antennelseskilder som er virksomme i en kort periode (eksempel: åpen ild, ...).
- Ikke lukk inne området rundt utendørsenheten, for å unngå opphopning av kjølemiddel.

**ADVARSEL**

IKKE åpne enheten (spesielt utendørsenheten). Både innendørsenhet og utendørsenhet har en sensor for gasslekkasjedeteksjon. Når det oppdages en brennbar gass, vil utendørsenhetsens vifte begynne å rotere for å fortynne gassen med luften i omgivelsene.

**ADVARSEL**

IKKE bruk spray som inneholder brennbar gass inne i eller i nærheten av enheten. Dette kan utløse deteksjon av gasslekkasje og føre til at utendørsenhetsens vifte begynner å rotere.

**ADVARSEL**

Luftrensing av varmemstrålelegemer eller oppsamlere. Før du foretar luftrensing fra varmemstrålelegemer eller oppsamlere må du sjekke om  eller  vises på startskjermen til brukergrensesnittet.

- Hvis ikke kan du utføre luftrensing umiddelbart.
- Hvis ja, sørg for at rommet der du vil utføre luftrensing har tilstrekkelig ventilasjon. **Begrunnelse:** Ved eventuelt havari, kan kjølemiddel lekke inn i vannkretsen, og deretter inn i rommet når du foretar luftrensing fra varmemstrålelegemer eller oppsamlere.

3 Om systemet

Avhengig av systemoppsettet kan systemet:

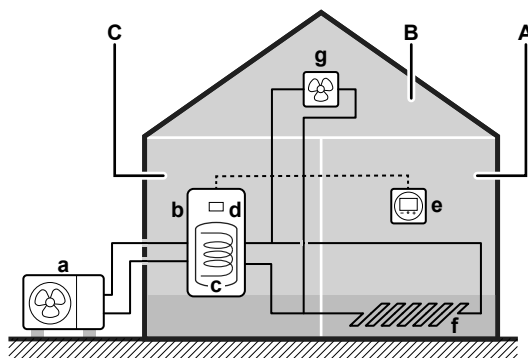
- varme opp et rom
- Kjøle ned et rom
- produsere husholdningsvarmtvann (hvis en VVHB-tank er montert)



INFORMASJON

Hvis gulvoppvarming er installert i hovedområdet, vil kjølemodus i hovedområdet kun gi en forfriskende virkning. Virkelig kjøling er da IKKE tillatt.

3.1 Komponenter i et typisk systemoppsett



- A** Hovedområde. **Eksempel:** Stue.
B Tilleggsområde. **Eksempel:** Soverom.
C Teknisk rom. **Eksempel:** Garasje.
a Utendørsenhets varmepumpe
b Innendørsenhets varmepumpe
c Tank for husholdningsvarmtvann (VVHB)
d Brukergrensesnitt for innendørsenhet
e Dedikert menneskelig komfortgrensesnitt (BRC1HH brukt som romtermostat)
f Gulvoppvarming
g Radiatorer, varmepumpekonvektorer eller viftekonvektorer



INFORMASJON

Innendørsenheten og husholdningsvarmtvannstanken (hvis installert) kan være atskilt eller integrert avhengig av type innendørsenhet.

4 Hurtigguide

4.1 Slå driften PÅ eller AV

Romoppvarmings-/kjølingsdrift



MERKNAD

Frostsikring rom. Selv om du slår AV romoppvarming/kjøledrift, vil drift med frostsikring av rom – hvis aktivert – fortsatt kunne brukes. For ekstern romtermostatkontroll er beskyttelsen imidlertid bare aktiv i tilfelle termostatforespørsel.




MERKNAD

Forebygging av vannrørfrysing. Selv om du slår AV romoppvarming/kjøledrift, vil forebygging av vannrørfrysing – hvis aktivert – fortsatt kunne brukes.

I tilfelle du vil slå av ALL romoppvarming/kjøling:

1	Trykk på linjen Rom på hjemmeskjermbildet.
2	Trykk på  -ikonet for å slå klimaregulering PÅ eller AV.
3	Bekreft med  -knappen. Resultat: Når AV, vises Romoppvarming/-kjøling skjermområdet på hjemmeskjermbildet i grått.

Hvis du bare vil slå av en individuell sone:

1	Begrensning: Det er kun mulig å slå av en individuell sone med LWT-regulering. Trykk på ikonet for varmestralingslegemet i en sone på hjemmeskjermbildet, ELLER gå til: ▪ [1.17] Hovedområde > Aktiver område. ▪ [2.15] Ekstraområde > Aktiver område.
2	Slå sonen AV:  Resultat: Når den er AV, er soneskjermområdet grået ut.

Tankens varmedrift



MERKNAD

Desinfeksjonsmodus. Selv om du slår AV tankoppvarmingen, vil desinfeksjonsmodus forbli aktiv (hvis aktivert).



MERKNAD

Det anbefales å sette desinfeksjonsmodus til en gang om dagen (innstilling [4.10] Desinfeksjon > Hver dag).

1	Gå til [4.1]: Husholdningsvarmtvann > Enkeltoppvarming. Merknad: Trykk på linjen Husholdningsvarmtvann på hjemmeskjermbildet for rask tilgang [4.1].
---	---

2	Trykk på  -ikonet for å slå Husholdningsvarmtvann PÅ eller AV.
3	Bekreft med  -knappen. Resultat: Når AV, vises Husholdningsvarmtvann skjermområdet på hjemmeskjermbildet i grått.

4.2 Endre ønsket romtemperatur

Under romtemperaturkontroll kan du bruke romtemperaturens settpunkt-skjerm for å lese av og justere ønsket romtemperatur.

1	Gå til [1.1] Hovedområde > Rom settpunkt . Merknad: På hjemmeskjermbildet trykker du på hovedområdets temperaturskjermområde for raskt å få tilgang til [1.1].
2	Juster ønsket romtemperatur: 
3	Bekreft med  -knappen.

Mer informasjon

For mer informasjon, se også:

- "4.1 Slå driften PÅ eller AV" [► 13]
- "5.3 Kontroll av romoppvarming/-kjøling" [► 25]
- "5.5 Tidsplaner" [► 39]

4.3 Endre ønsket utslippsvanntemperatur

Hvis det ikke brukes en væravhengig kurve

Du kan justere den faste utslippsvanntemperaturen som følger:

1	Gå til: ▪ [1.39] Hovedområde > Turvanntemp. ▪ [2.30] Ekstraområde > Turvanntemp. Merknad: På hjemmeskjermbildet trykker du på hoved- (eller ekstra-) områdets temperaturskjermområde for raskt å få tilgang til [1.39] (eller [2.30]). Merknad: Hvis den står i væravhengig modus, styres ikke LWT av denne innstillingen.
2	Juster ønsket utslippsvanntemperatur: 
3	Bekreft med  -knappen.

Hvis det brukes en væravhengig kurve

Merknad: For mer informasjon om væravhengig drift, se ["5.6 Væravhengig kurve"](#) [► 48].

Du kan stille inn en temperaturforskyvning for den væravhengige kurven for utslippsvannstemperatur som følger:

1	Gå til: ▪ [1.27] Hovedområde > Turvann, forskyvning oppvarming ▪ [1.28] Hovedområde > Turvann, forskyvning kjøling ▪ [2.22] Ekstraområde > Turvann, forskyvning oppvarming ▪ [2.23] Ekstraområde > Turvann, forskyvning kjøling
2	Juster ønsket forskyvningstemperatur for utslippsvann. Merknad: Temperaturforskyvningsverdien kan stilles inn i trinn på 1°C.
3	Bekreft med ✓-knappen.

Mer informasjon

For mer informasjon, se også:

- ["4.1 Slå driften PÅ eller AV"](#) [► 13]
- ["5.3 Kontroll av romoppvarming/-kjøling"](#) [► 25]
- ["5.5 Tidsplaner"](#) [► 39]
- ["5.6 Væravhengig kurve"](#) [► 48]

4.4 Endre tanktemperatures settpunkt

Endre tanktemperatures settpunkt

I modusene **Gjenoppvarming** og **Plan** og **gjenoppvarming** kan du bruke settpunkt-skjermen for tanktemperatur for å lese av for å justere temperaturen på husholdningsvarmtvannet.

1	Gå til [4.5]: Husholdningsvarmtvann > Gjenoppv.settpunkt.
2	Justere temperatur på husholdningsvarmtvannet: 

Mer informasjon

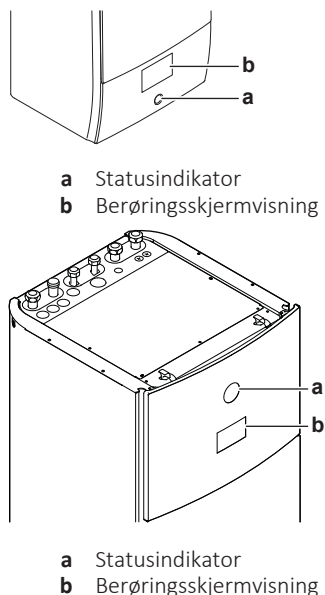
For mer informasjon, se også:

- ["4.1 Slå driften PÅ eller AV"](#) [► 13]
- ["5.4 Kontroll av husholdningsvarmtvann"](#) [► 33]
- ["5.5 Tidsplaner"](#) [► 39]

5 Drift

5.1 Brukergrensesnitt: Oversikt

Brukergrensesnittet har følgende komponenter:



Statusindikator

LED-ene på statusindikatoren lyser eller blinker for å vise driftsmodusen på enheten.

LED	Modus	Beskrivelse
Blinker blått	Standby	Enheden er ikke i drift.
Fast blått	Drift	Enheden er i drift.
Blinker rødt	Feilfunksjon	Det oppstod en feilfunksjon. Se "8.1 Vise hjelpeteksten ved eventuell feil" [► 63] for mer informasjon.

Berøringsskjermvisning

Bakgrunnsbelysningen på berøringsskjermen dempes etter fire minutter uten bruk av brukergrensesnittet, og slås av når det har gått fem minutter. Ved å trykke på berøringsskjermen slås bakgrunnsbelysningen på igjen.

Berøringsbevegelser

Interaksjon med berøringsskjermen kan gjøres med følgende bevegelser:

	Bevegelse	Beskrivelse
	Trykk	Trykk raskt på berøringsskjermen på et bestemt element eller område.
	Sveip opp/ned	En eller flere fingre berører skjermen og beveger seg en kort avstand i retning opp eller ned.
	Dra horisontalt	Trykk og hold mens du beveger fingeren i horisontal retning.

5.1.1 Menystruktur: oversikt over brukerinnstillinger



INFORMASJON

Avhengig av valgte installatørinnstillinger og type enhet, vil innstillingene være synlig/ usynlige.



MERKNAD

Når du endrer en innstilling, stoppes driften midlertidig. Driften starter på nytt når du går tilbake til startskjermen.

[1] Hovedområde

- [1.1] Rom settpunkt / Turvanntemp.
- [1.2] Aktiver oppvarmingsplan
- [1.3] Oppvarmingsplan
- [1.4] Kjølingsplan
- [1.5] Settpunktmodus for varming (Avansert bruker)
- [1.7] Settpunktmodus for kjøling (Avansert bruker)
- [1.8] Utekompensert kurve
- [1.9] Kjøling WD-kurve
- [1.10] Hysteres
- [1.11] Givertype
- [1.17] Aktiver område
- [1.21] Sone navn
- [1.22] Frostbeskyttelse
- [1.23] Aktiver kjølingsplan
- [1.24] Turvann, forskyvning oppvarmingsplan
- [1.25] Turvann, forskyvning kjølingsplan
- [1.27] Turvann, forskyvning oppvarming
- [1.28] Turvann, forskyvning kjøling
- [1.29] Varming komfortsettpunkt (Avansert bruker)
- [1.30] Kjøling komfortsettpunkt (Avansert bruker)
- [1.32] Aktivere rom
- [1.33] Ekstern innendørsensor, forskyvning (Avansert bruker)
- [1.34] Oppvarmingsmål basisnivå
- [1.35] Kjølingsmål basisnivå
- [1.36] Turvann, forskyvning oppvarmingsmodus
- [1.37] Turvann, forskyvning kjølingsmodus
- [1.38] Termostat sensorforskyvning (Avansert bruker)
- [1.39] Turvanntemp.

[2] Ekstraområde

- [2.2] Aktiver oppvarmingsplan
- [2.3] Oppvarmingsplan
- [2.4] Kjølingsplan
- [2.5] Settpunktmodus for varming (Avansert bruker)
- [2.7] Settpunktmodus for kjøling (Avansert bruker)
- [2.8] Utekompensert kurve
- [2.9] Kjøling WD-kurve
- [2.11] Givertype
- [2.15] Aktiver område
- [2.18] Turvann, forskyvning oppvarmingsplan
- [2.19] Turvann, forskyvning kjølingsplan
- [2.21] Sone navn
- [2.22] Turvann, forskyvning oppvarming
- [2.23] Turvann, forskyvning kjøling
- [2.27] Aktiver kjølingsplan
- [2.30] Turvanntemp.
- [2.31] Turvann, forskyvning oppvarmingsmodus
- [2.32] Turvann, forskyvning kjølingsmodus

[3] Romoppvarming/-kjøling

- [3.1] Driftsområde
- [3.2] Dm
- [3.4] Frostbeskyttelse (Avansert bruker)

- [3.5] Driftsmodusplan

[4] Husholdningsvarmtvann

- [4.1] Enkeltoppvarming
- [4.3] Manuelt settpunkt
- [4.4] Settpunkt for kraftig drift
- [4.5] Gjenoppv.settpunkt
- [4.6] Tidsplan enkeltoppvarming
- [4.7] Oppvarmingsmodus
- [4.12] Hysteres
- [4.16] Tilleggskilde ta over under SH/C
- [4.17] Tilleggskilde VVB alltid på anmodning
- [4.19] Utløsernivå for gjenoppvarming (Avansert bruker)
- [4.26] VVB pumpeplan

[5] Innstillinger

- [5.2] Stille drift
- [5.3] Tid/dato
- [5.4] Brødsmuler (på/av)
- [5.6] Mangel på kapasitet (Avansert bruker)
- [5.9] Sted og språk
- [5.10] Tidssone
- [5.12] Tastaturets layout
- [5.13] Avanserte innstillinger
- [5.17] Skjermens lysstyrke
- [5.23] Nødvalg
- [5.26] Timer for deaktivert display
- [5.27] Ferie (Avansert bruker)
- [5.30] Nødkvittering

[6] Informasjon

- [6.1] Energidata
- [6.2] Forhandlerinformasjon
- [6.3] Sensorer
- [6.4] Aktuatorer
- [6.5] Driftsmoduser
- [6.6] Om
- [6.7] Innendørsenhetens modellnavn
- [6.8] Innendørsenhetens serienummer

[8] Oppkobling

- [8.1] TCP/IP-konfigurasjon
- [8.2] Tilkoblingsstatus
- [8.3] Trådløs Gateway
- [8.4] Tilkoblingsdetaljer
- [8.5] Daikin Home Controls

[9] Energi

- [9.1] Strømpris (Avansert bruker)
- [9.2] Strømpris, basisnivå (Avansert bruker)
- [9.3] Aktiver strømprisplan (Avansert bruker)
- [9.4] Strømprisplan
- [9.5] Gasspris (Avansert bruker)
- [9.13] Energipris vurdert (Avansert bruker)

[11] Har feilfunksjon

[12] Tapp

- [12.1] Berøringspeker
- [12.2] Sensorvisning
- [12.3] Tegneverktøy

5.1.2 Mulige skjermer: Oversikt

**INFORMASJON**

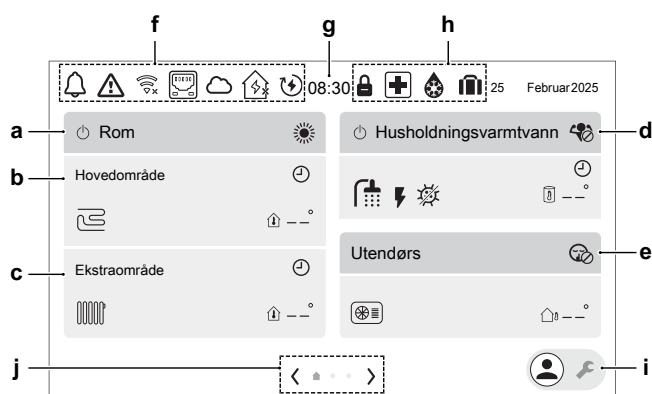
Noen funksjoner er visualisert i brukergrensesnittet, men er ikke tilgjengelige for systemet ditt.

De vanligste skjermene er følgende:

- Hjem-skjermen
- Hovedskjerm (to skjermer)
- Settpunkt-skjerm

Hjem-skjermen

Hjem-skjermen gir en oversikt over enhetens konfigurasjon og rom- og settpunkttemperaturer. Det er kun symboler som kan brukes i din konfigurasjon som er synlige på hjem-skjermen.



Punkt		Beskrivelse
a	Rom	Snarvei til innstilling [1.3].
	a1	Klimakontroll PÅ/AV
	a2	Driftsmodus:
		Varming
		Kjøling
b	Hovedområde	Automatisk
		Denne sonen kan omdøpes i Sone navn [1.21])
		b1 Type varmstrålelegeme:
		Gulvoppvarming
		Varmepumpekonvektor
		Radiator
	b2	Målt temperatur (Hovedområde)

Punkt		Beskrivelse
c	Ekstraområde Denne sonen kan omdøpes i Sone navn [2.21])	
	c1	Type varmstrålelegeme:
		 Gulvoppvarming
		 Varmepumpekonvektor
		 Radiator
	c2	 Målt temperatur (Ekstraområde)
d	Husholdningsvarmtvann Snarvei til innstilling [4.1].	
	d1	 Klimakontroll PÅ/AV
	d2	Kraftig driftsmodus:
		 Kraftig drift-modus PÅ
		 Kraftig drift-modus AV
	d3	 Husholdningsvarmtvann PÅ
	d4	 Tilleggsvarmer VVB PÅ
	d5	Driftsmodus for husholdningsvarmtvann:
		 Desinfeksjon-modus aktiv
		 Manuelt-modus PÅ
		 Kraftig drift-modus PÅ
		 Gjenoppvarming-modus aktiv
		 Plan og gjenoppvarming-modus aktiv
		 Programmert gjenoppvarming-modus aktiv
	d6	 Målt tanktemperatur
e	Utendørs Snarvei til innstilling [5.2].	
	e1	 Utendørsenhet
	e2	Stille drift:
		 Av
		 Manuelt
		 Tidsplanlagt
	e3	Stille drift-nivå:
		 Stille
		 Mer stille
		 Mest stille
	e4	 Målt utendørstemperatur

Punkt	Beskrivelse
f	Statusikoner
f1	 Det kom en advarsel.
f2	 Det oppstod en feil.
f3	WiFi
	 WiFi tilkoblet
	 WiFi frakoblet
f4	 LAN tilkoblet
f5	Daikin ONECTA
	 Tilkoblet
	 Ikke tilkoblet
f6	Daikin HomeHub
	 Tilkoblet
	 Ikke tilkoblet
	 Advarsel
f7	 Smart energi aktivert
f8	 Demomodus er aktiv
g	Klokke
h	Spesielle funksjoner
h1	 Ferie
h2	 Frostbeskyttelse
h3	 Nøddrift
h4	 Utendørsenheten er i låst tilstand. Merknad: Opplåsing kan bare utføres av en kvalifisert installatør.
i	Installasjonsbryter. For å bytte mellom bruker- og installatørmodus.
	 Brukermodus
	 Installatørmodus
j	Navigasjon/sidestruktur

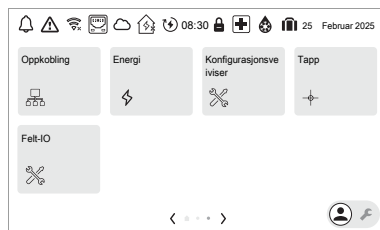
Hovedmeny

Trykk på høyrepilen på hjemmeskjermbildet for å vise det første hovedmenyskjermbildet. Trykk på høyrepilen en gang til for å vise det andre hovedmenyskjermbildet. Fra hovedmenyskjermbildene har du tilgang til de forskjellige settpunktskjermbildene og undermenyene.

Hovedmenyskjermbilde 1:



Hovedmenyskjerm bilde 2:

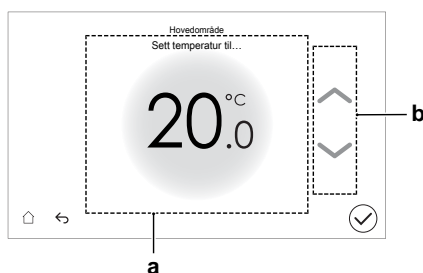


	Undermeny	Beskrivelse
[11]	Har feilfunksjon	Begrensning: Viser kun hvis en feil inntreffer. Se "8.1 Vis hjelpeteksten ved eventuell feil" [▶ 63] for mer informasjon.
[1]	Hovedområde	Viser det aktuelle symbolet for typen varmemstrålelegemer i hovedområdet. Still inn utslippsvanntemperaturen for hovedområdet.
[2]	Ekstraområde	Viser det aktuelle symbolet for typen varmemstrålelegemer i ekstraområdet. Still inn utslippsvanntemperaturen for hovedområdet.
[3]	Romoppvarming/-kjøling	Viser det aktuelle symbolet for din enhet. Sett enheten i oppvarmingsmodus eller kjølemodus. Du kan ikke endre modusen på modeller som kun har oppvarming.
[4]	Husholdningsvarmtvann	Begrensning: Viser kun hvis en husholdningsvarmtvannstank finnes. Still inn temperaturen for husholdningsvarmtvannstanken.
[5]	Innstillinger	Innstillinger for bruker og installatør. Installatørinnstillinger vises bare i installasjonsmodus (installasjonsbryteren er i -posisjon)
[6]	Informasjon	Viser data og informasjon om innendørsenheten.
[7]	Vedlikeholdsmodus	Begrensning: Kun for installatøren. Utfør tester og vedlikehold.
[8]	Oppkobling	Begrensning: Kun for installatøren. Gir tilgang til avanserte innstillinger.
[9]	Energi	Viser strømforbruket.

Undermeny		Beskrivelse
[10]	 Konfigurasjonsveiviser	Begrensning: Kun for installatøren. For å angi de viktigste innledende innstillingene.
[12]	 Tapp	Berøringsskjermaalternativer og testing.
[13]	 Felt-IO	Begrensning: Kun for installatøren. Terminalstiftoversikt for visse funksjoner.

Settpunkt-skjerm

Settpunkt-skjermen vises for skjermer som beskriver systemkomponenter som trenger en settpunktverdi.



Punkt	Beskrivelse
a	Ønsket temperatur. Trykk i øvre eller nedre område for å øke/reducere temperaturen. Merknad: Som et alternativ kan du bruke pilområdet (b).
b	Trykk på opp/ned-pilene i dette området for å øke/reducere temperaturen.

5.1.3 Lese av informasjon

Slik leser du av informasjon

1	Gå til [6]: Informasjon.
----------	--------------------------

Mulig avlest informasjon

På menyen...	Kan du lese av...
[6.2] Forhandlerinformasjon	Kontakt/helpdesk-nummer
[6.3] Sensorer	Rom-, tank- eller husholdningsvarmtvannstemperatur, utendørstemperatur og utslippsvannstemperatur (hvis aktuelt)
[6.4] Aktuatorer	Status/modus for hver aktuator Eksempel: Husholdningsvarmtvannspumpe PÅ/AV
[6.5] Driftsmoduser	Gjeldende driftsmodus Eksempel: Avriming/oljeretur-modus

På menyen...	Kan du lese av...
[6.6] Om	Inneholder: ▪ Versjonsinformasjon om systemet ▪ Serienummer ▪ Modellnavn ▪ Versjonsinformasjon

5.1.4 Avansert brukertillatelse

Mengden informasjon du kan lese og redigere i menystrukturen som bruker, avhenger av følgende innstilling: **Avanserte innstillinger**.

Når den er aktivert, kan du lese og redigere mer informasjon. Du må være forsiktig, fordi endringer i avanserte innstillinger kan føre til et mindre effektivt eller til og med et ikke-fungerende system.

Aktivere Avanserte innstillinger

1	Gå til [5.13] Innstillinger > Avanserte innstillinger
2	Slå PÅ Avanserte innstillinger: Avanserte innstillinger 

5.2 Slå driften PÅ eller AV

Romoppvarmings-/kjølingsdrift



MERKNAD

Frostsikring rom. Selv om du slår AV romoppvarming/kjøledrift, vil drift med frostsikring av rom – hvis aktivert – fortsatt kunne brukes. For ekstern romtermostatkontroll er beskyttelsen imidlertid bare aktiv i tilfelle termostatforespørsel.



MERKNAD


Forebygging av vannrørfrysing. Selv om du slår AV romoppvarming/kjøledrift, vil forebygging av vannrørfrysing – hvis aktivert – fortsatt kunne brukes.

I tilfelle du vil slå av ALL romoppvarming/kjøling:

1	Trykk på linjen Rom på hjemmeskjermbildet.
2	Trykk på  -ikonet for å slå klimaregulering PÅ eller AV.
3	Bekreft med  -knappen. Resultat: Når AV, vises Romoppvarming/-kjøling skjermområdet på hjemmeskjermbildet i grått.

Hvis du bare vil slå av en individuell sone:

1	Begrensning: Det er kun mulig å slå av en individuell sone med LWT-regulering. Trykk på ikonet for varmestralingslegemet i en sone på hjemmeskjermbildet, ELLER gå til: ▪ [1.17] Hovedområde > Aktiver område. ▪ [2.15] Ekstraområde > Aktiver område.
---	---

2	Slå sonen AV:  Resultat: Når den er AV, er soneskjermområdet grået ut.
----------	--

Tankens varmedrift



MERKNAD

Desinfeksjonsmodus. Selv om du slår AV tankoppvarmingen, vil desinfeksjonsmodus forbli aktiv (hvis aktivert).



MERKNAD

Det anbefales å sette desinfeksjonsmodus til en gang om dagen (innstilling [4.10] Desinfeksjon > Hver dag).

1	Gå til [4.1]: Husholdningsvarmtvann > Enkeltoppvarming. Merknad: Trykk på linjen Husholdningsvarmtvann på hjemmeskjermbildet for rask tilgang [4.1].
2	Trykk på  -ikonet for å slå Husholdningsvarmtvann PÅ eller AV.
3	Bekreft med  -knappen. Resultat: Når AV, vises Husholdningsvarmtvann skjermområdet på hjemmeskjermbildet i grått.

5.3 Kontroll av romoppvarming/-kjøling

5.3.1 Om kontroll av romoppvarming/-kjøling

Kontroll av romoppvarming/-kjøling består vanligvis av følgende trinn:

- 1 Stille inn romdriftsmodus
- 2 Kontrollere temperaturen

Avhengig av systemoppsett og installatørkonfigurasjon kan du bruke en annen temperaturkontroll:

- Romtermostatkontroll
- Kontroll av utslippsvanntemperatur
- Ekstern romtermostatkontroll

5.3.2 Om romfrostsikring

Frostbeskyttelse kan aktiveres ved å stille inn [3.4].

For hoved- og ekstraområdet, vil **Frostbeskyttelse** vil varme opp romvarmevannet til et redusert settpunkt når utetemperaturen er lavere enn 6°C.

For hovedområdet: når [3.4] er aktivert, forhindrer frostsikring at romtemperaturen faller under [1.22] **Frostbeskyttelse**-settpunktet. Denne innstillingen gjelder når [1.12] **Kontroll** = **Rom**, men har også funksjoner for kontroll av utslippsvanntemperatur og ekstern romtermostat.

Merknad: I alle tilfeller kan frostsikringen aktiveres via brødsmulen [3.4] (også for styring av **Turvann** eller **Ekstern romtermostat**).

Merknad: Ved brudd på termostatkabelen kan romfrostsikring ikke garanteres.

[1.12] Hovedområde > Kontroll	Beskrivelse
Turvann	Romfrostsikring garanteres via redusert settpunkt for utslippsvanntemperatur, hvis vannsonen er slått AV.
Ekstern romtermostat	Romfrostsikring garanteres via redusert settpunkt for utslippsvanntemperatur når det er termostatforespørsel, hvis vannsonen er slått AV.
Rom (kun hovedområdet)	Tillat at det dedikerte menneskelige komfortgrensesnittet (BRC1HHDA brukes som romtermostat) for å ivareta romfrostsikring. Still inn temperaturen for frostsikringsfunksjonen i [1.22] Frostbeskyttelse.

5.3.3 Stille inn Dm

Om romdriftsmoduser

Enheten din er en oppvarmings-/avkjølingsmodell, og kan både varme og opp og kjøle ned et rom. Du må fortelle systemet hvilken driftsmodus som skal brukes.

Når du skal fortelle systemet hvilken romdriftsmodus som skal brukes:

Du kan...	Plassering
Undersøk hvilken romdriftsmodus som brukes i øyeblikket.	Hjem-skjermen
Angi romdriftsmodus permanent.	Hovedmeny
Begrense automatisk veksling ifølge en månedsplan.	

Slik undersøker du hvilken romdriftsmodus som brukes i øyeblikket

Romdriftsmodusen vises på hjem-skjermen:

- Når enheten er i oppvarmingsmodus, vises ikonet ☀.
- Når enheten er i kjølemodus, vises ikonet ❄.

Statusindikatoren viser om enheten er i drift for øyeblikket:

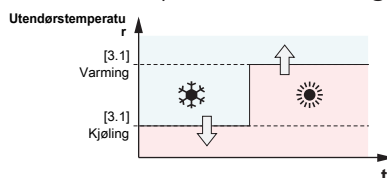
- Når enheten ikke er i drift, blinker statusindikatoren blått med ca. 5 sekunders mellomrom.
- Når enheten er i drift, lyser statusindikatoren konstant.

Slik stiller du inn romdriftsmodus

1	Gå til [3.2]: Romoppvarming/-kjøling > Dm Merknad: Trykk på linjen Rom på hjemmeskjermbildet for et hurtigtilgangsskjerm bilde der du kan velge Dm .
----------	--

- 2** Velg ett av følgende alternativer:
- **Varming:** Kun oppvarmingsmodus
 - **Kjøling:** Kun kjølemodus
 - **Automatisk:** Driftsmodusen skifter automatisk mellom oppvarming og kjøling basert på utendørstemperatur. Begrenset per måned i henhold til [3.5] **Driftsmodusplan**.

I automatisk modus avhenger omkoblingen av utetemperaturene stilt inn i [3.1] **Driftsområde**. Forskjellen mellom de to settpunktene i [3.1] brukes som en hysteresis for å unngå hyppige omkoblinger.



Merknad: Hvis omkoblingene skjer for ofte på grunn av direkte sollys på utendørsenheten, kan den eksterne utendørssensoren (EKRSKA1) installeres for å forbedre systemets virkemåte.

Merk: Driftsmodusen (oppvarming eller kjøling) vil bli bestemt av den eksterne romtermostaten dersom:

- det er bare ett område (hovedområde),
- og hovedområdet styres av en ekstern romtermostat,
- og den eksterne romtermostaten har individuelle oppvarmings-/kjølesignaler (doble kontakter).

For å begrense automatisk veksling ifølge en tidsplan

Betingelser: Du setter romoperasjonsmodusen til **Automatisk**.

1	Gå til [3.5]: Romoppvarming/-kjøling > Driftsmodusplan.
2	Velg en måned.
3	For hver måned, velg et alternativ: ▪ Automatisk: Ikke begrenset ▪ Varming: Begrenset ▪ Kjøling: Begrenset
4	Bekreft endringene.

Eksempel: Begrensninger av omkobling

Når	Begrensning
I den kalde årstiden. Eksempel: Oktober, November, Desember, Januar, Februar og Mars.	Kun oppvarming
I den varme årstiden. Eksempel: Juni, Juli og August.	Kun kjøling
I mellomperioden. Eksempel: April, Mai og September.	Automatisk

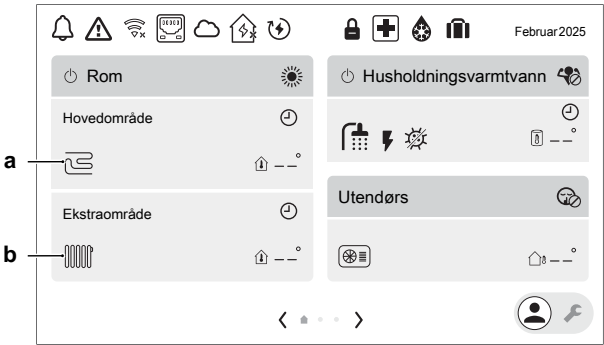
5.3.4 Finne ut hvilken temperaturkontroll du bruker

Slik finner du ut hvilken temperaturkontroll du bruker (metode 1)

Kontroller tabellen over installatørinnstillinger som montøren har fylt ut.

Slik finner du ut hvilken temperaturkontroll du bruker (metode 2)

Du kan se hvilken temperaturkontroll du bruker på hjem-skjermen.



- a Varmestrålelegeme i hovedområdet (i dette eksempelet **Gulvoppvarming**)
- b Varmestrålelegeme i ekstraområdet (i dette eksempelet **Radiator**). Hvis ikon ikke vises, finnes det ikke noe ekstraområde.

5.3.5 Mangel på kapasitet

Merknad: Kun tilgjengelig i modusen **Avanserte innstillinger**.

INFORMASJON

Logikken for ekstravarmeren bestemmer om reservevarmeren skal aktiveres når varmepumpen opplever kapasitetsmangel. Systemet vil KUN aktivere ekstravarmeren når:

- Kompressoren allerede går på maksimal kapasitet, og
- Settpunkt for utslippsvanntemperatur IKKE er nådd, og
- Utslippsvanntemperaturen som varmestrålingslegemet ber om, IKKE nås raskt nok.

Innstilling for mangel på kapasitet

Denne innstillingen definerer om drift av ekstravarmeren er tillatt når varmepumpen opplever kapasitetsmangel.

1	Gå til [5.6.1] Innstillinger > Mangel på kapasitet > Innstilling for mangel på kapasitet .
2	Velg ett av følgende alternativer: ▪ Aldri: Tillat aldri drift av ekstravarmeren når varmepumpen opplever kapasitetsmangel. ▪ Alltid: Tillat alltid drift av ekstravarmeren når varmepumpen opplever kapasitetsmangel. ▪ Under ekvilibrium: Tillat drift av ekstravarmeren kun når varmepumpen opplever kapasitetsmangel og utetemperaturen er under likevektssettpunktet.
3	Bekreft med ✓ -knappen.

Settpunkt for ekvilibrium

Innstillingen [5.6.2] **Settpunkt for ekvilibrium** definerer utetemperaturen som er den nedre grensen for tillatt drift av ekstravarmen når varmepumpen opplever kapasitetsmangel.

Begrensning: Gjelder bare hvis [5.6.1]=**Under ekvilibrium**.

Juster likevektssettpunktet basert på bygningen du bor i, hvor den befinner seg og personlige preferanser for å sikre optimal balanse og komfort.

1	Gå til [5.6.2] Innstillinger > Mangel på kapasitet > Settpunkt for ekvilibrium .
2	Still inn ønsket likevektssettpunkt.
3	Bekreft med ✓ -knappen.

5.3.6 Komfortsettpunkt for energibufring

Definerer maksimum eller minimum settpunkt som skal brukes når den ekstra energien bufres i romvarme-/kjølekretsen under oppvarming eller kjøling.

1	Gå til: ▪ [1.29] Hovedområde > Varming komfortsettpunkt. ▪ [1.30] Hovedområde > Kjøling komfortsettpunkt.
2	Still inn ønsket maksimum/minimum komfortsettpunkt.
3	Bekreft med ✓ -knappen.

Begrensning: Gjelder bare hvis:

- Smart Grid er aktivert (installatørinnstilling)
- Rombufring er aktivert (installatørinnstilling)
- Vises kun i modusen **Avanserte innstillinger**.

5.3.7 Romsensorforskyvning

Definerer forskyvningen som kan brukes på temperaturavlesningen til romtermostaten.

Ekstern innendørssensor, forskyvning

Begrensning: Gjelder kun ved romtermostatstyring.

Valgfri forskyvning som kan brukes på romtemperaturmålet, målt av den valgfrie sensoren i hovedområdet.

1	Gå til [1.33] Hovedområde > Ekstern innendørssensor, forskyvning .
2	Still inn ønsket forskyvning.
3	Bekreft med ✓ -knappen.

Termostat sensorforskyvning

Begrensning: Gjelder kun ved romtermostatstyring.

Forskyvning av romtemperaturen på det menneskelige komfortgrensesnittet i hovedområdet.

1	Gå til [1.38] Hovedområde > Termostat sensorforskyvning .
2	Still inn ønsket forskyvning.

3	Bekreft med ✓ -knappen.
----------	-------------------------

5.3.8 Stille inn Driftsområde

Still inn verdien for gjennomsnittlig utetemperatur som drift av enheten i romoppvarming/-kjøling er forbudt over/under.

1	Gå til [3.1]: Romoppvarming/-kjøling > Driftsområde
2	Still inn verdiene for oppvarming og kjøling ved hjelp av glidebryterne: ▪ Romoppvarming: Når den gjennomsnittlige utetemperaturen stiger over denne verdien, slås romoppvarming AV.^(a) ▪ Romkjøling: Når den gjennomsnittlige utetemperaturen faller under denne verdien, slås romkjøling AV.^(a)
3	Bekreft med ✓ -knappen.

^(a) Denne innstillingen brukes også ved automatisk omkobling mellom oppvarming/kjøling.

5.3.9 Stille inn Givertype

Givertype MÅ samsvare med systemoppsettet ditt.

1	Gå til: ▪ [1.11] Hovedområde > Givertype. ▪ [2.11] Ekstraområde > Givertype.
2	Still inn riktig type for det aktuelle området: ▪ Gulvvarme ▪ Varmepumpekonvektor ▪ Radiator
3	Bekreft med ✓ -knappen.

5.3.10 Endre ønsket romtemperatur

Under romtemperaturkontroll kan du bruke romtemperaturens settpunkt-skjerm for å lese av og justere ønsket romtemperatur.

1	Gå til [1.1] Hovedområde > Rom settpunkt. Merknad: På hjemmeskjermbildet trykker du på hovedområdets temperaturskjermområde for raskt å få tilgang til [1.1].
2	Juster ønsket romtemperatur: 
3	Bekreft med ✓ -knappen.

Hvis tidsplan er på etter at ønsket romtemperatur er endret

- Temperaturen forblir den samme så lenge det ikke finnes en planlagt handling.
- Den ønskede romtemperaturen går tilbake til planlagt verdi når en planlagt handling inntreffer.

Du kan unngå planlagte handlinger ved å slå av tidsplaner (midlertidig). Se "5.3.13 Aktivere planlegging" [► 32].

5.3.11 Stille inn rom-Hysterese

Gjelder BARE ved romtermostatkontroll. Hysteresebåndet rundt ønsket romtemperatur kan justeres. Det anbefales IKKE å endre romtemperaturhysteresen da den er innstilt for optimal bruk av systemet.

1	Gå til [1.10] Hovedområde > Hysterese
2	Juster hystereseverdien. Merknad: Området for hysterese er 0,5~10°C.
3	Bekreft med ✓ -knappen.

Eksempler:

Romoppvarmingsmålet er 20°C, hysteresen er 0,5°C → oppvarmingen stopper ved 20,5°C og starter ved 19,5°C.

Romkjølemålet er 18°C, hysteresen er 0,5°C → kjølingen stopper ved 17,5°C og starter ved 18,5°C.

5.3.12 Endre ønsket utslippsvanntemperatur



INFORMASJON

Utslippsvannet er vannet som sendes til varmerålelegemene. Ønsket utslippsvanntemperatur stilles inn av installatøren i samsvar med typen varmerålelegeme. Juster kun innstillingene for utslippsvanntemperatur hvis det oppstår problemer.

Hvis det ikke brukes en væravhengig kurve

Du kan justere den faste utslippsvanntemperaturen som følger:

1	Gå til: ▪ [1.39] Hovedområde > Turvanntemp. ▪ [2.30] Ekstraområde > Turvanntemp. Merknad: På hjemmeskjermbildet trykker du på hoved- (eller ekstra-) områdets temperaturskjermområde for raskt å få tilgang til [1.39] (eller [2.30]). Merknad: Hvis den står i væravhengig modus, styres ikke LWT av denne innstillingen.
2	Juster ønsket utslippsvanntemperatur:
3	Bekreft med ✓ -knappen.

Hvis det brukes en væravhengig kurve

Merknad: For mer informasjon om væravhengig drift, se "5.6 Væravhengig kurve" [► 48].

Du kan stille inn en temperaturforskyvning for den væravhengige kurven for utslippsvanntemperatur som følger:

1	Gå til: ▪ [1.27] Hovedområde > Turvann, forskyvning oppvarming ▪ [1.28] Hovedområde > Turvann, forskyvning kjøling ▪ [2.22] Ekstraområde > Turvann, forskyvning oppvarming ▪ [2.23] Ekstraområde > Turvann, forskyvning kjøling
2	Juster ønsket forskyvningstemperatur for utslippsvann. Merknad: Temperaturforskyvningsverdien kan stilles inn i trinn på 1°C.
3	Bekreft med ✓ -knappen.

Hvis tidsplan er på etter at ønsket utslippsvanntemperaturen er endret

- Temperaturen forblir den samme så lenge det ikke finnes en planlagt handling.
- Den ønskede utslippsvanntemperaturen går tilbake til planlagt verdi når en planlagt handling inntreffer.


Du kan unngå planlagte handlinger ved å slå av tidsplaner (midlertidig). Se "5.3.13 Aktivere planlegging" [► 32].

Aktivere væravhengig drift for utslippsvanntemperaturen


Se "5.6.2 Bruke av væravhengige kurver" [► 49].

5.3.13 Aktivere planlegging

Aktivere oppvarmingsplanlegging

1	Gå til: ▪ [1.2] Hovedområde > Aktiver oppvarmingsplan ▪ [2.2] Ekstraområde > Aktiver oppvarmingsplan
2	Slå planlegging PÅ (eller AV): 

For å aktivere kjøleplanlegging

1	Gå til: ▪ [1.23] Hovedområde > Aktiver kjølingsplan ▪ [2.27] Ekstraområde > Aktiver kjølingsplan
2	Slå planlegging PÅ (eller AV): 

5.3.14 Endre Sone navn

Du kan gi hvert område et egendefinert navn ved bruk av følgende innstillinger:

- [1.21] Hovedområde > Sone navn
- [2.21] Ekstraområde > Sone navn

5.4 Kontroll av husholdningsvarmtvann

5.4.1 Om kontroll av husholdningsvarmtvann

Avhengig av oppvarmingsmodus for tanken for husholdningsvarmtvann (installatørinnstilling), bruker du en annen kontrollenhet for husholdningsvarmtvann:

- Gjenoppvarming
- Tidsplanlagt
- Plan og gjenoppvarming

Fastslå hvilken oppvarmingsmodus du bruker for husholdningsvarmtvann (metode 1)

Kontroller tabellen over installatørinnstillinger som montøren har fylt ut.

Fastslå hvilken oppvarmingsmodus du bruker for husholdningsvarmtvann (metode 2)

1	Gå til [4.7] Husholdningsvarmtvann > Oppvarmingsmodus.
2	Kontroller hvilken innstilling som vises: ▪ Gjenoppvarming ▪ Tidsplanlagt ▪ Plan og gjenoppvarming

5.4.2 Gjenoppvarming-modus

I **Gjenoppvarming**-modus, varmes husholdningsvarmtvannstanken opp kontinuerlig til tanktemperaturen på hjemmeskjermbildet (eksempel: 45°C) når temperaturen synker under en viss verdi.

Oppvarming av husholdningsvarmtvannstanken styres av to utløsere:

1 [4.12] Hysteres:

Denne utløseren kompenserer for naturlige varmetap og uregelmessig bruk av husholdningsvarmtvannstanken. Systemet overvåker kontinuerlig for varmetap, og når tanktemperaturen faller under "[4.5] **Gjenoppv.settpunkt** – [4.12] **Hysteres**", begynner den å bestemme når gjenoppvarming er nødvendig.

Denne utløseren sikrer at systemet opprettholder tilstrekkelig varmtvannstilgjengelighet før temperaturen faller til et nivå som for lavt for brukerettspørselen.

2 [4.19] Utløsernivå for gjenoppvarming:

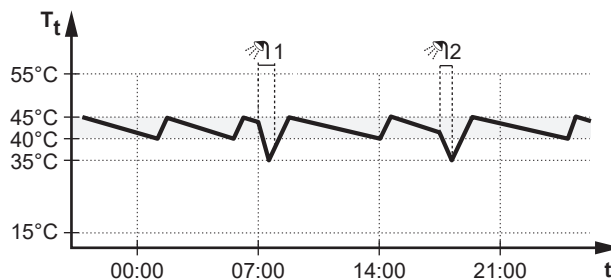
Gjelder kun for forbruk av husholdningsvarmtvann (rask temperaturreduksjon). Tanken varmes opp når temperaturen synker under en forhåndsdefinert verdi. Terskelen settes med tilstrekkelig ledig kapasitet for å hindre umiddelbar mangel på varmtvann for sluttbrukeren.

Det sikrer at systemet opprettholder en pålitelig forsyning samtidig som man unngår unødvendige gjenoppvarmingssykluser.

Merknad: Kun tilgjengelig i modusen **Avanserte innstillinger**.

Merknad: Bruk alltid en verdi lavere enn [4.5] **Gjenoppv.settpunkt**.

Ved bruk av disse to utløserne, balanserer systemet effektivt energiforbruket samtidig som det sikrer en pålitelig tilførsel av varmtvann ved behov.

Eksempel:

T_t Tanktemperatur for husholdningsvarmtvannet
 t Klokkeslett

**INFORMASJON**

Risiko for mangelfull kapasitet til romoppvarming med husholdningsvarmtvannstank uten tilleggsvärmer: Ved hyppig bruk av husholdningsvarmtvannstanken vil det inntreffe hyppige og lange avbrudd i romoppvarming/-kjøling når du velger **Dm = Gjenoppvarming** (kun gjenoppvarmingsdrift er tillatt for tanken).

Slik stiller du inn varmtvannsmodus Gjenoppvarming

1	Gå til [4.7] Husholdningsvarmtvann > Oppvarmingsmodus.
2	Sett Oppvarmingsmodus til Gjenoppvarming.

Endre tanktemperatures settpunkt

I modusene **Gjenoppvarming** og **Plan** og **gjenoppvarming** kan du bruke settpunkt-skjermen for tanktemperatur for å lese av for å justere temperaturen på husholdningsvarmtvannet.

1	Gå til [4.5]: Husholdningsvarmtvann > Gjenoppv. settpunkt.
2	Justere temperatur på husholdningsvarmtvannet: 

5.4.3 Plan og gjenoppvarming-modus

I **Plan** og **gjenoppvarming**-modus, er styringen av husholdningsvarmtvann den samme som i programmert modus. Men, når temperaturen i husholdningsvarmtvannstanken synker under en forhåndsinnstilt verdi, blir husholdningsvarmtvannstanken varmet opp til den når settpunktet for gjenoppvarming (eksempel: 45°C). Dette sikrer at en minstemengde med varmtvann er tilgjengelig til enhver tid.

Se "[5.5.2 Tidsplan-skjerm: Eksempel](#)" [▶ 44] for et eksempel på hvordan du setter opp en tidsplan.

For **Plan** og **gjenoppvarming** styres oppvarmingen av husholdningsvarmtvannstanken av tre utløserer:

1 [4.6] Tidsplan enkeltoppvarming:

Tanken varmes opp i henhold til tidspunkt og temperatur som planlagt.

2 [4.12] Hysterese:

Denne utløseren kompenserer for naturlige varmetap og uregelmessig bruk av husholdningsvarmtvannstanken. Systemet overvåker kontinuerlig for varmetap, og når tanktemperaturen faller under "[4.5] Gjenoppv.settpunkt – [4.12] Hysterese", begynner den å bestemme når gjenoppvarming er nødvendig.

Denne utløseren sikrer at systemet opprettholder tilstrekkelig varmtvannstilgjengelighet før temperaturen faller til et nivå som for lavt for brukerretterspørselen.

3 [4.19] Utløsernivå for gjenoppvarming:

Gjelder kun for forbruk av husholdningsvarmtvann (rask temperaturreduksjon). Tanken varmes opp når temperaturen synker under en forhåndsdefinert verdi. Terskelen settes med tilstrekkelig ledig kapasitet for å hindre umiddelbar mangel på varmtvann for sluttbrukeren.

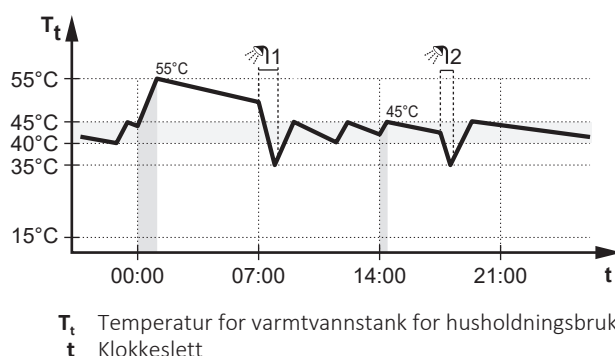
Det sikrer at systemet opprettholder en pålitelig forsyning samtidig som man unngår unødvendige gjenoppvarmingssykluser.

Merknad: Kun tilgjengelig i modusen **Avanserte innstillinger**.

Merknad: Bruk alltid en verdi lavere enn [4.5] Gjenoppv.settpunkt.

Ved bruk av disse tre utløserne, balanserer systemet effektivt energiforbruket samtidig som det sikrer en pålitelig tilførsel av varmtvann ved behov.

Eksempel:



Sette opp en tidsplan

Se "5.5.2 Tidsplan-skjerm: Eksempel" [► 44] for et eksempel på hvordan du setter opp en tidsplan.

Slik stiller du inn Plan og gjenoppvarming-modusen

1	Gå til [4.7] Husholdningsvarmtvann > Oppvarmingsmodus.
2	Sett Oppvarmingsmodus på Plan og gjenoppvarming.

Endre tanktemperaturens settpunkt

I modusene **Gjenoppvarming** og **Plan og gjenoppvarming** kan du bruke settpunkt-skjermen for tanktemperatur for å lese av for å justere temperaturen på husholdningsvarmtvannet.

1	Gå til [4.5]: Husholdningsvarmtvann > Gjenoppv.settpunkt.
----------	---

2 Justere temperatur på husholdningsvarmtvannet:



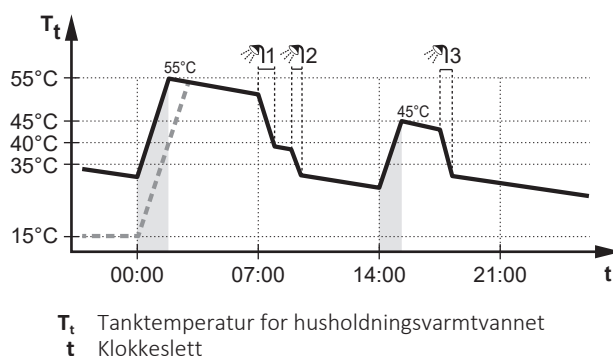
Merknad: I Plan og gjenoppvarming-modus, brukes Gjenoppv.settpunkt mellom de planlagte oppvarmingene (til temperaturen som er angitt i tidsplanen).

5.4.4 Tidsplanlagt-modus

I **Tidsplanlagt**-modus, produserer husholdningsvarmtvannstanken varmtvann i henhold til en tidsplan.

For **Tidsplanlagt** utløses oppvarmingen av husholdningsvarmtvannstanken av [4.6] **Tidsplan enkeltoppvarming**. Tanken varmes opp i henhold til tidspunkt og temperatur som planlagt.

Eksempel:



- Til å begynne med er temperaturen i husholdningsvarmtvannstanken den samme som temperaturen på husholdningsvannet som kommer inn i husholdningsvarmtvannstanken (eksempel: **15°C**).
- Kl. 00:00 er husholdningsvarmtvannstanken programmert til å varme opp vannet til **55°C**.
- Om morgenen forbruker du varmtvann og temperaturen i husholdningsvarmtvannstanken reduseres.
- Kl. 14:00 er husholdningsvarmtvannstanken programmert til å varme opp vannet til **45°C**. Varmtvann er tilgjengelig igjen.
- Om ettermiddagen og kvelden forbruker du varmtvann igjen, og temperaturen i husholdningsvarmtvannstanken faller.
- Klokken 00:00 neste dag gjentar syklusen seg.

Sette opp en tidsplan

Se "5.5.2 Tidsplan-skjerm: Eksempel" [► 44] for et eksempel på hvordan du setter opp en tidsplan.

Slik stiller du inn varmtvannsmodus Tidsplanlagt

1	Gå til [4.7] Husholdningsvarmtvann >Oppvarmingsmodus.
2	Sett Oppvarmingsmodus tilTidsplanlagt.

5.4.5 Enkeltoppvarming

Enkeltoppvarming begynner umiddelbart å varme opp husholdningsvarmtvannstanken ved bruk av en av følgende to moduser:

- Manuelt
- Kraftig drift

Manuelt-modus

Tanken varmes opp på en effektiv måte.

Kraftig drift-modus

Tanken varmes opp ved hjelp av ekstravarmeren eller tilleggsvarmeren. Hvis du vil ha mer informasjon, se "[Kraftig oppvarming-modus](#)" [► 37].

Kraftig oppvarming-modus

Om Kraftig oppvarming

Kraftig oppvarming starter umiddelbart oppvarmingen av husholdningsvarmtvann ved hjelp av ekstravarmeren og tilleggsvarmeren.

Bruk denne modusen på dager når det er mer varmtvannsforbruk enn vanlig, og mer varmtvann er nødvendig raskt.

Kraftig oppvarming-modusen vil forbruke mer energi enn Manuelt-modusen.

Sjekke om Kraftig oppvarming er aktiv

Hvis  vises på startskjermen, er Kraftig oppvarming aktiv.

Aktiver eller deaktiver Kraftig oppvarming som følger:

1	Gå til [4.1] Husholdningsvarmtvann > Enkeltoppvarming. Merknad: Trykk på linjen Husholdningsvarmtvann på hjemmeskjermbildet for rask tilgang [4.1].
2	Slå PÅ Enkeltoppvarming ved bruk av  -knappen og velg Kraftig oppvarming.
3	Bekreft med  -knappen.

Eller alternativt:

1	Gå til [4.4] Settpunkt for kraftig drift.
2	Trykk på Start-knappen for å aktivere oppvarmingsprosessen.

Merknad: Du stopper en pågående oppvarmingsprosess ved å trykke på Husholdningsvarmtvann hjemmeskjermbildet og deretter på  -knappen.

Brukseksempel: Du trenger mer varmtvann umiddelbart

Du er i følgende situasjon:

- Du har allerede forbrukt mesteparten av husholdningsvarmtvannet.
- Du kan ikke vente på neste handling før husholdningsvarmtvannstanken varmes opp.

Deretter kan du aktivere kraftig drift. Husholdningsvarmtvannstanken begynner å varme opp vannet til Settpunkt for kraftig drift-temperaturen.

**INFORMASJON**

Når kraftig drift er aktiv, er risikoen for problemer med romoppvarming/-kjøling og kapasitetsmangel/komfort betydelige. Ved hyppig bruk av husholdningsvarmtvann og lang romoppvarming/-kjøling vil avbrudd finne sted.

Manuelt-modus**Om Manuelt-modus**

Manuelt starter oppvarmingen av varmtvann til husholdningsbruk umiddelbart, men på en mer effektiv måte enn **Kraftig oppvarming**.

Bruk denne modusen på dager når det er mer varmtvannsforbruk enn vanlig, og det trengs mer varmtvann på en effektiv måte. **Manuelt** oppvarming kan ta lengre tid enn å bruke **Kraftig oppvarming**.

Sjekke om Manuelt oppvarming er aktiv

Hvis  vises på startskjermen, pågår det oppvarming av husholdningsvarmtvannstanken. Men for å se om **Manuelt** drift er aktiv, kan du følge aktiverings-/deaktiveringstrinnene som er beskrevet nedenfor.

Aktiver eller deaktiver **Manuelt** som følger:

1	Gå til [4.1] Husholdningsvarmtvann > Enkeltoppvarming . Merknad: Trykk på linjen Husholdningsvarmtvann på hjemmeskjermbildet for rask tilgang [4.1].
2	Slå PÅ Enkeltoppvarming ved bruk av  -knappen og velg Manuelt .
3	Bekreft med  -knappen.

Eller alternativt:

1	Gå til [4.3] Manuelt settpunkt .
2	Trykk på Start -knappen for å aktivere oppvarmingsprosessen.

Merknad: Du stopper en pågående oppvarmingsprosess ved å trykke på **Husholdningsvarmtvann** hjemmeskjermbildet og deretter på  -knappen.

5.4.6 Ekstra varmekilde for varmtvann**Ytterligere varmekildeovertakelse ved romoppvarming/-kjøling**

Når denne innstillingen er aktivert, vil tilleggsvarmeren brukes til tankoppvarming hvis enheten balanserer mellom romoppvarming/-kjøling og tankoppvarming.

1	Gå til [4.16] Husholdningsvarmtvann > Tilleggskilde ta over under SH/C
2	Slå Tilleggskilde ta over under SH/C PÅ: 

Merknad: Standardinnstillingen er AV.

Merknad: Når den er PÅ, kan energiforbruket være høyere.

Ekstra varmekilde for husholdningsvarmtvann alltid på forespørsel

Når denne innstillingen er aktivert, vil tilleggsvarmeren brukes sammen med varmepumpen under tankoppvarming, selv når enheten ikke balanserer mellom romoppvarming/-kjøling og tankoppvarming.

1	Gå til [4.17] Husholdningsvarmtvann > Tilleggskilde VVB alltid på anmodning
2	Slå Tilleggskilde VVB alltid på anmodning PÅ: Tilleggskilde VVB alltid på anmodning ☒

Merknad: Standardinnstillingen er AV.

Merknad: Når den er PÅ, vil energiforbruket være høyere.

5.5 Tidsplaner

5.5.1 Bruke og programmere tidsplaner

Om tidsplaner

Avhengig av systemoppsettet og installatørkonfigurasjonen kan tidsplaner for flere kontroller være tilgjengelige.

Du kan...	Se...
Angi om en spesifikk kontrollenhet må fungere ifølge en tidsplan.	" Aktiveringsskjer m" i " Mulige tidsplaner " [► 40]
Velg hvilken tidsplan du ønsker å bruke i øyeblikket for en spesifikk kontrollenhet. Systemet inneholder noen forhåndsdefinerte tidsplaner. Du kan:	
Undersøk hvilken tidsplan som er valgt i øyeblikket.	" Tidsplan/Kontrollenhet " i " Mulige tidsplaner " [► 40]
Velg en annen tidsplan ved behov.	" Slik velger du tidsplanen du ønsker å bruke i øyeblikket " [► 39]
programmere dine egne tidsplaner hvis de forhåndsdefinerte tidsplanene ikke er tilfredsstillende. Handlingene du kan programmere er kontrollspesifikke.	"Mulige handlinger" i "Mulige tidsplaner" [► 40] "5.5.2 Tidsplan-skjerm: Eksempel" [► 44]

Slik velger du tidsplanen du ønsker å bruke i øyeblikket

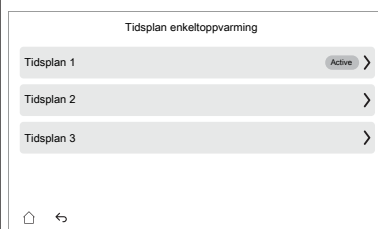
Gå til tidsplanen for den spesifikke kontrollenheten.

Se "**Tidsplan/Kontrollenhet**" i "**Mulige tidsplaner**" [► 40].

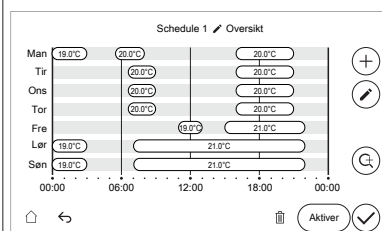
Eksempel:

- [1.3] Hovedområde > Oppvarmingsplan.
- [1.4] Hovedområde > Kjølingsplan

Velg tidsplanen du ønsker å bruke i øyeblikket.



Trykk på **Aktiver**-knappen.



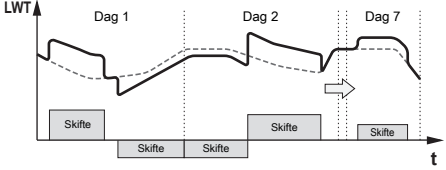
Bekreft med ✓-knappen.

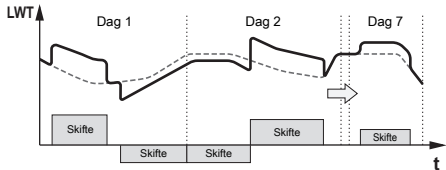
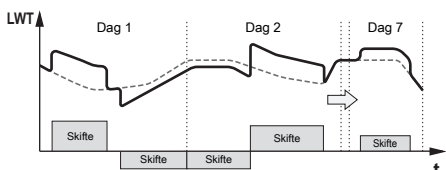
Mulige tidsplaner

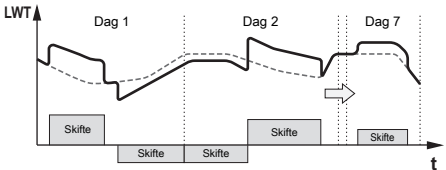
Tabellen inneholder følgende informasjon:

- **Tidsplan/Kontrollenhet:** Denne kolonnen viser hvor du kan finne gjeldende valgt tidsplan for den spesifikke kontrollenheten. Ved behov kan du:
 - Velge en annen tidsplan. Se "[Slik velger du tidsplanen du ønsker å bruke i øyeblikket](#)" [► 39].
 - Programmer din egen tidsplan. Se "[5.5.2 Tidsplan-skjerm: Eksempel](#)" [► 44].
- **Forhåndsdefinerte tidsplaner:** Antall tilgjengelige forhåndsdefinerte tidsplaner i systemet for den angitte kontrollenheten. Ved behov kan du forhåndsprogrammere din egen tidsplan.
- **Aktiveringsskjerm:** For de fleste kontrollenheter vil en tidsplan kun fungere hvis den aktiveres i sin tilhørende aktiveringsskjerm. Denne oppføringen viser deg hvor den skal aktiveres.
- **Mulige handlinger:** Handlinger du kan bruke når du programmerer en tidsplan.

Tidsplan/Kontrollenhet	Beskrivelse
[1.3] Hovedområde > Oppvarmingsplan	Forhåndsdefinerte tidsplaner: 3 Aktivering: [1.2] Aktiver oppvarmingsplan Mulige handlinger: Temperaturer innenfor området Begrensning: Ikke for styring av ekstern romtermostat. Når hovedområdet er i varmmodus bør planen stille inn ønsket utslippsvann- eller romtemperatur (avhengig av installert system). Merknad: Ved romtemperaturplanlegging, vil grunnlinjetemperaturen brukes på tidspunkter når ingen temperatur er planlagt (dvs. mellom planblokkene). Gå til [1.34] Hovedområde > Oppvarmingsmål basisnivå for å stille inn grunnlinjetemperaturen Merknad: Ved LWT-planlegging vil drift være AV når ingen temperatur er planlagt.

Tidsplan/Kontrollenhet	Beskrivelse
[1.4] Hovedområde > Kjølingsplan Når hovedområdet er i kjølemodus bør planen stille inn ønsket utslippsvann- eller romtemperatur (avhengig av installert system).	Forhåndsdefinerte tidsplaner: 1 Aktivering: [1.23] Aktiver kjølingsplan Mulige handlinger: Temperaturer innenfor området Begrensning: Ikke for styring av ekstern romtermostat. Merknad: Ved romtemperaturplanlegging, vil grunnlinjetemperaturen brukes på tidspunkter når ingen temperatur er planlagt (dvs. mellom planblokkene). Gå til [1.35] Hovedområde > Kjølingsmål basisnivå for å stille inn grunnlinjetemperaturen Merknad: Ved LWT-planlegging vil drift være AV når ingen temperatur er planlagt.
[2.3] Ekstraområde > Oppvarmingsplan Når ekstraområdet er i varmemodus bør planen stille inn ønsket utslippsvann- eller romtemperatur.	Forhåndsdefinerte tidsplaner: 1 Aktivering: [2.2] Aktiver oppvarmingsplan Mulige handlinger: Utslippsvanntemperaturer innenfor området Begrensning: Kun for LWT-styring.
[2.4] Ekstraområde > Kjølingsplan Når ekstraområdet er i kjølemodus bør planen stille inn ønsket utslippsvann- eller romtemperatur.	Forhåndsdefinerte tidsplaner: 1 Aktivering: [2.27] Aktiver kjølingsplan Mulige handlinger: Utslippsvanntemperaturer innenfor området Begrensning: Kun for LWT-styring.
[1.24] Hovedområde > Turvann, forskyvning oppvarmingsplan	Forhåndsdefinerte tidsplaner: 1 Aktivering: [1.36] Turvann, forskyvning oppvarmingsmodus Mulige handlinger: Skiftetemperaturer for utslippsvann på den væravhengige kurven. Merknad: Bare hvis væravhengig kurve brukes (se "5.6 Væravhengig kurve" [► 48]) og kun for LWT-styring. Merk: Ved LWT-skifteplanlegging vil det være INGEN drift på tidspunkter når ingen temperatur er planlagt. Eksempel: 

Tidsplan/Kontrollenhet	Beskrivelse
[1.25] Hovedområde > Turvann, forskyvning kjølingsplan	Forhåndsdefinerte tidsplaner: 1 Aktivering: [1.37] Turvann, forskyvning kjølingsmodus Mulige handlinger: Skiftetemperaturer for utslippsvann på den væravhengige kurven. Merknad: Bare hvis væravhengig kurve brukes (se "5.6 Væravhengig kurve" [▶ 48]) og kun for LWT-styring. Merk: Ved LWT-skifteplanlegging vil det være INGEN drift på tidspunkter når ingen temperatur er planlagt. Eksempel: 
[2.18] Ekstraområde > Turvann, forskyvning oppvarmingsplan	Forhåndsdefinerte tidsplaner: 1 Aktivering: [2.31] Turvann, forskyvning oppvarmingsmodus Mulige handlinger: Skiftetemperaturer for utslippsvann på den væravhengige kurven. Merknad: Bare hvis væravhengig kurve brukes (se "5.6 Væravhengig kurve" [▶ 48]) og kun for LWT-styring. Merk: Ved LWT-skifteplanlegging vil det være INGEN drift på tidspunkter når ingen temperatur er planlagt. Eksempel: 

Tidsplan/Kontrollenhet	Beskrivelse
[2.19] Ekstraområde > Turvann, forskyvning kjølingsplan	Forhåndsdefinerte tidsplaner: 1 Aktivering: [2.32] Turvann, forskyvning kjølingsmodus Mulige handlinger: Skiftetemperaturer for utslippsvann på den væravhengige kurven. Merknad: Bare hvis væravhengig kurve brukes (se "5.6 Væravhengig kurve" [► 48]) og kun for LWT-styring. Merk: Ved LWT-skifteplanlegging vil det være INGEN drift på tidspunkter når ingen temperatur er planlagt. Eksempel: 
[3.5] Romoppvarming/-kjøling > Driftsmodusplan Tidsplan (per måned) for når enheten skal være i drift i varmmodus henholdsvis kjølemodus.	Se "Slik stiller du inn romdriftsmodus" [► 26].
[4.6] Husholdningsvarmtvann > Tidsplan enkeltoppvarming Tidsplan for temperaturen for husholdningsvarmtvannstanken for normale behov for husholdningsvarmtvann.	Forhåndsdefinerte tidsplaner: 1 Aktivering: Ikke aktuelt. Denne tidsplanen aktiveres automatisk hvis [4.7] Oppvarmingsmodus er en av de to følgende innstillingene: ▪ Kun plan ▪ Plan og gjenoppvarming Merknad: I Plan og gjenoppvarming-modus, varmes tanken også opp i henhold til [4.5] Gjenoppv. settpunkt.
[4.26] Husholdningsvarmtvann > VVB pumpeplan Tidsplan for at husholdningsvarmtvannspumpen skal gi øyeblikkelig tilgang på varmtvann (hvis installert).	Programmer en tidsplan for husholdningsvarmtvannspumpen. Programmer en tidsplan for husholdningsvarmtvannspumpen for å fastslå når pumpen skal slås på og av. Når pumpen slås på, kjører den og sørger for at varmtvannet er tilgjengelig i kranen med en gang. For å spare energi bør du bare slå på pumpen i perioder på dagen når øyeblikkelig tilgang på varmtvann er nødvendig.

Tidsplan/Kontrollenhet	Beskrivelse
[5.2.2] Innstillinger > Stille drift > Tidsplan ELLER på hjemmeskjermbildet: trykk på linjen Utendørs og deretter på Tidsplan. Tidsplan for når enheten må bruke angitt nivå av stille modus.	Forhåndsdefinerte tidsplaner: 1 Aktivering: Velg alternativet Tidsplanlagt og bekreft for å aktivere. Se "Programmere en tidsplan for stille modus" [► 56].
[9.4] Brukerinnstillinger > Strømprisplan Tidsplan for når en bestemt strømtariff er gyldig.	Forhåndsdefinerte tidsplaner: 1 Aktivering: [9.3] Aktiver strømprisplan Mulige handlinger: Du kan legge inn prisen per kWh. Se "5.7 Enerkipriser" [► 50].

5.5.2 Tidsplan-skjerm: Eksempel

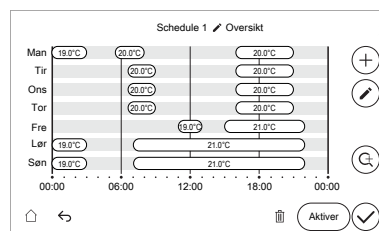
Dette eksempelet viser hvordan du stiller inn oppvarmingsmodus for hovedområdet.

i

INFORMASJON

Fremgangsmåtene for programmering av andre planlegginger er lignende.

Slik programmerer du tidsplanen: oversikt



Forutsetning: Tidsplanen for romtemperatur er kun tilgjengelig hvis romtermostatkontrollen er aktiv. Hvis LWT-kontrollen er aktiv, gjelder tidsplanen for LWT i stedet.

Forutsetning: Planlegging er ikke mulig ved bruk av ekstern romtermostat.

- 1 Gå til tidsplanen.
- 2 (valgfritt) Sletter innholdet for hele ukeplanen eller innholdet for en utvalgt dagsplan.
- 3 Programmerer tidsplanen for ukedagene.
- 4 Programmerer tidsplanen for helgen.
- 5 Gi tidsplanen et navn.

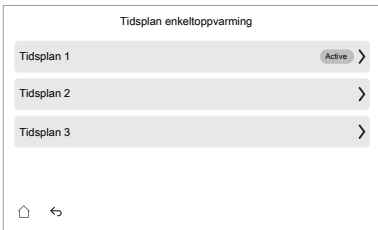
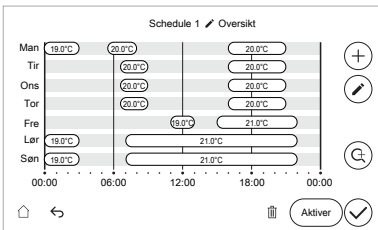
Merknad: Du kan angi én tidsblokk for flere dager ved å velge hvilken som helst dag, arbeidsuke, helg eller hver dag.

Gå til tidsplanen

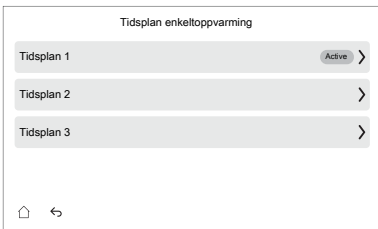
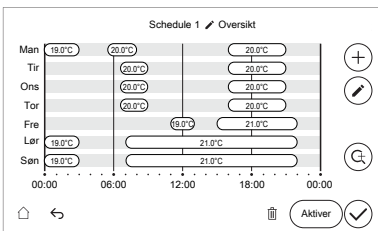
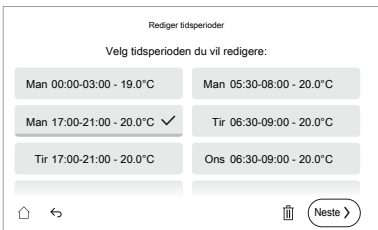
1	Gå til [1.2] Hovedområde > Oppvarmingsplan.
----------	---

2	Slå planlegging PÅ: Aktiver oppvarmingsplan 
3	Gå til [1.3] Hovedområde > Oppvarmingsplan.

Slette innholdet i ukeplanen

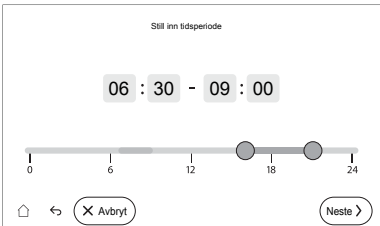
1	Gå til tidsplanen du vil fjerne: 
2	Trykk på  -knappen for å slette tidsplanen: 
3	Bekreft med  -knappen.

Slik fjerner du innholdet i en tidsblokk i en tidsplan

1	Gå til tidsplanen du vil redigere. 
2	Trykk på  -knappen for å redigere tidsblokkene i timeplanen: 
3	Velg tidsblokken du vil fjerne: 
4	Trykk på  -knappen for å fjerne tidsblokken.

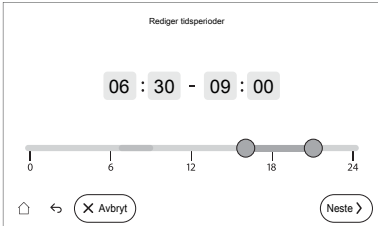
5 Bekreft med ✓-knappen.

Slik legger du til tidsblokker

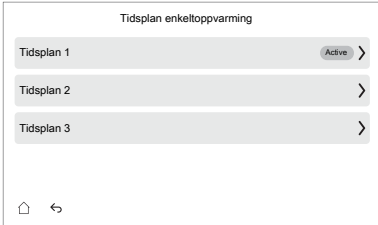
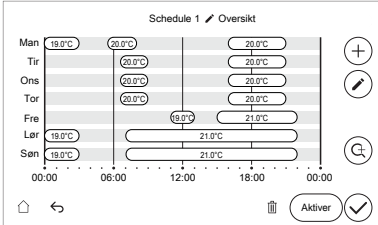
1	Trykk på +-knappen for å legge til en tidsblokk.
2	Velg én eller flere dager som tidsblokken skal gjelde for: 
3	Trykk på Neste-knappen.
4	Angi den første planlagte start- og sluttid for tidsblokken:  ▪ Endre tidsoppføringene direkte ved å sveipe opp/ned eller trykke på +/- tegnene. ▪ ELLER bruk linjen, ved å dra starttidspunktet og sluttidspunktet.
5	Trykk på Neste-knappen.
6	Still inn ønsket temperatur.
7	Bekreft med ✓-knappen.
8	Legg til flere tidsblokker om nødvendig. Merknad: Ved romtemperaturplanlegging, vil grunnlinjetemperaturen brukes på tidspunkter når ingen temperatur er planlagt. Du stiller inn grunnlinjetemperaturen ved å gå til: ▪ [1.34] Hovedområde > Oppvarmingsmål basisnivå ▪ [1.35] Hovedområde > Kjølingsmål basisnivå Merk: Ved LWT-planlegging og LWT-skiftplanlegging vil det være INGEN drift på tidspunkter når ingen temperatur er planlagt.

Slik redigerer du en tidsblokk

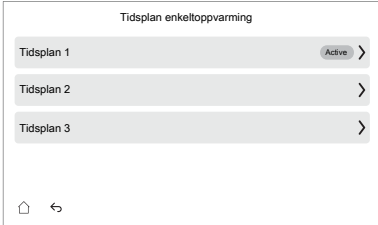
1	Trykk på ✎-knappen for å redigere en tidsblokk.
2	Velg tidsblokken du vil redigere: 
3	Trykk på Neste-knappen.

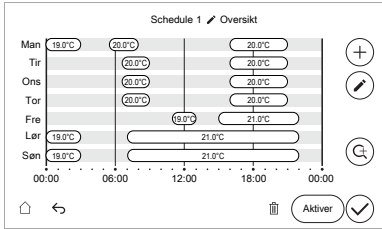
4	Angi den første planlagte start- og sluttid for tidsblokken:  ▪ Endre tidsoppføringene direkte ved å sveipe opp/ned eller trykke på +/- tegnene. ▪ ELLER bruk linjen, ved å dra starttidspunktet og sluttidspunktet.
5	Trykk på Neste -knappen.
6	Still inn ønsket temperatur.
7	Bekreft med ✓-knappen.

Slik endrer du navn på en tidsplan

1	Gå til tidsplanen du vil endre navn på: 
2	Trykk på ✎-ikonet ved siden av plannavnet for å endre navnet på tidsplanen: 
3	Endre navnet på tidsplanen ved hjelp av skjermtastaturet.
4	Bekreft med ✓-knappen.

Slik aktiverer du en tidsplan

1	Velg tidsplanen: 
---	---

2	Trykk på Aktiver knappen:  Merknad: : I tidsplanoversikten vil den aktive tidsplanen være merket med "Aktiv".
4	Bekreft med ✓-knappen.

Brukseksempel: Du arbeider i et system med 3 skift

Hvis du arbeider i et system med 3-skift, kan du gjøre følgende:

- 1 Programmer 3 romtemperaturtidsplaner og gi dem passende navn. **Eksempel:** TidligSkift, DagSkift og SentSkift
- 2 Velg tidsplanen du ønsker å bruke i øyeblikket.

5.6 Værvhengig kurve

5.6.1 Hva er en værvhengig kurve?

Værvhengig drift

Enheten drives "værvhengig" hvis ønsket utslippsvanntemperatur bestemmes automatisk av utendørstemperaturen. Derfor er den koblet til en temperatursensor på bygningens nordvegg. Hvis utendørstemperaturen synker eller stiger, kompenserer enheten umiddelbart. Dermed trenger ikke enheten å vente på feedback fra termostaten for å øke eller redusere temperaturen på utslippsvannet. Fordi den reagerer raskere forhindrer den store økninger eller reduksjoner i innendørstemperaturen og vanntemperaturen ved tappepunkter.

Fordel

Værvhengig drift reduserer energiforbruket.

Værvhengig kurve

For å kunne sammenligne for forskjellige temperaturer, bruker enheten en værvhengig kurve. Denne kurven definerer hvor høy temperaturen i utslippsvannet må være ved forskjellige utendørstemperaturer. Fordi stigningen på kurven avhenger av lokale forhold, som f.eks. klima og isolasjonen av bygningen, kan kurven justeres av installatøren eller brukeren.

Type værvhengig kurve

Typen av værvhengig kurve er "2-punkts kurve".

Tilgjengelighet

Den værvhengige kurven er tilgjengelig for:

- Hovedområde - oppvarming
- Hovedområde - kjøling
- Ekstraområde - oppvarming
- Ekstraområde - kjøling

5.6.2 Bruke av væravhengige kurver

Relaterte skjermer

Følgende tabell beskriver:

- Hvor du kan definere de forskjellige væravhengige kurvene
- Når kurven brukes (begrensning)

For å definere kurven, gå til...	Kurve brukes når...
[1.8] Hovedområde > Utekompensert kurve	[1.5] Settpunktmodus for varming = Væravhengig
[1.9] Hovedområde > Kjøling WD-kurve	[1.7] Settpunktmodus for kjøling = Væravhengig
[2.8] Ekstraområde > Utekompensert kurve	[2.5] Settpunktmodus for varming = Væravhengig
[2.9] Ekstraområde > Kjøling WD-kurve	[2.7] Settpunktmodus for kjøling = Væravhengig



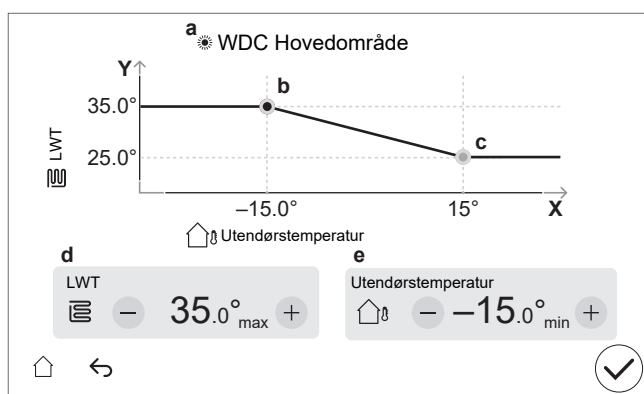
INFORMASJON

Maksimum og minimum settpunkter

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer som er høyere eller lavere enn de satte maksimum og minimum settpunktene for det aktuelle området. Når maksimum eller minimum settpunkt er nådd, flater kurven ut.

Slik definerer du en væravhengig kurve

Definer den væravhengig kurven ved hjelp av to settpunkter (**b, c**) Eksempel:



Punkt	Beskrivelse
a	Valgt væravhengig kurve: ▪ [1.8] Hovedområde - Oppvarming (☀) ▪ [1.9] Hovedområde - Kjøling (❄) ▪ [2.8] Ekstraområde - Oppvarming (☀) ▪ [2.9] Ekstraområde - Kjøling (❄)
b, c	Settpunkt 1 og settpunkt 2. Du kan endre dem: ▪ Ved å dra settpunktet. ▪ Ved å trykke på settpunktet, og deretter bruke knappene -/+ i e, f.
d, e	Verdier for det valgte settpunktet. Du kan endre verdiene ved hjelp av knappene -/+.
X-akse	Utendørstemperatur.

Punkt	Beskrivelse
Y-akse	Utslippsvanntemperatur for den valgte sonen. Ikonet tilsvarer varmestålelegemet for dette området: : Gulvoppvarming : Viftekonvektor : Radiator

Slik finjusterer du en væravhengig kurve

Følgende tabell beskriver hvordan man finjusterer den væravhengige kurven for et område:

Du føler...		Finjustere med settpunkter:			
Ved vanlige utendørstemperaturer ...	Ved kalde utendørstemperaturer ...	Settpunkt 1 (b)		Settpunkt 2 (c)	
		X	Y	X	Y
OK	Kaldt	↑	↑	—	—
OK	Varmt	↓	↓	—	—
Kaldt	OK	—	—	↑	↑
Kaldt	Kaldt	↑	↑	↑	↑
Kaldt	Varmt	↓	↓	↑	↑
Varmt	OK	—	—	↓	↓
Varmt	Kaldt	↑	↑	↓	↓
Varmt	Varmt	↓	↓	↓	↓

5.7 Energipriser

I systemet kan du angi følgende energipriser:

- en fast gasspris (bare vist hvis bivalent eller varmtvannsbeholder er tilstede)
- tre strømprisnivåer
- en ukebasert tidsplan for strømpriser.

Eksempel: Hvordan stille inn energiprisene i brukergrensesnittet?

Pris	Verdi i brødsmlene
Gass: 5,3 eurocent/kWh	[9.5]=5,3
Strøm: 12 eurocent/kWh	[9.1]=12

5.7.1 Energipris vurdert

Om innstillingen

Begrensning: Innstillingen [9.13] **Energipris vurdert** vises kun hvis bivalent eller varmtvannsbeholder er tilstede.

Dersom en ekstern varmekilde er tilgjengelig, vil hovedvarmekilden bli valgt på grunnlag en sammenligning av begge varmekildenes virkningsgrad.

Beslutningen om hvilken kilde som skal velges avhenger av innstillingen [9.13] **Energipris vurdert**. Denne innstillingen definerer om energiprisene vurderes eller ikke.

- **Når de vurderes**, vil hovedvarmekilden avgjøres på grunnlag av den bivalente overgangstilstanden bestemt av energiprisene med dedikerte omgivelsesgrenser valgt av installatøren
- **Når de IKKE vurderes**, vil hovedvarmekilden avgjøres på grunnlag av omgivelsesgrensene valgt av installatøren uten å ta hensyn til energiprisene. Dette tilfellet er i hovedsak kapasitetsdrevet, og når man er under de valgte grensene vil varmtvannsbeholderen dekke romoppvarmingen.

Se referansehåndboken for installatøren for mer informasjon.

Gå til [9.13] Energipris vurdert

1	Gå til [9.13] Energi > Energipris vurdert .
2	Slå innstillingen PÅ eller AV: 

5.7.2 Sette den faste strømprisen (ingen planlegging)

1	Gå til [9.1] Energi > Strømpris
2	Velg riktig strømpris.
3	Bekreft med ✓ -knappen.

Merknad: Når det ikke er satt tidsplan for strømprisen, vil det bli tatt hensyn til denne prisen.



INFORMASJON

Prisverdi fra 0,00~5000 valuta/kWh (med 2 signifikante verdier).

5.7.3 Sette den planlagte grunnprisen for strøm

Begrensning: Viser kun når bivalent eller varmtvannsbeholder er tilstede.

Når [9.4] **Strømprisplan** er PÅ, følger strømprisen en blokkbasert tidsplan. **Strømpris, basisnivå** vil bli brukt på tidspunkter uten planlagt strømpris (dvs. mellom planblokkene).

1	Gå til [9.2] Energi > Strømpris, basisnivå
2	Velg riktig grunnlinje for strømpris.
3	Bekreft med ✓ -knappen.



INFORMASJON

Prisverdi fra 0,00~5000 valuta/kWh (med 2 signifikante verdier).

5.7.4 Stille inn strømprisplanen

1	Gå til [9.4] Energi > Strømprisplan .
2	Programmer valget via tidsplan-skjermen. Se "5.5.2 Tidsplan-skjerm: Eksempel" [44].
3	Bekreft med ✓ -knappen.

Aktivere tidsplanen:

1	Gå til [9.3] Energi > Aktiver strømprisplan.
2	Slå Aktiver strømprisplan PÅ: Aktiver strømprisplan

5.7.5 Slik stiller du inn gassprisen

Begrensning: Kun når bivalent eller varmtvannsbeholder er tilstede.

1	Gå til [9.5] Energi > Gasspris.
2	Velg riktig gasspris.
3	Bekreft med ✓-knappen.



INFORMASJON

Prisverdi fra 0,00~5000 valuta/kWh (med 2 signifikante verdier).

5.7.6 Om strømpriser der det gis incentiver per kWh fornybar energi

Når du stiller inne energiprisene, er det mulig å ta incentiver med i beregningen. Selv om de løpende kostnadene kan øke, vil de totale driftskostnadene optimaliseres når du regner med refusjonen.



MERKNAD

Husk for å endre innstillingen av energiprisene ved slutten av incentivperioden.

Slik stiller du inn gassprisen der det gis incentiver per kWh fornybar energi

Beregn verdien for gassprisen med følgende formel:

- Faktisk gasspris+(incentiv/kWh×0,9)

For prosedyren for å angi gasspris: Se ["5.7.5 Slik stiller du inn gassprisen"](#) [► 52].

Slik stiller du inn strømprisen der det gis incentiver per kWh fornybar energi

Beregn verdien for strømprisen med følgende formel:

- Faktisk strømpris+incentiv/kWh

Du finner fremgangsmåten for å sette strømprisen under:

- ["5.7.2 Sette den faste strømprisen \(ingen planlegging\)"](#) [► 51]
- ["5.7.3 Sette den planlagte grunnprisen for strøm"](#) [► 51]
- ["5.7.4 Stille inn strømprisplanen"](#) [► 51]

Eksempel

Dette er et eksempel, og prisene og/eller verdiene i eksemplet er IKKE nøyaktige.

Data	Pris/kWh
Gasspris	4,08
Strømpris	12,49
Fornybar varme-incentiv per kWh	5

Beregning av gassprisen

Gasspris=Faktisk gasspris+(incentiv/kWh×0,9)

Gasspris=4,08+(5×0,9)

Gasspris=8,58

Beregning av strømprisen

Strømpris=Faktisk strømpris+incentiv/kWh

Strømpris=12,49+5

Strømpris=17,49

Pris	Verdi i brødsmlene
Gass: 4,08 /kWh	[9.5]=8,6
Strøm: 12,49 /kWh	[9.1]=17

5.8 Annen funksjonalitet

5.8.1 Stille inn Tid/dato

- 1 Gå til [5.3] **Innstillinger > Tid/dato**.

Merknad: Hvis det er sommertid i din region, kan du slå PÅ [5.3] **Sommertid**.

5.8.2 Stille inn Sted og språk

Du kan endre sted og språk som følger:

- 1 Gå til [5.9] **Innstillinger > Sted og språk**.
- 2 Still inn følgende:
 - Land
 - Språk
- 3 Bekreft med ✓ -knappen.

5.8.3 Endre Skjermens lysstyrke

Du kan endre skjermens lysstyrke som følger:

- 1 Gå til [5.17] **Innstillinger > Skjermens lysstyrke**.
- 2 Juster lysstyrken.
- 3 Bekreft med ✓ -knappen.

5.8.4 Endre Tastaturets layout

Du kan endre tastaturopssettet som følger:

- 1 Gå til [5.12] **Innstillinger > Tastaturets layout**.
- 2 Velg:
 - QWERTY
 - AZERTY
- 3 Bekreft med ✓ -knappen.

5.8.5 Bruke stille modus

Om stille modus

Du kan bruke stille modus til å redusere lyden av utendørskretsen. Dette reduserer imidlertid også systemets kapasitet for oppvarming/kjøling. Det er flere nivåer av stille modus.



INFORMASJON

Hvis utendørstemperaturen er under null, anbefaler vi å IKKE bruke det mest stille nivået.

Slik bruker du stille modus

1	Gå til [5.2] Innstillinger > Stille drift . Merknad: Trykk på linjen Utendørs på hjemmeskjermbildet for rask tilgang til [5.2].
2	Gjør ett av følgende:

Hvis du vil...	Resultat...	
Deaktivere stille modus fullstendig	1	Trykk på Av .
	2	Bekreft med ✓-knappen. Resultat: Enheten kjører aldri i stille modus. Brukeren kan ikke endre dette.
Aktivere manuelt stille modus-nivå	1	Trykk på Manuelt .
	2	Bekreft med ✓-knappen.
	3	Velg gjeldende stillemodusnivå i [5.2.1] Stille modus - Manuell . Mulige verdier: ▪ Av ▪ Stille ▪ Mer støysvak ▪ Mest støysvak
	4	Bekreft med ✓-knappen. Resultat: Enheten kjører alltid valgt stille modus-nivå. Brukeren kan ikke endre dette.

Hvis du vil...	Resultat...	
- Aktiver brukeren til å kunne programmere en tidsplan for stille modus OG/ELLER - Konfigurere restriksjoner på grunnlag av lokale vedtekter	1	Trykk på Tidsplanlagt .
	2	Hvis du vil programmere en tidsplan for stille modus: - Trykk på Tidsplan. - I [5.2.2] Driftsplan for stillemodus skal du programmere når enheten skal bruke hvilket stillemodusnivå. - Bekreft med ✓-knappen.
	3	Begrensning: Begrensninger er kun tilgjengelig for installatøren. Hvis du vil konfigurere restriksjoner basert på lokale forskrifter: - Trykk på Begrensninger. - I [5.2.8] Begrensninger definerer du begrensningene (når dag/natt starter, og hvilket stillemodusnivå som skal brukes ved dag/natt): [5.2.9] AM Begrenset tid: Start på dagen. Eksempel: : Klokken 06.00 [5.2.10] AM Begrenset nivå: Nivå som skal bruke i løpet av dagen. Eksempel: Mer støysvak [5.2.11] PM Begrenset tid: Start på natten. Eksempel: : Klokken 22.00 [5.2.12] PM Begrenset nivå: Nivå som skal brukes om natten. Eksempel: Mest støysvak - Trykk på ↩-knappen.
	4	Bekreft med ✓-knappen. Resultat: - Brukeren kan programmere tidsplanen i [5.2.2] Innstillinger > Stille drift > Tidsplan. - De mulige resultatene for stille modus kan variere avhengig av tidsplanen (hvis programmert) og restriksjonene (hvis definert). Se under.

Mulige resultater når stille modus er satt på Tidsplanlagt

Hvis...		Så er stille modus =...
Restriksjoner (tid + nivå) definert?	Tidsplan programmert?	
Nei	Nei	AV
	Ja	Følger tidsplanen

Hvis...		Så er stille modus =...
Restriksjoner (tid + nivå) definert?	Tidsplan programmert?	
Ja	Nei	Følger restriksjon
	Ja	▪ I periode med restriksjoner: Hvis det begrensede nivået er strengere enn det planlagte nivået, så følges restriksjonen. Ellers følges tidsplanen. ▪ Utenfor perioden med restriksjoner: Følger tidsplanen.

Slik undersøker du om stille modus er aktiv

Hvis ett av følgende ikoner vises på hjemmeskjermbildet, er stillemodus aktiv:

- : Stille
- : Stillere
- : Stillest

Programmere en tidsplan for stille modus

Begrensning: Bare mulig hvis aktivert av installatøren.

1	Gå til [5.2.2] Innstillinger > Stille drift > Tidsplan . Merknad: Trykk på linjen Utendørs på hjemmeskjermbildet for rask tilgang til [5.2].
2	Programmer tidsplanen. Mulige handlinger: Du kan bruke følgende systemdefinerte forhåndsinnstilte verdier: ▪ Av ▪ Stille ▪ Mer støysvak ▪ Mest støysvak Se "Om stille modus" [► 54]. For mer informasjon om tidsplaner: Se "5.5.1 Bruke og programmere tidsplaner" [► 39].

5.8.6 Bruke feriemodus

Om feriemodus

Under ferien kan du bruke feriemodusen til å avvike fra dine normale tidsplaner uten behov for å endre dem. Når feriemodus er aktiv, slås romoppvarming/-kjøling og oppvarming av husholdningsvarmtvann av. Frostsikring av rom, forebygging av vannrørfrysing og desinfiseringsdrift vil fortsatt være aktive.

Typisk arbeidsflyt

Bruk av feriemodus består vanligvis av følgende trinn:


- 1 Aktivere feriemodusen.
- 2 Still inn start- og sluttdato for ferien.

Slik undersøker du om feriemodus er aktivert og/eller kjører

Hvis  vises på hjem-skjermen, er feriemodus aktiv.

Slik konfigurerer du ferien

Gå til [5.27] **Innstillinger** > **Ferie** og gjør følgende:

1	Slå PÅ [5.27.1] Feriemodus for å aktivere feriemodus: 
2	Slik definerer du ferieperioden: ▪ Gå til [5.27.2] Ferieperiode. ▪ Under Fra angir du den første dagen i ferien. ▪ Under Til angir du den siste dagen i ferien. ▪ Bekreft med ✓ -knappen. Merknad: Ferieperioden starter midt på dagen (12.00) den første dagen, og slutter midt på dagen (12.00) den siste dagen.

5.8.7 Bruk av WLAN



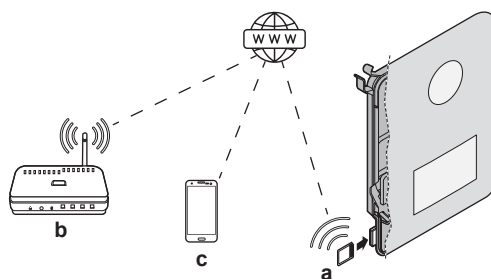
INFORMASJON

Begrensning: WLAN-innstillinger vises kun når en WLAN-innsats er satt inn i brukergrensesnittet.

Om WLAN-innsatsen

WLAN-innsatsen kobler systemet til Internett. Som bruker kan du da styre systemet via ONECTA-appen.

Dette forutsetter følgende komponenter:




a	WLAN-innsats	WLAN-innsats må settes inn i brukergrensesnittet.
b	Ruter	Kjøpes lokalt.
c	Smarttelefon + app 	ONECTA-appen må installeres i brukerens smarttelefon. Se: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/ 

Konfigurasjon

Følg instruksjonene i appen for å konfigurere ONECTA-appen. Når du gjør dette må du utføre følgende handlinger og ha følgende informasjon om brukergrensesnitt:

- [8.3] Trådløs Gateway
 - [8.3.1] Trådløs Gateway (PÅ/AV)
 - [8.3.2] Aktiver AP-modus
 - [8.3.3] Start gateway på nytt
 - [8.3.4] WPS
 - [8.3.5] Fjern fra skyen
 - [8.3.6] Hjemmenettverkstilkobling
 - [8.3.7] Skytilkobling

[8.3.1] Trådløs Gateway

1	Gå til [8.3.1]: Trådløs Gateway > Trådløs Gateway.
2	Merk: Trådløs Gateway MÅ forbli i AV-posisjon, selv når WLAN er installert:  Å holde bryteren i AV-posisjon vil ikke påvirke WLAN-funksjonaliteten.

[8.3.2] Aktiver AP-modus

Gjør WLAN-kassetten aktiv som tilgangspunkt:

1	Gå til [8.3.2]: Trådløs Gateway > Aktiver AP-modus.
2	Denne innstillingen genererer en tilfeldig SSID og nøkkel (+ QR-kode) som er nødvendig for ONECTA-appen:  Trykk på en av knappene for å forlate skjermbildet.


[8.3.3] Start på nytt

Start WLAN-kassetten på nytt:

1	Gå til [8.3.3]: Trådløs Gateway > Start på nytt.
2	På skjermbildet Start gateway på nytt , velger du Bekreft for å starte på nytt.

[8.3.4] WPS

Koble WLAN-kassetten til ruterens:

i INFORMASJON Det er kun mulig å bruke denne funksjonen hvis den støttes av programvareversjonen for WLAN, og programvareversjonen for ONECTA-appen.	
1	Gå til [8.3.4]: Trådløs Gateway > WPS.
2	Slå WPS PÅ: 

[8.3.5] Fjern fra skyen

Fjern WLAN-kassetten fra skyen:

1	Gå til [8.3.5]: Trådløs Gateway > Fjern fra skyen .
2	På skjermbildet Fjern fra skyen , velger du Bekreft for å fjerne WLAN fra skyen.

[8.3.6] Hjemmenettverkstilkobling

Les ut status for tilkoblingen til hjemmenettverket:

1	Gå til [8.3.6]: Trådløs Gateway > Hjemmenettverkstilkobling .
2	Les ut tilkoblingsstatusen: ▪ Frakoblet fra [WLAN_SSID] ▪ Tilkoblet til [WLAN_SSID]

[8.3.7] Skytilkobling

Les ut statusen for tilkoblingen til skyen:

1	Gå til [8.3.7]: Trådløs Gateway > Skytilkobling .
2	Les ut tilkoblingsstatusen: ▪ Ikke tilkoblet ▪ Tilkoblet

5.9 Nøddrift

Hvis varmepumpen svikter, vil innstillingen **Nødvalg** bestemme hvordan systemet vil fungere.

1	Gå til [5.23] Innstillinger > Nødvalg .
----------	---

Nødvalg

Når det oppstår en feil i varmepumpen, definerer denne innstillingen (samme som innstilling [5.23]) om den elektriske varmeren (ekstravarmen/ tilleggsvarmen/varmtvannsbeholderen hvis aktuelt) kan ta over romoppvarming og oppvarmingen av husholdningsvarmtvann.

Når det ikke er full overtakelse av den elektriske varmeren ikke skjer automatisk, vises et hurtigvindu (med samme innhold som innstilling [5.30]) der du manuelt kan bekrefte at den elektriske varmeren kan ta fullstendig over (dvs. romoppvarming til normalt settpunkt og drift av husholdningsvarmtvann = PÅ).

Når huset står uten tilsyn i lengre perioder, anbefaler vi å bruke **auto SH redusert/VVB av** for å holde energiforbruket lavt.

[5.23]	Når det oppstår feil ved varmepumpen, står det ... ved den elektriske varmeren	Full overtakelse
Manuelt	Ingen overtakelse: ▪ Romoppvarming = AV ▪ Oppvarming av husholdningsvarmtvann = AV	Etter manuell bekreftelse

Automatisk	Full overtakelse: - Romoppvarming til normalt settpunkt - Oppvarming av husholdningsvarmtvann = PÅ	Automatisk
auto SH redusert/VVB på	Delvis overtakelse: - Romoppvarming til redusert settpunkt - Oppvarming av husholdningsvarmtvann = PÅ	Etter manuell bekreftelse
auto SH redusert/VVB av	Delvis overtakelse: - Romoppvarming til redusert settpunkt - Oppvarming av husholdningsvarmtvann = AV	Etter manuell bekreftelse
auto SH normal/VVB av	Delvis overtakelse: - Romoppvarming til normalt settpunkt - Oppvarming av husholdningsvarmtvann = AV	Etter manuell bekreftelse

**INFORMASJON**

Hvis det oppstår en feil i varmepumpen og **Nødvalg** IKKE er satt til **Automatisk**, vil følgende funksjoner forbli aktive selv om brukeren IKKE bekrefter nøddrift:

- Frostsikring rom
- Uttørking av betong under gulvoppvarming
- Forebygg vannrørfrysing
- Desinfeksjon

6 Energisparingstips

Tips om romtemperatur

- Sørg for at ønsket romtemperatur ALDRI er for høy (i oppvarmingsmodus) eller for lav (i kjølemodus), men ALLTID stemmer med dine faktiske behov. Hver spart grad kan redusere oppvarmings-/kjølekostnadene med opptil 6%.
- Du må IKKE øke/senke ønsket romtemperatur med formål å oppnå raskere romoppvarming/-kjøling. Rommet vil IKKE varmes opp/kjøles ned raskere.
- Når systemoppsettet inneholder trege varmestrålelegemer (for eksempel ved oppvarming under gulvet), bør du unngå store svingninger i ønsket romtemperatur og IKKE la romtemperaturen falle for lavt/stige for høyt. Det vil ta mer tid og energi å varme opp/kjøle ned rommet igjen.
- Bruk en ukentlig tidsplan for dine normale romoppvarmings- eller romkjølingsbehov. Ved behov er det enkelt å avvike fra tidsplanen:
 - I kortere perioder: Du kan overstyre den planlagte romtemperaturen inntil neste handling i tidsplanen. **Eksempel:** Når du har fest, eller når du skal ut et par timer.
 - I lengre perioder: Du kan bruke feriemodus.

Tips om tanktemperaturen for husholdningsvarmtvann

- Sørg for at ønsket VVHB-tanktemperatur IKKE er for høy. **Eksempel:** Etter installeringen senker du VVHB-tanktemperaturen daglig med 1°C og undersøker om du fortsatt har nok varmtvann.
- Programmer for å slå PÅ pumpen for husholdningsvarmtvann BARE under perioder på dagen når øyeblikkelig tilgang på varmtvann er nødvendig. **Eksempel:** Om morgenen og kvelden.

7 Vedlikehold og service

7.1 Oversikt: vedlikehold og service

Installatøren må utføre et årlig vedlikehold. Du kan finne kontakt/helpdesk-nummeret via brukergrensesnittet.

1	Gå til [6.3]: Informasjon > Forhandlerinformasjon .
----------	---

Som sluttbruker må du:

- Hold området rundt enheten rent.
- Holde brukergrensesnittet rent med en fuktet myk klut. IKKE bruke noen rengjøringsmidler.
- Kontrollere regelmessig via [6.3] **Informasjon > Sensorer** at vanntrykket er over 1 bar.

Kjølemiddel

Kjølemiddeltype: R290

Verdi for globalt oppvarmingspotensiale (GWP): 3

Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjølemedie lekkasje kan være påbudt, avhengig av gjeldende lovgivning. Kontakt montøren for mer informasjon.

Eventuelt reparasjons- og servicearbeid som er relatert til kjølemiddel må utføres av en Daikin-sertifisert tekniker.



ADVARSEL

Du må ALDRI ha direkte kontakt med kjølemedium som har lekket ut ved et uhell. Dette kan føre til store sår som følge av frostskaide.

8 Feilsøking

Kontakt

Hvis systemet har noen av symptomene som er oppført nedenfor, kan du prøve å løse problemet selv. Kontakt installatøren ved alle andre problemer. Du kan finne kontakt/helpdesk-nummeret via brukergrensesnittet.

- | | |
|---|--|
| 1 | Gå til [6.3]: Informasjon > Forhandlerinformasjon. |
|---|--|

8.1 Vise hjelpeteksten ved eventuell feil

Hvis det oppstår en funksjonsfeil, vil følgende ikon vises på hjemmeskjermbildet avhengig av alvorlighetsgraden:

- : Feil
- : Advarsel
- : Informasjon

Du kan få en kort og en lang beskrivelse av feilen på følgende måte:

1	Gå til [11] Har feilfunksjon. Resultat: De aktive feilene vises med følgende informasjon: ▪ Nivå-ikonet: - : Feil - : Varsel - : Informasjon ▪ Feilkoden ▪ Type-ikonet: - : Sikkerhet: dette er kritiske feil som kan resultere i en utrygg situasjon (f.eks. kjølemiddellekkasje). - : Beskyttelse: dette er feil knyttet til beskyttelse av brukeren eller systemet (f.eks. overoppheting/desinfisering/underkjøling). - : Teknisk: dette er alle andre feil som indikerer et teknisk problem med enheten eller eksterne enheter (f.eks. sensoravvik).
2	Trykk på feilmeldingen i feilskjermen. Resultat: En lang beskrivelse av feilen vises på skjermen.

8.2 Slik kontrollerer du feilhistorikken

Sjekk alltid feilhistorikken under feilsøking.

Betingelser: Brukertillatelsesnivået er satt til avansert sluttbruker.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Gå til [11]: Feilhistorikk. |
|---|------------------------------------|

Du ser en liste over de siste funksjonfeilene.

8.3 Symptom: Du synes det er for kaldt (varmt) i stuen

Mulig årsak	Korrigerende tiltak
Ønsket romtemperatur er for lav (høy).	Øk (reduser) ønsket romtemperatur. Se "5.3.10 Endre ønsket romtemperatur" [► 30]. Hvis problemet gjentar seg daglig, gjør ett av følgende: ▪ Øk (reduser) verdien for ønsket romtemperatur. Se brukerhåndboken. ▪ Juster tidsplanen for romtemperatur. Se "5.5.2 Tidsplan-skjerm: Eksempel" [► 44].
Ønsket romtemperatur kan ikke nås.	Øk ønsket utslippsvanntemperatur i samsvar med type varmemålelegeme. Se "5.3.12 Endre ønsket utslippsvanntemperatur" [► 31].
Den væravhengige kurven er satt feil.	Juster den væravhengige kurven. Se "5.6 Væravhengig kurve" [► 48].

8.4 Symptom: Vannet i kranen er for kaldt

Mulig årsak	Korrigerende tiltak
Du gikk tom for husholdningsvarmtvann på grunn av uvanlig høyt forbruk.	Hvis du umiddelbart trenger husholdningsvarmtvann, aktiver: ▪ [4.1] Kraftig oppvarming. Dette er den raskeste oppvarmingen, men bruker ekstra energi. Se "Kraftig oppvarming-modus" [► 37]. ▪ [4.3] Manuelt. Dette er en effektiv oppvarming, men kan ta lengre tid enn kraftig drift. Hvis problemet gjentar seg daglig, gjør ett av følgende: ▪ Øk den forhåndsinnstilte verdien for temperaturen i husholdningsvarmtvannstanken. Se brukerhåndboken. ▪ Juster tidsplanen for temperaturen i husholdningsvarmtvannstanken. Eksempel: Program for ekstra oppvarming av husholdningsvarmtvannstanken til en noe lavere verdi i løpet av dagen. Se "5.5.2 Tidsplan-skjerm: Eksempel" [► 44].
Ønsket temperatur i husholdningsvarmtvannstanken er for lav.	

8.5 Symptom: feil i varmepumpen

Når varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren og/eller tilleggsvarmeren brukes til nødoppvarming. Den tar i så fall over oppvarmingsbelastningen enten automatisk eller ved manuell samhandling.

- Når **Nøddrift** er satt til **Automatisk** og det oppstår en feil i varmepumpen, tar ekstravarmeren automatisk over varmebelastningen, og tilleggsvarmeren tar over produksjonen av husholdningsvarmtvann.
- Når **Nøddrift** er satt til **Manuelt** og varmepumpen svikter, stopper produksjonen av husholdningsvarmtvann og romoppvarmingen.

Du kan gjenopprette funksjonene via brukergrensesnittet, ved å gå til **Har feilfunksjon**-hovedmenyskjermbildet og bekrefte hvorvidt ekstravarmeren og/eller tilleggsvarmeren kan ta over oppvarmingsbelastningen.

- Alternativt når **Nøddrift** er satt til:
 - **auto SH redusert/VVB på**: Romoppvarming er redusert, men husholdningsvarmtvann er fremdeles tilgjengelig.
 - **auto SH redusert/VVB av**: Romoppvarming er redusert, og husholdningsvarmtvann er IKKE tilgjengelig.
 - **auto SH normal/VVB av**: Romoppvarming fungerer normalt, men husholdningsvarmtvann er IKKE tilgjengelig.

Som i **Manuelt** modus kan enheten ta hele belastningen med ekstravarmeren og/eller tilleggsvarmeren hvis brukeren aktiverer dette via **Har feilfunksjon**-hovedmenyskjermbildet.

For å holde energiforbruket lavt, anbefaler vi å sette **Nøddrift** på **auto SH redusert/VVB av** dersom huset står uten tilsyn i lengre perioder.

Når varmepumpen svikter, vises  eller  på brukergrensesnittet.

Mulig årsak	Korrigerende tiltak
Varmepumpen er skadet.	Se "8.1 Vise hjelpeteksten ved eventuell feil" [► 63].

8.6 Symptom: Systemet lager surklelyder etter igangsetting

Mulig årsak	Korrigerende tiltak
Det er luft i systemet.	Utfør luftrensing av systemet. ^(a)
Feil hydrauliskbalanse.	Skal utføres av montøren: 1 Utfør hydrauliskbalansering for å sikre at strømmingen fordeles riktig mellom varmestrålingslegemene. 2 Hvis hydraulisk balansering ikke er tilstrekkelig, anbefales det å øke verdien Delta T oppvarming ([1.14] / [2.14]). 3 Hvis hydraulisk balansering ikke er tilstrekkelig, anbefales det å øke Delta T kjøling ([1.18] / [2.17])-verdien.

Mulig årsak	Korrigerende tiltak
Forskjellige funksjonsfeil.	Kontroller om  eller  vises på startskjermen til brukergrensesnittet. Se "8.1 Vis hjelpeteksten ved eventuell feil" [► 63] hvis du vil ha mer informasjon om feilfunksjonen.

^(a) Vi anbefaler luftrensing med enhetens luftrensefunksjon (skal utføres av installatøren).

Hvis du utfører luftrensing av varmemålelegemer eller oppsamlere, ta hensyn til følgende:



ADVARSEL

Luftrensing av varmemålelegemer eller oppsamlere. Før du foretar luftrensing fra varmemålelegemer eller oppsamlere må du sjekke om  eller  vises på startskjermen til brukergrensesnittet.

- Hvis ikke kan du utføre luftrensing umiddelbart.
- Hvis ja, sørg for at rommet der du vil utføre luftrensing har tilstrekkelig ventilasjon. **Begrunnelse:** Ved eventuelt havari, kan kjølemiddel lekke inn i vannkretsen, og deretter inn i rommet når du foretar luftrensing fra varmemålelegemer eller oppsamlere.

9 Flytting

9.1 Oversikt: flytting

Hvis du vil omklassere deler i systemet ditt, må du kontakte installatøren. Du kan finne kontakt/helpdesk-nummeret via brukergrensesnittet.

10 Kasting

Når du vil kassere enheten, IKKE gjør det selv, men kontakt en Daikin-sertifisert tekniker.



MERKNAD

Systemet må IKKE demonteres på egen hånd. Systemet må demonteres og kjølemiddelet, oljen og eventuelle andre deler MÅ tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende lovgivning. Anleggene MÅ håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.

11 Ordliste

VVHB = Husholdningsvarmtvann

Varmtvann beregnet på bruk i husholdninger, uansett bygningstype.

LWT = Utslippsvanntemperatur

Vanntemperaturen ved enhetens vannutslipp.

Forhandler

Salgsdistributør for produktet.

Autorisert montør

Teknisk faglært person som er kvalifisert til å installere produktet.

Bruker

Person som er eier av produktet og/eller betjener produktet.

Gjeldende lovgivning

Alle internasjonale, europeiske, nasjonale og lokale forskrifter, lover, bestemmelser og/eller lovsamlinger som er relevante og gjeldende for et bestemt produkt eller område.

Serviceselskap

Kvalifisert firma som kan utføre eller sørge for nødvendig service på produktet.

Installeringshåndbok

Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal installeres, konfigureres og vedlikeholdes.

Driftshåndbok

Brukerhåndbok for et bestemt produkt eller anlegg som forklarer hvordan det skal betjenes.

Tilleggsutstyr

Merkinger, håndbøker, informasjonsark og utstyr som følger med produktet og som må installeres i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

Tilleggsutstyr

Utstyr laget eller godkjent av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

Kjøpes lokalt

Utstyr som IKKE er laget av Daikin som kan kombineres med produktet i henhold til instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen.

12 Installatørinnstillinger: tabeller som skal fylles ut av montøren

12.1 Veiviser for konfigurering

	Innstilling	Fyll ut...
[10.1]	Sted og språk [5.9]	
	Land	
	Språk	
[10.2]	Tidssone [5.10] (Kun for Russland)	
	Tidssone	
[10.3]	Tid/dato [5.3]	
	Sommertid (PÅ/AV)	
[10.4]	System 1/4	
	Antall soner	
	Bivalent [5.37]	
	VVB-tank	
	VVB-tanktype	
[10.5]	System 2/4	
	—	
[10.6]	System 3/4	
	—	
[10.7]	System 4/4	
	Nødvalg[5.23]	
[10.8]	Ekstravarmer	
	Strømnettkonfigurasjon	
	Maksimum kapasitet [5.34]	
	Sikring >10A (PÅ/AV)	
[10.9]	Hovedområde 1/4	
	Givertype[1.11]	
	Kontroll[1.12]	
[10.10]	Hovedområde 2/4	
	Settpunktmodus for varming [1.5]	
	Settpunktmodus for kjøling [1.7]	
[10.11]	Hovedområde 3/4 (Utekompensert kurve) [1.8]	
	LWT	
	Utendørstemperatur	

Innstilling		Fyll ut...
[10.12]	Hovedområde 4/4 (Kjøling WD-kurve) [1.9]	
	LWT	
	Utendørstemperatur	
[10.13]	Ekstraområde 1/4	
	Givertype [2.11]	
	Kontroll[2.12]	
[10.14]	Ekstraområde 2/4	
	Settpunktmodus for varming [2.5]	
	Settpunktmodus for kjøling [2.7]	
[10.15]	Ekstraområde 3/4 (Utekompensert kurve) [2.8]	
	LWT	
	Utendørstemperatur	
[10.16]	Ekstraområde 4/4 (Kjøling WD-kurve) [2.9]	
	LWT	
	Utendørstemperatur	
[10.17]	VVB 1/2	
	Dm [4.7]	
[10.18]	VVB 2/2	
	Tank settpunkt [4.5]	
	Hysterese[4.12]	

12.2 Innstillinger-meny

Innstilling		Fyll ut...
Hovedområde		
	Ekst. termostatttype[1.13]	
Ekstraområde (hvis tilgjengelig)		
	Ekst. termostatttype [2.13]	
Informasjon		
	Forhandlerinformasjon [6.2]	

